

Relatório Situação de Emergência

Novembro/2023

20231105

Sumário


1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	15
3. EVIDÊNCIAS	18
4. ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	27
5. Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 21/11/23 e 30/11/23 na Área de Atuação da Energisa – MS	213

ÁREA AFETADA

Do dia 21 ao dia 30 de novembro de 2023, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2023.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

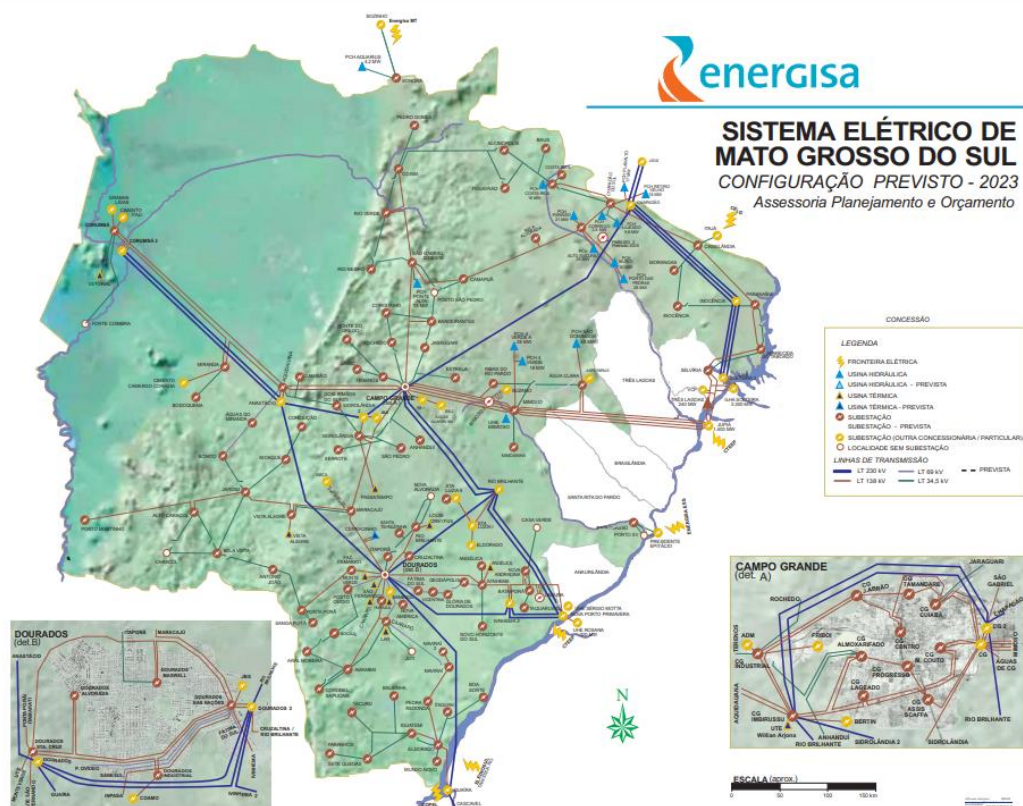

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.

Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

Código do Evento	Municípios Afetados
20231105	Água Clara
20231105	Alcinópolis
20231105	Amambai
20231105	Anastácio
20231105	Angelica
20231105	Antônio João
20231105	Aparecida do Taboado

Código do Evento	Municípios Afetados
20231105	Aquidauana
20231105	Aral Moreira
20231105	Bandeirantes
20231105	Bataguassu
20231105	Batayporã
20231105	Bela Vista
20231105	Bodoquena
20231105	Bonito
20231105	Caarapó
20231105	Camapuã
20231105	Campo Grande
20231105	Caracol
20231105	Cassilândia
20231105	Chapadão do Sul
20231105	Corguinho
20231105	Coronel Sapucaia
20231105	Corumbá
20231105	Costa Rica
20231105	Coxim
20231105	Deodápolis
20231105	Dois Irmãos do Buriti
20231105	Dourados
20231105	Eldorado
20231105	Fatima do Sul
20231105	Figueirão
20231105	Glória de Dourados
20231105	Guia Lopes da Laguna
20231105	Iguatemi
20231105	Inocência
20231105	Itaporã
20231105	Itaquirai
20231105	Ivinhema
20231105	Japorã
20231105	Jaraguari
20231105	Jardim
20231105	Jatei
20231105	Juti
20231105	Ladário
20231105	Laguna Caarapa
20231105	Maracaju
20231105	Miranda
20231105	Mundo Novo

Código do Evento	Municípios Afetados
20231105	Naviraí
20231105	Nioaque
20231105	Nova Alvorada do Sul
20231105	Nova Andradina
20231105	Novo Horizonte do Sul
20231105	Paraíso das Águas
20231105	Paranaíba
20231105	Paranhos
20231105	Pedro Gomes
20231105	Ponta Porã
20231105	Porto Murtinho
20231105	Ribas do Rio Pardo
20231105	Rio Brilhante
20231105	Rio Negro
20231105	Rio Verde Mato Grosso
20231105	Rochedo
20231105	São Gabriel do Oeste
20231105	Sete Quedas
20231105	Sidrolândia
20231105	Sonora
20231105	Tacuru
20231105	Taquarussu
20231105	Terenos
20231105	Vicentina

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20231105	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 21/11/23 a 30/11/23 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 21 e 30/11/2023 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por banda de nebulosidade convectiva associada a um sistema frontal atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231105	Alcinópolis	ALC01
20231105	Alto Caracol	ACA52
20231105	Alto Caracol	ACA51
20231105	Amambai	AMA51
20231105	Amambai	AMA02
20231105	Amambai	AMA01
20231105	Amambai	AMA03
20231105	Amambai	AMA52
20231105	Angélica	ANG02
20231105	Angélica	ANG01
20231105	Anhanduí	ANH01
20231105	Antônio João	AJO52
20231105	Antônio João	AJO51
20231105	Antônio João	AJO01
20231105	Aparecida do Taboado	ATA03
20231105	Aparecida do Taboado	ATA01
20231105	Aparecida do Taboado	ATA02
20231105	Aparecida do Taboado	ATA51
20231105	Aparecida do Taboado	ATA04
20231105	Aparecida do Taboado	ATA52
20231105	Aquidauana	AQU02
20231105	Aquidauana	AQU05
20231105	Aquidauana	AQU01
20231105	Aquidauana	AQU04
20231105	Aquidauana	AQU51
20231105	Aquidauana	AQU03
20231105	Aral Moreira	AMO02
20231105	Aral Moreira	AMO01
20231105	Balsinha	BAL01
20231105	Bandeirantes	BAN53
20231105	Bandeirantes	BAN51
20231105	Bandeirantes	BAN52
20231105	Bandeirantes	BAN01
20231105	Bataguassu	BAT01
20231105	Bataguassu	BAT51
20231105	Bataguassu	BAT02
20231105	Bataiporã	BAP01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231105	Bataiporã	BAP02
20231105	Baús	BAU01
20231105	Bela Alvorada	BAV51
20231105	Bela Alvorada	BAV52
20231105	Bela Vista	BVI51
20231105	Bela Vista	BVI01
20231105	Bela Vista	BVI02
20231105	Boa Sorte	BSO02
20231105	Boa Sorte	BSO01
20231105	Bocajá	BOC01
20231105	Bodoquena	BOD01
20231105	Bodoquena	BOD51
20231105	Bonito	BON01
20231105	Bonito	BON02
20231105	Bonito	BON51
20231105	Bonito	BON52
20231105	Caarapó	CAA52
20231105	Caarapó	CAA02
20231105	Caarapó	CAA51
20231105	Caarapó	CAA01
20231105	Camapuã	CAM01
20231105	Camapuã	CAM02
20231105	Camapuã	CAM52
20231105	Camapuã	CAM51
20231105	Camisão	CMS01
20231105	Campo Grande Almoxarifado	CGA09
20231105	Campo Grande Almoxarifado	CGA05
20231105	Campo Grande Almoxarifado	CGA07
20231105	Campo Grande Almoxarifado	CGA11
20231105	Campo Grande Almoxarifado	CGA12
20231105	Campo Grande Almoxarifado	CGA01
20231105	Campo Grande Almoxarifado	CGA03
20231105	Campo Grande Almoxarifado	CGA08
20231105	Campo Grande Almoxarifado	CGA51
20231105	Campo Grande Almoxarifado	CGA10
20231105	Campo Grande Almoxarifado	CGA04
20231105	Campo Grande Assis Scaffa	CGS01
20231105	Campo Grande Assis Scaffa	CGS04
20231105	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20231105	Campo Grande Assis Scaffa	CGS06
20231105	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20231105	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231105	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20231105	Campo Grande Assis Scaffa	CGS02
20231105	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03
20231105	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20231105	Campo Grande Centro	CGC04
20231105	Campo Grande Centro	CGC09
20231105	Campo Grande Centro	CGC03
20231105	Campo Grande Centro	CGC05
20231105	Campo Grande Centro	CGC11
20231105	Campo Grande Centro	CGC13
20231105	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20231105	Campo Grande Cuiabá	CGB08
20231105	Campo Grande Cuiabá	CGB07
20231105	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20231105	Campo Grande Cuiabá	CGB51
20231105	Campo Grande Cuiabá	CGB01
20231105	Campo Grande Cuiabá	CGB03
20231105	Campo Grande Industrial	CGD02
20231105	Campo Grande Industrial	CGD52
20231105	Campo Grande Industrial	CGD53
20231105	Campo Grande Industrial	CGD51
20231105	Campo Grande Industrial	CGD03
20231105	Campo Grande Industrial	CGD01
20231105	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20231105	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20231105	Campo Grande José Abrão	CGJ04
20231105	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20231105	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20231105	Campo Grande José Abrão	CGJ02
20231105	Campo Grande Lageado	CGL02
20231105	Campo Grande Lageado	CGL09
20231105	Campo Grande Lageado	CGL07
20231105	Campo Grande Lageado	CGL04
20231105	Campo Grande Lageado	CGL06
20231105	Campo Grande Lageado	CGL01
20231105	Campo Grande Lageado	CGL03
20231105	Campo Grande Lageado	CGL08
20231105	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20231105	Campo Grande Miguel Couto	CGM17
20231105	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20231105	Campo Grande Miguel Couto	CGM04
20231105	Campo Grande Miguel Couto	CGM06

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231105	Campo Grande Progresso	CGP02
20231105	Campo Grande Progresso	CGP03
20231105	Campo Grande Progresso	CGP10
20231105	Campo Grande Progresso	CGP09
20231105	Campo Grande Progresso	CGP12
20231105	Campo Grande Progresso	CGP11
20231105	Campo Grande Tamandaré	CGT05
20231105	Campo Grande Tamandaré	CGT02
20231105	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20231105	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20231105	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20231105	Cassilândia	CAS02
20231105	Cassilândia	CAS03
20231105	Cassilândia	CAS01
20231105	Chapadão do Sul	CSU02
20231105	Chapadão do Sul	CSU52
20231105	Chapadão do Sul	CSU51
20231105	Chapadão do Sul	CSU53
20231105	Chapadão do Sul	CSU01
20231105	Conceição	CON01
20231105	Corguinho	COG01
20231105	Coronel Sapucaia	CSA01
20231105	Corumbá	COR07
20231105	Corumbá	COR03
20231105	Corumbá	COR06
20231105	Corumbá	COR02
20231105	Corumbá	COR09
20231105	Corumbá	COR04
20231105	Corumbá	COR52
20231105	Corumbá	COR01
20231105	Corumbá	COR05
20231105	Costa Rica	CRI01
20231105	Costa Rica	CRI02
20231105	Coxim	COX52
20231105	Coxim	COX04
20231105	Coxim	COX03
20231105	Coxim	COX02
20231105	Coxim	COX01
20231105	Coxim	COX51
20231105	Coxim	COX53
20231105	Cruzaltina	CRU02
20231105	Cruzaltina	CRU03

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231105	Deodápolis	DEO01
20231105	Deodápolis	DEO03
20231105	Dois Irmãos do Buriti	DIB01
20231105	Dourados Alvorada	DOA02
20231105	Dourados Alvorada	DOA03
20231105	Dourados Alvorada	DOA04
20231105	Dourados Alvorada	DOA05
20231105	Dourados Alvorada	DOA01
20231105	Dourados Alvorada	DOA06
20231105	Dourados Alvorada	DOA07
20231105	Dourados Industrial	DOI03
20231105	Dourados Industrial	DOI06
20231105	Dourados Industrial	DOI04
20231105	Dourados Maxwell	DOM52
20231105	Dourados Maxwell	DOM04
20231105	Dourados Maxwell	DOM03
20231105	Dourados Maxwell	DOM09
20231105	Dourados Maxwell	DOM02
20231105	Dourados Maxwell	DOM07
20231105	Dourados Maxwell	DOM08
20231105	Dourados Maxwell	DOM01
20231105	Dourados Maxwell	DOM06
20231105	Dourados das Nações	DOD04
20231105	Dourados das Nações	DOD05
20231105	Eldorado	ELD52
20231105	Eldorado	ELD02
20231105	Eldorado	ELD01
20231105	Eldorado	ELD53
20231105	Estrela	EST02
20231105	Estrela	EST01
20231105	Fazenda Itamarati	FIT54
20231105	Fazenda Itamarati	FIT51
20231105	Fazenda Itamarati	FIT52
20231105	Fazenda Itamarati	FIT55
20231105	Fazenda Itamarati	FIT53
20231105	Figueirão	FIG01
20231105	Fátima do Sul	FSU01
20231105	Fátima do Sul	FSU02
20231105	Glória de Dourados	GDO02
20231105	Glória de Dourados	GDO01
20231105	Iguatemi	IGU51
20231105	Iguatemi	IGU53

Relatório Situação de Emergência
Novembro/2023
Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231105	Iguatemi	IGU52
20231105	Iguatemi	IGU01
20231105	Inocência	INO02
20231105	Inocência	INO01
20231105	Itaporã	ITA52
20231105	Itaporã	ITA01
20231105	Itaquiraí	ITQ01
20231105	Itaquiraí	ITQ02
20231105	Ivinhema	IVI03
20231105	Ivinhema	IVI52
20231105	Ivinhema	IVI01
20231105	Ivinhema	IVI02
20231105	Jamic	JAM01
20231105	Jaraguari	JAG01
20231105	Jardim	JAR03
20231105	Jardim	JAR02
20231105	Jardim	JAR04
20231105	Jardim	JAR54
20231105	Jardim	JAR52
20231105	Jardim	JAR01
20231105	Jardim	JAR53
20231105	Maracajú	MAR02
20231105	Maracajú	MAR53
20231105	Maracajú	MAR52
20231105	Maracajú	MAR51
20231105	Maracajú	MAR03
20231105	Maracajú	MAR01
20231105	Mimosinha	MIS01
20231105	Mimoso	MIM51
20231105	Mimoso	MIM01
20231105	Mimoso	MIM52
20231105	Miranda	MIR01
20231105	Miranda	MIR52
20231105	Miranda	MIR02
20231105	Miranda	MIR51
20231105	Morangas	MOG02
20231105	Morangas	MOG01
20231105	Mundo Novo	MNO01
20231105	Mundo Novo	MNO02
20231105	Naviraí	NAV04
20231105	Naviraí	NAV02
20231105	Naviraí	NAV05

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231105	Naviraí	NAV03
20231105	Naviraí	NAV06
20231105	Nioaque	NIO01
20231105	Nioaque	NIO02
20231105	Nioaque	NIO51
20231105	Nova América	NAM02
20231105	Nova América	NAM01
20231105	Nova Andradina	NAN03
20231105	Nova Andradina	NAN51
20231105	Nova Andradina	NAN01
20231105	Nova Andradina	NAN52
20231105	Nova Andradina	NAN02
20231105	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20231105	PCH Costa Rica	CRH51
20231105	PCH Costa Rica	CRH53
20231105	Paranaíba	PAR01
20231105	Paranaíba	PAR05
20231105	Paranaíba	PAR51
20231105	Paranaíba	PAR02
20231105	Paranaíba	PAR04
20231105	Paranaíba	PAR52
20231105	Pedro Gomes	PGO01
20231105	Ponta Porã Estoril	PPE06
20231105	Ponta Porã Estoril	PPE05
20231105	Ponta Porã Estoril	PPE55
20231105	Ponta Porã Estoril	PPE01
20231105	Ponta Porã Estoril	PPE04
20231105	Ponta Porã Estoril	PPE54
20231105	Ponta Porã Estoril	PPE03
20231105	Ponte do Grego	PGR01
20231105	Ponte do Grego	PGR02
20231105	Porto Murinho	PMU01
20231105	Porto Murinho	PMU02
20231105	Posto Ovídeo	POV54
20231105	Posto Ovídeo	POV55
20231105	Posto Ovídeo	POV52
20231105	Posto Ovídeo	POV51
20231105	Posto Ovídeo	POV53
20231105	Presidente Epitácio	PEP52
20231105	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20231105	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20231105	Rio Brilhante	RBR53

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231105	Rio Brilhante	RBR52
20231105	Rio Brilhante	RBR01
20231105	Rio Brilhante	RBR02
20231105	Rio Brilhante	RBR51
20231105	Rio Negro	RNE01
20231105	Rio Verde	RVE02
20231105	Rio Verde	RVE52
20231105	Rio Verde	RVE01
20231105	Rio Verde	RVE51
20231105	Rochedo	ROC01
20231105	Sanga Puitã	SPU01
20231105	Sanga Puitã	SPU02
20231105	Santa Luzia 2	SLD52
20231105	Santa Luzia 2	SLD51
20231105	Serrote	SET01
20231105	Serrote	SET02
20231105	Sete Quedas	SQU51
20231105	Sete Quedas	SQU01
20231105	Sidrolândia	SIA53
20231105	Sidrolândia	SIA01
20231105	Sidrolândia	SIA51
20231105	Sidrolândia	SIA03
20231105	Sidrolândia	SIA52
20231105	Sonora	SON01
20231105	Sonora	SON02
20231105	São Gabriel do Oeste	SGO51
20231105	São Gabriel do Oeste	SGO02
20231105	São Gabriel do Oeste	SGO55
20231105	São Gabriel do Oeste	SGO01
20231105	São Gabriel do Oeste	SGO52
20231105	São Pedro	SPE01
20231105	São Pedro	SPE02
20231105	Tacurú	TAC01
20231105	Taquarussu	TAQ01
20231105	Terenos	TER02
20231105	Terenos	TER51
20231105	Terenos	TER01
20231105	Vicentina	VIC02
20231105	Vista Alegre	VAG54
20231105	Vista Alegre	VAG53
20231105	Vista Alegre	VAG52
20231105	Água Clara	ACL01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231105	Água Clara	ACL51
20231105	Água Clara	ACL02
20231105	Águas do Miranda	AMI01
20231105	Sonora	SOZ51

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20231105	C070-(SE)	C088-Descarga Atmosférica	1
20231105	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	216
20231105	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	576
20231105	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	24
20231105	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	33
20231105	C210-(D)-Estai	C216-Ventos Fortes	1

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20231105	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	15
20231105	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	3
20231105	C230-(D)-Cruzeta	C235-Descarga Atmosférica	13
20231105	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	30
20231105	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	67
20231105	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	122
20231105	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	156
20231105	C270-(D)-Condutor	C332-Inundação	9
20231105	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	164
20231105	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	2
20231105	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	29
20231105	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	19
20231105	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	9
20231105	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	97
20231105	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	1718
20231105	C390-(D)-Chave Fusível	C473-Inundação	2
20231105	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	374
20231105	C450-(D)-Regulador de Tensão	C457-Descarga Atmosférica	6
20231105	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	23
20231105	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	77
20231105	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	48
20231105	C580-UC-Ramal de Ligação	C583-Árvore no Ramal	58
20231105	C580-UC-Ramal de Ligação	C587-Ramal Partido por Vento	38
20231105	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	6

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20231105	22/11/2023 02:27:00	30/11/2023 23:38:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20231105	178.180	189.111

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções(min)	Interrupção mais longa (min)
20231105	242,89	9.189

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612.N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.092.489 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2022. Portanto, o limite de CHI para 2023 é **339.171,34**.

$$\text{Limite de CHI} = 2.612.N^{0,35}$$

$$\text{Limite de CHI} = 2.612 \times 1.092.489^{0,35}$$

$$\text{Limite de CHI} = 339.171,34$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 - Duração das interrupções.

Código do Evento	Consumidor hora interrompidos
20231105	745.890,72

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20231105	270	304


Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20231105	244,99	44,67	164,24	453,9

EVIDÊNCIAS

Fotos dos impactos da contingência do dia 26/11/2023 em **Campo Grande**

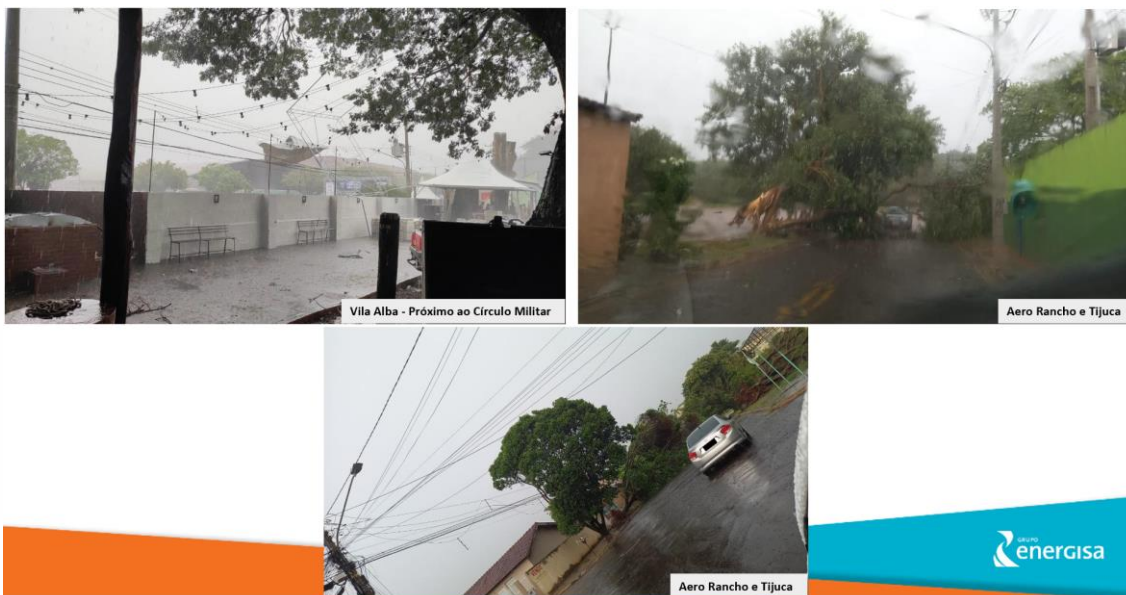

Fonte: ENERGISA MS

Fotos dos impactos da contingência do dia **28/11/2023** - 7 postes caídos devido ventania em **Taquarussú**



Fonte: ENERGISA MS

Fotos dos impactos da contingência do dia **30/11/2023** em **Nova Alvorada do Sul**



Fonte: ENERGISA MS

Após chuvas intensas, córregos Segredo e Prosa transbordam e invadem vias

Na região do bairro Monte Castelo, Avenida Ernesto Geisel ficou alagada na faixa sentido Centro

Por Mylena Fraiha | 26/11/2023 12:25



A intensa chuva na manhã deste domingo (26) resultou no transbordamento do córrego Prosa, na região do bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Conforme apuração, o trânsito da Avenida Ernesto Geisel estava lento e a faixa sentido Centro estava alagada.

A equipe do **Campo Grande News** esteve no local e registrou, em vídeo, que o córrego Prosa estava com correnteza bem forte. Com a faixa sentido Centro alagada, motoristas procuraram outras opções de rota.



Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/apos-chuvas-intensas-corregos-segredo-e-prosa-transbordam-e-invadem-vias>



Em minutos, chuva alaga rua e até forma ondas no Bairro Amambai

Previsão é de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo no Estado

Por Natália Olliver | 26/11/2023 11:22



ouça este conteúdo

readme



Em poucos minutos de chuva, a Rua Guaraí, localizada no cruzamento com a Avenida Ernesto Geisel, no Bairro Amambai, ficou completamente alagada na manhã deste domingo (26), em Campo Grande. Os condutores surpreendidos pela força das águas precisaram reduzir a velocidade para conseguirem passar na via com segurança. O uso de sinalizadores de atenção, presentes no painel dos veículos, também foram acionados.

Como a rua é uma descida, a água acumula nas laterais da via e escoou até o córrego Anhanduí. Apesar da força da chuva e do vento forte, não há árvores caídas no local ou acidentes registrados.

De acordo com a meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do **Tempo** e do Clima) o dia será de chuvoso, com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo na maior parte do Estado.



Córrego Ernesto Geisel, em frente a Avenida Georges Chaia (Antônio Bispo)

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 21°C, enquanto a máxima não ultrapassará os 30°C. Ontem a chuva já causou estragos em alguns bairros da Capital, como Jardim das Macaúbas. Neste sábado (25), foi a segunda vez que o bairro sofreu com ruas alagadas. A situação foi registrada por volta das 16h.

Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/em-minutos-chuva-alaga-rua-e-ate-forma-ondas-no-bairro-amambai>

Tempestade alaga Duque de Caxias e obriga motorista parar carro na Afonso Pena

Ventania derrubou galhos de árvore e assustou motoristas que trafegavam pelo Centro

Por Jhefferson Gamarra | 26/11/2023 11:23

Relatório Situação de Emergência
Novembro/2023
Código Único do Relatório: 20231105



A forte chuva acompanhada de ventos e granizo que atingiu Campo Grande no fim da manhã deste domingo (26) pegou motoristas que trafegavam pelas principais avenidas da Capital de surpresa.

A força dos ventos e volume da chuva alagou a Duque de Caxias, derrubou galhos de árvores centenárias na Afonso Pena e condutores estacionarem os veículos em local seguro como medida de precaução.

"O vento estava muito forte e com muita chuva, precisamos parar por uns 15 minutos até amenizar, ainda mais porque estamos com criança no carro", relatou a jornalista Cristina Fai, 40 anos.




Galho de árvore não resistiu a força dos ventos (Foto: Direto das Ruas)

Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/tempestade-alaga-duque-de-caxias-e-obriga-motorista-parar-carro-na-afonso-pena>

Temporal com ventos de 53 km/h derruba muro, árvores e causa estragos em silo

Prefeitura irá decretar emergência por conta dos estragos causados

Publicado em: 30/11/2023 | CLARA FARIAS / CAMPO GRANDE NEWS

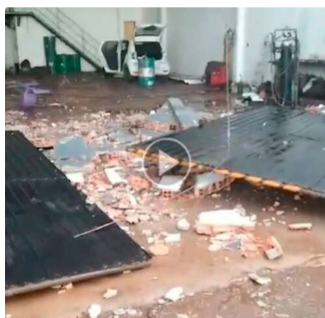

Estrutura de silo foi comprometida durante temporal
(Foto: Rones Cezar/Alvorada Informa)

Forte temporal que atingiu Nova Alvorada do Sul, a 116 quilômetros de Campo Grande, na madrugada desta quinta-feira (30) causaram estragos em silo e estrutura do Corpo de Bombeiros, queda de árvores, postes e até o rompimento de cabos de energia. A energia somente foi restabelecida na manhã de hoje. A prefeitura aguarda laudo da Defesa Civil para decretar situação de emergência.

O estacionamento da prefeitura também foi afetado pelo vendaval. Uma árvore de cerca de 15 metros caiu sobre veículos e ocupou mais da metade do espaço.

Segundo o meteorologista, Natalio Abrão, as chuvas registradas chegaram a 48,8 milímetros na manhã desta quinta-feira, acompanhadas de vento de até 53 km/h. A Defesa Civil Estadual está a caminho do município para apoio no levantamento dos danos e prejuízos. Após o levantamento, será confeccionado o parecer técnico de danos e prejuízos para declaração de Estado de Emergência, segundo informação do prefeito, José Paulo Paleari (Democratas).

aconteceums.com.br

PUBLICIDADE

Natal DOS SONHOS

Ortobom

SEU QUARTO COMPLETO COM CONFORTO E ESTILO



Colchão Fashion Nanolastic Casal

De R\$ 1.388,48

Por R\$ 949,00 à vista ou 12x de R\$ 88,35*

30% DE DESCONTO

SÓ ENQUANTO DURAREM

Ortobom



Fonte: <https://www.aconteceums.com.br/noticia/55191/temporal-com-ventos-de-53-kmh-derruba-muro-aacute-rvores-e-causa-estragos-em-silo>

Região

Bombeiros atendem vários chamados durante chuvas com vento forte

30 de novembro de 2023, 06:22 0

COMPARTILHE

0



Em pleno vendaval Corpo de Bombeiros de Nova Andradina estava a a campo desobstruindo vias públicas (Foto: Bombeiros)

Fonte: <https://valedoivinhemagora.com.br/bombeiros-atendem-varios-chamados-durante-chuvas-com-vento-forte/>

TEMPORAL

Chuva chega com força e água invade comércios em Ivinhema

Na manhã desta quinta-feira (23), o município registrou aproximadamente 50 mm de chuva

🕒 23 Nov 2023 - 14h40 | Por Fátima News/ Redação



Fonte: <https://www.fatimanews.com.br/cidades/ivinhema/chuva-chega-com-forca-e-agua-invade-comercios-em-ivinhema/222867/>

Por: Willian Costa 30/11/2023

Temporal com ventos de 53 km/h derruba muro, árvores e causa estragos em silo



Fonte: <https://radiotvtotal40graus.com.br/temporal-com-ventos-de-53-km-h-derruba-muro-arvores-e-causa-estragos-em-silo/>

Carros estacionados em hospital são atingidos por árvore que caiu com temporal

Campo Grande registrou temporal com fortes ventos na manhã deste domingo (26)

PUBLICIDADE



MÍDIAMAX/THALYA GODOY
Publicado em: 26/11/2023





Temporal acumula prejuízos pela cidade. (Canal Fala Povo)

PUBLICIDADE




Adquira seu sistema de energia solar e valorize seu imóvel pagando pouco e economizando muito.



Fonte: https://www.ivinoticias.com.br/noticia/147432/carros-estacionados-em-hospital-sao-atingidos-por-arvore-que-caiu-com-temporal#google_vignette

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Relatores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20231105 de novembro de 2023.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16280161	TD(26772)	Transformador Distribuição	1	4,37	4,37
20231105	16278646	TD(25916)	Transformador Distribuição	1	6,35	6,35
20231105	16277661	TD(718652)	Transformador Distribuição	4	4,30	17,20

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16278567	TD(18233)	Transformador Distribuição	2	6,28	12,56
20231105	16278140	FR(2358)	Chave Fusível Religadora	6	4,13	24,78
20231105	16277755	FU(665106)	Chave Fusível	2	2,65	5,30
20231105	16279203	TD(57755)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20231105	16278170	TD(12852)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20231105	16278668	TD(7529)	Transformador Distribuição	40	7,32	292,80
20231105	16281339	FR(28067)	Chave Fusível Religadora	15	20,42	306,30
20231105	16278474	FR(17964)	Chave Fusível Religadora	59	4,15	244,85
20231105	16279624	TD(726944)	Transformador Distribuição	5	10,08	50,40
20231105	16279534	TD(45839)	Transformador Distribuição	2	10,00	20,00
20231105	16277941	FU(22480)	Chave Fusível	24	2,82	67,68
20231105	16278350	TD(30162)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20231105	16278179	TD(25163)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20231105	16280377	FU(11823)	Chave Fusível	3	10,38	31,14
20231105	16278033	TD(55707)	Transformador Distribuição	2	3,22	6,44
20231105	16281082	FR(18954)	Chave Fusível Religadora	32	18,85	603,20
20231105	16280239	FU(741081)	Chave Fusível	1	12,22	12,22
20231105	16277861	FU(8992)	Chave Fusível	11	2,32	25,52
20231105	16283185	TD(729667)	Transformador Distribuição	1	26,32	26,32
20231105	16277934	TD(43010)	Transformador Distribuição	2	2,52	5,04
20231105	16284448	FU(35835)	Chave Fusível	3	32,53	97,59
20231105	16278620	TD(24010)	Transformador Distribuição	2	5,23	10,46
20231105	16280928	FU(27020)	Chave Fusível	5	16,15	80,75
20231105	16278242	TD(20023)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16282324	FU(28248)	Chave Fusível	3	28,07	84,21
20231105	16279924	TD(53535)	Transformador Distribuição	2	10,35	20,70
20231105	16279279	TD(685911)	Transformador Distribuição	2	5,62	11,24
20231105	16281169	TD(15341)	Transformador Distribuição	1	15,98	31,96
20231105	16280411	TD(37270)	Transformador Distribuição	1	6,62	6,62
20231105	16278709	TD(739306)	Transformador Distribuição	2	5,80	11,60
20231105	16279608	TD(21005)	Transformador Distribuição	4	9,17	36,68
20231105	16278649	FU(35298)	Chave Fusível	4	3,62	14,48
20231105	16280624	FU(18778)	Chave Fusível	1	12,38	12,38
20231105	16279095	TD(58188)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20231105	16278128	FU(4901)	Chave Fusível	6	2,02	12,12
20231105	16280031	TD(29441)	Transformador Distribuição	2	10,20	20,40
20231105	16280393	FR(758304)	Chave Fusível Religadora	9	10,63	95,67
20231105	16278318	TD(27977)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20231105	16279928	TD(35805)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20231105	16279895	TD(40367)	Transformador Distribuição	2	9,10	18,20
20231105	16279249	FU(731126)	Chave Fusível	1	57,98	57,98
20231105	16280720	FU(18425)	Chave Fusível	1	10,45	10,45
20231105	16278954	TD(685018)	Transformador Distribuição	14	4,72	66,08
20231105	16279464	FU(20993)	Chave Fusível	1	8,27	8,27
20231105	16278383	TD(26106)	Transformador Distribuição	3	3,60	10,80
20231105	16279985	TD(31589)	Transformador Distribuição	1	9,77	9,77
20231105	16281994	TD(731825)	Transformador Distribuição	1	25,88	25,88
20231105	16279521	TD(23548)	Transformador Distribuição	1	8,12	8,12

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16279742	TD(21210)	Transformador Distribuição	4	8,52	34,08
20231105	16278801	TD(746278)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20231105	16278801	TD(746278)	Transformador Distribuição	6	4,87	29,22
20231105	16278204	PE(12409855)	Ponto de conexão	3	2,45	7,35
20231105	16279440	FU(1720)	Chave Fusível	23	32,85	755,55
20231105	16279542	CF(743644)	Chave Faca	44	16,92	744,48
20231105	16279542	CF(743644)	Chave Faca	3	21,78	65,34
20231105	16279542	CF(743644)	Chave Faca	4	21,78	87,12
20231105	16281181	RD(722647)	Religador de Linha	3	0,15	0,45
20231105	16282336	RD(722647)	Religador de Linha	47	0,07	3,29
20231105	16278736	TD(14860)	Transformador Distribuição	3	6,23	18,69
20231105	16278415	TD(18125)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20231105	16279334	TD(699454)	Transformador Distribuição	1	6,97	6,97
20231105	16278880	TD(56714)	Transformador Distribuição	2	3,80	7,60
20231105	16280217	TD(60819)	Transformador Distribuição	1	10,98	10,98
20231105	16278374	TD(28775)	Transformador Distribuição	1	2,40	2,40
20231105	16278374	TD(28775)	Transformador Distribuição	2	2,40	4,80
20231105	16278394	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	8	2,40	19,20
20231105	16278252	FU(38728)	Chave Fusível	58	2,77	160,66
20231105	16278160	FU(23553)	Chave Fusível	5	1,35	6,75
20231105	16277783	RD(1206614)	Religador de Linha	1	0,05	0,05
20231105	16277783	RD(1206614)	Religador de Linha	6	0,05	0,30
20231105	16277783	RD(1206614)	Religador de Linha	96	0,05	4,80

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16277783	RD(1206614)	Religador de Linha	11	1,68	18,48
20231105	16277783	RD(1206614)	Religador de Linha	1	3,47	3,47
20231105	16277783	RD(1206614)	Religador de Linha	4	9,33	37,32
20231105	16278939	RD(1206614)	Religador de Linha	12	0,12	1,44
20231105	16278425	TD(685229)	Transformador Distribuição	2	2,12	4,24
20231105	16278233	TD(657704)	Transformador Distribuição	3	2,25	6,75
20231105	16278149	TD(49428235)	Transformador Distribuição	3	1,75	5,25
20231105	16279180	TD(24734)	Transformador Distribuição	19	5,78	109,82
20231105	16278476	TD(22796)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20231105	16280678	TD(17127)	Transformador Distribuição	1	11,05	11,05
20231105	16277832	RD(10071)	Religador de Linha	244	1,70	414,80
20231105	16277832	RD(10071)	Religador de Linha	14	3,30	46,20
20231105	16277832	RD(10071)	Religador de Linha	91	12,55	1.142,05
20231105	16278506	TD(23312)	Transformador Distribuição	6	2,60	15,60
20231105	16278778	FU(1739)	Chave Fusível	1	2,85	2,85
20231105	16278792	TD(52716)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20231105	16279452	TD(55307)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20231105	16283987	PE(16470375)	Ponto de conexão	1	30,67	30,67
20231105	16278190	TD(702910)	Transformador Distribuição	1	0,67	0,67
20231105	16279662	FU(19358)	Chave Fusível	3	6,77	20,31
20231105	16280329	TD(666279)	Transformador Distribuição	1	9,55	9,55

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16278733	TD(1074)	Transformador Distribuição	4	3,07	12,28
20231105	16279077	FU(24694)	Chave Fusível	8	5,13	41,04
20231105	16279730	TD(31446)	Transformador Distribuição	1	6,63	6,63
20231105	16280703	TD(17668)	Transformador Distribuição	1	11,90	11,90
20231105	16278936	FU(27978)	Chave Fusível	2	4,47	8,94
20231105	16279108	TD(21020)	Transformador Distribuição	4	2,77	11,08
20231105	16280424	TD(27376)	Transformador Distribuição	1	9,57	9,57
20231105	16280302	TD(708370)	Transformador Distribuição	1	7,82	7,82
20231105	16280460	TD(22396)	Transformador Distribuição	1	8,82	8,82
20231105	16280803	TD(36333)	Transformador Distribuição	1	7,87	7,87
20231105	16278609	TD(43668)	Transformador Distribuição	3	0,78	2,34
20231105	16278875	FU(7738)	Chave Fusível	11	3,97	43,67
20231105	16278484	TD(51172)	Transformador Distribuição	2	1,73	3,46
20231105	16280744	FU(2177)	Chave Fusível	8	9,70	77,60
20231105	16279879	FU(39331)	Chave Fusível	3	7,00	21,00
20231105	16280619	TD(687023)	Transformador Distribuição	1	10,15	10,15
20231105	16280065	TD(45889)	Transformador Distribuição	1	7,47	7,47
20231105	16278513	TD(680955)	Transformador Distribuição	1	1,18	1,18
20231105	16278449	C 2478285	Unidade Consumidora	1	2,23	2,23
20231105	16278443	TD(725756)	Transformador Distribuição	1	0,15	0,15
20231105	16280685	FU(690189)	Chave Fusível	3	7,77	23,31
20231105	16280038	TD(709731)	Transformador Distribuição	1	7,85	7,85
20231105	16278356	TD(2330)	Transformador Distribuição	75	1,22	91,50

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16280150	TD(747435)	Transformador Distribuição	2	5,72	11,44
20231105	16280154	PE(16305853)	Ponto de conexão	1	7,47	7,47
20231105	16279110	TD(714936)	Transformador Distribuição	1	2,90	2,90
20231105	16280596	PE(17009517)	Ponto de conexão	1	10,23	10,23
20231105	16281470	TD(37999)	Transformador Distribuição	1	11,20	11,20
20231105	16281483	FU(44669)	Chave Fusível	3	7,95	23,85
20231105	16280449	FU(12969)	Chave Fusível	2	8,93	17,86
20231105	16286213	FR(706679)	Chave Fusível Religadora	4	29,85	119,40
20231105	16279140	TD(696482)	Transformador Distribuição	1	3,00	3,00
20231105	16280979	FU(15818)	Chave Fusível	12	7,08	84,96
20231105	16279917	TD(19447)	Transformador Distribuição	1	6,10	6,10
20231105	16278917	TD(34274)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20231105	16278963	TD(23989)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20231105	16294664	TD(38623)	Transformador Distribuição	2	77,85	155,70
20231105	16280520	FU(40401)	Chave Fusível	1	2,55	2,55
20231105	16283912	PE(12811123)	Ponto de conexão	1	28,03	28,03
20231105	16279473	FU(8634)	Chave Fusível	50	4,30	215,00
20231105	16278461	AJO52_AJO59501	Alimentador	222	1,47	326,34
20231105	16278461	AJO52_AJO59501	Alimentador	5	2,05	10,25
20231105	16278461	AJO52_AJO59501	Alimentador	43	2,92	125,56
20231105	16278461	AJO52_AJO59501	Alimentador	17	5,95	101,15
20231105	16280120	CF(736665)	Chave Faca	215	6,45	1.386,75
20231105	16278564	RD(3835)	Religador de Linha	112	4,33	484,96

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16280795	TD(46746)	Transformador Distribuição	1	9,53	9,53
20231105	16280294	TD(50298)	Transformador Distribuição	17	6,80	115,60
20231105	16280402	FU(26563)	Chave Fusível	1	6,13	6,13
20231105	16280086	TD(667628)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20231105	16279071	TD(11818)	Transformador Distribuição	5	0,97	4,85
20231105	16278635	RD(728369)	Religador de Linha	51	2,12	108,12
20231105	16278635	RD(728369)	Religador de Linha	162	2,17	351,54
20231105	16278991	TD(663994)	Transformador Distribuição	2	1,60	3,20
20231105	16281159	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	33	11,22	370,26
20231105	16279706	TD(44830)	Transformador Distribuição	3	3,97	11,91
20231105	16279619	TD(28953)	Transformador Distribuição	1	3,65	3,65
20231105	16280025	TD(24684)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20231105	16280901	TD(685166)	Transformador Distribuição	1	26,65	26,65
20231105	16279259	FR(2772)	Chave Fusível Religadora	546	2,30	1.255,80
20231105	16279404	FU(24000)	Chave Fusível	16	1,83	29,28
20231105	16280405	FU(7638)	Chave Fusível	9	6,65	59,85
20231105	16279003	TD(40626)	Transformador Distribuição	23	2,77	63,71
20231105	16281110	TD(687369)	Transformador Distribuição	2	7,37	14,74
20231105	16280851	TD(31249)	Transformador Distribuição	1	8,37	8,37
20231105	16280416	TD(1720)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43
20231105	16282200	TD(27594)	Transformador Distribuição	1	18,45	18,45
20231105	16282267	FR(10531)	Chave Fusível Religadora	29	18,45	535,05

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16278834	RD(744736)	Religador de Linha	1	1,15	1,15
20231105	16278834	RD(744736)	Religador de Linha	40	1,15	46,00
20231105	16278834	RD(744736)	Religador de Linha	163	1,68	273,84
20231105	16278834	RD(744736)	Religador de Linha	4	2,20	8,80
20231105	16278834	RD(744736)	Religador de Linha	1	3,03	3,03
20231105	16278834	RD(744736)	Religador de Linha	46	3,03	139,38
20231105	16279549	TD(41501)	Transformador Distribuição	1	2,60	2,60
20231105	16283251	TD(671840)	Transformador Distribuição	1	20,90	20,90
20231105	16279855	FR(676879)	Chave Fusível Religadora	88	3,40	299,20
20231105	16279911	TD(18284)	Transformador Distribuição	6	2,88	17,28
20231105	16280144	FR(1721)	Chave Fusível Religadora	28	4,52	126,56
20231105	16281755	TD(29255)	Transformador Distribuição	4	18,08	72,32
20231105	16280798	TD(29394)	Transformador Distribuição	1	7,27	7,27
20231105	16280585	TD(28208)	Transformador Distribuição	7	6,85	47,95
20231105	16286144	FU(686683)	Chave Fusível	1	19,62	19,62
20231105	16284843	TD(31386)	Transformador Distribuição	1	34,53	34,53
20231105	16286374	TD(718323)	Transformador Distribuição	1	31,13	31,13
20231105	16280071	TD(40437)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20231105	16279633	TD(22643)	Transformador Distribuição	2	1,48	2,96
20231105	16282431	FR(1448)	Chave Fusível Religadora	93	18,22	1.694,46
20231105	16278946	RD(730247)	Religador de Linha	20	4,00	80,00

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16278946	RD(730247)	Religador de Linha	1	7,57	7,57
20231105	16278946	RD(730247)	Religador de Linha	50	7,57	378,50
20231105	16280769	FU(736353)	Chave Fusível	1	1,47	1,47
20231105	16280872	TD(660633)	Transformador Distribuição	1	7,75	7,75
20231105	16281126	TD(22301)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20231105	16281191	FU(6529)	Chave Fusível	1	11,48	11,48
20231105	16282278	FU(675543)	Chave Fusível	1	20,63	20,63
20231105	16278985	RD(22032514)	Religador de Linha	46	4,93	226,78
20231105	16278985	RD(22032514)	Religador de Linha	4	7,75	31,00
20231105	16278985	RD(22032514)	Religador de Linha	9	7,75	69,75
20231105	16279489	TD(659611)	Transformador Distribuição	1	1,20	1,20
20231105	16279531	FU(22561)	Chave Fusível	5	1,98	9,90
20231105	16279714	FU(701910)	Chave Fusível	158	3,05	481,90
20231105	16279800	TD(8682)	Transformador Distribuição	99	3,30	326,70
20231105	16279965	TD(23989)	Transformador Distribuição	1	20,45	20,45
20231105	16285558	TD(652324)	Transformador Distribuição	1	29,35	29,35
20231105	16279061	TAC01_TAC49502	Alimentador	14	1,62	22,68
20231105	16279061	TAC01_TAC49502	Alimentador	2	10,63	21,26
20231105	16279061	TAC01_TAC49502	Alimentador	10	20,30	203,00
20231105	16279663	TD(676983)	Transformador Distribuição	1	1,62	1,62
20231105	16283000	TD(34586)	Transformador Distribuição	1	20,48	20,48
20231105	16283456	FU(673735)	Chave Fusível	2	24,05	48,10
20231105	16279833	TD(51151)	Transformador Distribuição	2	2,67	5,34

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16279103	RD(38794)	Religador de Linha	3	1,33	3,99
20231105	16279103	RD(38794)	Religador de Linha	18	2,75	49,50
20231105	16279103	RD(38794)	Religador de Linha	9	3,93	35,37
20231105	16280603	TD(46290)	Transformador Distribuição	1	6,22	6,22
20231105	16282824	[MT]PA(9337)	Alimentador	6	4,05	24,30
20231105	16282824	[MT]PA(9337)	Alimentador	32	3,73	119,36
20231105	16282911	RD(3722898)	Religador de Linha	1	0,78	0,78
20231105	16282911	RD(3722898)	Religador de Linha	2	0,78	1,56
20231105	16282911	RD(3722898)	Religador de Linha	2908	0,78	2.268,24
20231105	16282911	RD(3722898)	Religador de Linha	32	3,80	121,60
20231105	16281473	TD(655210)	Transformador Distribuição	6	16,27	97,62
20231105	16279503	TD(28769)	Transformador Distribuição	2	15,40	30,80
20231105	16281129	FU(1151)	Chave Fusível	4	4,02	16,08
20231105	16280498	FU(24020)	Chave Fusível	4	4,18	16,72
20231105	16281131	FR(20166)	Chave Fusível Religadora	1	7,38	14,76
20231105	16281131	FR(20166)	Chave Fusível Religadora	20	7,38	147,60
20231105	16281233	TD(731658)	Transformador Distribuição	1	11,02	11,02
20231105	16281343	FR(25948)	Chave Fusível Religadora	42	11,02	462,84
20231105	16280132	PE(19075656)	Ponto de conexão	1	3,55	3,55
20231105	16280206	[MT]PA(9326)	Alimentador	190	3,42	649,80
20231105	16294683	TD(52139)	Transformador Distribuição	1	75,65	75,65
20231105	16281043	FR(35941)	Chave Fusível Religadora	57	6,65	379,05
20231105	16280784	FU(40263)	Chave Fusível	3	6,82	20,46
20231105	16280768	FU(12234)	Chave Fusível	19	4,07	77,33

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16281161	FU(21521)	Chave Fusível	7	4,00	28,00
20231105	16282151	TD(52867)	Transformador Distribuição	1	15,95	15,95
20231105	16279848	TD(44182)	Transformador Distribuição	33	2,07	68,31
20231105	16280122	TD(55188)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20231105	16293080	TD(38461)	Transformador Distribuição	1	69,32	69,32
20231105	16283034	FU(16922)	Chave Fusível	1	21,67	21,67
20231105	16283774	FU(677945)	Chave Fusível	39	18,73	730,47
20231105	16280465	TD(540)	Transformador Distribuição	4	4,43	17,72
20231105	16288060	TD(46167)	Transformador Distribuição	1	44,23	44,23
20231105	16282163	TD(688628)	Transformador Distribuição	3	18,08	54,24
20231105	16279830	FU(2607)	Chave Fusível	308	1,57	483,56
20231105	16280176	FU(20620)	Chave Fusível	4	3,12	12,48
20231105	16286156	FU(136009)	Chave Fusível	2	19,07	38,14
20231105	16286250	TD(37018)	Transformador Distribuição	1	30,08	30,08
20231105	16279886	FU(756193)	Chave Fusível	18	1,15	20,70
20231105	16282051	TD(25103)	Transformador Distribuição	1	18,13	18,13
20231105	16279469	RD(2214)	Religador de Linha	178	0,93	165,54
20231105	16279469	RD(2214)	Religador de Linha	6	1,08	6,48
20231105	16279469	RD(2214)	Religador de Linha	8	2,32	18,56
20231105	16284056	CF(699295)	Chave Faca	5	0,18	0,90
20231105	16280433	FU(17369)	Chave Fusível	4	4,37	17,48
20231105	16282059	TD(61263)	Transformador Distribuição	1	49,60	49,60
20231105	16280049	FR(42215)	Chave Fusível Religadora	74	1,97	145,78
20231105	16280156	TD(3782)	Transformador Distribuição	73	2,48	181,04
20231105	16283784	FR(675729)	Chave Fusível Religadora	13	14,22	184,86

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16282308	TD(34588)	Transformador Distribuição	1	18,57	18,57
20231105	16283922	FU(27205)	Chave Fusível	4	18,18	72,72
20231105	16280746	TD(20411)	Transformador Distribuição	5	4,53	22,65
20231105	16284558	FU(28298)	Chave Fusível	19	18,80	357,20
20231105	16281195	FU(17309)	Chave Fusível	7	8,07	56,49
20231105	16285309	FU(29651)	Chave Fusível	20	18,90	378,00
20231105	16284927	TD(748006)	Transformador Distribuição	1	25,28	25,28
20231105	16280296	TD(4813)	Transformador Distribuição	34	2,63	89,42
20231105	16281167	FU(696589)	Chave Fusível	16	6,10	97,60
20231105	16279942	FR(758914)	Chave Fusível Religadora	17	0,97	16,49
20231105	16282160	TD(60006)	Transformador Distribuição	1	17,47	17,47
20231105	16282847	TD(40475)	Transformador Distribuição	1	19,87	19,87
20231105	16281172	TD(661371)	Transformador Distribuição	2	3,65	7,30
20231105	16283968	TD(55344)	Transformador Distribuição	1	22,63	22,63
20231105	16280569	TD(8772)	Transformador Distribuição	18	3,75	67,50
20231105	16282776	PE(13962901)	Ponto de conexão	1	18,05	18,05
20231105	16284921	TD(35388)	Transformador Distribuição	8	19,45	155,60
20231105	16283206	FR(36533353)	Chave Fusível Religadora	4	18,00	72,00
20231105	16280165	C 1898077	Unidade Consumidora	1	1,35	1,35
20231105	16280674	TD(18549)	Transformador Distribuição	1	2,43	2,43
20231105	16281938	TD(727477)	Transformador Distribuição	1	16,27	16,27
20231105	16279951	CF(19409)	Chave Faca	18	2,22	39,96
20231105	16287739	FU(18421)	Chave Fusível	8	40,85	326,80
20231105	16283511	FU(665977)	Chave Fusível	3	17,85	53,55

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16280484	TD(55767)	Transformador Distribuição	106	2,38	252,28
20231105	16280690	TD(717936)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20231105	16284741	FU(30222)	Chave Fusível	5	25,80	129,00
20231105	16280867	FR(31373)	Chave Fusível Religadora	8	4,57	36,56
20231105	16282402	FU(671276)	Chave Fusível	2	17,42	34,84
20231105	16280213	TD(2858)	Transformador Distribuição	23	1,28	29,44
20231105	16281974	TD(49020)	Transformador Distribuição	1	15,73	15,73
20231105	16280666	FU(1037)	Chave Fusível	53	2,80	148,40
20231105	16282647	FR(724667)	Chave Fusível Religadora	15	17,22	258,30
20231105	16280003	RD(21251007)	Religador de Linha	21	3,40	71,40
20231105	16280003	RD(21251007)	Religador de Linha	16	4,47	71,52
20231105	16280003	RD(21251007)	Religador de Linha	5	6,63	33,15
20231105	16281096	RD(6350826)	Religador de Linha	21	0,17	3,57
20231105	16280924	TD(14768)	Transformador Distribuição	18	5,13	92,34
20231105	16280700	TD(17665)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20231105	16282619	TD(35080)	Transformador Distribuição	2	15,40	30,80
20231105	16280811	TD(680135)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20231105	16280808	TD(56257)	Transformador Distribuição	2	3,65	7,30
20231105	16280100	RD(711459)	Religador de Linha	78	2,65	206,70
20231105	16282457	TD(664160)	Transformador Distribuição	1	16,40	16,40
20231105	16282320	TD(37138)	Transformador Distribuição	2	12,63	25,26
20231105	16281044	FU(23671)	Chave Fusível	76	5,48	416,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16285602	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	7	25,22	176,54
20231105	16281591	TD(17615)	Transformador Distribuição	1	12,68	12,68
20231105	16285791	TD(22334)	Transformador Distribuição	1	66,90	66,90
20231105	16280669	[MT]PA(9327)	Alimentador	31	7,28	225,68
20231105	16281022	FU(668203)	Chave Fusível	81	1,58	127,98
20231105	16286240	TD(37183)	Transformador Distribuição	1	22,90	22,90
20231105	16280202	RD(720608)	Religador de Linha	9	2,40	21,60
20231105	16280202	RD(720608)	Religador de Linha	9	4,72	42,48
20231105	16280202	RD(720608)	Religador de Linha	28	16,72	468,16
20231105	16280202	RD(720608)	Religador de Linha	5	20,55	102,75
20231105	16280202	RD(720608)	Religador de Linha	1	78,28	78,28
20231105	16282683	FU(17498)	Chave Fusível	5	16,13	80,65
20231105	16288698	TD(44817)	Transformador Distribuição	2	40,38	80,76
20231105	16284824	TD(655559)	Transformador Distribuição	1	22,57	22,57
20231105	16280827	TD(722985)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20231105	16280827	TD(722985)	Transformador Distribuição	7	3,18	22,26
20231105	16280858	FU(15069)	Chave Fusível	29	3,18	92,22
20231105	16284583	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	9	17,83	160,47
20231105	16281849	FU(676878)	Chave Fusível	34	13,95	474,30
20231105	16283788	FU(20995)	Chave Fusível	2	16,43	32,86
20231105	16287889	TD(655771)	Transformador Distribuição	1	39,82	39,82
20231105	16282389	TD(709731)	Transformador Distribuição	1	15,42	15,42
20231105	16282331	TD(9494039)	Transformador Distribuição	1	15,60	15,60
20231105	16280943	FU(701925)	Chave Fusível	140	4,12	576,80

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16287639	TD(36921)	Transformador Distribuição	1	37,33	37,33
20231105	16282372	TD(32936)	Transformador Distribuição	5	15,52	77,60
20231105	16283591	TD(26808)	Transformador Distribuição	1	18,92	18,92
20231105	16281171	TD(34338)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20231105	16282633	FU(681523)	Chave Fusível	1	15,67	15,67
20231105	16287816	TD(38315)	Transformador Distribuição	1	36,17	36,17
20231105	16280952	FU(7554)	Chave Fusível	9	4,37	39,33
20231105	16284923	TD(35313)	Transformador Distribuição	2	17,25	34,50
20231105	16294662	TD(419)	Transformador Distribuição	3	67,08	201,24
20231105	16289023	TD(17756)	Transformador Distribuição	1	40,97	40,97
20231105	16285124	TD(47997)	Transformador Distribuição	1	21,20	21,20
20231105	16282116	FR(18497)	Chave Fusível Religadora	13	13,27	172,51
20231105	16280558	FR(1721)	Chave Fusível Religadora	28	0,32	8,96
20231105	16281462	TD(56784)	Transformador Distribuição	49	10,45	512,05
20231105	16283990	TD(671838)	Transformador Distribuição	1	43,68	43,68
20231105	16281972	FU(15800)	Chave Fusível	1	13,02	13,02
20231105	16287487	FU(731797)	Chave Fusível	4	36,78	147,12
20231105	16281115	TD(5877)	Transformador Distribuição	17	4,45	75,65
20231105	16280765	TD(36875)	Transformador Distribuição	1	23,83	23,83
20231105	16281154	TD(2992)	Transformador Distribuição	20	1,77	35,40
20231105	16280973	TD(55767)	Transformador Distribuição	106	1,92	203,52
20231105	16281928	FU(23439)	Chave Fusível	40	10,75	430,00
20231105	16280997	TD(31195)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16280980	TD(21805)	Transformador Distribuição	99	1,75	173,25
20231105	16281267	TD(706385)	Transformador Distribuição	83	4,95	410,85
20231105	16282127	FU(19415)	Chave Fusível	11	11,20	123,20
20231105	16280963	RD(10408)	Religador de Linha	296	0,17	50,32
20231105	16282689	TD(45841)	Transformador Distribuição	1	11,50	11,50
20231105	16286138	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	1	8,78	8,78
20231105	16286138	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	9	8,78	79,02
20231105	16281072	RD(722498)	Religador de Linha	5	3,42	17,10
20231105	16281072	RD(722498)	Religador de Linha	297	14,30	4.247,10
20231105	16281778	FU(18063)	Chave Fusível	9	6,22	55,98
20231105	16281156	RD(717250)	Religador de Linha	345	1,55	534,75
20231105	16281156	RD(717250)	Religador de Linha	260	2,42	629,20
20231105	16281156	RD(717250)	Religador de Linha	96	5,38	516,48
20231105	16283026	TD(690409)	Transformador Distribuição	1	8,68	8,68
20231105	16284937	TD(29809)	Transformador Distribuição	1	10,32	10,32
20231105	16283501	TD(758835)	Transformador Distribuição	1	9,28	9,28
20231105	16281830	TD(59881)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20231105	16303780	TD(48043)	Transformador Distribuição	1	106,60	106,60
20231105	16282787	FU(693367)	Chave Fusível	6	6,17	37,02
20231105	16285212	FU(15069)	Chave Fusível	37	4,57	169,09
20231105	16281259	RD(745860)	Religador de Linha	131	1,38	180,78
20231105	16281259	RD(745860)	Religador de Linha	1	2,95	2,95

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16281259	RD(745860)	Religador de Linha	417	2,95	1.230,15
20231105	16281259	RD(745860)	Religador de Linha	1	3,98	3,98
20231105	16281259	RD(745860)	Religador de Linha	577	3,98	2.296,46
20231105	16281259	RD(745860)	Religador de Linha	51	9,03	460,53
20231105	16281259	RD(745860)	Religador de Linha	109	11,45	1.248,05
20231105	16282091	RD(745860)	Religador de Linha	1	3,62	3,62
20231105	16282091	RD(745860)	Religador de Linha	336	3,62	1.216,32
20231105	16282091	RD(745860)	Religador de Linha	238	4,05	963,90
20231105	16282091	RD(745860)	Religador de Linha	3	5,17	15,51
20231105	16289004	TD(19977)	Transformador Distribuição	2	33,32	66,64
20231105	16281921	FU(702573)	Chave Fusível	1	14,77	14,77
20231105	16281921	FU(702573)	Chave Fusível	14	18,85	263,90
20231105	16286354	TD(38334)	Transformador Distribuição	1	21,22	21,22
20231105	16281707	FU(26216)	Chave Fusível	7	3,07	21,49
20231105	16283571	FU(4785)	Chave Fusível	5	6,63	33,15
20231105	16284942	FU(35589)	Chave Fusível	22	4,98	109,56
20231105	16283494	FU(41187)	Chave Fusível	3	8,60	25,80
20231105	16283376	TD(679360)	Transformador Distribuição	9	6,67	60,03
20231105	16282602	FR(30576)	Chave Fusível Religadora	37	6,18	228,66
20231105	16281996	TD(690886)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20231105	16282374	TD(28806)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20231105	16282539	TD(18135)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20231105	16282034	TD(59473)	Transformador Distribuição	9	3,80	34,20

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16284859	FR(726238)	Chave Fusível Religadora	9	6,02	54,18
20231105	16284820	TD(59319)	Transformador Distribuição	2	31,72	63,44
20231105	16281332	IGU51_IGU59505	Alimentador	35	0,05	1,75
20231105	16281332	IGU51_IGU59505	Alimentador	1	0,05	0,05
20231105	16281332	IGU51_IGU59505	Alimentador	212	0,05	10,60
20231105	16281332	IGU51_IGU59505	Alimentador	477	1,87	891,99
20231105	16281332	IGU51_IGU59505	Alimentador	1	2,98	2,98
20231105	16281332	IGU51_IGU59505	Alimentador	303	2,98	902,94
20231105	16281332	IGU51_IGU59505	Alimentador	27	4,95	133,65
20231105	16281332	IGU51_IGU59505	Alimentador	35	5,05	176,75
20231105	16282133	CF(30141)	Chave Faca	6	0,87	5,22
20231105	16282376	CF(30657)	Chave Faca	27	1,78	48,06
20231105	16282382	IGU51_IGU59505	Alimentador	6	0,07	0,42
20231105	16282382	IGU51_IGU59505	Alimentador	470	1,00	470,00
20231105	16282382	IGU51_IGU59505	Alimentador	1	4,47	4,47
20231105	16282382	IGU51_IGU59505	Alimentador	17	4,47	75,99
20231105	16282382	IGU51_IGU59505	Alimentador	223	5,13	1.143,99
20231105	16282382	IGU51_IGU59505	Alimentador	63	4,62	291,06
20231105	16282655	[MT]PA(9336)	Alimentador	6	0,18	1,08
20231105	16282904	FR(692608)	Chave Fusível Religadora	6	3,08	18,48
20231105	16282294	PE(18468504)	Ponto de conexão	1	4,48	4,48
20231105	16284651	TD(928)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16285019	TD(14369)	Transformador Distribuição	1	30,63	30,63
20231105	16281842	FU(749787)	Chave Fusível	1	3,12	3,12
20231105	16281760	FU(27638)	Chave Fusível	4	2,03	8,12
20231105	16282149	TD(13030)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20231105	16284982	FU(747416)	Chave Fusível	47	2,82	132,54
20231105	16281683	TD(712532)	Transformador Distribuição	41	1,90	77,90
20231105	16283240	TD(43126)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20231105	16285055	TD(48662)	Transformador Distribuição	2	10,00	20,00
20231105	16288864	FU(749030)	Chave Fusível	7	32,93	230,51
20231105	16288864	FU(749030)	Chave Fusível	1	57,70	57,70
20231105	16281907	FU(7536)	Chave Fusível	129	2,37	305,73
20231105	16283583	FU(742165)	Chave Fusível	21	7,38	154,98
20231105	16282535	TD(31791)	Transformador Distribuição	1	3,70	3,70
20231105	16282475	TD(25183)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20231105	16285101	TD(34166)	Transformador Distribuição	1	11,93	11,93
20231105	16282561	TD(661358)	Transformador Distribuição	2	4,82	9,64
20231105	16282759	C 2028677	Unidade Consumidora	1	3,35	3,35
20231105	16294660	TD(52333)	Transformador Distribuição	1	55,00	55,00
20231105	16282693	TD(728822)	Transformador Distribuição	1	153,15	153,15
20231105	16282505	FU(11209)	Chave Fusível	6	3,07	18,42
20231105	16289352	TD(12250)	Transformador Distribuição	1	27,28	27,28
20231105	16286068	TD(53640)	Transformador Distribuição	5	37,10	185,50
20231105	16284925	TD(35568)	Transformador Distribuição	4	6,87	27,48
20231105	16281664	TD(2297)	Transformador Distribuição	2	1,35	2,70

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16281664	TD(2297)	Transformador Distribuição	6	1,35	8,10
20231105	16281701	FU(312)	Chave Fusível	1	1,35	1,35
20231105	16284199	TD(40156)	Transformador Distribuição	1	9,03	9,03
20231105	16283113	TD(28973)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20231105	16290650	FU(665849)	Chave Fusível	1	83,82	83,82
20231105	16290650	FU(665849)	Chave Fusível	3	83,82	251,46
20231105	16282418	TD(56595)	Transformador Distribuição	2	4,12	8,24
20231105	16283614	TD(749062)	Transformador Distribuição	1	6,03	6,03
20231105	16286295	TD(33464)	Transformador Distribuição	1	12,93	12,93
20231105	16284467	TD(707222)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20231105	16286875	FU(40277)	Chave Fusível	2	10,85	21,70
20231105	16282987	TD(49300)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20231105	16285004	TD(761139)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20231105	16286164	TD(13742)	Transformador Distribuição	1	5,90	5,90
20231105	16286403	CL(20833)	Chave Lâmina	2	9,73	19,46
20231105	16283451	TD(659550)	Transformador Distribuição	1	6,22	6,22
20231105	16282583	TD(34098)	Transformador Distribuição	4	2,08	8,32
20231105	16283449	TD(659597)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20231105	16281736	TD(51184)	Transformador Distribuição	1	1,17	1,17
20231105	16282071	PE(14756311)	Ponto de conexão	1	9,42	9,42
20231105	16282077	TD(26050)	Transformador Distribuição	1	9,38	9,38
20231105	16286870	TD(18510)	Transformador Distribuição	1	7,82	7,82
20231105	16281911	TD(28491)	Transformador Distribuição	1	1,80	1,80

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16285550	TD(52706)	Transformador Distribuição	1	12,35	12,35
20231105	16285286	TD(675738)	Transformador Distribuição	1	2,10	2,10
20231105	16284257	FU(4231)	Chave Fusível	21	3,15	66,15
20231105	16283199	TD(29334)	Transformador Distribuição	4	4,70	18,80
20231105	16282782	TD(727745)	Transformador Distribuição	26	4,73	122,98
20231105	16281565	BSO01_BSO49501	Alimentador	198	0,07	13,86
20231105	16281565	BSO01_BSO49501	Alimentador	641	1,55	993,55
20231105	16281565	BSO01_BSO49501	Alimentador	31	6,02	186,62
20231105	16281565	BSO01_BSO49501	Alimentador	6	7,30	43,80
20231105	16281565	BSO01_BSO49501	Alimentador	9	7,98	71,82
20231105	16281565	BSO01_BSO49501	Alimentador	69	8,23	567,87
20231105	16288814	TD(701721)	Transformador Distribuição	1	12,12	12,12
20231105	16282397	TD(13363)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20231105	16282110	TD(20527)	Transformador Distribuição	1	10,92	10,92
20231105	16286297	FU(16819)	Chave Fusível	15	5,98	89,70
20231105	16282465	FU(8081)	Chave Fusível	5	3,42	17,10
20231105	16283427	FR(676739)	Chave Fusível Religadora	5	4,65	23,25
20231105	16282447	FU(38842)	Chave Fusível	5	3,37	16,85
20231105	16285589	PE(13663518)	Ponto de conexão	1	11,78	11,78
20231105	16285314	TD(37202)	Transformador Distribuição	1	11,23	11,23
20231105	16282872	TD(708104)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20231105	16285889	FU(18405)	Chave Fusível	6	13,85	83,10
20231105	16284130	PE(14399910)	Ponto de conexão	1	7,63	7,63

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16288235	TD(666708)	Transformador Distribuição	2	27,60	55,20
20231105	16285788	FR(11351)	Chave Fusível Religadora	1	10,13	10,13
20231105	16285788	FR(11351)	Chave Fusível Religadora	9	10,13	91,17
20231105	16284954	TD(732655)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20231105	16281947	[BT]PA(9335)	Ramal de Baixa Tensão	8	14,27	114,16
20231105	16281950	TD(2185646)	Transformador Distribuição	28	0,33	9,24
20231105	16283118	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	42	1,57	65,94
20231105	16286380	FU(19635)	Chave Fusível	5	13,25	66,25
20231105	16283759	FU(29306)	Chave Fusível	2	3,28	6,56
20231105	16282953	FU(25876)	Chave Fusível	1	4,00	4,00
20231105	16289306	FU(19246)	Chave Fusível	1	27,12	27,12
20231105	16282585	TD(34100)	Transformador Distribuição	1	1,60	1,60
20231105	16282571	TD(111285)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20231105	16286237	TD(29255)	Transformador Distribuição	4	15,45	61,80
20231105	16282395	TD(8439)	Transformador Distribuição	41	2,52	103,32
20231105	16283617	FU(26261)	Chave Fusível	4	4,90	19,60
20231105	16284247	TD(21191)	Transformador Distribuição	5	7,50	37,50
20231105	16286096	TD(52903)	Transformador Distribuição	3	54,10	162,30
20231105	16286682	TD(690234)	Transformador Distribuição	4	21,23	84,92
20231105	16283313	FU(39154)	Chave Fusível	9	4,95	44,55
20231105	16283462	FR(30164)	Chave Fusível Religadora	10	5,23	52,30
20231105	16284090	TD(722918)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20231105	16284342	TD(49485)	Transformador Distribuição	1	7,52	7,52

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16285979	PE(202413968)	Ponto de conexão	1	13,53	13,53
20231105	16285000	TD(39170)	Transformador Distribuição	15	7,88	118,20
20231105	16283675	PE(18670850)	Ponto de conexão	1	5,90	5,90
20231105	16287098	TD(21101)	Transformador Distribuição	1	22,92	22,92
20231105	16286206	FU(20923)	Chave Fusível	4	6,30	25,20
20231105	16284145	TD(704248)	Transformador Distribuição	2	6,75	13,50
20231105	16281899	RD(729712)	Religador de Linha	44	2,90	127,60
20231105	16281899	RD(729712)	Religador de Linha	2	9,52	19,04
20231105	16283841	TD(11280)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20231105	16293995	TD(37256)	Transformador Distribuição	1	54,03	54,03
20231105	16283464	TD(39607)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20231105	16285984	TD(710553)	Transformador Distribuição	1	12,08	12,08
20231105	16283424	TD(669020)	Transformador Distribuição	2	4,60	9,20
20231105	16286302	TD(20562)	Transformador Distribuição	1	14,88	14,88
20231105	16285002	TD(657723)	Transformador Distribuição	2	8,12	16,24
20231105	16283545	TD(3383)	Transformador Distribuição	135	4,83	652,05
20231105	16284728	C 160154	Unidade Consumidora	1	7,93	7,93
20231105	16284319	TD(28782)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20231105	16283944	TD(11810)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73
20231105	16283175	TD(729321)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20231105	16282167	FR(40120)	Chave Fusível Religadora	14	3,93	55,02

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16282665	FU(731221)	Chave Fusível	5	1,98	9,90
20231105	16282779	TD(549)	Transformador Distribuição	41	1,82	74,62
20231105	16282699	FU(4149)	Chave Fusível	4	2,85	11,40
20231105	16284087	TD(697968)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20231105	16287656	FU(730150)	Chave Fusível	4	22,93	91,72
20231105	16282636	TD(13994)	Transformador Distribuição	1	1,68	1,68
20231105	16288099	TD(19558)	Transformador Distribuição	1	24,13	24,13
20231105	16292723	TD(34218)	Transformador Distribuição	2	48,65	97,30
20231105	16284771	FR(29023)	Chave Fusível Religadora	16	7,32	117,12
20231105	16283442	FU(23708)	Chave Fusível	1	2,93	2,93
20231105	16283836	FU(16693)	Chave Fusível	28	4,10	114,80
20231105	16282218	RD(733062)	Religador de Linha	50	2,38	119,00
20231105	16282218	RD(733062)	Religador de Linha	35	6,33	221,55
20231105	16283842	TD(39079)	Transformador Distribuição	2	4,52	9,04
20231105	16288152	TD(47803)	Transformador Distribuição	2	48,72	97,44
20231105	16285472	TD(55363)	Transformador Distribuição	2	6,18	12,36
20231105	16286085	TD(38333)	Transformador Distribuição	1	65,27	65,27
20231105	16285692	TD(688065)	Transformador Distribuição	2	9,58	19,16
20231105	16284536	TD(26792)	Transformador Distribuição	1	6,40	6,40
20231105	16282256	GDO01_GDO49504	Alimentador	1377	0,93	1.280,61
20231105	16282256	GDO01_GDO49504	Alimentador	331	1,72	569,32
20231105	16282256	GDO01_GDO49504	Alimentador	1	4,62	4,62
20231105	16282256	GDO01_GDO49504	Alimentador	111	4,62	512,82

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16289677	FU(27262)	Chave Fusível	3	28,28	84,84
20231105	16283963	TD(36639)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20231105	16284592	TD(34393)	Transformador Distribuição	3	6,77	20,31
20231105	16286351	TD(38313)	Transformador Distribuição	1	12,62	12,62
20231105	16284613	TD(34151)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20231105	16285238	FU(699075)	Chave Fusível	3	6,13	18,39
20231105	16285884	FR(12573)	Chave Fusível Religadora	55	10,12	556,60
20231105	16288968	TD(704146)	Transformador Distribuição	2	27,80	55,60
20231105	16285868	FR(20764)	Chave Fusível Religadora	13	5,27	68,51
20231105	16283543	TD(694638)	Transformador Distribuição	1	23,42	23,42
20231105	16283309	TD(9347)	Transformador Distribuição	15	2,87	43,05
20231105	16283904	RD(756590)	Religador de Linha	31	4,10	127,10
20231105	16282944	PE(18847254)	Ponto de conexão	1	2,18	2,18
20231105	16286160	TD(663009)	Transformador Distribuição	5	10,40	52,00
20231105	16282425	CGT02_CGT49514	Alimentador	108	0,97	104,76
20231105	16282425	CGT02_CGT49514	Alimentador	606	0,97	587,82
20231105	16282425	CGT02_CGT49514	Alimentador	105	1,02	107,10
20231105	16282425	CGT02_CGT49514	Alimentador	449	1,02	457,98
20231105	16283329	TD(30621)	Transformador Distribuição	46	2,93	134,78
20231105	16284646	FU(5664)	Chave Fusível	102	3,52	359,04
20231105	16284646	FU(5664)	Chave Fusível	366	3,52	1.288,32
20231105	16286018	TD(17216)	Transformador Distribuição	1	11,80	11,80

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16284228	FR(676879)	Chave Fusível Religadora	88	5,27	463,76
20231105	16285843	TD(61315)	Transformador Distribuição	8	10,40	83,20
20231105	16283736	FU(680774)	Chave Fusível	7	3,37	23,59
20231105	16286892	TD(16260)	Transformador Distribuição	1	20,07	20,07
20231105	16284043	FU(22804)	Chave Fusível	7	3,60	25,20
20231105	16289723	TD(675258)	Transformador Distribuição	18	24,13	434,34
20231105	16285463	TD(19251)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20231105	16284410	TD(29781)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20231105	16283916	FR(32124)	Chave Fusível Religadora	2	3,87	7,74
20231105	16285163	TD(692296)	Transformador Distribuição	6	6,62	39,72
20231105	16282542	BSO02_BSO49502	Alimentador	1	0,10	0,10
20231105	16282542	BSO02_BSO49502	Alimentador	988	0,10	98,80
20231105	16282542	BSO02_BSO49502	Alimentador	553	1,77	978,81
20231105	16282542	BSO02_BSO49502	Alimentador	81	2,30	186,30
20231105	16282542	BSO02_BSO49502	Alimentador	7	8,17	57,19
20231105	16287361	TD(20974)	Transformador Distribuição	1	21,78	21,78
20231105	16282568	FU(27047)	Chave Fusível	10	0,60	6,00
20231105	16285582	PE(14869927)	Ponto de conexão	3	8,62	25,86
20231105	16283260	FR(1448)	Chave Fusível Religadora	93	0,98	91,14
20231105	16286166	TD(10534)	Transformador Distribuição	13	14,95	194,35
20231105	16283933	FR(20346)	Chave Fusível Religadora	27	3,22	86,94
20231105	16288327	TD(41157)	Transformador Distribuição	1	24,68	24,68

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16285251	TD(3051)	Transformador Distribuição	46	3,35	154,10
20231105	16284817	FU(15443)	Chave Fusível	4	6,12	24,48
20231105	16285198	TD(24380)	Transformador Distribuição	13	7,33	95,29
20231105	16285198	TD(24380)	Transformador Distribuição	45	7,33	329,85
20231105	16285323	TD(650455)	Transformador Distribuição	1	7,40	7,40
20231105	16283748	FU(751123)	Chave Fusível	7	2,97	20,79
20231105	16282723	RD(722425)	Religador de Linha	12	2,88	34,56
20231105	16282723	RD(722425)	Religador de Linha	3	3,68	11,04
20231105	16282723	RD(722425)	Religador de Linha	18	4,60	82,80
20231105	16283711	RD(722425)	Religador de Linha	12	0,77	9,24
20231105	16287445	TD(696803)	Transformador Distribuição	1	20,47	20,47
20231105	16283278	TD(3091)	Transformador Distribuição	57	1,75	99,75
20231105	16287580	PE(19697947)	Ponto de conexão	1	21,88	21,88
20231105	16284584	TD(6850)	Transformador Distribuição	44	4,23	186,12
20231105	16285447	TD(29847)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20231105	16288140	TD(680475)	Transformador Distribuição	5	22,67	113,35
20231105	16283635	RD(730248)	Religador de Linha	57	3,58	204,06
20231105	16282823	RD(21246714)	Religador de Linha	68	3,40	231,20
20231105	16282823	RD(21246714)	Religador de Linha	67	4,20	281,40
20231105	16282933	RD(22517736)	Religador de Linha	627	1,07	670,89
20231105	16283217	RD(22517736)	Religador de Linha	627	0,38	238,26

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16289401	TD(19250)	Transformador Distribuição	1	27,07	27,07
20231105	16285160	TD(26460)	Transformador Distribuição	3	3,20	9,60
20231105	16286152	FU(677908)	Chave Fusível	3	7,50	22,50
20231105	16285131	TD(913)	Transformador Distribuição	64	3,80	243,20
20231105	16285133	FU(2821)	Chave Fusível	1	3,80	3,80
20231105	16283903	TD(23495)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20231105	16284009	TD(29672)	Transformador Distribuição	117	3,08	360,36
20231105	16284627	FU(687704)	Chave Fusível	3	8,15	24,45
20231105	16282878	RD(718748)	Religador de Linha	3	2,98	8,94
20231105	16282878	RD(718748)	Religador de Linha	15	2,98	44,70
20231105	16282878	RD(718748)	Religador de Linha	4	4,65	18,60
20231105	16282878	RD(718748)	Religador de Linha	16	4,65	74,40
20231105	16284965	FU(740732)	Chave Fusível	447	5,10	2.279,70
20231105	16285360	FU(734877)	Chave Fusível	4	5,78	23,12
20231105	16285182	FU(9761)	Chave Fusível	40	4,60	184,00
20231105	16284173	TD(22661)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20231105	16285026	TD(47747)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67
20231105	16283741	FU(2182)	Chave Fusível	18	2,32	41,76
20231105	16283354	FU(690008)	Chave Fusível	37	1,10	40,70
20231105	16287903	TD(681231)	Transformador Distribuição	1	20,18	20,18
20231105	16285267	FU(694972)	Chave Fusível	13	2,25	29,25
20231105	16282961	TD(23159)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20231105	16284304	TD(20274)	Transformador Distribuição	2	3,45	6,90
20231105	16285847	TD(42721)	Transformador Distribuição	2	7,85	15,70
20231105	16290081	FU(18115)	Chave Fusível	1	28,45	28,45

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16286272	TD(33116)	Transformador Distribuição	2	10,58	21,16
20231105	16284787	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	1	4,33	4,33
20231105	16284787	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	22	4,33	95,26
20231105	16283048	RD(681558)	Religador de Linha	189	3,10	585,90
20231105	16283048	RD(681558)	Religador de Linha	105	4,48	470,40
20231105	16283048	RD(681558)	Religador de Linha	19	6,25	118,75
20231105	16283048	RD(681558)	Religador de Linha	139	6,37	885,43
20231105	16283048	RD(681558)	Religador de Linha	95	6,67	633,65
20231105	16283097	RD(744719)	Religador de Linha	159	0,07	11,13
20231105	16283097	RD(744719)	Religador de Linha	1	3,02	3,02
20231105	16284571	RD(681558)	Religador de Linha	295	0,37	109,15
20231105	16283883	FR(2060)	Chave Fusível Religadora	75	3,55	266,25
20231105	16286306	FU(15868)	Chave Fusível	1	13,20	13,20
20231105	16286778	FU(702578)	Chave Fusível	85	2,60	221,00
20231105	16283096	MNO02_MNO49502	Alimentador	2601	0,05	130,05
20231105	16283096	MNO02_MNO49502	Alimentador	2	0,92	1,84
20231105	16283096	MNO02_MNO49502	Alimentador	3	0,92	2,76
20231105	16283096	MNO02_MNO49502	Alimentador	2204	0,92	2.027,68
20231105	16283096	MNO02_MNO49502	Alimentador	20	3,53	70,60
20231105	16284197	TD(675581)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20231105	16283972	TD(29743)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20231105	16285382	FU(26019)	Chave Fusível	1	4,97	4,97

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16290716	FR(22539)	Chave Fusível Religadora	3	55,15	165,45
20231105	16290716	FR(22539)	Chave Fusível Religadora	15	57,15	857,25
20231105	16284801	FU(6094)	Chave Fusível	188	1,18	221,84
20231105	16283833	TD(24635)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20231105	16284641	FR(21762)	Chave Fusível Religadora	1	4,00	4,00
20231105	16284641	FR(21762)	Chave Fusível Religadora	24	4,00	96,00
20231105	16285386	TD(908)	Transformador Distribuição	63	7,08	446,04
20231105	16290860	TD(36040)	Transformador Distribuição	3	30,77	92,31
20231105	16288065	TD(13580)	Transformador Distribuição	1	22,07	22,07
20231105	16283758	FU(695453)	Chave Fusível	380	1,57	596,60
20231105	16283763	RD(745496)	Religador de Linha	789	1,30	1.025,70
20231105	16291741	FU(41788)	Chave Fusível	1	35,10	35,10
20231105	16291741	FU(41788)	Chave Fusível	16	35,10	561,60
20231105	16284748	TD(39097)	Transformador Distribuição	1	24,73	24,73
20231105	16289581	FU(20690)	Chave Fusível	1	26,05	26,05
20231105	16289423	FR(1227)	Chave Fusível Religadora	18	26,13	470,34
20231105	16283238	RD(681281)	Religador de Linha	437	0,05	21,85
20231105	16283238	RD(681281)	Religador de Linha	456	1,85	843,60
20231105	16283238	RD(681281)	Religador de Linha	646	2,65	1.711,90
20231105	16283238	RD(681281)	Religador de Linha	55	25,40	1.397,00
20231105	16283238	RD(681281)	Religador de Linha	74	31,77	2.350,98
20231105	16284006	FU(698178)	Chave Fusível	6	1,90	11,40
20231105	16286747	FU(26142)	Chave Fusível	8	5,35	42,80
20231105	16285302	FR(18497)	Chave Fusível Religadora	13	5,43	70,59

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16289251	TD(697687)	Transformador Distribuição	2	25,47	50,94
20231105	16287753	FU(39400)	Chave Fusível	1	20,57	20,57
20231105	16289702	TD(34101)	Transformador Distribuição	1	25,22	25,22
20231105	16284096	TD(649789)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20231105	16285317	TD(28931)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20231105	16284188	FR(12552)	Chave Fusível Religadora	12	1,80	21,60
20231105	16289066	FU(18673)	Chave Fusível	1	24,90	24,90
20231105	16289066	FU(18673)	Chave Fusível	8	24,90	199,20
20231105	16284751	TD(17668)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20231105	16287877	FR(750392)	Chave Fusível Religadora	24	20,57	493,68
20231105	16294590	TD(56623)	Transformador Distribuição	1	50,62	50,62
20231105	16285048	TD(730060)	Transformador Distribuição	2	2,33	4,66
20231105	16286246	FR(679462)	Chave Fusível Religadora	130	5,47	711,10
20231105	16283416	AMA01_AMA49504	Alimentador	50	0,22	11,00
20231105	16283416	AMA01_AMA49504	Alimentador	788	0,22	173,36
20231105	16283416	AMA01_AMA49504	Alimentador	402	0,23	92,46
20231105	16283416	AMA01_AMA49504	Alimentador	801	1,82	1.457,82
20231105	16283416	AMA01_AMA49504	Alimentador	1068	1,92	2.050,56
20231105	16283416	AMA01_AMA49504	Alimentador	121	1,93	233,53
20231105	16284140	TD(44688)	Transformador Distribuição	2	1,82	3,64
20231105	16283434	RD(39429)	Religador de Linha	125	0,38	47,50
20231105	16284845	FU(2396)	Chave Fusível	91	1,40	127,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16283476	RD(37841)	Religador de Linha	2	3,18	6,36
20231105	16283476	RD(37841)	Religador de Linha	72	3,18	228,96
20231105	16283476	RD(37841)	Religador de Linha	8	3,52	28,16
20231105	16286012	FU(1617)	Chave Fusível	125	2,77	346,25
20231105	16283723	[MT]PA(9341)	Alimentador	33	4,02	132,66
20231105	16284309	BAT01_BAT49502	Alimentador	125	1,97	246,25
20231105	16283513	RD(720219)	Religador de Linha	94	1,35	126,90
20231105	16283513	RD(720219)	Religador de Linha	171	1,48	253,08
20231105	16284294	RD(730651)	Religador de Linha	94	0,05	4,70
20231105	16286409	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	7,95	7,95
20231105	16286409	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	2	7,95	15,90
20231105	16286409	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	10	7,95	79,50
20231105	16284337	FU(10609)	Chave Fusível	10	1,90	19,00
20231105	16286072	TD(8512)	Transformador Distribuição	17	9,47	160,99
20231105	16284511	FU(11977)	Chave Fusível	23	2,32	53,36
20231105	16284206	TD(28945)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20231105	16286422	FR(17270)	Chave Fusível Religadora	16	7,28	116,48
20231105	16284265	TD(8907)	Transformador Distribuição	76	1,87	142,12
20231105	16286201	TD(30557)	Transformador Distribuição	65	4,50	292,50
20231105	16285021	TD(730155)	Transformador Distribuição	9	1,23	11,07
20231105	16284350	TD(696479)	Transformador Distribuição	4	2,15	8,60
20231105	16283961	FU(18413)	Chave Fusível	4	0,75	3,00
20231105	16283558	RD(722132)	Religador de Linha	615	0,47	289,05

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16287724	TD(37928)	Transformador Distribuição	63	20,00	1.260,00
20231105	16291364	TD(45314)	Transformador Distribuição	1	30,27	30,27
20231105	16284892	TD(13994)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20231105	16288974	FU(22549)	Chave Fusível	8	24,25	194,00
20231105	16285492	TD(13317)	Transformador Distribuição	2	4,42	8,84
20231105	16285977	FR(10047)	Chave Fusível Religadora	38	8,00	304,00
20231105	16284905	FU(2382)	Chave Fusível	149	1,88	280,12
20231105	16285596	TD(20418)	Transformador Distribuição	1	28,23	28,23
20231105	16285526	TD(52425)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20231105	16285570	FU(30177)	Chave Fusível	24	5,08	121,92
20231105	16287139	TD(681915)	Transformador Distribuição	1	17,73	17,73
20231105	16283729	RD(721494)	Religador de Linha	8	2,03	16,24
20231105	16283729	RD(721494)	Religador de Linha	5	2,92	14,60
20231105	16283729	RD(721494)	Religador de Linha	3	19,67	59,01
20231105	16283729	RD(721494)	Religador de Linha	10	19,67	196,70
20231105	16287717	FU(37730)	Chave Fusível	12	18,58	222,96
20231105	16285714	FU(719439)	Chave Fusível	29	5,95	172,55
20231105	16286194	FU(13493)	Chave Fusível	8	2,53	20,24
20231105	16286194	FU(13493)	Chave Fusível	92	2,53	232,76
20231105	16289224	TD(688290)	Transformador Distribuição	4	20,67	82,68
20231105	16290947	TD(30689)	Transformador Distribuição	1	29,52	29,52
20231105	16285085	TD(18685)	Transformador Distribuição	4	3,18	12,72
20231105	16287652	FU(2783)	Chave Fusível	154	18,45	2.841,30
20231105	16295161	TD(48033)	Transformador Distribuição	1	54,15	54,15
20231105	16284917	FU(17913)	Chave Fusível	21	2,85	59,85

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16285220	FU(7269)	Chave Fusível	77	1,12	86,24
20231105	16284858	FU(40544)	Chave Fusível	1	2,72	2,72
20231105	16291191	TD(61859364)	Transformador Distribuição	1	30,50	30,50
20231105	16288359	TD(26304)	Transformador Distribuição	2	20,83	41,66
20231105	16289793	FU(25656)	Chave Fusível	2	23,95	47,90
20231105	16290326	TD(678364)	Transformador Distribuição	6	25,52	153,12
20231105	16283947	RD(726088)	Religador de Linha	12	1,70	20,40
20231105	16283947	RD(726088)	Religador de Linha	3	2,30	6,90
20231105	16283947	RD(726088)	Religador de Linha	5	23,68	118,40
20231105	16285072	CF(38244)	Chave Faca	3	20,32	60,96
20231105	16288036	TD(23801)	Transformador Distribuição	1	19,92	19,92
20231105	16286269	FR(679203)	Chave Fusível Religadora	43	6,85	294,55
20231105	16284026	RD(38794)	Religador de Linha	2	0,47	0,94
20231105	16284026	RD(38794)	Religador de Linha	1	1,68	1,68
20231105	16284026	RD(38794)	Religador de Linha	8	3,12	24,96
20231105	16284026	RD(38794)	Religador de Linha	9	5,40	48,60
20231105	16284026	RD(38794)	Religador de Linha	1	8,65	8,65
20231105	16285008	FU(691095)	Chave Fusível	9	10,50	94,50
20231105	16287538	TD(24814)	Transformador Distribuição	5	17,38	86,90
20231105	16286105	FU(22972)	Chave Fusível	8	6,45	51,60
20231105	16284552	TD(241)	Transformador Distribuição	67	3,67	245,89
20231105	16285546	TD(50469)	Transformador Distribuição	20	2,92	58,40
20231105	16286803	TD(31114)	Transformador Distribuição	51	15,33	781,83

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16285837	TD(705284)	Transformador Distribuição	9	2,45	22,05
20231105	16288800	FU(22280)	Chave Fusível	7	19,03	133,21
20231105	16285321	TD(52716)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20231105	16288400	TD(27967)	Transformador Distribuição	12	21,23	254,76
20231105	16285450	TD(39266)	Transformador Distribuição	1	29,43	29,43
20231105	16288519	TD(29288)	Transformador Distribuição	1	19,18	19,18
20231105	16285208	TD(727745)	Transformador Distribuição	26	2,88	74,88
20231105	16289482	TD(34009)	Transformador Distribuição	2	23,73	47,46
20231105	16284635	TD(15028)	Transformador Distribuição	1	1,18	1,18
20231105	16285813	FR(30164)	Chave Fusível Religadora	10	4,50	45,00
20231105	16289593	TD(678288)	Transformador Distribuição	3	24,72	74,16
20231105	16289222	TD(24651)	Transformador Distribuição	7	18,97	132,79
20231105	16286743	TD(669297)	Transformador Distribuição	3	14,73	44,19
20231105	16287595	TD(756114)	Transformador Distribuição	1	17,93	17,93
20231105	16288320	FU(12595)	Chave Fusível	14	19,02	266,28
20231105	16285519	FU(23155)	Chave Fusível	61	2,75	167,75
20231105	16284210	RD(730247)	Religador de Linha	1	4,30	4,30
20231105	16284210	RD(730247)	Religador de Linha	53	4,30	227,90
20231105	16284210	RD(730247)	Religador de Linha	16	8,85	141,60
20231105	16286030	TD(9024)	Transformador Distribuição	21	6,55	137,55
20231105	16286259	TD(723987)	Transformador Distribuição	2	9,50	19,00
20231105	16294807	TD(50882)	Transformador Distribuição	2	49,95	99,90

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16288077	FR(17964)	Chave Fusível Religadora	59	21,02	1.240,18
20231105	16290407	TD(31892)	Transformador Distribuição	6	25,72	154,32
20231105	16285396	TD(29339)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20231105	16291288	TD(34804)	Transformador Distribuição	4	25,78	103,12
20231105	16290354	TD(687695)	Transformador Distribuição	5	25,83	129,15
20231105	16284346	RD(7746)	Religador de Linha	5	2,03	10,15
20231105	16284346	RD(7746)	Religador de Linha	30	4,95	148,50
20231105	16295082	TD(45934)	Transformador Distribuição	1	47,47	47,47
20231105	16285425	FR(35754)	Chave Fusível Religadora	135	3,18	429,30
20231105	16285544	RD(35433)	Religador de Linha	57	3,27	186,39
20231105	16285424	FR(2181)	Chave Fusível Religadora	35	2,53	88,55
20231105	16290412	FU(24904)	Chave Fusível	27	24,92	672,84
20231105	16294748	TD(28408)	Transformador Distribuição	4	49,53	198,12
20231105	16285575	TD(31444)	Transformador Distribuição	1	3,50	3,50
20231105	16285295	FU(38089)	Chave Fusível	1	2,20	2,20
20231105	16290126	TD(59629)	Transformador Distribuição	1	23,67	23,67
20231105	16284440	RD(23085)	Religador de Linha	39	2,10	81,90
20231105	16284440	RD(23085)	Religador de Linha	4	4,37	17,48
20231105	16284440	RD(23085)	Religador de Linha	92	6,18	568,56
20231105	16284440	RD(23085)	Religador de Linha	10	19,52	195,20
20231105	16286395	FU(4149)	Chave Fusível	4	4,73	18,92
20231105	16288833	TD(20699)	Transformador Distribuição	1	17,27	17,27

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16285803	FU(761327)	Chave Fusível	4	3,22	12,88
20231105	16291351	FU(24585)	Chave Fusível	14	23,18	324,52
20231105	16285795	FR(8073)	Chave Fusível Religadora	1	4,37	4,37
20231105	16285795	FR(8073)	Chave Fusível Religadora	80	4,37	349,60
20231105	16284477	RD(12015)	Religador de Linha	218	4,77	1.039,86
20231105	16288852	FR(24593)	Chave Fusível Religadora	9	20,77	186,93
20231105	16288149	FU(38886466)	Chave Fusível	6	18,85	113,10
20231105	16290431	FU(700074)	Chave Fusível	4	24,27	97,08
20231105	16284516	RD(44606)	Religador de Linha	1	0,05	0,05
20231105	16284516	RD(44606)	Religador de Linha	182	0,05	9,10
20231105	16293115	TD(2109)	Transformador Distribuição	2	42,88	85,76
20231105	16289204	FU(21675)	Chave Fusível	2	21,87	43,74
20231105	16289950	FU(707945)	Chave Fusível	28	22,08	618,24
20231105	16284573	RD(7324)	Religador de Linha	1	1,07	1,07
20231105	16284573	RD(7324)	Religador de Linha	20	1,07	21,40
20231105	16284573	RD(7324)	Religador de Linha	14	2,28	31,92
20231105	16284573	RD(7324)	Religador de Linha	45	2,53	113,85
20231105	16284573	RD(7324)	Religador de Linha	24	2,62	62,88
20231105	16285998	TD(672381)	Transformador Distribuição	2	5,58	11,16
20231105	16289896	FU(23713)	Chave Fusível	2	23,55	47,10
20231105	16287634	FU(39154)	Chave Fusível	9	16,77	150,93
20231105	16286078	FU(3456)	Chave Fusível	5	4,77	23,85
20231105	16285894	TD(676926)	Transformador Distribuição	3	3,83	11,49
20231105	16285704	FR(7423)	Chave Fusível Religadora	1	3,45	3,45
20231105	16285704	FR(7423)	Chave Fusível Religadora	19	3,45	65,55

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16289492	FR(35620)	Chave Fusível Religadora	71	21,33	1.514,43
20231105	16287240	TD(23108)	Transformador Distribuição	1	15,35	15,35
20231105	16284701	RD(28237344)	Religador de Linha	44	0,25	11,00
20231105	16289967	FU(18110)	Chave Fusível	2	23,23	46,46
20231105	16286090	TD(56263)	Transformador Distribuição	2	6,53	13,06
20231105	16285673	TD(26904)	Transformador Distribuição	55	5,05	277,75
20231105	16285695	TD(38277)	Transformador Distribuição	1	26,10	26,10
20231105	16284749	RD(28237344)	Religador de Linha	18	0,07	1,26
20231105	16284749	RD(28237344)	Religador de Linha	26	0,12	3,12
20231105	16286098	FR(22591)	Chave Fusível Religadora	29	3,60	104,40
20231105	16285391	FU(7900)	Chave Fusível	2	1,30	2,60
20231105	16285391	FU(7900)	Chave Fusível	113	1,30	146,90
20231105	16285770	CE(22029)	Chave Seccionadora	39	3,43	133,77
20231105	16287683	TD(55479)	Transformador Distribuição	145	16,53	2.396,85
20231105	16290035	FU(684039)	Chave Fusível	2	15,42	30,84
20231105	16286631	FR(18349)	Chave Fusível Religadora	6	13,75	82,50
20231105	16286631	FR(18349)	Chave Fusível Religadora	14	17,65	247,10
20231105	16289956	TD(44966)	Transformador Distribuição	1	23,50	23,50
20231105	16289428	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	9	25,18	226,62
20231105	16291295	FU(39792)	Chave Fusível	3	19,78	59,34
20231105	16286983	TD(37138)	Transformador Distribuição	2	12,68	25,36
20231105	16290116	FU(31340)	Chave Fusível	5	17,25	86,25
20231105	16296874	TD(56719)	Transformador Distribuição	1	65,20	65,20

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16287736	TD(27584)	Transformador Distribuição	3	15,85	47,55
20231105	16294610	TD(19003)	Transformador Distribuição	1	45,82	45,82
20231105	16284935	RD(730619)	Religador de Linha	22	3,62	79,64
20231105	16290238	FR(10333)	Chave Fusível Religadora	4	22,12	88,48
20231105	16288199	TD(680485)	Transformador Distribuição	5	17,78	88,90
20231105	16288744	FU(17344)	Chave Fusível	9	17,90	161,10
20231105	16285730	TD(6466764)	Transformador Distribuição	5	6,32	31,60
20231105	16285725	FU(2296)	Chave Fusível	60	10,05	603,00
20231105	16286293	FU(20620)	Chave Fusível	4	3,17	12,68
20231105	16286041	TD(661425)	Transformador Distribuição	1	8,82	8,82
20231105	16289070	FU(20434)	Chave Fusível	3	19,67	59,01
20231105	16289070	FU(20434)	Chave Fusível	8	19,67	157,36
20231105	16290347	FU(21354)	Chave Fusível	1	22,77	22,77
20231105	16290347	FU(21354)	Chave Fusível	7	22,77	159,39
20231105	16285647	FU(35454)	Chave Fusível	150	2,02	303,00
20231105	16286124	FU(674488)	Chave Fusível	9	5,83	52,47
20231105	16288589	FU(13761)	Chave Fusível	1	18,80	18,80
20231105	16286416	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	11	2,52	27,72
20231105	16291138	TD(14451)	Transformador Distribuição	1	21,20	21,20
20231105	16286291	FU(1720)	Chave Fusível	23	2,87	66,01
20231105	16287347	TD(26216)	Transformador Distribuição	1	14,32	14,32
20231105	16287199	FU(18920)	Chave Fusível	6	13,83	82,98
20231105	16289030	TD(694223)	Transformador Distribuição	1	19,43	19,43
20231105	16294098	TD(17621)	Transformador Distribuição	1	45,82	45,82
20231105	16291038	FU(20611)	Chave Fusível	6	20,90	125,40
20231105	16288995	TD(665614)	Transformador Distribuição	1	19,82	19,82
20231105	16288126	FU(673173)	Chave Fusível	2	16,62	33,24
20231105	16285724	FU(734476)	Chave Fusível	1	1,77	1,77

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16285326	RD(12862)	Religador de Linha	4	2,43	9,72
20231105	16285326	RD(12862)	Religador de Linha	237	2,43	575,91
20231105	16285326	RD(12862)	Religador de Linha	447	2,43	1.086,21
20231105	16285326	RD(12862)	Religador de Linha	17	5,63	95,71
20231105	16285326	RD(12862)	Religador de Linha	9	5,78	52,02
20231105	16285326	RD(12862)	Religador de Linha	7	6,95	48,65
20231105	16285326	RD(12862)	Religador de Linha	105	7,20	756,00
20231105	16285326	RD(12862)	Religador de Linha	3	7,53	22,59
20231105	16286089	RD(755113)	Religador de Linha	1	10,67	10,67
20231105	16286089	RD(755113)	Religador de Linha	6	15,40	92,40
20231105	16286089	RD(755113)	Religador de Linha	98	16,15	1.582,70
20231105	16286384	TD(16036)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20231105	16289880	FU(18561)	Chave Fusível	6	21,32	127,92
20231105	16289756	FU(22258)	Chave Fusível	4	17,58	70,32
20231105	16288331	TD(675581)	Transformador Distribuição	1	16,00	16,00
20231105	16294329	FU(39560)	Chave Fusível	7	43,73	306,11
20231105	16285506	RD(693280)	Religador de Linha	154	3,17	488,18
20231105	16291525	FR(20824)	Chave Fusível Religadora	13	27,75	360,75
20231105	16287388	TD(42502)	Transformador Distribuição	1	13,45	13,45
20231105	16291736	TD(37126)	Transformador Distribuição	1	24,52	24,52
20231105	16290435	FU(702054)	Chave Fusível	1	22,35	22,35
20231105	16287907	FU(30831)	Chave Fusível	2	13,40	26,80
20231105	16289567	FR(30844)	Chave Fusível Religadora	19	20,07	381,33

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16289567	FR(30844)	Chave Fusível Religadora	36	21,38	769,68
20231105	16289567	FR(30844)	Chave Fusível Religadora	1	46,00	46,00
20231105	16287165	FU(2493)	Chave Fusível	90	13,87	1.248,30
20231105	16285945	FU(35592)	Chave Fusível	15	1,90	28,50
20231105	16291356	TD(55784)	Transformador Distribuição	1	26,60	26,60
20231105	16285668	RD(735954)	Religador de Linha	54	3,67	198,18
20231105	16285668	RD(735954)	Religador de Linha	16	6,93	110,88
20231105	16285668	RD(735954)	Religador de Linha	1	7,22	7,22
20231105	16288333	TD(712657)	Transformador Distribuição	1	15,27	15,27
20231105	16289533	RD(756590)	Religador de Linha	31	14,55	451,05
20231105	16290328	TD(678372)	Transformador Distribuição	3	20,45	61,35
20231105	16285818	RD(37350)	Religador de Linha	88	2,70	237,60
20231105	16285818	RD(37350)	Religador de Linha	1	3,23	3,23
20231105	16285818	RD(37350)	Religador de Linha	8	3,23	25,84
20231105	16285818	RD(37350)	Religador de Linha	141	3,23	455,43
20231105	16285818	RD(37350)	Religador de Linha	3	6,45	19,35
20231105	16285818	RD(37350)	Religador de Linha	193	6,58	1.269,94
20231105	16285818	RD(37350)	Religador de Linha	1	7,10	7,10
20231105	16285818	RD(37350)	Religador de Linha	1	8,67	8,67
20231105	16291391	FU(18798)	Chave Fusível	1	22,75	22,75
20231105	16287741	TD(705276)	Transformador Distribuição	43	18,63	801,09
20231105	16287225	FU(734652)	Chave Fusível	12	11,03	132,36

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16288962	TD(910)	Transformador Distribuição	66	16,57	1.093,62
20231105	16285973	RD(748307)	Religador de Linha	464	0,07	32,48
20231105	16285973	RD(748307)	Religador de Linha	27	1,47	39,69
20231105	16285973	RD(748307)	Religador de Linha	8	9,07	72,56
20231105	16285973	RD(748307)	Religador de Linha	13	9,45	122,85
20231105	16286014	TD(48260)	Transformador Distribuição	5	10,07	50,35
20231105	16286054	TD(39216)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20231105	16286265	FR(27596)	Chave Fusível Religadora	11	8,87	97,57
20231105	16288482	FU(749044)	Chave Fusível	7	10,95	76,65
20231105	16286075	RD(719125)	Religador de Linha	18	8,55	153,90
20231105	16286075	RD(719125)	Religador de Linha	97	8,55	829,35
20231105	16286075	RD(719125)	Religador de Linha	464	8,55	3.967,20
20231105	16286075	RD(719125)	Religador de Linha	8	9,73	77,84
20231105	16286075	RD(719125)	Religador de Linha	2	9,87	19,74
20231105	16286075	RD(719125)	Religador de Linha	23	9,87	227,01
20231105	16287089	TD(724463)	Transformador Distribuição	1	8,37	8,37
20231105	16286661	TD(9504)	Transformador Distribuição	9	6,40	57,60
20231105	16287087	TD(48262)	Transformador Distribuição	3	7,87	23,61
20231105	16288258	TD(29241)	Transformador Distribuição	3	9,78	29,34
20231105	16286114	PE(15729966)	Ponto de conexão	2	6,18	12,36
20231105	16291148	FU(669965)	Chave Fusível	3	26,33	78,99

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16286228	RD(7324)	Religador de Linha	1	5,58	5,58
20231105	16286228	RD(7324)	Religador de Linha	20	5,58	111,60
20231105	16286228	RD(7324)	Religador de Linha	38	7,52	285,76
20231105	16286228	RD(7324)	Religador de Linha	3	11,22	33,66
20231105	16286228	RD(7324)	Religador de Linha	23	11,70	269,10
20231105	16286245	RD(719006)	Religador de Linha	1638	1,32	2.162,16
20231105	16288282	FU(4956)	Chave Fusível	91	7,90	718,90
20231105	16288912	TD(726172)	Transformador Distribuição	4	20,03	80,12
20231105	16289358	FU(723985)	Chave Fusível	44	20,03	881,32
20231105	16287275	TD(53706)	Transformador Distribuição	72	6,95	500,40
20231105	16288096	FU(716943)	Chave Fusível	34	6,95	236,30
20231105	16288674	FR(4265)	Chave Fusível Religadora	44	11,72	515,68
20231105	16286318	RD(10178)	Religador de Linha	5	5,87	29,35
20231105	16286318	RD(10178)	Religador de Linha	73	15,13	1.104,49
20231105	16287661	FR(44752)	Chave Fusível Religadora	74	3,23	239,02
20231105	16287710	FU(35752)	Chave Fusível	103	5,90	607,70
20231105	16287527	TD(700742)	Transformador Distribuição	50	4,85	242,50
20231105	16287552	FU(4608)	Chave Fusível	20	6,40	128,00
20231105	16292910	FU(27048)	Chave Fusível	4	31,23	124,92
20231105	16289518	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	33	5,13	169,29
20231105	16287693	RD(67716381)	Religador de Linha	37	7,60	281,20
20231105	16287693	RD(67716381)	Religador de Linha	2	10,68	21,36
20231105	16287693	RD(67716381)	Religador de Linha	6	12,07	72,42

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16287693	RD(67716381)	Religador de Linha	1	12,78	12,78
20231105	16287693	RD(67716381)	Religador de Linha	63	12,78	805,14
20231105	16287693	RD(67716381)	Religador de Linha	26	15,20	395,20
20231105	16287693	RD(67716381)	Religador de Linha	4	38,52	154,08
20231105	16290743	FR(25015)	Chave Fusível Religadora	12	12,65	151,80
20231105	16286844	TD(39023)	Transformador Distribuição	2	2,70	5,40
20231105	16291596	TD(36997)	Transformador Distribuição	1	67,90	67,90
20231105	16291330	FR(20346)	Chave Fusível Religadora	27	16,47	444,69
20231105	16287858	FU(8086)	Chave Fusível	18	3,53	63,54
20231105	16290805	RD(756258)	Religador de Linha	18	13,12	236,16
20231105	16288839	FU(24806)	Chave Fusível	6	13,75	82,50
20231105	16288892	FU(17060071)	Chave Fusível	1	4,08	4,08
20231105	16288322	TD(19603)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20231105	16286448	TD(38083)	Transformador Distribuição	1	16,87	16,87
20231105	16288572	TD(36110)	Transformador Distribuição	2	8,62	17,24
20231105	16288830	TD(710619)	Transformador Distribuição	47	9,33	438,51
20231105	16287314	TD(60236)	Transformador Distribuição	53	2,68	142,04
20231105	16287418	FU(11344)	Chave Fusível	52	4,17	216,84
20231105	16287775	FR(10049)	Chave Fusível Religadora	1	2,73	2,73
20231105	16287775	FR(10049)	Chave Fusível Religadora	11	2,73	30,03
20231105	16289768	FU(25218)	Chave Fusível	4	7,45	29,80
20231105	16287480	FU(16729)	Chave Fusível	6	3,92	23,52
20231105	16287390	FU(6144)	Chave Fusível	271	4,18	1.132,78
20231105	16291282	PE(16901193)	Ponto de conexão	1	12,45	12,45

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16288818	FR(11706)	Chave Fusível Religadora	37	9,08	335,96
20231105	16288818	FR(11706)	Chave Fusível Religadora	63	10,10	636,30
20231105	16288818	FR(11706)	Chave Fusível Religadora	19	10,35	196,65
20231105	16287151	FU(41160)	Chave Fusível	13	3,03	39,39
20231105	16286475	RD(722304)	Religador de Linha	47	1,80	84,60
20231105	16286475	RD(722304)	Religador de Linha	44	2,25	99,00
20231105	16286475	RD(722304)	Religador de Linha	1	18,35	18,35
20231105	16286475	RD(722304)	Religador de Linha	35	18,35	642,25
20231105	16288135	FR(2933)	Chave Fusível Religadora	49	6,40	313,60
20231105	16288135	FR(2933)	Chave Fusível Religadora	37	8,37	309,69
20231105	16292788	TD(33355)	Transformador Distribuição	1	29,50	29,50
20231105	16290034	FU(30322)	Chave Fusível	6	6,80	40,80
20231105	16293414	FU(38978)	Chave Fusível	5	31,02	155,10
20231105	16288648	TD(59881)	Transformador Distribuição	1	7,88	7,88
20231105	16288422	FU(8069)	Chave Fusível	28	6,95	194,60
20231105	16289451	FR(7158)	Chave Fusível Religadora	38	3,23	122,74
20231105	16291518	FR(4631)	Chave Fusível Religadora	26	15,63	406,38
20231105	16288024	FU(730432)	Chave Fusível	1	5,18	5,18
20231105	16289651	FR(31279)	Chave Fusível Religadora	51	9,42	480,42
20231105	16290785	TD(32840)	Transformador Distribuição	1	13,55	13,55
20231105	16287870	TD(16427)	Transformador Distribuição	1	32,93	32,93
20231105	16287722	TD(710464)	Transformador Distribuição	48	4,65	223,20
20231105	16289386	FU(21521)	Chave Fusível	7	9,85	68,95

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16287184	TD(928)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20231105	16289008	TD(16873)	Transformador Distribuição	1	9,02	9,02
20231105	16289042	FU(16336)	Chave Fusível	2	4,32	8,64
20231105	16287800	TD(39581)	Transformador Distribuição	1	13,43	13,43
20231105	16287603	FR(15653)	Chave Fusível Religadora	32	4,15	132,80
20231105	16287492	TD(655663)	Transformador Distribuição	50	3,28	164,00
20231105	16288073	TD(35981)	Transformador Distribuição	1	5,30	5,30
20231105	16287593	FU(2967)	Chave Fusível	11	3,88	42,68
20231105	16293863	TD(33108)	Transformador Distribuição	1	33,55	33,55
20231105	16287398	TD(26423)	Transformador Distribuição	6	3,33	19,98
20231105	16293543	FU(25693)	Chave Fusível	5	32,60	163,00
20231105	16287250	FR(8355)	Chave Fusível Religadora	61	2,73	166,53
20231105	16289652	FU(676065)	Chave Fusível	11	9,62	105,82
20231105	16290233	FR(47560344)	Chave Fusível Religadora	17	11,75	199,75
20231105	16292721	FU(20588)	Chave Fusível	1	28,68	28,68
20231105	16286580	RD(722309)	Religador de Linha	26	1,90	49,40
20231105	16286580	RD(722309)	Religador de Linha	27	3,78	102,06
20231105	16286580	RD(722309)	Religador de Linha	3	5,65	16,95
20231105	16286580	RD(722309)	Religador de Linha	4	6,33	25,32
20231105	16286580	RD(722309)	Religador de Linha	11	8,12	89,32
20231105	16286580	RD(722309)	Religador de Linha	4	13,85	55,40
20231105	16286594	RD(728369)	Religador de Linha	202	3,08	622,16
20231105	16286594	RD(728369)	Religador de Linha	11	4,22	46,42

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16287706	FU(20505)	Chave Fusível	2	4,03	8,06
20231105	16287766	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	50,65	50,65
20231105	16288655	FR(43481)	Chave Fusível Religadora	36	7,62	274,32
20231105	16294736	TD(724375)	Transformador Distribuição	2	35,30	70,60
20231105	16294608	TD(18971)	Transformador Distribuição	1	32,02	32,02
20231105	16289354	TD(12006)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20231105	16287700	TD(41995)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20231105	16288273	FU(4986)	Chave Fusível	51	5,23	266,73
20231105	16294959	TD(45548)	Transformador Distribuição	1	38,42	38,42
20231105	16288095	FU(3833)	Chave Fusível	283	4,82	1.364,06
20231105	16290207	TD(31186)	Transformador Distribuição	1	10,75	10,75
20231105	16297617	TD(19066)	Transformador Distribuição	1	32,03	32,03
20231105	16299166	TD(706586)	Transformador Distribuição	1	62,22	124,44
20231105	16299166	TD(706586)	Transformador Distribuição	90	62,22	5.599,80
20231105	16287285	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	9	3,53	31,77
20231105	16287285	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	13	6,67	86,71
20231105	16290107	FU(22482)	Chave Fusível	11	10,23	112,53
20231105	16288595	PE(15887530)	Ponto de conexão	2	7,43	14,86
20231105	16288101	TD(44963)	Transformador Distribuição	2	4,60	9,20
20231105	16293206	TD(677644)	Transformador Distribuição	1	29,88	29,88
20231105	16289211	TD(47829)	Transformador Distribuição	3	3,07	9,21
20231105	16289111	TD(41312)	Transformador Distribuição	1	7,05	7,05

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16288602	TD(37960)	Transformador Distribuição	1	7,02	7,02
20231105	16293451	TD(48392)	Transformador Distribuição	1	27,97	27,97
20231105	16289113	TD(44227)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20231105	16287301	TD(9020)	Transformador Distribuição	100	2,97	297,00
20231105	16289715	FR(28810)	Chave Fusível Religadora	1	9,53	9,53
20231105	16289715	FR(28810)	Chave Fusível Religadora	59	9,53	562,27
20231105	16288653	FR(24768)	Chave Fusível Religadora	42	7,00	294,00
20231105	16288091	TD(16789)	Transformador Distribuição	2	4,77	9,54
20231105	16289129	FU(689558)	Chave Fusível	4	8,30	33,20
20231105	16291067	TD(40556)	Transformador Distribuição	2	9,92	19,84
20231105	16289209	FU(684336)	Chave Fusível	78	7,62	594,36
20231105	16291215	FU(1457)	Chave Fusível	4	15,03	60,12
20231105	16286736	FU(28250)	Chave Fusível	5	0,12	0,60
20231105	16288775	TD(14372)	Transformador Distribuição	1	6,30	6,30
20231105	16291326	TD(17304)	Transformador Distribuição	1	14,70	14,70
20231105	16290010	FU(27584)	Chave Fusível	2	4,72	9,44
20231105	16289953	TD(667710)	Transformador Distribuição	1	8,88	8,88
20231105	16290787	FU(40245)	Chave Fusível	2	10,37	20,74
20231105	16292956	TD(34098)	Transformador Distribuição	4	27,80	111,20
20231105	16290112	TD(18492)	Transformador Distribuição	1	9,13	9,13
20231105	16289229	TD(50443)	Transformador Distribuição	4	6,63	26,52
20231105	16288944	TD(682319)	Transformador Distribuição	19	7,32	139,08
20231105	16289804	TD(30873)	Transformador Distribuição	1	9,23	9,23

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16291013	TD(34132)	Transformador Distribuição	1	13,05	13,05
20231105	16291065	TD(742155)	Transformador Distribuição	2	13,23	26,46
20231105	16289407	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	1	7,90	7,90
20231105	16289407	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	9	7,90	71,10
20231105	16287671	FU(3989129)	Chave Fusível	8	2,35	18,80
20231105	16288874	FU(17285)	Chave Fusível	1	6,82	6,82
20231105	16288874	FU(17285)	Chave Fusível	5	6,82	34,10
20231105	16293969	FU(35441)	Chave Fusível	6	31,65	189,90
20231105	16295145	FU(40759)	Chave Fusível	2	34,95	69,90
20231105	16289275	RD(2958568)	Religador de Linha	12	7,33	87,96
20231105	16286869	RD(28237344)	Religador de Linha	21	0,13	2,73
20231105	16286869	RD(28237344)	Religador de Linha	22	4,72	103,84
20231105	16288919	TD(717157)	Transformador Distribuição	1	6,50	6,50
20231105	16289411	TD(716602)	Transformador Distribuição	1	8,30	8,30
20231105	16286864	CMS01_CMS49501	Alimentador	259	1,52	393,68
20231105	16288005	TD(667301)	Transformador Distribuição	2	3,85	7,70
20231105	16288876	TD(20060)	Transformador Distribuição	2	6,97	13,94
20231105	16288115	TD(5900)	Transformador Distribuição	64	4,23	270,72
20231105	16289618	FU(18932)	Chave Fusível	5	7,47	37,35
20231105	16294676	TD(41941)	Transformador Distribuição	1	35,63	35,63
20231105	16287337	FU(750522)	Chave Fusível	346	1,35	467,10
20231105	16288863	FR(694474)	Chave Fusível Religadora	27	9,20	248,40
20231105	16290130	FU(21240)	Chave Fusível	11	9,00	99,00
20231105	16288763	FU(4051)	Chave Fusível	1	6,42	6,42
20231105	16288496	FU(24430)	Chave Fusível	6	3,35	20,10

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16289010	TD(13819)	Transformador Distribuição	1	7,05	7,05
20231105	16294046	TD(11307)	Transformador Distribuição	1	32,97	32,97
20231105	16288524	FR(25208)	Chave Fusível Religadora	4	22,02	88,08
20231105	16287616	TD(650639)	Transformador Distribuição	1	1,80	1,80
20231105	16288692	TD(56855)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20231105	16289194	FU(2386)	Chave Fusível	108	1,07	115,56
20231105	16287979	FU(15108)	Chave Fusível	1	3,03	3,03
20231105	16290253	TD(15223)	Transformador Distribuição	1	9,73	9,73
20231105	16289834	FU(22010)	Chave Fusível	2	8,12	16,24
20231105	16288927	FU(13676)	Chave Fusível	3	3,90	11,70
20231105	16290114	TD(18318)	Transformador Distribuição	1	9,32	9,32
20231105	16291729	FR(10087)	Chave Fusível Religadora	3	15,63	46,89
20231105	16297261	FU(30924)	Chave Fusível	3	49,82	149,46
20231105	16290381	FU(28766)	Chave Fusível	2	9,70	19,40
20231105	16294164	TD(4139418)	Transformador Distribuição	1	32,63	32,63
20231105	16290651	PE(14245441)	Ponto de conexão	1	7,53	7,53
20231105	16288778	TD(46724)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83
20231105	16288621	FU(22281)	Chave Fusível	2	5,27	10,54
20231105	16291230	TD(678487)	Transformador Distribuição	4	13,52	54,08
20231105	16290872	FR(1141)	Chave Fusível Religadora	34	10,83	368,22
20231105	16289036	TD(13317)	Transformador Distribuição	2	6,57	13,14
20231105	16287049	RD(8266)	Religador de Linha	1	1,17	1,17
20231105	16287049	RD(8266)	Religador de Linha	13	1,17	15,21
20231105	16287049	RD(8266)	Religador de Linha	17	1,72	29,24

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16287049	RD(8266)	Religador de Linha	23	1,82	41,86
20231105	16287522	CF(39303)	Chave Faca	3	0,32	0,96
20231105	16287522	CF(39303)	Chave Faca	1	0,42	0,42
20231105	16291261	TD(750610)	Transformador Distribuição	3	13,73	41,19
20231105	16290080	FR(12615)	Chave Fusível Religadora	11	8,85	97,35
20231105	16287770	PE(13343705)	Ponto de conexão	1	2,23	2,23
20231105	16291562	TD(10911)	Transformador Distribuição	3	11,72	35,16
20231105	16289277	TD(7970)	Transformador Distribuição	12	7,08	84,96
20231105	16295067	FU(29217)	Chave Fusível	8	37,68	301,44
20231105	16291540	FR(20764)	Chave Fusível Religadora	13	16,45	213,85
20231105	16290196	TD(26286)	Transformador Distribuição	2	9,23	18,46
20231105	16290074	TD(42003)	Transformador Distribuição	1	7,92	7,92
20231105	16294186	TD(49277)	Transformador Distribuição	3	31,27	93,81
20231105	16288955	TD(24951)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20231105	16291422	FU(684714)	Chave Fusível	11	11,77	129,47
20231105	16289538	TD(49720)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20231105	16289179	TD(18597315)	Transformador Distribuição	1	30,82	30,82
20231105	16288067	TD(39505)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20231105	16291141	TD(48436)	Transformador Distribuição	1	51,45	51,45
20231105	16287986	FU(30643)	Chave Fusível	3	2,32	6,96
20231105	16289864	TD(712229)	Transformador Distribuição	2	7,88	15,76
20231105	16288798	TD(673201)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20231105	16290609	TD(13625)	Transformador Distribuição	1	10,13	10,13

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16287782	TD(3030)	Transformador Distribuição	15	1,40	21,00
20231105	16288795	TD(672690)	Transformador Distribuição	2	4,53	9,06
20231105	16292223	TD(21023)	Transformador Distribuição	2	23,87	47,74
20231105	16294705	TD(705319)	Transformador Distribuição	1	34,43	34,43
20231105	16293974	PE(11316886)	Ponto de conexão	1	31,62	31,62
20231105	16289350	TD(18374029)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20231105	16289682	FU(3619850)	Chave Fusível	1	6,22	6,22
20231105	16288695	TD(59471)	Transformador Distribuição	11	5,12	56,32
20231105	16299185	FU(28513)	Chave Fusível	1	48,95	48,95
20231105	16289388	FU(29703)	Chave Fusível	2	5,47	10,94
20231105	16288439	FR(1448)	Chave Fusível Religadora	93	3,57	332,01
20231105	16289131	TD(17903)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20231105	16295110	TD(35568)	Transformador Distribuição	4	35,05	140,20
20231105	16289176	TD(13890)	Transformador Distribuição	2	6,17	12,34
20231105	16287784	TD(27998)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20231105	16293088	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	14	26,88	376,32
20231105	16293088	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	6	28,52	171,12
20231105	16287300	RD(730622)	Religador de Linha	22	2,93	64,46
20231105	16287300	RD(730622)	Religador de Linha	6	5,02	30,12
20231105	16287300	RD(730622)	Religador de Linha	20	10,48	209,60
20231105	16289854	TD(19251)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20231105	16289589	FU(21927)	Chave Fusível	1	6,78	6,78

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16294113	TD(37933)	Transformador Distribuição	1	31,57	31,57
20231105	16290954	TD(56794)	Transformador Distribuição	1	11,13	11,13
20231105	16287415	RD(65565086)	Religador de Linha	7	6,07	42,49
20231105	16287415	RD(65565086)	Religador de Linha	1	6,93	6,93
20231105	16287415	RD(65565086)	Religador de Linha	30	6,93	207,90
20231105	16287415	RD(65565086)	Religador de Linha	4	10,97	43,88
20231105	16287415	RD(65565086)	Religador de Linha	3	12,52	37,56
20231105	16292848	TD(33546)	Transformador Distribuição	1	25,95	25,95
20231105	16293166	TD(12157)	Transformador Distribuição	1	27,35	27,35
20231105	16290868	FU(16466)	Chave Fusível	8	10,63	85,04
20231105	16288261	PE(19239744)	Ponto de conexão	1	2,45	2,45
20231105	16288847	FR(3093)	Chave Fusível Religadora	16	4,85	77,60
20231105	16298206	TD(666578)	Transformador Distribuição	4	55,75	223,00
20231105	16294045	TD(741354)	Transformador Distribuição	1	37,07	37,07
20231105	16293464	FU(21262)	Chave Fusível	6	28,53	171,18
20231105	16291366	FU(30762)	Chave Fusível	17	8,98	152,66
20231105	16291433	FU(24979)	Chave Fusível	1	13,62	13,62
20231105	16291433	FU(24979)	Chave Fusível	6	13,62	81,72
20231105	16293873	TD(716632)	Transformador Distribuição	1	29,17	29,17
20231105	16290818	TD(56154)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20231105	16290656	TD(27777)	Transformador Distribuição	89	9,27	825,03
20231105	16288093	TD(721468)	Transformador Distribuição	2	1,55	3,10
20231105	16292628	TD(687173)	Transformador Distribuição	3	23,85	71,55

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16293321	FR(10614)	Chave Fusível Religadora	9	26,60	239,40
20231105	16298803	TD(11169)	Transformador Distribuição	2	55,92	111,84
20231105	16290437	TD(743922)	Transformador Distribuição	2	8,23	16,46
20231105	16291593	TD(749062)	Transformador Distribuição	1	59,30	59,30
20231105	16289965	PE(18353256)	Ponto de conexão	1	6,67	6,67
20231105	16293290	FU(30734)	Chave Fusível	7	24,13	168,91
20231105	16291088	TD(35670)	Transformador Distribuição	5	7,72	38,60
20231105	16293199	TD(721644)	Transformador Distribuição	3	26,08	78,24
20231105	16300532	FU(680013)	Chave Fusível	1	52,08	52,08
20231105	16288160	TD(53634)	Transformador Distribuição	3	30,18	90,54
20231105	16298279	TD(59186)	Transformador Distribuição	1	54,07	54,07
20231105	16290181	TD(29259)	Transformador Distribuição	2	6,42	12,84
20231105	16291583	TD(665326)	Transformador Distribuição	4	15,97	63,88
20231105	16299465	TD(45678)	Transformador Distribuição	2	58,53	117,06
20231105	16289627	FU(16945)	Chave Fusível	6	5,27	31,62
20231105	16290443	FR(11591)	Chave Fusível Religadora	12	6,73	80,76
20231105	16290443	FR(11591)	Chave Fusível Religadora	1	12,57	12,57
20231105	16290945	FU(8086)	Chave Fusível	18	8,27	148,86
20231105	16289979	FU(682723)	Chave Fusível	8	5,55	44,40
20231105	16296632	FU(15650)	Chave Fusível	12	47,73	572,76
20231105	16295306	TD(753991)	Transformador Distribuição	1	38,68	38,68
20231105	16289968	TD(12845)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20231105	16290676	FU(20050)	Chave Fusível	1	7,25	7,25
20231105	16290194	TD(61079)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16289937	TD(13045)	Transformador Distribuição	1	6,10	6,10
20231105	16291083	TD(34393)	Transformador Distribuição	3	10,35	31,05
20231105	16292879	TD(741694)	Transformador Distribuição	1	23,77	23,77
20231105	16290192	TD(667865)	Transformador Distribuição	1	46,57	46,57
20231105	16291290	TD(34863)	Transformador Distribuição	1	9,42	9,42
20231105	16293237	FU(19772)	Chave Fusível	10	22,70	227,00
20231105	16293560	TD(35012)	Transformador Distribuição	1	27,05	27,05
20231105	16289498	FU(15169)	Chave Fusível	2	5,92	11,84
20231105	16287966	FU(6659)	Chave Fusível	250	1,33	332,50
20231105	16289393	FU(15811)	Chave Fusível	7	4,38	30,66
20231105	16290318	FU(16354)	Chave Fusível	6	6,95	41,70
20231105	16294432	FR(20984)	Chave Fusível Religadora	3	30,35	91,05
20231105	16294926	FU(19779)	Chave Fusível	6	28,35	170,10
20231105	16289935	FR(10433)	Chave Fusível Religadora	35	5,55	194,25
20231105	16298798	TD(672468)	Transformador Distribuição	1	54,17	54,17
20231105	16289829	TD(48262)	Transformador Distribuição	3	11,27	33,81
20231105	16289136	C 450468	Unidade Consumidora	1	3,88	3,88
20231105	16290932	TD(666690)	Transformador Distribuição	3	8,57	25,71
20231105	16294485	TD(54080)	Transformador Distribuição	1	26,60	26,60
20231105	16298801	TD(46880)	Transformador Distribuição	2	54,32	108,64
20231105	16288735	FU(14295)	Chave Fusível	9	2,02	18,18
20231105	16289776	FU(17667)	Chave Fusível	2	24,93	49,86
20231105	16294809	TD(50972)	Transformador Distribuição	1	31,67	31,67
20231105	16291071	FU(27756)	Chave Fusível	3	8,73	26,19
20231105	16290906	TD(24013)	Transformador Distribuição	2	3,98	7,96

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16290096	FR(679203)	Chave Fusível Religadora	43	5,53	237,79
20231105	16289884	FU(10382)	Chave Fusível	1	2,82	2,82
20231105	16288536	FU(716943)	Chave Fusível	106	1,77	187,62
20231105	16289163	TD(38782)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20231105	16289510	TD(25656)	Transformador Distribuição	2	3,93	7,86
20231105	16289661	FU(21542)	Chave Fusível	1	3,93	3,93
20231105	16289661	FU(21542)	Chave Fusível	4	3,93	15,72
20231105	16291011	FU(726031)	Chave Fusível	1	8,82	8,82
20231105	16288459	PE(13163343)	Ponto de conexão	1	0,83	0,83
20231105	16290752	TD(59635)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20231105	16290713	TD(741674)	Transformador Distribuição	1	7,10	7,10
20231105	16290183	TD(670632)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20231105	16290044	TD(2239)	Transformador Distribuição	3	4,60	13,80
20231105	16289417	FU(15903)	Chave Fusível	1	3,00	3,00
20231105	16290362	FU(26308)	Chave Fusível	4	5,47	21,88
20231105	16290362	FU(26308)	Chave Fusível	5	23,65	118,25
20231105	16290680	TD(662642)	Transformador Distribuição	2	6,40	12,80
20231105	16290490	FU(22392)	Chave Fusível	1	4,27	4,27
20231105	16289737	FU(21919)	Chave Fusível	3	3,52	10,56
20231105	16289365	TD(55936)	Transformador Distribuição	2	10,82	21,64
20231105	16294225	FU(39970)	Chave Fusível	2	23,80	47,60
20231105	16288420	RD(4714)	Religador de Linha	93	2,17	201,81
20231105	16290927	FU(24651)	Chave Fusível	3	3,25	9,75
20231105	16288770	TD(7893)	Transformador Distribuição	87	1,03	89,61
20231105	16288825	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	1,17	9,36
20231105	16292731	TD(677501)	Transformador Distribuição	1	21,72	21,72

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16293419	TD(21364)	Transformador Distribuição	1	21,52	21,52
20231105	16292858	FU(12589)	Chave Fusível	52	20,82	1.082,64
20231105	16291421	TD(679494)	Transformador Distribuição	3	29,40	88,20
20231105	16289709	FR(14306)	Chave Fusível Religadora	21	2,38	49,98
20231105	16294937	TD(60439)	Transformador Distribuição	1	31,47	31,47
20231105	16290458	TD(19260)	Transformador Distribuição	5	5,25	26,25
20231105	16294318	FR(37901)	Chave Fusível Religadora	21	27,47	576,87
20231105	16289167	FR(7076)	Chave Fusível Religadora	21	1,98	41,58
20231105	16290958	FU(40448)	Chave Fusível	2	5,95	11,90
20231105	16290560	TD(49198)	Transformador Distribuição	3	4,67	14,01
20231105	16291135	FR(2938)	Chave Fusível Religadora	4	40,92	163,68
20231105	16291135	FR(2938)	Chave Fusível Religadora	5	46,77	233,85
20231105	16291158	RD(741469)	Religador de Linha	1	0,10	0,20
20231105	16291158	RD(741469)	Religador de Linha	170	0,10	17,00
20231105	16291158	RD(741469)	Religador de Linha	1	19,70	19,70
20231105	16293679	TD(55309)	Transformador Distribuição	1	25,67	25,67
20231105	16294856	FU(693457)	Chave Fusível	25	29,07	726,75
20231105	16291105	TD(689042)	Transformador Distribuição	3	7,77	23,31
20231105	16292843	TD(22259)	Transformador Distribuição	2	20,43	40,86
20231105	16294621	TD(1863)	Transformador Distribuição	1	26,57	26,57
20231105	16294227	TD(16391)	Transformador Distribuição	2	26,93	53,86
20231105	16290517	FU(21697)	Chave Fusível	4	4,87	19,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16290803	FR(3792)	Chave Fusível Religadora	8	7,28	58,24
20231105	16290803	FR(3792)	Chave Fusível Religadora	13	22,65	294,45
20231105	16288606	RD(722170)	Religador de Linha	22	1,12	24,64
20231105	16288606	RD(722170)	Religador de Linha	69	3,35	231,15
20231105	16289913	CF(30813)	Chave Faca	6	23,98	143,88
20231105	16289948	TD(120)	Transformador Distribuição	79	3,18	251,22
20231105	16288650	RD(730248)	Religador de Linha	24	0,82	19,68
20231105	16288650	RD(730248)	Religador de Linha	33	0,87	28,71
20231105	16290772	FU(15581)	Chave Fusível	19	21,85	415,15
20231105	16289807	TD(44888)	Transformador Distribuição	3	2,52	7,56
20231105	16290039	FU(27812)	Chave Fusível	4	4,83	19,32
20231105	16290218	RD(705010)	Religador de Linha	12	1,08	12,96
20231105	16289788	FR(24749)	Chave Fusível Religadora	17	10,25	174,25
20231105	16289529	FU(749044)	Chave Fusível	7	4,23	29,61
20231105	16289291	TD(759704)	Transformador Distribuição	2	11,47	22,94
20231105	16292643	TD(713861)	Transformador Distribuição	3	19,48	58,44
20231105	16292954	TD(60649)	Transformador Distribuição	1	19,83	19,83
20231105	16289874	TD(47213)	Transformador Distribuição	5	1,35	6,75
20231105	16290213	TD(676565)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20231105	16290247	TD(30331)	Transformador Distribuição	2	29,30	58,60
20231105	16289790	TD(22515)	Transformador Distribuição	1	2,20	2,20
20231105	16290925	TD(45978)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16290276	TD(56311)	Transformador Distribuição	4	3,53	14,12
20231105	16290495	FU(30984)	Chave Fusível	20	2,98	59,60
20231105	16292828	TD(689800)	Transformador Distribuição	2	20,15	40,30
20231105	16291311	FR(20130)	Chave Fusível Religadora	19	7,23	137,37
20231105	16289032	FR(1861)	Chave Fusível Religadora	14	24,03	336,42
20231105	16290782	FU(18148)	Chave Fusível	1	5,08	5,08
20231105	16290698	FU(40921)	Chave Fusível	5	4,75	23,75
20231105	16289609	FU(1336)	Chave Fusível	1	1,60	1,60
20231105	16294996	TD(19077)	Transformador Distribuição	1	29,72	29,72
20231105	16293934	FU(18755)	Chave Fusível	1	25,45	25,45
20231105	16291136	TD(19973)	Transformador Distribuição	1	27,40	27,40
20231105	16290976	TD(54892)	Transformador Distribuição	1	29,82	29,82
20231105	16290231	PE(14462976)	Ponto de conexão	1	3,22	3,22
20231105	16294571	TD(33972)	Transformador Distribuição	1	24,92	24,92
20231105	16291252	FR(44089)	Chave Fusível Religadora	45	5,80	261,00
20231105	16294468	TD(23568)	Transformador Distribuição	1	23,60	23,60
20231105	16290305	TD(10537)	Transformador Distribuição	8	2,83	22,64
20231105	16293329	FU(15826)	Chave Fusível	1	22,22	22,22
20231105	16291300	FU(26278)	Chave Fusível	1	7,10	7,10
20231105	16294698	TD(45796)	Transformador Distribuição	1	27,85	27,85
20231105	16289942	PE(15989619)	Ponto de conexão	2	1,33	2,66
20231105	16298312	TD(47341)	Transformador Distribuição	1	50,15	50,15
20231105	16290795	FU(13936)	Chave Fusível	4	3,75	15,00
20231105	16293990	TD(21124)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16290620	FR(1227)	Chave Fusível Religadora	18	4,83	86,94
20231105	16294207	TD(711261)	Transformador Distribuição	1	25,28	25,28
20231105	16292267	FU(9978)	Chave Fusível	9	16,97	152,73
20231105	16289465	RD(678600)	Religador de Linha	25	1,22	30,50
20231105	16294931	FU(23648)	Chave Fusível	7	28,03	196,21
20231105	16292387	TD(702484)	Transformador Distribuição	5	4,10	20,50
20231105	16290040	FU(6282)	Chave Fusível	133	1,02	135,66
20231105	16295036	FU(22444)	Chave Fusível	16	47,35	757,60
20231105	16289922	TD(745375)	Transformador Distribuição	41	1,07	43,87
20231105	16292920	FU(23834)	Chave Fusível	23	17,07	392,61
20231105	16290519	TD(39501)	Transformador Distribuição	5	2,07	10,35
20231105	16294325	TD(52667)	Transformador Distribuição	1	25,45	25,45
20231105	16292685	FU(673897)	Chave Fusível	8	16,55	132,40
20231105	16299490	TD(34517)	Transformador Distribuição	1	53,33	53,33
20231105	16293883	TD(654787)	Transformador Distribuição	1	23,77	23,77
20231105	16290504	TD(28881)	Transformador Distribuição	1	2,40	2,40
20231105	16290304	FU(2049)	Chave Fusível	359	1,55	556,45
20231105	16293026	FU(706433)	Chave Fusível	2	15,22	30,44
20231105	16293026	FU(706433)	Chave Fusível	67	15,22	1.019,74
20231105	16290940	FR(11706)	Chave Fusível Religadora	100	5,07	507,00
20231105	16290940	FR(11706)	Chave Fusível Religadora	19	24,92	473,48
20231105	16290401	TD(31795)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20231105	16293539	TD(23412)	Transformador Distribuição	1	21,57	21,57
20231105	16292626	TD(51242)	Transformador Distribuição	2	16,73	33,46
20231105	16292944	FU(15802)	Chave Fusível	2	18,32	36,64

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16290768	FR(676879)	Chave Fusível Religadora	88	4,48	394,24
20231105	16293432	TD(38565)	Transformador Distribuição	1	21,42	21,42
20231105	16291347	TD(678217)	Transformador Distribuição	7	6,00	42,00
20231105	16294506	FR(10510)	Chave Fusível Religadora	1	18,92	18,92
20231105	16294506	FR(10510)	Chave Fusível Religadora	2	18,92	37,84
20231105	16294506	FR(10510)	Chave Fusível Religadora	41	18,92	775,72
20231105	16294455	FU(4067)	Chave Fusível	33	18,83	621,39
20231105	16293399	FU(19496)	Chave Fusível	3	20,15	60,45
20231105	16292881	FU(21575)	Chave Fusível	18	16,98	305,64
20231105	16295275	FU(28087)	Chave Fusível	5	28,47	142,35
20231105	16290801	PE(12916014)	Ponto de conexão	1	2,88	2,88
20231105	16290561	TD(717698)	Transformador Distribuição	14	1,88	26,32
20231105	16292988	TD(23495)	Transformador Distribuição	1	18,43	18,43
20231105	16293983	FR(41343)	Chave Fusível Religadora	38	22,03	837,14
20231105	16291843	TD(29844)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20231105	16294490	FU(44981)	Chave Fusível	18	20,08	361,44
20231105	16294834	FU(68890)	Chave Fusível	9	20,90	188,10
20231105	16290770	PE(16348675)	Ponto de conexão	1	2,62	2,62
20231105	16291419	TD(12269)	Transformador Distribuição	2	6,75	13,50
20231105	16291019	FU(3156)	Chave Fusível	6	2,13	12,78
20231105	16292381	TD(48524)	Transformador Distribuição	4	15,98	63,92
20231105	16292706	TD(55450)	Transformador Distribuição	1	16,67	16,67
20231105	16291473	TD(46888)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32
20231105	16291471	TD(39467)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16294238	TD(670062)	Transformador Distribuição	2	18,23	36,46
20231105	16291174	TD(13285638)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20231105	16294987	FR(28810)	Chave Fusível Religadora	1	27,38	27,38
20231105	16294987	FR(28810)	Chave Fusível Religadora	59	27,38	1.615,42
20231105	16290248	[MT]PA(9352)	Alimentador	440	2,93	1.289,20
20231105	16290248	[MT]PA(9352)	Alimentador	5	6,82	34,10
20231105	16290256	RD(678600)	Religador de Linha	25	4,38	109,50
20231105	16293442	FU(25524)	Chave Fusível	1	22,27	22,27
20231105	16292328	TD(16055)	Transformador Distribuição	2	15,32	30,64
20231105	16291318	FU(24976)	Chave Fusível	25	12,82	320,50
20231105	16291104	TD(33593)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20231105	16291457	TD(14719)	Transformador Distribuição	2	5,93	11,86
20231105	16291363	TD(16812)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20231105	16292456	TD(38102)	Transformador Distribuição	1	15,20	15,20
20231105	16293324	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	6	19,07	114,42
20231105	16293324	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	1	48,23	48,23
20231105	16290303	RD(737140)	Religador de Linha	36	3,35	120,60
20231105	16290303	RD(737140)	Religador de Linha	12	7,03	84,36
20231105	16290303	RD(737140)	Religador de Linha	1	7,12	7,12
20231105	16290625	TD(678292)	Transformador Distribuição	101	1,18	119,18
20231105	16291490	TD(751728)	Transformador Distribuição	5	7,52	37,60
20231105	16291475	TD(46846)	Transformador Distribuição	1	6,38	6,38

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16290960	TD(682447)	Transformador Distribuição	3	2,53	7,59
20231105	16290830	TD(676323)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20231105	16295108	TD(35690)	Transformador Distribuição	3	25,53	76,59
20231105	16291162	FU(5728)	Chave Fusível	303	2,17	657,51
20231105	16291085	TD(5755)	Transformador Distribuição	48	2,98	143,04
20231105	16293168	TD(47990)	Transformador Distribuição	2	15,63	31,26
20231105	16291280	FR(18349)	Chave Fusível Religadora	20	3,40	68,00
20231105	16291150	FU(6588)	Chave Fusível	341	2,87	978,67
20231105	16291156	TD(53020)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20231105	16294438	FU(26837)	Chave Fusível	7	21,58	151,06
20231105	16291387	FU(29292)	Chave Fusível	6	19,83	118,98
20231105	16291058	FR(677918)	Chave Fusível Religadora	145	2,12	307,40
20231105	16290858	FR(680760)	Chave Fusível Religadora	60	1,42	85,20
20231105	16291107	FR(7158)	Chave Fusível Religadora	44	2,58	113,52
20231105	16292487	FU(731666)	Chave Fusível	1	14,38	14,38
20231105	16292529	FU(8692)	Chave Fusível	8	15,23	121,84
20231105	16291193	TD(27029)	Transformador Distribuição	33	3,03	99,99
20231105	16292448	FU(20107)	Chave Fusível	2	5,55	11,10
20231105	16291382	FU(8708)	Chave Fusível	78	4,42	344,76
20231105	16294492	TD(675326)	Transformador Distribuição	2	31,25	62,50
20231105	16292736	TD(18729)	Transformador Distribuição	1	15,35	15,35
20231105	16293309	TD(17143)	Transformador Distribuição	2	16,83	33,66
20231105	16292808	TD(54817)	Transformador Distribuição	1	15,63	15,63
20231105	16290733	RD(744736)	Religador de Linha	1	0,27	0,54

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16290733	RD(744736)	Religador de Linha	49	0,27	13,23
20231105	16290733	RD(744736)	Religador de Linha	225	0,27	60,75
20231105	16290733	RD(744736)	Religador de Linha	1	0,33	0,66
20231105	16290733	RD(744736)	Religador de Linha	253	0,33	83,49
20231105	16290833	RD(30878)	Religador de Linha	16	1,02	16,32
20231105	16290833	RD(30878)	Religador de Linha	25	1,05	26,25
20231105	16291041	RD(730643)	Religador de Linha	1	3,85	15,40
20231105	16291041	RD(730643)	Religador de Linha	51	3,85	196,35
20231105	16291041	RD(730643)	Religador de Linha	231	3,85	889,35
20231105	16291041	RD(730643)	Religador de Linha	254	3,85	977,90
20231105	16291114	CF(31034)	Chave Faca	21	3,10	65,10
20231105	16291232	CF(30874)	Chave Faca	4	2,18	8,72
20231105	16290963	FU(2280)	Chave Fusível	9	0,57	5,13
20231105	16294434	TD(18012)	Transformador Distribuição	1	21,90	21,90
20231105	16291425	FU(2493)	Chave Fusível	90	1,33	119,70
20231105	16291118	TD(717698)	Transformador Distribuição	14	1,15	16,10
20231105	16293220	FU(17963)	Chave Fusível	16	15,48	247,68
20231105	16293523	TD(23827)	Transformador Distribuição	1	18,07	18,07
20231105	16293523	TD(23827)	Transformador Distribuição	1	44,40	44,40
20231105	16295364	FU(24399)	Chave Fusível	5	44,40	222,00
20231105	16293111	FU(18673)	Chave Fusível	1	15,88	15,88
20231105	16293111	FU(18673)	Chave Fusível	8	15,88	127,04
20231105	16293408	TD(43565)	Transformador Distribuição	2	17,65	35,30
20231105	16293266	FU(1984)	Chave Fusível	27	15,18	409,86
20231105	16291206	FU(15169)	Chave Fusível	2	1,38	2,76
20231105	16293107	FU(13068)	Chave Fusível	6	15,75	94,50

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16293564	TD(60286)	Transformador Distribuição	1	18,23	18,23
20231105	16293077	TD(38375)	Transformador Distribuição	1	23,47	23,47
20231105	16290965	CGA10_CGA45220	Alimentador	88	0,50	44,00
20231105	16290965	CGA10_CGA45220	Alimentador	145	1,42	205,90
20231105	16290965	CGA10_CGA45220	Alimentador	217	3,72	807,24
20231105	16291443	TD(56009)	Transformador Distribuição	98	2,28	223,44
20231105	16293190	TD(668044)	Transformador Distribuição	2	14,97	29,94
20231105	16294550	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	33	19,18	632,94
20231105	16294648	TD(39670)	Transformador Distribuição	1	18,87	18,87
20231105	16293383	TD(25038)	Transformador Distribuição	1	16,73	16,73
20231105	16291463	RD(20031512)	Religador de Linha	1	0,23	0,46
20231105	16291463	RD(20031512)	Religador de Linha	101	0,23	23,23
20231105	16291463	RD(20031512)	Religador de Linha	131	3,37	441,47
20231105	16291463	RD(20031512)	Religador de Linha	8	6,93	55,44
20231105	16291594	RD(35274)	Religador de Linha	125	2,68	335,00
20231105	16291594	RD(35274)	Religador de Linha	6	4,08	24,48
20231105	16291640	CF(27381)	Chave Faca	26	3,18	82,68
20231105	16291647	CF(749768)	Chave Faca	1	2,92	2,92
20231105	16291647	CF(749768)	Chave Faca	18	2,92	52,56
20231105	16293038	FR(20178)	Chave Fusível Religadora	1	14,43	14,43
20231105	16293038	FR(20178)	Chave Fusível Religadora	18	14,43	259,74
20231105	16292986	FR(715520)	Chave Fusível Religadora	75	16,38	1.228,50

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16291338	FU(492)	Chave Fusível	61	0,87	53,07
20231105	16292375	TD(46753)	Transformador Distribuição	37	10,58	391,46
20231105	16293809	TD(16127)	Transformador Distribuição	2	22,07	44,14
20231105	16293598	TD(48544)	Transformador Distribuição	1	16,47	16,47
20231105	16294900	FU(25033)	Chave Fusível	9	20,98	188,82
20231105	16294096	TD(58026)	Transformador Distribuição	1	23,73	23,73
20231105	16292609	TD(55176)	Transformador Distribuição	1	16,32	16,32
20231105	16293197	FU(16876)	Chave Fusível	11	11,95	131,45
20231105	16291406	RD(4709)	Religador de Linha	51	2,53	129,03
20231105	16291406	RD(4709)	Religador de Linha	63	7,50	472,50
20231105	16298838	FU(28766)	Chave Fusível	2	42,40	84,80
20231105	16291435	RD(11214)	Religador de Linha	22	1,65	36,30
20231105	16291435	RD(11214)	Religador de Linha	211	3,10	654,10
20231105	16291435	RD(11214)	Religador de Linha	2	4,32	8,64
20231105	16291435	RD(11214)	Religador de Linha	2	12,63	25,26
20231105	16291435	RD(11214)	Religador de Linha	111	12,63	1.401,93
20231105	16291652	CF(37684)	Chave Faca	1	6,73	6,73
20231105	16291491	RD(10179)	Religador de Linha	1	6,83	6,83
20231105	16291491	RD(10179)	Religador de Linha	28	6,83	191,24
20231105	16291491	RD(10179)	Religador de Linha	23	8,35	192,05
20231105	16291491	RD(10179)	Religador de Linha	19	11,00	209,00
20231105	16291491	RD(10179)	Religador de Linha	210	13,45	2.824,50
20231105	16291491	RD(10179)	Religador de Linha	7	14,67	102,69

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16291491	RD(10179)	Religador de Linha	2	14,75	29,50
20231105	16291491	RD(10179)	Religador de Linha	5	16,70	83,50
20231105	16294267	FU(44754)	Chave Fusível	4	14,57	58,28
20231105	16294267	FU(44754)	Chave Fusível	4	35,40	141,60
20231105	16291514	DOA03_DOA49502	Alimentador	43	0,08	3,44
20231105	16291514	DOA03_DOA49502	Alimentador	382	0,17	64,94
20231105	16291514	DOA03_DOA49502	Alimentador	2	0,77	1,54
20231105	16291514	DOA03_DOA49502	Alimentador	4	0,77	3,08
20231105	16291514	DOA03_DOA49502	Alimentador	16	0,77	12,32
20231105	16291514	DOA03_DOA49502	Alimentador	203	0,77	156,31
20231105	16291514	DOA03_DOA49502	Alimentador	1	1,33	2,66
20231105	16291514	DOA03_DOA49502	Alimentador	2	1,33	2,66
20231105	16291514	DOA03_DOA49502	Alimentador	1759	1,33	2.339,47
20231105	16291514	DOA03_DOA49502	Alimentador	3593	1,33	4.778,69
20231105	16291514	DOA03_DOA49502	Alimentador	112	5,82	651,84
20231105	16291514	DOA03_DOA49502	Alimentador	256	5,82	1.489,92
20231105	16291602	CF(716065)	Chave Faca	1	2,15	2,15
20231105	16291602	CF(716065)	Chave Faca	4	2,15	8,60
20231105	16291602	CF(716065)	Chave Faca	1776	2,15	3.818,40
20231105	16293460	FU(26014)	Chave Fusível	8	9,88	79,04
20231105	16291570	RD(7324)	Religador de Linha	1	5,05	5,05
20231105	16291570	RD(7324)	Religador de Linha	58	5,05	292,90
20231105	16291570	RD(7324)	Religador de Linha	45	5,12	230,40
20231105	16294255	FU(20834)	Chave Fusível	2	10,97	21,94

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16292409	TD(43841)	Transformador Distribuição	2	5,32	10,64
20231105	16292482	FU(31278)	Chave Fusível	11	4,67	51,37
20231105	16291608	RD(720102)	Religador de Linha	233	6,53	1.521,49
20231105	16291771	FU(6588)	Chave Fusível	341	2,00	682,00
20231105	16294445	FU(13156)	Chave Fusível	1	6,93	6,93
20231105	16294445	FU(13156)	Chave Fusível	20	6,93	138,60
20231105	16293223	TD(721182)	Transformador Distribuição	1	7,13	7,13
20231105	16296847	FU(10572)	Chave Fusível	79	32,00	2.528,00
20231105	16294842	TD(37632)	Transformador Distribuição	1	11,77	11,77
20231105	16293779	RD(756590)	Religador de Linha	31	11,00	341,00
20231105	16292833	FU(687704)	Chave Fusível	3	5,83	17,49
20231105	16293201	TD(61187)	Transformador Distribuição	1	8,00	8,00
20231105	16291900	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	20	2,45	49,00
20231105	16295098	TD(34086)	Transformador Distribuição	1	13,03	13,03
20231105	16294783	FU(17451)	Chave Fusível	10	9,82	98,20
20231105	16294184	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	37	10,33	382,21
20231105	16293076	FR(37736)	Chave Fusível Religadora	1	5,92	5,92
20231105	16293076	FR(37736)	Chave Fusível Religadora	68	5,92	402,56
20231105	16295155	FR(28485)	Chave Fusível Religadora	73	15,13	1.104,49
20231105	16293041	TD(40291)	Transformador Distribuição	1	5,97	5,97
20231105	16296550	TD(10721)	Transformador Distribuição	2	28,58	57,16
20231105	16291671	RD(722494)	Religador de Linha	70	1,77	123,90
20231105	16291671	RD(722494)	Religador de Linha	1555	3,33	5.178,15
20231105	16292113	TD(46724)	Transformador Distribuição	1	2,43	2,43

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16294640	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	1	8,87	17,74
20231105	16294640	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	36	8,87	319,32
20231105	16294426	FR(47560344)	Chave Fusível Religadora	17	11,97	203,49
20231105	16294813	FU(41895)	Chave Fusível	4	10,90	43,60
20231105	16295159	FR(11583)	Chave Fusível Religadora	39	12,58	490,62
20231105	16292228	PE(12356191)	Ponto de conexão	1	2,90	2,90
20231105	16293129	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	1	5,68	5,68
20231105	16293129	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	35	5,68	198,80
20231105	16293614	FU(2692)	Chave Fusível	12	9,20	110,40
20231105	16295149	TD(708672)	Transformador Distribuição	1	13,22	13,22
20231105	16293342	FU(17042)	Chave Fusível	1	6,18	6,18
20231105	16293342	FU(17042)	Chave Fusível	2	6,18	12,36
20231105	16293855	FU(16938)	Chave Fusível	14	9,60	134,40
20231105	16294027	FU(746387)	Chave Fusível	4	9,38	37,52
20231105	16291723	RD(722248)	Religador de Linha	6	4,02	24,12
20231105	16291723	RD(722248)	Religador de Linha	1	5,37	5,37
20231105	16291723	RD(722248)	Religador de Linha	49	6,00	294,00
20231105	16291723	RD(722248)	Religador de Linha	1	6,15	6,15
20231105	16291723	RD(722248)	Religador de Linha	12	12,17	146,04
20231105	16293429	FU(11660)	Chave Fusível	9	4,20	37,80
20231105	16292264	TD(753870)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20231105	16294474	FU(10921)	Chave Fusível	3	9,25	27,75
20231105	16295226	FU(749437)	Chave Fusível	1	19,27	19,27
20231105	16295226	FU(749437)	Chave Fusível	23	19,27	443,21
20231105	16295226	FU(749437)	Chave Fusível	2	83,33	166,66
20231105	16294689	TD(29165)	Transformador Distribuição	3	12,77	38,31

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16292471	FU(2466)	Chave Fusível	27	2,18	58,86
20231105	16294149	FU(25383)	Chave Fusível	2	7,75	15,50
20231105	16295151	TD(36212)	Transformador Distribuição	2	13,87	27,74
20231105	16292912	FU(2493)	Chave Fusível	90	2,48	223,20
20231105	16293605	PE(11348522)	Ponto de conexão	1	8,45	8,45
20231105	16292215	FU(1748)	Chave Fusível	169	2,28	385,32
20231105	16293437	FU(37641204)	Chave Fusível	36	7,50	270,00
20231105	16291796	RD(711452)	Religador de Linha	16	3,52	56,32
20231105	16291796	RD(711452)	Religador de Linha	5	4,82	24,10
20231105	16291796	RD(711452)	Religador de Linha	5	5,73	28,65
20231105	16291796	RD(711452)	Religador de Linha	56	5,95	333,20
20231105	16292128	FR(9876)	Chave Fusível Religadora	57	2,32	132,24
20231105	16292534	FU(921)	Chave Fusível	1	3,28	3,28
20231105	16293773	FU(28088)	Chave Fusível	1	5,03	5,03
20231105	16292970	RD(730622)	Religador de Linha	22	23,47	516,34
20231105	16293868	FU(16804)	Chave Fusível	1	8,55	8,55
20231105	16293098	FU(35583)	Chave Fusível	7	4,00	28,00
20231105	16297468	TD(678587)	Transformador Distribuição	1	32,30	32,30
20231105	16302021	TD(36985)	Transformador Distribuição	1	51,17	51,17
20231105	16294259	TD(750607)	Transformador Distribuição	1	5,70	5,70
20231105	16292428	FU(667984)	Chave Fusível	34	4,63	157,42
20231105	16292463	FU(37516)	Chave Fusível	136	1,88	255,68
20231105	16293477	TD(676578)	Transformador Distribuição	1	7,35	7,35
20231105	16294822	FU(677843)	Chave Fusível	46	8,22	378,12
20231105	16292984	FU(24585)	Chave Fusível	14	4,83	67,62
20231105	16292883	TD(34339)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20231105	16293747	TD(724248)	Transformador Distribuição	1	8,40	8,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16298879	TD(58548)	Transformador Distribuição	1	36,35	36,35
20231105	16295147	TD(36251)	Transformador Distribuição	1	10,85	10,85
20231105	16293140	TD(32760)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20231105	16292888	FU(21565)	Chave Fusível	5	3,83	19,15
20231105	16293192	TD(23429)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20231105	16292755	TD(25821)	Transformador Distribuição	3	3,47	10,41
20231105	16302025	TD(23834)	Transformador Distribuição	1	6,88	6,88
20231105	16293530	FU(16466)	Chave Fusível	8	8,78	70,24
20231105	16295164	FU(19149)	Chave Fusível	15	26,82	402,30
20231105	16296535	FU(20033)	Chave Fusível	2	27,17	54,34
20231105	16294915	TD(683595)	Transformador Distribuição	3	6,83	20,49
20231105	16292713	TD(26286)	Transformador Distribuição	2	3,18	6,36
20231105	16294726	FR(29865)	Chave Fusível Religadora	12	10,78	129,36
20231105	16293903	PE(13069822)	Ponto de conexão	1	8,45	8,45
20231105	16294073	TD(704589)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20231105	16293217	TD(15129)	Transformador Distribuição	6	3,70	22,20
20231105	16292499	TD(14639)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20231105	16293755	FU(730096)	Chave Fusível	1	8,07	8,07
20231105	16293424	TD(55343)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20231105	16293326	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	5,78	5,78
20231105	16293326	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	8	5,78	46,24
20231105	16293326	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	57	5,78	329,46
20231105	16293890	TD(657609)	Transformador Distribuição	2	7,15	14,30

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16292601	[MT]PA(9362)	Alimentador	1	2,57	2,57
20231105	16292601	[MT]PA(9362)	Alimentador	24	2,57	61,68
20231105	16293319	TD(58862)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83
20231105	16292670	RD(35433)	Religador de Linha	57	2,73	155,61
20231105	16297241	TD(46767)	Transformador Distribuição	1	30,58	30,58
20231105	16293552	FR(1448)	Chave Fusível Religadora	93	21,12	1.964,16
20231105	16293231	TD(30973)	Transformador Distribuição	4	3,88	15,52
20231105	16293750	TD(37023)	Transformador Distribuição	2	4,93	9,86
20231105	16292147	TD(2596)	Transformador Distribuição	7	0,47	3,29
20231105	16294757	FU(20529)	Chave Fusível	10	6,50	65,00
20231105	16298913	FU(18803)	Chave Fusível	1	33,23	33,23
20231105	16298913	FU(18803)	Chave Fusível	7	33,23	232,61
20231105	16297251	FU(751123)	Chave Fusível	7	28,08	196,56
20231105	16292652	TD(9037)	Transformador Distribuição	74	1,55	114,70
20231105	16294968	FU(22972)	Chave Fusível	8	7,97	63,76
20231105	16292935	FU(733280)	Chave Fusível	1	2,88	2,88
20231105	16292935	FU(733280)	Chave Fusível	10	2,88	28,80
20231105	16295205	FU(21625)	Chave Fusível	16	14,28	228,48
20231105	16293224	TD(18478)	Transformador Distribuição	10	4,72	47,20
20231105	16294130	TD(37046)	Transformador Distribuição	1	8,55	8,55
20231105	16294973	FU(21975)	Chave Fusível	1	3,07	3,07
20231105	16293305	TD(37636910)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20231105	16296510	FU(35958)	Chave Fusível	7	23,90	167,30
20231105	16294651	FU(18622)	Chave Fusível	4	6,47	25,88
20231105	16295012	TD(659037)	Transformador Distribuição	3	12,80	38,40
20231105	16294085	FU(744600)	Chave Fusível	1	4,43	4,43
20231105	16293726	TD(4251061)	Transformador Distribuição	1	17,23	17,23
20231105	16293954	FU(38297)	Chave Fusível	3	7,33	21,99

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16293331	TD(9649)	Transformador Distribuição	21	4,67	98,07
20231105	16295094	PE(17552059)	Ponto de conexão	1	9,97	9,97
20231105	16299710	TD(17304)	Transformador Distribuição	1	41,22	41,22
20231105	16293154	TD(17903)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20231105	16293236	TD(30137)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20231105	16294514	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	9	8,10	72,90
20231105	16296512	TD(669776)	Transformador Distribuição	1	25,58	25,58
20231105	16293672	[MT]PA(9363)	Alimentador	3	7,78	23,34
20231105	16292940	TD(45779)	Transformador Distribuição	3	2,67	8,01
20231105	16294556	TD(47325)	Transformador Distribuição	3	8,33	24,99
20231105	16294052	TD(684628)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20231105	16293472	FU(21302)	Chave Fusível	2	4,07	8,14
20231105	16294118	TD(4114)	Transformador Distribuição	100	5,17	517,00
20231105	16293059	TD(18917)	Transformador Distribuição	4	2,90	11,60
20231105	16294717	TD(50520)	Transformador Distribuição	1	9,98	9,98
20231105	16292904	FU(21713)	Chave Fusível	29	1,58	45,82
20231105	16294382	FU(741326)	Chave Fusível	2	8,38	16,76
20231105	16293640	FU(19194)	Chave Fusível	10	0,65	6,50
20231105	16294670	TD(12857)	Transformador Distribuição	1	8,23	8,23
20231105	16293413	FU(17611)	Chave Fusível	2	27,65	55,30
20231105	16301585	TD(686505)	Transformador Distribuição	7	45,75	320,25
20231105	16293591	FU(7156)	Chave Fusível	7	5,23	36,61
20231105	16293833	TD(691223)	Transformador Distribuição	7	6,25	43,75
20231105	16293629	TD(43063)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16298549	TD(676871)	Transformador Distribuição	3	28,80	86,40
20231105	16295984	TD(9442)	Transformador Distribuição	2	24,15	48,30
20231105	16294000	FU(20038)	Chave Fusível	10	6,10	61,00
20231105	16293714	TD(48448)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20231105	16293314	TD(745739)	Transformador Distribuição	2	3,97	7,94
20231105	16293816	FU(2177)	Chave Fusível	8	4,83	38,64
20231105	16295680	TD(34671)	Transformador Distribuição	1	7,12	7,12
20231105	16293881	TD(57122)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20231105	16293164	FU(21413)	Chave Fusível	1	2,45	2,45
20231105	16294847	FR(4045)	Chave Fusível Religadora	164	6,78	1.111,92
20231105	16294975	TD(661803)	Transformador Distribuição	3	9,80	29,40
20231105	16293057	TD(22601)	Transformador Distribuição	2	1,95	3,90
20231105	16292977	TD(718633)	Transformador Distribuição	21	1,83	38,43
20231105	16293317	TD(22041)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20231105	16292968	FU(32048)	Chave Fusível	18	1,45	26,10
20231105	16293757	TD(31605)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20231105	16296395	TD(662278)	Transformador Distribuição	1	24,72	24,72
20231105	16293801	TD(49367)	Transformador Distribuição	1	25,75	25,75
20231105	16306048	FU(24823)	Chave Fusível	1	71,83	71,83
20231105	16293888	TD(14717)	Transformador Distribuição	3	1,80	5,40
20231105	16292917	TD(35729)	Transformador Distribuição	75	0,72	54,00
20231105	16293875	TD(664643)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20231105	16293841	FU(21082)	Chave Fusível	1	4,78	4,78
20231105	16293841	FU(21082)	Chave Fusível	24	4,78	114,72

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16295487	FU(729775)	Chave Fusível	2	20,37	40,74
20231105	16293763	TD(735511)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20231105	16297577	TD(61242)	Transformador Distribuição	1	25,23	25,23
20231105	16295100	TD(33498)	Transformador Distribuição	2	5,68	11,36
20231105	16296942	TD(41299)	Transformador Distribuição	2	3,43	6,86
20231105	16294122	FU(25449)	Chave Fusível	3	4,87	14,61
20231105	16293657	FU(22688)	Chave Fusível	1	3,38	3,38
20231105	16295180	FU(28248)	Chave Fusível	3	12,10	36,30
20231105	16294049	TD(59104)	Transformador Distribuição	4	3,80	15,20
20231105	16294964	TD(29066)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20231105	16294573	TD(654483)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20231105	16294626	TD(31281)	Transformador Distribuição	1	5,70	5,70
20231105	16293979	TD(24087)	Transformador Distribuição	60	4,15	249,00
20231105	16299411	TD(38457)	Transformador Distribuição	1	31,58	31,58
20231105	16293085	FU(760250)	Chave Fusível	1	0,47	0,47
20231105	16297516	FR(18408)	Chave Fusível Religadora	10	26,28	262,80
20231105	16293148	NAM01_NAM49501	Alimentador	367	1,22	447,74
20231105	16293148	NAM01_NAM49501	Alimentador	7	3,20	22,40
20231105	16293148	NAM01_NAM49501	Alimentador	6	6,12	36,72
20231105	16293148	NAM01_NAM49501	Alimentador	583	6,37	3.713,71
20231105	16299199	FU(29315141)	Chave Fusível	3	28,37	85,11
20231105	16295761	FU(8692)	Chave Fusível	8	19,67	157,36
20231105	16297444	TD(21023)	Transformador Distribuição	2	25,58	51,16
20231105	16293250	RD(16125)	Religador de Linha	55	2,45	134,75

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16293250	RD(16125)	Religador de Linha	18	2,53	45,54
20231105	16293250	RD(16125)	Religador de Linha	25	5,33	133,25
20231105	16293250	RD(16125)	Religador de Linha	19	5,68	107,92
20231105	16293250	RD(16125)	Religador de Linha	20	9,27	185,40
20231105	16298944	TD(27537)	Transformador Distribuição	1	30,17	30,17
20231105	16293575	PE(13917896)	Ponto de conexão	1	1,38	1,38
20231105	16297318	FU(15288)	Chave Fusível	17	23,52	399,84
20231105	16293634	FU(30117)	Chave Fusível	3	1,42	4,26
20231105	16294933	TD(671002)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20231105	16294150	TD(46724)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20231105	16294994	TD(19195)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20231105	16293992	TD(2410)	Transformador Distribuição	80	2,48	198,40
20231105	16299233	FU(690018)	Chave Fusível	4	30,37	121,48
20231105	16295207	FR(21966)	Chave Fusível Religadora	17	10,95	186,15
20231105	16293793	TD(59079)	Transformador Distribuição	5	1,47	7,35
20231105	16295114	TD(35581)	Transformador Distribuição	1	10,52	10,52
20231105	16294725	PE(12759903)	Ponto de conexão	1	5,45	5,45
20231105	16293436	RD(737140)	Religador de Linha	49	4,25	208,25
20231105	16294913	FU(28593)	Chave Fusível	1	4,90	4,90
20231105	16294414	FU(11981)	Chave Fusível	10	3,58	35,80
20231105	16294897	PE(13437264)	Ponto de conexão	2	5,97	11,94
20231105	16294022	TD(40179)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20231105	16296255	TD(659669)	Transformador Distribuição	1	25,62	25,62

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16294387	TD(55181)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20231105	16294584	TD(2160)	Transformador Distribuição	1	2,20	2,20
20231105	16293894	TD(35729)	Transformador Distribuição	75	1,55	116,25
20231105	16296926	TD(667681)	Transformador Distribuição	1	45,58	45,58
20231105	16295049	FU(659447)	Chave Fusível	237	6,55	1.552,35
20231105	16293811	PE(19857997)	Ponto de conexão	1	0,72	0,72
20231105	16294472	FU(21675)	Chave Fusível	2	2,53	5,06
20231105	16294268	TD(720057)	Transformador Distribuição	60	0,87	52,20
20231105	16294835	FU(22067)	Chave Fusível	7	3,92	27,44
20231105	16297544	TD(46794)	Transformador Distribuição	2	23,88	47,76
20231105	16301493	TD(50466)	Transformador Distribuição	2	45,15	90,30
20231105	16294172	TD(32344)	Transformador Distribuição	1	1,80	1,80
20231105	16297445	TD(17413)	Transformador Distribuição	1	17,67	17,67
20231105	16294786	TD(53107)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20231105	16294400	TD(17988)	Transformador Distribuição	1	1,70	1,70
20231105	16294132	TD(685683)	Transformador Distribuição	1	1,27	1,27
20231105	16294554	TD(42890)	Transformador Distribuição	7	2,62	18,34
20231105	16294153	FU(6588)	Chave Fusível	341	1,67	569,47
20231105	16294157	FU(6226)	Chave Fusível	74	2,08	153,92
20231105	16296321	TD(708492)	Transformador Distribuição	1	19,38	19,38
20231105	16297097	FU(695750)	Chave Fusível	6	18,25	109,50
20231105	16294784	FU(5335)	Chave Fusível	36	2,42	87,12
20231105	16295838	TD(38565)	Transformador Distribuição	1	17,53	17,53
20231105	16296023	FU(16685)	Chave Fusível	5	17,03	85,15

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16294443	TD(47859)	Transformador Distribuição	3	2,28	6,84
20231105	16293958	FU(30692)	Chave Fusível	8	0,55	4,40
20231105	16294773	TD(681817)	Transformador Distribuição	118	3,83	451,94
20231105	16294440	TD(4102)	Transformador Distribuição	82	2,20	180,40
20231105	16295044	PE(17211777)	Ponto de conexão	2	0,72	1,44
20231105	16296608	RD(750081)	Religador de Linha	33	17,78	586,74
20231105	16297269	FU(16694)	Chave Fusível	6	21,83	130,98
20231105	16294992	FU(717164)	Chave Fusível	4	4,77	19,08
20231105	16299134	TD(673953)	Transformador Distribuição	1	26,75	26,75
20231105	16296807	TD(28214)	Transformador Distribuição	1	20,32	20,32
20231105	16293942	TD(7620)	Transformador Distribuição	12	1,78	21,36
20231105	16306034	FU(717932)	Chave Fusível	2	67,07	134,14
20231105	16294062	FU(22542)	Chave Fusível	8	25,03	200,24
20231105	16294062	FU(22542)	Chave Fusível	1	41,72	41,72
20231105	16294616	PE(205723343)	Ponto de conexão	1	2,38	2,38
20231105	16294880	FR(30151)	Chave Fusível Religadora	9	1,28	11,52
20231105	16295084	TD(14727)	Transformador Distribuição	5	4,43	22,15
20231105	16299588	TD(17382)	Transformador Distribuição	1	31,55	31,55
20231105	16299431	TD(37743)	Transformador Distribuição	2	28,48	56,96
20231105	16294695	FU(35057)	Chave Fusível	17	2,13	36,21
20231105	16295073	TD(36233)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20231105	16294048	RD(726091)	Religador de Linha	81	0,98	79,38
20231105	16294048	RD(726091)	Religador de Linha	7	1,35	9,45
20231105	16294048	RD(726091)	Religador de Linha	2	17,00	34,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16295120	PE(12107333)	Ponto de conexão	1	6,00	6,00
20231105	16294693	TD(7595)	Transformador Distribuição	39	2,45	95,55
20231105	16294826	FR(4976)	Chave Fusível Religadora	13	2,68	34,84
20231105	16297322	FU(35904)	Chave Fusível	2	12,38	24,76
20231105	16297651	FU(678488)	Chave Fusível	4	20,63	82,52
20231105	16295011	PE(13266409)	Ponto de conexão	1	4,90	4,90
20231105	16294886	FU(13761)	Chave Fusível	1	3,10	3,10
20231105	16295047	FU(1658)	Chave Fusível	6	2,25	13,50
20231105	16294448	TD(21378)	Transformador Distribuição	2	0,75	1,50
20231105	16296856	FU(668645)	Chave Fusível	28	15,23	426,44
20231105	16298678	FR(27441)	Chave Fusível Religadora	4	24,05	96,20
20231105	16297655	TD(729972)	Transformador Distribuição	2	92,20	184,40
20231105	16294367	RD(730619)	Religador de Linha	5	1,62	8,10
20231105	16294367	RD(730619)	Religador de Linha	4	2,77	11,08
20231105	16294367	RD(730619)	Religador de Linha	13	3,35	43,55
20231105	16305440	FU(25876)	Chave Fusível	1	67,95	67,95
20231105	16308934	TD(33838)	Transformador Distribuição	1	71,32	71,32
20231105	16297297	TD(36157)	Transformador Distribuição	5	19,72	98,60
20231105	16295877	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	82	15,83	1.298,06
20231105	16297045	TD(12114)	Transformador Distribuição	6	19,68	118,08
20231105	16300537	TD(676090)	Transformador Distribuição	1	23,15	23,15
20231105	16298087	TD(61569)	Transformador Distribuição	1	21,78	21,78
20231105	16296758	TD(37241)	Transformador Distribuição	1	19,30	19,30
20231105	16297399	FU(9439)	Chave Fusível	1	20,22	20,22

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16298161	TD(46034)	Transformador Distribuição	3	21,62	64,86
20231105	16296908	FU(27003)	Chave Fusível	4	16,32	65,28
20231105	16299291	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	9	26,30	236,70
20231105	16294977	TD(1738)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20231105	16295054	TD(44479)	Transformador Distribuição	2	1,62	3,24
20231105	16298964	TD(665764)	Transformador Distribuição	4	48,62	194,48
20231105	16299707	TD(736174)	Transformador Distribuição	2	33,02	66,04
20231105	16297295	TD(656340)	Transformador Distribuição	2	17,80	35,60
20231105	16299422	TD(682490)	Transformador Distribuição	1	25,17	25,17
20231105	16296773	FU(21354)	Chave Fusível	1	21,08	21,08
20231105	16296773	FU(21354)	Chave Fusível	7	21,08	147,56
20231105	16297521	FU(22308)	Chave Fusível	8	19,18	153,44
20231105	16295286	FU(17451)	Chave Fusível	10	4,75	47,50
20231105	16298053	TD(37063)	Transformador Distribuição	1	65,87	65,87
20231105	16296884	TD(47444)	Transformador Distribuição	1	14,87	14,87
20231105	16301354	TD(17489)	Transformador Distribuição	10	37,25	372,50
20231105	16295014	TD(6701)	Transformador Distribuição	115	15,55	1.788,25
20231105	16295017	FU(8108)	Chave Fusível	1	0,20	0,20
20231105	16295017	FU(8108)	Chave Fusível	2	0,20	0,40
20231105	16295017	FU(8108)	Chave Fusível	125	0,20	25,00
20231105	16294864	RD(29637189)	Religador de Linha	13	2,22	28,86
20231105	16294864	RD(29637189)	Religador de Linha	24	7,68	184,32
20231105	16294864	RD(29637189)	Religador de Linha	7	18,33	128,31
20231105	16295988	FU(25636)	Chave Fusível	16	13,62	217,92
20231105	16311834	TD(19251)	Transformador Distribuição	1	88,03	88,03

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16297299	TD(36118)	Transformador Distribuição	1	17,42	17,42
20231105	16298636	TD(56534)	Transformador Distribuição	1	47,72	47,72
20231105	16304180	FU(691636)	Chave Fusível	1	46,95	46,95
20231105	16296584	TD(709698)	Transformador Distribuição	1	12,92	12,92
20231105	16295647	TD(687369)	Transformador Distribuição	2	9,72	19,44
20231105	16296242	TD(56640)	Transformador Distribuição	1	13,08	13,08
20231105	16299251	TD(37737)	Transformador Distribuição	2	23,33	46,66
20231105	16295653	TD(15145)	Transformador Distribuição	1	10,45	10,45
20231105	16295945	TD(19206)	Transformador Distribuição	4	11,80	47,20
20231105	16296035	FR(757036)	Chave Fusível Religadora	8	11,90	95,20
20231105	16296035	FR(757036)	Chave Fusível Religadora	2	13,03	26,06
20231105	16296498	FU(727230)	Chave Fusível	34	12,13	412,42
20231105	16297343	FU(14823)	Chave Fusível	2	13,72	27,44
20231105	16297289	FR(744591)	Chave Fusível Religadora	26	10,88	282,88
20231105	16295241	FU(705424)	Chave Fusível	3	1,98	5,94
20231105	16296647	FR(15653)	Chave Fusível Religadora	32	8,52	272,64
20231105	16295687	TD(42315)	Transformador Distribuição	6	4,43	26,58
20231105	16295953	FU(23945)	Chave Fusível	8	5,07	40,56
20231105	16296208	FU(10153)	Chave Fusível	1	7,25	7,25
20231105	16296208	FU(10153)	Chave Fusível	239	7,25	1.732,75
20231105	16296278	TD(32662)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73
20231105	16295382	FU(549)	Chave Fusível	680	1,47	999,60
20231105	16295907	FU(18673)	Chave Fusível	1	3,52	3,52
20231105	16295907	FU(18673)	Chave Fusível	8	3,52	28,16
20231105	16296673	TD(14350)	Transformador Distribuição	1	5,90	5,90

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16297878	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	16	69,50	1.112,00
20231105	16298754	TD(27385)	Transformador Distribuição	4	11,43	45,72
20231105	16299212	TD(662136)	Transformador Distribuição	1	12,90	12,90
20231105	16299061	TD(16655)	Transformador Distribuição	1	13,80	13,80
20231105	16296598	TD(20997)	Transformador Distribuição	5	5,08	25,40
20231105	16299647	TD(18004)	Transformador Distribuição	1	12,13	12,13
20231105	16296008	FR(12552)	Chave Fusível Religadora	12	2,55	30,60
20231105	16295670	FU(717768)	Chave Fusível	304	1,32	401,28
20231105	16296793	TD(36989)	Transformador Distribuição	3	6,33	18,99
20231105	16299874	TD(704589)	Transformador Distribuição	1	24,33	24,33
20231105	16297258	FR(7159)	Chave Fusível Religadora	64	6,92	442,88
20231105	16297164	CL(20887)	Chave Lâmina	6	9,70	58,20
20231105	16297164	CL(20887)	Chave Lâmina	1	20,30	20,30
20231105	16295335	RD(38001)	Religador de Linha	112	1,85	207,20
20231105	16295335	RD(38001)	Religador de Linha	48	3,95	189,60
20231105	16295335	RD(38001)	Religador de Linha	16	5,98	95,68
20231105	16296053	FR(23446)	Chave Fusível Religadora	140	3,57	499,80
20231105	16295724	TD(7138)	Transformador Distribuição	44	2,20	96,80
20231105	16295880	TD(42522)	Transformador Distribuição	1	2,80	2,80
20231105	16296033	TD(655930)	Transformador Distribuição	4	3,37	13,48
20231105	16296485	FU(27080)	Chave Fusível	2	8,70	17,40
20231105	16296485	FU(27080)	Chave Fusível	3	9,45	28,35
20231105	16297145	FU(7847)	Chave Fusível	9	53,03	477,27

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16295649	RD(35433)	Religador de Linha	57	1,82	103,74
20231105	16297470	TD(652711)	Transformador Distribuição	1	8,45	8,45
20231105	16299650	FU(679723)	Chave Fusível	4	17,40	69,60
20231105	16297500	PE(12098562)	Ponto de conexão	1	18,05	18,05
20231105	16297407	TD(708969)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20231105	16296013	TD(53020)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20231105	16295955	FR(41343)	Chave Fusível Religadora	17	3,83	65,11
20231105	16295955	FR(41343)	Chave Fusível Religadora	20	6,87	137,40
20231105	16297059	TD(654993)	Transformador Distribuição	1	33,37	33,37
20231105	16302427	TD(724678)	Transformador Distribuição	1	30,53	30,53
20231105	16295742	TD(31818541)	Transformador Distribuição	72	1,67	120,24
20231105	16299193	FU(18700)	Chave Fusível	1	9,42	9,42
20231105	16301185	TD(45504)	Transformador Distribuição	1	26,47	26,47
20231105	16299915	FU(748595)	Chave Fusível	3	13,67	41,01
20231105	16296120	RD(7764)	Religador de Linha	287	8,68	2.491,16
20231105	16297579	TD(61238)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20231105	16298100	FU(18994)	Chave Fusível	11	8,88	97,68
20231105	16302739	TD(15888)	Transformador Distribuição	2	33,77	67,54
20231105	16297455	TD(47859)	Transformador Distribuição	3	8,10	24,30
20231105	16296468	TD(42376)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20231105	16298459	TD(31589)	Transformador Distribuição	1	9,00	9,00
20231105	16296786	FR(35571)	Chave Fusível Religadora	23	4,32	99,36

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16299149	FR(1141)	Chave Fusível Religadora	34	12,85	436,90
20231105	16298762	TD(48003)	Transformador Distribuição	2	1,88	3,76
20231105	16295473	BON01_BON49501	Alimentador	4	0,45	1,80
20231105	16295473	BON01_BON49501	Alimentador	2386	0,45	1.073,70
20231105	16295473	BON01_BON49501	Alimentador	329	0,45	148,05
20231105	16295473	BON01_BON49501	Alimentador	51	1,30	66,30
20231105	16295473	BON01_BON49501	Alimentador	50	1,87	93,50
20231105	16295473	BON01_BON49501	Alimentador	30	6,57	197,10
20231105	16295473	BON01_BON49501	Alimentador	35	6,57	229,95
20231105	16295477	RD(7324)	Religador de Linha	1	1,87	1,87
20231105	16295477	RD(7324)	Religador de Linha	103	1,87	192,61
20231105	16298874	FU(39859)	Chave Fusível	17	9,13	155,21
20231105	16297094	TD(23313)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20231105	16297381	TD(652714)	Transformador Distribuição	2	7,27	14,54
20231105	16295837	TD(23742)	Transformador Distribuição	4	1,55	6,20
20231105	16295841	FU(704619)	Chave Fusível	9	1,55	13,95
20231105	16297808	TD(27726)	Transformador Distribuição	68	8,62	586,16
20231105	16296409	TD(27823)	Transformador Distribuição	35	13,20	462,00
20231105	16296384	TD(14661)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20231105	16297055	TD(13540)	Transformador Distribuição	1	5,90	5,90
20231105	16301568	TD(32062)	Transformador Distribuição	1	29,33	29,33

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16294357	TD(56688)	Transformador Distribuição	3	19,52	58,56
20231105	16296845	RD(749207)	Religador de Linha	105	46,38	4.869,90
20231105	16295544	AJO52_AJO59501	Alimentador	130	2,77	360,10
20231105	16295544	AJO52_AJO59501	Alimentador	94	4,27	401,38
20231105	16295544	AJO52_AJO59501	Alimentador	48	6,27	300,96
20231105	16295544	AJO52_AJO59501	Alimentador	17	32,35	549,95
20231105	16297325	FR(10969)	Chave Fusível Religadora	20	4,10	82,00
20231105	16297330	FR(15028)	Chave Fusível Religadora	2	4,27	8,54
20231105	16297330	FR(15028)	Chave Fusível Religadora	28	4,27	119,56
20231105	16304239	FU(720593)	Chave Fusível	7	34,53	241,71
20231105	16299245	TD(716204)	Transformador Distribuição	4	11,85	47,40
20231105	16296470	TD(17190)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20231105	16299333	FR(20491)	Chave Fusível Religadora	13	10,97	142,61
20231105	16296840	TD(683686)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20231105	16303248	FU(18283)	Chave Fusível	6	27,70	166,20
20231105	16295901	TD(712022)	Transformador Distribuição	76	1,33	101,08
20231105	16295998	TD(5787)	Transformador Distribuição	47	11,57	543,79
20231105	16297132	TD(17166)	Transformador Distribuição	1	4,00	4,00
20231105	16295643	RD(737140)	Religador de Linha	49	6,00	294,00
20231105	16295961	FU(757177)	Chave Fusível	14	1,50	21,00
20231105	16296963	FR(4605)	Chave Fusível Religadora	45	2,95	132,75
20231105	16307323	TD(661999)	Transformador Distribuição	2	32,77	65,54

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16297938	TD(652932)	Transformador Distribuição	2	8,10	16,20
20231105	16296809	TD(18129269)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20231105	16297797	FU(21625)	Chave Fusível	16	5,80	92,80
20231105	16297798	FR(13966)	Chave Fusível Religadora	5	5,80	29,00
20231105	16298428	TD(665326)	Transformador Distribuição	4	9,28	37,12
20231105	16296401	TD(8954)	Transformador Distribuição	33	2,57	84,81
20231105	16297676	TD(25570)	Transformador Distribuição	33	7,08	233,64
20231105	16297395	TD(48842)	Transformador Distribuição	18	6,13	110,34
20231105	16297390	FU(692353)	Chave Fusível	6	4,70	28,20
20231105	16297839	TD(718359)	Transformador Distribuição	4	5,77	23,08
20231105	16296654	TD(34758)	Transformador Distribuição	1	3,50	3,50
20231105	16304281	FU(749432)	Chave Fusível	1	35,90	35,90
20231105	16304281	FU(749432)	Chave Fusível	4	35,90	143,60
20231105	16297954	FU(4070)	Chave Fusível	3	7,17	21,51
20231105	16298866	TD(55643)	Transformador Distribuição	1	7,18	7,18
20231105	16296224	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	184	1,27	233,68
20231105	16299038	FR(31031)	Chave Fusível Religadora	36	9,63	346,68
20231105	16301191	TD(22802)	Transformador Distribuição	1	26,25	26,25
20231105	16298631	TD(31250)	Transformador Distribuição	1	8,97	8,97
20231105	16297592	FU(14084)	Chave Fusível	18	6,30	113,40
20231105	16297023	FU(720104)	Chave Fusível	5	2,90	14,50
20231105	16303125	FU(37367)	Chave Fusível	7	31,90	223,30
20231105	16298924	TD(31432)	Transformador Distribuição	2	10,23	20,46
20231105	16304277	TD(706808)	Transformador Distribuição	1	36,17	36,17
20231105	16298153	FU(688381)	Chave Fusível	2	5,05	10,10

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16298153	FU(688381)	Chave Fusível	21	5,05	106,05
20231105	16299355	TD(24768)	Transformador Distribuição	1	12,10	12,10
20231105	16298308	TD(45928)	Transformador Distribuição	1	7,65	7,65
20231105	16314231	TD(686249)	Transformador Distribuição	1	79,03	79,03
20231105	16298049	TD(15919)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20231105	16297610	TD(14599)	Transformador Distribuição	3	4,70	14,10
20231105	16298363	TD(670985)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20231105	16297582	PE(14804903)	Ponto de conexão	1	5,85	5,85
20231105	16296960	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	42	3,35	140,70
20231105	16297769	TD(21361)	Transformador Distribuição	8	6,25	50,00
20231105	16308010	TD(26962)	Transformador Distribuição	1	49,05	49,05
20231105	16299666	FR(726238)	Chave Fusível Religadora	9	12,03	108,27
20231105	16298228	FU(19288)	Chave Fusível	6	6,42	38,52
20231105	16298959	TD(652943)	Transformador Distribuição	2	3,10	6,20
20231105	16297134	TD(13569)	Transformador Distribuição	1	3,90	3,90
20231105	16297106	FU(4502)	Chave Fusível	136	3,35	455,60
20231105	16301325	FU(22156)	Chave Fusível	4	23,35	93,40
20231105	16309857	FU(35119)	Chave Fusível	25	55,53	1.388,25
20231105	16296572	FU(9449)	Chave Fusível	385	1,77	681,45
20231105	16297569	TD(25858)	Transformador Distribuição	3	5,35	16,05
20231105	16299048	TD(42798)	Transformador Distribuição	1	7,15	7,15
20231105	16298917	TD(18757)	Transformador Distribuição	1	25,02	25,02
20231105	16296922	TD(49194)	Transformador Distribuição	5	2,70	13,50
20231105	16296861	FU(10421)	Chave Fusível	229	2,00	458,00

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16297941	TD(24340)	Transformador Distribuição	7	6,18	43,26
20231105	16297941	TD(24340)	Transformador Distribuição	82	6,18	506,76
20231105	16296828	FU(5865)	Chave Fusível	375	20,72	7.770,00
20231105	16296112	RD(30012)	Religador de Linha	1777	0,05	88,85
20231105	16296112	RD(30012)	Religador de Linha	527	0,73	384,71
20231105	16296112	RD(30012)	Religador de Linha	1637	6,38	#####
20231105	16296739	CF(719201)	Chave Faca	5	3,98	19,90
20231105	16296739	CF(719201)	Chave Faca	2	4,27	8,54
20231105	16298721	FU(26693)	Chave Fusível	29	5,60	162,40
20231105	16314215	TD(29716)	Transformador Distribuição	30	71,62	2.148,60
20231105	16300045	FU(17288)	Chave Fusível	8	20,95	167,60
20231105	16299668	FU(15758)	Chave Fusível	12	13,37	160,44
20231105	16297109	FU(6588)	Chave Fusível	341	1,70	579,70
20231105	16296815	TD(4632)	Transformador Distribuição	76	4,02	305,52
20231105	16296957	FU(7604)	Chave Fusível	46	3,73	171,58
20231105	16296624	FU(45039767)	Chave Fusível	76	5,20	395,20
20231105	16296624	FU(45039767)	Chave Fusível	327	5,20	1.700,40
20231105	16296625	CGP10_CGP49524	Alimentador	3	0,70	2,10
20231105	16296625	CGP10_CGP49524	Alimentador	323	0,70	226,10
20231105	16296625	CGP10_CGP49524	Alimentador	1345	0,70	941,50
20231105	16296750	TD(7595)	Transformador Distribuição	39	1,85	72,15
20231105	16298112	TD(52783)	Transformador Distribuição	69	5,40	372,60
20231105	16298182	TD(9829)	Transformador Distribuição	60	5,67	340,20
20231105	16297914	TD(29903)	Transformador Distribuição	54	5,90	318,60
20231105	16300600	TD(27346)	Transformador Distribuição	1	22,70	22,70

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16297633	TD(27624)	Transformador Distribuição	141	5,78	814,98
20231105	16296236	CGL03_CGL49510	Alimentador	1131	0,05	56,55
20231105	16296236	CGL03_CGL49510	Alimentador	2627	0,05	131,35
20231105	16296236	CGL03_CGL49510	Alimentador	329	0,83	273,07
20231105	16296236	CGL03_CGL49510	Alimentador	1712	0,83	1.420,96
20231105	16296236	CGL03_CGL49510	Alimentador	1551	1,17	1.814,67
20231105	16296236	CGL03_CGL49510	Alimentador	14	1,63	22,82
20231105	16296236	CGL03_CGL49510	Alimentador	379	3,10	1.174,90
20231105	16296236	CGL03_CGL49510	Alimentador	29	3,85	111,65
20231105	16296618	RD(745667)	Religador de Linha	1496	0,25	374,00
20231105	16296618	RD(745667)	Religador de Linha	2	0,30	0,60
20231105	16296618	RD(745667)	Religador de Linha	1	1,77	1,77
20231105	16296618	RD(745667)	Religador de Linha	53	3,37	178,61
20231105	16296618	RD(745667)	Religador de Linha	1	4,08	4,08
20231105	16296618	RD(745667)	Religador de Linha	68	4,08	277,44
20231105	16299082	FU(20855)	Chave Fusível	27	8,37	225,99
20231105	16299661	FU(7544)	Chave Fusível	54	16,12	870,48
20231105	16303041	FU(10434)	Chave Fusível	10	30,52	305,20
20231105	16299855	TD(60727)	Transformador Distribuição	2	19,68	39,36
20231105	16298103	FU(697412)	Chave Fusível	199	5,35	1.064,65
20231105	16299122	FR(35353)	Chave Fusível Religadora	33	8,47	279,51
20231105	16296287	RD(28237344)	Religador de Linha	36	4,77	171,72

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16296287	RD(28237344)	Religador de Linha	2	5,78	11,56
20231105	16296287	RD(28237344)	Religador de Linha	6	7,28	43,68
20231105	16293653	TD(655074)	Transformador Distribuição	2	33,62	67,24
20231105	16296307	RD(698715)	Religador de Linha	23	4,88	112,24
20231105	16296307	RD(698715)	Religador de Linha	1	5,27	5,27
20231105	16296307	RD(698715)	Religador de Linha	133	5,27	700,91
20231105	16296307	RD(698715)	Religador de Linha	16	5,98	95,68
20231105	16297970	TD(5755)	Transformador Distribuição	48	5,87	281,76
20231105	16299051	TD(14719)	Transformador Distribuição	2	8,35	16,70
20231105	16297463	TD(4636)	Transformador Distribuição	77	4,37	336,49
20231105	16302319	TD(22639)	Transformador Distribuição	1	27,70	27,70
20231105	16298085	FU(6799)	Chave Fusível	73	5,42	395,66
20231105	16299250	FU(20064)	Chave Fusível	3	7,87	23,61
20231105	16297430	TD(661428)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20231105	16298247	TD(36651)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20231105	16297417	TD(4564)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20231105	16297417	TD(4564)	Transformador Distribuição	106	3,95	418,70
20231105	16298422	TD(683378)	Transformador Distribuição	15	6,92	103,80
20231105	16298365	TD(9303)	Transformador Distribuição	36	6,78	244,08
20231105	16298140	FR(37736)	Chave Fusível Religadora	1	5,47	5,47
20231105	16298140	FR(37736)	Chave Fusível Religadora	68	5,47	371,96

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16299438	TD(4674)	Transformador Distribuição	67	11,05	740,35
20231105	16299072	TD(15876)	Transformador Distribuição	3	8,43	25,29
20231105	16296899	TD(27784)	Transformador Distribuição	37	2,30	85,10
20231105	16298886	FU(21141)	Chave Fusível	2	4,87	9,74
20231105	16297052	TD(5626)	Transformador Distribuição	58	8,00	464,00
20231105	16297451	TD(16019)	Transformador Distribuição	2	4,10	8,20
20231105	16297036	FR(14306)	Chave Fusível Religadora	18	19,63	353,34
20231105	16297151	FU(685427)	Chave Fusível	3	20,47	61,41
20231105	16298172	FU(30714)	Chave Fusível	1	6,02	6,02
20231105	16301360	TD(34281)	Transformador Distribuição	1	21,92	21,92
20231105	16299104	TD(25610)	Transformador Distribuição	63	9,02	568,26
20231105	16300486	TD(28048)	Transformador Distribuição	2	21,95	43,90
20231105	16297919	TD(25495)	Transformador Distribuição	51	6,17	314,67
20231105	16300588	TD(28066)	Transformador Distribuição	1	22,25	22,25
20231105	16298320	FR(1615)	Chave Fusível Religadora	33	6,12	201,96
20231105	16304008	FR(7578)	Chave Fusível Religadora	24	29,35	704,40
20231105	16300803	TD(676506)	Transformador Distribuição	1	22,58	22,58
20231105	16298865	FU(15262)	Chave Fusível	1	6,58	6,58
20231105	16298201	TD(732697)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20231105	16298828	TD(26428)	Transformador Distribuição	1	7,68	7,68
20231105	16297453	TD(5252)	Transformador Distribuição	59	3,67	216,53
20231105	16298702	FR(679393)	Chave Fusível Religadora	31	6,03	186,93

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16299311	TD(677202)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20231105	16302634	FU(22358)	Chave Fusível	2	23,93	47,86
20231105	16299304	TD(5386)	Transformador Distribuição	70	9,55	668,50
20231105	16296944	FU(26402)	Chave Fusível	4	1,05	4,20
20231105	16299463	FU(41545)	Chave Fusível	8	10,47	83,76
20231105	16299030	TD(18730430)	Transformador Distribuição	1	7,95	7,95
20231105	16299043	FR(21391)	Chave Fusível Religadora	20	6,25	125,00
20231105	16298276	FU(11935)	Chave Fusível	1	5,38	5,38
20231105	16298276	FU(11935)	Chave Fusível	53	5,38	285,14
20231105	16299396	FU(715873)	Chave Fusível	11	8,83	97,13
20231105	16297361	TD(29297)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20231105	16296603	RD(30878)	Religador de Linha	1	0,13	0,39
20231105	16296603	RD(30878)	Religador de Linha	224	0,13	29,12
20231105	16296603	RD(30878)	Religador de Linha	250	0,13	32,50
20231105	16296603	RD(30878)	Religador de Linha	14	2,35	32,90
20231105	16296603	RD(30878)	Religador de Linha	25	2,53	63,25
20231105	16296603	RD(30878)	Religador de Linha	2	4,80	9,60
20231105	16296669	RD(730643)	Religador de Linha	1	2,23	8,92
20231105	16296669	RD(730643)	Religador de Linha	52	2,23	115,96
20231105	16296669	RD(730643)	Religador de Linha	230	2,23	512,90
20231105	16296669	RD(730643)	Religador de Linha	250	2,23	557,50
20231105	16297367	RD(730234)	Religador de Linha	25	1,88	47,00
20231105	16297979	RD(744736)	Religador de Linha	1	0,05	0,10

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16297979	RD(744736)	Religador de Linha	250	0,05	12,50
20231105	16297624	TD(37966)	Transformador Distribuição	15	3,60	54,00
20231105	16296620	RD(711452)	Religador de Linha	17	7,83	133,11
20231105	16296620	RD(711452)	Religador de Linha	16	11,18	178,88
20231105	16297267	TD(711145)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20231105	16299677	TD(48176)	Transformador Distribuição	4	6,87	27,48
20231105	16297402	TD(8438)	Transformador Distribuição	83	2,83	234,89
20231105	16298214	FU(24791)	Chave Fusível	4	5,25	21,00
20231105	16296688	RD(755601)	Religador de Linha	54	0,07	3,78
20231105	16296688	RD(755601)	Religador de Linha	54	6,82	368,28
20231105	16296688	RD(755601)	Religador de Linha	23	7,50	172,50
20231105	16297356	FU(5802)	Chave Fusível	142	2,62	372,04
20231105	16297539	TD(6170)	Transformador Distribuição	73	2,40	175,20
20231105	16297546	FU(9030)	Chave Fusível	117	0,45	52,65
20231105	16303810	FR(657038)	Chave Fusível Religadora	30	25,02	750,60
20231105	16298061	TD(13236)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20231105	16299216	TD(14968)	Transformador Distribuição	1	8,45	8,45
20231105	16299622	TD(711955)	Transformador Distribuição	2	12,27	24,54
20231105	16299255	FR(35176)	Chave Fusível Religadora	73	5,83	425,59
20231105	16300866	TD(732200)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20231105	16320118	TD(4637)	Transformador Distribuição	78	7,47	582,66
20231105	16297927	TD(9201)	Transformador Distribuição	49	3,97	194,53

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16297936	TD(24404)	Transformador Distribuição	52	3,95	205,40
20231105	16304237	TD(31796)	Transformador Distribuição	1	27,43	27,43
20231105	16299142	TD(53017)	Transformador Distribuição	1	3,70	3,70
20231105	16297689	TD(658414)	Transformador Distribuição	4	2,20	8,80
20231105	16299362	FU(20517)	Chave Fusível	2	8,77	17,54
20231105	16299264	FU(27031)	Chave Fusível	2	6,55	13,10
20231105	16298717	FU(35573)	Chave Fusível	25	5,52	138,00
20231105	16299552	[MT]PA(9370)	Alimentador	39	12,00	468,00
20231105	16298268	TD(43403)	Transformador Distribuição	2	4,53	9,06
20231105	16304722	FR(10614)	Chave Fusível Religadora	11	36,75	404,25
20231105	16297489	[MT]PA(9368)	Alimentador	1	28,32	28,32
20231105	16298785	FR(31245)	Chave Fusível Religadora	42	7,68	322,56
20231105	16297616	FU(9394)	Chave Fusível	46	15,25	701,50
20231105	16299130	TD(49137)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20231105	16297752	FR(25387)	Chave Fusível Religadora	46	22,68	1.043,28
20231105	16299096	TD(32311)	Transformador Distribuição	2	6,98	13,96
20231105	16298093	FU(687379)	Chave Fusível	173	3,85	666,05
20231105	16299277	TD(41515)	Transformador Distribuição	2	7,95	15,90
20231105	16302086	TD(37573)	Transformador Distribuição	1	25,67	25,67
20231105	16302480	TD(45943)	Transformador Distribuição	1	26,50	26,50
20231105	16301127	TD(662809)	Transformador Distribuição	2	21,12	42,24
20231105	16298966	TD(25561)	Transformador Distribuição	54	6,35	342,90
20231105	16296993	MIM52_MIM59515	Alimentador	1	0,07	0,07
20231105	16296993	MIM52_MIM59515	Alimentador	3	14,70	44,10

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16296993	MIM52_MIM59515	Alimentador	4	16,18	64,72
20231105	16297000	MIS01_MIS49502	Alimentador	1	0,07	0,07
20231105	16297000	MIS01_MIS49502	Alimentador	153	0,07	10,71
20231105	16299472	CF(720889)	Chave Faca	1	0,65	0,65
20231105	16299714	CF(720883)	Chave Faca	1	3,77	3,77
20231105	16301418	FU(683626)	Chave Fusível	1	22,33	22,33
20231105	16300991	TD(8609)	Transformador Distribuição	22	21,65	476,30
20231105	16302789	TD(14227)	Transformador Distribuição	1	25,73	25,73
20231105	16297016	RD(38320)	Religador de Linha	55	12,23	672,65
20231105	16297016	RD(38320)	Religador de Linha	16	21,17	338,72
20231105	16298383	RD(726952)	Religador de Linha	1	5,80	5,80
20231105	16298383	RD(726952)	Religador de Linha	106	5,80	614,80
20231105	16299266	FU(41871)	Chave Fusível	8	7,02	56,16
20231105	16301044	FU(27190)	Chave Fusível	13	19,93	259,09
20231105	16301796	TD(36989)	Transformador Distribuição	3	22,05	66,15
20231105	16298592	FU(30234)	Chave Fusível	7	3,40	23,80
20231105	16298607	TD(8634)	Transformador Distribuição	110	4,80	528,00
20231105	16300696	PE(13068723)	Ponto de conexão	1	20,13	20,13
20231105	16297720	FU(22688)	Chave Fusível	1	2,17	2,17
20231105	16298844	FU(17654)	Chave Fusível	4	2,32	9,28
20231105	16302110	TD(13972)	Transformador Distribuição	1	7,27	7,27
20231105	16301799	TD(36981)	Transformador Distribuição	1	22,32	22,32
20231105	16303270	TD(26450)	Transformador Distribuição	1	26,50	26,50
20231105	16299684	FU(13338)	Chave Fusível	1	10,15	10,15
20231105	16299018	TD(24784)	Transformador Distribuição	100	6,10	610,00

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16303516	FU(36048)	Chave Fusível	9	25,42	228,78
20231105	16297123	RD(741469)	Religador de Linha	17	0,93	15,81
20231105	16297123	RD(741469)	Religador de Linha	7	2,13	14,91
20231105	16297123	RD(741469)	Religador de Linha	1	2,83	5,66
20231105	16297123	RD(741469)	Religador de Linha	185	2,83	523,55
20231105	16298127	FU(30818)	Chave Fusível	19	2,03	38,57
20231105	16298367	TD(41469)	Transformador Distribuição	1	8,90	8,90
20231105	16300655	TD(15328)	Transformador Distribuição	1	18,97	18,97
20231105	16299189	TD(715277)	Transformador Distribuição	2	6,68	13,36
20231105	16297194	SLD52_SLD59502	Alimentador	1	2,32	2,32
20231105	16297194	SLD52_SLD59502	Alimentador	54	2,32	125,28
20231105	16297194	SLD52_SLD59502	Alimentador	4	2,80	11,20
20231105	16297194	SLD52_SLD59502	Alimentador	129	8,87	1.144,23
20231105	16303086	TD(23537)	Transformador Distribuição	1	25,95	25,95
20231105	16299635	RD(9620)	Religador de Linha	69	7,28	502,32
20231105	16297967	FU(23554)	Chave Fusível	6	2,28	13,68
20231105	16299526	TD(8551)	Transformador Distribuição	37	9,03	334,11
20231105	16301802	TD(8615)	Transformador Distribuição	16	21,93	350,88
20231105	16299504	TD(15904)	Transformador Distribuição	1	8,02	8,02
20231105	16298990	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	18	5,18	93,24
20231105	16298831	TD(651945)	Transformador Distribuição	36	4,85	174,60
20231105	16299247	FU(709292)	Chave Fusível	1	5,10	5,10
20231105	16299247	FU(709292)	Chave Fusível	14	5,10	71,40

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16301758	CF(42373192)	Chave Faca	52	19,20	998,40
20231105	16302008	FR(17636)	Chave Fusível Religadora	3	23,93	71,79
20231105	16301540	TD(38563)	Transformador Distribuição	1	22,45	22,45
20231105	16299283	TD(655905)	Transformador Distribuição	5	4,00	20,00
20231105	16298083	TD(59055)	Transformador Distribuição	2	2,62	5,24
20231105	16299076	TD(43904)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20231105	16300359	TD(8542)	Transformador Distribuição	7	17,82	124,74
20231105	16299335	TD(11944)	Transformador Distribuição	2	6,62	13,24
20231105	16298638	FU(677007)	Chave Fusível	3	2,23	6,69
20231105	16301322	TD(42046)	Transformador Distribuição	1	20,88	20,88
20231105	16300743	PE(13026335)	Ponto de conexão	1	19,60	19,60
20231105	16297333	PGR02_PGR49502	Alimentador	1	0,08	0,16
20231105	16297333	PGR02_PGR49502	Alimentador	2	0,08	0,16
20231105	16297333	PGR02_PGR49502	Alimentador	549	0,08	43,92
20231105	16297333	PGR02_PGR49502	Alimentador	169	2,17	366,73
20231105	16297333	PGR02_PGR49502	Alimentador	4	3,48	13,92
20231105	16297333	PGR02_PGR49502	Alimentador	14	5,20	72,80
20231105	16298456	PGR02_PGR49502	Alimentador	168	0,05	8,40
20231105	16299118	RD(717224)	Religador de Linha	1	0,05	0,10
20231105	16299118	RD(717224)	Religador de Linha	2	0,05	0,10
20231105	16299118	RD(717224)	Religador de Linha	553	0,05	27,65

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16301114	FR(27060)	Chave Fusível Religadora	37	19,93	737,41
20231105	16298195	TD(679404)	Transformador Distribuição	8	2,35	18,80
20231105	16298219	FU(709184)	Chave Fusível	13	1,70	22,10
20231105	16297979	RD(744736)	Religador de Linha	12	1,48	17,76
20231105	16298144	FR(43974)	Chave Fusível Religadora	1	0,93	0,93
20231105	16298144	FR(43974)	Chave Fusível Religadora	22	0,93	20,46
20231105	16298481	CF(25966)	Chave Faca	9	17,37	156,33
20231105	16298481	CF(25966)	Chave Faca	57	19,08	1.087,56
20231105	16298657	TD(4192)	Transformador Distribuição	88	3,60	316,80
20231105	16302754	TD(16320)	Transformador Distribuição	4	24,73	98,92
20231105	16297525	TD(716700)	Transformador Distribuição	5	5,97	29,85
20231105	16299517	FR(65058397)	Chave Fusível Religadora	7	7,38	51,66
20231105	16298566	TD(13187)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20231105	16298356	TD(41257)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20231105	16298617	TD(60011)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20231105	16299074	TD(88125763)	Transformador Distribuição	60	4,93	295,80
20231105	16298749	TD(17222)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20231105	16299682	PE(15931777)	Ponto de conexão	1	4,93	4,93
20231105	16298470	RD(9290)	Religador de Linha	166	3,82	634,12
20231105	16298290	FU(21412)	Chave Fusível	7	25,52	178,64
20231105	16301296	FR(35335)	Chave Fusível Religadora	52	19,37	1.007,24
20231105	16298137	TD(745310)	Transformador Distribuição	97	1,45	140,65

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16298508	TD(80)	Transformador Distribuição	82	2,45	200,90
20231105	16300684	FR(5019686)	Chave Fusível Religadora	11	26,23	288,53
20231105	16298426	TD(14081)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20231105	16298807	FR(13552)	Chave Fusível Religadora	7	3,15	22,05
20231105	16303807	FU(744013)	Chave Fusível	6	26,75	160,50
20231105	16297713	TD(15997)	Transformador Distribuição	1	24,22	24,22
20231105	16304139	TD(708608)	Transformador Distribuição	1	29,30	29,30
20231105	16297712	CL(21864)	Chave Lâmina	1	51,45	51,45
20231105	16297712	CL(21864)	Chave Lâmina	2	53,78	107,56
20231105	16302014	CL(744786)	Chave Lâmina	8	51,45	411,60
20231105	16298601	FR(2533)	Chave Fusível Religadora	15	1,23	18,45
20231105	16298129	FU(39096)	Chave Fusível	11	1,25	13,75
20231105	16300818	FU(32282)	Chave Fusível	1	18,68	18,68
20231105	16304349	TD(34880)	Transformador Distribuição	1	33,33	33,33
20231105	16301377	TD(39882)	Transformador Distribuição	1	18,45	18,45
20231105	16300678	FU(15818)	Chave Fusível	12	17,27	207,24
20231105	16301073	PE(18794412)	Ponto de conexão	1	17,80	17,80
20231105	16303099	TD(20191)	Transformador Distribuição	1	24,83	24,83
20231105	16299239	TD(24185)	Transformador Distribuição	2	4,75	9,50
20231105	16298698	FU(2867)	Chave Fusível	10	1,17	11,70
20231105	16300365	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	37	16,53	611,61
20231105	16303305	TD(17190)	Transformador Distribuição	1	25,38	25,38
20231105	16303721	FU(30750)	Chave Fusível	7	25,98	181,86
20231105	16300454	TD(53190)	Transformador Distribuição	1	15,82	15,82
20231105	16301470	FU(30856)	Chave Fusível	8	20,55	164,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16300987	FR(20016)	Chave Fusível Religadora	12	18,47	221,64
20231105	16298898	FU(39609)	Chave Fusível	9	2,47	22,23
20231105	16298688	FU(693668)	Chave Fusível	2	1,35	2,70
20231105	16299492	TD(34460)	Transformador Distribuição	2	5,50	11,00
20231105	16299641	FU(677473)	Chave Fusível	77	4,98	383,46
20231105	16301211	TD(56862)	Transformador Distribuição	2	19,37	38,74
20231105	16298675	TD(33415)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20231105	16299323	TD(38538)	Transformador Distribuição	2	4,85	9,70
20231105	16299628	TD(10712)	Transformador Distribuição	41	6,42	263,22
20231105	16300905	TD(757321)	Transformador Distribuição	1	17,60	17,60
20231105	16303720	TD(669491)	Transformador Distribuição	2	23,70	47,40
20231105	16300403	FU(30409)	Chave Fusível	11	16,28	179,08
20231105	16298490	FU(20536)	Chave Fusível	1	1,25	1,25
20231105	16298490	FU(20536)	Chave Fusível	30	1,00	30,00
20231105	16298767	FU(690089)	Chave Fusível	176	2,00	352,00
20231105	16299498	FU(22941)	Chave Fusível	3	5,52	16,56
20231105	16298971	FU(670272)	Chave Fusível	26	2,88	74,88
20231105	16298940	TD(50724)	Transformador Distribuição	2	2,12	4,24
20231105	16301548	FR(68253132)	Chave Fusível Religadora	13	18,93	246,09
20231105	16299474	TD(663058)	Transformador Distribuição	89	5,77	513,53
20231105	16302751	TD(725275)	Transformador Distribuição	1	20,45	20,45
20231105	16299454	TD(55807)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20231105	16299126	FU(2943)	Chave Fusível	1	3,87	3,87
20231105	16300776	TD(21400)	Transformador Distribuição	1	17,45	17,45
20231105	16298502	TD(7992)	Transformador Distribuição	77	1,07	82,39

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16300267	PE(16864265)	Ponto de conexão	1	15,35	15,35
20231105	16311068	RD(750081)	Religador de Linha	31	66,13	2.050,03
20231105	16311068	RD(750081)	Religador de Linha	2	66,07	132,14
20231105	16301810	TD(680789)	Transformador Distribuição	4	20,88	83,52
20231105	16299409	FU(3306)	Chave Fusível	3	4,70	14,10
20231105	16298148	FU(685793)	Chave Fusível	1	0,25	0,25
20231105	16298736	TD(18728)	Transformador Distribuição	4	1,60	6,40
20231105	16302934	FU(15073)	Chave Fusível	4	24,40	97,60
20231105	16303468	TD(39954)	Transformador Distribuição	1	25,87	25,87
20231105	16298947	TD(4666)	Transformador Distribuição	83	3,08	255,64
20231105	16298624	FU(2080)	Chave Fusível	5	0,92	4,60
20231105	16300569	TD(27197)	Transformador Distribuição	1	16,10	16,10
20231105	16300279	FR(3457)	Chave Fusível Religadora	27	14,85	400,95
20231105	16298724	TD(732088)	Transformador Distribuição	1	1,15	1,15
20231105	16299170	FU(750824)	Chave Fusível	1	3,08	3,08
20231105	16299693	TD(5906)	Transformador Distribuição	72	4,70	338,40
20231105	16299252	TD(56171)	Transformador Distribuição	51	15,60	795,60
20231105	16303835	FR(27064)	Chave Fusível Religadora	31	25,92	803,52
20231105	16313107	FU(18607)	Chave Fusível	1	70,60	70,60
20231105	16300737	TD(1071)	Transformador Distribuição	5	16,38	81,90
20231105	16302042	TD(696031)	Transformador Distribuição	1	20,95	20,95
20231105	16304382	TD(16454)	Transformador Distribuição	1	33,37	33,37
20231105	16297016	RD(38320)	Religador de Linha	28	11,93	334,04

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16298383	RD(726952)	Religador de Linha	4	0,05	0,20
20231105	16298383	RD(726952)	Religador de Linha	339	0,05	16,95
20231105	16298383	RD(726952)	Religador de Linha	26	0,40	10,40
20231105	16298383	RD(726952)	Religador de Linha	1	2,02	2,02
20231105	16298383	RD(726952)	Religador de Linha	16	2,02	32,32
20231105	16298383	RD(726952)	Religador de Linha	31	2,02	62,62
20231105	16298383	RD(726952)	Religador de Linha	45	2,02	90,90
20231105	16298383	RD(726952)	Religador de Linha	13	4,42	57,46
20231105	16298383	RD(726952)	Religador de Linha	4	5,47	21,88
20231105	16298541	RD(730650)	Religador de Linha	3	1,57	4,71
20231105	16299288	CF(7228)	Chave Faca	3	1,03	3,09
20231105	16299571	RD(7117)	Religador de Linha	1	1,15	1,15
20231105	16299571	RD(7117)	Religador de Linha	2	1,15	2,30
20231105	16299418	TD(751462)	Transformador Distribuição	50	3,72	186,00
20231105	16302453	TD(37681)	Transformador Distribuição	1	17,63	17,63
20231105	16302540	FU(25369)	Chave Fusível	6	20,62	123,72
20231105	16302220	FU(37164)	Chave Fusível	5	15,10	75,50
20231105	16298923	TD(9071)	Transformador Distribuição	136	1,50	204,00
20231105	16301403	FR(20683)	Chave Fusível Religadora	90	16,27	1.464,30
20231105	16305263	FU(20033)	Chave Fusível	2	30,22	60,44
20231105	16302496	FU(749787)	Chave Fusível	1	22,28	22,28
20231105	16303512	FU(40304)	Chave Fusível	2	23,98	47,96
20231105	16301414	TD(1550)	Transformador Distribuição	1	17,97	17,97
20231105	16300731	FU(44985)	Chave Fusível	6	15,75	94,50

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16304109	TD(36898)	Transformador Distribuição	2	21,55	43,10
20231105	16299575	TD(24354)	Transformador Distribuição	50	7,47	373,50
20231105	16299575	TD(24354)	Transformador Distribuição	6	20,30	121,80
20231105	16299429	TD(655626)	Transformador Distribuição	26	3,73	96,98
20231105	16298585	FU(1314)	Chave Fusível	129	1,92	247,68
20231105	16300777	TD(702634)	Transformador Distribuição	2	16,05	32,10
20231105	16301160	TD(15341)	Transformador Distribuição	1	17,25	17,25
20231105	16301160	TD(15341)	Transformador Distribuição	2	17,25	34,50
20231105	16300571	TD(654987)	Transformador Distribuição	1	14,65	14,65
20231105	16302657	TD(57484)	Transformador Distribuição	1	22,03	22,03
20231105	16306060	TD(17860)	Transformador Distribuição	1	39,27	78,54
20231105	16299159	TD(688056)	Transformador Distribuição	92	2,28	209,76
20231105	16301887	TD(36947)	Transformador Distribuição	1	19,57	19,57
20231105	16302143	TD(18892)	Transformador Distribuição	1	20,32	20,32
20231105	16300917	TD(37668)	Transformador Distribuição	1	16,05	16,05
20231105	16301305	TD(696478)	Transformador Distribuição	1	17,60	17,60
20231105	16299654	TD(56952)	Transformador Distribuição	178	7,92	1.409,76
20231105	16300314	FU(706308)	Chave Fusível	3	14,05	42,15
20231105	16303224	TD(653186)	Transformador Distribuição	3	23,47	70,41
20231105	16301187	TD(741851)	Transformador Distribuição	1	15,50	15,50
20231105	16302672	FU(741870)	Chave Fusível	1	21,78	21,78
20231105	16302559	TD(35471)	Transformador Distribuição	1	19,50	19,50

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16299643	FR(20535)	Chave Fusível Religadora	1	6,02	6,02
20231105	16299325	TD(61528727)	Transformador Distribuição	109	4,97	541,73
20231105	16299440	TD(56009)	Transformador Distribuição	98	3,02	295,96
20231105	16300479	TD(16019)	Transformador Distribuição	2	13,30	26,60
20231105	16299109	PE(19910500)	Ponto de conexão	2	0,98	1,96
20231105	16299441	TD(654717)	Transformador Distribuição	27	10,95	295,65
20231105	16301431	TD(37981)	Transformador Distribuição	38	17,10	649,80
20231105	16304174	TD(37108)	Transformador Distribuição	1	23,18	23,18
20231105	16300179	FU(18145)	Chave Fusível	3	11,87	35,61
20231105	16299784	PE(19099143)	Ponto de conexão	1	6,82	6,82
20231105	16300325	TD(25000)	Transformador Distribuição	1	12,50	12,50
20231105	16299546	TD(10040)	Transformador Distribuição	86	2,55	219,30
20231105	16303412	FU(20667)	Chave Fusível	3	18,75	56,25
20231105	16301594	TD(723577)	Transformador Distribuição	3	18,68	56,04
20231105	16301601	FU(723609)	Chave Fusível	3	18,83	56,49
20231105	16301941	FU(21354)	Chave Fusível	1	19,33	19,33
20231105	16301941	FU(21354)	Chave Fusível	7	19,33	135,31
20231105	16303531	FU(30384)	Chave Fusível	1	37,07	37,07
20231105	16303531	FU(30384)	Chave Fusível	45	37,07	1.668,15
20231105	16303333	FU(11667)	Chave Fusível	4	20,02	80,08
20231105	16299645	TD(56302)	Transformador Distribuição	1	1,60	1,60
20231105	16302372	TD(55334)	Transformador Distribuição	1	20,67	20,67
20231105	16300526	FU(711980)	Chave Fusível	3	11,95	35,85
20231105	16302064	FU(20481)	Chave Fusível	2	19,08	38,16
20231105	16302636	[MT]PA(9383)	Alimentador	3	40,18	120,54
20231105	16300088	TD(4985)	Transformador Distribuição	38	6,38	242,44

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16299996	FU(8086)	Chave Fusível	16	18,62	297,92
20231105	16301572	TD(6692)	Transformador Distribuição	77	9,37	721,49
20231105	16308302	TD(655712)	Transformador Distribuição	1	33,60	33,60
20231105	16301379	TD(39850)	Transformador Distribuição	1	7,40	7,40
20231105	16302912	TD(61007)	Transformador Distribuição	2	31,65	63,30
20231105	16304405	FU(8359)	Chave Fusível	18	12,60	226,80
20231105	16300640	FR(11764)	Chave Fusível Religadora	20	4,72	94,40
20231105	16306983	FU(54619680)	Chave Fusível	4	30,60	122,40
20231105	16303071	FR(27441)	Chave Fusível Religadora	4	11,93	47,72
20231105	16300839	FR(1141)	Chave Fusível Religadora	33	13,25	437,25
20231105	16300555	TD(36528)	Transformador Distribuição	2	12,52	25,04
20231105	16302566	FU(24254)	Chave Fusível	1	9,37	9,37
20231105	16299739	RD(666150)	Religador de Linha	14	2,97	41,58
20231105	16299739	RD(666150)	Religador de Linha	25	6,62	165,50
20231105	16299739	RD(666150)	Religador de Linha	95	6,17	586,15
20231105	16303122	FU(18612)	Chave Fusível	4	6,73	26,92
20231105	16302431	FU(12991)	Chave Fusível	8	8,47	67,76
20231105	16302782	FR(12552)	Chave Fusível Religadora	12	3,73	44,76
20231105	16300207	FU(32289)	Chave Fusível	2	15,80	31,60
20231105	16300207	FU(32289)	Chave Fusível	24	15,80	379,20
20231105	16302350	TD(20197)	Transformador Distribuição	2	18,65	37,30
20231105	16300191	FU(11178)	Chave Fusível	54	2,22	119,88
20231105	16302371	FU(703960)	Chave Fusível	4	6,52	26,08
20231105	16307134	TD(23096)	Transformador Distribuição	1	33,35	33,35
20231105	16303804	TD(13188)	Transformador Distribuição	1	11,67	11,67

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16306878	TD(654070)	Transformador Distribuição	1	28,75	28,75
20231105	16302193	TD(47012)	Transformador Distribuição	1	9,38	9,38
20231105	16304266	TD(58181)	Transformador Distribuição	1	14,50	14,50
20231105	16300756	FU(724880)	Chave Fusível	5	15,77	78,85
20231105	16304210	TD(15804)	Transformador Distribuição	1	14,18	14,18
20231105	16304361	TD(51441)	Transformador Distribuição	1	10,43	10,43
20231105	16301265	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	2,82	42,30
20231105	16301692	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	9	7,00	63,00
20231105	16302399	FU(24585)	Chave Fusível	14	5,37	75,18
20231105	16301656	TD(39799)	Transformador Distribuição	1	6,80	6,80
20231105	16300824	TD(4581)	Transformador Distribuição	88	4,32	380,16
20231105	16301226	TD(3041)	Transformador Distribuição	23	5,55	127,65
20231105	16302800	TD(671098)	Transformador Distribuição	1	56,28	56,28
20231105	16304296	FR(696648)	Chave Fusível Religadora	10	11,72	117,20
20231105	16308203	FU(17471)	Chave Fusível	3	31,70	95,10
20231105	16300956	TD(721089)	Transformador Distribuição	3	3,65	10,95
20231105	16301607	TD(41647)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20231105	16300292	TD(50470)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20231105	16303826	TD(749371)	Transformador Distribuição	1	10,35	10,35
20231105	16303198	FU(14576)	Chave Fusível	1	6,78	6,78
20231105	16300942	TD(11957)	Transformador Distribuição	2	3,87	7,74
20231105	16300638	TD(676330)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16302011	TD(23088)	Transformador Distribuição	1	8,00	8,00
20231105	16301652	TD(57631)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20231105	16302215	TD(687646)	Transformador Distribuição	1	34,23	34,23
20231105	16299872	RD(722671)	Religador de Linha	7	2,22	15,54
20231105	16299872	RD(722671)	Religador de Linha	91	5,82	529,62
20231105	16302361	FR(12113)	Chave Fusível Religadora	7	8,50	59,50
20231105	16300186	FU(9171)	Chave Fusível	457	1,45	662,65
20231105	16300669	FR(22127)	Chave Fusível Religadora	49	2,35	115,15
20231105	16302526	FR(15684)	Chave Fusível Religadora	12	8,28	99,36
20231105	16301544	TD(654879)	Transformador Distribuição	13	11,68	151,84
20231105	16301544	TD(654879)	Transformador Distribuição	30	11,68	350,40
20231105	16301722	TD(678487)	Transformador Distribuição	4	33,75	135,00
20231105	16306478	TD(19077)	Transformador Distribuição	1	29,98	29,98
20231105	16300700	TD(35432)	Transformador Distribuição	3	2,83	8,49
20231105	16303186	FU(30786)	Chave Fusível	2	9,98	19,96
20231105	16303652	FU(12852)	Chave Fusível	1	13,13	13,13
20231105	16300911	PE(18030019)	Ponto de conexão	2	3,55	7,10
20231105	16300913	FU(739658)	Chave Fusível	7	3,55	24,85
20231105	16301619	TD(37901)	Transformador Distribuição	1	6,45	6,45
20231105	16300689	FU(12179)	Chave Fusível	10	3,05	30,50
20231105	16300556	TD(30873)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20231105	16300969	TD(57381)	Transformador Distribuição	1	2,75	2,75
20231105	16302416	FU(7900)	Chave Fusível	2	8,83	17,66
20231105	16302416	FU(7900)	Chave Fusível	113	8,83	997,79

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16301915	TD(732498)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20231105	16303183	FR(43516)	Chave Fusível Religadora	19	6,25	118,75
20231105	16304710	TD(723539)	Transformador Distribuição	1	12,95	12,95
20231105	16301446	TD(21379)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20231105	16301188	TD(28022)	Transformador Distribuição	1	27,88	27,88
20231105	16301770	TD(15852)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82
20231105	16304303	TD(14333)	Transformador Distribuição	1	15,32	15,32
20231105	16300729	TD(749062)	Transformador Distribuição	1	38,62	38,62
20231105	16301503	TD(36040)	Transformador Distribuição	3	5,67	17,01
20231105	16301229	TD(687607)	Transformador Distribuição	1	3,90	3,90
20231105	16302332	TD(31803)	Transformador Distribuição	1	7,77	7,77
20231105	16304570	FU(15090)	Chave Fusível	1	21,10	21,10
20231105	16301197	TD(701919)	Transformador Distribuição	1	4,30	4,30
20231105	16306119	TD(36442)	Transformador Distribuição	1	25,78	25,78
20231105	16303931	FU(39093)	Chave Fusível	17	26,57	451,69
20231105	16307875	TD(46899)	Transformador Distribuição	2	31,98	63,96
20231105	16304170	TD(662436)	Transformador Distribuição	1	11,52	11,52
20231105	16304478	TD(655810)	Transformador Distribuição	9	16,95	152,55
20231105	16303432	TD(673435)	Transformador Distribuição	2	10,65	21,30
20231105	16303454	FU(16546)	Chave Fusível	1	10,65	10,65
20231105	16303454	FU(16546)	Chave Fusível	13	10,65	138,45
20231105	16301269	FU(24361)	Chave Fusível	1	4,00	4,00
20231105	16308837	FU(692757)	Chave Fusível	3	35,13	105,39

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16302174	TD(59648)	Transformador Distribuição	1	6,38	6,38
20231105	16305936	PE(15265513)	Ponto de conexão	1	26,00	26,00
20231105	16303869	FU(6307886)	Chave Fusível	1	7,17	7,17
20231105	16304090	TD(688476)	Transformador Distribuição	1	14,17	14,17
20231105	16306164	TD(696246)	Transformador Distribuição	1	27,27	27,27
20231105	16302632	FU(15942)	Chave Fusível	12	8,40	100,80
20231105	16300869	FU(46035977)	Chave Fusível	1	2,65	2,65
20231105	16302556	TD(35722)	Transformador Distribuição	1	5,07	5,07
20231105	16300522	FU(7656202)	Chave Fusível	1	1,80	1,80
20231105	16302410	TD(1967)	Transformador Distribuição	1	8,22	8,22
20231105	16303227	TD(19942)	Transformador Distribuição	1	10,05	10,05
20231105	16308175	FU(72070496)	Chave Fusível	3	28,08	84,24
20231105	16303520	TD(52867)	Transformador Distribuição	1	11,22	11,22
20231105	16301486	TD(725887)	Transformador Distribuição	1	2,80	2,80
20231105	16301352	TD(663164)	Transformador Distribuição	1	4,40	4,40
20231105	16301093	TD(1510)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20231105	16304143	TD(7086)	Transformador Distribuição	76	15,08	1.146,08
20231105	16304887	TD(17265)	Transformador Distribuição	1	32,65	32,65
20231105	16302045	TD(31446)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20231105	16303998	TD(10787)	Transformador Distribuição	2	8,12	16,24
20231105	16301135	TD(54241)	Transformador Distribuição	67	3,42	229,14
20231105	16301193	TD(57622)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20231105	16302909	TD(45928)	Transformador Distribuição	1	9,25	9,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16311002	TD(45678)	Transformador Distribuição	2	50,83	101,66
20231105	16308063	FR(25313135)	Chave Fusível Religadora	1	31,02	31,02
20231105	16308063	FR(25313135)	Chave Fusível Religadora	25	31,02	775,50
20231105	16302772	TD(44888)	Transformador Distribuição	3	6,97	20,91
20231105	16301232	TD(9045)	Transformador Distribuição	66	3,48	229,68
20231105	16301311	TD(36042)	Transformador Distribuição	2	3,82	7,64
20231105	16303757	TD(653333)	Transformador Distribuição	1	9,92	9,92
20231105	16302533	FU(23557)	Chave Fusível	2	5,68	11,36
20231105	16302686	TD(1573)	Transformador Distribuição	1	8,30	8,30
20231105	16308278	TD(53634)	Transformador Distribuição	3	32,27	96,81
20231105	16308607	TD(44479)	Transformador Distribuição	2	33,63	67,26
20231105	16300378	RD(755601)	Religador de Linha	157	0,13	20,41
20231105	16301531	FU(23155)	Chave Fusível	61	3,80	231,80
20231105	16303032	CF(749768)	Chave Faca	34	14,05	477,70
20231105	16304049	RD(35274)	Religador de Linha	1	0,15	0,15
20231105	16304049	RD(35274)	Religador de Linha	101	0,15	15,15
20231105	16304049	RD(35274)	Religador de Linha	123	0,47	57,81
20231105	16304049	RD(35274)	Religador de Linha	1	0,73	0,73
20231105	16304049	RD(35274)	Religador de Linha	6	0,73	4,38
20231105	16304049	RD(35274)	Religador de Linha	18	0,73	13,14
20231105	16303409	TD(47392)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20231105	16304254	FU(731797)	Chave Fusível	4	12,67	50,68
20231105	16301375	FU(8692)	Chave Fusível	8	1,87	14,96

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16300446	RD(730238)	Religador de Linha	47	16,40	770,80
20231105	16301873	TD(19900)	Transformador Distribuição	1	5,00	5,00
20231105	16302422	FR(10047)	Chave Fusível Religadora	38	6,75	256,50
20231105	16303602	FU(45127)	Chave Fusível	1	6,47	6,47
20231105	16301066	TD(17910)	Transformador Distribuição	1	1,40	1,40
20231105	16301894	TD(50749)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20231105	16301056	TD(12974)	Transformador Distribuição	2	1,18	2,36
20231105	16301829	FU(23306)	Chave Fusível	9	4,33	38,97
20231105	16303440	FU(20651)	Chave Fusível	1	8,87	8,87
20231105	16302652	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	16	6,68	106,88
20231105	16302924	PE(13211741)	Ponto de conexão	1	7,83	7,83
20231105	16302805	TD(8991)	Transformador Distribuição	3	7,38	22,14
20231105	16307886	FU(18436)	Chave Fusível	4	26,40	105,60
20231105	16301215	TD(3010)	Transformador Distribuição	2	1,70	3,40
20231105	16302118	FU(671942)	Chave Fusível	4	3,67	14,68
20231105	16303559	TD(655390)	Transformador Distribuição	2	9,17	18,34
20231105	16303252	TD(668115)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20231105	16302388	TD(34469)	Transformador Distribuição	1	7,90	7,90
20231105	16302140	FU(27702)	Chave Fusível	2	4,12	8,24
20231105	16303596	TD(39463)	Transformador Distribuição	1	9,25	9,25
20231105	16309634	TD(673191)	Transformador Distribuição	2	34,92	69,84
20231105	16303735	TD(655508)	Transformador Distribuição	1	9,52	9,52
20231105	16302309	TD(670011)	Transformador Distribuição	4	5,08	20,32
20231105	16309578	FU(692185)	Chave Fusível	5	34,20	171,00

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16303284	TD(26415)	Transformador Distribuição	1	6,15	6,15
20231105	16311791	TD(35585)	Transformador Distribuição	1	49,05	49,05
20231105	16302676	TD(59186)	Transformador Distribuição	1	5,98	5,98
20231105	16301564	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	1	4,00	4,00
20231105	16301564	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	87	4,00	348,00
20231105	16311815	TD(652176)	Transformador Distribuição	4	47,75	191,00
20231105	16306863	TD(22846)	Transformador Distribuição	1	50,38	50,38
20231105	16301733	TD(670985)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20231105	16309361	TD(37207)	Transformador Distribuição	2	31,53	63,06
20231105	16308075	CL(12984)	Chave Lâmina	2	29,33	58,66
20231105	16304002	TD(29249)	Transformador Distribuição	1	6,13	6,13
20231105	16304647	PE(12442217)	Ponto de conexão	1	13,40	13,40
20231105	16302311	TD(56414)	Transformador Distribuição	2	3,17	6,34
20231105	16304301	TD(34781)	Transformador Distribuição	1	10,08	10,08
20231105	16302961	TD(5873)	Transformador Distribuição	94	3,75	352,50
20231105	16302471	FR(14306)	Chave Fusível Religadora	21	2,82	59,22
20231105	16302348	FU(22880)	Chave Fusível	2	3,07	6,14
20231105	16303275	TD(42306)	Transformador Distribuição	3	1,43	4,29
20231105	16304290	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	38	8,28	314,64
20231105	16306986	TD(26556)	Transformador Distribuição	38	22,85	868,30
20231105	16303913	FU(24462)	Chave Fusível	1	4,43	4,43
20231105	16310568	TD(38930)	Transformador Distribuição	1	43,87	43,87

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16302438	FR(677918)	Chave Fusível Religadora	145	3,10	449,50
20231105	16303001	TD(26772)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20231105	16309004	FU(20419)	Chave Fusível	3	30,32	90,96
20231105	16302270	FU(2448)	Chave Fusível	13	2,55	33,15
20231105	16306320	TD(11013)	Transformador Distribuição	18	22,60	406,80
20231105	16306192	TD(15162)	Transformador Distribuição	1	21,27	42,54
20231105	16313305	TD(28358)	Transformador Distribuição	3	52,68	158,04
20231105	16302591	FU(30992)	Chave Fusível	3	3,00	9,00
20231105	16304480	FR(30911)	Chave Fusível Religadora	5	12,62	63,10
20231105	16302586	TD(728449)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20231105	16308045	TD(10784)	Transformador Distribuição	2	26,32	52,64
20231105	16304897	TD(52259)	Transformador Distribuição	1	18,37	18,37
20231105	16302583	TD(665326)	Transformador Distribuição	4	3,40	13,60
20231105	16301567	RD(38207)	Religador de Linha	25	0,17	4,25
20231105	16301567	RD(38207)	Religador de Linha	97	0,17	16,49
20231105	16306899	FU(21697)	Chave Fusível	4	21,28	85,12
20231105	16308993	FU(14190)	Chave Fusível	9	25,97	233,73
20231105	16302329	TD(48684)	Transformador Distribuição	7	2,40	16,80
20231105	16304201	TD(657917)	Transformador Distribuição	7	5,72	40,04
20231105	16304403	TD(14880)	Transformador Distribuição	1	9,70	9,70
20231105	16304427	FR(28672)	Chave Fusível Religadora	62	6,48	401,76
20231105	16307746	FU(21638)	Chave Fusível	6	25,40	152,40
20231105	16304327	TD(724928)	Transformador Distribuição	35	9,55	334,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16313907	TD(59607)	Transformador Distribuição	1	47,98	47,98
20231105	16307172	TD(43515)	Transformador Distribuição	1	25,28	25,28
20231105	16308707	TD(694179)	Transformador Distribuição	1	28,40	28,40
20231105	16302605	TD(669770)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20231105	16302133	TD(33703)	Transformador Distribuição	2	1,87	3,74
20231105	16303007	TD(54967)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20231105	16301726	RD(2157)	Religador de Linha	15	4,28	64,20
20231105	16301726	RD(2157)	Religador de Linha	1	4,98	4,98
20231105	16301726	RD(2157)	Religador de Linha	91	4,98	453,18
20231105	16302639	TD(44115)	Transformador Distribuição	3	2,63	7,89
20231105	16306113	FU(715873)	Chave Fusível	11	20,27	222,97
20231105	16304655	FU(30234)	Chave Fusível	7	6,72	47,04
20231105	16304334	FU(15650)	Chave Fusível	12	8,65	103,80
20231105	16303328	FU(704307)	Chave Fusível	28	2,80	78,40
20231105	16302601	TD(46396)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20231105	16302462	TD(28711)	Transformador Distribuição	56	2,07	115,92
20231105	16301860	RD(745848)	Religador de Linha	1	1,52	1,52
20231105	16301860	RD(745848)	Religador de Linha	31	1,52	47,12
20231105	16301860	RD(745848)	Religador de Linha	5	2,23	11,15
20231105	16301860	RD(745848)	Religador de Linha	9	3,98	35,82
20231105	16301860	RD(745848)	Religador de Linha	1	4,63	4,63
20231105	16301860	RD(745848)	Religador de Linha	5	4,63	23,15

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16301869	RD(736018)	Religador de Linha	12	0,77	9,24
20231105	16301869	RD(736018)	Religador de Linha	10	2,25	22,50
20231105	16301869	RD(736018)	Religador de Linha	2	23,67	47,34
20231105	16301869	RD(736018)	Religador de Linha	1	23,67	23,67
20231105	16301869	RD(736018)	Religador de Linha	22	23,67	520,74
20231105	16302711	FU(1396)	Chave Fusível	45	2,17	97,65
20231105	16303236	FR(709098)	Chave Fusível Religadora	20	2,78	55,60
20231105	16303190	TD(43357)	Transformador Distribuição	12	3,50	42,00
20231105	16302993	FU(5883)	Chave Fusível	379	1,67	632,93
20231105	16303204	FU(35341)	Chave Fusível	19	3,50	66,50
20231105	16303615	TD(9420)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20231105	16303538	TD(739835)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20231105	16303561	TD(19520524)	Transformador Distribuição	1	24,35	24,35
20231105	16304256	TD(18353)	Transformador Distribuição	1	2,68	2,68
20231105	16308042	TD(51369)	Transformador Distribuição	1	24,08	24,08
20231105	16304298	PE(16672504)	Ponto de conexão	1	6,82	6,82
20231105	16306430	TD(23145)	Transformador Distribuição	1	19,73	19,73
20231105	16308084	TD(676604)	Transformador Distribuição	4	23,18	92,72
20231105	16302398	TD(37974)	Transformador Distribuição	80	2,18	174,40
20231105	16303268	TD(55488)	Transformador Distribuição	85	3,45	293,25
20231105	16303728	TD(27008)	Transformador Distribuição	119	5,33	634,27
20231105	16302839	TD(11546566)	Transformador Distribuição	1	1,93	1,93

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16303533	TD(39119)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20231105	16302823	TD(45192)	Transformador Distribuição	3	2,33	6,99
20231105	16302899	FU(29187)	Chave Fusível	12	2,25	27,00
20231105	16302067	RD(12016)	Religador de Linha	1	0,50	0,50
20231105	16302067	RD(12016)	Religador de Linha	29	0,50	14,50
20231105	16302067	RD(12016)	Religador de Linha	68	1,78	121,04
20231105	16302067	RD(12016)	Religador de Linha	44	5,62	247,28
20231105	16302831	TD(33537)	Transformador Distribuição	2	2,47	4,94
20231105	16302069	RD(730602)	Religador de Linha	4	4,27	17,08
20231105	16302069	RD(730602)	Religador de Linha	5	7,82	39,10
20231105	16302069	RD(730602)	Religador de Linha	34	7,82	265,88
20231105	16302069	RD(730602)	Religador de Linha	1	7,83	7,83
20231105	16302069	RD(730602)	Religador de Linha	4	7,83	31,32
20231105	16305605	FU(682960)	Chave Fusível	3	27,10	81,30
20231105	16307806	FU(17665)	Chave Fusível	1	24,87	24,87
20231105	16302109	RD(748352)	Religador de Linha	66	0,12	7,92
20231105	16302109	RD(748352)	Religador de Linha	19	5,23	99,37
20231105	16302109	RD(748352)	Religador de Linha	7	6,47	45,29
20231105	16302109	RD(748352)	Religador de Linha	2	6,97	13,94
20231105	16302109	RD(748352)	Religador de Linha	52	8,90	462,80
20231105	16304141	RD(40195)	Religador de Linha	19	0,28	5,32
20231105	16308073	FR(709778)	Chave Fusível Religadora	30	19,42	582,60

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16313000	TD(14159)	Transformador Distribuição	1	44,82	44,82
20231105	16303366	PE(13299797)	Ponto de conexão	2	3,48	6,96
20231105	16303077	TD(928)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20231105	16304594	FU(8692)	Chave Fusível	8	5,32	42,56
20231105	16307395	TD(44606072)	Transformador Distribuição	1	23,35	23,35
20231105	16305595	TD(51838)	Transformador Distribuição	1	17,38	17,38
20231105	16305877	TD(39386)	Transformador Distribuição	1	45,33	45,33
20231105	16308254	TD(723736)	Transformador Distribuição	1	20,37	20,37
20231105	16304229	TD(57330)	Transformador Distribuição	2	5,50	11,00
20231105	16303836	TD(13236)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20231105	16308118	PE(19099326)	Ponto de conexão	1	24,35	24,35
20231105	16305357	FU(24360)	Chave Fusível	1	17,47	17,47
20231105	16306285	TD(39368)	Transformador Distribuição	4	18,90	75,60
20231105	16303940	TD(1081)	Transformador Distribuição	2	11,70	23,40
20231105	16303785	TD(54694)	Transformador Distribuição	22	2,83	62,26
20231105	16303748	FU(39706)	Chave Fusível	22	4,23	93,06
20231105	16309178	TD(41923)	Transformador Distribuição	1	27,25	27,25
20231105	16309530	TD(21422)	Transformador Distribuição	1	31,28	31,28
20231105	16303580	PE(13163343)	Ponto de conexão	1	3,10	3,10
20231105	16308005	TD(34466)	Transformador Distribuição	2	31,22	62,44
20231105	16308008	TD(42010)	Transformador Distribuição	1	30,12	30,12
20231105	16303474	FU(9357)	Chave Fusível	284	2,80	795,20
20231105	16308806	FU(24884)	Chave Fusível	5	23,87	119,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16308151	TD(29216)	Transformador Distribuição	1	23,03	23,03
20231105	16303710	TD(13994)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20231105	16309375	TD(755195)	Transformador Distribuição	1	29,43	29,43
20231105	16302441	RD(9504)	Religador de Linha	74	0,93	68,82
20231105	16304356	TD(694258)	Transformador Distribuição	1	7,62	7,62
20231105	16304356	TD(694258)	Transformador Distribuição	63	7,62	480,06
20231105	16303794	FR(145731)	Chave Fusível Religadora	8	4,12	32,96
20231105	16302488	RD(730231)	Religador de Linha	4	3,18	12,72
20231105	16302488	RD(730231)	Religador de Linha	44	3,18	139,92
20231105	16302488	RD(730231)	Religador de Linha	1	3,43	3,43
20231105	16302488	RD(730231)	Religador de Linha	23	3,43	78,89
20231105	16304821	TD(12933)	Transformador Distribuição	2	5,22	10,44
20231105	16304373	TD(9648)	Transformador Distribuição	108	10,38	1.121,04
20231105	16305905	TD(693828)	Transformador Distribuição	1	16,78	16,78
20231105	16304385	TD(6880)	Transformador Distribuição	47	5,02	235,94
20231105	16314539	FU(723711)	Chave Fusível	1	51,63	51,63
20231105	16302530	RD(676377)	Religador de Linha	234	7,70	1.801,80
20231105	16302530	RD(676377)	Religador de Linha	1	8,25	8,25
20231105	16302530	RD(676377)	Religador de Linha	13	8,25	107,25
20231105	16302530	RD(676377)	Religador de Linha	6	13,02	78,12
20231105	16302530	RD(676377)	Religador de Linha	1	48,98	48,98

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16302530	RD(676377)	Religador de Linha	2	52,37	104,74
20231105	16302530	RD(676377)	Religador de Linha	3	52,58	157,74
20231105	16302530	RD(676377)	Religador de Linha	17	53,20	904,40
20231105	16309503	CF(1473)	Chave Faca	8	2,35	18,80
20231105	16313258	CF(1473)	Chave Faca	6	3,45	20,70
20231105	16313258	CF(1473)	Chave Faca	2	7,05	14,10
20231105	16313121	TD(58926)	Transformador Distribuição	1	45,85	45,85
20231105	16302577	RD(730254)	Religador de Linha	14	2,15	30,10
20231105	16302577	RD(730254)	Religador de Linha	7	3,77	26,39
20231105	16302577	RD(730254)	Religador de Linha	53	6,97	369,41
20231105	16304084	CF(7462)	Chave Faca	7	2,65	18,55
20231105	16309130	FU(23945)	Chave Fusível	8	26,62	212,96
20231105	16311111	TD(57258)	Transformador Distribuição	1	42,77	42,77
20231105	16304172	TD(30386)	Transformador Distribuição	49	4,82	236,18
20231105	16306195	TD(51477)	Transformador Distribuição	1	18,88	18,88
20231105	16303911	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	4,02	4,02
20231105	16303911	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	8	4,02	32,16
20231105	16303911	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	57	4,02	229,14
20231105	16303674	TD(25764)	Transformador Distribuição	4	1,88	7,52
20231105	16303775	TD(707811)	Transformador Distribuição	2	3,48	6,96
20231105	16303775	TD(707811)	Transformador Distribuição	56	3,48	194,88
20231105	16303650	TD(27105)	Transformador Distribuição	32	2,57	82,24
20231105	16303756	FU(6588)	Chave Fusível	341	2,18	743,38

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16305903	TD(57484)	Transformador Distribuição	1	16,67	16,67
20231105	16304198	PE(15090321)	Ponto de conexão	1	0,70	0,70
20231105	16303636	TD(21643)	Transformador Distribuição	5	2,93	14,65
20231105	16303636	TD(21643)	Transformador Distribuição	51	2,93	149,43
20231105	16306316	TD(15054)	Transformador Distribuição	1	18,88	18,88
20231105	16308107	FU(17280)	Chave Fusível	3	17,77	53,31
20231105	16308107	FU(17280)	Chave Fusível	14	17,77	248,78
20231105	16305475	FU(22688)	Chave Fusível	1	15,37	15,37
20231105	16306086	TD(41728)	Transformador Distribuição	11	16,25	178,75
20231105	16304399	FU(12263)	Chave Fusível	3	4,58	13,74
20231105	16306923	RD(13408)	Religador de Linha	177	16,73	2.961,21
20231105	16305862	FU(20009)	Chave Fusível	3	17,03	51,09
20231105	16303555	TD(10392)	Transformador Distribuição	13	1,88	24,44
20231105	16303555	TD(10392)	Transformador Distribuição	52	1,88	97,76
20231105	16303547	FU(11231)	Chave Fusível	676	1,48	1.000,48
20231105	16307067	TD(38250)	Transformador Distribuição	1	20,65	20,65
20231105	16305951	RD(13754)	Religador de Linha	394	16,47	6.489,18
20231105	16303817	TD(2745)	Transformador Distribuição	79	1,87	147,73
20231105	16304366	FU(42456)	Chave Fusível	81	4,73	383,13
20231105	16303767	TD(56171)	Transformador Distribuição	51	2,83	144,33
20231105	16303717	FU(5197)	Chave Fusível	4	2,38	9,52
20231105	16303717	FU(5197)	Chave Fusível	428	2,38	1.018,64
20231105	16307732	FU(16820)	Chave Fusível	4	15,60	62,40
20231105	16305385	TD(725301)	Transformador Distribuição	1	15,70	15,70
20231105	16303988	FU(47938221)	Chave Fusível	1	3,05	3,05
20231105	16306250	TD(741851)	Transformador Distribuição	1	17,28	17,28

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16303858	TD(40643)	Transformador Distribuição	30	1,72	51,60
20231105	16304107	FU(720106)	Chave Fusível	6	6,20	37,20
20231105	16306117	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	32	17,20	550,40
20231105	16304124	TD(27013)	Transformador Distribuição	110	5,17	568,70
20231105	16306654	FU(37164)	Chave Fusível	5	18,72	93,60
20231105	16306218	TD(18104)	Transformador Distribuição	2	16,67	33,34
20231105	16306205	TD(728061)	Transformador Distribuição	2	16,22	32,44
20231105	16303866	FU(37623)	Chave Fusível	5	2,70	13,50
20231105	16306271	TD(15904)	Transformador Distribuição	1	18,12	18,12
20231105	16310522	PE(18804456)	Ponto de conexão	1	38,72	38,72
20231105	16304217	TD(9706)	Transformador Distribuição	47	3,08	144,76
20231105	16307983	FU(16829)	Chave Fusível	3	17,15	51,45
20231105	16303871	TD(6645)	Transformador Distribuição	63	2,87	180,81
20231105	16306242	TD(723962)	Transformador Distribuição	3	16,48	49,44
20231105	16308673	TD(56742)	Transformador Distribuição	1	20,22	20,22
20231105	16304835	TD(57471)	Transformador Distribuição	2	4,20	8,40
20231105	16303853	FR(678034)	Chave Fusível Religadora	44	2,33	102,52
20231105	16307508	FU(94290)	Chave Fusível	108	20,37	2.199,96
20231105	16306550	TD(12228)	Transformador Distribuição	1	18,85	18,85
20231105	16307540	TD(31271)	Transformador Distribuição	1	28,07	28,07
20231105	16303489	FU(656667)	Chave Fusível	139	2,37	329,43
20231105	16303948	CF(712186)	Chave Faca	277	0,47	130,19
20231105	16307157	TD(8627)	Transformador Distribuição	146	6,47	944,62
20231105	16307202	PE(12412623)	Ponto de conexão	1	20,85	20,85

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16307985	FU(16888)	Chave Fusível	4	15,67	62,68
20231105	16309353	FU(41010)	Chave Fusível	2	23,37	46,74
20231105	16307796	TD(24628)	Transformador Distribuição	6	17,53	105,18
20231105	16304725	TD(44981)	Transformador Distribuição	2	12,23	24,46
20231105	16305101	TD(19031)	Transformador Distribuição	1	14,02	14,02
20231105	16306202	TD(20510)	Transformador Distribuição	1	17,50	17,50
20231105	16304233	TD(13038)	Transformador Distribuição	10	2,37	23,70
20231105	16305407	EP(26903923)	Transformador Distribuição	1	13,58	13,58
20231105	16306144	TD(690577)	Transformador Distribuição	1	16,52	16,52
20231105	16305331	TD(37126)	Transformador Distribuição	1	28,85	28,85
20231105	16304166	TD(40801)	Transformador Distribuição	57	5,65	322,05
20231105	16306397	PE(11900590)	Ponto de conexão	1	17,32	17,32
20231105	16303779	TD(678648)	Transformador Distribuição	88	1,65	145,20
20231105	16307799	TD(672307)	Transformador Distribuição	5	18,60	93,00
20231105	16308761	TD(27375)	Transformador Distribuição	1	23,13	23,13
20231105	16308761	TD(27375)	Transformador Distribuição	2	23,13	46,26
20231105	16303337	SLD52_SLD59502	Alimentador	1	2,75	2,75
20231105	16303337	SLD52_SLD59502	Alimentador	15	2,75	41,25
20231105	16303337	SLD52_SLD59502	Alimentador	38	14,65	556,70
20231105	16303337	SLD52_SLD59502	Alimentador	132	16,55	2.184,60
20231105	16303337	SLD52_SLD59502	Alimentador	1	48,92	48,92
20231105	16313803	CF(44099380)	Chave Faca	128	0,77	98,56

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16307927	TD(21448)	Transformador Distribuição	72	21,17	1.524,24
20231105	16307997	FU(35570)	Chave Fusível	19	16,07	305,33
20231105	16306063	TD(53498)	Transformador Distribuição	1	13,97	13,97
20231105	16306142	FR(676739)	Chave Fusível Religadora	5	15,73	78,65
20231105	16304235	TD(55767)	Transformador Distribuição	106	2,15	227,90
20231105	16303380	TD(36229)	Transformador Distribuição	2	71,83	143,66
20231105	16309709	FU(2696)	Chave Fusível	4	21,22	84,88
20231105	16303392	RD(22517736)	Religador de Linha	627	0,78	489,06
20231105	16308022	FU(18788)	Chave Fusível	3	18,23	54,69
20231105	16306756	TD(11579)	Transformador Distribuição	29	16,27	471,83
20231105	16308279	FU(18561)	Chave Fusível	6	19,03	114,18
20231105	16305324	PE(210102133)	Ponto de conexão	1	13,52	13,52
20231105	16309415	TD(60337)	Transformador Distribuição	1	27,47	27,47
20231105	16303491	TD(9681)	Transformador Distribuição	21	2,35	49,35
20231105	16305038	TD(54765)	Transformador Distribuição	2	12,65	25,30
20231105	16304800	PE(211901160)	Ponto de conexão	1	11,47	11,47
20231105	16305551	TD(36054)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20231105	16304351	FU(679489)	Chave Fusível	65	2,25	146,25
20231105	16304345	PE(206178731)	Ponto de conexão	1	5,92	5,92
20231105	16308158	PE(16453395)	Ponto de conexão	1	18,07	18,07
20231105	16319141	TD(55889)	Transformador Distribuição	2	68,18	136,36
20231105	16308184	PE(20261311)	Ponto de conexão	1	20,97	20,97
20231105	16308713	FR(28272)	Chave Fusível Religadora	7	44,77	313,39

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16308713	FR(28272)	Chave Fusível Religadora	1	61,97	61,97
20231105	16308713	FR(28272)	Chave Fusível Religadora	1	65,87	65,87
20231105	16313704	FR(28272)	Chave Fusível Religadora	7	1,38	9,66
20231105	16304393	TD(744893)	Transformador Distribuição	77	5,48	421,96
20231105	16305091	TD(12813)	Transformador Distribuição	1	12,53	12,53
20231105	16308011	TD(34494)	Transformador Distribuição	2	20,60	41,20
20231105	16304398	TD(737006)	Transformador Distribuição	22	1,95	42,90
20231105	16304442	TD(28738)	Transformador Distribuição	47	3,12	146,64
20231105	16304680	TD(176)	Transformador Distribuição	46	10,62	488,52
20231105	16307895	TD(48033)	Transformador Distribuição	1	18,13	18,13
20231105	16306491	FU(757101)	Chave Fusível	41	16,58	679,78
20231105	16303691	POV54_POV59504	Alimentador	1	0,05	0,25
20231105	16303691	POV54_POV59504	Alimentador	2	0,05	0,10
20231105	16303691	POV54_POV59504	Alimentador	3	0,05	0,15
20231105	16303691	POV54_POV59504	Alimentador	1767	0,05	88,35
20231105	16303692	POV55_POV59501	Alimentador	1	0,05	0,15
20231105	16303692	POV55_POV59501	Alimentador	2	0,05	0,10
20231105	16303692	POV55_POV59501	Alimentador	622	0,05	31,10
20231105	16308339	FU(18145)	Chave Fusível	3	16,93	50,79
20231105	16306244	FU(17597)	Chave Fusível	4	14,02	56,08
20231105	16306208	TD(16859)	Transformador Distribuição	1	13,90	13,90
20231105	16307379	TD(686107)	Transformador Distribuição	1	29,03	29,03

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16308994	TD(53190)	Transformador Distribuição	1	23,35	23,35
20231105	16310165	TD(696408)	Transformador Distribuição	1	34,53	34,53
20231105	16305229	FU(744449)	Chave Fusível	3	1,92	5,76
20231105	16314886	TD(14661)	Transformador Distribuição	1	14,82	14,82
20231105	16308283	PE(65784061)	Ponto de conexão	1	19,95	19,95
20231105	16307052	FU(37367)	Chave Fusível	7	44,18	309,26
20231105	16304435	TD(800)	Transformador Distribuição	85	2,15	182,75
20231105	16305776	TD(23914)	Transformador Distribuição	1	9,65	9,65
20231105	16309177	PE(19102044)	Ponto de conexão	1	26,10	26,10
20231105	16305328	TD(6880)	Transformador Distribuição	47	11,22	527,34
20231105	16306828	PE(17292367)	Ponto de conexão	1	17,38	17,38
20231105	16305961	FU(23569)	Chave Fusível	2	4,85	9,70
20231105	16311400	[MT]PA(9393)	Alimentador	2	35,65	71,30
20231105	16311401	CF(168869)	Chave Faca	6	3,78	22,68
20231105	16306275	FU(2493)	Chave Fusível	90	6,10	549,00
20231105	16304991	TD(7394)	Transformador Distribuição	27	2,70	72,90
20231105	16306169	FU(15714)	Chave Fusível	5	3,88	19,40
20231105	16308149	FU(37145)	Chave Fusível	3	11,42	34,26
20231105	16306951	FU(25819)	Chave Fusível	25	8,68	217,00
20231105	16308157	TD(51478)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20231105	16305147	TD(37575)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20231105	16308681	FU(16196)	Chave Fusível	1	10,68	10,68
20231105	16305275	FU(41288)	Chave Fusível	4	3,10	12,40
20231105	16306570	TD(46520)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08
20231105	16307557	FU(757116)	Chave Fusível	10	7,60	76,00
20231105	16312834	TD(38572)	Transformador Distribuição	1	34,42	34,42

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16311703	FR(1846)	Chave Fusível Religadora	14	31,58	442,12
20231105	16312313	TD(57557)	Transformador Distribuição	7	30,20	211,40
20231105	16306451	FU(16841)	Chave Fusível	1	7,28	7,28
20231105	16307165	FR(29951)	Chave Fusível Religadora	11	6,15	67,65
20231105	16307657	TD(657860)	Transformador Distribuição	2	4,52	9,04
20231105	16306943	RD(9290)	Religador de Linha	166	2,22	368,52
20231105	16305200	FU(688029)	Chave Fusível	11	2,58	28,38
20231105	16306305	FU(742939)	Chave Fusível	8	4,93	39,44
20231105	16307476	FU(27736)	Chave Fusível	6	3,88	23,28
20231105	16307954	TD(31281)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20231105	16306044	TD(8499)	Transformador Distribuição	52	3,20	166,40
20231105	16309556	FU(15502)	Chave Fusível	5	14,42	72,10
20231105	16308714	FU(26882)	Chave Fusível	8	6,98	55,84
20231105	16307332	TD(43905)	Transformador Distribuição	2	9,10	18,20
20231105	16306016	FU(24805)	Chave Fusível	5	2,42	12,10
20231105	16306295	TD(12131)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20231105	16311246	TD(29716)	Transformador Distribuição	30	6,90	207,00
20231105	16306231	FU(13761)	Chave Fusível	1	3,72	3,72
20231105	16308872	TD(723368)	Transformador Distribuição	1	8,48	8,48
20231105	16307652	FR(12113)	Chave Fusível Religadora	7	7,65	53,55
20231105	16306239	FU(18762)	Chave Fusível	4	6,18	24,72
20231105	16306124	FU(26973)	Chave Fusível	3	4,52	13,56
20231105	16308214	TD(31279)	Transformador Distribuição	2	10,42	20,84
20231105	16314413	TD(672381)	Transformador Distribuição	2	38,08	76,16
20231105	16305726	FU(18009)	Chave Fusível	2	2,80	5,60
20231105	16313430	TD(692719)	Transformador Distribuição	34	28,78	978,52

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16306895	TD(11464)	Transformador Distribuição	29	3,08	89,32
20231105	16305082	FU(3039)	Chave Fusível	80	1,03	82,40
20231105	16308415	TD(13587)	Transformador Distribuição	1	9,57	9,57
20231105	16306297	TD(28536)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20231105	16305265	FU(679489)	Chave Fusível	65	2,25	146,25
20231105	16309550	FR(35755)	Chave Fusível Religadora	54	14,27	770,58
20231105	16306185	TD(45554)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37
20231105	16310668	TD(27537)	Transformador Distribuição	1	26,58	26,58
20231105	16306749	TD(39938)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20231105	16304776	RD(730248)	Religador de Linha	55	1,70	93,50
20231105	16304776	RD(730248)	Religador de Linha	1	6,77	6,77
20231105	16306440	RD(730248)	Religador de Linha	48	0,12	5,76
20231105	16307519	TD(42316)	Transformador Distribuição	2	4,82	9,64
20231105	16308288	TD(55630)	Transformador Distribuição	2	10,25	20,50
20231105	16308246	TD(45159)	Transformador Distribuição	4	3,78	15,12
20231105	16308112	TD(31347)	Transformador Distribuição	1	8,35	8,35
20231105	16307045	TD(36010)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20231105	16304797	RD(722462)	Religador de Linha	86	1,53	131,58
20231105	16304797	RD(722462)	Religador de Linha	1	4,35	4,35
20231105	16304797	RD(722462)	Religador de Linha	15	6,15	92,25
20231105	16304797	RD(722462)	Religador de Linha	2	6,02	12,04

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16304797	RD(722462)	Religador de Linha	5	8,48	42,40
20231105	16306197	TD(13822)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20231105	16308767	TD(708969)	Transformador Distribuição	1	10,95	10,95
20231105	16305008	FR(27144)	Chave Fusível Religadora	6	1,48	8,88
20231105	16306258	FU(15960)	Chave Fusível	3	3,80	11,40
20231105	16305695	FU(21521)	Chave Fusível	7	1,65	11,55
20231105	16305717	TD(34519)	Transformador Distribuição	2	2,93	5,86
20231105	16312351	TD(42851)	Transformador Distribuição	1	41,67	41,67
20231105	16306661	FU(3707)	Chave Fusível	4	6,10	24,40
20231105	16305160	FR(40363)	Chave Fusível Religadora	99	0,68	67,32
20231105	16308089	TD(16746)	Transformador Distribuição	3	4,62	13,86
20231105	16306369	FU(35642)	Chave Fusível	14	5,47	76,58
20231105	16306171	TD(16675)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20231105	16306710	TD(15499)	Transformador Distribuição	1	6,13	6,13
20231105	16306750	TD(56524)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20231105	16306508	TD(11140)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20231105	16307789	FU(21340)	Chave Fusível	3	11,50	34,50
20231105	16311796	TD(21111)	Transformador Distribuição	2	29,98	59,96
20231105	16307291	TD(39944572)	Transformador Distribuição	3	6,62	19,86
20231105	16307446	TD(54751)	Transformador Distribuição	33	2,22	73,26
20231105	16321883	TD(36989)	Transformador Distribuição	3	74,70	224,10
20231105	16307713	TD(58181)	Transformador Distribuição	1	7,05	7,05
20231105	16307524	PE(125005611)	Ponto de conexão	1	7,65	7,65

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16305046	RD(716413)	Religador de Linha	14	3,28	45,92
20231105	16305046	RD(716413)	Religador de Linha	25	3,37	84,25
20231105	16314292	TD(38565)	Transformador Distribuição	1	54,53	54,53
20231105	16307420	TD(21113)	Transformador Distribuição	1	7,28	14,56
20231105	16312933	TD(13788)	Transformador Distribuição	1	60,37	60,37
20231105	16306739	FU(30025)	Chave Fusível	5	5,17	25,85
20231105	16312445	FU(18032)	Chave Fusível	1	30,55	30,55
20231105	16308265	FU(37730)	Chave Fusível	12	3,40	40,80
20231105	16314817	TD(28931)	Transformador Distribuição	1	38,40	38,40
20231105	16306314	FU(17155)	Chave Fusível	5	22,37	111,85
20231105	16307027	FU(718832)	Chave Fusível	24	5,70	136,80
20231105	16307759	TD(30766)	Transformador Distribuição	6	2,25	13,50
20231105	16310408	TD(14322)	Transformador Distribuição	2	23,93	47,86
20231105	16312735	TD(16579)	Transformador Distribuição	3	30,90	92,70
20231105	16308654	TD(37398)	Transformador Distribuição	1	9,25	9,25
20231105	16305720	TD(39799)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20231105	16307250	FU(5874198)	Chave Fusível	2	5,65	11,30
20231105	16307757	FU(720106)	Chave Fusível	6	7,25	43,50
20231105	16310997	TD(18696)	Transformador Distribuição	1	25,77	25,77
20231105	16307919	TD(679492)	Transformador Distribuição	4	6,52	26,08
20231105	16308962	FU(35602)	Chave Fusível	4	9,92	39,68
20231105	16307007	FR(29320)	Chave Fusível Religadora	17	2,42	41,14
20231105	16310801	TD(24120)	Transformador Distribuição	1	24,65	24,65
20231105	16308306	FU(14552)	Chave Fusível	5	4,83	24,15
20231105	16308825	FR(694003)	Chave Fusível Religadora	47	7,65	359,55

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16308506	TD(752336)	Transformador Distribuição	1	8,58	8,58
20231105	16307922	FR(29539)	Chave Fusível Religadora	13	6,88	89,44
20231105	16310601	TD(13377)	Transformador Distribuição	1	23,57	23,57
20231105	16308198	EP(26903923)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20231105	16308847	FR(35353)	Chave Fusível Religadora	33	9,22	304,26
20231105	16309005	FU(23742)	Chave Fusível	2	7,85	15,70
20231105	16306790	TD(6146)	Transformador Distribuição	59	4,23	249,57
20231105	16307020	RD(756258)	Religador de Linha	18	2,65	47,70
20231105	16305460	RD(754594)	Religador de Linha	140	0,53	74,20
20231105	16305460	RD(754594)	Religador de Linha	9	1,82	16,38
20231105	16305460	RD(754594)	Religador de Linha	40	3,72	148,80
20231105	16305460	RD(754594)	Religador de Linha	12	5,62	67,44
20231105	16305460	RD(754594)	Religador de Linha	12	10,15	121,80
20231105	16310550	FU(3118)	Chave Fusível	6	4,25	25,50
20231105	16310550	FU(3118)	Chave Fusível	7	6,77	47,39
20231105	16310550	FU(3118)	Chave Fusível	15	7,15	107,25
20231105	16307872	FU(11209)	Chave Fusível	6	3,95	23,70
20231105	16306396	TD(665761)	Transformador Distribuição	1	2,90	2,90
20231105	16308312	TD(45192)	Transformador Distribuição	3	5,38	16,14
20231105	16309136	TD(38386)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20231105	16309269	TD(24201)	Transformador Distribuição	1	10,92	10,92
20231105	16306789	TD(4499)	Transformador Distribuição	104	2,35	244,40
20231105	16307963	TD(54326)	Transformador Distribuição	9	6,58	59,22

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16312881	TD(29327)	Transformador Distribuição	5	29,12	145,60
20231105	16309402	TD(35036)	Transformador Distribuição	1	1,52	1,52
20231105	16308911	FU(18115)	Chave Fusível	1	6,12	6,12
20231105	16307057	TD(713276)	Transformador Distribuição	39	3,93	153,27
20231105	16306540	FU(40378)	Chave Fusível	10	2,72	27,20
20231105	16308803	TD(39940)	Transformador Distribuição	1	2,43	2,43
20231105	16309052	TD(43116)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20231105	16308896	FU(691904)	Chave Fusível	1	5,82	5,82
20231105	16307858	FR(24030)	Chave Fusível Religadora	8	3,20	25,60
20231105	16309426	TD(13621)	Transformador Distribuição	5	10,47	52,35
20231105	16309548	FU(732952)	Chave Fusível	1	8,63	8,63
20231105	16312230	FU(18769)	Chave Fusível	1	27,67	27,67
20231105	16318197	TD(703168)	Transformador Distribuição	1	53,05	53,05
20231105	16308360	FR(709098)	Chave Fusível Religadora	20	3,97	79,40
20231105	16311404	TD(17169)	Transformador Distribuição	1	24,00	24,00
20231105	16311997	TD(48135)	Transformador Distribuição	1	26,92	26,92
20231105	16311901	FR(30275)	Chave Fusível Religadora	18	22,50	405,00
20231105	16310319	TD(736174)	Transformador Distribuição	2	21,20	42,40
20231105	16309479	TD(24223)	Transformador Distribuição	1	10,58	10,58
20231105	16305784	RD(10405)	Religador de Linha	200	2,73	546,00
20231105	16305784	RD(10405)	Religador de Linha	113	3,07	346,91
20231105	16305784	RD(10405)	Religador de Linha	158	5,15	813,70
20231105	16305784	RD(10405)	Religador de Linha	7	6,25	43,75

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16305784	RD(10405)	Religador de Linha	74	14,65	1.084,10
20231105	16305784	RD(10405)	Religador de Linha	73	14,82	1.081,86
20231105	16305784	RD(10405)	Religador de Linha	3	15,98	47,94
20231105	16308937	RD(729716)	Religador de Linha	193	1,65	318,45
20231105	16309741	FR(78176567)	Chave Fusível Religadora	3	4,97	14,91
20231105	16309796	TD(53645)	Transformador Distribuição	2	15,98	31,96
20231105	16308769	FR(1324)	Chave Fusível Religadora	76	6,72	510,72
20231105	16308384	TD(677928)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20231105	16305829	RD(722303)	Religador de Linha	2121	0,70	1.484,70
20231105	16305829	RD(722303)	Religador de Linha	1334	0,70	933,80
20231105	16305829	RD(722303)	Religador de Linha	113	2,35	265,55
20231105	16305834	NAN52_NAN59514	Alimentador	18	0,87	15,66
20231105	16305834	NAN52_NAN59514	Alimentador	8	1,83	14,64
20231105	16305834	NAN52_NAN59514	Alimentador	59	5,25	309,75
20231105	16305834	NAN52_NAN59514	Alimentador	9	5,72	51,48
20231105	16305834	NAN52_NAN59514	Alimentador	10	6,37	63,70
20231105	16307222	TD(10311)	Transformador Distribuição	8	3,42	27,36
20231105	16306609	FU(3249)	Chave Fusível	46	1,88	86,48
20231105	16305864	RD(727092)	Religador de Linha	95	6,03	572,85
20231105	16305872	RD(3035)	Religador de Linha	1	1,67	1,67
20231105	16305872	RD(3035)	Religador de Linha	61	1,67	101,87

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16305872	RD(3035)	Religador de Linha	23	1,85	42,55
20231105	16305872	RD(3035)	Religador de Linha	14	3,32	46,48
20231105	16305872	RD(3035)	Religador de Linha	9	5,05	45,45
20231105	16305872	RD(3035)	Religador de Linha	6	9,27	55,62
20231105	16305872	RD(3035)	Religador de Linha	24	11,95	286,80
20231105	16305872	RD(3035)	Religador de Linha	46	26,42	1.215,32
20231105	16309019	TD(656331)	Transformador Distribuição	5	6,80	34,00
20231105	16305907	RBR53_RBR59515	Alimentador	1	0,80	0,80
20231105	16305907	RBR53_RBR59515	Alimentador	32	0,80	25,60
20231105	16312888	TD(22271)	Transformador Distribuição	1	27,63	27,63
20231105	16309580	FU(702578)	Chave Fusível	34	2,27	77,18
20231105	16305957	RD(744737)	Religador de Linha	21	3,00	63,00
20231105	16305957	RD(744737)	Religador de Linha	237	6,42	1.521,54
20231105	16305957	RD(744737)	Religador de Linha	47	28,98	1.362,06
20231105	16315566	TD(34515)	Transformador Distribuição	2	44,23	88,46
20231105	16313214	FR(1531)	Chave Fusível Religadora	45	28,42	1.278,90
20231105	16305964	RD(750021)	Religador de Linha	334	0,90	300,60
20231105	16305964	RD(750021)	Religador de Linha	166	6,03	1.000,98
20231105	16305964	RD(750021)	Religador de Linha	1	5,92	5,92
20231105	16305964	RD(750021)	Religador de Linha	482	5,92	2.853,44
20231105	16306950	RD(20460910)	Religador de Linha	1	3,77	3,77

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16306950	RD(20460910)	Religador de Linha	373	5,38	2.006,74
20231105	16306950	RD(20460910)	Religador de Linha	1	6,15	6,15
20231105	16306950	RD(20460910)	Religador de Linha	622	6,15	3.825,30
20231105	16311688	TD(25991)	Transformador Distribuição	1	23,93	23,93
20231105	16306011	RD(722647)	Religador de Linha	3	6,00	18,00
20231105	16306011	RD(722647)	Religador de Linha	73	6,00	438,00
20231105	16307700	TD(683631)	Transformador Distribuição	51	3,43	174,93
20231105	16306909	TD(3091)	Transformador Distribuição	57	1,80	102,60
20231105	16307951	TD(14865)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20231105	16311027	TD(1629)	Transformador Distribuição	1	22,35	22,35
20231105	16311579	FU(1629)	Chave Fusível	4	20,62	82,48
20231105	16308956	FU(8692)	Chave Fusível	8	6,33	50,64
20231105	16309787	FR(721536)	Chave Fusível Religadora	100	10,38	1.038,00
20231105	16306084	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	1	0,17	0,17
20231105	16306084	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	161	0,17	27,37
20231105	16306084	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	50	5,52	276,00
20231105	16306084	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	2	14,12	28,24
20231105	16306084	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	3	14,12	42,36
20231105	16306084	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	113	14,12	1.595,56
20231105	16306084	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	1566	14,12	#####
20231105	16306084	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	72	15,85	1.141,20

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16307641	RD(2931)	Religador de Linha	66	0,08	5,28
20231105	16307740	TD(58618)	Transformador Distribuição	3	3,62	10,86
20231105	16309607	TD(684051)	Transformador Distribuição	3	10,33	30,99
20231105	16314064	FU(14396)	Chave Fusível	8	0,18	1,44
20231105	16331820	TD(41854)	Transformador Distribuição	1	22,30	22,30
20231105	16312907	TD(57068)	Transformador Distribuição	1	27,68	27,68
20231105	16310465	TD(22215)	Transformador Distribuição	3	19,75	59,25
20231105	16313958	TD(20510)	Transformador Distribuição	1	30,70	30,70
20231105	16311772	TD(23495)	Transformador Distribuição	1	26,02	26,02
20231105	16309590	TD(22101)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20231105	16311130	TD(13643)	Transformador Distribuição	1	22,70	22,70
20231105	16306381	RD(38865)	Religador de Linha	398	1,80	716,40
20231105	16306381	RD(38865)	Religador de Linha	25	1,82	45,50
20231105	16306381	RD(38865)	Religador de Linha	4	5,85	23,40
20231105	16312988	TD(13625)	Transformador Distribuição	1	27,60	27,60
20231105	16309696	FU(27711)	Chave Fusível	2	10,20	20,40
20231105	16307117	PE(15715588)	Ponto de conexão	1	1,63	1,63
20231105	16307844	TD(22685)	Transformador Distribuição	6	3,25	19,50
20231105	16307676	TD(12954)	Transformador Distribuição	2	2,63	5,26
20231105	16308019	FU(18540)	Chave Fusível	8	3,75	30,00
20231105	16309254	TD(56549)	Transformador Distribuição	2	7,50	15,00
20231105	16313330	C 2170177	Unidade Consumidora	1	27,95	27,95

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16313076	TD(49510)	Transformador Distribuição	1	25,78	25,78
20231105	16310656	TD(17733)	Transformador Distribuição	1	20,27	20,27
20231105	16314195	TD(678166)	Transformador Distribuição	3	28,38	85,14
20231105	16306480	RD(722135)	Religador de Linha	1	0,90	0,90
20231105	16306480	RD(722135)	Religador de Linha	142	0,90	127,80
20231105	16306480	RD(722135)	Religador de Linha	1	4,42	4,42
20231105	16306480	RD(722135)	Religador de Linha	10	4,42	44,20
20231105	16306480	RD(722135)	Religador de Linha	10	4,90	49,00
20231105	16306480	RD(722135)	Religador de Linha	7	13,77	96,39
20231105	16306480	RD(722135)	Religador de Linha	131	13,77	1.803,87
20231105	16306480	RD(722135)	Religador de Linha	10	30,00	300,00
20231105	16306492	RD(723022)	Religador de Linha	340	2,30	782,00
20231105	16306492	RD(723022)	Religador de Linha	5	4,25	21,25
20231105	16306499	SPE01_SPE49501	Alimentador	244	0,10	24,40
20231105	16323984	TD(706808)	Transformador Distribuição	1	112,23	112,23
20231105	16307719	FR(31245)	Chave Fusível Religadora	42	1,45	60,90
20231105	16309552	FU(37442)	Chave Fusível	8	8,77	70,16
20231105	16313185	FU(18673)	Chave Fusível	1	26,25	26,25
20231105	16313185	FU(18673)	Chave Fusível	8	26,25	210,00
20231105	16309316	FU(734806)	Chave Fusível	1	6,38	6,38
20231105	16307263	FR(37686)	Chave Fusível Religadora	18	1,20	21,60
20231105	16308380	FU(32169)	Chave Fusível	4	2,20	8,80
20231105	16316661	TD(31432)	Transformador Distribuição	2	42,97	85,94

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16309711	TD(39145)	Transformador Distribuição	9	2,90	26,10
20231105	16307468	FU(1520)	Chave Fusível	10	1,48	14,80
20231105	16308128	TD(37936)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20231105	16310950	FR(742006)	Chave Fusível Religadora	3	19,57	58,71
20231105	16312275	TD(42710)	Transformador Distribuição	1	24,18	24,18
20231105	16313388	FU(2935)	Chave Fusível	7	23,35	163,45
20231105	16306843	CGB07_CGB49526	Alimentador	957	0,05	47,85
20231105	16306843	CGB07_CGB49526	Alimentador	166	0,47	78,02
20231105	16306843	CGB07_CGB49526	Alimentador	422	1,00	422,00
20231105	16309412	C 3275574	Unidade Consumidora	1	7,52	7,52
20231105	16315847	TD(34970)	Transformador Distribuição	2	42,22	84,44
20231105	16310525	FU(1545)	Chave Fusível	70	17,15	1.200,50
20231105	16309450	FR(35754)	Chave Fusível Religadora	135	4,92	664,20
20231105	16312254	TD(706499)	Transformador Distribuição	1	24,30	24,30
20231105	16308656	FR(679528)	Chave Fusível Religadora	74	5,45	403,30
20231105	16310638	TD(44436)	Transformador Distribuição	1	19,12	19,12
20231105	16308590	TD(658160)	Transformador Distribuição	6	3,65	21,90
20231105	16321691	FU(30976)	Chave Fusível	3	69,23	207,69
20231105	16311764	FR(20877)	Chave Fusível Religadora	1	22,67	45,34
20231105	16311764	FR(20877)	Chave Fusível Religadora	12	22,67	272,04
20231105	16310817	FR(2933)	Chave Fusível Religadora	86	19,13	1.645,18
20231105	16311824	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	29	23,62	684,98

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16308723	PE(19019714)	Ponto de conexão	1	5,15	5,15
20231105	16307484	TD(1928)	Transformador Distribuição	1	0,92	0,92
20231105	16314998	FU(20667)	Chave Fusível	3	32,32	96,96
20231105	16319568	FU(99370)	Chave Fusível	2	52,50	105,00
20231105	16309125	FU(3179)	Chave Fusível	89	3,90	347,10
20231105	16316770	FU(41094)	Chave Fusível	1	43,43	43,43
20231105	16311127	TD(41427)	Transformador Distribuição	1	19,57	19,57
20231105	16307081	RD(13269)	Religador de Linha	551	2,90	1.597,90
20231105	16307081	RD(13269)	Religador de Linha	16	3,90	62,40
20231105	16307081	RD(13269)	Religador de Linha	21	3,90	81,90
20231105	16307081	RD(13269)	Religador de Linha	42	5,72	240,24
20231105	16307907	RD(13269)	Religador de Linha	564	0,15	84,60
20231105	16307907	RD(13269)	Religador de Linha	3	3,02	9,06
20231105	16307907	RD(13269)	Religador de Linha	21	3,02	63,42
20231105	16309036	RD(13269)	Religador de Linha	606	0,32	193,92
20231105	16309036	RD(13269)	Religador de Linha	2	3,65	7,30
20231105	16309036	RD(13269)	Religador de Linha	1	4,12	4,12
20231105	16309036	RD(13269)	Religador de Linha	21	4,12	86,52
20231105	16309833	FU(45112)	Chave Fusível	2	11,45	22,90
20231105	16309066	TD(57471)	Transformador Distribuição	2	4,67	9,34
20231105	16312618	FU(35104)	Chave Fusível	5	24,28	121,40
20231105	16314034	PE(18983336)	Ponto de conexão	1	18,77	18,77
20231105	16308569	TD(52955)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16307150	RD(736079)	Religador de Linha	254	0,97	246,38
20231105	16311905	FU(30292)	Chave Fusível	3	22,28	66,84
20231105	16309789	TD(44916)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20231105	16312814	TD(684549)	Transformador Distribuição	2	23,88	47,76
20231105	16314971	FR(17689)	Chave Fusível Religadora	19	20,77	394,63
20231105	16311428	TD(35378)	Transformador Distribuição	6	20,80	124,80
20231105	16311611	FU(681487)	Chave Fusível	38	21,32	810,16
20231105	16309520	TD(20558)	Transformador Distribuição	1	7,68	7,68
20231105	16307233	RD(745638)	Religador de Linha	1	0,13	0,13
20231105	16307233	RD(745638)	Religador de Linha	22	0,13	2,86
20231105	16307233	RD(745638)	Religador de Linha	41	0,13	5,33
20231105	16307233	RD(745638)	Religador de Linha	351	0,13	45,63
20231105	16307233	RD(745638)	Religador de Linha	2476	0,13	321,88
20231105	16313159	TD(686494)	Transformador Distribuição	2	26,05	52,10
20231105	16310513	TD(16617)	Transformador Distribuição	1	0,32	0,32
20231105	16309649	TD(8553649)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48
20231105	16309476	FU(17607)	Chave Fusível	21	6,32	132,72
20231105	16308078	TD(49845)	Transformador Distribuição	1	2,10	2,10
20231105	16314856	TD(715192)	Transformador Distribuição	1	32,55	32,55
20231105	16309724	TD(13238)	Transformador Distribuição	76	8,78	667,28
20231105	16310561	TD(727054)	Transformador Distribuição	1	17,85	17,85
20231105	16308685	TD(43010)	Transformador Distribuição	2	3,00	6,00

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16307233	RD(745638)	Religador de Linha	46	28,87	1.328,02
20231105	16307345	RD(746975)	Religador de Linha	187	0,82	153,34
20231105	16307345	RD(746975)	Religador de Linha	12	1,62	19,44
20231105	16307345	RD(746975)	Religador de Linha	275	6,20	1.705,00
20231105	16309337	FU(667683)	Chave Fusível	3	4,90	14,70
20231105	16308805	FU(701441)	Chave Fusível	1	2,70	2,70
20231105	16308805	FU(701441)	Chave Fusível	472	2,70	1.274,40
20231105	16308805	FU(701441)	Chave Fusível	95	3,12	296,40
20231105	16307368	TD(57710)	Transformador Distribuição	1	23,47	23,47
20231105	16308833	TD(50888)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20231105	16309441	FR(35176)	Chave Fusível Religadora	73	4,75	346,75
20231105	16308740	TD(45877)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20231105	16309518	TD(55471)	Transformador Distribuição	1	6,92	6,92
20231105	16309161	FU(16532)	Chave Fusível	2	3,13	6,26
20231105	16308929	FR(1448)	Chave Fusível Religadora	93	1,30	120,90
20231105	16313972	FU(720411)	Chave Fusível	2	19,53	39,06
20231105	16313234	TD(18573)	Transformador Distribuição	1	20,65	20,65
20231105	16308618	FU(717768)	Chave Fusível	304	2,58	784,32
20231105	16309139	TD(657863)	Transformador Distribuição	1	3,10	3,10
20231105	16309299	TD(43761)	Transformador Distribuição	1	9,37	9,37
20231105	16309252	PE(15300041)	Ponto de conexão	1	7,07	7,07
20231105	16308444	TD(31522)	Transformador Distribuição	14	19,65	275,10
20231105	16308551	[MT]PA(9388)	Alimentador	3	95,67	287,01
20231105	16309359	FU(35377)	Chave Fusível	4	3,82	15,28
20231105	16310518	TD(12842)	Transformador Distribuição	1	17,20	17,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16309180	TD(49246)	Transformador Distribuição	6	4,50	27,00
20231105	16310784	FU(18542)	Chave Fusível	3	18,08	54,24
20231105	16310534	TD(670876)	Transformador Distribuição	1	25,18	25,18
20231105	16312982	FU(22561)	Chave Fusível	5	23,05	115,25
20231105	16314873	TD(42525)	Transformador Distribuição	2	32,17	64,34
20231105	16310554	TD(708882)	Transformador Distribuição	2	17,17	34,34
20231105	16308814	FR(2746)	Chave Fusível Religadora	165	2,70	445,50
20231105	16309430	TD(11887)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20231105	16310895	FU(708922)	Chave Fusível	5	18,58	92,90
20231105	16311954	FR(659433)	Chave Fusível Religadora	72	28,95	2.084,40
20231105	16314214	TD(54931)	Transformador Distribuição	1	24,18	24,18
20231105	16313063	FR(1227)	Chave Fusível Religadora	18	22,05	396,90
20231105	16309121	TD(29258)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20231105	16307723	FU(677210)	Chave Fusível	5	1,63	8,15
20231105	16310989	FU(21697)	Chave Fusível	4	17,12	68,48
20231105	16313342	FR(2767)	Chave Fusível Religadora	77	24,95	1.921,15
20231105	16313084	TD(13718)	Transformador Distribuição	1	22,65	22,65
20231105	16310779	FU(18421)	Chave Fusível	8	16,63	133,04
20231105	16312974	FR(17999)	Chave Fusível Religadora	15	24,25	363,75
20231105	16312289	TD(18688)	Transformador Distribuição	1	31,48	31,48
20231105	16313923	TD(13413)	Transformador Distribuição	2	17,87	35,74
20231105	16309700	FU(29292)	Chave Fusível	6	5,43	32,58
20231105	16308624	TD(44673)	Transformador Distribuição	1	1,57	1,57
20231105	16308629	FR(30240)	Chave Fusível Religadora	9	1,57	14,13

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16310812	TD(56730)	Transformador Distribuição	1	17,57	17,57
20231105	16312628	TD(1446)	Transformador Distribuição	1	23,28	23,28
20231105	16310571	TD(49934)	Transformador Distribuição	1	27,12	27,12
20231105	16311629	FU(684519)	Chave Fusível	37	16,52	611,24
20231105	16310901	CF(753917)	Chave Faca	91	2,78	252,98
20231105	16313900	TD(673511)	Transformador Distribuição	2	26,42	52,84
20231105	16310331	TD(15543)	Transformador Distribuição	4	15,33	61,32
20231105	16310388	FR(21762)	Chave Fusível Religadora	1	15,33	15,33
20231105	16310388	FR(21762)	Chave Fusível Religadora	20	15,33	306,60
20231105	16313045	FR(18683)	Chave Fusível Religadora	45	6,12	275,40
20231105	16307949	RD(748352)	Religador de Linha	7	2,23	15,61
20231105	16307949	RD(748352)	Religador de Linha	2	3,08	6,16
20231105	16307949	RD(748352)	Religador de Linha	6	3,47	20,82
20231105	16307949	RD(748352)	Religador de Linha	27	5,47	147,69
20231105	16307949	RD(748352)	Religador de Linha	16	19,72	315,52
20231105	16308876	RD(748352)	Religador de Linha	7	0,07	0,49
20231105	16308876	RD(748352)	Religador de Linha	3	3,07	9,21
20231105	16309384	RD(748352)	Religador de Linha	15	0,12	1,80
20231105	16309094	TD(720862)	Transformador Distribuição	34	4,52	153,68
20231105	16314484	TD(38550)	Transformador Distribuição	1	28,15	28,15
20231105	16313714	FU(722550)	Chave Fusível	1	15,20	15,20
20231105	16309655	FU(14396)	Chave Fusível	8	6,32	50,56

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16308933	TD(3091)	Transformador Distribuição	57	2,55	145,35
20231105	16309195	CF(28406)	Chave Faca	23	2,92	67,16
20231105	16309501	TD(718070)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20231105	16309148	TD(43021)	Transformador Distribuição	98	5,10	499,80
20231105	16312647	FU(25229)	Chave Fusível	4	20,45	81,80
20231105	16310453	FU(707828)	Chave Fusível	3	15,80	47,40
20231105	16309704	TD(24073)	Transformador Distribuição	63	8,07	508,41
20231105	16313693	FU(18626)	Chave Fusível	2	19,93	39,86
20231105	16316727	TD(34414)	Transformador Distribuição	3	40,08	120,24
20231105	16308213	RD(21160834)	Religador de Linha	10	1,80	18,00
20231105	16308213	RD(21160834)	Religador de Linha	10	2,47	24,70
20231105	16310632	TD(28899)	Transformador Distribuição	4	16,18	64,72
20231105	16308951	TD(37670)	Transformador Distribuição	2	2,02	4,04
20231105	16311781	FU(691430)	Chave Fusível	4	17,70	70,80
20231105	16311550	TD(33703)	Transformador Distribuição	2	18,78	37,56
20231105	16310937	TD(724417)	Transformador Distribuição	4	15,32	61,28
20231105	16311159	TD(15500)	Transformador Distribuição	1	29,20	29,20
20231105	16308345	RD(745665)	Religador de Linha	176	3,47	610,72
20231105	16308345	RD(745665)	Religador de Linha	15	3,63	54,45
20231105	16311653	TD(38576)	Transformador Distribuição	1	19,67	19,67
20231105	16309400	TD(686901)	Transformador Distribuição	5	3,27	16,35
20231105	16312427	TD(20997)	Transformador Distribuição	5	15,63	78,15
20231105	16314319	TD(26450)	Transformador Distribuição	1	26,48	26,48

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16312638	TD(20060)	Transformador Distribuição	2	21,93	43,86
20231105	16311306	TD(14122)	Transformador Distribuição	2	18,37	36,74
20231105	16312485	FU(24519)	Chave Fusível	7	21,53	150,71
20231105	16310461	TD(52972)	Transformador Distribuição	1	14,47	14,47
20231105	16312566	TD(39607)	Transformador Distribuição	1	18,12	18,12
20231105	16314177	TD(23170)	Transformador Distribuição	6	25,92	155,52
20231105	16310737	TD(61015)	Transformador Distribuição	1	15,98	15,98
20231105	16313999	TD(11171)	Transformador Distribuição	5	22,05	110,25
20231105	16311385	TD(11667)	Transformador Distribuição	2	18,12	36,24
20231105	16324057	FU(714280)	Chave Fusível	1	70,45	70,45
20231105	16308842	FU(755878)	Chave Fusível	178	3,70	658,60
20231105	16310771	FR(12699)	Chave Fusível Religadora	4	14,57	58,28
20231105	16314422	TD(14236)	Transformador Distribuição	1	25,83	25,83
20231105	16310963	TD(48820)	Transformador Distribuição	3	16,72	50,16
20231105	16309183	RD(2727)	Religador de Linha	233	4,57	1.064,81
20231105	16309275	TD(657896)	Transformador Distribuição	5	2,47	12,35
20231105	16316641	TD(40282)	Transformador Distribuição	3	39,68	119,04
20231105	16309434	TD(29441)	Transformador Distribuição	2	3,33	6,66
20231105	16309438	TD(726509)	Transformador Distribuição	1	25,78	25,78
20231105	16311619	TD(48336)	Transformador Distribuição	2	19,18	38,36
20231105	16311892	FU(25638)	Chave Fusível	11	15,13	166,43
20231105	16311052	PE(18277978)	Ponto de conexão	1	16,75	16,75
20231105	16314636	FU(27414)	Chave Fusível	4	21,33	85,32

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16314170	FU(721376)	Chave Fusível	3	21,32	63,96
20231105	16309447	FR(20119)	Chave Fusível Religadora	9	4,67	42,03
20231105	16311859	TD(50729)	Transformador Distribuição	2	19,48	38,96
20231105	16308741	RD(21251007)	Religador de Linha	10	2,37	23,70
20231105	16308741	RD(21251007)	Religador de Linha	21	3,28	68,88
20231105	16308741	RD(21251007)	Religador de Linha	1	3,58	3,58
20231105	16308741	RD(21251007)	Religador de Linha	10	16,83	168,30
20231105	16309471	PE(11741588)	Ponto de conexão	1	3,65	3,65
20231105	16312487	TD(696206)	Transformador Distribuição	5	20,42	102,10
20231105	16319551	FU(18752)	Chave Fusível	2	49,48	98,96
20231105	16311054	FU(1720)	Chave Fusível	22	16,82	370,04
20231105	16310789	[MT]PA(9391)	Alimentador	1	21,55	21,55
20231105	16310789	[MT]PA(9391)	Alimentador	2	21,55	43,10
20231105	16310789	[MT]PA(9391)	Alimentador	101	21,55	2.176,55
20231105	16312019	FU(15534)	Chave Fusível	9	18,57	167,13
20231105	16310886	TD(32506)	Transformador Distribuição	1	15,45	15,45
20231105	16314875	TD(55702)	Transformador Distribuição	2	29,07	58,14
20231105	16311038	FU(31054)	Chave Fusível	4	15,68	62,72
20231105	16311215	TD(656028)	Transformador Distribuição	1	15,42	15,42
20231105	16310834	TD(1751)	Transformador Distribuição	1	15,10	15,10
20231105	16309768	FU(732208)	Chave Fusível	1	7,35	7,35
20231105	16312789	FU(14190)	Chave Fusível	2	23,73	47,46
20231105	16312789	FU(14190)	Chave Fusível	7	48,55	339,85
20231105	16310507	FR(1324)	Chave Fusível Religadora	76	13,60	1.033,60
20231105	16310819	TD(39509)	Transformador Distribuição	12	20,10	241,20
20231105	16310873	TD(679353)	Transformador Distribuição	5	13,87	69,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16311971	TD(37058)	Transformador Distribuição	1	15,92	15,92
20231105	16310758	TD(49506)	Transformador Distribuição	1	12,53	12,53
20231105	16309168	RD(681642)	Religador de Linha	4	5,27	21,08
20231105	16309168	RD(681642)	Religador de Linha	24	5,27	126,48
20231105	16309168	RD(681642)	Religador de Linha	31	12,63	391,53
20231105	16312968	TD(44710)	Transformador Distribuição	8	19,17	153,36
20231105	16312576	TD(38361)	Transformador Distribuição	1	15,70	15,70
20231105	16312633	TD(45801)	Transformador Distribuição	1	18,68	18,68
20231105	16310294	TD(42855)	Transformador Distribuição	1	11,12	11,12
20231105	16310612	TD(23922)	Transformador Distribuição	1	11,63	11,63
20231105	16309582	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	1,52	22,80
20231105	16309475	TD(43450)	Transformador Distribuição	113	1,05	118,65
20231105	16310604	TD(23899)	Transformador Distribuição	1	10,88	10,88
20231105	16310614	TD(28546)	Transformador Distribuição	1	11,95	11,95
20231105	16309675	TD(53951)	Transformador Distribuição	52	3,25	169,00
20231105	16311339	TD(37664)	Transformador Distribuição	4	12,60	50,40
20231105	16313788	FU(689056)	Chave Fusível	9	21,25	191,25
20231105	16309568	FU(11204)	Chave Fusível	249	1,25	311,25
20231105	16309572	TD(677427)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20231105	16313362	FU(681467)	Chave Fusível	26	14,73	382,98
20231105	16314361	FU(720593)	Chave Fusível	7	17,20	120,40
20231105	16310828	TD(33064)	Transformador Distribuição	2	18,80	37,60

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16310823	TD(58126)	Transformador Distribuição	1	16,88	16,88
20231105	16310063	PE(17162790)	Ponto de conexão	1	5,23	5,23
20231105	16309758	RD(729712)	Religador de Linha	9	9,82	88,38
20231105	16309758	RD(729712)	Religador de Linha	6	10,37	62,22
20231105	16309758	RD(729712)	Religador de Linha	21	11,60	243,60
20231105	16309758	RD(729712)	Religador de Linha	6	14,12	84,72
20231105	16312030	FU(733305)	Chave Fusível	1	11,58	11,58
20231105	16312030	FU(733305)	Chave Fusível	1	39,02	39,02
20231105	16310137	FR(23502)	Chave Fusível Religadora	3	3,83	11,49
20231105	16310137	FR(23502)	Chave Fusível Religadora	2	4,88	9,76
20231105	16309800	TD(53645)	Transformador Distribuição	3	8,33	24,99
20231105	16312123	RD(730596)	Religador de Linha	1	13,83	13,83
20231105	16312123	RD(730596)	Religador de Linha	54	15,00	810,00
20231105	16312843	RD(13269)	Religador de Linha	20	0,10	2,00
20231105	16312843	RD(13269)	Religador de Linha	566	0,10	56,60
20231105	16312843	RD(13269)	Religador de Linha	1	2,68	2,68
20231105	16310391	TD(1693)	Transformador Distribuição	1	1,07	1,07
20231105	16312586	FR(37127)	Chave Fusível Religadora	28	8,77	245,56
20231105	16311280	PE(15342879)	Ponto de conexão	1	25,73	25,73
20231105	16314848	FR(694003)	Chave Fusível Religadora	47	18,45	867,15
20231105	16316499	TD(708969)	Transformador Distribuição	1	29,37	29,37

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16313937	FR(23914)	Chave Fusível Religadora	25	14,08	352,00
20231105	16311596	TD(31768)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20231105	16321677	TD(40593)	Transformador Distribuição	1	55,23	55,23
20231105	16313088	TD(13710)	Transformador Distribuição	1	8,57	8,57
20231105	16316401	FU(2749)	Chave Fusível	3	27,48	82,44
20231105	16310559	TD(27715)	Transformador Distribuição	46	4,12	189,52
20231105	16310469	TD(60043)	Transformador Distribuição	74	3,88	287,12
20231105	16320778	TD(57570)	Transformador Distribuição	1	50,98	50,98
20231105	16312237	FU(30435874)	Chave Fusível	2	10,12	20,24
20231105	16321439	TD(29508)	Transformador Distribuição	1	52,90	52,90
20231105	16311981	RD(9290)	Religador de Linha	151	10,07	1.520,57
20231105	16313986	FU(32287)	Chave Fusível	34	10,72	364,48
20231105	16311798	TD(39555)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20231105	16317491	TD(668044)	Transformador Distribuição	2	30,23	60,46
20231105	16312761	TD(43565)	Transformador Distribuição	2	9,43	18,86
20231105	16314987	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	28	18,93	530,04
20231105	16311788	TD(14124)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20231105	16318685	TD(29251)	Transformador Distribuição	1	35,77	35,77
20231105	16319143	TD(2191)	Transformador Distribuição	1	36,67	36,67
20231105	16311284	TD(38006)	Transformador Distribuição	1	5,20	5,20
20231105	16313501	TD(675403)	Transformador Distribuição	1	51,32	51,32
20231105	16311381	TD(20685)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16311462	TD(30040)	Transformador Distribuição	95	3,05	289,75
20231105	16313889	TD(688835)	Transformador Distribuição	5	12,95	64,75
20231105	16312293	FU(12646)	Chave Fusível	2	8,98	17,96
20231105	16311808	FR(21852)	Chave Fusível Religadora	6	8,15	48,90
20231105	16317792	FU(17891)	Chave Fusível	7	32,18	225,26
20231105	16317792	FU(17891)	Chave Fusível	9	32,88	295,92
20231105	16319373	TD(39871)	Transformador Distribuição	1	35,25	35,25
20231105	16313565	FU(27740)	Chave Fusível	5	7,85	39,25
20231105	16322249	TD(49881)	Transformador Distribuição	1	54,53	54,53
20231105	16312570	TD(29131)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20231105	16310610	TD(23910)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20231105	16310437	FR(22674)	Chave Fusível Religadora	11	13,53	148,83
20231105	16310902	FU(665454)	Chave Fusível	3	3,62	10,86
20231105	16310446	TD(21003)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20231105	16313051	FU(13500)	Chave Fusível	3	10,50	31,50
20231105	16310786	TD(42430)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20231105	16312387	FU(713498)	Chave Fusível	1	7,68	15,36
20231105	16313224	FU(14615)	Chave Fusível	9	7,67	69,03
20231105	16319472	FR(15546)	Chave Fusível Religadora	1	32,58	32,58
20231105	16319472	FR(15546)	Chave Fusível Religadora	37	32,58	1.205,46
20231105	16312896	TD(52955)	Transformador Distribuição	1	10,12	10,12
20231105	16311286	TD(37936)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20231105	16318016	FU(20648)	Chave Fusível	1	33,10	33,10
20231105	16318016	FU(20648)	Chave Fusível	2	33,10	66,20
20231105	16311265	TD(36340)	Transformador Distribuição	2	3,93	7,86
20231105	16311510	FU(39325)	Chave Fusível	7	4,65	32,55

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16314274	TD(17815)	Transformador Distribuição	1	6,47	6,47
20231105	16311319	FU(19990)	Chave Fusível	1	5,73	5,73
20231105	16317642	FU(37181)	Chave Fusível	1	32,02	32,02
20231105	16311414	TD(703948)	Transformador Distribuição	1	5,40	5,40
20231105	16312604	TD(32181)	Transformador Distribuição	2	9,27	18,54
20231105	16312550	TD(10082)	Transformador Distribuição	2	4,52	9,04
20231105	16313915	TD(29702)	Transformador Distribuição	57	11,40	649,80
20231105	16310841	TD(13251)	Transformador Distribuição	1	3,10	3,10
20231105	16314665	FU(26886)	Chave Fusível	4	12,55	50,20
20231105	16316774	TD(662642)	Transformador Distribuição	2	28,65	57,30
20231105	16316395	TD(1719)	Transformador Distribuição	2	27,32	54,64
20231105	16313386	FR(43545)	Chave Fusível Religadora	14	10,62	148,68
20231105	16311930	FU(659398)	Chave Fusível	35	6,48	226,80
20231105	16310608	FU(694705)	Chave Fusível	1	1,37	1,37
20231105	16329384	TD(56708)	Transformador Distribuição	1	128,58	128,58
20231105	16318356	FU(16490)	Chave Fusível	5	32,90	164,50
20231105	16311841	FU(40676)	Chave Fusível	9	9,05	81,45
20231105	16310591	FR(21765)	Chave Fusível Religadora	52	1,83	95,16
20231105	16314653	TD(22840)	Transformador Distribuição	1	13,95	13,95
20231105	16310423	TD(43745)	Transformador Distribuição	5	1,08	5,40
20231105	16323596	TD(57669)	Transformador Distribuição	1	83,88	83,88
20231105	16312512	TD(27692)	Transformador Distribuição	63	7,95	500,85
20231105	16310973	TD(2138)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20231105	16313353	TD(680311)	Transformador Distribuição	1	10,05	10,05

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16310180	RD(730535)	Religador de Linha	97	2,07	200,79
20231105	16310180	RD(730535)	Religador de Linha	16	5,45	87,20
20231105	16310180	RD(730535)	Religador de Linha	7	5,87	41,09
20231105	16313037	TD(22541)	Transformador Distribuição	1	7,25	7,25
20231105	16314349	TD(16278557)	Transformador Distribuição	6	10,72	64,32
20231105	16313845	FU(21638)	Chave Fusível	6	6,53	39,18
20231105	16314144	TD(39200)	Transformador Distribuição	3	2,25	6,75
20231105	16312737	TD(19087)	Transformador Distribuição	2	8,22	16,44
20231105	16316701	TD(658583)	Transformador Distribuição	2	26,22	52,44
20231105	16311843	[MT]PA(9396)	Alimentador	147	9,75	1.433,25
20231105	16311863	CF(15258)	Chave Faca	4	4,08	16,32
20231105	16314730	TD(14280)	Transformador Distribuição	1	14,62	14,62
20231105	16311664	TD(14478)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20231105	16311350	FR(1709)	Chave Fusível Religadora	4	6,58	26,32
20231105	16313313	TD(11867)	Transformador Distribuição	1	9,60	9,60
20231105	16311267	TD(35462)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20231105	16311975	TD(711702)	Transformador Distribuição	1	6,50	6,50
20231105	16311061	C 1206446	Unidade Consumidora	1	2,92	2,92
20231105	16322637	FR(30911)	Chave Fusível Religadora	1	58,83	58,83
20231105	16322637	FR(30911)	Chave Fusível Religadora	4	88,00	352,00
20231105	16310954	FU(732872)	Chave Fusível	2	2,60	5,20
20231105	16313069	FR(734902)	Chave Fusível Religadora	39	8,08	315,12
20231105	16313675	FU(22976)	Chave Fusível	1	10,52	10,52

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16312771	FU(23869)	Chave Fusível	2	5,73	11,46
20231105	16311438	TD(723368)	Transformador Distribuição	1	29,05	29,05
20231105	16312295	TD(43986)	Transformador Distribuição	2	6,87	13,74
20231105	16314266	FU(679738)	Chave Fusível	1	10,38	10,38
20231105	16311480	TD(44987)	Transformador Distribuição	58	2,92	169,36
20231105	16313066	FU(740762)	Chave Fusível	3	21,10	63,30
20231105	16313113	TD(1692)	Transformador Distribuição	1	9,38	9,38
20231105	16314259	FU(21440)	Chave Fusível	2	52,22	104,44
20231105	16310637	FU(1814)	Chave Fusível	50	1,08	54,00
20231105	16314025	FU(732866)	Chave Fusível	2	6,12	12,24
20231105	16316301	TD(674535)	Transformador Distribuição	1	24,65	24,65
20231105	16314588	TD(731124)	Transformador Distribuição	2	11,38	22,76
20231105	16313078	TD(34697)	Transformador Distribuição	4	6,68	26,72
20231105	16313272	TD(28156)	Transformador Distribuição	1	8,28	8,28
20231105	16310843	TD(12393)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20231105	16314920	FU(25778)	Chave Fusível	5	14,18	70,90
20231105	16311145	TD(38901)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20231105	16313541	TD(50214)	Transformador Distribuição	2	8,97	17,94
20231105	16319262	TD(38047)	Transformador Distribuição	1	51,43	51,43
20231105	16312704	TD(9250)	Transformador Distribuição	3	6,65	19,95
20231105	16320006	TD(25925)	Transformador Distribuição	2	35,17	70,34
20231105	16313370	TD(32744)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20231105	16311227	FU(718540)	Chave Fusível	3	2,33	6,99
20231105	16311453	TD(55230)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16313800	PE(12099576)	Ponto de conexão	1	9,17	9,17
20231105	16313081	TD(34684)	Transformador Distribuição	3	6,05	18,15
20231105	16320556	FU(38162)	Chave Fusível	1	45,08	45,08
20231105	16314993	TD(33192)	Transformador Distribuição	1	11,33	11,33
20231105	16313718	TD(36042)	Transformador Distribuição	2	13,28	26,56
20231105	16315070	FU(25435)	Chave Fusível	1	15,70	15,70
20231105	16312965	TD(33499)	Transformador Distribuição	1	5,70	5,70
20231105	16323238	TD(29297)	Transformador Distribuição	1	52,92	52,92
20231105	16311314	FU(37593)	Chave Fusível	54	2,23	120,42
20231105	16315048	TD(37364)	Transformador Distribuição	1	13,38	13,38
20231105	16312065	PE(14445450)	Ponto de conexão	1	4,45	4,45
20231105	16316328	FU(30234)	Chave Fusível	7	23,57	164,99
20231105	16318309	TD(733315)	Transformador Distribuição	1	22,52	22,52
20231105	16311187	TD(10447)	Transformador Distribuição	100	1,47	147,00
20231105	16312879	FU(18436)	Chave Fusível	4	6,10	24,40
20231105	16312979	TD(36174)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20231105	16318005	TD(37994)	Transformador Distribuição	1	27,45	27,45
20231105	16316930	TD(48969)	Transformador Distribuição	7	25,92	181,44
20231105	16314558	TD(34826)	Transformador Distribuição	1	8,98	8,98
20231105	16313403	TD(48625)	Transformador Distribuição	3	6,97	20,91
20231105	16312908	TD(663756)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82
20231105	16313998	FU(15240)	Chave Fusível	3	5,60	16,80
20231105	16315495	TD(56613)	Transformador Distribuição	5	20,35	101,75

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16311345	TD(26488)	Transformador Distribuição	78	3,12	243,36
20231105	16313745	FU(1814)	Chave Fusível	50	4,02	201,00
20231105	16314138	FU(39818)	Chave Fusível	2	4,85	9,70
20231105	16314723	FU(18096)	Chave Fusível	85	9,30	790,50
20231105	16313887	TD(689918)	Transformador Distribuição	1	7,33	7,33
20231105	16312069	TD(751840)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20231105	16312108	TD(28846)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20231105	16314811	TD(8982)	Transformador Distribuição	104	12,05	1.253,20
20231105	16311730	FU(20876)	Chave Fusível	1	2,67	2,67
20231105	16312406	TD(33602)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20231105	16311377	TD(746442)	Transformador Distribuição	1	0,17	0,17
20231105	16313767	TD(61315)	Transformador Distribuição	8	7,42	59,36
20231105	16312852	TD(13821)	Transformador Distribuição	2	5,03	10,06
20231105	16314544	TD(34887)	Transformador Distribuição	1	7,33	7,33
20231105	16312157	TD(6953)	Transformador Distribuição	54	3,07	165,78
20231105	16314550	FU(27273)	Chave Fusível	3	7,95	23,85
20231105	16312849	TD(23807)	Transformador Distribuição	2	4,75	9,50
20231105	16311914	TD(21422)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20231105	16313612	FU(679056)	Chave Fusível	1	6,07	6,07
20231105	16315060	FR(21810)	Chave Fusível Religadora	10	11,48	114,80
20231105	16313357	TD(679967)	Transformador Distribuição	7	5,97	41,79
20231105	16319047	TD(718486)	Transformador Distribuição	1	30,70	30,70
20231105	16311558	FR(7169)	Chave Fusível Religadora	52	1,55	80,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16316059	FR(7376)	Chave Fusível Religadora	37	21,40	791,80
20231105	16317473	TD(34880)	Transformador Distribuição	1	26,50	26,50
20231105	16313016	TD(48798)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20231105	16314199	FR(7917)	Chave Fusível Religadora	32	4,57	146,24
20231105	16315951	TD(43281)	Transformador Distribuição	3	20,90	62,70
20231105	16316077	FR(14465)	Chave Fusível Religadora	19	20,97	398,43
20231105	16320068	FU(671361)	Chave Fusível	31	35,90	1.112,90
20231105	16313828	TD(677934)	Transformador Distribuição	77	5,15	396,55
20231105	16311712	TD(11307)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20231105	16312702	TD(694703)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20231105	16314501	TD(2137)	Transformador Distribuição	2	3,90	7,80
20231105	16320414	FU(689399)	Chave Fusível	4	24,28	97,12
20231105	16313630	TD(48922)	Transformador Distribuição	6	5,48	32,88
20231105	16313751	FR(676853)	Chave Fusível Religadora	43	2,00	86,00
20231105	16313841	PE(16256125)	Ponto de conexão	1	6,25	6,25
20231105	16313968	FU(17476)	Chave Fusível	6	3,13	18,78
20231105	16316773	TD(1693)	Transformador Distribuição	1	22,75	22,75
20231105	16312334	TD(7482)	Transformador Distribuição	30	2,22	66,60
20231105	16314552	TD(34809)	Transformador Distribuição	2	6,98	13,96
20231105	16317808	TD(655772)	Transformador Distribuição	1	50,72	50,72
20231105	16313566	TD(56463)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20231105	16317474	TD(74552435)	Transformador Distribuição	1	24,38	24,38

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16312643	TD(13623)	Transformador Distribuição	1	3,00	3,00
20231105	16319670	TD(12016)	Transformador Distribuição	1	22,18	22,18
20231105	16322594	TD(1445)	Transformador Distribuição	1	49,72	49,72
20231105	16318095	TD(37933)	Transformador Distribuição	1	25,98	25,98
20231105	16313381	TD(30421)	Transformador Distribuição	124	4,47	554,28
20231105	16317171	TD(43904)	Transformador Distribuição	1	19,43	19,43
20231105	16313029	TD(34682640)	Transformador Distribuição	13	6,48	84,24
20231105	16313405	TD(681915)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20231105	16314056	FR(16596)	Chave Fusível Religadora	33	4,08	134,64
20231105	16314017	FU(21756)	Chave Fusível	5	3,38	16,90
20231105	16312664	TD(744139)	Transformador Distribuição	14	4,63	64,82
20231105	16312760	FR(4373)	Chave Fusível Religadora	84	7,97	669,48
20231105	16316536	TD(701900)	Transformador Distribuição	1	21,38	21,38
20231105	16321373	FU(18692)	Chave Fusível	1	49,85	49,85
20231105	16313053	TD(55600)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20231105	16313493	TD(13735)	Transformador Distribuição	1	4,50	4,50
20231105	16316221	TD(46762)	Transformador Distribuição	1	19,78	19,78
20231105	16314984	PE(16133170)	Ponto de conexão	1	3,17	3,17
20231105	16316465	TD(29845)	Transformador Distribuição	1	19,47	19,47
20231105	16315458	FU(682650)	Chave Fusível	1	16,73	16,73
20231105	16315458	FU(682650)	Chave Fusível	2	16,73	33,46
20231105	16322369	FU(41195)	Chave Fusível	6	45,93	275,58
20231105	16313149	FR(4099)	Chave Fusível Religadora	55	3,37	185,35

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16313956	TD(49428235)	Transformador Distribuição	3	3,45	10,35
20231105	16315038	FR(675729)	Chave Fusível Religadora	13	9,48	123,24
20231105	16312606	TD(9062)	Transformador Distribuição	108	1,48	159,84
20231105	16312419	TD(55925)	Transformador Distribuição	48	1,48	71,04
20231105	16312750	FU(111869)	Chave Fusível	62	2,23	138,26
20231105	16314945	TD(31236)	Transformador Distribuição	1	10,67	10,67
20231105	16313589	TD(34102)	Transformador Distribuição	1	3,10	3,10
20231105	16316204	TD(1687)	Transformador Distribuição	1	19,62	19,62
20231105	16311831	AJO52_AJO59501	Alimentador	216	0,13	28,08
20231105	16311831	AJO52_AJO59501	Alimentador	299	0,13	38,87
20231105	16311831	AJO52_AJO59501	Alimentador	224	1,10	246,40
20231105	16311831	AJO52_AJO59501	Alimentador	46	1,97	90,62
20231105	16311831	AJO52_AJO59501	Alimentador	17	3,63	61,71
20231105	16314371	TD(41029187)	Transformador Distribuição	62	1,25	77,50
20231105	16314106	TD(699620)	Transformador Distribuição	58	6,43	372,94
20231105	16319575	FU(28528)	Chave Fusível	7	26,92	188,44
20231105	16312543	FU(37989)	Chave Fusível	31	1,40	43,40
20231105	16312532	TD(720168)	Transformador Distribuição	37	0,95	35,15
20231105	16319655	FU(16484)	Chave Fusível	3	30,62	91,86
20231105	16316602	TD(673695)	Transformador Distribuição	7	20,53	143,71
20231105	16314842	TD(742312)	Transformador Distribuição	27	6,13	165,51
20231105	16315253	TD(736174)	Transformador Distribuição	2	15,23	30,46

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16312021	RD(729716)	Religador de Linha	353	0,17	60,01
20231105	16316156	TD(59055)	Transformador Distribuição	2	18,90	37,80
20231105	16316953	FU(19777)	Chave Fusível	3	48,20	144,60
20231105	16317047	TD(29844)	Transformador Distribuição	1	19,48	19,48
20231105	16319402	FU(691050)	Chave Fusível	7	22,08	154,56
20231105	16314505	FU(21834)	Chave Fusível	7	5,80	40,60
20231105	16312894	TD(9293)	Transformador Distribuição	30	1,75	52,50
20231105	16319989	FU(16546)	Chave Fusível	1	29,20	29,20
20231105	16319989	FU(16546)	Chave Fusível	15	29,20	438,00
20231105	16319595	FU(717923)	Chave Fusível	1	28,28	28,28
20231105	16313804	FR(7721)	Chave Fusível Religadora	34	3,10	105,40
20231105	16313026	TD(24565)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20231105	16313026	TD(24565)	Transformador Distribuição	39	1,88	73,32
20231105	16312135	RD(736068)	Religador de Linha	16	1,88	30,08
20231105	16312135	RD(736068)	Religador de Linha	27	3,85	103,95
20231105	16312135	RD(736068)	Religador de Linha	81	12,80	1.036,80
20231105	16312832	FU(11516)	Chave Fusível	168	2,40	403,20
20231105	16317421	FU(17563)	Chave Fusível	8	20,53	164,24
20231105	16313275	TD(670537)	Transformador Distribuição	3	2,73	8,19
20231105	16312172	RD(746975)	Religador de Linha	78	1,92	149,76
20231105	16312172	RD(746975)	Religador de Linha	287	6,43	1.845,41
20231105	16312172	RD(746975)	Religador de Linha	102	7,12	726,24
20231105	16314051	TD(8914349)	Transformador Distribuição	3	4,63	13,89
20231105	16315974	TD(30886744)	Transformador Distribuição	1	17,72	17,72

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16313462	TD(13868)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20231105	16313134	TD(36030)	Transformador Distribuição	1	2,20	2,20
20231105	16314470	FR(10800)	Chave Fusível Religadora	69	5,85	403,65
20231105	16319998	FU(16788)	Chave Fusível	7	27,93	195,51
20231105	16316478	TD(43060)	Transformador Distribuição	1	18,45	18,45
20231105	16314709	TD(20509)	Transformador Distribuição	2	5,97	11,94
20231105	16313178	RD(723011)	Religador de Linha	67	2,90	194,30
20231105	16313178	RD(723011)	Religador de Linha	54	26,22	1.415,88
20231105	16318178	FR(737610)	Chave Fusível Religadora	5	21,72	108,60
20231105	16314761	FU(35119)	Chave Fusível	28	6,77	189,56
20231105	16315785	TD(34369)	Transformador Distribuição	1	17,15	17,15
20231105	16318737	FR(7195)	Chave Fusível Religadora	11	20,63	226,93
20231105	16319688	TD(32839)	Transformador Distribuição	1	29,35	29,35
20231105	16315690	TD(27537)	Transformador Distribuição	1	16,50	16,50
20231105	16312561	TD(714604)	Transformador Distribuição	1	9,85	9,85
20231105	16314773	TD(28597)	Transformador Distribuição	24	7,20	172,80
20231105	16313927	TD(36054)	Transformador Distribuição	1	3,40	3,40
20231105	16318112	FR(37127)	Chave Fusível Religadora	28	20,08	562,24
20231105	16313960	TD(27029)	Transformador Distribuição	33	3,40	112,20
20231105	16317078	TD(16305)	Transformador Distribuição	1	21,20	21,20
20231105	16321506	FU(22537)	Chave Fusível	15	28,93	433,95
20231105	16313840	FU(30124)	Chave Fusível	3	3,12	9,36

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16318130	FR(28710)	Chave Fusível Religadora	6	21,33	127,98
20231105	16319614	FU(20898)	Chave Fusível	17	24,20	411,40
20231105	16315062	TD(26914)	Transformador Distribuição	102	8,93	910,86
20231105	16318209	RD(756589)	Religador de Linha	11	19,58	215,38
20231105	16318654	TD(736713)	Transformador Distribuição	2	24,80	49,60
20231105	16314564	TD(2875)	Transformador Distribuição	39	5,27	205,53
20231105	16319517	TD(38298)	Transformador Distribuição	1	24,97	24,97
20231105	16318239	FU(735644)	Chave Fusível	2	19,42	38,84
20231105	16319569	TD(46887)	Transformador Distribuição	1	26,57	26,57
20231105	16314598	TD(12588)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20231105	16314387	FR(718167)	Chave Fusível Religadora	17	4,67	79,39
20231105	16314387	FR(718167)	Chave Fusível Religadora	23	18,08	415,84
20231105	16314360	FU(18200)	Chave Fusível	11	2,73	30,03
20231105	16314376	TD(751633)	Transformador Distribuição	1	3,00	3,00
20231105	16314255	TD(22338)	Transformador Distribuição	1	71,77	71,77
20231105	16312892	RD(755798)	Religador de Linha	560	3,07	1.719,20
20231105	16312892	RD(755798)	Religador de Linha	12	21,97	263,64
20231105	16312892	RD(755798)	Religador de Linha	8	27,35	218,80
20231105	16319116	FU(656492)	Chave Fusível	2	23,75	47,50
20231105	16314053	FU(707178)	Chave Fusível	2	1,72	3,44
20231105	16314059	FU(707176)	Chave Fusível	2	2,15	4,30
20231105	16314059	FU(707176)	Chave Fusível	1	15,23	15,23
20231105	16319511	FU(17369)	Chave Fusível	4	24,78	99,12
20231105	16320095	TD(16864)	Transformador Distribuição	1	31,08	31,08
20231105	16316102	FU(15674)	Chave Fusível	7	16,18	113,26

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16320776	FU(16758)	Chave Fusível	3	39,22	117,66
20231105	16314594	FR(8229)	Chave Fusível Religadora	153	4,32	660,96
20231105	16314815	TD(22543)	Transformador Distribuição	1	12,90	12,90
20231105	16322623	TD(59934)	Transformador Distribuição	3	40,02	120,06
20231105	16315662	TD(51746)	Transformador Distribuição	2	14,93	29,86
20231105	16318932	TD(28949)	Transformador Distribuição	1	25,20	25,20
20231105	16316213	TD(57526)	Transformador Distribuição	3	15,38	46,14
20231105	16319554	TD(37197)	Transformador Distribuição	1	27,38	27,38
20231105	16319307	TD(18233)	Transformador Distribuição	2	26,08	52,16
20231105	16319088	TD(18978)	Transformador Distribuição	1	22,58	22,58
20231105	16314148	FU(5478)	Chave Fusível	170	2,03	345,10
20231105	16314331	FU(8604)	Chave Fusível	292	9,00	2.628,00
20231105	16314619	TD(3906)	Transformador Distribuição	132	4,30	567,60
20231105	16313227	MIM52_MIM59515	Alimentador	7	19,93	139,51
20231105	16319668	FU(673735)	Chave Fusível	2	28,75	57,50
20231105	16318652	TD(18584)	Transformador Distribuição	1	45,37	45,37
20231105	16314478	TD(6850)	Transformador Distribuição	44	3,57	157,08
20231105	16314518	C 983427	Unidade Consumidora	1	3,68	3,68
20231105	16318807	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	9	22,83	205,47
20231105	16319843	FU(23604)	Chave Fusível	7	0,17	1,19
20231105	16318492	TD(38361)	Transformador Distribuição	1	21,98	21,98
20231105	16315058	TD(54868)	Transformador Distribuição	1	8,88	8,88
20231105	16314824	FU(57646951)	Chave Fusível	6	5,32	31,92

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16314859	TD(23505357)	Transformador Distribuição	1	18,17	18,17
20231105	16318905	TD(45072)	Transformador Distribuição	10	0,45	4,50
20231105	16318971	FR(18226)	Chave Fusível Religadora	36	0,45	16,20
20231105	16318851	FU(17357)	Chave Fusível	3	22,13	66,39
20231105	16314651	TD(18984)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20231105	16320093	TD(25048)	Transformador Distribuição	6	28,47	170,82
20231105	16314711	FU(8708)	Chave Fusível	78	4,32	336,96
20231105	16319139	TD(40556)	Transformador Distribuição	2	21,40	42,80
20231105	16314646	FU(8692)	Chave Fusível	8	3,38	27,04
20231105	16318411	FU(15293)	Chave Fusível	21	22,92	481,32
20231105	16316107	FU(28589)	Chave Fusível	2	18,57	37,14
20231105	16316107	FU(28589)	Chave Fusível	26	22,67	589,42
20231105	16314026	TD(5502)	Transformador Distribuição	36	1,73	62,28
20231105	16316646	TD(338)	Transformador Distribuição	61	16,25	991,25
20231105	16314893	TD(3088)	Transformador Distribuição	59	9,88	582,92
20231105	16321840	FU(35125)	Chave Fusível	16	39,65	634,40
20231105	16316613	TD(13821)	Transformador Distribuição	2	16,98	33,96
20231105	16317993	TD(31050)	Transformador Distribuição	2	21,30	42,60
20231105	16316270	FU(9918)	Chave Fusível	3	14,08	42,24
20231105	16318631	TD(21820)	Transformador Distribuição	3	23,23	69,69
20231105	16315089	TD(27459)	Transformador Distribuição	81	9,00	729,00
20231105	16314681	FU(697412)	Chave Fusível	199	2,95	587,05
20231105	16316030	FR(2843)	Chave Fusível Religadora	18	19,62	353,16
20231105	16316030	FR(2843)	Chave Fusível Religadora	29	23,78	689,62
20231105	16314592	FU(30139)	Chave Fusível	1	2,95	2,95

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16314704	TD(713372)	Transformador Distribuição	50	4,05	202,50
20231105	16315994	FU(711371)	Chave Fusível	3	14,68	44,04
20231105	16314728	TD(33981)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20231105	16317175	FU(17597)	Chave Fusível	4	17,60	70,40
20231105	16317395	PE(16009489)	Ponto de conexão	1	16,32	16,32
20231105	16315640	TD(657902)	Transformador Distribuição	1	13,48	13,48
20231105	16313683	NAN02_NAN49509	Alimentador	1388	0,05	69,40
20231105	16313683	NAN02_NAN49509	Alimentador	84	1,67	140,28
20231105	16313683	NAN02_NAN49509	Alimentador	1943	1,72	3.341,96
20231105	16313683	NAN02_NAN49509	Alimentador	1861	1,83	3.405,63
20231105	16313683	NAN02_NAN49509	Alimentador	507	1,88	953,16
20231105	16313683	NAN02_NAN49509	Alimentador	2	2,77	5,54
20231105	16313683	NAN02_NAN49509	Alimentador	218	2,77	603,86
20231105	16313683	NAN02_NAN49509	Alimentador	957	3,18	3.043,26
20231105	16313683	NAN02_NAN49509	Alimentador	1	3,22	3,22
20231105	16313683	NAN02_NAN49509	Alimentador	177	3,22	569,94
20231105	16313683	NAN02_NAN49509	Alimentador	117	5,40	631,80
20231105	16314561	CF(744674)	Chave Faca	1	2,47	2,47
20231105	16318023	FR(18015)	Chave Fusível Religadora	22	15,92	350,24
20231105	16315018	TD(660604)	Transformador Distribuição	24	2,65	63,60
20231105	16318089	FU(718540)	Chave Fusível	3	19,53	58,59
20231105	16315508	TD(59182)	Transformador Distribuição	1	12,85	12,85

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16314490	TD(8907)	Transformador Distribuição	76	1,90	144,40
20231105	16315781	TD(699815)	Transformador Distribuição	1	13,85	13,85
20231105	16319908	FU(14576)	Chave Fusível	1	27,83	27,83
20231105	16316378	TD(18722)	Transformador Distribuição	1	15,65	15,65
20231105	16316763	TD(33043)	Transformador Distribuição	1	16,43	16,43
20231105	16316747	FU(37367)	Chave Fusível	7	20,52	143,64
20231105	16314933	TD(3849)	Transformador Distribuição	71	6,22	441,62
20231105	16315604	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	42	13,10	550,20
20231105	16314440	FU(9078)	Chave Fusível	1	2,08	2,08
20231105	16314440	FU(9078)	Chave Fusível	587	2,08	1.220,96
20231105	16314225	TD(9294)	Transformador Distribuição	72	1,33	95,76
20231105	16314713	TD(22789)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20231105	16319976	FU(15474)	Chave Fusível	1	27,72	27,72
20231105	16319976	FU(15474)	Chave Fusível	7	27,72	194,04
20231105	16318278	FU(20943)	Chave Fusível	6	15,22	91,32
20231105	16313810	RD(708619)	Religador de Linha	1619	0,62	1.003,78
20231105	16313810	RD(708619)	Religador de Linha	197	4,38	862,86
20231105	16314373	RD(5371)	Religador de Linha	18	2,92	52,56
20231105	16314498	CF(8899)	Chave Faca	35	2,18	76,30
20231105	16314770	TD(26985)	Transformador Distribuição	71	3,97	281,87
20231105	16316384	TD(55486)	Transformador Distribuição	8	13,83	110,64
20231105	16323272	FU(20620)	Chave Fusível	4	41,70	166,80
20231105	16315011	TD(38244)	Transformador Distribuição	8	3,43	27,44
20231105	16314707	TD(20721)	Transformador Distribuição	126	2,90	365,40
20231105	16319096	FU(26700)	Chave Fusível	7	18,47	129,29
20231105	16314623	FU(7552)	Chave Fusível	71	2,30	163,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16314958	TD(4444)	Transformador Distribuição	136	4,32	587,52
20231105	16318035	FU(18087)	Chave Fusível	16	19,82	317,12
20231105	16319638	FU(13573334)	Chave Fusível	9	22,03	198,27
20231105	16315861	FR(679424)	Chave Fusível Religadora	68	10,55	717,40
20231105	16315025	FU(722043)	Chave Fusível	2	6,20	12,40
20231105	16314867	TD(22253)	Transformador Distribuição	2	4,30	8,60
20231105	16319238	TD(41500)	Transformador Distribuição	1	19,98	19,98
20231105	16315657	TD(11304)	Transformador Distribuição	12	16,82	201,84
20231105	16315013	TD(140)	Transformador Distribuição	69	5,95	410,55
20231105	16317314	TD(674131)	Transformador Distribuição	4	15,48	61,92
20231105	16314309	RD(13269)	Religador de Linha	20	0,20	4,00
20231105	16314309	RD(13269)	Religador de Linha	618	0,20	123,60
20231105	16318075	TD(680285)	Transformador Distribuição	36	18,18	654,48
20231105	16316153	TD(12482)	Transformador Distribuição	1	13,05	13,05
20231105	16318827	TD(46035)	Transformador Distribuição	1	20,03	20,03
20231105	16316813	TD(46597)	Transformador Distribuição	8	15,12	120,96
20231105	16314406	TD(11572)	Transformador Distribuição	28	19,08	534,24
20231105	16317450	TD(34669)	Transformador Distribuição	1	16,30	16,30
20231105	16318086	TD(28171)	Transformador Distribuição	2	19,13	38,26
20231105	16315960	TD(526)	Transformador Distribuição	71	12,12	860,52
20231105	16316400	FU(17912)	Chave Fusível	23	12,35	284,05
20231105	16314832	TD(443)	Transformador Distribuição	111	2,62	290,82

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16316068	PE(19480954)	Ponto de conexão	1	12,37	12,37
20231105	16314968	TD(3572)	Transformador Distribuição	28	3,87	108,36
20231105	16316563	TD(735064)	Transformador Distribuição	12	13,93	167,16
20231105	16315009	FU(3028)	Chave Fusível	221	0,78	172,38
20231105	16314855	FU(17913)	Chave Fusível	21	2,75	57,75
20231105	16314995	FU(674671)	Chave Fusível	213	3,63	773,19
20231105	16315942	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	11,55	92,40
20231105	16318610	TD(12354)	Transformador Distribuição	1	19,68	19,68
20231105	16317444	FU(28836)	Chave Fusível	3	24,67	74,01
20231105	16315084	TD(9648)	Transformador Distribuição	108	5,85	631,80
20231105	16319137	TD(18056)	Transformador Distribuição	2	28,25	56,50
20231105	16314979	TD(54026)	Transformador Distribuição	81	3,57	289,17
20231105	16321203	TD(27369)	Transformador Distribuição	2	35,33	70,66
20231105	16316600	TD(656554)	Transformador Distribuição	1	12,92	12,92
20231105	16316262	TD(34665)	Transformador Distribuição	2	11,92	23,84
20231105	16315621	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	170	12,37	2.102,90
20231105	16316228	FU(23962)	Chave Fusível	3	11,72	35,16
20231105	16314909	TD(21628)	Transformador Distribuição	57	2,35	133,95
20231105	16317412	FU(15166)	Chave Fusível	3	15,65	46,95
20231105	16317412	FU(15166)	Chave Fusível	1	22,78	22,78
20231105	16316187	TD(44686)	Transformador Distribuição	1	11,07	11,07
20231105	16315681	FU(743114)	Chave Fusível	10	8,75	87,50
20231105	16316341	FU(14159)	Chave Fusível	8	9,80	78,40
20231105	16318267	TD(17319)	Transformador Distribuição	1	15,17	15,17
20231105	16321131	TD(728061)	Transformador Distribuição	2	34,37	68,74

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16317164	TD(699267)	Transformador Distribuição	1	12,90	12,90
20231105	16314844	RD(722496)	Religador de Linha	6	4,30	25,80
20231105	16314844	RD(722496)	Religador de Linha	3	6,63	19,89
20231105	16314844	RD(722496)	Religador de Linha	247	8,47	2.092,09
20231105	16314844	RD(722496)	Religador de Linha	19	8,58	163,02
20231105	16315562	TD(45891)	Transformador Distribuição	1	7,40	7,40
20231105	16314977	TD(29541)	Transformador Distribuição	1	22,02	22,02
20231105	16316369	FU(17913)	Chave Fusível	21	8,65	181,65
20231105	16317688	CE(22029)	Chave Seccionadora	39	10,45	407,55
20231105	16316042	TD(54026)	Transformador Distribuição	81	6,42	520,02
20231105	16317122	TD(28870)	Transformador Distribuição	1	9,65	9,65
20231105	16316190	FU(6580)	Chave Fusível	280	4,68	1.310,40
20231105	16317140	FU(2845)	Chave Fusível	9	12,37	111,33
20231105	16316878	FU(1601)	Chave Fusível	7	7,55	52,85
20231105	16317793	TD(19893)	Transformador Distribuição	4	10,75	43,00
20231105	16315121	RD(736009)	Religador de Linha	70	3,38	236,60
20231105	16315121	RD(736009)	Religador de Linha	1	3,70	7,40
20231105	16315121	RD(736009)	Religador de Linha	970	3,70	3.589,00
20231105	16315121	RD(736009)	Religador de Linha	1	3,97	3,97
20231105	16315121	RD(736009)	Religador de Linha	1690	3,97	6.709,30
20231105	16315121	RD(736009)	Religador de Linha	35	4,82	168,70
20231105	16315121	RD(736009)	Religador de Linha	69	4,93	340,17

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16315121	RD(736009)	Religador de Linha	421	5,38	2.264,98
20231105	16315121	RD(736009)	Religador de Linha	1	6,03	6,03
20231105	16315121	RD(736009)	Religador de Linha	1047	6,03	6.313,41
20231105	16315828	CF(12922)	Chave Faca	312	0,47	146,64
20231105	16321549	TD(55604)	Transformador Distribuição	1	28,73	28,73
20231105	16315876	FU(6590)	Chave Fusível	596	1,85	1.102,60
20231105	16320194	FR(10880)	Chave Fusível Religadora	16	8,75	140,00
20231105	16316749	FU(35119)	Chave Fusível	28	6,32	176,96
20231105	16319605	TD(18376)	Transformador Distribuição	1	14,78	14,78
20231105	16319302	TD(36908)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20231105	16317626	FR(21582)	Chave Fusível Religadora	24	6,37	152,88
20231105	16317153	FU(18070)	Chave Fusível	8	7,32	58,56
20231105	16316663	TD(41889)	Transformador Distribuição	3	5,05	15,15
20231105	16318260	FR(11611)	Chave Fusível Religadora	1	11,05	11,05
20231105	16318260	FR(11611)	Chave Fusível Religadora	10	11,05	110,50
20231105	16316140	FU(26376)	Chave Fusível	1	4,42	4,42
20231105	16317341	FU(14330)	Chave Fusível	3	8,02	24,06
20231105	16322067	FU(29036028)	Chave Fusível	1	32,33	32,33
20231105	16316413	TD(41761)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20231105	16316225	FR(758304)	Chave Fusível Religadora	9	3,32	29,88
20231105	16316471	FR(21762)	Chave Fusível Religadora	1	5,35	5,35
20231105	16316471	FR(21762)	Chave Fusível Religadora	24	5,35	128,40
20231105	16317009	TD(17056)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20231105	16316752	FR(660550)	Chave Fusível Religadora	113	5,17	584,21

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16316752	FR(660550)	Chave Fusível Religadora	23	6,60	151,80
20231105	16316752	FR(660550)	Chave Fusível Religadora	3	16,25	48,75
20231105	16319259	TD(37055)	Transformador Distribuição	1	5,60	5,60
20231105	16322101	TD(55354)	Transformador Distribuição	1	27,33	27,33
20231105	16318164	FR(4373)	Chave Fusível Religadora	84	9,87	829,08
20231105	16319133	TD(26183)	Transformador Distribuição	7	7,53	52,71
20231105	16322459	TD(722909)	Transformador Distribuição	1	29,65	29,65
20231105	16320132	FU(20667)	Chave Fusível	3	15,17	45,51
20231105	16317293	FU(23729)	Chave Fusível	6	7,00	42,00
20231105	16322140	TD(675415)	Transformador Distribuição	1	30,88	30,88
20231105	16317842	TD(17565)	Transformador Distribuição	1	9,25	9,25
20231105	16317651	FU(22116)	Chave Fusível	7	6,63	46,41
20231105	16319007	FU(15960)	Chave Fusível	3	9,37	28,11
20231105	16315891	TD(712963)	Transformador Distribuição	2	2,65	5,30
20231105	16316169	TD(35968)	Transformador Distribuição	2	3,87	7,74
20231105	16316487	TD(41542)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20231105	16317574	TD(13222)	Transformador Distribuição	1	8,60	8,60
20231105	16319084	TD(28905)	Transformador Distribuição	1	12,20	12,20
20231105	16318071	TD(670821)	Transformador Distribuição	1	9,55	9,55
20231105	16316452	TD(47821)	Transformador Distribuição	1	4,40	4,40
20231105	16318746	TD(29594)	Transformador Distribuição	1	11,68	11,68
20231105	16316326	TD(41872)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20231105	16323757	FU(731125)	Chave Fusível	5	50,80	254,00

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16318990	FU(18673)	Chave Fusível	1	8,28	8,28
20231105	16318990	FU(18673)	Chave Fusível	8	8,28	66,24
20231105	16319579	TD(39845)	Transformador Distribuição	1	10,35	10,35
20231105	16318372	TD(689360)	Transformador Distribuição	3	10,33	30,99
20231105	16322798	FU(676507)	Chave Fusível	4	31,60	126,40
20231105	16317650	TD(678852)	Transformador Distribuição	2	8,05	16,10
20231105	16316164	TD(22342)	Transformador Distribuição	1	3,00	3,00
20231105	16319931	TD(37138)	Transformador Distribuição	2	15,73	31,46
20231105	16316714	TD(699266)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20231105	16316250	FU(20576)	Chave Fusível	1	3,07	3,07
20231105	16323308	TD(37283)	Transformador Distribuição	1	33,22	33,22
20231105	16316260	FU(30384)	Chave Fusível	45	4,92	221,40
20231105	16317364	TD(35567)	Transformador Distribuição	3	7,32	21,96
20231105	16316541	FU(3111)	Chave Fusível	1	3,87	3,87
20231105	16319521	FU(10878)	Chave Fusível	2	12,47	24,94
20231105	16320761	FU(16817)	Chave Fusível	2	25,47	50,94
20231105	16316334	FU(37931)	Chave Fusível	391	1,70	664,70
20231105	16317007	FU(17309)	Chave Fusível	7	5,37	37,59
20231105	16320176	TD(22264)	Transformador Distribuição	1	19,10	19,10
20231105	16316597	FU(3505)	Chave Fusível	2	3,13	6,26
20231105	16316688	FU(35168)	Chave Fusível	30	4,10	123,00
20231105	16316850	FR(7159)	Chave Fusível Religadora	64	5,37	343,68
20231105	16323258	TD(36424)	Transformador Distribuição	1	32,07	32,07
20231105	16316970	TD(20960)	Transformador Distribuição	10	5,93	59,30
20231105	16317203	TD(4428)	Transformador Distribuição	2	6,87	13,74
20231105	16322048	FU(16688)	Chave Fusível	7	24,55	171,85
20231105	16319164	TD(54084)	Transformador Distribuição	4	7,10	28,40

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16315859	FU(20544)	Chave Fusível	2	1,75	3,50
20231105	16317862	TD(29283)	Transformador Distribuição	1	8,57	8,57
20231105	16316669	FU(27652)	Chave Fusível	2	4,10	8,20
20231105	16316669	FU(27652)	Chave Fusível	1	14,55	14,55
20231105	16316703	TD(718475)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20231105	16319839	FU(12792)	Chave Fusível	1	13,83	13,83
20231105	16319839	FU(12792)	Chave Fusível	9	13,83	124,47
20231105	16318354	FU(30124)	Chave Fusível	3	5,38	16,14
20231105	16316902	TD(20975)	Transformador Distribuição	9	5,22	46,98
20231105	16320051	TD(29613)	Transformador Distribuição	1	16,58	16,58
20231105	16319854	TD(28124)	Transformador Distribuição	1	10,73	10,73
20231105	16318262	TD(676304)	Transformador Distribuição	1	9,25	9,25
20231105	16321683	TD(54890)	Transformador Distribuição	1	27,68	27,68
20231105	16316324	FU(1631)	Chave Fusível	7	2,08	14,56
20231105	16322860	FU(26605)	Chave Fusível	2	29,57	59,14
20231105	16318714	FU(37792)	Chave Fusível	1	9,93	9,93
20231105	16315712	FU(20549)	Chave Fusível	1	1,00	1,00
20231105	16319034	TD(1914)	Transformador Distribuição	1	10,53	10,53
20231105	16316816	TD(652835)	Transformador Distribuição	6	3,42	20,52
20231105	16323166	TD(1479)	Transformador Distribuição	3	33,70	101,10
20231105	16316287	TD(22920)	Transformador Distribuição	2	2,67	5,34
20231105	16319706	FU(21354)	Chave Fusível	1	12,30	12,30
20231105	16319706	FU(21354)	Chave Fusível	7	12,30	86,10
20231105	16319150	FR(20491)	Chave Fusível Religadora	13	11,43	148,59
20231105	16317683	FR(3093)	Chave Fusível Religadora	16	7,22	115,52
20231105	16318668	FU(16063)	Chave Fusível	3	8,02	24,06
20231105	16320014	TD(15524)	Transformador Distribuição	1	15,58	15,58

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16318410	FU(9976)	Chave Fusível	8	6,90	55,20
20231105	16317253	FU(21712)	Chave Fusível	7	8,13	56,91
20231105	16317982	TD(37290)	Transformador Distribuição	1	19,22	19,22
20231105	16317126	FR(23446)	Chave Fusível Religadora	140	5,33	746,20
20231105	16320952	C 1102814	Unidade Consumidora	1	25,13	25,13
20231105	16318815	TD(12262)	Transformador Distribuição	2	10,40	20,80
20231105	16316615	TD(669171)	Transformador Distribuição	12	3,48	41,76
20231105	16316656	TD(20984)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20231105	16319105	TD(38859)	Transformador Distribuição	1	10,03	10,03
20231105	16317096	TD(50501)	Transformador Distribuição	2	5,52	11,04
20231105	16319356	FU(20716)	Chave Fusível	1	11,73	11,73
20231105	16319678	TD(34886)	Transformador Distribuição	1	10,78	10,78
20231105	16324257	TD(680991)	Transformador Distribuição	5	37,63	188,15
20231105	16318650	TD(2197)	Transformador Distribuição	1	2,90	2,90
20231105	16322358	TD(48652)	Transformador Distribuição	1	75,10	75,10
20231105	16321823	TD(20213)	Transformador Distribuição	1	26,77	26,77
20231105	16316881	TD(36336)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20231105	16317910	FU(24070)	Chave Fusível	1	7,37	7,37
20231105	16321002	FU(17282)	Chave Fusível	2	25,00	50,00
20231105	16322220	FU(29954)	Chave Fusível	7	30,30	212,10
20231105	16317058	FU(22977)	Chave Fusível	1	4,78	4,78
20231105	16316670	TD(45207)	Transformador Distribuição	2	2,23	4,46
20231105	16319749	TD(12283)	Transformador Distribuição	1	7,40	7,40
20231105	16319370	FU(13493)	Chave Fusível	8	9,72	77,76
20231105	16319370	FU(13493)	Chave Fusível	92	9,72	894,24

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16319699	FU(27430)	Chave Fusível	39	10,73	418,47
20231105	16316887	FR(25192)	Chave Fusível Religadora	11	3,75	41,25
20231105	16320667	TD(14252)	Transformador Distribuição	5	22,98	114,90
20231105	16319500	TD(12286)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08
20231105	16317151	FR(32124)	Chave Fusível Religadora	2	4,82	9,64
20231105	16322145	FU(18637)	Chave Fusível	1	57,57	57,57
20231105	16319747	TD(715192)	Transformador Distribuição	1	12,63	12,63
20231105	16319852	TD(28129)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48
20231105	16317669	TD(700338)	Transformador Distribuição	119	4,22	502,18
20231105	16318555	TD(16217)	Transformador Distribuição	1	8,48	8,48
20231105	16316960	TD(22215)	Transformador Distribuição	3	3,48	10,44
20231105	16324174	FU(28668)	Chave Fusível	1	35,28	35,28
20231105	16317452	TD(33241)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20231105	16315902	RD(43490)	Religador de Linha	80	1,12	89,60
20231105	16315902	RD(43490)	Religador de Linha	5	3,50	17,50
20231105	16315902	RD(43490)	Religador de Linha	6	4,62	27,72
20231105	16315902	RD(43490)	Religador de Linha	23	4,88	112,24
20231105	16315902	RD(43490)	Religador de Linha	86	5,08	436,88
20231105	16330863	TD(46130)	Transformador Distribuição	1	78,98	78,98
20231105	16324308	FU(37717)	Chave Fusível	16	34,72	555,52
20231105	16324308	FU(37717)	Chave Fusível	5	101,22	506,10
20231105	16318173	TD(17972)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20231105	16317685	TD(682870)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16320874	TD(12944)	Transformador Distribuição	1	23,70	23,70
20231105	16315964	RD(729816)	Religador de Linha	5	4,58	22,90
20231105	16315964	RD(729816)	Religador de Linha	128	4,58	586,24
20231105	16315964	RD(729816)	Religador de Linha	36	5,13	184,68
20231105	16315964	RD(729816)	Religador de Linha	269	5,13	1.379,97
20231105	16326745	TD(36854)	Transformador Distribuição	1	78,03	78,03
20231105	16315996	RD(730247)	Religador de Linha	29	2,02	58,58
20231105	16315996	RD(730247)	Religador de Linha	1	2,07	2,07
20231105	16315996	RD(730247)	Religador de Linha	34	2,07	70,38
20231105	16315996	RD(730247)	Religador de Linha	4	1,83	7,32
20231105	16315996	RD(730247)	Religador de Linha	1	3,75	3,75
20231105	16316026	TD(757150)	Transformador Distribuição	1	11,02	11,02
20231105	16317013	RD(701715)	Religador de Linha	69	2,12	146,28
20231105	16321532	TD(26078)	Transformador Distribuição	1	25,85	25,85
20231105	16319215	TD(17695)	Transformador Distribuição	1	9,87	9,87
20231105	16316083	RD(10316)	Religador de Linha	155	5,28	818,40
20231105	16316083	RD(10316)	Religador de Linha	58	13,10	759,80
20231105	16316083	RD(10316)	Religador de Linha	56	14,18	794,08
20231105	16316083	RD(10316)	Religador de Linha	9	16,73	150,57
20231105	16317527	TD(696660)	Transformador Distribuição	2	4,77	9,54
20231105	16319997	TD(55779)	Transformador Distribuição	1	19,78	19,78

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16316110	RD(698170)	Religador de Linha	9	7,25	65,25
20231105	16316110	RD(698170)	Religador de Linha	78	7,25	565,50
20231105	16316110	RD(698170)	Religador de Linha	1	7,33	7,33
20231105	16316110	RD(698170)	Religador de Linha	2	7,33	14,66
20231105	16316110	RD(698170)	Religador de Linha	14	7,33	102,62
20231105	16316110	RD(698170)	Religador de Linha	32	7,33	234,56
20231105	16316110	RD(698170)	Religador de Linha	17	7,47	126,99
20231105	16316110	RD(698170)	Religador de Linha	43	7,47	321,21
20231105	16316436	FU(22065)	Chave Fusível	4	0,90	3,60
20231105	16316198	RD(736029)	Religador de Linha	12	32,62	391,44
20231105	16316198	RD(736029)	Religador de Linha	34	34,05	1.157,70
20231105	16316202	RD(667098)	Religador de Linha	79	3,18	251,22
20231105	16316202	RD(667098)	Religador de Linha	4	50,28	201,12
20231105	16316962	TD(36376)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20231105	16317001	PE(20066115)	Ponto de conexão	1	3,00	3,00
20231105	16317438	FR(32244)	Chave Fusível Religadora	15	4,05	60,75
20231105	16319101	FU(18025)	Chave Fusível	5	50,98	254,90
20231105	16317648	TD(23386)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20231105	16317513	TD(19962)	Transformador Distribuição	1	3,10	3,10
20231105	16317060	TD(45890)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20231105	16318400	TD(37343)	Transformador Distribuição	1	5,95	5,95
20231105	16319741	FU(17220)	Chave Fusível	1	8,07	8,07

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16319741	FU(17220)	Chave Fusível	20	8,07	161,40
20231105	16320259	TD(39447)	Transformador Distribuição	1	12,87	12,87
20231105	16322470	TD(664017)	Transformador Distribuição	1	27,90	27,90
20231105	16318196	TD(26269)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20231105	16318761	TD(19251)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20231105	16317704	FU(683938)	Chave Fusível	1	1,27	1,27
20231105	16317704	FU(683938)	Chave Fusível	116	1,27	147,32
20231105	16318283	TD(38445)	Transformador Distribuição	4	4,92	19,68
20231105	16318470	TD(10305603)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43
20231105	16317612	TD(685516)	Transformador Distribuição	5	3,97	19,85
20231105	16317612	TD(685516)	Transformador Distribuição	10	3,97	39,70
20231105	16320140	FR(18720)	Chave Fusível Religadora	8	11,13	89,04
20231105	16323694	TD(14147)	Transformador Distribuição	4	32,55	130,20
20231105	16318541	FU(21697)	Chave Fusível	4	6,38	25,52
20231105	16316488	RD(27239)	Religador de Linha	124	1,18	146,32
20231105	16319862	FU(23606)	Chave Fusível	5	4,65	23,25
20231105	16318194	FU(14180)	Chave Fusível	1	4,88	4,88
20231105	16318194	FU(14180)	Chave Fusível	11	4,88	53,68
20231105	16318194	FU(14180)	Chave Fusível	230	4,88	1.122,40
20231105	16324524	C 2269952	Unidade Consumidora	1	39,65	39,65
20231105	16323426	TD(690178)	Transformador Distribuição	1	30,45	30,45
20231105	16319269	FR(692610)	Chave Fusível Religadora	78	3,62	282,36
20231105	16323603	TD(708413)	Transformador Distribuição	1	29,33	29,33
20231105	16320886	TD(11294)	Transformador Distribuição	4	21,85	87,40

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16318836	FR(10928)	Chave Fusível Religadora	36	4,90	176,40
20231105	16318049	FU(22111)	Chave Fusível	3	3,83	11,49
20231105	16319129	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	183	5,25	960,75
20231105	16318936	TD(33357)	Transformador Distribuição	1	5,80	5,80
20231105	16318009	FR(20535)	Chave Fusível Religadora	31	3,50	108,50
20231105	16318305	FU(31153)	Chave Fusível	1	5,12	5,12
20231105	16317480	TD(668129)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20231105	16322137	TD(35681)	Transformador Distribuição	1	24,15	24,15
20231105	16320446	TD(708702)	Transformador Distribuição	8	18,82	150,56
20231105	16319817	TD(748472)	Transformador Distribuição	3	8,87	26,61
20231105	16323132	TD(1546)	Transformador Distribuição	2	28,03	56,06
20231105	16317680	TD(693016)	Transformador Distribuição	9	3,23	29,07
20231105	16320018	FU(13724)	Chave Fusível	2	8,93	17,86
20231105	16321739	TD(16506)	Transformador Distribuição	1	23,53	23,53
20231105	16319149	FU(17913)	Chave Fusível	21	4,78	100,38
20231105	16319819	TD(42246)	Transformador Distribuição	2	8,92	17,84
20231105	16318227	FU(15776)	Chave Fusível	3	4,27	12,81
20231105	16318476	FU(22570)	Chave Fusível	2	4,75	9,50
20231105	16318709	FU(683951)	Chave Fusível	95	3,68	349,60
20231105	16317260	TD(29694)	Transformador Distribuição	78	1,58	123,24
20231105	16318831	FU(693065)	Chave Fusível	1	4,75	4,75
20231105	16318104	FU(9367)	Chave Fusível	269	3,38	909,22
20231105	16319058	TD(9803)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20231105	16320574	TD(678166)	Transformador Distribuição	3	9,90	29,70
20231105	16317354	TD(53690)	Transformador Distribuição	1	1,30	1,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16317974	TD(34505)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20231105	16319016	FR(9619)	Chave Fusível Religadora	19	5,75	109,25
20231105	16317510	TD(47880)	Transformador Distribuição	2	1,50	3,00
20231105	16319177	FU(679980)	Chave Fusível	40	2,75	110,00
20231105	16330916	FU(41184)	Chave Fusível	1	75,80	75,80
20231105	16317177	RD(735963)	Religador de Linha	4	2,43	9,72
20231105	16317177	RD(735963)	Religador de Linha	12	7,07	84,84
20231105	16317177	RD(735963)	Religador de Linha	25	21,22	530,50
20231105	16318609	RD(735963)	Religador de Linha	4	2,78	11,12
20231105	16319988	RD(735963)	Religador de Linha	16	0,18	2,88
20231105	16319988	RD(735963)	Religador de Linha	7	11,35	79,45
20231105	16317104	RD(712046)	Religador de Linha	50	0,98	49,00
20231105	16317104	RD(712046)	Religador de Linha	273	0,98	267,54
20231105	16317104	RD(712046)	Religador de Linha	141	2,38	335,58
20231105	16317104	RD(712046)	Religador de Linha	11	5,65	62,15
20231105	16317104	RD(712046)	Religador de Linha	13	6,13	79,69
20231105	16318622	RD(712046)	Religador de Linha	138	0,10	13,80
20231105	16330473	TD(36978)	Transformador Distribuição	1	74,75	74,75
20231105	16318100	TD(43745)	Transformador Distribuição	5	2,68	13,40
20231105	16322128	FU(16757)	Chave Fusível	3	24,13	72,39
20231105	16317202	RD(730612)	Religador de Linha	215	0,10	21,50
20231105	16322703	TD(53517)	Transformador Distribuição	1	26,15	26,15

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16322116	FU(43205)	Chave Fusível	17	20,58	349,86
20231105	16320268	TD(56773)	Transformador Distribuição	2	6,20	12,40
20231105	16321365	TD(47225412)	Transformador Distribuição	1	21,02	21,02
20231105	16319994	FU(19232)	Chave Fusível	27	8,03	216,81
20231105	16320732	FU(22082)	Chave Fusível	6	18,88	113,28
20231105	16319375	FR(24378)	Chave Fusível Religadora	28	5,28	147,84
20231105	16321397	TD(29527)	Transformador Distribuição	1	20,80	20,80
20231105	16321830	FU(38164)	Chave Fusível	1	22,52	22,52
20231105	16322942	TD(28920)	Transformador Distribuição	2	26,10	52,20
20231105	16321127	TD(13344)	Transformador Distribuição	1	18,60	18,60
20231105	16321877	TD(1533)	Transformador Distribuição	1	22,03	22,03
20231105	16322375	PE(13977012)	Ponto de conexão	1	51,80	51,80
20231105	16319720	FU(700884)	Chave Fusível	1	5,60	5,60
20231105	16320755	PE(14743324)	Ponto de conexão	2	14,17	28,34
20231105	16318809	TD(703119)	Transformador Distribuição	1	15,95	15,95
20231105	16318809	TD(703119)	Transformador Distribuição	41	15,95	653,95
20231105	16322676	TD(656046)	Transformador Distribuição	1	24,00	24,00
20231105	16321081	TD(46905)	Transformador Distribuição	2	48,58	97,16
20231105	16321195	TD(670121)	Transformador Distribuição	1	19,63	19,63
20231105	16319535	FU(31381)	Chave Fusível	1	5,35	5,35
20231105	16322172	FR(15655)	Chave Fusível Religadora	4	19,15	76,60
20231105	16319198	TD(9778)	Transformador Distribuição	5	4,58	22,90
20231105	16323677	FR(17980)	Chave Fusível Religadora	8	24,02	192,16

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16321696	TD(38466)	Transformador Distribuição	1	21,60	21,60
20231105	16321026	TD(694903)	Transformador Distribuição	1	18,83	18,83
20231105	16318758	FU(4525)	Chave Fusível	215	3,05	655,75
20231105	16318517	PE(16128076)	Ponto de conexão	1	2,57	2,57
20231105	16318884	TD(41889)	Transformador Distribuição	3	2,95	8,85
20231105	16318896	FR(678483)	Chave Fusível Religadora	62	21,83	1.353,46
20231105	16318531	FU(4539)	Chave Fusível	85	2,42	205,70
20231105	16319880	FU(676396)	Chave Fusível	10	2,13	21,30
20231105	16319866	CE(4488)	Chave Seccionadora	532	6,98	3.713,36
20231105	16319542	TD(189)	Transformador Distribuição	25	5,68	142,00
20231105	16319019	FR(677918)	Chave Fusível Religadora	83	1,08	89,64
20231105	16319705	FR(715520)	Chave Fusível Religadora	75	4,93	369,75
20231105	16319443	FU(25842)	Chave Fusível	2	4,48	8,96
20231105	16320111	TD(7928)	Transformador Distribuição	45	9,18	413,10
20231105	16319181	TD(24154)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20231105	16318481	FU(26837)	Chave Fusível	7	2,08	14,56
20231105	16318554	TD(12284)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20231105	16318534	TD(685205)	Transformador Distribuição	14	2,18	30,52
20231105	16323754	TD(928)	Transformador Distribuição	1	28,40	28,40
20231105	16323026	FU(25229)	Chave Fusível	4	17,35	69,40
20231105	16322227	TD(1594)	Transformador Distribuição	1	23,08	23,08
20231105	16319413	FU(2448)	Chave Fusível	13	3,48	45,24
20231105	16319602	TD(9678)	Transformador Distribuição	83	5,63	467,29
20231105	16318620	FU(35598)	Chave Fusível	22	2,15	47,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16319297	TD(11980)	Transformador Distribuição	5	3,73	18,65
20231105	16319739	TD(28552)	Transformador Distribuição	6	5,80	34,80
20231105	16319663	RD(756288)	Religador de Linha	19	4,73	89,87
20231105	16318960	TD(10107)	Transformador Distribuição	38	3,10	117,80
20231105	16323913	FU(27087)	Chave Fusível	1	75,13	75,13
20231105	16323913	FU(27087)	Chave Fusível	7	75,13	525,91
20231105	16324431	TD(677360)	Transformador Distribuição	1	32,97	32,97
20231105	16320116	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	33	6,38	210,54
20231105	16319825	FU(27636)	Chave Fusível	1	3,13	3,13
20231105	16318656	FU(9449)	Chave Fusível	386	2,30	887,80
20231105	16320846	TD(18151)	Transformador Distribuição	1	16,65	16,65
20231105	16318907	TD(1008)	Transformador Distribuição	3	1,50	4,50
20231105	16318889	FU(27638)	Chave Fusível	4	2,08	8,32
20231105	16317969	RD(44606)	Religador de Linha	1	0,08	0,16
20231105	16317969	RD(44606)	Religador de Linha	198	0,08	15,84
20231105	16320074	TD(15787)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20231105	16318717	TD(31582)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20231105	16321698	TD(34151)	Transformador Distribuição	1	19,75	19,75
20231105	16321257	C 2197552	Unidade Consumidora	1	18,40	18,40
20231105	16321125	TD(19529)	Transformador Distribuição	1	16,05	16,05
20231105	16320279	TD(35038)	Transformador Distribuição	1	9,00	9,00
20231105	16318910	TD(1004)	Transformador Distribuição	5	1,75	8,75
20231105	16322551	TD(31182)	Transformador Distribuição	1	22,90	22,90

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16323029	FU(28076)	Chave Fusível	2	22,73	45,46
20231105	16319200	TD(49984)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20231105	16323847	TD(19122)	Transformador Distribuição	2	17,78	35,56
20231105	16319734	FU(696201)	Chave Fusível	2	5,22	10,44
20231105	16324023	TD(41925)	Transformador Distribuição	1	26,42	26,42
20231105	16325535	TD(24171)	Transformador Distribuição	1	44,15	44,15
20231105	16322707	TD(37312)	Transformador Distribuição	1	24,93	24,93
20231105	16322897	TD(17109)	Transformador Distribuição	2	23,78	47,56
20231105	16321336	TD(34029)	Transformador Distribuição	1	17,70	17,70
20231105	16319783	TD(31146)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20231105	16325623	FU(27031)	Chave Fusível	2	46,02	92,04
20231105	16318183	RD(722654)	Religador de Linha	1	0,38	0,38
20231105	16318183	RD(722654)	Religador de Linha	652	0,38	247,76
20231105	16318183	RD(722654)	Religador de Linha	603	0,75	452,25
20231105	16318183	RD(722654)	Religador de Linha	359	3,00	1.077,00
20231105	16321825	FU(718484)	Chave Fusível	2	19,15	38,30
20231105	16322481	TD(16055)	Transformador Distribuição	2	22,80	45,60
20231105	16322518	TD(704357)	Transformador Distribuição	2	19,03	38,06
20231105	16319919	TD(712657)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20231105	16320131	PE(18936086)	Ponto de conexão	1	8,72	8,72
20231105	16323113	TD(34171)	Transformador Distribuição	1	22,70	22,70
20231105	16323251	FR(25688)	Chave Fusível Religadora	13	22,70	295,10
20231105	16324142	FU(681792)	Chave Fusível	6	24,17	145,02

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16320247	FU(37022)	Chave Fusível	42	9,60	403,20
20231105	16319791	FU(9309)	Chave Fusível	217	5,12	1.111,04
20231105	16320714	C 1052003	Unidade Consumidora	1	15,33	15,33
20231105	16321114	TD(54700)	Transformador Distribuição	2	17,23	34,46
20231105	16322385	TD(38791)	Transformador Distribuição	1	21,92	21,92
20231105	16321129	TD(674401)	Transformador Distribuição	1	16,78	16,78
20231105	16327090	TD(716087)	Transformador Distribuição	2	46,05	92,10
20231105	16322435	TD(733315)	Transformador Distribuição	1	50,65	50,65
20231105	16319956	FU(21767)	Chave Fusível	6	11,30	67,80
20231105	16318798	PE(209902774)	Ponto de conexão	1	1,28	1,28
20231105	16322009	FU(682621)	Chave Fusível	7	20,57	143,99
20231105	16323001	TD(703547)	Transformador Distribuição	1	23,70	23,70
20231105	16323443	TD(29225)	Transformador Distribuição	2	24,63	49,26
20231105	16319419	C 1474426	Unidade Consumidora	1	3,03	3,03
20231105	16320913	FU(24476)	Chave Fusível	3	43,72	131,16
20231105	16321263	TD(61187)	Transformador Distribuição	1	17,10	17,10
20231105	16319279	FU(37908)	Chave Fusível	7	2,53	17,71
20231105	16321687	TD(26848)	Transformador Distribuição	1	19,20	19,20
20231105	16318482	RD(752559)	Religador de Linha	1462	1,50	2.193,00
20231105	16318482	RD(752559)	Religador de Linha	658	1,58	1.039,64
20231105	16318482	RD(752559)	Religador de Linha	7	1,58	11,06
20231105	16319207	RD(720608)	Religador de Linha	18	4,48	80,64
20231105	16320048	FU(21019130)	Chave Fusível	36	14,77	531,72
20231105	16319768	TD(37046)	Transformador Distribuição	1	11,22	11,22

Relatório Situação de Emergência
 Novembro/2023
 Código Único do Relatório: 20231105



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231105	16319917	TD(61405)	Transformador Distribuição	1	16,30	16,30
20231105	16323294	TD(36907)	Transformador Distribuição	1	36,05	36,05
20231105	16319645	FR(37712)	Chave Fusível Religadora	12	24,65	295,80
20231105	16321409	FU(20957)	Chave Fusível	10	18,15	181,50
20231105	16320560	PE(15953248)	Ponto de conexão	1	0,35	0,35
20231105	16341971	PE(18282201)	Ponto de conexão	1	20,65	20,65
20231105	16342364	PE(17684841)	Ponto de conexão	1	5,90	5,90
20231105	16342481	PE(210683867)	Ponto de conexão	1	1,05	1,05
20231105	16342560	PE(15086114)	Ponto de conexão	1	8,78	8,78
20231105	16342627	PE(14911130)	Ponto de conexão	1	9,43	9,43
20231105	16342675	PE(205792629)	Ponto de conexão	1	14,68	14,68
20231105	16348202	FU(6588)	Chave Fusível	205	0,88	180,40
20231105	16348202	FU(6588)	Chave Fusível	135	2,03	274,05
20231105	16442298	FU(806)	Chave Fusível	79	2,45	193,55
20231105	16442396	TD(730017)	Transformador Distribuição	9	16,83	151,47

Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 21/11/23 e 30/11/23 na Área de Atuação da Energisa – MS

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 22 e 30/11/2023 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por banda de nebulosidade convectiva associada a um sistema frontal atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

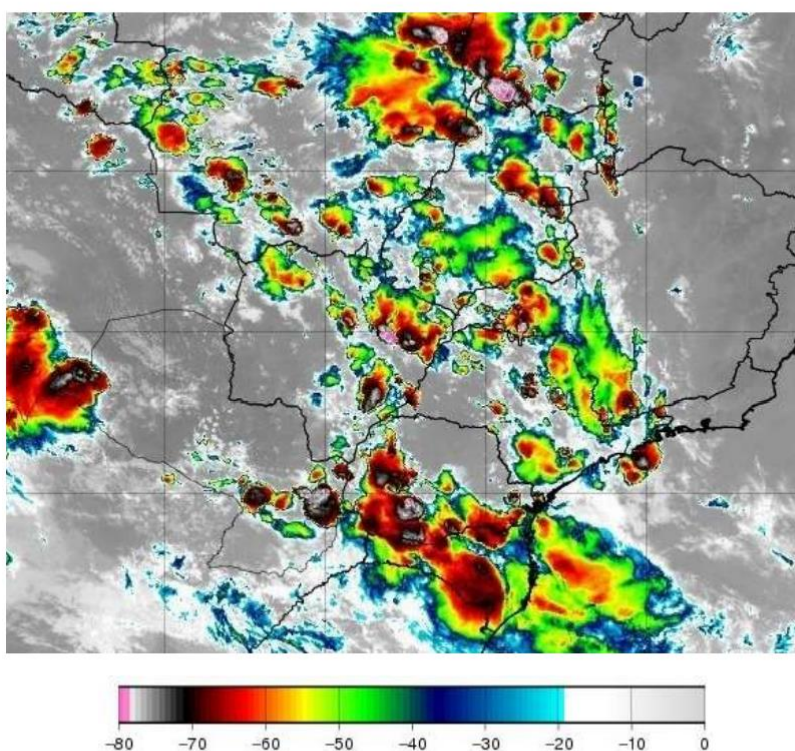


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 as 21:00 UT do dia 22/11. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.

2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO


A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-11-22

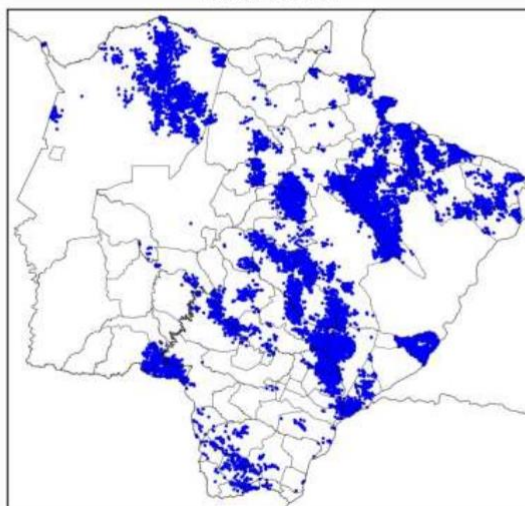


(a)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-11-23

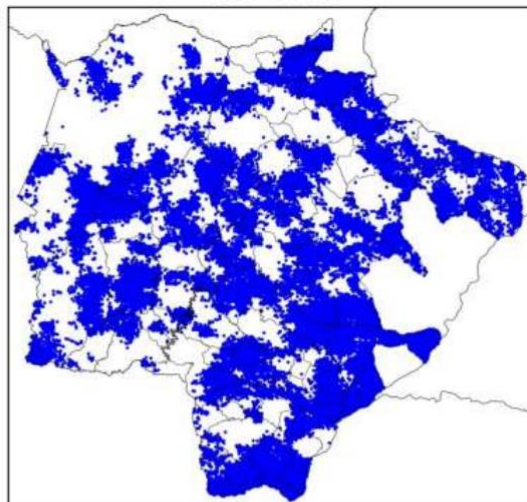


(b)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-11-24

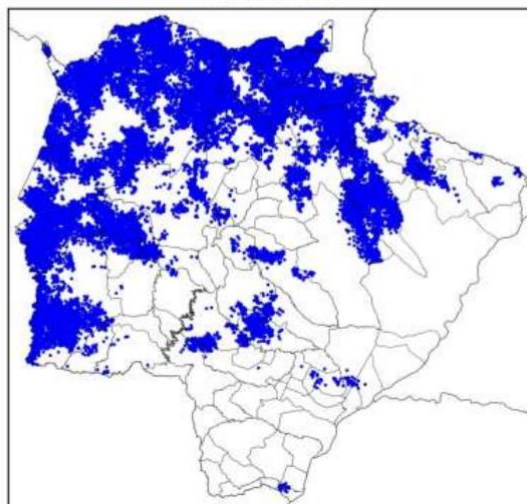


(c)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-11-25

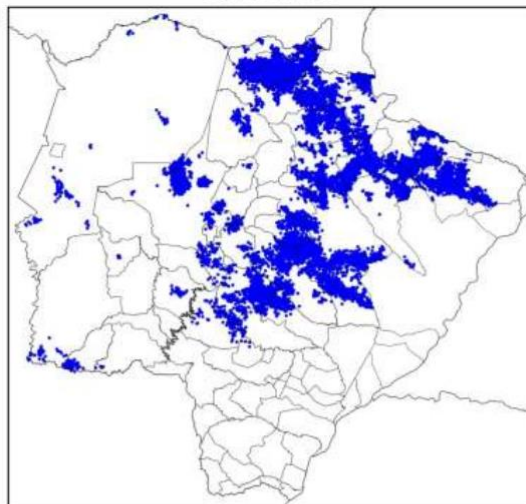


(d)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-11-26

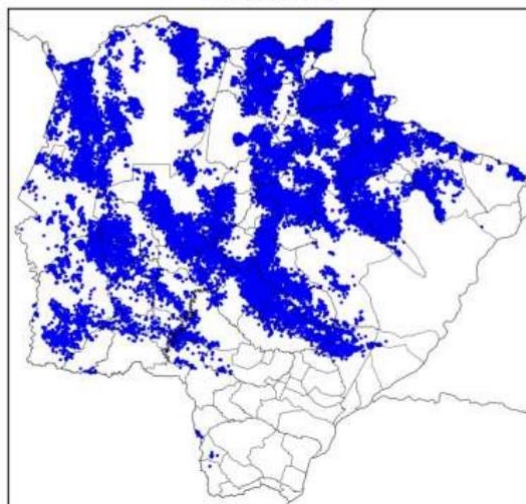


(e)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-11-27

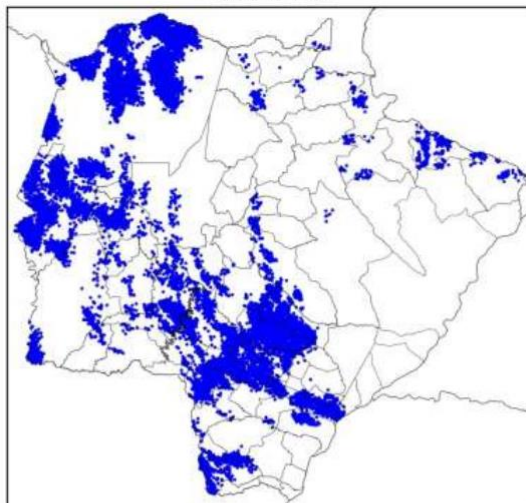


(f)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-11-28

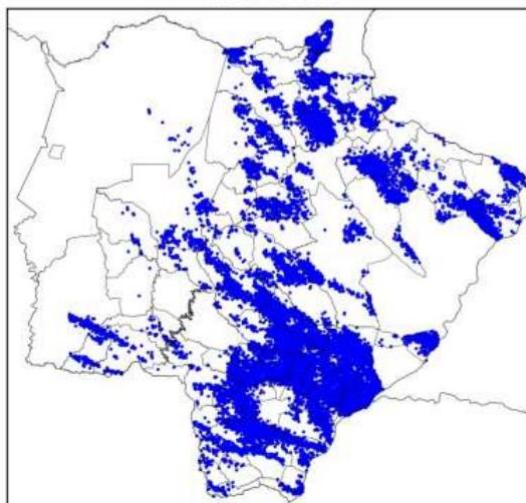


(g)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-11-29

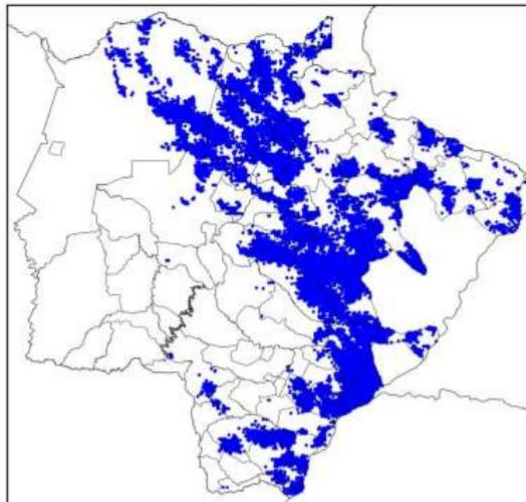


(h)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-11-30

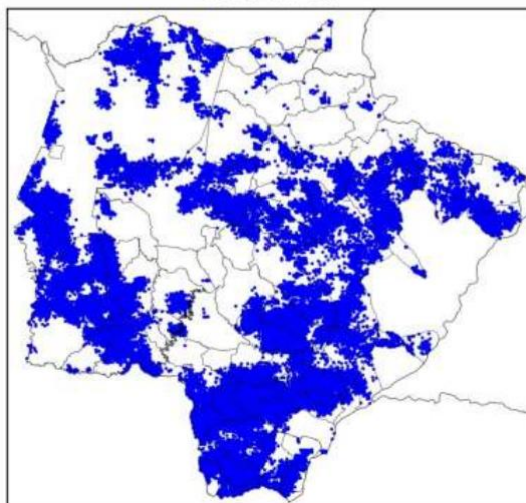


(i)

Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias: (a) 22/11; (b) 23/11; (c) 24/11; (d) 25/11; (e) 26/11; (f) 27/11; (g) 28/11; (h) 29/11; e (i) 30/11. Cada ponto corresponde ao local de ocorrência de uma descarga.

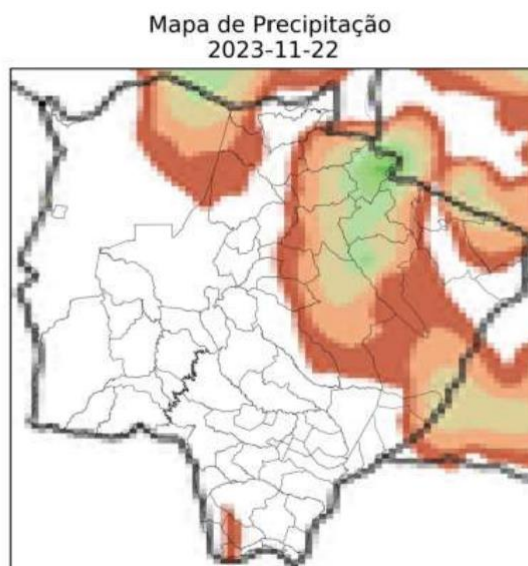


(a)

Mapa de Precipitação
2023-11-23

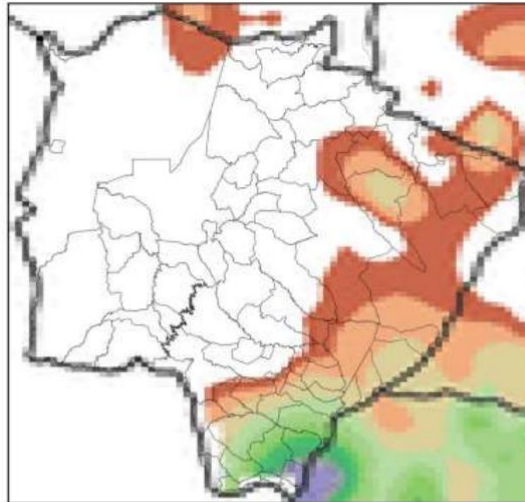


(b)

Mapa de Precipitação
2023-11-24

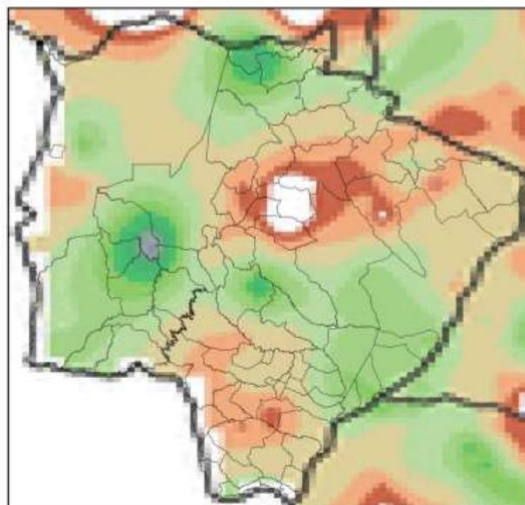


(c)

Mapa de Precipitação
2023-11-25

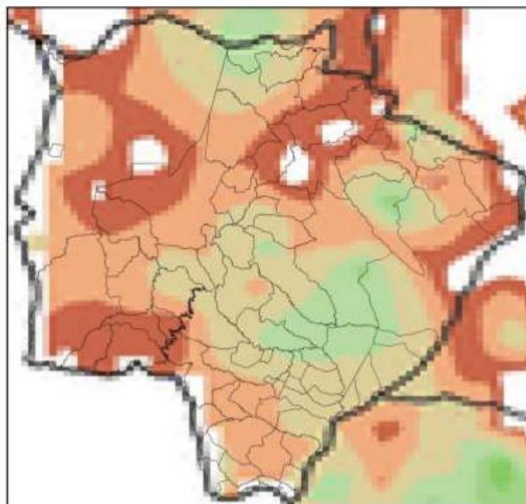


(d)

Mapa de Precipitação
2023-11-26

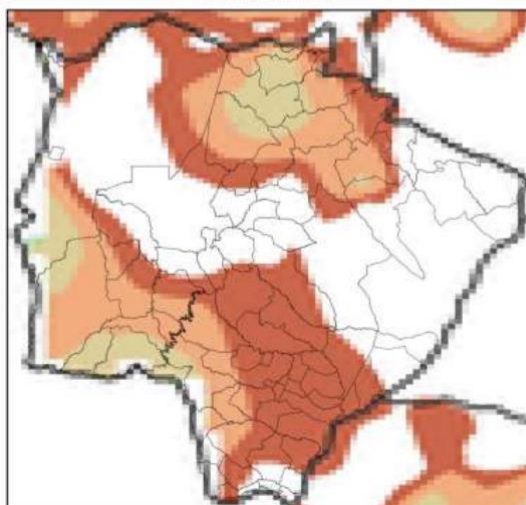


(e)

Mapa de Precipitação
2023-11-27

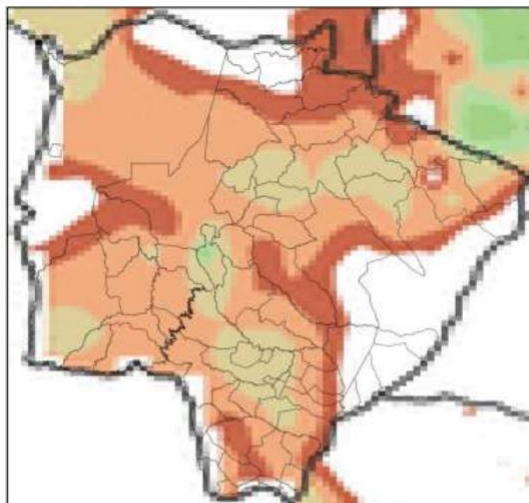


(f)

Mapa de Precipitação
2023-11-29

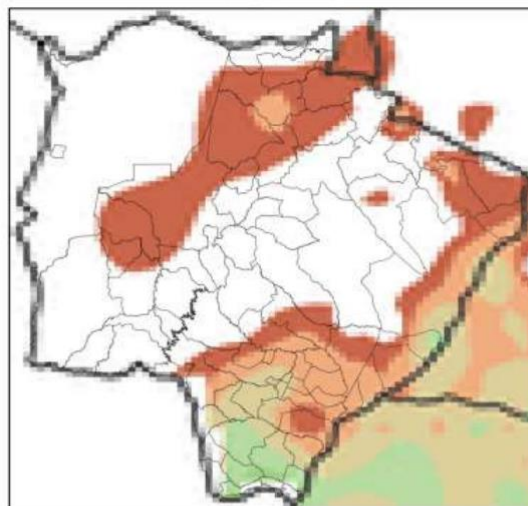


(h)

Mapa de Precipitação
2023-11-28

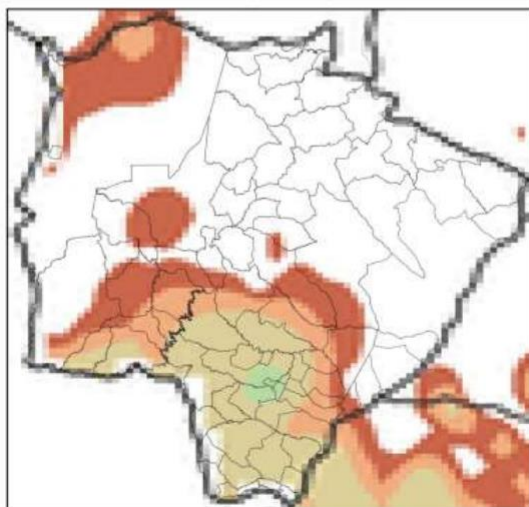

(g)

Mapa de Precipitação
2023-11-30

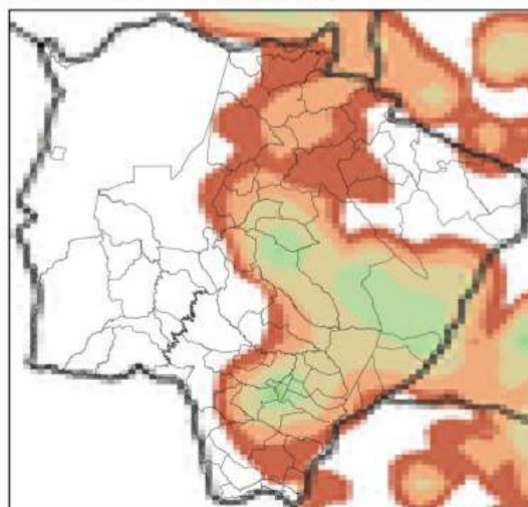

(i)

Precip. Observada





Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias: (a) 22/11; (b) 23/11; (c) 24/11; (d) 25/11; (e) 26/11; (f) 27/11; (g) 28/11; (h) 29/11; e (i) 30/11.

Mapa de Rajada Máxima
 2023-11-22



(a)

Mapa de Rajada Máxima
 2023-11-23

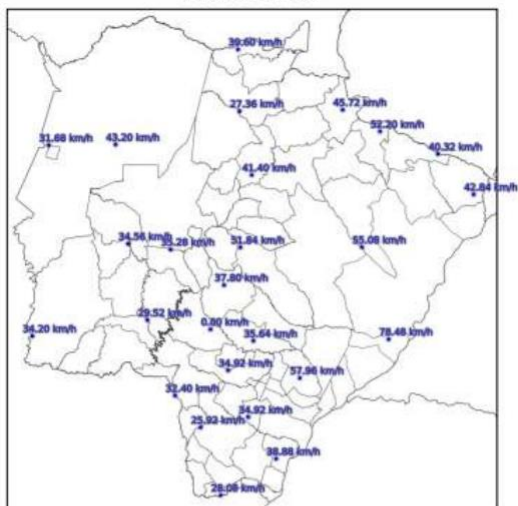


(b)

Mapa de Rajada Máxima
 2023-11-25




(d)

Mapa de Rajada Máxima
 2023-11-24

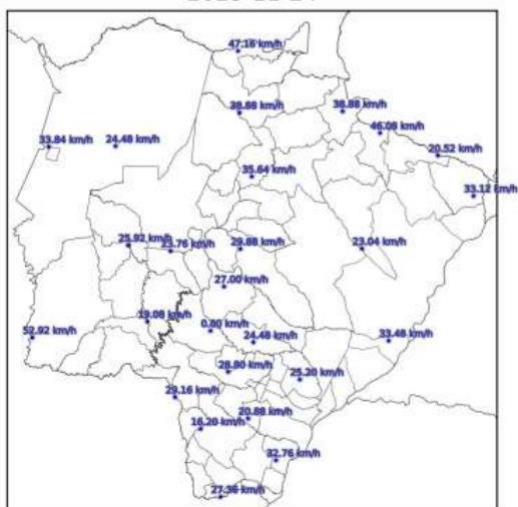


(c)

Mapa de Rajada Máxima
 2023-11-26

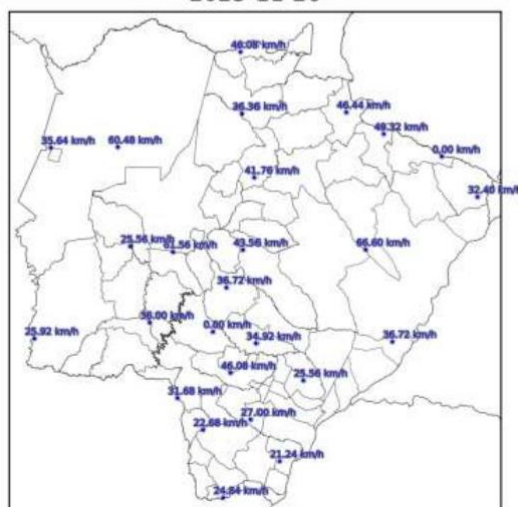

(e)

Mapa de Rajada Máxima
 2023-11-27

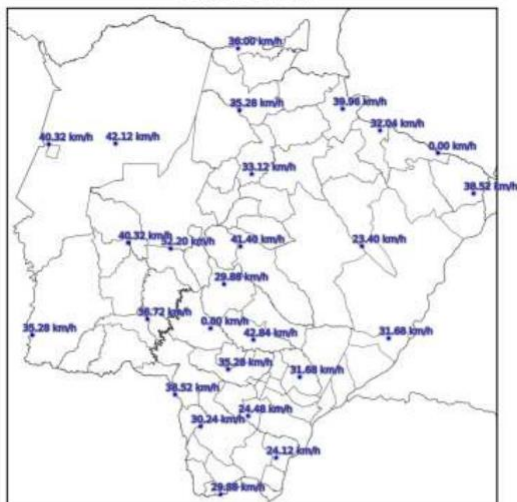


(f)

Mapa de Rajada Máxima
 2023-11-29




(h)

Mapa de Rajada Máxima
 2023-11-28

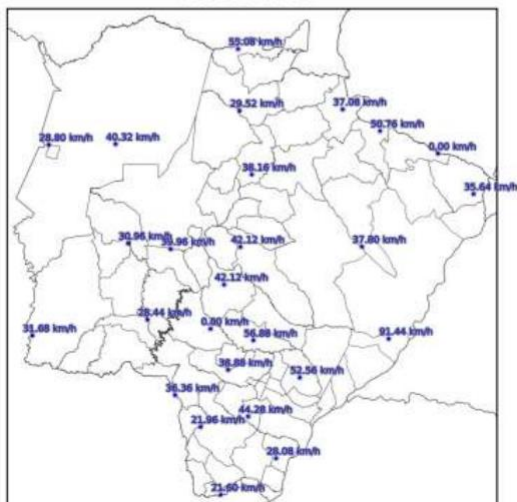

(g)

Mapa de Rajada Máxima
 2023-11-30

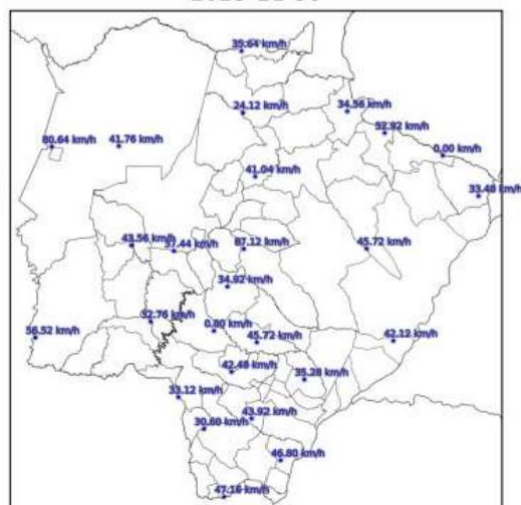

(i)

Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias: (a) 22/11; (b) 23/11; (c) 24/11; (d) 25/11; (e) 26/11; (f) 27/11; (g) 28/11; (h) 29/11; e (i) 30/11.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 92 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados tempestade, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram fortes, atingindo 100 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 681.896 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.

5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.



Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 22/11/2023 a 30/11/2023.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	03:00 UT do dia 22/11/23
Hora do Fim do Evento	21:30 UT do dia 30/11/23
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2023/11/26/chuva-alaga-ruas-de-campo-grande-nesse-domingo.ghtml>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico