

Relatório Situação de Emergência

Janeiro/2025

20250199

Sumário


1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	15
3. EVIDÊNCIAS.....	18
ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	28
ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento	223

ÁREA AFETADA

Do dia 22 de janeiro ao dia 1 de fevereiro de 2025, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2025.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

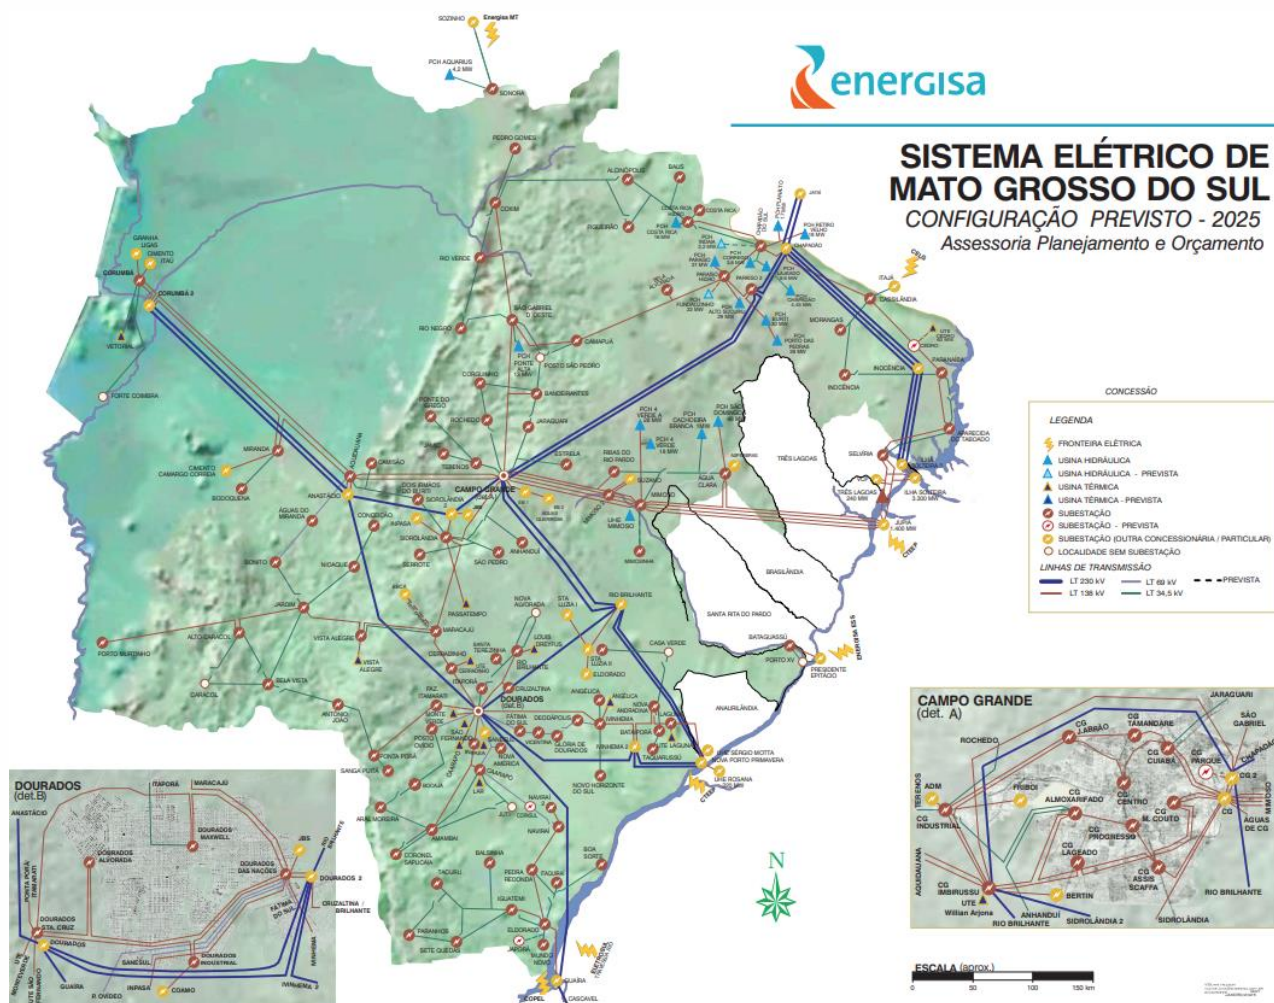

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.

Mapa do Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil, mostrando os 77 municípios. Os municípios são coloridos em tons de verde e amarelo. Alguns municípios, como Bataguassu, Batayporã, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Três Lagoas, Selvíria, Maracaju, e Anastácio, estão destacados em tons de verde mais escuro.

Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

Código do Evento	Municípios Afetados
20250199	BELA VISTA
20250199	PORTO MURTINHO
20250199	CARACOL
20250199	ÁGUA CLARA
20250199	RIBAS DO RIO PARDO
20250199	PONTA PORÃ
20250199	ANTONIO JOAO
20250199	ALCINOPOLIS
20250199	AMAMBAI
20250199	ARAL MOREIRA
20250199	CORONEL SAPUCAIA
20250199	CAARAPO
20250199	LAGUNA CAARAPA
20250199	PARANHOS

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Municípios Afetados
20250199	ANASTÁCIO
20250199	BONITO
20250199	NIOAQUE
20250199	NOVA ALVORADA DO SUL
20250199	ANGELICA
20250199	NOVA ANDRADINA
20250199	VICENTINA
20250199	DOURADOS
20250199	DEODAPOLIS
20250199	RIO BRILHANTE
20250199	SIDROLANDIA
20250199	AQUIDAUANA
20250199	RIO VERDE DE MATO GROSSO
20250199	DOIS IRMAOS DO BURITI
20250199	APARECIDA DO TABOADO
20250199	INOCENCIA
20250199	IGUATEMI
20250199	BANDEIRANTES
20250199	ROCHEDO
20250199	CAMAPUA
20250199	CORGUINHO
20250199	RIO NEGRO
20250199	BATAYPORA
20250199	TAQUARUSSU
20250199	BATAGUASSU
20250199	COSTA RICA
20250199	PARAISO DAS ÁGUAS
20250199	BODOQUENA
20250199	JARDIM
20250199	ITAQUIRAI
20250199	NAVIRAI
20250199	JUTI
20250199	FIGUEIRAO
20250199	CASSILANDIA
20250199	PARANAIBA
20250199	CAMPO GRANDE
20250199	TERENOS
20250199	JARAGUARI
20250199	CORUMBA
20250199	LADARIO
20250199	COXIM
20250199	SAO GABRIEL DO OESTE

Código do Evento	Municípios Afetados
20250199	PEDRO GOMES
20250199	SONORA
20250199	DOURADINA
20250199	CHAPADAO DO SUL
20250199	FATIMA DO SUL
20250199	ITAPORA
20250199	ELDORADO
20250199	MUNDO NOVO
20250199	GLORIA DE DOURADOS
20250199	JATEI
20250199	JAPORA
20250199	SETE QUEDAS
20250199	TACURU
20250199	MARACAJU
20250199	NOVO HORIZONTE DO SUL
20250199	IVINHEMA
20250199	GUIA LOPES DA LAGUNA
20250199	MIRANDA

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20250199	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 22/01/25 a 01/02/25 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 22 de janeiro e 01 de fevereiro de 2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250199	Alto Caracol	ACA51
20250199	Bonito	BON51
20250199	Alto Caracol	ACA52

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250199	Alto Caracol	ACA53
20250199	Água Clara	ACL01
20250199	Água Clara	ACL02
20250199	Água Clara	ACL51
20250199	Antônio João	AJO01
20250199	Antônio João	AJO51
20250199	Antônio João	AJO52
20250199	Alcinópolis	ALC01
20250199	Amambai	AMA01
20250199	Amambai	AMA02
20250199	Amambai	AMA03
20250199	Tacurú	TAC01
20250199	Amambai	AMA51
20250199	Amambai	AMA52
20250199	Águas do Miranda	AMI01
20250199	Águas do Miranda	AMI02
20250199	Aral Moreira	AMO01
20250199	Aral Moreira	AMO02
20250199	Angélica	ANG01
20250199	Angélica	ANG02
20250199	Vicentina	VIC02
20250199	Sidrolândia	SIA51
20250199	Anhanduí	ANH01
20250199	Aquidauana	AQU01
20250199	Aquidauana	AQU02
20250199	Rio Verde	RVE01
20250199	Aquidauana	AQU03
20250199	Aquidauana	AQU04
20250199	Porto Murtinho	PMU01
20250199	Aquidauana	AQU05
20250199	Aquidauana	AQU06
20250199	Aquidauana	AQU51
20250199	Aparecida do Taboado	ATA01
20250199	Aparecida do Taboado	ATA02
20250199	Aparecida do Taboado	ATA03
20250199	Aparecida do Taboado	ATA51
20250199	Aparecida do Taboado	ATA05
20250199	Aparecida do Taboado	ATA52
20250199	Inocência	INO02
20250199	Balsinha	BAL01
20250199	Iguatemi	IGU52
20250199	Balsinha	BAL02
20250199	Bonito	BON01

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250199	Bandeirantes	BAN01
20250199	Bandeirantes	BAN51
20250199	Bandeirantes	BAN52
20250199	Bandeirantes	BAN53
20250199	Bataiporã	BAP01
20250199	Bataiporã	BAP02
20250199	Bataguassu	BAT01
20250199	Bataguassu	BAT02
20250199	Bataguassu	BAT51
20250199	Baús	BAU01
20250199	PCH Costa Rica	CRH51
20250199	Bela Alvorada	BAV51
20250199	Chapadão do Sul	CSU52
20250199	Bela Alvorada	BAV52
20250199	Bocajá	BOC01
20250199	Bodoquena	BOD01
20250199	Bodoquena	BOD51
20250199	Bonito	BON02
20250199	Bonito	BON52
20250199	Boa Sorte	BSO01
20250199	Itaquiraí	ITQ02
20250199	Boa Sorte	BSO02
20250199	Bela Vista	BVI01
20250199	Bela Vista	BVI02
20250199	Bela Vista	BVI51
20250199	Caarapó	CAA01
20250199	Caarapó	CAA02
20250199	Caarapó	CAA51
20250199	Caarapó	CAA52
20250199	Camapuã	CAM01
20250199	Camapuã	CAM51
20250199	Camapuã	CAM02
20250199	Camapuã	CAM52
20250199	Cassilândia	CAS01
20250199	Cassilândia	CAS03
20250199	Cassilândia	CAS02
20250199	Campo Grande Industrial	CGD02
20250199	Campo Grande Almoxarifado	CGA01
20250199	Campo Grande Almoxarifado	CGA03
20250199	Campo Grande Almoxarifado	CGA04
20250199	Campo Grande Almoxarifado	CGA05
20250199	Campo Grande Almoxarifado	CGA07
20250199	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250199	Campo Grande Almoxarifado	CGA08
20250199	Campo Grande Almoxarifado	CGA09
20250199	Campo Grande Almoxarifado	CGA10
20250199	Campo Grande Almoxarifado	CGA11
20250199	Campo Grande Almoxarifado	CGA12
20250199	Campo Grande Almoxarifado	CGA51
20250199	Sidrolândia	SIA52
20250199	Campo Grande Cuiabá	CGB03
20250199	Campo Grande Cuiabá	CGB05
20250199	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20250199	Campo Grande Lageado	CGL03
20250199	Campo Grande Cuiabá	CGB06
20250199	Campo Grande Cuiabá	CGB07
20250199	Campo Grande Cuiabá	CGB08
20250199	Campo Grande Cuiabá	CGB09
20250199	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20250199	Campo Grande Cuiabá	CGB51
20250199	Campo Grande Centro	CGC01
20250199	Campo Grande Centro	CGC03
20250199	Campo Grande Centro	CGC13
20250199	Campo Grande Industrial	CGD01
20250199	Campo Grande Industrial	CGD03
20250199	Campo Grande Industrial	CGD51
20250199	Rochedo	ROC01
20250199	Campo Grande Industrial	CGD53
20250199	Campo Grande Lageado	CGL09
20250199	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20250199	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20250199	Campo Grande Lageado	CGL07
20250199	Campo Grande José Abrão	CGJ04
20250199	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20250199	Campo Grande José Abrão	CGJ06
20250199	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20250199	Campo Grande Lageado	CGL01
20250199	Campo Grande Lageado	CGL02
20250199	Campo Grande Lageado	CGL04
20250199	Campo Grande Lageado	CGL06
20250199	Campo Grande Lageado	CGL08
20250199	Campo Grande Miguel Couto	CGM15
20250199	Campo Grande Miguel Couto	CGM05
20250199	Campo Grande Miguel Couto	CGM06
20250199	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20250199	Campo Grande Miguel Couto	CGM12

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250199	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20250199	Campo Grande Miguel Couto	CGM17
20250199	Campo Grande Progresso	CGP01
20250199	Campo Grande Progresso	CGP03
20250199	Campo Grande Progresso	CGP05
20250199	Campo Grande Progresso	CGP08
20250199	Campo Grande Progresso	CGP09
20250199	Campo Grande Progresso	CGP12
20250199	Campo Grande Progresso	CGP10
20250199	Campo Grande Progresso	CGP11
20250199	Campo Grande Assis Scaffa	CGS02
20250199	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03
20250199	Campo Grande Assis Scaffa	CGS04
20250199	Campo Grande Assis Scaffa	CGS06
20250199	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20250199	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20250199	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20250199	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20250199	Campo Grande Tamandaré	CGT02
20250199	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20250199	Campo Grande Tamandaré	CGT05
20250199	Camisão	CMS01
20250199	Corguinho	COG01
20250199	Conceição	CON01
20250199	Corumbá	COR01
20250199	Corumbá	COR02
20250199	Corumbá	COR03
20250199	Corumbá	COR04
20250199	Corumbá	COR08
20250199	Corumbá	COR09
20250199	Corumbá	COR53
20250199	Corumbá	COR52
20250199	Coxim	COX01
20250199	Coxim	COX02
20250199	Coxim	COX03
20250199	Coxim	COX04
20250199	Sonora	SON01
20250199	Coxim	COX51
20250199	Coxim	COX52
20250199	Coxim	COX53
20250199	PCH Costa Rica	CRH52
20250199	Costa Rica	CRI01
20250199	Costa Rica	CRI02

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250199	Cruzaltina	CRU01
20250199	Cruzaltina	CRU02
20250199	Cruzaltina	CRU03
20250199	Coronel Sapucaia	CSA01
20250199	Chapadão do Sul	CSU01
20250199	Chapadão do Sul	CSU02
20250199	Chapadão do Sul	CSU51
20250199	Chapadão do Sul	CSU53
20250199	Deodópolis	DEO01
20250199	Deodópolis	DEO03
20250199	Dois Irmãos do Buriti	DIB01
20250199	Dourados Alvorada	DOA01
20250199	Dourados Maxwell	DOM08
20250199	Dourados Alvorada	DOA02
20250199	Dourados Alvorada	DOA03
20250199	Dourados Alvorada	DOA04
20250199	Dourados Alvorada	DOA05
20250199	Dourados Alvorada	DOA06
20250199	Dourados Alvorada	DOA07
20250199	Dourados das Nações	DOD01
20250199	Dourados das Nações	DOD02
20250199	Dourados das Nações	DOD03
20250199	Dourados das Nações	DOD04
20250199	Dourados das Nações	DOD05
20250199	Dourados Industrial	DOI02
20250199	Dourados Industrial	DOI04
20250199	Dourados Industrial	DOI03
20250199	Dourados Industrial	DOI05
20250199	Dourados Industrial	DOI06
20250199	Dourados Maxwell	DOM02
20250199	Dourados Maxwell	DOM03
20250199	Dourados Maxwell	DOM05
20250199	Dourados Maxwell	DOM06
20250199	Dourados Maxwell	DOM07
20250199	Dourados Maxwell	DOM09
20250199	Dourados Maxwell	DOM51
20250199	Dourados Maxwell	DOM52
20250199	Eldorado	ELD01
20250199	Eldorado	ELD02
20250199	Eldorado	ELD03
20250199	Eldorado	ELD52
20250199	Mundo Novo	MNO01
20250199	Eldorado	ELD53

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250199	Estrela	EST01
20250199	Estrela	EST02
20250199	Jaraguari	JAG01
20250199	Figueirão	FIG01
20250199	Fazenda Itamarati	FIT51
20250199	Fazenda Itamarati	FIT52
20250199	Fazenda Itamarati	FIT53
20250199	Fazenda Itamarati	FIT54
20250199	Fazenda Itamarati	FIT55
20250199	Fátima do Sul	FSU01
20250199	Fátima do Sul	FSU02
20250199	Glória de Dourados	GDO01
20250199	Glória de Dourados	GDO02
20250199	Iguatemi	IGU01
20250199	Iguatemi	IGU51
20250199	Sete Quedas	SQU01
20250199	Iguatemi	IGU53
20250199	Inocência	INO01
20250199	Itaporã	ITA01
20250199	Maracajú	MAR52
20250199	Itaporã	ITA52
20250199	Itaquiraí	ITQ01
20250199	Ivinhema	IVI01
20250199	Ivinhema	IVI02
20250199	Ivinhema	IVI03
20250199	Ivinhema	IVI51
20250199	Ivinhema	IVI52
20250199	Jamic	JAM01
20250199	Jardim	JAR01
20250199	Jardim	JAR02
20250199	Jardim	JAR03
20250199	Jardim	JAR04
20250199	Porto Murtinho	PMU02
20250199	Jardim	JAR52
20250199	Jardim	JAR53
20250199	Jardim	JAR54
20250199	Maracajú	MAR01
20250199	Maracajú	MAR51
20250199	Maracajú	MAR02
20250199	Maracajú	MAR03
20250199	Maracajú	MAR53
20250199	Mimoso	MIM01
20250199	Mimoso	MIM51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250199	Miranda	MIR01
20250199	Miranda	MIR02
20250199	Miranda	MIR51
20250199	Miranda	MIR52
20250199	Mimosinha	MIS01
20250199	Mundo Novo	MNO02
20250199	Morangas	MOG01
20250199	Morangas	MOG02
20250199	Nova América	NAM01
20250199	Nova América	NAM02
20250199	Nova Andradina	NAN01
20250199	Nova Andradina	NAN02
20250199	Dourados Maxwell	DOM01
20250199	Nova Andradina	NAN03
20250199	Nova Andradina	NAN51
20250199	Santa Luzia 2	SLD51
20250199	Nova Andradina	NAN52
20250199	Naviraí	NAV01
20250199	Naviraí	NAV05
20250199	Naviraí	NAV02
20250199	Naviraí	NAV03
20250199	Naviraí	NAV04
20250199	Naviraí	NAV06
20250199	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20250199	Nioaque	NIO01
20250199	Nioaque	NIO02
20250199	Nioaque	NIO51
20250199	Paranaíba	PAR01
20250199	Paranaíba	PAR02
20250199	Paranaíba	PAR03
20250199	Paranaíba	PAR04
20250199	Paranaíba	PAR05
20250199	Paranaíba	PAR51
20250199	Paranaíba	PAR52
20250199	Presidente Epitácio	PEP52
20250199	Pedro Gomes	PGO01
20250199	Ponte do Grego	PGR01
20250199	Ponte do Grego	PGR02
20250199	Posto Ovídeo	POV51
20250199	Posto Ovídeo	POV52
20250199	Posto Ovídeo	POV53
20250199	Posto Ovídeo	POV54
20250199	Posto Ovídeo	POV55

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250199	Ponta Porã Estoril	PPE02
20250199	Ponta Porã Estoril	PPE03
20250199	Ponta Porã Estoril	PPE04
20250199	Ponta Porã Estoril	PPE54
20250199	Ponta Porã Estoril	PPE55
20250199	Rio Brilhante	RBR01
20250199	Rio Brilhante	RBR02
20250199	Rio Brilhante	RBR51
20250199	Rio Brilhante	RBR52
20250199	Rio Brilhante	RBR53
20250199	Rio Negro	RNE01
20250199	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20250199	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20250199	Rio Verde	RVE02
20250199	Rio Verde	RVE51
20250199	Rio Verde	RVE52
20250199	Serrote	SET01
20250199	Serrote	SET02
20250199	São Gabriel do Oeste	SGO01
20250199	São Gabriel do Oeste	SGO02
20250199	São Gabriel do Oeste	SGO03
20250199	São Gabriel do Oeste	SGO52
20250199	São Gabriel do Oeste	SGO51
20250199	São Gabriel do Oeste	SGO55
20250199	Sidrolândia	SIA01
20250199	Sidrolândia	SIA02
20250199	Sidrolândia	SIA03
20250199	Sidrolândia	SIA53
20250199	Santa Luzia 2	SLD52
20250199	Sonora	SON02
20250199	São Pedro	SPE01
20250199	São Pedro	SPE02
20250199	Sanga Puitã	SPU01
20250199	Sanga Puitã	SPU02
20250199	Sete Quedas	SQU51
20250199	Taquarussu	TAQ01
20250199	Terenos	TER01
20250199	Terenos	TER02
20250199	Terenos	TER51
20250199	Vista Alegre	VAG52
20250199	Vista Alegre	VAG53
20250199	Vista Alegre	VAG54
20250199	Vicentina	VIC01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250199	Campo Grande Miguel Couto	CGM01
20250199	Campo Grande Miguel Couto	CGM14
20250199	Corumbá	COR10

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20250199	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	363
20250199	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	538
20250199	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	59
20250199	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	68
20250199	C220-(D)-Isolador	C226-Árvore/Galhos	1
20250199	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	6
20250199	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	2
20250199	C230-(D)-Cruzeta	C235-Descarga Atmosférica	1
20250199	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	14
20250199	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	23

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20250199	C250-(D)-Poste	C247-Árvore/Galhos	5
20250199	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	85
20250199	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	79
20250199	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	154
20250199	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	1
20250199	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	18
20250199	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	28
20250199	C380-(D)-Chave Faca	C385-Árvore/Galhos	2
20250199	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	5
20250199	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	137
20250199	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	1607
20250199	C390-(D)-Chave Fusível	C473-Inundação	4
20250199	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	587
20250199	C420-(D)-Capacitor	C425-Descarga Atmosférica	2
20250199	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	4
20250199	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	35
20250199	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	12
20250199	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	8
20250199	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C812-Ventos Fortes	3

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20250199	22/01/2025 20:09:00	03/02/2025 14:50:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20250199	185.831	281.212

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20250199	614,48	6.379

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612 \cdot N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.122.323 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2024. Portanto, o limite de CHI para 2025 é **342.384,76**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612 \cdot N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.122.323^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 342.384,76 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 – Consumidor Hora Interrompido (CHI) do evento

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20250199	875.334,14

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20250199	297,55	375

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20250199	550,26	57,03	53,13	660,41

EVIDÊNCIAS



Últimas Notícias Política Polícia Cotidiano MidiaMAIS Emprego Famosos

Cotidiano

Temporal de 46 mm causa alagamentos e queda de árvores por Campo Grande

Inúmeros leitores encaminharam seus registros à reportagem do Jornal Midiamax neste sábado (25)

Schimene Weber - 25/01/2025 - 13:20

Ouvir Notícia



Em mais um dia de fortes pancadas de chuva, estragos se espalham na Capital (Fala Povo, Jornal Midiamax)

No fim da manhã deste sábado (25), diversas regiões de Campo Grande foram atingidas por um temporal de 44 milímetros de chuva, causando alagamentos em diversas ruas. A tempestade era prevista pela meteorologia, visto que Mato Grosso do Sul está sob alerta de chuvas intensas.

A chuva afetou com mais intensidade a região sul da cidade, deixando alagamentos do Tiradentes ao Los Angeles, em Campo Grande. Na região da rotatória da Gury Marques com a Costa e Silva, um carro chegou a parar no alagamento.

Gabriel Silva, de 28 anos, mora no Jardim Los Angeles e informou que falta muita infraestrutura por lá. "Aqui na rua Augusta Rossini Guidi, toda vez é a mesma situação. Não tem boca de lobo e a água se acumula. Infelizmente, vivemos em um bairro totalmente esquecido pelo poder público", explicou à reportagem do **Jornal Midiamax**.

"Se alguém subir de carro na rua, não consegue. Agora há pouco, um carro ficou encalhado no meio da rua porque não conseguiu. Além disso, tem muito buraco na rua. Tudo aqui é complicado", finalizou.

Confira o vídeo que mostra a situação na rua:



Em poucos minutos de chuva, a água tomou conta de toda a rua (Fala Povo, Jornal Midiamax)

Jardim Campo Nobre e Cohab

No Jardim Campo Nobre, leitora do **Jornal Midiamax**, moradora da rua Cláudio Coutinho, encaminhou vídeo que mostra a mesma dificuldade com os alagamentos. "Já é o terceiro dia da semana que a rua fica nessa situação. Carro ainda passa, mas quem está caminhando não consegue. Não tem calçada em todas as casas. Aí, quem se arrisca, precisa ir no meio da água", explicou à reportagem.

Jardim Campo Nobre e Cohab

No Jardim Campo Nobre, leitora do **Jornal Midiamax**, moradora da rua Cláudio Coutinho, encaminhou vídeo que mostra a mesma dificuldade com os alagamentos. “Já é o terceiro dia da semana que a rua fica nessa situação. Carro ainda passa, mas quem está caminhando não consegue. Não tem calçada em todas as casas. Aí, quem se arrisca, precisa ir no meio da água”, explicou à reportagem.



Chuvvas dificultam a vida da população que mora nos bairros afetados (Fala Povo, Jornal Midiamax)

A mesma leitora flagrou, ainda, uma árvore caída na Avenida Campo Nobre. De acordo com seu relato, as rajadas de vento derrubaram o tronco, que está caído no meio da rua.



Situação deixou o trânsito lento e motoristas devem permanecer atentos (Fala Povo, Jornal Midiamax)

Ela também informou que, na Praça da Cohab, há outra árvore caída, que está atrapalhando o trânsito na região – e o deixando mais perigoso, também.



Neste sábado (25), rastros de destruição se espalham pela cidade (Fala Povo, Jornal Midiamax)

Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2025/alagamentos-se-espalham-por-campo-grande-apos-fortes-pancadas-de-chuvas/>

◀ PÁGINA INICIAL ▶ TEMPO

Temporal em Campo Grande: registros mostram ruas alagadas durante chuva

Chuva intensa atingiu a capital nesta quinta-feira (23) e provocou transtornos em várias regiões

 Ana Karla Flores

23/01/2025 16:08 Atualizado em 23/01/2025 16:08

🕒 2 m

💬 0 Comentários

Acessibilidade

Uma chuva intensa atingiu Campo Grande na tarde desta quinta-feira (23) e provocou alagamentos em várias regiões da cidade. Leitores do **Primeira Página** compartilharam registros que mostram o impacto do temporal. Confira os vídeos enviados:

- 
- 
- 
- 
- 

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



PUBLICIDADE



ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Cooperativa médica conquista Bronze no Selo ESG Unimed

Fonte: <https://primeirapagina.com.br/tempo/temporal-em-campo-grande-registros-mostram-ruas-alagadas-durante-chuva/>

Em pouco tempo, chuva causa estragos e alagamentos em Campo Grande

Segundo a Climatempo, registrados 31 mm de chuva; a previsão para o mês inteiro é de 243 mm

 Geisy Garnes

25/01/2025 14:35 Atualizado em 25/01/2025 14:35

🕒 2 min de leitura

O temporal já era previsto pela meteorologia em Campo Grande, mas a água mesmo só caiu por volta das 11 horas. Segundo a Climatempo, em poucos minutos foram registrados 31 mm de chuva.

O resultado foram ruas alagadas rapidamente. Imagens enviadas ao **Primeira Página** mostram a rua Portuguesa, na esquina com a avenida Senador Antônio Mendes Canale, completamente coberta pela água que transbordou do córrego que passa na região da Vila Olinda.

Na rotatória da avenida Dr. Olavo Vilella de Andrade com a avenida Gury Marques, a água tomou conta do asfalto. O Lago do Amor, na região da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), chegou ao limite e por pouco não transbordou.

Em um supermercado da avenida dos Cafezais, teve parte da estrutura do telhado derrubada durante o temporal. As placas de PVC caíram e atingiu motocicletas que estavam paradas no local. Não há informação de feridos.



Fonte: <https://primeirapagina.com.br/tempo/em-pouco-tempo-chuva-causa-estragos-e-alagamentos-em-campo-grande/>

Dourados

Vídeo: árvores voltam a cair em Dourados após nova chuva volumosa

Por **André Farinha** 16:15 - 28/01/2025




Foto: Dourados News

Uma forte pancada de chuva atingiu a cidade de Dourados durante a tarde desta terça-feira (28) e derrubou árvores em diferentes bairros. O Guia Clima da Embrapa registrou 26,9 mm no período de 1h13, com maior intensidade entre 13h e 14h. Apesar do volume, não houve alagamentos ou outros incidentes, como destelhamento de casas.

Ontem uma situação semelhante foi registrada na cidade, também na Avenida Hayel Bon Faker, próximo ao cruzamento com a Rua Monte Alegre, no bairro Vila Progresso. Uma árvore de grande porte **caiu sobre dois veículos estacionados**.

Entre os carros estava um modelo Ford Ka, que teve os vidros quebrados. O outro, Honda Civic, foi atingido na traseira pelos galhos mais leves. A Defesa Civil esteve no local para realizar a retirada dos galhos e tronco.



Foto: Clara Medeiros/Dourados News

Vale lembrar que recentemente o secretário municipal de Planejamento, Fábio Luís, anunciou a **realização do mapeamento e manejo de árvores 'doentes'** no município. O trabalho será feito pelo Imam (Instituto de Meio Ambiente de Dourados).

Um edital de licitação foi aberto para contratar uma empresa para o serviço. A vencedora deverá realizar a supressão de árvores em estado crítico, ou seja, aquelas que apresentam risco eminente de tombar sobre casas e carros e o plantio de mil mudas nativas.

Fonte: <https://www.enfoquems.com.br/video-arvores-voltam-a-cair-em-dourados-apos-nova-chuva-volumosa/>



22°C ~ 35°C
Bataguassu, MS

HORA
BATAGUASSU



Chuva forte causa alagamentos e invade casas em Nova Andradina

Bairro Argemiro Ortega foi o mais atingido; prefeitura avalia medidas para evitar novos transtornos;



Por: Tiago Apolinário - **Fonte:** Da Hora Bataguassu
31/01/2025 às 10h16

PUBLICIDADE



A

Foto: WhastApp/Jornal da Nova

forte chuva que atingiu Nova Andradina na tarde desta quinta-feira (30) deixou ruas, avenidas e casas alagadas. Em apenas uma hora, choveu mais de 30 milímetros, conforme registro de um pluviômetro instalado na região do anel viário.

Bairros afetados

O bairro Argemiro Ortega foi o mais atingido, com diversas residências invadidas pela água. Moradores relataram perdas de móveis e danos estruturais. Entre os afetados, David Galvo Belizário, de 35 anos, disse que já procurou prefeitura para relatar o problema, mas não obteve retorno. Ele mora na casa há sete meses com a esposa grávida e a filha de cinco anos, que é transplantada renal e faz tratamento em Belo Horizonte (MG).

A Vila Operária também foi afetada, com famílias recebendo assistência da Prefeitura Municipal.



Foto: WhatsApp/Jornal da Nova

Fonte: <https://dahorabatuassu.com.br/noticia/73020/chuva-forte-caoa-alagamentos-e-invade-casas-em-nova-andradina>

Início > Clima/tempo > Ponta Porã: Temporal obriga motoristas a pararem em rodovia

Ponta Porã: Temporal obriga motoristas a pararem em rodovia

Por Mari Nunes - 17:10 - 28/01/2025



Repórter Top

Temporal obrigou motoristas a pararem na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã.

Fonte: <https://www.pontaporainforma.com.br/ponta-pora-temporal-obriga-motoristas-a-pararem-em-rodovia/>

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20250199 de janeiro de 2025.

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112919-1	FR(4905)	Chave Fusível Religadora	57	7,68	437,76
20250199	6129244-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	155	0,65	100,75
20250199	6114202-1	TD(51728)	Transformador Distribuição	1	4,30	4,30
20250199	6118008-1	TD(9527)	Transformador Distribuição	67	6,82	456,94
20250199	6119334-1	TD(29419)	Transformador Distribuição	1	10,75	10,75
20250199	6120110-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	30	2,18	65,40
20250199	6120110-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	2	3,52	7,04
20250199	6120110-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	3	5,50	16,50
20250199	6120110-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	76	28,97	2.201,72
20250199	6124284-1	FU(690368)	Chave Fusível	3	9,77	29,31
20250199	6124532-1	TD(45382)	Transformador Distribuição	1	6,45	6,45
20250199	6125141-1	TD(14074)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20250199	6128146-1	TD(731019)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20250199	6129163-1	TD(706471)	Transformador Distribuição	1	16,58	16,58
20250199	6120110-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	7	2,18	15,26
20250199	6120347-1	TD(10151016)	Transformador Distribuição	2	28,07	56,14
20250199	6129244-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	2	0,65	1,30
20250199	6111836-1	TD(15608)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20250199	6111911-1	TD(49539)	Transformador Distribuição	2	9,97	19,94
20250199	6112475-1	FU(35063)	Chave Fusível	10	12,77	127,70
20250199	6120300-1	TD(56538)	Transformador Distribuição	2	25,38	50,76
20250199	6120347-1	TD(10151016)	Transformador Distribuição	2	28,07	56,14

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6124633-1	TD(40393)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20250199	6129244-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	37	0,45	16,65
20250199	6113853-1	[MT]PA(12872)	Alimentador	4	7,42	29,68
20250199	6124282-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	4	5,10	20,40
20250199	6124282-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	20	3,77	75,40
20250199	6124282-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	9	2,02	18,18
20250199	6124282-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	82	8,20	672,40
20250199	6119272-1	TD(923211)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20250199	6123846-1	FU(19765)	Chave Fusível	4	5,43	21,72
20250199	6124506-1	TD(51303)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20250199	6112054-1	TD(45612)	Transformador Distribuição	1	9,35	9,35
20250199	6116058-1	FR(38361)	Chave Fusível Religadora	11	24,83	273,13
20250199	6117807-1	TD(37125)	Transformador Distribuição	1	25,67	25,67
20250199	6117911-1	TD(52343)	Transformador Distribuição	2	8,92	17,84
20250199	6118892-1	TD(37324)	Transformador Distribuição	1	17,25	17,25
20250199	6119633-1	TD(38394)	Transformador Distribuição	1	10,68	10,68
20250199	6119863-1	TD(38541)	Transformador Distribuição	2	8,22	16,44
20250199	6119886-1	TD(38489)	Transformador Distribuição	3	8,83	26,49
20250199	6119928-1	TD(690512)	Transformador Distribuição	1	27,37	27,37
20250199	6120263-1	TD(37313)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20250199	6120268-1	TD(37319)	Transformador Distribuição	1	6,90	6,90
20250199	6121342-1	FU(28004)	Chave Fusível	4	21,48	85,92

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6121402-1	RD(14838)	Religador de Distribuição	535	1,33	711,55
20250199	6121402-1	RD(14838)	Religador de Distribuição	53	3,90	206,70
20250199	6121402-1	CF(744154)	Chave Faca	2	2,58	5,16
20250199	6121522-1	FR(28065)	Chave Fusível Religadora	5	17,75	88,75
20250199	6121695-1	TD(94910283)	Transformador Distribuição	55	2,60	143,00
20250199	6121816-1	FR(27466)	Chave Fusível Religadora	6	13,27	79,62
20250199	6121837-1	TD(678918)	Transformador Distribuição	4	15,52	62,08
20250199	6122026-1	TD(37125)	Transformador Distribuição	1	25,07	25,07
20250199	6124627-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	22	7,80	171,60
20250199	6125550-1	TD(749491)	Transformador Distribuição	12	4,63	55,56
20250199	6125550-1	RD(14838)	Religador de Distribuição	484	0,42	203,28
20250199	6125550-1	RD(14838)	Religador de Distribuição	41	4,12	168,92
20250199	6126134-1	FR(37886)	Chave Fusível Religadora	29	12,82	371,78
20250199	6126185-1	TD(731179)	Transformador Distribuição	1	27,67	27,67
20250199	6111821-1	TD(690631)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05
20250199	6111962-1	TD(37112)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20250199	6112231-1	TD(36854)	Transformador Distribuição	1	8,82	8,82
20250199	6112231-1	[MT]PA(12866)	Alimentador	32	8,82	282,24
20250199	6112231-1	RD(749315)	Religador de Distribuição	4	4,10	16,40
20250199	6113131-1	FR(681733)	Chave Fusível Religadora	33	9,20	303,60
20250199	6113399-1	FR(678950)	Chave Fusível Religadora	18	8,12	146,16
20250199	6122190-1	TD(731114)	Transformador Distribuição	1	35,42	35,42

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122277-1	TD(678929)	Transformador Distribuição	6	12,97	77,82
20250199	6122421-1	TD(38408)	Transformador Distribuição	3	25,93	77,79
20250199	6122846-1	TD(12995)	Transformador Distribuição	1	20,43	20,43
20250199	6123388-1	FR(37886)	Chave Fusível Religadora	29	28,13	815,77
20250199	6124445-1	TD(678929)	Transformador Distribuição	6	10,63	63,78
20250199	6124627-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	93	3,67	341,31
20250199	6124627-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	117	5,00	585,00
20250199	6126358-1	TD(731114)	Transformador Distribuição	1	38,45	38,45
20250199	6126656-1	TD(38455)	Transformador Distribuição	3	7,88	23,64
20250199	6127077-1	TD(676868)	Transformador Distribuição	1	2,43	2,43
20250199	6128364-1	TD(37000)	Transformador Distribuição	1	28,73	28,73
20250199	6115406-1	TD(681740)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20250199	6115477-1	TD(52345)	Transformador Distribuição	3	4,90	14,70
20250199	6115705-1	[MT]PA(12888)	Alimentador	35	23,78	832,30
20250199	6115705-1	RD(10067)	Religador de Distribuição	19	9,32	177,08
20250199	6115705-1	RD(10067)	Religador de Distribuição	3	11,77	35,31
20250199	6115922-1	FR(10319)	Chave Fusível Religadora	18	22,92	412,56
20250199	6115882-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	6	9,08	54,48
20250199	6115882-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	4	9,08	36,32
20250199	6127630-1	TD(36984)	Transformador Distribuição	1	13,08	13,08
20250199	6127586-1	TD(716083)	Transformador Distribuição	6	22,95	137,70

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6127572-1	TD(37164)	Transformador Distribuição	1	18,67	18,67
20250199	6126492-1	FU(28161)	Chave Fusível	1	28,12	28,12
20250199	6126492-1	FU(28161)	Chave Fusível	2	8,92	17,84
20250199	6124377-1	TD(52809)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20250199	6124160-1	TD(37032)	Transformador Distribuição	1	7,42	7,42
20250199	6123343-1	FU(4067)	Chave Fusível	33	6,65	219,45
20250199	6122215-1	FU(4065)	Chave Fusível	1	5,87	5,87
20250199	6125951-1	TD(37039)	Transformador Distribuição	2	11,05	22,10
20250199	6122052-1	TD(37051)	Transformador Distribuição	1	8,47	8,47
20250199	6121968-1	TD(756384)	Transformador Distribuição	1	12,82	12,82
20250199	6120838-1	FR(37220)	Chave Fusível Religadora	36	20,98	755,28
20250199	6120075-1	TD(37175)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20250199	6119298-1	TD(37015)	Transformador Distribuição	1	32,97	32,97
20250199	6115882-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	33	9,08	299,64
20250199	6116075-1	FR(37220)	Chave Fusível Religadora	36	21,83	785,88
20250199	6116207-1	FU(26622)	Chave Fusível	5	23,77	118,85
20250199	6125508-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	25	20,87	521,75
20250199	6126261-1	TD(36910)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20250199	6126306-1	TD(661660)	Transformador Distribuição	2	8,02	16,04
20250199	6123312-1	FU(28256)	Chave Fusível	2	18,27	36,54
20250199	6124174-1	TD(37141)	Transformador Distribuição	1	6,78	6,78
20250199	6124405-1	TD(36923)	Transformador Distribuição	2	24,37	48,74
20250199	6127081-1	FU(28234)	Chave Fusível	3	17,50	52,50
20250199	6127547-1	FR(30911)	Chave Fusível Religadora	4	15,90	63,60
20250199	6127652-1	FU(28256)	Chave Fusível	2	13,08	26,16

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128310-1	TD(690376)	Transformador Distribuição	1	4,37	4,37
20250199	6115605-1	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	17	24,10	409,70
20250199	6116099-1	FR(30911)	Chave Fusível Religadora	4	24,27	97,08
20250199	6121300-1	FR(30911)	Chave Fusível Religadora	4	27,88	111,52
20250199	6121715-1	FU(14043)	Chave Fusível	3	30,43	91,29
20250199	6121853-1	FR(35894)	Chave Fusível Religadora	32	25,80	825,60
20250199	6122089-1	TD(37138)	Transformador Distribuição	2	28,70	57,40
20250199	6125508-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	6	16,73	100,38
20250199	6125508-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	47	20,27	952,69
20250199	6111857-1	TD(43737)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20250199	6127388-1	FU(23778)	Chave Fusível	18	1,77	31,86
20250199	6126262-1	FR(23777)	Chave Fusível Religadora	13	2,15	27,95
20250199	6113889-1	FU(23760)	Chave Fusível	1	2,65	2,65
20250199	6112970-1	TD(10172)	Transformador Distribuição	75	4,93	369,75
20250199	6123444-1	FR(3832)	Chave Fusível Religadora	21	1,55	32,55
20250199	6118899-1	TD(43737)	Transformador Distribuição	1	16,82	16,82
20250199	6112310-1	FR(676879)	Chave Fusível Religadora	92	2,80	257,60
20250199	6123877-1	TD(59791)	Transformador Distribuição	1	14,35	14,35
20250199	6122245-1	FU(38460)	Chave Fusível	12	5,20	62,40
20250199	6121156-1	TD(18163)	Transformador Distribuição	2	1,88	3,76
20250199	6118165-1	TD(18111)	Transformador Distribuição	1	3,60	3,60
20250199	6116404-1	TD(18163)	Transformador Distribuição	2	16,05	32,10
20250199	6113068-1	FU(23559)	Chave Fusível	1	18,58	18,58
20250199	6126603-1	FU(23784)	Chave Fusível	2	4,23	8,46

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6113824-1	FU(38460)	Chave Fusível	12	10,73	128,76
20250199	6124540-1	TD(676774)	Transformador Distribuição	5	27,55	137,75
20250199	6113231-1	FU(3571)	Chave Fusível	10	20,35	203,50
20250199	6119582-1	TD(34475)	Transformador Distribuição	2	8,20	16,40
20250199	6112182-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	14	5,97	83,58
20250199	6122775-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	18	1,95	35,10
20250199	6122775-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	23	1,98	45,54
20250199	6123033-1	FU(- 4465761)	Chave Fusível	75	3,75	281,25
20250199	6123277-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	62	9,88	612,56
20250199	6123364-1	FR(665263)	Chave Fusível Religadora	3	17,62	52,86
20250199	6124055-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	46	7,68	353,28
20250199	6124055-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	16	9,85	157,60
20250199	6124606-1	FR(749534)	Chave Fusível Religadora	5	5,83	29,15
20250199	6125680-1	TD(657089)	Transformador Distribuição	1	24,22	24,22
20250199	6126163-1	TD(29226)	Transformador Distribuição	5	10,82	54,10
20250199	6111666-1	TD(29230)	Transformador Distribuição	1	13,48	13,48
20250199	6111784-1	FU(17799)	Chave Fusível	13	1,83	23,79
20250199	6112182-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	348	0,78	271,44
20250199	6112182-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	94	1,85	173,90
20250199	6112182-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	41	2,57	105,37
20250199	6112182-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	11	2,77	30,47
20250199	6119656-1	FU(3733)	Chave Fusível	30	9,30	279,00
20250199	6128692-1	TD(50950)	Transformador Distribuição	1	19,00	19,00
20250199	6127773-1	FU(4396)	Chave Fusível	45	13,15	591,75

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128686-1	TD(39384)	Transformador Distribuição	1	18,65	18,65
20250199	6128571-1	FU(41253)	Chave Fusível	3	19,08	57,24
20250199	6115043-1	TD(672637)	Transformador Distribuição	40	8,37	334,80
20250199	6114282-1	TD(729444)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20250199	6113619-1	FU(39887)	Chave Fusível	5	6,28	31,40
20250199	6112320-1	RD(41257)	Religador de Distribuição	8	5,12	40,96
20250199	6112320-1	RD(41257)	Religador de Distribuição	164	5,43	890,52
20250199	6113398-1	FU(25158)	Chave Fusível	4	15,62	62,48
20250199	6118052-1	TD(33687)	Transformador Distribuição	1	2,60	2,60
20250199	6118310-1	RD(41257)	Religador de Distribuição	8	1,63	13,04
20250199	6122017-1	TD(32513)	Transformador Distribuição	2	7,13	14,26
20250199	6118310-1	RD(41257)	Religador de Distribuição	97	5,03	487,91
20250199	6118310-1	CF(3309)	Chave Faca	19	1,77	33,63
20250199	6118310-1	CF(3309)	Chave Faca	48	1,85	88,80
20250199	6118310-1	RD(41257)	Religador de Distribuição	8	0,05	0,40
20250199	6120248-1	FU(27677)	Chave Fusível	14	6,67	93,38
20250199	6118310-1	RD(41257)	Religador de Distribuição	67	2,67	178,89
20250199	6112226-1	TD(8923)	Transformador Distribuição	99	4,92	487,08
20250199	6127880-1	TD(27671)	Transformador Distribuição	53	6,68	354,04
20250199	6114819-1	TD(8955)	Transformador Distribuição	76	2,02	153,52
20250199	6119321-1	TD(40970)	Transformador Distribuição	61	5,42	330,62
20250199	6120262-1	[MT]PA(12908)	Alimentador	706	2,82	1.990,92
20250199	6120262-1	[MT]PA(12908)	Alimentador	20	5,72	114,40
20250199	6120262-1	RD(748365)	Religador de Distribuição	29	2,82	81,78
20250199	6121409-1	[MT]PA(12913)	Alimentador	40	6,92	276,80

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6121409-1	RD(748365)	Religador de Distribuição	9	6,73	60,57
20250199	6121738-1	[MT]PA(12919)	Alimentador	706	3,43	2.421,58
20250199	6121738-1	[MT]PA(12919)	Alimentador	14	4,42	61,88
20250199	6121738-1	[MT]PA(12919)	Alimentador	2	8,35	16,70
20250199	6121738-1	RD(748365)	Religador de Distribuição	33	3,28	108,24
20250199	6122718-1	RD(41309)	Religador de Distribuição	153	0,17	26,01
20250199	6122718-1	RD(41309)	Religador de Distribuição	259	0,17	44,03
20250199	6122718-1	RD(41309)	Religador de Distribuição	269	0,67	180,23
20250199	6122718-1	RD(41309)	Religador de Distribuição	39	1,43	55,77
20250199	6124658-1	TD(33924)	Transformador Distribuição	3	0,85	2,55
20250199	6126914-1	TD(695530)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20250199	6113896-1	TD(8955)	Transformador Distribuição	76	1,42	107,92
20250199	6113219-1	FU(37677)	Chave Fusível	11	4,45	48,95
20250199	6128774-1	TD(11669)	Transformador Distribuição	73	3,07	224,11
20250199	6118844-1	TD(43010)	Transformador Distribuição	2	3,12	6,24
20250199	6119151-1	FU(25077)	Chave Fusível	6	15,53	93,18
20250199	6120194-1	TD(98087843)	Transformador Distribuição	19	21,17	402,23
20250199	6120558-1	FU(27690)	Chave Fusível	1	7,15	7,15
20250199	6120630-1	FU(27693)	Chave Fusível	9	28,00	252,00
20250199	6112976-1	RD(22032514)	Religador de Distribuição	1	2,18	2,18
20250199	6120221-1	RD(22032514)	Religador de Distribuição	1	9,88	9,88
20250199	6122082-1	TD(43037)	Transformador Distribuição	1	48,38	48,38
20250199	6122561-1	TD(43178)	Transformador Distribuição	1	25,23	25,23
20250199	6124280-1	TD(43010)	Transformador Distribuição	2	6,90	13,80

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114059-1	TD(43355)	Transformador Distribuição	1	7,67	7,67
20250199	6118230-1	FU(94575350)	Chave Fusível	7	2,87	20,09
20250199	6115423-1	TD(737059)	Transformador Distribuição	8	5,13	41,04
20250199	6119941-1	RD(65565086)	Religador de Distribuição	7	9,92	69,44
20250199	6119941-1	RD(65565086)	Religador de Distribuição	30	11,23	336,90
20250199	6119941-1	RD(65565086)	Religador de Distribuição	8	11,68	93,44
20250199	6120390-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	7	1,37	9,59
20250199	6120390-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	207	2,47	511,29
20250199	6120390-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	59	4,20	247,80
20250199	6120390-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	24	8,33	199,92
20250199	6120390-1	CF(3293)	Chave Faca	59	3,42	201,78
20250199	6121956-1	TD(49600)	Transformador Distribuição	1	13,30	13,30
20250199	6121988-1	FU(27698)	Chave Fusível	4	8,95	35,80
20250199	6122166-1	FU(25186)	Chave Fusível	2	2,93	5,86
20250199	6122564-1	FU(27667)	Chave Fusível	5	7,52	37,60
20250199	6122594-1	FR(25089)	Chave Fusível Religadora	20	7,62	152,40
20250199	6122633-1	FR(14237)	Chave Fusível Religadora	17	8,25	140,25
20250199	6122660-1	TD(748661)	Transformador Distribuição	2	32,45	64,90
20250199	6125732-1	TD(653251)	Transformador Distribuição	1	18,08	18,08
20250199	6126757-1	FU(744792)	Chave Fusível	1	2,78	2,78
20250199	6128303-1	TD(52765)	Transformador Distribuição	1	5,70	5,70
20250199	6116994-1	TD(42268)	Transformador Distribuição	1	21,98	21,98
20250199	6113516-1	FU(720411)	Chave Fusível	2	5,55	11,10
20250199	6113723-1	FU(27809)	Chave Fusível	1	13,87	13,87
20250199	6113735-1	TD(710553)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6113755-1	FU(27667)	Chave Fusível	5	12,30	61,50
20250199	6114021-1	TD(42222)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20250199	6118660-1	FU(25173)	Chave Fusível	7	3,28	22,96
20250199	6123023-1	TD(43066)	Transformador Distribuição	1	36,47	36,47
20250199	6123922-1	TD(43126)	Transformador Distribuição	1	19,43	19,43
20250199	6127980-1	FU(27746)	Chave Fusível	9	1,82	16,38
20250199	6117839-1	TD(42475)	Transformador Distribuição	1	8,38	8,38
20250199	6117959-1	FU(37675)	Chave Fusível	1	2,83	2,83
20250199	6120143-1	RD(673494)	Religador de Distribuição	337	1,70	572,90
20250199	6120143-1	RD(673494)	Religador de Distribuição	33	1,85	61,05
20250199	6121606-1	FR(26210)	Chave Fusível Religadora	7	25,23	176,61
20250199	6111752-1	TD(42498)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20250199	6112183-1	RD(673494)	Religador de Distribuição	14	3,03	42,42
20250199	6112183-1	RD(673494)	Religador de Distribuição	33	3,13	103,29
20250199	6112183-1	RD(673494)	Religador de Distribuição	278	3,42	950,76
20250199	6112924-1	RD(673494)	Religador de Distribuição	292	1,80	525,60
20250199	6112924-1	RD(673494)	Religador de Distribuição	33	2,57	84,81
20250199	6112997-1	FU(27812)	Chave Fusível	4	24,65	98,60
20250199	6114729-1	FU(18901)	Chave Fusível	1	2,90	2,90
20250199	6124342-1	CF(18348)	Chave Faca	76	3,33	253,08
20250199	6123504-1	TD(57707)	Transformador Distribuição	1	19,43	19,43
20250199	6121506-1	FU(715417)	Chave Fusível	43	14,18	609,74
20250199	6115221-1	FU(19800)	Chave Fusível	3	0,33	0,99
20250199	6122813-1	RD(759365)	Religador de Distribuição	26	1,38	35,88
20250199	6122813-1	FU(18902)	Chave Fusível	1	21,02	21,02
20250199	6114766-1	FU(35327)	Chave Fusível	3	4,53	13,59

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122813-1	RD(759365)	Religador de Distribuição	30	1,38	41,40
20250199	6115221-1	FU(19800)	Chave Fusível	3	0,33	0,99
20250199	6118063-1	FU(19789)	Chave Fusível	1	2,63	2,63
20250199	6118138-1	TD(52663)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20250199	6124342-1	CF(18348)	Chave Faca	85	3,33	283,05
20250199	6118492-1	FR(22616)	Chave Fusível Religadora	15	2,37	35,55
20250199	6118390-1	TD(694278)	Transformador Distribuição	44	1,48	65,12
20250199	6123709-1	TD(17915)	Transformador Distribuição	1	18,32	18,32
20250199	6112118-1	TD(32701)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42
20250199	6124821-1	TD(30714)	Transformador Distribuição	23	8,33	191,59
20250199	6123133-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	3	20,10	60,30
20250199	6123133-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	14	3,65	51,10
20250199	6123133-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	45	3,07	138,15
20250199	6123054-1	TD(32090)	Transformador Distribuição	1	6,92	6,92
20250199	6122854-1	TD(34168)	Transformador Distribuição	1	6,10	6,10
20250199	6122229-1	TD(33559)	Transformador Distribuição	1	25,07	25,07
20250199	6122192-1	FU(3229)	Chave Fusível	462	2,93	1.353,66
20250199	6121403-1	TD(53958)	Transformador Distribuição	69	3,03	209,07
20250199	6120886-1	TD(41910)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20250199	6120642-1	ANG01_ANG49501	Alimentador	3.535	0,75	2.651,25
20250199	6119146-1	TD(676268)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20250199	6117745-1	TD(34168)	Transformador Distribuição	1	13,50	13,50
20250199	6117664-1	FU(1561)	Chave Fusível	3	27,08	81,24
20250199	6116731-1	FU(91986078)	Chave Fusível	1	5,43	5,43

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6116701-1	TD(757)	Transformador Distribuição	83	15,87	1.317,21
20250199	6116695-1	FU(707464)	Chave Fusível	97	3,75	363,75
20250199	6124526-1	TD(34168)	Transformador Distribuição	1	7,02	7,02
20250199	6114384-1	FR(12645)	Chave Fusível Religadora	16	4,70	75,20
20250199	6113400-1	FU(26146)	Chave Fusível	6	16,93	101,58
20250199	6124385-1	FU(1591)	Chave Fusível	1	7,45	7,45
20250199	6124242-1	FU(38394)	Chave Fusível	1	9,47	9,47
20250199	6125560-1	FU(1547)	Chave Fusível	27	2,10	56,70
20250199	6125993-1	FU(26006)	Chave Fusível	16	18,80	300,80
20250199	6126374-1	TD(46721)	Transformador Distribuição	1	8,98	8,98
20250199	6128641-1	TD(33065)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20250199	6129124-1	FU(1547)	Chave Fusível	27	12,67	342,09
20250199	6124916-1	TD(33083)	Transformador Distribuição	8	2,67	21,36
20250199	6124052-1	FU(7067)	Chave Fusível	11	9,53	104,83
20250199	6123615-1	TD(22499)	Transformador Distribuição	1	20,37	20,37
20250199	6122020-1	TD(22499)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20250199	6121851-1	TD(33519)	Transformador Distribuição	1	6,50	6,50
20250199	6121646-1	FR(24030)	Chave Fusível Religadora	13	19,18	249,34
20250199	6121205-1	FU(24000)	Chave Fusível	17	17,77	302,09
20250199	6120970-1	TD(33083)	Transformador Distribuição	8	23,08	184,64
20250199	6120895-1	TD(25806)	Transformador Distribuição	2	18,25	36,50
20250199	6120891-1	TD(33677)	Transformador Distribuição	1	24,20	24,20
20250199	6120642-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	1.158	0,75	868,50
20250199	6120437-1	RD(730605)	Religador de Distribuição	5	5,32	26,60
20250199	6120437-1	RD(730605)	Religador de Distribuição	9	4,73	42,57
20250199	6120437-1	RD(730605)	Religador de Distribuição	16	3,37	53,92

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6117776-1	FU(7075)	Chave Fusível	6	12,30	73,80
20250199	6117732-1	TD(23104)	Transformador Distribuição	1	31,68	31,68
20250199	6117414-1	FU(22790)	Chave Fusível	11	20,10	221,10
20250199	6116963-1	FR(7032)	Chave Fusível Religadora	24	20,35	488,40
20250199	6116799-1	FU(7038)	Chave Fusível	9	21,68	195,12
20250199	6116738-1	FU(1547)	Chave Fusível	27	20,32	548,64
20250199	6115212-1	TD(33182)	Transformador Distribuição	1	5,40	5,40
20250199	6117057-1	ANH01_ANH49501	Alimentador	1.282	3,17	4.063,94
20250199	6128866-1	FU(44934)	Chave Fusível	85	18,93	1.609,05
20250199	6126936-1	TD(27688)	Transformador Distribuição	66	2,10	138,60
20250199	6127042-1	TD(24563)	Transformador Distribuição	28	2,05	57,40
20250199	6117443-1	TD(8498)	Transformador Distribuição	57	3,00	171,00
20250199	6120299-1	TD(54527)	Transformador Distribuição	22	2,48	54,56
20250199	6125837-1	TD(9317)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20250199	6129088-1	FU(37285)	Chave Fusível	233	3,00	699,00
20250199	6129019-1	FU(708150)	Chave Fusível	11	2,65	29,15
20250199	6119789-1	TD(738689)	Transformador Distribuição	1	1,60	1,60
20250199	6120799-1	FU(9787)	Chave Fusível	120	1,47	176,40
20250199	6116013-1	TD(54526)	Transformador Distribuição	78	6,93	540,54
20250199	6117438-1	FR(758304)	Chave Fusível Religadora	7	11,93	83,51
20250199	6113770-1	FU(8472)	Chave Fusível	8	3,78	30,24
20250199	6117995-1	TD(28341)	Transformador Distribuição	1	1,42	1,42
20250199	6119216-1	FR(758304)	Chave Fusível Religadora	9	2,62	23,58
20250199	6121677-1	TD(27731)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20250199	6123335-1	PE(18236504)	Ponto de conexão	1	2,08	2,08
20250199	6123335-1	TD(11777)	Transformador Distribuição	94	2,08	195,52
20250199	6113890-1	FU(11215)	Chave Fusível	79	4,28	338,12

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114922-1	FR(18924)	Chave Fusível Religadora	24	12,93	310,32
20250199	6115159-1	FU(17747)	Chave Fusível	7	6,53	45,71
20250199	6126324-1	TD(25076)	Transformador Distribuição	4	7,77	31,08
20250199	6127182-1	TD(15513)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20250199	6128047-1	TD(58387)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20250199	6129025-1	FU(11352)	Chave Fusível	27	12,22	329,94
20250199	6129091-1	FR(18349)	Chave Fusível Religadora	19	11,22	213,18
20250199	6129101-1	FU(9735)	Chave Fusível	4	11,43	45,72
20250199	6120638-1	FU(18844)	Chave Fusível	1	4,87	4,87
20250199	6121346-1	FU(18905)	Chave Fusível	5	19,47	97,35
20250199	6122344-1	FU(13695)	Chave Fusível	3	12,63	37,89
20250199	6123337-1	FU(19847)	Chave Fusível	1	5,15	5,15
20250199	6124550-1	CL(9623)	Chave Lâmina	6	0,75	4,50
20250199	6125369-1	TD(15449)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20250199	6111685-1	TD(15274)	Transformador Distribuição	1	12,03	12,03
20250199	6112233-1	TD(28381)	Transformador Distribuição	2	4,98	9,96
20250199	6113568-1	FU(7715)	Chave Fusível	5	7,95	39,75
20250199	6113627-1	FU(19812)	Chave Fusível	1	5,77	5,77
20250199	6117677-1	TD(39346)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20250199	6112130-1	TD(8641)	Transformador Distribuição	66	1,93	127,38
20250199	6124297-1	TD(56034)	Transformador Distribuição	1	6,90	6,90
20250199	6115615-1	TD(26500)	Transformador Distribuição	84	2,92	245,28
20250199	6127376-1	FU(37161)	Chave Fusível	6	4,33	25,98
20250199	6123006-1	TD(690827)	Transformador Distribuição	1	19,57	19,57
20250199	6113673-1	FU(18803)	Chave Fusível	1	4,63	4,63
20250199	6113673-1	FU(18803)	Chave Fusível	15	4,63	69,45
20250199	6127891-1	TD(20877)	Transformador Distribuição	40	3,30	132,00

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6116458-1	TD(13525)	Transformador Distribuição	65	2,42	157,30
20250199	6115865-1	TD(749178)	Transformador Distribuição	4	3,27	13,08
20250199	6119846-1	TD(749178)	Transformador Distribuição	4	2,92	11,68
20250199	6120118-1	TD(211)	Transformador Distribuição	69	2,22	153,18
20250199	6111825-1	FU(756192)	Chave Fusível	347	3,57	1.238,79
20250199	6120422-1	FU(24528)	Chave Fusível	3	2,40	7,20
20250199	6127271-1	TD(58900)	Transformador Distribuição	3	2,03	6,09
20250199	6126110-1	EP(224421638)	Transformador Distribuição	1	12,30	12,30
20250199	6128254-1	FU(44431)	Chave Fusível	59	1,57	92,63
20250199	6126366-1	TD(23865)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20250199	6116070-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	38	2,95	112,10
20250199	6116080-1	FU(25209)	Chave Fusível	2	5,03	10,06
20250199	6117804-1	FU(25382)	Chave Fusível	1	4,55	4,55
20250199	6118119-1	TD(685747)	Transformador Distribuição	1	11,08	11,08
20250199	6118457-1	TD(30109)	Transformador Distribuição	1	6,02	6,02
20250199	6118464-1	FU(24306)	Chave Fusível	3	3,93	11,79
20250199	6118617-1	TD(30327)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20250199	6119132-1	TD(67621912)	Transformador Distribuição	2	5,10	10,20
20250199	6119203-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	11	2,98	32,78
20250199	6119834-1	FR(39537)	Chave Fusível Religadora	7	5,83	40,81
20250199	6119835-1	TD(30133)	Transformador Distribuição	1	8,88	8,88
20250199	6120418-1	TD(30268)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20250199	6120690-1	FU(24599)	Chave Fusível	6	3,82	22,92
20250199	6121751-1	FU(24599)	Chave Fusível	6	6,00	36,00
20250199	6123590-1	FU(24596)	Chave Fusível	3	17,75	53,25
20250199	6135572-1	FU(25383)	Chave Fusível	2	3,75	7,50

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6125734-1	TD(38628)	Transformador Distribuição	1	17,47	17,47
20250199	6128577-1	FU(24510)	Chave Fusível	21	3,53	74,13
20250199	6128798-1	FU(31022)	Chave Fusível	1	17,55	17,55
20250199	6128898-1	TD(56511)	Transformador Distribuição	1	15,40	15,40
20250199	6115995-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	11	4,17	45,87
20250199	6116025-1	TD(67621912)	Transformador Distribuição	2	5,87	11,74
20250199	6116070-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	13	2,92	37,96
20250199	6111968-1	FU(700884)	Chave Fusível	1	4,05	4,05
20250199	6125954-1	TD(1685)	Transformador Distribuição	1	21,77	21,77
20250199	6119498-1	TD(677812)	Transformador Distribuição	2	3,22	6,44
20250199	6119174-1	TD(58308)	Transformador Distribuição	2	4,35	8,70
20250199	6118605-1	TD(1685)	Transformador Distribuição	1	19,38	19,38
20250199	6129012-1	INO02_INO49503	Alimentador	1	0,65	0,65
20250199	6113071-1	FU(721141)	Chave Fusível	1	0,82	0,82
20250199	6117388-1	FR(28964)	Chave Fusível Religadora	6	6,73	40,38
20250199	6123050-1	TD(46118)	Transformador Distribuição	1	32,27	32,27
20250199	6128751-1	FR(28964)	Chave Fusível Religadora	6	4,72	28,32
20250199	6112208-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	49	0,05	2,45
20250199	6121846-1	FU(29267)	Chave Fusível	5	38,08	190,40
20250199	6112208-1	BAL02_BAL49502	Alimentador	72	1,52	109,44
20250199	6128824-1	RD(39421)	Religador de Distribuição	1	1,05	1,05
20250199	6117452-1	FU(10662)	Chave Fusível	248	9,60	2.380,80
20250199	6126484-1	FU(689638)	Chave Fusível	2	7,57	15,14
20250199	6118082-1	FU(39830)	Chave Fusível	12	3,10	37,20
20250199	6125067-1	FU(21463)	Chave Fusível	116	3,63	421,08
20250199	6121119-1	FU(16361)	Chave Fusível	4	5,65	22,60
20250199	6112150-1	TD(55434)	Transformador Distribuição	1	10,25	10,25

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114587-1	FR(682118)	Chave Fusível Religadora	22	4,50	99,00
20250199	6128640-1	FU(733132)	Chave Fusível	2	17,83	35,66
20250199	6128670-1	C 990108	Unidade Consumidora	1	16,85	16,85
20250199	6119099-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	1,75	1,75
20250199	6122927-1	TD(676135)	Transformador Distribuição	4	3,13	12,52
20250199	6123030-1	TD(676122)	Transformador Distribuição	2	8,33	16,66
20250199	6123032-1	TD(17707)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20250199	6124201-1	TD(48307504)	Transformador Distribuição	1	2,70	2,70
20250199	6124952-1	FR(10510)	Chave Fusível Religadora	8	11,37	90,96
20250199	6124952-1	FR(10510)	Chave Fusível Religadora	2	12,13	24,26
20250199	6124952-1	FR(10510)	Chave Fusível Religadora	23	22,78	523,94
20250199	6124952-1	FR(10510)	Chave Fusível Religadora	8	22,78	182,24
20250199	6127435-1	FU(7842)	Chave Fusível	12	15,63	187,56
20250199	6127879-1	FU(20580)	Chave Fusível	1	8,32	8,32
20250199	6127935-1	FU(676196)	Chave Fusível	17	6,13	104,21
20250199	6118685-1	[MT]PA(12899)	Alimentador	8	16,35	130,80
20250199	6119099-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	161	1,75	281,75
20250199	6119197-1	FR(14684)	Chave Fusível Religadora	23	6,58	151,34
20250199	6119392-1	FU(40441)	Chave Fusível	5	6,20	31,00
20250199	6120054-1	FU(655448)	Chave Fusível	1	24,10	24,10
20250199	6120367-1	TD(24129)	Transformador Distribuição	1	34,40	34,40
20250199	6121089-1	FR(25313138)	Chave Fusível Religadora	8	16,35	130,80
20250199	6122373-1	FU(30048)	Chave Fusível	2	5,70	11,40
20250199	6122429-1	FU(676196)	Chave Fusível	17	7,18	122,06
20250199	6119099-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	1,75	1,75

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112281-1	TD(84205341)	Transformador Distribuição	6	9,30	55,80
20250199	6125747-1	FU(688381)	Chave Fusível	3	15,98	47,94
20250199	6112661-1	FU(693101)	Chave Fusível	1	9,37	9,37
20250199	6114084-1	FU(693523)	Chave Fusível	1	7,80	7,80
20250199	6116358-1	FU(692199)	Chave Fusível	1	20,33	20,33
20250199	6117971-1	TD(23448)	Transformador Distribuição	1	26,53	26,53
20250199	6118199-1	TD(27283)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20250199	6118440-1	FR(10055)	Chave Fusível Religadora	18	4,93	88,74
20250199	6119158-1	FU(700477)	Chave Fusível	7	6,42	44,94
20250199	6121428-1	TD(27283)	Transformador Distribuição	1	18,32	18,32
20250199	6121439-1	FR(37513)	Chave Fusível Religadora	68	22,13	1.504,84
20250199	6121439-1	FU(13494)	Chave Fusível	16	4,15	66,40
20250199	6121636-1	FU(10051)	Chave Fusível	6	15,12	90,72
20250199	6122829-1	FR(10055)	Chave Fusível Religadora	18	21,50	387,00
20250199	6112281-1	TD(84205341)	Transformador Distribuição	5	9,30	46,50
20250199	6112455-1	TD(710699)	Transformador Distribuição	1	8,20	8,20
20250199	6112546-1	FU(38124)	Chave Fusível	12	7,05	84,60
20250199	6112620-1	FU(715549)	Chave Fusível	47	6,03	283,41
20250199	6112661-1	FU(693101)	Chave Fusível	24	9,37	224,88
20250199	6112680-1	FU(693039)	Chave Fusível	18	5,80	104,40
20250199	6112772-1	FU(16365)	Chave Fusível	15	22,22	333,30
20250199	6113335-1	TD(12809)	Transformador Distribuição	1	19,77	19,77
20250199	6113702-1	TD(21077)	Transformador Distribuição	1	8,23	8,23
20250199	6113796-1	TD(13382)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67
20250199	6114084-1	FU(693523)	Chave Fusível	24	7,80	187,20
20250199	6114754-1	TD(757025)	Transformador Distribuição	1	18,43	18,43
20250199	6114871-1	TD(699129)	Transformador Distribuição	5	19,68	98,40

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114880-1	FR(23832)	Chave Fusível Religadora	3	17,25	51,75
20250199	6116358-1	FU(692199)	Chave Fusível	25	20,33	508,25
20250199	6116699-1	FU(693000)	Chave Fusível	8	17,17	137,36
20250199	6118345-1	FR(17601)	Chave Fusível Religadora	6	46,83	280,98
20250199	6119520-1	FU(38123)	Chave Fusível	9	8,98	80,82
20250199	6119805-1	FU(16351)	Chave Fusível	7	8,33	58,31
20250199	6121272-1	TD(36006)	Transformador Distribuição	1	25,18	25,18
20250199	6125381-1	TD(710699)	Transformador Distribuição	1	1,57	1,57
20250199	6125747-1	FU(688381)	Chave Fusível	18	15,98	287,64
20250199	6127178-1	FU(8425)	Chave Fusível	1	3,57	3,57
20250199	6127181-1	FU(36048)	Chave Fusível	8	13,28	106,24
20250199	6127207-1	FU(38123)	Chave Fusível	9	15,48	139,32
20250199	6127373-1	FU(41587)	Chave Fusível	2	42,53	85,06
20250199	6121439-1	FR(37513)	Chave Fusível Religadora	7	41,47	290,29
20250199	6124440-1	TD(41121)	Transformador Distribuição	20	2,78	55,60
20250199	6125345-1	FU(39358)	Chave Fusível	3	4,55	13,65
20250199	6112620-1	FU(715549)	Chave Fusível	1	6,03	6,03
20250199	6116651-1	BAP01_BAP49502	Alimentador	139	1,03	143,17
20250199	6128232-1	TD(1441)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20250199	6127404-1	TD(1441)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20250199	6126764-1	FU(17910)	Chave Fusível	9	3,30	29,70
20250199	6124616-1	TD(28995)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20250199	6117269-1	FR(17938)	Chave Fusível Religadora	22	44,23	973,06
20250199	6121137-1	FU(17910)	Chave Fusível	9	4,30	38,70
20250199	6116651-1	BAP01_BAP49502	Alimentador	1.532	1,68	2.573,76
20250199	6116651-1	BAP01_BAP49502	Alimentador	4	2,12	8,48
20250199	6116942-1	RD(745462)	Religador de Distribuição	20	1,25	25,00
20250199	6116500-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	4	50,55	202,20
20250199	6116942-1	RD(745462)	Religador de Distribuição	20	20,92	418,40

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6116942-1	RD(745462)	Religador de Distribuição	30	21,13	633,90
20250199	6117629-1	FU(18070)	Chave Fusível	8	14,30	114,40
20250199	6117752-1	FU(24068)	Chave Fusível	1	29,03	29,03
20250199	6118898-1	TD(1362)	Transformador Distribuição	1	17,98	17,98
20250199	6118988-1	TD(24430)	Transformador Distribuição	1	16,13	16,13
20250199	6119153-1	FU(18071)	Chave Fusível	4	7,25	29,00
20250199	6120293-1	TD(685326)	Transformador Distribuição	10	23,08	230,80
20250199	6120317-1	TD(1825)	Transformador Distribuição	5	3,20	16,00
20250199	6120632-1	TD(711441)	Transformador Distribuição	3	2,72	8,16
20250199	6121046-1	FU(18105)	Chave Fusível	41	19,15	785,15
20250199	6121931-1	TD(26232)	Transformador Distribuição	2	11,33	22,66
20250199	6122220-1	TD(1801)	Transformador Distribuição	1	8,08	8,08
20250199	6125915-1	FU(18072)	Chave Fusível	1	19,05	19,05
20250199	6128859-1	TD(20462)	Transformador Distribuição	5	4,43	22,15
20250199	6112987-1	TD(1825)	Transformador Distribuição	5	5,30	26,50
20250199	6113148-1	FU(17979)	Chave Fusível	1	3,05	3,05
20250199	6113333-1	TD(1786)	Transformador Distribuição	1	16,55	16,55
20250199	6113664-1	TD(711441)	Transformador Distribuição	3	3,78	11,34
20250199	6114738-1	FU(18091)	Chave Fusível	1	2,80	2,80
20250199	6114813-1	TD(1825)	Transformador Distribuição	5	15,20	76,00
20250199	6116260-1	TD(1825)	Transformador Distribuição	5	26,77	133,85
20250199	6116500-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	15	24,47	367,05
20250199	6116500-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	16	26,42	422,72
20250199	6116500-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	113	28,33	3.201,29

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6116942-1	RD(745462)	Religador de Distribuição	6	2,22	13,32
20250199	6115438-1	TD(706449)	Transformador Distribuição	26	0,87	22,62
20250199	6114848-1	TD(719411)	Transformador Distribuição	170	2,17	368,90
20250199	6112204-1	TD(44251)	Transformador Distribuição	32	4,10	131,20
20250199	6122870-1	RD(8000)	Religador de Distribuição	1	3,53	3,53
20250199	6127718-1	TD(650834)	Transformador Distribuição	1	4,20	4,20
20250199	6112354-1	FU(41355515)	Chave Fusível	6	6,37	38,22
20250199	6112432-1	FU(18080)	Chave Fusível	2	6,83	13,66
20250199	6112508-1	TD(19316)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20250199	6113624-1	TD(1677)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20250199	6128748-1	FU(18096)	Chave Fusível	84	19,27	1.618,68
20250199	6128504-1	FU(22195686)	Chave Fusível	2	2,40	4,80
20250199	6114567-1	TD(751910)	Transformador Distribuição	1	6,30	6,30
20250199	6114673-1	TD(19490)	Transformador Distribuição	1	23,93	23,93
20250199	6117565-1	FU(22501)	Chave Fusível	9	10,78	97,02
20250199	6118285-1	TD(27713)	Transformador Distribuição	1	1,33	1,33
20250199	6119647-1	TD(35729)	Transformador Distribuição	80	1,32	105,60
20250199	6121437-1	FR(750392)	Chave Fusível Religadora	23	13,40	308,20
20250199	6122032-1	TD(20064)	Transformador Distribuição	6	4,02	24,12
20250199	6122157-1	TD(1712)	Transformador Distribuição	2	27,90	55,80
20250199	6122238-1	TD(1090)	Transformador Distribuição	3	11,52	34,56
20250199	6122383-1	FR(750392)	Chave Fusível Religadora	23	12,18	280,14
20250199	6122870-1	RD(8000)	Religador de Distribuição	11	1,87	20,57

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122870-1	RD(8000)	Religador de Distribuição	317	3,53	1.119,01
20250199	6123513-1	FU(22549)	Chave Fusível	8	28,58	228,64
20250199	6123627-1	TD(19253)	Transformador Distribuição	1	21,75	21,75
20250199	6128215-1	TD(19490)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20250199	6127900-1	FU(19237)	Chave Fusível	2	58,95	117,90
20250199	6123511-1	TD(29286)	Transformador Distribuição	1	8,13	8,13
20250199	6124077-1	TD(19279)	Transformador Distribuição	1	9,25	9,25
20250199	6124120-1	FU(750952)	Chave Fusível	8	11,43	91,44
20250199	6124208-1	FU(22470)	Chave Fusível	8	9,53	76,24
20250199	6124244-1	TD(1085)	Transformador Distribuição	3	6,47	19,41
20250199	6125094-1	TD(707164)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20250199	6125162-1	TD(47238294)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20250199	6125848-1	TD(757695)	Transformador Distribuição	8	20,43	163,44
20250199	6125947-1	FU(30964)	Chave Fusível	3	1,75	5,25
20250199	6126404-1	TD(19271)	Transformador Distribuição	1	26,22	26,22
20250199	6126535-1	FU(22401)	Chave Fusível	4	2,18	8,72
20250199	6126684-1	TD(19479)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20250199	6112338-1	TD(650834)	Transformador Distribuição	1	7,85	7,85
20250199	6114445-1	BAT51 Novo_BAT	Alimentador	6	1,78	10,68
20250199	6114445-1	BAT51 Novo_BAT	Alimentador	22	4,58	100,76
20250199	6123907-1	BAT51 Novo_BAT	Alimentador	22	1,60	35,20
20250199	6128777-1	TD(1754)	Transformador Distribuição	1	22,67	22,67
20250199	6123907-1	BAT51 Novo_BAT	Alimentador	6	2,17	13,02
20250199	6123554-1	TD(58862)	Transformador Distribuição	1	18,02	18,02
20250199	6128167-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	29	2,37	68,73
20250199	6111770-1	TD(676655)	Transformador Distribuição	1	7,22	7,22

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128495-1	FU(13173)	Chave Fusível	15	2,78	41,70
20250199	6115857-1	FU(19499)	Chave Fusível	54	1,42	76,68
20250199	6115871-1	TD(38056)	Transformador Distribuição	2	2,65	5,30
20250199	6117614-1	TD(38056)	Transformador Distribuição	2	4,68	9,36
20250199	6117886-1	TD(688982)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20250199	6117903-1	TD(1267)	Transformador Distribuição	58	3,77	218,66
20250199	6118232-1	TD(669333)	Transformador Distribuição	7	3,75	26,25
20250199	6119318-1	CL(27094)	Chave Lâmina	7	9,48	66,36
20250199	6121378-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	39	3,05	118,95
20250199	6121378-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	25	3,70	92,50
20250199	6121694-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	32	1,60	51,20
20250199	6121694-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	23	2,22	51,06
20250199	6121694-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	16	4,50	72,00
20250199	6121770-1	TD(38140)	Transformador Distribuição	1	9,53	9,53
20250199	6121955-1	TD(38042)	Transformador Distribuição	1	10,07	10,07
20250199	6122357-1	TD(677149)	Transformador Distribuição	3	7,58	22,74
20250199	6123555-1	TD(38093)	Transformador Distribuição	1	20,32	20,32
20250199	6123568-1	FU(26787)	Chave Fusível	3	24,03	72,09
20250199	6124103-1	FU(28666)	Chave Fusível	1	9,68	9,68
20250199	6124157-1	TD(38050)	Transformador Distribuição	1	22,22	22,22
20250199	6127041-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	1	1,32	1,32
20250199	6127126-1	FU(26935)	Chave Fusível	4	21,48	85,92
20250199	6127539-1	TD(37907)	Transformador Distribuição	1	19,85	19,85
20250199	6128337-1	TD(38156)	Transformador Distribuição	1	21,28	21,28

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128401-1	TD(38113)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20250199	6128475-1	TD(676642)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20250199	6113134-1	TD(38148)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20250199	6125800-1	FU(26951)	Chave Fusível	1	19,22	19,22
20250199	6127244-1	TD(37930)	Transformador Distribuição	1	25,00	25,00
20250199	6120513-1	FU(68257425)	Chave Fusível	2	2,98	5,96
20250199	6121728-1	FU(11603)	Chave Fusível	45	7,62	342,90
20250199	6121927-1	FU(11613)	Chave Fusível	5	3,65	18,25
20250199	6122401-1	TD(37890)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43
20250199	6123413-1	TD(44249671)	Transformador Distribuição	1	18,62	18,62
20250199	6123462-1	FU(13156)	Chave Fusível	23	21,40	492,20
20250199	6123495-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	16	19,60	313,60
20250199	6124045-1	FR(11610)	Chave Fusível Religadora	11	5,20	57,20
20250199	6124846-1	FR(11610)	Chave Fusível Religadora	11	3,58	39,38
20250199	6125360-1	TD(37880)	Transformador Distribuição	1	24,97	24,97
20250199	6125800-1	FU(26951)	Chave Fusível	2	19,22	38,44
20250199	6125811-1	TD(654937)	Transformador Distribuição	3	16,58	49,74
20250199	6125991-1	TD(38600)	Transformador Distribuição	1	16,32	16,32
20250199	6126172-1	TD(37889)	Transformador Distribuição	1	10,40	10,40
20250199	6126489-1	TD(37901)	Transformador Distribuição	1	7,88	7,88
20250199	6126883-1	FU(41984)	Chave Fusível	8	4,05	32,40
20250199	6127022-1	FU(26949)	Chave Fusível	44	0,12	5,28
20250199	6127190-1	FU(26949)	Chave Fusível	44	23,03	1.013,32
20250199	6119081-1	TD(37872)	Transformador Distribuição	1	13,77	13,77
20250199	6112016-1	TD(671756)	Transformador Distribuição	1	1,08	1,08
20250199	6118472-1	FU(23835)	Chave Fusível	3	1,65	4,95

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6123092-1	TD(671511)	Transformador Distribuição	1	26,37	26,37
20250199	6128447-1	TD(18302)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20250199	6127990-1	TD(56134)	Transformador Distribuição	1	1,38	1,38
20250199	6111855-1	TD(53498)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250199	6127917-1	TD(53840)	Transformador Distribuição	3	6,83	20,49
20250199	6127796-1	FU(10168)	Chave Fusível	35	4,98	174,30
20250199	6121758-1	TD(47295)	Transformador Distribuição	2	11,40	22,80
20250199	6112125-1	TD(47281)	Transformador Distribuição	2	4,57	9,14
20250199	6112565-1	TD(53840)	Transformador Distribuição	3	18,47	55,41
20250199	6112764-1	TD(47287)	Transformador Distribuição	1	1,27	1,27
20250199	6112931-1	TD(49392)	Transformador Distribuição	2	19,52	39,04
20250199	6113466-1	FU(29211)	Chave Fusível	4	18,25	73,00
20250199	6117890-1	FU(32247)	Chave Fusível	16	2,32	37,12
20250199	6120306-1	TD(47385)	Transformador Distribuição	1	23,38	23,38
20250199	6112099-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	43	4,30	184,90
20250199	6128109-1	TD(49472)	Transformador Distribuição	1	5,80	5,80
20250199	6112299-1	TD(665269)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20250199	6112509-1	TD(49461)	Transformador Distribuição	1	5,15	5,15
20250199	6114970-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	139	6,02	836,78
20250199	6115208-1	TD(51041)	Transformador Distribuição	3	3,85	11,55
20250199	6115583-1	RD(7745)	Religador de Distribuição	356	6,43	2.289,08
20250199	6118343-1	TD(672355)	Transformador Distribuição	2	6,57	13,14

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6118934-1	FR(37820)	Chave Fusível Religadora	6	14,95	89,70
20250199	6119682-1	TD(49513)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20250199	6120629-1	FR(37582)	Chave Fusível Religadora	143	17,82	2.548,26
20250199	6121161-1	FU(7452)	Chave Fusível	12	16,73	200,76
20250199	6121210-1	FR(12181)	Chave Fusível Religadora	39	16,82	655,98
20250199	6121934-1	FU(39728)	Chave Fusível	5	8,02	40,10
20250199	6122540-1	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	20	3,53	70,60
20250199	6122570-1	RD(7745)	Religador de Distribuição	356	1,33	473,48
20250199	6123546-1	TD(50994)	Transformador Distribuição	1	17,43	17,43
20250199	6123881-1	TD(51005)	Transformador Distribuição	3	15,27	45,81
20250199	6124938-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	139	4,78	664,42
20250199	6125844-1	FU(40183)	Chave Fusível	2	14,55	29,10
20250199	6126303-1	TD(50997)	Transformador Distribuição	5	10,37	51,85
20250199	6127316-1	TD(50885)	Transformador Distribuição	1	20,50	20,50
20250199	6128061-1	TD(52549)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20250199	6112124-1	RD(7745)	Religador de Distribuição	356	1,02	363,12
20250199	6128824-1	RD(39421)	Religador de Distribuição	193	1,05	202,65
20250199	6128824-1	RD(39421)	Religador de Distribuição	160	2,97	475,20
20250199	6129007-1	TD(9648)	Transformador Distribuição	103	1,75	180,25
20250199	6129105-1	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	2,48	37,20
20250199	6112300-1	TD(31832)	Transformador Distribuição	1	2,30	2,30
20250199	6117611-1	FU(25430)	Chave Fusível	3	7,75	23,25
20250199	6118797-1	TD(31433)	Transformador Distribuição	1	14,48	14,48

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6120808-1	TD(714979)	Transformador Distribuição	7	24,02	168,14
20250199	6125112-1	FU(24858)	Chave Fusível	1	2,32	2,32
20250199	6125246-1	TD(31367)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20250199	6125999-1	TD(656046)	Transformador Distribuição	1	14,30	14,30
20250199	6126274-1	TD(3555432)	Transformador Distribuição	2	10,63	21,26
20250199	6126712-1	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	4,38	65,70
20250199	6113698-1	TD(31367)	Transformador Distribuição	1	1,12	1,12
20250199	6114550-1	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	2,57	38,55
20250199	6114953-1	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	11,65	174,75
20250199	6115328-1	FU(25765)	Chave Fusível	6	2,62	15,72
20250199	6115403-1	TD(32330)	Transformador Distribuição	1	0,10	0,10
20250199	6116056-1	TD(31383)	Transformador Distribuição	1	7,02	7,02
20250199	6128701-1	TD(60420)	Transformador Distribuição	2	7,12	14,24
20250199	6112267-1	PE(200942149)	Ponto de conexão	1	3,27	3,27
20250199	6120192-1	TD(45148)	Transformador Distribuição	5	1,22	6,10
20250199	6121147-1	FU(25850)	Chave Fusível	1	23,38	23,38
20250199	6124519-1	TD(14037088)	Transformador Distribuição	30	2,97	89,10
20250199	6124735-1	TD(9695)	Transformador Distribuição	141	3,63	511,83
20250199	6129108-1	TD(38843)	Transformador Distribuição	87	1,10	95,70
20250199	6126065-1	TD(656002)	Transformador Distribuição	1	19,45	19,45
20250199	6126252-1	FU(25847)	Chave Fusível	5	8,32	41,60
20250199	6126327-1	TD(38843)	Transformador Distribuição	87	7,08	615,96
20250199	6115788-1	TD(9995)	Transformador Distribuição	16	4,83	77,28
20250199	6124987-1	PE(209949010)	Ponto de conexão	1	7,78	7,78

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6124271-1	RD(748435)	Religador de Distribuição	1	4,77	4,77
20250199	6120304-1	FU(25434)	Chave Fusível	5	24,28	121,40
20250199	6124611-1	FU(122138536)	Chave Fusível	4	9,85	39,40
20250199	6124976-1	FU(35418)	Chave Fusível	1	6,03	6,03
20250199	6125061-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	7	2,20	15,40
20250199	6125061-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	12	2,23	26,76
20250199	6126072-1	FU(25447)	Chave Fusível	5	13,37	66,85
20250199	6126305-1	TD(694236)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20250199	6126464-1	TD(652835)	Transformador Distribuição	6	9,80	58,80
20250199	6126595-1	TD(758834)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20250199	6129244-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	2	0,60	1,20
20250199	6129244-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	23	0,17	3,91
20250199	6129244-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	44	0,45	19,80
20250199	6129244-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	63	0,60	37,80
20250199	6129244-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	6	2,73	16,38
20250199	6129244-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	19	2,98	56,62
20250199	6129244-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	5	4,63	23,15
20250199	6112384-1	TD(706689)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20250199	6113714-1	FU(25434)	Chave Fusível	5	3,33	16,65
20250199	6114753-1	TD(34410)	Transformador Distribuição	1	12,47	12,47
20250199	6114856-1	TD(34622)	Transformador Distribuição	5	12,83	64,15
20250199	6117202-1	TD(42015)	Transformador Distribuição	62	15,55	964,10
20250199	6119370-1	TD(34864)	Transformador Distribuição	1	10,43	10,43

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6119693-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	6	5,68	34,08
20250199	6119693-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	5	5,82	29,10
20250199	6119693-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	7	7,12	49,84
20250199	6124271-1	RD(748435)	Religador de Distribuição	11	7,95	87,45
20250199	6126183-1	FR(24768)	Chave Fusível Religadora	43	3,83	164,69
20250199	6125865-1	TD(31354)	Transformador Distribuição	1	22,25	22,25
20250199	6127080-1	FU(15581)	Chave Fusível	19	2,03	38,57
20250199	6125319-1	TD(740204)	Transformador Distribuição	5	22,53	112,65
20250199	6124920-1	TD(733534)	Transformador Distribuição	4	2,25	9,00
20250199	6127241-1	FU(24766)	Chave Fusível	43	3,62	155,66
20250199	6112037-1	FU(25021)	Chave Fusível	13	3,17	41,21
20250199	6114560-1	TD(31354)	Transformador Distribuição	2	3,15	6,30
20250199	6113841-1	FU(682950)	Chave Fusível	8	5,35	42,80
20250199	6128703-1	FU(25021)	Chave Fusível	16	2,95	47,20
20250199	6128421-1	TD(31465)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20250199	6112091-1	TD(41419925)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20250199	6121814-1	FU(30234)	Chave Fusível	8	13,28	106,24
20250199	6118758-1	TD(44800)	Transformador Distribuição	1	13,97	13,97
20250199	6118757-1	TD(44795)	Transformador Distribuição	1	13,15	13,15
20250199	6118481-1	TD(57435)	Transformador Distribuição	3	21,73	65,19
20250199	6117836-1	TD(710169)	Transformador Distribuição	2	11,48	22,96
20250199	6118782-1	TD(44755)	Transformador Distribuição	1	26,38	26,38
20250199	6116689-1	TD(689540)	Transformador Distribuição	6	23,45	140,70
20250199	6116043-1	ITQ02_ITQ49502	Alimentador	1	0,98	0,98

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114836-1	TD(689484)	Transformador Distribuição	6	14,78	88,68
20250199	6115370-1	TD(39631)	Transformador Distribuição	2	1,90	3,80
20250199	6114757-1	TD(671036)	Transformador Distribuição	1	5,40	5,40
20250199	6114720-1	TD(694889)	Transformador Distribuição	6	8,60	51,60
20250199	6113665-1	TD(689362)	Transformador Distribuição	2	16,58	33,16
20250199	6113053-1	TD(693762)	Transformador Distribuição	2	18,10	36,20
20250199	6112945-1	TD(703525)	Transformador Distribuição	5	17,92	89,60
20250199	6112814-1	TD(694907)	Transformador Distribuição	2	18,27	36,54
20250199	6115892-1	TD(756784)	Transformador Distribuição	1	28,95	28,95
20250199	6116227-1	RD(14714)	Religador de Distribuição	742	0,17	126,14
20250199	6116227-1	RD(14714)	Religador de Distribuição	88	2,70	237,60
20250199	6116227-1	RD(14714)	Religador de Distribuição	27	4,33	116,91
20250199	6116227-1	RD(14714)	Religador de Distribuição	67	4,47	299,49
20250199	6116339-1	RD(722173)	Religador de Distribuição	419	0,15	62,85
20250199	6117102-1	TD(1053)	Transformador Distribuição	3	38,43	115,29
20250199	6117928-1	FU(692766)	Chave Fusível	40	7,32	292,80
20250199	6118043-1	TD(1204)	Transformador Distribuição	4	9,80	39,20
20250199	6118618-1	FU(689888)	Chave Fusível	29	2,27	65,83
20250199	6118902-1	TD(42248)	Transformador Distribuição	1	13,90	13,90
20250199	6119226-1	FU(692766)	Chave Fusível	40	5,00	200,00
20250199	6120296-1	TD(1053)	Transformador Distribuição	3	28,20	84,60
20250199	6120883-1	FR(2097)	Chave Fusível Religadora	69	4,72	325,68

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6121690-1	FR(2097)	Chave Fusível Religadora	69	20,22	1.395,18
20250199	6122848-1	TD(42248)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20250199	6124100-1	FR(2097)	Chave Fusível Religadora	69	7,33	505,77
20250199	6128082-1	TD(1034)	Transformador Distribuição	1	9,10	9,10
20250199	6113754-1	TD(756784)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20250199	6114316-1	TD(42345)	Transformador Distribuição	1	11,30	11,30
20250199	6115747-1	TD(42802)	Transformador Distribuição	2	30,63	61,26
20250199	6112564-1	TD(8748)	Transformador Distribuição	50	2,32	116,00
20250199	6112810-1	TD(650822)	Transformador Distribuição	3	1,00	3,00
20250199	6123035-1	FU(4904)	Chave Fusível	124	2,22	275,28
20250199	6112810-1	TD(650822)	Transformador Distribuição	7	1,00	7,00
20250199	6124282-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	1	8,20	8,20
20250199	6112875-1	PE(12166696)	Ponto de conexão	2	4,15	8,30
20250199	6126706-1	TD(8768)	Transformador Distribuição	46	1,03	47,38
20250199	6126970-1	TD(17520)	Transformador Distribuição	2	5,23	10,46
20250199	6111668-1	TD(45545)	Transformador Distribuição	1	16,98	16,98
20250199	6112228-1	TD(8714)	Transformador Distribuição	33	3,30	108,90
20250199	6112419-1	FU(4961)	Chave Fusível	513	2,07	1.061,91
20250199	6112606-1	FU(4971)	Chave Fusível	96	1,33	127,68
20250199	6114259-1	FU(19232)	Chave Fusível	25	4,77	119,25
20250199	6119514-1	TD(17520)	Transformador Distribuição	2	3,95	7,90
20250199	6123180-1	TD(30561)	Transformador Distribuição	48	2,35	112,80
20250199	6111953-1	FU(659291)	Chave Fusível	9	1,92	17,28
20250199	6129160-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	511	1,08	551,88

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112633-1	FR(19073)	Chave Fusível Religadora	77	3,97	305,69
20250199	6129160-1	CL(17428)	Chave Lâmina	141	1,02	143,82
20250199	6129160-1	CF(18333)	Chave Faca	27	0,73	19,71
20250199	6129160-1	RD(730250)	Religador de Distribuição	209	0,17	35,53
20250199	6129160-1	RD(719160)	Religador de Distribuição	86	0,08	6,88
20250199	6129160-1	RD(719160)	Religador de Distribuição	86	4,50	387,00
20250199	6113082-1	FU(17357)	Chave Fusível	3	2,55	7,65
20250199	6113188-1	TD(19187)	Transformador Distribuição	1	1,07	1,07
20250199	6113211-1	TD(19087)	Transformador Distribuição	2	2,30	4,60
20250199	6113300-1	TD(19110)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05
20250199	6113634-1	FU(17357)	Chave Fusível	3	2,93	8,79
20250199	6113879-1	TD(49182)	Transformador Distribuição	5	7,13	35,65
20250199	6113963-1	FU(659291)	Chave Fusível	9	5,52	49,68
20250199	6118344-1	RD(719160)	Religador de Distribuição	86	1,20	103,20
20250199	6119449-1	FU(43471)	Chave Fusível	33	8,53	281,49
20250199	6121834-1	TD(45573)	Transformador Distribuição	2	7,30	14,60
20250199	6123112-1	TD(8705)	Transformador Distribuição	2	3,83	7,66
20250199	6123740-1	TD(52821)	Transformador Distribuição	2	4,47	8,94
20250199	6125101-1	FU(720245)	Chave Fusível	1	3,75	3,75
20250199	6125963-1	TD(45575)	Transformador Distribuição	1	18,07	18,07
20250199	6129160-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	56	1,08	60,48
20250199	6112642-1	TD(659287)	Transformador Distribuição	4	4,48	17,92
20250199	6128927-1	TD(20964)	Transformador Distribuição	2	14,00	28,00
20250199	6112032-1	FU(17357)	Chave Fusível	3	2,05	6,15
20250199	6136614-1	TD(7147)	Transformador Distribuição	93	3,55	330,15
20250199	6116267-1	FU(8797)	Chave Fusível	318	4,02	1.278,36

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6127025-1	TD(679988)	Transformador Distribuição	1	1,30	1,30
20250199	6126796-1	TD(679988)	Transformador Distribuição	1	1,33	1,33
20250199	6126796-1	TD(679988)	Transformador Distribuição	65	1,33	86,45
20250199	6127025-1	TD(679988)	Transformador Distribuição	65	1,30	84,50
20250199	6128098-1	TD(744623)	Transformador Distribuição	51	1,75	89,25
20250199	6117759-1	TD(7133)	Transformador Distribuição	66	3,17	209,22
20250199	6116299-1	FU(1300)	Chave Fusível	697	1,80	1.254,60
20250199	6117064-1	TD(47919)	Transformador Distribuição	2	21,90	43,80
20250199	6116288-1	FU(728649)	Chave Fusível	1	25,30	25,30
20250199	6116296-1	TD(46928)	Transformador Distribuição	3	23,33	69,99
20250199	6116495-1	TD(10363)	Transformador Distribuição	14	23,97	335,58
20250199	6116708-1	TD(712838)	Transformador Distribuição	29	21,05	610,45
20250199	6117053-1	TD(49271)	Transformador Distribuição	1	23,37	23,37
20250199	6117098-1	TD(48965)	Transformador Distribuição	1	36,65	36,65
20250199	6127923-1	TD(687645)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20250199	6117739-1	TD(48011)	Transformador Distribuição	2	9,27	18,54
20250199	6118355-1	TD(49947)	Transformador Distribuição	1	27,12	27,12
20250199	6119379-1	FU(732954)	Chave Fusível	2	28,67	57,34
20250199	6120338-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	82	1,77	145,14
20250199	6120338-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	113	1,97	222,61
20250199	6120353-1	TD(46928)	Transformador Distribuição	3	3,10	9,30
20250199	6120451-1	FU(39999)	Chave Fusível	5	2,07	10,35
20250199	6121173-1	FU(59394608)	Chave Fusível	26	15,50	403,00

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122597-1	TD(21783)	Transformador Distribuição	105	5,57	584,85
20250199	6123183-1	TD(46964)	Transformador Distribuição	1	9,87	9,87
20250199	6123216-1	TD(47100)	Transformador Distribuição	1	8,10	8,10
20250199	6123421-1	TD(47098)	Transformador Distribuição	1	17,53	17,53
20250199	6124176-1	TD(46964)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20250199	6126278-1	FR(14271)	Chave Fusível Religadora	50	8,02	401,00
20250199	6126734-1	TD(46928)	Transformador Distribuição	3	3,12	9,36
20250199	6126737-1	FR(1749)	Chave Fusível Religadora	40	2,83	113,20
20250199	6125770-1	TD(49577)	Transformador Distribuição	1	6,38	6,38
20250199	6126254-1	FR(35344)	Chave Fusível Religadora	14	9,25	129,50
20250199	6111899-1	TD(47100)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20250199	6112843-1	FR(1749)	Chave Fusível Religadora	40	1,27	50,80
20250199	6112849-1	TD(46928)	Transformador Distribuição	3	1,87	5,61
20250199	6116021-1	TD(47919)	Transformador Distribuição	2	2,62	5,24
20250199	6116092-1	TD(674005)	Transformador Distribuição	1	25,57	25,57
20250199	6113670-1	FU(701822)	Chave Fusível	2	3,70	7,40
20250199	6113652-1	FU(718540)	Chave Fusível	4	2,28	9,12
20250199	6113116-1	FU(718540)	Chave Fusível	4	4,90	19,60
20250199	6126099-1	FU(701822)	Chave Fusível	2	14,57	29,14
20250199	6122790-1	TD(47690)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20250199	6122230-1	TD(48098)	Transformador Distribuição	1	31,33	31,33
20250199	6119416-1	TD(47672)	Transformador Distribuição	1	23,35	23,35
20250199	6113719-1	FU(12852)	Chave Fusível	1	2,13	2,13
20250199	6117056-1	FU(741312)	Chave Fusível	2	17,30	34,60

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128617-1	FU(718540)	Chave Fusível	4	10,33	41,32
20250199	6125738-1	TD(55921)	Transformador Distribuição	34	7,57	257,38
20250199	6123646-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	2,15	2,15
20250199	6125532-1	FU(21308)	Chave Fusível	1	17,37	17,37
20250199	6127113-1	FU(12110)	Chave Fusível	5	3,75	18,75
20250199	6128400-1	TD(40327)	Transformador Distribuição	1	2,20	2,20
20250199	6119232-1	FU(11494)	Chave Fusível	12	10,32	123,84
20250199	6128081-1	TD(40311)	Transformador Distribuição	2	6,07	12,14
20250199	6127659-1	TD(674536)	Transformador Distribuição	1	35,18	35,18
20250199	6126596-1	TD(708021)	Transformador Distribuição	2	6,17	12,34
20250199	6125391-1	FU(703140)	Chave Fusível	1	18,48	18,48
20250199	6124500-1	TD(680240)	Transformador Distribuição	1	7,70	7,70
20250199	6119932-1	PE(20282256)	Ponto de conexão	1	4,07	4,07
20250199	6119443-1	TD(22396)	Transformador Distribuição	1	15,30	15,30
20250199	6113962-1	TD(671474)	Transformador Distribuição	1	6,18	6,18
20250199	6115693-1	FU(21439)	Chave Fusível	2	32,50	65,00
20250199	6117646-1	FR(21434)	Chave Fusível Religadora	9	9,50	85,50
20250199	6117912-1	FU(21384)	Chave Fusível	2	8,10	16,20
20250199	6118680-1	TD(672663)	Transformador Distribuição	1	23,93	23,93
20250199	6118749-1	TD(59319)	Transformador Distribuição	2	18,23	36,46
20250199	6118832-1	FU(21469)	Chave Fusível	3	15,48	46,44
20250199	6118864-1	CL(45032)	Chave Lâmina	8	13,67	109,36
20250199	6119824-1	FU(681722)	Chave Fusível	1	5,37	5,37
20250199	6120231-1	TD(22129)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05
20250199	6121594-1	FU(21384)	Chave Fusível	2	15,20	30,40
20250199	6121754-1	TD(667944)	Transformador Distribuição	1	8,80	8,80
20250199	6121855-1	TD(22396)	Transformador Distribuição	1	10,55	10,55

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6123118-1	FU(21424)	Chave Fusível	2	2,70	5,40
20250199	6123646-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	14	2,15	30,10
20250199	6123646-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	28	2,57	71,96
20250199	6123646-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	41	6,98	286,18
20250199	6124227-1	TD(61548)	Transformador Distribuição	1	11,33	11,33
20250199	6124635-1	TD(667934)	Transformador Distribuição	2	6,15	12,30
20250199	6125263-1	TD(34427)	Transformador Distribuição	1	19,43	19,43
20250199	6125308-1	FU(21422)	Chave Fusível	3	7,77	23,31
20250199	6125340-1	TD(27256)	Transformador Distribuição	1	23,05	23,05
20250199	6125445-1	TD(22406)	Transformador Distribuição	3	19,12	57,36
20250199	6125532-1	FU(21308)	Chave Fusível	3	17,37	52,11
20250199	6127367-1	FU(732123)	Chave Fusível	1	4,25	4,25
20250199	6127455-1	TD(34427)	Transformador Distribuição	1	43,62	43,62
20250199	6116871-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	263	1,57	412,91
20250199	6116871-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	66	3,78	249,48
20250199	6116871-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	45	4,15	186,75
20250199	6116871-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	263	0,30	78,90
20250199	6117513-1	RD(720608)	Religador de Distribuição	8	13,87	110,96
20250199	6117513-1	RD(720608)	Religador de Distribuição	46	17,65	811,90
20250199	6117544-1	TD(34344)	Transformador Distribuição	1	33,93	33,93
20250199	6117584-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	31	6,13	190,03
20250199	6117584-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	343	8,57	2.939,51
20250199	6118039-1	TD(654172)	Transformador Distribuição	1	25,38	25,38

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6118129-1	CL(42156)	Chave Lâmina	11	32,48	357,28
20250199	6118403-1	CL(41169)	Chave Lâmina	6	26,13	156,78
20250199	6118523-1	FU(21901)	Chave Fusível	4	19,73	78,92
20250199	6118877-1	TD(667634)	Transformador Distribuição	2	18,20	36,40
20250199	6128823-1	FU(22351)	Chave Fusível	17	15,83	269,11
20250199	6120452-1	FU(21479)	Chave Fusível	1	19,07	19,07
20250199	6120452-1	TD(24002)	Transformador Distribuição	1	29,90	29,90
20250199	6121072-1	FR(21810)	Chave Fusível Religadora	10	3,23	32,30
20250199	6121529-1	FU(22351)	Chave Fusível	18	20,60	370,80
20250199	6121745-1	FR(728426)	Chave Fusível Religadora	10	14,73	147,30
20250199	6121915-1	TD(31929)	Transformador Distribuição	1	31,27	31,27
20250199	6122086-1	TD(55344)	Transformador Distribuição	1	10,08	10,08
20250199	6122200-1	PE(17270969)	Ponto de conexão	1	36,87	36,87
20250199	6122231-1	CL(42156)	Chave Lâmina	11	7,38	81,18
20250199	6122341-1	FU(35499)	Chave Fusível	5	7,88	39,40
20250199	6122375-1	FR(21810)	Chave Fusível Religadora	10	24,27	242,70
20250199	6122417-1	FU(656309)	Chave Fusível	5	7,23	36,15
20250199	6122602-1	TD(51407)	Transformador Distribuição	1	20,58	20,58
20250199	6122645-1	TD(49378)	Transformador Distribuição	1	8,17	8,17
20250199	6123706-1	FU(21019130)	Chave Fusível	36	21,32	767,52
20250199	6123776-1	FU(22335)	Chave Fusível	5	20,47	102,35
20250199	6123781-1	TD(18986)	Transformador Distribuição	1	17,97	17,97
20250199	6123794-1	TD(27916)	Transformador Distribuição	1	16,22	16,22
20250199	6123832-1	TD(60319)	Transformador Distribuição	1	16,65	16,65
20250199	6123970-1	RD(11970)	Religador de Distribuição	528	3,73	1.969,44
20250199	6123970-1	RD(11970)	Religador de Distribuição	13	5,05	65,65
20250199	6123970-1	RD(11970)	Religador de Distribuição	13	8,53	110,89

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6123991-1	TD(41902)	Transformador Distribuição	1	26,50	26,50
20250199	6124026-1	FU(692355)	Chave Fusível	9	16,15	145,35
20250199	6124106-1	FU(21479)	Chave Fusível	2	15,38	30,76
20250199	6124131-1	CL(42156)	Chave Lâmina	11	9,27	101,97
20250199	6124761-1	FU(22330)	Chave Fusível	2	5,75	11,50
20250199	6124967-1	FU(722164)	Chave Fusível	1	20,47	20,47
20250199	6125517-1	FU(21815)	Chave Fusível	1	21,75	21,75
20250199	6126137-1	FU(41132)	Chave Fusível	8	4,82	38,56
20250199	6126902-1	FU(22340)	Chave Fusível	11	5,32	58,52
20250199	6127344-1	TD(32633)	Transformador Distribuição	1	13,37	13,37
20250199	6127385-1	TD(653355)	Transformador Distribuição	2	29,25	58,50
20250199	6127587-1	TD(653984)	Transformador Distribuição	1	11,25	11,25
20250199	6127702-1	TD(668135)	Transformador Distribuição	1	24,45	24,45
20250199	6128159-1	TD(79563528)	Transformador Distribuição	1	10,15	10,15
20250199	6128192-1	TD(31050)	Transformador Distribuição	2	11,92	23,84
20250199	6128293-1	TD(690493)	Transformador Distribuição	1	4,80	4,80
20250199	6128433-1	TD(35210)	Transformador Distribuição	1	27,45	27,45
20250199	6123970-1	RD(11970)	Religador de Distribuição	1	3,73	3,73
20250199	6116871-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	1	3,78	3,78
20250199	6117584-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	1	8,57	8,57
20250199	6115044-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	1	5,72	5,72
20250199	6119192-1	FR(22384)	Chave Fusível Religadora	22	13,63	299,86
20250199	6126049-1	TD(18976)	Transformador Distribuição	1	13,90	13,90
20250199	6112063-1	TD(55741)	Transformador Distribuição	1	2,20	2,20
20250199	6113739-1	TD(32849)	Transformador Distribuição	1	8,77	8,77

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6115044-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	263	3,05	802,15
20250199	6115044-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	35	5,72	200,20
20250199	6115044-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	46	7,57	348,22
20250199	6115044-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	11	11,12	122,32
20250199	6115044-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	5	15,52	77,60
20250199	6115044-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	15	16,77	251,55
20250199	6115044-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	9	38,43	345,87
20250199	6115567-1	FR(7832)	Chave Fusível Religadora	15	3,03	45,45
20250199	6115987-1	FU(21901)	Chave Fusível	4	2,38	9,52
20250199	6116090-1	TD(654269)	Transformador Distribuição	1	41,27	41,27
20250199	6116194-1	TD(670910)	Transformador Distribuição	1	24,72	24,72
20250199	6116448-1	FU(691396)	Chave Fusível	3	40,30	120,90
20250199	6118234-1	TD(988)	Transformador Distribuição	78	7,45	581,10
20250199	6118702-1	TD(66)	Transformador Distribuição	65	3,67	238,55
20250199	6124105-1	TD(59688)	Transformador Distribuição	1	9,92	9,92
20250199	6124754-1	TD(33415)	Transformador Distribuição	1	6,65	6,65
20250199	6121825-1	TD(33439)	Transformador Distribuição	1	12,53	12,53
20250199	6118913-1	TD(20498)	Transformador Distribuição	79	10,50	829,50
20250199	6127715-1	FR(25930)	Chave Fusível Religadora	12	15,27	183,24
20250199	6127528-1	FR(25948)	Chave Fusível Religadora	40	5,08	203,20
20250199	6128551-1	FR(24397)	Chave Fusível Religadora	7	17,65	123,55
20250199	6127876-1	FU(25671)	Chave Fusível	1	26,62	26,62
20250199	6126845-1	FU(752441)	Chave Fusível	2	3,68	7,36

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6125306-1	FU(25951)	Chave Fusível	7	18,53	129,71
20250199	6125192-1	FU(27322)	Chave Fusível	1	20,65	20,65
20250199	6128803-1	FU(25936)	Chave Fusível	2	15,88	31,76
20250199	6114808-1	TD(51)	Transformador Distribuição	86	1,18	101,48
20250199	6127876-1	FU(25671)	Chave Fusível	4	3,20	12,80
20250199	6113154-1	FU(31309)	Chave Fusível	165	1,07	176,55
20250199	6127497-1	TD(34230)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20250199	6123928-1	FU(25952)	Chave Fusível	9	15,47	139,23
20250199	6118697-1	FU(41873)	Chave Fusível	1	25,53	25,53
20250199	6128551-1	FR(24397)	Chave Fusível Religadora	14	17,65	247,10
20250199	6128803-1	FU(25936)	Chave Fusível	6	15,88	95,28
20250199	6124170-1	TD(58415)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20250199	6124062-1	FU(44425)	Chave Fusível	23	4,43	101,89
20250199	6124038-1	FU(31035)	Chave Fusível	6	8,85	53,10
20250199	6121839-1	TD(42427)	Transformador Distribuição	1	26,95	26,95
20250199	6111758-1	TD(58415)	Transformador Distribuição	1	6,92	6,92
20250199	6112165-1	TD(678817)	Transformador Distribuição	1	11,57	11,57
20250199	6113154-1	FU(31309)	Chave Fusível	144	1,07	154,08
20250199	6114653-1	TD(678817)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20250199	6114808-1	TD(51)	Transformador Distribuição	1	1,18	1,18
20250199	6115877-1	FR(25977)	Chave Fusível Religadora	16	5,60	89,60
20250199	6116094-1	FR(27407)	Chave Fusível Religadora	29	3,58	103,82
20250199	6117204-1	FR(27407)	Chave Fusível Religadora	29	15,18	440,22
20250199	6117697-1	FU(25981)	Chave Fusível	9	4,55	40,95
20250199	6117756-1	FU(40057)	Chave Fusível	1	4,90	4,90
20250199	6118025-1	TD(37899)	Transformador Distribuição	1	10,93	10,93
20250199	6118342-1	TD(9129052)	Transformador Distribuição	1	23,02	23,02

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6118614-1	TD(34105)	Transformador Distribuição	1	18,85	18,85
20250199	6118697-1	FU(41873)	Chave Fusível	4	25,53	102,12
20250199	6125025-1	FU(27350)	Chave Fusível	3	6,87	20,61
20250199	6125192-1	FU(27322)	Chave Fusível	1	20,65	20,65
20250199	6126184-1	FU(38482)	Chave Fusível	3	7,55	22,65
20250199	6126921-1	FU(24411)	Chave Fusível	5	2,93	14,65
20250199	6127012-1	TD(34030)	Transformador Distribuição	1	2,30	2,30
20250199	6127345-1	TD(34218)	Transformador Distribuição	2	15,65	31,30
20250199	6120644-1	FU(23221)	Chave Fusível	5	2,25	11,25
20250199	6121002-1	TD(34317)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20250199	6128876-1	TD(3950)	Transformador Distribuição	229	4,13	945,77
20250199	6128916-1	TD(3964)	Transformador Distribuição	89	5,80	516,20
20250199	6128940-1	TD(3965)	Transformador Distribuição	110	2,72	299,20
20250199	6112581-1	FU(707468)	Chave Fusível	197	5,10	1.004,70
20250199	6126090-1	TD(3964)	Transformador Distribuição	89	3,13	278,57
20250199	6114923-1	TD(3964)	Transformador Distribuição	89	1,63	145,07
20250199	6115704-1	TD(44042)	Transformador Distribuição	2	22,65	45,30
20250199	6121094-1	TD(26590)	Transformador Distribuição	70	1,67	116,90
20250199	6115552-1	TD(53093)	Transformador Distribuição	66	7,68	506,88
20250199	6113182-1	TD(53120)	Transformador Distribuição	84	2,40	201,60
20250199	6111748-1	TD(53120)	Transformador Distribuição	84	3,25	273,00
20250199	6118036-1	TD(3983)	Transformador Distribuição	78	2,38	185,64
20250199	6111818-1	TD(6043)	Transformador Distribuição	19	3,70	70,30
20250199	6129211-1	TD(40693)	Transformador Distribuição	126	4,63	583,38

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6116652-1	TD(9272)	Transformador Distribuição	56	2,92	163,52
20250199	6125047-1	TD(5784)	Transformador Distribuição	74	1,73	128,02
20250199	6124969-1	TD(715606)	Transformador Distribuição	36	3,10	111,60
20250199	6115542-1	FU(45218)	Chave Fusível	201	3,75	753,75
20250199	6125438-1	TD(30406)	Transformador Distribuição	97	5,47	530,59
20250199	6115542-1	FU(45218)	Chave Fusível	56	3,75	210,00
20250199	6113087-1	TD(54333)	Transformador Distribuição	44	1,77	77,88
20250199	6117207-1	TD(653495)	Transformador Distribuição	1	13,70	13,70
20250199	6115500-1	CGA08_CGA45218	Alimentador	6	3,60	21,60
20250199	6119571-1	TD(5511)	Transformador Distribuição	69	1,58	109,02
20250199	6115500-1	CGA08_CGA45218	Alimentador	4.372	1,07	4.678,04
20250199	6115500-1	CGA08_CGA45218	Alimentador	300	3,60	1.080,00
20250199	6115973-1	CE(11908)	Chave Seccionadora	182	1,60	291,20
20250199	6113106-1	TD(5371)	Transformador Distribuição	25	2,13	53,25
20250199	6115610-1	FU(8845)	Chave Fusível	23	12,13	278,99
20250199	6115973-1	CE(11908)	Chave Seccionadora	25	1,60	40,00
20250199	6113106-1	TD(5371)	Transformador Distribuição	49	2,13	104,37
20250199	6115610-1	FU(8845)	Chave Fusível	9	12,13	109,17
20250199	6119573-1	TD(24116)	Transformador Distribuição	94	2,60	244,40
20250199	6112511-1	TD(70262722)	Transformador Distribuição	46	1,70	78,20
20250199	6112569-1	[MT]PA(12867)	Alimentador	221	3,93	868,53
20250199	6112569-1	TD(3856)	Transformador Distribuição	77	5,28	406,56
20250199	6114485-1	TD(6179)	Transformador Distribuição	76	2,65	201,40
20250199	6124959-1	TD(3871)	Transformador Distribuição	48	2,72	130,56
20250199	6112535-1	FU(679299)	Chave Fusível	24	9,08	217,92

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6115473-1	TD(16305)	Transformador Distribuição	1	21,23	21,23
20250199	6114553-1	FU(17598)	Chave Fusível	3	6,92	20,76
20250199	6112570-1	RD(727076)	Religador de Distribuição	426	0,17	72,42
20250199	6114396-1	RD(11007)	Religador de Distribuição	1	3,37	3,37
20250199	6128966-1	FR(17165)	Chave Fusível Religadora	73	16,73	1.221,29
20250199	6127982-1	TD(16380)	Transformador Distribuição	1	7,38	7,38
20250199	6125081-1	TD(723589)	Transformador Distribuição	5	2,55	12,75
20250199	6125081-1	FU(723599)	Chave Fusível	49	2,55	124,95
20250199	6125122-1	CE(5975)	Chave Seccionadora	223	1,85	412,55
20250199	6125707-1	TD(723589)	Transformador Distribuição	5	12,43	62,15
20250199	6125707-1	TD(723589)	Transformador Distribuição	3	12,43	37,29
20250199	6121468-1	CF(7672)	Chave Faca	1	1,20	1,20
20250199	6125081-1	TD(723589)	Transformador Distribuição	3	2,55	7,65
20250199	6120058-1	TD(55983)	Transformador Distribuição	4	19,52	78,08
20250199	6125169-1	TD(713061)	Transformador Distribuição	90	4,33	389,70
20250199	6112217-1	C 249872	Unidade Consumidora	1	7,82	7,82
20250199	6125668-1	TD(12642)	Transformador Distribuição	1	21,50	21,50
20250199	6125355-1	FU(5411)	Chave Fusível	1	2,32	2,32
20250199	6112418-1	FU(16166)	Chave Fusível	79	5,68	448,72
20250199	6113546-1	FU(16164)	Chave Fusível	31	9,72	301,32
20250199	6117502-1	FR(36124)	Chave Fusível Religadora	71	11,25	798,75
20250199	6118552-1	FU(721810)	Chave Fusível	2	24,40	48,80
20250199	6119168-1	FR(36124)	Chave Fusível Religadora	71	9,65	685,15
20250199	6125224-1	TD(3464)	Transformador Distribuição	61	3,42	208,62
20250199	6121468-1	CF(7672)	Chave Faca	1	1,20	1,20

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6121468-1	[MT]PA(12912)	Alimentador	41	3,02	123,82
20250199	6121468-1	CF(7672)	Chave Faca	101	1,20	121,20
20250199	6117242-1	TD(708648)	Transformador Distribuição	16	11,88	190,08
20250199	6119093-1	TD(25492)	Transformador Distribuição	114	5,80	661,20
20250199	6115553-1	TD(6323)	Transformador Distribuição	17	11,30	192,10
20250199	6115553-1	TD(6323)	Transformador Distribuição	53	11,30	598,90
20250199	6119402-1	TD(3314)	Transformador Distribuição	1	2,13	2,13
20250199	6121082-1	PE(228434753)	Ponto de conexão	1	1,80	1,80
20250199	6128009-1	FU(6192)	Chave Fusível	75	1,68	126,00
20250199	6128009-1	FU(6192)	Chave Fusível	2	1,93	3,86
20250199	6128206-1	FU(7311)	Chave Fusível	2	3,15	6,30
20250199	6123532-1	TD(30515)	Transformador Distribuição	74	1,70	125,80
20250199	6120619-1	FU(45112)	Chave Fusível	1	5,65	5,65
20250199	6125072-1	TD(6445)	Transformador Distribuição	30	1,72	51,60
20250199	6120545-1	FU(7674)	Chave Fusível	639	1,70	1.086,30
20250199	6121030-1	TD(6445)	Transformador Distribuição	30	3,82	114,60
20250199	6118828-1	TD(3199)	Transformador Distribuição	138	1,95	269,10
20250199	6119239-1	TD(3281)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20250199	6112407-1	FU(32275)	Chave Fusível	373	3,33	1.242,09
20250199	6119035-1	TD(3435)	Transformador Distribuição	81	7,83	634,23
20250199	6121489-1	FU(11225)	Chave Fusível	104	2,27	236,08
20250199	6117263-1	TD(29086)	Transformador Distribuição	47	6,77	318,19
20250199	6125097-1	TD(3434)	Transformador Distribuição	51	3,35	170,85
20250199	6118513-1	CF(11520)	Chave Faca	3	15,25	45,75
20250199	6118513-1	CF(11520)	Chave Faca	14	2,43	34,02
20250199	6118513-1	CF(11520)	Chave Faca	98	2,43	238,14
20250199	6112624-1	TD(24369)	Transformador Distribuição	35	1,58	55,30

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114419-1	TD(24369)	Transformador Distribuição	35	2,00	70,00
20250199	6124998-1	TD(9303)	Transformador Distribuição	12	4,15	49,80
20250199	6119070-1	TD(5347)	Transformador Distribuição	55	10,67	586,85
20250199	6124998-1	TD(9303)	Transformador Distribuição	26	6,82	177,32
20250199	6118978-1	FU(6946)	Chave Fusível	505	3,05	1.540,25
20250199	6119101-1	FU(6987)	Chave Fusível	199	2,42	481,58
20250199	6118978-1	FU(6946)	Chave Fusível	74	3,70	273,80
20250199	6119058-1	RD(739648)	Religador de Distribuição	1	15,60	15,60
20250199	6119058-1	RD(739648)	Religador de Distribuição	15	2,90	43,50
20250199	6119058-1	RD(739648)	Religador de Distribuição	641	2,03	1.301,23
20250199	6119058-1	RD(739648)	Religador de Distribuição	72	2,03	146,16
20250199	6123530-1	TD(55930)	Transformador Distribuição	96	4,28	410,88
20250199	6128932-1	TD(686975)	Transformador Distribuição	46	5,78	265,88
20250199	6129221-1	FU(6540)	Chave Fusível	3	15,18	45,54
20250199	6112482-1	RD(735959)	Religador de Distribuição	666	1,38	919,08
20250199	6112482-1	RD(735959)	Religador de Distribuição	87	1,38	120,06
20250199	6128885-1	FU(5753)	Chave Fusível	1	1,78	1,78
20250199	6112482-1	RD(735959)	Religador de Distribuição	1.214	0,50	607,00
20250199	6112482-1	RD(735959)	Religador de Distribuição	164	1,38	226,32
20250199	6119130-1	FU(6552)	Chave Fusível	69	5,68	391,92
20250199	6119083-1	FU(6399)	Chave Fusível	53	2,60	137,80
20250199	6119083-1	FU(6399)	Chave Fusível	59	2,60	153,40
20250199	6129164-1	TD(82139926)	Transformador Distribuição	1	19,23	19,23
20250199	6114549-1	TD(9667)	Transformador Distribuição	50	4,32	216,00
20250199	6119083-1	FU(6399)	Chave Fusível	271	2,60	704,60
20250199	6128977-1	FU(18311)	Chave Fusível	7	15,40	107,80

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128899-1	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	24	15,35	368,40
20250199	6121200-1	TD(25436)	Transformador Distribuição	1	10,35	10,35
20250199	6121107-1	FU(18311)	Chave Fusível	6	10,75	64,50
20250199	6123642-1	FU(18992362)	Chave Fusível	2	2,17	4,34
20250199	6118926-1	RD(727089)	Religador de Distribuição	8	2,42	19,36
20250199	6124984-1	FR(17115)	Chave Fusível Religadora	29	2,25	65,25
20250199	6125172-1	FR(10703)	Chave Fusível Religadora	46	11,35	522,10
20250199	6125633-1	TD(27571)	Transformador Distribuição	1	18,80	18,80
20250199	6125682-1	TD(17194)	Transformador Distribuição	1	25,30	25,30
20250199	6126133-1	TD(17320)	Transformador Distribuição	4	6,50	26,00
20250199	6126159-1	TD(17251)	Transformador Distribuição	1	9,80	9,80
20250199	6126164-1	FU(16063)	Chave Fusível	3	7,73	23,19
20250199	6126400-1	FR(17226)	Chave Fusível Religadora	3	7,85	23,55
20250199	6126991-1	FU(697963)	Chave Fusível	14	16,27	227,78
20250199	6127173-1	TD(17594)	Transformador Distribuição	1	15,53	15,53
20250199	6127965-1	TD(47819)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20250199	6111690-1	TD(670573)	Transformador Distribuição	1	12,73	12,73
20250199	6111768-1	TD(718002)	Transformador Distribuição	6	9,98	59,88
20250199	6111882-1	TD(18299)	Transformador Distribuição	2	4,10	8,20
20250199	6112596-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	37	7,37	272,69
20250199	6113312-1	TD(27356)	Transformador Distribuição	2	16,87	33,74
20250199	6113576-1	FU(17311)	Chave Fusível	4	11,23	44,92
20250199	6115191-1	TD(17860)	Transformador Distribuição	2	3,48	6,96
20250199	6115544-1	FU(16421)	Chave Fusível	4	19,12	76,48

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6116664-1	TD(17241)	Transformador Distribuição	1	14,17	14,17
20250199	6117846-1	FR(17226)	Chave Fusível Religadora	3	27,58	82,74
20250199	6118750-1	TD(737628)	Transformador Distribuição	1	17,97	17,97
20250199	6118926-1	RD(727089)	Religador de Distribuição	174	2,42	421,08
20250199	6121798-1	FU(714284)	Chave Fusível	2	7,43	14,86
20250199	6123083-1	TD(53707)	Transformador Distribuição	2	17,53	35,06
20250199	6123322-1	TD(687512)	Transformador Distribuição	1	14,80	14,80
20250199	6112596-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	2	7,37	14,74
20250199	6115076-1	CGL09_CGL49517	Alimentador	1	2,55	2,55
20250199	6115978-1	TD(745279)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20250199	6118926-1	RD(727089)	Religador de Distribuição	4	2,42	9,68
20250199	6124984-1	FR(17115)	Chave Fusível Religadora	1	2,25	2,25
20250199	6112596-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	12	7,37	88,44
20250199	6113078-1	TD(59183)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20250199	6113875-1	TD(729299)	Transformador Distribuição	1	8,15	8,15
20250199	6124955-1	FU(17760)	Chave Fusível	3	0,80	2,40
20250199	6128925-1	FU(5362)	Chave Fusível	128	1,87	239,36
20250199	6113859-1	TD(6361)	Transformador Distribuição	94	3,08	289,52
20250199	6115357-1	TD(18292)	Transformador Distribuição	48	1,20	57,60
20250199	6114621-1	TD(3661)	Transformador Distribuição	57	7,62	434,34
20250199	6115124-1	TD(24819)	Transformador Distribuição	130	3,90	507,00
20250199	6114469-1	CE(5369)	Chave Seccionadora	411	3,20	1.315,20
20250199	6125051-1	FU(15796)	Chave Fusível	21	8,03	168,63
20250199	6120765-1	FU(15758)	Chave Fusível	12	18,25	219,00

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114369-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1	0,28	0,28
20250199	6117354-1	TD(10388)	Transformador Distribuição	54	3,12	168,48
20250199	6117338-1	TD(718180)	Transformador Distribuição	72	4,12	296,64
20250199	6120824-1	TD(6605)	Transformador Distribuição	43	6,27	269,61
20250199	6124315-1	FU(9148)	Chave Fusível	83	3,13	259,79
20250199	6124702-1	TD(28063)	Transformador Distribuição	1	6,38	6,38
20250199	6125230-1	TD(11965)	Transformador Distribuição	1	17,78	17,78
20250199	6112523-1	FU(7497)	Chave Fusível	89	2,73	242,97
20250199	6112675-1	FU(760231)	Chave Fusível	27	5,58	150,66
20250199	6121131-1	TD(42338)	Transformador Distribuição	2	17,95	35,90
20250199	6117738-1	TD(3736)	Transformador Distribuição	76	1,48	112,48
20250199	6118885-1	TD(6145)	Transformador Distribuição	135	2,25	303,75
20250199	6119508-1	TD(28066)	Transformador Distribuição	1	7,63	7,63
20250199	6120961-1	FU(710233)	Chave Fusível	64	0,65	41,60
20250199	6117292-1	TD(3404)	Transformador Distribuição	76	7,80	592,80
20250199	6117275-1	TD(3709)	Transformador Distribuição	85	11,50	977,50
20250199	6115569-1	TD(3716)	Transformador Distribuição	12	3,20	38,40
20250199	6114647-1	TD(3749)	Transformador Distribuição	41	1,72	70,52
20250199	6114477-1	TD(5886)	Transformador Distribuição	53	5,77	305,81
20250199	6116786-1	TD(3753)	Transformador Distribuição	113	10,18	1.150,34
20250199	6114477-1	TD(5886)	Transformador Distribuição	6	5,77	34,62
20250199	6114437-1	FU(6911)	Chave Fusível	83	1,13	93,79
20250199	6115684-1	TD(4573)	Transformador Distribuição	91	8,80	800,80
20250199	6115076-1	CGL09_CGL49517	Alimentador	184	2,43	447,12
20250199	6115076-1	CGL09_CGL49517	Alimentador	297	2,55	757,35

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114440-1	TD(5794)	Transformador Distribuição	27	1,23	33,21
20250199	6114440-1	TD(5794)	Transformador Distribuição	33	1,23	40,59
20250199	6128885-1	FU(5753)	Chave Fusível	20	1,78	35,60
20250199	6125355-1	FU(5411)	Chave Fusível	572	2,32	1.327,04
20250199	6120218-1	TD(4614)	Transformador Distribuição	51	2,73	139,23
20250199	6127731-1	TD(745310)	Transformador Distribuição	98	1,40	137,20
20250199	6128885-1	FU(5753)	Chave Fusível	303	1,78	539,34
20250199	6128885-1	FU(5753)	Chave Fusível	36	2,60	93,60
20250199	6121513-1	TD(4607)	Transformador Distribuição	90	1,28	115,20
20250199	6128922-1	TD(60165)	Transformador Distribuição	32	3,80	121,60
20250199	6125754-1	TD(724907)	Transformador Distribuição	47	3,28	154,16
20250199	6115602-1	FU(722875)	Chave Fusível	105	4,02	422,10
20250199	6119117-1	FU(722875)	Chave Fusível	105	4,37	458,85
20250199	6121066-1	FU(722875)	Chave Fusível	105	3,22	338,10
20250199	6128896-1	TD(33093860)	Transformador Distribuição	24	1,00	24,00
20250199	6115740-1	TD(719995)	Transformador Distribuição	102	11,25	1.147,50
20250199	6121086-1	TD(6310)	Transformador Distribuição	65	7,17	466,05
20250199	6114369-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1	0,28	0,28
20250199	6114369-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	3	2,57	7,71
20250199	6114818-1	TD(28202)	Transformador Distribuição	1	6,38	6,38
20250199	6115602-1	FU(722875)	Chave Fusível	1	4,02	4,02
20250199	6114765-1	FU(746086)	Chave Fusível	1	1,08	1,08
20250199	6128935-1	TD(58382)	Transformador Distribuição	7	14,50	101,50
20250199	6129064-1	TD(4558)	Transformador Distribuição	62	9,67	599,54
20250199	6123475-1	TD(724759)	Transformador Distribuição	52	1,73	89,96
20250199	6124365-1	TD(13884)	Transformador Distribuição	1	2,00	2,00
20250199	6118376-1	FU(740840)	Chave Fusível	2	2,35	4,70

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6121066-1	FU(722875)	Chave Fusível	1	3,22	3,22
20250199	6121129-1	FU(11890)	Chave Fusível	22	5,15	113,30
20250199	6121857-1	FR(35277)	Chave Fusível Religadora	4	2,77	11,08
20250199	6115186-1	TD(21085)	Transformador Distribuição	1	20,08	20,08
20250199	6115685-1	TD(28047)	Transformador Distribuição	3	6,92	20,76
20250199	6115701-1	TD(28202)	Transformador Distribuição	1	20,92	20,92
20250199	6115789-1	TD(13306)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20250199	6115790-1	TD(717048)	Transformador Distribuição	1	6,60	6,60
20250199	6119117-1	FU(722875)	Chave Fusível	1	4,37	4,37
20250199	6118239-1	TD(40729)	Transformador Distribuição	104	3,15	327,60
20250199	6112941-1	RD(756089)	Religador de Distribuição	14	8,02	112,28
20250199	6112941-1	[MT]PA(12869)	Alimentador	21	8,00	168,00
20250199	6112941-1	CF(734902)	Chave Faca	5	2,78	13,90
20250199	6114369-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	3.184	0,05	159,20
20250199	6114369-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	4.001	0,28	1.120,28
20250199	6114369-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	14	0,95	13,30
20250199	6114369-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	4	3,17	12,68
20250199	6115585-1	TD(30519)	Transformador Distribuição	78	6,37	496,86
20250199	6120746-1	FU(45216)	Chave Fusível	103	2,92	300,76
20250199	6125165-1	TD(6458)	Transformador Distribuição	71	2,37	168,27
20250199	6114431-1	TD(26759)	Transformador Distribuição	110	7,58	833,80
20250199	6115076-1	CGL09_CGL49517	Alimentador	1	2,43	2,43
20250199	6124715-1	FU(5507)	Chave Fusível	112	5,60	627,20
20250199	6124715-1	FU(5507)	Chave Fusível	182	5,12	931,84
20250199	6119695-1	TD(709557)	Transformador Distribuição	108	18,52	2.000,16
20250199	6115076-1	CGL09_CGL49517	Alimentador	3	2,55	7,65
20250199	6115076-1	CGL09_CGL49517	Alimentador	798	2,55	2.034,90
20250199	6115076-1	CGL09_CGL49517	Alimentador	697	2,43	1.693,71
20250199	6115076-1	CGL09_CGL49517	Alimentador	6	0,48	2,88
20250199	6115076-1	CGL09_CGL49517	Alimentador	2.291	0,48	1.099,68

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6115801-1	FU(5459)	Chave Fusível	35	3,78	132,30
20250199	6115978-1	TD(745279)	Transformador Distribuição	41	2,83	116,03
20250199	6115965-1	TD(696682)	Transformador Distribuição	45	4,47	201,15
20250199	6115543-1	TD(26968)	Transformador Distribuição	19	2,12	40,28
20250199	6115801-1	FU(5459)	Chave Fusível	83	13,53	1.122,99
20250199	6115076-1	CGL09_CGL49517	Alimentador	1.191	0,10	119,10
20250199	6115650-1	CF(13616278)	Chave Faca	1	2,57	2,57
20250199	6116051-1	TD(26892)	Transformador Distribuição	49	5,40	264,60
20250199	6114473-1	TD(24741)	Transformador Distribuição	35	3,90	136,50
20250199	6128683-1	TD(5153)	Transformador Distribuição	20	3,95	79,00
20250199	6114369-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1	0,05	0,05
20250199	6115650-1	CF(13616278)	Chave Faca	270	2,57	693,90
20250199	6120132-1	TD(12028)	Transformador Distribuição	33	3,17	104,61
20250199	6112023-1	TD(28120)	Transformador Distribuição	4	10,75	43,00
20250199	6112464-1	FU(721131)	Chave Fusível	3	4,98	14,94
20250199	6116315-1	TD(12042)	Transformador Distribuição	1	37,90	37,90
20250199	6113161-1	TD(670201)	Transformador Distribuição	1	4,42	4,42
20250199	6115257-1	TD(49273)	Transformador Distribuição	4	3,80	15,20
20250199	6112505-1	TD(3632)	Transformador Distribuição	22	2,02	44,44
20250199	6112556-1	FU(29084)	Chave Fusível	32	3,05	97,60
20250199	6113870-1	TD(3585)	Transformador Distribuição	11	3,30	36,30
20250199	6114111-1	TD(54340)	Transformador Distribuição	8	6,48	51,84
20250199	6114268-1	TD(3583)	Transformador Distribuição	11	3,82	42,02
20250199	6118834-1	TD(698368)	Transformador Distribuição	6	32,32	193,92
20250199	6128926-1	TD(53661)	Transformador Distribuição	1	20,42	20,42

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6117208-1	TD(3583)	Transformador Distribuição	11	11,35	124,85
20250199	6117294-1	FU(711496)	Chave Fusível	37	11,43	422,91
20250199	6121425-1	FU(711940)	Chave Fusível	155	2,00	310,00
20250199	6121477-1	TD(3600)	Transformador Distribuição	9	1,72	15,48
20250199	6124048-1	TD(698509)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20250199	6125389-1	TD(40673)	Transformador Distribuição	9	4,23	38,07
20250199	6116196-1	FU(29084)	Chave Fusível	32	6,88	220,16
20250199	6115650-1	CGM15_CGM49539	Alimentador	301	6,92	2.082,92
20250199	6120866-1	TD(693836)	Transformador Distribuição	104	2,32	241,28
20250199	6115650-1	CGM15_CGM49539	Alimentador	496	0,65	322,40
20250199	6115650-1	CGM15_CGM49539	Alimentador	12	0,83	9,96
20250199	6115502-1	FU(6651)	Chave Fusível	215	4,20	903,00
20250199	6115502-1	TD(669046)	Transformador Distribuição	51	4,20	214,20
20250199	6119309-1	TD(5065)	Transformador Distribuição	31	2,58	79,98
20250199	6119181-1	TD(60911)	Transformador Distribuição	26	5,20	135,20
20250199	6119007-1	FU(8704)	Chave Fusível	98	2,18	213,64
20250199	6115934-1	TD(5249)	Transformador Distribuição	42	4,33	181,86
20250199	6112875-1	TD(5254)	Transformador Distribuição	19	1,20	22,80
20250199	6128309-1	TD(5278)	Transformador Distribuição	1	2,90	2,90
20250199	6128309-1	TD(5278)	Transformador Distribuição	36	2,90	104,40
20250199	6119184-1	FU(9154)	Chave Fusível	131	3,03	396,93
20250199	6115708-1	TD(654915)	Transformador Distribuição	51	16,87	860,37
20250199	6114435-1	FU(5373)	Chave Fusível	13	2,98	38,74
20250199	6114350-1	CGP12_CGP49526	Alimentador	2.712	0,12	325,44
20250199	6111707-1	TD(10393)	Transformador Distribuição	70	4,32	302,40
20250199	6117448-1	RD(25566476)	Religador de Distribuição	900	2,47	2.223,00

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6117448-1	RD(25566476)	Religador de Distribuição	1.752	3,22	5.641,44
20250199	6117187-1	TD(4266)	Transformador Distribuição	75	4,87	365,25
20250199	6116022-1	TD(4100)	Transformador Distribuição	40	7,90	316,00
20250199	6129196-1	FU(686974)	Chave Fusível	3	3,68	11,04
20250199	6129196-1	FU(686974)	Chave Fusível	44	3,68	161,92
20250199	6116022-1	TD(4100)	Transformador Distribuição	11	7,90	86,90
20250199	6128891-1	FU(6021)	Chave Fusível	163	1,92	312,96
20250199	6124974-1	TD(5303)	Transformador Distribuição	48	3,00	144,00
20250199	6124974-1	TD(5303)	Transformador Distribuição	8	3,00	24,00
20250199	6114350-1	CGP12_CGP49526	Alimentador	2.543	0,12	305,16
20250199	6114420-1	TD(54201)	Transformador Distribuição	64	1,88	120,32
20250199	6115628-1	TD(56221)	Transformador Distribuição	38	6,38	242,44
20250199	6127750-1	[BT]PA(12958)	Ramal de Baixa Tensão	2	6,45	12,90
20250199	6111682-1	TD(4076)	Transformador Distribuição	109	1,05	114,45
20250199	6111721-1	TD(4377)	Transformador Distribuição	74	2,15	159,10
20250199	6117448-1	RD(25566476)	Religador de Distribuição	151	2,47	372,97
20250199	6117448-1	RD(25566476)	Religador de Distribuição	1	3,22	3,22
20250199	6114350-1	CGP12_CGP49526	Alimentador	2	0,12	0,24
20250199	6127750-1	TD(4372)	Transformador Distribuição	85	1,25	106,25
20250199	6119059-1	FU(5104)	Chave Fusível	19	3,27	62,13
20250199	6119059-1	FU(5104)	Chave Fusível	36	11,73	422,28
20250199	6119059-1	FU(5104)	Chave Fusível	19	2,08	39,52
20250199	6119059-1	FU(5104)	Chave Fusível	272	3,27	889,44
20250199	6119059-1	FU(5104)	Chave Fusível	1	11,73	11,73
20250199	6119059-1	FU(5104)	Chave Fusível	272	2,08	565,76
20250199	6128962-1	TD(4171)	Transformador Distribuição	68	3,03	206,04

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6115492-1	TD(24610)	Transformador Distribuição	125	8,38	1.047,50
20250199	6121257-1	FU(42456)	Chave Fusível	80	2,00	160,00
20250199	6116659-1	TD(4126)	Transformador Distribuição	17	5,07	86,19
20250199	6115715-1	FU(42456)	Chave Fusível	80	3,08	246,40
20250199	6117285-1	TD(678845)	Transformador Distribuição	60	4,03	241,80
20250199	6115776-1	TD(4143)	Transformador Distribuição	69	3,17	218,73
20250199	6117607-1	FU(11231)	Chave Fusível	621	4,53	2.813,13
20250199	6117607-1	FU(11231)	Chave Fusível	1	5,85	5,85
20250199	6117607-1	PE(19501553)	Ponto de conexão	1	2,78	2,78
20250199	6119063-1	FU(701897)	Chave Fusível	70	2,98	208,60
20250199	6119063-1	FU(701897)	Chave Fusível	50	3,65	182,50
20250199	6119188-1	TD(4139)	Transformador Distribuição	57	4,37	249,09
20250199	6115878-1	FU(113614946)	Chave Fusível	125	8,02	1.002,50
20250199	6115908-1	TD(708899)	Transformador Distribuição	35	9,58	335,30
20250199	6115911-1	TD(6045)	Transformador Distribuição	62	18,20	1.128,40
20250199	6115933-1	TD(4113)	Transformador Distribuição	119	10,78	1.282,82
20250199	6121605-1	FU(42456)	Chave Fusível	80	1,38	110,40
20250199	6115608-1	[BT]PA(12887)	Ramal de Baixa Tensão	8	24,00	192,00
20250199	6115214-1	TD(89817612)	Transformador Distribuição	7	2,40	16,80
20250199	6119530-1	TD(4176)	Transformador Distribuição	8	4,72	37,76
20250199	6117207-1	TD(653495)	Transformador Distribuição	69	13,70	945,30
20250199	6114651-1	TD(21659)	Transformador Distribuição	50	4,40	220,00
20250199	6119076-1	FU(718778)	Chave Fusível	155	13,03	2.019,65
20250199	6119581-1	TD(707248)	Transformador Distribuição	18	11,32	203,76
20250199	6118551-1	TD(4243)	Transformador Distribuição	111	4,85	538,35
20250199	6117868-1	TD(4243)	Transformador Distribuição	111	1,78	197,58

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112705-1	TD(6334)	Transformador Distribuição	55	2,40	132,00
20250199	6121015-1	RD(730590)	Religador de Distribuição	1	6,58	6,58
20250199	6114159-1	TD(53637)	Transformador Distribuição	1	5,63	5,63
20250199	6121144-1	PE(18861121)	Ponto de conexão	1	2,48	2,48
20250199	6121144-1	TD(720094)	Transformador Distribuição	41	2,48	101,68
20250199	6127797-1	TD(16421)	Transformador Distribuição	1	6,28	6,28
20250199	6127983-1	FR(15869)	Chave Fusível Religadora	7	34,43	241,01
20250199	6128822-1	RD(730590)	Religador de Distribuição	120	4,47	536,40
20250199	6129050-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	79	2,02	159,58
20250199	6129050-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	130	2,33	302,90
20250199	6129050-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	23	2,15	49,45
20250199	6118000-1	FU(41187)	Chave Fusível	3	7,13	21,39
20250199	6118452-1	TD(720094)	Transformador Distribuição	42	5,22	219,24
20250199	6114167-1	TD(24012)	Transformador Distribuição	2	3,75	7,50
20250199	6114322-1	TD(746134)	Transformador Distribuição	2	20,67	41,34
20250199	6115170-1	FU(33845308)	Chave Fusível	4	6,82	27,28
20250199	6112236-1	FU(6848)	Chave Fusível	23	9,78	224,94
20250199	6112260-1	FU(21227)	Chave Fusível	8	10,75	86,00
20250199	6113860-1	FU(701153)	Chave Fusível	2	2,10	4,20
20250199	6114014-1	FU(15364)	Chave Fusível	2	8,85	17,70
20250199	6118938-1	TD(4449)	Transformador Distribuição	31	1,90	58,90
20250199	6119057-1	FU(7555)	Chave Fusível	1	10,68	10,68
20250199	6119079-1	FU(6142)	Chave Fusível	50	10,85	542,50
20250199	6119268-1	TD(16065)	Transformador Distribuição	2	7,02	14,04
20250199	6119278-1	TD(16040)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6119776-1	TD(4391)	Transformador Distribuição	106	2,22	235,32
20250199	6115927-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	10	1,97	19,70
20250199	6115927-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	69	5,63	388,47
20250199	6115927-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	258	5,85	1.509,30
20250199	6115927-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	8	6,40	51,20
20250199	6115927-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	9	16,52	148,68
20250199	6115927-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	5	28,52	142,60
20250199	6115927-1	TD(16094)	Transformador Distribuição	1	28,88	28,88
20250199	6112307-1	FU(33845308)	Chave Fusível	4	20,00	80,00
20250199	6112694-1	FU(15367)	Chave Fusível	14	18,35	256,90
20250199	6112981-1	TD(16087)	Transformador Distribuição	2	17,37	34,74
20250199	6118709-1	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	34	18,15	617,10
20250199	6124994-1	TD(720094)	Transformador Distribuição	42	3,43	144,06
20250199	6125333-1	TD(16535)	Transformador Distribuição	1	21,13	21,13
20250199	6125472-1	TD(16589)	Transformador Distribuição	1	22,52	22,52
20250199	6127021-1	TD(36175)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20250199	6127021-1	[MT]PA(12955)	Alimentador	19	5,28	100,32
20250199	6120683-1	FU(15076)	Chave Fusível	5	24,87	124,35
20250199	6115592-1	TD(4397)	Transformador Distribuição	25	7,22	180,50
20250199	6115757-1	FU(6140)	Chave Fusível	3	7,57	22,71
20250199	6121468-1	[MT]PA(12912)	Alimentador	1	3,02	3,02
20250199	6121557-1	FU(15365)	Chave Fusível	3	13,58	40,74
20250199	6121582-1	TD(720094)	Transformador Distribuição	42	1,68	70,56
20250199	6121671-1	FU(31115)	Chave Fusível	7	19,65	137,55
20250199	6122079-1	TD(21294)	Transformador Distribuição	1	11,90	11,90

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6115927-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	1	5,63	5,63
20250199	6121557-1	FU(15365)	Chave Fusível	1	13,58	13,58
20250199	6129050-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	1	2,02	2,02
20250199	6121015-1	RD(730590)	Religador de Distribuição	126	6,67	840,42
20250199	6112483-1	FU(15388)	Chave Fusível	7	8,62	60,34
20250199	6115806-1	PE(228938568)	Ponto de conexão	1	1,90	1,90
20250199	6111788-1	FU(6242)	Chave Fusível	54	2,23	120,42
20250199	6113659-1	FU(15453)	Chave Fusível	8	3,67	29,36
20250199	6119275-1	[MT]PA(12898)	Alimentador	2	5,98	11,96
20250199	6119275-1	CF(26133284)	Chave Faca	3	2,50	7,50
20250199	6119308-1	TD(4444)	Transformador Distribuição	136	5,05	686,80
20250199	6115554-1	TD(6489)	Transformador Distribuição	70	5,38	376,60
20250199	6117259-1	TD(55844)	Transformador Distribuição	102	4,97	506,94
20250199	6114244-1	TD(41193)	Transformador Distribuição	1	19,55	19,55
20250199	6118062-1	TD(12482)	Transformador Distribuição	1	1,65	1,65
20250199	6114886-1	TD(28200)	Transformador Distribuição	1	13,67	13,67
20250199	6111681-1	TD(12405)	Transformador Distribuição	1	5,70	5,70
20250199	6111874-1	FU(15443)	Chave Fusível	3	9,78	29,34
20250199	6111874-1	FU(15443)	Chave Fusível	1	29,62	29,62
20250199	6111874-1	FU(15380)	Chave Fusível	1	9,78	9,78
20250199	6112120-1	CE(11902)	Chave Seccionadora	209	8,60	1.797,40
20250199	6112173-1	FU(15521)	Chave Fusível	15	11,52	172,80
20250199	6112246-1	TD(57766)	Transformador Distribuição	1	23,38	23,38
20250199	6112250-1	FU(15782)	Chave Fusível	5	3,37	16,85
20250199	6113642-1	FR(6240)	Chave Fusível Religadora	153	3,98	608,94
20250199	6114051-1	TD(41193)	Transformador Distribuição	1	2,40	2,40
20250199	6119057-1	FU(7555)	Chave Fusível	115	10,68	1.228,20

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6119061-1	TD(4201)	Transformador Distribuição	78	17,97	1.401,66
20250199	6118917-1	TD(717213)	Transformador Distribuição	13	3,05	39,65
20250199	6119150-1	TD(31350496)	Transformador Distribuição	1	6,05	6,05
20250199	6119190-1	FU(15534)	Chave Fusível	10	10,73	107,30
20250199	6119200-1	FU(15518)	Chave Fusível	7	6,78	47,46
20250199	6119445-1	FU(8711)	Chave Fusível	449	3,18	1.427,82
20250199	6117335-1	TD(41193)	Transformador Distribuição	1	14,67	14,67
20250199	6112318-1	FU(15428)	Chave Fusível	6	2,25	13,50
20250199	6112529-1	TD(4294)	Transformador Distribuição	122	3,38	412,36
20250199	6112918-1	TD(12536)	Transformador Distribuição	1	8,20	8,20
20250199	6118593-1	FU(15776)	Chave Fusível	2	18,47	36,94
20250199	6118785-1	FU(15428)	Chave Fusível	6	20,95	125,70
20250199	6124450-1	FU(5909)	Chave Fusível	1	1,85	1,85
20250199	6125006-1	TD(4185)	Transformador Distribuição	29	7,63	221,27
20250199	6125428-1	TD(4294)	Transformador Distribuição	122	1,53	186,66
20250199	6125621-1	FU(8711)	Chave Fusível	449	1,18	529,82
20250199	6115768-1	TD(55033)	Transformador Distribuição	1	20,37	20,37
20250199	6113366-1	TD(41193)	Transformador Distribuição	1	7,55	7,55
20250199	6113461-1	FU(5978)	Chave Fusível	19	16,12	306,28
20250199	6113549-1	TD(721446)	Transformador Distribuição	33	7,27	239,91
20250199	6121261-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	89	1,92	170,88
20250199	6121261-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	18	3,48	62,64
20250199	6121261-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	17	10,45	177,65
20250199	6127672-1	FU(8711)	Chave Fusível	449	1,85	830,65
20250199	6127733-1	TD(700108)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20250199	6127931-1	TD(4316)	Transformador Distribuição	2	7,65	15,30

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6127967-1	FU(6396)	Chave Fusível	42	4,03	169,26
20250199	6128831-1	FU(15428)	Chave Fusível	6	14,97	89,82
20250199	6128951-1	TD(656654)	Transformador Distribuição	8	21,28	170,24
20250199	6129477-1	FR(32199)	Chave Fusível Religadora	22	23,77	522,94
20250199	6123778-1	TD(41186)	Transformador Distribuição	1	15,68	15,68
20250199	6117842-1	FU(15518)	Chave Fusível	7	7,17	50,19
20250199	6114603-1	TD(28201)	Transformador Distribuição	10	9,17	91,70
20250199	6112954-1	FU(89912070)	Chave Fusível	4	6,17	24,68
20250199	6121195-1	FU(693310)	Chave Fusível	3	17,65	52,95
20250199	6115591-1	TD(89817618)	Transformador Distribuição	6	2,47	14,82
20250199	6115561-1	RD(8705)	Religador de Distribuição	123	3,87	476,01
20250199	6124956-1	FU(8708)	Chave Fusível	75	2,77	207,75
20250199	6125847-1	TD(4278)	Transformador Distribuição	7	9,22	64,54
20250199	6120443-1	FU(5486)	Chave Fusível	25	4,15	103,75
20250199	6113690-1	TD(3182)	Transformador Distribuição	48	2,88	138,24
20250199	6122455-1	TD(11634)	Transformador Distribuição	2	5,17	10,34
20250199	6126053-1	FU(724072)	Chave Fusível	1	14,80	14,80
20250199	6123419-1	TD(711672)	Transformador Distribuição	1	18,07	18,07
20250199	6124009-1	TD(12266)	Transformador Distribuição	1	14,23	14,23
20250199	6126053-1	FU(724072)	Chave Fusível	1	14,80	14,80
20250199	6126129-1	FU(16254)	Chave Fusível	3	8,73	26,19
20250199	6126345-1	FU(16451)	Chave Fusível	2	16,60	33,20
20250199	6126414-1	TD(32936)	Transformador Distribuição	6	16,73	100,38
20250199	6127617-1	TD(753976)	Transformador Distribuição	1	4,60	4,60
20250199	6127805-1	TD(11679)	Transformador Distribuição	1	10,73	10,73
20250199	6112317-1	FU(15432)	Chave Fusível	11	19,53	214,83
20250199	6116834-1	TD(12831)	Transformador Distribuição	1	15,48	15,48

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6118640-1	TD(650141)	Transformador Distribuição	11	18,85	207,35
20250199	6118640-1	FR(734441)	Chave Fusível Religadora	110	18,85	2.073,50
20250199	6119254-1	FU(35116)	Chave Fusível	7	26,63	186,41
20250199	6120611-1	FU(35346)	Chave Fusível	299	1,98	592,02
20250199	6120767-1	FU(5615)	Chave Fusível	122	2,53	308,66
20250199	6121048-1	TD(28101)	Transformador Distribuição	1	8,60	8,60
20250199	6121128-1	TD(11639)	Transformador Distribuição	1	7,05	7,05
20250199	6121248-1	TD(55571)	Transformador Distribuição	1	8,65	8,65
20250199	6121486-1	FU(5609)	Chave Fusível	29	3,15	91,35
20250199	6120611-1	FU(35346)	Chave Fusível	2	1,98	3,96
20250199	6123301-1	FU(15089)	Chave Fusível	8	28,38	227,04
20250199	6113007-1	FU(40900)	Chave Fusível	62	1,55	96,10
20250199	6119037-1	TD(6553)	Transformador Distribuição	63	8,68	546,84
20250199	6124990-1	TD(717891)	Transformador Distribuição	2	2,18	4,36
20250199	6124990-1	TD(717891)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20250199	6124990-1	TD(717891)	Transformador Distribuição	11	2,18	23,98
20250199	6115863-1	TD(45361)	Transformador Distribuição	2	19,53	39,06
20250199	6114160-1	FU(10693)	Chave Fusível	119	3,52	418,88
20250199	6117753-1	TD(54847)	Transformador Distribuição	1	26,43	26,43
20250199	6118920-1	TD(27433)	Transformador Distribuição	1	14,20	14,20
20250199	6122000-1	TD(27425)	Transformador Distribuição	1	7,33	7,33
20250199	6114160-1	FU(10693)	Chave Fusível	1	3,52	3,52
20250199	6129048-1	RD(756094)	Religador de Distribuição	15	10,93	163,95
20250199	6125093-1	FU(10034)	Chave Fusível	7	2,87	20,09
20250199	6125416-1	TD(741164)	Transformador Distribuição	1	1,37	1,37
20250199	6125609-1	FU(17094)	Chave Fusível	8	5,65	45,20
20250199	6126193-1	PE(13909372)	Ponto de conexão	1	3,53	3,53

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128173-1	TD(741164)	Transformador Distribuição	1	4,50	4,50
20250199	6125068-1	RD(756094)	Religador de Distribuição	15	2,63	39,45
20250199	6114168-1	TD(37151)	Transformador Distribuição	9	6,02	54,18
20250199	6120833-1	RD(735925)	Religador de Distribuição	139	1,30	180,70
20250199	6120833-1	RD(735925)	Religador de Distribuição	73	2,38	173,74
20250199	6120833-1	RD(735925)	Religador de Distribuição	82	2,50	205,00
20250199	6128964-1	FR(11850)	Chave Fusível Religadora	53	14,37	761,61
20250199	6121179-1	TD(36049)	Transformador Distribuição	1	15,43	15,43
20250199	6121259-1	FU(9536)	Chave Fusível	11	17,13	188,43
20250199	6121326-1	FR(9311)	Chave Fusível Religadora	63	18,42	1.160,46
20250199	6126767-1	TD(688415)	Transformador Distribuição	2	4,87	9,74
20250199	6120973-1	FU(9257)	Chave Fusível	3	25,38	76,14
20250199	6128248-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	724	0,50	362,00
20250199	6128248-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	182	1,12	203,84
20250199	6128764-1	FU(21070)	Chave Fusível	5	3,03	15,15
20250199	6118420-1	RD(37045)	Religador de Distribuição	36	1,17	42,12
20250199	6112062-1	TD(28282)	Transformador Distribuição	3	3,97	11,91
20250199	6121258-1	TD(710619)	Transformador Distribuição	47	1,23	57,81
20250199	6111787-1	FU(21263)	Chave Fusível	30	2,52	75,60
20250199	6112021-1	TD(15466)	Transformador Distribuição	3	2,97	8,91
20250199	6118420-1	RD(37045)	Religador de Distribuição	107	30,55	3.268,85
20250199	6128439-1	FU(27434366)	Chave Fusível	14	2,77	38,78
20250199	6128920-1	TD(54967)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6127729-1	TD(54967)	Transformador Distribuição	1	4,10	4,10
20250199	6121018-1	FU(11333)	Chave Fusível	131	1,62	212,22
20250199	6117157-1	TD(53205)	Transformador Distribuição	80	5,10	408,00
20250199	6128248-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	1	0,50	0,50
20250199	6136627-1	TD(53685)	Transformador Distribuição	44	2,95	129,80
20250199	6128695-1	FU(691134)	Chave Fusível	204	0,80	163,20
20250199	6118558-1	RD(697969)	Religador de Distribuição	1	5,30	5,30
20250199	6119315-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	1	10,50	10,50
20250199	6128091-1	TD(14717)	Transformador Distribuição	2	1,93	3,86
20250199	6128917-1	RD(4714)	Religador de Distribuição	41	0,10	4,10
20250199	6113160-1	PE(14006617)	Ponto de conexão	1	21,97	21,97
20250199	6113172-1	FR(4433)	Chave Fusível Religadora	15	5,33	79,95
20250199	6126122-1	FU(4535)	Chave Fusível	2	5,40	10,80
20250199	6118629-1	FR(684063)	Chave Fusível Religadora	29	4,95	143,55
20250199	6118636-1	FU(37769)	Chave Fusível	1	5,95	5,95
20250199	6119287-1	FR(684063)	Chave Fusível Religadora	29	9,13	264,77
20250199	6119315-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	38	10,50	399,00
20250199	6124769-1	FR(21076)	Chave Fusível Religadora	1	6,38	6,38
20250199	6118558-1	RD(697969)	Religador de Distribuição	38	5,30	201,40
20250199	6113172-1	FR(4433)	Chave Fusível Religadora	79	5,33	421,07
20250199	6118558-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	1	5,30	5,30
20250199	6118558-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	6	5,30	31,80
20250199	6118629-1	FR(684063)	Chave Fusível Religadora	23	4,95	113,85

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6119287-1	FR(684063)	Chave Fusível Religadora	23	9,13	209,99
20250199	6119315-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	53	10,50	556,50
20250199	6121485-1	TD(711429)	Transformador Distribuição	1	20,18	20,18
20250199	6124769-1	FR(21076)	Chave Fusível Religadora	2	6,38	12,76
20250199	6124912-1	FU(667896)	Chave Fusível	1	6,27	6,27
20250199	6126122-1	FU(4535)	Chave Fusível	3	5,40	16,20
20250199	6128917-1	RD(4714)	Religador de Distribuição	49	0,10	4,90
20250199	6111862-1	TD(34176)	Transformador Distribuição	3	5,90	17,70
20250199	6112206-1	TD(683526)	Transformador Distribuição	3	5,98	17,94
20250199	6113172-1	FR(4433)	Chave Fusível Religadora	1	5,33	5,33
20250199	6119315-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	2	10,50	21,00
20250199	6118558-1	RD(697969)	Religador de Distribuição	1	5,30	5,30
20250199	6118558-1	RD(697969)	Religador de Distribuição	47	5,30	249,10
20250199	6126221-1	TD(741914)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20250199	6127387-1	FU(691432)	Chave Fusível	1	2,60	2,60
20250199	6127387-1	FU(691432)	Chave Fusível	6	7,00	42,00
20250199	6122044-1	TD(11420)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20250199	6122186-1	TD(53529)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20250199	6122325-1	TD(41690)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20250199	6122184-1	TD(732950)	Transformador Distribuição	1	18,65	18,65
20250199	6120766-1	FU(4254)	Chave Fusível	403	2,60	1.047,80
20250199	6120812-1	FU(691432)	Chave Fusível	7	18,07	126,49
20250199	6120841-1	TD(11432)	Transformador Distribuição	2	16,50	33,00
20250199	6122182-1	TD(11437)	Transformador Distribuição	1	9,82	9,82

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122183-1	TD(54754)	Transformador Distribuição	1	19,28	19,28
20250199	6124459-1	TD(30544)	Transformador Distribuição	19	5,70	108,30
20250199	6128387-1	TD(50707)	Transformador Distribuição	32	1,27	40,64
20250199	6126642-1	TD(11209)	Transformador Distribuição	5	9,42	47,10
20250199	6126626-1	TD(670395)	Transformador Distribuição	1	23,32	23,32
20250199	6126314-1	FR(15653)	Chave Fusível Religadora	32	7,58	242,56
20250199	6126207-1	TD(21124)	Transformador Distribuição	1	10,17	10,17
20250199	6117128-1	FU(40954)	Chave Fusível	16	15,60	249,60
20250199	6117101-1	TD(52597)	Transformador Distribuição	1	13,27	13,27
20250199	6117023-1	TD(680107)	Transformador Distribuição	1	11,37	11,37
20250199	6116832-1	FR(4270)	Chave Fusível Religadora	48	2,45	117,60
20250199	6121971-1	TD(41325)	Transformador Distribuição	1	12,03	12,03
20250199	6116832-1	FR(4270)	Chave Fusível Religadora	1	2,45	2,45
20250199	6128837-1	TD(12166)	Transformador Distribuição	2	4,12	8,24
20250199	6119382-1	TD(694632)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20250199	6119219-1	FU(691890)	Chave Fusível	7	13,52	94,64
20250199	6118497-1	TD(52611)	Transformador Distribuição	1	21,08	21,08
20250199	6125421-1	FU(15611)	Chave Fusível	5	3,92	19,60
20250199	6124607-1	CL(44598)	Chave Lâmina	3	13,07	39,21
20250199	6121305-1	TD(12275)	Transformador Distribuição	1	21,95	21,95
20250199	6123515-1	FR(673715)	Chave Fusível Religadora	4	20,30	81,20
20250199	6122439-1	TD(724064)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20250199	6122365-1	FU(18897897)	Chave Fusível	9	22,65	203,85

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6116027-1	TD(15140)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20250199	6124041-1	FU(15262)	Chave Fusível	1	12,30	12,30
20250199	6114835-1	TD(695540)	Transformador Distribuição	2	0,88	1,76
20250199	6121024-1	TD(11269)	Transformador Distribuição	1	16,68	16,68
20250199	6121530-1	TD(12240)	Transformador Distribuição	1	19,08	19,08
20250199	6121681-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	122	2,82	344,04
20250199	6112216-1	FU(15337)	Chave Fusível	7	2,63	18,41
20250199	6122013-1	FU(670333)	Chave Fusível	12	23,97	287,64
20250199	6123973-1	FU(15253)	Chave Fusível	12	17,95	215,40
20250199	6124163-1	FU(15332)	Chave Fusível	3	3,83	11,49
20250199	6120823-1	TD(11695)	Transformador Distribuição	1	18,87	18,87
20250199	6128845-1	TD(12356)	Transformador Distribuição	1	41,63	41,63
20250199	6129097-1	TD(44630)	Transformador Distribuição	1	15,75	15,75
20250199	6121681-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	38	2,93	111,34
20250199	6121737-1	FU(15337)	Chave Fusível	7	5,50	38,50
20250199	6126169-1	TD(690458)	Transformador Distribuição	3	9,15	27,45
20250199	6121681-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	1	2,82	2,82
20250199	6125457-1	TD(690434)	Transformador Distribuição	2	2,92	5,84
20250199	6125594-1	TD(24906)	Transformador Distribuição	2	2,85	5,70
20250199	6125649-1	TD(668577)	Transformador Distribuição	1	21,45	21,45
20250199	6125967-1	FR(4373)	Chave Fusível Religadora	87	5,13	446,31
20250199	6126071-1	FU(690367)	Chave Fusível	13	16,92	219,96
20250199	6126245-1	TD(690461)	Transformador Distribuição	2	7,57	15,14
20250199	6126935-1	RD(698164)	Religador de Distribuição	207	4,88	1.010,16
20250199	6127329-1	FU(15287)	Chave Fusível	1	24,57	24,57

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6127646-1	FU(30272701)	Chave Fusível	31	15,63	484,53
20250199	6115872-1	TD(11278)	Transformador Distribuição	1	1,07	1,07
20250199	6129252-1	TD(9105)	Transformador Distribuição	85	19,25	1.636,25
20250199	6124634-1	TD(680172)	Transformador Distribuição	65	6,70	435,50
20250199	6115818-1	TD(726825)	Transformador Distribuição	35	1,23	43,05
20250199	6163423-1	RD(749297)	Religador de Distribuição	2	24,47	48,94
20250199	6119266-1	PE(210422860)	Ponto de conexão	1	10,22	10,22
20250199	6163423-1	CF(18990)	Chave Faca	2	1,40	2,80
20250199	6163423-1	RD(749297)	Religador de Distribuição	3	32,23	96,69
20250199	6128432-1	TD(684848)	Transformador Distribuição	1	18,30	18,30
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	29	18,12	525,48
20250199	6128548-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	138	0,05	6,90
20250199	6128600-1	TD(692632)	Transformador Distribuição	2	5,28	10,56
20250199	6128807-1	FU(16693)	Chave Fusível	31	6,78	210,18
20250199	6129192-1	FR(18979)	Chave Fusível Religadora	41	16,10	660,10
20250199	6121849-1	TD(15690)	Transformador Distribuição	3	8,30	24,90
20250199	6121936-1	FU(692639)	Chave Fusível	2	8,83	17,66
20250199	6122006-1	FU(736127)	Chave Fusível	1	7,75	7,75
20250199	6126145-1	RD(744945)	Religador de Distribuição	5	7,58	37,90
20250199	6126145-1	RD(744945)	Religador de Distribuição	219	35,57	7.789,83
20250199	6125828-1	TD(15728)	Transformador Distribuição	1	47,57	47,57
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	1	46,80	46,80
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	88	2,37	208,56
20250199	6126271-1	TD(55807)	Transformador Distribuição	1	35,13	35,13

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6127788-1	TD(15359)	Transformador Distribuição	2	5,57	11,14
20250199	6128198-1	FU(19333)	Chave Fusível	3	9,38	28,14
20250199	6121118-1	TD(21208)	Transformador Distribuição	1	21,25	21,25
20250199	6122333-1	TD(15728)	Transformador Distribuição	1	13,55	13,55
20250199	6122782-1	TD(683625)	Transformador Distribuição	1	11,13	11,13
20250199	6123228-1	TD(15690)	Transformador Distribuição	3	34,28	102,84
20250199	6124071-1	FU(16693)	Chave Fusível	31	5,03	155,93
20250199	6124277-1	TD(61567)	Transformador Distribuição	3	7,82	23,46
20250199	6124341-1	FR(19420)	Chave Fusível Religadora	21	15,50	325,50
20250199	6124817-1	FR(18408)	Chave Fusível Religadora	9	9,33	83,97
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	50	23,17	1.158,50
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	4	21,97	87,88
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	1	23,30	23,30
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	18	23,38	420,84
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	1	23,47	23,47
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	1	23,70	23,70
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	1	24,20	24,20
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	1	24,40	24,40
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	1	24,78	24,78
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	8	39,55	316,40
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	1	46,80	46,80
20250199	6117778-1	FU(681357)	Chave Fusível	9	9,32	83,88

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6117943-1	TD(16869)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20250199	6118010-1	TD(24946)	Transformador Distribuição	1	29,95	29,95
20250199	6118011-1	TD(34619)	Transformador Distribuição	1	24,95	24,95
20250199	6119031-1	FU(685340)	Chave Fusível	20	46,58	931,60
20250199	6119527-1	TD(15744)	Transformador Distribuição	1	13,53	13,53
20250199	6119569-1	FU(41280)	Chave Fusível	18	9,30	167,40
20250199	6119791-1	FU(19336)	Chave Fusível	1	11,05	11,05
20250199	6120175-1	FU(667849)	Chave Fusível	5	25,82	129,10
20250199	6120216-1	FU(683626)	Chave Fusível	1	7,47	7,47
20250199	6120639-1	FU(14956)	Chave Fusível	3	25,27	75,81
20250199	6115224-1	TD(25014)	Transformador Distribuição	2	28,60	57,20
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	15	6,52	97,80
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	8	11,38	91,04
20250199	6116330-1	RD(67716381)	Religador de Distribuição	2	12,80	25,60
20250199	6128513-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	52	29,75	1.547,00
20250199	6121663-1	FR(44088)	Chave Fusível Religadora	23	16,60	381,80
20250199	6127615-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	159	12,83	2.039,97
20250199	6125767-1	TD(13043)	Transformador Distribuição	1	14,77	14,77
20250199	6123611-1	FR(28485)	Chave Fusível Religadora	1	4,02	4,02
20250199	6115310-1	FU(705093)	Chave Fusível	1	1,05	1,05
20250199	6128466-1	TD(39607)	Transformador Distribuição	1	21,88	21,88
20250199	6129040-1	FU(16688)	Chave Fusível	7	13,90	97,30
20250199	6121847-1	FU(39093)	Chave Fusível	17	17,85	303,45
20250199	6123611-1	FR(28485)	Chave Fusível Religadora	1	4,02	4,02
20250199	6125635-1	FU(27876)	Chave Fusível	2	17,98	35,96
20250199	6125788-1	FU(113919820)	Chave Fusível	5	18,88	94,40

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6125870-1	TD(662154)	Transformador Distribuição	1	18,65	18,65
20250199	6116857-1	RD(756590)	Religador de Distribuição	10	23,30	233,00
20250199	6116857-1	RD(756590)	Religador de Distribuição	21	24,60	516,60
20250199	6117596-1	RD(729802)	Religador de Distribuição	28	2,38	66,64
20250199	6117596-1	RD(729802)	Religador de Distribuição	3	3,93	11,79
20250199	6117596-1	RD(729802)	Religador de Distribuição	15	5,53	82,95
20250199	6117596-1	RD(729802)	Religador de Distribuição	10	7,35	73,50
20250199	6126688-1	FU(752160)	Chave Fusível	7	7,85	54,95
20250199	6127092-1	TD(666523)	Transformador Distribuição	1	15,73	15,73
20250199	6127515-1	FU(16688)	Chave Fusível	7	16,52	115,64
20250199	6127964-1	FU(656806)	Chave Fusível	10	8,68	86,80
20250199	6128122-1	TD(88138645)	Transformador Distribuição	1	22,68	22,68
20250199	6121174-1	TD(39850)	Transformador Distribuição	1	21,82	21,82
20250199	6121459-1	FU(113919820)	Chave Fusível	5	20,17	100,85
20250199	6122064-1	FU(666160)	Chave Fusível	6	12,05	72,30
20250199	6122728-1	TD(39639)	Transformador Distribuição	1	21,10	21,10
20250199	6123242-1	TD(39670)	Transformador Distribuição	1	23,32	23,32
20250199	6123256-1	FR(4235)	Chave Fusível Religadora	25	19,12	478,00
20250199	6123286-1	FU(16688)	Chave Fusível	7	2,77	19,39
20250199	6123375-1	TD(671222)	Transformador Distribuição	2	28,83	57,66
20250199	6123611-1	FR(28485)	Chave Fusível Religadora	68	4,02	273,36
20250199	6124072-1	FU(28606)	Chave Fusível	14	3,40	47,60
20250199	6125280-1	TD(39877)	Transformador Distribuição	2	17,85	35,70
20250199	6117596-1	RD(729802)	Religador de Distribuição	19	8,58	163,02

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6117596-1	RD(729802)	Religador de Distribuição	1	9,25	9,25
20250199	6117596-1	RD(729802)	Religador de Distribuição	22	11,70	257,40
20250199	6117887-1	FR(43481)	Chave Fusível Religadora	34	29,92	1.017,28
20250199	6118014-1	FU(16688)	Chave Fusível	7	4,25	29,75
20250199	6118368-1	TD(666503)	Transformador Distribuição	1	19,80	19,80
20250199	6119413-1	RD(756590)	Religador de Distribuição	31	12,30	381,30
20250199	6119428-1	FU(4322)	Chave Fusível	3	13,32	39,96
20250199	6113679-1	TD(46522)	Transformador Distribuição	1	6,83	6,83
20250199	6113759-1	FU(40886)	Chave Fusível	1	7,87	7,87
20250199	6126688-1	FU(752160)	Chave Fusível	1	7,85	7,85
20250199	6128167-1	RD(41238)	Religador de Distribuição	9	1,60	14,40
20250199	6115367-1	FU(27240)	Chave Fusível	1	1,98	1,98
20250199	6127580-1	TD(35110)	Transformador Distribuição	1	18,13	18,13
20250199	6126924-1	FU(27172)	Chave Fusível	2	3,08	6,16
20250199	6124126-1	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	10,43	10,43
20250199	6128158-1	FR(41343)	Chave Fusível Religadora	40	10,55	422,00
20250199	6122150-1	FU(27393)	Chave Fusível	1	5,02	5,02
20250199	6120050-1	FR(41966)	Chave Fusível Religadora	8	8,72	69,76
20250199	6128167-1	RD(41238)	Religador de Distribuição	1	3,27	3,27
20250199	6128167-1	RD(41238)	Religador de Distribuição	50	2,37	118,50
20250199	6118335-1	TD(11082)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20250199	6118114-1	TD(656028)	Transformador Distribuição	1	31,65	31,65
20250199	6117067-1	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	22,60	22,60
20250199	6116336-1	FU(37572500)	Chave Fusível	4	19,02	76,08
20250199	6115637-1	FU(41472)	Chave Fusível	6	3,93	23,58

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128578-1	TD(679052)	Transformador Distribuição	1	18,92	18,92
20250199	6115497-1	FR(30840)	Chave Fusível Religadora	5	28,97	144,85
20250199	6127000-1	FU(39942)	Chave Fusível	6	4,98	29,88
20250199	6115810-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	6	17,97	107,82
20250199	6115810-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	59	18,15	1.070,85
20250199	6115810-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	6	18,62	111,72
20250199	6127020-1	FU(715688)	Chave Fusível	11	3,32	36,52
20250199	6127736-1	TD(42067)	Transformador Distribuição	1	14,22	14,22
20250199	6127800-1	TD(35811)	Transformador Distribuição	3	4,00	12,00
20250199	6127834-1	TD(36286)	Transformador Distribuição	1	33,47	33,47
20250199	6127932-1	FU(701851)	Chave Fusível	2	33,93	67,86
20250199	6128656-1	TD(35907)	Transformador Distribuição	1	25,18	25,18
20250199	6128781-1	FU(30681)	Chave Fusível	4	21,38	85,52
20250199	6128850-1	TD(36268)	Transformador Distribuição	3	21,85	65,55
20250199	6129189-1	TD(35550)	Transformador Distribuição	1	14,43	14,43
20250199	6115810-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	61	0,07	4,27
20250199	6115810-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	67	0,32	21,44
20250199	6115810-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	29	3,37	97,73
20250199	6115810-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	30	5,87	176,10
20250199	6117633-1	FR(30706)	Chave Fusível Religadora	21	11,27	236,67
20250199	6117735-1	TD(35680)	Transformador Distribuição	2	11,12	22,24
20250199	6118334-1	TD(743938)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250199	6118337-1	TD(53092)	Transformador Distribuição	1	2,70	2,70

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6118353-1	TD(56612)	Transformador Distribuição	2	2,40	4,80
20250199	6118742-1	TD(36059)	Transformador Distribuição	1	16,53	16,53
20250199	6118813-1	TD(44975357)	Transformador Distribuição	1	17,53	17,53
20250199	6123186-1	FR(30814)	Chave Fusível Religadora	63	2,42	152,46
20250199	6123339-1	TD(36057)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20250199	6123683-1	FU(19490)	Chave Fusível	11	0,60	6,60
20250199	6123752-1	TD(36110)	Transformador Distribuição	2	15,92	31,84
20250199	6126243-1	TD(35903)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20250199	6126623-1	FU(30808)	Chave Fusível	1	4,02	4,02
20250199	6126998-1	FU(30822)	Chave Fusível	4	2,88	11,52
20250199	6115810-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	61	2,08	126,88
20250199	6111636-1	TD(35479)	Transformador Distribuição	1	16,33	16,33
20250199	6122319-1	TD(36320)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20250199	6112952-1	TD(36334)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20250199	6113905-1	FU(30715)	Chave Fusível	9	2,35	21,15
20250199	6112332-1	TD(58142)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20250199	6118830-1	TD(35384)	Transformador Distribuição	1	15,42	15,42
20250199	6117612-1	FU(711060)	Chave Fusível	148	10,05	1.487,40
20250199	6117583-1	CRI02_CRI49503	Alimentador	2.795	1,83	5.114,85
20250199	6116224-1	TD(36215)	Transformador Distribuição	1	23,22	23,22
20250199	6116478-1	FU(714463)	Chave Fusível	264	6,17	1.628,88
20250199	6116541-1	TD(10686)	Transformador Distribuição	79	4,42	349,18
20250199	6119427-1	TD(10686)	Transformador Distribuição	79	10,27	811,33
20250199	6113708-1	TD(718449)	Transformador Distribuição	19	2,82	53,58
20250199	6127938-1	FU(731487)	Chave Fusível	6	8,88	53,28

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112651-1	TD(88902977)	Transformador Distribuição	9	2,43	21,87
20250199	6128218-1	[MT]PA(12960)	Alimentador	36	5,80	208,80
20250199	6124281-1	FR(736229)	Chave Fusível Religadora	2	3,12	6,24
20250199	6120927-1	FR(736229)	Chave Fusível Religadora	2	17,38	34,76
20250199	6128228-1	FU(806)	Chave Fusível	81	4,67	378,27
20250199	6122839-1	FU(806)	Chave Fusível	81	3,37	272,97
20250199	6125243-1	FR(736229)	Chave Fusível Religadora	2	2,28	4,56
20250199	6124805-1	TD(30564)	Transformador Distribuição	42	4,75	199,50
20250199	6124734-1	TD(45483)	Transformador Distribuição	40	2,58	103,20
20250199	6118055-1	TD(57653)	Transformador Distribuição	2	2,77	5,54
20250199	6120135-1	RD(722505)	Religador de Distribuição	1.712	0,62	1.061,44
20250199	6122635-1	FR(660349)	Chave Fusível Religadora	5	5,70	28,50
20250199	6124542-1	TD(42976)	Transformador Distribuição	2	4,83	9,66
20250199	6112963-1	RD(722505)	Religador de Distribuição	1.711	1,07	1.830,77
20250199	6114258-1	TD(42973)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250199	6113868-1	FU(27826)	Chave Fusível	3	2,87	8,61
20250199	6113199-1	TD(57082)	Transformador Distribuição	5	2,52	12,60
20250199	6123338-1	TD(42976)	Transformador Distribuição	2	3,23	6,46
20250199	6113493-1	TD(759436)	Transformador Distribuição	49	1,42	69,58
20250199	6113141-1	TD(1289)	Transformador Distribuição	112	4,93	552,16
20250199	6117979-1	FU(731797)	Chave Fusível	4	7,68	30,72
20250199	6123631-1	TD(750326)	Transformador Distribuição	3	14,73	44,19
20250199	6116585-1	TD(24547)	Transformador Distribuição	40	5,22	208,80

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122512-1	TD(1314)	Transformador Distribuição	12	21,53	258,36
20250199	6128220-1	FU(759138)	Chave Fusível	131	4,03	527,93
20250199	6122250-1	TD(699796)	Transformador Distribuição	4	5,97	23,88
20250199	6128278-1	TD(40522)	Transformador Distribuição	101	1,28	129,28
20250199	6125975-1	RD(744734)	Religador de Distribuição	23	3,33	76,59
20250199	6125975-1	RD(744734)	Religador de Distribuição	11	3,43	37,73
20250199	6125975-1	RD(744734)	Religador de Distribuição	14	21,00	294,00
20250199	6121930-1	TD(37778612)	Transformador Distribuição	1	10,25	10,25
20250199	6125975-1	RD(744734)	Religador de Distribuição	1	3,33	3,33
20250199	6111869-1	FR(27218)	Chave Fusível Religadora	5	10,83	54,15
20250199	6123069-1	FU(706908)	Chave Fusível	1	18,73	18,73
20250199	6117632-1	TD(34801)	Transformador Distribuição	1	12,97	12,97
20250199	6117728-1	TD(34750)	Transformador Distribuição	2	28,07	56,14
20250199	6117999-1	TD(34771)	Transformador Distribuição	2	5,40	10,80
20250199	6118429-1	EP(215943026)	Transformador Distribuição	1	3,60	3,60
20250199	6118563-1	TD(34753)	Transformador Distribuição	1	18,62	18,62
20250199	6122372-1	TD(754940)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20250199	6113869-1	TD(34649)	Transformador Distribuição	2	8,38	16,76
20250199	6128558-1	FU(27124)	Chave Fusível	5	3,83	19,15
20250199	6128538-1	FU(30784)	Chave Fusível	3	4,75	14,25
20250199	6111936-1	FU(690786)	Chave Fusível	4	8,18	32,72
20250199	6112369-1	FU(30784)	Chave Fusível	3	6,08	18,24
20250199	6112396-1	TD(58057)	Transformador Distribuição	3	2,55	7,65
20250199	6112513-1	TD(677875)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6113902-1	TD(44365608)	Transformador Distribuição	1	8,03	8,03
20250199	6114801-1	TD(37737)	Transformador Distribuição	2	4,10	8,20
20250199	6116941-1	RD(666328)	Religador de Distribuição	90	0,33	29,70
20250199	6117638-1	TD(12181)	Transformador Distribuição	1	5,35	5,35
20250199	6117706-1	FU(30784)	Chave Fusível	3	5,50	16,50
20250199	6120848-1	TD(58183)	Transformador Distribuição	1	25,80	25,80
20250199	6122068-1	FU(27124)	Chave Fusível	5	5,30	26,50
20250199	6122140-1	TD(37616)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48
20250199	6122181-1	FU(30868)	Chave Fusível	9	11,48	103,32
20250199	6123464-1	FU(691533)	Chave Fusível	3	18,87	56,61
20250199	6123636-1	FU(30786)	Chave Fusível	2	17,37	34,74
20250199	6124198-1	TD(37426)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20250199	6124347-1	TD(37465)	Transformador Distribuição	2	35,80	71,60
20250199	6124741-1	TD(12179)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20250199	6125592-1	FU(700829)	Chave Fusível	5	18,07	90,35
20250199	6125672-1	FU(27010)	Chave Fusível	4	20,08	80,32
20250199	6126151-1	FU(30784)	Chave Fusível	3	6,42	19,26
20250199	6127041-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	204	1,32	269,28
20250199	6127041-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	49	1,87	91,63
20250199	6127093-1	TD(17948922)	Transformador Distribuição	2	2,27	4,54
20250199	6127505-1	TD(715323)	Transformador Distribuição	1	23,77	23,77
20250199	6127848-1	FU(39356)	Chave Fusível	30	7,40	222,00
20250199	6128150-1	TD(37616)	Transformador Distribuição	1	9,28	9,28
20250199	6128427-1	FR(37127)	Chave Fusível Religadora	26	4,67	121,42
20250199	6128430-1	FU(691269)	Chave Fusível	1	19,10	19,10
20250199	6128485-1	FU(27190)	Chave Fusível	13	3,47	45,11
20250199	6111926-1	FU(26882)	Chave Fusível	8	5,90	47,20

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6124640-1	FU(27184)	Chave Fusível	7	8,88	62,16
20250199	6124168-1	EP(205981783)	Transformador Distribuição	1	7,93	7,93
20250199	6112202-1	FU(27053)	Chave Fusível	2	2,77	5,54
20250199	6127430-1	FU(731872)	Chave Fusível	1	15,22	15,22
20250199	6127066-1	FR(27026)	Chave Fusível Religadora	7	3,47	24,29
20250199	6118093-1	TD(49110)	Transformador Distribuição	1	6,15	6,15
20250199	6126234-1	FU(27184)	Chave Fusível	7	3,33	23,31
20250199	6118069-1	FU(27231)	Chave Fusível	2	5,98	11,96
20250199	6117714-1	TD(39857)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20250199	6117409-1	TD(35240)	Transformador Distribuição	1	11,12	11,12
20250199	6114527-1	TD(39870)	Transformador Distribuição	1	17,92	17,92
20250199	6113572-1	FU(82887083)	Chave Fusível	9	15,68	141,12
20250199	6112012-1	FU(27231)	Chave Fusível	2	2,80	5,60
20250199	6118172-1	TD(39857)	Transformador Distribuição	1	1,83	1,83
20250199	6124056-1	TD(43842)	Transformador Distribuição	1	3,90	3,90
20250199	6112994-1	TD(716880)	Transformador Distribuição	1	1,52	1,52
20250199	6127854-1	TD(3237677)	Transformador Distribuição	2	3,38	6,76
20250199	6119317-1	TD(43256)	Transformador Distribuição	2	9,23	18,46
20250199	6118985-1	TD(44465)	Transformador Distribuição	3	11,48	34,44
20250199	6111764-1	TD(44475)	Transformador Distribuição	1	8,30	8,30
20250199	6121872-1	TD(44494)	Transformador Distribuição	2	7,58	15,16
20250199	6116523-1	FU(14109)	Chave Fusível	11	19,93	219,23
20250199	6115360-1	TD(43301)	Transformador Distribuição	2	3,72	7,44
20250199	6112886-1	FU(4208124)	Chave Fusível	1	1,63	1,63
20250199	6111773-1	FU(14109)	Chave Fusível	11	2,20	24,20
20250199	6118180-1	TD(58358)	Transformador Distribuição	3	1,72	5,16

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112536-1	FU(14074)	Chave Fusível	5	1,48	7,40
20250199	6128314-1	FU(14063)	Chave Fusível	21	7,27	152,67
20250199	6116265-1	TD(42847)	Transformador Distribuição	2	20,85	41,70
20250199	6116856-1	FU(14063)	Chave Fusível	21	17,82	374,22
20250199	6118643-1	TD(42847)	Transformador Distribuição	2	20,62	41,24
20250199	6119733-1	TD(42634)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20250199	6120718-1	TD(42847)	Transformador Distribuição	2	9,73	19,46
20250199	6120740-1	TD(42692)	Transformador Distribuição	1	11,27	11,27
20250199	6121910-1	TD(42847)	Transformador Distribuição	2	8,25	16,50
20250199	6122018-1	TD(42888)	Transformador Distribuição	1	9,27	9,27
20250199	6125447-1	TD(57079)	Transformador Distribuição	4	1,60	6,40
20250199	6126434-1	TD(673511)	Transformador Distribuição	2	2,42	4,84
20250199	6127512-1	FU(14063)	Chave Fusível	21	2,23	46,83
20250199	6112831-1	TD(13115)	Transformador Distribuição	1	3,00	3,00
20250199	6124852-1	TD(30872)	Transformador Distribuição	41	0,80	32,80
20250199	6118597-1	FU(12654)	Chave Fusível	440	1,37	602,80
20250199	6119887-1	FU(12923)	Chave Fusível	287	0,87	249,69
20250199	6122701-1	FU(529)	Chave Fusível	433	5,67	2.455,11
20250199	6119887-1	FU(12923)	Chave Fusível	3	0,87	2,61
20250199	6116572-1	FU(12656)	Chave Fusível	433	3,52	1.524,16
20250199	6124858-1	FU(529)	Chave Fusível	433	1,93	835,69
20250199	6115682-1	TD(3048)	Transformador Distribuição	14	8,17	114,38
20250199	6116072-1	FU(4117948)	Chave Fusível	152	2,82	428,64
20250199	6116072-1	FU(4117948)	Chave Fusível	18	2,82	50,76
20250199	6122717-1	RD(716902)	Religador de Distribuição	23	0,80	18,40
20250199	6122717-1	RD(716902)	Religador de Distribuição	172	0,80	137,60
20250199	6113643-1	FU(13940)	Chave Fusível	75	3,08	231,00
20250199	6124246-1	FU(204)	Chave Fusível	63	4,65	292,95

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6124246-1	FU(204)	Chave Fusível	99	3,40	336,60
20250199	6112482-1	RD(735959)	Religador de Distribuição	1	0,50	0,50
20250199	6114755-1	TD(652073)	Transformador Distribuição	170	2,83	481,10
20250199	6116461-1	TD(28626)	Transformador Distribuição	57	3,75	213,75
20250199	6126506-1	TD(656822)	Transformador Distribuição	6	12,25	73,50
20250199	6116607-1	FU(712788)	Chave Fusível	126	2,75	346,50
20250199	6120731-1	TD(59892)	Transformador Distribuição	46	18,35	844,10
20250199	6116590-1	PE(18135763)	Ponto de conexão	1	17,75	17,75
20250199	6111805-1	FU(732856)	Chave Fusível	1	26,32	26,32
20250199	6111853-1	FU(15125)	Chave Fusível	2	20,65	41,30
20250199	6126084-1	TD(13369)	Transformador Distribuição	1	16,93	16,93
20250199	6112400-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	60	4,08	244,80
20250199	6112400-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	16	5,98	95,68
20250199	6113271-1	TD(13435)	Transformador Distribuição	1	17,85	17,85
20250199	6113982-1	TD(54918)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20250199	6114409-1	FU(18163)	Chave Fusível	10	4,70	47,00
20250199	6114755-1	TD(652073)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20250199	6115250-1	TD(42774)	Transformador Distribuição	2	3,30	6,60
20250199	6115368-1	FU(13937)	Chave Fusível	1	25,37	25,37
20250199	6116934-1	FU(1613)	Chave Fusível	2	19,53	39,06
20250199	6117047-1	TD(732851)	Transformador Distribuição	1	16,30	16,30
20250199	6117888-1	TD(679454)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20250199	6121921-1	TD(13273)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20250199	6122856-1	TD(61494)	Transformador Distribuição	23	4,53	104,19
20250199	6123008-1	FU(7081)	Chave Fusível	14	31,10	435,40
20250199	6123046-1	FU(18143)	Chave Fusível	13	19,88	258,44

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6123543-1	FU(14437)	Chave Fusível	14	2,98	41,72
20250199	6123791-1	FU(15163)	Chave Fusível	1	14,93	14,93
20250199	6126409-1	FU(18163)	Chave Fusível	10	10,32	103,20
20250199	6128305-1	FR(39308)	Chave Fusível Religadora	20	4,33	86,60
20250199	6120137-1	TD(732130)	Transformador Distribuição	34	5,47	185,98
20250199	6122795-1	FU(1214)	Chave Fusível	189	1,57	296,73
20250199	6114830-1	FU(14146)	Chave Fusível	2	12,40	24,80
20250199	6114935-1	TD(13124)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20250199	6116743-1	FU(248)	Chave Fusível	496	2,23	1.106,08
20250199	6118240-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	90	5,12	460,80
20250199	6118240-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	7	5,12	35,84
20250199	6122746-1	TD(94725640)	Transformador Distribuição	1	25,85	25,85
20250199	6127764-1	TD(14246)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20250199	6128113-1	TD(83930524)	Transformador Distribuição	24	3,22	77,28
20250199	6128505-1	TD(83930524)	Transformador Distribuição	24	2,92	70,08
20250199	6122723-1	TD(2415)	Transformador Distribuição	101	4,47	451,47
20250199	6120145-1	TD(707189)	Transformador Distribuição	33	1,93	63,69
20250199	6121385-1	TD(707189)	Transformador Distribuição	33	8,13	268,29
20250199	6120394-1	TD(704081)	Transformador Distribuição	7	20,40	142,80
20250199	6123245-1	TD(2954)	Transformador Distribuição	103	5,58	574,74
20250199	6121700-1	TD(2670)	Transformador Distribuição	157	6,68	1.048,76
20250199	6127912-1	FU(607)	Chave Fusível	12	7,82	93,84
20250199	6122419-1	TD(2670)	Transformador Distribuição	157	1,63	255,91
20250199	6124854-1	TD(2849)	Transformador Distribuição	13	5,87	76,31

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128325-1	TD(675556)	Transformador Distribuição	3	14,63	43,89
20250199	6119306-1	CF(58698989)	Chave Faca	140	1,90	266,00
20250199	6119306-1	TD(30346)	Transformador Distribuição	67	5,93	397,31
20250199	6111888-1	FU(54267572)	Chave Fusível	106	1,45	153,70
20250199	6124787-1	TD(15589)	Transformador Distribuição	61	6,47	394,67
20250199	6116510-1	TD(3098)	Transformador Distribuição	39	4,92	191,88
20250199	6125073-1	TD(2792)	Transformador Distribuição	32	4,00	128,00
20250199	6119085-1	FU(54267572)	Chave Fusível	106	1,73	183,38
20250199	6120266-1	TD(2646)	Transformador Distribuição	49	5,75	281,75
20250199	6119157-1	TD(2646)	Transformador Distribuição	49	4,60	225,40
20250199	6128523-1	TD(59358)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20250199	6122996-1	TD(42416)	Transformador Distribuição	7	1,73	12,11
20250199	6122996-1	TD(42416)	Transformador Distribuição	16	24,63	394,08
20250199	6122996-1	TD(42416)	Transformador Distribuição	7	7,65	53,55
20250199	6122874-1	FU(803)	Chave Fusível	44	3,32	146,08
20250199	6122773-1	TD(24593)	Transformador Distribuição	29	4,27	123,83
20250199	6116730-1	FU(803)	Chave Fusível	44	18,28	804,32
20250199	6128373-1	FU(14194)	Chave Fusível	3	3,95	11,85
20250199	6126018-1	TD(52964)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20250199	6126203-1	FU(751949)	Chave Fusível	139	1,38	191,82
20250199	6127230-1	TD(30621)	Transformador Distribuição	43	2,53	108,79
20250199	6112286-1	TD(746186)	Transformador Distribuição	15	5,00	75,00
20250199	6116272-1	TD(751225)	Transformador Distribuição	22	1,25	27,50
20250199	6118576-1	FU(751233)	Chave Fusível	24	4,57	109,68
20250199	6112252-1	FU(745060)	Chave Fusível	597	3,80	2.268,60

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6124842-1	TD(721812)	Transformador Distribuição	3	3,35	10,05
20250199	6122694-1	FU(745060)	Chave Fusível	176	4,17	733,92
20250199	6122694-1	FU(745060)	Chave Fusível	421	2,32	976,72
20250199	6122108-1	TD(6643)	Transformador Distribuição	18	15,60	280,80
20250199	6115692-1	TD(2463)	Transformador Distribuição	65	4,22	274,30
20250199	6113968-1	FU(1913)	Chave Fusível	192	2,02	387,84
20250199	6113342-1	TD(107113830)	Transformador Distribuição	12	6,42	77,04
20250199	6126286-1	TD(721812)	Transformador Distribuição	3	4,52	13,56
20250199	6126018-1	TD(52964)	Transformador Distribuição	145	3,23	468,35
20250199	6112143-1	FU(1913)	Chave Fusível	192	4,58	879,36
20250199	6116418-1	CE(584)	Chave Seccionadora	448	2,48	1.111,04
20250199	6113266-1	TD(47538)	Transformador Distribuição	43	1,15	49,45
20250199	6128219-1	TD(3092)	Transformador Distribuição	76	7,65	581,40
20250199	6112227-1	TD(38527)	Transformador Distribuição	33	1,52	50,16
20250199	6127283-1	TD(3092)	Transformador Distribuição	76	5,05	383,80
20250199	6112219-1	TD(2563)	Transformador Distribuição	117	6,23	728,91
20250199	6115443-1	TD(2563)	Transformador Distribuição	117	6,60	772,20
20250199	6115443-1	TD(2563)	Transformador Distribuição	1	6,60	6,60
20250199	6112219-1	TD(2563)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20250199	6123010-1	TD(24099)	Transformador Distribuição	68	2,23	151,64
20250199	6115742-1	TD(54133)	Transformador Distribuição	31	4,13	128,03
20250199	6119251-1	TD(2601)	Transformador Distribuição	97	1,12	108,64
20250199	6114639-1	TD(2538)	Transformador Distribuição	22	7,15	157,30

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6120700-1	TD(28568)	Transformador Distribuição	48	6,32	303,36
20250199	6120204-1	TD(2606)	Transformador Distribuição	75	14,18	1.063,50
20250199	6112203-1	TD(2601)	Transformador Distribuição	97	7,75	751,75
20250199	6122941-1	TD(24498)	Transformador Distribuição	54	2,88	155,52
20250199	6115428-1	TD(30489)	Transformador Distribuição	3	7,13	21,39
20250199	6115428-1	TD(30489)	Transformador Distribuição	22	7,13	156,86
20250199	6113750-1	PE(18349785)	Ponto de conexão	1	1,32	1,32
20250199	6116072-1	FU(4117948)	Chave Fusível	3	2,82	8,46
20250199	6116072-1	FU(4117948)	Chave Fusível	42	2,82	118,44
20250199	6120687-1	FU(14483)	Chave Fusível	150	7,17	1.075,50
20250199	6123722-1	TD(2942)	Transformador Distribuição	96	3,42	328,32
20250199	6122734-1	TD(21522)	Transformador Distribuição	80	5,02	401,60
20250199	6122031-1	TD(3044)	Transformador Distribuição	32	10,57	338,24
20250199	6120733-1	TD(3037)	Transformador Distribuição	36	7,53	271,08
20250199	6126805-1	TD(24524)	Transformador Distribuição	40	2,15	86,00
20250199	6122717-1	RD(716902)	Religador de Distribuição	1.217	0,80	973,60
20250199	6122717-1	RD(716902)	Religador de Distribuição	539	0,80	431,20
20250199	6116629-1	TD(2992)	Transformador Distribuição	22	3,48	76,56
20250199	6120032-1	PE(11496129)	Ponto de conexão	1	6,73	6,73
20250199	6118409-1	FU(80)	Chave Fusível	52	1,57	81,64
20250199	6116726-1	FU(730130)	Chave Fusível	20	16,93	338,60
20250199	6116630-1	TD(671611)	Transformador Distribuição	8	3,55	28,40
20250199	6120689-1	TD(2992)	Transformador Distribuição	22	4,40	96,80
20250199	6123545-1	FU(14335)	Chave Fusível	4	16,37	65,48
20250199	6113225-1	FU(35064)	Chave Fusível	82	5,20	426,40

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6116447-1	RD(716849)	Religador de Distribuição	397	1,52	603,44
20250199	6122103-1	FU(755)	Chave Fusível	69	5,88	405,72
20250199	6122809-1	FR(753)	Chave Fusível Religadora	259	6,00	1.554,00
20250199	6123974-1	TD(11380)	Transformador Distribuição	1	26,68	26,68
20250199	6120361-1	FU(12927)	Chave Fusível	1	26,97	26,97
20250199	6124565-1	FU(15169)	Chave Fusível	1	1,03	1,03
20250199	6117004-1	TD(11810)	Transformador Distribuição	1	16,52	16,52
20250199	6114163-1	TD(11810)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250199	6123260-1	TD(28033)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20250199	6121748-1	FU(2529)	Chave Fusível	4	5,53	22,12
20250199	6112200-1	ELD01_ELD49512	Alimentador	151	4,60	694,60
20250199	6112200-1	ELD01_ELD49512	Alimentador	5	0,60	3,00
20250199	6126349-1	TD(35824)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20250199	6126922-1	TD(668235)	Transformador Distribuição	72	2,82	203,04
20250199	6115957-1	TD(40038)	Transformador Distribuição	95	3,68	349,60
20250199	6116029-1	TD(691740)	Transformador Distribuição	50	2,58	129,00
20250199	6116047-1	FU(2724)	Chave Fusível	11	3,28	36,08
20250199	6118281-1	TD(20842)	Transformador Distribuição	68	6,27	426,36
20250199	6119433-1	TD(35872)	Transformador Distribuição	1	26,08	26,08
20250199	6120411-1	TD(680057)	Transformador Distribuição	1	18,62	18,62
20250199	6121736-1	TD(7595)	Transformador Distribuição	34	4,70	159,80
20250199	6114900-1	TD(60936)	Transformador Distribuição	1	15,63	15,63
20250199	6113067-1	FU(30178)	Chave Fusível	4	2,92	11,68
20250199	6117220-1	RD(730647)	Religador de Distribuição	108	3,08	332,64
20250199	6118809-1	FU(30170)	Chave Fusível	4	16,95	67,80

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6115216-1	TD(56835)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20250199	6120664-1	FR(2487)	Chave Fusível Religadora	95	5,18	492,10
20250199	6122252-1	TD(38950)	Transformador Distribuição	1	7,68	7,68
20250199	6126485-1	TD(56835)	Transformador Distribuição	1	8,95	8,95
20250199	6127431-1	TD(16181)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20250199	6124270-1	FU(16145)	Chave Fusível	4	5,65	22,60
20250199	6136550-1	TD(46472)	Transformador Distribuição	1	8,23	8,23
20250199	6129121-1	RD(16125)	Religador de Distribuição	5	17,98	89,90
20250199	6129121-1	RD(16125)	Religador de Distribuição	97	17,60	1.707,20
20250199	6129121-1	RD(16125)	Religador de Distribuição	22	17,02	374,44
20250199	6129121-1	RD(16125)	Religador de Distribuição	2	4,50	9,00
20250199	6128151-1	FU(730165)	Chave Fusível	1	6,20	6,20
20250199	6119256-1	FU(16121)	Chave Fusível	4	8,60	34,40
20250199	6113386-1	TD(73289998)	Transformador Distribuição	1	17,45	17,45
20250199	6119210-1	FU(683999)	Chave Fusível	5	12,37	61,85
20250199	6122374-1	TD(15973)	Transformador Distribuição	2	4,97	9,94
20250199	6116040-1	FU(695750)	Chave Fusível	7	28,62	200,34
20250199	6122797-1	TD(16181)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20250199	6123819-1	TD(16110)	Transformador Distribuição	1	12,95	12,95
20250199	6123793-1	TD(15805)	Transformador Distribuição	2	15,72	31,44
20250199	6119195-1	TD(55003)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20250199	6118977-1	TD(667994)	Transformador Distribuição	3	20,00	60,00
20250199	6118140-1	TD(674600)	Transformador Distribuição	1	13,02	13,02
20250199	6118140-1	EST02_EST49502	Alimentador	97	9,12	884,64

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6117542-1	FU(27524)	Chave Fusível	1	8,83	8,83
20250199	6114252-1	TD(33704)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250199	6113954-1	FU(16206)	Chave Fusível	1	4,82	4,82
20250199	6111757-1	FU(17508)	Chave Fusível	19	3,45	65,55
20250199	6121735-1	FR(11670)	Chave Fusível Religadora	14	8,72	122,08
20250199	6121729-1	FU(31008)	Chave Fusível	1	29,13	29,13
20250199	6119812-1	FU(16196)	Chave Fusível	1	23,27	23,27
20250199	6119336-1	FU(665537)	Chave Fusível	3	7,88	23,64
20250199	6120366-1	FU(40676)	Chave Fusível	10	9,65	96,50
20250199	6126024-1	FU(744601)	Chave Fusível	15	14,05	210,75
20250199	6119332-1	TD(1265)	Transformador Distribuição	75	6,77	507,75
20250199	6128754-1	FU(7385)	Chave Fusível	14	18,13	253,82
20250199	6117698-1	FU(40676)	Chave Fusível	10	17,50	175,00
20250199	6124404-1	FU(23543)	Chave Fusível	5	4,60	23,00
20250199	6118103-1	TD(46037)	Transformador Distribuição	4	2,33	9,32
20250199	6117875-1	FU(23668)	Chave Fusível	3	3,80	11,40
20250199	6115999-1	FU(3793)	Chave Fusível	2	0,98	1,96
20250199	6112873-1	FU(23763)	Chave Fusível	1	3,47	3,47
20250199	6118075-1	TD(663891)	Transformador Distribuição	2	4,75	9,50
20250199	6115256-1	TD(669727)	Transformador Distribuição	2	5,53	11,06
20250199	6114677-1	TD(679619)	Transformador Distribuição	2	2,28	4,56
20250199	6113745-1	TD(665011)	Transformador Distribuição	4	1,77	7,08
20250199	6111834-1	FU(40779)	Chave Fusível	58	1,52	88,16
20250199	6116097-1	FU(38288)	Chave Fusível	21	2,47	51,87
20250199	6112315-1	FU(39805)	Chave Fusível	22	1,15	25,30
20250199	6126433-1	FR(22671)	Chave Fusível Religadora	8	3,00	24,00
20250199	6123534-1	FU(38286)	Chave Fusível	16	15,62	249,92
20250199	6114851-1	RD(14384900)	Religador de Distribuição	6	2,12	12,72
20250199	6112595-1	TD(25867)	Transformador Distribuição	1	12,08	12,08
20250199	6112889-1	FU(37629)	Chave Fusível	13	2,07	26,91

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6113011-1	FR(1543)	Chave Fusível Religadora	21	16,72	351,12
20250199	6113032-1	TD(662947)	Transformador Distribuição	7	4,40	30,80
20250199	6113788-1	FU(22911)	Chave Fusível	1	3,55	3,55
20250199	6114142-1	FU(656591)	Chave Fusível	1	25,32	25,32
20250199	6114789-1	TD(21170)	Transformador Distribuição	1	7,20	7,20
20250199	6114851-1	RD(14384900)	Religador de Distribuição	41	2,12	86,92
20250199	6114851-1	RD(14384900)	Religador de Distribuição	27	3,00	81,00
20250199	6114851-1	RD(14384900)	Religador de Distribuição	2	46,82	93,64
20250199	6115227-1	TD(20625)	Transformador Distribuição	2	6,63	13,26
20250199	6115424-1	TD(20531)	Transformador Distribuição	1	29,85	29,85
20250199	6116323-1	TD(20460)	Transformador Distribuição	1	24,37	24,37
20250199	6116627-1	TD(57628)	Transformador Distribuição	1	15,37	15,37
20250199	6116987-1	FU(7083)	Chave Fusível	8	15,02	120,16
20250199	6117757-1	TD(656585)	Transformador Distribuição	1	10,72	10,72
20250199	6119170-1	TD(656585)	Transformador Distribuição	1	15,45	15,45
20250199	6119952-1	FU(38389)	Chave Fusível	1	10,45	10,45
20250199	6122102-1	FU(39608)	Chave Fusível	1	10,27	10,27
20250199	6122786-1	TD(57628)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20250199	6122893-1	TD(20525)	Transformador Distribuição	1	55,93	55,93
20250199	6128366-1	FU(37629)	Chave Fusível	13	3,80	49,40
20250199	6116776-1	TD(45713)	Transformador Distribuição	4	13,83	55,32
20250199	6128326-1	TD(45713)	Transformador Distribuição	4	3,43	13,72
20250199	6122002-1	TD(45877)	Transformador Distribuição	1	9,92	9,92
20250199	6126244-1	TD(44126)	Transformador Distribuição	66	2,12	139,92

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6117917-1	TD(45838)	Transformador Distribuição	3	7,80	23,40
20250199	6116356-1	TD(7397)	Transformador Distribuição	87	1,77	153,99
20250199	6116347-1	TD(60749)	Transformador Distribuição	94	1,48	139,12
20250199	6116471-1	TD(40115)	Transformador Distribuição	62	2,93	181,66
20250199	6117190-1	TD(734791)	Transformador Distribuição	21	3,73	78,33
20250199	6117191-1	TD(61068)	Transformador Distribuição	28	3,77	105,56
20250199	6119543-1	TD(719818)	Transformador Distribuição	37	14,65	542,05
20250199	6120288-1	TD(693772)	Transformador Distribuição	36	9,17	330,12
20250199	6128416-1	TD(61069)	Transformador Distribuição	80	1,55	124,00
20250199	6126510-1	TD(658210)	Transformador Distribuição	34	0,77	26,18
20250199	6115115-1	TD(689270)	Transformador Distribuição	2	9,73	19,46
20250199	6116979-1	FU(14156)	Chave Fusível	28	17,18	481,04
20250199	6117066-1	TD(30865)	Transformador Distribuição	3	24,80	74,40
20250199	6117857-1	TD(694784)	Transformador Distribuição	1	11,77	11,77
20250199	6119094-1	TD(30865)	Transformador Distribuição	3	9,33	27,99
20250199	6125698-1	TD(44740)	Transformador Distribuição	2	5,52	11,04
20250199	6113277-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	1	0,97	0,97
20250199	6113277-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	1.661	0,42	697,62
20250199	6113277-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	112	0,97	108,64
20250199	6113277-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	92	1,98	182,16
20250199	6114065-1	TD(683200)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20250199	6112907-1	TD(44304)	Transformador Distribuição	1	17,97	17,97
20250199	6128383-1	TD(45104)	Transformador Distribuição	2	3,78	7,56

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114046-1	TD(57217)	Transformador Distribuição	1	7,05	7,05
20250199	6114593-1	TD(44304)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20250199	6116320-1	RD(14359)	Religador de Distribuição	55	0,97	53,35
20250199	6116320-1	RD(14359)	Religador de Distribuição	210	1,43	300,30
20250199	6116320-1	RD(14359)	Religador de Distribuição	28	4,75	133,00
20250199	6116558-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	252	3,27	824,04
20250199	6116558-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	86	5,85	503,10
20250199	6116561-1	FU(14186)	Chave Fusível	7	6,08	42,56
20250199	6116647-1	FU(29182)	Chave Fusível	13	23,90	310,70
20250199	6117429-1	FU(28998)	Chave Fusível	8	19,95	159,60
20250199	6117621-1	FR(29956)	Chave Fusível Religadora	4	12,13	48,52
20250199	6117789-1	TD(45002)	Transformador Distribuição	2	10,92	21,84
20250199	6118027-1	TD(44950)	Transformador Distribuição	3	9,58	28,74
20250199	6118044-1	FR(29742)	Chave Fusível Religadora	6	8,82	52,92
20250199	6119274-1	FR(29742)	Chave Fusível Religadora	6	3,80	22,80
20250199	6119481-1	TD(45219)	Transformador Distribuição	1	7,30	7,30
20250199	6119529-1	TD(45225)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20250199	6119616-1	TD(44995)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20250199	6123278-1	FR(29956)	Chave Fusível Religadora	4	5,80	23,20
20250199	6123961-1	TD(44935)	Transformador Distribuição	1	12,47	12,47
20250199	6124632-1	TD(45116)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20250199	6127275-1	FR(29742)	Chave Fusível Religadora	6	0,90	5,40
20250199	6127744-1	FU(29952)	Chave Fusível	8	3,10	24,80

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128208-1	TD(44922)	Transformador Distribuição	3	5,20	15,60
20250199	6113277-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	1	0,42	0,42
20250199	6116113-1	TD(686413)	Transformador Distribuição	35	6,45	225,75
20250199	6118064-1	TD(10406)	Transformador Distribuição	51	5,30	270,30
20250199	6120623-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	1.327	0,97	1.287,19
20250199	6120623-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	60	1,53	91,80
20250199	6115937-1	FU(2498)	Chave Fusível	259	1,73	448,07
20250199	6120669-1	FU(44660)	Chave Fusível	53	23,47	1.243,91
20250199	6120609-1	TD(692801)	Transformador Distribuição	2	27,15	54,30
20250199	6122414-1	TD(658333)	Transformador Distribuição	9	6,08	54,72
20250199	6123870-1	TD(657658)	Transformador Distribuição	8	11,98	95,84
20250199	6126398-1	TD(657658)	Transformador Distribuição	8	16,02	128,16
20250199	6115312-1	FR(30151)	Chave Fusível Religadora	9	3,82	34,38
20250199	6115909-1	RD(697027)	Religador de Distribuição	5	3,33	16,65
20250199	6115909-1	RD(697027)	Religador de Distribuição	1	3,82	3,82
20250199	6115909-1	RD(697027)	Religador de Distribuição	1	4,97	4,97
20250199	6115909-1	RD(697027)	Religador de Distribuição	3	4,87	14,61
20250199	6115909-1	RD(697027)	Religador de Distribuição	27	5,38	145,26
20250199	6116169-1	TD(692606)	Transformador Distribuição	2	8,35	16,70
20250199	6116251-1	TD(657658)	Transformador Distribuição	7	9,55	66,85
20250199	6116251-1	PE(17313162)	Ponto de conexão	1	20,08	20,08
20250199	6119021-1	TD(38737)	Transformador Distribuição	1	10,88	10,88
20250199	6120609-1	FU(97761515)	Chave Fusível	5	20,57	102,85

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6121532-1	TD(38782)	Transformador Distribuição	1	15,68	15,68
20250199	6124177-1	FR(676739)	Chave Fusível Religadora	5	5,02	25,10
20250199	6123355-1	TD(696571)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20250199	6112208-1	RD(42296)	Religador de Distribuição	19	1,47	27,93
20250199	6112946-1	FR(670681)	Chave Fusível Religadora	38	7,62	289,56
20250199	6113151-1	FU(744817)	Chave Fusível	1	22,58	22,58
20250199	6113685-1	FU(676960)	Chave Fusível	13	2,05	26,65
20250199	6113703-1	FU(30025)	Chave Fusível	6	0,98	5,88
20250199	6113706-1	FU(722857)	Chave Fusível	29	3,85	111,65
20250199	6114053-1	FU(30025)	Chave Fusível	4	5,72	22,88
20250199	6114053-1	FU(30025)	Chave Fusível	2	14,63	29,26
20250199	6115341-1	FR(715520)	Chave Fusível Religadora	55	3,53	194,15
20250199	6115341-1	FR(715520)	Chave Fusível Religadora	19	5,33	101,27
20250199	6115945-1	RD(730612)	Religador de Distribuição	225	3,68	828,00
20250199	6116101-1	FU(2431)	Chave Fusível	73	5,68	414,64
20250199	6116268-1	TD(671706)	Transformador Distribuição	1	3,80	3,80
20250199	6117639-1	FR(30185)	Chave Fusível Religadora	4	12,02	48,08
20250199	6118149-1	RD(2456)	Religador de Distribuição	33	3,15	103,95
20250199	6118149-1	RD(2456)	Religador de Distribuição	74	6,57	486,18
20250199	6118154-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	428	1,40	599,20
20250199	6118154-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	238	2,22	528,36
20250199	6118154-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	184	2,58	474,72
20250199	6118154-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	1	4,75	4,75
20250199	6118731-1	TD(654106)	Transformador Distribuição	3	2,05	6,15

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6119574-1	TD(36607)	Transformador Distribuição	1	9,02	9,02
20250199	6119841-1	FU(722857)	Chave Fusível	29	7,10	205,90
20250199	6120295-1	FU(2575)	Chave Fusível	1	6,50	6,50
20250199	6120383-1	FU(2448)	Chave Fusível	13	20,48	266,24
20250199	6112122-1	TD(677090)	Transformador Distribuição	1	10,08	10,08
20250199	6112139-1	TD(658242)	Transformador Distribuição	1	22,52	22,52
20250199	6112163-1	FU(676746)	Chave Fusível	3	3,05	9,15
20250199	6112208-1	RD(42296)	Religador de Distribuição	105	0,57	59,85
20250199	6120901-1	FU(30620)	Chave Fusível	2	19,83	39,66
20250199	6121014-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	33	18,15	598,95
20250199	6122957-1	FU(30270)	Chave Fusível	1	5,37	5,37
20250199	6123018-1	FU(684192)	Chave Fusível	1	6,73	6,73
20250199	6125934-1	TD(37575)	Transformador Distribuição	1	1,07	1,07
20250199	6128772-1	TD(11085)	Transformador Distribuição	6	15,53	93,18
20250199	6122749-1	FR(13263)	Chave Fusível Religadora	7	2,00	14,00
20250199	6112172-1	RD(674418)	Religador de Distribuição	126	1,72	216,72
20250199	6112172-1	[MT]PA(12863)	Alimentador	94	5,23	491,62
20250199	6122749-1	TD(11070)	Transformador Distribuição	1	10,08	10,08
20250199	6126173-1	TD(13994)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20250199	6116450-1	TD(21121)	Transformador Distribuição	4	3,82	15,28
20250199	6126217-1	TD(665202)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20250199	6126238-1	TD(58108)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250199	6126692-1	TD(81916638)	Transformador Distribuição	1	0,57	0,57
20250199	6111733-1	FU(25240)	Chave Fusível	4	11,68	46,72
20250199	6111878-1	TD(689530)	Transformador Distribuição	1	12,73	12,73
20250199	6111954-1	FU(39868)	Chave Fusível	12	9,07	108,84

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112015-1	TD(33539)	Transformador Distribuição	1	6,22	6,22
20250199	6118106-1	TD(33521)	Transformador Distribuição	2	4,63	9,26
20250199	6118943-1	TD(714610)	Transformador Distribuição	1	18,20	18,20
20250199	6121049-1	TD(57324)	Transformador Distribuição	1	19,72	19,72
20250199	6123670-1	FR(25223)	Chave Fusível Religadora	36	17,08	614,88
20250199	6123759-1	TD(25755415)	Transformador Distribuição	2	14,27	28,54
20250199	6123939-1	TD(33521)	Transformador Distribuição	2	40,33	80,66
20250199	6124136-1	TD(58105)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20250199	6124361-1	TD(660880)	Transformador Distribuição	1	30,58	30,58
20250199	6124381-1	TD(660842)	Transformador Distribuição	1	30,43	30,43
20250199	6124561-1	FU(25300)	Chave Fusível	8	8,88	71,04
20250199	6126100-1	TD(81916638)	Transformador Distribuição	1	12,13	12,13
20250199	6126108-1	FU(44746)	Chave Fusível	11	10,20	112,20
20250199	6123662-1	TD(104546022)	Transformador Distribuição	32	7,92	253,44
20250199	6125586-1	FU(23155)	Chave Fusível	61	5,47	333,67
20250199	6129012-1	INO02_INO49503	Alimentador	2.988	0,65	1.942,20
20250199	6129012-1	INO02_INO49503	Alimentador	41	2,60	106,60
20250199	6127083-1	TD(9882)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20250199	6112512-1	FU(1043)	Chave Fusível	7	2,75	19,25
20250199	6123950-1	TD(684048)	Transformador Distribuição	47	13,22	621,34
20250199	6127819-1	TD(12097)	Transformador Distribuição	3	1,27	3,81
20250199	6122912-1	FU(1043)	Chave Fusível	7	4,30	30,10
20250199	6124081-1	FU(1043)	Chave Fusível	7	9,30	65,10
20250199	6116707-1	TD(9870)	Transformador Distribuição	4	21,00	84,00
20250199	6126147-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	6,45	6,45

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6125023-1	FU(18197)	Chave Fusível	1	4,82	4,82
20250199	6124522-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	10,47	10,47
20250199	6123325-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	4,53	4,53
20250199	6128448-1	TD(12763)	Transformador Distribuição	1	1,60	1,60
20250199	6128335-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	3,40	3,40
20250199	6119245-1	FU(30114)	Chave Fusível	18	20,40	367,20
20250199	6120530-1	FR(35703)	Chave Fusível Religadora	74	7,37	545,38
20250199	6121719-1	FR(35703)	Chave Fusível Religadora	74	10,45	773,30
20250199	6121942-1	TD(702591)	Transformador Distribuição	1	9,97	9,97
20250199	6123713-1	FU(736894)	Chave Fusível	217	1,52	329,84
20250199	6125820-1	TD(702591)	Transformador Distribuição	1	14,15	14,15
20250199	6126774-1	TD(683111)	Transformador Distribuição	47	5,40	253,80
20250199	6126947-1	FR(675729)	Chave Fusível Religadora	12	6,42	77,04
20250199	6126990-1	TD(39058)	Transformador Distribuição	1	3,65	3,65
20250199	6127206-1	FU(2573)	Chave Fusível	24	3,30	79,20
20250199	6127683-1	[MT]PA(12956)	Alimentador	26	13,63	354,38
20250199	6127683-1	[MT]PA(12956)	Alimentador	209	13,63	2.848,67
20250199	6127683-1	CF(749488)	Chave Faca	102	4,97	506,94
20250199	6128124-1	TD(40291)	Transformador Distribuição	1	22,97	22,97
20250199	6128838-1	TD(39946)	Transformador Distribuição	10	2,23	22,30
20250199	6128949-1	TD(39623)	Transformador Distribuição	3	2,32	6,96
20250199	6111699-1	TD(10471)	Transformador Distribuição	72	1,85	133,20
20250199	6113070-1	TD(39623)	Transformador Distribuição	3	18,82	56,46
20250199	6136671-1	TD(40259)	Transformador Distribuição	8	3,75	30,00

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114983-1	TD(10471)	Transformador Distribuição	72	0,82	59,04
20250199	6115348-1	FU(2573)	Chave Fusível	24	5,45	130,80
20250199	6116043-1	ITQ02_ITQ49502	Alimentador	1	0,28	0,28
20250199	6116159-1	FU(2665)	Chave Fusível	31	25,07	777,17
20250199	6116342-1	FR(675729)	Chave Fusível Religadora	12	25,13	301,56
20250199	6116559-1	TD(47780)	Transformador Distribuição	3	48,12	144,36
20250199	6116727-1	FU(30083)	Chave Fusível	32	47,03	1.504,96
20250199	6116792-1	FR(2579)	Chave Fusível Religadora	60	25,97	1.558,20
20250199	6116792-1	FR(2579)	Chave Fusível Religadora	7	44,55	311,85
20250199	6116992-1	FU(30008)	Chave Fusível	39	40,35	1.573,65
20250199	6117860-1	TD(39623)	Transformador Distribuição	3	9,45	28,35
20250199	6118402-1	TD(17247)	Transformador Distribuição	70	0,47	32,90
20250199	6118451-1	TD(40061)	Transformador Distribuição	2	4,63	9,26
20250199	6118549-1	FU(11839)	Chave Fusível	45	10,68	480,60
20250199	6118572-1	FU(30110)	Chave Fusível	22	19,72	433,84
20250199	6118651-1	FU(2476)	Chave Fusível	100	0,75	75,00
20250199	6118672-1	TD(735356)	Transformador Distribuição	32	24,02	768,64
20250199	6118971-1	FR(675729)	Chave Fusível Religadora	12	16,50	198,00
20250199	6120271-1	TD(40004)	Transformador Distribuição	3	23,52	70,56
20250199	6119337-1	RD(730613)	Religador de Distribuição	31	2,45	75,95
20250199	6120128-1	TD(40433)	Transformador Distribuição	5	3,33	16,65
20250199	6120130-1	TD(57032)	Transformador Distribuição	3	3,45	10,35
20250199	6120243-1	FU(758296)	Chave Fusível	24	2,03	48,72
20250199	6120481-1	RD(730613)	Religador de Distribuição	163	2,80	456,40
20250199	6120806-1	TD(56716)	Transformador Distribuição	2	26,32	52,64
20250199	6120864-1	FU(37587)	Chave Fusível	63	2,35	148,05

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6121181-1	TD(56937)	Transformador Distribuição	6	23,77	142,62
20250199	6121444-1	TD(42606)	Transformador Distribuição	2	19,40	38,80
20250199	6122243-1	TD(42152)	Transformador Distribuição	3	24,60	73,80
20250199	6114063-1	TD(39533)	Transformador Distribuição	6	4,90	29,40
20250199	6116043-1	ITQ02_ITQ49502	Alimentador	1.256	0,28	351,68
20250199	6116043-1	ITQ02_ITQ49502	Alimentador	103	0,97	99,91
20250199	6116043-1	ITQ02_ITQ49502	Alimentador	163	0,98	159,74
20250199	6116043-1	ITQ02_ITQ49502	Alimentador	241	0,98	236,18
20250199	6116043-1	ITQ02_ITQ49502	Alimentador	34	5,82	197,88
20250199	6116483-1	FU(37587)	Chave Fusível	63	14,95	941,85
20250199	6118533-1	FU(754459)	Chave Fusível	39	6,82	265,98
20250199	6119096-1	RD(730613)	Religador de Distribuição	163	2,23	363,49
20250199	6119337-1	RD(730613)	Religador de Distribuição	132	1,02	134,64
20250199	6121630-1	FU(3118)	Chave Fusível	5	41,45	207,25
20250199	6117034-1	TD(22985)	Transformador Distribuição	3	18,95	56,85
20250199	6121630-1	FR(1861)	Chave Fusível Religadora	3	15,27	45,81
20250199	6128360-1	FU(19188)	Chave Fusível	1	4,80	4,80
20250199	6118577-1	TD(29835)	Transformador Distribuição	1	18,83	18,83
20250199	6117645-1	FR(FR3092)	Chave Fusível Religadora	11	8,28	91,08
20250199	6120161-1	FU(721595)	Chave Fusível	185	2,60	481,00
20250199	6116694-1	FU(3118)	Chave Fusível	26	46,77	1.216,02
20250199	6124857-1	FU(19188)	Chave Fusível	1	5,73	5,73
20250199	6116377-1	FU(721595)	Chave Fusível	185	3,03	560,55
20250199	6121630-1	FU(3118)	Chave Fusível	1	41,45	41,45
20250199	6113454-1	TD(29813)	Transformador Distribuição	1	18,40	18,40
20250199	6121630-1	FU(3118)	Chave Fusível	7	26,25	183,75
20250199	6121630-1	FU(3118)	Chave Fusível	4	23,83	95,32
20250199	6121630-1	FU(3118)	Chave Fusível	6	41,45	248,70
20250199	6111781-1	TD(31047)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6120458-1	TD(29835)	Transformador Distribuição	1	5,40	5,40
20250199	6120415-1	TD(49783)	Transformador Distribuição	1	4,70	4,70
20250199	6119108-1	RD(722647)	Religador de Distribuição	3	1,83	5,49
20250199	6127776-1	FU(3218)	Chave Fusível	466	2,35	1.095,10
20250199	6119108-1	RD(722647)	Religador de Distribuição	23	3,93	90,39
20250199	6119108-1	RD(722647)	Religador de Distribuição	7	4,25	29,75
20250199	6120853-1	FU(729598)	Chave Fusível	30	1,78	53,40
20250199	6123927-1	FU(3218)	Chave Fusível	466	2,50	1.165,00
20250199	6124020-1	FU(23965)	Chave Fusível	6	14,93	89,58
20250199	6119108-1	RD(722647)	Religador de Distribuição	39	3,70	144,30
20250199	6116809-1	FU(702558)	Chave Fusível	13	16,28	211,64
20250199	6118080-1	FU(729598)	Chave Fusível	30	4,18	125,40
20250199	6120979-1	FR(3137)	Chave Fusível Religadora	10	23,57	235,70
20250199	6118271-1	TD(23340)	Transformador Distribuição	2	18,78	37,56
20250199	6120979-1	FR(3137)	Chave Fusível Religadora	1	23,57	23,57
20250199	6120979-1	TD(23333)	Transformador Distribuição	1	8,53	8,53
20250199	6123212-1	TD(23088)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20250199	6124187-1	TD(23056)	Transformador Distribuição	1	7,32	7,32
20250199	6124251-1	TD(22665)	Transformador Distribuição	1	7,17	7,17
20250199	6125467-1	FU(22776)	Chave Fusível	4	2,25	9,00
20250199	6111769-1	TD(27104)	Transformador Distribuição	59	4,68	276,12
20250199	6111958-1	TD(23664)	Transformador Distribuição	1	8,87	8,87
20250199	6116426-1	TD(800)	Transformador Distribuição	85	4,10	348,50
20250199	6116438-1	FU(3185)	Chave Fusível	363	0,98	355,74
20250199	6116594-1	RD(30983)	Religador de Distribuição	425	1,03	437,75

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6116744-1	TD(55788)	Transformador Distribuição	89	4,28	380,92
20250199	6120979-1	FR(3137)	Chave Fusível Religadora	8	23,57	188,56
20250199	6120642-1	IVI51_IVI59503	Alimentador	1	0,75	0,75
20250199	6124023-1	EP(211812762)	Transformador Distribuição	1	26,08	26,08
20250199	6120642-1	IVI51_IVI59503	Alimentador	4	1,57	6,28
20250199	6124023-1	CF(42420426)	Chave Faca	3	1,40	4,20
20250199	6117558-1	FR(3068)	Chave Fusível Religadora	225	15,40	3.465,00
20250199	6123125-1	FR(3215)	Chave Fusível Religadora	157	5,15	808,55
20250199	6117775-1	FU(20620)	Chave Fusível	2	35,60	71,20
20250199	6117667-1	TD(26807)	Transformador Distribuição	3	28,67	86,01
20250199	6113122-1	FU(11309)	Chave Fusível	1	17,45	17,45
20250199	6113330-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	14,72	117,76
20250199	6113334-1	TD(31788)	Transformador Distribuição	11	16,20	178,20
20250199	6113613-1	FR(1721)	Chave Fusível Religadora	29	5,05	146,45
20250199	6114397-1	FU(732759)	Chave Fusível	1	5,18	5,18
20250199	6116481-1	FR(1578)	Chave Fusível Religadora	39	3,30	128,70
20250199	6116646-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	277	2,37	656,49
20250199	6116840-1	FU(22747)	Chave Fusível	4	20,42	81,68
20250199	6128066-1	FU(713089)	Chave Fusível	3	4,93	14,79
20250199	6128750-1	FU(732757)	Chave Fusível	2	1,63	3,26
20250199	6118333-1	FR(3215)	Chave Fusível Religadora	157	0,27	42,39
20250199	6118515-1	FU(732757)	Chave Fusível	2	24,30	48,60
20250199	6121752-1	TD(1248)	Transformador Distribuição	62	3,40	210,80
20250199	6122935-1	FU(23945)	Chave Fusível	8	3,02	24,16
20250199	6123061-1	TD(31857)	Transformador Distribuição	2	4,13	8,26
20250199	6113756-1	FU(39427)	Chave Fusível	24	16,35	392,40
20250199	6128630-1	FU(692481)	Chave Fusível	4	19,05	76,20
20250199	6117542-1	FU(27524)	Chave Fusível	31	8,83	273,73

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6118065-1	TD(653186)	Transformador Distribuição	3	30,23	90,69
20250199	6118231-1	TD(37355)	Transformador Distribuição	1	29,73	29,73
20250199	6118513-1	CF(11520)	Chave Faca	1	2,43	2,43
20250199	6118513-1	CF(16003)	Chave Faca	5	10,82	54,10
20250199	6118683-1	TD(14150)	Transformador Distribuição	1	20,08	20,08
20250199	6118696-1	TD(699814)	Transformador Distribuição	3	20,15	60,45
20250199	6118739-1	FU(16106)	Chave Fusível	3	17,63	52,89
20250199	6118858-1	TD(54704)	Transformador Distribuição	4	14,87	59,48
20250199	6119191-1	TD(12425)	Transformador Distribuição	1	8,83	8,83
20250199	6119331-1	FU(41110)	Chave Fusível	1	10,58	10,58
20250199	6119491-1	TD(37544)	Transformador Distribuição	1	11,50	11,50
20250199	6121516-1	TD(53559)	Transformador Distribuição	3	24,10	72,30
20250199	6121524-1	FU(37633)	Chave Fusível	19	23,93	454,67
20250199	6121524-1	FU(37633)	Chave Fusível	5	24,68	123,40
20250199	6121685-1	FR(10675)	Chave Fusível Religadora	119	18,12	2.156,28
20250199	6121803-1	TD(714461)	Transformador Distribuição	1	12,17	12,17
20250199	6122110-1	TD(21125)	Transformador Distribuição	1	11,48	11,48
20250199	6122324-1	TD(653186)	Transformador Distribuição	3	7,22	21,66
20250199	6122380-1	TD(7092)	Transformador Distribuição	82	6,20	508,40
20250199	6124546-1	TD(653186)	Transformador Distribuição	3	6,77	20,31
20250199	6124586-1	TD(37335)	Transformador Distribuição	2	5,10	10,20
20250199	6124860-1	TD(16958)	Transformador Distribuição	2	1,88	3,76
20250199	6125098-1	FU(16009)	Chave Fusível	36	1,55	55,80
20250199	6125175-1	TD(697462)	Transformador Distribuição	39	1,98	77,22

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6127073-1	TD(4689051)	Transformador Distribuição	1	1,93	1,93
20250199	6127711-1	FU(692481)	Chave Fusível	4	5,75	23,00
20250199	6114797-1	TD(53628)	Transformador Distribuição	1	5,53	5,53
20250199	6111904-1	TD(47048)	Transformador Distribuição	1	14,58	14,58
20250199	6129381-1	FU(32161)	Chave Fusível	97	15,37	1.490,89
20250199	6112923-1	FU(666747)	Chave Fusível	11	19,68	216,48
20250199	6113029-1	FU(17148)	Chave Fusível	1	20,12	20,12
20250199	6113922-1	TD(50847)	Transformador Distribuição	1	4,70	4,70
20250199	6114253-1	TD(22464)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20250199	6114334-1	TD(740816)	Transformador Distribuição	2	3,83	7,66
20250199	6114358-1	FU(739529)	Chave Fusível	9	5,82	52,38
20250199	6114379-1	TD(19593)	Transformador Distribuição	1	18,93	18,93
20250199	6114391-1	TD(660000)	Transformador Distribuição	2	19,93	39,86
20250199	6114792-1	TD(740816)	Transformador Distribuição	2	16,10	32,20
20250199	6115142-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	466	0,05	23,30
20250199	6115142-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	32	2,53	80,96
20250199	6115142-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	79	2,72	214,88
20250199	6115142-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	58	2,77	160,66
20250199	6115142-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	356	2,93	1.043,08
20250199	6115142-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	29	3,33	96,57
20250199	6115142-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	16	6,25	100,00
20250199	6115394-1	FU(9978)	Chave Fusível	10	2,03	20,30
20250199	6116243-1	TD(22451)	Transformador Distribuição	1	19,30	19,30
20250199	6116516-1	TD(696250)	Transformador Distribuição	5	17,13	85,65
20250199	6118318-1	FU(17153)	Chave Fusível	1	7,50	7,50
20250199	6118475-1	FU(32161)	Chave Fusível	97	3,92	380,24
20250199	6118486-1	TD(26936)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20250199	6119790-1	FU(19695)	Chave Fusível	9	8,93	80,37
20250199	6120147-1	TD(26950)	Transformador Distribuição	1	24,18	24,18

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122592-1	TD(20461)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20250199	6124392-1	TD(22318)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20250199	6124508-1	TD(711909)	Transformador Distribuição	2	4,83	9,66
20250199	6125339-1	TD(20338)	Transformador Distribuição	1	1,47	1,47
20250199	6127807-1	TD(708491)	Transformador Distribuição	1	8,02	8,02
20250199	6128644-1	FU(9987)	Chave Fusível	5	1,70	8,50
20250199	6128938-1	FU(74067207)	Chave Fusível	26	17,38	451,88
20250199	6129003-1	FU(4001)	Chave Fusível	4	23,22	92,88
20250199	6112660-1	TD(41764)	Transformador Distribuição	1	0,83	0,83
20250199	6112346-1	FU(7261)	Chave Fusível	1	4,30	4,30
20250199	6117006-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	108	4,73	510,84
20250199	6112605-1	CE(9535)	Chave Seccionadora	537	5,80	3.114,60
20250199	6123317-1	TD(29853)	Transformador Distribuição	61	3,15	192,15
20250199	6123823-1	TD(58885)	Transformador Distribuição	1	22,65	22,65
20250199	6127088-1	TD(707123)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250199	6127467-1	CF(14870)	Chave Faca	186	5,98	1.112,28
20250199	6127934-1	TD(23748)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250199	6112715-1	TD(58643)	Transformador Distribuição	4	27,02	108,08
20250199	6113336-1	TD(9045)	Transformador Distribuição	61	4,17	254,37
20250199	6113343-1	TD(680699)	Transformador Distribuição	3	28,80	86,40
20250199	6117006-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	394	1,68	661,92
20250199	6117006-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	78	2,50	195,00
20250199	6112346-1	FU(7261)	Chave Fusível	158	4,30	679,40
20250199	6122849-1	TD(24772)	Transformador Distribuição	47	2,22	104,34

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112501-1	FU(9320)	Chave Fusível	149	7,10	1.057,90
20250199	6112433-1	TD(8983)	Transformador Distribuição	60	2,68	160,80
20250199	6124073-1	TD(9008)	Transformador Distribuição	65	4,42	287,30
20250199	6118399-1	FU(25789)	Chave Fusível	2	1,77	3,54
20250199	6112477-1	TD(41003)	Transformador Distribuição	44	2,87	126,28
20250199	6112548-1	FU(7686)	Chave Fusível	58	4,63	268,54
20250199	6122306-1	FR(25758)	Chave Fusível Religadora	6	15,03	90,18
20250199	6113864-1	FU(11769)	Chave Fusível	34	9,00	306,00
20250199	6112728-1	TD(743094)	Transformador Distribuição	1	1,40	1,40
20250199	6113009-1	FU(9302)	Chave Fusível	236	1,22	287,92
20250199	6113009-1	FU(9302)	Chave Fusível	4	2,52	10,08
20250199	6113537-1	TD(30306)	Transformador Distribuição	2	1,23	2,46
20250199	6113864-1	TD(31968)	Transformador Distribuição	1	9,00	9,00
20250199	6112692-1	FU(24908)	Chave Fusível	16	17,33	277,28
20250199	6112000-1	RD(723158)	Religador de Distribuição	55	1,28	70,40
20250199	6114039-1	TD(32482)	Transformador Distribuição	1	14,17	14,17
20250199	6112000-1	RD(723158)	Religador de Distribuição	16	3,60	57,60
20250199	6112000-1	RD(723158)	Religador de Distribuição	6	7,83	46,98
20250199	6112000-1	RD(723158)	Religador de Distribuição	4	18,28	73,12
20250199	6112000-1	FU(94290)	Chave Fusível	6	2,98	17,88
20250199	6112000-1	FU(94290)	Chave Fusível	95	10,38	986,10
20250199	6112078-1	FU(24720)	Chave Fusível	3	7,85	23,55
20250199	6120386-1	TD(31758)	Transformador Distribuição	2	5,72	11,44
20250199	6126270-1	TD(31828)	Transformador Distribuição	2	2,42	4,84
20250199	6128021-1	FU(714661)	Chave Fusível	1	0,90	0,90
20250199	6128494-1	FR(1141)	Chave Fusível Religadora	33	1,65	54,45

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128749-1	TD(47367)	Transformador Distribuição	1	3,10	3,10
20250199	6113611-1	TD(32468)	Transformador Distribuição	1	17,78	17,78
20250199	6112000-1	RD(723158)	Religador de Distribuição	73	2,10	153,30
20250199	6111650-1	FU(24695)	Chave Fusível	4	2,25	9,00
20250199	6114310-1	FU(24695)	Chave Fusível	4	16,03	64,12
20250199	6124661-1	TD(30320)	Transformador Distribuição	2	10,53	21,06
20250199	6121234-1	FU(24707)	Chave Fusível	1	15,02	15,02
20250199	6122944-1	TD(675745)	Transformador Distribuição	1	2,80	2,80
20250199	6127239-1	TD(14049)	Transformador Distribuição	2	3,10	6,20
20250199	6113152-1	FU(35873)	Chave Fusível	15	16,07	241,05
20250199	6113367-1	FU(24887)	Chave Fusível	36	12,60	453,60
20250199	6118792-1	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	9	4,27	38,43
20250199	6121805-1	TD(27994)	Transformador Distribuição	2	3,05	6,10
20250199	6123672-1	FU(24815)	Chave Fusível	4	1,23	4,92
20250199	6118792-1	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	1	4,27	4,27
20250199	6128809-1	FU(11731)	Chave Fusível	6	20,08	120,48
20250199	6128826-1	TD(749576)	Transformador Distribuição	2	12,78	25,56
20250199	6113152-1	FU(35873)	Chave Fusível	2	16,07	32,14
20250199	6113367-1	FU(24887)	Chave Fusível	1	12,60	12,60
20250199	6127534-1	TD(31063)	Transformador Distribuição	1	13,28	13,28
20250199	6124558-1	TD(7635)	Transformador Distribuição	67	0,70	46,90
20250199	6126121-1	TD(61061)	Transformador Distribuição	54	12,33	665,82
20250199	6126441-1	[MT]PA(12949)	Alimentador	140	3,38	473,20
20250199	6116369-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	1	29,50	29,50
20250199	6113777-1	TD(25662)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20250199	6121960-1	TD(744192)	Transformador Distribuição	24	7,02	168,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6119904-1	TD(675888)	Transformador Distribuição	3	4,52	13,56
20250199	6122054-1	FU(740934)	Chave Fusível	3	13,97	41,91
20250199	6122073-1	TD(39585)	Transformador Distribuição	44	5,90	259,60
20250199	6123024-1	TD(691223)	Transformador Distribuição	8	4,08	32,64
20250199	6124195-1	FU(14106)	Chave Fusível	22	9,08	199,76
20250199	6117395-1	TD(61063)	Transformador Distribuição	63	17,25	1.086,75
20250199	6112645-1	TD(7739)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20250199	6124750-1	TD(732590)	Transformador Distribuição	2	13,38	26,76
20250199	6126313-1	TD(14517)	Transformador Distribuição	1	7,32	7,32
20250199	6126317-1	TD(732590)	Transformador Distribuição	2	7,57	15,14
20250199	6112542-1	TD(737147)	Transformador Distribuição	29	4,83	140,07
20250199	6119147-1	TD(39583)	Transformador Distribuição	119	3,85	458,15
20250199	6116369-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	1	6,93	6,93
20250199	6117005-1	TD(48539)	Transformador Distribuição	61	13,85	844,85
20250199	6124694-1	TD(26901)	Transformador Distribuição	118	6,70	790,60
20250199	6111846-1	TD(741509)	Transformador Distribuição	5	6,10	30,50
20250199	6112462-1	FU(736092)	Chave Fusível	84	3,22	270,48
20250199	6112506-1	TD(687278)	Transformador Distribuição	42	15,40	646,80
20250199	6122307-1	TD(735494)	Transformador Distribuição	72	5,15	370,80
20250199	6113464-1	TD(25578)	Transformador Distribuição	114	1,40	159,60
20250199	6119955-1	TD(25578)	Transformador Distribuição	114	3,22	367,08
20250199	6120000-1	TD(7652)	Transformador Distribuição	105	5,63	591,15

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112640-1	TD(7638)	Transformador Distribuição	63	2,33	146,79
20250199	6116369-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	19	29,50	560,50
20250199	6125500-1	FU(11667)	Chave Fusível	4	23,42	93,68
20250199	6124162-1	FU(20192)	Chave Fusível	4	5,85	23,40
20250199	6122917-1	TD(21118)	Transformador Distribuição	1	19,05	19,05
20250199	6116369-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	165	6,93	1.143,45
20250199	6124551-1	TD(21358)	Transformador Distribuição	3	9,13	27,39
20250199	6124664-1	RD(58479990)	Religador de Distribuição	13	4,95	64,35
20250199	6119161-1	FU(21521)	Chave Fusível	7	19,13	133,91
20250199	6118783-1	TD(16819)	Transformador Distribuição	1	14,62	14,62
20250199	6124664-1	RD(58479990)	Religador de Distribuição	8	5,13	41,04
20250199	6118447-1	TD(50097)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20250199	6118066-1	TD(41553038)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20250199	6122308-1	TD(41553038)	Transformador Distribuição	1	23,57	23,57
20250199	6120102-1	TD(65019748)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20250199	6128974-1	FR(21627)	Chave Fusível Religadora	8	4,13	33,04
20250199	6128801-1	TD(42378)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20250199	6128627-1	FU(21538)	Chave Fusível	3	2,75	8,25
20250199	6128627-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	71	2,02	143,42
20250199	6128627-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	36	0,75	27,00
20250199	6127484-1	TD(46178)	Transformador Distribuição	1	2,30	2,30
20250199	6113383-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	41	13,72	562,52
20250199	6112922-1	TD(17104)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20250199	6112874-1	FU(21542)	Chave Fusível	7	4,40	30,80
20250199	6112348-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	71	2,93	208,03

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112348-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	2	2,83	5,66
20250199	6112348-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	34	1,82	61,88
20250199	6112134-1	TD(722724)	Transformador Distribuição	1	14,87	14,87
20250199	6125085-1	FU(21588)	Chave Fusível	4	4,70	18,80
20250199	6123325-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	4,53	40,77
20250199	6123330-1	TD(58832)	Transformador Distribuição	2	1,82	3,64
20250199	6123497-1	FU(37808)	Chave Fusível	1	21,80	21,80
20250199	6124430-1	TD(55008)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32
20250199	6124522-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	8	10,47	83,76
20250199	6124556-1	FU(20122)	Chave Fusível	2	10,85	21,70
20250199	6125386-1	FU(20003)	Chave Fusível	1	5,17	5,17
20250199	6126147-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	6,45	58,05
20250199	6126719-1	FU(14635)	Chave Fusível	14	3,93	55,02
20250199	6112522-1	TD(15903)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20250199	6112674-1	TD(7416)	Transformador Distribuição	6	5,20	31,20
20250199	6112841-1	FU(20122)	Chave Fusível	2	4,80	9,60
20250199	6113345-1	FU(759762)	Chave Fusível	1	7,05	7,05
20250199	6113346-1	TD(69464038)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20250199	6114246-1	TD(14686)	Transformador Distribuição	1	2,43	2,43
20250199	6114959-1	FU(20009)	Chave Fusível	4	12,87	51,48
20250199	6115004-1	FU(18195)	Chave Fusível	1	12,72	12,72
20250199	6115378-1	TD(38398)	Transformador Distribuição	2	4,02	8,04
20250199	6128335-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	3,40	30,60
20250199	6128727-1	TD(43252)	Transformador Distribuição	1	17,33	17,33
20250199	6119333-1	TD(15223)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20250199	6122772-1	CF(13954)	Chave Faca	16	24,93	398,88
20250199	6118587-1	FU(755162)	Chave Fusível	12	2,08	24,96
20250199	6126056-1	FU(660639)	Chave Fusível	6	19,47	116,82

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6126422-1	FR(1145)	Chave Fusível Religadora	52	4,77	248,04
20250199	6112305-1	FU(26777387)	Chave Fusível	62	5,70	353,40
20250199	6113132-1	TD(21176)	Transformador Distribuição	1	24,33	24,33
20250199	6127719-1	TD(661768)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20250199	6128464-1	FU(660639)	Chave Fusível	6	4,02	24,12
20250199	6122058-1	TD(14800)	Transformador Distribuição	1	8,70	8,70
20250199	6122387-1	TD(15004)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20250199	6122772-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	26	3,55	92,30
20250199	6122772-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	4	5,40	21,60
20250199	6122772-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	16	5,40	86,40
20250199	6122772-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	13	30,52	396,76
20250199	6116252-1	FR(13966)	Chave Fusível Religadora	20	21,18	423,60
20250199	6116264-1	FU(20140)	Chave Fusível	61	23,10	1.409,10
20250199	6118137-1	TD(14812)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20250199	6122772-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	30	0,35	10,50
20250199	6115330-1	FU(41186)	Chave Fusível	7	9,57	66,99
20250199	6125407-1	TD(35745)	Transformador Distribuição	1	15,92	15,92
20250199	6117642-1	TD(36445)	Transformador Distribuição	1	53,25	53,25
20250199	6118596-1	TD(35745)	Transformador Distribuição	1	21,43	21,43
20250199	6118778-1	FU(26749)	Chave Fusível	1	49,13	49,13
20250199	6119361-1	TD(35740)	Transformador Distribuição	1	8,68	8,68
20250199	6119472-1	FU(26708)	Chave Fusível	1	25,55	25,55
20250199	6128697-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	1	9,50	9,50
20250199	6128697-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	2	9,32	18,64

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128697-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	9	4,17	37,53
20250199	6128697-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	23	2,88	66,24
20250199	6128697-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	77	2,10	161,70
20250199	6127782-1	[MT]PA(12967)	Alimentador	10	27,40	274,00
20250199	6127337-1	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	8	4,60	36,80
20250199	6126003-1	TD(36393)	Transformador Distribuição	1	21,87	21,87
20250199	6114681-1	FU(26720)	Chave Fusível	2	20,63	41,26
20250199	6129168-1	FU(689532)	Chave Fusível	6	36,03	216,18
20250199	6129090-1	TD(663779)	Transformador Distribuição	4	36,73	146,92
20250199	6136596-1	FR(12800)	Chave Fusível Religadora	4	29,77	119,08
20250199	6128735-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	5	1,58	7,90
20250199	6128936-1	FU(30384)	Chave Fusível	1	3,43	3,43
20250199	6115773-1	FR(28810)	Chave Fusível Religadora	1	3,40	3,40
20250199	6146550-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	5	1,22	6,10
20250199	6120408-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	5	0,90	4,50
20250199	6128936-1	FU(30384)	Chave Fusível	53	3,43	181,79
20250199	6129100-1	TD(8435)	Transformador Distribuição	27	3,07	82,89
20250199	6113848-1	TD(45547)	Transformador Distribuição	1	4,60	4,60
20250199	6114242-1	TD(58762)	Transformador Distribuição	14	2,28	31,92
20250199	6114927-1	TD(45642)	Transformador Distribuição	1	13,75	13,75
20250199	6115655-1	TD(20870)	Transformador Distribuição	22	2,27	49,94
20250199	6115663-1	TD(43935)	Transformador Distribuição	23	2,38	54,74
20250199	6115770-1	TD(61013449)	Transformador Distribuição	27	22,57	609,39

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6115773-1	FR(28810)	Chave Fusível Religadora	64	3,40	217,60
20250199	6116261-1	PE(13884653)	Ponto de conexão	1	7,22	7,22
20250199	6116397-1	FR(14223)	Chave Fusível Religadora	84	5,13	430,92
20250199	6117548-1	TD(667136)	Transformador Distribuição	7	21,52	150,64
20250199	6146550-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	625	1,22	762,50
20250199	6146550-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	57	21,63	1.232,91
20250199	6117964-1	TD(48521)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20250199	6118189-1	TD(25295)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20250199	6120408-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	772	0,90	694,80
20250199	6120408-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	63	1,60	100,80
20250199	6120408-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	1	2,30	2,30
20250199	6121679-1	FU(7454)	Chave Fusível	20	12,57	251,40
20250199	6122587-1	FU(10173)	Chave Fusível	9	6,75	60,75
20250199	6123837-1	FU(10146)	Chave Fusível	135	4,17	562,95
20250199	6126821-1	TD(45645)	Transformador Distribuição	7	3,62	25,34
20250199	6127067-1	TD(45668)	Transformador Distribuição	5	19,23	96,15
20250199	6127215-1	TD(20870)	Transformador Distribuição	22	2,32	51,04
20250199	6127393-1	TD(45547)	Transformador Distribuição	1	21,67	21,67
20250199	6128000-1	TD(45663)	Transformador Distribuição	6	3,32	19,92
20250199	6128735-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	153	1,58	241,74
20250199	6128735-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	529	2,88	1.523,52
20250199	6128825-1	TD(721224)	Transformador Distribuição	2	4,87	9,74
20250199	6111623-1	TD(743125)	Transformador Distribuição	1	16,02	16,02

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6111638-1	TD(667526)	Transformador Distribuição	9	14,48	130,32
20250199	6111661-1	FR(30385)	Chave Fusível Religadora	43	12,37	531,91
20250199	6113767-1	TD(45549)	Transformador Distribuição	1	5,80	5,80
20250199	6115854-1	FU(10115)	Chave Fusível	9	26,27	236,43
20250199	6118189-1	TD(25295)	Transformador Distribuição	79	3,23	255,17
20250199	6121776-1	FU(30339)	Chave Fusível	6	12,23	73,38
20250199	6115507-1	TD(720617)	Transformador Distribuição	45	7,77	349,65
20250199	6128093-1	TD(10864)	Transformador Distribuição	22	8,77	192,94
20250199	6128059-1	TD(13730)	Transformador Distribuição	32	7,38	236,16
20250199	6128832-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	84	18,28	1.535,52
20250199	6117800-1	FR(29539)	Chave Fusível Religadora	1	27,17	27,17
20250199	6128832-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	1	18,28	18,28
20250199	6111851-1	TD(48012)	Transformador Distribuição	1	8,95	8,95
20250199	6113811-1	TD(53129)	Transformador Distribuição	1	8,62	8,62
20250199	6116135-1	FU(40141)	Chave Fusível	11	6,18	67,98
20250199	6117652-1	FU(7338)	Chave Fusível	49	6,00	294,00
20250199	6117800-1	FR(29539)	Chave Fusível Religadora	12	27,17	326,04
20250199	6118146-1	TD(728816)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250199	6120753-1	TD(684378)	Transformador Distribuição	1	18,13	18,13
20250199	6121101-1	FU(28801)	Chave Fusível	12	16,58	198,96
20250199	6121379-1	FU(39566)	Chave Fusível	7	2,38	16,66
20250199	6122904-1	FU(13017)	Chave Fusível	2	5,48	10,96
20250199	6124784-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	12	2,82	33,84
20250199	6124784-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	6	3,83	22,98

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6124784-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	46	5,20	239,20
20250199	6124784-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	104	5,40	561,60
20250199	6124784-1	TD(725887)	Transformador Distribuição	1	20,92	20,92
20250199	6124885-1	FU(40141)	Chave Fusível	11	0,13	1,43
20250199	6126161-1	TD(717964)	Transformador Distribuição	1	12,83	12,83
20250199	6126563-1	FR(706034)	Chave Fusível Religadora	11	24,15	265,65
20250199	6127289-1	FU(29513)	Chave Fusível	8	2,70	21,60
20250199	6127491-1	TD(48017)	Transformador Distribuição	1	16,23	16,23
20250199	6127566-1	TD(13730)	Transformador Distribuição	32	2,65	84,80
20250199	6128229-1	TD(48016)	Transformador Distribuição	1	6,15	6,15
20250199	6127245-1	FU(30334)	Chave Fusível	4	16,67	66,68
20250199	6127220-1	FU(29866)	Chave Fusível	2	25,20	50,40
20250199	6123608-1	FU(681302)	Chave Fusível	2	16,50	33,00
20250199	6119731-1	TD(675467)	Transformador Distribuição	1	10,03	10,03
20250199	6118352-1	FU(30335)	Chave Fusível	1	4,82	4,82
20250199	6115676-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	30	4,77	143,10
20250199	6115676-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	21	4,58	96,18
20250199	6115309-1	TD(45988)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20250199	6115664-1	FU(29874)	Chave Fusível	3	8,48	25,44
20250199	6119227-1	TD(660315)	Transformador Distribuição	1	12,87	12,87
20250199	6120244-1	FR(26682)	Chave Fusível Religadora	10	26,38	263,80
20250199	6122742-1	TD(36282)	Transformador Distribuição	1	49,20	49,20
20250199	6128006-1	TD(53424)	Transformador Distribuição	1	27,47	27,47
20250199	6111961-1	FR(26682)	Chave Fusível Religadora	10	3,60	36,00

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6127828-1	TD(36161)	Transformador Distribuição	2	31,38	62,76
20250199	6114860-1	FU(28071)	Chave Fusível	7	13,00	91,00
20250199	6113105-1	TD(36158)	Transformador Distribuição	1	6,92	6,92
20250199	6127186-1	TD(36158)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20250199	6127779-1	FU(736213)	Chave Fusível	2	3,10	6,20
20250199	6121795-1	TD(13521)	Transformador Distribuição	24	14,22	341,28
20250199	6113212-1	TD(56670)	Transformador Distribuição	3	2,82	8,46
20250199	6113895-1	TD(51012)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20250199	6114120-1	TD(7272)	Transformador Distribuição	8	4,00	32,00
20250199	6114494-1	TD(56670)	Transformador Distribuição	3	4,42	13,26
20250199	6115915-1	PE(12405029)	Ponto de conexão	3	1,67	5,01
20250199	6115915-1	TD(7310)	Transformador Distribuição	74	0,85	62,90
20250199	6115918-1	TD(704406)	Transformador Distribuição	32	9,77	312,64
20250199	6116024-1	FU(2687)	Chave Fusível	18	2,82	50,76
20250199	6117220-1	RD(730647)	Religador de Distribuição	1	3,08	3,08
20250199	6117220-1	MNO01_MNO49501	Alimentador	3.676	3,08	11.322,08
20250199	6117220-1	MNO02_MNO49502	Alimentador	239	3,08	736,12
20250199	6117934-1	TD(52700262)	Transformador Distribuição	1	4,10	4,10
20250199	6120126-1	TD(51012)	Transformador Distribuição	1	22,28	22,28
20250199	6120521-1	FU(678457)	Chave Fusível	103	3,68	379,04
20250199	6121243-1	TD(661503)	Transformador Distribuição	21	6,53	137,13
20250199	6112681-1	TD(36697)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20250199	6112947-1	TD(48849)	Transformador Distribuição	3	2,30	6,90
20250199	6128284-1	TD(39017)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6113772-1	TD(711081)	Transformador Distribuição	49	7,77	380,73
20250199	6116045-1	FR(30576)	Chave Fusível Religadora	37	3,37	124,69
20250199	6116645-1	TD(7255)	Transformador Distribuição	42	2,37	99,54
20250199	6116868-1	TD(38487)	Transformador Distribuição	4	15,52	62,08
20250199	6117220-1	MNO01_MNO49501	Alimentador	4	3,08	12,32
20250199	6117220-1	MNO02_MNO49502	Alimentador	2	3,08	6,16
20250199	6117220-1	MNO02_MNO49502	Alimentador	5.546	3,08	17.081,68
20250199	6119551-1	TD(37705)	Transformador Distribuição	3	4,62	13,86
20250199	6120535-1	TD(661445)	Transformador Distribuição	73	7,65	558,45
20250199	6120896-1	TD(55990)	Transformador Distribuição	30	7,60	228,00
20250199	6120913-1	TD(38463)	Transformador Distribuição	10	7,98	79,80
20250199	6121308-1	TD(37667)	Transformador Distribuição	2	16,68	33,36
20250199	6122256-1	TD(55990)	Transformador Distribuição	30	6,35	190,50
20250199	6122360-1	TD(661445)	Transformador Distribuição	73	3,57	260,61
20250199	6122384-1	TD(11414)	Transformador Distribuição	2	8,30	16,60
20250199	6126808-1	FU(2275)	Chave Fusível	11	19,85	218,35
20250199	6113100-1	TD(38487)	Transformador Distribuição	4	15,82	63,28
20250199	6123969-1	FU(27372)	Chave Fusível	4	17,87	71,48
20250199	6121714-1	FR(43516)	Chave Fusível Religadora	21	8,67	182,07
20250199	6112395-1	TD(678519)	Transformador Distribuição	1	7,92	7,92
20250199	6120462-1	TD(11808)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20250199	6117131-1	RD(723027)	Religador de Distribuição	24	2,82	67,68
20250199	6114408-1	TD(660854)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6117131-1	RD(723027)	Religador de Distribuição	21	3,80	79,80
20250199	6117131-1	RD(723027)	Religador de Distribuição	6	3,45	20,70
20250199	6111775-1	TD(56455)	Transformador Distribuição	1	10,50	10,50
20250199	6128323-1	TD(33876)	Transformador Distribuição	1	35,08	35,08
20250199	6112404-1	TD(33893)	Transformador Distribuição	2	24,82	49,64
20250199	6115805-1	FR(27337)	Chave Fusível Religadora	13	2,43	31,59
20250199	6128338-1	RD(722498)	Religador de Distribuição	1	2,60	2,60
20250199	6122684-1	FR(14298)	Chave Fusível Religadora	1	2,12	2,12
20250199	6128338-1	RD(722498)	Religador de Distribuição	66	7,23	477,18
20250199	6128338-1	RD(722498)	Religador de Distribuição	4	3,87	15,48
20250199	6128338-1	RD(722498)	Religador de Distribuição	268	2,60	696,80
20250199	6128338-1	RD(722498)	Religador de Distribuição	6	2,55	15,30
20250199	6124395-1	FU(14246)	Chave Fusível	3	3,50	10,50
20250199	6113460-1	FU(701816)	Chave Fusível	1	11,02	11,02
20250199	6114095-1	TD(46827)	Transformador Distribuição	1	1,03	1,03
20250199	6117061-1	FR(1263)	Chave Fusível Religadora	2	19,38	38,76
20250199	6118151-1	FU(14212)	Chave Fusível	67	2,90	194,30
20250199	6122684-1	FR(14298)	Chave Fusível Religadora	267	2,12	566,04
20250199	6123302-1	FU(3443791)	Chave Fusível	1	6,02	6,02
20250199	6123474-1	FU(14246)	Chave Fusível	2	5,23	10,46
20250199	6123600-1	TD(51509)	Transformador Distribuição	1	21,50	21,50
20250199	6124127-1	FR(24269689)	Chave Fusível Religadora	5	5,67	28,35
20250199	6123387-1	FR(37448)	Chave Fusível Religadora	1	7,33	7,33

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6117200-1	TD(26088)	Transformador Distribuição	2	14,30	28,60
20250199	6116951-1	TD(27697)	Transformador Distribuição	69	15,17	1.046,73
20250199	6116933-1	TD(26090)	Transformador Distribuição	1	39,15	39,15
20250199	6116736-1	FU(17810)	Chave Fusível	35	16,03	561,05
20250199	6115234-1	TD(26088)	Transformador Distribuição	2	3,93	7,86
20250199	6113617-1	TD(40516)	Transformador Distribuição	18	12,32	221,76
20250199	6127322-1	TD(518)	Transformador Distribuição	63	3,23	203,49
20250199	6123996-1	FU(17912)	Chave Fusível	24	2,00	48,00
20250199	6123996-1	TD(1417)	Transformador Distribuição	2	14,42	28,84
20250199	6123224-1	RD(11436)	Religador de Distribuição	10	3,62	36,20
20250199	6123224-1	RD(11436)	Religador de Distribuição	6	1,95	11,70
20250199	6123224-1	RD(11436)	Religador de Distribuição	61	1,43	87,23
20250199	6123136-1	TD(674328)	Transformador Distribuição	6	15,72	94,32
20250199	6121266-1	TD(26088)	Transformador Distribuição	2	18,10	36,20
20250199	6122153-1	TD(40566)	Transformador Distribuição	2	23,33	46,66
20250199	6122460-1	FU(14781)	Chave Fusível	69	3,22	222,18
20250199	6122685-1	TD(1551)	Transformador Distribuição	1	5,77	5,77
20250199	6123569-1	TD(687217)	Transformador Distribuição	1	19,47	19,47
20250199	6123666-1	FU(18103)	Chave Fusível	1	24,80	24,80
20250199	6123884-1	FU(13032290)	Chave Fusível	1	14,42	14,42
20250199	6127310-1	CE(2903)	Chave Seccionadora	996	1,68	1.673,28
20250199	6127885-1	FU(18023)	Chave Fusível	7	3,82	26,74
20250199	6127310-1	CE(2903)	Chave Seccionadora	1	1,68	1,68
20250199	6116557-1	FU(14780)	Chave Fusível	375	2,78	1.042,50
20250199	6116819-1	FU(2939)	Chave Fusível	134	3,12	418,08

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6116905-1	FR(20711)	Chave Fusível Religadora	37	16,95	627,15
20250199	6116918-1	TD(531)	Transformador Distribuição	82	19,98	1.638,36
20250199	6118397-1	TD(95854963)	Transformador Distribuição	11	34,63	380,93
20250199	6116995-1	TD(1354)	Transformador Distribuição	2	20,58	41,16
20250199	6125629-1	FU(17946)	Chave Fusível	1	14,47	14,47
20250199	6123400-1	FR(2933)	Chave Fusível Religadora	83	3,38	280,54
20250199	6123438-1	TD(681702)	Transformador Distribuição	2	17,07	34,14
20250199	6123482-1	FU(2982)	Chave Fusível	8	17,57	140,56
20250199	6123521-1	FU(660609)	Chave Fusível	45	16,73	752,85
20250199	6123586-1	FU(17981)	Chave Fusível	13	22,32	290,16
20250199	6123809-1	TD(684517)	Transformador Distribuição	5	16,82	84,10
20250199	6123812-1	FU(40916)	Chave Fusível	2	21,83	43,66
20250199	6124863-1	TD(688618)	Transformador Distribuição	3	16,65	49,95
20250199	6124864-1	TD(752560)	Transformador Distribuição	1	18,45	18,45
20250199	6124053-1	TD(21436)	Transformador Distribuição	4	11,17	44,68
20250199	6124060-1	TD(19469)	Transformador Distribuição	1	10,07	10,07
20250199	6124098-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	16	5,38	86,08
20250199	6124449-1	FU(681527)	Chave Fusível	7	26,13	182,91
20250199	6124770-1	TD(684898)	Transformador Distribuição	2	27,80	55,60
20250199	6124828-1	TD(688181)	Transformador Distribuição	2	22,17	44,34
20250199	6124865-1	TD(695844)	Transformador Distribuição	3	4,32	12,96
20250199	6125803-1	TD(55379)	Transformador Distribuição	3	16,88	50,64
20250199	6125812-1	FU(17981)	Chave Fusível	12	17,05	204,60
20250199	6125812-1	TD(22316)	Transformador Distribuição	1	24,17	24,17
20250199	6127237-1	PE(18036386)	Ponto de conexão	1	2,23	2,23

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6127724-1	FU(20644)	Chave Fusível	9	11,62	104,58
20250199	6128053-1	TD(22312)	Transformador Distribuição	3	2,33	6,99
20250199	6128544-1	FR(660193)	Chave Fusível Religadora	102	2,37	241,74
20250199	6128544-1	TD(685998)	Transformador Distribuição	2	21,58	43,16
20250199	6128614-1	FU(719596)	Chave Fusível	24	3,18	76,32
20250199	6128688-1	TD(18842)	Transformador Distribuição	4	3,25	13,00
20250199	6128778-1	TD(672044)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42
20250199	6128779-1	FU(17981)	Chave Fusível	9	10,07	90,63
20250199	6112160-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	1	0,73	0,73
20250199	6112160-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	2	5,02	10,04
20250199	6117109-1	FU(714970)	Chave Fusível	2	18,33	36,66
20250199	6119116-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	1	9,60	9,60
20250199	6124098-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	1	5,38	5,38
20250199	6117970-1	FR(20645)	Chave Fusível Religadora	2	10,72	21,44
20250199	6127724-1	FU(20644)	Chave Fusível	2	11,62	23,24
20250199	6112160-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	18	0,73	13,14
20250199	6112160-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	224	1,18	264,32
20250199	6112160-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	143	1,60	228,80
20250199	6112160-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	11	2,42	26,62
20250199	6112160-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	185	5,02	928,70
20250199	6112160-1	CF(20696)	Chave Faca	6	0,17	1,02
20250199	6112160-1	CF(28933)	Chave Faca	6	0,32	1,92
20250199	6112160-1	CF(20615)	Chave Faca	5	1,93	9,65
20250199	6112980-1	FU(2854)	Chave Fusível	7	4,13	28,91
20250199	6113040-1	FR(660240)	Chave Fusível Religadora	120	2,85	342,00

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6113145-1	FR(12573)	Chave Fusível Religadora	56	2,52	141,12
20250199	6113417-1	FR(2904)	Chave Fusível Religadora	19	14,87	282,53
20250199	6113645-1	FU(37861)	Chave Fusível	1	8,60	8,60
20250199	6113656-1	TD(752560)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20250199	6113828-1	FU(692161)	Chave Fusível	2	5,80	11,60
20250199	6114171-1	FU(3047)	Chave Fusível	6	5,22	31,32
20250199	6114287-1	TD(688799)	Transformador Distribuição	2	3,53	7,06
20250199	6116319-1	FU(20628)	Chave Fusível	3	7,15	21,45
20250199	6116477-1	FU(17873)	Chave Fusível	1	43,65	43,65
20250199	6116555-1	FU(718869)	Chave Fusível	3	6,65	19,95
20250199	6116947-1	TD(22511)	Transformador Distribuição	2	0,20	0,40
20250199	6117109-1	FU(714970)	Chave Fusível	65	18,33	1.191,45
20250199	6117557-1	FR(17964)	Chave Fusível Religadora	52	6,05	314,60
20250199	6117960-1	FR(20683)	Chave Fusível Religadora	79	25,08	1.981,32
20250199	6117605-1	FU(2829)	Chave Fusível	11	13,63	149,93
20250199	6117671-1	FU(689839)	Chave Fusível	2	10,98	21,96
20250199	6117970-1	FR(20645)	Chave Fusível Religadora	10	10,72	107,20
20250199	6117997-1	TD(40617)	Transformador Distribuição	5	6,93	34,65
20250199	6119116-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	16	9,60	153,60
20250199	6119137-1	TD(28944)	Transformador Distribuição	1	8,07	8,07
20250199	6119143-1	FR(2933)	Chave Fusível Religadora	83	7,58	629,14
20250199	6119172-1	FR(20717)	Chave Fusível Religadora	16	34,23	547,68
20250199	6119280-1	FU(743183)	Chave Fusível	14	7,43	104,02
20250199	6119586-1	TD(18685)	Transformador Distribuição	3	5,93	17,79
20250199	6119684-1	TD(695910)	Transformador Distribuição	1	11,98	11,98
20250199	6120378-1	FU(660609)	Chave Fusível	44	21,52	946,88

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6120378-1	TD(681574)	Transformador Distribuição	1	26,95	26,95
20250199	6120589-1	TD(28944)	Transformador Distribuição	1	9,15	9,15
20250199	6120819-1	TD(2937096)	Transformador Distribuição	1	25,93	25,93
20250199	6120980-1	FR(12573)	Chave Fusível Religadora	56	18,52	1.037,12
20250199	6120992-1	FR(18006)	Chave Fusível Religadora	20	17,90	358,00
20250199	6120993-1	TD(19567)	Transformador Distribuição	3	19,62	58,86
20250199	6121032-1	FR(660240)	Chave Fusível Religadora	120	19,45	2.334,00
20250199	6121097-1	TD(18620)	Transformador Distribuição	1	18,13	18,13
20250199	6121154-1	FU(684519)	Chave Fusível	36	15,80	568,80
20250199	6121168-1	TD(55885)	Transformador Distribuição	2	17,63	35,26
20250199	6121592-1	FU(2856)	Chave Fusível	16	17,43	278,88
20250199	6122689-1	TD(23002958)	Transformador Distribuição	1	19,95	19,95
20250199	6121863-1	TD(682549)	Transformador Distribuição	4	8,40	33,60
20250199	6121903-1	TD(695872)	Transformador Distribuição	5	6,18	30,90
20250199	6122206-1	TD(19484)	Transformador Distribuição	2	7,85	15,70
20250199	6122246-1	TD(19469)	Transformador Distribuição	1	8,82	8,82
20250199	6122254-1	FR(685138)	Chave Fusível Religadora	55	7,63	419,65
20250199	6122300-1	TD(682870)	Transformador Distribuição	1	29,30	29,30
20250199	6122348-1	TD(684898)	Transformador Distribuição	2	6,02	12,04
20250199	6122669-1	TD(688478)	Transformador Distribuição	4	5,05	20,20
20250199	6122774-1	TD(684861)	Transformador Distribuição	2	7,85	15,70
20250199	6122842-1	TD(688180)	Transformador Distribuição	3	25,90	77,70

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122850-1	FU(17833)	Chave Fusível	1	3,42	3,42
20250199	6123392-1	FU(692161)	Chave Fusível	2	27,57	55,14
20250199	6128043-1	TD(20695)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20250199	6124173-1	FU(20557)	Chave Fusível	17	12,05	204,85
20250199	6122599-1	TD(1425608)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20250199	6121056-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	41	4,08	167,28
20250199	6116637-1	FR(20535)	Chave Fusível Religadora	30	20,83	624,90
20250199	6113052-1	FU(20646)	Chave Fusível	1	0,92	0,92
20250199	6113357-1	TD(2002)	Transformador Distribuição	3	14,73	44,19
20250199	6113129-1	FU(41387)	Chave Fusível	9	1,40	12,60
20250199	6113103-1	FU(732773)	Chave Fusível	1	1,22	1,22
20250199	6113052-1	FU(20646)	Chave Fusível	3	0,92	2,76
20250199	6123773-1	TD(2003)	Transformador Distribuição	2	40,73	81,46
20250199	6122281-1	TD(658533)	Transformador Distribuição	2	11,78	23,56
20250199	6118436-1	TD(1986)	Transformador Distribuição	1	26,78	26,78
20250199	6117775-1	FU(20620)	Chave Fusível	2	35,60	71,20
20250199	6113891-1	TD(1980)	Transformador Distribuição	1	1,55	1,55
20250199	6114183-1	TD(683362)	Transformador Distribuição	3	4,78	14,34
20250199	6117927-1	TD(707349)	Transformador Distribuição	7	30,40	212,80
20250199	6116582-1	TD(6926)	Transformador Distribuição	97	3,55	344,35
20250199	6116493-1	TD(36255)	Transformador Distribuição	104	5,42	563,68
20250199	6120817-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	178	0,68	121,04
20250199	6116246-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	175	0,07	12,25
20250199	6122033-1	FU(675455)	Chave Fusível	1	11,42	11,42
20250199	6122497-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	5	3,47	17,35

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122497-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	32	5,78	184,96
20250199	6122497-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	77	6,60	508,20
20250199	6122890-1	FU(29434)	Chave Fusível	4	23,80	95,20
20250199	6123549-1	TD(43779)	Transformador Distribuição	1	15,28	15,28
20250199	6116489-1	TD(761139)	Transformador Distribuição	1	21,07	21,07
20250199	6116489-1	FU(723776)	Chave Fusível	2	21,07	42,14
20250199	6116816-1	FU(29397)	Chave Fusível	3	14,23	42,69
20250199	6117869-1	TD(670557)	Transformador Distribuição	3	5,95	17,85
20250199	6120436-1	TD(7056)	Transformador Distribuição	47	6,02	282,94
20250199	6111720-1	TD(26788)	Transformador Distribuição	64	1,20	76,80
20250199	6112635-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	75	1,65	123,75
20250199	6112635-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	11	3,53	38,83
20250199	6112635-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	10	5,83	58,30
20250199	6112635-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	2	24,22	48,44
20250199	6112635-1	CF(26474)	Chave Faca	10	6,45	64,50
20250199	6114288-1	TD(688702)	Transformador Distribuição	2	3,42	6,84
20250199	6114940-1	TD(26788)	Transformador Distribuição	64	0,68	43,52
20250199	6116151-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	178	0,12	21,36
20250199	6116151-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	911	1,78	1.621,58
20250199	6116151-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	13	5,63	73,19
20250199	6116246-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	178	0,33	58,74
20250199	6121998-1	FU(675464)	Chave Fusível	12	10,77	129,24
20250199	6116564-1	TD(739343)	Transformador Distribuição	2	22,63	45,26

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6116469-1	TD(52446)	Transformador Distribuição	108	3,33	359,64
20250199	6118810-1	TD(739343)	Transformador Distribuição	2	15,97	31,94
20250199	6120456-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	2	0,08	0,16
20250199	6120456-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	2	1,68	3,36
20250199	6115361-1	TD(717691)	Transformador Distribuição	1	4,90	4,90
20250199	6116246-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	465	0,33	153,45
20250199	6116534-1	RD(2214)	Religador de Distribuição	215	2,58	554,70
20250199	6117114-1	TD(15561456)	Transformador Distribuição	3	16,17	48,51
20250199	6117710-1	RD(749261)	Religador de Distribuição	22	26,48	582,56
20250199	6117710-1	RD(749261)	Religador de Distribuição	2	29,27	58,54
20250199	6117710-1	RD(749261)	Religador de Distribuição	20	30,70	614,00
20250199	6117710-1	RD(749261)	Religador de Distribuição	2	31,40	62,80
20250199	6117710-1	RD(749261)	Religador de Distribuição	4	42,58	170,32
20250199	6117710-1	FU(26167)	Chave Fusível	2	69,95	139,90
20250199	6145859-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1.772	0,33	584,76
20250199	6145859-1	RD(726569)	Religador de Distribuição	3.494	1,00	3.494,00
20250199	6117796-1	TD(46439)	Transformador Distribuição	7	31,43	220,01
20250199	6113579-1	FU(29289)	Chave Fusível	4	19,37	77,48
20250199	6116246-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20250199	6145859-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1	0,33	0,33
20250199	6120456-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	1	0,08	0,08
20250199	6120456-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	1	1,68	1,68
20250199	6125502-1	TD(717039)	Transformador Distribuição	2	2,62	5,24

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128119-1	TD(717039)	Transformador Distribuição	2	6,72	13,44
20250199	6120456-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	6.050	0,08	484,00
20250199	6120456-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	102	1,22	124,44
20250199	6120456-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	137	0,98	134,26
20250199	6120456-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	4.152	1,30	5.397,60
20250199	6120456-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	1.736	1,68	2.916,48
20250199	6120456-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	162	0,25	40,50
20250199	6120817-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	25	0,62	15,50
20250199	6120817-1	CF(759269)	Chave Faca	1	25,80	25,80
20250199	6120854-1	TD(662065)	Transformador Distribuição	110	5,78	635,80
20250199	6120882-1	TD(43339)	Transformador Distribuição	34	18,58	631,72
20250199	6124966-1	TD(52446)	Transformador Distribuição	108	1,50	162,00
20250199	6116246-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	6.005	0,07	420,35
20250199	6145859-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	2	0,33	0,66
20250199	6120456-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	479	0,08	38,32
20250199	6116246-1	CF(121090800)	Chave Faca	83	0,05	4,15
20250199	6116246-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	478	0,33	157,74
20250199	6120456-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	1	1,30	1,30
20250199	6116718-1	TD(54428)	Transformador Distribuição	15	3,32	49,80
20250199	6111684-1	TD(720779)	Transformador Distribuição	19	2,00	38,00
20250199	6119658-1	FU(1966)	Chave Fusível	2	27,35	54,70
20250199	6118777-1	TD(43148)	Transformador Distribuição	2	14,75	29,50
20250199	6111680-1	TD(664742)	Transformador Distribuição	6	1,77	10,62
20250199	6117762-1	PE(19974669)	Ponto de conexão	1	4,80	4,80

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6145859-1	RD(726569)	Religador de Distribuição	1	1,00	1,00
20250199	6120456-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	478	0,98	468,44
20250199	6120456-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	478	0,25	119,50
20250199	6116990-1	TD(52704)	Transformador Distribuição	69	3,08	212,52
20250199	6116246-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	355	0,07	24,85
20250199	6115478-1	FU(760311)	Chave Fusível	1	1,40	1,40
20250199	6116246-1	CF(121090800)	Chave Faca	1	0,05	0,05
20250199	6116246-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	205	1,03	211,15
20250199	6116246-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	196	4,40	862,40
20250199	6116246-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	2.940	0,07	205,80
20250199	6116820-1	TD(44211)	Transformador Distribuição	1	21,55	21,55
20250199	6116874-1	FU(2069)	Chave Fusível	2	0,35	0,70
20250199	6116927-1	TD(7008)	Transformador Distribuição	50	5,00	250,00
20250199	6145859-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1	0,33	0,33
20250199	6117670-1	TD(39945)	Transformador Distribuição	2	10,25	20,50
20250199	6117844-1	TD(7008)	Transformador Distribuição	50	4,72	236,00
20250199	6119403-1	TD(6967)	Transformador Distribuição	1	27,02	27,02
20250199	6119411-1	TD(54423)	Transformador Distribuição	1	26,47	26,47
20250199	6112055-1	TD(60032)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20250199	6126373-1	FU(26179)	Chave Fusível	1	3,52	3,52
20250199	6120456-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	3.133	0,08	250,64
20250199	6120456-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	884	1,22	1.078,48
20250199	6120456-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	3.005	0,98	2.944,90
20250199	6120456-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	1	1,68	1,68

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6120456-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	4	1,83	7,32
20250199	6120456-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	12	6,03	72,36
20250199	6120456-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	3.126	0,25	781,50
20250199	6120456-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	4	12,10	48,40
20250199	6120456-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	12	20,68	248,16
20250199	6120456-1	CF(46169090)	Chave Faca	1	0,68	0,68
20250199	6120456-1	CF(46169090)	Chave Faca	1	9,27	9,27
20250199	6120817-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	53	0,62	32,86
20250199	6120817-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	20	3,80	76,00
20250199	6120817-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	39	3,95	154,05
20250199	6120817-1	CF(759269)	Chave Faca	9	1,13	10,17
20250199	6120817-1	CF(759269)	Chave Faca	5	16,50	82,50
20250199	6120817-1	CF(759269)	Chave Faca	17	19,97	339,49
20250199	6120817-1	CF(759269)	Chave Faca	8	25,80	206,40
20250199	6121356-1	FU(29408)	Chave Fusível	12	23,07	276,84
20250199	6121418-1	FU(2076)	Chave Fusível	10	18,82	188,20
20250199	6122011-1	TD(679623)	Transformador Distribuição	11	13,45	147,95
20250199	6124031-1	TD(40107)	Transformador Distribuição	1	6,45	6,45
20250199	6124180-1	TD(44216)	Transformador Distribuição	1	10,85	10,85
20250199	6124214-1	FU(2676)	Chave Fusível	1	9,42	9,42
20250199	6124373-1	TD(54423)	Transformador Distribuição	1	1,23	1,23
20250199	6124472-1	PE(17695600)	Ponto de conexão	1	5,85	5,85
20250199	6116246-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	207	0,47	97,29
20250199	6116246-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	2.796	0,33	922,68
20250199	6120492-1	RD(729714)	Religador de Distribuição	197	4,75	935,75
20250199	6128402-1	TD(712760)	Transformador Distribuição	21	7,87	165,27

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6120492-1	RD(729714)	Religador de Distribuição	58	6,93	401,94
20250199	6113321-1	TD(31110)	Transformador Distribuição	77	3,23	248,71
20250199	6115284-1	TD(43666)	Transformador Distribuição	3	8,30	24,90
20250199	6112583-1	TD(31110)	Transformador Distribuição	77	1,80	138,60
20250199	6116151-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	49	1,78	87,22
20250199	6120492-1	RD(729714)	Religador de Distribuição	110	5,55	610,50
20250199	6112593-1	TD(43667)	Transformador Distribuição	2	22,22	44,44
20250199	6111671-1	FR(1865)	Chave Fusível Religadora	18	12,48	224,64
20250199	6116331-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	1	0,32	0,32
20250199	6112534-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	8	3,45	27,60
20250199	6112534-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	45	4,23	190,35
20250199	6113262-1	TD(35081)	Transformador Distribuição	2	22,78	45,56
20250199	6116303-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	76	4,95	376,20
20250199	6116303-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	18	22,65	407,70
20250199	6116331-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	253	0,32	80,96
20250199	6116521-1	FR(1528)	Chave Fusível Religadora	27	23,53	635,31
20250199	6116676-1	TD(35977)	Transformador Distribuição	2	42,77	85,54
20250199	6117003-1	TD(35227)	Transformador Distribuição	5	42,12	210,60
20250199	6117889-1	TD(35342)	Transformador Distribuição	2	29,72	59,44
20250199	6118326-1	TD(35199)	Transformador Distribuição	4	27,10	108,40
20250199	6118418-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	291	3,40	989,40

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6118418-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	5	5,12	25,60
20250199	6118418-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	95	5,33	506,35
20250199	6118940-1	FR(3123)	Chave Fusível Religadora	3	13,30	39,90
20250199	6120309-1	FU(1864)	Chave Fusível	19	22,57	428,83
20250199	6120312-1	TD(34970)	Transformador Distribuição	2	25,45	50,90
20250199	6120714-1	TD(718198)	Transformador Distribuição	60	5,43	325,80
20250199	6120739-1	TD(746)	Transformador Distribuição	36	6,33	227,88
20250199	6123094-1	TD(35199)	Transformador Distribuição	4	22,88	91,52
20250199	6123185-1	TD(35267)	Transformador Distribuição	5	23,08	115,40
20250199	6123196-1	TD(743380)	Transformador Distribuição	3	23,70	71,10
20250199	6124799-1	TD(704644)	Transformador Distribuição	1	6,78	6,78
20250199	6125303-1	TD(35009)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20250199	6126557-1	TD(35009)	Transformador Distribuição	1	7,00	7,00
20250199	6127277-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	205	0,85	174,25
20250199	6127277-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	186	6,78	1.261,08
20250199	6112534-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	40	1,15	46,00
20250199	6128847-1	FR(11083)	Chave Fusível Religadora	7	17,98	125,86
20250199	6128904-1	TD(32444)	Transformador Distribuição	1	14,28	14,28
20250199	6113647-1	FU(24937)	Chave Fusível	7	4,30	30,10
20250199	6128796-1	FU(8960)	Chave Fusível	3	13,57	40,71
20250199	6129065-1	FU(25480)	Chave Fusível	2	15,88	31,76
20250199	6128654-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	54	2,82	152,28
20250199	6113927-1	FR(11565)	Chave Fusível Religadora	28	5,57	155,96

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6123800-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	3	15,57	46,71
20250199	6123800-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	2	14,65	29,30
20250199	6123800-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	163	2,87	467,81
20250199	6123800-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	51	1,97	100,47
20250199	6112786-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	54	16,95	915,30
20250199	6120574-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	54	25,48	1.375,92
20250199	6118526-1	TD(297)	Transformador Distribuição	91	3,40	309,40
20250199	6119374-1	FU(19935)	Chave Fusível	1	6,77	6,77
20250199	6118360-1	FR(107221181)	Chave Fusível Religadora	159	7,23	1.149,57
20250199	6119423-1	TD(963)	Transformador Distribuição	19	0,93	17,67
20250199	6119825-1	TD(25357)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20250199	6123351-1	TD(45947)	Transformador Distribuição	1	1,65	1,65
20250199	6120912-1	TD(57276)	Transformador Distribuição	1	17,97	17,97
20250199	6121218-1	FU(692902)	Chave Fusível	6	23,07	138,42
20250199	6122053-1	TD(28496)	Transformador Distribuição	1	10,18	10,18
20250199	6126162-1	FU(693067)	Chave Fusível	1	9,48	9,48
20250199	6126521-1	TD(20128)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20250199	6118869-1	TD(1347)	Transformador Distribuição	103	2,53	260,59
20250199	6118873-1	TD(696135)	Transformador Distribuição	48	2,67	128,16
20250199	6119122-1	RD(21251007)	Religador de Distribuição	32	4,10	131,20
20250199	6119122-1	RD(21251007)	Religador de Distribuição	8	5,12	40,96
20250199	6119122-1	RD(21251007)	Religador de Distribuição	1	9,70	9,70

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6119419-1	FR(107221181)	Chave Fusível Religadora	159	6,02	957,18
20250199	6122999-1	TD(694899)	Transformador Distribuição	44	0,97	42,68
20250199	6119142-1	FU(24151)	Chave Fusível	2	7,50	15,00
20250199	6116635-1	TD(22851)	Transformador Distribuição	1	18,88	18,88
20250199	6119340-1	FU(24157)	Chave Fusível	12	4,60	55,20
20250199	6120320-1	TD(22714)	Transformador Distribuição	1	3,70	3,70
20250199	6120323-1	TD(22823)	Transformador Distribuição	1	4,90	4,90
20250199	6127447-1	FU(24126)	Chave Fusível	3	4,58	13,74
20250199	6127602-1	FU(24366)	Chave Fusível	1	15,52	15,52
20250199	6127839-1	TD(45046)	Transformador Distribuição	1	9,15	9,15
20250199	6127841-1	TD(22921)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20250199	6128044-1	TD(45060)	Transformador Distribuição	1	26,97	26,97
20250199	6128930-1	TD(45046)	Transformador Distribuição	1	17,03	17,03
20250199	6122535-1	[MT]PA(12929)	Alimentador	6	28,35	170,10
20250199	6122535-1	CF(720674)	Chave Faca	1	22,13	22,13
20250199	6123745-1	TD(23336)	Transformador Distribuição	1	16,10	16,10
20250199	6123952-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	35	23,60	826,00
20250199	6124393-1	TD(22767)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20250199	6120526-1	TD(22808)	Transformador Distribuição	1	4,73	4,73
20250199	6120757-1	FU(24620)	Chave Fusível	3	4,48	13,44
20250199	6120986-1	FU(24246)	Chave Fusível	5	16,92	84,60
20250199	6121103-1	TD(23101)	Transformador Distribuição	1	18,60	18,60
20250199	6113102-1	FU(24504)	Chave Fusível	4	1,45	5,80
20250199	6113302-1	TD(23336)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20250199	6114047-1	FU(24503)	Chave Fusível	5	3,25	16,25
20250199	6114657-1	FU(24504)	Chave Fusível	4	2,57	10,28

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114719-1	TD(45059)	Transformador Distribuição	1	17,68	17,68
20250199	6115184-1	TD(45604)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67
20250199	6115343-1	FU(24126)	Chave Fusível	3	11,08	33,24
20250199	6125959-1	FU(708145)	Chave Fusível	1	20,20	20,20
20250199	6126154-1	FU(733684)	Chave Fusível	1	13,05	13,05
20250199	6126160-1	FU(24128)	Chave Fusível	12	8,57	102,84
20250199	6118679-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	198	0,13	25,74
20250199	6118679-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	26	1,92	49,92
20250199	6118679-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	85	2,65	225,25
20250199	6118679-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	146	3,43	500,78
20250199	6118679-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	28	5,57	155,96
20250199	6118716-1	TD(23622)	Transformador Distribuição	1	28,63	28,63
20250199	6118946-1	TD(22730)	Transformador Distribuição	1	19,57	19,57
20250199	6111802-1	TD(708144)	Transformador Distribuição	1	5,30	5,30
20250199	6115959-1	FU(733684)	Chave Fusível	1	4,75	4,75
20250199	6119175-1	TD(45604)	Transformador Distribuição	1	30,25	30,25
20250199	6119138-1	CF(19961)	Chave Faca	91	7,05	641,55
20250199	6127386-1	RD(727063)	Religador de Distribuição	36	16,65	599,40
20250199	6120172-1	FU(37897)	Chave Fusível	4	8,53	34,12
20250199	6127563-1	TD(21439)	Transformador Distribuição	1	15,50	15,50
20250199	6127888-1	FR(83840351)	Chave Fusível Religadora	27	2,98	80,46
20250199	6128203-1	TD(71804268)	Transformador Distribuição	1	23,32	23,32
20250199	6128566-1	C 94535	Unidade Consumidora	1	3,38	3,38
20250199	6122328-1	FU(37897)	Chave Fusível	4	4,37	17,48
20250199	6123411-1	TD(685911)	Transformador Distribuição	2	6,78	13,56

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6123574-1	FU(692929)	Chave Fusível	12	16,88	202,56
20250199	6124517-1	TD(45487)	Transformador Distribuição	1	3,83	3,83
20250199	6125728-1	TD(58838)	Transformador Distribuição	2	19,85	39,70
20250199	6120575-1	TD(53248)	Transformador Distribuição	2	4,57	9,14
20250199	6120775-1	FU(692929)	Chave Fusível	12	20,23	242,76
20250199	6120802-1	FU(693196)	Chave Fusível	2	23,40	46,80
20250199	6121255-1	FR(40458)	Chave Fusível Religadora	22	21,50	473,00
20250199	6114957-1	FU(24542)	Chave Fusível	3	13,27	39,81
20250199	6127386-1	RD(727063)	Religador de Distribuição	33	2,68	88,44
20250199	6119687-1	TD(59795)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20250199	6123104-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	5	5,60	28,00
20250199	6123104-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	6	5,73	34,38
20250199	6123449-1	FU(42179)	Chave Fusível	1	21,93	21,93
20250199	6123689-1	FU(19510)	Chave Fusível	11	17,03	187,33
20250199	6123784-1	TD(40548)	Transformador Distribuição	4	23,33	93,32
20250199	6123805-1	TD(40615)	Transformador Distribuição	1	39,48	39,48
20250199	6124123-1	CF(20955)	Chave Faca	37	27,60	1.021,20
20250199	6124172-1	TD(20953)	Transformador Distribuição	1	26,95	26,95
20250199	6115879-1	FU(701941)	Chave Fusível	57	4,55	259,35
20250199	6116087-1	TD(28464)	Transformador Distribuição	1	19,27	19,27
20250199	6116291-1	FU(20958)	Chave Fusível	10	17,65	176,50
20250199	6116298-1	FU(22210)	Chave Fusível	2	6,05	12,10
20250199	6117471-1	FU(22210)	Chave Fusível	3	14,73	44,19
20250199	6117560-1	TD(675305)	Transformador Distribuição	1	17,08	17,08
20250199	6117864-1	TD(710893)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20250199	6117878-1	FU(22164)	Chave Fusível	4	2,87	11,48
20250199	6118057-1	FR(25688)	Chave Fusível Religadora	13	32,07	416,91

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6118210-1	FU(20957)	Chave Fusível	10	4,42	44,20
20250199	6118210-1	FU(20957)	Chave Fusível	1	9,92	9,92
20250199	6118315-1	TD(51810)	Transformador Distribuição	1	25,18	25,18
20250199	6120362-1	TD(25403)	Transformador Distribuição	1	23,78	23,78
20250199	6120391-1	FU(20958)	Chave Fusível	10	5,02	50,20
20250199	6120395-1	FU(40605)	Chave Fusível	1	3,73	3,73
20250199	6120694-1	FU(19926)	Chave Fusível	4	7,47	29,88
20250199	6120944-1	FU(22256)	Chave Fusível	3	3,48	10,44
20250199	6120998-1	FU(42179)	Chave Fusível	1	1,87	1,87
20250199	6121142-1	FU(22258)	Chave Fusível	5	2,97	14,85
20250199	6121376-1	FU(19559)	Chave Fusível	10	23,40	234,00
20250199	6111840-1	TD(18319)	Transformador Distribuição	1	7,83	7,83
20250199	6111884-1	TD(33167)	Transformador Distribuição	1	10,67	10,67
20250199	6112010-1	FU(700914)	Chave Fusível	1	7,77	7,77
20250199	6112218-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	30	3,70	111,00
20250199	6113510-1	TD(40618)	Transformador Distribuição	4	14,12	56,48
20250199	6113510-1	FR(21803)	Chave Fusível Religadora	11	14,12	155,32
20250199	6113804-1	FU(22263)	Chave Fusível	2	5,82	11,64
20250199	6115346-1	FU(22164)	Chave Fusível	4	7,10	28,40
20250199	6115728-1	TD(29447)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20250199	6126083-1	TD(51766)	Transformador Distribuição	1	17,03	17,03
20250199	6126787-1	FU(673735)	Chave Fusível	2	20,67	41,34
20250199	6125213-1	TD(41560)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20250199	6126231-1	FU(21868)	Chave Fusível	2	4,47	8,94
20250199	6126402-1	TD(51795)	Transformador Distribuição	1	13,87	13,87
20250199	6126444-1	TD(33298)	Transformador Distribuição	1	9,53	9,53
20250199	6126459-1	TD(2060)	Transformador Distribuição	1	7,88	7,88
20250199	6126715-1	TD(673238)	Transformador Distribuição	2	3,57	7,14

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6126784-1	TD(718246)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20250199	6126786-1	TD(25404)	Transformador Distribuição	1	8,22	8,22
20250199	6126926-1	FU(20958)	Chave Fusível	10	3,80	38,00
20250199	6127227-1	TD(725142)	Transformador Distribuição	1	17,95	17,95
20250199	6127235-1	FU(19544)	Chave Fusível	1	2,05	2,05
20250199	6127304-1	FU(19926)	Chave Fusível	4	18,07	72,28
20250199	6119139-1	FU(19966)	Chave Fusível	6	8,10	48,60
20250199	6119252-1	FU(25914)	Chave Fusível	3	12,95	38,85
20250199	6119455-1	FU(22155)	Chave Fusível	3	7,25	21,75
20250199	6127690-1	FU(22187)	Chave Fusível	23	13,22	304,06
20250199	6127842-1	TD(28431)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20250199	6127875-1	FU(722699)	Chave Fusível	2	11,05	22,10
20250199	6128085-1	TD(56056)	Transformador Distribuição	1	24,75	24,75
20250199	6128368-1	FR(19996)	Chave Fusível Religadora	16	22,43	358,88
20250199	6128491-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	88	2,10	184,80
20250199	6128491-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	11	2,22	24,42
20250199	6128521-1	TD(1931)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20250199	6129052-1	TD(33097)	Transformador Distribuição	3	12,92	38,76
20250199	6122160-1	TD(43596)	Transformador Distribuição	1	9,33	9,33
20250199	6122178-1	TD(34628)	Transformador Distribuição	3	4,22	12,66
20250199	6122363-1	TD(1964)	Transformador Distribuição	1	19,40	19,40
20250199	6122546-1	FR(40231)	Chave Fusível Religadora	4	3,63	14,52
20250199	6122546-1	FR(40231)	Chave Fusível Religadora	13	8,12	105,56
20250199	6122546-1	FR(40231)	Chave Fusível Religadora	1	28,97	28,97
20250199	6122644-1	FU(36417418)	Chave Fusível	3	26,55	79,65

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6123104-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	88	4,18	367,84
20250199	6112045-1	FU(40944)	Chave Fusível	3	4,70	14,10
20250199	6119165-1	FU(12963)	Chave Fusível	8	10,40	83,20
20250199	6115751-1	RD(20585437)	Religador de Distribuição	86	4,77	410,22
20250199	6115751-1	[MT]PA(12880)	Alimentador	1	8,80	8,80
20250199	6115751-1	CF(22162)	Chave Faca	3	4,48	13,44
20250199	6122821-1	TD(40593)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20250199	6127122-1	FU(22278)	Chave Fusível	14	2,73	38,22
20250199	6121318-1	TD(1858)	Transformador Distribuição	3	21,75	65,25
20250199	6118712-1	TD(1865)	Transformador Distribuição	1	20,90	20,90
20250199	6117617-1	FU(22229)	Chave Fusível	1	9,18	9,18
20250199	6115751-1	RD(730236)	Religador de Distribuição	90	0,05	4,50
20250199	6112434-1	TD(40621)	Transformador Distribuição	1	7,88	7,88
20250199	6113204-1	CE(2779)	Chave Seccionadora	19	7,15	135,85
20250199	6121894-1	TD(2215)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20250199	6124518-1	TD(17167)	Transformador Distribuição	2	4,63	9,26
20250199	6128605-1	TD(715795)	Transformador Distribuição	1	15,87	15,87
20250199	6126355-1	TD(54599)	Transformador Distribuição	125	5,25	656,25
20250199	6127640-1	FU(19036)	Chave Fusível	18	16,28	293,04
20250199	6121446-1	TD(17141)	Transformador Distribuição	2	22,53	45,06
20250199	6121830-1	FU(43205)	Chave Fusível	17	6,85	116,45
20250199	6124301-1	FR(7917)	Chave Fusível Religadora	31	5,28	163,68
20250199	6124044-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	5	7,40	37,00
20250199	6124044-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	67	3,90	261,30
20250199	6124044-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	12	8,27	99,24

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6124044-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	22	7,98	175,56
20250199	6113281-1	FU(8058)	Chave Fusível	7	19,15	134,05
20250199	6113701-1	TD(695592)	Transformador Distribuição	4	8,48	33,92
20250199	6123744-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	67	1,70	113,90
20250199	6123744-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	12	6,40	76,80
20250199	6123744-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	27	3,10	83,70
20250199	6113743-1	TD(17489)	Transformador Distribuição	10	18,77	187,70
20250199	6113743-1	FU(18236)	Chave Fusível	12	2,20	26,40
20250199	6112634-1	FR(4045)	Chave Fusível Religadora	170	4,40	748,00
20250199	6125257-1	TD(11709738)	Transformador Distribuição	38	2,95	112,10
20250199	6114458-1	FR(4045)	Chave Fusível Religadora	160	4,93	788,80
20250199	6114445-1	BAT51 Novo_BAT	Alimentador	1	4,58	4,58
20250199	6123907-1	BAT51 Novo_BAT	Alimentador	1	1,60	1,60
20250199	6124550-1	RD(723301)	Religador de Distribuição	8	7,88	63,04
20250199	6124550-1	RD(723301)	Religador de Distribuição	8	10,05	80,40
20250199	6136497-1	FR(32027)	Chave Fusível Religadora	8	3,60	28,80
20250199	6126009-1	FU(697640)	Chave Fusível	15	12,42	186,30
20250199	6126281-1	TD(49903)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20250199	6126859-1	EP(5154180)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20250199	6124550-1	RD(723301)	Religador de Distribuição	32	9,88	316,16
20250199	6118935-1	TD(52559)	Transformador Distribuição	1	13,22	13,22
20250199	6128021-1	FU(714661)	Chave Fusível	131	0,90	117,90
20250199	6122870-1	RD(8000)	Religador de Distribuição	1	1,87	1,87
20250199	6121084-1	TD(670873)	Transformador Distribuição	1	21,45	21,45

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6123108-1	FU(21617)	Chave Fusível	1	26,27	26,27
20250199	6126069-1	TD(23858)	Transformador Distribuição	1	29,70	29,70
20250199	6124232-1	TD(25876)	Transformador Distribuição	1	10,33	10,33
20250199	6126748-1	TD(760996)	Transformador Distribuição	3	4,43	13,29
20250199	6128380-1	FU(22697)	Chave Fusível	6	4,03	24,18
20250199	6111692-1	TD(49726)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20250199	6111794-1	FR(1753)	Chave Fusível Religadora	8	3,25	26,00
20250199	6111808-1	FU(709184)	Chave Fusível	13	3,92	50,96
20250199	6112412-1	TD(23772)	Transformador Distribuição	2	9,93	19,86
20250199	6112435-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	51	9,43	480,93
20250199	6112783-1	TD(31561)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20250199	6114020-1	TD(733348)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250199	6114078-1	TD(31561)	Transformador Distribuição	1	6,60	6,60
20250199	6114134-1	TD(23954)	Transformador Distribuição	2	5,55	11,10
20250199	6114286-1	FU(22994)	Chave Fusível	1	3,53	3,53
20250199	6116217-1	FU(22628)	Chave Fusível	6	19,97	119,82
20250199	6117644-1	FR(22685)	Chave Fusível Religadora	43	4,27	183,61
20250199	6118467-1	TD(27912)	Transformador Distribuição	5	3,17	15,85
20250199	6120467-1	FU(22907)	Chave Fusível	1	44,52	44,52
20250199	6122812-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	41	3,05	125,05
20250199	6122993-1	TD(23828)	Transformador Distribuição	10	32,13	321,30
20250199	6123651-1	FU(32169)	Chave Fusível	4	18,67	74,68
20250199	6126648-1	FU(22878)	Chave Fusível	12	6,30	75,60
20250199	6118413-1	POV53_POV59503	Alimentador	55	5,48	301,40
20250199	6118413-1	POV53_POV59503	Alimentador	4	2,53	10,12
20250199	6118413-1	POV53_POV59503	Alimentador	54	2,40	129,60
20250199	6114031-1	FU(21713)	Chave Fusível	27	2,87	77,49

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6126901-1	FR(21612)	Chave Fusível Religadora	55	3,30	181,50
20250199	6125490-1	FU(21652)	Chave Fusível	2	2,18	4,36
20250199	6118413-1	POV53_POV59503	Alimentador	58	0,10	5,80
20250199	6128843-1	FR(21612)	Chave Fusível Religadora	55	1,98	108,90
20250199	6122652-1	TD(15524)	Transformador Distribuição	1	8,52	8,52
20250199	6112948-1	FU(39390)	Chave Fusível	2	20,32	40,64
20250199	6122621-1	TD(15350)	Transformador Distribuição	1	25,27	25,27
20250199	6122394-1	FR(21582)	Chave Fusível Religadora	24	6,13	147,12
20250199	6126566-1	TD(671528)	Transformador Distribuição	2	4,53	9,06
20250199	6121721-1	FU(3456)	Chave Fusível	5	8,95	44,75
20250199	6120897-1	TD(15061)	Transformador Distribuição	2	2,52	5,04
20250199	6120814-1	FU(21147)	Chave Fusível	9	0,87	7,83
20250199	6120375-1	RD(698753)	Religador de Distribuição	1.612	1,18	1.902,16
20250199	6120351-1	TD(52735)	Transformador Distribuição	1	7,03	7,03
20250199	6113201-1	FU(39394)	Chave Fusível	3	17,25	51,75
20250199	6119236-1	FR(21765)	Chave Fusível Religadora	52	10,18	529,36
20250199	6126569-1	TD(652686)	Transformador Distribuição	3	4,78	14,34
20250199	6112984-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	49	4,87	238,63
20250199	6112984-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	154	2,95	454,30
20250199	6127709-1	TD(16145)	Transformador Distribuição	1	3,60	3,60
20250199	6113246-1	TD(16408)	Transformador Distribuição	1	16,23	16,23
20250199	6128195-1	FU(21949)	Chave Fusível	2	11,68	23,36
20250199	6116496-1	TD(41048)	Transformador Distribuição	61	16,57	1.010,77
20250199	6124181-1	TD(15321)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6117824-1	TD(17962)	Transformador Distribuição	1	6,03	6,03
20250199	6124067-1	TD(17808)	Transformador Distribuição	1	13,50	13,50
20250199	6122650-1	FU(734342)	Chave Fusível	2	22,48	44,96
20250199	6124202-1	TD(41552)	Transformador Distribuição	1	8,32	8,32
20250199	6125759-1	FU(3484)	Chave Fusível	80	0,38	30,40
20250199	6122698-1	FU(77463760)	Chave Fusível	3	6,17	18,51
20250199	6121882-1	FU(22022)	Chave Fusível	2	8,43	16,86
20250199	6119185-1	FU(3661)	Chave Fusível	5	8,35	41,75
20250199	6118340-1	FU(23698)	Chave Fusível	4	11,38	45,52
20250199	6123559-1	FU(21712)	Chave Fusível	5	2,23	11,15
20250199	6125893-1	FU(742008)	Chave Fusível	2	15,83	31,66
20250199	6113157-1	TD(26975)	Transformador Distribuição	55	3,68	202,40
20250199	6113629-1	TD(33344)	Transformador Distribuição	59	4,50	265,50
20250199	6116674-1	TD(752716)	Transformador Distribuição	44	4,10	180,40
20250199	6116212-1	TD(8213)	Transformador Distribuição	72	5,50	396,00
20250199	6118413-1	POV53_POV59503	Alimentador	1	0,10	0,10
20250199	6118413-1	POV53_POV59503	Alimentador	1	2,40	2,40
20250199	6122898-1	TD(712150)	Transformador Distribuição	52	1,45	75,40
20250199	6120305-1	TD(10069)	Transformador Distribuição	48	4,38	210,24
20250199	6119363-1	FU(3734)	Chave Fusível	8	8,27	66,16
20250199	6112526-1	FU(3734)	Chave Fusível	8	2,83	22,64
20250199	6114186-1	FU(23738)	Chave Fusível	1	4,60	4,60
20250199	6123262-1	FR(22121)	Chave Fusível Religadora	17	6,93	117,81
20250199	6112750-1	TD(18256)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20250199	6120512-1	FR(22121)	Chave Fusível Religadora	17	20,35	345,95
20250199	6124514-1	TD(18231)	Transformador Distribuição	1	2,00	2,00
20250199	6128827-1	FU(23724)	Chave Fusível	14	18,57	259,98
20250199	6128465-1	FU(22691)	Chave Fusível	3	4,05	12,15
20250199	6122836-1	FU(23506)	Chave Fusível	2	6,62	13,24

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114758-1	FU(21927)	Chave Fusível	1	13,70	13,70
20250199	6113456-1	FU(22013)	Chave Fusível	1	18,92	18,92
20250199	6113175-1	FU(22691)	Chave Fusível	3	17,85	53,55
20250199	6113299-1	FU(21962)	Chave Fusível	2	16,03	32,06
20250199	6112644-1	CF(1204)	Chave Faca	94	1,27	119,38
20250199	6112669-1	FU(679787)	Chave Fusível	5	3,30	16,50
20250199	6114605-1	FU(687697)	Chave Fusível	2	20,73	41,46
20250199	6115185-1	TD(13413)	Transformador Distribuição	2	4,42	8,84
20250199	6116079-1	TD(687700)	Transformador Distribuição	1	19,87	19,87
20250199	6116774-1	TD(26599)	Transformador Distribuição	70	13,63	954,10
20250199	6118212-1	PE(16414416)	Ponto de conexão	1	2,02	2,02
20250199	6118319-1	FU(14615)	Chave Fusível	11	2,05	22,55
20250199	6122882-1	FU(14615)	Chave Fusível	11	18,42	202,62
20250199	6124822-1	FU(1228)	Chave Fusível	99	4,37	432,63
20250199	6125010-1	FU(731230)	Chave Fusível	2	26,45	52,90
20250199	6125021-1	TD(7234)	Transformador Distribuição	65	0,88	57,20
20250199	6125121-1	TD(692426)	Transformador Distribuição	20	6,57	131,40
20250199	6126200-1	PE(138091983)	Ponto de conexão	1	5,58	5,58
20250199	6126200-1	TD(692426)	Transformador Distribuição	19	2,23	42,37
20250199	6112291-1	FU(39172)	Chave Fusível	3	5,35	16,05
20250199	6112389-1	TD(13431)	Transformador Distribuição	2	22,93	45,86
20250199	6127429-1	TD(9589)	Transformador Distribuição	138	2,80	386,40
20250199	6128224-1	TD(722852)	Transformador Distribuição	40	0,75	30,00
20250199	6114588-1	TD(9603)	Transformador Distribuição	82	7,92	649,44
20250199	6112397-1	FU(36063)	Chave Fusível	7	5,40	37,80
20250199	6117866-1	TD(9605)	Transformador Distribuição	75	1,83	137,25
20250199	6124825-1	TD(9589)	Transformador Distribuição	138	3,73	514,74
20250199	6120412-1	TD(56784)	Transformador Distribuição	50	5,78	289,00

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6116685-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	8	2,45	19,60
20250199	6113855-1	TD(11923)	Transformador Distribuição	2	7,82	15,64
20250199	6112098-1	FU(38014)	Chave Fusível	45	7,45	335,25
20250199	6126070-1	FU(12930)	Chave Fusível	1	40,55	40,55
20250199	6120956-1	FU(1984)	Chave Fusível	28	8,85	247,80
20250199	6111964-1	TD(91157334)	Transformador Distribuição	32	15,83	506,56
20250199	6128685-1	FU(2219)	Chave Fusível	11	16,27	178,97
20250199	6128272-1	TD(679813)	Transformador Distribuição	4	3,85	15,40
20250199	6126818-1	FR(7158)	Chave Fusível Religadora	42	1,40	58,80
20250199	6124980-1	FR(7159)	Chave Fusível Religadora	62	4,47	277,14
20250199	6124240-1	FU(1984)	Chave Fusível	2	40,88	81,76
20250199	6124240-1	FU(1984)	Chave Fusível	26	33,55	872,30
20250199	6124099-1	TD(17815)	Transformador Distribuição	1	29,72	29,72
20250199	6123016-1	FU(675174)	Chave Fusível	4	28,45	113,80
20250199	6122955-1	FU(7168)	Chave Fusível	8	27,55	220,40
20250199	6120291-1	RBR51_RBR59519	Alimentador	13	5,10	66,30
20250199	6120291-1	RBR51_RBR59519	Alimentador	208	2,75	572,00
20250199	6120291-1	RBR51_RBR59519	Alimentador	83	1,67	138,61
20250199	6119173-1	FU(7168)	Chave Fusível	8	23,50	188,00
20250199	6118517-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	203	7,73	1.569,19
20250199	6118517-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	8	1,28	10,24
20250199	6116685-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	203	3,70	751,10
20250199	6117944-1	FU(12930)	Chave Fusível	1	4,23	4,23
20250199	6116952-1	TD(687947)	Transformador Distribuição	21	12,20	256,20
20250199	6122984-1	RBR52_RBR59516	Alimentador	4.394	0,05	219,70
20250199	6122984-1	RBR52_RBR59516	Alimentador	4	1,28	5,12
20250199	6123161-1	CE(12913)	Chave Seccionadora	70	5,03	352,10
20250199	6123276-1	TD(30345)	Transformador Distribuição	95	5,35	508,25

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6123491-1	TD(9765)	Transformador Distribuição	33	20,43	674,19
20250199	6123849-1	FU(683961)	Chave Fusível	22	1,18	25,96
20250199	6124844-1	FU(744994)	Chave Fusível	182	1,95	354,90
20250199	6122984-1	RBR52_RBR59516	Alimentador	10	0,05	0,50
20250199	6112220-1	FU(683938)	Chave Fusível	141	6,72	947,52
20250199	6112230-1	TD(701995)	Transformador Distribuição	33	5,63	185,79
20250199	6117840-1	TD(21762)	Transformador Distribuição	10	5,68	56,80
20250199	6115155-1	TD(761534)	Transformador Distribuição	1	6,20	6,20
20250199	6115433-1	TD(13643)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20250199	6115465-1	TD(22080)	Transformador Distribuição	1	1,80	1,80
20250199	6115670-1	FR(35571)	Chave Fusível Religadora	8	21,05	168,40
20250199	6115670-1	FR(35571)	Chave Fusível Religadora	12	23,47	281,64
20250199	6116806-1	TD(701792)	Transformador Distribuição	3	11,87	35,61
20250199	6118213-1	TD(13643)	Transformador Distribuição	1	19,10	19,10
20250199	6118616-1	TD(678178)	Transformador Distribuição	6	26,55	159,30
20250199	6118616-1	FU(681935)	Chave Fusível	11	5,22	57,42
20250199	6118754-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	33	3,73	123,09
20250199	6118754-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	283	4,17	1.180,11
20250199	6118754-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	65	14,37	934,05
20250199	6118754-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	3	16,00	48,00
20250199	6118754-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	76	17,25	1.311,00
20250199	6118754-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	33	1,03	33,99
20250199	6119136-1	FR(35571)	Chave Fusível Religadora	22	16,22	356,84
20250199	6119778-1	FU(13141)	Chave Fusível	1	6,80	6,80

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6119793-1	FU(38596)	Chave Fusível	4	35,60	142,40
20250199	6120160-1	TD(14395)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250199	6120384-1	TD(738596)	Transformador Distribuição	2	13,18	26,36
20250199	6121421-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	33	4,17	137,61
20250199	6121421-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	50	4,72	236,00
20250199	6121421-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	20	16,80	336,00
20250199	6121421-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	68	26,92	1.830,56
20250199	6122704-1	FU(18673)	Chave Fusível	9	46,95	422,55
20250199	6121744-1	FU(16819)	Chave Fusível	14	13,03	182,42
20250199	6121777-1	FU(18115)	Chave Fusível	1	16,25	16,25
20250199	6121904-1	FU(38594)	Chave Fusível	14	32,00	448,00
20250199	6122241-1	TD(29535)	Transformador Distribuição	1	12,47	12,47
20250199	6122290-1	TD(13710)	Transformador Distribuição	1	16,38	16,38
20250199	6122314-1	TD(712037)	Transformador Distribuição	2	33,28	66,56
20250199	6122321-1	FU(685472)	Chave Fusível	13	2,47	32,11
20250199	6122547-1	TD(46399)	Transformador Distribuição	1	10,33	10,33
20250199	6122668-1	TD(44284)	Transformador Distribuição	1	28,28	28,28
20250199	6122947-1	FU(713018)	Chave Fusível	24	11,08	265,92
20250199	6122984-1	RBR52_RBR59516	Alimentador	1	0,05	0,05
20250199	6123002-1	FR(35564)	Chave Fusível Religadora	58	3,77	218,66
20250199	6123100-1	TD(11572)	Transformador Distribuição	30	9,12	273,60
20250199	6123165-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	187	3,37	630,19
20250199	6123253-1	FR(7195)	Chave Fusível Religadora	16	26,55	424,80
20250199	6123298-1	TD(676354)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250199	6123328-1	FU(16888)	Chave Fusível	4	28,08	112,32
20250199	6123340-1	FU(685932)	Chave Fusível	9	26,42	237,78

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6123418-1	FU(718992)	Chave Fusível	5	16,48	82,40
20250199	6123435-1	FU(693555)	Chave Fusível	5	6,52	32,60
20250199	6123435-1	FU(693555)	Chave Fusível	7	8,20	57,40
20250199	6123581-1	TD(676352)	Transformador Distribuição	2	19,87	39,74
20250199	6123796-1	FU(16841)	Chave Fusível	2	16,28	32,56
20250199	6124032-1	FR(721536)	Chave Fusível Religadora	128	11,80	1.510,40
20250199	6124110-1	FU(58029116)	Chave Fusível	1	55,45	55,45
20250199	6124831-1	RD(736007)	Religador de Distribuição	786	1,55	1.218,30
20250199	6124831-1	RD(736007)	Religador de Distribuição	126	1,95	245,70
20250199	6124992-1	FU(118110764)	Chave Fusível	9	23,22	208,98
20250199	6125091-1	FU(16922)	Chave Fusível	1	43,97	43,97
20250199	6125158-1	TD(706426)	Transformador Distribuição	1	5,30	5,30
20250199	6125247-1	FR(35571)	Chave Fusível Religadora	22	36,78	809,16
20250199	6125279-1	FU(39171)	Chave Fusível	6	21,98	131,88
20250199	6125348-1	FU(14205)	Chave Fusível	4	20,18	80,72
20250199	6125482-1	TD(11572)	Transformador Distribuição	30	10,13	303,90
20250199	6126416-1	FR(7195)	Chave Fusível Religadora	16	4,52	72,32
20250199	6128313-1	FR(35571)	Chave Fusível Religadora	22	8,63	189,86
20250199	6128409-1	TD(14369)	Transformador Distribuição	1	20,43	20,43
20250199	6128572-1	TD(691957)	Transformador Distribuição	2	2,77	5,54
20250199	6114606-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	5	2,52	12,60
20250199	6114824-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	5	11,30	56,50
20250199	6118754-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	5	4,17	20,85
20250199	6121421-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	5	4,72	23,60
20250199	6121904-1	FU(38594)	Chave Fusível	4	32,00	128,00
20250199	6123165-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	3,37	3,37

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114824-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	1	11,30	11,30
20250199	6118754-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	1	4,17	4,17
20250199	6123165-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	3,37	3,37
20250199	6121083-1	TD(701744)	Transformador Distribuição	18	13,22	237,96
20250199	6112296-1	FU(715303)	Chave Fusível	8	5,15	41,20
20250199	6113792-1	FU(708701)	Chave Fusível	106	4,72	500,32
20250199	6113843-1	FU(734673)	Chave Fusível	73	4,87	355,51
20250199	6116806-1	TD(701792)	Transformador Distribuição	41	11,87	486,67
20250199	6120384-1	TD(738596)	Transformador Distribuição	29	13,18	382,22
20250199	6121314-1	TD(29527)	Transformador Distribuição	1	43,13	43,13
20250199	6122321-1	FU(685472)	Chave Fusível	168	2,47	414,96
20250199	6122547-1	TD(46399)	Transformador Distribuição	73	10,33	754,09
20250199	6122668-1	TD(44284)	Transformador Distribuição	50	28,28	1.414,00
20250199	6122947-1	FU(713018)	Chave Fusível	169	11,08	1.872,52
20250199	6123298-1	TD(676354)	Transformador Distribuição	54	4,83	260,82
20250199	6123418-1	FU(718992)	Chave Fusível	17	16,48	280,16
20250199	6123435-1	FU(693555)	Chave Fusível	79	6,52	515,08
20250199	6123435-1	FU(693555)	Chave Fusível	51	8,20	418,20
20250199	6123581-1	TD(676352)	Transformador Distribuição	82	19,87	1.629,34
20250199	6124831-1	RD(736007)	Religador de Distribuição	9	1,55	13,95
20250199	6124831-1	RD(736007)	Religador de Distribuição	1	1,95	1,95
20250199	6125158-1	TD(706426)	Transformador Distribuição	35	5,30	185,50
20250199	6128572-1	TD(691957)	Transformador Distribuição	81	2,77	224,37
20250199	6121083-1	TD(701744)	Transformador Distribuição	4	13,22	52,88
20250199	6121399-1	FU(18669)	Chave Fusível	1	38,82	38,82
20250199	6121412-1	FU(39319)	Chave Fusível	3	20,87	62,61

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128651-1	FU(18673)	Chave Fusível	9	44,28	398,52
20250199	6128787-1	TD(13705)	Transformador Distribuição	3	18,55	55,65
20250199	6128855-1	FU(12561)	Chave Fusível	3	19,08	57,24
20250199	6112164-1	FU(16938)	Chave Fusível	13	31,08	404,04
20250199	6112164-1	CF(16872)	Chave Faca	14	21,07	294,98
20250199	6112186-1	TD(50324)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20250199	6112186-1	FR(14721)	Chave Fusível Religadora	2	5,03	10,06
20250199	6112186-1	FR(14721)	Chave Fusível Religadora	7	5,03	35,21
20250199	6112235-1	FU(118110764)	Chave Fusível	9	21,55	193,95
20250199	6112296-1	FU(715303)	Chave Fusível	49	5,15	252,35
20250199	6112323-1	FU(14532)	Chave Fusível	1	23,47	23,47
20250199	6112356-1	FU(18673)	Chave Fusível	9	23,60	212,40
20250199	6112500-1	TD(54926)	Transformador Distribuição	1	8,00	8,00
20250199	6112917-1	TD(44266)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20250199	6113220-1	TD(710853)	Transformador Distribuição	9	4,02	36,18
20250199	6113283-1	TD(704701)	Transformador Distribuição	1	16,45	16,45
20250199	6113449-1	TD(13616)	Transformador Distribuição	1	1,40	1,40
20250199	6113470-1	FU(16820)	Chave Fusível	4	15,42	61,68
20250199	6113532-1	FU(32257)	Chave Fusível	1	17,72	17,72
20250199	6113628-1	FU(16980)	Chave Fusível	2	2,97	5,94
20250199	6113792-1	FU(708701)	Chave Fusível	4	4,72	18,88
20250199	6113843-1	FU(734673)	Chave Fusível	3	4,87	14,61
20250199	6114069-1	FU(18708)	Chave Fusível	8	7,30	58,40
20250199	6114606-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	46	1,47	67,62
20250199	6114606-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	22	1,85	40,70
20250199	6114606-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	26	2,47	64,22
20250199	6114606-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	171	2,52	430,92
20250199	6114824-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	454	11,30	5.130,20

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128542-1	TD(18422)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20250199	6125291-1	TD(18440)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20250199	6128928-1	FR(10800)	Chave Fusível Religadora	72	0,22	15,84
20250199	6111982-1	TD(45945801)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250199	6112293-1	TD(55876)	Transformador Distribuição	2	27,88	55,76
20250199	6112461-1	FR(10800)	Chave Fusível Religadora	72	0,38	27,36
20250199	6112900-1	FR(10805)	Chave Fusível Religadora	32	1,35	43,20
20250199	6113694-1	FU(18416)	Chave Fusível	1	2,13	2,13
20250199	6113806-1	TD(686377)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20250199	6114231-1	FU(18458)	Chave Fusível	2	4,23	8,46
20250199	6114362-1	TD(41554)	Transformador Distribuição	2	1,58	3,16
20250199	6115681-1	FR(10800)	Chave Fusível Religadora	72	2,00	144,00
20250199	6115853-1	FR(18535)	Chave Fusível Religadora	3	4,27	12,81
20250199	6116002-1	TD(49831)	Transformador Distribuição	1	24,62	24,62
20250199	6116009-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	85	2,25	191,25
20250199	6116680-1	FU(6303597)	Chave Fusível	23	17,12	393,76
20250199	6118463-1	FU(736812)	Chave Fusível	7	41,55	290,85
20250199	6119721-1	FU(18418)	Chave Fusível	7	5,42	37,94
20250199	6121567-1	[BT]PA(12923)	Ramal de Baixa Tensão	16	18,80	300,80
20250199	6122154-1	TD(61172)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20250199	6123531-1	TD(13602)	Transformador Distribuição	2	13,58	27,16
20250199	6125260-1	FR(10800)	Chave Fusível Religadora	72	0,75	54,00
20250199	6128913-1	TD(707341)	Transformador Distribuição	1	25,48	25,48
20250199	6111765-1	FU(709292)	Chave Fusível	14	6,92	96,88

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112099-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	1	4,30	4,30
20250199	6113095-1	TD(51163)	Transformador Distribuição	29	4,12	119,48
20250199	6115923-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	34	1,38	46,92
20250199	6116048-1	TD(24067)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20250199	6116275-1	TD(54856)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20250199	6126707-1	TD(47592)	Transformador Distribuição	1	1,72	1,72
20250199	6117793-1	FU(8991)	Chave Fusível	2	8,32	16,64
20250199	6122891-1	TD(16513)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72
20250199	6125458-1	TD(47592)	Transformador Distribuição	1	17,00	17,00
20250199	6125459-1	TD(6860)	Transformador Distribuição	26	1,33	34,58
20250199	6125987-1	TD(27411)	Transformador Distribuição	3	13,93	41,79
20250199	6126201-1	FU(709292)	Chave Fusível	16	3,75	60,00
20250199	6117300-1	FU(17195)	Chave Fusível	62	14,12	875,44
20250199	6114674-1	TD(35893)	Transformador Distribuição	4	22,07	88,28
20250199	6113149-1	TD(663661)	Transformador Distribuição	1	15,37	15,37
20250199	6115811-1	FU(26693)	Chave Fusível	21	6,87	144,27
20250199	6115811-1	FU(26693)	Chave Fusível	5	60,97	304,85
20250199	6115811-1	CF(414703)	Chave Faca	3	32,23	96,69
20250199	6115811-1	FU(26693)	Chave Fusível	18	5,42	97,56
20250199	6119133-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	148	5,67	839,16
20250199	6119133-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	27	7,62	205,74
20250199	6119133-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	12	64,63	775,56
20250199	6121238-1	FU(26729)	Chave Fusível	6	23,68	142,08
20250199	6119476-1	TD(43239)	Transformador Distribuição	1	8,43	8,43
20250199	6121591-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	1	1,13	1,13

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6124960-1	RRP01_RRP49501	Alimentador	1	0,48	0,48
20250199	6128959-1	TD(43239)	Transformador Distribuição	1	13,23	13,23
20250199	6121591-1	[MT]PA(12930)	Alimentador	23	28,40	653,20
20250199	6121591-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	318	1,13	359,34
20250199	6121591-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	6	7,85	47,10
20250199	6121652-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	5	5,17	25,85
20250199	6121652-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	4	5,32	21,28
20250199	6121652-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	3	7,02	21,06
20250199	6121652-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	2	9,57	19,14
20250199	6121652-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	8	9,65	77,20
20250199	6121652-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	7	10,37	72,59
20250199	6121652-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	9	10,55	94,95
20250199	6121756-1	FU(730432)	Chave Fusível	1	12,10	12,10
20250199	6121909-1	TD(38276)	Transformador Distribuição	3	9,57	28,71
20250199	6121986-1	TD(38274)	Transformador Distribuição	1	8,00	8,00
20250199	6123653-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	38	17,08	649,04
20250199	6123749-1	TD(38271)	Transformador Distribuição	1	5,97	5,97
20250199	6123801-1	TD(35704)	Transformador Distribuição	1	15,07	15,07
20250199	6123847-1	FU(12777)	Chave Fusível	7	18,73	131,11
20250199	6124598-1	TD(35929)	Transformador Distribuição	1	22,70	22,70
20250199	6124720-1	FU(26721)	Chave Fusível	2	19,85	39,70
20250199	6124960-1	RD(89697371)	Religador de Distribuição	2	11,32	22,64
20250199	6124960-1	RRP01_RRP49501	Alimentador	539	0,48	258,72
20250199	6125382-1	FU(4085)	Chave Fusível	104	7,83	814,32

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6125952-1	TD(38395)	Transformador Distribuição	1	17,30	17,30
20250199	6126080-1	TD(101458640)	Transformador Distribuição	37	3,20	118,40
20250199	6126081-1	TD(681199)	Transformador Distribuição	1	13,42	13,42
20250199	6126251-1	TD(61550)	Transformador Distribuição	2	5,12	10,24
20250199	6126279-1	TD(38246)	Transformador Distribuição	2	6,05	12,10
20250199	6126308-1	TD(730389)	Transformador Distribuição	1	5,80	5,80
20250199	6127408-1	TD(38274)	Transformador Distribuição	1	13,58	13,58
20250199	6127546-1	PE(15188957)	Ponto de conexão	1	22,58	22,58
20250199	6128128-1	TD(35923)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20250199	6128177-1	TD(38315)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20250199	6115487-1	TD(35942)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20250199	6114671-1	TD(715849)	Transformador Distribuição	54	1,83	98,82
20250199	6128651-1	FU(18673)	Chave Fusível	3	44,28	132,84
20250199	6126605-1	TD(33589)	Transformador Distribuição	2	5,07	10,14
20250199	6112361-1	TD(715849)	Transformador Distribuição	54	2,70	145,80
20250199	6115020-1	TD(4809288)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20250199	6115982-1	FU(752577)	Chave Fusível	8	7,90	63,20
20250199	6117216-1	TD(60422)	Transformador Distribuição	42	3,08	129,36
20250199	6117246-1	FU(16466)	Chave Fusível	9	23,30	209,70
20250199	6118264-1	TD(654573)	Transformador Distribuição	14	4,42	61,88
20250199	6119772-1	CE(2034)	Chave Seccionadora	103	25,20	2.595,60
20250199	6122704-1	FU(18673)	Chave Fusível	3	46,95	140,85
20250199	6121731-1	TD(33603)	Transformador Distribuição	1	6,90	6,90

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122043-1	TD(715152)	Transformador Distribuição	6	3,45	20,70
20250199	6122920-1	FU(4809286)	Chave Fusível	1	9,35	9,35
20250199	6124027-1	TD(55135)	Transformador Distribuição	1	13,37	13,37
20250199	6125396-1	TD(715849)	Transformador Distribuição	51	9,22	470,22
20250199	6124960-1	RRP52_RRP59519	Alimentador	5	5,32	26,60
20250199	6123232-1	TD(26322220)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20250199	6125520-1	FR(37167)	Chave Fusível Religadora	12	6,50	78,00
20250199	6125556-1	TD(8829)	Transformador Distribuição	35	10,15	355,25
20250199	6125623-1	TD(8843)	Transformador Distribuição	107	4,05	433,35
20250199	6125837-1	TD(9317)	Transformador Distribuição	84	3,32	278,88
20250199	6126165-1	FU(16556)	Chave Fusível	41	8,47	347,27
20250199	6126858-1	TD(8783)	Transformador Distribuição	59	3,03	178,77
20250199	6127581-1	FR(11509)	Chave Fusível Religadora	52	11,83	615,16
20250199	6127758-1	TD(18825)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250199	6128178-1	TD(18829)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20250199	6128263-1	TD(55873)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20250199	6128581-1	FR(37167)	Chave Fusível Religadora	12	4,95	59,40
20250199	6128675-1	TD(715112)	Transformador Distribuição	4	1,68	6,72
20250199	6128867-1	TD(715112)	Transformador Distribuição	4	14,60	58,40
20250199	6119164-1	FU(16556)	Chave Fusível	41	11,27	462,07
20250199	6119393-1	TD(18854)	Transformador Distribuição	1	9,70	9,70
20250199	6119546-1	FU(23041604)	Chave Fusível	3	21,87	65,61
20250199	6121038-1	FU(40827)	Chave Fusível	3	13,77	41,31
20250199	6121122-1	FU(16520)	Chave Fusível	1	16,23	16,23

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6121289-1	TD(8825)	Transformador Distribuição	49	1,60	78,40
20250199	6122282-1	TD(22852668)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20250199	6122673-1	TD(653602)	Transformador Distribuição	1	4,50	4,50
20250199	6124785-1	TD(18891)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20250199	6125498-1	FU(10201)	Chave Fusível	13	2,80	36,40
20250199	6124161-1	FU(751368)	Chave Fusível	2	2,00	4,00
20250199	6123526-1	TD(18727)	Transformador Distribuição	1	14,58	14,58
20250199	6127693-1	FU(10226)	Chave Fusível	30	11,75	352,50
20250199	6127693-1	FU(10226)	Chave Fusível	48	5,58	267,84
20250199	6120940-1	TD(6685759)	Transformador Distribuição	47	1,93	90,71
20250199	6125678-1	TD(30591)	Transformador Distribuição	56	2,83	158,48
20250199	6111789-1	FU(10818)	Chave Fusível	13	3,73	48,49
20250199	6116757-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	1	5,27	5,27
20250199	6111923-1	TD(683865)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20250199	6112064-1	TD(18909)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20250199	6115652-1	PE(17919620)	Ponto de conexão	1	1,27	1,27
20250199	6115652-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	66	1,27	83,82
20250199	6115674-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	109	0,08	8,72
20250199	6116757-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	5	4,90	24,50
20250199	6116757-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	102	5,27	537,54
20250199	6117662-1	FU(18436)	Chave Fusível	4	11,40	45,60
20250199	6119159-1	TD(653659)	Transformador Distribuição	1	9,65	9,65
20250199	6119960-1	TD(29350)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20250199	6122636-1	TD(19561)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122916-1	TD(19520)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20250199	6124588-1	TD(734632)	Transformador Distribuição	1	13,25	13,25
20250199	6125377-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	67	1,63	109,21
20250199	6125644-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	74	13,43	993,82
20250199	6125949-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	13,90	97,30
20250199	6126768-1	FU(35298)	Chave Fusível	4	4,13	16,52
20250199	6127085-1	TD(25892)	Transformador Distribuição	1	18,90	18,90
20250199	6127124-1	FU(16747)	Chave Fusível	4	0,90	3,60
20250199	6111914-1	TD(694688)	Transformador Distribuição	1	1,33	1,33
20250199	6127529-1	FU(16746)	Chave Fusível	1	14,50	14,50
20250199	6127870-1	FU(16770)	Chave Fusível	9	5,65	50,85
20250199	6128070-1	FU(16727)	Chave Fusível	6	5,80	34,80
20250199	6128721-1	TD(19166)	Transformador Distribuição	1	19,55	19,55
20250199	6125377-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	1,63	3,26
20250199	6125644-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	4	13,43	53,72
20250199	6125949-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	13,90	27,80
20250199	6113251-1	FU(699238)	Chave Fusível	1	24,20	24,20
20250199	6115652-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	1,27	2,54
20250199	6115674-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20250199	6116236-1	FU(16515)	Chave Fusível	4	18,82	75,28
20250199	6111914-1	TD(694688)	Transformador Distribuição	7	1,33	9,31
20250199	6121654-1	FU(16484)	Chave Fusível	2	17,78	35,56
20250199	6127378-1	[MT]PA(12961)	Alimentador	2	46,40	92,80
20250199	6115325-1	TD(712013)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20250199	6120777-1	TD(25940)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83
20250199	6127378-1	[MT]PA(12961)	Alimentador	1	46,47	46,47
20250199	6127378-1	CF(99727091)	Chave Faca	13	0,92	11,96
20250199	6127378-1	CF(99727091)	Chave Faca	3	7,02	21,06

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6127378-1	FU(16788)	Chave Fusível	4	43,00	172,00
20250199	6127820-1	FR(757316)	Chave Fusível Religadora	11	13,63	149,93
20250199	6128004-1	FR(16596)	Chave Fusível Religadora	34	3,35	113,90
20250199	6128435-1	TD(41246)	Transformador Distribuição	1	1,20	1,20
20250199	6128472-1	FU(16486)	Chave Fusível	2	1,92	3,84
20250199	6128458-1	TD(25940)	Transformador Distribuição	1	2,70	2,70
20250199	6121656-1	TD(54920)	Transformador Distribuição	1	16,90	16,90
20250199	6124711-1	FU(16484)	Chave Fusível	3	3,22	9,66
20250199	6125766-1	FU(16546)	Chave Fusível	15	16,92	253,80
20250199	6126831-1	FU(16570)	Chave Fusível	5	11,05	55,25
20250199	6127378-1	[MT]PA(12961)	Alimentador	16	30,50	488,00
20250199	6112703-1	FU(16788)	Chave Fusível	7	3,85	26,95
20250199	6112622-1	SET01_SET49501	Alimentador	71	1,33	94,43
20250199	6112622-1	SET01_SET49501	Alimentador	5	7,15	35,75
20250199	6112622-1	SET01_SET49501	Alimentador	3	24,13	72,39
20250199	6117719-1	FU(10639)	Chave Fusível	7	4,82	33,74
20250199	6117103-1	SET01_SET49501	Alimentador	32	2,58	82,56
20250199	6115416-1	FU(10640)	Chave Fusível	8	4,55	36,40
20250199	6115311-1	TD(52137)	Transformador Distribuição	1	5,63	5,63
20250199	6121893-1	FU(10639)	Chave Fusível	7	17,03	119,21
20250199	6123229-1	SET01_SET49501	Alimentador	10	4,78	47,80
20250199	6123229-1	SET01_SET49501	Alimentador	1	4,55	4,55
20250199	6123229-1	SET01_SET49501	Alimentador	5	4,18	20,90
20250199	6123229-1	SET01_SET49501	Alimentador	56	1,50	84,00
20250199	6123229-1	SET01_SET49501	Alimentador	9	1,42	12,78
20250199	6128690-1	SET01_SET49501	Alimentador	3	5,20	15,60
20250199	6128690-1	SET01_SET49501	Alimentador	23	2,53	58,19
20250199	6128690-1	SET01_SET49501	Alimentador	62	2,25	139,50
20250199	6129203-1	TD(14346)	Transformador Distribuição	1	17,88	17,88
20250199	6117103-1	SET01_SET49501	Alimentador	56	2,47	138,32
20250199	6128569-1	FU(10625)	Chave Fusível	3	47,65	142,95
20250199	6123686-1	FU(10625)	Chave Fusível	3	15,62	46,86
20250199	6124188-1	FU(10623)	Chave Fusível	17	3,88	65,96
20250199	6121511-1	FU(10623)	Chave Fusível	17	26,02	442,34
20250199	6116628-1	FU(37450)	Chave Fusível	2	19,15	38,30

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6119518-1	FU(697832)	Chave Fusível	1	37,03	37,03
20250199	6118501-1	TD(16753)	Transformador Distribuição	1	27,12	27,12
20250199	6119852-1	FU(34897338)	Chave Fusível	42	2,20	92,40
20250199	6125336-1	FR(10538)	Chave Fusível Religadora	1	5,43	5,43
20250199	6119688-1	TD(24177)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20250199	6125336-1	FR(10538)	Chave Fusível Religadora	7	5,43	38,01
20250199	6121966-1	FU(13047)	Chave Fusível	3	11,98	35,94
20250199	6119866-1	TD(7441)	Transformador Distribuição	25	6,40	160,00
20250199	6118819-1	FU(20763)	Chave Fusível	5	17,88	89,40
20250199	6118568-1	FU(10572)	Chave Fusível	79	20,47	1.617,13
20250199	6118506-1	FU(19017)	Chave Fusível	1	19,42	19,42
20250199	6115035-1	TD(7484)	Transformador Distribuição	37	1,35	49,95
20250199	6115034-1	FU(19290)	Chave Fusível	13	9,88	128,44
20250199	6113683-1	FU(20763)	Chave Fusível	5	4,82	24,10
20250199	6113328-1	FU(41034)	Chave Fusível	2	4,15	8,30
20250199	6127360-1	TD(50202)	Transformador Distribuição	2	18,95	37,90
20250199	6126226-1	TD(743628)	Transformador Distribuição	1	7,30	7,30
20250199	6121022-1	FU(20789)	Chave Fusível	10	24,32	243,20
20250199	6122115-1	PE(203837722)	Ponto de conexão	1	21,67	21,67
20250199	6118422-1	PE(207194369)	Ponto de conexão	1	24,58	24,58
20250199	6119129-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	396	6,48	2.566,08
20250199	6119129-1	CF(1923727)	Chave Faca	1	4,42	4,42
20250199	6120119-1	FU(20943)	Chave Fusível	6	23,13	138,78
20250199	6120165-1	TD(694457)	Transformador Distribuição	1	6,63	6,63
20250199	6120214-1	TD(21398)	Transformador Distribuição	1	27,30	27,30
20250199	6126175-1	FR(52786144)	Chave Fusível Religadora	25	8,93	223,25
20250199	6127158-1	RD(20881)	Religador de Distribuição	404	2,53	1.022,12
20250199	6127158-1	RD(20881)	Religador de Distribuição	14	6,35	88,90

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6127158-1	RD(20881)	Religador de Distribuição	3	11,38	34,14
20250199	6127158-1	RD(20881)	Religador de Distribuição	36	12,18	438,48
20250199	6127524-1	TD(43904)	Transformador Distribuição	1	20,72	20,72
20250199	6127716-1	TD(29473)	Transformador Distribuição	1	11,93	11,93
20250199	6115162-1	RD(722476)	Religador de Distribuição	48	6,62	317,76
20250199	6115162-1	RD(722476)	Religador de Distribuição	10	9,33	93,30
20250199	6115210-1	TD(43904)	Transformador Distribuição	1	10,50	10,50
20250199	6115263-1	FU(683556)	Chave Fusível	4	8,27	33,08
20250199	6115977-1	TD(11247)	Transformador Distribuição	25	15,18	379,50
20250199	6115977-1	[BT]PA(12879)	Ramal de Baixa Tensão	2	12,75	25,50
20250199	6117026-1	FR(17931747)	Chave Fusível Religadora	9	15,87	142,83
20250199	6117794-1	FU(20855)	Chave Fusível	27	5,23	141,21
20250199	6117899-1	FR(7721)	Chave Fusível Religadora	36	1,47	52,92
20250199	6117924-1	TD(17652)	Transformador Distribuição	1	12,55	12,55
20250199	6117963-1	TD(17638)	Transformador Distribuição	1	12,62	12,62
20250199	6118104-1	TD(90783752)	Transformador Distribuição	1	11,83	11,83
20250199	6118407-1	TD(683555)	Transformador Distribuição	2	4,70	9,40
20250199	6118842-1	FU(20522)	Chave Fusível	10	21,15	211,50
20250199	6119127-1	SGO51_SGO59509	Alimentador	396	0,05	19,80
20250199	6119127-1	SGO51_SGO59509	Alimentador	3	3,65	10,95
20250199	6119127-1	SGO51_SGO59509	Alimentador	39	4,58	178,62
20250199	6119127-1	SGO51_SGO59509	Alimentador	6	8,15	48,90
20250199	6119129-1	SGO51_SGO59509	Alimentador	34	6,80	231,20
20250199	6127743-1	CL(20833)	Chave Lâmina	2	11,32	22,64
20250199	6127921-1	FU(20905)	Chave Fusível	7	11,20	78,40
20250199	6128160-1	FR(511)	Chave Fusível Religadora	11	5,53	60,83

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128162-1	TD(19327)	Transformador Distribuição	1	7,35	7,35
20250199	6128280-1	TD(694457)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20250199	6128871-1	TD(17679)	Transformador Distribuição	1	14,43	14,43
20250199	6128905-1	TD(17538)	Transformador Distribuição	1	16,08	16,08
20250199	6120434-1	FU(724763)	Chave Fusível	16	33,68	538,88
20250199	6121527-1	TD(684440)	Transformador Distribuição	2	22,32	44,64
20250199	6121544-1	TD(17682)	Transformador Distribuição	2	16,53	33,06
20250199	6121826-1	FU(20741)	Chave Fusível	13	5,73	74,49
20250199	6123246-1	PE(13376257)	Ponto de conexão	1	6,58	6,58
20250199	6123671-1	TD(17682)	Transformador Distribuição	2	18,52	37,04
20250199	6123816-1	FU(7830)	Chave Fusível	16	16,37	261,92
20250199	6124143-1	TD(707255)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20250199	6124252-1	FU(695906)	Chave Fusível	1	9,03	9,03
20250199	6124562-1	TD(17652)	Transformador Distribuição	1	8,90	8,90
20250199	6124656-1	FR(52786144)	Chave Fusível Religadora	26	14,37	373,62
20250199	6125215-1	TD(21398)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48
20250199	6125329-1	TD(27950)	Transformador Distribuição	1	4,80	4,80
20250199	6126106-1	TD(17334)	Transformador Distribuição	1	21,27	21,27
20250199	6127138-1	TD(17682)	Transformador Distribuição	2	29,32	58,64
20250199	6126155-1	TD(19418)	Transformador Distribuição	1	8,20	8,20
20250199	6126611-1	FU(20462)	Chave Fusível	13	7,70	100,10
20250199	6120261-1	FR(20886)	Chave Fusível Religadora	12	9,85	118,20
20250199	6127510-1	FR(696581)	Chave Fusível Religadora	20	15,42	308,40
20250199	6127699-1	FU(20512)	Chave Fusível	6	5,45	32,70

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6127713-1	FR(10497)	Chave Fusível Religadora	14	9,37	131,18
20250199	6118483-1	FU(20518)	Chave Fusível	2	23,93	47,86
20250199	6118862-1	TD(31196)	Transformador Distribuição	1	18,52	18,52
20250199	6119124-1	RD(7746)	Religador de Distribuição	26	7,28	189,28
20250199	6119124-1	RD(7746)	Religador de Distribuição	10	11,40	114,00
20250199	6119129-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	148	0,22	32,56
20250199	6119129-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	12	6,10	73,20
20250199	6127794-1	FU(20820)	Chave Fusível	2	8,12	16,24
20250199	6128011-1	FU(667804)	Chave Fusível	1	14,42	14,42
20250199	6128221-1	FU(20482)	Chave Fusível	1	4,37	4,37
20250199	6128270-1	TD(710454)	Transformador Distribuição	3	5,73	17,19
20250199	6128652-1	TD(674435)	Transformador Distribuição	2	2,88	5,76
20250199	6120327-1	TD(31036)	Transformador Distribuição	1	8,75	8,75
20250199	6120327-1	FR(20847)	Chave Fusível Religadora	3	5,78	17,34
20250199	6120710-1	TD(696511)	Transformador Distribuição	1	1,60	1,60
20250199	6120924-1	TD(41912)	Transformador Distribuição	1	19,83	19,83
20250199	6120966-1	FR(758914)	Chave Fusível Religadora	19	17,65	335,35
20250199	6121034-1	TD(672775)	Transformador Distribuição	1	18,55	18,55
20250199	6121090-1	TD(24119)	Transformador Distribuição	1	20,95	20,95
20250199	6121899-1	FR(20454)	Chave Fusível Religadora	37	3,80	140,60
20250199	6121932-1	EP(26907431)	Transformador Distribuição	1	5,80	5,80
20250199	6122240-1	FR(55165019)	Chave Fusível Religadora	2	6,77	13,54
20250199	6122240-1	FR(55165019)	Chave Fusível Religadora	4	10,57	42,28

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122634-1	TD(696337)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20250199	6122780-1	TD(31446)	Transformador Distribuição	1	1,60	1,60
20250199	6123753-1	TD(31036)	Transformador Distribuição	1	10,00	10,00
20250199	6125126-1	TD(701173)	Transformador Distribuição	1	8,03	8,03
20250199	6125341-1	FR(20454)	Chave Fusível Religadora	37	4,57	169,09
20250199	6112059-1	TD(51441)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20250199	6119129-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	273	6,48	1.769,04
20250199	6119129-1	CF(7744)	Chave Faca	1	3,98	3,98
20250199	6119141-1	FR(20454)	Chave Fusível Religadora	34	8,43	286,62
20250199	6119611-1	TD(31273)	Transformador Distribuição	1	6,03	6,03
20250199	6119810-1	FU(38554)	Chave Fusível	3	4,32	12,96
20250199	6119942-1	FR(1365495)	Chave Fusível Religadora	8	1,02	8,16
20250199	6120014-1	TD(31019)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20250199	6120129-1	FR(696581)	Chave Fusível Religadora	19	11,13	211,47
20250199	6120197-1	TD(677702)	Transformador Distribuição	1	6,45	6,45
20250199	6127456-1	TD(24118)	Transformador Distribuição	1	15,33	15,33
20250199	6125087-1	TD(20219)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20250199	6127956-1	FU(759928)	Chave Fusível	3	4,60	13,80
20250199	6125434-1	TD(47507)	Transformador Distribuição	1	20,18	20,18
20250199	6112450-1	TD(60005)	Transformador Distribuição	5	5,32	26,60
20250199	6124664-1	RD(58479990)	Religador de Distribuição	1	4,95	4,95
20250199	6112566-1	FR(4876)	Chave Fusível Religadora	28	5,52	154,56

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112566-1	TD(59780)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20250199	6112566-1	TD(59780)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20250199	6119409-1	TD(18627373)	Transformador Distribuição	7	7,97	55,79
20250199	6114513-1	TD(12928)	Transformador Distribuição	1	36,57	36,57
20250199	6121176-1	TD(59780)	Transformador Distribuição	1	19,07	19,07
20250199	6128830-1	PE(12651724)	Ponto de conexão	1	1,78	1,78
20250199	6120566-1	TD(29125)	Transformador Distribuição	2	26,53	53,06
20250199	6121230-1	FU(8122)	Chave Fusível	135	4,73	638,55
20250199	6112275-1	FU(17443)	Chave Fusível	3	2,15	6,45
20250199	6117051-1	FU(123843254)	Chave Fusível	29	15,42	447,18
20250199	6128804-1	TD(59231)	Transformador Distribuição	1	15,57	15,57
20250199	6123350-1	FU(17436)	Chave Fusível	9	2,47	22,23
20250199	6123476-1	FU(35246)	Chave Fusível	2	5,52	11,04
20250199	6123476-1	CE(10601)	Chave Seccionadora	16	5,52	88,32
20250199	6123476-1	RD(39678)	Religador de Distribuição	51	0,98	49,98
20250199	6123646-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	2,15	2,15
20250199	6124022-1	TD(49313)	Transformador Distribuição	1	7,38	7,38
20250199	6124125-1	FU(21235)	Chave Fusível	1	3,45	3,45
20250199	6124838-1	TD(59231)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20250199	6125532-1	FU(21308)	Chave Fusível	1	17,37	17,37
20250199	6118293-1	TD(13836)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20250199	6118426-1	FU(17411)	Chave Fusível	1	3,30	3,30
20250199	6120226-1	TD(50209)	Transformador Distribuição	2	8,17	16,34
20250199	6114367-1	FU(735333)	Chave Fusível	4	1,97	7,88
20250199	6114841-1	FU(735333)	Chave Fusível	4	15,52	62,08
20250199	6116310-1	FU(17443)	Chave Fusível	3	7,20	21,60
20250199	6116381-1	TD(6700)	Transformador Distribuição	88	3,52	309,76

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6116431-1	TD(5496325)	Transformador Distribuição	80	4,07	325,60
20250199	6116705-1	FU(35038)	Chave Fusível	52	8,50	442,00
20250199	6128791-1	FR(10596)	Chave Fusível Religadora	19	25,52	484,88
20250199	6128971-1	FU(31200205)	Chave Fusível	25	22,30	557,50
20250199	6126397-1	TD(687172)	Transformador Distribuição	2	2,82	5,64
20250199	6127222-1	TD(686092)	Transformador Distribuição	3	3,80	11,40
20250199	6127445-1	FU(674529)	Chave Fusível	20	13,65	273,00
20250199	6128497-1	TD(686010)	Transformador Distribuição	1	5,98	5,98
20250199	6128725-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	8	2,07	16,56
20250199	6128725-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	5	7,87	39,35
20250199	6128725-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	1	45,23	45,23
20250199	6128725-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	1	45,42	45,42
20250199	6128725-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	1	45,70	45,70
20250199	6128725-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	5	45,95	229,75
20250199	6128725-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	13	0,10	1,30
20250199	6128739-1	RD(744741)	Religador de Distribuição	209	0,28	58,52
20250199	6128814-1	FU(38133)	Chave Fusível	3	16,97	50,91
20250199	6128814-1	TD(52336)	Transformador Distribuição	1	45,53	45,53
20250199	6128864-1	TD(48349)	Transformador Distribuição	2	25,18	50,36
20250199	6122463-1	TD(680942)	Transformador Distribuição	3	9,30	27,90
20250199	6122485-1	TD(676068)	Transformador Distribuição	2	4,83	9,66
20250199	6122493-1	TD(678288)	Transformador Distribuição	3	9,58	28,74
20250199	6122771-1	TD(661896)	Transformador Distribuição	1	8,75	8,75

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6123165-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	256	1,30	332,80
20250199	6123165-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	194	1,70	329,80
20250199	6123691-1	TD(48577)	Transformador Distribuição	4	15,45	61,80
20250199	6124923-1	FU(658984)	Chave Fusível	1	3,20	3,20
20250199	6118006-1	TD(694501)	Transformador Distribuição	2	4,32	8,64
20250199	6118194-1	TD(48278)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20250199	6118386-1	FR(35176)	Chave Fusível Religadora	70	2,22	155,40
20250199	6118386-1	FR(35176)	Chave Fusível Religadora	5	21,02	105,10
20250199	6118521-1	TD(17382)	Transformador Distribuição	1	9,37	9,37
20250199	6119487-1	FU(35735)	Chave Fusível	6	2,57	15,42
20250199	6119665-1	TD(48235)	Transformador Distribuição	1	0,97	0,97
20250199	6119671-1	FU(40822)	Chave Fusível	4	3,28	13,12
20250199	6119855-1	FR(17454)	Chave Fusível Religadora	11	14,07	154,77
20250199	6120033-1	FR(35755)	Chave Fusível Religadora	55	11,85	651,75
20250199	6120203-1	FR(4829)	Chave Fusível Religadora	3	19,77	59,31
20250199	6121080-1	TD(678148)	Transformador Distribuição	2	17,65	35,30
20250199	6121091-1	FR(689046)	Chave Fusível Religadora	43	6,42	276,06
20250199	6121265-1	TD(48332)	Transformador Distribuição	2	23,10	46,20
20250199	6121353-1	FU(35756)	Chave Fusível	4	21,85	87,40
20250199	6121358-1	FR(679424)	Chave Fusível Religadora	67	11,82	791,94
20250199	6121590-1	TD(679467)	Transformador Distribuição	7	17,13	119,91
20250199	6121900-1	TD(16893)	Transformador Distribuição	1	12,08	12,08
20250199	6113928-1	TD(690022)	Transformador Distribuição	3	4,93	14,79

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6115377-1	FU(679511)	Chave Fusível	4	9,42	37,68
20250199	6115546-1	FU(35735)	Chave Fusível	6	7,42	44,52
20250199	6115596-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	693	0,05	34,65
20250199	6115596-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	480	0,10	48,00
20250199	6115596-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	87	0,13	11,31
20250199	6115596-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	429	0,17	72,93
20250199	6115596-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	125	1,62	202,50
20250199	6115596-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	346	2,18	754,28
20250199	6115596-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	6	2,38	14,28
20250199	6115596-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	70	2,90	203,00
20250199	6115596-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	17	5,42	92,14
20250199	6115596-1	FU(4848)	Chave Fusível	3	0,27	0,81
20250199	6115596-1	CF(4834)	Chave Faca	3	0,23	0,69
20250199	6115758-1	TD(55205)	Transformador Distribuição	1	23,27	23,27
20250199	6117057-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	367	1,45	532,15
20250199	6117057-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	51	3,27	166,77
20250199	6117057-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	14	3,70	51,80
20250199	6117057-1	CF(713486)	Chave Faca	3	2,52	7,56
20250199	6117145-1	FR(679528)	Chave Fusível Religadora	75	12,35	926,25
20250199	6111639-1	TD(48696)	Transformador Distribuição	11	13,55	149,05
20250199	6112169-1	FU(676064)	Chave Fusível	30	4,23	126,90
20250199	6112381-1	FU(658984)	Chave Fusível	1	10,57	10,57
20250199	6112609-1	FU(677861)	Chave Fusível	9	2,23	20,07
20250199	6113268-1	TD(674514)	Transformador Distribuição	3	3,78	11,34
20250199	6113290-1	TD(687107)	Transformador Distribuição	2	2,62	5,24

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6123165-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	1,70	1,70
20250199	6115596-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20250199	6129169-1	TD(16185)	Transformador Distribuição	1	17,60	17,60
20250199	6113649-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	76	13,92	1.057,92
20250199	6128780-1	TD(15966)	Transformador Distribuição	3	19,95	59,85
20250199	6122975-1	TD(686761)	Transformador Distribuição	5	28,82	144,10
20250199	6125079-1	FU(8097)	Chave Fusível	7	2,33	16,31
20250199	6125261-1	FU(8092)	Chave Fusível	2	2,22	4,44
20250199	6125275-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	76	4,17	316,92
20250199	6125497-1	TD(24438)	Transformador Distribuição	4	3,28	13,12
20250199	6119180-1	TD(16185)	Transformador Distribuição	1	11,57	11,57
20250199	6113660-1	TD(15933)	Transformador Distribuição	1	3,00	3,00
20250199	6113734-1	TD(733332)	Transformador Distribuição	1	12,33	12,33
20250199	6114881-1	TD(24631)	Transformador Distribuição	4	21,63	86,52
20250199	6112222-1	TD(27644)	Transformador Distribuição	179	4,25	760,75
20250199	6112319-1	TD(729695)	Transformador Distribuição	1	6,93	6,93
20250199	6112339-1	FR(709768)	Chave Fusível Religadora	82	8,77	719,14
20250199	6112570-1	RD(1279625)	Religador de Distribuição	472	0,10	47,20
20250199	6112570-1	RD(1279625)	Religador de Distribuição	331	3,87	1.280,97
20250199	6112570-1	RD(1279625)	Religador de Distribuição	273	4,22	1.152,06
20250199	6113153-1	TD(55117)	Transformador Distribuição	2	2,97	5,94
20250199	6128084-1	TD(674231)	Transformador Distribuição	4	7,22	28,88

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6114948-1	FR(115332546)	Chave Fusível Religadora	6	1,95	11,70
20250199	6112515-1	FU(64225364)	Chave Fusível	2	5,32	10,64
20250199	6118733-1	FU(41900)	Chave Fusível	2	17,63	35,26
20250199	6118644-1	FU(37456)	Chave Fusível	11	14,32	157,52
20250199	6118635-1	TD(16541)	Transformador Distribuição	2	2,70	5,40
20250199	6118311-1	FU(17685)	Chave Fusível	10	1,27	12,70
20250199	6125535-1	FU(17164)	Chave Fusível	3	2,27	6,81
20250199	6124509-1	TD(59488)	Transformador Distribuição	1	2,20	2,20
20250199	6122440-1	TD(685636)	Transformador Distribuição	2	8,45	16,90
20250199	6114555-1	FU(113649298)	Chave Fusível	14	5,58	78,12
20250199	6114389-1	TD(12462)	Transformador Distribuição	2	2,27	4,54
20250199	6128869-1	FR(37454)	Chave Fusível Religadora	31	18,63	577,53
20250199	6115841-1	TD(16584)	Transformador Distribuição	4	5,45	21,80
20250199	6114948-1	FR(115332546)	Chave Fusível Religadora	2	11,17	22,34
20250199	6121372-1	FU(41814)	Chave Fusível	2	19,83	39,66
20250199	6119917-1	FU(40976)	Chave Fusível	8	31,50	252,00
20250199	6119400-1	FU(17891)	Chave Fusível	2	54,35	108,70
20250199	6120381-1	TD(19379)	Transformador Distribuição	1	19,90	19,90
20250199	6120587-1	FU(22392)	Chave Fusível	1	3,12	3,12
20250199	6120698-1	TD(31217)	Transformador Distribuição	2	21,93	43,86
20250199	6120758-1	TD(28950)	Transformador Distribuição	1	25,20	25,20
20250199	6121025-1	TD(17932)	Transformador Distribuição	2	30,73	61,46
20250199	6121141-1	FU(22390)	Chave Fusível	1	47,60	47,60
20250199	6122063-1	TD(33238)	Transformador Distribuição	1	9,07	9,07
20250199	6122151-1	TD(18643)	Transformador Distribuição	1	42,62	42,62
20250199	6122283-1	TD(17978)	Transformador Distribuição	1	77,33	77,33

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122425-1	TD(692251)	Transformador Distribuição	1	78,15	78,15
20250199	6122476-1	FU(8025486)	Chave Fusível	1	35,12	35,12
20250199	6122517-1	FU(723753)	Chave Fusível	8	34,48	275,84
20250199	6123382-1	TD(57963)	Transformador Distribuição	1	31,72	31,72
20250199	6123392-1	FU(692161)	Chave Fusível	1	27,57	27,57
20250199	6123852-1	TD(18572)	Transformador Distribuição	1	51,25	51,25
20250199	6123988-1	TD(55280)	Transformador Distribuição	1	39,97	39,97
20250199	6124130-1	TD(17932)	Transformador Distribuição	2	10,50	21,00
20250199	6124552-1	TD(26186)	Transformador Distribuição	1	12,62	12,62
20250199	6124913-1	TD(735560)	Transformador Distribuição	1	21,80	21,80
20250199	6125350-1	TD(710585)	Transformador Distribuição	1	45,28	45,28
20250199	6115820-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	2	3,50	7,00
20250199	6116779-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	1,22	2,44
20250199	6120375-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	2	6,25	12,50
20250199	6125566-1	TD(18639)	Transformador Distribuição	1	0,58	0,58
20250199	6125746-1	TD(54563858)	Transformador Distribuição	1	22,15	22,15
20250199	6125956-1	FU(699392)	Chave Fusível	1	38,10	38,10
20250199	6126135-1	FU(723753)	Chave Fusível	8	17,37	138,96
20250199	6126396-1	TD(45671)	Transformador Distribuição	1	9,18	9,18
20250199	6126417-1	TD(17984)	Transformador Distribuição	1	11,87	11,87
20250199	6126465-1	FU(20595)	Chave Fusível	1	6,65	6,65
20250199	6127724-1	FU(20644)	Chave Fusível	2	11,62	23,24
20250199	6128333-1	TD(45671)	Transformador Distribuição	1	23,23	23,23
20250199	6128564-1	TD(41579)	Transformador Distribuição	1	25,73	25,73
20250199	6128868-1	TD(17979)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6111901-1	FU(708880)	Chave Fusível	1	9,82	9,82
20250199	6111901-1	FU(708880)	Chave Fusível	1	31,45	31,45
20250199	6112160-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	7	0,73	5,11
20250199	6112160-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	27	1,18	31,86
20250199	6112160-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	31	1,60	49,60
20250199	6112160-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	2	2,42	4,84
20250199	6112160-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	48	5,02	240,96
20250199	6112497-1	TD(671999)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20250199	6113303-1	TD(19246)	Transformador Distribuição	1	16,55	16,55
20250199	6113645-1	FU(37861)	Chave Fusível	3	8,60	25,80
20250199	6113828-1	FU(692161)	Chave Fusível	1	5,80	5,80
20250199	6113907-1	FU(22542)	Chave Fusível	7	7,83	54,81
20250199	6114245-1	FU(20685)	Chave Fusível	4	5,52	22,08
20250199	6114686-1	RD(730640)	Religador de Distribuição	49	0,78	38,22
20250199	6115381-1	FU(20638)	Chave Fusível	1	6,05	6,05
20250199	6116319-1	FU(20628)	Chave Fusível	1	7,15	7,15
20250199	6116555-1	FU(718869)	Chave Fusível	2	6,65	13,30
20250199	6117043-1	FU(20658)	Chave Fusível	1	38,02	38,02
20250199	6117960-1	FR(20683)	Chave Fusível Religadora	15	25,08	376,20
20250199	6117671-1	FU(689839)	Chave Fusível	1	10,98	10,98
20250199	6117970-1	FR(20645)	Chave Fusível Religadora	2	10,72	21,44
20250199	6119171-1	FU(22459)	Chave Fusível	5	14,12	70,60
20250199	6119172-1	FR(20717)	Chave Fusível Religadora	3	34,23	102,69
20250199	6119230-1	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	29	4,95	143,55
20250199	6119400-1	FU(17891)	Chave Fusível	12	53,83	645,96
20250199	6125031-1	FU(7120)	Chave Fusível	35	8,72	305,20
20250199	6111852-1	TD(20373)	Transformador Distribuição	1	106,32	106,32
20250199	6111852-1	FU(1461)	Chave Fusível	5	4,80	24,00
20250199	6112835-1	FU(46327966)	Chave Fusível	2	18,55	37,10

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6113907-1	FU(22542)	Chave Fusível	3	7,83	23,49
20250199	6115820-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	550	3,50	1.925,00
20250199	6116779-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	11	1,20	13,20
20250199	6116779-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	550	1,22	671,00
20250199	6116779-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	13	3,63	47,19
20250199	6116779-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	117	25,05	2.930,85
20250199	6118889-1	TD(692966)	Transformador Distribuição	2	20,33	40,66
20250199	6119230-1	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	1	4,95	4,95
20250199	6119362-1	TD(684706)	Transformador Distribuição	2	9,30	18,60
20250199	6119400-1	FU(17891)	Chave Fusível	3	53,83	161,49
20250199	6120375-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	20	1,78	35,60
20250199	6120375-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	399	1,78	710,22
20250199	6120375-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	128	6,25	800,00
20250199	6120375-1	FR(12253)	Chave Fusível Religadora	20	4,25	85,00
20250199	6121141-1	FU(22390)	Chave Fusível	1	47,60	47,60
20250199	6121785-1	TD(11346)	Transformador Distribuição	4	4,52	18,08
20250199	6122022-1	TD(41659)	Transformador Distribuição	1	6,93	6,93
20250199	6122092-1	TD(20373)	Transformador Distribuição	1	38,63	38,63
20250199	6122476-1	FU(8025486)	Chave Fusível	1	35,12	35,12
20250199	6111415-1	TD(20282)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20250199	6128826-1	TD(749576)	Transformador Distribuição	1	12,78	12,78
20250199	6112485-1	RD(730650)	Religador de Distribuição	163	2,98	485,74
20250199	6112791-1	TD(704660)	Transformador Distribuição	1	9,02	9,02
20250199	6114778-1	FU(18798)	Chave Fusível	1	20,20	20,20
20250199	6114810-1	FU(12850)	Chave Fusível	2	17,27	34,54
20250199	6115248-1	FU(18764)	Chave Fusível	5	2,75	13,75

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6115283-1	TD(20337)	Transformador Distribuição	1	13,45	13,45
20250199	6115303-1	FU(18783)	Chave Fusível	3	58,20	174,60
20250199	6117024-1	FU(674028)	Chave Fusível	3	15,23	45,69
20250199	6120440-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	30	61,75	1.852,50
20250199	6118377-1	TD(757830)	Transformador Distribuição	1	25,95	25,95
20250199	6119025-1	TD(683085)	Transformador Distribuição	2	17,32	34,64
20250199	6121106-1	TD(26469)	Transformador Distribuição	1	56,87	56,87
20250199	6121117-1	TD(50538)	Transformador Distribuição	1	22,90	22,90
20250199	6122117-1	FU(670421)	Chave Fusível	2	36,68	73,36
20250199	6122126-1	TD(20606)	Transformador Distribuição	2	47,27	94,54
20250199	6122145-1	FU(16945)	Chave Fusível	6	35,87	215,22
20250199	6122296-1	TD(21049)	Transformador Distribuição	1	34,50	34,50
20250199	6112485-1	RD(730650)	Religador de Distribuição	1	2,98	2,98
20250199	6122577-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	29	32,23	934,67
20250199	6122577-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	1	50,87	50,87
20250199	6123095-1	FU(136009)	Chave Fusível	2	32,73	65,46
20250199	6123135-1	TD(20337)	Transformador Distribuição	1	21,37	21,37
20250199	6124237-1	TD(757830)	Transformador Distribuição	1	50,05	50,05
20250199	6124258-1	TD(692380)	Transformador Distribuição	2	34,00	68,00
20250199	6125744-1	FU(18626)	Chave Fusível	2	2,27	4,54
20250199	6128385-1	FU(12905)	Chave Fusível	7	25,42	177,94
20250199	6112485-1	FR(1222)	Chave Fusível Religadora	8	5,95	47,60
20250199	6124219-1	FR(39515)	Chave Fusível Religadora	1	5,82	5,82
20250199	6125779-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	1	3,45	3,45

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112635-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	1	1,65	1,65
20250199	6112984-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	1	4,87	4,87
20250199	6115849-1	FU(690558)	Chave Fusível	1	21,38	21,38
20250199	6117262-1	FR(744660)	Chave Fusível Religadora	69	19,85	1.369,65
20250199	6117355-1	TD(663531)	Transformador Distribuição	1	37,67	37,67
20250199	6117466-1	FU(19015)	Chave Fusível	5	16,47	82,35
20250199	6117675-1	TD(59071)	Transformador Distribuição	4	17,77	71,08
20250199	6117751-1	FU(19043)	Chave Fusível	4	9,73	38,92
20250199	6117784-1	TD(740498)	Transformador Distribuição	1	12,15	12,15
20250199	6118046-1	TD(17113)	Transformador Distribuição	1	8,58	8,58
20250199	6118633-1	FU(672542)	Chave Fusível	2	19,28	38,56
20250199	6120094-1	TD(16758)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20250199	6120371-1	TD(25044)	Transformador Distribuição	1	22,58	22,58
20250199	6120988-1	RD(749297)	Religador de Distribuição	18	1,57	28,26
20250199	6120988-1	RD(749297)	Religador de Distribuição	33	3,72	122,76
20250199	6120988-1	RD(749297)	Religador de Distribuição	43	7,05	303,15
20250199	6120988-1	RD(749297)	Religador de Distribuição	21	15,33	321,93
20250199	6121165-1	TD(663554)	Transformador Distribuição	1	24,17	24,17
20250199	6121963-1	TD(15530)	Transformador Distribuição	1	9,37	9,37
20250199	6122404-1	TD(16758)	Transformador Distribuição	1	9,38	9,38
20250199	6122923-1	RD(749297)	Religador de Distribuição	115	0,12	13,80
20250199	6123115-1	TD(701700)	Transformador Distribuição	1	23,77	23,77
20250199	6124219-1	FR(39515)	Chave Fusível Religadora	96	5,82	558,72

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6125354-1	TD(61273)	Transformador Distribuição	3	4,80	14,40
20250199	6125779-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	24	0,22	5,28
20250199	6125779-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	91	4,22	384,02
20250199	6125779-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	14	5,65	79,10
20250199	6125779-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	101	3,45	348,45
20250199	6125779-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	91	6,63	603,33
20250199	6125779-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	1	14,93	14,93
20250199	6127257-1	TD(16637)	Transformador Distribuição	1	33,23	33,23
20250199	6127261-1	TD(663558)	Transformador Distribuição	3	36,68	110,04
20250199	6163423-1	RD(749297)	Religador de Distribuição	51	2,02	103,02
20250199	6163423-1	RD(749297)	Religador de Distribuição	39	24,47	954,33
20250199	6163423-1	RD(749297)	Religador de Distribuição	25	32,23	805,75
20250199	6163423-1	CF(18990)	Chave Faca	39	1,40	54,60
20250199	6127248-1	TD(671108)	Transformador Distribuição	1	10,77	10,77
20250199	6127249-1	TD(748909)	Transformador Distribuição	1	8,97	8,97
20250199	6127251-1	TD(725764)	Transformador Distribuição	1	27,37	27,37
20250199	6127366-1	TD(688675)	Transformador Distribuição	1	24,63	24,63
20250199	6127759-1	TD(668663)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20250199	6127763-1	TD(652195)	Transformador Distribuição	1	31,97	31,97
20250199	6127795-1	FU(19299)	Chave Fusível	21	18,05	379,05
20250199	6127955-1	C 2739497	Unidade Consumidora	1	5,18	5,18
20250199	6128074-1	TD(687911)	Transformador Distribuição	1	7,40	7,40

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128590-1	FU(38379)	Chave Fusível	12	16,13	193,56
20250199	6129166-1	FU(37360)	Chave Fusível	10	35,53	355,30
20250199	6121558-1	TD(30004)	Transformador Distribuição	53	20,35	1.078,55
20250199	6120325-1	TD(30004)	Transformador Distribuição	53	2,57	136,21
20250199	6123468-1	FU(32146)	Chave Fusível	12	18,75	225,00
20250199	6119722-1	TD(653036)	Transformador Distribuição	1	6,62	6,62
20250199	6121843-1	FU(32146)	Chave Fusível	11	25,23	277,53
20250199	6116641-1	FU(11994)	Chave Fusível	45	15,80	711,00
20250199	6128708-1	FU(11994)	Chave Fusível	45	1,25	56,25
20250199	6128708-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	3	24,55	73,65
20250199	6128708-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	45	24,05	1.082,25
20250199	6128708-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	5	21,60	108,00
20250199	6128708-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	17	14,82	251,94
20250199	6128708-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	38	10,78	409,64
20250199	6128708-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	53	7,23	383,19
20250199	6128708-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	18	6,85	123,30
20250199	6128708-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	101	4,88	492,88
20250199	6128708-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	261	4,80	1.252,80
20250199	6128708-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	3	4,27	12,81
20250199	6127802-1	TD(13905)	Transformador Distribuição	1	12,60	12,60
20250199	6128708-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	16	2,58	41,28
20250199	6128720-1	SPE02_SPE49502	Alimentador	1	3,23	3,23
20250199	6113314-1	FU(659447)	Chave Fusível	232	15,18	3.521,76
20250199	6114501-1	FU(67720675)	Chave Fusível	1	8,52	8,52
20250199	6117827-1	FU(659447)	Chave Fusível	1	6,77	6,77
20250199	6113314-1	FU(659447)	Chave Fusível	1	15,18	15,18
20250199	6114558-1	FU(37391)	Chave Fusível	31	5,28	163,68
20250199	6113948-1	TD(20972)	Transformador Distribuição	6	6,67	40,02
20250199	6113904-1	TD(24689)	Transformador Distribuição	4	6,33	25,32
20250199	6121338-1	FR(10742)	Chave Fusível Religadora	22	22,28	490,16
20250199	6118496-1	FU(37391)	Chave Fusível	31	23,33	723,23
20250199	6118495-1	TD(684556)	Transformador Distribuição	5	24,15	120,75
20250199	6118493-1	TD(682648)	Transformador Distribuição	7	24,70	172,90

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6117827-1	FU(659447)	Chave Fusível	232	6,77	1.570,64
20250199	6128720-1	CF(10749)	Chave Faca	29	3,33	96,57
20250199	6128720-1	RD(730256)	Religador de Distribuição	22	5,55	122,10
20250199	6128720-1	RD(730256)	Religador de Distribuição	29	1,92	55,68
20250199	6128720-1	RD(730256)	Religador de Distribuição	169	1,35	228,15
20250199	6128720-1	SPE02_SPE49502	Alimentador	431	3,23	1.392,13
20250199	6128720-1	SPE02_SPE49502	Alimentador	337	3,12	1.051,44
20250199	6116474-1	TD(56198)	Transformador Distribuição	13	16,57	215,41
20250199	6122106-1	TD(18608)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20250199	6121415-1	TD(11153)	Transformador Distribuição	9	14,25	128,25
20250199	6123756-1	TD(18660)	Transformador Distribuição	2	23,78	47,56
20250199	6119562-1	FU(23869)	Chave Fusível	2	7,13	14,26
20250199	6113197-1	TD(53341)	Transformador Distribuição	2	14,80	29,60
20250199	6113810-1	TD(692306)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20250199	6116474-1	TD(56198)	Transformador Distribuição	1	16,57	16,57
20250199	6117892-1	FU(23589)	Chave Fusível	1	6,70	6,70
20250199	6114847-1	TD(28608)	Transformador Distribuição	90	1,65	148,50
20250199	6117225-1	FR(29549)	Chave Fusível Religadora	18	24,57	442,26
20250199	6117973-1	CL(2540)	Chave Lâmina	32	10,82	346,24
20250199	6117973-1	CL(2540)	Chave Lâmina	18	13,08	235,44
20250199	6118204-1	TD(27927)	Transformador Distribuição	123	7,82	961,86
20250199	6118966-1	FU(27793)	Chave Fusível	6	14,50	87,00
20250199	6119459-1	FU(698284)	Chave Fusível	5	3,67	18,35
20250199	6120295-1	FU(2575)	Chave Fusível	13	6,50	84,50
20250199	6120295-1	FU(2575)	Chave Fusível	3	23,12	69,36
20250199	6121001-1	TD(39153)	Transformador Distribuição	2	23,27	46,54
20250199	6121216-1	TD(39172)	Transformador Distribuição	1	23,33	23,33

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6121471-1	TD(26690)	Transformador Distribuição	35	12,83	449,05
20250199	6122656-1	FU(2376)	Chave Fusível	11	7,03	77,33
20250199	6119343-1	FU(740469)	Chave Fusível	248	3,32	823,36
20250199	6114672-1	TD(660405)	Transformador Distribuição	7	1,75	12,25
20250199	6120072-1	FU(2386)	Chave Fusível	110	2,45	269,50
20250199	6120185-1	FU(27799)	Chave Fusível	1	3,62	3,62
20250199	6121902-1	FR(2488)	Chave Fusível Religadora	14	3,20	44,80
20250199	6122431-1	FR(2651)	Chave Fusível Religadora	12	0,57	6,84
20250199	6122675-1	FR(2651)	Chave Fusível Religadora	12	2,40	28,80
20250199	6124631-1	TD(48563)	Transformador Distribuição	3	5,02	15,06
20250199	6128424-1	FR(2649)	Chave Fusível Religadora	14	2,92	40,88
20250199	6112912-1	FU(2390)	Chave Fusível	64	1,12	71,68
20250199	6113410-1	FU(35642)	Chave Fusível	15	16,90	253,50
20250199	6113462-1	TD(660695)	Transformador Distribuição	15	13,53	202,95
20250199	6114239-1	FU(2546)	Chave Fusível	31	4,98	154,38
20250199	6114471-1	TD(47739)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87
20250199	6119617-1	TD(39281)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20250199	6112976-1	FU(26517)	Chave Fusível	11	1,75	19,25
20250199	6120221-1	RD(22032514)	Religador de Distribuição	2	8,18	16,36
20250199	6112976-1	RD(22032514)	Religador de Distribuição	6	19,23	115,38
20250199	6120221-1	RD(22032514)	Religador de Distribuição	19	29,53	561,07
20250199	6120221-1	RD(681642)	Religador de Distribuição	2	0,17	0,34
20250199	6112976-1	FU(26517)	Chave Fusível	5	1,75	8,75
20250199	6120221-1	RD(22032514)	Religador de Distribuição	5	29,53	147,65
20250199	6112128-1	TD(43259)	Transformador Distribuição	1	25,57	25,57

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112976-1	RD(22032514)	Religador de Distribuição	12	2,18	26,16
20250199	6112976-1	RD(22032514)	Religador de Distribuição	2	2,73	5,46
20250199	6120221-1	RD(22032514)	Religador de Distribuição	28	9,88	276,64
20250199	6112976-1	RD(22032514)	Religador de Distribuição	16	5,57	89,12
20250199	6112976-1	RD(22032514)	Religador de Distribuição	1	3,30	3,30
20250199	6118071-1	TD(50512)	Transformador Distribuição	1	9,20	9,20
20250199	6118071-1	FU(35250)	Chave Fusível	4	9,20	36,80
20250199	6118606-1	TD(60193)	Transformador Distribuição	1	45,05	45,05
20250199	6119169-1	TD(21481)	Transformador Distribuição	1	11,33	11,33
20250199	6119422-1	TD(50520)	Transformador Distribuição	1	8,63	8,63
20250199	6119587-1	TD(2129)	Transformador Distribuição	2	26,03	52,06
20250199	6120842-1	FU(37723)	Chave Fusível	22	19,32	425,04
20250199	6121202-1	FU(18082)	Chave Fusível	4	16,77	67,08
20250199	6121390-1	FU(17881)	Chave Fusível	3	20,62	61,86
20250199	6136607-1	TD(50527)	Transformador Distribuição	1	22,03	22,03
20250199	6121791-1	TD(26246)	Transformador Distribuição	2	6,35	12,70
20250199	6122001-1	TD(50520)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20250199	6124421-1	TD(50520)	Transformador Distribuição	1	12,75	12,75
20250199	6124510-1	FU(35471)	Chave Fusível	1	7,58	7,58
20250199	6125465-1	TD(50590)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20250199	6127446-1	FU(18056)	Chave Fusível	1	15,58	15,58
20250199	6128060-1	FU(17923)	Chave Fusível	2	6,07	12,14
20250199	6111903-1	TD(1646)	Transformador Distribuição	1	5,97	5,97
20250199	6112601-1	TD(21481)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6112844-1	TD(50250)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20250199	6113490-1	FU(14686)	Chave Fusível	1	12,80	12,80
20250199	6116409-1	RD(722541)	Religador de Distribuição	9	5,28	47,52
20250199	6116409-1	RD(722541)	Religador de Distribuição	133	30,73	4.087,09
20250199	6116499-1	RD(681688)	Religador de Distribuição	124	3,65	452,60
20250199	6116499-1	RD(681688)	Religador de Distribuição	5	4,92	24,60
20250199	6116499-1	RD(681688)	Religador de Distribuição	21	5,62	118,02
20250199	6116499-1	RD(681688)	Religador de Distribuição	5	5,72	28,60
20250199	6116860-1	TD(28913)	Transformador Distribuição	1	22,30	22,30
20250199	6117541-1	FU(37723)	Chave Fusível	22	20,22	444,84
20250199	6117906-1	FU(18085)	Chave Fusível	5	29,90	149,50
20250199	6112711-1	FU(9945)	Chave Fusível	10	6,55	65,50
20250199	6126293-1	TD(20077)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20250199	6119908-1	TD(102854183)	Transformador Distribuição	1	8,55	8,55
20250199	6113630-1	TD(6822)	Transformador Distribuição	31	4,65	144,15
20250199	6114908-1	TD(730504)	Transformador Distribuição	2	19,00	38,00
20250199	6124888-1	FR(9934)	Chave Fusível Religadora	32	1,50	48,00
20250199	6115365-1	FU(17130)	Chave Fusível	4	4,05	16,20
20250199	6116244-1	TD(707656)	Transformador Distribuição	1	18,93	18,93
20250199	6129357-1	FU(9891)	Chave Fusível	116	10,32	1.197,12
20250199	6113260-1	TD(690647)	Transformador Distribuição	2	4,02	8,04
20250199	6113349-1	TD(54864)	Transformador Distribuição	2	3,40	6,80
20250199	6119670-1	FU(9896)	Chave Fusível	3	1,55	4,65
20250199	6120925-1	TD(27241)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20250199	6129130-1	FU(17473)	Chave Fusível	6	18,70	112,20

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6119261-1	FU(6114658)	Chave Fusível	3	3,98	11,94
20250199	6122620-1	FR(20130)	Chave Fusível Religadora	18	7,27	130,86
20250199	6124630-1	TD(677297)	Transformador Distribuição	2	18,47	36,94
20250199	6126548-1	TD(668780)	Transformador Distribuição	1	9,48	9,48
20250199	6113287-1	TD(732715)	Transformador Distribuição	1	17,47	17,47
20250199	6117661-1	FU(6114658)	Chave Fusível	3	9,22	27,66
20250199	6114198-1	CL(14993)	Chave Lâmina	1	6,12	6,12
20250199	6115211-1	TD(38388)	Transformador Distribuição	1	10,83	10,83
20250199	6115866-1	TD(11668)	Transformador Distribuição	60	7,43	445,80
20250199	6116375-1	TD(677297)	Transformador Distribuição	2	19,00	38,00
20250199	6113973-1	TD(11668)	Transformador Distribuição	60	5,82	349,20
20250199	6113849-1	TD(17494)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20250199	6113675-1	FU(694065)	Chave Fusível	48	4,63	222,24
20250199	6112909-1	FU(694065)	Chave Fusível	48	4,90	235,20
20250199	6112560-1	FU(731278)	Chave Fusível	3	21,87	65,61
20250199	6111809-1	FU(22045)	Chave Fusível	2	30,38	60,76
20250199	6128661-1	TD(57030)	Transformador Distribuição	1	21,83	21,83
20250199	6125070-1	TD(17761)	Transformador Distribuição	1	6,60	6,60
20250199	6119993-1	FR(13931)	Chave Fusível Religadora	7	3,45	24,15
20250199	6118671-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	1,48	5,92
20250199	6119555-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	3,53	14,12
20250199	6120164-1	TD(15285)	Transformador Distribuição	1	6,45	6,45
20250199	6122415-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	33	7,48	246,84
20250199	6123164-1	FU(16866)	Chave Fusível	4	3,53	14,12
20250199	6124413-1	TD(670806)	Transformador Distribuição	2	26,28	52,56
20250199	6127930-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	3,12	12,48

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6128234-1	TD(15285)	Transformador Distribuição	1	9,08	9,08
20250199	6112086-1	FU(12855)	Chave Fusível	1	23,63	23,63
20250199	6115442-1	FU(16866)	Chave Fusível	4	6,22	24,88
20250199	6115525-1	FU(720986)	Chave Fusível	1	4,33	4,33
20250199	6115671-1	TD(56805)	Transformador Distribuição	5	3,60	18,00
20250199	6116728-1	TD(21228)	Transformador Distribuição	2	20,50	41,00
20250199	6117829-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	4,57	18,28
20250199	6126955-1	TD(13197)	Transformador Distribuição	73	1,40	102,20
20250199	6124712-1	FU(729890)	Chave Fusível	1	4,45	4,45
20250199	6128574-1	TD(725242)	Transformador Distribuição	1	3,10	3,10
20250199	6113556-1	TD(45188)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20250199	6113594-1	TD(45190)	Transformador Distribuição	1	9,75	9,75
20250199	6113595-1	TD(59850)	Transformador Distribuição	1	8,48	8,48
20250199	6113813-1	TD(12328)	Transformador Distribuição	54	7,62	411,48
20250199	6114050-1	TD(45176)	Transformador Distribuição	11	5,42	59,62
20250199	6114545-1	FU(35950)	Chave Fusível	10	1,12	11,20
20250199	6116378-1	TD(12328)	Transformador Distribuição	54	16,78	906,12
20250199	6116439-1	TD(64242537)	Transformador Distribuição	2	15,32	30,64
20250199	6116546-1	TD(9619)	Transformador Distribuição	10	15,12	151,20
20250199	6116724-1	CF(2039)	Chave Faca	784	1,65	1.293,60
20250199	6116731-1	FU(91986078)	Chave Fusível	7	5,43	38,01
20250199	6117073-1	TD(45432)	Transformador Distribuição	2	12,92	25,84
20250199	6118059-1	TD(45453)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20250199	6118824-1	FU(28988)	Chave Fusível	4	21,83	87,32
20250199	6120464-1	TD(48314)	Transformador Distribuição	3	23,58	70,74

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6122339-1	TD(45428)	Transformador Distribuição	5	5,65	28,25
20250199	6128484-1	TD(44125)	Transformador Distribuição	47	2,87	134,89
20250199	6129507-1	FU(20243)	Chave Fusível	2	4,62	9,24
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	1	0,27	0,27
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	1	0,43	0,43
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	1	2,95	2,95
20250199	6129833-1	RD(23973403)	Religador de Distribuição	7	0,08	0,56
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	37	0,27	9,99
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	37	0,43	15,91
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	17	2,95	50,15
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	12	7,20	86,40
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	1	9,17	9,17
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	7	24,47	171,29
20250199	6129847-1	TD(707728)	Transformador Distribuição	2	22,23	44,46
20250199	6129544-1	FU(28004)	Chave Fusível	4	3,70	14,80
20250199	6129681-1	TD(678915)	Transformador Distribuição	1	11,80	11,80
20250199	6129925-1	TD(676868)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20250199	6130439-1	RD(10316)	Religador de Distribuição	16	4,98	79,68
20250199	6130439-1	RD(10316)	Religador de Distribuição	121	6,13	741,73
20250199	6130439-1	RD(10316)	Religador de Distribuição	131	19,27	2.524,37
20250199	6129659-1	TD(37055)	Transformador Distribuição	1	22,53	22,53
20250199	6129830-1	TD(736308)	Transformador Distribuição	1	23,65	23,65

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6129831-1	TD(17963)	Transformador Distribuição	3	1,95	5,85
20250199	6129934-1	FU(23542)	Chave Fusível	3	2,12	6,36
20250199	6130345-1	FU(4396)	Chave Fusível	45	15,65	704,25
20250199	6130094-1	TD(683048)	Transformador Distribuição	1	19,38	19,38
20250199	6129363-1	TD(40252)	Transformador Distribuição	1	6,03	6,03
20250199	6129302-1	FU(3390)	Chave Fusível	130	2,77	360,10
20250199	6129374-1	TD(40170)	Transformador Distribuição	1	4,90	4,90
20250199	6130444-1	FU(19789)	Chave Fusível	1	3,42	3,42
20250199	6129818-1	FU(18930)	Chave Fusível	66	10,87	717,42
20250199	6130565-1	TD(10133)	Transformador Distribuição	1	14,12	14,12
20250199	6130056-1	TD(32953)	Transformador Distribuição	6	4,28	25,68
20250199	6130075-1	TD(708962)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20250199	6130194-1	TD(33006)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20250199	6130249-1	TD(32955)	Transformador Distribuição	2	4,25	8,50
20250199	6130488-1	TD(54527)	Transformador Distribuição	23	1,28	29,44
20250199	6129571-1	TD(15513)	Transformador Distribuição	1	6,85	6,85
20250199	6130005-1	TD(41231)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20250199	6129574-1	FU(741326)	Chave Fusível	6	8,03	48,18
20250199	6130213-1	FU(695704)	Chave Fusível	88	2,13	187,44
20250199	6130315-1	TD(28023)	Transformador Distribuição	21	2,03	42,63
20250199	6129584-1	TD(702646)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20250199	6130298-1	FU(10434)	Chave Fusível	8	3,00	24,00
20250199	6130165-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	36	4,62	166,32
20250199	6129595-1	FU(691821)	Chave Fusível	8	25,12	200,96
20250199	6130117-1	FU(21385)	Chave Fusível	1	20,97	20,97
20250199	6129430-1	FU(38124)	Chave Fusível	12	6,65	79,80
20250199	6129534-1	FU(16355)	Chave Fusível	6	4,83	28,98

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6130613-1	TD(17593)	Transformador Distribuição	1	15,22	15,22
20250199	6129384-1	TD(26208)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20250199	6129447-1	TD(26285)	Transformador Distribuição	1	6,60	6,60
20250199	6130132-1	FU(22441)	Chave Fusível	17	3,30	56,10
20250199	6129562-1	FU(19499)	Chave Fusível	56	8,93	500,08
20250199	6129628-1	FU(13173)	Chave Fusível	15	10,08	151,20
20250199	6129997-1	TD(677140)	Transformador Distribuição	5	4,53	22,65
20250199	6130305-1	FU(26860)	Chave Fusível	2	23,83	47,66
20250199	6129313-1	TD(654925)	Transformador Distribuição	1	8,20	8,20
20250199	6129498-1	TD(671511)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20250199	6129541-1	TD(725606)	Transformador Distribuição	2	4,68	9,36
20250199	6129644-1	TD(47370)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20250199	6130034-1	TD(29321)	Transformador Distribuição	153	5,27	806,31
20250199	6130257-1	TD(53689)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20250199	6129269-1	TD(9648)	Transformador Distribuição	103	3,70	381,10
20250199	6129600-1	TD(31862)	Transformador Distribuição	2	2,27	4,54
20250199	6130021-1	TD(31383)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20250199	6130038-1	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	14	4,25	59,50
20250199	6130061-1	FR(040196)	Chave Fusível Religadora	34	4,42	150,28
20250199	6129834-1	TD(9706)	Transformador Distribuição	47	6,75	317,25
20250199	6129889-1	TD(9720)	Transformador Distribuição	68	2,87	195,16
20250199	6129956-1	TD(45148)	Transformador Distribuição	5	4,77	23,85
20250199	6129803-1	BON51_BON59502	Alimentador	5	1,18	5,90
20250199	6129803-1	BON51_BON59502	Alimentador	1	10,37	10,37

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6129803-1	BON51_BON59502	Alimentador	3	1,18	3,54
20250199	6129803-1	BON51_BON59502	Alimentador	17	1,47	24,99
20250199	6129803-1	BON51_BON59502	Alimentador	19	10,37	197,03
20250199	6129803-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	240	0,20	48,00
20250199	6129803-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	216	0,62	133,92
20250199	6129803-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	1	0,20	0,20
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	1	0,28	0,28
20250199	6129803-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	2	0,20	0,40
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	2	0,28	0,56
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	2	3,33	6,66
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	459	0,28	128,52
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	56	3,33	186,48
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	7	9,83	68,81
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	3	0,38	1,14
20250199	6129833-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	16	2,95	47,20
20250199	6129919-1	FU(35401)	Chave Fusível	7	5,02	35,14
20250199	6130220-1	TD(750793)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20250199	6129250-1	TD(9584212)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20250199	6130504-1	TD(31022)	Transformador Distribuição	1	0,80	0,80
20250199	6129265-1	FR(45029)	Chave Fusível Religadora	64	4,95	316,80
20250199	6129411-1	TD(19206)	Transformador Distribuição	3	5,42	16,26
20250199	6129685-1	TD(59090)	Transformador Distribuição	6	9,22	55,32
20250199	6129892-1	FU(687642)	Chave Fusível	2	5,80	11,60

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6130009-1	TD(47639)	Transformador Distribuição	1	18,83	18,83
20250199	6129266-1	TD(25879)	Transformador Distribuição	64	11,68	747,52
20250199	6129424-1	FU(28335)	Chave Fusível	3	5,20	15,60
20250199	6129521-1	TD(56936)	Transformador Distribuição	1	24,57	24,57
20250199	6129828-1	FU(29561)	Chave Fusível	4	3,57	14,28
20250199	6130022-1	FU(28281)	Chave Fusível	32	19,35	619,20
20250199	6129778-1	TD(759323)	Transformador Distribuição	1	6,57	6,57
20250199	6129845-1	TD(22396)	Transformador Distribuição	1	4,80	4,80
20250199	6130475-1	TD(22208)	Transformador Distribuição	2	20,90	41,80
20250199	6130393-1	TD(26849)	Transformador Distribuição	1	24,12	24,12
20250199	6129463-1	TD(34332)	Transformador Distribuição	1	13,45	13,45
20250199	6129789-1	TD(32833)	Transformador Distribuição	1	10,03	10,03
20250199	6129500-1	TD(33446)	Transformador Distribuição	1	11,68	11,68
20250199	6130014-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	1	0,07	0,07
20250199	6130014-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	2	1,57	3,14
20250199	6130014-1	RD(720153)	Religador de Distribuição	1	0,87	0,87
20250199	6130014-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	3	0,07	0,21
20250199	6130014-1	RD(720153)	Religador de Distribuição	3	0,87	2,61
20250199	6130014-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	6.416	0,07	449,12
20250199	6130014-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	159	0,60	95,40
20250199	6130014-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	1.351	1,57	2.121,07
20250199	6130014-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	45	1,67	75,15
20250199	6130014-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	33	5,70	188,10
20250199	6130014-1	RD(720153)	Religador de Distribuição	6.134	0,87	5.336,58
20250199	6130207-1	TD(21553)	Transformador Distribuição	86	7,95	683,70
20250199	6129737-1	FU(707468)	Chave Fusível	200	1,70	340,00
20250199	6130604-1	FU(679333)	Chave Fusível	15	6,38	95,70

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6129449-1	TD(30386)	Transformador Distribuição	57	4,02	229,14
20250199	6129904-1	TD(700725)	Transformador Distribuição	34	2,17	73,78
20250199	6129904-1	TD(700725)	Transformador Distribuição	8	2,17	17,36
20250199	6129409-1	FU(714333)	Chave Fusível	3	6,13	18,39
20250199	6129497-1	FU(17291)	Chave Fusível	1	4,35	4,35
20250199	6129409-1	FU(714333)	Chave Fusível	9	6,13	55,17
20250199	6129409-1	FU(714333)	Chave Fusível	36	6,13	220,68
20250199	6129497-1	FU(17291)	Chave Fusível	20	4,35	87,00
20250199	6129577-1	TD(11928)	Transformador Distribuição	2	9,33	18,66
20250199	6129454-1	TD(52777554)	Transformador Distribuição	5	7,18	35,90
20250199	6129491-1	TD(41267)	Transformador Distribuição	1	15,28	15,28
20250199	6129648-1	TD(28043)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20250199	6130108-1	TD(6088)	Transformador Distribuição	68	6,42	436,56
20250199	6129527-1	TD(12024)	Transformador Distribuição	2	9,12	18,24
20250199	6129299-1	FU(8629)	Chave Fusível	107	7,90	845,30
20250199	6129223-1	TD(9639)	Transformador Distribuição	90	3,02	271,80
20250199	6129947-1	TD(6621)	Transformador Distribuição	1	8,07	8,07
20250199	6129841-1	FU(15443)	Chave Fusível	4	11,62	46,48
20250199	6129947-1	TD(6621)	Transformador Distribuição	21	8,07	169,47
20250199	6130541-1	TD(752321)	Transformador Distribuição	1	15,38	15,38
20250199	6129574-1	TD(45361)	Transformador Distribuição	2	7,77	15,54
20250199	6129657-1	FU(16378)	Chave Fusível	2	3,98	7,96
20250199	6129888-1	FU(26308)	Chave Fusível	9	6,78	61,02
20250199	6130363-1	COR01_COR49521	Alimentador	1	0,08	0,08
20250199	6129683-1	TD(21203)	Transformador Distribuição	5	27,95	139,75
20250199	6130363-1	COR01_COR49521	Alimentador	1.631	0,08	130,48
20250199	6130363-1	COR01_COR49521	Alimentador	971	2,67	2.592,57

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6130363-1	COR01_COR49521	Alimentador	1	3,80	3,80
20250199	6130363-1	COR01_COR49521	Alimentador	83	5,95	493,85
20250199	6130363-1	COR02_COR49523	Alimentador	2.697	0,27	728,19
20250199	6130363-1	COR02_COR49523	Alimentador	1	0,27	0,27
20250199	6130363-1	COR01_COR49521	Alimentador	1	0,08	0,08
20250199	6130127-1	CE(4769)	Chave Seccionadora	425	5,28	2.244,00
20250199	6130558-1	TD(749378)	Transformador Distribuição	2	5,87	11,74
20250199	6130839-1	TD(750036)	Transformador Distribuição	4	18,25	73,00
20250199	6130198-1	CE(4674)	Chave Seccionadora	98	1,57	153,86
20250199	6130597-1	TD(14432)	Transformador Distribuição	2	4,60	9,20
20250199	6130597-1	FU(12331)	Chave Fusível	1	20,72	20,72
20250199	6130236-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	1	4,00	4,00
20250199	6130236-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	1	1,52	1,52
20250199	6130554-1	TD(14419)	Transformador Distribuição	2	21,02	42,04
20250199	6130431-1	TD(21179)	Transformador Distribuição	1	20,02	20,02
20250199	6130348-1	FR(4631)	Chave Fusível Religadora	25	21,58	539,50
20250199	6130426-1	TD(687184)	Transformador Distribuição	4	21,35	85,40
20250199	6130236-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	18	4,00	72,00
20250199	6129390-1	TD(14631)	Transformador Distribuição	1	9,38	9,38
20250199	6129807-1	TD(683520)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20250199	6130236-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	30	1,52	45,60
20250199	6129605-1	TD(11432)	Transformador Distribuição	2	2,08	4,16
20250199	6129446-1	TD(34034)	Transformador Distribuição	44	3,97	174,68
20250199	6129468-1	TD(13729)	Transformador Distribuição	2	1,85	3,70

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6129698-1	TD(668581)	Transformador Distribuição	1	22,80	22,80
20250199	6129290-1	FU(16695)	Chave Fusível	2	16,68	33,36
20250199	6129316-1	FU(19334)	Chave Fusível	1	10,28	10,28
20250199	6129540-1	TD(15690)	Transformador Distribuição	3	9,40	28,20
20250199	6129580-1	TD(23930462R)	Transformador Distribuição	1	10,68	10,68
20250199	6129689-1	TD(690188)	Transformador Distribuição	1	26,88	26,88
20250199	6130111-1	TD(692632)	Transformador Distribuição	2	6,67	13,34
20250199	6129618-1	TD(60396)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20250199	6129680-1	TD(48857132)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20250199	6130126-1	FU(16498)	Chave Fusível	1	3,43	3,43
20250199	6130383-1	TD(740652)	Transformador Distribuição	1	11,68	11,68
20250199	6129247-1	FR(28361)	Chave Fusível Religadora	2	7,85	15,70
20250199	6129383-1	FU(28606)	Chave Fusível	14	12,98	181,72
20250199	6129634-1	FU(691859)	Chave Fusível	5	12,38	61,90
20250199	6129661-1	TD(674923)	Transformador Distribuição	1	10,87	10,87
20250199	6129661-1	FU(656806)	Chave Fusível	9	10,97	98,73
20250199	6129741-1	TD(688628)	Transformador Distribuição	1	1,33	1,33
20250199	6129937-1	FU(16688)	Chave Fusível	6	1,23	7,38
20250199	6130149-1	TD(39736)	Transformador Distribuição	1	8,98	8,98
20250199	6130150-1	FU(31082)	Chave Fusível	8	12,90	103,20
20250199	6130151-1	TD(56889)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43
20250199	6129765-1	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	4,42	4,42
20250199	6129293-1	FR(41343)	Chave Fusível Religadora	40	5,07	202,80
20250199	6129432-1	TD(36266)	Transformador Distribuição	1	10,67	10,67
20250199	6129840-1	TD(35552)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6130203-1	TD(94373535)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20250199	6130419-1	TD(38538)	Transformador Distribuição	2	9,43	18,86
20250199	6129362-1	FR(736229)	Chave Fusível Religadora	2	3,78	7,56
20250199	6129339-1	FU(30784)	Chave Fusível	2	8,45	16,90
20250199	6129339-1	FU(30784)	Chave Fusível	1	16,55	16,55
20250199	6129679-1	FU(27231)	Chave Fusível	2	6,15	12,30
20250199	6130343-1	TD(44426)	Transformador Distribuição	3	29,52	88,56
20250199	6130379-1	TD(50875)	Transformador Distribuição	3	24,05	72,15
20250199	6130113-1	TD(21087)	Transformador Distribuição	58	10,25	594,50
20250199	6129954-1	TD(9964)	Transformador Distribuição	35	10,82	378,70
20250199	6129451-1	TD(61398)	Transformador Distribuição	46	2,82	129,72
20250199	6129860-1	TD(13311)	Transformador Distribuição	1	11,23	11,23
20250199	6130290-1	FU(18145)	Chave Fusível	3	41,42	124,26
20250199	6129897-1	FU(1778)	Chave Fusível	14	4,43	62,02
20250199	6129690-1	TD(83930524)	Transformador Distribuição	23	3,57	82,11
20250199	6129690-1	PE(19423340)	Ponto de conexão	2	3,57	7,14
20250199	6129910-1	FU(15137)	Chave Fusível	4	28,07	112,28
20250199	6130146-1	TD(736598)	Transformador Distribuição	50	2,48	124,00
20250199	6129455-1	C 2775331	Unidade Consumidora	1	2,10	2,10
20250199	6129511-1	TD(57201)	Transformador Distribuição	2	1,58	3,16
20250199	6130516-1	TD(687527)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250199	6130516-1	TD(687527)	Transformador Distribuição	33	2,67	88,11
20250199	6129796-1	RD(750076)	Religador de Distribuição	103	7,20	741,60
20250199	6130199-1	TD(15973)	Transformador Distribuição	2	5,67	11,34
20250199	6130229-1	FU(52575736)	Chave Fusível	2	3,37	6,74

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6130231-1	TD(22305)	Transformador Distribuição	1	19,83	19,83
20250199	6129243-1	FU(30426)	Chave Fusível	19	5,23	99,37
20250199	6129942-1	TD(7403)	Transformador Distribuição	85	2,12	180,20
20250199	6130003-1	TD(45736)	Transformador Distribuição	9	1,70	15,30
20250199	6130168-1	TD(682442)	Transformador Distribuição	23	2,07	47,61
20250199	6130248-1	TD(664029)	Transformador Distribuição	32	4,38	140,16
20250199	6130065-1	TD(714664)	Transformador Distribuição	36	2,28	82,08
20250199	6130069-1	TD(7358)	Transformador Distribuição	36	9,07	326,52
20250199	6130170-1	TD(60749)	Transformador Distribuição	94	6,33	595,02
20250199	6130177-1	TD(7381)	Transformador Distribuição	6	3,75	22,50
20250199	6130240-1	FU(29182)	Chave Fusível	13	9,28	120,64
20250199	6130283-1	FU(704307)	Chave Fusível	27	3,07	82,89
20250199	6130023-1	TD(48798)	Transformador Distribuição	1	11,00	11,00
20250199	6129235-1	FU(29992)	Chave Fusível	5	10,07	50,35
20250199	6129814-1	FU(722857)	Chave Fusível	29	1,90	55,10
20250199	6130218-1	TD(56844)	Transformador Distribuição	1	14,05	14,05
20250199	6129895-1	FU(665188)	Chave Fusível	1	4,37	4,37
20250199	6130274-1	FU(11195)	Chave Fusível	5	6,17	30,85
20250199	6129353-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	5,80	5,80
20250199	6130088-1	FU(3189)	Chave Fusível	6	4,07	24,42
20250199	6130083-1	TD(986)	Transformador Distribuição	132	5,42	715,44
20250199	6129378-1	FU(1601)	Chave Fusível	3	7,53	22,59
20250199	6129422-1	FU(16224)	Chave Fusível	4	26,18	104,72
20250199	6129285-1	FR(9999)	Chave Fusível Religadora	36	3,72	133,92
20250199	6129375-1	TD(19041)	Transformador Distribuição	1	27,58	27,58
20250199	6129557-1	FU(4023)	Chave Fusível	36	8,33	299,88

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6130539-1	TD(22484)	Transformador Distribuição	1	17,73	17,73
20250199	6129282-1	FR(17706)	Chave Fusível Religadora	91	6,75	614,25
20250199	6129364-1	FU(12261)	Chave Fusível	8	3,40	27,20
20250199	6129862-1	TD(29059)	Transformador Distribuição	2	8,97	17,94
20250199	6130549-1	FU(24678)	Chave Fusível	6	14,97	89,82
20250199	6130340-1	TD(31723)	Transformador Distribuição	4	4,50	18,00
20250199	6130394-1	FU(24884)	Chave Fusível	4	2,75	11,00
20250199	6129442-1	TD(754630)	Transformador Distribuição	1	14,45	14,45
20250199	6130320-1	TD(28776)	Transformador Distribuição	2	9,60	19,20
20250199	6130289-1	TD(48726)	Transformador Distribuição	2	21,88	43,76
20250199	6130287-1	TD(25724)	Transformador Distribuição	1	23,13	23,13
20250199	6130246-1	TD(25703)	Transformador Distribuição	1	17,83	17,83
20250199	6129589-1	TD(16848)	Transformador Distribuição	1	26,52	26,52
20250199	6129359-1	CL(20145)	Chave Lâmina	3	20,45	61,35
20250199	6129353-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	5,80	52,20
20250199	6129624-1	TD(753085)	Transformador Distribuição	1	8,68	8,68
20250199	6130059-1	FU(35130)	Chave Fusível	20	5,07	101,40
20250199	6130485-1	FU(35107)	Chave Fusível	1	3,55	3,55
20250199	6130406-1	FR(12553)	Chave Fusível Religadora	3	3,32	9,96
20250199	6129598-1	TD(661768)	Transformador Distribuição	1	38,20	38,20
20250199	6129428-1	TD(25717)	Transformador Distribuição	1	11,72	11,72
20250199	6130060-1	TD(25295)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20250199	6129587-1	TD(58554)	Transformador Distribuição	1	2,90	2,90
20250199	6129882-1	FU(10187)	Chave Fusível	7	1,85	12,95

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6130060-1	TD(25295)	Transformador Distribuição	80	4,63	370,40
20250199	6130853-1	TD(46279)	Transformador Distribuição	4	21,28	85,12
20250199	6130300-1	FU(11005527)	Chave Fusível	17	26,43	449,31
20250199	6130521-1	TD(45795)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20250199	6130367-1	TD(36161)	Transformador Distribuição	2	45,53	91,06
20250199	6129550-1	TD(669375)	Transformador Distribuição	1	9,33	9,33
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	3	3,18	9,54
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	3	4,03	12,09
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	1	8,33	8,33
20250199	6130222-1	CF(17852)	Chave Faca	7	4,25	29,75
20250199	6130222-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	3	0,33	0,99
20250199	6130222-1	FR(2927)	Chave Fusível Religadora	9	0,67	6,03
20250199	6129717-1	FU(17981)	Chave Fusível	13	23,82	309,66
20250199	6129872-1	TD(704260)	Transformador Distribuição	3	20,70	62,10
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	429	3,18	1.364,22
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	704	4,03	2.837,12
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	36	4,47	160,92
20250199	6130222-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	1.234	0,18	222,12
20250199	6130222-1	CF(17852)	Chave Faca	605	4,25	2.571,25
20250199	6130222-1	CF(17852)	Chave Faca	1	6,87	6,87
20250199	6130222-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	1.234	0,30	370,20
20250199	6130222-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	429	0,33	141,57
20250199	6130222-1	FR(2927)	Chave Fusível Religadora	915	0,67	613,05

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	2	4,47	8,94
20250199	6129436-1	TD(657969)	Transformador Distribuição	3	11,37	34,11
20250199	6130312-1	FR(2369)	Chave Fusível Religadora	8	3,85	30,80
20250199	6129979-1	FU(696596)	Chave Fusível	16	2,28	36,48
20250199	6129300-1	FU(24937)	Chave Fusível	7	10,90	76,30
20250199	6129876-1	TD(53083)	Transformador Distribuição	1	5,70	5,70
20250199	6129519-1	FU(29555605)	Chave Fusível	5	12,47	62,35
20250199	6129687-1	TD(61033)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20250199	6129975-1	TD(673238)	Transformador Distribuição	2	4,68	9,36
20250199	6130035-1	FU(44673)	Chave Fusível	2	6,72	13,44
20250199	6130084-1	TD(28439)	Transformador Distribuição	1	20,93	20,93
20250199	6130317-1	FU(19926)	Chave Fusível	4	16,90	67,60
20250199	6130405-1	TD(16839)	Transformador Distribuição	3	0,78	2,34
20250199	6130478-1	TD(54599)	Transformador Distribuição	127	1,27	161,29
20250199	6130533-1	FU(37384)	Chave Fusível	22	1,33	29,26
20250199	6129479-1	FU(19035)	Chave Fusível	4	6,52	26,08
20250199	6129495-1	TD(690706)	Transformador Distribuição	2	11,97	23,94
20250199	6130474-1	FU(44989)	Chave Fusível	2	18,43	36,86
20250199	6130391-1	FR(4045)	Chave Fusível Religadora	175	7,43	1.300,25
20250199	6129585-1	TD(36428)	Transformador Distribuição	64	3,62	231,68
20250199	6129568-1	TD(22827)	Transformador Distribuição	1	5,80	5,80
20250199	6129225-1	FU(19093)	Chave Fusível	15	16,27	244,05
20250199	6129945-1	FU(21651)	Chave Fusível	3	25,40	76,20
20250199	6130024-1	FR(709098)	Chave Fusível Religadora	19	5,93	112,67
20250199	6129783-1	TD(15146)	Transformador Distribuição	2	4,43	8,86
20250199	6129267-1	FU(21712)	Chave Fusível	5	6,87	34,35
20250199	6129748-1	FU(761029)	Chave Fusível	7	3,18	22,26

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6130553-1	TD(687179)	Transformador Distribuição	4	3,83	15,32
20250199	6129391-1	FU(32257)	Chave Fusível	2	5,48	10,96
20250199	6129518-1	TD(55906)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20250199	6129273-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	86	2,87	246,82
20250199	6129926-1	FU(99908498)	Chave Fusível	15	5,70	85,50
20250199	6129219-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	170	8,00	1.360,00
20250199	6129219-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	9	11,75	105,75
20250199	6129635-1	TD(715062)	Transformador Distribuição	7	21,78	152,46
20250199	6130020-1	TD(712048)	Transformador Distribuição	3	18,42	55,26
20250199	6130316-1	TD(712066)	Transformador Distribuição	2	17,00	34,00
20250199	6130790-1	RD(727082)	Religador de Distribuição	34	0,12	4,08
20250199	6130790-1	[MT]PA(12976)	Alimentador	21	21,97	461,37
20250199	6129620-1	FU(43493)	Chave Fusível	5	33,63	168,15
20250199	6129389-1	FU(10487)	Chave Fusível	26	1,45	37,70
20250199	6130412-1	FU(20848)	Chave Fusível	1	22,85	22,85
20250199	6129452-1	FR(696581)	Chave Fusível Religadora	20	2,27	45,40
20250199	6129874-1	FR(20454)	Chave Fusível Religadora	37	3,17	117,29
20250199	6130026-1	FU(7759)	Chave Fusível	20	2,58	51,60
20250199	6129502-1	FU(37242)	Chave Fusível	10	12,90	129,00
20250199	6130328-1	TD(721753)	Transformador Distribuição	2	20,88	41,76
20250199	6130097-1	TD(674502)	Transformador Distribuição	5	5,38	26,90
20250199	6130210-1	FU(44968)	Chave Fusível	8	21,10	168,80
20250199	6130247-1	TD(48130)	Transformador Distribuição	1	19,52	19,52
20250199	6130267-1	FU(676065)	Chave Fusível	9	21,17	190,53
20250199	6130286-1	TD(50236)	Transformador Distribuição	1	19,50	19,50
20250199	6130460-1	TD(679512)	Transformador Distribuição	3	17,83	53,49

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6130821-1	FU(679489)	Chave Fusível	59	24,78	1.462,02
20250199	6130849-1	FR(45315)	Chave Fusível Religadora	20	19,88	397,60
20250199	6129481-1	FU(723300)	Chave Fusível	5	9,13	45,65
20250199	6129658-1	FU(8079)	Chave Fusível	2	8,22	16,44
20250199	6129708-1	FU(729771)	Chave Fusível	8	9,55	76,40
20250199	6130093-1	RD(1279625)	Religador de Distribuição	519	2,57	1.333,83
20250199	6130093-1	RD(1279625)	Religador de Distribuição	283	3,85	1.089,55
20250199	6130093-1	RD(1279625)	Religador de Distribuição	20	4,57	91,40
20250199	6130093-1	RD(1279625)	Religador de Distribuição	54	4,45	240,30
20250199	6130309-1	FU(8097)	Chave Fusível	7	21,33	149,31
20250199	6130262-1	FU(689129)	Chave Fusível	38	5,48	208,24
20250199	6129582-1	TD(41659)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20250199	6129791-1	TD(41125)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	3	7,15	21,45
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	1	7,70	7,70
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	1	8,33	8,33
20250199	6130397-1	TD(18130)	Transformador Distribuição	1	17,52	17,52
20250199	6129307-1	FU(37862)	Chave Fusível	4	10,02	40,08
20250199	6129352-1	FU(22526)	Chave Fusível	4	7,65	30,60
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	1	4,03	4,03
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	103	7,15	736,45
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	11	7,70	84,70
20250199	6130222-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	11	8,33	91,63
20250199	6130222-1	FR(2927)	Chave Fusível Religadora	1	4,03	4,03
20250199	6130394-1	FU(24884)	Chave Fusível	1	2,75	2,75
20250199	6130092-1	FU(14576)	Chave Fusível	1	20,65	20,65

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250199



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250199	6130404-1	FU(10975)	Chave Fusível	17	19,63	333,71
20250199	6129554-1	TD(14766)	Transformador Distribuição	12	26,85	322,20
20250199	6129387-1	FR(10589)	Chave Fusível Religadora	23	16,33	375,59
20250199	6129295-1	FR(10742)	Chave Fusível Religadora	21	35,68	749,28
20250199	6129301-1	FR(659696)	Chave Fusível Religadora	81	29,95	2.425,95
20250199	6129583-1	TD(10908)	Transformador Distribuição	3	28,77	86,31
20250199	6129915-1	TD(66011662)	Transformador Distribuição	1	27,82	27,82
20250199	6130000-1	TD(41095)	Transformador Distribuição	5	29,00	145,00
20250199	6129617-1	TD(1683)	Transformador Distribuição	2	9,00	18,00
20250199	6130514-1	TD(29502)	Transformador Distribuição	1	2,60	2,60
20250199	6130310-1	RD(9921)	Religador de Distribuição	123	0,05	6,15
20250199	6130310-1	RD(9921)	Religador de Distribuição	211	0,43	90,73
20250199	6130310-1	RD(9921)	Religador de Distribuição	25	1,05	26,25
20250199	6130310-1	RD(9921)	Religador de Distribuição	9	2,33	20,97
20250199	6129613-1	TD(739087)	Transformador Distribuição	3	8,93	26,79
20250199	6130595-1	TD(12983)	Transformador Distribuição	1	13,95	13,95
20250199	6129473-1	TD(15894)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48
20250199	6129972-1	TD(41450)	Transformador Distribuição	1	24,13	24,13
20250199	6129649-1	TD(15285)	Transformador Distribuição	1	6,70	6,70
20250199	6130099-1	TD(13197)	Transformador Distribuição	73	5,67	413,91
20250199	6130406-1	FR(12553)	Chave Fusível Religadora	1	3,32	3,32

ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento

**Lauda das Condições Atmosféricas para o Evento
no período de 23/01/25 a 01/02/25 na Área de
Atuação da Energisa - MS**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 23/01 e 01/02/2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

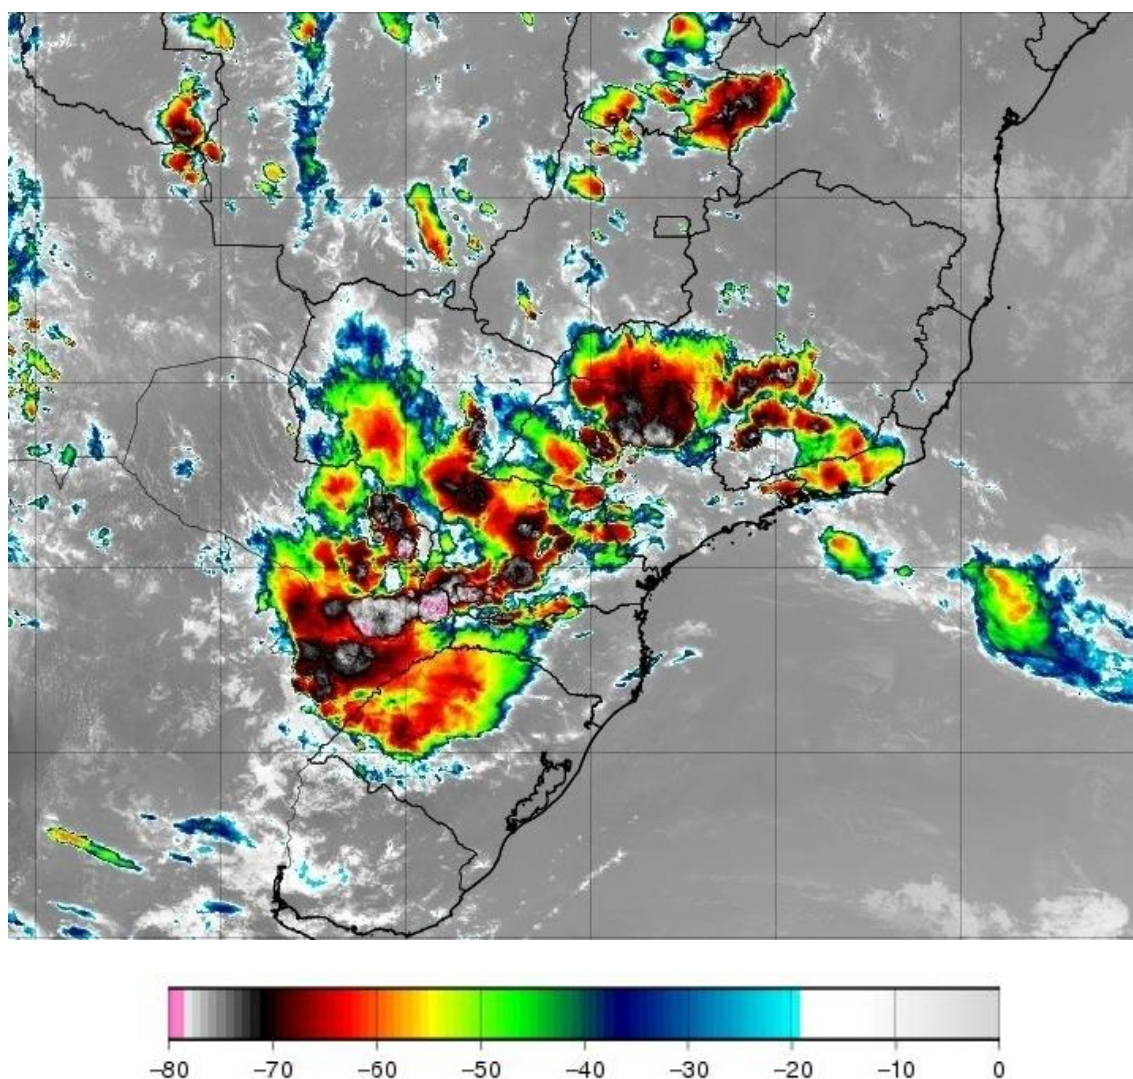


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 as 21:00 UT do dia 23/01. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.


2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO

A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.


Número de Raios - 119237
(2025-01-23)

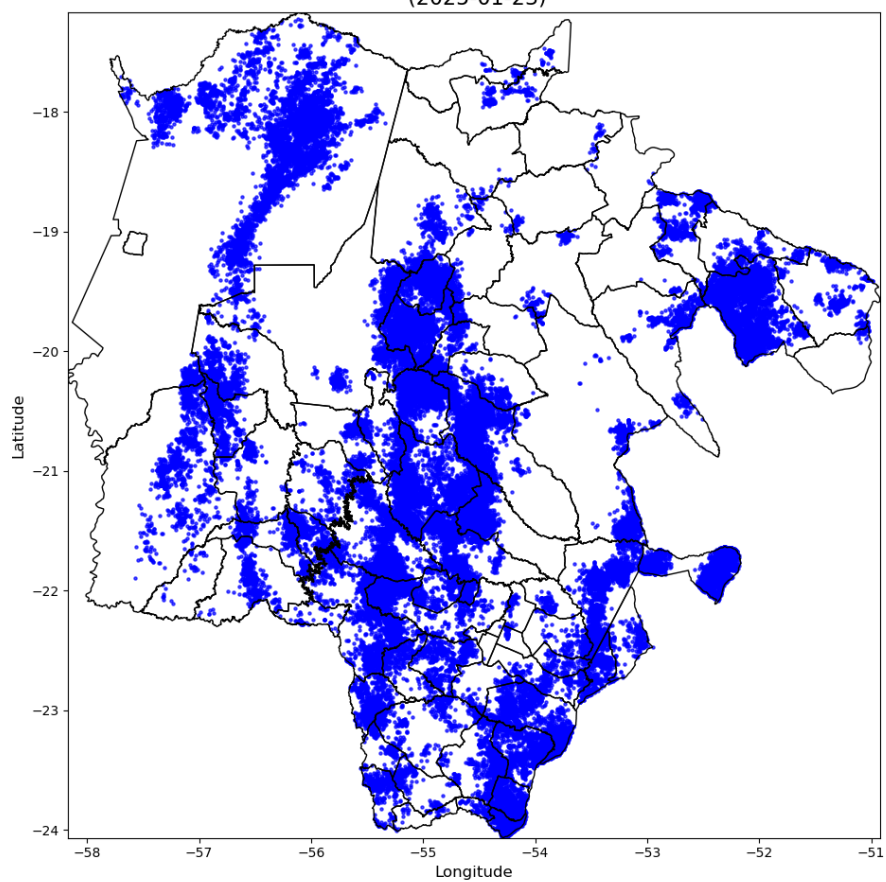


Número de Raios - 15185
(2025-01-24)

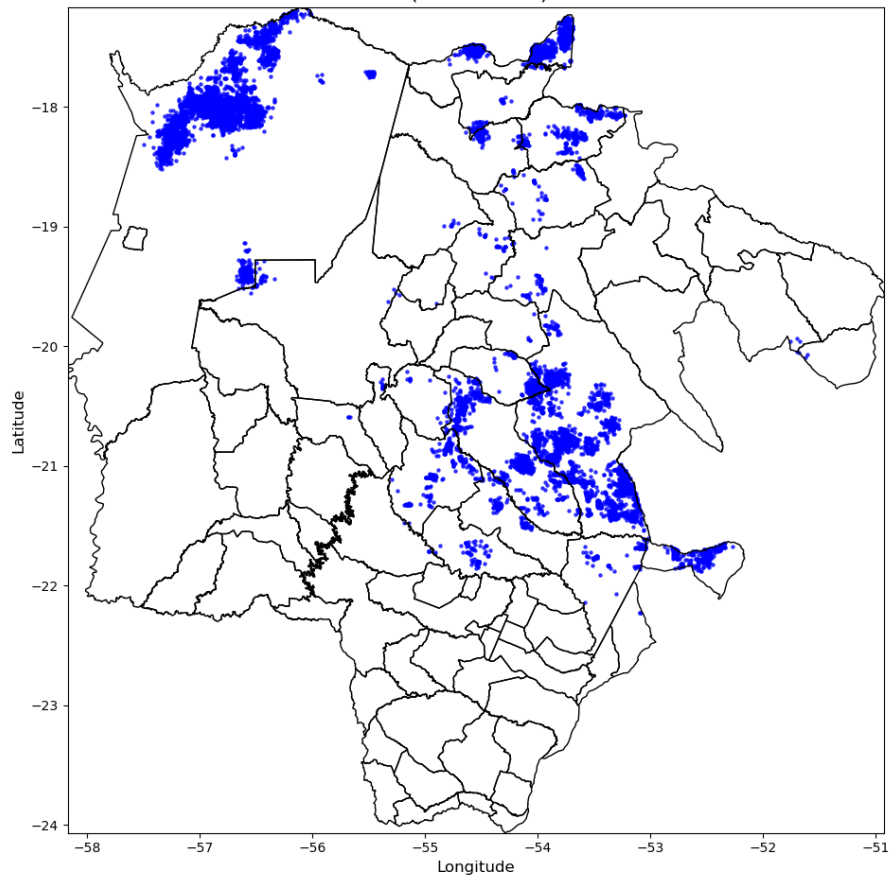


Número de Raios - 101417
(2025-01-25)

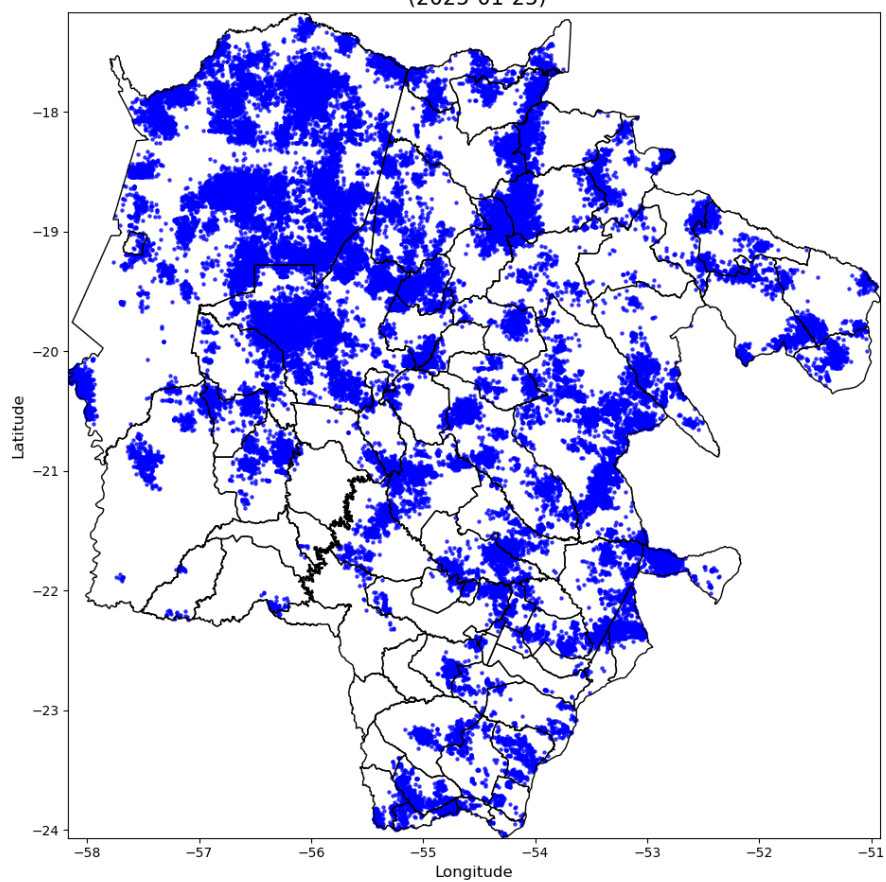


Número de Raios - 59835
(2025-01-26)

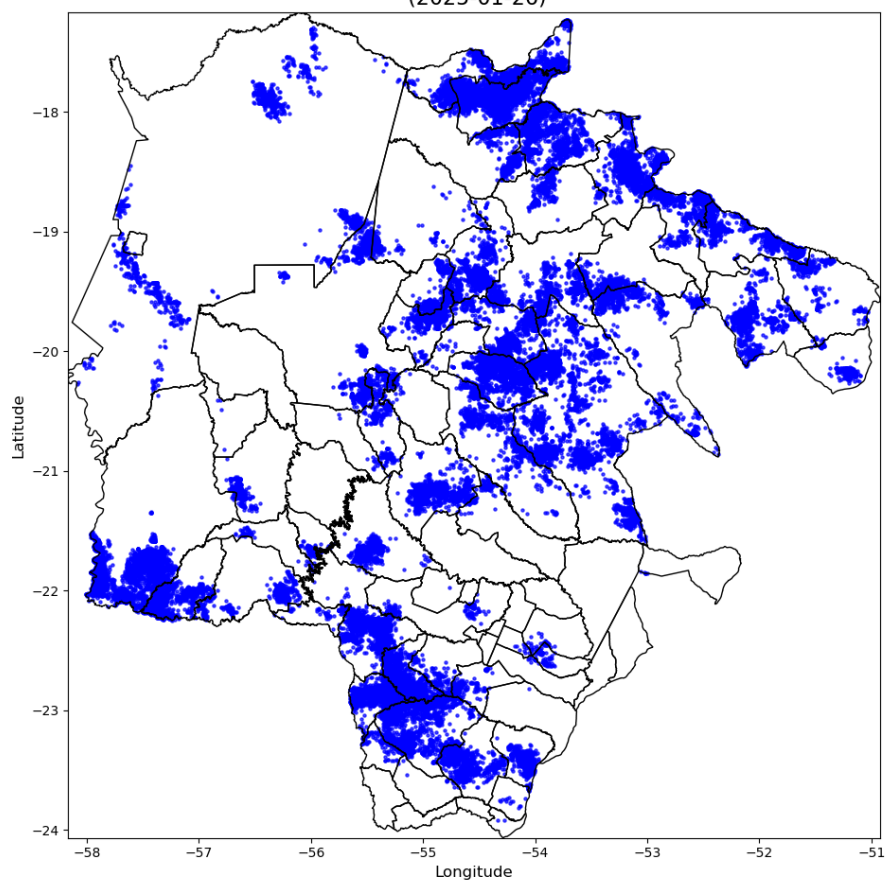


Número de Raios - 213341
(2025-01-27)

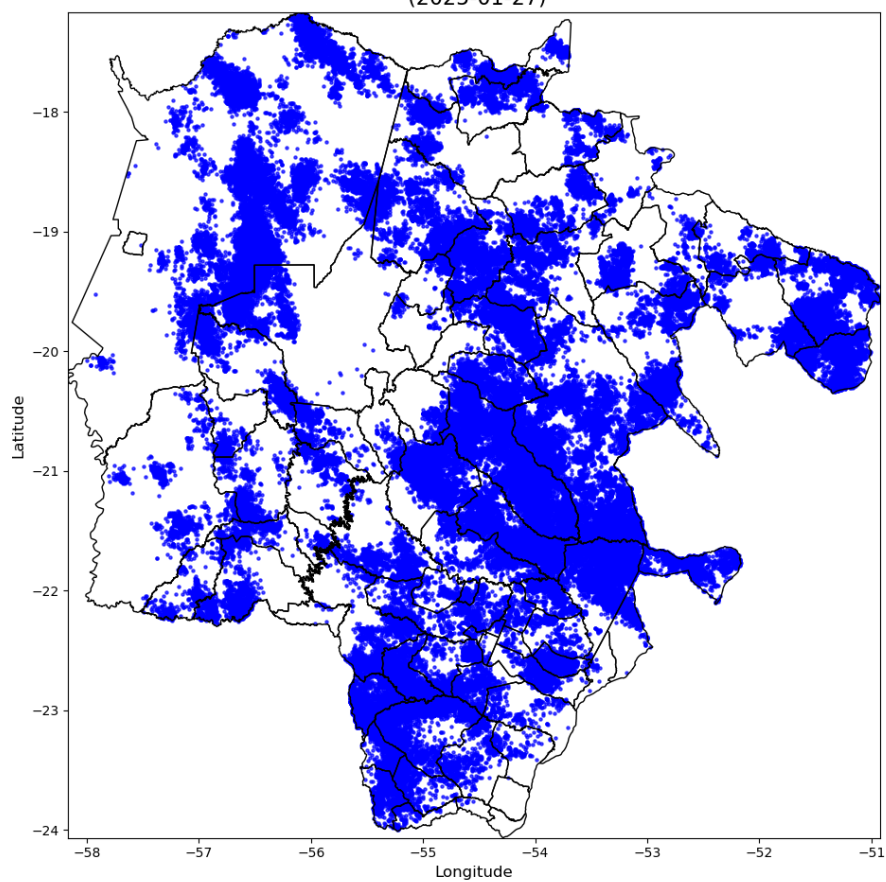


Número de Raios - 116744
(2025-01-28)

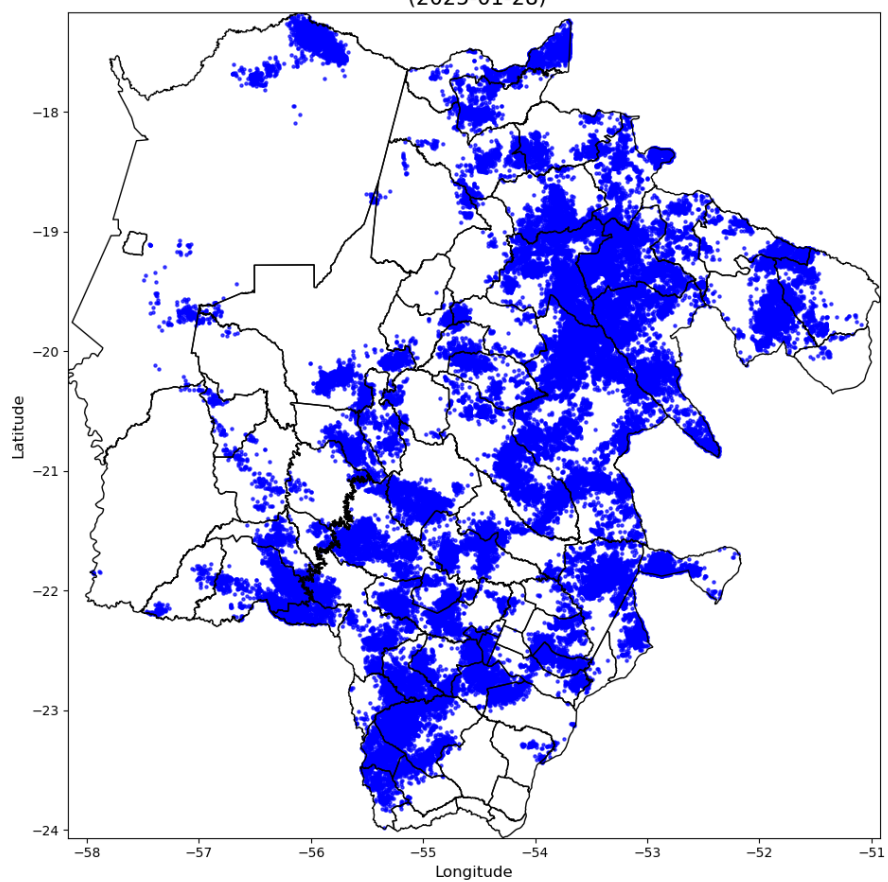


Número de Raios - 197125
(2025-01-29)

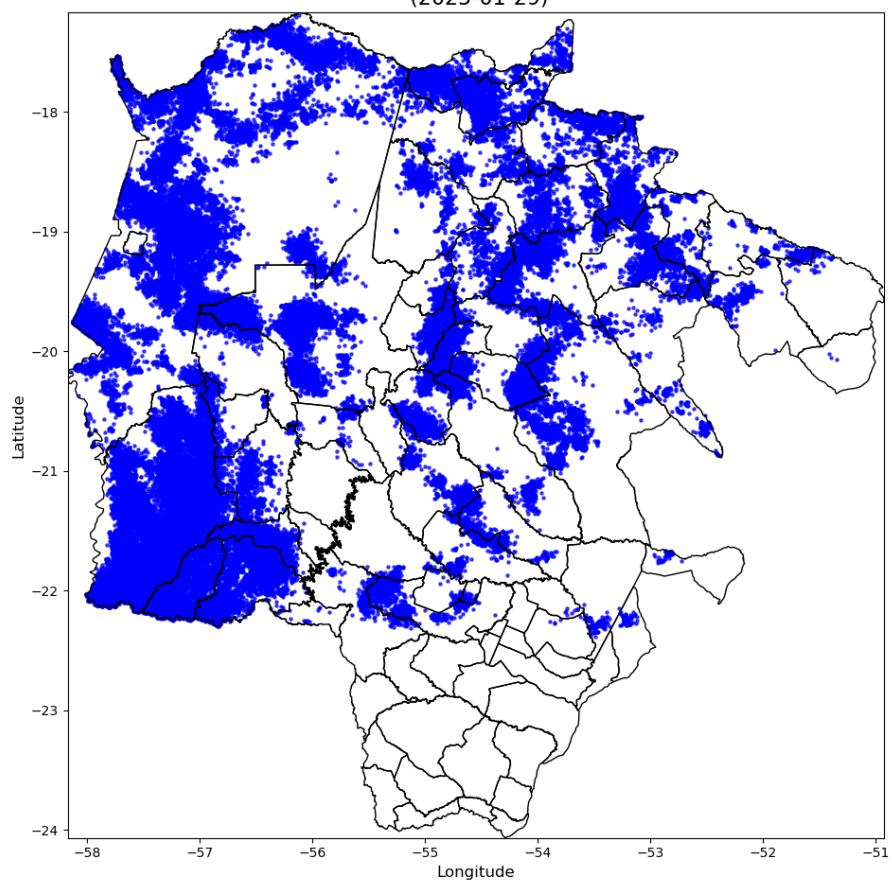

Número de Raios - 79787
(2025-01-30)

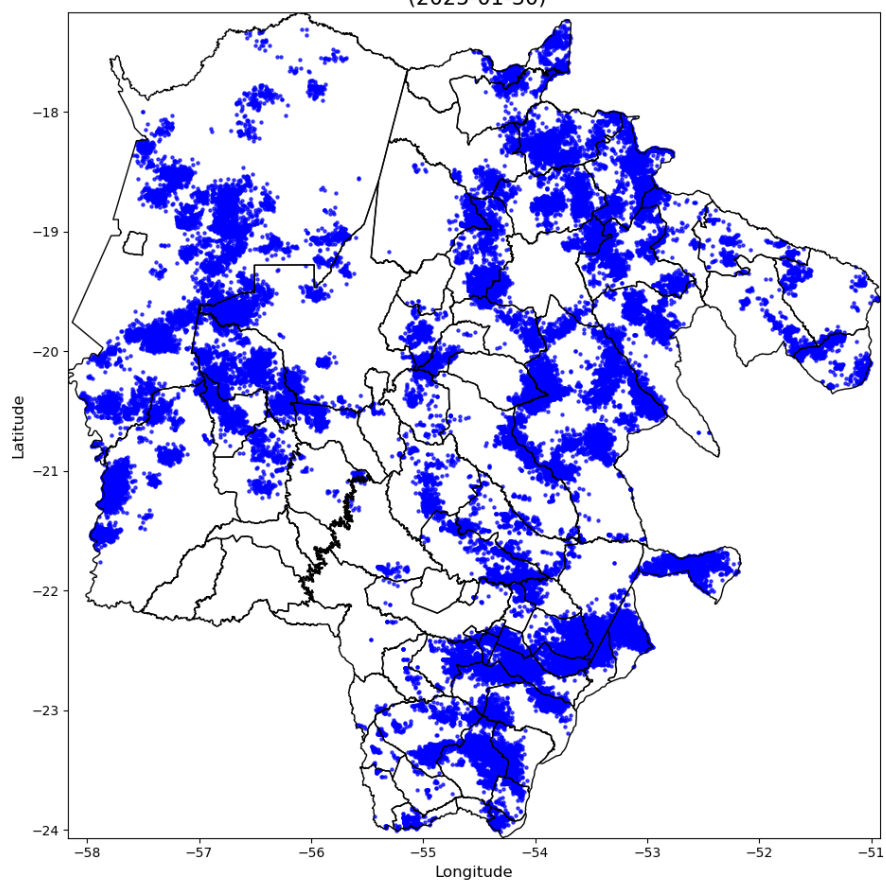

Número de Raios - 247627
(2025-01-31)

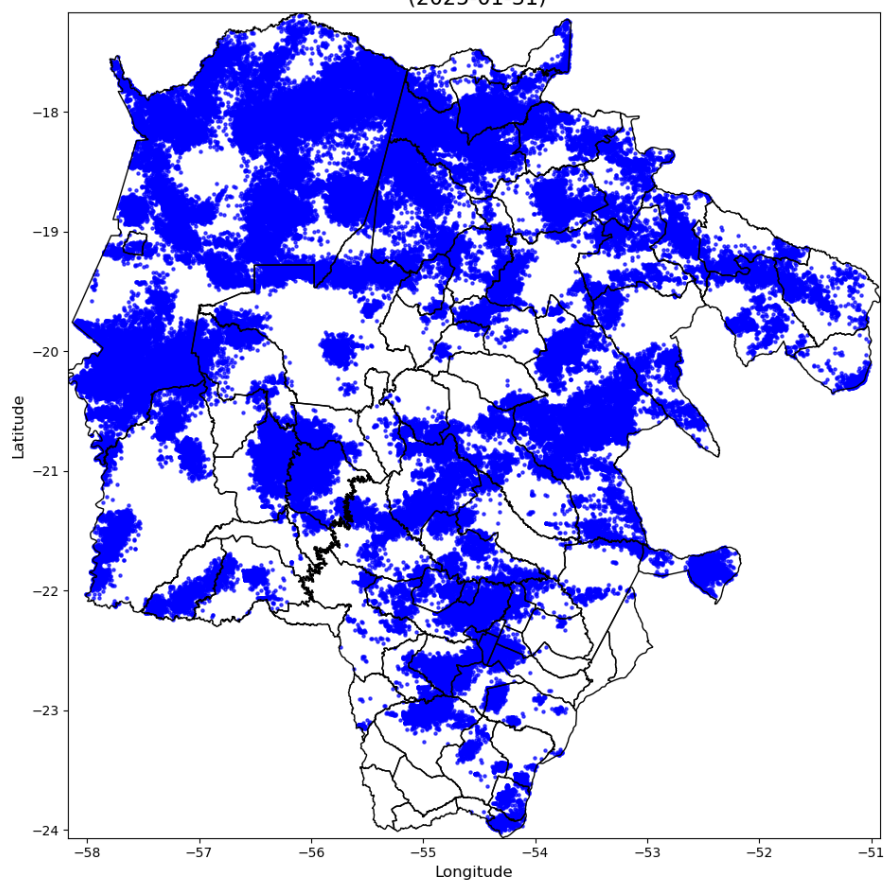

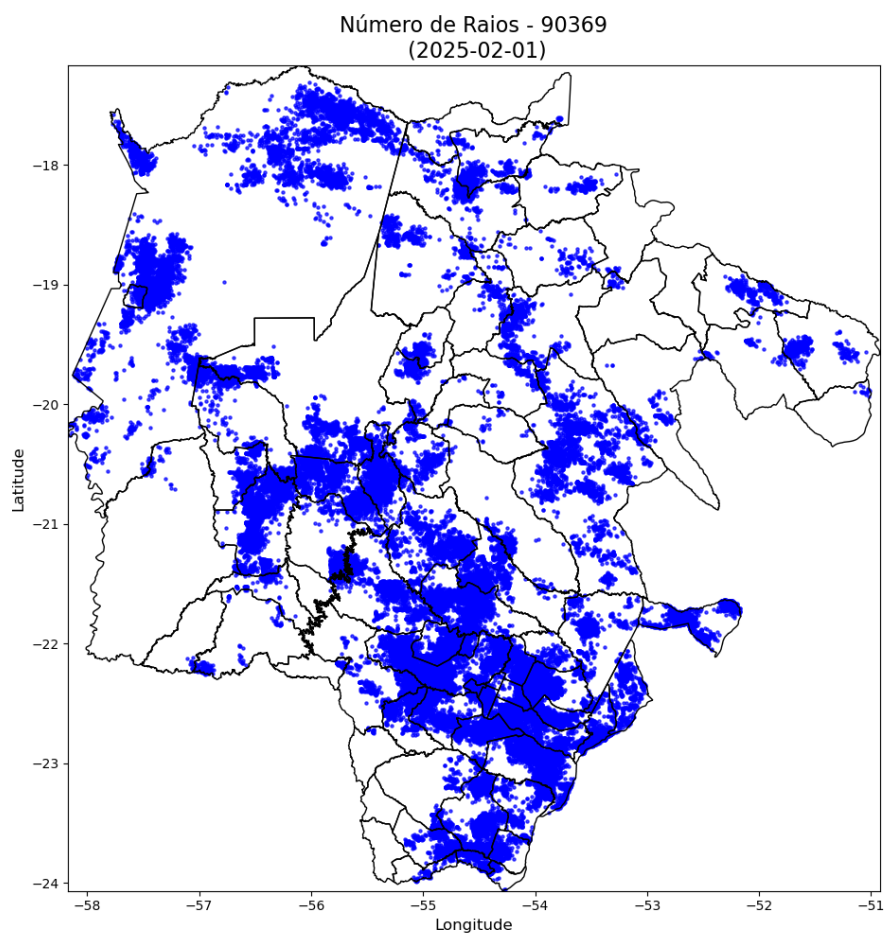
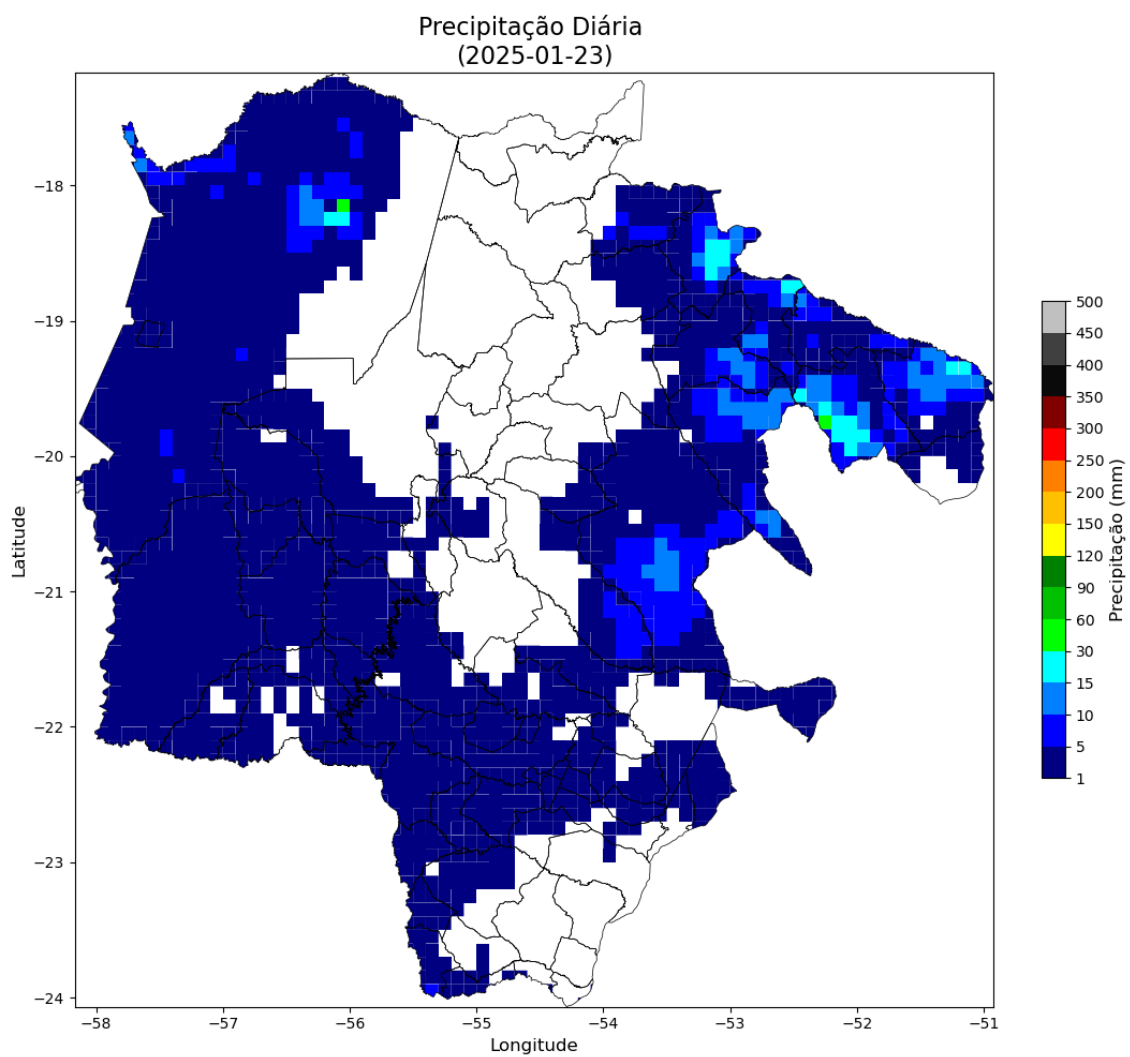
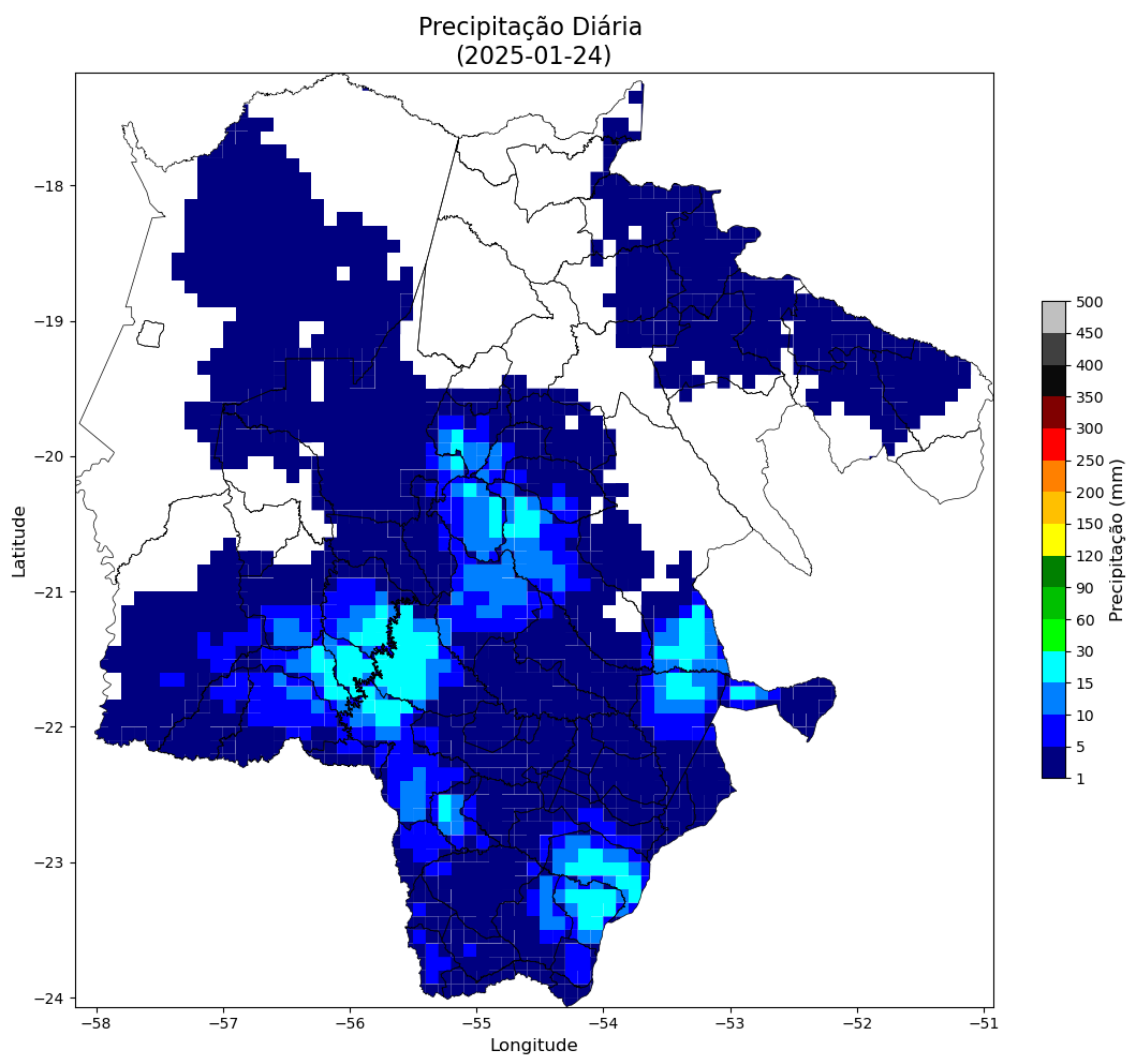
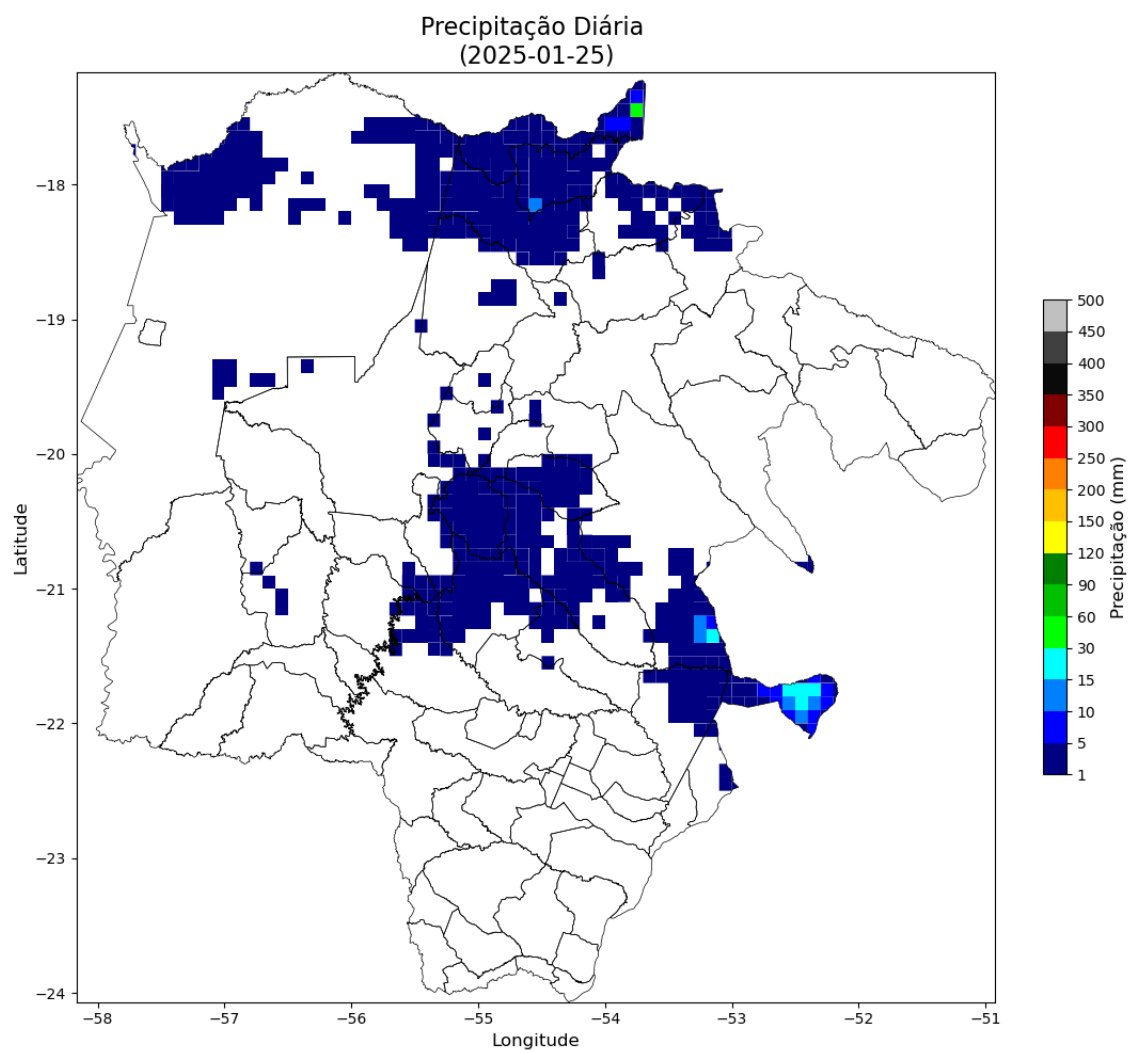
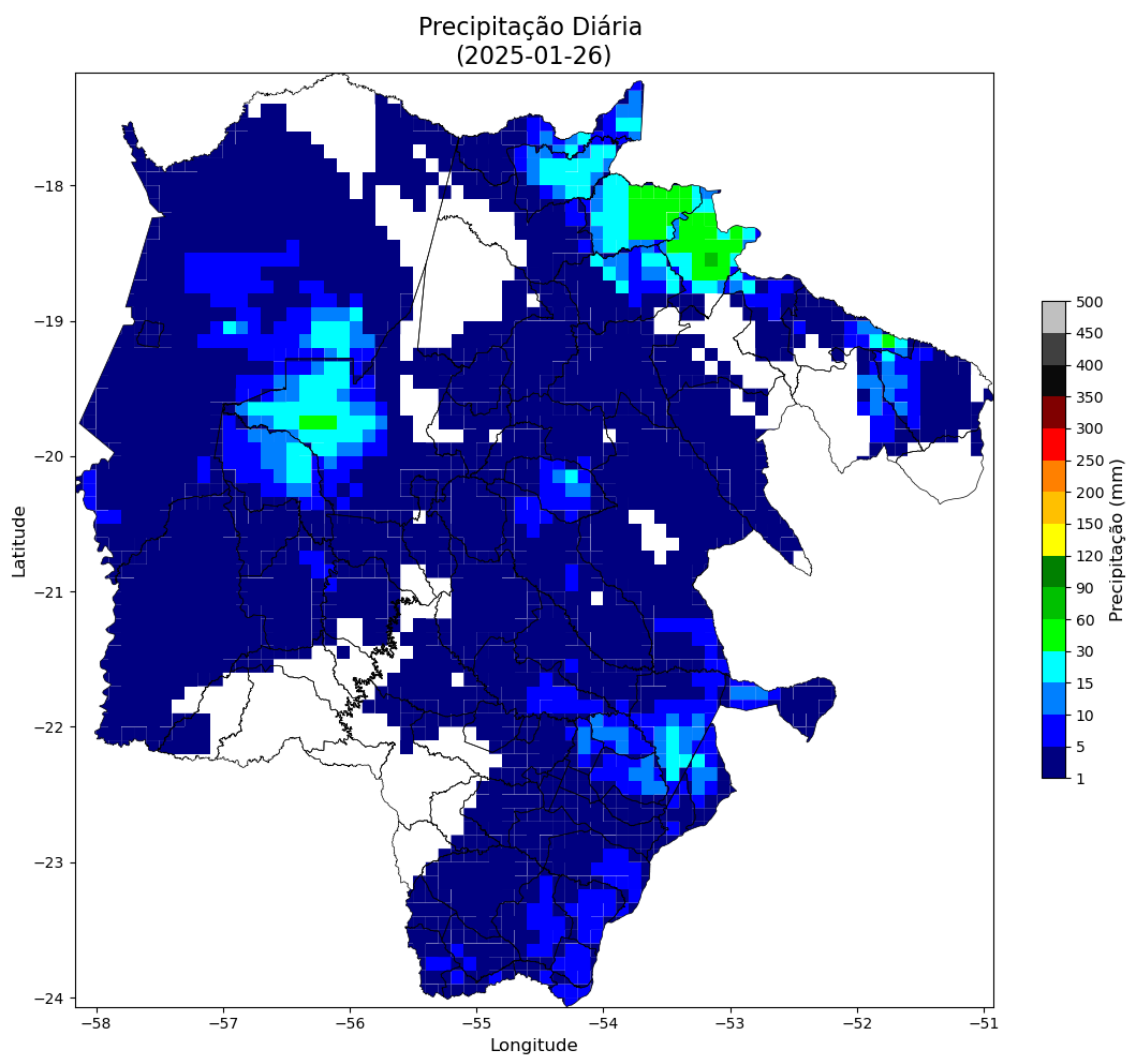



Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias 23/01 a 01/02.













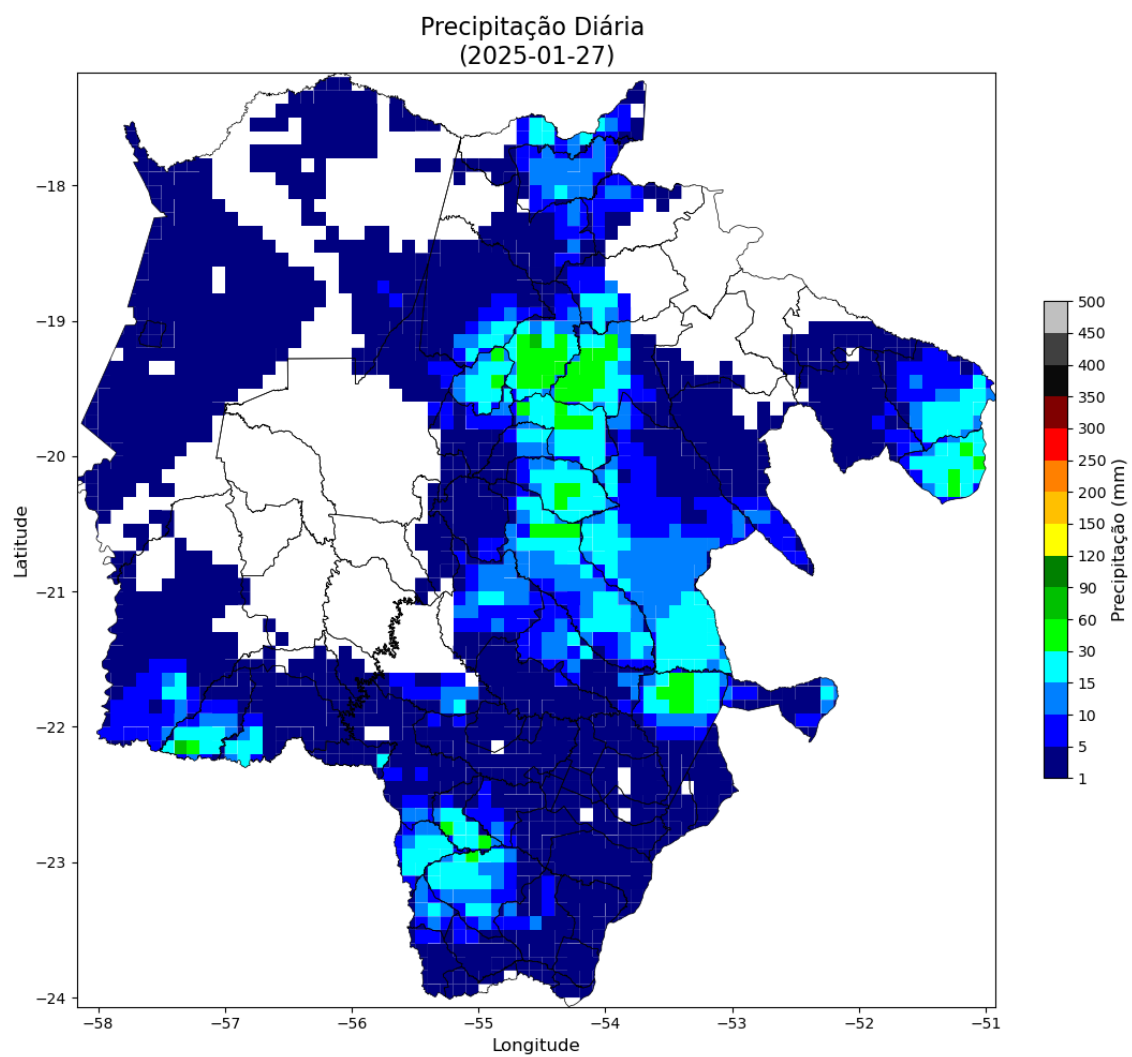

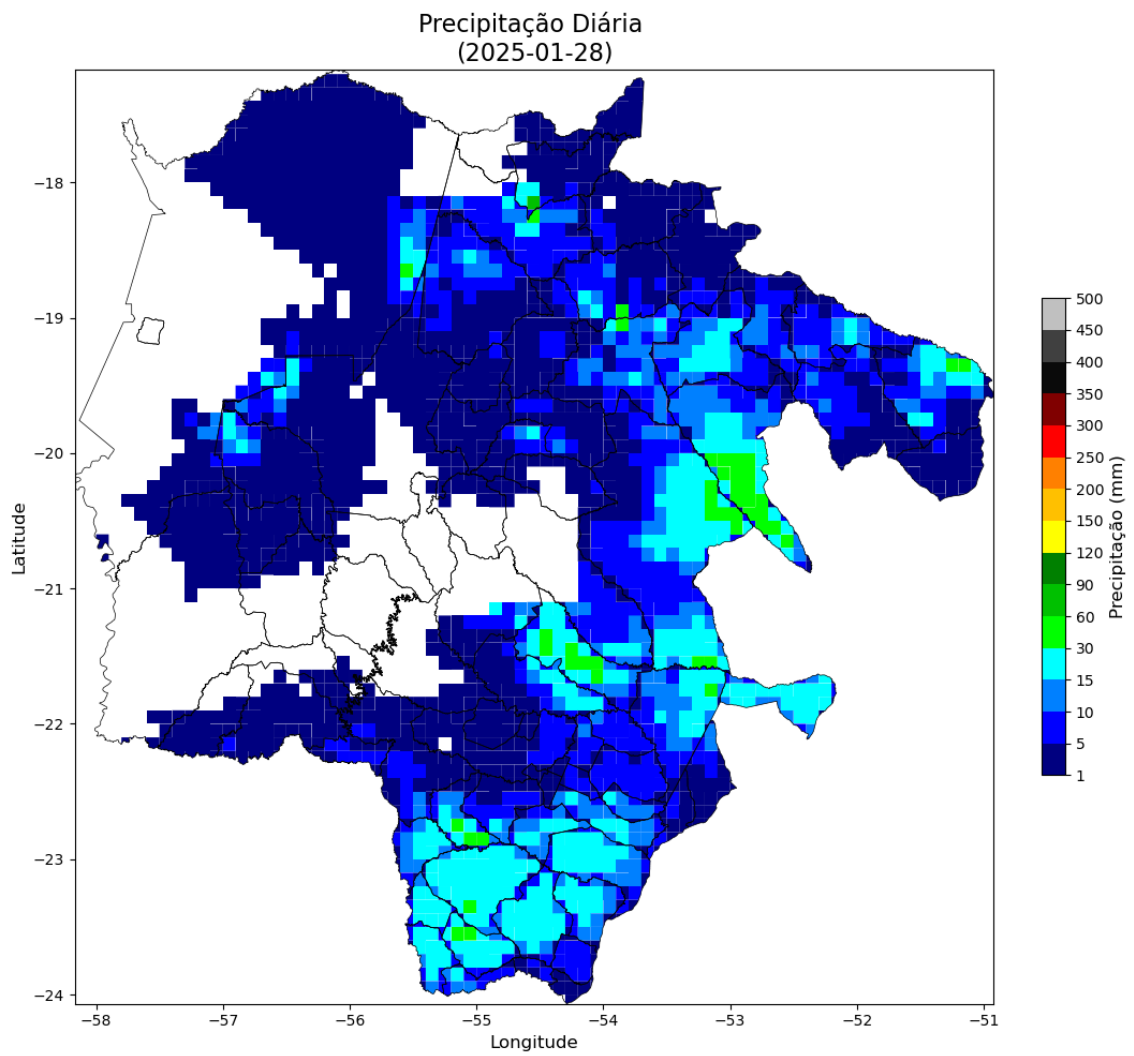

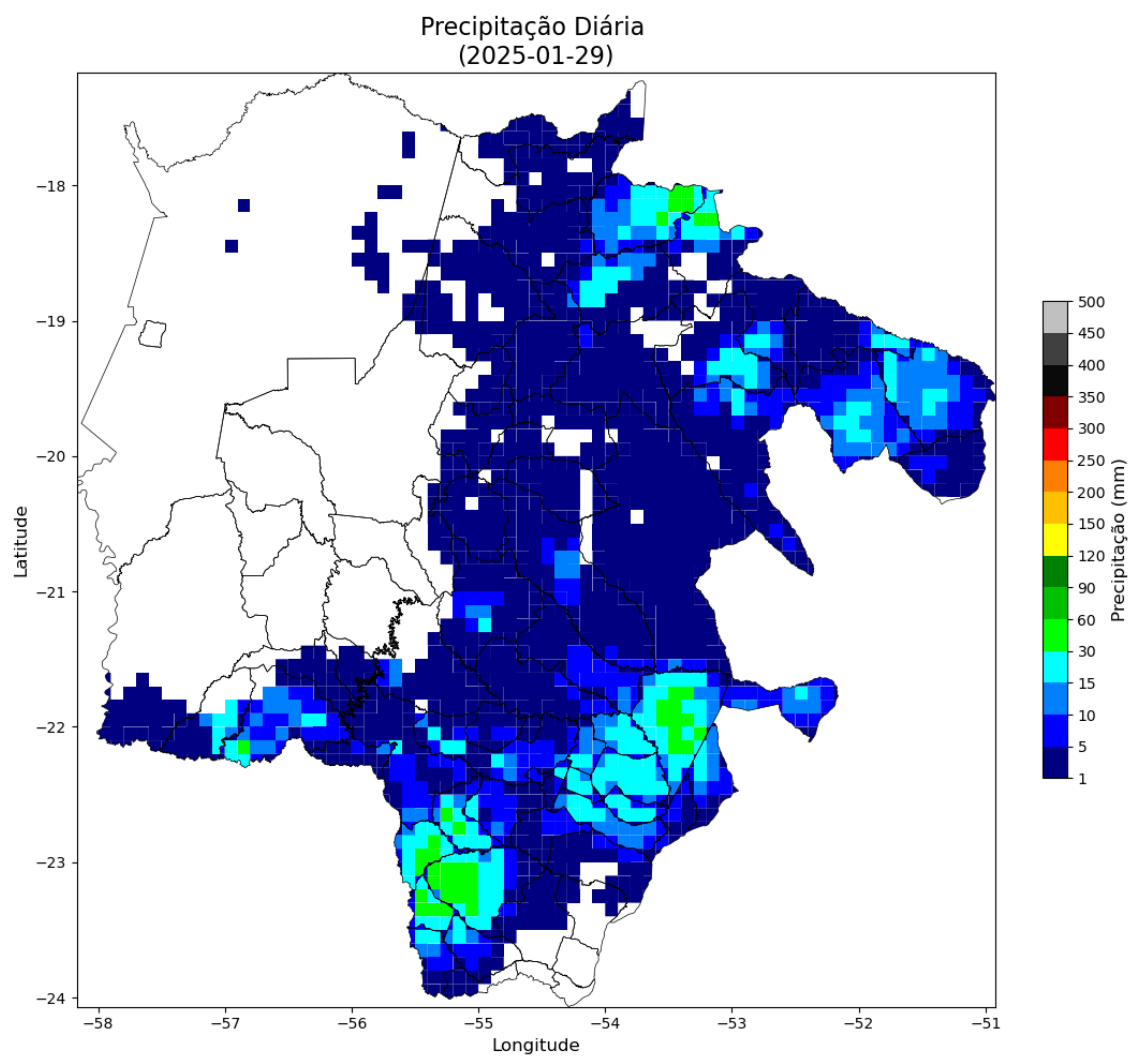

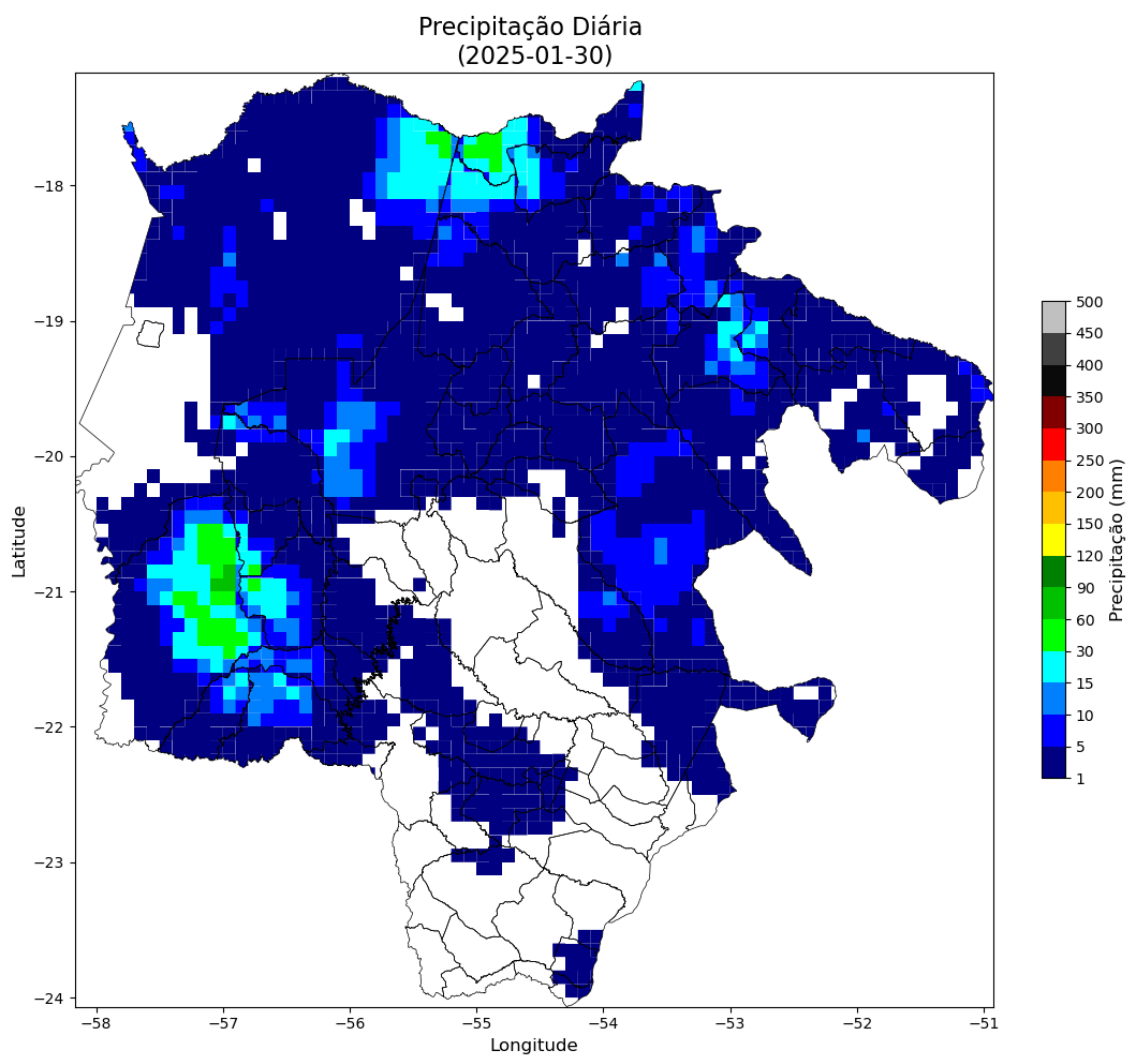

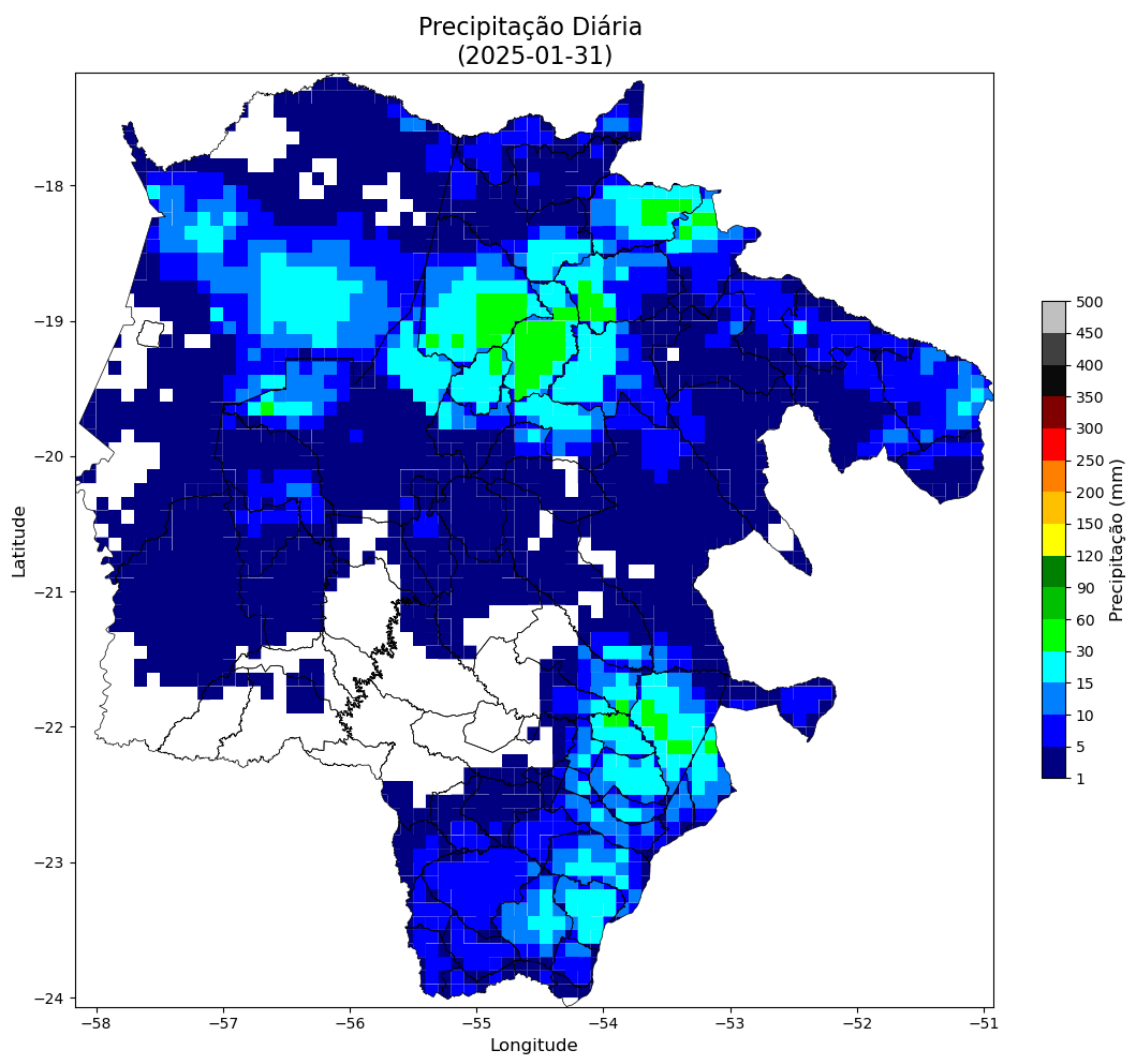



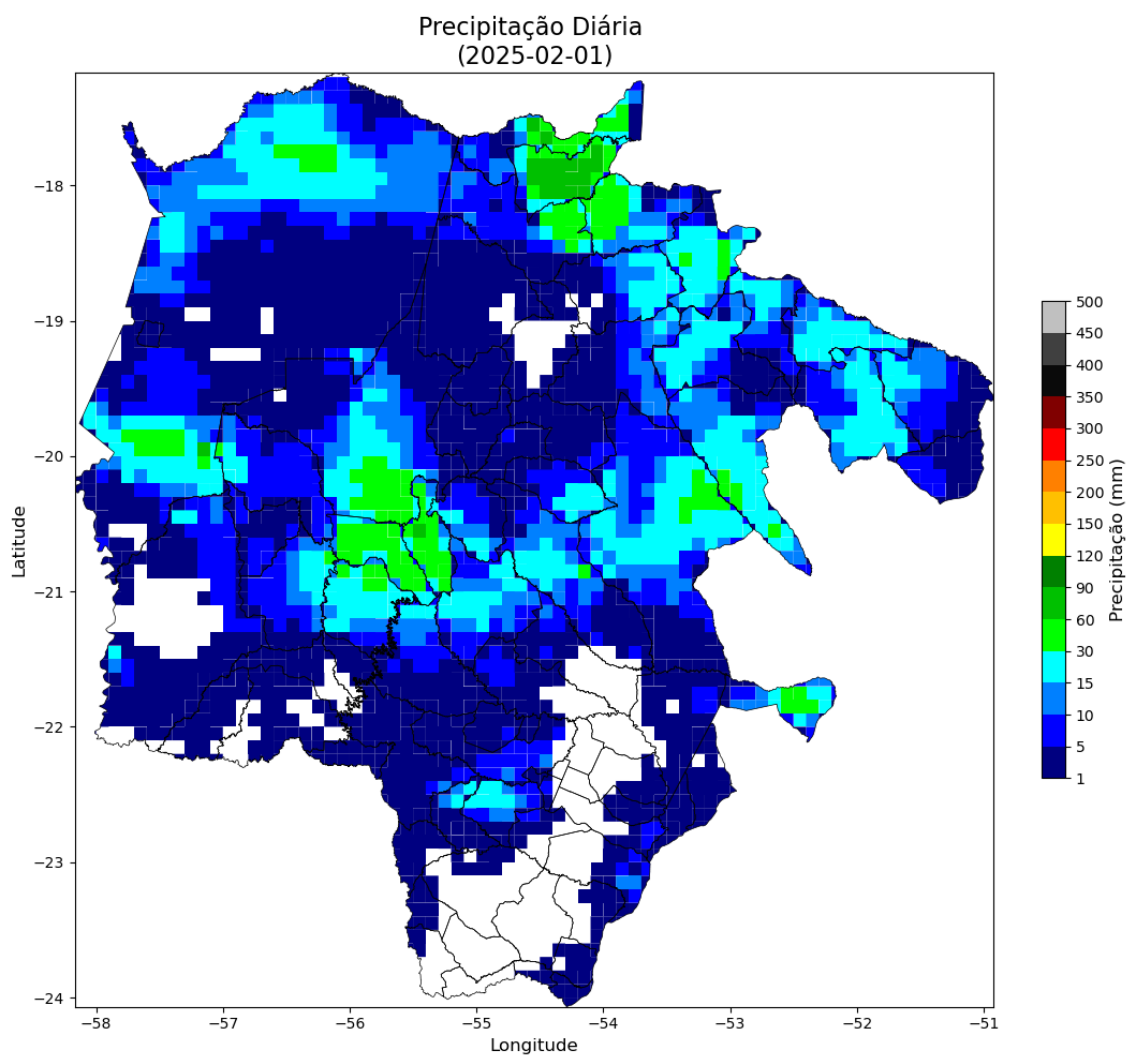


Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias 23/01 a 01/02.


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-01-23)

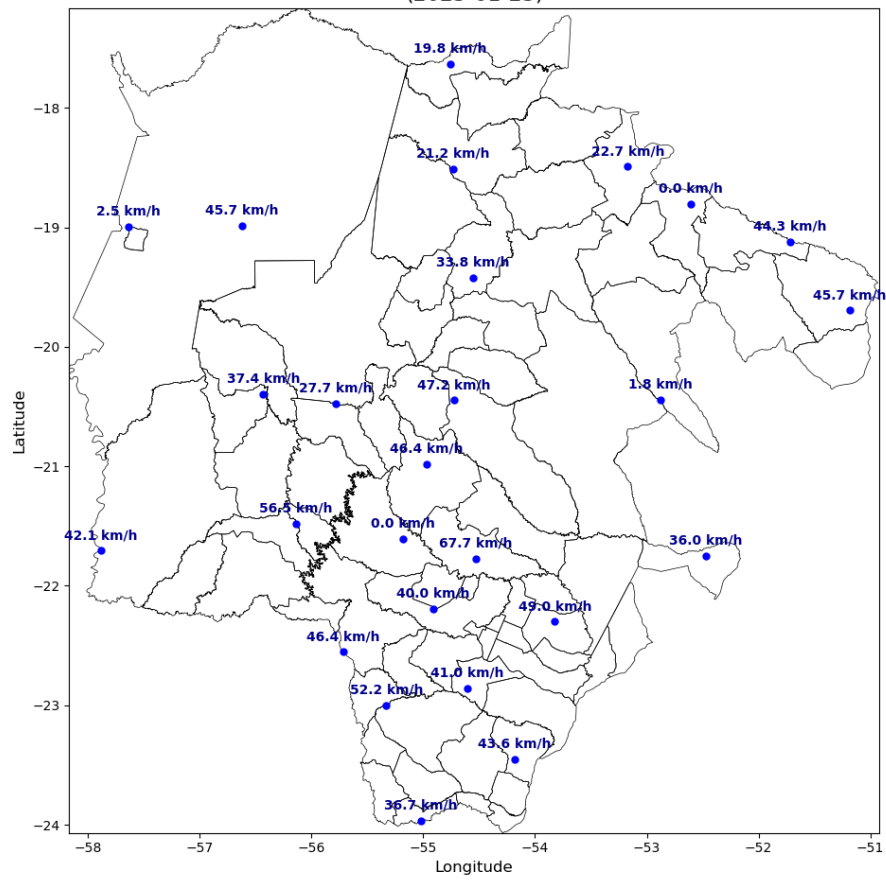


Intensidade Máxima das Rajadas (2025-01-24)

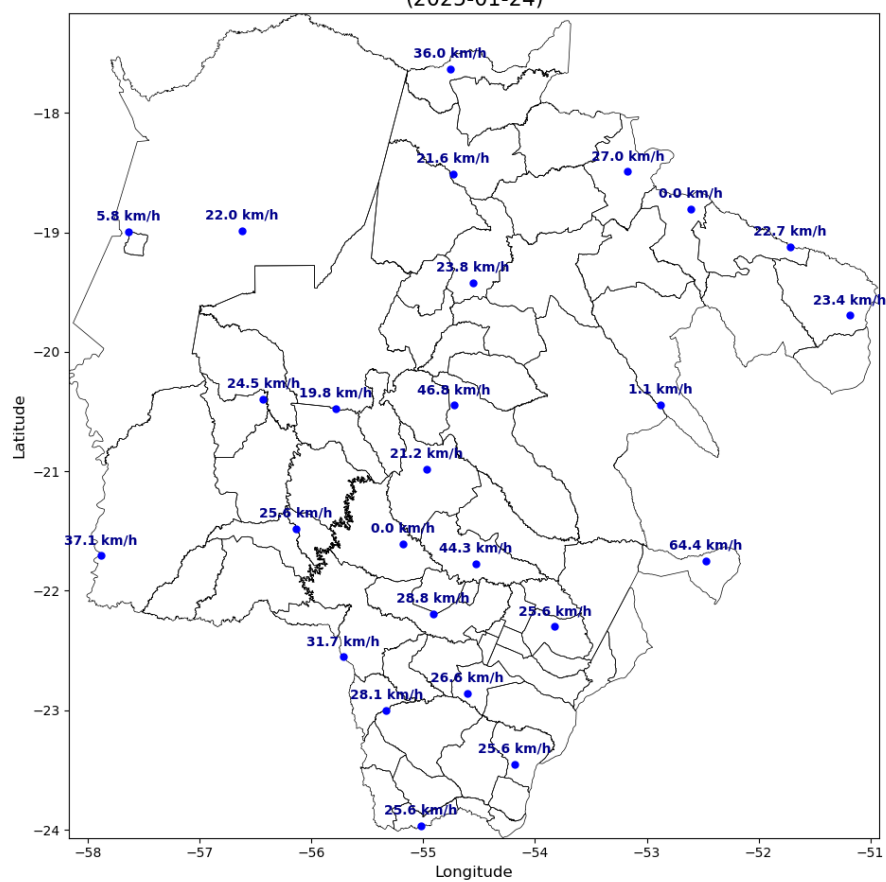


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-01-25)

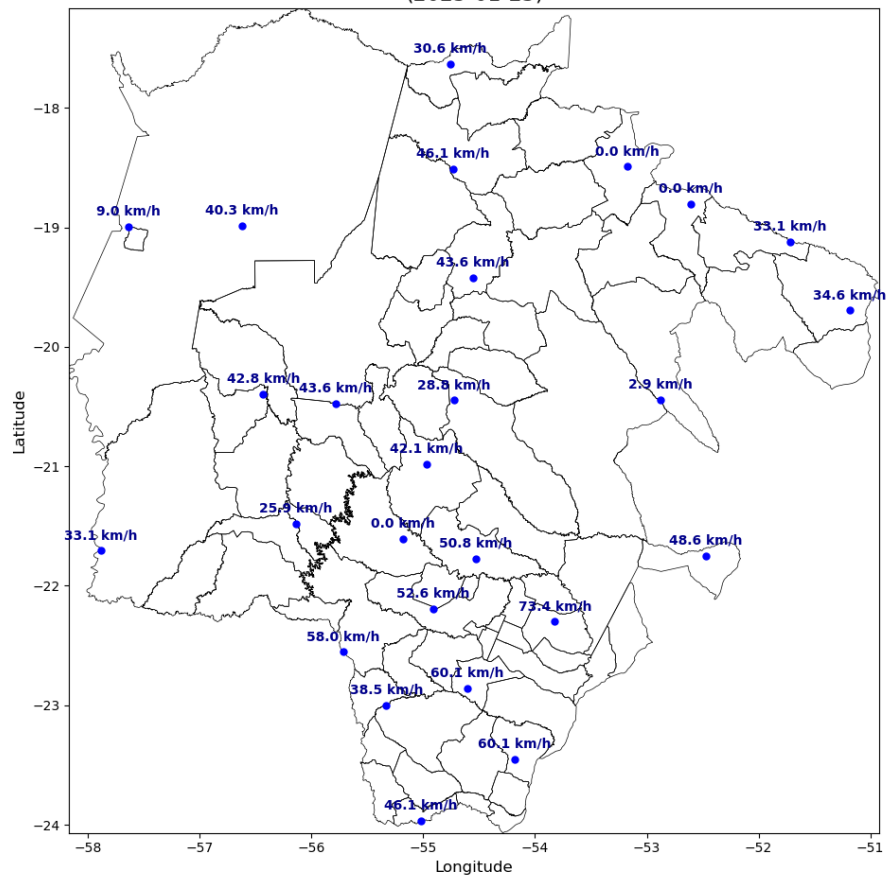


Intensidade Máxima das Rajadas (2025-01-26)

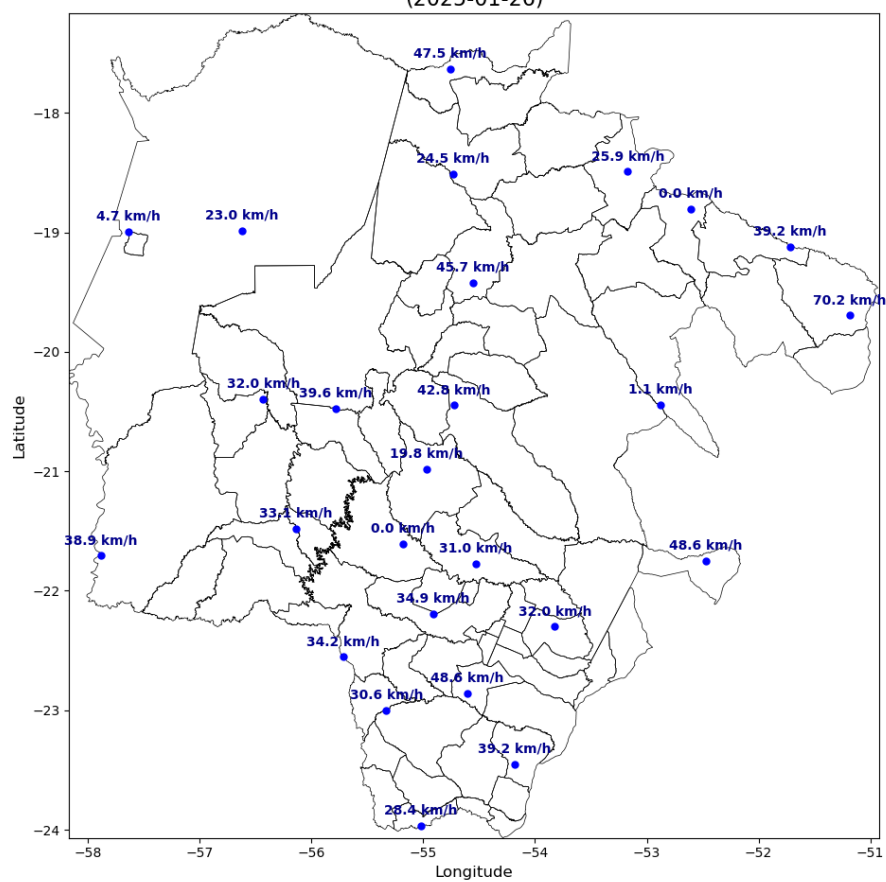


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-01-27)

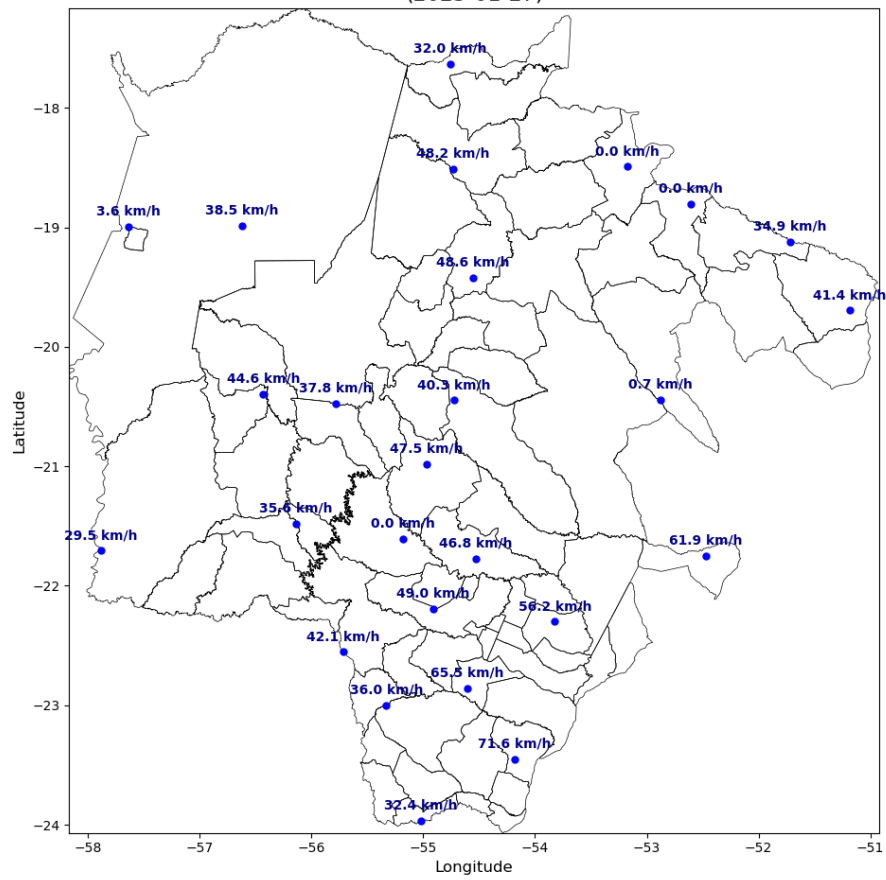


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-01-28)

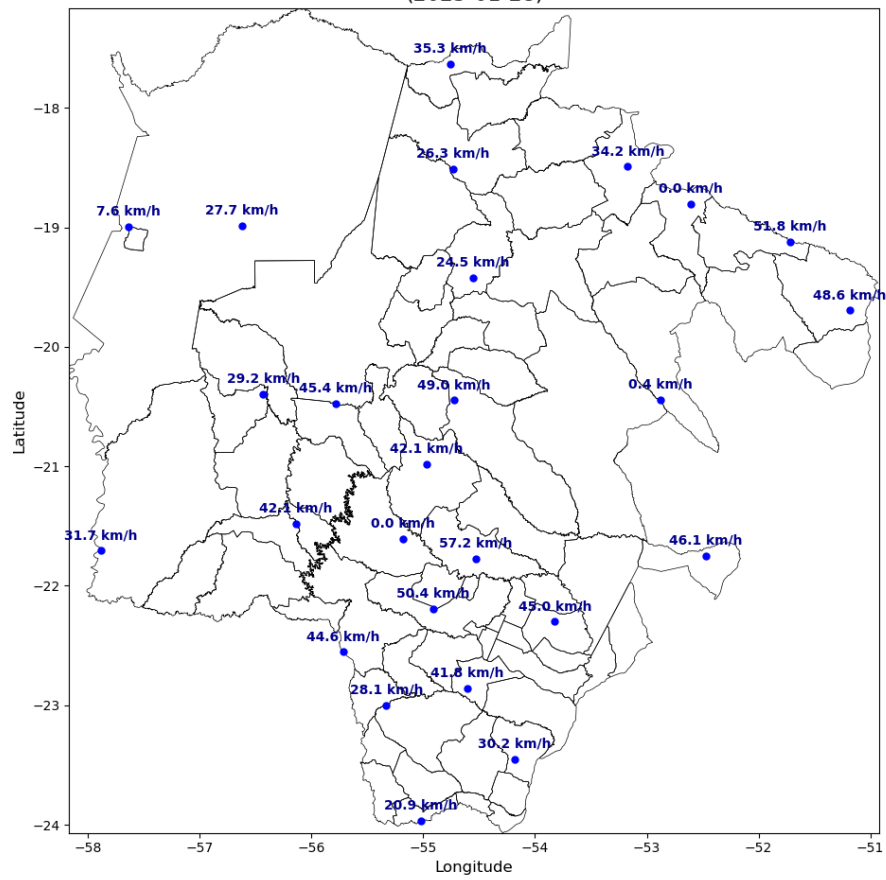


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-01-29)

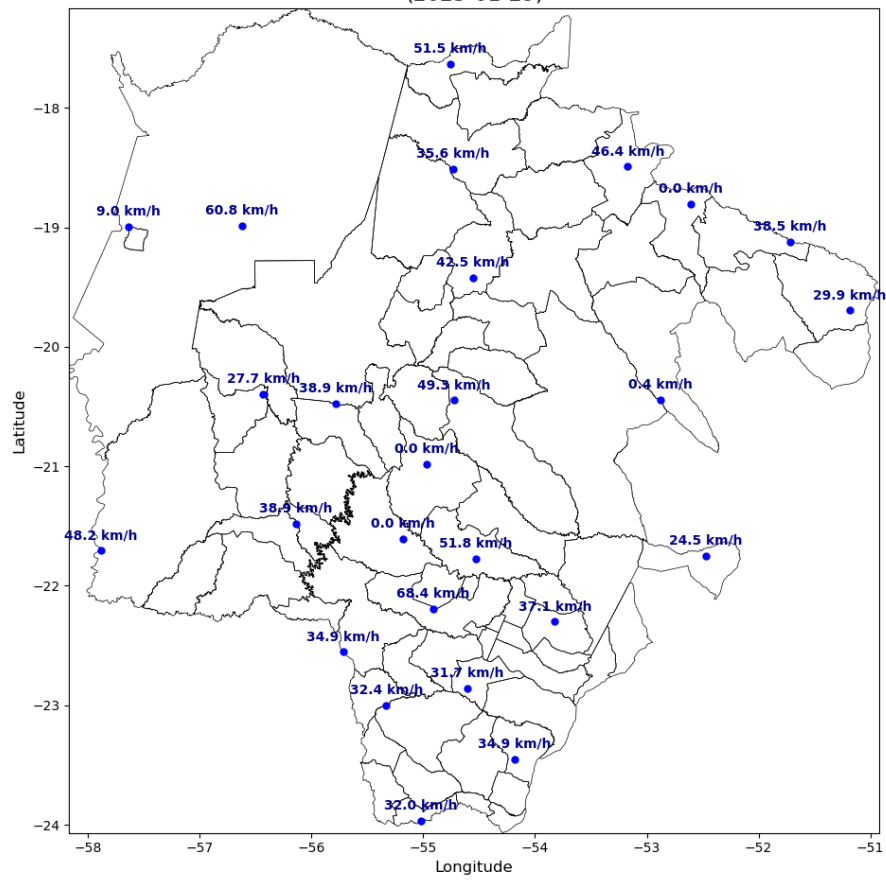

Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-01-30)

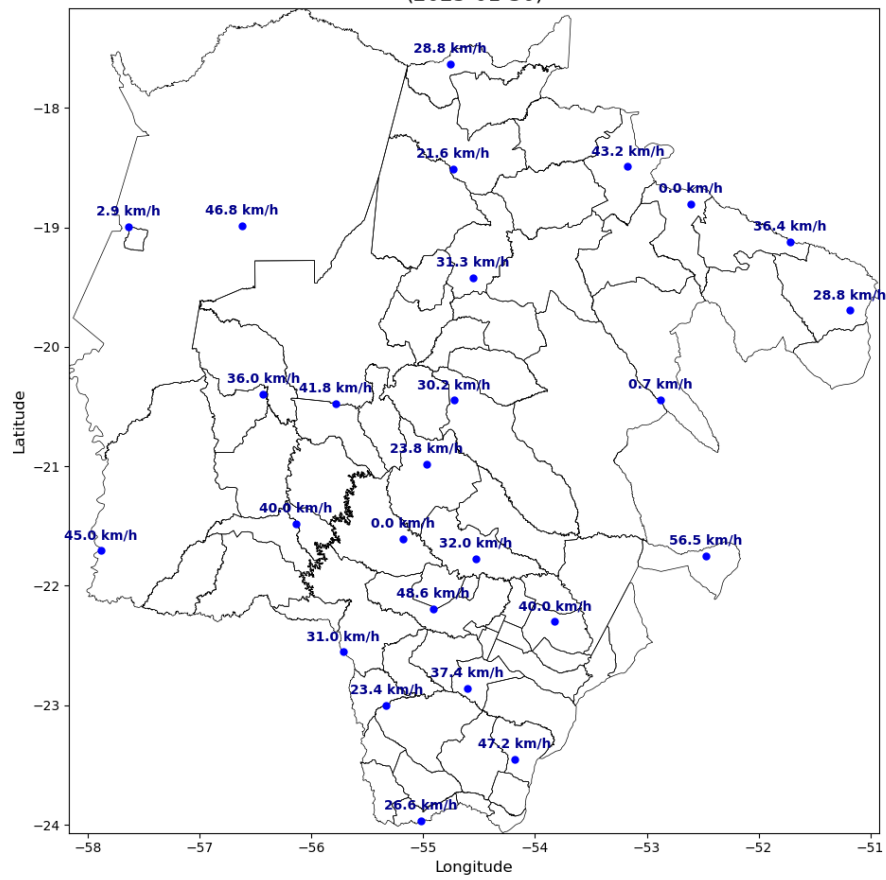

Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-01-31)

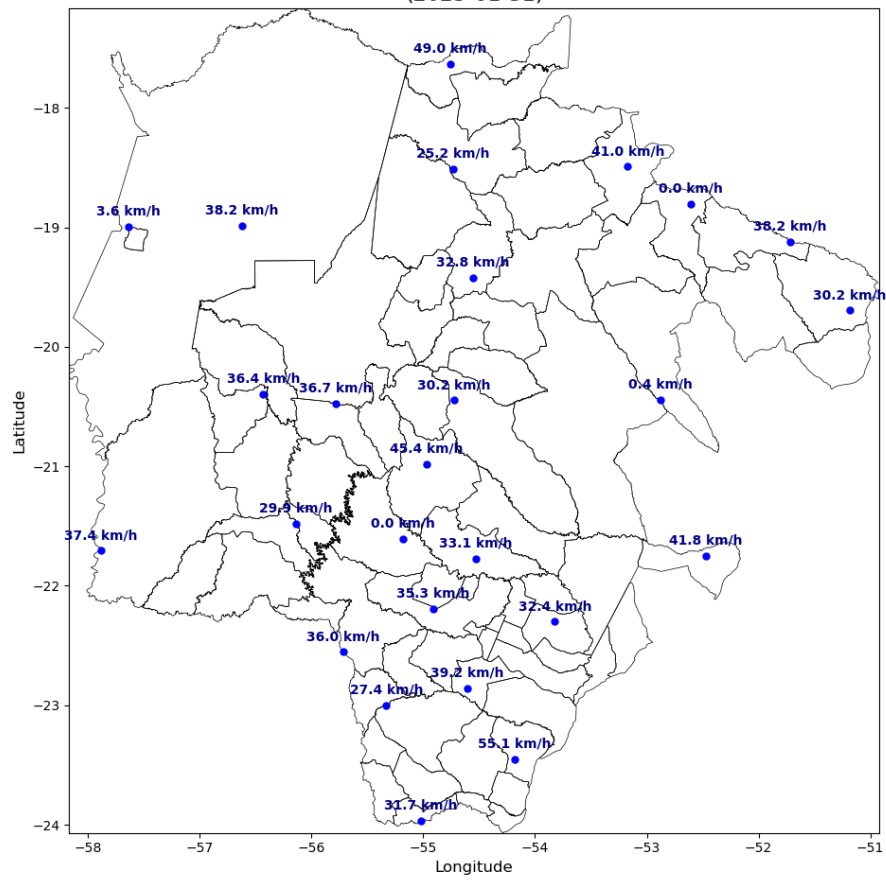

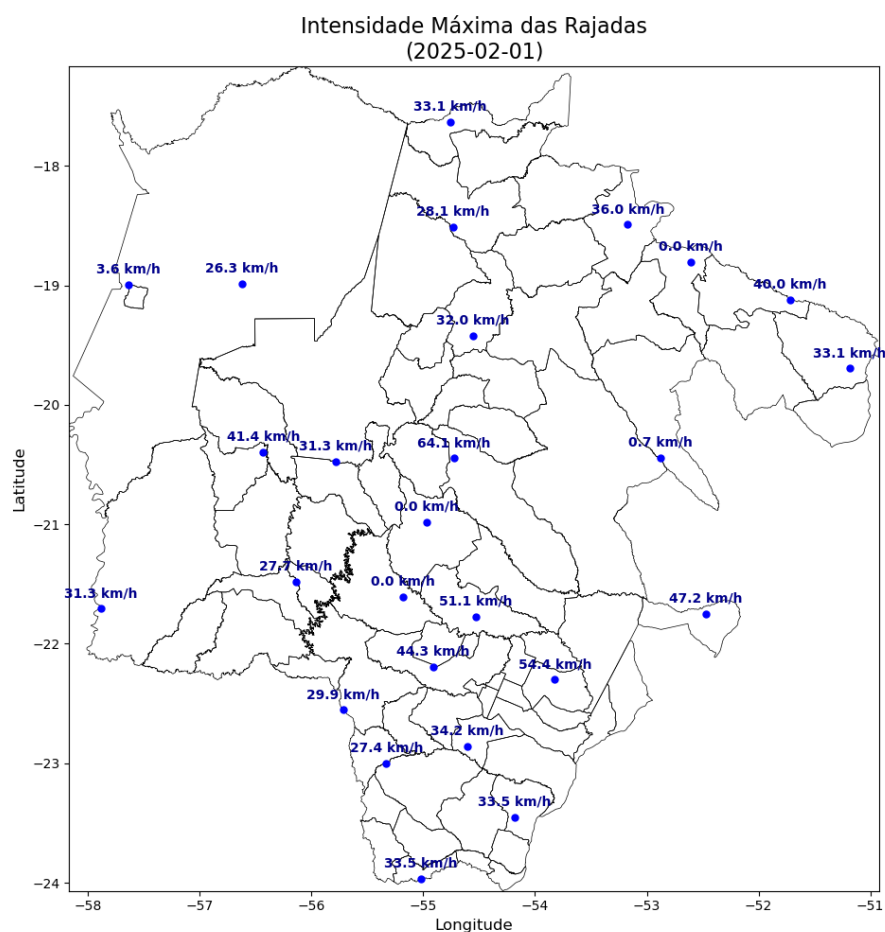


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 23/01 a 01/02.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 74 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram muito fortes, atingindo 90 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 1.240.667 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.



Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 23/01/2025 a 01/02/2025.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	00:00 UT do dia 23/01/25
Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 01/02/25
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] Campo Grande News. Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/de-novo-inmet-coloca-ms-sob-alerta-de-tempestade-com-ventos-fortes>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico