

Relatório Situação de Emergência

Fevereiro/2025

20250299

Sumário


1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	15
3. EVIDÊNCIAS.....	18
ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	38
ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento	195

ÁREA AFETADA

Do dia 02 a 16 de fevereiro de 2025, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2025.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

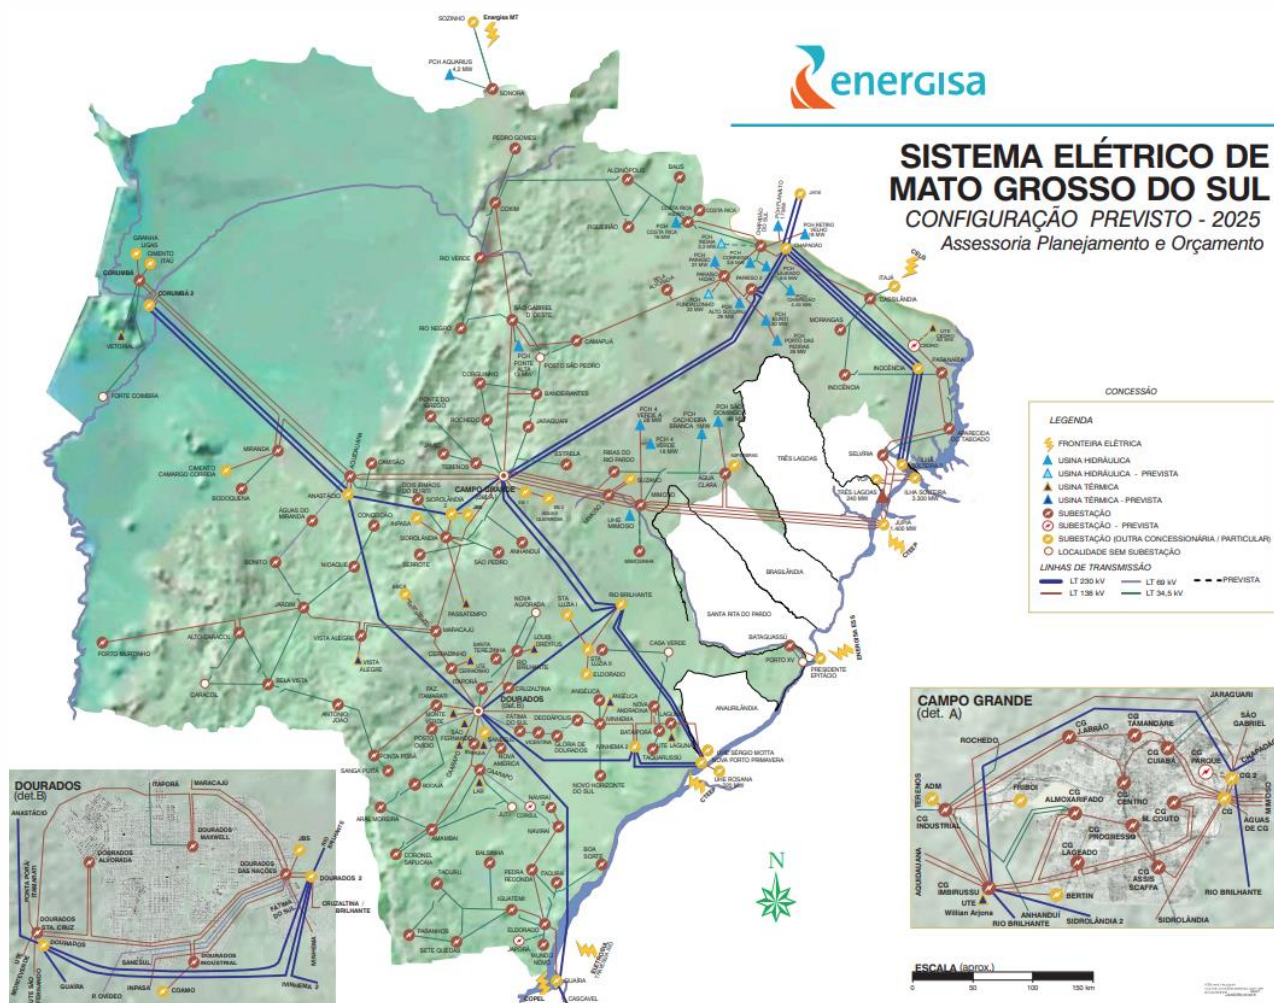

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.

Mapa do Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil, mostrando os 77 municípios. Os municípios são coloridos em tons de verde e amarelo. Alguns municípios, como Bataguassu, Batayporã, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Três Lagoas, Selvíria, Maracaju, e Anastácio, estão destacados em tons de verde mais escuro.

Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

Código do Evento	Municípios Afetados
20250299	CARACOL
20250299	PORTO MURTINHO
20250299	BELA VISTA
20250299	JARDIM
20250299	SANTA RITA DO PARDO
20250299	AGUA CLARA
20250299	RIBAS DO RIO PARDO
20250299	BRASILANDIA
20250299	TRES LAGOAS
20250299	PONTA PORÁ
20250299	ANTONIO JOAO
20250299	ALCINOPOLIS
20250299	AMAMBÁI
20250299	ARAL MOREIRA

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Municípios Afetados
20250299	CAARAPO
20250299	LAGUNA CAARAPA
20250299	CORONEL SAPUCAIA
20250299	NIOAQUE
20250299	ANASTACIO
20250299	BONITO
20250299	ANGELICA
20250299	NOVA ANDRADINA
20250299	NOVA ALVORADA DO SUL
20250299	RIO BRILHANTE
20250299	CAMPO GRANDE
20250299	AQUIDAUANA
20250299	APARECIDA DO TABOADO
20250299	IGUATEMI
20250299	BANDEIRANTES
20250299	ROCHEDO
20250299	JARAGUARI
20250299	CAMAPUA
20250299	CORGUINHO
20250299	BATAYPORA
20250299	BATAGUASSU
20250299	PARAISO DAS AGUAS
20250299	CHAPADAO DO SUL
20250299	COSTA RICA
20250299	BODOQUENA
20250299	ITAQUIRAI
20250299	NAVIRAI
20250299	JUTI
20250299	FIGUEIRAO
20250299	CASSILANDIA
20250299	PARANAIBA
20250299	TERENOS
20250299	MARACAJU
20250299	CORUMBA
20250299	LADARIO
20250299	COXIM
20250299	RIO VERDE DE MATO GROSSO
20250299	SAO GABRIEL DO OESTE
20250299	PEDRO GOMES
20250299	SONORA

Código do Evento	Municípios Afetados
20250299	RIO NEGRO
20250299	DOURADOS
20250299	DOURADINA
20250299	DEODAPOLIS
20250299	FATIMA DO SUL
20250299	ITAPORA
20250299	ELDORADO
20250299	MUNDO NOVO
20250299	VICENTINA
20250299	GLORIA DE DOURADOS
20250299	JATEI
20250299	JAPORA
20250299	SETE QUEDAS
20250299	TACURU
20250299	PARANHOS
20250299	INOCENCIA
20250299	NOVO HORIZONTE DO SUL
20250299	IVINHEMA
20250299	GUIA LOPES DA LAGUNA
20250299	SIDROLANDIA
20250299	MIRANDA
20250299	DOIS IRMAOS DO BURITI
20250299	TAQUARUSSU

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20250299	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 02/02/25 a 16/02/25 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 02 e 16 de fevereiro de 2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250299	Alto Caracol	ACA51
20250299	Alto Caracol	ACA52
20250299	Alto Caracol	ACA53
20250299	Água Clara	ACL01
20250299	Água Clara	ACL02
20250299	Água Clara	ACL51
20250299	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20250299	Fazenda Itamarati	FIT51
20250299	Antônio João	AJO01
20250299	Antônio João	AJO51
20250299	Antônio João	AJO52
20250299	Alcinópolis	ALC01
20250299	Amambai	AMA02
20250299	Amambai	AMA01
20250299	Amambai	AMA03
20250299	Ponta Porã Estoril	PPE03
20250299	Amambai	AMA51
20250299	Amambai	AMA52
20250299	Águas do Miranda	AMI02
20250299	Aral Moreira	AMO01
20250299	Aral Moreira	AMO02
20250299	Angélica	ANG01
20250299	Angélica	ANG02
20250299	Anhanduí	ANH01
20250299	Aquidauana	AQU05
20250299	Aquidauana	AQU01
20250299	Aquidauana	AQU02
20250299	Aquidauana	AQU03
20250299	Aquidauana	AQU04
20250299	Aquidauana	AQU51
20250299	Aparecida do Taboado	ATA02
20250299	Aparecida do Taboado	ATA03
20250299	Aparecida do Taboado	ATA04
20250299	Aparecida do Taboado	ATA05
20250299	Aparecida do Taboado	ATA51
20250299	Aparecida do Taboado	ATA52
20250299	Aparecida do Taboado	ATA01
20250299	Balsinha	BAL01
20250299	Balsinha	BAL02
20250299	Bandeirantes	BAN01

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250299	Bandeirantes	BAN51
20250299	Bandeirantes	BAN52
20250299	Bandeirantes	BAN53
20250299	Bataiporã	BAP01
20250299	Bataiporã	BAP02
20250299	Bataguassu	BAT01
20250299	Bataguassu	BAT02
20250299	Bataguassu	BAT51
20250299	Bela Alvorada	BAV51
20250299	Chapadão do Sul	CSU51
20250299	Bela Alvorada	BAV52
20250299	Bocajá	BOC01
20250299	Bodoquena	BOD01
20250299	Bodoquena	BOD51
20250299	Bonito	BON01
20250299	Bonito	BON02
20250299	Bonito	BON51
20250299	Bonito	BON52
20250299	Boa Sorte	BSO01
20250299	Boa Sorte	BSO02
20250299	Bela Vista	BVI01
20250299	Bela Vista	BVI02
20250299	Bela Vista	BVI51
20250299	Caarapó	CAA01
20250299	Caarapó	CAA02
20250299	Caarapó	CAA51
20250299	Caarapó	CAA52
20250299	Camapuã	CAM01
20250299	Camapuã	CAM51
20250299	Camapuã	CAM02
20250299	Camapuã	CAM52
20250299	Cassilândia	CAS01
20250299	Cassilândia	CAS02
20250299	Cassilândia	CAS03
20250299	Campo Grande Almocharifado	CGA01
20250299	Campo Grande Almocharifado	CGA02
20250299	Campo Grande Almocharifado	CGA03
20250299	Campo Grande Almocharifado	CGA04
20250299	Campo Grande Almocharifado	CGA05
20250299	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250299	Campo Grande Almocharifado	CGA08
20250299	Campo Grande Almocharifado	CGA09
20250299	Campo Grande Almocharifado	CGA10
20250299	Campo Grande Almocharifado	CGA11
20250299	Campo Grande Almocharifado	CGA51
20250299	Campo Grande Cuiabá	CGB01
20250299	Campo Grande Cuiabá	CGB03
20250299	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20250299	Campo Grande Cuiabá	CGB05
20250299	Campo Grande Cuiabá	CGB06
20250299	Campo Grande Cuiabá	CGB07
20250299	Campo Grande Cuiabá	CGB08
20250299	Campo Grande Cuiabá	CGB09
20250299	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20250299	Campo Grande Centro	CGC03
20250299	Vista Alegre	VAG53
20250299	Campo Grande Industrial	CGD01
20250299	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20250299	Campo Grande Industrial	CGD02
20250299	Campo Grande Industrial	CGD03
20250299	Campo Grande Industrial	CGD51
20250299	Campo Grande Industrial	CGD52
20250299	Campo Grande Industrial	CGD53
20250299	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20250299	Campo Grande Lageado	CGL07
20250299	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20250299	Campo Grande José Abrão	CGJ04
20250299	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20250299	Campo Grande Lageado	CGL01
20250299	Campo Grande Lageado	CGL02
20250299	Campo Grande Lageado	CGL03
20250299	Campo Grande Lageado	CGL04
20250299	Campo Grande Lageado	CGL06
20250299	Campo Grande Lageado	CGL08
20250299	Campo Grande Lageado	CGL09
20250299	Campo Grande Miguel Couto	CGM01
20250299	Campo Grande Miguel Couto	CGM02
20250299	Campo Grande Miguel Couto	CGM06
20250299	Campo Grande Miguel Couto	CGM08
20250299	Campo Grande Miguel Couto	CGM11

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250299	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20250299	Campo Grande Miguel Couto	CGM13
20250299	Campo Grande Miguel Couto	CGM14
20250299	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20250299	Campo Grande Miguel Couto	CGM17
20250299	Campo Grande Progresso	CGP01
20250299	Campo Grande Progresso	CGP02
20250299	Campo Grande Progresso	CGP05
20250299	Campo Grande Progresso	CGP08
20250299	Campo Grande Assis Scaffa	CGS02
20250299	Campo Grande Progresso	CGP09
20250299	Campo Grande Progresso	CGP12
20250299	Campo Grande Progresso	CGP10
20250299	Campo Grande Progresso	CGP11
20250299	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03
20250299	Campo Grande Assis Scaffa	CGS04
20250299	Campo Grande Assis Scaffa	CGS06
20250299	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20250299	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20250299	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20250299	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20250299	Campo Grande Tamandaré	CGT01
20250299	Campo Grande Tamandaré	CGT02
20250299	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20250299	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20250299	Campo Grande Tamandaré	CGT05
20250299	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20250299	Camisão	CMS01
20250299	Corguinho	COG01
20250299	Conceição	CON01
20250299	Corumbá	COR01
20250299	Corumbá	COR02
20250299	Corumbá	COR03
20250299	Ponta Porã Estoril	PPE04
20250299	Corumbá	COR04
20250299	Corumbá	COR05
20250299	Corumbá	COR06
20250299	Corumbá	COR07
20250299	Corumbá	COR08
20250299	Corumbá	COR09

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250299	Corumbá	COR52
20250299	Corumbá	COR53
20250299	Coxim	COX01
20250299	Coxim	COX02
20250299	Coxim	COX03
20250299	Coxim	COX04
20250299	Coxim	COX51
20250299	Coxim	COX52
20250299	Coxim	COX53
20250299	Rio Negro	RNE01
20250299	PCH Costa Rica	CRH51
20250299	Costa Rica	CRI01
20250299	Chapadão do Sul	CSU53
20250299	Costa Rica	CRI02
20250299	Cruzaltina	CRU01
20250299	Cruzaltina	CRU02
20250299	Cruzaltina	CRU03
20250299	Coronel Sapucaia	CSA01
20250299	Chapadão do Sul	CSU01
20250299	Chapadão do Sul	CSU02
20250299	Chapadão do Sul	CSU52
20250299	Deodápolis	DEO01
20250299	Deodápolis	DEO03
20250299	Dourados Alvorada	DOA01
20250299	Dourados Alvorada	DOA02
20250299	Dourados Alvorada	DOA03
20250299	Dourados Alvorada	DOA04
20250299	Dourados Alvorada	DOA05
20250299	Dourados Alvorada	DOA06
20250299	Dourados Alvorada	DOA07
20250299	Dourados das Nações	DOD01
20250299	Dourados das Nações	DOD03
20250299	Dourados das Nações	DOD04
20250299	Dourados das Nações	DOD05
20250299	Dourados Industrial	DOI02
20250299	Dourados Industrial	DOI03
20250299	Dourados Industrial	DOI06
20250299	Dourados Industrial	DOI04
20250299	Dourados Industrial	DOI05
20250299	Dourados Maxwell	DOM01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250299	Dourados Maxwell	DOM06
20250299	Dourados Maxwell	DOM02
20250299	Dourados Maxwell	DOM03
20250299	Dourados Maxwell	DOM04
20250299	Dourados Maxwell	DOM05
20250299	Dourados Maxwell	DOM07
20250299	Dourados Maxwell	DOM08
20250299	Dourados Maxwell	DOM09
20250299	Dourados Maxwell	DOM52
20250299	Eldorado	ELD02
20250299	Eldorado	ELD03
20250299	Eldorado	ELD52
20250299	Eldorado	ELD53
20250299	Estrela	EST01
20250299	Jaraguari	JAG01
20250299	Estrela	EST02
20250299	Figueirão	FIG01
20250299	Fazenda Itamarati	FIT52
20250299	Fazenda Itamarati	FIT53
20250299	Fazenda Itamarati	FIT54
20250299	Fazenda Itamarati	FIT55
20250299	Fátima do Sul	FSU01
20250299	Fátima do Sul	FSU02
20250299	Glória de Dourados	GDO01
20250299	Glória de Dourados	GDO02
20250299	Iguatemi	IGU01
20250299	Mundo Novo	MNO02
20250299	Iguatemi	IGU51
20250299	Iguatemi	IGU52
20250299	Iguatemi	IGU53
20250299	Inocência	INO01
20250299	Itaporã	ITA01
20250299	Itaporã	ITA52
20250299	Maracajú	MAR52
20250299	Itaquiraí	ITQ01
20250299	Itaquiraí	ITQ02
20250299	Ivinhema	IVI01
20250299	Ivinhema	IVI02
20250299	Ivinhema	IVI03
20250299	Ivinhema	IVI52

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250299	Jamic	JAM01
20250299	Jamic	JAM51
20250299	Jardim	JAR01
20250299	Jardim	JAR52
20250299	Jardim	JAR02
20250299	Jardim	JAR03
20250299	Jardim	JAR04
20250299	Jardim	JAR53
20250299	Jardim	JAR54
20250299	Santa Luzia 2	SLD52
20250299	Maracajú	MAR01
20250299	Maracajú	MAR02
20250299	Maracajú	MAR03
20250299	Maracajú	MAR51
20250299	Maracajú	MAR53
20250299	Mimoso	MIM01
20250299	Mimoso	MIM51
20250299	Miranda	MIR01
20250299	Miranda	MIR02
20250299	Miranda	MIR51
20250299	Miranda	MIR52
20250299	Mimosinha	MIS01
20250299	Mundo Novo	MNO01
20250299	Morangas	MOG01
20250299	Morangas	MOG02
20250299	Nova América	NAM01
20250299	Nova América	NAM02
20250299	Nova Andradina	NAN01
20250299	Nova Andradina	NAN02
20250299	Nova Andradina	NAN03
20250299	Nova Andradina	NAN51
20250299	Rio Brilhante	RBR01
20250299	Nova Andradina	NAN52
20250299	Naviraí	NAV01
20250299	Naviraí	NAV02
20250299	Naviraí	NAV03
20250299	Naviraí	NAV05
20250299	Naviraí	NAV04
20250299	Naviraí	NAV06
20250299	Novo Horizonte do Sul	NHS01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250299	Nioaque	NIO01
20250299	Nioaque	NIO02
20250299	Nioaque	NIO51
20250299	Paranaíba	PAR01
20250299	Paranaíba	PAR02
20250299	Paranaíba	PAR04
20250299	Paranaíba	PAR05
20250299	Paranaíba	PAR51
20250299	Paranaíba	PAR52
20250299	Pedro Gomes	PGO01
20250299	Ponte do Grego	PGR01
20250299	Ponte do Grego	PGR02
20250299	Porto Murinho	PMU01
20250299	Porto Murinho	PMU02
20250299	Posto Oviedo	POV51
20250299	Posto Oviedo	POV52
20250299	Posto Oviedo	POV53
20250299	Posto Oviedo	POV54
20250299	Posto Oviedo	POV55
20250299	Ponta Porã Estoril	PPE01
20250299	Ponta Porã Estoril	PPE02
20250299	Ponta Porã Estoril	PPE06
20250299	Ponta Porã Estoril	PPE05
20250299	Ponta Porã Estoril	PPE54
20250299	Ponta Porã Estoril	PPE55
20250299	Rio Brilhante	RBR02
20250299	Rio Brilhante	RBR51
20250299	Rio Brilhante	RBR52
20250299	Rio Brilhante	RBR53
20250299	Rochedo	ROC01
20250299	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20250299	Ribas do Rio Pardo	RRP51
20250299	Rio Verde	RVE01
20250299	Rio Verde	RVE02
20250299	Rio Verde	RVE51
20250299	Rio Verde	RVE52
20250299	Serrote	SET01
20250299	Serrote	SET02
20250299	São Gabriel do Oeste	SGO01
20250299	São Gabriel do Oeste	SGO02

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250299	São Gabriel do Oeste	SGO03
20250299	São Gabriel do Oeste	SGO04
20250299	São Gabriel do Oeste	SGO51
20250299	São Gabriel do Oeste	SGO52
20250299	São Gabriel do Oeste	SGO55
20250299	Sidrolândia	SIA01
20250299	Sidrolândia	SIA02
20250299	Sidrolândia	SIA03
20250299	Sidrolândia	SIA51
20250299	Sidrolândia	SIA52
20250299	Sidrolândia	SIA53
20250299	Santa Luzia 2	SLD51
20250299	Sonora	SON01
20250299	Sonora	SON02
20250299		SOZ51
20250299	São Pedro	SPE01
20250299	São Pedro	SPE02
20250299	Sanga Puitã	SPU01
20250299	Sanga Puitã	SPU02
20250299	Sete Quedas	SQU01
20250299	Sete Quedas	SQU51
20250299	Tacurú	TAC01
20250299	Taquarussu	TAQ01
20250299	Terenos	TER01
20250299	Terenos	TER02
20250299	Terenos	TER51
20250299	Terenos	TER52
20250299	Vista Alegre	VAG52
20250299	Vista Alegre	VAG54
20250299	Vicentina	VIC01
20250299	Vicentina	VIC02

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;

- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20250299	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	284
20250299	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	360
20250299	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	55
20250299	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	37
20250299	C210-(D)-Estai	C213-Descarga Atmosférica	1
20250299	C210-(D)-Estai	C216-Ventos Fortes	1
20250299	C220-(D)-Isolador	C226-Árvore/Galhos	1
20250299	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	4
20250299	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	3
20250299	C230-(D)-Cruzeta	C234-Árvore/Galhos	2
20250299	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	6
20250299	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	15
20250299	C250-(D)-Poste	C247-Árvore/Galhos	2
20250299	C250-(D)-Poste	C248-Descarga Atmosférica	4
20250299	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	64
20250299	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	88
20250299	C270-(D)-Condutor	C332-Inundação	1
20250299	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	109
20250299	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	4
20250299	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	9
20250299	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	30
20250299	C380-(D)-Chave Faca	C385-Árvore/Galhos	3

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20250299	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	3
20250299	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	160
20250299	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	1306
20250299	C390-(D)-Chave Fusível	C473-Inundação	1
20250299	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	628
20250299	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	5
20250299	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	21
20250299	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	5
20250299	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	3
20250299	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C812-Ventos Fortes	3

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20250299	02/02/2025 20:35:00	18/02/2025 18:20:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20250299	157.905	201.626

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20250299	465,92	4143

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612. N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.122.323 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2024. Portanto, o limite de CHI para 2025 é **342.384,76**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612. N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.122.323^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 342.384,76 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 – Consumidor Hora Interrompido (CHI) do evento

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20250299	551.082,45

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20250299	242,06	315

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20250299	381,79	60,97	55,90	498,67

EVIDÊNCIAS

AQUIDAUANA

Temporal causa destruição na Aldeia Limão Verde

Casas destelhadas, árvores arrancadas e falta de energia ocorreram devido as fortes chuvas que atingiram a região neste final de semana

REDAÇÃO

Publicado em 09/02/2025 às 16:49
Atualizado em 10/02/2025 às 06:14

COMENTAR: 

COMPARTILHE:      



PUBLICIDADE



A Aldeia Limão Verde, localizada em Aquidauana MS, foi atingida por um forte temporal que causou danos significativos à comunidade por volta das 15 horas deste sábado (08). O fenômeno, que pegou muitos moradores de surpresa, provocou a destruição de casas, com diversos imóveis ficando sem telhados, e arrancou árvores de grandes proporções, deixando um rastro de destruição pela região. A situação ainda é crítica, com muitos moradores relatando dificuldades devido à queda no fornecimento de energia elétrica.

Segundo relatos de moradores ao **O Pantaneiro**, o temporal foi o mais forte que já presenciaram na região. "Nunca vimos nada parecido. A chuva veio forte, o vento era tão intenso que parecia que as casas iam desabar", comentou um morador, visivelmente abalado com os danos. Em algumas ruas, árvores foram arrancadas pela raiz e dificultando o acesso à região.



Fonte: <https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/temporal-causa-destruicao-na-aldeia-limao-verde/223101/>

TRÂNSITO

Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, 16:45 - A | A

ACIDENTE GRAVE

Utilitária, caminhão e carreta colidem sob forte chuva em Bandeirantes

Uma pessoa morreu, outra ficou gravemente ferida e dois tiveram ferimentos leves



Um grave acidente envolvendo uma utilitária, um caminhão e uma carreta deixou vítimas presas às ferragens na BR-163, km 546, em Bandeirantes (MS), a cerca de 70 km de Campo Grande. A colisão ocorreu em meio a uma forte chuva, que agravou as condições do acidente, e, segundo informações da concessionária CCR MSVia, o incidente resultou em uma morte, uma pessoa em estado grave e duas com ferimentos leves.

O trecho ficou parcialmente interditado, com o tráfego sendo liberado no sistema "pare e siga". Imagens registradas por motoristas que passaram pelo local mostram os veículos completamente destruídos, reforçando a gravidade do ocorrido. Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal estão no local realizando os procedimentos necessários, enquanto a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

Fonte: <https://www.capitalnews.com.br/cotidiano/transito/utilitaria-caminhao-e-carreta-colidem-sob-forte-chuva-em-bandeirantes/416866>

Chuva repentina causa alagamentos em Caarapó

Vídeos mostram ruas alagadas, com destaque para a Rua Tiradentes, onde água invadiu bar

Publicado em 13/02/2025 às 08:23

Atualizado em 13/02/2025 às 08:31



Na tarde e noite de quarta-feira (12), uma chuva intensa que começou por volta das 17h em Caarapó causou alagamentos em diversas ruas da cidade. Moradores registraram os impactos nas redes sociais, destacando a Rua Tiradentes, esquina com a Doutor Coutinho, na região do Leve Max. Um vídeo mostra a água invadindo um bar, onde clientes estavam sentados, com a água subindo até seus pés.

Além disso, um Fiat Uno ficou parado no meio da rua, após a água atingir o motor do veículo. O local mais afetado foi uma quadra adiante, na Rua Manoel Ferreira de Araújo, também esquina com a Doutor Coutinho, onde o alagamento atingiu áreas próximas a um semáforo.

A chuva, que não durou muito tempo, acumulou aproximadamente 45 milímetros de água, deixando os moradores da cidade em alerta para os próximos eventos climáticos.



Fonte: <https://caarapo.portaldacidade.com/noticias/cidade/chuva-repentina-causa-alagamentos-em-caarapo-2831>

Capital

Pancada de chuva causa transtorno na Capital em questão de minutos

Nem 10 milímetros foram registrados durante pancada que caiu na tarde desta terça-feira com ventos fortes

Por Gabriela Couto | 11/02/2025 17:54



Os campo-grandenses foram surpreendidos com um temporal no final da tarde desta terça-feira (11). Vários bairros registraram pancadas de chuva acompanhadas com ventos fortes por volta das 17h.



Árvore caída na Rua Pedro Celestino, próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa (Foto: Juliano Almeida)

Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/pancada-de-chuva-causa-transtorno-na-capital-em-questao-de-minutos>

Direto das Ruas

Enxurrada põe motoristas em risco no Pioneiros, Los Angeles e Ramez Tebet

Bairros como Pioneiros, Los Angeles e Ramez Tebet foram afetados com fortes enxurradas

Por Lucia Morel | 13/02/2025 19:59

Moradora se desespera com enxurrada no Los Angeles



Chuva na região sul de Campo Grande deixou moradores em desespero neste começo de noite (13). Bairros como Pioneiros, Los Angeles e Ramez Tebet foram afetados com forte enxurrada nas ruas e carros atravessando sob risco de serem levados pela água. Morador do bairro, Edson de Marco dirigiu mesmo com as rodas do carro cobertas.

Buraco aberto pela enxurrada no Ramez Tebet em Campo Grande



Cratera de obra no bairro Ramez Tebet, na Rua Fidelis Bucke, que foi matéria recente, desmoronou ainda mais e na Vila Bandeirantes, perto da Avenida Fábio Zahran, também houve registro de chuva em excesso.

Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/direto-das-ruas/enxurrada-poe-motoristas-em-risco-no-pioneiros-los-angeles-e-ramez-tebet>

Chuva deixa carros submersos e transforma ruas em rios em Campo Grande

Vídeos registrados por moradores mostram ruas tomadas pela enxurrada, carros submersos e casas sendo invadidas pela água



Ana Karla Flores

07/02/2025 14:41 Atualizado em 07/02/2025 15:08

🕒 3 min de leitura

Uma forte chuva atingiu [Campo Grande](#), nesta sexta-feira (7). O pouco tempo foi suficiente para causar transtornos em várias regiões da cidade. Vídeos registrados por moradores mostram ruas tomadas pela enxurrada, carros submersos e casas sendo invadidas pela água, gerando preocupação entre os moradores. **Assista ao vídeo abaixo.**

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Alerta de chuvas



Fonte: <https://primeirapagina.com.br/tempo/submarino-carro-fica-submerso-com-minutos-de-chuva-em-campo-grande/>

Vídeo: temporal em Ponta Porã derruba muro de quartel do exército, tomba postes e deixa rastro de destruição

Em três horas de chuva, foram registrados foram 45 milímetros na cidade que faz fronteira com o Paraguai. Foram registradas rajadas que ultrapassaram os 66 quilômetros por hora.

Por Nadine Lopes, g1 MS — Mato Grosso do Sul

05/02/2025 19h43 · Atualizado há 2 meses

A força do vento tombou postes de energia elétrica na região do Rodoanel.



Postes tombados em Ponta Porã. — Foto: Mauro Almeida

O muro do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizada desabou. Apesar disso, até o momento, não há informação sobre feridos.



Fonte: <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2025/02/05/video-temporal-derruba-muro-de-quartel-do-exercito-tomba-postes-e-deixa-rastro-de-destruicao-em-ponta-pora.ghtml>

Tempestade derruba árvores, telhados e alaga ruas em Ponta Porã

Há aviso de chuvas intensas de perigo potencial emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)



Renata Fontoura

12/02/2025 16:38 Atualizado em 12/02/2025 16:38

🕒 1 min de leitura

A tempestade que atingiu Ponta Porã nesta quarta-feira (12) causou estragos no município de Mato Grosso do Sul. Ruas ficaram alagadas, e árvores e telhados de lojas foram derrubados. Assista aos vídeos gravados por moradores:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Compra que esquentar: Rede Comper Aquece MS com solidariedade





Estragos em Ponta Porã causados por tempestade nesta quarta (12). (Foto: WhatsApp)



Essa intensa chuva pode mudar o tempo na capital sul-mato-grossense, Campo Grande.

Fonte: <https://primeirapagina.com.br/tempo/tempestade-derruba-arvores-telhados-e-alaga-ruas-em-ponta-pora/>

Chuva forte causa estragos em Ponta Porã

Por Redação 18:36 - 12/02/2025



A chuva forte que caiu na tarde desta terça-feira causou estragos em alguns imóveis na cidade de Ponta Porã. Imagens que circulam nas redes sociais mostram estragos causados no Planet Outlet, loja de artigos diversos que fica na divisa com Pedro Juan Caballero.

O site Dourados News registrou que a força do vento causou diversos estragos na região, fazendo com que a estrutura de uma rede de fast food cedesse e uma porta de vidro estourasse, assustando clientes e funcionários, além de derrubar um muro no bairro São Domingos e espalhar galhos e árvores caídos por vários pontos, chegando a atingir a carroceria de um caminhão estacionado. Apesar dos danos, o site informou que não há registros de feridos ou ocorrências graves envolvendo pessoas.

Fonte: <https://www.agazetanews.com.br/2025/02/12/chuva-forte-causa-estragos-em-ponta-pora/>

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20250299 de fevereiro de 2025.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6133974-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	1	1,38	1,38
20250299	6135400-1	TD(14813)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20250299	6136729-1	FU(35071)	Chave Fusível	1	3,68	3,68
20250299	6137451-1	TD(47862)	Transformador Distribuição	1	15,57	15,57
20250299	6138803-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	1	6,7	6,7
20250299	6139019-1	FU(19830)	Chave Fusível	2	6,78	13,56
20250299	6139365-1	FU(20356)	Chave Fusível	4	5,37	21,48
20250299	6139529-1	TD(47873)	Transformador Distribuição	23	1,92	44,16
20250299	6139902-1	TD(690362)	Transformador Distribuição	3	5,13	15,39
20250299	6139903-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	85	2,68	227,8
20250299	6139903-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	187	3,18	594,6 6
20250299	6139903-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	36	4,18	150,4 8
20250299	6140652-1	FR(20372)	Chave Fusível Religadora	36	16,87	607,3 2
20250299	6139903-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	7	3,18	22,26
20250299	6142780-1	TD(29416)	Transformador Distribuição	2	9,75	19,5
20250299	6142888-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	83	0,98	81,34
20250299	6142888-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	62	5,73	355,2 6
20250299	6142888-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	164	7,95	1303, 8
20250299	6142888-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	63	0,68	42,84

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6142888-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	3	2,95	8,85
20250299	6142888-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	4	3,12	12,48
20250299	6142888-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	13	24,33	316,29
20250299	6131708-1	TD(10151016)	Transformador Distribuição	2	5,62	11,24
20250299	6138803-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	2	6,7	13,4
20250299	6142890-1	TD(10151016)	Transformador Distribuição	2	3,3	6,6
20250299	6131708-1	TD(10151016)	Transformador Distribuição	2	5,62	11,24
20250299	6134029-1	TD(729972)	Transformador Distribuição	2	17,67	35,34
20250299	6136616-1	FU(25444)	Chave Fusível	4	5,02	20,08
20250299	6146590-1	TD(29417)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20250299	6137640-1	TD(42118)	Transformador Distribuição	1	3,83	3,83
20250299	6138803-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	27	6,7	180,9
20250299	6139305-1	TD(24072164)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20250299	6141882-1	TD(56538)	Transformador Distribuição	2	16,97	33,94
20250299	6142890-1	TD(10151016)	Transformador Distribuição	2	3,3	6,6
20250299	6142888-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	7	7,95	55,65
20250299	6145045-1	TD(47664)	Transformador Distribuição	1	18,88	18,88
20250299	6146258-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	110	8,62	948,2
20250299	6146258-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	9	4,28	38,52
20250299	6145634-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	84	3,55	298,2
20250299	6145634-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	26	2,75	71,5
20250299	6145634-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	9	2,27	20,43
20250299	6141022-1	FU(24893)	Chave Fusível	4	7,82	31,28
20250299	6131768-1	FU(19765)	Chave Fusível	4	2,98	11,92

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137718-1	TD(678921)	Transformador Distribuição	3	5,8	17,4
20250299	6140408-1	TD(749062)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20250299	6140494-1	TD(687387)	Transformador Distribuição	3	23,83	71,49
20250299	6132989-1	FR(10087)	Chave Fusível Religadora	5	13,85	69,25
20250299	6133584-1	FU(28159)	Chave Fusível	6	7,55	45,3
20250299	6133834-1	FR(28067)	Chave Fusível Religadora	15	16,53	247,9 5
20250299	6147531-1	TD(678903)	Transformador Distribuição	2	8,82	17,64
20250299	6134167-1	TD(681737)	Transformador Distribuição	3	16,9	50,7
20250299	6134379-1	FU(28059)	Chave Fusível	1	4,25	4,25
20250299	6134379-1	FU(28059)	Chave Fusível	1	13,43	13,43
20250299	6134469-1	TD(37058)	Transformador Distribuição	1	8,52	8,52
20250299	6135706-1	TD(37058)	Transformador Distribuição	1	20,03	20,03
20250299	6135784-1	TD(652510)	Transformador Distribuição	1	20,68	20,68
20250299	6135873-1	FU(28054)	Chave Fusível	4	20,58	82,32
20250299	6136184-1	TD(681737)	Transformador Distribuição	3	3,87	11,61
20250299	6137049-1	TD(38541)	Transformador Distribuição	2	18,98	37,96
20250299	6141789-1	FR(28065)	Chave Fusível Religadora	5	18,47	92,35
20250299	6143173-1	TD(731179)	Transformador Distribuição	1	22,4	22,4
20250299	6143431-1	FU(10329)	Chave Fusível	2	12,22	24,44
20250299	6146490-1	TD(36980)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20250299	6146576-1	FU(27915)	Chave Fusível	14	3,35	46,9
20250299	6147115-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	536	1,52	814,7 2
20250299	6147115-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	1	19,42	19,42
20250299	6137268-1	TD(12995)	Transformador Distribuição	1	18,48	18,48
20250299	6137379-1	TD(52316)	Transformador Distribuição	1	16,17	16,17

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137587-1	FU(28054)	Chave Fusível	4	16,33	65,32
20250299	6147481-1	FU(730340)	Chave Fusível	1	3,6	3,6
20250299	6133778-1	TD(36981)	Transformador Distribuição	1	8,68	8,68
20250299	6134148-1	TD(36901)	Transformador Distribuição	2	18,35	36,7
20250299	6134239-1	FU(4070)	Chave Fusível	3	18,48	55,44
20250299	6134481-1	TD(36917)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20250299	6144973-1	FU(4070)	Chave Fusível	3	12,57	37,71
20250299	6145492-1	TD(37010)	Transformador Distribuição	1	7,52	7,52
20250299	6134380-1	FR(28245)	Chave Fusível Religadora	1	39,95	39,95
20250299	6135532-1	TD(674158)	Transformador Distribuição	1	15,7	15,7
20250299	6135664-1	TD(743700)	Transformador Distribuição	2	15,5	31
20250299	6132500-1	FU(28256)	Chave Fusível	2	6,9	13,8
20250299	6133509-1	TD(37084)	Transformador Distribuição	1	8,85	8,85
20250299	6144884-1	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	22	4,9	107,8
20250299	6145842-1	TD(48958)	Transformador Distribuição	1	3,5	3,5
20250299	6147331-1	TD(37121)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20250299	6137291-1	TD(37061)	Transformador Distribuição	1	16,88	16,88
20250299	6137962-1	FU(656427)	Chave Fusível	3	26,33	78,99
20250299	6138802-1	TD(37190)	Transformador Distribuição	1	8,75	8,75
20250299	6131750-1	FR(30911)	Chave Fusível Religadora	4	11,83	47,32
20250299	6134380-1	FR(28245)	Chave Fusível Religadora	2	30,1	60,2
20250299	6134380-1	FR(28245)	Chave Fusível Religadora	3	18,12	54,36
20250299	6134203-1	TD(37061)	Transformador Distribuição	1	17,17	17,17
20250299	6134391-1	FU(14043)	Chave Fusível	3	4,17	12,51
20250299	6135194-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	1	3,43	3,43

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6135688-1	TD(677711)	Transformador Distribuição	4	13,58	54,32
20250299	6131890-1	TD(82011110)	Transformador Distribuição	1	8,68	8,68
20250299	6131739-1	TD(664198)	Transformador Distribuição	25	4,57	114,25
20250299	6136204-1	FU(23778)	Chave Fusível	18	2,7	48,6
20250299	6135213-1	FR(23761)	Chave Fusível Religadora	6	1,52	9,12
20250299	6135520-1	FU(679495)	Chave Fusível	5	24,7	123,5
20250299	6136794-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	1	6,27	6,27
20250299	6136631-1	TD(718606)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20250299	6136794-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	2	2,53	5,06
20250299	6136794-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	185	6,27	1159,95
20250299	6137142-1	TD(18153)	Transformador Distribuição	2	17,28	34,56
20250299	6137323-1	FU(760609)	Chave Fusível	16	14,55	232,8
20250299	6138080-1	FR(3786)	Chave Fusível Religadora	14	2,63	36,82
20250299	6139459-1	FU(676878)	Chave Fusível	34	6,02	204,68
20250299	6140131-1	TD(684164)	Transformador Distribuição	2	3,37	6,74
20250299	6141113-1	TD(66737350)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20250299	6142406-1	TD(18103)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20250299	6142878-1	RD(720353)	Religador de Distribuição	46	0,55	25,3
20250299	6135314-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	11	1,18	12,98
20250299	6135314-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	15	1,55	23,25
20250299	6136132-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	374	3,88	1451,12
20250299	6136132-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	18	5,87	105,66
20250299	6136132-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	3	6,03	18,09
20250299	6136132-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	5	6,18	30,9

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6136132-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	62	6,6	409,2
20250299	6136132-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	41	6,87	281,67
20250299	6136132-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	5	7,18	35,9
20250299	6136132-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	134	0,05	6,7
20250299	6137660-1	FR(19629)	Chave Fusível Religadora	1	3,9	3,9
20250299	6138808-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	62	7,6	471,2
20250299	6141948-1	TD(41128)	Transformador Distribuição	33	12,68	418,44
20250299	6143858-1	FR(20338)	Chave Fusível Religadora	13	4,13	53,69
20250299	6144210-1	FU(17799)	Chave Fusível	13	4,75	61,75
20250299	6144388-1	FU(17383)	Chave Fusível	11	5,58	61,38
20250299	6146085-1	FR(20395)	Chave Fusível Religadora	8	1,67	13,36
20250299	6147002-1	TD(56105)	Transformador Distribuição	1	2,7	2,7
20250299	6147652-1	FU(20360)	Chave Fusível	13	2,25	29,25
20250299	6147846-1	TD(16251)	Transformador Distribuição	7	2,93	20,51
20250299	6135314-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	135	1,12	151,2
20250299	6135314-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	347	0,48	166,56
20250299	6134434-1	TD(676027)	Transformador Distribuição	1	3,5	3,5
20250299	6131902-1	TD(39384)	Transformador Distribuição	1	5,5	5,5
20250299	6132372-1	TD(663702)	Transformador Distribuição	1	6,15	6,15
20250299	6132950-1	FU(45121)	Chave Fusível	1	19,75	19,75
20250299	6134412-1	FU(15724)	Chave Fusível	18	11,48	206,64
20250299	6136162-1	FU(15724)	Chave Fusível	2	7,98	15,96
20250299	6136162-1	FU(15724)	Chave Fusível	16	11,93	190,88
20250299	6141673-1	FU(41253)	Chave Fusível	3	20,47	61,41
20250299	6144057-1	FU(4232)	Chave Fusível	76	1,93	146,68

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134283-1	AMA02_AMA49 505	Alimentador	1	0,17	0,17
20250299	6148515-1	FU(3398)	Chave Fusível	9	3,93	35,37
20250299	6134887-1	TD(740351)	Transformador Distribuição	11	27,45	301,95
20250299	6134546-1	FU(25167)	Chave Fusível	1	4,37	4,37
20250299	6137032-1	FU(25158)	Chave Fusível	4	27,72	110,88
20250299	6134395-1	FU(740354)	Chave Fusível	22	1,65	36,3
20250299	6134395-1	TD(740349)	Transformador Distribuição	10	1,65	16,5
20250299	6136638-1	TD(5436207)	Transformador Distribuição	5	4,58	22,9
20250299	6136621-1	TD(8957)	Transformador Distribuição	49	6,02	294,98
20250299	6147077-1	TD(680118)	Transformador Distribuição	3	3,07	9,21
20250299	6140705-1	TD(8923)	Transformador Distribuição	100	2,37	237
20250299	6141643-1	FU(25070)	Chave Fusível	1	4	4
20250299	6144400-1	TD(25247)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20250299	6144598-1	TD(715298)	Transformador Distribuição	53	1,53	81,09
20250299	6146069-1	FU(25157)	Chave Fusível	5	2,15	10,75
20250299	6146447-1	FU(25157)	Chave Fusível	5	6,2	31
20250299	6134251-1	TD(51607)	Transformador Distribuição	59	2,78	164,02
20250299	6134283-1	[BT]PA(12995)	Ramal de Baixa Tensão	7	5,37	37,59
20250299	6134283-1	AMA02_AMA49 505	Alimentador	1882	0,12	225,84
20250299	6134283-1	AMA02_AMA49 505	Alimentador	2691	0,17	457,47
20250299	6134283-1	AMA02_AMA49 505	Alimentador	543	0,18	97,74
20250299	6134283-1	AMA02_AMA49 505	Alimentador	154	0,1	15,4
20250299	6134283-1	AMA02_AMA49 505	Alimentador	277	0,23	63,71
20250299	6134283-1	AMA02_AMA49 505	Alimentador	14	3,03	42,42
20250299	6134387-1	TD(8945)	Transformador Distribuição	21	4,92	103,32

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6135069-1	TD(656630)	Transformador Distribuição	3	3,35	10,05
20250299	6135304-1	RD(747959)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20250299	6134283-1	AMA02_AMA49 505	Alimentador	3	0,23	0,69
20250299	6134283-1	AMA02_AMA49 505	Alimentador	1	0,12	0,12
20250299	6137720-1	FU(996212)	Chave Fusível	6	9,47	56,82
20250299	6148121-1	TD(43348)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250299	6142626-1	TD(674337)	Transformador Distribuição	1	1,42	1,42
20250299	6144400-1	TD(25247)	Transformador Distribuição	126	3,35	422,1
20250299	6144468-1	TD(42984)	Transformador Distribuição	2	2,55	5,1
20250299	6144480-1	FU(38964)	Chave Fusível	17	6,08	103,36
20250299	6144679-1	TD(674368)	Transformador Distribuição	6	5,28	31,68
20250299	6145641-1	TD(8892)	Transformador Distribuição	89	1,9	169,1
20250299	6145857-1	TD(42984)	Transformador Distribuição	2	1,33	2,66
20250299	6145945-1	PE(20043220)	Ponto de conexão	1	2,73	2,73
20250299	6134824-1	FU(3567)	Chave Fusível	14	6,1	85,4
20250299	6135560-1	RD(20804434)	Religador de Distribuição	14	19,02	266,28
20250299	6135560-1	RD(20804434)	Religador de Distribuição	6	23,75	142,5
20250299	6135678-1	TD(676159)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20250299	6147545-1	TD(43355)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20250299	6138591-1	FU(9618560)	Chave Fusível	5	2,08	10,4
20250299	6134584-1	TD(748230)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20250299	6136103-1	TD(49631)	Transformador Distribuição	1	16,35	16,35
20250299	6134581-1	TD(661199)	Transformador Distribuição	1	9,22	9,22
20250299	6133196-1	FU(732930)	Chave Fusível	1	10,48	10,48
20250299	6146437-1	FU(3306)	Chave Fusível	3	8,12	24,36

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6146129-1	FU(27800)	Chave Fusível	1	26,95	26,95
20250299	6146129-1	FU(27800)	Chave Fusível	2	18,88	37,76
20250299	6144616-1	FR(25089)	Chave Fusível Religadora	20	14,83	296,6
20250299	6143086-1	TD(9942247)	Transformador Distribuição	2	1,5	3
20250299	6140379-1	TD(36091)	Transformador Distribuição	3	1,57	4,71
20250299	6140271-1	TD(42222)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20250299	6139993-1	TD(42224)	Transformador Distribuição	2	3,12	6,24
20250299	6139394-1	TD(42255)	Transformador Distribuição	1	25,98	25,98
20250299	6137005-1	TD(737059)	Transformador Distribuição	8	4,8	38,4
20250299	6148377-1	TD(49593)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20250299	6148353-1	TD(49631)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20250299	6147571-1	TD(49631)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20250299	6147527-1	FU(720411)	Chave Fusível	2	4,62	9,24
20250299	6138850-1	TD(670537)	Transformador Distribuição	2	4,47	8,94
20250299	6139142-1	TD(42343)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20250299	6133180-1	CF(30332)	Chave Faca	28	1,55	43,4
20250299	6133198-1	TD(57048)	Transformador Distribuição	1	6,9	6,9
20250299	6134417-1	FU(38658882)	Chave Fusível	11	9,97	109,6 7
20250299	6146894-1	TD(42584)	Transformador Distribuição	3	1,52	4,56
20250299	6138909-1	TD(15632)	Transformador Distribuição	1	26,53	26,53
20250299	6137104-1	FU(18321)	Chave Fusível	9	4,5	40,5
20250299	6136232-1	TD(29322)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20250299	6140857-1	FR(18357)	Chave Fusível Religadora	6	7,15	42,9
20250299	6148935-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	66	6,72	443,5 2

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6148935-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	55	7,85	431,75
20250299	6149325-1	FU(18321)	Chave Fusível	10	28,57	285,7
20250299	6148544-1	FR(22616)	Chave Fusível Religadora	15	2,37	35,55
20250299	6147030-1	TD(29362)	Transformador Distribuição	1	14,82	14,82
20250299	6137095-1	PE(13508482)	Ponto de conexão	1	3,73	3,73
20250299	6137095-1	AMO01_AMO49501	Alimentador	365	3,35	1222,75
20250299	6137095-1	AMO01_AMO49501	Alimentador	170	2,02	343,4
20250299	6137095-1	AMO01_AMO49501	Alimentador	1534	0,73	1119,82
20250299	6135972-1	FU(3607)	Chave Fusível	2	25,05	50,1
20250299	6146613-1	FU(1661)	Chave Fusível	31	3,25	100,75
20250299	6146832-1	TD(19494)	Transformador Distribuição	1	10,53	10,53
20250299	6147704-1	TD(19494)	Transformador Distribuição	1	9,88	9,88
20250299	6147722-1	TD(671799)	Transformador Distribuição	2	7,9	15,8
20250299	6142311-1	TD(689037)	Transformador Distribuição	94	2,58	242,52
20250299	6141417-1	TD(43557)	Transformador Distribuição	1	17,2	17,2
20250299	6141522-1	TD(41964)	Transformador Distribuição	2	2,55	5,1
20250299	6142227-1	FU(1564)	Chave Fusível	1	14,42	14,42
20250299	6144027-1	TD(33119)	Transformador Distribuição	1	6,83	6,83
20250299	6139777-1	FU(26014)	Chave Fusível	7	15,63	109,41
20250299	6138873-1	TD(33420)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20250299	6135946-1	FU(26014)	Chave Fusível	7	14,5	101,5
20250299	6135157-1	FU(26067)	Chave Fusível	3	5,47	16,41
20250299	6134549-1	FU(26067)	Chave Fusível	3	2,7	8,1
20250299	6133141-1	TD(32953)	Transformador Distribuição	6	5,45	32,7
20250299	6132819-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	6	18,25	109,5

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6132819-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	4	16,33	65,32
20250299	6132819-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	10	15,92	159,2
20250299	6132819-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	13	5,68	73,84
20250299	6132819-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	16	4	64
20250299	6132819-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	2	3,53	7,06
20250299	6132819-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	13	2,47	32,11
20250299	6131796-1	FU(24043)	Chave Fusível	2	7,18	14,36
20250299	6133610-1	TD(59518)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20250299	6134113-1	TD(25818)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20250299	6134556-1	FU(24043)	Chave Fusível	2	6,28	12,56
20250299	6135252-1	TD(33690)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20250299	6135325-1	FU(685526)	Chave Fusível	11	3,12	34,32
20250299	6135815-1	FU(22804)	Chave Fusível	8	17,18	137,4
20250299	6136000-1	TD(685439)	Transformador Distribuição	7	18,12	126,8
20250299	6136173-1	FU(7066)	Chave Fusível	5	9,63	48,15
20250299	6136200-1	FR(24030)	Chave Fusível Religadora	14	7,85	109,9
20250299	6136457-1	FU(1520)	Chave Fusível	10	5,45	54,5
20250299	6137067-1	FU(1520)	Chave Fusível	10	5,28	52,8
20250299	6137543-1	FR(24030)	Chave Fusível Religadora	14	13,7	191,8
20250299	6137584-1	FU(24808)	Chave Fusível	2	3,77	7,54
20250299	6137613-1	TD(32955)	Transformador Distribuição	2	4,83	9,66
20250299	6138100-1	TD(32560)	Transformador Distribuição	2	4,87	9,74
20250299	6138801-1	FU(23997)	Chave Fusível	4	3,55	14,2
20250299	6139115-1	TD(43559)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20250299	6142319-1	FU(679152)	Chave Fusível	13	13,95	181,3
20250299	6142403-1	FU(1547)	Chave Fusível	27	4,3	116,1

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6145374-1	TD(22777)	Transformador Distribuição	4	6	24
20250299	6146992-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	7	1,63	11,41
20250299	6146992-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	31	1,77	54,87
20250299	6146992-1	RD(730605)	Religador de Distribuição	8	2,33	18,64
20250299	6146992-1	RD(730605)	Religador de Distribuição	9	4,35	39,15
20250299	6146992-1	RD(730605)	Religador de Distribuição	14	4,48	62,72
20250299	6146992-1	FR(24030)	Chave Fusível Religadora	9	1,32	11,88
20250299	6146992-1	FR(24030)	Chave Fusível Religadora	5	18,6	93
20250299	6146992-1	FR(24030)	Chave Fusível Religadora	9	0,2	1,8
20250299	6147051-1	FU(658892)	Chave Fusível	100	7,97	797
20250299	6147282-1	TD(23488)	Transformador Distribuição	4	16,67	66,68
20250299	6147477-1	FU(679126)	Chave Fusível	12	3,33	39,96
20250299	6147694-1	FU(38842)	Chave Fusível	7	5,78	40,46
20250299	6140585-1	TD(32560)	Transformador Distribuição	2	4,62	9,24
20250299	6149062-1	TD(12259)	Transformador Distribuição	1	19,12	19,12
20250299	6142427-1	TD(16274261)	Transformador Distribuição	2	3,45	6,9
20250299	6146973-1	TD(52922)	Transformador Distribuição	15	5,35	80,25
20250299	6145757-1	TD(10590)	Transformador Distribuição	22	6,73	148,06
20250299	6144739-1	TD(11177284)	Transformador Distribuição	1	17,18	17,18
20250299	6142937-1	[BT]PA(13060)	Ramal de Baixa Tensão	3	2,03	6,09
20250299	6142937-1	[BT]PA(13059)	Ramal de Baixa Tensão	1	22,18	22,18
20250299	6139397-1	TD(668821)	Transformador Distribuição	1	9,23	9,23
20250299	6148796-1	TD(8682)	Transformador Distribuição	96	2,03	194,88
20250299	6139598-1	PE(19749263)	Ponto de conexão	1	0,97	0,97
20250299	6139442-1	TD(30462)	Transformador Distribuição	53	2,37	125,61

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6139442-1	CE(9779)	Chave Seccionadora	126	5,65	711,9
20250299	6139442-1	CE(9779)	Chave Seccionadora	319	2,37	756,0 3
20250299	6141294-1	TD(27805)	Transformador Distribuição	47	5,15	242,0 5
20250299	6136875-1	TD(25561)	Transformador Distribuição	51	2,37	120,8 7
20250299	6132490-1	TD(8498)	Transformador Distribuição	55	1,62	89,1
20250299	6139449-1	FU(9649)	Chave Fusível	161	2,15	346,1 5
20250299	6148785-1	TD(10025)	Transformador Distribuição	74	3,22	238,2 8
20250299	6144359-1	FU(37285)	Chave Fusível	237	2,45	580,6 5
20250299	6144271-1	TD(25062)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20250299	6132263-1	FU(8585)	Chave Fusível	37	8,38	310,0 6
20250299	6132263-1	FU(8585)	Chave Fusível	78	6,38	497,6 4
20250299	6132229-1	TD(8542)	Transformador Distribuição	5	2,62	13,1
20250299	6139649-1	TD(17721)	Transformador Distribuição	48	1,75	84
20250299	6132520-1	TD(49236)	Transformador Distribuição	1	15,02	15,02
20250299	6132873-1	FU(18905)	Chave Fusível	5	6,98	34,9
20250299	6134344-1	FU(21211)	Chave Fusível	9	8,72	78,48
20250299	6134861-1	TD(21244)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20250299	6134922-1	RD(722305)	Religador de Distribuição	12	1,52	18,24
20250299	6134922-1	RD(722305)	Religador de Distribuição	7	3,68	25,76
20250299	6134922-1	RD(722305)	Religador de Distribuição	7	28,55	199,8 5
20250299	6135486-1	RD(722305)	Religador de Distribuição	4	6,33	25,32
20250299	6135486-1	RD(11214)	Religador de Distribuição	188	20,28	3812, 64
20250299	6137926-1	FU(37322)	Chave Fusível	1	4,97	4,97
20250299	6138345-1	PE(12968228)	Ponto de conexão	1	1,63	1,63
20250299	6138345-1	PE(12968228)	Ponto de conexão	57	1,63	92,91

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6138345-1	FU(9557)	Chave Fusível	72	1,63	117,36
20250299	6139353-1	TD(21287)	Transformador Distribuição	4	4,85	19,4
20250299	6131718-1	TD(21244)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20250299	6132001-1	TD(15513)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250299	6132037-1	TD(15838)	Transformador Distribuição	1	7,05	7,05
20250299	6143435-1	FR(18924)	Chave Fusível Religadora	21	3,12	65,52
20250299	6143435-1	FR(18924)	Chave Fusível Religadora	3	20,73	62,19
20250299	6143473-1	TD(15150)	Transformador Distribuição	2	2,15	4,3
20250299	6143568-1	TD(15439)	Transformador Distribuição	1	15,65	15,65
20250299	6144403-1	TD(15346)	Transformador Distribuição	2	4,35	8,7
20250299	6135486-1	RD(11214)	Religador de Distribuição	147	1,8	264,6
20250299	6136155-1	FU(11352)	Chave Fusível	27	2	54
20250299	6136177-1	FU(680784)	Chave Fusível	1	4,97	4,97
20250299	6136222-1	FU(21211)	Chave Fusível	9	6,93	62,37
20250299	6136257-1	TD(41411)	Transformador Distribuição	2	3,82	7,64
20250299	6136456-1	TD(718477)	Transformador Distribuição	60	7,12	427,2
20250299	6137173-1	TD(15212)	Transformador Distribuição	1	0,98	0,98
20250299	6146340-1	FU(718947)	Chave Fusível	225	1,73	389,25
20250299	6146391-1	TD(16112)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20250299	6146551-1	TD(28391)	Transformador Distribuição	1	5,2	5,2
20250299	6148827-1	TD(29668)	Transformador Distribuição	69	3,15	217,35
20250299	6148856-1	RD(735996)	Religador de Distribuição	13	23,08	300,04
20250299	6148856-1	RD(735996)	Religador de Distribuição	5	51,08	255,4
20250299	6139757-1	FU(19854)	Chave Fusível	4	10,08	40,32

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6141219-1	TD(15340)	Transformador Distribuição	2	2,4	4,8
20250299	6141236-1	TD(15449)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20250299	6144809-1	FU(18899)	Chave Fusível	2	18,28	36,56
20250299	6145394-1	TD(15652)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20250299	6145413-1	FU(18265)	Chave Fusível	2	4,77	9,54
20250299	6139397-1	TD(668821)	Transformador Distribuição	51	9,23	470,7 3
20250299	6139635-1	TD(733426)	Transformador Distribuição	2	4,4	8,8
20250299	6131676-1	FU(7348)	Chave Fusível	16	5,55	88,8
20250299	6131765-1	TD(8637)	Transformador Distribuição	14	7,78	108,9 2
20250299	6144239-1	FU(39729)	Chave Fusível	215	2,77	595,5 5
20250299	6135615-1	TD(19596)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20250299	6146367-1	TD(14402)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20250299	6148683-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	276	2,53	698,2 8
20250299	6148683-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	392	4,73	1854, 16
20250299	6139893-1	FU(9613)	Chave Fusível	132	7,73	1020, 36
20250299	6140307-1	FU(753978)	Chave Fusível	1	4	4
20250299	6141255-1	FU(17574)	Chave Fusível	2	5,27	10,54
20250299	6132498-1	TD(51718)	Transformador Distribuição	67	4,55	304,8 5
20250299	6133658-1	TD(693643)	Transformador Distribuição	5	7,63	38,15
20250299	6134403-1	TD(56034)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20250299	6139442-1	CE(9779)	Chave Seccionadora	1	5,65	5,65
20250299	6139331-1	RD(722641)	Religador de Distribuição	412	1,8	741,6
20250299	6139331-1	AQU51_AQU595 16	Alimentador	412	2,22	914,6 4
20250299	6139331-1	AQU51_AQU595 16	Alimentador	1	0,97	0,97
20250299	6139331-1	AQU51_AQU595 16	Alimentador	21	1,47	30,87

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6138536-1	TD(40505)	Transformador Distribuição	1	8	8
20250299	6131802-1	FU(721426)	Chave Fusível	155	0,88	136,4
20250299	6132550-1	TD(675695)	Transformador Distribuição	104	5,57	579,2 8
20250299	6134764-1	TD(745740)	Transformador Distribuição	69	2,78	191,8 2
20250299	6138536-1	TD(40505)	Transformador Distribuição	67	8	536
20250299	6139871-1	FU(42342)	Chave Fusível	27	1,22	32,94
20250299	6144759-1	TD(26841)	Transformador Distribuição	1	16,23	16,23
20250299	6146677-1	TD(26841)	Transformador Distribuição	1	2,2	2,2
20250299	6146174-1	TD(680957)	Transformador Distribuição	6	0,72	4,32
20250299	6146151-1	FU(23130)	Chave Fusível	52	0,92	47,84
20250299	6133122-1	TD(250)	Transformador Distribuição	45	4,67	210,1 5
20250299	6141212-1	TD(57369)	Transformador Distribuição	5	4,42	22,1
20250299	6131855-1	TD(23860)	Transformador Distribuição	3	3,48	10,44
20250299	6147831-1	TD(57369)	Transformador Distribuição	5	11,85	59,25
20250299	6132089-1	TD(34931690)	Transformador Distribuição	1	25,33	25,33
20250299	6132318-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	1	26,77	26,77
20250299	6133081-1	TD(67621912)	Transformador Distribuição	2	8,93	17,86
20250299	6134532-1	FR(45333)	Chave Fusível Religadora	7	1,37	9,59
20250299	6135251-1	TD(38628)	Transformador Distribuição	1	48,73	48,73
20250299	6135474-1	FR(24562)	Chave Fusível Religadora	20	1,47	29,4
20250299	6136180-1	TD(29802)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20250299	6137741-1	FR(45333)	Chave Fusível Religadora	7	1,03	7,21
20250299	6138449-1	TD(41867)	Transformador Distribuição	1	15,6	15,6
20250299	6138548-1	FR(45333)	Chave Fusível Religadora	7	2,77	19,39

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6141592-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	66	0,83	54,78
20250299	6141592-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	99	1,25	123,75
20250299	6141592-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	2	1,9	3,8
20250299	6141880-1	TD(29765)	Transformador Distribuição	1	16,67	16,67
20250299	6143731-1	FR(39537)	Chave Fusível Religadora	7	8,42	58,94
20250299	6144411-1	TD(30277)	Transformador Distribuição	1	2,7	2,7
20250299	6145819-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	169	1	169
20250299	6145819-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	2	1,6	3,2
20250299	6132318-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	10	21,15	211,5
20250299	6132191-1	FU(24510)	Chave Fusível	21	3,02	63,42
20250299	6132005-1	TD(30975)	Transformador Distribuição	1	25,97	25,97
20250299	6131761-1	FU(24596)	Chave Fusível	3	3,87	11,61
20250299	6131719-1	FU(31022)	Chave Fusível	1	5,62	5,62
20250299	6131716-1	TD(67621912)	Transformador Distribuição	2	8,25	16,5
20250299	6131618-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	11	12,03	132,33
20250299	6145959-1	FR(24378)	Chave Fusível Religadora	28	2,37	66,36
20250299	6135245-1	TD(1762)	Transformador Distribuição	1	1,47	1,47
20250299	6138601-1	FU(39464)	Chave Fusível	40	7,33	293,2
20250299	6138762-1	FU(741161)	Chave Fusível	1	7,9	7,9
20250299	6138764-1	RD(756385)	Religador de Distribuição	5	6,18	30,9
20250299	6138851-1	FU(39464)	Chave Fusível	7	9,63	67,41
20250299	6138851-1	FU(41333)	Chave Fusível	33	32,67	1078,11
20250299	6138889-1	TD(28548)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20250299	6145378-1	FU(22188)	Chave Fusível	5	1,4	7
20250299	6147239-1	TD(1758)	Transformador Distribuição	1	1,53	1,53

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6147501-1	TD(1758)	Transformador Distribuição	1	2,75	2,75
20250299	6147959-1	TD(1718)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20250299	6139345-1	FU(717934)	Chave Fusível	1	1,8	1,8
20250299	6139030-1	TD(707964)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250299	6137646-1	FU(696813)	Chave Fusível	3	10,82	32,46
20250299	6135786-1	BAL01_BAL4950 1	Alimentador	2	26,58	53,16
20250299	6135786-1	BAL01_BAL4950 1	Alimentador	45	1,47	66,15
20250299	6135786-1	TD(46087)	Transformador Distribuição	1	26,58	26,58
20250299	6135677-1	FU(26252)	Chave Fusível	9	16,93	152,3 7
20250299	6144372-1	FU(29268)	Chave Fusível	1	4,8	4,8
20250299	6149269-1	TD(12409)	Transformador Distribuição	1	15,18	15,18
20250299	6143445-1	TD(727694)	Transformador Distribuição	2	19,42	38,84
20250299	6142340-1	FU(10431)	Chave Fusível	11	4,92	54,12
20250299	6141756-1	FU(16259)	Chave Fusível	2	25,75	51,5
20250299	6140982-1	TD(7059)	Transformador Distribuição	25	7,05	176,2 5
20250299	6132652-1	TD(55829)	Transformador Distribuição	2	16,2	32,4
20250299	6147452-1	FU(10431)	Chave Fusível	11	9,62	105,8 2
20250299	6139771-1	FU(668267)	Chave Fusível	7	13,58	95,06
20250299	6148298-1	TD(694918)	Transformador Distribuição	1	11,93	11,93
20250299	6146656-1	TD(679884)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72
20250299	6148288-1	TD(679884)	Transformador Distribuição	1	15,17	15,17
20250299	6147783-1	TD(54868)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20250299	6143703-1	TD(27263)	Transformador Distribuição	1	19,28	19,28
20250299	6131610-1	FU(16361)	Chave Fusível	4	11,13	44,52
20250299	6141373-1	FU(756349)	Chave Fusível	13	23,13	300,6 9

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6146020-1	TD(27308)	Transformador Distribuição	1	19,32	19,32
20250299	6146263-1	FU(16042)	Chave Fusível	16	7,4	118,4
20250299	6146377-1	FR(682118)	Chave Fusível Religadora	23	4,88	112,24
20250299	6146468-1	FU(15820)	Chave Fusível	2	5,85	11,7
20250299	6146517-1	FU(15091)	Chave Fusível	2	7,48	14,96
20250299	6147386-1	FU(16042)	Chave Fusível	16	0,55	8,8
20250299	6141396-1	FR(682118)	Chave Fusível Religadora	23	2,88	66,24
20250299	6142764-1	TD(59903)	Transformador Distribuição	1	23,87	23,87
20250299	6140901-1	TD(19832)	Transformador Distribuição	2	5,08	10,16
20250299	6140555-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	36	15,08	542,88
20250299	6140318-1	FR(16041)	Chave Fusível Religadora	20	2,58	51,6
20250299	6140301-1	FU(16042)	Chave Fusível	16	3,32	53,12
20250299	6138250-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	36	5,52	198,72
20250299	6137204-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	29	6,55	189,95
20250299	6137204-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	7	2,48	17,36
20250299	6135866-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	36	4,07	146,52
20250299	6133802-1	TD(20379)	Transformador Distribuição	1	6,5	6,5
20250299	6144369-1	TD(27309)	Transformador Distribuição	2	5,1	10,2
20250299	6139252-1	FU(744626)	Chave Fusível	1	10,33	10,33
20250299	6131707-1	TD(23810)	Transformador Distribuição	1	11,82	11,82
20250299	6131818-1	TD(751294)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20250299	6132355-1	FU(21353)	Chave Fusível	5	3,92	19,6
20250299	6132423-1	TD(757763)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20250299	6133087-1	FU(20475)	Chave Fusível	33	5,5	181,5
20250299	6133146-1	FU(21354)	Chave Fusível	8	10,98	87,84
20250299	6134277-1	TD(727976)	Transformador Distribuição	1	13,55	13,55

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134468-1	TD(46648)	Transformador Distribuição	1	8,75	8,75
20250299	6135847-1	TD(14058559)	Transformador Distribuição	1	14,4	14,4
20250299	6137636-1	FU(20419)	Chave Fusível	4	6,57	26,28
20250299	6138475-1	FU(21302)	Chave Fusível	1	23,93	23,93
20250299	6139169-1	TD(665962)	Transformador Distribuição	1	20,97	20,97
20250299	6139826-1	FU(21354)	Chave Fusível	8	4,77	38,16
20250299	6140275-1	FU(21385)	Chave Fusível	1	17,8	17,8
20250299	6140527-1	FR(20877)	Chave Fusível Religadora	15	22,32	334,8
20250299	6140655-1	FU(7842)	Chave Fusível	12	18,82	225,8
20250299	6140886-1	FU(733972)	Chave Fusível	3	3,8	4
20250299	6140909-1	TD(41644)	Transformador Distribuição	1	10,55	11,4
20250299	6141055-1	TD(750430)	Transformador Distribuição	1	6,03	10,55
20250299	6141824-1	FU(7842)	Chave Fusível	12	22,57	270,8
20250299	6141849-1	FU(681335)	Chave Fusível	3	56,47	4
20250299	6141917-1	FU(20407)	Chave Fusível	3	54,67	169,4
20250299	6141917-1	FU(20407)	Chave Fusível	3	54,67	1
20250299	6141970-1	FU(21474)	Chave Fusível	2	22,55	164,0
20250299	6142681-1	FU(21385)	Chave Fusível	1	7,87	1
20250299	6143110-1	FU(713911)	Chave Fusível	40	19,17	45,1
20250299	6144006-1	FU(681602)	Chave Fusível	2	7,03	7,87
20250299	6145462-1	TD(40272)	Transformador Distribuição	2	7,2	766,8
20250299	6146474-1	TD(20134)	Transformador Distribuição	1	9,87	14,06
20250299	6146536-1	FU(21354)	Chave Fusível	8	11,3	14,4
20250299	6147808-1	FU(20434)	Chave Fusível	9	8,37	9,87
20250299	6148655-1	FR(20877)	Chave Fusível Religadora	15	8,13	90,4
20250299	6141206-1	TD(61553)	Transformador Distribuição	1	8,97	75,33
20250299	6133212-1	FU(715549)	Chave Fusível	47	6,35	121,9
						5

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134871-1	TD(12740)	Transformador Distribuição	3	3,37	10,11
20250299	6135029-1	FU(715549)	Chave Fusível	47	3,42	160,74
20250299	6135112-1	FR(657009)	Chave Fusível Religadora	15	4,03	60,45
20250299	6135865-1	TD(49859)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20250299	6135939-1	FR(17624)	Chave Fusível Religadora	5	15,65	78,25
20250299	6136806-1	TD(684408)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20250299	6137103-1	TD(663970)	Transformador Distribuição	2	2,82	5,64
20250299	6137464-1	FU(16383)	Chave Fusível	72	2,95	212,4
20250299	6140556-1	[MT]PA(13042)	Alimentador	2	29,3	58,6
20250299	6140556-1	CF(13286)	Chave Faca	9	2,95	26,55
20250299	6141819-1	TD(12699)	Transformador Distribuição	1	16,87	16,87
20250299	6144595-1	FU(23653)	Chave Fusível	3	8,87	26,61
20250299	6144821-1	TD(690664)	Transformador Distribuição	1	25,47	25,47
20250299	6144854-1	FU(13245)	Chave Fusível	1	19,42	19,42
20250299	6145650-1	TD(12402)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20250299	6147061-1	TD(733721)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20250299	6148778-1	TD(708300)	Transformador Distribuição	1	26,4	26,4
20250299	6133212-1	FU(715549)	Chave Fusível	1	6,35	6,35
20250299	6134414-1	TD(26823)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250299	6135029-1	FU(715549)	Chave Fusível	1	3,42	3,42
20250299	6137464-1	FU(16383)	Chave Fusível	59	2,95	174,05
20250299	6138390-1	FU(715280)	Chave Fusível	11	17,23	189,53
20250299	6138405-1	FR(10057)	Chave Fusível Religadora	6	3,48	20,88
20250299	6139338-1	TD(55745)	Transformador Distribuição	1	10,53	10,53
20250299	6140146-1	FU(21429)	Chave Fusível	23	3,93	90,39
20250299	6140162-1	FR(744933)	Chave Fusível Religadora	49	5,18	253,82

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6140348-1	EP(26904083)	Transformador Distribuição	1	1,68	1,68
20250299	6141632-1	TD(15214)	Transformador Distribuição	1	16,43	16,43
20250299	6142040-1	TD(52025)	Transformador Distribuição	1	14,42	14,42
20250299	6140002-1	TD(54016)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20250299	6144324-1	TD(939)	Transformador Distribuição	47	9,33	438,5 1
20250299	6132126-1	FU(731908)	Chave Fusível	1	6,7	6,7
20250299	6135533-1	TD(694186)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20250299	6135634-1	TD(26207)	Transformador Distribuição	1	1,18	1,18
20250299	6136142-1	RD(681697)	Religador de Distribuição	25	6,33	158,2 5
20250299	6136142-1	RD(745462)	Religador de Distribuição	26	3,15	81,9
20250299	6136142-1	RD(745462)	Religador de Distribuição	21	6,17	129,5 7
20250299	6136142-1	RD(745462)	Religador de Distribuição	40	6,22	248,8
20250299	6136640-1	FU(17827)	Chave Fusível	4	5,07	20,28
20250299	6138899-1	TD(26216)	Transformador Distribuição	1	6,58	6,58
20250299	6139928-1	TD(30847)	Transformador Distribuição	40	1,92	76,8
20250299	6139928-1	FU(18105)	Chave Fusível	1	2,55	2,55
20250299	6140308-1	TD(26207)	Transformador Distribuição	1	6,22	6,22
20250299	6144405-1	FU(739692)	Chave Fusível	41	2,85	116,8 5
20250299	6144716-1	TD(46458)	Transformador Distribuição	82	3,23	264,8 6
20250299	6148089-1	TD(708636)	Transformador Distribuição	62	1,13	70,06
20250299	6131851-1	FR(17980)	Chave Fusível Religadora	7	3,32	23,24
20250299	6132029-1	FU(12384)	Chave Fusível	7	8,97	62,79
20250299	6134998-1	FU(12384)	Chave Fusível	7	1,97	13,79
20250299	6135237-1	TD(46458)	Transformador Distribuição	82	2,2	180,4
20250299	6137486-1	FU(740762)	Chave Fusível	3	12,45	37,35

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137208-1	FU(755878)	Chave Fusível	178	1,22	217,16
20250299	6146881-1	TD(905)	Transformador Distribuição	13	3,18	41,34
20250299	6133089-1	RD(722130)	Religador de Distribuição	2118	0,85	1800,3
20250299	6138962-1	TD(673660)	Transformador Distribuição	60	0,3	18
20250299	6146810-1	TD(31893)	Transformador Distribuição	1	24,53	24,53
20250299	6146967-1	TD(19197)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20250299	6131934-1	FU(736051)	Chave Fusível	254	2,77	703,58
20250299	6132377-1	TD(722856)	Transformador Distribuição	8	9,58	76,64
20250299	6132889-1	TD(26278)	Transformador Distribuição	1	25,5	25,5
20250299	6133052-1	FU(48839956)	Chave Fusível	56	9,98	558,88
20250299	6133229-1	FU(736051)	Chave Fusível	254	1,03	261,62
20250299	6134314-1	FU(22471)	Chave Fusível	4	8,42	33,68
20250299	6135148-1	FR(750392)	Chave Fusível Religadora	24	2,13	51,12
20250299	6137769-1	FU(2744)	Chave Fusível	20	7,2	144
20250299	6138185-1	FU(22480)	Chave Fusível	20	2,82	56,4
20250299	6138740-1	TD(26270)	Transformador Distribuição	2	5,85	11,7
20250299	6138748-1	TD(662620)	Transformador Distribuição	2	3,7	7,4
20250299	6138776-1	TD(19271)	Transformador Distribuição	1	6,22	6,22
20250299	6138790-1	TD(26269)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20250299	6138796-1	FU(22396)	Chave Fusível	4	2,17	8,68
20250299	6138818-1	FU(18080)	Chave Fusível	2	4,07	8,14
20250299	6138947-1	TD(19174)	Transformador Distribuição	2	0,23	0,46
20250299	6139361-1	TD(1721)	Transformador Distribuição	4	1,4	5,6
20250299	6139592-1	FU(48839956)	Chave Fusível	62	1,48	91,76
20250299	6139631-1	TD(691677)	Transformador Distribuição	1	16,37	16,37

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6140856-1	FR(2777)	Chave Fusível Religadora	19	4,23	80,37
20250299	6140990-1	TD(31452)	Transformador Distribuição	9	6,38	57,42
20250299	6142650-1	FU(694857)	Chave Fusível	22	8,8	193,6
20250299	6142650-1	FU(694857)	Chave Fusível	8	8,72	69,76
20250299	6145904-1	TD(75243762)	Transformador Distribuição	2	2,77	5,54
20250299	6146356-1	TD(19207)	Transformador Distribuição	1	1,32	1,32
20250299	6146357-1	TD(29297)	Transformador Distribuição	1	1,47	1,47
20250299	6146631-1	FU(22399)	Chave Fusível	1	3,22	3,22
20250299	6132807-1	FU(104782188)	Chave Fusível	34	2,08	70,72
20250299	6133617-1	TD(38136)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20250299	6134263-1	TD(38119)	Transformador Distribuição	1	16,98	16,98
20250299	6134786-1	TD(38140)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20250299	6135165-1	TD(38135)	Transformador Distribuição	1	4,7	4,7
20250299	6137625-1	TD(38008)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20250299	6137923-1	TD(677021)	Transformador Distribuição	3	5,9	17,7
20250299	6139809-1	FU(27085)	Chave Fusível	12	5,53	66,36
20250299	6141645-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	39	1,83	71,37
20250299	6141645-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	6	2,85	17,1
20250299	6141645-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	12	4,65	55,8
20250299	6141645-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	7	5,2	36,4
20250299	6141645-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	7	6,77	47,39
20250299	6141693-1	TD(677021)	Transformador Distribuição	3	26,4	79,2
20250299	6142462-1	TD(677028)	Transformador Distribuição	6	5,52	33,12
20250299	6142581-1	CL(662991)	Chave Lâmina	3	8,65	25,95
20250299	6143153-1	TD(38077)	Transformador Distribuição	2	23,13	46,26

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6143169-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	1	1,88	1,88
20250299	6143999-1	TD(38088)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20250299	6147940-1	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	53	6,15	325,95
20250299	6148020-1	TD(676642)	Transformador Distribuição	1	3,4	3,4
20250299	6148334-1	TD(676586)	Transformador Distribuição	1	9,05	9,05
20250299	6148834-1	TD(38148)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20250299	6149068-1	FU(677026)	Chave Fusível	7	16,77	117,39
20250299	6139368-1	TD(37800)	Transformador Distribuição	1	18,1	18,1
20250299	6139866-1	TD(119278733)	Transformador Distribuição	3	2,42	7,26
20250299	6139866-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	13	2,42	31,46
20250299	6140887-1	TD(37872)	Transformador Distribuição	1	8,6	8,6
20250299	6141732-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	23	3,73	85,79
20250299	6141732-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	17	9,88	167,96
20250299	6141732-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	125	9,88	1235
20250299	6142325-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	23	0,07	1,61
20250299	6142325-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	142	12,63	1793,46
20250299	6142960-1	TD(37882)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250299	6141732-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	1	9,88	9,88
20250299	6142325-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	1	12,63	12,63
20250299	6146011-1	FU(45362)	Chave Fusível	29	19,93	577,97
20250299	6147033-1	TD(697574)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05
20250299	6147293-1	TD(37874)	Transformador Distribuição	1	18,8	18,8

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6147774-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	16	7,07	113,12
20250299	6148866-1	TD(27292664)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20250299	6148372-1	TD(37882)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20250299	6138381-1	FU(26898)	Chave Fusível	9	0,92	8,28
20250299	6138046-1	TD(37874)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20250299	6136760-1	FU(11603)	Chave Fusível	45	6,17	277,65
20250299	6134118-1	FU(26837)	Chave Fusível	7	17,4	121,8
20250299	6131949-1	TD(37812)	Transformador Distribuição	1	13,1	13,1
20250299	6148137-1	TD(37830)	Transformador Distribuição	1	15,97	15,97
20250299	6139729-1	TD(37830)	Transformador Distribuição	1	12,73	12,73
20250299	6139366-1	BOC01_BOC49502	Alimentador	33	3,07	101,31
20250299	6139366-1	BOC01_BOC49502	Alimentador	16	4,52	72,32
20250299	6139366-1	BOC01_BOC49502	Alimentador	184	4,7	864,8
20250299	6139366-1	BOC01_BOC49502	Alimentador	5	5,03	25,15
20250299	6139366-1	BOC01_BOC49502	Alimentador	34	5,17	175,78
20250299	6139366-1	BOC01_BOC49502	Alimentador	5	5,2	26
20250299	6139366-1	BOC01_BOC49502	Alimentador	14	26,45	370,3
20250299	6139603-1	TD(33965)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20250299	6144055-1	TD(18972)	Transformador Distribuição	1	1,42	1,42
20250299	6139366-1	BOC01_BOC49502	Alimentador	55	1,78	97,9
20250299	6138030-1	FU(23674)	Chave Fusível	3	6,7	20,1
20250299	6138029-1	FU(23875)	Chave Fusível	1	8,43	8,43
20250299	6136353-1	FU(23674)	Chave Fusível	5	5,4	27
20250299	6136471-1	TD(19074)	Transformador Distribuição	1	4,73	4,73

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137393-1	TD(29388)	Transformador Distribuição	1	15,32	15,32
20250299	6149138-1	FR(10105)	Chave Fusível Religadora	75	4,83	362,25
20250299	6149142-1	TD(53299)	Transformador Distribuição	48	18,9	907,2
20250299	6149368-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	18	1,52	27,36
20250299	6149368-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	98	1,63	159,74
20250299	6149368-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	8	17,88	143,04
20250299	6149368-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	5	19,2	96
20250299	6149400-1	TD(661324)	Transformador Distribuição	1	19,62	19,62
20250299	6132056-1	TD(47281)	Transformador Distribuição	2	7,65	15,3
20250299	6132872-1	TD(53804)	Transformador Distribuição	2	18,65	37,3
20250299	6134156-1	RD(722309)	Religador de Distribuição	28	1,63	45,64
20250299	6134156-1	RD(722309)	Religador de Distribuição	50	8,5	425
20250299	6135170-1	TD(53843)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20250299	6135296-1	FU(32247)	Chave Fusível	17	18,75	318,75
20250299	6135316-1	TD(47375)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20250299	6135355-1	TD(47276)	Transformador Distribuição	1	5,1	5,1
20250299	6136088-1	TD(47376)	Transformador Distribuição	1	19,63	19,63
20250299	6136462-1	TD(53670)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20250299	6141183-1	TD(50679)	Transformador Distribuição	2	10,03	20,06
20250299	6141341-1	TD(710444)	Transformador Distribuição	1	9,57	9,57
20250299	6143798-1	TD(47345)	Transformador Distribuição	1	1,28	1,28
20250299	6143904-1	FU(29830)	Chave Fusível	3	7,3	21,9
20250299	6144051-1	FU(32243)	Chave Fusível	22	4,7	103,4

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6144121-1	TD(47276)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20250299	6144361-1	FR(32208)	Chave Fusível Religadora	3	3,53	10,59
20250299	6144692-1	FU(13182584)	Chave Fusível	9	1,8	16,2
20250299	6145740-1	TD(47331)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20250299	6148875-1	RD(722309)	Religador de Distribuição	78	3,95	308,1
20250299	6148916-1	FR(10104)	Chave Fusível Religadora	29	17,32	502,28
20250299	6148988-1	BOD01_BOD49501	Alimentador	3032	0,08	242,56
20250299	6149094-1	FR(750486)	Chave Fusível Religadora	30	5,53	165,9
20250299	6134794-1	TD(674122)	Transformador Distribuição	5	5,53	27,65
20250299	6136725-1	TD(49307)	Transformador Distribuição	9	3,1	27,9
20250299	6138422-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	273	0,05	13,65
20250299	6138422-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	1	1,77	1,77
20250299	6138422-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	355	4,05	1437,75
20250299	6139304-1	FU(699511)	Chave Fusível	7	5,43	38,01
20250299	6140044-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	622	1,03	640,66
20250299	6140044-1	FU(699511)	Chave Fusível	7	15,57	108,99
20250299	6143892-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	43	1,58	67,94
20250299	6144010-1	TD(49451)	Transformador Distribuição	5	4,13	20,65
20250299	6144637-1	TD(50963)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20250299	6145772-1	TD(49545)	Transformador Distribuição	5	3,47	17,35
20250299	6148887-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	140	3,68	515,2
20250299	6148942-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	120	2,58	309,6
20250299	6148942-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	311	2,95	917,45

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6148988-1	BOD51_BOD59502	Alimentador	11	0,08	0,88
20250299	6149345-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	43	14,67	630,81
20250299	6149924-1	TD(49581)	Transformador Distribuição	5	4,67	23,35
20250299	6149924-1	FR(7712)	Chave Fusível Religadora	53	22	1166
20250299	6131726-1	FR(37582)	Chave Fusível Religadora	143	9,55	1365,65
20250299	6132450-1	TD(49307)	Transformador Distribuição	9	3,05	27,45
20250299	6135010-1	TD(652639)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20250299	6143205-1	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	3,02	45,3
20250299	6137725-1	TD(26802)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20250299	6137879-1	FU(39057)	Chave Fusível	4	4,02	16,08
20250299	6138957-1	TD(26801)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20250299	6139078-1	TD(31872)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20250299	6139588-1	TD(652639)	Transformador Distribuição	1	1,55	1,55
20250299	6139786-1	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	5,08	76,2
20250299	6140718-1	FU(25430)	Chave Fusível	3	13,77	41,31
20250299	6141730-1	TD(652639)	Transformador Distribuição	1	15,35	15,35
20250299	6143827-1	TD(29317)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20250299	6143966-1	TD(50816)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20250299	6144034-1	TD(672174)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20250299	6144633-1	TD(8356124)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20250299	6144675-1	TD(52055)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20250299	6145858-1	TD(732167)	Transformador Distribuição	12	2,37	28,44
20250299	6146279-1	TD(23947)	Transformador Distribuição	3	3,58	10,74

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6146287-1	TD(26795)	Transformador Distribuição	1	7,18	7,18
20250299	6146370-1	FU(25430)	Chave Fusível	3	7,22	21,66
20250299	6146419-1	TD(60420)	Transformador Distribuição	2	2,6	5,2
20250299	6146424-1	FU(25433)	Chave Fusível	5	8,55	42,75
20250299	6147169-1	TD(678606)	Transformador Distribuição	2	7,45	14,9
20250299	6147236-1	TD(23990)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20250299	6147294-1	FU(692486)	Chave Fusível	7	3,37	23,59
20250299	6147380-1	FU(25761)	Chave Fusível	12	1,03	12,36
20250299	6147551-1	TD(678606)	Transformador Distribuição	2	5,47	10,94
20250299	6148321-1	TD(50789)	Transformador Distribuição	1	10,5	10,5
20250299	6148466-1	FU(25430)	Chave Fusível	3	5,47	16,41
20250299	6149036-1	TD(688542)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20250299	6140677-1	TD(652639)	Transformador Distribuição	1	16,77	16,77
20250299	6146537-1	TD(31821)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250299	6133144-1	TD(15939)	Transformador Distribuição	55	2,18	119,9
20250299	6133144-1	FU(23800)	Chave Fusível	65	2,53	164,45
20250299	6133925-1	TD(31575)	Transformador Distribuição	1	1,62	1,62
20250299	6142831-1	TD(9678)	Transformador Distribuição	85	1,83	155,55
20250299	6135178-1	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	12,02	180,3
20250299	6136445-1	TD(25257)	Transformador Distribuição	87	1	87
20250299	6139001-1	FU(9260)	Chave Fusível	5	1,42	7,1
20250299	6139139-1	FU(9468)	Chave Fusível	59	2,92	172,28
20250299	6139318-1	TD(45148)	Transformador Distribuição	5	1,17	5,85
20250299	6139467-1	TD(45148)	Transformador Distribuição	5	1,93	9,65
20250299	6139623-1	TD(45148)	Transformador Distribuição	5	4,42	22,1

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6142792-1	TD(9995)	Transformador Distribuição	16	1,27	20,32
20250299	6144603-1	TD(9766)	Transformador Distribuição	52	1,45	75,4
20250299	6137889-1	[MT]PA(13024)	Alimentador	30	6,58	197,4
20250299	6137889-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	17	0,22	3,74
20250299	6137889-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	2	1,5	3
20250299	6138563-1	FU(25434)	Chave Fusível	5	1,35	6,75
20250299	6138923-1	FU(690359)	Chave Fusível	2	8,47	16,94
20250299	6139694-1	FR(25414)	Chave Fusível Religadora	48	16,35	784,8
20250299	6141390-1	TD(49555)	Transformador Distribuição	2	21,27	42,54
20250299	6142415-1	TD(35040)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,2
20250299	6144593-1	FR(12501)	Chave Fusível Religadora	5	2,8	14
20250299	6146250-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	49	0,28	13,72
20250299	6146250-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	42	2,15	90,3
20250299	6146250-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	75	9,07	680,25
20250299	6146250-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	59	9,4	554,6
20250299	6146250-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	7	10,52	73,64
20250299	6146250-1	RD(23973403)	Religador de Distribuição	232	0,05	11,6
20250299	6146259-1	RD(748435)	Religador de Distribuição	12	6,67	80,04
20250299	6147101-1	TD(35389)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20250299	6147867-1	TD(34864)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20250299	6148362-1	FR(21288)	Chave Fusível Religadora	5	6,55	32,75
20250299	6149107-1	TD(34431)	Transformador Distribuição	1	1,6	1,6
20250299	6131783-1	TD(34460)	Transformador Distribuição	2	13,03	26,06
20250299	6131805-1	TD(39444)	Transformador Distribuição	4	12,53	50,12

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6132429-1	FU(25434)	Chave Fusível	5	2,27	11,35
20250299	6132479-1	TD(718933)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20250299	6134662-1	FR(21288)	Chave Fusível Religadora	5	6,9	34,5
20250299	6135612-1	TD(35989)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20250299	6136368-1	TD(50397)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20250299	6136438-1	TD(34852)	Transformador Distribuição	1	12,33	12,33
20250299	6137182-1	FU(25843)	Chave Fusível	5	16,43	82,15
20250299	6137654-1	TD(39424)	Transformador Distribuição	1	6,52	6,52
20250299	6139869-1	FU(25024)	Chave Fusível	2	2,92	5,84
20250299	6146895-1	TD(732741)	Transformador Distribuição	3	1,38	4,14
20250299	6147129-1	TD(30324)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20250299	6132036-1	FR(24749)	Chave Fusível Religadora	17	7	119
20250299	6132875-1	TD(31234)	Transformador Distribuição	1	14,43	14,43
20250299	6133387-1	TD(31283)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20250299	6137953-1	FU(25594)	Chave Fusível	11	5,45	59,95
20250299	6141001-1	FU(25010)	Chave Fusível	3	13,33	39,99
20250299	6142392-1	TD(30247)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20250299	6143482-1	FU(24767)	Chave Fusível	1	12,45	12,45
20250299	6144171-1	FU(25013)	Chave Fusível	12	4,87	58,44
20250299	6144304-1	TD(695002)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20250299	6144819-1	TD(695002)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20250299	6144955-1	TD(30247)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20250299	6145010-1	TD(31171)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20250299	6145635-1	FR(25030)	Chave Fusível Religadora	3	2,83	8,49
20250299	6145795-1	TD(690409)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6146373-1	TD(30317)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20250299	6147137-1	TD(31200)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20250299	6147487-1	FU(690410)	Chave Fusível	4	3,37	13,48
20250299	6147984-1	TD(695002)	Transformador Distribuição	1	1,8	1,8
20250299	6148078-1	TD(67175336)	Transformador Distribuição	2	1,47	2,94
20250299	6148225-1	FU(24766)	Chave Fusível	43	2,65	113,95
20250299	6148243-1	TD(67175336)	Transformador Distribuição	2	3,38	6,76
20250299	6148272-1	FR(24768)	Chave Fusível Religadora	43	10,25	440,75
20250299	6148341-1	TD(67175336)	Transformador Distribuição	2	10,43	20,86
20250299	6148985-1	TD(31579)	Transformador Distribuição	1	1,63	1,63
20250299	6149039-1	TD(31156)	Transformador Distribuição	2	3,75	7,5
20250299	6149040-1	FU(25023)	Chave Fusível	3	1,53	4,59
20250299	6134374-1	TD(44799)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25
20250299	6134385-1	TD(44800)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20250299	6134879-1	TD(689389)	Transformador Distribuição	6	3,13	18,78
20250299	6135204-1	FU(688238)	Chave Fusível	54	5,55	299,7
20250299	6136256-1	TD(44837)	Transformador Distribuição	1	10,87	10,87
20250299	6136344-1	TD(689484)	Transformador Distribuição	6	7,93	47,58
20250299	6137377-1	TD(703515)	Transformador Distribuição	2	19,28	38,56
20250299	6137447-1	TD(724627)	Transformador Distribuição	1	21,72	21,72
20250299	6137591-1	TD(42251)	Transformador Distribuição	2	5,72	11,44
20250299	6138742-1	FU(688238)	Chave Fusível	54	4,85	261,9
20250299	6144031-1	TD(671036)	Transformador Distribuição	1	7,18	7,18
20250299	6148480-1	TD(689389)	Transformador Distribuição	6	7,55	45,3

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6135805-1	FU(2606)	Chave Fusível	3	2,88	8,64
20250299	6146066-1	TD(1204)	Transformador Distribuição	4	2,33	9,32
20250299	6138825-1	TD(703325)	Transformador Distribuição	3	2,82	8,46
20250299	6137313-1	FU(2083)	Chave Fusível	8	16,67	133,36
20250299	6135970-1	TD(42802)	Transformador Distribuição	2	18,97	37,94
20250299	6137919-1	TD(1204)	Transformador Distribuição	4	5,82	23,28
20250299	6139818-1	FU(19761)	Chave Fusível	1	4,83	4,83
20250299	6141344-1	TD(8761)	Transformador Distribuição	26	2,07	53,82
20250299	6136150-1	TD(8703)	Transformador Distribuição	50	5,33	266,5
20250299	6136070-1	FU(4904)	Chave Fusível	125	0,55	68,75
20250299	6132112-1	TD(8740)	Transformador Distribuição	37	2,83	104,71
20250299	6147050-1	TD(29235)	Transformador Distribuição	1	4,1	4,1
20250299	6138863-1	TD(8768)	Transformador Distribuição	46	4,15	190,9
20250299	6146258-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	1	8,62	8,62
20250299	6145882-1	TD(17198)	Transformador Distribuição	2	2,48	4,96
20250299	6145634-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	1	3,55	3,55
20250299	6148140-1	TD(17264)	Transformador Distribuição	1	1,13	1,13
20250299	6138184-1	TD(50245)	Transformador Distribuição	63	1,6	100,8
20250299	6132403-1	TD(707326)	Transformador Distribuição	61	3,27	199,47
20250299	6133997-1	TD(8734)	Transformador Distribuição	57	0,8	45,6
20250299	6144490-1	FU(19587)	Chave Fusível	4	2,63	10,52
20250299	6133076-1	FR(19228)	Chave Fusível Religadora	3	9,12	27,36
20250299	6146459-1	TD(19206)	Transformador Distribuição	3	2,57	7,71
20250299	6145389-1	TD(10810)	Transformador Distribuição	5	5,6	28

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6144751-1	TD(29246)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20250299	6144523-1	FR(19073)	Chave Fusível Religadora	78	4,7	366,6
20250299	6139129-1	FR(19074)	Chave Fusível Religadora	11	6,48	71,28
20250299	6138320-1	FR(19073)	Chave Fusível Religadora	78	1,78	138,84
20250299	6137361-1	RD(727079)	Religador de Distribuição	142	1,4	198,8
20250299	6131919-1	TD(20964)	Transformador Distribuição	2	7,93	15,86
20250299	6145227-1	FR(19073)	Chave Fusível Religadora	78	6,98	544,44
20250299	6147768-1	FU(760173)	Chave Fusível	3	6,45	19,35
20250299	6147397-1	FU(733080)	Chave Fusível	2	1,43	2,86
20250299	6147284-1	FU(14244)	Chave Fusível	8	2,4	19,2
20250299	6136259-1	TD(46391)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43
20250299	6135563-1	TD(692405)	Transformador Distribuição	40	8,12	324,8
20250299	6135425-1	TD(46391)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20250299	6135337-1	FU(14295)	Chave Fusível	9	1,72	15,48
20250299	6134242-1	FU(733095)	Chave Fusível	1	11,43	11,43
20250299	6134060-1	TD(46393)	Transformador Distribuição	1	0,9	0,9
20250299	6133641-1	TD(46340)	Transformador Distribuição	2	1,67	3,34
20250299	6132009-1	TD(46384)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20250299	6146325-1	TD(46361)	Transformador Distribuição	2	13,4	26,8
20250299	6145334-1	TD(694105)	Transformador Distribuição	1	8,93	8,93
20250299	6145236-1	TD(46543)	Transformador Distribuição	1	7,45	7,45
20250299	6144780-1	RD(1175)	Religador de Distribuição	9	4,78	43,02
20250299	6144780-1	RD(1175)	Religador de Distribuição	27	1,9	51,3
20250299	6144780-1	RD(1175)	Religador de Distribuição	13	1,07	13,91

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6144780-1	RD(1175)	Religador de Distribuição	27	0,48	12,96
20250299	6142219-1	TD(717040)	Transformador Distribuição	57	1,05	59,85
20250299	6145958-1	TD(672854)	Transformador Distribuição	51	6,08	310,08
20250299	6133807-1	FU(1300)	Chave Fusível	704	0,85	598,4
20250299	6135186-1	TD(60476)	Transformador Distribuição	51	2,5	127,5
20250299	6135343-1	FU(685715)	Chave Fusível	59	5,83	343,97
20250299	6139356-1	TD(30914)	Transformador Distribuição	35	2,48	86,8
20250299	6135232-1	PE(196908058)	Ponto de conexão	1	3,28	3,28
20250299	6131927-1	TD(48432)	Transformador Distribuição	2	5,13	10,26
20250299	6133148-1	FU(732866)	Chave Fusível	3	11,63	34,89
20250299	6133241-1	TD(47422)	Transformador Distribuição	1	9,57	9,57
20250299	6134140-1	TD(48965)	Transformador Distribuição	1	13,12	13,12
20250299	6135409-1	FU(105799866)	Chave Fusível	6	1,27	7,62
20250299	6135548-1	TD(50139)	Transformador Distribuição	1	6,6	6,6
20250299	6135658-1	FU(1314)	Chave Fusível	125	2,2	275
20250299	6135730-1	FU(59394608)	Chave Fusível	26	19,4	504,4
20250299	6135996-1	TD(47103)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20250299	6136151-1	FU(3552)	Chave Fusível	9	10,72	96,48
20250299	6136194-1	TD(47103)	Transformador Distribuição	1	9,05	9,05
20250299	6138102-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	19	3,33	63,27
20250299	6139103-1	TD(50139)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20250299	6146732-1	FU(105799866)	Chave Fusível	6	2,05	12,3
20250299	6146943-1	FR(14305)	Chave Fusível Religadora	12	0,52	6,24
20250299	6147026-1	FR(14342)	Chave Fusível Religadora	17	1,32	22,44
20250299	6147511-1	TD(58683)	Transformador Distribuição	40	2	80
20250299	6147775-1	TD(46732)	Transformador Distribuição	1	21,42	21,42

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137254-1	TD(47102)	Transformador Distribuição	2	4,43	8,86
20250299	6137267-1	FR(14271)	Chave Fusível Religadora	50	3,22	161
20250299	6137530-1	FR(14271)	Chave Fusível Religadora	50	13,88	694
20250299	6137838-1	TD(47975)	Transformador Distribuição	1	9,65	9,65
20250299	6138102-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	24	0,92	22,08
20250299	6138102-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	10	2,2	22
20250299	6138102-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	7	2,95	20,65
20250299	6140483-1	TD(49942)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20250299	6140517-1	TD(47906)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20250299	6143766-1	FU(105799866)	Chave Fusível	6	7,48	44,88
20250299	6143805-1	FU(701819)	Chave Fusível	7	1,58	11,06
20250299	6144776-1	TD(718251)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20250299	6144850-1	TD(47755)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20250299	6144965-1	PE(15631036)	Ponto de conexão	1	2,07	2,07
20250299	6145221-1	FU(732952)	Chave Fusível	1	7,4	7,4
20250299	6146548-1	TD(48366)	Transformador Distribuição	2	4,35	8,7
20250299	6148130-1	TD(48166)	Transformador Distribuição	4	24,53	98,12
20250299	6149184-1	FU(95408386)	Chave Fusível	2	14,77	29,54
20250299	6149409-1	FR(1749)	Chave Fusível Religadora	44	1,47	64,68
20250299	6148588-1	TD(47578)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20250299	6131834-1	FU(718540)	Chave Fusível	4	2,63	10,52
20250299	6132031-1	TD(47722)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20250299	6132487-1	TD(47638)	Transformador Distribuição	1	1,3	1,3
20250299	6135347-1	TD(57385)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20250299	6148057-1	FU(701822)	Chave Fusível	2	16,68	33,36
20250299	6141569-1	FU(691430)	Chave Fusível	7	1,17	8,19

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6140945-1	TD(47677)	Transformador Distribuição	5	0,82	4,1
20250299	6141703-1	RD(43914)	Religador de Distribuição	290	5,95	1725,5
20250299	6141703-1	RD(43914)	Religador de Distribuição	57	7,47	425,79
20250299	6133647-1	TD(42506)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20250299	6135826-1	TD(30500)	Transformador Distribuição	1	14,73	14,73
20250299	6137265-1	TD(56931)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20250299	6140428-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	2,55	2,55
20250299	6141703-1	RD(43914)	Religador de Distribuição	69	9,85	679,65
20250299	6141703-1	RD(43914)	Religador de Distribuição	26	26,72	694,72
20250299	6141703-1	RD(43914)	Religador de Distribuição	6	69,05	414,3
20250299	6141703-1	CF(722832)	Chave Faca	307	0,08	24,56
20250299	6141703-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	24	9,48	227,52
20250299	6141703-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	19	10,45	198,55
20250299	6141703-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	14	19,52	273,28
20250299	6144003-1	FU(28328)	Chave Fusível	1	23,8	23,8
20250299	6144416-1	FU(21308)	Chave Fusível	1	11,87	11,87
20250299	6140593-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	2,1	2,1
20250299	6141703-1	RD(43914)	Religador de Distribuição	307	4,15	1274,05
20250299	6133243-1	FU(691632)	Chave Fusível	2	1,87	3,74
20250299	6133310-1	FU(37557)	Chave Fusível	4	2,05	8,2
20250299	6138092-1	TD(658552)	Transformador Distribuição	1	0,33	0,33
20250299	6138545-1	FU(28296)	Chave Fusível	7	1,88	13,16
20250299	6141738-1	FU(42132)	Chave Fusível	7	23,18	162,26
20250299	6141738-1	FU(115396957)	Chave Fusível	1	23,18	23,18
20250299	6141749-1	FU(10370)	Chave Fusível	86	10,98	944,28

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6141749-1	FU(10370)	Chave Fusível	9	29,82	268,38
20250299	6141771-1	FU(10385)	Chave Fusível	25	5,72	143
20250299	6141771-1	FU(59802538)	Chave Fusível	15	5,72	85,8
20250299	6141771-1	TD(24872)	Transformador Distribuição	79	5,92	467,68
20250299	6141834-1	TD(49214)	Transformador Distribuição	43	6,67	286,81
20250299	6142007-1	TD(26614)	Transformador Distribuição	29	3,73	108,17
20250299	6142371-1	TD(49214)	Transformador Distribuição	43	15,23	654,89
20250299	6143566-1	FU(44518)	Chave Fusível	6	11,68	70,08
20250299	6143566-1	FU(11494)	Chave Fusível	6	1,95	11,7
20250299	6143735-1	FU(29481)	Chave Fusível	11	6,27	68,97
20250299	6143960-1	FU(37557)	Chave Fusível	4	7,4	29,6
20250299	6143989-1	TD(649918)	Transformador Distribuição	1	8,1	8,1
20250299	6144122-1	FU(713889)	Chave Fusível	1	22,87	22,87
20250299	6147563-1	FU(26878)	Chave Fusível	4	3,55	14,2
20250299	6147711-1	TD(658552)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20250299	6148511-1	TD(7548)	Transformador Distribuição	32	0,52	16,64
20250299	6142342-1	TD(45128)	Transformador Distribuição	1	14,97	14,97
20250299	6142629-1	TD(60284)	Transformador Distribuição	2	9,85	19,7
20250299	6144416-1	FU(21308)	Chave Fusível	3	11,87	35,61
20250299	6145718-1	TD(23670)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20250299	6140428-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	7,18	7,18
20250299	6140428-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	2,55	2,55
20250299	6140428-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	2,55	2,55
20250299	6140428-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	2,55	2,55
20250299	6147071-1	TD(23674)	Transformador Distribuição	1	23,15	23,15
20250299	6140593-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	27	1,9	51,3

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6140593-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	14	2,1	29,4
20250299	6140593-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	32	2,77	88,64
20250299	6140593-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	4	8,7	34,8
20250299	6140593-1	CF(30891036)	Chave Faca	32	0,1	3,2
20250299	6131908-1	FU(681722)	Chave Fusível	1	7,03	7,03
20250299	6134351-1	FU(21381)	Chave Fusível	2	5,22	10,44
20250299	6140428-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	136	2,55	346,8
20250299	6140428-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	6	3,9	23,4
20250299	6140428-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	19	7,18	136,4 2
20250299	6147092-1	FU(11630)	Chave Fusível	37	20,98	776,2 6
20250299	6147213-1	FU(14841)	Chave Fusível	1	18,42	18,42
20250299	6147249-1	TD(60053)	Transformador Distribuição	1	13,83	13,83
20250299	6147256-1	RD(730648)	Religador de Distribuição	14	3,93	55,02
20250299	6147256-1	RD(730648)	Religador de Distribuição	11	6,4	70,4
20250299	6147256-1	RD(730648)	Religador de Distribuição	24	7,5	180
20250299	6147296-1	TD(653366)	Transformador Distribuição	1	22,13	22,13
20250299	6147322-1	FU(693287)	Chave Fusível	6	20,47	122,8 2
20250299	6147396-1	FU(22351)	Chave Fusível	20	21,95	439
20250299	6148987-1	TD(29823)	Transformador Distribuição	1	7,13	7,13
20250299	6149088-1	FU(22371)	Chave Fusível	6	7,55	45,3
20250299	6131543-1	TD(653361)	Transformador Distribuição	1	18,35	18,35
20250299	6131682-1	TD(31984)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48
20250299	6131723-1	FU(37992)	Chave Fusível	9	10,22	91,98
20250299	6131798-1	FU(41010)	Chave Fusível	2	5,58	11,16
20250299	6134597-1	FU(41010)	Chave Fusível	2	8,6	17,2
20250299	6137552-1	FU(21894)	Chave Fusível	1	4,55	4,55
20250299	6138728-1	FR(21810)	Chave Fusível Religadora	3	8,1	24,3

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6138728-1	FR(21810)	Chave Fusível Religadora	7	10,63	74,41
20250299	6141721-1	FU(11631)	Chave Fusível	9	26,02	234,18
20250299	6141769-1	RD(730648)	Religador de Distribuição	13	5,73	74,49
20250299	6141769-1	RD(730648)	Religador de Distribuição	8	9,37	74,96
20250299	6141769-1	RD(730648)	Religador de Distribuição	35	9,7	339,5
20250299	6141853-1	TD(32833)	Transformador Distribuição	1	23,25	23,25
20250299	6143004-1	FU(22340)	Chave Fusível	12	7,88	94,56
20250299	6143124-1	TD(18986)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20250299	6143372-1	FU(733584)	Chave Fusível	1	20,3	20,3
20250299	6144440-1	TD(686067)	Transformador Distribuição	2	3,28	6,56
20250299	6144463-1	TD(31460)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20250299	6145603-1	FU(22351)	Chave Fusível	20	21,47	429,4
20250299	6145603-1	RD(7811)	Religador de Distribuição	50	0,1	5
20250299	6145603-1	RD(7811)	Religador de Distribuição	72	3,33	239,76
20250299	6145856-1	FR(21391)	Chave Fusível Religadora	22	6,55	144,1
20250299	6146344-1	TD(60049)	Transformador Distribuição	1	6,13	6,13
20250299	6147052-1	FU(40417)	Chave Fusível	7	14,72	103,04
20250299	6147422-1	FU(37060)	Chave Fusível	4	12,85	51,4
20250299	6147498-1	FU(11631)	Chave Fusível	9	6,4	57,6
20250299	6147893-1	FU(40417)	Chave Fusível	4	17,22	68,88
20250299	6147893-1	FU(40417)	Chave Fusível	3	28,25	84,75
20250299	6148224-1	TD(674948)	Transformador Distribuição	1	17,65	17,65
20250299	6148306-1	TD(30124)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,6
20250299	6148332-1	FU(12991)	Chave Fusível	7	11,57	80,99
20250299	6148361-1	TD(681772)	Transformador Distribuição	3	16,88	50,64
20250299	6138959-1	TD(988)	Transformador Distribuição	78	1	78

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6143375-1	TD(33416)	Transformador Distribuição	1	16,73	16,73
20250299	6147700-1	TD(33446)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20250299	6136273-1	CAS01_CAS4950 6	Alimentador	815	1,22	994,3
20250299	6136391-1	TD(33432)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20250299	6136273-1	CAS01_CAS4950 6	Alimentador	1605	0,68	1091,4
20250299	6131980-1	TD(33415)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08
20250299	6145711-1	TD(34258)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250299	6138929-1	TD(34261)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20250299	6141947-1	FU(25951)	Chave Fusível	7	17,65	123,55
20250299	6143795-1	TD(728373)	Transformador Distribuição	1	9,77	9,77
20250299	6139556-1	FR(24397)	Chave Fusível Religadora	22	3,92	86,24
20250299	6139585-1	TD(34303)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20250299	6139601-1	FU(23630)	Chave Fusível	11	4,62	50,82
20250299	6139605-1	FR(25977)	Chave Fusível Religadora	15	14,48	217,2
20250299	6139790-1	FU(24211)	Chave Fusível	4	6,92	27,68
20250299	6139800-1	FU(25957)	Chave Fusível	10	5,33	53,3
20250299	6144163-1	PE(217226399)	Ponto de conexão	2	2,52	5,04
20250299	6144250-1	FU(23630)	Chave Fusível	11	4,02	44,22
20250299	6144308-1	TD(33552)	Transformador Distribuição	2	4,72	9,44
20250299	6147522-1	FR(24397)	Chave Fusível Religadora	22	3,13	68,86
20250299	6131930-1	FU(40053)	Chave Fusível	1	2,33	2,33
20250299	6132352-1	FU(25957)	Chave Fusível	10	1,93	19,3
20250299	6132758-1	FU(35807)	Chave Fusível	7	4,7	32,9
20250299	6132794-1	TD(37899)	Transformador Distribuição	1	3	3
20250299	6134401-1	TD(58415)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37
20250299	6134401-1	FR(24397)	Chave Fusível Religadora	21	2,37	49,77

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134426-1	TD(34024)	Transformador Distribuição	1	8,15	8,15
20250299	6136963-1	PE(230905980)	Ponto de conexão	1	4,23	4,23
20250299	6137602-1	TD(45289)	Transformador Distribuição	1	9,33	9,33
20250299	6138739-1	FU(11396)	Chave Fusível	1	5,08	5,08
20250299	6139810-1	FU(23630)	Chave Fusível	11	4,3	47,3
20250299	6139831-1	FU(23336)	Chave Fusível	6	4,88	29,28
20250299	6140502-1	FU(712596)	Chave Fusível	5	8,5	42,5
20250299	6140608-1	TD(8)	Transformador Distribuição	103	2,4	247,2
20250299	6140639-1	TD(59133)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20250299	6141327-1	FU(27343)	Chave Fusível	4	6,83	27,32
20250299	6141392-1	TD(674672)	Transformador Distribuição	56	9,97	558,3 2
20250299	6141441-1	TD(33514)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20250299	6141739-1	TD(58415)	Transformador Distribuição	1	11,8	11,8
20250299	6144278-1	FR(24397)	Chave Fusível Religadora	21	16,37	343,7 7
20250299	6143642-1	TD(34147)	Transformador Distribuição	1	5,07	5,07
20250299	6143701-1	TD(59872)	Transformador Distribuição	3	7,07	21,21
20250299	6143409-1	TD(712746)	Transformador Distribuição	66	7,08	467,2 8
20250299	6143131-1	CE(6117)	Chave Seccionadora	438	2,85	1248, 3
20250299	6146049-1	TD(3957)	Transformador Distribuição	121	16,73	2024, 33
20250299	6149100-1	TD(24188)	Transformador Distribuição	67	1,67	111,8 9
20250299	6149100-1	[BT]PA(13099)	Ramal de Baixa Tensão	5	2,95	14,75
20250299	6142807-1	TD(3966)	Transformador Distribuição	63	14,67	924,2 1
20250299	6143210-1	TD(5809)	Transformador Distribuição	78	7,5	585
20250299	6139016-1	TD(3966)	Transformador Distribuição	63	6	378
20250299	6148342-1	PE(19973581)	Ponto de conexão	1	6,5	6,5
20250299	6143336-1	TD(5787)	Transformador Distribuição	46	4,27	196,4 2

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6148637-1	FU(6059)	Chave Fusível	41	3,73	152,93
20250299	6143393-1	TD(6325)	Transformador Distribuição	47	3,95	185,65
20250299	6148623-1	FU(6052)	Chave Fusível	399	6,62	2641,38
20250299	6148623-1	FU(6052)	Chave Fusível	242	6,62	1602,04
20250299	6143214-1	FU(45218)	Chave Fusível	57	1,38	78,66
20250299	6143214-1	FU(45218)	Chave Fusível	204	1,38	281,52
20250299	6134956-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	1	0,05	0,05
20250299	6148719-1	TD(5302)	Transformador Distribuição	10	1,17	11,7
20250299	6148719-1	TD(5302)	Transformador Distribuição	56	1,17	65,52
20250299	6146177-1	FU(5704)	Chave Fusível	65	2,58	167,7
20250299	6143099-1	FU(5856)	Chave Fusível	62	4,27	264,74
20250299	6143099-1	FU(5856)	Chave Fusível	87	3,38	294,06
20250299	6134873-1	TD(40775)	Transformador Distribuição	62	5,88	364,56
20250299	6138105-1	TD(27008)	Transformador Distribuição	117	3,33	389,61
20250299	6138753-1	FU(17598)	Chave Fusível	3	10,95	32,85
20250299	6139475-1	FU(679338)	Chave Fusível	16	4,97	79,52
20250299	6143968-1	C 2318602	Unidade Consumidora	1	25,4	25,4
20250299	6143500-1	FU(17598)	Chave Fusível	3	13,15	39,45
20250299	6148846-1	FU(17498)	Chave Fusível	5	9,45	47,25
20250299	6148724-1	FU(17597)	Chave Fusível	4	9,12	36,48
20250299	6148688-1	RD(730649)	Religador de Distribuição	13	4,72	61,36
20250299	6148688-1	RD(730649)	Religador de Distribuição	43	4,15	178,45
20250299	6148688-1	RD(730649)	Religador de Distribuição	19	3,53	67,07
20250299	6148688-1	RD(730649)	Religador de Distribuição	10	2,1	21
20250299	6137287-1	FU(721297)	Chave Fusível	3	13,95	41,85
20250299	6145702-1	TD(16414)	Transformador Distribuição	2	5,35	10,7
20250299	6136682-1	FU(680382)	Chave Fusível	2	5,2	10,4

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6146347-1	TD(16305)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37
20250299	6134872-1	FR(679362)	Chave Fusível Religadora	27	4,78	129,06
20250299	6146227-1	TD(3335)	Transformador Distribuição	79	1,7	134,3
20250299	6131606-1	TD(3335)	Transformador Distribuição	79	1,1	86,9
20250299	6148966-1	TD(6204)	Transformador Distribuição	39	4,02	156,78
20250299	6143856-1	FR(15753)	Chave Fusível Religadora	6	12,07	72,42
20250299	6134301-1	TD(12649)	Transformador Distribuição	16	10,62	169,92
20250299	6132436-1	TD(25329)	Transformador Distribuição	98	1,98	194,04
20250299	6140318-1	FR(16041)	Chave Fusível Religadora	1	2,58	2,58
20250299	6146365-1	FR(36124)	Chave Fusível Religadora	71	5,83	413,93
20250299	6148915-1	TD(5999)	Transformador Distribuição	97	2,05	198,85
20250299	6131756-1	TD(25492)	Transformador Distribuição	114	1,93	220,02
20250299	6146317-1	TD(3329)	Transformador Distribuição	11	3,2	35,2
20250299	6135084-1	FU(45112)	Chave Fusível	1	13,08	13,08
20250299	6145456-1	TD(719206)	Transformador Distribuição	4	8,43	33,72
20250299	6148624-1	TD(3530)	Transformador Distribuição	58	5,42	314,36
20250299	6132664-1	FU(6567)	Chave Fusível	103	1,8	185,4
20250299	6137148-1	FU(5852)	Chave Fusível	46	1,45	66,7
20250299	6138773-1	FU(14630)	Chave Fusível	1	7,2	7,2
20250299	6142696-1	TD(54196)	Transformador Distribuição	62	4,27	264,74
20250299	6143810-1	FU(9246)	Chave Fusível	62	5,22	323,64
20250299	6147479-1	FU(07129)	Chave Fusível	107	3,03	324,21
20250299	6136689-1	TD(54196)	Transformador Distribuição	62	6,38	395,56
20250299	6146076-1	TD(749149)	Transformador Distribuição	34	1,28	43,52

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6146026-1	TD(5882)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20250299	6143130-1	CGD02_CGD495 03	Alimentador	6	1,52	9,12
20250299	6149074-1	TD(660304)	Transformador Distribuição	17	1,42	24,14
20250299	6142956-1	TD(717660)	Transformador Distribuição	108	3,55	383,4
20250299	6143130-1	CGD02_CGD495 03	Alimentador	53	1,05	55,65
20250299	6143130-1	CGD02_CGD495 03	Alimentador	817	1,5	1225,5
20250299	6143130-1	CGD02_CGD495 03	Alimentador	2166	1,52	3292,32
20250299	6143130-1	CGD02_CGD495 03	Alimentador	3719	1,53	5690,07
20250299	6143130-1	PE(196392355)	Ponto de conexão	1	1,72	1,72
20250299	6140606-1	FU(11290)	Chave Fusível	2	14,52	29,04
20250299	6143334-1	FU(758142)	Chave Fusível	246	2,4	590,4
20250299	6143428-1	FU(758149)	Chave Fusível	106	2,5	265
20250299	6143493-1	FU(11290)	Chave Fusível	2	14,93	29,86
20250299	6143530-1	TD(758135)	Transformador Distribuição	42	1,92	80,64
20250299	6143627-1	TD(740648)	Transformador Distribuição	32	7,55	241,6
20250299	6143695-1	TD(6517)	Transformador Distribuição	88	6,97	613,36
20250299	6148659-1	FU(758141)	Chave Fusível	611	2,28	1393,08
20250299	6149073-1	FU(717677)	Chave Fusível	272	1,65	448,8
20250299	6149074-1	TD(660304)	Transformador Distribuição	73	1,42	103,66
20250299	6143130-1	CGD02_CGD495 03	Alimentador	88	1,5	132
20250299	6143130-1	CGD02_CGD495 03	Alimentador	3	1,52	4,56
20250299	6143130-1	CGD02_CGD495 03	Alimentador	167	1,53	255,51
20250299	6143130-1	CGD02_CGD495 03	Alimentador	87	1,53	133,11
20250299	6148645-1	FU(7402)	Chave Fusível	127	2,13	270,51
20250299	6135105-1	TD(678442)	Transformador Distribuição	1	20,43	20,43

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137188-1	FU(18311)	Chave Fusível	7	5,17	36,19
20250299	6135464-1	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	24	2,7	64,8
20250299	6132562-1	FU(18311)	Chave Fusível	7	9,98	69,86
20250299	6135012-1	FU(15455)	Chave Fusível	29	2,32	67,28
20250299	6143255-1	FU(15455)	Chave Fusível	29	1,1	31,9
20250299	6146055-1	FU(15455)	Chave Fusível	29	1,82	52,78
20250299	6146848-1	FU(15455)	Chave Fusível	29	4,35	126,15
20250299	6135012-1	FU(15455)	Chave Fusível	2	2,32	4,64
20250299	6143255-1	FU(15455)	Chave Fusível	2	1,1	2,2
20250299	6146055-1	FU(15455)	Chave Fusível	2	1,82	3,64
20250299	6146848-1	FU(15455)	Chave Fusível	2	4,35	8,7
20250299	6140009-1	FU(17562)	Chave Fusível	1	11,18	11,18
20250299	6140306-1	TD(17659)	Transformador Distribuição	1	7,93	7,93
20250299	6140317-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	31	5,83	180,73
20250299	6140490-1	TD(8699644)	Transformador Distribuição	1	7,72	7,72
20250299	6140569-1	FU(729442)	Chave Fusível	2	19,58	39,16
20250299	6140576-1	TD(16367)	Transformador Distribuição	1	25,63	25,63
20250299	6140764-1	FU(17220)	Chave Fusível	24	18,85	452,4
20250299	6140860-1	FU(17305)	Chave Fusível	6	9,38	56,28
20250299	6140962-1	FU(17116)	Chave Fusível	1	8,3	8,3
20250299	6141049-1	FU(45636633)	Chave Fusível	1	7,28	7,28
20250299	6141277-1	TD(18253)	Transformador Distribuição	1	12,73	12,73
20250299	6142107-1	TD(56620)	Transformador Distribuição	1	15,35	15,35
20250299	6142124-1	TD(16595)	Transformador Distribuição	1	17,15	17,15
20250299	6143098-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	244	0,08	19,52
20250299	6143098-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	208	2,03	422,24
20250299	6143098-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	162	2,17	351,54
20250299	6146057-1	FR(10703)	Chave Fusível Religadora	46	5,43	249,78
20250299	6146299-1	TD(47727)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6146369-1	TD(17374)	Transformador Distribuição	1	6,38	6,38
20250299	6146491-1	FU(16063)	Chave Fusível	3	6,75	20,25
20250299	6147589-1	FR(17214)	Chave Fusível Religadora	95	3,85	365,75
20250299	6147781-1	FU(17287)	Chave Fusível	7	2,55	17,85
20250299	6143098-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	6	0,08	0,48
20250299	6143098-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	7	2,03	14,21
20250299	6143098-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	7	2,17	15,19
20250299	6132180-1	TD(677040)	Transformador Distribuição	4	13,22	52,88
20250299	6148628-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	21	3,55	74,55
20250299	6148635-1	RD(698167)	Religador de Distribuição	12	2,3	27,6
20250299	6147589-1	FR(17214)	Chave Fusível Religadora	4	3,85	15,4
20250299	6148313-1	FR(17115)	Chave Fusível Religadora	1	3,72	3,72
20250299	6148628-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	5	2	10
20250299	6148628-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	2	3,55	7,1
20250299	6148635-1	RD(698167)	Religador de Distribuição	2	2,3	4,6
20250299	6149405-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	1	12,9	12,9
20250299	6149520-1	FU(714333)	Chave Fusível	3	0,67	2,01
20250299	6149522-1	FU(16303)	Chave Fusível	2	1,73	3,46
20250299	6139936-1	FU(17222)	Chave Fusível	4	6,45	25,8
20250299	6140009-1	FU(17562)	Chave Fusível	1	11,18	11,18
20250299	6140317-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	1	5,83	5,83
20250299	6140764-1	FU(17220)	Chave Fusível	1	18,85	18,85
20250299	6139936-1	FU(17222)	Chave Fusível	9	6,45	58,05
20250299	6143098-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	9	0,08	0,72
20250299	6143098-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	2	2,17	4,34
20250299	6147589-1	FR(17214)	Chave Fusível Religadora	9	3,85	34,65

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6149520-1	FU(714333)	Chave Fusível	9	0,67	6,03
20250299	6143098-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	3	2,17	6,51
20250299	6139017-1	TD(17445)	Transformador Distribuição	1	6,6	6,6
20250299	6139122-1	TD(16367)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20250299	6139630-1	FU(16295)	Chave Fusível	4	15,98	63,92
20250299	6139936-1	FU(17222)	Chave Fusível	85	6,45	548,25
20250299	6131673-1	FU(37634)	Chave Fusível	2	6,08	12,16
20250299	6132102-1	TD(53464)	Transformador Distribuição	4	8,92	35,68
20250299	6132413-1	TD(17594)	Transformador Distribuição	1	9,23	9,23
20250299	6132443-1	TD(55971)	Transformador Distribuição	2	20,15	40,3
20250299	6133121-1	TD(16367)	Transformador Distribuição	1	7,15	7,15
20250299	6133301-1	TD(54938)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48
20250299	6134077-1	FU(16288)	Chave Fusível	3	21,5	64,5
20250299	6134108-1	FU(17126)	Chave Fusível	2	13,43	26,86
20250299	6135676-1	FU(17559)	Chave Fusível	13	15,05	195,65
20250299	6136521-1	TD(27340)	Transformador Distribuição	2	2,68	5,36
20250299	6137746-1	FU(17109)	Chave Fusível	14	3,07	42,98
20250299	6138306-1	TD(17251)	Transformador Distribuição	1	15,72	15,72
20250299	6148313-1	FR(17115)	Chave Fusível Religadora	29	3,72	107,88
20250299	6148628-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	303	2	606
20250299	6148628-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	5	2,98	14,9
20250299	6148628-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	19	3,55	67,45
20250299	6148635-1	RD(698167)	Religador de Distribuição	66	2,3	151,8
20250299	6148635-1	RD(698167)	Religador de Distribuição	23	3,47	79,81
20250299	6148635-1	RD(698167)	Religador de Distribuição	12	3,7	44,4

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6148635-1	RD(698167)	Religador de Distribuição	99	4,08	403,92
20250299	6148777-1	FU(16225)	Chave Fusível	6	24,68	148,08
20250299	6148904-1	FU(16292)	Chave Fusível	1	4,22	4,22
20250299	6149057-1	TD(717904)	Transformador Distribuição	1	1,62	1,62
20250299	6149060-1	FU(16233)	Chave Fusível	3	2,12	6,36
20250299	6149167-1	TD(704804)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20250299	6149192-1	TD(60172)	Transformador Distribuição	2	32,3	64,6
20250299	6149405-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	30	12,9	387
20250299	6149520-1	FU(714333)	Chave Fusível	36	0,67	24,12
20250299	6149522-1	FU(16303)	Chave Fusível	29	1,73	50,17
20250299	6146137-1	TD(40676)	Transformador Distribuição	66	2,87	189,42
20250299	6148301-1	TD(40684)	Transformador Distribuição	88	3,42	300,96
20250299	6148634-1	TD(3653)	Transformador Distribuição	55	2,32	127,6
20250299	6132558-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1	1,4	1,4
20250299	6145104-1	TD(15295)	Transformador Distribuição	1	20,9	20,9
20250299	6132954-1	[MT]PA(12985)	Alimentador	87	3,72	323,64
20250299	6132954-1	RD(7308)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20250299	6133880-1	FU(15791)	Chave Fusível	5	12,13	60,65
20250299	6133880-1	TD(714781)	Transformador Distribuição	2	25,78	51,56
20250299	6133881-1	FU(688423)	Chave Fusível	1	14,72	14,72
20250299	6133881-1	FU(688423)	Chave Fusível	1	30,05	30,05
20250299	6133882-1	TD(15295)	Transformador Distribuição	1	15,05	15,05
20250299	6133886-1	FU(32167)	Chave Fusível	13	13,07	169,91
20250299	6133889-1	TD(697459)	Transformador Distribuição	2	10,88	21,76
20250299	6134347-1	TD(51291)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134513-1	TD(11868)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20250299	6134586-1	TD(728789)	Transformador Distribuição	2	2,33	4,66
20250299	6134702-1	FU(15765)	Chave Fusível	1	3,42	3,42
20250299	6134702-1	FU(15765)	Chave Fusível	1	8,62	8,62
20250299	6148793-1	FU(15791)	Chave Fusível	7	9,83	68,81
20250299	6131712-1	FU(15758)	Chave Fusível	12	5,95	71,4
20250299	6143104-1	TD(5427)	Transformador Distribuição	44	5,75	253
20250299	6148638-1	TD(3747)	Transformador Distribuição	107	3,4	363,8
20250299	6148838-1	TD(11903)	Transformador Distribuição	1	28,5	28,5
20250299	6138789-1	FR(679937)	Chave Fusível Religadora	8	5	40
20250299	6132474-1	FR(679937)	Chave Fusível Religadora	8	26,5	212
20250299	6148717-1	TD(18536)	Transformador Distribuição	17	2,33	39,61
20250299	6148657-1	TD(3833)	Transformador Distribuição	157	2,63	412,9 1
20250299	6146026-1	TD(5882)	Transformador Distribuição	127	2,77	351,7 9
20250299	6139518-1	TD(24411)	Transformador Distribuição	68	1,2	81,6
20250299	6148717-1	TD(18536)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20250299	6148657-1	TD(3833)	Transformador Distribuição	2	5,65	11,3
20250299	6148657-1	TD(3833)	Transformador Distribuição	4	2,63	10,52
20250299	6148657-1	TD(3833)	Transformador Distribuição	24	5,65	135,6
20250299	6146026-1	TD(5882)	Transformador Distribuição	5	2,77	13,85
20250299	6148914-1	TD(701399)	Transformador Distribuição	80	1,98	158,4
20250299	6137353-1	TD(701399)	Transformador Distribuição	80	4,05	324
20250299	6146372-1	TD(717818)	Transformador Distribuição	40	1,48	59,2
20250299	6139812-1	TD(27058)	Transformador Distribuição	109	1,67	182,0 3

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6145657-1	TD(26730)	Transformador Distribuição	44	2,03	89,32
20250299	6134880-1	TD(745310)	Transformador Distribuição	100	3,43	343
20250299	6143003-1	TD(745310)	Transformador Distribuição	100	3,12	312
20250299	6147488-1	FU(745246)	Chave Fusível	278	2,98	828,4 4
20250299	6143782-1	FU(11009)	Chave Fusível	219	1,92	420,4 8
20250299	6138839-1	TD(81422828)	Transformador Distribuição	13	15,12	196,5 6
20250299	6144024-1	TD(4219)	Transformador Distribuição	73	6,85	500,0 5
20250299	6143782-1	TD(737291)	Transformador Distribuição	35	1,92	67,2
20250299	6132558-1	RD(749321)	Religador de Distribuição	16	0,08	1,28
20250299	6138279-1	FU(8742)	Chave Fusível	361	1,32	476,5 2
20250299	6139010-1	FU(42091)	Chave Fusível	154	1,7	261,8
20250299	6141927-1	FU(6554)	Chave Fusível	47	1,32	62,04
20250299	6143843-1	TD(60920)	Transformador Distribuição	61	7,37	449,5 7
20250299	6143277-1	FU(8742)	Chave Fusível	361	2,1	758,1
20250299	6132558-1	RD(749321)	Religador de Distribuição	2543	0,08	203,4 4
20250299	6143238-1	FU(6687)	Chave Fusível	455	3,1	1410, 5
20250299	6140586-1	TD(699584)	Transformador Distribuição	52	1,42	73,84
20250299	6144025-1	TD(54721)	Transformador Distribuição	3	18,8	56,4
20250299	6143734-1	TD(661612)	Transformador Distribuição	23	10,62	244,2 6
20250299	6143761-1	TD(691491)	Transformador Distribuição	21	7,88	165,4 8
20250299	6143800-1	TD(48740)	Transformador Distribuição	2	7,72	15,44
20250299	6143839-1	TD(33562)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20250299	6132558-1	CGL07_CGL4951 5	Alimentador	1	1,15	1,15
20250299	6134126-1	TD(685563)	Transformador Distribuição	1	15,08	15,08

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134773-1	FU(740834)	Chave Fusível	8	3,7	29,6
20250299	6132558-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	2182	1,15	2509,3
20250299	6132558-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	825	1,15	948,75
20250299	6132558-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1067	1,4	1493,8
20250299	6132558-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	16	1,73	27,68
20250299	6132558-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	4	2,27	9,08
20250299	6141215-1	TD(34635)	Transformador Distribuição	2	11,57	23,14
20250299	6144113-1	TD(34130)	Transformador Distribuição	2	1,8	3,6
20250299	6143282-1	FU(11013)	Chave Fusível	80	3,35	268
20250299	6134776-1	FU(5507)	Chave Fusível	295	1,28	377,6
20250299	6138441-1	TD(6459)	Transformador Distribuição	62	1,03	63,86
20250299	6135362-1	TD(48867)	Transformador Distribuição	6	18,32	109,92
20250299	6134612-1	FU(11236)	Chave Fusível	169	2,12	358,28
20250299	6137232-1	TD(5851)	Transformador Distribuição	43	2,93	125,99
20250299	6132738-1	TD(49989)	Transformador Distribuição	2	3,3	6,6
20250299	6134800-1	TD(49989)	Transformador Distribuição	2	5,23	10,46
20250299	6132832-1	CF(697786)	Chave Faca	76	3,2	243,2
20250299	6132832-1	TD(5162)	Transformador Distribuição	39	4,7	183,3
20250299	6134754-1	TD(705603)	Transformador Distribuição	2	4,72	9,44
20250299	6142433-1	TD(5604)	Transformador Distribuição	102	2,17	221,34
20250299	6136413-1	FU(721131)	Chave Fusível	4	9,23	36,92
20250299	6143696-1	[BT]PA(13058)	Ramal de Baixa Tensão	28	8,67	242,76
20250299	6143696-1	TD(5932)	Transformador Distribuição	23	4,42	101,66
20250299	6144869-1	FU(15798)	Chave Fusível	3	12,4	37,2
20250299	6133556-1	FU(6343)	Chave Fusível	26	7,18	186,68

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134326-1	FU(6344)	Chave Fusível	2	5,45	10,9
20250299	6134945-1	FU(29084)	Chave Fusível	22	3,25	71,5
20250299	6134945-1	FU(29084)	Chave Fusível	10	5,75	57,5
20250299	6132741-1	FU(725635)	Chave Fusível	23	4,75	109,25
20250299	6134927-1	TD(700184)	Transformador Distribuição	12	9,13	109,56
20250299	6148652-1	TD(21766)	Transformador Distribuição	27	2,6	70,2
20250299	6139740-1	TD(5834)	Transformador Distribuição	97	1,6	155,2
20250299	6145588-1	TD(674993)	Transformador Distribuição	25	3,57	89,25
20250299	6143950-1	TD(60913)	Transformador Distribuição	45	3,68	165,6
20250299	6135220-1	TD(5233)	Transformador Distribuição	83	3,72	308,76
20250299	6148613-1	TD(24339)	Transformador Distribuição	42	1,75	73,5
20250299	6148613-1	TD(24339)	Transformador Distribuição	4	1,75	7
20250299	6143240-1	TD(40772)	Transformador Distribuição	40	5,25	210
20250299	6132966-1	FU(743668)	Chave Fusível	144	2,47	355,68
20250299	6143727-1	FU(9154)	Chave Fusível	132	1,72	227,04
20250299	6133126-1	FU(9154)	Chave Fusível	131	9,27	1214,37
20250299	6146378-1	FU(14831)	Chave Fusível	104	4,5	468
20250299	6146206-1	[MT]PA(13083)	Alimentador	120	5,15	618
20250299	6146206-1	[MT]PA(13083)	Alimentador	944	2,37	2237,28
20250299	6149277-1	CGP12_CGP49526	Alimentador	2818	1,35	3804,3
20250299	6146256-1	FU(686974)	Chave Fusível	3	2,97	8,91
20250299	6146256-1	FU(686974)	Chave Fusível	44	2,97	130,68
20250299	6143306-1	TD(699439)	Transformador Distribuição	44	7,08	311,52
20250299	6143172-1	FU(6368)	Chave Fusível	20	5,38	107,6
20250299	6134825-1	FU(6024)	Chave Fusível	77	1,65	127,05

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6143275-1	TD(55765)	Transformador Distribuição	120	7,27	872,4
20250299	6149277-1	CGP12_CGP4952 6	Alimentador	2	1,35	2,7
20250299	6139190-1	TD(3996)	Transformador Distribuição	111	5,37	596,07
20250299	6146206-1	[MT]PA(13083)	Alimentador	1	2,37	2,37
20250299	6149277-1	CGP12_CGP4952 6	Alimentador	2405	1,35	3246,75
20250299	6146303-1	FU(5104)	Chave Fusível	4	1,68	6,72
20250299	6138627-1	TD(4169)	Transformador Distribuição	70	1,45	101,5
20250299	6146303-1	FU(5104)	Chave Fusível	56	1,68	94,08
20250299	6146303-1	FU(5104)	Chave Fusível	270	1,68	453,6
20250299	6148016-1	FU(722570)	Chave Fusível	54	2,48	133,92
20250299	6149016-1	FU(701902)	Chave Fusível	210	2,73	573,3
20250299	6144566-1	TD(20757)	Transformador Distribuição	18	5,68	102,24
20250299	6139411-1	FU(701902)	Chave Fusível	210	1,37	287,7
20250299	6147973-1	FU(701902)	Chave Fusível	50	1,98	99
20250299	6147973-1	FU(701902)	Chave Fusível	160	0,92	147,2
20250299	6134956-1	CGS05_CGS4952 1	Alimentador	1	0,05	0,05
20250299	6134956-1	CGS05_CGS4952 1	Alimentador	37	0,05	1,85
20250299	6134956-1	CGS05_CGS4952 1	Alimentador	7516	0,05	375,8
20250299	6134956-1	CGS05_CGS4952 1	Alimentador	876	0,88	770,88
20250299	6139568-1	TD(687434)	Transformador Distribuição	47	2,92	137,24
20250299	6141618-1	TD(687434)	Transformador Distribuição	47	3,35	157,45
20250299	6131608-1	TD(27013)	Transformador Distribuição	108	2,17	234,36
20250299	6140898-1	TD(719943)	Transformador Distribuição	16	3,87	61,92
20250299	6148594-1	TD(25618)	Transformador Distribuição	96	4,4	422,4
20250299	6138093-1	FU(15412)	Chave Fusível	13	4,03	52,39
20250299	6138095-1	FU(8692)	Chave Fusível	7	2,33	16,31
20250299	6143035-1	TD(16545)	Transformador Distribuição	2	18,23	36,46

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6143031-1	TD(21255)	Transformador Distribuição	1	19,97	19,97
20250299	6138971-1	TD(53615)	Transformador Distribuição	1	5,85	5,85
20250299	6148413-1	TD(11593)	Transformador Distribuição	7	3,23	22,61
20250299	6148144-1	FU(699358)	Chave Fusível	4	17,13	68,52
20250299	6138939-1	FU(15413)	Chave Fusível	7	3,85	26,95
20250299	6140548-1	FU(15413)	Chave Fusível	7	15,08	105,56
20250299	6140359-1	FU(15818)	Chave Fusível	14	15,22	213,08
20250299	6134565-1	TD(652608)	Transformador Distribuição	1	7,38	7,38
20250299	6144133-1	TD(26572)	Transformador Distribuição	65	3,18	206,7
20250299	6147343-1	FU(6249)	Chave Fusível	146	1,23	179,58
20250299	6146231-1	FU(6249)	Chave Fusível	146	3,23	471,58
20250299	6147335-1	TD(4420)	Transformador Distribuição	95	1,6	152
20250299	6144358-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	84	2,28	191,52
20250299	6144358-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	29	3,18	92,22
20250299	6144358-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	6	4,52	27,12
20250299	6144358-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	5	7,32	36,6
20250299	6145337-1	FU(6231)	Chave Fusível	79	5,25	414,75
20250299	6146167-1	FU(82169984)	Chave Fusível	2	4,55	9,1
20250299	6146205-1	FU(15513)	Chave Fusível	6	11,23	67,38
20250299	6146632-1	TD(10527)	Transformador Distribuição	14	2,52	35,28
20250299	6146265-1	FU(6369)	Chave Fusível	52	3,58	186,16
20250299	6146625-1	TD(12438)	Transformador Distribuição	3	7,82	23,46
20250299	6146649-1	TD(41185)	Transformador Distribuição	1	12,02	12,02
20250299	6146689-1	FU(749380)	Chave Fusível	23	4,15	95,45

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6147165-1	TD(45817)	Transformador Distribuição	1	7,75	7,75
20250299	6147546-1	FR(15546)	Chave Fusível Religadora	41	8,17	334,97
20250299	6148419-1	FU(15541)	Chave Fusível	1	23,8	23,8
20250299	6139687-1	TD(21321)	Transformador Distribuição	2	12,25	24,5
20250299	6139108-1	FR(35353)	Chave Fusível Religadora	33	6,68	220,44
20250299	6139108-1	FR(35353)	Chave Fusível Religadora	4	18,77	75,08
20250299	6141895-1	TD(46753)	Transformador Distribuição	39	5,68	221,52
20250299	6131557-1	TD(33578)	Transformador Distribuição	1	6,97	6,97
20250299	6131863-1	TD(41186)	Transformador Distribuição	1	9,07	9,07
20250299	6131863-1	FR(753752)	Chave Fusível Religadora	16	3,07	49,12
20250299	6132152-1	FR(32199)	Chave Fusível Religadora	21	8,35	175,35
20250299	6132932-1	TD(28155)	Transformador Distribuição	1	22,68	22,68
20250299	6137693-1	TD(738682)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20250299	6148661-1	RD(43646)	Religador de Distribuição	79	2,42	191,18
20250299	6148685-1	TD(12311)	Transformador Distribuição	1	20,63	20,63
20250299	6148720-1	TD(4185)	Transformador Distribuição	29	5,23	151,67
20250299	6138387-1	FU(5489)	Chave Fusível	29	16,57	480,53
20250299	6143037-1	FU(8708)	Chave Fusível	77	5,05	388,85
20250299	6146337-1	FU(5490)	Chave Fusível	26	2,72	70,72
20250299	6146637-1	FU(746303)	Chave Fusível	1	1,18	1,18
20250299	6135728-1	FU(5683)	Chave Fusível	218	2,52	549,36
20250299	6148611-1	TD(3182)	Transformador Distribuição	48	7,62	365,76
20250299	6149206-1	TD(27565)	Transformador Distribuição	3	18,42	55,26
20250299	6133664-1	TD(708127)	Transformador Distribuição	1	11,55	11,55

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134679-1	CL(39633)	Chave Lâmina	1	3,57	3,57
20250299	6146291-1	FU(689450)	Chave Fusível	28	5,1	142,8
20250299	6138070-1	FU(15502)	Chave Fusível	6	3,25	19,5
20250299	6143717-1	TD(30701)	Transformador Distribuição	1	7,87	7,87
20250299	6145210-1	TD(3167)	Transformador Distribuição	47	3,72	174,84
20250299	6137207-1	TD(4940)	Transformador Distribuição	5	1,27	6,35
20250299	6139533-1	TD(47195)	Transformador Distribuição	45	2,15	96,75
20250299	6139144-1	TD(3133)	Transformador Distribuição	106	3,92	415,52
20250299	6146101-1	TD(5387)	Transformador Distribuição	56	3,77	211,12
20250299	6137207-1	TD(4940)	Transformador Distribuição	50	1,27	63,5
20250299	6133559-1	FU(6742)	Chave Fusível	174	2,18	379,32
20250299	6139331-1	CF(9655)	Chave Faca	280	0,97	271,6
20250299	6148206-1	TD(740892)	Transformador Distribuição	1	1,33	1,33
20250299	6140532-1	FU(10034)	Chave Fusível	7	14,65	102,55
20250299	6141187-1	FU(17076)	Chave Fusível	1	5,02	5,02
20250299	6148610-1	FU(10023)	Chave Fusível	13	28,32	368,16
20250299	6140335-1	RD(43490)	Religador de Distribuição	34	3,85	130,9
20250299	6140335-1	RD(43490)	Religador de Distribuição	77	2,28	175,56
20250299	6140335-1	RD(722180)	Religador de Distribuição	87	3,85	334,95
20250299	6140335-1	RD(722180)	Religador de Distribuição	1	2,28	2,28
20250299	6140280-1	TD(10385)	Transformador Distribuição	103	4,3	442,9
20250299	6136667-1	FU(17100)	Chave Fusível	1	5,83	5,83
20250299	6132676-1	TD(12662)	Transformador Distribuição	1	15,85	15,85
20250299	6137561-1	TD(36056)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20250299	6146281-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	40	7,32	292,8

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6143320-1	TD(16809)	Transformador Distribuição	2	17,55	35,1
20250299	6133129-1	FU(19199)	Chave Fusível	8	9,5	76
20250299	6133236-1	TD(56658)	Transformador Distribuição	6	6,15	36,9
20250299	6134257-1	FU(716098)	Chave Fusível	4	11,3	45,2
20250299	6134418-1	FU(19199)	Chave Fusível	8	3,2	25,6
20250299	6134496-1	FU(30599)	Chave Fusível	2	10,82	21,64
20250299	6134623-1	FR(12702)	Chave Fusível Religadora	26	8,15	211,9
20250299	6136036-1	TD(39809)	Transformador Distribuição	1	21,65	21,65
20250299	6136181-1	FU(716098)	Chave Fusível	4	3,47	13,88
20250299	6136226-1	FU(40448)	Chave Fusível	2	3,93	7,86
20250299	6136753-1	TD(78769136)	Transformador Distribuição	2	4,18	8,36
20250299	6137701-1	FU(40448)	Chave Fusível	2	8,52	17,04
20250299	6138769-1	TD(39809)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20250299	6138794-1	[MT]PA(13030)	Alimentador	3	16,48	49,44
20250299	6138794-1	[MT]PA(13030)	Alimentador	26	16,48	428,48
20250299	6138794-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	175	0,37	64,75
20250299	6138794-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	5	10,1	50,5
20250299	6138824-1	FU(634272)	Chave Fusível	10	27,15	271,5
20250299	6139158-1	FU(12366)	Chave Fusível	21	5,02	105,42
20250299	6140582-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	40	13,53	541,2
20250299	6140888-1	FU(9440)	Chave Fusível	83	4,68	388,44
20250299	6141362-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	40	1,72	68,8
20250299	6141362-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	85	1,92	163,2
20250299	6146509-1	FU(19263)	Chave Fusível	17	2,43	41,31
20250299	6137072-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20250299	6137081-1	TD(28282)	Transformador Distribuição	3	7,13	21,39
20250299	6138083-1	FR(21105)	Chave Fusível Religadora	9	3,8	34,2

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6138497-1	TD(15185)	Transformador Distribuição	3	39,27	117,81
20250299	6138836-1	TD(15256)	Transformador Distribuição	3	4,88	14,64
20250299	6139595-1	TD(15186)	Transformador Distribuição	2	1,68	3,36
20250299	6140432-1	TD(28308)	Transformador Distribuição	5	6,42	32,1
20250299	6134092-1	TD(39242871)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20250299	6137072-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	731	0,05	36,55
20250299	6137072-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	880	0,8	704
20250299	6137072-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	25	1,73	43,25
20250299	6131660-1	FU(21243)	Chave Fusível	50	10,62	531
20250299	6131937-1	FR(11343)	Chave Fusível Religadora	7	5,33	37,31
20250299	6138007-1	FU(4609)	Chave Fusível	210	1,92	403,2
20250299	6138139-1	FU(27434366)	Chave Fusível	14	1,47	20,58
20250299	6139448-1	FU(4609)	Chave Fusível	210	2,48	520,8
20250299	6139779-1	FU(4609)	Chave Fusível	210	5,02	1054,2
20250299	6133723-1	TD(26591)	Transformador Distribuição	73	1,62	118,26
20250299	6140433-1	FU(4609)	Chave Fusível	210	2,48	520,8
20250299	6140835-1	FU(4609)	Chave Fusível	210	1,63	342,3
20250299	6140842-1	TD(7763)	Transformador Distribuição	51	1,45	73,95
20250299	6137096-1	CE(4597)	Chave Seccionadora	123	1,48	182,04
20250299	6137285-1	FU(4572)	Chave Fusível	73	1,45	105,85
20250299	6133277-1	TD(54967)	Transformador Distribuição	1	1,65	1,65
20250299	6133723-1	TD(26591)	Transformador Distribuição	1	1,62	1,62
20250299	6133742-1	FU(683229)	Chave Fusível	427	1,15	491,05
20250299	6142891-1	TD(39377)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250299	6202381-1	RD(28293169)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6146056-1	TD(31106)	Transformador Distribuição	57	1,98	112,86
20250299	6138289-1	TD(8036)	Transformador Distribuição	39	1,17	45,63
20250299	6133643-1	TD(27084)	Transformador Distribuição	98	3,53	345,94
20250299	6134587-1	FU(687472)	Chave Fusível	1	2,9	2,9
20250299	6140063-1	TD(25316)	Transformador Distribuição	34	1,97	66,98
20250299	6145486-1	TD(60254)	Transformador Distribuição	52	3,33	173,16
20250299	6137072-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	1	0,8	0,8
20250299	6133066-1	TD(653782)	Transformador Distribuição	66	6,78	447,48
20250299	6142014-1	TD(731463)	Transformador Distribuição	6	3,05	18,3
20250299	6142257-1	FU(706015)	Chave Fusível	160	3,02	483,2
20250299	6142257-1	FU(706015)	Chave Fusível	56	3,17	177,52
20250299	6135287-1	TD(7854)	Transformador Distribuição	43	3,07	132,01
20250299	6140845-1	FU(43444)	Chave Fusível	312	3,48	1085,76
20250299	6137424-1	FU(12269)	Chave Fusível	8	2,22	17,76
20250299	6138078-1	TD(33350)	Transformador Distribuição	3	7,32	21,96
20250299	6139090-1	FU(12370)	Chave Fusível	5	14,7	73,5
20250299	6140646-1	TD(14444)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20250299	6148176-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	3	4,93	14,79
20250299	6138286-1	TD(21187)	Transformador Distribuição	2	2,28	4,56
20250299	6141040-1	TD(687162)	Transformador Distribuição	1	9,45	9,45
20250299	6142767-1	TD(699285)	Transformador Distribuição	1	6,58	6,58
20250299	6144395-1	TD(28323)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20250299	6144395-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	18	2,2	39,6
20250299	6145738-1	TD(51242)	Transformador Distribuição	2	3,08	6,16

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6145860-1	TD(31186)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20250299	6145949-1	TD(14620)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20250299	6146018-1	FU(684073)	Chave Fusível	12	5,07	60,84
20250299	6146710-1	TD(21191)	Transformador Distribuição	5	4,82	24,1
20250299	6148176-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	89	4,93	438,7 7
20250299	6131640-1	TD(41367)	Transformador Distribuição	4	13,4	53,6
20250299	6132523-1	FR(21076)	Chave Fusível Religadora	3	2,72	8,16
20250299	6133590-1	TD(655793)	Transformador Distribuição	1	1,6	1,6
20250299	6133701-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	19	3,65	69,35
20250299	6133705-1	FU(21088)	Chave Fusível	2	5,98	11,96
20250299	6136937-1	TD(13680)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20250299	6138088-1	TD(14525)	Transformador Distribuição	3	2,57	7,71
20250299	6138158-1	TD(31438)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250299	6138286-1	TD(21187)	Transformador Distribuição	5	2,28	11,4
20250299	6139147-1	FU(700072)	Chave Fusível	4	26,02	104,0 8
20250299	6139150-1	FU(715873)	Chave Fusível	11	7,53	82,83
20250299	6139501-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	19	13,47	255,9 3
20250299	6139967-1	TD(688014)	Transformador Distribuição	3	7,2	21,6
20250299	6140841-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	19	15,5	294,5
20250299	6148500-1	TD(712794)	Transformador Distribuição	46	7,03	323,3 8
20250299	6148470-1	TD(678474)	Transformador Distribuição	61	8,43	514,2 3
20250299	6148469-1	TD(745357)	Transformador Distribuição	20	3	60
20250299	6148469-1	TD(745357)	Transformador Distribuição	10	12,13	121,3
20250299	6148469-1	TD(745357)	Transformador Distribuição	20	4,1	82

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6148444-1	TD(654149)	Transformador Distribuição	35	3,88	135,8
20250299	6147276-1	TD(11432)	Transformador Distribuição	2	1,83	3,66
20250299	6147273-1	TD(11433)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20250299	6146839-1	PE(20046726)	Ponto de conexão	2	7,35	14,7
20250299	6200750-1	TD(11431)	Transformador Distribuição	3	3,88	11,64
20250299	6143183-1	TD(31960242)	Transformador Distribuição	2	20	40
20250299	6143030-1	TD(9063)	Transformador Distribuição	18	3,02	54,36
20250299	6142965-1	TD(9082)	Transformador Distribuição	27	8,5	229,5
20250299	6142267-1	FU(4187)	Chave Fusível	1	18,9	18,9
20250299	6141359-1	TD(713518)	Transformador Distribuição	2	2,1	4,2
20250299	6140385-1	FU(37989)	Chave Fusível	31	2,58	79,98
20250299	6133409-1	TD(11433)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20250299	6134386-1	FU(4349)	Chave Fusível	14	9,13	127,8 2
20250299	6135433-1	TD(11432)	Transformador Distribuição	2	19,68	39,36
20250299	6135486-1	RD(11214)	Religador de Distribuição	1	20,28	20,28
20250299	6140353-1	FU(4254)	Chave Fusível	401	1,95	781,9 5
20250299	6131870-1	FU(15674)	Chave Fusível	8	10,23	81,84
20250299	6132761-1	TD(14894)	Transformador Distribuição	1	14,47	14,47
20250299	6133016-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	141	23,37	3295, 17
20250299	6133536-1	TD(55800)	Transformador Distribuição	1	8,53	8,53
20250299	6134725-1	TD(24936)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20250299	6135273-1	FU(15674)	Chave Fusível	8	20,95	167,6
20250299	6137857-1	TD(15189)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20250299	6137915-1	TD(13997)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6138543-1	TD(21959)	Transformador Distribuição	1	16,2	16,2
20250299	6138986-1	FU(15642)	Chave Fusível	3	4,77	14,31
20250299	6139833-1	TD(14094)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20250299	6139841-1	TD(14881)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20250299	6139952-1	FU(38538)	Chave Fusível	4	2,25	9
20250299	6140346-1	FR(8355)	Chave Fusível Religadora	63	8,67	546,2 1
20250299	6140351-1	FR(4270)	Chave Fusível Religadora	47	2,25	105,7 5
20250299	6140372-1	FU(4264)	Chave Fusível	37	2,4	88,8
20250299	6140503-1	TD(15167)	Transformador Distribuição	1	20,92	20,92
20250299	6132545-1	TD(51665)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20250299	6141557-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	23	3,25	74,75
20250299	6141557-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	16	4,48	71,68
20250299	6141557-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	3	6,47	19,41
20250299	6141557-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	3	8,87	26,61
20250299	6141557-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	2	9,62	19,24
20250299	6141557-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	4	10,22	40,88
20250299	6141557-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	3	10,28	30,84
20250299	6141900-1	TD(11185)	Transformador Distribuição	3	3,3	9,9
20250299	6142024-1	TD(50707)	Transformador Distribuição	33	2,63	86,79
20250299	6146267-1	TD(7952490)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20250299	6146267-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	141	4,35	613,3 5
20250299	6147027-1	TD(15042)	Transformador Distribuição	1	18,53	18,53
20250299	6148013-1	TD(693851)	Transformador Distribuição	1	1,52	1,52
20250299	6148299-1	TD(52430)	Transformador Distribuição	3	2,63	7,89

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6148366-1	TD(15018)	Transformador Distribuição	1	24,73	24,73
20250299	6148542-1	FU(4272)	Chave Fusível	13	3,57	46,41
20250299	6148619-1	FU(4206)	Chave Fusível	1	17,57	17,57
20250299	6148643-1	TD(679181)	Transformador Distribuição	2	3,17	6,34
20250299	6148919-1	TD(13764)	Transformador Distribuição	1	22,07	22,07
20250299	6140351-1	FR(4270)	Chave Fusível Religadora	1	2,25	2,25
20250299	6140917-1	TD(671581)	Transformador Distribuição	2	10,33	20,66
20250299	6148338-1	TD(44630)	Transformador Distribuição	1	35,08	35,08
20250299	6148563-1	TD(695540)	Transformador Distribuição	1	26,95	26,95
20250299	6148784-1	TD(21023)	Transformador Distribuição	2	20,55	41,1
20250299	6143954-1	FU(734360)	Chave Fusível	1	25,9	25,9
20250299	6133192-1	FU(725719)	Chave Fusível	23	7,43	170,89
20250299	6134454-1	TD(11934)	Transformador Distribuição	2	26,23	52,46
20250299	6137664-1	TD(11285)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20250299	6137680-1	TD(685223)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20250299	6139184-1	FU(682429)	Chave Fusível	3	10,3	30,9
20250299	6139272-1	TD(734376)	Transformador Distribuição	1	17,47	17,47
20250299	6139618-1	TD(54742)	Transformador Distribuição	1	12,37	12,37
20250299	6139840-1	TD(11906)	Transformador Distribuição	1	0,93	0,93
20250299	6140341-1	RD(39759)	Religador de Distribuição	56	4,33	242,48
20250299	6140341-1	RD(39759)	Religador de Distribuição	2	6,4	12,8
20250299	6140341-1	RD(39759)	Religador de Distribuição	8	7,57	60,56
20250299	6140341-1	RD(39759)	Religador de Distribuição	31	7,8	241,8
20250299	6140427-1	FU(7380)	Chave Fusível	4	5,83	23,32

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6140864-1	RD(698164)	Religador de Distribuição	7	3,73	26,11
20250299	6132125-1	FU(15323)	Chave Fusível	3	4,02	12,06
20250299	6141281-1	TD(706191)	Transformador Distribuição	1	12	12
20250299	6141288-1	TD(11695)	Transformador Distribuição	1	8,25	8,25
20250299	6142385-1	FU(30272701)	Chave Fusível	30	14,25	427,5
20250299	6142436-1	TD(11695)	Transformador Distribuição	1	16,98	16,98
20250299	6137185-1	TD(11285)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20250299	6144146-1	PE(17010826)	Ponto de conexão	1	21,58	21,58
20250299	6145528-1	FU(691515)	Chave Fusível	2	0,32	0,64
20250299	6146065-1	TD(11768)	Transformador Distribuição	2	2,75	5,5
20250299	6146634-1	TD(734376)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20250299	6146758-1	FU(15327)	Chave Fusível	1	2,8	2,8
20250299	6147207-1	TD(44630)	Transformador Distribuição	1	19,32	19,32
20250299	6140864-1	RD(698164)	Religador de Distribuição	162	4,1	664,2
20250299	6140864-1	RD(698164)	Religador de Distribuição	39	4,53	176,6 7
20250299	6145776-1	TD(55563)	Transformador Distribuição	1	1,8	1,8
20250299	6140361-1	FU(4218)	Chave Fusível	117	3,38	395,4 6
20250299	6134525-1	TD(15804)	Transformador Distribuição	1	14,25	14,25
20250299	6135547-1	TD(676676)	Transformador Distribuição	2	16,63	33,26
20250299	6136351-1	TD(15691)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20250299	6147000-1	RD(736018)	Religador de Distribuição	37	4,33	160,2 1
20250299	6147000-1	FR(38454)	Chave Fusível Religadora	13	3,85	50,05
20250299	6147073-1	TD(705305)	Transformador Distribuição	1	1,37	1,37
20250299	6147088-1	TD(685592)	Transformador Distribuição	6	1,52	9,12

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6147507-1	FR(19420)	Chave Fusível Religadora	26	8,22	213,7 2
20250299	6147636-1	TD(685346)	Transformador Distribuição	1	5,4	5,4
20250299	6148003-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	95	3,27	310,6 5
20250299	6148003-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	240	7,37	1768, 8
20250299	6148003-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	2	9,03	18,06
20250299	6148003-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	10	9,53	95,3
20250299	6148003-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	2	32,35	64,7
20250299	6148003-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	19	33,72	640,6 8
20250299	6148003-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	5	34,97	174,8 5
20250299	6148307-1	FU(16695)	Chave Fusível	2	4,77	9,54
20250299	6148425-1	TD(722630)	Transformador Distribuição	3	7,18	21,54
20250299	6148437-1	FU(16685)	Chave Fusível	5	7,32	36,6
20250299	6148967-1	FU(681024)	Chave Fusível	7	21,08	147,5 6
20250299	6137642-1	FU(16694)	Chave Fusível	6	4,65	27,9
20250299	6138014-1	FU(16695)	Chave Fusível	2	4,38	8,76
20250299	6138883-1	FU(16705)	Chave Fusível	5	7,55	37,75
20250299	6139935-1	TD(25000)	Transformador Distribuição	1	8,35	8,35
20250299	6139935-1	FU(18413)	Chave Fusível	4	8,35	33,4
20250299	6140416-1	FR(7374)	Chave Fusível Religadora	19	4,85	92,15
20250299	6132159-1	TD(15616)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20250299	6132542-1	FU(16694)	Chave Fusível	6	18,22	109,3 2
20250299	6132710-1	TD(24943)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20250299	6141114-1	TD(61233)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20250299	6141910-1	FU(35370)	Chave Fusível	7	24,08	168,5 6
20250299	6142032-1	RD(83578417)	Religador de Distribuição	142	4,35	617,7

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6142591-1	TD(705305)	Transformador Distribuição	1	12,05	12,05
20250299	6142694-1	TD(25018)	Transformador Distribuição	1	8,82	8,82
20250299	6143492-1	FU(14956)	Chave Fusível	3	17,85	53,55
20250299	6137326-1	CL(691761)	Chave Lâmina	13	3,93	51,09
20250299	6137566-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	53	10,3	545,9
20250299	6131558-1	FU(685340)	Chave Fusível	20	22,73	454,6
20250299	6131680-1	FR(16699)	Chave Fusível Religadora	20	6,77	135,4
20250299	6131764-1	TD(15359)	Transformador Distribuição	2	9,77	19,54
20250299	6132906-1	FU(36096)	Chave Fusível	2	17,97	35,94
20250299	6132908-1	TD(34288)	Transformador Distribuição	2	21,08	42,16
20250299	6132986-1	FR(18979)	Chave Fusível Religadora	41	21,22	870,0 2
20250299	6133226-1	RD(736018)	Religador de Distribuição	14	5,15	72,1
20250299	6133226-1	RD(736018)	Religador de Distribuição	12	6,12	73,44
20250299	6133226-1	RD(736018)	Religador de Distribuição	24	8,9	213,6
20250299	6134383-1	FU(8617)	Chave Fusível	8	11,83	94,64
20250299	6147471-1	FR(18408)	Chave Fusível Religadora	9	7,68	69,12
20250299	6144658-1	TD(34288)	Transformador Distribuição	2	17,98	35,96
20250299	6145180-1	TD(13621)	Transformador Distribuição	5	9,47	47,35
20250299	6145222-1	FU(8487)	Chave Fusível	7	5,1	35,7
20250299	6146273-1	FU(16694)	Chave Fusível	6	5,93	35,58
20250299	6146869-1	FU(16694)	Chave Fusível	6	9,1	54,6
20250299	6146965-1	FU(36096)	Chave Fusível	2	1,82	3,64
20250299	6144204-1	FU(16501)	Chave Fusível	6	5,83	34,98
20250299	6145268-1	FU(16512)	Chave Fusível	20	5,3	106
20250299	6145609-1	FU(16501)	Chave Fusível	6	4,28	25,68
20250299	6145777-1	FU(80168980)	Chave Fusível	2	3,28	6,56
20250299	6146324-1	TD(21891)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20250299	6147484-1	FU(745253)	Chave Fusível	1	1,4	1,4
20250299	6147833-1	FU(16501)	Chave Fusível	6	2,15	12,9

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6148986-1	FU(689579)	Chave Fusível	1	24,05	24,05
20250299	6137648-1	FU(727230)	Chave Fusível	36	3,03	109,08
20250299	6137652-1	TD(13159)	Transformador Distribuição	2	3,15	6,3
20250299	6138266-1	TD(25929)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20250299	6138604-1	TD(13314)	Transformador Distribuição	1	14,65	14,65
20250299	6140392-1	FU(16494)	Chave Fusível	3	4,38	13,14
20250299	6140541-1	TD(687483)	Transformador Distribuição	2	41	82
20250299	6141297-1	FU(16501)	Chave Fusível	6	27,15	162,9
20250299	6141429-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	159	4,2	667,8
20250299	6141788-1	FU(16494)	Chave Fusível	3	16,55	49,65
20250299	6141991-1	TD(13043)	Transformador Distribuição	1	21,35	21,35
20250299	6142399-1	FU(36052)	Chave Fusível	8	11,53	92,24
20250299	6142558-1	FU(16498)	Chave Fusível	1	12,23	12,23
20250299	6143072-1	FU(16500)	Chave Fusível	3	24,48	73,44
20250299	6134900-1	FU(15743)	Chave Fusível	1	7,98	7,98
20250299	6134933-1	FU(16493)	Chave Fusível	4	5,18	20,72
20250299	6137109-1	FU(16688)	Chave Fusível	6	1,87	11,22
20250299	6139176-1	TD(74552435)	Transformador Distribuição	1	0,62	0,62
20250299	6139594-1	TD(39696)	Transformador Distribuição	1	15,73	15,73
20250299	6139612-1	FU(45129)	Chave Fusível	7	19,85	138,95
20250299	6140156-1	FU(39093)	Chave Fusível	17	2,07	35,19
20250299	6140337-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	25	18,9	472,5
20250299	6140337-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	7	21,53	150,71
20250299	6140460-1	TD(11158)	Transformador Distribuição	2	19,27	38,54
20250299	6132754-1	TD(11158)	Transformador Distribuição	2	2,67	5,34
20250299	6141154-1	TD(666592)	Transformador Distribuição	2	6,92	13,84
20250299	6141340-1	FU(28433)	Chave Fusível	1	5,1	5,1

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6141648-1	FR(43481)	Chave Fusível Religadora	34	3,2	108,8
20250299	6141879-1	TD(46982)	Transformador Distribuição	1	21,83	21,83
20250299	6142039-1	FU(113919820)	Chave Fusível	5	18,63	93,15
20250299	6142213-1	COX53_COX595 04	Alimentador	58	3,02	175,16
20250299	6142616-1	COX53_COX595 04	Alimentador	11	1,9	20,9
20250299	6142616-1	COX53_COX595 04	Alimentador	145	4,43	642,35
20250299	6142616-1	COX53_COX595 04	Alimentador	8	6,02	48,16
20250299	6142616-1	COX53_COX595 04	Alimentador	10	9,32	93,2
20250299	6143219-1	FU(750340)	Chave Fusível	1	20,25	20,25
20250299	6143229-1	TD(664229)	Transformador Distribuição	1	1,62	1,62
20250299	6137458-1	FU(16688)	Chave Fusível	6	5,03	30,18
20250299	6143961-1	TD(654916)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20250299	6132065-1	TD(39589)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20250299	6134130-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	2	1,57	3,14
20250299	6134130-1	RD(12014)	Religador de Distribuição	2	0,05	0,1
20250299	6133260-1	FU(671731)	Chave Fusível	10	8,37	83,7
20250299	6133321-1	FU(28422)	Chave Fusível	2	6,37	12,74
20250299	6133538-1	TD(11158)	Transformador Distribuição	2	2,5	5
20250299	6133996-1	TD(39891)	Transformador Distribuição	1	17,73	17,73
20250299	6134130-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	307	1,57	481,99
20250299	6134130-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	69	3,03	209,07
20250299	6134130-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	72	3,48	250,56
20250299	6134130-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	28	4	112
20250299	6134130-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	7	4,97	34,79
20250299	6134130-1	CF(8537)	Chave Faca	3	2,65	7,95

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134130-1	RD(12014)	Religador de Distribuição	446	0,05	22,3
20250299	6134130-1	FR(4235)	Chave Fusível Religadora	11	11,53	126,83
20250299	6134130-1	FR(4235)	Chave Fusível Religadora	13	14,78	192,14
20250299	6134130-1	FU(28433)	Chave Fusível	1	1,63	1,63
20250299	6134474-1	TD(39877)	Transformador Distribuição	2	7,72	15,44
20250299	6134611-1	TD(32132002)	Transformador Distribuição	1	6,6	6,6
20250299	6134130-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	1,57	1,57
20250299	6134130-1	RD(12014)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20250299	6144920-1	TD(39566)	Transformador Distribuição	1	14,18	14,18
20250299	6145204-1	FU(27876)	Chave Fusível	2	17	34
20250299	6145217-1	TD(683595)	Transformador Distribuição	3	4,87	14,61
20250299	6145553-1	TD(656494)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20250299	6146478-1	TD(662158)	Transformador Distribuição	1	17,3	17,3
20250299	6146902-1	FU(45751)	Chave Fusível	1	0,72	0,72
20250299	6147225-1	TD(664017)	Transformador Distribuição	1	17,62	17,62
20250299	6147304-1	FU(754221)	Chave Fusível	1	18,47	18,47
20250299	6141110-1	FU(7382)	Chave Fusível	2	9,38	18,76
20250299	6147744-1	FU(28606)	Chave Fusível	14	6,68	93,52
20250299	6148086-1	TD(45165)	Transformador Distribuição	1	7,17	7,17
20250299	6148930-1	FU(7382)	Chave Fusível	2	25,17	50,34
20250299	6143773-1	FU(4322)	Chave Fusível	3	2,02	6,06
20250299	6143783-1	TD(656494)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20250299	6143880-1	FU(120781632)	Chave Fusível	6	4,27	25,62
20250299	6136485-1	TD(39940)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20250299	6135887-1	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	21,65	21,65
20250299	6134685-1	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134367-1	TD(676896)	Transformador Distribuição	1	8,12	8,12
20250299	6133685-1	FU(37572500)	Chave Fusível	4	2,05	8,2
20250299	6132713-1	FR(41343)	Chave Fusível Religadora	40	3,9	156
20250299	6147357-1	FU(27040)	Chave Fusível	2	14,38	28,76
20250299	6131720-1	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	8,45	8,45
20250299	6142970-1	TD(655008)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20250299	6141162-1	FR(41343)	Chave Fusível Religadora	40	5,2	208
20250299	6141860-1	TD(654713)	Transformador Distribuição	1	25,1	25,1
20250299	6145372-1	FU(699383)	Chave Fusível	33	4	132
20250299	6145409-1	TD(35579)	Transformador Distribuição	2	6,17	12,34
20250299	6145676-1	FR(27019)	Chave Fusível Religadora	3	9,3	27,9
20250299	6145811-1	TD(36291)	Transformador Distribuição	1	7,1	7,1
20250299	6146051-1	TD(38560)	Transformador Distribuição	1	18,83	18,83
20250299	6146058-1	TD(669163)	Transformador Distribuição	1	17,58	17,58
20250299	6146327-1	TD(36021)	Transformador Distribuição	1	9,45	9,45
20250299	6146940-1	FU(30800)	Chave Fusível	7	2,12	14,84
20250299	6146952-1	FU(13396)	Chave Fusível	1	2,67	2,67
20250299	6147134-1	FU(30826)	Chave Fusível	2	1,23	2,46
20250299	6141333-1	TD(36048)	Transformador Distribuição	1	3,6	3,6
20250299	6141433-1	TD(36031)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20250299	6142520-1	TD(36264)	Transformador Distribuição	1	7,97	7,97
20250299	6143143-1	TD(36233)	Transformador Distribuição	1	7,47	7,47
20250299	6131686-1	FR(27019)	Chave Fusível Religadora	3	0,08	0,24
20250299	6147183-1	TD(36291)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20250299	6147587-1	FU(40026)	Chave Fusível	2	6,65	13,3

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6148201-1	TD(652590)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20250299	6148650-1	TD(689441)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20250299	6131755-1	TD(35579)	Transformador Distribuição	2	3,87	7,74
20250299	6131831-1	TD(94373535)	Transformador Distribuição	1	4,7	4,7
20250299	6131881-1	FU(30831)	Chave Fusível	2	4,93	9,86
20250299	6133306-1	TD(61584)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,5
20250299	6133460-1	TD(37342)	Transformador Distribuição	1	0,93	0,93
20250299	6133937-1	TD(35599)	Transformador Distribuição	2	18,73	37,46
20250299	6134172-1	TD(652590)	Transformador Distribuição	1	17,97	17,97
20250299	6134648-1	TD(49845)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20250299	6132865-1	TD(685183)	Transformador Distribuição	1	16,95	16,95
20250299	6134190-1	TD(685183)	Transformador Distribuição	1	13,25	13,25
20250299	6147920-1	TD(42070)	Transformador Distribuição	2	2,3	4,6
20250299	6147150-1	FR(37686)	Chave Fusível Religadora	19	2,02	38,38
20250299	6142841-1	TD(53111)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20250299	6142412-1	TD(9206338)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20250299	6138862-1	TD(53781)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20250299	6145414-1	TD(35506)	Transformador Distribuição	1	7,67	7,67
20250299	6144815-1	TD(58142)	Transformador Distribuição	1	1,6	1,6
20250299	6145619-1	TD(23810230)	Transformador Distribuição	12	6,82	81,84
20250299	6141285-1	TD(24383)	Transformador Distribuição	43	3,3	141,9
20250299	6139820-1	TD(54695)	Transformador Distribuição	62	2,87	177,9
20250299	6139820-1	PE(113886564)	Ponto de conexão	1	1,3	1,3

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6135824-1	TD(10642)	Transformador Distribuição	62	3,63	225,06
20250299	6135795-1	FU(795)	Chave Fusível	80	2,6	208
20250299	6135068-1	CE(817)	Chave Seccionadora	196	4,5	882
20250299	6134760-1	TD(10640)	Transformador Distribuição	53	1,7	90,1
20250299	6132898-1	FU(806)	Chave Fusível	81	12,48	1010,88
20250299	6139804-1	FR(749834)	Chave Fusível Religadora	3	2,53	7,59
20250299	6137853-1	TD(57653)	Transformador Distribuição	2	5,52	11,04
20250299	6135746-1	RD(749204)	Religador de Distribuição	71	6,57	466,47
20250299	6135746-1	RD(749204)	Religador de Distribuição	3	5,7	17,1
20250299	6135746-1	RD(749204)	Religador de Distribuição	3	4,6	13,8
20250299	6135746-1	RD(749204)	Religador de Distribuição	10	2,88	28,8
20250299	6141368-1	FU(27826)	Chave Fusível	3	3,22	9,66
20250299	6138303-1	TD(42976)	Transformador Distribuição	2	2,3	4,6
20250299	6134485-1	TD(28658165)	Transformador Distribuição	2	4	8
20250299	6132689-1	TD(1289)	Transformador Distribuição	110	8,52	937,2
20250299	6137440-1	TD(34772)	Transformador Distribuição	1	14,22	14,22
20250299	6139268-1	FU(759138)	Chave Fusível	127	1,48	187,96
20250299	6132645-1	FU(731961)	Chave Fusível	296	1,18	349,28
20250299	6148571-1	FU(77450903)	Chave Fusível	20	2,12	42,4
20250299	6132610-1	TD(43947)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20250299	6133078-1	FU(29823)	Chave Fusível	373	1,55	578,15
20250299	6133078-1	[MT]PA(12987)	Alimentador	506	10,55	5338,3
20250299	6132936-1	TD(43947)	Transformador Distribuição	1	14,35	14,35
20250299	6142363-1	TD(34880)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6143169-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	9	1,28	11,52
20250299	6143169-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	216	1,88	406,08
20250299	6143169-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	6	4,08	24,48
20250299	6143465-1	FU(27210)	Chave Fusível	13	16	208
20250299	6132637-1	FR(27208)	Chave Fusível Religadora	1	17,9	17,9
20250299	6143169-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	1	1,88	1,88
20250299	6132129-1	FR(27251)	Chave Fusível Religadora	3	4,62	13,86
20250299	6134357-1	FU(27271)	Chave Fusível	4	6,02	24,08
20250299	6135374-1	TD(48852)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20250299	6136635-1	TD(34807)	Transformador Distribuição	2	6,72	13,44
20250299	6138806-1	TD(34648)	Transformador Distribuição	1	3,1	3,1
20250299	6132637-1	FR(27208)	Chave Fusível Religadora	39	17,9	698,1
20250299	6131731-1	FU(27141)	Chave Fusível	1	8,45	8,45
20250299	6132539-1	FU(691533)	Chave Fusível	3	1,23	3,69
20250299	6136888-1	FU(26953)	Chave Fusível	9	3,78	34,02
20250299	6138117-1	FU(27150)	Chave Fusível	9	5,17	46,53
20250299	6138954-1	TD(56740)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250299	6139280-1	FU(27196)	Chave Fusível	3	2,6	7,8
20250299	6139589-1	TD(11017)	Transformador Distribuição	1	14,57	14,57
20250299	6145645-1	FU(27205)	Chave Fusível	4	4,92	19,68
20250299	6147628-1	TD(37440)	Transformador Distribuição	1	2,8	2,8
20250299	6147729-1	FR(37127)	Chave Fusível Religadora	26	2,58	67,08
20250299	6148014-1	FU(30781)	Chave Fusível	1	4,05	4,05
20250299	6148084-1	TD(42009)	Transformador Distribuição	1	1,02	1,02
20250299	6148323-1	FU(11600)	Chave Fusível	22	4,68	102,96
20250299	6148433-1	TD(37308)	Transformador Distribuição	2	1,98	3,96

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6132861-1	RD(745865)	Religador de Distribuição	11	1,4	15,4
20250299	6132861-1	RD(745865)	Religador de Distribuição	24	2,23	53,52
20250299	6132861-1	RD(745865)	Religador de Distribuição	23	7,85	180,5 5
20250299	6132890-1	TD(37581)	Transformador Distribuição	1	15,12	15,12
20250299	6133022-1	TD(61145)	Transformador Distribuição	1	17,23	17,23
20250299	6133298-1	FU(26963)	Chave Fusível	8	6,07	48,56
20250299	6133626-1	FU(30868)	Chave Fusível	9	3,92	35,28
20250299	6134024-1	TD(60443)	Transformador Distribuição	1	17,68	17,68
20250299	6134279-1	FU(700829)	Chave Fusível	5	13,2	66
20250299	6140902-1	FU(30784)	Chave Fusível	3	5,18	15,54
20250299	6141317-1	FR(37128)	Chave Fusível Religadora	5	1,42	7,1
20250299	6141926-1	FR(28710)	Chave Fusível Religadora	6	18,57	111,4 2
20250299	6142398-1	TD(696023)	Transformador Distribuição	1	10,5	10,5
20250299	6142791-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	88	2,27	199,7 6
20250299	6142791-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	36	3,17	114,1 2
20250299	6142929-1	FU(30781)	Chave Fusível	1	2,83	2,83
20250299	6143405-1	FU(30781)	Chave Fusível	1	15	15
20250299	6143548-1	FU(27150)	Chave Fusível	9	15,93	143,3 7
20250299	6143722-1	TD(696023)	Transformador Distribuição	1	10,65	10,65
20250299	6144497-1	TD(652301)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37
20250299	6145201-1	FU(40098)	Chave Fusível	1	4,33	4,33
20250299	6145417-1	FR(28710)	Chave Fusível Religadora	6	7,15	42,9
20250299	6133770-1	TD(35703)	Transformador Distribuição	1	28,32	28,32
20250299	6141061-1	TD(38359)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20250299	6142809-1	TD(39870)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6141704-1	FR(710950)	Chave Fusível Religadora	21	4,33	90,93
20250299	6134260-1	FU(27182)	Chave Fusível	5	15,75	78,75
20250299	6133935-1	FU(27182)	Chave Fusível	5	2,55	12,75
20250299	6146871-1	FU(731872)	Chave Fusível	1	1,78	1,78
20250299	6138113-1	FU(693297)	Chave Fusível	3	3,05	9,15
20250299	6137288-1	TD(37137)	Transformador Distribuição	1	16,27	16,27
20250299	6132353-1	FR(710950)	Chave Fusível Religadora	21	1,48	31,08
20250299	6132937-1	TD(44494)	Transformador Distribuição	4	19,4	77,6
20250299	6134406-1	FU(724260)	Chave Fusível	1	4	4
20250299	6134969-1	TD(44494)	Transformador Distribuição	4	3,43	13,72
20250299	6136468-1	TD(43756)	Transformador Distribuição	1	1,03	1,03
20250299	6136577-1	TD(44419)	Transformador Distribuição	2	2,53	5,06
20250299	6137017-1	FU(14109)	Chave Fusível	14	3,62	50,68
20250299	6137115-1	TD(44419)	Transformador Distribuição	2	4,37	8,74
20250299	6141949-1	PE(20212409)	Ponto de conexão	1	2,03	2,03
20250299	6147107-1	TD(44438)	Transformador Distribuição	4	17,62	70,48
20250299	6147607-1	TD(43251)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20250299	6148204-1	FU(37688)	Chave Fusível	3	19,77	59,31
20250299	6149070-1	TD(708960)	Transformador Distribuição	2	2,83	5,66
20250299	6149104-1	FU(14109)	Chave Fusível	14	2,98	41,72
20250299	6149126-1	TD(57175)	Transformador Distribuição	3	4,57	13,71
20250299	6148348-1	TD(42898)	Transformador Distribuição	1	8,87	8,87
20250299	6149098-1	TD(709535)	Transformador Distribuição	60	1,33	79,8
20250299	6145555-1	TD(42898)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20250299	6135164-1	TD(31325)	Transformador Distribuição	5	1,5	7,5
20250299	6146962-1	FU(31196)	Chave Fusível	56	3,48	194,8 8

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6147153-1	TD(27643)	Transformador Distribuição	26	6,17	160,4 2
20250299	6141959-1	TD(3063)	Transformador Distribuição	20	0,58	11,6
20250299	6139249-1	TD(653170)	Transformador Distribuição	91	2,48	225,6 8
20250299	6136134-1	TD(2350)	Transformador Distribuição	88	9,4	827,2
20250299	6133848-1	FU(726609)	Chave Fusível	39	9,57	373,2 3
20250299	6134730-1	FU(771)	Chave Fusível	55	7,15	393,2 5
20250299	6135058-1	TD(47472)	Transformador Distribuição	64	4,23	270,7 2
20250299	6149003-1	FU(729795)	Chave Fusível	26	4,07	105,8 2
20250299	6140019-1	TD(13335)	Transformador Distribuição	71	2,62	186,0 2
20250299	6143130-1	CGD02_CGD495 03	Alimentador	1	1,53	1,53
20250299	6144753-1	PE(18091492)	Ponto de conexão	1	1,67	1,67
20250299	6142241-1	TD(2422)	Transformador Distribuição	67	2,15	144,0 5
20250299	6132374-1	FU(1758)	Chave Fusível	3	19,32	57,96
20250299	6133450-1	FU(1752)	Chave Fusível	2	3,02	6,04
20250299	6134907-1	TD(13333)	Transformador Distribuição	1	22,83	22,83
20250299	6135636-1	TD(25832)	Transformador Distribuição	1	20,73	20,73
20250299	6137690-1	TD(13315)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20250299	6137767-1	FU(1752)	Chave Fusível	2	3,55	7,1
20250299	6137986-1	TD(725329)	Transformador Distribuição	4	3,67	14,68
20250299	6148642-1	TD(25837)	Transformador Distribuição	2	3,38	6,76
20250299	6139294-1	TD(668175)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20250299	6140043-1	FU(1752)	Chave Fusível	2	33,78	67,56
20250299	6141422-1	TD(13508)	Transformador Distribuição	1	9,82	9,82
20250299	6142859-1	TD(13312)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250299	6145018-1	FU(1758)	Chave Fusível	3	20,62	61,86

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6145542-1	TD(13428)	Transformador Distribuição	1	6,82	6,82
20250299	6147223-1	TD(42423)	Transformador Distribuição	1	15,73	15,73
20250299	6147649-1	TD(25837)	Transformador Distribuição	2	2,52	5,04
20250299	6147899-1	TD(691240)	Transformador Distribuição	55	3,62	199,1
20250299	6135047-1	TD(26687)	Transformador Distribuição	95	7,13	677,3 5
20250299	6142193-1	TD(752002)	Transformador Distribuição	91	2,07	188,3 7
20250299	6134180-1	FU(15985)	Chave Fusível	1	11,73	11,73
20250299	6143167-1	TD(13124)	Transformador Distribuição	1	3,3	3,3
20250299	6133272-1	FU(15904)	Chave Fusível	2	2,9	5,8
20250299	6141199-1	TD(13127)	Transformador Distribuição	1	9,88	9,88
20250299	6139924-1	FU(9910552)	Chave Fusível	1	9,15	9,15
20250299	6139919-1	TD(26035)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72
20250299	6139775-1	FU(35356)	Chave Fusível	26	6,68	173,6 8
20250299	6148006-1	TD(13173)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20250299	6146994-1	FU(15985)	Chave Fusível	1	2,32	2,32
20250299	6137320-1	FU(1778)	Chave Fusível	14	2,85	39,9
20250299	6136237-1	FU(15934)	Chave Fusível	5	5,87	29,35
20250299	6142194-1	TD(736597)	Transformador Distribuição	64	1,63	104,3 2
20250299	6133238-1	TD(11805)	Transformador Distribuição	1	13,22	13,22
20250299	6132928-1	TD(31297)	Transformador Distribuição	207	8,05	1666, 35
20250299	6135042-1	TD(21332594)	Transformador Distribuição	38	8,23	312,7 4
20250299	6145782-1	TD(48124)	Transformador Distribuição	2	4,98	9,96
20250299	6145988-1	FU(649)	Chave Fusível	3	3,32	9,96
20250299	6142670-1	TD(27705)	Transformador Distribuição	45	4,28	192,6
20250299	6133397-1	TD(30006)	Transformador Distribuição	103	2,22	228,6 6
20250299	6138427-1	FU(680569)	Chave Fusível	8	2,75	22

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6132134-1	TD(30006)	Transformador Distribuição	103	4,52	465,56
20250299	6145732-1	FU(715319)	Chave Fusível	205	3,08	631,4
20250299	6144867-1	TD(54694)	Transformador Distribuição	21	9,42	197,82
20250299	6148175-1	TD(2691)	Transformador Distribuição	3	3,07	9,21
20250299	6147862-1	DOD05_DOD49530	Alimentador	379	2,45	928,55
20250299	6147862-1	DOD05_DOD49530	Alimentador	475	2,4	1140
20250299	6134186-1	TD(31690)	Transformador Distribuição	16	15,98	255,68
20250299	6147862-1	DOD05_DOD49530	Alimentador	38	1,8	68,4
20250299	6145075-1	[MT]PA(13071)	Alimentador	25	5,33	133,25
20250299	6138176-1	FU(751234)	Chave Fusível	60	3,93	235,8
20250299	6135473-1	DOI06_DOI49514	Alimentador	38	0,98	37,24
20250299	6138430-1	FU(751674)	Chave Fusível	220	2,12	466,4
20250299	6135473-1	DOI06_DOI49514	Alimentador	4339	0,98	4252,22
20250299	6145631-1	PE(219741597)	Ponto de conexão	1	3,63	3,63
20250299	6145631-1	TD(85553659)	Transformador Distribuição	11	3,63	39,93
20250299	6145657-1	TD(26730)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20250299	6141041-1	TD(85553659)	Transformador Distribuição	12	4,87	58,44
20250299	6141939-1	TD(42411)	Transformador Distribuição	31	1,95	60,45
20250299	6135473-1	DOI06_DOI49514	Alimentador	1	1,2	1,2
20250299	6144419-1	TD(47538)	Transformador Distribuição	41	5,73	234,93
20250299	6138275-1	TD(720845)	Transformador Distribuição	21	2,7	56,7
20250299	6136137-1	FU(698178)	Chave Fusível	6	5,85	35,1
20250299	6136137-1	FU(698178)	Chave Fusível	1	5,85	5,85
20250299	6135473-1	DOI06_DOI49514	Alimentador	94	2,1	197,4
20250299	6135473-1	DOI06_DOI49514	Alimentador	294	2,18	640,92

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6135473-1	DOI06_DOI49514	Alimentador	574	2,1	1205,4
20250299	6135473-1	DOI06_DOI49514	Alimentador	407	1,63	663,41
20250299	6135473-1	DOI06_DOI49514	Alimentador	144	1,2	172,8
20250299	6135473-1	DOI06_DOI49514	Alimentador	57	0,98	55,86
20250299	6143218-1	TD(707948)	Transformador Distribuição	45	2,98	134,1
20250299	6146048-1	TD(704790)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47
20250299	6146048-1	TD(25625)	Transformador Distribuição	18	2,35	42,3
20250299	6146048-1	TD(704790)	Transformador Distribuição	60	5,47	328,2
20250299	6146048-1	TD(25625)	Transformador Distribuição	2	2,35	4,7
20250299	6143750-1	[MT]PA(13056)	Alimentador	4	3,53	14,12
20250299	6141746-1	PE(11659225)	Ponto de conexão	1	1,43	1,43
20250299	6141746-1	CE(562)	Chave Seccionadora	8	3,13	25,04
20250299	6141746-1	CE(562)	Chave Seccionadora	491	3,13	1536,83
20250299	6132290-1	TD(671239)	Transformador Distribuição	23	1,77	40,71
20250299	6140742-1	TD(2947)	Transformador Distribuição	98	2,43	238,14
20250299	6131779-1	TD(20809)	Transformador Distribuição	3	15,12	45,36
20250299	6144335-1	TD(3057)	Transformador Distribuição	39	4,9	191,1
20250299	6140742-1	TD(2947)	Transformador Distribuição	4	2,43	9,72
20250299	6131779-1	TD(20809)	Transformador Distribuição	4	15,12	60,48
20250299	6140085-1	TD(2579)	Transformador Distribuição	79	2,75	217,25
20250299	6145767-1	TD(24506)	Transformador Distribuição	56	2,55	142,8
20250299	6146864-1	TD(24506)	Transformador Distribuição	56	1,75	98
20250299	6144312-1	FU(728241)	Chave Fusível	255	0,93	237,15
20250299	6136015-1	TD(85115668)	Transformador Distribuição	26	12,73	330,98

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6148587-1	FU(334)	Chave Fusível	141	2,25	317,25
20250299	6148587-1	FU(334)	Chave Fusível	6	2,25	13,5
20250299	6139068-1	TD(2295)	Transformador Distribuição	23	3,27	75,21
20250299	6143180-1	TD(2298)	Transformador Distribuição	7	3,07	21,49
20250299	6140121-1	FR(44700)	Chave Fusível Religadora	6	4,75	28,5
20250299	6140918-1	TD(26681)	Transformador Distribuição	38	2,73	103,74
20250299	6141565-1	TD(11559)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20250299	6141812-1	FU(13840)	Chave Fusível	1	20,4	20,4
20250299	6133021-1	TD(28383340)	Transformador Distribuição	25	1,97	49,25
20250299	6133021-1	FU(755)	Chave Fusível	45	1,97	88,65
20250299	6146352-1	FU(78)	Chave Fusível	127	0,62	78,74
20250299	6146604-1	FU(78)	Chave Fusível	127	1,02	129,54
20250299	6146896-1	FR(753)	Chave Fusível Religadora	258	3,15	812,7
20250299	6148528-1	FU(1814)	Chave Fusível	64	19,48	1246,72
20250299	6149012-1	TD(54094)	Transformador Distribuição	50	9,07	453,5
20250299	6149012-1	TD(40628)	Transformador Distribuição	36	4,8	172,8
20250299	6138418-1	TD(657300)	Transformador Distribuição	7	2,22	15,54
20250299	6148528-1	FU(1814)	Chave Fusível	1	19,48	19,48
20250299	6140121-1	FR(44700)	Chave Fusível Religadora	218	4,75	1035,5
20250299	6141812-1	FU(13840)	Chave Fusível	18	20,4	367,2
20250299	6142479-1	TD(11799)	Transformador Distribuição	3	7,52	22,56
20250299	6134539-1	FU(290)	Chave Fusível	100	1,8	180
20250299	6134993-1	TD(3023)	Transformador Distribuição	26	22,37	581,62
20250299	6135090-1	FU(755)	Chave Fusível	70	5,67	396,9
20250299	6133831-1	TD(11810)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20250299	6145805-1	FU(759747)	Chave Fusível	2	6,2	12,4
20250299	6137669-1	FU(15169)	Chave Fusível	1	1,8	1,8

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6146242-1	TD(60837)	Transformador Distribuição	1	14,57	14,57
20250299	6134937-1	TD(54468)	Transformador Distribuição	40	4,9	196
20250299	6139278-1	TD(35824)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20250299	6136615-1	TD(35824)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20250299	6203338-1	TD(35806)	Transformador Distribuição	1	1,18	1,18
20250299	6146809-1	TD(36559)	Transformador Distribuição	14	10,58	148,12
20250299	6137047-1	TD(45031178)	Transformador Distribuição	1	1,23	1,23
20250299	6136247-1	FU(30132)	Chave Fusível	1	4,13	4,13
20250299	6138755-1	FU(26492)	Chave Fusível	1	4,73	4,73
20250299	6139196-1	TD(35827)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20250299	6148863-1	TD(671969)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,9
20250299	6148622-1	TD(695835)	Transformador Distribuição	4	17,68	70,72
20250299	6146932-1	TD(41401)	Transformador Distribuição	2	4,85	9,7
20250299	6146376-1	TD(16154)	Transformador Distribuição	3	10,75	32,25
20250299	6145309-1	TD(16110)	Transformador Distribuição	1	1,53	1,53
20250299	6143481-1	FU(16452)	Chave Fusível	5	15,52	77,6
20250299	6133942-1	TD(55159)	Transformador Distribuição	1	15,83	15,83
20250299	6138935-1	FU(16148)	Chave Fusível	1	12,3	12,3
20250299	6138780-1	FU(27524)	Chave Fusível	1	15	15
20250299	6133109-1	TD(12836)	Transformador Distribuição	1	9,82	9,82
20250299	6139204-1	FU(729910)	Chave Fusível	4	6,2	24,8
20250299	6142411-1	TD(34654)	Transformador Distribuição	1	11,5	11,5
20250299	6140363-1	FU(38428)	Chave Fusível	1	5,73	5,73
20250299	6147149-1	FU(38428)	Chave Fusível	1	15,25	15,25
20250299	6147650-1	TD(738041)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20250299	6147149-1	FU(38428)	Chave Fusível	42	15,25	640,5

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6146115-1	TD(60704)	Transformador Distribuição	1	16,12	16,12
20250299	6143459-1	TD(655260)	Transformador Distribuição	1	3	3
20250299	6141925-1	TD(657231)	Transformador Distribuição	1	26,37	26,37
20250299	6141258-1	FU(656205)	Chave Fusível	4	5,98	23,92
20250299	6140363-1	FU(38428)	Chave Fusível	42	5,73	240,66
20250299	6140300-1	FR(31031)	Chave Fusível Religadora	36	5,05	181,8
20250299	6136802-1	TD(649968)	Transformador Distribuição	1	27,18	27,18
20250299	6132013-1	TD(674850)	Transformador Distribuição	2	4,1	8,2
20250299	6132717-1	TD(49795)	Transformador Distribuição	1	25,28	25,28
20250299	6149082-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	9	5,23	47,07
20250299	6149082-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	2	20,52	41,04
20250299	6149082-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	4	4,2	16,8
20250299	6149082-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	9	1,63	14,67
20250299	6148689-1	FU(23763)	Chave Fusível	1	1,42	1,42
20250299	6135194-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	22	3,43	75,46
20250299	6134649-1	FU(23668)	Chave Fusível	3	6,47	19,41
20250299	6132208-1	TD(665851)	Transformador Distribuição	8	4,52	36,16
20250299	6149082-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	6	2,52	15,12
20250299	6148281-1	FU(37190)	Chave Fusível	1	8,53	8,53
20250299	6138051-1	TD(706293)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,2
20250299	6135868-1	FU(35671)	Chave Fusível	8	20,72	165,76
20250299	6147838-1	TD(667217)	Transformador Distribuição	6	4,13	24,78
20250299	6132849-1	TD(666366)	Transformador Distribuição	1	12,4	12,4
20250299	6147055-1	FR(35667)	Chave Fusível Religadora	62	5,05	313,1

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6144866-1	FR(35667)	Chave Fusível Religadora	62	1,18	73,16
20250299	6139040-1	FU(40779)	Chave Fusível	57	5,77	328,89
20250299	6148478-1	TD(660654)	Transformador Distribuição	31	3,23	100,13
20250299	6138849-1	FU(665277)	Chave Fusível	20	0,9	18
20250299	6135217-1	TD(660654)	Transformador Distribuição	31	1,48	45,88
20250299	6133005-1	TD(665570)	Transformador Distribuição	4	19,17	76,68
20250299	6132170-1	RD(736527)	Religador de Distribuição	183	0,55	100,65
20250299	6132170-1	RD(736527)	Religador de Distribuição	958	2,6	2490,8
20250299	6132378-1	TD(697740)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20250299	6135602-1	FU(39804)	Chave Fusível	38	4,77	181,26
20250299	6136361-1	FU(39955)	Chave Fusível	20	9,38	187,6
20250299	6145229-1	FU(44717)	Chave Fusível	2	5,65	11,3
20250299	6145908-1	TD(51030)	Transformador Distribuição	5	2,58	12,9
20250299	6147489-1	FU(44717)	Chave Fusível	2	8,02	16,04
20250299	6147892-1	FR(1543)	Chave Fusível Religadora	21	1,18	24,78
20250299	6132233-1	FU(22604)	Chave Fusível	4	22,85	91,4
20250299	6132406-1	FU(37629)	Chave Fusível	13	3,3	42,9
20250299	6134429-1	TD(51695)	Transformador Distribuição	5	8,4	42
20250299	6134901-1	FU(39608)	Chave Fusível	1	4,23	4,23
20250299	6135264-1	TD(51361)	Transformador Distribuição	5	8,12	40,6
20250299	6135411-1	FR(1543)	Chave Fusível Religadora	21	21,45	450,45
20250299	6139193-1	TD(57628)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20250299	6142077-1	FR(1543)	Chave Fusível Religadora	21	15,7	329,7
20250299	6132660-1	TD(45842)	Transformador Distribuição	13	7,58	98,54
20250299	6134284-1	TD(9828)	Transformador Distribuição	100	1,92	192
20250299	6134297-1	[BT]PA(12996)	Ramal de Baixa Tensão	18	8,85	159,3

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134297-1	TD(720801)	Transformador Distribuição	32	5,77	184,64
20250299	6136998-1	TD(45874)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20250299	6139396-1	TD(45874)	Transformador Distribuição	1	9	9
20250299	6142234-1	TD(41024)	Transformador Distribuição	95	0,88	83,6
20250299	6146053-1	TD(7397)	Transformador Distribuição	88	1,1	96,8
20250299	6147018-1	TD(46209)	Transformador Distribuição	1	5,5	5,5
20250299	6132683-1	TD(45787)	Transformador Distribuição	10	4,82	48,2
20250299	6136469-1	TD(45783)	Transformador Distribuição	6	4,58	27,48
20250299	6139348-1	PE(15467727)	Ponto de conexão	1	8,7	8,7
20250299	6139507-1	FR(986)	Chave Fusível Religadora	59	6,73	397,07
20250299	6146831-1	TD(758084)	Transformador Distribuição	19	2,88	54,72
20250299	6147011-1	TD(9833)	Transformador Distribuição	71	4,98	353,58
20250299	6138001-1	TD(44688)	Transformador Distribuição	2	1	2
20250299	6139524-1	FR(724540)	Chave Fusível Religadora	20	14,65	293
20250299	6144669-1	TD(751320)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20250299	6145108-1	TD(751320)	Transformador Distribuição	1	10,7	10,7
20250299	6147480-1	FU(752887)	Chave Fusível	11	3,7	40,7
20250299	6148185-1	TD(689273)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20250299	6134124-1	TD(44634)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20250299	6132674-1	FU(29651)	Chave Fusível	19	20,42	387,98
20250299	6135320-1	TD(9971)	Transformador Distribuição	74	2,22	164,28
20250299	6140978-1	FU(29942)	Chave Fusível	15	2,53	37,95
20250299	6145850-1	RD(71387752)	Religador de Distribuição	157	1,5	235,5
20250299	6145850-1	RD(71387752)	Religador de Distribuição	296	1,53	452,88

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6145850-1	RD(71387752)	Religador de Distribuição	2	1,55	3,1
20250299	6145850-1	RD(71387752)	Religador de Distribuição	5	2,72	13,6
20250299	6148702-1	TD(44901)	Transformador Distribuição	1	8,92	8,92
20250299	6133498-1	TD(73040940)	Transformador Distribuição	1	9	9
20250299	6132730-1	TD(10450)	Transformador Distribuição	72	5,75	414
20250299	6132538-1	TD(73040940)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20250299	6136212-1	FU(40917)	Chave Fusível	68	6,57	446,76
20250299	6142493-1	TD(711308)	Transformador Distribuição	2	2,37	4,74
20250299	6134393-1	FR(117466665)	Chave Fusível Religadora	40	3,32	132,8
20250299	6142312-1	TD(5423322)	Transformador Distribuição	2	20,67	41,34
20250299	6141758-1	TD(36138305)	Transformador Distribuição	1	16,65	16,65
20250299	6141605-1	TD(44220)	Transformador Distribuição	1	4,8	4,8
20250299	6145347-1	FU(30081)	Chave Fusível	9	7,8	70,2
20250299	6147469-1	FU(30081)	Chave Fusível	9	7,38	66,42
20250299	6147210-1	TD(657970)	Transformador Distribuição	3	1,92	5,76
20250299	6136721-1	FU(35907)	Chave Fusível	26	3,95	102,7
20250299	6138339-1	TD(36797)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20250299	6138658-1	TD(57540)	Transformador Distribuição	1	0,77	0,77
20250299	6138708-1	TD(39213)	Transformador Distribuição	1	12,92	12,92
20250299	6138108-1	FU(26265)	Chave Fusível	6	2,1	12,6
20250299	6149399-1	TD(710640)	Transformador Distribuição	1	14,43	14,43
20250299	6148318-1	FU(676746)	Chave Fusível	3	3,57	10,71
20250299	6146504-1	TD(57382)	Transformador Distribuição	2	0,7	1,4
20250299	6146274-1	FR(35475)	Chave Fusível Religadora	28	3,97	111,16

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6144643-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	33	1,42	46,86
20250299	6144564-1	TD(37575)	Transformador Distribuição	1	17,43	17,43
20250299	6144327-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	56	6,45	361,2
20250299	6144327-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	101	2,77	279,7 7
20250299	6144155-1	FU(30256)	Chave Fusível	4	5,2	20,8
20250299	6143753-1	FR(30185)	Chave Fusível Religadora	4	2,95	11,8
20250299	6131883-1	TD(730060)	Transformador Distribuição	2	6,4	12,8
20250299	6133065-1	FU(25842)	Chave Fusível	2	10,6	21,2
20250299	6133067-1	FR(677918)	Chave Fusível Religadora	148	11,73	1736, 04
20250299	6133128-1	FU(2459)	Chave Fusível	4	10,02	40,08
20250299	6133130-1	FU(678522)	Chave Fusível	3	7,37	22,11
20250299	6133132-1	FU(677079)	Chave Fusível	9	10,28	92,52
20250299	6133145-1	FU(715526)	Chave Fusível	17	8,9	151,3
20250299	6133188-1	FU(30025)	Chave Fusível	6	4,38	26,28
20250299	6133418-1	TD(688132)	Transformador Distribuição	1	7,88	7,88
20250299	6133955-1	TD(678027)	Transformador Distribuição	6	2,08	12,48
20250299	6134027-1	TD(36797)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20250299	6134114-1	FU(2445)	Chave Fusível	12	0,77	9,24
20250299	6135149-1	TD(37911)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20250299	6135240-1	FU(2459)	Chave Fusível	4	1,95	7,8
20250299	6135787-1	FU(682709)	Chave Fusível	3	1,45	4,35
20250299	6136129-1	FU(678482)	Chave Fusível	28	9,2	257,6
20250299	6136172-1	FU(2448)	Chave Fusível	13	3,13	40,69
20250299	6136207-1	FR(104099444)	Chave Fusível Religadora	75	7,47	560,2 5
20250299	6138758-1	FU(2185)	Chave Fusível	19	3,72	70,68
20250299	6139884-1	TD(39097)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20250299	6139805-1	FU(2182)	Chave Fusível	16	4,05	64,8
20250299	6139423-1	TD(11074)	Transformador Distribuição	2	2,92	5,84

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6132696-1	TD(659672)	Transformador Distribuição	1	15,17	15,17
20250299	6132831-1	FU(25239)	Chave Fusível	2	13,75	27,5
20250299	6133688-1	FU(25346)	Chave Fusível	1	19,88	19,88
20250299	6133766-1	CF(7239684)	Chave Faca	276	5,23	1443,48
20250299	6133766-1	CF(25225)	Chave Faca	95	3,55	337,25
20250299	6133780-1	TD(33265)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20250299	6134758-1	FU(39869)	Chave Fusível	1	1,72	1,72
20250299	6135241-1	TD(32999)	Transformador Distribuição	1	21,98	21,98
20250299	6136225-1	TD(691246)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20250299	6136800-1	FU(25239)	Chave Fusível	2	2,6	5,2
20250299	6137306-1	TD(33403)	Transformador Distribuição	1	22	22
20250299	6138415-1	FU(39870)	Chave Fusível	5	1,08	5,4
20250299	6138640-1	FR(25245)	Chave Fusível Religadora	47	16,45	773,15
20250299	6139555-1	TD(33254)	Transformador Distribuição	1	21,68	21,68
20250299	6140158-1	TD(33283)	Transformador Distribuição	2	3,12	6,24
20250299	6140727-1	FR(692508)	Chave Fusível Religadora	19	21,55	409,45
20250299	6141586-1	TD(25755415)	Transformador Distribuição	2	6,8	13,6
20250299	6141916-1	TD(33021)	Transformador Distribuição	1	5,4	5,4
20250299	6148028-1	TD(665102)	Transformador Distribuição	1	0,33	0,33
20250299	6149038-1	TD(9870)	Transformador Distribuição	4	3,03	12,12
20250299	6142796-1	FU(1045)	Chave Fusível	158	1,52	240,16
20250299	6134352-1	TD(9852)	Transformador Distribuição	32	4,05	129,6
20250299	6135661-1	TD(9862)	Transformador Distribuição	11	2,62	28,82
20250299	6135696-1	FU(721420)	Chave Fusível	5	3,02	15,1
20250299	6136554-1	FU(1642)	Chave Fusível	299	3,08	920,92

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6148787-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	125	1,63	203,75
20250299	6148787-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	3	3,3	9,9
20250299	6142513-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	0,25	0,25
20250299	6148787-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	1	1,63	1,63
20250299	6139221-1	FU(18197)	Chave Fusível	1	10,98	10,98
20250299	6139165-1	FU(697317)	Chave Fusível	35	10,15	355,25
20250299	6138644-1	FU(18197)	Chave Fusível	1	10,37	10,37
20250299	6133956-1	TD(54862)	Transformador Distribuição	1	15,85	15,85
20250299	6133611-1	TD(12813)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20250299	6133257-1	FU(18197)	Chave Fusível	1	3,38	3,38
20250299	6133225-1	TD(12847)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20250299	6132991-1	FU(12631)	Chave Fusível	2	13,17	26,34
20250299	6148787-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	249	2,27	565,23
20250299	6147719-1	FU(15947)	Chave Fusível	1	24,23	24,23
20250299	6133187-1	TD(39448)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20250299	6135246-1	FU(2578)	Chave Fusível	37	2,48	91,76
20250299	6136776-1	FU(30110)	Chave Fusível	23	7,05	162,15
20250299	6138917-1	TD(47409)	Transformador Distribuição	2	3,22	6,44
20250299	6139048-1	FU(27952)	Chave Fusível	3	4,42	13,26
20250299	6143849-1	TD(735356)	Transformador Distribuição	32	0,8	25,6
20250299	6144516-1	FU(736894)	Chave Fusível	220	0,83	182,6
20250299	6146217-1	FU(11839)	Chave Fusível	45	3,92	176,4
20250299	6146584-1	FU(736894)	Chave Fusível	220	4,92	1082,4
20250299	6147715-1	TD(39448)	Transformador Distribuição	1	7,43	7,43
20250299	6149364-1	TD(39509)	Transformador Distribuição	13	0,58	7,54
20250299	6149021-1	TD(40359)	Transformador Distribuição	4	2,77	11,08
20250299	6147994-1	TD(39814)	Transformador Distribuição	5	4,82	24,1

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137118-1	TD(655613)	Transformador Distribuição	67	3,47	232,49
20250299	6135392-1	TD(50021)	Transformador Distribuição	39	3,15	122,85
20250299	6134799-1	TD(42678)	Transformador Distribuição	4	6,03	24,12
20250299	6139376-1	TD(34151)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20250299	6138315-1	TD(26792)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20250299	6133636-1	FU(19188)	Chave Fusível	1	2,65	2,65
20250299	6146275-1	TD(33202)	Transformador Distribuição	4	4,05	16,2
20250299	6145411-1	TD(700091)	Transformador Distribuição	31	2,03	62,93
20250299	6141129-1	TD(703418)	Transformador Distribuição	2	2,18	4,36
20250299	6148658-1	TD(748101)	Transformador Distribuição	9	2,63	23,67
20250299	6134608-1	PE(15810200)	Ponto de conexão	1	8,05	8,05
20250299	6134608-1	FU(734179)	Chave Fusível	3	2	6
20250299	6139791-1	FU(23965)	Chave Fusível	6	6,87	41,22
20250299	6143055-1	TD(22275)	Transformador Distribuição	1	4,93	4,93
20250299	6143925-1	TD(22160)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250299	6144165-1	TD(22275)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20250299	6147609-1	TD(22656)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,5
20250299	6144531-1	TD(61059)	Transformador Distribuição	69	1,82	125,58
20250299	6141591-1	TD(22990)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20250299	6138797-1	TD(55707)	Transformador Distribuição	2	3,03	6,06
20250299	6138486-1	TD(55707)	Transformador Distribuição	2	2,7	5,4
20250299	6139829-1	PE(20224461)	Ponto de conexão	2	10,63	21,26
20250299	6140013-1	TD(2019)	Transformador Distribuição	3	7,3	21,9
20250299	6140090-1	FR(1578)	Chave Fusível Religadora	39	4,18	163,02

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6140160-1	FR(3068)	Chave Fusível Religadora	184	3	552
20250299	6140381-1	TD(29747)	Transformador Distribuição	5	1,92	9,6
20250299	6141003-1	TD(725204)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20250299	6141999-1	TD(55567)	Transformador Distribuição	2	15,43	30,86
20250299	6144488-1	TD(31877)	Transformador Distribuição	1	0,75	0,75
20250299	6145067-1	FR(1626)	Chave Fusível Religadora	5	11,98	59,9
20250299	6145344-1	TD(753014)	Transformador Distribuição	29	14,52	421,08
20250299	6145388-1	FR(1626)	Chave Fusível Religadora	6	2,13	12,78
20250299	6145708-1	FR(3215)	Chave Fusível Religadora	126	3,05	384,3
20250299	6147060-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	0,85	6,8
20250299	6138111-1	FR(1626)	Chave Fusível Religadora	6	6,45	38,7
20250299	6137682-1	TD(725204)	Transformador Distribuição	1	14,63	14,63
20250299	6136790-1	FU(24070)	Chave Fusível	1	24,65	24,65
20250299	6136439-1	TD(725204)	Transformador Distribuição	1	8,22	8,22
20250299	6135019-1	TD(1249)	Transformador Distribuição	85	4,68	397,8
20250299	6134620-1	FU(7062)	Chave Fusível	4	4,6	18,4
20250299	6134416-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	278	2,28	633,84
20250299	6134310-1	FU(23946)	Chave Fusível	13	9,32	121,16
20250299	6134083-1	TD(31749)	Transformador Distribuição	5	5,53	27,65
20250299	6132522-1	TD(20217)	Transformador Distribuição	48	19,12	917,76
20250299	6149340-1	TD(54814)	Transformador Distribuição	2	15,3	30,6
20250299	6148296-1	FR(3068)	Chave Fusível Religadora	223	13,47	3003,81
20250299	6148011-1	FU(35423)	Chave Fusível	4	2,8	11,2
20250299	6148048-1	FR(3215)	Chave Fusível Religadora	155	3,2	496

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6135134-1	TD(53609)	Transformador Distribuição	7	5,87	41,09
20250299	6138456-1	FU(10677)	Chave Fusível	5	1,33	6,65
20250299	6138780-1	FU(27524)	Chave Fusível	32	15	480
20250299	6140397-1	FU(10677)	Chave Fusível	5	6,72	33,6
20250299	6141436-1	FU(10677)	Chave Fusível	5	5,57	27,85
20250299	6141466-1	FU(27452)	Chave Fusível	5	35,27	176,35
20250299	6142029-1	TD(21053)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20250299	6143074-1	FR(27900)	Chave Fusível Religadora	25	4,9	122,5
20250299	6143074-1	FR(27900)	Chave Fusível Religadora	15	15,32	229,8
20250299	6143098-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	1	2,17	2,17
20250299	6143129-1	FU(10677)	Chave Fusível	5	20,03	100,15
20250299	6144641-1	FU(10677)	Chave Fusível	5	1,62	8,1
20250299	6145200-1	FU(35119)	Chave Fusível	29	9,68	280,72
20250299	6146315-1	TD(21369)	Transformador Distribuição	3	6,4	19,2
20250299	6132433-1	FU(74067207)	Chave Fusível	26	1,75	45,5
20250299	6133075-1	TD(44240)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20250299	6133758-1	FU(18873)	Chave Fusível	4	5,58	22,32
20250299	6133758-1	TD(27149)	Transformador Distribuição	1	28,42	28,42
20250299	6133758-1	FU(18873)	Chave Fusível	4	2,83	11,32
20250299	6134851-1	TD(22963)	Transformador Distribuição	1	21,48	21,48
20250299	6135191-1	TD(22467)	Transformador Distribuição	1	19,35	19,35
20250299	6136847-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	360	1,17	421,2
20250299	6136847-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	58	2,1	121,8
20250299	6136847-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	77	2,3	177,1
20250299	6136847-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	62	2,88	178,56
20250299	6136847-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	18	4,05	72,9

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6136847-1	CF(9988)	Chave Faca	59	1,12	66,08
20250299	6136847-1	CF(9988)	Chave Faca	3	20,4	61,2
20250299	6137352-1	TD(19509)	Transformador Distribuição	1	16,98	16,98
20250299	6137437-1	FU(32161)	Chave Fusível	99	22,03	2180,97
20250299	6137988-1	TD(27130)	Transformador Distribuição	1	24,15	24,15
20250299	6137988-1	FU(10005)	Chave Fusível	1	1,27	1,27
20250299	6139033-1	FU(4023)	Chave Fusível	36	4,87	175,32
20250299	6141109-1	TD(27130)	Transformador Distribuição	1	8,77	8,77
20250299	6142413-1	TD(713648)	Transformador Distribuição	3	6,87	20,61
20250299	6142848-1	TD(19530)	Transformador Distribuição	2	2,48	4,96
20250299	6143407-1	TD(660091)	Transformador Distribuição	1	1,65	1,65
20250299	6143522-1	[MT]PA(13057)	Alimentador	105	15,13	1588,65
20250299	6143522-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	25	0,32	8
20250299	6143522-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	7	3,6	25,2
20250299	6148726-1	FR(18862)	Chave Fusível Religadora	22	2,12	46,64
20250299	6149295-1	TD(19638)	Transformador Distribuição	1	19,05	19,05
20250299	6144263-1	TD(16656433)	Transformador Distribuição	2	2,38	4,76
20250299	6138169-1	FU(9442)	Chave Fusível	131	2,88	377,28
20250299	6137579-1	FU(710447)	Chave Fusível	70	4,87	340,9
20250299	6136866-1	TD(23155)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20250299	6137539-1	FU(7261)	Chave Fusível	1	3,02	3,02
20250299	6144770-1	FU(24755)	Chave Fusível	1	17,93	17,93
20250299	6145195-1	TD(24069)	Transformador Distribuição	75	1,58	118,5
20250299	6146523-1	TD(706303)	Transformador Distribuição	38	4,6	174,8
20250299	6137520-1	TD(732618)	Transformador Distribuição	18	5,42	97,56

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137523-1	TD(710551)	Transformador Distribuição	27	6,27	169,29
20250299	6137539-1	FU(7261)	Chave Fusível	155	3,02	468,1
20250299	6139789-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	1	3,23	3,23
20250299	6132222-1	TD(46567)	Transformador Distribuição	8	3,95	31,6
20250299	6146246-1	TD(739657)	Transformador Distribuição	53	11,32	599,96
20250299	6146268-1	TD(23709)	Transformador Distribuição	3	6,63	19,89
20250299	6132544-1	FR(11706)	Chave Fusível Religadora	121	2,65	320,65
20250299	6133435-1	TD(23530)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20250299	6133437-1	TD(30283)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37
20250299	6134603-1	TD(31972)	Transformador Distribuição	1	7,2	7,2
20250299	6135601-1	FR(13876)	Chave Fusível Religadora	17	4,43	75,31
20250299	6135995-1	TD(23661)	Transformador Distribuição	4	13,07	52,28
20250299	6137234-1	TD(23668)	Transformador Distribuição	2	1,83	3,66
20250299	6137589-1	TD(51887)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20250299	6138761-1	FR(13876)	Chave Fusível Religadora	17	18,95	322,15
20250299	6138960-1	TD(43978)	Transformador Distribuição	8	2,23	17,84
20250299	6139026-1	FU(12550)	Chave Fusível	11	3,63	39,93
20250299	6141044-1	FU(38548)	Chave Fusível	1	9,87	9,87
20250299	6141234-1	TD(694959)	Transformador Distribuição	1	9,55	9,55
20250299	6143936-1	TD(23709)	Transformador Distribuição	3	3,62	10,86
20250299	6144180-1	TD(9209)	Transformador Distribuição	66	1,03	67,98
20250299	6145790-1	TD(21808)	Transformador Distribuição	3	20,33	60,99
20250299	6136309-1	FU(24862)	Chave Fusível	3	4,13	12,39
20250299	6146615-1	TD(42731)	Transformador Distribuição	4	3,07	12,28

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6147534-1	TD(31608)	Transformador Distribuição	1	2	2
20250299	6148186-1	CL(32016)	Chave Lâmina	3	14,97	44,91
20250299	6137417-1	TD(9182)	Transformador Distribuição	49	1,55	75,95
20250299	6140567-1	[MT]PA(13036)	Alimentador	2	24,22	48,44
20250299	6140567-1	CF(9303)	Chave Faca	2	3,35	6,7
20250299	6143720-1	FU(7269)	Chave Fusível	77	2,05	157,85
20250299	6131960-1	FU(24737)	Chave Fusível	3	24,13	72,39
20250299	6132035-1	TD(33070)	Transformador Distribuição	1	25,02	25,02
20250299	6144368-1	TD(32118)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20250299	6144461-1	FU(12090)	Chave Fusível	3	5,07	15,21
20250299	6144582-1	TD(9213)	Transformador Distribuição	92	0,63	57,96
20250299	6144948-1	FU(24838)	Chave Fusível	2	16,67	33,34
20250299	6146300-1	FU(12180)	Chave Fusível	2	6,65	13,3
20250299	6146429-1	FU(41371)	Chave Fusível	18	5,08	91,44
20250299	6139789-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	5	3,23	16,15
20250299	6136906-1	TD(28019)	Transformador Distribuição	4	2,13	8,52
20250299	6131929-1	FU(11657)	Chave Fusível	5	11,58	57,9
20250299	6139789-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	7	2,47	17,29
20250299	6139789-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	28	1,88	52,64
20250299	6144325-1	FU(24712)	Chave Fusível	7	10,83	75,81
20250299	6144373-1	TD(30320)	Transformador Distribuição	2	6,62	13,24
20250299	6144451-1	FU(11657)	Chave Fusível	5	6,8	34
20250299	6144536-1	FU(24711)	Chave Fusível	1	6,62	6,62
20250299	6144701-1	TD(705856)	Transformador Distribuição	1	4,93	4,93
20250299	6144714-1	FU(24713)	Chave Fusível	1	5,67	5,67
20250299	6145266-1	TD(28026)	Transformador Distribuição	1	10,87	10,87
20250299	6146100-1	FU(24702)	Chave Fusível	9	15,17	136,53
20250299	6139789-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	7	5,97	41,79

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6139789-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	6	6,02	36,12
20250299	6143718-1	FU(705857)	Chave Fusível	1	4,2	4,2
20250299	6144084-1	FU(694886)	Chave Fusível	1	10,15	10,15
20250299	6146128-1	FU(24712)	Chave Fusível	7	13,32	93,24
20250299	6146945-1	FU(680774)	Chave Fusível	6	5,98	35,88
20250299	6146499-1	FU(24652)	Chave Fusível	2	1,72	3,44
20250299	6139648-1	TD(45740)	Transformador Distribuição	2	14,1	28,2
20250299	6134614-1	RD(727081)	Religador de Distribuição	48	4,93	236,6 4
20250299	6134614-1	RD(727081)	Religador de Distribuição	4	4,43	17,72
20250299	6131584-1	TD(29202)	Transformador Distribuição	2	12,1	24,2
20250299	6131540-1	FR(32124)	Chave Fusível Religadora	2	2,43	4,86
20250299	6141527-1	FU(691990)	Chave Fusível	2	52,6	105,2
20250299	6146593-1	TD(49149)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20250299	6148184-1	FU(691990)	Chave Fusível	2	21,83	43,66
20250299	6148070-1	FR(32124)	Chave Fusível Religadora	2	1,4	2,8
20250299	6135271-1	FU(691990)	Chave Fusível	2	20,4	40,8
20250299	6137301-1	FU(24812)	Chave Fusível	6	4,75	28,5
20250299	6147648-1	TD(725147)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20250299	6149033-1	FU(24884)	Chave Fusível	4	19,47	77,88
20250299	6131944-1	TD(29784)	Transformador Distribuição	1	10,02	10,02
20250299	6133479-1	FU(11731)	Chave Fusível	6	5,9	35,4
20250299	6131780-1	TD(754630)	Transformador Distribuição	1	12,37	12,37
20250299	6132197-1	FU(760888)	Chave Fusível	1	2,07	2,07
20250299	6148247-1	TD(21682)	Transformador Distribuição	87	1,85	160,9 5
20250299	6136175-1	FU(20086)	Chave Fusível	3	2,9	8,7
20250299	6146835-1	FU(95318212)	Chave Fusível	13	1,55	20,15
20250299	6140741-1	TD(24077)	Transformador Distribuição	67	2,35	157,4 5
20250299	6141435-1	TD(24077)	Transformador Distribuição	67	2,63	176,2 1

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6135028-1	TD(13890)	Transformador Distribuição	2	2,65	5,3
20250299	6145390-1	TD(14478)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20250299	6142656-1	FU(7147)	Chave Fusível	2	12,08	24,16
20250299	6141332-1	FU(14106)	Chave Fusível	22	4,03	88,66
20250299	6139887-1	TD(25650)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73
20250299	6135223-1	TD(7739)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20250299	6138131-1	TD(14486)	Transformador Distribuição	1	10,5	10,5
20250299	6145852-1	TD(14516)	Transformador Distribuição	2	1,42	2,84
20250299	6134462-1	TD(13890)	Transformador Distribuição	2	2	4
20250299	6135040-1	FU(1237)	Chave Fusível	3	1,67	5,01
20250299	6133947-1	TD(36775)	Transformador Distribuição	21	2,18	45,78
20250299	6145345-1	FU(731791)	Chave Fusível	4	6,15	24,6
20250299	6136893-1	FU(20109)	Chave Fusível	3	3,53	10,59
20250299	6137634-1	TD(28769)	Transformador Distribuição	2	1,63	3,26
20250299	6146726-1	TD(690108)	Transformador Distribuição	85	4,02	341,7
20250299	6147016-1	TD(25578)	Transformador Distribuição	112	8,13	910,5
20250299	6147656-1	FU(736092)	Chave Fusível	85	5,98	508,3
20250299	6145531-1	TD(42385)	Transformador Distribuição	2	12	24
20250299	6139413-1	FR(21627)	Chave Fusível Religadora	8	17,83	142,6
20250299	6139311-1	TD(17104)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20250299	6138296-1	TD(42381)	Transformador Distribuição	2	3,63	7,26
20250299	6135255-1	TD(42378)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20250299	6132762-1	TD(60892)	Transformador Distribuição	1	18,45	18,45
20250299	6147815-1	TD(42381)	Transformador Distribuição	2	3,45	6,9
20250299	6147519-1	TD(687369)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6146328-1	FU(41704)	Chave Fusível	3	15,03	45,09
20250299	6136699-1	TD(42378)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48
20250299	6137344-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	37	19,97	738,89
20250299	6136188-1	TD(42855)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20250299	6136475-1	TD(15938)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20250299	6136657-1	TD(58832)	Transformador Distribuição	2	8,82	17,64
20250299	6136785-1	FU(20106)	Chave Fusível	3	3,15	9,45
20250299	6142513-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	0,25	0,25
20250299	6147141-1	TD(38398)	Transformador Distribuição	2	15,48	30,96
20250299	6147622-1	TD(696447)	Transformador Distribuição	2	7,57	15,14
20250299	6147964-1	TD(7416)	Transformador Distribuição	6	1,45	8,7
20250299	6133413-1	TD(12868)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20250299	6140161-1	TD(43252)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20250299	6142513-1	[MT]PA(13050)	Alimentador	162	4,77	772,74
20250299	6142513-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	63	0,25	15,75
20250299	6142513-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	8	4,72	37,76
20250299	6142941-1	TD(25699)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20250299	6144769-1	FU(32333823)	Chave Fusível	1	4,57	4,57
20250299	6139180-1	TD(6230596)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20250299	6141866-1	FU(20194)	Chave Fusível	7	5,25	36,75
20250299	6144917-1	TD(14847)	Transformador Distribuição	1	13,55	13,55
20250299	6145197-1	FR(13966)	Chave Fusível Religadora	20	4,35	87
20250299	6148506-1	FU(13995)	Chave Fusível	2	3,8	7,6
20250299	6148839-1	FU(13923)	Chave Fusível	2	1,7	3,4
20250299	6132385-1	TD(14832)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6132358-1	FU(13993)	Chave Fusível	1	1,88	1,88
20250299	6148359-1	TD(14841)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20250299	6147793-1	TD(14832)	Transformador Distribuição	1	3	3
20250299	6137198-1	TD(21184)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20250299	6135288-1	FU(13974)	Chave Fusível	3	3,03	9,09
20250299	6136644-1	TD(14924)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20250299	6140691-1	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	8	15,3	122,4
20250299	6141718-1	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	8	4,62	36,96
20250299	6142346-1	TD(56615)	Transformador Distribuição	1	6,03	6,03
20250299	6143123-1	TD(654614)	Transformador Distribuição	1	16,9	16,9
20250299	6143600-1	FR(26521)	Chave Fusível Religadora	3	14,08	42,24
20250299	6143847-1	TD(655046)	Transformador Distribuição	8	10,52	84,16
20250299	6144883-1	FR(26521)	Chave Fusível Religadora	3	15,47	46,41
20250299	6148012-1	TD(35996)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20250299	6140439-1	FU(26698)	Chave Fusível	1	17,22	17,22
20250299	6139837-1	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	8	5,43	43,44
20250299	6139018-1	TD(655018)	Transformador Distribuição	10	29,1	291
20250299	6132765-1	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	8	4,7	37,6
20250299	6132305-1	TD(655018)	Transformador Distribuição	10	4,97	49,7
20250299	6148554-1	[MT]PA(13107)	Alimentador	10	35,4	354
20250299	6131762-1	TD(675415)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20250299	6140406-1	FU(663781)	Chave Fusível	17	20,67	351,39
20250299	6142467-1	TD(689111)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20250299	6136203-1	TD(59789)	Transformador Distribuição	1	12,02	12,02

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6144303-1	TD(54520)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250299	6145248-1	FU(29017)	Chave Fusível	16	8,27	132,3 2
20250299	6145625-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	153	1,33	203,4 9
20250299	6145625-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	530	3,38	1791, 4
20250299	6148782-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	153	3,63	555,3 9
20250299	6148782-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	85	8,88	754,8
20250299	6148782-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	75	9	675
20250299	6148782-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	370	19,13	7078, 1
20250299	6148782-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	153	0,13	19,89
20250299	6148782-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	160	1,32	211,2
20250299	6148854-1	TD(8431)	Transformador Distribuição	55	4,87	267,8 5
20250299	6148895-1	FU(10146)	Chave Fusível	133	20,98	2790, 34
20250299	6149133-1	TD(734021)	Transformador Distribuição	2	18,35	36,7
20250299	6148782-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	5	3,63	18,15
20250299	6148782-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	5	0,13	0,65
20250299	6145625-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	5	1,33	6,65
20250299	6138300-1	TD(45614)	Transformador Distribuição	2	1,68	3,36
20250299	6139430-1	TD(48541)	Transformador Distribuição	2	5,35	10,7
20250299	6139811-1	CE(10140)	Chave Seccionadora	268	6,08	1629, 44
20250299	6141453-1	TD(45547)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20250299	6135336-1	TD(45560)	Transformador Distribuição	1	4,1	4,1
20250299	6138504-1	FU(11209)	Chave Fusível	6	4,2	25,2
20250299	6140369-1	TD(8451)	Transformador Distribuição	15	1,47	22,05

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6140957-1	TD(11170)	Transformador Distribuição	5	18,78	93,9
20250299	6131772-1	TD(46261)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20250299	6132461-1	TD(8398)	Transformador Distribuição	69	4,05	279,4 5
20250299	6132557-1	TD(58554)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20250299	6132657-1	FR(10109)	Chave Fusível Religadora	27	19,4	523,8
20250299	6133994-1	FU(23634)	Chave Fusível	16	1,28	20,48
20250299	6134232-1	FU(30330)	Chave Fusível	7	19,65	137,5 5
20250299	6136442-1	TD(46242)	Transformador Distribuição	2	8,4	16,8
20250299	6144847-1	TD(46189)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20250299	6145186-1	TD(59111)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20250299	6148797-1	CE(10162)	Chave Seccionadora	400	2,13	852
20250299	6148806-1	CE(686235)	Chave Seccionadora	835	2,2	1837
20250299	6148852-1	TD(685416)	Transformador Distribuição	34	5,78	196,5 2
20250299	6148870-1	FU(15573)	Chave Fusível	3	19,88	59,64
20250299	6134869-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	1	3,73	3,73
20250299	6134869-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	1	3,73	3,73
20250299	6136668-1	FU(737384)	Chave Fusível	1	8,08	8,08
20250299	6134499-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	1	7,85	7,85
20250299	6133211-1	FU(9683)	Chave Fusível	8	4,03	32,24
20250299	6133854-1	FU(40141)	Chave Fusível	11	6,57	72,27
20250299	6133964-1	TD(47974)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25
20250299	6134269-1	FU(30345)	Chave Fusível	6	3,12	18,72
20250299	6134499-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	79	7,85	620,1 5
20250299	6134869-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	51	3,73	190,2 3
20250299	6136249-1	TD(46772)	Transformador Distribuição	1	14,82	14,82
20250299	6136668-1	FU(737384)	Chave Fusível	2	8,08	16,16

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137206-1	FR(29720)	Chave Fusível Religadora	20	4,78	95,6
20250299	6137562-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	17	5	85
20250299	6140411-1	FU(723711)	Chave Fusível	1	22,7	22,7
20250299	6140484-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	27	2,73	73,71
20250299	6140484-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	16	5,03	80,48
20250299	6140484-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	2	21,57	43,14
20250299	6140696-1	RD(730535)	Religador de Distribuição	11	2,75	30,25
20250299	6140696-1	RD(730535)	Religador de Distribuição	86	5,05	434,3
20250299	6140696-1	RD(730535)	Religador de Distribuição	22	15,22	334,84
20250299	6140761-1	RD(9605)	Religador de Distribuição	18	3,2	57,6
20250299	6140761-1	RD(9605)	Religador de Distribuição	15	3,85	57,75
20250299	6140761-1	RD(9605)	Religador de Distribuição	3	4,2	12,6
20250299	6140761-1	RD(9605)	Religador de Distribuição	7	7,95	55,65
20250299	6140761-1	RD(9605)	Religador de Distribuição	1	6,07	6,07
20250299	6148491-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	12	3,55	42,6
20250299	6148491-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	135	5,63	760,05
20250299	6148491-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	6	11,03	66,18
20250299	6148800-1	RD(10132)	Religador de Distribuição	1336	0,9	1202,4
20250299	6148859-1	FU(7900)	Chave Fusível	109	4,2	457,8
20250299	6148952-1	FU(30390)	Chave Fusível	5	19,12	95,6
20250299	6140761-1	CF(30165351)	Chave Faca	1	0,23	0,23
20250299	6140761-1	CF(17459409)	Chave Faca	1	0,07	0,07
20250299	6140761-1	TD(46783)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20250299	6140911-1	TD(46657)	Transformador Distribuição	1	12,65	12,65

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6142961-1	TD(691079)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250299	6143911-1	TD(653143)	Transformador Distribuição	1	7,5	7,5
20250299	6145602-1	FU(7997)	Chave Fusível	26	5,42	140,9 2
20250299	6148300-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	17	5,7	96,9
20250299	6138194-1	FU(29121)	Chave Fusível	3	1,1	3,3
20250299	6134706-1	FU(29118)	Chave Fusível	5	1,95	9,75
20250299	6133767-1	FU(30334)	Chave Fusível	5	2,4	12
20250299	6141514-1	FU(741015)	Chave Fusível	2	6,92	13,84
20250299	6139450-1	FR(29865)	Chave Fusível Religadora	13	5,25	68,25
20250299	6149401-1	TD(45839)	Transformador Distribuição	2	20,48	40,96
20250299	6149326-1	FU(39545)	Chave Fusível	4	16,78	67,12
20250299	6148988-1	RD(700910)	Religador de Distribuição	12	49,28	591,3 6
20250299	6148988-1	RD(700910)	Religador de Distribuição	1	49,22	49,22
20250299	6148988-1	RD(700910)	Religador de Distribuição	108	0,62	66,96
20250299	6145225-1	FU(23648)	Chave Fusível	7	2,75	19,25
20250299	6148195-1	TD(56633)	Transformador Distribuição	2	19,18	38,36
20250299	6142782-1	TD(36324)	Transformador Distribuição	1	7,17	7,17
20250299	6148575-1	FU(28072)	Chave Fusível	6	22,5	135
20250299	6135783-1	TD(36187)	Transformador Distribuição	1	18,15	18,15
20250299	6138477-1	TD(36212)	Transformador Distribuição	2	24,3	48,6
20250299	6137943-1	FR(26682)	Chave Fusível Religadora	10	6,73	67,3
20250299	6147405-1	TD(36342)	Transformador Distribuição	1	20,38	20,38
20250299	6137239-1	FU(28027)	Chave Fusível	3	21,03	63,09
20250299	6137828-1	TD(51162)	Transformador Distribuição	1	1,05	1,05
20250299	6148978-1	TD(7274)	Transformador Distribuição	4	1,62	6,48
20250299	6135578-1	TD(748856)	Transformador Distribuição	5	3,65	18,25

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6144429-1	RD(26383)	Religador de Distribuição	43	6,38	274,34
20250299	6132367-1	TD(42107)	Transformador Distribuição	16	8,1	129,6
20250299	6134630-1	FU(717147)	Chave Fusível	4	3,03	12,12
20250299	6140076-1	TD(7294)	Transformador Distribuição	45	2,1	94,5
20250299	6139877-1	TD(52700262)	Transformador Distribuição	1	6,83	6,83
20250299	6139873-1	TD(27429)	Transformador Distribuição	78	3,38	263,64
20250299	6139312-1	FU(2245)	Chave Fusível	124	5,85	725,4
20250299	6137295-1	TD(18824897)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20250299	6139210-1	TD(736471)	Transformador Distribuição	35	7,25	253,75
20250299	6134446-1	FU(2251)	Chave Fusível	31	3,95	122,45
20250299	6139988-1	TD(37805)	Transformador Distribuição	1	6,02	6,02
20250299	6137656-1	TD(28616)	Transformador Distribuição	71	1,68	119,28
20250299	6140645-1	TD(37796)	Transformador Distribuição	1	15,07	15,07
20250299	6145199-1	RD(27977)	Religador de Distribuição	158	1,97	311,26
20250299	6145199-1	RD(27977)	Religador de Distribuição	26	5,65	146,9
20250299	6145199-1	RD(27977)	Religador de Distribuição	181	5,68	1028,08
20250299	6145199-1	RD(27977)	Religador de Distribuição	16	5,95	95,2
20250299	6145199-1	RD(27977)	Religador de Distribuição	12	6,27	75,24
20250299	6145199-1	RD(27977)	Religador de Distribuição	1	7,85	7,85
20250299	6145199-1	RD(27977)	Religador de Distribuição	127	7,02	891,54
20250299	6145199-1	RD(27977)	Religador de Distribuição	158	2,87	453,46
20250299	6133704-1	TD(37646)	Transformador Distribuição	2	4,28	8,56
20250299	6134179-1	TD(37665)	Transformador Distribuição	2	3,18	6,36

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134308-1	TD(37667)	Transformador Distribuição	2	14,67	29,34
20250299	6149373-1	[MT]PA(13102)	Alimentador	10	17,07	170,7
20250299	6137020-1	TD(703815)	Transformador Distribuição	86	5,5	473
20250299	6137442-1	FR(27980)	Chave Fusível Religadora	18	12,92	232,5 6
20250299	6140634-1	TD(37734)	Transformador Distribuição	2	14,67	29,34
20250299	6146876-1	FU(25689)	Chave Fusível	6	4,53	27,18
20250299	6133570-1	TD(698340)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250299	6134394-1	TD(669375)	Transformador Distribuição	1	11,95	11,95
20250299	6134962-1	TD(33748)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20250299	6138026-1	FU(38426)	Chave Fusível	1	4,83	4,83
20250299	6140866-1	FR(43516)	Chave Fusível Religadora	21	4,92	103,3 2
20250299	6147733-1	TD(33956)	Transformador Distribuição	1	8,85	8,85
20250299	6134651-1	TD(45500)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250299	6134453-1	[MT]PA(12999)	Alimentador	1	17,02	17,02
20250299	6136709-1	TD(52164)	Transformador Distribuição	3	3,2	9,6
20250299	6137035-1	TD(661202)	Transformador Distribuição	5	2,77	13,85
20250299	6137787-1	TD(51648)	Transformador Distribuição	1	6,42	6,42
20250299	6139823-1	FU(14330)	Chave Fusível	3	6,52	19,56
20250299	6145165-1	FU(14330)	Chave Fusível	1	16,72	16,72
20250299	6145165-1	FU(14330)	Chave Fusível	2	17,67	35,34
20250299	6145249-1	TD(51509)	Transformador Distribuição	1	11,45	11,45
20250299	6146910-1	FU(733216)	Chave Fusível	1	2,13	2,13
20250299	6147679-1	FU(14369)	Chave Fusível	2	5,58	11,16
20250299	6149116-1	TD(51623)	Transformador Distribuição	1	14,53	14,53
20250299	6133278-1	TD(52164)	Transformador Distribuição	3	13,57	40,71
20250299	6134453-1	[MT]PA(12999)	Alimentador	333	17,02	5667, 66

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6136111-1	FR(12846)	Chave Fusível Religadora	15	16,78	251,7
20250299	6135326-1	TD(50452)	Transformador Distribuição	2	4,43	8,86
20250299	6139875-1	TD(26628)	Transformador Distribuição	126	5,82	733,3 2
20250299	6144138-1	FU(17814)	Chave Fusível	10	2,98	29,8
20250299	6134210-1	TD(1412)	Transformador Distribuição	1	14,57	14,57
20250299	6142801-1	TD(20445)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20250299	6147475-1	TD(28918)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20250299	6137485-1	TD(54007)	Transformador Distribuição	2	11,82	23,64
20250299	6136928-1	TD(40573)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20250299	6134209-1	FU(692261)	Chave Fusível	4	13,17	52,68
20250299	6134750-1	TD(26102)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20250299	6146995-1	TD(728216)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20250299	6137686-1	PE(11230495)	Ponto de conexão	1	6,88	6,88
20250299	6138436-1	TD(18258)	Transformador Distribuição	1	16,58	16,58
20250299	6140903-1	RD(722654)	Religador de Distribuição	1	0,87	0,87
20250299	6147062-1	RD(722654)	Religador de Distribuição	1	1,13	1,13
20250299	6138799-1	FU(20733)	Chave Fusível	8	4,22	33,76
20250299	6139289-1	TD(21433)	Transformador Distribuição	3	24,97	74,91
20250299	6139324-1	TD(22482)	Transformador Distribuição	1	18,77	18,77
20250299	6139567-1	TD(57458)	Transformador Distribuição	1	14,72	14,72
20250299	6143032-1	FU(660206)	Chave Fusível	22	3,12	68,64
20250299	6143328-1	TD(2154)	Transformador Distribuição	3	4,95	14,85
20250299	6143408-1	TD(22543)	Transformador Distribuição	1	0,92	0,92
20250299	6144316-1	TD(60775)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6144435-1	TD(722962)	Transformador Distribuição	1	20,07	20,07
20250299	6144635-1	TD(22543)	Transformador Distribuição	1	19,5	19,5
20250299	6144919-1	TD(26183)	Transformador Distribuição	7	3,57	24,99
20250299	6144972-1	FU(20668)	Chave Fusível	3	3,72	11,16
20250299	6145691-1	TD(60775)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20250299	6145835-1	TD(18143)	Transformador Distribuição	3	21,48	64,44
20250299	6145977-1	TD(22541)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20250299	6146033-1	TD(75978036)	Transformador Distribuição	1	16	16
20250299	6148069-1	TD(689902)	Transformador Distribuição	3	16,37	49,11
20250299	6148188-1	TD(57458)	Transformador Distribuição	1	14,45	14,45
20250299	6148188-1	FU(20539)	Chave Fusível	8	14,45	115,6
20250299	6148471-1	TD(31158)	Transformador Distribuição	1	1,72	1,72
20250299	6148540-1	TD(57458)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20250299	6148867-1	TD(38942)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20250299	6131961-1	TD(672044)	Transformador Distribuição	1	6,93	6,93
20250299	6131995-1	TD(28931)	Transformador Distribuição	1	9,02	9,02
20250299	6132157-1	FU(2870)	Chave Fusível	10	4,02	40,2
20250299	6133289-1	TD(22531)	Transformador Distribuição	1	8,03	8,03
20250299	6133309-1	FU(671253)	Chave Fusível	2	8	16
20250299	6133472-1	TD(22312)	Transformador Distribuição	3	4,22	12,66
20250299	6134294-1	TD(2189)	Transformador Distribuição	1	10,05	10,05
20250299	6134346-1	TD(685050)	Transformador Distribuição	4	4,82	19,28
20250299	6134355-1	FU(2850)	Chave Fusível	11	5,72	62,92
20250299	6134355-1	TD(26128)	Transformador Distribuição	2	16,88	33,76

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134361-1	TD(21433)	Transformador Distribuição	3	7,3	21,9
20250299	6134371-1	FU(718869)	Chave Fusível	5	7,63	38,15
20250299	6134444-1	FR(12573)	Chave Fusível Religadora	56	6,48	362,88
20250299	6134558-1	FU(682551)	Chave Fusível	51	3,62	184,62
20250299	6134578-1	TD(22312)	Transformador Distribuição	3	7,83	23,49
20250299	6134590-1	TD(18728)	Transformador Distribuição	4	1,4	5,6
20250299	6134704-1	FU(3051)	Chave Fusível	3	7,82	23,46
20250299	6134906-1	FU(679975)	Chave Fusível	8	6,22	49,76
20250299	6134943-1	TD(679910)	Transformador Distribuição	6	5,95	35,7
20250299	6134979-1	FU(2856)	Chave Fusível	16	1,9	30,4
20250299	6135064-1	TD(685056)	Transformador Distribuição	7	6,63	46,41
20250299	6135080-1	TD(19203)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20250299	6135136-1	TD(2134)	Transformador Distribuição	1	13,95	13,95
20250299	6135239-1	TD(660563)	Transformador Distribuição	3	3,55	10,65
20250299	6135267-1	FU(12603)	Chave Fusível	11	0,93	10,23
20250299	6135700-1	TD(660307)	Transformador Distribuição	2	18,33	36,66
20250299	6136449-1	TD(18962)	Transformador Distribuição	2	7,35	14,7
20250299	6136704-1	TD(755478)	Transformador Distribuição	1	24,73	24,73
20250299	6137023-1	TD(735560)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20250299	6137205-1	FU(20801)	Chave Fusível	1	4	4
20250299	6137773-1	TD(28955)	Transformador Distribuição	1	9,28	9,28
20250299	6138312-1	FU(22395)	Chave Fusível	2	18,38	36,76
20250299	6138436-1	TD(18258)	Transformador Distribuição	1	16,58	16,58
20250299	6138508-1	TD(21433)	Transformador Distribuição	3	2,85	8,55
20250299	6133309-1	FU(671253)	Chave Fusível	2	8	16
20250299	6137961-1	FU(20723)	Chave Fusível	1	8,43	8,43

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6142563-1	TD(1936)	Transformador Distribuição	2	2,07	4,14
20250299	6145179-1	TD(28912)	Transformador Distribuição	1	5,15	5,15
20250299	6146389-1	FU(20723)	Chave Fusível	1	1,85	1,85
20250299	6148427-1	FU(20533)	Chave Fusível	10	4,12	41,2
20250299	6149044-1	FU(20723)	Chave Fusível	1	4,88	4,88
20250299	6132448-1	TD(651915)	Transformador Distribuição	1	0,98	0,98
20250299	6149044-1	FU(20723)	Chave Fusível	4	4,88	19,52
20250299	6146389-1	FU(20723)	Chave Fusível	4	1,85	7,4
20250299	6144740-1	FU(41528)	Chave Fusível	9	6,97	62,73
20250299	6142374-1	TD(657992)	Transformador Distribuição	5	2,52	12,6
20250299	6134134-1	FR(20535)	Chave Fusível Religadora	30	5,43	162,9
20250299	6137961-1	FU(20723)	Chave Fusível	4	8,43	33,72
20250299	6138571-1	FU(20620)	Chave Fusível	4	5,07	20,28
20250299	6144782-1	TD(707329)	Transformador Distribuição	6	3,13	18,78
20250299	6137405-1	TD(33260)	Transformador Distribuição	87	2,15	187,05
20250299	6140949-1	TD(7016)	Transformador Distribuição	1	9,18	9,18
20250299	6132432-1	FU(29397)	Chave Fusível	3	1,93	5,79
20250299	6136118-1	FU(684038)	Chave Fusível	5	12,33	61,65
20250299	6136347-1	FU(675464)	Chave Fusível	12	9,17	110,04
20250299	6136473-1	TD(44528)	Transformador Distribuição	2	3	6
20250299	6138363-1	FU(29449)	Chave Fusível	2	2,77	5,54
20250299	6139927-1	TD(7016)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20250299	6145473-1	FU(29449)	Chave Fusível	2	6,25	12,5
20250299	6148842-1	FU(100891824)	Chave Fusível	2	2,82	5,64
20250299	6149144-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	969	1,17	1133,73
20250299	6149144-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	13	6,32	82,16
20250299	6143796-1	FU(29397)	Chave Fusível	3	2,6	7,8
20250299	6140668-1	TD(44046)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6140921-1	TD(48140038)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20250299	6133169-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	42	10,02	420,84
20250299	6133746-1	TD(44014)	Transformador Distribuição	1	28,3	28,3
20250299	6133746-1	[MT]PA(12994)	Alimentador	2	28,47	56,94
20250299	6133746-1	CL(29390)	Chave Lâmina	26	1,67	43,42
20250299	6133169-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	2	10,02	20,04
20250299	6146313-1	FR(2679)	Chave Fusível Religadora	6	3,18	19,08
20250299	6149191-1	TD(6977)	Transformador Distribuição	141	2,6	366,6
20250299	6149211-1	TD(9401)	Transformador Distribuição	54	3,2	172,8
20250299	6133169-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	1	10,02	10,02
20250299	6144835-1	RD(733586)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20250299	6149144-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	1	1,17	1,17
20250299	6149139-1	FU(706121)	Chave Fusível	27	4,75	128,25
20250299	6144219-1	FU(2033)	Chave Fusível	146	6,27	915,42
20250299	6146005-1	TD(13480)	Transformador Distribuição	68	2,83	192,44
20250299	6145371-1	FU(29355)	Chave Fusível	1	7,92	7,92
20250299	6144835-1	RD(733586)	Religador de Distribuição	1830	0,13	237,9
20250299	6140086-1	FU(26179)	Chave Fusível	1	8,07	8,07
20250299	6139581-1	FU(733180)	Chave Fusível	3	1,68	5,04
20250299	6133746-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	112	0,1	11,2
20250299	6133746-1	CL(29390)	Chave Lâmina	16	1,67	26,72
20250299	6144835-1	FU(2049)	Chave Fusível	361	2,93	1057,73
20250299	6149144-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	1	1,17	1,17
20250299	6147988-1	TD(90195470)	Transformador Distribuição	46	3,07	141,22
20250299	6147898-1	FU(30372)	Chave Fusível	1	6,12	6,12

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6146623-1	FR(12590)	Chave Fusível Religadora	31	5,5	170,5
20250299	6145877-1	FU(2138)	Chave Fusível	151	2,1	317,1
20250299	6137302-1	TD(46053)	Transformador Distribuição	1	1,5	1,5
20250299	6136399-1	FU(2671)	Chave Fusível	15	4,17	62,55
20250299	6136128-1	FU(2138)	Chave Fusível	151	10,08	1522,08
20250299	6136057-1	FU(2138)	Chave Fusível	151	3,5	528,5
20250299	6135529-1	TD(41142)	Transformador Distribuição	2	19,53	39,06
20250299	6135521-1	FU(2138)	Chave Fusível	151	1,6	241,6
20250299	6135254-1	FU(2671)	Chave Fusível	15	1,58	23,7
20250299	6139069-1	TD(43671)	Transformador Distribuição	3	3,78	11,34
20250299	6147896-1	TD(35059)	Transformador Distribuição	4	3,63	14,52
20250299	6147288-1	FR(1865)	Chave Fusível Religadora	18	18,12	326,16
20250299	6146008-1	TD(34505)	Transformador Distribuição	1	16,82	16,82
20250299	6143666-1	TD(718198)	Transformador Distribuição	61	2,45	149,45
20250299	6139830-1	TD(35068)	Transformador Distribuição	3	3,92	11,76
20250299	6136416-1	TD(35199)	Transformador Distribuição	4	10,45	41,8
20250299	6136266-1	FU(26077)	Chave Fusível	4	9,62	38,48
20250299	6135141-1	TD(35199)	Transformador Distribuição	4	5,37	21,48
20250299	6133009-1	TD(34910)	Transformador Distribuição	3	19,25	57,75
20250299	6131677-1	FR(1530)	Chave Fusível Religadora	16	3,57	57,12
20250299	6141507-1	FU(25803)	Chave Fusível	31	5,08	157,48
20250299	6132811-1	FU(15026)	Chave Fusível	7	15,48	108,36
20250299	6140986-1	FU(24821)	Chave Fusível	9	13,2	118,8
20250299	6139369-1	RD(730259)	Religador de Distribuição	163	6,18	1007,34
20250299	6137330-1	TD(33019)	Transformador Distribuição	3	5,68	17,04

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6135820-1	TD(32444)	Transformador Distribuição	1	15,87	15,87
20250299	6134528-1	TD(33019)	Transformador Distribuição	3	6,58	19,74
20250299	6134102-1	TD(33019)	Transformador Distribuição	3	2,77	8,31
20250299	6141612-1	TD(32660)	Transformador Distribuição	4	17,68	70,72
20250299	6136400-1	FU(25491)	Chave Fusível	1	5,72	5,72
20250299	6138550-1	TD(32080)	Transformador Distribuição	1	1,7	1,7
20250299	6138772-1	FR(25622)	Chave Fusível Religadora	33	2,43	80,19
20250299	6139109-1	TD(37549)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20250299	6139263-1	TD(32575)	Transformador Distribuição	1	2,3	2,3
20250299	6141623-1	TD(32632)	Transformador Distribuição	1	24,75	24,75
20250299	6134742-1	FU(25491)	Chave Fusível	1	4,8	4,8
20250299	6137123-1	FU(12073)	Chave Fusível	7	4,47	31,29
20250299	6136383-1	FR(11583)	Chave Fusível Religadora	41	8,05	330,05
20250299	6135710-1	FR(11583)	Chave Fusível Religadora	41	2,43	99,63
20250299	6133873-1	TD(35653)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20250299	6137608-1	FU(12073)	Chave Fusível	7	31,38	219,66
20250299	6137711-1	TD(729264)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20250299	6146270-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	54	0,5	27
20250299	6143198-1	TD(26998)	Transformador Distribuição	26	2,78	72,28
20250299	6137529-1	TD(332)	Transformador Distribuição	54	12,18	657,72
20250299	6144221-1	TD(20160)	Transformador Distribuição	2	3,82	7,64
20250299	6136460-1	FR(19960)	Chave Fusível Religadora	21	13,35	280,35
20250299	6143168-1	RD(21251007)	Religador de Distribuição	9	21,28	191,52
20250299	6143168-1	RD(21251007)	Religador de Distribuição	11	3,17	34,87

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6143168-1	RD(21251007)	Religador de Distribuição	21	2,27	47,67
20250299	6138980-1	TD(20267)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20250299	6138928-1	TD(28441)	Transformador Distribuição	1	10,25	10,25
20250299	6138814-1	TD(58067)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250299	6138594-1	PE(226107228)	Ponto de conexão	1	1,18	1,18
20250299	6137697-1	FU(19519)	Chave Fusível	4	5,18	20,72
20250299	6133305-1	FU(40035)	Chave Fusível	3	4,02	12,06
20250299	6145081-1	FU(19977)	Chave Fusível	1	15,53	15,53
20250299	6144489-1	TD(20223)	Transformador Distribuição	1	19,6	19,6
20250299	6136024-1	FR(23314)	Chave Fusível Religadora	26	18,53	481,78
20250299	6132533-1	TD(41770)	Transformador Distribuição	1	17,15	17,15
20250299	6132619-1	TD(45046)	Transformador Distribuição	1	20,13	20,13
20250299	6134535-1	TD(45059)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250299	6135035-1	FU(33845311)	Chave Fusível	4	3,5	14
20250299	6135269-1	TD(45059)	Transformador Distribuição	1	6,13	6,13
20250299	6135299-1	TD(45023)	Transformador Distribuição	4	19,97	79,88
20250299	6135299-1	FU(740251)	Chave Fusível	3	19,97	59,91
20250299	6135478-1	TD(708144)	Transformador Distribuição	1	6,62	6,62
20250299	6135493-1	TD(3430910)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20250299	6137071-1	FU(24369)	Chave Fusível	4	1,02	4,08
20250299	6137298-1	TD(23541)	Transformador Distribuição	1	20,3	20,3
20250299	6137368-1	TD(22823)	Transformador Distribuição	1	15,67	15,67
20250299	6137586-1	FU(24620)	Chave Fusível	3	5,33	15,99
20250299	6138866-1	FU(24335)	Chave Fusível	1	10,25	10,25
20250299	6139639-1	TD(41812)	Transformador Distribuição	1	14,4	14,4
20250299	6139655-1	FU(24620)	Chave Fusível	3	12,63	37,89
20250299	6141710-1	FR(32149)	Chave Fusível Religadora	24	6,55	157,2

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6141976-1	TD(22921)	Transformador Distribuição	1	16,45	16,45
20250299	6142152-1	TD(22729)	Transformador Distribuição	2	11,38	22,76
20250299	6142317-1	TD(22690)	Transformador Distribuição	1	10,98	10,98
20250299	6142362-1	TD(23229)	Transformador Distribuição	1	10,25	10,25
20250299	6143242-1	FU(24369)	Chave Fusível	4	5,33	21,32
20250299	6143370-1	FU(24318)	Chave Fusível	2	4,57	9,14
20250299	6143536-1	FU(24620)	Chave Fusível	3	22,02	66,06
20250299	6143667-1	TD(22690)	Transformador Distribuição	1	14,97	14,97
20250299	6143710-1	FU(24318)	Chave Fusível	2	9,53	19,06
20250299	6143855-1	FR(24174)	Chave Fusível Religadora	17	8,42	143,14
20250299	6144047-1	TD(23229)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47
20250299	6145190-1	TD(725384)	Transformador Distribuição	1	8,28	8,28
20250299	6147493-1	TD(22867)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20250299	6136338-1	FU(21013)	Chave Fusível	5	5,12	25,6
20250299	6131589-1	TD(59578)	Transformador Distribuição	1	13,42	13,42
20250299	6133055-1	FU(24349)	Chave Fusível	2	10,05	20,1
20250299	6133776-1	TD(21045)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250299	6138768-1	FU(24208)	Chave Fusível	3	5,78	17,34
20250299	6138896-1	TD(20513)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20250299	6141668-1	TD(53085)	Transformador Distribuição	1	18,08	18,08
20250299	6143772-1	FU(24349)	Chave Fusível	2	7,47	14,94
20250299	6147242-1	FU(19520)	Chave Fusível	66	1,52	100,32
20250299	6147243-1	TD(55467)	Transformador Distribuição	2	1,65	3,3
20250299	6147250-1	FU(23306)	Chave Fusível	9	3,32	29,88
20250299	6147777-1	TD(58838)	Transformador Distribuição	2	8,92	17,84
20250299	6137152-1	FR(40231)	Chave Fusível Religadora	18	19,47	350,46

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137371-1	FR(45339)	Chave Fusível Religadora	9	14,63	131,67
20250299	6137426-1	FU(21037)	Chave Fusível	7	1,18	8,26
20250299	6137537-1	TD(25330)	Transformador Distribuição	1	8,67	8,67
20250299	6137661-1	C 1568294	Unidade Consumidora	1	6,78	6,78
20250299	6138231-1	FR(25894)	Chave Fusível Religadora	10	0,23	2,3
20250299	6140080-1	FR(25705)	Chave Fusível Religadora	5	28,48	142,4
20250299	6138855-1	TD(679258)	Transformador Distribuição	1	27,4	27,4
20250299	6139023-1	TD(1926)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20250299	6139028-1	FR(19901)	Chave Fusível Religadora	40	1,32	52,8
20250299	6139178-1	FR(19915)	Chave Fusível Religadora	10	1,5	15
20250299	6139628-1	FR(19915)	Chave Fusível Religadora	11	19,83	218,13
20250299	6139872-1	FU(21868)	Chave Fusível	3	6,52	19,56
20250299	6139909-1	FR(22222)	Chave Fusível Religadora	9	7,25	65,25
20250299	6141683-1	TD(33167)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20250299	6141802-1	RD(42802)	Religador de Distribuição	168	3,72	624,96
20250299	6141802-1	RD(42802)	Religador de Distribuição	142	4,02	570,84
20250299	6141802-1	RD(42802)	Religador de Distribuição	54	4,37	235,98
20250299	6141802-1	RD(42802)	Religador de Distribuição	7	4,25	29,75
20250299	6141847-1	TD(50620)	Transformador Distribuição	1	23,45	23,45
20250299	6143257-1	TD(22083)	Transformador Distribuição	1	20,02	20,02
20250299	6143342-1	FU(19926)	Chave Fusível	4	17,77	71,08
20250299	6143468-1	FU(22167)	Chave Fusível	3	14,87	44,61
20250299	6144270-1	FU(348645)	Chave Fusível	1	6,13	6,13
20250299	6144563-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	66	1,13	74,58
20250299	6144563-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	23	1,93	44,39

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6144563-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	11	2,05	22,55
20250299	6144795-1	TD(25342)	Transformador Distribuição	1	17,68	17,68
20250299	6145314-1	TD(51813)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20250299	6145774-1	TD(58176)	Transformador Distribuição	2	8,57	17,14
20250299	6147890-1	TD(661055)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20250299	6147935-1	FU(750311)	Chave Fusível	1	1,12	1,12
20250299	6136418-1	TD(1929)	Transformador Distribuição	1	7,52	7,52
20250299	6139028-1	FR(19901)	Chave Fusível Religadora	1	1,32	1,32
20250299	6141802-1	RD(42802)	Religador de Distribuição	1	4,02	4,02
20250299	6140878-1	FU(21037)	Chave Fusível	3	13,3	39,9
20250299	6140878-1	FU(21037)	Chave Fusível	4	59,67	238,68
20250299	6140878-1	FU(21037)	Chave Fusível	3	9,55	28,65
20250299	6140920-1	TD(33298)	Transformador Distribuição	1	19,33	19,33
20250299	6141012-1	TD(2026)	Transformador Distribuição	1	33,18	33,18
20250299	6141020-1	TD(733794)	Transformador Distribuição	1	32,27	32,27
20250299	6141242-1	FU(25266)	Chave Fusível	5	4,85	24,25
20250299	6141494-1	FU(22248)	Chave Fusível	8	26,37	210,96
20250299	6131845-1	TD(673238)	Transformador Distribuição	2	4,53	9,06
20250299	6132218-1	TD(659736)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20250299	6132398-1	TD(2080)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250299	6132525-1	TD(2187)	Transformador Distribuição	1	1,02	1,02
20250299	6132601-1	TD(34624)	Transformador Distribuição	1	20,65	20,65
20250299	6132708-1	TD(738938)	Transformador Distribuição	1	15,38	15,38
20250299	6133763-1	TD(61286)	Transformador Distribuição	1	8,28	8,28

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6133812-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	11	0,78	8,58
20250299	6133812-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	66	1,47	97,02
20250299	6133812-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	22	5,83	128,26
20250299	6133812-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	1	27,4	27,4
20250299	6134729-1	FU(21907)	Chave Fusível	1	3,32	3,32
20250299	6134804-1	FU(21868)	Chave Fusível	3	5,82	17,46
20250299	6135569-1	FU(22167)	Chave Fusível	3	4,05	12,15
20250299	6145873-1	FR(25688)	Chave Fusível Religadora	13	5,8	75,4
20250299	6146926-1	TD(33075)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20250299	6147021-1	FU(736107)	Chave Fusível	5	2,77	13,85
20250299	6147045-1	FR(25688)	Chave Fusível Religadora	13	20,73	269,49
20250299	6147089-1	TD(659008)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20250299	6136703-1	FU(59467609)	Chave Fusível	1	24,22	24,22
20250299	6138164-1	FU(22253)	Chave Fusível	2	1,87	3,74
20250299	6136334-1	TD(25365)	Transformador Distribuição	2	5,77	11,54
20250299	6136583-1	TD(662371)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72
20250299	6131836-1	TD(1843)	Transformador Distribuição	2	10,52	21,04
20250299	6133400-1	TD(662371)	Transformador Distribuição	1	6,42	6,42
20250299	6134169-1	FU(22229)	Chave Fusível	1	1,93	1,93
20250299	6134643-1	TD(38504298)	Transformador Distribuição	1	5,4	5,4
20250299	6134802-1	TD(662371)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20250299	6146942-1	FU(22181)	Chave Fusível	5	0,67	3,35
20250299	6131966-1	TD(16839)	Transformador Distribuição	3	7,5	22,5
20250299	6132227-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	45	10,15	456,75
20250299	6132227-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	226	10,28	2323,28
20250299	6132227-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	1	10,43	10,43

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6132227-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	1	10,63	10,63
20250299	6132227-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	1	10,83	10,83
20250299	6132227-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	1	10,95	10,95
20250299	6132718-1	FU(4424)	Chave Fusível	254	2,2	558,8
20250299	6134233-1	TD(45336052)	Transformador Distribuição	2	20,23	40,46
20250299	6134626-1	TD(41000)	Transformador Distribuição	1	7,97	7,97
20250299	6134973-1	TD(58589)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20250299	6138220-1	TD(9417)	Transformador Distribuição	63	6,87	432,8 1
20250299	6141139-1	TD(21749)	Transformador Distribuição	74	7,77	574,9 8
20250299	6141881-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	13	3,12	40,56
20250299	6141881-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	3	5,08	15,24
20250299	6141881-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	11	5,75	63,25
20250299	6141881-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	13	20,93	272,0 9
20250299	6141881-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	1	39,95	39,95
20250299	6141881-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	2	41,95	83,9
20250299	6141881-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	2	49,4	98,8
20250299	6142183-1	FU(19036)	Chave Fusível	19	5,4	102,6
20250299	6142429-1	FU(19349)	Chave Fusível	7	8,6	60,2
20250299	6142460-1	TD(54597)	Transformador Distribuição	33	7,45	245,8 5
20250299	6142760-1	TD(684310)	Transformador Distribuição	2	22,25	44,5
20250299	6143200-1	TD(14080027)	Transformador Distribuição	1	20,52	20,52
20250299	6145017-1	TD(9448)	Transformador Distribuição	8	1,27	10,16
20250299	6146702-1	TD(24994)	Transformador Distribuição	122	4,25	518,5
20250299	6146988-1	TD(712084)	Transformador Distribuição	50	1,08	54

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6132227-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	4	10,28	41,12
20250299	6149303-1	TD(18332)	Transformador Distribuição	1	19,92	19,92
20250299	6133669-1	FR(10844)	Chave Fusível Religadora	16	3,1	49,6
20250299	6134090-1	FR(10844)	Chave Fusível Religadora	16	16,12	257,9 2
20250299	6137180-1	TD(23440)	Transformador Distribuição	1	17,95	17,95
20250299	6138293-1	FR(18226)	Chave Fusível Religadora	46	15,43	709,7 8
20250299	6140890-1	TD(42528)	Transformador Distribuição	3	30,55	91,65
20250299	6140999-1	FU(4051)	Chave Fusível	1	8,27	8,27
20250299	6148812-1	TD(44231)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250299	6144811-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	5	4,12	20,6
20250299	6144811-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	10	4,18	41,8
20250299	6146126-1	TD(41777)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20250299	6146127-1	FU(4040)	Chave Fusível	3	1,68	5,04
20250299	6146423-1	FU(4040)	Chave Fusível	3	8,92	26,76
20250299	6148826-1	FR(4045)	Chave Fusível Religadora	175	3,92	686
20250299	6148925-1	TD(22809)	Transformador Distribuição	1	20,08	20,08
20250299	6144811-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	1	3,77	3,77
20250299	6144811-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	41	3,77	154,5 7
20250299	6144811-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	2	3,6	7,2
20250299	6144811-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	33	3,03	99,99
20250299	6138881-1	TD(22938)	Transformador Distribuição	1	8,58	8,58
20250299	6137452-1	FU(19093)	Chave Fusível	15	19,17	287,5 5
20250299	6137010-1	TD(22866)	Transformador Distribuição	2	5,3	10,6
20250299	6149024-1	TD(22560)	Transformador Distribuição	1	21,42	21,42

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6149075-1	TD(27512)	Transformador Distribuição	1	17,73	17,73
20250299	6139015-1	TD(32610)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20250299	6139192-1	TD(49873)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20250299	6139880-1	TD(56363)	Transformador Distribuição	1	1,33	1,33
20250299	6140906-1	FR(32027)	Chave Fusível Religadora	9	3,5	31,5
20250299	6144778-1	TD(722252)	Transformador Distribuição	3	1,98	5,94
20250299	6145452-1	TD(32900)	Transformador Distribuição	3	4,67	14,01
20250299	6146349-1	FU(718622)	Chave Fusível	2	7,5	15
20250299	6146937-1	RD(35433)	Religador de Distribuição	55	1,52	83,6
20250299	6148951-1	RD(723301)	Religador de Distribuição	48	10,43	500,64
20250299	6138833-1	TD(32760)	Transformador Distribuição	1	8,43	8,43
20250299	6138481-1	FR(12530)	Chave Fusível Religadora	21	1,57	32,97
20250299	6138027-1	PMU01_PMU49 501	Alimentador	49	5,5	269,5
20250299	6138027-1	PMU01_PMU49 501	Alimentador	1	2,78	2,78
20250299	6138027-1	PMU01_PMU49 501	Alimentador	5	1,25	6,25
20250299	6138027-1	PMU01_PMU49 501	Alimentador	70	0,52	36,4
20250299	6138027-1	PMU01_PMU49 501	Alimentador	175	0,5	87,5
20250299	6137556-1	FU(9509)	Chave Fusível	6	2,2	13,2
20250299	6137243-1	FR(12530)	Chave Fusível Religadora	21	2,02	42,42
20250299	6133696-1	FU(32018)	Chave Fusível	2	2,2	4,4
20250299	6133118-1	TD(32626)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20250299	6135158-1	TD(32110)	Transformador Distribuição	3	3,1	9,3
20250299	6135158-1	RD(40381)	Religador de Distribuição	54	1,92	103,68
20250299	6135158-1	RD(40381)	Religador de Distribuição	106	3,9	413,4

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137219-1	TD(9489)	Transformador Distribuição	43	1,18	50,74
20250299	6137266-1	TD(55500)	Transformador Distribuição	73	5,82	424,86
20250299	6137567-1	TD(667452)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20250299	6138961-1	TD(9497)	Transformador Distribuição	31	5,55	172,05
20250299	6141659-1	TD(667452)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20250299	6144217-1	TD(32925)	Transformador Distribuição	2	2,62	5,24
20250299	6134110-1	TD(54601)	Transformador Distribuição	10	0,62	6,2
20250299	6134727-1	FR(3430909)	Chave Fusível Religadora	10	8,05	80,5
20250299	6137627-1	FU(22994)	Chave Fusível	1	8,38	8,38
20250299	6139320-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	37	12,03	445,11
20250299	6139320-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	4	21,78	87,12
20250299	6139320-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	10	21,83	218,3
20250299	6139320-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	37	0,23	8,51
20250299	6134358-1	TD(23858)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20250299	6136149-1	FU(22008)	Chave Fusível	10	12,87	128,7
20250299	6139378-1	FU(22634)	Chave Fusível	1	23,48	23,48
20250299	6139971-1	FU(22646)	Chave Fusível	1	7,07	7,07
20250299	6143252-1	FU(22660)	Chave Fusível	12	14,93	179,16
20250299	6143533-1	FU(22693)	Chave Fusível	7	12,82	89,74
20250299	6144794-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	41	7,58	310,78
20250299	6144794-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	8	19,72	157,76
20250299	6144794-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	2	20,55	41,1
20250299	6145803-1	FU(22634)	Chave Fusível	1	3,9	3,9
20250299	6145912-1	FU(709184)	Chave Fusível	13	17,3	224,9
20250299	6147133-1	FU(22636)	Chave Fusível	1	18,18	18,18
20250299	6147189-1	TD(30176)	Transformador Distribuição	3	4,68	14,04

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6147998-1	TD(56263)	Transformador Distribuição	2	4,92	9,84
20250299	6143420-1	TD(21259)	Transformador Distribuição	2	13,63	27,26
20250299	6135100-1	FR(21612)	Chave Fusível Religadora	55	5,47	300,85
20250299	6132226-1	FU(22139)	Chave Fusível	4	3,83	15,32
20250299	6145283-1	TD(15949)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20250299	6137679-1	FU(22055)	Chave Fusível	1	3,58	3,58
20250299	6133083-1	FU(22066)	Chave Fusível	12	3,43	41,16
20250299	6133721-1	FU(22020)	Chave Fusível	3	1,03	3,09
20250299	6133808-1	FU(3456)	Chave Fusível	5	0,97	4,85
20250299	6133977-1	TD(16340)	Transformador Distribuição	1	15,53	15,53
20250299	6134049-1	TD(16345)	Transformador Distribuição	1	15,28	15,28
20250299	6134055-1	TD(29626)	Transformador Distribuição	2	14,82	29,64
20250299	6135083-1	FU(3678)	Chave Fusível	9	2,45	22,05
20250299	6135734-1	TD(36806)	Transformador Distribuição	2	14,78	29,56
20250299	6136939-1	FU(756608)	Chave Fusível	70	1,88	131,6
20250299	6139440-1	FU(22066)	Chave Fusível	12	4,9	58,8
20250299	6142159-1	TD(15146)	Transformador Distribuição	2	12,05	24,1
20250299	6142435-1	TD(15118)	Transformador Distribuição	1	3	3
20250299	6143125-1	POV54_POV59504	Alimentador	92	0,05	4,6
20250299	6143125-1	POV54_POV59504	Alimentador	1709	0,07	119,63
20250299	6144430-1	FU(3456)	Chave Fusível	5	1,37	6,85
20250299	6145271-1	TD(15061)	Transformador Distribuição	2	4,98	9,96
20250299	6145297-1	FU(734291)	Chave Fusível	6	3,63	21,78
20250299	6145923-1	TD(15118)	Transformador Distribuição	1	19,87	19,87
20250299	6148591-1	FR(21765)	Chave Fusível Religadora	54	1,52	82,08
20250299	6136914-1	TD(25259)	Transformador Distribuição	1	9,9	9,9
20250299	6141513-1	FU(22054)	Chave Fusível	1	1,25	1,25

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6143188-1	FU(22019)	Chave Fusível	1	3,75	3,75
20250299	6145211-1	FU(12112)	Chave Fusível	1	2,77	2,77
20250299	6146716-1	FU(22071)	Chave Fusível	2	1,27	2,54
20250299	6148063-1	FU(21608)	Chave Fusível	4	2,83	11,32
20250299	6148499-1	FU(21714)	Chave Fusível	7	2,77	19,39
20250299	6136698-1	TD(654228)	Transformador Distribuição	32	3,67	117,4 4
20250299	6133901-1	TD(660431)	Transformador Distribuição	50	3,6	180
20250299	6132160-1	FU(21712)	Chave Fusível	5	20,25	101,2 5
20250299	6131776-1	FU(693771)	Chave Fusível	10	5,3	53
20250299	6139031-1	FU(22111)	Chave Fusível	3	2,55	7,65
20250299	6138826-1	TD(17454)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250299	6138424-1	FU(22022)	Chave Fusível	2	1,53	3,06
20250299	6138310-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	47	1,73	81,31
20250299	6138310-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	120	1,32	158,4
20250299	6138310-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	33	0,72	23,76
20250299	6137882-1	TD(748983)	Transformador Distribuição	1	15,98	15,98
20250299	6137303-1	TD(17870)	Transformador Distribuição	1	16,47	16,47
20250299	6137629-1	FU(22023)	Chave Fusível	1	1,77	1,77
20250299	6134489-1	TD(8142)	Transformador Distribuição	113	1,7	192,1
20250299	6141029-1	TD(660021)	Transformador Distribuição	1	9,02	9,02
20250299	6135539-1	TD(8188)	Transformador Distribuição	98	6,97	683,0 6
20250299	6135923-1	PPE01_PPE4950 5	Alimentador	147	0,32	47,04
20250299	6135923-1	PPE01_PPE4950 5	Alimentador	6643	0,15	996,4 5
20250299	6135294-1	PPE01_PPE4950 5	Alimentador	143	2,63	376,0 9
20250299	6135294-1	PPE01_PPE4950 5	Alimentador	430	2,22	954,6
20250299	6135294-1	PPE01_PPE4950 5	Alimentador	2679	0,93	2491, 47

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6135294-1	PPE01_PPE49505	Alimentador	3636	0,05	181,8
20250299	6133372-1	TD(24727)	Transformador Distribuição	57	3,27	186,39
20250299	6135878-1	TD(719061)	Transformador Distribuição	20	14,73	294,6
20250299	6135923-1	PPE01_PPE49505	Alimentador	1	0,15	0,15
20250299	6136321-1	TD(33411619)	Transformador Distribuição	125	2,3	287,5
20250299	6136696-1	TD(24788)	Transformador Distribuição	90	3,4	306
20250299	6137499-1	PE(210500255)	Ponto de conexão	1	0,62	0,62
20250299	6131634-1	TD(8231)	Transformador Distribuição	40	13	520
20250299	6132170-1	RD(736527)	Religador de Distribuição	1	2,6	2,6
20250299	6142172-1	TD(26518)	Transformador Distribuição	61	4,1	250,1
20250299	6142524-1	TD(709266)	Transformador Distribuição	65	1,8	117
20250299	6144292-1	TD(26996)	Transformador Distribuição	44	3,1	136,4
20250299	6135551-1	TD(655013)	Transformador Distribuição	74	4,78	353,72
20250299	6135648-1	TD(24253)	Transformador Distribuição	69	3,57	246,33
20250299	6135675-1	TD(8131)	Transformador Distribuição	85	10,93	929,05
20250299	6135294-1	PPE01_PPE49505	Alimentador	1	0,93	0,93
20250299	6146955-1	FU(21920)	Chave Fusível	6	1,9	11,4
20250299	6132772-1	TD(8124)	Transformador Distribuição	55	4,07	223,85
20250299	6146808-1	FU(741592)	Chave Fusível	3	1,22	3,66
20250299	6135626-1	TD(6239182)	Transformador Distribuição	35	12,5	437,5
20250299	6144708-1	TD(29996)	Transformador Distribuição	2	9,52	19,04
20250299	6135924-1	TD(8360)	Transformador Distribuição	67	15,67	1049,89
20250299	6135846-1	TD(8132)	Transformador Distribuição	102	15,85	1616,7
20250299	6135194-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	1	3,43	3,43

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6135043-1	RD(662421)	Religador de Distribuição	353	7,73	2728,69
20250299	6135043-1	RD(662421)	Religador de Distribuição	3966	0,42	1665,72
20250299	6135043-1	RD(24973906)	Religador de Distribuição	227	5,8	1316,6
20250299	6135043-1	RD(24973906)	Religador de Distribuição	682	0,8	545,6
20250299	6135043-1	RD(24973906)	Religador de Distribuição	4319	1,53	6608,07
20250299	6135043-1	RD(24973906)	Religador de Distribuição	909	0,68	618,12
20250299	6144568-1	TD(40919)	Transformador Distribuição	161	1,33	214,13
20250299	6144568-1	PE(204273592)	Ponto de conexão	1	2,43	2,43
20250299	6137569-1	TD(17940)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20250299	6147608-1	FU(21921)	Chave Fusível	2	2,05	4,1
20250299	6131912-1	PE(20102649)	Ponto de conexão	1	1,72	1,72
20250299	6132827-1	TD(8275)	Transformador Distribuição	70	5,07	354,9
20250299	6135923-1	PPE01_PPE49505	Alimentador	1	0,15	0,15
20250299	6136096-1	TD(704847)	Transformador Distribuição	38	15,87	603,06
20250299	6202381-1	FU(3915)	Chave Fusível	196	2,23	437,08
20250299	6202381-1	RD(28293169)	Religador de Distribuição	1705	0,12	204,6
20250299	6136224-1	TD(719293)	Transformador Distribuição	70	4,35	304,5
20250299	6136581-1	FU(747925)	Chave Fusível	1	4	4
20250299	6141099-1	FU(23687)	Chave Fusível	2	9,32	18,64
20250299	6141516-1	FU(718094)	Chave Fusível	25	1,88	47
20250299	6143262-1	TD(8275)	Transformador Distribuição	73	1,13	82,49
20250299	6144718-1	TD(71757034)	Transformador Distribuição	35	4,05	141,75
20250299	6135304-1	RD(747959)	Religador de Distribuição	1035	0,13	134,55
20250299	6135304-1	RD(747959)	Religador de Distribuição	665	2,1	1396,5
20250299	6135304-1	RD(747959)	Religador de Distribuição	1	2,28	2,28

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6135731-1	FU(3915)	Chave Fusível	194	0,67	129,98
20250299	6135294-1	PPE01_PPE49505	Alimentador	1	0,93	0,93
20250299	6132099-1	TD(722598)	Transformador Distribuição	52	1,07	55,64
20250299	6135444-1	TD(26359)	Transformador Distribuição	95	5,57	529,15
20250299	6136261-1	TD(29978)	Transformador Distribuição	58	8,45	490,1
20250299	6136248-1	TD(8308)	Transformador Distribuição	12	4,75	57
20250299	6202381-1	RD(28293169)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20250299	6135423-1	TD(8168)	Transformador Distribuição	44	17,58	773,52
20250299	6135284-1	FU(708056)	Chave Fusível	18	4,5	81
20250299	6136218-1	PE(14608151)	Ponto de conexão	1	5,52	5,52
20250299	6136093-1	TD(8334)	Transformador Distribuição	49	16,23	795,27
20250299	6137324-1	TD(708823)	Transformador Distribuição	47	1,15	54,05
20250299	6135390-1	RD(28147171)	Religador de Distribuição	171	2,52	430,92
20250299	6135390-1	RD(28147171)	Religador de Distribuição	64	3,68	235,52
20250299	6135390-1	RD(28147171)	Religador de Distribuição	206	14,48	2982,88
20250299	6135390-1	RD(28147171)	Religador de Distribuição	882	1,78	1569,96
20250299	6137716-1	EP(227165639)	Transformador Distribuição	1	1,42	1,42
20250299	6139244-1	TD(8335)	Transformador Distribuição	49	1,62	79,38
20250299	6142627-1	PE(228046587)	Ponto de conexão	1	1,08	1,08
20250299	6142034-1	FU(23785)	Chave Fusível	1	12,78	12,78
20250299	6137936-1	TD(17786)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20250299	6147007-1	FU(23522)	Chave Fusível	5	1,08	5,4
20250299	6145897-1	FR(22121)	Chave Fusível Religadora	18	1,45	26,1
20250299	6145011-1	FU(22010)	Chave Fusível	2	13,02	26,04
20250299	6139552-1	FU(21942)	Chave Fusível	5	18,7	93,5
20250299	6139096-1	FU(22132)	Chave Fusível	5	5,4	27

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6138178-1	TD(25210)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20250299	6137807-1	TD(25210)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20250299	6148568-1	FU(22010)	Chave Fusível	2	20,4	40,8
20250299	6144601-1	TD(25211)	Transformador Distribuição	1	15,83	15,83
20250299	6142351-1	FU(23726)	Chave Fusível	6	3,67	22,02
20250299	6140563-1	PPE55_PPE59519	Alimentador	174	0,3	52,2
20250299	6140563-1	TD(19274)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20250299	6132007-1	FU(23737)	Chave Fusível	11	10,65	117,15
20250299	6132576-1	TD(42840)	Transformador Distribuição	1	16,98	16,98
20250299	6133428-1	FU(23730)	Chave Fusível	9	3,73	33,57
20250299	6147062-1	RD(722654)	Religador de Distribuição	1565	0,48	751,2
20250299	6140903-1	RD(722654)	Religador de Distribuição	7	4,4	30,8
20250299	6147062-1	RD(722654)	Religador de Distribuição	11	1,13	12,43
20250299	6147062-1	RD(722654)	Religador de Distribuição	7	1,73	12,11
20250299	6147062-1	RD(722654)	Religador de Distribuição	11	2,52	27,72
20250299	6147062-1	CF(1209)	Chave Faca	24	0,23	5,52
20250299	6131741-1	TD(59557)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20250299	6138756-1	RD(722494)	Religador de Distribuição	946	1,38	1305,48
20250299	6138756-1	RD(722494)	Religador de Distribuição	676	2,17	1466,92
20250299	6138756-1	RD(722494)	Religador de Distribuição	71	0,32	22,72
20250299	6138756-1	RD(722494)	Religador de Distribuição	875	0,77	673,75
20250299	6138817-1	TD(13529)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20250299	6140903-1	RD(722654)	Religador de Distribuição	1606	0,87	1397,22
20250299	6140903-1	RD(722654)	Religador de Distribuição	13	1,72	22,36

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6140903-1	RD(722654)	Religador de Distribuição	3	1,95	5,85
20250299	6140903-1	RD(722654)	Religador de Distribuição	1	4,27	4,27
20250299	6147062-1	RD(722654)	Religador de Distribuição	8	0,97	7,76
20250299	6139468-1	TD(672871)	Transformador Distribuição	4	17,83	71,32
20250299	6138798-1	TD(9913349)	Transformador Distribuição	3	1,95	5,85
20250299	6137021-1	FU(1038)	Chave Fusível	20	1,67	33,4
20250299	6138756-1	RD(722494)	Religador de Distribuição	1	1,38	1,38
20250299	6138756-1	RD(722494)	Religador de Distribuição	1	0,77	0,77
20250299	6140872-1	FU(2202)	Chave Fusível	22	4,62	101,64
20250299	6139847-1	FR(7159)	Chave Fusível Religadora	64	4,27	273,28
20250299	6148787-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	1	2,27	2,27
20250299	6148309-1	FR(7158)	Chave Fusível Religadora	44	3,83	168,52
20250299	6138750-1	FU(37593)	Chave Fusível	52	3,98	206,96
20250299	6137183-1	TD(41515)	Transformador Distribuição	2	1,07	2,14
20250299	6137124-1	FU(2202)	Chave Fusível	22	1,5	33
20250299	6136407-1	TD(51825)	Transformador Distribuição	1	1,25	1,25
20250299	6132973-1	TD(41515)	Transformador Distribuição	2	11,7	23,4
20250299	6131993-1	TD(17811)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20250299	6145969-1	TD(17811)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82
20250299	6139929-1	TD(14452)	Transformador Distribuição	2	8,93	17,86
20250299	6139679-1	TD(9765)	Transformador Distribuição	34	6,58	223,72
20250299	6136909-1	TD(687947)	Transformador Distribuição	22	3,47	76,34
20250299	6132080-1	FU(37022)	Chave Fusível	40	3,57	142,8
20250299	6146103-1	FU(694293)	Chave Fusível	1	6,75	6,75

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6144407-1	TD(9739)	Transformador Distribuição	37	5,6	207,2
20250299	6142775-1	FU(16807)	Chave Fusível	4	13,88	55,52
20250299	6142921-1	TD(25577)	Transformador Distribuição	65	1,22	79,3
20250299	6143250-1	FU(683951)	Chave Fusível	95	3,62	343,9
20250299	6132304-1	[MT]PA(12983)	Alimentador	5	6,48	32,4
20250299	6203805-1	FU(13827)	Chave Fusível	1	25,22	25,22
20250299	6203807-1	FR(7195)	Chave Fusível Religadora	15	21,33	319,9 5
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	175	16,67	2917, 25
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	45	0,12	5,4
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	45	0,5	22,5
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	45	0,5	22,5
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	36	0,92	33,12
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	1	4,52	4,52
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	9	6,1	54,9
20250299	6134582-1	FU(18694)	Chave Fusível	3	13,83	41,49
20250299	6134847-1	TD(676353)	Transformador Distribuição	2	4,83	9,66
20250299	6134940-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	45	1,33	59,85
20250299	6135032-1	TD(670981)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20250299	6135376-1	FR(35571)	Chave Fusível Religadora	8	2,77	22,16
20250299	6136153-1	TD(49237)	Transformador Distribuição	6	5,53	33,18
20250299	6136157-1	FU(708701)	Chave Fusível	7	5,13	35,91
20250299	6136186-1	FU(16980)	Chave Fusível	2	5,75	11,5
20250299	6136208-1	FU(41588)	Chave Fusível	1	7,83	7,83
20250299	6136272-1	FU(16888)	Chave Fusível	4	5,7	22,8
20250299	6136358-1	TD(49284)	Transformador Distribuição	3	3,37	10,11
20250299	6136433-1	TD(13705)	Transformador Distribuição	3	5,37	16,11

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6136564-1	TD(55906)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20250299	6137261-1	FU(16952)	Chave Fusível	5	4,67	23,35
20250299	6137508-1	TD(701792)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87
20250299	6137617-1	TD(60157)	Transformador Distribuição	1	28,08	28,08
20250299	6137947-1	TD(701796)	Transformador Distribuição	15	13,05	195,75
20250299	6137947-1	FU(713018)	Chave Fusível	7	5,23	36,61
20250299	6138685-1	TD(48365)	Transformador Distribuição	2	18,65	37,3
20250299	6141887-1	FU(35333)	Chave Fusível	35	4,02	140,7
20250299	6143094-1	FU(16894)	Chave Fusível	1	4,47	4,47
20250299	6143105-1	FU(16835)	Chave Fusível	7	8,37	58,59
20250299	6144375-1	TD(701749)	Transformador Distribuição	1	7,25	7,25
20250299	6144907-1	CF(7152)	Chave Faca	20	7,23	144,6
20250299	6145230-1	FU(38175)	Chave Fusível	1	4,77	4,77
20250299	6146103-1	FU(694293)	Chave Fusível	458	1,95	893,1
20250299	6146103-1	FU(694293)	Chave Fusível	77	6,75	519,75
20250299	6146130-1	TD(13616)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20250299	6146180-1	TD(13643)	Transformador Distribuição	1	14,42	14,42
20250299	6146269-1	FR(7114)	Chave Fusível Religadora	20	3,65	73
20250299	6147229-1	FU(110299978)	Chave Fusível	7	18,3	128,1
20250299	6148015-1	FU(38680)	Chave Fusível	5	19,75	98,75
20250299	6148297-1	FU(16952)	Chave Fusível	5	10,6	53
20250299	6148948-1	FU(676438)	Chave Fusível	4	18,17	72,68
20250299	6149072-1	RD(750081)	Religador de Distribuição	32	3,88	124,16
20250299	6149172-1	FU(18673)	Chave Fusível	9	17,4	156,6
20250299	6131614-1	TD(26435)	Transformador Distribuição	1	19,75	19,75
20250299	6131948-1	FU(16835)	Chave Fusível	7	5,98	41,86
20250299	6132244-1	FU(712511)	Chave Fusível	7	10,48	73,36
20250299	6132304-1	[MT]PA(12983)	Alimentador	342	6,48	2216,16
20250299	6133246-1	TD(13699)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6133439-1	TD(30603)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250299	6133909-1	TD(685485)	Transformador Distribuição	4	2,1	8,4
20250299	6134010-1	FR(35571)	Chave Fusível Religadora	8	3,57	28,56
20250299	6134010-1	FR(35571)	Chave Fusível Religadora	14	25,15	352,1
20250299	6134298-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	45	2,7	121,5
20250299	6134298-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	242	2,77	670,3 4
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	45	0,28	12,6
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	12	14,32	171,8 4
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	54	14,43	779,2 2
20250299	6144375-1	TD(701749)	Transformador Distribuição	38	7,25	275,5
20250299	6146103-1	FU(694293)	Chave Fusível	4	1,95	7,8
20250299	6132244-1	FU(712511)	Chave Fusível	175	10,48	1834
20250299	6133909-1	TD(685485)	Transformador Distribuição	55	2,1	115,5
20250299	6134847-1	TD(676353)	Transformador Distribuição	52	4,83	251,1 6
20250299	6136157-1	FU(708701)	Chave Fusível	180	5,13	923,4
20250299	6137508-1	TD(701792)	Transformador Distribuição	39	1,87	72,93
20250299	6137947-1	TD(701796)	Transformador Distribuição	32	13,05	417,6
20250299	6137947-1	FU(713018)	Chave Fusível	135	5,23	706,0 5
20250299	6149172-1	FU(18673)	Chave Fusível	3	17,4	52,2
20250299	6134298-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	3	2,7	8,1
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	3	0,28	0,84
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	3	0,12	0,36
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	3	0,5	1,5
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	3	0,5	1,5

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	3	6,1	18,3
20250299	6134940-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	3	1,33	3,99
20250299	6134298-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	5	2,77	13,85
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	5	16,67	83,35
20250299	6134298-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	1	2,77	2,77
20250299	6134331-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	1	14,43	14,43
20250299	6142213-1	RNE01_RNE4950 1	Alimentador	1514	1,12	1695,68
20250299	6142213-1	RNE01_RNE4950 1	Alimentador	173	0,35	60,55
20250299	6142213-1	RNE01_RNE4950 1	Alimentador	478	0,87	415,86
20250299	6142213-1	RNE01_RNE4950 1	Alimentador	65	1,98	128,7
20250299	6142213-1	RNE01_RNE4950 1	Alimentador	57	21,08	1201,56
20250299	6142307-1	RD(35988)	Religador de Distribuição	274	6,48	1775,52
20250299	6142571-1	TD(55292)	Transformador Distribuição	3	10,27	30,81
20250299	6143491-1	TD(25982)	Transformador Distribuição	2	13,25	26,5
20250299	6143584-1	FU(705939)	Chave Fusível	5	0,82	4,1
20250299	6143590-1	FU(18396)	Chave Fusível	1	12,32	12,32
20250299	6143872-1	FR(18398)	Chave Fusível Religadora	3	2,68	8,04
20250299	6144629-1	FR(18398)	Chave Fusível Religadora	3	1,12	3,36
20250299	6144662-1	FU(18432)	Chave Fusível	4	5,13	20,52
20250299	6145354-1	TD(25982)	Transformador Distribuição	2	4,23	8,46
20250299	6145464-1	TD(55310)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250299	6148576-1	FU(18427)	Chave Fusível	2	9,5	19
20250299	6148580-1	FU(18418)	Chave Fusível	7	8,75	61,25
20250299	6148928-1	FU(10815)	Chave Fusível	61	29,73	1813,53

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6148928-1	RD(35988)	Religador de Distribuição	213	0,28	59,64
20250299	6148928-1	RD(35988)	Religador de Distribuição	1	5,9	5,9
20250299	6148933-1	TD(18327)	Transformador Distribuição	1	20,85	20,85
20250299	6131674-1	FU(18403)	Chave Fusível	18	3,73	67,14
20250299	6133293-1	FU(18455)	Chave Fusível	6	3,5	21
20250299	6133330-1	FU(736812)	Chave Fusível	7	9,07	63,49
20250299	6133697-1	TD(29356)	Transformador Distribuição	3	22,65	67,95
20250299	6133697-1	FU(18455)	Chave Fusível	3	16,17	48,51
20250299	6134058-1	TD(18327)	Transformador Distribuição	1	18,92	18,92
20250299	6134181-1	TD(26002)	Transformador Distribuição	1	13,08	13,08
20250299	6134511-1	TD(18525)	Transformador Distribuição	1	11,75	11,75
20250299	6134965-1	TD(26033)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20250299	6137075-1	[MT]PA(13021)	Alimentador	7	5,42	37,94
20250299	6137972-1	FU(18420)	Chave Fusível	3	5,32	15,96
20250299	6140108-1	FR(16561)	Chave Fusível Religadora	15	3,32	49,8
20250299	6140885-1	FU(18418)	Chave Fusível	7	6,97	48,79
20250299	6141983-1	TD(55617)	Transformador Distribuição	1	30,03	30,03
20250299	6142213-1	RNE01_RNE4950 1	Alimentador	651	0,73	475,2 3
20250299	6140926-1	FU(8069)	Chave Fusível	1	6	6
20250299	6131735-1	FU(17195)	Chave Fusível	62	7,78	482,3 6
20250299	6132420-1	TD(16032)	Transformador Distribuição	1	3	3
20250299	6133866-1	FU(17185)	Chave Fusível	8	2,7	21,6
20250299	6136130-1	FU(17196)	Chave Fusível	29	12,82	371,7 8
20250299	6137572-1	FU(709292)	Chave Fusível	16	3,67	58,72
20250299	6138749-1	FU(17187)	Chave Fusível	2	6,07	12,14
20250299	6138749-1	FU(17187)	Chave Fusível	26	6,85	178,1
20250299	6140260-1	ROC01_ROC495 01	Alimentador	2158	0,9	1942, 2

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6140260-1	ROC01_ROC495 01	Alimentador	108	1,6	172,8
20250299	6140260-1	ROC01_ROC495 01	Alimentador	46	3,82	175,72
20250299	6140481-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	35	2,78	97,3
20250299	6140486-1	FR(8073)	Chave Fusível Religadora	83	18,98	1575,34
20250299	6140671-1	TD(27370)	Transformador Distribuição	1	16,78	16,78
20250299	6140926-1	FU(8069)	Chave Fusível	29	6	174
20250299	6143912-1	FU(16480)	Chave Fusível	7	1,17	8,19
20250299	6147443-1	FU(8069)	Chave Fusível	29	6,6	191,4
20250299	6148381-1	TD(5577906)	Transformador Distribuição	3	2,7	8,1
20250299	6148631-1	FU(8069)	Chave Fusível	29	6,53	189,37
20250299	6147443-1	FU(8069)	Chave Fusível	1	6,6	6,6
20250299	6148631-1	FU(8069)	Chave Fusível	1	6,53	6,53
20250299	6133866-1	FU(17185)	Chave Fusível	1	2,7	2,7
20250299	6138749-1	FU(17187)	Chave Fusível	1	6,85	6,85
20250299	6134439-1	FR(4099)	Chave Fusível Religadora	61	3,38	206,18
20250299	6137196-1	TD(43572)	Transformador Distribuição	1	13,78	13,78
20250299	6137416-1	TD(38271)	Transformador Distribuição	1	14,18	14,18
20250299	6137470-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	307	0,42	128,94
20250299	6137470-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	20	1,13	22,6
20250299	6137470-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	28	4,18	117,04
20250299	6137481-1	FU(10947)	Chave Fusível	43	11,03	474,29
20250299	6137707-1	FU(63160452)	Chave Fusível	4	7,72	30,88
20250299	6138760-1	FU(4611761)	Chave Fusível	8	15,07	120,56
20250299	6138778-1	TD(168)	Transformador Distribuição	2	5,63	11,26
20250299	6139931-1	TD(680316)	Transformador Distribuição	2	8,55	17,1
20250299	6141675-1	TD(38276)	Transformador Distribuição	3	2,18	6,54

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137470-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	1	1,13	1,13
20250299	6144797-1	TD(49410)	Transformador Distribuição	1	1,07	1,07
20250299	6145441-1	FU(694175)	Chave Fusível	25	2,8	70
20250299	6147520-1	FR(4099)	Chave Fusível Religadora	61	1,9	115,9
20250299	6148007-1	TD(30715)	Transformador Distribuição	16	1,92	30,72
20250299	6148061-1	FU(39070)	Chave Fusível	1	17,7	17,7
20250299	6148166-1	CF(26726)	Chave Faca	2	17,38	34,76
20250299	6133718-1	TD(TR-MDRL21)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,1
20250299	6145066-1	TD(35927)	Transformador Distribuição	1	9,98	9,98
20250299	6145441-1	FU(694175)	Chave Fusível	2	2,8	5,6
20250299	6149406-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	1	14,1	14,1
20250299	6133985-1	TD(55129)	Transformador Distribuição	1	15,3	15,3
20250299	6140571-1	FU(16466)	Chave Fusível	9	15,72	141,48
20250299	6140914-1	FU(16334)	Chave Fusível	2	2,43	4,86
20250299	6142038-1	TD(43835)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20250299	6142248-1	FR(696592)	Chave Fusível Religadora	66	13,08	863,28
20250299	6144062-1	TD(715146)	Transformador Distribuição	6	2,92	17,52
20250299	6148801-1	FR(696592)	Chave Fusível Religadora	66	2,45	161,7
20250299	6149406-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	1	2,68	2,68
20250299	6149406-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	12	14,23	170,76
20250299	6149406-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	166	14,1	2340,6
20250299	6142248-1	FR(696592)	Chave Fusível Religadora	1	13,08	13,08
20250299	6148801-1	FR(696592)	Chave Fusível Religadora	1	2,45	2,45
20250299	6145689-1	TD(55145)	Transformador Distribuição	2	3,22	6,44
20250299	6136915-1	FU(2340233)	Chave Fusível	13	1,93	25,09

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6140319-1	TD(723048)	Transformador Distribuição	1	14,78	14,78
20250299	6140319-1	TD(723048)	Transformador Distribuição	2	14,78	29,56
20250299	6136915-1	FU(2340233)	Chave Fusível	16	1,93	30,88
20250299	6136935-1	TD(49701)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20250299	6137250-1	FR(37167)	Chave Fusível Religadora	12	2,05	24,6
20250299	6137558-1	FR(37167)	Chave Fusível Religadora	12	4,05	48,6
20250299	6138358-1	FR(37167)	Chave Fusível Religadora	8	4,72	37,76
20250299	6138358-1	FR(37167)	Chave Fusível Religadora	1	16,23	16,23
20250299	6138358-1	FR(37167)	Chave Fusível Religadora	3	18,73	56,19
20250299	6139064-1	RD(723019)	Religador de Distribuição	1	1,57	1,57
20250299	6139815-1	FU(10201)	Chave Fusível	13	2,87	37,31
20250299	6135471-1	FU(37262)	Chave Fusível	4	17,57	70,28
20250299	6135640-1	TD(28598)	Transformador Distribuição	64	5,55	355,2
20250299	6135886-1	TD(655495)	Transformador Distribuição	1	15,38	15,38
20250299	6144822-1	RD(38001)	Religador de Distribuição	99	1,1	108,9
20250299	6144822-1	RD(38001)	Religador de Distribuição	36	1,38	49,68
20250299	6144822-1	RD(38001)	Religador de Distribuição	41	1,68	68,88
20250299	6145021-1	TD(735661)	Transformador Distribuição	1	12,95	12,95
20250299	6145060-1	TD(55873)	Transformador Distribuição	1	11,85	11,85
20250299	6146420-1	FU(726921)	Chave Fusível	2	0,88	1,76
20250299	6147031-1	TD(18731)	Transformador Distribuição	1	14,92	14,92
20250299	6148609-1	TD(18774)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20250299	6131747-1	FU(16556)	Chave Fusível	41	5,02	205,82
20250299	6131822-1	TD(25890)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6133872-1	TD(8835)	Transformador Distribuição	78	1,03	80,34
20250299	6134195-1	TD(8842)	Transformador Distribuição	75	3,45	258,75
20250299	6146763-1	TD(18725)	Transformador Distribuição	1	6,38	6,38
20250299	6139064-1	RD(723019)	Religador de Distribuição	1066	1,57	1673,62
20250299	6137639-1	TD(52289)	Transformador Distribuição	3	1,75	5,25
20250299	6136332-1	PE(211110909)	Ponto de conexão	1	3,98	3,98
20250299	6147466-1	TD(18725)	Transformador Distribuição	1	4,2	4,2
20250299	6147122-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	0,07	0,14
20250299	6148435-1	FU(714592)	Chave Fusível	6	5,38	32,28
20250299	6148569-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	6,73	13,46
20250299	6131804-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	4,65	9,3
20250299	6138218-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	1,05	2,1
20250299	6138500-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	14,1	28,2
20250299	6139270-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	25,22	25,22
20250299	6140879-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	8,82	17,64
20250299	6142364-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	9,58	19,16
20250299	6142633-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	4	23,78	95,12
20250299	6143343-1	TD(19406)	Transformador Distribuição	1	17,8	17,8
20250299	6139270-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	25,22	25,22
20250299	6131705-1	FU(16737)	Chave Fusível	2	6,15	12,3
20250299	6131804-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	4,65	32,55
20250299	6132384-1	TD(58754)	Transformador Distribuição	2	19,02	38,04
20250299	6132923-1	TD(19165)	Transformador Distribuição	1	15,13	15,13
20250299	6133749-1	FU(18404)	Chave Fusível	6	3,27	19,62
20250299	6134354-1	FU(16758)	Chave Fusível	3	9,8	29,4
20250299	6136652-1	TD(9546292)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20250299	6136803-1	FU(18417)	Chave Fusível	2	3,52	7,04
20250299	6136896-1	FU(18989)	Chave Fusível	11	22,83	251,13

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6136981-1	TD(683547)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20250299	6138218-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	23	1,05	24,15
20250299	6138218-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	14	1,92	26,88
20250299	6138218-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	29	2,9	84,1
20250299	6138500-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	14,1	98,7
20250299	6138879-1	PE(14118430)	Ponto de conexão	1	1,62	1,62
20250299	6139270-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	2	2,45	4,9
20250299	6139270-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	45	25,22	1134,9
20250299	6139270-1	TD(666111)	Transformador Distribuição	2	28,57	57,14
20250299	6139799-1	TD(59463)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20250299	6140418-1	FU(18542)	Chave Fusível	3	3,07	9,21
20250299	6140422-1	FU(18480)	Chave Fusível	1	2,12	2,12
20250299	6140480-1	TD(673415)	Transformador Distribuição	1	15,05	15,05
20250299	6140487-1	FU(743139)	Chave Fusível	4	17,7	70,8
20250299	6140879-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	8,82	61,74
20250299	6141117-1	TD(26026)	Transformador Distribuição	1	7,02	7,02
20250299	6141518-1	TD(55376)	Transformador Distribuição	1	24,37	24,37
20250299	6141865-1	FR(740156)	Chave Fusível Religadora	2	44,42	88,84
20250299	6148435-1	FU(714592)	Chave Fusível	1	5,38	5,38
20250299	6142364-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	9,58	67,06
20250299	6142633-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	74	23,78	1759,72
20250299	6142873-1	TD(19495)	Transformador Distribuição	1	23,17	23,17
20250299	6143343-1	TD(19406)	Transformador Distribuição	2	17,8	35,6
20250299	6146418-1	TD(19396)	Transformador Distribuição	3	1,6	4,8
20250299	6146572-1	FR(18517)	Chave Fusível Religadora	29	1	29
20250299	6147122-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	0,07	0,49
20250299	6147794-1	FU(18436)	Chave Fusível	4	2,6	10,4

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6148435-1	FU(714592)	Chave Fusível	1	5,38	5,38
20250299	6148569-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	6,73	47,11
20250299	6148764-1	FU(16758)	Chave Fusível	3	19,38	58,14
20250299	6140994-1	FU(663363)	Chave Fusível	2	3,87	7,74
20250299	6142568-1	FU(749194)	Chave Fusível	3	6,55	19,65
20250299	6140143-1	FU(16571)	Chave Fusível	4	2,52	10,08
20250299	6139794-1	FU(16590)	Chave Fusível	9	3,05	27,45
20250299	6138395-1	FU(663363)	Chave Fusível	2	2,28	4,56
20250299	6136527-1	FU(663363)	Chave Fusível	2	4,68	9,36
20250299	6132333-1	FU(16630)	Chave Fusível	1	5,08	5,08
20250299	6148017-1	TD(13396)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20250299	6146722-1	RD(732638)	Religador de Distribuição	37	5,6	207,2
20250299	6145735-1	FR(16596)	Chave Fusível Religadora	34	4,25	144,5
20250299	6135340-1	TD(678241)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20250299	6138118-1	FU(18821)	Chave Fusível	1	7,98	7,98
20250299	6135008-1	FU(10641)	Chave Fusível	23	3,53	81,19
20250299	6137606-1	FU(43630)	Chave Fusível	3	8,97	26,91
20250299	6133091-1	FU(10623)	Chave Fusível	17	6,35	107,95
20250299	6135206-1	TD(14601)	Transformador Distribuição	2	2,3	4,6
20250299	6135151-1	TD(21158)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20250299	6147483-1	FR(37699)	Chave Fusível Religadora	7	4,22	29,54
20250299	6146966-1	FU(19032)	Chave Fusível	8	4,17	33,36
20250299	6146919-1	TD(16967)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20250299	6145293-1	FU(7839)	Chave Fusível	10	1,88	18,8
20250299	6144719-1	TD(16763)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20250299	6140954-1	FU(19032)	Chave Fusível	9	26,9	242,1
20250299	6140449-1	RD(1382683)	Religador de Distribuição	46	12,62	580,52
20250299	6133976-1	TD(17106)	Transformador Distribuição	1	17,83	17,83
20250299	6133095-1	FR(37699)	Chave Fusível Religadora	7	10,47	73,29

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6140449-1	RD(1382683)	Religador de Distribuição	1	12,62	12,62
20250299	6147727-1	TD(16913)	Transformador Distribuição	1	8,87	8,87
20250299	6147747-1	FU(714549)	Chave Fusível	3	7,8	23,4
20250299	6148147-1	TD(58952)	Transformador Distribuição	3	2,6	7,8
20250299	6148235-1	FU(19290)	Chave Fusível	13	16,62	216,06
20250299	6148463-1	TD(17723)	Transformador Distribuição	1	7,17	7,17
20250299	6134163-1	FR(19450)	Chave Fusível Religadora	17	14,2	241,4
20250299	6140394-1	TD(17699)	Transformador Distribuição	1	1,25	1,25
20250299	6140970-1	TD(17699)	Transformador Distribuição	1	22,9	22,9
20250299	6141019-1	FU(20884)	Chave Fusível	20	9,12	182,4
20250299	6144371-1	RD(723012)	Religador de Distribuição	9	1,88	16,92
20250299	6144371-1	RD(723012)	Religador de Distribuição	41	5,97	244,77
20250299	6144371-1	RD(723012)	Religador de Distribuição	3	6,65	19,95
20250299	6144371-1	RD(723012)	Religador de Distribuição	35	6,6	231
20250299	6145161-1	TD(7447)	Transformador Distribuição	3	2,45	7,35
20250299	6146108-1	TD(17668)	Transformador Distribuição	1	16,17	16,17
20250299	6146785-1	TD(17668)	Transformador Distribuição	1	9,17	9,17
20250299	6147310-1	TD(17216)	Transformador Distribuição	1	23,35	23,35
20250299	6147705-1	TD(17668)	Transformador Distribuição	1	10,93	10,93
20250299	6134292-1	CF(43489632)	Chave Faca	4	4,98	19,92
20250299	6134292-1	[MT]PA(12998)	Alimentador	24	15,7	376,8
20250299	6144978-1	TD(30048)	Transformador Distribuição	92	1,02	93,84
20250299	6131832-1	TD(57118)	Transformador Distribuição	7	8,8	61,6
20250299	6141889-1	TD(7440)	Transformador Distribuição	45	0,97	43,65

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6141503-1	FU(20831)	Chave Fusível	10	27,48	274,8
20250299	6141804-1	FU(20897)	Chave Fusível	2	40,93	81,86
20250299	6131544-1	TD(23907)	Transformador Distribuição	1	14,88	14,88
20250299	6133398-1	TD(23981)	Transformador Distribuição	1	29,87	29,87
20250299	6134377-1	TD(61392)	Transformador Distribuição	1	10,43	10,43
20250299	6135097-1	TD(731993)	Transformador Distribuição	1	5,53	5,53
20250299	6135530-1	FU(20861)	Chave Fusível	5	18,38	91,9
20250299	6137015-1	TD(678681)	Transformador Distribuição	1	20,45	20,45
20250299	6137224-1	TD(27954)	Transformador Distribuição	1	16,73	16,73
20250299	6137717-1	TD(26838)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20250299	6137960-1	TD(52390)	Transformador Distribuição	1	3,6	3,6
20250299	6138832-1	TD(17535)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20250299	6140155-1	TD(61429)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20250299	6140343-1	TD(17349)	Transformador Distribuição	1	8,08	8,08
20250299	6140389-1	RD(722476)	Religador de Distribuição	39	3,88	151,3 2
20250299	6140389-1	RD(722476)	Religador de Distribuição	16	5,85	93,6
20250299	6140389-1	RD(722476)	Religador de Distribuição	1	44,22	44,22
20250299	6140389-1	RD(722476)	Religador de Distribuição	2	44,8	89,6
20250299	6140578-1	FU(20522)	Chave Fusível	10	26,9	269
20250299	6140944-1	FU(20942)	Chave Fusível	2	28,62	57,24
20250299	6141008-1	TD(17653)	Transformador Distribuição	1	32,88	32,88
20250299	6141278-1	FU(727723)	Chave Fusível	1	25,75	25,75
20250299	6142006-1	FU(20861)	Chave Fusível	5	18,53	92,65
20250299	6142326-1	FU(20741)	Chave Fusível	13	24,7	321,1
20250299	6142452-1	FU(20855)	Chave Fusível	28	6,5	182
20250299	6142899-1	TD(46632)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20250299	6142934-1	FU(20777)	Chave Fusível	2	21,45	42,9

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6143617-1	FR(17931747)	Chave Fusível Religadora	9	12,87	115,83
20250299	6144305-1	TD(23976)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20250299	6145382-1	FU(38889)	Chave Fusível	5	10,48	52,4
20250299	6145745-1	FU(20897)	Chave Fusível	2	2,43	4,86
20250299	6145962-1	TD(17398)	Transformador Distribuição	1	7,4	7,4
20250299	6146309-1	FU(20777)	Chave Fusível	2	30,63	61,26
20250299	6146925-1	FU(20897)	Chave Fusível	2	22,13	44,26
20250299	6147727-1	CF(39148)	Chave Faca	1	4,72	4,72
20250299	6132633-1	TD(21174)	Transformador Distribuição	3	26,42	79,26
20250299	6132743-1	FR(696584)	Chave Fusível Religadora	90	21,2	1908
20250299	6133123-1	FU(45363)	Chave Fusível	3	9,93	29,79
20250299	6133248-1	TD(61306)	Transformador Distribuição	1	13,2	13,2
20250299	6133333-1	TD(31013)	Transformador Distribuição	1	8,9	8,9
20250299	6148488-1	RD(21173715)	Religador de Distribuição	225	2,17	488,25
20250299	6133862-1	FR(20847)	Chave Fusível Religadora	4	2	8
20250299	6133966-1	FR(1365495)	Chave Fusível Religadora	8	1,73	13,84
20250299	6133968-1	TD(654070)	Transformador Distribuição	1	17,05	17,05
20250299	6133988-1	TD(41889)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20250299	6134842-1	FR(10497)	Chave Fusível Religadora	14	6,13	85,82
20250299	6135001-1	TD(31432)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20250299	6135431-1	FR(20454)	Chave Fusível Religadora	37	4,15	153,55
20250299	6137612-1	FU(677533)	Chave Fusível	1	3,15	3,15
20250299	6138874-1	FU(680114)	Chave Fusível	1	2	2
20250299	6139629-1	TD(696535)	Transformador Distribuição	4	15,38	61,52
20250299	6139796-1	FR(758914)	Chave Fusível Religadora	19	3,7	70,3
20250299	6140071-1	TD(680113)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6140464-1	FR(758914)	Chave Fusível Religadora	19	17,37	330,03
20250299	6140865-1	TD(696533)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250299	6141039-1	FU(734987)	Chave Fusível	3	8,38	25,14
20250299	6142336-1	TD(31795)	Transformador Distribuição	1	29,75	29,75
20250299	6142588-1	TD(680113)	Transformador Distribuição	1	13,32	13,32
20250299	6143682-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	109	2,4	261,6
20250299	6143682-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	18	6,72	120,96
20250299	6145720-1	FU(38554)	Chave Fusível	2	6,33	12,66
20250299	6145728-1	TD(29786)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20250299	6145801-1	C 3327593	Unidade Consumidora	1	5,87	5,87
20250299	6146756-1	FU(20512)	Chave Fusível	6	9,9	59,4
20250299	6146862-1	FR(20454)	Chave Fusível Religadora	37	4,22	156,14
20250299	6147653-1	FU(680114)	Chave Fusível	1	6,38	6,38
20250299	6147697-1	TD(29808)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20250299	6148488-1	RD(21173715)	Religador de Distribuição	20	2,42	48,4
20250299	6148682-1	TD(696533)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20250299	6148729-1	TD(51441)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20250299	6132098-1	TD(32522756)	Transformador Distribuição	1	2,7	2,7
20250299	6142224-1	TD(694496)	Transformador Distribuição	108	4,87	525,96
20250299	6142212-1	TD(13799)	Transformador Distribuição	76	5,37	408,12
20250299	6145682-1	TD(709404)	Transformador Distribuição	9	2,12	19,08
20250299	6145041-1	FU(10727)	Chave Fusível	80	3,12	249,6
20250299	6145086-1	SIA02_SIA49513	Alimentador	2152	1,3	2797,6
20250299	6145086-1	SIA02_SIA49513	Alimentador	1070	0,53	567,1
20250299	6139485-1	TD(49313)	Transformador Distribuição	1	1,12	1,12
20250299	6138945-1	CE(10601)	Chave Seccionadora	5	6,7	33,5

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6144416-1	FU(21308)	Chave Fusível	1	11,87	11,87
20250299	6138945-1	CE(10601)	Chave Seccionadora	13	4,43	57,59
20250299	6140593-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	2,1	2,1
20250299	6143937-1	CF(677845)	Chave Faca	1	0,37	0,37
20250299	6145804-1	CF(662599)	Chave Faca	1	0,4	0,4
20250299	6148893-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	2,55	2,55
20250299	6135694-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	216	1,72	371,5 2
20250299	6135694-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	220	4,43	974,6
20250299	6141928-1	FR(4829)	Chave Fusível Religadora	3	4,72	14,16
20250299	6142449-1	TD(48631)	Transformador Distribuição	3	5,35	16,05
20250299	6142897-1	TD(48332)	Transformador Distribuição	3	1,42	4,26
20250299	6143000-1	TD(48367)	Transformador Distribuição	5	1,1	5,5
20250299	6143706-1	TD(689076)	Transformador Distribuição	4	4,03	16,12
20250299	6143937-1	TD(668298)	Transformador Distribuição	5	8,7	43,5
20250299	6143937-1	CF(677845)	Chave Faca	28	0,37	10,36
20250299	6143937-1	CF(677845)	Chave Faca	22	5,38	118,3 6
20250299	6144112-1	TD(48367)	Transformador Distribuição	5	8,92	44,6
20250299	6145215-1	FU(40822)	Chave Fusível	4	5,1	20,4
20250299	6132022-1	TD(24669)	Transformador Distribuição	1	3,83	3,83
20250299	6133369-1	TD(682415)	Transformador Distribuição	4	33,88	135,5 2
20250299	6133369-1	FR(679462)	Chave Fusível Religadora	122	35,9	4379, 8
20250299	6133286-1	TD(48300)	Transformador Distribuição	2	3,15	6,3
20250299	6145244-1	TD(48601)	Transformador Distribuição	5	5,65	28,25
20250299	6145330-1	TD(678623)	Transformador Distribuição	3	5,53	16,59
20250299	6145406-1	TD(678274)	Transformador Distribuição	5	25,32	126,6

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6145743-1	FR(679528)	Chave Fusível Religadora	76	3,02	229,5 2
20250299	6145787-1	TD(723962)	Transformador Distribuição	3	4,87	14,61
20250299	6145804-1	CF(662599)	Chave Faca	121	0,4	48,4
20250299	6145804-1	CF(662599)	Chave Faca	66	3,52	232,3 2
20250299	6145804-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	213	0,75	159,7 5
20250299	6146024-1	TD(679501)	Transformador Distribuição	7	5,7	39,9
20250299	6146297-1	TD(16956)	Transformador Distribuição	2	7,38	14,76
20250299	6146306-1	TD(687047)	Transformador Distribuição	3	5,22	15,66
20250299	6146573-1	TD(676101)	Transformador Distribuição	2	8,08	16,16
20250299	6146784-1	TD(48696)	Transformador Distribuição	11	3,22	35,42
20250299	6146786-1	TD(48234)	Transformador Distribuição	2	2,33	4,66
20250299	6146951-1	FU(4849)	Chave Fusível	2	21,52	43,04
20250299	6147780-1	TD(48258)	Transformador Distribuição	2	7,25	14,5
20250299	6147788-1	RD(726091)	Religador de Distribuição	70	2,17	151,9
20250299	6147788-1	RD(726091)	Religador de Distribuição	17	6,37	108,2 9
20250299	6147788-1	RD(726091)	Religador de Distribuição	70	1,22	85,4
20250299	6148197-1	FU(4849)	Chave Fusível	2	18,93	37,86
20250299	6148574-1	TD(679512)	Transformador Distribuição	3	2,5	7,5
20250299	6148893-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	436	2,55	1111, 8
20250299	6148899-1	FR(679393)	Chave Fusível Religadora	31	4,15	128,6 5
20250299	6149177-1	TD(681291)	Transformador Distribuição	4	17,02	68,08
20250299	6134447-1	TD(715596)	Transformador Distribuição	1	8,07	8,07
20250299	6134883-1	FU(8081)	Chave Fusível	4	4,85	19,4
20250299	6136013-1	TD(3894667)	Transformador Distribuição	2	14,82	29,64

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137283-1	FU(8097)	Chave Fusível	7	15,07	105,49
20250299	6142895-1	TD(729695)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20250299	6145039-1	FU(8090)	Chave Fusível	5	13,82	69,1
20250299	6145194-1	FU(8086)	Chave Fusível	17	5,52	93,84
20250299	6131899-1	TD(55112)	Transformador Distribuição	2	4,9	9,8
20250299	6132767-1	TD(15933)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20250299	6132800-1	FU(759493)	Chave Fusível	1	2,13	2,13
20250299	6133375-1	TD(10971)	Transformador Distribuição	44	8,48	373,12
20250299	6146210-1	FR(709774)	Chave Fusível Religadora	9	14,83	133,47
20250299	6146222-1	FR(8091)	Chave Fusível Religadora	10	13,02	130,2
20250299	6146685-1	FU(674308)	Chave Fusível	14	2,28	31,92
20250299	6146969-1	TD(15733)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20250299	6147047-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	76	3,55	269,8
20250299	6147065-1	FU(13154)	Chave Fusível	9	4,27	38,43
20250299	6145998-1	TD(685636)	Transformador Distribuição	2	5,28	10,56
20250299	6146296-1	TD(723563)	Transformador Distribuição	1	15,27	15,27
20250299	6147821-1	FU(17457)	Chave Fusível	2	10,65	21,3
20250299	6148075-1	FU(17639)	Chave Fusível	5	6,88	34,4
20250299	6148862-1	FU(21438)	Chave Fusível	4	6,17	24,68
20250299	6148878-1	TD(689853)	Transformador Distribuição	1	16,95	16,95
20250299	6149306-1	TD(48268)	Transformador Distribuição	2	12,48	24,96
20250299	6138334-1	FR(17493)	Chave Fusível Religadora	6	4,55	27,3
20250299	6139212-1	FU(17703)	Chave Fusível	2	4,6	9,2
20250299	6140136-1	FU(17703)	Chave Fusível	2	0,18	0,36
20250299	6134714-1	FU(17453)	Chave Fusível	7	5,6	39,2
20250299	6134716-1	FU(37456)	Chave Fusível	12	3,9	46,8
20250299	6135133-1	TD(731619)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6135329-1	TD(707031)	Transformador Distribuição	1	18,08	18,08
20250299	6135356-1	TD(47152)	Transformador Distribuição	3	4,53	13,59
20250299	6136231-1	FU(17685)	Chave Fusível	10	3,15	31,5
20250299	6134266-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	4	3,73	14,92
20250299	6134266-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	18,78	18,78
20250299	6134366-1	FU(23925)	Chave Fusível	86	13,48	1159,28
20250299	6135652-1	TD(51275)	Transformador Distribuição	1	25,5	25,5
20250299	6136292-1	FU(684717)	Chave Fusível	12	8,73	104,76
20250299	6137502-1	TD(703509)	Transformador Distribuição	3	17,65	52,95
20250299	6139382-1	CF(18648)	Chave Faca	5	24,42	122,1
20250299	6147098-1	FR(1455)	Chave Fusível Religadora	59	17,08	1007,72
20250299	6148315-1	FU(12349)	Chave Fusível	9	8,33	74,97
20250299	6148903-1	FR(1455)	Chave Fusível Religadora	59	2,57	151,63
20250299	6134711-1	FU(20619)	Chave Fusível	1	12,15	12,15
20250299	6135313-1	FU(14662)	Chave Fusível	7	29,93	209,51
20250299	6135377-1	TD(18239)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20250299	6135525-1	FU(22518)	Chave Fusível	2	26,32	52,64
20250299	6135859-1	TD(19058)	Transformador Distribuição	1	45,78	45,78
20250299	6137462-1	FU(44771)	Chave Fusível	5	19,28	96,4
20250299	6137588-1	TD(23513)	Transformador Distribuição	1	9,13	9,13
20250299	6137887-1	TD(678396)	Transformador Distribuição	1	8,02	8,02
20250299	6143830-1	TD(18613)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20250299	6144177-1	TD(28972)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20250299	6145783-1	TD(18999)	Transformador Distribuição	1	22,45	22,45
20250299	6146001-1	TD(19058)	Transformador Distribuição	1	23,23	23,23

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6147258-1	FU(22574)	Chave Fusível	5	42,48	212,4
20250299	6146717-1	TD(18233)	Transformador Distribuição	2	5,43	10,86
20250299	6147986-1	TD(17984)	Transformador Distribuição	1	19,45	19,45
20250299	6148626-1	FU(728144)	Chave Fusível	1	28,97	28,97
20250299	6148980-1	FU(24120)	Chave Fusível	1	24,52	24,52
20250299	6132753-1	FU(22518)	Chave Fusível	2	16,5	33
20250299	6133250-1	FU(22571)	Chave Fusível	1	6,42	6,42
20250299	6133415-1	TD(664403)	Transformador Distribuição	2	6,88	13,76
20250299	6133514-1	FU(39278)	Chave Fusível	2	6,57	13,14
20250299	6134266-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	96	3,73	358,08
20250299	6134266-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	2	7,07	14,14
20250299	6134266-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	11	8,73	96,03
20250299	6134266-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	9	13,65	122,85
20250299	6134266-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	18	18,42	331,56
20250299	6134266-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	57	18,78	1070,46
20250299	6134266-1	CF(17893)	Chave Faca	9	4,72	42,48
20250299	6134421-1	FU(14190)	Chave Fusível	8	13,7	109,6
20250299	6134432-1	FU(12850)	Chave Fusível	2	30,7	61,4
20250299	6134640-1	FU(18760)	Chave Fusível	2	8,18	16,36
20250299	6135645-1	FU(16899)	Chave Fusível	2	20,85	41,7
20250299	6135757-1	TD(20280)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20250299	6136262-1	TD(684084)	Transformador Distribuição	4	7,73	30,92
20250299	6136315-1	FR(744223)	Chave Fusível Religadora	7	56,57	395,99
20250299	6136517-1	FU(16945)	Chave Fusível	6	11,32	67,92
20250299	6137714-1	TD(20524)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20250299	6138744-1	FU(18137)	Chave Fusível	1	9,78	9,78
20250299	6143017-1	FR(1227)	Chave Fusível Religadora	19	16,72	317,68
20250299	6146856-1	FU(18788)	Chave Fusível	3	2,65	7,95

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6148420-1	TD(20213)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20250299	6148932-1	FU(18788)	Chave Fusível	3	3,62	10,86
20250299	6149017-1	TD(680468)	Transformador Distribuição	2	19,52	39,04
20250299	6149026-1	FU(18752)	Chave Fusível	2	25,32	50,64
20250299	6134280-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	29	17,62	510,98
20250299	6134256-1	FR(1222)	Chave Fusível Religadora	8	12,52	100,16
20250299	6132876-1	FU(39233)	Chave Fusível	1	13,63	13,63
20250299	6132736-1	FU(16945)	Chave Fusível	6	14,12	84,72
20250299	6131820-1	FU(18175)	Chave Fusível	1	12,43	12,43
20250299	6149033-1	FU(24884)	Chave Fusível	1	19,47	19,47
20250299	6138209-1	FU(684069)	Chave Fusível	13	2,73	35,49
20250299	6138274-1	TD(16637)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20250299	6138621-1	TD(34341)	Transformador Distribuição	2	16,3	32,6
20250299	6141881-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	1	49,4	49,4
20250299	6141883-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	113	0,28	31,64
20250299	6141883-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	95	1,15	109,25
20250299	6141883-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	106	1,47	155,82
20250299	6141883-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	1	8,15	8,15
20250299	6141883-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	103	14,92	1536,76
20250299	6141883-1	CF(18964)	Chave Faca	1	0,52	0,52
20250299	6141883-1	CF(19346)	Chave Faca	1	4,97	4,97
20250299	6142071-1	TD(16670)	Transformador Distribuição	1	20,4	20,4
20250299	6142096-1	TD(704601)	Transformador Distribuição	1	28,17	28,17
20250299	6142096-1	FU(681031)	Chave Fusível	10	26,25	262,5
20250299	6142416-1	FU(19302)	Chave Fusível	24	34,73	833,52
20250299	6142428-1	TD(16757)	Transformador Distribuição	2	32,37	64,74
20250299	6142489-1	FU(683720)	Chave Fusível	3	30,3	90,9

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6142596-1	TD(61273)	Transformador Distribuição	3	31,68	95,04
20250299	6142596-1	TD(61264)	Transformador Distribuição	1	12,83	12,83
20250299	6142945-1	FU(750630)	Chave Fusível	11	28,93	318,23
20250299	6143114-1	FU(37068)	Chave Fusível	3	29,58	88,74
20250299	6141883-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	1	0,28	0,28
20250299	6141883-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	1	14,92	14,92
20250299	6142416-1	FU(19302)	Chave Fusível	1	34,73	34,73
20250299	6147020-1	TD(663531)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20250299	6147102-1	TD(668263)	Transformador Distribuição	2	18,07	36,14
20250299	6147832-1	TD(668263)	Transformador Distribuição	2	13,1	26,2
20250299	6148241-1	TD(663531)	Transformador Distribuição	1	15,15	15,15
20250299	6148404-1	TD(58557278)	Transformador Distribuição	3	5,27	15,81
20250299	6131763-1	TD(718106)	Transformador Distribuição	1	9,2	9,2
20250299	6132227-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	1	10,15	10,15
20250299	6132342-1	TD(652921)	Transformador Distribuição	1	25,65	25,65
20250299	6132548-1	TD(726541)	Transformador Distribuição	1	24,47	24,47
20250299	6132617-1	TD(655689)	Transformador Distribuição	1	24,13	24,13
20250299	6133407-1	TD(718106)	Transformador Distribuição	1	27,18	27,18
20250299	6133969-1	PE(17159489)	Ponto de conexão	1	25,57	25,57
20250299	6134016-1	TD(718772)	Transformador Distribuição	1	21,48	21,48
20250299	6139821-1	TD(16791)	Transformador Distribuição	1	7,38	7,38
20250299	6141134-1	TD(674706)	Transformador Distribuição	1	50,23	50,23
20250299	6136167-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	508	1,42	721,36
20250299	6135542-1	FU(11994)	Chave Fusível	45	3,62	162,9

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6136167-1	SPE01_SPE4950 1	Alimentador	54	4,33	233,8 2
20250299	6138985-1	TD(18837)	Transformador Distribuição	4	24,97	99,88
20250299	6138318-1	TD(18837)	Transformador Distribuição	4	4,17	16,68
20250299	6132449-1	FU(37398)	Chave Fusível	11	6,02	66,22
20250299	6145544-1	TD(54712)	Transformador Distribuição	4	3,77	15,08
20250299	6137012-1	TD(20975)	Transformador Distribuição	9	6,98	62,82
20250299	6137611-1	TD(10954)	Transformador Distribuição	1	5,15	5,15
20250299	6139764-1	TD(10946)	Transformador Distribuição	2	12,12	24,24
20250299	6133645-1	TD(672099)	Transformador Distribuição	3	5,52	16,56
20250299	6133691-1	TD(700148)	Transformador Distribuição	4	3,88	15,52
20250299	6135354-1	SPU01_SPU4950 1	Alimentador	334	4,63	1546, 42
20250299	6135354-1	SPU01_SPU4950 1	Alimentador	47	2,25	105,7 5
20250299	6135354-1	SPU01_SPU4950 1	Alimentador	499	1,45	723,5 5
20250299	6134349-1	FU(21101)	Chave Fusível	30	3,88	116,4
20250299	6134857-1	TD(720527)	Transformador Distribuição	23	2,35	54,05
20250299	6134956-1	CGS05_CGS4952 1	Alimentador	1	0,88	0,88
20250299	6135354-1	SPU01_SPU4950 1	Alimentador	1	1,45	1,45
20250299	6135732-1	FR(23586)	Chave Fusível Religadora	17	15,67	266,3 9
20250299	6132613-1	TD(53403)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20250299	6131766-1	FU(23591)	Chave Fusível	11	4,5	49,5
20250299	6141056-1	TD(44433)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20250299	6142235-1	TD(30002)	Transformador Distribuição	1	10,8	10,8
20250299	6142004-1	TD(18597)	Transformador Distribuição	1	13,32	13,32
20250299	6137489-1	TD(658760)	Transformador Distribuição	1	13,12	13,12

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6136774-1	TD(19132)	Transformador Distribuição	1	7,68	7,68
20250299	6136335-1	TD(25152)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250299	6136021-1	TD(11857)	Transformador Distribuição	112	3,33	372,96
20250299	6139726-1	FU(2523)	Chave Fusível	1	12	12
20250299	6143061-1	TD(60716)	Transformador Distribuição	5	3	15
20250299	6143915-1	TD(39202)	Transformador Distribuição	2	6,75	13,5
20250299	6133412-1	FU(2424)	Chave Fusível	19	4,83	91,77
20250299	6147798-1	RD(736069)	Religador de Distribuição	6	8,55	51,3
20250299	6132947-1	TD(27927)	Transformador Distribuição	125	2,43	303,75
20250299	6147798-1	RD(736069)	Religador de Distribuição	132	3,37	444,84
20250299	6147798-1	RD(736069)	Religador de Distribuição	23	3,27	75,21
20250299	6133893-1	TD(48563)	Transformador Distribuição	3	3,43	10,29
20250299	6132997-1	TD(10328)	Transformador Distribuição	99	11,65	1153,35
20250299	6132662-1	FR(27713)	Chave Fusível Religadora	12	2,25	27
20250299	6132121-1	TD(38227)	Transformador Distribuição	53	3,28	173,84
20250299	6139455-1	TD(21794)	Transformador Distribuição	9	3,22	28,98
20250299	6135228-1	TD(39118)	Transformador Distribuição	1	1,53	1,53
20250299	6143064-1	TD(670650)	Transformador Distribuição	2	3,67	7,34
20250299	6138268-1	FU(35642)	Chave Fusível	15	1,17	17,55
20250299	6148539-1	TD(21794)	Transformador Distribuição	9	3,05	27,45
20250299	6133424-1	TD(43302)	Transformador Distribuição	1	7,03	7,03
20250299	6133058-1	TAC01_TAC4950 2	Alimentador	15	3,37	50,55
20250299	6133058-1	TAC01_TAC4950 2	Alimentador	3	12,93	38,79
20250299	6148416-1	TD(1666)	Transformador Distribuição	3	5,85	17,55

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6146037-1	TD(1613)	Transformador Distribuição	4	3,5	14
20250299	6144352-1	TD(25799)	Transformador Distribuição	5	20,2	101
20250299	6142812-1	FU(18079)	Chave Fusível	6	6,82	40,92
20250299	6142572-1	FU(17883)	Chave Fusível	1	9,88	9,88
20250299	6142424-1	TD(85480662)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20250299	6138226-1	TD(26327)	Transformador Distribuição	2	4,78	9,56
20250299	6137070-1	TD(29505)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20250299	6134282-1	TD(52263)	Transformador Distribuição	1	11,93	11,93
20250299	6134087-1	TD(22577853)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20250299	6135152-1	TD(19775)	Transformador Distribuição	1	6,42	6,42
20250299	6135635-1	TD(27217)	Transformador Distribuição	2	19,93	39,86
20250299	6139461-1	TD(707041)	Transformador Distribuição	8	1,28	10,24
20250299	6141142-1	TD(102854183)	Transformador Distribuição	1	4,4	4,4
20250299	6143996-1	TD(20015)	Transformador Distribuição	1	6,97	6,97
20250299	6145223-1	TD(59446)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20250299	6146123-1	FU(17140)	Chave Fusível	7	1,83	12,81
20250299	6146124-1	TD(679756)	Transformador Distribuição	3	2,35	7,05
20250299	6146239-1	FR(17256)	Chave Fusível Religadora	98	13,15	1288,7
20250299	6146294-1	FU(18340)	Chave Fusível	1	7,4	7,4
20250299	6137902-1	TD(23063)	Transformador Distribuição	1	7	7
20250299	6136268-1	TD(696246)	Transformador Distribuição	1	6,47	6,47
20250299	6134686-1	TD(83067433)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20250299	6133729-1	TD(23290)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20250299	6142765-1	FU(17205)	Chave Fusível	1	0,73	0,73
20250299	6141320-1	FU(17473)	Chave Fusível	7	2,45	17,15

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6137862-1	FU(17478)	Chave Fusível	1	8,37	8,37
20250299	6133591-1	TD(717754)	Transformador Distribuição	1	0,7	0,7
20250299	6132816-1	TD(677336)	Transformador Distribuição	2	13,13	26,26
20250299	6132330-1	TD(30557)	Transformador Distribuição	62	4,5	279
20250299	6148440-1	FR(20130)	Chave Fusível Religadora	19	2,87	54,53
20250299	6145472-1	FU(761645)	Chave Fusível	3	7,17	21,51
20250299	6140538-1	FU(740268)	Chave Fusível	15	16,87	253,05
20250299	6139407-1	FU(761645)	Chave Fusível	3	22,52	67,56
20250299	6137843-1	TD(15873)	Transformador Distribuição	1	9	9
20250299	6137202-1	TD(11668)	Transformador Distribuição	60	4,33	259,8
20250299	6136941-1	FR(20130)	Chave Fusível Religadora	19	3,68	69,92
20250299	6135580-1	FR(20130)	Chave Fusível Religadora	19	4,78	90,82
20250299	6134193-1	CL(20061)	Chave Lâmina	6	15,05	90,3
20250299	6134099-1	FU(740268)	Chave Fusível	15	5,02	75,3
20250299	6148393-1	TD(57030)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32
20250299	6142451-1	TD(42181)	Transformador Distribuição	1	25,73	25,73
20250299	6141472-1	FU(31162)	Chave Fusível	2	4,42	8,84
20250299	6141064-1	FR(21596)	Chave Fusível Religadora	2	7,6	15,2
20250299	6140344-1	TD(660481)	Transformador Distribuição	1	1,17	1,17
20250299	6139932-1	TD(28760)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20250299	6138773-1	FU(14630)	Chave Fusível	3	7,2	21,6
20250299	6138097-1	FU(731278)	Chave Fusível	3	3,87	11,61
20250299	6137257-1	TD(650740)	Transformador Distribuição	2	27,27	54,54
20250299	6132349-1	TD(15285)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20250299	6134135-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	3,15	12,6
20250299	6134779-1	FR(50196880)	Chave Fusível Religadora	19	3,1	58,9
20250299	6135225-1	FU(21032012)	Chave Fusível	1	10,35	10,35

Relatório Situação de Emergência
Janeiro/2025
Código Único do Relatório: 20250299



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6136593-1	TD(52274)	Transformador Distribuição	1	12,4	12,4
20250299	6138053-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	4,68	18,72
20250299	6138257-1	TD(671876)	Transformador Distribuição	2	7,45	14,9
20250299	6138332-1	FU(20190)	Chave Fusível	6	5,88	35,28
20250299	6138934-1	FR(1190)	Chave Fusível Religadora	25	5,98	149,5
20250299	6138967-1	FU(18148)	Chave Fusível	1	7,75	7,75
20250299	6139279-1	FU(21032012)	Chave Fusível	1	24,35	24,35
20250299	6139328-1	TD(25683)	Transformador Distribuição	1	3,4	3,4
20250299	6141038-1	FU(20190)	Chave Fusível	6	6,73	40,38
20250299	6143945-1	CL(20188)	Chave Lâmina	5	7,4	37
20250299	6145874-1	FR(5019686)	Chave Fusível Religadora	13	8,77	114,0 1
20250299	6146609-1	FR(1190)	Chave Fusível Religadora	25	7,98	199,5
20250299	6147459-1	RD(58338284)	Religador de Distribuição	887	2,22	1969, 14
20250299	6147459-1	RD(58338284)	Religador de Distribuição	48	3,15	151,2
20250299	6147459-1	RD(58338284)	Religador de Distribuição	7	4,7	32,9
20250299	6147459-1	RD(58338291)	Religador de Distribuição	887	0,33	292,7 1
20250299	6136673-1	TD(45181)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20250299	6141374-1	TD(45179)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20250299	6136043-1	TD(45159)	Transformador Distribuição	4	1,1	4,4
20250299	6137544-1	FU(29642)	Chave Fusível	8	2,65	21,2
20250299	6138835-1	FU(35948)	Chave Fusível	5	2,95	14,75
20250299	6138918-1	TD(45179)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20250299	6145918-1	TD(45976)	Transformador Distribuição	2	4,17	8,34
20250299	6145043-1	TD(84213928)	Transformador Distribuição	1	6,93	6,93
20250299	6144674-1	TD(45159)	Transformador Distribuição	4	2,78	11,12
20250299	6143633-1	TD(45159)	Transformador Distribuição	4	2,28	9,12

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250299	6142513-1	[MT]PA(13050)	Alimentador	1	4,77	4,77
20250299	6140741-1	TD(24077)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20250299	6140098-1	EP(205302247)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20250299	6141435-1	TD(24077)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63

ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento

**Laudos das Condições Atmosféricas para o Evento
no período de 03/02/25 a 16/02/25 na Área de
Atuação da Energisa - MS**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 03 e 16/02/2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

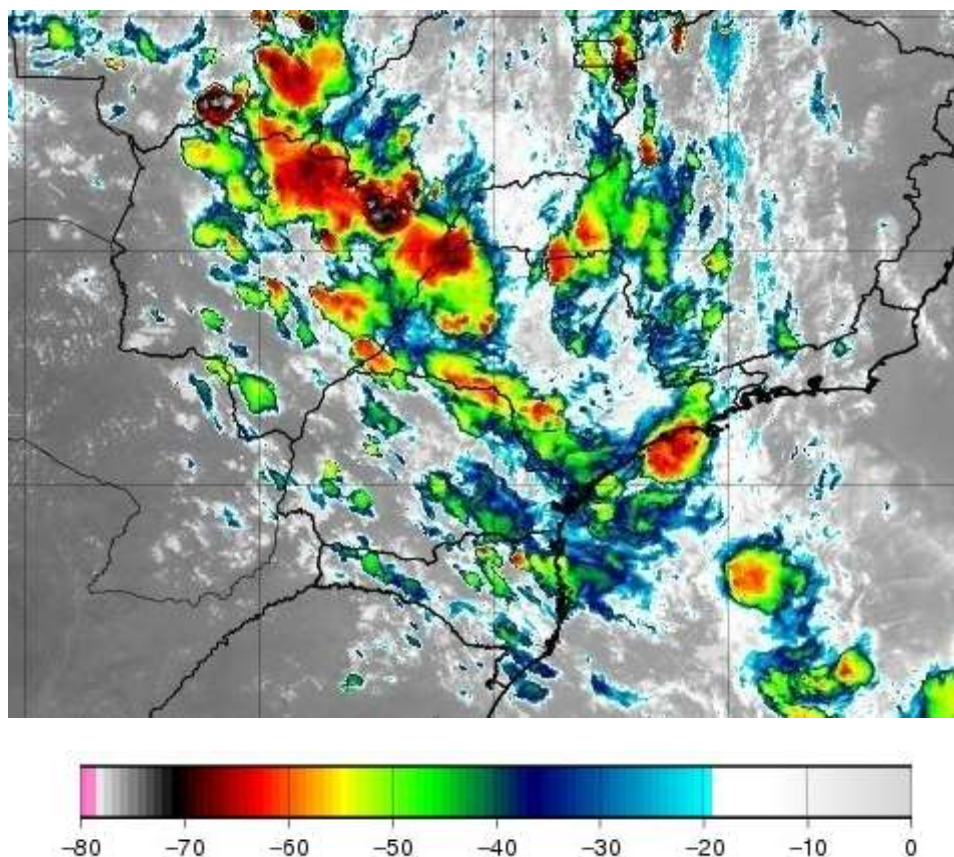


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 as 21:00 UT do dia 03/02. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.


2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO

A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.


Número de Raios - 43378
(2025-02-03)

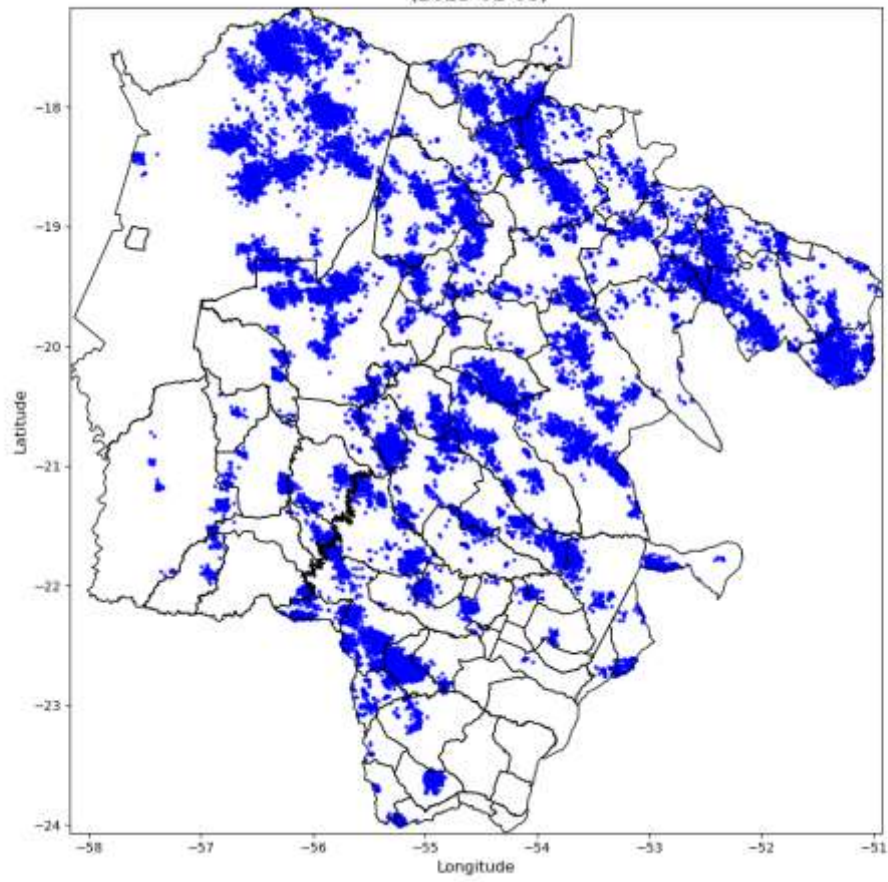


Número de Raios - 85221
(2025-02-04)

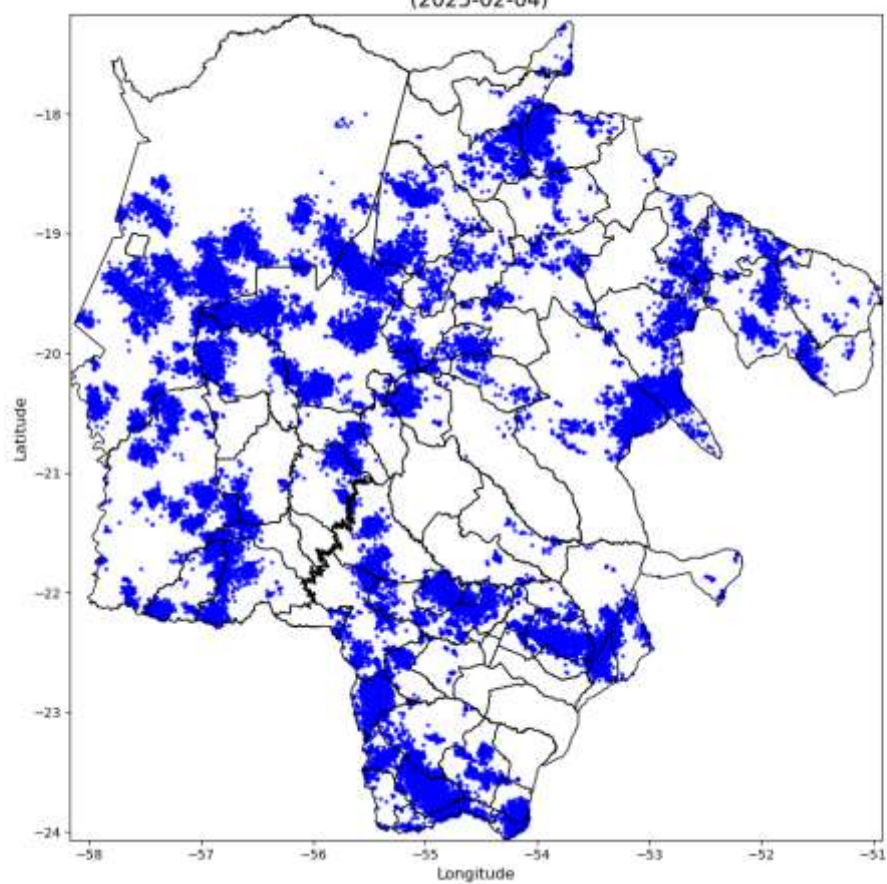


Número de Raios - 56718
(2025-02-05)

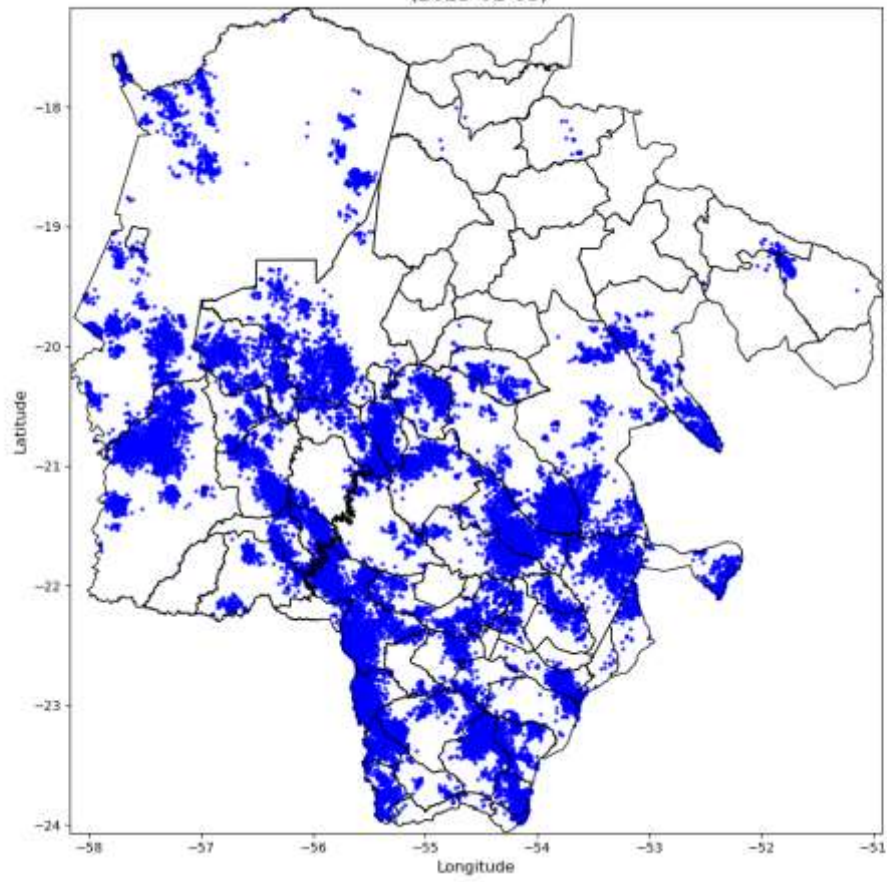


Número de Raios - 23329
(2025-02-06)

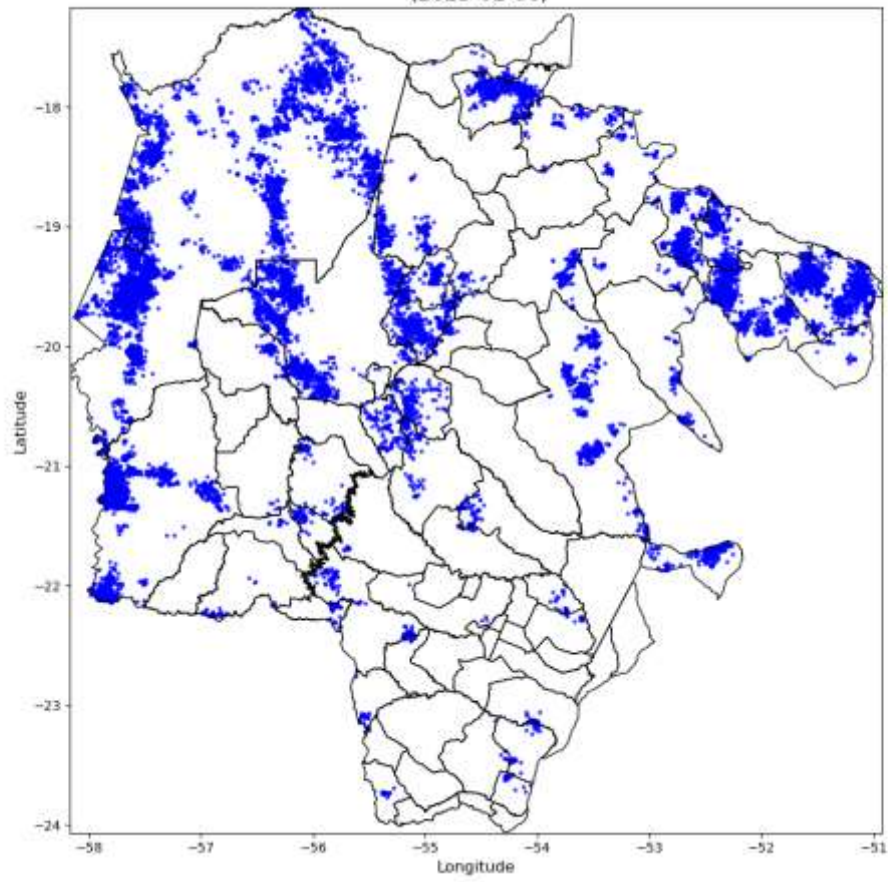


Número de Raios - 25254
(2025-02-07)

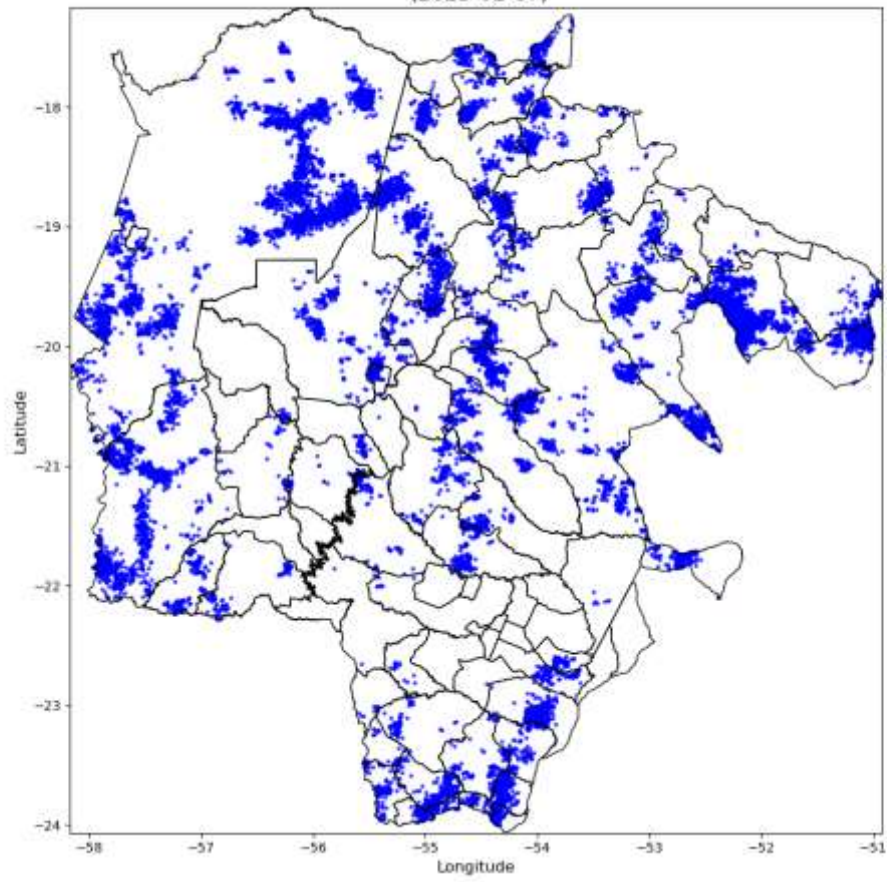


Número de Raios - 41865
(2025-02-08)

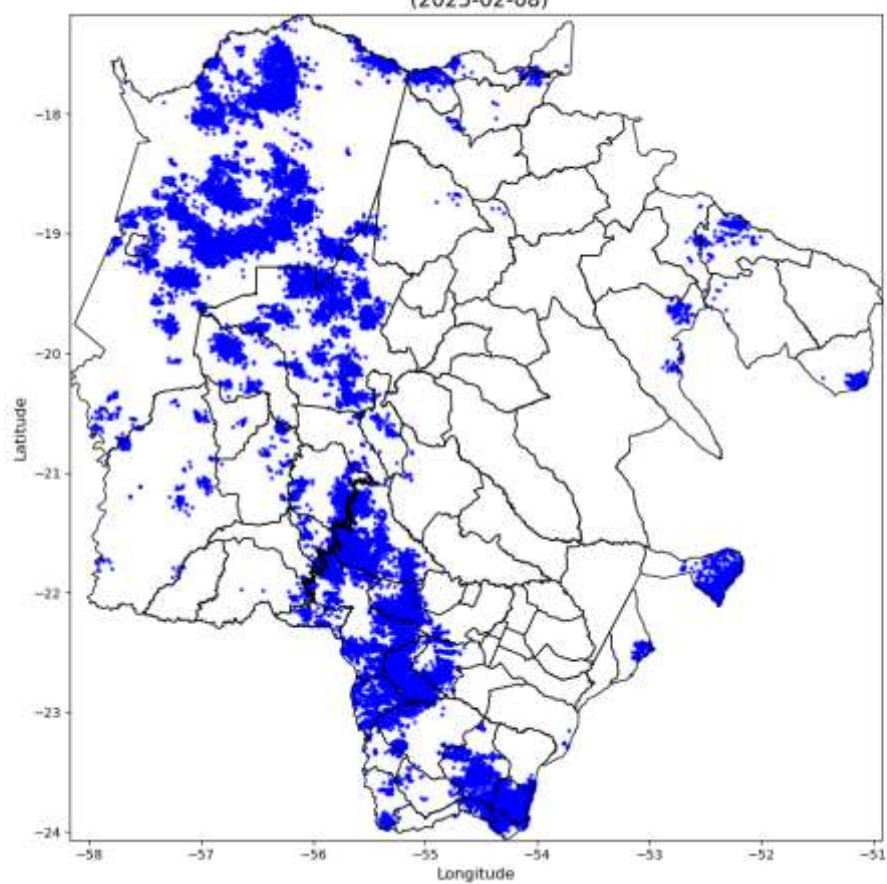


Número de Raios - 43952
(2025-02-09)

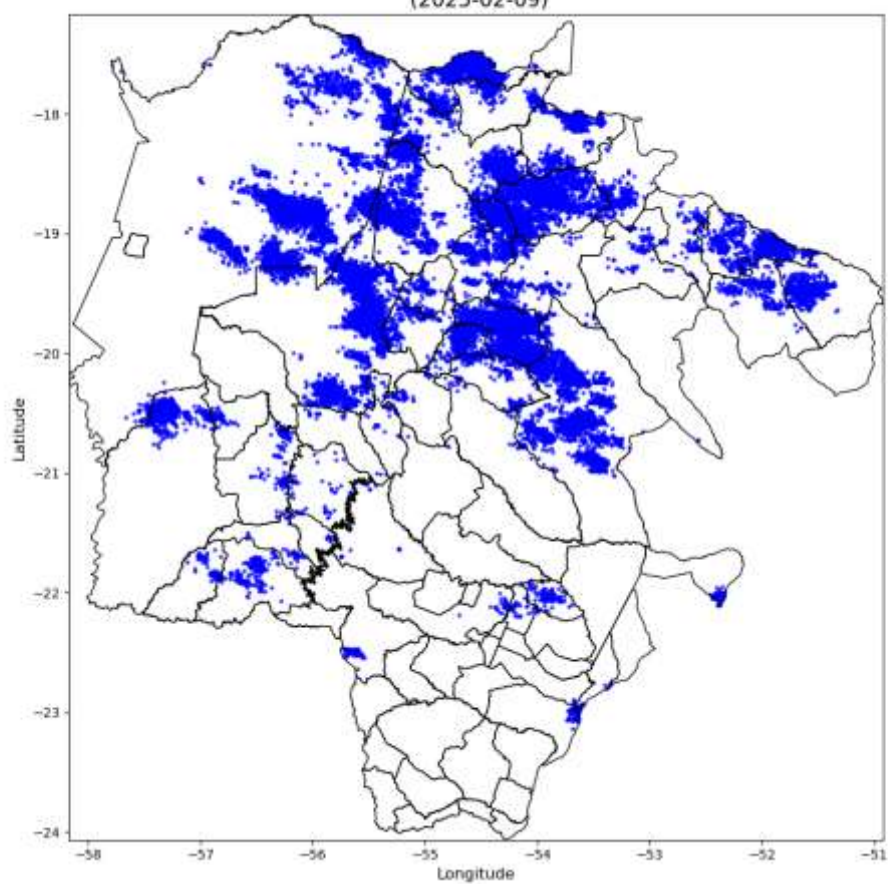


Número de Raios - 46424
(2025-02-10)

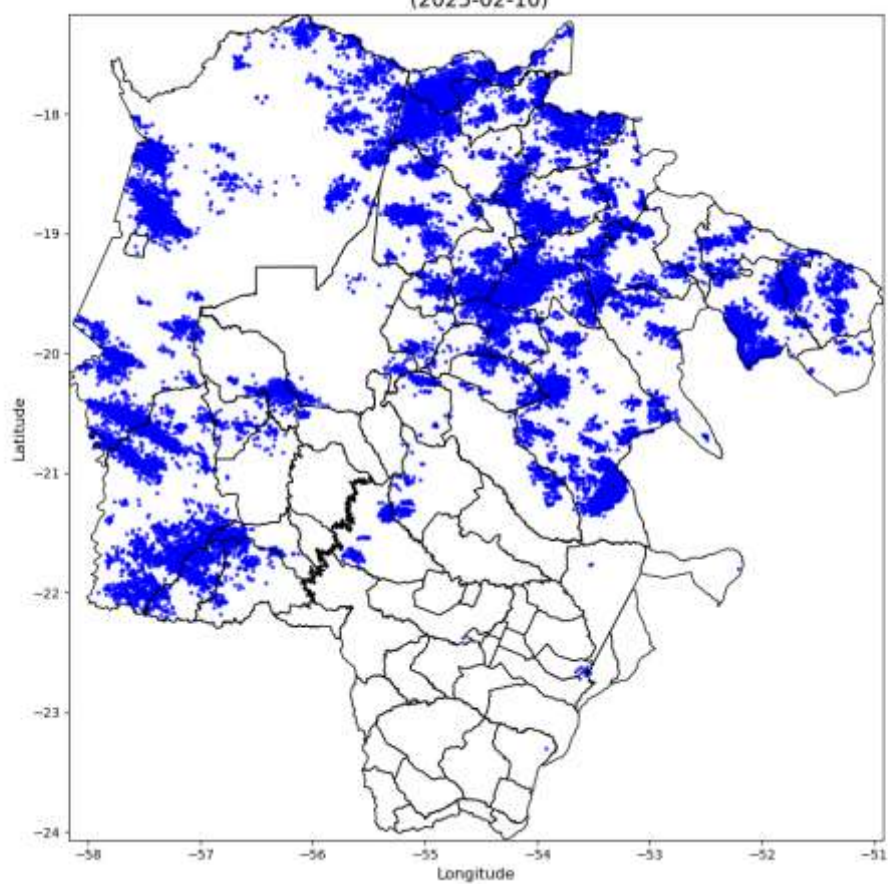


Número de Raios - 26480
(2025-02-11)

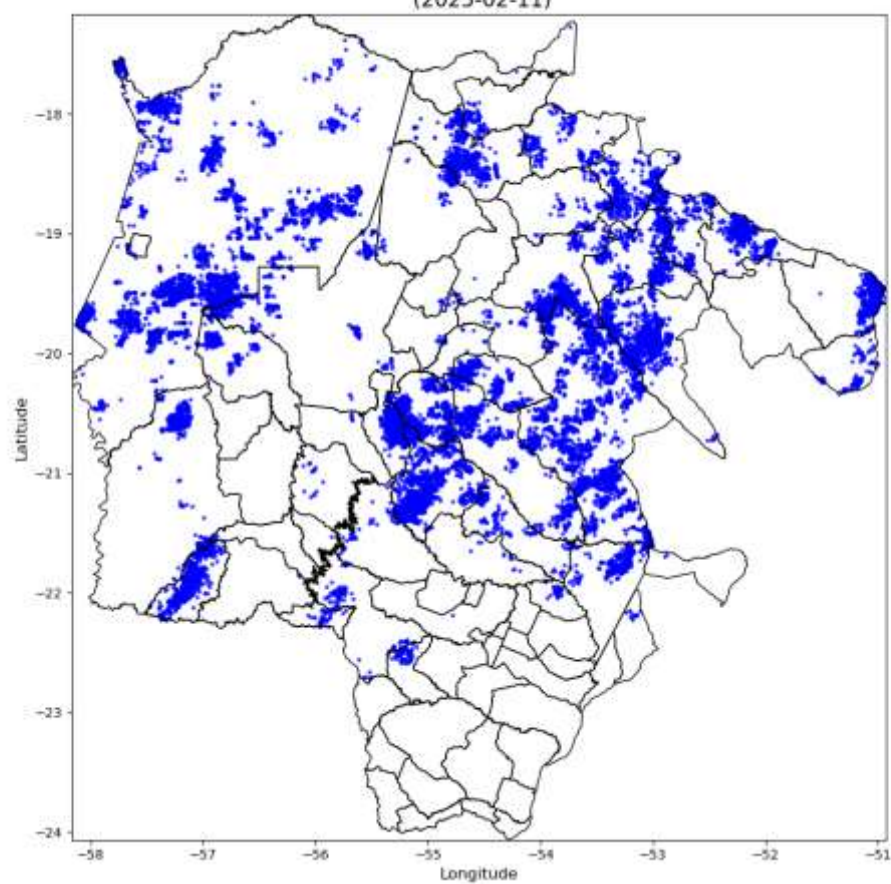


Número de Raios - 40856
(2025-02-12)

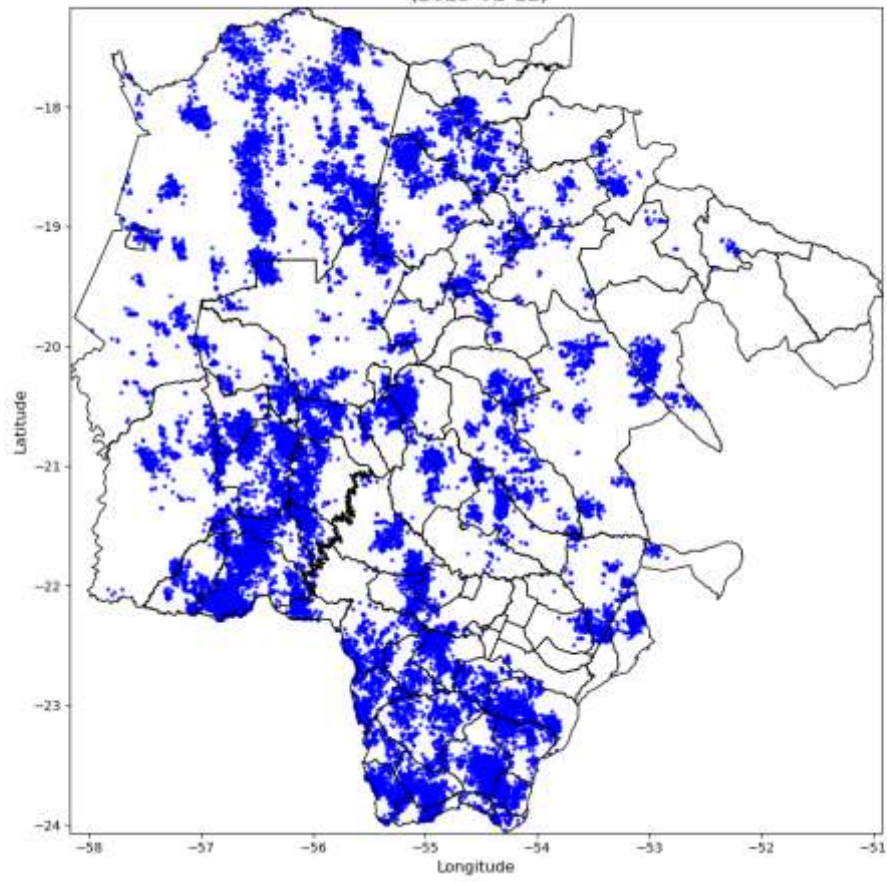


Número de Raios - 40292
(2025-02-13)

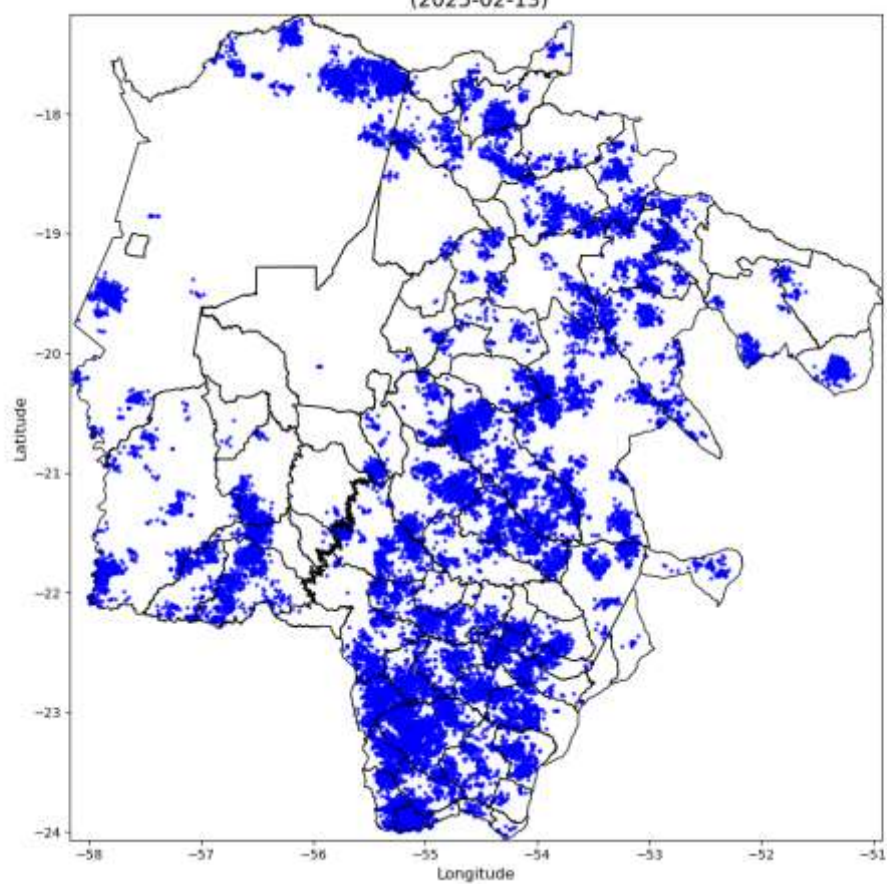

Número de Raios - 56102
(2025-02-14)

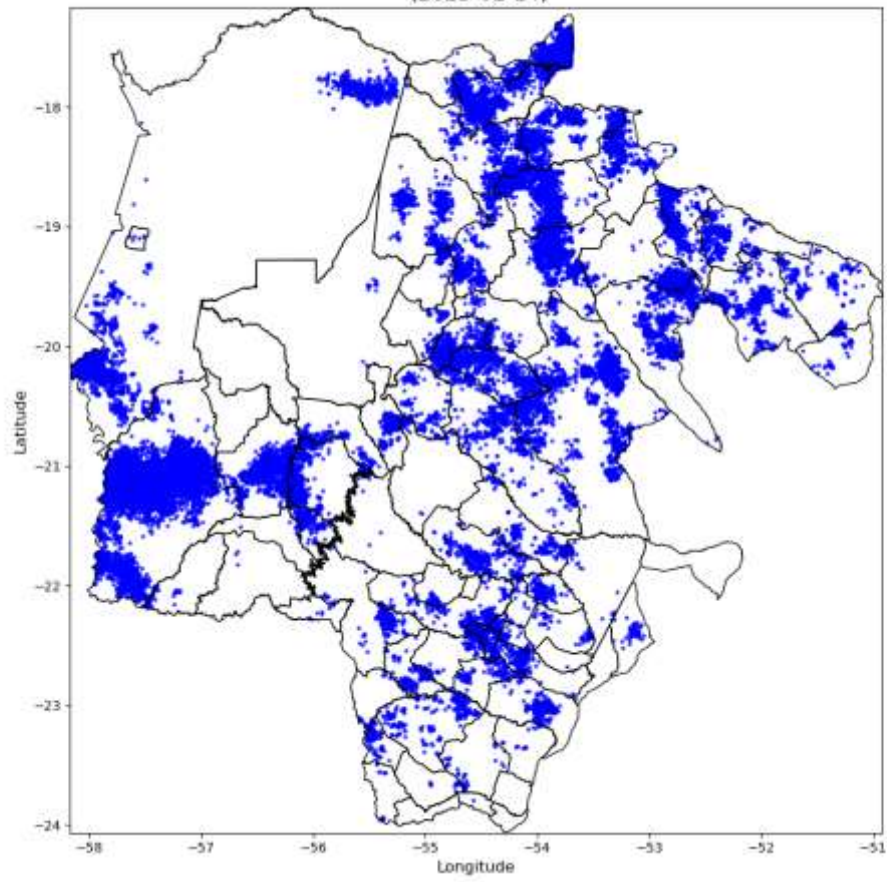

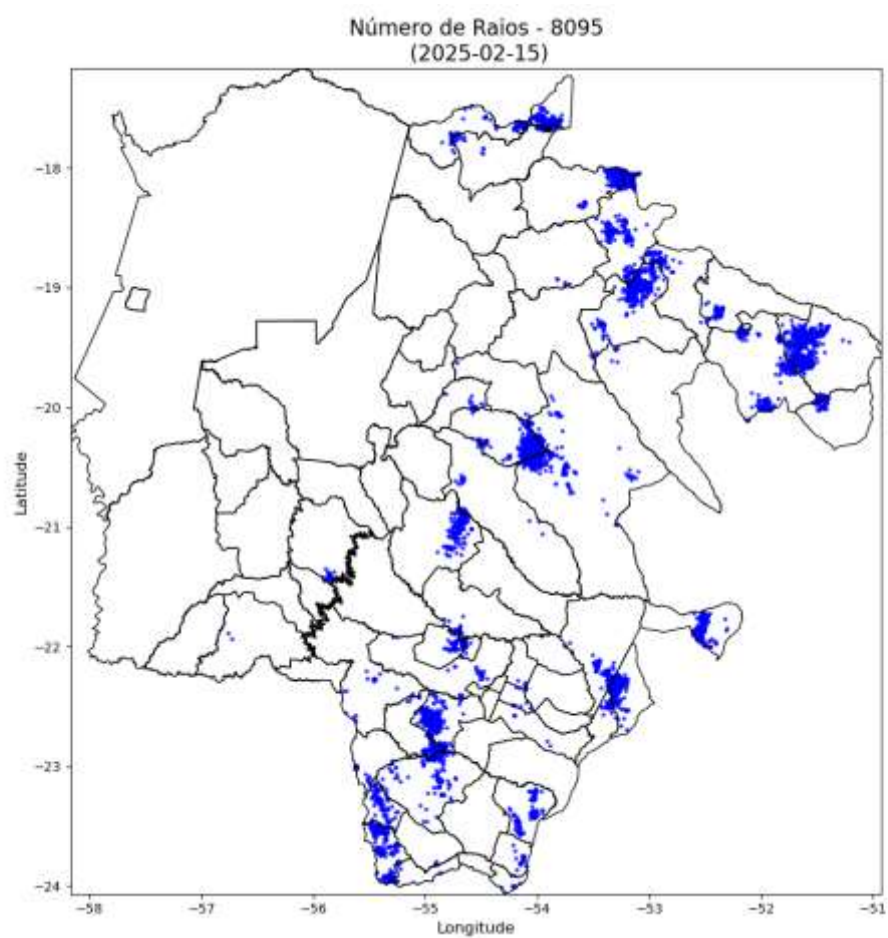

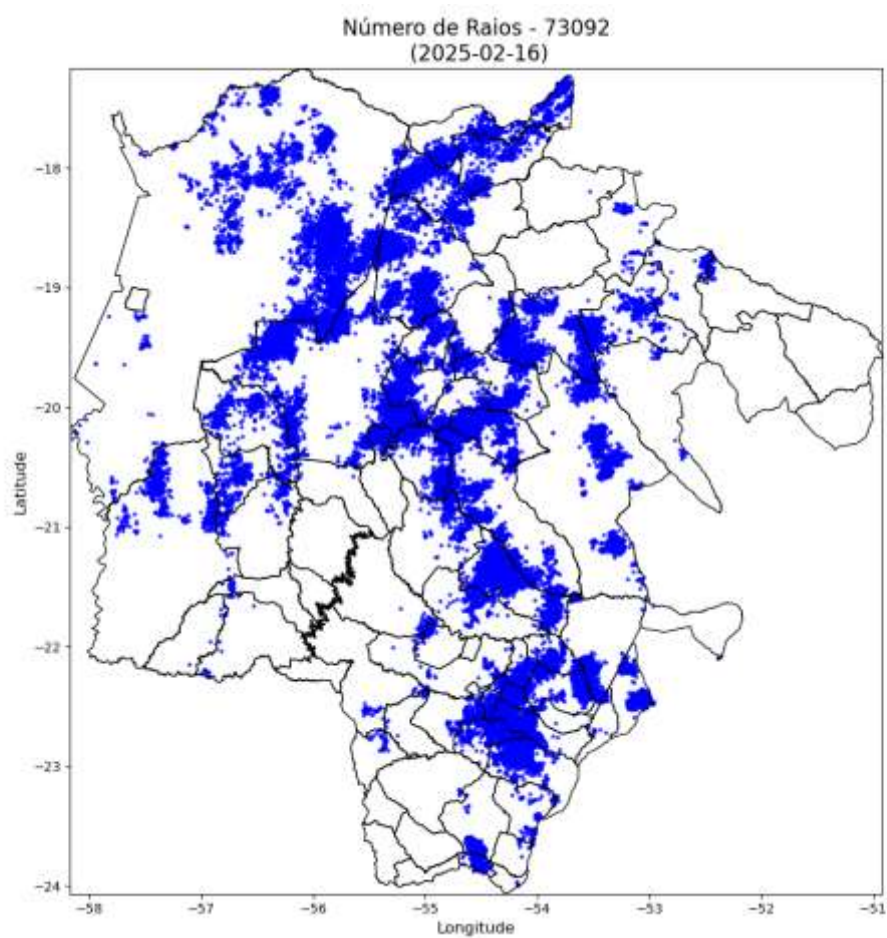
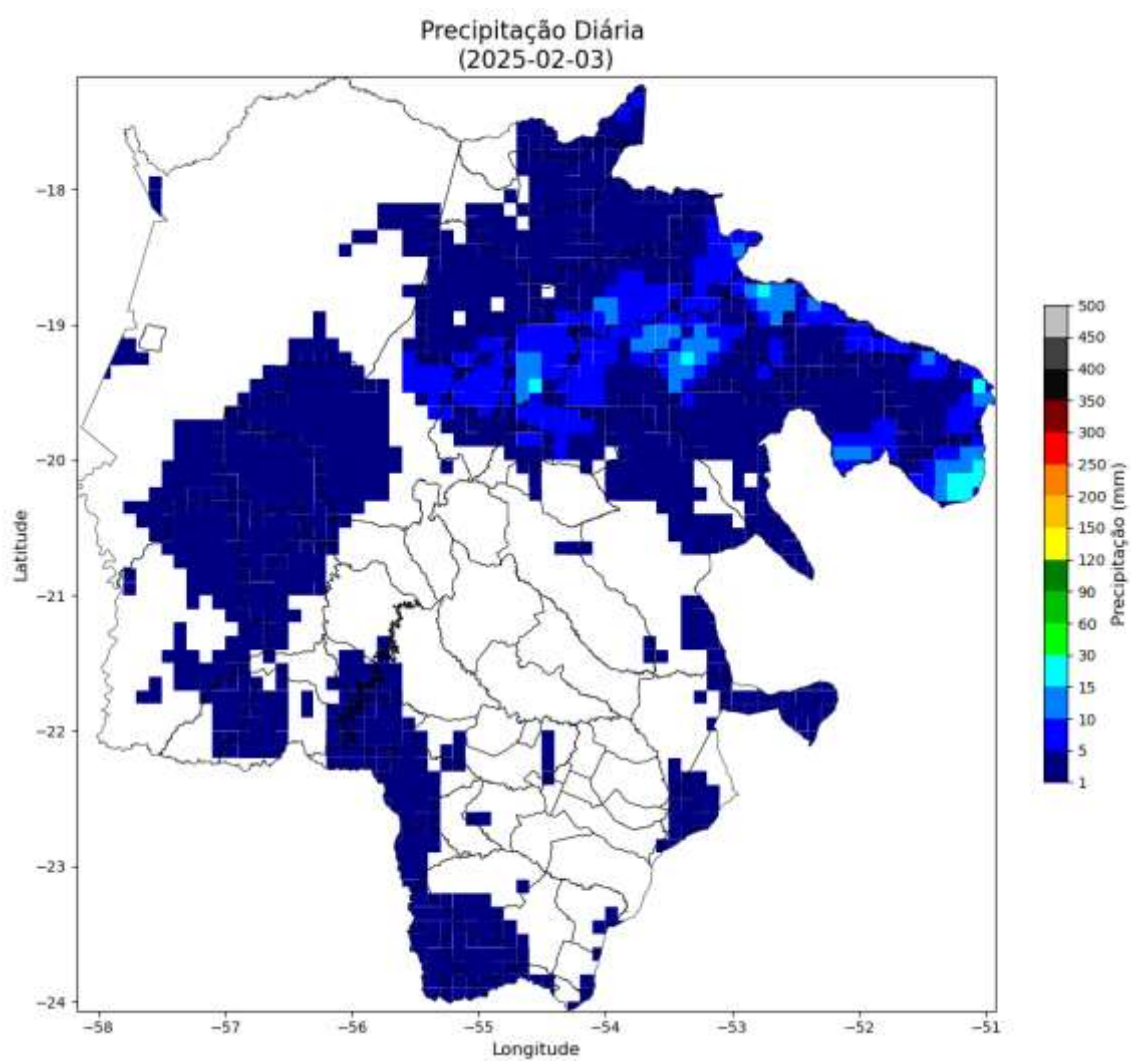
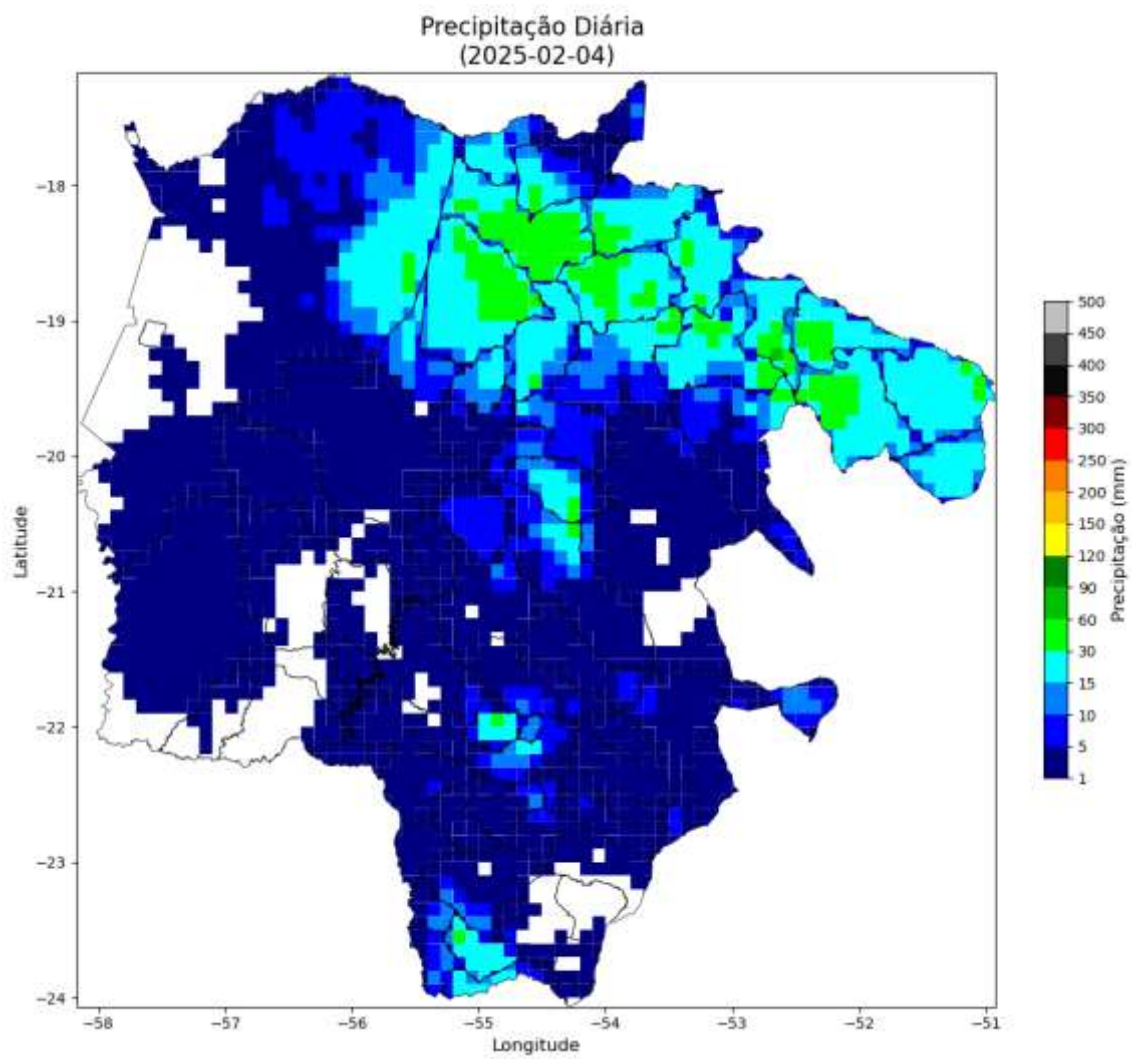
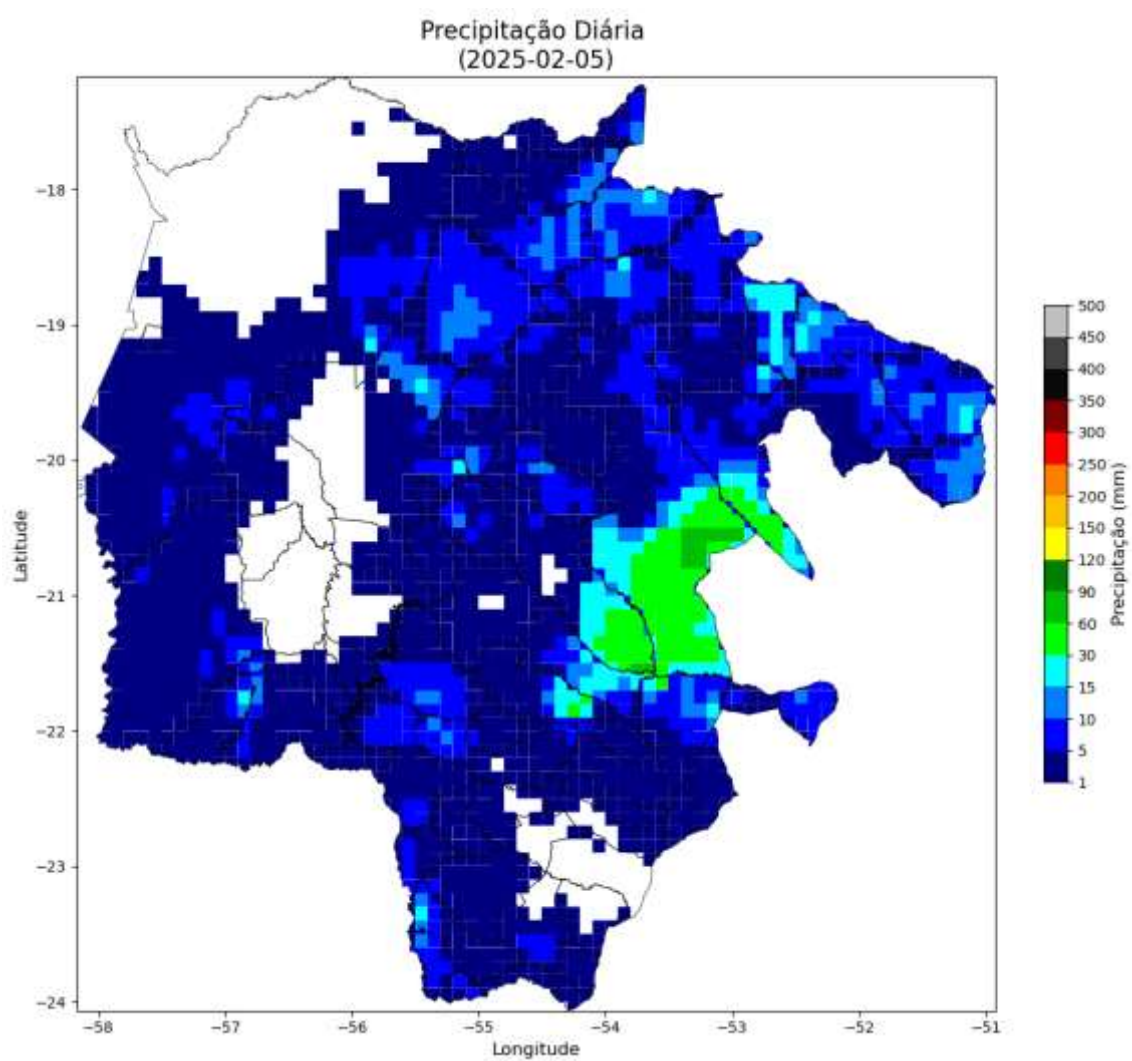
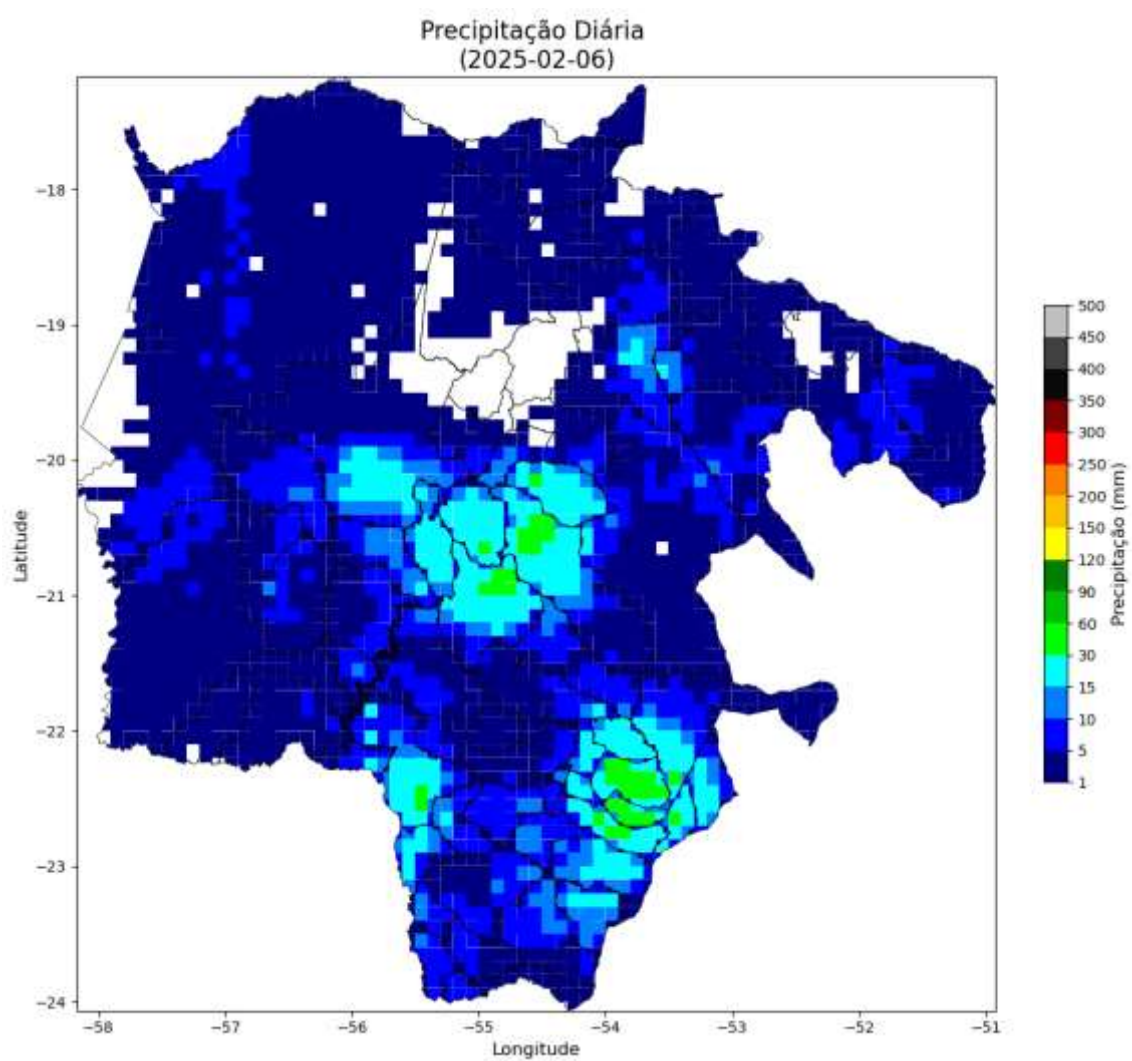



Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias 03 a 16/02.













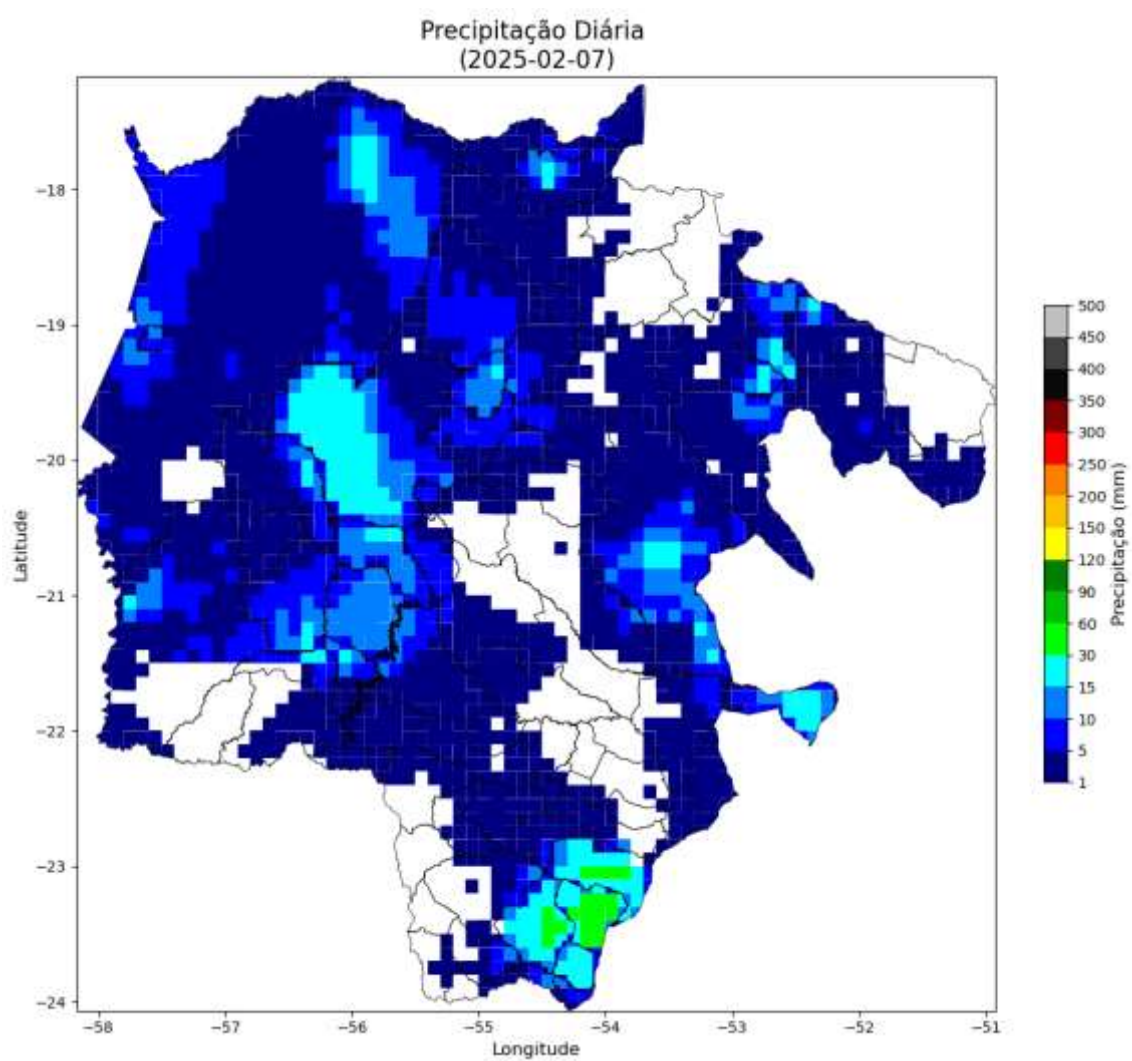


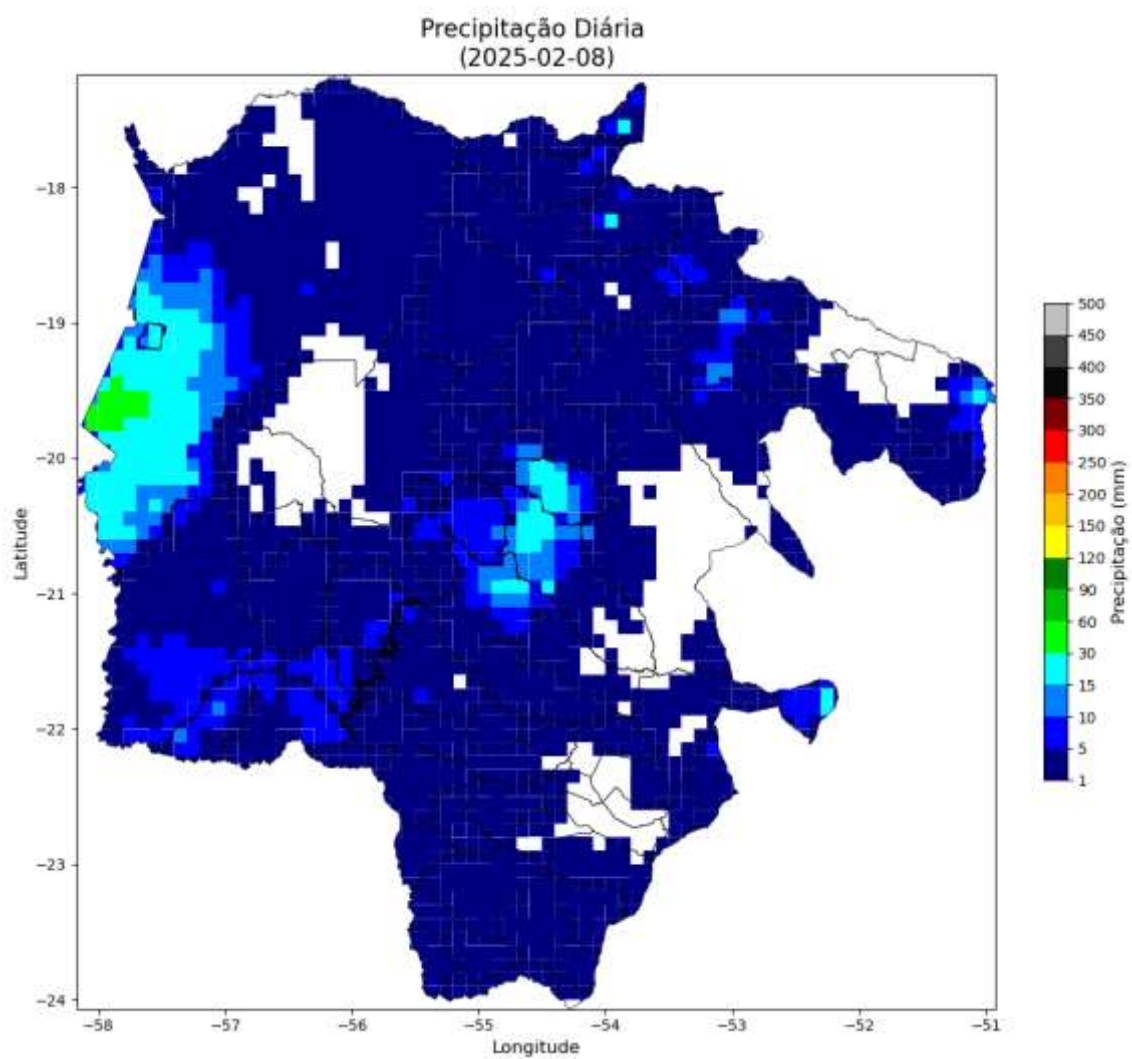


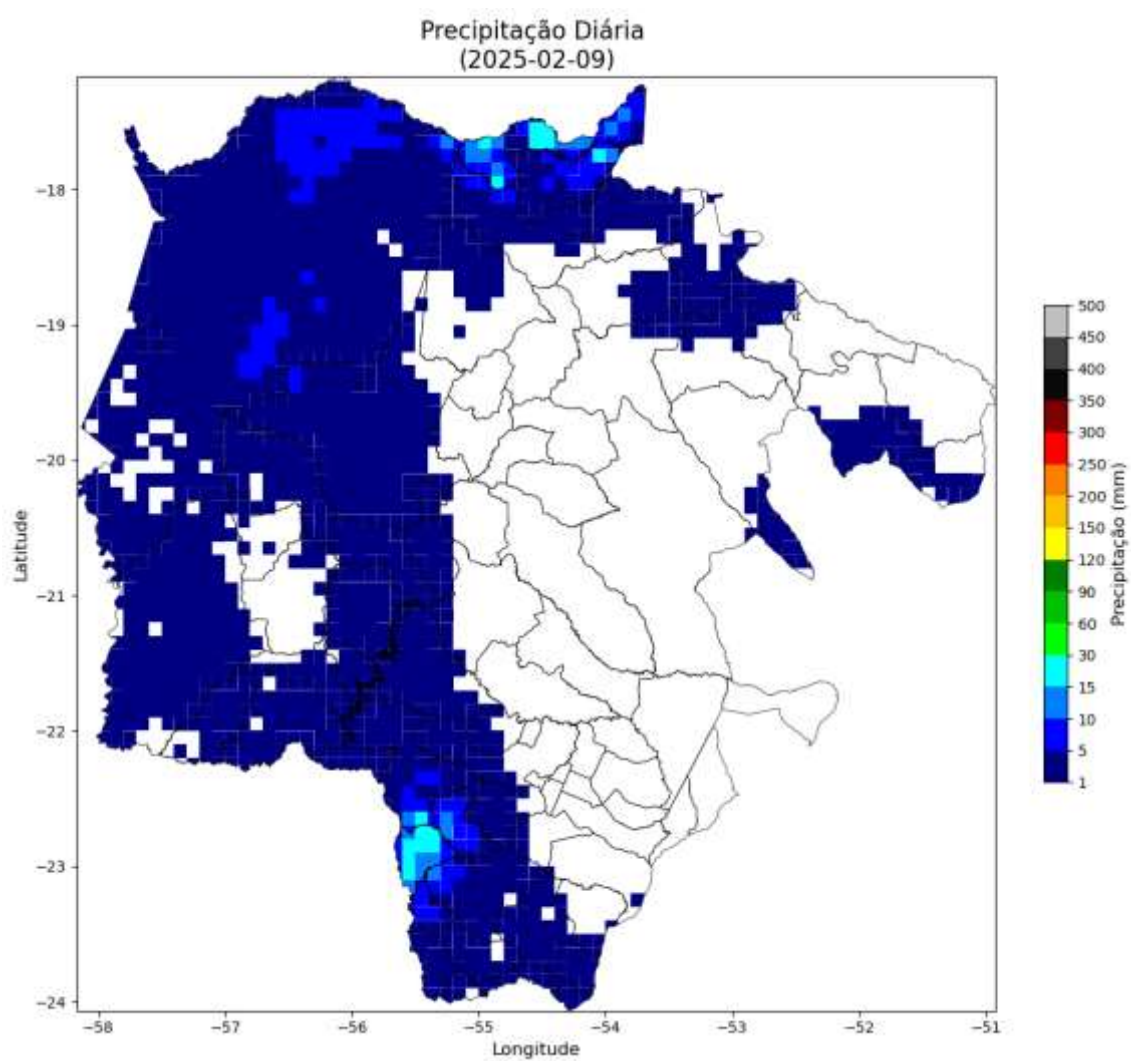


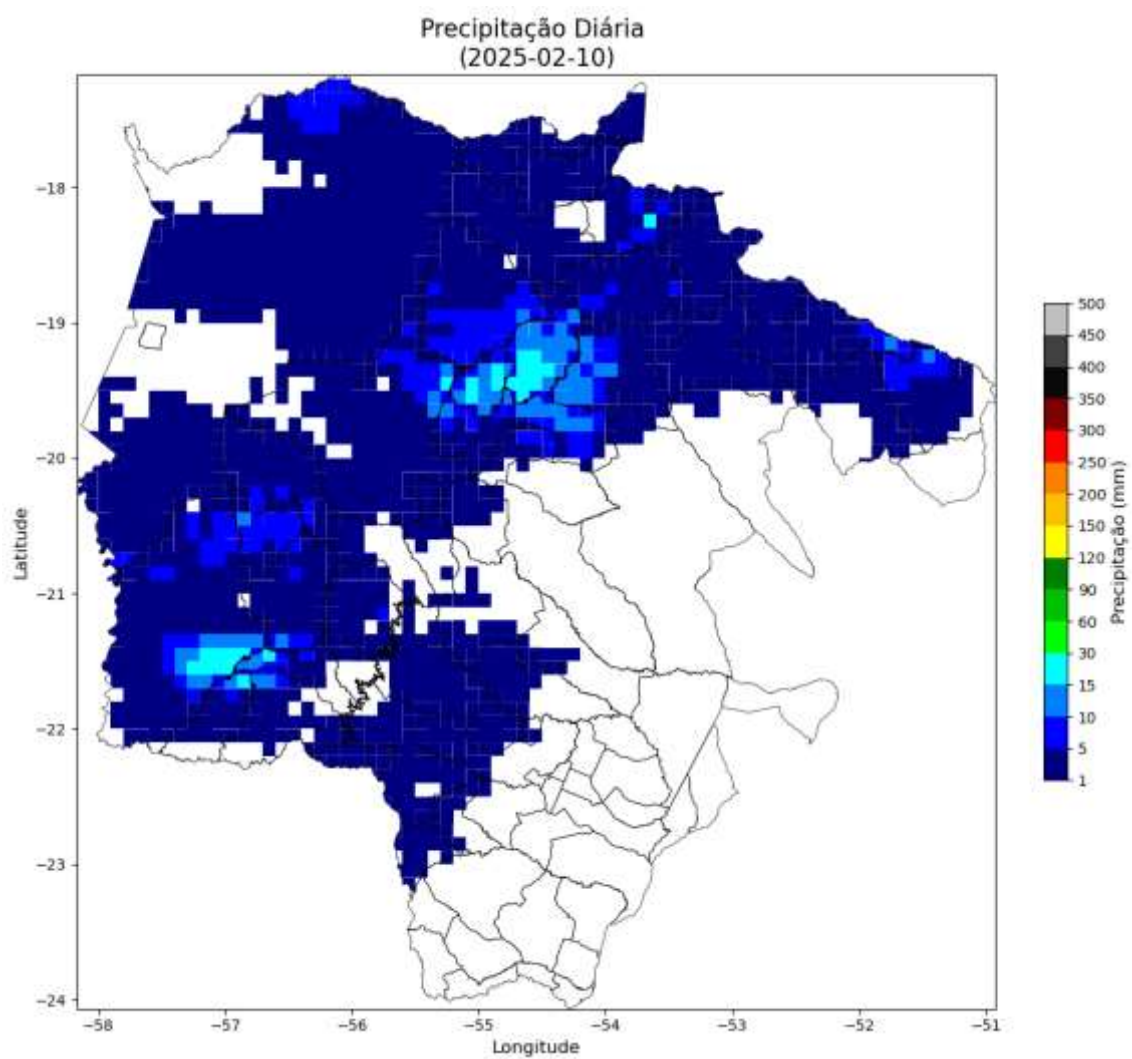


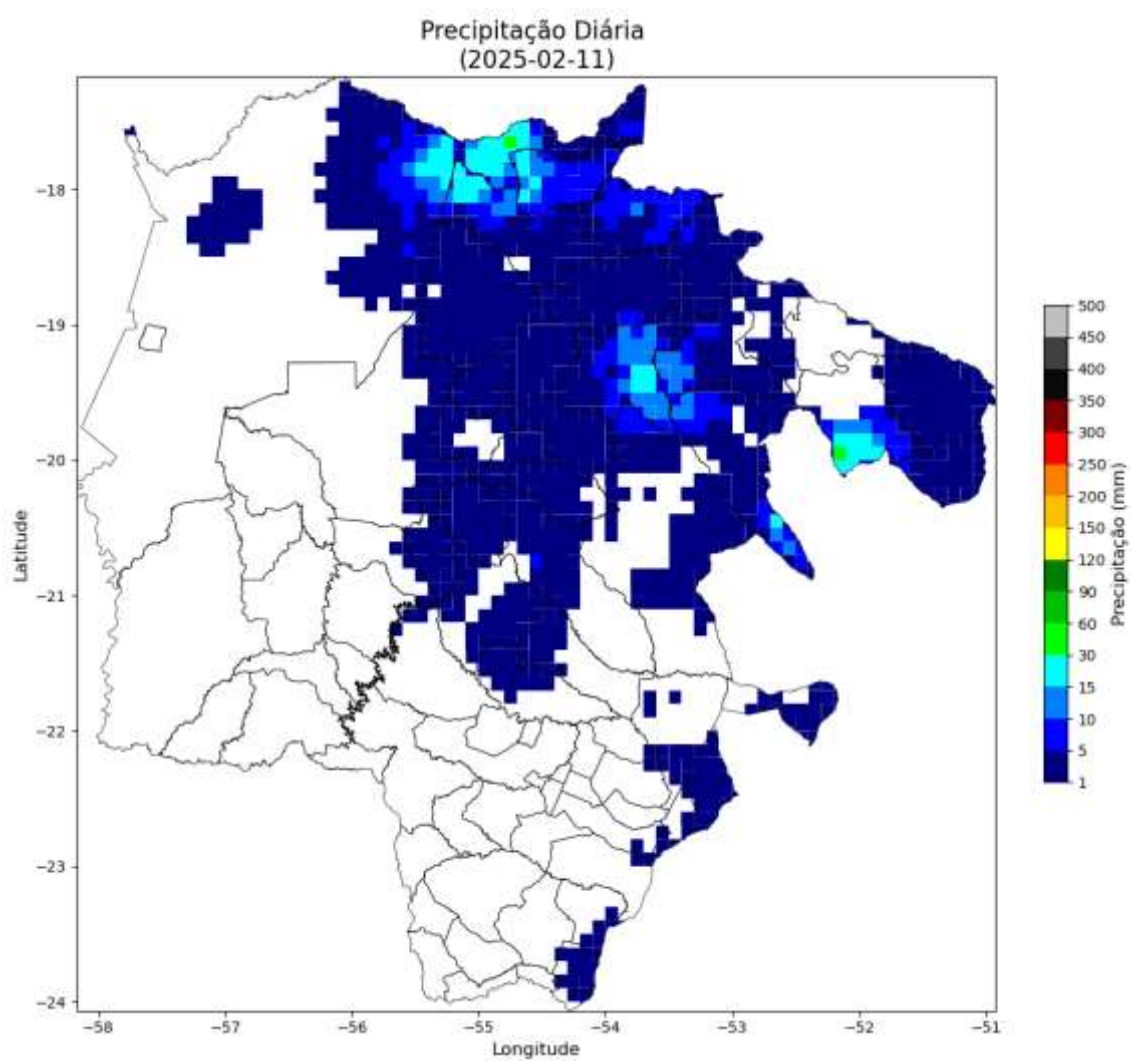

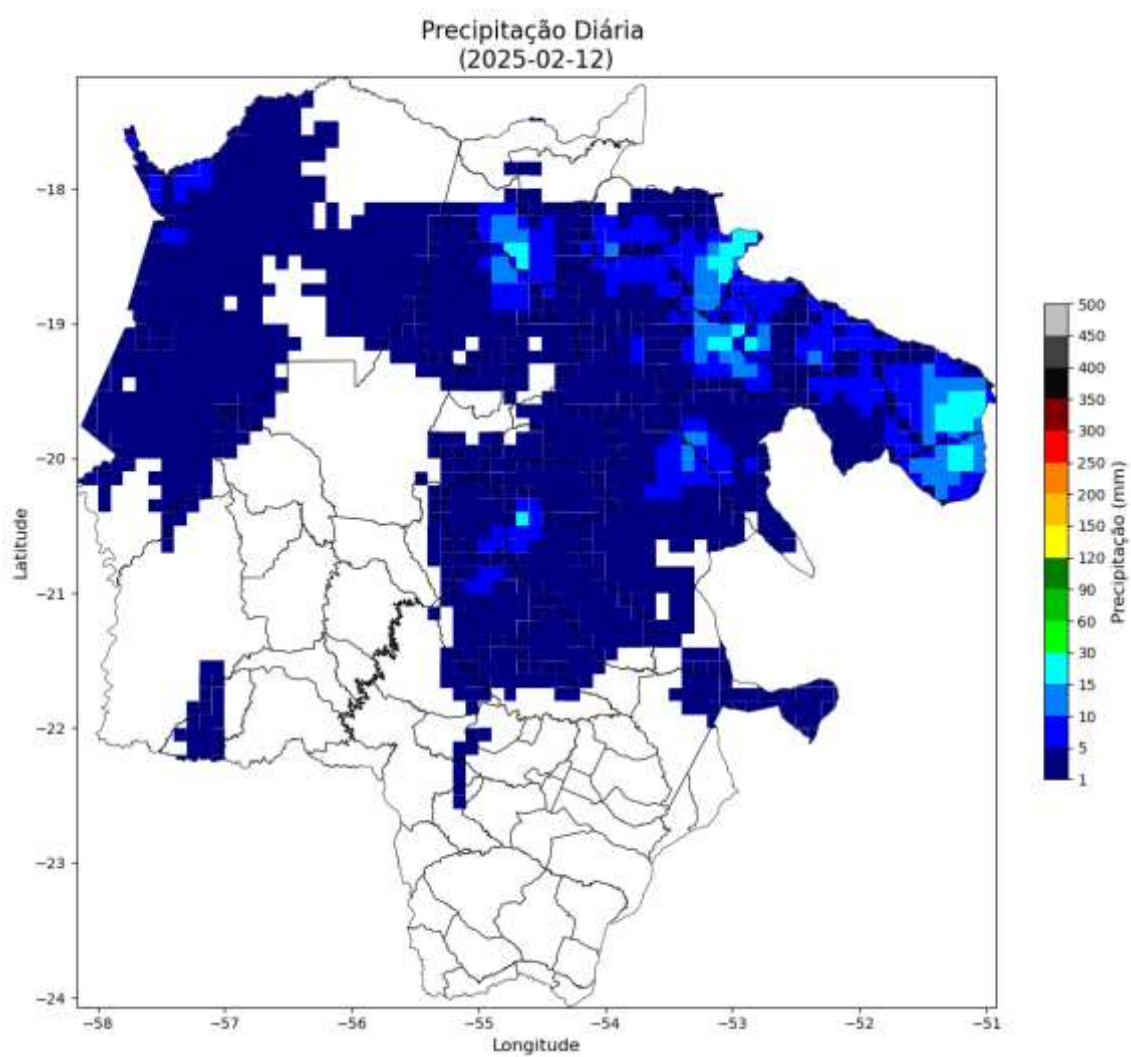

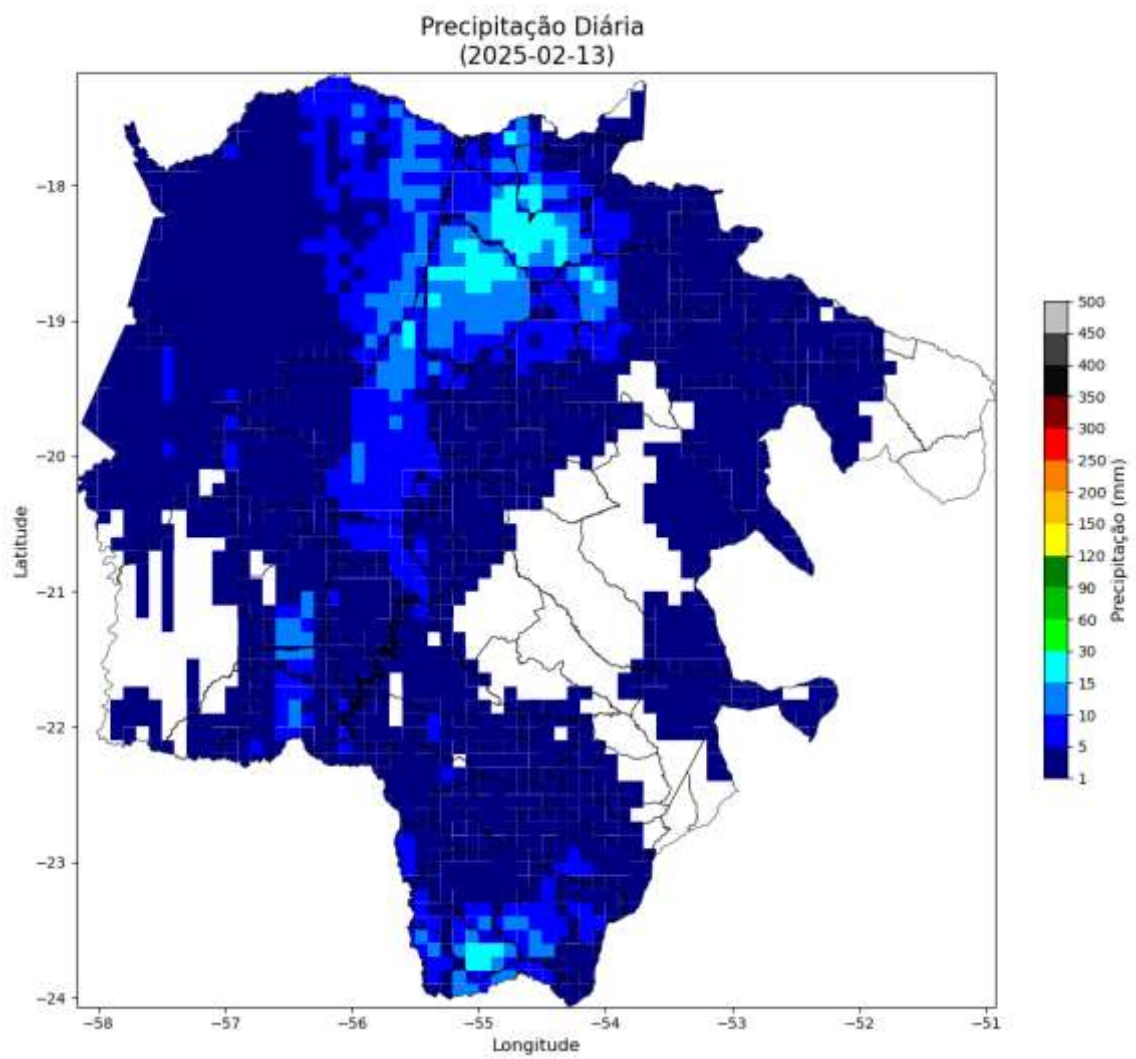

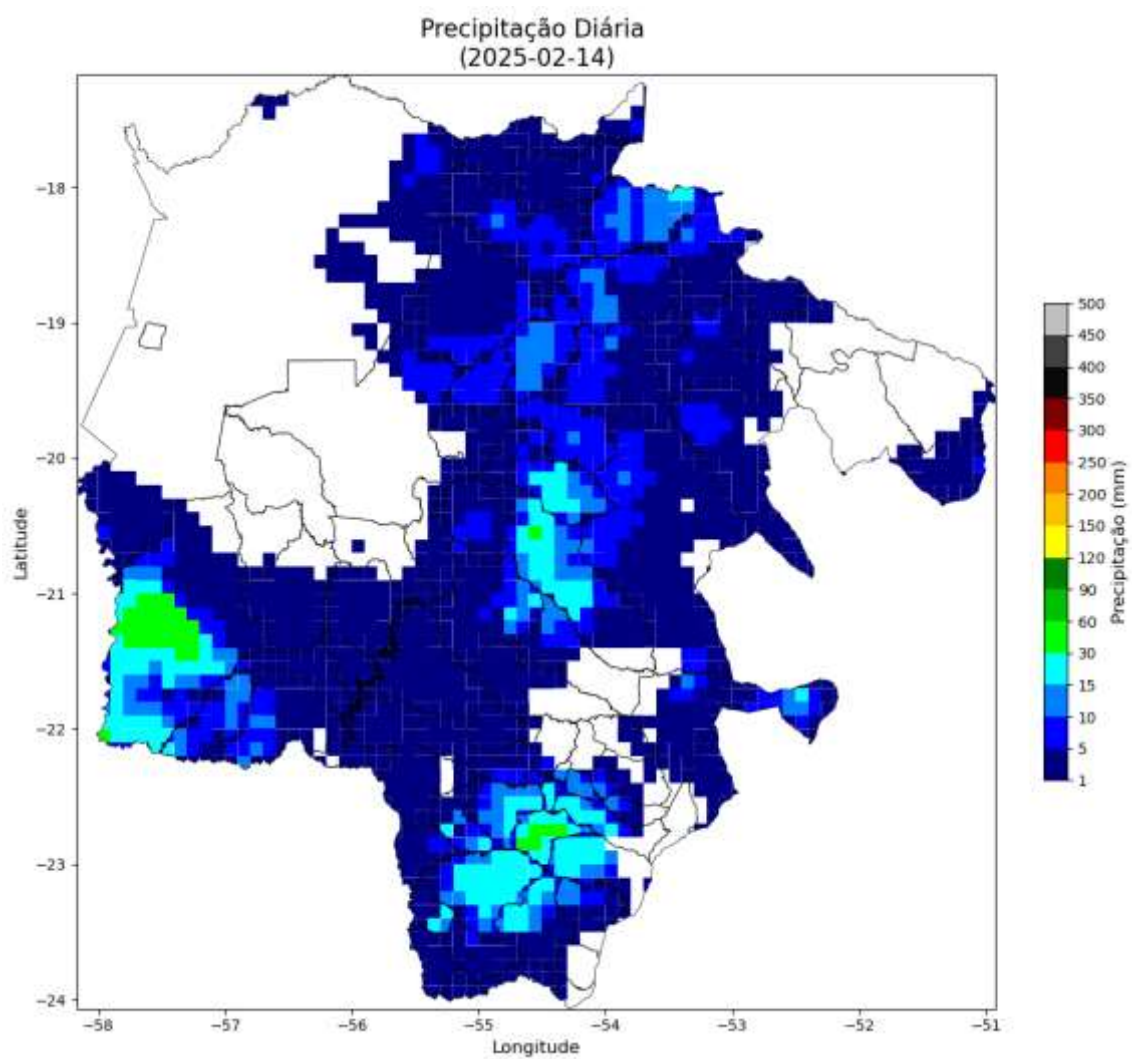

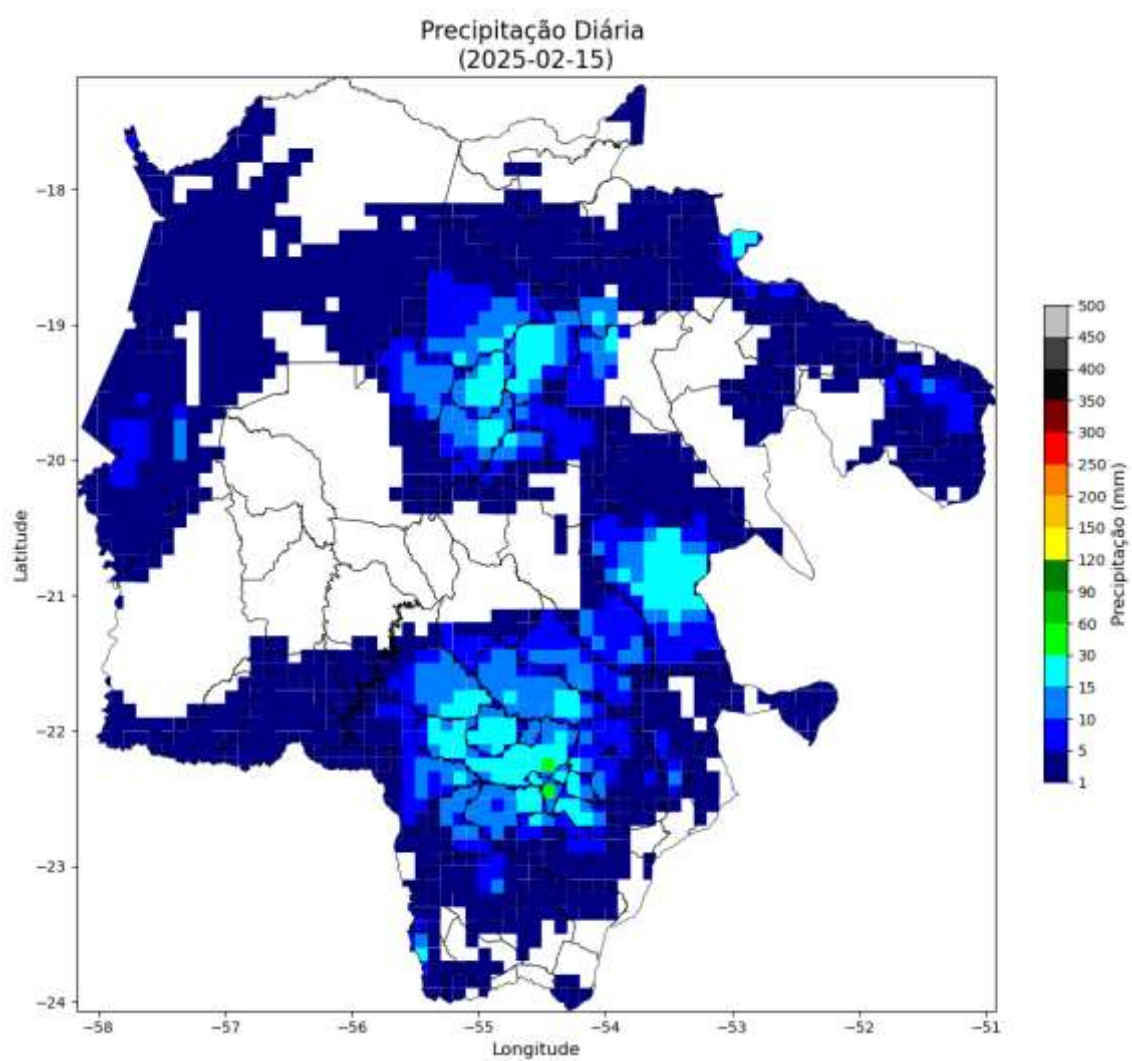



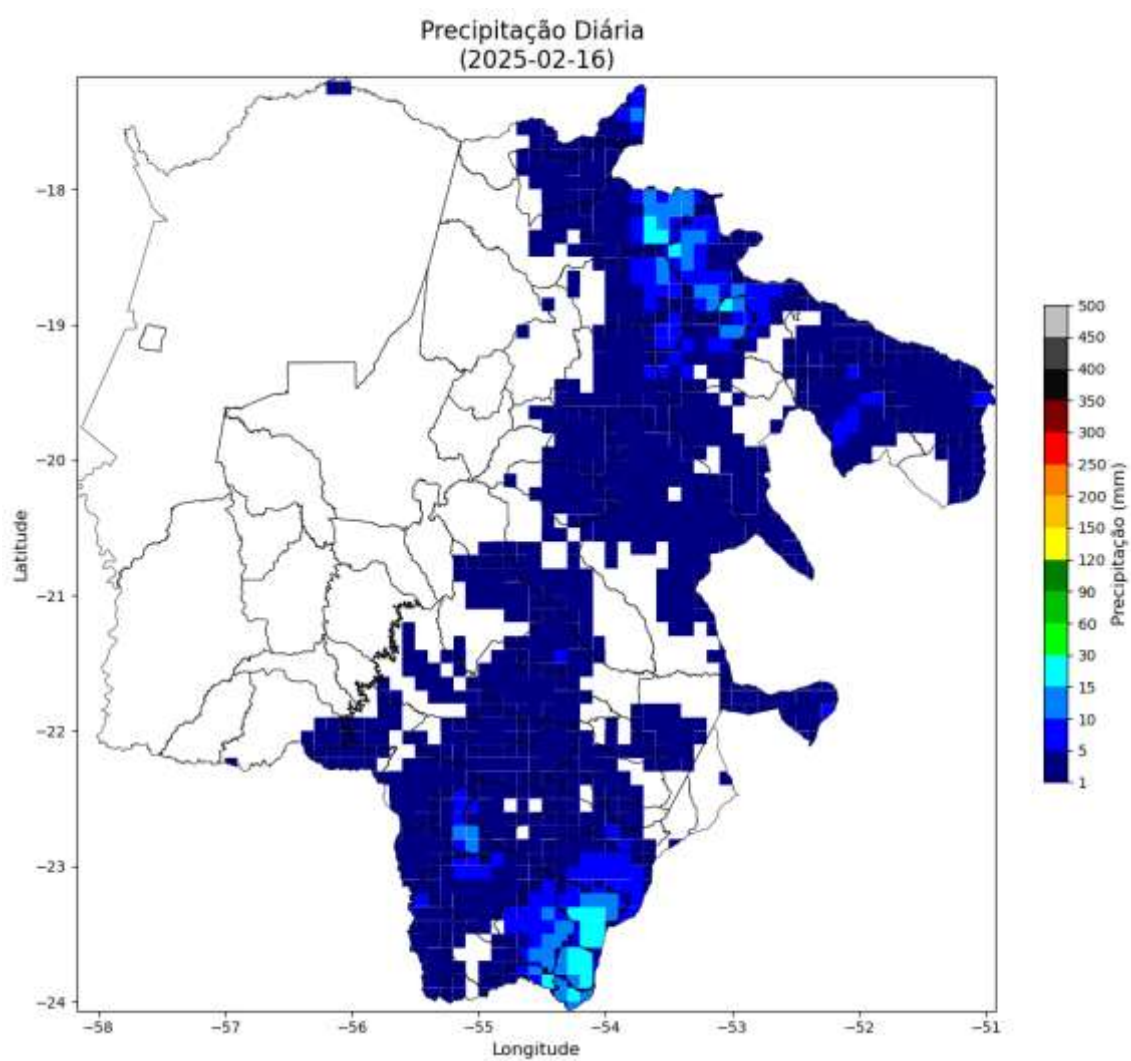


Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias 03/02 a 16/02.


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-03)

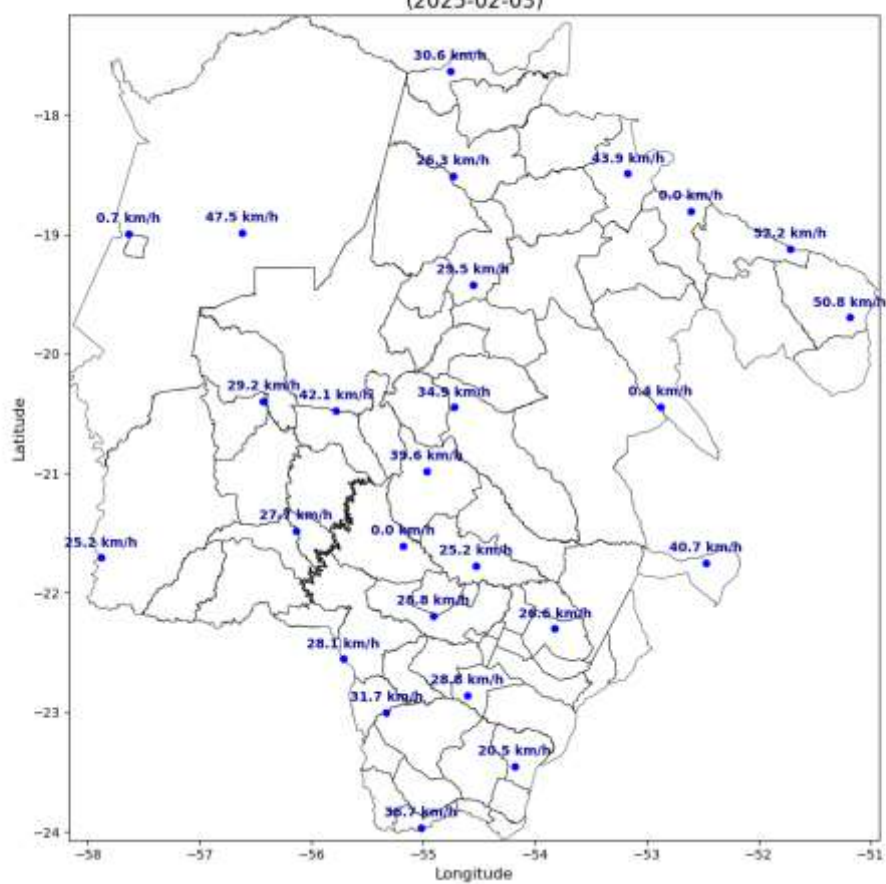


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-04)

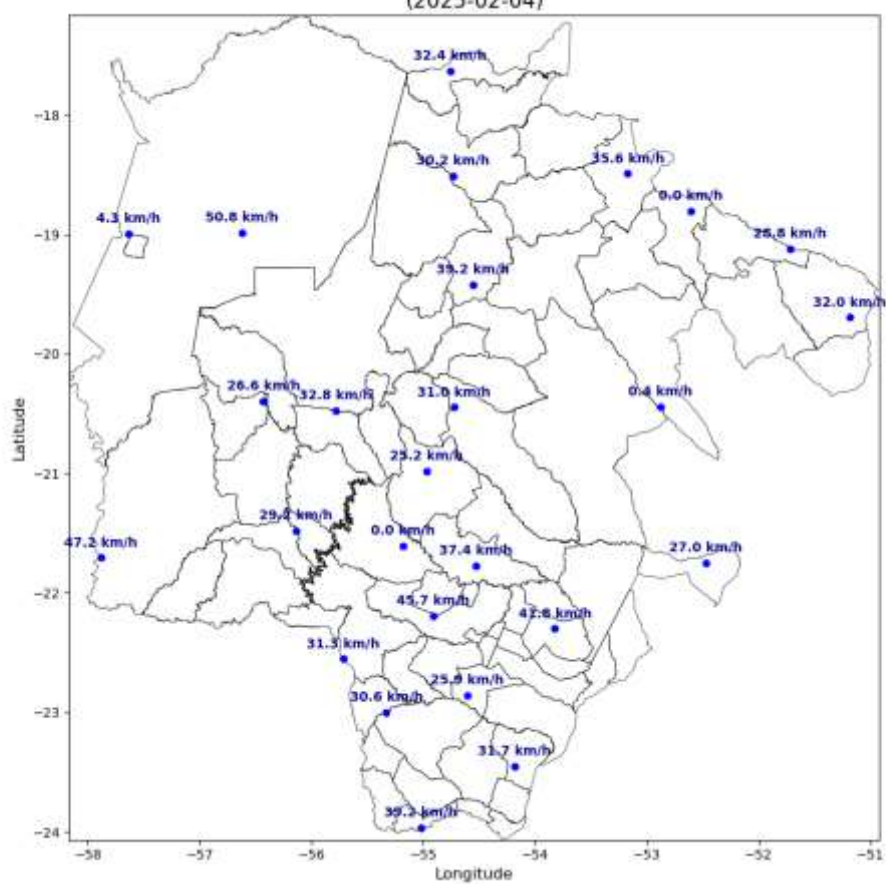


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-05)

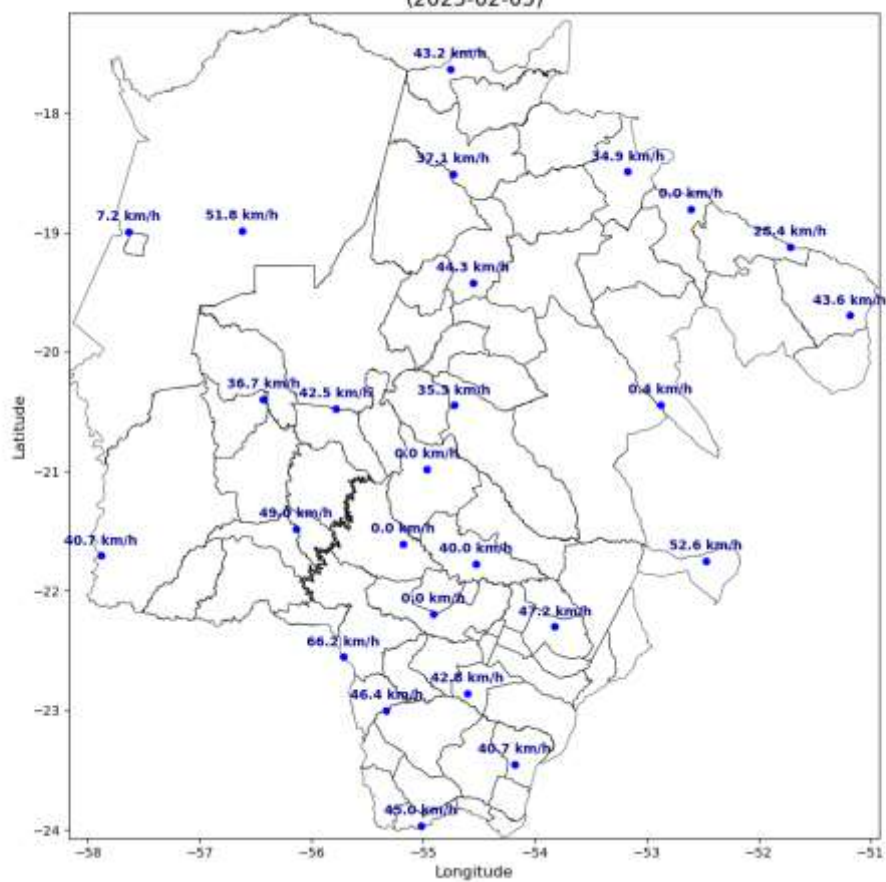


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-06)

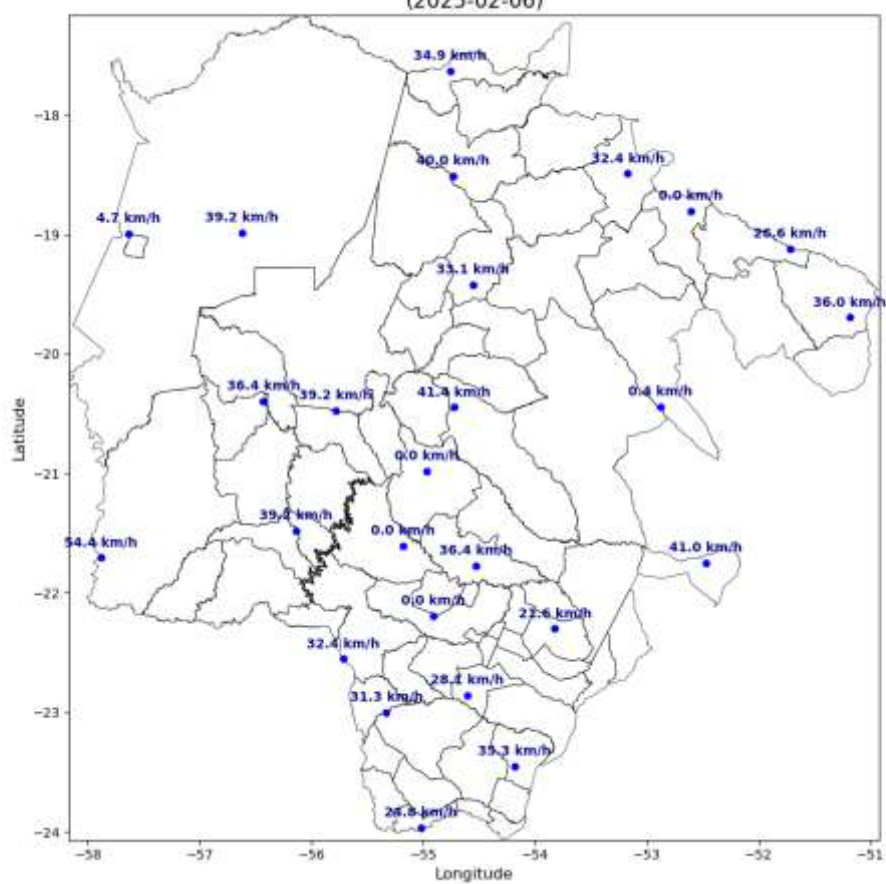


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-07)

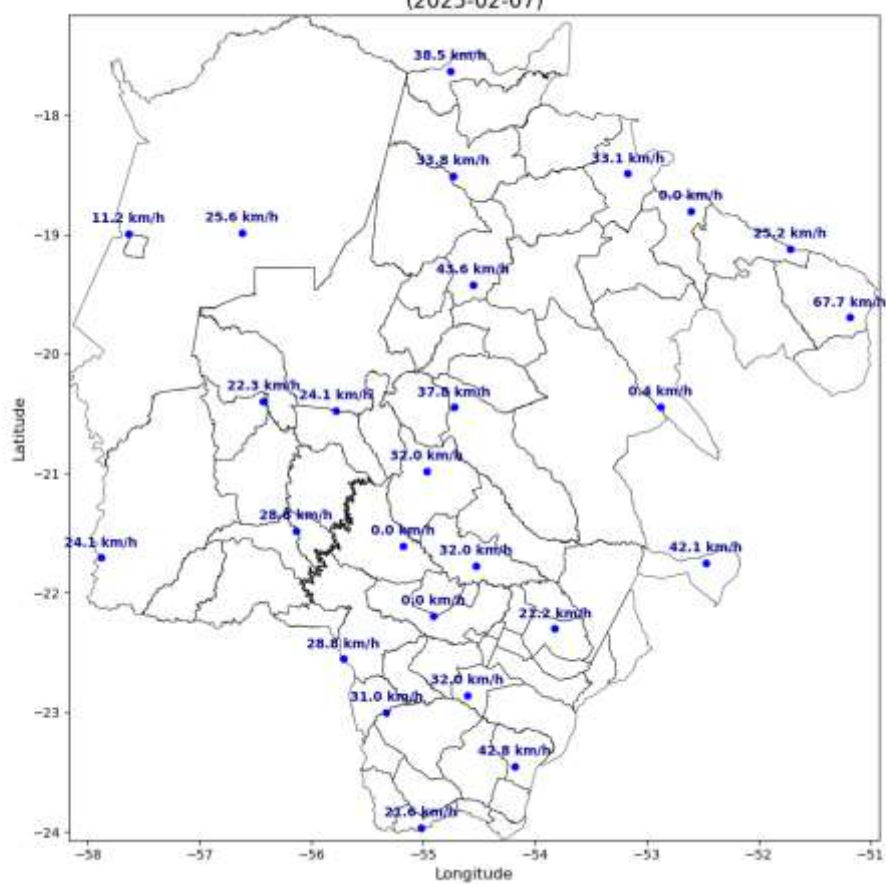


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-08)

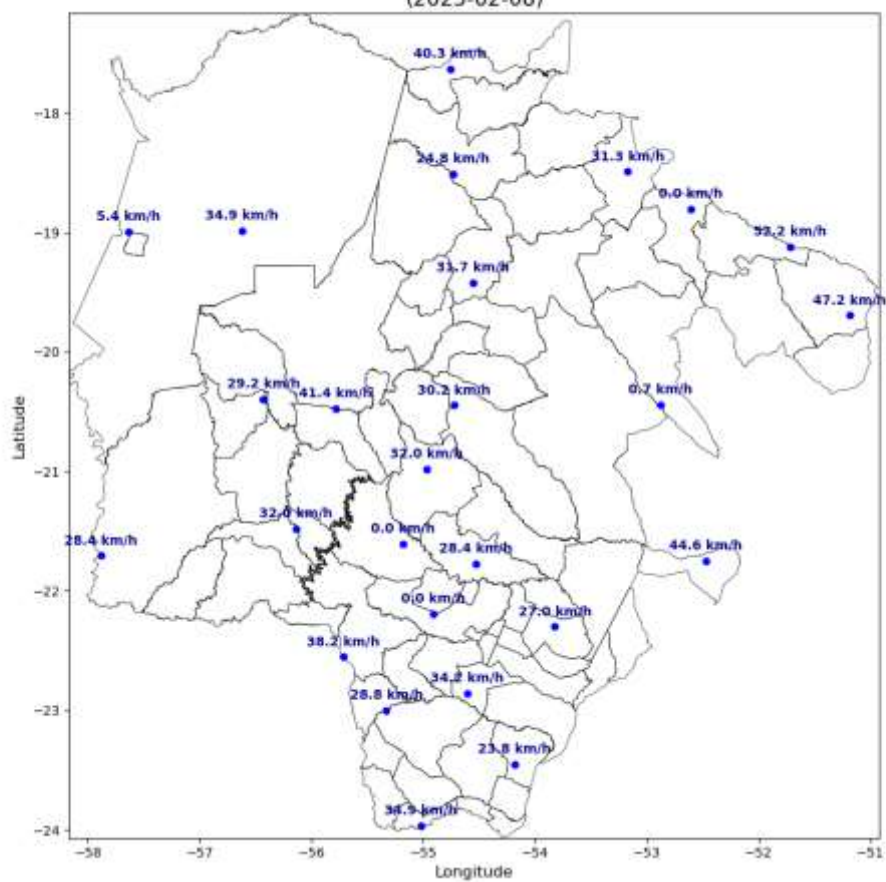


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-09)

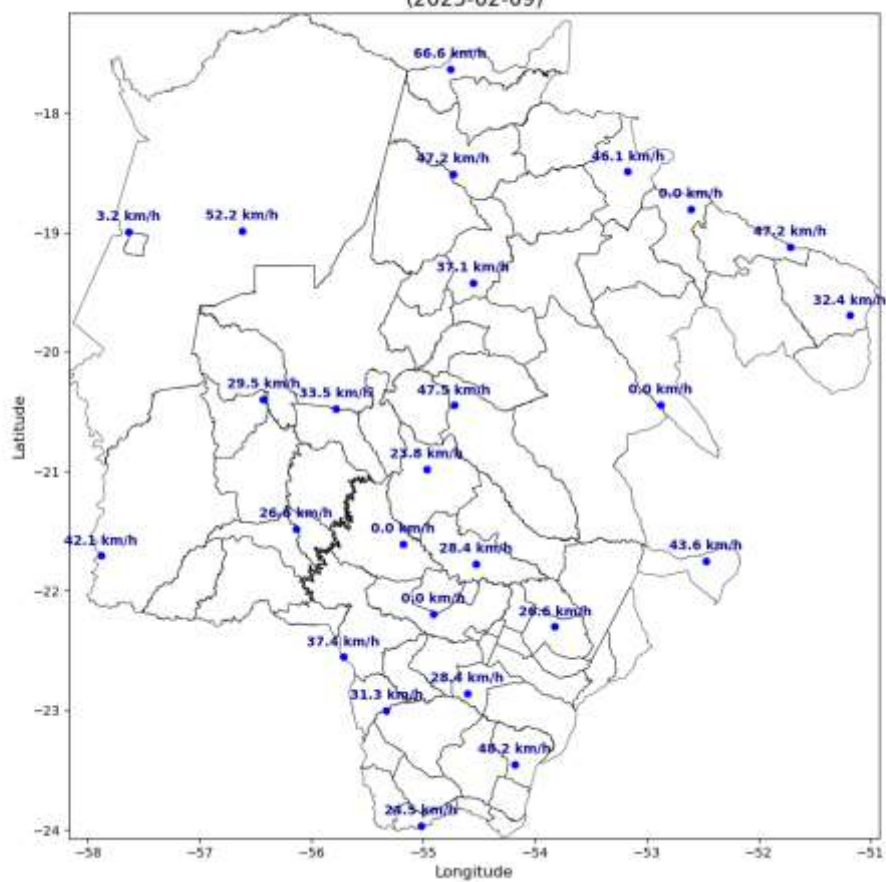


Intensidade Máxima das Rajadas (2025-02-10)

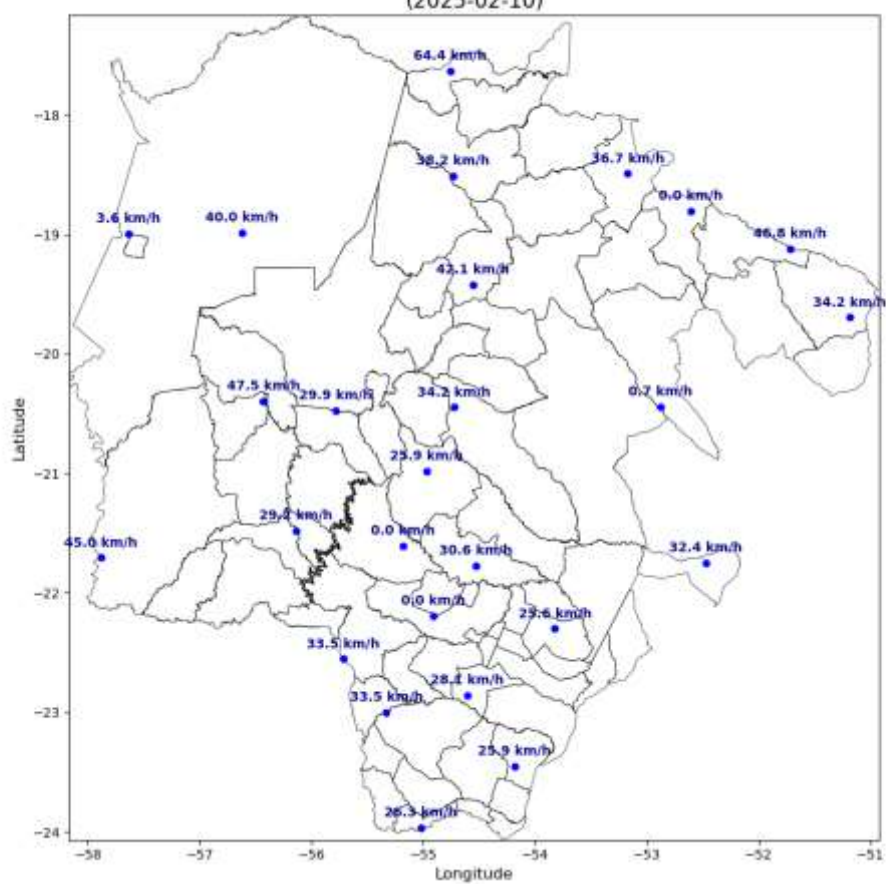


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-11)

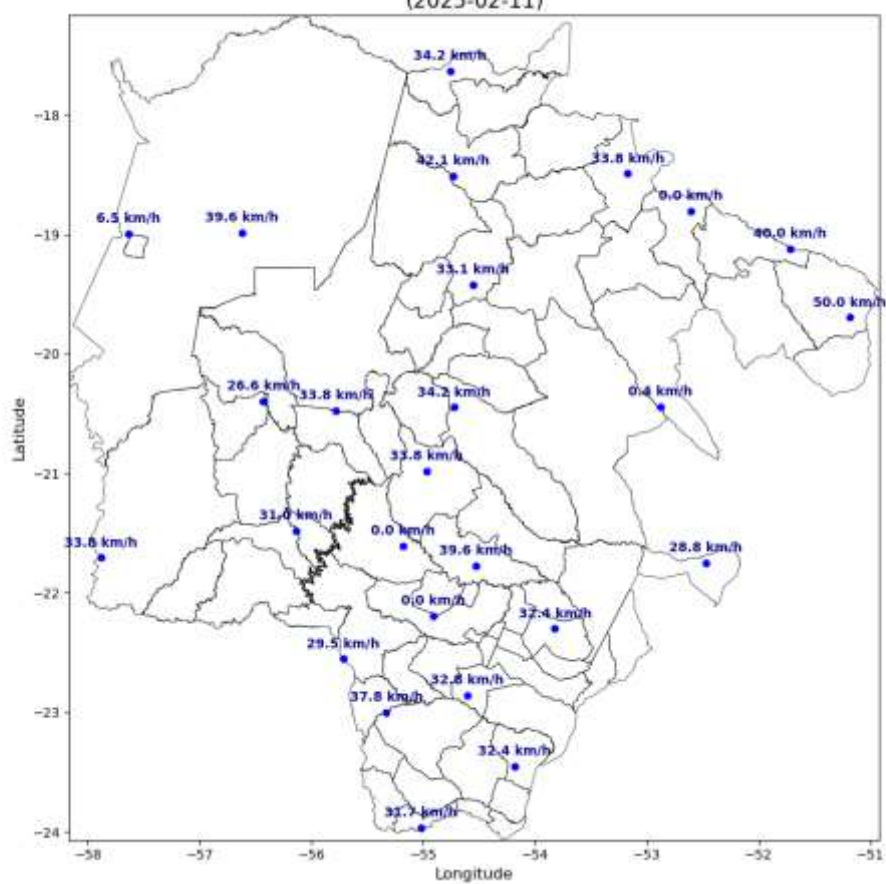


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-12)

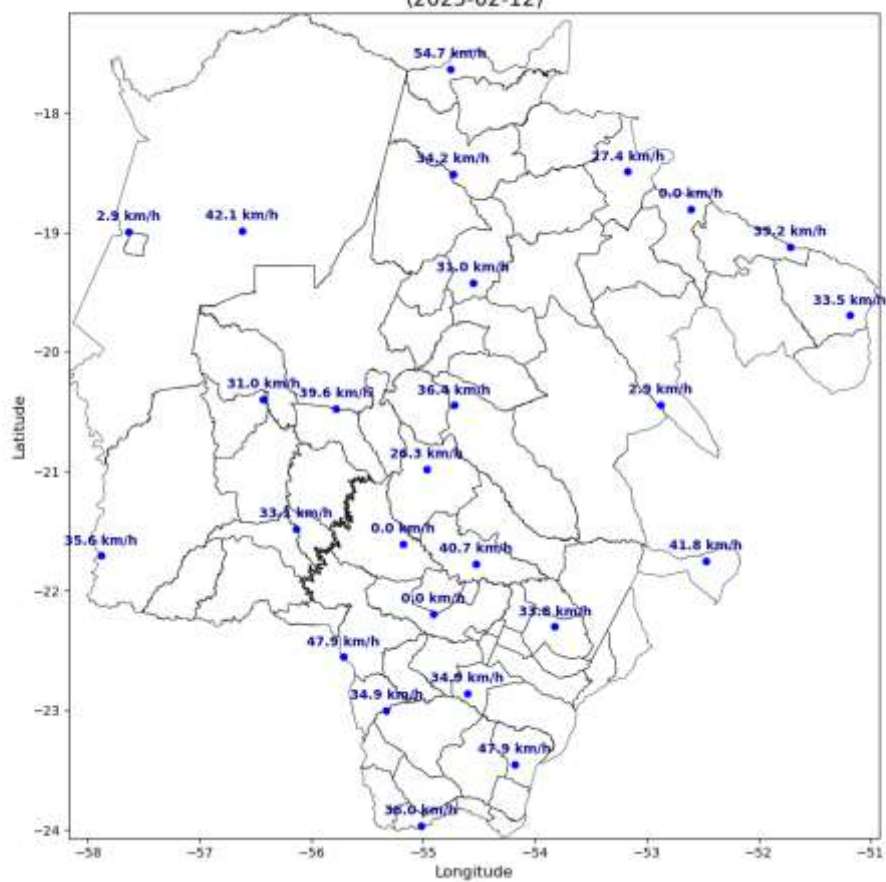


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-13)

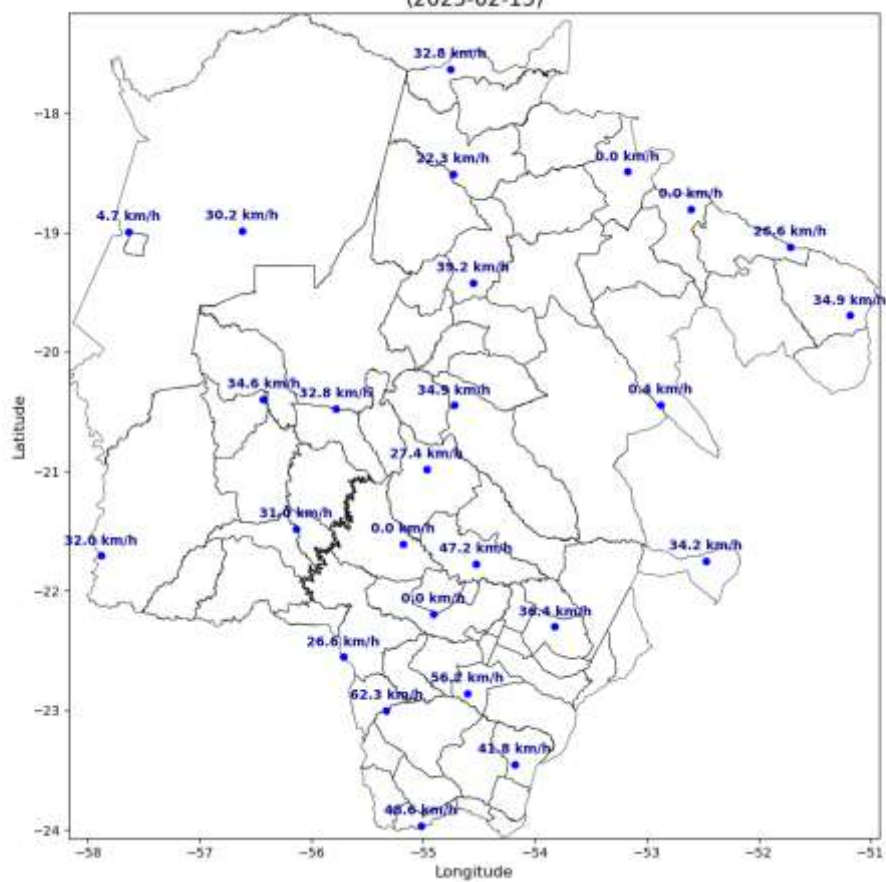

Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-14)

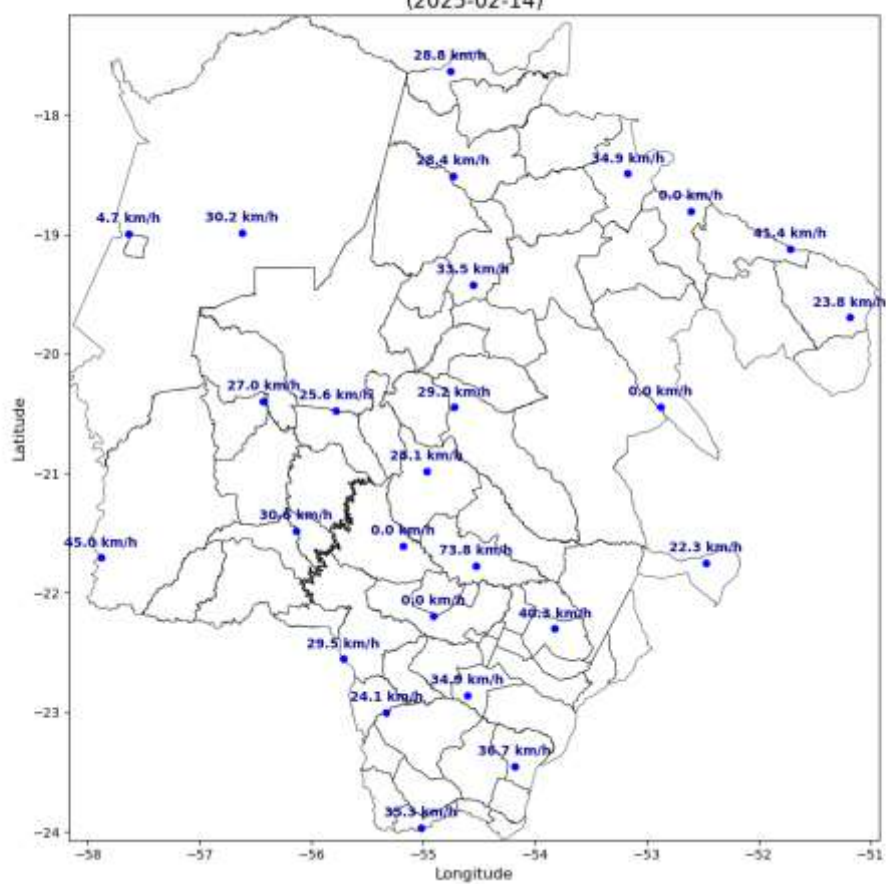

Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-15)

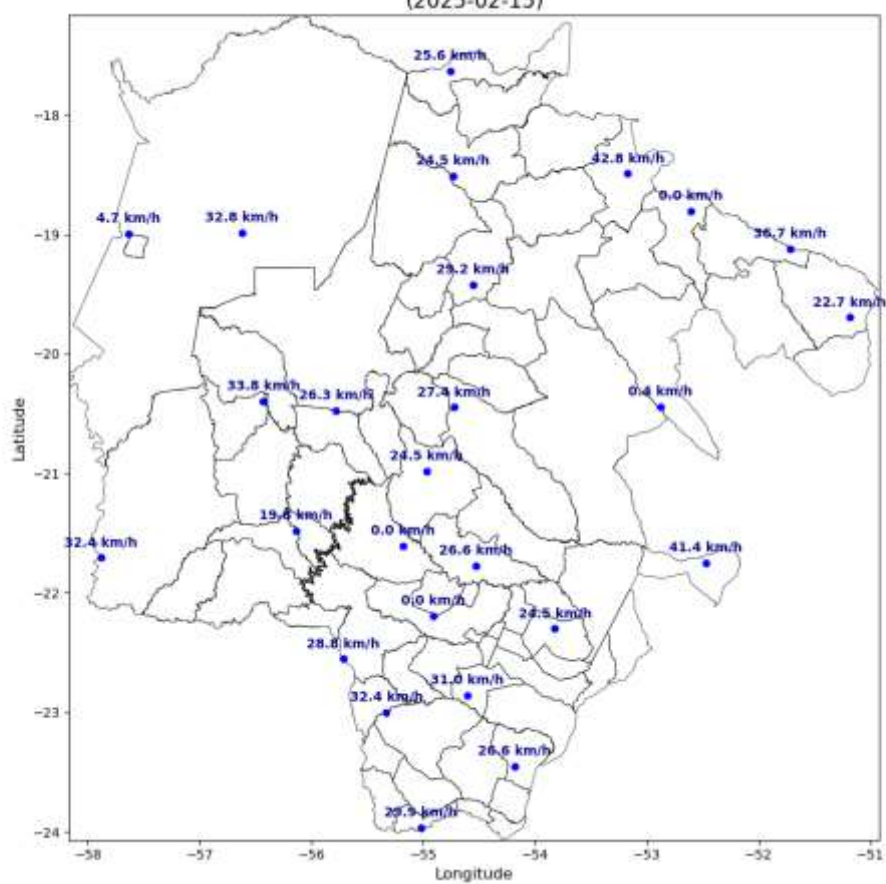

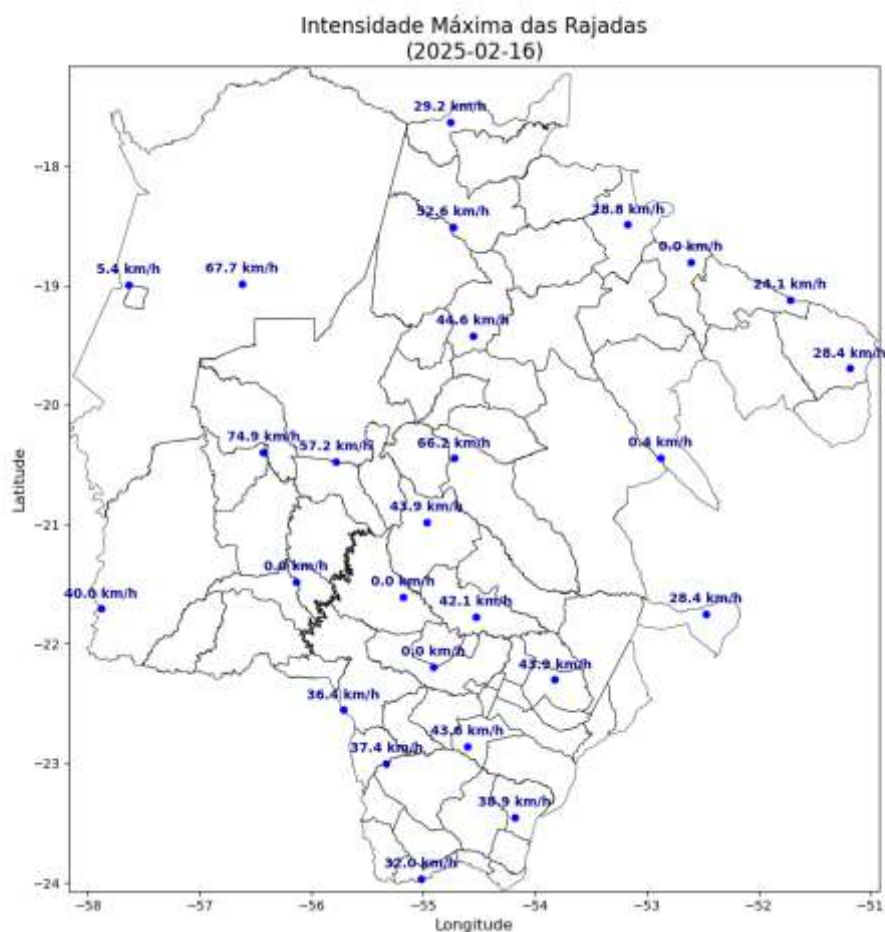


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 03/02 a 16/02.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 75 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram muito fortes, atingindo 90 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 611.058 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.



Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 03/02/2025 a 16/02/2025.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	00:00 UT do dia 03/02/25
Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 16/02/25
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.

- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] Primeira Página. Disponível em: <https://primeirapagina.com.br/tempo/tempestade-derruba-arvores-telhados-e-alaga-ruas-em-ponta-pora/>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico