

Relatório Situação de Emergência

Fevereiro/2025

20250298

Sumário


1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	15
3. EVIDÊNCIAS.....	18
ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	32
ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento	189

ÁREA AFETADA

Do dia 17 ao 25 de fevereiro de 2025, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2025.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

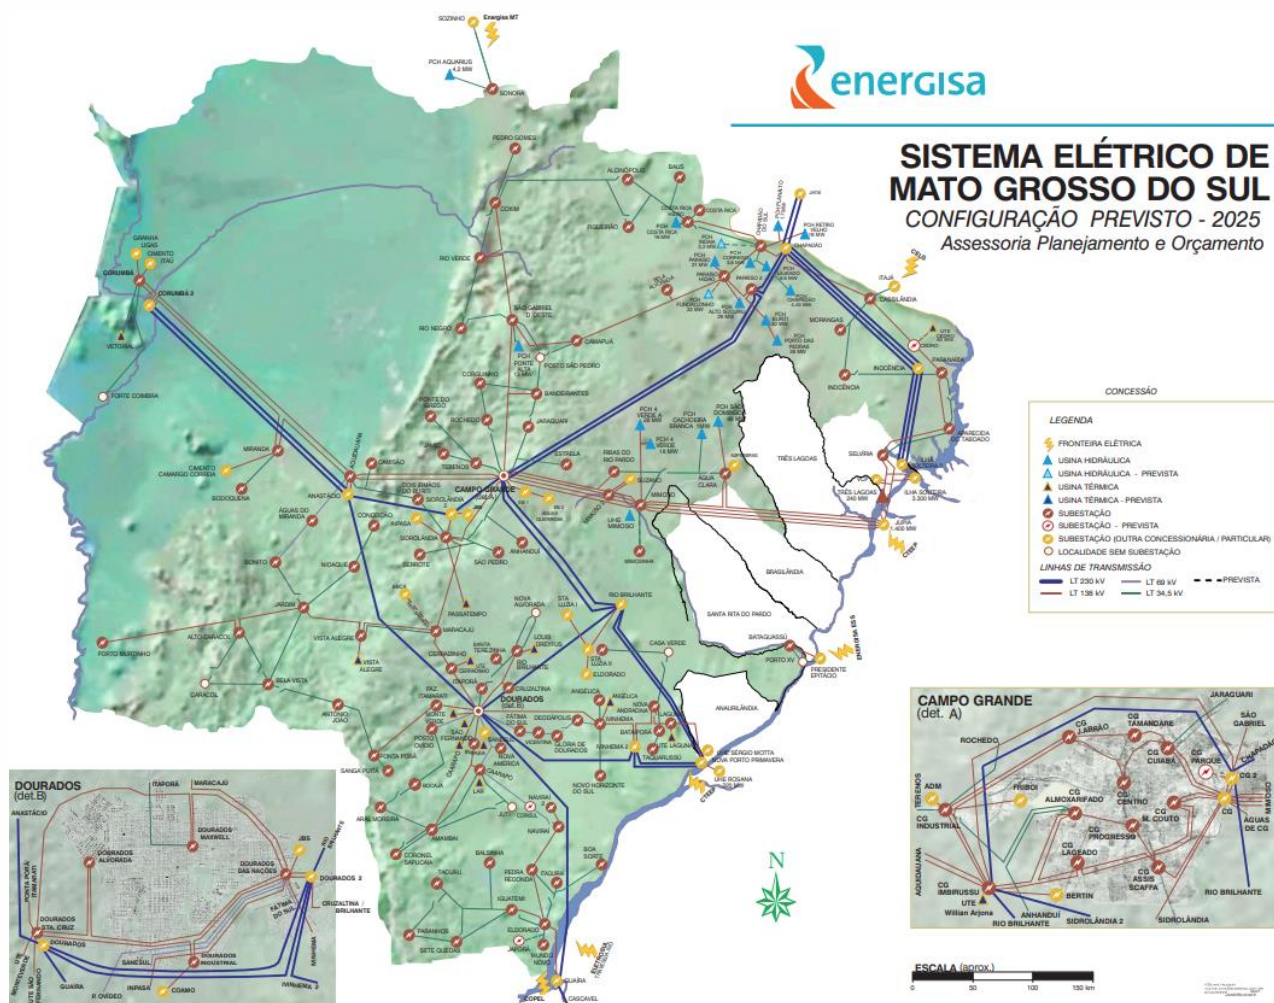

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.

[illegible]

Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

Código do Evento	Municípios Afetados
20250298	PORTO MURTINHO
20250298	CARACOL
20250298	JARDIM
20250298	BELA VISTA
20250298	AGUA CLARA
20250298	RIBAS DO RIO PARDO
20250298	SANTA RITA DO PARDO
20250298	BRASILANDIA
20250298	PONTA PORÁ
20250298	ANTONIO JOAO
20250298	ALCINOPOLIS
20250298	AMAMBÁI
20250298	CAARAPO
20250298	ARAL MOREIRA

Código do Evento	Municípios Afetados
20250298	CORONEL SAPUCAIA
20250298	PARANHOS
20250298	BONITO
20250298	ANASTACIO
20250298	NIOAQUE
20250298	ANGELICA
20250298	NOVA ANDRADINA
20250298	NOVA ALVORADA DO SUL
20250298	CAMPO GRANDE
20250298	AQUIDAUANA
20250298	DOIS IRMAOS DO BURITI
20250298	APARECIDA DO TABOADO
20250298	IGUATEMI
20250298	BANDEIRANTES
20250298	JARAGUARI
20250298	ROCHEDO
20250298	CAMAPUA
20250298	CORGUINHO
20250298	BATAYPORA
20250298	BATAGUASSU
20250298	PARAISO DAS AGUAS
20250298	COSTA RICA
20250298	CHAPADAO DO SUL
20250298	LAGUNA CAARAPA
20250298	BODOQUENA
20250298	ITAQUIRAI
20250298	NAVIRAI
20250298	JUTI
20250298	FIGUEIRAO
20250298	CASSILANDIA
20250298	PARANAIBA
20250298	TERENOS
20250298	CORUMBA
20250298	LADARIO
20250298	COXIM
20250298	SAO GABRIEL DO OESTE
20250298	PEDRO GOMES
20250298	RIO VERDE DE MATO GROSSO
20250298	SONORA
20250298	DOURADOS

Código do Evento	Municípios Afetados
20250298	DOURADINA
20250298	INOCENCIA
20250298	FATIMA DO SUL
20250298	DEODAPOLIS
20250298	GLORIA DE DOURADOS
20250298	ITAPORA
20250298	ELDORADO
20250298	MUNDO NOVO
20250298	VICENTINA
20250298	JATEI
20250298	JAPORA
20250298	TACURU
20250298	MARACAJU
20250298	NOVO HORIZONTE DO SUL
20250298	IVINHEMA
20250298	GUIA LOPES DA LAGUNA
20250298	SIDROLANDIA
20250298	RIO BRILHANTE
20250298	MIRANDA
20250298	TAQUARUSSU
20250298	RIO NEGRO
20250298	SETE QUEDAS

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20250298	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 17/02/25 a 25/02/25 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 17 e 25 de fevereiro de 2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250298	Alto Caracol	ACA51
20250298	Alto Caracol	ACA52
20250298	Alto Caracol	ACA53
20250298	Água Clara	ACL01
20250298	Água Clara	ACL02
20250298	Água Clara	ACL51
20250298	Fazenda Itamarati	FIT51
20250298	Antônio João	AJO01
20250298	Antônio João	AJO51
20250298	Antônio João	AJO52
20250298	Alcinópolis	ALC01
20250298	Amambai	AMA01
20250298	Amambai	AMA02
20250298	Amambai	AMA03
20250298	Amambai	AMA51
20250298	Amambai	AMA52
20250298	Águas do Miranda	AMI01
20250298	Águas do Miranda	AMI02
20250298	Aral Moreira	AMO01
20250298	Aral Moreira	AMO02
20250298	Angélica	ANG01
20250298	Deodápolis	DEO03
20250298	Angélica	ANG02
20250298	Anhanduí	ANH01
20250298	Aquidauana	AQU01
20250298	Aquidauana	AQU02
20250298	Aquidauana	AQU03
20250298	Aquidauana	AQU04
20250298	Aquidauana	AQU05
20250298	Aquidauana	AQU06
20250298	Dois Irmãos do Buriti	DIB01
20250298	Aquidauana	AQU51
20250298	Aparecida do Taboado	ATA02
20250298	Aparecida do Taboado	ATA03
20250298	Aparecida do Taboado	ATA05
20250298	Aparecida do Taboado	ATA51
20250298	Aparecida do Taboado	ATA52
20250298	Balsinha	BAL01
20250298	Balsinha	BAL02
20250298	Bandeirantes	BAN01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250298	Bandeirantes	BAN51
20250298	Bandeirantes	BAN52
20250298	Bandeirantes	BAN53
20250298	Bataiporã	BAP02
20250298	Bataiporã	BAP01
20250298	Bataguassu	BAT01
20250298	Bataguassu	BAT02
20250298	Baús	BAU01
20250298	Bela Alvorada	BAV51
20250298	Chapadão do Sul	CSU52
20250298	Bela Alvorada	BAV52
20250298	Bocajá	BOC01
20250298	Bodoquena	BOD01
20250298	Bodoquena	BOD51
20250298	Bonito	BON01
20250298	Bonito	BON02
20250298	Bonito	BON51
20250298	Bonito	BON52
20250298	Boa Sorte	BSO01
20250298	Boa Sorte	BSO02
20250298	Bela Vista	BVI01
20250298	Bela Vista	BVI02
20250298	Bela Vista	BVI51
20250298	Caarapó	CAA01
20250298	Nova América	NAM02
20250298	Caarapó	CAA02
20250298	Caarapó	CAA51
20250298	Caarapó	CAA52
20250298	Camapuã	CAM01
20250298	Camapuã	CAM51
20250298	Camapuã	CAM02
20250298	Camapuã	CAM52
20250298	Cassilândia	CAS01
20250298	Cassilândia	CAS02
20250298	Cassilândia	CAS03
20250298	Campo Grande Almojarifado	CGA01
20250298	Campo Grande Almojarifado	CGA02
20250298	Campo Grande Almojarifado	CGA03
20250298	Campo Grande Almojarifado	CGA04
20250298	Campo Grande Almojarifado	CGA05

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250298	Campo Grande Almoxarifado	CGA10
20250298	Campo Grande Almoxarifado	CGA12
20250298	Campo Grande Almoxarifado	CGA51
20250298	Campo Grande Cuiabá	CGB01
20250298	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20250298	Campo Grande Cuiabá	CGB05
20250298	Campo Grande Cuiabá	CGB06
20250298	Campo Grande Cuiabá	CGB07
20250298	Campo Grande Cuiabá	CGB08
20250298	Campo Grande Cuiabá	CGB09
20250298	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20250298	Campo Grande Centro	CGC01
20250298	Campo Grande Centro	CGC02
20250298	Campo Grande Centro	CGC04
20250298	Campo Grande Centro	CGC09
20250298	Campo Grande Centro	CGC11
20250298	Campo Grande Centro	CGC15
20250298	Campo Grande Industrial	CGD02
20250298	Campo Grande Industrial	CGD03
20250298	Campo Grande Industrial	CGD51
20250298	Campo Grande Industrial	CGD52
20250298	Campo Grande Industrial	CGD53
20250298	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20250298	Campo Grande José Abrão	CGJ02
20250298	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20250298	Campo Grande José Abrão	CGJ04
20250298	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20250298	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20250298	Campo Grande Lageado	CGL01
20250298	Campo Grande Lageado	CGL02
20250298	Campo Grande Lageado	CGL03
20250298	Campo Grande Lageado	CGL04
20250298	Campo Grande Lageado	CGL06
20250298	Campo Grande Lageado	CGL07
20250298	Campo Grande Lageado	CGL09
20250298	Campo Grande Lageado	CGL08
20250298	Campo Grande Miguel Couto	CGM06
20250298	Campo Grande Miguel Couto	CGM08
20250298	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20250298	Campo Grande Miguel Couto	CGM12

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250298	Campo Grande Miguel Couto	CGM13
20250298	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20250298	Campo Grande Miguel Couto	CGM17
20250298	Campo Grande Progresso	CGP02
20250298	Campo Grande Progresso	CGP03
20250298	Campo Grande Progresso	CGP04
20250298	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03
20250298	Campo Grande Progresso	CGP08
20250298	Campo Grande Progresso	CGP10
20250298	Campo Grande Progresso	CGP11
20250298	Campo Grande Progresso	CGP12
20250298	Campo Grande Assis Scaffa	CGS01
20250298	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20250298	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20250298	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20250298	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20250298	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20250298	Campo Grande Tamandaré	CGT02
20250298	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20250298	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20250298	Campo Grande Tamandaré	CGT05
20250298	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20250298	Camisão	CMS01
20250298	Corguinho	COG01
20250298	Conceição	CON01
20250298	Nioaque	NIO51
20250298	Corumbá	COR01
20250298	Corumbá	COR02
20250298	Corumbá	COR03
20250298	Corumbá	COR04
20250298	Corumbá	COR05
20250298	Corumbá	COR06
20250298	Corumbá	COR07
20250298	Corumbá	COR08
20250298	Corumbá	COR09
20250298	Corumbá	COR10
20250298	Corumbá	COR52
20250298	Corumbá	COR53
20250298	Coxim	COX01
20250298	Coxim	COX02

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250298	Coxim	COX03
20250298	Coxim	COX51
20250298	Coxim	COX52
20250298	PCH Costa Rica	CRH51
20250298	Coxim	COX53
20250298	Costa Rica	CRI01
20250298	Costa Rica	CRI02
20250298	Cruzaltina	CRU01
20250298	Cruzaltina	CRU02
20250298	Dourados Maxwell	DOM52
20250298	Cruzaltina	CRU03
20250298	Coronel Sapucaia	CSA01
20250298	Chapadão do Sul	CSU01
20250298	Chapadão do Sul	CSU02
20250298	Chapadão do Sul	CSU51
20250298	Paranaíba	PAR51
20250298	Chapadão do Sul	CSU53
20250298	Deodápolis	DEO01
20250298	Dourados Alvorada	DOA01
20250298	Dourados Maxwell	DOM05
20250298	Dourados Alvorada	DOA02
20250298	Dourados Alvorada	DOA03
20250298	Dourados Alvorada	DOA04
20250298	Dourados Alvorada	DOA05
20250298	Dourados Alvorada	DOA06
20250298	Dourados Alvorada	DOA07
20250298	Dourados das Nações	DOD01
20250298	Dourados das Nações	DOD02
20250298	Dourados das Nações	DOD03
20250298	Dourados das Nações	DOD04
20250298	Dourados das Nações	DOD05
20250298	Dourados Industrial	DOI02
20250298	Dourados Industrial	DOI04
20250298	Dourados Industrial	DOI06
20250298	Dourados Maxwell	DOM01
20250298	Dourados Maxwell	DOM02
20250298	Dourados Maxwell	DOM03
20250298	Dourados Maxwell	DOM04
20250298	Dourados Maxwell	DOM07
20250298	Dourados Maxwell	DOM08

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250298	Dourados Maxwell	DOM09
20250298	Dourados Maxwell	DOM51
20250298	Eldorado	ELD03
20250298	Eldorado	ELD52
20250298	Eldorado	ELD53
20250298	Estrela	EST01
20250298	Estrela	EST02
20250298	Figueirão	FIG01
20250298	Fazenda Itamarati	FIT52
20250298	Fazenda Itamarati	FIT53
20250298	Fazenda Itamarati	FIT54
20250298	Posto Ovídeo	POV52
20250298	Fazenda Itamarati	FIT55
20250298	Fátima do Sul	FSU01
20250298	Fátima do Sul	FSU02
20250298	Glória de Dourados	GDO01
20250298	Glória de Dourados	GDO02
20250298	Naviraí	NAV03
20250298	Iguatemi	IGU01
20250298	Iguatemi	IGU51
20250298	Iguatemi	IGU52
20250298	Iguatemi	IGU53
20250298	Inocência	INO01
20250298	Inocência	INO02
20250298	Itaporã	ITA01
20250298	Itaporã	ITA52
20250298	Maracajú	MAR52
20250298	Itaquiraí	ITQ01
20250298	Itaquiraí	ITQ02
20250298	Ivinhema	IVI01
20250298	Ivinhema	IVI02
20250298	Ivinhema	IVI03
20250298	Ivinhema	IVI52
20250298	Jaraguari	JAG01
20250298	Jamic	JAM01
20250298	Jardim	JAR01
20250298	Jardim	JAR02
20250298	Jardim	JAR03
20250298	Jardim	JAR04
20250298	Jardim	JAR52

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250298	Jardim	JAR53
20250298	Jardim	JAR54
20250298	Maracajú	MAR01
20250298	Maracajú	MAR02
20250298	Maracajú	MAR03
20250298	Maracajú	MAR51
20250298	Maracajú	MAR53
20250298	Mimoso	MIM01
20250298	Mimoso	MIM51
20250298	Miranda	MIR01
20250298	Miranda	MIR02
20250298	Miranda	MIR51
20250298	Miranda	MIR52
20250298	Mimosinha	MIS01
20250298	Mundo Novo	MNO01
20250298	Mundo Novo	MNO02
20250298	Morangas	MOG01
20250298	Morangas	MOG02
20250298	Nova América	NAM01
20250298	Nova Andradina	NAN01
20250298	Nova Andradina	NAN02
20250298	Nova Andradina	NAN03
20250298	Nova Andradina	NAN51
20250298	Rio Brilhante	RBR01
20250298	Nova Andradina	NAN52
20250298	Naviraí	NAV01
20250298	Naviraí	NAV02
20250298	Naviraí	NAV04
20250298	Naviraí	NAV05
20250298	Naviraí	NAV06
20250298	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20250298	Nioaque	NIO01
20250298	Nioaque	NIO02
20250298	Paranaíba	PAR02
20250298	Paranaíba	PAR03
20250298	Paranaíba	PAR04
20250298	Paranaíba	PAR05
20250298	Paranaíba	PAR52
20250298	Pedro Gomes	PGO01
20250298	Coxim	COX04

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250298	Ponte do Grego	PGR01
20250298	Terenos	TER01
20250298	Ponte do Grego	PGR02
20250298	Porto Murtinho	PMU01
20250298	Porto Murtinho	PMU02
20250298	Posto Ovídeo	POV53
20250298	Posto Ovídeo	POV54
20250298	Posto Ovídeo	POV55
20250298	Ponta Porã Estoril	PPE01
20250298	Ponta Porã Estoril	PPE03
20250298	Ponta Porã Estoril	PPE04
20250298	Ponta Porã Estoril	PPE05
20250298	Ponta Porã Estoril	PPE54
20250298	Ponta Porã Estoril	PPE55
20250298	Rio Brilhante	RBR02
20250298	Rio Brilhante	RBR51
20250298	Rio Brilhante	RBR52
20250298	Rio Brilhante	RBR53
20250298	Sidrolândia	SIA51
20250298	Rio Negro	RNE01
20250298	Rochedo	ROC01
20250298	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20250298	Ribas do Rio Pardo	RRP52
20250298	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20250298	Ribas do Rio Pardo	RRP51
20250298	Rio Verde	RVE52
20250298	Rio Verde	RVE01
20250298	Rio Verde	RVE02
20250298	Rio Verde	RVE51
20250298	Serrote	SET01
20250298	Serrote	SET02
20250298	São Gabriel do Oeste	SGO02
20250298	São Gabriel do Oeste	SGO03
20250298	São Gabriel do Oeste	SGO51
20250298	São Gabriel do Oeste	SGO52
20250298	Sidrolândia	SIA01
20250298	Sidrolândia	SIA03
20250298	Sidrolândia	SIA52
20250298	Sidrolândia	SIA53
20250298	Santa Luzia 2	SLD51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250298	Santa Luzia 2	SLD52
20250298	Sonora	SON01
20250298	Sonora	SON02
20250298		SOZ51
20250298	São Pedro	SPE01
20250298	São Pedro	SPE02
20250298	Sanga Puitã	SPU01
20250298	Sanga Puitã	SPU02
20250298	Sete Quedas	SQU01
20250298	Sete Quedas	SQU51
20250298	Tacurú	TAC01
20250298	Taquarussu	TAQ01
20250298	Terenos	TER02
20250298	Vista Alegre	VAG51
20250298	Vista Alegre	VAG52
20250298	Vista Alegre	VAG53
20250298	Vista Alegre	VAG54
20250298	Vicentina	VIC01
20250298	Vicentina	VIC02

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;

- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20250298	C070-(SE)	C088-Descarga Atmosférica	1
20250298	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	303
20250298	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	452
20250298	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	50
20250298	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	29
20250298	C210-(D)-Estai	C216-Ventos Fortes	1
20250298	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	1
20250298	C230-(D)-Cruzeta	C235-Descarga Atmosférica	1
20250298	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	7
20250298	C250-(D)-Poste	C245-Inundação	1
20250298	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	28
20250298	C250-(D)-Poste	C247-Árvore/Galhos	1
20250298	C250-(D)-Poste	C248-Descarga Atmosférica	1
20250298	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	89
20250298	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	95
20250298	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	140
20250298	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	3
20250298	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	13
20250298	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	20
20250298	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	1
20250298	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	108
20250298	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	1094
20250298	C390-(D)-Chave Fusível	C473-Inundação	1
20250298	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	441
20250298	C450-(D)-Regulador de Tensão	C457-Descarga Atmosférica	1
20250298	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	3
20250298	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	42
20250298	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	6
20250298	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	3
20250298	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C812-Ventos Fortes	4

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20250298	17/02/2025 20:03:00	27/02/2025 11:51:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20250298	135.125	181.552

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20250298	572,77	5.071

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612. N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.122.323 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2024. Portanto, o limite de CHI para 2025 é **342.384,76**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612. N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.122.323^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 342.384,76 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 – Consumidor Hora Interrompido (CHI) do evento

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20250298	630.399,55

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20250298	295,88	339

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20250298	503,15	56,69	57,99	617,83

EVIDÊNCIAS

Chuva forte volta a alagar ruas e deixa bairros de Batayporã sem energia

18 de fevereiro de 2025, 11:59 0

COMPARTILHE

1



*Árvore caiu em cima da rede elétrica na Avenida Antonia Spinoza Mustafá
(foto: Redes Sociais)*

Batayporã voltou a registrar forte chuva na manhã desta terça-feira (18). Ruas ficaram alagadas em vários pontos da cidade e bairros registraram falta de energia elétrica.



Imagens: Reprodução/Vale do Ivinhema Agora



Na Avenida Antonia Spinoza Mustafá, galhos de árvore caíram com a força dos ventos e atingiram a rede elétrica.

Fonte: <https://valedoivinhemagora.com.br/chuva-forte-volta-a-alagar-ruas-e-deixa-bairros-de-bataypora-sem-energia/>

Forte chuva alaga avenidas e deixa rastro de destruição em Nova Andradina e Batayporã



Bárbara Ballesterio, Redação Nova News
18/02/2025 às 11:43 • Atualizada em 18/02/2025 às 11:56



MAIS LIDAS
DA SEMANA

A forte chuva que atingiu Nova Andradina e Batayporã no final da manhã desta terça-feira (18), causou alagamentos e estragos na região.

Em Nova Andradina, diversas ruas ficaram alagadas, sendo a Avenida Eurico Soares de Andrade, como de costume, uma das mais afetadas.

Segundo informações apuradas pelo Nova News juntamente com o Corpo de Bombeiros, houve uma solicitação de atendimento para uma família que teria ficado ilhada em um veículo, mas, ao chegar ao local, as autoridades constataram que os ocupantes já haviam saído do carro por meios próprios.

Fonte: <https://www.novanews.com.br/noticias/cidades/forte-chuva-alaga-avenidas-e-deixa-rastro-de-destruicao-em-nova-andradina-e-bataypora>

Em menos de 1 hora, chuva causa estragos em Campo Grande

Devido ao temporal inesperado, árvores caíram em diversas regiões da cidade

 ALICIA MIYASHIRO E ALISON SILVA
20/02/2025 - 14h00

      Nos siga no 



MAIS LIDAS



No início da tarde desta quinta-feira (20), o temporal chegou a Campo Grande, após dias seguidos de calorão e recorde nacional de altas temperaturas. No entanto, a mesma chuva que veio para 'abençoar' após dias seguidos de tempo seco e quente, também causou prejuízos.

Apesar de rápida, ela veio acompanhada de raios, trovões, e muito vento, provocando inúmeros **estragos em ruas** e avenidas movimentadas da cidade.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as temperaturas chegaram a 34,4°C, mas com a chuva e o tempo fresco, os números abaixaram 7°C, marcando 26,9°C. Já os ventos a tendência era de fraco a moderado.

A equipe do Correio do Estado percorreu os principais pontos de alagamento, e constatou diversos estragos, entre eles:

Fonte: <https://correiodoestado.com.br/cidades/chuva-e-vendaval-provocam-danos-em-campo-grande/444040/>

Tempestade em Campo Grande alaga e derruba barracos na Comunidade Cidade dos Anjos

Fios de energia foram derrubados sobre barracos durante forte chuva nesta quinta-feira (20)

Aline Machado - 20/02/2025 - 15:43

 Ouvir Notícia



Árvore caiu sobre barraco na Cidade dos Anjos (Foto: leitor Midiamax)

A tempestade que atingiu alguns pontos de Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (20), deixou rastro de destruição na Comunidade Cidade dos Anjos, na região do Parque Lageado. Barracos foram alagados pela chuva e alguns não resistiram à força do vento.

Segundo relatos de moradores. Alguns barracos foram derrubados durante a ventania. Árvores caíram sobre as casas improvisadas e fios de energia também foram lançados sobre os barracos.

Ao **Jornal Midiamax**, moradores da comunidade relataram momentos de medo e preocupação durante a tempestade. “Tem crianças dentro de barracos, presas porque tem fios energizados caídos no chão”, diz uma moradora.

Procurada pela reportagem, a Energisa disse que o temporal e raios que atingiram a cidade provocaram queda de energia em diferentes pontos e que equipes de trabalho estão atuando em diferentes pontos da cidade para restabelecer o serviço de energia elétrica.

Confira a nota na íntegra:

“O temporal com fortes ventos e raios que atingiu Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (20), provocou danos à rede de energia, lançando árvores e galhos sobre as estruturas, em diferentes pontos da cidade.



Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2025/tempestade-em-campo-grande-alaga-e-derruba-barracos-na-comunidade-cidade-dos-anjos/>

Chuva intensa expõe problemas antigos e assusta campo-grandenses

Em menos de 1h, chuva derrubou árvores, alagou ruas e "ilhou" estudante

ALISON SILVA
20/02/2025 - 17h15

      Nos sig



MAIS LID



Bastou aproximadamente 1h de chuva para que moradores de algumas regiões de Campo Grande se deparassem com problemas crônicos da cidade.

Iniciada por volta das 13h, a tempestade trouxe grande volume de água, que atingiu áreas da região central, além dos bairros Pioneiros, Universitário, e adjacências, inundando, em instantes, ruas e avenidas da Capital.

Na tarde desta quinta-feira (20), uma estudante de 21 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros após o veículo em que estava "ficar preso" pelas chuvas.

Por volta de 13h20, uma árvore estava ao longo da Avenida Fábio Zahran, próximo ao Assaí Atacadista. No momento em que a equipe de reportagem esteve no local, o trânsito fluía lentamente, uma vez que tronco, galhos e paus tomavam grande parte da via pública.

Fonte: <https://correiodoestado.com.br/cidades/chuva-intensa-expoe-problemas-antigos-e-assusta-campo-grandenses/444044/>

Chuva e ventos fortes causam estragos em Fátima do Sul e deixam bairros sem energia

O tempo segue instável, e as autoridades locais monitoram a situação para garantir a segurança da população.

🕒 1 Min



WASHINGTON LIMA - FÁTIMA EM DIA

18/02/2025 13h04 - Atualizado há 2 meses



Fátima do Sul enfrentou sérios danos nesta terça-feira (18), após uma forte chuva acompanhada de ventos intensos que atingiu a cidade no início da tarde. Árvores foram derrubadas e galhos ficaram espalhados por diversos pontos, causando interrupções na rede elétrica.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado para realizar a remoção de galhos e árvores que bloqueavam as vias públicas e ofereciam riscos aos cidadãos. Em um dos pontos mais críticos, na rodovia BR-376, foi identificado um galho pendurado na rede elétrica, exigindo atenção especial para evitar maiores danos e acidentes.

Alguns bairros da cidade ficaram sem energia elétrica devido à queda de árvores e danos nas instalações da rede. Equipes da concessionária de energia estão trabalhando para restaurar o fornecimento, mas a situação ainda exige cuidados. A população está sendo orientada a manter a segurança e evitar áreas com risco de quedas de galhos ou postes.

Fonte: <https://fatimaemdia.com.br/noticia/38271/chuva-e-ventos-fortes-causam-estragos-em-fatima-do-sul-e-deixam-bairros-sem-energia>

Chuva provoca estragos e interdita BR-060 em Paraíso das Águas

Temporal atingiu a cidade por volta das 15h, derrubou árvores e destelhou casas na cidade

Por Gabriel de Matos | 21/02/2025 19:00



ouça este conteúdo

readme



Os moradores de Paraíso das Águas, na região norte de Mato Grosso do Sul, viveram, na tarde desta sexta-feira (21), muitos transtornos e prejuízos por conta de um temporal. A chuva chegou por volta das 15h, derrubou árvores, destelhou casas e alagou ruas. Ninguém ficou ferido.



Árvore caída em meio a Rodovia BR-060 em Paraíso das Águas (Foto: Portal BNC)

Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/chuva-provoca-estragos-e-interdita-br-060-em-paraíso-das-aguas>



● Últimas Notícias Política ▼ Polícia Cotidiano ▼ MidiaMAIS ▼ Emprego

Cotidiano

Temporal em Rochedo deixa população sem energia

Árvores também caíram em diferentes locais da cidade

Taís Wölfert - 22/02/2025 - 17:15



Cidades teve árvores caídas que impediram o trânsito (Fotos: Redes Sociais)

A chuva de sexta-feira (21) que se estende ainda neste sábado (22) deixou os habitantes de Rochedo, há 83 km de Campo Grande, sem energia. Além disso, árvores também caíram em diferentes locais da cidade, o que impediu o trânsito.

Quem passou por Rochedo nesse sábado alerta quem também vai passar pela cidade: a estrada está com muita neblina, chuva e vento, o que atrapalha a visão dos motoristas.

O vento forte durante a chuva também arrancou parte do telhado da casa de um morador, onde vários móveis foram afetados. O mesmo vento também derrubou a cobertura da arquibancada de um campo de futebol. A torre de uma rádio local ficou torta após a passagem dos ventos fortes.

Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2025/temporal-em-rochedo-deixa-populacao-sem-energia/>

Temporal destelha casas, retorce torres e derruba árvores em escola e carros

Chuva, com forte vendaval, aconteceu por volta das 12h deste sábado (22)

Por Murilo Medeiros | 22/02/2025 18:02



ouça este conteúdo

readme



O município de Rochedo, a 83 quilômetros de Campo Grande, sofreu diversos estragos após um temporal ocorrido por volta das 12h deste sábado (22). Foram registrados vários casos de árvores caídas pela cidade – inclusive sobre carros e no teto de uma **escola** – além de torres retorcidas devido a um forte vendaval, casas destelhadas e veículos danificados.

Confira a galeria de imagens:



Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/temporal-destelha-casas-retorce-torres-e-derruba-arvores-em-escola-e-carros>

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor

e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20250298 de fevereiro de 2025.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6151723-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	2	2,13	4,26
20250298	6151723-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	2	0,63	1,26
20250298	6160513-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	2	2,47	4,94

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6157483-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	99	0,05	4,95
20250298	6151723-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20250298	6151723-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	2,13	2,13
20250298	6151723-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	1	0,63	0,63
20250298	6155169-1	TD(47132)	Transformador Distribuição	2	6,12	12,24
20250298	6155185-1	TD(29419)	Transformador Distribuição	1	8,28	8,28
20250298	6157483-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20250298	6157483-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	1780	0,05	89
20250298	6157483-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	86	1,07	92,02
20250298	6157483-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	12	2,37	28,44
20250298	6157483-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	20	4,7	94
20250298	6157483-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	13	9,27	120,51
20250298	6158926-1	TD(678732)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20250298	6160047-1	TD(690362)	Transformador Distribuição	3	8,43	25,29
20250298	6160513-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	1	2,47	2,47
20250298	6162204-1	FU(757177)	Chave Fusível	16	10,12	161,92
20250298	6162523-1	FU(20243)	Chave Fusível	2	16,92	33,84
20250298	6151723-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	37	0,05	1,85
20250298	6151723-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	77	2,13	164,01
20250298	6151723-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	12	2,93	35,16
20250298	6151723-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	2	3,53	7,06
20250298	6151723-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	20	6,48	129,6
20250298	6151723-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	77	0,63	48,51

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6151723-1	TD(46890)	Transformador Distribuição	1	7,9	7,9
20250298	6156716-1	FU(25444)	Chave Fusível	4	31,5	126
20250298	6157483-1	RD(19130)	Religador de Distribuição	1	1,02	1,02
20250298	6158456-1	TD(46890)	Transformador Distribuição	1	8,58	8,58
20250298	6160513-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	27	2,47	66,69
20250298	6161829-1	TD(58850)	Transformador Distribuição	4	6,02	24,08
20250298	6162494-1	FR(81852234)	Chave Fusível Religadora	21	4,02	84,42
20250298	6162956-1	TD(46841)	Transformador Distribuição	1	14,48	14,48
20250298	6159951-1	TD(686081)	Transformador Distribuição	1	6,3	6,3
20250298	6156587-1	TD(33038)	Transformador Distribuição	2	15,35	30,7
20250298	6154893-1	TD(729082)	Transformador Distribuição	1	10,32	10,32
20250298	6157855-1	FU(19765)	Chave Fusível	4	0,88	3,52
20250298	6159098-1	FU(19765)	Chave Fusível	4	4,12	16,48
20250298	6159779-1	FU(19765)	Chave Fusível	4	5,63	22,52
20250298	6160401-1	FU(4933)	Chave Fusível	5	1,87	9,35
20250298	6152954-1	TD(737950)	Transformador Distribuição	3	15,2	45,6
20250298	6153673-1	TD(52148)	Transformador Distribuição	2	5,32	10,64
20250298	6154062-1	TD(52189)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37
20250298	6154323-1	TD(38751)	Transformador Distribuição	3	1,47	4,41
20250298	6154510-1	TD(31084)	Transformador Distribuição	50	3,7	185
20250298	6154835-1	TD(724972)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20250298	6157231-1	TD(676871)	Transformador Distribuição	3	3,8	11,4
20250298	6151201-1	TD(724972)	Transformador Distribuição	1	9,42	9,42
20250298	6151531-1	TD(52201)	Transformador Distribuição	2	3,9	7,8

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152488-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	268	0,87	233,16
20250298	6152488-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	147	5,53	812,91
20250298	6152488-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	1	7,5	7,5
20250298	6152488-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	56	7,78	435,68
20250298	6152488-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	19	9,18	174,42
20250298	6152488-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	36	8,82	317,52
20250298	6152488-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	9	9,82	88,38
20250298	6158533-1	FR(28009)	Chave Fusível Religadora	10	6,62	66,2
20250298	6158688-1	[MT]PA(13161)	Alimentador	1	8,58	8,58
20250298	6158688-1	[MT]PA(13161)	Alimentador	28	12,58	352,24
20250298	6158688-1	RD(10067)	Religador de Distribuição	19	1,48	28,12
20250298	6160706-1	FU(28059)	Chave Fusível	2	19,27	38,54
20250298	6160736-1	TD(37058)	Transformador Distribuição	1	20,35	20,35
20250298	6162359-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	53	19,72	1045,16
20250298	6162359-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	210	23,88	5014,8
20250298	6162359-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	7	33,3	233,1
20250298	6162402-1	TD(57098)	Transformador Distribuição	1	20,8	20,8
20250298	6201812-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	6	20,27	121,62
20250298	6161451-1	FU(10072)	Chave Fusível	6	9,8	58,8
20250298	6161767-1	TD(705070)	Transformador Distribuição	41	2,22	91,02
20250298	6162473-1	TD(37023)	Transformador Distribuição	2	32,6	65,2
20250298	6163836-1	CF(37474)	Chave Faca	2	23,4	46,8
20250298	6163836-1	CF(37474)	Chave Faca	4	26,02	104,08
20250298	6156364-1	FU(707425)	Chave Fusível	171	4,4	752,4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156364-1	FU(707425)	Chave Fusível	35	24,53	858,55
20250298	6157713-1	FU(10938)	Chave Fusível	12	1,92	23,04
20250298	6158245-1	FU(10938)	Chave Fusível	12	12,63	151,56
20250298	6201812-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	37	2,63	97,31
20250298	6151874-1	TD(36856)	Transformador Distribuição	1	22,38	22,38
20250298	6155230-1	FU(26592)	Chave Fusível	8	6,38	51,04
20250298	6156863-1	FU(26592)	Chave Fusível	7	7,6	53,2
20250298	6156863-1	FU(26592)	Chave Fusível	1	14,72	14,72
20250298	6158071-1	FU(45243)	Chave Fusível	12	20,93	251,16
20250298	6158071-1	FU(45243)	Chave Fusível	3	84,52	253,56
20250298	6161430-1	TD(37213)	Transformador Distribuição	1	25,47	25,47
20250298	6160639-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	1	3,75	3,75
20250298	6160639-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	5	2,73	13,65
20250298	6160639-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	25	22,62	565,5
20250298	6160639-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	46	21,6	993,6
20250298	6160639-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	6	3,2	19,2
20250298	6159906-1	TD(47681)	Transformador Distribuição	1	6,67	6,67
20250298	6158808-1	TD(37084)	Transformador Distribuição	1	23,63	23,63
20250298	6158423-1	TD(37196)	Transformador Distribuição	1	31,83	31,83
20250298	6151340-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	1	14,68	14,68
20250298	6153915-1	FU(23778)	Chave Fusível	18	2,35	42,3
20250298	6155315-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	1	9,47	9,47
20250298	6163548-1	FU(3646)	Chave Fusível	1	5,33	5,33
20250298	6164016-1	FU(3805)	Chave Fusível	28	1,85	51,8
20250298	6160400-1	FU(3805)	Chave Fusível	28	20,03	560,84

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160400-1	FR(8811288)	Chave Fusível Religadora	7	25,28	176,96
20250298	6160487-1	TD(670464)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20250298	6153643-1	RD(698128)	Religador de Distribuição	102	1,23	125,46
20250298	6158814-1	TD(66737350)	Transformador Distribuição	1	9,73	9,73
20250298	6160059-1	TD(676820)	Transformador Distribuição	5	9,45	47,25
20250298	6160279-1	TD(41522)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20250298	6161408-1	FU(23784)	Chave Fusível	2	8,25	16,5
20250298	6161587-1	TD(676814)	Transformador Distribuição	6	8,57	51,42
20250298	6161813-1	TD(18153)	Transformador Distribuição	2	5,62	11,24
20250298	6160661-1	FR(1448)	Chave Fusível Religadora	118	21,77	2568,86
20250298	6161245-1	FU(35698)	Chave Fusível	3	5,23	15,69
20250298	6162438-1	FR(1448)	Chave Fusível Religadora	118	20,32	2397,76
20250298	6163789-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	62	1,62	100,44
20250298	6164119-1	TD(25175)	Transformador Distribuição	1	8,43	8,43
20250298	6164359-1	TD(16413)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20250298	6151055-1	TD(21296)	Transformador Distribuição	1	10,08	10,08
20250298	6152235-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	62	2,87	177,94
20250298	6160227-1	AJO52_AJO5950 1	Alimentador	11	30,63	336,93
20250298	6160227-1	AJO52_AJO5950 1	Alimentador	56	6,9	386,4
20250298	6160227-1	AJO52_AJO5950 1	Alimentador	69	2,65	182,85
20250298	6160227-1	AJO52_AJO5950 1	Alimentador	198	1,43	283,14
20250298	6160227-1	AJO52_AJO5950 1	Alimentador	510	0,17	86,7
20250298	6159814-1	TD(726477)	Transformador Distribuição	5	2,8	14

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6159028-1	FU(4921)	Chave Fusível	27	5,53	149,31
20250298	6158949-1	FU(19624)	Chave Fusível	10	2,85	28,5
20250298	6158838-1	FR(19629)	Chave Fusível Religadora	1	17,48	17,48
20250298	6157734-1	FR(1448)	Chave Fusível Religadora	118	15,73	1856,14
20250298	6154420-1	TD(29226)	Transformador Distribuição	5	15,28	76,4
20250298	6156659-1	FU(3716)	Chave Fusível	11	6,37	70,07
20250298	6161945-1	FU(678752)	Chave Fusível	85	4,68	397,8
20250298	6157673-1	ALC01_ALC49501	Alimentador	2040	0,13	265,2
20250298	6157821-1	FU(39820)	Chave Fusível	53	18,22	965,66
20250298	6158129-1	TD(26749)	Transformador Distribuição	42	17,92	752,64
20250298	6153166-1	FU(42141)	Chave Fusível	24	4,85	116,4
20250298	6153256-1	TD(56862)	Transformador Distribuição	2	4,43	8,86
20250298	6155454-1	TD(26749)	Transformador Distribuição	2	27,27	54,54
20250298	6155454-1	TD(26749)	Transformador Distribuição	40	8,05	322
20250298	6157673-1	ALC01_ALC49501	Alimentador	3	0,13	0,39
20250298	6154684-1	FU(41903)	Chave Fusível	7	6,28	43,96
20250298	6154684-1	FU(41903)	Chave Fusível	7	24,02	168,14
20250298	6154684-1	FU(41903)	Chave Fusível	7	6,48	45,36
20250298	6154010-1	FU(42141)	Chave Fusível	10	0,87	8,7
20250298	6154010-1	FU(41903)	Chave Fusível	14	4,05	56,7
20250298	6164439-1	TD(660209)	Transformador Distribuição	2	20,75	41,5
20250298	6153880-1	TD(56862)	Transformador Distribuição	2	2,07	4,14
20250298	6155454-1	TD(26749)	Transformador Distribuição	40	8,38	335,2
20250298	6162388-1	TD(751463)	Transformador Distribuição	39	6,95	271,05
20250298	6152812-1	TD(28641)	Transformador Distribuição	83	2,92	242,36
20250298	6163110-1	TD(58223)	Transformador Distribuição	1	7,65	7,65

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160583-1	TD(58223)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20250298	6152022-1	TD(40970)	Transformador Distribuição	59	3,45	203,55
20250298	6152640-1	TD(40970)	Transformador Distribuição	59	2,02	119,18
20250298	6152652-1	TD(8923)	Transformador Distribuição	100	5,55	555
20250298	6153099-1	FU(3427)	Chave Fusível	61	9,68	590,48
20250298	6153132-1	TD(8890)	Transformador Distribuição	90	5,58	502,2
20250298	6153424-1	TD(32494)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20250298	6154094-1	TD(32494)	Transformador Distribuição	1	1,55	1,55
20250298	6156805-1	TD(756211)	Transformador Distribuição	1	6,7	6,7
20250298	6156956-1	TD(39976)	Transformador Distribuição	6	4,58	27,48
20250298	6158098-1	TD(8923)	Transformador Distribuição	100	1,8	180
20250298	6160583-1	TD(58223)	Transformador Distribuição	101	4,55	459,55
20250298	6160759-1	TD(40970)	Transformador Distribuição	59	18,02	1063,18
20250298	6161544-1	TD(55854)	Transformador Distribuição	138	6,12	844,56
20250298	6162371-1	FU(3427)	Chave Fusível	61	2,03	123,83
20250298	6162389-1	FU(3364)	Chave Fusível	7	16,47	115,29
20250298	6162894-1	TD(676058)	Transformador Distribuição	49	15,72	770,28
20250298	6163110-1	TD(58223)	Transformador Distribuição	101	7,65	772,65
20250298	6163327-1	FU(38728)	Chave Fusível	67	4,83	323,61
20250298	6163457-1	TD(32526)	Transformador Distribuição	2	5,82	11,64
20250298	6163483-1	TD(8928)	Transformador Distribuição	1	5,07	5,07
20250298	6150913-1	TD(8923)	Transformador Distribuição	100	10,72	1072
20250298	6156285-1	FU(996212)	Chave Fusível	6	40,4	242,4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156791-1	TD(57690)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20250298	6157163-1	FU(26469)	Chave Fusível	2	26,88	53,76
20250298	6159646-1	TD(57100)	Transformador Distribuição	2	13,4	26,8
20250298	6162957-1	TD(52414)	Transformador Distribuição	1	39,65	39,65
20250298	6164342-1	TD(42250)	Transformador Distribuição	3	15,72	47,16
20250298	6155089-1	FU(41816)	Chave Fusível	2	5,38	10,76
20250298	6155060-1	FU(737093)	Chave Fusível	1	30,82	30,82
20250298	6155060-1	FU(737093)	Chave Fusível	2	3,93	7,86
20250298	6154024-1	FR(14237)	Chave Fusível Religadora	18	2,17	39,06
20250298	6163028-1	FU(25190)	Chave Fusível	6	10,8	64,8
20250298	6162643-1	TD(16942)	Transformador Distribuição	1	17,52	17,52
20250298	6160858-1	FU(27698)	Chave Fusível	4	24,1	96,4
20250298	6156583-1	FR(25192)	Chave Fusível Religadora	10	15,67	156,7
20250298	6157043-1	TD(42228)	Transformador Distribuição	2	11,07	22,14
20250298	6157043-1	RD(744728)	Religador de Distribuição	170	0,13	22,1
20250298	6157043-1	RD(744728)	Religador de Distribuição	12	4,08	48,96
20250298	6157181-1	FU(3306)	Chave Fusível	3	7,27	21,81
20250298	6157732-1	TD(739824)	Transformador Distribuição	5	18,05	90,25
20250298	6158592-1	TD(42283)	Transformador Distribuição	1	8,28	8,28
20250298	6160723-1	FU(757085)	Chave Fusível	2	16,77	33,54
20250298	6160769-1	FR(25089)	Chave Fusível Religadora	20	18,02	360,4
20250298	6153458-1	FU(706347)	Chave Fusível	3	4,13	12,39
20250298	6154159-1	TD(43132)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250298	6155648-1	RD(3445)	Religador de Distribuição	44	5,98	263,1 2
20250298	6155648-1	RD(3445)	Religador de Distribuição	12	42,6	511,2
20250298	6155648-1	RD(3445)	Religador de Distribuição	37	48,42	1791, 54

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155648-1	RD(3445)	Religador de Distribuição	46	2,67	122,8 2
20250298	6155648-1	CF(37795)	Chave Faca	12	5,8	69,6
20250298	6155648-1	RD(3445)	Religador de Distribuição	46	5,27	242,4 2
20250298	6164268-1	TD(656131)	Transformador Distribuição	7	16,88	118,1 6
20250298	6156466-1	FU(2327)	Chave Fusível	6	13,6	81,6
20250298	6162648-1	FR(27670)	Chave Fusível Religadora	12	16,73	200,7 6
20250298	6163640-1	TD(43093)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20250298	6153433-1	TD(42502)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20250298	6153433-1	FU(27812)	Chave Fusível	3	1,48	4,44
20250298	6160427-1	TD(21102)	Transformador Distribuição	5	18,78	93,9
20250298	6160411-1	TD(25115)	Transformador Distribuição	2	21,72	43,44
20250298	6161240-1	FU(18901)	Chave Fusível	1	9,45	9,45
20250298	6151279-1	FU(19797)	Chave Fusível	4	8,33	33,32
20250298	6157118-1	TD(15760)	Transformador Distribuição	2	6,42	12,84
20250298	6156038-1	FU(19772)	Chave Fusível	8	15,83	126,6 4
20250298	6160369-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	11	41,87	460,5 7
20250298	6160369-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	110	2,25	247,5
20250298	6160363-1	FU(717780)	Chave Fusível	109	18,92	2062, 28
20250298	6163437-1	TD(15757)	Transformador Distribuição	1	8,12	8,12
20250298	6163387-1	FU(18888)	Chave Fusível	5	11,47	57,35
20250298	6162839-1	TD(15639)	Transformador Distribuição	2	20,08	40,16
20250298	6161840-1	TD(737403)	Transformador Distribuição	53	9,63	510,3 9
20250298	6161652-1	TD(15751)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20250298	6160933-1	TD(15639)	Transformador Distribuição	2	22,02	44,04
20250298	6158597-1	TD(51608)	Transformador Distribuição	102	2,67	272,3 4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6157617-1	TD(51608)	Transformador Distribuição	102	6,88	701,76
20250298	6153169-1	FR(22616)	Chave Fusível Religadora	15	1,72	25,8
20250298	6153805-1	TD(10132)	Transformador Distribuição	95	4,75	451,25
20250298	6156949-1	FU(22130)	Chave Fusível	1	5,92	5,92
20250298	6151600-1	FU(3226)	Chave Fusível	186	4,67	868,62
20250298	6151667-1	TD(41964)	Transformador Distribuição	2	22,77	45,54
20250298	6153298-1	FU(1593)	Chave Fusível	3	3,25	9,75
20250298	6154365-1	FU(3226)	Chave Fusível	186	2,53	470,58
20250298	6154506-1	FU(678385)	Chave Fusível	2	15,58	31,16
20250298	6154796-1	TD(33014)	Transformador Distribuição	5	9,17	45,85
20250298	6155150-1	TD(763)	Transformador Distribuição	55	9,3	511,5
20250298	6155629-1	FU(3096)	Chave Fusível	129	1,43	184,47
20250298	6156355-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	13	2,05	26,65
20250298	6156355-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	51	2,87	146,37
20250298	6157988-1	TD(32953)	Transformador Distribuição	6	0,87	5,22
20250298	6159706-1	FU(26008)	Chave Fusível	22	11,82	260,04
20250298	6162236-1	RD(14918)	Religador de Distribuição	1	1,75	1,75
20250298	6162966-1	RD(7367)	Religador de Distribuição	11	4,43	48,73
20250298	6162966-1	RD(7367)	Religador de Distribuição	277	8,55	2368,35
20250298	6163753-1	FR(11183)	Chave Fusível Religadora	51	5,95	303,45
20250298	6151571-1	FU(3229)	Chave Fusível	462	2,82	1302,84
20250298	6151140-1	FU(38842)	Chave Fusível	7	6,38	44,66
20250298	6151638-1	TD(33571)	Transformador Distribuição	1	8,1	8,1
20250298	6151702-1	FU(26006)	Chave Fusível	16	7,92	126,72

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6151724-1	TD(22751)	Transformador Distribuição	3	4,78	14,34
20250298	6151807-1	FU(1589)	Chave Fusível	2	9,33	18,66
20250298	6152102-1	FU(1591)	Chave Fusível	1	6,25	6,25
20250298	6152395-1	TD(32560)	Transformador Distribuição	2	2,8	5,6
20250298	6152872-1	TD(32868)	Transformador Distribuição	1	16,65	16,65
20250298	6154165-1	TD(33086)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20250298	6156253-1	FU(24806)	Chave Fusível	6	15,63	93,78
20250298	6156848-1	TD(34292)	Transformador Distribuição	2	10,72	21,44
20250298	6158084-1	FU(1515)	Chave Fusível	3	2,27	6,81
20250298	6158234-1	TD(32977)	Transformador Distribuição	2	0,9	1,8
20250298	6158268-1	TD(34292)	Transformador Distribuição	2	13,03	26,06
20250298	6158356-1	FU(1515)	Chave Fusível	3	9,28	27,84
20250298	6158487-1	TD(32465)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20250298	6158580-1	TD(11000)	Transformador Distribuição	1	8,17	8,17
20250298	6158685-1	FU(22791)	Chave Fusível	9	4,18	37,62
20250298	6158696-1	FU(658902)	Chave Fusível	29	3,78	109,62
20250298	6162244-1	FR(7074)	Chave Fusível Religadora	30	4,88	146,4
20250298	6162281-1	FU(658902)	Chave Fusível	29	3,73	108,17
20250298	6163733-1	FU(22801)	Chave Fusível	3	22,33	66,99
20250298	6164099-1	TD(33086)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20250298	6164265-1	FU(85296016)	Chave Fusível	3	13,27	39,81
20250298	6154468-1	TD(102351784)	Transformador Distribuição	11	7,02	77,22
20250298	6164225-1	TD(11177284)	Transformador Distribuição	1	15,85	15,85
20250298	6157266-1	TD(58984)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20250298	6156687-1	FU(680933)	Chave Fusível	69	5,82	401,58
20250298	6155666-1	FU(44934)	Chave Fusível	81	7,75	627,75

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152087-1	AQU01_AQU49512	Alimentador	1871	0,6	1122,6
20250298	6152087-1	AQU01_AQU49512	Alimentador	1709	0,58	991,22
20250298	6160449-1	TD(56166)	Transformador Distribuição	35	18,23	638,05
20250298	6153995-1	TD(31309)	Transformador Distribuição	49	2,48	121,52
20250298	6163802-1	FU(701218)	Chave Fusível	133	2,27	301,91
20250298	6160466-1	FU(730536)	Chave Fusível	130	4,27	555,1
20250298	6156098-1	TD(54527)	Transformador Distribuição	22	1,78	39,16
20250298	6156098-1	PE(17835582)	Ponto de conexão	1	3,7	3,7
20250298	6161469-1	TD(8474)	Transformador Distribuição	73	7,92	578,16
20250298	6162776-1	TD(8531)	Transformador Distribuição	61	14,55	887,55
20250298	6161396-1	TD(54527)	Transformador Distribuição	22	19,05	419,1
20250298	6162776-1	CF(14730)	Chave Faca	45	0,87	39,15
20250298	6161061-1	TD(88125763)	Transformador Distribuição	62	11,22	695,64
20250298	6153034-1	TD(88125763)	Transformador Distribuição	62	13,18	817,16
20250298	6152822-1	TD(667883)	Transformador Distribuição	17	9,15	155,55
20250298	6152327-1	TD(8503)	Transformador Distribuição	71	5,2	369,2
20250298	6152018-1	TD(8498)	Transformador Distribuição	55	3,03	166,65
20250298	6151977-1	TD(705184)	Transformador Distribuição	59	1,75	103,25
20250298	6153230-1	TD(667883)	Transformador Distribuição	17	5,53	94,01
20250298	6160745-1	TD(722783)	Transformador Distribuição	38	17,23	654,74
20250298	6160591-1	TD(8498)	Transformador Distribuição	55	4,15	228,25
20250298	6160525-1	TD(8473)	Transformador Distribuição	55	4,7	258,5
20250298	6160435-1	FU(9588)	Chave Fusível	176	3,2	563,2
20250298	6152227-1	FR(7794)	Chave Fusível Religadora	78	3,27	255,06

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152132-1	FU(37285)	Chave Fusível	237	3,8	900,6
20250298	6152087-1	AQU01_AQU495 12	Alimentador	1	0,58	0,58
20250298	6151983-1	TD(54534)	Transformador Distribuição	49	9,2	450,8
20250298	6160437-1	FU(9576)	Chave Fusível	90	2,48	223,2
20250298	6162845-1	FU(702997)	Chave Fusível	42	13,33	559,8 6
20250298	6160572-1	TD(8530)	Transformador Distribuição	41	3,48	142,6 8
20250298	6159164-1	TD(10025)	Transformador Distribuição	74	3,48	257,5 2
20250298	6158601-1	TD(25059)	Transformador Distribuição	2	4,17	8,34
20250298	6151959-1	AQU03_AQU495 15	Alimentador	1267	0,43	544,8 1
20250298	6156545-1	TD(8604)	Transformador Distribuição	58	2,77	160,6 6
20250298	6163847-1	TD(13952)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20250298	6160495-1	TD(8541)	Transformador Distribuição	99	3,9	386,1
20250298	6152766-1	TD(30677)	Transformador Distribuição	45	5,63	253,3 5
20250298	6160470-1	TD(8630)	Transformador Distribuição	84	2,05	172,2
20250298	6152300-1	FU(7715)	Chave Fusível	6	19,43	116,5 8
20250298	6152303-1	FU(10183)	Chave Fusível	18	22,38	402,8 4
20250298	6152375-1	FU(18920)	Chave Fusível	6	16,82	100,9 2
20250298	6152442-1	CF(705815)	Chave Faca	15	19,9	298,5
20250298	6152744-1	TD(700161)	Transformador Distribuição	15	1,97	29,55
20250298	6152744-1	TD(700161)	Transformador Distribuição	69	1,97	135,9 3
20250298	6152744-1	FR(687636)	Chave Fusível Religadora	53	1,97	104,4 1
20250298	6154585-1	FU(10183)	Chave Fusível	7	20,95	146,6 5
20250298	6154585-1	FU(10183)	Chave Fusível	11	22,28	245,0 8
20250298	6154862-1	TD(46808)	Transformador Distribuição	1	11,77	11,77

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156871-1	TD(15838)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250298	6157646-1	TD(28339)	Transformador Distribuição	2	1,92	3,84
20250298	6157728-1	FU(5874198)	Chave Fusível	2	3,48	6,96
20250298	6151243-1	FU(19602)	Chave Fusível	3	4,03	12,09
20250298	6151364-1	TD(27073)	Transformador Distribuição	41	2,17	88,97
20250298	6158397-1	TD(15508)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20250298	6158564-1	TD(15717)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250298	6159026-1	TD(28346)	Transformador Distribuição	5	7,4	37
20250298	6159815-1	FU(18937)	Chave Fusível	2	5,28	10,56
20250298	6160396-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	85	2,27	192,95
20250298	6160396-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	63	7,13	449,19
20250298	6160396-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	26	28,55	742,3
20250298	6160396-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	84	0,4	33,6
20250298	6160396-1	RD(754600)	Religador de Distribuição	26	4,15	107,9
20250298	6153243-1	FR(758304)	Chave Fusível Religadora	9	8,65	77,85
20250298	6161160-1	CF(7708)	Chave Faca	20	3,2	64
20250298	6161160-1	RD(754600)	Religador de Distribuição	63	1,2	75,6
20250298	6161174-1	FU(8449)	Chave Fusível	8	10	80
20250298	6162304-1	TD(650373)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20250298	6162311-1	TD(49236)	Transformador Distribuição	1	7,55	7,55
20250298	6162998-1	TD(21216)	Transformador Distribuição	1	7,43	7,43
20250298	6163853-1	TD(39483)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20250298	6164041-1	FR(19166)	Chave Fusível Religadora	24	2,68	64,32
20250298	6159932-1	FU(18803)	Chave Fusível	1	57,5	57,5
20250298	6159360-1	FR(8382)	Chave Fusível Religadora	1	3,78	3,78

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6153843-1	TD(693460)	Transformador Distribuição	3	7,08	21,24
20250298	6153869-1	TD(8634)	Transformador Distribuição	116	2,58	299,28
20250298	6154558-1	TD(700661)	Transformador Distribuição	2	16,93	33,86
20250298	6158477-1	TD(19730)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20250298	6159042-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	300	2,43	729
20250298	6159231-1	TD(47774)	Transformador Distribuição	30	1,42	42,6
20250298	6159360-1	FR(8382)	Chave Fusível Religadora	28	3,78	105,84
20250298	6159364-1	[MT]PA(13169)	Alimentador	7	21,37	149,59
20250298	6159649-1	TD(47774)	Transformador Distribuição	30	3,35	100,5
20250298	6159753-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	368	17,77	6539,36
20250298	6159753-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	149	3,85	573,65
20250298	6159753-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	62	4,68	290,16
20250298	6159753-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	82	9,47	776,54
20250298	6159753-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	210	0,33	69,3
20250298	6159753-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	2	1,17	2,34
20250298	6159932-1	FU(18803)	Chave Fusível	7	33,45	234,15
20250298	6159932-1	FU(18803)	Chave Fusível	8	33,45	267,6
20250298	6160120-1	TD(676731)	Transformador Distribuição	2	8,17	16,34
20250298	6160130-1	TD(36789)	Transformador Distribuição	1	6,38	6,38
20250298	6160138-1	TD(41640)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20250298	6160243-1	FU(7347)	Chave Fusível	8	7,27	58,16
20250298	6160648-1	TD(19850)	Transformador Distribuição	1	20,8	20,8
20250298	6153067-1	TD(47772)	Transformador Distribuição	78	14,78	1152,84

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6153077-1	TD(31543)	Transformador Distribuição	63	9,65	607,95
20250298	6161889-1	TD(8594)	Transformador Distribuição	55	5,85	321,75
20250298	6162738-1	FU(9676)	Chave Fusível	31	17,35	537,85
20250298	6162774-1	TD(724315)	Transformador Distribuição	23	17,78	408,94
20250298	6162842-1	TD(16045)	Transformador Distribuição	4	14,1	56,4
20250298	6162936-1	FR(9619)	Chave Fusível Religadora	20	12,57	251,4
20250298	6162992-1	FU(37161)	Chave Fusível	6	6,82	40,92
20250298	6163067-1	FU(37849)	Chave Fusível	20	8,85	177
20250298	6163083-1	FU(17786)	Chave Fusível	3	25,28	75,84
20250298	6163149-1	FU(18363)	Chave Fusível	5	4,07	20,35
20250298	6163612-1	TD(19551)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20250298	6163671-1	TD(48982)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20250298	6163825-1	TD(36789)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20250298	6151994-1	FU(39729)	Chave Fusível	215	3,3	709,5
20250298	6152006-1	TD(687037)	Transformador Distribuição	61	4,77	290,97
20250298	6152134-1	CE(757782)	Chave Seccionadora	601	7,68	4615,68
20250298	6152136-1	FU(43300696)	Chave Fusível	1	1,42	1,42
20250298	6152136-1	FU(43300696)	Chave Fusível	70	11,53	807,1
20250298	6152222-1	TD(32511)	Transformador Distribuição	37	3,4	125,8
20250298	6152249-1	TD(58465)	Transformador Distribuição	26	12,92	335,92
20250298	6152523-1	TD(53384)	Transformador Distribuição	3	15,12	45,36
20250298	6152785-1	TD(19635)	Transformador Distribuição	3	13,9	41,7
20250298	6152913-1	TD(55811)	Transformador Distribuição	28	26,98	755,44
20250298	6152913-1	TD(665836)	Transformador Distribuição	3	28,57	85,71
20250298	6152913-1	TD(665832)	Transformador Distribuição	5	28,08	140,4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6153522-1	TD(7962)	Transformador Distribuição	1	5	5
20250298	6153781-1	TD(8568)	Transformador Distribuição	70	3,77	263,9
20250298	6152489-1	TD(8546)	Transformador Distribuição	102	13,87	1414,74
20250298	6152312-1	TD(8673)	Transformador Distribuição	78	9,68	755,04
20250298	6163890-1	TD(667839)	Transformador Distribuição	2	2,95	5,9
20250298	6152311-1	TD(681451)	Transformador Distribuição	27	1,73	46,71
20250298	6155132-1	TD(50420)	Transformador Distribuição	59	3,7	218,3
20250298	6152291-1	TD(8543)	Transformador Distribuição	72	6,6	475,2
20250298	6152087-1	AQU01_AQU49512	Alimentador	1	0,6	0,6
20250298	6163309-1	FU(17318)	Chave Fusível	8	2,72	21,76
20250298	6151075-1	RD(719655)	Religador de Distribuição	111	0,98	108,78
20250298	6151075-1	RD(719655)	Religador de Distribuição	1	6,95	6,95
20250298	6160044-1	TD(686898)	Transformador Distribuição	3	1,65	4,95
20250298	6161196-1	TD(703948)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20250298	6151075-1	RD(722641)	Religador de Distribuição	464	1,18	547,52
20250298	6151075-1	RD(722641)	Religador de Distribuição	112	1,2	134,4
20250298	6156516-1	TD(666862)	Transformador Distribuição	79	2,55	201,45
20250298	6160248-1	FU(757126)	Chave Fusível	1	1,77	1,77
20250298	6159708-1	TD(58900)	Transformador Distribuição	3	10,73	32,19
20250298	6159626-1	TD(24015)	Transformador Distribuição	2	11,97	23,94
20250298	6163233-1	TD(28172944)	Transformador Distribuição	1	7,27	7,27
20250298	6151647-1	TD(30920)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20250298	6153699-1	FR(24375)	Chave Fusível Religadora	13	5,35	69,55

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6153910-1	TD(30975)	Transformador Distribuição	1	3,4	3,4
20250298	6154935-1	TD(1528664)	Transformador Distribuição	2	6,22	12,44
20250298	6163289-1	FU(24272)	Chave Fusível	2	2,88	5,76
20250298	6162233-1	TD(31066)	Transformador Distribuição	1	1,47	1,47
20250298	6161851-1	FU(24292)	Chave Fusível	2	4,12	8,24
20250298	6161552-1	FU(24510)	Chave Fusível	21	1,53	32,13
20250298	6161269-1	FU(24536)	Chave Fusível	12	2,78	33,36
20250298	6156706-1	FR(39537)	Chave Fusível Religadora	7	11,97	83,79
20250298	6156872-1	FR(115581601)	Chave Fusível Religadora	17	4,75	80,75
20250298	6161080-1	FU(37782)	Chave Fusível	3	13,13	39,39
20250298	6156757-1	TD(663985)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20250298	6156796-1	TD(677812)	Transformador Distribuição	2	5,68	11,36
20250298	6156234-1	BAL01_BAL4950 1	Alimentador	1	23,1	23,1
20250298	6156234-1	BAL01_BAL4950 1	Alimentador	2	19,05	38,1
20250298	6156234-1	BAL01_BAL4950 1	Alimentador	8	17,73	141,84
20250298	6156234-1	BAL01_BAL4950 1	Alimentador	6	15,85	95,1
20250298	6156234-1	BAL01_BAL4950 1	Alimentador	31	1,55	48,05
20250298	6152765-1	TD(46087)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20250298	6157435-1	BAL02_BAL4950 2	Alimentador	1	30,77	30,77
20250298	6157435-1	BAL02_BAL4950 2	Alimentador	15	5,17	77,55
20250298	6157435-1	BAL02_BAL4950 2	Alimentador	16	3,38	54,08
20250298	6157435-1	BAL02_BAL4950 2	Alimentador	43	2,47	106,21
20250298	6163003-1	TD(57287)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48
20250298	6154976-1	TD(721936)	Transformador Distribuição	11	1,45	15,95

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6153221-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	36	5,82	209,52
20250298	6153947-1	FU(15873)	Chave Fusível	1	2,88	2,88
20250298	6155507-1	TD(20356)	Transformador Distribuição	1	19,82	19,82
20250298	6156116-1	FU(15091)	Chave Fusível	2	41,45	82,9
20250298	6157351-1	BAN51_BAN59502	Alimentador	15	1,5	22,5
20250298	6157351-1	BAN51_BAN59502	Alimentador	25	2,18	54,5
20250298	6157351-1	BAN51_BAN59502	Alimentador	13	4,27	55,51
20250298	6157351-1	BAN51_BAN59502	Alimentador	13	8,12	105,56
20250298	6157351-1	BAN51_BAN59502	Alimentador	11	30,85	339,35
20250298	6157351-1	FU(15871)	Chave Fusível	4	5,03	20,12
20250298	6151708-1	TD(684679)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20250298	6159242-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	8	4,5	36
20250298	6151305-1	TD(32357)	Transformador Distribuição	1	1,3	1,3
20250298	6151330-1	TD(665962)	Transformador Distribuição	1	7,92	7,92
20250298	6151594-1	FR(14684)	Chave Fusível Religadora	22	4,87	107,14
20250298	6152080-1	TD(23810)	Transformador Distribuição	1	21,9	21,9
20250298	6152535-1	TD(668143)	Transformador Distribuição	1	17,23	17,23
20250298	6153645-1	CL(21417)	Chave Lâmina	16	3,02	48,32
20250298	6154755-1	FR(25313138)	Chave Fusível Religadora	8	10,87	86,96
20250298	6155193-1	TD(36769)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20250298	6155639-1	FU(20486)	Chave Fusível	6	26	156
20250298	6155771-1	FU(713911)	Chave Fusível	40	5,33	213,2
20250298	6156282-1	FU(40441)	Chave Fusível	5	19,55	97,75
20250298	6159101-1	FR(37269)	Chave Fusível Religadora	45	17,42	783,9
20250298	6159242-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	127	4,5	571,5

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6159242-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	11	5,38	59,18
20250298	6159757-1	FU(20577)	Chave Fusível	1	33,03	33,03
20250298	6159945-1	FU(713911)	Chave Fusível	40	13,15	526
20250298	6160710-1	FR(20877)	Chave Fusível Religadora	15	17,42	261,3
20250298	6161168-1	FU(21300)	Chave Fusível	2	36,77	73,54
20250298	6161398-1	FU(676196)	Chave Fusível	17	27,9	474,3
20250298	6161655-1	TD(22081)	Transformador Distribuição	4	30,47	121,8 8
20250298	6162795-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	36	1,3	46,8
20250298	6162795-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	34	2,88	97,92
20250298	6162795-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	10	4,48	44,8
20250298	6162795-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	56	6,13	343,2 8
20250298	6162795-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	12	8,22	98,64
20250298	6162795-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	7	17,83	124,8 1
20250298	6162795-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	36	0,23	8,28
20250298	6162795-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	136	0,17	23,12
20250298	6163304-1	FU(713911)	Chave Fusível	40	16,48	659,2
20250298	6163179-1	TD(655470)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20250298	6163765-1	TD(676149)	Transformador Distribuição	3	2,37	7,11
20250298	6164065-1	TD(23845)	Transformador Distribuição	1	25,05	25,05
20250298	6151261-1	TD(676138)	Transformador Distribuição	2	7,85	15,7
20250298	6162795-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	1,3	1,3
20250298	6162795-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	0,23	0,23
20250298	6162795-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	0,17	0,17
20250298	6162795-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	6,13	6,13

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6162795-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	0,17	0,17
20250298	6161168-1	FU(21300)	Chave Fusível	9	12,97	116,73
20250298	6161168-1	FU(21300)	Chave Fusível	1	34,87	34,87
20250298	6202215-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	3	5,9	17,7
20250298	6202215-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	3	7,52	22,56
20250298	6159937-1	TD(688499)	Transformador Distribuição	6	23,38	140,28
20250298	6160260-1	TD(84205341)	Transformador Distribuição	5	22,35	111,75
20250298	6164172-1	FU(688381)	Chave Fusível	18	9,5	171
20250298	6163824-1	FR(744933)	Chave Fusível Religadora	17	26,73	454,41
20250298	6163824-1	FR(744933)	Chave Fusível Religadora	18	31,62	569,16
20250298	6163824-1	FR(744933)	Chave Fusível Religadora	3	45,02	135,06
20250298	6163824-1	FR(744933)	Chave Fusível Religadora	10	45,47	454,7
20250298	6163824-1	FR(744933)	Chave Fusível Religadora	1	48,48	48,48
20250298	6163665-1	TD(49525)	Transformador Distribuição	3	3,43	10,29
20250298	6164172-1	FU(688381)	Chave Fusível	3	9,5	28,5
20250298	6152631-1	RD(698170)	Religador de Distribuição	86	4,95	425,7
20250298	6152631-1	RD(698170)	Religador de Distribuição	56	6,43	360,08
20250298	6152631-1	RD(698170)	Religador de Distribuição	18	16,13	290,34
20250298	6152989-1	TD(53721)	Transformador Distribuição	1	15,52	15,52
20250298	6153080-1	FU(688381)	Chave Fusível	18	15,92	286,56
20250298	6153354-1	TD(693964)	Transformador Distribuição	2	8,65	17,3
20250298	6153404-1	FU(724736)	Chave Fusível	2	5,28	10,56
20250298	6153436-1	TD(724750)	Transformador Distribuição	4	4,47	17,88
20250298	6153796-1	FU(692899)	Chave Fusível	7	5,38	37,66

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6157667-1	FR(16265)	Chave Fusível Religadora	25	2,28	57
20250298	6157764-1	FU(16342)	Chave Fusível	47	19,72	926,84
20250298	6158797-1	TD(49805)	Transformador Distribuição	1	1	1
20250298	6158934-1	FU(23653)	Chave Fusível	3	21,93	65,79
20250298	6152168-1	FR(744933)	Chave Fusível Religadora	49	3,45	169,05
20250298	6152631-1	RD(698170)	Religador de Distribuição	4	4,95	19,8
20250298	6152655-1	FU(20431)	Chave Fusível	3	17,98	53,94
20250298	6153080-1	FU(688381)	Chave Fusível	3	15,92	47,76
20250298	6153198-1	FR(10056)	Chave Fusível Religadora	83	10,47	869,01
20250298	6153796-1	FU(692899)	Chave Fusível	1	5,38	5,38
20250298	6154879-1	TD(15217)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20250298	6154907-1	TD(27410)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20250298	6155240-1	FU(666554)	Chave Fusível	2	2,63	5,26
20250298	6155556-1	FR(37513)	Chave Fusível Religadora	75	1,77	132,75
20250298	6155706-1	TD(21430)	Transformador Distribuição	1	19,53	19,53
20250298	6156499-1	TD(715274)	Transformador Distribuição	4	19,48	77,92
20250298	6157042-1	FR(10056)	Chave Fusível Religadora	83	12,1	1004,3
20250298	6157667-1	FR(16265)	Chave Fusível Religadora	1	2,28	2,28
20250298	6157764-1	FU(16342)	Chave Fusível	1	19,72	19,72
20250298	6158620-1	TD(19082)	Transformador Distribuição	1	26,78	26,78
20250298	6158727-1	TD(737414)	Transformador Distribuição	4	26,75	107
20250298	6202215-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	272	5,52	1501,44
20250298	6202215-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	36	7,52	270,72
20250298	6159843-1	FR(10049)	Chave Fusível Religadora	12	4,9	58,8
20250298	6159979-1	TD(41121)	Transformador Distribuição	20	3,78	75,6

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160093-1	FU(12792)	Chave Fusível	10	5,17	51,7
20250298	6160260-1	TD(84205341)	Transformador Distribuição	6	22,35	134,1
20250298	6161322-1	TD(737415)	Transformador Distribuição	3	27,73	83,19
20250298	6151471-1	BAP01_BAP4950 2	Alimentador	1685	1,73	2915,05
20250298	6151471-1	BAP01_BAP4950 2	Alimentador	1	1,82	1,82
20250298	6155286-1	FU(17937)	Chave Fusível	4	8,82	35,28
20250298	6153504-1	TD(1440)	Transformador Distribuição	1	6,3	6,3
20250298	6152939-1	FU(731896)	Chave Fusível	1	19,48	19,48
20250298	6151845-1	TD(29000)	Transformador Distribuição	1	1,23	1,23
20250298	6151471-1	BAP01_BAP4950 2	Alimentador	1685	0,2	337
20250298	6151385-1	FR(17999)	Chave Fusível Religadora	15	7	105
20250298	6151471-1	BAP02_BAP4950 3	Alimentador	1170	1,68	1965,6
20250298	6151471-1	BAP02_BAP4950 3	Alimentador	1324	1,78	2356,72
20250298	6151471-1	BAP02_BAP4950 3	Alimentador	254	2,08	528,32
20250298	6151471-1	BAP02_BAP4950 3	Alimentador	112	2,1	235,2
20250298	6151471-1	TAQ01_TAQ495 01	Alimentador	113	2,03	229,39
20250298	6151471-1	BAP02_BAP4950 3	Alimentador	2867	0,2	573,4
20250298	6151471-1	TAQ01_TAQ495 01	Alimentador	113	0,2	22,6
20250298	6151733-1	BAP02_BAP4950 3	Alimentador	2423	0,17	411,91
20250298	6151733-1	BAP02_BAP4950 3	Alimentador	71	7,53	534,63
20250298	6152164-1	TD(911)	Transformador Distribuição	21	3,83	80,43
20250298	6152260-1	TD(40542)	Transformador Distribuição	9	5	45
20250298	6154638-1	FU(17978)	Chave Fusível	2	13,25	26,5
20250298	6155057-1	FU(18017)	Chave Fusível	4	5,07	20,28

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155652-1	TD(952)	Transformador Distribuição	78	6,65	518,7
20250298	6155704-1	TD(954)	Transformador Distribuição	107	3,53	377,7 1
20250298	6155762-1	TD(26207)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,5
20250298	6155922-1	TD(657924)	Transformador Distribuição	54	3,43	185,2 2
20250298	6156160-1	TD(930)	Transformador Distribuição	6	22,42	134,5 2
20250298	6156431-1	TD(692470)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250298	6156467-1	FR(17834)	Chave Fusível Religadora	17	4,08	69,36
20250298	6158083-1	TD(24074)	Transformador Distribuição	64	3,18	203,5 2
20250298	6158413-1	TD(40542)	Transformador Distribuição	9	7,38	66,42
20250298	6163503-1	TD(664274)	Transformador Distribuição	1	5,95	5,95
20250298	6164111-1	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	27	2,28	61,56
20250298	6151471-1	BAP51_BAP5950 1	Alimentador	9	1,08	9,72
20250298	6151471-1	CF(757080)	Chave Faca	9	0,12	1,08
20250298	6151471-1	CF(757080)	Chave Faca	9	0,52	4,68
20250298	6156416-1	FU(2781)	Chave Fusível	711	0,82	583,0 2
20250298	6156035-1	TD(885)	Transformador Distribuição	40	1,25	50
20250298	6162636-1	TD(7733494)	Transformador Distribuição	2	14,72	29,44
20250298	6162958-1	TD(658031)	Transformador Distribuição	68	3,93	267,2 4
20250298	6151199-1	TD(1091)	Transformador Distribuição	2	3,67	7,34
20250298	6151241-1	TD(657889)	Transformador Distribuição	43	2,22	95,46
20250298	6151468-1	FU(18295)	Chave Fusível	2	4,95	9,9
20250298	6156736-1	FU(22492)	Chave Fusível	8	4,17	33,36
20250298	6161591-1	TD(705573)	Transformador Distribuição	2	3,02	6,04
20250298	6161920-1	TD(19723)	Transformador Distribuição	2	4,7	9,4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6162065-1	TD(26306)	Transformador Distribuição	5	20,23	101,15
20250298	6164010-1	FU(48839956)	Chave Fusível	62	1,95	120,9
20250298	6154414-1	TD(701354)	Transformador Distribuição	2	18,55	37,1
20250298	6162562-1	FU(13173)	Chave Fusível	15	16,02	240,3
20250298	6164323-1	TD(12693066)	Transformador Distribuição	9	14,15	127,35
20250298	6151651-1	PE(17002621)	Ponto de conexão	1	9,08	9,08
20250298	6153868-1	TD(679086)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20250298	6154300-1	FU(19499)	Chave Fusível	56	3,25	182
20250298	6154321-1	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	53	5,12	271,36
20250298	6156239-1	TD(679086)	Transformador Distribuição	1	4,7	4,7
20250298	6156296-1	TD(38156)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250298	6157718-1	TD(26661)	Transformador Distribuição	75	5,23	392,25
20250298	6157829-1	TD(39051)	Transformador Distribuição	71	4,97	352,87
20250298	6158016-1	TD(38157)	Transformador Distribuição	1	15,88	15,88
20250298	6158428-1	TD(38056)	Transformador Distribuição	2	6,77	13,54
20250298	6158881-1	FU(39533)	Chave Fusível	43	1,45	62,35
20250298	6159063-1	FU(11605)	Chave Fusível	8	1,28	10,24
20250298	6159384-1	FU(26789)	Chave Fusível	10	27,95	279,5
20250298	6161786-1	TD(56777)	Transformador Distribuição	1	4,93	4,93
20250298	6162141-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	1	1,53	1,53
20250298	6162256-1	TD(697578)	Transformador Distribuição	1	17,62	17,62
20250298	6162422-1	TD(38008)	Transformador Distribuição	1	21,03	21,03
20250298	6161202-1	TD(654925)	Transformador Distribuição	1	40,47	40,47
20250298	6158191-1	TD(37893)	Transformador Distribuição	1	15,65	15,65
20250298	6161448-1	FU(23540)	Chave Fusível	9	3,22	28,98
20250298	6161561-1	TD(671511)	Transformador Distribuição	1	4,93	4,93

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6162524-1	FU(23674)	Chave Fusível	4	16,28	65,12
20250298	6162524-1	FU(23674)	Chave Fusível	1	25,9	25,9
20250298	6162743-1	FU(23895)	Chave Fusível	3	15,15	45,45
20250298	6153943-1	FR(37823)	Chave Fusível Religadora	13	20,8	270,4
20250298	6154699-1	FR(10104)	Chave Fusível Religadora	29	13,37	387,7 3
20250298	6155017-1	TD(53843)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20250298	6151181-1	TD(53742)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20250298	6151317-1	TD(49387)	Transformador Distribuição	5	1,4	7
20250298	6152541-1	TD(47267)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20250298	6153264-1	TD(47297)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20250298	6153295-1	TD(49372)	Transformador Distribuição	4	2,23	8,92
20250298	6155469-1	TD(47255)	Transformador Distribuição	2	3,45	6,9
20250298	6156642-1	TD(49372)	Transformador Distribuição	4	14,65	58,6
20250298	6156849-1	TD(53653)	Transformador Distribuição	1	9,15	9,15
20250298	6159475-1	TD(53742)	Transformador Distribuição	1	15,93	15,93
20250298	6159900-1	TD(47370)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20250298	6161568-1	FU(29830)	Chave Fusível	3	5,88	17,64
20250298	6163284-1	TD(47302)	Transformador Distribuição	1	8,3	8,3
20250298	6151177-1	TD(685232)	Transformador Distribuição	1	12,47	12,47
20250298	6155034-1	TD(49297)	Transformador Distribuição	8	8,77	70,16
20250298	6151565-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	29	4,1	118,9
20250298	6151565-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	509	4,52	2300, 68
20250298	6152246-1	TD(49545)	Transformador Distribuição	5	4,9	24,5
20250298	6152271-1	TD(49307)	Transformador Distribuição	9	2,17	19,53

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152441-1	TD(50972)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20250298	6156091-1	TD(50997)	Transformador Distribuição	5	15,87	79,35
20250298	6159043-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	121	0,92	111,3 2
20250298	6159043-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	509	3,13	1593, 17
20250298	6159263-1	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	20	14,27	285,4
20250298	6159510-1	TD(51005)	Transformador Distribuição	3	14,23	42,69
20250298	6159625-1	TD(49509)	Transformador Distribuição	4	13,62	54,48
20250298	6159939-1	TD(50938)	Transformador Distribuição	5	4,03	20,15
20250298	6159957-1	TD(49551)	Transformador Distribuição	4	2,17	8,68
20250298	6159975-1	TD(50917)	Transformador Distribuição	4	5	20
20250298	6160002-1	TD(49540)	Transformador Distribuição	4	3,97	15,88
20250298	6160275-1	TD(50882)	Transformador Distribuição	2	2,43	4,86
20250298	6160872-1	TD(52433)	Transformador Distribuição	1	18,6	18,6
20250298	6161835-1	TD(10391480)	Transformador Distribuição	1	6,03	6,03
20250298	6163598-1	TD(50997)	Transformador Distribuição	5	6,47	32,35
20250298	6153835-1	FR(12181)	Chave Fusível Religadora	39	5,4	210,6
20250298	6153838-1	TD(52590)	Transformador Distribuição	4	3,57	14,28
20250298	6153981-1	FU(699511)	Chave Fusível	7	4,27	29,89
20250298	6154457-1	FR(7712)	Chave Fusível Religadora	58	18,25	1058, 5
20250298	6155033-1	TD(50758)	Transformador Distribuição	1	7,67	7,67
20250298	6151565-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	91	3,52	320,3 2
20250298	6153445-1	TD(32329)	Transformador Distribuição	1	8,35	8,35
20250298	6160582-1	TD(752792)	Transformador Distribuição	92	2,75	253

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160590-1	TD(25605122)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20250298	6161165-1	TD(25605122)	Transformador Distribuição	1	7,5	7,5
20250298	6151864-1	FU(12797)	Chave Fusível	20	2,3	46
20250298	6152537-1	TD(26871)	Transformador Distribuição	1	1,42	1,42
20250298	6152599-1	TD(31433)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250298	6153902-1	TD(26871)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20250298	6154810-1	FU(24775)	Chave Fusível	9	7,7	69,3
20250298	6155320-1	TD(32330)	Transformador Distribuição	1	4	4
20250298	6155574-1	TD(32329)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20250298	6157261-1	FU(12797)	Chave Fusível	20	3,05	61
20250298	6157748-1	TD(759000)	Transformador Distribuição	2	2,38	4,76
20250298	6159676-1	FU(7565)	Chave Fusível	215	1,78	382,7
20250298	6159676-1	TD(51585)	Transformador Distribuição	53	7,9	418,7
20250298	6159731-1	TD(9648)	Transformador Distribuição	103	10,33	1063,99
20250298	6160384-1	TD(739104)	Transformador Distribuição	73	6,43	469,39
20250298	6160573-1	TD(31246)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20250298	6162261-1	TD(31571)	Transformador Distribuição	2	15,52	31,04
20250298	6164352-1	TD(54616)	Transformador Distribuição	63	1,9	119,7
20250298	6153398-1	TD(656020)	Transformador Distribuição	1	6,78	6,78
20250298	6151828-1	TD(45148)	Transformador Distribuição	5	0,6	3
20250298	6151871-1	FU(7283)	Chave Fusível	16	1,22	19,52
20250298	6153706-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	60	1,08	64,8
20250298	6153706-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	19	3,05	57,95
20250298	6154528-1	FU(7282)	Chave Fusível	34	3,52	119,68

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6154592-1	TD(707117)	Transformador Distribuição	12	3,07	36,84
20250298	6154598-1	TD(9995)	Transformador Distribuição	16	4,72	75,52
20250298	6156074-1	TD(707117)	Transformador Distribuição	12	1,08	12,96
20250298	6156917-1	TD(697456)	Transformador Distribuição	19	3,03	57,57
20250298	6160372-1	TD(663595)	Transformador Distribuição	2	8,47	16,94
20250298	6180604-1	FU(25848)	Chave Fusível	4	14,02	56,08
20250298	6153062-1	TD(34368)	Transformador Distribuição	2	11,67	23,34
20250298	6153181-1	TD(34365)	Transformador Distribuição	2	4,17	8,34
20250298	6153284-1	TD(34366)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20250298	6154290-1	TD(49555)	Transformador Distribuição	2	3,97	7,94
20250298	6154442-1	TD(663188)	Transformador Distribuição	1	13,35	13,35
20250298	6158414-1	TD(700199)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250298	6160194-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	78	2,92	227,76
20250298	6160719-1	FR(12501)	Chave Fusível Religadora	5	23,17	115,85
20250298	6161457-1	TD(709488)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,5
20250298	6163332-1	TD(34841)	Transformador Distribuição	1	16,37	16,37
20250298	6162435-1	FU(678413)	Chave Fusível	2	19,83	39,66
20250298	6162074-1	RD(717602)	Religador de Distribuição	7	6,25	43,75
20250298	6162074-1	RD(717602)	Religador de Distribuição	12	6,33	75,96
20250298	6162395-1	TD(50642)	Transformador Distribuição	2	17,22	34,44
20250298	6162459-1	FU(687150)	Chave Fusível	5	25,37	126,85
20250298	6160132-1	TD(706663)	Transformador Distribuição	5	1,57	7,85
20250298	6160301-1	TD(9584212)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160336-1	BON52_BON595 03	Alimentador	100	1,1	110
20250298	6160336-1	BON52_BON595 03	Alimentador	133	2,02	268,66
20250298	6160336-1	BON52_BON595 03	Alimentador	78	2,9	226,2
20250298	6160336-1	BON52_BON595 03	Alimentador	31	4,8	148,8
20250298	6160336-1	BON52_BON595 03	Alimentador	16	26,78	428,48
20250298	6161385-1	FU(719248)	Chave Fusível	18	1,05	18,9
20250298	6161471-1	TD(313769)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20250298	6162516-1	FR(25015)	Chave Fusível Religadora	10	15,67	156,7
20250298	6162716-1	FR(24749)	Chave Fusível Religadora	17	13,45	228,65
20250298	6164343-1	TD(31579)	Transformador Distribuição	1	4,93	4,93
20250298	6153302-1	TD(60285)	Transformador Distribuição	1	10,95	10,95
20250298	6151194-1	TD(31165)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20250298	6151802-1	TD(697877)	Transformador Distribuição	2	1,38	2,76
20250298	6151844-1	TD(731269)	Transformador Distribuição	3	1,4	4,2
20250298	6152477-1	RD(123023100)	Religador de Distribuição	47	1	47
20250298	6152477-1	RD(123023100)	Religador de Distribuição	46	1,05	48,3
20250298	6153038-1	FR(25008)	Chave Fusível Religadora	8	1,73	13,84
20250298	6155348-1	TD(31401)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,9
20250298	6157142-1	FU(25033)	Chave Fusível	9	2,17	19,53
20250298	6157212-1	TD(31022)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20250298	6158713-1	TD(313769)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20250298	6152224-1	FU(11674)	Chave Fusível	20	2,52	50,4
20250298	6152294-1	TD(694816)	Transformador Distribuição	4	6,9	27,6
20250298	6154000-1	TD(702276)	Transformador Distribuição	2	2,78	5,56

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156515-1	FU(689512)	Chave Fusível	17	21,15	359,55
20250298	6156923-1	TD(44799)	Transformador Distribuição	1	28,28	28,28
20250298	6162431-1	FU(30056)	Chave Fusível	2	19,45	38,9
20250298	6162836-1	FR(31260320)	Chave Fusível Religadora	66	12,1	798,6
20250298	6163915-1	FU(30056)	Chave Fusível	2	22,87	45,74
20250298	6163948-1	FR(31260320)	Chave Fusível Religadora	66	8,1	534,6
20250298	6164158-1	FU(689486)	Chave Fusível	57	1,73	98,61
20250298	6151169-1	TD(56667)	Transformador Distribuição	2	3,65	7,3
20250298	6152118-1	FU(689648)	Chave Fusível	36	5,82	209,52
20250298	6157505-1	TD(1123)	Transformador Distribuição	4	7,08	28,32
20250298	6157330-1	FU(2083)	Chave Fusível	8	7,22	57,76
20250298	6157236-1	FU(741299)	Chave Fusível	8	6,87	54,96
20250298	6157141-1	TD(693129)	Transformador Distribuição	5	10,12	50,6
20250298	6157011-1	FU(689889)	Chave Fusível	16	8,02	128,32
20250298	6156798-1	FR(2097)	Chave Fusível Religadora	70	8,18	572,6
20250298	6157059-1	TD(1051)	Transformador Distribuição	3	21,38	64,14
20250298	6155036-1	TD(1032)	Transformador Distribuição	5	2,45	12,25
20250298	6154266-1	TD(42334)	Transformador Distribuição	1	17,7	17,7
20250298	6153482-1	FU(2606)	Chave Fusível	3	4,17	12,51
20250298	6152898-1	TD(695176)	Transformador Distribuição	4	1,77	7,08
20250298	6163369-1	TD(60482)	Transformador Distribuição	58	2,62	151,96
20250298	6150967-1	TD(8748)	Transformador Distribuição	52	1,68	87,36
20250298	6156365-1	TD(99526332)	Transformador Distribuição	24	9,87	236,88
20250298	6160510-1	FR(19949)	Chave Fusível Religadora	17	2,58	43,86
20250298	6164291-1	TD(8768)	Transformador Distribuição	46	0,58	26,68

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155038-1	TD(22034)	Transformador Distribuição	1	4,42	4,42
20250298	6161781-1	TD(8767)	Transformador Distribuição	130	5,57	724,1
20250298	6161753-1	TD(29254)	Transformador Distribuição	1	4,4	4,4
20250298	6160025-1	TD(753013)	Transformador Distribuição	10	4,77	47,7
20250298	6158153-1	TD(29246)	Transformador Distribuição	1	18,32	18,32
20250298	6153002-1	TD(659316)	Transformador Distribuição	3	13,28	39,84
20250298	6161781-1	TD(8767)	Transformador Distribuição	43	5,57	239,5 1
20250298	6156664-1	TD(56873)	Transformador Distribuição	33	19,83	654,3 9
20250298	6152497-1	EP(135855688)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20250298	6151127-1	FU(14964591)	Chave Fusível	75	1,98	148,5
20250298	6159919-1	FU(37087)	Chave Fusível	9	5,65	50,85
20250298	6164053-1	FU(14493)	Chave Fusível	12	20,67	248,0 4
20250298	6163240-1	TD(46529)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20250298	6161247-1	FU(731679)	Chave Fusível	2	8,93	17,86
20250298	6164104-1	FU(37211)	Chave Fusível	16	6,47	103,5 2
20250298	6160632-1	FU(37211)	Chave Fusível	16	2,15	34,4
20250298	6162282-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	82	0,05	4,1
20250298	6162470-1	TD(688748)	Transformador Distribuição	2	17,12	34,24
20250298	6162568-1	FU(32045)	Chave Fusível	28	3,07	85,96
20250298	6162614-1	TD(46928)	Transformador Distribuição	3	17,78	53,34
20250298	6162653-1	FR(37111)	Chave Fusível Religadora	27	6,58	177,6 6
20250298	6163033-1	FU(12569)	Chave Fusível	27	7,67	207,0 9
20250298	6163288-1	TD(59087)	Transformador Distribuição	3	40,55	121,6 5
20250298	6163347-1	FR(31246)	Chave Fusível Religadora	100	2,15	215

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6157714-1	TD(22508)	Transformador Distribuição	42	1,65	69,3
20250298	6157858-1	FU(40539)	Chave Fusível	6	2,58	15,48
20250298	6159284-1	TD(47227)	Transformador Distribuição	1	19,12	19,12
20250298	6151295-1	TD(46732)	Transformador Distribuição	1	9,05	9,05
20250298	6151630-1	TD(48967)	Transformador Distribuição	1	6,58	6,58
20250298	6152424-1	TD(53690)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20250298	6153352-1	FU(676391)	Chave Fusível	7	6,33	44,31
20250298	6153554-1	TD(48946)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20250298	6154097-1	FR(14271)	Chave Fusível Religadora	48	3,93	188,64
20250298	6154311-1	FU(105799866)	Chave Fusível	6	2,43	14,58
20250298	6154897-1	TD(48366)	Transformador Distribuição	2	5,97	11,94
20250298	6156187-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	195	2,88	561,6
20250298	6156187-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	53	21,78	1154,34
20250298	6156187-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	7	22,03	154,21
20250298	6156187-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	76	3,02	229,52
20250298	6156187-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	6	3,35	20,1
20250298	6156187-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	11	16,25	178,75
20250298	6156187-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	100	17,18	1718
20250298	6156187-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	2	18,1	36,2
20250298	6156187-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	76	0,17	12,92
20250298	6156293-1	FU(45962978)	Chave Fusível	106	22,65	2400,9
20250298	6156813-1	FU(105799866)	Chave Fusível	6	9,92	59,52
20250298	6157415-1	TD(46732)	Transformador Distribuição	1	9,05	9,05
20250298	6161258-1	TD(698519)	Transformador Distribuição	1	16,52	16,52

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6161473-1	FU(105799866)	Chave Fusível	6	5,17	31,02
20250298	6162205-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	2449	0,32	783,68
20250298	6162282-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	82	1,15	94,3
20250298	6162282-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	13	17,98	233,74
20250298	6162282-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	60	18,02	1081,2
20250298	6162282-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	100	18,02	1802
20250298	6161635-1	FU(12852)	Chave Fusível	1	4,82	4,82
20250298	6151852-1	TD(47654)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20250298	6158506-1	FU(10956)	Chave Fusível	18	6,57	118,26
20250298	6159160-1	FU(28285)	Chave Fusível	2	19,12	38,24
20250298	6162711-1	TD(40412)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250298	6162941-1	TD(677978)	Transformador Distribuição	1	19,15	19,15
20250298	6162942-1	FU(26984)	Chave Fusível	4	13,93	55,72
20250298	6162979-1	FU(28298)	Chave Fusível	18	5,95	107,1
20250298	6163778-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	1,1	1,1
20250298	6155820-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	56	1,23	68,88
20250298	6155820-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	50	2,25	112,5
20250298	6155820-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	53	5,58	295,74
20250298	6155941-1	FU(708886)	Chave Fusível	30	5,28	158,4
20250298	6156722-1	FU(21308)	Chave Fusível	1	4,53	4,53
20250298	6160917-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	0,35	0,35
20250298	6161059-1	FU(28281)	Chave Fusível	26	13,17	342,42
20250298	6161059-1	FU(28281)	Chave Fusível	6	16,05	96,3
20250298	6154250-1	TD(40467)	Transformador Distribuição	1	16,62	16,62
20250298	6151725-1	TD(56924)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20250298	6151758-1	FU(41094)	Chave Fusível	1	7,25	7,25
20250298	6154052-1	FU(10341)	Chave Fusível	117	1,7	198,9

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6161170-1	FU(11494)	Chave Fusível	12	4,67	56,04
20250298	6161772-1	FU(10370)	Chave Fusível	95	4,68	444,6
20250298	6163599-1	TD(40290)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20250298	6155821-1	FU(10387)	Chave Fusível	4	7,23	28,92
20250298	6160897-1	TD(40459)	Transformador Distribuição	45	1,92	86,4
20250298	6156452-1	FU(43633)	Chave Fusível	1	12,38	12,38
20250298	6160852-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	12	15,78	189,36
20250298	6160852-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	3	24,7	74,1
20250298	6160852-1	CL(744786)	Chave Lâmina	4	4,33	17,32
20250298	6160852-1	TD(50148)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20250298	6160855-1	FU(732123)	Chave Fusível	1	15,52	15,52
20250298	6160917-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	82	0,35	28,7
20250298	6160852-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	6,33	6,33
20250298	6160917-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	0,35	0,35
20250298	6161246-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	0,23	0,23
20250298	6161193-1	FU(51081425)	Chave Fusível	1	39,15	39,15
20250298	6160917-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	0,35	0,35
20250298	6161193-1	FU(51081425)	Chave Fusível	22	39,15	861,3
20250298	6160114-1	FU(21469)	Chave Fusível	2	22,28	44,56
20250298	6160786-1	FU(21389)	Chave Fusível	7	19,4	135,8
20250298	6160852-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	28	6,33	177,24
20250298	6160852-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	15,78	15,78
20250298	6161246-1	FU(22385)	Chave Fusível	1	30,93	30,93
20250298	6161246-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	50	0,23	11,5
20250298	6161548-1	TD(23297)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73
20250298	6163778-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	54	1,1	59,4
20250298	6163778-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	23	5,6	128,8

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155954-1	FU(734605)	Chave Fusível	2	3,87	7,74
20250298	6156722-1	FU(21308)	Chave Fusível	3	4,53	13,59
20250298	6156889-1	TD(23515)	Transformador Distribuição	1	9,08	9,08
20250298	6156918-1	TD(23469)	Transformador Distribuição	1	28,9	28,9
20250298	6158045-1	FR(21434)	Chave Fusível Religadora	9	20,17	181,53
20250298	6158214-1	TD(23653)	Transformador Distribuição	1	23,3	23,3
20250298	6158502-1	TD(676858)	Transformador Distribuição	3	43,23	129,69
20250298	6159033-1	FU(676679)	Chave Fusível	13	5,03	65,39
20250298	6159430-1	RD(29637189)	Religador de Distribuição	32	2,28	72,96
20250298	6156257-1	FU(37060)	Chave Fusível	3	13,23	39,69
20250298	6156698-1	TD(29348)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20250298	6161017-1	FU(41160)	Chave Fusível	12	17,52	210,24
20250298	6155688-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	1	1,13	1,13
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	1	2,2	2,2
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	1	1,48	1,48
20250298	6161127-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	1	6,67	6,67
20250298	6159909-1	TD(31236)	Transformador Distribuição	1	11,72	11,72
20250298	6159918-1	TD(654719)	Transformador Distribuição	1	10,65	10,65
20250298	6160328-1	RD(730648)	Religador de Distribuição	13	2,03	26,39
20250298	6160328-1	RD(730648)	Religador de Distribuição	7	3,07	21,49
20250298	6160328-1	RD(730648)	Religador de Distribuição	36	4,15	149,4
20250298	6160386-1	FU(21425)	Chave Fusível	6	6	36
20250298	6160423-1	RD(7811)	Religador de Distribuição	72	3,08	221,76

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160423-1	RD(7811)	Religador de Distribuição	55	3,15	173,25
20250298	6161127-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	105	6,65	698,25
20250298	6161127-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	486	6,67	3241,62
20250298	6161159-1	TD(55736)	Transformador Distribuição	1	27,75	27,75
20250298	6161198-1	TD(27972)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20250298	6161275-1	TD(31942)	Transformador Distribuição	1	7,38	7,38
20250298	6161362-1	TD(654477)	Transformador Distribuição	1	1,27	1,27
20250298	6161438-1	TD(668109)	Transformador Distribuição	1	7,95	7,95
20250298	6161527-1	TD(60004)	Transformador Distribuição	2	4,25	8,5
20250298	6161618-1	FU(41007)	Chave Fusível	7	23,73	166,11
20250298	6161884-1	TD(49419)	Transformador Distribuição	1	23,35	23,35
20250298	6162305-1	TD(678006)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,9
20250298	6162714-1	FU(44925)	Chave Fusível	2	17,02	34,04
20250298	6163416-1	TD(668311)	Transformador Distribuição	1	6,63	6,63
20250298	6164134-1	TD(673821)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20250298	6155887-1	FU(13323)	Chave Fusível	7	1,72	12,04
20250298	6151749-1	FU(14899)	Chave Fusível	2	7,93	15,86
20250298	6152099-1	TD(671348)	Transformador Distribuição	1	17,87	17,87
20250298	6153418-1	FR(7832)	Chave Fusível Religadora	15	5,67	85,05
20250298	6154160-1	TD(653343)	Transformador Distribuição	2	1,83	3,66
20250298	6154378-1	TD(55344)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20250298	6155688-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	221	0,73	161,33
20250298	6155688-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	265	1,08	286,2
20250298	6155688-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	122	1,13	137,86

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156775-1	TD(45212)	Transformador Distribuição	1	5,15	5,15
20250298	6156819-1	FU(41164)	Chave Fusível	1	3,77	3,77
20250298	6156915-1	FU(14560956)	Chave Fusível	1	4,6	4,6
20250298	6157121-1	TD(29726)	Transformador Distribuição	1	12,47	12,47
20250298	6157393-1	FU(693287)	Chave Fusível	6	3,87	23,22
20250298	6157436-1	TD(721678)	Transformador Distribuição	1	29,18	29,18
20250298	6157623-1	FU(22383)	Chave Fusível	3	8,42	25,26
20250298	6157778-1	RD(730249)	Religador de Distribuição	75	3,62	271,5
20250298	6157968-1	TD(681389)	Transformador Distribuição	4	45,57	182,28
20250298	6158009-1	TD(653592)	Transformador Distribuição	1	24,72	24,72
20250298	6158089-1	TD(650613)	Transformador Distribuição	1	41,88	41,88
20250298	6158264-1	TD(654236)	Transformador Distribuição	1	19,13	19,13
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	79	2,2	173,8
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	10	10,12	101,2
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	6	11,98	71,88
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	8	12,77	102,16
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	4	13,18	52,72
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	6	29,8	178,8
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	5	64,5	322,5
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	79	0,08	6,32
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	103	1,48	152,44
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	1	16,27	16,27
20250298	6158383-1	RD(720606)	Religador de Distribuição	4	20,88	83,52
20250298	6158436-1	FU(13323)	Chave Fusível	7	11,03	77,21

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6158630-1	FR(7832)	Chave Fusível Religadora	15	35,1	526,5
20250298	6158686-1	TD(653535)	Transformador Distribuição	1	31	31
20250298	6158687-1	TD(31942)	Transformador Distribuição	1	9,55	9,55
20250298	6159537-1	TD(26856)	Transformador Distribuição	2	16,87	33,74
20250298	6160778-1	FR(25948)	Chave Fusível Religadora	40	4,38	175,2
20250298	6158649-1	TD(33546)	Transformador Distribuição	1	7	7
20250298	6163950-1	FR(24397)	Chave Fusível Religadora	22	2,97	65,34
20250298	6164293-1	TD(53903)	Transformador Distribuição	24	4,67	112,08
20250298	6151833-1	TD(33537)	Transformador Distribuição	2	2,5	5
20250298	6151867-1	TD(34311)	Transformador Distribuição	1	4	4
20250298	6152172-1	FU(27403)	Chave Fusível	8	21,53	172,24
20250298	6152782-1	FR(38882170)	Chave Fusível Religadora	19	15,52	294,88
20250298	6152813-1	FU(25676)	Chave Fusível	3	3,05	9,15
20250298	6154576-1	FU(27403)	Chave Fusível	8	15,47	123,76
20250298	6154880-1	TD(34311)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20250298	6154954-1	TD(33544)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20250298	6155056-1	TD(24158045)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20250298	6155084-1	TD(33994)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20250298	6155716-1	TD(34312)	Transformador Distribuição	1	9,27	9,27
20250298	6155718-1	TD(33544)	Transformador Distribuição	1	15,03	15,03
20250298	6157994-1	TD(33544)	Transformador Distribuição	1	14,15	14,15
20250298	6158893-1	TD(33614)	Transformador Distribuição	6	7,5	45
20250298	6159554-1	FR(24397)	Chave Fusível Religadora	22	13,27	291,94

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6159856-1	TD(51298)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20250298	6160000-1	TD(59872)	Transformador Distribuição	3	5,18	15,54
20250298	6160242-1	TD(736)	Transformador Distribuição	61	3,52	214,7 2
20250298	6160482-1	FU(24403)	Chave Fusível	3	4,8	14,4
20250298	6160502-1	TD(34145)	Transformador Distribuição	2	5,35	10,7
20250298	6161494-1	FU(41873)	Chave Fusível	5	25,95	129,7 5
20250298	6152677-1	FU(715405)	Chave Fusível	307	1,82	558,7 4
20250298	6152097-1	TD(27742)	Transformador Distribuição	94	1,35	126,9
20250298	6152014-1	[BT]PA(13115)	Ramal de Baixa Tensão	5	6,98	34,9
20250298	6152014-1	TD(3924)	Transformador Distribuição	55	4,13	227,1 5
20250298	6156601-1	TD(55764)	Transformador Distribuição	28	17,25	483
20250298	6160058-1	FU(6081)	Chave Fusível	175	3,57	624,7 5
20250298	6154780-1	TD(78202328)	Transformador Distribuição	50	5,68	284
20250298	6151221-1	TD(25592)	Transformador Distribuição	72	1,58	113,7 6
20250298	6155386-1	FU(45218)	Chave Fusível	57	2,08	118,5 6
20250298	6155386-1	FU(45218)	Chave Fusível	204	2,08	424,3 2
20250298	6159110-1	TD(3791)	Transformador Distribuição	87	2,18	189,6 6
20250298	6155372-1	TD(3791)	Transformador Distribuição	87	3,6	313,2
20250298	6156013-1	TD(3821)	Transformador Distribuição	32	8,25	264
20250298	6155372-1	TD(3791)	Transformador Distribuição	8	3,6	28,8
20250298	6159110-1	TD(3791)	Transformador Distribuição	8	2,18	17,44
20250298	6152448-1	TD(6179)	Transformador Distribuição	76	4,9	372,4
20250298	6152723-1	TD(54311)	Transformador Distribuição	19	3,77	71,63

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6157802-1	FR(679362)	Chave Fusível Religadora	27	6,3	170,1
20250298	6159892-1	FU(17498)	Chave Fusível	5	5,13	25,65
20250298	6156227-1	TD(16414)	Transformador Distribuição	2	16,93	33,86
20250298	6155726-1	TD(14108)	Transformador Distribuição	2	3,15	6,3
20250298	6153218-1	TD(694658)	Transformador Distribuição	2	11,88	23,76
20250298	6164103-1	FU(17597)	Chave Fusível	4	16,5	66
20250298	6159002-1	RD(727076)	Religador de Distribuição	167	9,47	1581,49
20250298	6159002-1	RD(727076)	Religador de Distribuição	15	6,27	94,05
20250298	6159002-1	RD(727076)	Religador de Distribuição	85	4,32	367,2
20250298	6158984-1	CGA51_CGA595 23	Alimentador	13	3,48	45,24
20250298	6158984-1	CGA51_CGA595 23	Alimentador	7	3,15	22,05
20250298	6158984-1	CGA51_CGA595 23	Alimentador	684	0,05	34,2
20250298	6160109-1	TD(16337)	Transformador Distribuição	1	5,35	5,35
20250298	6154664-1	TD(3335)	Transformador Distribuição	79	1,35	106,65
20250298	6159701-1	TD(3335)	Transformador Distribuição	79	2,48	195,92
20250298	6157351-1	BAN51_BAN595 02	Alimentador	1	8,12	8,12
20250298	6152236-1	FU(5944)	Chave Fusível	178	2,48	441,44
20250298	6163669-1	TD(3500)	Transformador Distribuição	78	1,32	102,96
20250298	6159319-1	FU(6474)	Chave Fusível	57	2	114
20250298	6155203-1	TD(54157)	Transformador Distribuição	8	16,95	135,6
20250298	6159158-1	FU(43499)	Chave Fusível	42	2,92	122,64
20250298	6159778-1	FU(45112)	Chave Fusível	1	14,8	14,8
20250298	6164049-1	FU(45112)	Chave Fusível	1	1,05	1,05
20250298	6150982-1	FU(45112)	Chave Fusível	1	1,8	1,8
20250298	6153176-1	FU(45112)	Chave Fusível	1	5,87	5,87

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152590-1	TD(675043)	Transformador Distribuição	18	3,72	66,96
20250298	6155714-1	TD(3399)	Transformador Distribuição	48	1,57	75,36
20250298	6155165-1	TD(652987)	Transformador Distribuição	39	1,23	47,97
20250298	6157018-1	TD(693570)	Transformador Distribuição	7	1,5	10,5
20250298	6153159-1	FU(6388)	Chave Fusível	148	1,65	244,2
20250298	6155404-1	CE(9189)	Chave Seccionadora	251	4,7	1179,7
20250298	6156942-1	TD(5109)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20250298	6155404-1	CE(9189)	Chave Seccionadora	62	4,7	291,4
20250298	6159908-1	FU(6786)	Chave Fusível	49	1,75	85,75
20250298	6155351-1	TD(20774)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250298	6155351-1	TD(20774)	Transformador Distribuição	27	3,38	91,26
20250298	6152564-1	TD(4958)	Transformador Distribuição	13	6,48	84,24
20250298	6155513-1	TD(669501)	Transformador Distribuição	18	7,6	136,8
20250298	6155513-1	TD(669501)	Transformador Distribuição	7	7,6	53,2
20250298	6152531-1	TD(687076)	Transformador Distribuição	43	2,9	124,7
20250298	6162476-1	TD(6515)	Transformador Distribuição	38	4,67	177,46
20250298	6153245-1	FU(11290)	Chave Fusível	2	4,97	9,94
20250298	6153815-1	FU(6541)	Chave Fusível	1	3,27	3,27
20250298	6156947-1	FU(45122)	Chave Fusível	1	2,63	2,63
20250298	6163231-1	TD(11536)	Transformador Distribuição	1	6,4	6,4
20250298	6151899-1	RD(5857016)	Religador de Distribuição	11	6,4	70,4
20250298	6160083-1	TD(651938)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20250298	6161076-1	TD(678442)	Transformador Distribuição	1	12,35	12,35
20250298	6151899-1	RD(5857016)	Religador de Distribuição	46	2,28	104,88
20250298	6151951-1	CGD54_CGD59510	Alimentador	17	7,27	123,59

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6153086-1	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	24	12,88	309,12
20250298	6151951-1	CGD54_CGD59510	Alimentador	62	3,73	231,26
20250298	6151951-1	CGD54_CGD59510	Alimentador	6	2,5	15
20250298	6154854-1	TD(57524)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20250298	6154854-1	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	23	1,85	42,55
20250298	6202221-1	RD(735978)	Religador de Distribuição	13	1,57	20,41
20250298	6202221-1	FU(15455)	Chave Fusível	29	2,55	73,95
20250298	6202221-1	RD(735978)	Religador de Distribuição	10	0,57	5,7
20250298	6202221-1	RD(735978)	Religador de Distribuição	2	1,57	3,14
20250298	6202221-1	FU(15455)	Chave Fusível	2	2,55	5,1
20250298	6202221-1	RD(735978)	Religador de Distribuição	114	0,57	64,98
20250298	6163443-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	2	2,52	5,04
20250298	6159069-1	RD(698167)	Religador de Distribuição	12	2,27	27,24
20250298	6152556-1	FU(17213)	Chave Fusível	1	14,27	14,27
20250298	6156675-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	1	5,63	5,63
20250298	6158007-1	TD(747093)	Transformador Distribuição	1	28	28
20250298	6158903-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	9,45	9,45
20250298	6159069-1	RD(698167)	Religador de Distribuição	2	2,27	4,54
20250298	6159159-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	1	7,78	7,78
20250298	6152004-1	FU(16295)	Chave Fusível	3	7,07	21,21
20250298	6152004-1	FU(16295)	Chave Fusível	1	25,6	25,6
20250298	6152026-1	FU(17311)	Chave Fusível	4	17,12	68,48
20250298	6152444-1	TD(27375)	Transformador Distribuição	3	17,7	53,1
20250298	6152556-1	FU(17213)	Chave Fusível	26	14,27	371,02
20250298	6152791-1	FU(17038)	Chave Fusível	4	16,72	66,88

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6153217-1	TD(27340)	Transformador Distribuição	2	9,35	18,7
20250298	6153259-1	TD(16367)	Transformador Distribuição	1	7,83	7,83
20250298	6153289-1	TD(16015)	Transformador Distribuição	2	9,92	19,84
20250298	6154701-1	TD(15169)	Transformador Distribuição	1	11,33	11,33
20250298	6154803-1	TD(59806)	Transformador Distribuição	1	28,28	28,28
20250298	6155035-1	TD(34338)	Transformador Distribuição	1	22,92	22,92
20250298	6155048-1	TD(17368)	Transformador Distribuição	4	3,27	13,08
20250298	6155276-1	TD(47828)	Transformador Distribuição	4	19,65	78,6
20250298	6155865-1	TD(21113)	Transformador Distribuição	2	18,73	37,46
20250298	6155902-1	TD(17352)	Transformador Distribuição	3	20,65	61,95
20250298	6155952-1	[MT]PA(13138)	Alimentador	12	17,2	206,4
20250298	6155952-1	FU(17336)	Chave Fusível	1	8,08	8,08
20250298	6156675-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	31	5,63	174,5 3
20250298	6157519-1	FU(17242)	Chave Fusível	4	19,12	76,48
20250298	6157900-1	TD(17594)	Transformador Distribuição	1	14,35	14,35
20250298	6158007-1	TD(747093)	Transformador Distribuição	6	28	168
20250298	6158036-1	TD(19531)	Transformador Distribuição	11	17,33	190,6 3
20250298	6158903-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	64	9,45	604,8
20250298	6159069-1	RD(698167)	Religador de Distribuição	66	2,27	149,8 2
20250298	6159069-1	RD(698167)	Religador de Distribuição	134	3,78	506,5 2
20250298	6159159-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	31	7,78	241,1 8
20250298	6159874-1	TD(17860)	Transformador Distribuição	2	2,77	5,54
20250298	6159887-1	TD(17352)	Transformador Distribuição	3	5,15	15,45
20250298	6160688-1	TD(719348)	Transformador Distribuição	1	19,98	19,98

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160892-1	TD(27360)	Transformador Distribuição	1	16,82	16,82
20250298	6162412-1	FU(17344)	Chave Fusível	9	38,75	348,75
20250298	6163443-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	37	2,52	93,24
20250298	6163891-1	FU(37016)	Chave Fusível	3	15,98	47,94
20250298	6164211-1	TD(683069)	Transformador Distribuição	2	15,68	31,36
20250298	6163443-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	12	2,52	30,24
20250298	6150885-1	TD(18168)	Transformador Distribuição	1	10,57	10,57
20250298	6150894-1	FU(17242)	Chave Fusível	3	10,67	32,01
20250298	6151214-1	TD(17759)	Transformador Distribuição	1	2,8	2,8
20250298	6151461-1	TD(59281)	Transformador Distribuição	1	13,68	13,68
20250298	6151462-1	TD(17594)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20250298	6151580-1	TD(689912)	Transformador Distribuição	1	8,2	8,2
20250298	6151783-1	RD(730231)	Religador de Distribuição	71	9,33	662,43
20250298	6161071-1	TD(24819)	Transformador Distribuição	127	2,73	346,71
20250298	6159152-1	TD(3653)	Transformador Distribuição	55	5,13	282,15
20250298	6159570-1	TD(24819)	Transformador Distribuição	127	2,15	273,05
20250298	6159583-1	TD(698794)	Transformador Distribuição	21	11,92	250,32
20250298	6160183-1	TD(49279)	Transformador Distribuição	39	4,95	193,05
20250298	6152366-1	TD(5418)	Transformador Distribuição	154	5,65	870,1
20250298	6155388-1	TD(3686)	Transformador Distribuição	20	4,03	80,6
20250298	6162991-1	FU(15766)	Chave Fusível	7	6,65	46,55
20250298	6159868-1	FU(15791)	Chave Fusível	7	3,73	26,11
20250298	6151146-1	TD(12030)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20250298	6151146-1	FU(15791)	Chave Fusível	6	2,42	14,52
20250298	6151191-1	FU(15788)	Chave Fusível	2	5,78	11,56

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152637-1	TD(28067)	Transformador Distribuição	2	15,25	30,5
20250298	6159184-1	TD(12081)	Transformador Distribuição	4	16,68	66,72
20250298	6159186-1	FU(32167)	Chave Fusível	13	9,57	124,4 1
20250298	6159294-1	FU(15791)	Chave Fusível	7	9,02	63,14
20250298	6157247-1	TD(26891)	Transformador Distribuição	72	2,98	214,5 6
20250298	6152675-1	TD(11928)	Transformador Distribuição	2	16,38	32,76
20250298	6152642-1	TD(5960)	Transformador Distribuição	37	8	296
20250298	6152326-1	TD(702024)	Transformador Distribuição	1	16,05	16,05
20250298	6154934-1	TD(28063)	Transformador Distribuição	1	26,93	26,93
20250298	6150884-1	TD(29645)	Transformador Distribuição	82	1,48	121,3 6
20250298	6155549-1	TD(5960)	Transformador Distribuição	37	13,47	498,3 9
20250298	6155331-1	TD(24883)	Transformador Distribuição	78	2,97	231,6 6
20250298	6154512-1	FU(11926)	Chave Fusível	4	13,43	53,72
20250298	6155346-1	TD(18536)	Transformador Distribuição	1	9,22	9,22
20250298	6155346-1	TD(18536)	Transformador Distribuição	17	9,22	156,7 4
20250298	6163068-1	TD(3799)	Transformador Distribuição	9	2,68	24,12
20250298	6159225-1	TD(3760)	Transformador Distribuição	67	4,28	286,7 6
20250298	6163068-1	TD(3799)	Transformador Distribuição	64	2,68	171,5 2
20250298	6156211-1	TD(4660)	Transformador Distribuição	138	5,07	699,6 6
20250298	6152110-1	TD(12067)	Transformador Distribuição	116	1,85	214,6
20250298	6151935-1	CGL02_CGL4950 9	Alimentador	448	0,88	394,2 4
20250298	6161912-1	TD(4673)	Transformador Distribuição	40	3,35	134
20250298	6152268-1	[BT]PA(13116)	Ramal de Baixa Tensão	15	10,1	151,5
20250298	6151935-1	CGL02_CGL4950 9	Alimentador	616	4,33	2667, 28

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6151935-1	CGL02_CGL49509	Alimentador	3	2,08	6,24
20250298	6152268-1	TD(4687)	Transformador Distribuição	108	5,65	610,2
20250298	6152174-1	FU(8193)	Chave Fusível	136	1,28	174,08
20250298	6158165-1	TD(30525)	Transformador Distribuição	67	1,75	117,25
20250298	6155481-1	TD(30525)	Transformador Distribuição	67	4,4	294,8
20250298	6162660-1	TD(47791)	Transformador Distribuição	47	1,6	75,2
20250298	6162669-1	TD(29971)	Transformador Distribuição	33	4,07	134,31
20250298	6161909-1	CE(5403)	Chave Seccionadora	626	2,72	1702,72
20250298	6202724-1	FU(5592)	Chave Fusível	2	2,95	5,9
20250298	6155353-1	FR(35277)	Chave Fusível Religadora	4	1,88	7,52
20250298	6155361-1	TD(28044)	Transformador Distribuição	1	12,37	12,37
20250298	6155405-1	FU(9192)	Chave Fusível	92	11,5	1058
20250298	6152773-1	TD(661612)	Transformador Distribuição	23	17,23	396,29
20250298	6163972-1	TD(57728)	Transformador Distribuição	81	1,43	115,83
20250298	6155405-1	RD(720299)	Religador de Distribuição	3103	0,07	217,21
20250298	6155433-1	TD(13230)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20250298	6155465-1	TD(715266)	Transformador Distribuição	1	5	5
20250298	6156451-1	TD(13233)	Transformador Distribuição	1	11,65	11,65
20250298	6163972-1	TD(57728)	Transformador Distribuição	111	1,43	158,73
20250298	6163069-1	FU(5458)	Chave Fusível	1	2,07	2,07
20250298	6152915-1	TD(30003)	Transformador Distribuição	71	6,37	452,27
20250298	6151036-1	FU(9078)	Chave Fusível	604	2,45	1479,8
20250298	6163069-1	FU(5458)	Chave Fusível	161	2,07	333,27
20250298	6156906-1	TD(6425)	Transformador Distribuição	81	3,2	259,2

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155397-1	FU(696697)	Chave Fusível	77	6,07	467,39
20250298	6155524-1	FU(5538)	Chave Fusível	81	1,48	119,88
20250298	6155405-1	RD(720299)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20250298	6159739-1	TD(718098)	Transformador Distribuição	39	4,28	166,92
20250298	6155707-1	FU(38539)	Chave Fusível	1	9,22	9,22
20250298	6156067-1	FU(37289096)	Chave Fusível	3	9,4	28,2
20250298	6156683-1	TD(707205)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20250298	6156830-1	TD(1236672)	Transformador Distribuição	5	6,15	30,75
20250298	6156827-1	TD(708828)	Transformador Distribuição	1	14,53	14,53
20250298	6152664-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	2	1,07	2,14
20250298	6153071-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	2	0,7	1,4
20250298	6153071-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	2	2,02	4,04
20250298	6155499-1	TD(5656)	Transformador Distribuição	76	5,28	401,28
20250298	6152664-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	373	0,8	298,4
20250298	6152664-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	75	1,07	80,25
20250298	6152664-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	294	3,95	1161,3
20250298	6153071-1	PE(17338649)	Ponto de conexão	1	3,2	3,2
20250298	6153071-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	739	0,7	517,3
20250298	6158871-1	TD(720749)	Transformador Distribuição	20	5,12	102,4
20250298	6159086-1	TD(25310)	Transformador Distribuição	80	7	560
20250298	6157145-1	TD(5626)	Transformador Distribuição	59	4,62	272,58
20250298	6155367-1	FU(5769)	Chave Fusível	181	2,12	383,72
20250298	6155367-1	FU(5769)	Chave Fusível	5	2,12	10,6
20250298	6160103-1	TD(24340)	Transformador Distribuição	5	2,35	11,75

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6163378-1	TD(5222)	Transformador Distribuição	38	1,97	74,86
20250298	6155494-1	TD(707723)	Transformador Distribuição	44	3,57	157,08
20250298	6160103-1	TD(24340)	Transformador Distribuição	87	2,35	204,45
20250298	6155467-1	TD(40772)	Transformador Distribuição	40	8,35	334
20250298	6155446-1	TD(3844)	Transformador Distribuição	78	4,87	379,86
20250298	6155592-1	TD(56191)	Transformador Distribuição	29	11,72	339,88
20250298	6155449-1	FU(11299)	Chave Fusível	43	2,82	121,26
20250298	6155601-1	FU(5513)	Chave Fusível	14	2,98	41,72
20250298	6151471-1	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	1	0,2	0,2
20250298	6155382-1	FU(5347)	Chave Fusível	1	1,8	1,8
20250298	6151471-1	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	1	1,7	1,7
20250298	6155658-1	TD(26718)	Transformador Distribuição	44	5,42	238,48
20250298	6155542-1	TD(4356)	Transformador Distribuição	3	3,42	10,26
20250298	6155542-1	TD(4356)	Transformador Distribuição	82	3,42	280,44
20250298	6157552-1	TD(4370)	Transformador Distribuição	58	3,87	224,46
20250298	6154700-1	TD(5303)	Transformador Distribuição	10	1,15	11,5
20250298	6163895-1	TD(40813)	Transformador Distribuição	53	1,52	80,56
20250298	6154700-1	TD(5303)	Transformador Distribuição	49	1,15	56,35
20250298	6159109-1	TD(4366)	Transformador Distribuição	75	1,82	136,5
20250298	6159132-1	TD(4379)	Transformador Distribuição	115	4,18	480,7
20250298	6155523-1	FU(722711)	Chave Fusível	53	5,63	298,39
20250298	6155523-1	FU(722711)	Chave Fusível	4	5,63	22,52
20250298	6155389-1	FU(5335)	Chave Fusível	1	2,92	2,92
20250298	6155511-1	TD(4104)	Transformador Distribuição	88	7,23	636,24

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155382-1	FU(5347)	Chave Fusível	1	1,8	1,8
20250298	6155382-1	FU(5347)	Chave Fusível	240	1,8	432
20250298	6155389-1	FU(5335)	Chave Fusível	25	2,92	73
20250298	6155389-1	FU(5335)	Chave Fusível	7	2,92	20,44
20250298	6155382-1	FU(5347)	Chave Fusível	35	1,8	63
20250298	6151938-1	TD(24610)	Transformador Distribuição	125	2,82	352,5
20250298	6155605-1	TD(4207)	Transformador Distribuição	112	3,53	395,3
20250298	6159865-1	FU(7908)	Chave Fusível	155	2,82	437,1
20250298	6155687-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	1	2,12	2,12
20250298	6152608-1	TD(756684)	Transformador Distribuição	1	22,05	22,05
20250298	6152593-1	FU(15474)	Chave Fusível	8	25,62	204,9
20250298	6152250-1	RD(730590)	Religador de Distribuição	7	4,2	29,4
20250298	6152250-1	RD(730590)	Religador de Distribuição	2	3,52	7,04
20250298	6152250-1	RD(730590)	Religador de Distribuição	96	2,25	216
20250298	6152123-1	FU(37517)	Chave Fusível	22	26,48	582,5
20250298	6156817-1	TD(16456)	Transformador Distribuição	1	25,88	25,88
20250298	6156799-1	TD(22019)	Transformador Distribuição	1	14,53	14,53
20250298	6156173-1	FU(15474)	Chave Fusível	3	4,08	12,24
20250298	6156173-1	FU(15076)	Chave Fusível	5	23,67	118,3
20250298	6155687-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	258	2,32	598,5
20250298	6155687-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	103	2,12	218,3
20250298	6154945-1	FR(15824)	Chave Fusível Religadora	3	6,73	20,19
20250298	6154937-1	TD(752895)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20250298	6162340-1	TD(16665)	Transformador Distribuição	1	17,85	17,85
20250298	6159275-1	TD(29687)	Transformador Distribuição	82	7,7	631,4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6158055-1	TD(21992)	Transformador Distribuição	1	19,82	19,82
20250298	6155500-1	FU(6249)	Chave Fusível	146	6,45	941,7
20250298	6151992-1	TD(26548)	Transformador Distribuição	53	4,2	222,6
20250298	6151504-1	PE(18144563)	Ponto de conexão	1	3	3
20250298	6160691-1	TD(28201)	Transformador Distribuição	10	17,43	174,3
20250298	6152475-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	18	12,02	216,3 6
20250298	6152475-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	3	17,28	51,84
20250298	6152475-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	1	19,12	19,12
20250298	6152475-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	14	19,7	275,8
20250298	6153262-1	FU(64281180)	Chave Fusível	4	8,57	34,28
20250298	6155415-1	RD(6834)	Religador de Distribuição	1	3,9	3,9
20250298	6164239-1	TD(28225)	Transformador Distribuição	24	3,97	95,28
20250298	6164252-1	FU(15386)	Chave Fusível	2	2,32	4,64
20250298	6164594-1	FU(36079)	Chave Fusível	14	17,38	243,3 2
20250298	6159286-1	FR(35353)	Chave Fusível Religadora	37	22,15	819,5 5
20250298	6162190-1	TD(28201)	Transformador Distribuição	10	4,73	47,3
20250298	6162718-1	TD(11315)	Transformador Distribuição	1	14,77	14,77
20250298	6163715-1	CE(11902)	Chave Seccionadora	209	4,73	988,5 7
20250298	6163865-1	TD(12107)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20250298	6164015-1	TD(711431)	Transformador Distribuição	5	23,05	115,2 5
20250298	6164066-1	TD(54816)	Transformador Distribuição	1	19,1	19,1
20250298	6164066-1	FU(729775)	Chave Fusível	1	4,72	4,72
20250298	6155407-1	TD(676432)	Transformador Distribuição	2	5,58	11,16
20250298	6155415-1	RD(6834)	Religador de Distribuição	155	1,7	263,5

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155415-1	RD(6834)	Religador de Distribuição	49	3,9	191,1
20250298	6156536-1	FU(758110)	Chave Fusível	10	15,32	153,2
20250298	6156832-1	FU(38332)	Chave Fusível	2	8,52	17,04
20250298	6156897-1	TD(17563)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20250298	6152475-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	89	7,4	658,6
20250298	6158217-1	TD(5823)	Transformador Distribuição	88	4,58	403,0 4
20250298	6160225-1	TD(44033)	Transformador Distribuição	30	3,4	102
20250298	6160318-1	FU(693310)	Chave Fusível	3	2,72	8,16
20250298	6155595-1	FU(89912070)	Chave Fusível	4	3,42	13,68
20250298	6159244-1	TD(3210)	Transformador Distribuição	59	7,98	470,8 2
20250298	6158669-1	TD(28102)	Transformador Distribuição	1	5,98	5,98
20250298	6163004-1	[MT]PA(13184)	Alimentador	104	11,72	1218, 88
20250298	6163004-1	CF(15067)	Chave Faca	4	3,38	13,52
20250298	6164145-1	FU(35928)	Chave Fusível	2	2,2	4,4
20250298	6164380-1	TD(30659164)	Transformador Distribuição	1	16,88	16,88
20250298	6156697-1	FU(678409)	Chave Fusível	1	5,52	5,52
20250298	6157333-1	FU(678409)	Chave Fusível	1	23,27	23,27
20250298	6152114-1	TD(53860)	Transformador Distribuição	1	17,13	17,13
20250298	6155226-1	TD(12051)	Transformador Distribuição	2	27,8	55,6
20250298	6156697-1	FU(678409)	Chave Fusível	34	5,52	187,6 8
20250298	6157078-1	TD(691867)	Transformador Distribuição	2	18,77	37,54
20250298	6157333-1	FU(678409)	Chave Fusível	34	23,27	791,1 8
20250298	6157822-1	TD(12051)	Transformador Distribuição	2	9,82	19,64
20250298	6159461-1	FU(15061)	Chave Fusível	2	17,65	35,3
20250298	6159783-1	TD(12306)	Transformador Distribuição	1	8,12	8,12
20250298	6160128-1	FU(726942)	Chave Fusível	1	4,9	4,9
20250298	6159813-1	TD(3287)	Transformador Distribuição	1	5,2	5,2

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6159477-1	TD(60931869)	Transformador Distribuição	2	1,8	3,6
20250298	6159166-1	TD(49576)	Transformador Distribuição	53	15,72	833,16
20250298	6160370-1	FU(8694)	Chave Fusível	11	0,73	8,03
20250298	6155294-1	FU(6197)	Chave Fusível	5	6,1	30,5
20250298	6159237-1	FU(6197)	Chave Fusível	5	5,25	26,25
20250298	6150984-1	TD(24731)	Transformador Distribuição	125	2,17	271,25
20250298	6159255-1	TD(717891)	Transformador Distribuição	2	4,12	8,24
20250298	6154434-1	TD(5338)	Transformador Distribuição	50	2,55	127,5
20250298	6151973-1	TD(4946)	Transformador Distribuição	57	2,18	124,26
20250298	6155818-1	TD(715866)	Transformador Distribuição	1	4,8	4,8
20250298	6158706-1	TD(47195)	Transformador Distribuição	45	2,53	113,85
20250298	6155818-1	TD(715866)	Transformador Distribuição	19	4,8	91,2
20250298	6159255-1	TD(717891)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20250298	6159255-1	TD(717891)	Transformador Distribuição	12	4,12	49,44
20250298	6155343-1	TD(5387)	Transformador Distribuição	56	5,92	331,52
20250298	6159180-1	TD(3131)	Transformador Distribuição	75	6,25	468,75
20250298	6158556-1	TD(717891)	Transformador Distribuição	1	1,7	1,7
20250298	6158556-1	TD(717891)	Transformador Distribuição	12	1,7	20,4
20250298	6158556-1	TD(717891)	Transformador Distribuição	2	1,7	3,4
20250298	6155626-1	TD(24114)	Transformador Distribuição	50	4,18	209
20250298	6151955-1	TD(24792)	Transformador Distribuição	33	2,7	89,1
20250298	6152923-1	TD(682425)	Transformador Distribuição	20	13,43	268,6
20250298	6151615-1	TD(78288209)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20250298	6164351-1	FU(10023)	Chave Fusível	13	6,95	90,35

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6161812-1	TD(12605)	Transformador Distribuição	1	20,9	20,9
20250298	6159805-1	RD(756094)	Religador de Distribuição	15	14,12	211,8
20250298	6152263-1	RD(749207)	Religador de Distribuição	108	3,23	348,8 4
20250298	6152708-1	FU(30502)	Chave Fusível	2	16,68	33,36
20250298	6153275-1	TD(16653)	Transformador Distribuição	4	4,52	18,08
20250298	6153438-1	TD(35637)	Transformador Distribuição	1	6,47	6,47
20250298	6153768-1	TD(36278)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20250298	6153799-1	FU(716100)	Chave Fusível	3	7,7	23,1
20250298	6155702-1	TD(35396)	Transformador Distribuição	7	5,42	37,94
20250298	6156044-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	40	4,43	177,2
20250298	6156786-1	FU(725331)	Chave Fusível	38	5,03	191,1 4
20250298	6156786-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	2	5,03	10,06
20250298	6156809-1	TD(35636)	Transformador Distribuição	1	6,92	6,92
20250298	6156893-1	FU(40448)	Chave Fusível	2	5,05	10,1
20250298	6158441-1	FR(13746)	Chave Fusível Religadora	14	4,48	62,72
20250298	6160371-1	RD(754594)	Religador de Distribuição	1304	6,98	9101, 92
20250298	6160462-1	RD(754594)	Religador de Distribuição	168	8,88	1491, 84
20250298	6160462-1	RD(754594)	Religador de Distribuição	4	22,28	89,12
20250298	6160462-1	RD(754594)	Religador de Distribuição	37	22,62	836,9 4
20250298	6160462-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	168	0,48	80,64
20250298	6161268-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	40	10,47	418,8
20250298	6161724-1	FU(26308)	Chave Fusível	9	7,53	67,77
20250298	6162815-1	TD(36711)	Transformador Distribuição	1	39,85	39,85
20250298	6162930-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	37	18,17	672,2 9

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6162930-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	2	20,3	40,6
20250298	6162930-1	TD(725465)	Transformador Distribuição	1	20,3	20,3
20250298	6162980-1	CON01_CON49501	Alimentador	473	4,27	2019,71
20250298	6163366-1	FU(9393)	Chave Fusível	3	7,9	23,7
20250298	6163804-1	FU(12533)	Chave Fusível	26	4,38	113,88
20250298	6163863-1	FU(12366)	Chave Fusível	21	3,3	69,3
20250298	6164117-1	TD(16604)	Transformador Distribuição	1	21,02	21,02
20250298	6164421-1	TD(36999)	Transformador Distribuição	1	14,1	14,1
20250298	6164433-1	TD(36398)	Transformador Distribuição	4	15,97	63,88
20250298	6155113-1	TD(21222)	Transformador Distribuição	3	10,4	31,2
20250298	6155685-1	TD(55036)	Transformador Distribuição	2	4,28	8,56
20250298	6155700-1	TD(15315)	Transformador Distribuição	1	5,15	5,15
20250298	6156620-1	RD(43441)	Religador de Distribuição	1	2,48	2,48
20250298	6163927-1	TD(15571)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20250298	6156620-1	RD(43441)	Religador de Distribuição	148	1,38	204,24
20250298	6156620-1	RD(43441)	Religador de Distribuição	31	1,95	60,45
20250298	6156620-1	RD(43441)	Religador de Distribuição	169	2,48	419,12
20250298	6158936-1	RD(37045)	Religador de Distribuição	75	2,92	219
20250298	6158936-1	RD(37045)	Religador de Distribuição	67	3,02	202,34
20250298	6158946-1	RD(37044)	Religador de Distribuição	58	2,1	121,8
20250298	6153896-1	TD(17162)	Transformador Distribuição	38	1,25	47,5
20250298	6153908-1	TD(7818)	Transformador Distribuição	51	9,78	498,78
20250298	6158946-1	RD(37044)	Religador de Distribuição	162	2,22	359,64

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6158960-1	TD(9253)	Transformador Distribuição	56	4,1	229,6
20250298	6159067-1	FU(720696)	Chave Fusível	7	18,05	126,35
20250298	6159140-1	TD(15116)	Transformador Distribuição	4	16,68	66,72
20250298	6159546-1	TD(15427)	Transformador Distribuição	3	16,08	48,24
20250298	6159565-1	TD(30710)	Transformador Distribuição	6	17,8	106,8
20250298	6159834-1	TD(15038)	Transformador Distribuição	3	5,87	17,61
20250298	6163461-1	TD(682623)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20250298	6158943-1	TD(20856)	Transformador Distribuição	46	8,68	399,28
20250298	6153901-1	TD(7766)	Transformador Distribuição	72	5,37	386,64
20250298	6153991-1	TD(26591)	Transformador Distribuição	73	6,67	486,91
20250298	6154059-1	FU(4609)	Chave Fusível	210	3,5	735
20250298	6159024-1	FU(4544)	Chave Fusível	52	5,37	279,24
20250298	6159215-1	FU(27434366)	Chave Fusível	14	8,88	124,32
20250298	6155798-1	FU(27434366)	Chave Fusível	14	3,12	43,68
20250298	6163800-1	TD(685205)	Transformador Distribuição	14	1,95	27,3
20250298	6153924-1	FU(35145)	Chave Fusível	47	2,95	138,65
20250298	6153924-1	PE(137509816)	Ponto de conexão	1	2,18	2,18
20250298	6153924-1	PE(19280745)	Ponto de conexão	1	2,18	2,18
20250298	6153991-1	TD(26591)	Transformador Distribuição	1	6,67	6,67
20250298	6154008-1	TD(60854)	Transformador Distribuição	38	2,02	76,76
20250298	6154089-1	TD(54648)	Transformador Distribuição	88	12,58	1107,04
20250298	6154424-1	FU(4684)	Chave Fusível	3	16,08	48,24
20250298	6159627-1	TD(680303)	Transformador Distribuição	1	15,32	15,32
20250298	6160187-1	TD(54967)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250298	6163756-1	FU(11325)	Chave Fusível	1	2,85	2,85

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6154568-1	FU(11325)	Chave Fusível	1	49,22	49,22
20250298	6153883-1	FU(4576)	Chave Fusível	113	0,93	105,09
20250298	6153924-1	FU(35145)	Chave Fusível	80	2,18	174,4
20250298	6159802-1	TD(30446)	Transformador Distribuição	87	3,92	341,04
20250298	6160071-1	TD(652170)	Transformador Distribuição	34	2,78	94,52
20250298	6163639-1	TD(30446)	Transformador Distribuição	87	1,55	134,85
20250298	6155307-1	TD(7829)	Transformador Distribuição	46	3,25	149,5
20250298	6163563-1	TD(21691)	Transformador Distribuição	20	1,75	35
20250298	6153932-1	FU(733949)	Chave Fusível	109	2,47	269,23
20250298	6153969-1	FU(706581)	Chave Fusível	33	3,22	106,26
20250298	6159526-1	TD(21690)	Transformador Distribuição	48	5,83	279,84
20250298	6153957-1	TD(7815)	Transformador Distribuição	51	5,48	279,48
20250298	6158993-1	FU(748797)	Chave Fusível	73	4,45	324,85
20250298	6158887-1	TD(7854)	Transformador Distribuição	43	5,3	227,9
20250298	6162960-1	FU(4480)	Chave Fusível	118	6,25	737,5
20250298	6154503-1	FU(4539)	Chave Fusível	86	2,33	200,38
20250298	6159648-1	TD(8032)	Transformador Distribuição	100	3,5	350
20250298	6159029-1	FU(7272)	Chave Fusível	57	9,92	565,44
20250298	6156482-1	TD(24046)	Transformador Distribuição	31	4,48	138,88
20250298	6154023-1	FU(12331)	Chave Fusível	3	23,87	71,61
20250298	6154740-1	TD(42790)	Transformador Distribuição	1	19,25	19,25
20250298	6154751-1	TD(56042)	Transformador Distribuição	1	18,28	18,28
20250298	6154757-1	TD(652337)	Transformador Distribuição	1	16,55	16,55
20250298	6159996-1	TD(21179)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6164376-1	TD(57330)	Transformador Distribuição	2	4,78	9,56
20250298	6157108-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	19	2,48	47,12
20250298	6158015-1	TD(51242)	Transformador Distribuição	2	11,2	22,4
20250298	6158529-1	TD(14532)	Transformador Distribuição	3	7,13	21,39
20250298	6158952-1	TD(686556)	Transformador Distribuição	1	19,53	19,53
20250298	6159001-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	19	20,08	381,5 2
20250298	6159668-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	5	4,9	24,5
20250298	6159715-1	TD(14717)	Transformador Distribuição	2	14,27	28,54
20250298	6160409-1	TD(14532)	Transformador Distribuição	3	3,57	10,71
20250298	6161234-1	TD(686556)	Transformador Distribuição	1	11,6	11,6
20250298	6161924-1	TD(761123)	Transformador Distribuição	1	7,1	7,1
20250298	6162373-1	FU(684023)	Chave Fusível	7	2,67	18,69
20250298	6163761-1	TD(28296)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20250298	6163934-1	TD(14620)	Transformador Distribuição	1	2,13	2,13
20250298	6153955-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	4	12,55	50,2
20250298	6153955-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	4	12,68	50,72
20250298	6153955-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	2	21,82	43,64
20250298	6159668-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	1	4,9	4,9
20250298	6151370-1	TD(664764)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20250298	6153955-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	280	12,55	3514
20250298	6153955-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	273	12,68	3461, 64
20250298	6153955-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	69	21,82	1505, 58
20250298	6153955-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	49	22,33	1094, 17

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6153955-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	4	28,3	113,2
20250298	6154733-1	TD(692054)	Transformador Distribuição	1	19,13	19,13
20250298	6156730-1	FR(11334)	Chave Fusível Religadora	2	8	16
20250298	6151541-1	TD(700668)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20250298	6158324-1	FU(720177)	Chave Fusível	114	7,52	857,28
20250298	6158418-1	TD(24532)	Transformador Distribuição	51	2,93	149,43
20250298	6154428-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	71	5,63	399,73
20250298	6154428-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	28	9,42	263,76
20250298	6154428-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	59	3,72	219,48
20250298	6154428-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	12	16,88	202,56
20250298	6156673-1	FU(15262)	Chave Fusível	1	7,38	7,38
20250298	6156926-1	TD(21129)	Transformador Distribuição	1	14,45	14,45
20250298	6157770-1	TD(24844)	Transformador Distribuição	3	18,58	55,74
20250298	6158322-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	99	7,6	752,4
20250298	6158384-1	TD(673602)	Transformador Distribuição	5	5,7	28,5
20250298	6158711-1	TD(13779)	Transformador Distribuição	2	2,47	4,94
20250298	6159657-1	TD(52618)	Transformador Distribuição	1	17,98	17,98
20250298	6159697-1	TD(660041)	Transformador Distribuição	2	16,67	33,34
20250298	6160089-1	TD(24844)	Transformador Distribuição	3	6,08	18,24
20250298	6161748-1	TD(24844)	Transformador Distribuição	3	5,72	17,16
20250298	6151452-1	TD(15018)	Transformador Distribuição	1	13,13	13,13
20250298	6162680-1	FU(15674)	Chave Fusível	8	16,1	128,8
20250298	6163422-1	[MT]PA(13210)	Alimentador	2	49,37	98,74
20250298	6163422-1	FR(15655)	Chave Fusível Religadora	1	17,58	17,58

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6163614-1	TD(24953)	Transformador Distribuição	1	23,3	23,3
20250298	6163877-1	TD(24844)	Transformador Distribuição	3	5,57	16,71
20250298	6164012-1	TD(29480)	Transformador Distribuição	1	22,93	22,93
20250298	6162023-1	TD(15111)	Transformador Distribuição	1	27,22	27,22
20250298	6162193-1	TD(51581)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20250298	6162379-1	TD(44804)	Transformador Distribuição	3	22,1	66,3
20250298	6162267-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	1	0,5	0,5
20250298	6156578-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	1	3,77	3,77
20250298	6162267-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	161	0,5	80,5
20250298	6162386-1	TD(9062)	Transformador Distribuição	117	3,82	446,9 4
20250298	6154222-1	TD(11880)	Transformador Distribuição	1	2,43	2,43
20250298	6156200-1	TD(12016)	Transformador Distribuição	1	27,07	27,07
20250298	6156243-1	TD(724881)	Transformador Distribuição	2	2,72	5,44
20250298	6156292-1	FU(670333)	Chave Fusível	7	23,97	167,7 9
20250298	6156292-1	FU(670333)	Chave Fusível	5	31,67	158,3 5
20250298	6156301-1	FR(691517)	Chave Fusível Religadora	2	21,85	43,7
20250298	6156301-1	FR(691517)	Chave Fusível Religadora	1	22,33	22,33
20250298	6156578-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	60	1,03	61,8
20250298	6156578-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	28	1,82	50,96
20250298	6156578-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	2	2,92	5,84
20250298	6156578-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	28	3,77	105,5 6
20250298	6156578-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	28	10,35	289,8

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6157026-1	TD(716195)	Transformador Distribuição	2	6,4	12,8
20250298	6158368-1	FU(669117)	Chave Fusível	2	36,72	73,44
20250298	6160483-1	RD(39759)	Religador de Distribuição	12	3,17	38,04
20250298	6160483-1	RD(39759)	Religador de Distribuição	85	9,43	801,5 5
20250298	6161395-1	TD(46679)	Transformador Distribuição	1	8,3	8,3
20250298	6161493-1	FU(15722)	Chave Fusível	3	24,87	74,61
20250298	6164027-1	FU(682429)	Chave Fusível	3	18,77	56,31
20250298	6157468-1	TD(60845)	Transformador Distribuição	1	19,9	19,9
20250298	6157476-1	TD(718005)	Transformador Distribuição	2	19,5	39
20250298	6150975-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	53	13,07	692,7 1
20250298	6151995-1	TD(684820)	Transformador Distribuição	2	26,82	53,64
20250298	6152602-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	154	2,27	349,5 8
20250298	6162487-1	TD(709731)	Transformador Distribuição	1	23,88	23,88
20250298	6163032-1	FU(37181)	Chave Fusível	1	7,27	7,27
20250298	6163326-1	TD(55049)	Transformador Distribuição	2	4,37	8,74
20250298	6163703-1	TD(24946)	Transformador Distribuição	1	23,22	23,22
20250298	6164141-1	TD(24937)	Transformador Distribuição	5	4,08	20,4
20250298	6157205-1	TD(15940)	Transformador Distribuição	1	10,2	10,2
20250298	6157389-1	TD(61257)	Transformador Distribuição	2	2,13	4,26
20250298	6152602-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	6	5,2	31,2
20250298	6152602-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	6	8,03	48,18
20250298	6152602-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	3	8,22	24,66
20250298	6152602-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	41	8,47	347,2 7
20250298	6152602-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	168	8,47	1422, 96

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152602-1	FR(18979)	Chave Fusível Religadora	38	13,42	509,96
20250298	6152602-1	FR(18979)	Chave Fusível Religadora	3	39,58	118,74
20250298	6154225-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	375	0,92	345
20250298	6154446-1	FU(684819)	Chave Fusível	3	23,93	71,79
20250298	6154688-1	FR(18415)	Chave Fusível Religadora	7	20,9	146,3
20250298	6155832-1	TD(61161)	Transformador Distribuição	1	20,83	20,83
20250298	6156473-1	TD(47038)	Transformador Distribuição	1	25,55	25,55
20250298	6156707-1	TD(15888)	Transformador Distribuição	2	5,6	11,2
20250298	6158527-1	TD(60984)	Transformador Distribuição	3	11,62	34,86
20250298	6158786-1	RD(736018)	Religador de Distribuição	23	3,3	75,9
20250298	6158786-1	RD(736018)	Religador de Distribuição	24	6,82	163,68
20250298	6159549-1	TD(709731)	Transformador Distribuição	1	25,6	25,6
20250298	6159947-1	TD(15710)	Transformador Distribuição	1	10,57	10,57
20250298	6160602-1	FU(37181)	Chave Fusível	1	23,47	23,47
20250298	6161409-1	RD(736018)	Religador de Distribuição	14	3,3	46,2
20250298	6161409-1	RD(736018)	Religador de Distribuição	10	4,72	47,2
20250298	6161409-1	RD(736018)	Religador de Distribuição	2	6,25	12,5
20250298	6161409-1	RD(736018)	Religador de Distribuição	24	8,4	201,6
20250298	6161906-1	TD(24937)	Transformador Distribuição	5	4,98	24,9
20250298	6151235-1	TD(13043)	Transformador Distribuição	1	4,2	4,2
20250298	6162634-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	44	27,05	1190,2
20250298	6162634-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	19	31,85	605,15
20250298	6162634-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	96	32,65	3134,4
20250298	6163738-1	C 163767	Unidade Consumidora	1	2,25	2,25

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6159968-1	FU(16498)	Chave Fusível	1	6,03	6,03
20250298	6159987-1	TD(11855735)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20250298	6160006-1	FU(741957)	Chave Fusível	2	2,78	5,56
20250298	6160322-1	RD(4332)	Religador de Distribuição	2	5,33	10,66
20250298	6160322-1	RD(4332)	Religador de Distribuição	11	9,25	101,75
20250298	6160322-1	RD(4332)	Religador de Distribuição	112	10,25	1148
20250298	6161406-1	FU(16501)	Chave Fusível	6	27,18	163,08
20250298	6161641-1	TD(13287)	Transformador Distribuição	2	12,62	25,24
20250298	6151919-1	FU(16501)	Chave Fusível	6	3,92	23,52
20250298	6157673-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	2	0,12	0,24
20250298	6157870-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	2	0,13	0,26
20250298	6157921-1	FR(28485)	Chave Fusível Religadora	1	48,53	48,53
20250298	6163543-1	FU(41953)	Chave Fusível	2	5,7	11,4
20250298	6157673-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20250298	6157870-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20250298	6157921-1	FR(28485)	Chave Fusível Religadora	1	48,53	48,53
20250298	6162405-1	FU(39093)	Chave Fusível	17	20,67	351,39
20250298	6153213-1	TD(56895)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20250298	6153854-1	TD(662158)	Transformador Distribuição	1	55,55	55,55
20250298	6154360-1	FU(4197)	Chave Fusível	1	22,3	22,3
20250298	6154419-1	FR(4235)	Chave Fusível Religadora	24	23,33	559,92
20250298	6154870-1	TD(39641)	Transformador Distribuição	1	27,4	27,4
20250298	6154872-1	FU(41508)	Chave Fusível	2	28,42	56,84
20250298	6154929-1	TD(46252)	Transformador Distribuição	1	28,77	28,77
20250298	6155638-1	FU(39093)	Chave Fusível	17	12,13	206,21

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156455-1	TD(731648)	Transformador Distribuição	2	16,32	32,64
20250298	6157673-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	383	0,12	45,96
20250298	6157673-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	145	0,17	24,65
20250298	6157673-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	98	0,72	70,56
20250298	6157673-1	ALC01_ALC49501	Alimentador	2	4,35	8,7
20250298	6157870-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	626	0,13	81,38
20250298	6157890-1	TD(39670)	Transformador Distribuição	1	18,22	18,22
20250298	6157921-1	FR(28485)	Chave Fusível Religadora	37	24,15	893,55
20250298	6157921-1	FR(28485)	Chave Fusível Religadora	30	48,53	1455,9
20250298	6158513-1	FU(4322)	Chave Fusível	3	29,28	87,84
20250298	6158532-1	TD(675457)	Transformador Distribuição	1	31,22	31,22
20250298	6158925-1	FU(31082)	Chave Fusível	8	2,97	23,76
20250298	6159938-1	FU(40881)	Chave Fusível	2	4,2	8,4
20250298	6160217-1	FU(28486)	Chave Fusível	1	4,92	4,92
20250298	6160217-1	FR(28485)	Chave Fusível Religadora	38	0,55	20,9
20250298	6161252-1	TD(39660)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20250298	6151123-1	FR(43481)	Chave Fusível Religadora	34	7,97	270,98
20250298	6151206-1	TD(664305)	Transformador Distribuição	1	31,68	31,68
20250298	6159062-1	TD(655988)	Transformador Distribuição	2	19,42	38,84
20250298	6159176-1	TD(655953)	Transformador Distribuição	1	17,93	17,93
20250298	6160098-1	FU(40674)	Chave Fusível	1	3,52	3,52
20250298	6160753-1	TD(679040)	Transformador Distribuição	1	54,97	54,97
20250298	6160765-1	TD(654713)	Transformador Distribuição	1	46,58	46,58
20250298	6160807-1	FU(27040)	Chave Fusível	2	16,07	32,14
20250298	6162450-1	TD(42036)	Transformador Distribuição	1	19,47	19,47

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6163009-1	TD(707367)	Transformador Distribuição	1	7,43	7,43
20250298	6163840-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	39	3,33	129,87
20250298	6156161-1	FU(37572500)	Chave Fusível	4	19,62	78,48
20250298	6157870-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	102	2,12	216,24
20250298	6157870-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	0,3	0,3
20250298	6157870-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	0,23	0,23
20250298	6157673-1	RD(44096)	Religador de Distribuição	11	0,05	0,55
20250298	6157673-1	RD(44096)	Religador de Distribuição	44	24,97	1098,68
20250298	6157673-1	RD(44096)	Religador de Distribuição	46	4,25	195,5
20250298	6157673-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	102	0,23	23,46
20250298	6157673-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	0,17	0,17
20250298	6157673-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	12	0,13	1,56
20250298	6153929-1	TD(56547)	Transformador Distribuição	1	21,4	21,4
20250298	6153607-1	TD(35981)	Transformador Distribuição	1	12,62	12,62
20250298	6161270-1	FU(30667)	Chave Fusível	1	7,9	7,9
20250298	6157550-1	TD(689)	Transformador Distribuição	91	1,45	131,95
20250298	6157803-1	TD(36019)	Transformador Distribuição	1	22,8	22,8
20250298	6157832-1	TD(36014)	Transformador Distribuição	1	21,87	21,87
20250298	6157847-1	FU(30889)	Chave Fusível	6	18,15	108,9
20250298	6157889-1	TD(35731)	Transformador Distribuição	2	14,6	29,2
20250298	6158294-1	TD(656712)	Transformador Distribuição	1	14,72	14,72
20250298	6158479-1	TD(35735)	Transformador Distribuição	1	15,38	15,38
20250298	6158473-1	TD(45899)	Transformador Distribuição	2	3,5	7
20250298	6158913-1	FU(30898)	Chave Fusível	5	2,02	10,1

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6159181-1	TD(35731)	Transformador Distribuição	2	1,05	2,1
20250298	6160226-1	TD(101153758)	Transformador Distribuição	1	2,3	2,3
20250298	6160520-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	129	0,55	70,95
20250298	6161489-1	TD(36230)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20250298	6161987-1	TD(656487)	Transformador Distribuição	2	24,7	49,4
20250298	6162077-1	FR(47560344)	Chave Fusível Religadora	9	21,33	191,97
20250298	6162077-1	FR(47560344)	Chave Fusível Religadora	3	23	69
20250298	6162077-1	FR(47560344)	Chave Fusível Religadora	5	25,5	127,5
20250298	6162131-1	TD(35731)	Transformador Distribuição	2	21,1	42,2
20250298	6162154-1	TD(36225)	Transformador Distribuição	1	27,98	27,98
20250298	6162626-1	TD(37342)	Transformador Distribuição	1	21,72	21,72
20250298	6163220-1	FR(30706)	Chave Fusível Religadora	21	12,02	252,42
20250298	6163655-1	TD(36110)	Transformador Distribuição	2	7,45	14,9
20250298	6154303-1	TD(36264)	Transformador Distribuição	1	23,38	23,38
20250298	6154519-1	FU(30826)	Chave Fusível	2	21,93	43,86
20250298	6155010-1	TD(663225)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20250298	6155151-1	TD(38560)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20250298	6155616-1	FR(30844)	Chave Fusível Religadora	57	5,87	334,59
20250298	6152029-1	TD(101153758)	Transformador Distribuição	1	3,7	3,7
20250298	6153032-1	RD(27239)	Religador de Distribuição	33	1,4	46,2
20250298	6153032-1	RD(27239)	Religador de Distribuição	87	2,28	198,36
20250298	6153032-1	RD(27239)	Religador de Distribuição	13	14,55	189,15
20250298	6153032-1	CF(29137)	Chave Faca	3	1,65	4,95
20250298	6153032-1	CF(29137)	Chave Faca	2	1,85	3,7

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6153032-1	CF(29137)	Chave Faca	5	6,47	32,35
20250298	6153032-1	CF(29137)	Chave Faca	77	6,47	498,19
20250298	6186439-1	FU(40026)	Chave Fusível	2	3,85	7,7
20250298	6153393-1	FU(30736)	Chave Fusível	5	6,52	32,6
20250298	6153406-1	FR(30840)	Chave Fusível Religadora	10	7,17	71,7
20250298	6153979-1	TD(36021)	Transformador Distribuição	1	24,47	24,47
20250298	6157550-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	365	0,43	156,95
20250298	6157550-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	3314	0,85	2816,9
20250298	6157550-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	48	1,08	51,84
20250298	6157550-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	407	2,47	1005,29
20250298	6157550-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	712	2,57	1829,84
20250298	6157550-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	230	2,65	609,5
20250298	6157550-1	RD(25026)	Religador de Distribuição	3314	1,77	5865,78
20250298	6154155-1	FU(30750)	Chave Fusível	7	22,08	154,56
20250298	6154288-1	FU(27001)	Chave Fusível	7	1,98	13,86
20250298	6153046-1	TD(670119)	Transformador Distribuição	1	18,25	18,25
20250298	6151202-1	TD(708650)	Transformador Distribuição	2	3,18	6,36
20250298	6155008-1	TD(656730)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20250298	6154928-1	TD(35449)	Transformador Distribuição	1	7	7
20250298	6164130-1	FR(37686)	Chave Fusível Religadora	19	4,02	76,38
20250298	6160773-1	TD(667)	Transformador Distribuição	92	3,08	283,36
20250298	6160520-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	76	0,55	41,8
20250298	6158117-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	1	22,88	22,88
20250298	6158117-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	2	16,5	33

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6158117-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	70	4,63	324,1
20250298	6158117-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	3	4,02	12,06
20250298	6158035-1	TD(26618)	Transformador Distribuição	88	3,82	336,1 6
20250298	6157836-1	FU(30693)	Chave Fusível	6	19,95	119,7
20250298	6157859-1	FU(60017238)	Chave Fusível	10	18,48	184,8
20250298	6153201-1	TD(23810230)	Transformador Distribuição	12	5,57	66,84
20250298	6153237-1	TD(24382)	Transformador Distribuição	52	4,47	232,4 4
20250298	6153954-1	TD(24382)	Transformador Distribuição	52	2,5	130
20250298	6162326-1	CRU02_CRU4950 2	Alimentador	3	3,17	9,51
20250298	6162326-1	CRU02_CRU4950 2	Alimentador	45	1,72	77,4
20250298	6162326-1	CRU02_CRU4950 2	Alimentador	160	1,2	192
20250298	6157457-1	DOM52_DOM55 223	Alimentador	1	4,47	4,47
20250298	6156235-1	TD(3053044)	Transformador Distribuição	1	21,15	21,15
20250298	6151573-1	RD(1012)	Religador de Distribuição	64	2,22	142,0 8
20250298	6151573-1	RD(1012)	Religador de Distribuição	81	2,32	187,9 2
20250298	6151929-1	TD(712811)	Transformador Distribuição	11	1,75	19,25
20250298	6162437-1	FU(806)	Chave Fusível	81	3,4	275,4
20250298	6162615-1	FU(27826)	Chave Fusível	3	17,08	51,24
20250298	6161688-1	CF(15896388)	Chave Faca	208	2,55	530,4
20250298	6161200-1	RD(722505)	Religador de Distribuição	222	0,85	188,7
20250298	6161200-1	RD(722505)	Religador de Distribuição	1499	0,82	1229, 18
20250298	6158335-1	RD(13611)	Religador de Distribuição	11	4	44
20250298	6158335-1	RD(13611)	Religador de Distribuição	7	3,1	21,7
20250298	6163373-1	TD(24547)	Transformador Distribuição	40	3,22	128,8

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6158335-1	RD(13611)	Religador de Distribuição	10	2,12	21,2
20250298	6158335-1	RD(13611)	Religador de Distribuição	5	4,08	20,4
20250298	6152706-1	TD(732004)	Transformador Distribuição	77	2,3	177,1
20250298	6158422-1	FU(731797)	Chave Fusível	4	4,92	19,68
20250298	6153317-1	FU(77450919)	Chave Fusível	6	8,85	53,1
20250298	6153241-1	EP(204918133)	Transformador Distribuição	1	8,15	8,15
20250298	6154898-1	TD(77201850)	Transformador Distribuição	4	4,42	17,68
20250298	6156040-1	FU(77450919)	Chave Fusível	6	2,85	17,1
20250298	6161846-1	FU(28833)	Chave Fusível	3	12,38	37,14
20250298	6157954-1	TD(34843)	Transformador Distribuição	1	18,08	18,08
20250298	6158107-1	TD(45772)	Transformador Distribuição	1	15,38	15,38
20250298	6163688-1	TD(34750)	Transformador Distribuição	2	3,28	6,56
20250298	6152607-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	24	6	144
20250298	6152607-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	8	17,62	140,9 6
20250298	6152607-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	26	17,62	458,1 2
20250298	6152607-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	4	25,05	100,2
20250298	6152607-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	38	0,17	6,46
20250298	6152607-1	RD(748445)	Religador de Distribuição	16	8,95	143,2
20250298	6152607-1	RD(748445)	Religador de Distribuição	6	8,12	48,72
20250298	6152643-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	22	2,28	50,16
20250298	6152643-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	1	3,53	3,53
20250298	6152643-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	4	5,55	22,2
20250298	6152643-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	18	13,2	237,6
20250298	6152643-1	FU(27214)	Chave Fusível	1	0,5	0,5

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6153409-1	TD(34750)	Transformador Distribuição	2	8,18	16,36
20250298	6153628-1	TD(34698)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20250298	6159727-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	34	13,5	459
20250298	6159727-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	4	14,92	59,68
20250298	6159727-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	6	12,95	77,7
20250298	6159727-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	6	17,08	102,48
20250298	6159727-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	12	19,27	231,24
20250298	6161447-1	TD(61104)	Transformador Distribuição	1	20,43	20,43
20250298	6161747-1	TD(34845)	Transformador Distribuição	1	8,85	8,85
20250298	6151303-1	FU(731879)	Chave Fusível	1	28,27	28,27
20250298	6154901-1	FU(27424)	Chave Fusível	1	13,62	13,62
20250298	6157012-1	TD(34882)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32
20250298	6157514-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	28	2,27	63,56
20250298	6157514-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	8	2,6	20,8
20250298	6157514-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	6	3,83	22,98
20250298	6157514-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	20	4,75	95
20250298	6157514-1	RD(748445)	Religador de Distribuição	28	0,3	8,4
20250298	6158562-1	FR(28710)	Chave Fusível Religadora	6	5,15	30,9
20250298	6158791-1	FU(28708)	Chave Fusível	3	2,15	6,45
20250298	6185758-1	RD(725599)	Religador de Distribuição	18	5,45	98,1
20250298	6185758-1	RD(725599)	Religador de Distribuição	10	7,05	70,5
20250298	6185758-1	RD(725599)	Religador de Distribuição	26	12,23	317,98
20250298	6185758-1	RD(725599)	Religador de Distribuição	28	4,15	116,2
20250298	6161163-1	TD(42009)	Transformador Distribuição	1	10,53	10,53

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6161204-1	TD(656294)	Transformador Distribuição	4	29,95	119,8
20250298	6161285-1	FU(27188)	Chave Fusível	4	8,65	34,6
20250298	6161485-1	FR(11601)	Chave Fusível Religadora	13	8,38	108,9 4
20250298	6161500-1	FU(708438)	Chave Fusível	1	25,85	25,85
20250298	6162141-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	287	1,53	439,1 1
20250298	6150505-1	TD(37737)	Transformador Distribuição	2	5,08	10,16
20250298	6151183-1	TD(661990)	Transformador Distribuição	1	16,83	16,83
20250298	6151184-1	FU(27124)	Chave Fusível	5	8,47	42,35
20250298	6151218-1	TD(722224)	Transformador Distribuição	1	7,8	7,8
20250298	6151539-1	FU(14948)	Chave Fusível	5	7,68	38,4
20250298	6152218-1	TD(12183)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20250298	6155040-1	TD(677188)	Transformador Distribuição	1	52,18	52,18
20250298	6155323-1	TD(34535)	Transformador Distribuição	1	9,02	9,02
20250298	6155447-1	FR(28710)	Chave Fusível Religadora	6	9,95	59,7
20250298	6156742-1	FU(27124)	Chave Fusível	4	6,63	26,52
20250298	6156834-1	TD(34535)	Transformador Distribuição	1	10,68	10,68
20250298	6156862-1	TD(37604)	Transformador Distribuição	1	9,18	9,18
20250298	6156981-1	FU(37124)	Chave Fusível	19	6,05	114,9 5
20250298	6157660-1	RD(720167)	Religador de Distribuição	66	2	132
20250298	6157660-1	RD(720167)	Religador de Distribuição	36	2,9	104,4
20250298	6157660-1	RD(720167)	Religador de Distribuição	6	18,03	108,1 8
20250298	6163010-1	FU(35159)	Chave Fusível	2	6,13	12,26
20250298	6163939-1	TD(12222)	Transformador Distribuição	1	22,87	22,87
20250298	6164387-1	FU(37126)	Chave Fusível	7	17,15	120,0 5
20250298	6152647-1	FU(21082)	Chave Fusível	23	24,03	552,6 9

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6153059-1	FR(37127)	Chave Fusível Religadora	26	13,03	338,78
20250298	6154046-1	TD(34545)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20250298	6154137-1	TD(34532)	Transformador Distribuição	1	2,4	2,4
20250298	6154556-1	TD(37743)	Transformador Distribuição	1	19,8	19,8
20250298	6161485-1	FR(11601)	Chave Fusível Religadora	1	8,38	8,38
20250298	6157660-1	RD(720167)	Religador de Distribuição	1	2	2
20250298	6154020-1	TD(664243)	Transformador Distribuição	2	4,2	8,4
20250298	6154020-1	FU(664232)	Chave Fusível	2	4,2	8,4
20250298	6154231-1	FU(688578)	Chave Fusível	3	22,53	67,59
20250298	6158530-1	TD(679420)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20250298	6159270-1	TD(57519)	Transformador Distribuição	1	2,1	2,1
20250298	6161215-1	FU(5895662)	Chave Fusível	7	5,08	35,56
20250298	6161628-1	FU(708660)	Chave Fusível	1	5,02	5,02
20250298	6154020-1	TD(664243)	Transformador Distribuição	1	4,2	4,2
20250298	6153184-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	80	4,4	352
20250298	6151148-1	PE(211252149)	Ponto de conexão	1	4,5	4,5
20250298	6150907-1	FU(27053)	Chave Fusível	2	12,72	25,44
20250298	6154617-1	TD(76828249)	Transformador Distribuição	1	19,83	19,83
20250298	6163711-1	TD(35311)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20250298	6163168-1	TD(35270)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20250298	6162125-1	FR(710950)	Chave Fusível Religadora	21	3,05	64,05
20250298	6153485-1	TD(708574)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20250298	6153325-1	FR(27325)	Chave Fusível Religadora	5	8,92	44,6
20250298	6153184-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	4	4,4	17,6
20250298	6152324-1	FR(27185)	Chave Fusível Religadora	10	0,95	9,5

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6163049-1	TD(37418)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20250298	6163038-1	TD(37648)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,2
20250298	6157658-1	FU(693367)	Chave Fusível	6	37,7	226,2
20250298	6157447-1	EP(197581315)	Transformador Distribuição	1	20,58	20,58
20250298	6156576-1	FR(27185)	Chave Fusível Religadora	10	14,37	143,7
20250298	6156376-1	FR(27325)	Chave Fusível Religadora	5	2,37	11,85
20250298	6160656-1	TD(662849)	Transformador Distribuição	2	42,43	84,86
20250298	6151793-1	FU(14367)	Chave Fusível	43	5,32	228,76
20250298	6156204-1	FR(29377)	Chave Fusível Religadora	42	2,52	105,84
20250298	6156623-1	FU(14367)	Chave Fusível	57	18,57	1058,49
20250298	6157124-1	TD(44443)	Transformador Distribuição	2	6,42	12,84
20250298	6158303-1	FU(14084)	Chave Fusível	19	12,2	231,8
20250298	6159359-1	TD(3237677)	Transformador Distribuição	2	1,48	2,96
20250298	6162173-1	TD(43278)	Transformador Distribuição	2	5,98	11,96
20250298	6162197-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	273	0,4	109,2
20250298	6162197-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	25	1,98	49,5
20250298	6162197-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	85	3,28	278,8
20250298	6162197-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	1	3,82	3,82
20250298	6162197-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	8	4,28	34,24
20250298	6162385-1	FU(14109)	Chave Fusível	14	4,4	61,6
20250298	6162197-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	1	0,4	0,4
20250298	6162197-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	1	0,4	0,4
20250298	6162550-1	TD(44481)	Transformador Distribuição	5	2,48	12,4
20250298	6162656-1	TD(44533)	Transformador Distribuição	4	2,9	11,6

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6162860-1	TD(44465)	Transformador Distribuição	4	17,72	70,88
20250298	6163575-1	TD(18640254)	Transformador Distribuição	1	17,05	17,05
20250298	6163376-1	TD(43283)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20250298	6163514-1	TD(57138)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20250298	6151564-1	RD(727092)	Religador de Distribuição	58	0,87	50,46
20250298	6151564-1	FR(29377)	Chave Fusível Religadora	28	0,75	21
20250298	6151564-1	FR(29377)	Chave Fusível Religadora	14	1,17	16,38
20250298	6153019-1	TD(13115)	Transformador Distribuição	1	13,27	13,27
20250298	6162236-1	RD(14918)	Religador de Distribuição	1236	1,75	2163
20250298	6162236-1	RD(14918)	Religador de Distribuição	274	1,12	306,88
20250298	6162982-1	TD(12998)	Transformador Distribuição	1	11,52	11,52
20250298	6160207-1	TD(43081705)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20250298	6160201-1	TD(719256)	Transformador Distribuição	1	2,3	2,3
20250298	6162917-1	TD(13115)	Transformador Distribuição	1	17,72	17,72
20250298	6156569-1	TD(43032)	Transformador Distribuição	1	14,42	14,42
20250298	6156333-1	FU(966)	Chave Fusível	161	2,53	407,33
20250298	6155911-1	FU(721605)	Chave Fusível	2	1,62	3,24
20250298	6153760-1	TD(709535)	Transformador Distribuição	59	3,33	196,47
20250298	6153760-1	PE(19952960)	Ponto de conexão	1	3,33	3,33
20250298	6153524-1	TD(42718)	Transformador Distribuição	2	6,15	12,3
20250298	6153208-1	FU(721605)	Chave Fusível	2	3,32	6,64
20250298	6160358-1	TD(663058)	Transformador Distribuição	86	8,43	724,98
20250298	6158361-1	PE(198279673)	Ponto de conexão	1	4,35	4,35
20250298	6162675-1	FU(733117)	Chave Fusível	6	5,12	30,72
20250298	6152137-1	FU(1650)	Chave Fusível	1	4,95	4,95

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152137-1	FU(1650)	Chave Fusível	1	4,95	4,95
20250298	6155775-1	FU(155)	Chave Fusível	100	3,68	368
20250298	6156082-1	FU(214)	Chave Fusível	16	15,2	243,2
20250298	6151346-1	TD(2350)	Transformador Distribuição	88	1,92	168,96
20250298	6151189-1	TD(24846)	Transformador Distribuição	125	3,57	446,25
20250298	6156082-1	TD(2312)	Transformador Distribuição	39	19,25	750,75
20250298	6160154-1	TD(690085)	Transformador Distribuição	54	1,88	101,52
20250298	6153335-1	TD(7012107)	Transformador Distribuição	3	3,65	10,95
20250298	6151618-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	8	0,1	0,8
20250298	6151987-1	FR(14481)	Chave Fusível Religadora	46	20,13	925,98
20250298	6162844-1	TD(13381)	Transformador Distribuição	1	13,03	13,03
20250298	6163150-1	FU(1758)	Chave Fusível	3	4,27	12,81
20250298	6163175-1	TD(25850)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20250298	6163898-1	[MT]PA(13206)	Alimentador	2	27,22	54,44
20250298	6163898-1	FR(14481)	Chave Fusível Religadora	44	3,42	150,48
20250298	6164137-1	TD(13402)	Transformador Distribuição	1	20,92	20,92
20250298	6164280-1	TD(42419)	Transformador Distribuição	1	24,13	24,13
20250298	6155689-1	FU(1618)	Chave Fusível	16	6,88	110,08
20250298	6155802-1	TD(22101)	Transformador Distribuição	1	21	21
20250298	6155870-1	FU(1758)	Chave Fusível	3	21,1	63,3
20250298	6156598-1	FU(1618)	Chave Fusível	16	16,1	257,6
20250298	6157361-1	TD(42765)	Transformador Distribuição	1	22,47	22,47
20250298	6157431-1	FR(14481)	Chave Fusível Religadora	46	6,37	293,02
20250298	6161049-1	TD(13330)	Transformador Distribuição	1	11,2	11,2
20250298	6161180-1	TD(12930)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83
20250298	6161185-1	FU(14304)	Chave Fusível	6	3,75	22,5

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6151618-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	3	1,4	4,2
20250298	6152201-1	FR(18159)	Chave Fusível Religadora	13	30,08	391,04
20250298	6152536-1	TD(61253)	Transformador Distribuição	2	37,88	75,76
20250298	6152753-1	FU(1613)	Chave Fusível	2	6,68	13,36
20250298	6152788-1	TD(55109196)	Transformador Distribuição	1	16,12	16,12
20250298	6153724-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	66	10,08	665,28
20250298	6154140-1	TD(11762)	Transformador Distribuição	1	24,27	24,27
20250298	6157751-1	TD(25837)	Transformador Distribuição	2	17,37	34,74
20250298	6158310-1	FU(671058)	Chave Fusível	4	22,33	89,32
20250298	6158415-1	FU(18150)	Chave Fusível	2	3,7	7,4
20250298	6158424-1	TD(657049)	Transformador Distribuição	6	5,5	33
20250298	6158857-1	TD(726927)	Transformador Distribuição	1	27,95	27,95
20250298	6160197-1	TD(23595)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,5
20250298	6160219-1	FU(15195)	Chave Fusível	1	2,58	2,58
20250298	6151018-1	TD(683697)	Transformador Distribuição	98	2	196
20250298	6151618-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	307	1,4	429,8
20250298	6151618-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	8	2	16
20250298	6151618-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	21	5,35	112,35
20250298	6151618-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	14	6,02	84,28
20250298	6151618-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	9	6,68	60,12
20250298	6151618-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	1	6,68	6,68
20250298	6151618-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	2	76,18	152,36
20250298	6158816-1	FU(752001)	Chave Fusível	447	0,82	366,54
20250298	6154843-1	CE(0227)	Chave Seccionadora	279	2,6	725,4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6153187-1	TD(2973)	Transformador Distribuição	200	10,95	2190
20250298	6160830-1	TD(29655)	Transformador Distribuição	103	2,22	228,6 6
20250298	6159873-1	TD(13124)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20250298	6152052-1	FU(15995)	Chave Fusível	4	26,75	107
20250298	6158382-1	FU(15960)	Chave Fusível	3	8,85	26,55
20250298	6164549-1	PE(11710815)	Ponto de conexão	1	16,22	16,22
20250298	6157269-1	TD(28746)	Transformador Distribuição	54	3,97	214,3 8
20250298	6159850-1	FU(15178)	Chave Fusível	79	1,55	122,4 5
20250298	6164175-1	TD(757810)	Transformador Distribuição	5	22,15	110,7 5
20250298	6158177-1	TD(88868624)	Transformador Distribuição	46	2,9	133,4
20250298	6162426-1	FU(15141)	Chave Fusível	3	7,73	23,19
20250298	6163053-1	TD(11790)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20250298	6155863-1	TD(3126)	Transformador Distribuição	80	6,33	506,4
20250298	6160971-1	FU(605)	Chave Fusível	21	7,25	152,2 5
20250298	6150969-1	TD(717914)	Transformador Distribuição	19	1,13	21,47
20250298	6150969-1	TD(717914)	Transformador Distribuição	20	1,13	22,6
20250298	6151227-1	FU(603)	Chave Fusível	12	4,33	51,96
20250298	6151227-1	TD(721921)	Transformador Distribuição	3	4,33	12,99
20250298	6153041-1	TD(2696)	Transformador Distribuição	64	3	192
20250298	6163781-1	FR(39211)	Chave Fusível Religadora	1	3,43	3,43
20250298	6153291-1	TD(2696)	Transformador Distribuição	64	14,7	940,8
20250298	6155910-1	TD(30346)	Transformador Distribuição	67	7,88	527,9 6
20250298	6155939-1	FU(1606)	Chave Fusível	36	8,48	305,2 8
20250298	6157188-1	TD(2661)	Transformador Distribuição	98	2,22	217,5 6
20250298	6162031-1	FU(705424)	Chave Fusível	2	1,17	2,34

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160843-1	CE(797)	Chave Seccionadora	602	3,07	1848,14
20250298	6160882-1	CRU03_CRU49503	Alimentador	213	0,22	46,86
20250298	6163862-1	TD(41714)	Transformador Distribuição	3	1,28	3,84
20250298	6151343-1	TD(718061)	Transformador Distribuição	6	5,4	32,4
20250298	6151801-1	TD(42408)	Transformador Distribuição	22	21,02	462,44
20250298	6153200-1	TD(683549)	Transformador Distribuição	57	4,47	254,79
20250298	6154028-1	TD(42408)	Transformador Distribuição	22	5,12	112,64
20250298	6155849-1	TD(28580)	Transformador Distribuição	48	7,05	338,4
20250298	6163708-1	TD(6652)	Transformador Distribuição	26	8,8	228,8
20250298	6163818-1	FU(1913)	Chave Fusível	191	5,95	1136,45
20250298	6180227-1	TD(006655)	Transformador Distribuição	11	4,03	44,33
20250298	6150977-1	TD(6657)	Transformador Distribuição	6	14,12	84,72
20250298	6153200-1	TD(683549)	Transformador Distribuição	15	4,47	67,05
20250298	6157083-1	FU(1913)	Chave Fusível	190	6,47	1229,3
20250298	6160355-1	TD(85553659)	Transformador Distribuição	12	9,82	117,84
20250298	6161849-1	TD(6652)	Transformador Distribuição	26	4,55	118,3
20250298	6163772-1	[MT]PA(13186)	Alimentador	15	3,77	56,55
20250298	6163772-1	RD(745726)	Religador de Distribuição	323	2,52	813,96
20250298	6163772-1	RD(745726)	Religador de Distribuição	1031	0,23	237,13
20250298	6163772-1	[MT]PA(13186)	Alimentador	275	3,77	1036,75
20250298	6150964-1	TD(698816)	Transformador Distribuição	1	4,3	4,3
20250298	6163772-1	RD(745726)	Religador de Distribuição	51	0,23	11,73
20250298	6150964-1	TD(698816)	Transformador Distribuição	38	4,3	163,4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156909-1	TD(2385)	Transformador Distribuição	16	1,53	24,48
20250298	6156909-1	TD(2385)	Transformador Distribuição	64	1,53	97,92
20250298	6160900-1	TD(24229)	Transformador Distribuição	94	8,83	830,02
20250298	6160809-1	TD(2582)	Transformador Distribuição	19	8,45	160,55
20250298	6160732-1	TD(2601)	Transformador Distribuição	101	4,33	437,33
20250298	6150999-1	FU(727158)	Chave Fusível	252	5,13	1292,76
20250298	6150999-1	FU(727158)	Chave Fusível	2	5,13	10,26
20250298	6160809-1	TD(2582)	Transformador Distribuição	61	8,45	515,45
20250298	6155270-1	TD(30489)	Transformador Distribuição	22	6,17	135,74
20250298	6155270-1	TD(30489)	Transformador Distribuição	3	6,17	18,51
20250298	6151046-1	TD(2947)	Transformador Distribuição	97	2,27	220,19
20250298	6151046-1	TD(2947)	Transformador Distribuição	4	2,27	9,08
20250298	6153824-1	TD(2766)	Transformador Distribuição	40	5,55	222
20250298	6152137-1	FU(1650)	Chave Fusível	1	4,95	4,95
20250298	6152137-1	FU(1650)	Chave Fusível	1	9,58	9,58
20250298	6152137-1	FU(1650)	Chave Fusível	28	9,58	268,24
20250298	6152137-1	FU(1650)	Chave Fusível	104	4,95	514,8
20250298	6160934-1	RD(755636)	Religador de Distribuição	24	0,95	22,8
20250298	6152166-1	TD(2870)	Transformador Distribuição	77	6,95	535,15
20250298	6160934-1	RD(755636)	Religador de Distribuição	133	2,85	379,05
20250298	6160934-1	RD(755636)	Religador de Distribuição	2476	0,95	2352,2
20250298	6160934-1	RD(755636)	Religador de Distribuição	2391	0,18	430,38
20250298	6151137-1	TD(687527)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20250298	6155852-1	TD(54120)	Transformador Distribuição	76	6,9	524,4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6151137-1	TD(687527)	Transformador Distribuição	33	4,68	154,44
20250298	6158693-1	TD(700810)	Transformador Distribuição	9	3,2	28,8
20250298	6152306-1	TD(2301)	Transformador Distribuição	46	0,95	43,7
20250298	6152306-1	TD(2301)	Transformador Distribuição	5	0,95	4,75
20250298	6154996-1	TD(735539)	Transformador Distribuição	4	7,25	29
20250298	6154996-1	TD(735539)	Transformador Distribuição	8	7,25	58
20250298	6160899-1	TD(26674)	Transformador Distribuição	42	6,67	280,14
20250298	6161666-1	FU(755)	Chave Fusível	70	3,38	236,6
20250298	6162212-1	PE(198394450)	Ponto de conexão	1	2,62	2,62
20250298	6162212-1	FU(755)	Chave Fusível	69	2,62	180,78
20250298	6162400-1	TD(657365)	Transformador Distribuição	5	6,68	33,4
20250298	6152058-1	TD(42405)	Transformador Distribuição	70	3,85	269,5
20250298	6152211-1	TD(25285)	Transformador Distribuição	23	10,9	250,7
20250298	6153751-1	TD(657368)	Transformador Distribuição	1	43,38	43,38
20250298	6161599-1	TD(657368)	Transformador Distribuição	5	6,95	34,75
20250298	6156763-1	TD(669864)	Transformador Distribuição	1	14,83	14,83
20250298	6151665-1	FU(15172)	Chave Fusível	1	22,03	22,03
20250298	6158003-1	TD(12477)	Transformador Distribuição	1	17,47	17,47
20250298	6157457-1	DOM52_DOM55 223	Alimentador	4	3,73	14,92
20250298	6157457-1	DOM52_DOM55 223	Alimentador	12	3,55	42,6
20250298	6157144-1	TD(11769)	Transformador Distribuição	2	9,97	19,94
20250298	6155923-1	FU(15166)	Chave Fusível	4	16,87	67,48
20250298	6157030-1	TD(11810)	Transformador Distribuição	1	9,6	9,6
20250298	6157457-1	DOM52_DOM55 223	Alimentador	30	3,73	111,9

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6151665-1	FU(15172)	Chave Fusível	3	22,03	66,09
20250298	6157044-1	TD(11843)	Transformador Distribuição	2	11,78	23,56
20250298	6164208-1	FU(15169)	Chave Fusível	1	22	22
20250298	6163508-1	CL(743153)	Chave Lâmina	1	2,9	2,9
20250298	6157457-1	DOM52_DOM55 223	Alimentador	1	4,47	4,47
20250298	6161953-1	TD(52264)	Transformador Distribuição	32	1,57	50,24
20250298	6161679-1	TD(58944)	Transformador Distribuição	8	6,88	55,04
20250298	6157479-1	TD(717977)	Transformador Distribuição	2	2,75	5,5
20250298	6154226-1	TD(39459)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20250298	6156969-1	TD(39396)	Transformador Distribuição	1	10,78	10,78
20250298	6157060-1	FU(741768)	Chave Fusível	1	10	10
20250298	6158401-1	FU(26490)	Chave Fusível	1	3,5	3,5
20250298	6158450-1	FU(741768)	Chave Fusível	1	8,5	8,5
20250298	6151151-1	FR(30073)	Chave Fusível Religadora	7	11,32	79,24
20250298	6152428-1	TD(52231)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20250298	6153585-1	FR(30134)	Chave Fusível Religadora	1	0,85	0,85
20250298	6152415-1	FR(16131)	Chave Fusível Religadora	19	16,75	318,25
20250298	6160395-1	TD(50680)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250298	6158038-1	FU(16150)	Chave Fusível	1	17,95	17,95
20250298	6157520-1	TD(16432)	Transformador Distribuição	1	20,18	20,18
20250298	6157254-1	TD(738158)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20250298	6156998-1	TD(72620129)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20250298	6156881-1	TD(16148)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20250298	6156807-1	FU(684185)	Chave Fusível	13	2,68	34,84
20250298	6156682-1	TD(59298)	Transformador Distribuição	1	6,83	6,83
20250298	6155962-1	FR(16115)	Chave Fusível Religadora	18	17,02	306,36

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155909-1	FU(16453)	Chave Fusível	9	5,45	49,05
20250298	6155784-1	FU(684185)	Chave Fusível	13	7,6	98,8
20250298	6153826-1	TD(15948)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20250298	6153435-1	FU(16191)	Chave Fusível	2	1,92	3,84
20250298	6164146-1	FU(744176)	Chave Fusível	3	7,63	22,89
20250298	6164181-1	FU(16133)	Chave Fusível	11	5,7	62,7
20250298	6154957-1	FU(17566)	Chave Fusível	1	23,97	23,97
20250298	6159898-1	RD(722990)	Religador de Distribuição	20	9,13	182,6
20250298	6159898-1	RD(722990)	Religador de Distribuição	3	6,83	20,49
20250298	6161868-1	TD(27329)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20250298	6156557-1	TD(33723)	Transformador Distribuição	2	24,58	49,16
20250298	6159898-1	RD(722990)	Religador de Distribuição	24	5,27	126,48
20250298	6163856-1	RD(722990)	Religador de Distribuição	54	11,97	646,38
20250298	6163856-1	RD(722990)	Religador de Distribuição	9	4,5	40,5
20250298	6159898-1	RD(722990)	Religador de Distribuição	16	4,3	68,8
20250298	6155810-1	FU(31094)	Chave Fusível	2	19,42	38,84
20250298	6154839-1	FU(28314)	Chave Fusível	6	13,42	80,52
20250298	6155622-1	FU(38428)	Chave Fusível	42	2,3	96,6
20250298	6156713-1	FR(31031)	Chave Fusível Religadora	36	6,98	251,28
20250298	6157230-1	FU(744601)	Chave Fusível	16	10	160
20250298	6157673-1	ALC01_ALC49501	Alimentador	1	4,35	4,35
20250298	6157673-1	FIG01_FIG49501	Alimentador	1329	0,17	225,93
20250298	6157807-1	TD(39555)	Transformador Distribuição	1	24,05	24,05
20250298	6158703-1	TD(60704)	Transformador Distribuição	1	9,02	9,02
20250298	6158703-1	FR(31031)	Chave Fusível Religadora	31	6,08	188,48
20250298	6158703-1	FU(28474)	Chave Fusível	3	21,45	64,35
20250298	6158704-1	FU(38428)	Chave Fusível	42	12,03	505,26

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160724-1	FR(28475)	Chave Fusível Religadora	29	52,15	1512,35
20250298	6160724-1	FR(31031)	Chave Fusível Religadora	7	1,03	7,21
20250298	6155622-1	FU(38428)	Chave Fusível	1	2,3	2,3
20250298	6157673-1	FIG01_FIG49501	Alimentador	1	0,17	0,17
20250298	6151391-1	TD(736510)	Transformador Distribuição	1	43,22	43,22
20250298	6158704-1	FU(38428)	Chave Fusível	1	12,03	12,03
20250298	6151340-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	106	0,97	102,82
20250298	6151340-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	8	3,97	31,76
20250298	6151340-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	31	13,77	426,87
20250298	6151340-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	22	14,68	322,96
20250298	6153859-1	TD(18217)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20250298	6155315-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	106	1,9	201,4
20250298	6155315-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	8	2,75	22
20250298	6155315-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	31	5,28	163,68
20250298	6155315-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	1	5,9	5,9
20250298	6155315-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	21	9,47	198,87
20250298	6156928-1	[MT]PA(13156)	Alimentador	1	48,13	48,13
20250298	6163805-1	FU(23668)	Chave Fusível	3	3,43	10,29
20250298	6163206-1	TD(674768)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,6
20250298	6162424-1	TD(676847)	Transformador Distribuição	2	22,97	45,94
20250298	6158204-1	TD(48820)	Transformador Distribuição	3	12,7	38,1
20250298	6156694-1	FU(665277)	Chave Fusível	20	11,33	226,6
20250298	6151033-1	TD(660654)	Transformador Distribuição	31	10,1	313,1
20250298	6155993-1	FU(665738)	Chave Fusível	8	22,57	180,56
20250298	6158916-1	FU(39805)	Chave Fusível	22	1,1	24,2

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160767-1	RD(736528)	Religador de Distribuição	49	0,6	29,4
20250298	6160767-1	RD(736528)	Religador de Distribuição	306	5,05	1545,3
20250298	6160767-1	CF(39449)	Chave Faca	3	3,47	10,41
20250298	6152041-1	FR(22674)	Chave Fusível Religadora	12	26,28	315,36
20250298	6154875-1	FU(7083)	Chave Fusível	8	5,63	45,04
20250298	6154923-1	FU(39608)	Chave Fusível	1	7,1	7,1
20250298	6155754-1	TD(51251)	Transformador Distribuição	5	22,25	111,25
20250298	6155877-1	FR(1543)	Chave Fusível Religadora	9	19,85	178,65
20250298	6155877-1	FR(1543)	Chave Fusível Religadora	12	21,37	256,44
20250298	6156388-1	FU(22097)	Chave Fusível	3	20,9	62,7
20250298	6156708-1	TD(22246)	Transformador Distribuição	2	12,75	25,5
20250298	6157229-1	TD(52105)	Transformador Distribuição	1	25,38	25,38
20250298	6157416-1	FU(14479)	Chave Fusível	7	23	161
20250298	6157456-1	FU(39106)	Chave Fusível	14	1,75	24,5
20250298	6157489-1	FU(22610)	Chave Fusível	2	4,3	8,6
20250298	6160614-1	FU(39096)	Chave Fusível	6	7,3	43,8
20250298	6151718-1	RD(58668922)	Religador de Distribuição	38	3,1	117,8
20250298	6151739-1	TD(31080)	Transformador Distribuição	41	6,6	270,6
20250298	6151748-1	TD(7404)	Transformador Distribuição	80	9,23	738,4
20250298	6151787-1	TD(713266)	Transformador Distribuição	68	7,97	541,96
20250298	6151798-1	CE(14610)	Chave Seccionadora	29	3,43	99,47
20250298	6160139-1	TD(7398)	Transformador Distribuição	3	2,72	8,16
20250298	6162314-1	PE(72331021)	Ponto de conexão	1	1,93	1,93
20250298	6162314-1	TD(650419)	Transformador Distribuição	23	1,93	44,39
20250298	6151958-1	TD(45494)	Transformador Distribuição	3	26,42	79,26
20250298	6152085-1	TD(40879)	Transformador Distribuição	41	3,82	156,62
20250298	6152290-1	TD(45683)	Transformador Distribuição	2	25,05	50,1

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152421-1	TD(737175)	Transformador Distribuição	56	2,23	124,88
20250298	6152479-1	TD(45732)	Transformador Distribuição	9	18,2	163,8
20250298	6152721-1	TD(7398)	Transformador Distribuição	3	12,65	37,95
20250298	6153248-1	TD(45805)	Transformador Distribuição	8	7,65	61,2
20250298	6153959-1	TD(26897)	Transformador Distribuição	68	5,48	372,64
20250298	6155765-1	TD(45494)	Transformador Distribuição	3	2,98	8,94
20250298	6156149-1	TD(26897)	Transformador Distribuição	68	4,87	331,16
20250298	6155218-1	TD(45783)	Transformador Distribuição	6	4,87	29,22
20250298	6155948-1	TD(13355)	Transformador Distribuição	66	5,72	377,52
20250298	6151649-1	RD(722352)	Religador de Distribuição	1013	0,95	962,35
20250298	6151649-1	RD(722352)	Religador de Distribuição	836	1,4	1170,4
20250298	6151649-1	RD(722352)	Religador de Distribuição	253	2,07	523,71
20250298	6151649-1	CE(928)	Chave Seccionadora	58	0,2	11,6
20250298	6151697-1	TD(13355)	Transformador Distribuição	66	12,73	840,18
20250298	6151699-1	TD(26512)	Transformador Distribuição	117	5,33	623,61
20250298	6151738-1	FU(14079)	Chave Fusível	20	8,28	165,6
20250298	6156869-1	FU(1738)	Chave Fusível	3	10,52	31,56
20250298	6160876-1	TD(7401)	Transformador Distribuição	62	2,58	159,96
20250298	6153188-1	FU(29225)	Chave Fusível	12	11,77	141,24
20250298	6153457-1	TD(712271)	Transformador Distribuição	32	5,05	161,6
20250298	6153848-1	TD(7381)	Transformador Distribuição	6	4,37	26,22
20250298	6151719-1	TD(9938)	Transformador Distribuição	79	2,58	203,82
20250298	6164153-1	TD(44373)	Transformador Distribuição	3	4,32	12,96
20250298	6163383-1	TD(58974)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6162885-1	CF(23905)	Chave Faca	114	5	570
20250298	6162118-1	FU(709443)	Chave Fusível	16	6,22	99,52
20250298	6161899-1	TD(30865)	Transformador Distribuição	3	6,67	20,01
20250298	6161508-1	TD(57177)	Transformador Distribuição	2	5,1	10,2
20250298	6159616-1	TD(30865)	Transformador Distribuição	3	18,8	56,4
20250298	6158196-1	TD(30865)	Transformador Distribuição	3	2,48	7,44
20250298	6156596-1	TD(51868)	Transformador Distribuição	2	15,4	30,8
20250298	6156241-1	TD(733681)	Transformador Distribuição	8	0,42	3,36
20250298	6154213-1	TD(51880)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20250298	6156188-1	FU(753989)	Chave Fusível	10	0,73	7,3
20250298	6154103-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	335	1,52	509,2
20250298	6155482-1	TD(25535)	Transformador Distribuição	23	0,7	16,1
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	250	1,23	307,5
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	9	2,77	24,93
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	9	3,5	31,5
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	10	6,38	63,8
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	1	6,93	6,93
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	41	6,98	286,18
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	1	7,12	7,12
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	1	7,15	7,15
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	2	7,52	15,04
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	9	7,57	68,13
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	1	7,7	7,7
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	2	9,35	18,7

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	1	7,57	7,57
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	250	0,2	50
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	9	0,67	6,03
20250298	6156180-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	259	0,33	85,47
20250298	6156246-1	FU(29182)	Chave Fusível	13	21,55	280,15
20250298	6156371-1	FR(14373)	Chave Fusível Religadora	29	14,47	419,63
20250298	6156729-1	TD(59969)	Transformador Distribuição	1	9,65	9,65
20250298	6156857-1	TD(44391)	Transformador Distribuição	1	9,43	9,43
20250298	6157433-1	TD(53190)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250298	6157887-1	FU(29755)	Chave Fusível	4	4,25	17
20250298	6157898-1	FU(14186)	Chave Fusível	6	2,73	16,38
20250298	6158449-1	FU(14534)	Chave Fusível	6	6,23	37,38
20250298	6162171-1	FU(704307)	Chave Fusível	27	19,2	518,4
20250298	6163601-1	FU(29651)	Chave Fusível	19	6,57	124,83
20250298	6163905-1	TD(44871)	Transformador Distribuição	1	1,93	1,93
20250298	6164422-1	FU(704307)	Chave Fusível	8	15,4	123,2
20250298	6164422-1	FU(704307)	Chave Fusível	19	16,33	310,27
20250298	6151508-1	TD(44902)	Transformador Distribuição	2	1,2	2,4
20250298	6151891-1	TD(30452)	Transformador Distribuição	66	1,98	130,68
20250298	6152384-1	FU(29651)	Chave Fusível	19	3,85	73,15
20250298	6153270-1	TD(44405)	Transformador Distribuição	3	1,52	4,56
20250298	6153345-1	FR(29657)	Chave Fusível Religadora	2	7,2	14,4
20250298	6155262-1	FR(14373)	Chave Fusível Religadora	29	0,05	1,45
20250298	6163730-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	1364	0,17	231,88
20250298	6163730-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	24	4,48	107,52

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155216-1	TD(658325)	Transformador Distribuição	2	4,63	9,26
20250298	6160798-1	FU(25562)	Chave Fusível	1	1,85	1,85
20250298	6161501-1	TD(2932804)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,1
20250298	6160798-1	FU(25562)	Chave Fusível	13	1,85	24,05
20250298	6151156-1	FU(676011)	Chave Fusível	2	9,05	18,1
20250298	6150928-1	TD(37998)	Transformador Distribuição	1	17,75	17,75
20250298	6164304-1	TD(678028)	Transformador Distribuição	5	3,73	18,65
20250298	6164231-1	FU(2450)	Chave Fusível	284	1,33	377,72
20250298	6154187-1	TD(658071)	Transformador Distribuição	2	20,15	40,3
20250298	6154658-1	TD(47557)	Transformador Distribuição	3	13,1	39,3
20250298	6155131-1	TD(683973)	Transformador Distribuição	3	5,03	15,09
20250298	6159480-1	FR(2661)	Chave Fusível Religadora	38	3,27	124,26
20250298	6160078-1	TD(38164)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20250298	6160485-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	87	1,18	102,66
20250298	6160485-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	15	2,98	44,7
20250298	6160485-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	2	4,3	8,6
20250298	6160485-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	53	4,47	236,91
20250298	6160485-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	1	27,35	27,35
20250298	6161373-1	FU(35390)	Chave Fusível	21	7,73	162,33
20250298	6163041-1	TD(37575)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20250298	6163292-1	FU(2448)	Chave Fusível	13	1,73	22,49
20250298	6160815-1	TD(13863)	Transformador Distribuição	3	2,53	7,59
20250298	6155986-1	TD(29090)	Transformador Distribuição	2	3,13	6,26
20250298	6156107-1	TD(29084)	Transformador Distribuição	4	3,63	14,52

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156405-1	FU(685255)	Chave Fusível	1	21,58	21,58
20250298	6157825-1	FU(22531)	Chave Fusível	6	18,55	111,3
20250298	6158166-1	TD(33447)	Transformador Distribuição	1	15,97	15,97
20250298	6158994-1	FU(25369)	Chave Fusível	6	7,37	44,22
20250298	6159725-1	FR(40034)	Chave Fusível Religadora	22	21,85	480,7
20250298	6159922-1	FR(8248)	Chave Fusível Religadora	76	7,45	566,2
20250298	6159976-1	FR(41863)	Chave Fusível Religadora	20	10,37	207,4
20250298	6161044-1	FU(25320)	Chave Fusível	7	17,9	125,3
20250298	6161146-1	FU(680722)	Chave Fusível	2	30,7	61,4
20250298	6161175-1	FR(8248)	Chave Fusível Religadora	76	5,7	433,2
20250298	6163644-1	FR(25245)	Chave Fusível Religadora	47	10,32	485,0 4
20250298	6163700-1	FU(718174)	Chave Fusível	2	3,97	7,94
20250298	6152550-1	FU(41627)	Chave Fusível	27	3,27	88,29
20250298	6154184-1	TD(32884)	Transformador Distribuição	1	31,53	31,53
20250298	6153703-1	FU(23155)	Chave Fusível	1	1,82	1,82
20250298	6163572-1	FU(23155)	Chave Fusível	60	1,5	90
20250298	6157058-1	TD(45523)	Transformador Distribuição	4	2,33	9,32
20250298	6153703-1	FU(23155)	Chave Fusível	59	1,82	107,3 8
20250298	6158172-1	TD(631)	Transformador Distribuição	62	1,72	106,6 4
20250298	6157700-1	FU(23155)	Chave Fusível	60	2,15	129
20250298	6155850-1	RD(720263)	Religador de Distribuição	118	1,58	186,4 4
20250298	6151746-1	TD(9864)	Transformador Distribuição	74	4	296
20250298	6152668-1	TD(9882)	Transformador Distribuição	1	13,75	13,75
20250298	6155850-1	RD(720263)	Religador de Distribuição	1895	0,42	795,9
20250298	6161335-1	EP(204726481)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20250298	6162754-1	TD(9863)	Transformador Distribuição	21	2,83	59,43
20250298	6160131-1	TD(693518)	Transformador Distribuição	81	1,35	109,3 5

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6158877-1	TD(9840)	Transformador Distribuição	1	2,4	2,4
20250298	6158792-1	TD(751358)	Transformador Distribuição	9	1,03	9,27
20250298	6158554-1	EP(204726481)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20250298	6157743-1	RD(14360)	Religador de Distribuição	118	3,18	375,2 4
20250298	6157725-1	PE(20396071)	Ponto de conexão	1	4,22	4,22
20250298	6150943-1	TD(688281)	Transformador Distribuição	82	1,67	136,9 4
20250298	6151813-1	RD(730603)	Religador de Distribuição	192	2,67	512,6 4
20250298	6153774-1	FU(12848)	Chave Fusível	2	8,42	16,84
20250298	6156797-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	3,8	3,8
20250298	6156978-1	TD(12813)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20250298	6161081-1	FU(18197)	Chave Fusível	1	16,43	16,43
20250298	6161923-1	FR(2060)	Chave Fusível Religadora	77	2,32	178,6 4
20250298	6162498-1	FU(18197)	Chave Fusível	1	15,28	15,28
20250298	6156356-1	FR(35703)	Chave Fusível Religadora	74	3,05	225,7
20250298	6156357-1	FU(2480)	Chave Fusível	126	1,25	157,5
20250298	6156411-1	FU(28680)	Chave Fusível	14	17,18	240,5 2
20250298	6152750-1	PE(229837037)	Ponto de conexão	1	6,5	6,5
20250298	6154348-1	TD(40070)	Transformador Distribuição	5	4,75	23,75
20250298	6156489-1	RD(722493)	Religador de Distribuição	59	3,4	200,6
20250298	6156489-1	RD(722493)	Religador de Distribuição	21	3,93	82,53
20250298	6156489-1	RD(722493)	Religador de Distribuição	38	4,17	158,4 6
20250298	6156489-1	CF(2485)	Chave Faca	1	1,65	1,65
20250298	6156489-1	CF(2485)	Chave Faca	4	2,02	8,08
20250298	6156489-1	CF(2485)	Chave Faca	4	2,05	8,2
20250298	6156489-1	CF(2485)	Chave Faca	7	2,4	16,8
20250298	6156489-1	CF(2485)	Chave Faca	5	13,28	66,4
20250298	6156952-1	[MT]PA(13147)	Alimentador	363	10,05	3648, 15

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156952-1	RD(678600)	Religador de Distribuição	29	0,3	8,7
20250298	6156952-1	RD(678600)	Religador de Distribuição	69	2,15	148,35
20250298	6157215-1	TD(39177)	Transformador Distribuição	1	9,7	9,7
20250298	6157521-1	TD(40245)	Transformador Distribuição	8	3,88	31,04
20250298	6157812-1	TD(40259)	Transformador Distribuição	7	0,67	4,69
20250298	6158100-1	TD(10480)	Transformador Distribuição	59	2,17	128,03
20250298	6158247-1	TD(39623)	Transformador Distribuição	3	1,25	3,75
20250298	6159539-1	FU(28678)	Chave Fusível	142	13,3	1888,6
20250298	6162369-1	TD(39731)	Transformador Distribuição	1	1,38	1,38
20250298	6163017-1	FU(30085)	Chave Fusível	1	13,73	13,73
20250298	6163017-1	FU(675728)	Chave Fusível	3	4,65	13,95
20250298	6164070-1	TD(39509)	Transformador Distribuição	13	3,82	49,66
20250298	6158633-1	TD(42303)	Transformador Distribuição	2	6,48	12,96
20250298	6157276-1	TD(57062)	Transformador Distribuição	7	5,9	41,3
20250298	6156842-1	TD(42571)	Transformador Distribuição	3	8,5	25,5
20250298	6156747-1	TD(655613)	Transformador Distribuição	67	3,05	204,35
20250298	6156453-1	TD(39507)	Transformador Distribuição	16	13,45	215,2
20250298	6155553-1	TD(57062)	Transformador Distribuição	7	3,55	24,85
20250298	6153507-1	TD(40362)	Transformador Distribuição	4	1,52	6,08
20250298	6153474-1	TD(40359)	Transformador Distribuição	4	2,15	8,6
20250298	6156393-1	FU(729317)	Chave Fusível	219	1,77	387,63
20250298	6156369-1	TD(655613)	Transformador Distribuição	67	2,27	152,09
20250298	6152149-1	FR(3093)	Chave Fusível Religadora	17	3,35	56,95

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6162041-1	FR(22815)	Chave Fusível Religadora	120	4,92	590,4
20250298	6151820-1	FU(3134)	Chave Fusível	5	5,1	25,5
20250298	6158118-1	TD(43976)	Transformador Distribuição	1	1,38	1,38
20250298	6157872-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	48	3,03	145,4 4
20250298	6157872-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	319	0,92	293,4 8
20250298	6157872-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	273	0,65	177,4 5
20250298	6158193-1	TD(676890)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20250298	6153932-1	FU(733949)	Chave Fusível	1	2,47	2,47
20250298	6162035-1	FU(3218)	Chave Fusível	469	4,28	2007, 32
20250298	6162302-1	FU(24840)	Chave Fusível	5	6,08	30,4
20250298	6162622-1	TD(796)	Transformador Distribuição	123	2,62	322,2 6
20250298	6163954-1	TD(664873)	Transformador Distribuição	30	0,53	15,9
20250298	6164005-1	TD(25785)	Transformador Distribuição	1	1,27	1,27
20250298	6151610-1	TD(704656)	Transformador Distribuição	51	4,57	233,0 7
20250298	6151892-1	FU(729598)	Chave Fusível	30	5,92	177,6
20250298	6153300-1	FU(1679)	Chave Fusível	8	8,33	66,64
20250298	6159671-1	TD(28856)	Transformador Distribuição	2	17,3	34,6
20250298	6158629-1	FU(3162)	Chave Fusível	8	1,9	15,2
20250298	6158263-1	FR(22775)	Chave Fusível Religadora	23	1,1	25,3
20250298	6157133-1	TD(717681)	Transformador Distribuição	1	7,18	7,18
20250298	6152564-1	TD(4958)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48
20250298	6163878-1	TD(55655)	Transformador Distribuição	1	2	2
20250298	6162413-1	TD(739495)	Transformador Distribuição	1	18,02	18,02
20250298	6161779-1	TD(22581)	Transformador Distribuição	4	6,87	27,48
20250298	6162169-1	FR(22775)	Chave Fusível Religadora	23	5,03	115,6 9

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6162404-1	FU(723000)	Chave Fusível	6	17,6	105,6
20250298	6152610-1	TD(31408)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20250298	6152938-1	FU(26830)	Chave Fusível	2	21,13	42,26
20250298	6153193-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	5,15	41,2
20250298	6154477-1	FU(1631)	Chave Fusível	6	2,82	16,92
20250298	6154579-1	TD(672049)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20250298	6164154-1	TD(23911)	Transformador Distribuição	2	4,07	8,14
20250298	6151572-1	FU(5749688)	Chave Fusível	14	5,43	76,02
20250298	6151569-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	4,43	35,44
20250298	6161303-1	TD(35174)	Transformador Distribuição	2	2,07	4,14
20250298	6156322-1	FU(24791)	Chave Fusível	4	18,4	73,6
20250298	6158289-1	TD(23911)	Transformador Distribuição	2	14,22	28,44
20250298	6158519-1	TD(30968)	Transformador Distribuição	2	4,98	9,96
20250298	6158800-1	TD(32179)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20250298	6159600-1	TD(690349)	Transformador Distribuição	2	21,63	43,26
20250298	6158147-1	TD(16621)	Transformador Distribuição	1	19,27	19,27
20250298	6160748-1	TD(37345)	Transformador Distribuição	1	17,5	17,5
20250298	6161383-1	FU(711183)	Chave Fusível	4	5,28	21,12
20250298	6161704-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	75	1,5	112,5
20250298	6161704-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	245	3,07	752,15
20250298	6161983-1	TD(54944)	Transformador Distribuição	1	6,62	6,62
20250298	6162165-1	FU(16001)	Chave Fusível	40	3,58	143,2
20250298	6151926-1	FU(16009)	Chave Fusível	36	6,17	222,12
20250298	6154584-1	FU(18866)	Chave Fusível	24	2,68	64,32
20250298	6155354-1	FU(10440)	Chave Fusível	32	2,62	83,84
20250298	6155376-1	TD(21325)	Transformador Distribuição	3	3,9	11,7

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155611-1	TD(27346)	Transformador Distribuição	1	46,57	46,57
20250298	6155755-1	FU(27522)	Chave Fusível	6	3,9	23,4
20250298	6155836-1	TD(16621)	Transformador Distribuição	1	22,45	22,45
20250298	6156032-1	FU(18866)	Chave Fusível	24	19,6	470,4
20250298	6156249-1	FR(16188)	Chave Fusível Religadora	17	22,5	382,5
20250298	6156526-1	TD(676541)	Transformador Distribuição	2	26,8	53,6
20250298	6156637-1	TD(17323)	Transformador Distribuição	1	7,18	7,18
20250298	6156638-1	FU(11434925)	Chave Fusível	13	7,95	103,35
20250298	6156866-1	FU(27522)	Chave Fusível	6	14,77	88,62
20250298	6160005-1	FR(16188)	Chave Fusível Religadora	17	12,5	212,5
20250298	6180712-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	25	9,1	227,5
20250298	6180712-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	6	10,17	61,02
20250298	6180712-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	6	10,88	65,28
20250298	6180712-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	57	12,02	685,14
20250298	6180712-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	16	12,62	201,92
20250298	6180712-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	4	13,38	53,52
20250298	6180712-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	22	14,42	317,24
20250298	6153351-1	FR(87795125)	Chave Fusível Religadora	13	10,38	134,94
20250298	6156824-1	FU(10832)	Chave Fusível	6	3,68	22,08
20250298	6156858-1	TD(27126)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20250298	6157047-1	TD(737399)	Transformador Distribuição	1	7,45	7,45
20250298	6157560-1	TD(22974)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20250298	6157817-1	TD(27170)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20250298	6158386-1	TD(27170)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6159203-1	RD(723017)	Religador de Distribuição	223	1,75	390,25
20250298	6159203-1	RD(723017)	Religador de Distribuição	1	2,4	2,4
20250298	6159203-1	RD(723017)	Religador de Distribuição	99	2,75	272,25
20250298	6159203-1	RD(723017)	Religador de Distribuição	18	4,52	81,36
20250298	6159203-1	RD(723017)	Religador de Distribuição	1	4,97	4,97
20250298	6159203-1	RD(723017)	Religador de Distribuição	8	5,13	41,04
20250298	6159203-1	RD(723017)	Religador de Distribuição	13	24,63	320,19
20250298	6202221-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	1039	1,57	1631,23
20250298	6160125-1	TD(744998)	Transformador Distribuição	1	8	8
20250298	6160182-1	TD(28203)	Transformador Distribuição	1	6,88	6,88
20250298	6163573-1	FU(17611)	Chave Fusível	2	4,7	9,4
20250298	6164233-1	FU(4057)	Chave Fusível	11	1,9	20,9
20250298	6202221-1	JAM51_JAM59502	Alimentador	10	1,57	15,7
20250298	6151620-1	FU(7261)	Chave Fusível	1	5,33	5,33
20250298	6157835-1	TD(675584)	Transformador Distribuição	23	6,65	152,95
20250298	6159866-1	TD(11606)	Transformador Distribuição	12	5	60
20250298	6151620-1	FU(7261)	Chave Fusível	155	5,33	826,15
20250298	6151975-1	TD(46973)	Transformador Distribuição	1	0,57	0,57
20250298	6152646-1	TD(23283)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20250298	6153268-1	FU(24638)	Chave Fusível	13	7,63	99,19
20250298	6153630-1	TD(32386)	Transformador Distribuição	2	6,78	13,56
20250298	6153784-1	TD(58885)	Transformador Distribuição	1	10,68	10,68
20250298	6153899-1	FU(25750)	Chave Fusível	2	6,38	12,76
20250298	6156879-1	TD(8998)	Transformador Distribuição	4	2,6	10,4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152030-1	TD(9000)	Transformador Distribuição	28	3,07	85,96
20250298	6153186-1	FU(692114)	Chave Fusível	1	11,43	11,43
20250298	6160930-1	FU(25855)	Chave Fusível	1	14,23	14,23
20250298	6162425-1	FR(13876)	Chave Fusível Religadora	17	17,92	304,64
20250298	6164187-1	TD(55702)	Transformador Distribuição	2	3,03	6,06
20250298	6154611-1	TD(29068)	Transformador Distribuição	1	13,27	13,27
20250298	6154665-1	FU(9454)	Chave Fusível	57	8,42	479,94
20250298	6200919-1	TD(653213)	Transformador Distribuição	1	1,07	1,07
20250298	6154823-1	TD(739657)	Transformador Distribuição	52	3,28	170,56
20250298	6156852-1	FU(24940)	Chave Fusível	4	6,62	26,48
20250298	6156916-1	TD(42736)	Transformador Distribuição	6	15,82	94,92
20250298	6158806-1	TD(9354)	Transformador Distribuição	36	3,55	127,8
20250298	6158844-1	TD(57347)	Transformador Distribuição	1	21,5	21,5
20250298	6151604-1	TD(30139)	Transformador Distribuição	28	1,75	49
20250298	6151604-1	FR(11706)	Chave Fusível Religadora	93	2,22	206,46
20250298	6151621-1	TD(9198)	Transformador Distribuição	57	4,48	255,36
20250298	6158586-1	TD(32468)	Transformador Distribuição	1	23,5	23,5
20250298	6158835-1	RD(730254)	Religador de Distribuição	13	2,43	31,59
20250298	6158835-1	RD(730254)	Religador de Distribuição	7	4,8	33,6
20250298	6158835-1	RD(730254)	Religador de Distribuição	30	20,22	606,6
20250298	6158835-1	RD(730254)	Religador de Distribuição	20	20,67	413,4
20250298	6158835-1	RD(730254)	Religador de Distribuição	6	20,83	124,98
20250298	6158835-1	RD(730254)	Religador de Distribuição	11	0,07	0,77
20250298	6158835-1	RD(730254)	Religador de Distribuição	2	0,83	1,66

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6158874-1	FR(9279)	Chave Fusível Religadora	56	6,12	342,72
20250298	6151622-1	TD(9182)	Transformador Distribuição	49	6,02	294,98
20250298	6151632-1	TD(54578)	Transformador Distribuição	43	3,55	152,65
20250298	6152437-1	FU(11085)	Chave Fusível	14	7,05	98,7
20250298	6153416-1	TD(660730)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20250298	6159907-1	TD(38430)	Transformador Distribuição	2	4,78	9,56
20250298	6160134-1	TD(32148)	Transformador Distribuição	2	8,47	16,94
20250298	6160236-1	RD(723158)	Religador de Distribuição	49	1,77	86,73
20250298	6160236-1	RD(723158)	Religador de Distribuição	79	2,7	213,3
20250298	6160236-1	RD(723158)	Religador de Distribuição	16	3,65	58,4
20250298	6160236-1	RD(723158)	Religador de Distribuição	6	5,95	35,7
20250298	6160236-1	RD(723158)	Religador de Distribuição	4	26,6	106,4
20250298	6160330-1	PE(212277112)	Ponto de conexão	1	3,63	3,63
20250298	6161625-1	TD(32041)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20250298	6162415-1	TD(32168)	Transformador Distribuição	1	15,33	15,33
20250298	6163241-1	FU(11770)	Chave Fusível	1	5,43	5,43
20250298	6163410-1	TD(31769)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20250298	6163884-1	FU(7269)	Chave Fusível	77	0,8	61,6
20250298	6164369-1	TD(32576)	Transformador Distribuição	4	4,38	17,52
20250298	6155018-1	TD(32968)	Transformador Distribuição	2	6,6	13,2
20250298	6155188-1	FU(9452)	Chave Fusível	237	1,53	362,61
20250298	6156967-1	TD(32042)	Transformador Distribuição	3	4,5	13,5
20250298	6163975-1	TD(23840)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20250298	6164123-1	TD(43253462)	Transformador Distribuição	1	1,63	1,63

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155173-1	TD(30320)	Transformador Distribuição	2	9,87	19,74
20250298	6157275-1	TD(23870)	Transformador Distribuição	2	4,32	8,64
20250298	6158351-1	FU(24695)	Chave Fusível	4	6,6	26,4
20250298	6158747-1	FR(38478)	Chave Fusível Religadora	67	2,35	157,45
20250298	6153804-1	FU(24711)	Chave Fusível	1	6,57	6,57
20250298	6161890-1	TD(23870)	Transformador Distribuição	2	7,25	14,5
20250298	6151920-1	FR(18210)	Chave Fusível Religadora	2	3,42	6,84
20250298	6152626-1	TD(47215)	Transformador Distribuição	5	1,9	9,5
20250298	6162784-1	FU(691990)	Chave Fusível	2	14,92	29,84
20250298	6160294-1	RD(727081)	Religador de Distribuição	48	2,1	100,8
20250298	6160294-1	RD(727081)	Religador de Distribuição	4	2,07	8,28
20250298	6153379-1	FU(35550)	Chave Fusível	1	3,62	3,62
20250298	6151246-1	TD(26851)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20250298	6151924-1	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	9	6,93	62,37
20250298	6154030-1	TD(56150)	Transformador Distribuição	1	17,93	17,93
20250298	6154855-1	FU(24885)	Chave Fusível	12	3,13	37,56
20250298	6154916-1	FU(24812)	Chave Fusível	6	3,05	18,3
20250298	6158028-1	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	9	6,83	61,47
20250298	6158157-1	TD(725946)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20250298	6158404-1	TD(725946)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20250298	6159246-1	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	9	4,83	43,47
20250298	6159438-1	TD(749576)	Transformador Distribuição	2	17,17	34,34
20250298	6160314-1	TD(724812)	Transformador Distribuição	2	6,07	12,14
20250298	6160424-1	TD(37366)	Transformador Distribuição	2	4,73	9,46
20250298	6161647-1	TD(29742)	Transformador Distribuição	2	6,5	13

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6154855-1	FU(24885)	Chave Fusível	1	3,13	3,13
20250298	6158028-1	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	1	6,83	6,83
20250298	6159246-1	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	1	4,83	4,83
20250298	6151924-1	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	1	6,93	6,93
20250298	6155117-1	TD(31543726)	Transformador Distribuição	2	2,15	4,3
20250298	6153336-1	FU(34987512)	Chave Fusível	4	9,58	38,32
20250298	6151034-1	TD(741514)	Transformador Distribuição	20	2,17	43,4
20250298	6150940-1	TD(7646)	Transformador Distribuição	91	1,12	101,9 2
20250298	6158732-1	TD(677745)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67
20250298	6155485-1	TD(13890)	Transformador Distribuição	2	1,8	3,6
20250298	6158803-1	TD(722430)	Transformador Distribuição	29	5,78	167,6 2
20250298	6152229-1	FR(21627)	Chave Fusível Religadora	8	4,93	39,44
20250298	6151984-1	TD(17393)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20250298	6163752-1	FU(21540)	Chave Fusível	2	36,93	73,86
20250298	6156760-1	TD(16819)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20250298	6155453-1	FU(21542)	Chave Fusível	7	8,72	61,04
20250298	6155332-1	FR(21627)	Chave Fusível Religadora	8	33,53	268,2 4
20250298	6162763-1	TD(17136)	Transformador Distribuição	1	41,27	41,27
20250298	6162318-1	TD(17402)	Transformador Distribuição	1	7,1	7,1
20250298	6162237-1	TD(48725)	Transformador Distribuição	2	6,63	13,26
20250298	6161207-1	FU(21542)	Chave Fusível	7	14,92	104,4 4
20250298	6160461-1	TD(17265)	Transformador Distribuição	1	22,22	22,22
20250298	6160296-1	FU(21542)	Chave Fusível	6	1,83	10,98
20250298	6160115-1	TD(48725)	Transformador Distribuição	2	5,12	10,24

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6159820-1	TD(17131)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20250298	6157134-1	FR(20166)	Chave Fusível Religadora	21	7,73	162,33
20250298	6159096-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	37	7,37	272,69
20250298	6163748-1	TD(727054)	Transformador Distribuição	1	22,27	22,27
20250298	6166489-1	FU(20122)	Chave Fusível	2	43	86
20250298	6151129-1	TD(43252)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,7
20250298	6151669-1	TD(42855)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20250298	6151861-1	TD(14759)	Transformador Distribuição	1	6,78	6,78
20250298	6156797-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	3,8	34,2
20250298	6159859-1	TD(727054)	Transformador Distribuição	1	5,95	5,95
20250298	6160263-1	TD(47321)	Transformador Distribuição	2	8,5	17
20250298	6160451-1	PE(16042810)	Ponto de conexão	1	6,77	6,77
20250298	6161085-1	FR(13224)	Chave Fusível Religadora	52	18,22	947,44
20250298	6161297-1	FU(35284)	Chave Fusível	3	8,47	25,41
20250298	6162978-1	RD(11475)	Religador de Distribuição	3	6,68	20,04
20250298	6163741-1	[MT]PA(13188)	Alimentador	40	4,28	171,2
20250298	6163741-1	[MT]PA(13188)	Alimentador	12	6,22	74,64
20250298	6164052-1	FR(13966)	Chave Fusível Religadora	20	2,43	48,6
20250298	6152807-1	TD(707122)	Transformador Distribuição	1	16,43	16,43
20250298	6153150-1	TD(30973)	Transformador Distribuição	4	10,23	40,92
20250298	6158745-1	FU(748848)	Chave Fusível	1	4,12	4,12
20250298	6160611-1	TD(28790)	Transformador Distribuição	1	21,63	21,63
20250298	6161463-1	FR(1846)	Chave Fusível Religadora	13	9,13	118,69
20250298	6161764-1	FU(41539)	Chave Fusível	7	16,92	118,44
20250298	6162606-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	17	2,15	36,55

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6162606-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	4	15,92	63,68
20250298	6162606-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	16	23,22	371,52
20250298	6162606-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	13	23,48	305,24
20250298	6162606-1	CF(21632)	Chave Faca	4	7,08	28,32
20250298	6162978-1	RD(11475)	Religador de Distribuição	16	3,1	49,6
20250298	6156080-1	TD(15107)	Transformador Distribuição	1	8,25	8,25
20250298	6162978-1	RD(11475)	Religador de Distribuição	8	4,08	32,64
20250298	6162482-1	TD(724635)	Transformador Distribuição	14	15,45	216,3
20250298	6160388-1	TD(690774)	Transformador Distribuição	1	18,83	18,83
20250298	6157317-1	TD(36553)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20250298	6191309-1	FU(38931)	Chave Fusível	2	68,23	136,46
20250298	6191309-1	FU(38931)	Chave Fusível	1	65,37	65,37
20250298	6191309-1	FU(38931)	Chave Fusível	6	52,52	315,12
20250298	6155546-1	FU(26718)	Chave Fusível	4	20,48	81,92
20250298	6153998-1	TD(36519)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,9
20250298	6153697-1	FU(41490)	Chave Fusível	3	10,35	31,05
20250298	6153214-1	TD(36522)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20250298	6153523-1	FU(26719)	Chave Fusível	4	24,45	97,8
20250298	6151743-1	TD(36122)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250298	6152054-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	35	1,5	52,5
20250298	6152054-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	3	2,4	7,2
20250298	6152054-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	5	3,15	15,75
20250298	6152054-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	8	4,2	33,6
20250298	6152054-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	15	6,98	104,7

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152054-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	73	8,55	624,15
20250298	6153179-1	TD(36445)	Transformador Distribuição	1	7,18	7,18
20250298	6153192-1	TD(654614)	Transformador Distribuição	1	27,97	27,97
20250298	6157641-1	MIM51_MIM59514	Alimentador	39	1,35	52,65
20250298	6153596-1	TD(45666)	Transformador Distribuição	4	7,55	30,2
20250298	6153794-1	TD(8422)	Transformador Distribuição	29	14,92	432,68
20250298	6154175-1	TD(723451)	Transformador Distribuição	40	2,88	115,2
20250298	6154447-1	TD(26649)	Transformador Distribuição	38	16,77	637,26
20250298	6154681-1	TD(45666)	Transformador Distribuição	4	19,98	79,92
20250298	6154959-1	FU(28856)	Chave Fusível	1	8,1	8,1
20250298	6151607-1	FU(30384)	Chave Fusível	53	11,08	587,24
20250298	6151794-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	153	0,93	142,29
20250298	6151794-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	259	1,65	427,35
20250298	6151794-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	193	2,05	395,65
20250298	6151794-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	75	2,73	204,75
20250298	6151829-1	TD(723451)	Transformador Distribuição	40	3,2	128
20250298	6152606-1	TD(8422)	Transformador Distribuição	29	12,38	359,02
20250298	6153292-1	TD(57739)	Transformador Distribuição	1	9,75	9,75
20250298	6151607-1	FU(30384)	Chave Fusível	1	11,08	11,08
20250298	6151794-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	5	0,93	4,65
20250298	6153292-1	TD(57739)	Transformador Distribuição	1	9,75	9,75
20250298	6160770-1	TD(667136)	Transformador Distribuição	7	18,52	129,64
20250298	6161407-1	FR(30385)	Chave Fusível Religadora	43	12,97	557,71

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6161726-1	TD(12607)	Transformador Distribuição	16	6,88	110,08
20250298	6163166-1	TD(721224)	Transformador Distribuição	2	7,88	15,76
20250298	6160558-1	FU(30384)	Chave Fusível	1	4,23	4,23
20250298	6159355-1	TD(45547)	Transformador Distribuição	1	17,85	17,85
20250298	6159376-1	TD(723453)	Transformador Distribuição	92	5,22	480,24
20250298	6159378-1	TD(8435)	Transformador Distribuição	27	1,93	52,11
20250298	6159404-1	TD(44772)	Transformador Distribuição	5	15,9	79,5
20250298	6159637-1	TD(58762)	Transformador Distribuição	15	16,57	248,55
20250298	6159723-1	TD(45578)	Transformador Distribuição	1	12,65	12,65
20250298	6160493-1	FU(10176)	Chave Fusível	43	21,27	914,61
20250298	6160527-1	TD(8422)	Transformador Distribuição	29	18,55	537,95
20250298	6160558-1	FU(30384)	Chave Fusível	53	4,23	224,19
20250298	6160563-1	TD(58762)	Transformador Distribuição	15	18,37	275,55
20250298	6160690-1	TD(25412)	Transformador Distribuição	36	20,37	733,32
20250298	6160729-1	TD(691187)	Transformador Distribuição	3	18,42	55,26
20250298	6153392-1	FU(8580)	Chave Fusível	66	7,05	465,3
20250298	6161074-1	TD(44793)	Transformador Distribuição	1	16,07	16,07
20250298	6161133-1	TD(44781)	Transformador Distribuição	2	38,77	77,54
20250298	6161224-1	TD(41108)	Transformador Distribuição	2	13,57	27,14
20250298	6161616-1	TD(6823170)	Transformador Distribuição	2	12,3	24,6
20250298	6161911-1	FU(692319)	Chave Fusível	8	4,42	35,36
20250298	6162551-1	TD(10979)	Transformador Distribuição	58	2,22	128,76
20250298	6162974-1	TD(30464)	Transformador Distribuição	53	14,63	775,39
20250298	6163380-1	TD(694455)	Transformador Distribuição	2	7,55	15,1

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6159394-1	TD(20908)	Transformador Distribuição	30	3,1	93
20250298	6159431-1	TD(8405)	Transformador Distribuição	82	4,77	391,14
20250298	6159827-1	FU(30339)	Chave Fusível	6	11,8	70,8
20250298	6160472-1	FU(10153)	Chave Fusível	247	0,82	202,54
20250298	6160585-1	FU(10152)	Chave Fusível	7	3,48	24,36
20250298	6160635-1	TD(677159)	Transformador Distribuição	2	20,83	41,66
20250298	6160642-1	TD(42274)	Transformador Distribuição	1	21	21
20250298	6160669-1	TD(8405)	Transformador Distribuição	82	2,97	243,54
20250298	6151882-1	TD(10983)	Transformador Distribuição	54	4,22	227,88
20250298	6151896-1	FU(737384)	Chave Fusível	1	25,65	25,65
20250298	6157304-1	FU(737384)	Chave Fusível	1	27,75	27,75
20250298	6159596-1	TD(735803)	Transformador Distribuição	1	53,55	53,55
20250298	6153151-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	1	6,83	6,83
20250298	6154746-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	1	11,57	11,57
20250298	6162859-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	1	0,88	0,88
20250298	6151175-1	TD(47624)	Transformador Distribuição	1	7,97	7,97
20250298	6151380-1	TD(703968)	Transformador Distribuição	1	8,68	8,68
20250298	6151869-1	TD(46651)	Transformador Distribuição	1	26,68	26,68
20250298	6151886-1	RD(9605)	Religador de Distribuição	18	2,73	49,14
20250298	6151886-1	RD(9605)	Religador de Distribuição	14	3,78	52,92
20250298	6151886-1	RD(9605)	Religador de Distribuição	11	4,28	47,08
20250298	6151896-1	FU(737384)	Chave Fusível	2	25,65	51,3
20250298	6151898-1	FU(30345)	Chave Fusível	6	25,43	152,58
20250298	6151928-1	RD(730535)	Religador de Distribuição	119	0,15	17,85

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152023-1	FR(727130)	Chave Fusível Religadora	117	11,5	1345,5
20250298	6152323-1	FU(7997)	Chave Fusível	26	18,15	471,9
20250298	6152336-1	FU(690494)	Chave Fusível	2	23,83	47,66
20250298	6152856-1	FR(9610)	Chave Fusível Religadora	108	21,52	2324,16
20250298	6153024-1	FU(28818)	Chave Fusível	1	45,67	45,67
20250298	6153151-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	230	6,83	1570,9
20250298	6154746-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	79	11,57	914,03
20250298	6155731-1	FU(42068)	Chave Fusível	11	3,82	42,02
20250298	6156283-1	TD(48025)	Transformador Distribuição	1	15,83	15,83
20250298	6156475-1	FR(12224)	Chave Fusível Religadora	59	16,7	985,3
20250298	6162859-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	1	0,88	0,88
20250298	6156800-1	TD(47931)	Transformador Distribuição	2	8,12	16,24
20250298	6156803-1	FU(31389)	Chave Fusível	1	9,35	9,35
20250298	6157056-1	TD(46756)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20250298	6157304-1	FU(737384)	Chave Fusível	2	27,75	55,5
20250298	6158373-1	FU(29243)	Chave Fusível	3	5,07	15,21
20250298	6158395-1	TD(61132)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20250298	6158665-1	TD(58878)	Transformador Distribuição	6	23,88	143,28
20250298	6159112-1	TD(13780)	Transformador Distribuição	12	25,47	305,64
20250298	6159112-1	FR(89960)	Chave Fusível Religadora	8	4,9	39,2
20250298	6159329-1	TD(21809)	Transformador Distribuição	69	23,75	1638,75
20250298	6159374-1	FU(7900)	Chave Fusível	109	5	545
20250298	6159412-1	FU(30345)	Chave Fusível	6	22,28	133,68
20250298	6159418-1	TD(46360)	Transformador Distribuição	29	17,12	496,48
20250298	6159817-1	TD(658986)	Transformador Distribuição	1	9,93	9,93
20250298	6160557-1	FU(7900)	Chave Fusível	109	18,23	1987,07

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160776-1	TD(46609)	Transformador Distribuição	2	21,95	43,9
20250298	6161237-1	FU(13017)	Chave Fusível	2	34,7	69,4
20250298	6161393-1	TD(10864)	Transformador Distribuição	22	26,88	591,36
20250298	6161713-1	FU(29044)	Chave Fusível	3	9,52	28,56
20250298	6162544-1	TD(13730)	Transformador Distribuição	32	19,35	619,2
20250298	6162578-1	TD(695810)	Transformador Distribuição	2	25,17	50,34
20250298	6162620-1	TD(46597)	Transformador Distribuição	8	18,25	146
20250298	6162859-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	126	0,88	110,88
20250298	6161992-1	TD(674631)	Transformador Distribuição	1	0,4	0,4
20250298	6163246-1	TD(41116)	Transformador Distribuição	3	10,77	32,31
20250298	6163386-1	FU(28806)	Chave Fusível	3	6	18
20250298	6163773-1	TD(692390)	Transformador Distribuição	5	22,58	112,9
20250298	6164362-1	TD(668018)	Transformador Distribuição	1	20,38	20,38
20250298	6163088-1	FU(29112)	Chave Fusível	7	6,07	42,49
20250298	6163019-1	TD(58459)	Transformador Distribuição	1	8,2	8,2
20250298	6151916-1	FU(23642)	Chave Fusível	7	7,02	49,14
20250298	6151628-1	FU(29874)	Chave Fusível	3	4,95	14,85
20250298	6160651-1	FR(29865)	Chave Fusível Religadora	13	16,2	210,6
20250298	6160509-1	FR(29116)	Chave Fusível Religadora	12	3,22	38,64
20250298	6160280-1	FU(681302)	Chave Fusível	2	4,25	8,5
20250298	6160364-1	TD(45908)	Transformador Distribuição	1	18,07	18,07
20250298	6158967-1	FU(681302)	Chave Fusível	2	5,15	10,3
20250298	6158396-1	FU(41129)	Chave Fusível	1	2,72	2,72
20250298	6156975-1	TD(45847)	Transformador Distribuição	1	9,55	9,55
20250298	6156359-1	TD(45908)	Transformador Distribuição	1	19,28	19,28
20250298	6155960-1	TD(45812)	Transformador Distribuição	1	20,83	20,83

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155229-1	TD(45883)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20250298	6154390-1	FU(29874)	Chave Fusível	3	18,35	55,05
20250298	6159799-1	FU(27919)	Chave Fusível	7	42,28	295,96
20250298	6159993-1	TD(36337)	Transformador Distribuição	1	28,28	28,28
20250298	6160160-1	TD(36319)	Transformador Distribuição	1	35,05	35,05
20250298	6162700-1	TD(36183)	Transformador Distribuição	2	15,85	31,7
20250298	6158492-1	FU(26385)	Chave Fusível	4	3,95	15,8
20250298	6154228-1	TD(42107)	Transformador Distribuição	16	0,98	15,68
20250298	6151110-1	TD(7290)	Transformador Distribuição	69	0,43	29,67
20250298	6153761-1	TD(37714)	Transformador Distribuição	1	4,7	4,7
20250298	6162466-1	FU(27369)	Chave Fusível	6	21,15	126,9
20250298	6154846-1	TD(33948)	Transformador Distribuição	1	7,05	7,05
20250298	6158389-1	FU(27352)	Chave Fusível	8	5,52	44,16
20250298	6158393-1	TD(33913)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20250298	6159514-1	FU(692393)	Chave Fusível	1	15,07	15,07
20250298	6159913-1	TD(673805)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20250298	6160361-1	TD(45500)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20250298	6163415-1	TD(56455)	Transformador Distribuição	1	6,5	6,5
20250298	6160766-1	TD(45500)	Transformador Distribuição	1	26,6	26,6
20250298	6153340-1	TD(49672)	Transformador Distribuição	1	13,03	13,03
20250298	6152943-1	FU(27351)	Chave Fusível	5	25,48	127,4
20250298	6151188-1	TD(687176)	Transformador Distribuição	1	7,37	7,37
20250298	6161102-1	TD(677476)	Transformador Distribuição	1	37,07	37,07
20250298	6155518-1	TD(33956)	Transformador Distribuição	1	0,22	0,22
20250298	6155884-1	RD(1305)	Religador de Distribuição	3	1,78	5,34

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156274-1	NAM01_NAM49 501	Alimentador	3	0,6	1,8
20250298	6156274-1	CF(12594)	Chave Faca	3	4,83	14,49
20250298	6156890-1	NAM01_NAM49 501	Alimentador	3	1,5	4,5
20250298	6155884-1	RD(1305)	Religador de Distribuição	1	1,78	1,78
20250298	6156274-1	NAM01_NAM49 501	Alimentador	1	0,6	0,6
20250298	6156274-1	CF(12594)	Chave Faca	1	4,83	4,83
20250298	6156890-1	NAM01_NAM49 501	Alimentador	1	1,5	1,5
20250298	6151791-1	TD(54766)	Transformador Distribuição	66	3,38	223,08
20250298	6155309-1	TD(51459)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20250298	6155884-1	RD(1305)	Religador de Distribuição	661	1,78	1176,58
20250298	6156274-1	NAM01_NAM49 501	Alimentador	1027	0,6	616,2
20250298	6156274-1	NAM01_NAM49 501	Alimentador	4	3,55	14,2
20250298	6156274-1	RD(1305)	Religador de Distribuição	6	4,15	24,9
20250298	6156274-1	NAM01_NAM49 501	Alimentador	4	0,9	3,6
20250298	6156274-1	NAM01_NAM49 501	Alimentador	363	1,48	537,24
20250298	6156274-1	CF(12594)	Chave Faca	655	4,83	3163,65
20250298	6156274-1	RD(102403316)	Religador de Distribuição	381	0,1	38,1
20250298	6156771-1	TD(51725)	Transformador Distribuição	1	8,65	8,65
20250298	6156837-1	TD(51648)	Transformador Distribuição	1	8,72	8,72
20250298	6156890-1	NAM01_NAM49 501	Alimentador	814	1,5	1221
20250298	6156890-1	NAM01_NAM49 501	Alimentador	216	4,15	896,4
20250298	6157067-1	TD(661449)	Transformador Distribuição	3	9,6	28,8
20250298	6157112-1	TD(51747)	Transformador Distribuição	5	9,37	46,85

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6157464-1	TD(11587)	Transformador Distribuição	72	6,78	488,16
20250298	6157826-1	TD(661175)	Transformador Distribuição	4	6,62	26,48
20250298	6159538-1	TD(661684)	Transformador Distribuição	4	13,4	53,6
20250298	6159963-1	TD(11587)	Transformador Distribuição	72	2,1	151,2
20250298	6164039-1	TD(661733)	Transformador Distribuição	7	17,33	121,31
20250298	6157614-1	TD(50490)	Transformador Distribuição	1	9,98	9,98
20250298	6158638-1	FU(701821)	Chave Fusível	7	5,02	35,14
20250298	6157210-1	TD(50489)	Transformador Distribuição	1	6,65	6,65
20250298	6151755-1	FR(37448)	Chave Fusível Religadora	1	4,27	4,27
20250298	6151945-1	FU(17869)	Chave Fusível	1	5,68	5,68
20250298	6151501-1	TD(481)	Transformador Distribuição	70	4,07	284,9
20250298	6163893-1	FU(732080)	Chave Fusível	1	1,95	1,95
20250298	6162691-1	FU(17912)	Chave Fusível	26	13,53	351,78
20250298	6161942-1	RD(730644)	Religador de Distribuição	84	5,17	434,28
20250298	6153833-1	TD(1529)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20250298	6161942-1	RD(730644)	Religador de Distribuição	86	2	172
20250298	6161942-1	RD(730644)	Religador de Distribuição	17	3,23	54,91
20250298	6151259-1	TD(1506)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20250298	6163510-1	TD(53776)	Transformador Distribuição	1	9,92	9,92
20250298	6155329-1	TD(443)	Transformador Distribuição	115	1,58	181,7
20250298	6161942-1	RD(730644)	Religador de Distribuição	577	0,95	548,15
20250298	6161942-1	RD(730644)	Religador de Distribuição	1293	1,13	1461,09
20250298	6161942-1	RD(730644)	Religador de Distribuição	1	2	2
20250298	6151935-1	CGL02_CGL49509	Alimentador	1	4,33	4,33

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6151613-1	RD(7362)	Religador de Distribuição	72	3,47	249,84
20250298	6151613-1	RD(7362)	Religador de Distribuição	58	3,05	176,9
20250298	6154967-1	FR(20677)	Chave Fusível Religadora	12	3,48	41,76
20250298	6155488-1	FU(20625)	Chave Fusível	1	6,75	6,75
20250298	6156271-1	FR(20553)	Chave Fusível Religadora	27	3,87	104,49
20250298	6156290-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	16	6,37	101,92
20250298	6156696-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	16	8,83	141,28
20250298	6156875-1	FU(718869)	Chave Fusível	5	6,53	32,65
20250298	6156962-1	TD(50724)	Transformador Distribuição	2	10,4	20,8
20250298	6157339-1	TD(18685)	Transformador Distribuição	3	6,3	18,9
20250298	6159282-1	TD(50724)	Transformador Distribuição	2	16,65	33,3
20250298	6159577-1	TD(693944)	Transformador Distribuição	1	21,52	21,52
20250298	6163002-1	FR(20553)	Chave Fusível Religadora	27	4,43	119,61
20250298	6163172-1	TD(695173)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20250298	6163211-1	TD(693944)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20250298	6163977-1	TD(18110)	Transformador Distribuição	2	3,47	6,94
20250298	6164250-1	FU(8552)	Chave Fusível	11	15,75	173,25
20250298	6164940-1	FR(11591)	Chave Fusível Religadora	13	14,9	193,7
20250298	6164944-1	TD(1147)	Transformador Distribuição	6	17	102
20250298	6164945-1	TD(26158)	Transformador Distribuição	3	16,1	48,3
20250298	6151530-1	RD(718495)	Religador de Distribuição	1	9,15	9,15
20250298	6151203-1	TD(688373)	Transformador Distribuição	3	1,88	5,64
20250298	6151265-1	TD(660563)	Transformador Distribuição	3	13,75	41,25

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6151307-1	FU(681511)	Chave Fusível	47	2,63	123,61
20250298	6151624-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	16	5,65	90,4
20250298	6153362-1	PE(18189417)	Ponto de conexão	1	11,85	11,85
20250298	6153598-1	TD(60277)	Transformador Distribuição	2	7,95	15,9
20250298	6153844-1	TD(31166)	Transformador Distribuição	1	11,23	11,23
20250298	6154570-1	TD(682718)	Transformador Distribuição	1	21	21
20250298	6154832-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	16	5,47	87,52
20250298	6154832-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	1	5,47	5,47
20250298	6156290-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	1	6,37	6,37
20250298	6156696-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	1	8,83	8,83
20250298	6156271-1	FR(20553)	Chave Fusível Religadora	2	3,87	7,74
20250298	6163002-1	FR(20553)	Chave Fusível Religadora	2	4,43	8,86
20250298	6151624-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	1	5,65	5,65
20250298	6155757-1	FU(20536)	Chave Fusível	18	1,67	30,06
20250298	6156519-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	1	1,55	1,55
20250298	6158143-1	TD(26082)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20250298	6159151-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	41	4,8	196,8
20250298	6159971-1	TD(1924)	Transformador Distribuição	1	7,25	7,25
20250298	6151471-1	CF(757080)	Chave Faca	1	0,95	0,95
20250298	6151471-1	NAN52_NAN59514	Alimentador	112	0,07	7,84
20250298	6151677-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	1	1,48	1,48
20250298	6151766-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	41	1,95	79,95
20250298	6152189-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	1	2,12	2,12
20250298	6155757-1	TD(696206)	Transformador Distribuição	13	1,67	21,71

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6154555-1	TD(1913)	Transformador Distribuição	3	1,67	5,01
20250298	6162361-1	TD(658402)	Transformador Distribuição	5	8,1	40,5
20250298	6156519-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	190	1,55	294,5
20250298	6152189-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	190	2,12	402,8
20250298	6151677-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	190	1,48	281,2
20250298	6151471-1	NAN52_NAN595 14	Alimentador	221	0,07	15,47
20250298	6156221-1	TD(24500)	Transformador Distribuição	110	2,43	267,3
20250298	6156922-1	TD(24500)	Transformador Distribuição	110	7,47	821,7
20250298	6156435-1	FU(2170)	Chave Fusível	4	2,55	10,2
20250298	6151026-1	TD(20812)	Transformador Distribuição	127	2,03	257,8 1
20250298	6156415-1	TD(24007760)	Transformador Distribuição	1	2,8	2,8
20250298	6162525-1	TD(761139)	Transformador Distribuição	1	17,15	17,15
20250298	6151854-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	45	3,32	149,4
20250298	6151854-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	80	4,25	340
20250298	6157119-1	TD(43896)	Transformador Distribuição	1	8,17	8,17
20250298	6157947-1	FR(2358)	Chave Fusível Religadora	6	17,47	104,8 2
20250298	6152076-1	TD(26788)	Transformador Distribuição	67	1,9	127,3
20250298	6159978-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	2	5,22	10,44
20250298	6159978-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	25	5,73	143,2 5
20250298	6159978-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	83	5,87	487,2 1
20250298	6159978-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	2	8,43	16,86
20250298	6159978-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	13	9,47	123,1 1
20250298	6161328-1	TD(44152)	Transformador Distribuição	1	5,77	5,77

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6161389-1	TD(43896)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20250298	6162224-1	TD(27923)	Transformador Distribuição	89	4,1	364,9
20250298	6162269-1	FU(2020)	Chave Fusível	1	5,28	5,28
20250298	6160784-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	52	1,75	91
20250298	6160784-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	143	13,58	1941,94
20250298	6160784-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	54	15,4	831,6
20250298	6160784-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	7	22,13	154,91
20250298	6160784-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	42	26,83	1126,86
20250298	6160784-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	52	0,05	2,6
20250298	6161483-1	TD(717039)	Transformador Distribuição	2	13,8	27,6
20250298	6161907-1	TD(44052)	Transformador Distribuição	2	11,08	22,16
20250298	6162829-1	TD(690111)	Transformador Distribuição	53	1,18	62,54
20250298	6160784-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	2	26,83	53,66
20250298	6163295-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	2	19	38
20250298	6157429-1	TD(46461)	Transformador Distribuição	2	22,68	45,36
20250298	6163295-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	42	19	798
20250298	6164190-1	TD(6925)	Transformador Distribuição	81	3,47	281,07
20250298	6156242-1	TD(9398)	Transformador Distribuição	95	3,5	332,5
20250298	6160784-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	1	26,83	26,83
20250298	6163295-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	1	19	19
20250298	6160356-1	TD(48140038)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20250298	6156586-1	TD(699973)	Transformador Distribuição	32	20,25	648
20250298	6162235-1	TD(6940)	Transformador Distribuição	7	4,03	28,21

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156318-1	CE(1960)	Chave Seccionadora	108	3,82	412,56
20250298	6156777-1	TD(39334)	Transformador Distribuição	39	6,33	246,87
20250298	6156318-1	CE(1960)	Chave Seccionadora	45	4,07	183,15
20250298	6161265-1	PE(16124394)	Ponto de conexão	1	25,33	25,33
20250298	6159988-1	RD(3177560)	Religador de Distribuição	23	10,25	235,75
20250298	6159988-1	RD(3177560)	Religador de Distribuição	2	4,07	8,14
20250298	6159988-1	RD(3177560)	Religador de Distribuição	34	2,9	98,6
20250298	6156924-1	FU(31143)	Chave Fusível	4	1,5	6
20250298	6156305-1	TD(7002)	Transformador Distribuição	68	2,8	190,4
20250298	6156027-1	FU(29400)	Chave Fusível	9	16,87	151,83
20250298	6154278-1	FU(26179)	Chave Fusível	1	3,37	3,37
20250298	6153629-1	TD(44162)	Transformador Distribuição	1	2,2	2,2
20250298	6152852-1	FU(29411)	Chave Fusível	2	15,48	30,96
20250298	6161606-1	FU(2061)	Chave Fusível	2	4,6	9,2
20250298	6158427-1	TD(39945)	Transformador Distribuição	2	9	18
20250298	6154302-1	TD(45587)	Transformador Distribuição	5	2	10
20250298	6156186-1	TD(755270)	Transformador Distribuição	1	20,3	20,3
20250298	6156213-1	TD(31110)	Transformador Distribuição	77	4,68	360,36
20250298	6162011-1	TD(6989)	Transformador Distribuição	95	2,85	270,75
20250298	6164355-1	FU(30372)	Chave Fusível	1	15,95	15,95
20250298	6163795-1	TD(11603)	Transformador Distribuição	1	19,45	19,45
20250298	6157676-1	TD(664805)	Transformador Distribuição	9	18,05	162,45
20250298	6151335-1	FU(696596)	Chave Fusível	16	20,7	331,2
20250298	6151208-1	TD(45585)	Transformador Distribuição	3	6,7	20,1
20250298	6152828-1	TD(35156)	Transformador Distribuição	2	1,15	2,3

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152143-1	FR(3244)	Chave Fusível Religadora	42	4,73	198,66
20250298	6152092-1	TD(738419)	Transformador Distribuição	2	5,95	11,9
20250298	6152008-1	TD(35321)	Transformador Distribuição	3	7,17	21,51
20250298	6162034-1	CF(1702)	Chave Faca	184	0,77	141,68
20250298	6162034-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	99	0,68	67,32
20250298	6162034-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	104	0,63	65,52
20250298	6158729-1	TD(35297)	Transformador Distribuição	5	6,98	34,9
20250298	6156552-1	TD(692900)	Transformador Distribuição	1	13,87	13,87
20250298	6156164-1	FU(1545)	Chave Fusível	66	2,42	159,72
20250298	6153056-1	TD(35220)	Transformador Distribuição	7	19	133
20250298	6153224-1	FU(24065)	Chave Fusível	2	12,83	25,66
20250298	6153330-1	TD(34546)	Transformador Distribuição	3	12,23	36,69
20250298	6163616-1	TD(42490)	Transformador Distribuição	7	6,68	46,76
20250298	6160755-1	TD(32507)	Transformador Distribuição	1	19,05	19,05
20250298	6152183-1	TD(47514)	Transformador Distribuição	2	4,23	8,46
20250298	6152241-1	TD(32912)	Transformador Distribuição	1	0,87	0,87
20250298	6152258-1	TD(32949)	Transformador Distribuição	2	2,97	5,94
20250298	6153199-1	FU(740314)	Chave Fusível	1	6,08	6,08
20250298	6155790-1	FU(24876)	Chave Fusível	4	4,25	17
20250298	6156551-1	FU(24822)	Chave Fusível	7	14,27	99,89
20250298	6156794-1	TD(32112)	Transformador Distribuição	1	5,77	5,77
20250298	6160937-1	TD(32949)	Transformador Distribuição	2	20,88	41,76
20250298	6160474-1	TD(32660)	Transformador Distribuição	4	4,93	19,72
20250298	6161148-1	FU(24837)	Chave Fusível	8	10,25	82

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6158799-1	RD(729809)	Religador de Distribuição	151	3,05	460,55
20250298	6156096-1	FR(25622)	Chave Fusível Religadora	33	17,48	576,84
20250298	6152208-1	FU(11794)	Chave Fusível	98	2,25	220,5
20250298	6151483-1	TD(47420)	Transformador Distribuição	73	5,27	384,71
20250298	6158799-1	RD(729809)	Religador de Distribuição	3	5,62	16,86
20250298	6159633-1	RD(9458)	Religador de Distribuição	192	2,53	485,76
20250298	6158799-1	RD(729809)	Religador de Distribuição	1	2,95	2,95
20250298	6159633-1	RD(9458)	Religador de Distribuição	16	18,35	293,6
20250298	6159633-1	RD(9458)	Religador de Distribuição	1	3,7	3,7
20250298	6154493-1	TD(35404)	Transformador Distribuição	12	18,33	219,96
20250298	6159560-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	218	1,42	309,56
20250298	6159560-1	TD(35265)	Transformador Distribuição	3	6,58	19,74
20250298	6160276-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	51	2,98	151,98
20250298	6160276-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	124	3,7	458,8
20250298	6160276-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	41	5,37	220,17
20250298	6160276-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	2	26,2	52,4
20250298	6160276-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	2	26,88	53,76
20250298	6160276-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	1	28,83	28,83
20250298	6160276-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	175	0,17	29,75
20250298	6163903-1	TD(101377048)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20250298	6158873-1	FR(11566)	Chave Fusível Religadora	19	4,05	76,95
20250298	6161182-1	FU(23276)	Chave Fusível	159	4,08	648,72
20250298	6151149-1	TD(55746)	Transformador Distribuição	2	4,8	9,6

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6154041-1	FU(19532)	Chave Fusível	18	20,88	375,84
20250298	6155026-1	TD(732783)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250298	6160001-1	FR(6264951)	Chave Fusível Religadora	13	8,33	108,29
20250298	6157028-1	TD(680285)	Transformador Distribuição	43	10,23	439,89
20250298	6152518-1	TD(55746)	Transformador Distribuição	2	4,18	8,36
20250298	6156095-1	TD(20160)	Transformador Distribuição	2	1,62	3,24
20250298	6152013-1	FU(20978)	Chave Fusível	7	1,2	8,4
20250298	6155972-1	TD(665152)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20250298	6154925-1	PE(198916574)	Ponto de conexão	1	3,92	3,92
20250298	6156592-1	RD(6350826)	Religador de Distribuição	4	23,32	93,28
20250298	6156645-1	[MT]PA(13141)	Alimentador	17	13,53	230,01
20250298	6156645-1	CF(11383)	Chave Faca	5	3,62	18,1
20250298	6156688-1	TD(22730)	Transformador Distribuição	3	5,6	16,8
20250298	6156688-1	FU(11977)	Chave Fusível	21	5,6	117,6
20250298	6156745-1	FR(24384)	Chave Fusível Religadora	29	3,33	96,57
20250298	6157237-1	TD(23241)	Transformador Distribuição	1	11,9	11,9
20250298	6157582-1	TD(50589)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20250298	6159264-1	TD(45607)	Transformador Distribuição	1	15,05	15,05
20250298	6159269-1	FU(11977)	Chave Fusível	24	1,53	36,72
20250298	6159295-1	TD(726114)	Transformador Distribuição	1	0,83	0,83
20250298	6159390-1	FR(32149)	Chave Fusível Religadora	24	1,03	24,72
20250298	6159446-1	TD(41770)	Transformador Distribuição	1	1,07	1,07
20250298	6159452-1	TD(22597)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20250298	6159453-1	FR(23250)	Chave Fusível Religadora	12	2,48	29,76
20250298	6159696-1	FU(24238)	Chave Fusível	3	21,47	64,41

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6159759-1	FR(35805)	Chave Fusível Religadora	38	9,67	367,46
20250298	6159835-1	FU(24315)	Chave Fusível	7	8,23	57,61
20250298	6160271-1	FU(24339)	Chave Fusível	5	2,45	12,25
20250298	6160365-1	TD(50670)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20250298	6160574-1	FR(24618)	Chave Fusível Religadora	25	2,85	71,25
20250298	6160694-1	FU(24620)	Chave Fusível	3	16,78	50,34
20250298	6160744-1	FR(32149)	Chave Fusível Religadora	24	18,13	435,12
20250298	6161230-1	FU(24345)	Chave Fusível	1	7,67	7,67
20250298	6161239-1	FR(24618)	Chave Fusível Religadora	25	4,93	123,25
20250298	6161274-1	TD(45505)	Transformador Distribuição	1	10,48	10,48
20250298	6161498-1	TD(720519)	Transformador Distribuição	1	7,33	7,33
20250298	6161730-1	FU(24129)	Chave Fusível	5	5,68	28,4
20250298	6163136-1	TD(720519)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,6
20250298	6150958-1	TD(41770)	Transformador Distribuição	1	17,33	17,33
20250298	6151016-1	FU(24315)	Chave Fusível	7	14,1	98,7
20250298	6151216-1	FU(692758)	Chave Fusível	8	9,85	78,8
20250298	6151824-1	TD(25380)	Transformador Distribuição	1	2,15	2,15
20250298	6152141-1	TD(22538)	Transformador Distribuição	1	28,3	28,3
20250298	6161088-1	TD(22690)	Transformador Distribuição	1	17,4	17,4
20250298	6155715-1	TD(22691)	Transformador Distribuição	1	1,03	1,03
20250298	6156592-1	RD(722836)	Religador de Distribuição	28	12,57	351,96
20250298	6156592-1	RD(722836)	Religador de Distribuição	3	12,8	38,4
20250298	6156592-1	RD(722836)	Religador de Distribuição	4	18,77	75,08
20250298	6156592-1	RD(722836)	Religador de Distribuição	17	42,17	716,89
20250298	6156592-1	[MT]PA(13141)	Alimentador	9	11,88	106,92

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156592-1	RD(6350826)	Religador de Distribuição	31	0,05	1,55
20250298	6153577-1	TD(20617)	Transformador Distribuição	1	0,2	0,2
20250298	6153606-1	FU(24200)	Chave Fusível	1	6,78	6,78
20250298	6161031-1	TD(20511)	Transformador Distribuição	1	12,07	12,07
20250298	6154904-1	TD(41755)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20250298	6155617-1	TD(41679)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20250298	6157567-1	FU(24349)	Chave Fusível	2	20,37	40,74
20250298	6162663-1	TD(28536)	Transformador Distribuição	1	15,63	15,63
20250298	6163273-1	TD(21091)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20250298	6160367-1	TD(33093)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20250298	6160425-1	FR(21803)	Chave Fusível Religadora	15	4,1	61,5
20250298	6160441-1	FR(25294)	Chave Fusível Religadora	11	2,07	22,77
20250298	6160529-1	FU(25277)	Chave Fusível	10	2,72	27,2
20250298	6160685-1	TD(669491)	Transformador Distribuição	2	42,53	85,06
20250298	6160833-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	120	0,68	81,6
20250298	6160833-1	TD(33075)	Transformador Distribuição	1	17,5	17,5
20250298	6161186-1	TD(659523)	Transformador Distribuição	1	6,95	6,95
20250298	6161205-1	TD(55834)	Transformador Distribuição	1	11,17	11,17
20250298	6161244-1	FU(40749)	Chave Fusível	4	4,45	17,8
20250298	6161253-1	TD(33301)	Transformador Distribuição	1	28,97	28,97
20250298	6161357-1	FU(22281)	Chave Fusível	1	13,58	13,58
20250298	6161528-1	FU(21868)	Chave Fusível	2	3,95	7,9
20250298	6161528-1	FU(21868)	Chave Fusível	1	10,38	10,38
20250298	6161658-1	FU(21052)	Chave Fusível	19	6,07	115,3 3
20250298	6162951-1	FU(22167)	Chave Fusível	3	9,02	27,06
20250298	6163001-1	FU(25710)	Chave Fusível	2	10,48	20,96

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6163565-1	TD(2179)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20250298	6164174-1	FR(21803)	Chave Fusível Religadora	12	5,67	68,04
20250298	6164426-1	TD(49676)	Transformador Distribuição	1	18,82	18,82
20250298	6151459-1	TD(662433)	Transformador Distribuição	1	6,52	6,52
20250298	6151467-1	FU(21868)	Chave Fusível	3	3,38	10,14
20250298	6151532-1	TD(34623)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47
20250298	6151880-1	TD(659008)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20250298	6152483-1	TD(59621)	Transformador Distribuição	1	22,25	22,25
20250298	6152621-1	FU(658967)	Chave Fusível	3	20,73	62,19
20250298	6160860-1	TD(2080)	Transformador Distribuição	1	22,88	22,88
20250298	6160909-1	FR(19915)	Chave Fusível Religadora	11	18,43	202,73
20250298	6162703-1	TD(33060)	Transformador Distribuição	1	37,87	37,87
20250298	6162704-1	TD(33051)	Transformador Distribuição	2	42,35	84,7
20250298	6162705-1	TD(33179)	Transformador Distribuição	1	38,95	38,95
20250298	6162706-1	TD(33054)	Transformador Distribuição	1	37,28	37,28
20250298	6154238-1	FU(21906)	Chave Fusível	2	1,7	3,4
20250298	6154800-1	TD(1926)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250298	6155337-1	TD(2116)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20250298	6155590-1	TD(1926)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20250298	6156737-1	TD(33304)	Transformador Distribuição	1	8,62	8,62
20250298	6157903-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	100	0,77	77
20250298	6157903-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	13	4,82	62,66
20250298	6157903-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	4	5,43	21,72
20250298	6157903-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	41	7	287

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6157903-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	28	7,55	211,4
20250298	6158619-1	TD(679258)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20250298	6158819-1	FR(25893)	Chave Fusível Religadora	23	4,53	104,19
20250298	6158833-1	FU(667970)	Chave Fusível	4	24,8	99,2
20250298	6159398-1	TD(2107)	Transformador Distribuição	1	19,17	19,17
20250298	6159463-1	TD(34638)	Transformador Distribuição	1	17,48	17,48
20250298	6159521-1	TD(2056)	Transformador Distribuição	1	17,65	17,65
20250298	6159650-1	FR(25896)	Chave Fusível Religadora	7	2,35	16,45
20250298	6185758-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	100	0,93	93
20250298	6159750-1	FU(25281)	Chave Fusível	3	17,4	52,2
20250298	6159800-1	TD(679552)	Transformador Distribuição	1	13,6	13,6
20250298	6159999-1	FU(22203)	Chave Fusível	1	26,52	26,52
20250298	6160101-1	TD(56412)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20250298	6160235-1	FU(25263)	Chave Fusível	2	23,93	47,86
20250298	6160235-1	FU(25263)	Chave Fusível	11	32,17	353,87
20250298	6160235-1	FU(25263)	Chave Fusível	18	32,8	590,4
20250298	6160311-1	FU(25280)	Chave Fusível	11	4,48	49,28
20250298	6152821-1	TD(2056)	Transformador Distribuição	1	40,38	40,38
20250298	6153250-1	FR(21778)	Chave Fusível Religadora	2	4,95	9,9
20250298	6153287-1	TD(1002)	Transformador Distribuição	3	12,23	36,69
20250298	6153413-1	FR(45339)	Chave Fusível Religadora	9	1,3	11,7
20250298	6153615-1	FU(21868)	Chave Fusível	3	7,12	21,36
20250298	6153745-1	FU(29840)	Chave Fusível	15	8,5	127,5
20250298	6157903-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	10	7,75	77,5
20250298	6157903-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	7	8,33	58,31
20250298	6157903-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	10	8,7	87

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6157993-1	FU(19926)	Chave Fusível	4	16,52	66,08
20250298	6158358-1	TD(22114)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20250298	6157164-1	TD(98770588)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20250298	6159429-1	TD(25367)	Transformador Distribuição	1	21,63	21,63
20250298	6153708-1	TD(1886)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20250298	6155867-1	FU(6458179)	Chave Fusível	3	8,08	24,24
20250298	6154830-1	FU(22180)	Chave Fusível	9	3	27
20250298	6154790-1	TD(38504298)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,9
20250298	6154197-1	FU(22233)	Chave Fusível	12	3,97	47,64
20250298	6160713-1	TD(25367)	Transformador Distribuição	1	13,45	13,45
20250298	6161573-1	FU(39819)	Chave Fusível	12	6,13	73,56
20250298	6151170-1	TD(16955)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20250298	6151171-1	FU(19000)	Chave Fusível	11	7,2	79,2
20250298	6156541-1	FU(39154)	Chave Fusível	8	0,75	6
20250298	6157414-1	FU(4424)	Chave Fusível	256	2,33	596,4 8
20250298	6157443-1	TD(724756)	Transformador Distribuição	1	5,53	5,53
20250298	6158372-1	TD(14359)	Transformador Distribuição	5	7,15	35,75
20250298	6159591-1	FU(4141)	Chave Fusível	89	15,08	1342, 12
20250298	6160366-1	TD(672886)	Transformador Distribuição	1	4,8	4,8
20250298	6162322-1	TD(665280)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20250298	6162632-1	PE(20387962)	Ponto de conexão	1	0,48	0,48
20250298	6162722-1	FU(4148)	Chave Fusível	135	0,77	103,9 5
20250298	6163090-1	FU(18994)	Chave Fusível	11	5,98	65,78
20250298	6163381-1	FU(19001)	Chave Fusível	19	6,68	126,9 2
20250298	6151525-1	TD(42528)	Transformador Distribuição	3	30,95	92,85
20250298	6151648-1	TD(17435)	Transformador Distribuição	1	30,68	30,68

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6151821-1	RD(20323502)	Religador de Distribuição	198	0,15	29,7
20250298	6153026-1	FR(10844)	Chave Fusível Religadora	16	22,9	366,4
20250298	6153244-1	TD(17275)	Transformador Distribuição	1	10,72	10,72
20250298	6154678-1	FU(17625)	Chave Fusível	6	15,47	92,82
20250298	6154834-1	TD(649873)	Transformador Distribuição	2	7,02	14,04
20250298	6154844-1	FU(17628)	Chave Fusível	2	9,37	18,74
20250298	6154944-1	FU(17277)	Chave Fusível	7	11,1	77,7
20250298	6155059-1	FU(17519)	Chave Fusível	1	7,67	7,67
20250298	6156492-1	TD(23432)	Transformador Distribuição	1	19,7	19,7
20250298	6157372-1	RD(20323502)	Religador de Distribuição	175	0,22	38,5
20250298	6157372-1	RD(20323502)	Religador de Distribuição	8	4,02	32,16
20250298	6157372-1	RD(20323502)	Religador de Distribuição	7	4,47	31,29
20250298	6158425-1	FU(17625)	Chave Fusível	6	2,97	17,82
20250298	6159212-1	TD(55186)	Transformador Distribuição	1	22,55	22,55
20250298	6202221-1	PGR01_PGR4950 1	Alimentador	379	1,57	595,0 3
20250298	6161687-1	TD(695592)	Transformador Distribuição	4	6,82	27,28
20250298	6162988-1	TD(699078)	Transformador Distribuição	1	6,28	6,28
20250298	6164071-1	TD(22045)	Transformador Distribuição	2	1,9	3,8
20250298	6202221-1	PGR02_PGR4950 2	Alimentador	766	1,57	1202, 62
20250298	6159399-1	TD(21787756)	Transformador Distribuição	8	20,22	161,7 6
20250298	6159204-1	TD(22654)	Transformador Distribuição	2	23,53	47,06
20250298	6159194-1	FU(18236)	Chave Fusível	23	21,7	499,1
20250298	6158899-1	TD(17516)	Transformador Distribuição	1	23,53	23,53
20250298	6157600-1	TD(36428)	Transformador Distribuição	64	5,85	374,4
20250298	6153480-1	FU(38206)	Chave Fusível	61	5,78	352,5 8

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6151102-1	FU(732125)	Chave Fusível	1	19,32	19,32
20250298	6202221-1	PGR02_PGR4950 2	Alimentador	1	1,57	1,57
20250298	6158652-1	FU(9509)	Chave Fusível	6	4,83	28,98
20250298	6158869-1	TD(9468)	Transformador Distribuição	41	4,45	182,4 5
20250298	6159672-1	PE(15525437)	Ponto de conexão	1	1,07	1,07
20250298	6162997-1	FU(25559)	Chave Fusível	8	7,9	63,2
20250298	6163574-1	TD(26926)	Transformador Distribuição	98	3,82	374,3 6
20250298	6154600-1	TD(695195)	Transformador Distribuição	1	13,82	13,82
20250298	6150988-1	TD(9489)	Transformador Distribuição	43	1,73	74,39
20250298	6151893-1	TD(9504)	Transformador Distribuição	8	3,33	26,64
20250298	6156131-1	FU(663521)	Chave Fusível	6	19,17	115,0 2
20250298	6158197-1	TD(29641486)	Transformador Distribuição	2	16,95	33,9
20250298	6159338-1	TD(29641486)	Transformador Distribuição	2	16,53	33,06
20250298	6160167-1	TD(749518)	Transformador Distribuição	1	6,88	6,88
20250298	6160767-1	RD(736528)	Religador de Distribuição	147	1,17	171,9 9
20250298	6160767-1	RD(736528)	Religador de Distribuição	2	4,92	9,84
20250298	6160801-1	FR(709098)	Chave Fusível Religadora	19	6,57	124,8 3
20250298	6151582-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	19	0,05	0,95
20250298	6151582-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	10	7,43	74,3
20250298	6151582-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	8	24,7	197,6
20250298	6151582-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	1	25,3	25,3
20250298	6151582-1	CF(712182)	Chave Faca	2	1,25	2,5
20250298	6151582-1	CF(712190)	Chave Faca	2	1	2
20250298	6151582-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	29	0,07	2,03
20250298	6151582-1	RD(709371)	Religador de Distribuição	2	2,27	4,54

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6151582-1	CF(708890)	Chave Faca	2	2,62	5,24
20250298	6152035-1	TD(749518)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20250298	6152467-1	FU(22687)	Chave Fusível	14	19,9	278,6
20250298	6153570-1	FU(22657)	Chave Fusível	9	4,5	40,5
20250298	6153930-1	FU(22647)	Chave Fusível	2	9,63	19,26
20250298	6155081-1	FU(22648)	Chave Fusível	3	2,97	8,91
20250298	6161517-1	FU(709184)	Chave Fusível	13	1,4	18,2
20250298	6161935-1	TD(25876)	Transformador Distribuição	2	1,2	2,4
20250298	6162061-1	TD(682098)	Transformador Distribuição	3	24,25	72,75
20250298	6162556-1	FR(1753)	Chave Fusível Religadora	8	16,08	128,6 4
20250298	6163750-1	TD(56253)	Transformador Distribuição	1	24,53	24,53
20250298	6163750-1	FR(1753)	Chave Fusível Religadora	7	26,35	184,4 5
20250298	6163995-1	TD(31431)	Transformador Distribuição	1	22,35	22,35
20250298	6151582-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	751	0,05	37,55
20250298	6151582-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	21	4,15	87,15
20250298	6156739-1	FU(22697)	Chave Fusível	6	20,88	125,2 8
20250298	6157336-1	TD(717936)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20250298	6159095-1	TD(25162)	Transformador Distribuição	4	21,57	86,28
20250298	6157949-1	TD(15949)	Transformador Distribuição	1	18,87	18,87
20250298	6157801-1	POV53_POV595 03	Alimentador	115	0,08	9,2
20250298	6152996-1	TD(15949)	Transformador Distribuição	1	13,17	13,17
20250298	6161254-1	TD(15997)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20250298	6161195-1	FR(3457)	Chave Fusível Religadora	27	4,12	111,2 4
20250298	6155795-1	POV54_POV595 04	Alimentador	60	4,07	244,2
20250298	6162727-1	FU(21775)	Chave Fusível	2	41,75	83,5

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6163435-1	FR(3457)	Chave Fusível Religadora	27	6,92	186,84
20250298	6163767-1	TD(10153)	Transformador Distribuição	45	25,45	1145,25
20250298	6163806-1	FU(22116)	Chave Fusível	6	23,93	143,58
20250298	6155795-1	POV54_POV595 04	Alimentador	23	23,65	543,95
20250298	6155795-1	POV54_POV595 04	Alimentador	9	25,18	226,62
20250298	6156472-1	TD(52674)	Transformador Distribuição	1	21,35	21,35
20250298	6157062-1	FR(3457)	Chave Fusível Religadora	27	7,68	207,36
20250298	6157373-1	FU(21768)	Chave Fusível	8	22,75	182
20250298	6157537-1	TD(56138)	Transformador Distribuição	2	21,63	43,26
20250298	6158496-1	TD(29626)	Transformador Distribuição	2	4,9	9,8
20250298	6155795-1	POV54_POV595 04	Alimentador	1706	1,45	2473,7
20250298	6162681-1	TD(10269)	Transformador Distribuição	2	21,58	43,16
20250298	6163055-1	FU(21724)	Chave Fusível	2	10,4	20,8
20250298	6163486-1	TD(670361)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20250298	6163632-1	FU(21726)	Chave Fusível	3	7,65	22,95
20250298	6163819-1	TD(53316)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,5
20250298	6163958-1	RD(760614)	Religador de Distribuição	409	0,28	114,52
20250298	6163958-1	RD(760614)	Religador de Distribuição	127	0,3	38,1
20250298	6163994-1	FU(22029)	Chave Fusível	41	2,88	118,08
20250298	6163994-1	RD(760614)	Religador de Distribuição	88	0,05	4,4
20250298	6156709-1	FU(22040)	Chave Fusível	2	11,7	23,4
20250298	6157450-1	FU(22065)	Chave Fusível	4	2,4	9,6
20250298	6159496-1	TD(17817)	Transformador Distribuição	1	17,15	17,15
20250298	6154404-1	FU(21712)	Chave Fusível	5	44,3	221,5
20250298	6152833-1	FU(21734)	Chave Fusível	6	2,47	14,82

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6161358-1	TD(709430)	Transformador Distribuição	2	1,5	3
20250298	6162914-1	TD(77219002)	Transformador Distribuição	31	16,92	524,5 2
20250298	6162576-1	TD(8183)	Transformador Distribuição	30	1,8	54
20250298	6162366-1	TD(77219002)	Transformador Distribuição	31	2,05	63,55
20250298	6160416-1	TD(40920)	Transformador Distribuição	121	6,4	774,4
20250298	6158885-1	TD(40920)	Transformador Distribuição	121	2,92	353,3 2
20250298	6161156-1	FU(741588)	Chave Fusível	22	7,25	159,5
20250298	6155315-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	1	9,47	9,47
20250298	6151340-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	1	14,68	14,68
20250298	6151484-1	FU(3915)	Chave Fusível	196	2,17	425,3 2
20250298	6153480-1	FU(38206)	Chave Fusível	1	5,78	5,78
20250298	6153764-1	TD(31626)	Transformador Distribuição	27	3	81
20250298	6154298-1	TD(8241)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250298	6202221-1	PGR02_PGR4950 2	Alimentador	1	1,57	1,57
20250298	6160835-1	TD(47539)	Transformador Distribuição	22	37,47	824,3 4
20250298	6162013-1	TD(717729)	Transformador Distribuição	27	2,87	77,49
20250298	6158788-1	TD(10022)	Transformador Distribuição	34	1,87	63,58
20250298	6162392-1	FU(3734)	Chave Fusível	8	16,92	135,3 6
20250298	6163667-1	FU(23516)	Chave Fusível	4	4,15	16,6
20250298	6159323-1	FU(23756)	Chave Fusível	2	14,97	29,94
20250298	6152163-1	FU(39201)	Chave Fusível	1	3,55	3,55
20250298	6156905-1	TD(18231)	Transformador Distribuição	1	10,7	10,7
20250298	6154985-1	FU(21962)	Chave Fusível	2	10,32	20,64
20250298	6163634-1	FU(23744)	Chave Fusível	1	5,17	5,17
20250298	6161878-1	FR(22121)	Chave Fusível Religadora	18	17,33	311,9 4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6161877-1	FR(12857)	Chave Fusível Religadora	9	21,17	190,53
20250298	6160641-1	TD(25422)	Transformador Distribuição	1	16,33	16,33
20250298	6160019-1	FU(22011)	Chave Fusível	2	2,67	5,34
20250298	6159221-1	FU(22682)	Chave Fusível	2	17,8	35,6
20250298	6161423-1	FU(731230)	Chave Fusível	2	7,72	15,44
20250298	6151530-1	RD(718495)	Religador de Distribuição	8	2,05	16,4
20250298	6151530-1	RD(718495)	Religador de Distribuição	29	9,15	265,35
20250298	6154906-1	PE(12760640)	Ponto de conexão	1	3,27	3,27
20250298	6155814-1	RD(722494)	Religador de Distribuição	1328	0,57	756,96
20250298	6155814-1	RD(722494)	Religador de Distribuição	295	1,05	309,75
20250298	6159944-1	TD(59557)	Transformador Distribuição	1	10,03	10,03
20250298	6155814-1	RD(722494)	Religador de Distribuição	1	1,05	1,05
20250298	6154978-1	TD(14461)	Transformador Distribuição	1	7	7
20250298	6161689-1	FU(12908)	Chave Fusível	1	6,35	6,35
20250298	6163165-1	FU(2203)	Chave Fusível	12	7,08	84,96
20250298	6163929-1	FR(7158)	Chave Fusível Religadora	44	0,95	41,8
20250298	6163941-1	TD(54797)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20250298	6161213-1	FR(14313)	Chave Fusível Religadora	302	2,73	824,46
20250298	6158777-1	TD(26380)	Transformador Distribuição	2	3,23	6,46
20250298	6158385-1	TD(17815)	Transformador Distribuição	1	8,75	8,75
20250298	6155244-1	TD(11719)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20250298	6154969-1	TD(51825)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20250298	6154891-1	FU(12864)	Chave Fusível	9	4,73	42,57
20250298	6154887-1	EP(205262664)	Transformador Distribuição	1	4,42	4,42
20250298	6151831-1	FU(38014)	Chave Fusível	45	4,68	210,6
20250298	6151813-1	RD(730603)	Religador de Distribuição	1	2,67	2,67

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6164087-1	FR(7158)	Chave Fusível Religadora	44	4,25	187
20250298	6160179-1	TD(708065)	Transformador Distribuição	42	7,55	317,1
20250298	6158950-1	CE(12913)	Chave Seccionadora	71	3,52	249,9 2
20250298	6152689-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	4	14,88	59,52
20250298	6155579-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	4	5,6	22,4
20250298	6159714-1	FU(683025)	Chave Fusível	1	14,65	14,65
20250298	6151021-1	TD(685482)	Transformador Distribuição	2	1,93	3,86
20250298	6151032-1	TD(694260)	Transformador Distribuição	44	3,85	169,4
20250298	6151120-1	FU(726701)	Chave Fusível	2	4,4	8,8
20250298	6151182-1	FU(16902)	Chave Fusível	3	8,9	26,7
20250298	6151288-1	FR(14201)	Chave Fusível Religadora	21	9,3	195,3
20250298	6151566-1	TD(14395)	Transformador Distribuição	1	7,22	7,22
20250298	6151576-1	TD(761534)	Transformador Distribuição	1	33,02	33,02
20250298	6151818-1	TD(678089)	Transformador Distribuição	4	27,78	111,1 2
20250298	6152689-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	130	3,87	503,1
20250298	6152689-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	142	4,98	707,1 6
20250298	6152689-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	46	14,88	684,4 8
20250298	6152689-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	7	16,22	113,5 4
20250298	6152689-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	35	17,4	609
20250298	6153453-1	FR(3174)	Chave Fusível Religadora	31	20,8	644,8
20250298	6153592-1	FU(14532)	Chave Fusível	1	21,2	21,2
20250298	6154492-1	TD(54981)	Transformador Distribuição	1	21,43	21,43
20250298	6154682-1	TD(678089)	Transformador Distribuição	4	13,85	55,4
20250298	6155355-1	TD(21111)	Transformador Distribuição	2	21,58	43,16

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155383-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	82	2,73	223,86
20250298	6155383-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	93	3,92	364,56
20250298	6155579-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	44	5,6	246,4
20250298	6155890-1	FU(18673)	Chave Fusível	9	24,18	217,62
20250298	6156083-1	TD(54981)	Transformador Distribuição	1	21,75	21,75
20250298	6156314-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	125	5,28	660
20250298	6156314-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	6	6,67	40,02
20250298	6156314-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	44	18,68	821,92
20250298	6156341-1	FR(7217)	Chave Fusível Religadora	3	17,42	52,26
20250298	6157894-1	TD(13742)	Transformador Distribuição	1	44,7	44,7
20250298	6158439-1	FU(678184)	Chave Fusível	10	9,83	98,3
20250298	6158839-1	TD(701234)	Transformador Distribuição	1	20,87	20,87
20250298	6159714-1	FU(683025)	Chave Fusível	2	14,65	29,3
20250298	6161611-1	FU(697291)	Chave Fusível	2	8,32	16,64
20250298	6161900-1	TD(14193)	Transformador Distribuição	1	6,55	6,55
20250298	6164092-1	TD(21111)	Transformador Distribuição	2	2,83	5,66
20250298	6164277-1	TD(9728)	Transformador Distribuição	6	11,47	68,82
20250298	6164277-1	CE(984)	Chave Seccionadora	26	2,25	58,5
20250298	6164277-1	TD(9728)	Transformador Distribuição	64	11,47	734,08
20250298	6164277-1	CE(984)	Chave Seccionadora	580	2,25	1305
20250298	6151021-1	TD(685482)	Transformador Distribuição	35	1,93	67,55
20250298	6155890-1	FU(18673)	Chave Fusível	3	24,18	72,54
20250298	6155383-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	5	2,73	13,65
20250298	6156314-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	5	18,68	93,4
20250298	6161249-1	FU(18418)	Chave Fusível	7	2,52	17,64

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6161756-1	TD(1240976)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73
20250298	6162472-1	FU(18478)	Chave Fusível	3	2,77	8,31
20250298	6150883-1	FU(18540)	Chave Fusível	8	2,45	19,6
20250298	6152496-1	TD(22457)	Transformador Distribuição	1	19,57	19,57
20250298	6153722-1	TD(27614)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20250298	6154848-1	TD(25973)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20250298	6164044-1	FU(18458)	Chave Fusível	3	24,02	72,06
20250298	6156719-1	FU(12197)	Chave Fusível	7	3,33	23,31
20250298	6157331-1	FR(18398)	Chave Fusível Religadora	1	10,57	10,57
20250298	6157331-1	FR(18398)	Chave Fusível Religadora	2	30,43	60,86
20250298	6157458-1	FR(10800)	Chave Fusível Religadora	73	2,98	217,5 4
20250298	6157580-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	71	3,57	253,4 7
20250298	6157580-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	15	4,65	69,75
20250298	6158054-1	FU(10804)	Chave Fusível	19	1,72	32,68
20250298	6158291-1	FU(10804)	Chave Fusível	19	16,55	314,4 5
20250298	6158495-1	PE(211096347)	Ponto de conexão	1	13,73	13,73
20250298	6158663-1	FU(18407)	Chave Fusível	1	13,08	13,08
20250298	6158927-1	FU(755655)	Chave Fusível	48	7,33	351,8 4
20250298	6158974-1	TD(682327)	Transformador Distribuição	1	8,28	8,28
20250298	6159034-1	FU(747459)	Chave Fusível	2	6,93	13,86
20250298	6159090-1	TD(18552)	Transformador Distribuição	2	20,27	40,54
20250298	6159122-1	TD(18474)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73
20250298	6159265-1	TD(6891)	Transformador Distribuição	42	5	210
20250298	6159468-1	TD(717099)	Transformador Distribuição	1	18,62	18,62
20250298	6159903-1	TD(755632)	Transformador Distribuição	3	6,8	20,4
20250298	6159925-1	TD(655212)	Transformador Distribuição	2	8,93	17,86

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160013-1	TD(18476)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20250298	6160237-1	TD(655187)	Transformador Distribuição	2	3,73	7,46
20250298	6160267-1	TD(18331)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20250298	6160403-1	RNE01_RNE4950 1	Alimentador	2285	0,97	2216, 45
20250298	6160593-1	FR(18398)	Chave Fusível Religadora	3	1,03	3,09
20250298	6160598-1	TD(740457)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20250298	6161169-1	TD(13597)	Transformador Distribuição	2	10,57	21,14
20250298	6161233-1	FU(18458)	Chave Fusível	3	6,1	18,3
20250298	6151821-1	RD(20323502)	Religador de Distribuição	1	0,15	0,15
20250298	6154666-1	FU(17190)	Chave Fusível	1	14,07	14,07
20250298	6159946-1	FU(8069)	Chave Fusível	1	10,73	10,73
20250298	6151223-1	TD(698317)	Transformador Distribuição	1	28,75	28,75
20250298	6151821-1	RD(20323502)	Religador de Distribuição	45	0,15	6,75
20250298	6152636-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	35	13,63	477,0 5
20250298	6152795-1	TD(16093)	Transformador Distribuição	3	24,25	72,75
20250298	6153344-1	FU(17196)	Chave Fusível	29	3,37	97,73
20250298	6154461-1	TD(54416)	Transformador Distribuição	7	4,42	30,94
20250298	6154479-1	TD(49350)	Transformador Distribuição	3	2,7	8,1
20250298	6154631-1	FR(8073)	Chave Fusível Religadora	83	2,27	188,4 1
20250298	6154666-1	FU(17190)	Chave Fusível	4	14,07	56,28
20250298	6154708-1	TD(14065)	Transformador Distribuição	1	9,47	9,47
20250298	6156754-1	TD(16552)	Transformador Distribuição	1	6,4	6,4
20250298	6159137-1	FU(16314)	Chave Fusível	4	17,27	69,08
20250298	6159189-1	TD(57281961)	Transformador Distribuição	37	15,93	589,4 1
20250298	6159226-1	TD(6868)	Transformador Distribuição	112	3,13	350,5 6

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6159230-1	FU(10809)	Chave Fusível	13	16,25	211,25
20250298	6159259-1	TD(656049)	Transformador Distribuição	81	2,13	172,53
20250298	6159382-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	35	4,45	155,75
20250298	6159578-1	TD(16202)	Transformador Distribuição	2	18,27	36,54
20250298	6202215-1	ROC01_ROC49501	Alimentador	354	3,68	1302,72
20250298	6202219-1	ROC01_ROC49501	Alimentador	942	1,93	1818,06
20250298	6202219-1	ROC01_ROC49501	Alimentador	968	2,68	2594,24
20250298	6202219-1	ROC01_ROC49501	Alimentador	20	5,3	106
20250298	6202219-1	ROC01_ROC49501	Alimentador	34	8,88	301,92
20250298	6202219-1	ROC01_ROC49501	Alimentador	1	27,3	27,3
20250298	6159927-1	TD(47190)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250298	6159946-1	FU(8069)	Chave Fusível	3	10,32	30,96
20250298	6159946-1	FU(8069)	Chave Fusível	8	10,73	85,84
20250298	6159946-1	FU(8069)	Chave Fusível	18	34,15	614,7
20250298	6160017-1	FU(704727)	Chave Fusível	18	7,07	127,26
20250298	6160604-1	TD(12719)	Transformador Distribuição	1	0,95	0,95
20250298	6160795-1	TD(39985728)	Transformador Distribuição	1	17,02	17,02
20250298	6161134-1	FU(17196)	Chave Fusível	29	11,87	344,23
20250298	6162423-1	TD(43456)	Transformador Distribuição	11	6,57	72,27
20250298	6163518-1	FU(13302)	Chave Fusível	9	6,9	62,1
20250298	6164319-1	FU(26674)	Chave Fusível	47	11,67	548,49
20250298	6152082-1	FU(694175)	Chave Fusível	25	6,35	158,75
20250298	6155572-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	1	1,15	1,15
20250298	6155578-1	TD(43208)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6156248-1	FU(694175)	Chave Fusível	25	2,4	60
20250298	6156748-1	TD(53732)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,5
20250298	6156814-1	TD(53741)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20250298	6152082-1	FU(694175)	Chave Fusível	3	6,35	19,05
20250298	6152725-1	TD(38386)	Transformador Distribuição	1	14,8	14,8
20250298	6154856-1	TD(38277)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20250298	6155572-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	336	1,15	386,4
20250298	6155572-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	21	4,82	101,2 2
20250298	6156128-1	TD(38313)	Transformador Distribuição	1	17,12	17,12
20250298	6156248-1	FU(694175)	Chave Fusível	3	2,4	7,2
20250298	6156838-1	FU(730432)	Chave Fusível	1	2,25	2,25
20250298	6157910-1	TD(56608)	Transformador Distribuição	2	3,58	7,16
20250298	6158684-1	FU(760803)	Chave Fusível	3	28,07	84,21
20250298	6158920-1	FU(26693)	Chave Fusível	26	19,3	501,8
20250298	6159008-1	RD(89697371)	Religador de Distribuição	2	5,7	11,4
20250298	6159256-1	TD(4624656)	Transformador Distribuição	1	25,8	25,8
20250298	6159855-1	TD(684875)	Transformador Distribuição	1	11,12	11,12
20250298	6160054-1	TD(35940)	Transformador Distribuição	1	24,62	24,62
20250298	6160458-1	TD(35686)	Transformador Distribuição	2	16,95	33,9
20250298	6160603-1	TD(35706)	Transformador Distribuição	1	16,27	16,27
20250298	6160699-1	TD(43583)	Transformador Distribuição	3	7,05	21,15
20250298	6164319-1	FU(26674)	Chave Fusível	6	11,67	70,02
20250298	6164212-1	TD(43505)	Transformador Distribuição	2	18,28	36,56
20250298	6151255-1	TD(33610)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20250298	6152109-1	FU(16334)	Chave Fusível	2	15,8	31,6
20250298	6153094-1	FU(696593)	Chave Fusível	13	9,83	127,7 9

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6154917-1	FU(30944)	Chave Fusível	1	3,03	3,03
20250298	6156403-1	FU(746478)	Chave Fusível	9	14,92	134,28
20250298	6156896-1	FU(72070496)	Chave Fusível	3	3,78	11,34
20250298	6157686-1	FU(26542)	Chave Fusível	2	1,68	3,36
20250298	6157686-1	FU(26542)	Chave Fusível	40	1,68	67,2
20250298	6159008-1	RRP52_RRP59519	Alimentador	1	7,73	7,73
20250298	6159008-1	RRP52_RRP59519	Alimentador	4	32,38	129,52
20250298	6159008-1	RRP52_RRP59519	Alimentador	1	23,9	23,9
20250298	6160455-1	FU(35997)	Chave Fusível	19	16,75	318,25
20250298	6160481-1	TD(63735842)	Transformador Distribuição	39	5,58	217,62
20250298	6160488-1	TD(25885)	Transformador Distribuição	1	25,35	25,35
20250298	6160599-1	TD(8831)	Transformador Distribuição	77	6,12	471,24
20250298	6160751-1	TD(8791)	Transformador Distribuição	30	5,1	153
20250298	6160763-1	FR(10200)	Chave Fusível Religadora	10	6,38	63,8
20250298	6161136-1	TD(18898)	Transformador Distribuição	1	26,02	26,02
20250298	6161167-1	FR(10200)	Chave Fusível Religadora	10	6,48	64,8
20250298	6161320-1	FU(10236)	Chave Fusível	16	6,4	102,4
20250298	6161782-1	RD(736029)	Religador de Distribuição	6	28,68	172,08
20250298	6161782-1	RD(736029)	Religador de Distribuição	5	30,02	150,1
20250298	6161782-1	RD(736029)	Religador de Distribuição	32	34,93	1117,76
20250298	6161783-1	FU(16585)	Chave Fusível	23	20	460
20250298	6161860-1	TD(29522)	Transformador Distribuição	42	5,93	249,06
20250298	6162123-1	FR(11509)	Chave Fusível Religadora	53	7,47	395,91
20250298	6162292-1	FR(10200)	Chave Fusível Religadora	2	21,75	43,5
20250298	6162292-1	FR(10200)	Chave Fusível Religadora	8	45,47	363,76

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6162699-1	FU(735334)	Chave Fusível	12	23,22	278,64
20250298	6162759-1	TD(54550)	Transformador Distribuição	5	0,92	4,6
20250298	6162849-1	FU(10236)	Chave Fusível	11	12,58	138,38
20250298	6163008-1	TD(715111)	Transformador Distribuição	3	8,17	24,51
20250298	6163101-1	FU(16585)	Chave Fusível	22	8,98	197,56
20250298	6163101-1	FU(16585)	Chave Fusível	1	16,62	16,62
20250298	6163146-1	FU(16556)	Chave Fusível	41	15,02	615,82
20250298	6164344-1	TD(18826)	Transformador Distribuição	2	14,4	28,8
20250298	6151138-1	FR(37167)	Chave Fusível Religadora	12	3,95	47,4
20250298	6152061-1	FU(677601)	Chave Fusível	4	3,37	13,48
20250298	6155963-1	TD(29522)	Transformador Distribuição	42	1,45	60,9
20250298	6156316-1	FU(16556)	Chave Fusível	41	2,83	116,03
20250298	6156428-1	TD(715117)	Transformador Distribuição	5	3,67	18,35
20250298	6156649-1	FU(10289)	Chave Fusível	219	7,23	1583,37
20250298	6156728-1	FU(16556)	Chave Fusível	41	13,93	571,13
20250298	6156902-1	FU(16569)	Chave Fusível	6	2,9	17,4
20250298	6157938-1	TD(18804)	Transformador Distribuição	2	1,6	3,2
20250298	6158578-1	TD(49694)	Transformador Distribuição	1	2,4	2,4
20250298	6158941-1	TD(25900)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47
20250298	6158945-1	TD(18866)	Transformador Distribuição	1	4,4	4,4
20250298	6159589-1	FR(16524)	Chave Fusível Religadora	6	14,55	87,3
20250298	6159816-1	FU(37262)	Chave Fusível	4	34,22	136,88
20250298	6159902-1	TD(653602)	Transformador Distribuição	1	28,37	28,37
20250298	6160122-1	TD(18804)	Transformador Distribuição	2	29,83	59,66

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160404-1	FU(16585)	Chave Fusível	4	7,7	30,8
20250298	6160414-1	FU(10236)	Chave Fusível	16	7,43	118,88
20250298	6160415-1	FU(10201)	Chave Fusível	13	22,95	298,35
20250298	6160415-1	TD(8831)	Transformador Distribuição	77	3,77	290,29
20250298	6160422-1	TD(29522)	Transformador Distribuição	42	4,53	190,26
20250298	6160433-1	TD(8829)	Transformador Distribuição	35	10,18	356,3
20250298	6160434-1	TD(715111)	Transformador Distribuição	3	7,7	23,1
20250298	6163498-1	TD(745932)	Transformador Distribuição	1	23,5	23,5
20250298	6162773-1	TD(18725)	Transformador Distribuição	1	19,42	19,42
20250298	6162113-1	TD(18727)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,6
20250298	6163160-1	TD(42458)	Transformador Distribuição	1	6,38	6,38
20250298	6160594-1	TD(8806)	Transformador Distribuição	41	6,98	286,18
20250298	6160498-1	FU(16764)	Chave Fusível	10	7,57	75,7
20250298	6156203-1	FR(10215)	Chave Fusível Religadora	13	1,4	18,2
20250298	6161921-1	TD(18725)	Transformador Distribuição	1	4,2	4,2
20250298	6152063-1	TD(667425)	Transformador Distribuição	1	27,22	27,22
20250298	6152476-1	FR(18462)	Chave Fusível Religadora	26	4,7	122,2
20250298	6154119-1	FU(16771)	Chave Fusível	5	4,75	23,75
20250298	6154130-1	TD(683553)	Transformador Distribuição	1	19,95	19,95
20250298	6154578-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	49	3,25	159,25
20250298	6154811-1	FU(18989)	Chave Fusível	11	11	121
20250298	6155417-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	1,82	12,74
20250298	6163600-1	TD(707225)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20250298	6163858-1	FU(13579)	Chave Fusível	6	29,05	174,3
20250298	6164213-1	TD(19122)	Transformador Distribuição	2	20,65	41,3

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6158923-1	RD(700150)	Religador de Distribuição	3	3,63	10,89
20250298	6159916-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	9,42	18,84
20250298	6163133-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	4	4
20250298	6164313-1	FU(16518)	Chave Fusível	3	17,87	53,61
20250298	6151457-1	TD(14258)	Transformador Distribuição	2	4,58	9,16
20250298	6151625-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	26,58	26,58
20250298	6154578-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	3,25	3,25
20250298	6155417-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	1,82	3,64
20250298	6156260-1	TD(694688)	Transformador Distribuição	1	2,75	2,75
20250298	6157202-1	TD(19406)	Transformador Distribuição	1	7,68	7,68
20250298	6151625-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	13,1	13,1
20250298	6154578-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	3,25	3,25
20250298	6158923-1	RD(700150)	Religador de Distribuição	1	3,63	3,63
20250298	6163133-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	3,5	3,5
20250298	6163133-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	4	4
20250298	6161267-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	4	6,48	25,92
20250298	6161915-1	TD(699237)	Transformador Distribuição	1	9,75	9,75
20250298	6163133-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	3,63	3,63
20250298	6155681-1	FU(18499)	Chave Fusível	1	1,98	1,98
20250298	6155761-1	TD(19163)	Transformador Distribuição	2	2,03	4,06
20250298	6156260-1	TD(694688)	Transformador Distribuição	7	2,75	19,25
20250298	6157202-1	TD(19406)	Transformador Distribuição	2	7,68	15,36
20250298	6158821-1	FU(760534)	Chave Fusível	18	11,83	212,94
20250298	6158846-1	TD(19146)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6158846-1	FU(16776)	Chave Fusível	4	3,97	15,88
20250298	6158880-1	FU(16770)	Chave Fusível	4	5,5	22
20250298	6158880-1	FU(16770)	Chave Fusível	5	25,32	126,6
20250298	6158923-1	RD(700150)	Religador de Distribuição	138	3,63	500,9 4
20250298	6159916-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	67	9,42	631,1 4
20250298	6161161-1	TD(58542)	Transformador Distribuição	1	47,75	47,75
20250298	6161267-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	74	6,48	479,5 2
20250298	6161449-1	TD(26032)	Transformador Distribuição	1	6,82	6,82
20250298	6161514-1	TD(55354)	Transformador Distribuição	1	8,92	8,92
20250298	6161815-1	FU(13579)	Chave Fusível	6	22,85	137,1
20250298	6163011-1	FU(695277)	Chave Fusível	2	6,97	13,94
20250298	6163133-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	31	3,5	108,5
20250298	6163133-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	17	3,63	61,71
20250298	6163133-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	49	4	196
20250298	6151256-1	TD(673687)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20250298	6151457-1	TD(14258)	Transformador Distribuição	6	4,58	27,48
20250298	6151625-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	35	13,1	458,5
20250298	6151625-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	11	26,58	292,3 8
20250298	6151625-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	2	26,82	53,64
20250298	6155450-1	FU(690913)	Chave Fusível	3	2,27	6,81
20250298	6156417-1	FR(16596)	Chave Fusível Religadora	34	2,6	88,4
20250298	6156658-1	TD(13473)	Transformador Distribuição	1	17,57	17,57
20250298	6156667-1	FU(16483)	Chave Fusível	5	13,78	68,9
20250298	6156667-1	FU(16483)	Chave Fusível	1	30,78	30,78
20250298	6157839-1	FU(16791)	Chave Fusível	3	4,07	12,21
20250298	6160499-1	TD(TR-MDRL16)	Transformador Distribuição	1	21,6	21,6

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6162566-1	TD(25940)	Transformador Distribuição	1	15,03	15,03
20250298	6162682-1	TD(54916)	Transformador Distribuição	2	18,83	37,66
20250298	6158462-1	TD(25919)	Transformador Distribuição	1	1,42	1,42
20250298	6162741-1	TD(712013)	Transformador Distribuição	1	14,27	14,27
20250298	6159227-1	FU(10641)	Chave Fusível	23	27,42	630,66
20250298	6156977-1	TD(14235)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20250298	6161960-1	TD(14687)	Transformador Distribuição	1	14,7	14,7
20250298	6161363-1	TD(21945)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20250298	6155550-1	TD(702210)	Transformador Distribuição	1	23,72	23,72
20250298	6152502-1	FU(10640)	Chave Fusível	8	9,65	77,2
20250298	6152404-1	FU(10630)	Chave Fusível	6	11,48	68,88
20250298	6162130-1	TD(21416)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25
20250298	6162481-1	TD(17723)	Transformador Distribuição	1	18,1	18,1
20250298	6153779-1	TD(7446)	Transformador Distribuição	6	1,15	6,9
20250298	6154171-1	TD(750904)	Transformador Distribuição	1	6,4	6,4
20250298	6154230-1	C 501578	Unidade Consumidora	1	4,15	4,15
20250298	6154573-1	FU(19285)	Chave Fusível	12	17,18	206,16
20250298	6155086-1	FU(39061)	Chave Fusível	3	5,52	16,56
20250298	6155246-1	TD(7446)	Transformador Distribuição	6	1,68	10,08
20250298	6155534-1	FU(19290)	Chave Fusível	13	6,32	82,16
20250298	6155756-1	FU(19288)	Chave Fusível	5	5,97	29,85
20250298	6156938-1	TD(7446)	Transformador Distribuição	6	7,43	44,58
20250298	6157500-1	FU(19454)	Chave Fusível	1	19,83	19,83
20250298	6158848-1	TD(7446)	Transformador Distribuição	6	4,17	25,02
20250298	6160186-1	TD(29464)	Transformador Distribuição	2	3,67	7,34
20250298	6160266-1	FU(19285)	Chave Fusível	12	3,75	45

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6160659-1	FR(36533353)	Chave Fusível Religadora	4	15,9	63,6
20250298	6160845-1	FU(730318)	Chave Fusível	3	15,23	45,69
20250298	6161312-1	FU(10572)	Chave Fusível	76	30,6	2325,6
20250298	6163193-1	TD(7446)	Transformador Distribuição	6	6,9	41,4
20250298	6164234-1	TD(7446)	Transformador Distribuição	6	19,7	118,2
20250298	6158680-1	PE(12356478)	Ponto de conexão	1	2,97	2,97
20250298	6155344-1	TD(9525)	Transformador Distribuição	39	4,33	168,87
20250298	6158659-1	FU(733226)	Chave Fusível	330	2,85	940,5
20250298	6156237-1	TD(23757)	Transformador Distribuição	1	18,67	18,67
20250298	6157191-1	TD(719927)	Transformador Distribuição	1	28,82	28,82
20250298	6157191-1	FU(719931)	Chave Fusível	2	4,82	9,64
20250298	6157716-1	RD(20881)	Religador de Distribuição	153	0,37	56,61
20250298	6157716-1	RD(20881)	Religador de Distribuição	148	5,63	833,24
20250298	6162135-1	TD(23933)	Transformador Distribuição	1	6,67	6,67
20250298	6162796-1	FU(7830)	Chave Fusível	16	19,28	308,48
20250298	6151476-1	TD(17397)	Transformador Distribuição	1	2,68	2,68
20250298	6151732-1	FU(14820)	Chave Fusível	4	3,13	12,52
20250298	6153374-1	TD(21398)	Transformador Distribuição	1	6,13	6,13
20250298	6154675-1	TD(708445)	Transformador Distribuição	2	37,6	75,2
20250298	6155077-1	TD(11248)	Transformador Distribuição	42	22,6	949,2
20250298	6155174-1	TD(23976)	Transformador Distribuição	1	5,2	5,2
20250298	6155746-1	TD(58940)	Transformador Distribuição	1	17,95	17,95
20250298	6155801-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	11	6,18	67,98
20250298	6155801-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	24	6,55	157,2

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155801-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	15	6,72	100,8
20250298	6155801-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	8	8,35	66,8
20250298	6155801-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	2	28,92	57,84
20250298	6155801-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	4	29,98	119,9 2
20250298	6155801-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	1	50,8	50,8
20250298	6155801-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	1	53,97	53,97
20250298	6155801-1	RD(673137)	Religador de Distribuição	25	0,13	3,25
20250298	6155801-1	RD(673137)	Religador de Distribuição	57	0,18	10,26
20250298	6155801-1	RD(673137)	Religador de Distribuição	8	2,15	17,2
20250298	6155801-1	RD(673137)	Religador de Distribuição	6	4,23	25,38
20250298	6155801-1	RD(673137)	Religador de Distribuição	5	27,85	139,2 5
20250298	6155801-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	58	0,13	7,54
20250298	6155991-1	FU(20897)	Chave Fusível	2	18,42	36,84
20250298	6157716-1	RD(20881)	Religador de Distribuição	39	6,33	246,8 7
20250298	6157716-1	RD(20881)	Religador de Distribuição	4	6,42	25,68
20250298	6157716-1	RD(20881)	Religador de Distribuição	40	6,5	260
20250298	6157716-1	RD(20881)	Religador de Distribuição	12	6,93	83,16
20250298	6157716-1	RD(20881)	Religador de Distribuição	73	7,18	524,1 4
20250298	6157716-1	RD(722476)	Religador de Distribuição	94	0,95	89,3
20250298	6157716-1	TD(17398)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20250298	6157716-1	TD(21396)	Transformador Distribuição	1	29,07	29,07
20250298	6156932-1	FU(690064)	Chave Fusível	3	7,08	21,24
20250298	6157830-1	TD(61404)	Transformador Distribuição	1	20,18	20,18

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6158287-1	TD(58301)	Transformador Distribuição	1	21,27	21,27
20250298	6158288-1	FR(20854)	Chave Fusível Religadora	27	22,57	609,39
20250298	6158319-1	TD(50660613)	Transformador Distribuição	1	17,3	17,3
20250298	6158332-1	RD(744740)	Religador de Distribuição	161	6,48	1043,28
20250298	6158332-1	RD(744740)	Religador de Distribuição	47	10,72	503,84
20250298	6158332-1	[MT]PA(13157)	Alimentador	3	14,55	43,65
20250298	6158332-1	RD(744740)	Religador de Distribuição	9	5,95	53,55
20250298	6158444-1	TD(708445)	Transformador Distribuição	2	18,5	37
20250298	6158540-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	40	3,87	154,8
20250298	6158540-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	1	6,62	6,62
20250298	6158540-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	3	9,08	27,24
20250298	6158540-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	13	15,9	206,7
20250298	6158540-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	7	14,3	100,1
20250298	6158540-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	41	0,87	35,67
20250298	6159146-1	TD(17398)	Transformador Distribuição	1	29,37	29,37
20250298	6161177-1	TD(17683)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20250298	6161197-1	FU(20796)	Chave Fusível	4	8,53	34,12
20250298	6161280-1	FU(37981)	Chave Fusível	20	6	120
20250298	6161315-1	TD(731517)	Transformador Distribuição	1	8,55	8,55
20250298	6164613-1	TD(50660613)	Transformador Distribuição	1	35,63	35,63
20250298	6162861-1	TD(61305)	Transformador Distribuição	1	11,28	11,28
20250298	6163015-1	TD(17683)	Transformador Distribuição	1	11,93	11,93
20250298	6163070-1	FU(20796)	Chave Fusível	4	27,43	109,72
20250298	6163092-1	FU(690064)	Chave Fusível	3	8,13	24,39

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6163658-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	34	1,12	38,08
20250298	6163658-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	1	3,08	3,08
20250298	6163658-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	15	3,78	56,7
20250298	6163658-1	RD(33411614)	Religador de Distribuição	16	4,42	70,72
20250298	6164614-1	TD(19418)	Transformador Distribuição	1	25,18	25,18
20250298	6161338-1	FR(31279)	Chave Fusível Religadora	49	8,52	417,48
20250298	6161919-1	TD(674411)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20250298	6162088-1	FU(20512)	Chave Fusível	6	19,73	118,38
20250298	6163712-1	TD(694125)	Transformador Distribuição	2	25,87	51,74
20250298	6151868-1	TD(14860)	Transformador Distribuição	3	6,23	18,69
20250298	6153837-1	TD(704297)	Transformador Distribuição	2	23,87	47,74
20250298	6155949-1	TD(700252)	Transformador Distribuição	1	18,85	18,85
20250298	6158888-1	FR(20847)	Chave Fusível Religadora	4	22,6	90,4
20250298	6159942-1	TD(696514)	Transformador Distribuição	2	5,95	11,9
20250298	6159992-1	EP(207496627)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48
20250298	6160062-1	FR(696581)	Chave Fusível Religadora	20	6,02	120,4
20250298	6164077-1	TD(694496)	Transformador Distribuição	108	4,8	518,4
20250298	6152295-1	FU(15209)	Chave Fusível	72	3,6	259,2
20250298	6156722-1	FU(21308)	Chave Fusível	1	4,53	4,53
20250298	6151215-1	TD(24459)	Transformador Distribuição	2	5,48	10,96
20250298	6163059-1	TD(59231)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20250298	6163778-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	1,1	1,1
20250298	6152453-1	TD(6701)	Transformador Distribuição	114	5,95	678,3

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152681-1	RD(39678)	Religador de Distribuição	39	3,43	133,77
20250298	6152681-1	RD(39678)	Religador de Distribuição	30	3,52	105,6
20250298	6155579-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	5,45	5,45
20250298	6152532-1	TD(48411)	Transformador Distribuição	8	7,12	56,96
20250298	6153072-1	FU(681056)	Chave Fusível	36	15,33	551,88
20250298	6155938-1	FU(677732)	Chave Fusível	7	15,28	106,96
20250298	6156269-1	TD(16956)	Transformador Distribuição	2	15,72	31,44
20250298	6156381-1	TD(677784)	Transformador Distribuição	1	16,27	16,27
20250298	6157201-1	TD(681287)	Transformador Distribuição	3	3,58	10,74
20250298	6157964-1	TD(674512)	Transformador Distribuição	2	15,58	31,16
20250298	6158160-1	FR(4829)	Chave Fusível Religadora	3	4,63	13,89
20250298	6158551-1	TD(48159)	Transformador Distribuição	3	8,25	24,75
20250298	6158795-1	FU(13167)	Chave Fusível	2	3,7	7,4
20250298	6158809-1	FU(685806)	Chave Fusível	7	1,1	7,7
20250298	6158984-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	216	1,78	384,48
20250298	6158984-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	203	2,6	527,8
20250298	6158984-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	17	20	340
20250298	6159078-1	FU(35748)	Chave Fusível	43	2,72	116,96
20250298	6159950-1	TD(48449)	Transformador Distribuição	2	9,15	18,3
20250298	6150905-1	TD(55216)	Transformador Distribuição	1	11,72	11,72
20250298	6160007-1	FU(699933)	Chave Fusível	11	8,62	94,82
20250298	6160102-1	TD(48306)	Transformador Distribuição	3	10,48	31,44
20250298	6162809-1	FU(35746)	Chave Fusível	19	4,13	78,47
20250298	6163014-1	TD(723968)	Transformador Distribuição	4	5,83	23,32

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6163452-1	TD(681311)	Transformador Distribuição	1	9,22	9,22
20250298	6163695-1	TD(16956)	Transformador Distribuição	2	3,37	6,74
20250298	6163829-1	TD(686165)	Transformador Distribuição	2	7,95	15,9
20250298	6155579-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	246	2,58	634,68
20250298	6155579-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	66	3,12	205,92
20250298	6155579-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	96	4	384
20250298	6155579-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	28	5,45	152,6
20250298	6160042-1	FU(8092)	Chave Fusível	2	11	22
20250298	6151567-1	TD(13046)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20250298	6160380-1	TD(42612)	Transformador Distribuição	44	8	352
20250298	6160627-1	TD(13047)	Transformador Distribuição	1	18,73	18,73
20250298	6161356-1	TD(753759)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20250298	6161480-1	FU(8092)	Chave Fusível	2	2,25	4,5
20250298	6161901-1	FU(40769)	Chave Fusível	4	2,35	9,4
20250298	6161918-1	TD(679964)	Transformador Distribuição	3	3,27	9,81
20250298	6162107-1	FU(8097)	Chave Fusível	7	7,33	51,31
20250298	6163000-1	FU(37730)	Chave Fusível	12	11,58	138,96
20250298	6163189-1	TD(38615945)	Transformador Distribuição	3	6,58	19,74
20250298	6163692-1	TD(747988)	Transformador Distribuição	2	8,15	16,3
20250298	6153845-1	TD(14546)	Transformador Distribuição	4	3,2	12,8
20250298	6158018-1	FU(13154)	Chave Fusível	9	2,88	25,92
20250298	6158849-1	TD(674335)	Transformador Distribuição	3	9,75	29,25
20250298	6158882-1	[BT]PA(13159)	Ramal de Baixa Tensão	18	10,15	182,7
20250298	6158896-1	FU(37730)	Chave Fusível	12	4,27	51,24
20250298	6159052-1	FU(8092)	Chave Fusível	2	9,57	19,14
20250298	6159573-1	TD(1464258)	Transformador Distribuição	1	13,85	13,85

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6151150-1	FU(37730)	Chave Fusível	12	4,73	56,76
20250298	6160155-1	FU(37730)	Chave Fusível	12	11,58	138,96
20250298	6163837-1	FU(17466)	Chave Fusível	4	3,48	13,92
20250298	6155478-1	FR(8204)	Chave Fusível Religadora	255	2,43	619,65
20250298	6155526-1	FU(35734)	Chave Fusível	20	2,02	40,4
20250298	6156671-1	FU(689129)	Chave Fusível	38	5,48	208,24
20250298	6156731-1	TD(59488)	Transformador Distribuição	1	3,6	3,6
20250298	6158902-1	FR(8204)	Chave Fusível Religadora	255	6,25	1593,75
20250298	6151134-1	TD(748972)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20250298	6151323-1	TD(735743)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20250298	6151513-1	TD(48268)	Transformador Distribuição	2	5,03	10,06
20250298	6154223-1	TD(12462)	Transformador Distribuição	2	1,97	3,94
20250298	6155127-1	FR(8204)	Chave Fusível Religadora	255	2,05	522,75
20250298	6164097-1	FU(35731)	Chave Fusível	6	3,58	21,48
20250298	6154440-1	TD(752489)	Transformador Distribuição	1	46,28	46,28
20250298	6154881-1	FU(11759)	Chave Fusível	3	6,18	18,54
20250298	6155951-1	FR(1455)	Chave Fusível Religadora	59	2,22	130,98
20250298	6156029-1	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	9	17,87	160,83
20250298	6156315-1	TD(684694)	Transformador Distribuição	4	16,73	66,92
20250298	6164312-1	TD(18129)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20250298	6151424-1	FU(22537)	Chave Fusível	15	4,32	64,8
20250298	6151551-1	TD(18233)	Transformador Distribuição	2	10,28	20,56
20250298	6152011-1	TD(17979)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20250298	6152220-1	TD(55891)	Transformador Distribuição	1	21,48	21,48
20250298	6152575-1	FU(22518)	Chave Fusível	2	22,53	45,06

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6152964-1	TD(17946)	Transformador Distribuição	6	2,52	15,12
20250298	6152987-1	TD(28949)	Transformador Distribuição	1	3,1	3,1
20250298	6153161-1	FU(22526)	Chave Fusível	4	30	120
20250298	6153209-1	FU(22566)	Chave Fusível	2	6,72	13,44
20250298	6153925-1	FU(37862)	Chave Fusível	4	8	32
20250298	6154013-1	FU(20630)	Chave Fusível	1	21,17	21,17
20250298	6154013-1	FU(20630)	Chave Fusível	1	20,6	20,6
20250298	6154589-1	FU(22392)	Chave Fusível	1	22,15	22,15
20250298	6154825-1	TD(18957)	Transformador Distribuição	1	6,92	6,92
20250298	6154840-1	FU(37862)	Chave Fusível	4	10,25	41
20250298	6157136-1	FU(20630)	Chave Fusível	2	8,08	16,16
20250298	6158471-1	TD(17981)	Transformador Distribuição	1	33,6	33,6
20250298	6159044-1	TD(60081)	Transformador Distribuição	1	21,67	21,67
20250298	6159193-1	FU(20652)	Chave Fusível	3	28,17	84,51
20250298	6163293-1	TD(664403)	Transformador Distribuição	2	2,47	4,94
20250298	6163942-1	FU(22419)	Chave Fusível	2	23,9	47,8
20250298	6164217-1	TD(664403)	Transformador Distribuição	2	4,4	8,8
20250298	6164377-1	FU(20685)	Chave Fusível	4	22,6	90,4
20250298	6150942-1	TD(752489)	Transformador Distribuição	1	17,42	17,42
20250298	6151154-1	FU(31179)	Chave Fusível	1	34,53	34,53
20250298	6151689-1	TD(11357)	Transformador Distribuição	3	29,17	87,51
20250298	6152964-1	TD(17946)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20250298	6153498-1	TD(685663)	Transformador Distribuição	3	1,98	5,94
20250298	6153516-1	FR(684719)	Chave Fusível Religadora	82	3,2	262,4
20250298	6156684-1	TD(20367)	Transformador Distribuição	1	9,82	9,82
20250298	6157245-1	TD(20358)	Transformador Distribuição	1	5,07	5,07
20250298	6157312-1	TD(26444)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20250298	6158041-1	FU(18760)	Chave Fusível	2	19,6	39,2

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6158298-1	FR(1227)	Chave Fusível Religadora	19	11,1	210,9
20250298	6159438-1	TD(749576)	Transformador Distribuição	1	17,17	17,17
20250298	6163276-1	FU(18755)	Chave Fusível	1	3,98	3,98
20250298	6156630-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	29	0,67	19,43
20250298	6155829-1	FU(18749)	Chave Fusível	7	4,27	29,89
20250298	6154989-1	FU(2958567)	Chave Fusível	1	13,98	13,98
20250298	6153506-1	TD(20367)	Transformador Distribuição	1	8,25	8,25
20250298	6152180-1	TD(20606)	Transformador Distribuição	2	4,08	8,16
20250298	6152152-1	TD(37070)	Transformador Distribuição	1	22,9	22,9
20250298	6151779-1	FU(12850)	Chave Fusível	2	24,03	48,06
20250298	6151768-1	FU(16959)	Chave Fusível	10	31,2	312
20250298	6151646-1	FU(18626)	Chave Fusível	3	33,27	99,81
20250298	6151135-1	TD(696163)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20250298	6152328-1	FR(744660)	Chave Fusível Religadora	5	26,72	133,6
20250298	6159733-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	1	1,08	1,08
20250298	6150921-1	FU(668661)	Chave Fusível	8	15,98	127,84
20250298	6152328-1	FR(744660)	Chave Fusível Religadora	73	26,72	1950,56
20250298	6152328-1	CF(19297)	Chave Faca	23	7,15	164,45
20250298	6154325-1	FU(681031)	Chave Fusível	11	6,73	74,03
20250298	6156925-1	TD(655642)	Transformador Distribuição	1	9,3	9,3
20250298	6157424-1	TD(696342)	Transformador Distribuição	1	2,7	2,7
20250298	6158810-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	86	0,05	4,3
20250298	6158964-1	FU(7873)	Chave Fusível	12	19,08	228,96
20250298	6159629-1	FU(19434)	Chave Fusível	2	14,43	28,86
20250298	6159733-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	210	1,08	226,8
20250298	6159733-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	77	1,98	152,46

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6159733-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	5	2,95	14,75
20250298	6160213-1	RD(728049)	Religador de Distribuição	6	3,33	19,98
20250298	6160213-1	RD(728049)	Religador de Distribuição	50	5,92	296
20250298	6160269-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	14	1,62	22,68
20250298	6160269-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	4	2,1	8,4
20250298	6160381-1	FR(4323)	Chave Fusível Religadora	9	4,4	39,6
20250298	6160797-1	FU(44095)	Chave Fusível	13	16,38	212,94
20250298	6162103-1	TD(16757)	Transformador Distribuição	2	3,5	7
20250298	6162582-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	34	0,43	14,62
20250298	6162582-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	50	2,03	101,5
20250298	6156779-1	TD(9386)	Transformador Distribuição	128	4,05	518,4
20250298	6153582-1	TD(674706)	Transformador Distribuição	1	5,3	5,3
20250298	6151656-1	FR(8990)	Chave Fusível Religadora	69	7,47	515,43
20250298	6159351-1	TD(11126)	Transformador Distribuição	4	22,45	89,8
20250298	6159268-1	TD(11124)	Transformador Distribuição	7	21,7	151,9
20250298	6158647-1	TD(15033)	Transformador Distribuição	2	5,03	10,06
20250298	6163628-1	TD(54727)	Transformador Distribuição	1	2,1	2,1
20250298	6151731-1	TD(695728)	Transformador Distribuição	1	4,85	4,85
20250298	6151637-1	TD(687525)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20250298	6159969-1	TD(679709)	Transformador Distribuição	3	11,75	35,25
20250298	6159769-1	FU(659447)	Chave Fusível	233	18,85	4392,05
20250298	6155565-1	FR(687522)	Chave Fusível Religadora	26	7,67	199,42

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6157189-1	TD(714691)	Transformador Distribuição	1	24,08	24,08
20250298	6155897-1	TD(24689)	Transformador Distribuição	4	21,18	84,72
20250298	6152319-1	TD(714691)	Transformador Distribuição	1	18,23	18,23
20250298	6152746-1	FU(659730)	Chave Fusível	38	16,83	639,54
20250298	6159769-1	FU(659447)	Chave Fusível	1	18,85	18,85
20250298	6152944-1	RD(730256)	Religador de Distribuição	126	2,03	255,78
20250298	6155577-1	TD(679822)	Transformador Distribuição	4	26,52	106,08
20250298	6152944-1	RD(730256)	Religador de Distribuição	92	2,8	257,6
20250298	6154235-1	TD(55284)	Transformador Distribuição	2	1,12	2,24
20250298	6164045-1	TD(712771)	Transformador Distribuição	24	4,25	102
20250298	6160041-1	FR(729035)	Chave Fusível Religadora	7	3,28	22,96
20250298	6156090-1	FU(23550)	Chave Fusível	3	2,82	8,46
20250298	6164161-1	TD(10151019)	Transformador Distribuição	17	4,4	74,8
20250298	6164101-1	FU(23604)	Chave Fusível	7	6,3	44,1
20250298	6163631-1	TD(25171)	Transformador Distribuição	1	20,75	20,75
20250298	6159497-1	TD(28608)	Transformador Distribuição	89	1,8	160,2
20250298	6163635-1	TD(10272)	Transformador Distribuição	63	1,52	95,76
20250298	6160460-1	TD(10283)	Transformador Distribuição	41	4,68	191,88
20250298	6151287-1	TD(10292)	Transformador Distribuição	25	0,93	23,25
20250298	6153446-1	FR(27713)	Chave Fusível Religadora	12	5,27	63,24
20250298	6159290-1	TD(47725)	Transformador Distribuição	3	2,97	8,91
20250298	6158380-1	FU(2539)	Chave Fusível	6	2,65	15,9
20250298	6155703-1	FU(3339)	Chave Fusível	1	23,85	23,85
20250298	6160580-1	TD(43263)	Transformador Distribuição	1	23,75	23,75
20250298	6158114-1	FU(3339)	Chave Fusível	1	2,77	2,77

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155703-1	FU(3339)	Chave Fusível	6	23,85	143,1
20250298	6157916-1	FU(3559)	Chave Fusível	1	1,58	1,58
20250298	6158114-1	FU(3339)	Chave Fusível	6	2,77	16,62
20250298	6151471-1	TAQ01_TAQ495 01	Alimentador	1669	1,7	2837,3
20250298	6151471-1	TAQ01_TAQ495 01	Alimentador	156	2,03	316,68
20250298	6151471-1	TAQ01_TAQ495 01	Alimentador	1991	0,2	398,2
20250298	6161153-1	TD(26087)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20250298	6159864-1	TD(54030)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20250298	6157912-1	TD(1708)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43
20250298	6155811-1	FR(13719330)	Chave Fusível Religadora	5	4,15	20,75
20250298	6155748-1	FU(18082)	Chave Fusível	4	2,87	11,48
20250298	6163259-1	FU(18087)	Chave Fusível	15	6,23	93,45
20250298	6153500-1	PE(11041754)	Ponto de conexão	4	4,47	17,88
20250298	6162503-1	FU(707808)	Chave Fusível	46	1,72	79,12
20250298	6152690-1	FU(11555)	Chave Fusível	14	4,15	58,1
20250298	6151471-1	TAQ01_TAQ495 01	Alimentador	180	2	360
20250298	6151821-1	RD(725598)	Religador de Distribuição	98	7,1	695,8
20250298	6151821-1	FU(17149)	Chave Fusível	7	26,77	187,39
20250298	6151943-1	FU(14815)	Chave Fusível	47	16,4	770,8
20250298	6152056-1	TD(41632)	Transformador Distribuição	1	19,98	19,98
20250298	6152936-1	TD(20126)	Transformador Distribuição	1	15,15	15,15
20250298	6153590-1	TD(27190)	Transformador Distribuição	2	5	10
20250298	6158065-1	FR(17256)	Chave Fusível Religadora	98	1,48	145,04
20250298	6158295-1	FR(9972)	Chave Fusível Religadora	13	9,43	122,59
20250298	6159229-1	FR(9894)	Chave Fusível Religadora	9	27,08	243,72
20250298	6202221-1	TER02_TER4950 5	Alimentador	1	1,57	1,57

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6202221-1	TER01_TER4950 1	Alimentador	1713	1,57	2689,41
20250298	6203346-1	TD(23291)	Transformador Distribuição	10	3,88	38,8
20250298	6163713-1	FR(9894)	Chave Fusível Religadora	9	2,23	20,07
20250298	6151821-1	RD(725598)	Religador de Distribuição	28	1,35	37,8
20250298	6151821-1	RD(725598)	Religador de Distribuição	16	2,35	37,6
20250298	6151821-1	RD(725598)	Religador de Distribuição	18	4,07	73,26
20250298	6151821-1	RD(725598)	Religador de Distribuição	76	6,43	488,68
20250298	6163987-1	TD(6828)	Transformador Distribuição	45	1,75	78,75
20250298	6202221-1	TER01_TER4950 1	Alimentador	20	1,57	31,4
20250298	6202221-1	TER02_TER4950 5	Alimentador	2986	1,57	4688,02
20250298	6159744-1	FR(9876)	Chave Fusível Religadora	64	11,6	742,4
20250298	6159313-1	FR(9876)	Chave Fusível Religadora	64	2,13	136,32
20250298	6159192-1	TD(48008)	Transformador Distribuição	46	4,65	213,9
20250298	6159170-1	TD(6825)	Transformador Distribuição	18	8,22	147,96
20250298	6156546-1	FU(42325)	Chave Fusível	1	10,22	10,22
20250298	6153744-1	TD(23255)	Transformador Distribuição	1	6,8	6,8
20250298	6153452-1	TD(55669)	Transformador Distribuição	2	3,9	7,8
20250298	6153451-1	TD(23063)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20250298	6151505-1	TD(28083)	Transformador Distribuição	1	33,03	33,03
20250298	6152490-1	FU(9855)	Chave Fusível	265	2,98	789,7
20250298	6202221-1	TER51_TER5950 2	Alimentador	58	1,57	91,06
20250298	6202221-1	TER52_TER5950 3	Alimentador	90	1,57	141,3
20250298	6160579-1	FU(16910)	Chave Fusível	1	20,32	20,32
20250298	6159346-1	TD(28755)	Transformador Distribuição	1	18,38	18,38

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6155610-1	FR(716966)	Chave Fusível Religadora	66	4,57	301,62
20250298	6155466-1	FU(20039)	Chave Fusível	3	3,67	11,01
20250298	6153282-1	TD(25634)	Transformador Distribuição	1	10,1	10,1
20250298	6151812-1	FU(20033)	Chave Fusível	2	9,1	18,2
20250298	6163637-1	TD(15736)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20250298	6162226-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	50	2,72	136
20250298	6162159-1	FU(728139)	Chave Fusível	3	2,08	6,24
20250298	6162099-1	TD(15885)	Transformador Distribuição	1	5,95	5,95
20250298	6157687-1	TD(15852)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20250298	6156155-1	FU(2662)	Chave Fusível	2	2,18	4,36
20250298	6156340-1	TD(11667)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20250298	6153563-1	TD(28760)	Transformador Distribuição	1	8,67	8,67
20250298	6151200-1	FU(731278)	Chave Fusível	3	10,55	31,65
20250298	6162240-1	FU(20012)	Chave Fusível	2	23,57	47,14
20250298	6161937-1	TD(42176)	Transformador Distribuição	1	24,48	24,48
20250298	6161875-1	TD(732266)	Transformador Distribuição	1	24,25	24,25
20250298	6160276-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	35	1,4	49
20250298	6159560-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	35	1,42	49,7
20250298	6158052-1	FU(13987)	Chave Fusível	58	4,4	255,2
20250298	6157992-1	TD(28759)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250298	6155875-1	FU(731278)	Chave Fusível	3	5,1	15,3
20250298	6156229-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	20	3,72	74,4
20250298	6156050-1	TD(678694)	Transformador Distribuição	1	15,47	15,47
20250298	6158151-1	FU(14629)	Chave Fusível	5	16,63	83,15
20250298	6158483-1	FU(16866)	Chave Fusível	4	3,18	12,72
20250298	6160904-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	33	15,2	501,6
20250298	6162226-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	1	2,72	2,72

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro/2025
Código Único do Relatório: 20250298



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6162521-1	TD(52273)	Transformador Distribuição	2	40,53	81,06
20250298	6151269-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	1,67	6,68
20250298	6154482-1	TD(678694)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20250298	6155699-1	FU(16866)	Chave Fusível	4	4,8	19,2
20250298	6156635-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	32	22,18	709,76
20250298	6161654-1	TD(33142)	Transformador Distribuição	70	11,9	833
20250298	6151954-1	FU(29187)	Chave Fusível	14	10,95	153,3
20250298	6152020-1	TD(20918)	Transformador Distribuição	56	4,55	254,8
20250298	6152649-1	TD(744667)	Transformador Distribuição	11	23,07	253,77
20250298	6160528-1	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	9	4,27	38,43
20250298	6154886-1	TD(45172)	Transformador Distribuição	4	2,2	8,8
20250298	6161656-1	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	9	7,92	71,28
20250298	6156054-1	RD(749326)	Religador de Distribuição	73	1,3	94,9
20250298	6156054-1	RD(749326)	Religador de Distribuição	403	3,22	1297,66
20250298	6156701-1	FU(29230)	Chave Fusível	3	3,47	10,41
20250298	6157278-1	TD(57245)	Transformador Distribuição	1	9,7	9,7
20250298	6157294-1	TD(46032)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20250298	6163134-1	TD(45442)	Transformador Distribuição	2	3,75	7,5
20250298	6157683-1	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	9	18,73	168,57
20250298	6160086-1	TD(48395)	Transformador Distribuição	2	1,63	3,26
20250298	6159862-1	FU(29230)	Chave Fusível	3	3,03	9,09
20250298	6151657-1	RD(987)	Religador de Distribuição	835	2,12	1770,2
20250298	6158281-1	EP(205302247)	Transformador Distribuição	1	10,23	10,23
20250298	6162226-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	1	2,72	2,72

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250298	6150940-1	TD(7646)	Transformador Distribuição	2	1,12	2,24

ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
no período de 18/02/25 a 25/02/25 na Área de
Atuação da Energisa - MS**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 18 e 25/02/2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

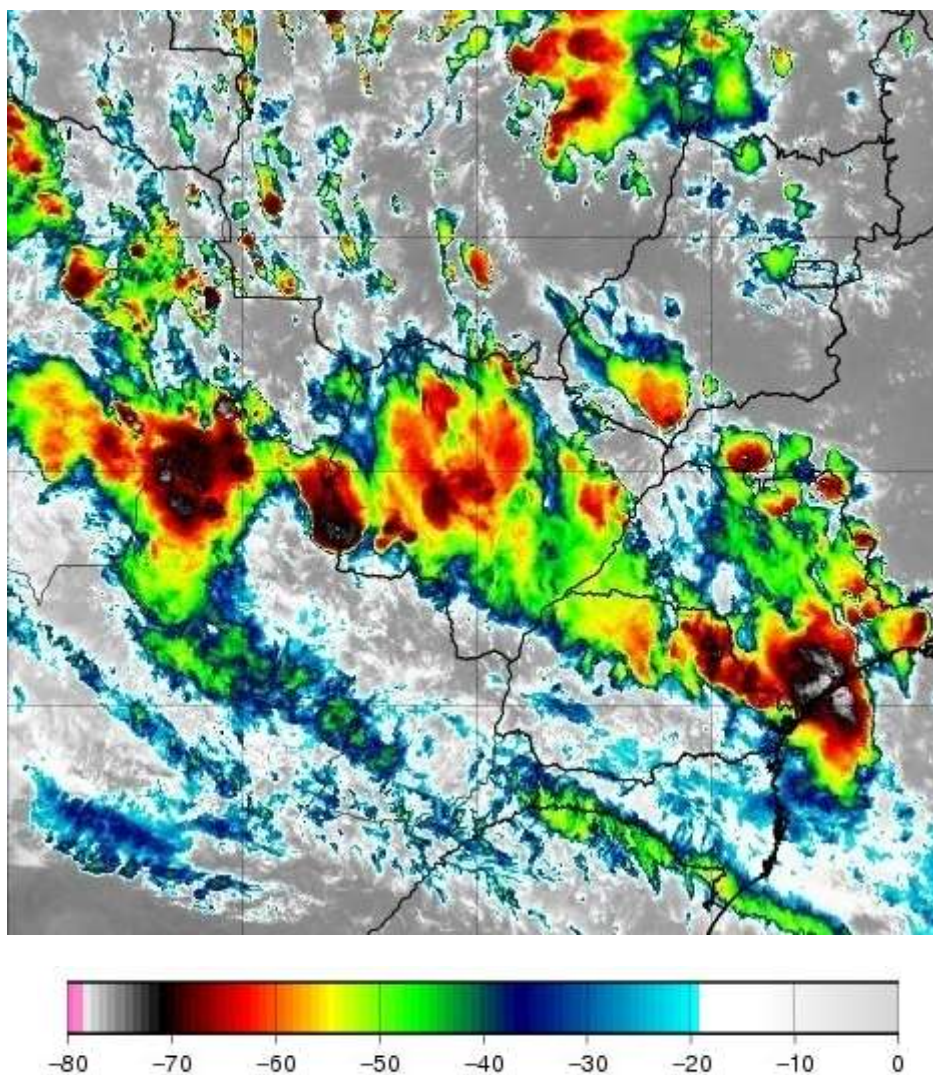


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 as 21:00 UT do dia 18/02. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.


2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO

A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.


Número de Raios - 146747
(2025-02-18)

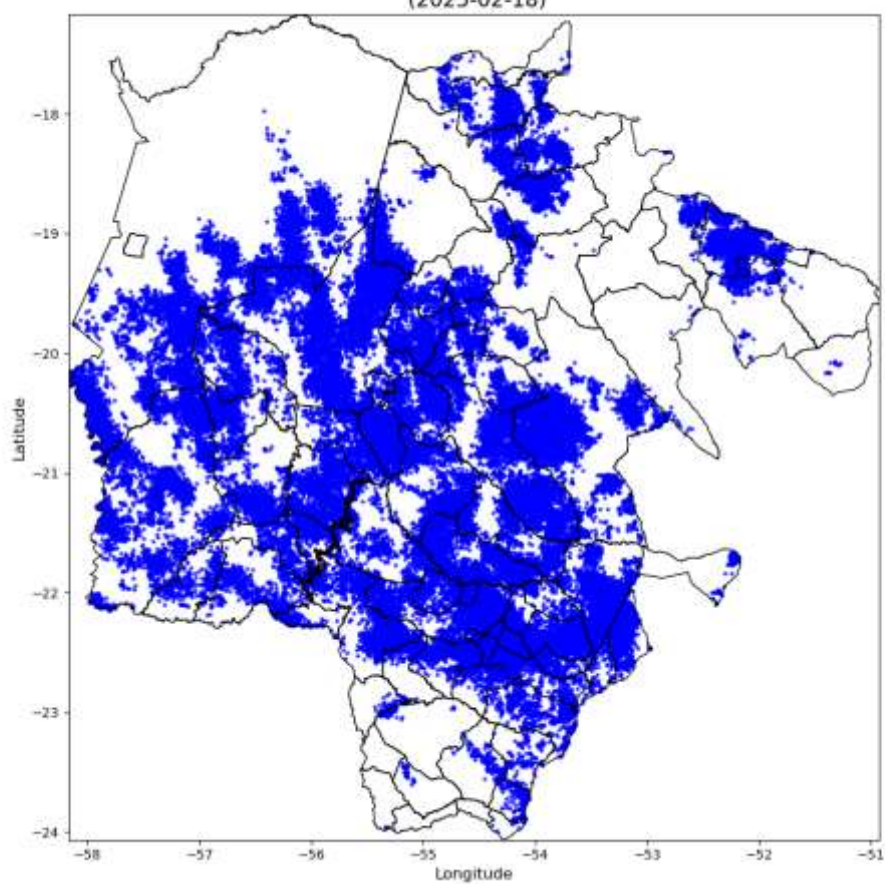


Número de Raios - 126273
(2025-02-19)

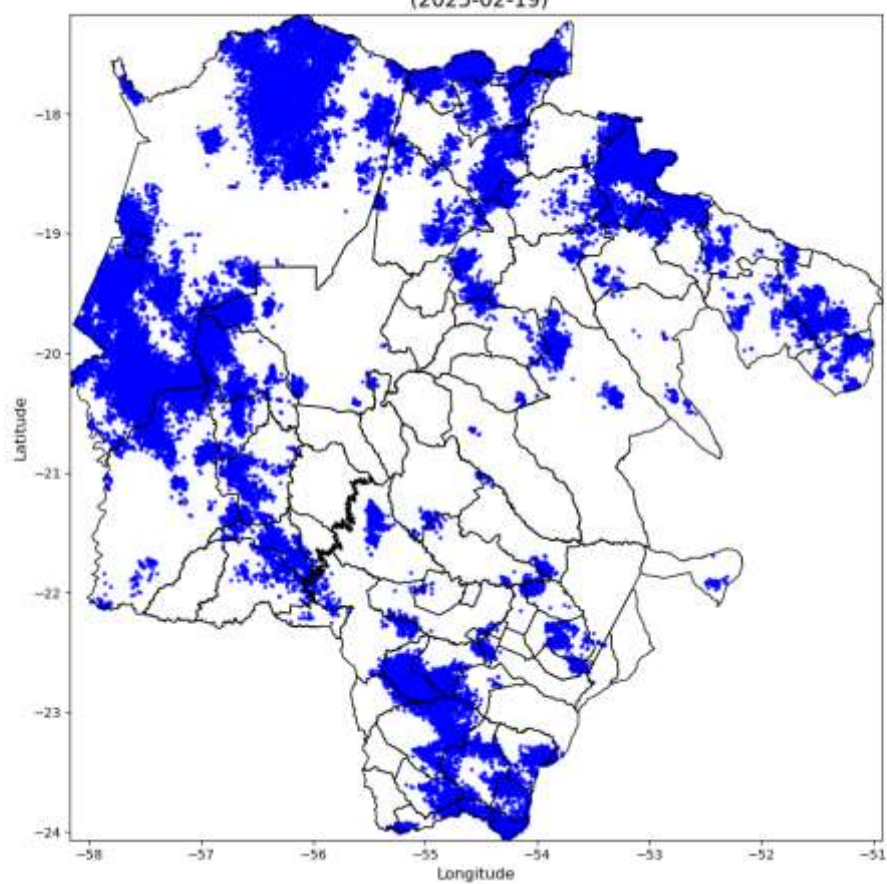


Número de Raios - 235019
(2025-02-20)

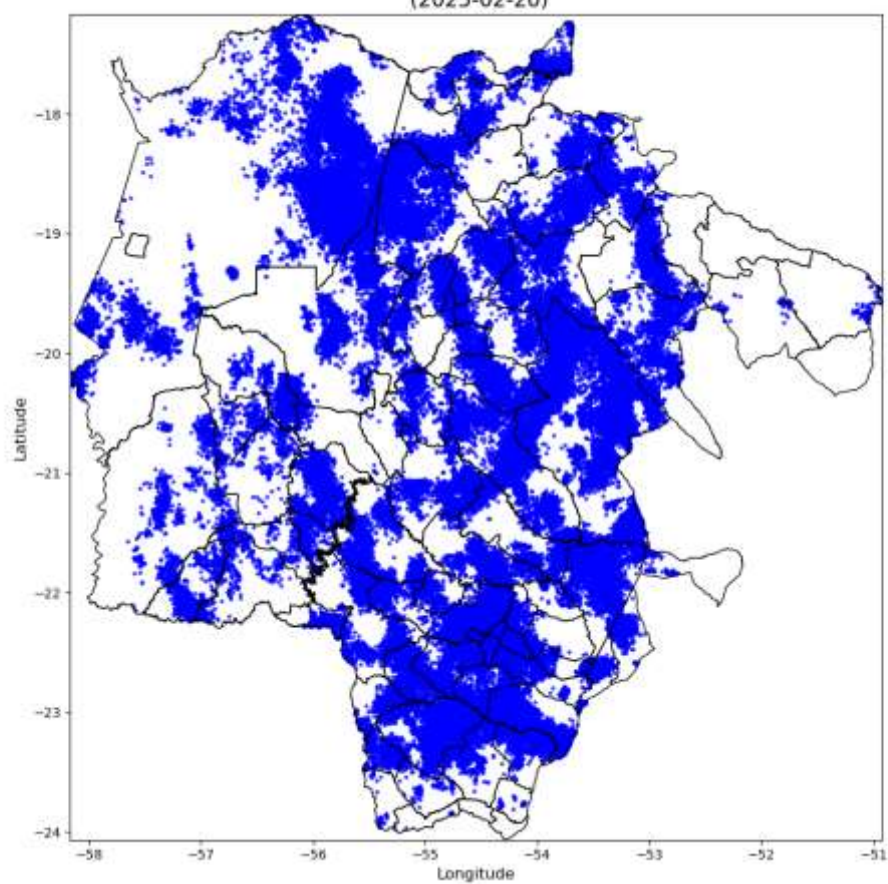


Número de Raios - 80444
(2025-02-21)

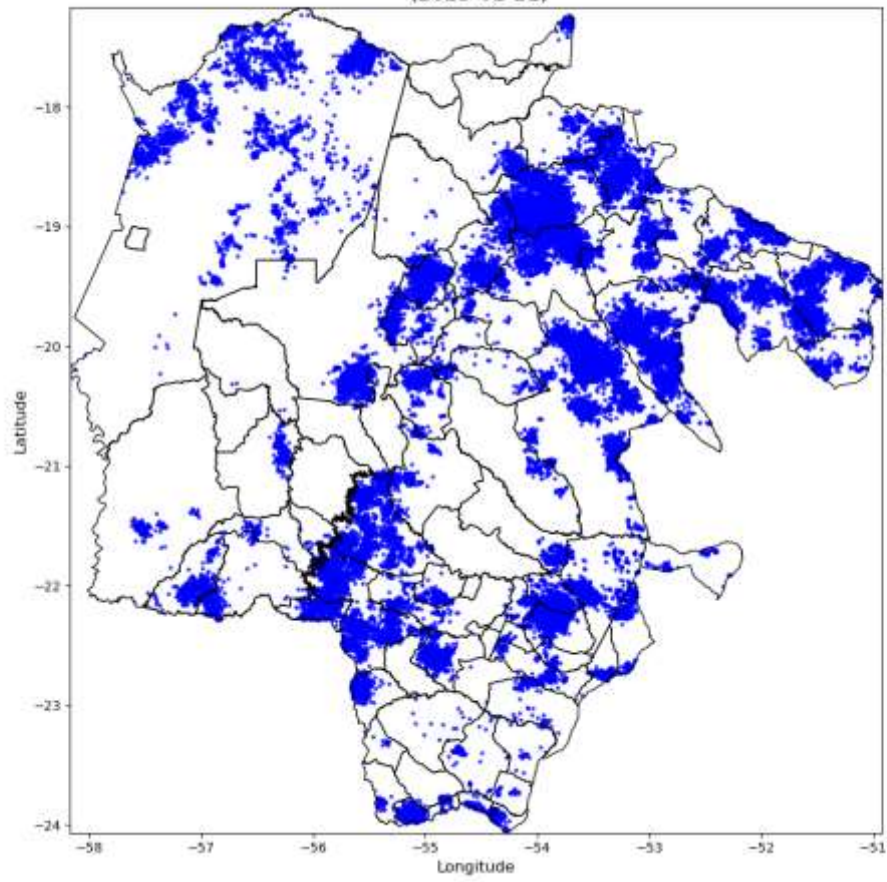


Número de Raios - 146442
(2025-02-22)

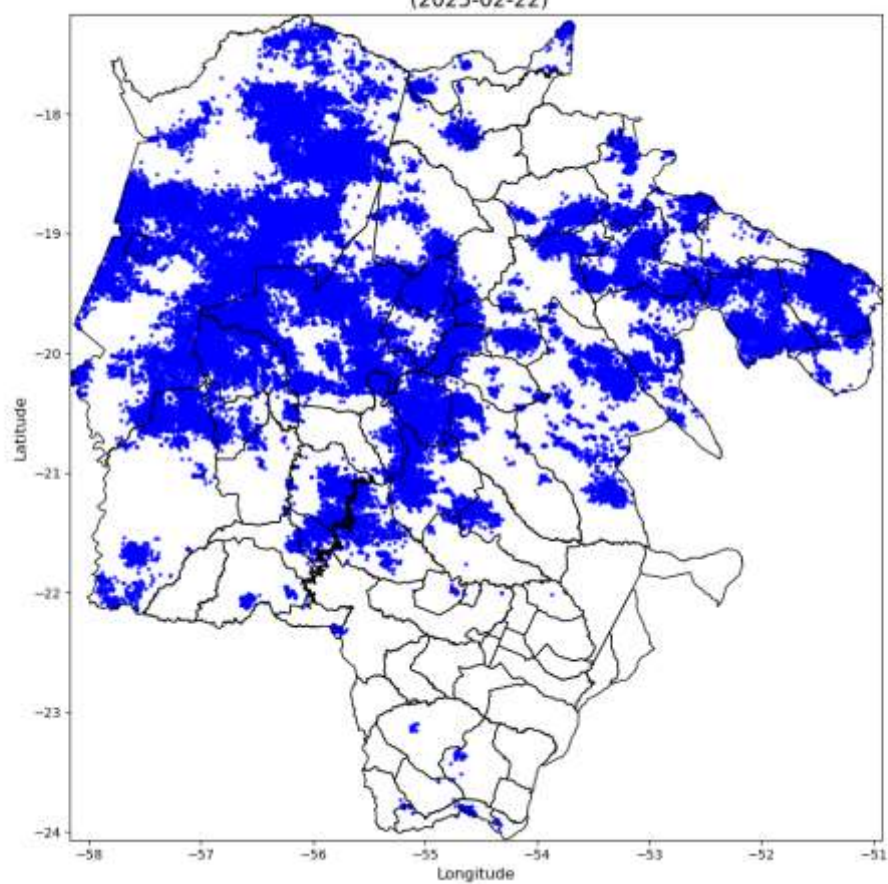

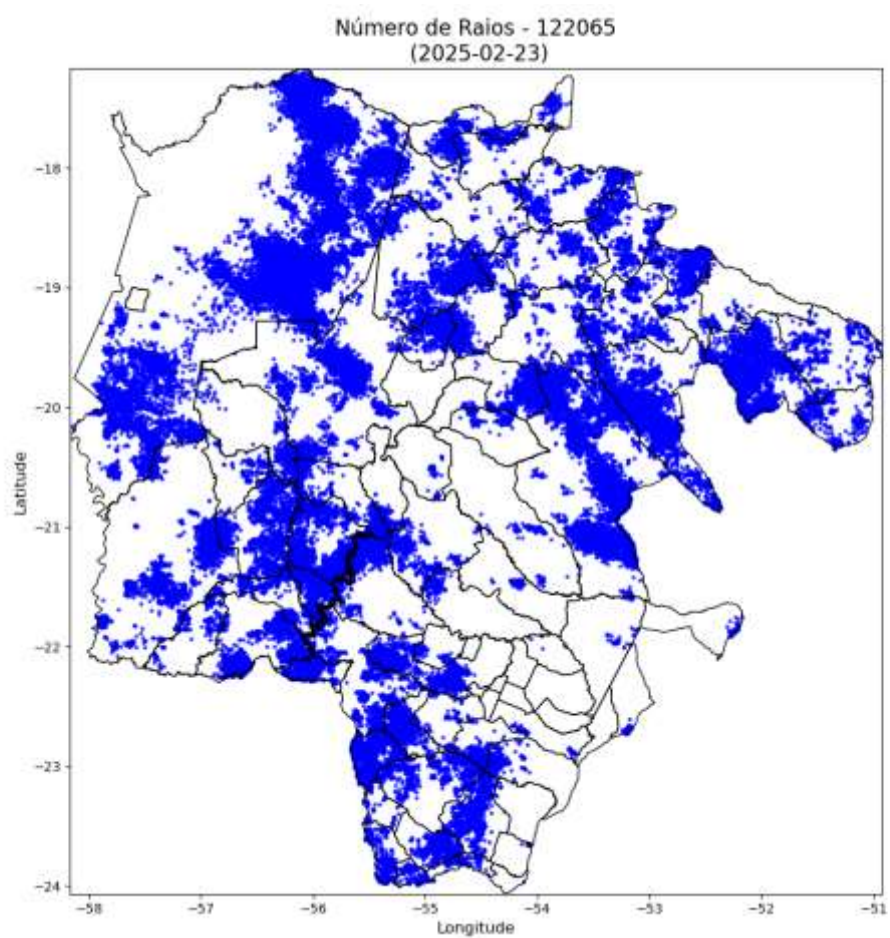

Número de Raios - 105691
(2025-02-24)

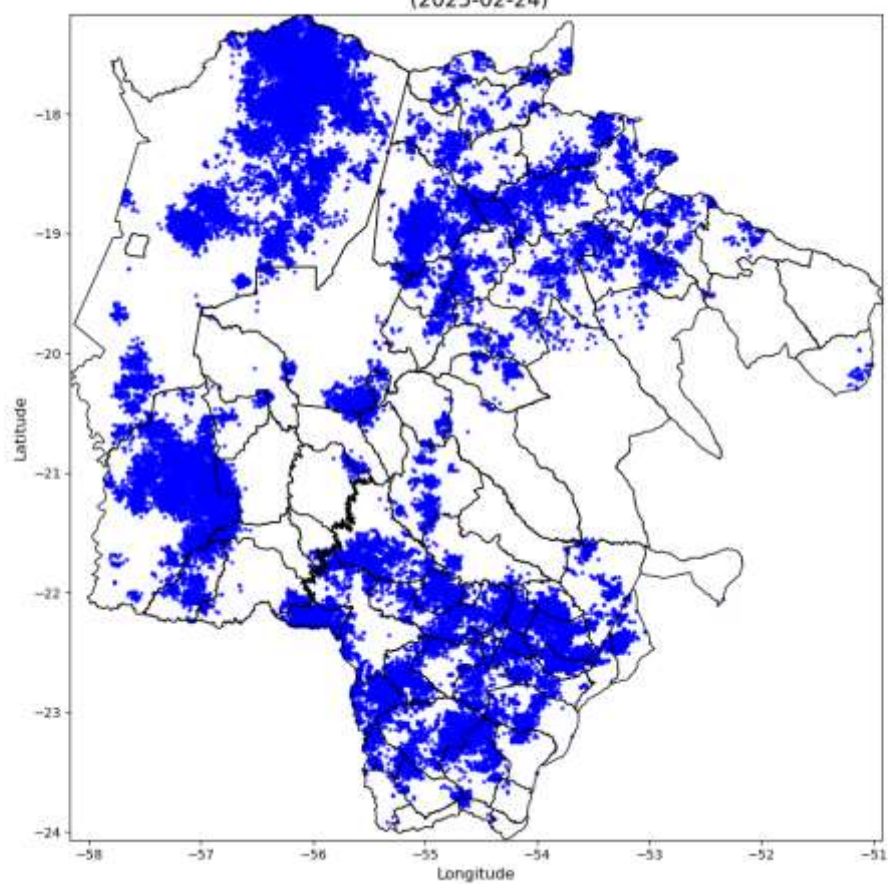

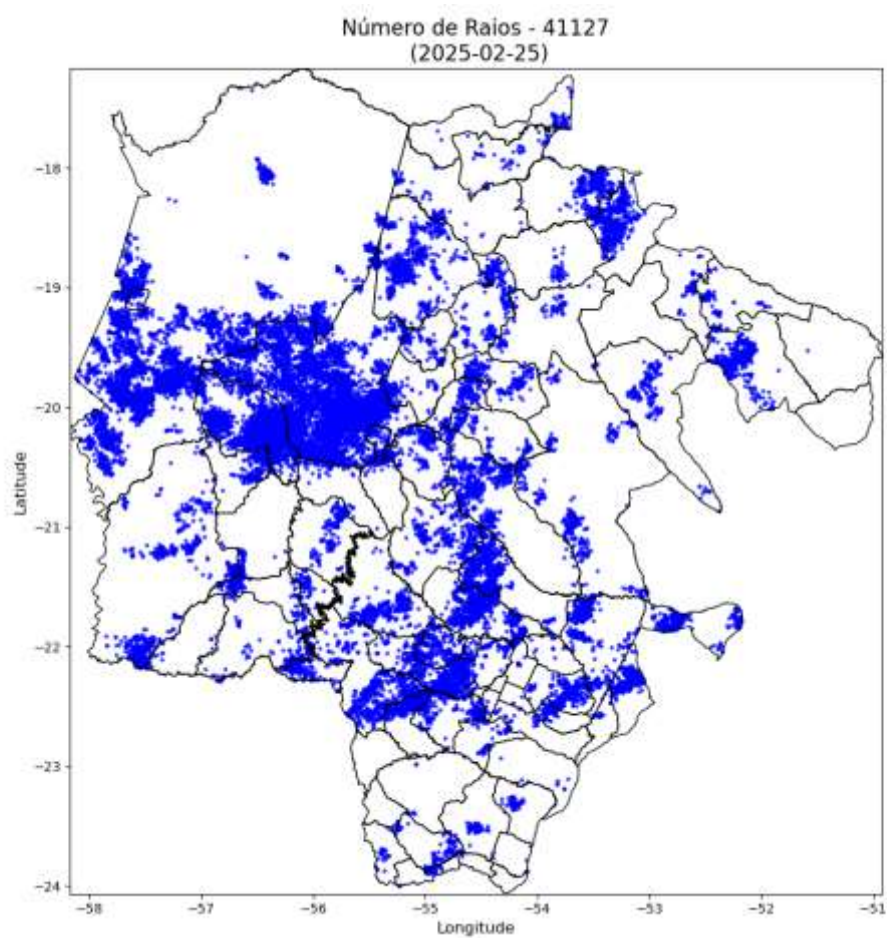
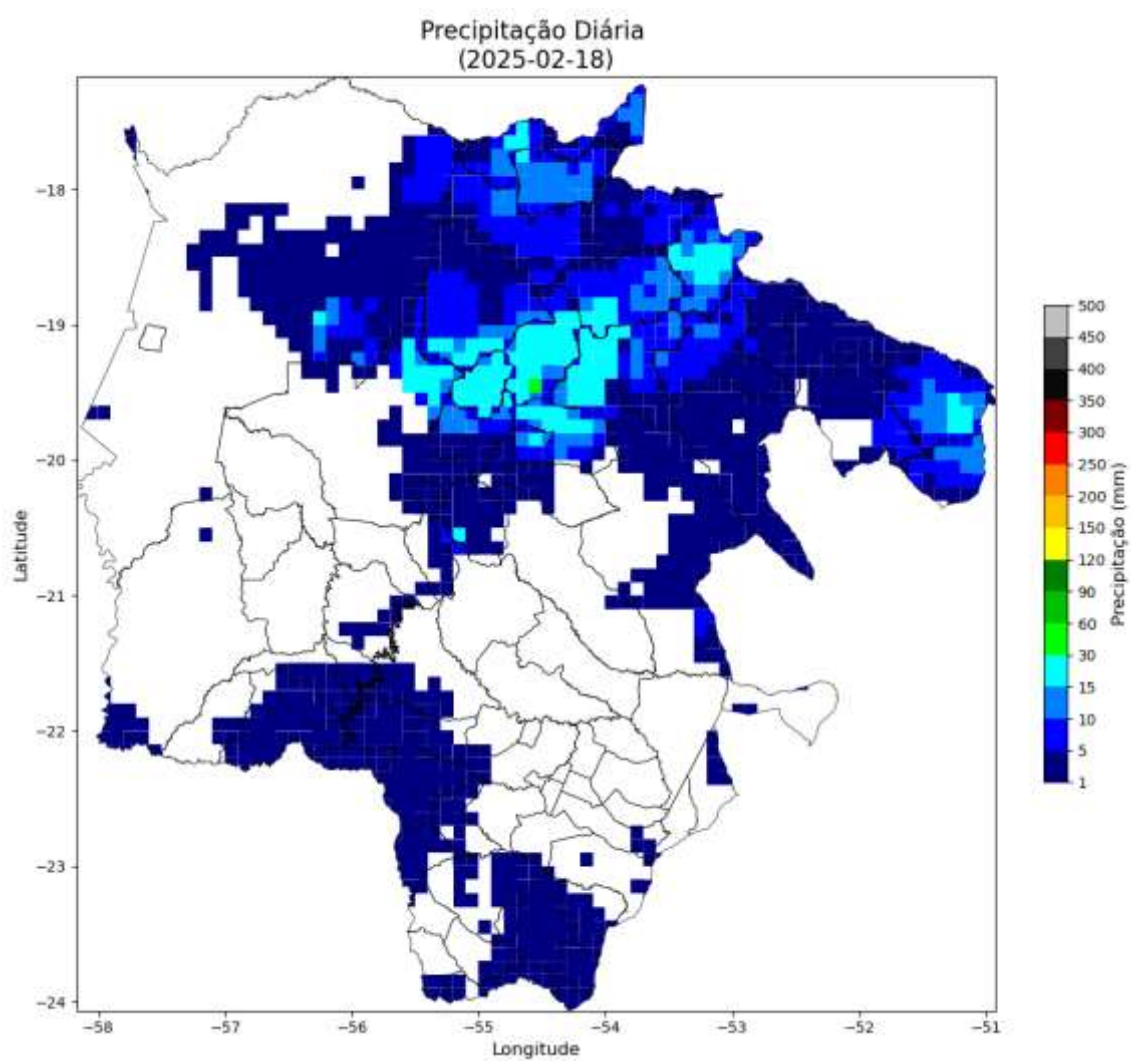
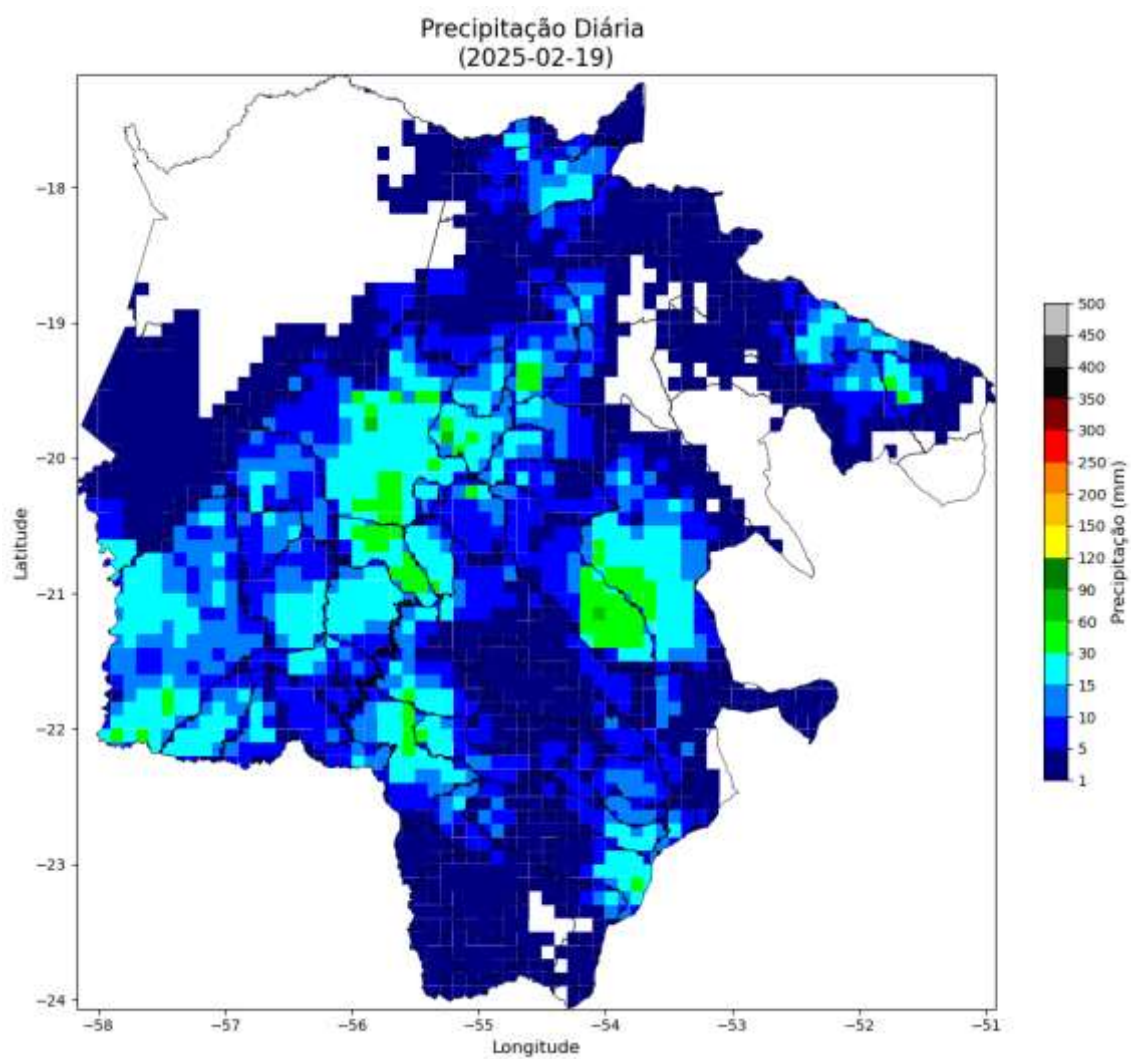
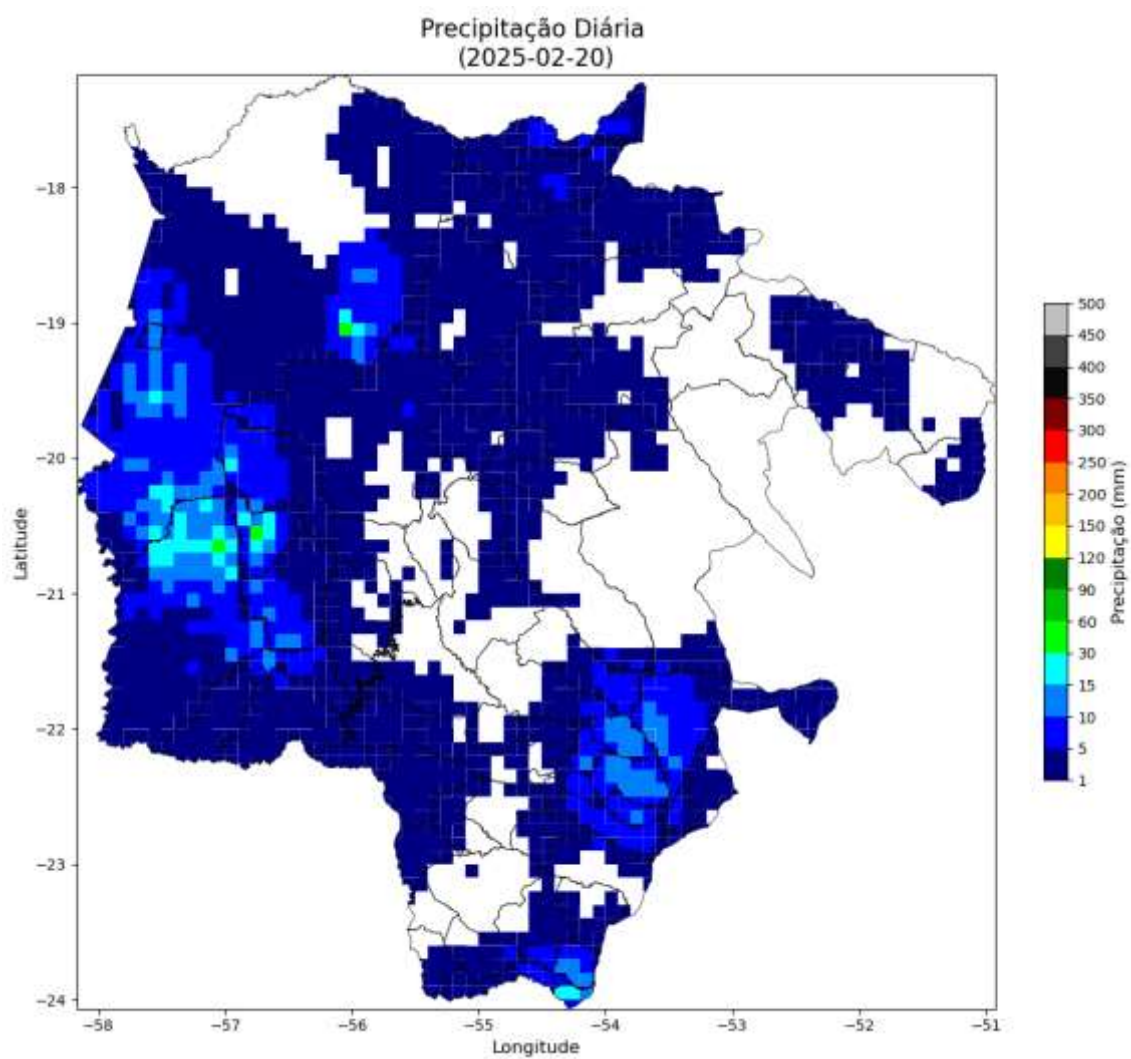
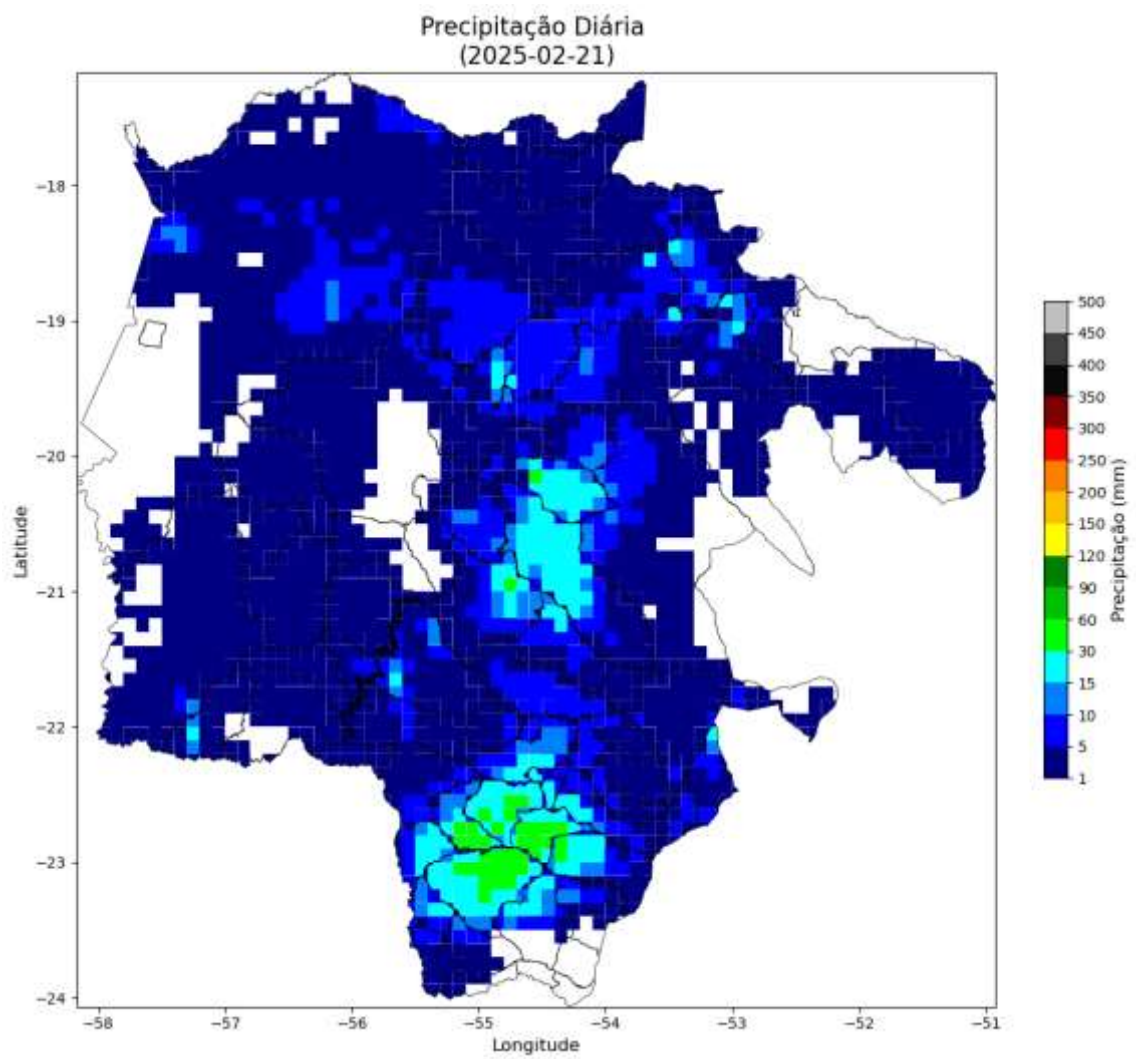



Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias 18 a 25/02.











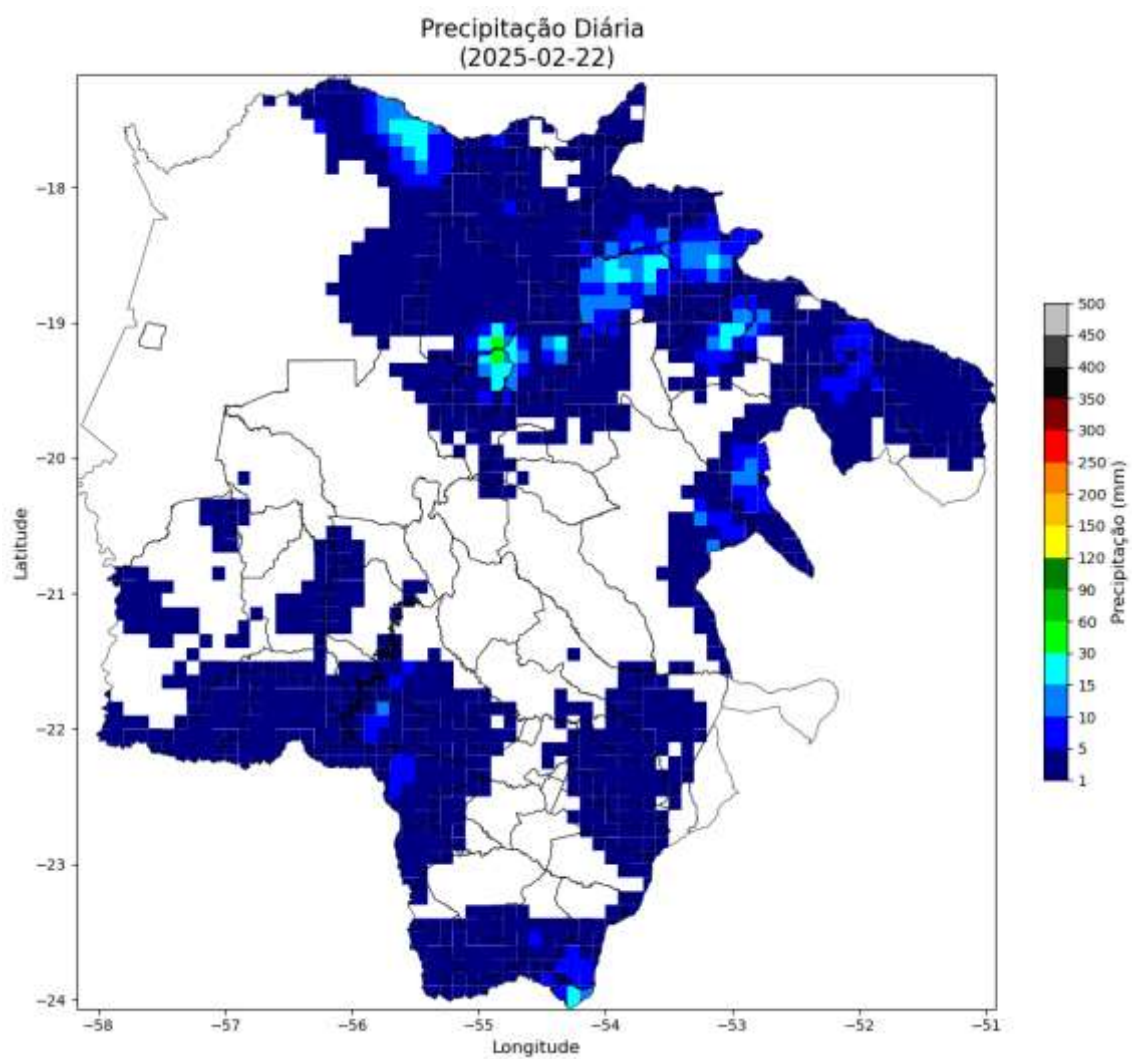

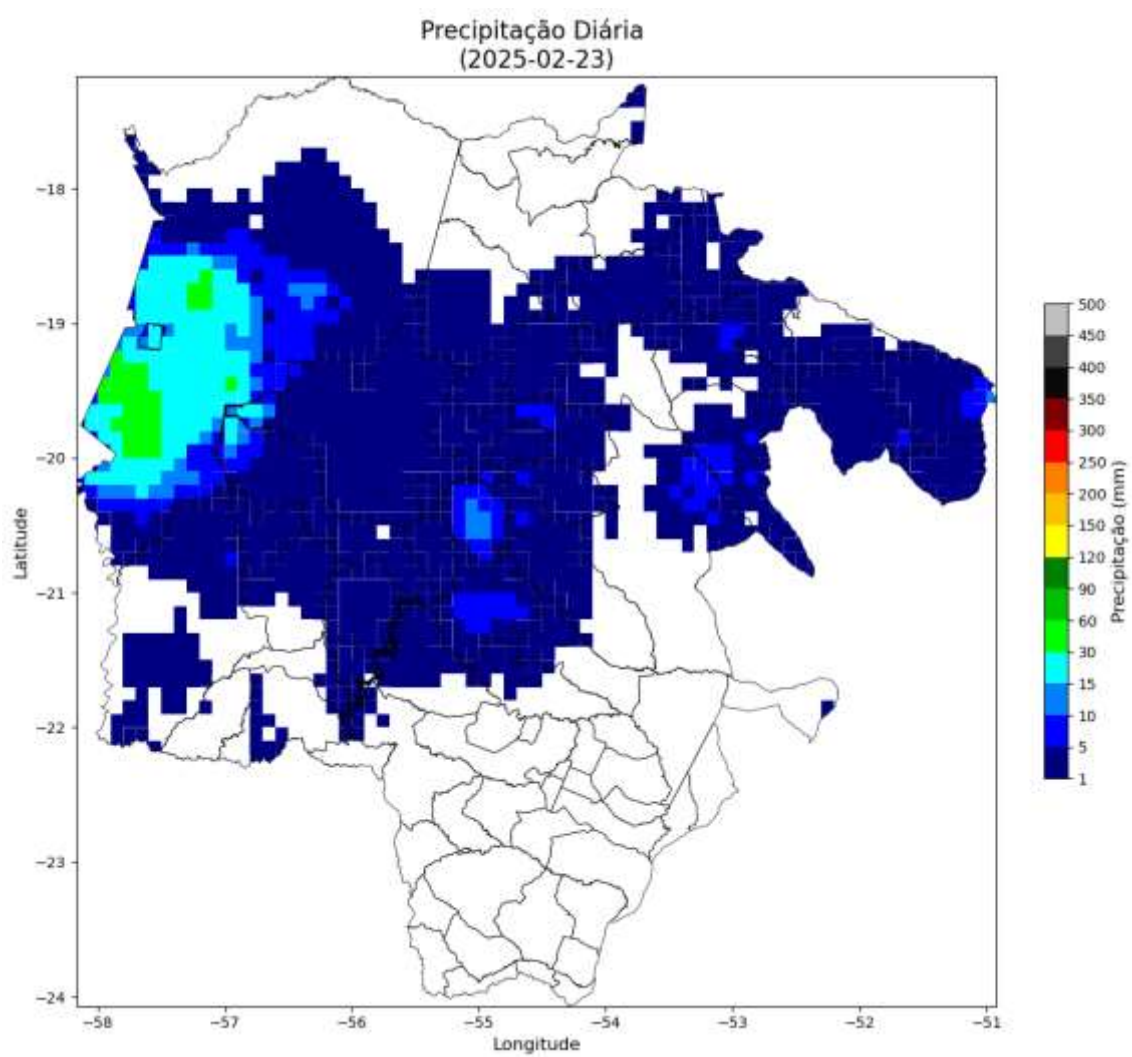

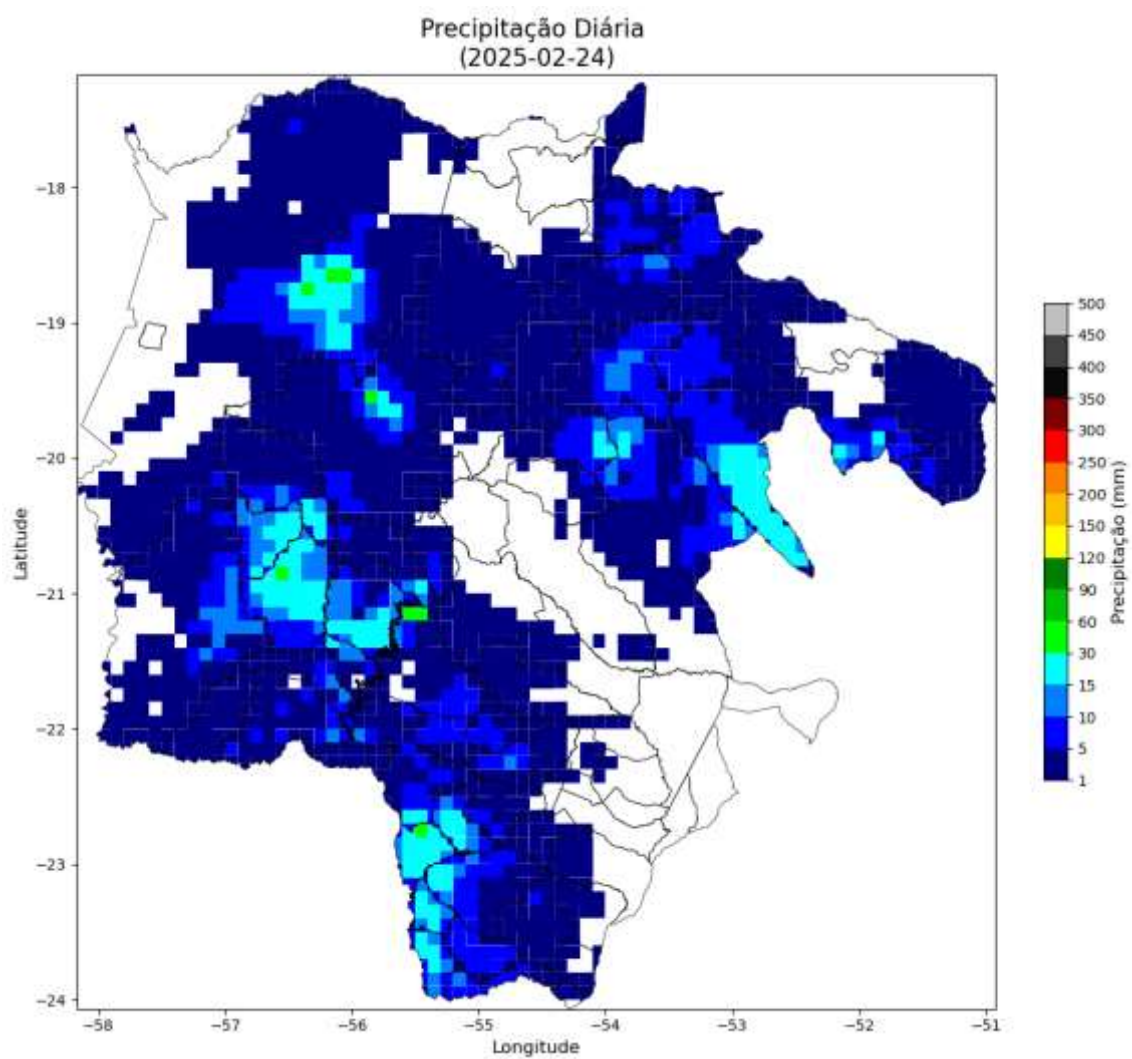


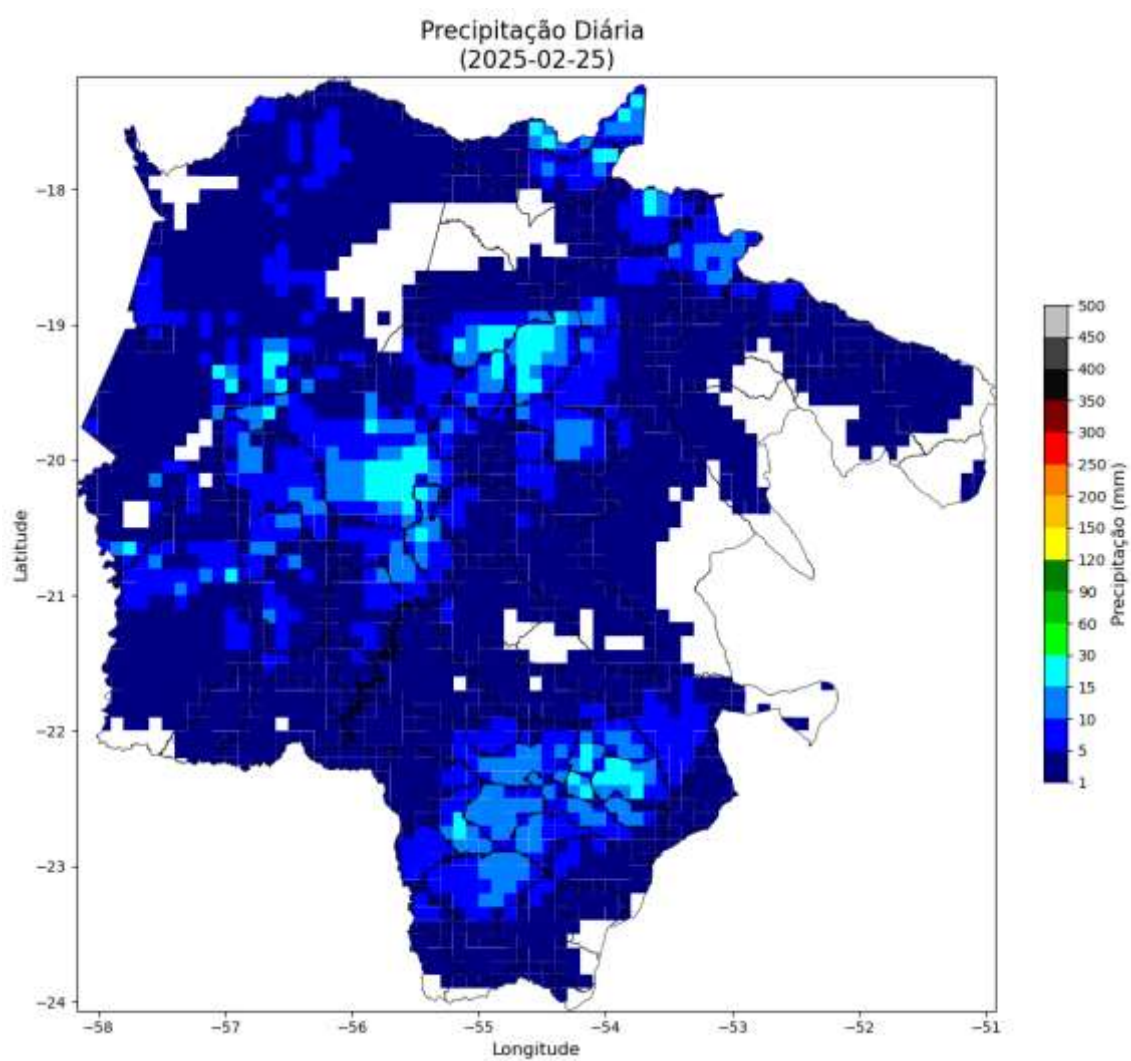


Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias 18/02 a 25/02.


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-18)

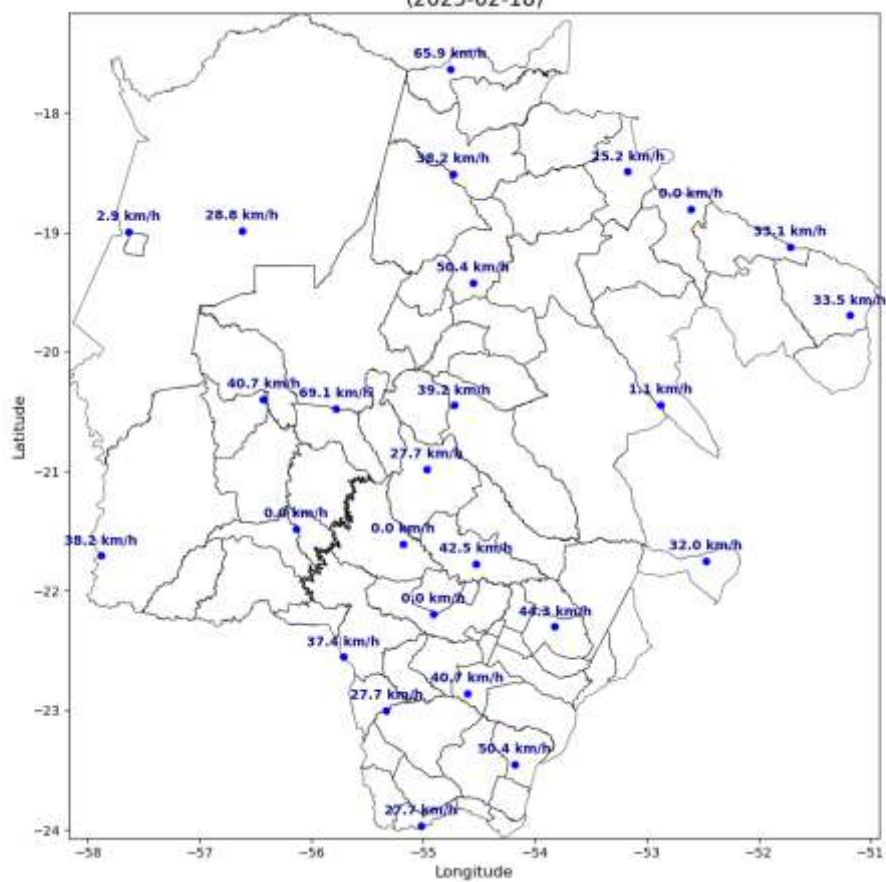


Map of Africa showing the spatial distribution of the maximum wind speed (km/h) for the 2023-02-19 event. The map displays the continent of Africa with country borders. Blue dots indicate the location of the maximum wind speed at various stations, with the value labeled next to each dot. The values range from 0.0 km/h to 64.8 km/h. The map includes latitude and longitude coordinates on the axes.

Latitude (approx.)	Longitude (approx.)	Maximum Wind Speed (km/h)
18.5	-57.5	9.7
19.0	-56.5	25.9
19.5	-55.0	64.8
19.5	-54.0	27.4
19.5	-53.0	32.8
19.5	-52.0	0.0
19.5	-51.0	43.1
20.0	-50.0	32.8
20.0	-49.0	35.2
20.5	-56.0	36.7
20.5	-55.0	22.7
20.5	-54.0	25.2
20.5	-53.0	0.0
21.0	-56.0	0.0
21.0	-55.0	0.0
21.0	-54.0	36.0
21.0	-53.0	0.0
21.0	-52.0	46.1
22.0	-57.0	40.3
22.0	-55.0	27.0
22.0	-54.0	26.6
22.0	-53.0	52.2
22.0	-52.0	60.5
23.0	-55.0	19.4
23.0	-54.0	53.6


Intensidade Máxima das Rajadas (2025-02-20)

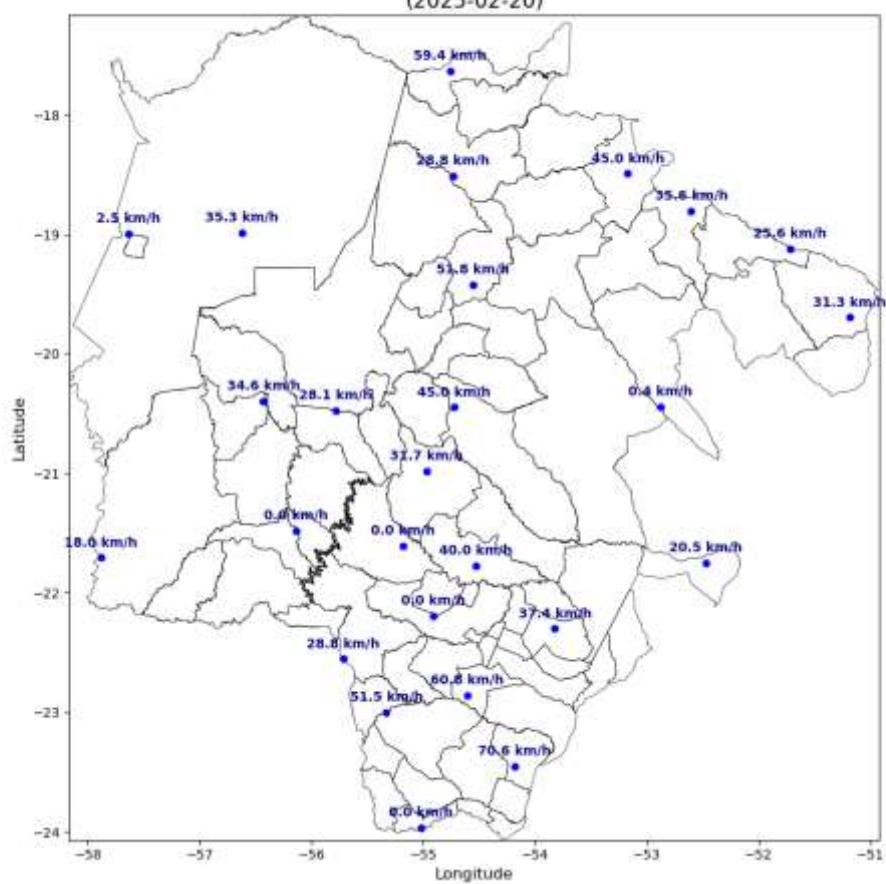


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-21)

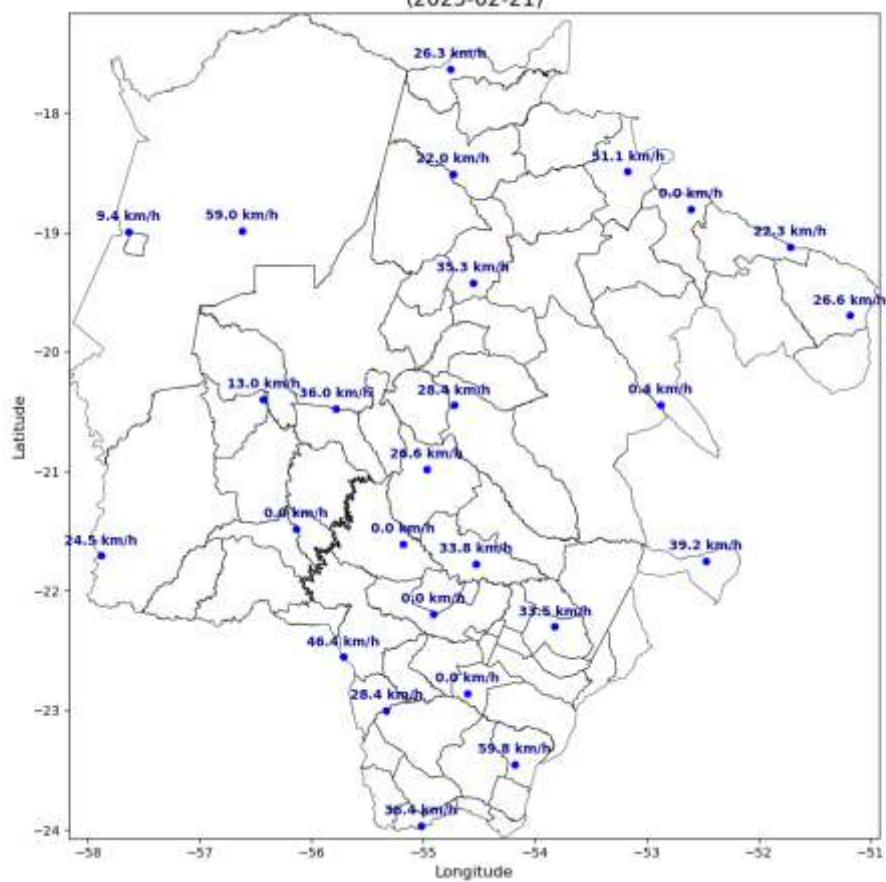


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-22)

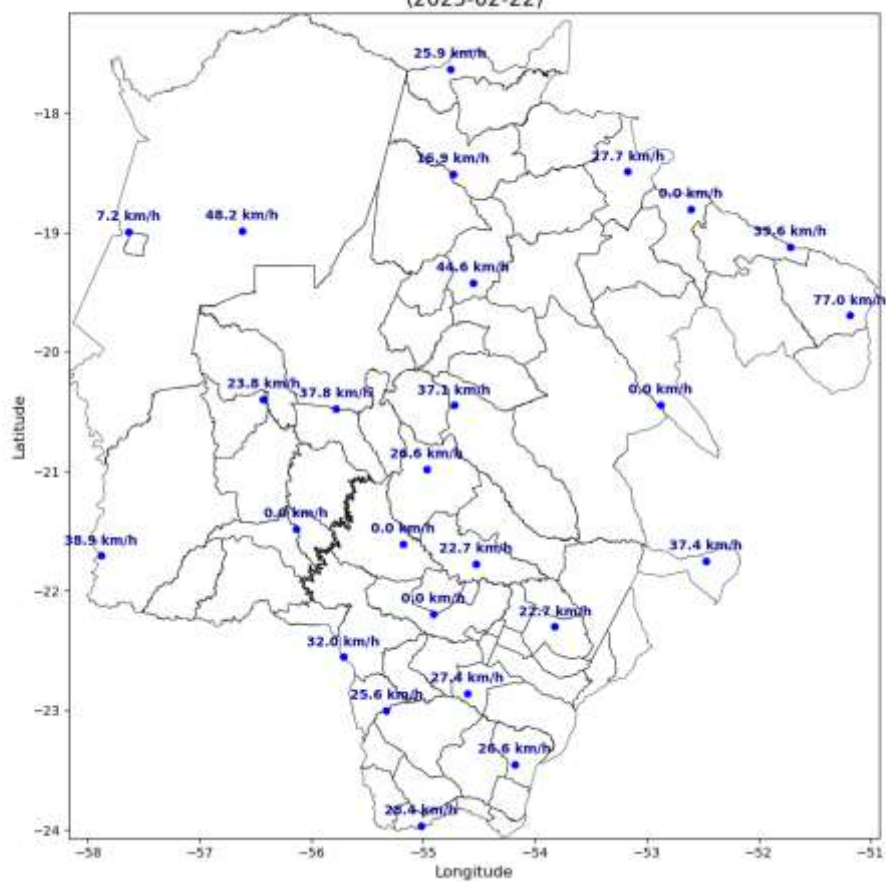

Intensidade Máxima das Rajadas (2025-02-23)

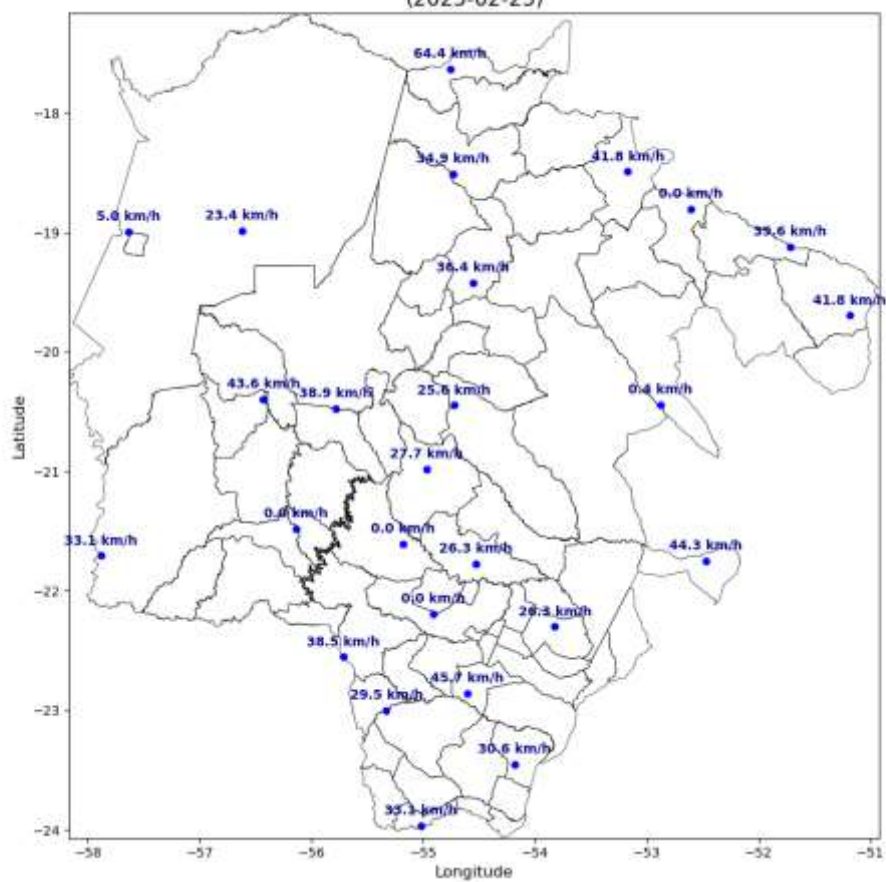

Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-02-24)

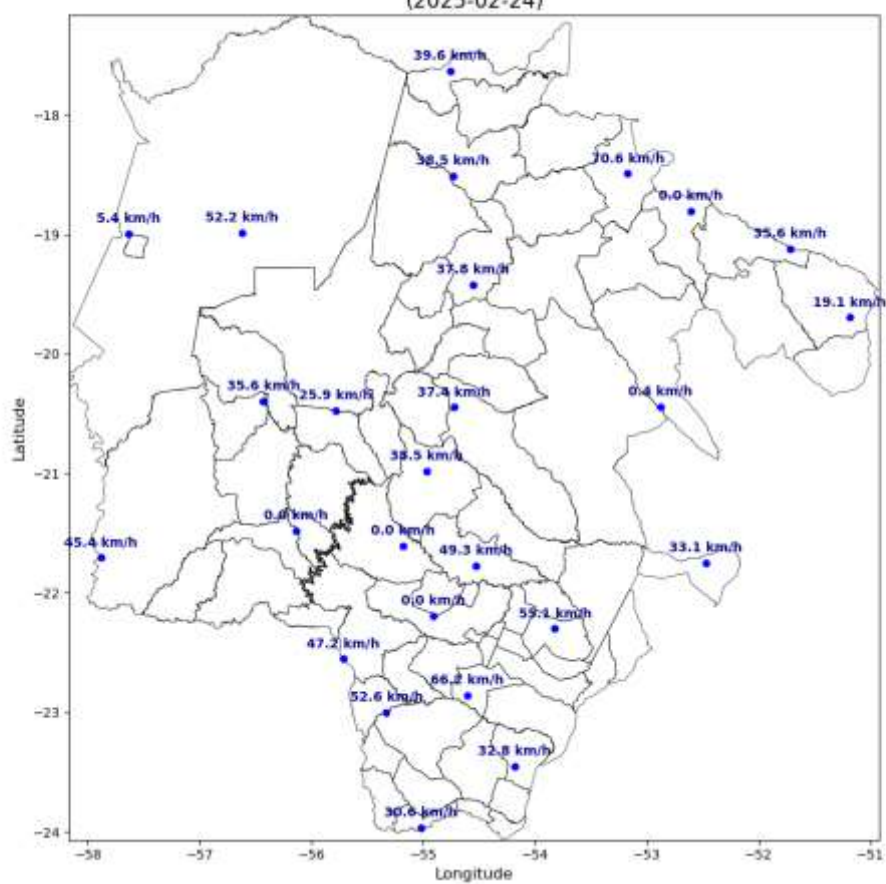

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 77 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram muito fortes, atingindo 90 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 1.003.808 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.



Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 18/02/2025 a 25/02/2025.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	00:00 UT do dia 18/02/25
Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 25/02/25
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/msconecta/p/DGX9NL2tUhW/>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico