

Relatório de Interrupção em Situação de Emergência

Fevereiro/2025

EMT ISE 20250201

Sumário

1. Introdução	3
2. Objetivo	3
3. Fundamentação Regulatória	3
4. Área Afetada	5
5. Impacto do Evento e Extensão dos Danos	49
6. Evidências	53
7. Relação de Ocorrências Expurgáveis:	60

1. Introdução

Com base nos requisitos regulatórios vigentes, no dia 01/01/2022 entrou em vigor o Anexo VIII (Módulo 8 do PRODIST) da resolução normativa nº 956 de 07/12/2021, que dentre outros pontos, trata dos procedimentos para a classificação e comprovação de Interrupções em Situação de Emergência e em cumprimento aos itens 193 e 228, que constam na Seção 8.2 do Anexo VIII (Módulo 8 do PRODIST), apresenta-se o Relatório de Interrupção em Situação de Emergência-ISE da Energisa Mato Grosso.

Diante disso, o Relatório de Interrupção em Situação de Emergência (EMT ISE 20250201) apresenta os detalhes de evento registrado na área de concessão da Energisa Mato Grosso (EMT).

Como premissa para detalhamento dos fatos, tomou-se como referência o horário oficial local em Cuiabá - MT, sede da concessionária, correspondente ao Fuso GMT-4h (Greenwich Mean Time -4 horas).

2. Objetivo

De modo geral, o presente documento tem como objetivo descrever os impactos causados por condições climáticas adversas no que diz respeito à prestação de serviços da Energisa Mato Grosso no mês de fevereiro de 2025.

Com isto, este relatório materializa evidências que caracterizam o enquadramento do evento ocorrido no período de 19/02/2025 a 23/02/2025.

3. Fundamentação Regulatória

Conforme previsto no Anexo VIII (Módulo 8) da resolução normativa nº 956 de 07/12/2021, Seção 8.2, em seu subitem 187, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece exceções (expurgos) aplicadas na apuração dos indicadores Coletivos de Continuidade (DEC/FEC):

“187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

[...]

c. Interrupção em Situação de Emergência - ISE;”

Sobre este contexto, destaca-se que a definição do conceito “Interrupção em Situação de Emergência” - tipificação de expurgo exposto na alínea c é apresentada no Anexo I (Módulo 1 do Prodíst) da resolução normativa nº 956 de 07/12/2021 como:

“208. Interrupção em Situação de Emergência - ISE:

Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido por ela provocada ou agravada e que seja:

- a. Decorrente de Evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou
- b. Decorrente de Evento cuja soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao CHI_{limite} da distribuidora, calculado conforme equação a seguir:

$$CHI_{limite} = 2.612 \times N^{0,35}$$

em que:

N = número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT e MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.”

Cálculo do limite de CHI da Energisa Mato Grosso:

A quantidade de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT/AT no mês de outubro do ano anterior ao período de apuração 1.618.110.

$$\begin{aligned} Limite\ de\ CHI &= 2.612 * N^{0,35} \\ Limite\ de\ CHI &= 2.612 * 1.618.110^{0,35} \\ Limite\ de\ CHI &= 389.158 \end{aligned}$$

4. Área Afetada

No mês de fevereiro de 2025 foi registrado evento climático severo, que consta no laudo em anexo ao final do relatório, onde afetou o(s) município(s) do estado do estado de Mato Grosso.

A figura 1 a seguir ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMT.

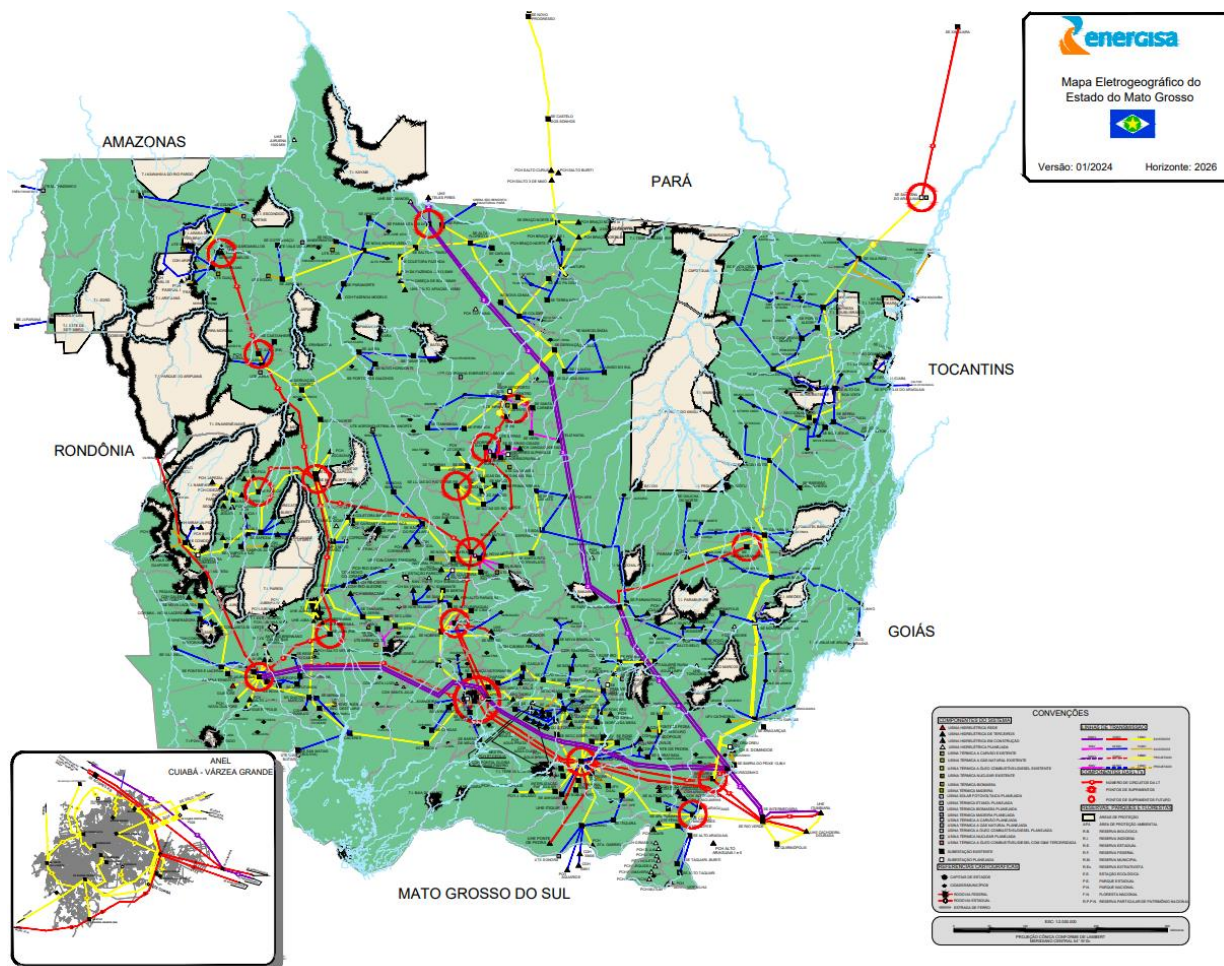


Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMT

As figuras a seguir ilustram as descargas atmosféricas ocorridas entre os dias 19/02/2025 e 23/02/2025. Nas imagens cada símbolo representa uma descarga atmosférica durante o período.

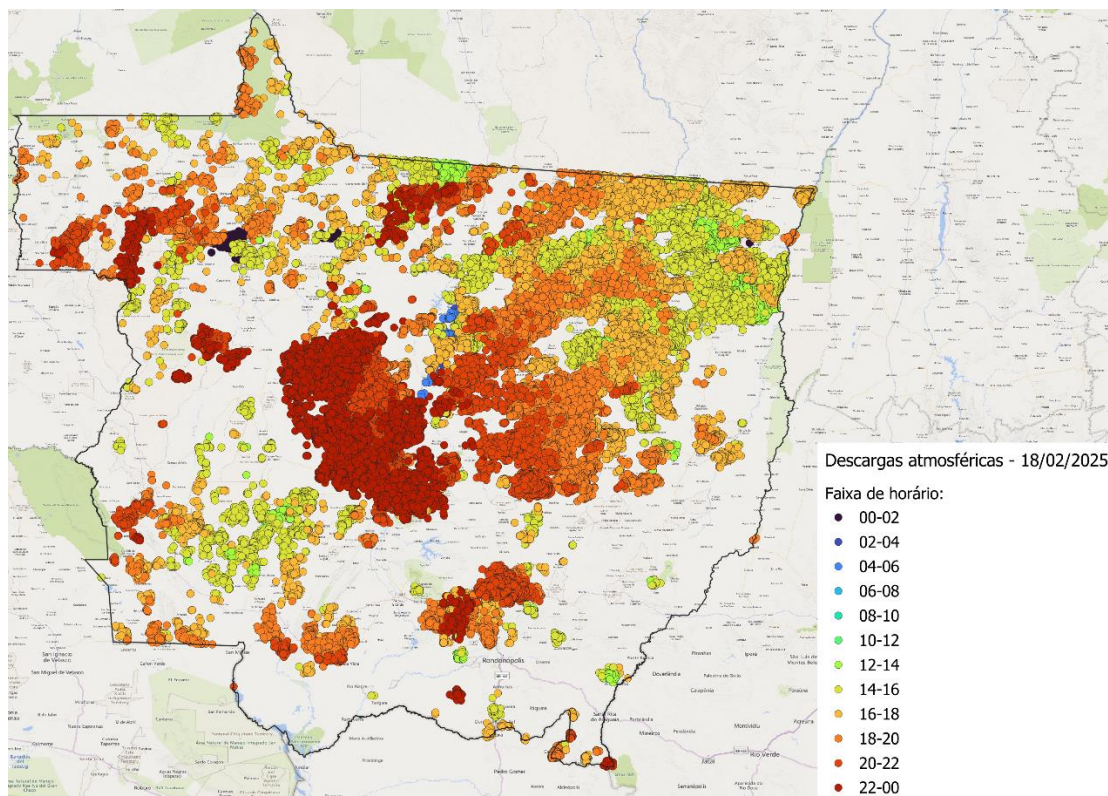


Figura 2 - Descargas atmosféricas no estado de Mato Grosso no dia 18/02/2025.

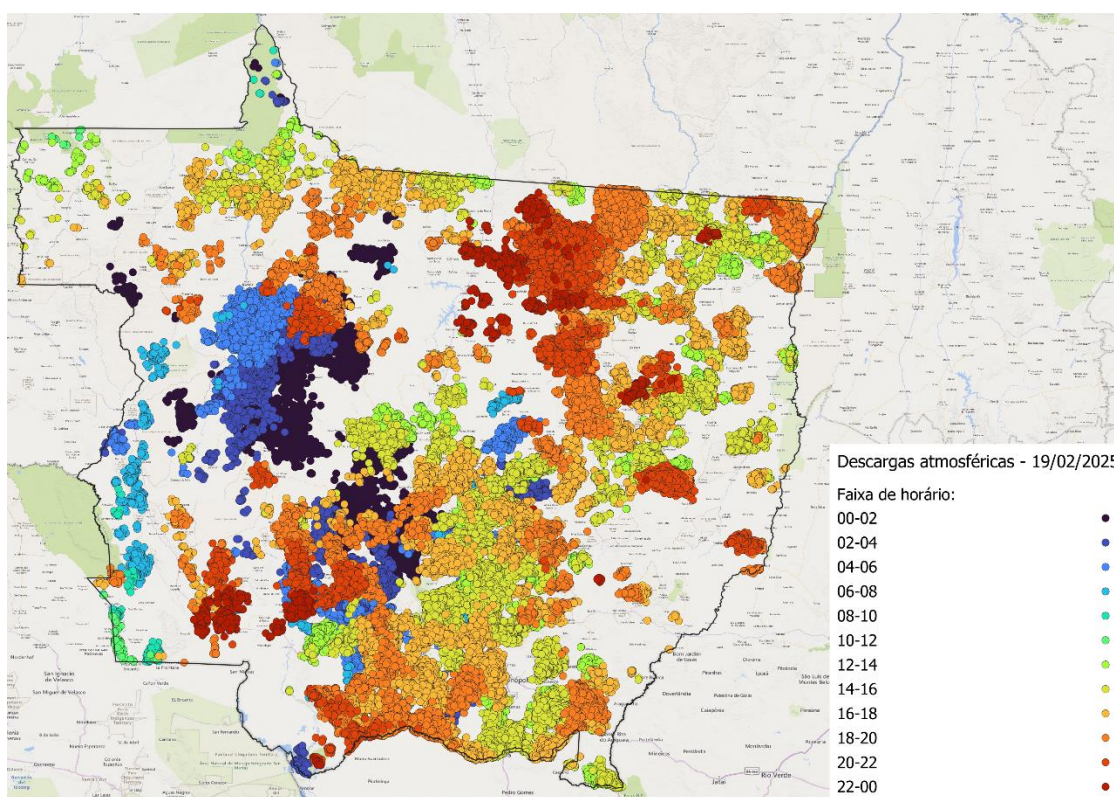


Figura 3 - Descargas atmosféricas no estado de Mato Grosso no dia 19/02/2025.

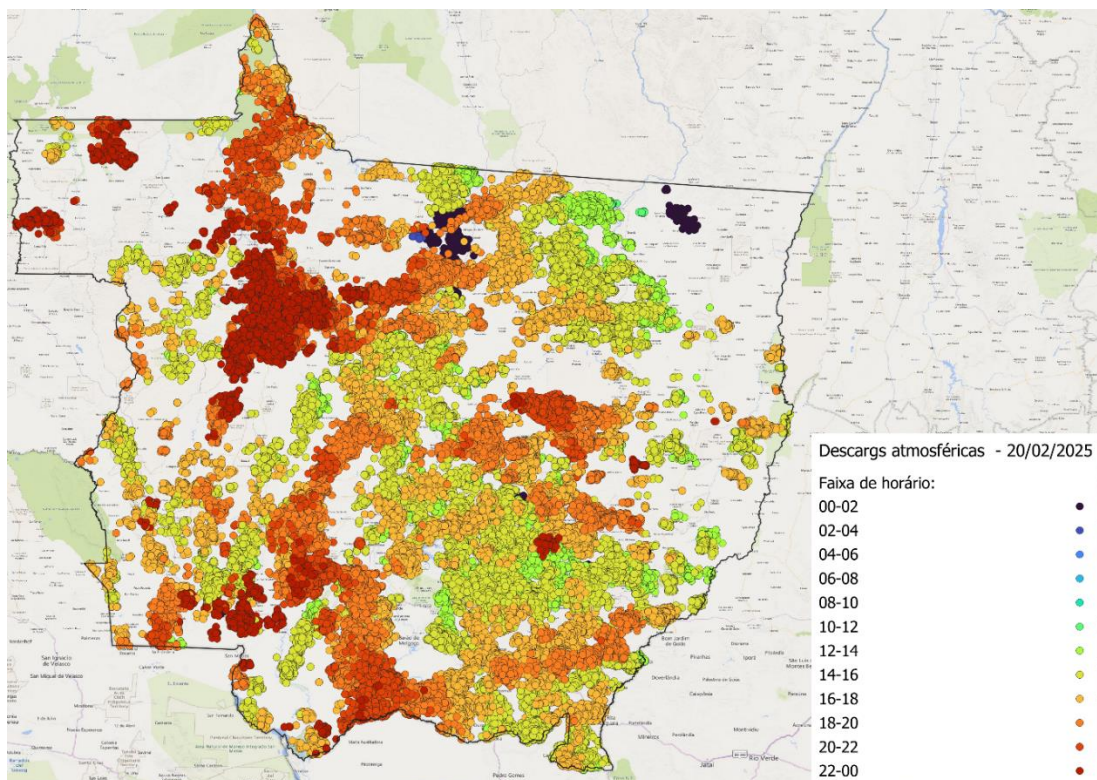


Figura 4 - Descargas atmosféricas no estado de Mato Grosso no dia 20/02/2025.

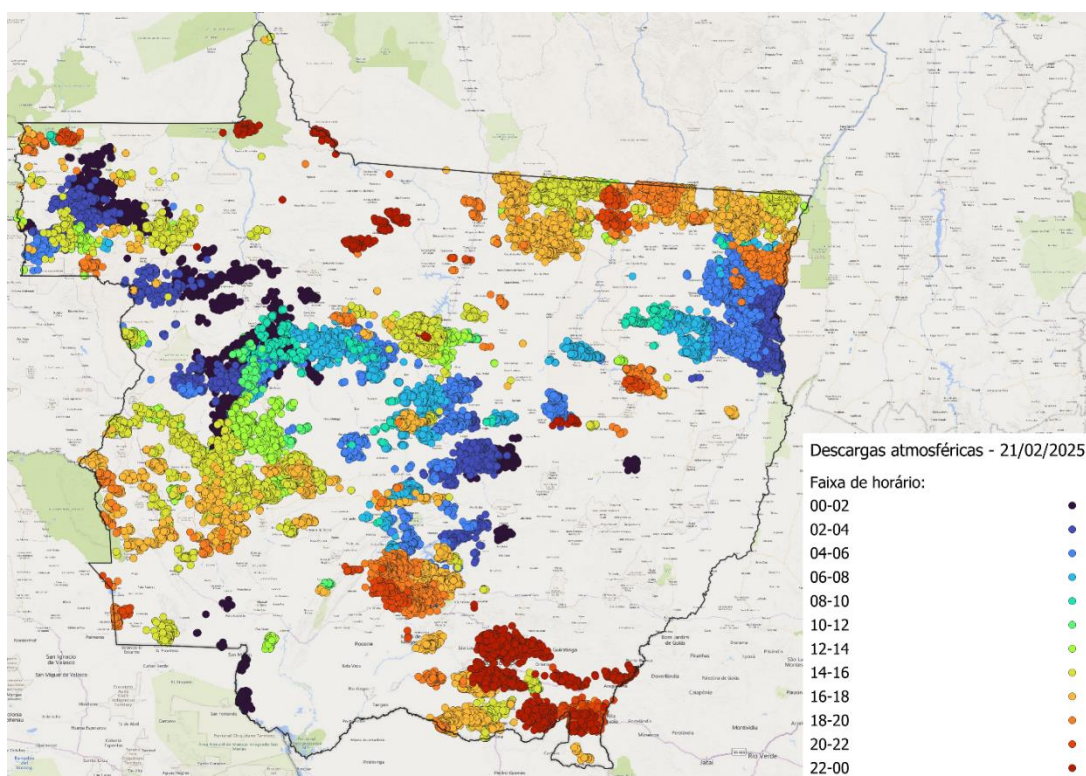


Figura 5 - Descargas atmosféricas no estado de Mato Grosso no dia 21/02/2025.

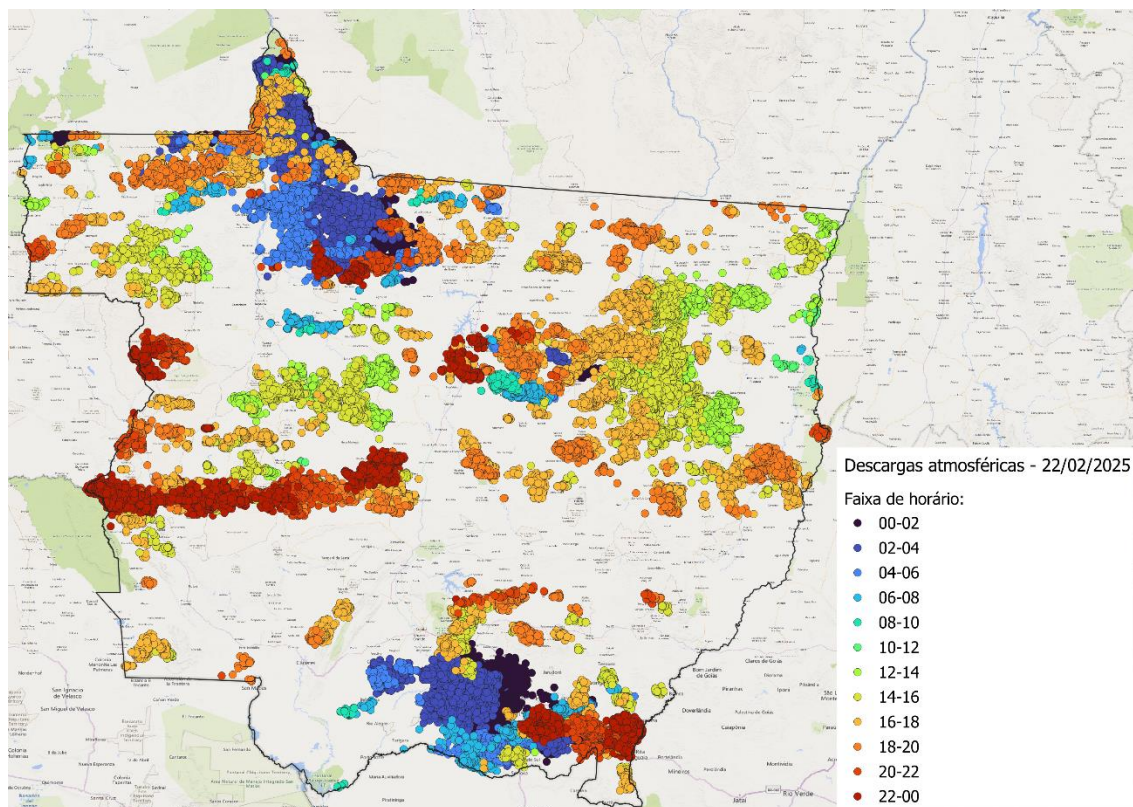


Figura 6 - Descargas atmosféricas no estado de Mato Grosso no dia 22/02/2025.

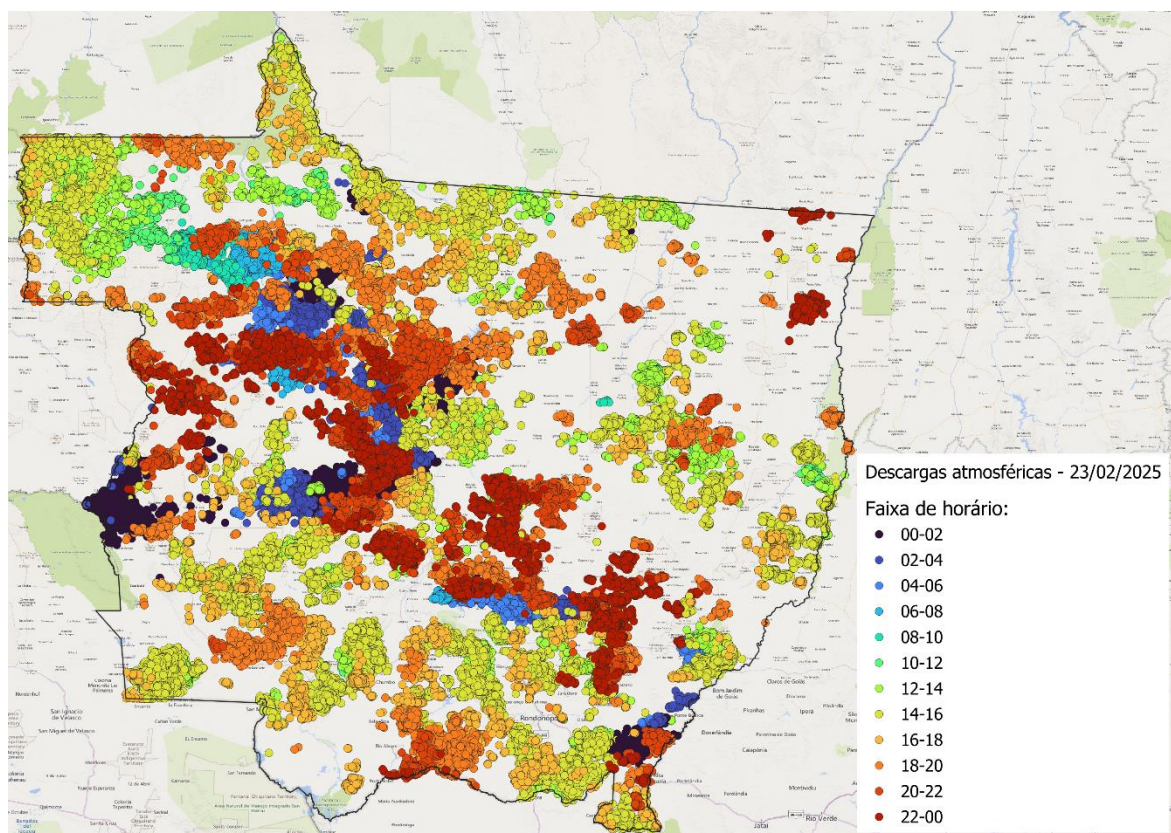


Figura 7 - Descargas atmosféricas no estado de Mato Grosso no dia 23/02/2025.

- Diagrama unifilar da(s) Subestações e Alimentadores - 19/02/2025 a 23/02/2025

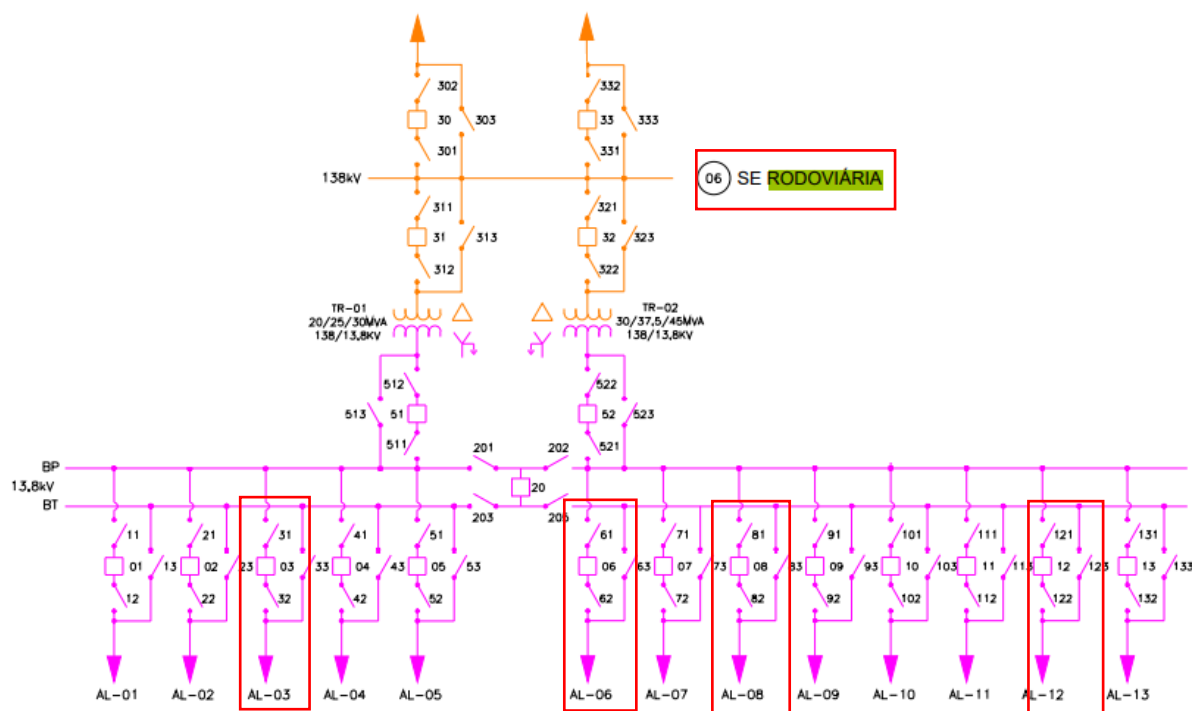


Figura 8 - Subestação RODOVIÁRIA, alimentador(es): 006003, 006006, 006008, 006012.

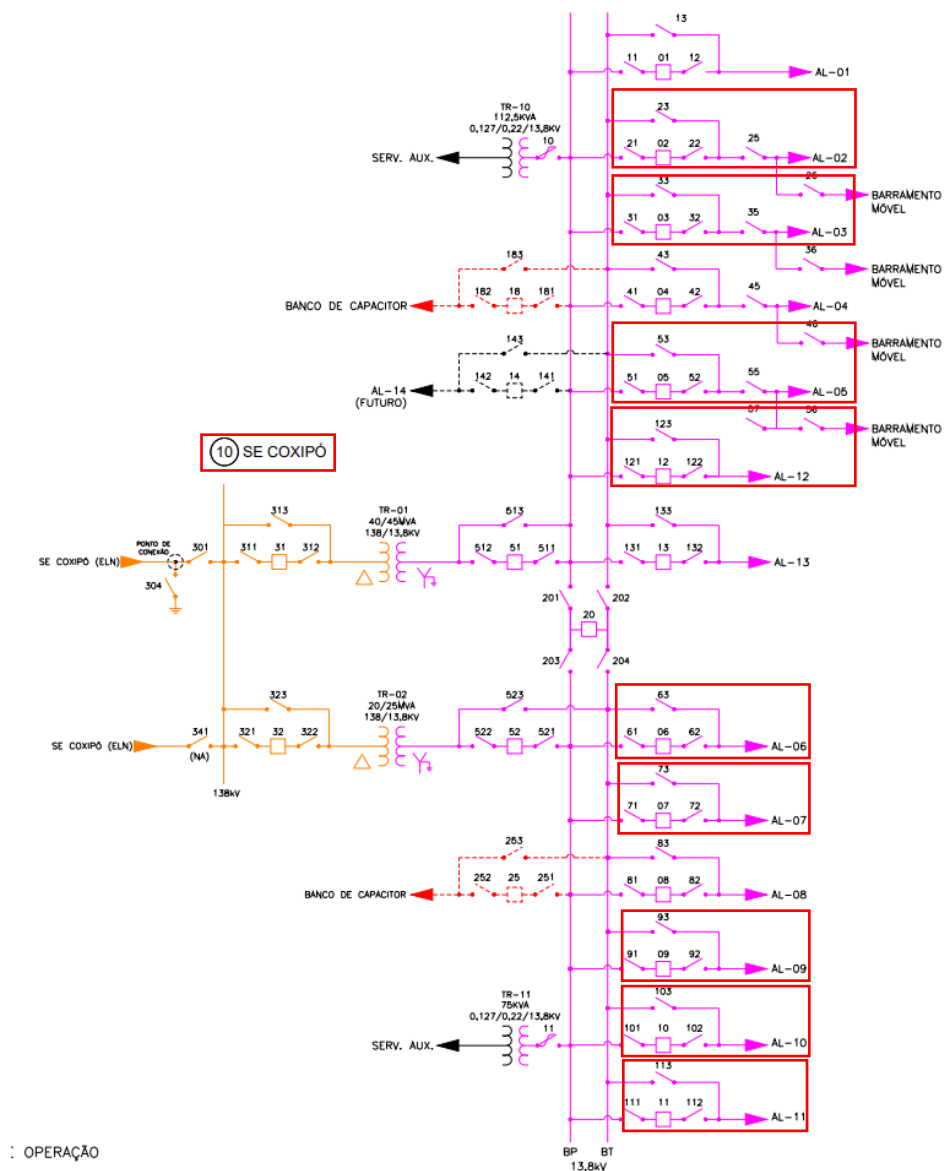


Figura 9 - Subestação COXIPO, alimentador(es): 010002, 010003, 010005, 010006, 010007, 010009, 010010, 010011, 010012.

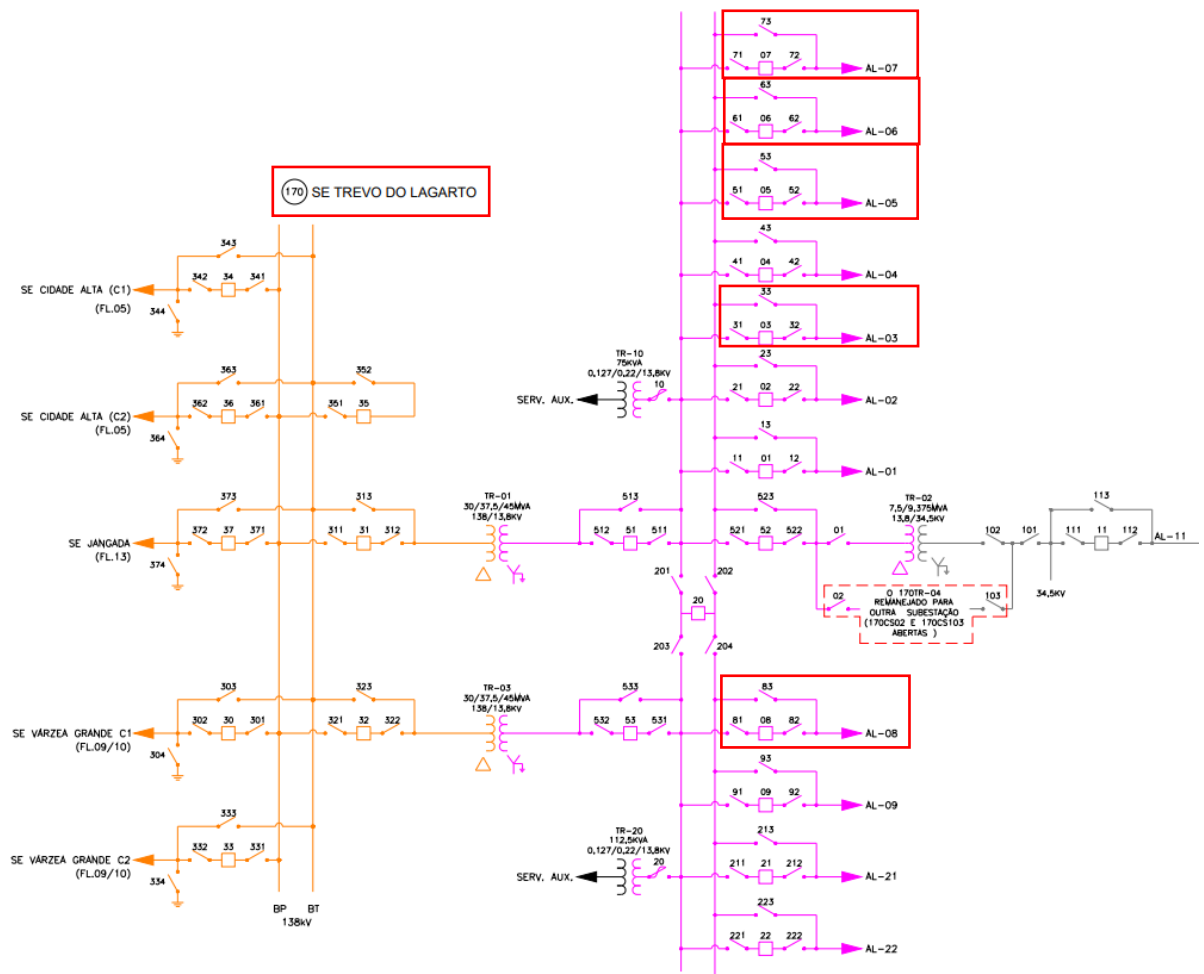


Figura 10 - Subestação TREVO LAGARTO, alimentador(es): 170003, 170005, 170006, 170007, 170008.

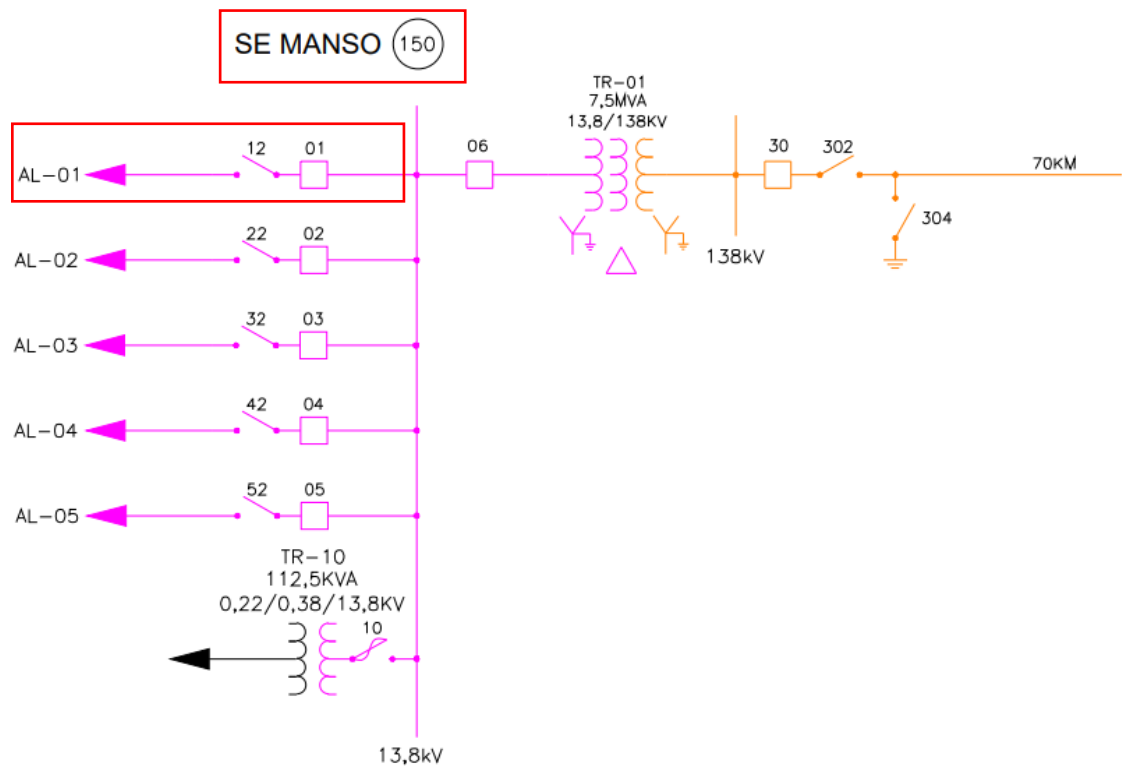


Figura 11 - Subestação MANSO, alimentador(es): 150001.

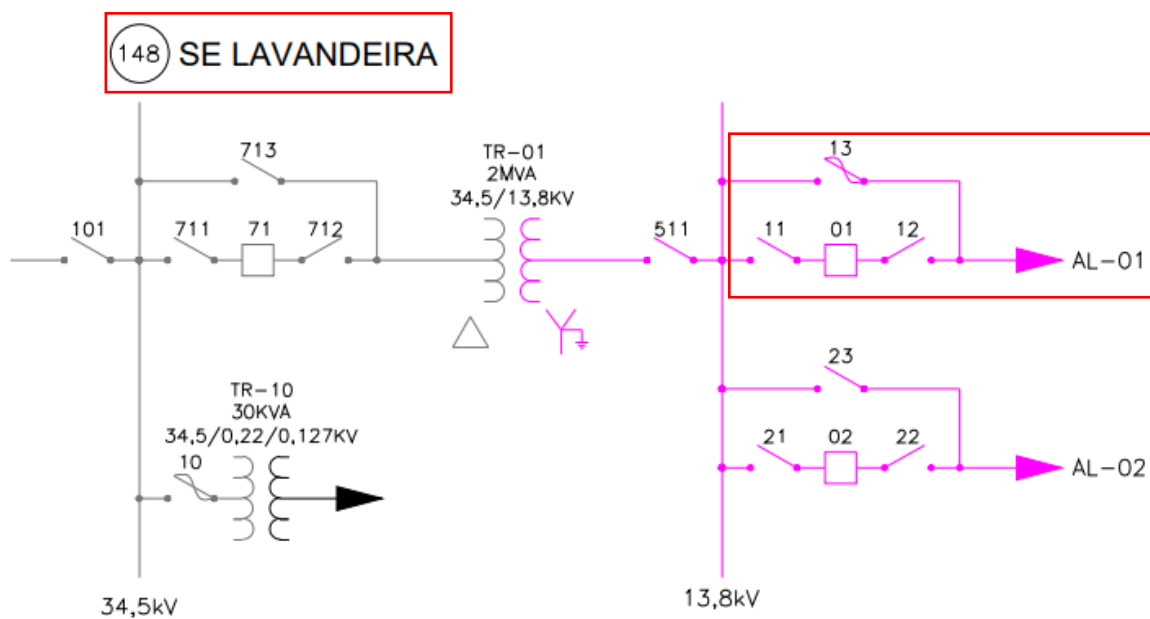


Figura 12 - Subestação LAVANDEIRAS, alimentador(es): 148001.

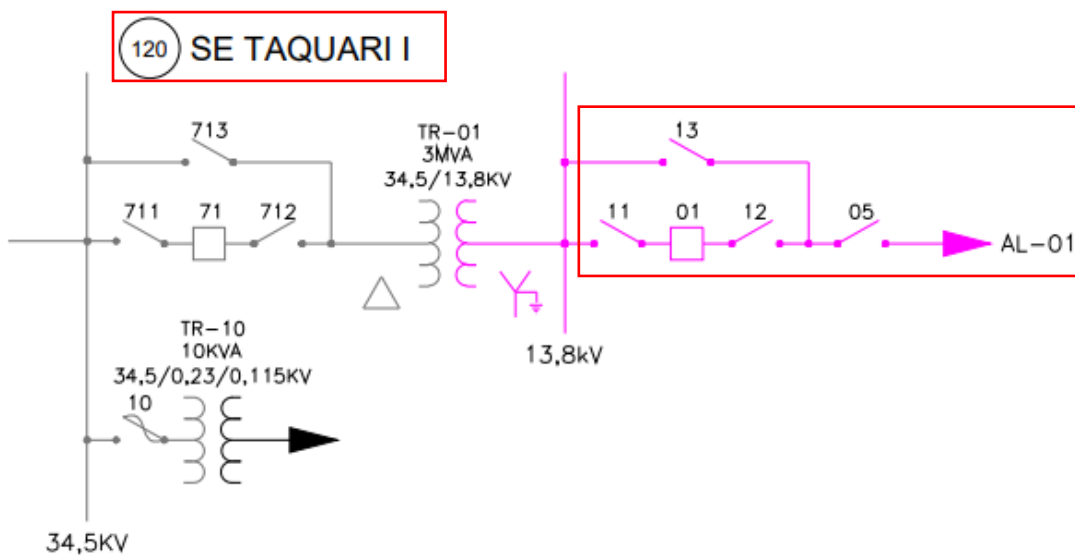


Figura 13 - Subestação BURITI, alimentador(es): 120001.



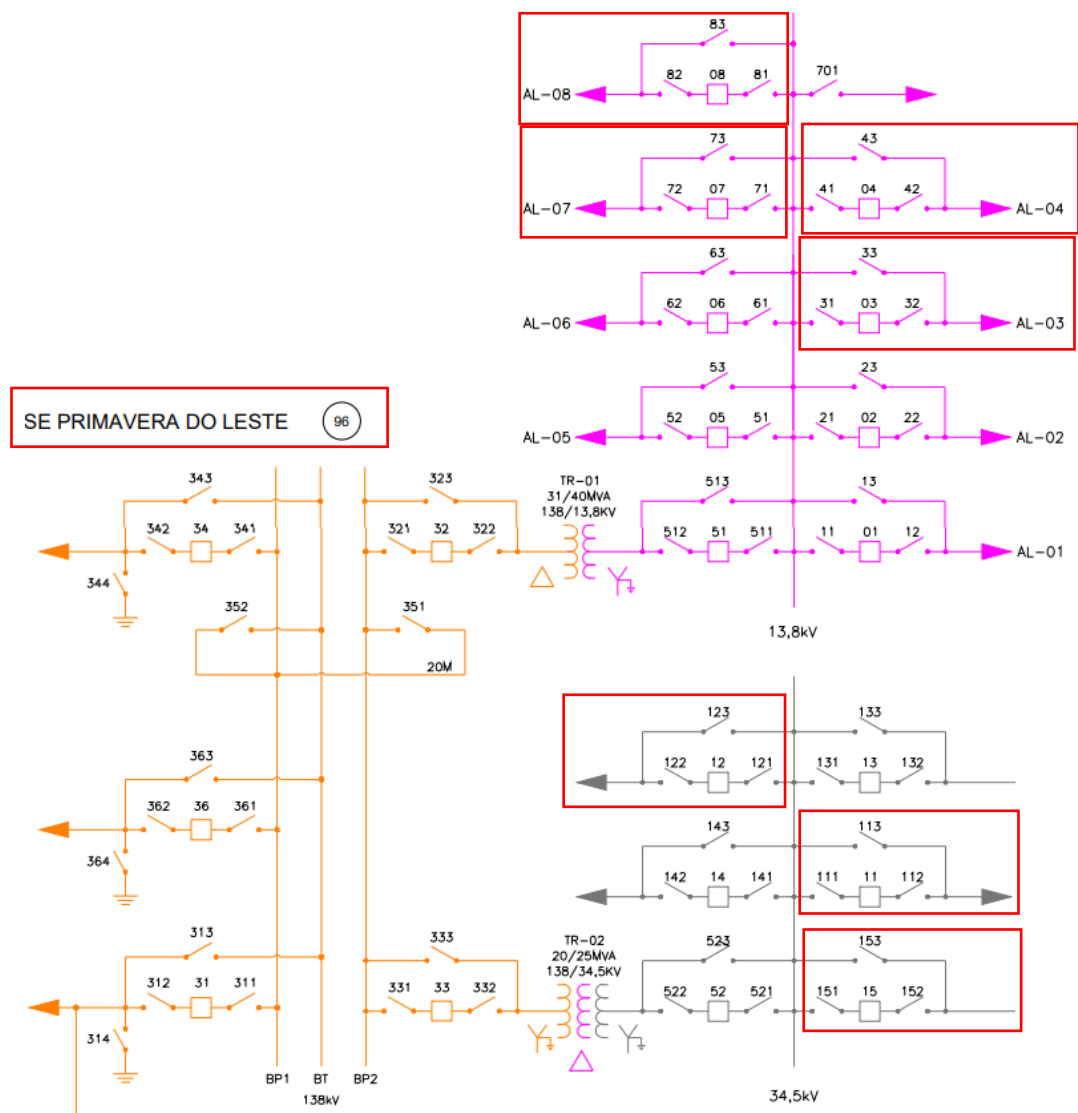


Figura 16 - Subestação PRIMAVERA DO LESTE, alimentador(es): 096003, 096004, 096007, 096008, 096011, 096012, 096015.

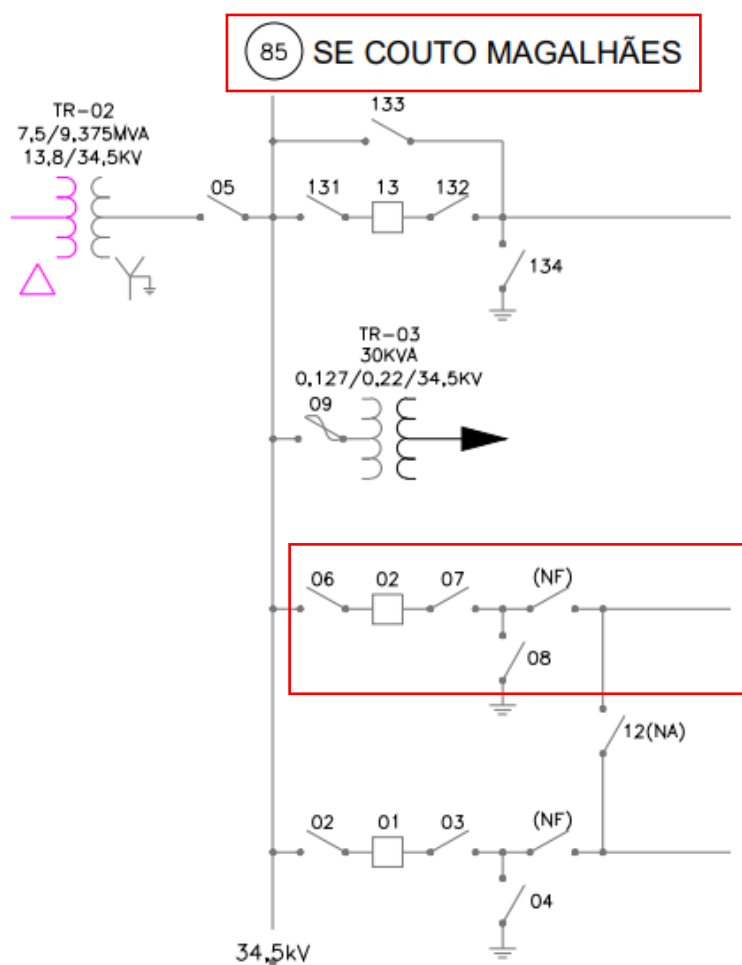


Figura 17 - Subestação COUTO MAGALHAES, alimentador(es): 085002.

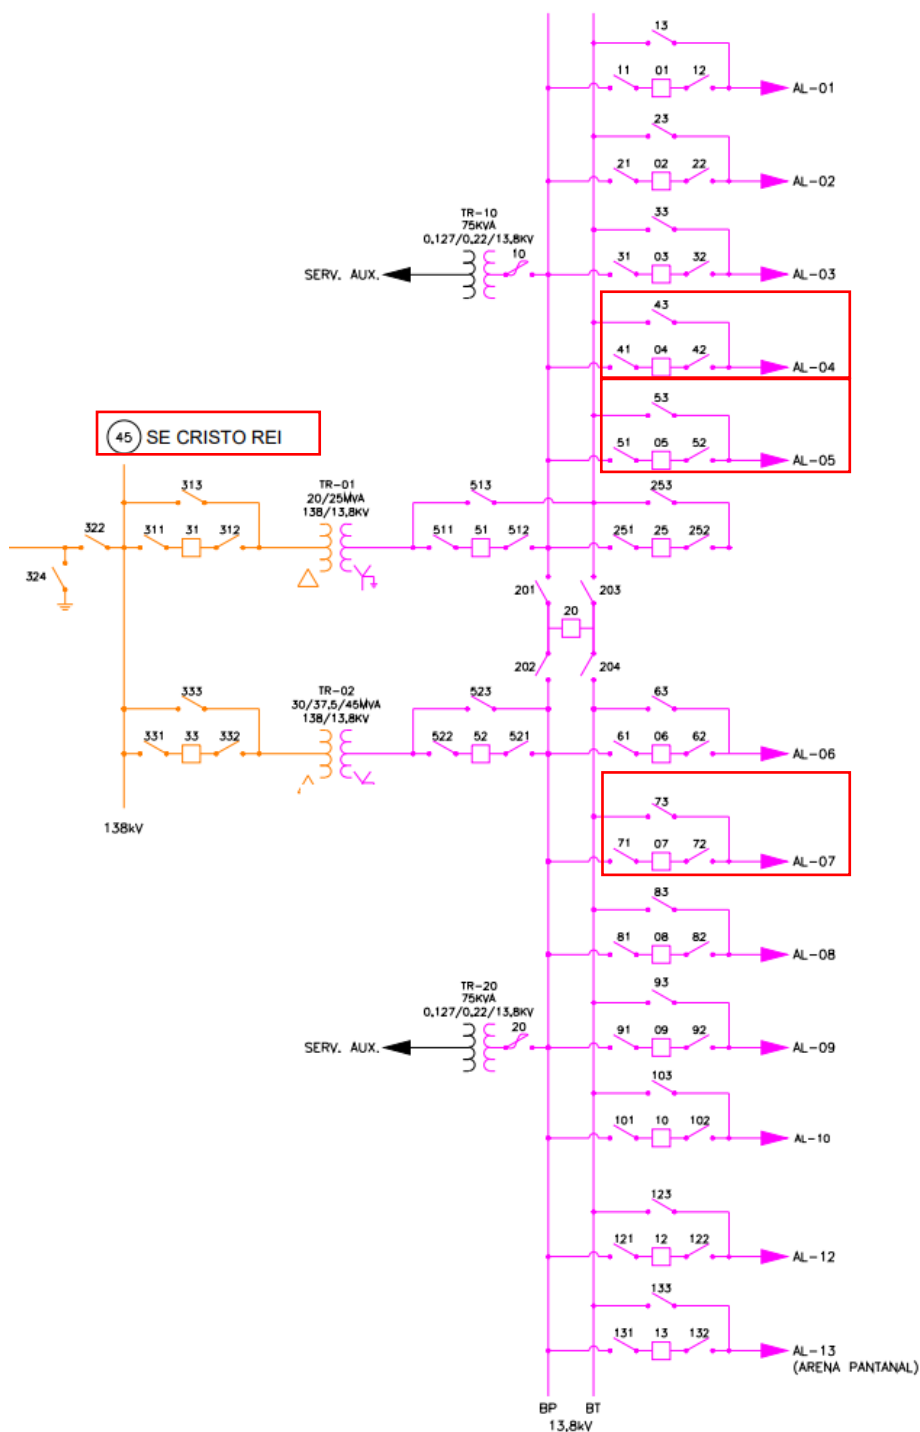


Figura 18 - Subestação CRISTO REI, alimentador(es): 045004, 045005, 045007.

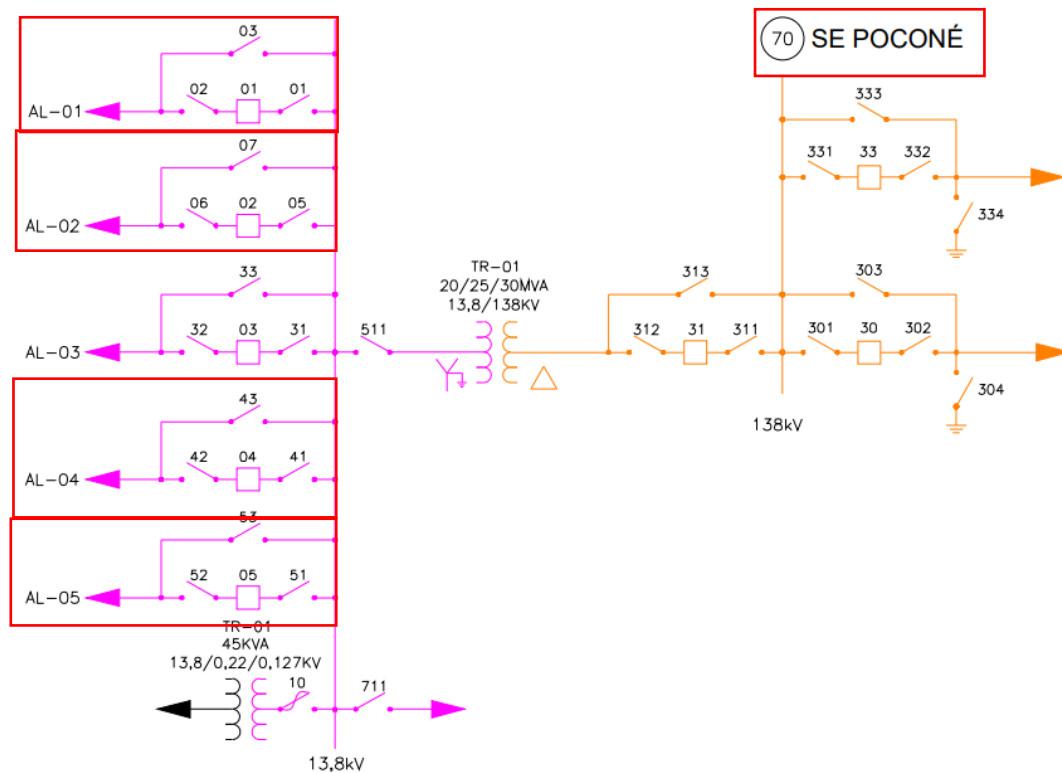


Figura 19 - Subestação POCONÉ, alimentador(es): 070001, 070002, 070004, 070005.

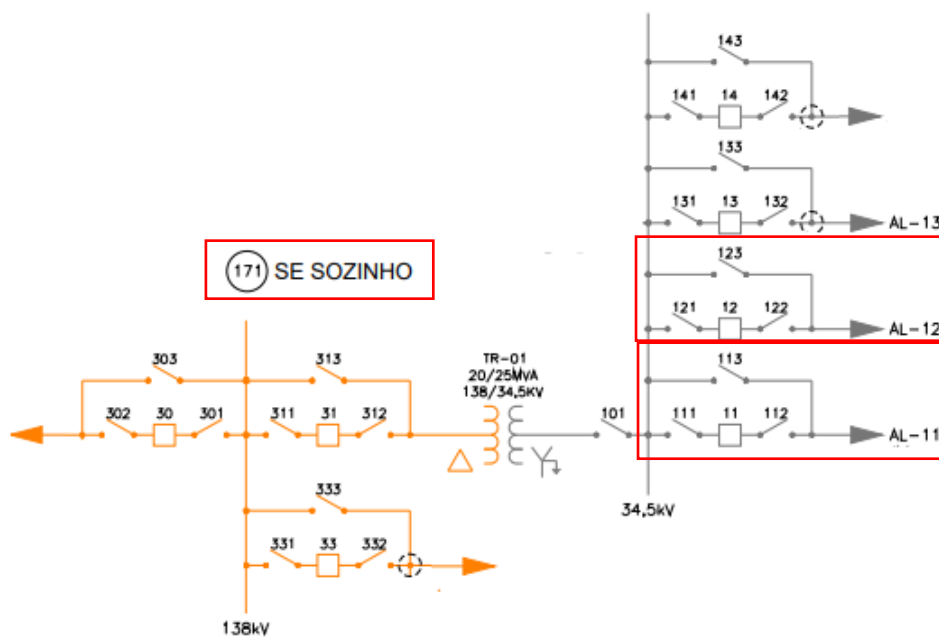


Figura 20 - Subestação SOZINHO, alimentador(es): 171011, 171012.

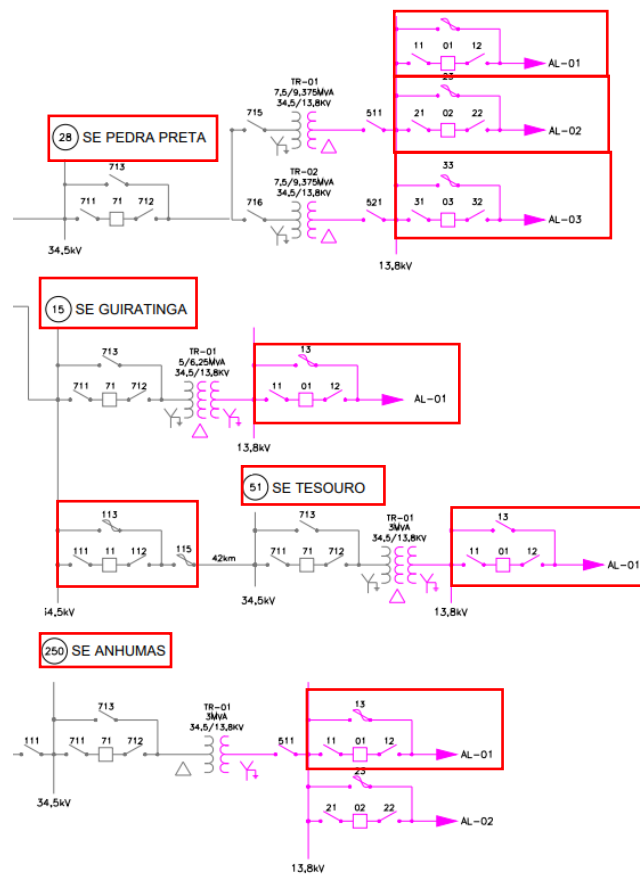


Figura 21 - Subestação GUIRATINGA, alimentador(es): 015001, 015011. Subestação PEDRA PRETA, alimentador(es): 028001, 028002, 028003. Subestação TESOURO,

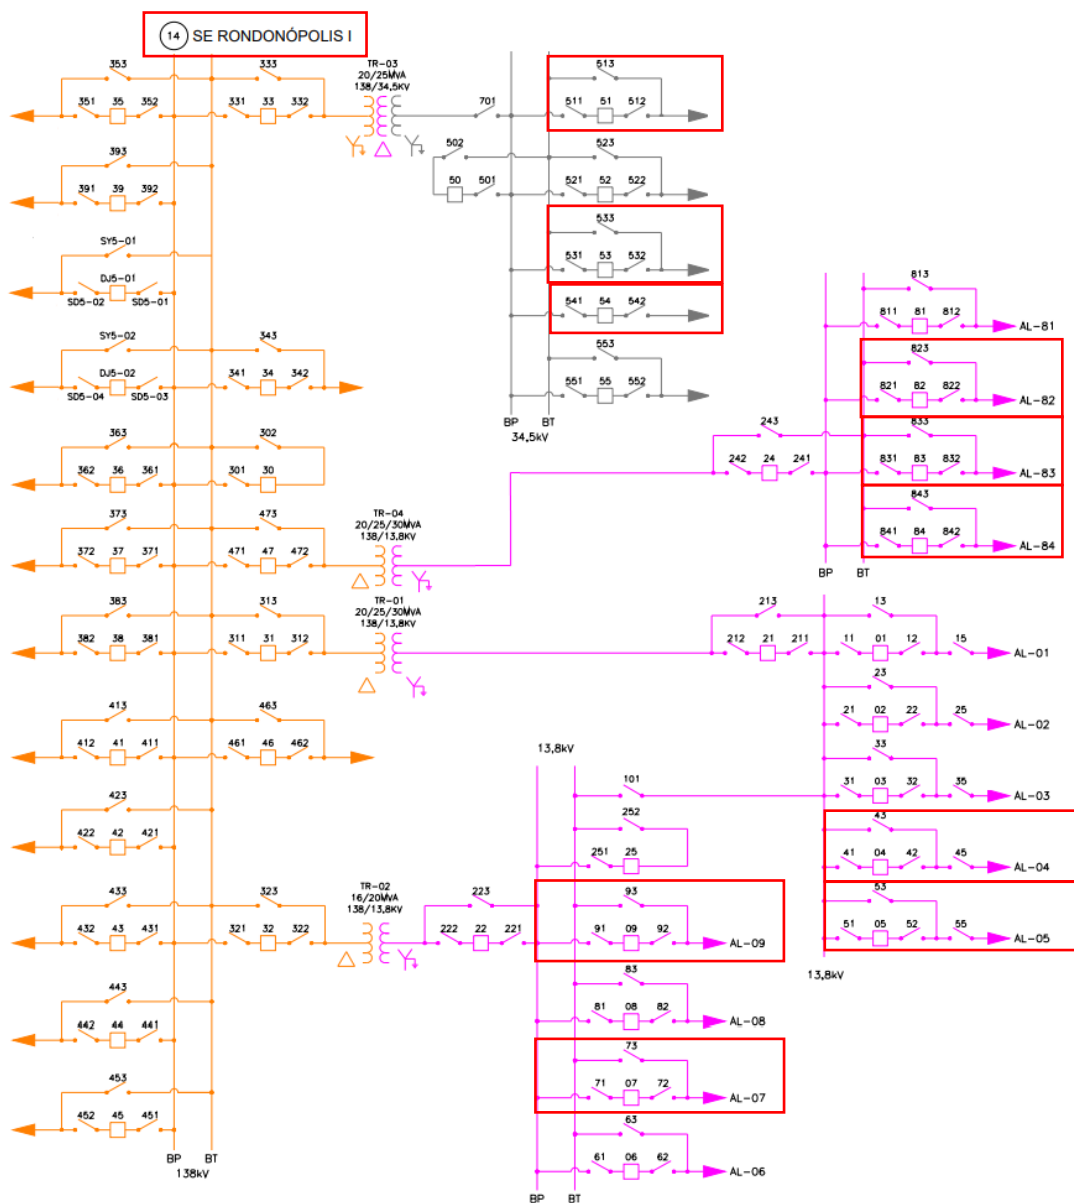


Figura 22 - Subestação RONDONOPOLIS 1, alimentador(es): 014004, 014005, 014007, 014009, 014051, 014053, 014054, 014082, 014083, 014084.

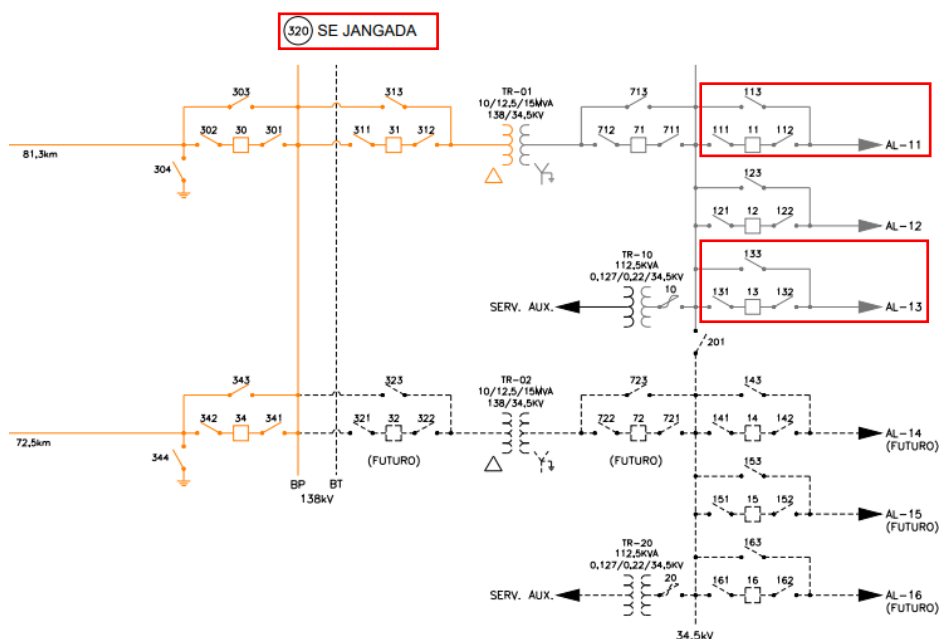


Figura 23 - Subestação JANGADA, alimentador(es): 320011, 320013.

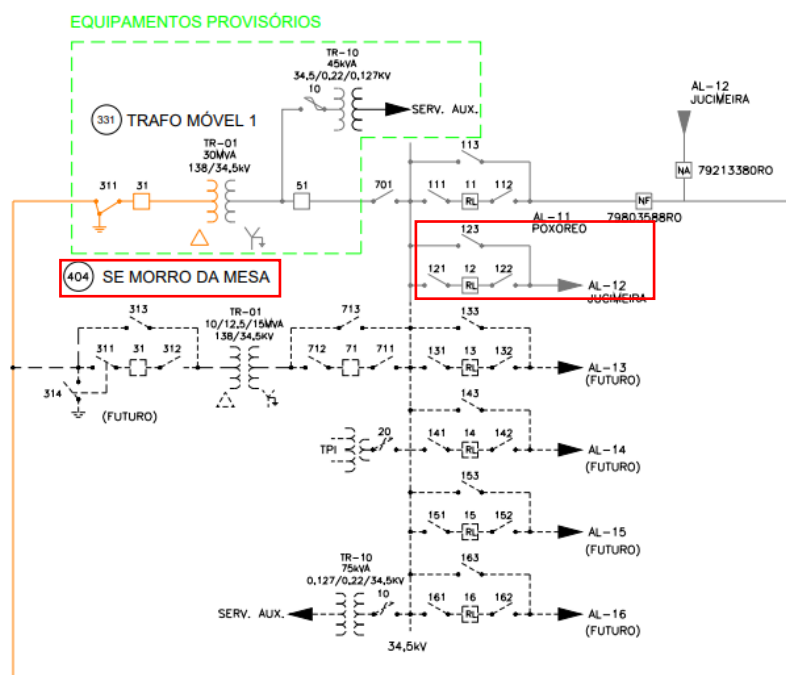


Figura 24 - Subestação MORRO DA MESA, alimentador(es): 404012.

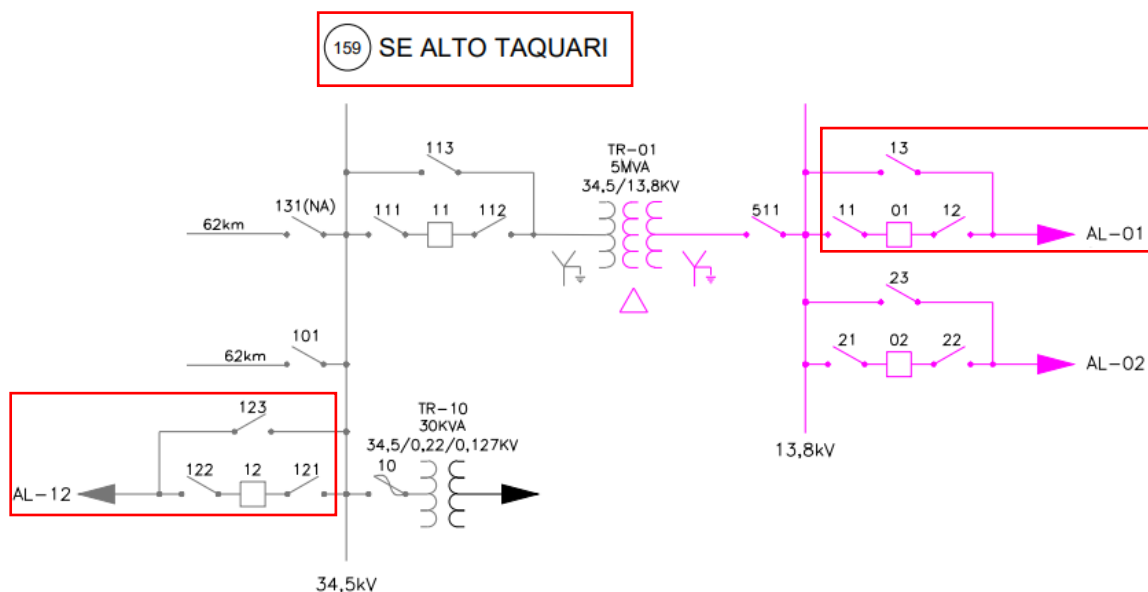


Figura 25 - Subestação ALTO TAQUARI, alimentador(es): 159001, 159012.

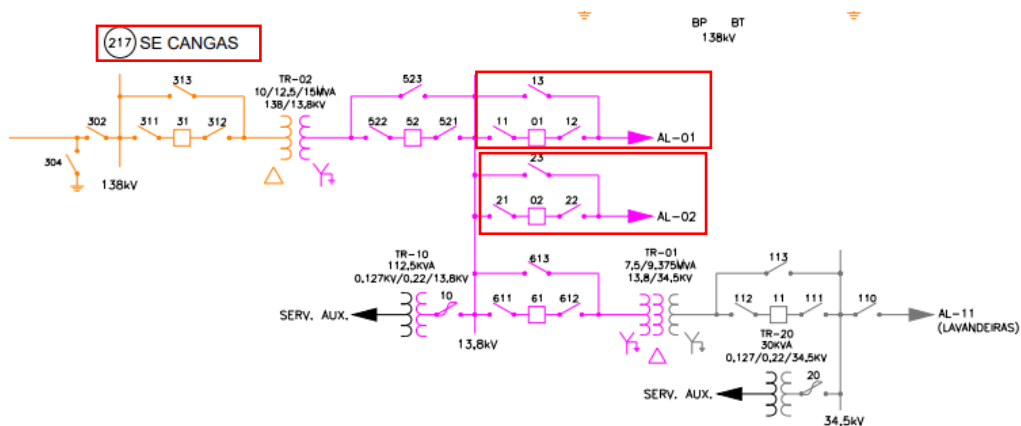


Figura 26 - Subestação CANGAS, alimentador(es): 217001, 217002.

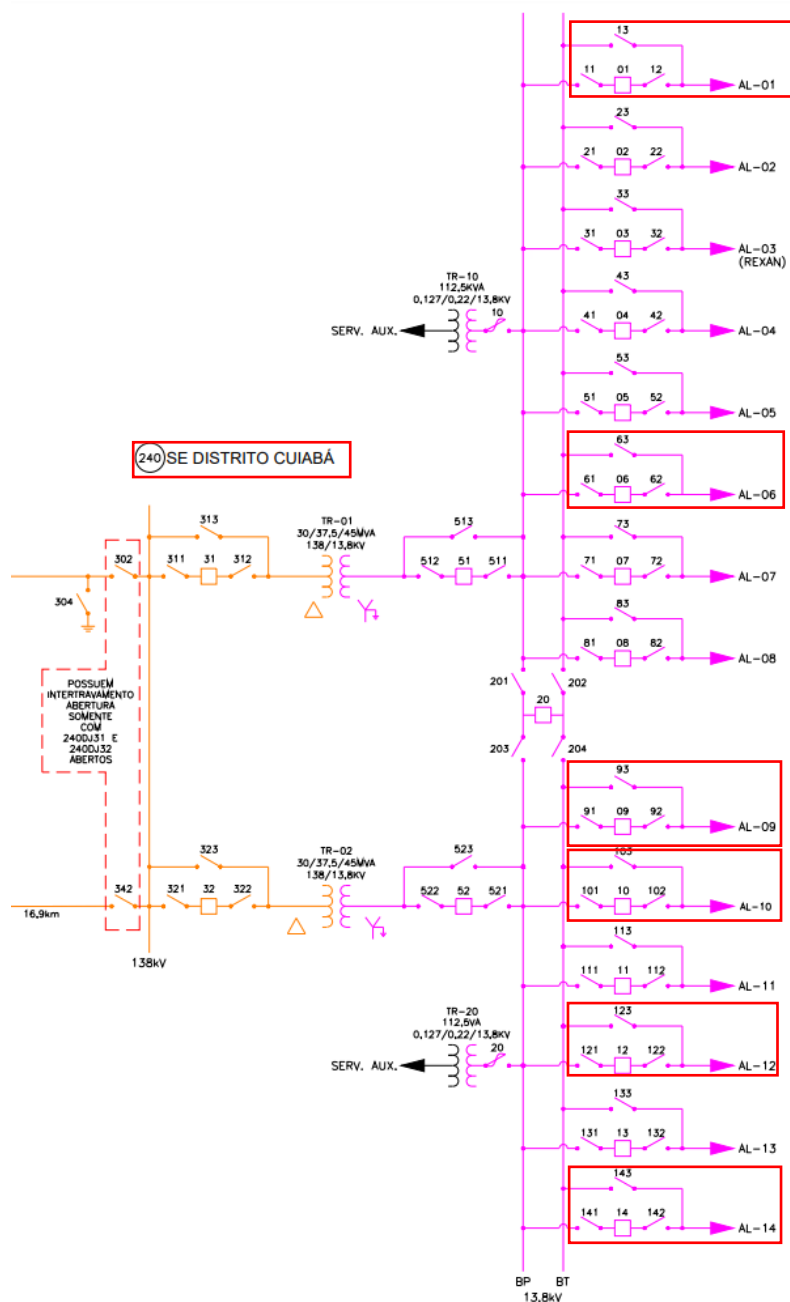


Figura 27 - Subestação DISTRITO CUIABÁ, alimentador(es): 240001, 240006, 240009, 240010, 240012, 240014.

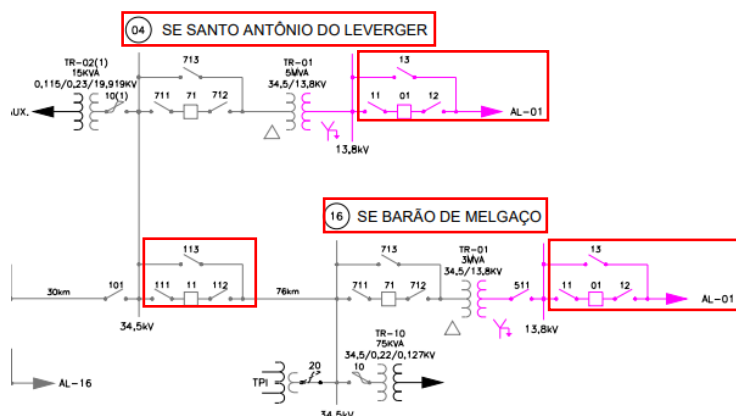


Figura 28 - Subestação SANTO ANTONIO DO LEVERGER, alimentador(es): 004001, 004011. Subestação BARAO DO MELGACO, alimentador(es): 016001.

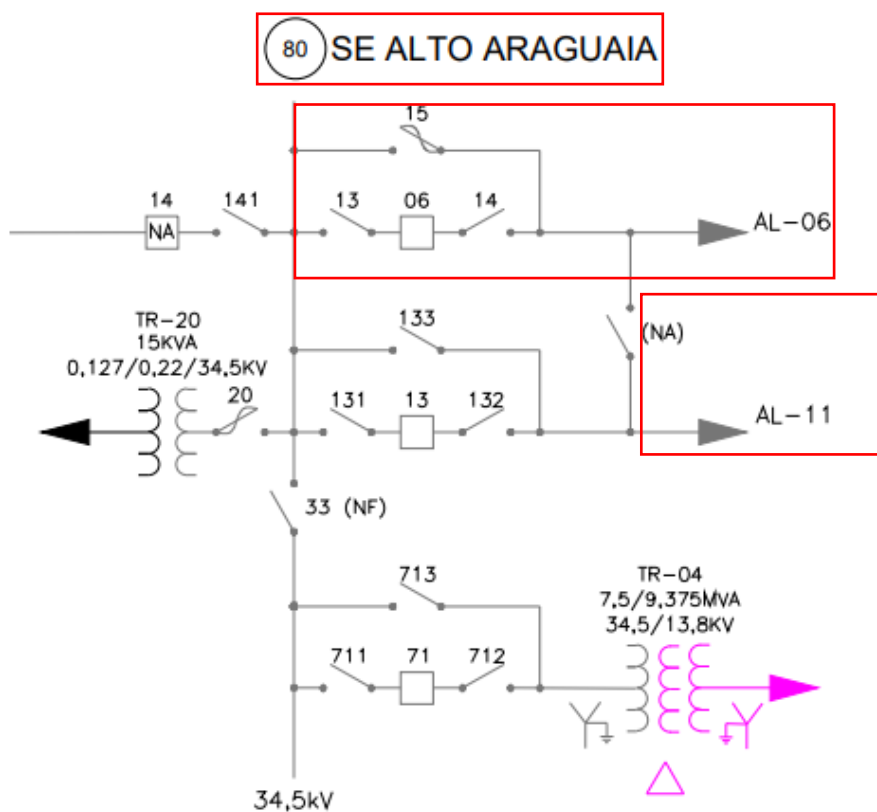


Figura 29 - Subestação ALTO ARAGUAIA, alimentador(es): 080006, 080011.

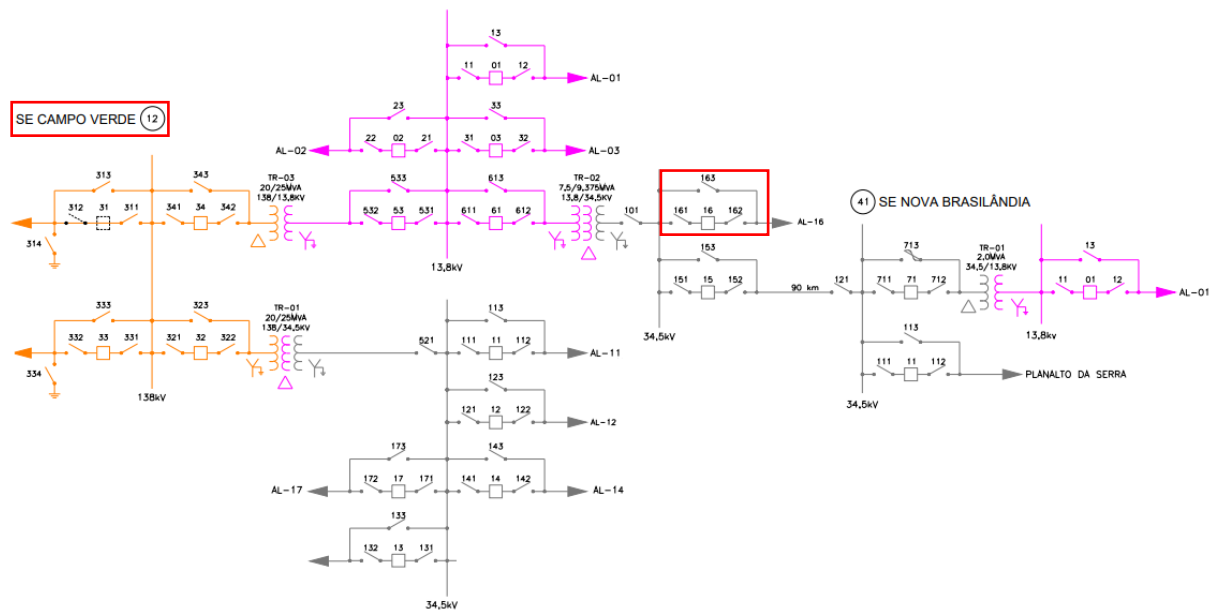


Figura 30 - Subestação CAMPO VERDE, alimentador(es): 012016.

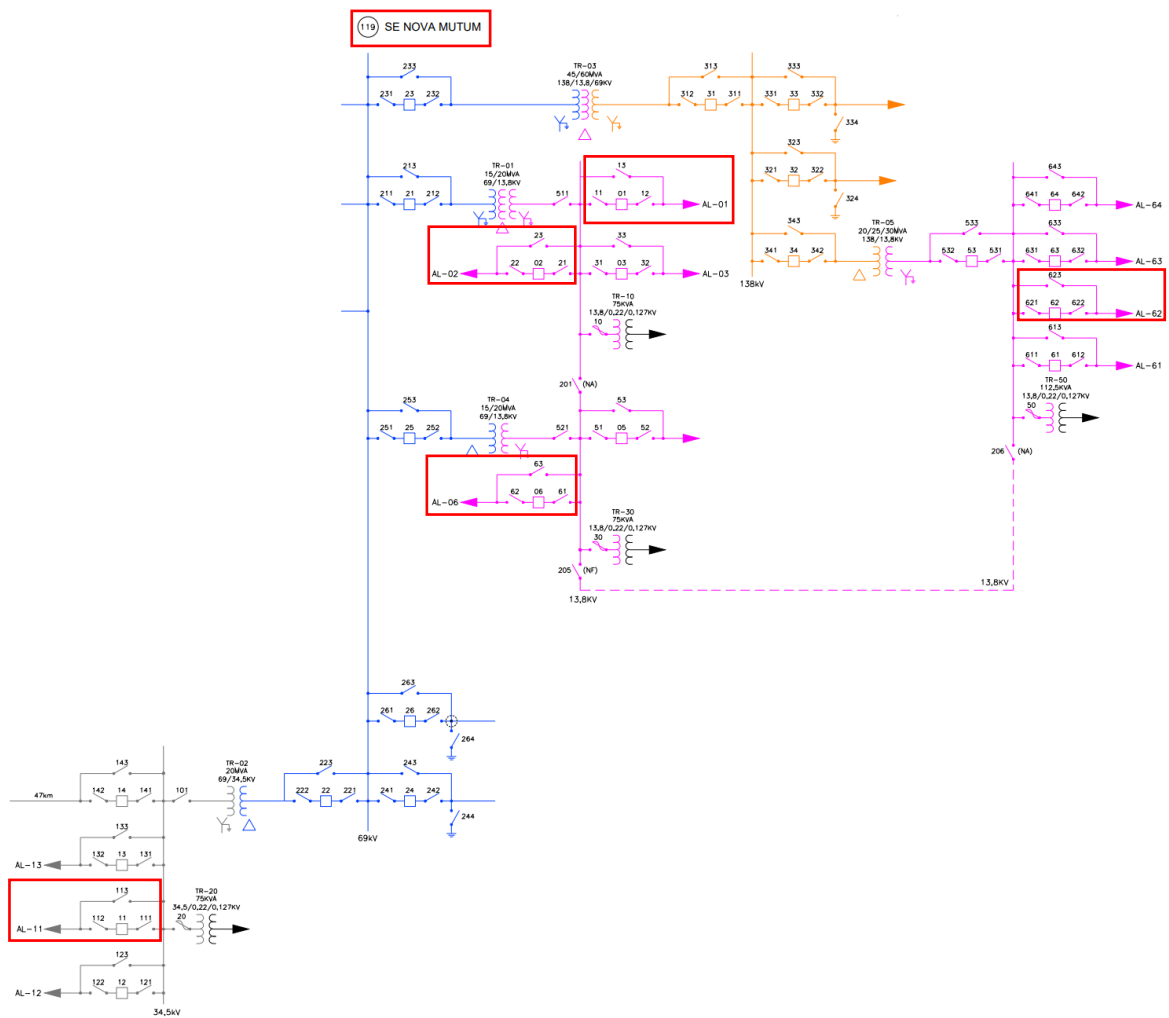


Figura 31 - Subestação NOVA MUTUM, alimentador(es): 119001, 119002, 119006, 119011, 119062.

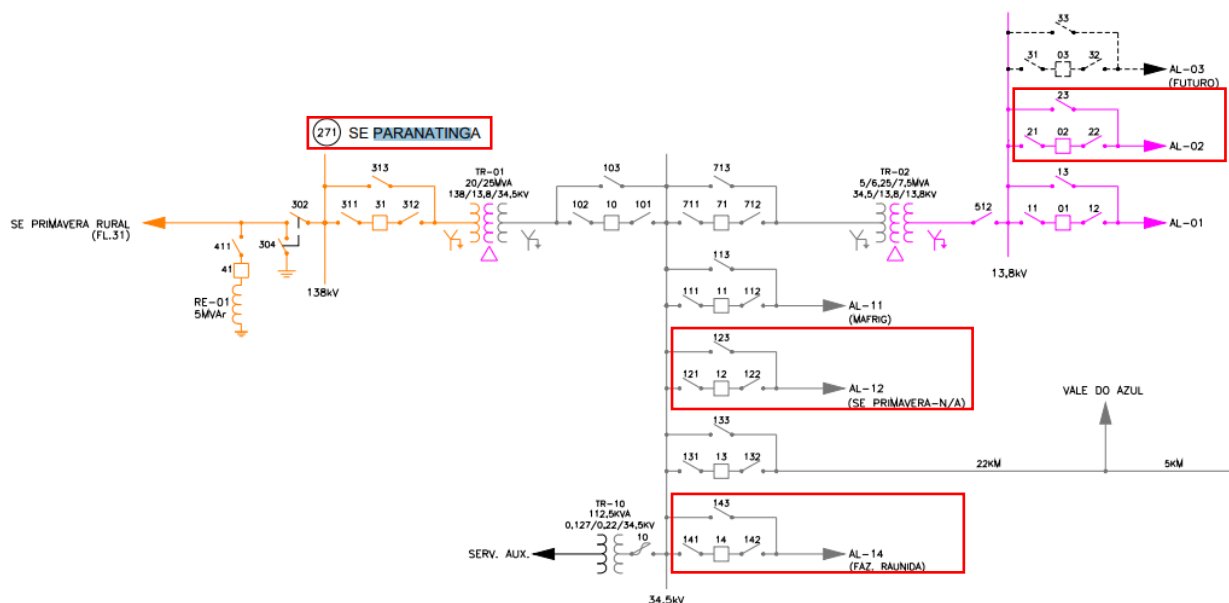


Figura 32 - Subestação PARANATINGA 138 KV, alimentador(es): 271002, 271012, 271014.

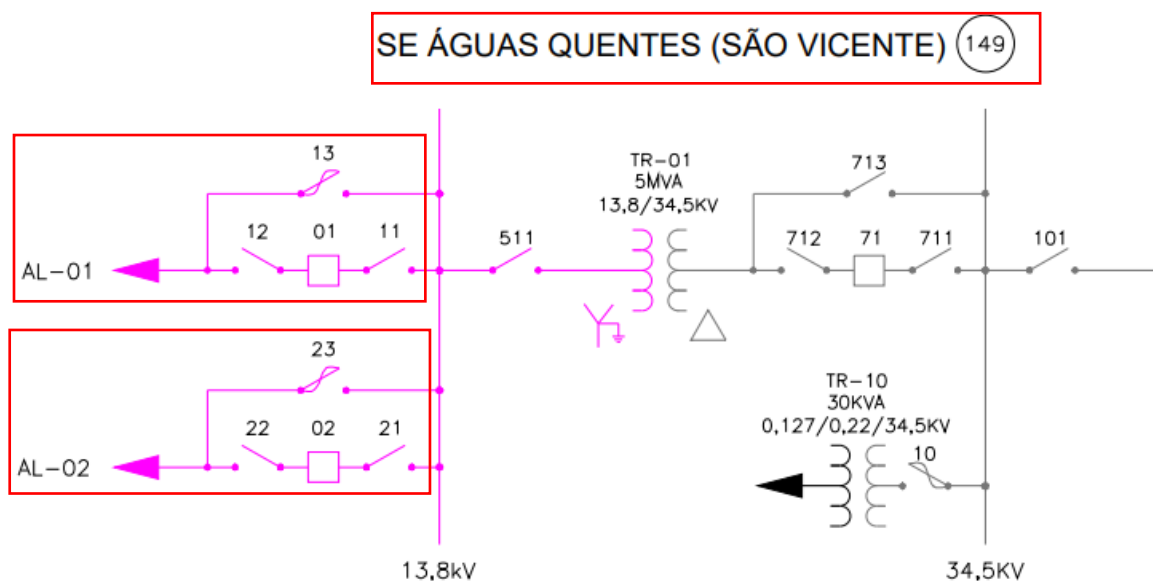


Figura 33 - Subestação AGUAS QUENTES, alimentador(es): 149001, 149002.

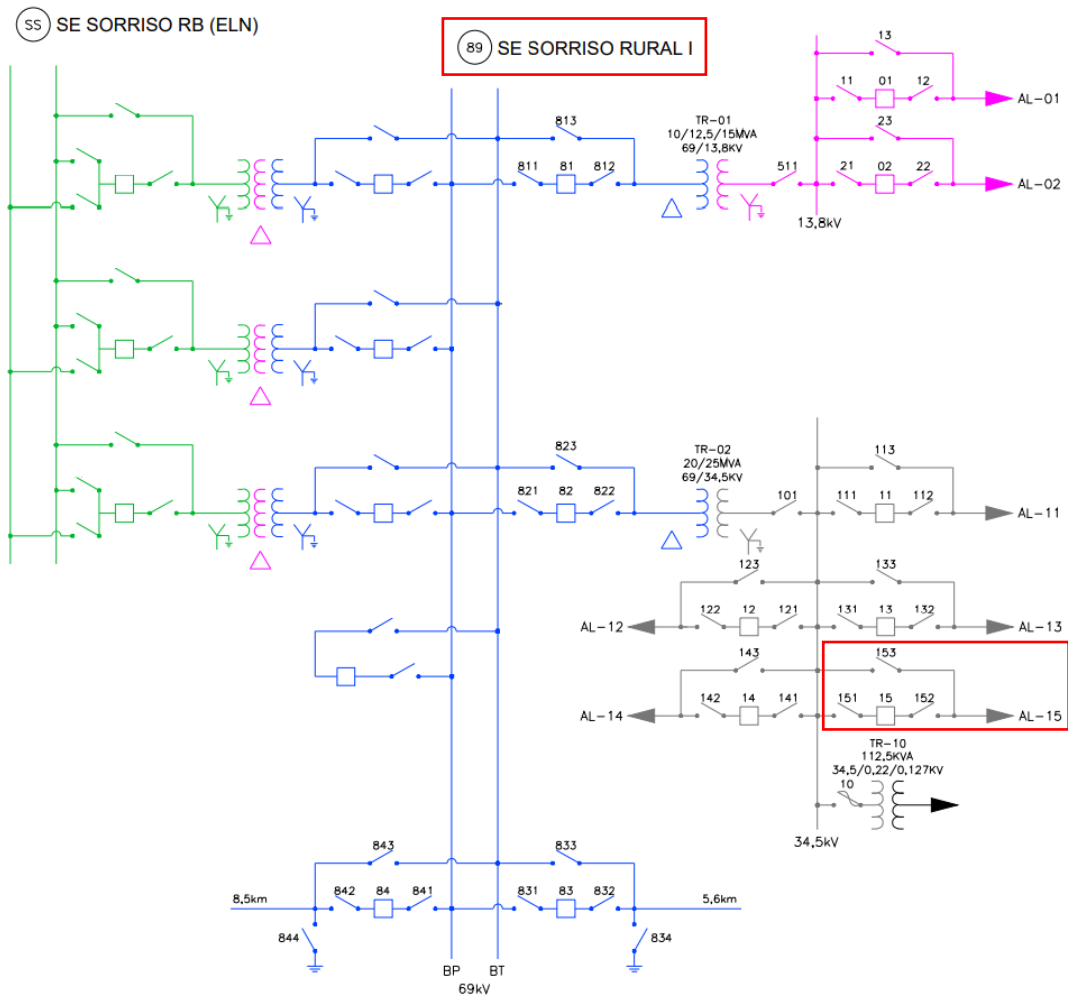


Figura 34 - Subestação SORRISO RURAL, alimentador(es): 089015.

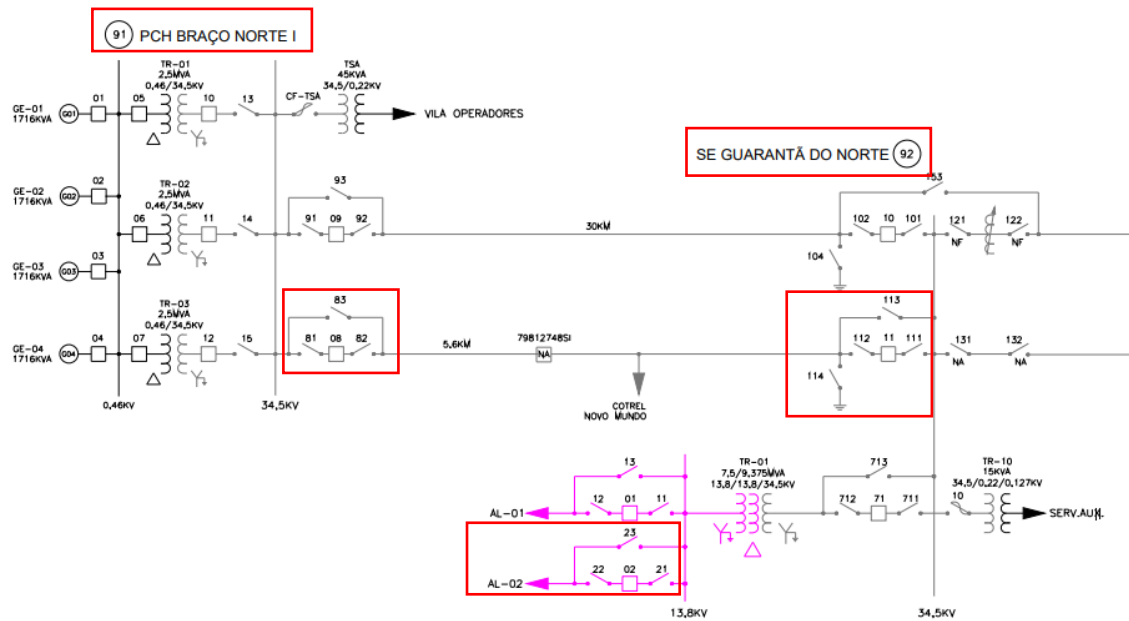


Figura 35 - Subestação BRACO NORTE 1, alimentador(es): 091008. Subestação GUARANTÁ DO NORTE, alimentador(es): 092002, 092011.

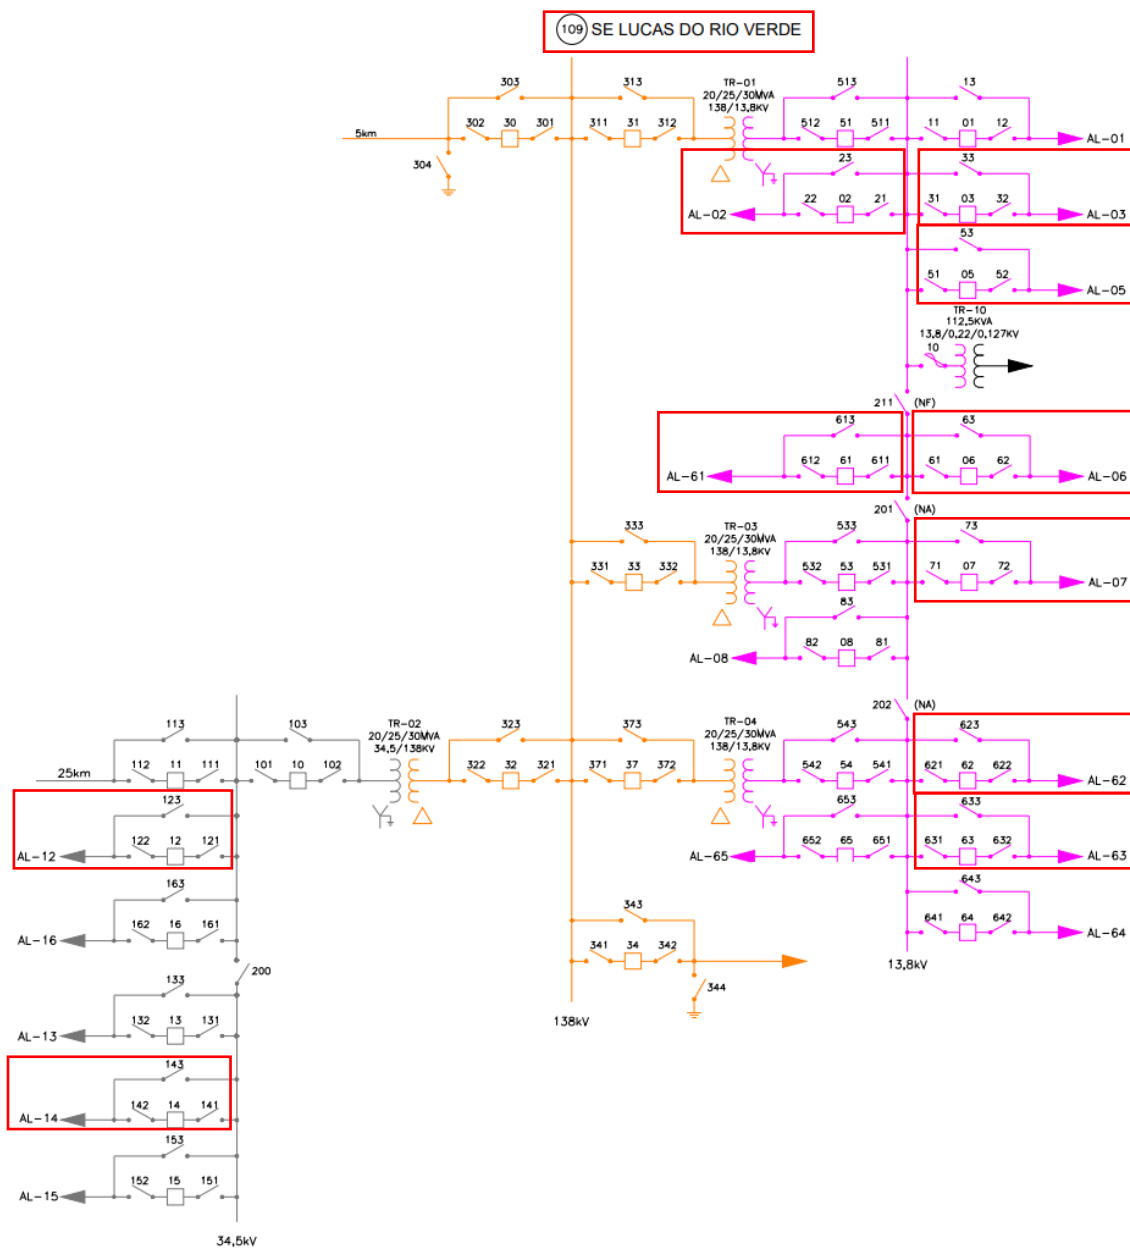


Figura 36 - Subestação LUCAS RIO VERDE, alimentador(es): 109002, 109003, 109005, 109006, 109007, 109012, 109014, 109061, 109062, 109063.

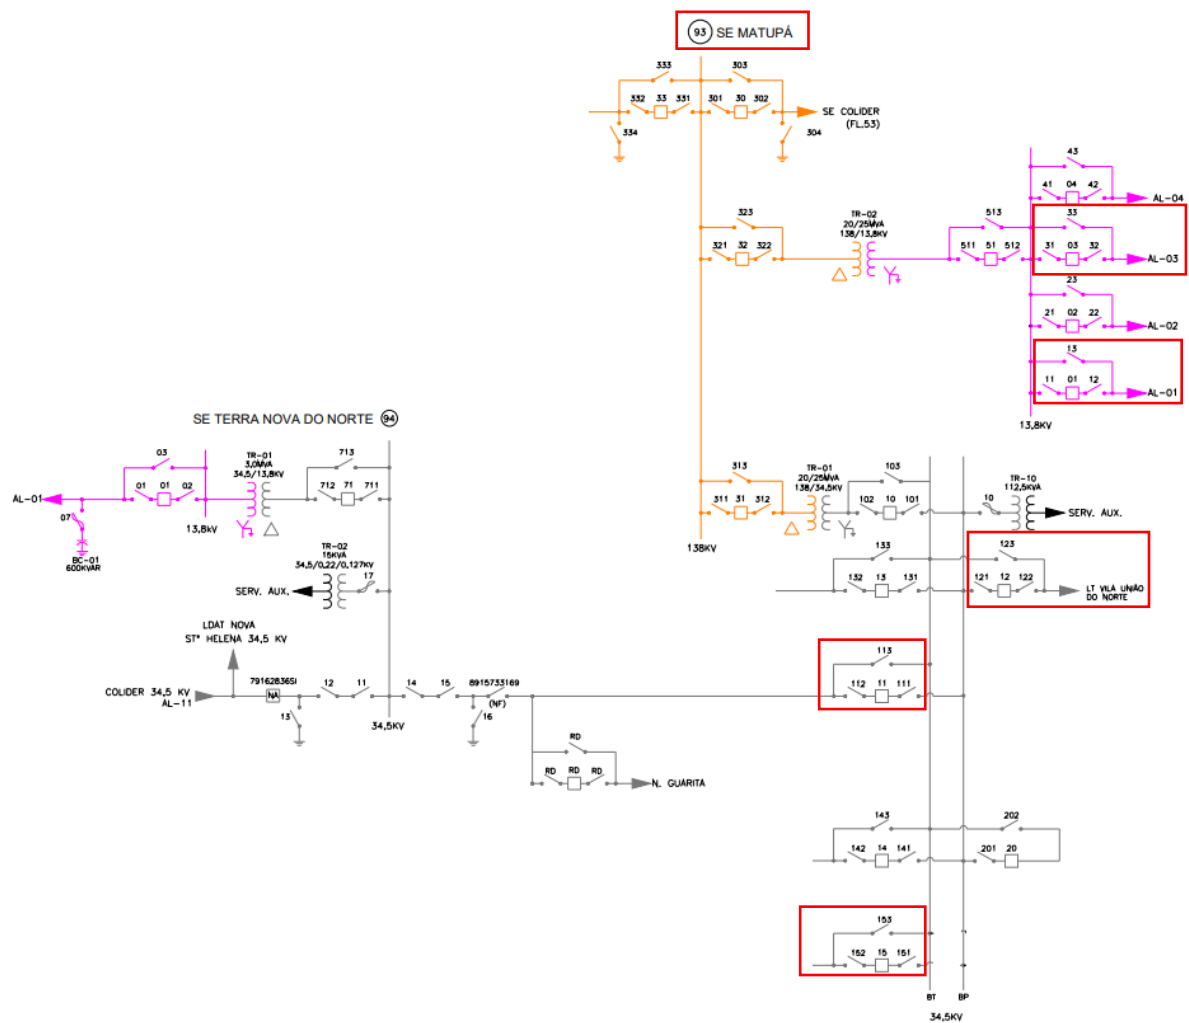


Figura 37 - Subestação MATUPÁ, alimentador(es): 093001, 093003, 093011, 093012, 093015.

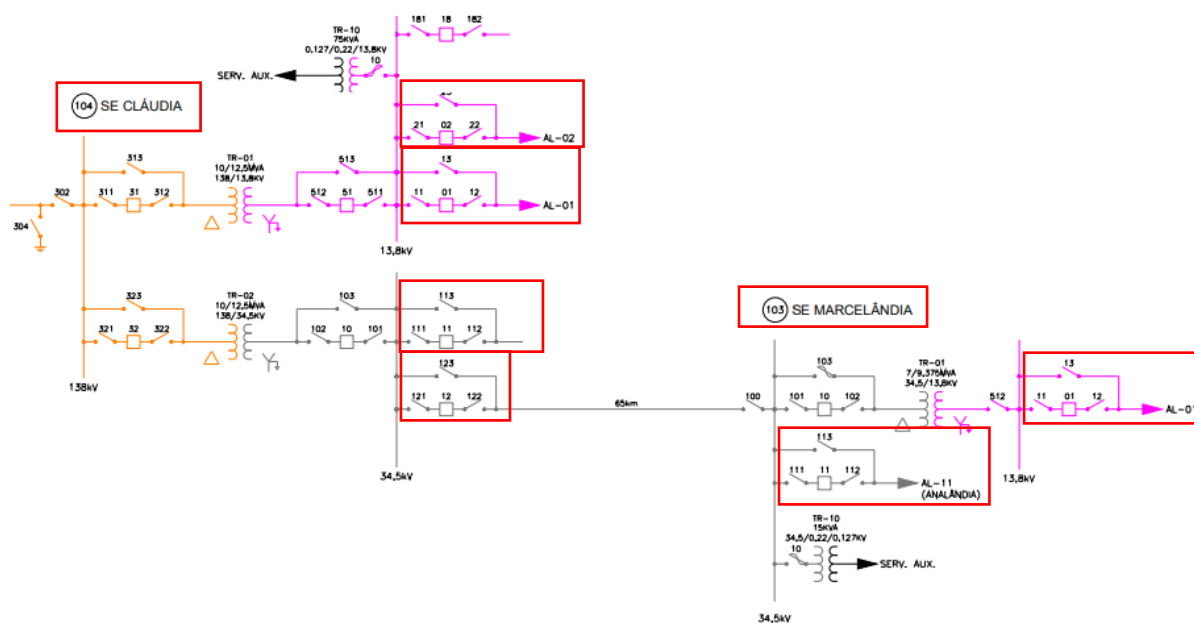


Figura 38 - Subestação MARCELÂNDIA, alimentador(es): 103001, 103011. Subestação CLÁUDIA, alimentador(es): 104001, 104002, 104011, 104012.

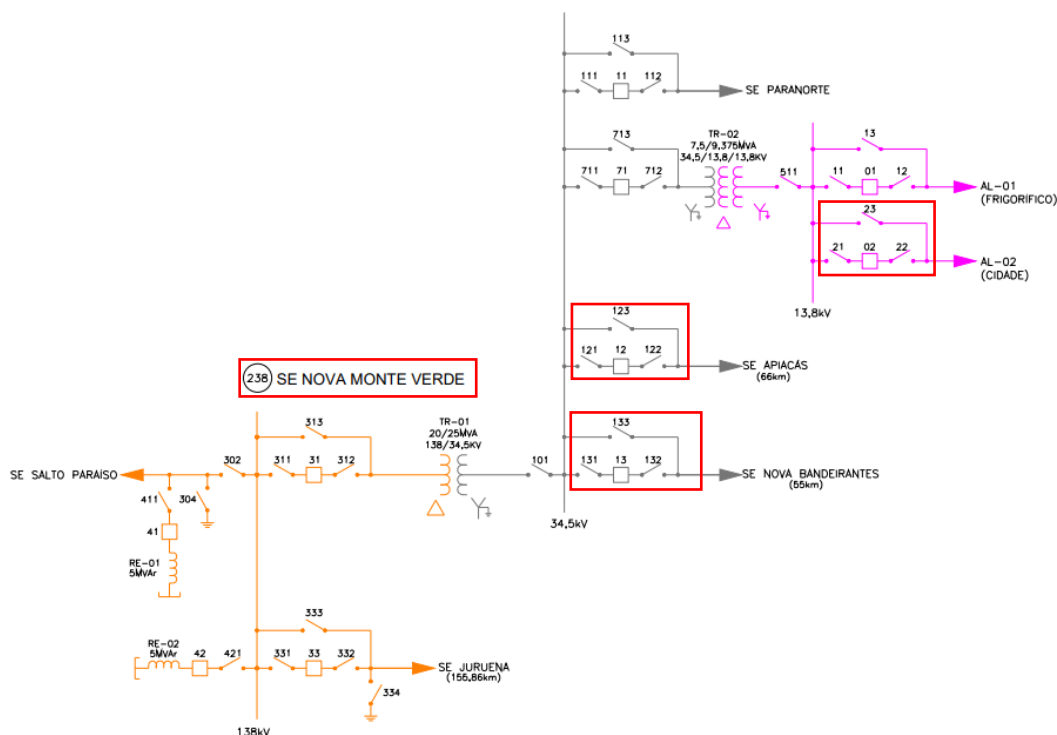


Figura 39 - Subestação NOVA MONTE VERDE, alimentador(es): 238002, 238012, 238013.

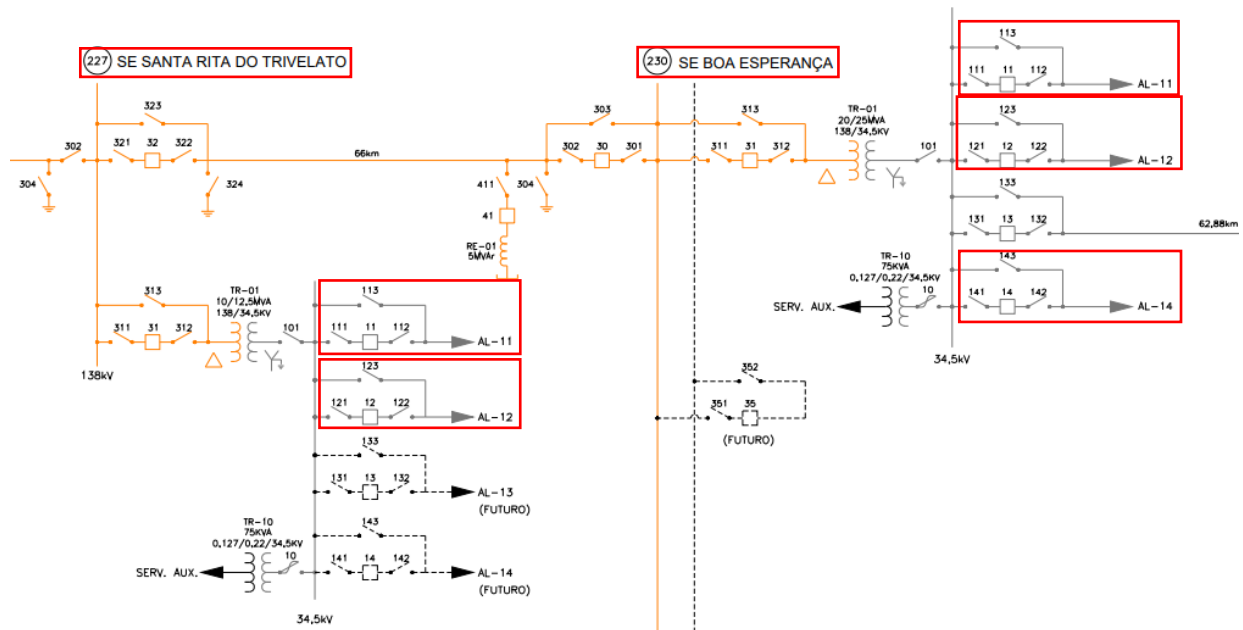


Figura 40 - Subestação SANTA RITA DO TRIVELATO, alimentador(es): 227011, 227012. Subestação BOA ESPERANÇA DO NORTE, alimentador(es): 230011, 230012,

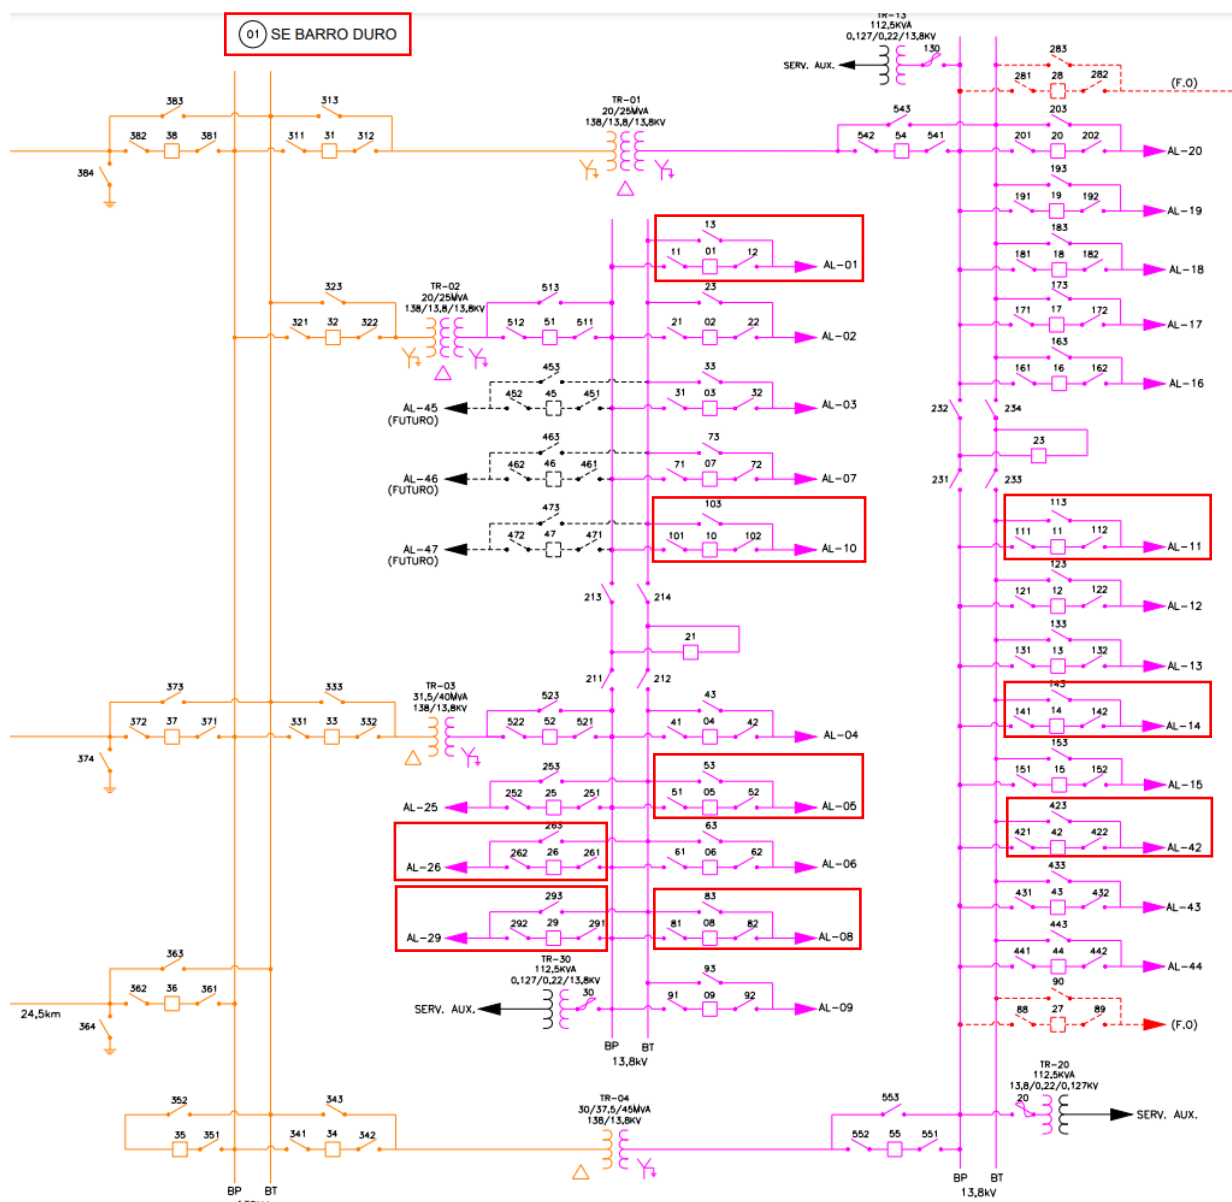


Figura 41 - Subestação BARRO DURO, alimentador(es): 001001, 001005, 001008, 001010, 001011, 001014, 001026, 001029, 001042.

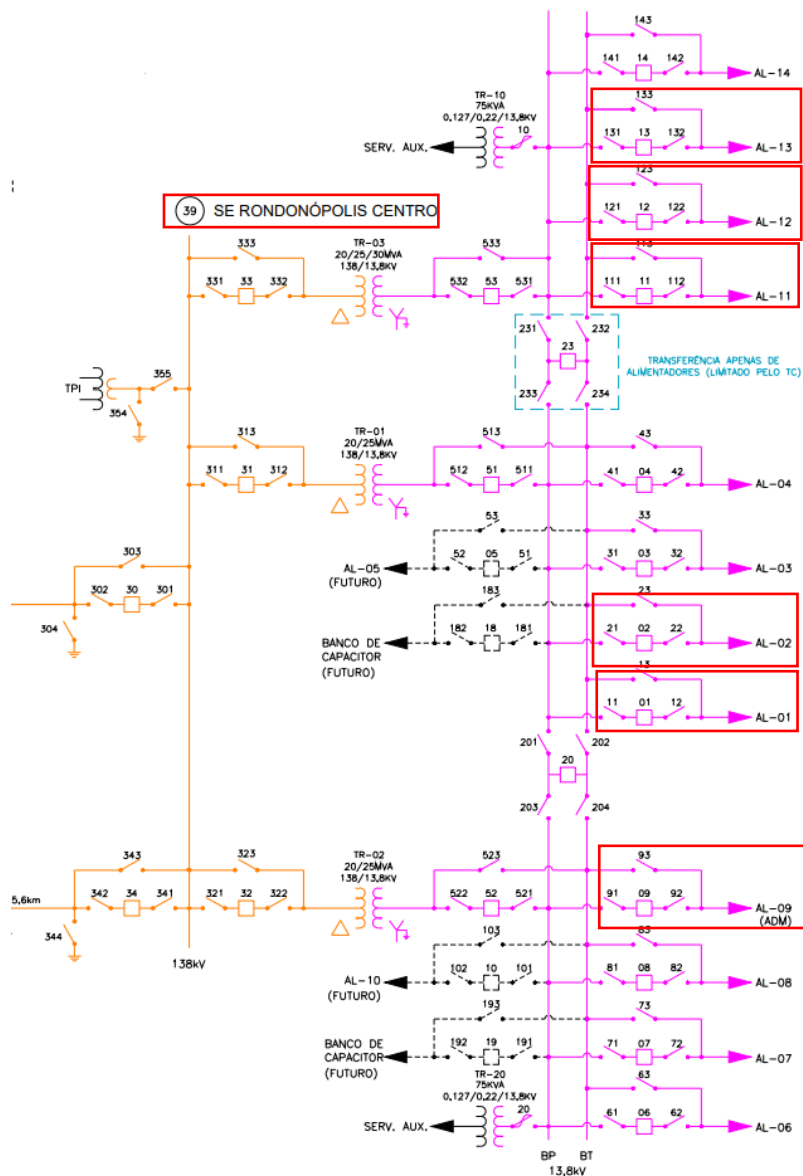


Figura 42 - Subestação RONDONOPOLIS CENTRO, alimentador(es): 039001, 039002, 039009, 039011, 039012, 039013.

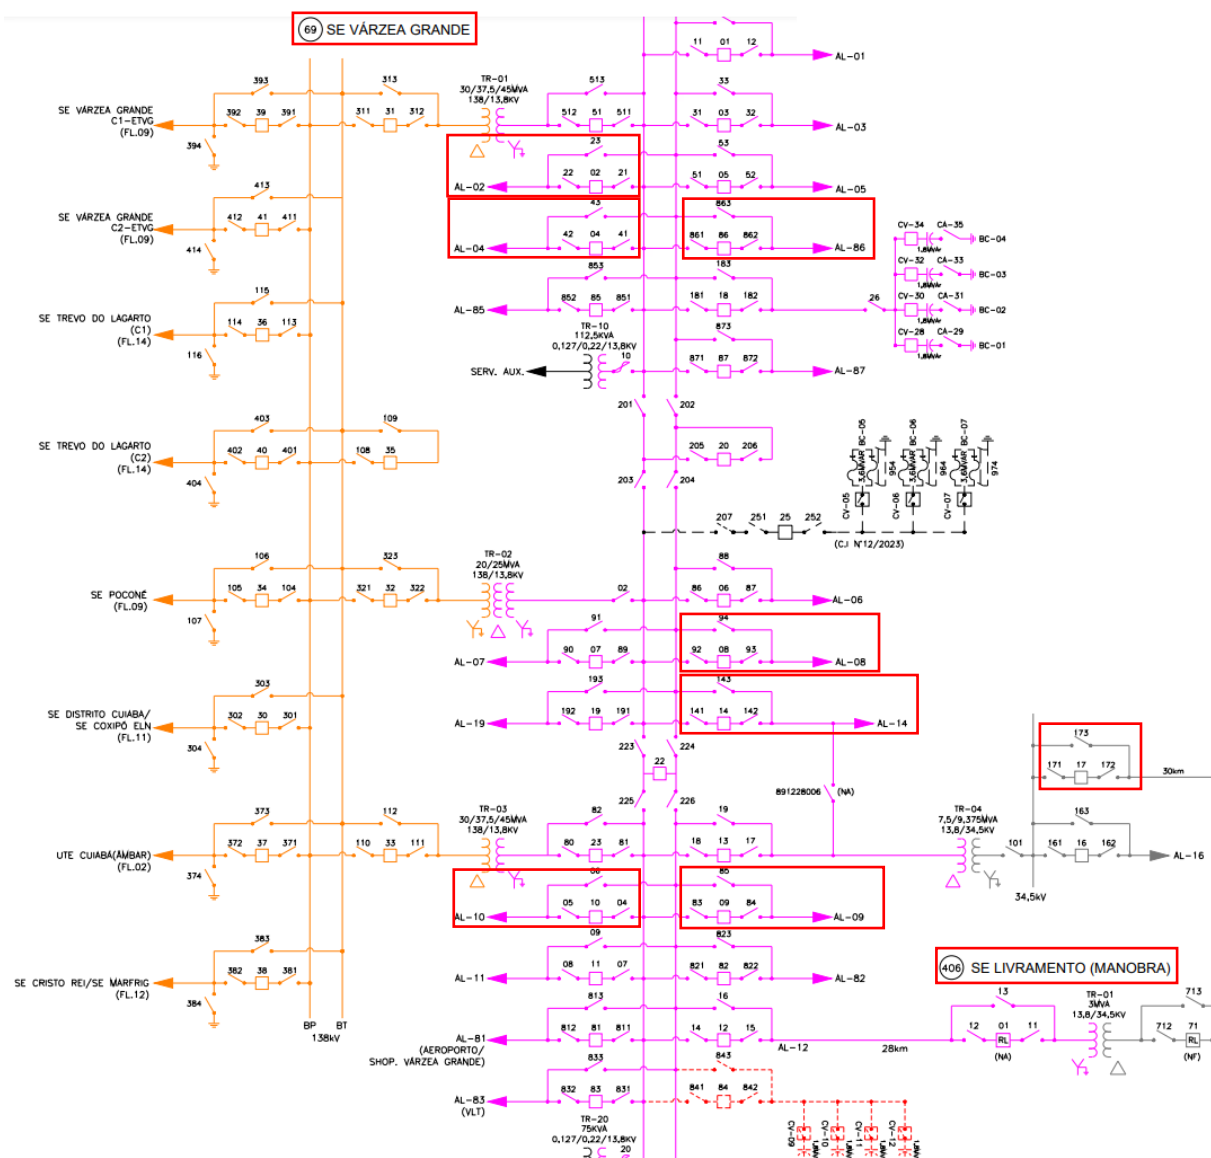


Figura 43 - Subestação VARZEA GRANDE, alimentador(es): 069002, 069004, 069008, 069009, 069010, 069014, 069017, 069086.

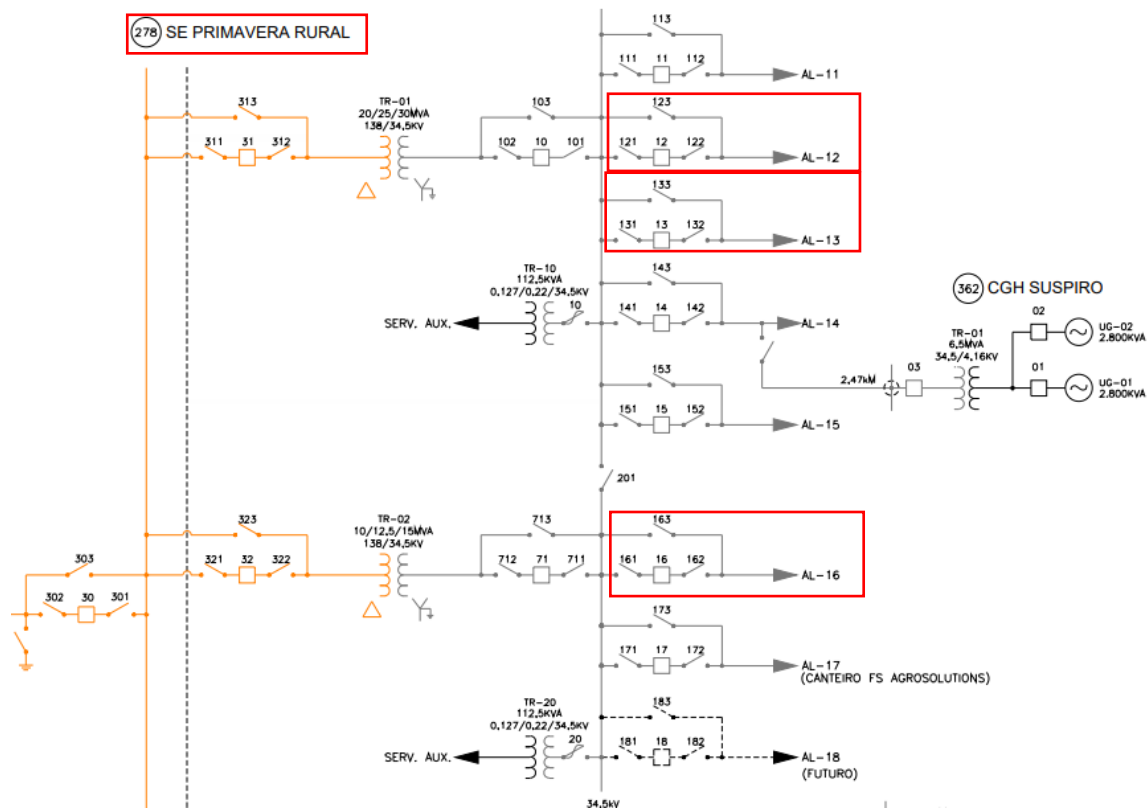


Figura 44 - Subestação PRIMAVERA RURAL, alimentador(es): 278012, 278013, 278016.

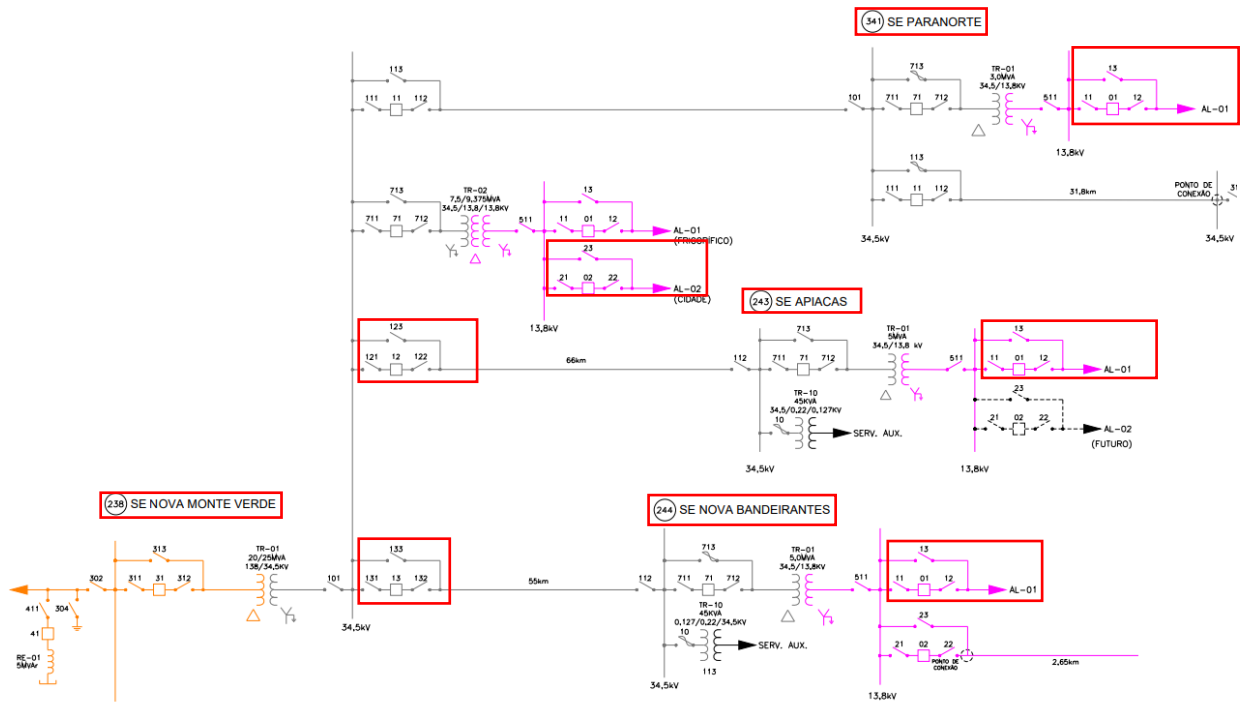


Figura 45 - Subestação NOVA MONTE VERDE, alimentador(es): 238002, 238012, 238013. Subestação APIACAS, alimentador(es): 243001. Subestação NOVA

- Mapa que contém LDMT (Linhas de Distribuição de Média tensão de 13,8 e 34,5 kV) e SE's

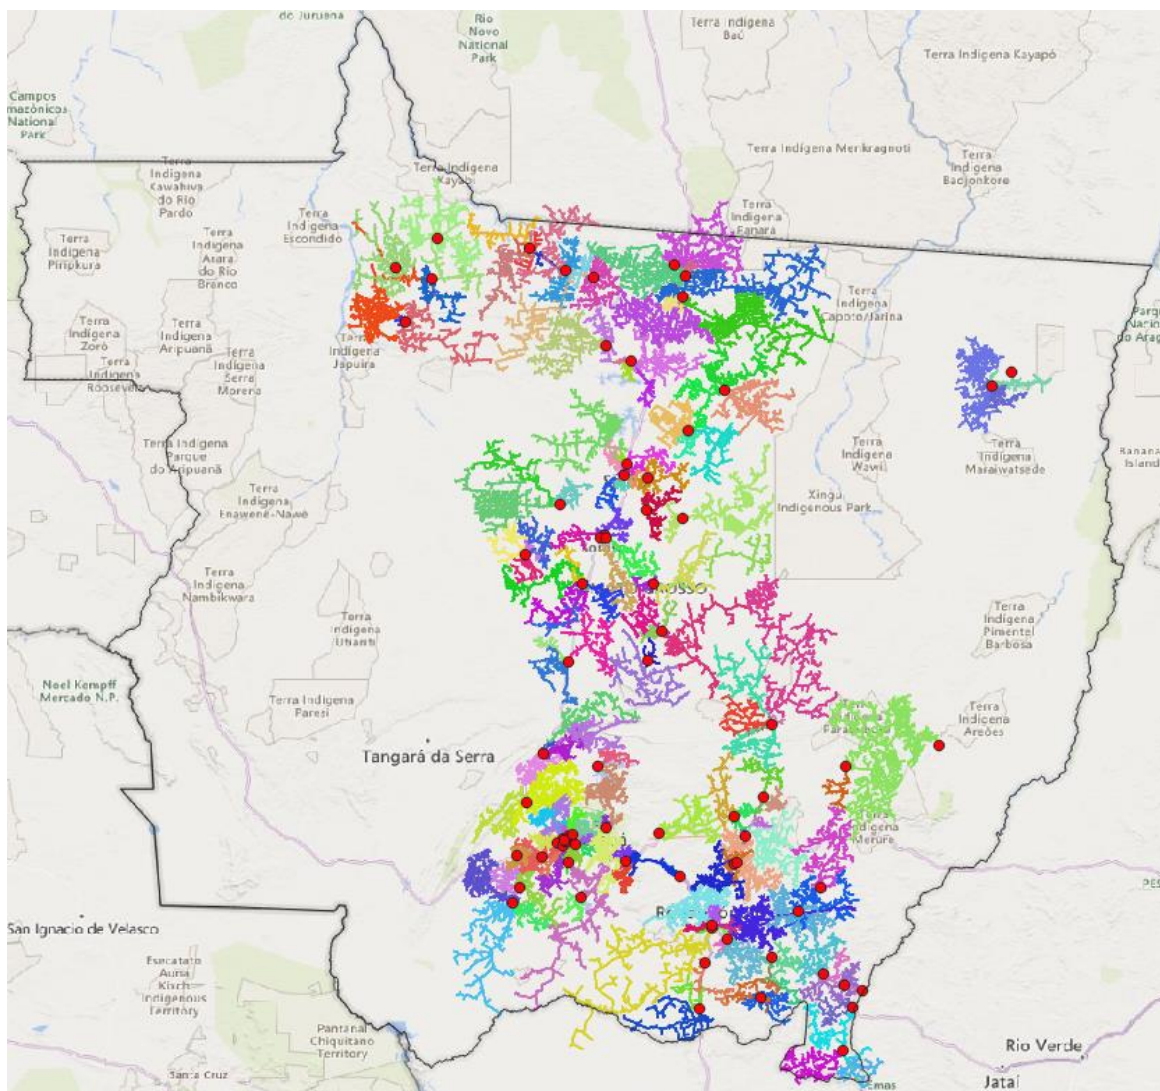


Figura 46 - Mapa da(s) SE's (pontos em vermelho) e LDMT referente ao evento no período de 19/02/2025 a 23/02/2025 (Visão Macro).

O(s) município(s) afetado(s) pelo evento, e que constam no laudo climático do Grupo Storm, encontram-se na tabela abaixo.

Tabela 1 - Resumo do(s) Município(s) afetado(s)

Código do Evento	Código da localidade
20250201	Acorizal
20250201	Alta Floresta
20250201	Alto Araguaia
20250201	Alto Garças

Código do Evento	Código da localidade
20250201	Alto Taquari
20250201	Apiacás
20250201	Barão de Melgaço
20250201	Campo Verde
20250201	Carlinda
20250201	Chapada dos Guimarães
20250201	Cláudia
20250201	Colíder
20250201	Cuiabá
20250201	Feliz Natal
20250201	General Carneiro
20250201	Guarantã do Norte
20250201	Guiratinga
20250201	Ipiranga do Norte
20250201	Itanhangá
20250201	Itaúba
20250201	Itiquira
20250201	Jangada
20250201	Juara
20250201	Juscimeira
20250201	Lucas do Rio Verde
20250201	Marcelândia
20250201	Matupá
20250201	Nobres
20250201	Nossa Senhora do Livramento
20250201	Nova Bandeirantes
20250201	Nova Canaã do Norte
20250201	Nova Guarita
20250201	Nova Monte verde
20250201	Nova Mutum
20250201	Nova Santa Helena
20250201	Nova Ubatã
20250201	Novo Mundo
20250201	Novo São Joaquim
20250201	Paranaíta
20250201	Paranatinga
20250201	Pedra Preta
20250201	Peixoto de Azevedo
20250201	Poconé

Código do Evento	Código da localidade
20250201	Porto Alegre do Norte
20250201	Poxoréo
20250201	Primavera do Leste
20250201	Rondonópolis
20250201	Rosário Oeste
20250201	Santa Carmem
20250201	Santa Rita do Trivelato
20250201	Santo Antônio do Leverger
20250201	São José do Povo
20250201	Sinop
20250201	Sorriso
20250201	Tabaporã
20250201	Tapurah
20250201	Terra Nova do Norte
20250201	Tesouro
20250201	União do Sul
20250201	Várzea Grande
20250201	Vera

A seguir resumo do evento citado com seu respectivo código e descrição do documento.

Tabela 2 - Resumo do Documento para Expurgos

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20250201	Laudo Climático Grupo Storm – 19/02/2025 a 23/02/2025	O evento que ocorreu entre 19/02/2025 e 23/02/2025 na área de atuação da Energisa - MT foi causado pela atuação de uma banda de nebulosidade convectiva atuando no estado do Mato Grosso.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento listado, seguem na Tabela 3 a(s) subestação(es) afetada(s), completa ou parcialmente pelo evento 20250201.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência

Código do Evento	Nome Subestação	Alimentador
20250201	AGUAS QUENTES	149002

Código do Evento	Nome Subestação	Alimentador
20250201	AGUAS QUENTES	149001
20250201	ALTA FLORESTA	019008
20250201	ALTA FLORESTA	019011
20250201	ALTA FLORESTA	019012
20250201	ALTA FLORESTA	019001
20250201	ALTA FLORESTA	019006
20250201	ALTA FLORESTA	019004
20250201	ALTA FLORESTA	019009
20250201	ALTO ARAGUAIA	080011
20250201	ALTO ARAGUAIA	080006
20250201	ALTO GARCAS	046001
20250201	ALTO TAQUARI	159001
20250201	ALTO TAQUARI	159012
20250201	ANHUMAS	250001
20250201	APIACAS	243001
20250201	ARAGUAINHA	117001
20250201	BARAO DO MELGACO	016001
20250201	BARRO DURO	001005
20250201	BARRO DURO	001014
20250201	BARRO DURO	001001
20250201	BARRO DURO	001042
20250201	BARRO DURO	001011
20250201	BARRO DURO	001008
20250201	BARRO DURO	001026
20250201	BARRO DURO	001010
20250201	BARRO DURO	001029
20250201	BARRO DURO	001018
20250201	BOA ESPERANCA DO NORTE	230014
20250201	BOA ESPERANCA DO NORTE	230011
20250201	BOA ESPERANCA DO NORTE	230012
20250201	BRACO NORTE 1	091008
20250201	BUNGE	162003
20250201	BURITI	120001
20250201	CAMPO VERDE	012016
20250201	CANGAS	217002
20250201	CANGAS	217001
20250201	CARLINDA	154002
20250201	CHAPADA DOS GUIMARAES	005012
20250201	CHAPADA DOS GUIMARAES	005003
20250201	CHAPADA DOS GUIMARAES	005011
20250201	CHAPADA DOS GUIMARAES	005002

Código do Evento	Nome Subestação	Alimentador
20250201	CIDADE ALTA	087013
20250201	CIDADE ALTA	087027
20250201	CIDADE ALTA	087044
20250201	CIDADE ALTA	087005
20250201	CIDADE ALTA	087011
20250201	CIDADE ALTA	087043
20250201	CIDADE ALTA	087028
20250201	CIDADE ALTA	087016
20250201	CIDADE ALTA	087001
20250201	CLAUDIA	104011
20250201	CLAUDIA	104012
20250201	CLAUDIA	104002
20250201	CLAUDIA	104001
20250201	COLIDER	038012
20250201	COLIDER	038001
20250201	COLIDER	038011
20250201	COLIDER	038002
20250201	COUTO MAGALHAES	085002
20250201	COXIPO	010002
20250201	COXIPO	010011
20250201	COXIPO	010005
20250201	COXIPO	010012
20250201	COXIPO	010009
20250201	COXIPO	010007
20250201	COXIPO	010010
20250201	COXIPO	010003
20250201	COXIPO	010006
20250201	CPA	056011
20250201	CPA	056001
20250201	CPA	056005
20250201	CPA	056008
20250201	CPA	056010
20250201	CPA	056004
20250201	CRISTO REI	045007
20250201	CRISTO REI	045005
20250201	CRISTO REI	045004
20250201	DISTRITO CUIABA	240012
20250201	DISTRITO CUIABA	240006
20250201	DISTRITO CUIABA	240009
20250201	DISTRITO CUIABA	240014
20250201	DISTRITO CUIABA	240010

Código do Evento	Nome Subestação	Alimentador
20250201	DISTRITO CUIABA	240001
20250201	FELIZ NATAL	126001
20250201	FELIZ NATAL	126011
20250201	GUARANTA DO NORTE	092011
20250201	GUARANTA DO NORTE	092002
20250201	GUIRATINGA	015001
20250201	GUIRATINGA	015011
20250201	IPIRANGA NORTE	276012
20250201	IPIRANGA NORTE	276014
20250201	IPIRANGA NORTE	276011
20250201	ITIQUEIRA	115001
20250201	JACIARA	073014
20250201	JANGADA	320013
20250201	JANGADA	320011
20250201	LAVANDEIRAS	148001
20250201	LIVRAMENTO	406001
20250201	LUCAS RIO VERDE	109005
20250201	LUCAS RIO VERDE	109007
20250201	LUCAS RIO VERDE	109006
20250201	LUCAS RIO VERDE	109063
20250201	LUCAS RIO VERDE	109012
20250201	LUCAS RIO VERDE	109002
20250201	LUCAS RIO VERDE	109003
20250201	LUCAS RIO VERDE	109014
20250201	LUCAS RIO VERDE	109062
20250201	LUCAS RIO VERDE	109061
20250201	MANSO	150001
20250201	MARCELANDIA	103011
20250201	MARCELANDIA	103001
20250201	MATUPA	093012
20250201	MATUPA	093011
20250201	MATUPA	093001
20250201	MATUPA	093003
20250201	MATUPA	093015
20250201	MORRO DA MESA	404012
20250201	NOBRES	011019
20250201	NOBRES	011001
20250201	NOBRES	011003
20250201	NOBRES	011002
20250201	NOVA BANDEIRANTES	244001
20250201	NOVA CANAA	110001

Código do Evento	Nome Subestação	Alimentador
20250201	NOVA CANAA	110002
20250201	NOVA MONTE VERDE	238013
20250201	NOVA MONTE VERDE	238002
20250201	NOVA MONTE VERDE	238012
20250201	NOVA MUTUM	119011
20250201	NOVA MUTUM	119006
20250201	NOVA MUTUM	119002
20250201	NOVA MUTUM	119062
20250201	NOVA MUTUM	119001
20250201	NOVA UBIRATA	327014
20250201	NOVA UBIRATA	327013
20250201	NOVA UBIRATA	327011
20250201	PARANAITA	054001
20250201	PARANAITA	054013
20250201	PARANAITA	054002
20250201	PARANAITA	054012
20250201	PARANATINGA 138 KV	271002
20250201	PARANATINGA 138 KV	271014
20250201	PARANATINGA 138 KV	271012
20250201	PARANORTE	341001
20250201	PCH PRIMAVERA	042031
20250201	PEDRA PRETA	028002
20250201	PEDRA PRETA	028003
20250201	PEDRA PRETA	028001
20250201	PETROVINA	047012
20250201	PETROVINA	047013
20250201	PETROVINA	047011
20250201	POCONE	070001
20250201	POCONE	070005
20250201	POCONE	070002
20250201	POCONE	070004
20250201	POXOREU	052001
20250201	PRIMAVERA DO LESTE	096011
20250201	PRIMAVERA DO LESTE	096015
20250201	PRIMAVERA DO LESTE	096007
20250201	PRIMAVERA DO LESTE	096012
20250201	PRIMAVERA DO LESTE	096008
20250201	PRIMAVERA DO LESTE	096004
20250201	PRIMAVERA DO LESTE	096003
20250201	PRIMAVERA RURAL	278012
20250201	PRIMAVERA RURAL	278016

Código do Evento	Nome Subestação	Alimentador
20250201	PRIMAVERA RURAL	278013
20250201	RODOVIARIA	006003
20250201	RODOVIARIA	006008
20250201	RODOVIARIA	006012
20250201	RODOVIARIA	006006
20250201	RONDONOPOLIS 1	014053
20250201	RONDONOPOLIS 1	014009
20250201	RONDONOPOLIS 1	014051
20250201	RONDONOPOLIS 1	014084
20250201	RONDONOPOLIS 1	014082
20250201	RONDONOPOLIS 1	014004
20250201	RONDONOPOLIS 1	014054
20250201	RONDONOPOLIS 1	014007
20250201	RONDONOPOLIS 1	014083
20250201	RONDONOPOLIS 1	014005
20250201	RONDONOPOLIS CENTRO	039013
20250201	RONDONOPOLIS CENTRO	039001
20250201	RONDONOPOLIS CENTRO	039002
20250201	RONDONOPOLIS CENTRO	039009
20250201	RONDONOPOLIS CENTRO	039012
20250201	RONDONOPOLIS CENTRO	039011
20250201	SANTA CARMEM	081001
20250201	SANTA RITA DO TRIVELATO	227012
20250201	SANTA RITA DO TRIVELATO	227011
20250201	SANTO ANTONIO DO LEVERGER	004001
20250201	SANTO ANTONIO DO LEVERGER	004011
20250201	SINOP CENTRO	158011
20250201	SINOP CENTRO	158013
20250201	SINOP CENTRO	158012
20250201	SINOP CENTRO	158014
20250201	SINOP CENTRO	158008
20250201	SINOP DISTRITO INDUSTRIAL	281005
20250201	SINOP DISTRITO INDUSTRIAL	281001
20250201	SINOP DISTRITO INDUSTRIAL	281002
20250201	SINOP DISTRITO INDUSTRIAL	281004
20250201	SINOP DISTRITO INDUSTRIAL	281003
20250201	SINOP INDUSTRIAL	075002
20250201	SINOP INDUSTRIAL	075011
20250201	SINOP INDUSTRIAL	075005
20250201	SINOP INDUSTRIAL	075004

Código do Evento	Nome Subestação	Alimentador
20250201	SINOP INDUSTRIAL	075003
20250201	SINOP INDUSTRIAL	075001
20250201	SINOP INDUSTRIAL	075006
20250201	SINOP INDUSTRIAL	075012
20250201	SORRISO CIDADE	088003
20250201	SORRISO CIDADE	088001
20250201	SORRISO CIDADE	088007
20250201	SORRISO CIDADE	088009
20250201	SORRISO RURAL	089015
20250201	SORRISO RURAL 2	279011
20250201	SORRISO RURAL 2	279013
20250201	SORRISO RURAL 2	279002
20250201	SOZINHO	171011
20250201	SOZINHO	171012
20250201	TAPURAH	118011
20250201	TAPURAH	118001
20250201	TAPURAH	118012
20250201	TAPURAH	118003
20250201	TESOURO	051001
20250201	TREVO LAGARTO	170003
20250201	TREVO LAGARTO	170008
20250201	TREVO LAGARTO	170007
20250201	TREVO LAGARTO	170006
20250201	TREVO LAGARTO	170005
20250201	VARZEA GRANDE	069017
20250201	VARZEA GRANDE	069008
20250201	VARZEA GRANDE	069004
20250201	VARZEA GRANDE	069014
20250201	VARZEA GRANDE	069086
20250201	VARZEA GRANDE	069009
20250201	VARZEA GRANDE	069010
20250201	VARZEA GRANDE	069002
20250201	VERA	082001

5. Impacto do Evento e Extensão dos Danos

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Reparo de chaves 3 operações danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Substituição de ramais e conexões;
- Reparo em religadores;
- Reparo de chaves faca danificadas;
- Reparo em disjuntores;
- Reparo de chaves fusíveis by pass danificadas;
- Reparo de cabo;
- Substituição e reparo de jumper.

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontradas abaixo.

Alimentador - linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia - é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador - é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível - é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave 3 operações - é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente, monofásico, com três operações de abertura (dois “religamentos automáticos”), composta de três chaves fusíveis. As três chaves fusíveis são montadas lado a lado numa mesma estrutura, sendo interligadas mecânica e eletricamente.

Elo Fusível - é o dispositivo de proteção mais simples contra sobrecorrentes no sistema de distribuição.

Para-raios - são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Disjuntor - é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuito.

Religadores automáticos - são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Chave faca - é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

A Tabela 4 contém as datas da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 4 - Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20250201	19/02/2025 02:58	27/02/2025 08:09

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento listado pode ser encontrado na tabela a seguir.

Tabela 5 - Clientes afetados

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de Interrupções
20250201	141.104	824

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de unidades consumidoras que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos elementos afetados.

A duração média das interrupções encontra-se na tabela a seguir, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 6 - Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20250201	684	5.934

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada ocorrência emergencial atendida no período considerado. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima da ocorrência emergencial durante o evento.

Constatou-se no evento climático citado no relatório a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

Na tabela a seguir encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 7 - Duração das interrupções

Código do Evento	Consumidor hora interrompidos
20250201	455.441

A Energisa Mato Grosso atuou de modo prioritário com os operadores no Centro de Operações Integrado (COI), bem como as equipes de campo. Na tabela a seguir encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante o evento.

Tabela 8 - Efetivo de equipes

Código do Evento	Efetivo médio durante o evento	Efetivo no dia mais crítico do evento
20250201	49	75

Na tabela a seguir encontra-se os tempos de atendimento performados pelas equipes de campo durante as ocorrências do evento.

Tabela 9 - Tempos de atendimento

Código do Evento	Tempo médio de preparo (min)	Tempo médio de deslocamento (min)	Tempo médio de execução (min)	Tempo médio de atendimento (min)
20250201	711,39	54,50562319	142,1233623	908,02

Evento climático identificado pelo Grupo Storm no estado de Mato Grosso, somado às ocorrências relevantes de grande impacto no sistema elétrico da Energisa Mato Grosso caracteriza a impossibilidade de atuação imediata da distribuidora, que precisou operar em regime de contingência para restabelecer o fornecimento aos clientes afetados.

Cabe ressaltar os XX decretos de calamidade pública emitidos por várias prefeituras no estado de Mato Grosso, conforme a Tabela 10:

Tabela 10 - Decretos municipais

Município	Decreto	Link
Várzea grande	Nº 08 DE 22 DE JANEIRO DE 2025	https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/1546449/
Cuiabá	DECRETO Nº 10.845, DE 13 DE JANEIRO DE 2025.	https://gazetamunicipal.cuiaba.mt.gov.br/ver-edicao?edition=11073&page=3&searchTerm=
Canarana	DECRETO Nº 3624/2025, DE 17 DE JANEIRO DE 2025	https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/1543258/
Confresa	DECRETO Nº 012/2025 de 20 de janeiro de 2025	https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/1543445/

6. Evidências

Mídias:

PREVISÃO DA SEMANA

Praticamente todo MT está em alerta para temporais

Com o cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de temporais para todo o estado de Mato Grosso

Publicados 17 de fevereiro de 2025
Por **Minuto MT** com UnicaNews

COTIDIANO



Nove cidades do extremo norte podem receber chuva de até 100 milímetros com ventos de até 100 km/h. FOTO - Nativa News (Arquivo)



A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que tem causado o cenário de chuvas na faixa norte do país também tem trazido precipitações intensas ao Centro-Oeste. A ação do fenômeno, que já vem trazendo algumas pancadas de chuva pelo Mato Grosso, se intensifica nesta semana.

Com o cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de temporais para todo o estado de Mato Grosso. O aviso de perigo potencial destaca que as chuvas podem chegar a 50 mm/dia, muitas delas em poucos instantes de precipitações, com ventos intensos de até 60 km/h.

Já sob alerta laranja, com ainda mais risco, estão nove municípios localizados no extremo norte de MT, que podem ver até 100 mm chegar com ventos de 100km/h. São eles: Alta Floresta, Aplacás, Carlinda, Cotriguaçu, Guarantã do Norte, Matupá, Novo Mundo, Paranaíta e Peixoto de Azevedo.

Confira a previsão para capital:

Com a umidade do ar em 100%, o dia amanheceu nublado nesta segunda-feira (17) e pancadas de chuva de leve a moderada são aguardadas em Cuiabá durante a tarde. A temperatura deve ficar entre 25°C e 35°C.

Leia Também: Próxima de ter trecho engolido por cratera, BR é interditada em MT

7 de Abril de 2025

QUEM SOMOS

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

CONTATO

Dólar Comercial

Pancadas de chuva devem cair na madrugada de terça-feira (18), com potencial de ser tornar uma tempestade com relâmpagos e trovões. A mínima prevista é de 25°C e máxima de 36°C.

Já na quarta-feira (19), a chuva dá meia-trégua e cai em pancadas isoladas. O céu estará encoberto por muitas nuvens durante todo o dia, no entanto, a precipitação só intensifica pelo fim da tarde, quando virá acompanhada de trovoadas.

O cenário será semelhante na quinta-feira (20), mas as pancadas de chuva caem em volume maior já no começo da tarde. A temperatura fica entre 24°C e 34°C. A semana se encerra com dia sol e mais quente, embora ainda com muitas nuvens.



ÚLTIMAS NOTÍCIAS



GERAL / 6 minutos atrás
Advogado-geral da União substituído destaca importância de dados qualificados para reduzir insegurança jurídica



FAMOSOS / 6 minutos atrás
Ana Clara Winter faz topless em ensaio fotográfico ousado: 'Abraça te inteira'



GERAL / 6 minutos atrás
STF proíbe pagamento de verbas retroativas ilegais a servidor que exerceu função comissionada



GERAL / 6 minutos atrás
MinC lança pesquisa para avaliar a gestão dos CEUs das Artes



AGRO / 6 minutos atrás
Exportações de carne de frango crescem em volume e receita em março de 2025

POLÍCIA



POLÍCIA / 5 horas atrás
Mulher reage a tentativa de estupro e faz agressor fugir nu; vídeo



POLÍCIA / 12 horas atrás
Criança cai da rede, mãe a coloca pra dormir e a encontra morta



POLÍCIA / 12 horas atrás
Mulher morre atropelada por moto na Avenida da FEB, em VG



BRASIL & MUNDO / 37 minutos atrás
Ministério de Portos e Aeroportos participa de encontro internacional sobre desenvolvimento sustentável



BRASIL & MUNDO / 1 hora atrás
Corrente de comércio chega a US\$ 155 bi até a 1ª semana de abril



BRASIL & MUNDO / 1 hora atrás

Figura 47 - Praticamente todo MT está em alerta para temporais. Fonte: [Praticamente todo MT está em alerta para temporais](#). Acesso em: 07/04/2025.


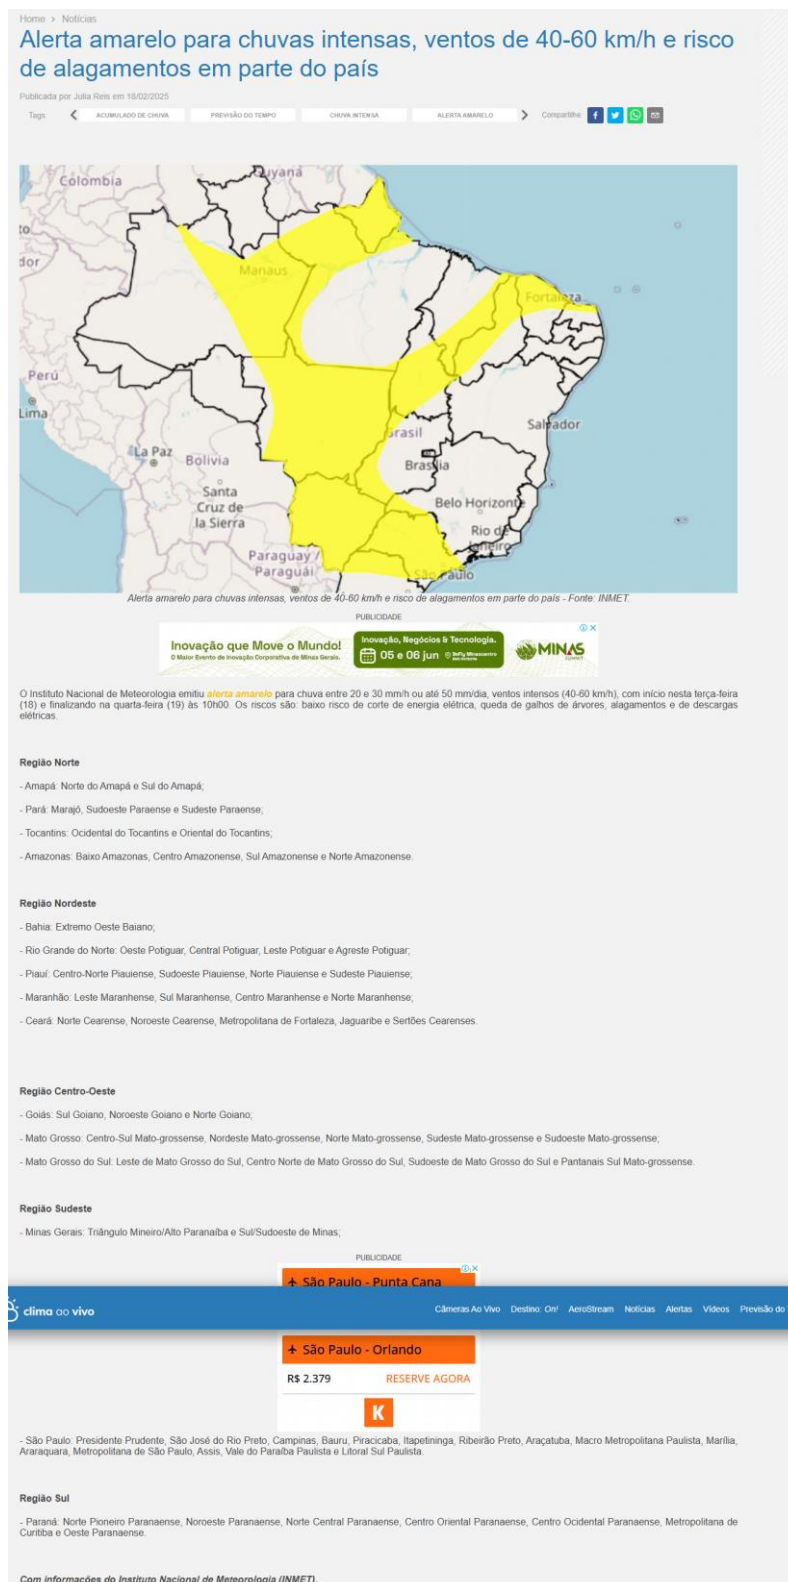


Figura 48 - Alerta amarelo para chuvas intensas, ventos de 40-60 km/h e risco de alagamentos em parte do país. Fonte: [Alerta amarelo para chuvas intensas, ventos de 40-60 km/h e risco de alagamentos em parte do país - Clima ao Vivo](#). Acesso em: 09/04/2025.

A semana em Cuiabá será de temperaturas elevadas, variação de nebulosidade e pancadas de chuva, especialmente no período da tarde e à noite. Segundo a previsão da empresa ClimaTempo, as máximas devem oscilar entre 33°C e 35°C, enquanto as mínimas ficam entre 23°C e 26°C.

Nesta segunda-feira (17.02), o dia será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira. A terça-feira (18.02) segue com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde, com máxima de 35°C.

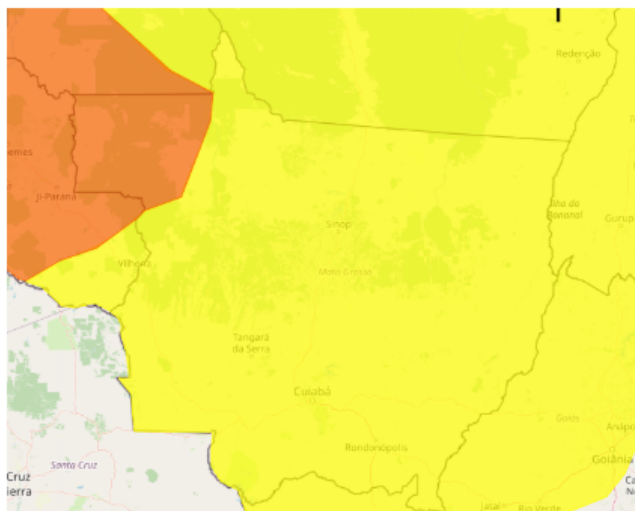

Na quarta-feira (19.02), o tempo continua abafado, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Na quinta-feira (20.02), a previsão indica sol com nuvens e possibilidade de chuva passageira.

Já na sexta-feira (21.02), o tempo será de sol durante o dia, com aumento de nebulosidade à tarde. O fim de semana segue com condições semelhantes: no sábado (22.02), há previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo (23.02), um alerta de instabilidade indica chuvas rápidas ao longo do dia e da noite.

Leia Também: Chuva de mais de 100 mm deixa Cuiabá em estado de alerta



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para Mato Grosso, válido entre as 9h45 de segunda-feira (17.02) e 10h de terça-feira (18.02). O aviso, classificado como de "perigo potencial", prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos fortes, com intensidade entre 40 e 60 km/h.

Apesar de o risco de estragos ser considerado baixo, o Inmet alerta para a possibilidade de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação é evitar se abrigar sob árvores, estacionar veículos próximos a torres e placas de publicidade e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Figura 49 - Semana em Cuiabá terá pancadas de chuva e alerta de temporais. Fonte: [Semana em Cuiabá terá pancadas de chuva e alerta de temporais - PNB Online - Portal de Notícias MT](#). Acesso em: 09/04/2025.

Avenida do CPA em Cuiabá vira mar de lama por causa das obras do BRT

Enxurrada misturou-se ao solo escavado das intervenções, transformando a Avenida do CPA em um verdadeiro rio de lama

Ianara Garcia e Pollyana Araújo

20/02/2025 15:27 Atualizado em 20/02/2025 15:28

⌚ 2 min de leitura

0 Comentários

Acessibilidade

A Avenida do CPA, uma das principais vias de **Cuiabá**, registrou alagamentos na tarde desta quinta-feira (20) após uma chuva atingir a capital mato-grossense.



(Foto: Ianara Garcia/ TV Centro América)

Por causa das obras para a implantação do BRT (Bus Rapid Transit) na Avenida do CPA, que estão paralisadas, a água da enxurrada misturou-se ao solo escavado das intervenções, transformando a avenida em um verdadeiro rio de lama.



(Video: Ianara García/TV Centro América)

Moradores e comerciantes da região reclamam que os buracos abertos e a falta de drenagem têm piorado os alagamentos, deixando a pista escorregadia e aumentando os riscos de acidentes.

Segundo a previsão do Climatempo, a quinta-feira teria sol com algumas nuvens e chuva passageira. No entanto, o volume de água registrado no período da tarde foi suficiente para causar pontos de alagamento em diversos trechos da cidade, especialmente na Avenida do CPA, que já sofre historicamente com esse problema.



(Videó: Ianara García/TV Centro América)

Além dos alagamentos, a lama densa de cor avermelhada, característica do solo cuiabano, espalhou sujeira por toda a via, dificultando ainda mais a circulação.

Obras do BRT

MENU

primeira página

Qua, 9 de Abr 2023 | 08:52 Q

corredores de ônibus do BRT foi assinado em 2022 por R\$ 468 milhões, com previsão de entrega para outubro de 2023. No entanto, menos de 20% das obras foram concluídas, e o governo estadual anunciou a rescisão do contrato com o consórcio responsável, alegando descumprimento de cláusulas.

Pousada à beira-mar em Alagoas
Melhores tarifas, reservas diretas e a pousada.
Pousada Sempra Pá Ti >

Figura 50 - Avenida do CPA em Cuiabá vira mar de lama por causa das obras do BRT. Fonte: [Avenida do CPA em Cuiabá vira mar de lama por causa das obras do BRT](#). Acesso em: 09/04/2025.

Instituto Nacional de Meteorologia

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA



Tempo - Clima - Dados Meteorológicos - Satélites - Risco de Incêndio - Previsão Numérica - Sisdag - CVEM - Publicações - Sobre - Informações -

INFORMATIVO METEOROLÓGICO Nº 07/2025

Confira a previsão do tempo entre os dias 17 e 24 de fevereiro de 2025

Publicado em 17/02/2025 12h50. Última modificação 17/02/2025 13h05.

[Tweet](#)

A **Figura 1** apresenta a previsão de chuva acumulada, de acordo com o modelo numérico COSMO do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), indicando chuva em quase todo o país, com acumulados durante a semana que podem ultrapassar 50 mm nas Regiões Norte, oeste do Mato Grosso e Região Sul (representados em tons de amarelo e laranja).

Por outro lado, em Roraima, centro-leste do Nordeste, centro-norte do Sudeste e leste de Goiás, a tendência é de ocorrência de chuvas com acumulados abaixo de 20 mm. Além disso, acumulados de chuvas acima de 80 mm (tons em vermelho) podem ocorrer em uma ampla área da Região Norte, oeste do Mato Grosso e norte do Maranhão e do Piauí.

Na **Região Norte**, as instabilidades associadas ao calor e à alta umidade mantêm as pancadas de chuva ao longo da semana, com acumulados acima de 50 mm (tons de amarelos) em grande parte da região, com exceção de grande parte de Roraima, onde as chuvas serão mais escassas, com volumes inferiores a 20 mm. As chuvas podem superar 100 mm (tons de vermelho a rosa) no Acre, sudoeste e noroeste do Amazonas e faixa central e nordeste do Pará. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) posicionada mais a sul, provocará acumulados acima de 100 mm no nordeste do Pará e em áreas do leste do Amapá.

Na **Região Nordeste**, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) favorecerá a precipitação no norte do Maranhão, do Piauí e litoral do Ceará, com chuvas previstas acima de 80 mm. Na faixa leste da região, as chuvas poderão ocorrer em pontos isolados na forma de pancadas de chuva, com acumulados inferiores a 20 mm, enquanto na parte central da Bahia e de Pernambuco, a tendência é de tempo firme nos próximos dias.

Na **Região Centro-Oeste**, a combinação de calor e umidade mantém as áreas de instabilidade no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e oeste de Goiás, que favorecerá as pancadas de chuvas ao longo da semana. Acumulados acima de 40 mm estão previstos para o noroeste do Mato Grosso, enquanto que no leste desse estado, grande parte do Goiás e do Mato Grosso do Sul a tendência de redução das chuvas, com acumulados abaixo de 40 mm.

Na **Região Sudeste**, a tendência é de tempo firme em grande parte de Minas Gerais, com possibilidade de pancadas de chuvas no final da tarde, típicas de verão, devido à combinação de calor e umidade no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, a semana inicia com tempo firme em grande parte da região, contudo, a passagem de um sistema frontal pelo oceano favorecerá as instabilidades principalmente na faixa leste do estado. Os maiores acumulados de chuvas estão previstos para o sudeste de São Paulo, com volumes acima de 60 mm.

A **Região Sul**, inicia a semana com áreas de instabilidade em toda a região devido a atuação de um sistema frontal no oceano. O sistema avançará para o oceano, permitindo que o tempo volte a ficar firme em grande parte do Rio Grande do Sul a partir de quarta-feira. Em Santa Catarina e Paraná, a tendência é de pancadas de chuva ao longo da semana, possibilitando acumulados de chuva acima de 80 mm em algumas áreas.

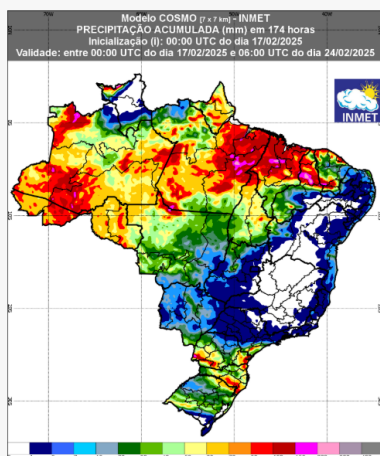


Figura 1: Previsão de chuva (17 a 24 de fevereiro de 2025). Fonte: INMET

Confira [AQUI](#) a previsão completa para esta semana de 17 a 24 de fevereiro de 2025 e as condições observadas no Brasil entre os dias 12 e 16 de fevereiro de 2025 no Informativo Meteorológico nº 07/2025 (17/02).

O INMET é um órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária ([MAPA](#)) e representa o Brasil junto à Organização Meteorológica Mundial (OMM) desde 1950.


Figura 51 - INFORMATIVO METEOROLÓGICO Nº 07/2025, previsão do tempo entre os dias 17 e 24 de fevereiro de 2025. Fonte: [INFORMATIVO METEOROLÓGICO Nº 07/2025](#). Acesso em: 09/04/2025.

Home > Alertas

Alerta Laranja: Chuvas intensas (até 100 mm/dia) ameaçam RR, AM, RO e MT com risco de alagamentos

Publicada por Thalyla Araújo em 19/02/2025

Compartilhe

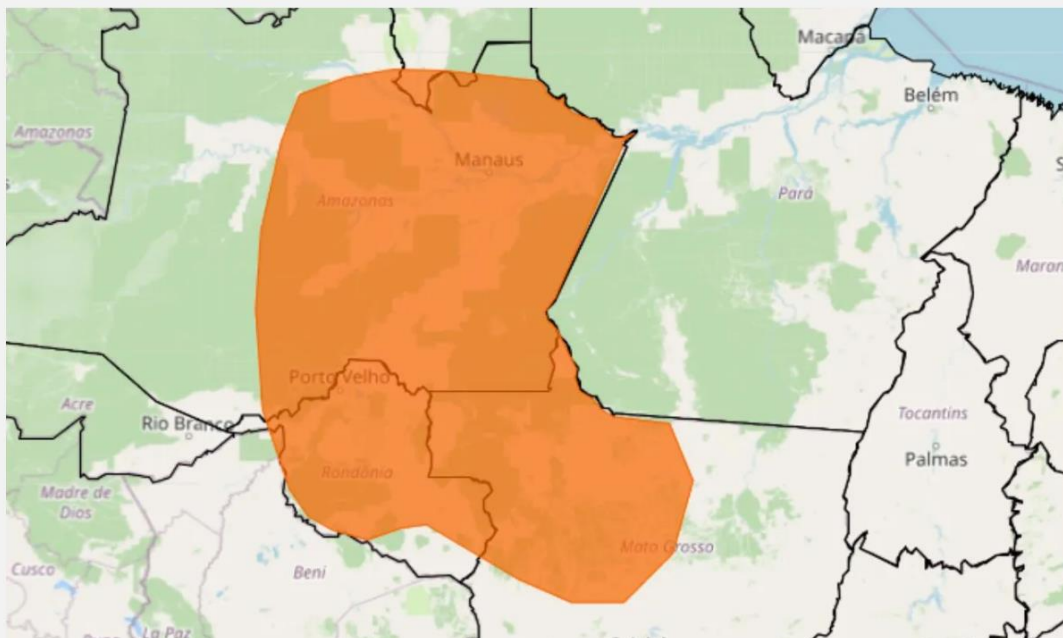

Alerta Laranja: Chuvas intensas (até 100 mm/dia) ameaçam RR, AM, RO e MT com risco de alagamentos - Fonte: INMET

PUBLICIDADE

✈ São Paulo - Punta Cana

R\$ 2.068

RESERVE AGORA



🔗

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu **alerta laranja** para chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), com início nesta quarta-feira (19) e finalizando na quinta-feira (20) às 10h00. Os riscos são: risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Região Norte

- Roraima: Caracarai e Rorainópolis

- Rondônia: Alta Floresta D'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Alvorada D'Oeste, Ariquemes, Buritiz, Cacaúlândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Castanheiras, Chupunguaia, Costa Marques, Cujubim, Espigão D'Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D'Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D'Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Primavera de Rondônia, Rio Crespo, Rolim de Moura, Santa Luzia D'Oeste, São Felipe D'Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeiraópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena

- Amazonas: Alvarães, Anamá, Anori, Apuí, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Canutama, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Juruá, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Marabá, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tapauá, Tefé, Uarini, Urucará, Urucurituba

Região Centro-Oeste

- Mato Grosso: Alta Floresta, Apiacás, Aripuanã, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Carlinda, Castanheira, Cláudia, Colíder, Colniza, Comodoro, Cotriguaçu, Diamantino, Feliz Natal, Guarantã do Norte, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Juara, Juína, Juruena, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Matupá, Nortelândia, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Novo Horizonte do Norte, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Porto dos Gaúchos, Rondolândia, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, São José do Rio Claro, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tangará da Serra, Tapurah, Terra Nova do Norte, Vera

Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Figura 52 - Alerta Laranja: Chuvas intensas (até 100 mm/dia) ameaçam RR, AM, RO e MT com risco de alagamentos. Fonte: [Alerta Laranja: Chuvas intensas \(até 100 mm/dia\) ameaçam RR, AM, RO e MT com risco de alagamentos - Clima ao Vivo](#). Acesso em: 09/04/2025.

24 de fevereiro de 2025, 16h:10 - A | A



GERAL / ALERTA DE TEMPORAL

MT pode ter chuvas intensas com ventos de até 100km/h

Alerta segue até esta terça-feira (25).

APARECIDO CARMO
DO REPÓRTERMT

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo, para a maior parte do território de Mato Grosso devido às fortes chuvas que devem ser registradas nas próximas horas.

Conforme o alerta, são esperadas chuvas de até 100 milímetros e ventos de até 100 km/h. Ainda há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



[>>> Clique aqui e receba notícias de MT na palma da sua mão](#)

As regiões atingidas incluem: Centro-Sul Mato-grossense, Nordeste Mato-grossense, Sudeste Mato-grossense, Sudoeste Mato-grossense e Norte Mato-grossense.

Em Cuiabá, o principal período de precipitação deve ser entre as 17h e as 21h desta segunda-feira. Nesta terça (25), quando termina o alerta, as chuvas vão estar concentradas entre as 13h e as 16h, com maior incidência às 15h.

As recomendações das autoridades incluem não buscar abrigo debaixo de árvores, em razão do risco de queda de galhos ou de descargas elétricas, não estacionar próximo a torres de transmissão de energia e nem placas de propaganda.

Se possível, o indicado é desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de emergências, acionar a Defesa Civil pelo 199, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo 192 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Figura 53 - MT pode ter chuvas intensas com ventos de até 100km/h. Fonte: [MT pode ter chuvas intensas com ventos de até 100km/h | ReporterMT - Mato Grosso em um clique](#). Acesso em: 09/04/2025.

7. Relação de Ocorrências Expurgáveis:

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático de fevereiro/2025.

- Laudo Climático Grupo Storm - 19/02/2025 a 23/02/2025
Código do Evento: 20250201

Tabela 2 - Subestações afetadas por situação de emergência

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255891088681	Cuiabá	3364966009-CH-33	12	1134	227	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255889408994	Chapada dos Guimarães	79411198RO-CH-79	275	18	82	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255889408994	Chapada dos Guimarães	79411198RO-CH-79	1109	21	388	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255889408994	Chapada dos Guimarães	79411198RO-CH-79	275	6	27	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255889408994	Chapada dos Guimarães	79411198RO-CH-79	1109	6	111	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893223970	Alta Floresta	54160365SI-TR-56	26	585	254	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894432627	Alta Floresta	19DJ11-DJ-52	94	651	1020	AZ-HZ	CHAVE DANIFICADA
20255894432627	Alta Floresta	19DJ11-DJ-52	1	338	6	AZ-HZ	CHAVE DANIFICADA
20255894432627	Alta Floresta	19DJ11-DJ-52	1	5	0	AZ-HZ	CHAVE DANIFICADA
20255891493128	Alta Floresta	79407856SI-CH-79	386	218	1402	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA
20255894401690	Alta Floresta	54160365SI-TR-56	26	518	224	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894432627	Alta Floresta	19DJ11-DJ-52	1	37	1	AZ-HZ	CHAVE DANIFICADA
20255894453575	Alta Floresta	5713417133-TR-57	40	193	129	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892552459	Alta Floresta	57143542SI-TR-57	4	1315	88	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894299562	Alta Floresta	0302073133-CH-03	59	159	156	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893765630	Alta Floresta	3371359133-CH-33	112	253	472	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894628244	Alta Floresta	0	1	1466	24	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894290215	Paranaíta	7964096165-CH-79	5	187	16	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255890974505	Paranaíta	0	1	1701	28	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891709152	Alto Araguaia	5701760103-TR-57	38	196	124	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892999200	Alto Araguaia	5784698103-TR-57	31	209	108	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892682100	Alto Araguaia	03107316RO-CH-03	557	150	1392	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255895137781	Alto Araguaia	5784698103-TR-57	31	638	330	CU-HG	CONEXAO DANIFICADA
20255894147719	Alto Araguaia	3310706103-CH-33	66	129	142	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255895267737	Alto Araguaia	5734062246-TR-17	1	60	1	AK-EM	DEFEITO NA BUCHA DO TRANSFORMADOR
20255894781602	Alto Araguaia	0	1	2894	48	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892409012	Alto Garças	0309979012-CH-33	11	2398	440	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894243459	Alto Garças	5703750070-TR-17	1	2760	46	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890402553	Alto Garças	7978998070-CH-79	25	155	65	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255890402553	Alto Garças	7978998070-CH-79	135	3	7	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891153870	Alto Garças	0311479070-CH-03	8	765	102	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255889094073	Alto Araguaia	159DJ01-DJ-52	180	220	660	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255889094073	Alto Araguaia	159DJ01-DJ-52	10	288	48	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255892507286	Itiquira	0	1	1626	27	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893659159	Apiacás	X3823640SI-CH-03	23	567	217	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255893753746	Apiacás	X43621776-TR-57	2	192	6	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892599311	Alto Garças	0309853070-CH-03	51	1315	1118	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893754427	Alto Garças	0	1	1497	25	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892734080	Alto Araguaia	3306986103-CH-33	21	694	243	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893260090	Barão de Melgaço	79213439ME-CH-79	376	541	3390	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894718867	Barão de Melgaço	783170ME-CH-79	85	623	883	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893260090	Barão de Melgaço	79213439ME-CH-79	338	66	372	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255888822527	Barão de Melgaço	7818699ME-CH-79	66	241	265	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893260090	Barão de Melgaço	79213439ME-CH-79	71	768	909	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255889554858	Barão de Melgaço	04DJ11-DJ-52	2468	96	3949	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891726460	Cuiabá	5702177005-TR-57	56	261	244	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255892927461	Cuiabá	5705810005-TR-17	68	279	316	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255891668961	Cuiabá	5702178005-TR-17	16	157	42	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893498768	Cuiabá	5702751005-TR-57	59	209	206	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893516752	Cuiabá	0355024005-CH-03	49	382	312	AY-HQ	OBJETO SOBRE A REDE
20255894276905	Cuiabá	5758032005-TR-57	18	95	29	CU-HD	CONEXAO DANIFICADA
20255891642068	Cuiabá	57413794ME-TR-57	6	174	17	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255894153869	Cuiabá	0308415005-CH-03	490	118	964	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255893616580	Cuiabá	0302277005-CH-03	50	266	222	CT-GC	CONDUTOR PARTIDO

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255892842682	Cuiabá	5777031005-TR-57	9	164	25	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891224869	Cuiabá	0312560005-CH-03	100	126	210	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893998406	Cuiabá	5773581005-TR-57	74	119	147	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255892741439	Cuiabá	5705607005-TR-57	33	139	76	CT-GC	CONDUTOR PARTIDO
20255894631613	Cuiabá	5703142005-TR-57	60	178	178	CT-GD	CONEXAO DANIFICADA
20255892454906	Cuiabá	5705549005-TR-57	49	122	100	CU-HE	CONEXAO DANIFICADA
20255891340777	Cuiabá	0373543005-CH-03	269	74	332	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892071963	Cuiabá	5702177005-TR-57	56	85	79	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255894092403	Cuiabá	57181152ME-TR-57	76	186	236	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255893616580	Cuiabá	0302277005-CH-03	38	267	169	CT-GC	CONDUTOR PARTIDO
20255891773281	Cuiabá	03216915ME-CH-03	33	220	121	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892750563	Nova Ubiratã	0326556280-CH-03	202	237	798	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894718989	Sorriso	3364778280-CH-33	13	347	75	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892391529	Sorriso	3329413167-CH-33	140	108	252	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894818949	Sorriso	79215935SI-CH-79	32	212	113	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894701240	Sorriso	33855342SI-CH-33	3	1270	63	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893870495	Guarantã do Norte	7812235210-CH-79	297	401	1985	CU-HG	CONEXAO DANIFICADA
20255904183079	Guarantã do Norte	X407210SI-TR-17	11	5796	1063	AK-ES	TRANSFORMADOR QUEIMADO
20255893853773	Guarantã do Norte	0	1	1641	27	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893621487	Rondonópolis	X30165460-CH-03	32	391	209	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255894780602	Alto Araguaia	0311986103-CH-03	53	1512	1336	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893797664	Alto Taquari	3309272208-CH-33	13	4840	1049	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255893797664	Alto Taquari	3309272208-CH-33	1	3516	59	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255894144044	Alto Taquari	0	1	2325	39	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255888909419	Alto Araguaia	120DJ01-DJ-52	90	485	728	AM-FD	ISOLADOR DANIFICADO
20255888909419	Alto Araguaia	120DJ01-DJ-52	340	1454	8239	AM-FD	ISOLADOR DANIFICADO
20255888909419	Alto Araguaia	120DJ01-DJ-52	90	8	12	AM-FD	ISOLADOR DANIFICADO
20255888909419	Alto Araguaia	120DJ01-DJ-52	90	211	317	AM-FD	ISOLADOR DANIFICADO
20255894436139	Alto Araguaia	0416536103-CH-03	8	1781	237	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255889340308	Campo Verde	12DJ16-DJ-52	333	41	228	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255889340308	Campo Verde	12DJ16-DJ-52	815	71	964	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255889340308	Campo Verde	12DJ16-DJ-52	15	64	16	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893781392	Poconé	57115922ME-TR-57	2	375	12	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892727856	Poconé	0304079035-CH-03	2	318	11	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255890382077	Poconé	79868211ME-CH-79	202	245	825	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892407253	Poconé	5780891035-TR-57	1	1040	17	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892734036	Poconé	57115969ME-TR-57	1	809	13	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890382077	Poconé	79868211ME-CH-79	48	218	174	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892727901	Poconé	57115922ME-TR-57	2	680	23	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890382077	Poconé	79868211ME-CH-79	15	139	35	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255890444448	Poconé	3321743035-CH-33	69	131	151	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892407278	Poconé	0389200035-CH-03	12	1020	204	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893781367	Poconé	5780859035-TR-57	1	181	3	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891697378	Nossa Senhora do Livramento	5710366035-TR-57	2	1270	42	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891296728	Nossa Senhora do Livramento	3310181046-CH-33	90	618	927	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891700236	Nossa Senhora do Livramento	5757972046-TR-57	1	768	13	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894815950	Poconé	0310363035-CH-03	99	333	549	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894326110	Carlinda	154DJ02-DJ-52	1254	44	920	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894326110	Carlinda	154DJ02-DJ-52	327	96	523	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255895165584	Carlinda	57415457SI-TR-57	1	130	2	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892375867	Carlinda	5708709214-TR-57	1	796	13	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894326110	Carlinda	154DJ02-DJ-52	329	112	614	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255896461804	Carlinda	03162357SI-CH-03	4	1223	82	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255895393680	Carlinda	X42485993-CH-03	39	1122	729	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894782438	Cuiabá	3311618005-CH-33	55	1311	1202	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255890440409	Cuiabá	7814352005-CH-79	62	445	460	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891708840	Cuiabá	7814352005-CH-79	62	702	725	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255890393469	Cuiabá	7811331005-CH-79	82	568	776	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894178347	Chapada dos Guimarães	8915190008-CH-88	3	85	4	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255890459594	Chapada dos Guimarães	5795188008-TR-57	4	105	7	AJ-EJ	PARA RAIOS DANIFICADO
20255892928992	Chapada dos Guimarães	7815160008-CH-79	52	188	163	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892928992	Chapada dos Guimarães	7815160008-CH-79	1	212	4	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893446259	Chapada dos Guimarães	0322464008-CH-03	31	806	416	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255889408994	Chapada dos Guimarães	79411198RO-CH-79	231	6	23	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255889408994	Chapada dos Guimarães	79411198RO-CH-79	93	27	42	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892931740	Chapada dos Guimarães	3314547008-CH-33	123	1316	2698	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891732085	Chapada dos Guimarães	3323457008-CH-33	6	123	12	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894178347	Chapada dos Guimarães	8915190008-CH-88	3	81	4	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892709347	Chapada dos Guimarães	5718334008-TR-57	56	178	166	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255889408994	Chapada dos Guimarães	79411198RO-CH-79	185	1	3	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255888874960	Chapada dos Guimarães	03137018ME-CH-03	207	113	390	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894806052	Chapada dos Guimarães	0311400008-CH-03	22	247	91	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892629903	Chapada dos Guimarães	0	1	1463	24	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894062805	Chapada dos Guimarães	0	1	1621	27	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893791739	Santo Antônio do Leverger	3318797009-CH-33	53	707	625	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891287745	Santo Antônio do Leverger	5768082009-TR-57	1	1106	18	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255889554858	Barão de Melgaço	04DJ11-DJ-52	4	161	11	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255889554858	Barão de Melgaço	04DJ11-DJ-52	17	68	19	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255889554858	Barão de Melgaço	04DJ11-DJ-52	186	140	434	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255889554858	Barão de Melgaço	04DJ11-DJ-52	24	91	36	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892098896	Cuiabá	3307320005-CH-33	55	192	176	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255892409273	Cuiabá	87DJ27-DJ-52	330	19	104	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892409273	Cuiabá	87DJ27-DJ-52	232	39	151	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894337923	Cuiabá	87DJ05-DJ-52	81	510	688	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA
20255894512769	Cuiabá	5703828005-TR-57	77	150	192	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255894337923	Cuiabá	87DJ05-DJ-52	187	64	199	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA
20255892409273	Cuiabá	87DJ27-DJ-52	154	18	46	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892452163	Cuiabá	87DJ43-DJ-52	523	2	17	CU-HG	CONEXAO DANIFICADA
20255892452163	Cuiabá	87DJ43-DJ-52	3	60	3	CU-HG	CONEXAO DANIFICADA
20255892409273	Cuiabá	87DJ27-DJ-52	314	133	696	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891301356	Cuiabá	0307601005-CH-03	15	246	61	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893528137	Cuiabá	5711817005-TR-57	10	700	117	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894337923	Cuiabá	87DJ05-DJ-52	733	4	49	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA
20255894337923	Cuiabá	87DJ05-DJ-52	316	50	263	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA
20255892452163	Cuiabá	87DJ43-DJ-52	524	1	9	CU-HG	CONEXAO DANIFICADA
20255894337923	Cuiabá	87DJ05-DJ-52	918	1	15	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA
20255894337923	Cuiabá	87DJ05-DJ-52	32	176	94	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA
20255892521148	Cuiabá	0313092005-CH-03	6	757	76	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892409273	Cuiabá	87DJ27-DJ-52	5	213	18	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893841206	Cuiabá	5703875005-TR-57	15	131	33	CF-NG	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891418124	Várzea Grande	33858834ME-CH-03	13	412	89	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893623195	Várzea Grande	57188173ME-TR-57	2	941	31	AT-GW	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891928416	Várzea Grande	5708240006-TR-57	20	338	113	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894361956	União do Sul	3328533053-CH-33	109	435	790	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894514470	União do Sul	89860915SI-CH-88	24	623	249	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891368856	Cláudia	79407844SI-CH-79	239	953	3796	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255894167056	Cláudia	03125716SI-CH-03	28	734	343	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255891368856	Cláudia	79407844SI-CH-79	2	143	5	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255890982272	Cláudia	X59119623-CH-03	18	401	120	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894278821	Cláudia	03125717SI-CH-03	43	719	515	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255891439205	Colíder	79162303SI-CH-79	39	1719	1117	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255894151056	Colíder	91243227-CP	614	124	1269	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255890973371	Colíder	0326593134-CH-03	27	289	130	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891439205	Colíder	79162303SI-CH-79	60	520	520	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255894151056	Colíder	91243227-CP	566	416	3924	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA
20255891439205	Colíder	79162303SI-CH-79	36	724	434	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255891439205	Colíder	79162303SI-CH-79	36	31	19	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255894628467	Colíder	5702602134-TR-57	177	120	354	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891608516	Itaúba	3358970168-CH-33	66	1052	1157	BA-IC	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255894442028	Nova Canaã do Norte	0	1	1509	25	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894588479	Nova Canaã do Norte	0	1	1466	24	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894749784	Nova Santa Helena	03167999SI-CH-03	15	157	39	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891124595	Nova Santa Helena	0329679216-CH-03	14	260	61	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894141252	Alto Garças	0310505070-CH-03	29	1506	728	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893677489	Cuiabá	5777040005-TR-57	84	249	349	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894525790	Cuiabá	5706292005-TR-57	90	259	388	CT-GD	CONEXAO DANIFICADA
20255894203445	Cuiabá	0311000005-CH-33	5	159	13	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894750760	Cuiabá	0301667005-CH-03	118	377	741	CU-HH	CONEXAO DANIFICADA
20255892939510	Cuiabá	0317982005-CH-03	576	135	1296	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA
20255894750760	Cuiabá	0301667005-CH-03	300	33	165	CU-HH	CONEXAO DANIFICADA
20255892741686	Cuiabá	0306354005-CH-03	299	202	1007	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892488219	Cuiabá	57413916ME-TR-57	41	222	152	CU-HC	CONEXAO DANIFICADA
20255892730478	Cuiabá	0302219005-CH-03	148	164	405	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894049699	Cuiabá	5706292005-TR-57	90	205	307	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255894681687	Cuiabá	0310939005-CH-03	163	350	951	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892717293	Cuiabá	0322356005-CH-03	293	153	747	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894912482	Cuiabá	5706277005-TR-57	58	148	143	CU-HD	CONEXAO DANIFICADA
20255892875387	Cuiabá	5705628005-TR-57	73	148	180	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255892708815	Cuiabá	0303123005-CH-03	448	152	1135	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894475308	Cuiabá	54219108ME-TR-56	53	79	70	CU-HG	CONEXAO DANIFICADA
20255893500573	Tapurah	0	1	1619	27	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255892691791	Acorizal	10DJ09-DJ-52	3204	79	4219	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892691791	Acorizal	10DJ09-DJ-52	607	56	567	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894797829	Cuiabá	0300153005-CH-03	55	259	237	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894043628	Cuiabá	33868830ME-CH-33	187	177	552	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893437687	Cuiabá	5468047005-TR-56	3	153	8	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891697249	Cuiabá	0300104005-CH-03	44	161	118	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893651588	Cuiabá	03221128ME-CH-03	99	530	874	AT-GU	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894476059	Cuiabá	7908654005-CH-79	212	222	784	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893854584	Cuiabá	7818160005-CH-79	126	151	317	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892740466	Cuiabá	57216895ME-TR-57	43	206	148	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892685364	Cuiabá	0301795005-CH-03	628	85	890	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894436223	Cuiabá	0300027005-CH-03	39	98	64	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894141406	Cuiabá	7908654005-CH-79	3	19	1	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894797892	Cuiabá	5746042005-TR-57	1	201	3	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892929017	Cuiabá	7908654005-CH-79	212	136	481	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892748890	Cuiabá	03110003ME-CH-03	36	175	105	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894897905	Cuiabá	5710662005-TR-57	68	114	129	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892291163	Cuiabá	03146017ME-CH-03	19	251	79	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255895274967	Cuiabá	0309452005-CH-03	4	753	50	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255890314213	Cuiabá	5705145005-TR-57	100	209	348	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894959115	Cuiabá	5711271005-TR-57	100	245	408	CU-HD	CONEXAO DANIFICADA
20255894141406	Cuiabá	7908654005-CH-79	209	359	1251	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894669361	Cuiabá	04433667ME-CH-03	14	76	18	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894740011	Cuiabá	57839575ME-TR-17	1	187	3	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892843333	Várzea Grande	5701204006-TR-57	48	471	377	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255894948275	Várzea Grande	5702042006-TR-57	70	209	244	CT-GD	CONEXAO DANIFICADA

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255890333618	Várzea Grande	0311431006-CH-03	55	128	117	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255892741499	Várzea Grande	0311431006-CH-03	55	785	720	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255894831442	Várzea Grande	5701897006-TR-57	5	344	29	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893887407	Cuiabá	5724185005-TR-57	1	1537	26	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255892739094	Cuiabá	5715610005-TR-57	43	751	538	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894526031	Cuiabá	78888747-CP	139	49	114	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893885616	Cuiabá	57411192ME-TR-57	48	121	97	CU-HE	CONEXAO DANIFICADA
20255893273822	Cuiabá	54125225ME-TR-56	32	250	133	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893753952	Cuiabá	0307081005-CH-03	8	403	54	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892931068	Santo Antônio do Leverger	0301096009-CH-03	47	390	305	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893461180	Nova Ubiratã	0	1	1852	31	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893438618	Feliz Natal	126DJ11-DJ-52	1219	48	975	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894155017	Guarantã do Norte	0315154210-CH-03	28	403	188	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892305954	Guarantã do Norte	0	1	4187	70	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893314282	Novo Mundo	79102760SI-CH-79	896	376	5615	AS-GI	ISOLADOR DANIFICADO
20255891026273	Novo Mundo	5719387281-TR-57	4	178	12	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893314282	Novo Mundo	79102760SI-CH-79	48	572	458	AS-GI	ISOLADOR DANIFICADO
20255893314282	Novo Mundo	79102760SI-CH-79	1	339	6	AS-GI	ISOLADOR DANIFICADO
20255893314282	Novo Mundo	79102760SI-CH-79	1	31	1	AS-GI	ISOLADOR DANIFICADO
20255894659057	Novo Mundo	3360584281-CH-33	12	1265	253	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893792555	Novo Mundo	0	1	1715	29	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893792561	Novo Mundo	0	1	1564	26	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894720336	Novo Mundo	0	1	2484	41	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893627357	Novo Mundo	0	1	1754	29	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894180518	Novo Mundo	0	1	3184	53	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892982702	Guiratinga	79838346RO-CH-79	103	2331	4002	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892982702	Guiratinga	79838346RO-CH-79	2	2547	85	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892982702	Guiratinga	79838346RO-CH-79	200	1051	3503	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892982702	Guiratinga	79838346RO-CH-79	45	90	68	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255892982702	Guiratinga	79838346RO-CH-79	1746	58	1688	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255895391390	Guiratinga	57113378RO-TR-57	1	2819	47	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892982702	Guiratinga	79838346RO-CH-79	19	2488	788	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892982702	Guiratinga	79838346RO-CH-79	1	2579	43	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892105766	Tesouro	0	1	1571	26	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894477718	Tesouro	0	1	2866	48	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892130799	Poxoréo	0	1	2075	35	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892668098	Itanhangá	79846529SI-CH-79	30	383	191	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892668098	Itanhangá	79846529SI-CH-79	11	198	36	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892668098	Itanhangá	79846529SI-CH-79	84	48	67	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892668098	Itanhangá	79846529SI-CH-79	43	284	204	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894293311	Itanhangá	43407065SI-CH-03	25	824	343	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894648158	Itanhangá	79846529SI-CH-79	59	368	362	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894648158	Itanhangá	79846529SI-CH-79	10	355	59	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894648158	Itanhangá	79846529SI-CH-79	36	283	170	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894648158	Itanhangá	79846529SI-CH-79	7	1193	139	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894123910	Itanhangá	5789720172-TR-57	109	1677	3047	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892521154	Itanhangá	43108743SI-CH-03	65	483	523	BA-IB	ISOLADOR DA CHAVE DANIFICADO
20255895175843	Itanhangá	7885995172-CH-79	99	1594	2630	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894167243	Itanhangá	0327930172-CH-03	70	753	879	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894648158	Itanhangá	79846529SI-CH-79	11	8	1	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894069977	Itanhangá	5769719172-TR-57	70	1760	2053	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892668098	Itanhangá	79846529SI-CH-79	25	1154	481	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892668098	Itanhangá	79846529SI-CH-79	14	1284	300	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894648158	Itanhangá	79846529SI-CH-79	11	120	22	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894127538	Itanhangá	5724153172-TR-57	57	1717	1631	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894062835	Itanhangá	0	1	2096	35	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894166103	Ipiranga do Norte	79107771SI-CH-79	83	117	162	AN-FG	CRUZETA DANIFICADA
20255891241440	Ipiranga do Norte	0	1	3087	51	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893410752	Itiquira	33835364RO-CH-33	127	300	635	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255889408994	Chapada dos Guimarães	79411198RO-CH-79	884	6	88	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255889408994	Chapada dos Guimarães	79411198RO-CH-79	848	605	8551	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255889408994	Chapada dos Guimarães	79411198RO-CH-79	36	703	422	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255889554858	Barão de Melgaço	04DJ11-DJ-52	884	68	1002	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893562916	Cuiabá	3370001005-CH-33	85	332	470	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894438535	Cuiabá	0352247005-CH-03	1	1130	19	CU-HG	CONEXAO DANIFICADA
20255893445615	Cuiabá	0308467005-CH-03	44	711	521	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891690328	Chapada dos Guimarães	0324008008-CH-03	62	492	508	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892929661	Rosário Oeste	7802513022-CH-79	35	4434	2586	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255890960576	Rosário Oeste	7802513022-CH-79	2	548	18	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892220154	Rosário Oeste	33858838ME-CH-33	143	273	651	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892929661	Rosário Oeste	7802513022-CH-79	156	183	476	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892929661	Rosário Oeste	7802513022-CH-79	38	184	117	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255890960576	Rosário Oeste	7802513022-CH-79	35	553	323	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892929661	Rosário Oeste	7802513022-CH-79	2	1500	50	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255890960576	Rosário Oeste	7802513022-CH-79	106	381	673	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890960576	Rosário Oeste	7802513022-CH-79	86	282	404	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894290069	Rosário Oeste	0	1	1632	27	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891720373	Acorizal	0314888062-CH-03	17	373	106	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892707745	Acorizal	3300083062-CH-33	180	169	507	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893563694	Acorizal	0410464062-CH-03	109	199	362	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891708872	Acorizal	03413812ME-CH-03	2	327	11	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893547775	Acorizal	0301019062-CH-03	363	764	4622	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891067783	Jangada	7864906065-CH-79	31	468	242	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894301752	Jangada	5795859065-TR-57	1	229	4	AK-EM	DEFEITO NA BUCHA DO TRANSFORMADOR

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255893485078	Jangada	0351180065-CH-03	24	277	111	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894360277	Jangada	0377509065-CH-03	24	278	111	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894994655	Cuiabá	0310245005-CH-03	24	214	86	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255894224592	Poconé	3320050035-CH-33	48	194	155	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255888789700	Nossa Senhora do Livramento	818104046C-CH-03	108	448	806	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891712474	Nossa Senhora do Livramento	7818104046-CH-79	71	726	859	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894434595	Nossa Senhora do Livramento	7818104046-CH-79	108	632	1138	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890393586	Nossa Senhora do Livramento	0309149046-CH-03	9	360	54	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891712474	Nossa Senhora do Livramento	7818104046-CH-79	29	532	257	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891043784	Nossa Senhora do Livramento	0309149046-CH-03	9	795	119	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891712474	Nossa Senhora do Livramento	7818104046-CH-79	8	631	84	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894265124	Nossa Senhora do Livramento	X78607142-CH-03	7	304	35	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891087738	Nossa Senhora do Livramento	3318086046-CH-33	51	266	226	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894884789	Lucas do Rio Verde	5702863024-TR-57	63	163	171	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892183130	Lucas do Rio Verde	53965428-CP	40	516	344	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255893851727	Lucas do Rio Verde	X33950496-TR-57	13	186	40	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892584646	Lucas do Rio Verde	03168152SI-CH-03	4	89	6	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894295061	Lucas do Rio Verde	57215425SI-TR-57	4	25	2	CU-HE	CONEXAO DANIFICADA
20255892183130	Lucas do Rio Verde	53965428-CP	20	369	123	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255892648916	Lucas do Rio Verde	03162504SI-CH-03	801	220	2937	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891048497	Lucas do Rio Verde	109DJ12-DJ-52	587	8	78	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255892862707	Lucas do Rio Verde	X45425127-TR-57	1	165	3	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892584646	Lucas do Rio Verde	03168152SI-CH-03	296	89	439	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891048497	Lucas do Rio Verde	109DJ12-DJ-52	22	123	45	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255891048497	Lucas do Rio Verde	109DJ12-DJ-52	2	292	10	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255892887150	Lucas do Rio Verde	03809453SI-CH-03	59	506	498	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255894629501	Lucas do Rio Verde	03810693SI-CH-03	3	1517	76	CU-HH	CONEXAO DANIFICADA
20255892183130	Lucas do Rio Verde	53965428-CP	2	516	17	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255892643526	Lucas do Rio Verde	5702926024-TR-57	146	514	1251	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892734600	Lucas do Rio Verde	33177977SI-CH-33	5	1000	83	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255891048497	Lucas do Rio Verde	109DJ12-DJ-52	80	43	57	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255892734600	Lucas do Rio Verde	33177977SI-CH-33	64	1000	1067	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892939133	Lucas do Rio Verde	X29882097-TR-57	29	107	52	CT-GC	CONDUTOR PARTIDO
20255892292585	Nova Mutum	0	1	4515	75	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893848713	Nova Mutum	0	1	2618	44	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894759701	Sorriso	53992295-CP	35	402	235	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894759701	Sorriso	53992295-CP	5	106	9	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894759701	Sorriso	53992295-CP	0	106	0	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894759701	Sorriso	53992295-CP	2	402	13	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894293391	Chapada dos Guimarães	3368449008-CH-33	78	805	1047	CU-HH	CONEXAO DANIFICADA
20255893538506	Marcelândia	03862972SI-CH-03	41	521	356	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892738271	Marcelândia	57814488SI-TR-57	2	1506	50	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255895293547	Marcelândia	X170711SI-CH-03	25	2589	1079	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894781042	Nova Santa Helena	33162383SI-CH-33	2	1803	60	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255890906845	Marcelândia	0	1	3376	56	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892552755	Terra Nova do Norte	5710943169-TR-57	14	357	83	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA
20255893880008	Terra Nova do Norte	3311169169-CH-33	101	351	591	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894194358	Terra Nova do Norte	0	1	1456	24	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893781278	Peixoto de Azevedo	3399110188-CH-33	20	669	223	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894213572	Peixoto de Azevedo	3311535169-CH-33	8	199	27	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255895552961	Peixoto de Azevedo	0319393169-CH-03	1	1242	21	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892589711	Peixoto de Azevedo	0320180188-CH-03	51	1374	1168	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894626994	Peixoto de Azevedo	5721046188-TR-57	1	3285	55	AK-ES	TRANSFORMADOR QUEIMADO
20255891042562	Peixoto de Azevedo	0	1	1553	26	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891312119	Peixoto de Azevedo	0	1	2988	50	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892249681	Peixoto de Azevedo	0	1	2954	49	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894759678	Guarantã do Norte	3370196210-CH-33	7	126	15	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255892593801	Matupá	3316179211-CH-33	45	1219	914	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893634829	Matupá	79138857SI-CH-79	593	232	2293	AZ-HZ	CHAVE DANIFICADA
20255893634829	Matupá	79138857SI-CH-79	114	77	146	AZ-HZ	CHAVE DANIFICADA
20255894303222	Matupá	79138857SI-CH-79	310	404	2087	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894303222	Matupá	79138857SI-CH-79	331	242	1335	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894303222	Matupá	79138857SI-CH-79	66	311	342	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892772335	Matupá	03855014SI-CH-03	2	249	8	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894250717	Nova Guarita	79168384SI-CH-79	2425	582	23523	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255894250717	Nova Guarita	79168384SI-CH-79	857	3	43	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255893878202	Nova Guarita	X41832927-CH-33	30	369	184	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891245852	Poxoréo	79144567RO-CH-79	753	36	452	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894216727	Nobres	33115201ME-CH-33	91	212	322	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892783904	Nobres	5748506021-TR-57	1	785	13	AK-ES	TRANSFORMADOR QUEIMADO
20255894644012	Nobres	0317437021-CH-03	224	147	549	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894643924	Nobres	5712549021-TR-57	64	189	202	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893755955	Nobres	03177551ME-CH-03	4	559	37	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894644012	Nobres	0317437021-CH-03	1	147	2	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894644012	Nobres	0317437021-CH-03	201	147	492	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893654233	Nobres	78156330ME-CH-79	41	558	381	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894831373	Rosário Oeste	7876313022-CH-79	36	2006	1204	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892922647	Rosário Oeste	78156330ME-CH-79	41	266	182	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894717424	Rosário Oeste	0308832022-CH-03	16	305	81	AJ-EJ	PARA RAIOS DANIFICADO
20255891675448	Nova Bandeirantes	57128514SI-TR-57	27	223	100	AJ-EJ	PARA RAIOS DANIFICADO
20255892991737	Nova Bandeirantes	5705271284-TR-57	57	188	179	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891087701	Nova Bandeirantes	57153252SI-TR-57	1	394	7	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893459014	Nova Bandeirantes	3369429284-CH-33	116	587	1135	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255891363643	Nova Bandeirantes	X37192575-TR-57	21	200	70	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892454708	Nova Bandeirantes	0	1	1750	29	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894658249	Nova Canaã do Norte	3317170189-CH-33	136	430	975	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893502217	Nova Canaã do Norte	79153094SI-CH-79	129	21	45	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894629149	Nova Canaã do Norte	110DJ02-DJ-52	2136	165	5874	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255895380747	Nova Canaã do Norte	03153093SI-CH-03	4	939	63	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892245823	Nova Canaã do Norte	7883599189-CH-79	208	821	2846	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893502217	Nova Canaã do Norte	79153094SI-CH-79	39	195	127	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894629149	Nova Canaã do Norte	110DJ02-DJ-52	537	191	1709	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893502217	Nova Canaã do Norte	79153094SI-CH-79	90	106	159	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894107698	Nova Canaã do Norte	79153094SI-CH-79	90	114	171	AT-GW	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894194876	Nova Canaã do Norte	79153094SI-CH-79	90	4	6	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255894194876	Nova Canaã do Norte	79153094SI-CH-79	39	146	95	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255894107698	Nova Canaã do Norte	79153094SI-CH-79	39	167	109	AT-GW	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894253851	Nova Canaã do Norte	0	1	1741	29	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892297090	Nova Canaã do Norte	0	1	3162	53	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892292111	Nova Canaã do Norte	0	1	3126	52	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893488446	Nova Canaã do Norte	0	1	1830	30	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893853779	Nova Canaã do Norte	0	1	3719	62	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893438350	Nova Canaã do Norte	0	1	1956	33	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892684828	Nova Bandeirantes	03154571SI-CH-03	15	404	101	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892687970	Nova Bandeirantes	33154644SI-CH-33	55	566	519	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA
20255894126546	Nova Bandeirantes	0	1	1822	30	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894166933	Nova Monte verde	57871211SI-TR-17	1	945	16	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892408951	Nova Monte verde	57143954SI-TR-57	1	1005	17	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893302443	Nova Monte verde	79151591SI-CH-79	1139	500	9492	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893023076	Nova Monte verde	57882251SI-TR-57	1	1692	28	AK-ES	TRANSFORMADOR QUEIMADO
20255893302443	Nova Monte verde	79151591SI-CH-79	199	499	1655	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255891743149	Nova Mutum	3310302025-CH-33	10	739	123	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891700374	Nova Mutum	57112536SI-TR-17	80	397	529	CU-HD	CONEXAO DANIFICADA
20255894323551	Nova Mutum	79215925SI-CH-79	51	536	456	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255894323551	Nova Mutum	79215925SI-CH-79	3	5251	263	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255894781016	Nova Mutum	0369796025-CH-03	1	204	3	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894781016	Nova Mutum	0369796025-CH-03	122	204	415	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892306331	Nova Mutum	X29763211-CH-03	32	268	143	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894323551	Nova Mutum	79215925SI-CH-79	18	90	27	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255894266126	Sorriso	279DJ13-DJ-52	73	185	225	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892771714	Nova Ubitatã	7945993280-CH-79	1	517	9	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892771714	Nova Ubitatã	7945993280-CH-79	1	249	4	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892771714	Nova Ubitatã	7945993280-CH-79	81	249	336	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892771714	Nova Ubitatã	7945993280-CH-79	47	517	405	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894292941	Nova Ubitatã	0	1	1677	28	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894440457	Paranaíta	0322378165-CH-03	74	359	443	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893659248	Paranaíta	7883707165-CH-79	107	236	421	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893882341	Paranaíta	5706183165-TR-57	128	609	1299	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255904134966	Paranaíta	57104414SI-TR-57	1	4812	80	AK-ES	TRANSFORMADOR QUEIMADO
20255894360793	Paranaíta	0301545165-CH-03	180	277	831	BA-IC	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255894401960	Paranaíta	X62756426-CH-03	141	418	982	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894368560	Paranaíta	0306237165-CH-03	179	308	919	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894290215	Paranaíta	7964096165-CH-79	1159	187	3612	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255891728492	Paranaíta	57108339SI-TR-57	1	328	5	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255904135846	Paranaíta	57160977SI-TR-57	1	5412	90	AK-ES	TRANSFORMADOR QUEIMADO
20255894763176	Paranaíta	0	1	2754	46	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892296054	Paranaíta	0	1	4414	74	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894668166	Paranaíta	0	1	4317	72	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894781592	Paranaíta	0	1	2823	47	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892580588	Paranaíta	0	1	2500	42	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255892938771	Paranatinga	54210206RO-TR-56	35	268	156	CU-HE	CONEXAO DANIFICADA
20255891928043	Paranatinga	03116638RO-CH-03	3	2186	109	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893504357	Paranatinga	54406455RO-TR-56	21	608	213	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891928391	Paranatinga	03126832RO-CH-03	30	625	312	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255904174150	Paranatinga	0417275142-CH-03	7	4869	568	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892441869	Paranatinga	57113243RO-TR-57	1	1487	25	AK-AK	DEFEITO NA BUCHA DO TRANSFORMADOR
20255891642005	Paranatinga	57838312RO-TR-57	1	1425	24	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893180560	Paranatinga	03841423RO-CH-03	2	154	5	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891043893	Paranatinga	0	1	3222	54	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891539881	Paranatinga	0	1	5934	99	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890457216	Primavera do Leste	65998301-CP	4	877	58	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894146736	Juara	0	1	2034	34	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890457216	Primavera do Leste	65998301-CP	124	877	1812	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891137597	Primavera do Leste	7977219194-CH-79	47	492	385	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255891137597	Primavera do Leste	7977219194-CH-79	25	181	75	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255891127053	Primavera do Leste	42DJ31-DJ-52	24	111	44	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891137597	Primavera do Leste	7977219194-CH-79	7	1802	210	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255890327762	Campo Verde	7977219194-CH-79	77	129	166	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255889340308	Campo Verde	12DJ16-DJ-52	101	71	120	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890327762	Campo Verde	7977219194-CH-79	2	283	9	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894229465	Rondonópolis	03135477RO-CH-03	9	3031	455	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891446543	Pedra Preta	28DJ03-DJ-52	1549	22	568	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893607278	Pedra Preta	0308141042-CH-03	4	1670	111	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894137000	Pedra Preta	33835402RO-CH-33	95	1184	1875	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255889086241	Pedra Preta	57112835RO-TR-57	84	267	374	CU-HC	CONEXAO DANIFICADA
20255892605354	Pedra Preta	0308185042-CH-03	1	1099	18	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891446543	Pedra Preta	28DJ03-DJ-52	2463	2	82	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892730369	Pedra Preta	X42590047-CH-03	13	616	133	AN-FG	CRUZETA DANIFICADA
20255893607221	Pedra Preta	0308111042-CH-03	27	886	399	AT-GW	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255891446543	Pedra Preta	28DJ03-DJ-52	1221	58	1180	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891446543	Pedra Preta	28DJ03-DJ-52	1712	44	1255	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891446543	Pedra Preta	28DJ03-DJ-52	491	263	2152	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891780294	Pedra Preta	0301569042-CH-03	1194	84	1672	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894294037	Pedra Preta	47DJ12-DJ-52	566	191	1802	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255890257959	Pedra Preta	0312847042-CH-03	52	258	224	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894294037	Pedra Preta	47DJ12-DJ-52	8	51	7	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894294037	Pedra Preta	47DJ12-DJ-52	77	51	65	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255890579329	Pedra Preta	0	1	2576	43	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894180280	Alto Garças	57887415RO-TR-57	1	763	13	AK-EM	DEFEITO NA BUCHA DO TRANSFORMADOR
20255892634512	Alto Garças	57174126RO-TR-57	1	86	1	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893021113	Itiquira	7957033105-CH-79	219	1	4	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255895298807	Itiquira	5708287105-TR-57	1	2618	44	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894719556	Itiquira	0314059105-CH-03	9	1937	291	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894210804	Itiquira	0	1	1481	25	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893884962	Poconé	5789550035-TR-57	2	455	15	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893460951	Poconé	0305956035-CH-03	101	194	327	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894011082	Poconé	5711324035-TR-57	81	199	269	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255893263863	Poconé	70DJ02-DJ-52	369	79	486	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255890825851	Poconé	70DJ02-DJ-52	986	149	2449	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892738333	Poconé	57119478ME-TR-57	1	690	11	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890287218	Poconé	57154440ME-TR-57	1	469	8	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891811249	Poconé	57119478ME-TR-57	1	218	4	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890825851	Poconé	70DJ02-DJ-52	1626	92	2493	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893607350	Poconé	5765350035-TR-17	1	105	2	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891797726	Poconé	79006370ME-CH-79	156	257	668	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891797726	Poconé	79006370ME-CH-79	32	42	22	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893263863	Poconé	70DJ02-DJ-52	92	108	166	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255890825851	Poconé	70DJ02-DJ-52	111	210	388	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892511302	Poconé	57120213ME- TR-57	1	298	5	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893263863	Poconé	70DJ02-DJ-52	369	1	6	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255890825851	Poconé	70DJ02-DJ-52	369	92	566	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893832584	Poconé	X35715793-CH- 03	6	367	37	CU-HH	CONEXAO DANIFICADA
20255893497929	Poconé	8907873035-CH- 88	34	86	49	CU-HG	CONEXAO DANIFICADA
20255892376728	Poconé	5710250035-TR- 57	1	233	4	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893263863	Poconé	70DJ02-DJ-52	984	148	2427	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891701730	Poconé	0313766035-CH- 03	2	125	4	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890404530	Poconé	03130890ME- CH-03	49	204	167	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893458332	Poconé	33830383ME- CH-33	67	611	682	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255888796095	Poconé	7819231035-CH- 79	9	117	18	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893263863	Poconé	70DJ02-DJ-52	1737	70	2026	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893263863	Poconé	70DJ02-DJ-52	6	292	29	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255892589591	Poconé	5789892035-TR- 57	1	403	7	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890315934	Poconé	0306077035-CH- 03	4	450	30	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891797726	Poconé	79006370ME- CH-79	9	60	9	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893883197	Poconé	57119478ME- TR-57	1	425	7	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893461572	Poconé	3306547035-CH- 33	66	182	200	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890825851	Poconé	70DJ02-DJ-52	92	148	227	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893497929	Poconé	8907873035-CH- 88	1485	194	4801	CU-HG	CONEXAO DANIFICADA
20255893263863	Poconé	70DJ02-DJ-52	618	120	1236	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255890825851	Poconé	70DJ02-DJ-52	618	269	2771	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255890825851	Poconé	70DJ02-DJ-52	1558	102	2649	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891783931	Poconé	0307776035-CH- 03	30	156	78	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892999320	Poxoréo	X28759568-CH- 03	7	326	38	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255892688031	Poxoréo	5709218108-TR-57	2	1365	45	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893607314	Poxoréo	X28759568-CH-03	7	351	41	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894228897	Poxoréo	5728759592-TR-57	1	101	2	AJ-EJ	PARA RAI0 DANIFICADO
20255893802423	Poxoréo	0363887108-CH-03	4	3182	212	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255890441158	Poxoréo	3311633108-CH-33	50	327	273	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255890441158	Poxoréo	3311633108-CH-33	50	382	318	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893906195	Poxoréo	X68469229-CH-03	8	892	119	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891727634	Poxoréo	0	1	2501	42	AT-GU	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894216196	Poxoréo	0	1	2732	46	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890965926	Poxoréo	0	1	2045	34	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891701797	Poxoréo	0	1	2573	43	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892496342	Paranatinga	0	1	1587	26	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890409534	Primavera do Leste	96DJ12-DJ-52	30	153	77	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255890409534	Primavera do Leste	96DJ12-DJ-52	51	4	3	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255890409534	Primavera do Leste	96DJ12-DJ-52	12	213	43	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255890409534	Primavera do Leste	96DJ12-DJ-52	1	1113	19	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891127053	Primavera do Leste	42DJ31-DJ-52	6	279	28	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891127053	Primavera do Leste	42DJ31-DJ-52	5	231	19	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894373026	Primavera do Leste	79840870RO-CH-79	59	1	1	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255894373026	Primavera do Leste	79840870RO-CH-79	5	299	25	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255891177793	Primavera do Leste	7977290149-CH-79	11	1259	231	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255894373026	Primavera do Leste	79840870RO-CH-79	51	2	2	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255894393513	Primavera do Leste	79847311RO-CH-79	14	1	0	AT-GW	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891245948	Primavera do Leste	108457750-CP	183	327	997	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255890315736	Primavera do Leste	79880957RO-CH-79	222	267	988	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255890409534	Primavera do Leste	96DJ12-DJ-52	51	8	7	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891177793	Primavera do Leste	7977290149-CH-79	15	1377	344	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255894393513	Primavera do Leste	79847311RO-CH-79	14	153	36	AT-GW	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891127053	Primavera do Leste	42DJ31-DJ-52	2	497	17	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255890561521	Primavera do Leste	68509154-CP	668	185	2060	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891172485	Primavera do Leste	79162181RO-CH-79	1476	1	25	AP-FO	POSTE DANIFICADO

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255892064271	Primavera do Leste	33827556RO-CH-33	196	843	2754	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255890967306	Primavera do Leste	0303444149-CH-03	11	147	27	BA-IC	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255890409534	Primavera do Leste	96DJ12-DJ-52	2	99	3	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893813320	Primavera do Leste	0313000149-CH-03	49	132	108	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894373026	Primavera do Leste	79840870RO-CH-79	49	1398	1142	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255891127053	Primavera do Leste	42DJ31-DJ-52	10	199	33	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891177793	Primavera do Leste	7977290149-CH-79	26	1526	661	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255891177793	Primavera do Leste	7977290149-CH-79	247	819	3372	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255890351713	Primavera do Leste	89167385RO-CH-88	343	269	1538	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255889107234	Primavera do Leste	8917694149-CH-88	668	72	802	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891172485	Primavera do Leste	79162181RO-CH-79	1368	2	46	AP-FO	POSTE DANIFICADO
20255891172485	Primavera do Leste	79162181RO-CH-79	30	145	73	AP-FO	POSTE DANIFICADO
20255890409534	Primavera do Leste	96DJ12-DJ-52	13	515	112	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894373026	Primavera do Leste	79840870RO-CH-79	59	2	2	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255890409534	Primavera do Leste	96DJ12-DJ-52	4	447	30	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894373026	Primavera do Leste	79840870RO-CH-79	2	345	12	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255894393513	Primavera do Leste	79847311RO-CH-79	37	418	258	AT-GW	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891172485	Primavera do Leste	79162181RO-CH-79	138	1	2	AP-FO	POSTE DANIFICADO
20255892000861	Primavera do Leste	0	1	2203	37	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894373026	Primavera do Leste	79840870RO-CH-79	27	169	76	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255894373026	Primavera do Leste	79840870RO-CH-79	116	1	2	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255894373026	Primavera do Leste	79840870RO-CH-79	4	299	20	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255894373026	Primavera do Leste	79840870RO-CH-79	89	125	185	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255894373026	Primavera do Leste	79840870RO-CH-79	22	224	82	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255892890710	Primavera do Leste	03210518RO-CH-33	9	715	107	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255891495509	Primavera do Leste	0	1	1599	27	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893815992	Cuiabá	0304279005-CH-03	36	142	85	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255893815992	Cuiabá	0304279005-CH-03	57	104	99	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255891417106	Cuiabá	04413988ME-CH-03	353	152	894	BA-IC	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255893854862	Cuiabá	03908324ME-CH-03	6	211	21	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894678214	Cuiabá	0311815005-CH-03	17	375	106	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891634414	Cuiabá	57221197ME-TR-57	9	199	30	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255891715153	Rondonópolis	79169905RO-CH-79	225	2	7	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891919444	Rondonópolis	57174310RO-TR-57	71	470	556	CU-HC	CONEXAO DANIFICADA
20255890316897	Rondonópolis	7913712007-CH-79	796	65	862	AT-GW	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893382635	Rondonópolis	79807826RO-CH-79	1454	4	97	CU-HF	CONEXAO DANIFICADA
20255893395468	Rondonópolis	9003111ROF-CH-88	1423	1	24	AZ-IA	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255891409629	Rondonópolis	79162181RO-CH-79	35	268	156	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255904791784	Rondonópolis	60313711-CP	14	4087	954	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255894260324	Rondonópolis	0304063007-CH-03	42	10	7	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255891715153	Rondonópolis	79169905RO-CH-79	225	220	825	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891715153	Rondonópolis	79169905RO-CH-79	56	909	848	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892033589	Rondonópolis	79164006RO-CH-79	221	1066	3926	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255890963774	Rondonópolis	5700497007-TR-57	73	1043	1269	AK-ES	TRANSFORMADOR QUEIMADO
20255891409629	Rondonópolis	79162181RO-CH-79	38	327	207	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255887525630	Rondonópolis	79164003RO-CH-79	34	4	2	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255890541208	Rondonópolis	57878796RO-TR-57	24	283	113	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893790269	Rondonópolis	5778944007-TR-57	38	29	18	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255893382635	Rondonópolis	79807826RO-CH-79	134	431	963	CU-HF	CONEXAO DANIFICADA
20255891164473	Rondonópolis	7806664007-CH-79	195	276	897	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891409629	Rondonópolis	79162181RO-CH-79	272	88	399	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255887525630	Rondonópolis	79164003RO-CH-79	376	764	4788	AM-FC	ISOLADOR DANIFICADO
20255892446778	Rondonópolis	5701024007-TR-57	61	352	358	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893631009	Rondonópolis	57174310RO-TR-57	72	1954	2345	CU-HC	CONEXAO DANIFICADA
20255891409629	Rondonópolis	79162181RO-CH-79	152	528	1338	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255904791784	Rondonópolis	60313711-CP	6	5116	512	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255891036131	Rondonópolis	57174312RO-TR-57	53	753	665	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255891715153	Rondonópolis	79169905RO-CH-79	458	380	2901	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893563056	Rondonópolis	5719988007-TR-57	64	109	116	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891315140	Rondonópolis	0304508007-CH-03	33	205	113	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891164473	Rondonópolis	7806664007-CH-79	195	458	1489	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891409629	Rondonópolis	79162181RO-CH-79	445	328	2433	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892681495	Rondonópolis	57120263RO-TR-57	51	114	97	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255894818579	Rondonópolis	5777224007-TR-57	108	175	315	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255890316897	Rondonópolis	7913712007-CH-79	126	253	531	AT-GW	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255890316897	Rondonópolis	7913712007-CH-79	796	176	2335	AT-GW	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255888847572	Rondonópolis	5700497007-TR-57	73	159	193	AK-EM	DEFEITO NA BUCHA DO TRANSFORMADOR
20255894245869	Rondonópolis	03836035RO-CH-03	4	1492	99	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893395468	Rondonópolis	9003111ROF-CH-88	1463	88	2146	AZ-IA	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255893395468	Rondonópolis	9003111ROF-CH-88	40	927	618	AZ-IA	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255891409629	Rondonópolis	79162181RO-CH-79	293	304	1485	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255888985506	Rondonópolis	0	1	2992	50	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893648662	Rondonópolis	0	1	3510	59	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892228137	Rondonópolis	0	1	3000	50	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893021689	Rondonópolis	0	1	2206	37	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891225650	Guiratinga	79837444RO-CH-79	7	46	5	AM-FD	ISOLADOR DANIFICADO
20255890318783	Guiratinga	3306849012-CH-33	22	380	139	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891149622	Guiratinga	3306849012-CH-33	22	906	332	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891225650	Guiratinga	79837444RO-CH-79	7	2880	336	AM-FD	ISOLADOR DANIFICADO
20255893802398	Pedra Preta	78847018RO-CH-79	127	1930	4085	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891966375	Juscimeira	0308997091-CH-03	13	427	93	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891044942	Juscimeira	0	1	1996	33	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892667948	Juscimeira	0308050091-CH-33	15	680	170	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892602673	São José do Povo	60317426-CP	780	128	1664	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892602673	São José do Povo	60317426-CP	205	557	1903	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892632790	São José do Povo	5714851144-TR-57	1	1540	26	AK-ES	TRANSFORMADOR QUEIMADO
20255891172485	Primavera do Leste	79162181RO-CH-79	42	113	79	AP-FO	POSTE DANIFICADO
20255891172485	Primavera do Leste	79162181RO-CH-79	28	261	122	AP-FO	POSTE DANIFICADO
20255891172485	Primavera do Leste	79162181RO-CH-79	23	161	62	AP-FO	POSTE DANIFICADO
20255891172485	Primavera do Leste	79162181RO-CH-79	345	23	132	AP-FO	POSTE DANIFICADO
20255891172485	Primavera do Leste	79162181RO-CH-79	200	1582	5273	AP-FO	POSTE DANIFICADO
20255891486324	Rondonópolis	5701177007-TR-57	84	427	598	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255894818279	Rondonópolis	79162267RO-CH-79	656	2	22	BF-IW	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255894818279	Rondonópolis	79162267RO-CH-79	184	1	3	BF-IW	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255894818279	Rondonópolis	79162267RO-CH-79	184	17	52	BF-IW	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255891717894	Rondonópolis	5700979007-TR-57	64	241	257	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255890315086	Rondonópolis	79880953RO-CH-79	213	2	7	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255890315086	Rondonópolis	79880953RO-CH-79	174	205	594	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894818279	Rondonópolis	79162267RO-CH-79	265	61	269	BF-IW	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255891389144	Rondonópolis	79880953RO-CH-79	274	336	1534	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255890315086	Rondonópolis	79880953RO-CH-79	213	9	32	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894818279	Rondonópolis	79162267RO-CH-79	4073	11	747	BF-IW	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255890315086	Rondonópolis	79880953RO-CH-79	409	1240	8453	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891389144	Rondonópolis	79880953RO-CH-79	213	92	327	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891389144	Rondonópolis	79880953RO-CH-79	135	128	288	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255889089326	Rondonópolis	0301207007-CH-03	182	175	531	AS-GH	CABO ENTRELAÇADO
20255894818279	Rondonópolis	79162267RO-CH-79	938	43	672	BF-IW	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255894818279	Rondonópolis	79162267RO-CH-79	602	1	10	BF-IW	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255892381034	Rondonópolis	5714980007-TR-17	1	304	5	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255890315086	Rondonópolis	79880953RO-CH-79	39	159	103	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892398240	Sinop	3305133059-CH-33	24	140	56	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891087503	Santa Carmem	3345732175-CH-31	61	224	228	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892630500	Santa Rita do Trivelato	5718112171-TR-57	2	2282	76	AK-ES	TRANSFORMADOR QUEIMADO
20255891641910	Santa Rita do Trivelato	03709460SI-CH-03	9	699	105	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892522848	Santa Rita do Trivelato	3327653171-CH-33	5	935	78	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891340533	Santa Rita do Trivelato	0392220171-CH-03	66	480	528	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893000671	Santa Rita do Trivelato	0	1	4948	82	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255888830143	Santo Antônio do Leverger	5715827009-TR-57	4	120	8	AY-HQ	OBJETO SOBRE A REDE
20255894244138	Santo Antônio do Leverger	0355142067-CH-03	60	265	265	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893881811	Barão de Melgaço	0355142067-CH-03	159	47	125	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892569300	Barão de Melgaço	0309695067-CH-03	4	168	11	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893448319	Barão de Melgaço	03829943ME-CH-33	51	522	444	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893881811	Barão de Melgaço	0355142067-CH-03	60	800	800	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255889554858	Barão de Melgaço	04DJ11-DJ-52	2821	96	4514	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893718981	Barão de Melgaço	0	1	5352	89	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891224520	Sinop	03862082SI-CH-03	50	294	245	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892288230	Sinop	0345703059-CH-03	4	188	13	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892017843	Sinop	5731264059-TR-57	35	199	116	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894123328	Sinop	5711854059-TR-57	32	470	251	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894363255	Sinop	03709160SI-CH-03	30	1540	770	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893642466	Sinop	5728923059-TR-57	49	269	220	CT-GA	EMENDA DANIFICADA
20255894166898	Sinop	57118476SI-TR-57	4	2882	192	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894214312	Sinop	5720030059-TR-57	1	1616	27	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892313558	Sinop	105280129-CP	7	1096	128	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891669827	Sinop	79143301SI-CH-79	258	289	1243	CU-HG	CONEXAO DANIFICADA
20255893107681	Sinop	0325244059-CH-03	8	542	72	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893902845	Sinop	04123214SI-CH-03	688	121	1387	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894986112	Sinop	54418147SI-TR-56	38	196	124	CT-GD	CONEXAO DANIFICADA
20255894159517	Sinop	54885635SI-TR-16	8	977	130	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891177572	Sinop	281DJ05-DJ-52	1690	123	3465	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891177572	Sinop	281DJ05-DJ-52	98	332	542	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891253705	Sinop	281DJ04-DJ-52	446	33	245	AG-DP	CONEXAO DANIFICADA
20255891177572	Sinop	281DJ05-DJ-52	2286	151	5753	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891253705	Sinop	281DJ04-DJ-52	2300	33	1265	AG-DP	CONEXAO DANIFICADA
20255891722009	Sinop	04224713SI-CH-03	186	330	1023	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891712140	Sinop	43213876SI-CH-03	4	212	14	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255891177572	Sinop	281DJ05-DJ-52	1314	180	3942	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891253705	Sinop	281DJ04-DJ-52	1162	6	116	AG-DP	CONEXAO DANIFICADA
20255891712140	Sinop	43213876SI-CH-03	95	90	143	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255891177572	Sinop	281DJ05-DJ-52	157	73	191	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892589649	Sinop	0313151059-CH-03	35	209	122	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255891253705	Sinop	281DJ04-DJ-52	5250	6	525	AG-DP	CONEXAO DANIFICADA
20255892377684	Sinop	5722476059-TR-57	43	367	263	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894043593	Sinop	79864431SI-CH-79	8	172	23	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894043593	Sinop	79864431SI-CH-79	31	242	125	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894043593	Sinop	79864431SI-CH-79	11	443	81	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894913927	Sinop	0306910059-CH-03	327	89	485	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892380310	Sinop	5701326059-TR-57	164	406	1110	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255894223194	Sinop	5712669059-TR-57	20	750	250	AT-GU	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892181039	Sinop	5704245059-TR-17	1	164	3	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894750077	Sinop	79213676SI-CH-79	537	59	528	AS-GI	ISOLADOR DANIFICADO
20255891200469	Sinop	33220901SI-CH-33	58	299	289	BF-IW	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255892613126	Sinop	54168812SI-TR-56	60	436	436	AS-GL	CONEXAO DANIFICADA
20255894043593	Sinop	79864431SI-CH-79	10	69	12	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894043593	Sinop	79864431SI-CH-79	19	647	205	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891369235	Sinop	5722475059-TR-57	47	426	334	CT-GC	CONDUTOR PARTIDO
20255894434239	Sinop	54417471SI-TR-56	14	183	43	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255894750077	Sinop	79213676SI-CH-79	640	179	1909	AS-GI	ISOLADOR DANIFICADO
20255893575176	Sinop	0	1	1540	26	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892576367	Sinop	0	1	1597	27	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890960776	Ipiranga do Norte	89815969SI-CH-88	579	3	29	AZ-IA	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255890960776	Ipiranga do Norte	89815969SI-CH-88	173	634	1828	AZ-IA	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255895385655	Tabaporã	33707195SI-CH-33	8	1091	145	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892932410	Tabaporã	33707195SI-CH-33	8	380	51	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255890666397	Tabaporã	03220910JN-CH-03	406	1091	7382	BA-IF	ELO SUBDIMENSIONADO
20255893867857	Sorriso	5703848167-TR-17	56	152	142	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255895023669	Sorriso	0330661167-CH-03	255	218	926	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892288262	Sorriso	04223445SI-CH-03	124	84	174	BA-ID	CHAVE DANIFICADA
20255892516233	Sorriso	03130396SI-CH-03	251	342	1431	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893911690	Sorriso	5719930167-TR-57	40	107	71	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894203296	Sorriso	0499006167-CH-03	13	208	45	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255894276856	Sorriso	79874489SI-CH-79	14	390	91	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894276856	Sorriso	79874489SI-CH-79	1	256	4	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894266126	Sorriso	279DJ13-DJ-52	3	380	19	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893828343	Sorriso	04418109SI-CH-03	101	500	842	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894266126	Sorriso	279DJ13-DJ-52	50	1	1	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893828343	Sorriso	04418109SI-CH-03	310	52	269	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894276856	Sorriso	79874489SI-CH-79	1	4797	80	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255894266126	Sorriso	279DJ13-DJ-52	159	185	490	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255893021113	Itiquira	7957033105-CH-79	14	2	0	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892452167	Itiquira	171DJ12-DJ-52	7	257	30	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891316776	Itiquira	79841190RO-CH-79	285	48	228	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893021113	Itiquira	7957033105-CH-79	14	113	26	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893021113	Itiquira	7957033105-CH-79	95	104	165	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892452167	Itiquira	171DJ12-DJ-52	8	105	14	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892452167	Itiquira	171DJ12-DJ-52	2	1	0	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893705856	Itiquira	33838190RO-CH-33	47	1348	1056	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893021113	Itiquira	7957033105-CH-79	1	1069	18	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892452167	Itiquira	171DJ12-DJ-52	2	44	1	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893021113	Itiquira	7957033105-CH-79	30	3	2	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892408104	Itiquira	79807803RO-CH-79	175	372	1085	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893394899	Itiquira	79163342RO-CH-79	1	86	1	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255892408104	Itiquira	79807803RO-CH-79	17	50	14	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892408104	Itiquira	79807803RO-CH-79	4	372	25	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255893394899	Itiquira	79163342RO-CH-79	1	1739	29	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255893394899	Itiquira	79163342RO-CH-79	31	1941	1003	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255892408104	Itiquira	79807803RO-CH-79	1	100	2	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255892408104	Itiquira	79807803RO-CH-79	1	78	1	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892408104	Itiquira	79807803RO-CH-79	11	5135	941	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892408104	Itiquira	79807803RO-CH-79	2	147	5	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892408104	Itiquira	79807803RO-CH-79	17	3	1	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892408104	Itiquira	79807803RO-CH-79	164	278	760	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255896044525	Tapurah	0388039023-CH-03	9	1434	215	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894332523	Tapurah	118DJ01-DJ-52	95	64	101	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255895188380	Tapurah	03180776SI-CH-03	2	1694	56	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894332523	Tapurah	118DJ01-DJ-52	50	225	188	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892250623	Tapurah	0	1	2921	49	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892097404	Tapurah	0	1	3064	51	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893395308	Tapurah	0	1	1738	29	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255893444652	Tapurah	0	1	1678	28	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891352249	Tesouro	51DJ01-DJ-52	39	214	139	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255891352249	Tesouro	51DJ01-DJ-52	1022	87	1482	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255894784429	Tesouro	51DJ01-DJ-52	457	422	3214	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255894784429	Tesouro	51DJ01-DJ-52	3	309	15	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255891352249	Tesouro	51DJ01-DJ-52	9	1530	230	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255891352249	Tesouro	51DJ01-DJ-52	680	1312	14869	AP-FN	POSTE DANIFICADO
20255894784429	Tesouro	51DJ01-DJ-52	1290	10	215	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255892458237	General Carneiro	0	1	1578	26	AT-GO	DESCARGA ATMOSFERICA NA REDE
20255895952401	Várzea Grande	3401215006-CH-33	45	1567	1175	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891022808	Várzea Grande	5706420006-TR-57	26	78	34	CU-HE	CONEXAO DANIFICADA
20255892066887	Várzea Grande	5716192006-TR-57	58	215	208	AN-FG	CRUZETA DANIFICADA
20255892522732	Várzea Grande	57213405ME-TR-57	32	262	140	AS-GH	CABO ENTRELAÇADO
20255890655620	Várzea Grande	5716974006-TR-57	73	90	110	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255890326834	Várzea Grande	5706420006-TR-57	26	128	55	BA-IC	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA

OS	Equipamento	Tipo Elemento	UC's Interr	Duração (min)	CHI	Efeito	Possibilidade de Manobra
20255890750783	Várzea Grande	5716965006-TR-57	73	731	889	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255891019381	Nossa Senhora do Livramento	03863393ME-CH-03	24	773	309	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894838787	Cuiabá	0318080005-CH-03	5	703	59	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255890433517	Várzea Grande	0315623006-CH-03	76	231	293	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255894588923	Várzea Grande	0301597006-CH-03	466	93	722	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894332765	Várzea Grande	0306534006-CH-03	156	136	354	BE-IS	CHAVE DANIFICADA
20255890979772	Várzea Grande	0303056006-CH-03	77	441	566	AT-GX	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255894962896	Várzea Grande	0400700006-CH-03	1	309	5	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894962896	Várzea Grande	0400700006-CH-03	6	309	31	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255894293515	Várzea Grande	57153895ME-TR-57	45	234	175	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255891667323	Várzea Grande	5705910006-TR-57	73	250	304	CT-GA	EMENDA DANIFICADA
20255892647224	Várzea Grande	5714608006-TR-57	12	328	66	CT-FW	CONDUTOR PARTIDO
20255890655075	Várzea Grande	5706498006-TR-57	51	289	246	CU-HC	CONEXAO DANIFICADA
20255892728688	Várzea Grande	5706835006-TR-17	48	317	254	AS-GJ	EMENDA DANIFICADA
20255891062621	Várzea Grande	0400700006-CH-03	1	1087	18	AT-GU	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892747963	Várzea Grande	0315623006-CH-03	77	154	198	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255888824941	Várzea Grande	8902876006-CH-88	658	45	494	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891019716	Várzea Grande	57022911ME-TR-57	3	898	45	CT-GD	CONEXAO DANIFICADA
20255894757176	Várzea Grande	57153895ME-TR-57	45	136	102	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255890307121	Várzea Grande	0302957006-CH-03	224	105	392	CF-NG	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255892732603	Várzea Grande	0302660006-CH-03	226	296	1115	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891509100	Várzea Grande	5403374006-TR-16	12	268	54	CU-HE	CONEXAO DANIFICADA
20255891062645	Várzea Grande	0395858006-CH-03	1	186	3	AT-GU	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255891187844	Várzea Grande	5706155006-TR-57	104	108	187	BA-IC	CONEXAO DA CHAVE DANIFICADA
20255893811170	Várzea Grande	0300853006-CH-03	468	65	507	AS-GF	CONDUTOR PARTIDO
20255891062621	Várzea Grande	0400700006-CH-03	6	1087	109	AT-GU	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255893983565	Várzea Grande	5706440006-TR-57	80	770	1027	AK-EU	TRANSFORMADOR QUEIMADO
20255891448327	Nossa Senhora do Livramento	0307678046-CH-03	6	1892	189	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255895291462	Nossa Senhora do Livramento	57859550ME-TR-17	1	956	16	AT-GT	VENTOS FORTES FECHANDO CURTO NA REDE
20255890431036	Nossa Senhora do Livramento	0319623046-CH-03	16	66	18	AT-GN	ARVORE CAIDA SOBRE A REDE
20255892642112	Vera	5725015176-TR-57	1	159	3	AK-EM	DEFEITO NA BUCHA DO TRANSFORMADOR

ANEXO I - Resumo do Laudo de situação de emergência

- Laudo Climático Grupo Storm - 19/02/2025 a 23/02/2025
Código do Evento: 20250201