

Relatório Situação de Emergência

Março/2025

20250301

Sumário

1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	15
3. EVIDÊNCIAS.....	18
ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	29
ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento	142

ÁREA AFETADA

Do dia 21 de março ao 01 de abril de 2025, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2025.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

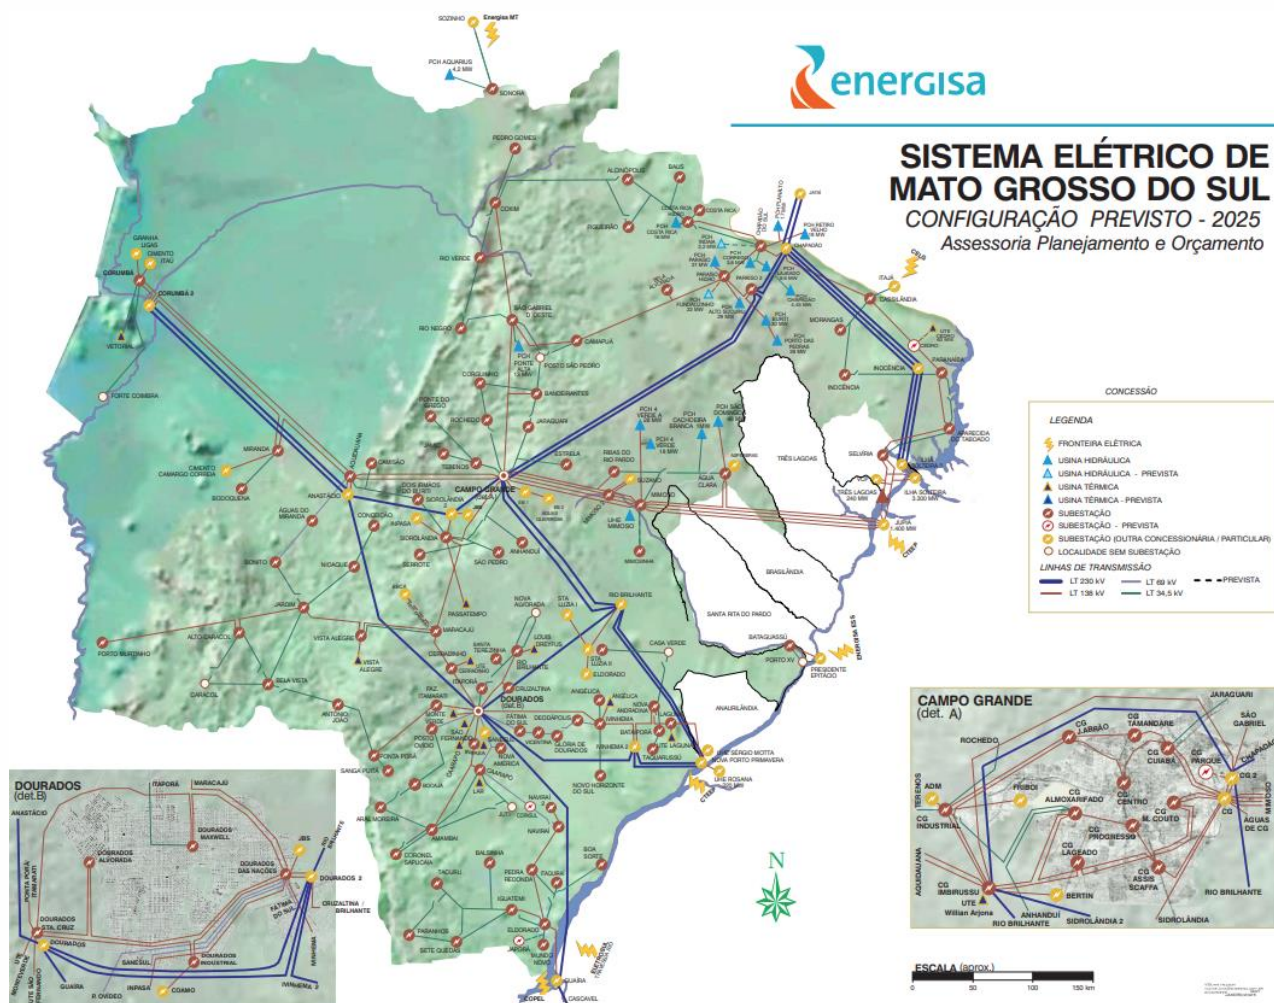


Figura 2 - Municípios com as áreas afetadas em azul.



Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

Código do Evento	Municípios Afetados
20250301	AMAMBAI
20250301	CHAPADAO DO SUL
20250301	ITAQUIRAI
20250301	CORGUINHO
20250301	ALCINOPOLIS
20250301	CAMAPUA
20250301	COSTA RICA
20250301	AQUIDAUANA
20250301	CAARAPO
20250301	APARECIDA DO TABOADO
20250301	BANDEIRANTES
20250301	RIO VERDE DE MATO GROSSO
20250301	BONITO

Código do Evento	Municípios Afetados
20250301	JUTI
20250301	MUNDO NOVO
20250301	CORUMBA
20250301	FIGUEIRAO
20250301	PORTO MURTINHO
20250301	SAO GABRIEL DO OESTE
20250301	PARANAIBA
20250301	TERENOS
20250301	COXIM
20250301	MARACAJU
20250301	CORONEL SAPUCAIA
20250301	JARAGUARI
20250301	NAVIRAI
20250301	INOCENCIA
20250301	LAGUNA CAARAPA
20250301	RIO NEGRO
20250301	CAMPO GRANDE
20250301	PEDRO GOMES
20250301	IGUATEMI
20250301	DOURADOS
20250301	NIOAQUE
20250301	CASSILANDIA
20250301	JATEI
20250301	IVINHEMA
20250301	GUIA LOPES DA LAGUNA
20250301	MIRANDA
20250301	NOVA ANDRADINA
20250301	NOVA ALVORADA DO SUL
20250301	ROCHEDO
20250301	ARAL MOREIRA
20250301	SIDROLANDIA
20250301	PARAISO DAS AGUAS
20250301	BATAYPORA
20250301	BODOQUENA
20250301	JARDIM
20250301	CARACOL
20250301	PONTA PORA
20250301	PARANHOS
20250301	RIBAS DO RIO PARDO
20250301	ITAPORA

Código do Evento	Municípios Afetados
20250301	ANASTACIO
20250301	BELA VISTA
20250301	ANGELICA
20250301	JAPORA
20250301	AGUA CLARA
20250301	DOIS IRMAOS DO BURITI
20250301	LADARIO
20250301	TACURU
20250301	RIO BRILHANTE
20250301	SONORA
20250301	ELDORADO
20250301	BATAGUASSU
20250301	FATIMA DO SUL
20250301	SETE QUEDAS
20250301	DEODAPOLIS
20250301	GLORIA DE DOURADOS
20250301	ANAUROLANDIA
20250301	NOVO HORIZONTE DO SUL
20250301	TAQUARUSSU
20250301	ANTONIO JOAO
20250301	DOURADINA
20250301	VICENTINA
20250301	SANTA RITA DO PARDO

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20250301	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 21/03/25 a 01/04/25 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 21 de março e 01 de abril de 2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250301	Amambai	AMA01
20250301	Chapadão do Sul	CSU02
20250301	Boa Sorte	BSO01
20250301	Bandeirantes	BAN53
20250301	Alcinópolis	ALC01
20250301	Camapuã	CAM02
20250301	Chapadão do Sul	CSU53
20250301	Miranda	MIR51
20250301	Caarapó	CAA01
20250301	Aparecida do Taboado	ATA51
20250301	Rio Verde	RVE51
20250301	Bandeirantes	BAN52
20250301	Bodoquena	BOD01
20250301	Caarapó	CAA51
20250301	Itaquiraí	ITQ01
20250301	Mundo Novo	MNO02
20250301	Corumbá	COR10
20250301	Coxim	COX53
20250301	Porto Murtinho	PMU01
20250301	Corumbá	COR53
20250301	São Gabriel do Oeste	SGO02
20250301	Paranaíba	PAR04
20250301	Campo Grande Industrial	CGD03
20250301	Pedro Gomes	PGO01
20250301	Nioaque	NIO51
20250301	Bonito	BON01
20250301	Maracajú	MAR51
20250301	Amambai	AMA52
20250301	Campo Grande Industrial	CGD53
20250301	São Gabriel do Oeste	SGO52
20250301	Naviraí	NAV03
20250301	Paranaíba	PAR51
20250301	Posto Ovídeo	POV54
20250301	Vista Alegre	VAG54
20250301	Campo Grande Almoxarifado	CGA08
20250301	Iguatemi	IGU01
20250301	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250301	Dourados Alvorada	DOA01
20250301	Naviraí	NAV01
20250301	Terenos	TER02
20250301	Nioaque	NIO02
20250301	Cassilândia	CAS03
20250301	Ponte do Grego	PGR01
20250301	Costa Rica	CRI01
20250301	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20250301	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20250301	Camapuã	CAM52
20250301	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20250301	Ivinhema	IVI03
20250301	Jardim	JAR54
20250301	Coxim	COX03
20250301	Sidrolândia	SIA52
20250301	Bonito	BON51
20250301	Nova Andradina	NAN01
20250301	Rio Brilhante	RBR53
20250301	Posto Ovídeo	POV55
20250301	Aquidauana	AQU04
20250301	Jamic	JAM01
20250301	Miranda	MIR01
20250301	São Gabriel do Oeste	SGO51
20250301	Maracajú	MAR53
20250301	Sidrolândia	SIA51
20250301	Maracajú	MAR01
20250301	Chapadão do Sul	CSU52
20250301	Bataiporã	BAP02
20250301	Inocência	INO01
20250301	Naviraí	NAV05
20250301	Aparecida do Taboado	ATA04
20250301	Jardim	JAR03
20250301	Alto Caracol	ACA51
20250301	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20250301	Ponta Porã Estoril	PPE02
20250301	Campo Grande Almoxarifado	CGA51
20250301	Sete Quedas	SQU51
20250301	Aparecida do Taboado	ATA02
20250301	Amambai	AMA02
20250301	Campo Grande José Abrão	CGJ03

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250301	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20250301	Amambai	AMA51
20250301	Jardim	JAR01
20250301	Bodoquena	BOD51
20250301	Água Clara	ACL01
20250301	Terenos	TER01
20250301	Miranda	MIR02
20250301	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20250301	Dourados Alvorada	DOA04
20250301	Bela Alvorada	BAV51
20250301	Aquidauana	AQU03
20250301	Porto Murtinho	PMU02
20250301	Caarapó	CAA52
20250301	Coxim	COX04
20250301	Águas do Miranda	AMI02
20250301	Jardim	JAR02
20250301	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20250301	Miranda	MIR52
20250301	Rio Negro	RNE01
20250301	São Gabriel do Oeste	SGO01
20250301	Alto Caracol	ACA53
20250301	Angélica	ANG02
20250301	Ponta Porã Estoril	PPE04
20250301	Corumbá	COR04
20250301	Nova América	NAM01
20250301	Aparecida do Taboado	ATA52
20250301	Aquidauana	AQU05
20250301	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20250301	Dourados Maxwell	DOM09
20250301	Campo Grande Assis Scaffa	CGS04
20250301	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20250301	Itaporã	ITA01
20250301	Dourados Alvorada	DOA02
20250301	Itaquiraí	ITQ02
20250301	Coxim	COX51
20250301	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20250301	Corguinho	COG01
20250301	Corumbá	COR02
20250301	Mimoso	MIM01
20250301	Nova Andradina	NAN51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250301	Estrela	EST01
20250301	Aquidauana	AQU06
20250301	Glória de Dourados	GDO02
20250301	Boa Sorte	BSO02
20250301	Costa Rica	CRI02
20250301	Vista Alegre	VAG53
20250301	Bela Alvorada	BAV52
20250301	Dourados Alvorada	DOA03
20250301	Jardim	JAR04
20250301	Taquarussu	TAQ01
20250301	Bandeirantes	BAN01
20250301	Conceição	CON01
20250301	Serrote	SET02
20250301	Corumbá	COR01
20250301	Aquidauana	AQU51
20250301	Corumbá	COR03
20250301	Cassilândia	CAS01
20250301	Coxim	COX52
20250301	Campo Grande Assis Scaffa	CGS02
20250301	Paranaíba	PAR02
20250301	Campo Grande José Abrão	CGJ06
20250301	Balsinha	BAL01
20250301	Iguatemi	IGU52
20250301	Rio Verde	RVE52
20250301	Coxim	COX01
20250301	Iguatemi	IGU51
20250301	Ivinhema	IVI01
20250301	Fazenda Itamarati	FIT51
20250301	Naviraí	NAV02
20250301	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20250301	Sidrolândia	SIA03
20250301	Posto Ovídeo	POV53
20250301	Mimosinha	MIS01
20250301	PCH Costa Rica	CRH51
20250301	Caarapó	CAA02
20250301	Iguatemi	IGU53
20250301	Eldorado	ELD02
20250301	Fazenda Itamarati	FIT52
20250301	Sonora	SON01
20250301	Itaporã	ITA52

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250301	Bonito	BON52
20250301	Corumbá	COR52
20250301	Jaraguari	JAG01
20250301	Campo Grande Cuiabá	CGB09
20250301	Dourados Maxwell	DOM07
20250301	Maracajú	MAR02
20250301	Aparecida do Taboado	ATA03
20250301	Dourados Industrial	DOI04
20250301	Santa Luzia 2	SLD51
20250301	Chapadão do Sul	CSU51
20250301	Campo Grande Miguel Couto	CGM14
20250301	Bataguassu	BAT02
20250301	Sonora	SON52
20250301	PCH Costa Rica	CRH52
20250301	Santa Luzia 2	SLD52
20250301	Rio Brilhante	RBR01
20250301	Campo Grande Lageado	CGL07
20250301	Água Clara	ACL51
20250301	Fazenda Itamarati	FIT55
20250301	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20250301	Campo Grande Lageado	CGL06
20250301	Dourados Alvorada	DOA06
20250301	Campo Grande Lageado	CGL08
20250301	Bela Vista	BVI02
20250301	Camapuã	CAM51
20250301	Campo Grande Almoxarifado	CGA10
20250301	Dourados Maxwell	DOM01
20250301	Eldorado	ELD52
20250301	Campo Grande Cuiabá	CGB51
20250301	Coxim	COX02
20250301	Terenos	TER51
20250301	Bonito	BON02
20250301	Bocajá	BOC01
20250301	Ponte do Grego	PGR02
20250301	Anhanduí	ANH01
20250301	Rochedo	ROC01
20250301	Alto Caracol	ACA52
20250301	Dourados Maxwell	DOM05
20250301	Dourados Alvorada	DOA07
20250301	Ponta Porã Estoril	PPE01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250301	Campo Grande Miguel Couto	CGM10
20250301	Tacurú	TAC01
20250301	Nova Andradina	NAN03
20250301	Camapuã	CAM01
20250301	Eldorado	ELD03
20250301	Fátima do Sul	FSU01
20250301	Bataguassu	BAT51
20250301	Campo Grande Miguel Couto	CGM03
20250301	Sete Quedas	SQU01
20250301	Eldorado	ELD53
20250301	Rio Brilhante	RBR51
20250301	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20250301	Jardim	JAR53
20250301	Amambai	AMA03
20250301	Dourados Alvorada	DOA05
20250301	Dourados das Nações	DOD01
20250301	Mundo Novo	MNO01
20250301	Inocência	INO02
20250301	Deodápolis	DEO01
20250301	Vista Alegre	VAG52
20250301	Glória de Dourados	GDO01
20250301	Rio Verde	RVE01
20250301	Deodápolis	DEO03
20250301	Ivinhema	IVI52
20250301	Campo Grande Almoxarifado	CGA04
20250301		PRE51
20250301	Nioaque	NIO01
20250301	Bandeirantes	BAN51
20250301	Maracajú	MAR52
20250301	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20250301	Balsinha	BAL02
20250301	Sanga Puitã	SPU02
20250301	Sidrolândia	SIA53
20250301	Dourados das Nações	DOD04
20250301	Ivinhema	IVI02
20250301	Coronel Sapucaia	CSA01
20250301	Paranaíba	PAR01
20250301	Nova Andradina	NAN02
20250301	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20250301	Dourados Maxwell	DOM03

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250301	Campo Grande Industrial	CGD52
20250301	Chapadão do Sul	CSU01
20250301	São Gabriel do Oeste	SGO03
20250301	Antônio João	AJO01
20250301	Bela Vista	BVI51
20250301	Bataguassu	BAT01
20250301	Campo Grande Industrial	CGD01
20250301	Figueirão	FIG01
20250301	Cruzaltina	CRU02
20250301	São Pedro	SPE01
20250301	Paranaíba	PAR05
20250301	Angélica	ANG01
20250301	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20250301	Campo Grande Progresso	CGP08
20250301	Campo Grande Cuiabá	CGB01
20250301	Dourados Industrial	DOI05
20250301	Dourados Maxwell	DOM08
20250301	São Pedro	SPE02
20250301	Campo Grande Lageado	CGL03
20250301	Campo Grande Industrial	CGD02
20250301	Aquidauana	AQU02
20250301	Dourados das Nações	DOD03
20250301	Dourados das Nações	DOD05
20250301	Dourados Industrial	DOI06
20250301	Vicentina	VIC02
20250301	Naviraí	NAV06
20250301	Fátima do Sul	FSU02
20250301	Rio Brilhante	RBR02
20250301	Sanga Puitã	SPU01
20250301	Rio Brilhante	RBR52
20250301	Eldorado	ELD01
20250301	Camisão	CMS01
20250301	Dourados Maxwell	DOM02
20250301	Ponta Porã Estoril	PPE05
20250301	Campo Grande Almoxarifado	CGA07
20250301	Campo Grande Industrial	CGD51
20250301	Campo Grande Lageado	CGL09
20250301	Campo Grande Assis Scaffa	CGS06
20250301	Antônio João	AJO52
20250301	Posto Ovídeo	POV52

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250301	Cruzaltina	CRU01
20250301	Campo Grande Progresso	CGP05
20250301	Ponta Porã Estoril	PPE55
20250301	Campo Grande Miguel Couto	CGM07
20250301	Nova Andradina	NAN52
20250301	Jardim	JAR52
20250301	Presidente Epitácio	PEP52
20250301	Naviraí	NAV04
20250301	Campo Grande Centro	CGC15
20250301	Dourados Maxwell	DOM51
20250301	São Gabriel do Oeste	SGO04
20250301	Estrela	EST02
20250301	Campo Grande Lageado	CGL01
20250301	Dourados Maxwell	DOM06
20250301	Corumbá	COR07
20250301	Bataiporã	BAP01
20250301	Bela Vista	BVI01
20250301	Fazenda Itamarati	FIT54
20250301	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20250301	Campo Grande Cuiabá	CGB07
20250301	Dourados Maxwell	DOM52
20250301	Campo Grande Almoxarifado	CGA11
20250301	Campo Grande José Abrão	CGJ04
20250301	Ponta Porã Estoril	PPE54
20250301	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20250301	Campo Grande Lageado	CGL04
20250301	Nova América	NAM02
20250301	Aquidauana	AQU01
20250301	Campo Grande Cuiabá	CGB02
20250301	Dois Irmãos do Buriti	DIB01
20250301	Rio Verde	RVE02
20250301	Campo Grande Miguel Couto	CGM01
20250301	Sidrolândia	SIA01

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20250301	C070-(SE)	C088-Descarga Atmosférica	1
20250301	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	254
20250301	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	315
20250301	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	52
20250301	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	37
20250301	C210-(D)-Estai	C213-Descarga Atmosférica	2
20250301	C220-(D)-Isolador	C226-Árvore/Galhos	1
20250301	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	1
20250301	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	1
20250301	C230-(D)-Cruzeta	C235-Descarga Atmosférica	1
20250301	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	5
20250301	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	15
20250301	C250-(D)-Poste	C247-Árvore/Galhos	2
20250301	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	53

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20250301	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	48
20250301	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	59
20250301	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	3
20250301	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	8
20250301	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	28
20250301	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	4
20250301	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	113
20250301	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	836
20250301	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	445
20250301	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	4
20250301	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	18
20250301	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	8
20250301	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	4

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20250301	21/03/2025 20:43:00	02/04/2025 12:55:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20250301	135.551	165.256

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20250301	470,80	3.242

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612. N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.122.323 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2024. Portanto, o limite de CHI para 2025 é **342.384,76**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612. N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.122.323^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 342.384,76 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 – Consumidor Hora Interrompido (CHI) do evento

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20250301	568.735,49

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20250301	230,91	275

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20250301	397,48	60,80	49,79	508,08

EVIDÊNCIAS

Interior

Carro é tomado pela enxurrada na parte alta de Corumbá

Município pantaneiro registrou forte chuva na tarde de quarta-feira

Por Gabriel Neris | 27/03/2025 11:20



ouça este conteúdo

readme



A chuva que atingiu o município de Corumbá, a mais de 400 km de Campo Grande, na tarde de quarta-feira provocou enxurrada e deixou até um carro praticamente debaixo d'água. De acordo com relatos de moradores, o alagamento foi na região do bairro Cristo Redentor, parte alta de Corumbá.

Vídeo registrado por morador mostra algumas pessoas com a água na altura da cintura entorno do veículo até que conseguem retirá-lo da enxurrada. Outros condutores fazem o retorno para escapar do trecho alagado.

Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/carro-e-tomado-pela-enxurrada-na-parte-alta-de-corumba>

Chuvas intensas continuam em todo o MS até a manhã da quarta-feira, avisa Inmet

Por **André Farinha** 11:00 - 01/04/2025



Fonte: <https://www.enfoquems.com.br/chuvas-intensas-continuam-em-todo-o-ms-ate-a-manha-da-quarta-feira-avisa-inmet/>

Campo Grande, 31/03/2025 às 11:21

Defesa Civil alerta para risco de chuvas intensas em Campo Grande

A Defesa Civil Municipal de Campo Grande informa que o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu Alerta Laranja para risco de chuvas intensas na Capital. O aviso meteorológico tem início às 9h30 desta segunda-feira (31/03) e segue até as 10h de terça-feira (01/04).

De acordo com o INMET, estão previstas chuvas com volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente em áreas de risco. É fundamental evitar o trânsito em vias alagadas e procurar abrigo seguro durante tempestades, longe de árvores e redes elétricas.

Em caso de emergências, os seguintes canais estão disponíveis:

Solicitação de serviços: 156

Ocorrências relacionadas à rede elétrica: 193

Defesa Civil: 199

Compartilhar



Notícias Relacionadas

Prefeitura mantém cuidados com animais e doa toneladas de ração para OSCs

Sesau leva serviço móvel de exames do CCZ ao Jardim



ALERTA LARANJA

RISCO DE CHUVAS INTENSAS

(fonte: INMET)

Início: 31/03, às 9h30

Término: 01/04, às 10h

Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com **ventos intensos**. Risco de **corte de energia**, **queda de galhos** de árvores, **alagamentos** e **descargas elétricas**.

Fonte: <https://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticia/defesa-civil-alerta-para-risco-de-chuvas-intensas-em-campo-grande/>

DEMAIS EVIDÊNCIAS

Data	Título	Veículo	Link
22/03/2025	Sábado terá tempo nublado com pancadas de chuvas isoladas em MS	MidiaNas	https://midianas.com.br/noticia/93560/sabado-tera-tempo-nublado-com-pancadas-de-chuvas-isoladas-em-ms.amp
23/03/2025	Inmet coloca todos os municípios de MS sob risco de chuva intensa neste domingo	Tudo do Ms	https://tudodoms.com.br/noticia/140888/inmet-coloca-todos-os-municipios-de-ms-sob-risco-de-chuva-intensa-neste-domingo
23/03/2025	Inmet coloca todos os municípios de MS sob risco de chuva intensa neste domingo	MidiaNas	https://midianas.com.br/noticia/93637/inmet-coloca-todos-os-municipios-de-ms-sob-risco-de-chuva-intensa-neste-domingo.html
23/03/2025	Inmet emite alerta para chuvas intensas e ventos fortes para todas cidades de MS	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/inmet-emite-alerta-para-chuvas-intensas-e-ventos-fortes-para-todas-cidades-de-ms/
23/03/2025	Previsão do tempo indica céu nublado com possibilidade de chuva em MS neste domingo	MidiaNas	https://midianas.com.br/noticia/93620/previsao-do-tempo-indica-ceu-nublado-com-possibilidade-de-chuva-em-ms-neste-domingo.html
24/03/2025	Segunda-feira será de sol com pancadas de chuva em MS	Perola News	https://perolanews.com.br/estado/segunda-feira-sera-de-sol-com-pancadas-de-chuva-em-ms
23/03/2025	Previsão aponta chuvas intensas e calor de 36°C em MS neste domingo	Tribuna da Pantanal	https://tribunadopantanal.com.br/previsao-aponta-chuvas-intensas-e-calor-de-36oc-em-ms-neste-domingo/
24/03/2025	Inmet emite alerta de chuvas intensas para todas as cidades de Mato Grosso do Sul	Diário de Itaporã	https://www.diarioitapora.com.br/noticias/clima/inmet-emite-alerta-de-chuvas-intensas-para-todas-as-cidades-de-mato-grosso-do-sul/
24/03/2025	Semana começa com sol entre nuvens e possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul	A Onça	https://www.aonca.com.br/semana-comeca-com-sol-entre-nuvens-e-possibilidade-de-chuva-em-mato-grosso-do-sul/
24/03/2025	Mato Grosso do Sul inicia a semana com previsão de chuva	A Crítica - MS	https://www.acritica.net/editorias/geral/mato-grosso-do-sul-inicia-a-semana-com-previsao-de-chuva/806689/

Data	Título	Veículo	Link
24/03/2025	Meteorologia coloca 41 municípios sob alerta de tempestade	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/meteorologia-coloca-41-municipios-sob-alerta-de-tempestade
24/03/2025	Inmet emite alerta de tempestade para 41 cidades de Mato Grosso do Sul	INSTA MS	https://instams.com.br/noticias/cidades/inmet-emite-alerta-de-tempestade-para-41-cidades-de-mato-grosso-do-sul
24/03/2025	Vem chuva por aí Previsão de tempestade deixa 41 cidades de MS em alerta	Auxiliador a FM	https://www.auxiliadorafm.com.br/vem-chuva-por-ai-previsao-de-tempestade-deixa-41-cidades-de-ms-em-alerta/
25/03/2025	INMET emite alerta amarelo de tempestade com risco de granizo em Campo Grande e região até quarta-feira 26	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/3/25/inmet-emite-alerta-amarelo-de-tempestade-com-risco-de-granizo-em-campo-grande-e-regiao-ate-quarta-feira-26
25/03/2025	INMET emite alerta amarelo de tempestade com risco de granizo em Dourados e região até quarta-feira 26	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/3/25/inmet-emite-alerta-amarelo-de-tempestade-com-risco-de-granizo-em-dourados-e-regiao-ate-quarta-feira-26
25/03/2025	Inmet renova alerta de tempestade com ventos que podem chegar a 60kmh em Dourados Portal de Notícias	Meu MS	https://meums.com.br/inmet-renova-alerta-de-tempestade-com-ventos-que-podem-chegar-a-60km-h-em-dourados/
26/03/2025	Quarta-feira tem previsão de chuva em todo o Estado	A Crítica - MS	https://www.acritica.net/editorias/geral/quarta-feira-tem-previsao-de-chuva-em-todo-o-estado/807259/
26/03/2025	Inmet coloca 67 municípios de MS em alerta de tempestade	Maracaju Speed	https://www.maracajuspeed.com.br/noticia/inmet-coloca-67-municipios-de-ms-em-alerta-de-tempestade
27/03/2025	Quinta-feira com muita chuva na Capital	Folha de Campo Grande	https://folhacg.com.br/geral/quinta-feira-com-muita-chuva-na-capital/
27/03/2025	Chuva isolada e máxima de 33C é o esperado para Aparecida do Taboado nesta quinta-feira	Costa Leste News	https://costalestenews.com.br/chuva-isolada-e-maxima-de-33c-e-o-esperado-para-aparecida-do-taboado-nesta-quinta-feira/

Data	Título	Veículo	Link
27/03/2025	Mato Grosso do Sul tem previsão de pancadas de chuva ao longo do dia	A Crítica - MS	https://www.acritica.net/editorias/geral/ms-tem-previsao-de-pancadas-de-chuva-ao-longo-do-dia/807547/
27/03/2025	Instabilidade e risco de temporal deve marcar o dia em Campo Grande	Maic Cg	https://maiscg.com.br/noticia/45299/instabilidade-e-risco-de-temporal-deve-marcar-o-dia-em-campo-grande.html
27/03/2025	TEMPO Instabilidade e risco de temporal deve marcar o dia em Campo Grande	MS POST	https://mspost.com.br/tempo-risco-de-temporal-deve-marcar-o-dia-em-campo-grande/
27/03/2025	Instabilidade e risco de temporal deve marcar o dia em Campo Grande	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/instabilidade-e-risco-de-temporal-deve-marcar-o-dia-em-campo-grande/
27/03/2025	Previsão indica chuvas e trovoadas em Campo Grande nesta quinta	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/previsao-indica-chuvas-e-trovoadas-em-campo-grande-nesta-quinta
28/03/2025	Inmet coloca Campo Grande e o interior sob alerta de tempestade com alagamentos	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/inmet-coloca-campo-grande-e-o-interior-sob-alerta-de-tempestade-com-alagamentos
28/03/2025	INMET emite alerta amarelo de chuvas intensas com risco de corte de energia em Campo Grande e Região até sábado 29	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/3/28/inmet-emite-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas-com-risco-de-corte-de-energia-em-campo-grande-e-regiao-ate-sabado-29
28/03/2025	Campo Grande terá dia de calor e possibilidade de chuvas localizadas nesta sexta-feira 28 Página1News	Página 1 News	https://pagina1news.com.br/campo-grande-tera-dia-de-calor-e-possibilidade-de-chuvas-localizadas-nesta-sexta-feira-28/
28/03/2025	Tempo instável marca o fim de semana em diferentes regiões de MS BonitoNet	Bonito Net	https://bonitonet.com.br/index.php/2025/03/28/tempo-instavel-marca-o-fim-de-semana-em-diferentes-regioes-de-ms/
28/03/2025	Tempo instável marca o fim de semana em	Maracaju Speed	https://www.maracajuspeed.com.br/noticia/tempo-instavel-marca-o-fim-de-semana-em-diferentes-regioes-de-ms

Data	Título	Veículo	Link
	diferentes regiões de MS		
28/03/2025	Tempo instável marca o fim de semana em diferentes regiões de MS	Tudo do Ms	https://tudodoms.com.br/noticia/141045/tempo-instavel-marca-o-fim-de-semana-em-diferentes-regioes-de-ms
28/03/2025	Fim de semana em MS terá calor intenso e possibilidade de chuva	MS POST	https://mspost.com.br/fim-de-semana-em-ms-tera-calor-intenso-e-possibilidade-de-chuva/
28/03/2025	Fim de semana em MS terá calor intenso e possibilidade de chuva	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/fim-de-semana-em-ms-tera-calor-intenso-e-possibilidade-de-chuva/
28/03/2025	INMET emite alerta amarelo de tempestade com risco de granizo em Dourados e região até sábado 29	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/3/28/inmet-emite-alerta-amarelo-de-tempestade-com-risco-de-granizo-em-dourados-e-regiao-ate-sabado-29
28/03/2025	INMET emite alerta amarelo de chuvas intensas com risco de corte de energia em Dourados e Região até sábado 29	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/3/28/inmet-emite-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas-com-risco-de-corte-de-energia-em-dourados-e-regiao-ate-sabado-29
28/03/2025	Mato Grosso do Sul terá calor intenso e risco de tempestades nesta sexta-feira	A Onça	https://www.aonca.com.br/mato-grosso-do-sul-tera-calor-intenso-e-risco-de-tempestades-nesta-sexta-feira/
29/03/2025	MS registra até 70 mm de chuva e fim de semana será de temperatura amena	Jornal do Conesul	https://jornaldoconesul.com.br/ler.php?id=62799
29/03/2025	MS tem 67 cidades em alerta para tempestade ao longo deste sábado	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/ms-tem-67-cidades-em-alerta-para-tempestade-ao-longo-deste-sabado/
29/03/2025	Calor intenso e chuvas com alerta de tempestades marcam o sábado em MS	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/calor-intenso-e-chuvas-com-alerta-de-tempestades-marcam-o-sabado-em-ms/
28/03/2025	Fim de semana em MS terá calor intenso	Maic Cg	https://maiscg.com.br/noticia/45343/fim-de-semana-em-ms-tera-calor-intenso-e-possibilidade-de-chuva.html

Data	Título	Veículo	Link
	e possibilidade de chuva		
30/03/2025	Abril começa com frente fria e chuva em Mato Grosso do Sul	Correio do Estado Online	https://correiodoestado.com.br/cidades/semana-tera-frio-e-chuva-em-mato-grosso-do-sul/445942/
30/03/2025	Mato Grosso do Sul está sob alerta de chuvas intensas neste domingo e segunda	MidiaNas	https://midianas.com.br/noticia/94268/mato-grosso-do-sul-esta-sob-alerta-de-chuvas-intensas-neste-domingo-e-segunda.html
30/03/2025	Previsão do tempo para Mato Grosso do Sul Semana terá calor intenso pancadas de chuva e variação climática Página1News	Página 1 News	https://pagina1news.com.br/previsao-do-tempo-para-mato-grosso-do-sul-semana-tera-calor-intenso-pancadas-de-chuva-e-variacao-climatica/
30/03/2025	Mais de 70 cidades de MS estão em alerta para chuvas intensas	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/mais-de-70-cidades-de-ms-estao-em-alerta-para-chuvas-intensas/
30/03/2025	MS está sob alerta de chuvas intensas neste domingo e segunda confira	Folha De Dourados	https://www.folhadedourados.com.br/ms-esta-sob-alerta-de-chuvas-intensas-neste-domingo-e-segunda-confira/
29/03/2025	Calor intenso e chuvas com alerta de tempestades marcam o sábado em MS	Maic Cg	https://maiscg.com.br/noticia/45384/calor-intenso-e-chuvas-com-alerta-de-tempestades-marcam-o-sabado-em-ms.html
30/03/2025	INMET emite alerta amarelo de chuvas intensas com risco de corte de energia em Campo Grande e Região até segunda-feira 31	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/3/30/inmet-emite-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas-com-risco-de-corte-de-energia-em-campo-grande-e-regiao-ate-segunda-feira-31
30/03/2025	INMET emite alerta amarelo de chuvas intensas com risco de corte de energia em Dourados e Região até segunda-feira 31	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/3/30/inmet-emite-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas-com-risco-de-corte-de-energia-em-dourados-e-regiao-ate-segunda-feira-31
31/03/2025	Mato Grosso do Sul inicia semana com chuvas intensas e alerta meteorológico	A Onça	https://www.aonca.com.br/mato-grosso-do-sul-inicia-semana-com-chuvas-intensas-e-alerta-meteorologico/

Data	Título	Veículo	Link
31/03/2025	Tempo instável marca o início da semana em Mato Grosso do Sul	Maracaju Speed	https://www.maracajuspeed.com.br/noticia/tempo-instavel-marca-o-inicio-da-semana-em-mato-grosso-do-sul
31/03/2025	Tempo instável marca o início da semana em Mato Grosso do Sul	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/tempo-instavel-marca-o-inicio-da-semana-em-mato-grosso-do-sul/
31/03/2025	Tempo instável marca o início da semana em Mato Grosso do Sul	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/tempo-instavel-marca-o-inicio-da-semana-em-mato-grosso-do-sul
31/03/2025	INMET emite alerta laranja de chuvas intensas com risco de alagamentos em Dourados e Região até terça-feira 1	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/3/31/inmet-emite-alerta-laranja-de-chuvas-intensas-com-risco-de-alagamentos-em-dourados-e-regiao-ate-terca-feira-1
31/03/2025	INMET emite alerta laranja de chuvas intensas com risco de alagamentos em Campo Grande e Região até terça-feira 1	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/3/31/inmet-emite-alerta-laranja-de-chuvas-intensas-com-risco-de-alagamentos-em-campo-grande-e-regiao-ate-terca-feira-1
31/03/2025	Dourados entra em faixa de perigo para chuvas intensas nesta segunda aponta Inmet Portal de Notícias	Meu MS	https://meums.com.br/dourados-entra-em-faixa-de-perigo-para-chuvas-intensas-nesta-segunda-aponta-inmet/
31/03/2025	Defesa Civil alerta para risco de chuvas intensas em Campo Grande	Grito MS	https://gritoms.com.br/defesa-civil-alerta-para-risco-de-chuvas-intensas-em-campo-grande/
31/03/2025	Frente fria traz chuva e transtornos a Campo Grande nesta segunda-feira	A Crítica - MS	https://www.acritica.net/editorias/meio-ambiente/chuva-frente-fria-campo-grande-marco-2025/808568/
31/03/2025	Com tempo instável chuva volta a atingir Campo Grande no início da tarde	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/com-tempo-instavel-chuva-volta-a-atingir-campo-grande-no-inicio-da-tarde
31/03/2025	Tempo instável marca o início da	Bonito Net	https://bonitonet.com.br/index.php/2025/03/31/tempo-instavel-marca-o-inicio-da-semana-em-bonito/

Data	Título	Veículo	Link
	semana em Bonito BonitoNet		
31/03/2025	TEMPO Campo Grande deve ter um dia com pancadas de chuva nesta segunda-feira 31	MS POST	https://mspost.com.br/campo-grande-deve-ter-um-dia-com-chuva-nesta-segunda-feira/
01/04/2025	Defesa Civil alerta para risco de chuvas intensas em Campo Grande CGNotícias	O Diário de Barretos	https://odiariodebarretos.com.br/2025/04/01/defesa-civil-alerta-para-risco-de-chuvas-intensas-em-campo-grande-cgnoticias/
01/04/2025	Abril começa com chuva e frente fria para Capital	Folha de Campo Grande	https://folhacg.com.br/previsao-do-tempo/abril-comeca-com-chuva-e-frente-fria-para-capital/
01/04/2025	Chuvas intensas continuam em todo o MS até a manhã da quarta-feira avisa Inmet BonitoNet	Bonito Net	https://bonitonet.com.br/index.php/2025/04/01/chuvas-intensas-continuam-em-todo-o-ms-ate-a-manha-da-quarta-feira-avisa-inmet/
01/04/2025	Chances de temporal aumentam em MS chuva vem acompanhada de ventos	Impacto +	https://impactomais.com.br/tempo/chances-de-temporal-aumentam-em-ms-chuva-vem-acompanhada-de-ventos/
01/04/2025	Chuvas intensas continuam em todo o MS até a manhã da quarta-feira avisa Inmet	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/chuvas-intensas-continuam-em-todo-o-ms-ate-a-manha-da-quarta-feira-avisa-inmet/
01/04/2025	INMET emite alerta amarelo de chuvas intensas com risco de corte de energia em Campo Grande e Região até quarta-feira 2	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/4/1/inmet-emite-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas-com-risco-de-corte-de-energia-em-campo-grande-e-regiao-ate-quarta-feira-2
01/04/2025	INMET emite alerta amarelo de chuvas intensas com risco de corte de energia em Dourados e Região até quarta-feira 2	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/4/1/inmet-emite-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas-com-risco-de-corte-de-energia-em-dourados-e-regiao-ate-quarta-feira-2
01/04/2025	No Rancho Alegre até linha de ônibus alaga com chuva rápida	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/direto-das-ruas/no-rancho-alegre-ate-linha-de-onibus-alaga-com-chuva-rapida

Data	Título	Veículo	Link
01/04/2025	Mato Grosso do Sul inicia abril com chuvas e alerta de tempestades	A Onça	https://www.aonca.com.br/mato-grosso-do-sul-inicia-abril-com-chuvas-e-alerta-de-tempestades/
31/03/2025	Pancadas de chuva marcam o início da semana em Aparecida do Taboado	Costa Leste News	https://costalestenews.com.br/pancadas-de-chuva-marcam-o-inicio-da-semana-em-aparecida-do-taboado/
01/04/2025	Chuva e Alerta de Ventos Fortes Marcam o Clima de Campo Grande em 1º de Abril Página1News	Página 1 News	https://pagina1news.com.br/chuva-e-alerta-de-ventos-fortes-marcam-o-clima-de-campo-grande-em-1o-de-abril/
01/04/2025	Abril começa com alerta e possibilidade de chuvas intensas	Diário de Itaporã	https://www.diarioitapora.com.br/noticias/clima/abril-comeca-com-alerta-e-possibilidade-de-chuvas-intensas/
01/04/2025	Abril começa com alerta e possibilidade de chuvas intensas em Dourados Portal de Notícias	Meu MS	https://meums.com.br/abril-comeca-com-alerta-e-possibilidade-de-chuvas-intensas-em-dourados/

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor

e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20250301 de março de 2025.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6195889-1	TD(8888)	Transformador Distribuição	153	1,72	263,16
20250301	6195891-1	PE(11219825)	Ponto de conexão	3	18,47	55,41
20250301	6195898-1	FU(702238)	Chave Fusível	8	16,8	134,4
20250301	6195900-1	TD(27413)	Transformador Distribuição	1	11,97	11,97

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6195910-1	FU(42141)	Chave Fusível	24	12,02	288,48
20250301	6195918-1	FU(28337)	Chave Fusível	2	15,23	30,46
20250301	6195950-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	4	5,32	21,28
20250301	6195950-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	78	5,32	414,96
20250301	6195956-1	FU(28852)	Chave Fusível	7	4,4	30,8
20250301	6195957-1	FU(37070)	Chave Fusível	13	1,57	20,41
20250301	6195960-1	TD(30177)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20250301	6195961-1	TD(21435)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20250301	6195968-1	TD(686593)	Transformador Distribuição	1	6,63	6,63
20250301	6195988-1	FU(760534)	Chave Fusível	18	6,98	125,64
20250301	6195991-1	TD(15304)	Transformador Distribuição	1	4,1	4,1
20250301	6195996-1	TD(655959)	Transformador Distribuição	2	4,2	8,4
20250301	6196000-1	FU(1314)	Chave Fusível	129	2,32	299,28
20250301	6196003-1	TD(56015)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20250301	6196004-1	FU(736894)	Chave Fusível	222	1,65	366,3
20250301	6196006-1	TD(17711)	Transformador Distribuição	1	6,88	6,88
20250301	6196010-1	TD(37669)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,6
20250301	6196033-1	PE(18087213)	Ponto de conexão	1	1,78	1,78
20250301	6196035-1	TD(39877)	Transformador Distribuição	2	1,97	3,94
20250301	6196037-1	FU(697640)	Chave Fusível	15	3,15	47,25
20250301	6196042-1	TD(694105)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20250301	6196053-1	TD(14323)	Transformador Distribuição	2	1,72	3,44
20250301	6196059-1	FU(19419)	Chave Fusível	2	3,77	7,54
20250301	6196065-1	FU(24493)	Chave Fusível	7	3,22	22,54
20250301	6196069-1	FU(15856)	Chave Fusível	8	4,7	37,6
20250301	6196075-1	FU(5264444)	Chave Fusível	1	4,73	4,73
20250301	6196076-1	FU(11856)	Chave Fusível	1	4,38	4,38
20250301	6196079-1	TD(52054)	Transformador Distribuição	1	1,72	1,72

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6196081-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	37	1,62	59,94
20250301	6196117-1	TD(42474)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20250301	6196121-1	TD(16827)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43
20250301	6196128-1	TD(32397)	Transformador Distribuição	1	3,5	3,5
20250301	6196136-1	TD(23028722)	Transformador Distribuição	6	7,23	43,38
20250301	6196151-1	FU(40750)	Chave Fusível	1	3,98	3,98
20250301	6196152-1	FU(21926)	Chave Fusível	2	1,6	3,2
20250301	6196159-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	33	4,38	144,54
20250301	6196161-1	TD(31756)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20250301	6196163-1	FU(28323)	Chave Fusível	2	4,8	9,6
20250301	6196164-1	TD(54292)	Transformador Distribuição	57	3,77	214,89
20250301	6196165-1	TD(683218)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20250301	6196171-1	FU(2507)	Chave Fusível	147	2,15	316,05
20250301	6196175-1	FU(6229)	Chave Fusível	85	3,08	261,8
20250301	6196180-1	TD(3048)	Transformador Distribuição	14	2,33	32,62
20250301	6196183-1	TD(6920)	Transformador Distribuição	71	5,33	378,43
20250301	6196186-1	TD(13608)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20250301	6196187-1	TD(52857)	Transformador Distribuição	1	6,28	6,28
20250301	6196205-1	TD(31762)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20250301	6196213-1	FU(25621)	Chave Fusível	1	4,7	4,7
20250301	6196217-1	TD(55)	Transformador Distribuição	80	3,17	253,6
20250301	6196232-1	TD(17426)	Transformador Distribuição	1	6,9	6,9
20250301	6196237-1	TD(36296)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20250301	6196247-1	FU(26038)	Chave Fusível	7	4,48	31,36
20250301	6196253-1	TD(11727)	Transformador Distribuição	2	5,45	10,9

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6196270-1	FR(7832)	Chave Fusível Religadora	16	9,7	155,2
20250301	6196272-1	TD(6228)	Transformador Distribuição	43	0,98	42,14
20250301	6196272-1	TD(6228)	Transformador Distribuição	16	4,87	77,92
20250301	6196273-1	FU(39112)	Chave Fusível	146	3,28	478,88
20250301	6196282-1	TD(37734)	Transformador Distribuição	2	2,07	4,14
20250301	6196291-1	TD(27980)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20250301	6196294-1	FU(15338)	Chave Fusível	4	2,83	11,32
20250301	6196297-1	TD(24440)	Transformador Distribuição	3	2	6
20250301	6196298-1	RD(713236)	Religador de Distribuição	96	2,67	256,32
20250301	6196311-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	69	0,67	46,23
20250301	6196311-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	5	2,15	10,75
20250301	6196313-1	TD(47460)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,6
20250301	6196314-1	FU(37016)	Chave Fusível	3	7,92	23,76
20250301	6196351-1	TD(24577)	Transformador Distribuição	71	3,03	215,13
20250301	6196366-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	20	6,95	139
20250301	6196366-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	7	7,83	54,81
20250301	6196366-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	22	7,93	174,46
20250301	6196369-1	FU(17869)	Chave Fusível	1	24,78	24,78
20250301	6196385-1	FU(18676)	Chave Fusível	3	1,98	5,94
20250301	6196396-1	FU(17285)	Chave Fusível	5	21,6	108
20250301	6196419-1	FU(40646)	Chave Fusível	1	5,03	5,03
20250301	6196421-1	TD(53394)	Transformador Distribuição	2	5,95	11,9
20250301	6196422-1	RD(735996)	Religador de Distribuição	7	18,08	126,56
20250301	6196422-1	RD(735996)	Religador de Distribuição	9	25,12	226,08
20250301	6196422-1	RD(735996)	Religador de Distribuição	1	43,77	43,77

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6196422-1	RD(735996)	Religador de Distribuição	1	46,77	46,77
20250301	6196424-1	TD(713372)	Transformador Distribuição	53	3,2	169,6
20250301	6196428-1	TD(680721)	Transformador Distribuição	1	28,78	28,78
20250301	6196435-1	FR(28810)	Chave Fusível Religadora	1	6,1	6,1
20250301	6196435-1	FR(28810)	Chave Fusível Religadora	65	6,1	396,5
20250301	6196447-1	TD(49097596)	Transformador Distribuição	1	5,98	5,98
20250301	6196448-1	FU(21625)	Chave Fusível	18	1,68	30,24
20250301	6196449-1	FR(679462)	Chave Fusível Religadora	123	5,8	713,4
20250301	6196451-1	FU(115839246)	Chave Fusível	7	3,07	21,49
20250301	6196453-1	TD(723451)	Transformador Distribuição	41	3	123
20250301	6196456-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	33	3,62	119,46
20250301	6196458-1	TD(53260)	Transformador Distribuição	1	22,33	22,33
20250301	6196468-1	TD(17329)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20250301	6196496-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	1	4,55	4,55
20250301	6196496-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	292	4,55	1328,6
20250301	6196500-1	FU(17820)	Chave Fusível	2	20,22	40,44
20250301	6196506-1	TD(31383)	Transformador Distribuição	1	3,1	3,1
20250301	6196508-1	RD(717602)	Religador de Distribuição	22	1,67	36,74
20250301	6196511-1	FU(12734)	Chave Fusível	5	15,23	76,15
20250301	6196513-1	RD(748435)	Religador de Distribuição	12	1,4	16,8
20250301	6196519-1	TD(47273)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20250301	6196522-1	FU(659562)	Chave Fusível	5	1,95	9,75
20250301	6196526-1	TD(35234)	Transformador Distribuição	1	19,8	19,8
20250301	6196527-1	FU(21720)	Chave Fusível	10	5,75	57,5
20250301	6196530-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	34	1,67	56,78

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6196530-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	27	1,87	50,49
20250301	6196530-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	1	1,67	1,67
20250301	6196530-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	1	1,87	1,87
20250301	6196535-1	TD(656143)	Transformador Distribuição	85	1,7	144,5
20250301	6196550-1	TD(40477)	Transformador Distribuição	2	0,75	1,5
20250301	6196571-1	TD(11748)	Transformador Distribuição	1	7,38	7,38
20250301	6196573-1	TD(24915)	Transformador Distribuição	1	6,67	6,67
20250301	6196583-1	FU(24494)	Chave Fusível	9	2,95	26,55
20250301	6196589-1	TD(39419)	Transformador Distribuição	2	16,03	32,06
20250301	6196590-1	TD(61528727)	Transformador Distribuição	101	1,77	178,77
20250301	6196593-1	TD(45190056)	Transformador Distribuição	3	15,27	45,81
20250301	6196599-1	TD(17554)	Transformador Distribuição	5	17,7	88,5
20250301	6196602-1	FU(2102)	Chave Fusível	256	6,2	1587,2
20250301	6196603-1	TD(14852)	Transformador Distribuição	2	3,17	6,34
20250301	6196607-1	TD(38668)	Transformador Distribuição	3	16,7	50,1
20250301	6196609-1	TD(6004)	Transformador Distribuição	110	2,93	322,3
20250301	6196616-1	FU(733271)	Chave Fusível	208	2,1	436,8
20250301	6196623-1	FU(17598)	Chave Fusível	3	16,23	48,69
20250301	6196629-1	FU(2539)	Chave Fusível	6	14,68	88,08
20250301	6196641-1	TD(47052)	Transformador Distribuição	2	4,67	9,34
20250301	6196646-1	TD(17331)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20250301	6196653-1	FU(24529)	Chave Fusível	99	14,88	1473,1
20250301	6196653-1	FU(24529)	Chave Fusível	1	22,72	2
20250301	6196664-1	TD(25413)	Transformador Distribuição	26	3,82	22,72
20250301	6196691-1	FU(3364)	Chave Fusível	6	2,28	99,32
20250301	6196692-1	FU(15796)	Chave Fusível	21	4,33	13,68
						90,93

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6196698-1	FU(29286)	Chave Fusível	8	3,03	24,24
20250301	6196731-1	[MT]PA(13423)	Alimentador	183	17,08	3125,64
20250301	6196736-1	TD(54408)	Transformador Distribuição	77	1,95	150,15
20250301	6196741-1	TD(27522)	Transformador Distribuição	1	14,27	14,27
20250301	6196762-1	FU(25178)	Chave Fusível	5	10,92	54,6
20250301	6196765-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	46	1,43	65,78
20250301	6196765-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	259	6,43	1665,37
20250301	6196766-1	RD(748435)	Religador de Distribuição	1	8,93	8,93
20250301	6196766-1	RD(748435)	Religador de Distribuição	11	9	99
20250301	6196775-1	TD(9018)	Transformador Distribuição	176	6,57	1156,32
20250301	6196782-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	37	0,05	1,85
20250301	6196782-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	34	3,62	123,08
20250301	6196782-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	7	6,28	43,96
20250301	6196782-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	9	7,53	67,77
20250301	6196782-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	8,52	8,52
20250301	6196782-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	2	13,03	26,06
20250301	6196782-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	31	13,8	427,8
20250301	6196782-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	27	14,03	378,81
20250301	6196782-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	2	14,03	28,06
20250301	6196782-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20250301	6196782-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	14,03	14,03
20250301	6196782-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	49	0,05	2,45
20250301	6196787-1	FU(23804)	Chave Fusível	9	6,73	60,57
20250301	6196788-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	14	6,45	90,3

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6196788-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	3	14,9	44,7
20250301	6196788-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	112	15,65	1752,8
20250301	6196794-1	FU(37301)	Chave Fusível	1	4,72	4,72
20250301	6196800-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	42	12,52	525,84
20250301	6196804-1	TD(52151)	Transformador Distribuição	7	5,48	38,36
20250301	6196805-1	FR(17256)	Chave Fusível Religadora	95	3,82	362,9
20250301	6196807-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	70	4,13	289,1
20250301	6196807-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	21	5,05	106,05
20250301	6196807-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	92	8,37	770,04
20250301	6196810-1	TD(55184)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20250301	6196812-1	FU(661307)	Chave Fusível	2	13,2	26,4
20250301	6196815-1	TD(92613008)	Transformador Distribuição	5	4,07	20,35
20250301	6196816-1	FU(680484)	Chave Fusível	16	11,97	191,52
20250301	6196817-1	TD(713121)	Transformador Distribuição	1	11,57	11,57
20250301	6196818-1	TD(37805)	Transformador Distribuição	1	3,5	3,5
20250301	6196821-1	TD(19168)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20250301	6196824-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	37	1,38	51,06
20250301	6196825-1	FR(1615)	Chave Fusível Religadora	34	2,98	101,32
20250301	6196829-1	FU(13207)	Chave Fusível	15	2,65	39,75
20250301	6196830-1	FR(7794)	Chave Fusível Religadora	80	2,08	166,4
20250301	6196833-1	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	2	9,77	19,54
20250301	6196833-1	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	9	9,77	87,93
20250301	6196835-1	TD(678194)	Transformador Distribuição	4	3,67	14,68
20250301	6196838-1	FU(710034)	Chave Fusível	3	9,42	28,26
20250301	6196842-1	FU(41099)	Chave Fusível	6	5,9	35,4

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6196849-1	FU(691430)	Chave Fusível	7	2,95	20,65
20250301	6196850-1	FU(737512)	Chave Fusível	1	2,65	2,65
20250301	6196861-1	FU(36132)	Chave Fusível	13	4,07	52,91
20250301	6196870-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	9	6,38	57,42
20250301	6196870-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	18	7,8	140,4
20250301	6196870-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	6	9,7	58,2
20250301	6196870-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	12	10,58	126,96
20250301	6196874-1	TD(55563)	Transformador Distribuição	1	0,83	0,83
20250301	6196876-1	FU(18930)	Chave Fusível	68	7,27	494,36
20250301	6196877-1	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	20	9,62	192,4
20250301	6196878-1	FU(35083)	Chave Fusível	1	3,12	3,12
20250301	6196878-1	FU(35083)	Chave Fusível	6	3,12	18,72
20250301	6196879-1	TD(9038)	Transformador Distribuição	77	0,93	71,61
20250301	6196881-1	PE(230704402)	Ponto de conexão	1	5,63	5,63
20250301	6196881-1	TD(9011)	Transformador Distribuição	34	3,4	115,6
20250301	6196883-1	TD(45663)	Transformador Distribuição	6	7,7	46,2
20250301	6196884-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	5	2,05	10,25
20250301	6196884-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	88	2,05	180,4
20250301	6196884-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	64	3,1	198,4
20250301	6196884-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	528	7,22	3812,16
20250301	6196885-1	TD(39877)	Transformador Distribuição	2	2,38	4,76
20250301	6196888-1	FU(29217)	Chave Fusível	8	10,53	84,24
20250301	6196889-1	TD(652912)	Transformador Distribuição	1	13,17	13,17
20250301	6196890-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	19	3,77	71,63
20250301	6196890-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	1	3,98	3,98
20250301	6196890-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	10	13,62	136,2

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6196890-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	96	13,68	1313,28
20250301	6196897-1	TD(40676)	Transformador Distribuição	65	3,73	242,45
20250301	6196902-1	TD(58548)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20250301	6196909-1	TD(57280)	Transformador Distribuição	1	9,92	9,92
20250301	6196910-1	RD(696760)	Religador de Distribuição	384	3,67	1409,28
20250301	6196910-1	RD(696760)	Religador de Distribuição	298	3,9	1162,2
20250301	6196910-1	RD(696760)	Religador de Distribuição	1	8,77	8,77
20250301	6196915-1	TD(17242)	Transformador Distribuição	1	16,63	16,63
20250301	6196918-1	TD(28790)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82
20250301	6196920-1	TD(46752)	Transformador Distribuição	5	5,42	27,1
20250301	6196923-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	7	3,2	22,4
20250301	6196923-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	6	4,05	24,3
20250301	6196923-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	75	4,55	341,25
20250301	6196923-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	31	4,67	144,77
20250301	6196927-1	FU(16679)	Chave Fusível	2	1,73	3,46
20250301	6196930-1	TD(34410)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20250301	6196932-1	FU(124534588)	Chave Fusível	19	11,15	211,85
20250301	6196942-1	FR(29720)	Chave Fusível Religadora	20	3,63	72,6
20250301	6196943-1	FU(18967)	Chave Fusível	5	4,92	24,6
20250301	6196947-1	TD(666887)	Transformador Distribuição	1	7,3	7,3
20250301	6196956-1	TD(726363)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20250301	6196964-1	TD(20870)	Transformador Distribuição	22	2,95	64,9
20250301	6196971-1	ANG01_ANG49501	Alimentador	3549	0,18	638,82
20250301	6196971-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	1182	0,18	212,76

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6196971-1	ANG51_ANG59503	Alimentador	1	0,18	0,18
20250301	6196971-1	IVI51_IVI59503	Alimentador	6	0,18	1,08
20250301	6196976-1	TD(711924)	Transformador Distribuição	66	3,83	252,78
20250301	6196983-1	FU(13154)	Chave Fusível	9	5,57	50,13
20250301	6196987-1	FU(21073)	Chave Fusível	5	11,28	56,4
20250301	6196988-1	PE(18421241)	Ponto de conexão	1	2,45	2,45
20250301	6196994-1	TD(46818)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20250301	6196997-1	RD(760614)	Religador de Distribuição	22	1,5	33
20250301	6196997-1	RD(760614)	Religador de Distribuição	68	2,2	149,6
20250301	6196997-1	RD(760614)	Religador de Distribuição	1	3,2	3,2
20250301	6196997-1	RD(760614)	Religador de Distribuição	12	4,23	50,76
20250301	6196997-1	RD(760614)	Religador de Distribuição	6	4,32	25,92
20250301	6196997-1	RD(760614)	Religador de Distribuição	20	4,9	98
20250301	6196997-1	RD(760614)	Religador de Distribuição	3	6,57	19,71
20250301	6196997-1	RD(760614)	Religador de Distribuição	1	7,68	7,68
20250301	6196997-1	RD(760614)	Religador de Distribuição	90	0,33	29,7
20250301	6196997-1	RD(760614)	Religador de Distribuição	91	0,15	13,65
20250301	6197004-1	TD(695667)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73
20250301	6197008-1	TD(27496)	Transformador Distribuição	7	4,43	31,01
20250301	6197012-1	FU(29209)	Chave Fusível	1	28,68	28,68
20250301	6197016-1	FU(18725)	Chave Fusível	4	4,7	18,8
20250301	6197017-1	FU(18676)	Chave Fusível	3	3,38	10,14
20250301	6197018-1	FU(22161)	Chave Fusível	2	0,93	1,86
20250301	6197019-1	FU(689399)	Chave Fusível	8	6,5	52
20250301	6197019-1	FU(689399)	Chave Fusível	1	6,5	6,5
20250301	6197023-1	FU(17747)	Chave Fusível	7	3,22	22,54
20250301	6197025-1	TD(30111)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,5

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6197029-1	TD(46279)	Transformador Distribuição	5	0,37	1,85
20250301	6197029-1	FR(10101)	Chave Fusível Religadora	28	3,38	94,64
20250301	6197039-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	37	3,98	147,26
20250301	6197040-1	FR(30385)	Chave Fusível Religadora	43	5,73	246,39
20250301	6197053-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	89	17,87	1590,43
20250301	6197053-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	4	17,87	71,48
20250301	6197065-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	10	1,25	12,5
20250301	6197065-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	51	2,97	151,47
20250301	6197065-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	2	2,97	5,94
20250301	6197066-1	FU(6742)	Chave Fusível	175	2,65	463,75
20250301	6197071-1	TD(668504)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20250301	6197114-1	FR(29865)	Chave Fusível Religadora	13	8,27	107,51
20250301	6197118-1	FR(31194)	Chave Fusível Religadora	19	9,63	182,97
20250301	6197134-1	BAP02_BAP49503	Alimentador	2335	1,35	3152,25
20250301	6197134-1	BAP02_BAP49503	Alimentador	424	1,53	648,72
20250301	6197134-1	TD(31049)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20250301	6197136-1	FU(113614946)	Chave Fusível	121	2,67	323,07
20250301	6197144-1	FR(12744)	Chave Fusível Religadora	6	3,98	23,88
20250301	6197144-1	FR(12744)	Chave Fusível Religadora	55	3,98	218,9
20250301	6197157-1	[BT]PA(13424)	Ramal de Baixa Tensão	10	5,6	56
20250301	6197157-1	TD(27078)	Transformador Distribuição	96	1,42	136,32
20250301	6197158-1	TD(2350)	Transformador Distribuição	90	0,85	76,5
20250301	6197159-1	FU(729317)	Chave Fusível	223	2,57	573,11
20250301	6197162-1	FR(10105)	Chave Fusível Religadora	75	5,15	386,25

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6197165-1	TD(30404)	Transformador Distribuição	55	4,9	269,5
20250301	6197167-1	TD(49757)	Transformador Distribuição	23	3,67	84,41
20250301	6197169-1	TD(40433)	Transformador Distribuição	5	7,28	36,4
20250301	6197172-1	FU(8617)	Chave Fusível	8	4,83	38,64
20250301	6197173-1	FR(750486)	Chave Fusível Religadora	31	5,85	181,35
20250301	6197174-1	FU(17501)	Chave Fusível	1	3,95	3,95
20250301	6197179-1	TD(3481)	Transformador Distribuição	56	1,72	96,32
20250301	6197180-1	FU(669095)	Chave Fusível	2	4,72	9,44
20250301	6197182-1	TD(681676)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20250301	6197184-1	TD(7755)	Transformador Distribuição	69	4,45	307,05
20250301	6197186-1	FU(17912)	Chave Fusível	26	2,37	61,62
20250301	6197189-1	FU(736894)	Chave Fusível	222	1,65	366,3
20250301	6197196-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	38	2,92	110,96
20250301	6197196-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	100	2,98	298
20250301	6197232-1	FU(676196)	Chave Fusível	17	2,12	36,04
20250301	6197249-1	TD(735560)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20250301	6197254-1	TD(655613)	Transformador Distribuição	64	3,7	236,8
20250301	6197260-1	TD(37905)	Transformador Distribuição	46	1,12	51,52
20250301	6197261-1	FU(702997)	Chave Fusível	42	2,73	114,66
20250301	6197266-1	FR(16115)	Chave Fusível Religadora	18	6,2	111,6
20250301	6197268-1	TD(668483)	Transformador Distribuição	1	24,12	24,12
20250301	6197282-1	TD(713795)	Transformador Distribuição	1	9,05	9,05
20250301	6197288-1	PE(209873974)	Ponto de conexão	1	4,15	4,15
20250301	6197289-1	FU(14064)	Chave Fusível	9	1,87	16,83
20250301	6197290-1	TD(39606)	Transformador Distribuição	2	5,05	10,1
20250301	6197292-1	FU(28885)	Chave Fusível	105	1,48	155,4
20250301	6197302-1	FU(35938)	Chave Fusível	12	6,7	80,4

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6197305-1	RD(756269)	Religador de Distribuição	7	0,25	1,75
20250301	6197305-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	22	1,92	42,24
20250301	6197305-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	17	2,87	48,79
20250301	6197305-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	2	4,53	9,06
20250301	6197305-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	4	6,75	27
20250301	6197305-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	7	8,42	58,94
20250301	6197305-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	12	9,3	111,6
20250301	6197305-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	4	11,83	47,32
20250301	6197305-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	5	25,82	129,1
20250301	6197305-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	39	0,83	32,37
20250301	6197305-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	2	1,23	2,46
20250301	6197305-1	CF(27086)	Chave Faca	7	0,6	4,2
20250301	6197305-1	CF(27086)	Chave Faca	4	3,8	15,2
20250301	6197310-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	17	3,73	63,41
20250301	6197327-1	FU(99908498)	Chave Fusível	15	2,93	43,95
20250301	6197333-1	TD(49590)	Transformador Distribuição	2	4,38	8,76
20250301	6197337-1	FU(21693)	Chave Fusível	1	2,08	2,08
20250301	6197338-1	TD(38600)	Transformador Distribuição	1	20,98	20,98
20250301	6197340-1	TD(47997)	Transformador Distribuição	1	19,92	19,92
20250301	6197345-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	31	2,37	73,47
20250301	6197345-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	236	3,32	783,52
20250301	6197345-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	118	3,37	397,66
20250301	6197345-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	1	3,37	3,37
20250301	6197350-1	FR(4373)	Chave Fusível Religadora	88	1,18	103,84

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6197353-1	TD(712786)	Transformador Distribuição	47	3,25	152,75
20250301	6197368-1	TD(32042)	Transformador Distribuição	3	4,1	12,3
20250301	6197370-1	TD(26139)	Transformador Distribuição	4	4,33	17,32
20250301	6197372-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	1,63	3,26
20250301	6197372-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	1,63	11,41
20250301	6197378-1	FU(719758)	Chave Fusível	1	17,23	17,23
20250301	6197389-1	TD(21051)	Transformador Distribuição	1	18,53	18,53
20250301	6197390-1	FU(19244)	Chave Fusível	2	6,27	12,54
20250301	6197393-1	TD(656487)	Transformador Distribuição	2	1,5	3
20250301	6197399-1	FU(670333)	Chave Fusível	12	19,87	238,44
20250301	6197399-1	FU(670331)	Chave Fusível	6	14,15	84,9
20250301	6197399-1	FU(670331)	Chave Fusível	1	26,5	26,5
20250301	6197400-1	FR(14223)	Chave Fusível Religadora	85	4,42	375,7
20250301	6197402-1	TD(53)	Transformador Distribuição	57	6,57	374,49
20250301	6197417-1	FU(17803)	Chave Fusível	4	16,9	67,6
20250301	6197424-1	FU(18673)	Chave Fusível	9	3,05	27,45
20250301	6197424-1	FU(18673)	Chave Fusível	4	3,05	12,2
20250301	6197426-1	FU(6741)	Chave Fusível	11	6,67	73,37
20250301	6197426-1	FU(6741)	Chave Fusível	7	6,67	46,69
20250301	6197427-1	FU(16737)	Chave Fusível	2	1,08	2,16
20250301	6197429-1	TD(20996)	Transformador Distribuição	2	15,6	31,2
20250301	6197435-1	TD(745538)	Transformador Distribuição	84	14,93	1254,12
20250301	6197443-1	TD(57458)	Transformador Distribuição	1	14,83	14,83
20250301	6197458-1	TD(35636)	Transformador Distribuição	1	14,87	14,87
20250301	6197469-1	TD(86463944)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05
20250301	6197472-1	TD(38098)	Transformador Distribuição	1	16,2	16,2
20250301	6197475-1	TD(14657)	Transformador Distribuição	1	16,7	16,7
20250301	6197477-1	TD(15270)	Transformador Distribuição	1	17,27	17,27

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6197480-1	FR(9972)	Chave Fusível Religadora	13	9,9	128,7
20250301	6197481-1	FU(15338)	Chave Fusível	4	19,73	78,92
20250301	6197483-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	37	13,83	511,71
20250301	6197484-1	FU(41099)	Chave Fusível	6	12,13	72,78
20250301	6197486-1	TD(79542056)	Transformador Distribuição	2	20,83	41,66
20250301	6197487-1	FR(692157)	Chave Fusível Religadora	515	7,72	3975,8
20250301	6197510-1	FU(694175)	Chave Fusível	3	10,68	32,04
20250301	6197510-1	FU(694175)	Chave Fusível	25	10,68	267
20250301	6197516-1	TD(53902)	Transformador Distribuição	28	6,1	170,8
20250301	6197517-1	TD(13608)	Transformador Distribuição	1	22,4	22,4
20250301	6197522-1	FU(18381)	Chave Fusível	3	3,45	10,35
20250301	6197530-1	TD(14590)	Transformador Distribuição	1	17,35	17,35
20250301	6197533-1	TD(15658)	Transformador Distribuição	1	11,2	11,2
20250301	6197536-1	TD(15821)	Transformador Distribuição	2	10,9	21,8
20250301	6197538-1	TD(47)	Transformador Distribuição	2	6,55	13,1
20250301	6197546-1	TD(41228)	Transformador Distribuição	2	16,38	32,76
20250301	6197547-1	FU(8167192)	Chave Fusível	2	12,72	25,44
20250301	6197550-1	TD(54429)	Transformador Distribuição	75	1,75	131,25
20250301	6197563-1	TD(668331)	Transformador Distribuição	1	17,48	17,48
20250301	6197567-1	CGS02_CGS49513	Alimentador	2	0,83	1,66
20250301	6197567-1	CGS02_CGS49513	Alimentador	14	0,83	11,62
20250301	6197567-1	CGS02_CGS49513	Alimentador	2699	0,83	2240,17
20250301	6197567-1	CGS02_CGS49513	Alimentador	362	5,22	1889,64
20250301	6197567-1	CGS02_CGS49513	Alimentador	83	0,83	68,89
20250301	6197567-1	CGS02_CGS49513	Alimentador	2	5,22	10,44

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6197567-1	CGS02_CGS49513	Alimentador	1	0,83	0,83
20250301	6197610-1	FR(750486)	Chave Fusível Religadora	31	9,88	306,28
20250301	6197611-1	TD(20095)	Transformador Distribuição	1	7,65	7,65
20250301	6197611-1	TD(20095)	Transformador Distribuição	2	7,65	15,3
20250301	6197611-1	FR(19960)	Chave Fusível Religadora	18	7,65	137,7
20250301	6197613-1	FR(7860)	Chave Fusível Religadora	22	9,77	214,94
20250301	6197620-1	TD(35893)	Transformador Distribuição	3	2,48	7,44
20250301	6197624-1	FR(11706)	Chave Fusível Religadora	120	3,6	432
20250301	6197629-1	TD(56150)	Transformador Distribuição	1	4,37	4,37
20250301	6197630-1	FU(5488)	Chave Fusível	7	4,43	31,01
20250301	6197630-1	FU(5488)	Chave Fusível	190	4,43	841,7
20250301	6197630-1	TD(732729)	Transformador Distribuição	54	5,97	322,38
20250301	6197631-1	TD(731992)	Transformador Distribuição	2	6,92	13,84
20250301	6197634-1	FU(24620)	Chave Fusível	3	8,6	25,8
20250301	6197635-1	FU(35378)	Chave Fusível	1	5,87	5,87
20250301	6197637-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	5	20,48	102,4
20250301	6197637-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	16	2,48	39,68
20250301	6197637-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	6	10,73	64,38
20250301	6197637-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	20	3,95	79
20250301	6197643-1	FU(30553)	Chave Fusível	4	12,7	50,8
20250301	6197644-1	FU(18923)	Chave Fusível	7	6,62	46,34
20250301	6197647-1	TD(13512)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20250301	6197653-1	TD(7036)	Transformador Distribuição	79	5,6	442,4
20250301	6197656-1	TD(47315)	Transformador Distribuição	1	7,88	7,88
20250301	6197662-1	FU(21907)	Chave Fusível	1	4,23	4,23
20250301	6197663-1	FU(691930)	Chave Fusível	3	32,9	98,7

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6197664-1	FU(37061)	Chave Fusível	17	4,92	83,64
20250301	6197665-1	FU(24211)	Chave Fusível	4	12,65	50,6
20250301	6197666-1	FU(28771)	Chave Fusível	1	14,18	14,18
20250301	6197687-1	FU(22178)	Chave Fusível	3	9,48	28,44
20250301	6197689-1	PE(20329567)	Ponto de conexão	1	4,85	4,85
20250301	6197692-1	TD(2210)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,6
20250301	6197694-1	TD(653384)	Transformador Distribuição	45	3,63	163,35
20250301	6197697-1	TD(39444)	Transformador Distribuição	4	10,95	43,8
20250301	6197701-1	FU(14713)	Chave Fusível	32	4,45	142,4
20250301	6197702-1	TD(31960242)	Transformador Distribuição	2	2,48	4,96
20250301	6197703-1	FU(28676)	Chave Fusível	2	9,38	18,76
20250301	6197705-1	TD(38910)	Transformador Distribuição	1	2,68	2,68
20250301	6197707-1	TD(35669)	Transformador Distribuição	2	4,6	9,2
20250301	6197708-1	FU(20588)	Chave Fusível	1	10,97	10,97
20250301	6197709-1	FU(13923)	Chave Fusível	2	5,9	11,8
20250301	6197714-1	TD(700024)	Transformador Distribuição	3	0,93	2,79
20250301	6197716-1	FR(19888)	Chave Fusível Religadora	4	2,35	9,4
20250301	6197717-1	FU(37989)	Chave Fusível	28	2,67	74,76
20250301	6197721-1	TD(708759)	Transformador Distribuição	1	12,48	12,48
20250301	6197722-1	RD(730462)	Religador de Distribuição	769	0,6	461,4
20250301	6197725-1	TD(18226)	Transformador Distribuição	1	4,3	4,3
20250301	6197727-1	FR(25245)	Chave Fusível Religadora	47	2,55	119,85
20250301	6197730-1	FR(29478)	Chave Fusível Religadora	1	54,03	54,03
20250301	6197730-1	CF(21646055)	Chave Faca	83	4,5	373,5
20250301	6197734-1	TD(19514)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20250301	6197736-1	TD(673560)	Transformador Distribuição	2	9,65	19,3
20250301	6197740-1	TD(52596)	Transformador Distribuição	2	9,93	19,86

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6197747-1	TD(24916)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20250301	6197749-1	TD(11991)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20250301	6197750-1	TD(14628)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20250301	6197751-1	TD(39169)	Transformador Distribuição	1	25,97	25,97
20250301	6197756-1	TD(48033)	Transformador Distribuição	1	7,83	7,83
20250301	6197761-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	2,8	2,8
20250301	6197761-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	61	2,8	170,8
20250301	6197769-1	FU(22177)	Chave Fusível	5	6,7	33,5
20250301	6197775-1	TD(56940)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20250301	6197786-1	TD(45661)	Transformador Distribuição	1	12,18	12,18
20250301	6197794-1	FU(35896)	Chave Fusível	8	3,62	28,96
20250301	6197803-1	TD(54948)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,5
20250301	6197804-1	TD(48038)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20250301	6197808-1	FU(21667)	Chave Fusível	8	1,57	12,56
20250301	6197822-1	TD(23028722)	Transformador Distribuição	6	7,57	45,42
20250301	6197827-1	TD(37685)	Transformador Distribuição	1	9,58	9,58
20250301	6197829-1	TD(36319)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,7
20250301	6197831-1	TD(55657)	Transformador Distribuição	1	6,78	6,78
20250301	6197834-1	TD(716298)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20250301	6197836-1	TD(28552)	Transformador Distribuição	6	2,17	13,02
20250301	6197838-1	TD(698215)	Transformador Distribuição	1	1,53	1,53
20250301	6197848-1	FU(37210)	Chave Fusível	5	1,05	5,25
20250301	6197850-1	FU(19356)	Chave Fusível	7	6,95	48,65
20250301	6197851-1	FR(13263)	Chave Fusível Religadora	8	1,8	14,4

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6197852-1	TD(673420)	Transformador Distribuição	3	1,15	3,45
20250301	6197858-1	FU(35466)	Chave Fusível	14	6,33	88,62
20250301	6197861-1	TD(49360)	Transformador Distribuição	25	1,38	34,5
20250301	6197863-1	TD(663046)	Transformador Distribuição	1	8,22	8,22
20250301	6197864-1	FU(16694)	Chave Fusível	6	6,47	38,82
20250301	6197866-1	FU(9509)	Chave Fusível	6	2,58	15,48
20250301	6197873-1	TD(657598)	Transformador Distribuição	3	4,15	12,45
20250301	6197890-1	FU(44709)	Chave Fusível	45	5,65	254,25
20250301	6197894-1	TD(718729)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20250301	6197897-1	FU(8371)	Chave Fusível	1	5,77	5,77
20250301	6197900-1	TD(15614)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20250301	6197901-1	TD(9075)	Transformador Distribuição	4	1	4
20250301	6197903-1	FR(7712)	Chave Fusível Religadora	58	9,5	551
20250301	6197906-1	TD(29784)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20250301	6197908-1	TD(687421)	Transformador Distribuição	3	2,38	7,14
20250301	6197918-1	TD(29517)	Transformador Distribuição	2	7,57	15,14
20250301	6197932-1	TD(690620)	Transformador Distribuição	37	3,35	123,95
20250301	6197941-1	FU(6741)	Chave Fusível	11	7,55	83,05
20250301	6197941-1	FU(6741)	Chave Fusível	7	7,55	52,85
20250301	6197945-1	FR(21076)	Chave Fusível Religadora	3	2,43	7,29
20250301	6197947-1	FU(14586723)	Chave Fusível	1	2,02	2,02
20250301	6197957-1	TD(47913)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20250301	6197957-1	FU(31325)	Chave Fusível	1	6,05	6,05
20250301	6197960-1	TD(54863)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20250301	6197961-1	FU(25017)	Chave Fusível	5	1,47	7,35
20250301	6197967-1	TD(14419)	Transformador Distribuição	1	8,17	8,17
20250301	6197970-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	1	12,97	12,97

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6197970-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	6	2,02	12,12
20250301	6197970-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	5	2,2	11
20250301	6197970-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	3	12,97	38,91
20250301	6197970-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	1	2,02	2,02
20250301	6197970-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	38	2,02	76,76
20250301	6197970-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	129	2,2	283,8
20250301	6197970-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	26	8,37	217,62
20250301	6197970-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	138	12,97	1789,86
20250301	6197974-1	TD(39938)	Transformador Distribuição	1	5,07	5,07
20250301	6197996-1	TD(31821)	Transformador Distribuição	1	4,3	4,3
20250301	6198004-1	FU(10815)	Chave Fusível	61	8,27	504,47
20250301	6198012-1	TD(52054)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20250301	6198013-1	FU(16136)	Chave Fusível	3	5,7	17,1
20250301	6198023-1	FU(20512)	Chave Fusível	6	4,05	24,3
20250301	6198027-1	TD(27915)	Transformador Distribuição	59	2,22	130,98
20250301	6198029-1	RD(2953)	Religador de Distribuição	6	12,85	77,1
20250301	6198029-1	RD(2953)	Religador de Distribuição	175	13,32	2331
20250301	6198047-1	CF(16294)	Chave Faca	7	7,38	51,66
20250301	6198050-1	TD(35894)	Transformador Distribuição	4	3,22	12,88
20250301	6198059-1	TD(57345)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,9
20250301	6198063-1	FR(4631)	Chave Fusível Religadora	23	6,65	152,95
20250301	6198065-1	TD(53271)	Transformador Distribuição	4	8,55	34,2
20250301	6198067-1	TD(21858)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250301	6198067-1	RD(43646)	Religador de Distribuição	78	0,05	3,9

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6198075-1	TD(700678)	Transformador Distribuição	10	4,15	41,5
20250301	6198081-1	TD(21512)	Transformador Distribuição	100	4,58	458
20250301	6198098-1	FU(23447)	Chave Fusível	2	6,05	12,1
20250301	6198103-1	TD(31603)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20250301	6198106-1	FU(32200)	Chave Fusível	17	3,95	67,15
20250301	6198107-1	TD(43665)	Transformador Distribuição	5	2,32	11,6
20250301	6198113-1	FU(19519)	Chave Fusível	3	29,42	88,26
20250301	6198113-1	FU(19519)	Chave Fusível	1	45,62	45,62
20250301	6198114-1	TD(56011)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05
20250301	6198115-1	FU(59665131)	Chave Fusível	138	1,23	169,74
20250301	6198127-1	PE(15834710)	Ponto de conexão	1	6,6	6,6
20250301	6198134-1	FU(24510)	Chave Fusível	20	5,43	108,6
20250301	6198137-1	TD(46382)	Transformador Distribuição	7	0,68	4,76
20250301	6198148-1	TD(35320)	Transformador Distribuição	2	1,25	2,5
20250301	6198149-1	TD(16827)	Transformador Distribuição	1	23,08	23,08
20250301	6198160-1	TD(21319)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250301	6198163-1	TD(85553659)	Transformador Distribuição	12	1,97	23,64
20250301	6198164-1	TD(55755)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20250301	6198166-1	FU(2170)	Chave Fusível	5	2,27	11,35
20250301	6198168-1	TD(32760)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20250301	6198180-1	TD(732106)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20250301	6198181-1	FR(1190)	Chave Fusível Religadora	25	4,38	109,5
20250301	6198184-1	FU(15581)	Chave Fusível	19	3,32	63,08
20250301	6198196-1	FU(20167)	Chave Fusível	1	2,25	2,25
20250301	6198200-1	TD(46377)	Transformador Distribuição	5	2,45	12,25
20250301	6198207-1	FU(20685)	Chave Fusível	4	3,43	13,72
20250301	6198209-1	PE(14114711)	Ponto de conexão	1	6,65	6,65

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6198214-1	TD(20849)	Transformador Distribuição	1	10,15	10,15
20250301	6198222-1	FU(39646)	Chave Fusível	1	2,17	2,17
20250301	6198230-1	FU(38440)	Chave Fusível	43	2,47	106,21
20250301	6198232-1	FU(18676)	Chave Fusível	3	5,45	16,35
20250301	6198237-1	TD(650846)	Transformador Distribuição	1	22,75	22,75
20250301	6198238-1	TD(45563)	Transformador Distribuição	1	3,7	3,7
20250301	6198243-1	TD(51442)	Transformador Distribuição	1	1,27	1,27
20250301	6198244-1	FU(30272701)	Chave Fusível	31	6,97	216,07
20250301	6198256-1	TD(34413)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20250301	6198259-1	RD(722481)	Religador de Distribuição	10	9,82	98,2
20250301	6198267-1	[MT]PA(13431)	Alimentador	58	12,17	705,86
20250301	6198267-1	CF(17893)	Chave Faca	26	2,88	74,88
20250301	6198267-1	[MT]PA(13431)	Alimentador	1	12,17	12,17
20250301	6198276-1	FU(11421)	Chave Fusível	50	2,25	112,5
20250301	6198287-1	TD(652613)	Transformador Distribuição	1	1,72	1,72
20250301	6198295-1	SON52_SON59503	Alimentador	1	0,08	0,08
20250301	6198303-1	TD(45090)	Transformador Distribuição	1	1,05	1,05
20250301	6198308-1	FR(24030)	Chave Fusível Religadora	14	1,48	20,72
20250301	6198313-1	TD(679052)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20250301	6198320-1	FU(703960)	Chave Fusível	4	26,8	107,2
20250301	6198331-1	TD(1678954)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20250301	6198334-1	TD(35893)	Transformador Distribuição	3	5,77	17,31
20250301	6198337-1	FU(16695)	Chave Fusível	2	0,38	0,76
20250301	6198344-1	PE(15851120)	Ponto de conexão	1	0,95	0,95
20250301	6198344-1	TD(54616)	Transformador Distribuição	62	0,95	58,9
20250301	6198358-1	TD(18382)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20250301	6198359-1	TD(740383)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6198363-1	TD(683629)	Transformador Distribuição	9	1,2	10,8
20250301	6198365-1	TD(20233)	Transformador Distribuição	1	17,28	17,28
20250301	6198367-1	FU(24253)	Chave Fusível	3	18,78	56,34
20250301	6198372-1	FU(8167192)	Chave Fusível	2	2,17	4,34
20250301	6198383-1	RBR01_RBR49510	Alimentador	1	0,88	0,88
20250301	6198383-1	RBR01_RBR49510	Alimentador	1302	0,05	65,1
20250301	6198383-1	RBR01_RBR49510	Alimentador	1629	0,1	162,9
20250301	6198383-1	RBR01_RBR49510	Alimentador	1045	0,37	386,65
20250301	6198383-1	RBR01_RBR49510	Alimentador	573	0,62	355,26
20250301	6198383-1	RBR01_RBR49510	Alimentador	664	0,88	584,32
20250301	6198383-1	RBR01_RBR49510	Alimentador	567	1,15	652,05
20250301	6198383-1	RBR01_RBR49510	Alimentador	256	1,23	314,88
20250301	6198383-1	RBR01_RBR49510	Alimentador	149	2,57	382,93
20250301	6198386-1	FU(9100)	Chave Fusível	132	2,07	273,24
20250301	6198404-1	TD(668924)	Transformador Distribuição	1	45,38	45,38
20250301	6198410-1	FU(30826)	Chave Fusível	2	2,43	4,86
20250301	6198412-1	FU(738400)	Chave Fusível	3	18,25	54,75
20250301	6198413-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	52	5,83	303,16
20250301	6198422-1	TD(717099)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20250301	6198432-1	TD(706102)	Transformador Distribuição	71	3,23	229,33
20250301	6198443-1	FU(16303)	Chave Fusível	2	3,98	7,96
20250301	6198443-1	FU(16303)	Chave Fusível	30	3,98	119,4
20250301	6198445-1	TD(38051)	Transformador Distribuição	1	18,07	18,07
20250301	6198450-1	TD(36838)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20250301	6198457-1	TD(679444)	Transformador Distribuição	4	3,33	13,32

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6198458-1	TD(47069)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20250301	6198459-1	TD(51134)	Transformador Distribuição	2	5,38	10,76
20250301	6198471-1	TD(41912)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20250301	6198480-1	TD(47894)	Transformador Distribuição	1	16,4	16,4
20250301	6198483-1	TD(28211)	Transformador Distribuição	3	3,75	11,25
20250301	6198486-1	TD(2446)	Transformador Distribuição	107	2,58	276,06
20250301	6198501-1	TD(39871)	Transformador Distribuição	1	18,87	18,87
20250301	6198513-1	FU(224)	Chave Fusível	1	1,28	1,28
20250301	6198513-1	FU(224)	Chave Fusível	169	1,28	216,32
20250301	6198526-1	FR(742006)	Chave Fusível Religadora	3	26,47	79,41
20250301	6198532-1	TD(20340678)	Transformador Distribuição	1	15,22	15,22
20250301	6198549-1	EP(135659665)	Transformador Distribuição	1	0,93	0,93
20250301	6198549-1	MAR51_MAR59 516	Alimentador	39	0,17	6,63
20250301	6198549-1	MAR51_MAR59 516	Alimentador	64	0,17	10,88
20250301	6198557-1	TD(24631)	Transformador Distribuição	4	4,52	18,08
20250301	6198559-1	FU(693182)	Chave Fusível	12	18,65	223,8
20250301	6198569-1	TD(47253)	Transformador Distribuição	2	14,62	29,24
20250301	6198570-1	TD(8546)	Transformador Distribuição	102	1,57	160,14
20250301	6198578-1	TD(48809898)	Transformador Distribuição	1	3,3	3,3
20250301	6198582-1	FU(16945)	Chave Fusível	6	14,55	87,3
20250301	6198591-1	FU(8784)	Chave Fusível	152	2,15	326,8
20250301	6198607-1	FU(15904)	Chave Fusível	2	2,7	5,4
20250301	6198612-1	FU(44523)	Chave Fusível	1	11,72	11,72
20250301	6198617-1	TD(679846)	Transformador Distribuição	1	19,98	19,98
20250301	6198627-1	TD(57394)	Transformador Distribuição	1	42,95	42,95

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6198629-1	TD(4225)	Transformador Distribuição	95	2,93	278,35
20250301	6198644-1	FU(759031)	Chave Fusível	8	8,27	66,16
20250301	6198664-1	TD(54948)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250301	6198666-1	TD(54429)	Transformador Distribuição	75	0,8	60
20250301	6198668-1	FU(25559)	Chave Fusível	8	28,53	228,24
20250301	6198673-1	FU(19592)	Chave Fusível	1	9,35	9,35
20250301	6198675-1	PE(12625237)	Ponto de conexão	1	8,42	8,42
20250301	6198687-1	FU(28852)	Chave Fusível	7	10,92	76,44
20250301	6198696-1	TD(8226)	Transformador Distribuição	24	12,6	302,4
20250301	6198704-1	FU(16685)	Chave Fusível	5	5,6	28
20250301	6198708-1	RD(722666)	Religador de Distribuição	41	4,08	167,28
20250301	6198708-1	RD(722666)	Religador de Distribuição	22	7,23	159,06
20250301	6198709-1	TD(56333)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20250301	6198711-1	FU(19602)	Chave Fusível	3	0,7	2,1
20250301	6198717-1	[MT]PA(13432)	Alimentador	11	6,6	72,6
20250301	6198717-1	[MT]PA(13432)	Alimentador	1	6,6	6,6
20250301	6198717-1	[MT]PA(13432)	Alimentador	177	6,6	1168,2
20250301	6198717-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	16	4,32	69,12
20250301	6198719-1	TD(14586724)	Transformador Distribuição	1	11,7	11,7
20250301	6198728-1	FU(21396)	Chave Fusível	4	2,78	11,12
20250301	6198732-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	25	8,13	203,25
20250301	6198732-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	27	8,55	230,85
20250301	6198741-1	FU(24940)	Chave Fusível	4	2,35	9,4
20250301	6198745-1	FR(758304)	Chave Fusível Religadora	9	8,72	78,48
20250301	6198746-1	TD(687479)	Transformador Distribuição	8	33,7	269,6
20250301	6198748-1	TD(61133)	Transformador Distribuição	1	3,5	3,5
20250301	6198753-1	FU(22999)	Chave Fusível	2	2,52	5,04
20250301	6198754-1	TD(27078)	Transformador Distribuição	106	10,53	1116,18

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6198758-1	FU(6481)	Chave Fusível	72	1,93	138,96
20250301	6198761-1	FU(8617)	Chave Fusível	8	2,87	22,96
20250301	6198764-1	FU(21240)	Chave Fusível	11	8,2	90,2
20250301	6198769-1	FR(20655)	Chave Fusível Religadora	8	7,45	59,6
20250301	6198770-1	FU(18364)	Chave Fusível	5	9,17	45,85
20250301	6198773-1	TD(46377)	Transformador Distribuição	5	27,93	139,65
20250301	6198774-1	TD(707162)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20250301	6198775-1	TD(37939)	Transformador Distribuição	1	6,65	6,65
20250301	6198776-1	FU(37381)	Chave Fusível	4	11,67	46,68
20250301	6198780-1	FR(11601)	Chave Fusível Religadora	1	3,3	3,3
20250301	6198780-1	FR(11601)	Chave Fusível Religadora	14	3,3	46,2
20250301	6198786-1	TD(22403)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20250301	6198796-1	TD(659482)	Transformador Distribuição	1	6,9	6,9
20250301	6198801-1	TD(2336)	Transformador Distribuição	8	1,77	14,16
20250301	6198803-1	TD(25031)	Transformador Distribuição	2	11,6	23,2
20250301	6198808-1	TD(40716)	Transformador Distribuição	67	3,53	236,51
20250301	6198809-1	TD(653251)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20250301	6198813-1	FU(743059)	Chave Fusível	3	9,85	29,55
20250301	6198823-1	TD(53593414)	Transformador Distribuição	1	8,53	8,53
20250301	6198826-1	FU(38842)	Chave Fusível	7	2,35	16,45
20250301	6198830-1	FU(22054)	Chave Fusível	1	1,07	1,07
20250301	6198831-1	TD(36568)	Transformador Distribuição	2	13,47	26,94
20250301	6198833-1	TD(13626)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20250301	6198837-1	TD(20423)	Transformador Distribuição	5	5,48	27,4
20250301	6198842-1	FU(24212)	Chave Fusível	3	7,45	22,35
20250301	6198846-1	FU(16772)	Chave Fusível	8	6,57	52,56
20250301	6198854-1	TD(756308)	Transformador Distribuição	2	7,25	14,5

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6198857-1	TD(39792)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48
20250301	6198865-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	4,65	9,3
20250301	6198865-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	67	4,65	311,55
20250301	6198869-1	TD(31196)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20250301	6198870-1	TD(43641)	Transformador Distribuição	2	3,6	7,2
20250301	6198878-1	FU(22351)	Chave Fusível	20	3,33	66,6
20250301	6198880-1	TD(33347)	Transformador Distribuição	1	1,63	1,63
20250301	6198886-1	TD(712515)	Transformador Distribuição	191	16,18	3090,38
20250301	6198887-1	TD(15728)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20250301	6198893-1	TD(745563)	Transformador Distribuição	20	5,92	118,4
20250301	6198899-1	TD(39532)	Transformador Distribuição	5	1,35	6,75
20250301	6198906-1	FR(11206)	Chave Fusível Religadora	9	3,4	30,6
20250301	6198912-1	TD(34957)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20250301	6198918-1	FU(37378)	Chave Fusível	1	2,72	2,72
20250301	6198923-1	TD(807274)	Transformador Distribuição	3	7,73	23,19
20250301	6198927-1	TD(53804)	Transformador Distribuição	2	3,1	6,2
20250301	6198935-1	TD(60439)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20250301	6198941-1	TD(11180)	Transformador Distribuição	41	4,53	185,73
20250301	6198946-1	FU(19283)	Chave Fusível	2	8,35	16,7
20250301	6198948-1	FU(677494)	Chave Fusível	1	5,53	5,53
20250301	6198951-1	TD(42415)	Transformador Distribuição	7	2,87	20,09
20250301	6198959-1	TD(16402)	Transformador Distribuição	2	7,63	15,26
20250301	6198961-1	FU(22194)	Chave Fusível	6	2,05	12,3
20250301	6198961-1	FU(76068213)	Chave Fusível	1	2,05	2,05
20250301	6198966-1	FU(37989)	Chave Fusível	31	12,52	388,12

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6198968-1	TD(21081)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20250301	6198984-1	TD(668526)	Transformador Distribuição	1	23,53	23,53
20250301	6198994-1	TD(46826)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20250301	6198997-1	TD(58137)	Transformador Distribuição	1	9,63	9,63
20250301	6199010-1	TD(13644)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,7
20250301	6199014-1	TD(22390)	Transformador Distribuição	1	5,1	5,1
20250301	6199017-1	TD(665269)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20250301	6199018-1	FU(9548)	Chave Fusível	102	2,45	249,9
20250301	6199019-1	TD(46379)	Transformador Distribuição	3	7,25	21,75
20250301	6199023-1	TD(3771)	Transformador Distribuição	51	2,17	110,67
20250301	6199043-1	FU(15285)	Chave Fusível	7	6,55	45,85
20250301	6199049-1	FU(22403)	Chave Fusível	1	5,2	5,2
20250301	6199053-1	FU(691890)	Chave Fusível	7	7,23	50,61
20250301	6199068-1	TD(717099)	Transformador Distribuição	1	23,4	23,4
20250301	6199072-1	TD(687483)	Transformador Distribuição	2	25,75	51,5
20250301	6199082-1	TD(16160)	Transformador Distribuição	1	5,07	5,07
20250301	6199094-1	FU(707176)	Chave Fusível	4	3,43	13,72
20250301	6199122-1	FU(23886)	Chave Fusível	5	3,6	18
20250301	6199123-1	RD(722666)	Religador de Distribuição	1	11,63	11,63
20250301	6199125-1	TD(40299)	Transformador Distribuição	1	5	5
20250301	6199135-1	TD(38912)	Transformador Distribuição	1	9,08	9,08
20250301	6199141-1	FR(4045)	Chave Fusível Religadora	172	3,62	622,64
20250301	6199151-1	TD(53786)	Transformador Distribuição	2	5,43	10,86
20250301	6199155-1	TD(19165)	Transformador Distribuição	1	23,85	23,85
20250301	6199156-1	TD(49383)	Transformador Distribuição	5	6,42	32,1

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6199158-1	TD(730081)	Transformador Distribuição	1	22,28	22,28
20250301	6199165-1	TD(28108)	Transformador Distribuição	1	11,83	11,83
20250301	6199175-1	FU(16679)	Chave Fusível	2	20,5	41
20250301	6199183-1	TD(46558)	Transformador Distribuição	19	6,88	130,72
20250301	6199184-1	TD(661984)	Transformador Distribuição	2	5,28	10,56
20250301	6199189-1	TD(16155)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20250301	6199198-1	FU(38802)	Chave Fusível	17	3,93	66,81
20250301	6199204-1	FU(18783)	Chave Fusível	3	4,25	12,75
20250301	6199207-1	FR(13966)	Chave Fusível Religadora	20	27,92	558,4
20250301	6199208-1	TD(19188)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250301	6199223-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	37	0,07	2,59
20250301	6199223-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	199	0,05	9,95
20250301	6199223-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	843	0,17	143,31
20250301	6199223-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	1853	0,55	1019,15
20250301	6199223-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	2	4,13	8,26
20250301	6199223-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	1	8,7	8,7
20250301	6199224-1	TD(10145)	Transformador Distribuição	88	1,23	108,24
20250301	6199224-1	TD(10145)	Transformador Distribuição	1	1,23	1,23
20250301	6199233-1	FU(747756)	Chave Fusível	1	2,08	2,08
20250301	6199237-1	TD(15213)	Transformador Distribuição	4	21,63	86,52
20250301	6199239-1	PE(208457863)	Ponto de conexão	1	3,28	3,28
20250301	6199240-1	TD(24723)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20250301	6199257-1	TD(61443)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20250301	6199258-1	TD(48936)	Transformador Distribuição	4	3,1	12,4
20250301	6199258-1	FU(36133)	Chave Fusível	18	3,1	55,8

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6199275-1	TD(710433)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,7
20250301	6199281-1	TD(693223)	Transformador Distribuição	1	2,4	2,4
20250301	6199289-1	FR(4376)	Chave Fusível Religadora	18	7	126
20250301	6199293-1	TD(61565)	Transformador Distribuição	1	19,25	19,25
20250301	6199301-1	TD(37298)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250301	6199316-1	TD(707678)	Transformador Distribuição	88	19,58	1723,04
20250301	6199330-1	TD(719117)	Transformador Distribuição	54	2,93	158,22
20250301	6199333-1	TD(694889)	Transformador Distribuição	6	7,45	44,7
20250301	6199345-1	TD(28047)	Transformador Distribuição	3	1,85	5,55
20250301	6199347-1	TD(8139)	Transformador Distribuição	140	2,03	284,2
20250301	6199358-1	FU(30713)	Chave Fusível	6	2,12	12,72
20250301	6199361-1	FU(11409)	Chave Fusível	27	2,45	66,15
20250301	6199363-1	TD(17025)	Transformador Distribuição	3	3,47	10,41
20250301	6199364-1	TD(743335)	Transformador Distribuição	1	25,45	25,45
20250301	6199375-1	TD(35502)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250301	6199382-1	FU(22392)	Chave Fusível	1	3,03	3,03
20250301	6199395-1	FU(29607)	Chave Fusível	2	21,83	43,66
20250301	6199403-1	TD(11073)	Transformador Distribuição	4	6,45	25,8
20250301	6199422-1	TD(80765846)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20250301	6199440-1	TD(22231)	Transformador Distribuição	1	1,5	1,5
20250301	6199442-1	TD(35506)	Transformador Distribuição	1	17,5	17,5
20250301	6199443-1	TD(703948)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,5
20250301	6199448-1	TD(86463944)	Transformador Distribuição	1	16,75	16,75
20250301	6199453-1	RD(730647)	Religador de Distribuição	97	0,05	4,85

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6199453-1	RD(730647)	Religador de Distribuição	15	3,93	58,95
20250301	6199453-1	RD(730647)	Religador de Distribuição	97	0,6	58,2
20250301	6199453-1	MNO01_MNO49501	Alimentador	3726	3,93	14643,18
20250301	6199453-1	MNO02_MNO49502	Alimentador	241	3,93	947,13
20250301	6199453-1	RD(730647)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20250301	6199453-1	RD(730647)	Religador de Distribuição	1	0,6	0,6
20250301	6199453-1	MNO01_MNO49501	Alimentador	4	3,93	15,72
20250301	6199453-1	MNO02_MNO49502	Alimentador	5394	3,93	21198,42
20250301	6199453-1	PE(18499462)	Ponto de conexão	1	5,22	5,22
20250301	6199453-1	CF(675560)	Chave Faca	1	3	3
20250301	6199466-1	TD(49537)	Transformador Distribuição	1	1,27	1,27
20250301	6199473-1	FU(685444)	Chave Fusível	17	4,27	72,59
20250301	6199479-1	FU(3291)	Chave Fusível	26	1,72	44,72
20250301	6199482-1	TD(40371)	Transformador Distribuição	1	18,02	18,02
20250301	6199487-1	FU(690365)	Chave Fusível	3	5,67	17,01
20250301	6199489-1	TD(679262)	Transformador Distribuição	2	5,78	11,56
20250301	6199491-1	TD(8142)	Transformador Distribuição	117	3,75	438,75
20250301	6199494-1	TD(7597)	Transformador Distribuição	60	6,15	369
20250301	6199497-1	FU(17803)	Chave Fusível	4	3,13	12,52
20250301	6199501-1	FU(16001)	Chave Fusível	20	4,13	82,6
20250301	6199507-1	TD(536)	Transformador Distribuição	102	3,25	331,5
20250301	6199507-1	TD(536)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20250301	6199520-1	TD(737975)	Transformador Distribuição	1	0,67	0,67
20250301	6199520-1	TD(737975)	Transformador Distribuição	66	0,67	44,22
20250301	6199530-1	TD(650419)	Transformador Distribuição	25	1,93	48,25

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6199544-1	TD(47508)	Transformador Distribuição	45	2,08	93,6
20250301	6199559-1	TD(14561)	Transformador Distribuição	2	18,9	37,8
20250301	6199561-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	128	0,15	19,2
20250301	6199562-1	BAT52 Novo_BAT	Alimentador	1	1,05	1,05
20250301	6199562-1	CF(37544)	Chave Faca	1	0,07	0,07
20250301	6199562-1	BAT51 Novo_BAT	Alimentador	28	0,07	1,96
20250301	6199562-1	CF(37544)	Chave Faca	39	0,07	2,73
20250301	6199562-1	BAT52 Novo_BAT	Alimentador	36	5,88	211,68
20250301	6199562-1	BAT52 Novo_BAT	Alimentador	3	1,05	3,15
20250301	6199562-1	BAT51 Novo_BAT	Alimentador	1	0,07	0,07
20250301	6199564-1	TD(57415)	Transformador Distribuição	1	23,58	23,58
20250301	6199573-1	TD(40503)	Transformador Distribuição	40	1,23	49,2
20250301	6199579-1	TD(47939)	Transformador Distribuição	2	23,57	47,14
20250301	6199585-1	FU(7464)	Chave Fusível	184	5,53	1017,5 2
20250301	6199590-1	TD(45678)	Transformador Distribuição	2	17,35	34,7
20250301	6199594-1	TD(21699)	Transformador Distribuição	155	2,6	403
20250301	6199605-1	TD(26862)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20250301	6199610-1	FU(21896)	Chave Fusível	1	19,4	19,4
20250301	6199620-1	TD(10440)	Transformador Distribuição	80	2,07	165,6
20250301	6199626-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	239	5,28	1261,9 2
20250301	6199634-1	FU(2665)	Chave Fusível	29	2,4	69,6
20250301	6199646-1	FR(692608)	Chave Fusível Religadora	224	4,58	1025,9 2
20250301	6199655-1	TD(42378)	Transformador Distribuição	1	19,65	19,65
20250301	6199656-1	FU(2480)	Chave Fusível	125	2,02	252,5
20250301	6199657-1	FU(30746)	Chave Fusível	7	1,72	12,04

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6199661-1	FU(17007)	Chave Fusível	2	16,15	32,3
20250301	6199668-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	84	1,42	119,28
20250301	6199668-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	5	5,67	28,35
20250301	6199668-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	5	17,73	88,65
20250301	6199668-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	1	1,42	1,42
20250301	6199688-1	TD(39601)	Transformador Distribuição	5	2,43	12,15
20250301	6199691-1	FU(28632)	Chave Fusível	2	2,8	5,6
20250301	6199696-1	TD(718933)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20250301	6199699-1	TD(10840)	Transformador Distribuição	56	4,62	258,72
20250301	6199702-1	TD(54593)	Transformador Distribuição	88	10,95	963,6
20250301	6199725-1	TD(670415)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20250301	6199733-1	RD(21122187)	Religador de Distribuição	15	0,33	4,95
20250301	6199733-1	RD(21122187)	Religador de Distribuição	20	1,87	37,4
20250301	6199733-1	RD(21122187)	Religador de Distribuição	16	6,77	108,32
20250301	6199733-1	RD(21122187)	Religador de Distribuição	16	24,48	391,68
20250301	6199733-1	RD(21122187)	Religador de Distribuição	1	1,48	1,48
20250301	6199733-1	RD(21122187)	Religador de Distribuição	15	4,13	61,95
20250301	6199733-1	RD(21122187)	Religador de Distribuição	6	1,87	11,22
20250301	6199736-1	TD(37652)	Transformador Distribuição	1	11,73	11,73
20250301	6199741-1	TD(30225)	Transformador Distribuição	1	15,38	15,38
20250301	6199742-1	TD(35716)	Transformador Distribuição	94	13,35	1254,9
20250301	6199760-1	PE(20152299)	Ponto de conexão	1	14,07	14,07
20250301	6199760-1	FU(29044)	Chave Fusível	5	14,07	70,35
20250301	6199763-1	TD(58159)	Transformador Distribuição	1	15,27	15,27

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6199772-1	FR(670681)	Chave Fusível Religadora	40	19,42	776,8
20250301	6199774-1	RD(681646)	Religador de Distribuição	35	7,03	246,05
20250301	6199774-1	RD(681646)	Religador de Distribuição	22	7,32	161,04
20250301	6199777-1	TD(674413)	Transformador Distribuição	3	14,68	44,04
20250301	6199784-1	TD(8850)	Transformador Distribuição	70	16,75	1172,5
20250301	6199790-1	TD(28610)	Transformador Distribuição	42	12,53	526,26
20250301	6199794-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	29	1,77	51,33
20250301	6199794-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	16	2	32
20250301	6199794-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	8	2,63	21,04
20250301	6199794-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	83	3,45	286,35
20250301	6199794-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	8	3,9	31,2
20250301	6199794-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	195	5,12	998,4
20250301	6199805-1	TD(696848)	Transformador Distribuição	56	4,62	258,72
20250301	6199807-1	TD(675664)	Transformador Distribuição	5	14,5	72,5
20250301	6199810-1	CF(28464926)	Chave Faca	221	13,33	2945,93
20250301	6199810-1	[MT]PA(13448)	Alimentador	66	13,33	879,78
20250301	6199810-1	CF(319)	Chave Faca	525	3,95	2073,75
20250301	6199810-1	CF(319)	Chave Faca	3	3,95	11,85
20250301	6199810-1	CF(28464926)	Chave Faca	57	13,33	759,81
20250301	6199810-1	CF(319)	Chave Faca	59	3,95	233,05
20250301	6199810-1	CF(28464926)	Chave Faca	1	13,33	13,33
20250301	6199818-1	FU(20791)	Chave Fusível	8	0,58	4,64
20250301	6199825-1	FR(19009)	Chave Fusível Religadora	20	13,53	270,6
20250301	6199836-1	FU(24996)	Chave Fusível	3	10,77	32,31
20250301	6199843-1	FU(27677)	Chave Fusível	14	14,82	207,48
20250301	6199848-1	FU(675757)	Chave Fusível	9	17,97	161,73
20250301	6199853-1	FU(35656)	Chave Fusível	38	17,02	646,76

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6199854-1	FU(689648)	Chave Fusível	37	12,57	465,09
20250301	6199866-1	TD(26948)	Transformador Distribuição	78	2,32	180,96
20250301	6199867-1	FU(3097)	Chave Fusível	19	13,52	256,88
20250301	6199871-1	TD(12990)	Transformador Distribuição	1	17,93	17,93
20250301	6199873-1	TD(4225)	Transformador Distribuição	95	1,68	159,6
20250301	6199887-1	TD(753659)	Transformador Distribuição	40	0,7	28
20250301	6199890-1	TD(11973)	Transformador Distribuição	5	13,7	68,5
20250301	6199910-1	RD(7965)	Religador de Distribuição	75	2,07	155,25
20250301	6199910-1	RD(7965)	Religador de Distribuição	1	3,78	3,78
20250301	6199910-1	RD(7965)	Religador de Distribuição	3	4,98	14,94
20250301	6199910-1	RD(7965)	Religador de Distribuição	23	5,63	129,49
20250301	6199910-1	RD(7965)	Religador de Distribuição	1	6,28	6,28
20250301	6199910-1	RD(7965)	Religador de Distribuição	16	16,93	270,88
20250301	6199910-1	RD(7965)	Religador de Distribuição	1	2,07	2,07
20250301	6199910-1	RD(7965)	Religador de Distribuição	1	16,93	16,93
20250301	6199916-1	FU(14109)	Chave Fusível	14	11,82	165,48
20250301	6199917-1	FU(9885)	Chave Fusível	7	18,78	131,46
20250301	6199921-1	VAG51_VAG595 01	Alimentador	1	3,7	3,7
20250301	6199921-1	VAG51_VAG595 01	Alimentador	32	2,33	74,56
20250301	6199921-1	VAG51_VAG595 01	Alimentador	409	8,73	3570,57
20250301	6199921-1	VAG52_VAG595 02	Alimentador	15	0,05	0,75
20250301	6199921-1	VAG51_VAG595 01	Alimentador	1	3,62	3,62
20250301	6199921-1	VAG52_VAG595 02	Alimentador	1	0,05	0,05
20250301	6199921-1	VAG51_VAG595 01	Alimentador	56	3,28	183,68

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6199921-1	VAG51_VAG595 01	Alimentador	12	3,62	43,44
20250301	6199921-1	VAG51_VAG595 01	Alimentador	50	3,7	185
20250301	6199921-1	VAG51_VAG595 01	Alimentador	2	4,62	9,24
20250301	6199921-1	VAG51_VAG595 01	Alimentador	411	4,63	1902,93
20250301	6199922-1	FR(3182)	Chave Fusível Religadora	19	10,23	194,37
20250301	6199925-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	65	3,17	206,05
20250301	6199925-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	52	5,98	310,96
20250301	6199925-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	334	1,47	490,98
20250301	6199925-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	1	5,98	5,98
20250301	6199926-1	FU(28775)	Chave Fusível	6	10,68	64,08
20250301	6199934-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	251	2,03	509,53
20250301	6199936-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	31	9,5	294,5
20250301	6199938-1	FU(16556)	Chave Fusível	41	8,93	366,13
20250301	6199940-1	FU(19971)	Chave Fusível	7	8,8	61,6
20250301	6199943-1	TD(9958)	Transformador Distribuição	111	4,23	469,53
20250301	6199953-1	FU(16313)	Chave Fusível	9	4,57	41,13
20250301	6199956-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	50	5,02	251
20250301	6199956-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	164	6,13	1005,32
20250301	6199956-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	2	7,35	14,7
20250301	6199956-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	3	10,7	32,1
20250301	6199957-1	RD(11483)	Religador de Distribuição	63	4,82	303,66
20250301	6199957-1	RD(11483)	Religador de Distribuição	65	5,33	346,45
20250301	6199961-1	FU(38767)	Chave Fusível	6	8,72	52,32
20250301	6199962-1	TD(714279)	Transformador Distribuição	39	7,18	280,02
20250301	6199962-1	FU(32275)	Chave Fusível	378	1,68	635,04

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6199966-1	FU(684544)	Chave Fusível	38	6,02	228,76
20250301	6199972-1	FR(20683)	Chave Fusível Religadora	93	6,05	562,65
20250301	6199978-1	CGA04_CGA495 14	Alimentador	1	1,6	1,6
20250301	6199978-1	CGA04_CGA495 14	Alimentador	2	1,6	3,2
20250301	6199978-1	CGA04_CGA495 14	Alimentador	2564	1,6	4102,4
20250301	6199978-1	CGA04_CGA495 14	Alimentador	23	2,05	47,15
20250301	6199978-1	CGA05_CGA452 15	Alimentador	43	0,07	3,01
20250301	6199978-1	CGA05_CGA452 15	Alimentador	382	0,07	26,74
20250301	6199978-1	CGA05_CGA452 15	Alimentador	3493	0,07	244,51
20250301	6199978-1	CGA05_CGA452 15	Alimentador	1	0,07	0,07
20250301	6199981-1	TD(5518)	Transformador Distribuição	65	2,88	187,2
20250301	6199986-1	TD(668780)	Transformador Distribuição	1	16,9	16,9
20250301	6199991-1	FU(29073)	Chave Fusível	6	3,98	23,88
20250301	6199993-1	FR(30621)	Chave Fusível Religadora	65	6,57	427,05
20250301	6199994-1	FU(59394608)	Chave Fusível	26	9,9	257,4
20250301	6199996-1	TD(678070)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20250301	6199998-1	FU(38765)	Chave Fusível	9	10,98	98,82
20250301	6200011-1	FU(26428)	Chave Fusível	6	9,63	57,78
20250301	6200022-1	TD(3799)	Transformador Distribuição	8	6,82	54,56
20250301	6200022-1	TD(3799)	Transformador Distribuição	65	6,82	443,3
20250301	6200023-1	TD(29466)	Transformador Distribuição	2	4,08	8,16
20250301	6200035-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	18	4,87	87,66
20250301	6200036-1	TD(746690)	Transformador Distribuição	10	4,03	40,3
20250301	6200038-1	TD(39618)	Transformador Distribuição	2	6,35	12,7

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6200039-1	TD(33715)	Transformador Distribuição	1	7,27	7,27
20250301	6200041-1	FU(17803)	Chave Fusível	4	3,52	14,08
20250301	6200042-1	FU(18297)	Chave Fusível	21	5,95	124,95
20250301	6200043-1	FU(18056)	Chave Fusível	1	5,15	5,15
20250301	6200045-1	FU(25843)	Chave Fusível	5	5,15	25,75
20250301	6200046-1	FR(20553)	Chave Fusível Religadora	2	9,6	19,2
20250301	6200046-1	FR(20553)	Chave Fusível Religadora	27	9,6	259,2
20250301	6200047-1	FU(28689)	Chave Fusível	3	14,48	43,44
20250301	6200051-1	TD(38907)	Transformador Distribuição	2	15,25	30,5
20250301	6200053-1	FU(25736)	Chave Fusível	9	4,18	37,62
20250301	6200054-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	113	11,2	1265,6
20250301	6200055-1	TD(44540)	Transformador Distribuição	3	5,43	16,29
20250301	6200061-1	FU(3121)	Chave Fusível	2	4,17	8,34
20250301	6200066-1	TD(666887)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20250301	6200068-1	FU(678342)	Chave Fusível	2	3,8	7,6
20250301	6200070-1	FU(20172)	Chave Fusível	15	11,5	172,5
20250301	6200076-1	FR(15546)	Chave Fusível Religadora	4	8,77	35,08
20250301	6200076-1	FR(15546)	Chave Fusível Religadora	20	29,67	593,4
20250301	6200076-1	FR(15546)	Chave Fusível Religadora	17	29,67	504,39
20250301	6200077-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	36	3,05	109,8
20250301	6200080-1	TD(29741)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20250301	6200081-1	TD(17981)	Transformador Distribuição	1	21,57	21,57
20250301	6200084-1	TD(680118)	Transformador Distribuição	3	8,73	26,19
20250301	6200089-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	10,45	10,45
20250301	6200089-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	10,45	94,05
20250301	6200091-1	CF(748014)	Chave Faca	1	2,42	2,42
20250301	6200091-1	FU(713622)	Chave Fusível	6	17,75	106,5

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6200094-1	FU(675464)	Chave Fusível	10	10,57	105,7
20250301	6200108-1	TD(659226)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20250301	6200109-1	CL(27769)	Chave Lâmina	48	14,6	700,8
20250301	6200114-1	FU(9518)	Chave Fusível	155	1,18	182,9
20250301	6200115-1	TD(22515)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20250301	6200118-1	TD(11841)	Transformador Distribuição	1	12,55	12,55
20250301	6200119-1	FU(27988)	Chave Fusível	2	8,82	17,64
20250301	6200120-1	TD(58137)	Transformador Distribuição	1	8,9	8,9
20250301	6200125-1	FU(14180)	Chave Fusível	11	3,28	36,08
20250301	6200125-1	FU(14180)	Chave Fusível	242	3,28	793,76
20250301	6200132-1	TD(43106)	Transformador Distribuição	1	5,35	5,35
20250301	6200139-1	FU(24367)	Chave Fusível	1	3,68	3,68
20250301	6200141-1	TD(57343)	Transformador Distribuição	1	11,18	11,18
20250301	6200142-1	TD(726363)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20250301	6200149-1	FR(30164)	Chave Fusível Religadora	9	7,28	65,52
20250301	6200155-1	FU(732646)	Chave Fusível	21	7,77	163,17
20250301	6200159-1	TD(25948)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20250301	6200161-1	FU(16695)	Chave Fusível	2	4,52	9,04
20250301	6200162-1	TD(674435)	Transformador Distribuição	2	4,43	8,86
20250301	6200163-1	FU(29224)	Chave Fusível	11	8,75	96,25
20250301	6200165-1	TD(669937)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250301	6200166-1	TD(685124)	Transformador Distribuição	1	12,77	12,77
20250301	6200172-1	FU(15715)	Chave Fusível	4	5,95	23,8
20250301	6200175-1	TD(24378)	Transformador Distribuição	71	7,52	533,92
20250301	6200190-1	FU(29165)	Chave Fusível	4	6,57	26,28
20250301	6200191-1	CL(35185)	Chave Lâmina	1	3,18	3,18
20250301	6200191-1	CL(35185)	Chave Lâmina	60	3,18	190,8
20250301	6200195-1	FU(10947)	Chave Fusível	45	12,9	580,5
20250301	6200200-1	FR(37241)	Chave Fusível Religadora	16	5,18	82,88

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6200210-1	FU(27686)	Chave Fusível	2	7,55	15,1
20250301	6200214-1	TD(47051)	Transformador Distribuição	1	11,47	11,47
20250301	6200219-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	4	2,82	11,28
20250301	6200219-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	2	2,85	5,7
20250301	6200219-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	20	3,35	67
20250301	6200219-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	13	8,97	116,61
20250301	6200219-1	CF(21632)	Chave Faca	20	5,25	105
20250301	6200223-1	TD(72109142)	Transformador Distribuição	3	1,93	5,79
20250301	6200226-1	TD(43281)	Transformador Distribuição	3	5,42	16,26
20250301	6200228-1	TD(30492)	Transformador Distribuição	19	7,22	137,18
20250301	6200232-1	TD(2203)	Transformador Distribuição	2	7,08	14,16
20250301	6200235-1	TD(42083)	Transformador Distribuição	2	7,65	15,3
20250301	6200236-1	FU(15475)	Chave Fusível	10	2,82	28,2
20250301	6200239-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	281	2,17	609,77
20250301	6200251-1	TD(1678954)	Transformador Distribuição	1	27,75	27,75
20250301	6200252-1	TD(679771)	Transformador Distribuição	2	4,37	8,74
20250301	6200269-1	TD(500)	Transformador Distribuição	54	1,32	71,28
20250301	6200270-1	FU(38842)	Chave Fusível	7	6,43	45,01
20250301	6200272-1	TD(653298)	Transformador Distribuição	1	6,52	6,52
20250301	6200277-1	TD(48059)	Transformador Distribuição	1	7,43	7,43
20250301	6200278-1	TD(57760)	Transformador Distribuição	3	8,47	25,41
20250301	6200280-1	TD(41777)	Transformador Distribuição	1	9,23	9,23
20250301	6200283-1	TD(29747)	Transformador Distribuição	5	9,53	47,65
20250301	6200293-1	FU(30747)	Chave Fusível	5	3,98	19,9

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6200300-1	TD(28318)	Transformador Distribuição	2	19,17	38,34
20250301	6200304-1	FU(35794)	Chave Fusível	6	27,43	164,58
20250301	6200312-1	TD(722929)	Transformador Distribuição	2	3,72	7,44
20250301	6200319-1	TD(661984)	Transformador Distribuição	2	3,32	6,64
20250301	6200321-1	TD(25774)	Transformador Distribuição	1	8,05	8,05
20250301	6200327-1	TD(11250)	Transformador Distribuição	87	16,5	1435,5
20250301	6200328-1	TD(37524)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20250301	6200329-1	TD(23097)	Transformador Distribuição	5	6,18	30,9
20250301	6200334-1	TD(706567)	Transformador Distribuição	1	9,17	9,17
20250301	6200336-1	TD(29874)	Transformador Distribuição	84	5,22	438,48
20250301	6200350-1	FR(19709)	Chave Fusível Religadora	5	0,18	0,9
20250301	6200352-1	TD(53790)	Transformador Distribuição	1	1,3	1,3
20250301	6200355-1	TD(33076)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37
20250301	6200356-1	TD(37553)	Transformador Distribuição	1	6,5	6,5
20250301	6200360-1	FU(23219)	Chave Fusível	248	2,05	508,4
20250301	6200364-1	TD(725758)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20250301	6200375-1	FU(38350)	Chave Fusível	1	2,77	2,77
20250301	6200382-1	TD(10263)	Transformador Distribuição	65	5,62	365,3
20250301	6200392-1	TD(38628)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20250301	6200403-1	TD(61443)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20250301	6200408-1	TD(19903)	Transformador Distribuição	2	3,85	7,7
20250301	6200413-1	TD(16840)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20250301	6200418-1	TD(44679075)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48
20250301	6200426-1	TD(34413)	Transformador Distribuição	1	4,42	4,42

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6200438-1	FU(20693)	Chave Fusível	5	6,37	31,85
20250301	6200441-1	TD(21179)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20250301	6200459-1	FU(26517)	Chave Fusível	12	10,47	125,64
20250301	6200459-1	FU(26517)	Chave Fusível	6	10,47	62,82
20250301	6200462-1	TD(34201)	Transformador Distribuição	1	6,97	6,97
20250301	6200463-1	TD(710618)	Transformador Distribuição	40	5,18	207,2
20250301	6200464-1	TD(734879)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20250301	6200472-1	TD(51832)	Transformador Distribuição	1	27,8	27,8
20250301	6200475-1	TD(2590)	Transformador Distribuição	13	3,05	39,65
20250301	6200476-1	TD(38246)	Transformador Distribuição	2	4,4	8,8
20250301	6200480-1	TD(660960)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20250301	6200482-1	TD(60236)	Transformador Distribuição	55	8,6	473
20250301	6200483-1	FU(20791)	Chave Fusível	8	3,25	26
20250301	6200486-1	FU(37089)	Chave Fusível	1	6,68	6,68
20250301	6200490-1	TD(22511)	Transformador Distribuição	2	5,13	10,26
20250301	6200491-1	TD(41129)	Transformador Distribuição	3	8,33	24,99
20250301	6200502-1	TD(713112)	Transformador Distribuição	72	11,82	851,04
20250301	6200508-1	FU(12142)	Chave Fusível	29	3,68	106,72
20250301	6200511-1	TD(56938)	Transformador Distribuição	5	5,07	25,35
20250301	6200520-1	TD(698566)	Transformador Distribuição	97	9,23	895,31
20250301	6200521-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	1	4,93	4,93
20250301	6200521-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	19	4,93	93,67
20250301	6200529-1	FU(37741)	Chave Fusível	3	7,17	21,51
20250301	6200536-1	TD(663668)	Transformador Distribuição	1	5,35	5,35
20250301	6200538-1	FU(15287)	Chave Fusível	1	4,55	4,55
20250301	6200539-1	FU(39093)	Chave Fusível	17	2,42	41,14

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6200545-1	TD(39981)	Transformador Distribuição	1	11,82	11,82
20250301	6200550-1	TD(14510)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20250301	6200559-1	TD(49247886)	Transformador Distribuição	1	4,7	4,7
20250301	6200565-1	TD(7096)	Transformador Distribuição	39	3,2	124,8
20250301	6200567-1	TD(21081)	Transformador Distribuição	1	7,67	7,67
20250301	6200573-1	FR(25089)	Chave Fusível Religadora	20	6,58	131,6
20250301	6200589-1	FU(754995)	Chave Fusível	135	2,67	360,45
20250301	6200597-1	FU(30177)	Chave Fusível	24	4,45	106,8
20250301	6200601-1	TD(23028722)	Transformador Distribuição	6	5,45	32,7
20250301	6200611-1	FR(713693)	Chave Fusível Religadora	1	5,37	5,37
20250301	6200619-1	FU(708359)	Chave Fusível	80	2,4	192
20250301	6200620-1	FU(658684)	Chave Fusível	2	4,68	9,36
20250301	6200629-1	FR(2649)	Chave Fusível Religadora	13	7,27	94,51
20250301	6200637-1	TD(36568)	Transformador Distribuição	2	10,5	21
20250301	6200645-1	FU(28352)	Chave Fusível	2	3,62	7,24
20250301	6200665-1	FU(738635)	Chave Fusível	1	3,18	3,18
20250301	6200667-1	TD(2112)	Transformador Distribuição	1	6,67	6,67
20250301	6200669-1	FU(20756)	Chave Fusível	1	3,52	3,52
20250301	6200672-1	TD(29476)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20250301	6200675-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	3,72	7,44
20250301	6200675-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	67	3,72	249,24
20250301	6200679-1	FU(17962)	Chave Fusível	6	10,97	65,82
20250301	6200681-1	TD(21789)	Transformador Distribuição	82	1,45	118,9
20250301	6200701-1	FR(21612)	Chave Fusível Religadora	55	2,68	147,4
20250301	6200709-1	FU(754406)	Chave Fusível	8	6,35	50,8
20250301	6200712-1	TD(704755)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20250301	6200718-1	FU(28640)	Chave Fusível	4	4,65	18,6

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6200732-1	TD(31254)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20250301	6200736-1	TD(22473)	Transformador Distribuição	5	1,82	9,1
20250301	6200741-1	TD(17053)	Transformador Distribuição	2	20,47	40,94
20250301	6200751-1	TD(18039)	Transformador Distribuição	2	5,67	11,34
20250301	6200758-1	FR(3840)	Chave Fusível Religadora	19	1,73	32,87
20250301	6200765-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	14	1,38	19,32
20250301	6200765-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	3	3,82	11,46
20250301	6200765-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	112	4,25	476
20250301	6200776-1	TD(55216)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20250301	6200799-1	FR(31260320)	Chave Fusível Religadora	61	10,65	649,65
20250301	6200802-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	121	2,65	320,65
20250301	6200802-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	512	21,27	10890,24
20250301	6200802-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	121	1,78	215,38
20250301	6200803-1	TD(757019)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83
20250301	6200811-1	TD(42410)	Transformador Distribuição	5	5,48	27,4
20250301	6200818-1	TD(56647)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20250301	6200822-1	FU(18031)	Chave Fusível	2	20,82	41,64
20250301	6200825-1	TD(7407)	Transformador Distribuição	64	2,1	134,4
20250301	6200830-1	TD(49555)	Transformador Distribuição	2	2,53	5,06
20250301	6200836-1	TD(26862)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20250301	6200856-1	PE(223129500)	Ponto de conexão	1	4,33	4,33
20250301	6200861-1	TD(19206)	Transformador Distribuição	3	4,33	12,99
20250301	6200867-1	TD(741217)	Transformador Distribuição	32	3,65	116,8

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6200867-1	TD(741217)	Transformador Distribuição	2	3,65	7,3
20250301	6200869-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	61	1,17	71,37
20250301	6200869-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	70	3,25	227,5
20250301	6200877-1	FU(7402)	Chave Fusível	128	2,68	343,04
20250301	6200886-1	TD(15495)	Transformador Distribuição	2	4,67	9,34
20250301	6200888-1	FU(31200205)	Chave Fusível	24	6,2	148,8
20250301	6200889-1	TD(52753)	Transformador Distribuição	90	4,47	402,3
20250301	6200899-1	FU(20421)	Chave Fusível	2	3,72	7,44
20250301	6200904-1	TD(18017)	Transformador Distribuição	3	5,6	16,8
20250301	6200914-1	FU(11421)	Chave Fusível	50	2	100
20250301	6200916-1	TD(29026)	Transformador Distribuição	1	6,85	6,85
20250301	6200930-1	FU(9042)	Chave Fusível	149	2,52	375,48
20250301	6200932-1	FU(27304)	Chave Fusível	5	1,4	7
20250301	6200937-1	FU(25601)	Chave Fusível	6	4,55	27,3
20250301	6200939-1	FU(20913)	Chave Fusível	2	1,73	3,46
20250301	6200945-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	4	2	8
20250301	6200945-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	74	2	148
20250301	6200955-1	TD(704599)	Transformador Distribuição	2	2,63	5,26
20250301	6200958-1	TD(11460)	Transformador Distribuição	4	3,72	14,88
20250301	6200958-1	TD(11460)	Transformador Distribuição	60	3,72	223,2
20250301	6200966-1	TD(5888)	Transformador Distribuição	11	18,78	206,58
20250301	6200971-1	TD(704578)	Transformador Distribuição	2	16,85	33,7
20250301	6200974-1	TD(19000)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20250301	6200977-1	TD(3849)	Transformador Distribuição	67	3,72	249,24
20250301	6200977-1	TD(3849)	Transformador Distribuição	10	3,72	37,2
20250301	6200989-1	TD(14137)	Transformador Distribuição	1	23,18	23,18

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6200992-1	FU(14421)	Chave Fusível	3	20,43	61,29
20250301	6201003-1	FU(20760)	Chave Fusível	6	4,45	26,7
20250301	6201011-1	TD(703317)	Transformador Distribuição	1	20,68	20,68
20250301	6201012-1	TD(22161)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20250301	6201016-1	FU(37124)	Chave Fusível	19	2,9	55,1
20250301	6201022-1	FU(15581)	Chave Fusível	19	1,88	35,72
20250301	6201026-1	TD(49784)	Transformador Distribuição	1	1,12	1,12
20250301	6201033-1	FU(22330)	Chave Fusível	2	5,47	10,94
20250301	6201037-1	TD(674056)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20250301	6201082-1	TD(38894)	Transformador Distribuição	1	16,7	16,7
20250301	6201086-1	FU(17222)	Chave Fusível	4	8,68	34,72
20250301	6201086-1	FU(17222)	Chave Fusível	9	8,68	78,12
20250301	6201086-1	FU(17222)	Chave Fusível	85	8,68	737,8
20250301	6201088-1	TD(884577)	Transformador Distribuição	2	4,67	9,34
20250301	6201107-1	TD(15342)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20250301	6201110-1	TD(21948)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20250301	6201129-1	TD(56249)	Transformador Distribuição	5	2,1	10,5
20250301	6201141-1	TD(20078)	Transformador Distribuição	1	18,37	18,37
20250301	6201143-1	TD(48906)	Transformador Distribuição	2	19,57	39,14
20250301	6201146-1	FU(12096)	Chave Fusível	6	16,28	97,68
20250301	6201151-1	FU(10818)	Chave Fusível	13	2,62	34,06
20250301	6201161-1	FU(37425)	Chave Fusível	5	17,17	85,85
20250301	6201164-1	TD(16260)	Transformador Distribuição	1	17,15	17,15
20250301	6201167-1	FU(92655932)	Chave Fusível	1	0,9	0,9
20250301	6201168-1	TD(45305994)	Transformador Distribuição	20	3,97	79,4
20250301	6201169-1	TD(728109)	Transformador Distribuição	6	2,03	12,18
20250301	6201172-1	TD(17558)	Transformador Distribuição	1	16,7	16,7
20250301	6201173-1	FU(9978)	Chave Fusível	10	2,48	24,8

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6201176-1	TD(1655)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20250301	6201179-1	FU(681440)	Chave Fusível	3	4,62	13,86
20250301	6201180-1	TD(36760934)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20250301	6201181-1	TD(28083)	Transformador Distribuição	1	16,05	16,05
20250301	6201190-1	FU(24542)	Chave Fusível	3	6,53	19,59
20250301	6201200-1	TD(694116)	Transformador Distribuição	2	16,93	33,86
20250301	6201203-1	TD(718613)	Transformador Distribuição	1	16,23	16,23
20250301	6201214-1	TD(21106)	Transformador Distribuição	8	2,85	22,8
20250301	6201217-1	FU(4303)	Chave Fusível	124	0,92	114,08
20250301	6201223-1	TD(752310)	Transformador Distribuição	1	14,72	14,72
20250301	6201225-1	TD(675439)	Transformador Distribuição	1	19,97	19,97
20250301	6201238-1	TD(701228)	Transformador Distribuição	4	17,15	68,6
20250301	6201250-1	TD(684084)	Transformador Distribuição	3	25,43	76,29
20250301	6201252-1	FU(20874)	Chave Fusível	1	15,82	15,82
20250301	6201273-1	FR(726238)	Chave Fusível Religadora	9	23,12	208,08
20250301	6201278-1	TD(725526)	Transformador Distribuição	2	2,53	5,06
20250301	6201280-1	TD(37841)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20250301	6201287-1	TD(706186)	Transformador Distribuição	1	15,7	15,7
20250301	6201287-1	TD(59237)	Transformador Distribuição	3	14,75	44,25
20250301	6201295-1	TD(676364)	Transformador Distribuição	61	1,1	67,1
20250301	6201297-1	TD(24317)	Transformador Distribuição	129	1,73	223,17
20250301	6201303-1	FR(18862)	Chave Fusível Religadora	23	12,78	293,94
20250301	6201305-1	TD(30765)	Transformador Distribuição	39	1,98	77,22
20250301	6201307-1	TD(48346)	Transformador Distribuição	1	15,3	15,3

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6201314-1	CL(9623)	Chave Lâmina	6	3,52	21,12
20250301	6201318-1	TD(28790)	Transformador Distribuição	1	15,07	15,07
20250301	6201319-1	TD(43010)	Transformador Distribuição	2	4,92	9,84
20250301	6201326-1	TD(27360)	Transformador Distribuição	1	15,47	15,47
20250301	6201329-1	TD(52451211)	Transformador Distribuição	2	15,25	30,5
20250301	6201355-1	TD(9839)	Transformador Distribuição	33	9,58	316,14
20250301	6201359-1	TD(48413)	Transformador Distribuição	3	12,02	36,06
20250301	6201367-1	FU(692171)	Chave Fusível	6	12,83	76,98
20250301	6201371-1	FU(2128)	Chave Fusível	135	0,7	94,5
20250301	6201416-1	TD(24936)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20250301	6201577-1	TD(1211)	Transformador Distribuição	6	16,4	98,4
20250301	6201596-1	TD(2959)	Transformador Distribuição	108	8,13	878,04
20250301	6201619-1	TD(26817)	Transformador Distribuição	1	6,03	6,03
20250301	6201631-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	14	2,53	35,42
20250301	6201631-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	115	7,93	911,95
20250301	6201655-1	FU(712170)	Chave Fusível	2	8,67	17,34
20250301	6201657-1	TD(29076)	Transformador Distribuição	4	7,08	28,32
20250301	6201659-1	TD(680042)	Transformador Distribuição	2	6,42	12,84
20250301	6201660-1	FR(17931747)	Chave Fusível Religadora	9	3,32	29,88
20250301	6201674-1	FU(1037)	Chave Fusível	58	2,72	157,76
20250301	6201676-1	TD(15146)	Transformador Distribuição	2	2,33	4,66
20250301	6201679-1	FU(14084)	Chave Fusível	19	2,35	44,65
20250301	6201685-1	TD(13576)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20250301	6201689-1	FU(28792)	Chave Fusível	8	3,22	25,76
20250301	6201694-1	FU(684374)	Chave Fusível	35	3,88	135,8
20250301	6201695-1	FU(28352)	Chave Fusível	2	5,13	10,26

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6201701-1	TD(14536)	Transformador Distribuição	2	5,65	11,3
20250301	6201702-1	TD(678574)	Transformador Distribuição	1	8,07	8,07
20250301	6201707-1	TD(28233)	Transformador Distribuição	1	8,52	8,52
20250301	6201714-1	TD(34023)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20250301	6201716-1	TD(652301)	Transformador Distribuição	1	7,65	7,65
20250301	6201733-1	FU(10948)	Chave Fusível	38	3,38	128,44
20250301	6201735-1	TD(14902)	Transformador Distribuição	17	26,2	445,4
20250301	6201739-1	FU(14299)	Chave Fusível	3	5,53	16,59
20250301	6201742-1	TD(26769)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20250301	6201745-1	FU(686709)	Chave Fusível	4	1,35	5,4
20250301	6201746-1	TD(14519)	Transformador Distribuição	2	4,77	9,54
20250301	6201748-1	FU(11450)	Chave Fusível	11	3,55	39,05
20250301	6201752-1	TD(56249)	Transformador Distribuição	5	5,4	27
20250301	6201753-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	108	3,45	372,6
20250301	6201753-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	90	8,35	751,5
20250301	6201753-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	83	8,43	699,69
20250301	6201753-1	CT(21103)	Chave Faca	1	5,17	5,17
20250301	6201753-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	367	0,05	18,35
20250301	6201753-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	8	0,05	0,4
20250301	6201753-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	4	8,35	33,4
20250301	6201753-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	2	8,43	16,86
20250301	6201778-1	TD(55214)	Transformador Distribuição	1	13,47	13,47
20250301	6201778-1	TD(28079)	Transformador Distribuição	1	28,73	28,73
20250301	6201779-1	FU(26103)	Chave Fusível	3	13,32	39,96
20250301	6201783-1	TD(22780)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6201787-1	FU(16771)	Chave Fusível	5	1,9	9,5
20250301	6201788-1	TD(676424)	Transformador Distribuição	1	9,87	9,87
20250301	6201808-1	FU(39487)	Chave Fusível	1	4,82	4,82
20250301	6201814-1	TD(42331)	Transformador Distribuição	1	3	3
20250301	6201816-1	TD(750051)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20250301	6201819-1	FU(743666)	Chave Fusível	1	7	7
20250301	6201820-1	TD(12193)	Transformador Distribuição	2	3,35	6,7
20250301	6201821-1	FU(760803)	Chave Fusível	3	3,53	10,59
20250301	6201822-1	TD(43010)	Transformador Distribuição	2	2	4
20250301	6201823-1	TD(10968)	Transformador Distribuição	68	5,83	396,44
20250301	6201835-1	FU(732872)	Chave Fusível	2	3,57	7,14
20250301	6201842-1	FU(3181)	Chave Fusível	4	5,68	22,72
20250301	6201843-1	TD(49377)	Transformador Distribuição	1	4,42	4,42
20250301	6201846-1	TD(26087)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20250301	6201848-1	FU(28427)	Chave Fusível	1	2,13	2,13
20250301	6201849-1	FR(2533)	Chave Fusível Religadora	16	1,97	31,52
20250301	6201856-1	FR(5019686)	Chave Fusível Religadora	13	12,68	164,84
20250301	6201867-1	FU(714333)	Chave Fusível	3	4,13	12,39
20250301	6201867-1	FU(714333)	Chave Fusível	9	4,13	37,17
20250301	6201867-1	FU(714333)	Chave Fusível	36	4,13	148,68
20250301	6201870-1	FU(13583)	Chave Fusível	1	6,78	6,78
20250301	6201885-1	TD(22161)	Transformador Distribuição	1	12,57	12,57
20250301	6201891-1	[MT]PA(13466)	Alimentador	13	9,38	121,94
20250301	6201901-1	TD(17685)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20250301	6201903-1	TD(46903)	Transformador Distribuição	1	11,13	11,13
20250301	6201904-1	FU(5091)	Chave Fusível	488	1,67	814,96
20250301	6201918-1	TD(61233)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20250301	6201925-1	TD(22930)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6201926-1	TD(8533)	Transformador Distribuição	2	2,62	5,24
20250301	6201937-1	TD(27924)	Transformador Distribuição	114	0,52	59,28
20250301	6201938-1	TD(694114)	Transformador Distribuição	6	2,45	14,7
20250301	6201952-1	TD(44211)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48
20250301	6201960-1	PE(12432414)	Ponto de conexão	1	2,75	2,75
20250301	6201977-1	FU(37016)	Chave Fusível	3	1,37	4,11
20250301	6201978-1	TD(8907)	Transformador Distribuição	69	2,15	148,35
20250301	6201982-1	TD(28351)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,7
20250301	6201996-1	FR(17931747)	Chave Fusível Religadora	9	9,23	83,07
20250301	6202004-1	FU(4925219)	Chave Fusível	8	28,52	228,16
20250301	6202015-1	TD(54434)	Transformador Distribuição	103	4,82	496,46
20250301	6202030-1	TD(682788)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20250301	6202033-1	FU(23805)	Chave Fusível	4	7,87	31,48
20250301	6202035-1	TD(31960242)	Transformador Distribuição	2	3,7	7,4
20250301	6202036-1	TD(32112)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32
20250301	6202039-1	TD(32936)	Transformador Distribuição	6	6,47	38,82
20250301	6202042-1	TD(58467)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20250301	6202043-1	TD(60515)	Transformador Distribuição	1	2,68	2,68
20250301	6202053-1	TD(27734946)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20250301	6202054-1	TD(2377)	Transformador Distribuição	5	10,52	52,6
20250301	6202055-1	FU(19937)	Chave Fusível	11	3,27	35,97
20250301	6202056-1	FR(4178)	Chave Fusível Religadora	21	3,62	76,02
20250301	6202057-1	TD(60365)	Transformador Distribuição	72	3,05	219,6
20250301	6202066-1	TD(33214)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82
20250301	6202067-1	FU(942)	Chave Fusível	19	5,5	104,5

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6202072-1	TD(27348)	Transformador Distribuição	1	4,3	4,3
20250301	6202079-1	TD(48936)	Transformador Distribuição	4	3	12
20250301	6202082-1	FR(40458)	Chave Fusível Religadora	24	4,15	99,6
20250301	6202084-1	TD(3215)	Transformador Distribuição	18	1,22	21,96
20250301	6202092-1	TD(35137)	Transformador Distribuição	1	1,27	1,27
20250301	6202128-1	FU(5104)	Chave Fusível	4	3,8	15,2
20250301	6202128-1	FU(5104)	Chave Fusível	55	3,8	209
20250301	6202128-1	FU(5104)	Chave Fusível	272	3,8	1033,6
20250301	6202129-1	TD(24313)	Transformador Distribuição	73	4,28	312,44
20250301	6202133-1	TD(36565)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20250301	6202134-1	TD(37581)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20250301	6202139-1	TD(25108)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20250301	6202144-1	TD(28982)	Transformador Distribuição	3	3,72	11,16
20250301	6202145-1	TD(12990)	Transformador Distribuição	1	23,68	23,68
20250301	6202154-1	TD(32949)	Transformador Distribuição	2	3,82	7,64
20250301	6202159-1	TD(47304)	Transformador Distribuição	1	5,5	5,5
20250301	6202162-1	TD(23028722)	Transformador Distribuição	6	7,55	45,3
20250301	6202171-1	TD(107122422)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20250301	6202180-1	FU(35715)	Chave Fusível	1	2,48	2,48
20250301	6202186-1	FU(18455)	Chave Fusível	6	3,18	19,08
20250301	6202197-1	MAR01_MAR49 511	Alimentador	916	1,67	1529,7 2
20250301	6202197-1	MAR01_MAR49 511	Alimentador	48	4,2	201,6
20250301	6202197-1	MAR01_MAR49 511	Alimentador	1519	0,05	75,95
20250301	6202197-1	MAR01_MAR49 511	Alimentador	1790	1,35	2416,5

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6202197-1	MAR01_MAR49 511	Alimentador	840	1,65	1386
20250301	6202232-1	TD(722100)	Transformador Distribuição	17	2,92	49,64
20250301	6202251-1	FU(17196)	Chave Fusível	28	6,27	175,56
20250301	6202252-1	FU(702578)	Chave Fusível	4	2,08	8,32
20250301	6202252-1	FU(702578)	Chave Fusível	131	2,08	272,48
20250301	6202253-1	TD(661506)	Transformador Distribuição	3	7,55	22,65
20250301	6202256-1	FU(10830)	Chave Fusível	2	8,67	17,34
20250301	6202257-1	TD(20140)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,7
20250301	6202258-1	FU(9948)	Chave Fusível	2	7,25	14,5
20250301	6202260-1	TD(20078)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20250301	6202271-1	FU(7878)	Chave Fusível	2	4,08	8,16
20250301	6202280-1	FU(26206)	Chave Fusível	10	4,15	41,5
20250301	6202293-1	TD(49371)	Transformador Distribuição	5	5,02	25,1
20250301	6202301-1	TD(683635)	Transformador Distribuição	57	4,38	249,66
20250301	6202302-1	TD(49953)	Transformador Distribuição	1	6,2	6,2
20250301	6202324-1	FR(32208)	Chave Fusível Religadora	3	4,15	12,45
20250301	6202333-1	TD(35824)	Transformador Distribuição	1	1,13	1,13
20250301	6202347-1	FU(726995)	Chave Fusível	4	1,65	6,6
20250301	6202347-1	FU(726995)	Chave Fusível	495	1,65	816,75
20250301	6202360-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	80	4,75	380
20250301	6202360-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	10	2,58	25,8
20250301	6202360-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	7	3,25	22,75
20250301	6202360-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	87	4,15	361,05
20250301	6202360-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	2,58	2,58
20250301	6202360-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	4,15	4,15
20250301	6202360-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	3	4,75	14,25

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6202380-1	TD(35849)	Transformador Distribuição	2	1,5	3
20250301	6202395-1	TD(14782)	Transformador Distribuição	5	5,3	26,5
20250301	6202405-1	TD(42799)	Transformador Distribuição	3	22,42	67,26
20250301	6202410-1	CE(9535)	Chave Seccionadora	536	2	1072
20250301	6202412-1	TD(51012)	Transformador Distribuição	1	1,32	1,32
20250301	6202422-1	TD(17115)	Transformador Distribuição	1	22,72	22,72
20250301	6202426-1	TD(678694)	Transformador Distribuição	1	22,4	22,4
20250301	6202429-1	TD(36568)	Transformador Distribuição	2	3,07	6,14
20250301	6202450-1	TD(719789)	Transformador Distribuição	1	25,95	25,95
20250301	6202452-1	TD(18104)	Transformador Distribuição	2	4,17	8,34
20250301	6202459-1	FU(28181522)	Chave Fusível	1	26,25	26,25
20250301	6202461-1	FU(14106)	Chave Fusível	22	2,57	56,54
20250301	6202466-1	FU(18547)	Chave Fusível	1	0,25	0,25
20250301	6202467-1	TD(39157)	Transformador Distribuição	2	2,8	5,6
20250301	6202472-1	TD(52231)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20250301	6202481-1	TD(49555)	Transformador Distribuição	2	1,42	2,84
20250301	6202486-1	TD(15341)	Transformador Distribuição	3	3,38	10,14
20250301	6202489-1	FU(1641)	Chave Fusível	89	1,48	131,72
20250301	6202492-1	TD(657701)	Transformador Distribuição	4	26,67	106,68
20250301	6202504-1	TD(38946580)	Transformador Distribuição	8	7,95	63,6
20250301	6202535-1	TD(2334)	Transformador Distribuição	87	3,77	327,99
20250301	6202557-1	TD(41606)	Transformador Distribuição	3	3,07	9,21
20250301	6202561-1	TD(670231)	Transformador Distribuição	1	5,53	5,53
20250301	6202572-1	TD(37557)	Transformador Distribuição	1	23,25	23,25

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6202580-1	TD(673307)	Transformador Distribuição	2	4,75	9,5
20250301	6202582-1	TD(51414)	Transformador Distribuição	36	3,95	142,2
20250301	6202584-1	FU(21944)	Chave Fusível	3	26,2	78,6
20250301	6202589-1	RD(8746)	Religador de Distribuição	9	0,45	4,05
20250301	6202589-1	RD(8746)	Religador de Distribuição	40	1	40
20250301	6202593-1	FU(662916)	Chave Fusível	8	4,63	37,04
20250301	6202605-1	TD(51050)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20250301	6202609-1	TD(39623)	Transformador Distribuição	3	3,25	9,75
20250301	6202611-1	TD(28851)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20250301	6202617-1	FU(37572500)	Chave Fusível	4	19,6	78,4
20250301	6202620-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	218	6,9	1504,2
20250301	6202632-1	TD(18728)	Transformador Distribuição	4	17,63	70,52
20250301	6202648-1	FU(699383)	Chave Fusível	33	2,72	89,76
20250301	6202651-1	FU(5324)	Chave Fusível	184	3,62	666,08
20250301	6202662-1	FU(29408)	Chave Fusível	14	10,85	151,9
20250301	6202663-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	72	1,47	105,84
20250301	6202663-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	59	9,75	575,25
20250301	6202675-1	TD(24686)	Transformador Distribuição	3	6,05	18,15
20250301	6202688-1	FU(714589)	Chave Fusível	15	3,25	48,75
20250301	6202689-1	TD(24936)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20250301	6202719-1	TD(48363)	Transformador Distribuição	2	1,65	3,3
20250301	6202732-1	TD(691785)	Transformador Distribuição	4	15,55	62,2
20250301	6202735-1	FU(1101)	Chave Fusível	71	2,3	163,3
20250301	6202748-1	TD(37685)	Transformador Distribuição	1	29,28	29,28
20250301	6202751-1	FU(50377208)	Chave Fusível	174	0,8	139,2
20250301	6202752-1	TD(5961)	Transformador Distribuição	144	2,17	312,48
20250301	6202756-1	FU(36096)	Chave Fusível	2	5,65	11,3

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6202768-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	87	0,32	27,84
20250301	6202768-1	RD(720305)	Religador de Distribuição	251	0,75	188,25
20250301	6202773-1	TD(17451)	Transformador Distribuição	2	14,93	29,86
20250301	6202780-1	FU(20011)	Chave Fusível	1	24,07	24,07
20250301	6202784-1	TD(37)	Transformador Distribuição	134	3,95	529,3
20250301	6202792-1	TD(6341)	Transformador Distribuição	22	2,4	52,8
20250301	6202792-1	TD(6341)	Transformador Distribuição	84	2,4	201,6
20250301	6202801-1	TD(690721)	Transformador Distribuição	1	17,4	17,4
20250301	6202801-1	TD(690721)	Transformador Distribuição	2	17,4	34,8
20250301	6202803-1	TD(25499)	Transformador Distribuição	35	2,23	78,05
20250301	6202807-1	TD(52925)	Transformador Distribuição	1	13,47	13,47
20250301	6202815-1	TD(58159)	Transformador Distribuição	1	39,13	39,13
20250301	6202822-1	TD(14022)	Transformador Distribuição	1	8,23	8,23
20250301	6202823-1	TD(49377)	Transformador Distribuição	1	12,57	12,57
20250301	6202824-1	TD(42813)	Transformador Distribuição	7	2,35	16,45
20250301	6202828-1	TD(653652)	Transformador Distribuição	47	1,27	59,69
20250301	6202829-1	TD(743485)	Transformador Distribuição	1	47,08	47,08
20250301	6202843-1	FU(10941)	Chave Fusível	1	13,07	13,07
20250301	6202845-1	TD(97)	Transformador Distribuição	79	0,8	63,2
20250301	6202858-1	TD(34413)	Transformador Distribuição	1	24,13	24,13
20250301	6202873-1	TD(53404)	Transformador Distribuição	1	12,75	12,75
20250301	6202906-1	FU(1329)	Chave Fusível	321	1,55	497,55
20250301	6202914-1	TD(21750)	Transformador Distribuição	83	2,97	246,51
20250301	6202934-1	RD(730612)	Religador de Distribuição	104	10,75	1118

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6202934-1	RD(730612)	Religador de Distribuição	60	11,65	699
20250301	6202934-1	RD(730612)	Religador de Distribuição	59	12,05	710,95
20250301	6202935-1	FU(37566)	Chave Fusível	16	11,43	182,88
20250301	6202937-1	TD(8489)	Transformador Distribuição	66	1,1	72,6
20250301	6202941-1	TD(669091)	Transformador Distribuição	30	18,52	555,6
20250301	6202946-1	BAL01_BAL4950 1	Alimentador	47	0,07	3,29
20250301	6202946-1	BAL02_BAL4950 2	Alimentador	75	0,97	72,75
20250301	6202946-1	IGU51_IGU5950 5	Alimentador	63	6,47	407,61
20250301	6202946-1	IGU52_IGU5950 6	Alimentador	233	0,87	202,71
20250301	6202946-1	IGU52_IGU5950 6	Alimentador	2	9,4	18,8
20250301	6202946-1	IGU52_IGU5950 6	Alimentador	2	9,48	18,96
20250301	6202946-1	SQU01_SQU495 01	Alimentador	1	6,08	6,08
20250301	6202946-1	SQU01_SQU495 01	Alimentador	3720	6,08	22617,6
20250301	6202946-1	SQU51_SQU595 02	Alimentador	1	6,08	6,08
20250301	6202946-1	SQU51_SQU595 02	Alimentador	3122	6,08	18981,76
20250301	6202951-1	TD(745966)	Transformador Distribuição	1	8,62	8,62
20250301	6202952-1	RD(673325)	Religador de Distribuição	1	16,62	16,62
20250301	6202952-1	RD(673325)	Religador de Distribuição	405	16,62	6731,1
20250301	6202952-1	RD(673325)	Religador de Distribuição	53	17,15	908,95
20250301	6202952-1	RD(673325)	Religador de Distribuição	5	17,18	85,9
20250301	6202952-1	RD(673325)	Religador de Distribuição	5	18	90
20250301	6202953-1	TD(751320)	Transformador Distribuição	1	9,93	9,93
20250301	6202957-1	TD(723135)	Transformador Distribuição	1	36,65	36,65

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6202971-1	TD(673915)	Transformador Distribuição	33	19,68	649,44
20250301	6202979-1	FR(2181)	Chave Fusível Religadora	34	16,47	559,98
20250301	6202982-1	TD(9807)	Transformador Distribuição	75	3,3	247,5
20250301	6202986-1	TD(24317)	Transformador Distribuição	129	3,1	399,9
20250301	6202993-1	DOA05_DOA495 04	Alimentador	1	0,07	0,07
20250301	6202993-1	DOA05_DOA495 04	Alimentador	1536	0,05	76,8
20250301	6202993-1	DOA05_DOA495 04	Alimentador	3431	0,07	240,17
20250301	6202993-1	DOA05_DOA495 04	Alimentador	1209	0,98	1184,8 2
20250301	6202993-1	DOA05_DOA495 04	Alimentador	741	1,78	1318,9 8
20250301	6202993-1	DOA05_DOA495 04	Alimentador	85	6,77	575,45
20250301	6202993-1	CF(1716)	Chave Faca	826	0,35	289,1
20250301	6202997-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	2	11,4	22,8
20250301	6202997-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	41	11,4	467,4
20250301	6202997-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	1	11,4	11,4
20250301	6203001-1	FU(41833)	Chave Fusível	20	11,32	226,4
20250301	6203018-1	TD(32288)	Transformador Distribuição	1	9,8	9,8
20250301	6203021-1	RD(22517736)	Religador de Distribuição	630	2,97	1871,1
20250301	6203025-1	TD(33960)	Transformador Distribuição	30	12,37	371,1
20250301	6203025-1	TD(33960)	Transformador Distribuição	6	12,37	74,22
20250301	6203033-1	TD(56144)	Transformador Distribuição	124	24,92	3090,0 8
20250301	6203037-1	TD(10412)	Transformador Distribuição	7	12,48	87,36
20250301	6203038-1	RD(749324)	Religador de Distribuição	16	2,48	39,68
20250301	6203038-1	RD(749324)	Religador de Distribuição	808	2,13	1721,0 4

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6203038-1	RD(749324)	Religador de Distribuição	296	2,48	734,08
20250301	6203038-1	RD(749324)	Religador de Distribuição	37	2,48	91,76
20250301	6203043-1	FU(25555)	Chave Fusível	5	8,17	40,85
20250301	6203049-1	TD(2518)	Transformador Distribuição	21	12,05	253,05
20250301	6203054-1	FU(29374)	Chave Fusível	27	7,5	202,5
20250301	6203055-1	FU(2466)	Chave Fusível	26	9,77	254,02
20250301	6203056-1	TD(51868)	Transformador Distribuição	2	6,73	13,46
20250301	6203060-1	CE(801)	Chave Seccionadora	99	8,62	853,38
20250301	6203063-1	TD(684084)	Transformador Distribuição	3	10,95	32,85
20250301	6203064-1	FU(722091)	Chave Fusível	427	2,83	1208,41
20250301	6203070-1	FU(30331)	Chave Fusível	2	10,15	20,3
20250301	6203070-1	FU(30331)	Chave Fusível	7	10,63	74,41
20250301	6203071-1	FU(3095)	Chave Fusível	207	4,98	1030,86
20250301	6203074-1	TD(21642)	Transformador Distribuição	47	12,43	584,21
20250301	6203075-1	FU(14377)	Chave Fusível	24	2,33	55,92
20250301	6203076-1	[MT]PA(13471)	Alimentador	45	4,85	218,25
20250301	6203077-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	281	4,27	1199,87
20250301	6203082-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	36	3,72	133,92
20250301	6203086-1	TD(9629)	Transformador Distribuição	55	7,83	430,65
20250301	6203088-1	TD(44746)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32
20250301	6203091-1	FU(22530)	Chave Fusível	4	10,45	41,8
20250301	6203094-1	TD(30047)	Transformador Distribuição	62	2,2	136,4
20250301	6203095-1	FU(714589)	Chave Fusível	15	7,6	114
20250301	6203096-1	FU(724790)	Chave Fusível	2	3,63	7,26
20250301	6203097-1	FU(13828)	Chave Fusível	1	5,37	5,37
20250301	6203099-1	FR(1736)	Chave Fusível Religadora	21	32,58	684,18
20250301	6203100-1	FR(12590)	Chave Fusível Religadora	31	3,7	114,7
20250301	6203101-1	FU(709443)	Chave Fusível	16	2,43	38,88

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6203102-1	TD(42693)	Transformador Distribuição	1	4,73	4,73
20250301	6203104-1	FR(3125)	Chave Fusível Religadora	18	2,85	51,3
20250301	6203105-1	FR(25721)	Chave Fusível Religadora	4	1,98	7,92
20250301	6203110-1	TD(53347)	Transformador Distribuição	1	14	14
20250301	6203112-1	FU(2845)	Chave Fusível	9	1,03	9,27
20250301	6203114-1	FU(18844)	Chave Fusível	1	3,65	3,65
20250301	6203118-1	FU(22765)	Chave Fusível	6	5,6	33,6
20250301	6203124-1	FU(2177)	Chave Fusível	8	5,2	41,6
20250301	6203127-1	TD(45035)	Transformador Distribuição	2	7,42	14,84
20250301	6203129-1	FU(20898)	Chave Fusível	15	4,48	67,2
20250301	6203133-1	TD(45788)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20250301	6203141-1	FU(31336)	Chave Fusível	27	3,48	93,96
20250301	6203146-1	TD(661506)	Transformador Distribuição	3	33,28	99,84
20250301	6203148-1	FR(3059)	Chave Fusível Religadora	12	7,78	93,36
20250301	6203149-1	FU(27190)	Chave Fusível	11	3,82	42,02
20250301	6203153-1	TD(680102)	Transformador Distribuição	3	4,83	14,49
20250301	6203165-1	TD(28111)	Transformador Distribuição	1	12,42	12,42
20250301	6203172-1	FR(28530)	Chave Fusível Religadora	15	2,92	43,8
20250301	6203173-1	TD(43010)	Transformador Distribuição	2	10,07	20,14
20250301	6203175-1	FU(3097)	Chave Fusível	19	1,67	31,73
20250301	6203180-1	TD(27528)	Transformador Distribuição	1	3	3
20250301	6203185-1	FU(680964)	Chave Fusível	93	4	372
20250301	6203187-1	TD(11645)	Transformador Distribuição	2	3,48	6,96
20250301	6203195-1	FU(12599)	Chave Fusível	5	4,92	24,6
20250301	6203196-1	FU(15248)	Chave Fusível	1	2,65	2,65
20250301	6203206-1	TD(664623)	Transformador Distribuição	2	2,2	4,4
20250301	6203207-1	FU(16771)	Chave Fusível	5	1,58	7,9

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6203210-1	TD(753085)	Transformador Distribuição	1	14,7	14,7
20250301	6203216-1	FU(16094)	Chave Fusível	2	4,03	8,06
20250301	6203217-1	TD(37502)	Transformador Distribuição	1	29	29
20250301	6203219-1	FU(736050)	Chave Fusível	5	4,7	23,5
20250301	6203225-1	TD(45070)	Transformador Distribuição	52	8,13	422,76
20250301	6203227-1	TD(46159)	Transformador Distribuição	1	37,27	37,27
20250301	6203228-1	TD(680448)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87
20250301	6203230-1	FR(17964)	Chave Fusível Religadora	53	8,4	445,2
20250301	6203236-1	FR(670681)	Chave Fusível Religadora	40	9,18	367,2
20250301	6203237-1	FR(29956)	Chave Fusível Religadora	4	7,25	29
20250301	6203242-1	FR(24626)	Chave Fusível Religadora	43	4,17	179,31
20250301	6203243-1	TD(41143)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250301	6203245-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	20	6,7	134
20250301	6203248-1	TD(39680)	Transformador Distribuição	1	26,25	26,25
20250301	6203259-1	TD(47565)	Transformador Distribuição	2	16,4	32,8
20250301	6203265-1	FU(2845)	Chave Fusível	9	1,83	16,47
20250301	6203267-1	TD(34338)	Transformador Distribuição	1	2,43	2,43
20250301	6203270-1	TD(44144)	Transformador Distribuição	1	6,83	6,83
20250301	6203272-1	TD(28198698)	Transformador Distribuição	1	9,05	9,05
20250301	6203273-1	TD(19924)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20250301	6203275-1	FU(8446)	Chave Fusível	9	5,1	45,9
20250301	6203278-1	TD(16145)	Transformador Distribuição	1	9,15	9,15
20250301	6203281-1	TD(22419)	Transformador Distribuição	4	3,03	12,12
20250301	6203286-1	FU(1563)	Chave Fusível	12	9,9	118,8
20250301	6203288-1	FU(30238)	Chave Fusível	1	54,03	54,03

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6203292-1	FU(691701)	Chave Fusível	4	3,63	14,52
20250301	6203308-1	PE(20394204)	Ponto de conexão	2	1,37	2,74
20250301	6203308-1	TD(727111)	Transformador Distribuição	13	3,25	42,25
20250301	6203318-1	FU(27853)	Chave Fusível	1	26,32	26,32
20250301	6203322-1	TD(15060)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05
20250301	6203323-1	TD(29855)	Transformador Distribuição	55	3	165
20250301	6203325-1	TD(6732993)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20250301	6203328-1	FR(30025)	Chave Fusível Religadora	6	7,37	44,22
20250301	6203330-1	TD(55719)	Transformador Distribuição	1	10	10
20250301	6203332-1	TD(11649)	Transformador Distribuição	3	3,05	9,15
20250301	6203344-1	TD(705003)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20250301	6203344-1	TD(42253)	Transformador Distribuição	1	19,88	19,88
20250301	6203345-1	TD(60669)	Transformador Distribuição	3	3,27	9,81
20250301	6203347-1	FU(35288)	Chave Fusível	2	5,8	11,6
20250301	6203347-1	FU(35288)	Chave Fusível	2	13,65	27,3
20250301	6203353-1	TD(56937)	Transformador Distribuição	6	7,03	42,18
20250301	6203357-1	TD(738297)	Transformador Distribuição	3	4,1	12,3
20250301	6203362-1	TD(56524)	Transformador Distribuição	2	3,75	7,5
20250301	6203376-1	TD(16827)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20250301	6203382-1	TD(666641)	Transformador Distribuição	2	2,88	5,76
20250301	6203392-1	TD(15653)	Transformador Distribuição	1	1,8	1,8
20250301	6203395-1	TD(27571)	Transformador Distribuição	1	8,18	8,18
20250301	6203397-1	TD(657896)	Transformador Distribuição	6	34,5	207
20250301	6203400-1	FR(35344)	Chave Fusível Religadora	14	8,22	115,08

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6203402-1	TD(1162)	Transformador Distribuição	2	0,1	0,2
20250301	6203416-1	TD(45113)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20250301	6203417-1	TD(687358)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20250301	6203418-1	TD(35821)	Transformador Distribuição	2	1,68	3,36
20250301	6203419-1	TD(696601)	Transformador Distribuição	2	3,43	6,86
20250301	6203422-1	TD(47023594)	Transformador Distribuição	1	5,9	5,9
20250301	6203433-1	TD(121219620)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20250301	6203435-1	FU(16944125)	Chave Fusível	2	4,87	9,74
20250301	6203438-1	TD(23097)	Transformador Distribuição	5	1,77	8,85
20250301	6203441-1	FU(23617)	Chave Fusível	4	3,07	12,28
20250301	6203443-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	24	2,48	59,52
20250301	6203443-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	10	9,2	92
20250301	6203443-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	20	9,37	187,4
20250301	6203443-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	6	9,37	56,22
20250301	6203458-1	TD(20501)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250301	6203461-1	TD(56336)	Transformador Distribuição	3	4,2	12,6
20250301	6203463-1	TD(750051)	Transformador Distribuição	1	9,62	9,62
20250301	6203464-1	TD(23443)	Transformador Distribuição	2	7,1	14,2
20250301	6203466-1	FR(25572)	Chave Fusível Religadora	171	7,22	1234,62
20250301	6203468-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	32	3,47	111,04
20250301	6203478-1	FU(434)	Chave Fusível	190	2,03	385,7
20250301	6203481-1	TD(38085)	Transformador Distribuição	1	30,97	30,97
20250301	6203487-1	TD(703557)	Transformador Distribuição	3	10,28	30,84
20250301	6203488-1	FU(725971)	Chave Fusível	42	16,67	700,14

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6203489-1	TD(729326)	Transformador Distribuição	1	9,5	9,5
20250301	6203491-1	TD(670103)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20250301	6203495-1	FU(42298)	Chave Fusível	14	8,87	124,18
20250301	6203500-1	TD(676100)	Transformador Distribuição	2	4,12	8,24
20250301	6203508-1	TD(22656)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20250301	6203513-1	FU(32130)	Chave Fusível	3	7,65	22,95
20250301	6203514-1	TD(724351)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20250301	6203515-1	TD(17364)	Transformador Distribuição	2	3,33	6,66
20250301	6203517-1	FU(693771)	Chave Fusível	10	3,93	39,3
20250301	6203528-1	TD(43126)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20250301	6203533-1	TD(681489)	Transformador Distribuição	4	6,7	26,8
20250301	6203536-1	TD(18254)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20250301	6203537-1	FU(26109)	Chave Fusível	1	5,08	5,08
20250301	6203540-1	FR(26254)	Chave Fusível Religadora	213	11,68	2487,84
20250301	6203549-1	FU(26175)	Chave Fusível	4	8,13	32,52
20250301	6203551-1	TD(739198)	Transformador Distribuição	12	3,72	44,64
20250301	6203559-1	TD(660532)	Transformador Distribuição	1	44,82	44,82
20250301	6203562-1	TD(750317)	Transformador Distribuição	2	3,47	6,94
20250301	6203570-1	TD(49920)	Transformador Distribuição	2	10,73	21,46
20250301	6203575-1	TD(28741)	Transformador Distribuição	1	7,25	7,25
20250301	6203579-1	TD(52049)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25
20250301	6203602-1	TD(16260)	Transformador Distribuição	1	8,62	8,62
20250301	6203613-1	TD(685354)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20250301	6203622-1	TD(19994)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,6

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6203629-1	TD(29565)	Transformador Distribuição	1	47,6	47,6
20250301	6203631-1	TD(22103)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20250301	6203634-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	2,32	4,64
20250301	6203634-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	67	2,32	155,44
20250301	6203644-1	TD(50161)	Transformador Distribuição	1	9,77	9,77
20250301	6203650-1	TD(45787)	Transformador Distribuição	9	11,82	106,38
20250301	6203651-1	FU(24036)	Chave Fusível	1	5,43	5,43
20250301	6203678-1	TD(737951)	Transformador Distribuição	58	4,95	287,1
20250301	6203683-1	TD(678070)	Transformador Distribuição	1	4,3	4,3
20250301	6203688-1	FU(1515)	Chave Fusível	3	5,63	16,89
20250301	6203694-1	TD(29466)	Transformador Distribuição	2	3,8	7,6
20250301	6203699-1	TD(719357)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20250301	6203710-1	TD(60722)	Transformador Distribuição	2	3,72	7,44
20250301	6203716-1	FU(12261)	Chave Fusível	8	2,42	19,36
20250301	6203719-1	TD(36862)	Transformador Distribuição	1	32,3	32,3
20250301	6203725-1	TD(17852)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20250301	6203738-1	TD(54994)	Transformador Distribuição	1	7,47	7,47
20250301	6203742-1	TD(60029)	Transformador Distribuição	5	3,45	17,25
20250301	6203745-1	TD(48429)	Transformador Distribuição	4	1,52	6,08
20250301	6203751-1	TD(36434)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20250301	6203757-1	TD(47072)	Transformador Distribuição	3	4,57	13,71
20250301	6203764-1	TD(58974)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20250301	6203771-1	BAT52 Novo_BAT	Alimentador	1	0,08	0,08
20250301	6203771-1	BAT52 Novo_BAT	Alimentador	6	0,08	0,48

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6203771-1	CF(2740)	Chave Faca	21	4,52	94,92
20250301	6203771-1	BAT52 Novo_BAT	Alimentador	39	0,08	3,12
20250301	6203771-1	CF(2740)	Chave Faca	1	4,52	4,52
20250301	6203773-1	FU(732757)	Chave Fusível	2	4,2	8,4
20250301	6203778-1	TD(45631)	Transformador Distribuição	1	2,3	2,3
20250301	6203779-1	TD(78356913)	Transformador Distribuição	15	2,02	30,3
20250301	6203789-1	FR(31038)	Chave Fusível Religadora	207	3	621
20250301	6203790-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	370	0,07	25,9
20250301	6203790-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	87	0,12	10,44
20250301	6203790-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	63	1	63
20250301	6203790-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	49	4,83	236,67
20250301	6203790-1	CF(740420)	Chave Faca	31	2,27	70,37
20250301	6203796-1	TD(8325)	Transformador Distribuição	11	4,82	53,02
20250301	6203797-1	TD(25775)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20250301	6203802-1	TD(670497)	Transformador Distribuição	1	9	9
20250301	6203809-1	FU(752887)	Chave Fusível	11	6,08	66,88
20250301	6203815-1	TD(54715)	Transformador Distribuição	4	4,68	18,72
20250301	6203820-1	TD(749484)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20250301	6203847-1	FU(30800)	Chave Fusível	7	2,68	18,76
20250301	6203855-1	FU(21424)	Chave Fusível	2	2,18	4,36
20250301	6203862-1	TD(29634)	Transformador Distribuição	73	2,95	215,35
20250301	6203872-1	FU(41658)	Chave Fusível	4	12,87	51,48
20250301	6203874-1	FR(24626)	Chave Fusível Religadora	43	3,58	153,94
20250301	6203879-1	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	24	4,35	104,4
20250301	6203889-1	TD(25060)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20250301	6203889-1	CF(7719)	Chave Faca	25	1,73	43,25
20250301	6203889-1	CF(7719)	Chave Faca	12	1,87	22,44

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6203889-1	CF(7719)	Chave Faca	32	2,22	71,04
20250301	6203910-1	TD(19133)	Transformador Distribuição	1	1,15	1,15
20250301	6203911-1	TD(56823)	Transformador Distribuição	1	17,73	17,73
20250301	6203919-1	RD(739709)	Religador de Distribuição	1	0,57	0,57
20250301	6203919-1	RD(739709)	Religador de Distribuição	26	0,57	14,82
20250301	6203919-1	RD(739709)	Religador de Distribuição	1710	0,57	974,7
20250301	6203919-1	RD(739709)	Religador de Distribuição	84	4,1	344,4
20250301	6203928-1	TD(697797)	Transformador Distribuição	4	23,73	94,92
20250301	6203936-1	FU(752796)	Chave Fusível	8	1,55	12,4
20250301	6203955-1	TD(16979)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20250301	6203956-1	TD(42929)	Transformador Distribuição	2	3,43	6,86
20250301	6203958-1	TD(47551)	Transformador Distribuição	40	1,68	67,2
20250301	6203962-1	TD(52524)	Transformador Distribuição	2	19,67	39,34
20250301	6203968-1	TD(14311)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20250301	6203980-1	TD(15177)	Transformador Distribuição	4	4,5	18
20250301	6203990-1	TD(717393)	Transformador Distribuição	10	8,27	82,7
20250301	6203991-1	RD(127450214)	Religador de Distribuição	15	0,13	1,95
20250301	6203994-1	RD(750237)	Religador de Distribuição	1	6,9	6,9
20250301	6203994-1	RD(750237)	Religador de Distribuição	111	6,9	765,9
20250301	6204005-1	FU(5458)	Chave Fusível	1	2,47	2,47
20250301	6204005-1	FU(5458)	Chave Fusível	163	2,47	402,61
20250301	6204015-1	FU(21466)	Chave Fusível	6	3,63	21,78
20250301	6204020-1	FR(18984)	Chave Fusível Religadora	15	3,73	55,95
20250301	6204024-1	TD(5897)	Transformador Distribuição	1	20,25	20,25

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6204025-1	FR(19629)	Chave Fusível Religadora	1	1,7	1,7
20250301	6204047-1	TD(74874478)	Transformador Distribuição	1	15,8	15,8
20250301	6204051-1	TD(751331)	Transformador Distribuição	1	27,2	27,2
20250301	6204053-1	TD(49256)	Transformador Distribuição	45	3,1	139,5
20250301	6204055-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20250301	6204055-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	424	0,05	21,2
20250301	6204055-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	222	1,92	426,24
20250301	6204066-1	TD(44725)	Transformador Distribuição	1	18,15	18,15
20250301	6204085-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	628	1,03	646,84
20250301	6204085-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	43	2,18	93,74
20250301	6204085-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	3	2,87	8,61
20250301	6204085-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	278	3,55	986,9
20250301	6204085-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	303	3,63	1099,89
20250301	6204085-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	77	3,92	301,84
20250301	6204085-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	15	4,3	64,5
20250301	6204085-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	30	5,03	150,9
20250301	6204085-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	76	7,58	576,08
20250301	6204085-1	RT(38307)	Regulador de Tensão	951	3	2853
20250301	6204085-1	CF(63950545)	Chave Faca	116	0,08	9,28
20250301	6204085-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	111	0,15	16,65
20250301	6204087-1	RD(730224)	Religador de Distribuição	1	2,02	2,02
20250301	6204087-1	RD(730224)	Religador de Distribuição	189	2,02	381,78
20250301	6204087-1	RD(730224)	Religador de Distribuição	235	3,33	782,55

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6204094-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	8	1,08	8,64
20250301	6204094-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	210	2,68	562,8
20250301	6204102-1	FR(12590)	Chave Fusível Religadora	29	22,53	653,37
20250301	6204102-1	TD(45584)	Transformador Distribuição	2	32,77	65,54
20250301	6204106-1	FU(721549)	Chave Fusível	15	4,52	67,8
20250301	6204110-1	TD(14024)	Transformador Distribuição	1	13,85	13,85
20250301	6204111-1	FR(39851)	Chave Fusível Religadora	64	1,63	104,32
20250301	6204112-1	CF(7176)	Chave Faca	30	5,97	179,1
20250301	6204112-1	CF(7176)	Chave Faca	630	6,63	4176,9
20250301	6204114-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	15	1,43	21,45
20250301	6204114-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	199	1,45	288,55
20250301	6204114-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	68	1,97	133,96
20250301	6204114-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	138	2,97	409,86
20250301	6204118-1	TD(15633)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20250301	6204119-1	TD(52049)	Transformador Distribuição	1	1,1	1,1
20250301	6204122-1	FU(7072)	Chave Fusível	9	2,2	19,8
20250301	6204130-1	TD(45777)	Transformador Distribuição	3	1,32	3,96
20250301	6204155-1	FU(1374)	Chave Fusível	174	11,13	1936,6 2
20250301	6204163-1	TD(9871)	Transformador Distribuição	125	1,75	218,75
20250301	6204174-1	TD(49377)	Transformador Distribuição	1	15,93	15,93
20250301	6204175-1	FR(10589)	Chave Fusível Religadora	22	9,77	214,94
20250301	6204178-1	TD(48210)	Transformador Distribuição	4	3,92	15,68
20250301	6204181-1	CRU02_CRU495 02	Alimentador	1	1,18	1,18
20250301	6204181-1	CRU02_CRU495 02	Alimentador	201	0,13	26,13

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6204181-1	RD(2357412)	Religador de Distribuição	824	6,65	5479,6
20250301	6204181-1	CRU02_CRU495 02	Alimentador	7	16,28	113,96
20250301	6204181-1	CRU02_CRU495 02	Alimentador	30	5,47	164,1
20250301	6204181-1	CRU02_CRU495 02	Alimentador	2	3,93	7,86
20250301	6204181-1	CRU02_CRU495 02	Alimentador	170	2,75	467,5
20250301	6204181-1	RD(2357412)	Religador de Distribuição	296	6,65	1968,4
20250301	6204182-1	FU(336)	Chave Fusível	67	1,27	85,09
20250301	6204182-1	FU(336)	Chave Fusível	5	1,27	6,35
20250301	6204186-1	TD(4420)	Transformador Distribuição	94	2,1	197,4
20250301	6204187-1	TD(43222)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20250301	6204188-1	FU(4983)	Chave Fusível	136	0,73	99,28
20250301	6204190-1	FU(18043390)	Chave Fusível	226	3,33	752,58
20250301	6204192-1	FR(692608)	Chave Fusível Religadora	224	3,42	766,08
20250301	6204215-1	TD(41417)	Transformador Distribuição	1	12,3	12,3
20250301	6204230-1	TD(40484)	Transformador Distribuição	2	20,05	40,1
20250301	6204244-1	FU(27006)	Chave Fusível	1	16,62	16,62
20250301	6204254-1	FU(7098)	Chave Fusível	151	3,25	490,75
20250301	6204260-1	FU(4983)	Chave Fusível	136	2,8	380,8
20250301	6204263-1	TD(694384)	Transformador Distribuição	2	2,08	4,16
20250301	6204269-1	FR(726664)	Chave Fusível Religadora	35	11,68	408,8
20250301	6204271-1	FU(22972)	Chave Fusível	8	21,28	170,24
20250301	6204274-1	TD(7346)	Transformador Distribuição	83	4,25	352,75
20250301	6204276-1	FU(17196)	Chave Fusível	28	11,52	322,56
20250301	6204277-1	TD(20918)	Transformador Distribuição	57	15,72	896,04
20250301	6204283-1	FU(10815)	Chave Fusível	61	1,85	112,85
20250301	6204287-1	TD(713266)	Transformador Distribuição	69	18,33	1264,7
20250301	6204296-1	TD(44295)	Transformador Distribuição	3	16,85	50,55

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6204304-1	TD(27012)	Transformador Distribuição	79	3	237
20250301	6204307-1	FU(1379)	Chave Fusível	203	4,75	964,25
20250301	6204308-1	FR(37111)	Chave Fusível Religadora	15	14,83	222,45
20250301	6204308-1	FR(37111)	Chave Fusível Religadora	12	17,17	206,04
20250301	6204310-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	23	2,95	67,85
20250301	6204310-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	22	4,48	98,56
20250301	6204310-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	7	5,5	38,5
20250301	6204310-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	8	22	176
20250301	6204313-1	TD(7367)	Transformador Distribuição	60	10,8	648
20250301	6204316-1	TD(731269)	Transformador Distribuição	3	2,05	6,15
20250301	6204317-1	TD(24729)	Transformador Distribuição	160	13,98	2236,8
20250301	6204319-1	TD(738889)	Transformador Distribuição	3	3,72	11,16
20250301	6204325-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	1323	1,15	1521,45
20250301	6204325-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	39	2,33	90,87
20250301	6204325-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	11	3,33	36,63
20250301	6204325-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	10	21,55	215,5
20250301	6204331-1	TD(47581814_9)	Transformador Distribuição	1	20,85	20,85
20250301	6204333-1	CRU01_CRU49501	Alimentador	2	8,53	17,06
20250301	6204333-1	CRU01_CRU49501	Alimentador	1	8,53	8,53
20250301	6204333-1	CRU01_CRU49501	Alimentador	272	8,17	2222,24
20250301	6204333-1	CRU01_CRU49501	Alimentador	248	7,07	1753,36
20250301	6204333-1	CRU01_CRU49501	Alimentador	1	6,77	6,77
20250301	6204334-1	TD(2805)	Transformador Distribuição	41	12,47	511,27

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6204336-1	FR(28272)	Chave Fusível Religadora	10	13,47	134,7
20250301	6204337-1	TD(723616)	Transformador Distribuição	1	14,4	14,4
20250301	6204342-1	TD(911)	Transformador Distribuição	21	12,98	272,58
20250301	6204345-1	TD(41515)	Transformador Distribuição	2	20,63	41,26
20250301	6204351-1	TD(41419925)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20250301	6204352-1	TD(2734)	Transformador Distribuição	50	3,9	195
20250301	6204352-1	TD(2734)	Transformador Distribuição	8	3,9	31,2
20250301	6204354-1	FU(321)	Chave Fusível	421	2,78	1170,38
20250301	6204359-1	FU(685174)	Chave Fusível	8	13,67	109,36
20250301	6204359-1	FU(685174)	Chave Fusível	39	13,67	533,13
20250301	6204361-1	TD(50558)	Transformador Distribuição	72	15,12	1088,64
20250301	6204372-1	FU(736421)	Chave Fusível	4	21,18	84,72
20250301	6204380-1	TD(6432419)	Transformador Distribuição	40	23,3	932
20250301	6204389-1	TD(24317)	Transformador Distribuição	129	0,87	112,23
20250301	6204395-1	TD(689650)	Transformador Distribuição	4	12,93	51,72
20250301	6204403-1	TD(7257)	Transformador Distribuição	79	3,07	242,53
20250301	6204407-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	972	3,2	3110,4
20250301	6204407-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	20	17,85	357
20250301	6204407-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	1	3,2	3,2
20250301	6204412-1	CE(759307)	Chave Seccionadora	305	9,25	2821,25
20250301	6204412-1	CE(759307)	Chave Seccionadora	1	9,25	9,25
20250301	6204418-1	FU(39858)	Chave Fusível	8	8,82	70,56
20250301	6204427-1	RD(745644)	Religador de Distribuição	103	2,22	228,66
20250301	6204427-1	RD(745644)	Religador de Distribuição	1145	2,45	2805,25
20250301	6204433-1	FU(44677)	Chave Fusível	14	0,28	3,92

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6204443-1	FU(30372)	Chave Fusível	1	19,72	19,72
20250301	6204449-1	TD(673533)	Transformador Distribuição	4	15,97	63,88
20250301	6204451-1	TD(49286)	Transformador Distribuição	4	13,77	55,08
20250301	6204458-1	TD(716632)	Transformador Distribuição	1	9,97	9,97
20250301	6204460-1	CAA52_CAA59503	Alimentador	102	1,85	188,7
20250301	6204460-1	CAA52_CAA59503	Alimentador	3	4,25	12,75
20250301	6204463-1	[MT]PA(13477)	Alimentador	80	16,35	1308
20250301	6204463-1	RD(722359)	Religador de Distribuição	3	8,57	25,71
20250301	6204463-1	RD(14680)	Religador de Distribuição	524	0,57	298,68
20250301	6204463-1	RD(14680)	Religador de Distribuição	173	8,57	1482,61
20250301	6204466-1	RBR51_RBR59519	Alimentador	130	3,22	418,6
20250301	6204473-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	4,65	4,65
20250301	6204473-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	345	4,65	1604,25
20250301	6204473-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	190	0,68	129,2
20250301	6204473-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	10	4,65	46,5
20250301	6204473-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	42	6,67	280,14
20250301	6204473-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	108	10,28	1110,24
20250301	6204473-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	5	0,68	3,4
20250301	6204474-1	TD(2779)	Transformador Distribuição	22	9,07	199,54
20250301	6204477-1	TD(24720)	Transformador Distribuição	78	11,42	890,76
20250301	6204480-1	FR(23945)	Chave Fusível Religadora	7	13,15	92,05
20250301	6204481-1	TD(19514)	Transformador Distribuição	1	7,93	7,93
20250301	6204483-1	FU(1309)	Chave Fusível	41	12,7	520,7
20250301	6204485-1	CE(7164)	Chave Seccionadora	428	14,2	6077,6

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6204487-1	FU(26014)	Chave Fusível	7	15,87	111,09
20250301	6204491-1	FR(511)	Chave Fusível Religadora	11	4	44
20250301	6204492-1	FU(24022)	Chave Fusível	4	10,28	41,12
20250301	6204503-1	TD(24245)	Transformador Distribuição	94	7,42	697,48
20250301	6204506-1	FR(1559)	Chave Fusível Religadora	17	15,8	268,6
20250301	6204507-1	TD(5447)	Transformador Distribuição	123	4,07	500,61
20250301	6204514-1	TD(653581)	Transformador Distribuição	57	10	570
20250301	6204516-1	FR(22762)	Chave Fusível Religadora	9	6,68	60,12
20250301	6204518-1	FR(10768)	Chave Fusível Religadora	43	2,67	114,81
20250301	6204520-1	FR(7860)	Chave Fusível Religadora	22	7,8	171,6
20250301	6204528-1	TD(738889)	Transformador Distribuição	3	1,62	4,86
20250301	6204532-1	FR(12552)	Chave Fusível Religadora	11	21,65	238,15
20250301	6204534-1	FU(675464)	Chave Fusível	10	12,25	122,5
20250301	6204535-1	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	10	11,48	114,8
20250301	6204542-1	FU(24017)	Chave Fusível	13	8,42	109,46
20250301	6204543-1	FU(659447)	Chave Fusível	242	2,7	653,4
20250301	6204543-1	FU(659447)	Chave Fusível	1	2,7	2,7
20250301	6204546-1	FR(7376)	Chave Fusível Religadora	40	3,47	138,8
20250301	6204548-1	FU(28676)	Chave Fusível	2	33,97	67,94
20250301	6204550-1	FR(30073)	Chave Fusível Religadora	7	5,02	35,14
20250301	6204552-1	TD(9106)	Transformador Distribuição	107	6,62	708,34
20250301	6204554-1	FU(18287)	Chave Fusível	4	8,55	34,2
20250301	6204555-1	FU(2619)	Chave Fusível	4	33,7	134,8
20250301	6204559-1	FR(696586)	Chave Fusível Religadora	52	2,23	115,96
20250301	6204561-1	FU(22999)	Chave Fusível	2	1,85	3,7
20250301	6204562-1	FU(693329)	Chave Fusível	8	33,23	265,84
20250301	6204564-1	FU(1379)	Chave Fusível	203	9,72	1973,16

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6204565-1	TD(714763)	Transformador Distribuição	20	8,85	177
20250301	6204567-1	FU(3097)	Chave Fusível	19	4,05	76,95
20250301	6204573-1	FR(41722)	Chave Fusível Religadora	46	4,62	212,52
20250301	6204574-1	TD(52768966)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20250301	6204576-1	FU(2562)	Chave Fusível	17	11,35	192,95
20250301	6204581-1	TD(6327)	Transformador Distribuição	88	2,77	243,76
20250301	6204586-1	TD(27715)	Transformador Distribuição	46	1,92	88,32
20250301	6204591-1	TD(43802)	Transformador Distribuição	1	11,87	11,87
20250301	6204593-1	TD(9436)	Transformador Distribuição	3	1,92	5,76
20250301	6204596-1	TD(41889)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20250301	6204597-1	TD(51704054)	Transformador Distribuição	1	21,6	21,6
20250301	6204598-1	FU(717135)	Chave Fusível	392	2,53	991,76
20250301	6204603-1	TD(19950)	Transformador Distribuição	47	0,17	7,99
20250301	6204606-1	TD(36477)	Transformador Distribuição	2	7,52	15,04
20250301	6204606-1	FU(30190)	Chave Fusível	9	7,52	67,68
20250301	6204607-1	TD(47577)	Transformador Distribuição	2	7,63	15,26
20250301	6204608-1	FU(17908)	Chave Fusível	6	10,57	63,42
20250301	6204609-1	TD(35787)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20250301	6204610-1	TD(58375)	Transformador Distribuição	2	3,23	6,46
20250301	6204612-1	FR(30634)	Chave Fusível Religadora	6	8,08	48,48
20250301	6204615-1	FU(662571)	Chave Fusível	39	5,88	229,32
20250301	6204617-1	FU(658902)	Chave Fusível	29	6,67	193,43
20250301	6204621-1	[MT]PA(13486)	Alimentador	32	11,23	359,36
20250301	6204621-1	CF(28976)	Chave Faca	1	2,55	2,55
20250301	6204622-1	TD(24723)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20250301	6204623-1	TD(29022)	Transformador Distribuição	2	2,35	4,7
20250301	6204626-1	FU(9945)	Chave Fusível	10	9,32	93,2

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6204627-1	FU(673224)	Chave Fusível	31	4,55	141,05
20250301	6204630-1	TD(657483)	Transformador Distribuição	1	2,68	2,68
20250301	6204637-1	FR(679203)	Chave Fusível Religadora	41	5,58	228,78
20250301	6204641-1	TD(23006)	Transformador Distribuição	3	4,05	12,15
20250301	6204643-1	TD(23510)	Transformador Distribuição	1	6,42	6,42
20250301	6204645-1	TD(693015)	Transformador Distribuição	1	16,92	16,92
20250301	6204651-1	FR(30368)	Chave Fusível Religadora	3	14,92	44,76
20250301	6204652-1	TD(21150)	Transformador Distribuição	2	1,97	3,94
20250301	6204653-1	TD(36211)	Transformador Distribuição	1	31,32	31,32
20250301	6204654-1	TD(19114)	Transformador Distribuição	2	2,53	5,06
20250301	6204655-1	TD(12380)	Transformador Distribuição	1	6,63	6,63
20250301	6204657-1	FU(14377)	Chave Fusível	24	10,72	257,28
20250301	6204663-1	TD(2739)	Transformador Distribuição	70	10,45	731,5
20250301	6204673-1	FR(9995)	Chave Fusível Religadora	15	11,82	177,3
20250301	6204674-1	RD(736070)	Religador de Distribuição	50	9,28	464
20250301	6204674-1	RD(736070)	Religador de Distribuição	98	2,93	287,14
20250301	6204674-1	CF(752956)	Chave Faca	1	2,5	2,5
20250301	6204674-1	CF(752956)	Chave Faca	13	2,53	32,89
20250301	6204674-1	CF(752956)	Chave Faca	1	5,02	5,02
20250301	6204674-1	RD(736070)	Religador de Distribuição	80	2,37	189,6
20250301	6204674-1	RD(736070)	Religador de Distribuição	25	3,7	92,5
20250301	6204677-1	TD(61343)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250301	6204685-1	TD(30420)	Transformador Distribuição	74	2,32	171,68
20250301	6204688-1	TD(49655)	Transformador Distribuição	1	25,8	25,8
20250301	6204689-1	FU(1374)	Chave Fusível	172	6	1032

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6204690-1	FU(18479)	Chave Fusível	3	8,77	26,31
20250301	6204692-1	[MT]PA(13485)	Alimentador	72	9,43	678,96
20250301	6204695-1	FU(720785)	Chave Fusível	56	2,95	165,2
20250301	6204698-1	TD(21748)	Transformador Distribuição	4	2,3	9,2
20250301	6204705-1	TD(35824)	Transformador Distribuição	1	3,1	3,1
20250301	6204707-1	TD(17364)	Transformador Distribuição	2	6,85	13,7
20250301	6204708-1	FU(2448)	Chave Fusível	13	1,77	23,01
20250301	6204710-1	TD(39346)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20250301	6204713-1	TD(24752)	Transformador Distribuição	74	14,93	1104,8 2
20250301	6204732-1	FU(21152)	Chave Fusível	5	4,52	22,6
20250301	6204733-1	TD(38155)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20250301	6204738-1	TD(33677)	Transformador Distribuição	1	9,72	9,72
20250301	6204745-1	TD(726381)	Transformador Distribuição	23	1,9	43,7
20250301	6204747-1	TD(24846)	Transformador Distribuição	128	8,52	1090,5 6
20250301	6204749-1	FU(39669)	Chave Fusível	20	2,6	52
20250301	6204752-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	15	3,65	54,75
20250301	6204752-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	1	11,6	11,6
20250301	6204752-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	1	3,65	3,65
20250301	6204759-1	FU(40917)	Chave Fusível	68	7,17	487,56
20250301	6204770-1	FU(40910)	Chave Fusível	48	7,77	372,96
20250301	6204778-1	TD(24151)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20250301	6204779-1	FR(12857)	Chave Fusível Religadora	9	13,52	121,68
20250301	6204780-1	TD(29460)	Transformador Distribuição	67	9,58	641,86
20250301	6204783-1	TD(60972)	Transformador Distribuição	4	29,8	119,2
20250301	6204784-1	FU(696596)	Chave Fusível	16	7,48	119,68
20250301	6204790-1	TD(56678)	Transformador Distribuição	4	2,9	11,6
20250301	6204792-1	FU(700699)	Chave Fusível	77	3,8	292,6

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6204793-1	TD(43103)	Transformador Distribuição	1	8,08	8,08
20250301	6204803-1	TD(703596)	Transformador Distribuição	1	41,38	41,38
20250301	6204804-1	PE(13789738)	Ponto de conexão	2	7,77	15,54
20250301	6204806-1	FU(9852)	Chave Fusível	272	3,37	916,64
20250301	6204807-1	FU(28632)	Chave Fusível	2	4,27	8,54
20250301	6204810-1	TD(14713)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20250301	6204811-1	TD(34944)	Transformador Distribuição	1	12,17	12,17
20250301	6204812-1	FU(20539)	Chave Fusível	9	4,43	39,87
20250301	6204814-1	TD(688702)	Transformador Distribuição	2	3,6	7,2
20250301	6204817-1	TD(13977)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20250301	6204821-1	FU(22794)	Chave Fusível	9	13,72	123,48
20250301	6204823-1	FU(15534)	Chave Fusível	9	8,13	73,17
20250301	6204825-1	TD(701990)	Transformador Distribuição	2	8,25	16,5
20250301	6204829-1	FR(726238)	Chave Fusível Religadora	9	19,73	177,57
20250301	6204831-1	TD(32453)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48
20250301	6204832-1	TD(689362)	Transformador Distribuição	2	11,58	23,16
20250301	6204833-1	TD(674484)	Transformador Distribuição	2	6,58	13,16
20250301	6204835-1	TD(658032)	Transformador Distribuição	8	5,75	46
20250301	6204836-1	TD(13245)	Transformador Distribuição	81	6,87	556,47
20250301	6204840-1	C 1540854	Unidade Consumidora	1	9,32	9,32
20250301	6204840-1	[MT]PA(13481)	Alimentador	25	9,32	233
20250301	6204840-1	CF(2265)	Chave Faca	95	2,92	277,4
20250301	6204840-1	CF(2265)	Chave Faca	1	2,87	2,87
20250301	6204842-1	C 1998088	Unidade Consumidora	1	5,28	5,28
20250301	6204842-1	FU(22587)	Chave Fusível	1	5,28	5,28
20250301	6204846-1	FR(20883)	Chave Fusível Religadora	5	8,05	40,25
20250301	6204849-1	FR(667827)	Chave Fusível Religadora	22	11,9	261,8

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6204853-1	TD(57233)	Transformador Distribuição	1	8,33	8,33
20250301	6204855-1	TD(21669)	Transformador Distribuição	2	6,78	13,56
20250301	6204858-1	FU(18329)	Chave Fusível	21	2,98	62,58
20250301	6204861-1	TD(49210)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20250301	6204862-1	FU(30144)	Chave Fusível	1	28,68	28,68
20250301	6204872-1	FU(82217221)	Chave Fusível	1	9,45	9,45
20250301	6204881-1	TD(23412)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20250301	6204884-1	TD(22275)	Transformador Distribuição	1	1,8	1,8
20250301	6204891-1	TD(19396)	Transformador Distribuição	3	3,38	10,14
20250301	6204907-1	TD(726053)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20250301	6204916-1	TD(49090)	Transformador Distribuição	5	6,72	33,6
20250301	6204932-1	TD(7402)	Transformador Distribuição	42	7,48	314,16
20250301	6204934-1	FU(18115)	Chave Fusível	1	2,4	2,4
20250301	6204935-1	FU(985)	Chave Fusível	45	7,78	350,1
20250301	6204939-1	FR(662559)	Chave Fusível Religadora	48	7,08	339,84
20250301	6204952-1	TD(679110)	Transformador Distribuição	7	8,83	61,81
20250301	6204963-1	FU(18381)	Chave Fusível	3	2,95	8,85
20250301	6204965-1	TD(737299)	Transformador Distribuição	10	1,95	19,5
20250301	6204970-1	TD(14311)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20250301	6204978-1	TD(723697)	Transformador Distribuição	3	25,57	76,71
20250301	6204993-1	TD(9854)	Transformador Distribuição	59	8,93	526,87
20250301	6204994-1	FU(29180)	Chave Fusível	3	5,92	17,76
20250301	6204995-1	FU(8371)	Chave Fusível	1	5,78	5,78
20250301	6205016-1	TD(11718)	Transformador Distribuição	3	26,2	78,6
20250301	6205021-1	RD(37157)	Religador de Distribuição	889	3,4	3022,6
20250301	6205021-1	[MT]PA(13480)	Alimentador	2	8,23	16,46
20250301	6205021-1	[MT]PA(13493)	Alimentador	1	5,62	5,62

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6205021-1	TD(689433)	Transformador Distribuição	90	4,93	443,7
20250301	6205021-1	CAA52_CAA59503	Alimentador	3	33,3	99,9
20250301	6205021-1	[MT]PA(13480)	Alimentador	1	8,23	8,23
20250301	6205021-1	RD(722673)	Religador de Distribuição	104	0,08	8,32
20250301	6205021-1	CAA52_CAA59503	Alimentador	103	3,2	329,6
20250301	6205026-1	FU(20360)	Chave Fusível	13	5,5	71,5
20250301	6205037-1	TD(721974)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20250301	6205044-1	PE(17952429)	Ponto de conexão	1	7,28	7,28
20250301	6205045-1	TD(8866)	Transformador Distribuição	56	4,05	226,8
20250301	6205052-1	RD(716897)	Religador de Distribuição	1	1,2	1,2
20250301	6205052-1	RD(716897)	Religador de Distribuição	914	1,2	1096,8
20250301	6205052-1	RD(716897)	Religador de Distribuição	61	1,2	73,2
20250301	6205060-1	TD(45090)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20250301	6205063-1	FU(24792)	Chave Fusível	38	4,8	182,4
20250301	6205064-1	FR(1924)	Chave Fusível Religadora	4	24,2	96,8
20250301	6205070-1	FU(9896)	Chave Fusível	4	2,48	9,92
20250301	6205082-1	TD(38782)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20250301	6205086-1	TD(39016)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20250301	6205089-1	TD(32506)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20250301	6205099-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	824	0,35	288,4
20250301	6205099-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	131	0,7	91,7
20250301	6205099-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	144	2,6	374,4
20250301	6205099-1	CL(7071)	Chave Lâmina	1	2,05	2,05
20250301	6205104-1	TD(41143)	Transformador Distribuição	1	25,58	25,58
20250301	6205106-1	FU(22909)	Chave Fusível	2	12,5	25
20250301	6205112-1	FU(22459)	Chave Fusível	5	30,33	151,65

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6205113-1	TD(26697)	Transformador Distribuição	58	10,88	631,04
20250301	6205116-1	RD(21328303)	Religador de Distribuição	15	3,27	49,05
20250301	6205116-1	RD(21328303)	Religador de Distribuição	1	5,67	5,67
20250301	6205116-1	RD(21328303)	Religador de Distribuição	6	6,25	37,5
20250301	6205116-1	RD(21328303)	Religador de Distribuição	1	23,2	23,2
20250301	6205116-1	RD(21328303)	Religador de Distribuição	1	6,25	6,25
20250301	6205128-1	TD(13749)	Transformador Distribuição	1	36,58	36,58
20250301	6205131-1	TD(658865)	Transformador Distribuição	6	7,73	46,38
20250301	6205147-1	FU(7686)	Chave Fusível	58	5,37	311,46
20250301	6205152-1	FU(1720)	Chave Fusível	14	3,53	49,42
20250301	6205153-1	FU(22417)	Chave Fusível	1	31,02	31,02
20250301	6205156-1	FU(2870)	Chave Fusível	11	22,9	251,9
20250301	6205157-1	TD(681906)	Transformador Distribuição	1	19,47	19,47
20250301	6205158-1	TD(30026)	Transformador Distribuição	13	4,57	59,41
20250301	6205163-1	FU(20557)	Chave Fusível	18	5,22	93,96
20250301	6205164-1	FU(14180)	Chave Fusível	11	4,27	46,97
20250301	6205164-1	FU(14180)	Chave Fusível	242	4,27	1033,34
20250301	6205177-1	TD(10647)	Transformador Distribuição	29	5,07	147,03
20250301	6205178-1	FU(17123)	Chave Fusível	1	3,53	3,53
20250301	6205179-1	FU(37215)	Chave Fusível	3	6,48	19,44
20250301	6205201-1	CE(759307)	Chave Seccionadora	305	7,77	2369,85
20250301	6205201-1	CE(759307)	Chave Seccionadora	1	7,77	7,77
20250301	6205202-1	TD(19457)	Transformador Distribuição	1	1,9	1,9
20250301	6205203-1	TD(7016)	Transformador Distribuição	1	7,93	7,93
20250301	6205211-1	FU(39992)	Chave Fusível	6	5,32	31,92
20250301	6205211-1	FU(39992)	Chave Fusível	63	5,32	335,16
20250301	6205212-1	TD(723324)	Transformador Distribuição	1	8,25	8,25

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6205222-1	TD(39018)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20250301	6205232-1	TD(56183)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20250301	6205247-1	TD(654685)	Transformador Distribuição	1	22,58	22,58
20250301	6205251-1	FU(39580)	Chave Fusível	2	25,13	50,26
20250301	6205252-1	FR(17206)	Chave Fusível Religadora	41	1,32	54,12
20250301	6205258-1	FR(20540)	Chave Fusível Religadora	20	8,23	164,6
20250301	6205258-1	FR(20540)	Chave Fusível Religadora	3	8,23	24,69
20250301	6205271-1	TD(14986)	Transformador Distribuição	2	1,97	3,94
20250301	6205272-1	TD(669988)	Transformador Distribuição	5	6,72	33,6
20250301	6205292-1	TD(17852)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20250301	6205296-1	TD(700701)	Transformador Distribuição	42	4,1	172,2
20250301	6205316-1	TD(13698)	Transformador Distribuição	15	2,7	40,5
20250301	6205319-1	FU(39465)	Chave Fusível	3	1,83	5,49
20250301	6205321-1	TD(27360)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20250301	6205323-1	TD(44426)	Transformador Distribuição	3	2,42	7,26
20250301	6205333-1	TD(59557)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20250301	6205335-1	TD(13234)	Transformador Distribuição	74	1,67	123,58
20250301	6205336-1	TD(676557)	Transformador Distribuição	1	4,9	4,9
20250301	6205340-1	FU(41027)	Chave Fusível	1	2,68	2,68
20250301	6205355-1	TD(3713)	Transformador Distribuição	92	5,48	504,16
20250301	6205358-1	TD(657725)	Transformador Distribuição	8	20,22	161,76
20250301	6205359-1	FU(22413)	Chave Fusível	7	27,23	190,61
20250301	6205364-1	FU(684823)	Chave Fusível	3	2,83	8,49
20250301	6205369-1	TD(730041)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6205377-1	TD(11632)	Transformador Distribuição	2	22,8	45,6
20250301	6205383-1	TD(20918)	Transformador Distribuição	57	4,4	250,8
20250301	6205385-1	TD(710601)	Transformador Distribuição	1	1,63	1,63
20250301	6205391-1	TD(1079)	Transformador Distribuição	5	22,92	114,6
20250301	6205392-1	FR(39840)	Chave Fusível Religadora	1	6,97	6,97
20250301	6205394-1	TD(728915)	Transformador Distribuição	4	19,67	78,68
20250301	6205396-1	FU(20685)	Chave Fusível	4	26,48	105,92
20250301	6205398-1	TD(27997)	Transformador Distribuição	3	3,32	9,96
20250301	6205400-1	TD(17744)	Transformador Distribuição	1	19,15	19,15
20250301	6205401-1	TD(674427)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20250301	6205407-1	FU(729183)	Chave Fusível	9	7	63
20250301	6205408-1	FU(678696)	Chave Fusível	11	3,3	36,3
20250301	6205409-1	TD(28164)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20250301	6205413-1	FU(26008)	Chave Fusível	22	4,12	90,64
20250301	6205419-1	FR(715520)	Chave Fusível Religadora	72	8,97	645,84
20250301	6205422-1	FU(3567)	Chave Fusível	14	0,8	11,2
20250301	6205423-1	TD(39929)	Transformador Distribuição	3	27,52	82,56
20250301	6205424-1	TD(670653)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,5
20250301	6205431-1	TD(10396)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20250301	6205433-1	FR(41676)	Chave Fusível Religadora	11	1,72	18,92
20250301	6205444-1	TD(692987)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25
20250301	6205449-1	TD(704161)	Transformador Distribuição	5	18,43	92,15
20250301	6205462-1	FU(757177)	Chave Fusível	16	2,97	47,52
20250301	6205490-1	TD(33425)	Transformador Distribuição	1	20,47	20,47
20250301	6205493-1	TD(735315)	Transformador Distribuição	29	2,13	61,77

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6205501-1	TD(28626)	Transformador Distribuição	54	12,42	670,68
20250301	6205519-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	17	2,5	42,5
20250301	6205523-1	TD(57762)	Transformador Distribuição	1	20,37	20,37
20250301	6205527-1	FU(26146)	Chave Fusível	6	21,37	128,22
20250301	6205532-1	RD(28177229)	Religador de Distribuição	4	3,3	13,2
20250301	6205532-1	RD(28177229)	Religador de Distribuição	5	20,63	103,15
20250301	6205532-1	FU(38296)	Chave Fusível	6	17,7	106,2
20250301	6205547-1	TD(14776)	Transformador Distribuição	3	0,92	2,76
20250301	6205564-1	TD(22262)	Transformador Distribuição	1	19,27	19,27
20250301	6205567-1	TD(704348)	Transformador Distribuição	1	16,2	16,2
20250301	6205574-1	CL(39177)	Chave Lâmina	51	6,07	309,57
20250301	6205581-1	TD(688923)	Transformador Distribuição	56	11	616
20250301	6205590-1	FU(39668)	Chave Fusível	5	20,85	104,25
20250301	6205592-1	FU(41390)	Chave Fusível	2	3,65	7,3
20250301	6205597-1	TD(658154)	Transformador Distribuição	2	28,7	57,4
20250301	6205597-1	FU(677574)	Chave Fusível	2	7,13	14,26
20250301	6205600-1	TD(4509)	Transformador Distribuição	55	2,98	163,9
20250301	6205603-1	TD(722951)	Transformador Distribuição	1	24,88	24,88
20250301	6205607-1	FR(65058397)	Chave Fusível Religadora	14	18,92	264,88
20250301	6205607-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	268	0,37	99,16
20250301	6205607-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	1	1,33	1,33
20250301	6205607-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	7	0,37	2,59
20250301	6205610-1	FR(12181)	Chave Fusível Religadora	39	15,48	603,72
20250301	6205612-1	TD(51242)	Transformador Distribuição	2	14,5	29
20250301	6205615-1	FU(24808)	Chave Fusível	2	17,93	35,86

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6205625-1	TD(14998942)	Transformador Distribuição	1	17,88	17,88
20250301	6205626-1	TD(2215)	Transformador Distribuição	1	25,35	25,35
20250301	6205627-1	RD(745726)	Religador de Distribuição	941	0,87	818,67
20250301	6205627-1	RD(745726)	Religador de Distribuição	675	1,72	1161
20250301	6205627-1	RD(745726)	Religador de Distribuição	14	0,87	12,18
20250301	6205627-1	RD(745726)	Religador de Distribuição	51	1,72	87,72
20250301	6205633-1	FU(97761515)	Chave Fusível	7	1,53	10,71
20250301	6205635-1	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	9	27,47	247,23
20250301	6205640-1	TD(13680)	Transformador Distribuição	1	11,05	11,05
20250301	6205647-1	TD(45563)	Transformador Distribuição	1	16,57	16,57
20250301	6205650-1	TD(18999)	Transformador Distribuição	1	19,52	19,52
20250301	6205653-1	FU(726116)	Chave Fusível	29	1,8	52,2
20250301	6205656-1	FU(7686)	Chave Fusível	58	2,37	137,46
20250301	6205663-1	TD(26290)	Transformador Distribuição	1	13,68	13,68
20250301	6205673-1	TD(15369)	Transformador Distribuição	1	17,58	17,58
20250301	6205674-1	TD(658032)	Transformador Distribuição	8	10,92	87,36
20250301	6205681-1	TD(56144)	Transformador Distribuição	124	2,68	332,32
20250301	6205688-1	TD(2552)	Transformador Distribuição	82	2,57	210,74
20250301	6205689-1	FU(118110764)	Chave Fusível	9	23,55	211,95
20250301	6205690-1	TD(17264)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20250301	6205692-1	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	23	17,65	405,95
20250301	6205694-1	TD(47822278)	Transformador Distribuição	2	17,62	35,24
20250301	6205696-1	FU(30384)	Chave Fusível	1	2,8	2,8
20250301	6205696-1	FU(30384)	Chave Fusível	54	2,8	151,2
20250301	6205702-1	TD(17984)	Transformador Distribuição	1	23,6	23,6

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6205720-1	TD(667954)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20250301	6205725-1	FU(4848)	Chave Fusível	6	1,83	10,98
20250301	6205732-1	TD(39427508)	Transformador Distribuição	4	6,88	27,52
20250301	6205733-1	TD(700017)	Transformador Distribuição	24	2,95	70,8
20250301	6205744-1	FU(1778)	Chave Fusível	14	3,22	45,08
20250301	6205752-1	TD(43793)	Transformador Distribuição	2	36,22	72,44
20250301	6205753-1	TD(753085)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20250301	6205755-1	FU(676011)	Chave Fusível	2	5,77	11,54
20250301	6205760-1	TD(742311)	Transformador Distribuição	1	15,23	15,23
20250301	6205762-1	TD(714895)	Transformador Distribuição	1	16,43	16,43
20250301	6205764-1	FR(12645)	Chave Fusível Religadora	16	21,03	336,48
20250301	6205778-1	TD(45953)	Transformador Distribuição	1	19,02	19,02
20250301	6205794-1	FU(2466)	Chave Fusível	26	1,4	36,4
20250301	6205801-1	TD(674872)	Transformador Distribuição	1	14,47	14,47
20250301	6205812-1	TD(28672)	Transformador Distribuição	1	11,62	11,62
20250301	6205814-1	TD(43115)	Transformador Distribuição	1	15,6	15,6
20250301	6205829-1	PE(206560519)	Ponto de conexão	1	18,97	18,97
20250301	6205835-1	TD(38369)	Transformador Distribuição	1	17,17	17,17
20250301	6205841-1	FU(45640928)	Chave Fusível	1	12,28	12,28
20250301	6205841-1	TD(46735)	Transformador Distribuição	1	21,52	21,52
20250301	6205842-1	TD(14730)	Transformador Distribuição	2	15,83	31,66
20250301	6205844-1	TD(751331)	Transformador Distribuição	1	12,17	12,17
20250301	6205858-1	TD(673533)	Transformador Distribuição	4	14,03	56,12
20250301	6205862-1	FU(755161)	Chave Fusível	14	21,73	304,22
20250301	6205870-1	TD(16873)	Transformador Distribuição	1	10,05	10,05

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6205891-1	TD(678694)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20250301	6205893-1	FU(22812)	Chave Fusível	1	6,02	6,02
20250301	6205895-1	FU(15022)	Chave Fusível	99	4,9	485,1
20250301	6205899-1	TD(13291)	Transformador Distribuição	1	5,8	5,8
20250301	6205900-1	TD(721945)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20250301	6205901-1	FR(115581601)	Chave Fusível Religadora	18	8,63	155,34
20250301	6205904-1	TD(49954)	Transformador Distribuição	1	4,3	4,3
20250301	6205907-1	TD(4876)	Transformador Distribuição	13	5,4	70,2
20250301	6205907-1	TD(4876)	Transformador Distribuição	26	5,4	140,4
20250301	6205908-1	TD(47893)	Transformador Distribuição	1	9,02	9,02
20250301	6205913-1	TD(41149)	Transformador Distribuição	3	6,13	18,39
20250301	6205915-1	FU(682709)	Chave Fusível	3	12,45	37,35
20250301	6205916-1	TD(52645)	Transformador Distribuição	1	6,93	6,93
20250301	6205917-1	TD(46496)	Transformador Distribuição	2	5	10
20250301	6205924-1	FU(11421)	Chave Fusível	50	3,85	192,5
20250301	6205925-1	TD(704755)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08
20250301	6205927-1	TD(11380)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,9
20250301	6205928-1	TD(16448)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20250301	6205929-1	FU(731230)	Chave Fusível	2	10,37	20,74
20250301	6205930-1	TD(683517)	Transformador Distribuição	2	9,48	18,96
20250301	6205931-1	FR(18924)	Chave Fusível Religadora	25	6,88	172
20250301	6205933-1	FU(45353)	Chave Fusível	8	4,82	38,56
20250301	6205935-1	FU(21365)	Chave Fusível	1	1,63	1,63
20250301	6205935-1	FU(21365)	Chave Fusível	5	1,63	8,15
20250301	6205939-1	FU(18329)	Chave Fusível	21	4,93	103,53
20250301	6205941-1	FU(5749693)	Chave Fusível	4	4,07	16,28
20250301	6205943-1	TD(660649)	Transformador Distribuição	21	2,3	48,3

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6205947-1	TD(57739)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20250301	6205950-1	TD(43873)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20250301	6205954-1	TD(688987)	Transformador Distribuição	49	2,23	109,27
20250301	6205958-1	TD(38504)	Transformador Distribuição	3	5,37	16,11
20250301	6205961-1	FU(20791)	Chave Fusível	8	4,35	34,8
20250301	6205964-1	TD(18529)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20250301	6205967-1	TD(11778)	Transformador Distribuição	1	8,38	8,38
20250301	6205977-1	TD(56248)	Transformador Distribuição	1	4,73	4,73
20250301	6205978-1	FR(31373)	Chave Fusível Religadora	8	4,03	32,24
20250301	6205979-1	FU(17512)	Chave Fusível	2	4,8	9,6
20250301	6205980-1	TD(23521)	Transformador Distribuição	1	6,2	6,2
20250301	6205984-1	FU(1748)	Chave Fusível	188	3,17	595,96
20250301	6205985-1	TD(659226)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,2
20250301	6205988-1	TD(687483)	Transformador Distribuição	2	6,78	13,56
20250301	6205989-1	FR(7158)	Chave Fusível Religadora	40	7,53	301,2
20250301	6205992-1	FU(675464)	Chave Fusível	10	9,88	98,8
20250301	6205994-1	TD(57131)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42
20250301	6206007-1	FU(16952)	Chave Fusível	5	6,27	31,35
20250301	6206009-1	TD(100359374)	Transformador Distribuição	1	27,5	27,5
20250301	6206010-1	TD(59656)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20250301	6206015-1	TD(40328)	Transformador Distribuição	1	8,23	8,23
20250301	6206016-1	TD(23846)	Transformador Distribuição	3	7,08	21,24
20250301	6206020-1	FR(3457)	Chave Fusível Religadora	27	3,02	81,54
20250301	6206023-1	TD(34195)	Transformador Distribuição	1	26,55	26,55
20250301	6206028-1	FU(18391)	Chave Fusível	2	4,82	9,64

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6206030-1	TD(17498)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20250301	6206031-1	TD(39638)	Transformador Distribuição	1	5,35	5,35
20250301	6206035-1	TD(729287)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20250301	6206036-1	TD(57577)	Transformador Distribuição	2	3,52	7,04
20250301	6206038-1	TD(50125)	Transformador Distribuição	2	2,72	5,44
20250301	6206043-1	FR(18818)	Chave Fusível Religadora	10	7,13	71,3
20250301	6206048-1	TD(22141)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20250301	6206054-1	TD(30001)	Transformador Distribuição	8	2,28	18,24
20250301	6206062-1	TD(25818)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250301	6206079-1	TD(20454)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20250301	6206081-1	TD(706323)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20250301	6206083-1	TD(34944)	Transformador Distribuição	1	8,07	8,07
20250301	6206091-1	TD(698355)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20250301	6206092-1	TD(32728)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20250301	6206120-1	TD(54967)	Transformador Distribuição	1	13,45	13,45
20250301	6206121-1	FR(13644)	Chave Fusível Religadora	13	29,8	387,4
20250301	6206126-1	FU(36130)	Chave Fusível	12	7,08	84,96
20250301	6206127-1	FU(679247)	Chave Fusível	10	6,88	68,8
20250301	6206129-1	TD(72435486)	Transformador Distribuição	2	5,22	10,44
20250301	6206130-1	TD(695020)	Transformador Distribuição	9	3,97	35,73
20250301	6206136-1	TD(20624082)	Transformador Distribuição	2	5,22	10,44
20250301	6206139-1	TD(25373)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20250301	6206140-1	TD(11432)	Transformador Distribuição	2	4,88	9,76

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6206142-1	TD(22246)	Transformador Distribuição	2	5,13	10,26
20250301	6206143-1	FU(12461)	Chave Fusível	11	8,23	90,53
20250301	6206147-1	TD(692798)	Transformador Distribuição	3	7,18	21,54
20250301	6206150-1	FU(15988)	Chave Fusível	84	2,38	199,92
20250301	6206150-1	FU(15988)	Chave Fusível	7	2,38	16,66
20250301	6206165-1	TD(43260)	Transformador Distribuição	1	7,27	7,27
20250301	6206175-1	FU(716291)	Chave Fusível	2	7,33	14,66
20250301	6206176-1	TD(73431696)	Transformador Distribuição	33	2,53	83,49
20250301	6206184-1	TD(26800)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20250301	6206186-1	TD(716580)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20250301	6206195-1	FU(682697)	Chave Fusível	383	1,6	612,8
20250301	6206195-1	FU(682697)	Chave Fusível	63	8,8	554,4
20250301	6206196-1	TD(43340)	Transformador Distribuição	111	1,85	205,35
20250301	6206197-1	FU(26216)	Chave Fusível	8	4,65	37,2
20250301	6206204-1	FU(25746)	Chave Fusível	4	5,2	20,8
20250301	6206212-1	TD(15147)	Transformador Distribuição	2	5,97	11,94
20250301	6206214-1	FU(30395)	Chave Fusível	13	4,52	58,76
20250301	6206217-1	TD(30623)	Transformador Distribuição	26	1,27	33,02
20250301	6206220-1	TD(26628)	Transformador Distribuição	125	3,85	481,25
20250301	6206235-1	TD(58285)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20250301	6206237-1	TD(16733)	Transformador Distribuição	2	5,47	10,94
20250301	6206240-1	TD(658098)	Transformador Distribuição	4	2,68	10,72
20250301	6206242-1	TD(52567)	Transformador Distribuição	4	2,82	11,28
20250301	6206258-1	FR(11670)	Chave Fusível Religadora	14	31,45	440,3
20250301	6206260-1	TD(15977)	Transformador Distribuição	1	27	27
20250301	6206264-1	TD(748478)	Transformador Distribuição	1	18,43	18,43

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6206267-1	TD(41068)	Transformador Distribuição	17	2,12	36,04
20250301	6206272-1	TD(46765)	Transformador Distribuição	2	4,77	9,54
20250301	6206274-1	FU(37264)	Chave Fusível	3	3,57	10,71
20250301	6206285-1	TD(27144)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20250301	6206287-1	TD(42013)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20250301	6206294-1	FU(22368)	Chave Fusível	1	8,48	8,48
20250301	6206302-1	TD(678666)	Transformador Distribuição	2	4,05	8,1
20250301	6206310-1	FU(29561)	Chave Fusível	4	2,15	8,6
20250301	6206314-1	TD(28563)	Transformador Distribuição	1	0,93	0,93
20250301	6206316-1	FU(699733)	Chave Fusível	87	2,02	175,74
20250301	6206318-1	TD(1684)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20250301	6206324-1	TD(20695)	Transformador Distribuição	1	12,62	12,62
20250301	6206325-1	CE(7547)	Chave Seccionadora	439	1,75	768,25
20250301	6206327-1	TD(29573)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20250301	6206329-1	TD(43259)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20250301	6206331-1	TD(759630)	Transformador Distribuição	1	21,35	21,35
20250301	6206340-1	PE(227800532)	Ponto de conexão	1	21,4	21,4
20250301	6206340-1	FU(20360)	Chave Fusível	13	21,4	278,2
20250301	6206341-1	RD(730594)	Religador de Distribuição	2	4,77	9,54
20250301	6206341-1	RD(730594)	Religador de Distribuição	1	4,77	4,77
20250301	6206341-1	RD(730594)	Religador de Distribuição	37	1,92	71,04
20250301	6206341-1	RD(730594)	Religador de Distribuição	505	4,77	2408,85
20250301	6206344-1	FU(38477)	Chave Fusível	1	3,27	3,27
20250301	6206345-1	TD(17626)	Transformador Distribuição	1	18,12	18,12
20250301	6206346-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	18	4,27	76,86
20250301	6206346-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	10	4,35	43,5

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6206346-1	RD(721494)	Religador de Distribuição	10	0,05	0,5
20250301	6206348-1	TD(27218)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20250301	6206374-1	FU(16304)	Chave Fusível	1	11,45	11,45
20250301	6206378-1	TD(703826)	Transformador Distribuição	4	4,05	16,2
20250301	6206378-1	TD(703826)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20250301	6206382-1	TD(53527)	Transformador Distribuição	2	4,27	8,54
20250301	6206388-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	1,02	2,04
20250301	6206388-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	1,02	7,14
20250301	6206391-1	FU(8411)	Chave Fusível	37	3,62	133,94
20250301	6206402-1	RD(719443)	Religador de Distribuição	2077	1,25	2596,25
20250301	6206402-1	RD(719443)	Religador de Distribuição	304	1,93	586,72
20250301	6206402-1	RD(719443)	Religador de Distribuição	368	7,57	2785,76
20250301	6206416-1	FU(20829)	Chave Fusível	9	2,38	21,42
20250301	6206421-1	TD(1462)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20250301	6206423-1	TD(51242)	Transformador Distribuição	2	2,87	5,74
20250301	6206438-1	FU(26049)	Chave Fusível	35	3,37	117,95
20250301	6206441-1	FR(10891)	Chave Fusível Religadora	27	21,97	593,19
20250301	6206446-1	FR(687522)	Chave Fusível Religadora	28	9,85	275,8
20250301	6206449-1	TD(59451)	Transformador Distribuição	23	2,3	52,9
20250301	6206454-1	TD(7016)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250301	6206461-1	TD(693171)	Transformador Distribuição	1	8,2	8,2
20250301	6206463-1	TD(4546)	Transformador Distribuição	99	12,95	1282,05
20250301	6206466-1	TD(47765)	Transformador Distribuição	1	20,52	20,52
20250301	6206479-1	FR(12857)	Chave Fusível Religadora	9	18,55	166,95
20250301	6206481-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	882	0,88	776,16

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6206481-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	345	2,08	717,6
20250301	6206481-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	368	2,27	835,36
20250301	6206481-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	25	2,28	57
20250301	6206481-1	RD(719449)	Religador de Distribuição	345	0,05	17,25
20250301	6206481-1	RD(719449)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20250301	6206481-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	1	2,08	2,08
20250301	6206481-1	RD(719449)	Religador de Distribuição	2672	0,05	133,6
20250301	6206481-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	1	0,88	0,88
20250301	6206486-1	FR(45314)	Chave Fusível Religadora	57	2,98	169,86
20250301	6206488-1	FU(30826)	Chave Fusível	2	1,05	2,1
20250301	6206493-1	TD(17497)	Transformador Distribuição	2	1,87	3,74
20250301	6206508-1	TD(683085)	Transformador Distribuição	2	2,78	5,56
20250301	6206512-1	FU(972)	Chave Fusível	284	1,15	326,6
20250301	6206513-1	SET02_SET49502	Alimentador	13	6,43	83,59
20250301	6206513-1	SET02_SET49502	Alimentador	17	6,43	109,31
20250301	6206513-1	SET02_SET49502	Alimentador	3	6,43	19,29
20250301	6206513-1	SET02_SET49502	Alimentador	33	6,43	212,19
20250301	6206513-1	SET02_SET49502	Alimentador	47	1,5	70,5
20250301	6206517-1	FU(29264)	Chave Fusível	1	22,92	22,92
20250301	6206525-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	33	3,38	111,54
20250301	6206527-1	FU(15453)	Chave Fusível	9	5,58	50,22
20250301	6206535-1	TD(15341)	Transformador Distribuição	3	19,95	59,85
20250301	6206544-1	RD(726091)	Religador de Distribuição	88	2,12	186,56
20250301	6206559-1	TD(89632961)	Transformador Distribuição	1	23,73	23,73
20250301	6206560-1	TD(8737)	Transformador Distribuição	49	3,23	158,27
20250301	6206562-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	36	2,92	105,12
20250301	6206565-1	FU(2619)	Chave Fusível	2	28,47	56,94

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6206565-1	FU(2619)	Chave Fusível	1	19,87	19,87
20250301	6206565-1	FU(2619)	Chave Fusível	1	21,45	21,45
20250301	6206568-1	TD(682713)	Transformador Distribuição	2	18,2	36,4
20250301	6206573-1	TD(655128)	Transformador Distribuição	13	4,62	60,06
20250301	6206576-1	TD(4553)	Transformador Distribuição	121	2,2	266,2
20250301	6206581-1	TD(56249)	Transformador Distribuição	5	3,87	19,35
20250301	6206589-1	FR(7506)	Chave Fusível Religadora	157	15,98	2508,86
20250301	6206591-1	TD(707288)	Transformador Distribuição	25	2,17	54,25
20250301	6206598-1	FU(706804)	Chave Fusível	21	3,73	78,33
20250301	6206599-1	TD(712519)	Transformador Distribuição	36	1,68	60,48
20250301	6206602-1	FR(728426)	Chave Fusível Religadora	10	5,75	57,5
20250301	6206607-1	FU(685868)	Chave Fusível	4	18,12	72,48
20250301	6206614-1	FR(11334)	Chave Fusível Religadora	2	16,88	33,76
20250301	6206617-1	FU(18381)	Chave Fusível	3	17,5	52,5
20250301	6206619-1	TD(31726)	Transformador Distribuição	7	1,17	8,19
20250301	6206624-1	FU(1043)	Chave Fusível	7	2,08	14,56
20250301	6206632-1	TD(15180)	Transformador Distribuição	1	21,32	21,32
20250301	6206633-1	FU(4514)	Chave Fusível	2	5,15	10,3
20250301	6206636-1	TD(49438)	Transformador Distribuição	6	20,63	123,78
20250301	6206641-1	TD(45635)	Transformador Distribuição	1	17,02	17,02
20250301	6206645-1	FU(15299)	Chave Fusível	9	19,83	178,47
20250301	6206645-1	FU(15299)	Chave Fusível	12	19,83	237,96
20250301	6206653-1	TD(693992)	Transformador Distribuição	1	16,98	16,98
20250301	6206657-1	CE(686235)	Chave Seccionadora	835	1,85	1544,75
20250301	6206680-1	TD(714000)	Transformador Distribuição	64	2,98	190,72
20250301	6206690-1	FR(24375)	Chave Fusível Religadora	12	15,32	183,84

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6206691-1	TD(21561)	Transformador Distribuição	118	2,97	350,46
20250301	6206696-1	FU(699733)	Chave Fusível	87	2,68	233,16
20250301	6206720-1	FU(9852)	Chave Fusível	247	2,2	543,4
20250301	6206721-1	FR(684124)	Chave Fusível Religadora	20	20,22	404,4
20250301	6206721-1	FR(684124)	Chave Fusível Religadora	1	20,22	20,22
20250301	6206722-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	7	5,42	37,94
20250301	6206722-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	5	18,43	92,15
20250301	6206722-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	1	18,95	18,95
20250301	6206722-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	198	19,25	3811,5
20250301	6206722-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	12	19,62	235,44
20250301	6206722-1	CF(1225)	Chave Faca	12	1,25	15
20250301	6206722-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	5	19,25	96,25
20250301	6206722-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	1	19,25	19,25
20250301	6206738-1	TD(706094)	Transformador Distribuição	38	17,28	656,64
20250301	6206739-1	TD(30401)	Transformador Distribuição	137	4,5	616,5
20250301	6206746-1	FU(25783)	Chave Fusível	2	8,93	17,86
20250301	6206749-1	TD(702296)	Transformador Distribuição	1	21,3	21,3
20250301	6206749-1	TD(702296)	Transformador Distribuição	67	21,3	1427,1
20250301	6206751-1	FR(20370)	Chave Fusível Religadora	28	2,85	79,8
20250301	6206755-1	FU(39844)	Chave Fusível	9	5,17	46,53
20250301	6206757-1	TD(8412)	Transformador Distribuição	98	3,78	370,44
20250301	6206764-1	FU(28766)	Chave Fusível	2	3,72	7,44
20250301	6206767-1	FU(12746)	Chave Fusível	1	20,88	20,88
20250301	6206771-1	FU(17048)	Chave Fusível	24	24,13	579,12
20250301	6206773-1	FU(718081)	Chave Fusível	5	15	75
20250301	6206774-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	22,98	22,98

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6206774-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	61	22,98	1401,78
20250301	6206775-1	FU(15406)	Chave Fusível	14	18,2	254,8
20250301	6206776-1	TD(26812)	Transformador Distribuição	7	1,5	10,5
20250301	6206781-1	TD(27215372)	Transformador Distribuição	1	19,62	19,62
20250301	6206782-1	FR(10049)	Chave Fusível Religadora	12	16,73	200,76
20250301	6206788-1	FU(21521)	Chave Fusível	7	18,38	128,66
20250301	6206795-1	TD(46615)	Transformador Distribuição	3	15,9	47,7
20250301	6206797-1	[MT]PA(13497)	Alimentador	173	0,22	38,06
20250301	6206797-1	[MT]PA(13497)	Alimentador	327	0,33	107,91
20250301	6206797-1	SIA53_SIA59521	Alimentador	19	0,12	2,28
20250301	6206797-1	CF(4870)	Chave Faca	1	2,48	2,48
20250301	6206797-1	RD(711464)	Religador de Distribuição	500	0,05	25
20250301	6206802-1	FU(7686)	Chave Fusível	58	9,55	553,9
20250301	6206806-1	FU(688108)	Chave Fusível	90	1,5	135
20250301	6206822-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	79	7,27	574,33
20250301	6206833-1	RD(748337)	Religador de Distribuição	3	4,9	14,7
20250301	6206833-1	RD(748337)	Religador de Distribuição	25	18,03	450,75
20250301	6206833-1	RD(748337)	Religador de Distribuição	2	18,03	36,06
20250301	6206835-1	FR(15575)	Chave Fusível Religadora	5	4,7	23,5
20250301	6206840-1	TD(61570)	Transformador Distribuição	1	8,27	8,27
20250301	6206840-1	TD(61570)	Transformador Distribuição	4	8,27	33,08
20250301	6206840-1	FU(41280)	Chave Fusível	13	20,28	263,64
20250301	6206848-1	FU(679975)	Chave Fusível	8	14,15	113,2
20250301	6206849-1	TD(60422)	Transformador Distribuição	39	3,33	129,87
20250301	6206852-1	TD(47763)	Transformador Distribuição	7	8,12	56,84
20250301	6206867-1	TD(3314)	Transformador Distribuição	2	11,37	22,74
20250301	6206869-1	TD(54429)	Transformador Distribuição	75	2,53	189,75

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6206881-1	TD(29476)	Transformador Distribuição	1	12,03	12,03
20250301	6206884-1	TD(43241)	Transformador Distribuição	4	18,4	73,6
20250301	6206887-1	TD(8990)	Transformador Distribuição	59	5,13	302,67
20250301	6206891-1	TD(50415854)	Transformador Distribuição	1	14,4	14,4
20250301	6206896-1	TD(740411)	Transformador Distribuição	1	15,43	15,43
20250301	6206902-1	CRU01_CRU49501	Alimentador	2	5,4	10,8
20250301	6206902-1	CRU01_CRU49501	Alimentador	249	3,32	826,68
20250301	6206902-1	CRU01_CRU49501	Alimentador	1	5,4	5,4
20250301	6206902-1	CRU01_CRU49501	Alimentador	272	4,73	1286,56
20250301	6206904-1	FR(43481)	Chave Fusível Religadora	36	14,42	519,12
20250301	6206906-1	FU(22526)	Chave Fusível	4	15,95	63,8
20250301	6206908-1	TD(40484)	Transformador Distribuição	2	19,57	39,14
20250301	6206910-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	1	2,55	2,55
20250301	6206910-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	251	1,47	368,97
20250301	6206910-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	77	2,55	196,35
20250301	6206910-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	50	15,63	781,5
20250301	6206912-1	FU(8097)	Chave Fusível	7	17,5	122,5
20250301	6206913-1	FU(35930)	Chave Fusível	6	18,15	108,9
20250301	6206920-1	TD(56154)	Transformador Distribuição	1	13,77	13,77
20250301	6206927-1	TD(683085)	Transformador Distribuição	2	18,6	37,2
20250301	6206929-1	FR(7902)	Chave Fusível Religadora	40	15,23	609,2
20250301	6206930-1	TD(56144)	Transformador Distribuição	124	3,48	431,52
20250301	6206932-1	FR(10105)	Chave Fusível Religadora	75	19,13	1434,75
20250301	6206933-1	TD(11819)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6206936-1	TD(755158)	Transformador Distribuição	102	3,18	324,36
20250301	6206937-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	4	3,75	15
20250301	6206937-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	24	4,27	102,48
20250301	6206939-1	TD(31192)	Transformador Distribuição	1	13,3	13,3
20250301	6206942-1	FU(24349)	Chave Fusível	2	13,13	26,26
20250301	6206961-1	FU(701225)	Chave Fusível	54	3,58	193,32
20250301	6206972-1	TD(25561)	Transformador Distribuição	50	11,33	566,5
20250301	6206990-1	TD(34970)	Transformador Distribuição	2	12,73	25,46
20250301	6206996-1	FR(734441)	Chave Fusível Religadora	120	12,88	1545,6
20250301	6207000-1	FR(31373)	Chave Fusível Religadora	8	19,58	156,64
20250301	6207003-1	TD(701508)	Transformador Distribuição	62	1,68	104,16
20250301	6207004-1	FU(31196)	Chave Fusível	56	15,03	841,68
20250301	6207014-1	FU(4586)	Chave Fusível	2	9,63	19,26
20250301	6207030-1	FU(17222)	Chave Fusível	4	12,32	49,28
20250301	6207030-1	FU(17222)	Chave Fusível	9	12,32	110,88
20250301	6207030-1	FU(17222)	Chave Fusível	85	12,32	1047,2
20250301	6207032-1	TD(10767)	Transformador Distribuição	5	16,07	80,35
20250301	6207038-1	FU(10658)	Chave Fusível	7	10,22	71,54
20250301	6207041-1	FU(711496)	Chave Fusível	37	15,98	591,26
20250301	6207042-1	TD(37234)	Transformador Distribuição	1	36,15	36,15
20250301	6207043-1	FU(717030)	Chave Fusível	1	4,37	4,37
20250301	6207046-1	FU(5489)	Chave Fusível	30	7,6	228
20250301	6207052-1	CGA11_CGA452 22	Alimentador	3	0,05	0,15
20250301	6207052-1	CGA12_CGA495 27	Alimentador	950	0,05	47,5
20250301	6207052-1	[MT]PA(13500)	Alimentador	79	3,12	246,48
20250301	6207052-1	[MT]PA(13500)	Alimentador	48	3,18	152,64
20250301	6207052-1	CGA11_CGA452 22	Alimentador	564	1,03	580,92
20250301	6207052-1	CGA11_CGA452 22	Alimentador	786	1,28	1006,08

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6207052-1	CGA11_CGA452 22	Alimentador	3	1,3	3,9
20250301	6207052-1	CGA11_CGA452 22	Alimentador	291	3,75	1091,25
20250301	6207052-1	CGA11_CGA452 22	Alimentador	1	1,03	1,03
20250301	6207052-1	CGA12_CGA495 27	Alimentador	2496	0,27	673,92
20250301	6207052-1	CGA12_CGA495 27	Alimentador	439	0,05	21,95
20250301	6207053-1	FU(24940)	Chave Fusível	4	6,52	26,08
20250301	6207058-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	33	11,52	380,16
20250301	6207059-1	FU(744547)	Chave Fusível	30	4,7	141
20250301	6207060-1	FU(19314)	Chave Fusível	7	3,63	25,41
20250301	6207064-1	FU(5507)	Chave Fusível	196	8,5	1666
20250301	6207065-1	FR(115581601)	Chave Fusível Religadora	18	7,5	135
20250301	6207069-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	79	4,12	325,48
20250301	6207071-1	FU(16001)	Chave Fusível	42	4,47	187,74
20250301	6207072-1	FU(691442)	Chave Fusível	17	10,38	176,46
20250301	6207076-1	FU(22549)	Chave Fusível	8	4,03	32,24
20250301	6207077-1	TD(13014)	Transformador Distribuição	1	12,97	12,97
20250301	6207078-1	FU(18978)	Chave Fusível	13	9,27	120,51
20250301	6207080-1	TD(37268)	Transformador Distribuição	1	6,63	6,63
20250301	6207081-1	FU(19237)	Chave Fusível	2	4,63	9,26
20250301	6207083-1	TD(29394)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20250301	6207089-1	TD(43654)	Transformador Distribuição	6	11,2	67,2
20250301	6207090-1	FR(659433)	Chave Fusível Religadora	65	3,02	196,3
20250301	6207092-1	FU(7686)	Chave Fusível	58	5,85	339,3
20250301	6207095-1	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	35	5,22	182,7
20250301	6207097-1	FU(675936)	Chave Fusível	2	4,58	9,16
20250301	6207099-1	TD(721915)	Transformador Distribuição	4	7,08	28,32
20250301	6207101-1	FR(4045)	Chave Fusível Religadora	164	7,7	1262,8

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6207102-1	FU(73745156)	Chave Fusível	110	4,2	462
20250301	6207103-1	TD(37063)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20250301	6207108-1	FU(88142940)	Chave Fusível	11	3,17	34,87
20250301	6207109-1	TD(41540)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20250301	6207118-1	TD(731880)	Transformador Distribuição	1	8	8
20250301	6207122-1	FU(1564)	Chave Fusível	1	2,3	2,3
20250301	6207130-1	CE(8849)	Chave Seccionadora	394	2,77	1091,38
20250301	6207130-1	CE(8849)	Chave Seccionadora	6	2,77	16,62
20250301	6207131-1	FU(21512)	Chave Fusível	18	5,32	95,76
20250301	6207132-1	TD(28383340)	Transformador Distribuição	1	11,83	11,83
20250301	6207137-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	5	0,08	0,4
20250301	6207137-1	[MT]PA(13501)	Alimentador	259	9,37	2426,83
20250301	6207137-1	[MT]PA(13501)	Alimentador	268	9,12	2444,16
20250301	6207137-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	151	0,08	12,08
20250301	6207137-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	1	3,03	3,03
20250301	6207138-1	FR(26599)	Chave Fusível Religadora	17	12,5	212,5
20250301	6207139-1	TD(44078)	Transformador Distribuição	1	25,95	25,95
20250301	6207143-1	TD(684457)	Transformador Distribuição	76	2,98	226,48
20250301	6207146-1	FU(22371)	Chave Fusível	6	3,38	20,28
20250301	6207148-1	FU(37360)	Chave Fusível	10	29,33	293,3
20250301	6207165-1	TD(13952)	Transformador Distribuição	1	1,32	1,32
20250301	6207170-1	TD(29847)	Transformador Distribuição	1	13,6	13,6
20250301	6207176-1	TD(29143)	Transformador Distribuição	1	10,45	10,45
20250301	6207179-1	FU(16224)	Chave Fusível	4	6,7	26,8
20250301	6207181-1	FU(757594)	Chave Fusível	21	11,27	236,67
20250301	6207182-1	TD(39012)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6207183-1	TD(14133)	Transformador Distribuição	1	7,33	7,33
20250301	6207188-1	FU(27141)	Chave Fusível	1	5,92	5,92
20250301	6207189-1	FU(23768)	Chave Fusível	2	6,33	12,66
20250301	6207191-1	TD(61239)	Transformador Distribuição	1	7,9	7,9
20250301	6207192-1	FU(19966)	Chave Fusível	6	8,63	51,78
20250301	6207200-1	TD(11863)	Transformador Distribuição	2	9,72	19,44
20250301	6207201-1	FR(20847)	Chave Fusível Religadora	4	3,37	13,48
20250301	6207206-1	TD(46337)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20250301	6207209-1	TD(27915)	Transformador Distribuição	59	3,03	178,77
20250301	6207213-1	TD(753085)	Transformador Distribuição	1	10,33	10,33
20250301	6207216-1	FU(38233)	Chave Fusível	1	8,63	8,63
20250301	6207216-1	FU(38233)	Chave Fusível	3	8,63	25,89
20250301	6207217-1	TD(27162)	Transformador Distribuição	1	11,65	11,65
20250301	6207219-1	TD(722312)	Transformador Distribuição	1	13,53	13,53
20250301	6207222-1	FR(18720)	Chave Fusível Religadora	7	3,65	25,55
20250301	6207223-1	FU(7842)	Chave Fusível	12	27,12	325,44
20250301	6207231-1	TD(16397)	Transformador Distribuição	4	30,88	123,52
20250301	6207232-1	FU(746061)	Chave Fusível	2	7,03	14,06
20250301	6207238-1	FU(22340)	Chave Fusível	12	29,85	358,2
20250301	6207241-1	TD(45576)	Transformador Distribuição	1	2,7	2,7
20250301	6207242-1	FU(38133)	Chave Fusível	3	5,15	15,45
20250301	6207244-1	TD(44080)	Transformador Distribuição	1	8,43	8,43
20250301	6207249-1	TD(673192)	Transformador Distribuição	1	8,97	8,97
20250301	6207251-1	TD(18328)	Transformador Distribuição	2	10,93	21,86
20250301	6207254-1	TD(19418)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20250301	6207258-1	FU(8978)	Chave Fusível	168	1,63	273,84
20250301	6207266-1	FU(720387)	Chave Fusível	6	34,48	206,88

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6207286-1	TD(44211)	Transformador Distribuição	1	24,4	24,4
20250301	6207298-1	TD(25818)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20250301	6207301-1	TD(24946)	Transformador Distribuição	1	8,95	8,95
20250301	6207310-1	TD(29549)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20250301	6207313-1	C 163767	Unidade Consumidora	1	4,17	4,17
20250301	6207314-1	FU(13325)	Chave Fusível	8	8,25	66
20250301	6207318-1	FR(65058397)	Chave Fusível Religadora	14	7,42	103,88
20250301	6207319-1	TD(30117)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20250301	6207330-1	FU(22117)	Chave Fusível	4	1,55	6,2
20250301	6207332-1	FU(19298)	Chave Fusível	10	11,58	115,8
20250301	6207340-1	TD(31939)	Transformador Distribuição	1	6,4	6,4
20250301	6207347-1	TD(660172)	Transformador Distribuição	1	31,03	31,03
20250301	6207348-1	FU(20259)	Chave Fusível	4	5,45	21,8
20250301	6207351-1	FU(687256)	Chave Fusível	1	3,95	3,95
20250301	6207364-1	TD(687759)	Transformador Distribuição	1	30,32	30,32
20250301	6207368-1	TD(55937)	Transformador Distribuição	1	3,5	3,5
20250301	6207372-1	TD(25076)	Transformador Distribuição	4	3,47	13,88
20250301	6207388-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	54	3,55	191,7
20250301	6207390-1	FU(9945)	Chave Fusível	10	30,4	304
20250301	6207392-1	TD(14730)	Transformador Distribuição	2	12,47	24,94
20250301	6207400-1	TD(49446)	Transformador Distribuição	2	6,23	12,46
20250301	6207409-1	TD(12150)	Transformador Distribuição	2	5,7	11,4
20250301	6207410-1	FU(2845)	Chave Fusível	9	1,55	13,95
20250301	6207411-1	TD(12073)	Transformador Distribuição	1	13,55	13,55
20250301	6207416-1	FU(16721)	Chave Fusível	1	4,97	4,97
20250301	6207419-1	TD(35824)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6207420-1	FR(659780)	Chave Fusível Religadora	17	32,75	556,75
20250301	6207423-1	TD(32936)	Transformador Distribuição	6	7,08	42,48
20250301	6207427-1	CL(4693)	Chave Lâmina	3	5,22	15,66
20250301	6207428-1	TD(6781)	Transformador Distribuição	72	1,88	135,36
20250301	6207436-1	FU(22376)	Chave Fusível	10	28,55	285,5
20250301	6207445-1	FU(16393)	Chave Fusível	5	7,63	38,15
20250301	6207464-1	EP(26903891)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20250301	6207465-1	TD(39706)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20250301	6207467-1	TD(14869)	Transformador Distribuição	2	5,93	11,86
20250301	6207471-1	TD(61764896)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20250301	6207479-1	FU(745246)	Chave Fusível	280	6,73	1884,4
20250301	6207496-1	TD(664754)	Transformador Distribuição	1	6,42	6,42
20250301	6207497-1	TD(34564)	Transformador Distribuição	1	10,05	10,05
20250301	6207498-1	TD(7653)	Transformador Distribuição	2	6,13	12,26
20250301	6207502-1	FU(1789)	Chave Fusível	1	5,57	5,57
20250301	6207503-1	FU(685771)	Chave Fusível	9	7,02	63,18
20250301	6207504-1	TD(30108)	Transformador Distribuição	1	1	1
20250301	6207518-1	FU(26515)	Chave Fusível	3	3,72	11,16
20250301	6207519-1	TD(55041)	Transformador Distribuição	1	12,47	12,47
20250301	6207522-1	FU(19246)	Chave Fusível	2	5,48	10,96
20250301	6207523-1	TD(707041)	Transformador Distribuição	7	7,73	54,11
20250301	6207528-1	TD(12745)	Transformador Distribuição	1	6,22	6,22
20250301	6207539-1	TD(693641)	Transformador Distribuição	3	2,3	6,9
20250301	6207547-1	TD(17976)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20250301	6207552-1	FR(7832)	Chave Fusível Religadora	16	29,43	470,88
20250301	6207557-1	TD(1789)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6207563-1	FR(39041)	Chave Fusível Religadora	12	2,17	26,04
20250301	6207573-1	TD(6967)	Transformador Distribuição	1	6,95	6,95
20250301	6207591-1	FU(22614)	Chave Fusível	2	5,33	10,66
20250301	6207610-1	FR(22862)	Chave Fusível Religadora	3	5,32	15,96
20250301	6207624-1	TD(42908)	Transformador Distribuição	5	8,77	43,85
20250301	6207625-1	FU(16811)	Chave Fusível	7	6,55	45,85
20250301	6207629-1	FU(21815)	Chave Fusível	1	26,48	26,48
20250301	6207630-1	TD(654855)	Transformador Distribuição	1	6,9	6,9
20250301	6207631-1	FU(1040)	Chave Fusível	21	4,67	98,07
20250301	6207637-1	TD(665690)	Transformador Distribuição	2	7,92	15,84
20250301	6207638-1	TD(18909)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20250301	6207639-1	TD(31464)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32
20250301	6207644-1	TD(732524)	Transformador Distribuição	1	15,8	15,8
20250301	6207650-1	TD(27800)	Transformador Distribuição	73	0,8	58,4
20250301	6207655-1	TD(723600)	Transformador Distribuição	1	7,87	7,87
20250301	6207656-1	TD(664818)	Transformador Distribuição	3	27,27	81,81
20250301	6207664-1	TD(26829)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20250301	6207670-1	TD(14708)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20250301	6207678-1	TD(73431696)	Transformador Distribuição	33	3,25	107,25
20250301	6207688-1	FU(719810)	Chave Fusível	1	4,9	4,9
20250301	6207696-1	CE(8849)	Chave Seccionadora	6	2,45	14,7
20250301	6207696-1	CE(8849)	Chave Seccionadora	394	2,45	965,3
20250301	6207698-1	TD(28737)	Transformador Distribuição	1	11,72	11,72
20250301	6207725-1	FU(17145)	Chave Fusível	1	49,43	49,43
20250301	6207729-1	FR(7836)	Chave Fusível Religadora	5	28,47	142,35
20250301	6207733-1	TD(1554428)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6207740-1	TD(18828)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,9
20250301	6207743-1	TD(695020)	Transformador Distribuição	9	23,05	207,45
20250301	6207749-1	TD(9446805)	Transformador Distribuição	1	9,37	9,37
20250301	6207749-1	CF(23905)	Chave Faca	110	2,12	233,2
20250301	6207753-1	TD(39226)	Transformador Distribuição	1	29,33	29,33
20250301	6207758-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	41	1,78	72,98
20250301	6207758-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	144	2,7	388,8
20250301	6207758-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	7	5,42	37,94
20250301	6207759-1	TD(52383)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20250301	6207766-1	TD(60760)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20250301	6207767-1	TD(55216)	Transformador Distribuição	1	6,83	6,83
20250301	6207773-1	TD(705003)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20250301	6207775-1	TD(12299)	Transformador Distribuição	1	21,78	21,78
20250301	6207779-1	TD(29813)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20250301	6207794-1	TD(679209)	Transformador Distribuição	8	13,58	108,64
20250301	6207805-1	TD(40955)	Transformador Distribuição	68	1,53	104,04
20250301	6207813-1	TD(30964)	Transformador Distribuição	2	20,38	40,76
20250301	6207825-1	TD(1427)	Transformador Distribuição	1	4,8	4,8
20250301	6207827-1	FU(693771)	Chave Fusível	10	4,67	46,7
20250301	6207836-1	FU(693297)	Chave Fusível	3	2,27	6,81
20250301	6207837-1	FU(39580)	Chave Fusível	2	6,07	12,14
20250301	6207838-1	TD(49333)	Transformador Distribuição	8	4,65	37,2
20250301	6207841-1	TD(727054)	Transformador Distribuição	1	7,12	7,12
20250301	6207842-1	TD(45562)	Transformador Distribuição	1	6,67	6,67

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6207850-1	TD(45674)	Transformador Distribuição	55	2,07	113,85
20250301	6207853-1	FU(15730)	Chave Fusível	2	7,78	15,56
20250301	6207858-1	TD(33075)	Transformador Distribuição	1	5,5	5,5
20250301	6207859-1	TD(16706)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20250301	6207860-1	TD(56150)	Transformador Distribuição	1	7,27	7,27
20250301	6207863-1	TD(658032)	Transformador Distribuição	8	27,23	217,84
20250301	6207865-1	FU(707043)	Chave Fusível	1	24,8	24,8
20250301	6207875-1	TD(680420)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20250301	6207876-1	TD(45626)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20250301	6207886-1	FU(58703275)	Chave Fusível	1	7,13	7,13
20250301	6207895-1	TD(6149)	Transformador Distribuição	2	2,93	5,86
20250301	6207895-1	TD(6149)	Transformador Distribuição	70	2,93	205,1
20250301	6207903-1	FU(6309)	Chave Fusível	1	2,98	2,98
20250301	6207913-1	TD(34278)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20250301	6207916-1	TD(46038)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20250301	6207923-1	FR(41676)	Chave Fusível Religadora	11	7,23	79,53
20250301	6207928-1	FR(1924)	Chave Fusível Religadora	4	2,75	11
20250301	6207930-1	TD(16629)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20250301	6207931-1	TD(42058)	Transformador Distribuição	2	5,22	10,44
20250301	6207936-1	FU(20834)	Chave Fusível	2	2,52	5,04
20250301	6207937-1	FU(13299)	Chave Fusível	4	8,42	33,68
20250301	6207951-1	CE(8849)	Chave Seccionadora	6	2,68	16,08
20250301	6207951-1	CE(8849)	Chave Seccionadora	394	2,68	1055,9 2
20250301	6207966-1	TD(655165)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20250301	6207970-1	FU(716100)	Chave Fusível	3	4,47	13,41
20250301	6207979-1	[BT]PA(13508)	Ramal de Baixa Tensão	8	8,33	66,64

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6207993-1	TD(657644)	Transformador Distribuição	5	21,88	109,4
20250301	6208007-1	FR(17206)	Chave Fusível Religadora	41	19,68	806,88
20250301	6208010-1	CE(4529)	Chave Seccionadora	174	4,07	708,18
20250301	6208016-1	TD(61242)	Transformador Distribuição	1	25,1	25,1
20250301	6208017-1	TD(8976)	Transformador Distribuição	69	2,5	172,5
20250301	6208018-1	TD(36342)	Transformador Distribuição	1	36,83	36,83
20250301	6208020-1	TD(728726)	Transformador Distribuição	1	20,93	20,93
20250301	6208030-1	TD(6810)	Transformador Distribuição	80	1,05	84
20250301	6208031-1	TD(722237)	Transformador Distribuição	53	1,27	67,31
20250301	6208038-1	TD(45091)	Transformador Distribuição	1	22,38	22,38
20250301	6208039-1	TD(29951)	Transformador Distribuição	36	1,98	71,28
20250301	6208041-1	TD(48336)	Transformador Distribuição	2	10,05	20,1
20250301	6208042-1	TD(58427)	Transformador Distribuição	1	30,53	30,53
20250301	6208049-1	TD(26088)	Transformador Distribuição	2	1,32	2,64
20250301	6208050-1	FU(25137)	Chave Fusível	9	3,37	30,33
20250301	6208053-1	FU(694156)	Chave Fusível	35	20,9	731,5
20250301	6208056-1	TD(690902)	Transformador Distribuição	152	2,38	361,76
20250301	6208057-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	53	0,2	10,6
20250301	6208057-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	222	3,4	754,8
20250301	6208057-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	6	4,08	24,48
20250301	6208057-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	5	3,4	17
20250301	6208057-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	4	0,2	0,8
20250301	6208057-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	1	3,4	3,4
20250301	6208058-1	TD(60188)	Transformador Distribuição	1	4	4

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6208059-1	TD(685399)	Transformador Distribuição	2	20,33	40,66
20250301	6208060-1	FU(9357)	Chave Fusível	296	2,53	748,88
20250301	6208063-1	TD(718070)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20250301	6208067-1	TD(37649)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20250301	6208079-1	FU(718081)	Chave Fusível	5	21,87	109,35
20250301	6208080-1	PE(13707084)	Ponto de conexão	2	18,77	37,54
20250301	6208084-1	FU(948)	Chave Fusível	70	2,6	182
20250301	6208100-1	TD(66415298)	Transformador Distribuição	1	20,13	20,13
20250301	6208106-1	FU(10658)	Chave Fusível	7	5,73	40,11
20250301	6208111-1	FU(10194)	Chave Fusível	12	6,53	78,36
20250301	6208112-1	TD(11361)	Transformador Distribuição	29	24,03	696,87
20250301	6208118-1	FR(679528)	Chave Fusível Religadora	76	1,82	138,32
20250301	6208119-1	TD(18139)	Transformador Distribuição	3	6,62	19,86
20250301	6208144-1	TD(744963)	Transformador Distribuição	49	8,55	418,95
20250301	6208145-1	TD(44088)	Transformador Distribuição	2	18,15	36,3
20250301	6208153-1	TD(16621)	Transformador Distribuição	1	25,4	25,4
20250301	6208155-1	TD(14289)	Transformador Distribuição	1	23,72	23,72
20250301	6208156-1	TD(32505)	Transformador Distribuição	66	2,6	171,6
20250301	6208163-1	RD(41721)	Religador de Distribuição	110	0,92	101,2
20250301	6208163-1	RD(736029)	Religador de Distribuição	46	1,5	69
20250301	6208163-1	RD(41721)	Religador de Distribuição	2	4,02	8,04
20250301	6208163-1	RD(41721)	Religador de Distribuição	57	1,23	70,11
20250301	6208163-1	RD(41721)	Religador de Distribuição	3	1,3	3,9
20250301	6208163-1	RD(41721)	Religador de Distribuição	1	4,23	4,23
20250301	6208163-1	RD(41721)	Religador de Distribuição	1	17,23	17,23

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6208168-1	TD(672530)	Transformador Distribuição	3	16,77	50,31
20250301	6208172-1	TD(11289)	Transformador Distribuição	2	5,23	10,46
20250301	6208174-1	TD(52638)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20250301	6208181-1	TD(685911)	Transformador Distribuição	2	19,72	39,44
20250301	6208190-1	TD(688715)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20250301	6208191-1	FU(36096)	Chave Fusível	2	15,25	30,5
20250301	6208193-1	TD(51770)	Transformador Distribuição	2	4	8
20250301	6208198-1	CGM01_CGM49 534	Alimentador	546	1,02	556,92
20250301	6208211-1	FU(585)	Chave Fusível	103	2,15	221,45
20250301	6208217-1	FU(10709)	Chave Fusível	8	10,5	84
20250301	6208219-1	FU(723711)	Chave Fusível	1	21,98	21,98
20250301	6208229-1	TD(26466)	Transformador Distribuição	1	25,53	25,53
20250301	6208237-1	FR(37128)	Chave Fusível Religadora	5	6,38	31,9
20250301	6208240-1	TD(29404)	Transformador Distribuição	1	1,6	1,6
20250301	6208246-1	TD(11867)	Transformador Distribuição	1	16,9	16,9
20250301	6208250-1	FU(16758)	Chave Fusível	3	17,07	51,21
20250301	6208252-1	FU(21347)	Chave Fusível	2	18,33	36,66
20250301	6208262-1	TD(30062)	Transformador Distribuição	4	13,47	53,88
20250301	6208267-1	TD(53548)	Transformador Distribuição	1	16,55	16,55
20250301	6208268-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	62	3,67	227,54
20250301	6208275-1	FR(65058397)	Chave Fusível Religadora	14	20,62	288,68
20250301	6208281-1	TD(19597)	Transformador Distribuição	1	20,53	20,53
20250301	6208282-1	TD(50720)	Transformador Distribuição	5	2,78	13,9
20250301	6208284-1	FU(15500)	Chave Fusível	6	19,75	118,5
20250301	6208291-1	TD(18852)	Transformador Distribuição	2	5,53	11,06
20250301	6208308-1	FU(19290)	Chave Fusível	13	4	52

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6208316-1	TD(664333)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20250301	6208322-1	TD(56538)	Transformador Distribuição	2	18,38	36,76
20250301	6208342-1	TD(49425)	Transformador Distribuição	1	35,1	35,1
20250301	6208347-1	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	22	3,57	78,54
20250301	6208351-1	FU(687675)	Chave Fusível	6	20,47	122,82
20250301	6208355-1	TD(45767)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20250301	6208361-1	FR(39041)	Chave Fusível Religadora	12	2,7	32,4
20250301	6208363-1	TD(38260)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,5
20250301	6208372-1	TD(9023)	Transformador Distribuição	8	12,27	98,16
20250301	6208373-1	TD(12694)	Transformador Distribuição	2	24,67	49,34
20250301	6208381-1	TD(671903)	Transformador Distribuição	2	24,35	48,7
20250301	6208387-1	TD(44730)	Transformador Distribuição	2	20,58	41,16
20250301	6208391-1	TD(52535)	Transformador Distribuição	3	13	39
20250301	6208393-1	TD(4447)	Transformador Distribuição	115	8,43	969,45
20250301	6208395-1	FU(697640)	Chave Fusível	15	2,42	36,3
20250301	6208396-1	TD(736)	Transformador Distribuição	61	1,43	87,23
20250301	6208399-1	TD(33177)	Transformador Distribuição	1	16,37	16,37
20250301	6208404-1	TD(42929)	Transformador Distribuição	2	20,58	41,16
20250301	6208405-1	FU(24209)	Chave Fusível	21	15,92	334,32
20250301	6208414-1	TD(44494)	Transformador Distribuição	4	16,67	66,68
20250301	6208426-1	TD(37639)	Transformador Distribuição	1	20,67	20,67
20250301	6208431-1	TD(13448)	Transformador Distribuição	1	19,55	19,55
20250301	6208432-1	TD(1972)	Transformador Distribuição	3	2,12	6,36
20250301	6208433-1	TD(32102)	Transformador Distribuição	1	13,17	13,17

Relatório Situação de Emergência
Março/2025
Código Único do Relatório: 20250301



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6208436-1	TD(16260)	Transformador Distribuição	1	28,75	28,75
20250301	6208437-1	FU(16063)	Chave Fusível	3	16,42	49,26
20250301	6208441-1	TD(36339)	Transformador Distribuição	1	16,67	16,67
20250301	6208447-1	TD(24060)	Transformador Distribuição	31	20,35	630,85
20250301	6208448-1	TD(11189)	Transformador Distribuição	31	2,92	90,52
20250301	6208451-1	FU(16009)	Chave Fusível	36	13,62	490,32
20250301	6208456-1	FU(4264)	Chave Fusível	5	2,78	13,9
20250301	6208462-1	TD(18972)	Transformador Distribuição	1	24,5	24,5
20250301	6208465-1	TD(680927)	Transformador Distribuição	2	12,4	24,8
20250301	6208468-1	FU(724479)	Chave Fusível	19	2,45	46,55
20250301	6208468-1	FU(724479)	Chave Fusível	7	2,45	17,15
20250301	6208468-1	FU(724479)	Chave Fusível	409	2,45	1002,05
20250301	6208482-1	FU(11355)	Chave Fusível	3	18,63	55,89
20250301	6208483-1	TD(26987)	Transformador Distribuição	1	20,08	20,08
20250301	6208485-1	TD(659131)	Transformador Distribuição	8	28,83	230,64
20250301	6208488-1	TD(661970)	Transformador Distribuição	1	0,07	0,07
20250301	6208506-1	FU(19103)	Chave Fusível	1	15,98	15,98
20250301	6208507-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	2	2,38	4,76
20250301	6208507-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	666	2,38	1585,08
20250301	6208507-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	37	3,32	122,84
20250301	6208511-1	TD(11199)	Transformador Distribuição	3	10,02	30,06
20250301	6208512-1	TD(37207)	Transformador Distribuição	1	27,37	27,37
20250301	6208514-1	TD(716369)	Transformador Distribuição	41	3,52	144,32
20250301	6208516-1	FR(31373)	Chave Fusível Religadora	8	19,62	156,96
20250301	6208526-1	FR(28272)	Chave Fusível Religadora	9	23,45	211,05

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250301	6208529-1	TD(8405)	Transformador Distribuição	81	2,53	204,93
20250301	6208536-1	TD(18855)	Transformador Distribuição	1	14,78	14,78
20250301	6208538-1	TD(706813)	Transformador Distribuição	36	12,92	465,12
20250301	6208539-1	TD(54429)	Transformador Distribuição	75	0,7	52,5
20250301	6208561-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	8	17,92	143,36
20250301	6208561-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	12	11,68	140,16
20250301	6208561-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	30	10,92	327,6
20250301	6208641-1	TD(20140)	Transformador Distribuição	1	25,33	25,33
20250301	6235462-1	TD(688987)	Transformador Distribuição	49	4,27	209,23
20250301	6235477-1	TD(688987)	Transformador Distribuição	49	3,53	172,97
20250301	6242133-1	RD(38096)	Religador de Distribuição	1	3,42	3,42
20250301	6242133-1	RD(38096)	Religador de Distribuição	486	3,42	1662,12
20250301	6242133-1	RD(38096)	Religador de Distribuição	29	5,3	153,7
20250301	6242133-1	RD(38096)	Religador de Distribuição	9	7,82	70,38
20250301	6242133-1	RD(38096)	Religador de Distribuição	39	9,82	382,98
20250301	6242133-1	RD(38096)	Religador de Distribuição	9	13,97	125,73
20250301	6242557-1	RD(727004)	Religador de Distribuição	154	3,12	480,48
20250301	6242557-1	RD(727004)	Religador de Distribuição	40	4,33	173,2
20250301	6242557-1	RD(727004)	Religador de Distribuição	48	4,67	224,16

ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
no período de 22/03/25 a 01/04/25 na Área de
Atuação da Energisa - MS**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 22/03 e 01/04/2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

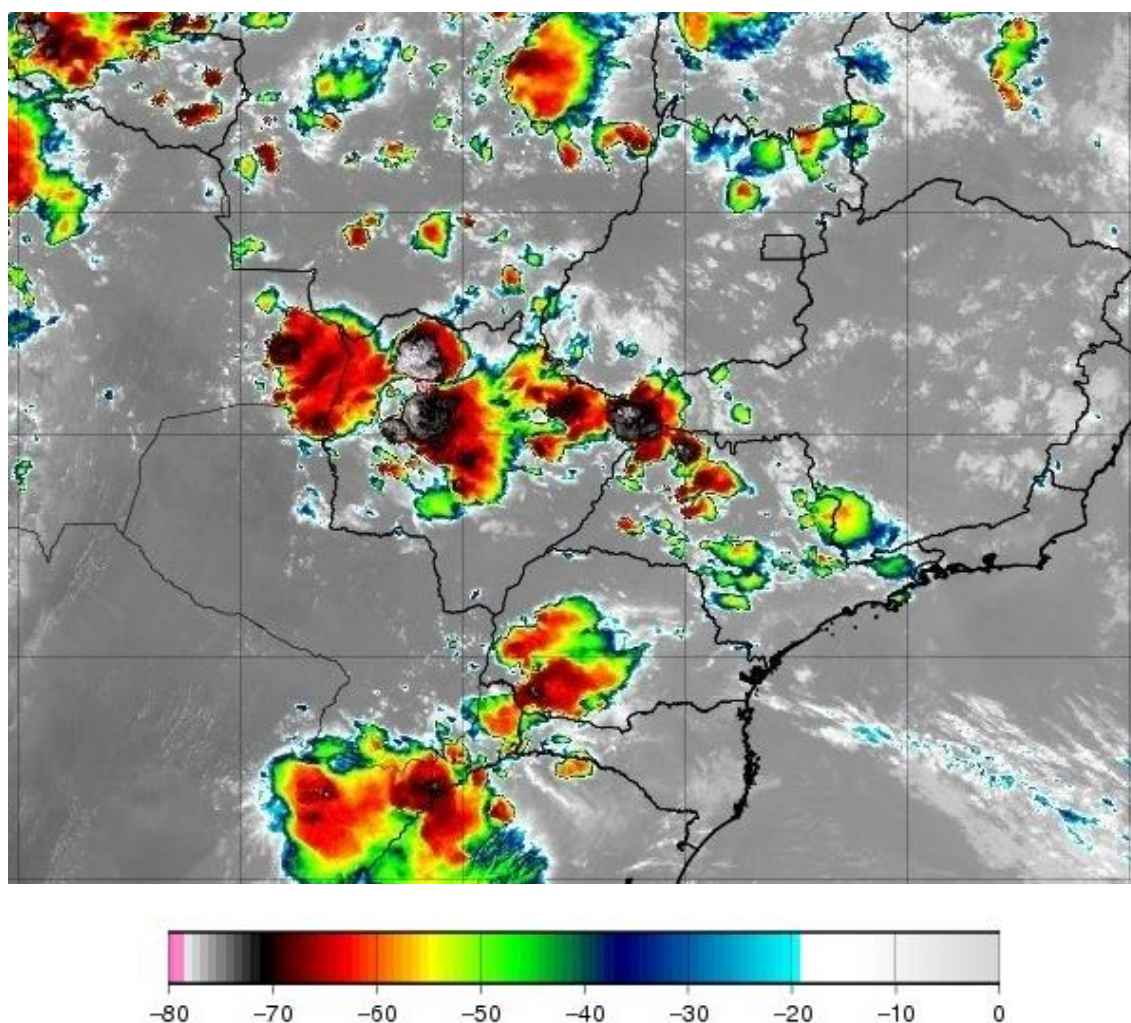


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 as 21:00 UT do dia 22/03. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.


2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO

A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.


Número de Raios - 57622
(2025-03-22)

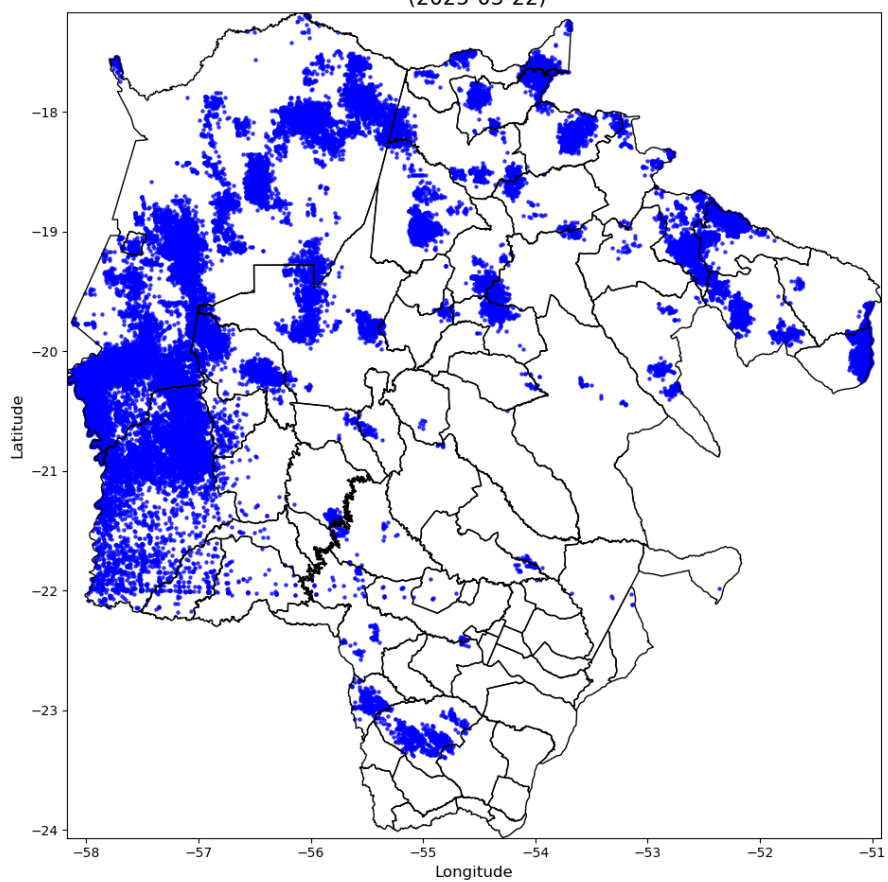


Número de Raios - 140820
(2025-03-23)

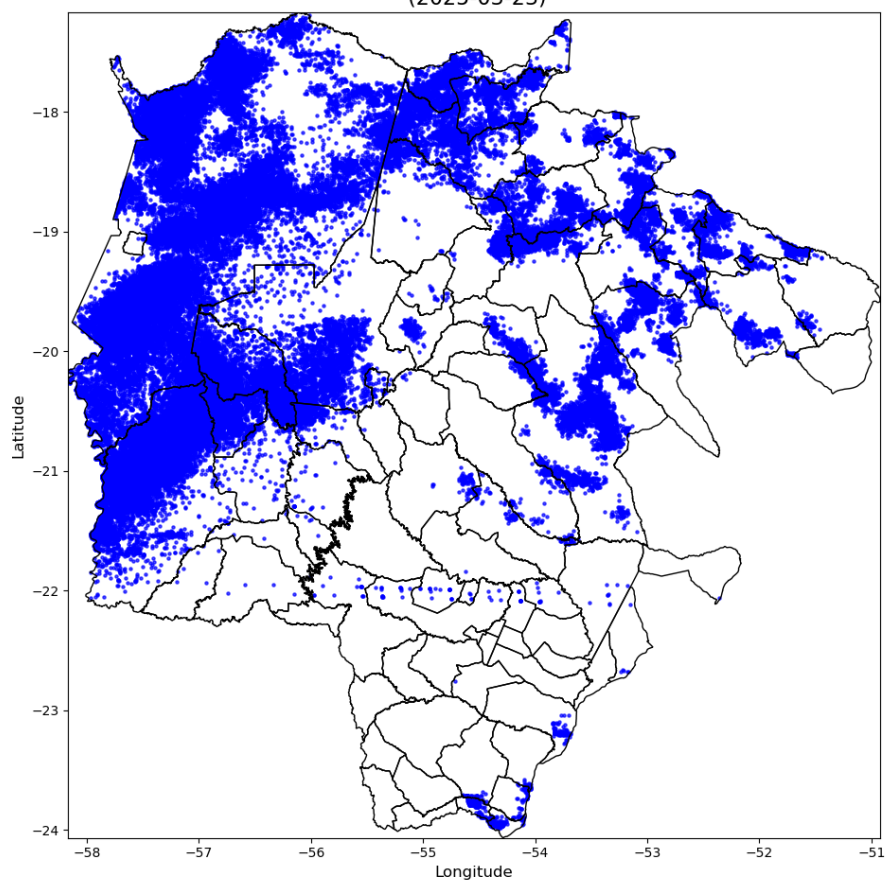


Número de Raios - 19584
(2025-03-24)

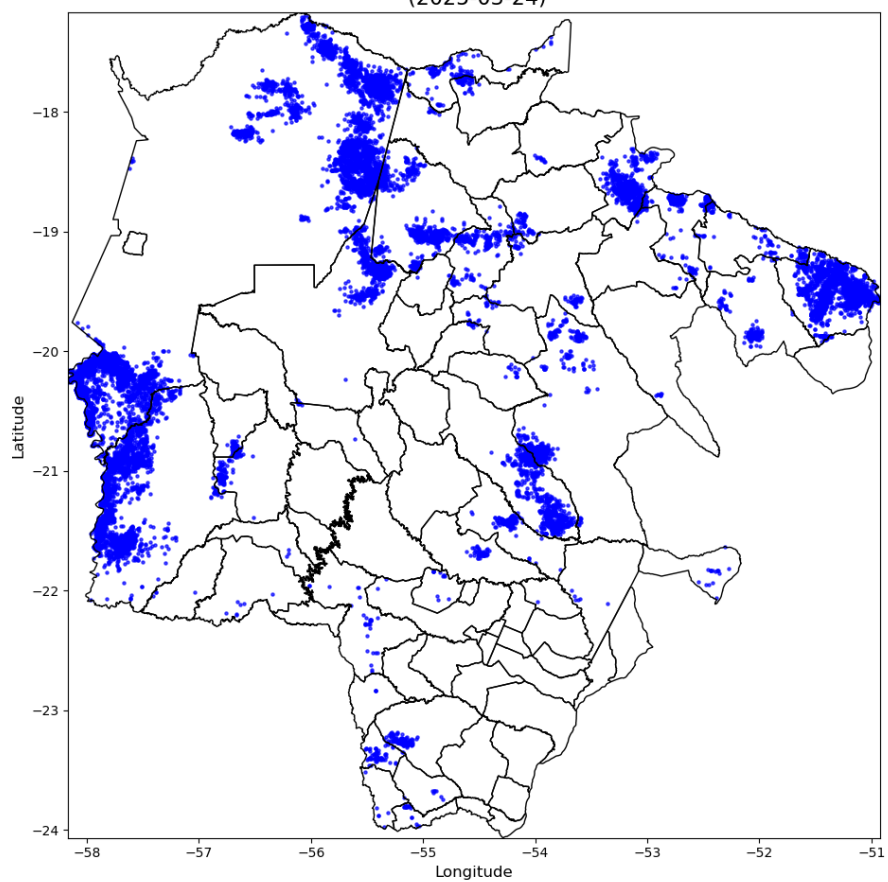


Número de Raios - 51783
(2025-03-25)

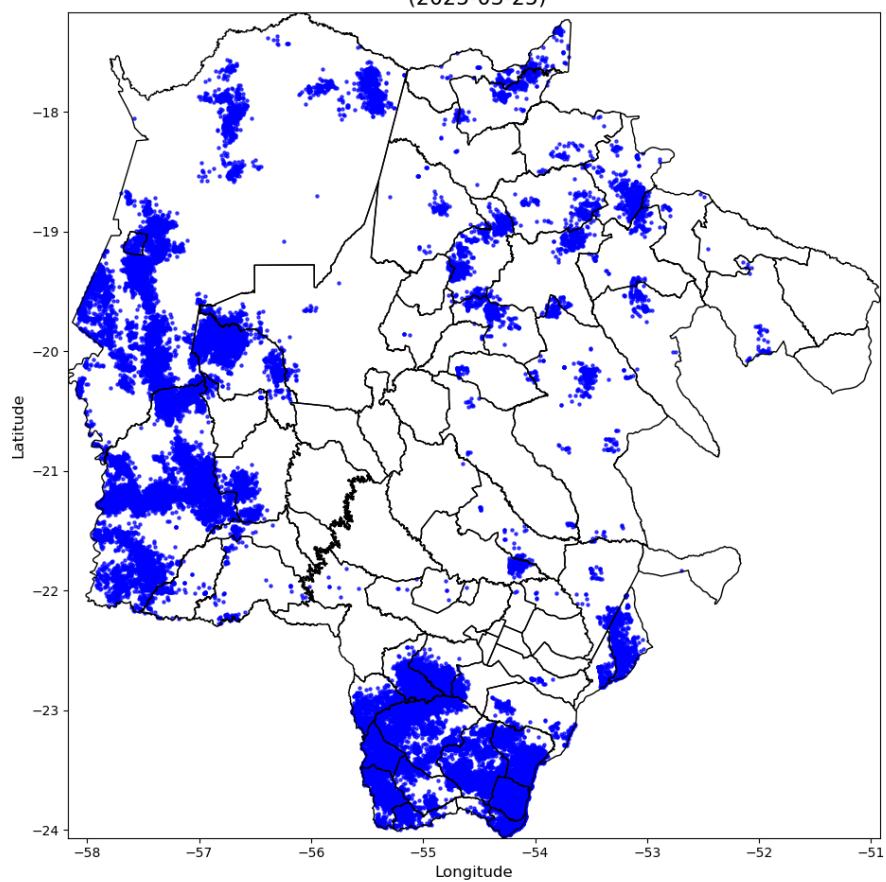


Número de Raios - 83003
(2025-03-26)

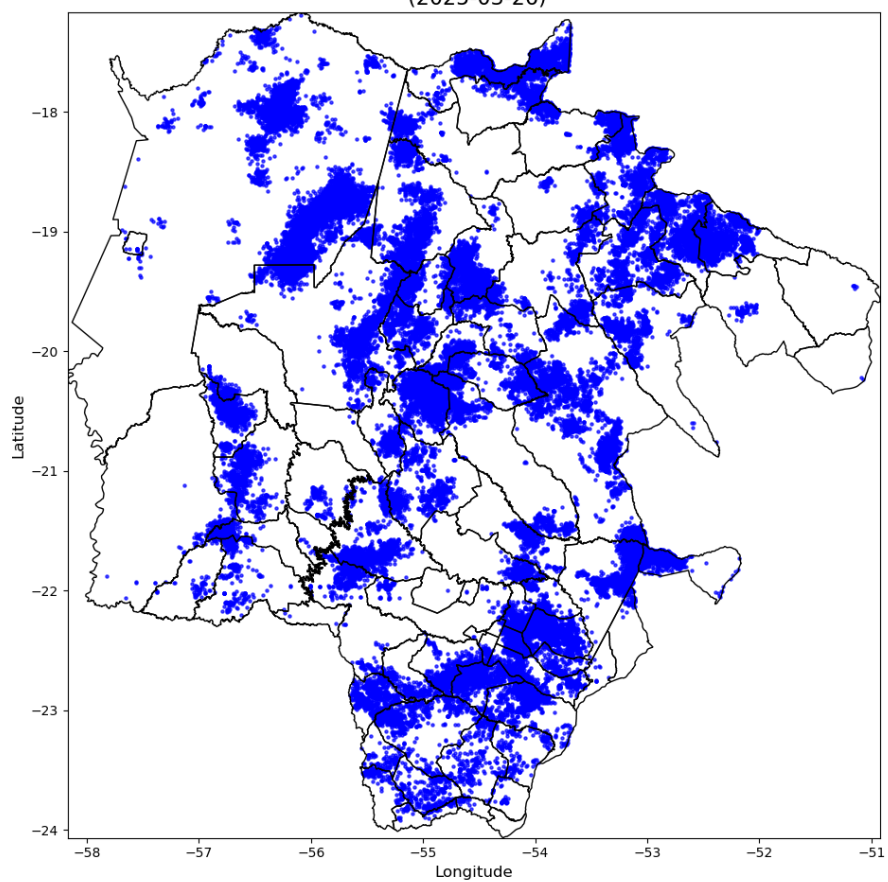


Número de Raios - 6677
(2025-03-27)

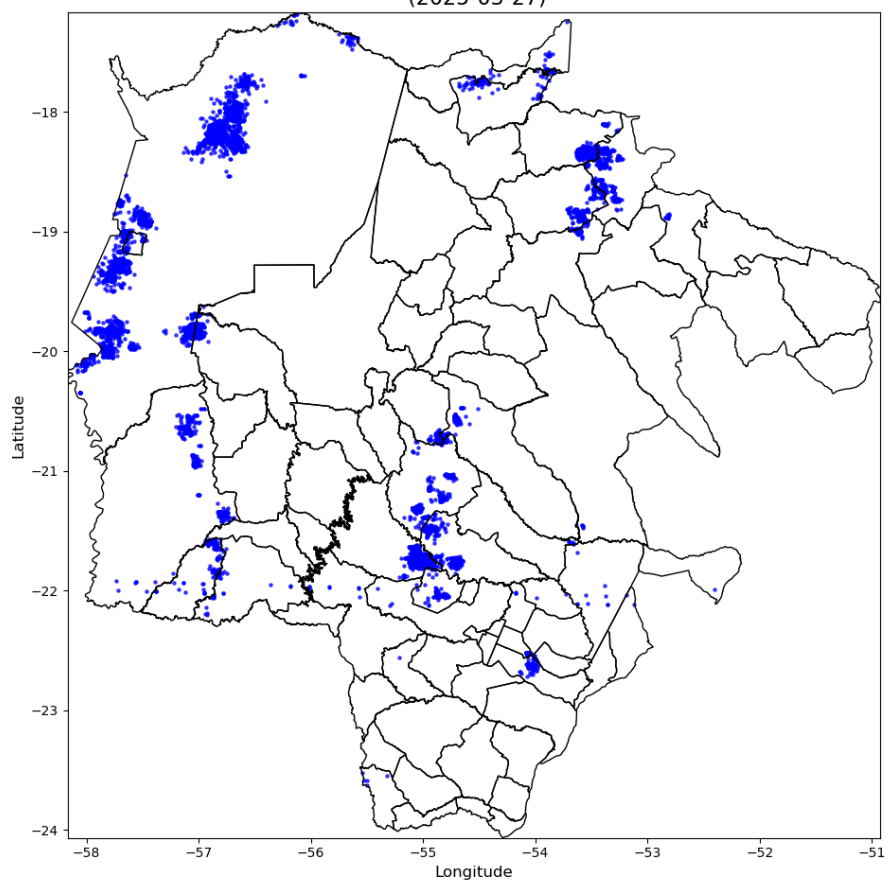


Número de Raios - 112763
(2025-03-28)

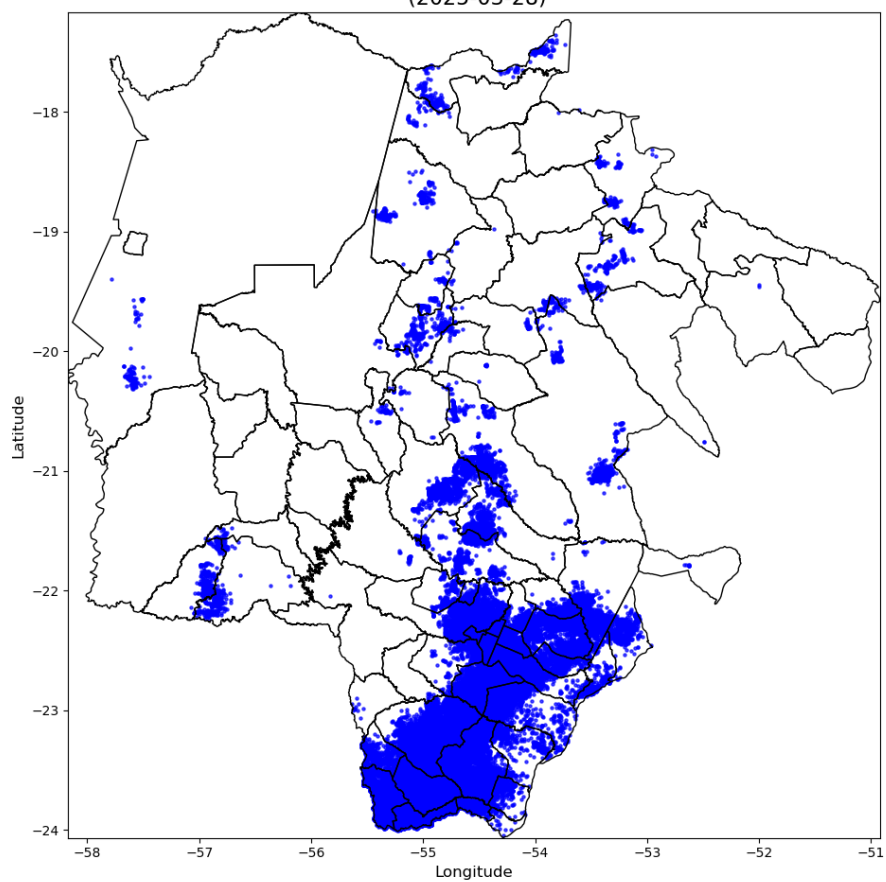


Número de Raios - 87323
(2025-03-29)

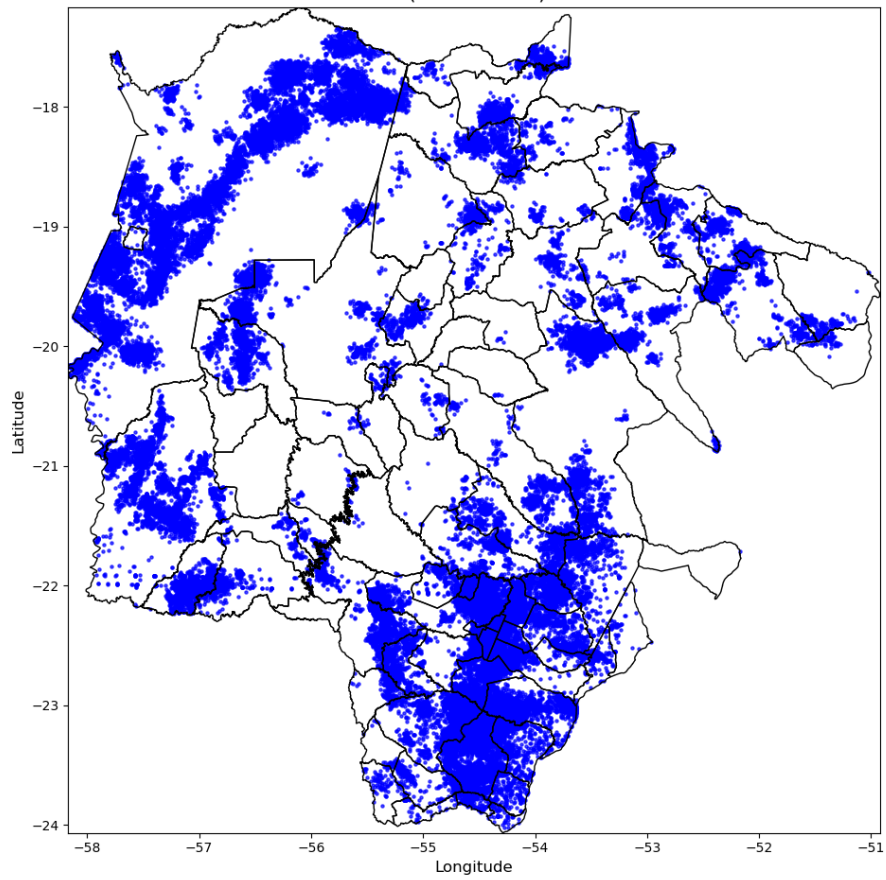

Número de Raios - 99682
(2025-03-30)

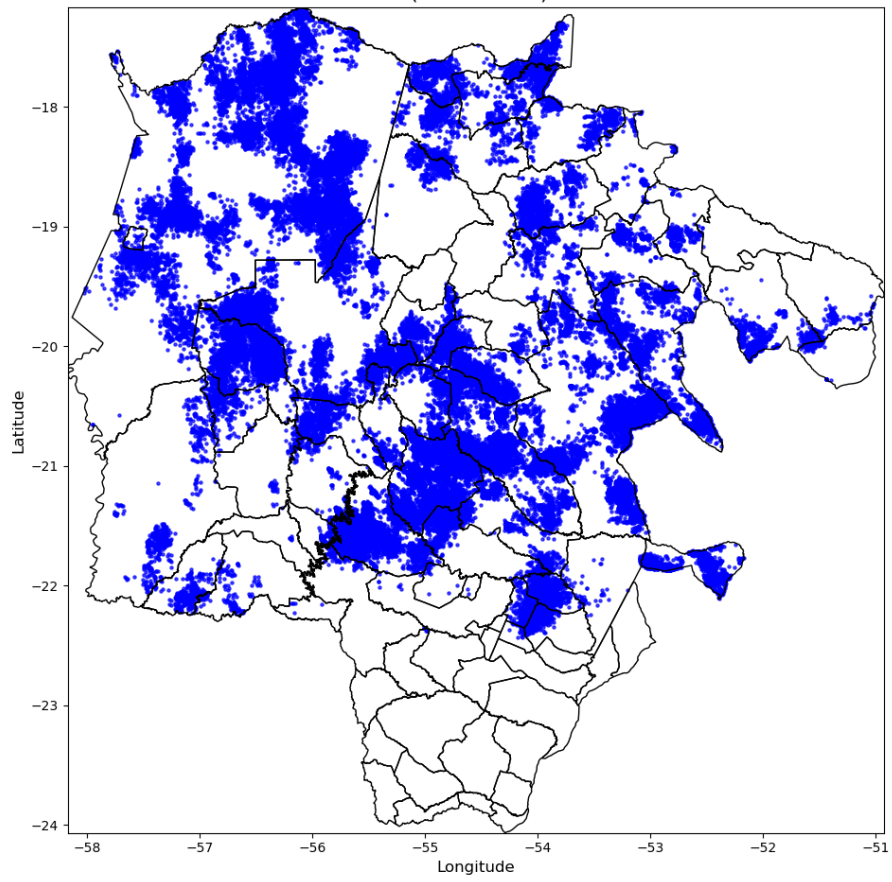

Número de Raios - 22813
(2025-03-31)

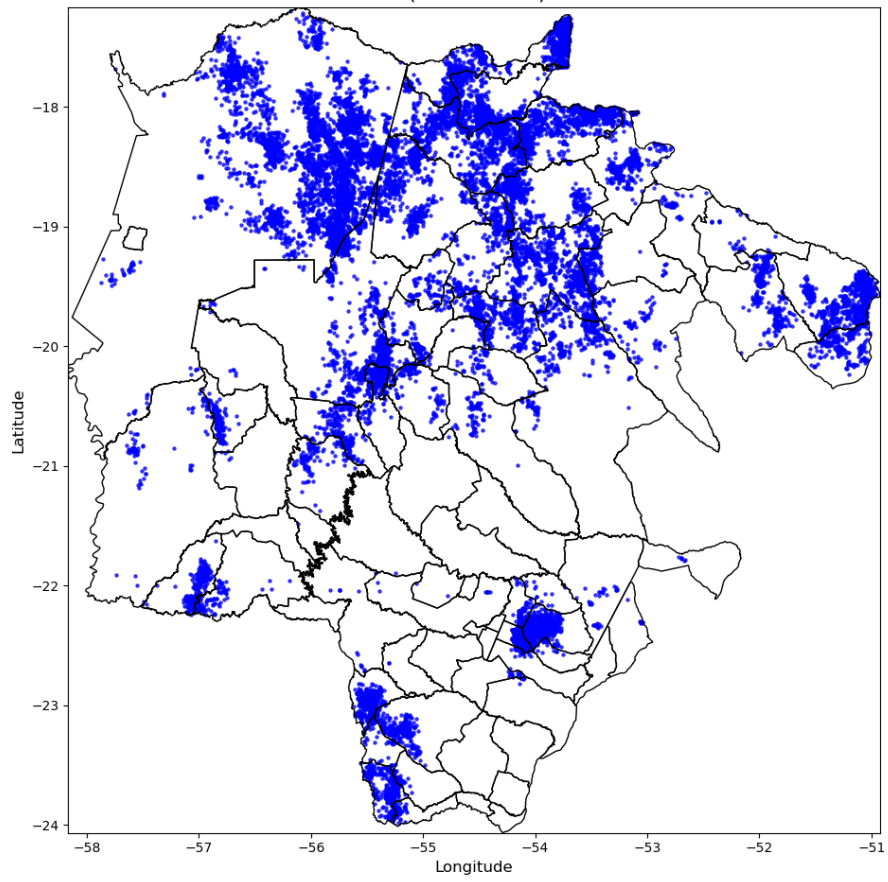

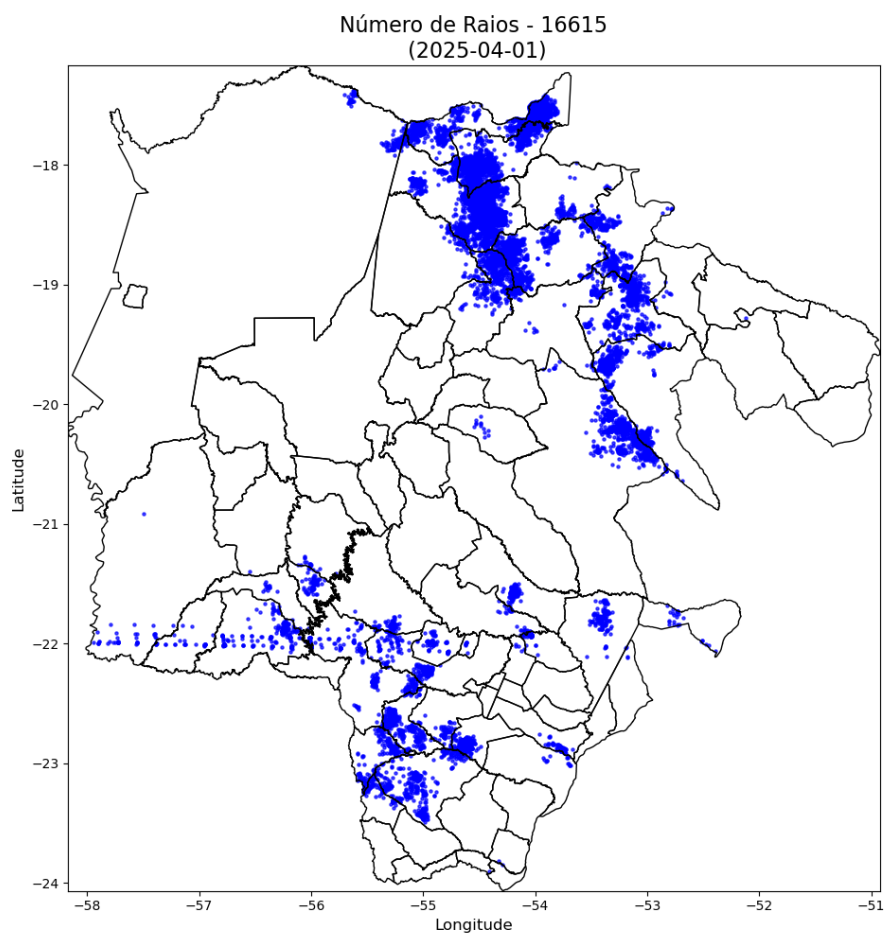
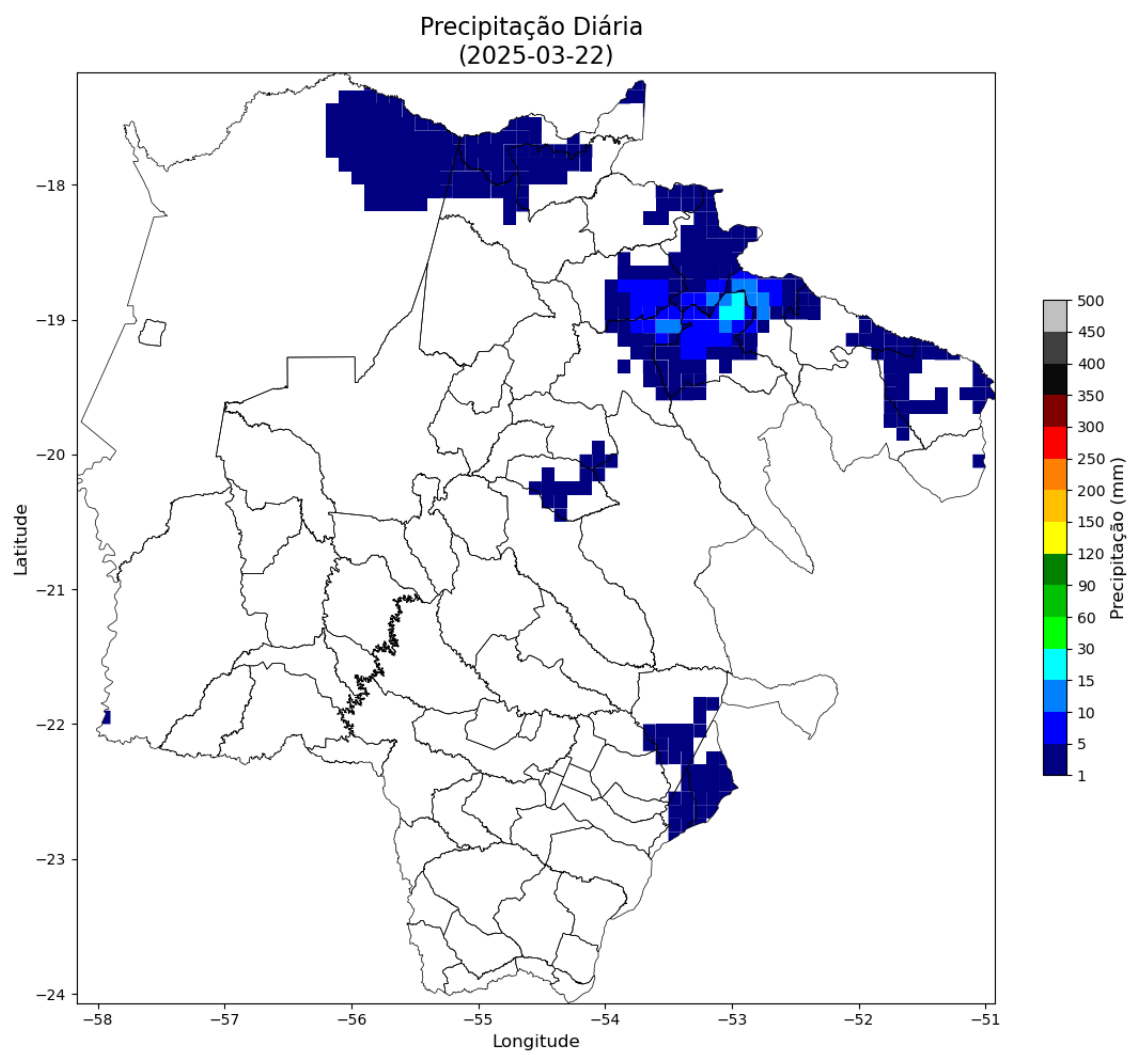
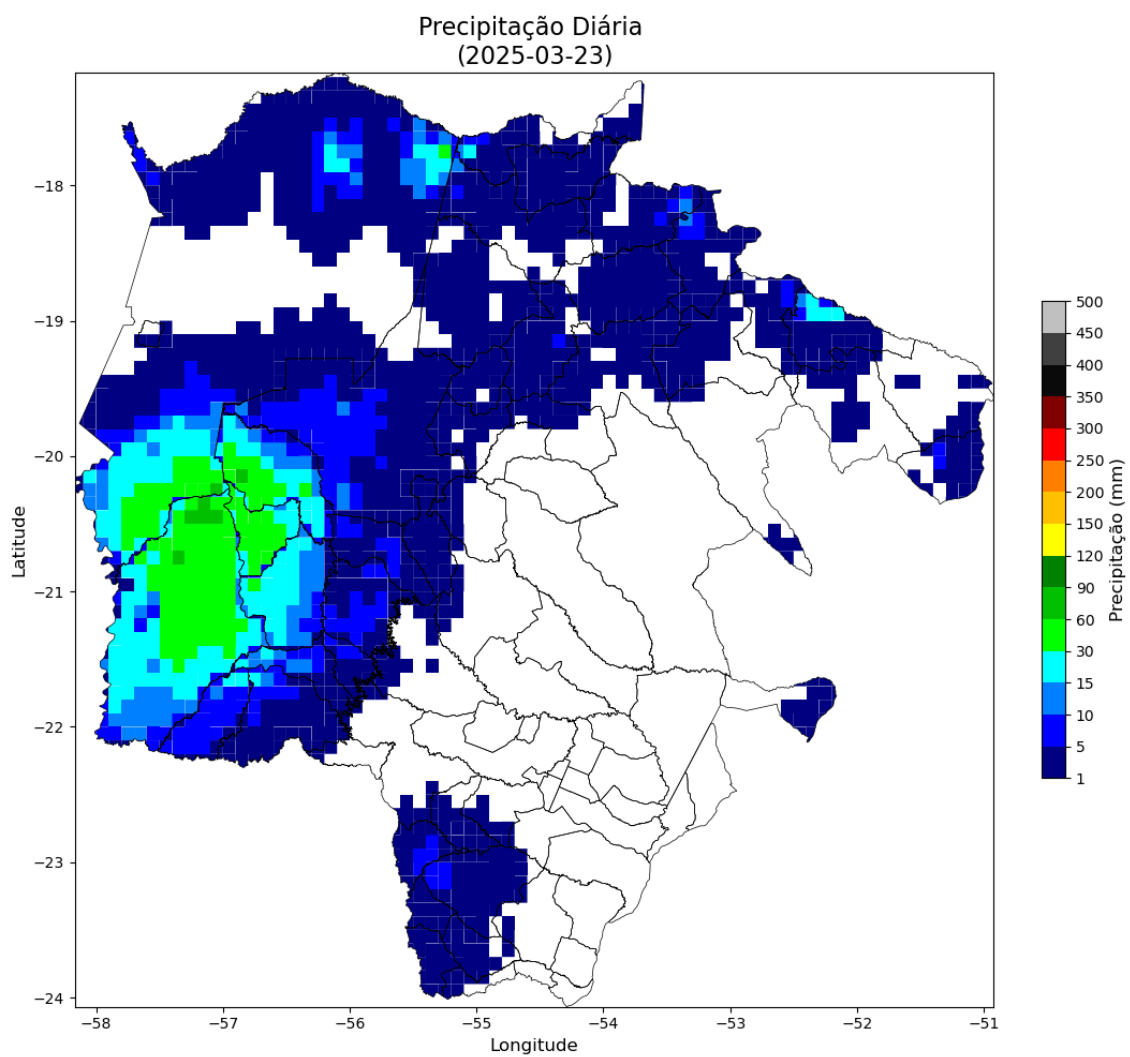
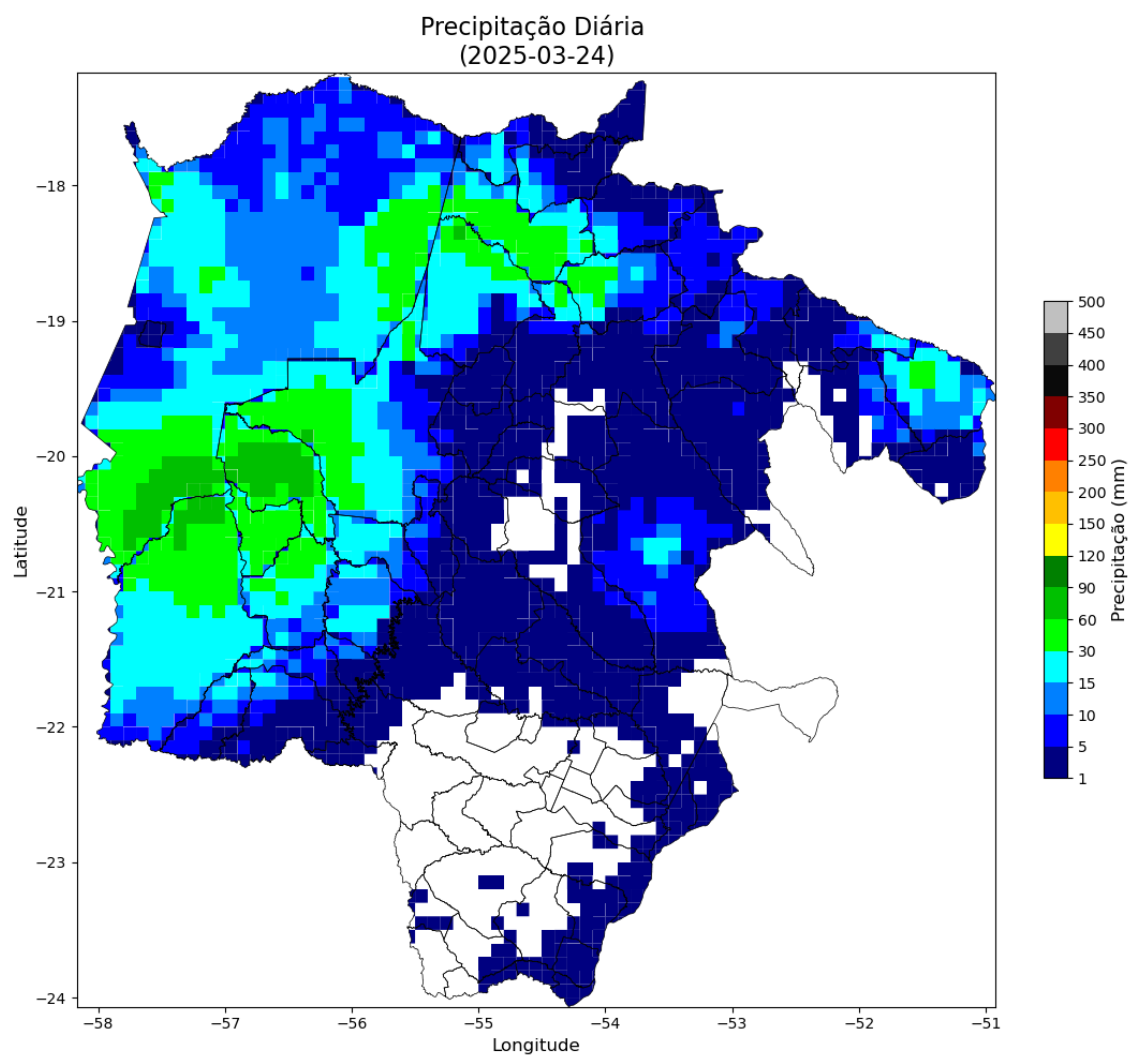
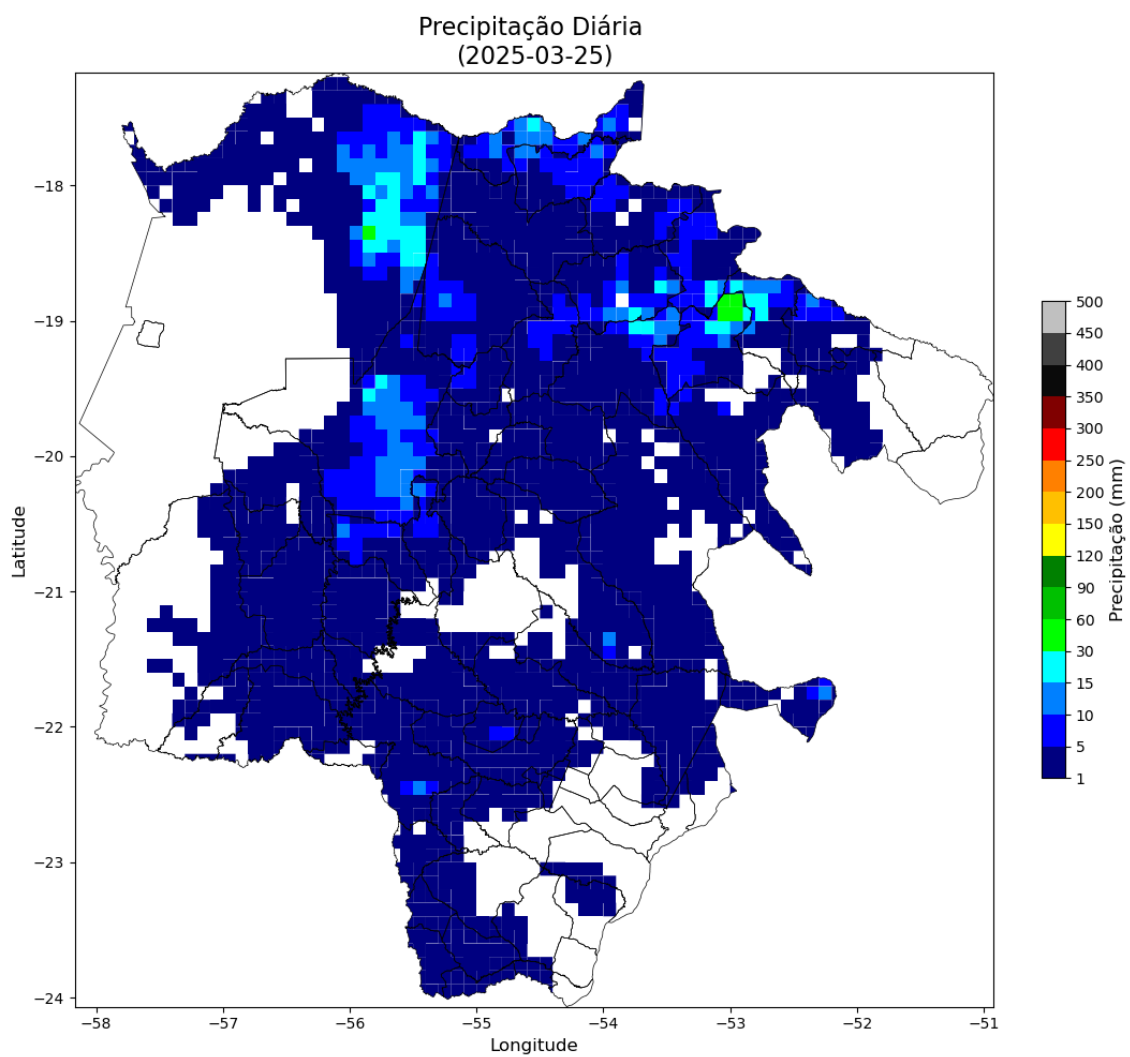



Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias 22/03 a 01/04.













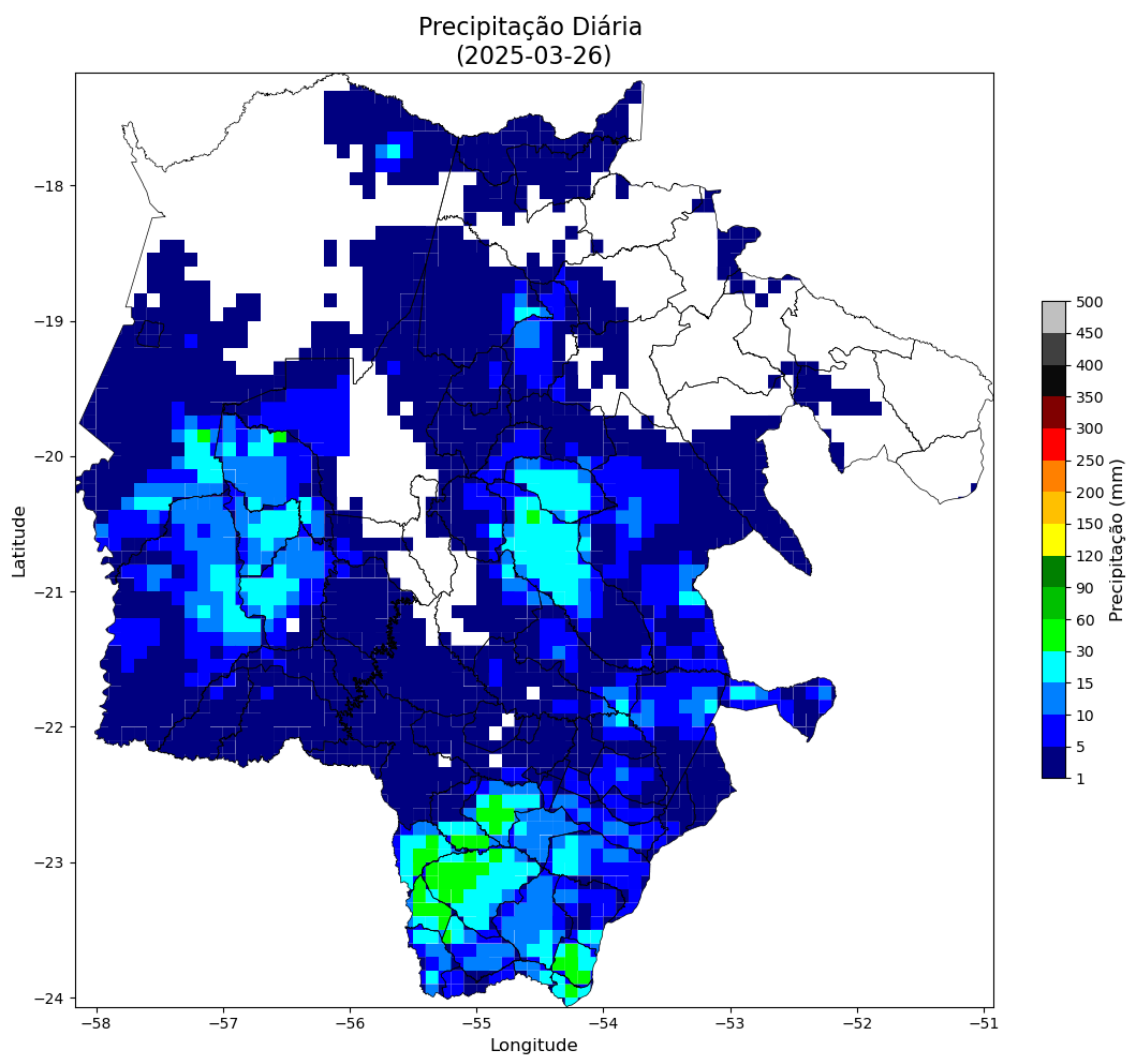


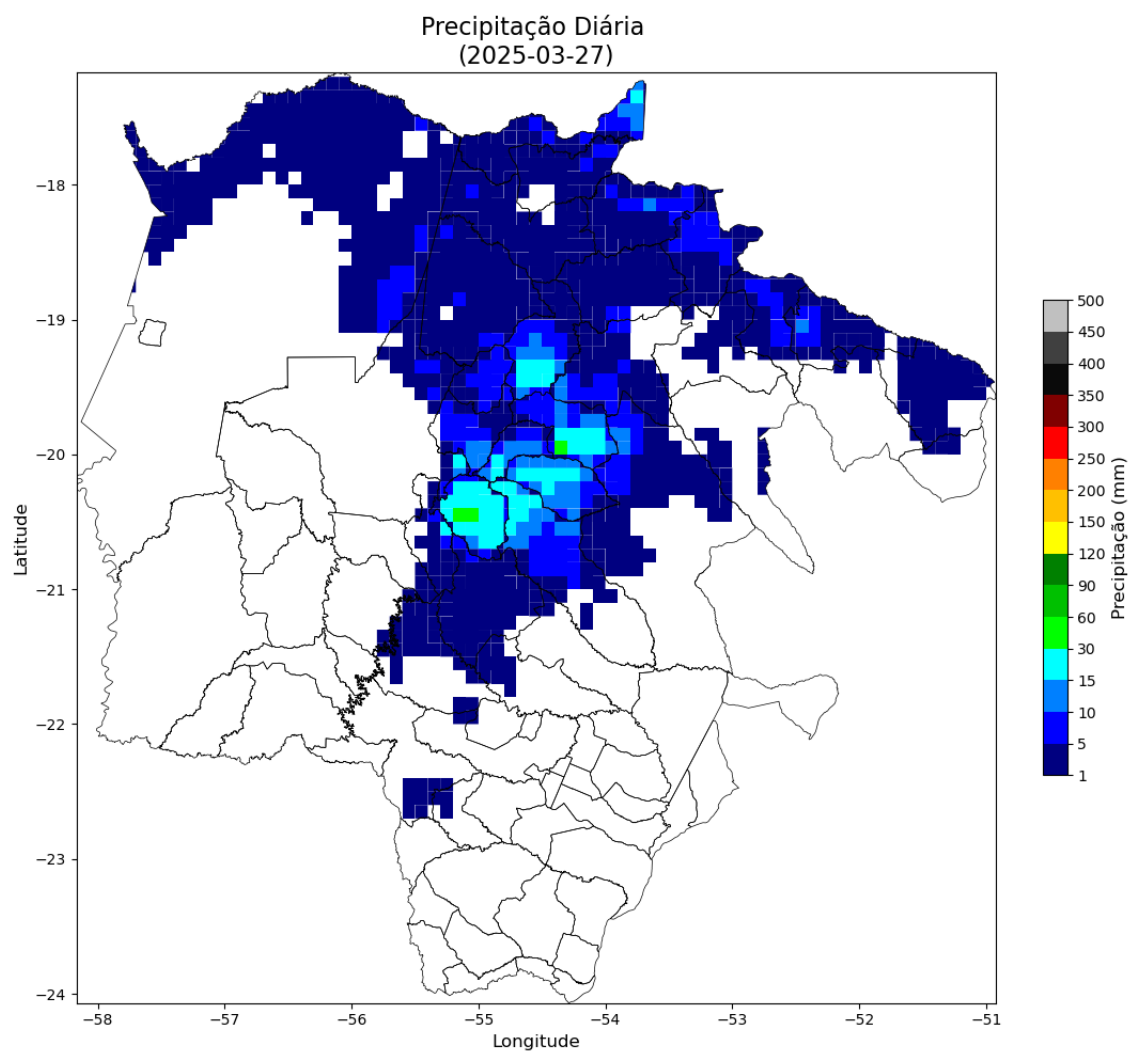

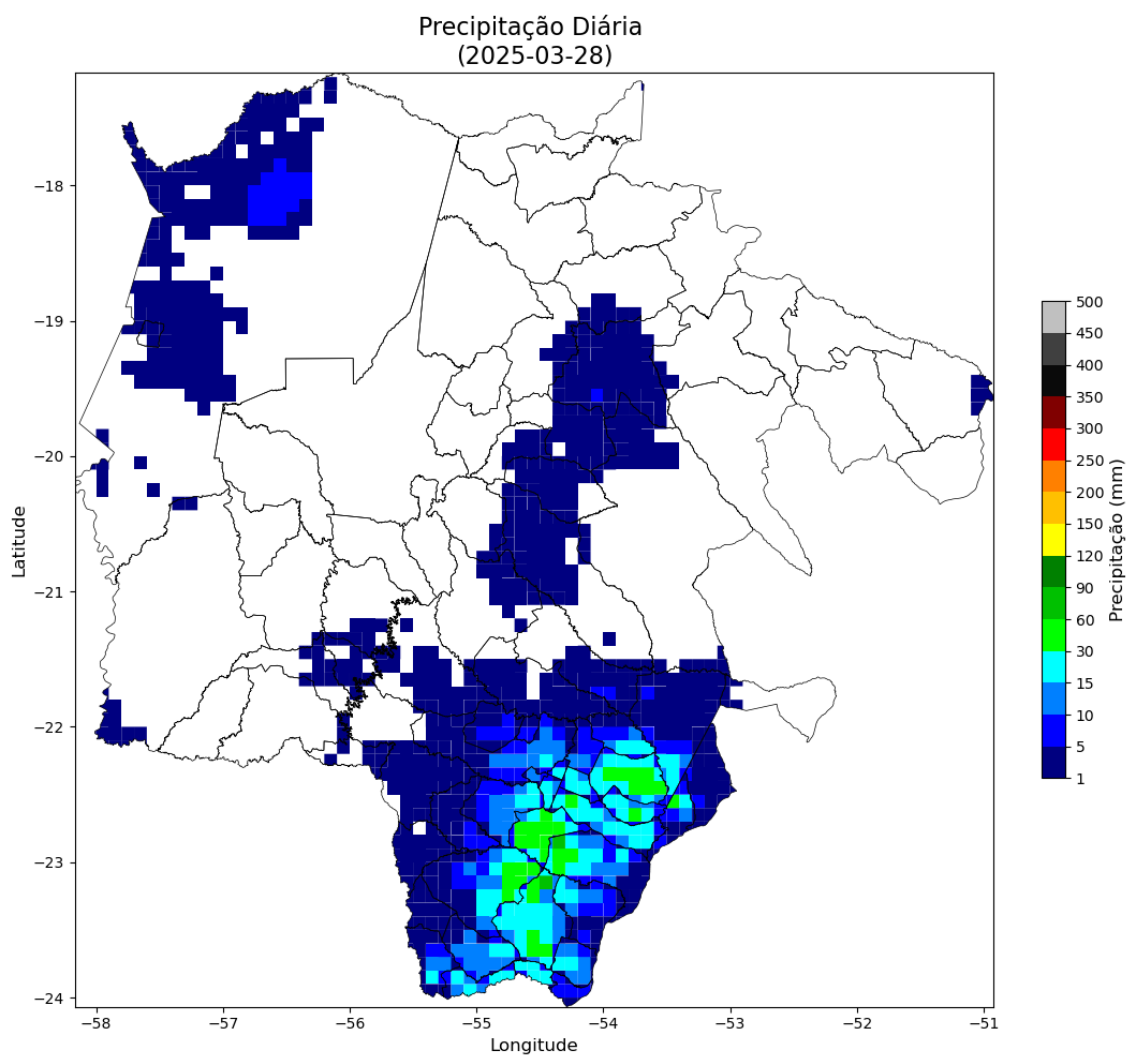

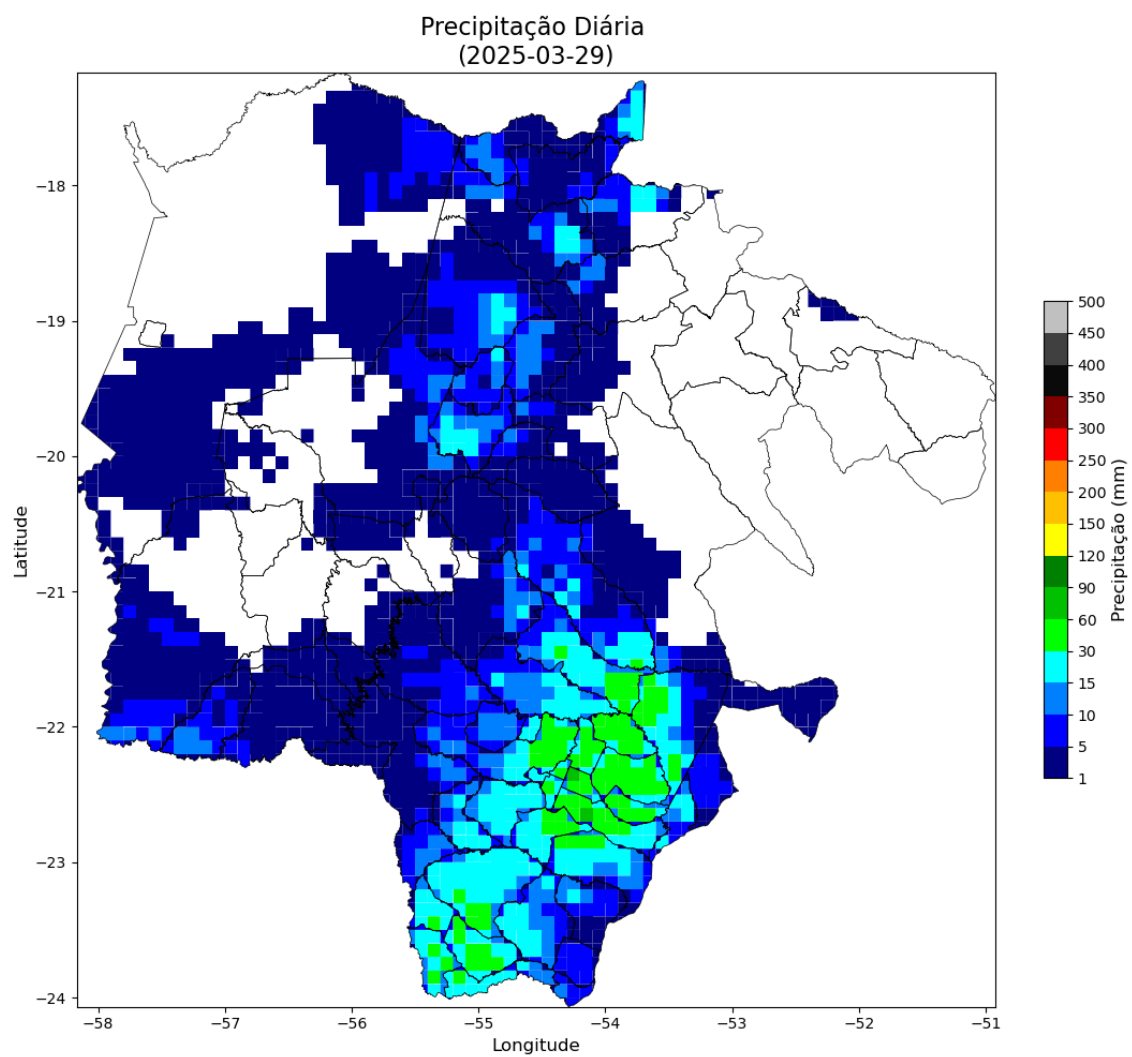

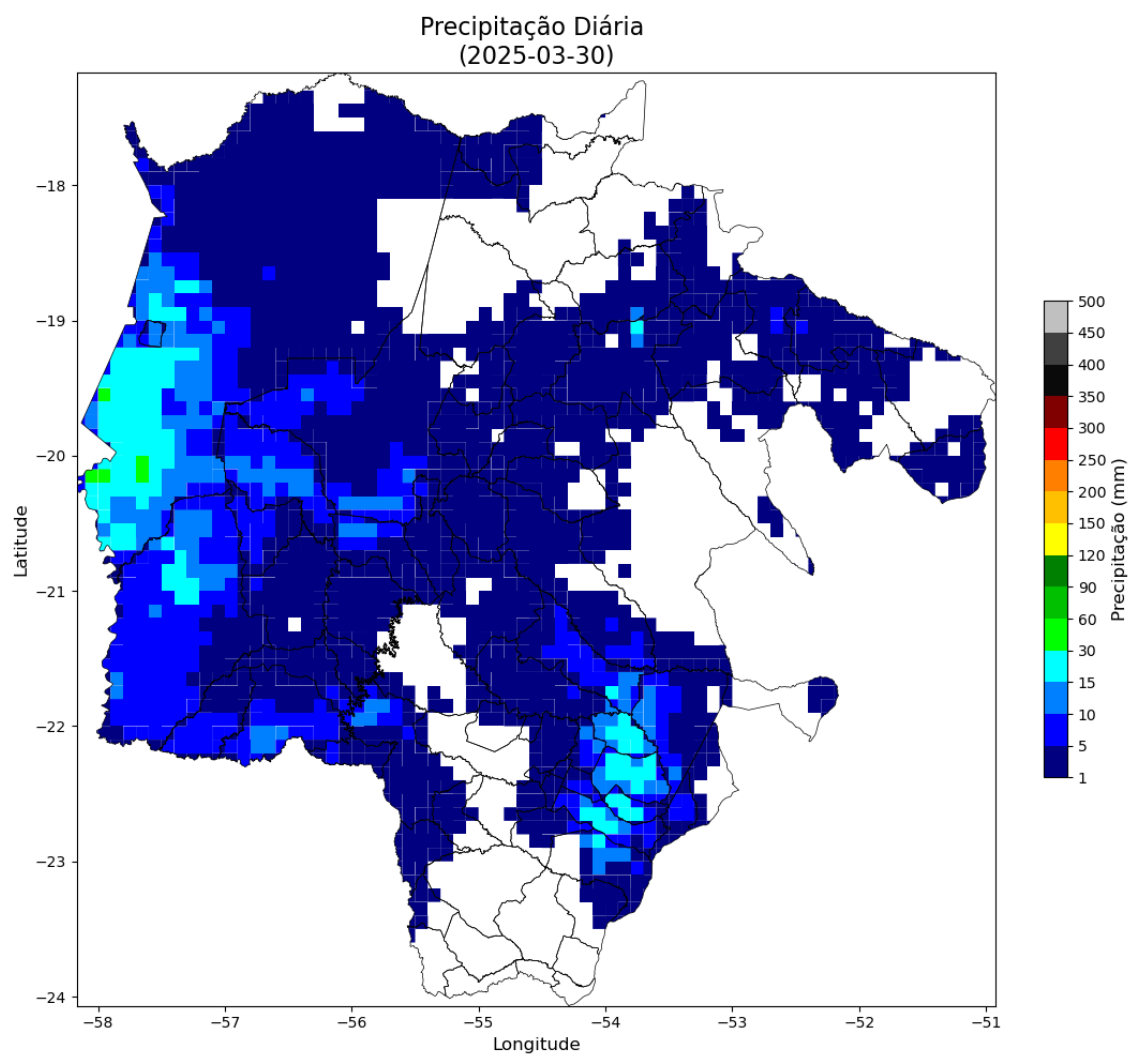

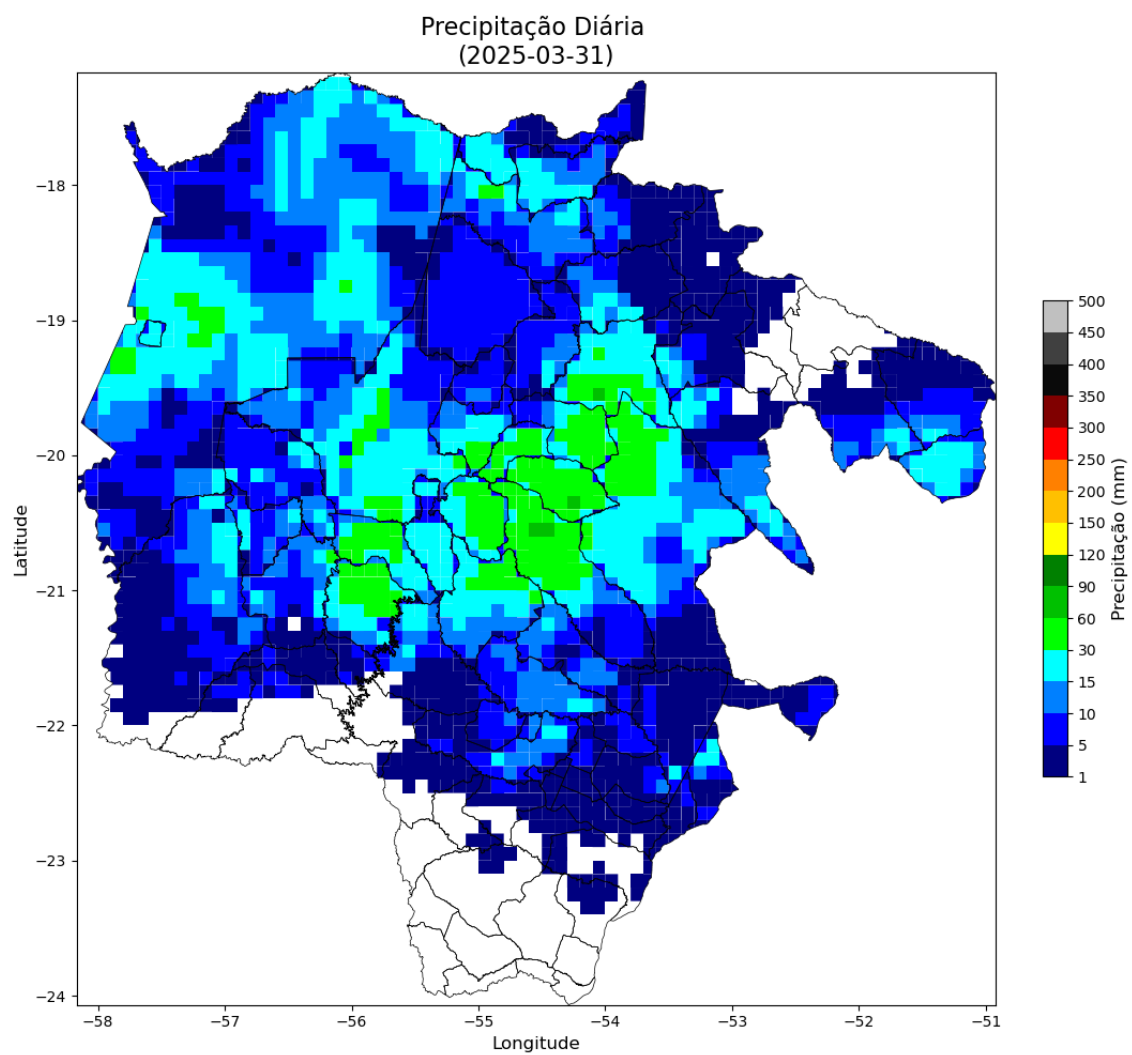



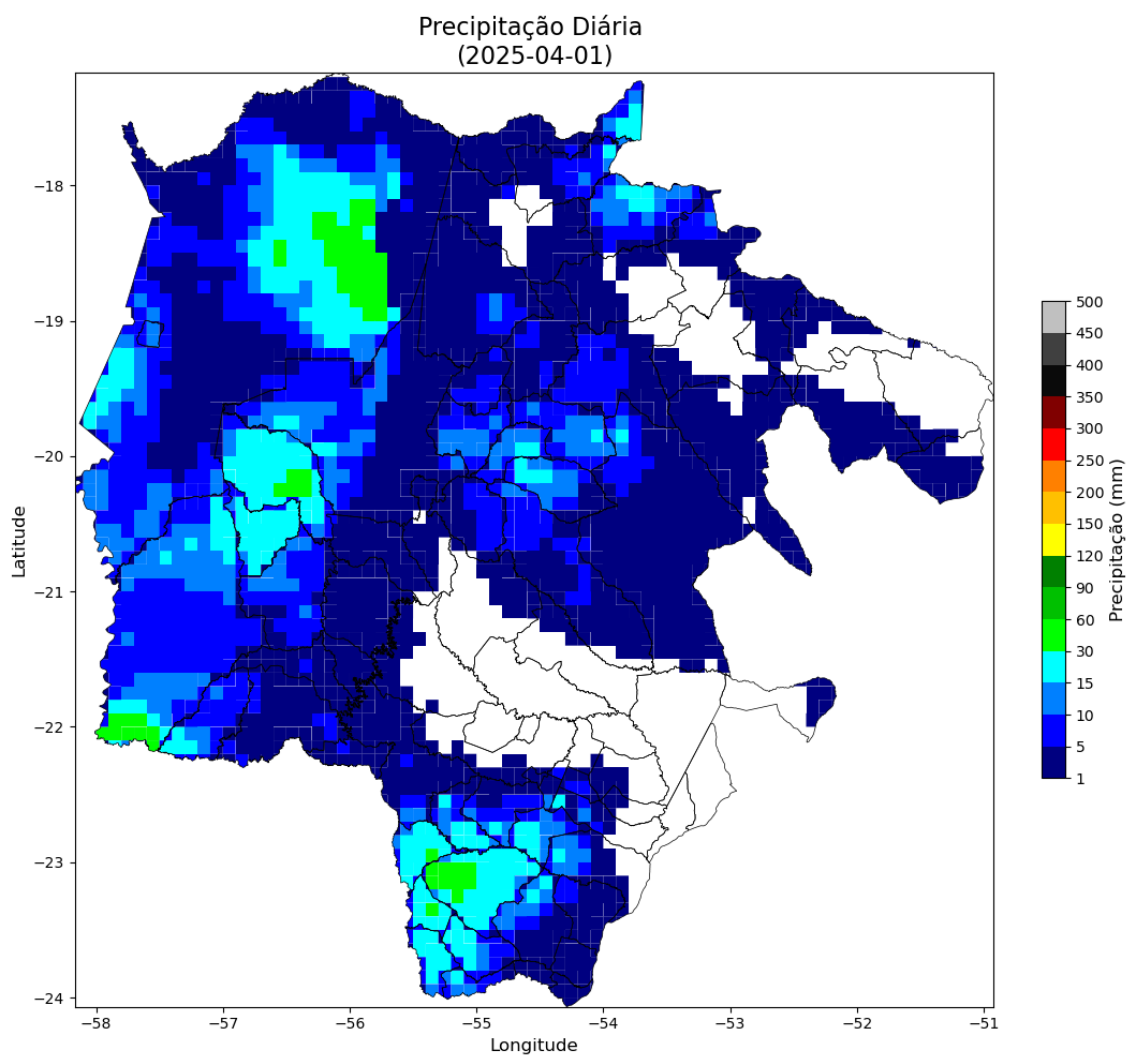


Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias 22/03 a 01/04.


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-03-22)

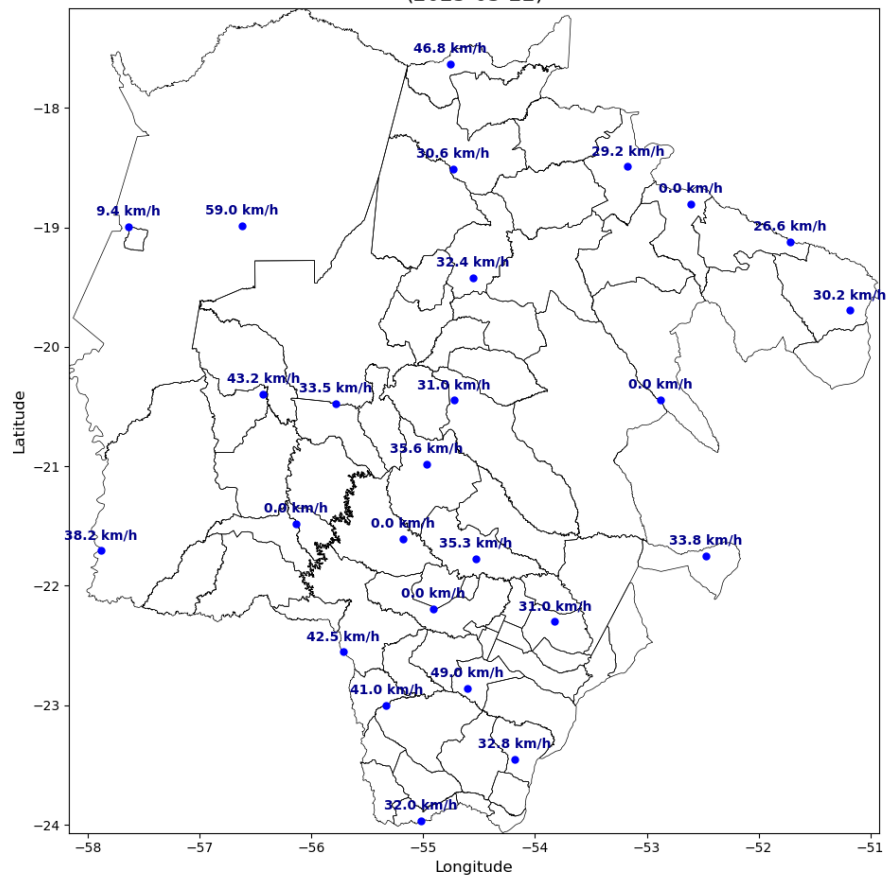


Intensidade Máxima das Rajadas (2025-03-23)

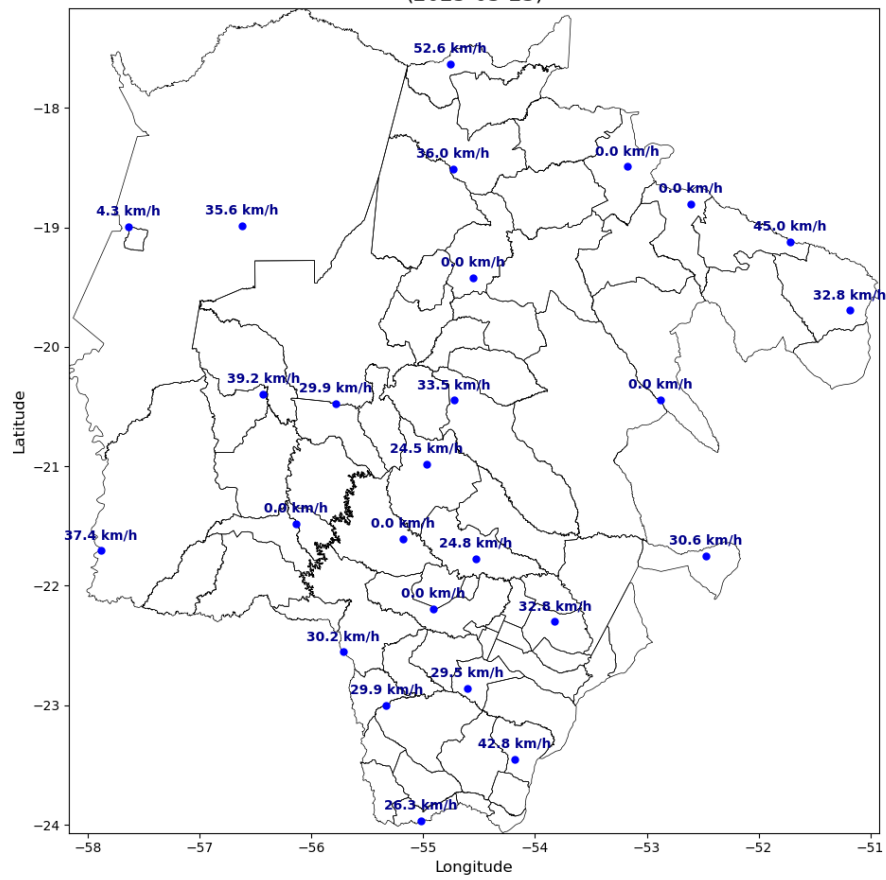


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-03-24)

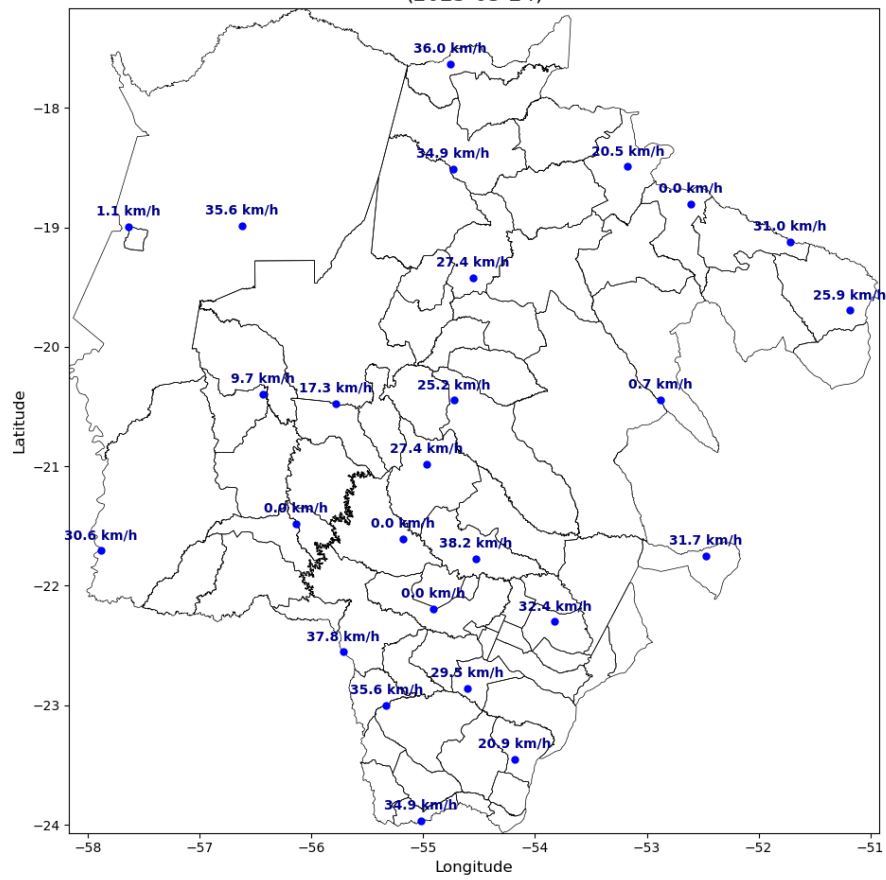


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-03-25)

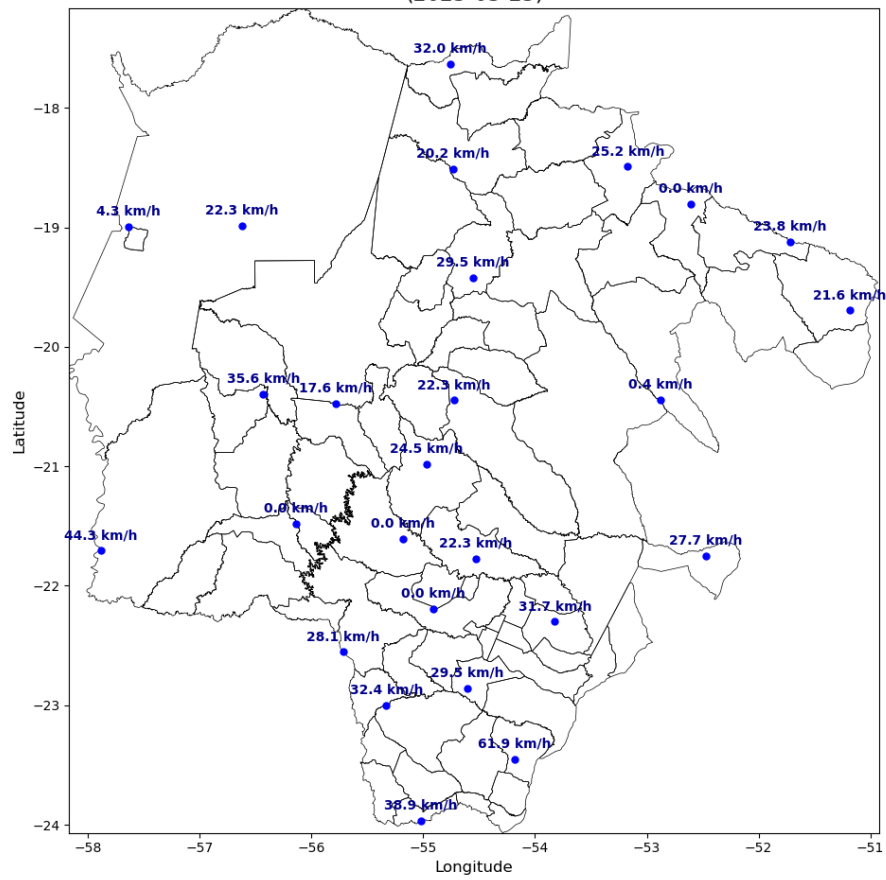


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-03-26)

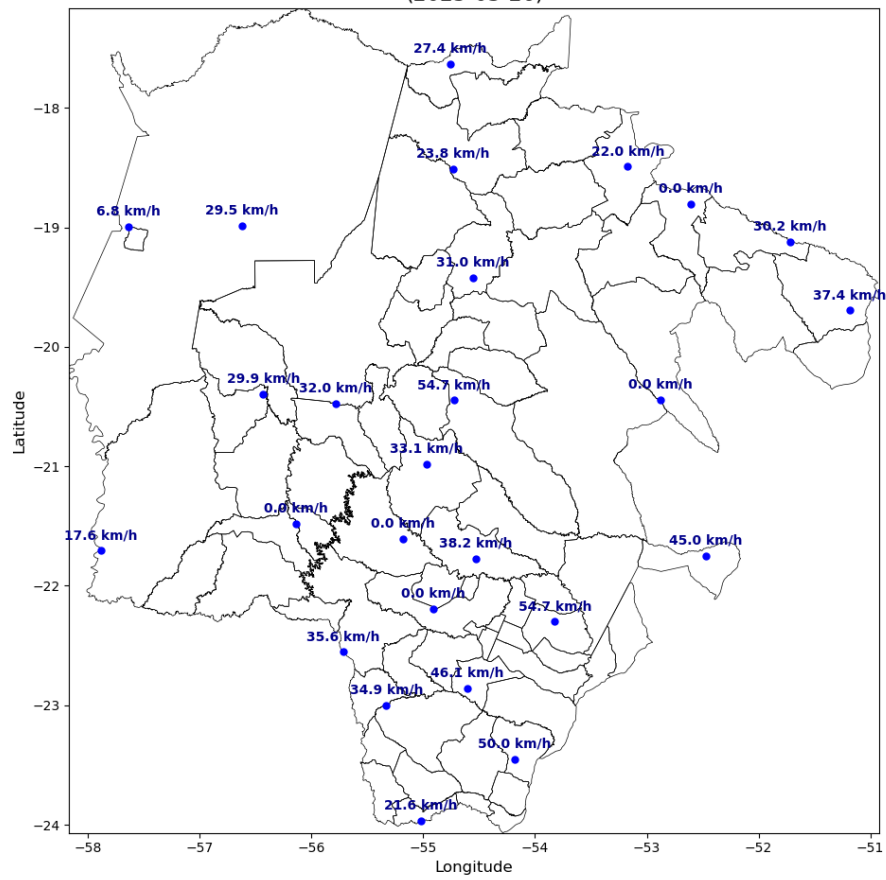


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-03-27)

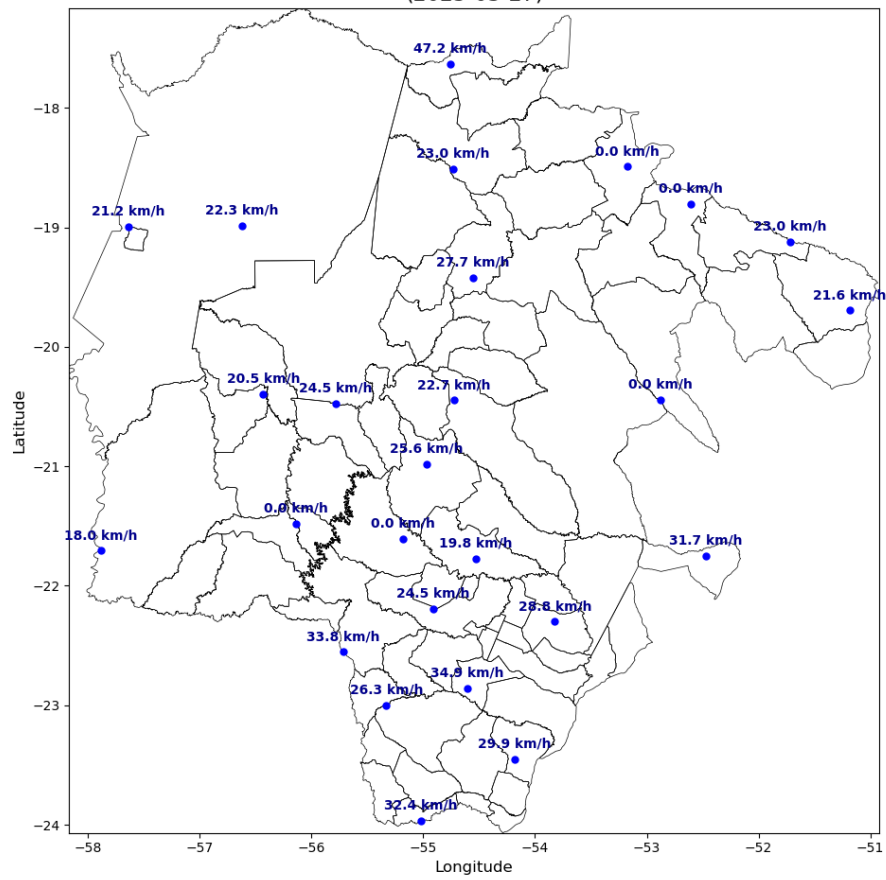


Intensidade Máxima das Rajadas (2025-03-28)

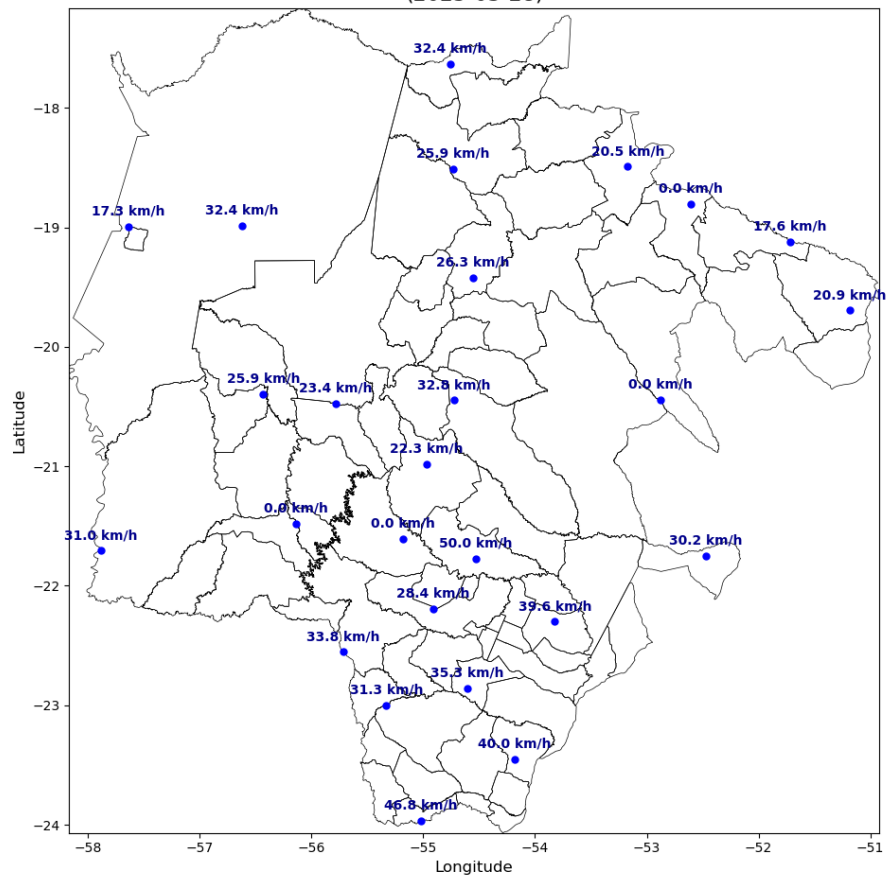


Intensidade Máxima das Rajadas (2025-03-29)

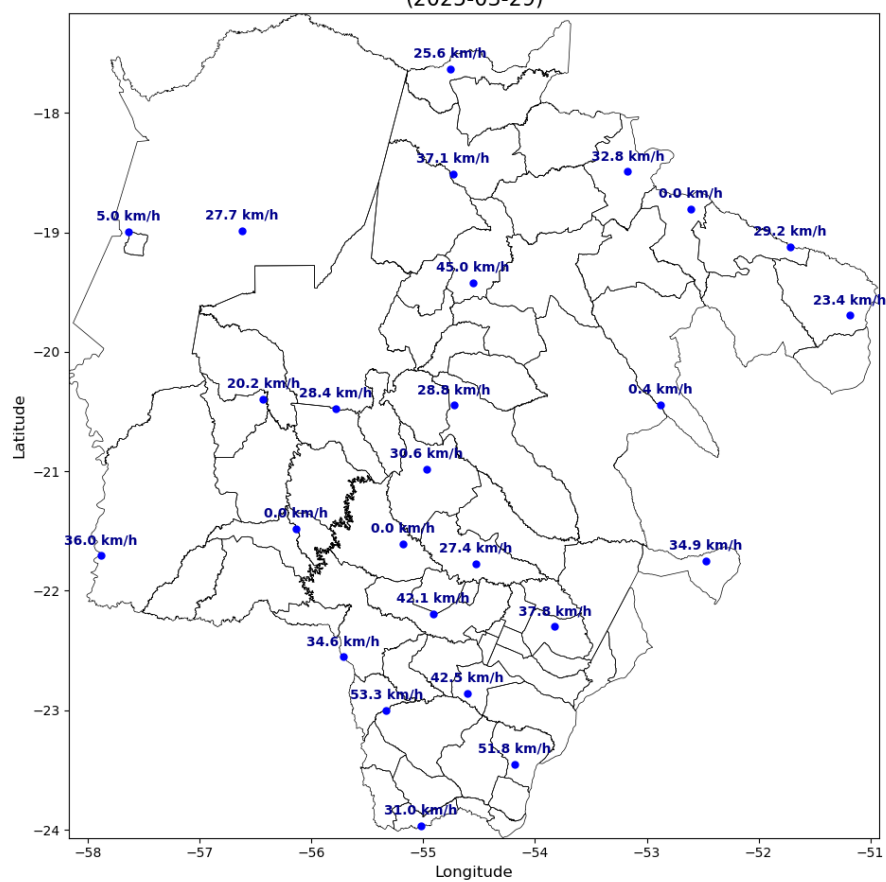

Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-03-30)

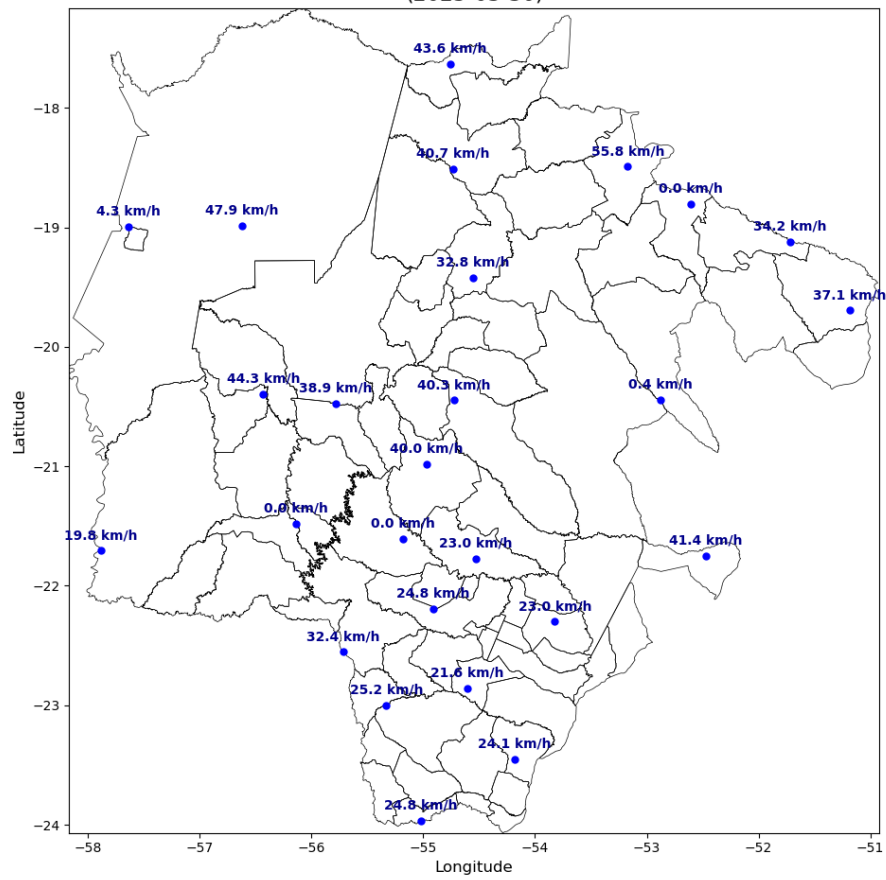

Intensidade Máxima das Rajadas (2025-03-31)

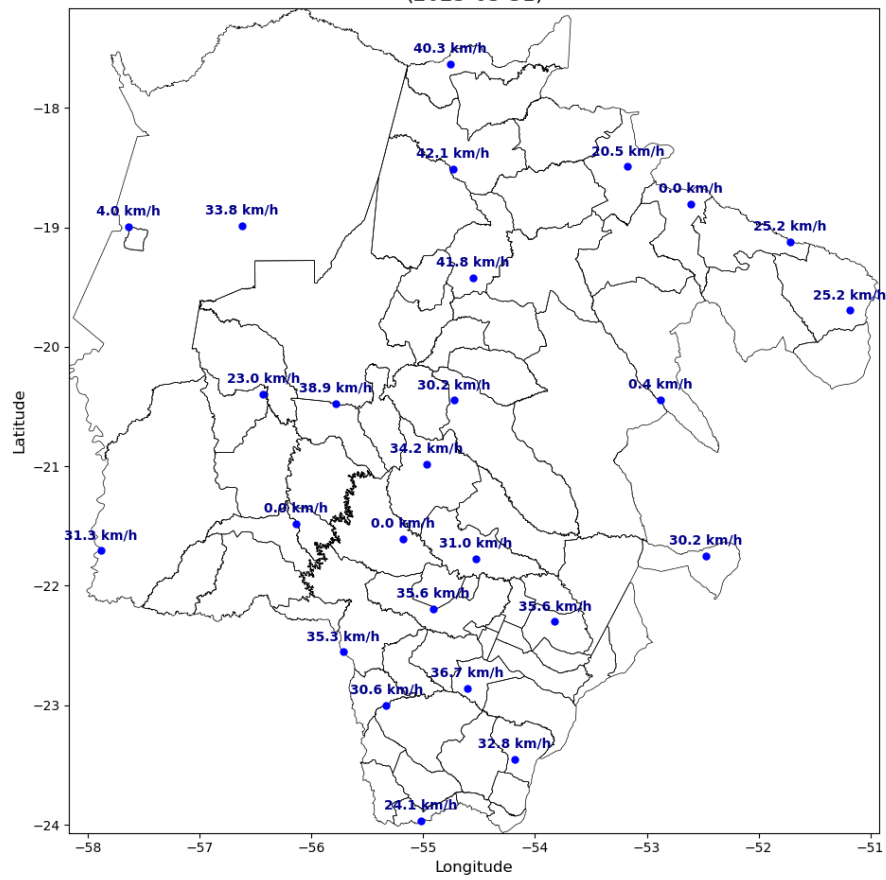

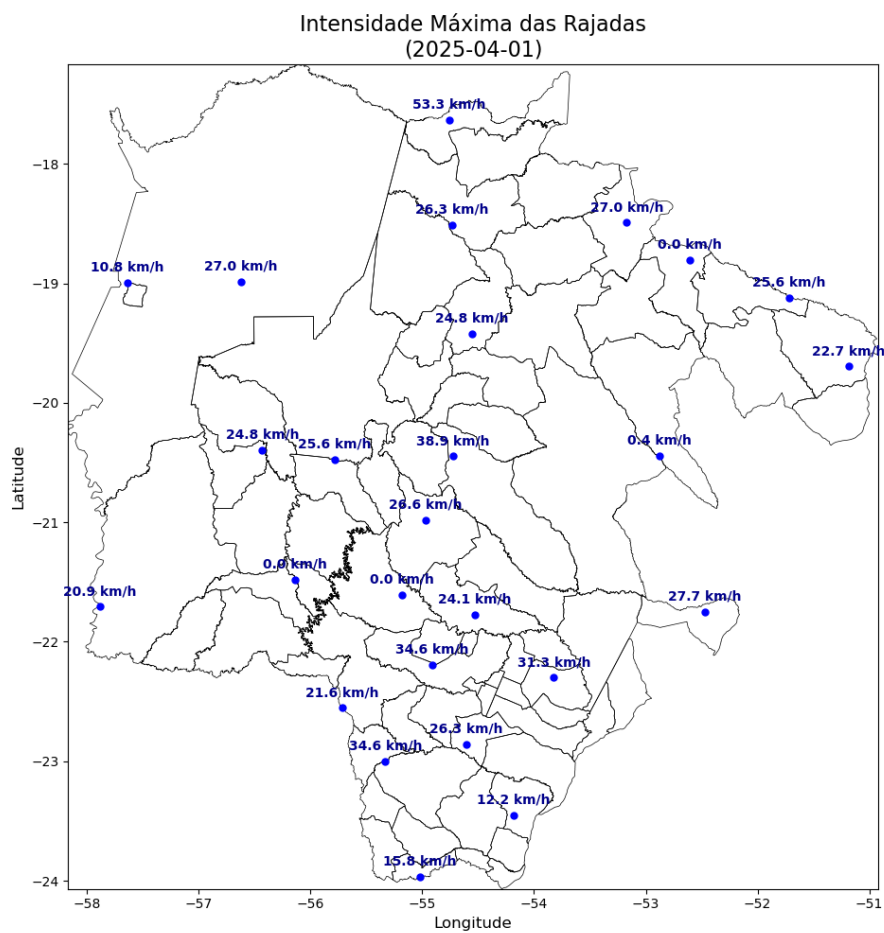


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 22/03 a 01/04.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o

Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 62 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram muito fortes, atingindo 90 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 698.685 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.



Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 22/03/2025 a 01/04/2025.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	00:00 UT do dia 22/03/25
Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 01/04/25
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] Campo Grande News. Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/tempestade-volta-a-cair-em-campo-grande-e-deixa-ruas-alagadas>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico