

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
FEVEREIRO/2025

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
1. OBJETIVO	3
2. FUNDAMENTAÇÃO REGULATÓRIA	3
3. CÁLCULO DO CHI	4
4. ÁREA AFETADA	4
4.1 RESUMO DO EVENTO CLIMÁTICO	5
4.2 MAPA GEOELÉTRICO	6
4.3 ALIMENTADORES E SUBESTAÇÕES AFETADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA ETO	7
4.4 RELAÇÃO DOS CONJUNTOS ATINGIDOS	11
4.5 RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS	12
5 IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	12
5.1 ANEXOS E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AFETADOS	15
5.2 DATA E HORA DA PRIMEIRA E ÚLTIMA INTERRUPÇÃO ASSOCIADA AO EVENTO	16
5.3 QUANTIDADE DE CLIENTES E INTERRUPÇÕES ASSOCIADAS AOS EVENTO	16
5.4 DURAÇÃO MÉDIA DAS INTERRUPÇÕES E INTERRUPÇÃO MAIS LONGA	16
5.5 RELAÇÃO DETALHADA DAS OCORRÊNCIAS EXPURGADAS.	17
5.2 CONTINGENTE TÉCNICO	147
5.3 TEMPOS E MOVIMENTOS DOS ATENDIMENTOS	148
6 LAUDO	149
7 LINKS DE NOTÍCIAS	243
7.1 EVIDÊNCIAS	243

INTRODUÇÃO

Com base nos requisitos regulatórios vigentes, no dia 01/01/2018 entrou em vigor a revisão 10 do Módulo 8 do PRODIST, que, dentre outros pontos, trata dos procedimentos para a classificação e comprovação de Interrupções em Situação de Emergência e em cumprimento aos itens 5.6.2.9 e 5.12.1, que constam na Seção 8.2 do Módulo 8 do PRODIST, apresenta-se o Relatório de Interrupção em **Situação de Emergência-ISE** da Energisa Tocantins.

Diante disso, o Relatório de Interrupção em Situação de Emergência (ISE ETO 112022) apresenta os detalhes de evento registrado na área de concessão da Energisa Tocantins (ETO).

1. OBJETIVO

De modo geral, o presente documento tem como objetivo descrever os impactos causados por condições climáticas adversas no que diz respeito à prestação de serviços da Energisa Tocantins nos meses de fevereiro e março de 2025.

Com isto, este relatório materializa evidências que caracterizam o enquadramento dos eventos ocorridos no período a partir de 18/02/2025 00:00h a 15/03/2025 23:50h
*Para (UTC-3), Horário Local.

2. FUNDAMENTAÇÃO REGULATÓRIA

Conforme previsto no Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (Prodinst), Seção 8.2, em seu subitem 5.6.2.2, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece exceções (expurgos) aplicadas na apuração dos indicadores Coletivos de Continuidade (DEC/FEC):

“5.6.2.2. Na apuração dos indicadores DEC e FEC devem ser consideradas todas as interrupções, admitidas apenas as seguintes exceções: [

iii. Interrupção em Situação de Emergência”

Sobre este contexto, destaca-se que a definição do conceito “**Interrupção em Situação de Emergência**” - tipificação de expurgo exposto na alínea é apresentada no Módulo 1 do Prodinst como:

“2.222. Interrupção em Situação de Emergência:”

Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido provocada ou agravada por esta e que seja:

- i. Decorrentes de Evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente;
- ii. Decorrentes de Evento cuja soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme a equação a seguir:

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



$$2.612.N^{0,35}$$

Onde: N – número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

A quantidade de clientes em outubro do ano anterior é 663.152 unidades consumidoras sendo este com CHI limite de 284.798.

3. CÁLCULO DO CHI

Cálculo do CHI de acordo com inciso ii, item 2.251 do PRODIST Módulo 1.

Tabela 1 – Cálculo do CHI

Documento	Consumidores interrompidos (CHI)
Laudo Climático Grupo Storm*: 17/02/2025 21:00h a 15/03/2025 23:50h *Para (UTC-3), Horário Local	617.440

4. ÁREA AFETADA

Nos meses de fevereiro e março de 2025 houve registros no estado, de eventos climáticos severos afetando dezenas de municípios do estado do Tocantins. O período que abrange o relatório iniciou-se na noite do dia 17/02/2025 21:00h e finalizou no dia 15/03/2025 20:50h, horário de Brasília. Tivemos registros de ocorrências associadas ao evento climático em 139 municípios, a relação destes se encontra no item 4.5 Relação dos Municípios atingidos.

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



4.1 RESUMO DO EVENTO CLIMÁTICO

Tabela 2 – Resumo do Documento para Expurgos


DOCUMENTO	RESUMO	CÓDIGO COBRADE
Laudo Climático Grupo Storm*: 17/02/2025 21:00h a 15/03/2025 23:50h *Para (UTC-3), Horário Local	O evento que ocorreu na área de atuação da Energisa/TO no período de 17/02/25 a 15/03/25 foi causado por uma banda de nebulosidade convectiva associada a um sistema frontal atingindo o estado do Tocantins e que gerou muitas descargas e ventos fortes. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1. 1. As imagens de satélite mostram nuvens altas com topo atingindo alturas acima de 15 km, atingindo a tropopausa. 2. Foram registrados ventos muito fortes (até 82 km/h) em quase todas as estações meteorológicas no estado. Ventos desta magnitude são, conforme a Escala de Beaufort, classificados como ventania forte, sendo capazes de arrancar e de derrubar árvores sobre a rede elétrica. 3. As chuvas acumuladas durante o período foram fortes em toda a região, atingindo 90 mm. 4. Foram registradas 1.739.119 descargas atmosféricas na área de atuação da Energisa/TO, um valor considerado muito alto. 5. As tempestades atingiram um índice de severidade 05, numa escala de 01 a 05, correspondentes a tempestades severas.	1.3.1.2

Relatório Situação de Emergência Fevereiro 2025 Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



4.2 MAPA GEOELÉTRICO

A figura 1 a seguir ilustra o mapa geoeletrico da concessão da ETO.

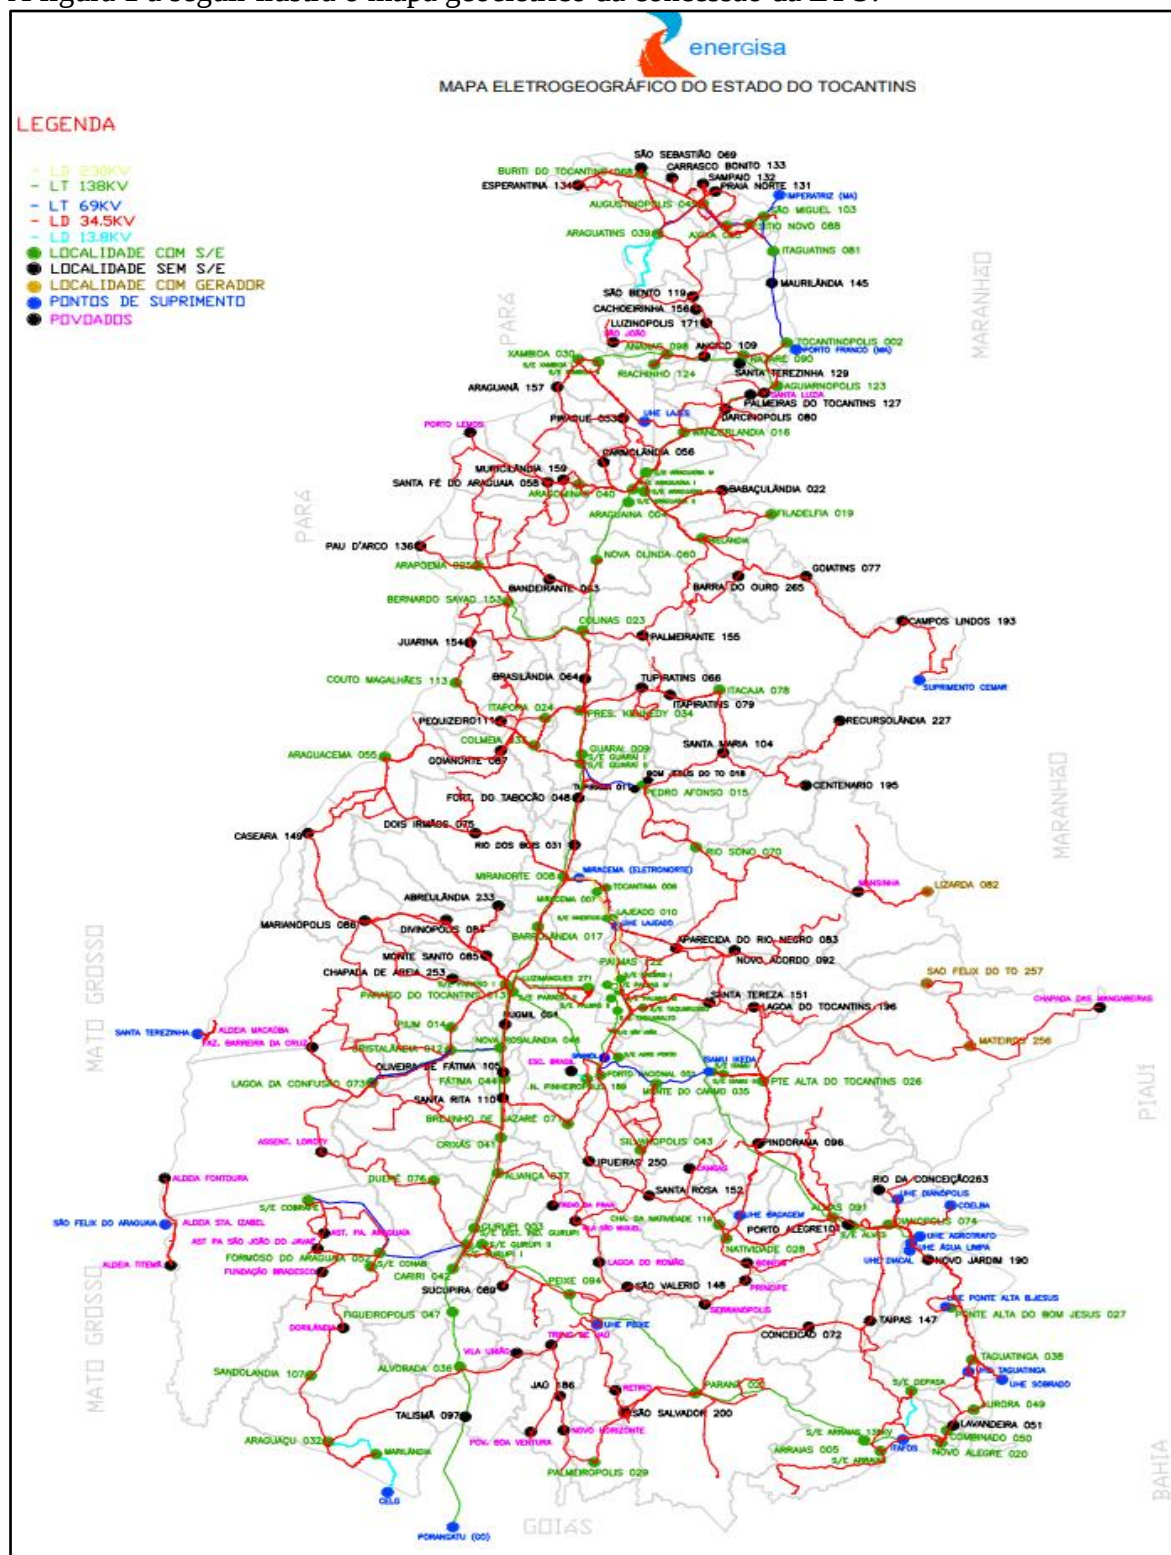

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



4.3 ALIMENTADORES E SUBESTAÇÕES AFETADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA ETO

COD_ALIMENTADOR	DES_ALIMENTADOR	COD_ALIMENTADOR	DES_ALIMENTADOR
AL01001037	AL01001037	AL04060122	AL04060122
AL01002091	AL01002091	AL04062013	AL04062013
AL01003036	AL01003036	AL04072001	AL04072001
AL01005098	AL01005098	AL04096004	AL04096004
AL01006040	AL01006040	AL04097122	AL04097122
AL01007055	AL01007055	AL04099059	AL04099059
AL01008032	AL01008032	AL04103004	AL04103004
AL01010004	AL01010004	AL04113003	AL04113003
AL01010153	AL01010153	AL05010004	AL05010004
AL01012025	AL01012025	AL05020023	AL05020023
AL01013005	AL01013005	AL05040003	AL05040003
AL01014045	AL01014045	AL05059122	AL05059122
AL01015049	AL01015049	AL05060122	AL05060122
AL01016065	AL01016065	AL05062013	AL05062013
AL01017017	AL01017017	AL05072001	AL05072001
AL01018071	AL01018071	AL05097122	AL05097122
AL01019068	AL01019068	AL05099059	AL05099059
AL01020023	AL01020023	AL05103004	AL05103004
AL01022033	AL01022033	AL06010004	AL06010004
AL01023050	AL01023050	AL06020023	AL06020023
AL01024113	AL01024113	AL06040003	AL06040003
AL01025012	AL01025012	AL06059122	AL06059122
AL01026041	AL01026041	AL06060122	AL06060122
AL01028074	AL01028074	AL06072001	AL06072001
AL01030124	AL01030124	AL06097122	AL06097122
AL01031076	AL01031076	AL06099059	AL06099059
AL01032044	AL01032044	AL06103004	AL06103004
AL01033047	AL01033047	AL07010004	AL07010004
AL01034019	AL01034019	AL07059122	AL07059122
AL01035052	AL01035052	AL07060122	AL07060122
AL01036052	AL01036052	AL07097122	AL07097122
AL01037009	AL01037009	AL07099059	AL07099059
AL01038009	AL01038009	AL08059122	AL08059122
AL01040003	AL01040003	AL08060122	AL08060122
AL01040004	AL01040004	AL08097122	AL08097122
AL01041003	AL01041003	AL08099059	AL08099059
AL01042078	AL01042078	AL09059122	AL09059122
AL01043081	AL01043081	AL11059122	AL11059122
AL01044024	AL01044024	AL11060122	AL11060122

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



COD_ALIMENTADOR	DES_ALIMENTADOR	COD_ALIMENTADOR	DES_ALIMENTADOR
AL01047073	AL01047073	LD01003036	LD01003036
AL01048007	AL01048007	LD01005098	LD01005098
AL01050008	AL01050008	LD01008032	LD01008032
AL01051035	AL01051035	LD01010021	LD01010021
AL01052028	AL01052028	LD01010153	LD01010153
AL01053090	AL01053090	LD01014045	LD01014045
AL01054060	AL01054060	LD01020023	LD01020023
AL01055123	AL01055123	LD01025012	LD01025012
AL01056046	AL01056046	LD01028074	LD01028074
AL01057189	AL01057189	LD01035052	LD01035052
AL01058020	AL01058020	LD01036052	LD01036052
AL01059122	AL01059122	LD01040003	LD01040003
AL01061029	AL01061029	LD01047073	LD01047073
AL01062013	AL01062013	LD01050008	LD01050008
AL01063107	AL01063107	LD01051035	LD01051035
AL01065015	AL01065015	LD01054060	LD01054060
AL01067094	AL01067094	LD01056046	LD01056046
AL01068014	AL01068014	LD01059122	LD01059122
AL01069026	AL01069026	LD01062013	LD01062013
AL01070027	AL01070027	LD01065015	LD01065015
AL01071001	AL01071001	LD01066094	LD01066094
AL01072001	AL01072001	LD01072001	LD01072001
AL01073034	AL01073034	LD01076103	LD01076103
AL01074070	AL01074070	LD01084002	LD01084002
AL01075116	AL01075116	LD01095030	LD01095030
AL01077088	AL01077088	LD01100001	LD01100001
AL01078038	AL01078038	LD01105019	LD01105019
AL01081100	AL01081100	LD01107074	LD01107074
AL01082006	AL01082006	LD01110005	LD01110005
AL01084002	AL01084002	LD01414027	LD01414027
AL01085042	AL01085042	LD01434149	LD01434149
AL01086016	AL01086016	LD02001037	LD02001037
AL01087030	AL01087030	LD02003036	LD02003036
AL01093043	AL01093043	LD02010004	LD02010004
AL01097122	AL01097122	LD02010021	LD02010021
AL01098118	AL01098118	LD02010153	LD02010153
AL01099059	AL01099059	LD02014045	LD02014045
AL01101271	AL01101271	LD02020023	LD02020023
AL01103004	AL01103004	LD02022033	LD02022033
AL01109039	AL01109039	LD02025012	LD02025012

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



COD_ALIMENTADOR	DES_ALIMENTADOR	COD_ALIMENTADOR	DES_ALIMENTADOR
AL01113003	AL01113003	LD02036052	LD02036052
AL01114007	AL01114007	LD02038009	LD02038009
AL01214073	AL01214073	LD02040003	LD02040003
AL02003036	AL02003036	LD02047073	LD02047073
AL02010004	AL02010004	LD02050008	LD02050008
AL02014045	AL02014045	LD02059122	LD02059122
AL02017017	AL02017017	LD02062013	LD02062013
AL02020023	AL02020023	LD02065015	LD02065015
AL02025012	AL02025012	LD02066094	LD02066094
AL02028074	AL02028074	LD02072001	LD02072001
AL02033047	AL02033047	LD02076103	LD02076103
AL02036052	AL02036052	LD02095030	LD02095030
AL02037009	AL02037009	LD02100001	LD02100001
AL02040003	AL02040003	LD02105019	LD02105019
AL02040004	AL02040004	LD02107074	LD02107074
AL02043081	AL02043081	LD02109039	LD02109039
AL02048007	AL02048007	LD02110005	LD02110005
AL02050008	AL02050008	LD02424149	LD02424149
AL02057189	AL02057189	LD03002091	LD03002091
AL02058020	AL02058020	LD03005098	LD03005098
AL02059122	AL02059122	LD03010004	LD03010004
AL02060122	AL02060122	LD03010021	LD03010021
AL02062013	AL02062013	LD03010153	LD BERNARDO SAIÃO A COLINAS
AL02065015	AL02065015	LD03014045	LD03014045
AL02072001	AL02072001	LD03020023	LD03020023
AL02078038	AL02078038	LD03022033	LD03022033
AL02084002	AL02084002	LD03028074	LD03028074
AL02085042	AL02085042	LD03036052	LD03036052
AL02096004	AL02096004	LD03038009	LD03038009
AL02097122	AL02097122	LD03040003	LD03040003
AL02099059	AL02099059	LD03046026	LD03046026
AL02101271	AL02101271	LD03050008	LD03050008
AL02102271	AL02102271	LD03059122	LD03059122
AL02103004	AL02103004	LD03062013	LD03062013
AL02109039	AL02109039	LD03105019	LD03105019
AL02113003	AL02113003	LD03109039	LD03109039
AL03010004	AL03010004	LD03414149	LD03414149
AL03037009	AL03037009	LD04002091	LD04002091
AL03040003	AL03040003	LD04010004	LD04010004
AL03040004	AL03040004	LD04028074	LD04028074

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



COD_ALIMENTADOR	DES_ALIMENTADOR	COD_ALIMENTADOR	DES_ALIMENTADOR
AL03059122	AL03059122	LD04038009	LD04038009
AL03060122	AL03060122	LD04040003	LD04040003
AL03062013	AL03062013	LD04062013	LD04062013
AL03072001	AL03072001	LD04105019	LD04105019
AL03097122	AL03097122	LD05002091	LD05002091
AL03099059	AL03099059	LD05010004	LD05010004
AL03101271	AL03101271	LD05028074	LD05028074
AL03103004	AL03103004	LD05047073	LD05047073
AL03109039	AL03109039	LD05050008	LD05050008
AL03113003	AL03113003	LD05062013	LD05062013
AL04010004	AL04010004	LD06002091	LD06002091
AL04020023	AL04020023	LD06047073	LD06047073
AL04040003	AL04040003	LD07002091	LD07002091
AL04040004	AL04040004	PS01112193	PS01112193
AL04059122	AL04059122	60084002	LT 138 KV TOCANTINOPOLIS A XAMBIOA I I

Subestações afetadas:

CÓD. SUBESTAÇÃO	DES_SUBESTAÇÃO	CÓD. SUBESTAÇÃO	DES_SUBESTAÇÃO
84002	SE TOCANTINOPOLIS	56046	SE NOVA ROSALANDIA
1037	SE ALIANCA	57189	SE NOVA PINHEIROPOLIS
2091	SE ALMAS II	58020	SE NOVO ALEGRE
3036	SE ALVORADA	59122	SE PALMAS II
5098	SE ANANAS	61029	SE PALMEIROPOLIS
6040	SE ARAGOMINAS	62013	SE PARAISO I
7055	SE ARAGUACEMA	63107	SE SANDOLANDIA
8032	SE ARAGUACU	65015	SE PEDRO AFONSO
10004	SE ARAGUAINA I	67094	SE PEIXE
10153	SE BERNARDO SAYAO	68014	SE PIUM
12025	SE ARAPOEMA	69026	SE PONTE ALTA DO TOCANTINS
13005	SE ARRAIAS I	70027	UHE P. ALTA DO BOM JESUS - 1UBJ
14045	SE AUGUSTINOPOLIS	71001	SE PARQUE IND. PORTO NACIONAL
15049	SE AURORA	72001	SE PORTO NACIONAL
16065	SE AXIXA	73034	SE PRESIDENTE KENNEDY
17017	SE BARROLANDIA	74070	SE RIO SONO
18071	SE BREJINHO DE NAZARE	75116	SE CHAPADA DE NATIVIDADE
19068	SE BURITI	77088	SE SITIO NOVO
20023	SE COLINAS	78038	SE TAGUATINGA
22033	SE COLMEIA	81100	SE TAQUARUSSU
23050	SE COMBINADO	82006	SE TOCANTINIA
24113	SE COUTO MAGALHAES	85042	SE CARIRI
25012	SE CRISTALANDIA II	86016	SE WANDERLANDIA

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



CÓD. SUBESTAÇÃO	DES_SUBESTAÇÃO	CÓD. SUBESTAÇÃO	DES_SUBESTAÇÃO
26041	SE CRIXAS	87030	SE XAMBIOA I
28074	SE DIANOPOLIS	93043	SE SILVANOPOLIS
30124	SE RIACHINHO	97122	SE PALMAS III
31076	SE DUERE	98118	SE MARILANDIA
32044	SE FATIMA	99059	SE TAQUARALTO II
33047	SE FIGUEIROPOLIS	101271	SE LUZIMANGUES
34019	SE FILADELFIA	103004	SE ARAGUAINA III
35052	SE COBRAPE	109039	SE ARAGUATINS II
36052	SE FORMOSO DO ARAGUAIA	113003	SE GURUPI II
37009	SE GUARAI I	2LGI	SE LAGEADO/INVESTCO
38009	SE GUARAI II	60122	SE PALMAS IV
40003	SE GURUPI I	96004	SE ARAGUAINA II
40004	SE ARAGUAINA IV	2LU271	SE LUZIMANGUES INDUSTRIAL
41003	SE DIST. IND. DE GURUPI	10021	SE PARANA
42078	SE ITACAJA	66094	SE UHE PEIXE ANGICAL
43081	SE ITAGUATINS	76103	SE SAO MIGUEL
44024	SE ITAPORA	95030	SE XAMBIOA 2
47073	SE LAGOA DA CONFUSAO	2SJO	SE SAO JOAO
48007	SE MIRACEMA	105019	SE BIELANDIA
50008	SE MIRANORTE	107074	SE MANOEL ALVES
51035	SE MONTE DO CARMO	110005	SE ARRAIAS II
52028	SE NATIVIDADE	89063149	SE CASEARA 138/34,5KV
53090	SE NAZARE	46026	UHE ISAMU IKEDA I - 1UI1
54060	SE NOVA OLINDA	112193	PONTO DE SUPRIMENTOS CEMAR
55123	SE AGUIARNOPOLIS		

4.4 RELAÇÃO DOS CONJUNTOS ATINGIDOS

Como resultado dos danos causados pelo evento climático listado na tabela 2, cinquenta e três conjuntos foram afetados completamente ou parcialmente. A listagem dos conjuntos encontra-se na tabela 5.

CÓD. CONJUNTO	DES_CONJUNTO	CÓD. CONJUNTO	DES_CONJUNTO
13617	ARAGUATINS	16695	ALMAS
13618	ARAPOEMA	16696	ARRAIAS II
13628	CRISTALANDIA	16697	AUGUSTINOPOLIS
13633	FIGUEIROPOLIS	16698	BIELANDIA
13635	FORMOSO	16699	MIRANORTE
13636	GUARAI I	16700	MONTE DO CARMO
13641	ITAGUATINS	16701	NOVA ROSALANDIA

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



CÓD. CONJUNTO	DES_CONJUNTO	CÓD. CONJUNTO	DES_CONJUNTO
13642	LAGOA DA CONFUSAO	16702	SAO MIGUEL
13643	MIRACEMA	16703	TOCANTINOPOLIS
13649	NOVA PINHEIROPOLIS	16704	UHE ISAMU IKEDA
13650	PALMAS III	16705	ARAGUAINA IV
13653	PALMAS II URBANO	16706	LUZIMANGUES
13654	PALMAS IV	16707	PALMAS II NAO URBANO
13657	PARAISO I URBANO	16708	DUERE
13658	PEDRO AFONSO	16709	UHE PEIXE
13660	PIUM	16710	GUARAI II
13661	PONTE A. DO BOM JESUS	16711	NOVA OLINDA
13663	PORTO NACIONAL	16712	COLINAS TOCANTINS
13667	TAGUATINGA	16713	COLMEIA
13668	TAQUARALTO II	16714	ARAGUAINA III
13670	TOCANTINEA	16715	ARAGUAINA URBANO
13674	WANDERLANDIA	16716	DIANOPOLIS
13675	XAMBIOA	16717	BERNARDO SAYAO
13676	XAMBIOA II	16718	PARANA
16026	GURUPI URBANO	16719	PARAISO I NAO URBANO
16027	GURUPI II	16720	ALVORADA
16031	ARAGUAINA NAO URBANO	16721	GURUPI NAO URBANO
16034	ANANAS		

4.5 RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Os municípios afetados pelo evento climático registrado no período de 17/02/2025 21:00h a 15/03/2025 23:50h *Para (UTC-3), horário local. Encontram-se na tabela abaixo e seus referentes código do IBGE:

LOCALIDADE	Código IBGE	LOCALIDADE	Código IBGE
ABREULANDIA	1700251	LIZARDA	1712405
AGUIARNOPOLIS	1700301	LUZINOPOLIS	1712454
ALIANCA DO TOCANTINS	1700350	MARIANOPOLIS	1712504
ALMAS	1700400	MATEIROS	1712702
ALVORADA	1700707	MAURILANDIA DO TOCANTINS	1712801
ANANAS	1701002	MIRACEMA DO TOCANTINS	1713205
ANGICO	1701051	MIRANORTE	1713304
APARECIDA DO RIO NEGRO	1701101	MONTE DO CARMO	1713700
ARAGOMINAS	1701309	MONTE SANTO DO TOCANTINS	1713601
ARAGUACEMA	1701903	MURICILANDIA	1713957

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



LOCALIDADE	Código IBGE	LOCALIDADE	Código IBGE
ARAGUACU	1702000	NATIVIDADE	1714203
ARAGUAINA	1702109	NAZARE	1714302
ARAGUANA	1702158	NOVA OLINDA	1714880
ARAGUATINS	1702208	NOVA ROSALANDIA	1715002
ARAPOEMA	1702307	NOVO ACORDO	1715101
ARRAIAS	1702406	NOVO ALEGRE	1715150
AUGUSTINOPOLIS	1702554	NOVO JARDIM	1715259
AURORA DO TOCANTINS	1702703	OLIVEIRA DE FATIMA	1715507
AXIXA DO TOCANTINS	1702901	PALMAS	1721000
BABACULANDIA	1703008	PALMEIRANTE	1715705
BANDEIRANTES DO TOCANTINS	1703057	PALMEIRAS DO TOCANTINS	1713809
BARRA DO OURO	1703073	PALMEIROPOLIS	1715754
BARROLANDIA	1703107	PARAISO DO TOCANTINS	1716109
BERNARDO SAYAO	1703206	PARANA	1716208
BOM JESUS DO TOCANTINS	1703305	PAU D'ARCO	1716307
BRASILANDIA DO TOCANTINS	1703602	PEDRO AFONSO	1716505
BREJINHO DE NAZARE	1703701	PEIXE	1716604
BURITI DO TOCANTINS	1703800	PEQUIZEIRO	1716653
CACHOEIRINHA	1703826	PINDORAMA DO TOCANTINS	1717008
CAMPOS LINDOS	1703842	PIRAQUE	1717206
CARIRI DO TOCANTINS	1703867	PIUM	1717503
CARMOLANDIA	1703883	PONTE ALTA BOM JESUS	1717800
CARRASCO BONITO	1703891	PONTE ALTA TOCANTINS	1717909
CASEARA	1703909	PORTO ALEGRE DO TOCANTINS	1718006
CENTENARIO	1704105	PORTO NACIONAL	1718204
CHAPADA DA NATIVIDADE	1705102	PRAIA NORTE	1718303
CHAPADA DE AREIA	1704600	PRESIDENTE KENNEDY	1718402
COLINAS DO TOCANTINS	1705508	PUGMIL	1718451
COLMEIA	1716703	RECURSOLANDIA	1718501
COMBINADO	1705557	RIACHINHO	1718550
CONCEICAO DO TOCANTINS	1705607	RIO DA CONCEICAO	1718659
COUTO MAGALHAES	1706001	RIO DOS BOIS	1718709
CRISTALANDIA	1706100	RIO SONO	1718758
CRIXAS DO TOCANTINS	1706258	SAMPAIO	1718840
DARCINOPOLIS	1706506	SANDOLANDIA	1718840
DIANOPOLIS	1707009	SANTA FE DO ARAGUAIA	1718865
DIVINOPOLIS	1707108	SANTA MARIA DO TOCANTINS	1718881
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	1707207	SANTA RITA DO TOCANTINS	1718899
DUERE	1707306	SANTA ROSA DO TOCANTINS	1718907
ESPERANTINA	1707405	SANTA TEREZA DO TOCANTINS	1719004
FATIMA	1707553	SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS	1720002

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



LOCALIDADE	Código IBGE	LOCALIDADE	Código IBGE
FIGUEIROPOLIS	1707652	SAO BENTO DO TOCANTINS	1720101
FILADELFIA	1707702	SAO FELIX DO TOCANTINS	1720150
FORMOSO DO ARAGUAIA	1708205	SAO MIGUEL DO TOCANTINS	1720200
FORTALEZA DO TABOCAO	1708254	SAO SALVADOR DO TOCANTINS	1720259
GOIANORTE	1708304	SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS	1720309
GOIATINS	1709005	SAO VALERIO DA NATIVIDADE	1720499
GUARAI	1709302	SILVANOPOLIS	1720655
GURUPI	1709500	SITIO NOVO DO TOCANTINS	1720804
IPUEIRAS	1709807	SUCUPIRA	1720853
ITACAJA	1710508	TAGUATINGA	1720903
ITAGUATINS	1710706	TAIPAS DO TOCANTINS	1720937
ITAPIRATINS	1710904	TALISMA	1720978
ITAPORA DO TOCANTINS	1711100	TOCANTINIA	1721109
JAU DO TOCANTINS	1711506	TOCANTINOPOLIS	1721208
JUARINA	1711803	TUPIRAMA	1721257
LAGOA DA CONFUSAO	1711902	TUPIRATINS	1721307
LAGOA DO TOCANTINS	1711951	WANDERLANDIA	1722081
LAJEADO	1712009	XAMBIOA	1722107
LAVANDEIRA	1712157		

5 IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que **permearam na área de concessão da Energisa Tocantins** resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos fusíveis queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers;
- Reparo em religadores;
- Reparo em subestações.

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontradas no item ANEXOS.

5.1 ANEXOS E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AFETADOS

Descrição dos Equipamentos afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Pára-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Seccionalizador automático - Dispositivo autoalimentado e projetado para utilização conjunta com interruptores automáticos (religadores), protege derivações e ramais em linhas aéreas de distribuição. Está disponível nos modelos monofásicos SEIN e trifásicos SIT. Nos modelos SIT, a abertura das três fases é feita de modo simultâneo quando constatado curto-circuito permanente, seja em uma fase ou mais. O comando para a

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



abertura realiza-se por dispositivo eletrônico de radiofrequência. Trabalha com tensão nominal de 12/15 kV, 25 kV e 36 kV e corrente nominal de até 200 A.

Subestação - Parte das instalações elétricas em tensão primária de distribuição que agrupa os equipamentos, condutores e acessórios destinados à proteção, medição, manobra e transformação de grandezas elétricas.

5.2 DATA E HORA DA PRIMEIRA E ÚLTIMA INTERRUPÇÃO ASSOCIADA AO EVENTO

A Tabela 7 contém as datas da primeira interrupção e da última restauração para os eventos caracterizados como situação de emergência.

Tabela 7 – Data e Hora do Início da Primeira Interrupção e Término do Último restabelecimento.

Documento	Data e Hora do Início da Primeira Interrupção	Data e Hora do Término da Última Interrupção
Laudo Climático Grupo Storm*: 17/02/2025 21:00h a 15/03/2025 23:50h *Para (UTC-3), Horário Local	18/02/2025 21:34	18/03/2025 18:30

5.3 QUANTIDADE DE CLIENTES E INTERRUPÇÕES ASSOCIADAS AOS EVENTO

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para os eventos listados podem ser encontrados na tabela 8.

Tabela 8 – Clientes afetados

Documento	Clientes Afetados	Quantidade de Interrupções
Laudo Climático Grupo Storm*: 17/02/2025 21:00h a 15/03/2025 23:50h *Para (UTC-3), Horário Local	263.621	5.328

5.4 DURAÇÃO MÉDIA DAS INTERRUPÇÕES E INTERRUPÇÃO MAIS LONGA

A duração média de interrupção encontra-se na tabela 9, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



Tabela 9 – Duração Média e mais Longa das Interrupções.

Documento	Duração Média das Interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
Laudo Climático Grupo Storm*: 17/02/2025 21:00h a 15/03/2025 23:50h *Para (UTC-3), Horário Local	811	7.530

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

5.5 RELAÇÃO DETALHADA DAS OCORRÊNCIAS EXPURGADAS.

Segue abaixo a relação das ocorrências expurgadas em fevereiro e março de 2025, entre os dias 18/02 á 15/03, e os equipamentos afetados:

OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253454049888	5214157	Unidade Consumidora	1	12	12
20253455061172	33391426	Unidade Consumidora	1	10	10
20253455073713	3100913077	Chave de Manobra	10	6	58
20253455075826	4002857003	Chave Fusível	19	2	44
20253455077830	7919265012	Religador Automático	286	34	816
20253455122805	0300797029	Chave Fusível	3	3	9
20253455127095	28285575	Unidade Consumidora	1	7	7
20253455143492	32860058	Unidade Consumidora	1	23	23
20253455146791	5701613094	Transformador	1	4	4
20253455146839	5701642094	Transformador	1	6	6
20253455149819	3300171090	Chave Fus. religadora	18	4	66
20253455152480	5701820094	Transformador	2	5	9
20253455153150	9476938	Unidade Consumidora	1	6	6
20253455156215	9737995	Unidade Consumidora	1	52	52
20253455161491	7910039265	Religador Automático	121	2	240
20253455167411	424R048	Chave de Manobra	988	25	729
20253455184627	0310844003	Chave Fusível	2	6	13
20253455184734	4020139094	Chave Fusível	7	1	10
20253455200199	0310244032	Chave Fusível	4	6	25
20253455202815	28537124	Unidade Consumidora	1	26	26
20253455204065	3300976008	Chave de Manobra	48	20	416
20253455207362	3572056	Unidade Consumidora	1	5	4
20253455207442	7126247	Unidade Consumidora	1	5	5
20253455208651	7951766110	Religador Automático	132	19	2076

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253455218334	5701526032	Transformador	1	9	9
20253455222637	3102921001	Chave de Manobra	44	7	322
20253455222996	7957557094	Religador Automático	348	2	225
20253455223084	5701364001	Transformador	1	9	9
20253455224255	0310248136	Chave Fusível	2	5	10
20253455224297	5700120119	Transformador	1	7	7
20253455224367	0301399077	Chave Fusível	8	31	126
20253455248871	3301494007	Chave Fus. religadora	25	2	55
20253455249332	5700769075	Transformador	3	18	54
20253455252774	28459980	Unidade Consumidora	1	23	23
20253455284073	3327824073	Chave Fus. religadora	1	52	52
20253455293255	3301496007	Chave Fus. religadora	11	6	62
20253455304573	5700206119	Transformador	3	6	19
20253455309334	4000896007	Chave Fusível	46	17	400
20253455310753	0310065200	Chave Fusível	9	12	107
20253455311642	5724106014	Transformador	19	21	407
20253455312484	0341877082	Chave Fusível	5	25	127
20253455313144	5701265009	Transformador	24	43	139
20253455315169	0300940007	Chave Fusível	13	2	121
20253455319488	26839017	Unidade Consumidora	1	22	22
20253455328768	3356556193	Chave Fus. religadora	10	21	206
20253455331319	5700137098	Transformador	1	7	7
20253455331777	5849187	Unidade Consumidora	1	18	18
20253455335842	5702799001	Transformador	26	12	339
20253455338948	5707722	Unidade Consumidora	1	14	14
20253455342523	9355669	Unidade Consumidora	1	19	19
20253455344295	5701386055	Transformador	1	9	9
20253455344807	0333462007	Chave Fusível	4	25	51
20253455345534	5711285001	Transformador	1	8	8
20253455346420	0310066110	Chave Fusível	20	72	724
20253455346444	5700765110	Transformador	1	72	72
20253455396684	7944559149	Religador Automático	339	5	833
20253456341729	3045242	Unidade Consumidora	1	14	14
20253456344699	0300009265	Chave Fusível	322	6	1927
20253456349690	3300829019	Chave Fus. religadora	104	9	897
20253456351408	4000294124	Chave Fusível	71	4	303
20253456354056	3300088032	Chave Fus. religadora	23	7	160
20253456354111	7838113073	Religador Automático	57	2	87
20253456356207	12483007	Unidade Consumidora	1	25	25
20253456365469	4110702003	Chave Fusível	47	3	133
20253456366241	0300551200	Chave Fusível	18	8	141

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253456367063	25026624	Unidade Consumidora	1	2	2
20253456368322	5700089085	Transformador	1	26	26
20253456376864	0310106154	Chave Fusível	2	18	37
20253456386574	3312001019	Chave Fus. religadora	46	16	91
20253456386597	5701299035	Transformador	1	20	20
20253456387485	8859990	Unidade Consumidora	1	46	46
20253456391498	5701608075	Transformador	2	47	47
20253456391834	5710310013	Transformador	2	45	45
20253456393222	5736847072	Transformador	1	24	24
20253456404226	7055250	Unidade Consumidora	1	9	9
20253456405310	3300047094	Chave Fus. religadora	11	3	39
20253456405506	7900128007	Religador Automático	311	7	176
20253456408433	5710046063	Transformador	1	21	21
20253456411237	3320001019	Chave Fus. religadora	58	9	527
20253456412491	9023704	Unidade Consumidora	1	6	6
20253456415055	3301552073	Chave Fus. religadora	7	17	119
20253456426005	5723560012	Transformador	0	18	0
20253456427095	0300032008	Chave Fusível	512	3	1323
20253456430171	0310465036	Chave Fusível	8	23	90
20253456434793	0351349094	Chave Fusível	11	17	191
20253456435730	0310060094	Chave Fusível	2	4	8
20253456437728	5701021021	Transformador	1	18	18
20253456439390	3300675233	Chave Fus. religadora	3	8	25
20253456441139	5700838155	Transformador	2	4	8
20253456441256	8693692	Unidade Consumidora	1	50	50
20253456448824	0300492153	Chave Fusível	1	24	24
20253456459473	7931555008	Religador Automático	82	5	407
20253456469420	5700112100	Transformador	1	29	29
20253456469521	4010054009	Chave Fusível	67	1	100
20253456476429	5711030001	Transformador	3	9	27
20253456476810	7932921189	Religador Automático	226	5	1122
20253456480062	5701284074	Transformador	1	29	29
20253456480115	5701659022	Transformador	2	28	55
20253456481265	5710189077	Transformador	1	19	19
20253456482404	5744861005	Transformador	2	48	48
20253456482538	5710308113	Transformador	1	2	2
20253456484051	6800486073	Seccionalizador	24	9	206
20253456484790	5710010098	Transformador	1	10	10
20253456484814	5700422149	Transformador	2	10	20
20253456484837	5700414149	Transformador	2	8	17
20253456484860	5700491153	Transformador	2	22	43

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253456484909	0300699153	Chave Fusível	1	21	21
20253456496115	5700687073	Transformador	1	10	10
20253456496370	0347758080	Chave Fusível	71	6	363
20253456502366	5720210001	Transformador	1	6	6
20253456503815	0300428233	Chave de Manobra	3	22	67
20253456504701	5700949055	Transformador	1	7	7
20253456504725	5700953055	Transformador	1	23	23
20253456504904	5701741007	Transformador	1	23	23
20253456507006	5710002066	Transformador	1	24	24
20253456507030	5728644066	Transformador	1	24	24
20253456508944	5300131250	Transformador	1	24	24
20253456510768	5701904077	Transformador	1	9	9
20253456510832	5701479077	Transformador	1	5	5
20253456511038	0300715149	Chave Fusível	122	33	1777
20253456511647	0310102012	Chave Fusível	2	9	18
20253456513449	0332952014	Chave Fusível	2	23	45
20253456513494	5701423014	Transformador	1	24	24
20253456519283	0344863005	Chave Fusível	1	26	26
20253456520681	5700771094	Transformador	3	9	27
20253456523342	0300546097	Chave Fusível	8	9	36
20253456534514	5700581136	Transformador	2	27	53
20253456535860	0300315055	Chave Fusível	3	10	29
20253456537346	0300619233	Chave Fusível	16	9	151
20253456538439	7900528037	Religador Automático	111	3	217
20253456542424	15855614	Unidade Consumidora	1	21	21
20253456542569	5710222153	Transformador	2	30	60
20253456568952	5700525025	Transformador	1	8	8
20253456573352	5701347075	Transformador	1	12	12
20253456573392	5700674075	Transformador	1	12	12
20253456573462	0301359075	Chave Fusível	6	3	20
20253456580126	5700654060	Transformador	1	34	34
20253456580355	5700021036	Transformador	158	2	279
20253456584511	16549215	Unidade Consumidora	1	11	11
20253456584603	16549410	Unidade Consumidora	1	10	10
20253456585131	5710528007	Transformador	2	54	56
20253456585293	5710114001	Transformador	1	28	28
20253456628725	7955886193	Religador Automático	51	10	367
20253456636356	7901830094	Religador Automático	235	6	1160
20253457616209	5210636001	Transformador	1	6	6
20253457627294	3301151052	Chave Fus. religadora	31	11	328
20253457627425	3310584052	Chave Fus. religadora	18	7	131

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253457627808	4010099026	Chave Fus. religadora	33	7	241
20253457630324	9262075	Unidade Consumidora	1	8	8
20253457630356	214R039	Disjuntor Automático	71	8	439
20253457631398	4702735	Unidade Consumidora	1	13	13
20253457631972	7872992	Unidade Consumidora	1	9	9
20253457678619	3314790081	Chave de Manobra	16	32	515
20253458093520	4020005155	Chave Fusível	24	8	99
20253458451548	0300225152	Chave Fusível	11	4	49
20253458723277	3300786152	Chave Fus. religadora	7	3	21
20253458724428	0310453036	Chave de Manobra	2	3	6
20253458726058	5700275087	Transformador	2	27	27
20253458726510	5724506094	Transformador	6	3	19
20253458727064	0300610036	Chave de Manobra	4	5	19
20253458743599	5703503001	Transformador	1	23	23
20253458743926	3319797060	Chave Fus. religadora	6	24	142
20253458743968	1749994	Unidade Consumidora	1	6	6
20253458744333	3310067152	Chave Fus. religadora	18	8	151
20253458746479	0339185004	Chave Fusível	1	25	25
20253458749389	5700573042	Transformador	1	15	15
20253458756759	5700519058	Transformador	1	45	45
20253458756789	3320074052	Chave Fus. religadora	37	3	122
20253458763901	5700458124	Transformador	1	21	21
20253458855553	131113	Unidade Consumidora	1	28	28
20253458900248	5700148119	Transformador	7	3	21
20253459015653	5700700086	Transformador	1	25	25
20253459762522	5710511052	Transformador	1	25	25
20253459848652	4110702003	Chave Fusível	47	5	247
20253459977169	5710185012	Transformador	1	25	25
20253460059693	5701518013	Transformador	1	26	26
20253460059969	5711123013	Transformador	1	26	26
20253460145596	5700407002	Transformador	2	27	53
20253460356845	5700518113	Transformador	1	5	5
20253460627471	5711030001	Transformador	3	14	41
20253460821986	0310359008	Chave Fusível	1	18	18
20253460840781	5710031028	Transformador	1	32	32
20253460894673	5728643066	Transformador	1	30	30
20253460894754	5700616019	Transformador	1	26	26
20253460895075	5700324019	Transformador	2	17	33
20253460895310	5700339004	Transformador	67	2	111
20253460902449	0300283018	Chave Fusível	1	28	28
20253460913077	3300678193	Chave Fus. religadora	16	25	221

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253460918745	5701726094	Transformador	2	1	3
20253460922064	5710183040	Transformador	5	42	208
20253460922088	5700431040	Transformador	1	26	26
20253460922379	5710877003	Transformador	1	15	15
20253460922559	2680939	Unidade Consumidora	1	23	23
20253460923545	0300649073	Chave Fusível	1	37	37
20253460923569	5700273006	Transformador	2	26	53
20253460923758	23948613	Unidade Consumidora	1	21	21
20253460925564	0351468014	Chave Fusível	1	25	25
20253460927217	3100412119	Chave de Manobra	43	1	55
20253460928273	3310457031	Chave Fus. religadora	209	3	630
20253460930266	0311424001	Chave Fusível	4	3	13
20253460932656	5701399009	Transformador	1	27	27
20253460933296	5700003001	Transformador	94	4	412
20253460934044	5710040041	Transformador	2	14	28
20253460934743	5700648081	Transformador	1	6	6
20253460935446	0300341148	Chave Fusível	1	5	5
20253460935708	10791189	Unidade Consumidora	1	21	21
20253460941253	5700470083	Transformador	1	26	26
20253460942082	0300504012	Chave Fusível	1	22	22
20253460942443	8336091	Unidade Consumidora	1	51	51
20253460944007	0314649081	Chave Fusível	2	6	11
20253460945231	5721345256	Transformador	1	26	26
20253460952003	3310001154	Chave Fus. religadora	1	7	7
20253460958326	3352672153	Chave Fus. religadora	5	5	27
20253460964710	0300359026	Chave Fusível	87	2	171
20253460965054	5752215082	Transformador	1	30	30
20253460965878	5701326060	Transformador	1	46	46
20253460966760	7955956073	Religador Automático	237	24	521
20253460967785	0310196007	Chave Fusível	1	41	41
20253460967806	7825093076	Religador Automático	68	19	303
20253460989979	5747420026	Transformador	1	2	2
20253460995903	0310139058	Chave Fusível	7	61	284
20253460996279	5723899152	Transformador	1	6	6
20253460996509	3310573052	Chave Fus. religadora	15	7	109
20253460999155	5702051007	Transformador	1	23	23
20253461001073	5710225037	Transformador	1	8	8
20253461001146	0310548052	Chave Fusível	2	7	13
20253461001169	5710653052	Transformador	1	8	8
20253461001694	5701674003	Transformador	2	20	39
20253461001779	5702143004	Transformador	1	27	27

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253461004243	5700406073	Transformador	1	30	30
20253461004272	0310187004	Chave Fusível	1	43	43
20253461007808	4172655	Unidade Consumidora	1	48	48
20253461007943	0300793055	Chave Fusível	10	22	221
20253461008032	0339158155	Chave Fusível	1	5	5
20253461008756	0310083153	Chave Fusível	2	26	51
20253461010313	8708754	Unidade Consumidora	1	5	5
20253461015119	5710037124	Transformador	1	5	5
20253461015936	5710071064	Transformador	1	32	32
20253461017576	0300004250	Chave Fusível	14	2	26
20253461018611	5701133084	Transformador	1	29	29
20253461018679	3300225031	Chave Fus. religadora	82	24	701
20253461018754	3100902152	Chave Fusível	6	5	29
20253461019172	5721162082	Transformador	1	32	32
20253461022111	5700313149	Transformador	1	31	31
20253461022298	3310640052	Chave Fus. religadora	8	8	63
20253461022638	5700675040	Transformador	1	43	43
20253461022687	3310006043	Chave Fus. religadora	30	4	53
20253461023067	3320041094	Chave Fus. religadora	166	3	457
20253461024910	5300881030	Transformador	1	5	5
20253461025748	8098140	Unidade Consumidora	1	24	24
20253461025924	3310011077	Chave Fus. religadora	4	5	19
20253461027708	5700293082	Transformador	1	32	32
20253461027837	5700478008	Transformador	1	7	7
20253461028882	0354311076	Chave Fusível	13	3	37
20253461030863	5710324149	Transformador	1	52	52
20253461031048	424R008	Chave de Manobra	398	8	705
20253461031882	2042762	Unidade Consumidora	1	7	7
20253461035345	7915026036	Religador Automático	147	3	393
20253461035406	5729813096	Transformador	1	6	6
20253461041290	0300033103	Chave Fusível	411	2	993
20253461044215	0353771072	Chave Fusível	0	10	0
20253461044749	0338677076	Chave Fusível	3	4	12
20253461044971	5811333	Unidade Consumidora	1	29	29
20253461046714	5710234063	Transformador	1	25	25
20253461047456	7619413	Unidade Consumidora	1	44	44
20253461047577	5700292082	Transformador	1	26	26
20253461048657	5700954094	Transformador	4	28	56
20253461048706	0310514094	Chave Fusível	1	6	6
20253461048928	5711076013	Transformador	8	32	255
20253461049151	3300683017	Chave Fus. religadora	13	15	200

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253461049571	5743424148	Transformador	1	10	10
20253461052067	5700277082	Transformador	1	33	33
20253461052294	5700757063	Transformador	1	11	11
20253461053812	5701052007	Transformador	4	8	31
20253461053834	97470	Unidade Consumidora	1	20	20
20253461056136	0335869103	Chave Fusível	13	2	28
20253461058686	5700488110	Transformador	2	46	93
20253461058716	5710276110	Transformador	1	49	49
20253461059157	33ATE01037	Chave Fus. religadora	22	1	29
20253461065595	4000801094	Chave Fusível	23	9	210
20253461068940	0301925001	Chave Fusível	19	20	384
20253461072732	5710633001	Transformador	1	30	30
20253461073062	5700465071	Transformador	1	4	4
20253461073126	5700453043	Transformador	1	6	6
20253461077038	960560	Unidade Consumidora	1	35	35
20253461077394	29804580	Unidade Consumidora	1	15	15
20253461079060	982873	Unidade Consumidora	1	37	37
20253461080612	4937767	Unidade Consumidora	1	19	19
20253461083041	3310009096	Chave Fus. religadora	13	21	325
20253461089182	4020458036	Chave Fus. religadora	40	21	410
20253461090295	5701665003	Transformador	1	5	5
20253461099980	5700565151	Transformador	1	27	27
20253461100459	5735177035	Transformador	1	8	8
20253461100661	3300709047	Chave Fus. religadora	91	9	799
20253461120543	5700421037	Transformador	1	5	5
20253461121622	6182062	Unidade Consumidora	1	19	19
20253461127063	10246334	Unidade Consumidora	1	3	3
20253461127152	5701341007	Transformador	1	12	12
20253461127310	979007	Unidade Consumidora	1	39	39
20253461128065	5710383003	Transformador	1	5	5
20253461129341	0310198076	Chave Fusível	3	7	20
20253461129381	224R085	Disjuntor Automático	141	2	202
20253461159688	6800368042	Seccionalizador	140	10	1349
20253461173292	3302474039	Chave Fus. religadora	39	16	614
20253461175458	958042	Unidade Consumidora	1	5	5
20253461176147	5700027066	Transformador	1	32	32
20253461178315	3301303052	Chave Fus. religadora	52	6	295
20253461179205	3100919029	Chave de Manobra	16	12	193
20253461181495	3301547073	Chave Fus. religadora	114	16	1845
20253461181776	3320041094	Chave Fus. religadora	166	12	1995
20253461182333	0356116021	Chave Fusível	14	5	75

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253461185515	2507960	Unidade Consumidora	1	7	7
20253461186836	5700619155	Transformador	1	23	23
20253461187137	3311934001	Chave Fus. religadora	21	6	135
20253461512805	3310241029	Chave Fus. religadora	5	17	84
20253461757321	5700055022	Transformador	2	18	35
20253461821038	5711095001	Transformador	1	20	21
20253461880578	5710062256	Transformador	1	19	19
20253461880674	5700836256	Transformador	4	19	75
20253461880793	5710157256	Transformador	1	18	18
20253461880951	0300837256	Chave Fusível	5	12	60
20253461881020	5721347256	Transformador	1	20	20
20253462007227	0320371036	Chave Fusível	3	18	54
20253462007313	5703423001	Transformador	3	20	60
20253462135584	986372	Unidade Consumidora	1	27	27
20253462166938	5700691073	Transformador	1	16	16
20253462169288	5700868256	Transformador	5	15	76
20253462169332	5700873256	Transformador	1	21	21
20253462169356	5700808256	Transformador	1	20	20
20253462169405	0310121136	Chave Fusível	2	39	78
20253462170256	5711094001	Transformador	1	15	16
20253462170383	9947000	Unidade Consumidora	1	4	4
20253462170585	5700102052	Transformador	198	2	429
20253462170767	5700286070	Transformador	1	39	39
20253462171726	5749944096	Transformador	1	19	19
20253462171792	5732322096	Transformador	1	20	20
20253462171816	5700652186	Transformador	1	13	13
20253462174617	5701000193	Transformador	1	36	36
20253462175894	5728139072	Transformador	0	16	0
20253462175943	0311092001	Chave Fusível	3	3	9
20253462176401	5721197256	Transformador	1	17	17
20253462176872	0300515107	Chave Fusível	5	17	89
20253462180133	5710316042	Transformador	3	4	12
20253462180156	5700809256	Transformador	1	19	19
20253462181269	5700805256	Transformador	2	19	39
20253462181627	5700146098	Transformador	2	19	38
20253462183378	5712014107	Transformador	1	22	22
20253462186839	5705592	Unidade Consumidora	1	6	6
20253462187939	5710338014	Transformador	1	46	46
20253462188115	5700767148	Transformador	1	20	20
20253462191815	3310098047	Chave Fus. religadora	14	31	440
20253462192306	5710429064	Transformador	2	46	46

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253462192499	5739157155	Transformador	1	11	11
20253462192632	5700241052	Transformador	2	18	36
20253462192656	5710683003	Transformador	3	16	49
20253462192680	5700351052	Transformador	1	14	14
20253462193013	0300067055	Chave Fusível	5	14	71
20253462193037	5700466071	Transformador	1	20	20
20253462193084	5756075091	Transformador	1	18	18
20253462194171	3310063075	Chave de Manobra	84	4	333
20253462195381	5700458071	Transformador	1	15	15
20253462196395	3300406119	Chave Fus. religadora	78	3	233
20253462197456	0320050094	Chave Fusível	1	27	27
20253462199595	5700648060	Transformador	1	25	25
20253462200447	5700383042	Transformador	1	4	4
20253462200687	5710052193	Transformador	1	26	26
20253462200714	5700934193	Transformador	2	26	52
20253462200738	5700925193	Transformador	1	21	21
20253462200782	5700927193	Transformador	1	27	27
20253462201295	5700228148	Transformador	2	27	27
20253462203021	7954721001	Religador Automático	136	1	121
20253462203975	5712540152	Transformador	1	20	20
20253462204001	5742498043	Transformador	1	23	23
20253462204025	5727665043	Transformador	1	21	21
20253462204085	5710159012	Transformador	5	21	105
20253462204110	5700590012	Transformador	1	20	20
20253462209975	0300480008	Chave Fusível	13	4	47
20253462210311	0310526094	Chave Fusível	4	21	83
20253462210361	0310454094	Chave Fusível	3	18	54
20253462212593	0301729001	Chave Fusível	5	5	27
20253462212622	5700020122	Transformador	61	3	183
20253462218484	5700534124	Transformador	1	19	19
20253462218520	5710068097	Transformador	1	5	5
20253462243153	0341791076	Chave Fusível	5	6	30
20253462244181	5749989098	Transformador	2	16	33
20253462245133	5710185151	Transformador	1	30	30
20253462247712	5710043025	Transformador	1	7	7
20253462248513	5710233036	Transformador	1	21	21
20253462248537	5710050047	Transformador	1	7	7
20253462248943	5700710081	Transformador	2	24	48
20253462248987	5710002052	Transformador	1	30	30
20253462253836	0311518001	Chave Fusível	4	17	66
20253462265097	7677804	Unidade Consumidora	1	27	27

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253462267217	5710051047	Transformador	1	22	22
20253462267416	4020047047	Chave Fus. religadora	4	22	88
20253462273972	0300194013	Chave de Manobra	259	6	1145
20253462274167	5701183013	Transformador	78	5	394
20253462274731	5700329001	Transformador	5	26	128
20253462274947	0310126154	Chave de Manobra	136	4	125
20253462275033	1584650	Unidade Consumidora	1	26	26
20253462275155	5713126073	Transformador	4	7	29
20253462275539	5700723116	Transformador	1	22	22
20253462275588	5700719077	Transformador	1	7	7
20253462275612	0300880030	Chave de Manobra	1	8	8
20253462279527	11076688	Unidade Consumidora	1	8	8
20253462281686	5710066097	Transformador	1	6	6
20253462281882	5700803256	Transformador	1	21	21
20253462282059	5749415014	Transformador	1	29	29
20253462282111	5700297041	Transformador	2	4	7
20253462282326	0300208157	Chave Fusível	1	6	6
20253462282356	5700404073	Transformador	1	25	25
20253462282734	5700955107	Transformador	1	23	23
20253462282839	0300042122	Chave Fusível	389	1	324
20253462285258	4000395071	Chave Fusível	21	25	143
20253462285914	5700690036	Transformador	1	7	7
20253462286424	3100008076	Chave Fusível	425	1	385
20253462289399	5700769026	Transformador	1	23	23
20253462289424	5700768026	Transformador	1	21	21
20253462289448	5700699043	Transformador	1	24	24
20253462290579	5710075052	Transformador	1	25	25
20253462296476	29049467	Unidade Consumidora	1	20	20
20253462296613	5730761096	Transformador	1	32	0
20253462299954	5701858013	Transformador	1	56	56
20253462300296	5701939075	Transformador	2	23	47
20253462300479	0300831148	Chave Fusível	6	23	140
20253462302130	5822998	Unidade Consumidora	1	5	5
20253462302265	4010020032	Chave Fus. religadora	30	22	329
20253462302374	10398983	Unidade Consumidora	1	17	16
20253462302508	5700954032	Transformador	1	20	20
20253462302557	5752493083	Transformador	2	26	51
20253462302581	5700468081	Transformador	1	25	25
20253462302654	5701108037	Transformador	1	8	8
20253462302868	8800186013	Chave de Manobra	814	3	2293
20253462304332	5710347007	Transformador	1	9	9

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253462305569	30188999	Unidade Consumidora	1	24	24
20253462307123	5700295098	Transformador	4	7	29
20253462307265	0350474037	Chave Fusível	5	7	35
20253462307411	5700459151	Transformador	1	26	26
20253462311763	5701376052	Transformador	2	25	50
20253462311787	5700271081	Transformador	1	21	21
20253462313400	5700230193	Transformador	1	22	22
20253462313449	3300669193	Chave Fus. religadora	1	33	33
20253462316095	5700969032	Transformador	1	10	10
20253462317318	5706779014	Transformador	1	23	23
20253462317805	5724103014	Transformador	7	55	386
20253462318131	5700578193	Transformador	2	53	53
20253462318231	0310248042	Chave Fusível	8	8	67
20253462320461	5701987001	Transformador	1	24	24
20253462320512	5702342001	Transformador	1	29	29
20253462320537	5710633001	Transformador	1	9	9
20253462351132	5700608012	Transformador	1	23	23
20253462351151	5710203012	Transformador	2	24	47
20253462353331	0310270052	Chave Fusível	3	32	97
20253462353355	5710306052	Transformador	2	10	20
20253462353378	5710308052	Transformador	1	1	1
20253462353402	5710052052	Transformador	2	6	13
20253462353425	5710077136	Transformador	1	6	6
20253462355269	5700060110	Transformador	1	26	26
20253462355294	5700339037	Transformador	95	1	89
20253462355717	0328359081	Chave Fusível	11	24	264
20253462357826	5700483014	Transformador	1	21	21
20253462360124	7900626055	Religador Automático	661	2	885
20253462360132	3120006031	Chave Fusível	13	4	47
20253462360356	0302540094	Chave Fusível	8	14	115
20253462361308	5700844040	Transformador	1	31	31
20253462361351	0302260052	Chave Fusível	10	3	30
20253462361561	5700391036	Transformador	1	9	9
20253462361586	5710122036	Transformador	1	7	7
20253462362361	7944559149	Religador Automático	211	22	1207
20253462363354	3320267003	Chave Fus. religadora	33	3	94
20253462368488	5700030193	Transformador	1	4	4
20253462370713	5729713006	Transformador	2	29	59
20253462372540	5700885084	Transformador	2	44	44
20253462372709	5710190148	Transformador	2	9	19
20253462373781	5700849076	Transformador	1	26	26

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253462378158	0301729001	Chave Fusível	5	15	74
20253462379194	5700414110	Transformador	1	25	25
20253462381123	1580981	Unidade Consumidora	1	2	2
20253462382811	0300978052	Chave Fusível	23	25	525
20253462392130	5710043025	Transformador	1	18	18
20253462397898	4000107193	Chave Fusível	74	12	625
20253462398853	5710116032	Transformador	2	29	29
20253462400557	5702240004	Transformador	4	4	14
20253462404046	4010070077	Chave Fusível	152	21	1308
20253462407303	0310208110	Chave Fusível	2	26	51
20253462407719	5700566111	Transformador	2	80	161
20253462408065	38463810	Chave Fusível	2	28	15
20253462409463	5700478008	Transformador	1	7	7
20253462413699	5711288001	Transformador	2	10	20
20253462413743	5711351001	Transformador	2	10	20
20253462414743	3301197032	Chave Fus. religadora	11	16	30
20253462417298	5703604122	Transformador	1	27	27
20253462417663	4010094026	Religador Automático	71	26	1868
20253463406082	4001779075	Chave Fusível	44	22	491
20253463408484	3300204124	Chave Fus. religadora	26	15	149
20253463421102	32995664	Unidade Consumidora	1	28	28
20253463421326	3120006031	Chave Fusível	13	9	118
20253463421513	3300634084	Chave Fus. religadora	23	7	150
20253463421713	2659433	Unidade Consumidora	1	8	8
20253463422538	9210881	Unidade Consumidora	1	32	32
20253463422855	3300342022	Chave Fus. religadora	25	12	303
20253463425403	6531962	Unidade Consumidora	1	7	7
20253463425724	5700361119	Transformador	1	18	18
20253463450806	5710224029	Transformador	1	19	19
20253463451345	6637000	Unidade Consumidora	1	4	4
20253463452886	3300974085	Chave Fus. religadora	24	8	180
20253463452908	0310155076	Chave Fusível	2	16	33
20253463453723	4000924008	Chave Fusível	70	33	352
20253463454051	0310014044	Chave Fusível	3	22	91
20253463454694	0300425041	Chave Fusível	2	17	34
20253463454718	5700112096	Transformador	1	24	24
20253463456755	5700284043	Transformador	4	26	106
20253463456779	5710159043	Transformador	1	26	26
20253463457248	0300042122	Chave Fusível	389	0	26
20253463457907	5710125157	Transformador	4	28	56
20253463458131	5710667014	Transformador	1	13	13

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253463460630	5700890055	Transformador	1	17	17
20253463461593	5710168076	Transformador	1	17	17
20253463462990	4000525006	Chave Fusível	102	6	592
20253463464371	0310022029	Chave Fusível	1	20	20
20253463464502	5700203253	Transformador	1	42	42
20253463464687	4010055058	Chave Fusível	28	32	139
20253463464903	5700828193	Transformador	1	40	40
20253463464927	4010169052	Chave Fusível	41	41	482
20253463465000	5714075052	Transformador	1	12	12
20253463466069	5700808052	Transformador	1	19	19
20253463469725	5735422071	Transformador	1	28	28
20253463486920	5700582017	Transformador	1	18	18
20253463487169	5701069019	Transformador	2	14	27
20253463487233	5701070019	Transformador	2	3	7
20253463487797	5700660096	Transformador	1	27	27
20253463491446	0310372186	Chave Fusível	5	17	86
20253463492057	5700691073	Transformador	1	19	19
20253463493106	0301508007	Chave Fusível	11	17	186
20253463493667	5711219001	Transformador	1	43	43
20253463493753	5710208035	Transformador	1	43	43
20253463493776	5710320035	Transformador	1	18	18
20253463493927	5743852032	Transformador	1	43	43
20253463494739	7926080073	Religador Automático	151	2	322
20253463495339	1004662	Unidade Consumidora	1	22	22
20253463496518	5700902039	Transformador	1	20	20
20253463496607	5700207086	Transformador	1	34	34
20253463497698	29584216	Unidade Consumidora	1	8	8
20253463498657	5710163060	Transformador	2	26	53
20253463499411	0301937094	Chave Fusível	2	20	40
20253463499435	5702109094	Transformador	1	17	17
20253463500369	5719453155	Transformador	1	48	48
20253463501728	0304230001	Chave Fusível	7	44	308
20253463503726	5719710039	Transformador	1	19	19
20253463504642	5706145122	Transformador	109	1	85
20253463506373	5710163022	Transformador	1	5	5
20253463507329	5700767026	Transformador	1	24	24
20253463508051	7915026036	Religador Automático	245	4	831
20253463509459	3300425159	Chave Fus. religadora	15	30	77
20253463509705	4020089086	Chave Fusível	70	30	985
20253463510364	5750367110	Transformador	1	23	23
20253463510418	5710181052	Transformador	1	43	43

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253463510768	29203213	Unidade Consumidora	1	21	21
20253463510828	0308230012	Chave Fusível	1	3	3
20253463511117	5710776122	Transformador	4	49	97
20253463512880	5700076014	Transformador	1	19	19
20253463513115	5721849085	Transformador	1	18	18
20253463513593	0301020008	Chave Fusível	15	15	228
20253463514464	5700709078	Transformador	2	33	33
20253463521318	0321148253	Chave Fusível	6	9	56
20253463521911	5710410008	Transformador	1	20	20
20253463534129	0300539046	Chave Fusível	3	31	92
20253463534423	3320017109	Chave Fus. religadora	1	5	5
20253463534918	0300318148	Chave Fusível	4	3	13
20253463540476	5710197001	Transformador	1	23	23
20253463540520	5700977186	Transformador	1	5	5
20253463540544	5726070233	Transformador	1	5	5
20253463540765	3308221110	Chave Fus. religadora	9	7	64
20253463541260	5710018021	Transformador	2	5	9
20253463542295	5700331022	Transformador	2	3	7
20253463543636	5700651037	Transformador	1	5	5
20253463543684	5710582052	Transformador	1	17	17
20253463543708	5710574052	Transformador	1	23	23
20253463544005	5310077250	Transformador	1	25	25
20253463544211	0300221031	Chave Fusível	2	6	12
20253463544235	5701370052	Transformador	1	25	25
20253463544259	0310001090	Chave Fusível	17	19	316
20253463544639	5701075052	Transformador	1	29	29
20253463544663	5700577193	Transformador	2	26	51
20253463545016	5700337028	Transformador	1	6	6
20253463546710	5701787013	Transformador	1	29	29
20253463546734	5701446013	Transformador	2	26	51
20253463548091	0300193044	Chave Fusível	2	29	57
20253463548400	7731469	Unidade Consumidora	1	18	18
20253463548403	28849263	Unidade Consumidora	1	16	16
20253463548415	5754580026	Transformador	1	48	0
20253463548440	5700321026	Transformador	1	29	29
20253463549141	5700200127	Transformador	6	33	98
20253463549416	5711263013	Transformador	2	31	62
20253463549472	5719452155	Transformador	1	40	40
20253463549791	5700652037	Transformador	1	5	5
20253463550680	0300925032	Chave Fusível	2	32	32
20253463551661	5732417233	Transformador	1	8	0

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253463551714	5700001029	Transformador	4	5	18
20253463551976	5727456026	Transformador	1	46	46
20253463552020	5710136029	Transformador	1	6	6
20253463552204	11778364	Unidade Consumidora	1	2	2
20253463552812	5700092265	Transformador	1	24	24
20253463552986	5720254077	Transformador	1	27	27
20253463553003	1673491	Unidade Consumidora	1	16	16
20253463560811	3100307029	Chave de Manobra	41	3	109
20253463561078	3300788148	Chave Fus. religadora	26	22	81
20253463562571	5700591074	Transformador	1	27	27
20253463562633	5700829026	Transformador	2	26	53
20253463562704	5700677060	Transformador	3	4	11
20253463562882	6576893	Unidade Consumidora	1	16	16
20253463563565	5701006014	Transformador	1	30	30
20253463563589	5700749014	Transformador	1	7	7
20253463564436	0310048084	Chave Fusível	3	5	16
20253463564990	5700422071	Transformador	1	24	24
20253463565014	5700836148	Transformador	1	10	10
20253463565566	5701539075	Transformador	1	20	20
20253463565634	5700559075	Transformador	3	6	17
20253463565658	5700554075	Transformador	1	7	7
20253463565682	5700533075	Transformador	2	7	15
20253463565731	0301893060	Chave Fusível	3	1	3
20253463565755	5700543075	Transformador	1	8	8
20253463565973	5700464253	Transformador	1	9	9
20253463566611	0300345046	Chave Fusível	1	48	48
20253463567600	5712055084	Transformador	3	9	26
20253463567648	5701411084	Transformador	1	7	7
20253463567964	0300656085	Chave Fusível	1	25	25
20253463569724	7931384084	Religador Automático	160	16	1374
20253463570221	7930265153	Religador Automático	1184	2	215
20253463584430	3320099149	Chave Fus. religadora	3	8	25
20253463585434	3311934001	Chave Fus. religadora	20	21	412
20253463585458	5702159001	Transformador	1	21	21
20253463585482	5710015189	Transformador	1	3	3
20253463588211	5710008044	Transformador	1	24	24
20253463588486	5719271070	Transformador	1	24	24
20253463588604	3310304094	Chave Fus. religadora	22	6	132
20253463588955	5728299004	Transformador	1	7	7
20253463589007	0300040020	Chave Fusível	6	24	147
20253463589031	5701547001	Transformador	1	50	50

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253463590025	5700130036	Transformador	1	22	22
20253463590600	5710708001	Transformador	1	43	43
20253463590625	5711310001	Transformador	2	20	40
20253463592321	0300026060	Chave Fusível	151	2	335
20253463592662	5700235032	Transformador	1	19	19
20253463592706	5701151032	Transformador	1	6	6
20253463593161	4001182084	Chave Fusível	12	10	120
20253463599171	5710066098	Transformador	1	24	24
20253463599195	5710069098	Transformador	1	7	7
20253463599511	5700588037	Transformador	2	8	15
20253463600509	0301936077	Chave Fusível	4	20	79
20253463600672	7944559149	Religador Automático	197	2	414
20253463601943	5700893030	Transformador	1	33	33
20253463607714	5708185110	Transformador	1	26	26
20253463608290	5700563035	Transformador	1	25	25
20253463608331	5700140031	Transformador	6	43	194
20253463611880	5700842019	Transformador	2	4	7
20253463613013	0321291013	Chave Fusível	1	8	8
20253463613038	5730819070	Transformador	1	48	48
20253463614486	0300411233	Chave de Manobra	24	4	97
20253463619869	0301185084	Chave Fusível	8	5	41
20253463619961	5700066036	Transformador	122	3	185
20253463620527	5700331256	Transformador	2	126	125
20253463621008	5701376001	Transformador	2	84	168
20253463625815	5708784047	Transformador	1	34	34
20253463626058	5700941032	Transformador	1	36	36
20253463628108	0300443127	Chave Fusível	2	24	48
20253463628818	3101434075	Chave de Manobra	11	26	283
20253463630089	3300770155	Chave Fus. religadora	32	5	153
20253463630521	3301542073	Chave Fus. religadora	11	2	17
20253463630613	0320044075	Chave Fusível	3	27	80
20253463632730	0301050003	Chave Fusível	1	8	8
20253463660442	0311424001	Chave Fusível	4	8	34
20253463660526	0310230047	Chave Fusível	1	26	26
20253463662473	0300208136	Chave Fusível	18	47	223
20253463662943	0300992035	Chave Fusível	12	5	56
20253464666359	10234620	Unidade Consumidora	1	10	10
20253464666954	5710370014	Transformador	4	16	65
20253464669282	5747418026	Transformador	1	3	3
20253464671104	4000564075	Chave Fusível	30	4	105
20253464680012	5700273006	Transformador	4	26	51

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253464680396	29133428	Unidade Consumidora	1	52	52
20253464685564	1187007	Unidade Consumidora	1	24	24
20253464686095	9919643	Unidade Consumidora	1	31	31
20253464686311	5700112265	Transformador	2	20	40
20253464687759	10372186	Unidade Consumidora	1	1	1
20253464687857	5710235186	Transformador	1	15	15
20253464688040	3101434075	Chave de Manobra	22	27	302
20253464690081	5700678013	Transformador	1	42	42
20253464690131	0300092123	Chave Fusível	2	24	49
20253464691333	3334642063	Chave Fus. religadora	12	7	89
20253464694588	7925588055	Religador Automático	123	6	793
20253464700433	0300001075	Chave Fus. religadora	44	6	285
20253464704753	3300010136	Chave Fus. religadora	10	7	66
20253464707314	0301104085	Chave Fusível	2	17	35
20253464707357	28390490	Unidade Consumidora	1	26	26
20253464707838	7724900	Unidade Consumidora	1	11	11
20253464708177	0310250084	Chave Fusível	1	19	19
20253464708732	5700494071	Transformador	2	24	48
20253464708790	0301005021	Chave Fusível	2	18	35
20253464710243	5700144124	Transformador	1	3	3
20253464714832	5700328070	Transformador	2	47	47
20253464718509	5702390013	Transformador	3	26	79
20253464720267	0300530097	Chave Fusível	6	15	91
20253464721143	5028086	Unidade Consumidora	1	7	7
20253464726123	5701826013	Transformador	1	26	26
20253464727311	5700718149	Transformador	4	75	150
20253464727335	5700793047	Transformador	1	44	44
20253464727359	3100761047	Chave de Manobra	13	49	631
20253464727384	5718011047	Transformador	1	44	44
20253464732910	3331408078	Chave Fus. religadora	1	46	46
20253464733978	5710098098	Transformador	1	26	26
20253464734747	5700538086	Transformador	3	17	52
20253464739973	5701501013	Transformador	1	47	47
20253464739997	5710292013	Transformador	1	44	44
20253464740021	5710253097	Transformador	1	19	19
20253464746844	300740079	Chave Fusível	3	25	76
20253464746888	3800750	Unidade Consumidora	1	9	9
20253464747239	8800993003	Chave de Manobra	14	16	228
20253464748586	0349145007	Chave Fusível	1	21	21
20253464748610	5710337052	Transformador	2	42	42
20253464750004	5743341079	Transformador	1	42	42

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253464750273	5700908016	Transformador	1	25	25
20253464750458	0310134107	Chave Fusível	4	20	79
20253464751011	7901503007	Religador Automático	244	6	1370
20253464751946	0301369084	Chave de Manobra	6	26	79
20253464754328	5300957009	Transformador	2	48	48
20253464755515	7893272	Unidade Consumidora	1	4	4
20253464755559	5700245097	Transformador	2	18	37
20253464755899	5701070085	Transformador	1	25	25
20253464755925	0300762110	Chave Fusível	3	6	17
20253464758220	9597557	Unidade Consumidora	1	22	22
20253464760385	3300673075	Chave Fus. religadora	18	10	188
20253464761650	5700695029	Transformador	1	1	1
20253464763111	3310326008	Chave Fus. religadora	22	8	168
20253464764939	0310046076	Chave Fus. religadora	6	4	25
20253464765080	5700751094	Transformador	1	22	22
20253464765643	0301893060	Chave Fusível	3	5	15
20253464765981	5700454006	Transformador	4	18	74
20253464766025	5700372006	Transformador	9	27	243
20253464766837	5706779014	Transformador	1	30	30
20253464767210	0320282032	Chave de Manobra	2	17	35
20253464768842	5710028094	Transformador	1	6	6
20253464771749	5710185052	Transformador	2	51	51
20253464771959	0310065200	Chave Fusível	14	8	110
20253464773587	1964402	Unidade Consumidora	1	2	2
20253464774708	5700543006	Transformador	1	9	9
20253464779348	5700197109	Transformador	6	2	9
20253464781287	5701388001	Transformador	2	7	13
20253464783136	5700812017	Transformador	1	26	26
20253464783160	4020183013	Chave Fusível	11	24	264
20253464784045	10146313	Unidade Consumidora	1	29	29
20253464786127	5700473153	Transformador	1	4	4
20253464786911	5731600253	Transformador	1	45	45
20253464787629	0310082015	Chave Fusível	3	25	75
20253464788517	0310223076	Chave Fusível	1	23	23
20253464790926	5701607003	Transformador	1	7	7
20253464790997	5700148119	Transformador	7	1	7
20253464791022	5301558003	Transformador	7	6	40
20253464791984	5700790036	Transformador	1	29	29
20253464792008	5700690036	Transformador	1	23	23
20253464796882	5720128071	Transformador	9	1	11
20253464797602	5700169196	Transformador	1	27	27

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253464797704	5700201006	Transformador	1	31	31
20253464797750	5710046047	Transformador	1	22	22
20253464798194	5710671032	Transformador	2	23	46
20253464799276	5700956078	Transformador	1	24	24
20253464806237	5710387032	Transformador	1	21	21
20253464806261	5701054032	Transformador	1	20	20
20253464813488	7828799	Unidade Consumidora	1	15	15
20253464813558	3300211200	Chave Fus. religadora	51	4	184
20253464814257	2233827	Unidade Consumidora	1	1	1
20253464815519	0310051077	Chave Fusível	1	6	6
20253464818191	5731402078	Transformador	1	25	25
20253464818288	0328065186	Chave Fusível	5	1	6
20253464830050	5710123253	Transformador	1	28	28
20253464830548	0300596149	Chave Fusível	1	8	8
20253464830580	0320074149	Chave Fusível	2	32	63
20253464830657	5710418036	Transformador	1	6	6
20253464830681	0310369047	Chave Fusível	1	4	4
20253464831244	5710253075	Transformador	1	22	22
20253464831268	5701529075	Transformador	2	22	44
20253464831342	0300973148	Chave Fusível	10	23	228
20253464831766	5710045029	Transformador	1	3	3
20253464835548	5701109008	Transformador	1	6	6
20253464835608	5700782155	Transformador	3	23	68
20253464836364	0300891007	Chave Fusível	1	7	7
20253464836434	5210058007	Transformador	2	23	47
20253464841043	5727681008	Transformador	1	19	19
20253464841345	5700792036	Transformador	2	9	18
20253464841689	5723623076	Transformador	1	10	10
20253464843504	5700038025	Transformador	2	22	45
20253464891068	5710222026	Transformador	1	24	24
20253465230221	3320198094	Chave Fus. religadora	9	2	17
20253465419957	33427683	Unidade Consumidora	1	23	23
20253465751753	0300501096	Chave Fusível	2	25	53
20253465871427	5700998060	Transformador	3	6	16
20253465871733	5702134001	Transformador	3	7	22
20253465871784	5703449001	Transformador	1	11	11
20253465875553	5720396086	Transformador	1	33	33
20253465875577	5700418031	Transformador	4	34	136
20253465877382	5702254094	Transformador	7	4	29
20253465877603	5710254060	Transformador	3	25	74
20253465877672	0301654060	Chave Fusível	3	22	67

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253465881915	5700757063	Transformador	1	27	27
20253465881999	0324352073	Chave Fusível	8	1	11
20253465882630	4000723111	Chave Fusível	89	4	340
20253465883020	5701270085	Transformador	1	30	30
20253465883287	0354817021	Chave Fusível	1	9	0
20253465883813	5700738073	Transformador	1	49	49
20253465886256	0300242193	Chave Fusível	1	5	5
20253465895661	28434298	Unidade Consumidora	1	42	42
20253465896824	5710321060	Transformador	1	29	29
20253465902343	5700627078	Transformador	1	48	48
20253465904783	0300439154	Chave Fusível	7	14	96
20253465906159	5701012003	Transformador	1	5	5
20253465907448	5702196094	Transformador	1	21	21
20253465908264	3121131006	Chave Fusível	4	26	105
20253465908373	5700409006	Transformador	3	26	78
20253465909638	0312074006	Chave Fusível	2	24	49
20253465910267	5710133037	Transformador	1	13	13
20253465911330	5751959003	Transformador	1	6	6
20253465911373	5726262036	Transformador	1	5	5
20253465914261	5710457003	Transformador	1	6	6
20253465914306	5700245097	Transformador	2	3	5
20253465914791	5701013003	Transformador	1	4	4
20253465930977	855979	Unidade Consumidora	1	36	36
20253465953279	7900481006	Religador Automático	1614	12	4700
20253465958210	0348564003	Chave Fusível	4	5	19
20253465964217	14451811	Unidade Consumidora	1	15	15
20253465967538	7955715032	Religador Automático	487	12	2101
20253466989101	3100412124	Chave de Manobra	44	12	215
20253466989512	5700380025	Transformador	1	24	24
20253466993732	5701383021	Transformador	56	8	450
20253467005756	817139	Unidade Consumidora	1	9	9
20253467008694	5700753096	Transformador	1	25	25
20253467012529	29027489	Unidade Consumidora	1	6	6
20253467013257	5700126031	Transformador	1	34	34
20253467059786	11019412	Unidade Consumidora	1	31	31
20253467060501	7162596	Unidade Consumidora	1	31	31
20253467060885	0355021154	Chave Fusível	4	11	43
20253467060930	0300272097	Chave Fusível	2	35	69
20253467062697	5710131094	Transformador	1	20	20
20253467065561	5700854193	Transformador	1	17	17
20253467067888	3300003238	Chave Fus. religadora	7	18	123

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253467069448	10412935	Unidade Consumidora	1	5	5
20253467069966	5720341055	Transformador	1	26	26
20253467071103	4010506076	Chave Fus. religadora	92	3	258
20253467071204	3075230	Unidade Consumidora	1	29	29
20253467118531	5700552075	Transformador	1	35	35
20253467118555	5700554075	Transformador	2	60	60
20253467118579	5701536075	Transformador	1	20	20
20253467960252	0310051076	Chave Fusível	2	15	30
20253467981915	0310006095	Chave Fusível	116	5	586
20253468050495	0320213003	Chave Fusível	3	3	8
20253468062142	3100785029	Chave de Manobra	116	2	94
20253468065185	5710108154	Transformador	1	17	21
20253468092713	5701542075	Transformador	1	21	21
20253468125586	5700966073	Transformador	1	25	25
20253468204045	22114R059	Disjuntor Automático	3540	2	4798
20253468222424	5701990094	Transformador	2	37	74
20253468222509	5753479063	Transformador	1	26	26
20253468222550	3300670097	Chave Fus. religadora	8	5	44
20253468222569	5700146098	Transformador	2	19	38
20253468222806	0300992035	Chave Fusível	12	16	196
20253468223088	5700479096	Transformador	1	28	28
20253468223132	5700217042	Transformador	1	17	17
20253468223768	5701422060	Transformador	2	50	50
20253468228941	5706017122	Transformador	5	1	7
20253468232281	5704918122	Transformador	1	28	28
20253468232697	5700702096	Transformador	2	26	51
20253468233803	9211608	Unidade Consumidora	1	21	21
20253468242360	5700477096	Transformador	1	43	43
20253468243018	5700706009	Transformador	1	25	25
20253468255061	0304076122	Chave Fusível	131	1	194
20253468266078	5700165031	Transformador	3	50	151
20253468266136	5700414031	Transformador	2	5	21
20253468274027	5710281094	Transformador	1	30	30
20253468274490	5747015074	Transformador	2	27	54
20253468274617	1421123	Unidade Consumidora	1	25	25
20253468285057	5703313122	Transformador	97	3	294
20253468298199	5701364001	Transformador	1	6	6
20253468298225	5710114001	Transformador	1	3	3
20253468298920	28795813	Unidade Consumidora	1	26	26
20253468299575	5708966110	Transformador	1	18	18
20253468299847	1047710	Unidade Consumidora	1	25	25

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253468300155	5710453075	Transformador	3	25	75
20253468300485	4010565007	Chave Fus. religadora	80	7	222
20253468301344	5708913035	Transformador	1	46	46
20253468302858	0300041076	Chave Fusível	4	9	37
20253468305031	5710102012	Transformador	2	26	52
20253468314277	5700488031	Transformador	3	19	56
20253468314506	5712590130	Transformador	50	4	195
20253468316369	3310457031	Chave Fus. religadora	207	10	2056
20253468328372	5064155	Unidade Consumidora	1	24	24
20253468329717	0320050086	Chave Fusível	4	47	94
20253468330633	3300984075	Chave Fus. religadora	9	5	43
20253468335771	15488085	Unidade Consumidora	1	25	25
20253468336051	0324352073	Chave Fusível	8	2	19
20253468336504	5700767149	Transformador	1	6	6
20253468336647	5700200008	Transformador	1	32	32
20253468336793	0310106154	Chave Fusível	1	6	6
20253468341144	5724555006	Transformador	1	31	31
20253468396418	5710457003	Transformador	1	7	7
20253468783110	5701755075	Transformador	1	31	31
20253468783274	5710217075	Transformador	2	48	48
20253468815716	5729814096	Transformador	1	27	27
20253468815809	0310053096	Chave Fusível	4	22	91
20253468958062	5700800015	Transformador	1	6	6
20253468959068	28539286	Unidade Consumidora	1	17	17
20253468997271	5738563075	Transformador	1	8	8
20253468997417	5700958075	Transformador	1	8	8
20253468997780	5710929001	Transformador	3	20	59
20253469138621	5310017098	Transformador	1	8	8
20253469138908	5710243060	Transformador	1	8	8
20253469139072	5710343094	Transformador	4	28	56
20253469308565	5702659001	Transformador	1	6	6
20253469402475	5710080186	Transformador	1	6	6
20253469465993	3300314001	Chave Fus. religadora	49	2	93
20253469467454	0300992035	Chave Fusível	12	8	101
20253469469118	5700808084	Transformador	1	31	31
20253469469142	5701764084	Transformador	2	27	53
20253469469166	5710406084	Transformador	1	25	25
20253469469191	5700179256	Transformador	2	24	49
20253469470262	29162385	Unidade Consumidora	1	15	15
20253469470338	5710119037	Transformador	1	3	3
20253469470733	5701001060	Transformador	1	5	5

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253469481325	8800010032	Chave de Manobra	1021	2	1357
20253469502903	5701643008	Transformador	1	8	8
20253469612109	5751959003	Transformador	1	8	8
20253469777276	5700465124	Transformador	1	23	23
20253470034480	10172608	Unidade Consumidora	1	24	24
20253470153477	5700273055	Transformador	1	24	24
20253470238463	5700057124	Transformador	1	24	24
20253470243799	5700206001	Transformador	51	2	106
20253470524008	5700201001	Transformador	122	5	323
20253470832155	5751640070	Transformador	1	11	11
20253470874184	3110247012	Chave Fusível	10	4	38
20253470981113	5754725076	Transformador	1	8	8
20253471467516	13970629	Unidade Consumidora	1	27	27
20253471488069	5710159070	Transformador	1	8	8
20253471531662	5700004124	Transformador	87	3	239
20253471616000	5710044094	Transformador	1	9	9
20253471616866	0302251094	Chave Fusível	26	22	575
20253471616925	3324524041	Chave Fus. religadora	16	22	349
20253471617771	0300603200	Chave Fusível	2	4	8
20253471617793	5700899075	Transformador	1	11	11
20253471618912	5710316009	Transformador	13	28	95
20253471619480	5600542023	Transformador	4	26	103
20253471620975	5710077110	Transformador	2	74	74
20253471621024	3308229012	Chave Fus. religadora	1	10	10
20253471621046	28924744	Unidade Consumidora	1	20	20
20253471629052	5700210001	Transformador	114	5	589
20253471636547	5708231012	Transformador	1	20	20
20253471637003	5700507107	Transformador	1	23	23
20253471645930	5706410122	Transformador	13	2	28
20253471646525	4010195025	Chave Fusível	11	4	39
20253471646659	3300837019	Chave Fus. religadora	19	16	295
20253471646705	8832989122	Chave de Manobra	155	5	482
20253471649891	5700312006	Transformador	1	29	29
20253471650938	91804	Unidade Consumidora	1	2	2
20253471651067	5710273008	Transformador	1	11	11
20253471651091	0301178008	Chave Fusível	2	11	22
20253471668768	5701528075	Transformador	1	25	25
20253471668791	5700565075	Transformador	1	8	8
20253471669065	5700604075	Transformador	1	30	30
20253471671902	2606151	Unidade Consumidora	1	14	14
20253471674092	28664928	Unidade Consumidora	1	26	26

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253471674253	5700663052	Transformador	1	30	30
20253471675048	7931913015	Religador Automático	2170	1	1708
20253471681322	3300060015	Chave Fus. religadora	10	4	43
20253471682431	0302915001	Chave Fusível	4	6	23
20253471683022	7910016021	Religador Automático	484	3	1517
20253471685259	8144648	Unidade Consumidora	1	24	24
20253471696354	5710356084	Transformador	1	28	28
20253471696413	5700855084	Transformador	3	28	85
20253471698408	1895753	Unidade Consumidora	1	14	14
20253472131418	5700535006	Transformador	1	33	33
20253472131511	5700728006	Transformador	5	34	172
20253472131577	5700285006	Transformador	2	33	65
20253472815651	0300335075	Chave de Manobra	8	14	109
20253472815808	5701013003	Transformador	1	11	11
20253472819485	5744597031	Transformador	1	26	26
20253472819897	5919606	Unidade Consumidora	1	11	11
20253472820101	7901276032	Religador Automático	151	17	2416
20253472826795	8018952	Unidade Consumidora	1	11	11
20253472829407	5704960001	Transformador	1	8	8
20253473885601	3100919029	Chave de Manobra	16	13	208
20253473887683	8614962	Unidade Consumidora	1	10	10
20253473887770	5700712052	Transformador	1	24	24
20253473887795	5702044052	Transformador	1	26	26
20253473888102	5710104087	Transformador	1	50	50
20253473894181	3300171090	Chave Fus. religadora	18	3	50
20253473894911	7827911	Unidade Consumidora	1	33	33
20253473895125	5937450	Unidade Consumidora	1	29	29
20253473895355	97632	Unidade Consumidora	1	5	5
20253473903754	0310344111	Chave Fusível	10	4	44
20253473904951	1549081	Unidade Consumidora	1	6	6
20253473905273	0310037186	Chave Fusível	4	16	65
20253473907604	7923110021	Religador Automático	585	2	1287
20253473910142	5700410006	Transformador	3	49	148
20253473912030	85804	Unidade Consumidora	1	11	11
20253473912854	0300079055	Chave Fusível	17	2	33
20253473912975	4010636052	Chave Fusível	37	7	255
20253473914907	5700148119	Transformador	7	2	13
20253473915350	5700541096	Transformador	2	71	71
20253473915601	5700837148	Transformador	1	23	23
20253473915950	5710177006	Transformador	1	50	50
20253473916972	5720063008	Transformador	2	66	132

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253473917192	7021496	Unidade Consumidora	1	6	6
20253473917604	5700583104	Transformador	1	18	18
20253473919048	5710024015	Transformador	1	17	17
20253473920666	3301791094	Chave de Manobra	76	13	982
20253473921123	8840989	Unidade Consumidora	1	5	5
20253473936361	5710109136	Transformador	2	41	41
20253473936708	28390607	Unidade Consumidora	1	4	4
20253473937456	0301917001	Chave Fusível	1	16	16
20253473938333	5700688070	Transformador	1	21	21
20253473938369	5720300077	Transformador	1	26	26
20253473939084	5700166110	Transformador	2	46	46
20253473939456	5702160004	Transformador	1	23	23
20253473941581	5700358001	Transformador	7	2	16
20253473941793	137081	Unidade Consumidora	1	3	3
20253473941824	91774	Unidade Consumidora	1	7	7
20253473943000	5700627227	Transformador	1	24	24
20253473943026	5700342195	Transformador	1	19	19
20253473943050	5700332195	Transformador	2	19	37
20253473943087	5846668	Unidade Consumidora	1	5	5
20253473943374	4000924008	Chave Fusível	38	29	193
20253473943410	0300017019	Chave Fusível	4	17	67
20253473943434	3300538019	Chave Fus. religadora	1	16	16
20253473945236	5751959003	Transformador	1	13	13
20253473945929	5700283189	Transformador	3	18	53
20253473947588	0300144107	Chave Fusível	4	10	38
20253473948082	5745363070	Transformador	1	26	26
20253473948107	5701369001	Transformador	1	17	17
20253473948527	3302321007	Chave Fus. religadora	9	19	170
20253473948925	0303087059	Chave Fusível	8	36	145
20253473948967	5700082082	Transformador	2	16	32
20253473949004	5700291082	Transformador	2	24	48
20253473949382	0300531233	Chave Fusível	42	16	682
20253473949505	0310022029	Chave Fusível	1	12	12
20253473955684	0303530001	Chave de Manobra	2	19	37
20253473955975	5720865073	Transformador	6	19	116
20253473957389	5710170052	Transformador	2	36	36
20253473959074	5738523256	Transformador	1	61	61
20253473960235	0300448031	Chave Fusível	9	5	46
20253473960572	5702134001	Transformador	3	18	54
20253473961638	0341215001	Chave Fusível	21	19	393
20253473966773	5710198107	Transformador	1	20	20

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253473966809	5710246107	Transformador	1	13	13
20253473966996	3300524091	Chave Fus. religadora	11	26	291
20253473972347	5701648075	Transformador	1	17	17
20253473974293	0301080015	Chave Fusível	2	14	29
20253473975026	5727638001	Transformador	1	20	20
20253473978002	0340075074	Chave Fusível	2	31	62
20253473978446	5701361001	Transformador	3	20	60
20253473980758	5704779001	Transformador	1	20	20
20253473980802	5751580075	Transformador	1	7	7
20253473980935	5714286052	Transformador	1	6	0
20253473981347	5700507070	Transformador	1	17	17
20253473982484	5700224107	Transformador	1	46	46
20253473983135	3302321007	Chave Fus. religadora	9	6	55
20253473985311	0300510107	Chave Fusível	5	20	104
20253473985335	5710392107	Transformador	2	19	37
20253473985359	5710377107	Transformador	1	6	6
20253473985383	5710391107	Transformador	1	20	20
20253473992558	5700958085	Transformador	2	26	52
20253473994464	5701017186	Transformador	4	26	52
20253473996925	5301051003	Transformador	1	3	3
20253473997460	5700329001	Transformador	5	23	113
20253474001197	5710398023	Transformador	1	24	24
20253474002006	5700795047	Transformador	2	20	40
20253474002068	5708798047	Transformador	1	31	31
20253474002091	5708792047	Transformador	1	24	24
20253474003496	5701010003	Transformador	1	4	4
20253474005489	5731575014	Transformador	2	49	49
20253474006249	0300649047	Chave Fusível	3	47	141
20253474008674	3100031076	Chave Fusível	210	3	676
20253474009399	5700390014	Transformador	1	30	30
20253474012175	5700542031	Transformador	2	31	61
20253474012247	5710580007	Transformador	4	15	61
20253474012292	5731506070	Transformador	1	25	25
20253474012988	5725095003	Transformador	4	25	50
20253474013199	5700432153	Transformador	1	24	24
20253474013631	5700054094	Transformador	9	26	234
20253474014849	5720021107	Transformador	1	23	23
20253474015712	5710003094	Transformador	2	29	58
20253474016293	5710210186	Transformador	1	6	6
20253474016347	5325803084	Transformador	1	27	27
20253474018266	5700811256	Transformador	2	56	112

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253474018579	5700566029	Transformador	1	7	7
20253474018623	0329679029	Chave Fusível	9	8	73
20253474018647	5700712029	Transformador	1	20	20
20253474021323	0347147012	Chave Fusível	2	25	50
20253474022101	5701184014	Transformador	1	25	25
20253474022125	5700784256	Transformador	1	32	32
20253474022149	5702117004	Transformador	1	28	28
20253474022513	5751149070	Transformador	1	23	23
20253474022538	5700720070	Transformador	3	24	71
20253474022990	5709399147	Transformador	1	37	37
20253474023675	0310270052	Chave Fusível	3	9	27
20253474023704	5710186052	Transformador	1	9	9
20253474024812	0313878032	Chave Fusível	4	33	131
20253474024850	5700670012	Transformador	2	4	9
20253474024937	0310113037	Chave Fusível	3	3	10
20253474024973	5700146098	Transformador	2	10	19
20253474025040	0300110101	Chave Fusível	2	27	55
20253474025743	5700772055	Transformador	1	7	7
20253474026007	7956130072	Religador Automático	109	15	1254
20253474028855	5700844233	Transformador	2	33	66
20253474028879	5700697233	Transformador	1	32	32
20253474029448	0300017076	Chave Fusível	6	1	7
20253474032090	2638185	Unidade Consumidora	1	21	21
20253474032751	5710103107	Transformador	1	19	0
20253474032775	5700853148	Transformador	1	11	11
20253474038199	5730625070	Transformador	1	33	33
20253474038247	5700563070	Transformador	4	74	147
20253474038345	5733791070	Transformador	1	48	48
20253474039344	5728133072	Transformador	1	11	11
20253474042250	0300072014	Chave Fusível	3	21	64
20253474042274	5701575035	Transformador	1	71	71
20253474042298	5730011001	Transformador	1	23	23
20253474043542	5700817021	Transformador	10	32	159
20253474043566	5710445052	Transformador	1	8	8
20253474043591	5708801052	Transformador	1	56	56
20253474043613	4000037171	Chave Fus. religadora	36	1	48
20253474046329	0310010098	Chave Fusível	3	12	35
20253474046398	5700171253	Transformador	1	26	26
20253474046726	5700442031	Transformador	2	9	17
20253474046750	5729231005	Transformador	1	24	24
20253474047382	5700524014	Transformador	1	25	25

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253474047740	5700464253	Transformador	1	27	27
20253474052013	5711091001	Transformador	1	13	13
20253474052099	5730745227	Transformador	44	39	601
20253474059106	5710219042	Transformador	2	5	11
20253474059619	4010520032	Chave Fus. religadora	32	42	995
20253474060615	5710292063	Transformador	1	39	39
20253474060735	5710256012	Transformador	1	6	6
20253474061090	5701008021	Transformador	1	20	19
20253474061114	5700456047	Transformador	1	23	23
20253474061209	0300688047	Chave Fusível	2	29	58
20253474063350	5701285052	Transformador	61	3	187
20253474063448	5710273007	Transformador	1	71	71
20253474066710	7908211148	Religador Automático	371	2	309
20253474067592	3310297075	Chave Fus. religadora	58	9	527
20253474068034	5703247001	Transformador	1	25	25
20253474068830	5703174001	Transformador	1	26	26
20253474069349	5710360023	Transformador	1	32	32
20253474074947	5700635047	Transformador	1	27	27
20253474074971	5700823047	Transformador	1	31	31
20253474074994	5708812047	Transformador	1	10	10
20253474075017	5700751047	Transformador	1	34	34
20253474075874	26502020	Unidade Consumidora	1	12	12
20253474076454	0301190052	Chave Fusível	2	28	57
20253474076885	5700706155	Transformador	1	33	33
20253474078530	7925087021	Religador Automático	583	39	3235
20253474120082	9637559	Unidade Consumidora	1	13	13
20253474120229	0304426001	Chave Fusível	1	6	6
20253474120349	5710136037	Transformador	1	5	5
20253474120414	34803049	Unidade Consumidora	1	16	16
20253474120444	0301547009	Chave Fusível	3	37	112
20253474123282	7951872071	Religador Automático	304	17	714
20253474124892	5700207004	Transformador	288	3	989
20253474125038	5700051089	Transformador	1	24	24
20253474125082	5710124094	Transformador	1	11	11
20253474125243	0300992035	Chave Fusível	12	6	69
20253474148907	0310038072	Chave Fusível	34	5	174
20253474150210	0300032029	Chave Fusível	20	5	90
20253474182432	7350333	Unidade Consumidora	1	8	8
20253474182633	4001404022	Chave Fusível	102	2	245
20253474182909	5793190	Unidade Consumidora	1	8	8
20253474809864	3310114075	Chave Fus. religadora	10	5	51

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253474829576	5701541075	Transformador	1	23	23
20253475216408	5700567075	Transformador	2	25	50
20253475217839	4000935032	Chave Fus. religadora	80	5	198
20253475220363	34869727	Unidade Consumidora	1	30	30
20253475222267	5955610	Unidade Consumidora	1	9	9
20253475222614	5721286265	Transformador	1	11	11
20253475223083	5710054031	Transformador	1	16	16
20253475224035	5700024156	Transformador	42	7	302
20253475225512	5700727149	Transformador	1	15	15
20253475225581	3310012086	Chave Fus. religadora	4	14	56
20253475229229	5700139196	Transformador	1	25	25
20253475229303	5700883032	Transformador	1	21	21
20253475229984	5711291001	Transformador	2	15	29
20253475230019	5711292001	Transformador	1	16	16
20253475230300	5700155123	Transformador	3	28	84
20253475231968	5710478076	Transformador	2	25	25
20253475233078	5731041196	Transformador	2	25	50
20253475234400	5701306094	Transformador	10	14	141
20253475234656	5710320153	Transformador	2	18	36
20253475235469	5720002094	Transformador	1	3	3
20253475236516	4010011021	Chave Fus. religadora	61	5	308
20253475236871	5711082001	Transformador	1	16	16
20253475237779	0356116021	Chave Fusível	14	8	118
20253475237889	5715089047	Transformador	1	19	19
20253475237995	0300940035	Chave Fusível	1	44	44
20253475240498	14096221	Unidade Consumidora	1	22	22
20253475240503	5700006094	Transformador	3	4	11
20253475240944	7839545	Unidade Consumidora	1	28	28
20253475241190	5700464253	Transformador	7	46	72
20253475241214	5700820052	Transformador	2	26	52
20253475244590	5300957009	Transformador	2	45	45
20253475245066	5700296200	Transformador	1	15	15
20253475245329	5727548001	Transformador	1	25	25
20253475245353	5702423001	Transformador	2	44	44
20253475245572	5816912	Unidade Consumidora	1	22	22
20253475246097	5710445052	Transformador	1	15	15
20253475246161	5702106052	Transformador	2	88	88
20253475247441	3300572014	Chave Fus. religadora	1	12	12
20253475247463	5742182012	Transformador	1	22	22
20253475247482	5700843012	Transformador	1	19	19
20253475247802	5710536014	Transformador	6	75	225

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253475252487	5701299035	Transformador	1	46	46
20253475253143	5700258190	Transformador	1	27	27
20253475253635	5712578010	Transformador	2	45	91
20253475254198	3300501063	Chave Fus. religadora	42	3	131
20253475255954	5700637070	Transformador	1	26	26
20253475256470	5711164035	Transformador	2	5	10
20253475258188	5700247153	Transformador	2	21	42
20253475259214	0302568001	Chave Fusível	2	40	80
20253475259711	0320073107	Chave Fusível	2	43	87
20253475280775	4010034265	Chave Fusível	119	3	359
20253475281380	8653950	Unidade Consumidora	1	22	22
20253475299925	5700788070	Transformador	1	25	25
20253475300005	0336939091	Chave Fusível	3	37	112
20253475308732	5710320107	Transformador	1	44	44
20253475309104	4000638017	Chave Fusível	28	30	231
20253475319471	5710019171	Transformador	1	3	3
20253475319791	5710206094	Transformador	1	20	20
20253475319840	3310239094	Chave Fus. religadora	7	16	114
20253475319864	5710194094	Transformador	1	22	22
20253475319889	5702078094	Transformador	1	21	21
20253475320745	1959000	Unidade Consumidora	1	20	20
20253475322737	0310016019	Chave Fusível	4	17	69
20253475323725	9417346	Unidade Consumidora	1	2	2
20253475326830	5700144124	Transformador	1	8	8
20253475327782	5701285085	Transformador	15	80	158
20253475328731	0329674200	Chave Fusível	1	17	17
20253475330822	5700025005	Transformador	1	27	27
20253475332546	5700013029	Transformador	1	29	29
20253475332610	5710166029	Transformador	1	20	20
20253475334222	5700835084	Transformador	1	30	30
20253475334246	5700850084	Transformador	1	30	30
20253475335209	0320920110	Chave Fusível	1	26	26
20253475335282	5700568151	Transformador	5	26	129
20253475340588	5700721035	Transformador	1	34	34
20253475340612	5708862050	Transformador	1	25	25
20253475340663	5710073035	Transformador	1	43	43
20253475341488	2362988	Unidade Consumidora	1	18	18
20253475372765	0320023107	Chave Fusível	1	30	30
20253475372939	0310465036	Chave Fusível	4	26	104
20253475373007	5724198047	Transformador	9	47	419
20253475373183	4000037171	Chave Fus. religadora	36	8	300

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253475373259	5700041101	Transformador	1	29	29
20253475375390	3320001019	Chave Fus. religadora	59	22	394
20253475375805	3310457031	Chave Fus. religadora	209	1	254
20253475376392	5700423024	Transformador	2	55	55
20253475377180	3300000055	Chave de Manobra	3	21	62
20253475377838	5700476265	Transformador	1	7	7
20253475377862	5746573001	Transformador	1	5	5
20253475377911	3300464091	Chave Fus. religadora	3	42	127
20253475378321	5702273001	Transformador	4	8	31
20253475378689	0315300032	Chave Fusível	1	34	34
20253475379241	5700579154	Transformador	1	4	4
20253475379779	5700018037	Transformador	107	3	285
20253475384320	5710308001	Transformador	1	26	26
20253475386679	5723237055	Transformador	1	21	21
20253475387768	5700874035	Transformador	1	33	33
20253475388275	0300637107	Chave Fusível	8	32	256
20253475389644	5700236152	Transformador	1	25	25
20253475389906	0301980094	Chave Fusível	2	24	48
20253475394167	5710118006	Transformador	79	31	134
20253475394236	0301038029	Chave Fusível	4	24	97
20253475397940	0300352037	Chave Fusível	2	9	18
20253475398846	5710107200	Transformador	2	8	17
20253475399405	5700749055	Transformador	1	9	9
20253475399489	5701214055	Transformador	1	10	10
20253475402494	0300041076	Chave Fusível	4	10	39
20253475403549	5700779155	Transformador	2	31	61
20253475403699	5701650094	Transformador	1	8	8
20253475403746	5710003094	Transformador	2	9	18
20253475404803	5701558032	Transformador	1	50	50
20253475405045	5700697073	Transformador	4	24	97
20253475405501	3300057014	Chave Fus. religadora	7	6	40
20253475405663	0300858077	Chave Fusível	2	6	12
20253475405712	3100906077	Chave Fusível	1	24	24
20253475406956	0350808072	Chave Fusível	1	10	10
20253475407289	5701350073	Transformador	2	71	142
20253475407564	5700433031	Transformador	2	10	20
20253475407588	5708773047	Transformador	1	57	57
20253475407829	0300410110	Chave Fusível	1	28	28
20253475408852	5701420032	Transformador	1	17	17
20253475409217	5710338107	Transformador	2	29	57
20253475409241	5710379107	Transformador	1	29	29

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253475409362	0300786107	Chave Fusível	5	43	222
20253475409835	7673124	Unidade Consumidora	1	17	17
20253475409864	5700480152	Transformador	1	26	26
20253475410711	5700649037	Transformador	1	10	10
20253475411540	5710214032	Transformador	1	49	49
20253475417940	3185028	Unidade Consumidora	1	14	14
20253475418715	0301045032	Chave Fusível	2	37	74
20253475419557	5700558023	Transformador	1	24	24
20253475421874	5723949152	Transformador	2	78	77
20253475423795	5494842	Unidade Consumidora	1	13	13
20253475427908	0301067193	Chave Fusível	1	20	20
20253475428522	5700358001	Transformador	7	7	48
20253475428720	5702509094	Transformador	1	10	10
20253475428792	3300739094	Chave Fus. religadora	7	25	178
20253475430105	3300862036	Chave Fus. religadora	22	2	40
20253475430269	0311424001	Chave Fusível	4	14	57
20253475434456	0320397032	Chave Fusível	3	15	44
20253475458256	5700800017	Transformador	2	6	11
20253475470371	25001222	Unidade Consumidora	1	17	17
20253476522005	3100340070	Chave Fus. religadora	10	43	215
20253477585056	160393	Unidade Consumidora	1	9	9
20253477592834	0301681075	Chave Fusível	5	3	15
20253477593280	5700020076	Transformador	35	3	117
20253477600743	0301346032	Chave Fusível	19	8	154
20253477616801	5834740	Unidade Consumidora	1	8	8
20253477617421	2181134	Unidade Consumidora	1	26	26
20253477620886	3310001103	Chave Fus. religadora	145	3	396
20253477622192	5700476096	Transformador	1	44	44
20253477622887	5710199186	Transformador	2	50	50
20253477622911	5739366075	Transformador	1	15	15
20253477623601	0311317013	Chave Fusível	1	25	25
20253477624337	5720140044	Transformador	2	93	93
20253477625673	5700600119	Transformador	1	22	22
20253477628519	4010636052	Chave Fusível	74	26	1877
20253477629411	10732131	Unidade Consumidora	1	26	26
20253477630289	5746766014	Transformador	1	3	3
20253477632457	3133397	Unidade Consumidora	1	12	12
20253477632860	5700545119	Transformador	1	21	21
20253477632904	5700622119	Transformador	1	25	25
20253477633170	0301431075	Chave Fusível	2	14	29
20253477634584	3330696072	Chave Fus. religadora	2	25	50

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253477634716	0310113037	Chave Fusível	3	14	41
20253477634925	5700921072	Transformador	2	18	36
20253477635716	5726111074	Transformador	1	40	40
20253477636252	0301023029	Chave Fusível	4	14	58
20253477636314	5700797032	Transformador	1	49	49
20253477636364	5700807032	Transformador	1	39	39
20253477636386	5700800032	Transformador	1	27	27
20253477638438	5742037038	Transformador	1	24	24
20253477640808	29015997	Unidade Consumidora	1	2	2
20253477641111	5701669077	Transformador	2	24	49
20253477641171	5706195122	Transformador	26	2	41
20253477641241	3300212098	Chave Fus. religadora	5	2	12
20253477641713	5746173073	Transformador	1	3	3
20253477650379	5730484021	Transformador	3	44	133
20253477650928	7900095186	Religador Automático	238	1	333
20253477651249	0300940035	Chave Fusível	1	24	24
20253477651800	5710053014	Transformador	1	16	16
20253477653428	5701798094	Transformador	13	18	234
20253477653892	4000021055	Chave Fusível	18	25	85
20253477654066	3351293082	Chave Fus. religadora	2	51	102
20253477696405	5710261029	Transformador	9	6	56
20253477697819	4000085186	Chave Fusível	136	23	1110
20253477698375	9551476	Unidade Consumidora	1	5	5
20253477709376	4010162003	Chave Fusível	22	8	165
20253477710633	5700798012	Transformador	1	47	47
20253477710677	5700589012	Transformador	1	24	24
20253477710701	5700432041	Transformador	2	16	32
20253477711063	4100304029	Chave Fusível	60	7	416
20253477711387	0320379036	Chave de Manobra	3	4	13
20253477711812	5700748070	Transformador	2	45	45
20253477712443	0300806155	Chave Fusível	12	11	59
20253477712678	0300906007	Chave Fusível	2	17	34
20253477714345	3310010048	Chave Fus. religadora	12	25	299
20253477716171	7951935118	Religador Automático	98	6	476
20253477717779	7735022	Unidade Consumidora	1	2	2
20253477718033	5724738193	Transformador	1	23	23
20253477720471	5701418032	Transformador	1	52	52
20253477720496	5710116032	Transformador	1	29	29
20253477720520	5700988032	Transformador	1	40	40
20253477720624	0320030032	Chave Fusível	3	4	11
20253477720956	1965611	Unidade Consumidora	1	21	21

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253477726427	5710151094	Transformador	1	31	31
20253477735137	5700995148	Transformador	1	27	22
20253477735285	5700749084	Transformador	1	25	25
20253477735802	7931555008	Religador Automático	82	2	189
20253477736221	5710196148	Transformador	1	27	27
20253477738023	5700969072	Transformador	1	17	17
20253477738217	5710097043	Transformador	1	29	29
20253477744283	3300999148	Chave Fus. religadora	2	49	97
20253477744336	3300987148	Chave Fus. religadora	4	28	112
20253477744360	0300995148	Chave Fusível	1	27	28
20253477749525	10285950	Unidade Consumidora	1	24	24
20253477750903	5700855084	Transformador	3	25	85
20253477750955	5701948001	Transformador	2	20	40
20253477755980	SS5912021	Chave Fus. religadora	7	2	14
20253477756708	5701625032	Transformador	2	26	52
20253477759713	5710004233	Transformador	1	26	26
20253477759737	5710366107	Transformador	1	27	27
20253477759783	5710356107	Transformador	1	28	28
20253477759807	5700846107	Transformador	1	27	27
20253477762293	5700899016	Transformador	79	30	338
20253477764119	3300292124	Chave Fus. religadora	103	2	234
20253477764506	5700049156	Transformador	127	1	110
20253477764530	5700356119	Transformador	1	6	6
20253477766505	5700954193	Transformador	1	6	6
20253477767229	5700021072	Transformador	1	9	9
20253477767254	0310073041	Chave de Manobra	2	8	15
20253477767550	3310249007	Chave Fus. religadora	8	18	148
20253477768486	7884591	Unidade Consumidora	1	28	28
20253477768505	5700463070	Transformador	1	30	30
20253477768583	0301050003	Chave Fusível	1	11	11
20253477769361	5701146038	Transformador	2	55	55
20253477769549	5701366007	Transformador	4	7	29
20253477773309	28720951	Unidade Consumidora	1	17	17
20253477774438	5710015189	Transformador	1	3	3
20253477775408	5700269001	Transformador	2	72	72
20253477775615	4039655060	Chave Fus. religadora	108	25	517
20253477776222	284R097	Disjuntor Automático	3035	0	472
20253477784661	5710255012	Transformador	1	8	8
20253477795083	3310457031	Chave Fus. religadora	209	1	432
20253477796455	5713874032	Transformador	1	17	17
20253477796483	0300589122	Chave Fusível	794	3	1998

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253477803084	5700473149	Transformador	1	8	8
20253477817357	3300171090	Chave Fus. religadora	18	3	58
20253477827478	5753502076	Transformador	1	3	3
20253477827811	6801092122	Seccionalizador	486	3	1215
20253477827847	0326174122	Chave Fusível	517	4	1364
20253477829556	28973352	Unidade Consumidora	1	14	14
20253477863640	5710027094	Transformador	1	7	7
20253477863729	0300702122	Chave Fusível	398	2	829
20253477869507	5700570107	Transformador	1	65	65
20253477869531	5710310107	Transformador	1	30	30
20253477869555	5720774032	Transformador	1	48	48
20253477873191	0300421122	Chave Fusível	282	3	799
20253477876547	5724875193	Transformador	1	7	7
20253477886716	0300980148	Chave Fusível	2	31	63
20253477898559	5713548021	Transformador	2	21	42
20253477898680	5714106021	Transformador	1	19	19
20253477898951	5746886122	Transformador	46	5	209
20253477899769	5746303094	Transformador	1	24	24
20253477905565	3300548053	Chave Fus. religadora	14	27	125
20253477911007	0301055122	Chave Fusível	24	3	64
20253477915090	0310113037	Chave Fusível	3	19	9
20253477916426	5700417055	Transformador	1	28	28
20253477916451	5729407094	Transformador	2	9	18
20253477916475	5701846094	Transformador	1	20	20
20253477917704	3300097063	Chave Fus. religadora	104	51	1364
20253477918327	5710020008	Transformador	1	10	10
20253477927579	0300030021	Chave Fusível	5	24	118
20253477932511	5797993	Unidade Consumidora	1	16	16
20253477946467	3300383071	Chave de Manobra	45	7	293
20253477952015	0310229032	Chave Fusível	1	32	32
20253477963175	5710330042	Transformador	1	4	4
20253477972913	0337166060	Chave Fusível	6	19	114
20253477974786	0301284084	Chave Fusível	2	27	55
20253477989447	5700337193	Transformador	2	14	27
20253478001475	24115429	Unidade Consumidora	1	18	18
20253478001945	154318	Unidade Consumidora	1	20	20
20253478004886	2206609	Unidade Consumidora	1	3	3
20253478015299	6930441	Unidade Consumidora	1	12	12
20253478037255	5702111001	Transformador	1	15	15
20253478042809	414697	Unidade Consumidora	1	9	17
20253478045542	5711055001	Transformador	1	35	35

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253478048445	5700026098	Transformador	153	4	579
20253478048819	7928462040	Religador Automático	3561	6	2147
20253478058812	12502583	Unidade Consumidora	1	4	8
20253479127096	3310087074	Chave Fus. religadora	44	3	128
20253479127576	4000166050	Chave Fus. religadora	44	2	104
20253479128053	5700702023	Transformador	136	4	558
20253479130436	3232590	Unidade Consumidora	1	3	5
20253479131527	28344182	Unidade Consumidora	1	11	22
20253479142022	0349580016	Chave Fusível	77	2	121
20253479146111	2325772	Unidade Consumidora	1	2	4
20253479147396	8340323	Unidade Consumidora	1	11	22
20253479147620	5700881122	Transformador	44	2	90
20253479147969	5948517	Unidade Consumidora	1	8	15
20253479148572	5818885	Unidade Consumidora	1	2	4
20253479149263	3300532071	Chave Fus. religadora	82	1	115
20253479149505	8606919	Unidade Consumidora	1	4	7
20253479149560	7788681	Unidade Consumidora	1	3	7
20253479149706	2176432	Unidade Consumidora	1	4	7
20253479160947	513334	Unidade Consumidora	1	3	6
20253479161062	5700110001	Transformador	58	1	38
20253479161657	140945	Unidade Consumidora	1	13	26
20253479163544	5746886122	Transformador	47	3	118
20253479163790	3310207007	Chave Fus. religadora	74	1	109
20253479163878	0300375059	Chave Fusível	57	2	91
20253479164262	3199487	Unidade Consumidora	1	15	30
20253479165636	2250209	Unidade Consumidora	1	2	5
20253479165856	29512613	Unidade Consumidora	1	25	50
20253479166262	232726	Unidade Consumidora	1	3	5
20253479166272	3281876	Unidade Consumidora	1	7	14
20253479166290	7942731193	Religador Automático	2429	12	4264
20253479166569	1336746	Unidade Consumidora	1	3	7
20253479172938	1848089	Unidade Consumidora	1	8	15
20253479174004	0300342265	Chave Fusível	36	2	65
20253479174381	0300616081	Chave Fusível	14	5	70
20253479174685	3320005031	Chave Fus. religadora	13	17	221
20253479175354	1281518	Unidade Consumidora	1	5	11
20253479175476	4000536087	Chave Fusível	42	8	346
20253479209894	4923081	Unidade Consumidora	1	12	25
20253479210045	10024692	Unidade Consumidora	1	4	7
20253479210165	414R069	Chave de Manobra	1864	3	1688
20253479212208	0343618091	Chave Fusível	1	25	25

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253479215454	0300649075	Chave Fusível	2	15	30
20253479215498	5701607003	Transformador	1	12	12
20253479216054	0300677009	Chave Fusível	2	4	8
20253479218928	3276279	Unidade Consumidora	1	8	17
20253479223736	29120110	Unidade Consumidora	1	4	8
20253479224216	30141261	Unidade Consumidora	1	6	13
20253479233781	5752781122	Transformador	38	4	134
20253479236891	3320009031	Chave Fus. religadora	6	17	101
20253479237180	5724907131	Transformador	1	8	8
20253479245995	3338919186	Chave Fus. religadora	15	20	293
20253479246594	9182047	Unidade Consumidora	1	5	9
20253479249773	5360935	Unidade Consumidora	1	6	13
20253479249776	35417161	Unidade Consumidora	1	22	45
20253479258885	5700162031	Transformador	2	23	46
20253479259132	2244R059	Disjuntor Automático	5116	6	6944
20253479274832	25881419	Unidade Consumidora	1	6	13
20253479280233	6734294	Unidade Consumidora	1	5	9
20253479281009	5700217186	Transformador	1	17	17
20253479281053	5710197094	Transformador	4	18	79
20253479283731	7676263	Unidade Consumidora	1	4	8
20253479284984	2325691	Unidade Consumidora	1	4	8
20253479286789	3903796	Unidade Consumidora	1	7	13
20253479287159	5710024110	Transformador	1	27	27
20253479287389	0310234032	Chave Fusível	1	24	24
20253479289046	30050892	Unidade Consumidora	1	6	12
20253479289140	5746385003	Transformador	1	2	2
20253479290507	0301223008	Chave Fusível	2	14	31
20253479297778	11269281	Unidade Consumidora	1	23	47
20253479297931	5710257012	Transformador	1	20	20
20253479299607	5700393042	Transformador	1	3	3
20253479299911	34820118	Unidade Consumidora	1	5	10
20253479301059	5737207097	Transformador	1	18	18
20253479301505	5700206071	Transformador	1	3	3
20253479301965	5700948075	Transformador	1	15	15
20253479301989	5701134075	Transformador	1	14	14
20253479302720	5701109008	Transformador	1	25	25
20253479302911	4010097155	Chave Fus. religadora	72	12	379
20253479303370	28231595	Unidade Consumidora	1	5	11
20253479303736	9613021	Unidade Consumidora	1	3	6
20253479303914	7933799001	Religador Automático	165	3	430
20253479304755	0300481110	Chave Fusível	3	4	11

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253479304911	8800952052	Chave de Manobra	21	2	46
20253479305635	5735595001	Transformador	71	4	267
20253479310473	424R100	Disjuntor Automático	847	2	1358
20253479310524	0308486122	Chave Fusível	2	6	7
20253479312114	5701339103	Transformador	1	34	0
20253479312150	5710008148	Transformador	1	15	15
20253479313129	35390491	Unidade Consumidora	1	2	4
20253479323382	1271881	Unidade Consumidora	1	6	12
20253479333740	30744411	Unidade Consumidora	1	5	10
20253479333869	0338519026	Chave Fusível	2	25	52
20253479340982	4000303037	Chave Fusível	16	3	48
20253479341040	5700608122	Transformador	196	3	653
20253479341745	4030312265	Chave Fusível	19	2	46
20253479341834	4010003001	Chave Fusível	15	10	152
20253479342425	7915036003	Religador Automático	97	3	163
20253479342918	5720076003	Transformador	1	3	3
20253479343170	10876850	Unidade Consumidora	1	7	15
20253479352518	3339521054	Chave Fus. religadora	49	2	108
20253479352816	28437705	Unidade Consumidora	1	3	7
20253479352932	4578430	Unidade Consumidora	1	20	39
20253479352969	3300270027	Chave Fus. religadora	46	3	124
20253479357703	5701255022	Transformador	1	6	6
20253479363984	5700594122	Transformador	140	7	1036
20253479364033	0300987032	Chave Fusível	1	14	14
20253479364057	5710250032	Transformador	1	23	23
20253479365455	7944559149	Religador Automático	195	2	386
20253479365460	0300452014	Chave Fusível	1	24	24
20253479365672	7955414007	Religador Automático	164	23	741
20253479367360	0300278092	Chave Fusível	3	3	10
20253479367434	3326471186	Chave Fusível	6	22	65
20253479369869	5742881026	Transformador	1	28	28
20253479370388	3329189186	Chave Fus. religadora	1	24	24
20253479370525	28998037	Unidade Consumidora	1	5	9
20253479370777	5700831006	Transformador	3	2	6
20253479371116	3301627014	Chave Fus. religadora	6	4	21
20253479371874	0300379043	Chave de Manobra	2	6	12
20253479372757	5710201124	Transformador	1	24	24
20253479372804	10117062	Unidade Consumidora	1	19	39
20253479373426	29152279	Unidade Consumidora	1	2	4
20253479373658	5745587101	Transformador	1	6	6
20253479373742	3300680152	Chave Fus. religadora	5	26	131

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253479376971	5700241090	Transformador	1	6	6
20253479377208	5700899017	Transformador	1	30	30
20253479377244	5700942032	Transformador	1	28	28
20253479411410	5700681152	Transformador	1	46	46
20253479411434	5701004032	Transformador	1	9	9
20253479411458	5700805074	Transformador	1	2	2
20253479411496	3329610035	Chave Fusível	19	8	151
20253479414276	5711286013	Transformador	2	3	6
20253479415238	5700337055	Transformador	1	45	45
20253479415268	5710267003	Transformador	1	8	8
20253479415312	0300765055	Chave Fusível	2	46	91
20253479415753	0301259073	Chave Fusível	2	31	61
20253479415831	7957715064	Religador Automático	95	3	242
20253479416060	3300195233	Chave Fus. religadora	24	6	139
20253479416583	5700715070	Transformador	2	3	6
20253479417767	5701432075	Transformador	1	8	8
20253479417802	0301242075	Chave Fusível	12	45	408
20253479418034	5710123022	Transformador	1	5	5
20253479418078	5710093022	Transformador	1	5	5
20253479418102	5700459124	Transformador	1	22	22
20253479418132	5722733257	Transformador	2	28	28
20253479418310	5700276247	Transformador	41	1	54
20253479430366	88773	Unidade Consumidora	1	7	14
20253479431604	3300017134	Chave Fus. religadora	27	2	65
20253479431628	5735033052	Transformador	1	7	7
20253479431678	0346728015	Chave Fusível	2	8	16
20253479431739	1014854	Unidade Consumidora	1	6	13
20253479432016	244R094	Disjuntor Automático	114	1	57
20253479432697	5710408036	Transformador	1	20	20
20253479432826	5700245151	Transformador	1	6	6
20253479432850	5700234151	Transformador	1	6	6
20253479433399	4960807	Unidade Consumidora	1	4	9
20253479438273	5700140082	Transformador	1	8	8
20253479438373	5700552097	Transformador	1	1	1
20253479438668	5710149028	Transformador	1	7	7
20253479438975	6800038073	Seccionalizador	659	1	945
20253479439702	0303293001	Chave Fusível	53	9	491
20253479440640	11719864	Unidade Consumidora	1	24	47
20253479440711	5711164035	Transformador	2	17	35
20253479440965	5710224035	Transformador	1	9	9
20253479442401	5730783096	Transformador	1	6	0

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253479442449	5710091032	Transformador	1	3	3
20253479442498	0300495107	Chave Fusível	2	8	16
20253479443405	3301547073	Chave Fus. religadora	117	2	252
20253479445689	5700809256	Transformador	1	31	31
20253479445940	5732325096	Transformador	2	7	14
20253479446642	5700634037	Transformador	1	3	3
20253479446665	7911644074	Religador Automático	106	24	327
20253479447004	17633210	Unidade Consumidora	1	4	8
20253479447712	5700599018	Transformador	2	4	8
20253479447736	5700611018	Transformador	1	8	8
20253479450598	3300602058	Chave Fus. religadora	22	3	72
20253479450686	5712328007	Transformador	1	2	2
20253479452545	3100899152	Chave Fusível	11	25	279
20253479454002	0300094086	Chave Fusível	1	7	7
20253479454026	3300706083	Chave Fus. religadora	9	12	59
20253479454274	5700120021	Transformador	3	47	140
20253479454337	5700024156	Transformador	43	2	77
20253479454573	5373310	Unidade Consumidora	1	4	7
20253479455378	5701137072	Transformador	1	2	2
20253479455446	5729859021	Transformador	2	69	139
20253479457678	5721230122	Transformador	40	8	161
20253479457981	28632370	Unidade Consumidora	1	17	34
20253479463740	5700889016	Transformador	1	5	5
20253479464127	5701354073	Transformador	14	3	35
20253479464522	4010091019	Chave Fusível	154	23	1401
20253479464564	0301185084	Chave Fusível	8	6	50
20253479464738	7950387026	Religador Automático	139	5	373
20253479464798	3300464091	Chave Fus. religadora	3	6	19
20253479464880	3310453039	Chave Fus. religadora	12	3	40
20253479465260	5719073200	Transformador	1	20	20
20253479468695	0300540053	Chave de Manobra	10	22	211
20253479469313	0304230001	Chave Fusível	7	30	211
20253479469357	5711208001	Transformador	1	6	6
20253479469387	5703752001	Transformador	1	5	5
20253479469511	1465589	Unidade Consumidora	1	4	8
20253479469648	3310321076	Chave Fusível	13	5	67
20253479469995	3300761148	Chave Fus. religadora	4	20	40
20253479470034	5700396042	Transformador	1	6	6
20253479470081	1982532	Unidade Consumidora	1	16	32
20253479470347	0310353152	Chave Fusível	1	35	35
20253479470614	9208771	Unidade Consumidora	1	41	81

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253479472340	5701090040	Transformador	1	2	2
20253479472964	3301151052	Chave Fus. religadora	31	5	156
20253479473131	5700288030	Transformador	2	12	23
20253479479892	6770282	Unidade Consumidora	1	19	38
20253479485719	5158575	Unidade Consumidora	1	25	49
20253479488347	7923672004	Religador Automático	2930	1	1569
20253479488689	4026411	Unidade Consumidora	1	7	14
20253479503138	5701083021	Transformador	3	35	106
20253479503163	5722963124	Transformador	26	14	361
20253479505128	0301274014	Chave Fusível	11	22	245
20253479517436	7304536	Unidade Consumidora	1	2	4
20253479518582	5700086016	Transformador	1	5	6
20253479518625	5700894016	Transformador	2	5	11
20253479526957	10411068	Unidade Consumidora	1	2	4
20253479529207	0300328012	Chave Fusível	2	50	100
20253479529585	0310104012	Chave Fusível	2	11	22
20253479529662	7665318	Unidade Consumidora	1	13	26
20253479537489	14659218	Unidade Consumidora	1	3	5
20253479578048	5700105133	Transformador	4	4	17
20253479586012	28375160	Unidade Consumidora	1	2	3
20253479595390	0320079010	Chave Fusível	13	7	87
20253479596352	575321	Unidade Consumidora	1	11	22
20253479609358	3300614072	Chave Fus. religadora	7	14	100
20253479618673	0300077105	Chave Fusível	3	5	16
20253479662631	138290	Unidade Consumidora	1	11	23
20253479674568	15383615	Unidade Consumidora	1	9	18
20253479694974	7941528043	Religador Automático	71	11	652
20253479709678	5710098098	Transformador	1	22	22
20253479716244	3535754	Unidade Consumidora	1	10	20
20253479722634	2104628	Unidade Consumidora	1	8	16
20253479722985	7937112036	Religador Automático	448	12	1814
20253479723166	3301627014	Chave Fus. religadora	6	14	82
20253479723208	3300002229	Chave Fus. religadora	17	9	149
20253479725077	0320126028	Chave Fusível	1	11	11
20253479725104	0310233076	Chave Fusível	16	11	170
20253479725735	0300152196	Chave Fusível	193	3	602
20253479727038	5710121070	Transformador	1	18	18
20253479727059	6929729	Unidade Consumidora	1	7	14
20253479727267	3301284094	Chave Fus. religadora	26	8	220
20253479728031	8856346	Unidade Consumidora	1	3	6
20253479728268	0310169038	Chave Fusível	24	5	108

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253479728707	5735652070	Transformador	1	19	19
20253479728718	3300555074	Chave Fus. religadora	13	7	92
20253479728920	0300790233	Chave Fusível	2	18	36
20253479729157	29007176	Unidade Consumidora	1	8	16
20253479729550	5700437265	Transformador	3	11	34
20253479729629	5710841122	Transformador	6	30	91
20253479729836	5711410122	Transformador	25	27	185
20253479729873	0300484136	Chave Fusível	4	4	14
20253479730036	5068401	Unidade Consumidora	1	7	13
20253479730148	5700623104	Transformador	1	20	20
20253479730819	0300720004	Chave Fusível	3	6	17
20253479730901	5730853133	Transformador	1	10	10
20253479731432	4010200186	Chave Fusível	18	5	90
20253479731735	8856908122	Chave de Manobra	1652	7	2796
20253479731770	9708235	Unidade Consumidora	1	11	22
20253479731885	0310024076	Chave Fusível	2	15	30
20253479731917	493074	Unidade Consumidora	1	5	9
20253479733817	5701051028	Transformador	1	17	17
20253479735126	4000920035	Chave Fusível	10	8	85
20253479735264	29579323	Unidade Consumidora	1	2	5
20253479735289	28969061	Unidade Consumidora	1	27	54
20253479735355	9375457	Unidade Consumidora	1	8	15
20253479735737	5746926096	Transformador	1	13	13
20253479739425	5710171087	Transformador	2	12	42
20253479739543	10144477	Unidade Consumidora	1	6	12
20253479739772	0300522076	Chave Fusível	3	15	46
20253479740686	5700608196	Transformador	1	17	17
20253479740866	8142599	Unidade Consumidora	1	6	13
20253479742597	3310116124	Chave Fus. religadora	7	3	21
20253479742701	5700363195	Transformador	1	19	19
20253479742857	5710071094	Transformador	1	19	19
20253479742886	4000303037	Chave Fusível	16	7	105
20253479742957	1622749	Unidade Consumidora	1	3	6
20253479743398	0310397094	Chave Fusível	6	3	18
20253479743668	5701698052	Transformador	1	17	17
20253479743679	33022468	Unidade Consumidora	1	7	14
20253479743771	5724089256	Transformador	2	46	46
20253479743796	5710161200	Transformador	1	23	23
20253479743820	5700632035	Transformador	1	61	61
20253479743844	5710132085	Transformador	1	18	18
20253479743893	0300403007	Chave Fusível	2	38	76

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253479743917	5710166256	Transformador	1	20	20
20253479747779	5735346265	Transformador	1	13	13
20253479747843	5300329016	Transformador	1	21	21
20253479747893	5700443024	Transformador	1	3	3
20253479747997	3300524086	Chave Fus. religadora	25	5	126
20253479748680	3310200124	Chave Fus. religadora	8	18	141
20253479748785	5710251009	Transformador	1	18	18
20253479748827	2526239	Unidade Consumidora	1	4	7
20253479749126	5700623086	Transformador	1	20	20
20253479749179	5701694052	Transformador	1	17	17
20253479756437	0301064026	Chave Fusível	4	20	79
20253479756542	5710282075	Transformador	1	26	26
20253479756716	5700236055	Transformador	1	16	16
20253479756740	5700273055	Transformador	1	19	19
20253479756764	5700324055	Transformador	1	2	2
20253479756788	5700744055	Transformador	1	16	16
20253479757094	5700511107	Transformador	1	16	16
20253479757367	5700377006	Transformador	3	19	57
20253479757760	17614010	Unidade Consumidora	1	11	21
20253479757820	0301020016	Chave Fusível	16	30	238
20253479758734	5751126021	Transformador	1	15	15
20253479758970	0301429017	Chave Fusível	2	18	35
20253479758994	5700557007	Transformador	2	20	40
20253479759044	0300850017	Chave de Manobra	5	20	101
20253479760149	3300828060	Chave Fus. religadora	132	29	734
20253479760873	3301028094	Chave de Manobra	2	25	50
20253479761114	17591614	Unidade Consumidora	1	2	4
20253479761498	5708620085	Transformador	2	16	31
20253479761929	5701028029	Transformador	3	17	50
20253479761998	3301080029	Chave Fus. religadora	14	15	216
20253479762154	5724324031	Transformador	1	21	21
20253479762178	5700415031	Transformador	1	48	48
20253479762282	5729713006	Transformador	2	17	34
20253479762728	5710293037	Transformador	1	22	22
20253479762772	5700519012	Transformador	1	20	20
20253479762796	5700463110	Transformador	2	43	86
20253479763323	9346376	Unidade Consumidora	1	2	4
20253479763420	3300017134	Chave Fus. religadora	27	2	63
20253479764574	3310063005	Chave Fus. religadora	51	18	924
20253479764623	3300999148	Chave Fus. religadora	2	4	8
20253479764839	28948826	Unidade Consumidora	1	8	15

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253479765012	20899816	Unidade Consumidora	1	5	9
20253479765677	3110121087	Chave de Manobra	625	4	302
20253479766665	0301229011	Chave Fusível	5	18	90
20253479766709	5301558003	Transformador	7	28	193
20253479766798	1750666	Unidade Consumidora	1	2	4
20253479768626	7469551	Unidade Consumidora	1	4	8
20253479768660	0310793032	Chave Fusível	4	27	108
20253479768744	5710599032	Transformador	1	28	28
20253479768932	3327064076	Chave Fus. religadora	5	19	97
20253479771631	148164	Unidade Consumidora	1	4	7
20253479771755	5701723039	Transformador	2	3	5
20253479771910	0341073110	Chave Fusível	1	15	15
20253479771934	5700765110	Transformador	1	4	4
20253479771988	827371	Unidade Consumidora	1	2	4
20253479772469	2118890	Unidade Consumidora	1	7	15
20253479772770	1886096	Unidade Consumidora	1	2	5
20253479773301	5700232151	Transformador	1	21	21
20253479773325	5710528052	Transformador	3	4	13
20253479773348	5710571052	Transformador	2	20	39
20253479773606	3359228011	Chave Fus. religadora	64	2	146
20253479773872	3310031078	Chave Fus. religadora	12	3	39
20253479773899	5710019078	Transformador	1	4	4
20253479773948	0300945072	Chave Fusível	2	5	11
20253479773972	5710555052	Transformador	1	5	5
20253479774313	5719370233	Transformador	2	19	39
20253479774343	5729961233	Transformador	2	20	39
20253479774494	5710125116	Transformador	1	19	19
20253479774543	0300080132	Chave Fus. religadora	4	7	28
20253479774679	5722794006	Transformador	1	23	23
20253479774917	5700681007	Transformador	1	16	16
20253479774979	5700984072	Transformador	1	4	4
20253479775152	5700844040	Transformador	1	3	3
20253479775182	3585190	Unidade Consumidora	1	25	49
20253479775202	5710200040	Transformador	1	3	3
20253479775330	5863619	Unidade Consumidora	1	7	14
20253479775387	1784846	Unidade Consumidora	1	1	3
20253479775613	8033196	Unidade Consumidora	1	3	6
20253479776180	0300706111	Chave Fusível	2	1	1
20253479776204	0357261122	Chave Fusível	1	5	5
20253479779471	5710063080	Transformador	0	2	0
20253479779947	0301236122	Chave Fusível	451	2	571

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253479780039	5700162031	Transformador	2	21	42
20253479780063	5701120052	Transformador	2	24	49
20253479781445	0300391007	Chave Fusível	4	20	81
20253479781706	6820113094	Seccionalizador	23	19	430
20253479782588	5714292042	Transformador	1	4	4
20253479782736	0300425010	Chave Fusível	33	2	70
20253479783020	7241356	Unidade Consumidora	1	23	46
20253479783104	5758251122	Transformador	37	7	268
20253479783885	3332336096	Chave Fus. religadora	2	3	6
20253479784607	5710159032	Transformador	1	43	43
20253479784651	5700478096	Transformador	1	9	9
20253479784675	5712454078	Transformador	15	5	78
20253479784863	4000136196	Chave Fusível	51	3	165
20253479784910	0310454094	Chave Fusível	3	8	23
20253479787341	5700660127	Transformador	1	6	6
20253479787731	5191483	Unidade Consumidora	1	20	40
20253479788131	5710134080	Transformador	3	30	90
20253479788968	5700837084	Transformador	1	29	29
20253479788992	5700580088	Transformador	2	7	15
20253479789014	5701286075	Transformador	1	21	21
20253479789081	0301583052	Chave Fusível	4	22	86
20253479789128	3300662052	Chave Fus. religadora	4	22	89
20253479789629	5729156076	Transformador	1	22	22
20253479789678	0346363076	Chave Fusível	3	24	71
20253479790669	5700455012	Transformador	2	45	90
20253479790873	5710147089	Transformador	1	8	8
20253479791419	5701772022	Transformador	1	5	5
20253479791698	3300645153	Chave Fus. religadora	24	4	100
20253479792272	5731518070	Transformador	1	3	3
20253479792342	5701150052	Transformador	2	44	43
20253479792366	5711280001	Transformador	1	25	25
20253479792396	5710208035	Transformador	1	17	17
20253479792701	16771619	Unidade Consumidora	1	3	5
20253479792780	5711281001	Transformador	1	27	27
20253479792860	5711219001	Transformador	1	16	16
20253479792884	5736389019	Transformador	1	3	3
20253479793418	5700852233	Transformador	1	20	20
20253479793495	5728112007	Transformador	1	30	30
20253479795084	7579004	Unidade Consumidora	1	3	7
20253479795809	3339521054	Chave Fus. religadora	49	20	986
20253479795877	5700827021	Transformador	1	30	30

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253479797577	5710870122	Transformador	5	50	103
20253479797601	5700650035	Transformador	6	46	137
20253479797625	5700515035	Transformador	1	25	25
20253479804722	0300925032	Chave Fusível	1	23	23
20253479804766	5700126257	Transformador	2	25	50
20253479806646	5700616072	Transformador	1	2	2
20253479806863	7510543	Unidade Consumidora	1	15	30
20253479809053	5310362032	Transformador	1	9	9
20253479809719	5719279083	Transformador	1	28	28
20253479810686	5300293016	Transformador	3	6	18
20253479810711	5710142110	Transformador	1	9	9
20253479810842	6730086	Unidade Consumidora	1	16	31
20253479811659	5700653008	Transformador	1	23	23
20253479811683	5701600007	Transformador	30	1	28
20253479814165	28311074	Unidade Consumidora	1	16	32
20253479815150	5721206001	Transformador	2	28	56
20253479818115	4015060253	Chave Fusível	9	23	205
20253479818219	5700626014	Transformador	1	25	25
20253479818295	5700451014	Transformador	1	29	29
20253479818359	5700643014	Transformador	1	21	21
20253479818505	4000655084	Chave Fusível	21	6	121
20253479818895	5712033122	Transformador	8	4	36
20253479822815	5700994148	Transformador	1	7	7
20253479823158	28896108	Unidade Consumidora	1	14	29
20253479823819	5700445037	Transformador	1	26	26
20253479824080	9112308	Unidade Consumidora	1	16	32
20253479824503	0300718015	Chave Fusível	2	10	20
20253479824525	5711494001	Transformador	2	8	17
20253479824544	5711488001	Transformador	1	6	6
20253479824605	4000178110	Chave Fus. religadora	62	8	476
20253479826066	1285270	Unidade Consumidora	1	16	31
20253479826277	3300185250	Chave Fus. religadora	9	34	308
20253479826323	0310241110	Chave Fusível	9	26	233
20253479826630	5700718083	Transformador	1	30	30
20253479827035	5729924013	Transformador	33	5	180
20253479827286	5700076021	Transformador	1	32	32
20253479827342	5701083021	Transformador	3	9	28
20253479827366	5700695021	Transformador	2	10	21
20253479827390	5700342021	Transformador	1	28	28
20253479827918	1734997	Unidade Consumidora	1	14	28
20253479828544	3320205052	Chave Fus. religadora	126	5	641

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253479829296	5701600084	Transformador	1	11	11
20253479829339	5724577084	Transformador	1	7	7
20253479829634	5728587225	Transformador	26	2	62
20253479830252	5700729085	Transformador	1	25	25
20253479830276	5701243085	Transformador	1	25	25
20253479831410	13515980	Unidade Consumidora	1	2	4
20253479831543	22883615	Unidade Consumidora	1	16	31
20253479832646	1679120	Unidade Consumidora	1	2	4
20253479832735	997382	Unidade Consumidora	1	11	23
20253479833174	636223	Unidade Consumidora	1	2	3
20253479834282	5700313043	Transformador	1	13	13
20253479834950	6865690	Unidade Consumidora	1	24	49
20253479835068	5701923052	Transformador	1	31	31
20253479835200	3300498073	Chave Fus. religadora	1	21	21
20253479835379	8172773	Unidade Consumidora	1	1	3
20253479835960	5711486001	Transformador	1	7	7
20253479836067	5710349058	Transformador	1	2	2
20253479836319	5700322047	Transformador	1	5	5
20253479837146	28177350	Unidade Consumidora	1	3	6
20253479837192	0300048012	Chave Fusível	27	4	100
20253479837732	8154970	Unidade Consumidora	1	1	3
20253479838093	5725331084	Transformador	1	3	3
20253479839536	5700413007	Transformador	1	2	2
20253479839944	0300627200	Chave Fusível	8	8	64
20253479842733	14082212	Unidade Consumidora	1	13	27
20253479844094	624985	Unidade Consumidora	1	1	3
20253479844314	5710213058	Transformador	4	5	21
20253479845698	15860820	Unidade Consumidora	1	12	24
20253479845764	5728010035	Transformador	2	8	15
20253479846563	5929032	Unidade Consumidora	1	11	22
20253479848167	5700204031	Transformador	8	6	49
20253479848259	5720337085	Transformador	1	32	32
20253479848305	5710625085	Transformador	1	33	33
20253479848480	9811222	Unidade Consumidora	1	10	20
20253479848589	5700987070	Transformador	1	15	15
20253479848996	0320450122	Chave Fusível	7	7	47
20253480582547	7961251	Unidade Consumidora	1	4	7
20253480582662	5700057086	Transformador	1	5	5
20253480582866	0300839013	Chave Fusível	160	7	1041
20253480583610	3300017134	Chave Fus. religadora	27	12	317
20253480584329	3066622	Unidade Consumidora	1	4	8

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253480584549	2698528	Unidade Consumidora	1	5	9
20253480584684	3310177084	Chave Fus. religadora	26	2	55
20253480584942	31674740	Unidade Consumidora	1	2	3
20253480585037	1181378	Unidade Consumidora	1	8	16
20253480585071	33216219	Unidade Consumidora	1	2	3
20253480585257	3301540073	Chave de Manobra	1	22	22
20253480585511	33027822	Unidade Consumidora	1	3	6
20253480585719	3070190	Unidade Consumidora	1	2	4
20253480586081	425222	Unidade Consumidora	1	8	16
20253480586321	29051489	Unidade Consumidora	1	6	11
20253480586540	5710392073	Transformador	1	15	15
20253480586897	5300088086	Transformador	1	38	38
20253480587069	18039613	Unidade Consumidora	1	2	5
20253480587406	0300661072	Chave Fusível	1	17	17
20253480587439	7910016021	Religador Automático	489	2	1174
20253480587469	5710098098	Transformador	2	14	14
20253480589460	0302743013	Chave Fusível	2	26	52
20253480589484	5701375073	Transformador	1	13	13
20253480589508	5710108097	Transformador	1	14	14
20253480589944	5749915122	Transformador	1	1	0
20253480589950	32324238	Unidade Consumidora	1	6	12
20253480590091	10271991	Unidade Consumidora	1	8	16
20253480591513	0300940035	Chave Fusível	1	16	16
20253480592075	3300587035	Chave Fus. religadora	20	8	156
20253480592867	5710077154	Transformador	2	14	28
20253480592891	5700594116	Transformador	1	16	16
20253480593140	5721855017	Transformador	1	15	15
20253480593266	0310071009	Chave Fusível	1	17	17
20253480593308	7555342	Unidade Consumidora	1	7	14
20253480593363	0358739075	Chave Fusível	14	4	53
20253480593704	950670	Unidade Consumidora	1	5	9
20253480593814	0310072033	Chave Fusível	3	16	47
20253480594097	8322791	Unidade Consumidora	1	1	3
20253480594103	5701000052	Transformador	1	20	20
20253480594567	0300393113	Chave Fusível	4	19	77
20253480594615	0300011043	Chave Fusível	125	2	208
20253480594680	28291607	Unidade Consumidora	1	3	5
20253480594753	5721334086	Transformador	1	15	16
20253480594789	5710394075	Transformador	1	26	26
20253480594880	1282646	Unidade Consumidora	1	3	6
20253480595006	5700188098	Transformador	5	16	82

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253480595260	0321309086	Chave Fusível	1	2	2
20253480595918	0300239127	Chave Fusível	3	13	40
20253480596059	7936273	Unidade Consumidora	1	1	1
20253480596860	5710621073	Transformador	1	36	36
20253480596949	3310041171	Chave Fus. religadora	24	4	101
20253480597344	2879441	Unidade Consumidora	1	4	9
20253480597347	9669787	Unidade Consumidora	1	1	2
20253480597937	0320268036	Chave de Manobra	2	1	2
20253480598290	5701529077	Transformador	1	10	10
20253480598314	5710354152	Transformador	1	28	28
20253480632093	28968154	Unidade Consumidora	1	5	10
20253480632109	7901898060	Religador Automático	654	8	557
20253480633837	0300085265	Chave Fusível	1	11	11
20253480991763	838012	Unidade Consumidora	1	5	11
20253481002767	5700071177	Transformador	1	16	16
20253481002853	5710010253	Transformador	2	43	87
20253481040246	5710476113	Transformador	1	15	15
20253481121449	5700719087	Transformador	1	18	18
20253481121646	3353524094	Chave Fus. religadora	9	24	214
20253481145622	2327155	Unidade Consumidora	1	5	9
20253481319850	1344501	Unidade Consumidora	1	9	17
20253481332868	5701391052	Transformador	4	26	53
20253481410901	5746766014	Transformador	2	69	69
20253481460256	5751793008	Transformador	1	17	17
20253481460379	5700430186	Transformador	1	17	17
20253481460456	5748750016	Transformador	1	3	3
20253481460538	5700013029	Transformador	2	54	54
20253481513202	0310057009	Chave Fusível	11	19	216
20253481583808	5700517028	Transformador	1	16	16
20253481583936	5700664028	Transformador	2	13	26
20253481633336	0300523014	Chave Fusível	1	42	42
20253481665117	5310430084	Transformador	1	19	19
20253481665281	7535090	Unidade Consumidora	1	7	15
20253481665530	4341244	Unidade Consumidora	1	8	16
20253481665570	5710212097	Transformador	1	39	39
20253481665861	5737058015	Transformador	1	2	2
20253481665917	5701090040	Transformador	1	16	16
20253481666356	5701047096	Transformador	2	20	39
20253481666390	9522557	Unidade Consumidora	1	3	6
20253481666511	5701044096	Transformador	1	11	11
20253481666535	5710041048	Transformador	1	12	12

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253481666584	0301174009	Chave Fusível	1	3	3
20253481666778	3300299136	Chave Fus. religadora	70	5	345
20253481667007	5701794052	Transformador	2	12	23
20253481667250	5310663003	Transformador	1	24	24
20253481669737	28167047	Unidade Consumidora	1	3	5
20253481670479	5700529193	Transformador	1	6	6
20253481670813	5701655032	Transformador	2	27	54
20253481670877	5710275007	Transformador	2	45	45
20253481670901	5710271007	Transformador	1	17	17
20253481671811	0310162200	Chave Fusível	11	16	180
20253481671914	28596815	Unidade Consumidora	1	3	7
20253481672091	3309804147	Chave Fus. religadora	1	17	17
20253481672217	5700628010	Transformador	12	17	199
20253481672570	30690200	Unidade Consumidora	1	9	17
20253481674284	30159164	Unidade Consumidora	1	3	5
20253481674663	5700569076	Transformador	1	3	3
20253481675592	0307572015	Chave Fusível	1	14	14
20253481675616	0300302012	Chave Fusível	2	3	6
20253481675664	0300052012	Chave Fusível	2	3	6
20253481676376	5710322076	Transformador	2	22	22
20253481676413	5731704076	Transformador	1	6	6
20253481676437	5700484107	Transformador	1	40	40
20253481677997	5701398094	Transformador	1	19	19
20253481678033	5702299001	Transformador	2	27	53
20253481678482	4000619028	Chave Fusível	11	2	18
20253481678492	0302510001	Chave Fusível	6	3	20
20253481680730	3310059068	Chave Fus. religadora	4	3	13
20253481681196	5702438001	Transformador	1	5	5
20253481681356	0300094050	Chave Fusível	1	2	2
20253481681545	8800419027	Chave de Manobra	131	3	293
20253481682018	0350664149	Chave Fusível	5	1	6
20253481682115	5700233006	Transformador	1	5	5
20253481682179	5710375084	Transformador	2	7	13
20253481682204	5700126063	Transformador	1	30	30
20253481682379	774804	Unidade Consumidora	1	2	5
20253481682415	318957	Unidade Consumidora	1	2	4
20253481682492	28928323	Unidade Consumidora	1	2	5
20253481682564	5710009058	Transformador	1	5	5
20253481682768	154091	Unidade Consumidora	1	3	6
20253481682832	5700299012	Transformador	1	6	6
20253481683393	214R039	Disjuntor Automático	70	3	242

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253481684513	7524650	Unidade Consumidora	1	21	42
20253481684617	5701051096	Transformador	1	4	4
20253481684901	9326880	Unidade Consumidora	1	1	3
20253481684995	5310264028	Transformador	1	2	2
20253481685292	10875609	Unidade Consumidora	1	19	39
20253481685347	5710106032	Transformador	1	25	25
20253481685371	5700534012	Transformador	1	2	0
20253481686297	5708771009	Transformador	1	6	6
20253481686354	813540	Unidade Consumidora	1	2	4
20253481686367	5721303086	Transformador	1	4	4
20253481686689	5700280105	Transformador	1	7	7
20253481686741	791237	Unidade Consumidora	1	3	7
20253481687268	5700788087	Transformador	1	6	6
20253481687468	3300710047	Chave Fus. religadora	96	3	275
20253481688129	5704647271	Transformador	3	4	12
20253481688768	0300301012	Chave Fusível	4	7	27
20253481688895	5711250001	Transformador	2	4	7
20253481688919	0320245036	Chave Fusível	10	3	35
20253481688993	9360522	Unidade Consumidora	1	2	4
20253481689153	5700883159	Transformador	1	3	3
20253481689316	1986384	Unidade Consumidora	1	18	36
20253481689801	0300035133	Chave Fusível	3	3	8
20253481689861	5752788070	Transformador	1	7	7
20253481689888	5700186195	Transformador	1	4	4
20253481691001	5700795042	Transformador	1	4	4
20253481691188	5701600007	Transformador	30	2	55
20253481691212	5700315012	Transformador	1	1	1
20253481691262	3300923040	Chave Fus. religadora	19	3	66
20253481691670	3067564	Unidade Consumidora	1	2	3
20253481691703	5731565073	Transformador	1	8	8
20253481692826	5739399013	Transformador	1	5	5
20253481693007	8857362004	Chave de Manobra	151	19	169
20253481693088	5710171014	Transformador	1	20	20
20253481693131	5710170014	Transformador	1	20	20
20253481693188	5701065014	Transformador	1	46	46
20253481693458	5701740075	Transformador	1	6	6
20253481693494	5700590119	Transformador	1	3	3
20253481693530	5722501003	Transformador	1	4	4
20253481694039	5700002143	Transformador	113	5	603
20253481694881	4030312265	Chave Fusível	19	24	76
20253481695145	5700400006	Transformador	1	21	21

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253481695189	5747488026	Transformador	1	26	26
20253481695233	0300920035	Chave Fusível	10	22	227
20253481695281	5745322070	Transformador	1	10	10
20253481695502	5712907116	Transformador	2	8	16
20253481695526	5310017098	Transformador	1	6	6
20253481695640	2464276	Unidade Consumidora	1	2	3
20253481695760	1790773	Unidade Consumidora	1	4	8
20253481696119	5701238014	Transformador	2	8	16
20253481696143	5710274014	Transformador	1	6	6
20253481696824	5710208136	Transformador	1	27	27
20253481696868	5710207136	Transformador	2	21	41
20253481696954	0301007023	Chave Fusível	1	4	4
20253481696980	5704300271	Transformador	14	2	22
20253481697766	5700893016	Transformador	2	7	14
20253481697812	5700169196	Transformador	1	5	5
20253481697972	5710398013	Transformador	2	6	11
20253481698033	5710400013	Transformador	1	8	8
20253481698173	5711580101	Transformador	1	6	6
20253481698335	5700630074	Transformador	1	7	7
20253481698463	0301321084	Chave Fusível	2	7	14
20253481698663	0320619032	Chave Fusível	2	10	19
20253481699188	5701582052	Transformador	1	9	9
20253481699594	3320007	Chave Fus. religadora	19	7	138
20253481700951	105031	Unidade Consumidora	1	1	2
20253481701135	31492150	Unidade Consumidora	1	3	5
20253481702016	5700814110	Transformador	1	19	19
20253481702146	3325940110	Chave Fus. religadora	2	29	59
20253481702170	5714075052	Transformador	1	8	8
20253481702243	0301937094	Chave Fusível	2	4	9
20253481702308	5708185110	Transformador	1	45	45
20253481703004	5712370078	Transformador	6	28	167
20253481707171	31674690	Unidade Consumidora	1	4	9
20253481707239	434R050	Disjuntor Automático	1415	16	1515
20253481708734	5725302075	Transformador	1	30	30
20253481710167	579424	Unidade Consumidora	1	1	2
20253481717234	5700549124	Transformador	1	22	22
20253481717491	8800450086	Chave de Manobra	371	49	527
20253481718850	0310164085	Chave Fusível	1	2	2
20253481721538	3234088	Unidade Consumidora	1	4	9
20253481721576	1616420	Unidade Consumidora	1	5	10
20253481721650	3101566077	Chave Fusível	23	11	250

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253481721865	10427835	Unidade Consumidora	1	2	4
20253481722108	5719279083	Transformador	1	8	8
20253481722261	8801798007	Chave de Manobra	22	2	31
20253481722303	5702236094	Transformador	8	5	39
20253481722350	0357014094	Chave Fusível	1	2	0
20253481722567	0300376250	Chave Fusível	4	8	33
20253481726150	4171845	Unidade Consumidora	1	4	8
20253481726213	5728146072	Transformador	2	10	20
20253481726391	8283249	Unidade Consumidora	1	7	13
20253481726526	5710051097	Transformador	1	9	0
20253481726741	5700640021	Transformador	2	4	8
20253481727217	5700985084	Transformador	2	23	22
20253481727566	5710708001	Transformador	1	9	9
20253481727590	0304381001	Chave Fusível	4	9	37
20253481728000	4000968040	Chave Fusível	23	3	62
20253481728594	0301273032	Chave Fusível	8	11	45
20253481728687	10859441	Unidade Consumidora	1	14	28
20253481729314	3300104123	Chave Fus. religadora	14	3	37
20253481731135	0310360073	Chave Fusível	13	26	344
20253481731450	7208197	Unidade Consumidora	1	2	5
20253481731767	10712610	Unidade Consumidora	1	18	36
20253481732062	3056740	Unidade Consumidora	1	20	39
20253481732521	7931103122	Religador Automático	946	3	2197
20253481733612	5752010200	Transformador	1	9	9
20253481734924	7069952	Unidade Consumidora	1	13	26
20253481735044	5700433031	Transformador	2	7	13
20253481735076	4001420077	Chave Fusível	25	16	393
20253481738023	35162510	Unidade Consumidora	1	11	21
20253481743829	0300853073	Chave Fusível	4	2	7
20253481744441	1618245	Unidade Consumidora	1	12	25
20253481748080	5700083086	Transformador	1	2	2
20253481749734	5700363149	Transformador	1	11	11
20253481749790	1787454	Unidade Consumidora	1	1	2
20253481750178	0300002101	Chave Fusível	623	4	1468
20253481755209	4200362149	#N/D	3	11	33
20253481756112	5722288058	Transformador	1	5	5
20253481756172	3125581105	Chave Fus. religadora	2	26	26
20253481756280	5299098	Unidade Consumidora	1	13	25
20253481757259	0320082149	Chave Fusível	1	4	4
20253481757471	5710248060	Transformador	4	9	36
20253481757523	5700478155	Transformador	9	3	27

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253481759348	0301293084	Chave Fusível	3	11	34
20253481760089	925039	Unidade Consumidora	1	9	19
20253481760824	2232472	Unidade Consumidora	1	5	10
20253481761095	0311183122	Chave Fusível	9	2	18
20253481761262	5710025104	Transformador	1	3	3
20253481761286	5710059104	Transformador	2	2	4
20253481761555	5702401004	Transformador	4	1	5
20253481761973	0302641001	Chave Fusível	1	6	6
20253481763272	5701655032	Transformador	2	3	6
20253481763342	2072017	Unidade Consumidora	1	10	20
20253481763574	5737207097	Transformador	1	6	6
20253481763612	5700732015	Transformador	62	10	643
20253481764582	5710209136	Transformador	1	12	12
20253481765901	5741945070	Transformador	1	8	8
20253481765965	5729480070	Transformador	1	6	6
20253481767604	5310362032	Transformador	1	13	13
20253481767701	5700477035	Transformador	3	11	34
20253481767819	11202691	Unidade Consumidora	1	9	17
20253481768121	8800012016	Chave de Manobra	4498	6	377
20253481768272	2052970	Unidade Consumidora	1	8	16
20253481768389	5710704003	Transformador	0	3	0
20253481770146	0300366123	Chave Fusível	22	22	243
20253481774036	11865232	Unidade Consumidora	1	2	4
20253481775274	2207788	Unidade Consumidora	1	3	7
20253481776403	5700233256	Transformador	2546	17	2890
20253481810770	31001910	Unidade Consumidora	1	3	6
20253481810795	31001993	Unidade Consumidora	1	3	6
20253481810819	31012339	Unidade Consumidora	1	3	5
20253482547827	3320042049	Chave Fus. religadora	91	11	968
20253482547844	7925860127	Religador Automático	372	8	460
20253482552351	2052970	Unidade Consumidora	1	2	4
20253482552368	0300032029	Chave Fusível	20	3	54
20253482553204	5700003101	Transformador	218	10	2195
20253482553799	10277957	Unidade Consumidora	1	7	13
20253482558503	5710548001	Transformador	2	19	37
20253482559505	5710263030	Transformador	1	4	4
20253482559863	28763159	Unidade Consumidora	1	6	12
20253482565831	5700797149	Transformador	1	15	15
20253482568320	4593618	Unidade Consumidora	1	9	18
20253482568762	0300650003	Chave Fusível	107	2	266
20253482569653	0310009053	Chave Fus. religadora	51	6	319

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253482574542	8384398	Unidade Consumidora	1	3	6
20253482577263	29031044	Unidade Consumidora	1	4	7
20253482577345	32256497	Unidade Consumidora	1	4	7
20253482577378	0302280007	Chave Fusível	1	17	17
20253482577422	0300853040	Chave Fusível	12	4	44
20253482577857	5710548001	Transformador	2	26	52
20253482577910	5700068002	Transformador	197	4	811
20253482578209	0300456071	Chave Fusível	2	15	29
20253482578259	0300450071	Chave Fusível	3	15	45
20253482578370	5710324186	Transformador	1	15	15
20253482578491	5338549	Unidade Consumidora	1	5	9
20253482579510	7931555008	Religador Automático	82	1	63
20253482580311	9448144	Unidade Consumidora	1	26	51
20253482581027	5700727149	Transformador	1	1	1
20253482581063	5700616085	Transformador	3	18	54
20253482581128	10788765	Unidade Consumidora	1	1	1
20253482581248	1860879	Unidade Consumidora	1	2	4
20253482581363	5710092092	Transformador	1	23	23
20253482584366	19861813	Unidade Consumidora	1	3	5
20253482584369	7816057	Unidade Consumidora	1	1	3
20253482584504	235512	Unidade Consumidora	1	1	1
20253482586667	3301705014	Chave Fus. religadora	17	11	101
20253482587112	1431412	Unidade Consumidora	1	4	7
20253482587639	5700751094	Transformador	1	3	3
20253482587661	5754725076	Transformador	1	2	2
20253482588011	5700301055	Transformador	1	3	3
20253482588138	3100804186	Chave de Manobra	11	3	29
20253482588144	5702461122	Transformador	1	21	21
20253482588334	2431424	Unidade Consumidora	1	8	15
20253482588505	5701491013	Transformador	1	20	20
20253482588569	5210058007	Transformador	2	18	36
20253482588769	28972644	Unidade Consumidora	1	23	45
20253482589090	5746573001	Transformador	1	26	26
20253482591696	5700795122	Transformador	44	2	88
20253482592341	744441	Unidade Consumidora	1	22	44
20253482592937	3101566077	Chave Fusível	23	5	117
20253482593023	3352047186	Chave Fus. religadora	31	3	84
20253482593097	7909569004	Religador Automático	678	4	171
20253482593229	3301718013	Chave Fus. religadora	8	23	92
20253482593253	5700375227	Transformador	1	17	17
20253482593277	5700376227	Transformador	1	18	18

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253482593301	5728532227	Transformador	1	18	18
20253482594620	5731704076	Transformador	1	4	4
20253482594800	5700881016	Transformador	1	9	9
20253482594884	5700065227	Transformador	1	17	17
20253482595449	7946687086	Religador Automático	454	4	1644
20253482596671	4000572070	Chave Fusível	36	23	375
20253482599511	5701440052	Transformador	1	20	20
20253482600146	5700854040	Transformador	2	4	8
20253482600190	9055967	Unidade Consumidora	1	5	9
20253482600222	0300001031	Chave Fusível	69	4	288
20253482600341	9771158	Unidade Consumidora	1	22	44
20253482601427	0300393073	Chave Fusível	1	47	47
20253482604142	8800290087	Chave de Manobra	300	11	1582
20253482604353	8116776	Unidade Consumidora	1	28	57
20253482604444	0310612036	Chave de Manobra	3	6	19
20253482604455	5700675006	Transformador	7	38	264
20253482604481	5700258006	Transformador	8	15	120
20253482604505	3300725006	Chave Fus. religadora	5	17	84
20253482605836	0300274031	Chave Fusível	5	32	41
20253482606286	5700592033	Transformador	1	14	14
20253482606463	1077759	Unidade Consumidora	1	2	4
20253482606786	5710264030	Transformador	2	3	5
20253482607415	5702471004	Transformador	74	5	344
20253482607772	0320073063	Chave Fusível	2	17	34
20253482607903	485977	Unidade Consumidora	1	2	5
20253482608263	5708602075	Transformador	1	17	17
20253482608312	0301201075	Chave de Manobra	62	6	368
20253482609202	0341417063	Chave Fusível	1	1	1
20253482611385	3312001019	Chave Fus. religadora	46	8	363
20253482612725	0340440096	Chave Fusível	1	21	21
20253482613514	3320030047	Chave Fus. religadora	33	2	73
20253482613698	0310480023	Chave Fusível	8	7	54
20253482614959	3310059097	Chave Fus. religadora	7	5	32
20253482614979	0300139046	Chave Fusível	11	6	61
20253482615350	9560130	Unidade Consumidora	1	21	42
20253482615490	5710173073	Transformador	12	18	213
20253482615649	5608260	Unidade Consumidora	1	3	7
20253482618107	0328296019	Chave Fusível	1	5	0
20253482618225	5701243085	Transformador	1	6	6
20253482618615	16929417	Unidade Consumidora	1	3	6
20253482618717	5710273014	Transformador	6	28	154

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253482619789	9870520	Unidade Consumidora	1	19	38
20253482619840	1799169	Unidade Consumidora	1	21	42
20253482619849	27192416	Unidade Consumidora	1	23	47
20253482620232	3304521004	Chave Fusível	3	4	13
20253482620344	9773304	Unidade Consumidora	1	25	51
20253482620385	1300466	Unidade Consumidora	1	2	5
20253482620528	0300887078	Chave Fusível	218	9	722
20253482620547	0300476253	Chave Fusível	4	18	71
20253482620654	0310147047	Chave Fusível	7	8	57
20253482620712	3310246039	Chave Fus. religadora	16	6	100
20253482620751	4020183013	Chave Fusível	11	15	166
20253482621492	5710385058	Transformador	1	12	12
20253482621516	5710336058	Transformador	1	6	6
20253482622439	951277	Unidade Consumidora	1	18	36
20253482622461	7931555008	Religador Automático	82	1	130
20253482624689	3302660004	Chave Fusível	12	2	21
20253482625107	5710025046	Transformador	1	6	6
20253482625908	925039	Unidade Consumidora	1	18	37
20253482626324	4809467	Unidade Consumidora	1	18	37
20253482627622	3310487007	Chave Fus. religadora	3	3	9
20253482629845	1300490	Unidade Consumidora	1	1	3
20253482630265	1451170	Unidade Consumidora	1	6	12
20253482630453	5710419003	Transformador	1	2	2
20253482631226	8854130	Unidade Consumidora	1	18	35
20253482632085	5700606030	Transformador	1	7	7
20253482632784	30116578	Unidade Consumidora	1	2	3
20253482634794	5702401004	Transformador	4	3	13
20253482640344	8664188	Unidade Consumidora	1	1	3
20253482643931	5700337250	Transformador	1	7	7
20253482646987	0310001025	Chave Fusível	2	1	1
20253482647227	5700363098	Transformador	1	8	8
20253482647331	5700736047	Transformador	2	2	5
20253482654146	5710026104	Transformador	1	19	19
20253482654168	5700207104	Transformador	1	7	7
20253482654188	5710021104	Transformador	1	8	8
20253482654211	5710188040	Transformador	3	6	17
20253482654228	5700288134	Transformador	4	56	225
20253482654247	5700410018	Transformador	2	18	36
20253482654856	5700052147	Transformador	1	6	6
20253482655683	3300017134	Chave Fus. religadora	27	25	505
20253482656590	3320014040	Chave Fus. religadora	19	4	73

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253482659516	5720475070	Transformador	1	18	18
20253482659837	0300857030	Chave Fusível	3	3	9
20253482659861	5710251030	Transformador	2	8	16
20253482660018	5749056070	Transformador	1	23	23
20253482660313	5742811011	Transformador	1	8	8
20253482660483	2094703	Unidade Consumidora	1	1	1
20253482661020	5700021195	Transformador	1	8	8
20253482661411	4010184040	Chave Fusível	131	1	153
20253482662598	5710026048	Transformador	1	4	4
20253482662719	0303857004	Chave Fusível	6	4	25
20253482662828	6294529	Unidade Consumidora	1	2	4
20253482663456	0352283011	Chave Fusível	5	2	10
20253482663567	9550038	Unidade Consumidora	1	23	45
20253482664030	0303786004	Chave Fusível	1	6	6
20253482664339	29956869	Unidade Consumidora	1	3	7
20253482672145	3100930077	Chave Fusível	2	17	33
20253482672330	3150690	Unidade Consumidora	1	4	8
20253482672412	3300847030	Chave de Manobra	41	6	237
20253482672690	4782976	Unidade Consumidora	1	17	33
20253482673442	5700014129	Transformador	27	9	251
20253482687421	5720238122	Transformador	3	10	30
20253482689786	5710299087	Transformador	2	3	6
20253482702800	15807016	Unidade Consumidora	1	4	7
20253482703160	5700689078	Transformador	1	17	17
20253482703305	0310261084	Chave de Manobra	85	2	211
20253482703587	29118932	Unidade Consumidora	1	14	29
20253482703872	5710104087	Transformador	1	4	4
20253482704169	8359156	Unidade Consumidora	1	2	4
20253482705042	5995752	Unidade Consumidora	1	2	4
20253482705083	7564244	Unidade Consumidora	1	22	43
20253482705824	5710016070	Transformador	1	25	25
20253482705873	0301126014	Chave Fusível	1	23	23
20253482705897	0300924014	Chave Fusível	19	24	462
20253482706882	3310298039	Chave Fus. religadora	11	3	30
20253482707410	0300310090	Chave Fusível	3	16	48
20253482713466	5700865111	Transformador	1	4	4
20253482713829	5710034111	Transformador	1	4	4
20253482714146	5702254094	Transformador	7	8	58
20253482714415	5710041111	Transformador	1	3	3
20253482714999	5710005087	Transformador	1	4	4
20253482715044	5700662111	Transformador	1	2	2

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253482715382	5710016043	Transformador	1	12	12
20253482715619	0310090085	Chave de Manobra	6	9	56
20253482716011	1281445	Unidade Consumidora	1	13	26
20253482716014	9149546	Unidade Consumidora	1	13	26
20253482716498	5710480111	Transformador	1	4	4
20253482717019	3354865	Unidade Consumidora	1	15	30
20253482717078	3322023152	Chave Fus. religadora	4	9	37
20253482717122	5711062013	Transformador	2	44	44
20253482717416	5710185037	Transformador	1	3	3
20253482717835	5700279042	Transformador	1	13	13
20253482717860	5700980040	Transformador	2	12	23
20253482718113	0300822087	Chave Fusível	2	4	9
20253482718929	5700823087	Transformador	1	27	25
20253482719634	2361760	Unidade Consumidora	1	13	27
20253482721665	31523020	Unidade Consumidora	1	11	22
20253482723876	28343952	Unidade Consumidora	1	20	41
20253482725031	4044752028	Chave Fus. religadora	19	2	36
20253482725407	0310261084	Chave de Manobra	85	4	319
20253482725650	5700370042	Transformador	2	6	11
20253482726331	5701484032	Transformador	2	14	27
20253482726415	434R038	Disjuntor Automático	8470	5	211
20253482726462	3301080029	Chave Fus. religadora	14	19	262
20253482727107	2013177	Unidade Consumidora	1	10	21
20253482744470	31001647	Unidade Consumidora	1	11	21
20253482774367	947717	Unidade Consumidora	1	14	29
20253483410480	500801	Unidade Consumidora	1	10	19
20253483863001	5700003007	Transformador	173	6	1116
20253484219936	754838	Unidade Consumidora	1	5	9
20253484650238	0300882003	Chave Fusível	1	3	3
20253484652158	6945260	Unidade Consumidora	1	1	2
20253484652860	3137619	Unidade Consumidora	1	4	9
20253484653001	28597243	Unidade Consumidora	1	5	11
20253484653100	0300138051	Chave Fusível	1	2	2
20253484653571	4000116171	Chave Fus. religadora	122	14	858
20253484655063	5735365096	Transformador	1	23	23
20253484655709	0310118038	Chave Fusível	19	4	72
20253484655905	9917977	Unidade Consumidora	1	6	12
20253484656185	1108506	Unidade Consumidora	1	1	2
20253484656233	0310008061	Chave Fusível	18	4	80
20253484656503	3310029010	Chave Fus. religadora	89	3	280
20253484656798	29058393	Unidade Consumidora	1	23	46

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253484656801	10813972	Unidade Consumidora	1	3	6
20253484656903	3235947	Unidade Consumidora	1	31	61
20253484657068	4000728035	Chave Fus. religadora	83	15	1204
20253484657416	9679219	Unidade Consumidora	1	3	6
20253484657433	4010694040	Chave Fusível	67	3	176
20253484657524	3300463265	Chave Fus. religadora	26	13	340
20253484657957	5700305046	Transformador	1	15	15
20253484659057	0300285055	Chave Fusível	32	3	41
20253484659124	0310194001	Chave Fusível	25	4	108
20253484659301	5700653008	Transformador	1	15	15
20253484659729	4001415052	Chave Fusível	76	3	257
20253484660057	0338177037	Chave Fusível	16	2	31
20253484661245	4000637085	Chave Fusível	6	2	13
20253484661285	5007267	Unidade Consumidora	1	2	4
20253484661877	5724559055	Transformador	1	16	16
20253484662351	1619640	Unidade Consumidora	1	2	4
20253484662681	5710123253	Transformador	1	2	2
20253484663025	5710023183	Transformador	1	14	14
20253484663121	5701931013	Transformador	1	20	20
20253484663390	1906755	Unidade Consumidora	1	9	18
20253484663756	5711752075	Transformador	2	16	31
20253484663922	3300248054	Chave Fus. religadora	3	2	6
20253484664381	30867337	Unidade Consumidora	1	7	14
20253484664517	5710021035	Transformador	3	16	49
20253484664937	7837593	Unidade Consumidora	1	5	11
20253484665934	0352611153	Chave Fusível	1	17	17
20253484666105	5700272096	Transformador	1	19	19
20253484666420	1740741	Unidade Consumidora	1	2	5
20253484666538	5709400147	Transformador	1	19	19
20253484666564	5356493046	Transformador	1	16	0
20253484666763	5710086032	Transformador	1	18	18
20253484666803	2023520	Unidade Consumidora	1	7	14
20253484667334	5849594	Unidade Consumidora	1	5	9
20253484667592	3300349153	Chave Fus. religadora	10	7	66
20253484667817	5700357053	Transformador	4	7	26
20253484667858	5702948001	Transformador	102	5	269
20253484668051	0300473107	Chave Fusível	1	3	3
20253484668275	0300897113	Chave Fusível	2	22	44
20253484668835	5710036111	Transformador	2	37	37
20253484668900	5710051134	Transformador	2	15	30
20253484669505	0300294127	Chave Fusível	2	17	34

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253484669829	0300397033	Chave Fusível	1	16	16
20253484670286	7597878	Unidade Consumidora	1	6	11
20253484670336	3310003050	Chave Fus. religadora	45	4	190
20253484670587	5700282079	Transformador	1	19	19
20253484670671	5700834015	Transformador	2	22	45
20253484670797	7458657	Unidade Consumidora	1	5	11
20253484670959	5710040149	Transformador	1	16	16
20253484670984	5710043149	Transformador	1	23	23
20253484671847	5700207104	Transformador	1	3	3
20253484672102	0300179044	Chave Fusível	20	20	407
20253484672146	0320762001	Chave Fusível	1	16	16
20253484672413	5701761007	Transformador	1	15	15
20253484673211	5700090134	Transformador	3	3	8
20253484673283	0310011061	Chave Fusível	9	2	15
20253484673482	807249	Unidade Consumidora	1	4	8
20253484684708	1523546	Unidade Consumidora	1	3	7
20253484689268	5700476265	Transformador	1	20	20
20253484689921	31235104	Unidade Consumidora	1	5	11
20253484690343	0320044075	Chave Fusível	3	4	11
20253484690520	3192750	Unidade Consumidora	1	7	15
20253484690724	5700824111	Transformador	1	2	2
20253484691406	5700049084	Transformador	1	10	10
20253484691440	32617565	Unidade Consumidora	1	6	13
20253484694282	5749546053	Transformador	1	15	15
20253484694460	20716410	Unidade Consumidora	1	21	43
20253484695209	5710074012	Transformador	1	45	45
20253484695233	5701775022	Transformador	1	15	15
20253484696502	28629053	Unidade Consumidora	1	23	46
20253484696546	28685170	Unidade Consumidora	1	3	7
20253484696688	5700565116	Transformador	1	19	19
20253484696782	28439404	Unidade Consumidora	1	3	6
20253484696788	3089347	Unidade Consumidora	1	3	6
20253484696907	5700276087	Transformador	1	38	38
20253484696944	5700376087	Transformador	2	19	38
20253484697000	5738536055	Transformador	1	31	0
20253484697488	5700751094	Transformador	1	17	17
20253484697584	5702530001	Transformador	2	41	41
20253484697841	5710316039	Transformador	1	18	18
20253484697898	5700864009	Transformador	1	20	20
20253484698039	7509839	Unidade Consumidora	1	4	9
20253484699237	5700325006	Transformador	7	17	122

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253484699297	5700323006	Transformador	5	20	101
20253484700751	10865816	Unidade Consumidora	1	23	46
20253484701276	5700881016	Transformador	2	17	20
20253484701638	5700118014	Transformador	1	31	31
20253484701650	5722844016	Transformador	1	23	23
20253484701678	7453280	Unidade Consumidora	1	3	6
20253484701706	8821771	Unidade Consumidora	1	3	6
20253484701751	6810299073	Seccionalizador	31	6	200
20253484702053	30327472	Unidade Consumidora	1	3	6
20253484702599	2211394	Unidade Consumidora	1	2	3
20253484702807	3328669075	Chave Fus. religadora	1	17	17
20253484702845	5700828021	Transformador	2	17	34
20253484702870	5720096003	Transformador	1	6	6
20253484705427	0300295008	Chave de Manobra	6	3	17
20253484706099	29054129	Unidade Consumidora	1	1	3
20253484707529	5754619003	Transformador	1	5	5
20253484708702	5700275088	Transformador	2	4	8
20253484709108	7509804	Unidade Consumidora	1	4	7
20253484713688	5700121025	Transformador	2	11	11
20253484713820	0300611227	Chave Fusível	2	21	43
20253484714049	7943911003	Religador Automático	1508	6	354
20253484715940	5757461011	Transformador	1	2	0
20253484716034	1679066	Unidade Consumidora	1	1	3
20253484716063	0348640186	Chave Fusível	18	6	113
20253484716183	5701147052	Transformador	2	25	49
20253484716219	4110702003	Chave Fusível	46	4	165
20253484716384	0300294127	Chave Fusível	2	1	2
20253484716551	5700052039	Transformador	22	2	44
20253484754670	0300652110	Chave Fusível	21	8	177
20253484754904	8901490	Unidade Consumidora	1	3	5
20253484754947	5700483079	Transformador	57	4	128
20253485109348	5700670084	Transformador	1	14	14
20253485308248	5700845007	Transformador	1	5	5
20253485320970	7567634	Unidade Consumidora	1	2	4
20253485331848	7569050	Unidade Consumidora	1	19	39
20253485360383	0320180045	Chave Fusível	1	47	47
20253485409455	821446	Unidade Consumidora	1	2	4
20253485478308	3300738081	Chave Fus. religadora	3	5	15
20253485632272	15626615	Unidade Consumidora	1	27	54
20253485701182	5701173013	Transformador	1	2	2
20253485701263	0310145029	Chave Fusível	1	3	3

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253485770186	5710089013	Transformador	3	4	13
20253485785043	7868952	Unidade Consumidora	1	2	4
20253485785094	5700471058	Transformador	1	5	5
20253485785135	208809	Unidade Consumidora	1	6	11
20253485785737	0301886001	Chave Fusível	3	3	10
20253485797825	5700956007	Transformador	1	4	4
20253485797849	5700042007	Transformador	1	5	5
20253485799243	3338119073	Chave Fus. religadora	2	27	55
20253485799287	5701158073	Transformador	1	8	8
20253485799316	5700620009	Transformador	1	3	3
20253485799547	0302103052	Chave Fusível	1	21	21
20253485799572	5710527052	Transformador	1	26	26
20253485800044	5700147046	Transformador	1	2	2
20253485800093	0300135040	Chave Fusível	3	4	11
20253485801122	7814402	Unidade Consumidora	1	19	38
20253485801352	5700926073	Transformador	2	30	60
20253485801389	4020092086	Religador Automático	8	5	37
20253485801462	5700286029	Transformador	1	3	3
20253485801808	5709555006	Transformador	1	27	27
20253485801836	5700012193	Transformador	54	3	115
20253485801869	7751770	Unidade Consumidora	1	25	49
20253485801961	5700530035	Transformador	1	20	20
20253485802540	5701003032	Transformador	1	21	21
20253485802620	5700174066	Transformador	1	7	7
20253485802827	5700038038	Transformador	35	21	337
20253485803815	8922969	Unidade Consumidora	1	17	34
20253485804047	5712033122	Transformador	8	1	7
20253485804439	0344536122	Chave Fusível	25	2	48
20253485805280	5700788012	Transformador	2	28	57
20253485805361	5701015009	Transformador	3	3	8
20253485806124	5729713006	Transformador	6	50	150
20253485806149	5701327021	Transformador	1	19	19
20253485806174	5712496033	Transformador	1	21	21
20253485806220	5710013240	Transformador	1	3	3
20253485806244	5700228053	Transformador	1	4	4
20253485814070	5752019036	Transformador	1	2	2
20253485814187	7755244	Unidade Consumidora	1	18	37
20253485973182	0300473078	Chave Fusível	4	30	119
20253485973327	0311183122	Chave Fusível	9	7	59
20253486035878	5700581070	Transformador	2	8	16
20253486036502	5700435054	Transformador	2	3	6

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253486207067	2049376	Unidade Consumidora	1	3	5
20253486337869	0358705075	Chave Fusível	18	6	103
20253486405179	5700026048	Transformador	1	6	6
20253486463364	127310	Unidade Consumidora	1	15	30
20253486463821	0301024077	Chave Fusível	8	2	18
20253486481327	5710197074	Transformador	1	34	34
20253486501596	0300144196	Chave de Manobra	10	9	88
20253486501658	5700244005	Transformador	1	8	8
20253486569152	274020	Unidade Consumidora	1	1	1
20253486570218	0310725001	Chave Fusível	1	5	5
20253486581198	5701635004	Transformador	1	4	4
20253486583111	0300014022	Chave Fusível	10	1	6
20253486583800	5700525196	Transformador	12	8	97
20253486584005	3300643073	Chave Fus. religadora	70	25	1780
20253486584119	5701150087	Transformador	1	23	23
20253486584142	5726918087	Transformador	1	23	23
20253486584166	5726915087	Transformador	1	5	5
20253486584409	5710273014	Transformador	1	48	48
20253486586744	5749192066	Transformador	1	20	0
20253486586933	3310079075	Chave de Manobra	49	1	73
20253486587010	9449779	Unidade Consumidora	1	14	28
20253486587335	1785737	Unidade Consumidora	1	2	4
20253486587528	25976428	Unidade Consumidora	1	16	32
20253486587552	7919269073	Religador Automático	5	4	5
20253486587838	2059452	Unidade Consumidora	1	4	8
20253486588066	5700511031	Transformador	1	3	3
20253486588371	5700005079	Transformador	2	1	3
20253486588400	5710112233	Transformador	1	20	20
20253486588424	5700533233	Transformador	2	22	45
20253486588802	5710078077	Transformador	1	6	6
20253486589429	134580	Transformador	1	4	4
20253486589558	28141281	Unidade Consumidora	1	1	3
20253486589626	5729647035	Transformador	1	67	0
20253486590218	5701576077	Transformador	1	7	7
20253486590243	5701586077	Transformador	1	7	7
20253486590268	5701671077	Transformador	2	33	33
20253486592006	0300520110	Chave Fusível	3	33	98
20253486592066	23806010	Unidade Consumidora	1	13	26
20253486592243	5710295014	Transformador	1	9	9
20253486592287	0300411233	Chave de Manobra	24	8	192
20253486592311	5720988006	Transformador	1	6	6

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253486592347	5719279083	Transformador	1	31	31
20253486593314	3300627012	Chave Fus. religadora	5	23	115
20253486594752	7376162	Unidade Consumidora	1	13	26
20253486594872	5710171087	Transformador	1	2	2
20253486595910	0300205132	Chave Fusível	4	4	16
20253486597904	5700384031	Transformador	2	9	17
20253486607252	0304113122	Chave Fusível	1	2	2
20253486610616	5710031084	Transformador	1	9	9
20253486610660	5700602084	Transformador	1	8	8
20253486613117	5702855006	Transformador	1	2	2
20253486615801	4010207071	Chave Fusível	60	22	519
20253486617052	134580	Transformador	1	7	7
20253486617275	1409786	Unidade Consumidora	1	16	32
20253486617402	5711270001	Transformador	1	4	4
20253486620587	5700477253	Transformador	2	6	12
20253486623232	0311913006	Chave Fusível	4	19	75
20253486623466	5720225035	Transformador	1	12	12
20253486653663	10314054	Unidade Consumidora	1	8	16
20253486653736	5700358001	Transformador	7	13	92
20253486659477	7936126119	Religador Automático	1572	2	2961
20253486672538	3100031076	Chave Fusível	215	3	649
20253486682049	7924349007	Religador Automático	150	6	1181
20253486842420	0300169196	Chave Fusível	1	24	24
20253487450525	8049165	Unidade Consumidora	1	2	3
20253487450721	11741185	Unidade Consumidora	1	3	5
20253487452632	3300403145	Chave Fus. religadora	27	4	109
20253487453209	3164730	Unidade Consumidora	1	3	7
20253487453542	3300522155	Chave Fus. religadora	3	11	32
20253487453717	28700177	Unidade Consumidora	1	2	3
20253487454657	3300561014	Chave Fus. religadora	5	5	23
20253487455174	7600607	Unidade Consumidora	1	7	13
20253487455437	3313785155	Chave Fus. religadora	131	2	317
20253487456956	1829254	Unidade Consumidora	1	5	10
20253487457065	9532803	Unidade Consumidora	1	7	14
20253487457157	5700662111	Transformador	1	17	17
20253487457584	3310112039	Chave Fus. religadora	171	5	846
20253487485997	1771485	Unidade Consumidora	1	2	5
20253487486201	9873813	Unidade Consumidora	1	1	3
20253487486327	4000048133	Chave Fusível	54	9	166
20253487486518	7913346060	Religador Automático	186	31	2755
20253487486964	8688010	Unidade Consumidora	1	4	7

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253487486980	11852416	Unidade Consumidora	1	2	3
20253487487381	0320208052	Chave Fusível	2	17	34
20253487487756	5700908055	Transformador	2	14	27
20253487487824	3301232007	Chave Fus. religadora	21	2	32
20253487487878	0310013087	Chave Fusível	11	22	237
20253487488142	5701261052	Transformador	1	18	18
20253487488428	10885884	Unidade Consumidora	1	4	7
20253487488441	5700009127	Transformador	166	1	163
20253487488910	6800103149	Seccionalizador	47	2	109
20253487489166	8706816	Unidade Consumidora	1	5	10
20253487489233	0300313090	Chave Fusível	7	15	107
20253487489372	475645	Unidade Consumidora	1	5	10
20253487489642	5726104074	Transformador	1	24	24
20253487489669	5700875055	Transformador	1	10	10
20253487489930	5700358001	Transformador	7	2	14
20253487490621	5750578091	Transformador	1	26	26
20253487490645	5754639001	Transformador	1	6	0
20253487490874	3300145046	Chave Fus. religadora	6	1	4
20253487491163	0310037056	Chave Fusível	1	2	2
20253487491362	3300624075	Chave Fus. religadora	71	7	486
20253487491471	0300294127	Chave Fusível	4	8	17
20253487492638	6188648	Unidade Consumidora	1	4	8
20253487492941	0300649047	Chave Fusível	4	3	13
20253487492969	4000791030	Chave Fus. religadora	70	11	763
20253487493077	5710052012	Transformador	1	16	16
20253487493773	0310201052	Chave Fusível	1	20	20
20253487493990	0320083032	Chave Fusível	6	6	38
20253487494125	0300040020	Chave Fusível	6	5	27
20253487494533	5700875052	Transformador	1	3	3
20253487495708	0311129013	Chave Fusível	46	8	260
20253487495966	8914842	Unidade Consumidora	1	3	7
20253487496048	3300006053	Chave Fus. religadora	11	2	17
20253487496097	0300373053	Chave Fusível	3	3	10
20253487496767	5700581026	Transformador	1	25	25
20253487497689	31384035	Unidade Consumidora	1	25	49
20253487498097	5710062032	Transformador	1	23	23
20253487498381	0310336023	Chave Fusível	35	9	324
20253487498430	3300394127	Chave Fus. religadora	11	1	9
20253487498742	1637398	Unidade Consumidora	1	5	10
20253487498761	28176881	Unidade Consumidora	1	4	7
20253487498993	3310216004	Chave Fus. religadora	85	12	640

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253487501184	5720085039	Transformador	1	3	3
20253487501235	5710104151	Transformador	1	3	3
20253487501766	5700872055	Transformador	1	15	15
20253487502552	5700347013	Transformador	1	3	3
20253487503028	3300321081	Chave Fus. religadora	3	4	12
20253487504624	0300361038	Chave Fusível	6	15	89
20253487504648	5700754073	Transformador	1	23	23
20253487504684	5713785077	Transformador	1	19	19
20253487504708	0300989077	Chave Fusível	6	17	104
20253487504907	5701551032	Transformador	1	26	26
20253487504983	0301557032	Chave Fusível	2	3	6
20253487505048	5700757063	Transformador	1	4	4
20253487505766	5700034066	Transformador	1	15	15
20253487506068	7951844001	Religador Automático	48	10	366
20253487506350	5710038037	Transformador	1	15	15
20253487506869	3019322	Unidade Consumidora	1	9	18
20253487507795	5701784075	Transformador	1	18	18
20253487507980	5700024014	Transformador	1	15	15
20253487508005	4000924008	Chave Fusível	19	18	345
20253487508173	5725369007	Transformador	1	16	16
20253487508514	5845076	Unidade Consumidora	1	1	2
20253487508894	5710183077	Transformador	1	3	3
20253487509084	5701840075	Transformador	1	17	17
20253487509129	5710057153	Transformador	1	23	23
20253487510121	3302793039	Chave Fus. religadora	24	8	203
20253487510447	28776581	Unidade Consumidora	1	4	7
20253487510593	5710122152	Transformador	2	18	36
20253487510650	400203	Unidade Consumidora	1	1	3
20253487511158	5710207016	Transformador	2	16	32
20253487511182	5720944110	Transformador	3	25	76
20253487511207	5723822152	Transformador	1	23	23
20253487511863	34685099	Unidade Consumidora	1	2	4
20253487512368	5710149006	Transformador	1	17	17
20253487512896	0300281055	Chave Fusível	2	20	20
20253487512972	10771943	Unidade Consumidora	1	2	5
20253487513074	5710104104	Transformador	1	18	18
20253487513241	5710375084	Transformador	2	17	33
20253487513387	10215080	Unidade Consumidora	1	3	6
20253487514300	5286344	Unidade Consumidora	1	3	5
20253487515003	1186710	Unidade Consumidora	1	4	8
20253487515091	5750703233	Transformador	2	19	38

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253487515140	0308294055	Chave Fusível	2	16	31
20253487515383	5700802006	Transformador	1	20	20
20253487518471	4000191046	Chave Fusível	28	9	259
20253487519285	5739389012	Transformador	1	19	19
20253487522803	4379705	Unidade Consumidora	1	5	9
20253487529285	5739352012	Transformador	1	3	3
20253487529310	5710307040	Transformador	4	14	56
20253487529334	5710291040	Transformador	1	16	16
20253487529358	5701258040	Transformador	1	19	19
20253487529382	5701107040	Transformador	1	4	4
20253487530378	0310148110	Chave Fusível	1	28	28
20253487530403	5736214012	Transformador	1	4	4
20253487530522	10038839	Unidade Consumidora	1	3	5
20253487531167	2486806	Unidade Consumidora	1	2	5
20253487531235	86045	Unidade Consumidora	1	2	5
20253487531331	1340140	Unidade Consumidora	1	2	4
20253487532409	3300003103	Chave Fus. religadora	191	1	124
20253487533565	0310133006	Chave Fusível	1	4	4
20253487534151	33661661	Unidade Consumidora	1	4	7
20253487534597	8426961	Unidade Consumidora	1	5	9
20253487537453	28985414	Unidade Consumidora	1	1	3
20253487538519	8329885	Unidade Consumidora	1	2	5
20253487540675	1885138	Unidade Consumidora	1	6	12
20253487541375	7489676	Unidade Consumidora	1	1	3
20253487541432	8828575023	Chave de Manobra	87	4	257
20253487541496	5700023038	Transformador	81	1	50
20253487544077	0304190001	Chave Fusível	1	6	6
20253487544127	0300636233	Chave Fusível	3	21	63
20253487545245	5710233058	Transformador	1	5	5
20253487545289	5700579058	Transformador	2	2	4
20253487545338	3300552058	Chave Fus. religadora	1	6	6
20253487545531	5752620056	Transformador	1	3	3
20253487547306	366242	Unidade Consumidora	1	6	11
20253487547958	5710130018	Transformador	34	30	237
20253487548204	5741069043	Transformador	1	31	31
20253487549306	414R039	Disjuntor Automático	642	1	294
20253487549670	0300510033	Chave Fusível	1	6	6
20253487549694	5700619233	Transformador	3	5	15
20253487551248	8967091	Unidade Consumidora	1	2	5
20253487551291	4010230012	Chave Fus. religadora	42	5	195
20253487552371	20872411	Unidade Consumidora	1	1	2

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253487552808	5701289039	Transformador	4	6	22
20253487553992	5701709001	Transformador	2	15	30
20253487555834	5710084005	Transformador	1	7	7
20253487555859	5701044074	Transformador	1	3	3
20253487556476	5527570	Unidade Consumidora	1	20	39
20253487557141	5700771079	Transformador	2	7	13
20253487557165	5700679079	Transformador	1	8	8
20253487558737	0329193076	Chave Fusível	9	5	44
20253487560109	5700539044	Transformador	1	8	8
20253487560972	8029539	Unidade Consumidora	1	4	7
20253487561473	5700206016	Transformador	1	2	2
20253487561805	0310339013	Chave Fusível	1	5	5
20253487561829	5723888152	Transformador	1	29	29
20253487561878	0311380075	Chave Fusível	2	21	43
20253487562242	5700324014	Transformador	1	5	5
20253487562267	5700325014	Transformador	1	5	5
20253487562291	5710082075	Transformador	1	7	7
20253487562315	5701919039	Transformador	3	22	66
20253487562338	5700779052	Transformador	1	5	5
20253487562388	5310876001	Transformador	1	5	5
20253487562413	5702071001	Transformador	1	6	6
20253487562437	5701363001	Transformador	1	5	0
20253487563061	2005069	Unidade Consumidora	1	18	37
20253487563299	5801125	Unidade Consumidora	1	18	36
20253487563612	5701854004	Transformador	2	2	3
20253487563661	0309367055	Chave de Manobra	1	6	6
20253487564233	7766068	Unidade Consumidora	1	17	35
20253487564564	8373523	Unidade Consumidora	1	17	35
20253487564635	0337465131	Chave Fusível	1	4	4
20253487566563	0301684013	Chave Fusível	84	10	819
20253487567886	5700236019	Transformador	4	3	12
20253487567935	4000072096	Chave Fusível	20	28	276
20253487567959	5712397078	Transformador	3	21	64
20253487568913	0310098098	Chave Fusível	1	9	9
20253487569200	630470	Unidade Consumidora	1	2	5
20253487569203	8144923	Unidade Consumidora	1	3	6
20253487569358	5700681122	Transformador	112	2	259
20253487570340	1479644	Unidade Consumidora	1	16	32
20253487571560	5701152077	Transformador	1	5	5
20253487571572	782602	Unidade Consumidora	1	5	11
20253487571603	5700456154	Transformador	1	4	4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253487571683	8287031	Unidade Consumidora	1	4	7
20253487572087	5710410122	Transformador	3	9	26
20253487572958	8706816	Unidade Consumidora	1	5	9
20253487573353	5710120055	Transformador	1	30	30
20253487573372	5701029094	Transformador	1	4	4
20253487573569	4002246013	Chave Fusível	8	4	29
20253487573799	5701239055	Transformador	1	22	22
20253487574558	5710315040	Transformador	3	4	12
20253487575065	3310457031	Chave Fus. religadora	209	5	1404
20253487575379	9050221	Unidade Consumidora	1	4	8
20253487575655	2008521	Unidade Consumidora	1	23	45
20253487576108	5701712007	Transformador	1	4	4
20253487577273	9780335	Unidade Consumidora	1	3	5
20253487577276	9454438	Unidade Consumidora	1	6	11
20253487578270	0310060066	Chave Fusível	2	26	26
20253487578292	5701007004	Transformador	1	5	5
20253487579415	8708797	Unidade Consumidora	1	14	29
20253487580263	5700792077	Transformador	2	4	8
20253487580457	5700307087	Transformador	1	9	9
20253487580506	0310116087	Chave de Manobra	285	10	2817
20253487580550	0300778107	Chave Fusível	7	4	27
20253487588322	35065481	Unidade Consumidora	1	10	20
20253487588325	27377416	Unidade Consumidora	1	4	8
20253487588611	7931555008	Religador Automático	82	2	183
20253487589979	0310255032	Chave Fusível	2	10	21
20253487590003	0310106043	Chave Fusível	2	49	49
20253487590039	28466100	Unidade Consumidora	1	1	2
20253487590275	3310182009	Chave Fus. religadora	10	3	25
20253487590653	0300859083	Chave Fusível	2	7	14
20253487590677	5710147070	Transformador	2	2	5
20253487590736	227935	Unidade Consumidora	1	4	8
20253487590805	460273	Unidade Consumidora	1	2	4
20253487591696	28216208	Unidade Consumidora	1	4	8
20253487593119	10812330	Unidade Consumidora	1	4	8
20253487593122	2125404	Unidade Consumidora	1	1	2
20253487593131	0300856030	Chave Fusível	7	4	26
20253487593288	2268655	Unidade Consumidora	1	2	4
20253487593384	0301934001	Chave Fusível	4	7	28
20253487593467	5710136001	Transformador	2	22	47
20253487593563	0300706001	Chave Fusível	8	34	146
20253487593865	299006	Unidade Consumidora	1	14	27

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253487595950	5700367110	Transformador	1	9	9
20253487595981	5700129069	Transformador	1	24	24
20253487596094	0311183122	Chave Fusível	10	36	105
20253487598786	5700997003	Transformador	1	4	4
20253487599338	28359289	Unidade Consumidora	1	1	3
20253487599645	5701172007	Transformador	1	5	5
20253487600518	5720004060	Transformador	1	6	6
20253487600584	781614	Unidade Consumidora	1	13	27
20253487600587	29741691	Unidade Consumidora	1	2	5
20253487600827	5700093036	Transformador	1	6	0
20253487601074	0300352012	Chave Fusível	1	3	3
20253487601374	5710310058	Transformador	3	2	6
20253487603275	28828093	Unidade Consumidora	1	12	24
20253487603325	5710477032	Transformador	1	13	13
20253487615912	0310473075	Chave Fusível	5	17	87
20253487616714	5700200024	Transformador	1	25	25
20253487618799	0301564004	Chave Fusível	1	16	16
20253487619589	5700541075	Transformador	2	13	27
20253487619699	5700562075	Transformador	1	22	22
20253487619802	10245400	Unidade Consumidora	1	13	26
20253487622375	5700224001	Transformador	197	1	233
20253487622470	5700855007	Transformador	1	6	6
20253487628465	5710055116	Transformador	1	6	6
20253487632133	5700510035	Transformador	1	27	27
20253487632305	5702774122	Transformador	1	9	9
20253487632436	5720095039	Transformador	2	10	21
20253487632460	5701103039	Transformador	5	14	68
20253487632692	5741899043	Transformador	1	16	16
20253487632716	5710046103	Transformador	1	10	10
20253487632837	5700447151	Transformador	2	9	18
20253487675812	5710068041	Transformador	1	6	6
20253487680082	5700383003	Transformador	165	4	666
20253487680398	5700419033	Transformador	2	29	29
20253487682815	6810530052	Seccionalizador	98	18	1276
20253487683353	5705821122	Transformador	3	4	11
20253487683666	7316682	Unidade Consumidora	1	8	16
20253488455281	4000191046	Chave Fusível	28	5	140
20253488458473	30016711	Unidade Consumidora	1	3	7
20253488458742	5267773	Unidade Consumidora	1	1	2
20253488458831	3300057014	Chave Fus. religadora	6	15	90
20253488458864	8904871	Unidade Consumidora	1	3	5

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253488458945	3300145046	Chave Fus. religadora	6	6	34
20253488461693	9050221	Unidade Consumidora	1	2	4
20253488461902	29366515	Unidade Consumidora	1	3	5
20253488462676	3357334089	Chave Fus. religadora	21	4	84
20253488462834	434R073	Disjuntor Automático	5884	1	126
20253488463000	1964747	Unidade Consumidora	1	2	4
20253488463442	11807755	Unidade Consumidora	1	9	17
20253488509532	3111032	Unidade Consumidora	1	5	11
20253488509823	8910863	Unidade Consumidora	1	11	22
20253488510254	5151147	Unidade Consumidora	1	7	13
20253488510793	5654467	Unidade Consumidora	1	3	5
20253488511448	5710250111	Transformador	2	39	77
20253488512607	2598671	Unidade Consumidora	1	7	15
20253488512900	915149	Unidade Consumidora	1	5	9
20253488513604	5700005079	Transformador	2	1	2
20253488513753	9663061	Unidade Consumidora	1	4	8
20253488524065	10335841	Unidade Consumidora	1	3	7
20253488529278	29071164	Unidade Consumidora	1	1	3
20253488529728	30943906	Unidade Consumidora	1	2	4
20253488529775	5701157001	Transformador	1	2	2
20253488529825	3300792007	Chave Fus. religadora	5	3	14
20253488530036	32228249	Unidade Consumidora	1	1	2
20253488530101	5701489077	Transformador	1	20	20
20253488530697	5710053033	Transformador	1	15	15
20253488530928	5710067033	Transformador	1	16	16
20253488530997	0310604085	Chave Fusível	4	17	69
20253488531095	5700582033	Transformador	1	16	16
20253488531447	5710075092	Transformador	1	2	2
20253488533116	7635095	Unidade Consumidora	1	5	10
20253488533266	5694736	Unidade Consumidora	1	4	8
20253488533269	5701891039	Transformador	2	15	29
20253488533314	5701894039	Transformador	1	12	12
20253488533531	5749921149	Transformador	2	12	24
20253488566345	847097	Unidade Consumidora	1	1	2
20253488577994	0300361038	Chave Fusível	6	3	20
20253488578127	5700308083	Transformador	2	13	26
20253488580484	7626770	Unidade Consumidora	1	23	46
20253488580520	5725323152	Transformador	1	17	17
20253488580643	5700966085	Transformador	4	3	12
20253488929151	5721336086	Transformador	1	14	14
20253488973792	7573138	Unidade Consumidora	1	6	11

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253488997009	0301483032	Chave Fusível	4	18	73
20253488997094	5710231122	Transformador	1	17	17
20253489112502	5701062155	Transformador	1	2	2
20253489222762	0311913006	Chave Fusível	4	3	11
20253489355031	5448352	Unidade Consumidora	1	4	9
20253489411485	1255355	Unidade Consumidora	1	3	6
20253489453286	3300647015	Chave Fus. religadora	1	14	0
20253489453403	5701086087	Transformador	1	27	27
20253489453573	0300352012	Chave Fusível	1	3	3
20253489610669	5701898039	Transformador	3	14	43
20253489611345	5701806039	Transformador	45	3	140
20253489611412	281131	Unidade Consumidora	1	1	3
20253489611844	2910993	Unidade Consumidora	1	3	5
20253489612343	5710058033	Transformador	1	14	14
20253489612791	0331414087	Chave Fusível	1	24	24
20253489613013	12266383	Unidade Consumidora	1	3	6
20253489613138	5710304014	Transformador	2	35	35
20253489614030	5701308075	Transformador	1	16	16
20253489614081	5700535075	Transformador	1	19	19
20253489614596	0328352039	Chave Fusível	12	32	191
20253489616961	30293369	Unidade Consumidora	1	4	9
20253489618606	0300839013	Chave Fusível	177	9	411
20253489620919	5701206073	Transformador	1	24	24
20253489621204	8810051039	Chave de Manobra	750	6	481
20253489621452	307696	Unidade Consumidora	1	1	3
20253489621829	5700456154	Transformador	1	26	26
20253489623483	0308294055	Chave Fusível	2	23	45
20253489625870	3300422256	Chave Fus. religadora	5	26	128
20253489625894	5710253075	Transformador	1	22	22
20253489626854	6200273	Unidade Consumidora	1	6	11
20253489626857	2927322	Unidade Consumidora	1	1	3
20253489627023	0300989077	Chave Fusível	2	2	3
20253489627040	0301939052	Chave de Manobra	2	23	46
20253489627272	792217	Unidade Consumidora	1	5	9
20253489627570	0310317097	Chave Fusível	2	6	13
20253489627722	7031076	Unidade Consumidora	1	19	37
20253489627827	8005206	Unidade Consumidora	1	6	12
20253489627950	5710059110	Transformador	1	16	16
20253489628385	8422354	Unidade Consumidora	1	2	4
20253489628630	5735620001	Transformador	1	5	5
20253489630251	0300300085	Chave Fusível	7	17	122

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253489630758	765309	Unidade Consumidora	1	18	35
20253489630892	5747916107	Transformador	1	25	25
20253489631118	8165777	Unidade Consumidora	1	6	12
20253489631973	0310036152	Chave de Manobra	74	9	338
20253489634051	0300007110	Chave Fusível	2	23	23
20253489634861	5744813077	Transformador	1	24	24
20253489634899	0308100116	Chave Fusível	2	7	14
20253489635111	5710120074	Transformador	1	7	7
20253489636006	325333	Unidade Consumidora	1	1	2
20253489636450	5700367010	Transformador	1	3	3
20253489636677	5701133077	Transformador	1	21	21
20253489636701	5700566033	Transformador	2	85	85
20253489637312	5700711004	Transformador	1	5	5
20253489637335	5701912004	Transformador	2	32	32
20253489638816	5802903	Unidade Consumidora	1	17	34
20253489639099	5710024081	Transformador	1	4	4
20253489639118	5701735075	Transformador	1	5	5
20253489640476	5710020052	Transformador	1	20	20
20253489640512	5701758004	Transformador	1	5	5
20253489640536	5710727037	Transformador	1	8	8
20253489641541	7791038	Unidade Consumidora	1	1	2
20253489641647	5700054030	Transformador	1	6	6
20253489641696	3110177029	Chave de Manobra	6	6	38
20253489642675	33764507	Unidade Consumidora	1	2	5
20253489642865	4010735122	Chave Fusível	10	4	35
20253489643131	5743418074	Transformador	1	21	21
20253489643435	5700191006	Transformador	90	1	126
20253489643913	5700163059	Transformador	45	1	29
20253489644288	5735200110	Transformador	1	6	6
20253489644859	5700524008	Transformador	1	2	2
20253489645616	1419439	Unidade Consumidora	1	5	10
20253489646210	0302785001	Chave Fusível	4	3	10
20253489646280	5701064032	Transformador	1	5	5
20253489646320	5726511028	Transformador	1	30	30
20253489646369	0312217078	Chave Fusível	1	23	23
20253489646996	4010540094	Chave Fusível	20	20	200
20253489647356	5741062043	Transformador	1	22	22
20253489647380	5700330070	Transformador	2	5	11
20253489647494	1569767	Unidade Consumidora	1	15	30
20253489648067	5729938073	Transformador	2	29	58
20253489648842	7949648145	Religador Automático	1199	3	3597

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253489657902	5700668003	Transformador	43	2	94
20253489658029	4010265042	Chave Fus. religadora	43	6	239
20253489664035	5710055157	Transformador	1	4	4
20253489664084	5700973155	Transformador	1	5	5
20253489664241	1313533	Unidade Consumidora	1	3	7
20253489666558	5700862087	Transformador	1	20	20
20253489666627	0300825087	Chave Fusível	4	8	32
20253489666677	0300883087	Chave Fusível	5	7	36
20253489669274	0300262070	Chave Fusível	1	4	4
20253489673074	11752594	Unidade Consumidora	1	15	31
20253489674457	5710300094	Transformador	2	10	20
20253489674610	11709559	Unidade Consumidora	1	6	11
20253489674984	10317584	Unidade Consumidora	1	2	4
20253489676778	-004	#N/D	20836	6	11478
20253489690836	740934	Unidade Consumidora	1	4	7
20253489693380	5700347066	Transformador	1	8	8
20253489694142	11741002	Unidade Consumidora	1	5	9
20253489716976	5700200096	Transformador	2	7	14
20253489735761	6764940	Unidade Consumidora	1	15	29
20253489776711	5700740055	Transformador	1	24	24
20253489776764	5750703233	Transformador	2	16	33
20253489779551	6999840	Unidade Consumidora	1	5	9
20253489788091	4000034048	Chave Fus. religadora	174	18	688
20253489796297	5710303040	Transformador	3	6	19
20253489816147	0313620006	Chave Fusível	7	10	70
20253489816421	5700012043	Transformador	122	6	724
20253489816895	5700309127	Transformador	2	15	15
20253489817113	492000	Unidade Consumidora	1	1	2
20253489817595	5745736037	Transformador	1	22	22
20253489817877	5700652087	Transformador	1	9	9
20253489817928	5710098098	Transformador	1	9	9
20253489819862	0300007193	Chave Fusível	414	4	1856
20253489820207	5700824087	Transformador	1	11	11
20253489820877	30644975	Unidade Consumidora	1	16	32
20253489820980	0300452098	Chave Fusível	7	5	33
20253489821030	11873634	Unidade Consumidora	1	4	8
20253489821304	1248286	Unidade Consumidora	1	2	5
20253489823875	18408813	Unidade Consumidora	1	4	8
20253489824446	242900	Unidade Consumidora	1	4	9
20253489825648	7901503007	Religador Automático	283	23	805
20253489826351	5700313055	Transformador	1	6	6

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253489836840	1677870	Unidade Consumidora	1	21	42
20253489844681	4281098	Unidade Consumidora	1	4	8
20253489845137	24816621	Unidade Consumidora	1	2	4
20253489848599	7732066	Unidade Consumidora	1	16	32
20253489848979	5700686037	Transformador	1	3	3
20253489849014	29299047	Unidade Consumidora	1	1	2
20253489849462	33767062	Unidade Consumidora	1	1	3
20253489854552	1696750	Unidade Consumidora	1	13	25
20253489855065	5700549016	Transformador	5	10	51
20253489855280	13678421	Unidade Consumidora	1	8	15
20253489855304	0342850045	Chave Fusível	1	4	4
20253489855751	28921278	Unidade Consumidora	1	5	9
20253489855815	1661205	Unidade Consumidora	1	3	5
20253489856063	5700252155	Transformador	2	4	8
20253489857081	23488612	Unidade Consumidora	1	13	27
20253489857170	5721895122	Transformador	2	2	4
20253489857588	5700902094	Transformador	1	10	10
20253489857771	0300307123	Chave Fusível	9	2	19
20253489859020	5708586075	Transformador	2	36	36
20253489860882	5700433110	Transformador	1	26	26
20253489860907	0310208110	Chave Fusível	1	6	6
20253489864415	5720361122	Transformador	1	15	15
20253489867040	5702162013	Transformador	1	10	10
20253489868155	5715144094	Transformador	1	4	4
20253489868270	0343884094	Chave Fusível	14	17	243
20253489868637	2245990	Unidade Consumidora	1	6	13
20253489870219	0320020025	Chave Fusível	1	3	3
20253489878424	5745464059	Transformador	1	3	3
20253489897479	7706065	Unidade Consumidora	1	11	23
20253489903345	3300605149	Chave Fus. religadora	69	17	1063
20253489930329	5700010113	Transformador	154	3	495
20253489931585	28982809	Unidade Consumidora	1	13	26
20253489932517	4000070031	Chave Fusível	139	4	496
20253489932923	5710311060	Transformador	2	6	12
20253489937078	7925570055	Religador Automático	4	15	26
20253489942539	0300098068	Chave Fusível	1	4	4
20253489958015	5721700039	Transformador	1	7	7
20253489981929	5701084122	Transformador	30	4	134
20253489998844	5746204085	Transformador	1	11	11
20253489999214	0320417122	Chave Fusível	6	23	138
20253490001455	8808279	Unidade Consumidora	1	7	13

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253490002557	7928249076	Religador Automático	1609	11	3139
20253490002727	9637230	Unidade Consumidora	1	5	11
20253490016699	7900567149	Religador Automático	367	9	2021
20253490815561	29238870	Unidade Consumidora	1	10	21
20253490815776	3310485007	Chave Fus. religadora	152	3	456
20253490816347	4001050039	Chave Fus. religadora	61	3	206
20253490818094	0320631059	Chave Fusível	14	7	93
20253490818158	2215411	Unidade Consumidora	1	2	4
20253490818311	7900003157	Religador Automático	157	9	1413
20253490822895	6524877	Unidade Consumidora	1	3	6
20253490823718	1435990	Unidade Consumidora	1	7	13
20253490824837	6020070	Unidade Consumidora	1	2	3
20253490829737	35142074	Unidade Consumidora	1	4	8
20253490835200	2380072	Unidade Consumidora	1	5	11
20253490835314	5746244122	Transformador	10	29	46
20253490835965	5700509152	Transformador	1	12	12
20253490841220	5710247001	Transformador	3	15	46
20253490841244	10102049	Unidade Consumidora	1	7	14
20253490841397	5700292026	Transformador	2	14	28
20253490845966	19022811	Unidade Consumidora	1	3	6
20253490851115	2044463	Unidade Consumidora	1	2	4
20253490852999	5710030005	Transformador	1	7	7
20253490853114	5700966085	Transformador	4	12	48
20253490855315	5700813047	Transformador	1	14	14
20253490855524	5700978091	Transformador	1	15	15
20253490855635	5700565145	Transformador	1	22	22
20253490855730	5710146071	Transformador	1	12	12
20253490856697	8901538	Unidade Consumidora	1	7	13
20253490857817	0310190039	Chave Fusível	2	17	35
20253490857917	5700828087	Transformador	1	15	15
20253490857988	5700285056	Transformador	2	2	4
20253490858867	4010268076	Chave Fus. religadora	49	5	239
20253490859240	5700225104	Transformador	1	16	16
20253490859251	0310086001	Chave Fusível	8	5	38
20253490859347	5700928080	Transformador	1	3	3
20253490859410	5710292110	Transformador	1	9	9
20253490859494	4010034265	Chave Fusível	120	6	680
20253490860678	5700679070	Transformador	1	3	3
20253490860950	0300087002	Chave Fusível	299	2	1390
20253490861105	5701751001	Transformador	30	10	314
20253490861296	5710174006	Transformador	3	17	51

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253490866395	4000109004	Chave Fusível	49	3	141
20253490866560	5725381007	Transformador	2	16	33
20253490866629	3139904043	Chave Fusível	161	4	617
20253490866702	0300055156	Chave Fusível	3	5	15
20253490868438	0301149084	Chave Fusível	3	18	53
20253490868462	0310521006	Chave Fusível	3	4	11
20253490868547	5700677152	Transformador	1	23	23
20253490868829	4110288012	Chave Fusível	72	41	632
20253490871699	9615784	Unidade Consumidora	1	5	11
20253490873864	5753775072	Transformador	1	19	0
20253490873954	3310191009	Chave Fus. religadora	8	18	146
20253490875571	5753804196	Transformador	1	16	16
20253490875648	8800423043	Chave de Manobra	161	1	14
20253490875751	3310006043	Chave Fus. religadora	16	7	112
20253490876071	0310025091	Chave Fusível	1	20	20
20253490876711	28348431	Unidade Consumidora	1	8	17
20253490877004	3300923014	Chave Fus. religadora	8	6	47
20253490879329	5710134043	Transformador	2	15	30
20253490879700	5700015083	Transformador	4	20	80
20253490879819	200565	Unidade Consumidora	1	3	6
20253490880191	3310223116	Chave Fus. religadora	45	4	164
20253490881783	5701399039	Transformador	1	20	20
20253490881834	0300707047	Chave Fusível	4	15	60
20253490882077	155268	Unidade Consumidora	1	2	3
20253490882286	0300397033	Chave Fusível	1	4	4
20253490883067	21963615	Unidade Consumidora	1	4	8
20253490884904	0310208110	Chave Fusível	1	31	31
20253490887395	5710256040	Transformador	1	16	16
20253490887521	28161347	Unidade Consumidora	1	3	6
20253490889849	15862416	Unidade Consumidora	1	1	3
20253490890038	5700929085	Transformador	1	20	20
20253490891188	0300706001	Chave Fusível	5	25	126
20253490891421	5700560122	Transformador	193	2	347
20253490893052	5700275088	Transformador	2	6	11
20253490897072	2112914	Unidade Consumidora	1	2	4
20253490901634	0300363104	Chave Fusível	12	20	239
20253490901657	5700526004	Transformador	19	4	67
20253490901889	5700698045	Transformador	1	4	4
20253490901968	7924840155	Religador Automático	4	3	6
20253490902118	3293335	Unidade Consumidora	1	5	10
20253490902313	5700947076	Transformador	2	6	11

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253490902533	4000071123	Chave Fus. religadora	62	3	173
20253490903987	8206520	Unidade Consumidora	1	8	16
20253490904159	17938614	Unidade Consumidora	1	2	4
20253490904174	10712238	Unidade Consumidora	1	2	3
20253490904269	5701198055	Transformador	1	17	17
20253490904518	5700443071	Transformador	1	7	7
20253490904695	5735624001	Transformador	1	7	7
20253490910064	0300133101	Chave Fusível	1	2	2
20253490912236	5700712077	Transformador	1	6	6
20253490912348	4101220103	Chave Fusível	34	1	39
20253490912524	0300486107	Chave Fusível	10	1	12
20253490912573	0300472107	Chave Fusível	2	2	4
20253490912900	5710170014	Transformador	1	6	6
20253490912924	5700153098	Transformador	1	8	8
20253490913015	5700541065	Transformador	1	7	7
20253490913192	3310215136	Chave Fus. religadora	11	7	74
20253490913403	33343104	Unidade Consumidora	1	18	36
20253490913760	4010406007	Chave Fusível	33	5	122
20253490913784	5741097043	Transformador	1	7	7
20253490913808	5700305096	Transformador	1	2	2
20253490914610	3197476	Unidade Consumidora	1	1	2
20253490914638	5730631227	Transformador	1	20	20
20253490915925	5701420122	Transformador	2	9	17
20253490916138	4000550002	Chave Fusível	154	1	167
20253490916847	0300445154	Chave Fusível	1	7	7
20253490917390	0300416024	Chave Fusível	2	6	11
20253490917414	5710284035	Transformador	1	25	25
20253490917829	28425502	Unidade Consumidora	1	3	5
20253490918130	5700729152	Transformador	2	10	21
20253490918723	5700466071	Transformador	1	6	6
20253490918957	831778	Unidade Consumidora	1	1	2
20253490919184	5732865014	Transformador	1	7	7
20253490920744	5700726152	Transformador	2	7	14
20253490920808	5700118096	Transformador	1	23	23
20253490920990	3310457031	Chave Fus. religadora	210	8	1621
20253490921814	5700354087	Transformador	1	5	5
20253490921836	5700641087	Transformador	1	6	6
20253490921867	5700492019	Transformador	1	2	2
20253490922254	29898400	Unidade Consumidora	1	4	8
20253490923517	5701583077	Transformador	1	2	2
20253490924074	5700990077	Transformador	1	6	6

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253490924214	5701287075	Transformador	1	7	7
20253490924337	0310226149	Chave Fus. religadora	4	20	41
20253490925887	3302465039	Chave Fus. religadora	54	5	285
20253490926478	5700383086	Transformador	1	20	20
20253490926821	5710029005	Transformador	2	26	26
20253490927077	7718462	Unidade Consumidora	1	18	36
20253490928996	5682924	Unidade Consumidora	1	16	32
20253490938615	14470212	Unidade Consumidora	1	2	4
20253490938630	5704293001	Transformador	1	8	8
20253490938773	4000862186	Chave Fusível	13	4	47
20253490938945	3310206039	Chave Fus. religadora	5	23	117
20253490939051	9637362	Unidade Consumidora	1	14	28
20253490939250	5101190	Unidade Consumidora	1	16	32
20253490940272	0300007193	Chave Fusível	414	1	518
20253490940366	3300136053	Chave Fus. religadora	19	1	17
20253490942866	568430	Unidade Consumidora	1	2	4
20253490943024	0301096015	Chave Fusível	5	5	25
20253490943148	4010150113	Chave Fusível	55	4	246
20253490943151	5710112159	Transformador	1	2	2
20253490943384	5700251014	Transformador	188	7	1338
20253490943893	5700582233	Transformador	1	7	7
20253490944089	2252368	Unidade Consumidora	1	3	6
20253490944162	6051090	Unidade Consumidora	1	2	5
20253490944168	2519658	Unidade Consumidora	1	14	29
20253490944377	3300746183	Chave Fus. religadora	46	24	224
20253490944442	3320051065	Chave Fus. religadora	16	4	63
20253490944599	5710224035	Transformador	1	4	4
20253490944693	10041252	Unidade Consumidora	1	3	5
20253490945353	5729713006	Transformador	2	12	23
20253490947027	0300003168	Chave Fusível	32	19	124
20253490950428	5700390250	Transformador	2	21	43
20253490950901	5701347007	Transformador	1	6	6
20253490952323	0310061058	Chave Fusível	1	5	5
20253490954140	5700977122	Transformador	106	3	151
20253490955482	5739352012	Transformador	1	10	10
20253490955689	5722996131	Transformador	1	5	5
20253490955866	5700100001	Transformador	344	1	226
20253490956829	5700213157	Transformador	1	3	3
20253490956895	0300015100	Chave de Manobra	123	2	197
20253490957265	5701596035	Transformador	1	14	14
20253490957314	10591201	Unidade Consumidora	1	5	10

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253490957431	5700968035	Transformador	1	14	14
20253490957516	2563878	Unidade Consumidora	1	2	4
20253490960007	0300092031	Chave Fusível	3	8	25
20253490961315	5710247001	Transformador	3	8	23
20253490961394	5701789004	Transformador	2	4	8
20253490962986	7680376	Unidade Consumidora	1	5	10
20253490963400	23795817	Unidade Consumidora	1	9	18
20253490963914	8846650	Unidade Consumidora	1	7	14
20253490964379	354139	Unidade Consumidora	1	4	9
20253490971967	14050620	Unidade Consumidora	1	2	4
20253490981911	0300257002	Chave Fusível	5	9	46
20253490981969	3301791094	Chave de Manobra	75	2	158
20253490982357	5705171122	Transformador	14	9	124
20253490983782	7900136134	Religador Automático	417	3	1251
20253490994743	4000722073	Chave Fus. religadora	76	7	508
20253490995168	31066178	Unidade Consumidora	1	6	11
20253490995239	0310263028	Chave Fusível	1	15	15
20253490995306	3300194101	Chave de Manobra	65	3	174
20253490995430	28280030	Unidade Consumidora	1	4	8
20253490995521	7930281056	Religador Automático	91	2	189
20253490996011	0307588122	Chave Fusível	148	2	284
20253490997198	0310190039	Chave Fusível	2	16	33
20253490997255	3310430014	Chave Fus. religadora	7	3	22
20253490997319	5700319065	Transformador	1	18	18
20253490997499	4000337159	Chave Fusível	18	5	87
20253490997583	26821010	Unidade Consumidora	1	4	8
20253490998256	0310027033	Chave de Manobra	96	6	550
20253490998768	3100702006	Chave Fusível	36	5	191
20253490998976	5700157233	Transformador	1	18	18
20253490999249	3330306066	Chave Fus. religadora	6	2	15
20253490999299	3300336088	Chave de Manobra	54	3	188
20253490999456	10709784	Unidade Consumidora	1	5	10
20253490999644	0300239127	Chave Fusível	3	3	8
20253490999774	0300363104	Chave Fusível	12	16	197
20253490999915	9115811	Unidade Consumidora	1	2	5
20253491000347	0310284097	Chave Fusível	1	22	22
20253491000687	9227512	Unidade Consumidora	1	4	9
20253491000791	28342756	Unidade Consumidora	1	5	10
20253491000964	5700646010	Transformador	2	17	33
20253491001186	0320209003	Chave Fusível	5	2	11
20253491001275	0300345080	Chave Fusível	8	14	109

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253491007230	4010040195	Chave Fusível	81	8	1150
20253491007679	30681340	Unidade Consumidora	1	2	4
20253491007931	0310127016	Chave Fusível	2	16	33
20253491008057	5710067070	Transformador	2	48	48
20253491008105	0310150039	Chave Fusível	1	29	29
20253491008242	28733582	Unidade Consumidora	1	8	16
20253491008357	3310056039	Chave Fus. religadora	26	8	208
20253491009013	27556418	Unidade Consumidora	1	4	7
20253491009116	0348430052	Chave Fusível	1	1	1
20253491009289	0300002136	Chave Fusível	405	3	1276
20253491010344	5700687075	Transformador	3	20	60
20253491010386	5701307075	Transformador	1	16	1
20253491010498	3300006053	Chave Fus. religadora	14	7	96
20253491010609	5700460005	Transformador	1	24	24
20253491010870	3300848030	Chave de Manobra	37	4	160
20253491010905	0300079055	Chave Fusível	17	9	72
20253491015391	5701131094	Transformador	5	17	83
20253491015691	0310102107	Chave Fusível	1	13	0
20253491016726	0300778107	Chave Fusível	7	16	110
20253491016750	5710246107	Transformador	1	18	18
20253491016774	5710281107	Transformador	1	18	18
20253491016810	5700761052	Transformador	1	2	2
20253491017195	30062749	Unidade Consumidora	1	2	5
20253491018437	3300300011	Chave Fus. religadora	55	18	73
20253491019504	2688506	Unidade Consumidora	1	2	3
20253491019507	30896914	Unidade Consumidora	1	4	8
20253491019521	5710553052	Transformador	2	17	34
20253491019890	0300244147	Chave Fusível	4	17	69
20253491020926	3300602058	Chave Fus. religadora	43	32	177
20253491021540	5710221127	Transformador	2	18	36
20253491021953	5710050077	Transformador	2	52	52
20253491022304	4000303037	Chave Fusível	17	3	46
20253491022400	0300890016	Chave de Manobra	94	9	861
20253491024438	3300397070	Chave Fus. religadora	23	6	130
20253491026028	5700112265	Transformador	2	4	9
20253491026345	32291098	Unidade Consumidora	1	4	8
20253491026371	0310263122	Chave Fusível	4	19	78
20253491041214	0300798186	Chave Fusível	8	24	147
20253491042163	5700162004	Transformador	30	4	105
20253491290444	5116970	Unidade Consumidora	1	3	5
20253491605918	1306618	Unidade Consumidora	1	2	4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253491847033	3320021039	Chave Fus. religadora	2	13	27
20253491847718	5701310075	Transformador	1	16	16
20253491848909	5710311060	Transformador	2	4	7
20253491849394	5700018030	Transformador	196	2	431
20253491849823	606596	Unidade Consumidora	1	2	3
20253491851632	0306146122	Chave Fusível	25	3	65
20253491851921	0300866026	Chave de Manobra	7	23	159
20253491852347	5700044007	Transformador	80	1	115
20253491852805	5710118032	Transformador	2	4	8
20253491853335	7924620047	Religador Automático	326	20	670
20253491854551	5721267002	Transformador	1	21	21
20253491854585	11873634	Unidade Consumidora	1	4	9
20253491854642	4000215152	Chave Fusível	11	6	61
20253491855018	5710509094	Transformador	1	5	5
20253491855263	5710303186	Transformador	2	5	11
20253491856063	5700118096	Transformador	1	6	6
20253491856130	0310132085	Chave Fusível	58	7	386
20253491856523	0302239013	Chave Fusível	2	1	2
20253491857009	4000259157	Chave Fusível	2	6	12
20253491857147	28205078	Unidade Consumidora	1	5	11
20253491857212	9968830	Unidade Consumidora	1	2	5
20253491857246	5700938074	Transformador	4	4	16
20253491857741	5700307001	Transformador	164	7	577
20253491858414	7930287154	Religador Automático	254	5	590
20253491858560	5710308097	Transformador	1	6	6
20253491858813	0310100013	Chave Fusível	1	29	29
20253491858914	5719680001	Transformador	1	2	2
20253491858958	3334563025	Chave Fus. religadora	7	7	48
20253491858984	7927138110	Religador Automático	333	26	4271
20253491859633	34400226	Unidade Consumidora	1	2	3
20253491859971	5700812113	Transformador	1	6	6
20253491860003	0300525007	Chave Fusível	21	3	69
20253491860111	5700977122	Transformador	53	0	11
20253491860632	28789592	Unidade Consumidora	1	5	11
20253491860843	5710348008	Transformador	1	1	1
20253491861280	5710429064	Transformador	1	8	8
20253491863299	0300742084	Chave Fusível	6	7	39
20253491863323	4000896007	Chave Fusível	23	3	74
20253491863348	5303753001	Transformador	2	6	13
20253491864715	0344712104	Chave Fusível	1	8	8
20253491865813	3300629008	Chave Fus. religadora	31	24	120

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253491865856	7924614139	Religador Automático	1490	1	106
20253491866819	0303008001	Chave Fusível	8	22	89
20253491866871	0320126028	Chave Fusível	1	1	1
20253491866897	0346749033	Chave Fusível	10	8	78
20253491869907	5701068039	Transformador	8	3	22
20253491874342	5700207075	Transformador	1	26	26
20253491874627	5701009035	Transformador	2	26	31
20253491876385	0310336023	Chave Fusível	35	3	88
20253491876912	8934649	Unidade Consumidora	1	6	12
20253491877160	4000395071	Chave Fusível	49	27	269
20253491879660	3308186013	Chave Fus. religadora	24	3	72
20253491880649	9992863	Unidade Consumidora	1	6	12
20253491880715	5701583077	Transformador	1	6	6
20253491881439	3300718030	Chave Fus. religadora	91	5	472
20253491882314	5700679010	Transformador	1	25	25
20253491882785	3300006053	Chave Fus. religadora	14	1	13
20253491883451	5710654013	Transformador	1	3	3
20253491883557	3300331123	Chave Fus. religadora	11	3	32
20253491883964	19714616	Unidade Consumidora	1	14	29
20253491884899	6048382	Unidade Consumidora	1	2	3
20253491884951	5703752001	Transformador	1	10	10
20253491888926	5735372043	Transformador	1	5	5
20253491889401	5700715074	Transformador	1	6	6
20253491890037	0310229110	Chave Fusível	6	7	40
20253491890410	0310913059	Chave Fusível	7	5	38
20253491890665	5700686085	Transformador	1	6	6
20253491890872	9368418	Unidade Consumidora	1	15	30
20253491890986	5700657013	Transformador	1	3	3
20253491891181	5700423040	Transformador	2	5	9
20253491906408	5651832	Unidade Consumidora	1	15	30
20253491906576	943754	Unidade Consumidora	1	3	6
20253491907004	11703674	Unidade Consumidora	1	22	44
20253491907075	4010279058	Chave Fusível	14	12	174
20253491907266	5700958107	Transformador	1	23	23
20253491907325	28381887	Unidade Consumidora	1	1	2
20253491907486	5700677052	Transformador	158	3	466
20253491911529	29921756	Unidade Consumidora	1	15	31
20253491913320	4010230052	Chave Fusível	29	18	522
20253491913447	5710033083	Transformador	2	5	10
20253491913635	4100383017	Chave Fusível	29	7	197
20253491914383	4621646	Unidade Consumidora	1	20	40

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253491915158	0310039052	Chave Fusível	13	16	207
20253491916215	4000564075	Chave Fusível	64	18	312
20253491917316	3277127	Unidade Consumidora	1	6	13
20253491917322	29546967	Unidade Consumidora	1	2	4
20253491917466	5710301001	Transformador	1	1	1
20253491917609	5700035052	Transformador	121	2	250
20253491917648	0320061008	Chave Fusível	3	4	12
20253491919201	0301290074	Chave Fusível	2	12	23
20253491919270	0320025193	Chave Fusível	1	11	11
20253491920195	5710171022	Transformador	1	12	12
20253491920295	0331757039	Chave Fus. religadora	12	2	28
20253491920921	0300149052	Chave Fusível	49	5	237
20253491922934	28349645	Unidade Consumidora	1	12	25
20253491928720	250139	Unidade Consumidora	1	5	11
20253491928876	33297219	Unidade Consumidora	1	2	4
20253491929273	2576694	Unidade Consumidora	1	3	5
20253491939304	5700968035	Transformador	1	8	8
20253491949078	3300519037	Chave Fus. religadora	16	17	269
20253492777513	9970304	Unidade Consumidora	1	1	2
20253492778486	28231157	Unidade Consumidora	1	14	29
20253492779506	7762780	Unidade Consumidora	1	4	7
20253492779590	0310148053	Chave Fusível	2	16	32
20253492779706	3320009115	Chave Fus. religadora	49	4	187
20253492779881	8146730	Unidade Consumidora	1	9	18
20253492780129	34364620	Unidade Consumidora	1	26	52
20253492781542	10434459	Unidade Consumidora	1	12	23
20253492781765	1636049	Unidade Consumidora	1	2	3
20253492781914	1467522	Unidade Consumidora	1	3	7
20253492782124	33541608	Unidade Consumidora	1	3	5
20253492782243	32681140	Unidade Consumidora	1	2	4
20253492782488	34508515	Unidade Consumidora	1	1	2
20253492782626	0310811032	Chave Fusível	2	6	11
20253492782823	8242380	Unidade Consumidora	1	7	13
20253492782937	3575217	Unidade Consumidora	1	7	14
20253492782999	11304281	Unidade Consumidora	1	10	20
20253492783312	7749180	Unidade Consumidora	1	6	11
20253492783434	3310164022	Chave Fus. religadora	2	14	29
20253492783457	5710221022	Transformador	1	14	14
20253492783505	0352577053	Chave Fusível	2	15	30
20253492783836	0300165050	Chave Fusível	1	14	14
20253492784433	10136490	Unidade Consumidora	1	24	49

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253492784783	5701027007	Transformador	1	3	3
20253492819146	7930281056	Religador Automático	91	1	103
20253492820035	518697	Unidade Consumidora	1	2	4
20253492854638	0302239013	Chave Fusível	2	2	5
20253493164847	5700836107	Transformador	1	6	6
20253493191487	2744767	Unidade Consumidora	1	5	9
20253493208295	6806090059	Seccionalizador	323	2	630
20253493297287	3127125	Unidade Consumidora	1	3	6
20253493306070	5700374053	Transformador	1	14	14
20253493399943	0300549053	Chave Fusível	2	5	11
20253493442353	443115	Unidade Consumidora	1	6	11
20253493450745	9051040	Unidade Consumidora	1	2	5
20253493460334	3320178032	Chave Fus. religadora	36	15	543
20253493492789	0300422044	Chave Fusível	13	17	225
20253493504422	4000305012	Chave Fusível	8	16	130
20253493530044	28360246	Unidade Consumidora	1	1	2
20253493555541	0301024077	Chave Fusível	8	5	41
20253493776766	0310098077	Chave Fusível	1	20	20
20253493818535	0300623012	Chave Fusível	4	17	69
20253493818823	0300307012	Chave Fusível	2	15	30
20253493830468	8193606	Unidade Consumidora	1	4	8
20253493852034	31512486	Unidade Consumidora	1	2	5
20253493852075	3310116014	Chave Fus. religadora	21	13	170
20253493852193	34445486	Unidade Consumidora	1	6	12
20253493852409	5700257152	Transformador	1	2	2
20253493854504	4000010025	Chave Fusível	7	8	57
20253493854658	6810299073	Seccionalizador	31	6	177
20253493854911	3100316044	Chave Fusível	17	17	292
20253493855324	6800486073	Seccionalizador	23	15	346
20253493855348	0320140060	Chave Fusível	4	12	48
20253493855760	3345786015	Chave Fus. religadora	38	5	143
20253493855796	3300981094	Chave Fus. religadora	6	22	134
20253493856584	3310457031	Chave Fus. religadora	210	6	1229
20253493857901	0310233076	Chave Fusível	32	18	294
20253493859524	8911215	Unidade Consumidora	1	5	11
20253493861379	30694558	Unidade Consumidora	1	5	10
20253493861568	5700302012	Transformador	2	19	37
20253493861603	5710158017	Transformador	1	16	16
20253493861647	0301080085	Chave Fusível	14	15	208
20253493862525	0301612084	Chave Fusível	1	14	14
20253493862560	2647273	Unidade Consumidora	1	27	54

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253493865219	0300472079	Chave Fusível	2	3	6
20253493865793	7566271	Unidade Consumidora	1	5	10
20253493867116	5710310058	Transformador	3	6	17
20253493867311	5701701013	Transformador	1	2	2
20253493867373	32086837	Unidade Consumidora	1	2	4
20253493868310	0313620006	Chave Fusível	7	28	198
20253493868337	3101434075	Chave de Manobra	11	6	61
20253493869240	2664569	Unidade Consumidora	1	2	4
20253493869442	5094984	Unidade Consumidora	1	6	12
20253493869688	32533473	Unidade Consumidora	1	4	7
20253493869746	0300653008	Chave Fusível	1	13	13
20253493869770	5700762008	Transformador	1	3	3
20253493870132	5563550	Unidade Consumidora	1	3	5
20253493870199	118397	Unidade Consumidora	1	6	12
20253493870404	5710249016	Transformador	1	19	19
20253493870443	29653086	Unidade Consumidora	1	4	9
20253493870469	5710186016	Transformador	2	3	6
20253493870563	10813662	Unidade Consumidora	1	3	6
20253493871086	5726798122	Transformador	13	1	14
20253493871221	5701550075	Transformador	11	28	43
20253493873374	5700859087	Transformador	2	19	38
20253493873804	0310083077	Chave Fusível	1	16	16
20253493873828	5710127033	Transformador	1	4	4
20253493874315	6863884	Unidade Consumidora	1	5	10
20253493874714	7866461	Unidade Consumidora	1	2	4
20253493874964	5700807080	Transformador	2	25	49
20253493875033	3345756111	Chave Fus. religadora	9	18	166
20253493875286	5742785122	Transformador	101	2	197
20253493876725	2633981	Unidade Consumidora	1	1	3
20253493878142	3310084107	Chave Fus. religadora	4	25	99
20253493878360	0320073107	Chave Fusível	2	24	48
20253493878773	7625553	Unidade Consumidora	1	4	7
20253493878930	2230054	Unidade Consumidora	1	3	6
20253493879463	0300968038	Chave Fusível	5	90	87
20253493879487	5734117155	Transformador	1	16	16
20253493879581	6409318	Unidade Consumidora	1	6	11
20253493879718	8587310	Unidade Consumidora	1	22	43
20253493879794	3300088035	Chave Fus. religadora	22	10	215
20253493880002	28315653	Unidade Consumidora	1	4	7
20253493880088	631736	Unidade Consumidora	1	14	28
20253493880456	14786813	Unidade Consumidora	1	3	7

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253493880495	5833760	Unidade Consumidora	1	20	41
20253493880783	5703389001	Transformador	1	4	4
20253493881501	1680030	Unidade Consumidora	1	4	8
20253493881651	5700528122	Transformador	1	2	2
20253493885831	8809321	Unidade Consumidora	1	4	8
20253493886923	8888612	Unidade Consumidora	1	2	4
20253493887640	838233	Unidade Consumidora	1	2	3
20253493888067	5310067076	Transformador	1	24	24
20253493888302	10010870	Unidade Consumidora	1	1	3
20253493891043	5713923021	Transformador	1	4	4
20253493891168	7951107122	Religador Automático	102	10	660
20253493891555	6495699	Unidade Consumidora	1	4	8
20253493891671	5703826004	Transformador	1	3	3
20253493893583	5919029	Unidade Consumidora	1	3	6
20253493893946	5710226107	Transformador	1	20	20
20253493894271	2637910	Unidade Consumidora	1	21	42
20253493894277	657735	Unidade Consumidora	1	6	12
20253493894427	35056423	Unidade Consumidora	1	4	9
20253493895830	31575046	Unidade Consumidora	1	3	7
20253493897213	3300379047	Chave Fus. religadora	11	16	173
20253493897249	5710022039	Transformador	1	2	2
20253493898211	0300373053	Chave Fusível	3	5	15
20253493899053	1344110	Unidade Consumidora	1	1	2
20253493899611	3300530073	Chave Fus. religadora	5	12	62
20253493899653	8847160045	Chave de Manobra	132	4	389
20253493900341	5700516043	Transformador	2	31	31
20253493900395	0300013132	Chave Fusível	5	4	20
20253493900447	28358224	Unidade Consumidora	1	3	7
20253493902517	25855825	Unidade Consumidora	1	2	5
20253493902756	5702098052	Transformador	1	26	26
20253493902848	7900355025	Religador Automático	1519	10	402
20253493902888	11771742	Unidade Consumidora	1	4	7
20253493903072	0301024077	Chave Fusível	8	1	6
20253493903162	488372	Unidade Consumidora	1	3	5
20253493903193	10892880	Unidade Consumidora	1	4	8
20253493904102	7948631032	Religador Automático	46	8	227
20253493904306	8820014147	Chave de Manobra	641	3	1741
20253493906250	9952616	Unidade Consumidora	1	2	4
20253493908282	0320003023	Chave Fusível	1	5	5
20253493914304	5736389019	Transformador	1	27	27
20253493914373	0310036019	Chave Fusível	2	16	33

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253493914409	5710085107	Transformador	1	5	5
20253493914638	5875021	Unidade Consumidora	1	3	6
20253493914799	5678331	Unidade Consumidora	1	2	5
20253493915218	5700398227	Transformador	1	21	21
20253493915267	4000390145	Chave Fusível	47	5	216
20253493915669	17000616	Unidade Consumidora	1	16	32
20253493916215	8291063	Unidade Consumidora	1	2	4
20253493916259	8296324	Unidade Consumidora	1	2	3
20253493916488	0300303265	Chave Fusível	12	3	19
20253493916748	697397	Unidade Consumidora	1	4	7
20253493917056	5700792017	Transformador	1	16	16
20253493917130	3128567039	Chave de Manobra	4	4	17
20253493918533	7586450	Unidade Consumidora	1	3	6
20253493920010	5710403076	Transformador	1	8	8
20253493920106	2492750	Unidade Consumidora	1	2	3
20253493920265	9790616	Unidade Consumidora	1	2	3
20253493921732	0320217032	Chave Fusível	1	19	19
20253493922273	5710313058	Transformador	1	4	4
20253493922296	5710306058	Transformador	2	5	10
20253493922887	3300798094	Chave Fus. religadora	20	22	430
20253493923252	5726262036	Transformador	1	2	2
20253493923356	21268224	Unidade Consumidora	1	18	35
20253493923589	5748727004	Transformador	57	2	120
20253493924356	5730691091	Transformador	1	1	1
20253493924378	5702846122	Transformador	44	1	40
20253493926036	0300511045	Chave Fusível	2	5	9
20253493931923	5700357087	Transformador	1	2	2
20253493931967	5700355087	Transformador	1	2	2
20253493932874	7858515	Unidade Consumidora	1	2	5
20253493934087	3300807009	Chave Fus. religadora	30	8	233
20253493942111	3302705013	Chave Fus. religadora	17	6	97
20253493942141	5700441041	Transformador	1	4	4
20253493942165	5700970072	Transformador	1	6	6
20253493942469	0301242075	Chave Fusível	10	3	28
20253493942976	5700992107	Transformador	1	22	22
20253493943379	0300914026	Chave Fusível	6	25	152
20253493944375	5710015080	Transformador	1	5	5
20253493944395	5700381080	Transformador	1	8	8
20253493945166	5700988077	Transformador	4	4	16
20253493946249	21815810	Unidade Consumidora	1	2	5
20253493946260	5701001060	Transformador	1	1	1

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253493946309	5701192008	Transformador	1	23	23
20253493946334	5700357048	Transformador	2	22	43
20253493946359	5700333033	Transformador	1	7	7
20253493946384	5710016033	Transformador	3	21	63
20253493948261	5710079107	Transformador	1	2	2
20253493951767	0300333074	Chave Fusível	2	3	5
20253493953880	5701286075	Transformador	1	6	6
20253493954188	5015472	Unidade Consumidora	1	1	2
20253493954248	0300116052	Chave Fusível	1	20	20
20253493954986	5718694	Unidade Consumidora	1	19	38
20253493955457	5710071052	Transformador	1	2	2
20253493956171	7838113073	Religador Automático	57	2	105
20253493957440	0300378053	Chave Fusível	2	7	14
20253493958021	0312076122	Chave de Manobra	5	11	53
20253493959580	264R072	Disjuntor Automático	3451	28	1276
20253493959750	5701123008	Transformador	1	4	4
20253493959775	5700679035	Transformador	1	25	25
20253493960196	5710180098	Transformador	3	2	7
20253493960260	5741813074	Transformador	2	32	32
20253493960309	0300403101	Chave Fusível	3	2	7
20253493960333	5702026105	Transformador	2	24	49
20253493963113	251100	Unidade Consumidora	1	2	4
20253493963173	5700842111	Transformador	1	1	1
20253493963432	9480552	Unidade Consumidora	1	4	8
20253493963703	7952534136	Religador Automático	175	5	933
20253493964516	0300592033	Chave Fusível	2	7	15
20253493964786	5713781077	Transformador	1	2	2
20253493964848	5701189077	Transformador	1	9	9
20253493976185	5700620022	Transformador	1	8	8
20253493976249	5700602022	Transformador	2	8	15
20253493976273	5702103022	Transformador	1	3	3
20253493976302	5710089076	Transformador	1	6	6
20253493976801	0348640186	Chave Fusível	18	3	50
20253493976830	5700350001	Transformador	1	3	3
20253493977446	5713152052	Transformador	1	2	2
20253494158591	9908013	Unidade Consumidora	1	3	7
20253494159534	0300662078	Chave Fusível	5	5	23
20253494273185	4000337159	Chave Fusível	18	2	36
20253494282474	10196841	Unidade Consumidora	1	2	4
20253494289931	5710003078	Transformador	1	3	3
20253494330311	29028586	Unidade Consumidora	1	3	6

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253494425259	3301627075	Chave Fus. religadora	1	6	6
20253494571404	35421361	Unidade Consumidora	1	2	4
20253494654291	3310487007	Chave Fus. religadora	6	27	83
20253494706191	2192233	Unidade Consumidora	1	3	6
20253494706195	11764266	Unidade Consumidora	1	3	5
20253494764038	29058898	Unidade Consumidora	1	20	40
20253494769206	5700251055	Transformador	6	47	54
20253494789241	10236924	Unidade Consumidora	1	2	5
20253494790249	10317665	Unidade Consumidora	1	7	15
20253494790509	5710096012	Transformador	1	7	7
20253494790598	3300605012	Chave Fus. religadora	4	13	51
20253494791096	8396345	Unidade Consumidora	1	15	30
20253494807585	8892792	Unidade Consumidora	1	5	9
20253494807722	0320022177	Chave Fusível	1	4	4
20253494807910	7502761	Unidade Consumidora	1	14	29
20253494808539	5701192077	Transformador	1	7	7
20253494808870	0310083005	Chave Fusível	1	26	26
20253494808896	10798213	Unidade Consumidora	1	16	33
20253494809900	0352994022	Chave Fusível	2	26	26
20253494809939	5736759052	Transformador	1	9	9
20253494810024	5706868122	Transformador	7	21	121
20253494810162	6724124	Unidade Consumidora	1	17	33
20253494810277	5710088073	Transformador	1	10	10
20253494810441	28385532	Unidade Consumidora	1	13	27
20253494810931	10037131	Unidade Consumidora	1	13	26
20253494810962	4020183013	Chave Fusível	11	3	38
20253494811577	28414597	Unidade Consumidora	1	1	3
20253494811857	9587284	Unidade Consumidora	1	8	16
20253494811879	5437750	Unidade Consumidora	1	11	22
20253494811931	5710149110	Transformador	1	16	16
20253494812702	8922888	Unidade Consumidora	1	3	6
20253494812766	5700496012	Transformador	1	20	20
20253494812860	5701461039	Transformador	2	2	5
20253494816623	3300052177	Chave Fus. religadora	12	5	55
20253494817951	4010118052	Chave Fusível	54	20	408
20253494819231	9684875	Unidade Consumidora	1	20	39
20253494820850	5721355122	Transformador	2	26	53
20253494821157	0300114133	Chave Fusível	4	4	7
20253494821826	5710248159	Transformador	1	11	11
20253494822097	5700256004	Transformador	58	3	44
20253494822186	0301118074	Chave Fusível	6	11	69

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253494822714	5701149052	Transformador	8	30	120
20253494822999	29162609	Unidade Consumidora	1	14	28
20253494824474	5710291004	Transformador	3	4	12
20253494825333	5700090060	Transformador	23	3	66
20253494825381	5700573060	Transformador	2	21	21
20253494826421	3409643	Unidade Consumidora	1	13	26
20253494826815	0302954001	Chave Fusível	673	3	1694
20253494831863	5710460084	Transformador	1	12	12
20253494833391	0305820059	Chave Fusível	1	8	8
20253494833590	5701636004	Transformador	1	8	8
20253494833837	5710415122	Transformador	1	16	16
20253494834723	0310116030	Chave Fusível	6	11	64
20253494834936	0301387001	Chave de Manobra	12	19	224
20253494834963	5751387001	Transformador	3	6	18
20253494835643	0301365040	Chave Fusível	3	8	19
20253494835668	5732449035	Transformador	1	29	29
20253494835692	5700522043	Transformador	1	29	29
20253494876639	5735398043	Transformador	1	7	7
20253494877030	5702774003	Transformador	54	3	137
20253494889093	5703009122	Transformador	8	10	77
20253494895499	33270612	Unidade Consumidora	1	5	11
20253494898688	14838813	Unidade Consumidora	1	4	9
20253495330576	0301365040	Chave Fusível	3	18	4
20253495721040	7943314023	Religador Automático	548	9	1824
20253495725110	0300863030	Chave Fusível	4	11	45
20253495725227	34445486	Unidade Consumidora	1	10	21
20253495725362	3320041094	Chave Fus. religadora	166	3	434
20253495726595	5713774016	Transformador	1	17	17
20253495727084	3300097063	Chave Fus. religadora	52	8	427
20253495727253	13105588	Unidade Consumidora	1	5	10
20253495728365	33281502	Unidade Consumidora	1	5	11
20253495728452	7942465256	Religador Automático	24	5	92
20253495728477	0300926016	Chave Fusível	2	16	31
20253495728740	5700337233	Transformador	1	7	7
20253495729064	115754	Unidade Consumidora	1	4	8
20253495729312	5720059004	Transformador	1	14	14
20253495729530	0335413001	Chave Fusível	3	3	8
20253495730116	2559013	Unidade Consumidora	1	4	9
20253495732743	1696858	Unidade Consumidora	1	6	12
20253495733374	6319890	Unidade Consumidora	1	12	25
20253495733956	5141184	Unidade Consumidora	1	4	9

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253495740530	3300242109	Chave Fus. religadora	11	14	159
20253495741206	5720028057	Transformador	1	14	14
20253495741228	28882264	Unidade Consumidora	1	4	8
20253495741327	304220	Unidade Consumidora	1	2	4
20253495741330	10846978	Unidade Consumidora	1	31	62
20253495741775	0310626085	Chave Fusível	3	18	55
20253495742717	9595104	Unidade Consumidora	1	3	6
20253495742969	0300371073	Chave Fusível	3	1	3
20253495743363	218634	Unidade Consumidora	1	2	3
20253495743442	4001131022	Chave Fusível	35	7	229
20253495743702	1201123	Unidade Consumidora	1	9	18
20253495743720	6798349	Unidade Consumidora	1	8	15
20253495743994	5703158004	Transformador	5	17	87
20253495744043	0303154004	Chave Fusível	14	1	15
20253495744673	5701375073	Transformador	1	22	22
20253495746383	3310011077	Chave Fus. religadora	4	19	74
20253495747232	5700633012	Transformador	2	17	34
20253495748124	617466	Unidade Consumidora	1	2	4
20253495749650	5710124159	Transformador	1	2	2
20253495749700	0320213003	Chave Fusível	3	2	7
20253495749898	4000911014	Chave Fus. religadora	33	35	461
20253495750742	4010019053	Chave Fusível	11	10	112
20253495751110	0300017103	Chave Fusível	138	10	1141
20253495752045	0300922080	Chave Fusível	3	15	44
20253495752740	5785804	Unidade Consumidora	1	1	2
20253495753735	159093	Unidade Consumidora	1	1	2
20253495753738	5700899017	Transformador	1	20	20
20253495754228	3590348	Unidade Consumidora	1	2	4
20253495754413	5754494056	Transformador	1	26	26
20253495754606	3302923071	Chave de Manobra	132	4	486
20253495757474	5700998060	Transformador	2	17	35
20253495758377	0300672085	Chave Fusível	1	19	19
20253495758426	0320003040	Chave Fusível	2	17	33
20253495758763	5710099009	Transformador	1	2	2
20253495759070	5700362087	Transformador	1	11	11
20253495759106	3300035042	Chave Fus. religadora	4	6	11
20253495759507	5710045080	Transformador	2	17	34
20253495759531	4000935032	Chave Fus. religadora	41	21	869
20253495760801	8091935	Unidade Consumidora	1	6	12
20253495760928	8844526	Unidade Consumidora	1	6	12
20253495762095	4010504007	Chave Fusível	52	6	365

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253495762718	0310208110	Chave Fusível	2	27	27
20253495763312	3300501063	Chave Fus. religadora	41	6	229
20253495763943	0300668078	Chave Fusível	1	18	18
20253495764970	3310137107	Chave Fusível	14	4	50
20253495764993	5701068084	Transformador	1	17	17
20253495765424	28591121	Unidade Consumidora	1	24	49
20253495765505	5701071085	Transformador	1	17	17
20253495765529	5701314040	Transformador	1	18	18
20253495765792	5720564186	Transformador	1	15	15
20253495766131	4731930	Unidade Consumidora	1	3	5
20253495766845	7838113073	Religador Automático	57	10	413
20253495768376	10737850	Unidade Consumidora	1	4	8
20253495768405	567175	Unidade Consumidora	1	2	5
20253495769024	3310059068	Chave Fus. religadora	4	3	13
20253495769048	28200855	Unidade Consumidora	1	3	7
20253495769228	0300890078	Chave Fusível	2	19	37
20253495769287	5700418019	Transformador	2	17	34
20253495769311	4110106026	Chave Fusível	37	15	552
20253495769336	5710462003	Transformador	1	2	2
20253495769360	5335567250	Transformador	1	13	13
20253495769646	3310132080	Chave Fus. religadora	64	17	1091
20253495769670	5701327021	Transformador	1	12	12
20253495769988	5723685060	Transformador	1	20	20
20253495770161	3301657022	Chave Fus. religadora	11	13	138
20253495770200	5700159110	Transformador	3	24	72
20253495770251	3300975060	Chave Fus. religadora	9	17	157
20253495772506	3320001177	Chave Fus. religadora	24	2	49
20253495772687	5700500153	Transformador	2	25	25
20253495772834	0310157159	Chave Fusível	1	2	2
20253495773850	27874410	Unidade Consumidora	1	6	12
20253495774265	9544836	Unidade Consumidora	1	3	6
20253495774314	0310001012	Chave Fusível	17	2	33
20253495774389	7955223016	Religador Automático	137	24	2126
20253495774614	5714287042	Transformador	1	20	20
20253495774638	0310096104	Chave Fusível	4	4	14
20253495774693	2107236	Unidade Consumidora	1	4	8
20253495775375	5700482012	Transformador	1	15	15
20253495775424	3324387012	Chave Fus. religadora	1	21	21
20253495775459	5700477012	Transformador	2	22	43
20253495775930	9477730	Unidade Consumidora	1	4	9
20253495776368	28221802	Unidade Consumidora	1	3	6

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253495776666	4000390145	Religador Automático	47	3	143
20253495776728	5701160077	Transformador	1	27	27
20253495776752	5712216077	Transformador	1	20	20
20253495778983	5700175080	Transformador	3	18	53
20253495779027	5700320080	Transformador	2	16	33
20253495779160	3310200124	Chave Fus. religadora	8	4	36
20253495779642	0300004121	Chave Fusível	31	10	188
20253495779645	9754296	Unidade Consumidora	1	3	7
20253495779927	8101086	Unidade Consumidora	1	23	47
20253495780042	5700005081	Transformador	23	10	231
20253495780327	15524413	Unidade Consumidora	1	3	7
20253495780895	28398972	Unidade Consumidora	1	7	14
20253495780901	8878722	Unidade Consumidora	1	3	6
20253495780954	0300888122	Chave Fusível	101	2	165
20253495782097	5700381055	Transformador	1	19	19
20253495782173	5729713006	Transformador	2	23	46
20253495783629	87530	Unidade Consumidora	1	2	3
20253495795266	9219714	Unidade Consumidora	1	3	6
20253495796415	5709610097	Transformador	1	21	21
20253495808185	5700309157	Transformador	1	18	18
20253495808209	5701469013	Transformador	1	18	18
20253495811192	7927645250	Religador Automático	142	2	313
20253495811428	5701029075	Transformador	1	17	17
20253495811785	0320412122	Chave Fusível	4	3	13
20253495814627	5710060075	Transformador	2	48	48
20253495815097	5710006136	Transformador	1	18	18
20253495815403	5710010136	Transformador	1	4	4
20253495817574	0301549004	Chave de Manobra	2	6	12
20253495818275	5710159044	Transformador	1	21	21
20253495819077	0300576023	Chave Fusível	1	7	7
20253495820116	434R001	Disjuntor Automático	422	1	486
20253495820275	5710059044	Transformador	4	49	97
20253495820300	0300405070	Chave Fusível	12	11	65
20253495820382	9941339	Unidade Consumidora	1	21	42
20253495821207	9358048	Unidade Consumidora	1	2	5
20253495822331	7629575	Unidade Consumidora	1	26	52
20253495822885	5700805080	Transformador	1	8	8
20253495823715	7948506	Unidade Consumidora	1	3	6
20253495823892	5720141004	Transformador	1	21	21
20253495824324	5700500022	Transformador	2	4	8
20253495825654	2221519	Unidade Consumidora	1	9	18

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253495825908	5710085004	Transformador	2	7	14
20253495825990	5700866039	Transformador	2	4	8
20253495826082	3097439	Unidade Consumidora	1	2	3
20253495826199	434R040	Disjuntor Automático	1863	3	381
20253495826264	5710324058	Transformador	1	27	0
20253495826308	5710369058	Transformador	1	24	24
20253495826332	5710372058	Transformador	1	29	29
20253495827550	5710118085	Transformador	1	21	21
20253495831535	5745023077	Transformador	1	19	19
20253495834546	3346998001	Chave Fus. religadora	9	2	20
20253495834591	0300093123	Chave Fusível	9	5	45
20253495834977	0301347084	Chave Fusível	11	23	248
20253495835509	0300317127	Chave Fusível	3	22	65
20253495835855	3300347153	Chave Fus. religadora	332	4	1372
20253495844303	5739669077	Transformador	1	19	19
20253495845286	5710119085	Transformador	1	6	6
20253495845414	292060	Unidade Consumidora	1	4	7
20253495846061	3300314046	Chave Fus. religadora	73	6	405
20253495847717	9772022	Unidade Consumidora	1	5	11
20253495847728	224R036	Disjuntor Automático	2268	2	1711
20253495850412	5701339040	Transformador	2	2	4
20253495850437	5739667077	Transformador	1	8	8
20253495852591	1976524	Unidade Consumidora	1	3	6
20253495852679	5700224001	Transformador	197	1	121
20253495853352	5719519136	Transformador	1	31	31
20253495854472	5752554082	Transformador	1	19	19
20253495855515	22316010	Unidade Consumidora	1	6	12
20253495855803	4002426003	Chave Fusível	31	3	78
20253495855958	0301403001	Chave Fusível	24	7	174
20253495856858	464R073	Disjuntor Automático	43	2	39
20253495856867	5700501007	Transformador	1	7	7
20253495856913	5700732111	Transformador	1	19	19
20253495856959	5700731111	Transformador	3	2	7
20253495857174	2530970	Unidade Consumidora	1	17	33
20253495857290	0300538038	Chave Fusível	1	1	1
20253495857783	0302459039	Chave Fusível	3	1	3
20253495857884	4010260016	Chave Fus. religadora	128	31	1409
20253495858207	0348463003	Chave Fusível	22	1	33
20253495859740	5700993077	Transformador	3	23	68
20253495859763	5700981077	Transformador	1	5	5
20253495860229	5710093110	Transformador	1	32	32

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253495864118	5720219026	Transformador	1	7	7
20253495864135	4020104076	Chave Fusível	8	3	24
20253495864226	3310088022	Chave Fus. religadora	24	29	204
20253495865565	5710214001	Transformador	4	27	106
20253495865622	0301367019	Chave Fusível	2	19	38
20253495865646	5701180019	Transformador	1	19	19
20253495867179	0301845013	Chave Fusível	2	26	38
20253495867808	0300012263	Chave Fusível	6	2	46
20253495868134	5700420098	Transformador	1	2	2
20253495868668	5700857033	Transformador	1	2	2
20253495868984	366170	Unidade Consumidora	1	3	6
20253495869304	7943314023	Religador Automático	274	1	349
20253495870852	5700015153	Transformador	74	7	482
20253495870875	5743308034	Transformador	1	1	1
20253495871087	0301886001	Chave Fusível	3	4	13
20253495871112	7930263058	Religador Automático	152	17	2602
20253495872175	0301779073	Chave Fusível	542	2	1310
20253495872361	5748703077	Transformador	1	24	24
20253495872640	5710407004	Transformador	1	17	17
20253495872665	0301365001	Chave Fusível	3	1	4
20253495872873	5700047177	Transformador	1	3	3
20253495873359	0300557159	Chave Fusível	1	6	6
20253495874152	7924614139	Religador Automático	1492	0	277
20253495875273	0300130046	Chave Fusível	6	7	42
20253495875342	5700040136	Transformador	2	23	47
20253495879563	3300009041	Chave Fus. religadora	44	13	185
20253495880151	0300144052	Chave Fusível	2	7	9
20253495880235	3300516047	Chave Fus. religadora	142	4	278
20253495880489	31575160	Unidade Consumidora	1	1	3
20253495880578	5700478010	Transformador	3	4	12
20253495881782	5710378052	Transformador	1	29	29
20253495883739	0323614196	Chave de Manobra	3	4	13
20253495884390	28365666	Unidade Consumidora	1	6	11
20253495884596	5700173253	Transformador	1	4	4
20253495884620	5700155012	Transformador	1	27	27
20253495885300	5710247136	Transformador	1	2	2
20253495885458	5273838	Unidade Consumidora	1	23	45
20253495886816	5370760	Unidade Consumidora	1	5	10
20253495888683	SS5912021	Chave Fus. religadora	14	4	30
20253495888801	7937101032	Religador Automático	195	24	896
20253495889144	2197766	Unidade Consumidora	1	4	7

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253495889415	7908218107	Religador Automático	104	41	406
20253495894868	28270668	Unidade Consumidora	1	18	35
20253495895935	1002392	Unidade Consumidora	1	5	10
20253495897107	4000115063	Chave Fusível	18	4	64
20253495900417	5719488025	Transformador	1	11	11
20253495900470	5700482018	Transformador	1	7	7
20253495900518	5710662013	Transformador	1	31	31
20253495900579	5701025077	Transformador	1	21	21
20253495900602	5701194022	Transformador	2	22	45
20253495900727	3310437036	Chave Fus. religadora	3	20	59
20253495900785	5700617080	Transformador	1	7	7
20253495902919	3043410	Unidade Consumidora	1	5	10
20253495904273	0300125050	Chave Fusível	11	15	167
20253495904306	3310505007	Chave Fus. religadora	29	4	123
20253495905383	28482222	Unidade Consumidora	1	4	7
20253495905696	10035449	Unidade Consumidora	1	5	9
20253495908983	28347078	Unidade Consumidora	1	3	6
20253495917395	5710039109	Transformador	3	2	5
20253495917496	3300981094	Chave Fus. religadora	12	32	194
20253495917584	0320077019	Chave Fusível	2	8	17
20253495917642	5700120075	Transformador	1	25	25
20253495917671	5700667078	Transformador	1	8	8
20253495917713	5710247136	Transformador	1	8	8
20253495917737	5700532060	Transformador	2	26	51
20253495917758	5711723122	Transformador	1	8	8
20253495917791	5700771094	Transformador	2	1	2
20253495917842	3301791094	Chave de Manobra	73	1	77
20253495917866	5700970086	Transformador	1	2	2
20253495917915	0300735060	Chave Fusível	3	4	13
20253495917938	5700004065	Transformador	135	5	653
20253495917979	5700568060	Transformador	2	18	37
20253495918003	5700725060	Transformador	1	22	22
20253495918027	5300899060	Transformador	1	7	7
20253495918051	5701529075	Transformador	2	8	16
20253495918075	5700515075	Transformador	1	20	20
20253495918126	0300507075	Chave Fusível	2	10	20
20253495918151	5708590075	Transformador	1	9	9
20253495918176	5700518075	Transformador	1	27	27
20253495919664	7341334	Unidade Consumidora	1	14	29
20253495920243	5700276247	Transformador	41	3	128
20253495921563	5712856072	Transformador	1	3	3

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253495921700	5700376040	Transformador	2	30	30
20253495921729	5700594083	Transformador	9	5	42
20253495921775	5700525196	Transformador	12	4	53
20253495922080	5701752094	Transformador	1	7	7
20253495922764	5700519015	Transformador	2	7	15
20253495923428	31069461	Unidade Consumidora	1	12	24
20253495924179	5700140053	Transformador	1	8	8
20253495925907	1525417	Unidade Consumidora	1	15	30
20253495925950	28819662	Unidade Consumidora	1	2	4
20253495926071	16411612	Unidade Consumidora	1	16	31
20253495926413	5710040151	Transformador	1	10	10
20253495926437	4000303037	Chave Fusível	17	5	86
20253495926462	5710225037	Transformador	1	5	5
20253495926486	5700421037	Transformador	1	5	5
20253495927789	5735473005	Transformador	1	2	2
20253495928293	3192962	Unidade Consumidora	1	16	32
20253495929456	2128217	Unidade Consumidora	1	2	4
20253495930292	0300299036	Chave Fusível	3	6	17
20253495930487	7943314023	Religador Automático	276	15	4130
20253495931117	514764	Unidade Consumidora	1	2	5
20253495933190	654167	Unidade Consumidora	1	6	12
20253495933380	28388189	Unidade Consumidora	1	9	19
20253495934390	5700740060	Transformador	1	8	8
20253495934420	5700089060	Transformador	11	10	112
20253495934453	5700543060	Transformador	1	11	11
20253495934479	5300686060	Transformador	1	10	10
20253495935034	5700060014	Transformador	1	30	30
20253495935063	5710053014	Transformador	2	41	41
20253495935089	5710055014	Transformador	1	24	24
20253495935113	5710062014	Transformador	1	23	23
20253495936082	5700354042	Transformador	1	7	7
20253495936337	0310197040	Chave Fusível	2	6	12
20253495937435	5714619136	Transformador	2	9	18
20253495938159	0301192005	Chave Fusível	4	3	12
20253495938183	5700044063	Transformador	1	28	28
20253495938893	0301047103	Chave Fusível	3	3	9
20253495939298	5710005058	Transformador	3	10	29
20253495953159	0300362088	Chave Fusível	5	2	12
20253495960980	338598094	Chave Fus. religadora	6	10	29
20253495961104	8976139	Unidade Consumidora	1	12	25
20253495961321	6800010123	Seccionalizador	364	24	1288

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253495961352	5736972103	Transformador	2	4	8
20253495961377	5700627136	Transformador	1	11	11
20253495961746	5700992155	Transformador	1	25	25
20253495962421	5700177025	Transformador	2	1	3
20253495962783	5710100076	Transformador	1	5	5
20253495975035	5700403028	Transformador	2	28	28
20253495975345	0306019122	Chave Fusível	8	4	36
20253495983729	5700163075	Transformador	1	5	5
20253495983803	0300766110	Chave Fusível	3	13	40
20253495984214	8837563131	Chave de Manobra	1526	18	2686
20253495987013	0301779073	Chave Fusível	542	1	578
20253495987851	5700107123	Transformador	1	4	4
20253495988005	5710065052	Transformador	2	37	74
20253495988151	5700666015	Transformador	159	6	938
20253495993100	3300301041	Chave Fus. religadora	3	6	19
20253496023561	3300619060	Chave Fus. religadora	9	7	63
20253496023970	5710287060	Transformador	4	12	48
20253496031075	4002426003	Chave Fusível	31	5	162
20253496873074	5701198055	Transformador	1	32	32
20253496880959	7502150	Unidade Consumidora	1	9	18
20253496881031	3300749111	Chave Fus. religadora	23	3	74
20253496881703	5701002073	Transformador	2	22	44
20253496881922	3300328008	Chave Fus. religadora	58	3	200
20253496882126	5145465	Unidade Consumidora	1	4	8
20253496882399	5701344060	Transformador	1	13	13
20253496882918	4020183013	Chave Fusível	11	16	175
20253496884250	29068673	Unidade Consumidora	1	4	9
20253496885184	4000326012	Chave Fusível	34	25	114
20253496885714	29474459	Unidade Consumidora	1	4	7
20253496886620	5700010113	Transformador	154	10	1609
20253496886789	4000621047	Chave Fus. religadora	25	3	71
20253496886999	28154268	Unidade Consumidora	1	3	5
20253496887337	5756433077	Transformador	1	14	0
20253496887707	29340023	Unidade Consumidora	1	3	6
20253496891649	0300611149	Chave Fus. religadora	2	16	32
20253496892185	33521493	Unidade Consumidora	1	2	4
20253496892267	0320023005	Chave Fusível	2	19	4
20253496892323	3301692022	Chave Fus. religadora	87	13	1108
20253496892348	5700314096	Transformador	1	16	16
20253496892372	5700395073	Transformador	1	21	21
20253496892399	4010030080	Chave Fusível	21	4	81

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253496892604	1596420	Unidade Consumidora	1	9	17
20253496892895	3334563025	Chave Fus. religadora	7	15	103
20253496924488	3100559037	Chave Fusível	7	8	53
20253496926745	11725279	Unidade Consumidora	1	1	3
20253496928446	0301386001	Chave Fusível	14	4	53
20253496928818	0300744094	Chave Fusível	2	15	30
20253496928897	5701455075	Transformador	1	18	18
20253497182812	0320266036	Chave Fusível	8	25	98
20253497342211	5700808080	Transformador	1	19	19
20253497383659	0310085049	Chave Fusível	5	18	89
20253497496330	3300738078	Chave Fus. religadora	7	2	16
20253497496483	5700260190	Transformador	4	18	70
20253497615362	34589507	Unidade Consumidora	1	5	11
20253497891818	3347587025	Chave Fus. religadora	1511	0	29
20253498026189	0300630113	Chave Fusível	3	2	5
20253498026685	34969626	Unidade Consumidora	1	6	12
20253498342596	3301197032	Chave Fus. religadora	11	4	39
20253498490155	5700500153	Transformador	2	46	46
20253498512804	3310064064	Chave Fus. religadora	15	15	221
20253498619197	5710206037	Transformador	1	18	18
20253498757927	1253271	Unidade Consumidora	1	13	26
20253498773000	5700025076	Transformador	1	16	16
20253498773358	5710839003	Transformador	1	13	13
20253498773719	3330613026	Chave Fus. religadora	3	20	59
20253498774984	0301064026	Chave Fusível	4	19	78
20253498775443	5700441009	Transformador	1	2	2
20253498775680	9500413	Unidade Consumidora	1	5	9
20253498780916	0300309038	Chave Fusível	2	17	34
20253498780941	0336731029	Chave Fusível	1	15	15
20253498781174	0349337014	Chave Fusível	1	27	27
20253498781198	5724501038	Transformador	1	18	18
20253498783365	10863163	Unidade Consumidora	1	5	10
20253498785672	5700378086	Transformador	1	4	4
20253498785721	0300075147	Chave Fusível	2	17	35
20253498785826	3075532	Unidade Consumidora	1	3	6
20253498785894	5710122152	Transformador	2	16	32
20253498787510	5701155008	Transformador	2	2	3
20253498787679	5700481012	Transformador	1	2	2
20253498787704	5700495012	Transformador	1	27	27
20253498789185	5700371049	Transformador	1	15	15
20253498789610	9079971	Unidade Consumidora	1	4	8

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253498791685	5700376025	Transformador	1	3	3
20253498798811	4000324026	Chave Fusível	20	20	408
20253498798835	5702133052	Transformador	1	18	18
20253498798860	5701916052	Transformador	1	18	18
20253498798940	335061	Unidade Consumidora	1	3	6
20253498799068	0304235001	Chave Fusível	4	5	20
20253498799344	5710879003	Transformador	1	3	3
20253498799367	188638	Unidade Consumidora	1	3	6
20253498799769	0306019122	Chave Fusível	8	2	16
20253498800343	0301023075	Chave Fusível	4	20	80
20253498800405	3223795	Unidade Consumidora	1	12	24
20253498801193	5710023053	Transformador	1	24	24
20253498801452	5729139033	Transformador	1	20	20
20253498801501	0300597154	Chave Fusível	3	6	19
20253498802066	28512960	Unidade Consumidora	1	25	49
20253498803507	5700564060	Transformador	2	2	4
20253498803531	5700648060	Transformador	1	25	25
20253498803554	5710094060	Transformador	1	21	21
20253498804162	0320394032	Chave Fusível	5	18	89
20253498804186	5700534060	Transformador	3	22	67
20253498804386	5701074103	Transformador	2	14	29
20253498804429	5701070103	Transformador	3	17	50
20253498809197	28563229	Unidade Consumidora	1	27	55
20253498809287	4010021119	Chave Fusível	146	27	1133
20253498809397	5710667014	Transformador	1	5	5
20253498809975	5700050068	Transformador	1	3	3
20253498810011	30101802	Unidade Consumidora	1	2	4
20253498810288	5713785077	Transformador	1	19	19
20253498810343	5701077103	Transformador	2	3	6
20253498811176	5710021025	Transformador	1	2	2
20253498812472	26751616	Unidade Consumidora	1	3	5
20253498812738	8940924	Unidade Consumidora	1	2	3
20253498812801	667803	Unidade Consumidora	1	3	6
20253498813254	5738766023	Transformador	71	1	101
20253498814772	4010036016	Chave Fusível	121	4	480
20253498815633	2422425	Unidade Consumidora	1	3	7
20253498815818	5731352075	Transformador	1	34	0
20253498815841	0300422044	Chave Fusível	26	33	402
20253498815971	0300605154	Chave de Manobra	35	3	103
20253498851320	0300102263	Chave Fusível	3	17	51
20253498851372	11745997	Unidade Consumidora	1	6	12

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253498852567	5235936	Unidade Consumidora	1	1	1
20253498855143	14708413	Unidade Consumidora	1	3	6
20253498855633	18062224	Unidade Consumidora	1	1	1
20253498856681	5700027061	Transformador	89	6	516
20253498857082	7586523	Unidade Consumidora	1	26	53
20253498857312	28657252	Unidade Consumidora	1	2	5
20253498857571	356719	Unidade Consumidora	1	4	8
20253498857609	0300425010	Chave Fusível	33	3	88
20253498857841	1705717	Unidade Consumidora	1	18	37
20253498857901	10229413	Unidade Consumidora	1	18	37
20253498858023	5700598060	Transformador	3	21	62
20253498892086	4000007263	Chave Fusível	62	1	41
20253498892113	5701003026	Transformador	1	5	5
20253498892598	0300077025	Chave Fusível	2	7	14
20253498896204	0300657017	Chave Fusível	1	4	4
20253498896207	186872	Unidade Consumidora	1	8	15
20253498898628	31568579	Unidade Consumidora	1	1	2
20253498898697	0320232136	Chave Fusível	4	8	30
20253498898806	0303092056	Chave Fusível	1	8	8
20253498899209	0300610025	Chave Fusível	2	5	10
20253498899775	5701074009	Transformador	1	3	3
20253498899811	5719468047	Transformador	1	6	6
20253498899835	5718047047	Transformador	1	21	21
20253498899858	5710388084	Transformador	3	4	13
20253498904986	5721143111	Transformador	1	2	2
20253498905054	0310219111	Chave Fusível	10	7	74
20253498905084	5720026025	Transformador	1	3	3
20253498908354	3110015025	Chave Fusível	20	4	25
20253498908480	3320062107	Chave Fus. religadora	18	8	138
20253498908819	0320234073	Chave Fusível	2	18	36
20253498908968	5700555047	Transformador	1	1	1
20253498909708	7943314023	Religador Automático	274	3	817
20253498910676	5700385030	Transformador	2	6	11
20253498910784	0300019127	Chave Fusível	3	3	9
20253498910868	5700571014	Transformador	1	26	26
20253498910921	10734908	Unidade Consumidora	1	2	3
20253498911072	4000621004	Chave Fusível	199	2	345
20253498912357	3128636	Unidade Consumidora	1	17	34
20253498912960	5701858094	Transformador	1	20	20
20253498912984	5710119253	Transformador	1	4	4
20253498941935	33305053	Unidade Consumidora	1	4	9

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253499392930	5710105060	Transformador	1	4	4
20253499393234	5700612009	Transformador	2	2	5
20253499393413	5711865122	Transformador	1	1	1
20253499393604	5700684041	Transformador	1	8	8
20253499516214	23203227	Unidade Consumidora	1	20	39
20253499547938	9456597	Unidade Consumidora	1	2	3
20253499667566	8346313	Unidade Consumidora	1	4	7
20253499699152	5757316027	Transformador	1	21	0
20253499699358	3300676060	Chave Fus. religadora	10	30	301
20253499781838	5757613018	Transformador	40	0	18
20253499782242	0301403001	Chave Fusível	24	4	87
20253500292483	5754036004	Transformador	2	56	56
20253500293381	5701542075	Transformador	1	4	4
20253500504454	5710099045	Transformador	1	2	2
20253500528926	7925709087	Religador Automático	1132	1	623
20253500530171	5710104136	Transformador	1	3	3
20253500530697	5700723003	Transformador	1	4	4
20253500531630	5337950	Unidade Consumidora	1	4	7
20253500534494	5700345046	Transformador	1	6	6
20253500534538	5710320058	Transformador	1	20	20
20253500534562	5710305058	Transformador	2	18	35
20253500538209	4552512	Unidade Consumidora	1	4	8
20253500545168	5710022136	Transformador	1	1	1
20253500693259	5700366098	Transformador	2	4	7
20253500752946	5733616027	Transformador	1	6	6
20253500753136	5300313016	Transformador	1	23	23
20253500753339	5702000183	Transformador	1	7	7
20253500865389	4000443049	Chave Fusível	89	3	280
20253500866272	5701263014	Transformador	2	4	9
20253501031671	5700380025	Transformador	1	19	19
20253501148588	3101977001	Chave de Manobra	10	3	32
20253501148713	0310021027	Chave Fusível	3	2	5
20253501196043	3324560149	Chave de Manobra	1	5	5
20253501196193	5700964094	Transformador	1	21	21
20253501196370	5701461014	Transformador	1	23	23
20253501241332	1782525	Unidade Consumidora	1	4	7
20253501389358	5700131014	Transformador	1	4	4
20253501389382	5700107088	Transformador	1	4	4
20253501389430	5700381025	Transformador	1	19	19
20253501389491	8810125159	Chave de Manobra	5	6	29
20253501389899	3310115047	Chave Fus. religadora	14	10	147

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253501391335	11666698	Unidade Consumidora	1	2	5
20253501392539	3346601022	Chave Fus. religadora	20	5	106
20253501392574	5700975030	Transformador	12	15	180
20253501392998	5710040149	Transformador	1	7	7
20253501393428	5720219026	Transformador	1	8	8
20253501393445	5734789	Unidade Consumidora	1	17	33
20253501396174	5700542040	Transformador	1	20	20
20253501396233	0350681094	Chave Fusível	1	9	9
20253501396329	4953118	Unidade Consumidora	1	27	53
20253501402944	9803505	Unidade Consumidora	1	16	31
20253501404114	8329338	Unidade Consumidora	1	20	41
20253501404520	5701397013	Transformador	74	5	398
20253501405115	5736100195	Transformador	1	6	6
20253501405171	5700034040	Transformador	2	6	11
20253501405197	5702137003	Transformador	1	2	2
20253501406062	3300312071	Chave de Manobra	6	6	36
20253501406643	0324519037	Chave Fusível	1	10	10
20253501406667	5710006050	Transformador	2	50	50
20253501406904	5700319083	Transformador	2	6	13
20253501407166	5750435094	Transformador	1	9	9
20253501408202	8075549	Unidade Consumidora	1	2	4
20253501408465	5710274111	Transformador	1	23	23
20253501408489	5700092024	Transformador	1	4	4
20253501408536	0300352024	Chave Fusível	5	5	23
20253501408559	5700220024	Transformador	1	5	5
20253501408612	0310095024	Chave Fusível	2	4	7
20253501410020	5700008071	Transformador	1	8	8
20253501410281	5700462153	Transformador	1	4	4
20253501412858	0300984055	Chave Fusível	5	16	82
20253501412889	2067757	Unidade Consumidora	1	15	29
20253501413014	30974646	Unidade Consumidora	1	16	31
20253501413360	0300390116	Chave Fusível	1	2	2
20253501413520	3300786152	Chave Fus. religadora	7	16	112
20253501414010	3168611	Unidade Consumidora	1	15	30
20253501414019	5700850003	Transformador	2	8	16
20253501415256	7931384084	Religador Automático	261	25	569
20253501415616	5710124032	Transformador	1	11	11
20253501416869	2523043	Unidade Consumidora	1	15	29
20253501416986	28260289	Unidade Consumidora	1	4	8
20253501417204	0300246030	Chave Fusível	4	24	94
20253501417228	5710008053	Transformador	1	31	31

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253501417547	7928260025	Religador Automático	36	2	82
20253501417721	0301205073	Chave Fusível	3	2	7
20253501417745	5700727110	Transformador	1	35	35
20253501417769	5751869110	Transformador	1	25	25
20253501417818	5720863110	Transformador	1	26	26
20253501417841	5700530025	Transformador	1	38	38
20253501424153	5700024077	Transformador	42	3	138
20253501424834	0302826039	Chave Fusível	5	2	12
20253501425087	5710019171	Transformador	1	10	10
20253501425211	1278479	Unidade Consumidora	1	22	43
20253501430954	5726262036	Transformador	1	10	10
20253501431046	5714297003	Transformador	1	4	4
20253501431246	4110702003	Chave Fusível	46	5	238
20253501433568	5700566060	Transformador	4	11	21
20253501433593	5700107123	Transformador	1	4	4
20253501433616	0300019127	Chave Fusível	3	4	12
20253501434032	5710093005	Transformador	1	6	6
20253501434058	17418211	Unidade Consumidora	1	1	2
20253501434112	2204258	Unidade Consumidora	1	7	13
20253501435910	5710019171	Transformador	2	19	19
20253501445263	5862507	Unidade Consumidora	1	18	36
20253501446996	3302089039	Chave Fus. religadora	15	14	213
20253501447556	5700154009	Transformador	2	8	8
20253501447592	0300425010	Chave Fusível	33	3	115
20253501450467	5700238031	Transformador	1	7	7
20253501450899	5707428122	Transformador	89	4	332
20253501456485	5700312157	Transformador	1	16	16
20253501456735	3300564035	Chave Fus. religadora	19	7	129
20253501456824	0300032008	Chave Fusível	514	2	848
20253501459913	0300249152	Chave Fusível	5	5	26
20253501460083	1269550	Unidade Consumidora	1	6	13
20253501460256	9505784	Unidade Consumidora	1	6	12
20253502314649	2823462	Unidade Consumidora	1	4	8
20253502316981	1663232	Unidade Consumidora	1	9	18
20253502317052	7941691084	Religador Automático	1313	5	597
20253502321765	3301552073	Chave Fus. religadora	7	12	82
20253502323603	84700	Unidade Consumidora	1	1	3
20253502324948	28713634	Unidade Consumidora	1	8	16
20253502327023	31479371	Unidade Consumidora	1	1	1
20253502327647	25994027	Unidade Consumidora	1	6	13
20253502328007	796549	Unidade Consumidora	1	3	7

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253502329311	1469509	Unidade Consumidora	1	5	10
20253502329348	4020183013	Chave Fusível	11	17	184
20253502329802	0300543200	Chave de Manobra	13	4	51
20253502330209	11797474	Unidade Consumidora	1	4	7
20253502330232	1879170	Unidade Consumidora	1	2	5
20253502330474	3300088035	Chave Fus. religadora	25	3	84
20253502330593	0300007020	Chave Fusível	19	14	266
20253502330828	12926790	Unidade Consumidora	1	8	16
20253502331553	7869738	Unidade Consumidora	1	27	53
20253502332414	5745197038	Transformador	1	15	15
20253502334552	7949673009	Religador Automático	45	4	174
20253502334616	4010486084	Chave Fusível	80	9	170
20253502335033	1266276	Unidade Consumidora	1	8	16
20253502335238	2270269	Unidade Consumidora	1	3	6
20253502335660	2231832	Unidade Consumidora	1	6	12
20253502335737	5700408154	Transformador	10	14	143
20253502340598	0300699071	Chave Fusível	4	42	84
20253502340694	5710214030	Transformador	2	25	49
20253502344817	10375584	Unidade Consumidora	1	2	3
20253502347073	5742517186	Transformador	2	16	33
20253502347115	9675000	Unidade Consumidora	1	5	10
20253502348034	5700056177	Transformador	1	23	23
20253502348776	2367408	Unidade Consumidora	1	8	16
20253502348790	5700719077	Transformador	1	17	17
20253502350095	0300835094	Chave Fusível	4	3	10
20253502350269	9319620	Unidade Consumidora	1	3	6
20253502350427	5710066025	Transformador	1	23	23
20253502350483	5700118050	Transformador	1	12	12
20253502350931	2312220	Unidade Consumidora	1	6	13
20253502351295	5700669041	Transformador	1	22	22
20253502351402	5700526096	Transformador	1	15	15
20253502352149	14549625	Unidade Consumidora	1	4	7
20253502352230	28724631	Unidade Consumidora	1	1	2
20253502352462	5710141026	Transformador	2	18	37
20253502354171	3300513116	Chave de Manobra	54	21	566
20253502355205	2110970	Unidade Consumidora	1	1	2
20253502355690	3188221	Unidade Consumidora	1	1	2
20253502355803	5730607026	Transformador	1	22	22
20253502355827	5753718026	Transformador	1	17	17
20253502356007	9181520	Unidade Consumidora	1	2	5
20253502357119	5002710	Unidade Consumidora	1	8	16

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253502357522	5710407004	Transformador	2	16	16
20253502357558	5700283044	Transformador	2	56	56
20253502358806	5700567111	Transformador	1	16	16
20253502360386	5700720060	Transformador	1	21	21
20253502360814	5701044038	Transformador	1	2	2
20253502360833	5700393131	Transformador	1	17	17
20253502362325	5700003002	Transformador	2	2	5
20253502367882	5710883003	Transformador	1	11	11
20253502369176	5728525227	Transformador	1	18	18
20253502369400	5700369152	Transformador	1	5	5
20253502370052	5710080047	Transformador	2	18	36
20253502370075	5700813047	Transformador	1	18	18
20253502373880	5720036155	Transformador	2	6	12
20253502373904	3310007155	Chave Fus. religadora	10	4	43
20253502373949	5700442155	Transformador	2	3	6
20253502373995	451207	Unidade Consumidora	1	1	3
20253502376215	5700200131	Transformador	4	22	86
20253502377324	3347573012	Chave Fus. religadora	19	12	230
20253502381976	5710262029	Transformador	1	12	12
20253502382111	5734495029	Transformador	1	18	18
20253502382230	5751174152	Transformador	0	17	0
20253502383200	1587072	Unidade Consumidora	1	3	6
20253502383439	5721662039	Transformador	1	15	15
20253502384097	0310256010	Chave Fusível	4	13	54
20253502384122	5743136091	Transformador	2	27	27
20253502384193	0300020073	Chave Fusível	133	3	457
20253502385336	1745506	Unidade Consumidora	1	4	9
20253502385851	5701406014	Transformador	2	19	37
20253502385875	4010744032	Chave Fus. religadora	21	42	879
20253502386256	5701737032	Transformador	1	41	41
20253502386536	5701191007	Transformador	54	3	180
20253502387704	31624992	Unidade Consumidora	1	22	45
20253502388517	3310105016	Chave Fus. religadora	9	6	52
20253502388591	5701617052	Transformador	213	4	241
20253502388847	0310081075	Chave Fusível	2	4	8
20253502388871	5700565111	Transformador	1	2	2
20253502389088	5729179200	Transformador	1	23	24
20253502389096	28533107	Unidade Consumidora	1	20	40
20253502389102	18555816	Unidade Consumidora	1	2	4
20253502389188	5356593200	Transformador	0	18	0
20253502389213	5749869200	Transformador	4	18	74

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253502390053	5710614032	Transformador	1	26	26
20253502390311	3301612004	Chave Fus. religadora	7	3	22
20253502390335	5701071103	Transformador	1	40	40
20253502391513	5710021159	Transformador	1	2	2
20253502391564	5300593030	Transformador	1	18	18
20253502395146	5700263030	Transformador	1	21	21
20253502396558	5703412122	Transformador	4	3	10
20253502396975	0302785001	Chave Fusível	4	22	87
20253502398181	28473809	Unidade Consumidora	1	3	6
20253502398227	5700726039	Transformador	2	3	6
20253502398281	28471423	Unidade Consumidora	1	1	2
20253502398590	5732176021	Transformador	1	20	20
20253502398950	5710881003	Transformador	1	18	18
20253502399463	5714402032	Transformador	2	69	69
20253502399521	28777381	Unidade Consumidora	1	2	5
20253502399894	5700303256	Transformador	1	22	22
20253502400424	5700423110	Transformador	1	23	23
20253502400979	3324073059	Chave de Manobra	6	7	39
20253502401009	4000109004	Chave Fusível	49	4	176
20253502401113	5743892094	Transformador	8	18	147
20253502403777	2630532	Unidade Consumidora	1	3	6
20253502404076	76546	Unidade Consumidora	1	3	7
20253502404126	0348652051	Chave Fusível	4	1	5
20253502404397	0300205132	Chave Fusível	4	3	11
20253502404435	29705340	Unidade Consumidora	1	4	8
20253502404483	5710080027	Transformador	1	4	4
20253502404600	2270269	Unidade Consumidora	1	3	6
20253502404672	8703906	Unidade Consumidora	1	7	15
20253502406434	5700195123	Transformador	1	7	7
20253502406922	4000303037	Chave Fusível	17	3	57
20253502406951	34739292	Unidade Consumidora	1	1	2
20253502407185	5317339	Unidade Consumidora	1	26	51
20253502409004	32754830	Unidade Consumidora	1	20	40
20253502409180	5701298122	Transformador	20	1	29
20253502409239	5701461014	Transformador	1	4	4
20253502409332	5280206	Unidade Consumidora	1	1	1
20253502409600	15010665	Unidade Consumidora	1	6	11
20253502409690	2825414	Unidade Consumidora	1	3	7
20253502409954	5705204122	Transformador	52	4	116
20253502412663	29984150	Unidade Consumidora	1	5	9
20253502412671	3300786152	Chave Fus. religadora	14	46	177

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253502434362	3328334072	Chave Fus. religadora	69	8	553
20253502434645	5700052156	Transformador	1	4	4
20253502436116	32109944	Unidade Consumidora	1	6	11
20253502437343	5710321107	Transformador	1	24	24
20253502437367	5700992107	Transformador	1	31	31
20253502437391	5710187107	Transformador	1	29	29
20253502438263	6800020064	Chave Fus. religadora	577	2	1366
20253502439360	7463987	Unidade Consumidora	1	21	43
20253502439770	214R086	Disjuntor Automático	2381	2	3968
20253502447189	35442565	Unidade Consumidora	1	6	11
20253502447938	218456	Unidade Consumidora	1	1	3
20253502453391	5732327096	Transformador	2	5	11
20253502463234	5700878029	Transformador	2	22	44
20253502463283	3319797060	Chave Fus. religadora	6	8	47
20253502498362	4000366152	Chave Fus. religadora	72	48	739
20253502498396	0301161077	Chave Fusível	4	18	66
20253502498699	0312217078	Chave Fusível	1	28	28
20253502498912	33301987	Unidade Consumidora	1	23	46
20253502499282	5700942032	Transformador	1	24	24
20253502499356	5750772071	Transformador	1	2	2
20253502500180	5720019107	Transformador	1	32	32
20253502500331	6853790	Unidade Consumidora	1	6	13
20253502500502	5700979033	Transformador	1	7	7
20253502500568	4000617079	Chave Fusível	13	2	20
20253502500753	2920760	Unidade Consumidora	1	7	15
20253502500850	10025460	Unidade Consumidora	1	5	9
20253502501113	5710089026	Transformador	1	6	6
20253502501137	5710007026	Transformador	1	4	4
20253502501209	2274R059	Disjuntor Automático	2988	7	397
20253502507754	5710143116	Transformador	1	22	22
20253502507977	7941971014	Religador Automático	253	20	510
20253502511620	5710233136	Transformador	1	7	7
20253502516440	5718047047	Transformador	1	18	18
20253502516464	5700539075	Transformador	1	8	8
20253502517106	5710067063	Transformador	1	2	2
20253502525657	5700548017	Transformador	2	27	55
20253502529632	5700207151	Transformador	1	8	8
20253502529939	9333088	Unidade Consumidora	1	18	36
20253502530146	5700769193	Transformador	1	5	5
20253502530170	0310007193	Chave Fusível	1	5	5
20253502530357	5700398119	Transformador	1	2	2

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253502530429	28979441	Unidade Consumidora	1	6	12
20253502532743	2370093	Unidade Consumidora	1	3	6
20253502533055	5700299086	Transformador	1	3	3
20253502533925	3310084107	Chave Fus. religadora	4	2	8
20253502534954	3300645113	Chave Fus. religadora	2	1	2
20253502543935	0300743029	Chave Fusível	11	2	25
20253502557661	15885211	Unidade Consumidora	1	4	7
20253502557911	5700541028	Transformador	1	6	6
20253502557972	0300882029	Chave Fusível	2	9	18
20253502557996	5700889029	Transformador	1	10	10
20253502558043	0300885029	Chave Fusível	2	2	4
20253502558066	5700378098	Transformador	1	26	0
20253502558637	5710003107	Transformador	1	27	27
20253502571018	5700834148	Transformador	1	7	7
20253502571322	2926784	Unidade Consumidora	1	3	6
20253502572989	4001415052	Chave Fusível	76	18	1330
20253502573109	0300003113	Chave Fusível	430	2	534
20253502573612	14084053	Unidade Consumidora	1	2	4
20253502574257	5748982029	Transformador	1	2	2
20253502574281	5710060029	Transformador	1	1	1
20253502575643	0300688047	Chave Fusível	2	2	4
20253502575781	9608915	Unidade Consumidora	1	15	31
20253502575826	10230608	Unidade Consumidora	1	3	6
20253502576345	5700856233	Transformador	2	22	44
20253502576369	5700189233	Transformador	1	21	21
20253502581323	0300288091	Chave Fusível	4	25	99
20253502581347	5700366091	Transformador	1	10	10
20253502581383	5701039032	Transformador	1	19	19
20253502583924	0310004248	Chave Fusível	3	3	10
20253502583953	5737874092	Transformador	1	3	3
20253502584678	2370417	Unidade Consumidora	1	15	31
20253502588583	3310374073	Chave Fus. religadora	25	25	625
20253502588802	5719687084	Transformador	1	25	25
20253502588846	5725333084	Transformador	1	7	7
20253502588890	5710002043	Transformador	1	9	9
20253502588965	28244440	Unidade Consumidora	1	2	4
20253502589071	5701931052	Transformador	1	20	19
20253502589119	8513228	Unidade Consumidora	1	22	44
20253502589471	0300250086	Chave Fusível	17	16	272
20253502595823	5956633	Unidade Consumidora	1	14	27
20253502596334	0300997155	Chave Fusível	5	29	37

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253502596825	5710256040	Transformador	1	5	5
20253502596904	6543782	Unidade Consumidora	1	2	5
20253502608640	5710294032	Transformador	1	5	5
20253502608661	2222930	Unidade Consumidora	1	14	29
20253502608786	283657	Unidade Consumidora	1	7	14
20253502608978	5700522014	Transformador	1	8	11
20253502609304	5710119060	Transformador	1	4	4
20253502609470	3310226091	Chave Fus. religadora	10	20	196
20253502609654	5700026008	Transformador	342	3	519
20253502611582	979708	Unidade Consumidora	1	3	6
20253502611843	5703474004	Transformador	4	5	18
20253502620989	5703870122	Transformador	3	3	10
20253502621801	5710333058	Transformador	1	3	3
20253502621845	5700711073	Transformador	1	9	9
20253502621869	5700393131	Transformador	1	5	5
20253502622397	29657012	Unidade Consumidora	1	30	61
20253502622933	3310390042	Chave Fus. religadora	6	15	88
20253502630231	5710052003	Transformador	2	9	18
20253502640311	5711291013	Transformador	1	4	4
20253502640806	5700063151	Transformador	1	6	6
20253502640957	5739768028	Transformador	1	12	0
20253502649283	5710250042	Transformador	4	3	11
20253502649332	0343978085	Chave Fusível	6	14	84
20253502649432	5701039193	Transformador	1	3	3
20253502668378	5710035016	Transformador	1	2	2
20253502678614	5700283189	Transformador	3	5	15
20253502689478	5712006122	Transformador	35	5	177
20253502690114	4000224086	Chave Fusível	56	23	538
20253502691634	2295881	Unidade Consumidora	1	9	17
20253502692027	5700065013	Transformador	127	2	273
20253502693563	33511734	Unidade Consumidora	1	4	8
20253502693585	5710372052	Transformador	1	13	13
20253502693669	5700317196	Transformador	1	4	0
20253502702008	5700026001	Transformador	111	1	154
20253502702019	5700106009	Transformador	228	3	578
20253502704337	5702465122	Transformador	140	1	180
20253502710433	2847620	Unidade Consumidora	1	34	69
20253502713394	10024862	Unidade Consumidora	1	3	5
20253503048231	0310120256	Chave Fusível	47	61	160
20253503529175	424R047	Disjuntor Automático	1113	16	881
20253503583113	0305599122	Chave Fusível	34	6	205

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253503585062	4000114151	Chave Fusível	84	3	265
20253503585330	2160030	Unidade Consumidora	1	4	8
20253503585519	7919269073	Religador Automático	88	9	561
20253503585976	3310028123	Chave Fus. religadora	208	6	595
20253503587246	3300532071	Chave Fus. religadora	82	6	707
20253503588919	2525909	Unidade Consumidora	1	11	21
20253503588931	1287494	Unidade Consumidora	1	2	4
20253503589343	5703637122	Transformador	21	2	46
20253503589354	33879198	Unidade Consumidora	1	5	9
20253503589494	4000313046	Chave Fusível	124	14	867
20253503591717	5700046002	Transformador	58	1	70
20253503591881	0300282001	Chave Fusível	5	5	24
20253503592272	5700033012	Transformador	114	3	323
20253503592432	0300811197	Chave Fusível	286	22	1176
20253503594542	4020183013	Chave Fusível	11	14	157
20253503594770	1811193	Unidade Consumidora	1	1	3
20253503596999	250341	Unidade Consumidora	1	1	3
20253503597197	4481682	Unidade Consumidora	1	8	16
20253503598340	21716812	Unidade Consumidora	1	6	13
20253503598392	0301481022	Chave Fusível	173	5	862
20253503598732	28222990	Unidade Consumidora	1	3	6
20253503598904	0300273123	Chave Fusível	1	1	1
20253503599357	28405710	Unidade Consumidora	1	6	13
20253503601911	5749360	Unidade Consumidora	1	7	14
20253503601956	5701285052	Transformador	62	2	125
20253503602882	5700008035	Transformador	87	2	216
20253503603093	28255776	Unidade Consumidora	1	9	18
20253503603268	0300756084	Chave Fusível	16	31	247
20253503603591	2045354	Unidade Consumidora	1	2	5
20253503603710	5710234080	Transformador	1	17	17
20253503609100	3310133097	Chave Fus. religadora	6	3	17
20253503609390	15843217	Unidade Consumidora	1	6	11
20253503609529	3300777019	Chave Fus. religadora	20	3	56
20253503609689	0300441159	Chave Fusível	8	11	91
20253503609878	28532216	Unidade Consumidora	1	4	7
20253503610338	28888246	Unidade Consumidora	1	9	18
20253503612030	5700544047	Transformador	1	1	1
20253503613595	3300314046	Chave Fus. religadora	237	34	1663
20253503613803	1261975	Unidade Consumidora	1	13	26
20253503616248	5700086109	Transformador	1	16	16
20253503616793	289051	Unidade Consumidora	1	6	12

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253503616971	5700519030	Transformador	5	2	12
20253503617074	6230504	Unidade Consumidora	1	6	12
20253503617146	5733722092	Transformador	2	16	32
20253503617353	3310487007	Chave Fus. religadora	3	2	5
20253503617539	0300221031	Chave Fusível	2	11	23
20253503617886	7900171018	Religador Automático	114	2	198
20253503618366	0320010029	Chave Fusível	4	16	65
20253503619087	5710107080	Transformador	1	3	3
20253503619487	3312001019	Chave Fus. religadora	46	7	316
20253503619590	5700333053	Transformador	1	23	23
20253503619755	753742	Unidade Consumidora	1	12	24
20253503619842	5700446070	Transformador	1	15	15
20253503621545	28478725	Unidade Consumidora	1	2	3
20253503621902	2525992	Unidade Consumidora	1	7	15
20253503622397	0310152200	Chave Fusível	3	17	50
20253503622419	5700176157	Transformador	1	18	18
20253503622611	4010150113	Chave Fusível	55	0	15
20253503623000	2277140	Unidade Consumidora	1	2	4
20253503623035	5700689038	Transformador	2	13	26
20253503623112	7772491	Unidade Consumidora	1	6	12
20253503624337	5700562019	Transformador	1	18	0
20253503624915	5700086016	Transformador	1	18	18
20253503625086	7514921	Unidade Consumidora	1	3	5
20253503625861	3300182124	Chave Fus. religadora	9	3	24
20253503627249	5710729032	Transformador	1	2	2
20253503629902	5700700086	Transformador	1	15	15
20253503629926	5300249086	Transformador	1	16	16
20253503630311	5700744029	Transformador	4	3	13
20253503630916	7900451096	Religador Automático	238	2	301
20253503631258	3300312071	Chave de Manobra	6	2	15
20253503631310	0310051003	Chave Fusível	1	4	4
20253503631874	5712325122	Transformador	1	4	4
20253503632767	5710027265	Transformador	1	4	4
20253503632868	5700641004	Transformador	88	7	587
20253503633193	3300331123	Chave Fus. religadora	11	2	27
20253503633756	5701382052	Transformador	1	16	16
20253503634373	979260	Unidade Consumidora	1	2	5
20253503637098	5733519107	Transformador	2	52	52
20253503638900	5700631111	Transformador	1	3	3
20253503638964	5700359133	Transformador	1	14	14
20253503639027	5710815026	Transformador	1	4	4

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253503639162	5714340021	Transformador	1	23	23
20253503641274	0345370155	Chave Fusível	1	4	4
20253503641919	5710108014	Transformador	1	18	18
20253503641963	5723562014	Transformador	1	3	3
20253503641987	3300354110	Chave Fus. religadora	17	27	466
20253503642210	0310167074	Chave Fusível	7	16	115
20253503642246	5700525075	Transformador	1	16	16
20253503642481	5700634233	Transformador	1	24	24
20253503642506	5700263030	Transformador	1	5	5
20253503642720	0300590035	Chave Fusível	8	20	82
20253503642787	5700211105	Transformador	2	10	10
20253503642888	1395114	Unidade Consumidora	1	3	6
20253503643383	5732670152	Transformador	1	27	27
20253503653140	3325985092	Chave Fus. religadora	17	22	378
20253503659229	6541445	Unidade Consumidora	1	26	51
20253503662974	0352663153	Chave Fusível	2	51	61
20253503665354	7927645250	Religador Automático	231	2	235
20253503666368	5700108052	Transformador	69	3	173
20253503667641	5700390250	Transformador	2	21	43
20253503670498	5701892039	Transformador	1	2	2
20253503671978	3304672122	Chave Fus. religadora	268	11	1423
20253503672162	3310326001	Chave Fus. religadora	20	3	56
20253503672564	4000109004	Chave Fusível	49	2	87
20253503672847	0334619136	Chave Fusível	16	4	70
20253503675503	3300026045	Chave Fus. religadora	15	6	96
20253503675652	10874025	Unidade Consumidora	1	7	14
20253503677449	5720021097	Transformador	1	3	3
20253503677482	5710330097	Transformador	1	2	2
20253503679387	5700226122	Transformador	112	1	155
20253503681560	5701777004	Transformador	1	4	4
20253503681613	5708832089	Transformador	1	18	0
20253503681743	7930903098	Religador Automático	206	5	909
20253503682360	5700379040	Transformador	1	2	2
20253503682537	0300006035	Chave Fusível	16	10	155
20253503682584	3315044253	Chave Fus. religadora	7	21	147
20253503683411	5701897052	Transformador	1	4	4
20253503683690	5700406029	Transformador	1	2	2
20253503684346	30491690	Unidade Consumidora	1	1	3
20253503684424	5700624012	Transformador	1	7	7
20253503685941	4020183013	Chave Fusível	11	30	47
20253503685977	5700221096	Transformador	1	6	6

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253503686257	5710090016	Transformador	2	2	5
20253503686805	5700619004	Transformador	153	73	915
20253503687376	5700900029	Transformador	1	6	6
20253503695882	5701578052	Transformador	16	2	26
20253503695919	0301274035	Chave Fusível	1	8	8
20253503696063	5735157035	Transformador	1	7	7
20253503699089	3320026094	Chave Fus. religadora	4	7	26
20253503700550	5710985006	Transformador	1	2	2
20253503700638	5729256005	Transformador	2	7	14
20253503701619	5710232022	Transformador	3	8	25
20253503706333	5710320107	Transformador	1	22	22
20253503706618	5735772026	Transformador	1	8	8
20253503706642	5700167071	Transformador	2	4	9
20253503706703	0310095085	Chave Fusível	1	5	5
20253503706837	5745948039	Transformador	1	7	7
20253503706866	5722616152	Transformador	1	9	9
20253503706890	5728848152	Transformador	1	31	31
20253503706936	0300016027	Chave Fusível	486	1	632
20253503711565	35053057	Unidade Consumidora	1	3	6
20253503712935	3101602077	Chave de Manobra	3	25	76
20253503712960	5700336265	Transformador	2	9	19
20253503712985	5700454155	Transformador	1	6	6
20253503713087	9391410	Unidade Consumidora	1	17	34
20253503731856	3100003157	Chave de Manobra	157	2	345
20253503732060	5733388035	Transformador	1	8	8
20253503732386	3300629008	Chave Fus. religadora	31	7	228
20253503732772	3300512091	Chave Fus. religadora	12	2	20
20253503733161	5700641127	Transformador	1	1	1
20253503733275	5753804196	Transformador	1	22	22
20253503733300	5710263040	Transformador	2	1	3
20253503733526	5709716052	Transformador	1	26	26
20253503734287	0319070200	Chave Fusível	2	6	13
20253503734309	5700419200	Transformador	1	7	7
20253503734500	5700087007	Transformador	192	1	218
20253503735066	0300003005	Chave Fusível	288	2	531
20253503749355	5700181256	Transformador	2	7	14
20253503749385	5700007257	Transformador	16	5	76
20253503756134	33567694	Unidade Consumidora	1	4	9
20253503762851	9360883	Unidade Consumidora	1	16	33
20253503762936	28143105	Unidade Consumidora	1	5	9
20253503764312	0301549013	Chave Fusível	3	3	8

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253503764350	5710408075	Transformador	1	7	7
20253503766898	5710319149	Transformador	1	18	18
20253503767013	10059453	Unidade Consumidora	1	22	44
20253503767742	0304545001	Chave Fusível	6	28	63
20253503768859	7900651085	Religador Automático	143	4	350
20253503771222	0333453227	Chave Fusível	1	2	2
20253503772492	11824994	Unidade Consumidora	1	16	32
20253503775246	0310128016	Chave Fusível	9	9	82
20253503779013	9331190	Unidade Consumidora	1	1	1
20253503780481	0300003030	Chave Fusível	222	3	577
20253503781716	5730704008	Transformador	1	7	7
20253503781990	3862461	Unidade Consumidora	1	2	5
20253503782109	0300280042	Chave Fusível	4	50	100
20253503783255	5733750070	Transformador	1	7	7
20253503783279	5332062082	Transformador	2	45	45
20253503784180	9677410	Unidade Consumidora	1	15	31
20253503784820	5701259014	Transformador	2	30	59
20253503784850	5700240055	Transformador	2	7	14
20253503784899	3300000055	Chave de Manobra	3	8	24
20253503785025	0300867005	Chave Fusível	1	29	29
20253503785554	3300834022	Chave Fus. religadora	51	13	685
20253503786127	5700563151	Transformador	1	25	25
20253503786236	0301363074	Chave Fusível	2	3	7
20253503786824	5711465001	Transformador	2	7	13
20253503786974	8800363152	Chave de Manobra	177	4	308
20253503787787	3300005159	Chave Fus. religadora	10	6	56
20253503788620	7482183	Unidade Consumidora	1	15	31
20253503788831	4000116021	Chave Fusível	24	2	40
20253503789850	0304668001	Chave de Manobra	208	5	569
20253503789882	5703260059	Transformador	1	4	4
20253503790600	0310121152	Chave Fusível	2	12	24
20253503790798	3320230001	Chave Fus. religadora	93	5	501
20253503790819	0300715148	Chave Fusível	2	3	6
20253503796189	28216349	Unidade Consumidora	1	14	28
20253503796368	1768808	Unidade Consumidora	1	2	4
20253503796371	29940855	Unidade Consumidora	1	3	6
20253503796697	3301220103	Chave Fus. religadora	35	3	117
20253503796851	0300058005	Chave Fusível	255	3	646
20253503799241	0320223035	Chave Fusível	45	8	362
20253503802717	3100904023	Chave Fusível	151	1	191
20253503806875	1271946	Unidade Consumidora	1	22	44

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253503807788	1266276	Unidade Consumidora	1	20	41
20253503808402	5700819083	Transformador	2	4	8
20253503809637	5701086084	Transformador	1	4	4
20253503817627	3300485107	Chave Fus. religadora	10	5	45
20253503821410	0301493084	Chave Fusível	6	11	67
20253503821433	5701418084	Transformador	1	9	10
20253503821592	5700556060	Transformador	1	5	5
20253503821641	3300676060	Chave Fus. religadora	10	5	50
20253503822618	5701157074	Transformador	1	2	2
20253503824002	5710018043	Transformador	1	15	15
20253503824413	5700091105	Transformador	3	13	39
20253503832776	0353776005	Chave Fusível	2	3	6
20253503833004	20763019	Unidade Consumidora	1	14	29
20253503833376	5710214039	Transformador	1	3	3
20253503833493	5700051122	Transformador	71	3	178
20253503837170	3320001019	Chave Fus. religadora	59	6	337
20253503839225	0300613030	Chave Fusível	24	19	90
20253503882441	0320394032	Chave Fusível	5	13	63
20253503884526	5700010113	Transformador	154	2	287
20253503885281	5700626196	Transformador	1	6	6
20253503886776	5700789155	Transformador	1	3	3
20253503886877	5734549103	Transformador	1	4	4
20253503888919	0300830030	Chave Fusível	1	6	6
20253503888991	26627419	Unidade Consumidora	1	9	18
20253503890123	10783011	Unidade Consumidora	1	14	27
20253503894815	28643468	Unidade Consumidora	1	10	21
20253503894830	7908706027	Religador Automático	6270	8	604
20253504768501	4010034265	Chave Fusível	117	14	1675
20253504768820	28547560	Unidade Consumidora	1	15	30
20253504768972	3551350	Unidade Consumidora	1	3	5
20253504769056	0320362122	Chave Fusível	17	6	94
20253504769445	0301122087	Chave Fusível	6	3	15
20253504772259	4000034048	Chave Fus. religadora	87	4	319
20253504772514	7733178	Unidade Consumidora	1	10	19
20253504772673	0301481022	Chave Fusível	174	3	560
20253504772869	3100195031	Chave Fusível	139	3	424
20253504775270	5545862	Unidade Consumidora	1	2	3
20253504775442	8678375	Unidade Consumidora	1	4	8
20253504778058	3310247042	Chave Fusível	68	5	311
20253504779484	0300002091	Chave Fusível	269	2	475
20253504781924	5700685003	Transformador	73	3	234

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253504782635	5702560003	Transformador	78	2	169
20253504782991	7924896193	Religador Automático	256	3	25
20253504785901	29113081	Unidade Consumidora	1	1	2
20253504786311	5700703004	Transformador	2	16	32
20253504787208	4000072096	Chave Fusível	10	17	175
20253504788945	5700720035	Transformador	2	11	23
20253504789212	5700823035	Transformador	2	15	30
20253504789448	3310426036	Chave Fus. religadora	5	7	34
20253504789584	5700794030	Transformador	1	1	1
20253504791114	4100545076	Chave Fusível	30	17	507
20253504791868	0300300064	Chave Fusível	9	11	101
20253504792285	0300007193	Chave Fusível	414	2	973
20253504792403	868680	Unidade Consumidora	1	9	18
20253504792568	3320174052	Chave Fus. religadora	10	13	134
20253504793003	5700244071	Transformador	1	19	19
20253504793107	5700368071	Transformador	1	18	18
20253504793272	313408	Unidade Consumidora	1	2	5
20253504793301	5751987003	Transformador	64	3	205
20253504794247	4000878035	Chave Fusível	22	8	166
20253504794923	4000178110	Chave Fus. religadora	59	6	382
20253504796803	8113211	Unidade Consumidora	1	6	11
20253504796815	5710232149	Transformador	1	24	24
20253504796948	5700376071	Transformador	1	16	16
20253504796972	0302503001	Chave Fusível	3	20	61
20253504797327	871052	Unidade Consumidora	1	6	11
20253504801656	8093806	Unidade Consumidora	1	6	11
20253504801923	5745363070	Transformador	2	19	28
20253504802024	5742906016	Transformador	1	14	14
20253504802251	0310257076	Chave Fusível	10	24	122
20253504802275	5700229096	Transformador	1	17	17
20253504802448	7208197	Unidade Consumidora	1	3	7
20253504802576	0300794005	Chave Fusível	1	16	16
20253504802625	3320014097	Chave Fus. religadora	71	3	162
20253504802786	4010239042	Chave Fusível	30	27	405
20253504803579	5970032	Unidade Consumidora	1	1	1
20253504805034	4010090089	Chave Fusível	55	33	704
20253504810083	0301481022	Chave Fusível	174	1	93
20253504810107	5701272014	Transformador	1	20	20
20253504810372	5742259103	Transformador	1	16	16
20253504810617	5721298265	Transformador	3	16	48
20253504810645	3310052081	Chave Fus. religadora	34	8	265

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253504810674	0310169038	Chave Fusível	24	4	103
20253504810938	0310497076	Chave Fusível	1	57	57
20253504811418	5700672001	Transformador	2	19	38
20253504812683	0310094034	Chave Fusível	3	2	6
20253504812952	2085453	Unidade Consumidora	1	5	9
20253504815903	5701370001	Transformador	1	19	19
20253504817439	0300811019	Chave Fusível	4	3	10
20253504817649	5700316129	Transformador	2	16	33
20253504817739	0310083077	Chave Fusível	1	14	14
20253504817763	5710149014	Transformador	1	18	18
20253504817930	5700508152	Transformador	1	42	42
20253504818139	2184974	Unidade Consumidora	1	5	10
20253504818252	5700883023	Transformador	7	4	26
20253504818288	0320080037	Chave Fusível	2	17	35
20253504818463	4000109004	Chave Fusível	49	6	297
20253504819105	0310673001	Chave Fusível	2	20	41
20253504819152	5700572016	Transformador	1	3	3
20253504819222	8009961	Unidade Consumidora	1	4	7
20253504819260	5702791122	Transformador	1	16	16
20253504820433	5700345104	Transformador	1	15	15
20253504820503	3337319195	Chave Fus. religadora	17	18	308
20253504820633	19400816	Unidade Consumidora	1	6	12
20253504821686	0356498012	Chave Fusível	0	61	0
20253504821710	5701275035	Transformador	1	16	16
20253504821751	5700699035	Transformador	1	18	18
20253504825414	5700686075	Transformador	0	15	0
20253504825498	10245532	Unidade Consumidora	1	5	11
20253504825559	6230792	Unidade Consumidora	1	4	9
20253504825585	5700440024	Transformador	2	17	34
20253504826069	84002	#N/D	23253	5	1892
20253504840025	0301236040	Chave Fusível	1	27	27
20253504840295	5700477149	Transformador	1	3	3
20253504840684	1422898	Unidade Consumidora	1	5	11
20253504840772	5701879052	Transformador	2	43	85
20253504841207	5734258021	Transformador	1	17	17
20253504841277	3328740026	Chave Fus. religadora	1	14	14
20253504841504	0300234101	Chave Fusível	4	20	81
20253504841528	3320120039	Chave de Manobra	3	18	54
20253504841552	5700031076	Transformador	1	18	18
20253504841626	5700126023	Transformador	174	3	461
20253504905511	0342941227	Chave Fusível	2	20	39

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253504921361	7526822	Unidade Consumidora	1	2	3
20253504921590	5700123101	Transformador	1	27	27
20253504924851	1778803	Unidade Consumidora	1	2	4
20253504924952	3310267023	Chave Fus. religadora	18	6	105
20253504924957	5710050256	Transformador	10	20	202
20253504924988	5721181256	Transformador	1	26	26
20253504925248	0322498122	Chave Fusível	416	3	669
20253504925389	0300297036	Chave Fusível	20	7	142
20253504925456	0300149134	Chave Fusível	4	7	27
20253504927697	5702464013	Transformador	1	18	18
20253504927748	5310083047	Transformador	1	16	16
20253504927773	5709703052	Transformador	1	22	22
20253504927835	4000303037	Chave Fusível	17	2	35
20253504927893	7545886	Unidade Consumidora	1	5	9
20253504930687	0320101008	Chave Fusível	2	16	32
20253504930781	29116357	Unidade Consumidora	1	4	9
20253504930938	5702445004	Transformador	3	2	7
20253504930962	5700896072	Transformador	1	21	21
20253504930986	5710024134	Transformador	4	18	73
20253504932252	434R149	Disjuntor Automático	1517	4	685
20253504939324	214R086	Disjuntor Automático	2383	1	1311
20253504946647	32166613	Unidade Consumidora	1	1	3
20253504992683	5700355087	Transformador	1	3	3
20253504992832	11828760	Unidade Consumidora	1	2	4
20253505000376	0300001075	Chave Fus. religadora	45	5	224
20253505000542	7925748016	Religador Automático	1028	8	647
20253505000567	5710929001	Transformador	3	21	63
20253505000577	31681000	Unidade Consumidora	1	3	6
20253505005673	5725980071	Transformador	1	20	20
20253505009941	3100580006	Chave de Manobra	26	2	58
20253505025657	434R038	Disjuntor Automático	11000	31	677
20253505025858	7932924070	Religador Automático	125	9	1144
20253505026917	5713052033	Transformador	1	14	14
20253505027569	4020069149	Chave Fusível	8	4	30
20253505044821	5713266063	Transformador	2	21	43
20253505044881	5701528073	Transformador	1	29	29
20253505044918	5700492096	Transformador	1	4	4
20253505049144	5739092027	Transformador	1	21	21
20253505050816	7927446001	Religador Automático	23	25	566
20253505051961	5701416084	Transformador	1	4	4
20253505053577	1810111	Unidade Consumidora	1	17	34

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253505053815	5700187151	Transformador	105	1	128
20253505056232	1026402	Unidade Consumidora	1	22	45
20253505056724	424R072	Disjuntor Automático	3132	3	413
20253505059928	7932805001	Religador Automático	180	23	1625
20253505061992	3337770027	Chave Fus. religadora	11	8	90
20253505063843	13884811	Unidade Consumidora	1	24	49
20253505064626	3310215136	Chave Fus. religadora	11	5	52
20253505081607	7925733015	Religador Automático	94	2	94
20253505081650	5701107014	Transformador	2	8	15
20253505081682	5701453032	Transformador	1	19	19
20253505081795	5700172122	Transformador	138	4	274
20253505081896	9010105048	#N/D	139	6	857
20253505094023	8810125159	Chave de Manobra	5	8	41
20253505095428	7942460001	Religador Automático	133	15	870
20253505104828	3310299007	Chave Fus. religadora	3	19	58
20253505104852	4020183013	Chave Fusível	11	3	28
20253505104901	3310063075	Chave de Manobra	85	1	122
20253505106953	414R093	Chave de Manobra	1051	5	1430
20253505112157	5710014029	Transformador	1	4	4
20253505112709	5710094033	Transformador	1	8	8
20253505113857	434R001	Disjuntor Automático	422	2	602
20253505114691	5700155086	Transformador	1	23	23
20253505115218	447943	Unidade Consumidora	1	6	11
20253505116740	112801	Unidade Consumidora	1	31	61
20253505116748	30630073	Unidade Consumidora	1	3	5
20253505117193	3300568035	Chave Fus. religadora	16	6	101
20253505117238	4010107070	Chave Fus. religadora	41	28	1156
20253505120192	5713154052	Transformador	1	27	27
20253505120310	8299021	Unidade Consumidora	1	19	37
20253505120403	5700003001	Transformador	94	4	295
20253505120948	5700037001	Transformador	166	2	404
20253505121157	6800275122	Seccionalizador	2142	3	2910
20253505126741	5700227013	Transformador	145	2	218
20253505127173	5726130074	Transformador	1	21	21
20253505127342	6485448	Unidade Consumidora	1	2	3
20253505127552	7900612113	Religador Automático	183	19	1148
20253505128746	5710232084	Transformador	2	54	54
20253505128892	5700234001	Transformador	48	4	213
20253505129362	7866259	Unidade Consumidora	1	17	34
20253505132443	7287810	Unidade Consumidora	1	4	9
20253505133115	5700814014	Transformador	1	26	0

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253505133140	5710055014	Transformador	1	20	20
20253505133165	5700583019	Transformador	1	7	7
20253505133201	0308233110	Chave de Manobra	1	5	5
20253505133436	5735200110	Transformador	1	26	26
20253505133519	0300282001	Chave Fusível	5	18	88
20253505133703	5700026001	Transformador	111	7	766
20253505134390	4010021119	Chave Fusível	292	8	1127
20253505136526	5700614047	Transformador	1	20	20
20253505141677	4020758001	Chave Fusível	52	26	1364
20253505141754	0300496025	Chave Fusível	135	3	412
20253505146043	137138	Unidade Consumidora	1	24	47
20253505146186	0300655122	Chave Fusível	695	2	1054
20253505146978	5723492076	Transformador	1	27	27
20253505147020	0300191001	Chave Fusível	191	8	1000
20253505152946	7926089013	Religador Automático	891	18	668
20253505152983	5701170074	Transformador	1	1	1
20253505153047	5700843094	Transformador	1	2	2
20253505153071	5710265094	Transformador	2	4	8
20253505153095	5710760004	Transformador	2	3	5
20253505154494	5700648035	Transformador	2	25	51
20253505162113	29121944	Unidade Consumidora	1	17	34
20253505162343	5755589038	Transformador	3	1	4
20253505162363	5701243035	Transformador	1	7	7
20253505162387	5710254029	Transformador	3	5	14
20253505162442	2132320	Unidade Consumidora	1	20	41
20253505164255	3300532071	Chave Fus. religadora	82	4	338
20253505164455	5744991001	Transformador	40	8	304
20253505165376	0301092155	Chave Fusível	35	5	167
20253505165398	5721810017	Transformador	1	4	4
20253505166354	214R026	Disjuntor Automático	538	26	2341
20253505166962	1425080	Unidade Consumidora	1	3	6
20253505166968	9342346	Unidade Consumidora	1	5	10
20253505167048	5700307001	Transformador	84	8	645
20253505167345	5700841110	Transformador	1	25	25
20253505167959	7908715091	Religador Automático	145	18	1431
20253505168097	5754409096	Transformador	1	8	8
20253505171558	28574846	Unidade Consumidora	1	24	49
20253505171682	0310716001	Chave Fus. religadora	171	20	3337
20253505172191	5710329058	Transformador	1	97	97
20253505172638	7949249030	Religador Automático	203	3	550
20253505174278	28153237	Unidade Consumidora	1	4	7

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253505174591	5700755016	Transformador	1	3	3
20253505175274	0301278001	Chave Fusível	675	7	3291
20253505176149	5700094060	Transformador	8	22	177
20253505177104	5301783013	Transformador	4	3	10
20253505178376	5700076001	Transformador	124	8	464
20253505179583	5710375035	Transformador	1	21	21
20253505180411	988154	Unidade Consumidora	1	18	36
20253505214516	30279723	Unidade Consumidora	1	39	79
20253505214603	5710137029	Transformador	1	6	6
20253505219286	3300624075	Chave Fus. religadora	71	6	437
20253505240573	9874984	Unidade Consumidora	1	4	8
20253505241379	4010523052	Chave Fusível	16	9	146
20253505241443	0301142122	Chave Fusível	16	3	41
20253505241492	5700075097	Transformador	1	5	5
20253505241517	5720774032	Transformador	1	6	6
20253505241541	5700138021	Transformador	4	17	67
20253505241671	7931866101	Religador Automático	996	5	5033
20253505244364	5751264026	Transformador	1	4	4
20253505247094	3100304189	Chave Fusível	26	18	456
20253505268333	5700035001	Transformador	89	2	153
20253505268353	5700205027	Transformador	5	19	97
20253505275615	7572930	Unidade Consumidora	1	5	9
20253505275928	0300249070	Chave Fusível	16	24	380
20253505278221	9527133	Unidade Consumidora	1	21	42
20253505279201	5700143004	Transformador	1	2	2
20253505281022	5748156103	Transformador	1	27	0
20253505281316	3300248054	Chave Fus. religadora	6	26	33
20253505281335	5405041	Unidade Consumidora	1	3	5
20253505286596	3310866035	Chave Fus. religadora	53	23	1200
20253505286810	5700210001	Transformador	115	4	504
20253505288839	5710222016	Transformador	1	8	8
20253505290261	0201173013	Chave Fusível	1	2	2
20253505290743	5710065053	Transformador	1	2	2
20253505290787	5700150004	Transformador	78	5	381
20253505290880	5700112001	Transformador	112	8	875
20253505291426	5735164035	Transformador	1	32	32
20253505293116	5700696016	Transformador	1	2	2
20253505293263	5700814003	Transformador	52	3	130
20253505296722	3313068098	Chave Fus. religadora	11	17	188
20253505303302	4000504026	Chave Fus. religadora	38	4	143
20253505308908	5702665001	Transformador	82	5	381

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253505326943	35402924	Unidade Consumidora	1	15	29
20253505328247	11823254	Unidade Consumidora	1	12	24
20253505328358	5700731107	Transformador	1	4	4
20253505329091	5710012042	Transformador	1	5	6
20253505333472	0352577053	Chave Fusível	2	12	23
20253505333528	8038910	Unidade Consumidora	1	7	15
20253505334162	5700728042	Transformador	2	8	15
20253505334406	7900448083	Religador Automático	1848	18	5374
20253505338784	1027468	Unidade Consumidora	1	19	39
20253505338911	4110163015	Chave Fusível	33	3	95
20253505340466	5700039042	Transformador	2	3	6
20253505340529	5700476042	Transformador	1	3	3
20253505342006	0323614196	Chave de Manobra	3	5	16
20253505347304	6802019013	Seccionalizador	13	6	73
20253505348585	6805336122	Seccionalizador	1094	4	4194
20253505356409	28390318	Unidade Consumidora	1	17	33
20253505356700	3310247042	Chave Fusível	64	3	222
20253505356795	5701250013	Transformador	104	2	232
20253505359451	18134810	Unidade Consumidora	1	23	45
20253505359703	398926	Unidade Consumidora	1	6	12
20253505359712	29394012	Unidade Consumidora	1	20	41
20253505359894	81477	Unidade Consumidora	1	26	52
20253505360566	8020965	Unidade Consumidora	1	14	27
20253505361044	5710218085	Transformador	1	2	2
20253505362192	5726114074	Transformador	1	23	23
20253505365486	10175879	Unidade Consumidora	1	12	24
20253505368196	5714927053	Transformador	1	4	4
20253505368240	5710364004	Transformador	3	5	14
20253505369298	1867113	Unidade Consumidora	1	12	24
20253505369359	3301874001	Chave Fus. religadora	12	18	213
20253505374871	16338613	Unidade Consumidora	1	45	91
20253505378877	7901537094	Religador Automático	324	6	2025
20253505381253	5705610122	Transformador	13	4	56
20253505381303	3300284134	Chave Fus. religadora	16	4	66
20253505383908	5700368004	Transformador	198	1	198
20253505384196	0300359028	Chave Fusível	21	12	243
20253505390231	5710373035	Transformador	1	37	37
20253505390257	5710396023	Transformador	1	12	12
20253505393033	3301760007	Chave Fus. religadora	8	5	41
20253505393087	7955825037	Religador Automático	259	17	643
20253505394404	9337202	Unidade Consumidora	1	2	3

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253505394715	11964583	Unidade Consumidora	1	21	42
20253505394954	0300145123	Chave Fusível	30	17	213
20253505394956	2267802	Unidade Consumidora	1	6	13
20253505395004	5700007046	Transformador	114	6	730
20253505401564	8254192	Unidade Consumidora	1	6	12
20253505408533	28816130	Unidade Consumidora	1	24	49
20253505408618	3310008058	Chave Fusível	74	4	318
20253505408847	11842526	Unidade Consumidora	1	1	2
20253505409673	28266666	Unidade Consumidora	1	2	4
20253505418111	5710281030	Transformador	1	5	5
20253505418925	5702224001	Transformador	86	8	728
20253505421915	3300639097	Chave Fus. religadora	31	24	564
20253505450846	5700187001	Transformador	42	7	291
20253505452101	0300804013	Chave Fusível	95	6	591
20253505462560	5700276004	Transformador	1	3	3
20253505466295	7935588122	Religador Automático	264	7	1738
20253505473345	0348640186	Chave Fusível	18	13	237
20253505491464	5710291004	Transformador	3	6	17
20253505491553	0320076063	Chave Fusível	1	2	2
20253505494488	3304379001	Chave Fusível	39	28	1086
20253505494913	5724335017	Transformador	1	11	11
20253505499864	5710275058	Transformador	1	6	6
20253505516679	0300655122	Chave Fusível	1046	4	2105
20253505520712	5700156001	Transformador	10	8	76
20253505520824	3310407233	Chave Fus. religadora	90	5	481
20253505521616	5710376023	Transformador	1	2	2
20253505540652	5700209073	Transformador	56	5	260
20253505555976	5720899001	Transformador	2	9	19
20253506522622	3301177028	Chave de Manobra	25	20	506
20253506529345	5701021028	Transformador	2	16	32
20253506532578	5700068033	Transformador	103	14	1391
20253506533991	5700285086	Transformador	2	14	29
20253506536727	3300173044	Chave Fus. religadora	19	17	317
20253506537472	0341839074	Chave Fusível	9	17	150
20253506538014	5701556022	Transformador	3	12	37
20253506538218	5705107122	Transformador	1	17	17
20253506539568	5710237127	Transformador	1	20	20
20253506539864	3300179044	Chave Fus. religadora	21	16	338
20253506540701	5700549035	Transformador	1	19	19
20253506549562	3300007018	Chave Fus. religadora	3	16	49
20253506550043	0310278026	Chave Fusível	60	25	545

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253506550734	5739544072	Transformador	100	16	236
20253506551279	5733238096	Transformador	1	16	16
20253506551304	0300236097	Chave de Manobra	2	25	50
20253506552029	5738739023	Transformador	1	15	15
20253506554701	5700973076	Transformador	1	15	15
20253506556366	5700723026	Transformador	1	19	19
20253506556510	5710198026	Transformador	1	16	16
20253506556532	5700246001	Transformador	45	21	929
20253506556754	5700514075	Transformador	2	17	33
20253506557815	3312016032	Chave de Manobra	4	23	93
20253506557839	5710264030	Transformador	2	23	45
20253506557863	5700519030	Transformador	5	18	88
20253506558891	3300001263	Chave de Manobra	178	17	3109
20253506560577	5700784079	Transformador	1	25	25
20253506567869	5701357073	Transformador	1	24	24
20253506567938	6800486073	Seccionalizador	23	18	424
20253506578623	5700612107	Transformador	1	15	15
20253506578667	5700920107	Transformador	1	16	16
20253506582618	0300572152	Chave Fusível	8	15	123
20253506583371	5700181256	Transformador	2	18	37
20253506584480	5700002074	Transformador	1	18	18
20253506584745	5719576122	Transformador	5	26	129
20253506584970	5700231151	Transformador	1	14	14
20253506584994	5700242080	Transformador	2	21	41
20253506585347	5701136028	Transformador	1	44	44
20253506586974	5700231031	Transformador	1	19	19
20253506587587	3320190017	Chave Fus. religadora	3	18	55
20253506588435	5700617049	Transformador	1	17	17
20253506589237	5310058071	Transformador	3	19	58
20253506589262	5720069004	Transformador	1	17	17
20253506590949	5728225028	Transformador	2	16	32
20253506593668	5710327001	Transformador	5	15	75
20253506593714	7954762001	Religador Automático	20	19	383
20253506594237	0344937026	Chave Fusível	1	16	16
20253506612246	0300596021	Chave Fusível	1	17	17
20253506612850	4000648076	Chave Fusível	40	23	376
20253506613681	0310107001	Chave Fusível	10	19	190
20253506614161	0357901066	Chave Fusível	13	15	200
20253506614416	5700029034	Transformador	2	15	30
20253506615521	5745386026	Transformador	1	19	19
20253506616678	5710152256	Transformador	2	19	38

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253506616905	3311608091	Chave Fus. religadora	2	19	38
20253506617621	5700416009	Transformador	1	16	16
20253506617664	5700654009	Transformador	1	17	17
20253506627422	5700571014	Transformador	1	22	22
20253506629524	5700729096	Transformador	3	22	65
20253506633201	5700774017	Transformador	1	18	18
20253506646781	5700883016	Transformador	1	24	24
20253506648486	5701600032	Transformador	1	18	18
20253506652744	0300217152	Chave Fusível	28	20	567
20253506653325	0301880001	Chave Fusível	1	20	20
20253506655574	5700488017	Transformador	1	20	0
20253506680303	5700259151	Transformador	2	22	43
20253506685295	5700164250	Transformador	1	26	47
20253506685375	5700206001	Transformador	104	24	1177
20253506685953	5702354013	Transformador	3	21	63
20253506720059	5711091001	Transformador	1	24	24
20253506720083	5721778026	Transformador	1	21	21
20253506720132	0301397052	Chave Fusível	3	29	86
20253506720876	5700284012	Transformador	3	22	69
20253506722106	5735136035	Transformador	1	23	23
20253506722153	0333202035	Chave Fusível	3	23	70
20253506722200	5711695200	Transformador	1	23	23
20253506729844	5701274009	Transformador	1	22	22
20253506734828	3314399032	Chave Fus. religadora	2	23	45
20253506736027	5700693078	Transformador	1	21	21
20253506736052	5747795195	Transformador	1	22	22
20253506737681	5732628148	Transformador	1	29	29
20253506740353	5700525196	Transformador	12	23	272
20253506740378	5700630196	Transformador	1	21	21
20253506741938	5700160096	Transformador	1	22	22
20253506742042	5726516096	Transformador	1	22	22
20253506742086	5700702096	Transformador	2	21	42
20253506742349	5700857110	Transformador	1	22	22
20253506743417	5700204152	Transformador	1	25	25
20253506743441	5709805101	Transformador	1	20	20
20253506743466	5700038101	Transformador	2	21	41
20253506744542	0300419035	Chave de Manobra	5	25	126
20253506744578	5710133047	Transformador	1	18	21
20253506746327	5751359092	Transformador	1	27	27
20253506746531	5727009092	Transformador	2	25	49
20253506746580	0300490010	Chave Fusível	2	25	49

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253506746639	0304153001	Chave Fusível	10	20	204
20253506747081	0300481110	Chave Fusível	3	27	82
20253506753338	5710026026	Transformador	1	26	26
20253506753399	0300778107	Chave Fusível	7	25	178
20253506756068	5700450058	Transformador	1	22	22
20253506756093	5710083058	Transformador	1	22	22
20253506756143	3349294058	Chave Fus. religadora	6	24	141
20253506756168	5701543026	Transformador	1	25	25
20253506756733	5710080092	Transformador	1	26	26
20253506758183	0300481091	Chave Fusível	2	26	51
20253506763162	5701382054	Transformador	1	25	25
20253506765901	5723623076	Transformador	1	23	23
20253506766207	5700687035	Transformador	2	57	33
20253506766581	0320093076	Chave Fusível	10	17	174
20253506766987	3300878152	Chave Fus. religadora	8	24	191
20253506787983	0300578078	Chave Fusível	1	22	22
20253506789140	5700073001	Transformador	63	25	1544
20253506789179	5700291196	Transformador	1	25	25
20253506789203	5700295196	Transformador	1	24	24
20253506791527	5302077007	Transformador	1	22	22
20253506792075	5700158083	Transformador	1	30	30
20253506794593	5753411009	Transformador	0	22	0
20253506804549	5210101013	Transformador	1	25	25
20253506804654	5701858013	Transformador	1	26	26
20253506806444	3300636035	Chave Fus. religadora	7	26	184
20253506811735	0301179009	Chave Fusível	8	47	100
20253506812284	5700755042	Transformador	4	33	131
20253506812308	5700416042	Transformador	1	28	28
20253506844490	8803355001	Chave de Manobra	13	28	364
20253506848221	0300688047	Chave Fusível	2	25	50
20253506911451	5701020035	Transformador	2	37	74
20253506911717	5702827122	Transformador	1	28	28
20253506932749	4020183013	Chave Fusível	11	29	315
20253506933609	5710308001	Transformador	2	37	74
20253506934298	5704276004	Transformador	1	27	27
20253506934423	5710037070	Transformador	1	31	31
20253507914824	5702009052	Transformador	1	48	48
20253507931513	5720378070	Transformador	1	38	38
20253507938966	5710275071	Transformador	3	37	110
20253507953736	0301719001	Chave Fusível	1	40	40
20253508935997	5701402001	Transformador	13	42	550

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



OS	Equipamento	Tipo Elemento	Qtd. UC	Duração (h)	CHI
20253508943988	5700465152	Transformador	5	66	200
20253508965864	5708806047	Transformador	1	45	45
20253508966530	5710182047	Transformador	1	38	38
20253508982024	5710049046	Transformador	1	38	38
20253509016398	5712078070	Transformador	2	54	108
20253509033930	5710973001	Transformador	2	47	94
20253509033954	5710711001	Transformador	1	45	45
20253509067051	5741138092	Transformador	2	46	92
20253509484820	5711113001	Transformador	1	49	49
20253510099648	5733149043	Transformador	2	50	101
20253510130393	5750568122	Transformador	1	53	53
20253511848849	3101611001	Chave Fusível	2	68	186
20253495811452	5701024075	Transformador	6	20	60
20253493854581	3310457031	Chave Fus. religadora	195	11	2119
20253482654879	7919269073	Religador Automático	124	22	351

5.2 CONTINGENTE TÉCNICO

Na tabela a seguir encontra-se a quantidade de efetivo de equipes disponibilizadas durante os eventos.

Dia	Qtd. Equipes
18/fev	174
19/fev	176
20/fev	169
21/fev	171
22/fev	163
23/fev	143
24/fev	180
25/fev	173
26/fev	185
27/fev	192
28/fev	177
01/mar	148
02/mar	137
03/mar	169
04/mar	114
05/mar	166
06/mar	176
07/mar	165
08/mar	139

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



09/mar	108
10/mar	160
11/mar	165
12/mar	161
13/mar	162
14/mar	173
15/mar	147

Efetivo médio durante os eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
161	192

5.3 TEMPOS E MOVIMENTOS DOS ATENDIMENTOS

Na tabela a seguir encontra-se os tempos (minutos) de atendimento performados durante os eventos.

Tabela 12 – Tempos de Atendimento

Documento	Tempo Médio de Preparo	Tempo Médio de Deslocamento	Tempo Médio de Execução	Tempo Médio de Atendimento
Laudo Climático Grupo Storm*: 17/02/2025 21:00h a 15/03/2025 23:50h *Para (UTC-3), Horário Local	638	42	132	811

6 LAUDO

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento de
18/02/2025 a 06/03/2025 na Área de Atuação da
ENERGISA-TO**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Energisa/TO no período de 18 a 06/03/2025 foi causado por uma banda de nebulosidade convectiva atingindo o estado do Tocantins e que gerou muitas descargas e ventos fortes. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

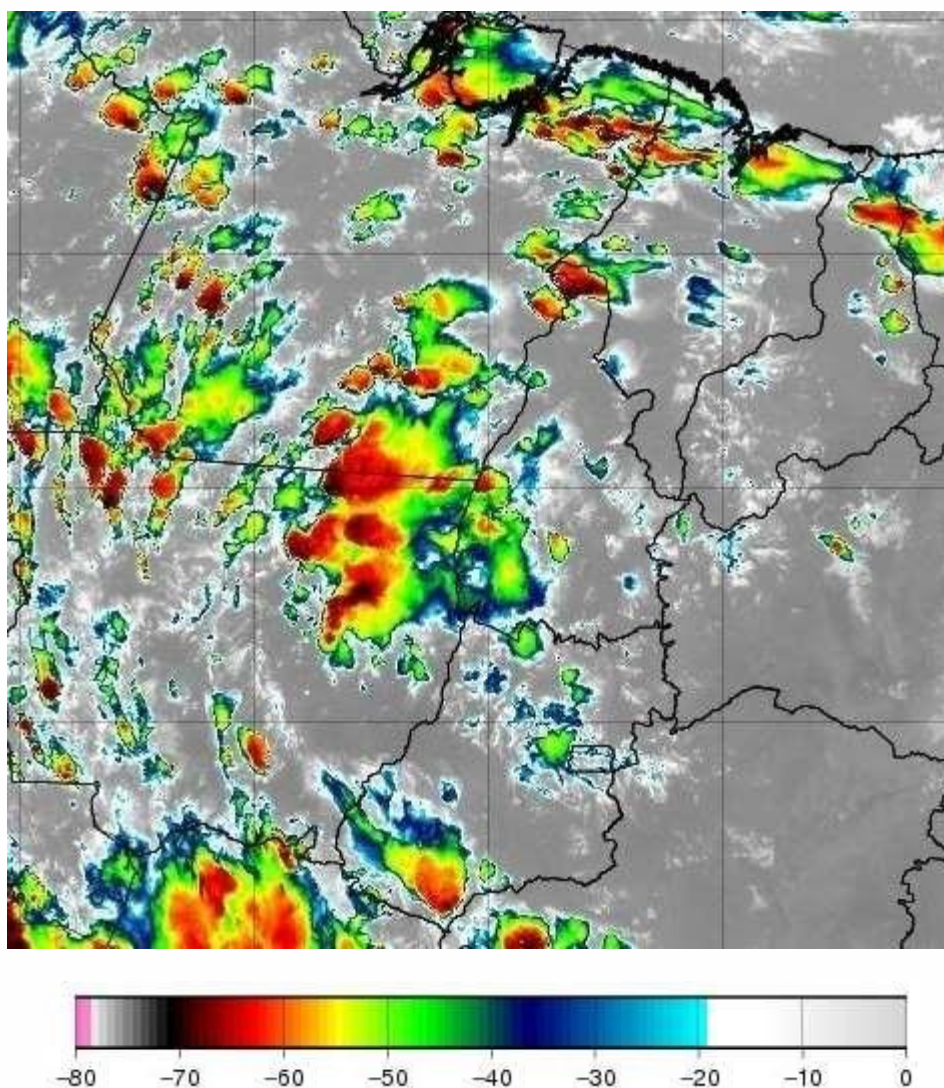



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 às 21:00 UT do dia 18/02. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.

Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem. Na região, durante o período deste relatório, ocorreram tempestades com topos acima de 15 km, atingindo a tropopausa.


2. ABRANGÊNCIA

A abrangência do sistema no estado do Tocantins pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas e chuvas. A Figura 2 mostra o mapa diário de descargas registradas pela rede BrasilDAT Dataset indicando muitas descargas em toda a região, a Figura 3 o mapa de precipitação diária acumulada e a Figura 4 o mapa das máximas intensidades diárias das rajadas.


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

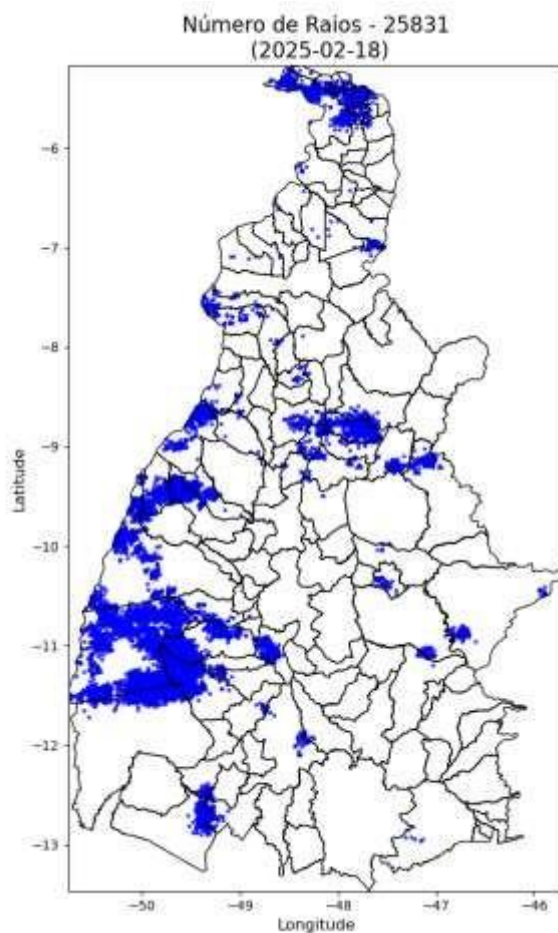


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

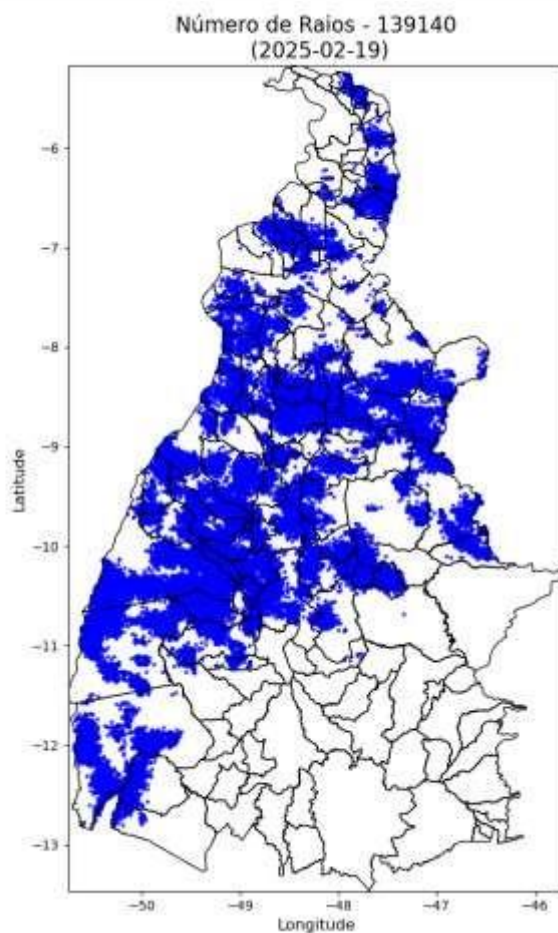


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

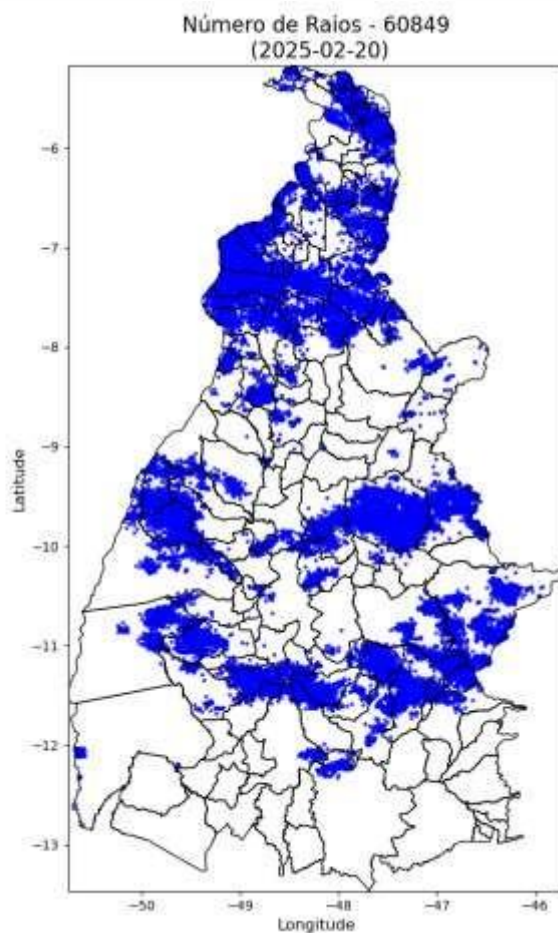


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

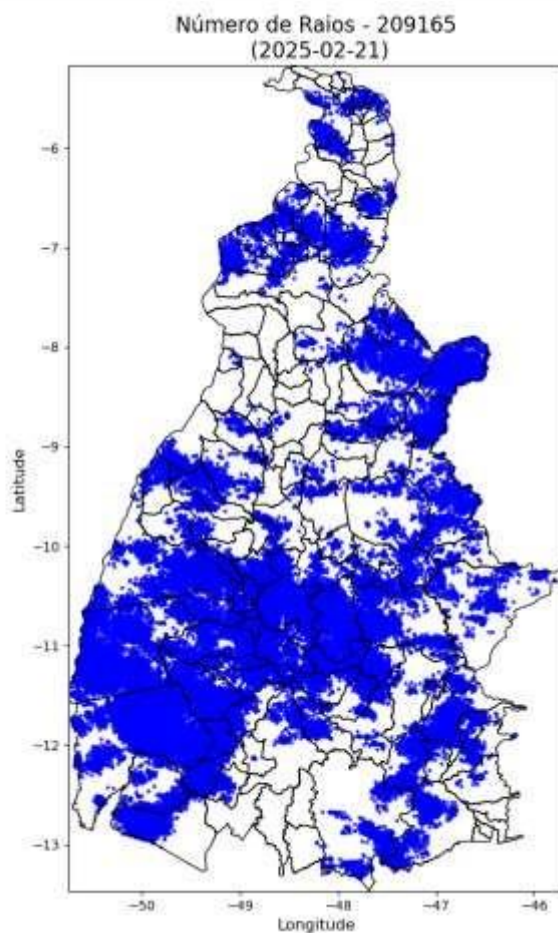


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

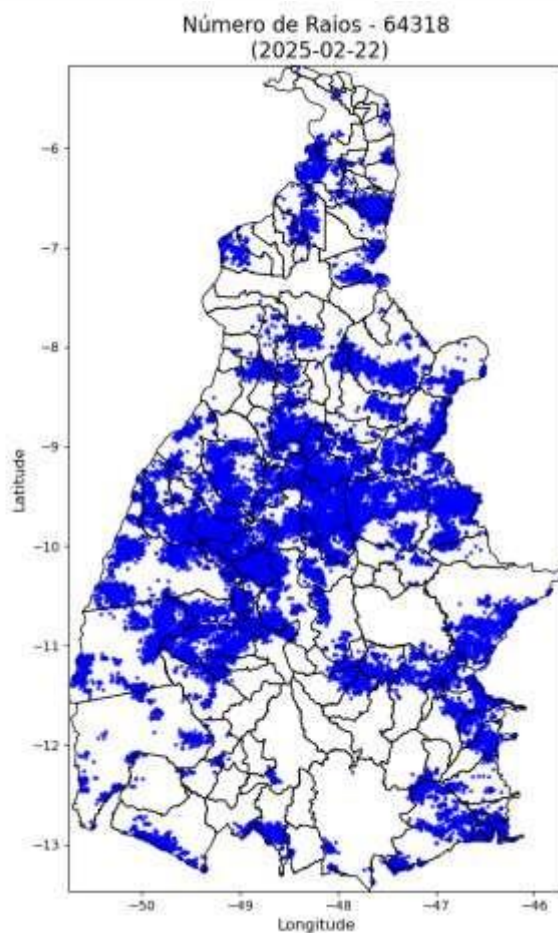


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

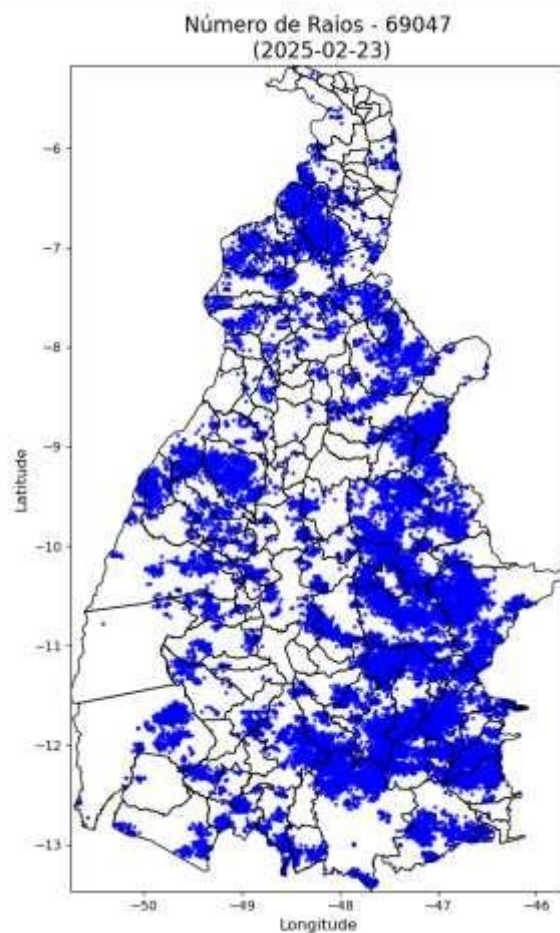


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

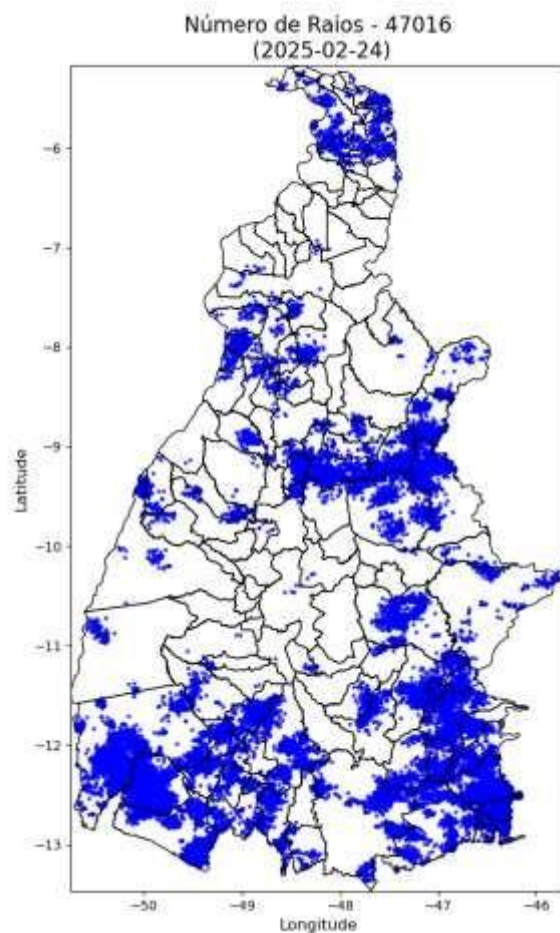


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

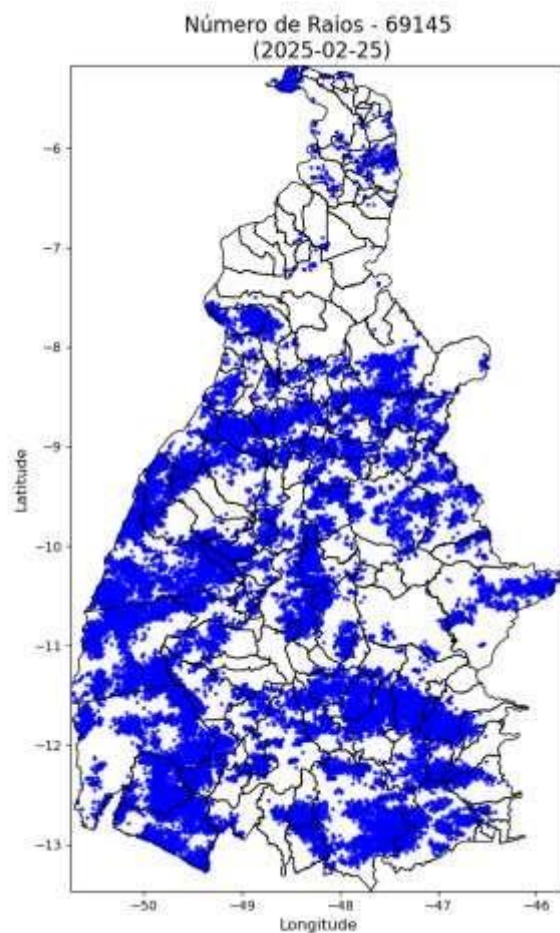


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

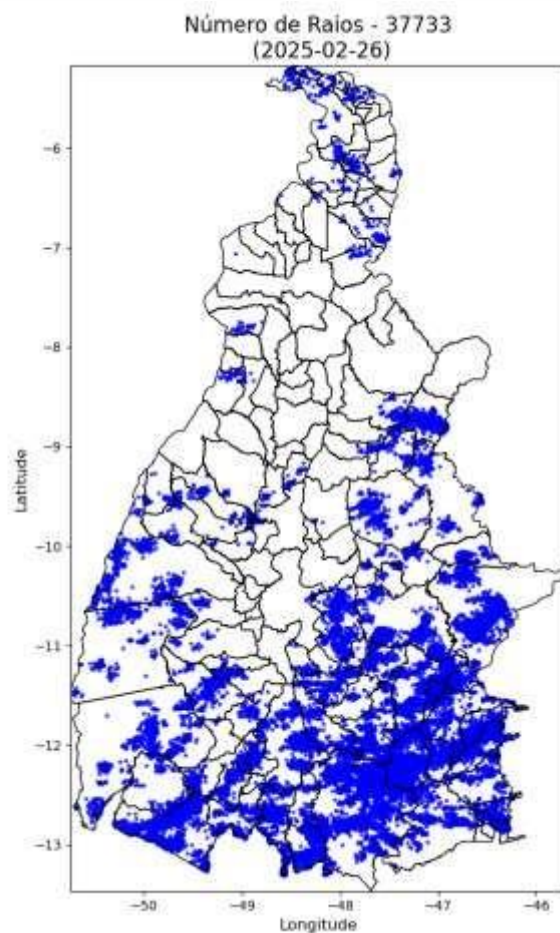


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

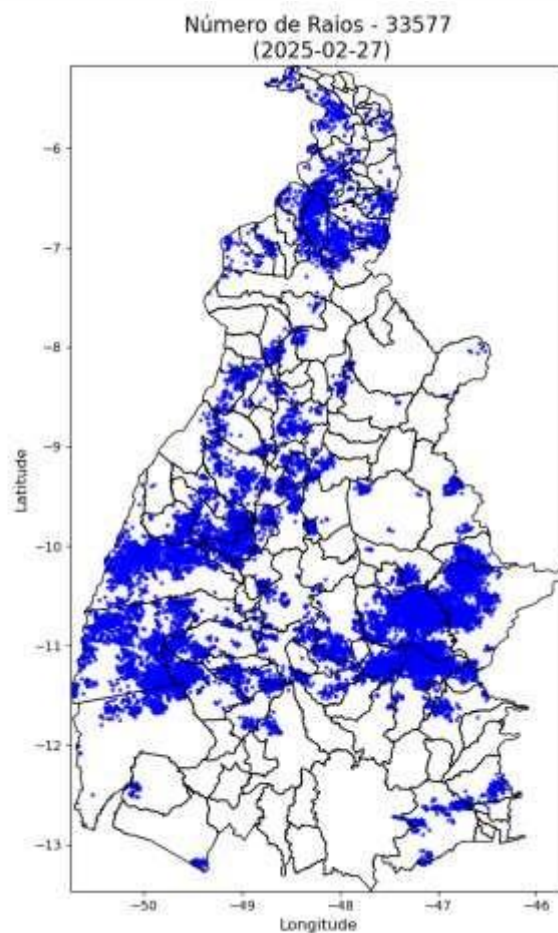


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

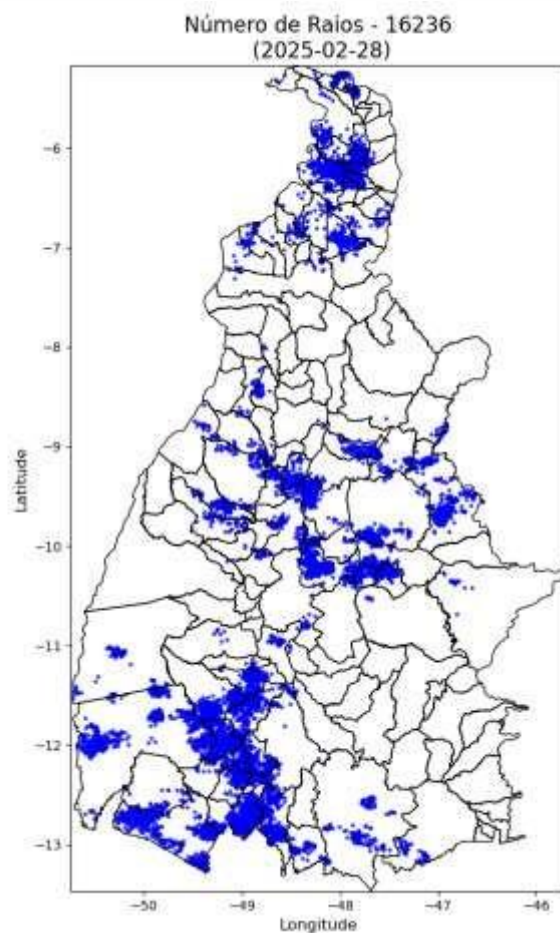


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

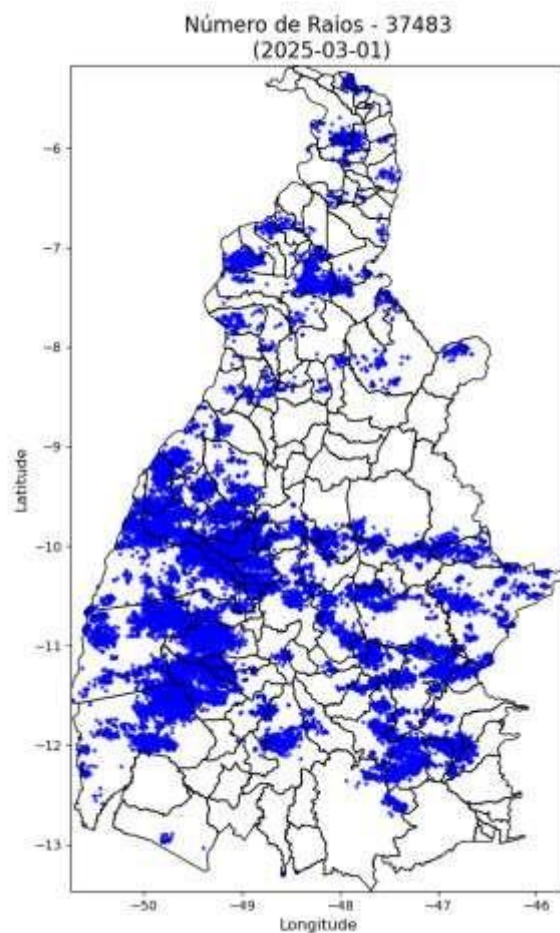


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

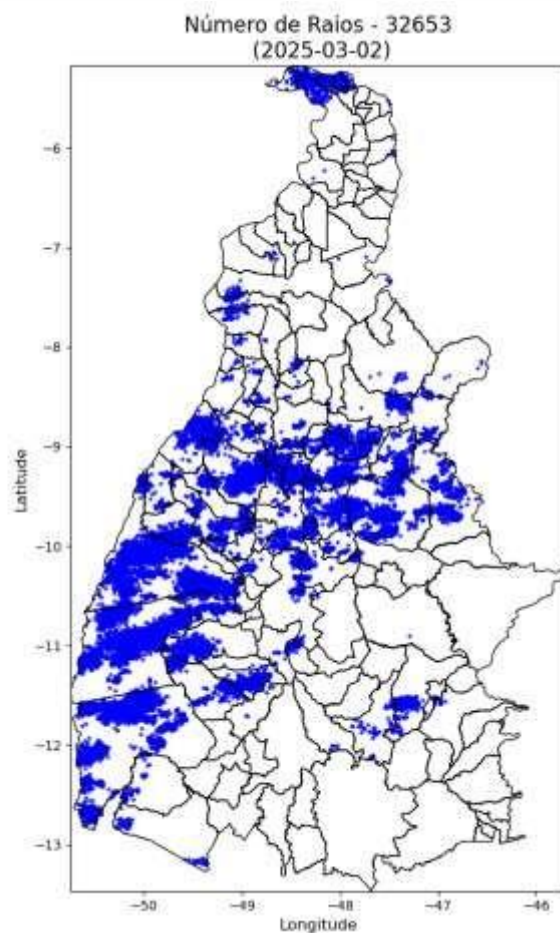


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

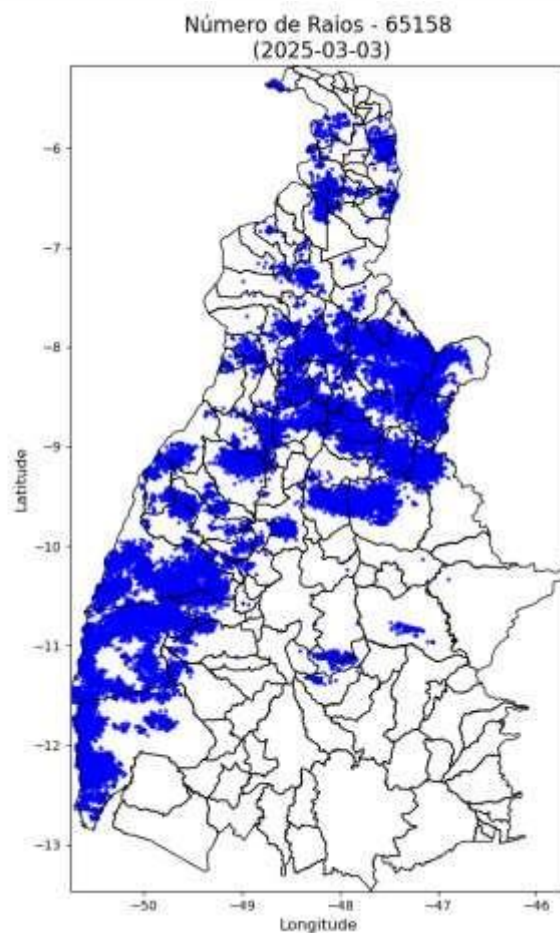

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

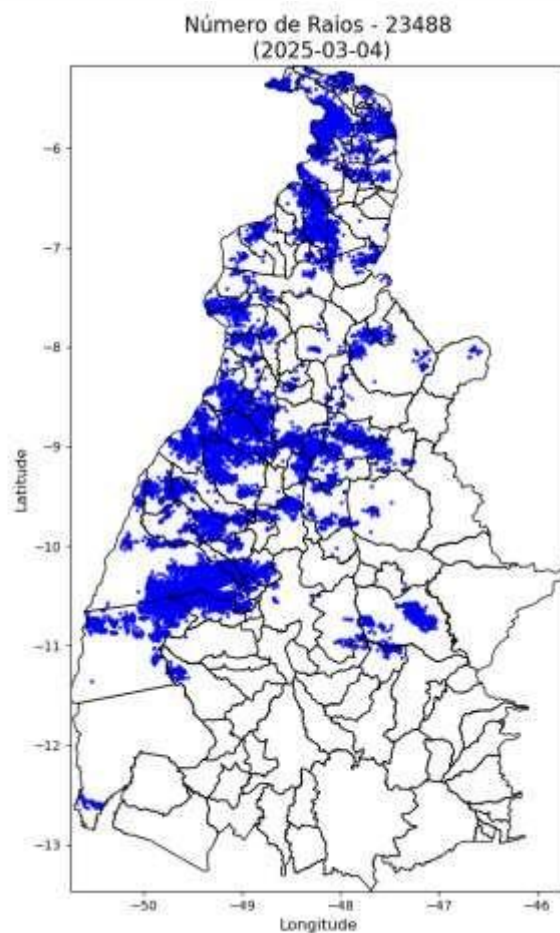

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

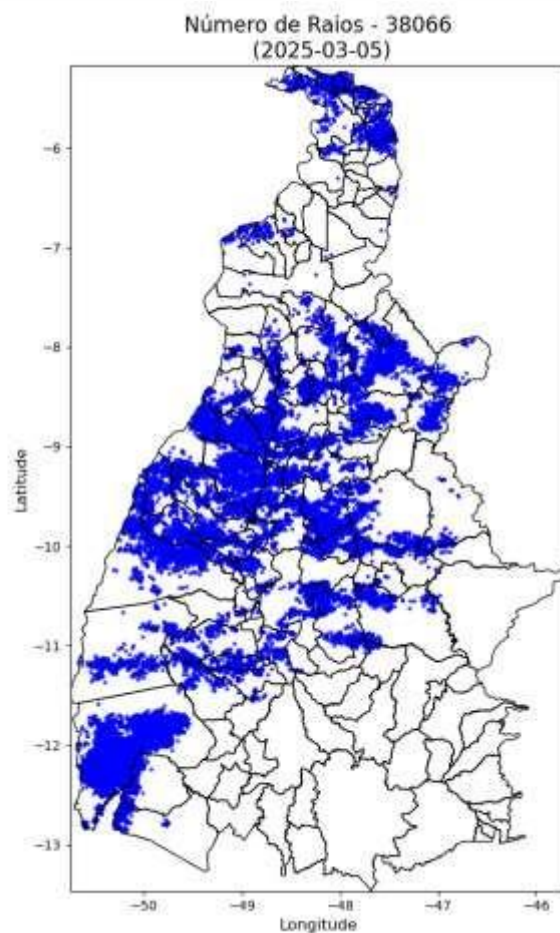



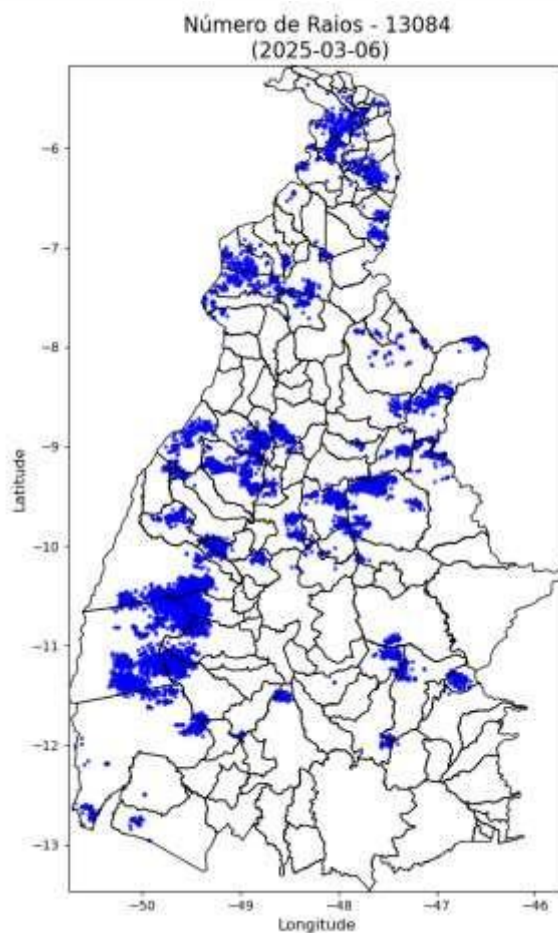


Figura 2 – Mapa de descargas atmosféricas para os dias 18/02 a 06/03.


Precipitação Diária
(2025-02-18)

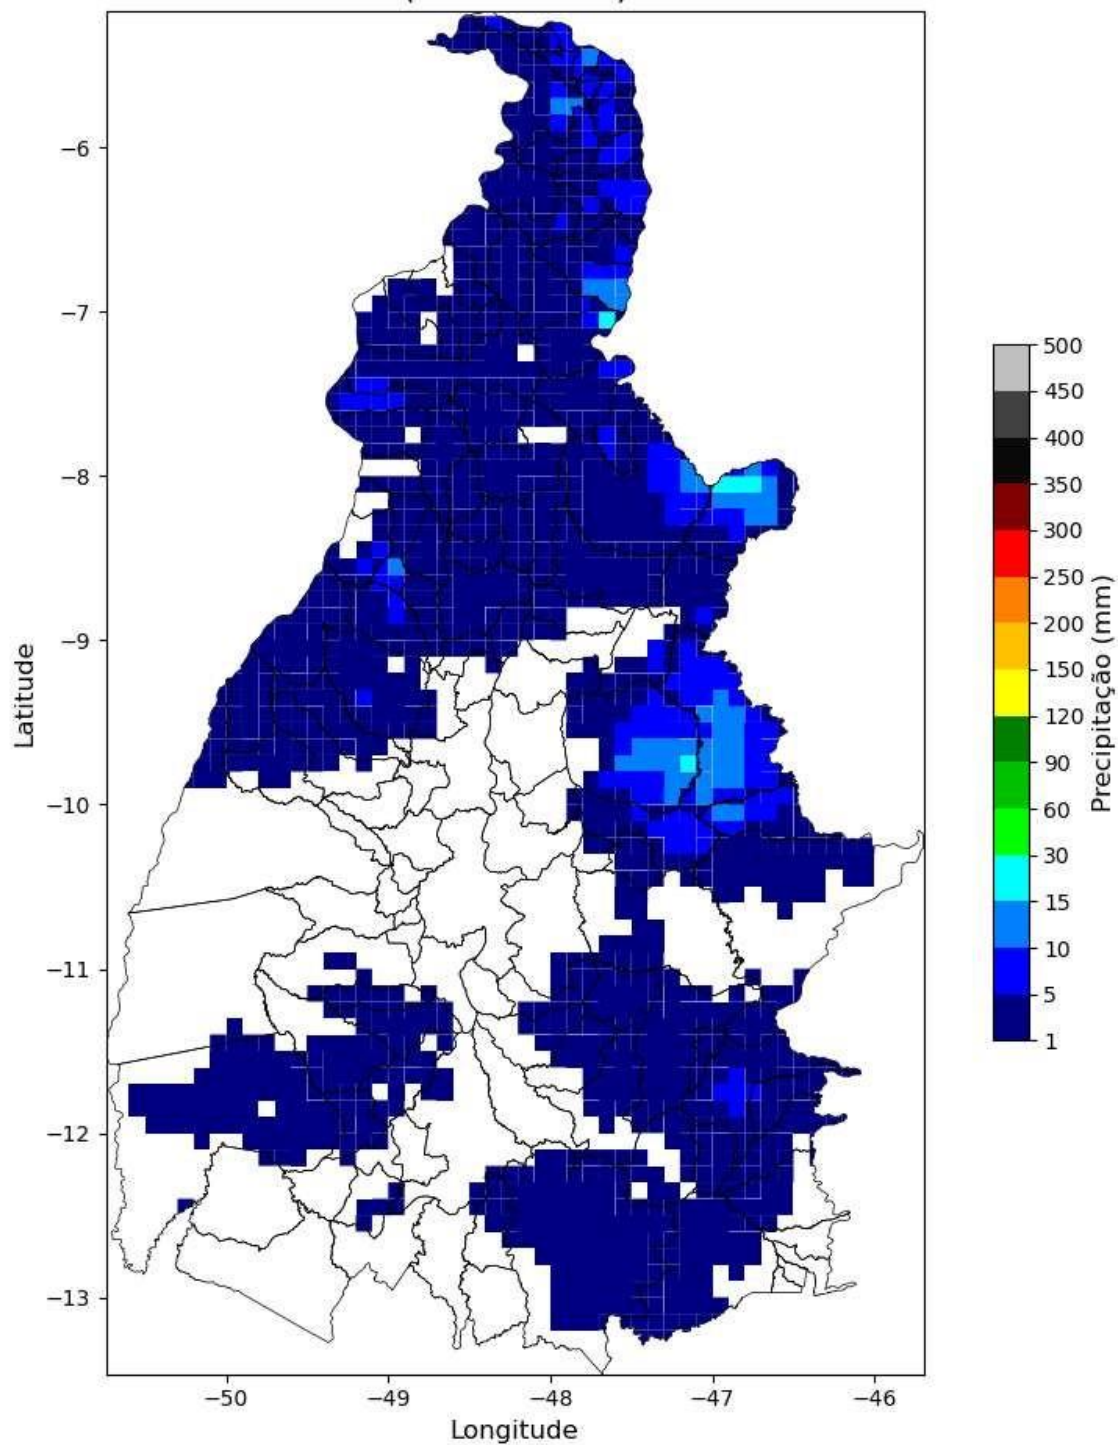


Precipitação Diária
(2025-02-19)

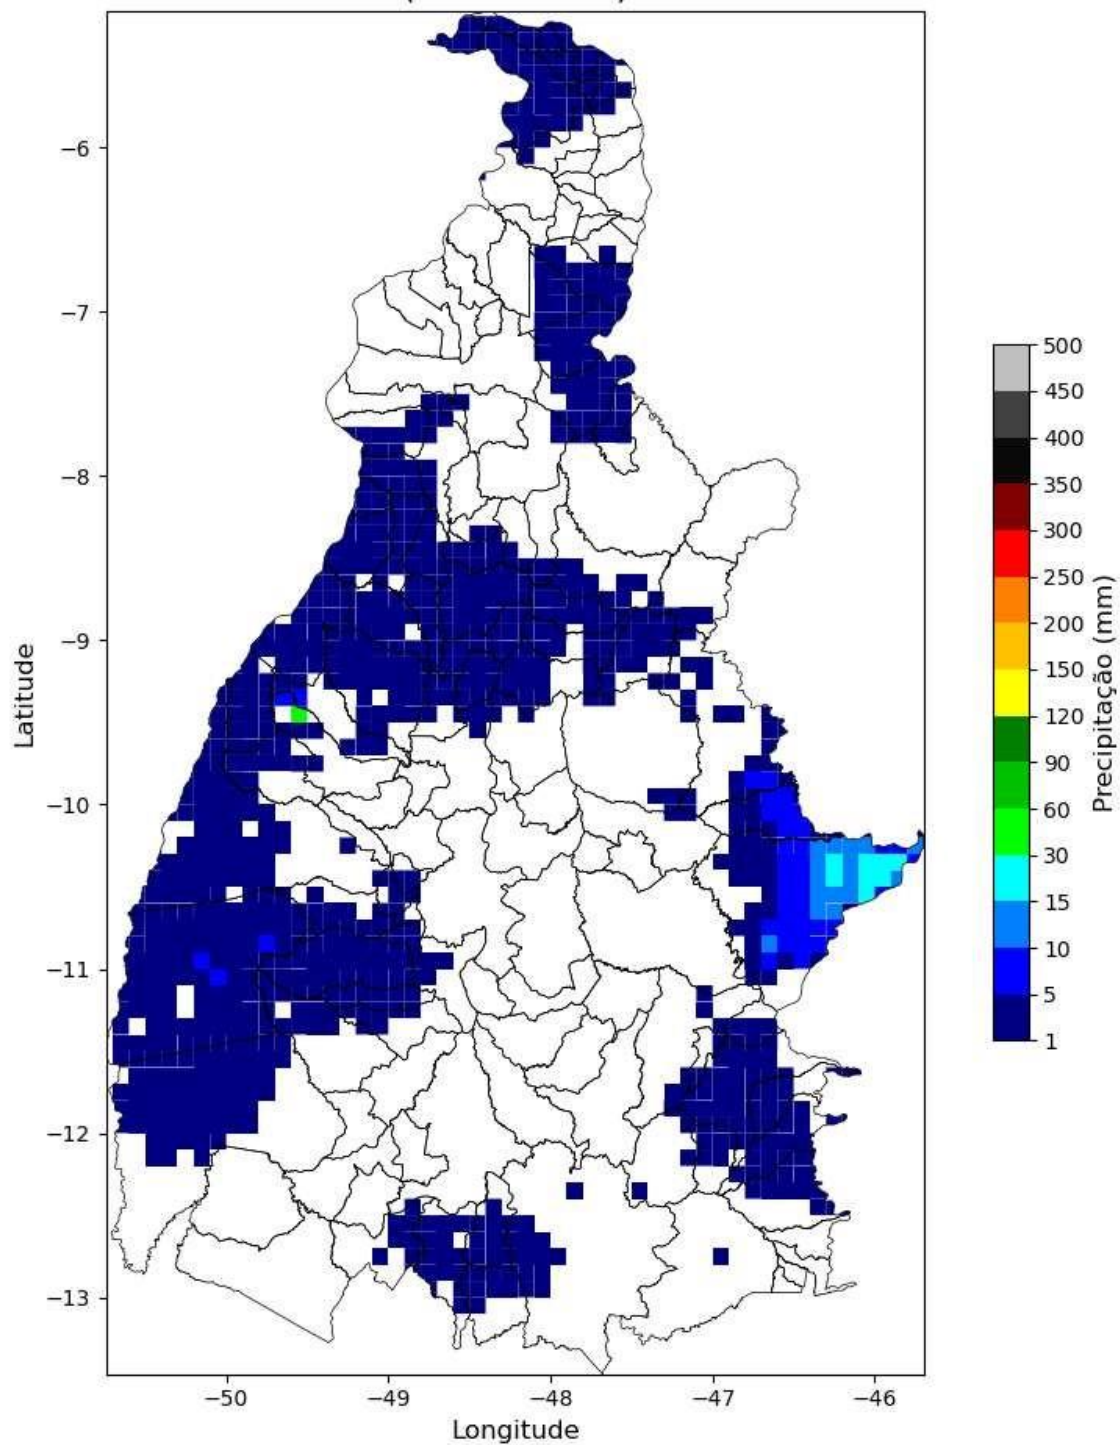


Precipitação Diária
(2025-02-20)

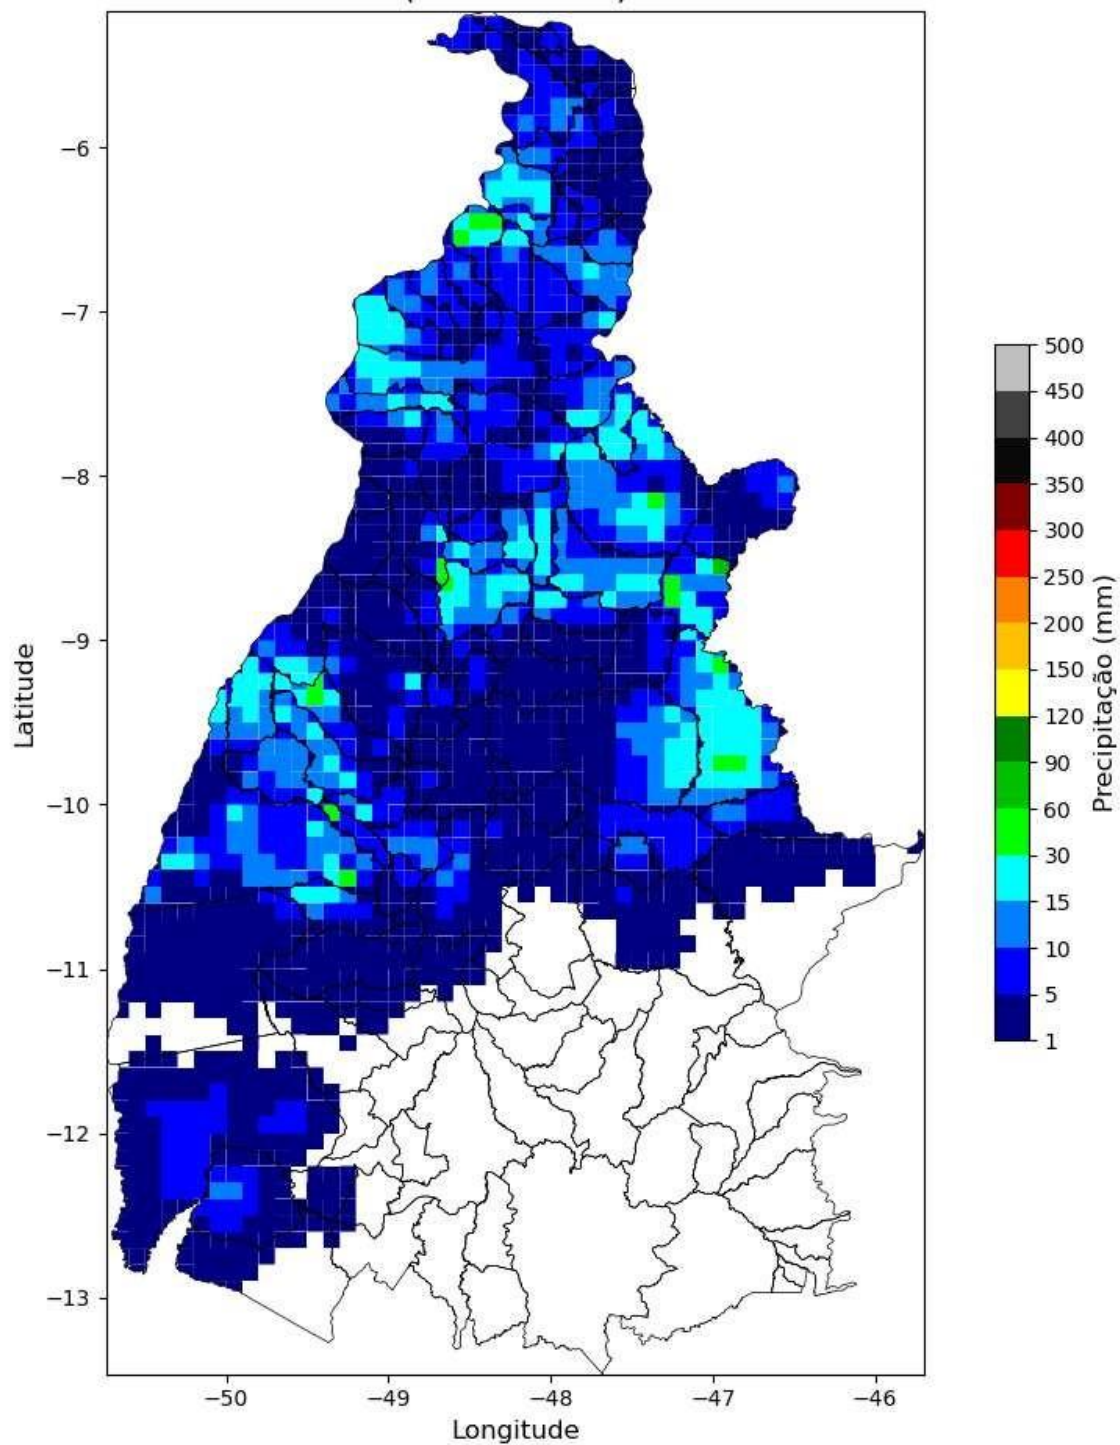


Precipitação Diária
(2025-02-21)

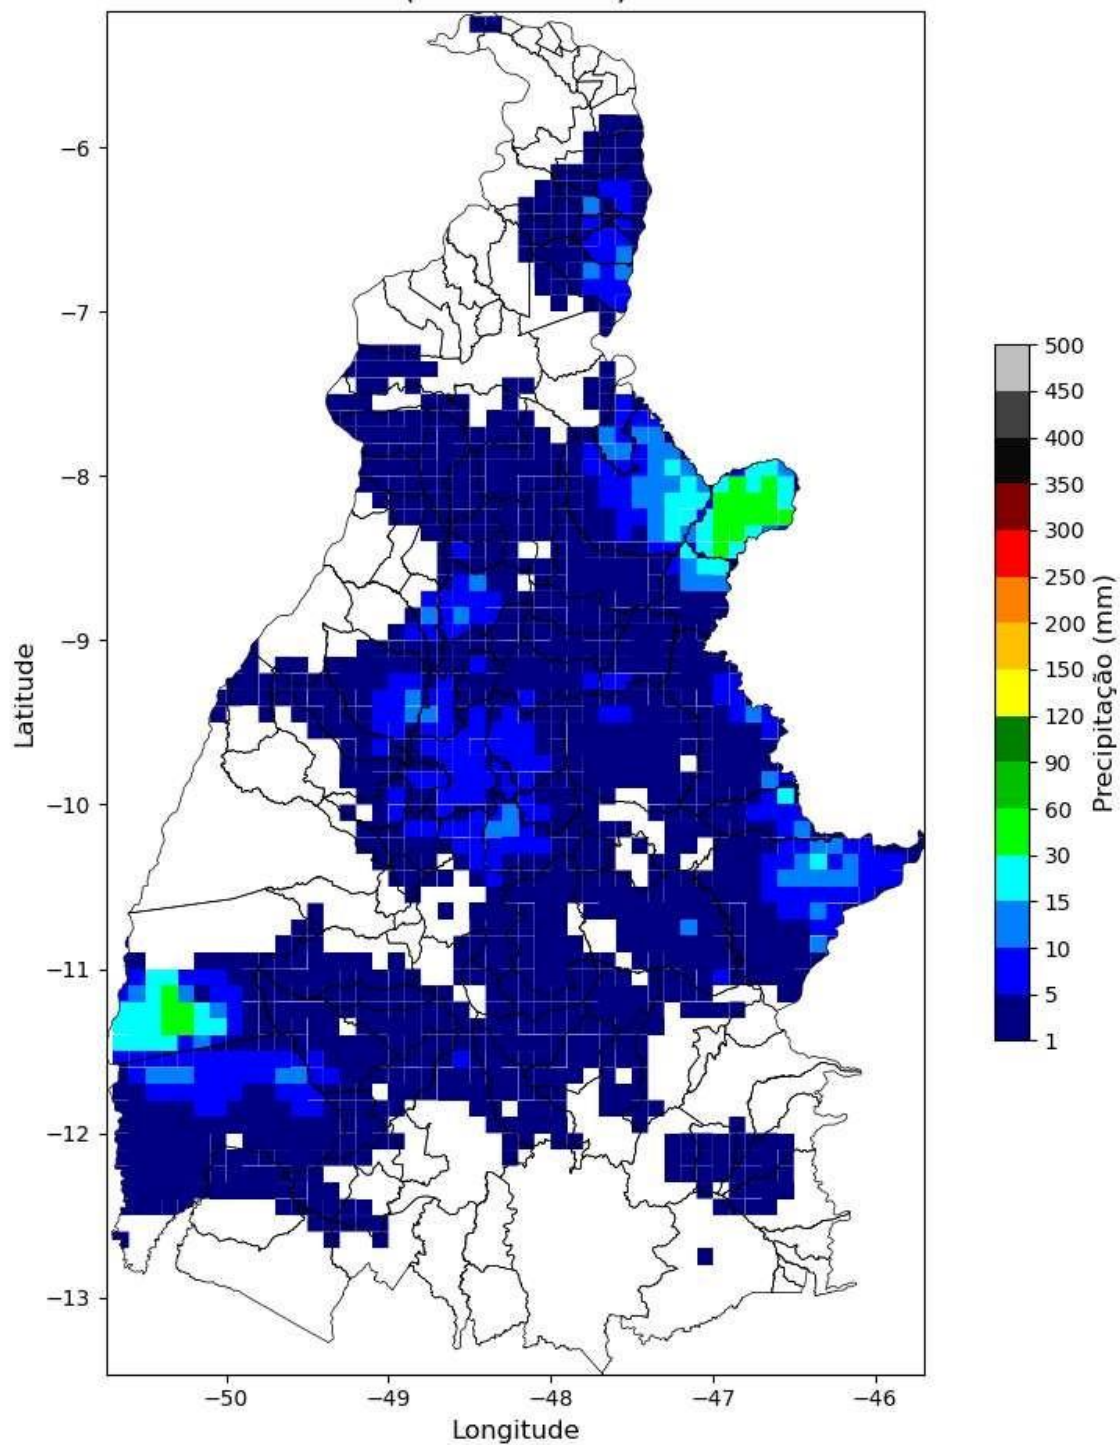


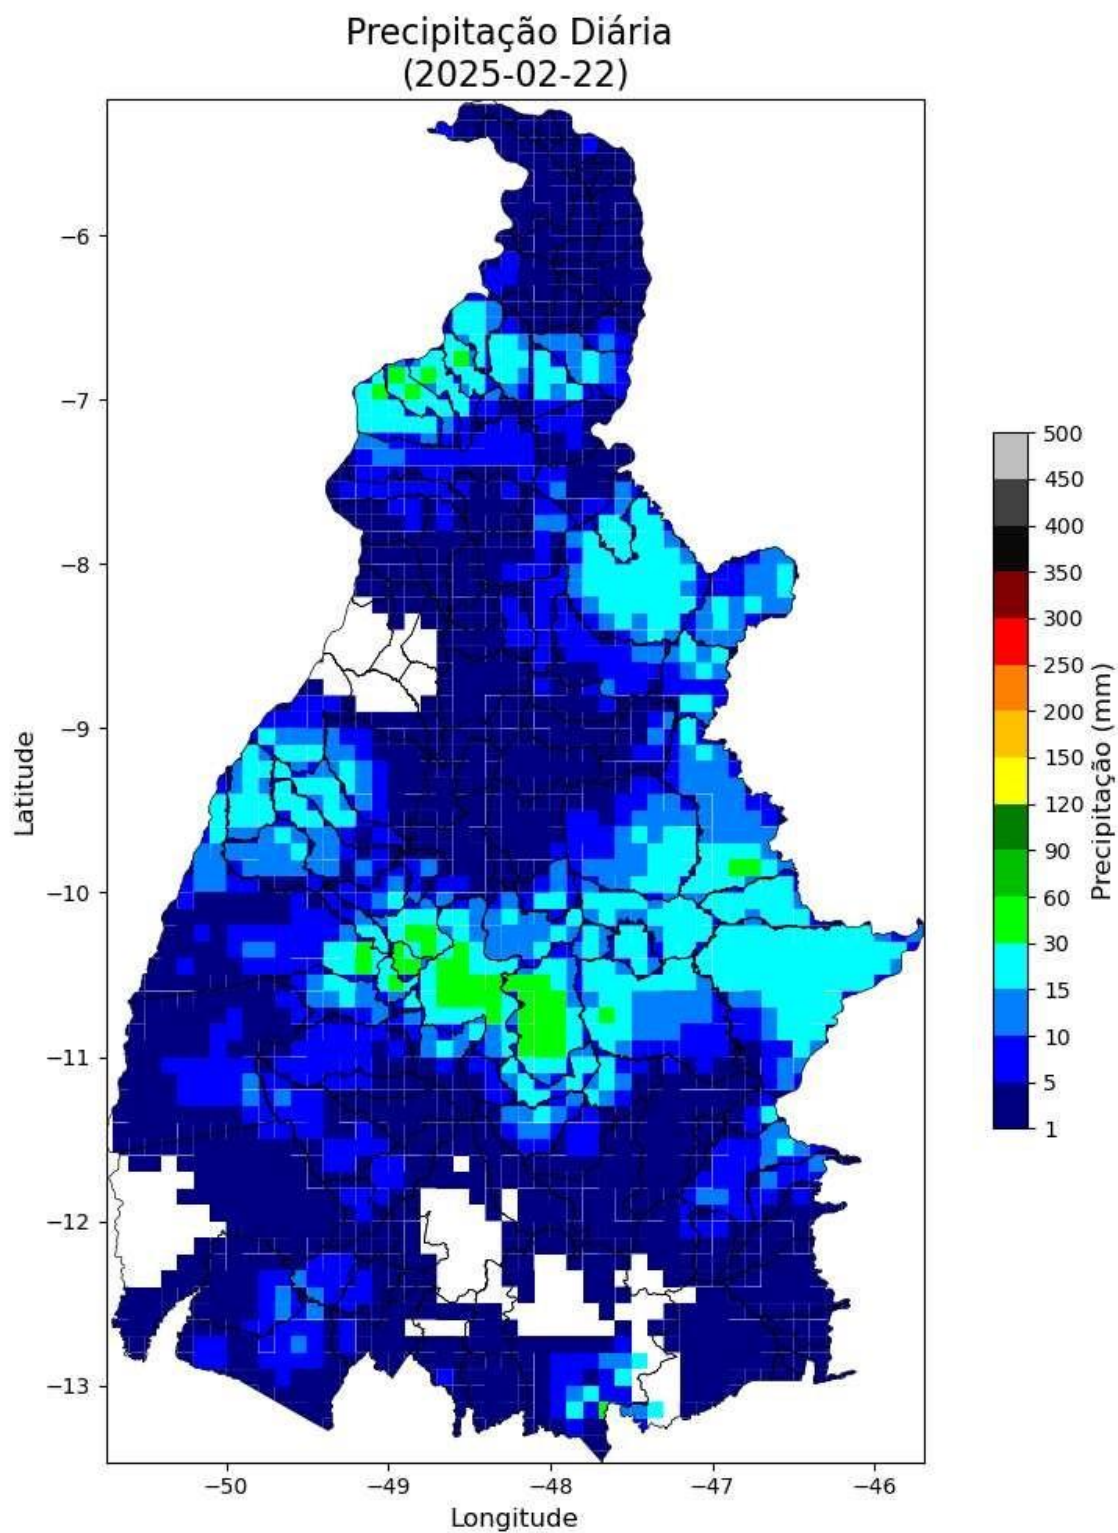



Precipitação Diária
(2025-02-23)

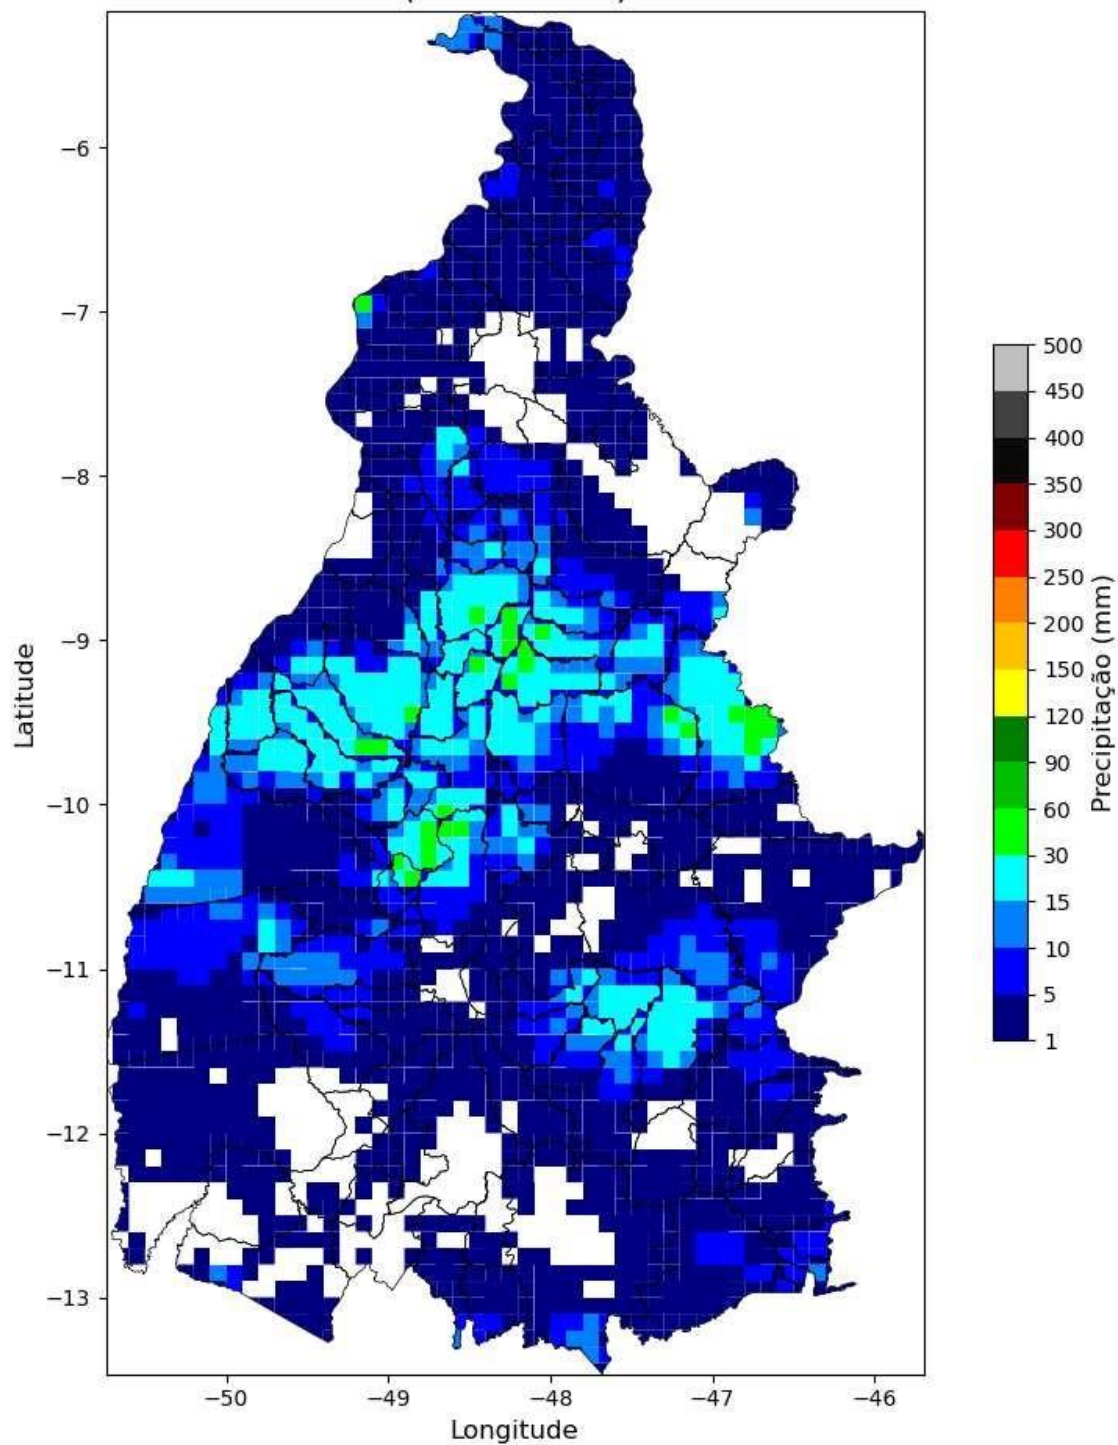


Precipitação Diária
(2025-02-24)

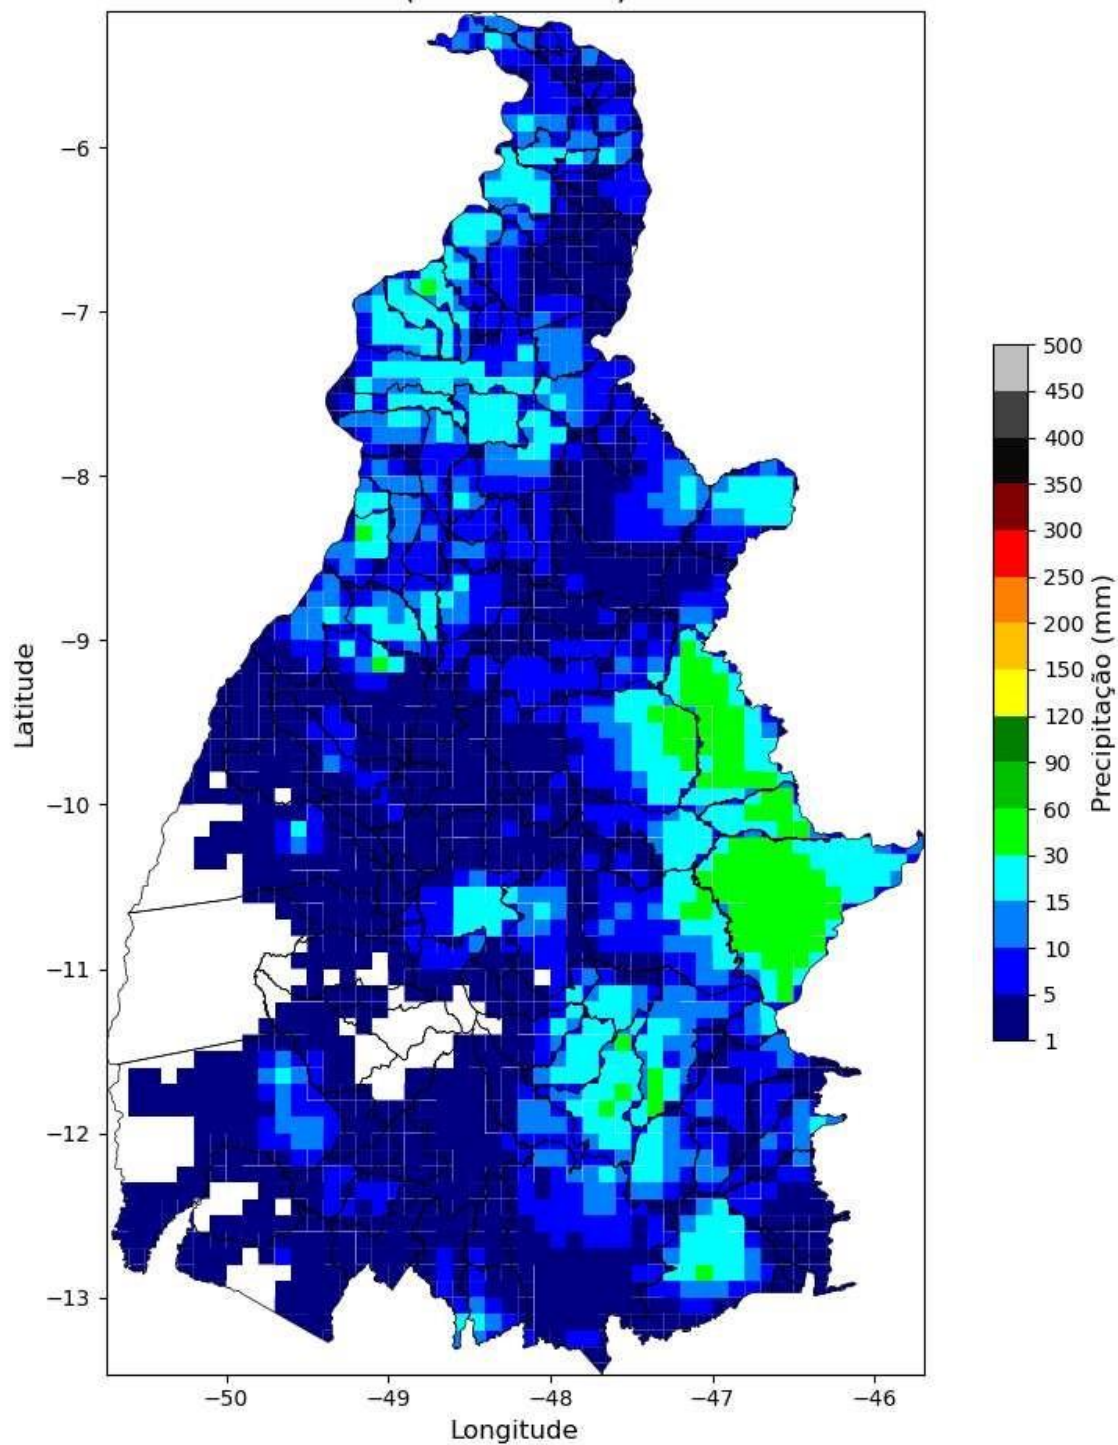

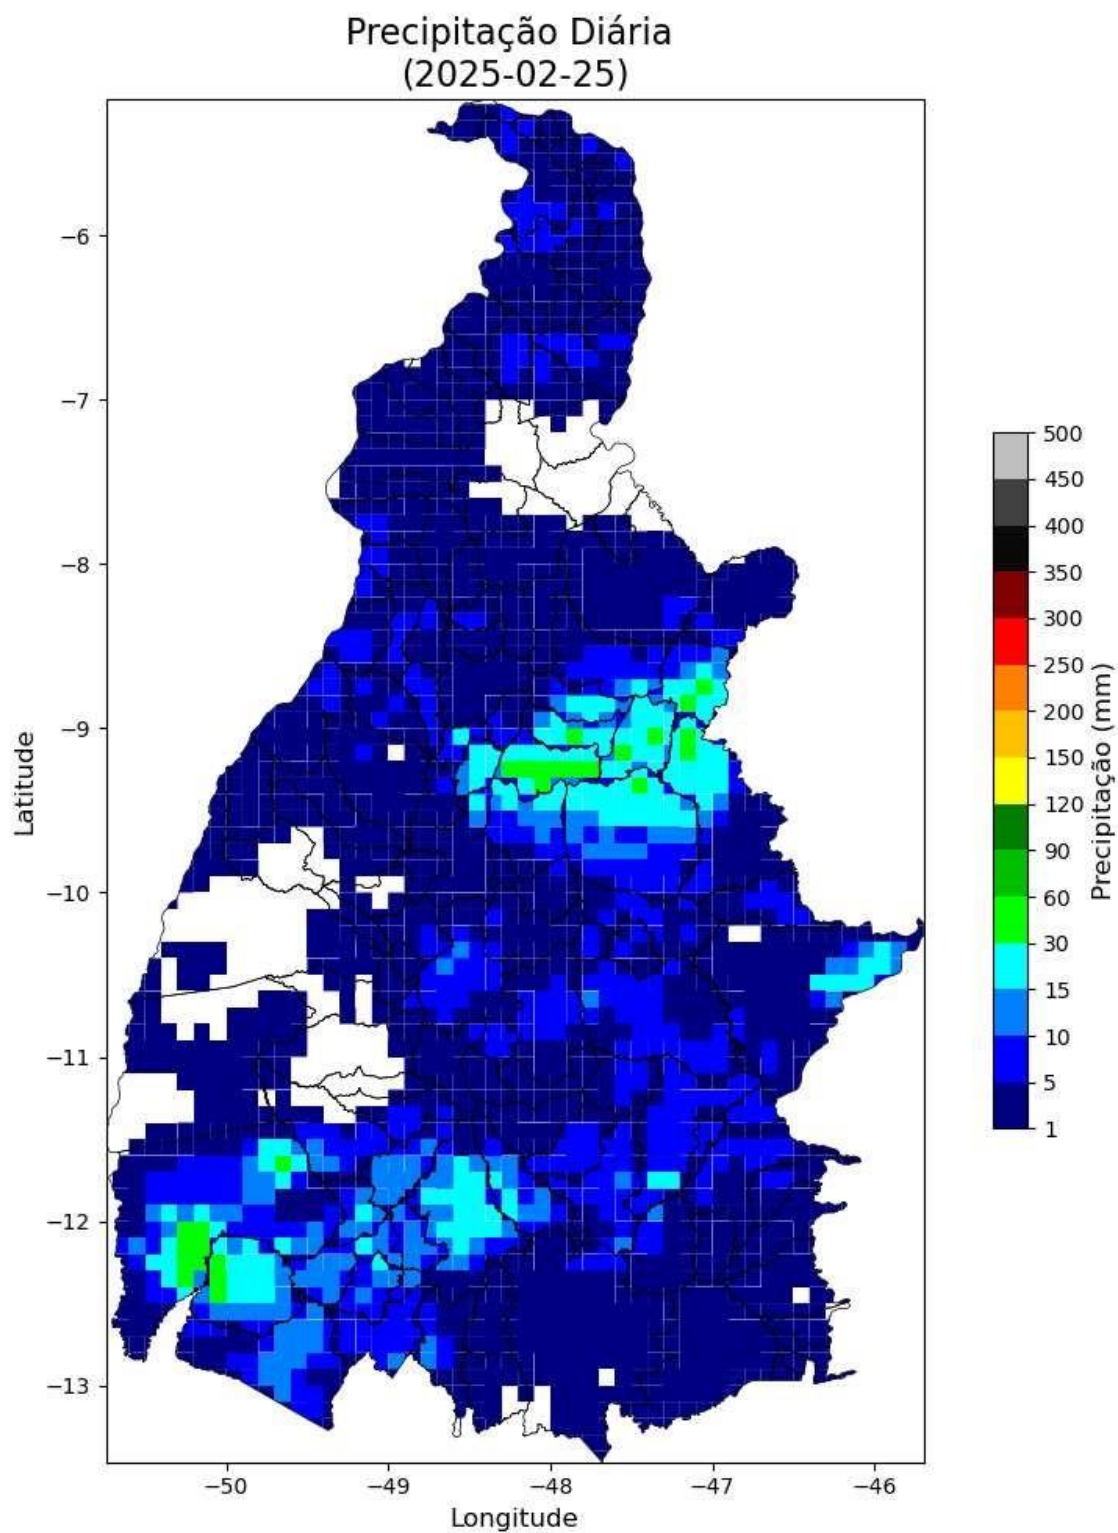


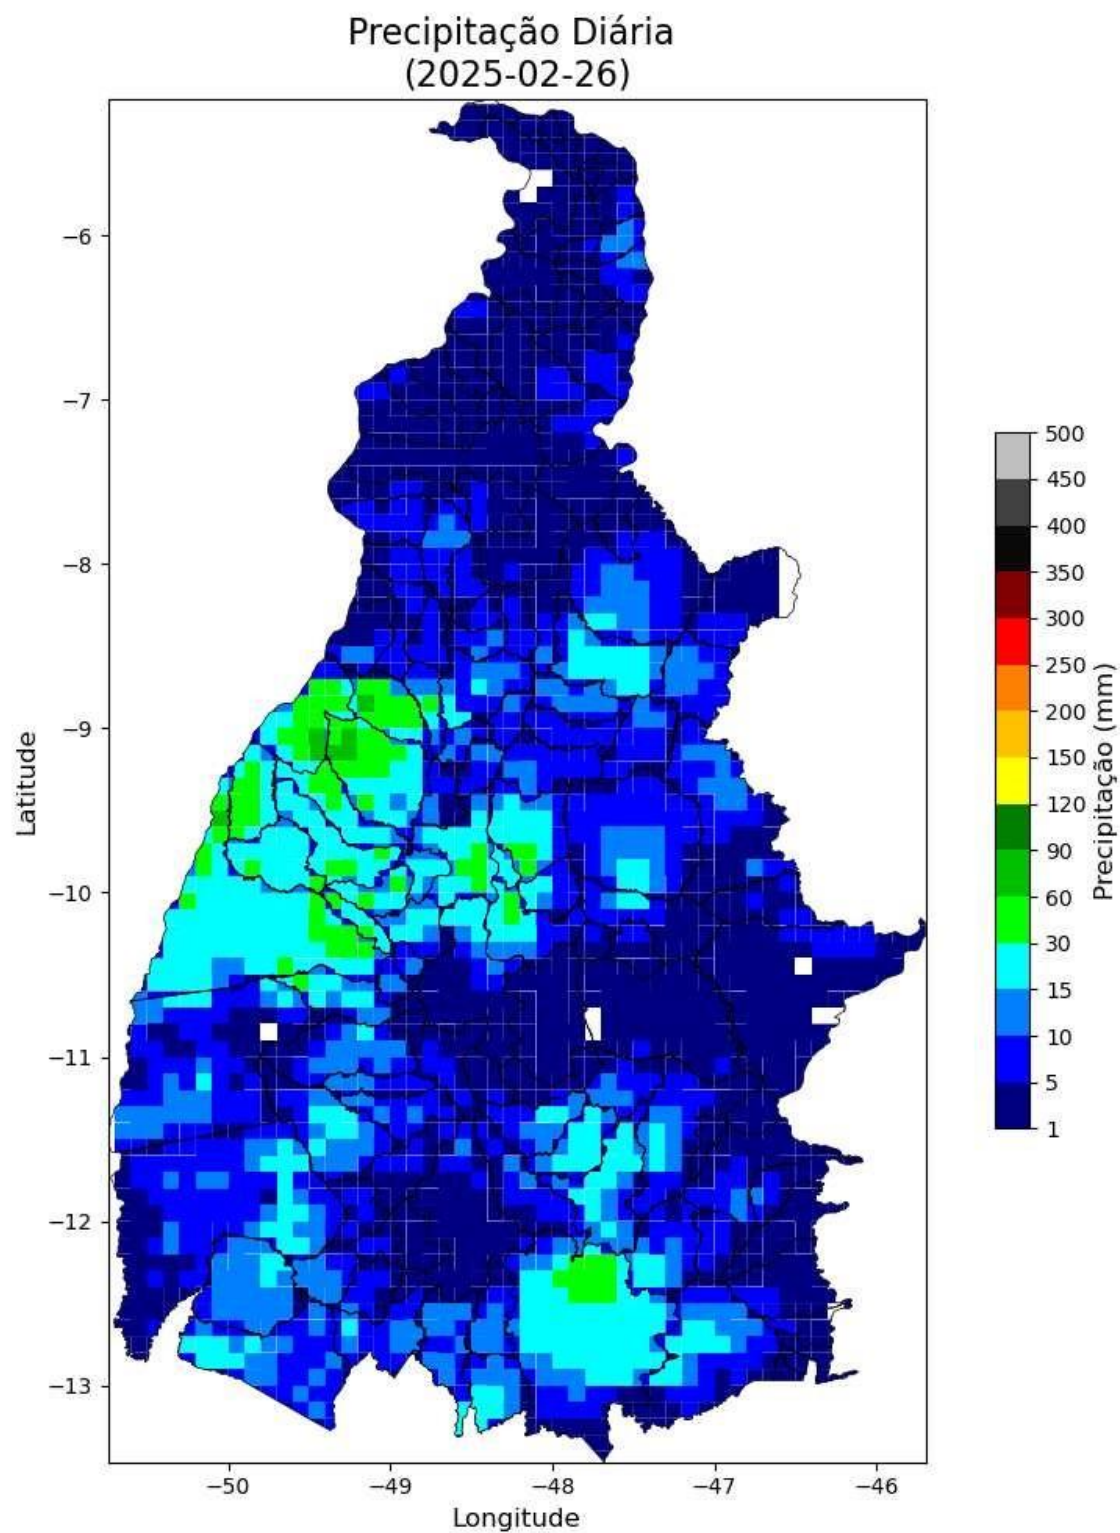


Precipitação Diária
(2025-02-27)

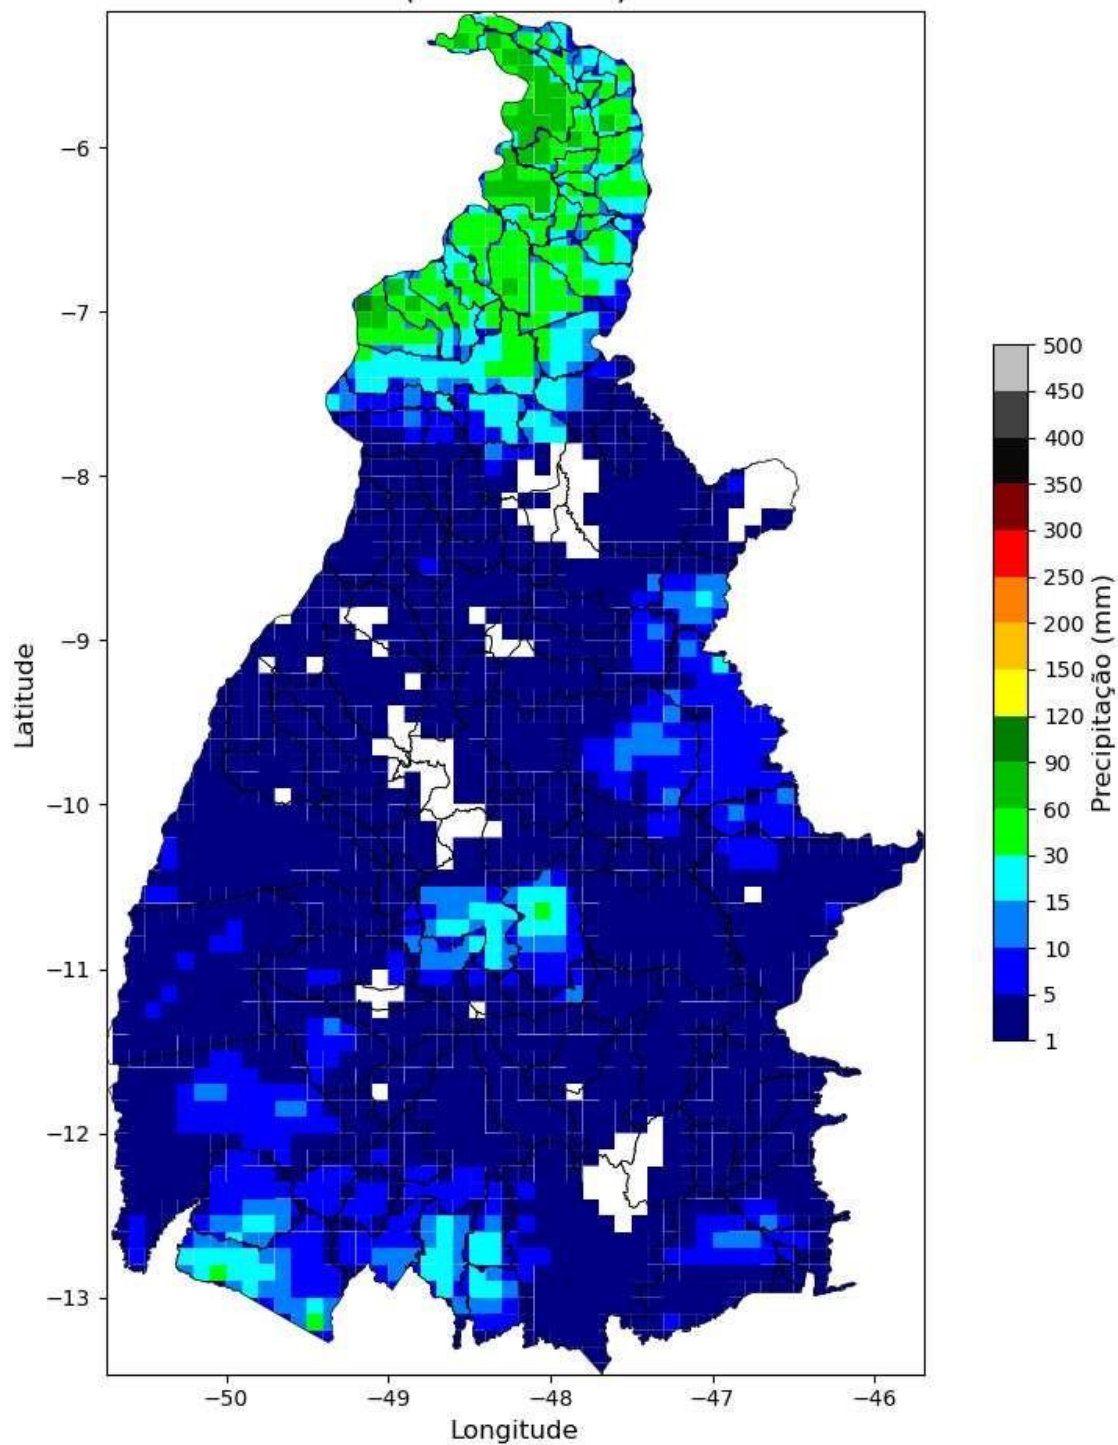


Precipitação Diária
(2025-02-28)

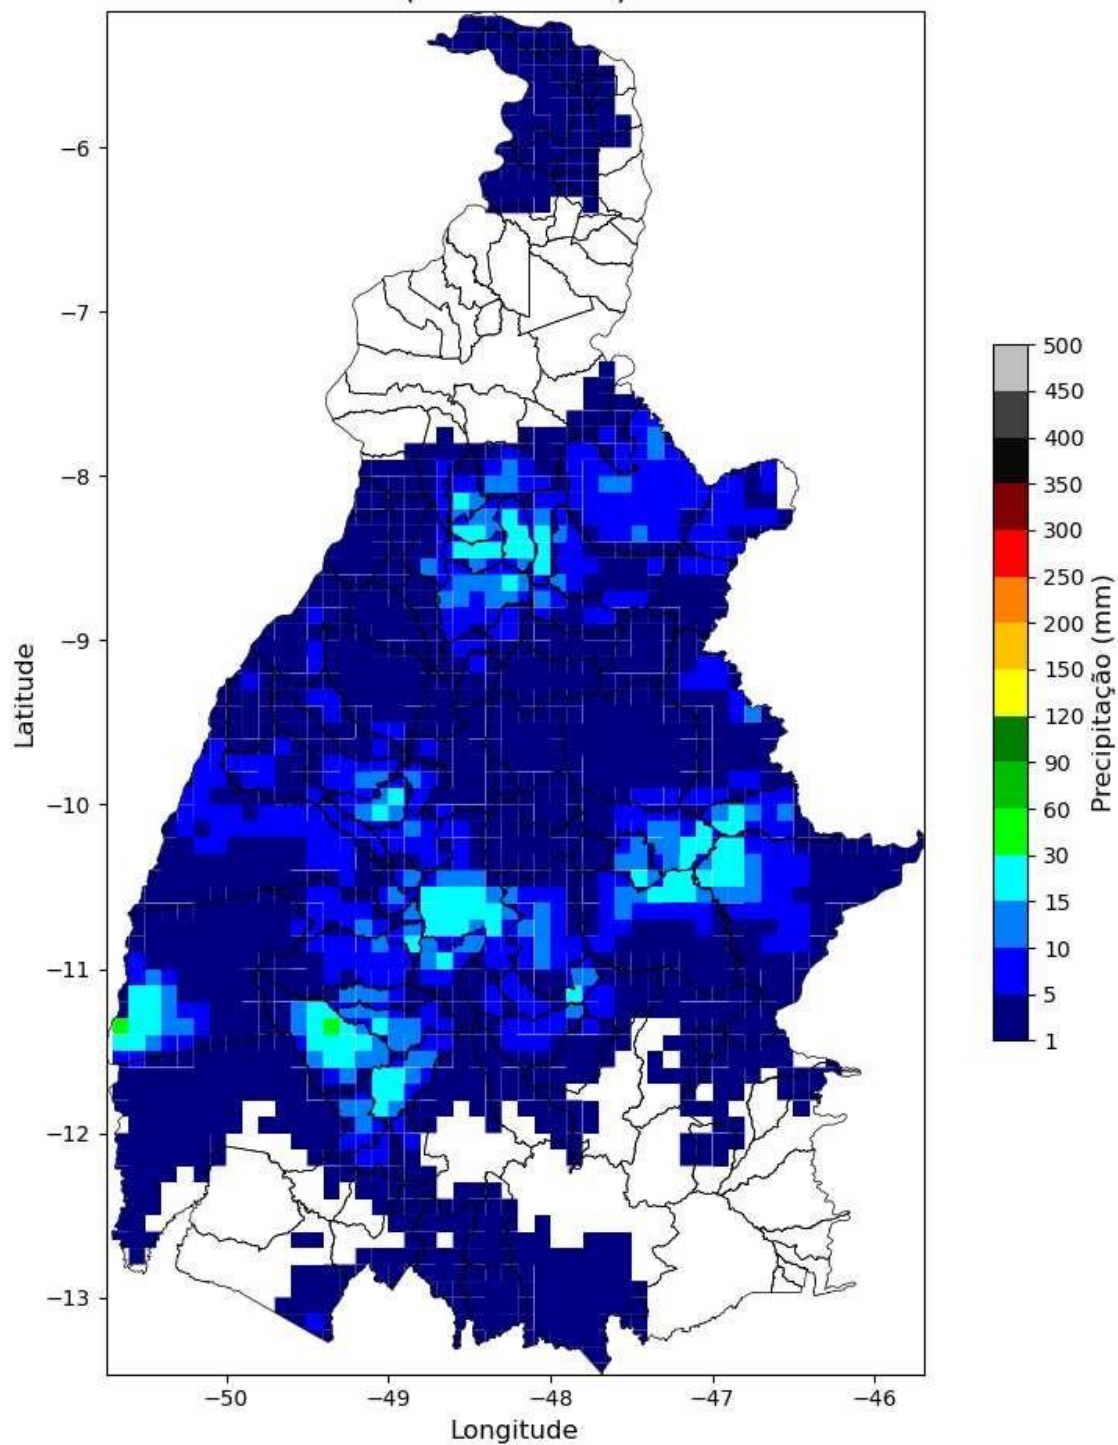


Precipitação Diária
(2025-03-01)

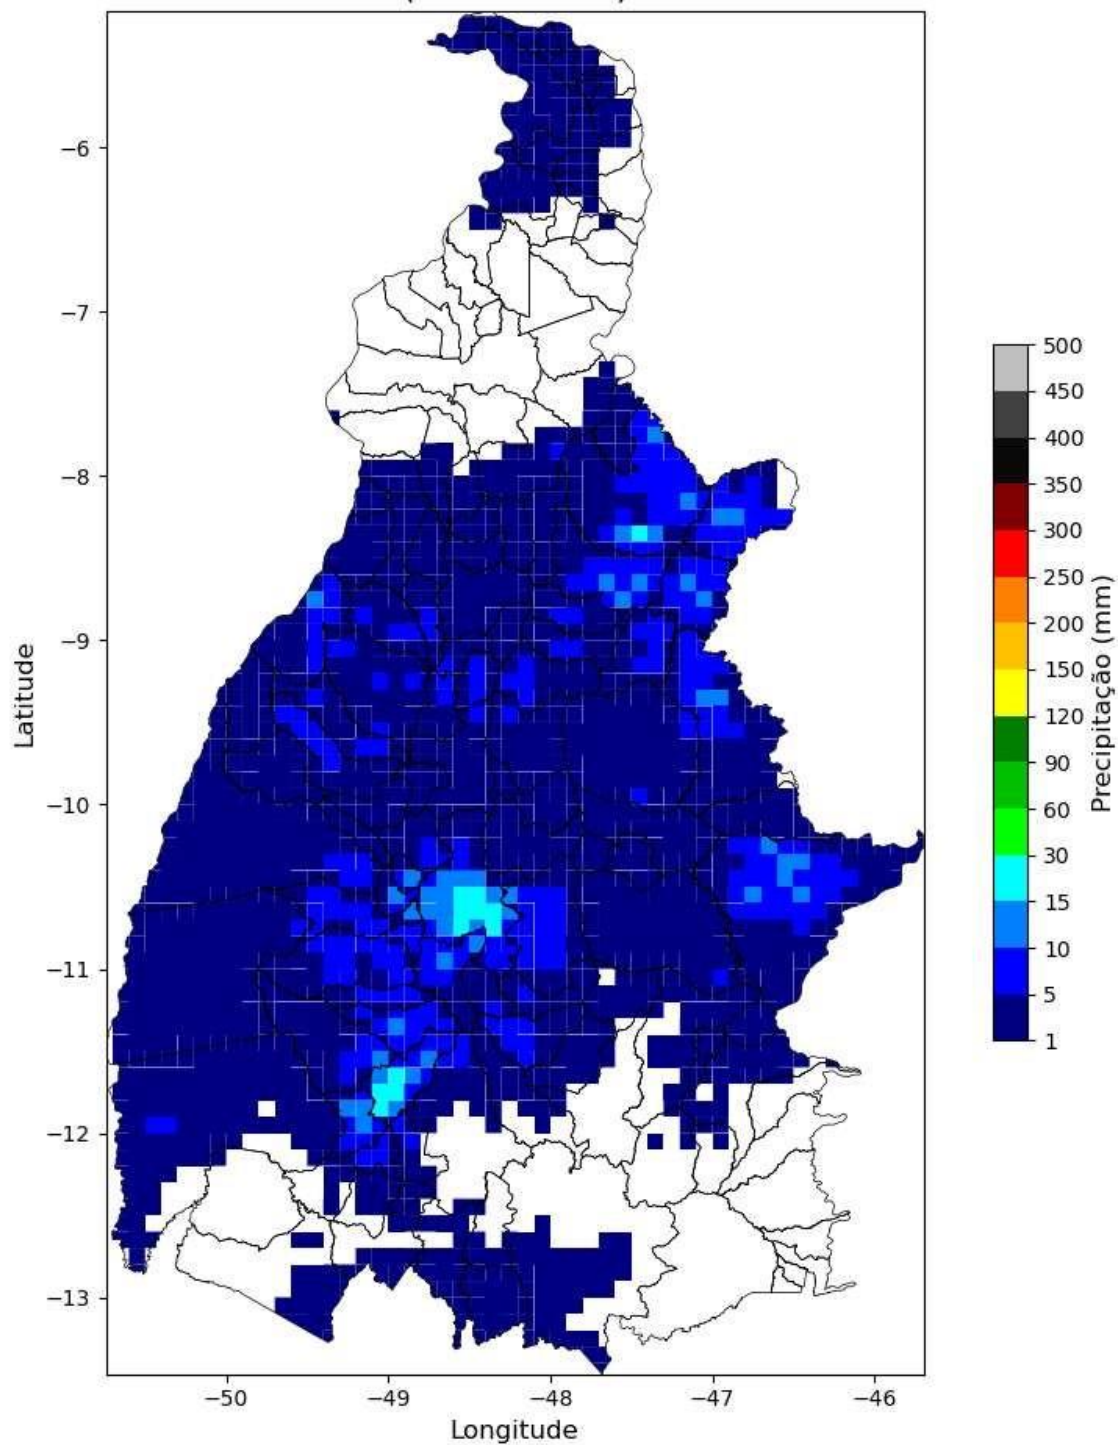


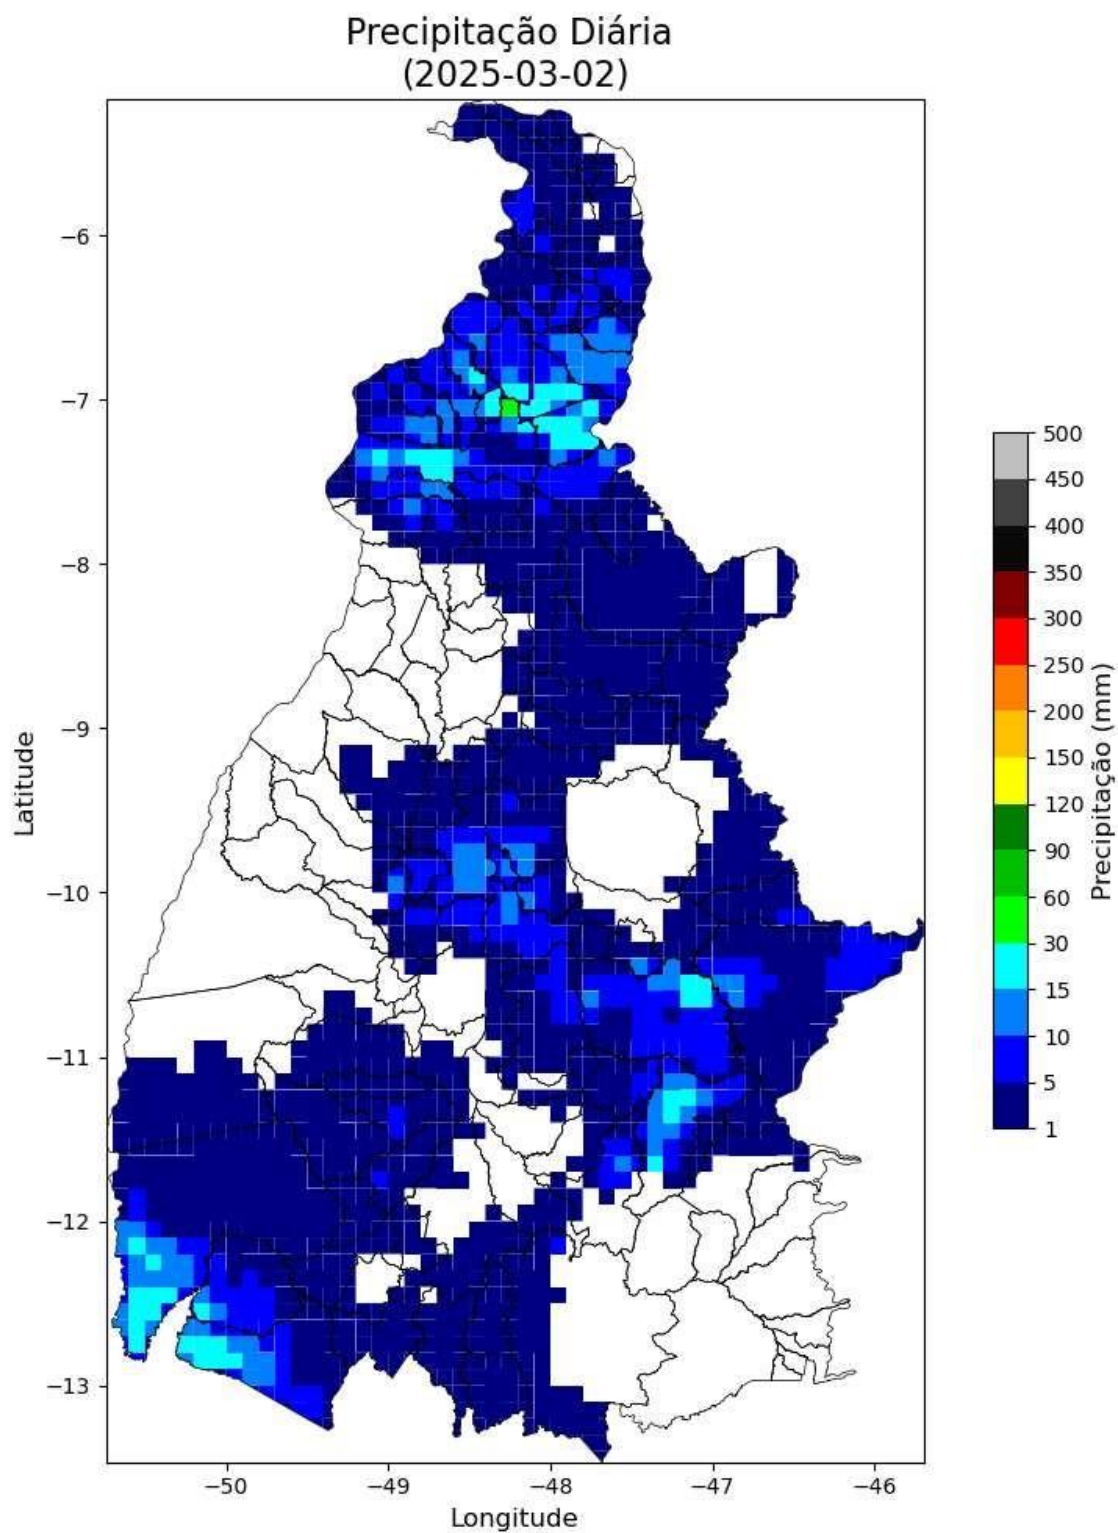


Precipitação Diária
(2025-03-03)

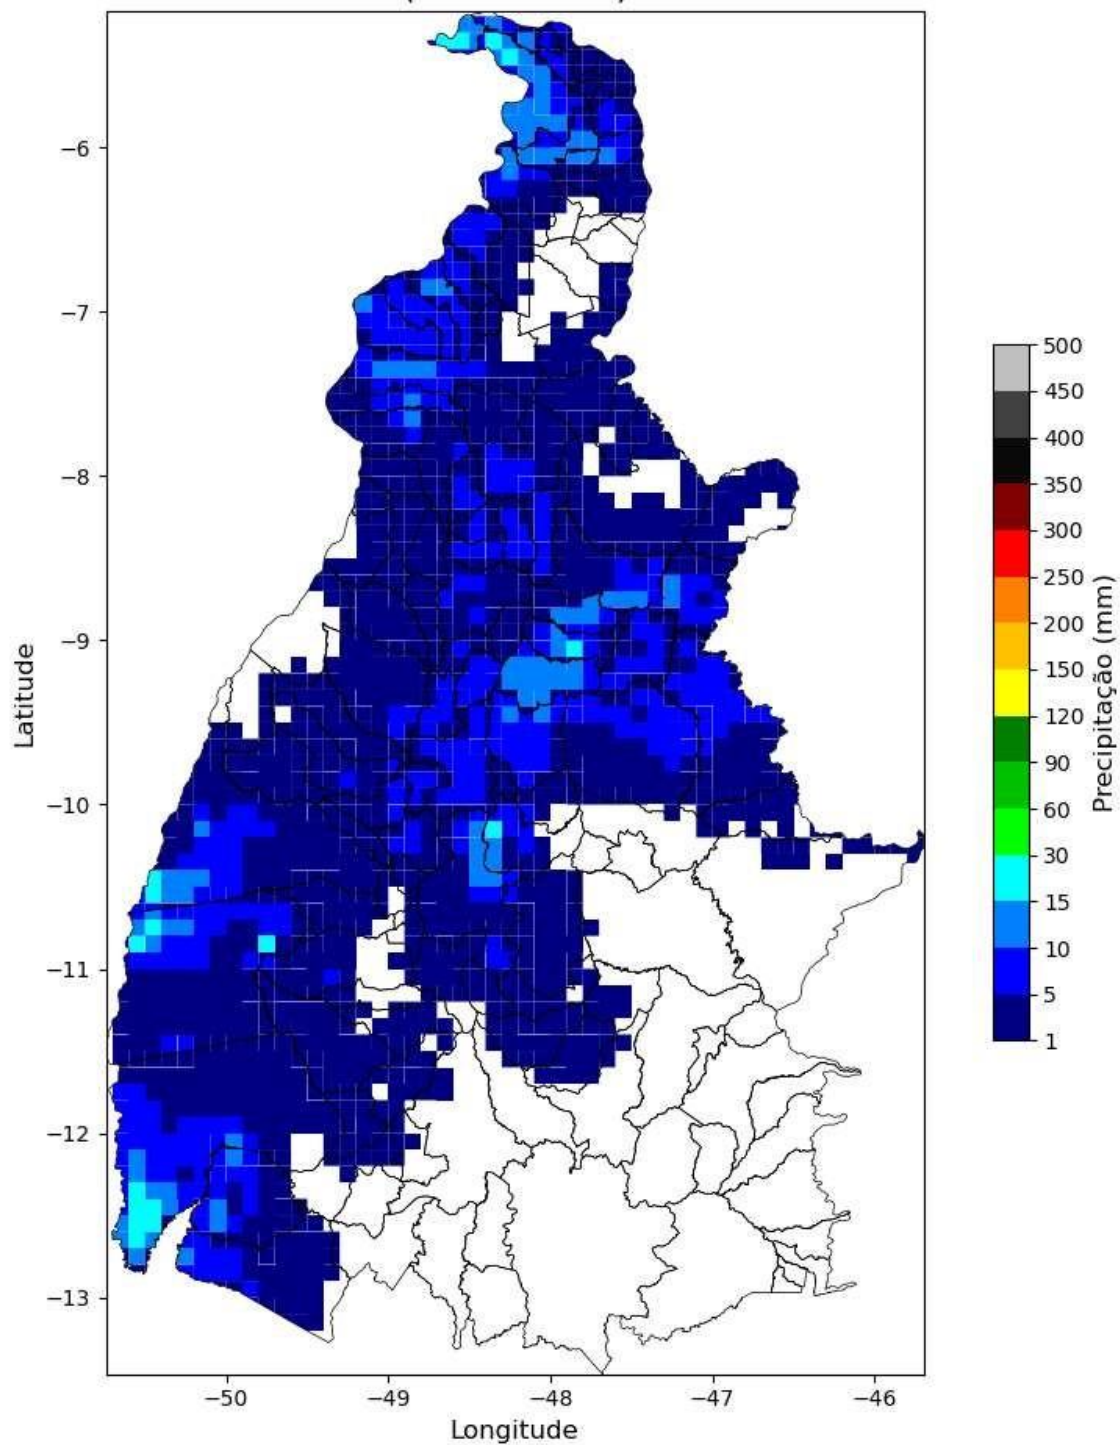

Precipitação Diária
(2025-03-04)

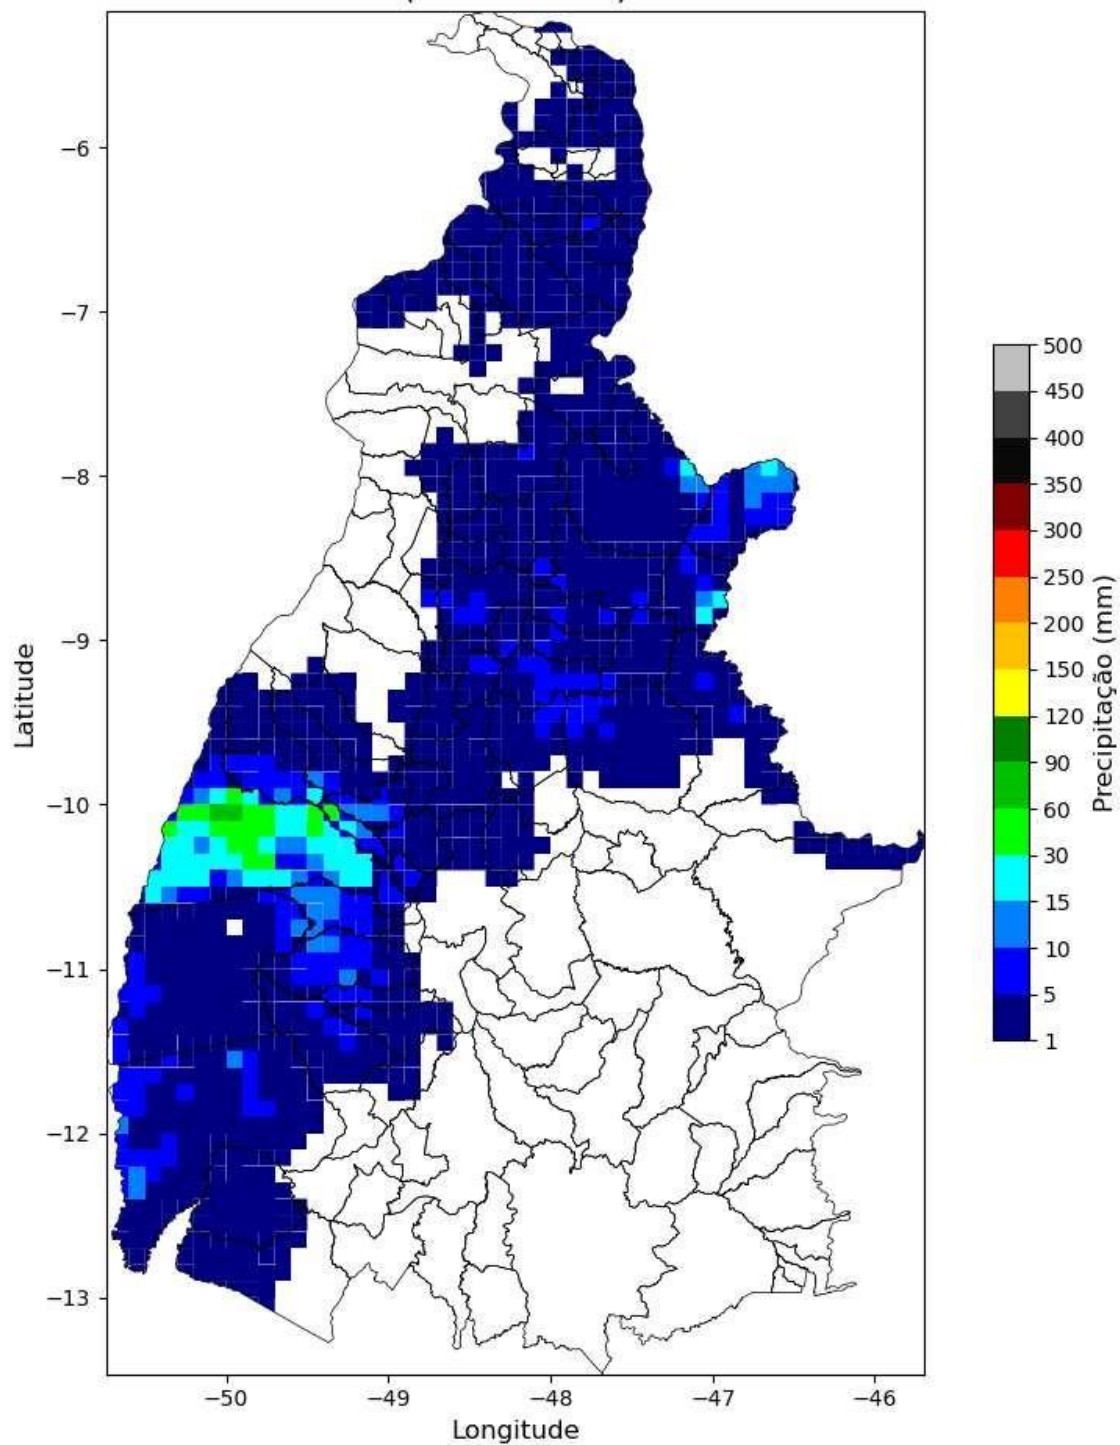

Precipitação Diária
(2025-03-05)

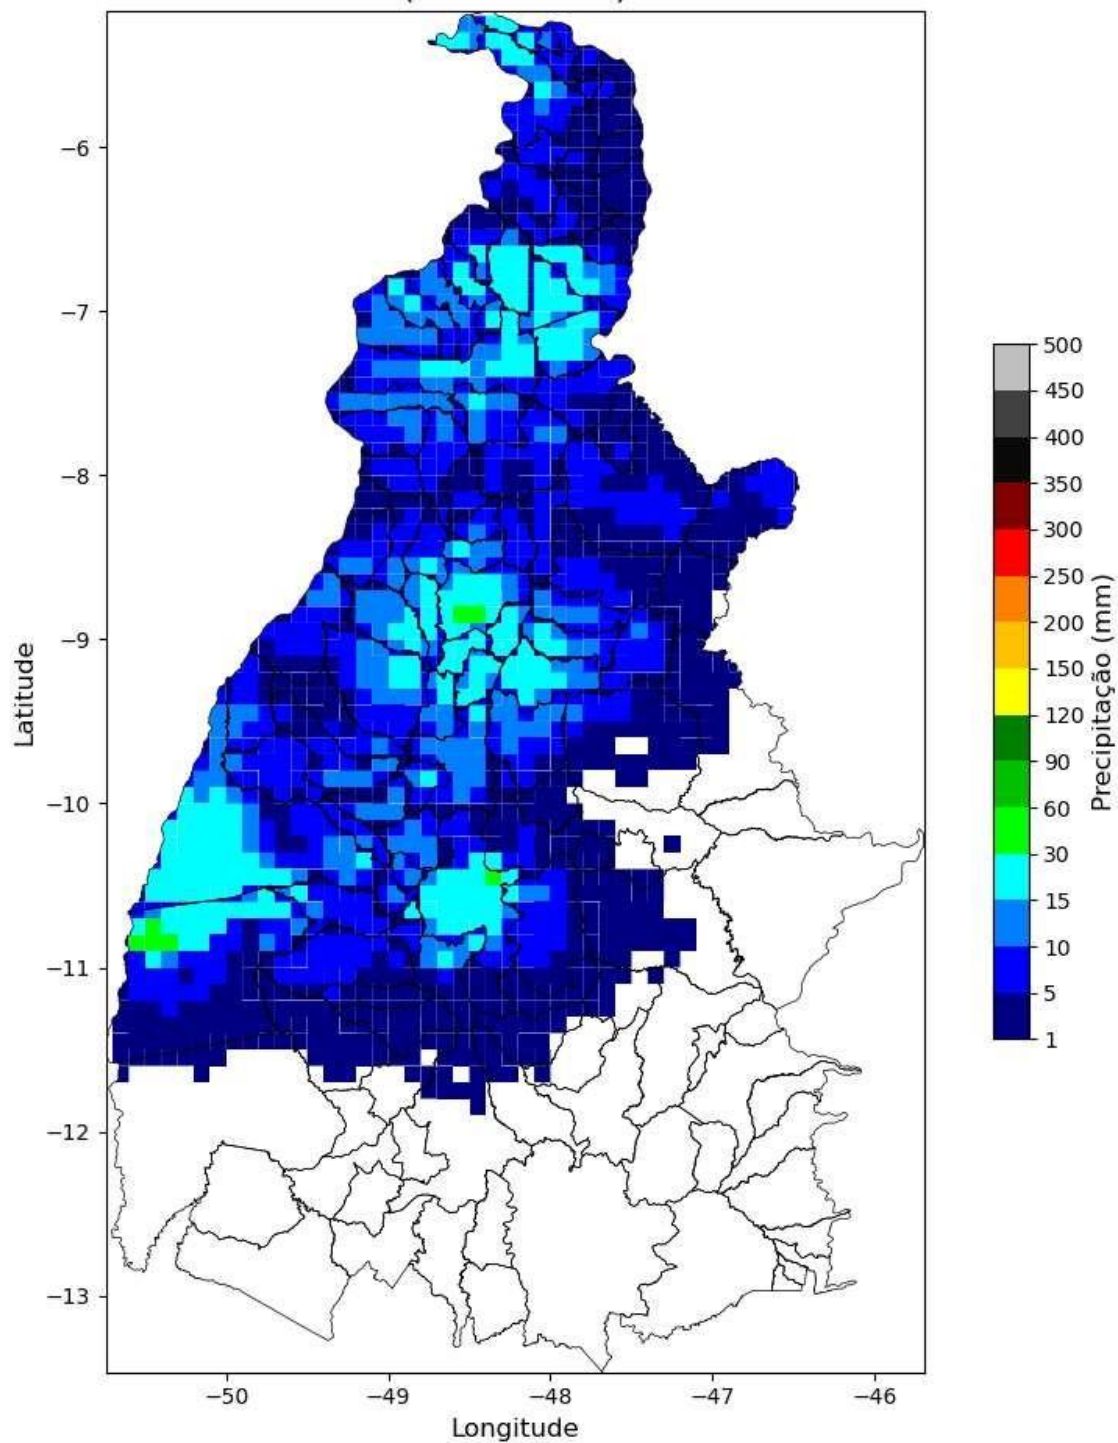



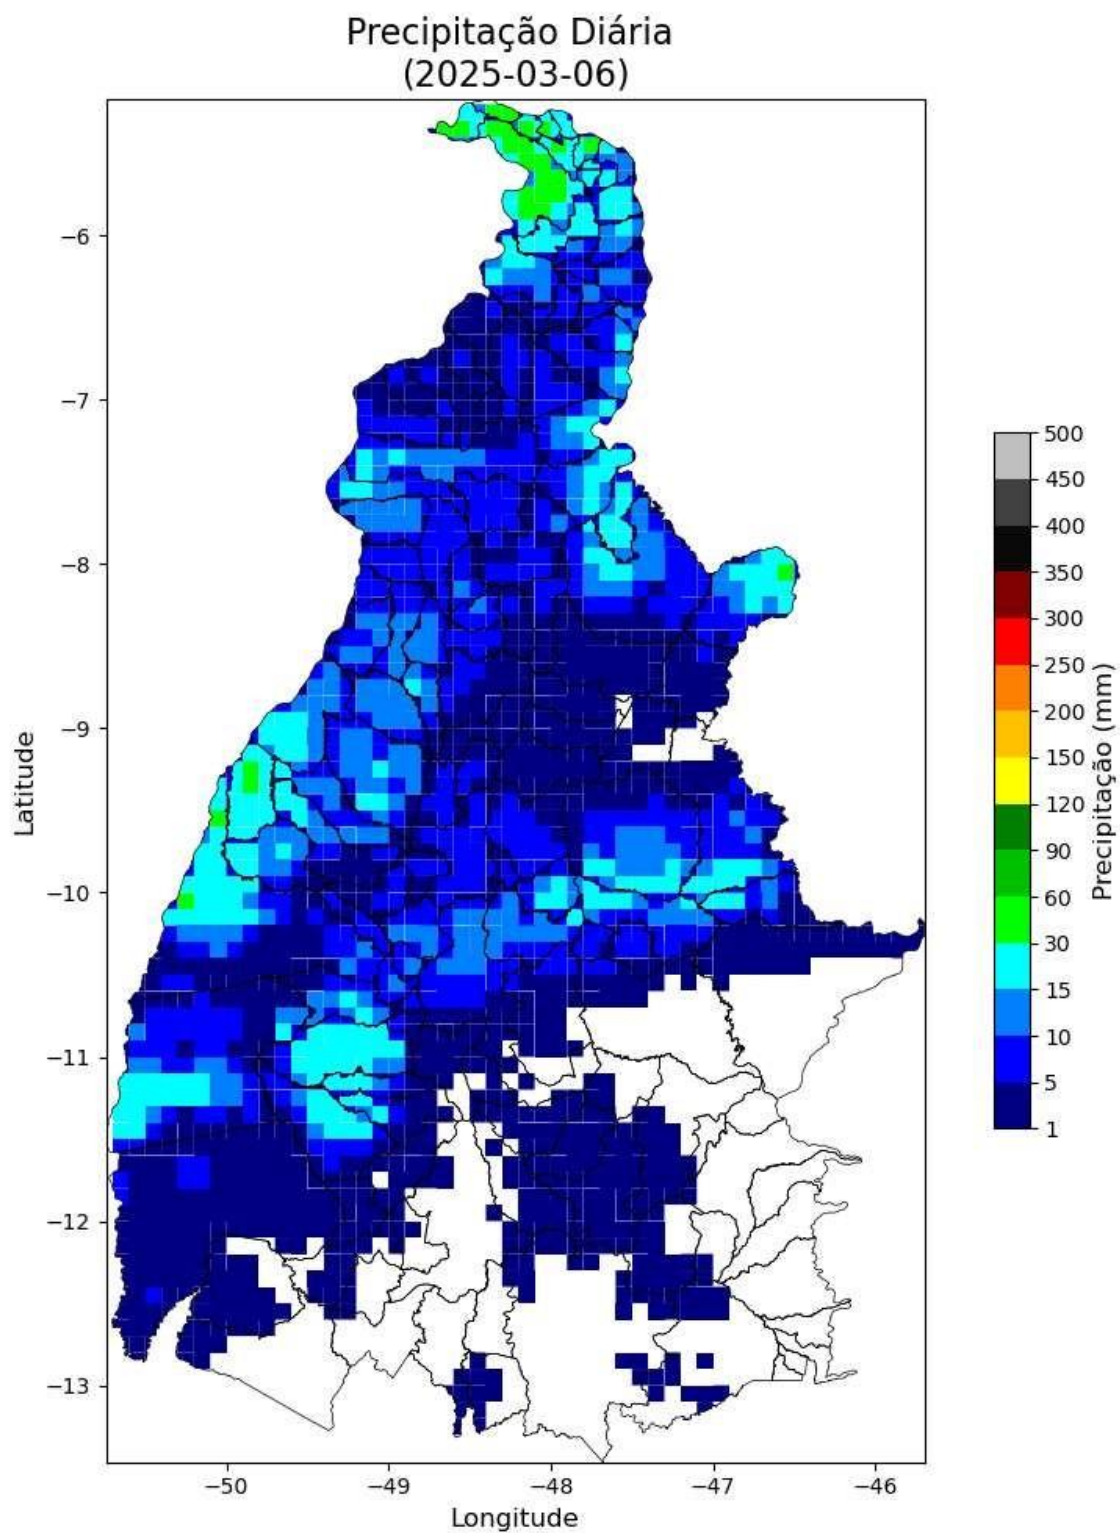


Figura 3 – Mapa de precipitação acumulada para os dias: 18/02 a 06/03.


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

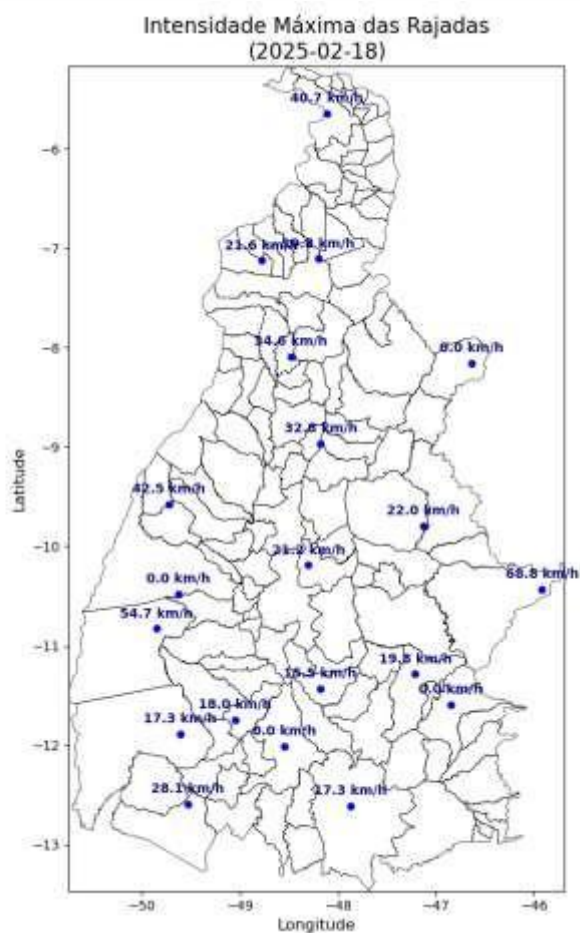


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

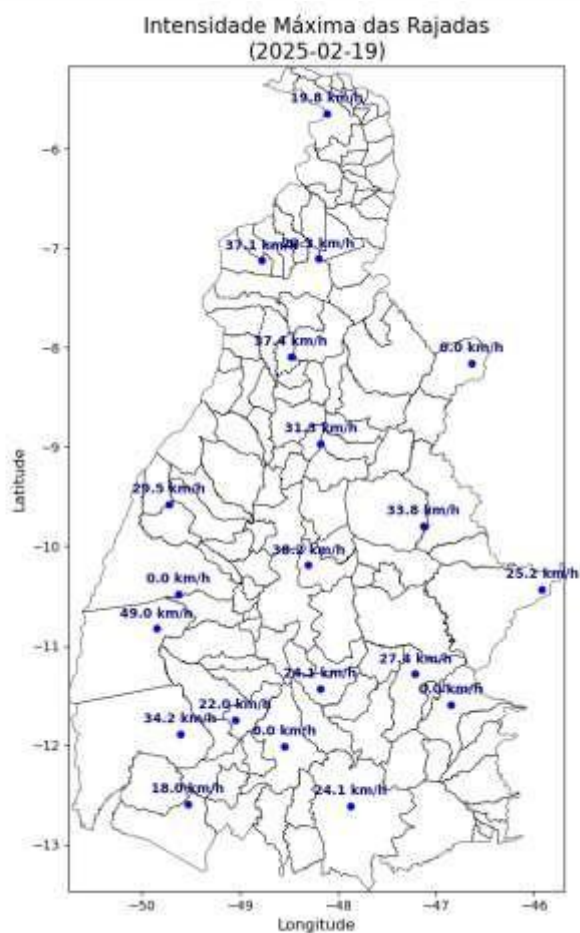


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

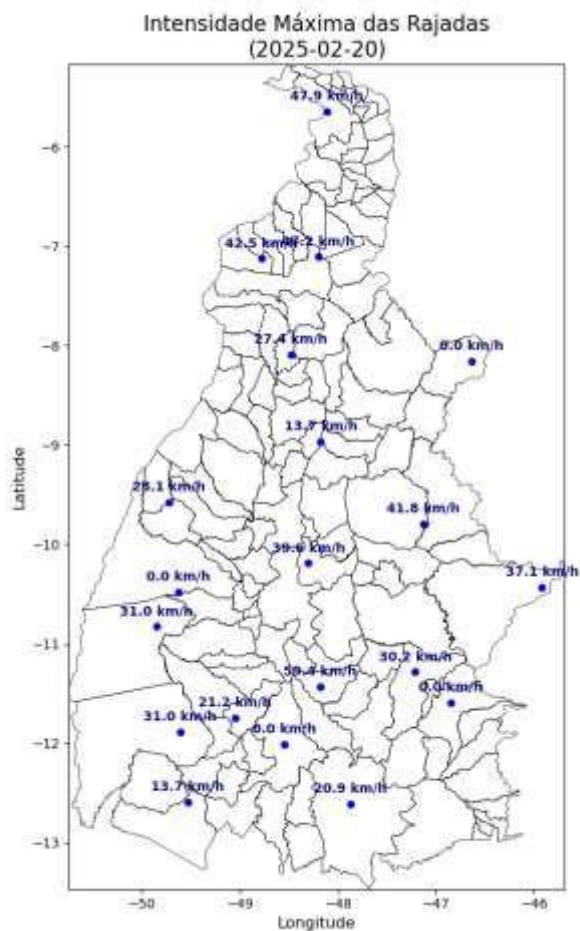


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

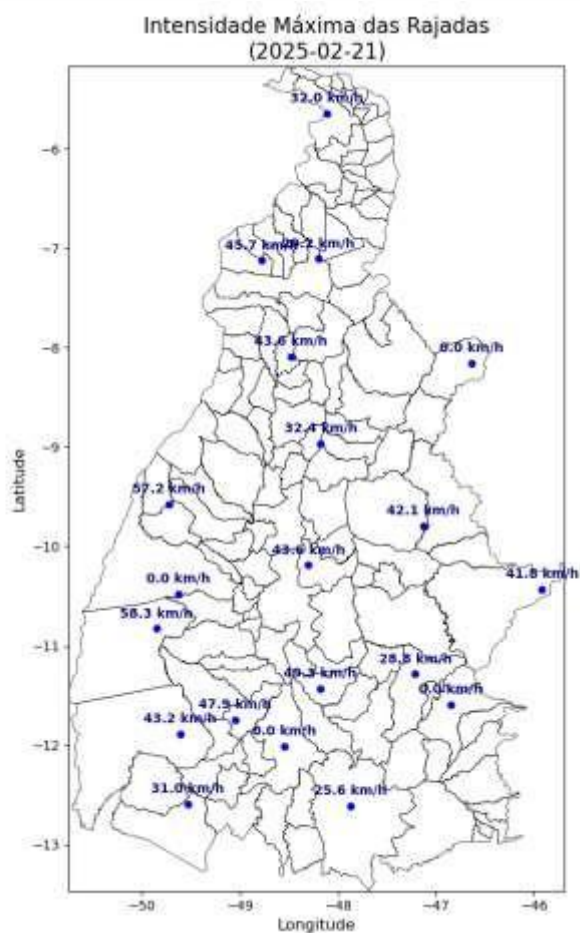


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

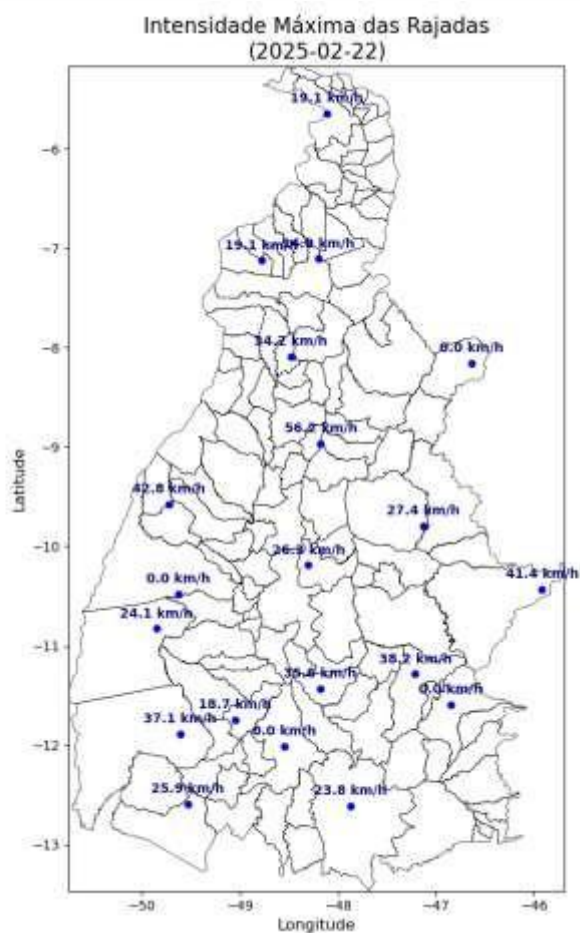


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

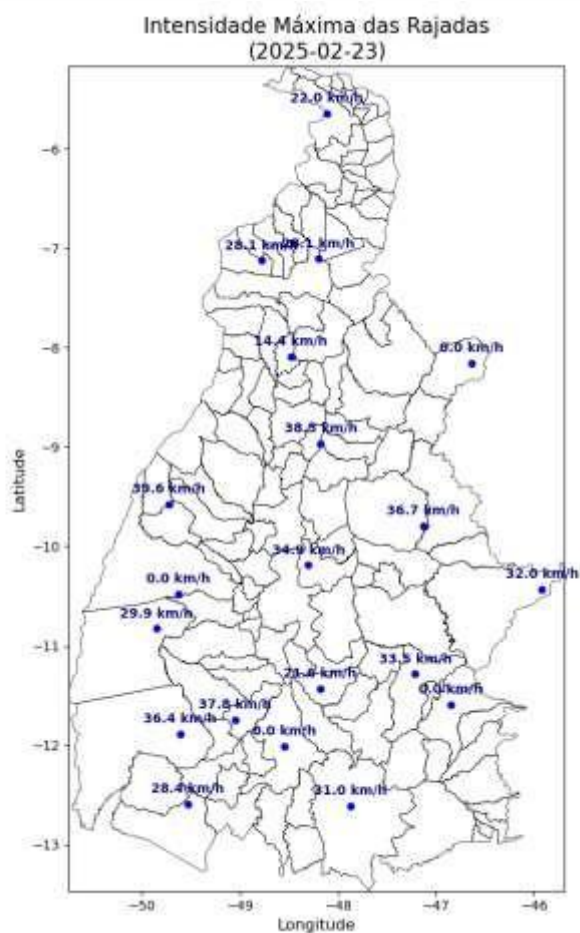


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

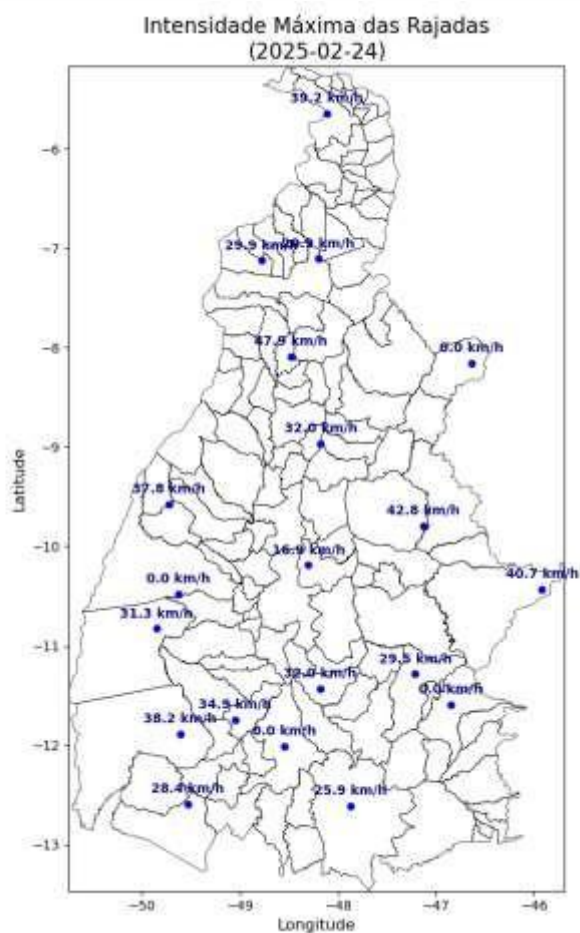


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

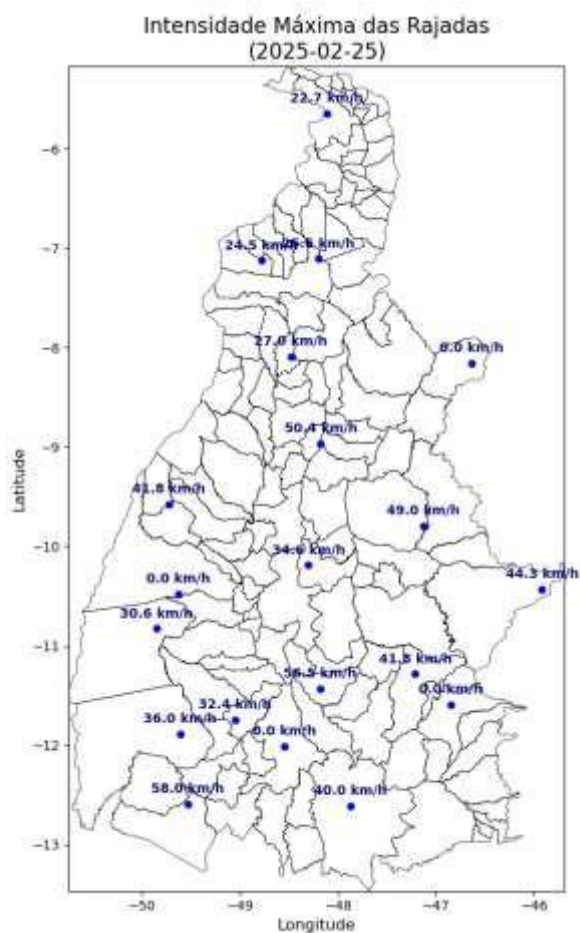


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

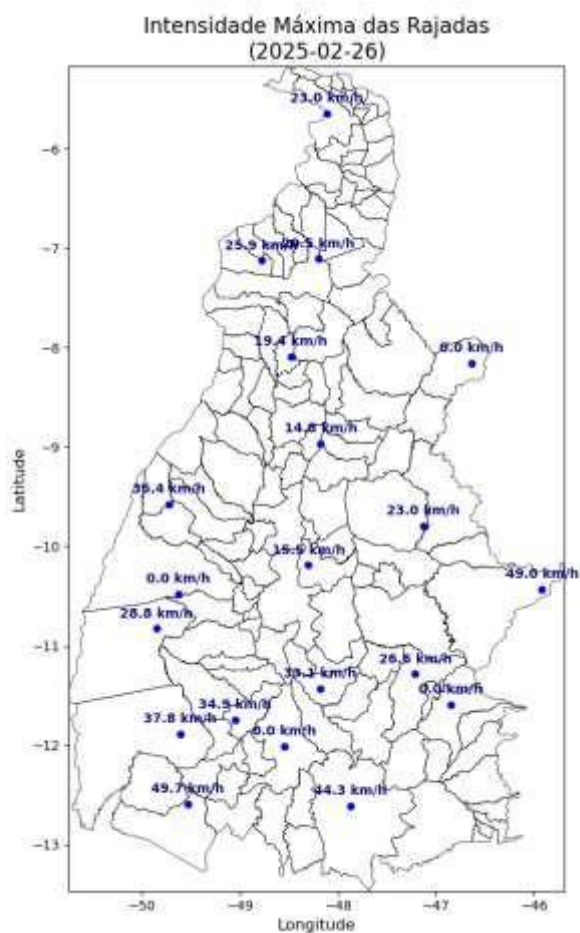


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

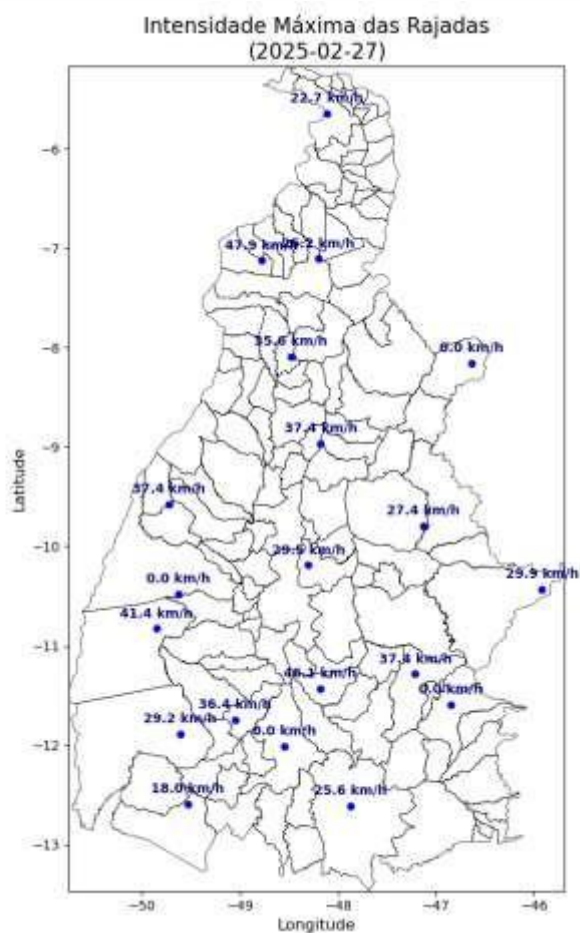


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

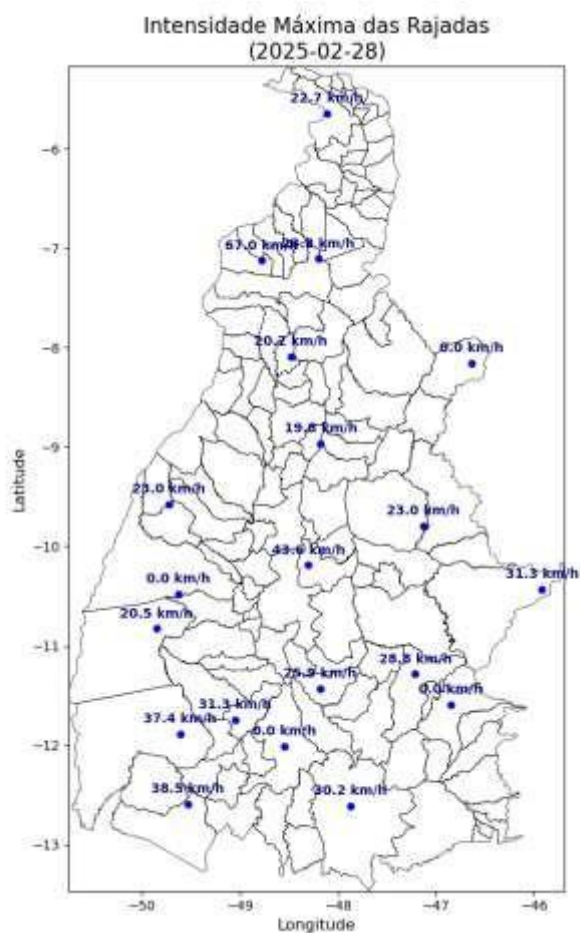


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

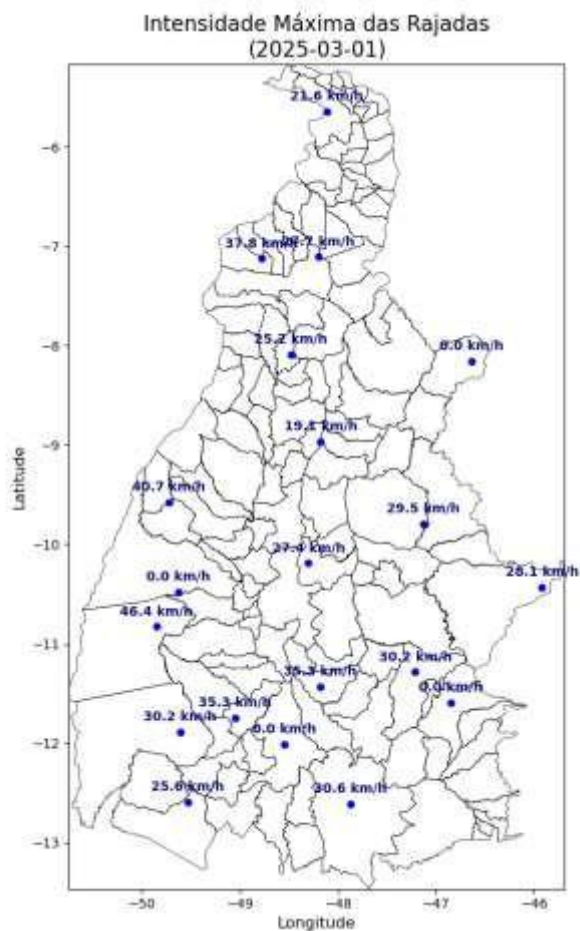


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

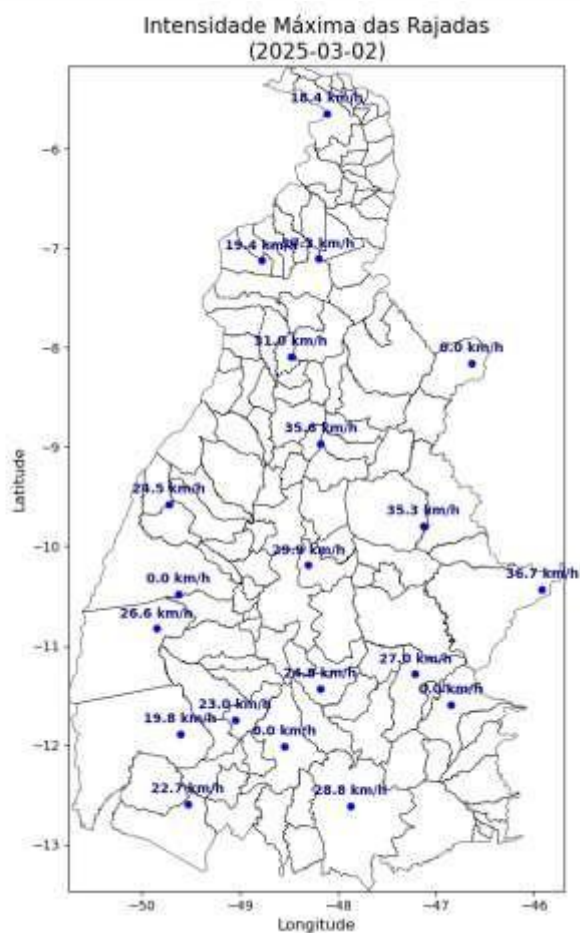


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

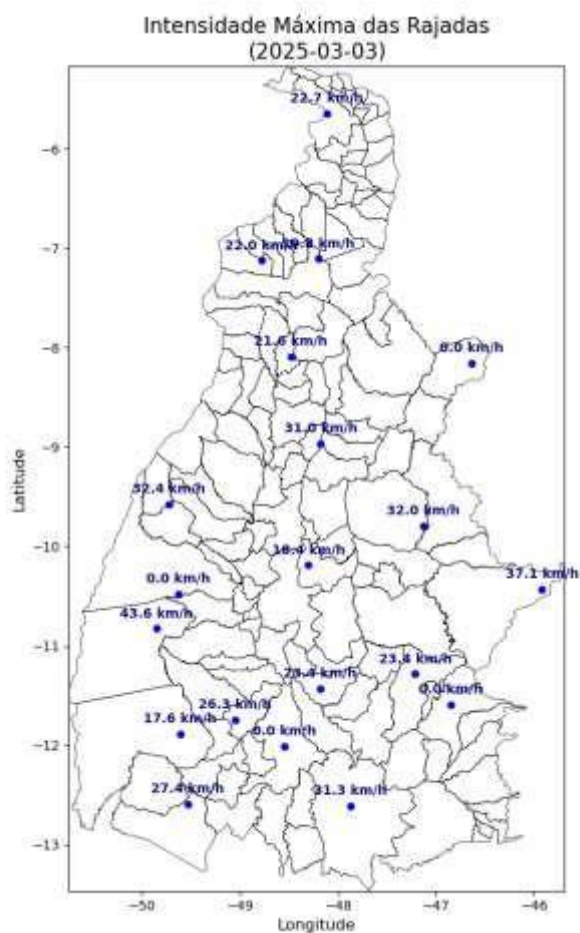

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

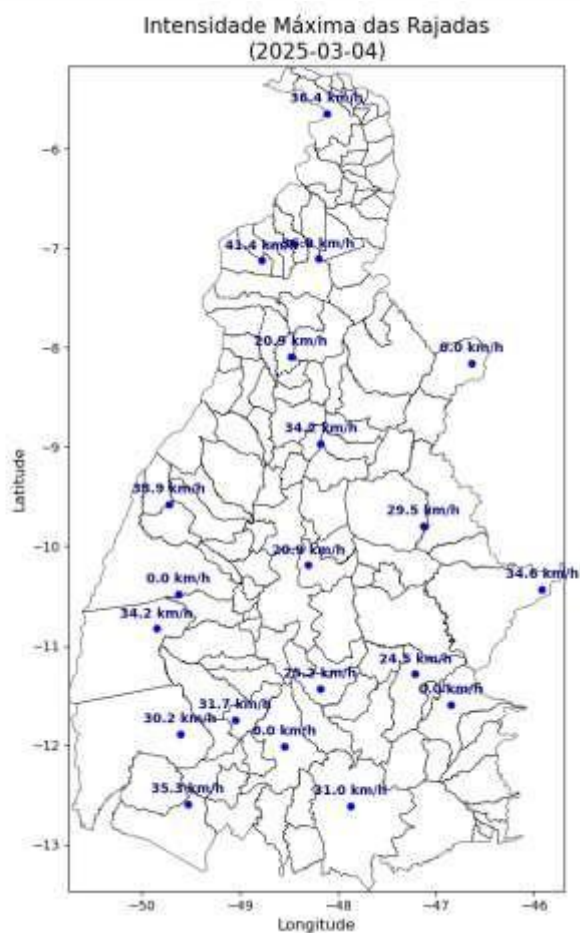

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

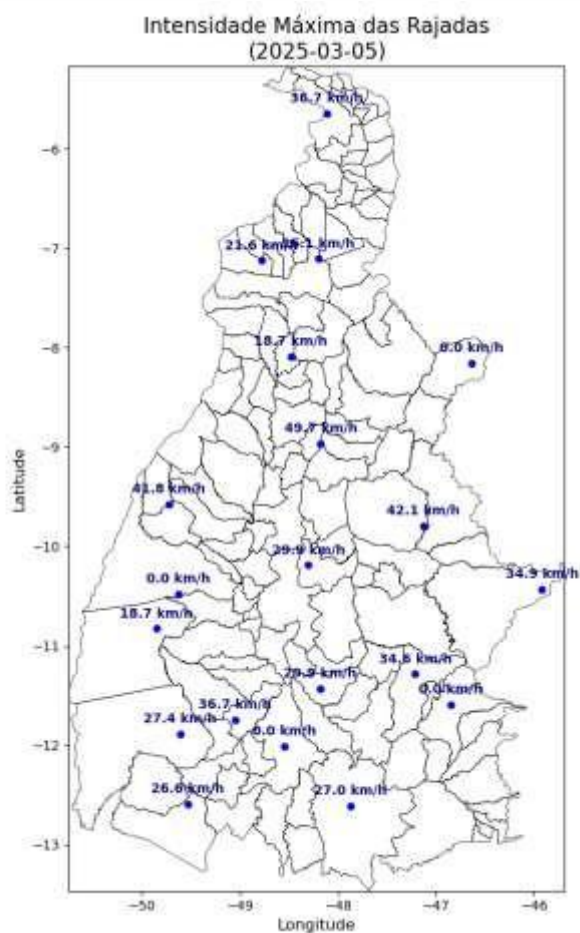

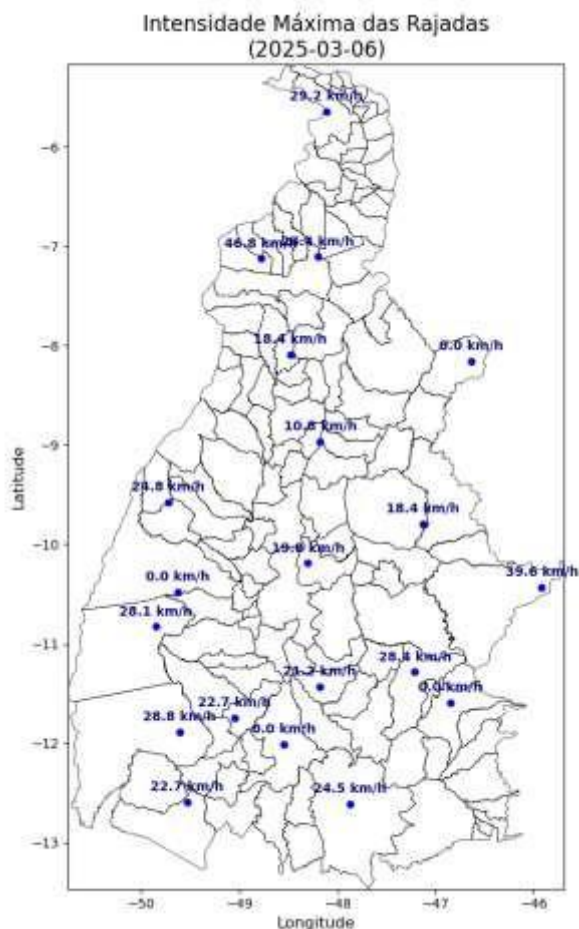


Figura 4 – Mapa da intensidade máxima das rajadas para os dias 18/02 a 06/03.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram nuvens altas com topo atingindo alturas acima de 15 km, atingindo a tropopausa.
2. Foram registrados ventos muito fortes (até 69 km/h) em quase todas as estações meteorológicas no estado. Ventos desta magnitude são, conforme a Escala de Beaufort, classificados como ventania, sendo capazes de arrancar e de derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período foram muito fortes em toda a região, atingindo 90 mm.
4. Foram registradas 981.989 descargas atmosféricas na área de atuação da Energisa/TO, um valor considerado muito alto.
5. As tempestades atingiram um índice de severidade 05, numa escala de 01 a 05, correspondentes a tempestades severas.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

A Figura 5 mostra evidências na mídia das tempestades no estado do Tocantins.



Figura 5 – Evidências das tempestades na mídia [4].

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com muitas descargas, chuvas muito fortes e ventos muito fortes no período. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 18/02/2025 a 06/03/2025.

Descrição	Banda de nebulosidade convectiva provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos muito fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	00:00 UT do dia 18/02/25
Hora do Fim do Evento	23:10 UT do dia 06/03/25
Abrangência	Todo o estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] G1 em:
<https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2025/02/24/semana-comeca-com-tres-alertasde-chuvas-que-cobrem-todas-as-regioes-do-tocantins.ghtml>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico

Laudos 2

**Laudos das Condições Atmosféricas para o Evento de
06/03/2025 a 15/03/2025 na Área de Atuação da
ENERGISA-TO**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Energisa/TO no período de 06 a 15/03/2025 foi causado por uma banda de nebulosidade convectiva atingindo o estado do Tocantins e que gerou muitas descargas e ventos fortes. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

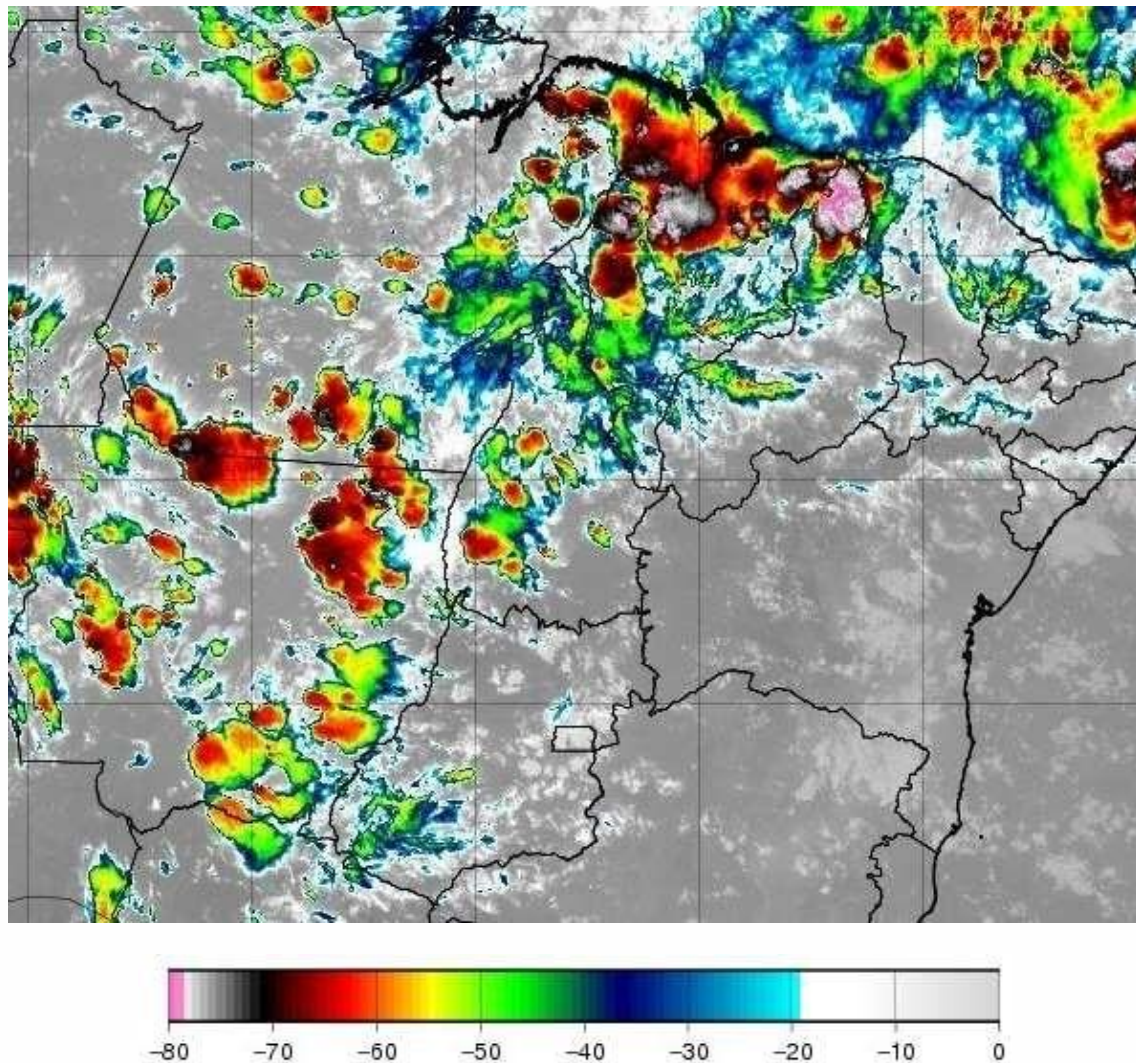



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 às 21:00 UT do dia 06/03. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.

Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem. Na região, durante o período deste relatório, ocorreram tempestades com topos acima de 15 km, atingindo a tropopausa.


2. ABRANGÊNCIA

A abrangência do sistema no estado do Tocantins pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas e chuvas. A Figura 2 mostra o mapa diário de descargas registradas pela rede BrasilDAT Dataset indicando muitas descargas em toda a região, a Figura 3 o mapa de precipitação diária acumulada e a Figura 4 o mapa das máximas intensidades diárias das rajadas.


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

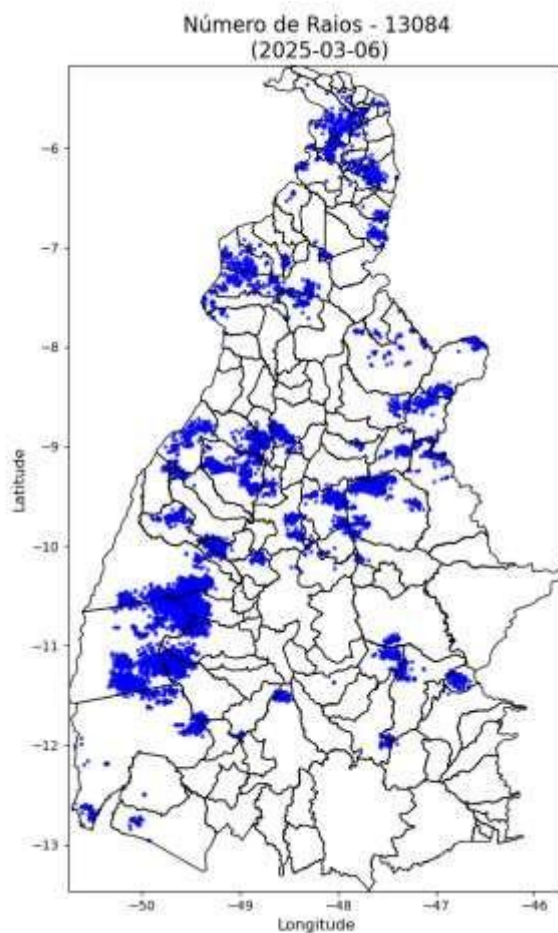


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

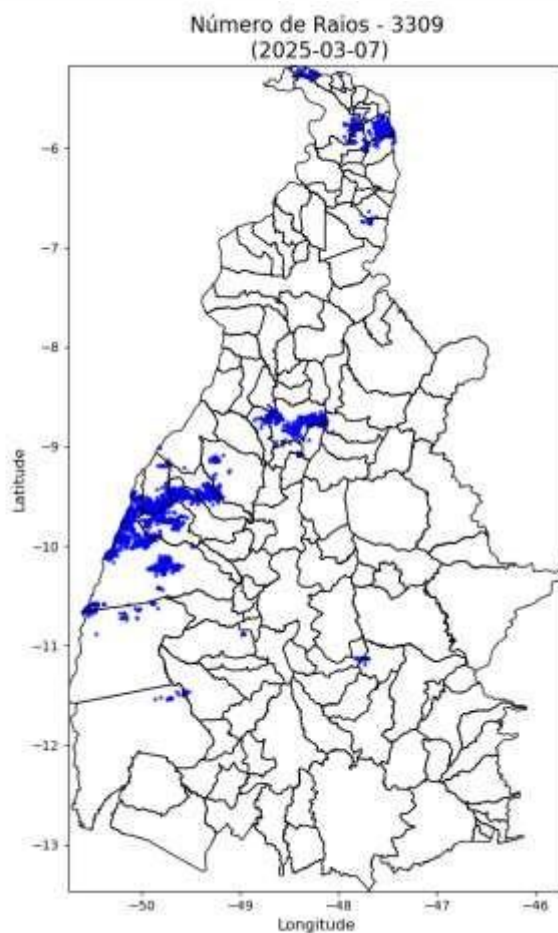


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

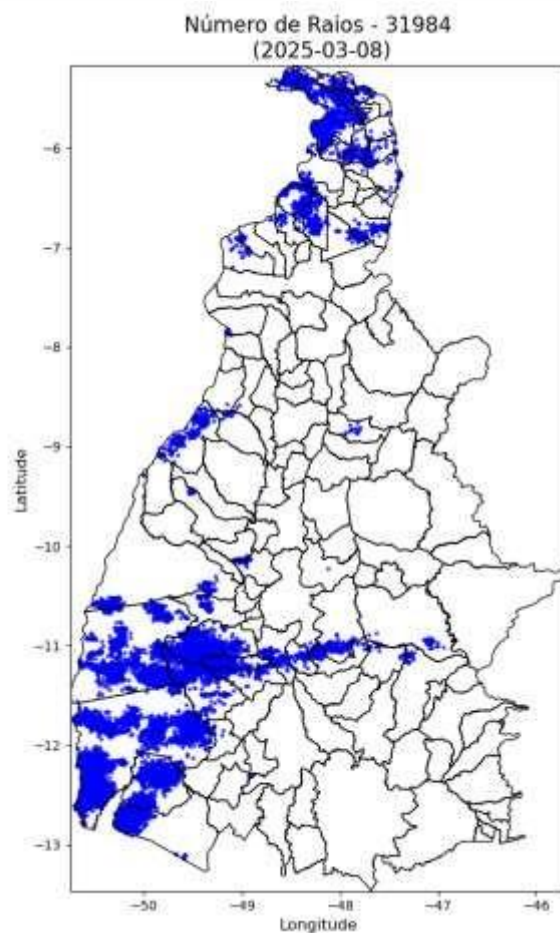


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

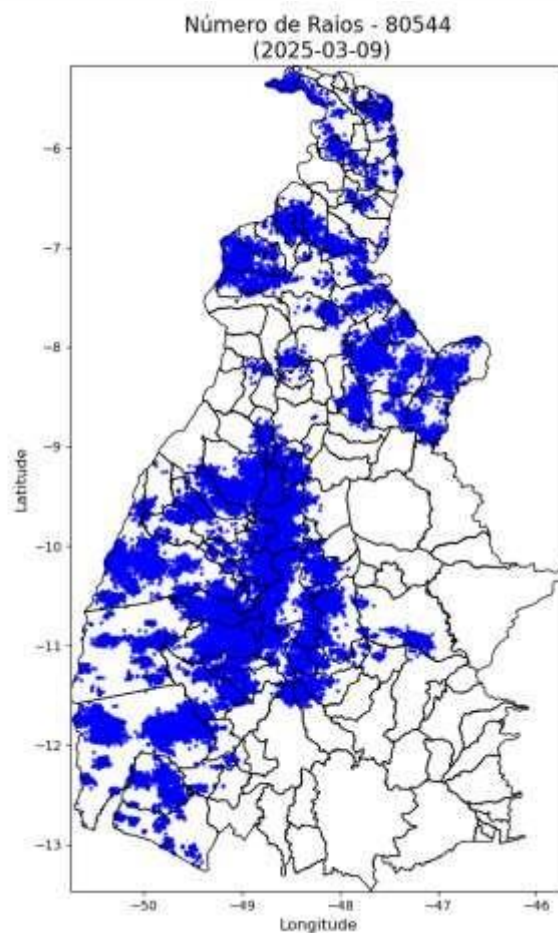


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

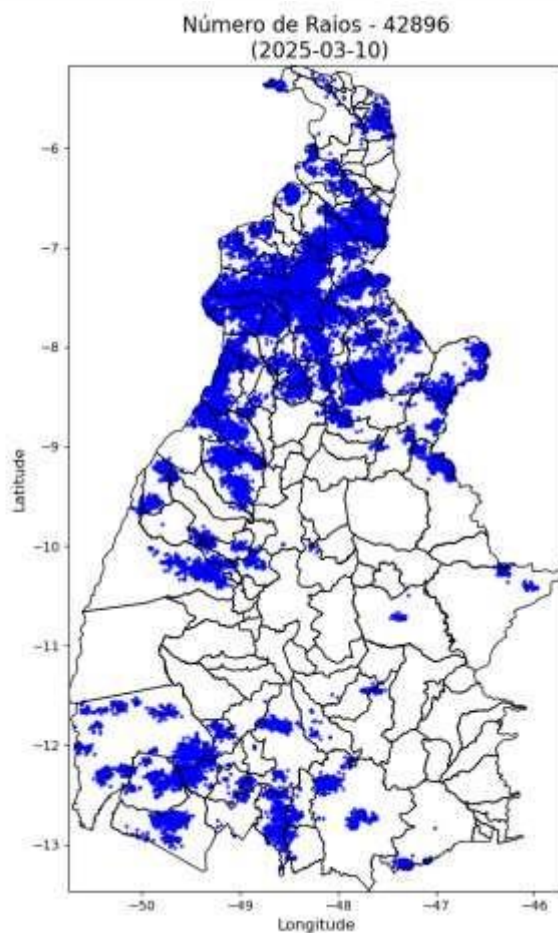


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

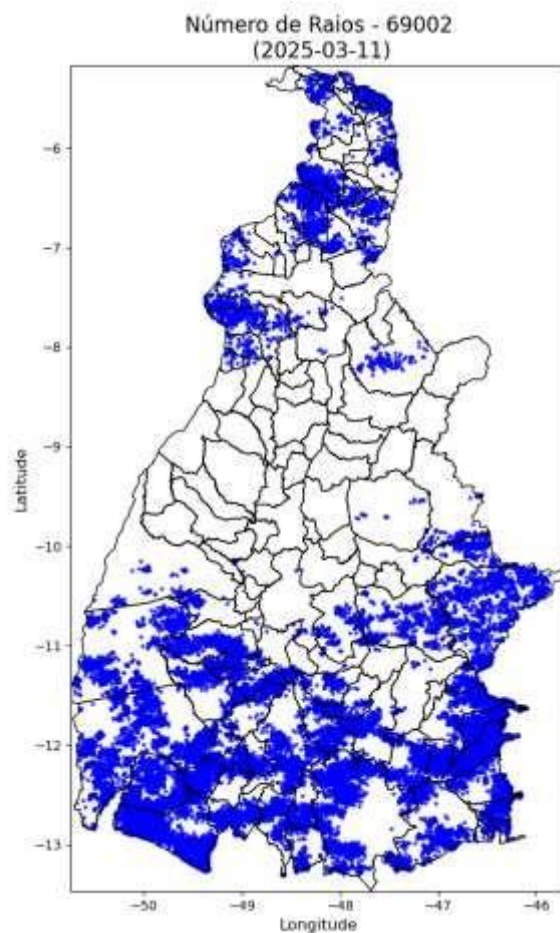


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

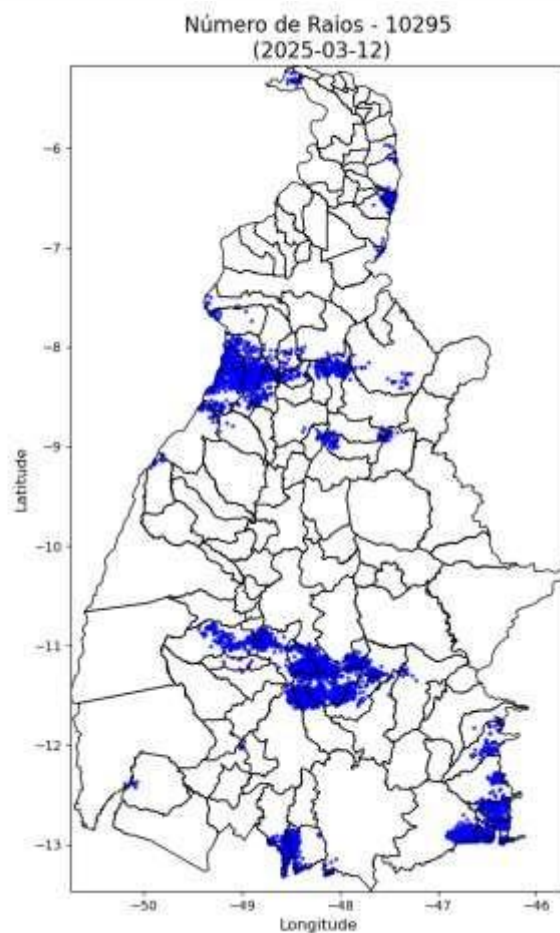

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

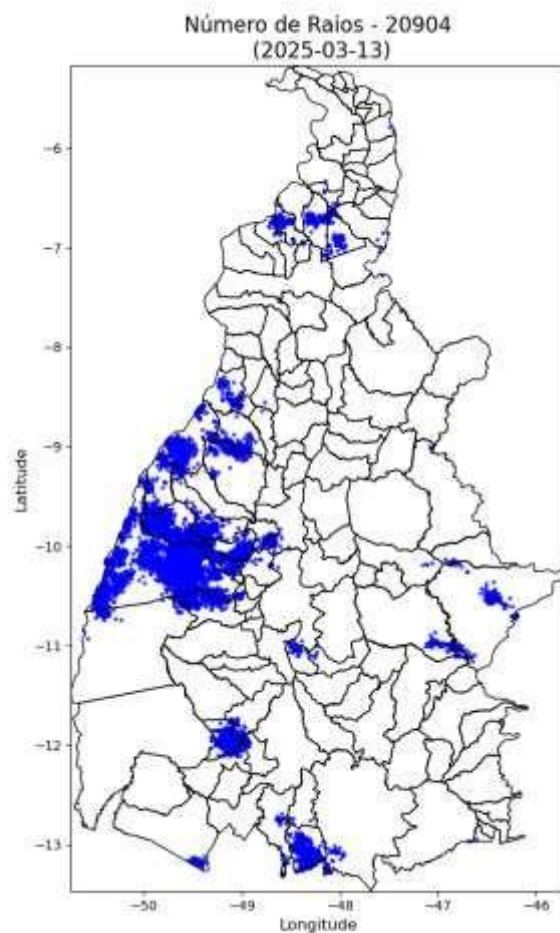

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

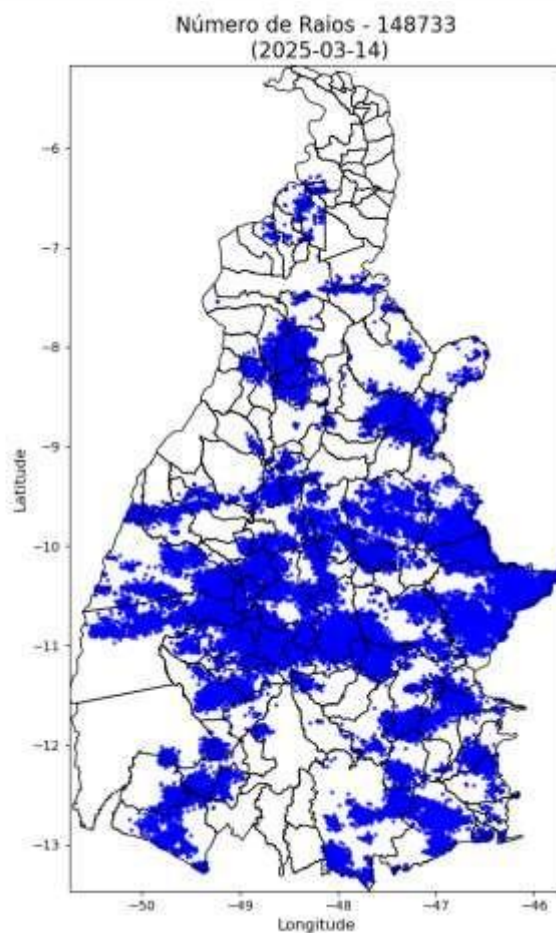



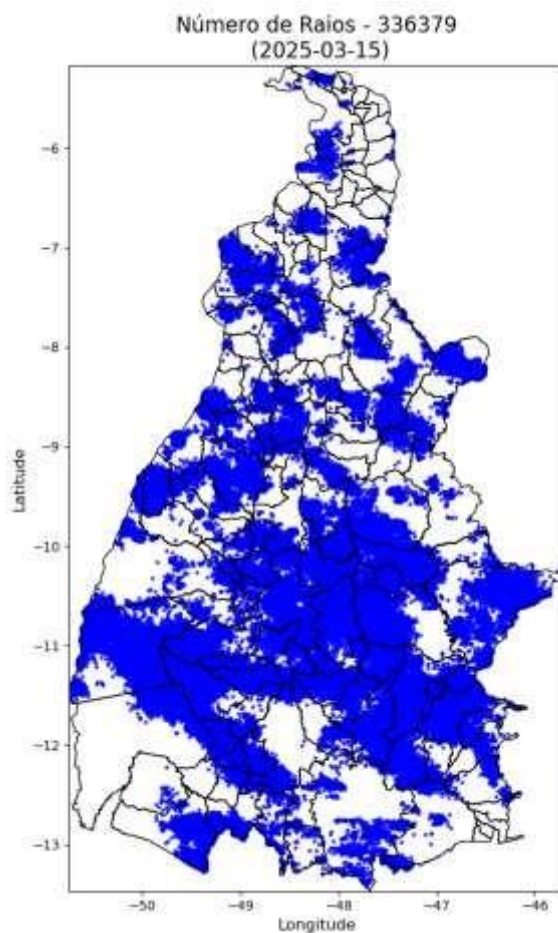


Figura 2 – Mapa de descargas atmosféricas para os dias 06 a 15/03.


Precipitação Diária
(2025-03-06)

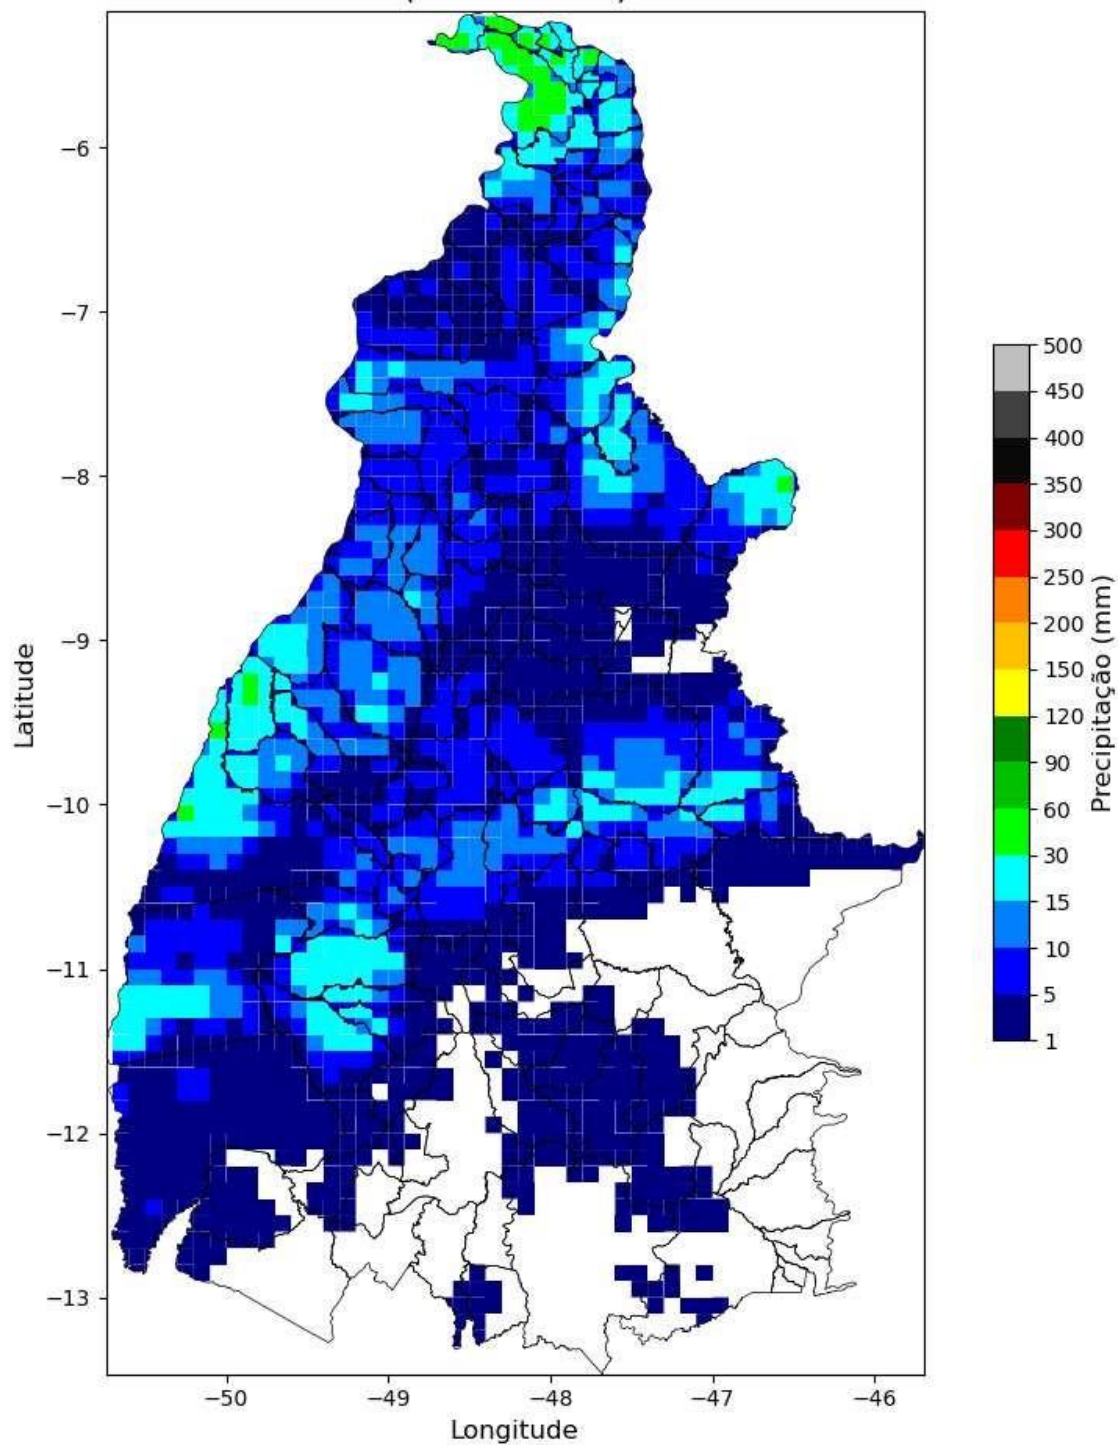


Precipitação Diária
(2025-03-07)

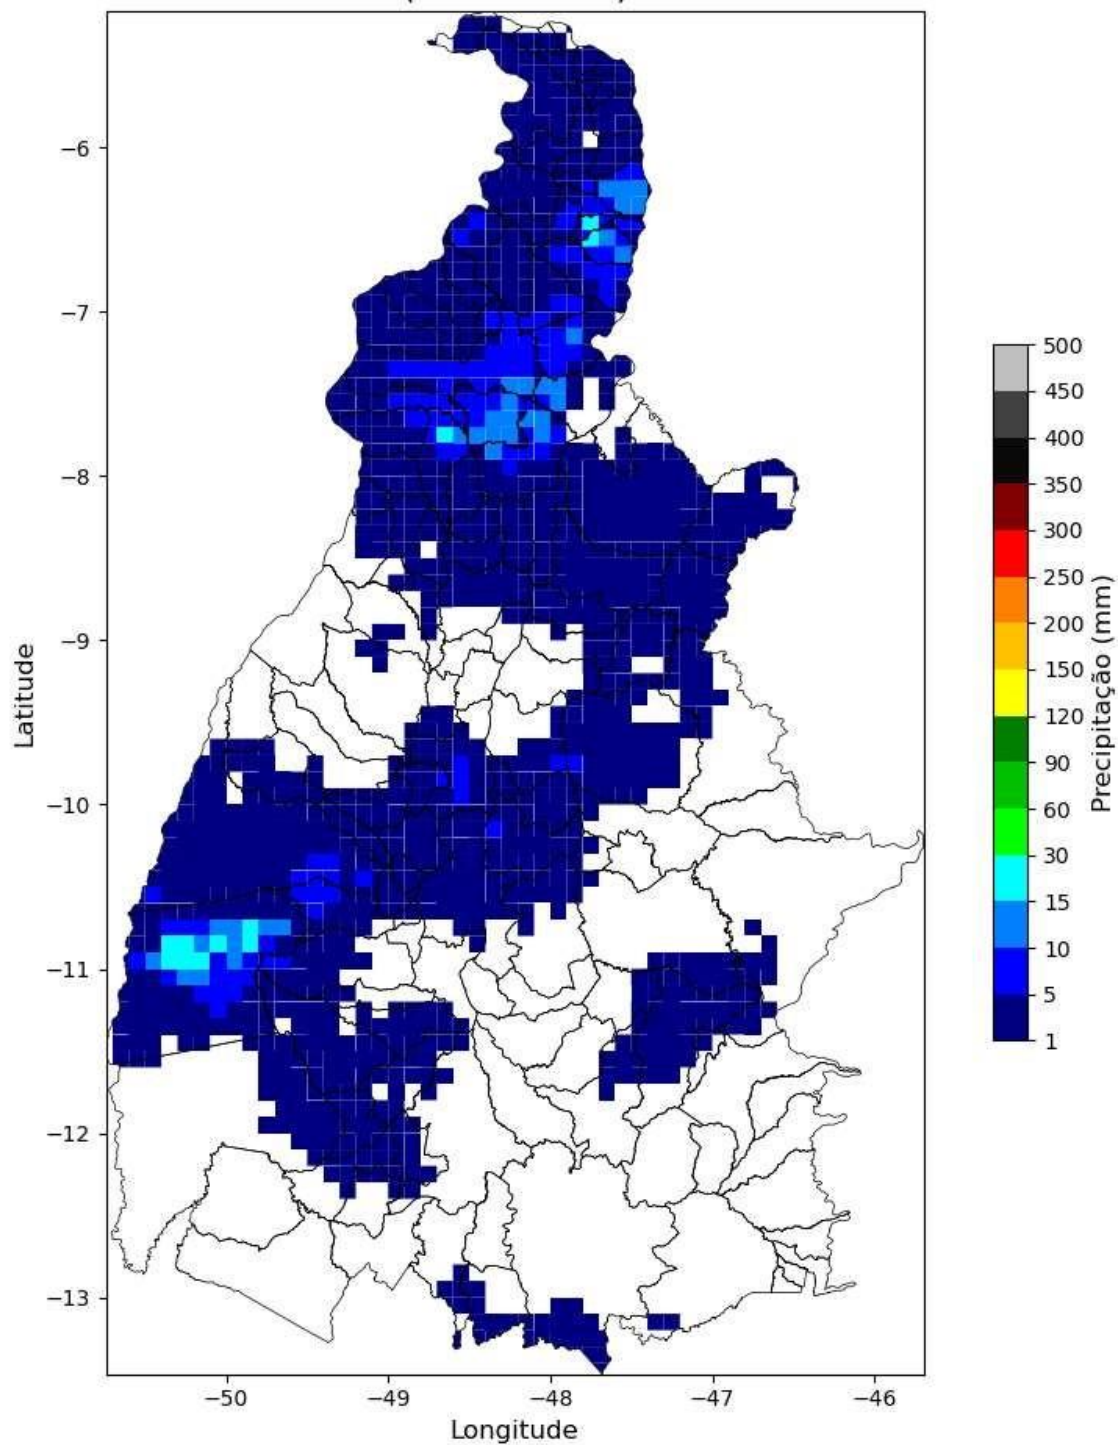


Precipitação Diária
(2025-03-09)

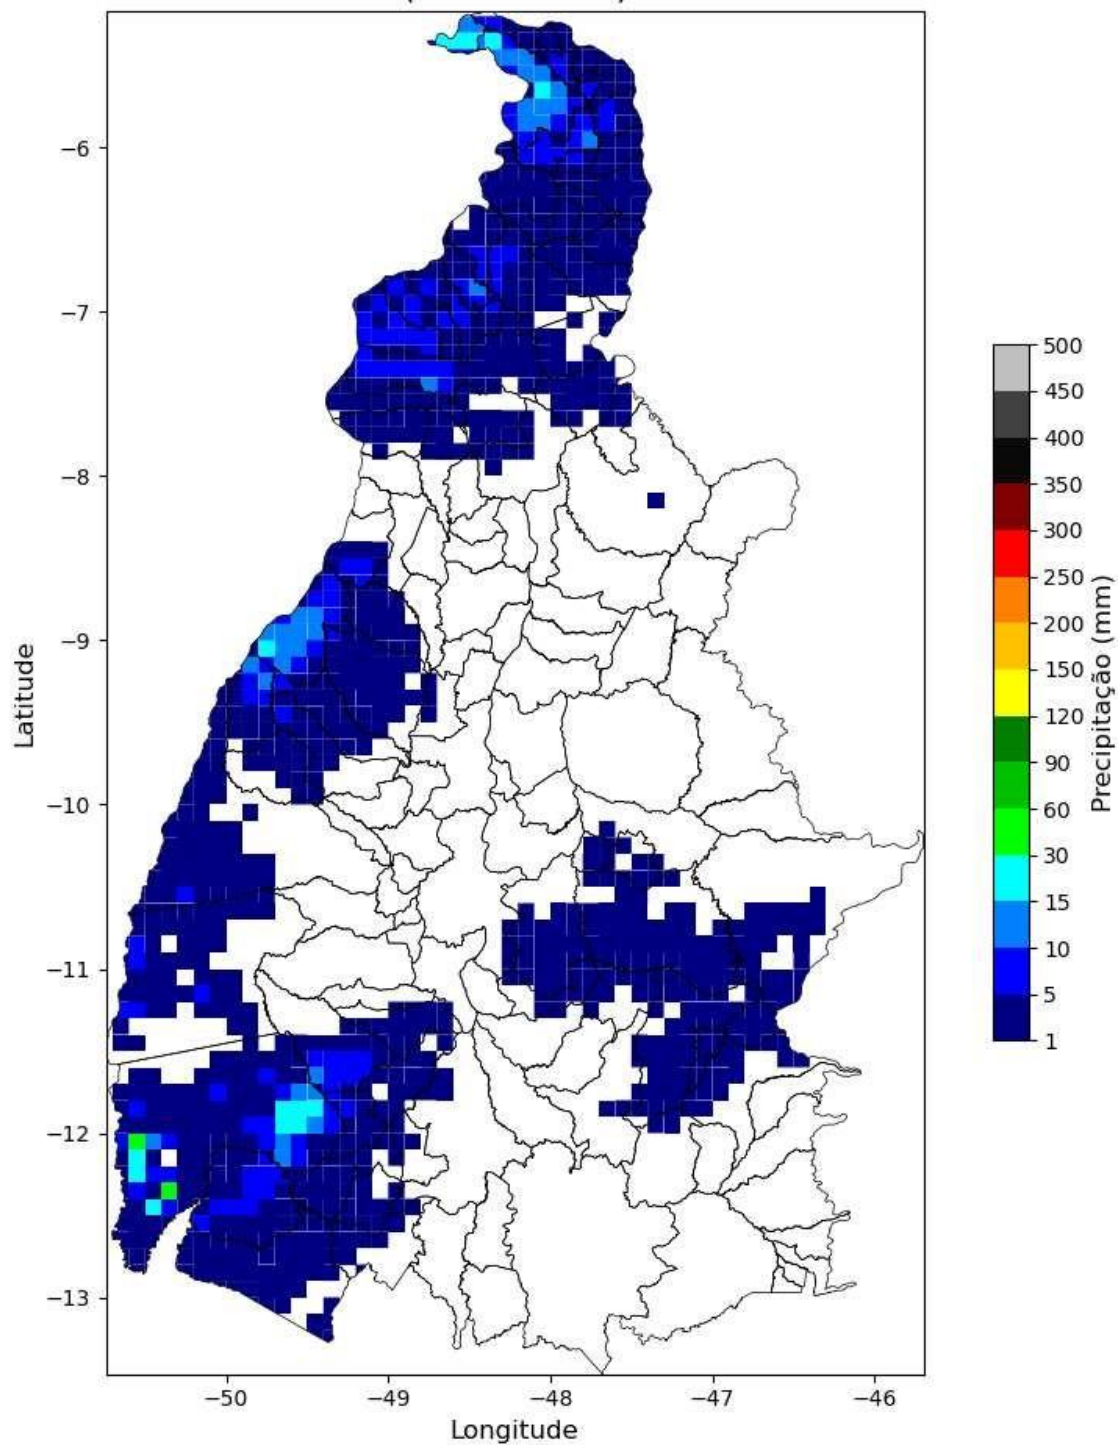


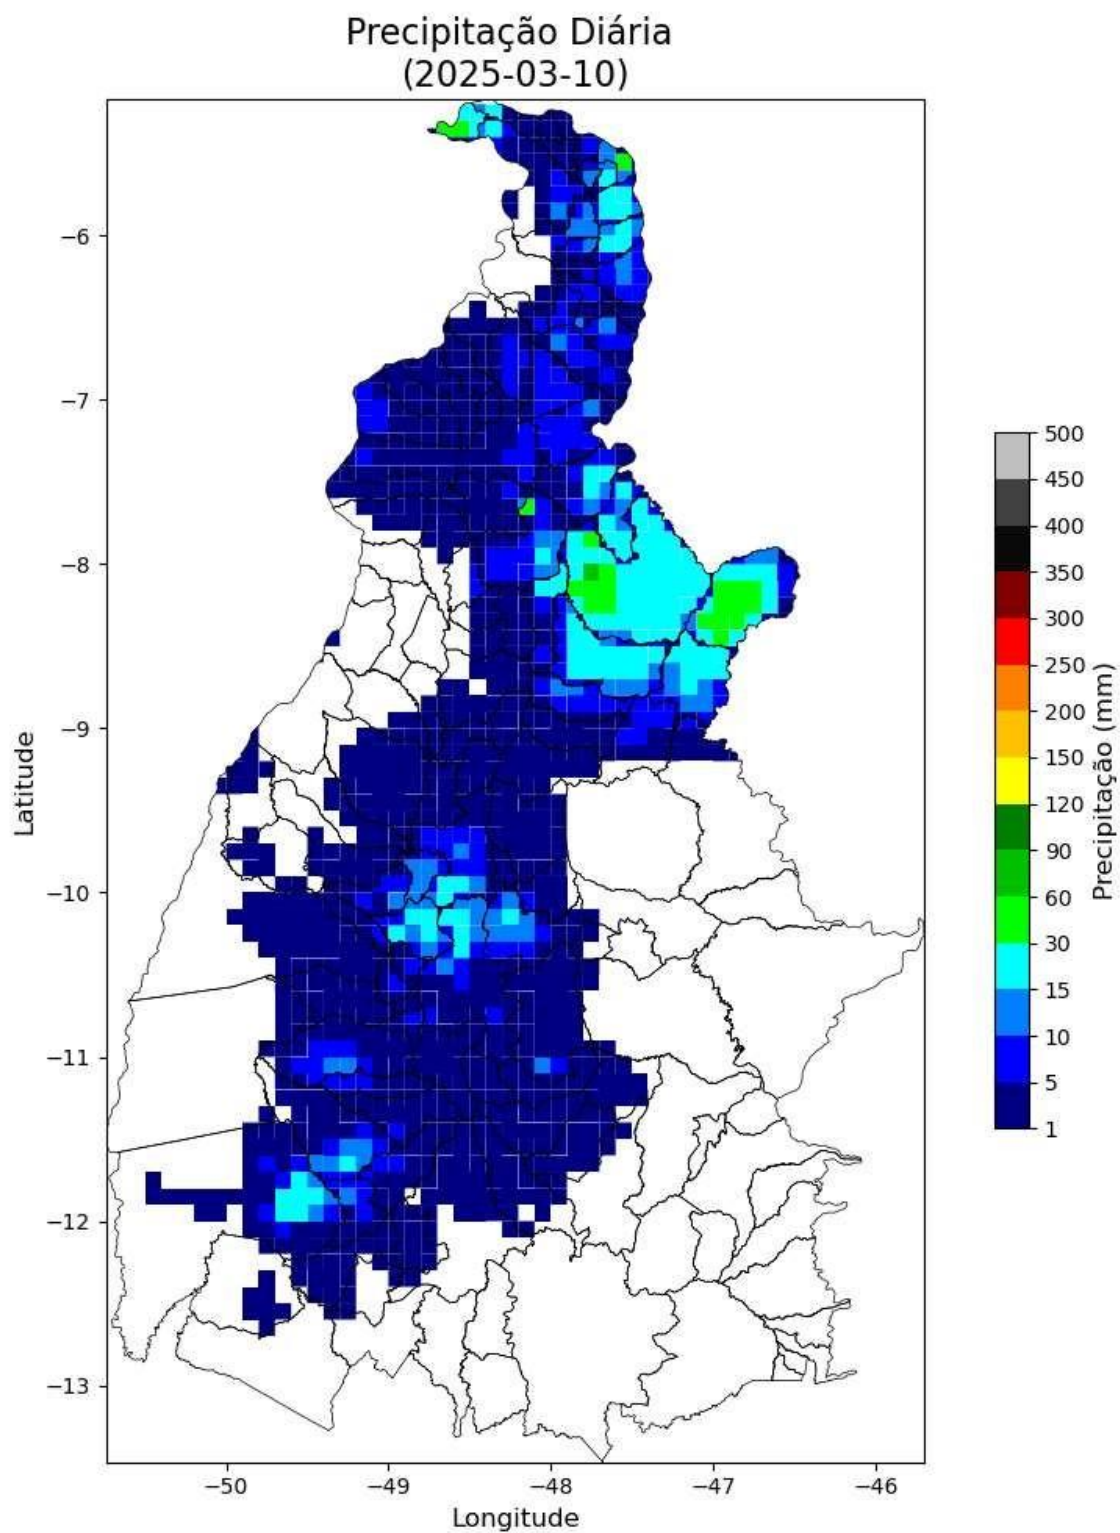


Precipitação Diária
(2025-03-11)

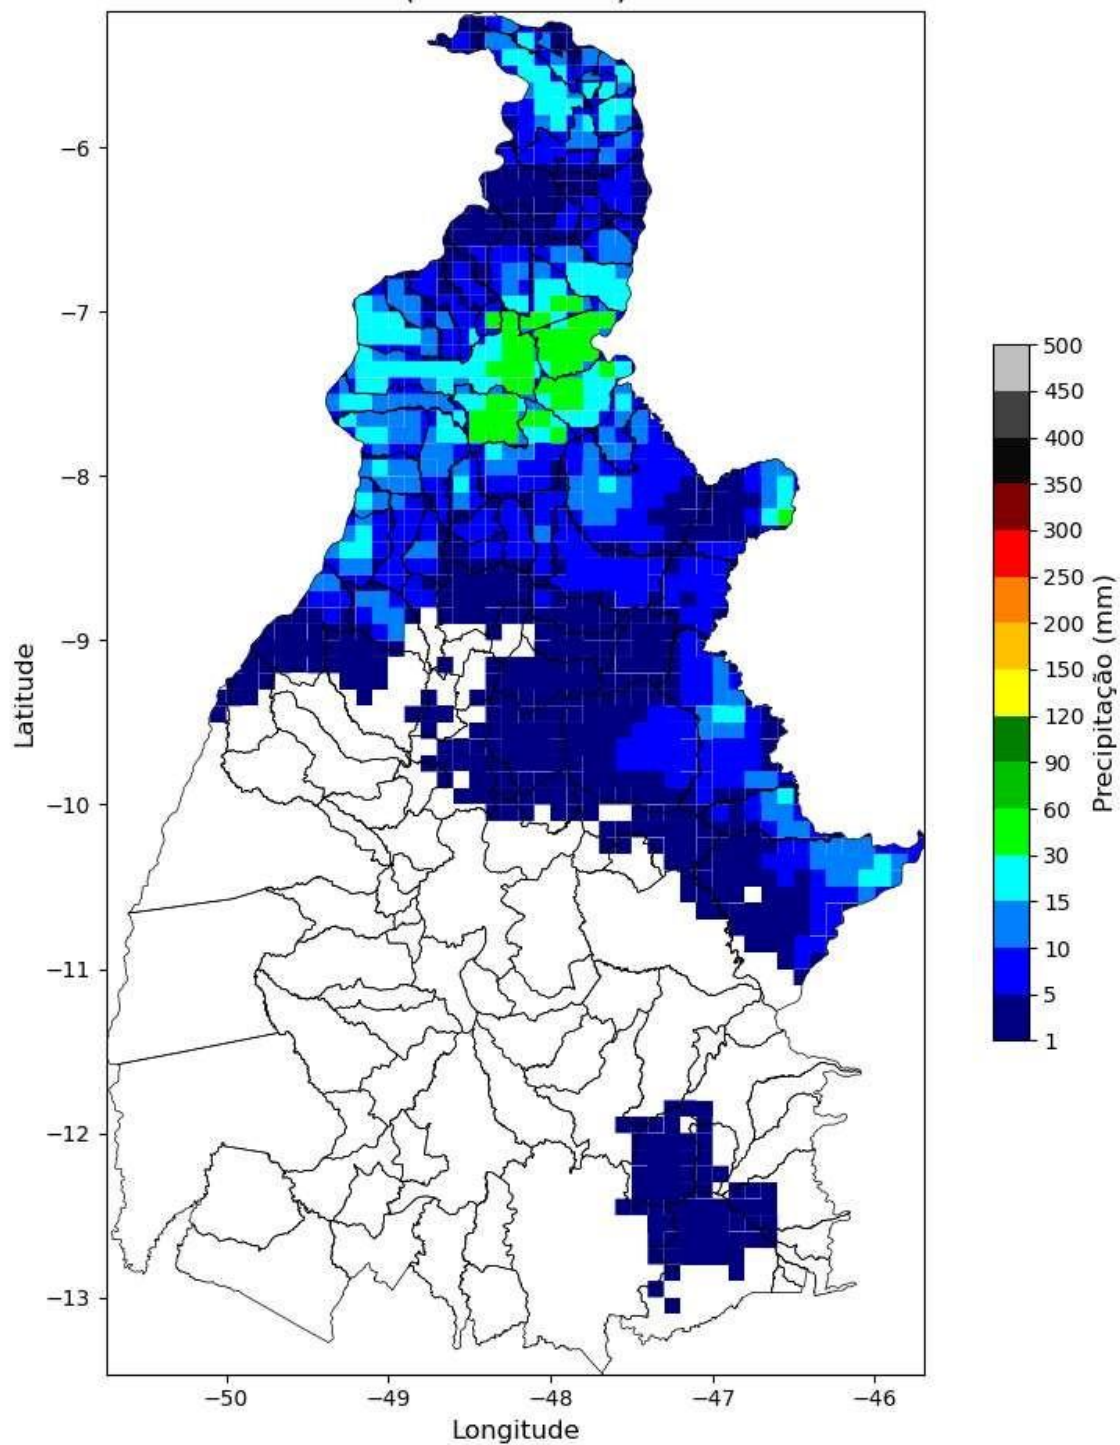


Precipitação Diária
(2025-03-12)

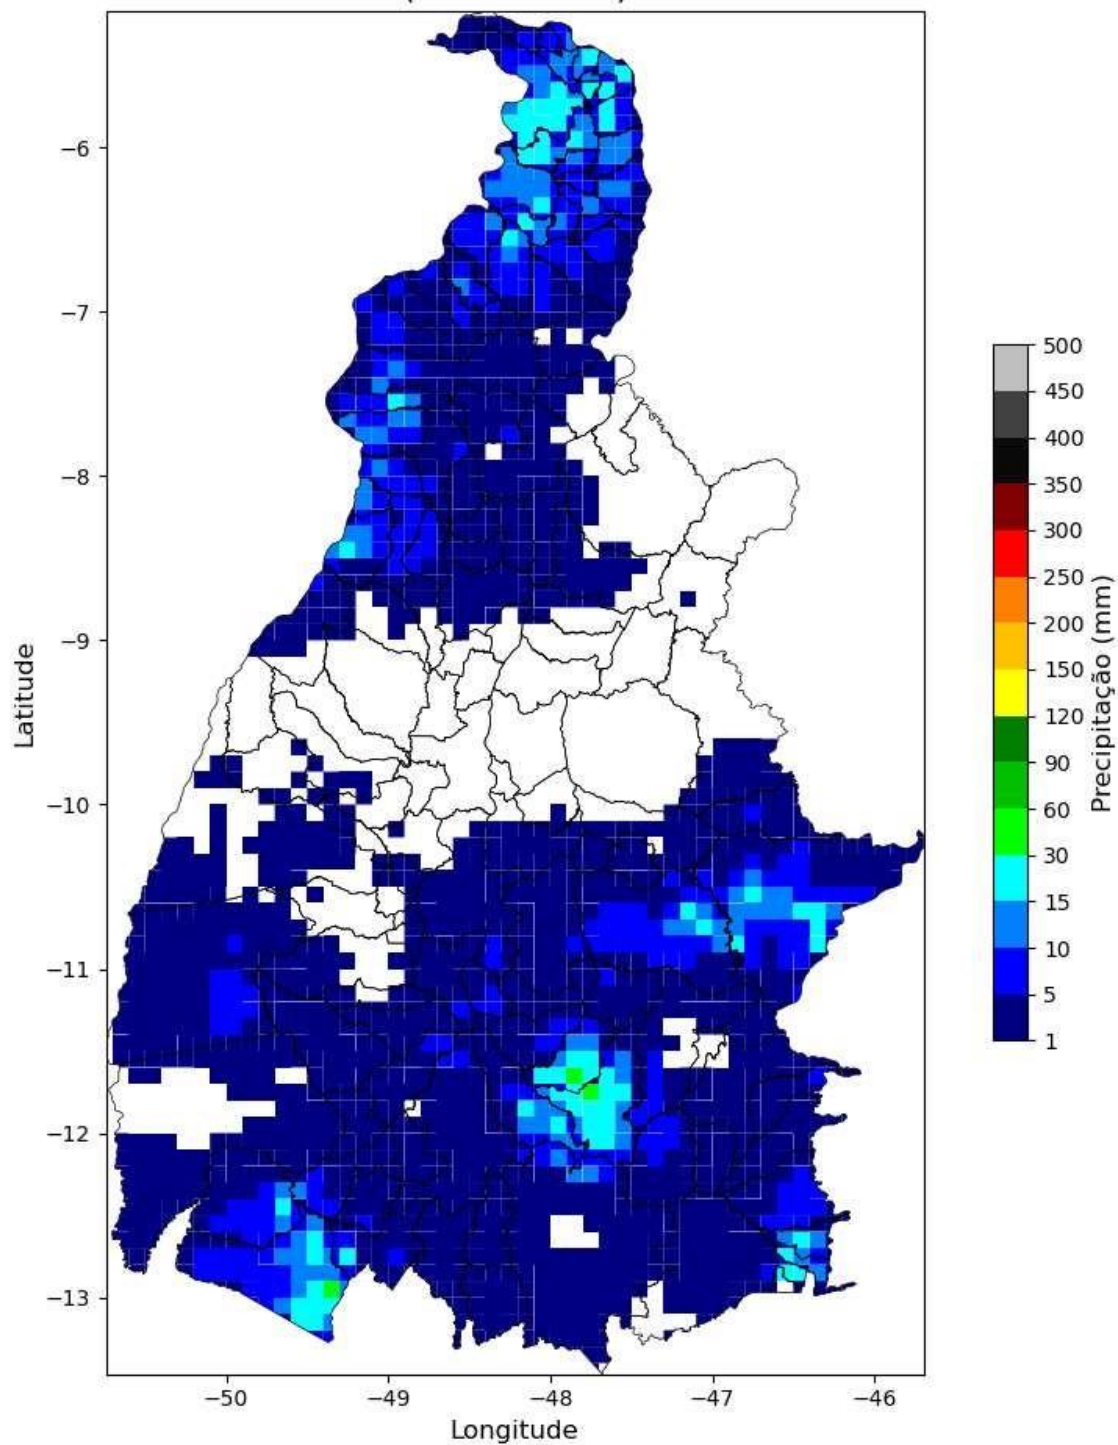

Precipitação Diária
(2025-03-13)

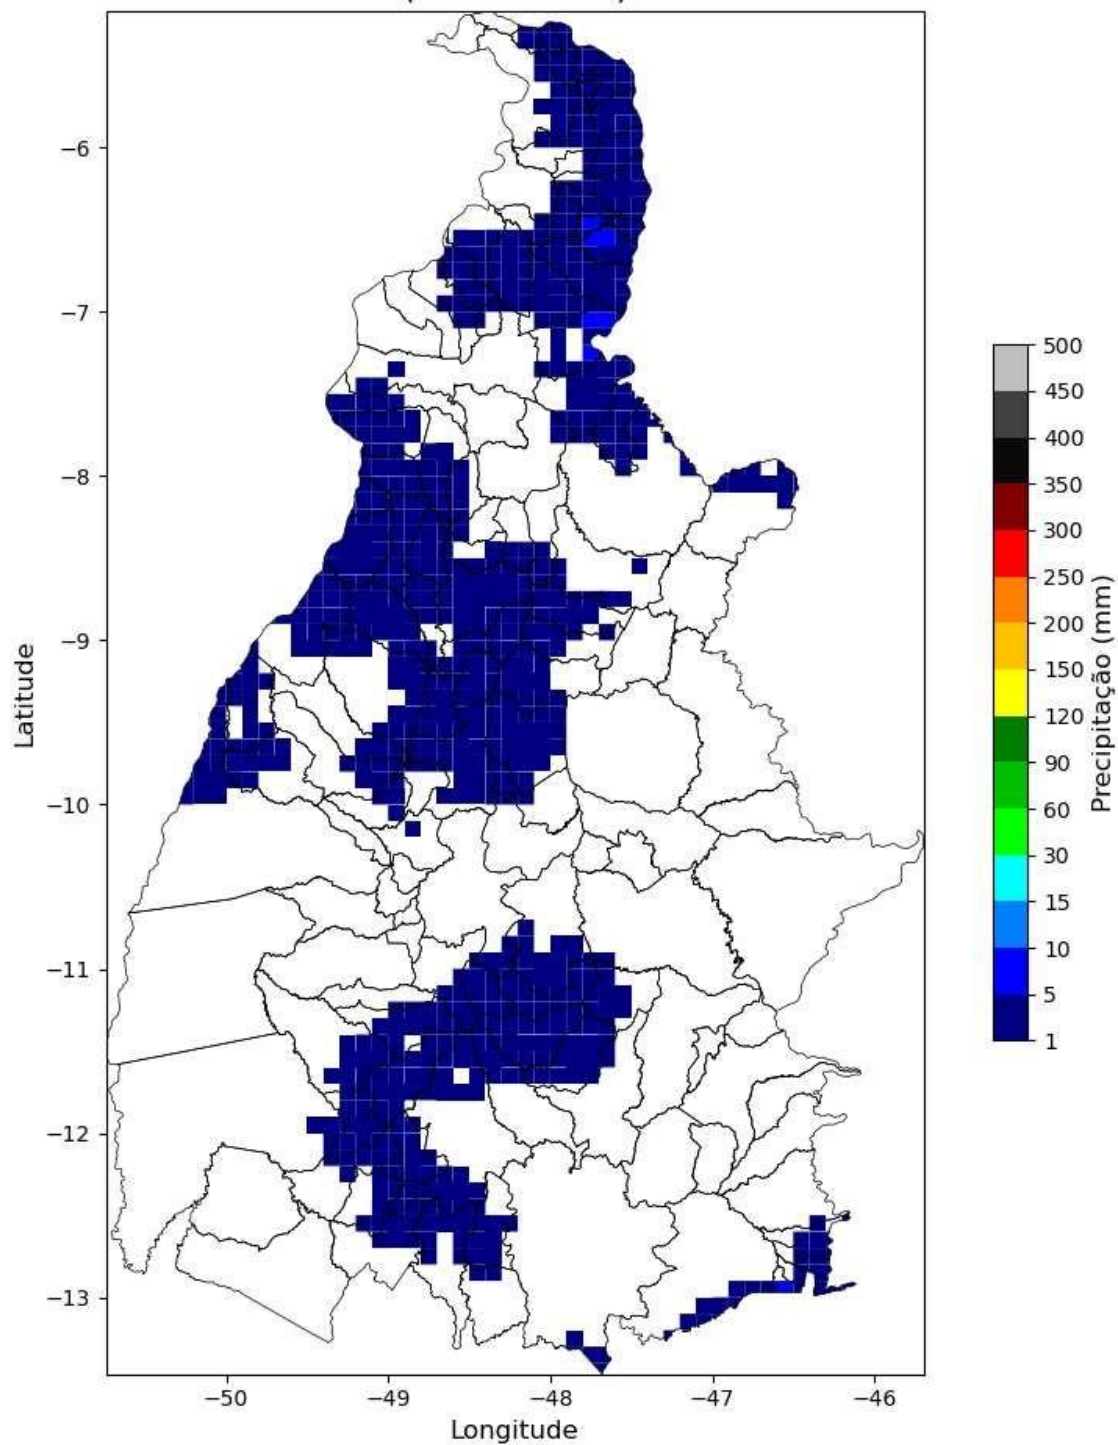

Precipitação Diária
(2025-03-14)

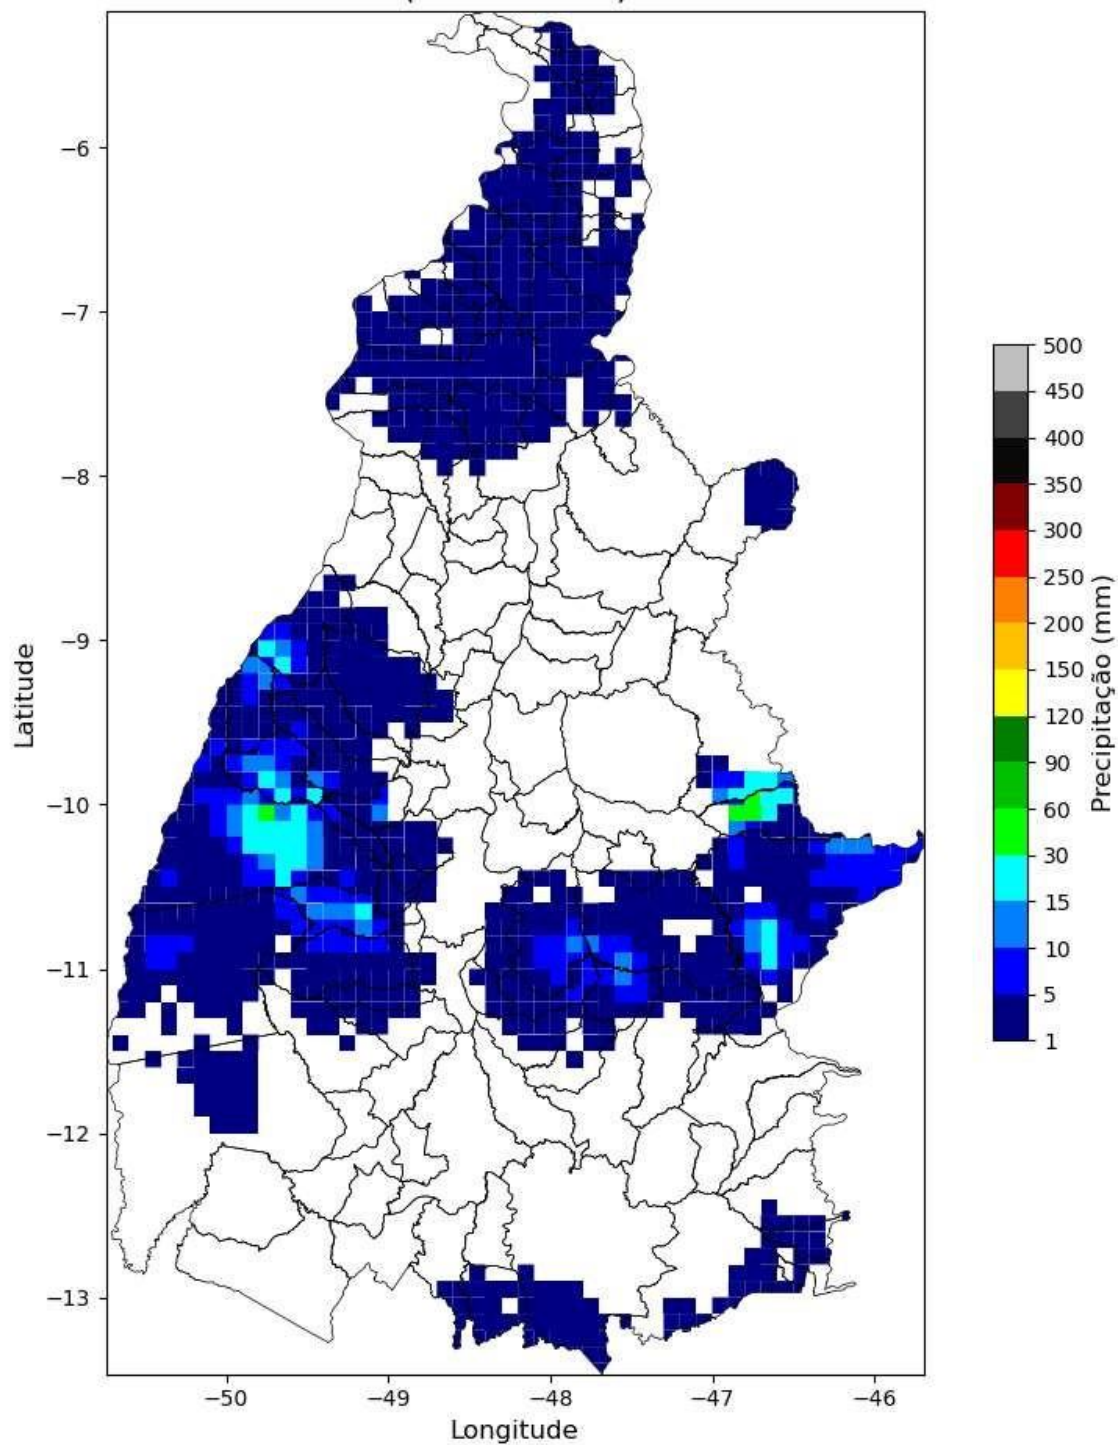



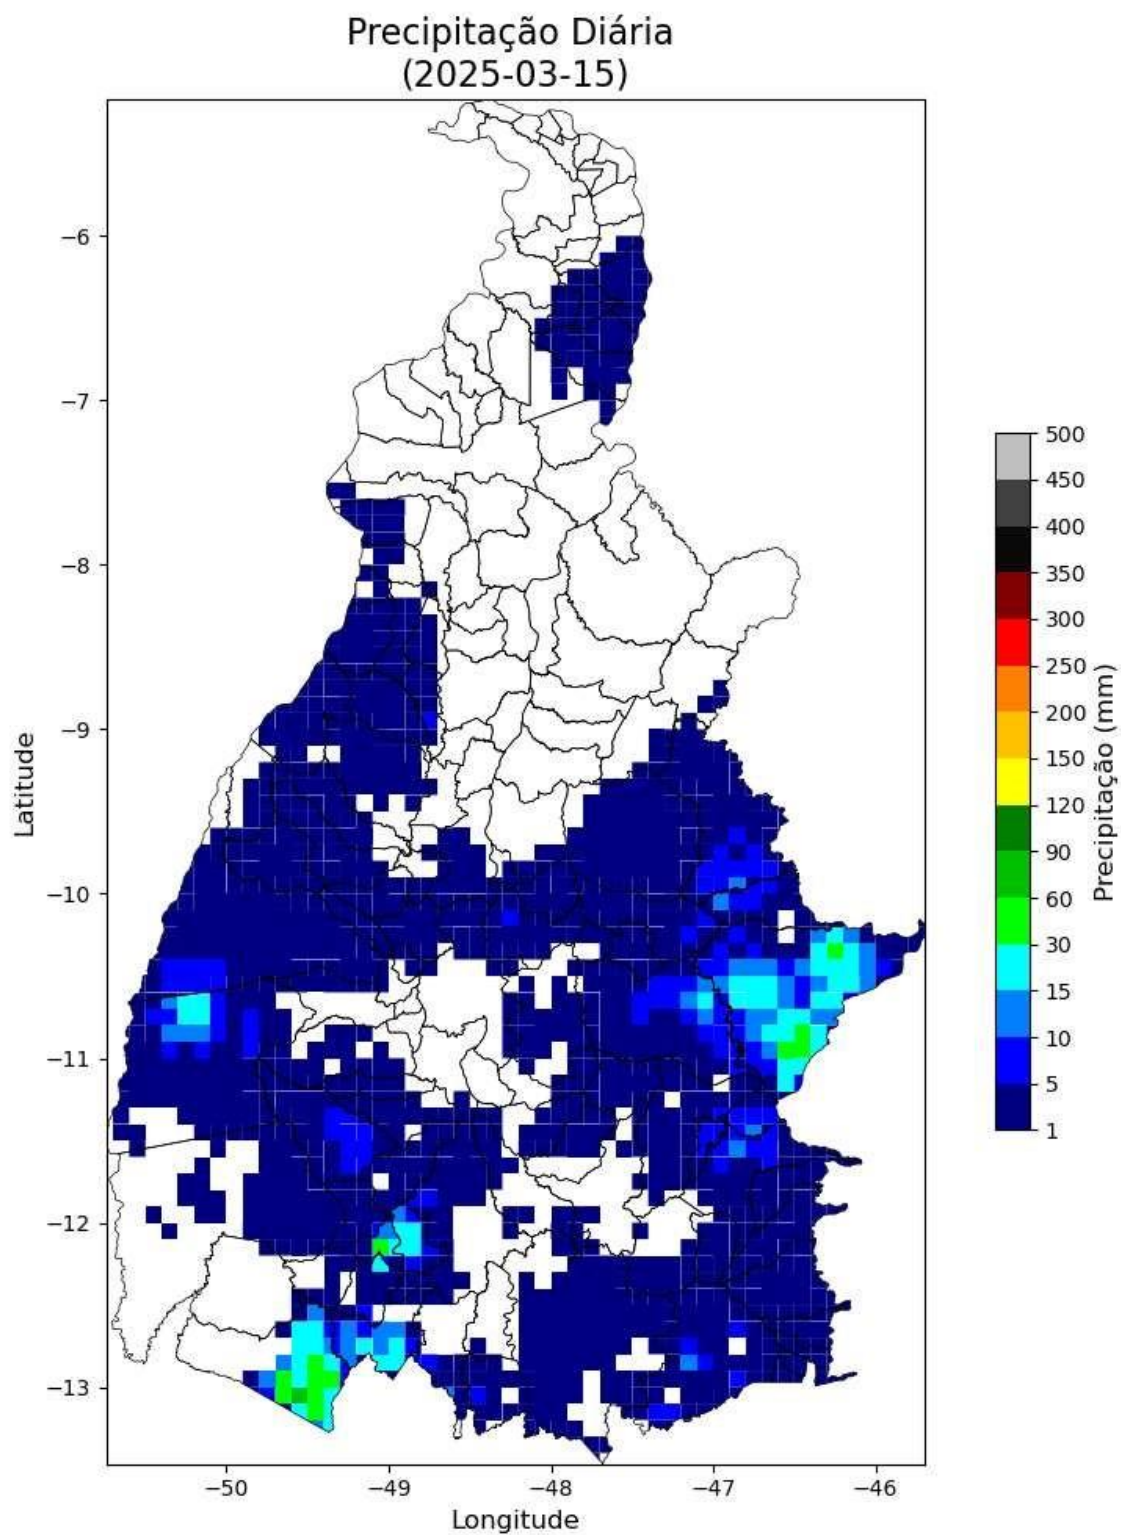


Figura 3 – Mapa de precipitação acumulada para os dias: 06 a 15/03.

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

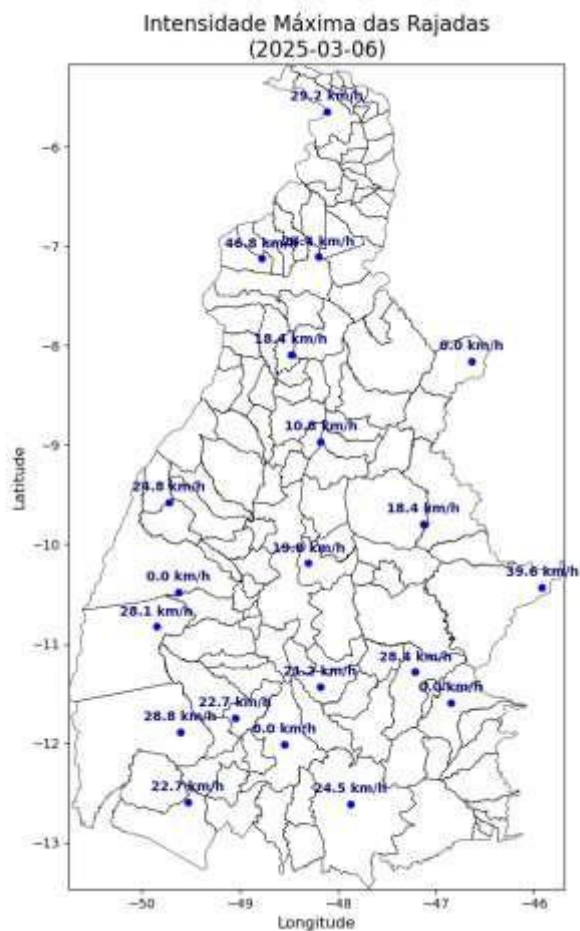


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

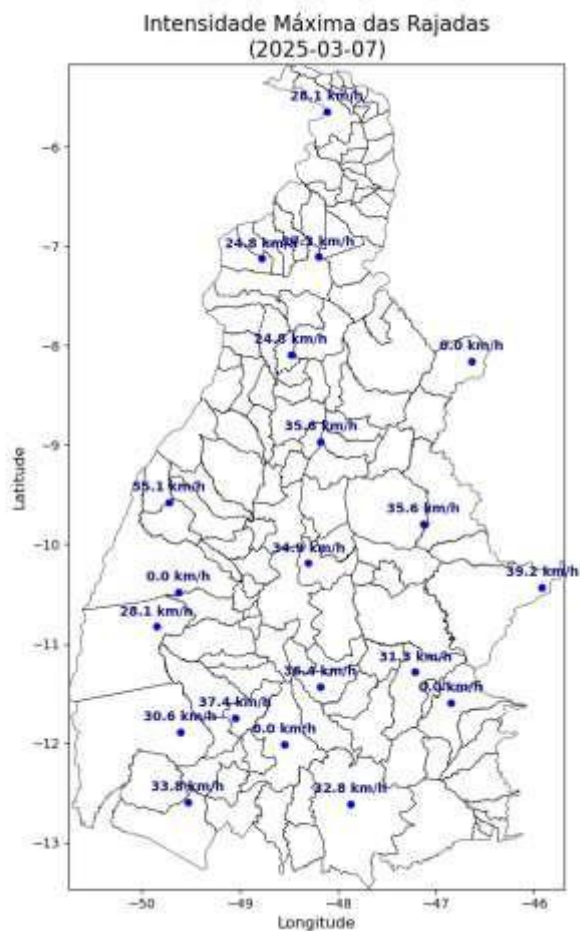


energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA




Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

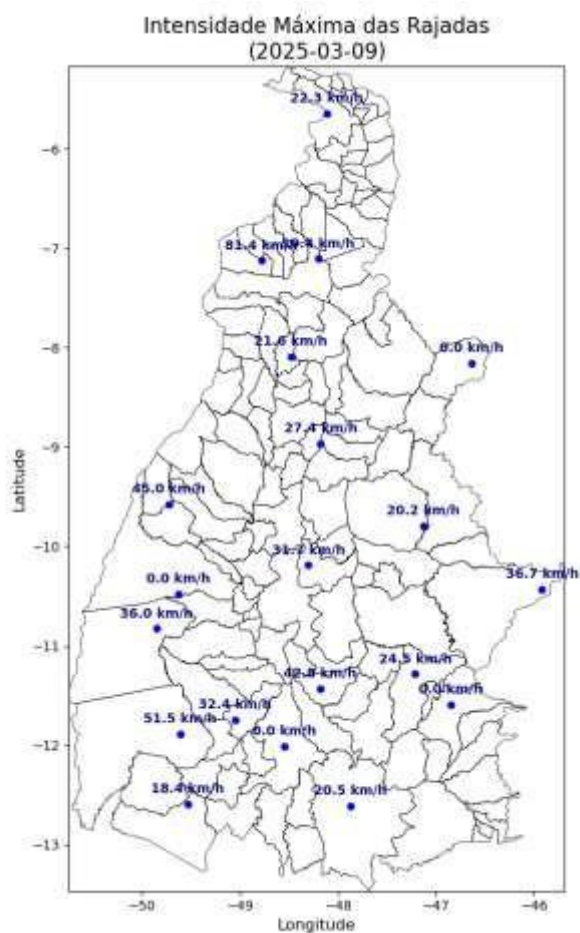


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

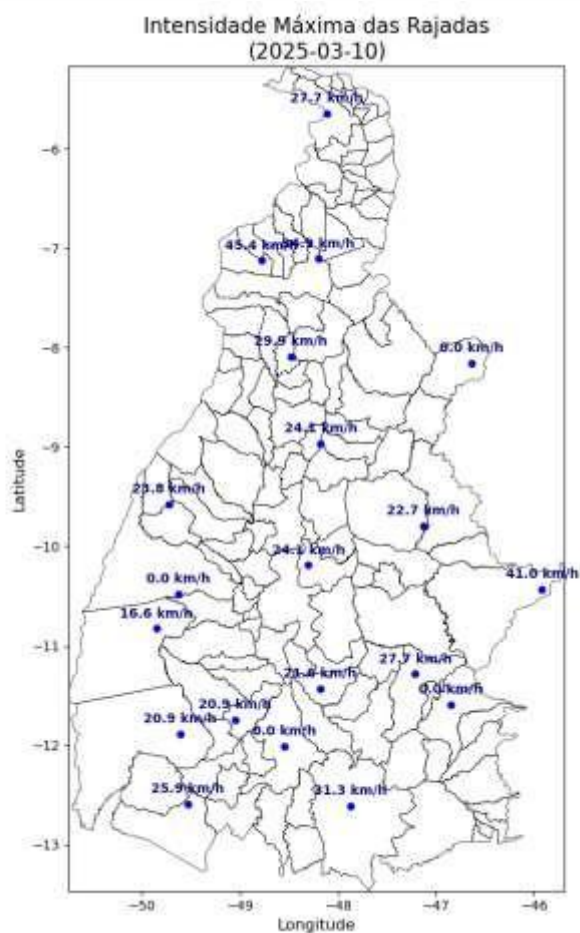


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

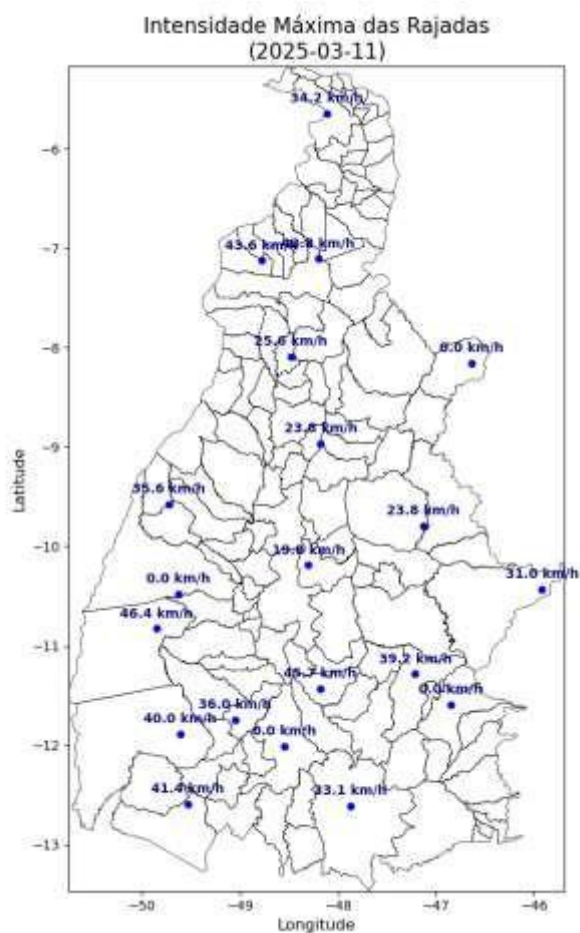


Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

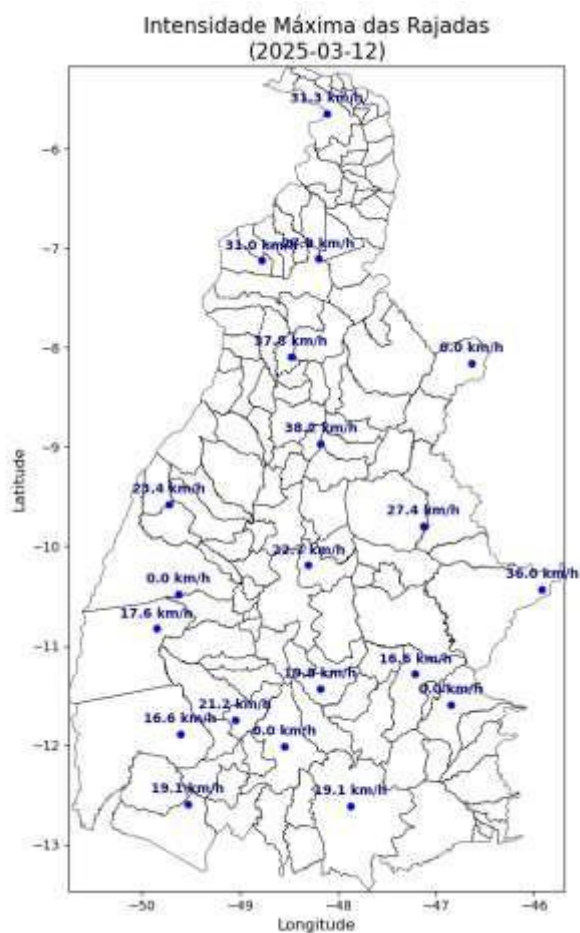

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

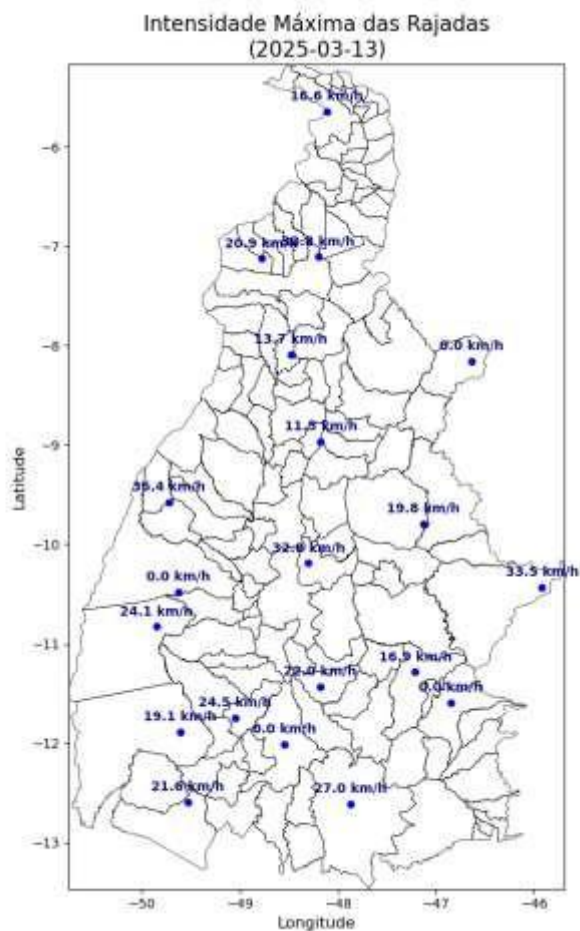

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025

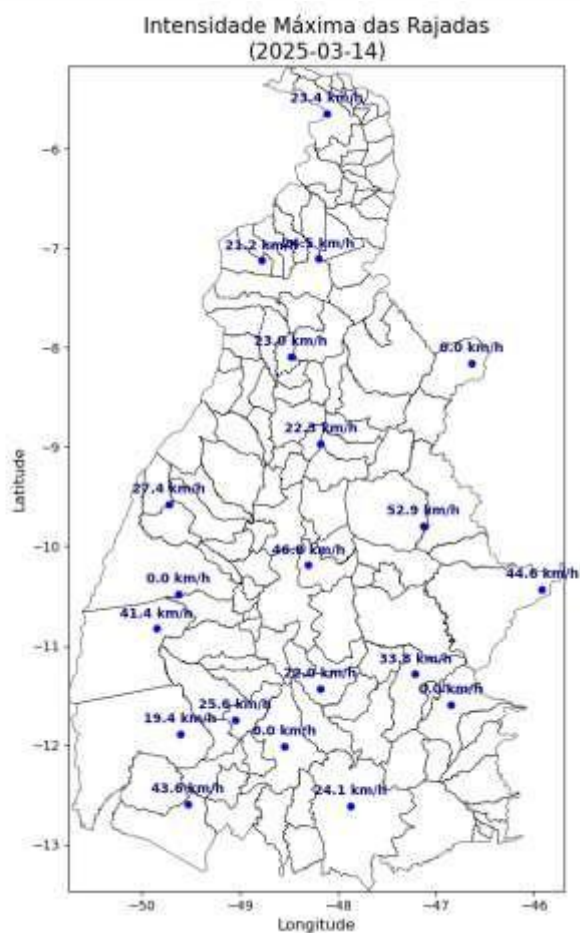

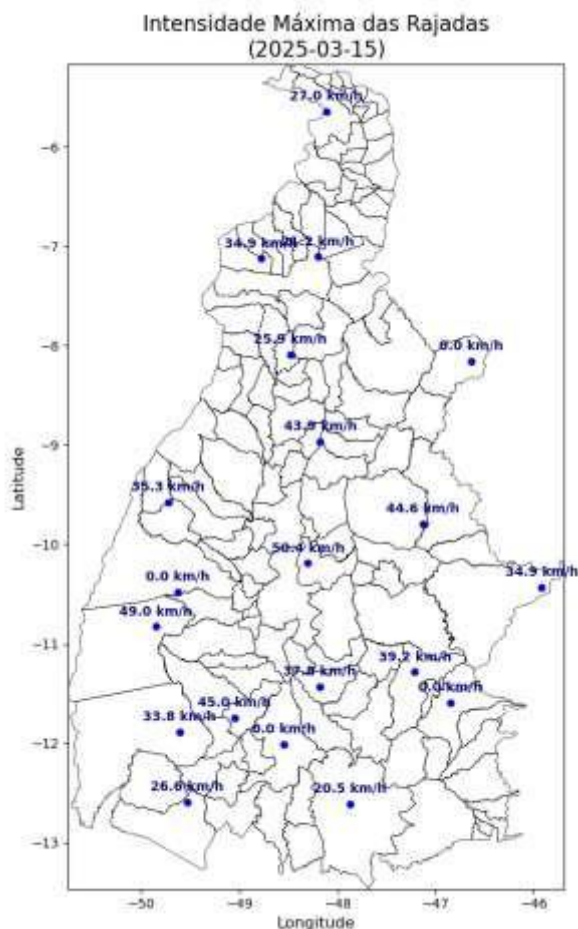


Figura 4 – Mapa da intensidade máxima das rajadas para os dias 06 a 15/03.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram nuvens altas com topo atingindo alturas acima de 15 km, atingindo a tropopausa.
2. Foram registrados ventos muito fortes (até 82 km/h) em quase todas as estações meteorológicas no estado. Ventos desta magnitude são, conforme a Escala de Beaufort, classificados como ventania forte, sendo capazes de arrancar e de derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período foram muito fortes em toda a região, atingindo 90 mm.
4. Foram registradas 757.130 descargas atmosféricas na área de atuação da Energisa/TO, um valor considerado muito alto.
5. As tempestades atingiram um índice de severidade 05, numa escala de 01 a 05, correspondentes a tempestades severas.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

A Figura 5 mostra evidências na mídia das tempestades no estado do Tocantins.



Figura 5 – Evidências das tempestades na mídia [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com muitas descargas, chuvas muito fortes e ventos muito fortes no período. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 06/03/2025 a 15/03/2025.

Descrição	Banda de nebulosidade convectiva provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos muito fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	00:00 UT do dia 06/03/25
Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 15/03/25
Abrangência	Todo o estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] G1 em: <https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2025/03/15/video-chuva-com-ventos-derrubate-de-rodoviaria-arvores-e-causa-mais-estragos-em-porto-nacional.ghtml>

7. RESPONSABILIDADES

Relatório Situação de Emergência
Fevereiro 2025
Código Único do Relatório: ETO ISE 02 2025



Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico

7 LINKS DE NOTÍCIA

[Tocantins registra aumento de 55% no volume de descargas atmosféricas/acessado em 24/04/2025](#)

[Estado tem alerta de chuvas intensas no início da semana; veja previsão/acessado em 24/04/2025](#)

7.1 EVIDÊNCIAS



Estado tem alerta de chuvas intensas no início da semana; veja previsão

Segundo o Inmet, em quase todo estado são esperados entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora e até 50 milímetros por dia. Temperatura máxima na capital pode variar entre 23°C e 32°C



Andressa Ribeiro

30 de março de 2025 às 16:46

Modificado em 30/03/2025, 16:46

