

**Relatório Situação de Emergência**  
**Abril/2025**

20250498

## Sumário


1. ÁREA AFETADA .....	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS .....	15
3. EVIDÊNCIAS.....	18
ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados .....	30
ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento .....	134

## ÁREA AFETADA

Do dia 21 ao 29 de Abril de 2025, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2025.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

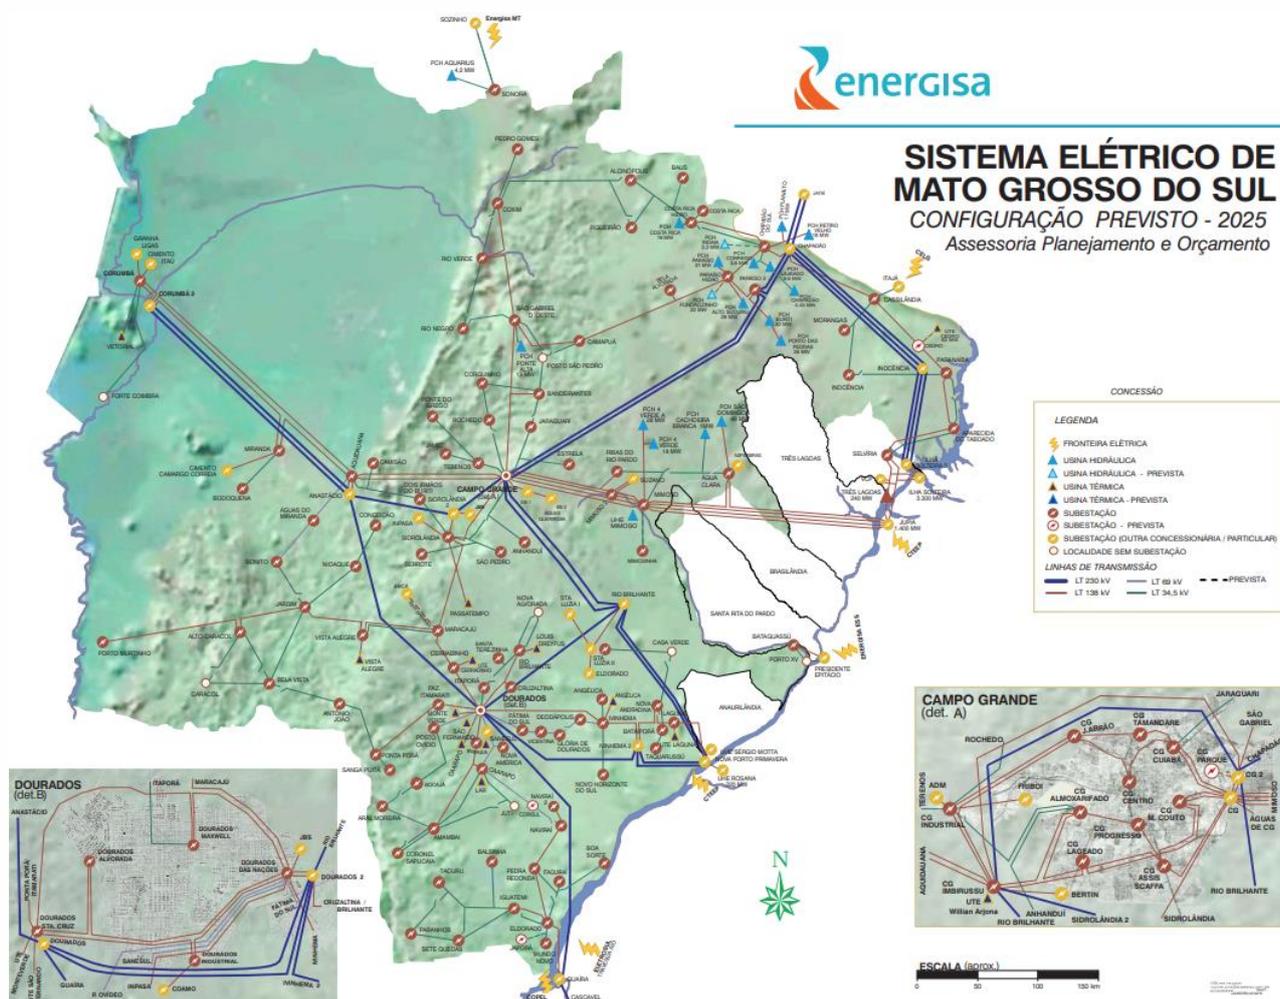

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.



<b>Código do Evento</b>	<b>Municípios Afetados</b>
20250498	ANTONIO JOAO
20250498	ALCINOPOLIS
20250498	AMAMBAI
20250498	CAARAPO
20250498	ARAL MOREIRA
20250498	CORONEL SAPUCAIA
20250498	PARANHOS
20250498	BONITO
20250498	ANASTACIO
20250498	NIOAQUE
20250498	ANGELICA
20250498	NOVA ANDRADINA
20250498	NOVA ALVORADA DO SUL
20250498	CAMPO GRANDE
20250498	AQUIDAUANA
20250498	DOIS IRMAOS DO BURITI
20250498	APARECIDA DO TABOADO
20250498	IGUATEMI
20250498	BANDEIRANTES
20250498	JARAGUARI
20250498	ROCHEDO
20250498	CAMAPUA
20250498	CORGUINHO
20250498	BATAYPORA
20250498	BATAGUASSU
20250498	PARAISO DAS AGUAS

<b>Código do Evento</b>	<b>Municípios Afetados</b>
20250498	COSTA RICA
20250498	CHAPADAO DO SUL
20250498	LAGUNA CAARAPA
20250498	BODOQUENA
20250498	ITAQUIRAI
20250498	NAVIRAI
20250498	JUTI
20250498	FIGUEIRAO
20250498	CASSILANDIA
20250498	PARANAIBA
20250498	TERENOS
20250498	CORUMBA
20250498	LADARIO
20250498	COXIM
20250498	SAO GABRIEL DO OESTE
20250498	PEDRO GOMES
20250498	RIO VERDE DE MATO GROSSO
20250498	SONORA
20250498	DOURADOS
20250498	DOURADINA
20250498	INOCENCIA
20250498	FATIMA DO SUL
20250498	DEODAPOLIS
20250498	GLORIA DE DOURADOS
20250498	ITAPORA
20250498	ELDORADO

<b>Código do Evento</b>	<b>Municípios Afetados</b>
20250498	MUNDO NOVO
20250498	VICENTINA
20250498	JATEI
20250498	JAPORA
20250498	TACURU
20250498	MARACAJU
20250498	NOVO HORIZONTE DO SUL
20250498	IVINHEMA
20250498	GUIA LOPES DA LAGUNA
20250498	SIDROLANDIA
20250498	RIO BRILHANTE
20250498	MIRANDA
20250498	TAQUARUSSU
20250498	RIO NEGRO
20250498	SETE QUEDAS

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

<b>Código do Evento</b>	<b>Documento</b>	<b>Resumo</b>	<b>Código COBRADE</b>
20250498	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 21/04/25 a 29/04/25 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 21 e 29 de Abril de 2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.2.1.4

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20250498	Alto Caracol	ACA51
20250498	Bonito	BON51
20250498	Alto Caracol	ACA52
20250498	Água Clara	ACL01
20250498	Água Clara	ACL02
20250498	Água Clara	ACL51
20250498	Antônio João	AJO01
20250498	Fazenda Itamarati	FIT51
20250498	Antônio João	AJO51
20250498	Antônio João	AJO52
20250498	Alcinópolis	ALC01
20250498	Amambai	AMA01
20250498	Amambai	AMA02
20250498	Amambai	AMA03
20250498	Amambai	AMA51
20250498	Amambai	AMA52
20250498	Águas do Miranda	AMI02
20250498	Aral Moreira	AMO01
20250498	Aral Moreira	AMO02
20250498	Angélica	ANG01
20250498	Angélica	ANG02
20250498	Aquidauana	AQU01
20250498	Aquidauana	AQU02
20250498	Aquidauana	AQU03
20250498	Aquidauana	AQU04
20250498	Aquidauana	AQU05
20250498	Aquidauana	AQU51
20250498	Aparecida do Taboado	ATA02
20250498	Aparecida do Taboado	ATA03
20250498	Aparecida do Taboado	ATA04
20250498	Aparecida do Taboado	ATA05
20250498	Aparecida do Taboado	ATA51
20250498	Aparecida do Taboado	ATA52
20250498	Balsinha	BAL01
20250498	Bandeirantes	BAN01

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20250498	Bandeirantes	BAN51
20250498	Bandeirantes	BAN52
20250498	Bandeirantes	BAN53
20250498	Bataiporã	BAP01
20250498	Bataiporã	BAP02
20250498	Bataguassu	BAT01
20250498	Bataguassu	BAT02
20250498	Bataguassu	BAT51
20250498	Bela Alvorada	BAV51
20250498	Bela Alvorada	BAV52
20250498	Bocajá	BOC01
20250498	Bodoquena	BOD01
20250498	Bodoquena	BOD51
20250498	Bonito	BON01
20250498	Bonito	BON02
20250498	Bonito	BON52
20250498	Boa Sorte	BSO01
20250498	Boa Sorte	BSO02
20250498	Bela Vista	BVI01
20250498	Bela Vista	BVI02
20250498	Bela Vista	BVI51
20250498	Caarapó	CAA01
20250498	Caarapó	CAA02
20250498	Caarapó	CAA51
20250498	Caarapó	CAA52
20250498	Camapuã	CAM01
20250498	Camapuã	CAM51
20250498	Camapuã	CAM02
20250498	Camapuã	CAM52
20250498	Cassilândia	CAS01
20250498	Cassilândia	CAS02
20250498	Cassilândia	CAS03
20250498	Inocência	INO02
20250498	Cassilândia	CAS52
20250498	Campo Grande Almojarifado	CGA04
20250498	Campo Grande Almojarifado	CGA07
20250498	Campo Grande Almojarifado	CGA09

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20250498	Campo Grande Almojarifado	CGA51
20250498	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20250498	Campo Grande Cuiabá	CGB03
20250498	Campo Grande Cuiabá	CGB08
20250498	Campo Grande Centro	CGC01
20250498	Campo Grande Centro	CGC13
20250498	Campo Grande Centro	CGC14
20250498	Campo Grande Centro	CGC16
20250498	Campo Grande Industrial	CGD01
20250498	Campo Grande Industrial	CGD02
20250498	Campo Grande Industrial	CGD03
20250498	Campo Grande Industrial	CGD52
20250498	Campo Grande Industrial	CGD53
20250498	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20250498	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20250498	Campo Grande Lageado	CGL02
20250498	Campo Grande Lageado	CGL03
20250498	Campo Grande Lageado	CGL04
20250498	Campo Grande Lageado	CGL06
20250498	Campo Grande Lageado	CGL07
20250498	Campo Grande Lageado	CGL09
20250498	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20250498	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20250498	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20250498	Campo Grande Miguel Couto	CGM14
20250498	Campo Grande Miguel Couto	CGM17
20250498	Campo Grande Progresso	CGP08
20250498	Campo Grande Progresso	CGP11
20250498	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20250498	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20250498	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20250498	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20250498	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20250498	Campo Grande Tamandaré	CGT02
20250498	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20250498	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20250498	Campo Grande Tamandaré	CGT05

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20250498	Corguinho	COG01
20250498	Conceição	CON01
20250498	Jardim	JAR03
20250498	Corumbá	COR01
20250498	Corumbá	COR02
20250498	Corumbá	COR03
20250498	Corumbá	COR04
20250498	Corumbá	COR08
20250498	Corumbá	COR09
20250498	Corumbá	COR52
20250498	Corumbá	COR53
20250498	Coxim	COX01
20250498	Coxim	COX02
20250498	Coxim	COX51
20250498	Coxim	COX03
20250498	Coxim	COX04
20250498	Coxim	COX52
20250498	Coxim	COX53
20250498	PCH Costa Rica	CRH51
20250498	Costa Rica	CRI01
20250498	Costa Rica	CRI02
20250498	Cruzaltina	CRU02
20250498	Coronel Sapucaia	CSA01
20250498	Chapadão do Sul	CSU01
20250498	Chapadão do Sul	CSU02
20250498	Chapadão do Sul	CSU51
20250498	Chapadão do Sul	CSU52
20250498	Chapadão do Sul	CSU53
20250498	Deodápolis	DEO01
20250498	Deodápolis	DEO03
20250498	Dois Irmãos do Buriti	DIB01
20250498	Dourados Alvorada	DOA03
20250498	Dourados Alvorada	DOA06
20250498	Dourados Alvorada	DOA04
20250498	Dourados Industrial	DOI04
20250498	Dourados Alvorada	DOA07
20250498	Dourados das Nações	DOD01

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20250498	Dourados das Nações	DOD03
20250498	Dourados das Nações	DOD04
20250498	Dourados das Nações	DOD05
20250498	Dourados Maxwell	DOM01
20250498	Dourados Maxwell	DOM03
20250498	Dourados Maxwell	DOM04
20250498	Dourados Maxwell	DOM09
20250498	Dourados Maxwell	DOM52
20250498	Eldorado	ELD01
20250498	Eldorado	ELD02
20250498	Eldorado	ELD53
20250498	Estrela	EST01
20250498	Estrela	EST02
20250498	Figueirão	FIG01
20250498	Iguatemi	IGU53
20250498	Fazenda Itamarati	FIT52
20250498	Fazenda Itamarati	FIT53
20250498	Fazenda Itamarati	FIT55
20250498	Fátima do Sul	FSU02
20250498	Glória de Dourados	GDO02
20250498	Iguatemi	IGU01
20250498	Iguatemi	IGU51
20250498	Iguatemi	IGU52
20250498	Inocência	INO01
20250498	Itaporã	ITA01
20250498	Itaporã	ITA52
20250498	Itaquiraí	ITQ01
20250498	Ivinhema	IVI01
20250498	Ivinhema	IVI02
20250498	Ivinhema	IVI03
20250498	Ivinhema	IVI52
20250498	Jaraguari	JAG01
20250498	Jamic	JAM01
20250498	Jamic	JAM51
20250498	Jardim	JAR01
20250498	Jardim	JAR52
20250498	Jardim	JAR02

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20250498	Jardim	JAR04
20250498	Jardim	JAR53
20250498	Jardim	JAR54
20250498	Maracajú	MAR01
20250498	Maracajú	MAR02
20250498	Maracajú	MAR51
20250498	Maracajú	MAR03
20250498	Maracajú	MAR52
20250498	Maracajú	MAR53
20250498	Mimoso	MIM01
20250498	Mimoso	MIM51
20250498	Mimoso	MIM52
20250498	Miranda	MIR01
20250498	Miranda	MIR02
20250498	Miranda	MIR51
20250498	Miranda	MIR52
20250498	Mimosinha	MIS01
20250498	Mundo Novo	MNO01
20250498	Mundo Novo	MNO02
20250498	Morangas	MOG01
20250498	Morangas	MOG02
20250498	Nova América	NAM01
20250498	Nova Andradina	NAN01
20250498	Nova Andradina	NAN02
20250498	Nova Andradina	NAN03
20250498	Nova Andradina	NAN51
20250498	Rio Brilhante	RBR01
20250498	Nova Andradina	NAN52
20250498	Naviraí	NAV02
20250498	Naviraí	NAV03
20250498	Naviraí	NAV05
20250498	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20250498	Nioaque	NIO01
20250498	Nioaque	NIO02
20250498	Vista Alegre	VAG54
20250498	Nioaque	NIO51
20250498	Paranaíba	PAR01

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20250498	Paranaíba	PAR02
20250498	Paranaíba	PAR04
20250498	Paranaíba	PAR05
20250498	Paranaíba	PAR51
20250498	Paranaíba	PAR52
20250498	Presidente Epitácio	PEP52
20250498	Pedro Gomes	PGO01
20250498	Ponte do Grego	PGR01
20250498	Ponte do Grego	PGR02
20250498	Porto Murinho	PMU01
20250498	Porto Murinho	PMU02
20250498	Posto Ovídeo	POV51
20250498	Posto Ovídeo	POV52
20250498	Posto Ovídeo	POV54
20250498	Posto Ovídeo	POV55
20250498	Ponta Porã Estoril	PPE02
20250498	Ponta Porã Estoril	PPE05
20250498	Ponta Porã Estoril	PPE06
20250498	Ponta Porã Estoril	PPE52
20250498	Ponta Porã Estoril	PPE54
20250498	Ponta Porã Estoril	PPE55
20250498	Rio Brilhante	RBR51
20250498	Rio Brilhante	RBR53
20250498	Sidrolândia	SIA51
20250498	Rio Negro	RNE01
20250498	Rochedo	ROC01
20250498	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20250498	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20250498	Ribas do Rio Pardo	RRP51
20250498	Rio Verde	RVE01
20250498	Rio Verde	RVE02
20250498	Rio Verde	RVE51
20250498	Rio Verde	RVE52
20250498	Serrote	SET01
20250498	Serrote	SET02
20250498	São Gabriel do Oeste	SGO01
20250498	São Gabriel do Oeste	SGO02

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20250498	São Gabriel do Oeste	SGO52
20250498	São Gabriel do Oeste	SGO03
20250498	São Gabriel do Oeste	SGO04
20250498	São Gabriel do Oeste	SGO51
20250498	Sidrolândia	SIA01
20250498	Sidrolândia	SIA03
20250498	Sidrolândia	SIA52
20250498	Sidrolândia	SIA53
20250498	Santa Luzia 2	SLD51
20250498	Santa Luzia 2	SLD52
20250498	Sonora	SON01
20250498	São Pedro	SPE01
20250498	São Pedro	SPE02
20250498	Sanga Puitã	SPU02
20250498	Sete Quedas	SQU01
20250498	Sete Quedas	SQU51
20250498	Tacurú	TAC01
20250498	Taquarussu	TAQ01
20250498	Terenos	TER01
20250498	Terenos	TER02
20250498	Terenos	TER51
20250498	Terenos	TER52
20250498	Vista Alegre	VAG51
20250498	Vista Alegre	VAG52
20250498	Vista Alegre	VAG53
20250498	Vicentina	VIC02

## **IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS**

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;

- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

<b>Código do Evento</b>	<b>Descrição da Classe</b>	<b>Descrição da Causa</b>	<b>Quantidade</b>
20250498	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	115
20250498	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	340
20250498	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	34
20250498	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	35
20250498	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	3
20250498	C230-(D)-Cruzeta	C235-Descarga Atmosférica	3
20250498	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	7
20250498	C250-(D)-Poste	C245-Inundação	1
20250498	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	8
20250498	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	38
20250498	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	46
20250498	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	65
20250498	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	2
20250498	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	8
20250498	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	12
20250498	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	7
20250498	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	52
20250498	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	940
20250498	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	246
20250498	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	7
20250498	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	20
20250498	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	1
20250498	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	8

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

<b>Código do Evento</b>	<b>Data e hora do início da primeira interrupção</b>	<b>Data e hora do término da última interrupção</b>
20250498	21/04/2025 20:13:00	30/04/2025 21:10:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

<b>Código do Evento</b>	<b>Clientes afetados</b>	<b>Quantidade de interrupções</b>
20250498	76.580	98.993

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

<b>Código do Evento</b>	<b>Duração média das interrupções (min)</b>	<b>Interrupção mais longa (min)</b>
20250498	598,00	5.939

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612 \cdot N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.122.323 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2024. Portanto, o limite de CHI para 2025 é **342.384,76**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612 \cdot N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.122.323^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 342.384,76 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 – Consumidor Hora Interrompido (CHI) do evento

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20250498	35.1595,76

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20250498	231,88	281

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20250498	539,96	64,19	52,63	656,80

## EVIDÊNCIAS

## Rios sobem com chuva e comportas são fechadas para evitar alagamentos

Apesar da elevação no nível do Rio Paraguai, a cidade de Porto Murtinho não sofreu nenhum impacto

Por Bruna Marques | 24/04/2025 11:00



ouça este conteúdo

readme

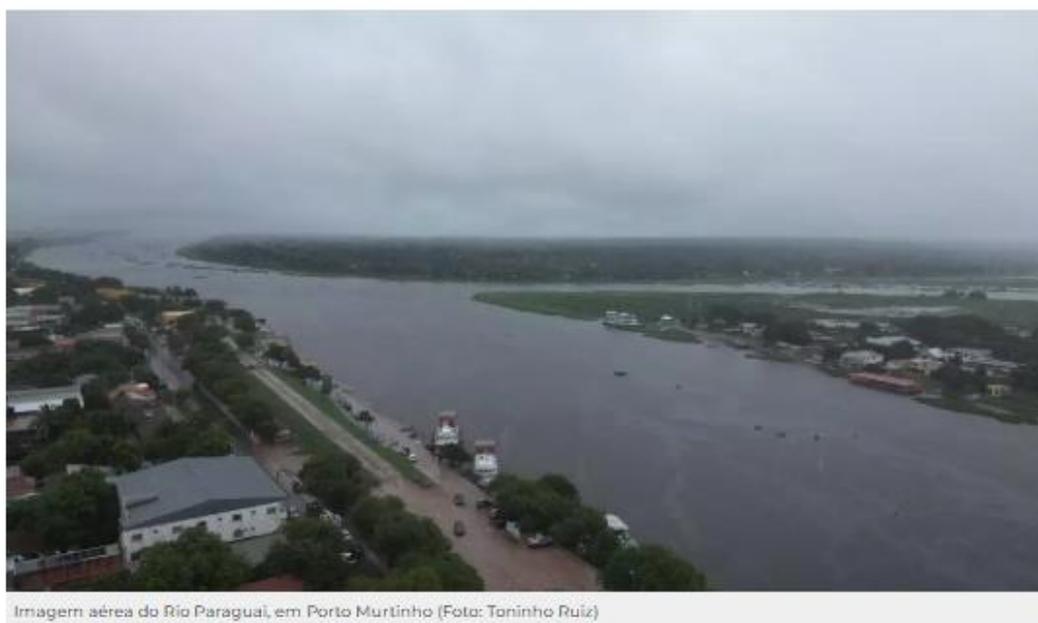


Imagem aérea do Rio Paraguai, em Porto Murtinho (Foto: Toninho Ruiz)

Nas últimas 24 horas, o município de Porto Murtinho, localizado a 439 quilômetros de Campo Grande, registrou 18 milímetros de chuva, conforme dados consolidados pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do [Tempo](#) e do Clima de Mato Grosso do Sul) às 7h50 desta quinta-feira (24). As comportas do Rio Paraguai foram fechadas pela prefeitura para evitar alagamentos.



Erosão causada por alagamento mantém trecho da BR-267 interditado nesta terça-feira (Foto: divulgação)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu, nesta terça-feira, um alerta de chuvas intensas para 44 cidades do interior de Mato Grosso do Sul, com volume entre 20 e 30 milímetros, além de rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h. Há risco de queda de energia elétrica, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso é válido até as 9h de quarta-feira.


Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/chuvas-e-ventos-fortes-mantem-44-municipios-em-estado-de-alerta>

## MS tem 44 cidades com alerta de alagamento e ventos de até 60 km/h; veja se o seu município está na lista

Inmet informou que a previsão é de chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h.

Por g1 MS

22/04/2025 14h46 · Atualizado há 2 meses

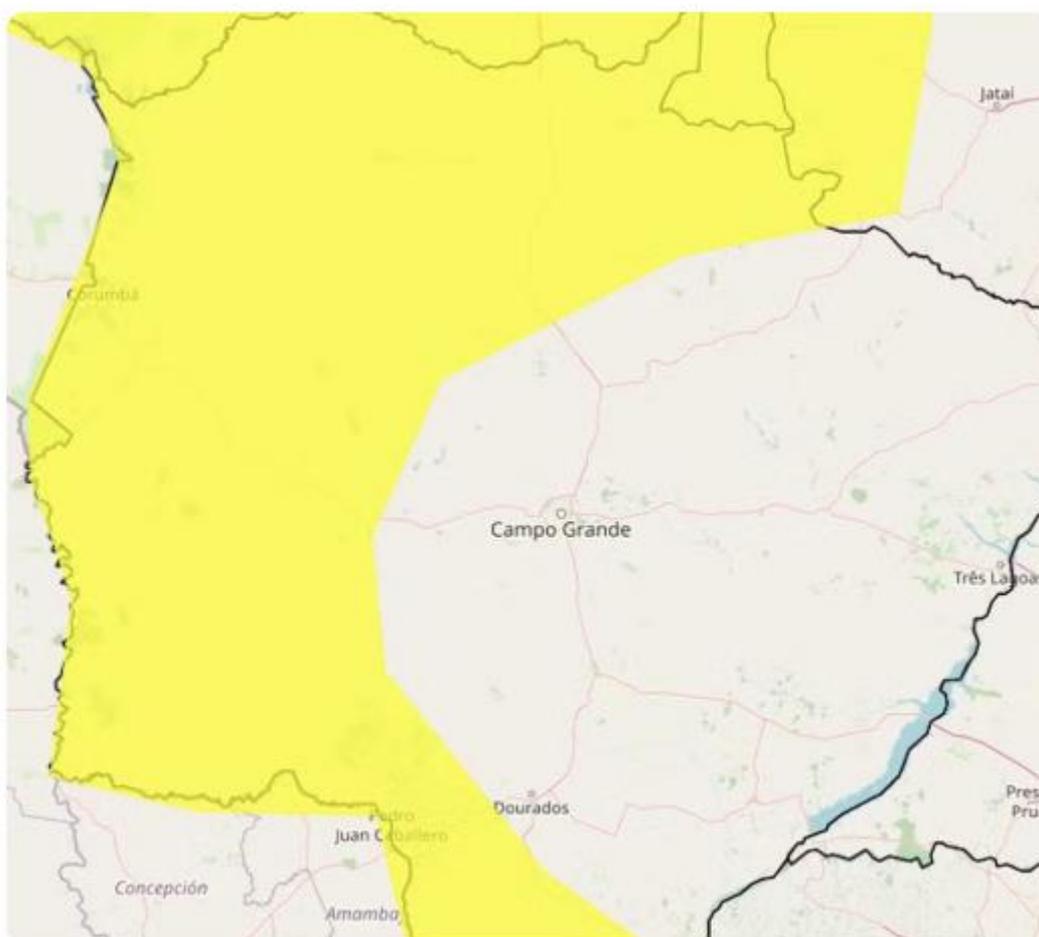

44 cidades de MS estão sob risco de tempestade — Foto: Inmet/ Reprodução

Fonte: [MS tem 44 cidades com alerta de alagamento e ventos de até 60 km/h; veja se o seu município está na lista | Mato Grosso do Sul | G1](#)

# Chuva intensa atinge Ponta Porã (MS) e pode provocar queda de temperatura

24/04/2025



Fonte: [Chuva intensa atinge Ponta Porã \(MS\) e pode provocar queda de temperatura](#)



**DESTAQUE** ⌚ 2 min.

## Inmet coloca MS em alerta de tempestade para esta quinta

 Publicado por **Celsoveiga** | 24/04/2025



Após as fortes chuvas registradas de sexta-feira (18) para sábado (19), Mato Grosso do Sul pode enfrentar uma tempestade intensa entre hoje e amanhã, segundo aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

74 dos 79 municípios sul-mato-grossenses estão inseridos no alerta, do qual diz que há chance de chuva de 30 a 100 mm, ventos de 60 a 100 km/h e até granizo. Acerca dos riscos, o Inmet avisa para cuidado com corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Durante a madrugada do último sábado, Campo Grande registrou 98 mm de precipitação, resultando em estragos por toda a cidade. Conforme informou o coordenador de Proteção e Defesa Civil da capital, Enéas Netto, foram registradas 16 ocorrências na cidade no fim de semana, envolvendo alagamentos, vias danificadas e quedas de árvores.

Fonte: <https://www.oliberalnews.com.br/2025/04/24/inmet-coloca-ms-em-alerta-de-tempestade-para-esta-quinta/>

Interior

## Rios sobem com chuva e comportas são fechadas para evitar alagamentos

Apesar da elevação no nível do Rio Paraguai, a cidade de Porto Murtinho não sofreu nenhum impacto

Por Bruna Marques | 24/04/2025 11:00



ouça este conteúdo

readme



Imagem aérea do Rio Paraguai, em Porto Murtinho (Foto: Toninho Ruiz)

Fonte: [Chuvas elevam nível dos rios em Porto Murtinho e acendem alerta para transbordamentos](#)

## DEMAIS EVIDÊNCIAS

Data	Título	Veículo	Link
2025-04-24 00:00:00	Após trégua com sol chuva volta a dominar o tempo em Campo Grande	A Crítica - MS	<a href="https://www.acritica.net/editorias/geral/apos-tregua-com-sol-chuva-volta-a-dominar-o-tempo-em-campo-grande/813826/">https://www.acritica.net/editorias/geral/apos-tregua-com-sol-chuva-volta-a-dominar-o-tempo-em-campo-grande/813826/</a>
2025-04-24 00:00:00	Campo Grande enfrenta chuvas intensas e alerta meteorológico nesta quinta-feira 24 de abril de 2025 Página1News	Página 1 News	<a href="https://pagina1news.com.br/campo-grande-enfrenta-chuvas-intensas-e-alerta-meteorologico-nesta-quinta-feira-24-de-abril-de-2025/">https://pagina1news.com.br/campo-grande-enfrenta-chuvas-intensas-e-alerta-meteorologico-nesta-quinta-feira-24-de-abril-de-2025/</a>
2025-04-24 00:00:00	Forte chuva arrasta motociclista e alaga ruas em Campo Grande veja vídeo	G1 Mato Grosso Do Sul	<a href="https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2025/04/24/forte-chuva-arrasta-motociclista-e-alaga-ruas-em-campo-grande.ghtml">https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2025/04/24/forte-chuva-arrasta-motociclista-e-alaga-ruas-em-campo-grande.ghtml</a>
2025-04-24 00:00:00	Chuva forte em Campo Grande causa transtornos e alaga ruas	Leitura do Povo	<a href="https://www.leituradopovo.com.br/noticia/60539/chuva-forte-em-campo-grande-causa-transtornos-e-alaga-ruas">https://www.leituradopovo.com.br/noticia/60539/chuva-forte-em-campo-grande-causa-transtornos-e-alaga-ruas</a>
2025-04-25 00:00:00	Rios sobem com chuva e comportas são fechadas para evitar alagamentos BonitoNet	Bonito Net	<a href="https://bonitonet.com.br/index.php/2025/04/25/rios-sobem-com-chuva-e-comportas-sao-fechadas-para-evitar-alagamentos/">https://bonitonet.com.br/index.php/2025/04/25/rios-sobem-com-chuva-e-comportas-sao-fechadas-para-evitar-alagamentos/</a>
2025-04-25 00:00:00	Após chuvas torrenciais Câmara pode decretar estado de emergência em Campo Grande	Correio do Estado Online	<a href="https://correiodoestado.com.br/cidades/apos-chuvas-torrenciais-camara-pode-decretar-estado-de-emergencia-em/447251/">https://correiodoestado.com.br/cidades/apos-chuvas-torrenciais-camara-pode-decretar-estado-de-emergencia-em/447251/</a>
2025-04-25 00:00:00	Campo Grande cria sala de situação para enfrentar os impactos das chuvas intensas	RCN 67	<a href="https://www.rcn67.com.br/campo-grande/massafm/campo-grande-cria-sala-de-situacao-para-enfrentar-os-impactos-das-chuvas-intensas/">https://www.rcn67.com.br/campo-grande/massafm/campo-grande-cria-sala-de-situacao-para-enfrentar-os-impactos-das-chuvas-intensas/</a>
2025-04-25 00:00:00	Campo Grande tem mais chuva nesta sexta-feira e alerta de perigo continua	Giro do Estado MS	<a href="https://www.girodoestadoms.com.br/noticia/61005/campo-grande-tem-mais-chuva-nesta-sexta-feira-e-alerta-de-perigo-continua">https://www.girodoestadoms.com.br/noticia/61005/campo-grande-tem-mais-chuva-nesta-sexta-feira-e-alerta-de-perigo-continua</a>

Data	Título	Veículo	Link
2025-04-25 00:00:00	Temporal causa estragos em Campo Grande	Portal da Educativa	<a href="http://www.portaldaeducativa.ms.gov.br/temporal-causa-estragos-em-campo-grande/">http://www.portaldaeducativa.ms.gov.br/temporal-causa-estragos-em-campo-grande/</a>
2025-04-25 00:00:00	Defesa Civil de Naviraí alerta sobre previsão de mais chuvas nesta sexta-feira e sábado	MS POST	<a href="https://mspost.com.br/previsao-chuvas-tempestades-navirai/">https://mspost.com.br/previsao-chuvas-tempestades-navirai/</a>
2025-04-25 00:00:00	Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas em Campo Grande confirma orientações	G1 Mato Grosso Do Sul	<a href="https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2025/04/25/defesa-civil-emite-alerta-para-chuvas-intensas-em-campo-grande-confirma-orientacoes.ghtml">https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2025/04/25/defesa-civil-emite-alerta-para-chuvas-intensas-em-campo-grande-confirma-orientacoes.ghtml</a>
2025-04-25 00:00:00	Após temporal em Campo Grande sexta segue com previsão de mais chuva	A Crítica - MS	<a href="https://www.acritica.net/editorias/geral/apos-temporal-em-campo-grande-sexta-segue-com-previsao-de-mais-chuva/814113/">https://www.acritica.net/editorias/geral/apos-temporal-em-campo-grande-sexta-segue-com-previsao-de-mais-chuva/814113/</a>
2025-04-25 00:00:00	Defesa Civil de Naviraí alerta sobre previsão de mais chuvas nesta sexta-feira e sábado	Jornal do Conesul	<a href="https://jornaldoconesul.com.br/ler.php?id=63148">https://jornaldoconesul.com.br/ler.php?id=63148</a>
2025-04-25 00:00:00	TEMPO Fim de semana em MS será marcado por chuvas intensas e risco de alagamentos	MS POST	<a href="https://mspost.com.br/tempo-fim-de-semana-em-ms-sera-marcado-por-chuvas-intensas/">https://mspost.com.br/tempo-fim-de-semana-em-ms-sera-marcado-por-chuvas-intensas/</a>
2025-04-25 00:00:00	Previsão de chuvas intensas e instabilidade marcam a sexta-feira em Três Lagoas	Rádio Caçula - Três Lagoas/MS	<a href="https://www.radiocacula.com.br/previsao-de-chuvas-intensas-e-instabilidade-marcam-a-sexta-feira-em-tres-lagoas/">https://www.radiocacula.com.br/previsao-de-chuvas-intensas-e-instabilidade-marcam-a-sexta-feira-em-tres-lagoas/</a>
2025-04-26 00:00:00	Sábado amanhece com céu nublado e previsão é de mais chuva	Campo Grande News	<a href="https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/sabado-amanhece-com-ceu-nublado-e-previsao-e-de-mais-chuva">https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/sabado-amanhece-com-ceu-nublado-e-previsao-e-de-mais-chuva</a>
2025-04-26 00:00:00	Sábado tem instabilidade no tempo e alerta de tempestades em Mato Grosso do Sul	A Crítica - MS	<a href="https://www.acritica.net/editorias/geral/sabado-tem-instabilidade-no-tempo-e-alerta-de-tempestades-em-mato/814347/">https://www.acritica.net/editorias/geral/sabado-tem-instabilidade-no-tempo-e-alerta-de-tempestades-em-mato/814347/</a>
2025-04-26 00:00:00	Bonito amanhece com céu nublado e previsão é de mais chuva BonitoNet	Bonito Net	<a href="https://bonitonet.com.br/index.php/2025/04/26/bonito-amanhece-com-ceu-nublado-e-previsao-e-de-mais-chuva/">https://bonitonet.com.br/index.php/2025/04/26/bonito-amanhece-com-ceu-nublado-e-previsao-e-de-mais-chuva/</a>

Data	Título	Veículo	Link
2025-04-26 00:00:00	Fim de semana em MS deve ser marcado por chuvas intensas novamente	Correio do Estado Online	<a href="https://correiodoestado.com.br/cidades/fim-de-semana-em-ms-deve-ser-marcado-por-chuvas-e-temperaturas-amenas/447278/">https://correiodoestado.com.br/cidades/fim-de-semana-em-ms-deve-ser-marcado-por-chuvas-e-temperaturas-amenas/447278/</a>
2025-04-26 00:00:00	Sábado de Alerta Campo Grande enfrenta chuvas intensas e ventos fortes em 26 de abril de 2025 Página1News	Página 1 News	<a href="https://pagina1news.com.br/sabado-de-alerta-campo-grande-enfrenta-chuvas-intensas-e-ventos-fortes-em-26-de-abril-de-2025/">https://pagina1news.com.br/sabado-de-alerta-campo-grande-enfrenta-chuvas-intensas-e-ventos-fortes-em-26-de-abril-de-2025/</a>
2025-04-26 00:00:00	Sábado começa com céu nublado e previsão de mais chuvas em MS	H+ - Três Lagoas	<a href="https://www.hojemais.com.br/tres-lagoas/noticia/cotidiano/sabado-comeca-com-ceu-nublado-e-previsao-de-mais-chuvas-em-ms">https://www.hojemais.com.br/tres-lagoas/noticia/cotidiano/sabado-comeca-com-ceu-nublado-e-previsao-de-mais-chuvas-em-ms</a>
2025-04-26 00:00:00	Sábado começa com céu nublado e previsão de fortes chuvas em Mato Grosso do Sul	Giro do Estado MS	<a href="https://www.girodoestadoms.com.br/noticia/61039/sabado-comeca-com-ceu-nublado-e-previsao-de-fortes-chuvas-em-mato-grosso-do-sul">https://www.girodoestadoms.com.br/noticia/61039/sabado-comeca-com-ceu-nublado-e-previsao-de-fortes-chuvas-em-mato-grosso-do-sul</a>
2025-04-26 00:00:00	Menos intensa chuva marca presença durante à noite e sábado é de alerta	Campo Grande News	<a href="https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/menos-intensa-chuva-marca-presenca-durante-a-noite-e-sabado-e-de-alerta">https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/menos-intensa-chuva-marca-presenca-durante-a-noite-e-sabado-e-de-alerta</a>
2025-04-27 00:00:00	Chuvas intensas devem atingir MS e Inmet emite alerta	G1 Mato Grosso Do Sul	<a href="https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2025/04/27/chuvas-intensas-devem-atingir-ms-e-inmet-emite-alerta.ghtml">https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2025/04/27/chuvas-intensas-devem-atingir-ms-e-inmet-emite-alerta.ghtml</a>
2025-04-27 00:00:00	Inmet renova alertas de chuvas intensas para MS	H+ - Três Lagoas	<a href="https://www.hojemais.com.br/tres-lagoas/noticia/cotidiano/inmet-renova-alertas-de-chuvas-intensas-para-ms">https://www.hojemais.com.br/tres-lagoas/noticia/cotidiano/inmet-renova-alertas-de-chuvas-intensas-para-ms</a>
2025-04-27 00:00:00	Semana será de chuvas intensas e queda nas temperaturas em MS	EnfoqueMS	<a href="https://www.enfoquems.com.br/semana-sera-de-chuvas-intensas-e-queda-nas-temperaturas-em-ms/">https://www.enfoquems.com.br/semana-sera-de-chuvas-intensas-e-queda-nas-temperaturas-em-ms/</a>
2025-04-27 00:00:00	Semana será de chuvas intensas e queda nas temperaturas em MS	MidiaNas	<a href="https://midianas.com.br/noticia/96634/semana-sera-de-chuvas-intensas-e-queda-nas-temperaturas-em-ms.html">https://midianas.com.br/noticia/96634/semana-sera-de-chuvas-intensas-e-queda-nas-temperaturas-em-ms.html</a>
2025-04-27 00:00:00	Frente fria chega e semana terá chuva e temperaturas de	Jornal Dia Dia	<a href="https://jornaldiadia.com.br/frente-fria-chega-e-semana-tera-chuva-e-temperaturas-de-12c-em-ms/">https://jornaldiadia.com.br/frente-fria-chega-e-semana-tera-chuva-e-temperaturas-de-12c-em-ms/</a>

Data	Título	Veículo	Link
	12C em MS Jornal diadia		
2025-04-27 00:00:00	Frente fria chega e semana terá chuva e temperaturas de 12C em MS	Correio do Estado Online	<a href="https://correiodoestado.com.br/cidades/frente-fria-chega-e-semana-tera-chuva-e-temperaturas-de-12oc-em-ms/447323/">https://correiodoestado.com.br/cidades/frente-fria-chega-e-semana-tera-chuva-e-temperaturas-de-12oc-em-ms/447323/</a>
2025-04-26 00:00:00	Muita Chuva Mato Grosso do Sul em alerta para precipitações volumosas	Plantão do MS	<a href="https://plantaodoms.com.br/noticia/2153/muita-chuva-mato-grosso-do-sul-em-alerta-para-precipitacoes-volumosas.html">https://plantaodoms.com.br/noticia/2153/muita-chuva-mato-grosso-do-sul-em-alerta-para-precipitacoes-volumosas.html</a>
2025-04-27 00:00:00	Inmet renova alerta de chuvas intensas para Mato Grosso do Sul	Campo Grande News	<a href="https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/inmet-renova-alerta-de-chuvas-intensas-para-mato-grosso-do-sul-27-04-2025">https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/inmet-renova-alerta-de-chuvas-intensas-para-mato-grosso-do-sul-27-04-2025</a>
2025-04-27 00:00:00	Inmet renova alerta de chuvas intensas e ventos até 100 kmh em MS	Tudo do Ms	<a href="https://www.tudodoms.com.br/noticia/141871/inmet-renova-alerta-de-chuvas-intensas-e-ventos-ate-100-kmh-em-ms">https://www.tudodoms.com.br/noticia/141871/inmet-renova-alerta-de-chuvas-intensas-e-ventos-ate-100-kmh-em-ms</a>
2025-04-27 00:00:00	Fátima do Sul Vicentina e mais 38 cidades em alerta de chuvas intensas e ventos até 100 kmh	Fatima News	<a href="https://www.fatimanews.com.br/cidades/deodapolis/fatima-do-sul-vicentina-e-mais-38-cidades-em-alerta-de-chuvas/231441/">https://www.fatimanews.com.br/cidades/deodapolis/fatima-do-sul-vicentina-e-mais-38-cidades-em-alerta-de-chuvas/231441/</a>
2025-04-26 00:00:00	Fim de semana em MS deve ser marcado por chuvas intensas novamente	Leitura do Povo	<a href="https://www.leituradopovo.com.br/noticia/60604/fim-de-semana-em-ms-deve-ser-marcado-por-chuvas-intensas-novamente">https://www.leituradopovo.com.br/noticia/60604/fim-de-semana-em-ms-deve-ser-marcado-por-chuvas-intensas-novamente</a>
2025-04-28 00:00:00	Frente fria avança e mantém chuvas intensas em Mato Grosso do Sul	Folha MS	<a href="https://folhams.com.br/2025/04/28/frente-fria-avanca-e-mantem-chuvas-intensas-em-mato-grosso-do-sul/">https://folhams.com.br/2025/04/28/frente-fria-avanca-e-mantem-chuvas-intensas-em-mato-grosso-do-sul/</a>
2025-04-28 00:00:00	Semana começa com instabilidades e alertas de tempestade em Mato Grosso do Sul	A Crítica - MS	<a href="https://www.acritica.net/editorias/geral/semana-comeca-com-instabilidades-e-alertas-de-tempestade-em-mato/814584/">https://www.acritica.net/editorias/geral/semana-comeca-com-instabilidades-e-alertas-de-tempestade-em-mato/814584/</a>
2025-04-28 00:00:00	TEMPO Frente fria derruba temperaturas e traz chuvas para MS nesta segunda-feira	MS POST	<a href="https://mspost.com.br/tempo-frente-fria-traz-chuvas-para-ms-nesta-segunda-feira/">https://mspost.com.br/tempo-frente-fria-traz-chuvas-para-ms-nesta-segunda-feira/</a>
2025-04-28 00:00:00	Semana será de chuvas intensas e queda nas	Maic Cg	<a href="https://maiccg.com.br/noticia/46091/semana-sera-de-chuvas-intensas-e-queda-nas-temperaturas-em-ms.html">https://maiccg.com.br/noticia/46091/semana-sera-de-chuvas-intensas-e-queda-nas-temperaturas-em-ms.html</a>

Data	Título	Veículo	Link
	temperaturas em MS		
2025-04-28 00:00:00	Semana começa com tempo instável e alertas de tempestades em MS	Maracaju Speed	<a href="https://www.maracajuspeed.com.br/noticia/semana-comeca-com-tempo-instavel-e-alertas-de-tempestades-em-ms">https://www.maracajuspeed.com.br/noticia/semana-comeca-com-tempo-instavel-e-alertas-de-tempestades-em-ms</a>
2025-04-28 00:00:00	Semana começa com céu parcialmente nublado e risco de temporal em MS	Bonito Net	<a href="https://bonitonet.com.br/index.php/2025/04/28/semana-comeca-com-ceu-parcialmente-nublado-e-risco-de-temporal-em-ms/">https://bonitonet.com.br/index.php/2025/04/28/semana-comeca-com-ceu-parcialmente-nublado-e-risco-de-temporal-em-ms/</a>
2025-04-28 00:00:00	Semana começa com céu parcialmente nublado e risco de temporal em MS	Campo Grande News	<a href="https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/semana-comeca-com-ceu-parcialmente-nublado-e-risco-de-temporal-em-ms">https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/semana-comeca-com-ceu-parcialmente-nublado-e-risco-de-temporal-em-ms</a>
2025-04-28 00:00:00	Meteorologia coloca 40 cidades de MS em alerta de perigo para temporal	Impacto +	<a href="https://impactomais.com.br/tempo/meteorologia-coloca-40-cidades-de-ms-em-alerta-de-perigo-para-temporal/">https://impactomais.com.br/tempo/meteorologia-coloca-40-cidades-de-ms-em-alerta-de-perigo-para-temporal/</a>
2025-04-28 00:00:00	MS amanhece com frio de 15C e chuvas semana terá mais tempestades	Giro do Estado MS	<a href="https://www.girodoestadoms.com.br/noticia/61071/ms-amanhece-com-frio-de-15dc-e-chuvas-semana-tera-mais-tempestades">https://www.girodoestadoms.com.br/noticia/61071/ms-amanhece-com-frio-de-15dc-e-chuvas-semana-tera-mais-tempestades</a>
2025-04-28 00:00:00	MS amanhece com chuvas e frio de 15C nesta segunda-feira	Perola News	<a href="https://perolanews.com.br/estado/ms-amanhece-com-chuvas-e-frio-de-15c-nesta-segunda-feira">https://perolanews.com.br/estado/ms-amanhece-com-chuvas-e-frio-de-15c-nesta-segunda-feira</a>
2025-04-28 00:00:00	Frente fria derruba temperaturas e traz chuvas para MS nesta segunda-feira	Bonito Net	<a href="https://bonitonet.com.br/index.php/2025/04/28/frente-fria-derruba-temperaturas-e-traz-chuvas-para-ms-nesta-segunda-feira/">https://bonitonet.com.br/index.php/2025/04/28/frente-fria-derruba-temperaturas-e-traz-chuvas-para-ms-nesta-segunda-feira/</a>
2025-04-28 00:00:00	Frente fria derruba temperaturas e traz chuvas para MS nesta segunda-feira	Maic Cg	<a href="https://maiscg.com.br/noticia/46097/frente-fria-derruba-temperaturas-e-traz-chuvas-para-ms-nesta-segunda-feira.html">https://maiscg.com.br/noticia/46097/frente-fria-derruba-temperaturas-e-traz-chuvas-para-ms-nesta-segunda-feira.html</a>
2025-04-28 00:00:00	Frente fria derruba temperaturas e traz chuvas para MS nesta segunda-feira	EnfoqueMS	<a href="https://www.enfoquems.com.br/frente-fria-derruba-temperaturas-e-traz-chuvas-para-ms-nesta-segunda-feira/">https://www.enfoquems.com.br/frente-fria-derruba-temperaturas-e-traz-chuvas-para-ms-nesta-segunda-feira/</a>
2025-04-28 00:00:00	Chuvas fortes dão lugar a frio com mínima de 11C em MS	Campo Grande News	<a href="https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/chuvas-fortes-dao-lugar-a-frio-com-minima-de-11-c-em-ms">https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/chuvas-fortes-dao-lugar-a-frio-com-minima-de-11-c-em-ms</a>

Data	Título	Veículo	Link
2025-04-24 00:00:00	Chuva de 34 mm alaga ruas e enche córregos de Campo Grande	Portal da Cidade Ivinhema	<a href="https://portalcidadeivinhema.com.br/noticia/449715/chuva-de-34-mm-alaga-ruas-e-enche-corregos-de-campo-grande">https://portalcidadeivinhema.com.br/noticia/449715/chuva-de-34-mm-alaga-ruas-e-enche-corregos-de-campo-grande</a>
2025-04-28 00:00:00	MS amanhece com chuvas e frio de 15C nesta segunda-feira	Itaporã News	<a href="https://www.itaporamsnews.com.br/noticia/111555/ms-amanhece-com-chuvas-e-frio-de-15-c-nesta-segunda-feira">https://www.itaporamsnews.com.br/noticia/111555/ms-amanhece-com-chuvas-e-frio-de-15-c-nesta-segunda-feira</a>

#### **ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados**

**Alimentador** – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

**Condutor de energia** – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

**Transformador** – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

**Chave fusível** – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

**Chave faca** – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

**Disjuntor** – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

**Para-raios** – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

**Religadores automáticos** – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

**Isoladores** – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

**Ramal de ligação** - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

#### Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20250498 de abril de 2025.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6234302-1	TD(34947)	Transformador Distribuição	1	19,33	19,33
20250498	6235573-1	FU(691940)	Chave Fusível	7	18,88	132,16
20250498	6237564-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	16	3,68	58,88
20250498	6237564-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	20	4,77	95,4
20250498	6237564-1	RD(23973403)	Religador de Distribuição	1	0,33	0,33
20250498	6237787-1	FU(25462)	Chave Fusível	2	78,28	156,56
20250498	6238550-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	35	0,13	4,55

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6238550-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	35	3,05	106,75
20250498	6238550-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	6,35	6,35
20250498	6238550-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	6	6,92	41,52
20250498	6238550-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	9	7,83	70,47
20250498	6238550-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	55	8,63	474,65
20250498	6238550-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	3	8,72	26,16
20250498	6238550-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	1	0,73	0,73
20250498	6238550-1	CF(12232)	Chave Faca	1	1,22	1,22
20250498	6238550-1	CF(25502)	Chave Faca	1	0,33	0,33
20250498	6239477-1	FU(25504)	Chave Fusível	5	30,27	151,35
20250498	6242419-1	TD(46893)	Transformador Distribuição	1	26,95	26,95
20250498	6242784-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	3	4,8	14,4
20250498	6242784-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	20	4,8	96
20250498	6238550-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	2	8,63	17,26
20250498	6236988-1	FU(13500)	Chave Fusível	3	0,35	1,05
20250498	6237395-1	TD(29407)	Transformador Distribuição	1	17,7	17,7
20250498	6237564-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	1	3,68	3,68
20250498	6238550-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20250498	6238550-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	3,05	3,05
20250498	6238550-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	8,63	8,63
20250498	6238564-1	TD(14725)	Transformador Distribuição	1	25,72	25,72
20250498	6238950-1	TD(55109)	Transformador Distribuição	1	24,6	24,6
20250498	6239259-1	TD(652500)	Transformador Distribuição	2	11,45	22,9

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6239477-1	FU(25504)	Chave Fusível	1	30,27	30,27
20250498	6239655-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	31	3,13	97,03
20250498	6239655-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	2	3,98	7,96
20250498	6239655-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	80	4,67	373,6
20250498	6240038-1	FU(20390)	Chave Fusível	1	24,07	24,07
20250498	6240071-1	TD(683307)	Transformador Distribuição	1	11,3	11,3
20250498	6240991-1	FU(15681688)	Chave Fusível	6	19,42	116,52
20250498	6241906-1	TD(753047)	Transformador Distribuição	1	7,18	7,18
20250498	6242784-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	4,8	4,8
20250498	6239655-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	7	3,13	21,91
20250498	6234321-1	FU(689420)	Chave Fusível	2	16,65	33,3
20250498	6235527-1	FR(20370)	Chave Fusível Religadora	28	3,13	87,64
20250498	6235626-1	TD(14725)	Transformador Distribuição	1	28,67	28,67
20250498	6236390-1	RD(754818)	Religador de Distribuição	5	3,7	18,5
20250498	6236390-1	RD(754818)	Religador de Distribuição	15	5,88	88,2
20250498	6236390-1	RD(754818)	Religador de Distribuição	2	25,63	51,26
20250498	6236390-1	RD(754818)	Religador de Distribuição	18	25,8	464,4
20250498	6236712-1	TD(49503)	Transformador Distribuição	3	48,2	144,6
20250498	6236738-1	FU(40442)	Chave Fusível	10	33,33	333,3
20250498	6234151-1	TD(923211)	Transformador Distribuição	1	22,75	22,75
20250498	6235875-1	TD(31187)	Transformador Distribuição	1	52,3	52,3
20250498	6237738-1	TD(58868)	Transformador Distribuição	1	27,9	27,9
20250498	6238547-1	FU(12773)	Chave Fusível	7	29,87	209,09

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6239065-1	TD(32875)	Transformador Distribuição	1	24,02	24,02
20250498	6239263-1	TD(59355)	Transformador Distribuição	1	13,75	13,75
20250498	6239365-1	TD(923211)	Transformador Distribuição	1	26,47	26,47
20250498	6240425-1	TD(32734)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,6
20250498	6234140-1	TD(678909)	Transformador Distribuição	2	6,15	12,3
20250498	6236897-1	FR(10333)	Chave Fusível Religadora	5	15,83	79,15
20250498	6239911-1	TD(38461)	Transformador Distribuição	1	23,97	23,97
20250498	6240414-1	FR(10077)	Chave Fusível Religadora	21	15,5	325,5
20250498	6240188-1	PE(20323669)	Ponto de conexão	5	6,55	32,75
20250498	6241360-1	TD(708015)	Transformador Distribuição	3	5,4	16,2
20250498	6242141-1	TD(37000)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20250498	6239983-1	TD(42954)	Transformador Distribuição	21	3,05	64,05
20250498	6239833-1	TD(42954)	Transformador Distribuição	21	1,72	36,12
20250498	6240334-1	TD(33675)	Transformador Distribuição	53	2,6	137,8
20250498	6239038-1	TD(745179)	Transformador Distribuição	1	15,83	15,83
20250498	6233590-1	FU(28246)	Chave Fusível	5	5,6	28
20250498	6234737-1	TD(37096)	Transformador Distribuição	1	3	3
20250498	6234737-1	TD(9937101)	Transformador Distribuição	1	11,2	11,2
20250498	6237137-1	TD(36852)	Transformador Distribuição	1	16,13	16,13
20250498	6237518-1	TD(661361)	Transformador Distribuição	1	9,12	9,12
20250498	6238536-1	FR(26599)	Chave Fusível Religadora	18	3,68	66,24
20250498	6239322-1	FU(28257)	Chave Fusível	3	8,5	25,5

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240412-1	TD(36870)	Transformador Distribuição	1	6,82	6,82
20250498	6241434-1	FU(40284)	Chave Fusível	1	6,65	6,65
20250498	6240929-1	FU(3805)	Chave Fusível	28	2,68	75,04
20250498	6236713-1	FU(3804)	Chave Fusível	1	2,02	2,02
20250498	6243019-1	TD(659926)	Transformador Distribuição	1	2,7	2,7
20250498	6236553-1	TD(677719)	Transformador Distribuição	3	2,52	7,56
20250498	6238018-1	FU(23573)	Chave Fusível	13	1,67	21,71
20250498	6241454-1	TD(18090)	Transformador Distribuição	1	18,18	18,18
20250498	6241625-1	C 927675	Unidade Consumidora	1	23,68	23,68
20250498	6242805-1	FU(23784)	Chave Fusível	2	9,02	18,04
20250498	6236572-1	FU(690223)	Chave Fusível	3	4,55	13,65
20250498	6237602-1	FU(662114)	Chave Fusível	1	5,85	5,85
20250498	6237786-1	FU(757116)	Chave Fusível	10	5,7	57
20250498	6239209-1	FU(757116)	Chave Fusível	10	2,82	28,2
20250498	6239813-1	TD(16369)	Transformador Distribuição	2	25,07	50,14
20250498	6240437-1	FU(13794)	Chave Fusível	2	7,4	14,8
20250498	6240883-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	61	3,97	242,17
20250498	6241403-1	FR(20395)	Chave Fusível Religadora	8	9,05	72,4
20250498	6241594-1	FU(17799)	Chave Fusível	13	9,77	127,01
20250498	6241933-1	FU(20360)	Chave Fusível	15	23,78	356,7
20250498	6233530-1	TD(54751)	Transformador Distribuição	38	11,47	435,86
20250498	6233727-1	FU(757116)	Chave Fusível	10	10,1	101
20250498	6235110-1	TD(16369)	Transformador Distribuição	2	23,17	46,34
20250498	6235315-1	TD(14737)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20250498	6235488-1	TD(16252)	Transformador Distribuição	16	1,23	19,68
20250498	6235502-1	FU(20360)	Chave Fusível	15	14,77	221,55
20250498	6236558-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	351	1,28	449,28

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6236558-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	134	1,78	238,52
20250498	6236558-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	25	7,25	181,25
20250498	6237475-1	FU(721295)	Chave Fusível	1	20,95	20,95
20250498	6238399-1	FU(38068)	Chave Fusível	10	4,82	48,2
20250498	6240510-1	TD(50923)	Transformador Distribuição	1	6,47	6,47
20250498	6241717-1	TD(50923)	Transformador Distribuição	1	4,8	4,8
20250498	6236496-1	TD(39361)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20250498	6236427-1	FU(41903)	Chave Fusível	14	5,52	77,28
20250498	6235809-1	TD(750862)	Transformador Distribuição	1	14,35	14,35
20250498	6237475-1	FU(721295)	Chave Fusível	2	21,57	43,14
20250498	6242415-1	TD(33907)	Transformador Distribuição	1	15,75	15,75
20250498	6238450-1	TD(33927)	Transformador Distribuição	8	17,5	140
20250498	6235990-1	TD(32698)	Transformador Distribuição	2	1,43	2,86
20250498	6236149-1	TD(32526)	Transformador Distribuição	2	3,78	7,56
20250498	6240434-1	FU(25157)	Chave Fusível	5	4,17	20,85
20250498	6234796-1	TD(724463)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20250498	6238038-1	TD(664145)	Transformador Distribuição	1	9,62	9,62
20250498	6239737-1	TD(8891)	Transformador Distribuição	53	2,12	112,36
20250498	6240312-1	AMA03_AMA49506	Alimentador	3002	0,07	210,14
20250498	6240312-1	AMA03_AMA49506	Alimentador	1439	1,35	1942,65
20250498	6240312-1	AMA03_AMA49506	Alimentador	264	1,93	509,52
20250498	6240312-1	AMA03_AMA49506	Alimentador	206	3,82	786,92
20250498	6240312-1	RD(750165)	Religador de Distribuição	2252	1,1	2477,2
20250498	6240901-1	FU(25106)	Chave Fusível	9	3,88	34,92
20250498	6241035-1	FU(42242)	Chave Fusível	2	3,83	7,66

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6241154-1	TD(676159)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20250498	6241557-1	TD(29005970)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20250498	6241617-1	TD(674368)	Transformador Distribuição	6	3	18
20250498	6242025-1	TD(666837)	Transformador Distribuição	1	7,47	7,47
20250498	6243027-1	TD(43084)	Transformador Distribuição	2	5,72	11,44
20250498	6235908-1	TD(49607)	Transformador Distribuição	1	8,5	8,5
20250498	6237848-1	FU(7149510)	Chave Fusível	1	8,47	8,47
20250498	6238405-1	FU(27647)	Chave Fusível	3	4,5	13,5
20250498	6240388-1	FU(27647)	Chave Fusível	3	8,28	24,84
20250498	6240717-1	FU(3306)	Chave Fusível	3	5,38	16,14
20250498	6238765-1	FU(693329)	Chave Fusível	5	21,62	108,1
20250498	6239208-1	TD(661186)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20250498	6234406-1	TD(672393)	Transformador Distribuição	4	3,97	15,88
20250498	6235549-1	TD(57516)	Transformador Distribuição	1	20,75	20,75
20250498	6234136-1	FU(719768)	Chave Fusível	3	1,8	5,4
20250498	6234771-1	TD(42316)	Transformador Distribuição	2	1,97	3,94
20250498	6242948-1	TD(111180248)	Transformador Distribuição	1	36,07	36,07
20250498	6242818-1	RD(4920933)	Religador de Distribuição	55	10,2	561
20250498	6241858-1	FU(97344986)	Chave Fusível	4	26,67	106,68
20250498	6241814-1	TD(755605)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20250498	6241750-1	TD(655962)	Transformador Distribuição	1	6,67	6,67
20250498	6241405-1	FU(27756)	Chave Fusível	3	7,68	23,04
20250498	6240855-1	TD(655971)	Transformador Distribuição	2	2,27	4,54
20250498	6240813-1	TD(656131)	Transformador Distribuição	6	4,22	25,32

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240328-1	TD(669920)	Transformador Distribuição	3	2,42	7,26
20250498	6235006-1	TD(42369)	Transformador Distribuição	3	3,88	11,64
20250498	6239844-1	TD(42559)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20250498	6239856-1	FU(27812)	Chave Fusível	4	1,4	5,6
20250498	6242696-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	166	7,82	1298,12
20250498	6242696-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	87	3,63	315,81
20250498	6236642-1	FU(19785)	Chave Fusível	2	25,15	50,3
20250498	6236991-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	110	3,38	371,8
20250498	6236991-1	CF(760715)	Chave Faca	11	14,17	155,87
20250498	6237884-1	FU(19898)	Chave Fusível	2	6,07	12,14
20250498	6238542-1	FU(19791)	Chave Fusível	9	21,07	189,63
20250498	6239202-1	TD(46001622)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20250498	6239564-1	TD(55076)	Transformador Distribuição	1	1,57	1,57
20250498	6234002-1	TD(28385)	Transformador Distribuição	1	26,27	26,27
20250498	6234731-1	FU(717780)	Chave Fusível	107	4,72	505,04
20250498	6242696-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	71	3,88	275,48
20250498	6242696-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	16	3,85	61,6
20250498	6242696-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	44	2,95	129,8
20250498	6241330-1	FU(13345)	Chave Fusível	3	3,6	10,8
20250498	6234935-1	FR(18357)	Chave Fusível Religadora	5	0,68	3,4
20250498	6234935-1	TD(15544)	Transformador Distribuição	1	0,68	0,68
20250498	6242696-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	44	0,55	24,2
20250498	6235993-1	TD(57350)	Transformador Distribuição	43	9,32	400,76
20250498	6240377-1	RD(31110034)	Religador de Distribuição	114	3,77	429,78

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240502-1	FU(21729)	Chave Fusível	9	2,77	24,93
20250498	6234380-1	TD(51612)	Transformador Distribuição	49	1,4	68,6
20250498	6240484-1	FU(22090)	Chave Fusível	1	3,37	3,37
20250498	6238208-1	TD(30714)	Transformador Distribuição	24	2,85	68,4
20250498	6234313-1	TD(676981)	Transformador Distribuição	1	7,77	7,77
20250498	6236852-1	FU(26159)	Chave Fusível	9	18,58	167,22
20250498	6238657-1	FU(1564)	Chave Fusível	1	2,57	2,57
20250498	6234207-1	TD(82217220)	Transformador Distribuição	1	1,5	1,5
20250498	6234747-1	TD(33275)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20250498	6241072-1	FR(24030)	Chave Fusível Religadora	16	19,37	309,92
20250498	6241466-1	FR(24802)	Chave Fusível Religadora	9	7,68	69,12
20250498	6242258-1	TD(34290)	Transformador Distribuição	1	19,43	19,43
20250498	6233820-1	TD(8524)	Transformador Distribuição	5	2,48	12,4
20250498	6237371-1	FU(687838)	Chave Fusível	267	0,88	234,96
20250498	6242674-1	FU(9586)	Chave Fusível	80	8,03	642,4
20250498	6236875-1	FR(9772)	Chave Fusível Religadora	35	1,05	36,75
20250498	6242308-1	TD(25059)	Transformador Distribuição	2	5,57	11,14
20250498	6234810-1	TD(12254)	Transformador Distribuição	27	2,87	77,49
20250498	6237788-1	FU(17787)	Chave Fusível	2	6,88	13,76
20250498	6234703-1	FR(705818)	Chave Fusível Religadora	19	9,8	186,2
20250498	6237551-1	TD(21918)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20250498	6237938-1	FU(10117)	Chave Fusível	3	25,92	77,76
20250498	6233537-1	FU(18312)	Chave Fusível	3	13,82	41,46
20250498	6233585-1	TD(21216)	Transformador Distribuição	1	4,1	4,1
20250498	6233595-1	TD(15386)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6234324-1	FU(18880)	Chave Fusível	2	3,57	7,14
20250498	6234647-1	FR(13819)	Chave Fusível Religadora	4	4,22	16,88
20250498	6234728-1	FR(726935)	Chave Fusível Religadora	7	4	28
20250498	6234786-1	FR(758304)	Chave Fusível Religadora	9	3	27
20250498	6234811-1	TD(15001)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20250498	6235835-1	FU(8446)	Chave Fusível	9	7,75	69,75
20250498	6235841-1	FU(18923)	Chave Fusível	7	8,05	56,35
20250498	6237319-1	FR(19709)	Chave Fusível Religadora	5	23,88	119,4
20250498	6237697-1	TD(739542)	Transformador Distribuição	1	9,05	9,05
20250498	6239000-1	FU(18312)	Chave Fusível	3	14,43	43,29
20250498	6239350-1	RD(37841)	Religador de Distribuição	51	4,65	237,15
20250498	6239350-1	RD(37841)	Religador de Distribuição	6	7,9	47,4
20250498	6239350-1	CF(17763)	Chave Faca	32	1,53	48,96
20250498	6239707-1	TD(28341)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,6
20250498	6239951-1	TD(28376)	Transformador Distribuição	1	8,8	8,8
20250498	6240387-1	FU(21211)	Chave Fusível	9	6,58	59,22
20250498	6240648-1	FU(48882903)	Chave Fusível	512	1,47	752,64
20250498	6240800-1	FU(8448)	Chave Fusível	4	3,6	14,4
20250498	6241359-1	FR(8405)	Chave Fusível Religadora	4	3,5	14
20250498	6241359-1	FR(8405)	Chave Fusível Religadora	16	8,18	130,88
20250498	6241805-1	TD(15613)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20250498	6241940-1	TD(105031240)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20250498	6241987-1	TD(56047)	Transformador Distribuição	1	6,52	6,52
20250498	6242633-1	FU(8483)	Chave Fusível	3	16,7	50,1
20250498	6242976-1	FR(758304)	Chave Fusível Religadora	9	17,98	161,82

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6242693-1	TD(15449)	Transformador Distribuição	1	12,3	12,3
20250498	6242839-1	TD(25095)	Transformador Distribuição	1	9,32	9,32
20250498	6233478-1	TD(48978)	Transformador Distribuição	2	1,35	2,7
20250498	6233830-1	FR(694003)	Chave Fusível Religadora	47	6,85	321,95
20250498	6233833-1	TD(652148)	Transformador Distribuição	1	10,13	10,13
20250498	6233885-1	TD(19615)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20250498	6235511-1	FU(18805)	Chave Fusível	1	3,75	3,75
20250498	6235995-1	TD(26976)	Transformador Distribuição	1	9,13	9,13
20250498	6236114-1	FU(37161)	Chave Fusível	6	5,83	34,98
20250498	6236722-1	TD(689405)	Transformador Distribuição	5	25,18	125,9
20250498	6236876-1	TD(19932)	Transformador Distribuição	1	21,1	21,1
20250498	6236956-1	FU(728476)	Chave Fusível	6	20,73	124,38
20250498	6237193-1	TD(9050)	Transformador Distribuição	41	3,03	124,23
20250498	6237647-1	FU(37161)	Chave Fusível	6	13,5	81
20250498	6237719-1	FU(18292)	Chave Fusível	4	5,55	22,2
20250498	6242151-1	TD(41640)	Transformador Distribuição	1	20,48	20,48
20250498	6242703-1	TD(8615)	Transformador Distribuição	17	3,55	60,35
20250498	6235268-1	TD(652148)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20250498	6239544-1	FU(9657)	Chave Fusível	69	0,2	13,8
20250498	6237580-1	TD(10704)	Transformador Distribuição	37	11,07	409,59
20250498	6233535-1	FR(684101)	Chave Fusível Religadora	32	11,32	362,24
20250498	6237207-1	[BT]PA(13683)	Ramal de Baixa Tensão	8	17,42	139,36
20250498	6236912-1	FR(38117)	Chave Fusível Religadora	86	5,52	474,72

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237207-1	TD(652082)	Transformador Distribuição	35	3,25	113,75
20250498	6236497-1	TD(53914)	Transformador Distribuição	31	3,2	99,2
20250498	6239312-1	TD(678194)	Transformador Distribuição	4	2,28	9,12
20250498	6239586-1	FU(23286)	Chave Fusível	640	1,2	768
20250498	6242008-1	TD(58889)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20250498	6239757-1	TD(26598)	Transformador Distribuição	88	3,8	334,4
20250498	6235844-1	RD(7352)	Religador de Distribuição	13	3,28	42,64
20250498	6235844-1	RD(7352)	Religador de Distribuição	2	4,62	9,24
20250498	6235844-1	RD(7352)	Religador de Distribuição	6	6,18	37,08
20250498	6235844-1	RD(7352)	Religador de Distribuição	6	3,72	22,32
20250498	6235844-1	RD(7352)	Religador de Distribuição	3	6,52	19,56
20250498	6235844-1	RD(7352)	Religador de Distribuição	3	5,57	16,71
20250498	6236873-1	TD(47284)	Transformador Distribuição	4	20,88	83,52
20250498	6243132-1	FU(39531)	Chave Fusível	21	2,42	50,82
20250498	6243111-1	TD(29843)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20250498	6242933-1	FR(45333)	Chave Fusível Religadora	7	2,3	16,1
20250498	6241990-1	FR(24562)	Chave Fusível Religadora	19	2,67	50,73
20250498	6241859-1	TD(29763)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20250498	6241633-1	FU(24365)	Chave Fusível	3	6,5	19,5
20250498	6241288-1	FU(24321)	Chave Fusível	1	17,22	17,22
20250498	6241153-1	FR(24593)	Chave Fusível Religadora	10	14,72	147,2
20250498	6239869-1	FU(24426)	Chave Fusível	1	1,23	1,23
20250498	6238821-1	TD(38628)	Transformador Distribuição	1	18,1	18,1

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6238280-1	TD(30108)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20250498	6238098-1	TD(29745)	Transformador Distribuição	1	7,33	7,33
20250498	6233610-1	FU(25383)	Chave Fusível	2	6,1	12,2
20250498	6234056-1	TD(29843)	Transformador Distribuição	1	7,42	7,42
20250498	6235088-1	TD(666102)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20250498	6236422-1	FU(24365)	Chave Fusível	3	6,87	20,61
20250498	6236630-1	FR(24562)	Chave Fusível Religadora	19	6,5	123,5
20250498	6236691-1	FU(37782)	Chave Fusível	3	4,9	14,7
20250498	6236707-1	FR(24375)	Chave Fusível Religadora	11	5,55	61,05
20250498	6237435-1	FR(39532)	Chave Fusível Religadora	4	14,02	56,08
20250498	6237616-1	FU(24599)	Chave Fusível	6	8,3	49,8
20250498	6239034-1	FU(22191)	Chave Fusível	2	13,77	27,54
20250498	6233682-1	TD(1760)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20250498	6238692-1	TD(1685)	Transformador Distribuição	1	17,2	17,2
20250498	6241852-1	FU(28959)	Chave Fusível	2	11,13	22,26
20250498	6234086-1	FU(10418)	Chave Fusível	14	4,22	59,08
20250498	6239761-1	TD(27528)	Transformador Distribuição	1	25,25	25,25
20250498	6233981-1	TD(12401)	Transformador Distribuição	1	7,4	7,4
20250498	6240199-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	36	22,55	811,8
20250498	6239199-1	TD(54838)	Transformador Distribuição	1	10,77	10,77
20250498	6238805-1	FU(16032)	Chave Fusível	4	25,1	100,4
20250498	6242057-1	FU(29089)	Chave Fusível	2	3,25	6,5
20250498	6241513-1	TD(54838)	Transformador Distribuição	1	9,12	9,12
20250498	6242770-1	TD(27348)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20250498	6242360-1	FU(16032)	Chave Fusível	2	10,43	20,86

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240450-1	TD(2244)	Transformador Distribuição	1	10,68	10,68
20250498	6240699-1	CF(24114)	Chave Faca	38	1,17	44,46
20250498	6240891-1	TD(684628)	Transformador Distribuição	1	23,93	23,93
20250498	6242106-1	TD(673222)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20250498	6236839-1	TD(56005)	Transformador Distribuição	2	1,13	2,26
20250498	6237709-1	TD(702293)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20250498	6237920-1	TD(40272)	Transformador Distribuição	2	22,57	45,14
20250498	6237973-1	FU(33952661)	Chave Fusível	2	8,07	16,14
20250498	6239247-1	FU(6390)	Chave Fusível	9	7,37	66,33
20250498	6239478-1	FU(20475)	Chave Fusível	32	5,57	178,24
20250498	6240036-1	TD(23766)	Transformador Distribuição	2	15,87	31,74
20250498	6240039-1	TD(673222)	Transformador Distribuição	1	18,67	18,67
20250498	6242112-1	TD(721639)	Transformador Distribuição	1	48,03	48,03
20250498	6242574-1	FU(19332)	Chave Fusível	1	14,1	14,1
20250498	6233880-1	FU(21353)	Chave Fusível	5	5,98	29,9
20250498	6234050-1	TD(676142)	Transformador Distribuição	2	2,63	5,26
20250498	6235317-1	TD(21367)	Transformador Distribuição	2	1,57	3,14
20250498	6235371-1	FU(732114)	Chave Fusível	1	15,63	15,63
20250498	6235486-1	CL(21417)	Chave Lâmina	16	5,63	90,08
20250498	6235876-1	FU(21354)	Chave Fusível	8	11,48	91,84
20250498	6233577-1	FR(10720)	Chave Fusível Religadora	33	1,98	65,34
20250498	6233598-1	TD(19040)	Transformador Distribuição	1	1,7	1,7
20250498	6233721-1	FU(18850660)	Chave Fusível	1	7,75	7,75
20250498	6234510-1	TD(27410)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20250498	6236210-1	FU(20531)	Chave Fusível	17	7,6	129,2

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240481-1	TD(27413)	Transformador Distribuição	1	7,3	7,3
20250498	6240699-1	CF(24114)	Chave Faca	1	1,17	1,17
20250498	6240719-1	FU(39024)	Chave Fusível	4	22,12	88,48
20250498	6241389-1	FU(688381)	Chave Fusível	3	8	24
20250498	6242038-1	FU(39018)	Chave Fusível	1	23,62	23,62
20250498	6234250-1	TD(671710)	Transformador Distribuição	2	29,45	58,9
20250498	6237482-1	TD(22088)	Transformador Distribuição	1	40,45	40,45
20250498	6237764-1	FU(82444800)	Chave Fusível	1	7,7	7,7
20250498	6239171-1	TD(715000)	Transformador Distribuição	1	11,13	11,13
20250498	6240759-1	FU(23804)	Chave Fusível	9	21,27	191,43
20250498	6240856-1	FU(16365)	Chave Fusível	15	18,53	277,95
20250498	6241389-1	FU(688381)	Chave Fusível	19	8	152
20250498	6237531-1	FR(10720)	Chave Fusível Religadora	33	3,98	131,34
20250498	6238402-1	TD(27413)	Transformador Distribuição	1	20,37	20,37
20250498	6240372-1	TD(1438)	Transformador Distribuição	1	1,7	1,7
20250498	6242882-1	TD(4087888)	Transformador Distribuição	1	8,38	8,38
20250498	6234159-1	TD(1889)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20250498	6235932-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	116	8,83	1024,28
20250498	6235932-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	31	8,97	278,07
20250498	6235932-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	4	9,55	38,2
20250498	6235932-1	RD(754830)	Religador de Distribuição	120	0,05	6
20250498	6235932-1	RD(745462)	Religador de Distribuição	104	0,07	7,28
20250498	6235932-1	RD(754830)	Religador de Distribuição	75	0,3	22,5
20250498	6235932-1	RD(754830)	Religador de Distribuição	120	0,43	51,6

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6235932-1	RD(754830)	Religador de Distribuição	6	1,6	9,6
20250498	6235932-1	RD(754830)	Religador de Distribuição	9	2,13	19,17
20250498	6235932-1	RD(754830)	Religador de Distribuição	9	3,02	27,18
20250498	6235932-1	RD(754830)	Religador de Distribuição	7	18,53	129,71
20250498	6237873-1	TD(689109)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,1
20250498	6238199-1	TD(40587)	Transformador Distribuição	2	5,2	10,4
20250498	6240027-1	FR(18015)	Chave Fusível Religadora	22	4,12	90,64
20250498	6241116-1	TD(40587)	Transformador Distribuição	2	22,87	45,74
20250498	6241310-1	FU(29940)	Chave Fusível	8	10,87	86,96
20250498	6242738-1	TD(26232)	Transformador Distribuição	2	10,78	21,56
20250498	6234174-1	TD(37928)	Transformador Distribuição	61	1,43	87,23
20250498	6237438-1	FR(750392)	Chave Fusível Religadora	29	10,98	318,42
20250498	6240020-1	FU(18297)	Chave Fusível	21	16,7	350,7
20250498	6241472-1	FU(22576)	Chave Fusível	2	1,3	2,6
20250498	6239512-1	FU(695453)	Chave Fusível	422	1,13	476,86
20250498	6243044-1	TD(1748)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20250498	6235403-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	3	4,75	14,25
20250498	6235441-1	FU(26891)	Chave Fusível	9	19,85	178,65
20250498	6236509-1	FU(26891)	Chave Fusível	9	26,4	237,6
20250498	6236724-1	TD(38059)	Transformador Distribuição	1	31,15	31,15
20250498	6236917-1	TD(684840)	Transformador Distribuição	1	23,58	23,58
20250498	6241366-1	TD(38032)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20250498	6241995-1	TD(676642)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6242569-1	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	52	15,15	787,8
20250498	6234835-1	FU(30675)	Chave Fusível	2	1,83	3,66
20250498	6235403-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	49	1,17	57,33
20250498	6235439-1	TD(38113)	Transformador Distribuição	1	12,88	12,88
20250498	6240854-1	RD(727077)	Religador de Distribuição	1	3,68	3,68
20250498	6240854-1	RD(727077)	Religador de Distribuição	13	3,7	48,1
20250498	6240854-1	RD(727077)	Religador de Distribuição	1	3,78	3,78
20250498	6234421-1	TD(37946)	Transformador Distribuição	1	16,12	16,12
20250498	6235061-1	FU(26839)	Chave Fusível	4	4,33	17,32
20250498	6236543-1	FR(11610)	Chave Fusível Religadora	11	4,23	46,53
20250498	6236544-1	FU(26949)	Chave Fusível	42	7,73	324,66
20250498	6236544-1	FU(26949)	Chave Fusível	1	27,12	27,12
20250498	6236596-1	TD(37886)	Transformador Distribuição	1	2	2
20250498	6237069-1	TD(739987)	Transformador Distribuição	1	6,38	6,38
20250498	6237234-1	FR(11610)	Chave Fusível Religadora	11	18,27	200,97
20250498	6237452-1	TD(37882)	Transformador Distribuição	2	26,55	53,1
20250498	6237498-1	FR(11611)	Chave Fusível Religadora	9	19,8	178,2
20250498	6239454-1	TD(37952)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20250498	6239923-1	TD(37864)	Transformador Distribuição	1	18,77	18,77
20250498	6240854-1	RD(727077)	Religador de Distribuição	2	3,42	6,84
20250498	6240854-1	RD(727077)	Religador de Distribuição	61	3,68	224,48
20250498	6240766-1	FU(23715)	Chave Fusível	1	1,65	1,65
20250498	6242026-1	FU(680669)	Chave Fusível	4	5,57	22,28

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6233942-1	TD(658176)	Transformador Distribuição	4	3,95	15,8
20250498	6235936-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	13	2,2	28,6
20250498	6235936-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	31	2,43	75,33
20250498	6236887-1	TD(710433)	Transformador Distribuição	1	20,63	20,63
20250498	6237480-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	7	7,52	52,64
20250498	6237480-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	6	9,2	55,2
20250498	6237480-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	75	9,53	714,75
20250498	6237480-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	31	9,67	299,77
20250498	6237624-1	FU(29212)	Chave Fusível	5	8	40
20250498	6237935-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	7	2,07	14,49
20250498	6237935-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	112	6,78	759,36
20250498	6235936-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	75	2,35	176,25
20250498	6234261-1	TD(53475)	Transformador Distribuição	1	19,73	19,73
20250498	6240339-1	TD(47385)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,1
20250498	6240382-1	TD(47318)	Transformador Distribuição	1	10,52	10,52
20250498	6240410-1	FR(750486)	Chave Fusível Religadora	31	11,57	358,67
20250498	6240442-1	FU(7570)	Chave Fusível	15	7,48	112,2
20250498	6240599-1	TD(50679)	Transformador Distribuição	2	5,88	11,76
20250498	6240794-1	RD(722309)	Religador de Distribuição	77	0,87	66,99
20250498	6240907-1	TD(652912)	Transformador Distribuição	1	18,78	18,78
20250498	6240982-1	TD(47300)	Transformador Distribuição	2	16,88	33,76
20250498	6241038-1	FU(733197)	Chave Fusível	3	15,77	47,31

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6242144-1	TD(53670)	Transformador Distribuição	1	19,43	19,43
20250498	6235867-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	28	2,57	71,96
20250498	6235867-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	13	4,92	63,96
20250498	6235867-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	460	5,35	2461
20250498	6235867-1	CF(37702)	Chave Faca	3	0,35	1,05
20250498	6235867-1	CF(37900)	Chave Faca	3	1,7	5,1
20250498	6236779-1	TD(50870)	Transformador Distribuição	2	18,88	37,76
20250498	6236856-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	115	0,67	77,05
20250498	6236856-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	477	0,82	391,14
20250498	6237020-1	TD(51111)	Transformador Distribuição	2	22,87	45,74
20250498	6237571-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	42	28,6	1201,2
20250498	6237606-1	TD(51005)	Transformador Distribuição	3	8,02	24,06
20250498	6238183-1	FU(7711)	Chave Fusível	4	10,58	42,32
20250498	6239004-1	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	20	16,87	337,4
20250498	6239362-1	FU(691126)	Chave Fusível	1	7,4	7,4
20250498	6239955-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	42	3,48	146,16
20250498	6240045-1	TD(49474)	Transformador Distribuição	2	39,98	79,96
20250498	6240314-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	42	5,85	245,7
20250498	6240368-1	FR(7712)	Chave Fusível Religadora	56	9,88	553,28
20250498	6241408-1	TD(30570)	Transformador Distribuição	18	5,05	90,9
20250498	6242460-1	TD(60638)	Transformador Distribuição	1	17,72	17,72
20250498	6243085-1	FU(691126)	Chave Fusível	1	4,13	4,13
20250498	6233714-1	[MT]PA(13664)	Alimentador	1	17,55	17,55

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6235867-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	1	5,35	5,35
20250498	6236856-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	1	0,82	0,82
20250498	6233714-1	[MT]PA(13664)	Alimentador	135	17,55	2369,25
20250498	6233714-1	CF(7620)	Chave Faca	5	8,83	44,15
20250498	6234840-1	TD(12677)	Transformador Distribuição	9	3,78	34,02
20250498	6234943-1	TD(665269)	Transformador Distribuição	1	10,18	10,18
20250498	6235101-1	TD(52509)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20250498	6235156-1	RD(7745)	Religador de Distribuição	184	2,55	469,2
20250498	6235156-1	RD(7745)	Religador de Distribuição	174	6,13	1066,62
20250498	6235603-1	FU(729046)	Chave Fusível	15	20,42	306,3
20250498	6235669-1	FR(12181)	Chave Fusível Religadora	37	21,35	789,95
20250498	6235867-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	81	1,97	159,57
20250498	6234637-1	FU(692486)	Chave Fusível	7	15,67	109,69
20250498	6234420-1	TD(57489)	Transformador Distribuição	1	18,07	18,07
20250498	6235320-1	TD(684913)	Transformador Distribuição	1	7,77	7,77
20250498	6235874-1	TD(684913)	Transformador Distribuição	1	13,68	13,68
20250498	6236243-1	TD(31767012)	Transformador Distribuição	1	10,48	10,48
20250498	6236265-1	TD(49598)	Transformador Distribuição	1	44,28	44,28
20250498	6236699-1	TD(739198)	Transformador Distribuição	12	6,08	72,96
20250498	6236786-1	TD(752792)	Transformador Distribuição	1	24,52	24,52
20250498	6236819-1	TD(27799)	Transformador Distribuição	73	2,25	164,25
20250498	6236865-1	TD(41015)	Transformador Distribuição	59	3,02	178,18
20250498	6239738-1	FU(9417)	Chave Fusível	94	2,1	197,4

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240294-1	PE(20392417)	Ponto de conexão	1	7,15	7,15
20250498	6240294-1	FU(9417)	Chave Fusível	93	7,15	664,95
20250498	6240360-1	FU(25421)	Chave Fusível	17	9,02	153,34
20250498	6241079-1	TD(739198)	Transformador Distribuição	12	1,4	16,8
20250498	6241130-1	TD(60255)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20250498	6241376-1	TD(60255)	Transformador Distribuição	1	9,17	9,17
20250498	6241475-1	FU(9383)	Chave Fusível	186	1,53	284,58
20250498	6241523-1	FU(25812)	Chave Fusível	4	10,25	41
20250498	6233589-1	TD(9648)	Transformador Distribuição	106	4,88	517,28
20250498	6237692-1	TD(693825)	Transformador Distribuição	1	28,8	28,8
20250498	6237880-1	TD(44809)	Transformador Distribuição	1	26,7	26,7
20250498	6238065-1	PE(203567817)	Ponto de conexão	1	6,08	6,08
20250498	6241889-1	FU(24976)	Chave Fusível	25	8,15	203,75
20250498	6241969-1	TD(714992)	Transformador Distribuição	3	5,43	16,29
20250498	6242297-1	TD(60255)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20250498	6242762-1	TD(60255)	Transformador Distribuição	1	9,13	9,13
20250498	6242799-1	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	9,62	144,3
20250498	6234853-1	TD(9649)	Transformador Distribuição	27	5,82	157,14
20250498	6235941-1	FR(24949)	Chave Fusível Religadora	13	5,25	68,25
20250498	6237307-1	FU(9494)	Chave Fusível	107	5,77	617,39
20250498	6241133-1	TD(679468)	Transformador Distribuição	2	2,62	5,24
20250498	6241355-1	TD(31617)	Transformador Distribuição	1	10,23	10,23
20250498	6241554-1	TD(31609)	Transformador Distribuição	1	7,83	7,83

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6233826-1	TD(34877)	Transformador Distribuição	1	8,58	8,58
20250498	6234188-1	TD(34480)	Transformador Distribuição	2	7,3	14,6
20250498	6235398-1	TD(34502)	Transformador Distribuição	1	24,87	24,87
20250498	6235826-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	62	0,07	4,34
20250498	6235826-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	19	4,55	86,45
20250498	6235826-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	6	6,93	41,58
20250498	6235879-1	FU(25586)	Chave Fusível	16	84,25	1348
20250498	6236228-1	FR(25611)	Chave Fusível Religadora	17	28,98	492,66
20250498	6236547-1	TD(679589)	Transformador Distribuição	2	25,5	51
20250498	6236744-1	TD(34677)	Transformador Distribuição	4	25,17	100,68
20250498	6237564-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	55	5,05	277,75
20250498	6237871-1	FU(25778)	Chave Fusível	5	11,1	55,5
20250498	6238218-1	TD(39420)	Transformador Distribuição	1	9,18	9,18
20250498	6238550-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	54	0,13	7,02
20250498	6239556-1	TD(34877)	Transformador Distribuição	1	25,2	25,2
20250498	6240278-1	TD(34702)	Transformador Distribuição	2	18,92	37,84
20250498	6240972-1	FU(13616277)	Chave Fusível	5	18,57	92,85
20250498	6242157-1	TD(34554)	Transformador Distribuição	1	19,55	19,55
20250498	6243064-1	FR(25414)	Chave Fusível Religadora	47	11,32	532,04
20250498	6243144-1	TD(684403)	Transformador Distribuição	1	7,63	7,63
20250498	6240972-1	FU(13616277)	Chave Fusível	1	18,57	18,57
20250498	6235826-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	2	0,07	0,14
20250498	6240972-1	FU(13616277)	Chave Fusível	2	18,57	37,14

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6233821-1	TD(34860)	Transformador Distribuição	1	8,13	8,13
20250498	6233846-1	TD(682845)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08
20250498	6235825-1	FU(15581)	Chave Fusível	19	31,02	589,38
20250498	6236501-1	TD(52551)	Transformador Distribuição	1	24,68	24,68
20250498	6236561-1	TD(31283)	Transformador Distribuição	1	24,97	24,97
20250498	6236654-1	BON52_BON59503	Alimentador	228	1,4	319,2
20250498	6236654-1	BON52_BON59503	Alimentador	34	1,52	51,68
20250498	6236654-1	BON52_BON59503	Alimentador	73	1,65	120,45
20250498	6236654-1	TD(31610)	Transformador Distribuição	1	1,27	1,27
20250498	6236872-1	TD(31249)	Transformador Distribuição	1	24,45	24,45
20250498	6237932-1	RD(123023100)	Religador de Distribuição	7	0,68	4,76
20250498	6237932-1	RD(123023100)	Religador de Distribuição	13	1,72	22,36
20250498	6237932-1	RD(123023100)	Religador de Distribuição	19	2,07	39,33
20250498	6237932-1	RD(123023100)	Religador de Distribuição	49	2,83	138,67
20250498	6238250-1	TD(31041)	Transformador Distribuição	1	1,13	1,13
20250498	6238903-1	TD(39498)	Transformador Distribuição	3	18,27	54,81
20250498	6238938-1	TD(50827)	Transformador Distribuição	1	14,7	14,7
20250498	6239185-1	TD(690409)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20250498	6239196-1	FU(25017)	Chave Fusível	5	1,68	8,4
20250498	6239256-1	FU(719243)	Chave Fusível	3	12,53	37,59
20250498	6239369-1	TD(34150)	Transformador Distribuição	2	10,6	21,2
20250498	6236914-1	TD(31421)	Transformador Distribuição	2	20,58	41,16
20250498	6236939-1	TD(31442)	Transformador Distribuição	1	16,02	16,02
20250498	6237479-1	BON52_BON59503	Alimentador	186	0,8	148,8

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237479-1	BON52_BON59503	Alimentador	98	1,28	125,44
20250498	6237479-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	6	0,5	3
20250498	6238108-1	FR(24768)	Chave Fusível Religadora	42	21,63	908,46
20250498	6239822-1	TD(30247)	Transformador Distribuição	1	23,02	23,02
20250498	6240008-1	TD(31254)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20250498	6240284-1	TD(39498)	Transformador Distribuição	3	9,48	28,44
20250498	6240799-1	TD(31207)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250498	6241056-1	BON52_BON59503	Alimentador	231	1,07	247,17
20250498	6241056-1	BON52_BON59503	Alimentador	126	1,15	144,9
20250498	6241265-1	BON52_BON59503	Alimentador	231	0,97	224,07
20250498	6241265-1	BON52_BON59503	Alimentador	34	1,7	57,8
20250498	6241265-1	BON52_BON59503	Alimentador	46	2,58	118,68
20250498	6241265-1	BON52_BON59503	Alimentador	46	3,65	167,9
20250498	6241298-1	FU(15581)	Chave Fusível	19	13,5	256,5
20250498	6241572-1	TD(30269)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,6
20250498	6241653-1	TD(31610)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20250498	6236299-1	TD(703505)	Transformador Distribuição	2	5,83	11,66
20250498	6236606-1	FU(2604)	Chave Fusível	1	3,08	3,08
20250498	6237259-1	CL(26224)	Chave Lâmina	5	2,12	10,6
20250498	6240755-1	FU(30234)	Chave Fusível	8	4,4	35,2
20250498	6242734-1	TD(57043)	Transformador Distribuição	2	6,3	12,6
20250498	6240951-1	FU(02898)	Chave Fusível	23	25,42	584,66
20250498	6240838-1	FU(741299)	Chave Fusível	8	25,53	204,24
20250498	6240394-1	FU(02898)	Chave Fusível	23	5,6	128,8
20250498	6236482-1	FU(02898)	Chave Fusível	23	5,67	130,41
20250498	6236432-1	TD(8737)	Transformador Distribuição	50	9,33	466,5
20250498	6242717-1	FU(4969)	Chave Fusível	409	1,82	744,38
20250498	6235227-1	FU(4969)	Chave Fusível	412	2,25	927

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6235142-1	TD(8737)	Transformador Distribuição	50	1,18	59
20250498	6237379-1	TD(737719)	Transformador Distribuição	27	18,6	502,2
20250498	6236898-1	FU(4929)	Chave Fusível	15	22,72	340,8
20250498	6240841-1	PE(229364660)	Ponto de conexão	1	3,75	3,75
20250498	6236898-1	FU(4929)	Chave Fusível	1	22,72	22,72
20250498	6241050-1	FU(7638)	Chave Fusível	11	18,07	198,77
20250498	6241767-1	TD(17278)	Transformador Distribuição	1	1,13	1,13
20250498	6233613-1	TD(8759)	Transformador Distribuição	23	2,73	62,79
20250498	6233898-1	TD(51471)	Transformador Distribuição	1	12,48	12,48
20250498	6233986-1	TD(714391)	Transformador Distribuição	38	4,18	158,84
20250498	6234068-1	TD(8768)	Transformador Distribuição	47	3,72	174,84
20250498	6235771-1	TD(51471)	Transformador Distribuição	1	11,65	11,65
20250498	6237643-1	TD(29237)	Transformador Distribuição	1	14,47	14,47
20250498	6238124-1	FU(19229)	Chave Fusível	6	28,73	172,38
20250498	6239265-1	FU(679613)	Chave Fusível	2	6,83	13,66
20250498	6240127-1	FR(19949)	Chave Fusível Religadora	17	13,25	225,25
20250498	6235961-1	TD(8749)	Transformador Distribuição	14	5,28	73,92
20250498	6241928-1	TD(43222)	Transformador Distribuição	1	3,1	3,1
20250498	6234780-1	TD(1026266)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20250498	6234319-1	FU(17676)	Chave Fusível	1	19,13	19,13
20250498	6237162-1	TD(725484)	Transformador Distribuição	1	17,2	17,2
20250498	6236952-1	TD(741243)	Transformador Distribuição	1	45,75	45,75
20250498	6238898-1	TD(744890)	Transformador Distribuição	1	22,97	22,97

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6239964-1	TD(46340)	Transformador Distribuição	3	4,15	12,45
20250498	6238157-1	TD(694105)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20250498	6237557-1	FR(1315)	Chave Fusível Religadora	31	4,93	152,83
20250498	6234492-1	FU(14244)	Chave Fusível	10	2,38	23,8
20250498	6238595-1	FU(37070)	Chave Fusível	13	5,78	75,14
20250498	6242863-1	FU(757580)	Chave Fusível	1	3,02	3,02
20250498	6242757-1	TD(46340)	Transformador Distribuição	3	3,8	11,4
20250498	6240292-1	TD(41980)	Transformador Distribuição	32	10,35	331,2
20250498	6241632-1	TD(653089)	Transformador Distribuição	25	5,88	147
20250498	6234209-1	RD(37157)	Religador de Distribuição	679	0,68	461,72
20250498	6234209-1	RD(37157)	Religador de Distribuição	1	2,58	2,58
20250498	6234209-1	RD(37157)	Religador de Distribuição	669	1,67	1117,23
20250498	6234360-1	TD(46807)	Transformador Distribuição	2	24,12	48,24
20250498	6236662-1	TD(7129)	Transformador Distribuição	12	3,67	44,04
20250498	6239858-1	PE(16535124)	Ponto de conexão	1	2,18	2,18
20250498	6240240-1	TD(18090623)	Transformador Distribuição	1	16,63	16,63
20250498	6240308-1	TD(46949)	Transformador Distribuição	1	1,17	1,17
20250498	6240343-1	FU(32287)	Chave Fusível	35	8,05	281,75
20250498	6240753-1	FU(14341)	Chave Fusível	7	3,38	23,66
20250498	6240817-1	TD(688715)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20250498	6240853-1	TD(46929)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87
20250498	6255223-1	TD(59079)	Transformador Distribuição	5	17,05	85,25
20250498	6241650-1	FU(37174)	Chave Fusível	5	8,1	40,5

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6242440-1	TD(691303)	Transformador Distribuição	3	4,63	13,89
20250498	6239058-1	FU(37114)	Chave Fusível	2	41,93	83,86
20250498	6233767-1	FU(107989807)	Chave Fusível	55	5,35	294,25
20250498	6233802-1	TD(47102)	Transformador Distribuição	2	10,12	20,24
20250498	6234882-1	TD(656717)	Transformador Distribuição	1	5,5	5,5
20250498	6235298-1	TD(48965)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20250498	6235577-1	TD(48967)	Transformador Distribuição	1	18,22	18,22
20250498	6235720-1	FU(687187)	Chave Fusível	1	13,68	13,68
20250498	6236435-1	TD(751745)	Transformador Distribuição	2	5,82	11,64
20250498	6236435-1	FR(35344)	Chave Fusível Religadora	12	5,82	69,84
20250498	6237474-1	FU(37442)	Chave Fusível	8	15,08	120,64
20250498	6238379-1	FR(91706961)	Chave Fusível Religadora	4	5,25	21
20250498	6238419-1	TD(47102)	Transformador Distribuição	2	6,02	12,04
20250498	6239927-1	TD(59099)	Transformador Distribuição	5	3,75	18,75
20250498	6236000-1	FR(14408)	Chave Fusível Religadora	28	5,77	161,56
20250498	6238972-1	TD(57385)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20250498	6234005-1	TD(47635)	Transformador Distribuição	1	9,67	9,67
20250498	6241320-1	FU(28297)	Chave Fusível	21	4,03	84,63
20250498	6240820-1	TD(667600)	Transformador Distribuição	2	3,1	6,2
20250498	6240588-1	FU(28281)	Chave Fusível	32	8,73	279,36
20250498	6236881-1	TD(7525)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20250498	6235937-1	FU(21308)	Chave Fusível	1	1,52	1,52
20250498	6236472-1	FU(44506)	Chave Fusível	13	4,67	60,71
20250498	6233955-1	TD(49899)	Transformador Distribuição	2	6,75	13,5

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237077-1	FR(27060)	Chave Fusível Religadora	42	2,5	105
20250498	6241465-1	FU(41099)	Chave Fusível	6	5,82	34,92
20250498	6241444-1	FU(14930)	Chave Fusível	4	7,73	30,92
20250498	6239203-1	FU(10389)	Chave Fusível	22	3,5	77
20250498	6239343-1	FU(21469)	Chave Fusível	2	6,25	12,5
20250498	6235937-1	FU(21308)	Chave Fusível	3	1,52	4,56
20250498	6241517-1	FU(21491)	Chave Fusível	1	7,72	7,72
20250498	6235531-1	RD(730648)	Religador de Distribuição	21	2,47	51,87
20250498	6235531-1	RD(730648)	Religador de Distribuição	36	3,17	114,12
20250498	6235575-1	FU(22351)	Chave Fusível	20	5,15	103
20250498	6235863-1	FU(22388)	Chave Fusível	1	3,12	3,12
20250498	6235945-1	FR(728426)	Chave Fusível Religadora	10	4,13	41,3
20250498	6235969-1	FR(38670)	Chave Fusível Religadora	20	2,43	48,6
20250498	6236536-1	FU(22351)	Chave Fusível	20	3,27	65,4
20250498	6237011-1	TD(32750)	Transformador Distribuição	1	16,22	16,22
20250498	6237132-1	FU(40673)	Chave Fusível	11	18,32	201,52
20250498	6237222-1	CL(40411)	Chave Lâmina	2	17,18	34,36
20250498	6237620-1	FU(10544)	Chave Fusível	6	6,52	39,12
20250498	6238060-1	TD(678008)	Transformador Distribuição	1	3,7	3,7
20250498	6238303-1	TD(55739)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20250498	6238565-1	TD(32633)	Transformador Distribuição	1	1,7	1,7
20250498	6238649-1	FR(7832)	Chave Fusível Religadora	15	3,88	58,2
20250498	6238786-1	FU(656309)	Chave Fusível	5	5,97	29,85
20250498	6240741-1	TD(31973)	Transformador Distribuição	1	20,47	20,47
20250498	6241313-1	FU(22371)	Chave Fusível	6	5	30
20250498	6241428-1	FU(21901)	Chave Fusível	4	3,63	14,52
20250498	6241553-1	FU(22340)	Chave Fusível	12	8,82	105,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6241614-1	TD(29804)	Transformador Distribuição	1	6,78	6,78
20250498	6242358-1	TD(41902)	Transformador Distribuição	1	0,68	0,68
20250498	6242408-1	TD(29847)	Transformador Distribuição	1	16,38	16,38
20250498	6242480-1	FU(21901)	Chave Fusível	4	4,38	17,52
20250498	6242754-1	FR(7832)	Chave Fusível Religadora	15	6,68	100,2
20250498	6242959-1	FU(14899)	Chave Fusível	2	2,73	5,46
20250498	6241631-1	FR(25948)	Chave Fusível Religadora	38	10,78	409,64
20250498	6240523-1	TD(60505)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20250498	6235838-1	PE(203997881)	Ponto de conexão	2	10,4	20,8
20250498	6240350-1	FU(37609)	Chave Fusível	3	4,75	14,25
20250498	6235066-1	TD(686114)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20250498	6240561-1	TD(677516)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20250498	6240415-1	FR(31038)	Chave Fusível Religadora	47	5,82	273,54
20250498	6239504-1	TD(56481)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20250498	6233739-1	TD(669473)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250498	6241809-1	TD(33509)	Transformador Distribuição	1	5,15	5,15
20250498	6241459-1	TD(33512)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20250498	6241422-1	TD(56470)	Transformador Distribuição	1	10,37	10,37
20250498	6241129-1	TD(58415)	Transformador Distribuição	1	18,47	18,47
20250498	6240718-1	TD(728373)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20250498	6240415-1	FR(31038)	Chave Fusível Religadora	161	5,82	937,02
20250498	6242595-1	TD(34129)	Transformador Distribuição	3	2,22	6,66

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6243059-1	TD(61221)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20250498	6234200-1	TD(33629)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05
20250498	6235533-1	FR(38882170)	Chave Fusível Religadora	19	4,18	79,42
20250498	6235884-1	FU(25991)	Chave Fusível	2	8,42	16,84
20250498	6236450-1	TD(707753)	Transformador Distribuição	1	20,37	20,37
20250498	6240338-1	FU(24211)	Chave Fusível	4	8,13	32,52
20250498	6235801-1	[MT]PA(13673)	Alimentador	10	6,62	66,2
20250498	6235801-1	CAS52_CAS59509	Alimentador	6	2,07	12,42
20250498	6235801-1	CAS52_CAS59509	Alimentador	3	6,15	18,45
20250498	6235801-1	CAS52_CAS59509	Alimentador	6	0,18	1,08
20250498	6235801-1	[MT]PA(13673)	Alimentador	2	3,42	6,84
20250498	6234813-1	TD(669467)	Transformador Distribuição	1	28,95	28,95
20250498	6235801-1	[MT]PA(13673)	Alimentador	3	0,42	1,26
20250498	6238875-1	TD(751905)	Transformador Distribuição	53	3,95	209,35
20250498	6243121-1	TD(3959)	Transformador Distribuição	142	2,1	298,2
20250498	6237425-1	FU(750496)	Chave Fusível	131	2,52	330,12
20250498	6241918-1	FU(6029)	Chave Fusível	75	4,25	318,75
20250498	6242691-1	TD(5448)	Transformador Distribuição	111	5,15	571,65
20250498	6236050-1	RD(730649)	Religador de Distribuição	2	1,47	2,94
20250498	6236403-1	TD(679331)	Transformador Distribuição	2	5,67	11,34
20250498	6236050-1	RD(730649)	Religador de Distribuição	8	1,18	9,44
20250498	6242168-1	TD(689719)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20250498	6241727-1	FU(17598)	Chave Fusível	3	3,52	10,56
20250498	6241375-1	TD(691251)	Transformador Distribuição	2	4,58	9,16
20250498	6240925-1	FR(17165)	Chave Fusível Religadora	75	9,97	747,75

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240351-1	TD(16305)	Transformador Distribuição	1	16,55	16,55
20250498	6238795-1	RD(681289)	Religador de Distribuição	264	0,6	158,4
20250498	6238795-1	RD(681289)	Religador de Distribuição	416	0,1	41,6
20250498	6237879-1	FU(704984)	Chave Fusível	3	9,17	27,51
20250498	6237782-1	FU(17498)	Chave Fusível	2	9,42	18,84
20250498	6236321-1	TD(679377)	Transformador Distribuição	4	7,02	28,08
20250498	6236050-1	RD(730649)	Religador de Distribuição	75	2,98	223,5
20250498	6237104-1	TD(57332)	Transformador Distribuição	40	3,17	126,8
20250498	6239109-1	FU(5940)	Chave Fusível	323	2,05	662,15
20250498	6239162-1	TD(6208)	Transformador Distribuição	73	2,63	191,99
20250498	6240069-1	TD(3432)	Transformador Distribuição	132	2,37	312,84
20250498	6237021-1	TD(46709)	Transformador Distribuição	83	13,98	1160,34
20250498	6237120-1	RD(7236)	Religador de Distribuição	67	1,65	110,55
20250498	6237328-1	RD(7236)	Religador de Distribuição	223	1,03	229,69
20250498	6237328-1	RD(7236)	Religador de Distribuição	20	2,72	54,4
20250498	6238083-1	RD(7236)	Religador de Distribuição	176	2,37	417,12
20250498	6238083-1	RD(7236)	Religador de Distribuição	67	3,43	229,81
20250498	6242522-1	TD(722429)	Transformador Distribuição	1	13,55	13,55
20250498	6237110-1	RD(15896)	Religador de Distribuição	1	0,33	0,33
20250498	6237110-1	CF(6891)	Chave Faca	3	0,18	0,54
20250498	6239014-1	TD(6421)	Transformador Distribuição	89	1,95	173,55
20250498	6239206-1	FU(37003)	Chave Fusível	1	5,62	5,62
20250498	6241741-1	TD(12635)	Transformador Distribuição	1	14,17	14,17

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237001-1	TD(29912)	Transformador Distribuição	102	6,2	632,4
20250498	6237042-1	TD(3462)	Transformador Distribuição	88	10,68	939,84
20250498	6237110-1	RD(15896)	Religador de Distribuição	101	0,33	33,33
20250498	6237110-1	CF(6891)	Chave Faca	6	0,18	1,08
20250498	6237120-1	RD(7236)	Religador de Distribuição	176	1,35	237,6
20250498	6235445-1	FU(45112)	Chave Fusível	1	1,33	1,33
20250498	6242136-1	TD(55792)	Transformador Distribuição	104	1,63	169,52
20250498	6237073-1	FU(45112)	Chave Fusível	1	22,42	22,42
20250498	6242540-1	TD(57462)	Transformador Distribuição	18	2,27	40,86
20250498	6240610-1	TD(57462)	Transformador Distribuição	18	2,15	38,7
20250498	6241398-1	TD(4899)	Transformador Distribuição	76	3,32	252,32
20250498	6237332-1	FU(6710)	Chave Fusível	65	8,02	521,3
20250498	6237377-1	TD(42753)	Transformador Distribuição	43	3,85	165,55
20250498	6240311-1	TD(4867)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,7
20250498	6240259-1	TD(54196)	Transformador Distribuição	67	6,78	454,26
20250498	6239678-1	FU(712985)	Chave Fusível	75	2,4	180
20250498	6240613-1	TD(6341)	Transformador Distribuição	83	1,4	116,2
20250498	6235147-1	CGD02_CGD49503	Alimentador	16	3,35	53,6
20250498	6235147-1	CGD02_CGD49503	Alimentador	38	1,62	61,56
20250498	6235147-1	CGD02_CGD49503	Alimentador	860	1,15	989
20250498	6240613-1	TD(6341)	Transformador Distribuição	22	1,4	30,8
20250498	6235147-1	CGD02_CGD49503	Alimentador	87	1,15	100,05
20250498	6237145-1	TD(706722)	Transformador Distribuição	2	20	40
20250498	6237321-1	TD(40685)	Transformador Distribuição	44	21,02	924,88
20250498	6237321-1	TD(40685)	Transformador Distribuição	5	30,8	154

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237321-1	TD(40685)	Transformador Distribuição	44	0,62	27,28
20250498	6237510-1	TD(27247)	Transformador Distribuição	1	9,3	9,3
20250498	6234379-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	1	2,33	2,33
20250498	6241293-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	20	13,42	268,4
20250498	6234379-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	20	2,33	46,6
20250498	6241293-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	1	13,42	13,42
20250498	6237510-1	TD(27247)	Transformador Distribuição	8	9,3	74,4
20250498	6236462-1	FU(17760)	Chave Fusível	3	2,9	8,7
20250498	6236562-1	FU(16309)	Chave Fusível	4	23,63	94,52
20250498	6236913-1	FU(17291)	Chave Fusível	20	0,35	7
20250498	6237303-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	3	14,42	43,26
20250498	6238518-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	3	2,88	8,64
20250498	6240319-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	3	11,55	34,65
20250498	6238518-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	3	4,33	12,99
20250498	6236913-1	FU(17291)	Chave Fusível	1	0,35	0,35
20250498	6237303-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	16	14,42	230,72
20250498	6238518-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	4	4,33	17,32
20250498	6238518-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	2	9,08	18,16
20250498	6240319-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	2	5,22	10,44
20250498	6240319-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	14	11,55	161,7
20250498	6241227-1	FU(17291)	Chave Fusível	1	15,67	15,67
20250498	6241312-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	1	5,47	5,47
20250498	6237107-1	FU(16063)	Chave Fusível	3	18,62	55,86

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237303-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	15	2,5	37,5
20250498	6237303-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	352	14,42	5075,84
20250498	6237303-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	15	0,12	1,8
20250498	6237303-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	15	0,08	1,2
20250498	6237397-1	TD(44385)	Transformador Distribuição	1	19,02	19,02
20250498	6238476-1	TD(650514)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73
20250498	6238518-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	31	2,88	89,28
20250498	6238518-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	68	4,33	294,44
20250498	6238518-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	62	9,08	562,96
20250498	6238614-1	TD(41336)	Transformador Distribuição	1	6,05	6,05
20250498	6238651-1	TD(17352)	Transformador Distribuição	3	3,33	9,99
20250498	6238710-1	FU(17124)	Chave Fusível	1	22,53	22,53
20250498	6238766-1	FU(16273)	Chave Fusível	2	19,05	38,1
20250498	6239248-1	FU(744488)	Chave Fusível	7	5,58	39,06
20250498	6239287-1	FR(32289)	Chave Fusível Religadora	26	4,2	109,2
20250498	6239419-1	TD(17241)	Transformador Distribuição	1	6,92	6,92
20250498	6239430-1	FU(37016)	Chave Fusível	3	6,1	18,3
20250498	6239569-1	TD(17594)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20250498	6239711-1	TD(16746)	Transformador Distribuição	3	34,65	103,95
20250498	6239895-1	TD(714685)	Transformador Distribuição	1	26,55	26,55
20250498	6239901-1	TD(27340)	Transformador Distribuição	2	31,25	62,5
20250498	6240086-1	FU(736050)	Chave Fusível	5	27,83	139,15
20250498	6240319-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	75	5,22	391,5

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240319-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	286	11,55	3303,3
20250498	6240731-1	TD(17317)	Transformador Distribuição	5	3,9	19,5
20250498	6240816-1	TD(55268)	Transformador Distribuição	1	11,47	11,47
20250498	6240826-1	TD(17519)	Transformador Distribuição	2	21,45	42,9
20250498	6241227-1	FU(17291)	Chave Fusível	20	15,67	313,4
20250498	6241312-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	31	5,47	169,57
20250498	6241520-1	TD(28081)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20250498	6241920-1	FR(10703)	Chave Fusível Religadora	46	3,63	166,98
20250498	6242001-1	TD(16367)	Transformador Distribuição	1	9,75	9,75
20250498	6242041-1	TD(16746)	Transformador Distribuição	3	5,67	17,01
20250498	6242304-1	TD(749452)	Transformador Distribuição	3	4,55	13,65
20250498	6242800-1	FU(17311)	Chave Fusível	4	2,22	8,88
20250498	6242946-1	FU(17350)	Chave Fusível	2	1,75	3,5
20250498	6233808-1	TD(687512)	Transformador Distribuição	1	10,2	10,2
20250498	6234627-1	TD(650826)	Transformador Distribuição	1	12,1	12,1
20250498	6234789-1	TD(707263)	Transformador Distribuição	1	11,07	11,07
20250498	6242711-1	FU(15791)	Chave Fusível	7	6,23	43,61
20250498	6240857-1	FU(5447)	Chave Fusível	190	1,05	199,5
20250498	6236959-1	TD(24376)	Transformador Distribuição	115	4,33	497,95
20250498	6238455-1	CGL02_CGL49509	Alimentador	348	0,9	313,2
20250498	6238455-1	CF(677171)	Chave Faca	1	0,07	0,07
20250498	6238455-1	CF(5450)	Chave Faca	1681	1,42	2387,02
20250498	6238455-1	CGL02_CGL49509	Alimentador	730	1,07	781,1
20250498	6239575-1	TD(25602)	Transformador Distribuição	65	2,2	143
20250498	6240179-1	TD(4623)	Transformador Distribuição	90	1,75	157,5

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6236954-1	FU(707324)	Chave Fusível	17	3,77	64,09
20250498	6236954-1	FU(707324)	Chave Fusível	76	3,77	286,52
20250498	6234096-1	TD(4121)	Transformador Distribuição	9	7,65	68,85
20250498	6237329-1	TD(26619)	Transformador Distribuição	119	1,35	160,65
20250498	6240204-1	TD(6310)	Transformador Distribuição	64	14,9	953,6
20250498	6235507-1	TD(4560)	Transformador Distribuição	107	2,4	256,8
20250498	6240279-1	FU(45106)	Chave Fusível	49	16,08	787,92
20250498	6235970-1	FU(7605)	Chave Fusível	452	2,22	1003,44
20250498	6234778-1	TD(36614941)	Transformador Distribuição	3	2,35	7,05
20250498	6239962-1	RD(708596)	Religador de Distribuição	1	1,5	1,5
20250498	6239962-1	CF(11235)	Chave Faca	3	0,05	0,15
20250498	6239962-1	CF(5460)	Chave Faca	3	1,13	3,39
20250498	6239962-1	CF(11235)	Chave Faca	1102	0,05	55,1
20250498	6239962-1	FU(8936)	Chave Fusível	189	1	189
20250498	6239962-1	CF(5460)	Chave Faca	1006	1,13	1136,78
20250498	6239962-1	FU(5459)	Chave Fusível	121	4,1	496,1
20250498	6239962-1	RD(708596)	Religador de Distribuição	767	1,5	1150,5
20250498	6234076-1	[MT]PA(13663)	Alimentador	2	1,5	3
20250498	6241721-1	TD(6775932)	Transformador Distribuição	1	7,22	7,22
20250498	6236679-1	TD(704578)	Transformador Distribuição	2	14,87	29,74
20250498	6241273-1	TD(711683)	Transformador Distribuição	65	7,7	500,5
20250498	6236312-1	FU(711496)	Chave Fusível	37	7,68	284,16
20250498	6237033-1	FU(32164)	Chave Fusível	23	12,7	292,1
20250498	6237157-1	TD(650147)	Transformador Distribuição	1	16,28	16,28
20250498	6237350-1	FU(7469)	Chave Fusível	536	2,77	1484,72
20250498	6237467-1	FU(6319)	Chave Fusível	9	18,48	166,32
20250498	6237985-1	FU(722917)	Chave Fusível	1	11,52	11,52

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6238248-1	TD(658993)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20250498	6239161-1	FU(388)	Chave Fusível	2	10,43	20,86
20250498	6239192-1	TD(5877)	Transformador Distribuição	17	4,1	69,7
20250498	6239462-1	TD(50121)	Transformador Distribuição	1	33,25	33,25
20250498	6241602-1	FU(8518)	Chave Fusível	17	2,45	41,65
20250498	6234410-1	TD(5635)	Transformador Distribuição	72	2,23	160,56
20250498	6241452-1	TD(4896)	Transformador Distribuição	37	1,57	58,09
20250498	6237601-1	FU(9154)	Chave Fusível	131	2,07	271,17
20250498	6240011-1	TD(4368)	Transformador Distribuição	95	1,68	159,6
20250498	6242705-1	TD(25414)	Transformador Distribuição	55	10,47	575,85
20250498	6242287-1	FU(8261)	Chave Fusível	35	2,17	75,95
20250498	6242287-1	FU(8261)	Chave Fusível	45	5,75	258,75
20250498	6237811-1	FU(14892)	Chave Fusível	3	10,9	32,7
20250498	6238243-1	FU(6142)	Chave Fusível	50	7,33	366,5
20250498	6239228-1	FU(33845308)	Chave Fusível	5	57,2	286
20250498	6233494-1	TD(752895)	Transformador Distribuição	1	17,08	17,08
20250498	6236035-1	FU(6848)	Chave Fusível	24	15,48	371,52
20250498	6242012-1	TD(16391)	Transformador Distribuição	2	21,65	43,3
20250498	6242533-1	FU(33845308)	Chave Fusível	5	21,48	107,4
20250498	6242755-1	TD(28157)	Transformador Distribuição	1	13,3	13,3
20250498	6233856-1	TD(11597)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20250498	6237431-1	TD(91002743)	Transformador Distribuição	38	12,63	479,94
20250498	6239748-1	TD(12534)	Transformador Distribuição	2	10,47	20,94
20250498	6236350-1	TD(56027)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83
20250498	6236378-1	TD(12242)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237083-1	FU(749380)	Chave Fusível	24	5,48	131,52
20250498	6237090-1	FU(6229)	Chave Fusível	84	3,47	291,48
20250498	6237335-1	TD(10550)	Transformador Distribuição	23	14,15	325,45
20250498	6237355-1	TD(57747)	Transformador Distribuição	1	12,8	12,8
20250498	6237634-1	TD(38666)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20250498	6237710-1	TD(69446862)	Transformador Distribuição	1	5,8	5,8
20250498	6233978-1	TD(12242)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20250498	6234696-1	TD(12242)	Transformador Distribuição	1	18,47	18,47
20250498	6234309-1	TD(4263)	Transformador Distribuição	80	11,07	885,6
20250498	6238307-1	TD(28656)	Transformador Distribuição	30	8,32	249,6
20250498	6237921-1	CF(727766)	Chave Faca	732	2,78	2034,96
20250498	6241938-1	TD(55968)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20250498	6233850-1	TD(716608)	Transformador Distribuição	2	3,3	6,6
20250498	6237002-1	TD(10567)	Transformador Distribuição	86	9,07	780,02
20250498	6265304-1	FR(734441)	Chave Fusível Religadora	121	7,42	897,82
20250498	6235382-1	FU(711352)	Chave Fusível	282	1,6	451,2
20250498	6237921-1	CF(727766)	Chave Faca	1	2,78	2,78
20250498	6237585-1	TD(43450)	Transformador Distribuição	115	2,62	301,3
20250498	6236962-1	FU(5668)	Chave Fusível	383	4,63	1773,29
20250498	6236961-1	TD(701476)	Transformador Distribuição	48	3,57	171,36
20250498	6234579-1	TD(12662)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,9
20250498	6233706-1	TD(59863)	Transformador Distribuição	1	28,72	28,72
20250498	6238488-1	TD(12633)	Transformador Distribuição	1	20,95	20,95

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6234386-1	TD(36356)	Transformador Distribuição	4	28,2	112,8
20250498	6234729-1	FR(12702)	Chave Fusível Religadora	12	10,82	129,84
20250498	6238321-1	TD(36171)	Transformador Distribuição	8	26,48	211,84
20250498	6239060-1	FR(732849)	Chave Fusível Religadora	115	14,83	1705,45
20250498	6239231-1	TD(35885)	Transformador Distribuição	1	31,97	31,97
20250498	6239268-1	TD(35379)	Transformador Distribuição	2	9,38	18,76
20250498	6240296-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	172	0,33	56,76
20250498	6240568-1	TD(748628)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32
20250498	6241241-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	172	3,68	632,96
20250498	6241241-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	3	40,57	121,71
20250498	6241241-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	34	45,3	1540,2
20250498	6241711-1	TD(25131)	Transformador Distribuição	5	9,37	46,85
20250498	6241757-1	FR(12702)	Chave Fusível Religadora	26	30,83	801,58
20250498	6234729-1	FR(12702)	Chave Fusível Religadora	14	11,2	156,8
20250498	6234794-1	FU(26308)	Chave Fusível	4	8,63	34,52
20250498	6234794-1	FU(26308)	Chave Fusível	5	31,4	157
20250498	6236071-1	FU(12366)	Chave Fusível	21	25,33	531,93
20250498	6237165-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	172	5,02	863,44
20250498	6237165-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	11	19,37	213,07
20250498	6237165-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	3	20,82	62,46
20250498	6237165-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	12	21,67	260,04
20250498	6237165-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	1	25,28	25,28

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237165-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	5	27,5	137,5
20250498	6237165-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	3	28,65	85,95
20250498	6237165-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	2	72,48	144,96
20250498	6237165-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	172	0,27	46,44
20250498	6242598-1	TD(692537)	Transformador Distribuição	5	18,27	91,35
20250498	6239492-1	TD(15466)	Transformador Distribuição	3	14,25	42,75
20250498	6238837-1	TD(17130)	Transformador Distribuição	91	1,13	102,83
20250498	6237945-1	TD(15070)	Transformador Distribuição	4	10,07	40,28
20250498	6242756-1	TD(7886)	Transformador Distribuição	88	3,75	330
20250498	6241762-1	FR(11343)	Chave Fusível Religadora	7	2,98	20,86
20250498	6241503-1	FU(4445)	Chave Fusível	2	6,9	13,8
20250498	6240887-1	TD(51092)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,6
20250498	6240475-1	TD(21203)	Transformador Distribuição	5	6,43	32,15
20250498	6239254-1	TD(26501)	Transformador Distribuição	31	2,62	81,22
20250498	6242880-1	TD(8045)	Transformador Distribuição	61	2,62	159,82
20250498	6242841-1	TD(683225)	Transformador Distribuição	137	2,38	326,06
20250498	6235931-1	FU(4514)	Chave Fusível	2	8,38	16,76
20250498	6237055-1	FU(4684)	Chave Fusível	4	7,25	29
20250498	6243043-1	TD(698297)	Transformador Distribuição	109	0,75	81,75
20250498	6239709-1	FU(4514)	Chave Fusível	2	26,53	53,06
20250498	6237344-1	FU(4514)	Chave Fusível	2	3,35	6,7
20250498	6237257-1	TD(8021)	Transformador Distribuição	64	1,57	100,48
20250498	6237318-1	TD(7835)	Transformador Distribuição	86	1,67	143,62

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237247-1	TD(40911)	Transformador Distribuição	55	5,15	283,25
20250498	6238691-1	CF(37412)	Chave Faca	2576	0,83	2138,08
20250498	6237262-1	FR(4631)	Chave Fusível Religadora	23	3,37	77,51
20250498	6237716-1	RD(690035)	Religador de Distribuição	72	1,68	120,96
20250498	6237951-1	TD(21179)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20250498	6238639-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	1	2,95	2,95
20250498	6238639-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	10	2,95	29,5
20250498	6238639-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	5	3,75	18,75
20250498	6238639-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	3	9,57	28,71
20250498	6239167-1	TD(14717)	Transformador Distribuição	2	6,12	12,24
20250498	6239207-1	TD(28295)	Transformador Distribuição	3	13,67	41,01
20250498	6240057-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	1	19,63	19,63
20250498	6234144-1	TD(41294)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20250498	6234197-1	TD(15031)	Transformador Distribuição	2	3,7	7,4
20250498	6234623-1	TD(15031)	Transformador Distribuição	2	1,77	3,54
20250498	6234754-1	FU(684059)	Chave Fusível	12	4,7	56,4
20250498	6235868-1	TD(28295)	Transformador Distribuição	3	5,88	17,64
20250498	6237297-1	FU(20373)	Chave Fusível	5	6,78	33,9
20250498	6237349-1	FR(709351)	Chave Fusível Religadora	1	16,42	16,42
20250498	6237583-1	TD(28295)	Transformador Distribuição	3	7,98	23,94
20250498	6237773-1	TD(671530)	Transformador Distribuição	3	9,07	27,21
20250498	6238002-1	TD(655793)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6238069-1	TD(687177)	Transformador Distribuição	2	5,97	11,94
20250498	6238639-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	29	1,13	32,77
20250498	6240057-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	5	19,63	98,15
20250498	6240257-1	TD(14310)	Transformador Distribuição	6	11,85	71,1
20250498	6242130-1	FU(715873)	Chave Fusível	11	2,15	23,65
20250498	6242237-1	TD(679439)	Transformador Distribuição	2	1,42	2,84
20250498	6242864-1	TD(671547)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,6
20250498	6243171-1	TD(657457)	Transformador Distribuição	2	5,25	10,5
20250498	6235362-1	FU(4403)	Chave Fusível	95	1,97	187,15
20250498	6235996-1	FU(15307)	Chave Fusível	14	4,05	56,7
20250498	6236082-1	TD(11433)	Transformador Distribuição	1	24,53	24,53
20250498	6241247-1	TD(13654)	Transformador Distribuição	3	18,33	54,99
20250498	6241626-1	TD(14042)	Transformador Distribuição	2	2,48	4,96
20250498	6242253-1	FU(682144)	Chave Fusível	1	31,6	31,6
20250498	6239384-1	TD(13622)	Transformador Distribuição	1	1,02	1,02
20250498	6239723-1	RD(4326)	Religador de Distribuição	218	0,08	17,44
20250498	6239723-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	85	2,4	204
20250498	6239723-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	92	3,23	297,16
20250498	6239723-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	2	4,12	8,24
20250498	6239723-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	97	4,83	468,51
20250498	6239723-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	54	5,18	279,72
20250498	6240340-1	TD(15086)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20250498	6236464-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	18	12,08	217,44

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6236464-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	49	13,72	672,28
20250498	6236464-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	4	15,82	63,28
20250498	6236464-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	17	16,08	273,36
20250498	6236464-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	4	24,97	99,88
20250498	6236464-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	5	25,65	128,25
20250498	6236508-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	142	4,67	663,14
20250498	6236964-1	TD(13729)	Transformador Distribuição	2	17,32	34,64
20250498	6237236-1	TD(729045)	Transformador Distribuição	1	19,45	19,45
20250498	6237254-1	TD(13654)	Transformador Distribuição	3	14,43	43,29
20250498	6237343-1	FR(113264)	Chave Fusível Religadora	11	19,73	217,03
20250498	6237408-1	TD(674951)	Transformador Distribuição	1	13,55	13,55
20250498	6237698-1	TD(13630)	Transformador Distribuição	3	8,13	24,39
20250498	6237990-1	TD(12120)	Transformador Distribuição	1	10,48	10,48
20250498	6235256-1	FU(15650)	Chave Fusível	13	45,25	588,25
20250498	6240911-1	TD(44590)	Transformador Distribuição	1	24,78	24,78
20250498	6241802-1	FR(15306)	Chave Fusível Religadora	7	6,25	43,75
20250498	6242689-1	FR(31373)	Chave Fusível Religadora	8	28,22	225,76
20250498	6242870-1	TD(668530)	Transformador Distribuição	1	26,62	26,62
20250498	6242884-1	FU(15299)	Chave Fusível	19	7,73	146,87
20250498	6239084-1	TD(11863)	Transformador Distribuição	2	18,63	37,26
20250498	6239284-1	TD(46251)	Transformador Distribuição	3	8,38	25,14
20250498	6239330-1	TD(668577)	Transformador Distribuição	1	24,7	24,7

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240049-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	223	0,65	144,95
20250498	6240053-1	TD(12060)	Transformador Distribuição	1	12,98	12,98
20250498	6235665-1	TD(677445)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20250498	6235682-1	FU(44809)	Chave Fusível	4	3,45	13,8
20250498	6235916-1	FU(670333)	Chave Fusível	12	8,98	107,76
20250498	6236024-1	FU(716224)	Chave Fusível	13	10,18	132,34
20250498	6236318-1	TD(677445)	Transformador Distribuição	1	24,45	24,45
20250498	6236908-1	TD(656554)	Transformador Distribuição	1	17,57	17,57
20250498	6237641-1	TD(668581)	Transformador Distribuição	1	11,33	11,33
20250498	6237820-1	FR(31373)	Chave Fusível Religadora	8	9,65	77,2
20250498	6237992-1	TD(724869)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20250498	6234765-1	CF(31277)	Chave Faca	13	34,57	449,41
20250498	6235296-1	FU(37682)	Chave Fusível	5	2,63	13,15
20250498	6237170-1	FU(4215)	Chave Fusível	243	3,02	733,86
20250498	6234958-1	TD(34052)	Transformador Distribuição	1	6,35	6,35
20250498	6235129-1	TD(731262)	Transformador Distribuição	9	2,7	24,3
20250498	6235302-1	TD(15888)	Transformador Distribuição	2	18,08	36,16
20250498	6241121-1	TD(722759)	Transformador Distribuição	1	21,32	21,32
20250498	6241794-1	TD(25000)	Transformador Distribuição	1	7,3	7,3
20250498	6241841-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	154	0,13	20,02
20250498	6241841-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	225	0,18	40,5
20250498	6241916-1	TD(655854)	Transformador Distribuição	1	10,78	10,78
20250498	6239210-1	FU(16705)	Chave Fusível	5	2,55	12,75
20250498	6239854-1	TD(24946)	Transformador Distribuição	1	18,82	18,82

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6239975-1	TD(685341)	Transformador Distribuição	2	30,13	60,26
20250498	6240406-1	FR(18408)	Chave Fusível Religadora	10	14,32	143,2
20250498	6240761-1	TD(61171)	Transformador Distribuição	1	15,4	15,4
20250498	6235859-1	FU(16702)	Chave Fusível	51	3,15	160,65
20250498	6235861-1	TD(61179)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20250498	6235952-1	TD(34288)	Transformador Distribuição	2	9,07	18,14
20250498	6236285-1	TD(15691)	Transformador Distribuição	1	6,97	6,97
20250498	6237185-1	FR(18415)	Chave Fusível Religadora	7	18,23	127,61
20250498	6237638-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	51	6,37	324,87
20250498	6238247-1	TD(748478)	Transformador Distribuição	1	6,52	6,52
20250498	6233728-1	TD(34288)	Transformador Distribuição	2	1,98	3,96
20250498	6239743-1	CF(15713)	Chave Faca	2	0,07	0,14
20250498	6240477-1	TD(54891)	Transformador Distribuição	1	5,8	5,8
20250498	6240638-1	FU(16493)	Chave Fusível	4	4,5	18
20250498	6235976-1	FU(15736)	Chave Fusível	1	4,42	4,42
20250498	6236056-1	FU(15730)	Chave Fusível	2	4,5	9
20250498	6237590-1	TD(41219)	Transformador Distribuição	1	12,18	12,18
20250498	6237874-1	FU(16494)	Chave Fusível	3	16,12	48,36
20250498	6238003-1	FU(15715)	Chave Fusível	4	6,62	26,48
20250498	6238193-1	TD(13184)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20250498	6234757-1	TD(13291)	Transformador Distribuição	1	10,88	10,88
20250498	6234826-1	TD(13079)	Transformador Distribuição	1	9,07	9,07
20250498	6235031-1	TD(25944)	Transformador Distribuição	1	18,03	18,03
20250498	6235181-1	FU(16494)	Chave Fusível	3	21,9	65,7
20250498	6242182-1	FU(16649)	Chave Fusível	12	19,97	239,64

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6242442-1	FR(44089)	Chave Fusível Religadora	46	15,37	707,02
20250498	6242938-1	FU(728927)	Chave Fusível	2	7,35	14,7
20250498	6243117-1	TD(695520)	Transformador Distribuição	2	9,17	18,34
20250498	6238347-1	RD(737142)	Religador de Distribuição	96	5,55	532,8
20250498	6238410-1	TD(13228)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20250498	6238414-1	FU(691954)	Chave Fusível	3	23,35	70,05
20250498	6238491-1	FR(44089)	Chave Fusível Religadora	46	20,93	962,78
20250498	6238966-1	TD(52288)	Transformador Distribuição	1	38,05	38,05
20250498	6239035-1	TD(13231)	Transformador Distribuição	2	18,37	36,74
20250498	6239743-1	COX52_COX59505	Alimentador	188	1,52	285,76
20250498	6239743-1	COX52_COX59505	Alimentador	17	1,7	28,9
20250498	6239743-1	COX52_COX59505	Alimentador	13	2,57	33,41
20250498	6239743-1	COX52_COX59505	Alimentador	35	2,77	96,95
20250498	6239743-1	COX52_COX59505	Alimentador	78	3,9	304,2
20250498	6239743-1	RD(4332)	Religador de Distribuição	44	0,48	21,12
20250498	6239743-1	RD(4332)	Religador de Distribuição	4	1,75	7
20250498	6239743-1	RD(720454)	Religador de Distribuição	78	1,05	81,9
20250498	6239743-1	RD(4332)	Religador de Distribuição	44	0,7	30,8
20250498	6240313-1	FU(41593)	Chave Fusível	15	2,73	40,95
20250498	6240362-1	TD(42936)	Transformador Distribuição	2	2,03	4,06
20250498	6240834-1	TD(725736)	Transformador Distribuição	3	2,05	6,15
20250498	6235386-1	FU(681898)	Chave Fusível	1	19,55	19,55
20250498	6235757-1	TD(92351058)	Transformador Distribuição	1	15,85	15,85
20250498	6235862-1	FU(691775)	Chave Fusível	8	32,52	260,16
20250498	6236651-1	TD(667865)	Transformador Distribuição	1	28,57	28,57

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6236652-1	FU(44620)	Chave Fusível	18	24,28	437,04
20250498	6236760-1	TD(671194)	Transformador Distribuição	2	5,12	10,24
20250498	6237013-1	TD(665841)	Transformador Distribuição	2	40,93	81,86
20250498	6237539-1	FU(698999)	Chave Fusível	8	12,6	100,8
20250498	6237749-1	FU(39093)	Chave Fusível	18	1,45	26,1
20250498	6237775-1	TD(673765)	Transformador Distribuição	1	9,78	9,78
20250498	6237875-1	TD(666471)	Transformador Distribuição	1	8,32	8,32
20250498	6234033-1	TD(656494)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20250498	6235205-1	TD(46252)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250498	6241055-1	TD(725736)	Transformador Distribuição	3	18,15	54,45
20250498	6241470-1	FU(39093)	Chave Fusível	18	1,37	24,66
20250498	6235981-1	TD(39684)	Transformador Distribuição	1	29,33	29,33
20250498	6243077-1	FU(666160)	Chave Fusível	6	2,9	17,4
20250498	6243133-1	TD(46655)	Transformador Distribuição	2	23,05	46,1
20250498	6238508-1	FU(28427)	Chave Fusível	1	0,1	0,1
20250498	6238675-1	TD(675064)	Transformador Distribuição	2	22,63	45,26
20250498	6238722-1	FU(28422)	Chave Fusível	2	17,33	34,66
20250498	6238730-1	TD(662017)	Transformador Distribuição	1	43,2	43,2
20250498	6238991-1	TD(664185)	Transformador Distribuição	1	17,02	17,02
20250498	6239319-1	FU(41593)	Chave Fusível	16	5,1	81,6
20250498	6239485-1	TD(39572)	Transformador Distribuição	1	22,55	22,55
20250498	6240313-1	TD(666267)	Transformador Distribuição	1	34,03	34,03
20250498	6234723-1	FU(41743)	Chave Fusível	4	3,87	15,48
20250498	6235162-1	TD(35121)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20250498	6235522-1	FU(42181)	Chave Fusível	2	17,15	34,3

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6235775-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	40	12,7	508
20250498	6236424-1	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20250498	6236428-1	RD(41634)	Religador de Distribuição	102	0,1	10,2
20250498	6236428-1	RD(744722)	Religador de Distribuição	102	1,22	124,44
20250498	6236586-1	TD(687046)	Transformador Distribuição	2	6,45	12,9
20250498	6236635-1	FU(28916)	Chave Fusível	11	6,65	73,15
20250498	6237852-1	FU(27393)	Chave Fusível	1	4,85	4,85
20250498	6238025-1	TD(656010)	Transformador Distribuição	1	7	7
20250498	6242078-1	FU(27040)	Chave Fusível	2	3,72	7,44
20250498	6243109-1	FU(27040)	Chave Fusível	2	2,45	4,9
20250498	6238269-1	TD(56579)	Transformador Distribuição	2	2,4	4,8
20250498	6239395-1	TD(36268)	Transformador Distribuição	3	5,98	17,94
20250498	6242387-1	TD(35635)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20250498	6242600-1	FU(30800)	Chave Fusível	7	0,97	6,79
20250498	6233772-1	TD(693513)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20250498	6234123-1	TD(94373535)	Transformador Distribuição	1	3,4	3,4
20250498	6235463-1	FU(13395)	Chave Fusível	2	5,38	10,76
20250498	6235534-1	FU(31062)	Chave Fusível	2	21,97	43,94
20250498	6235552-1	TD(49208)	Transformador Distribuição	1	23,62	23,62
20250498	6235572-1	FU(30889)	Chave Fusível	6	2,77	16,62
20250498	6235588-1	TD(59203)	Transformador Distribuição	72	1,5	108
20250498	6235659-1	FU(30728)	Chave Fusível	8	17,13	137,04
20250498	6235663-1	FU(13404)	Chave Fusível	13	22,65	294,45
20250498	6235666-1	TD(693513)	Transformador Distribuição	1	13,63	13,63
20250498	6235723-1	FU(41871)	Chave Fusível	8	18,92	151,36

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6235973-1	FR(47560344)	Chave Fusível Religadora	17	11,05	187,85
20250498	6236006-1	TD(681219)	Transformador Distribuição	2	11,27	22,54
20250498	6236388-1	TD(676557)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20250498	6236437-1	TD(35811)	Transformador Distribuição	3	6,28	18,84
20250498	6236888-1	TD(56579)	Transformador Distribuição	2	10,7	21,4
20250498	6237741-1	TD(36296)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20250498	6236958-1	TD(42070)	Transformador Distribuição	2	21,57	43,14
20250498	6235103-1	FU(28883)	Chave Fusível	307	0,72	221,04
20250498	6235509-1	TD(42070)	Transformador Distribuição	2	22,75	45,5
20250498	6235565-1	TD(35455)	Transformador Distribuição	1	21,43	21,43
20250498	6235656-1	TD(35479)	Transformador Distribuição	1	20	20
20250498	6239945-1	RD(749324)	Religador de Distribuição	344	15,22	5235,68
20250498	6239945-1	RD(749324)	Religador de Distribuição	392	3,1	1215,2
20250498	6239945-1	RD(749324)	Religador de Distribuição	65	2,7	175,5
20250498	6240540-1	FU(1917)	Chave Fusível	6	32,73	196,38
20250498	6234276-1	TD(674753)	Transformador Distribuição	3	2,2	6,6
20250498	6234719-1	TD(674753)	Transformador Distribuição	3	8,13	24,39
20250498	6238466-1	TD(54715)	Transformador Distribuição	4	2,02	8,08
20250498	6235877-1	TD(43382)	Transformador Distribuição	1	8,37	8,37
20250498	6235380-1	FU(731797)	Chave Fusível	5	4,8	24
20250498	6233852-1	TD(43382)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,6
20250498	6241307-1	TD(56524)	Transformador Distribuição	2	7,48	14,96
20250498	6240331-1	FU(731797)	Chave Fusível	5	5,43	27,15

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6241225-1	TD(30431)	Transformador Distribuição	22	12,17	267,74
20250498	6241190-1	TD(701782)	Transformador Distribuição	2	16,55	33,1
20250498	6241419-1	TD(748462)	Transformador Distribuição	1	29,57	29,57
20250498	6241519-1	FU(27396)	Chave Fusível	2	26,02	52,04
20250498	6233645-1	FU(27422)	Chave Fusível	5	2,67	13,35
20250498	6235530-1	FU(45353)	Chave Fusível	9	5,28	47,52
20250498	6236108-1	FU(731879)	Chave Fusível	2	12,93	25,86
20250498	6236827-1	TD(701782)	Transformador Distribuição	2	22,6	45,2
20250498	6239847-1	TD(34714)	Transformador Distribuição	3	2,32	6,96
20250498	6235345-1	TD(669647)	Transformador Distribuição	1	10,45	10,45
20250498	6235455-1	FU(700829)	Chave Fusível	5	16,7	83,5
20250498	6235491-1	FU(30868)	Chave Fusível	9	14,63	131,67
20250498	6235649-1	TD(42009)	Transformador Distribuição	1	15,6	15,6
20250498	6235966-1	TD(37494)	Transformador Distribuição	2	6,22	12,44
20250498	6236616-1	TD(60819)	Transformador Distribuição	1	9,37	9,37
20250498	6236906-1	TD(34609)	Transformador Distribuição	1	23,87	23,87
20250498	6237070-1	CL(37123)	Chave Lâmina	5	23,88	119,4
20250498	6237553-1	FU(27190)	Chave Fusível	12	8,9	106,8
20250498	6238628-1	FU(26781)	Chave Fusível	2	20,13	40,26
20250498	6241385-1	FU(26886)	Chave Fusível	3	2,33	6,99
20250498	6242409-1	FU(713898)	Chave Fusível	1	3,57	3,57
20250498	6241612-1	CL(40687)	Chave Lâmina	7	7,15	50,05
20250498	6242409-1	FU(713898)	Chave Fusível	8	3,57	28,56
20250498	6242570-1	TD(61145)	Transformador Distribuição	1	14,98	14,98
20250498	6235309-1	FU(27150)	Chave Fusível	9	8,73	78,57
20250498	6235592-1	FU(30702)	Chave Fusível	6	18,93	113,58
20250498	6237249-1	FU(30702)	Chave Fusível	6	13,68	82,08
20250498	6242280-1	FU(35817)	Chave Fusível	1	1,9	1,9

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6238261-1	FU(27057)	Chave Fusível	5	4,95	24,75
20250498	6235318-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	80	1,72	137,6
20250498	6240595-1	FU(27231)	Chave Fusível	2	1,85	3,7
20250498	6237312-1	TD(56898)	Transformador Distribuição	1	19,58	19,58
20250498	6237249-1	FU(30702)	Chave Fusível	1	13,68	13,68
20250498	6236304-1	TD(46792)	Transformador Distribuição	2	8,57	17,14
20250498	6235964-1	FR(731904)	Chave Fusível Religadora	12	3,48	41,76
20250498	6235592-1	FU(30702)	Chave Fusível	1	18,93	18,93
20250498	6235468-1	TD(39914)	Transformador Distribuição	1	17,17	17,17
20250498	6235318-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	3	1,72	5,16
20250498	6242338-1	TD(57519)	Transformador Distribuição	1	0,63	0,63
20250498	6235623-1	FU(27053)	Chave Fusível	2	17,28	34,56
20250498	6240847-1	TD(43287)	Transformador Distribuição	2	2,13	4,26
20250498	6240004-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	52	18,13	942,76
20250498	6240004-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	39	4,22	164,58
20250498	6240004-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	24	3,03	72,72
20250498	6240004-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	272	2,35	639,2
20250498	6237565-1	FU(14424)	Chave Fusível	32	4,6	147,2
20250498	6237439-1	DEO01_DEO49504	Alimentador	2111	0,13	274,43
20250498	6234562-1	TD(44468)	Transformador Distribuição	3	2,53	7,59
20250498	6240004-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	1	2,35	2,35
20250498	6237439-1	DEO01_DEO49504	Alimentador	1	0,13	0,13
20250498	6240909-1	TD(43299)	Transformador Distribuição	3	1,33	3,99
20250498	6240739-1	FU(29378)	Chave Fusível	21	1,98	41,58
20250498	6237589-1	TD(43073)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6238813-1	TD(43073)	Transformador Distribuição	1	1,8	1,8
20250498	6236425-1	FU(7005)	Chave Fusível	109	2,37	258,33
20250498	6235888-1	TD(726598)	Transformador Distribuição	22	3,58	78,76
20250498	6233546-1	DOA06_DOA49505	Alimentador	1	0,18	0,18
20250498	6234269-1	TD(761196)	Transformador Distribuição	1	26,77	26,77
20250498	6236073-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	1	7,43	7,43
20250498	6241128-1	FU(15942)	Chave Fusível	13	7,35	95,55
20250498	6236073-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	29	2,87	83,23
20250498	6236073-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	34	3,12	106,08
20250498	6236073-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	15	6,18	92,7
20250498	6236073-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	5	7,43	37,15
20250498	6237243-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	3	2,65	7,95
20250498	6237243-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	6	3,93	23,58
20250498	6237243-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	50	16,63	831,5
20250498	6237243-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	17	16,68	283,56
20250498	6237243-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	2	18,4	36,8
20250498	6237243-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	3	0,05	0,15
20250498	6237243-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	3	12,07	36,21
20250498	6237243-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	1	13,15	13,15
20250498	6237243-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	2	13,67	27,34
20250498	6238188-1	TD(25846)	Transformador Distribuição	1	10,22	10,22
20250498	6238660-1	TD(13332)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20250498	6239351-1	FU(1613)	Chave Fusível	2	9,73	19,46

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240309-1	FU(16991)	Chave Fusível	1	6,77	6,77
20250498	6233546-1	DOA06_DOA49505	Alimentador	7	0,18	1,26
20250498	6233546-1	TD(728883)	Transformador Distribuição	93	4,6	427,8
20250498	6233546-1	DOA06_DOA49505	Alimentador	2201	0,18	396,18
20250498	6233546-1	DOA06_DOA49505	Alimentador	155	3,05	472,75
20250498	6235357-1	FU(745387)	Chave Fusível	1	2,07	2,07
20250498	6235924-1	TD(38652)	Transformador Distribuição	1	10,73	10,73
20250498	6236506-1	FU(1751)	Chave Fusível	9	3,7	33,3
20250498	6237003-1	FU(745387)	Chave Fusível	1	0,25	0,25
20250498	6239476-1	FU(15945)	Chave Fusível	1	7,03	7,03
20250498	6236130-1	TD(2418)	Transformador Distribuição	44	3,47	152,68
20250498	6239563-1	TD(707191)	Transformador Distribuição	33	20,75	684,75
20250498	6242590-1	TD(2639)	Transformador Distribuição	48	6,75	324
20250498	6236373-1	FU(7096)	Chave Fusível	5	5,07	25,35
20250498	6236373-1	TD(2849)	Transformador Distribuição	13	9,65	125,45
20250498	6242231-1	TD(2663)	Transformador Distribuição	67	8,02	537,34
20250498	6234212-1	FU(119128442)	Chave Fusível	2	22,4	44,8
20250498	6240389-1	TD(44202436)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20250498	6236083-1	CF(1400)	Chave Faca	1	0,08	0,08
20250498	6234787-1	TD(31539430)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20250498	6235953-1	TD(31539430)	Transformador Distribuição	1	11,75	11,75
20250498	6236083-1	FU(7144)	Chave Fusível	315	6,3	1984,5
20250498	6236083-1	CF(1400)	Chave Faca	1096	0,08	87,68
20250498	6239831-1	TD(6584)	Transformador Distribuição	45	4	180
20250498	6243112-1	TD(006655)	Transformador Distribuição	6	10,07	60,42
20250498	6238871-1	TD(2385)	Transformador Distribuição	18	7,52	135,36

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6238871-1	TD(2385)	Transformador Distribuição	60	7,52	451,2
20250498	6236090-1	TD(45659)	Transformador Distribuição	3	6,6	19,8
20250498	6236109-1	TD(745008)	Transformador Distribuição	43	17,38	747,34
20250498	6236213-1	FU(722550)	Chave Fusível	8	25,02	200,16
20250498	6238827-1	TD(705116)	Transformador Distribuição	26	10,43	271,18
20250498	6238987-1	TD(3018)	Transformador Distribuição	33	22,6	745,8
20250498	6240631-1	FR(753)	Chave Fusível Religadora	257	4,37	1123,09
20250498	6234899-1	FU(31191)	Chave Fusível	108	1,13	122,04
20250498	6242336-1	TD(728692)	Transformador Distribuição	12	1,13	13,56
20250498	6233925-1	TD(2346)	Transformador Distribuição	66	4,83	318,78
20250498	6235376-1	FU(31191)	Chave Fusível	108	12,15	1312,2
20250498	6238383-1	TD(75282409)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250498	6240616-1	TD(58252)	Transformador Distribuição	1	20	20
20250498	6238797-1	FU(15166)	Chave Fusível	4	4,5	18
20250498	6235891-1	TD(696126)	Transformador Distribuição	2	9,37	18,74
20250498	6240576-1	TD(35751)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20250498	6241563-1	TD(66415298)	Transformador Distribuição	1	7,6	7,6
20250498	6241573-1	TD(35824)	Transformador Distribuição	1	8,5	8,5
20250498	6236617-1	TD(35824)	Transformador Distribuição	1	19,72	19,72
20250498	6235915-1	FR(2487)	Chave Fusível Religadora	99	7,82	774,18
20250498	6237251-1	FU(26490)	Chave Fusível	1	15,88	15,88
20250498	6238221-1	TD(649709)	Transformador Distribuição	2	10,8	21,6
20250498	6238833-1	FU(16191)	Chave Fusível	2	18,75	37,5

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6233686-1	C 281	Unidade Consumidora	1	3,37	3,37
20250498	6234495-1	TD(15725)	Transformador Distribuição	1	2,15	2,15
20250498	6234595-1	FU(16120)	Chave Fusível	1	2,85	2,85
20250498	6234815-1	FU(16340)	Chave Fusível	8	8,83	70,64
20250498	6234955-1	FR(16115)	Chave Fusível Religadora	18	8,55	153,9
20250498	6239028-1	FR(16131)	Chave Fusível Religadora	18	17,2	309,6
20250498	6239755-1	TD(33620)	Transformador Distribuição	1	21,77	21,77
20250498	6237505-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	78	1,73	134,94
20250498	6237505-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	20	3,43	68,6
20250498	6237505-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	22	3,78	83,16
20250498	6237505-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	66	12,02	793,32
20250498	6237505-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	12	12,33	147,96
20250498	6237505-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	3	12,52	37,56
20250498	6237824-1	FU(16150)	Chave Fusível	1	11,38	11,38
20250498	6237837-1	FU(16120)	Chave Fusível	1	26	26
20250498	6240870-1	FU(689235)	Chave Fusível	9	15,45	139,05
20250498	6240474-1	FU(703714)	Chave Fusível	4	6,48	25,92
20250498	6237208-1	TD(33774)	Transformador Distribuição	1	30,83	30,83
20250498	6239650-1	TD(657231)	Transformador Distribuição	1	1,55	1,55
20250498	6238229-1	TD(738644)	Transformador Distribuição	2	3,92	7,84
20250498	6238030-1	TD(652006)	Transformador Distribuição	2	3,62	7,24
20250498	6236698-1	TD(657225)	Transformador Distribuição	2	7,57	15,14
20250498	6236467-1	FU(40961)	Chave Fusível	18	6,55	117,9
20250498	6235940-1	FU(28306)	Chave Fusível	15	11,67	175,05
20250498	6235560-1	FU(38428)	Chave Fusível	42	20,87	876,54

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6235560-1	FU(38428)	Chave Fusível	1	20,87	20,87
20250498	6235639-1	TD(670066)	Transformador Distribuição	2	3,8	7,6
20250498	6236126-1	FU(746178)	Chave Fusível	1	5,87	5,87
20250498	6236713-1	FU(3804)	Chave Fusível	11	2,02	22,22
20250498	6242702-1	FU(35677)	Chave Fusível	19	3,68	69,92
20250498	6242702-1	TD(104258321)	Transformador Distribuição	1	15,22	15,22
20250498	6242702-1	TD(48718)	Transformador Distribuição	5	3,57	17,85
20250498	6243082-1	TD(666539)	Transformador Distribuição	2	3,53	7,06
20250498	6240677-1	TD(48924)	Transformador Distribuição	3	11,4	34,2
20250498	6239580-1	TD(48924)	Transformador Distribuição	3	2,43	7,29
20250498	6238266-1	TD(674683)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20250498	6234601-1	TD(48931)	Transformador Distribuição	3	2,52	7,56
20250498	6235252-1	TD(665580)	Transformador Distribuição	2	7,73	15,46
20250498	6235842-1	FU(38389)	Chave Fusível	1	3,58	3,58
20250498	6236627-1	FU(38286)	Chave Fusível	13	7,42	96,46
20250498	6236878-1	FU(39096)	Chave Fusível	10	6,28	62,8
20250498	6238061-1	FU(22097)	Chave Fusível	3	4,62	13,86
20250498	6238688-1	FU(705285)	Chave Fusível	5	2,25	11,25
20250498	6240629-1	TD(51176)	Transformador Distribuição	3	9,17	27,51
20250498	6240698-1	TD(53560)	Transformador Distribuição	1	8,13	8,13
20250498	6240999-1	FR(39851)	Chave Fusível Religadora	64	2,03	129,92
20250498	6241139-1	TD(49614)	Transformador Distribuição	1	18,25	18,25
20250498	6241441-1	FU(37623)	Chave Fusível	5	6,55	32,75
20250498	6241483-1	FU(7083)	Chave Fusível	8	10,02	80,16
20250498	6243015-1	C 3222630	Unidade Consumidora	1	2,98	2,98
20250498	6241618-1	FU(694002)	Chave Fusível	16	0,8	12,8

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6242550-1	TD(686140)	Transformador Distribuição	1	12,97	12,97
20250498	6240436-1	TD(10436)	Transformador Distribuição	50	3,35	167,5
20250498	6236454-1	TD(38980)	Transformador Distribuição	3	6,25	18,75
20250498	6238056-1	TD(749165)	Transformador Distribuição	1	10,4	10,4
20250498	6238401-1	TD(38883)	Transformador Distribuição	1	7,6	7,6
20250498	6239513-1	TD(749165)	Transformador Distribuição	1	5,2	5,2
20250498	6240742-1	FU(726116)	Chave Fusível	28	5,75	161
20250498	6233844-1	TD(48798)	Transformador Distribuição	1	5,85	5,85
20250498	6233994-1	TD(38864)	Transformador Distribuição	2	4,17	8,34
20250498	6234828-1	TD(53470)	Transformador Distribuição	4	4,43	17,72
20250498	6235944-1	FU(29572)	Chave Fusível	3	9,45	28,35
20250498	6242801-1	TD(38068)	Transformador Distribuição	2	7,82	15,64
20250498	6233625-1	TD(694148)	Transformador Distribuição	2	3,38	6,76
20250498	6233795-1	TD(693170)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20250498	6233984-1	FU(27601)	Chave Fusível	4	4,53	18,12
20250498	6235253-1	TD(10344)	Transformador Distribuição	46	3,95	181,7
20250498	6235253-1	TD(10344)	Transformador Distribuição	26	11,83	307,58
20250498	6235253-1	TD(10344)	Transformador Distribuição	46	2,8	128,8
20250498	6235893-1	FU(30292)	Chave Fusível	3	5,22	15,66
20250498	6236159-1	FR(715520)	Chave Fusível Religadora	74	3,73	276,02
20250498	6236557-1	FU(2448)	Chave Fusível	13	2	26
20250498	6237660-1	TD(38068)	Transformador Distribuição	2	7,12	14,24
20250498	6238092-1	TD(47577)	Transformador Distribuição	2	3,63	7,26

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240322-1	FR(670681)	Chave Fusível Religadora	41	4,97	203,77
20250498	6240468-1	TD(10329)	Transformador Distribuição	55	8,53	469,15
20250498	6240519-1	TD(37894)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20250498	6240554-1	[MT]PA(13697)	Alimentador	5	26,67	133,35
20250498	6240554-1	FR(30025)	Chave Fusível Religadora	1	2,38	2,38
20250498	6241087-1	FU(2445)	Chave Fusível	12	1,12	13,44
20250498	6241152-1	FU(688168)	Chave Fusível	4	24,05	96,2
20250498	6241992-1	TD(36742)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20250498	6242410-1	TD(38046)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20250498	6242712-1	FU(722857)	Chave Fusível	28	4,13	115,64
20250498	6240324-1	FU(2182)	Chave Fusível	16	4,57	73,12
20250498	6235340-1	TD(49980)	Transformador Distribuição	1	4,93	4,93
20250498	6235852-1	IGU53_IGU59507	Alimentador	4	3,27	13,08
20250498	6235852-1	IGU53_IGU59507	Alimentador	17	5,48	93,16
20250498	6235852-1	IGU53_IGU59507	Alimentador	11	6,98	76,78
20250498	6235852-1	IGU53_IGU59507	Alimentador	15	15,92	238,8
20250498	6235852-1	RL(ELD595-02)	Religador de Distribuição	240	0,13	31,2
20250498	6235852-1	IGU53_IGU59507	Alimentador	11	0,13	1,43
20250498	6236824-1	FU(2637)	Chave Fusível	1	20,8	20,8
20250498	6237444-1	FU(27711)	Chave Fusível	2	13,95	27,9
20250498	6239829-1	FU(2183)	Chave Fusível	8	1,82	14,56
20250498	6235852-1	RL(ELD595-02)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20250498	6235852-1	IGU53_IGU59507	Alimentador	1	3,27	3,27
20250498	6241487-1	TD(659007)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20250498	6240575-1	TD(686352)	Transformador Distribuição	2	1,77	3,54
20250498	6240034-1	TD(41963)	Transformador Distribuição	1	20,68	20,68
20250498	6239920-1	TD(33438)	Transformador Distribuição	1	20,65	20,65

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6239891-1	TD(32908)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20250498	6238302-1	FU(25256)	Chave Fusível	3	22,72	68,16
20250498	6237766-1	FU(25643)	Chave Fusível	4	25,83	103,32
20250498	6235801-1	INO01_INO49501	Alimentador	632	0,42	265,44
20250498	6235801-1	INO02_INO49503	Alimentador	3090	0,42	1297,8
20250498	6240167-1	RD(14360)	Religador de Distribuição	120	4,03	483,6
20250498	6237495-1	RD(14360)	Religador de Distribuição	120	9,35	1122
20250498	6236351-1	TD(745835)	Transformador Distribuição	9	4,82	43,38
20250498	6235850-1	TD(745835)	Transformador Distribuição	9	3,82	34,38
20250498	6239427-1	TD(60597)	Transformador Distribuição	2	6,88	13,76
20250498	6233618-1	FU(16999)	Chave Fusível	2	4,07	8,14
20250498	6239269-1	FU(719942)	Chave Fusível	10	7,95	79,5
20250498	6238380-1	RD(14360)	Religador de Distribuição	120	3,23	387,6
20250498	6240375-1	RD(14360)	Religador de Distribuição	120	4,8	576
20250498	6240317-1	TD(43488)	Transformador Distribuição	1	8,7	8,7
20250498	6241321-1	TD(12788)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20250498	6234698-1	TD(56806)	Transformador Distribuição	1	19,07	19,07
20250498	6237610-1	FR(7480152)	Chave Fusível Religadora	11	3,47	38,17
20250498	6239242-1	FR(12552)	Chave Fusível Religadora	11	4,12	45,32
20250498	6236344-1	FU(28678)	Chave Fusível	138	3,55	489,9
20250498	6234225-1	TD(33015)	Transformador Distribuição	3	5,98	17,94
20250498	6237882-1	FU(3141)	Chave Fusível	2	3,52	7,04
20250498	6240189-1	FR(22815)	Chave Fusível Religadora	119	3,28	390,32
20250498	6240202-1	[MT]PA(13695)	Alimentador	450	11,43	5143,5
20250498	6240202-1	[MT]PA(13695)	Alimentador	62	13,82	856,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240202-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	5	3,5	17,5
20250498	6240202-1	CF(3128)	Chave Faca	450	0,42	189
20250498	6241220-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	190	1,07	203,3
20250498	6241220-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	364	1,25	455
20250498	6241220-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	13	1,93	25,09
20250498	6241220-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	41	2	82
20250498	6241220-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	28	2,17	60,76
20250498	6241220-1	CE(718166)	Chave Seccionadora	28	13,52	378,56
20250498	6237559-1	FR(22762)	Chave Fusível Religadora	9	7,05	63,45
20250498	6242724-1	FU(3218)	Chave Fusível	470	7,37	3463,9
20250498	6233800-1	TD(48681078)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47
20250498	6240868-1	TD(22990)	Transformador Distribuição	1	23,55	23,55
20250498	6239389-1	TD(23543)	Transformador Distribuição	3	4,5	13,5
20250498	6238195-1	TD(728283)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20250498	6242797-1	FU(24054)	Chave Fusível	5	2,65	13,25
20250498	6240957-1	FR(23945)	Chave Fusível Religadora	7	1,37	9,59
20250498	6240379-1	FR(7076)	Chave Fusível Religadora	23	7,1	163,3
20250498	6237599-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	7,02	56,16
20250498	6237036-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	2,1	16,8
20250498	6235925-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	1,97	15,76
20250498	6235900-1	FR(23945)	Chave Fusível Religadora	7	5,4	37,8
20250498	6240892-1	TD(34123)	Transformador Distribuição	2	10,67	21,34

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6241239-1	TD(666690)	Transformador Distribuição	4	23,48	93,92
20250498	6242370-1	TD(37531)	Transformador Distribuição	2	1,77	3,54
20250498	6234148-1	TD(12715)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20250498	6235914-1	FU(27909)	Chave Fusível	4	5,38	21,52
20250498	6236203-1	TD(57722)	Transformador Distribuição	1	4,93	4,93
20250498	6237088-1	FU(10455)	Chave Fusível	16	2,17	34,72
20250498	6237258-1	TD(27549)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20250498	6237280-1	FU(27523)	Chave Fusível	75	3,6	270
20250498	6237303-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	14,42	14,42
20250498	6237416-1	TD(13956)	Transformador Distribuição	1	1,18	1,18
20250498	6237726-1	TD(12680)	Transformador Distribuição	2	4,15	8,3
20250498	6237866-1	TD(16898)	Transformador Distribuição	1	29,85	29,85
20250498	6238324-1	TD(55967)	Transformador Distribuição	7	23,13	161,91
20250498	6238847-1	TD(29716)	Transformador Distribuição	30	19,67	590,1
20250498	6239774-1	TD(17418)	Transformador Distribuição	2	25,52	51,04
20250498	6234210-1	TD(22607)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20250498	6234667-1	TD(23053)	Transformador Distribuição	1	18,27	18,27
20250498	6234734-1	TD(20454)	Transformador Distribuição	1	8,63	8,63
20250498	6235525-1	TD(27480)	Transformador Distribuição	1	1,42	1,42
20250498	6236251-1	TD(27480)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20250498	6236805-1	TD(47496)	Transformador Distribuição	1	16,42	16,42
20250498	6238192-1	TD(22064)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240219-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	127	4,7	596,9
20250498	6240219-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	1	6,52	6,52
20250498	6240219-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	12	18,52	222,24
20250498	6240307-1	FU(4001)	Chave Fusível	4	17,68	70,72
20250498	6240608-1	TD(22631)	Transformador Distribuição	1	21,77	21,77
20250498	6240902-1	FU(9986)	Chave Fusível	2	20,07	40,14
20250498	6241013-1	TD(737399)	Transformador Distribuição	1	19,33	19,33
20250498	6241914-1	TD(19641)	Transformador Distribuição	1	6,18	6,18
20250498	6242007-1	TD(22509)	Transformador Distribuição	2	7,22	14,44
20250498	6242618-1	FU(9993)	Chave Fusível	9	9,3	83,7
20250498	6242704-1	TD(737399)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20250498	6243137-1	FU(737398)	Chave Fusível	1	2,33	2,33
20250498	6234758-1	JAM51_JAM59502	Alimentador	10	7,37	73,7
20250498	6242406-1	FU(663666)	Chave Fusível	149	4,68	697,32
20250498	6241212-1	PE(219431943)	Ponto de conexão	1	1,78	1,78
20250498	6242678-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	1	3,27	3,27
20250498	6236723-1	TD(26556)	Transformador Distribuição	36	6,4	230,4
20250498	6236748-1	CE(9535)	Chave Seccionadora	542	2,43	1317,06
20250498	6236774-1	FU(24638)	Chave Fusível	13	23,9	310,7
20250498	6236889-1	FU(11771)	Chave Fusível	20	39,57	791,4
20250498	6236975-1	TD(11606)	Transformador Distribuição	12	37,73	452,76
20250498	6237160-1	FU(9503)	Chave Fusível	13	13,9	180,7
20250498	6237473-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	1	8,47	8,47
20250498	6239686-1	FU(25746)	Chave Fusível	4	98,98	395,92
20250498	6237995-1	TD(58632)	Transformador Distribuição	4	25,1	100,4

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6238140-1	TD(9018)	Transformador Distribuição	178	4,12	733,36
20250498	6238159-1	TD(11672)	Transformador Distribuição	1	20,98	20,98
20250498	6239356-1	TD(23321)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20250498	6240992-1	JAR03_JAR49511	Alimentador	1	0,9	0,9
20250498	6233792-1	TD(23164)	Transformador Distribuição	2	23,38	46,76
20250498	6235881-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	1	2,1	2,1
20250498	6236127-1	TD(8985)	Transformador Distribuição	67	4,8	321,6
20250498	6242495-1	TD(35094)	Transformador Distribuição	1	16,87	16,87
20250498	6235762-1	TD(10687)	Transformador Distribuição	83	1,92	159,36
20250498	6238800-1	FU(9302)	Chave Fusível	241	1,88	453,08
20250498	6237591-1	FU(24787)	Chave Fusível	14	10,7	149,8
20250498	6240296-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	4	6,53	26,12
20250498	6240296-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	36	8,75	315
20250498	6240296-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	3	9,92	29,76
20250498	6240296-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	14	39,6	554,4
20250498	6240296-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	4	40,1	160,4
20250498	6240296-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	4	0,1	0,4
20250498	6240992-1	JAR03_JAR49511	Alimentador	270	0,73	197,1
20250498	6240992-1	JAR03_JAR49511	Alimentador	2719	0,9	2447,1
20250498	6240992-1	JAR03_JAR49511	Alimentador	206	3,83	788,98
20250498	6240992-1	TD(9016)	Transformador Distribuição	57	2,9	165,3
20250498	6235290-1	TD(698890)	Transformador Distribuição	26	16,35	425,1
20250498	6236187-1	FU(25753)	Chave Fusível	2	35,97	71,94
20250498	6241280-1	TD(27726)	Transformador Distribuição	68	2,93	199,24

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6242051-1	PE(17316839)	Ponto de conexão	1	10,63	10,63
20250498	6242146-1	FU(25783)	Chave Fusível	2	24,73	49,46
20250498	6242790-1	TD(31985)	Transformador Distribuição	1	15,68	15,68
20250498	6242855-1	TD(52302)	Transformador Distribuição	1	10,02	10,02
20250498	6236675-1	FR(25755)	Chave Fusível Religadora	14	33,48	468,72
20250498	6237500-1	TD(5200035)	Transformador Distribuição	1	10,85	10,85
20250498	6238929-1	TD(30251)	Transformador Distribuição	2	16,73	33,46
20250498	6241141-1	TD(42731)	Transformador Distribuição	4	21,93	87,72
20250498	6233594-1	TD(38431)	Transformador Distribuição	1	9,67	9,67
20250498	6233596-1	FU(24732)	Chave Fusível	7	8,73	61,11
20250498	6233710-1	FU(24662)	Chave Fusível	2	15,88	31,76
20250498	6233900-1	TD(656217)	Transformador Distribuição	2	4,07	8,14
20250498	6234065-1	TD(50319)	Transformador Distribuição	2	0,45	0,9
20250498	6234733-1	TD(25326014)	Transformador Distribuição	1	8,6	8,6
20250498	6234808-1	TD(31939)	Transformador Distribuição	1	11,02	11,02
20250498	6235288-1	TD(31608)	Transformador Distribuição	1	16,7	16,7
20250498	6235657-1	TD(25326014)	Transformador Distribuição	1	65,45	65,45
20250498	6236053-1	[MT]PA(13689)	Alimentador	18	58,22	1047,96
20250498	6236053-1	CF(24834)	Chave Faca	5	5,88	29,4
20250498	6236134-1	TD(31939)	Transformador Distribuição	1	5,8	5,8
20250498	6236453-1	TD(31758)	Transformador Distribuição	2	55,13	110,26
20250498	6241194-1	TD(31743)	Transformador Distribuição	1	39,8	39,8
20250498	6241309-1	FU(7641)	Chave Fusível	250	3,58	895
20250498	6241332-1	FU(12090)	Chave Fusível	3	9,13	27,39

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6241415-1	TD(675204)	Transformador Distribuição	1	35,77	35,77
20250498	6241623-1	FU(24835)	Chave Fusível	2	32,52	65,04
20250498	6242202-1	TD(61189)	Transformador Distribuição	1	34,57	34,57
20250498	6242255-1	TD(31898)	Transformador Distribuição	2	22	44
20250498	6236761-1	FU(7432)	Chave Fusível	18	51,57	928,26
20250498	6237767-1	FU(24662)	Chave Fusível	2	28,25	56,5
20250498	6237780-1	FR(11094)	Chave Fusível Religadora	1	32,02	32,02
20250498	6237780-1	FR(11094)	Chave Fusível Religadora	5	28,35	141,75
20250498	6237859-1	FU(11092)	Chave Fusível	11	30,72	337,92
20250498	6237991-1	TD(736792)	Transformador Distribuição	2	26,48	52,96
20250498	6239077-1	TD(728764)	Transformador Distribuição	2	21,82	43,64
20250498	6240767-1	CF(727257)	Chave Faca	1	1,12	1,12
20250498	6240992-1	JAR03_JAR49511	Alimentador	1346	0,9	1211,4
20250498	6241097-1	FU(7641)	Chave Fusível	250	2,35	587,5
20250498	6241131-1	TD(56302)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20250498	6242678-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	24	3,08	73,92
20250498	6242678-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	25	3,27	81,75
20250498	6242678-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	13	2,32	30,16
20250498	6242678-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	1	4,5	4,5
20250498	6242678-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	8	4,53	36,24
20250498	6242678-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	2	32,37	64,74
20250498	6242678-1	TD(29014)	Transformador Distribuição	1	16,25	16,25
20250498	6242678-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	9	0,73	6,57
20250498	6237473-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	20	5,93	118,6

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237473-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	15	8,47	127,05
20250498	6237473-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	7	9,85	68,95
20250498	6237614-1	FU(24710)	Chave Fusível	4	22,13	88,52
20250498	6238867-1	FU(24710)	Chave Fusível	4	20,05	80,2
20250498	6238902-1	TD(30313)	Transformador Distribuição	2	20,4	40,8
20250498	6239631-1	TD(28019)	Transformador Distribuição	4	20,98	83,92
20250498	6239657-1	TD(705856)	Transformador Distribuição	1	21,17	21,17
20250498	6233687-1	FU(24691)	Chave Fusível	6	11,97	71,82
20250498	6233697-1	FU(35404)	Chave Fusível	2	75,58	151,16
20250498	6235881-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	44	2,1	92,4
20250498	6235881-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	7	2,2	15,4
20250498	6235909-1	FU(24705)	Chave Fusível	11	3,73	41,03
20250498	6236059-1	TD(28022)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20250498	6236238-1	TD(28019)	Transformador Distribuição	4	27,5	110
20250498	6236527-1	FU(24694)	Chave Fusível	7	44,9	314,3
20250498	6241462-1	FU(18200)	Chave Fusível	12	1,78	21,36
20250498	6241012-1	FU(4901)	Chave Fusível	7	16,73	117,11
20250498	6241021-1	TD(45767)	Transformador Distribuição	1	24,68	24,68
20250498	6234834-1	FU(24818)	Chave Fusível	4	9	36
20250498	6236315-1	TD(26833)	Transformador Distribuição	1	5,1	5,1
20250498	6240734-1	TD(24018)	Transformador Distribuição	2	3,32	6,64
20250498	6235848-1	FU(18724)	Chave Fusível	2	27,02	54,04
20250498	6235429-1	TD(14609)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20250498	6241112-1	FU(18774)	Chave Fusível	39	7,6	296,4
20250498	6237914-1	FU(31159)	Chave Fusível	4	16,5	66
20250498	6234260-1	TD(26708)	Transformador Distribuição	1	5,9	5,9

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237112-1	PE(15706946)	Ponto de conexão	1	24,07	24,07
20250498	6237112-1	TD(706016)	Transformador Distribuição	2	24,07	48,14
20250498	6236271-1	RD(8266)	Religador de Distribuição	1	29,47	29,47
20250498	6239579-1	TD(7722)	Transformador Distribuição	57	5,17	294,69
20250498	6239211-1	FU(21510)	Chave Fusível	6	8,83	52,98
20250498	6240286-1	FU(1153)	Chave Fusível	5	9,87	49,35
20250498	6240344-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	38	4,17	158,46
20250498	6240635-1	TD(25724)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20250498	6241160-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	70	1,08	75,6
20250498	6241160-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	20	2,2	44
20250498	6241160-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	14	4,45	62,3
20250498	6241205-1	FU(21542)	Chave Fusível	7	19,38	135,66
20250498	6241282-1	FU(1153)	Chave Fusível	5	16,65	83,25
20250498	6241362-1	FU(21518)	Chave Fusível	7	9,02	63,14
20250498	6242710-1	FU(21524)	Chave Fusível	3	12,37	37,11
20250498	6242850-1	TD(40037258)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20250498	6242921-1	TD(61333)	Transformador Distribuição	2	18,4	36,8
20250498	6242932-1	FU(718014)	Chave Fusível	3	7,5	22,5
20250498	6233746-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	38	7,48	284,24
20250498	6234675-1	TD(16848)	Transformador Distribuição	1	16,42	16,42
20250498	6234838-1	FR(21627)	Chave Fusível Religadora	7	4,67	32,69
20250498	6234859-1	TD(25724)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20250498	6235713-1	FU(39654)	Chave Fusível	3	29,23	87,69
20250498	6235905-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	38	7,42	281,96
20250498	6236098-1	FU(21542)	Chave Fusível	7	23,83	166,81
20250498	6236271-1	RD(8266)	Religador de Distribuição	145	29,47	4273,15

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6236624-1	FU(1153)	Chave Fusível	5	8,15	40,75
20250498	6239117-1	TD(16823)	Transformador Distribuição	1	11,93	11,93
20250498	6239201-1	FU(1153)	Chave Fusível	5	4,88	24,4
20250498	6240318-1	TD(12860)	Transformador Distribuição	1	9,73	9,73
20250498	6234105-1	TD(25700)	Transformador Distribuição	1	21,92	21,92
20250498	6235857-1	TD(69464038)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20250498	6236413-1	TD(14759)	Transformador Distribuição	1	32,32	32,32
20250498	6238846-1	TD(14691)	Transformador Distribuição	1	16,5	16,5
20250498	6233522-1	TD(14685)	Transformador Distribuição	1	20,4	20,4
20250498	6234170-1	RD(28177229)	Religador de Distribuição	4	4,75	19
20250498	6234170-1	RD(28177229)	Religador de Distribuição	11	7,77	85,47
20250498	6234450-1	TD(14832)	Transformador Distribuição	1	20,85	20,85
20250498	6234539-1	TD(684432)	Transformador Distribuição	2	17,87	35,74
20250498	6236143-1	FR(1846)	Chave Fusível Religadora	13	7,5	97,5
20250498	6237058-1	FR(1846)	Chave Fusível Religadora	13	28,98	376,74
20250498	6242238-1	TD(30973)	Transformador Distribuição	4	4,43	17,72
20250498	6242193-1	FU(755162)	Chave Fusível	11	3,4	37,4
20250498	6241542-1	TD(25716)	Transformador Distribuição	2	4,55	9,1
20250498	6241342-1	TD(61374)	Transformador Distribuição	5	12,33	61,65
20250498	6241161-1	FR(1145)	Chave Fusível Religadora	50	16,83	841,5
20250498	6240934-1	FU(702573)	Chave Fusível	9	25,35	228,15
20250498	6240371-1	FR(1846)	Chave Fusível Religadora	12	5,32	63,84
20250498	6240393-1	TD(14839)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6233894-1	FR(10880)	Chave Fusível Religadora	19	8,52	161,88
20250498	6234202-1	TD(718974)	Transformador Distribuição	1	22,65	22,65
20250498	6234343-1	TD(655016)	Transformador Distribuição	1	17,27	17,27
20250498	6237527-1	FU(682414)	Chave Fusível	3	8,87	26,61
20250498	6237658-1	FU(26749)	Chave Fusível	1	3,12	3,12
20250498	6238171-1	[MT]PA(13687)	Alimentador	41	15,67	642,47
20250498	6239646-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	101	1,23	124,23
20250498	6239646-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	18	2,17	39,06
20250498	6239646-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	17	2,45	41,65
20250498	6242877-1	TD(661882)	Transformador Distribuição	2	4,65	9,3
20250498	6237858-1	TD(44830)	Transformador Distribuição	3	6,75	20,25
20250498	6242037-1	TD(67540326)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20250498	6241696-1	TD(25412)	Transformador Distribuição	35	7,02	245,7
20250498	6236131-1	TD(46382)	Transformador Distribuição	7	24,2	169,4
20250498	6236170-1	FU(685470)	Chave Fusível	6	8,9	53,4
20250498	6236291-1	FR(722851)	Chave Fusível Religadora	75	23,45	1758,75
20250498	6236575-1	TD(12610)	Transformador Distribuição	38	28,28	1074,64
20250498	6242767-1	TD(108599557)	Transformador Distribuição	3	5,6	16,8
20250498	6233851-1	FU(28727)	Chave Fusível	1	3,52	3,52
20250498	6236067-1	TD(49030)	Transformador Distribuição	49	5,45	267,05
20250498	6239704-1	TD(54490860)	Transformador Distribuição	7	2,28	15,96
20250498	6240253-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	70	2,58	180,6
20250498	6240253-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	7	14,28	99,96

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240253-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	104	18,75	1950
20250498	6241067-1	FR(9666)	Chave Fusível Religadora	90	16,47	1482,3
20250498	6241110-1	FU(662916)	Chave Fusível	8	17,23	137,84
20250498	6241609-1	TD(737286)	Transformador Distribuição	38	6,2	235,6
20250498	6235182-1	TD(46903)	Transformador Distribuição	1	27,33	27,33
20250498	6234824-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	17	2,1	35,7
20250498	6234923-1	TD(47931)	Transformador Distribuição	2	8,32	16,64
20250498	6235140-1	TD(48052)	Transformador Distribuição	1	10,45	10,45
20250498	6235979-1	TD(741021)	Transformador Distribuição	1	10,98	10,98
20250498	6236164-1	FU(29014)	Chave Fusível	9	24,02	216,18
20250498	6238449-1	TD(47931)	Transformador Distribuição	2	5,85	11,7
20250498	6238921-1	TD(47900)	Transformador Distribuição	1	47,63	47,63
20250498	6240928-1	TD(678649)	Transformador Distribuição	3	23,62	70,86
20250498	6241611-1	FU(723862)	Chave Fusível	6	5,87	35,22
20250498	6242124-1	FU(32215)	Chave Fusível	5	5,97	29,85
20250498	6242131-1	FU(678696)	Chave Fusível	11	2,88	31,68
20250498	6243126-1	FU(28801)	Chave Fusível	12	5,57	66,84
20250498	6242736-1	TD(45889)	Transformador Distribuição	1	3,4	3,4
20250498	6241281-1	RD(7728)	Religador de Distribuição	9	9,93	89,37
20250498	6241281-1	RD(7728)	Religador de Distribuição	18	8,72	156,96
20250498	6241281-1	RD(7728)	Religador de Distribuição	23	6,53	150,19
20250498	6240449-1	FR(29116)	Chave Fusível Religadora	12	11,03	132,36
20250498	6237545-1	CF(29122)	Chave Faca	12	15,53	186,36
20250498	6235728-1	TD(45801)	Transformador Distribuição	1	21,78	21,78

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6238880-1	TD(36222)	Transformador Distribuição	1	23,63	23,63
20250498	6242684-1	RD(44941)	Religador de Distribuição	44	7,98	351,12
20250498	6240900-1	RD(694344)	Religador de Distribuição	68	5,23	355,64
20250498	6238212-1	TD(51012)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20250498	6239894-1	[BT]PA(13694)	Ramal de Baixa Tensão	25	19	475
20250498	6239894-1	TD(7292)	Transformador Distribuição	97	6,2	601,4
20250498	6239894-1	TD(7292)	Transformador Distribuição	97	4,18	405,46
20250498	6234518-1	TD(56758)	Transformador Distribuição	2	3,18	6,36
20250498	6235065-1	TD(86674390)	Transformador Distribuição	1	5,4	5,4
20250498	6243057-1	TD(718283)	Transformador Distribuição	1	6,97	6,97
20250498	6235801-1	MOG01_MOG49501	Alimentador	134	3,42	458,28
20250498	6235801-1	MOG02_MOG49502	Alimentador	111	3,42	379,62
20250498	6241604-1	FU(38775)	Chave Fusível	1	26,38	26,38
20250498	6237596-1	FU(40092)	Chave Fusível	3	8,57	25,71
20250498	6236894-1	FU(31340)	Chave Fusível	4	3,13	12,52
20250498	6234209-1	RD(37157)	Religador de Distribuição	154	1,67	257,18
20250498	6234209-1	RD(37157)	Religador de Distribuição	45	2,58	116,1
20250498	6234209-1	RD(37157)	Religador de Distribuição	166	0,68	112,88
20250498	6239057-1	FU(14307)	Chave Fusível	4	20,13	80,52
20250498	6238168-1	TD(661169)	Transformador Distribuição	1	7,02	7,02
20250498	6238090-1	TD(52381)	Transformador Distribuição	1	9,32	9,32
20250498	6235773-1	FU(732510)	Chave Fusível	2	17,4	34,8
20250498	6234283-1	FR(1263)	Chave Fusível Religadora	2	23,28	46,56
20250498	6238978-1	TD(536)	Transformador Distribuição	104	4,07	423,28

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6238757-1	TD(536)	Transformador Distribuição	103	1,55	159,65
20250498	6238757-1	PE(11137730)	Ponto de conexão	1	1,55	1,55
20250498	6241302-1	TD(536)	Transformador Distribuição	104	8,17	849,68
20250498	6235388-1	TD(28925)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20250498	6234444-1	TD(28925)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20250498	6242720-1	FR(20711)	Chave Fusível Religadora	38	9,42	357,96
20250498	6235871-1	TD(28925)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20250498	6238757-1	TD(536)	Transformador Distribuição	1	1,55	1,55
20250498	6238978-1	TD(536)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20250498	6241502-1	TD(1323)	Transformador Distribuição	2	11,62	23,24
20250498	6233489-1	FU(718869)	Chave Fusível	5	15,17	75,85
20250498	6233867-1	TD(56090)	Transformador Distribuição	1	2,2	2,2
20250498	6234721-1	FU(718869)	Chave Fusível	5	8,37	41,85
20250498	6235335-1	TD(22591)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,9
20250498	6235358-1	TD(691817)	Transformador Distribuição	1	1,18	1,18
20250498	6235374-1	TD(699423)	Transformador Distribuição	1	27,83	27,83
20250498	6235446-1	TD(31197)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20250498	6236869-1	FU(20690)	Chave Fusível	1	3,33	3,33
20250498	6237760-1	TD(56090)	Transformador Distribuição	1	8,83	8,83
20250498	6238059-1	TD(40612)	Transformador Distribuição	1	11,08	11,08
20250498	6238510-1	FU(39279)	Chave Fusível	6	2,8	16,8
20250498	6240305-1	FR(7506)	Chave Fusível Religadora	154	5,38	828,52
20250498	6240884-1	TD(19434)	Transformador Distribuição	1	18,15	18,15

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6241022-1	TD(682548)	Transformador Distribuição	3	21,83	65,49
20250498	6241078-1	FU(743183)	Chave Fusível	15	21,52	322,8
20250498	6241085-1	TD(28944)	Transformador Distribuição	1	15,73	15,73
20250498	6241195-1	TD(26160)	Transformador Distribuição	4	16,98	67,92
20250498	6241458-1	TD(56090)	Transformador Distribuição	1	31,63	31,63
20250498	6241877-1	TD(19434)	Transformador Distribuição	1	8,73	8,73
20250498	6241986-1	FU(20644)	Chave Fusível	11	28,98	318,78
20250498	6242761-1	TD(19434)	Transformador Distribuição	1	10,15	10,15
20250498	6233631-1	RD(722665)	Religador de Distribuição	1	0,68	0,68
20250498	6241986-1	FU(20644)	Chave Fusível	2	28,98	57,96
20250498	6241787-1	FU(20620)	Chave Fusível	1	29,13	29,13
20250498	6241787-1	FU(20620)	Chave Fusível	4	29,13	116,52
20250498	6241397-1	TD(43896)	Transformador Distribuição	1	10,5	10,5
20250498	6241442-1	FR(30240)	Chave Fusível Religadora	10	13,9	139
20250498	6241658-1	TD(46321)	Transformador Distribuição	1	13,32	13,32
20250498	6233840-1	FU(26232)	Chave Fusível	4	3,82	15,28
20250498	6234487-1	FU(26232)	Chave Fusível	4	3,75	15
20250498	6236037-1	TD(44115)	Transformador Distribuição	3	5,3	15,9
20250498	6237040-1	FU(26232)	Chave Fusível	4	6,35	25,4
20250498	6238509-1	FU(26232)	Chave Fusível	4	7,53	30,12
20250498	6239366-1	FU(26232)	Chave Fusível	4	3,07	12,28
20250498	6239936-1	TD(7016)	Transformador Distribuição	1	17,32	17,32
20250498	6239970-1	TD(39307281)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20250498	6240432-1	FU(675464)	Chave Fusível	8	8,17	65,36
20250498	6240538-1	TD(43896)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240824-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	167	0,15	25,05
20250498	6241210-1	TD(43828)	Transformador Distribuição	1	20,28	20,28
20250498	6241702-1	FR(749659)	Chave Fusível Religadora	10	10,87	108,7
20250498	6234489-1	TD(732251)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20250498	6242479-1	TD(58731)	Transformador Distribuição	1	15,07	15,07
20250498	6236313-1	FR(26161)	Chave Fusível Religadora	9	24,6	221,4
20250498	6236763-1	PE(18136680)	Ponto de conexão	1	30,2	30,2
20250498	6239176-1	FR(2679)	Chave Fusível Religadora	6	13,58	81,48
20250498	6240965-1	TD(43908)	Transformador Distribuição	2	17,8	35,6
20250498	6241170-1	FR(29463)	Chave Fusível Religadora	41	17,12	701,92
20250498	6241207-1	PE(12531194)	Ponto de conexão	1	9,68	9,68
20250498	6240822-1	FR(2062)	Chave Fusível Religadora	76	7,82	594,32
20250498	6240480-1	TD(42907)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20250498	6238095-1	FR(2062)	Chave Fusível Religadora	66	2,1	138,6
20250498	6238095-1	TD(679623)	Transformador Distribuição	2	2,1	4,2
20250498	6238095-1	TD(679623)	Transformador Distribuição	11	1,72	18,92
20250498	6237178-1	TD(6922)	Transformador Distribuição	89	2,47	219,83
20250498	6236075-1	TD(44211)	Transformador Distribuição	1	7,3	7,3
20250498	6234553-1	TD(55850)	Transformador Distribuição	87	1,33	115,71
20250498	6234089-1	FU(29391)	Chave Fusível	3	5,13	15,39
20250498	6241236-1	FR(2062)	Chave Fusível Religadora	78	11,25	877,5

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6242152-1	TD(35369)	Transformador Distribuição	4	19,77	79,08
20250498	6236221-1	TD(692900)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250498	6236120-1	TD(56500)	Transformador Distribuição	1	4,9	4,9
20250498	6235896-1	TD(35010)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20250498	6233582-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	44	2,05	90,2
20250498	6233582-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	19	3,28	62,32
20250498	6233582-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	8	4	32
20250498	6233582-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	3	4,38	13,14
20250498	6233582-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	125	4,43	553,75
20250498	6233582-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	163	4,6	749,8
20250498	6233582-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	197	0,15	29,55
20250498	6233582-1	CL(11413)	Chave Lâmina	1	1,2	1,2
20250498	6233582-1	CL(11413)	Chave Lâmina	2	1,3	2,6
20250498	6234404-1	TD(10736)	Transformador Distribuição	7	21,25	148,75
20250498	6234604-1	TD(56381)	Transformador Distribuição	3	20,12	60,36
20250498	6235906-1	TD(32502)	Transformador Distribuição	1	58,32	58,32
20250498	6236298-1	RD(730259)	Religador de Distribuição	163	12,12	1975,56
20250498	6237405-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	44	1,77	77,88
20250498	6237405-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	12	18,42	221,04
20250498	6237405-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	2	18,83	37,66
20250498	6237405-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	310	19,72	6113,2
20250498	6237405-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	5	22,7	113,5

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237809-1	FU(24821)	Chave Fusível	9	26,77	240,93
20250498	6238717-1	TD(47514)	Transformador Distribuição	2	17,23	34,46
20250498	6239009-1	RD(730259)	Religador de Distribuição	65	22,88	1487,2
20250498	6239009-1	RD(730259)	Religador de Distribuição	98	24,73	2423,54
20250498	6238803-1	TD(116384576)	Transformador Distribuição	1	5,15	5,15
20250498	6240378-1	TD(708370)	Transformador Distribuição	1	6,47	6,47
20250498	6240605-1	TD(10724)	Transformador Distribuição	7	54,3	380,1
20250498	6240946-1	TD(29326)	Transformador Distribuição	2	26,35	52,7
20250498	6241191-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	44	2,08	91,52
20250498	6241191-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	30	2,5	75
20250498	6241191-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	283	16,85	4768,55
20250498	6241191-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	6	0,1	0,6
20250498	6241191-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	44	0,08	3,52
20250498	6241191-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	6	2,58	15,48
20250498	6241191-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	11	14,32	157,52
20250498	6241191-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	8	14,35	114,8
20250498	6241191-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	2	14,37	28,74
20250498	6241191-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	1	14,42	14,42
20250498	6241191-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	2	14,47	28,94
20250498	6241191-1	CF(11084)	Chave Faca	6	0,2	1,2
20250498	6241191-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	44	0,05	2,2
20250498	6241191-1	FU(24853)	Chave Fusível	6	0,7	4,2
20250498	6241191-1	CF(12933)	Chave Faca	6	11,1	66,6

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6241191-1	FU(24859)	Chave Fusível	6	9,32	55,92
20250498	6242030-1	PE(16488909)	Ponto de conexão	1	10,17	10,17
20250498	6242042-1	TD(32109)	Transformador Distribuição	2	9,35	18,7
20250498	6242087-1	FU(24852)	Chave Fusível	4	7,53	30,12
20250498	6242303-1	TD(31913)	Transformador Distribuição	2	25,62	51,24
20250498	6237171-1	TD(31981)	Transformador Distribuição	1	38,23	38,23
20250498	6237045-1	TD(674835)	Transformador Distribuição	51	5,87	299,37
20250498	6237045-1	TD(9816)	Transformador Distribuição	15	22,37	335,55
20250498	6241532-1	TD(35554)	Transformador Distribuição	2	15,22	30,44
20250498	6235885-1	NIO02_NIO49505	Alimentador	224	3,62	810,88
20250498	6235885-1	NIO02_NIO49505	Alimentador	3467	0,93	3224,31
20250498	6235885-1	NIO02_NIO49505	Alimentador	209	0,08	16,72
20250498	6241501-1	TD(35551)	Transformador Distribuição	1	14,6	14,6
20250498	6241251-1	TD(35588)	Transformador Distribuição	1	24,62	24,62
20250498	6241237-1	FU(25616)	Chave Fusível	10	15,73	157,3
20250498	6233646-1	TD(32479)	Transformador Distribuição	3	8,5	25,5
20250498	6240678-1	FR(13552)	Chave Fusível Religadora	7	33,7	235,9
20250498	6242158-1	TD(35585)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20250498	6238464-1	TD(724055)	Transformador Distribuição	2	20,12	40,24
20250498	6237703-1	TD(9804)	Transformador Distribuição	61	5,62	342,82
20250498	6236755-1	RD(8268)	Religador de Distribuição	214	0,07	14,98
20250498	6236755-1	CF(37173)	Chave Faca	1	0,93	0,93
20250498	6236755-1	CF(13916)	Chave Faca	1	0,63	0,63
20250498	6236990-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	211	0,78	164,58

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6236990-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	336	6,07	2039,52
20250498	6236990-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	11	7,48	82,28
20250498	6239261-1	TD(35337)	Transformador Distribuição	9	28,18	253,62
20250498	6240469-1	FR(11565)	Chave Fusível Religadora	27	24,45	660,15
20250498	6241240-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	209	5,83	1218,47
20250498	6241240-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	5	6,02	30,1
20250498	6241536-1	FR(11583)	Chave Fusível Religadora	42	10,9	457,8
20250498	6241688-1	FU(25558)	Chave Fusível	4	11,85	47,4
20250498	6242506-1	TD(729264)	Transformador Distribuição	1	24,5	24,5
20250498	6242537-1	TD(35107)	Transformador Distribuição	1	22,83	22,83
20250498	6236755-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	1	5,43	5,43
20250498	6236412-1	TD(35445)	Transformador Distribuição	2	4,97	9,94
20250498	6236034-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	214	3,27	699,78
20250498	6235999-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	214	0,1	21,4
20250498	6242179-1	TD(692895)	Transformador Distribuição	3	18,45	55,35
20250498	6233877-1	TD(287)	Transformador Distribuição	10	8,68	86,8
20250498	6241300-1	FR(19960)	Chave Fusível Religadora	21	7,03	147,63
20250498	6239595-1	RD(21251007)	Religador de Distribuição	9	5,05	45,45
20250498	6241367-1	TD(25360)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20250498	6242177-1	FU(19924)	Chave Fusível	5	17,77	88,85
20250498	6233579-1	[MT]PA(13662)	Alimentador	307	9,95	3054,65
20250498	6242862-1	TD(64912398)	Transformador Distribuição	1	2,13	2,13

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6239372-1	TD(20135)	Transformador Distribuição	1	7,2	7,2
20250498	6239372-1	FU(19564)	Chave Fusível	2	5,2	10,4
20250498	6237149-1	TD(685581)	Transformador Distribuição	2	16,73	33,46
20250498	6239595-1	RD(21251007)	Religador de Distribuição	21	3,27	68,67
20250498	6239595-1	RD(21251007)	Religador de Distribuição	11	3,92	43,12
20250498	6241365-1	TD(57013)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250498	6233656-1	TD(725254)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20250498	6241725-1	FU(24320)	Chave Fusível	1	9,18	9,18
20250498	6239310-1	FR(24583)	Chave Fusível Religadora	23	8,37	192,51
20250498	6239473-1	FR(24577)	Chave Fusível Religadora	4	1,93	7,72
20250498	6239591-1	FR(23256)	Chave Fusível Religadora	5	7,97	39,85
20250498	6239591-1	FR(23256)	Chave Fusível Religadora	15	31,55	473,25
20250498	6240374-1	FU(24128)	Chave Fusível	12	9,02	108,24
20250498	6240530-1	FU(44727)	Chave Fusível	2	8,72	17,44
20250498	6241447-1	TD(22906)	Transformador Distribuição	1	8,48	8,48
20250498	6237654-1	FU(693089)	Chave Fusível	1	9,6	9,6
20250498	6235178-1	TD(28535)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250498	6239059-1	TD(20447)	Transformador Distribuição	2	13,13	26,26
20250498	6236820-1	FU(23306)	Chave Fusível	9	0,92	8,28
20250498	6237661-1	TD(28480)	Transformador Distribuição	2	7,98	15,96
20250498	6235651-1	FR(738086)	Chave Fusível Religadora	13	17,58	228,54
20250498	6236919-1	FR(19901)	Chave Fusível Religadora	1	2,4	2,4
20250498	6242371-1	FU(37600)	Chave Fusível	8	19,58	156,64
20250498	6242879-1	FU(21907)	Chave Fusível	1	5,08	5,08

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6243013-1	TD(2260)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250498	6237911-1	FU(21907)	Chave Fusível	1	5,07	5,07
20250498	6238524-1	TD(33284)	Transformador Distribuição	1	47,05	47,05
20250498	6238940-1	FU(25263)	Chave Fusível	30	17,42	522,6
20250498	6238976-1	FU(19510)	Chave Fusível	11	20,9	229,9
20250498	6238989-1	FR(20984)	Chave Fusível Religadora	3	19,93	59,79
20250498	6239064-1	TD(659226)	Transformador Distribuição	1	18,55	18,55
20250498	6239177-1	FU(19548)	Chave Fusível	3	7,85	23,55
20250498	6239237-1	FU(25914)	Chave Fusível	3	7,48	22,44
20250498	6235880-1	FU(22248)	Chave Fusível	8	7,58	60,64
20250498	6235899-1	FU(22279)	Chave Fusível	10	6,22	62,2
20250498	6236005-1	FU(22268)	Chave Fusível	1	5,88	5,88
20250498	6236232-1	TD(20393)	Transformador Distribuição	1	26,87	26,87
20250498	6236408-1	TD(59633)	Transformador Distribuição	2	5,12	10,24
20250498	6236645-1	TD(33665)	Transformador Distribuição	1	24,75	24,75
20250498	6236663-1	FU(25280)	Chave Fusível	11	20,28	223,08
20250498	6236710-1	TD(659226)	Transformador Distribuição	1	19,77	19,77
20250498	6236736-1	TD(33093)	Transformador Distribuição	1	23,08	23,08
20250498	6236741-1	FU(25914)	Chave Fusível	3	23,15	69,45
20250498	6236919-1	FR(19901)	Chave Fusível Religadora	37	2,4	88,8
20250498	6236942-1	FU(25706)	Chave Fusível	4	19,57	78,28
20250498	6237067-1	TD(33694)	Transformador Distribuição	1	22,38	22,38
20250498	6237076-1	FU(25651)	Chave Fusível	20	15,52	310,4
20250498	6237216-1	TD(51766)	Transformador Distribuição	1	17,18	17,18
20250498	6237232-1	TD(2176)	Transformador Distribuição	1	12,88	12,88
20250498	6237276-1	TD(673238)	Transformador Distribuição	2	17	34

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6238021-1	TD(2183)	Transformador Distribuição	1	14,17	14,17
20250498	6239552-1	FU(22155)	Chave Fusível	3	5,82	17,46
20250498	6240074-1	FU(25277)	Chave Fusível	10	15,1	151
20250498	6240438-1	FU(19525)	Chave Fusível	2	4,28	8,56
20250498	6240711-1	TD(19177)	Transformador Distribuição	2	1,37	2,74
20250498	6240888-1	TD(25396)	Transformador Distribuição	6	5,02	30,12
20250498	6241114-1	TD(18388)	Transformador Distribuição	1	17,52	17,52
20250498	6241217-1	FU(19994)	Chave Fusível	18	15,6	280,8
20250498	6241621-1	TD(56404)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20250498	6242103-1	TD(33808)	Transformador Distribuição	1	27,53	27,53
20250498	6233615-1	TD(58203)	Transformador Distribuição	1	8,32	8,32
20250498	6233905-1	TD(1619)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20250498	6234220-1	TD(2122)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,2
20250498	6234527-1	TD(673764)	Transformador Distribuição	1	16,98	16,98
20250498	6234641-1	CL(21032)	Chave Lâmina	13	14,25	185,25
20250498	6235246-1	TD(25399)	Transformador Distribuição	3	20,67	62,01
20250498	6242961-1	FU(22231)	Chave Fusível	3	1,97	5,91
20250498	6237563-1	FU(22181)	Chave Fusível	5	3,88	19,4
20250498	6237198-1	TD(21492)	Transformador Distribuição	1	16,57	16,57
20250498	6237038-1	TD(1897)	Transformador Distribuição	1	21,03	21,03
20250498	6238180-1	TD(28490)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20250498	6237603-1	FU(22253)	Chave Fusível	2	5,42	10,84
20250498	6239253-1	FR(2772)	Chave Fusível Religadora	592	2,93	1734,56
20250498	6239159-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	4	5,15	20,6

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240788-1	TD(9439)	Transformador Distribuição	62	5,03	311,86
20250498	6241333-1	TD(17141)	Transformador Distribuição	2	8,98	17,96
20250498	6242581-1	TD(21749)	Transformador Distribuição	76	4,68	355,68
20250498	6242730-1	TD(671223)	Transformador Distribuição	1	6,78	6,78
20250498	6243020-1	TD(690535)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20250498	6233672-1	FU(19349)	Chave Fusível	8	1,75	14
20250498	6233779-1	FU(4200)	Chave Fusível	1	2,77	2,77
20250498	6234772-1	FU(41288)	Chave Fusível	4	8,08	32,32
20250498	6234992-1	TD(53505)	Transformador Distribuição	1	7,47	7,47
20250498	6236025-1	TD(17140)	Transformador Distribuição	1	13,42	13,42
20250498	6237007-1	TD(31097)	Transformador Distribuição	90	2,78	250,2
20250498	6237867-1	TD(21748)	Transformador Distribuição	4	6,77	27,08
20250498	6239133-1	TD(9453)	Transformador Distribuição	17	10,77	183,09
20250498	6239159-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	277	5,15	1426,55
20250498	6239783-1	TD(16880)	Transformador Distribuição	1	1,08	1,08
20250498	6239934-1	TD(17141)	Transformador Distribuição	2	18,57	37,14
20250498	6240488-1	FU(19004)	Chave Fusível	4	7,32	29,28
20250498	6242859-1	TD(17442)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20250498	6241334-1	FR(18225)	Chave Fusível Religadora	53	5,97	316,41
20250498	6240195-1	TD(17417)	Transformador Distribuição	1	29,45	29,45
20250498	6239329-1	TD(17435)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20250498	6239175-1	TD(40397)	Transformador Distribuição	2	12,52	25,04
20250498	6238308-1	TD(18332)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6238336-1	TD(17411)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,5
20250498	6237477-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	5	19,37	96,85
20250498	6237477-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	2	19,62	39,24
20250498	6237477-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	52	11,35	590,2
20250498	6237477-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	3	10,93	32,79
20250498	6237477-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	12	8,55	102,6
20250498	6237409-1	TD(699078)	Transformador Distribuição	1	18,97	18,97
20250498	6234904-1	TD(48610)	Transformador Distribuição	4	5,4	21,6
20250498	6233756-1	FU(14243)	Chave Fusível	2	4,38	8,76
20250498	6238716-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	35	7,45	260,75
20250498	6238716-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	15	7,85	117,75
20250498	6238716-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	21	23,5	493,5
20250498	6238716-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	2	31,72	63,44
20250498	6238716-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	1	23,5	23,5
20250498	6238716-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	18	44,55	801,9
20250498	6238716-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	35	0,17	5,95
20250498	6238716-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	50	0,88	44
20250498	6239197-1	TD(65294565)	Transformador Distribuição	1	8,3	8,3
20250498	6239582-1	TD(30230)	Transformador Distribuição	2	10,93	21,86
20250498	6237241-1	TD(9922945)	Transformador Distribuição	1	18	18
20250498	6237819-1	TD(27198)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6238368-1	TD(22595)	Transformador Distribuição	2	4,42	8,84
20250498	6238560-1	TD(657155)	Transformador Distribuição	9	4,87	43,83
20250498	6235831-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	11	3,45	37,95
20250498	6235831-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	40	3,8	152
20250498	6235831-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	5	10,53	52,65
20250498	6235831-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	17	11	187
20250498	6235831-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	4	29,42	117,68
20250498	6235831-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	18	30,4	547,2
20250498	6235831-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	13	36,9	479,7
20250498	6235831-1	CF(32025)	Chave Faca	18	6,48	116,64
20250498	6235831-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	193	2,13	411,09
20250498	6235360-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	301	0,15	45,15
20250498	6234017-1	TD(49903)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20250498	6238044-1	FR(12530)	Chave Fusível Religadora	17	8,78	149,26
20250498	6238044-1	FR(12530)	Chave Fusível Religadora	2	12,67	25,34
20250498	6238044-1	FR(12530)	Chave Fusível Religadora	2	32,02	64,04
20250498	6238044-1	CF(9418)	Chave Faca	2	6,22	12,44
20250498	6241344-1	FU(25588)	Chave Fusível	1	9,23	9,23
20250498	6236061-1	TD(32081)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20250498	6236062-1	TD(725332)	Transformador Distribuição	3	2,75	8,25
20250498	6240216-1	TD(32101)	Transformador Distribuição	3	17,37	52,11
20250498	6241349-1	TD(32101)	Transformador Distribuição	3	7,43	22,29
20250498	6238865-1	FU(21999)	Chave Fusível	7	15,5	108,5
20250498	6239677-1	FR(3430909)	Chave Fusível Religadora	10	3,02	30,2
20250498	6241945-1	FU(22909)	Chave Fusível	2	21,77	43,54
20250498	6243174-1	FU(675268)	Chave Fusível	18	0,87	15,66
20250498	6235554-1	FU(704619)	Chave Fusível	12	16,95	203,4
20250498	6236393-1	FU(22972)	Chave Fusível	8	6,42	51,36

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6241596-1	TD(29641486)	Transformador Distribuição	2	8,67	17,34
20250498	6241522-1	FU(22642)	Chave Fusível	3	11,92	35,76
20250498	6237550-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	184	5,27	969,68
20250498	6241164-1	FU(22878)	Chave Fusível	12	11,48	137,76
20250498	6241080-1	TD(10670)	Transformador Distribuição	16	16,95	271,2
20250498	6240805-1	TD(27912)	Transformador Distribuição	5	4,62	23,1
20250498	6239912-1	TD(23954)	Transformador Distribuição	2	18,97	37,94
20250498	6239194-1	FU(22687)	Chave Fusível	14	6,47	90,58
20250498	6240653-1	PE(210752060)	Ponto de conexão	1	5,72	5,72
20250498	6235020-1	TD(55102)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20250498	6233511-1	FU(21707)	Chave Fusível	2	19,88	39,76
20250498	6233874-1	FU(21607)	Chave Fusível	1	5,88	5,88
20250498	6234109-1	TD(18555)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20250498	6234109-1	FU(22065)	Chave Fusível	3	1,95	5,85
20250498	6242991-1	TD(18488)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72
20250498	6242075-1	FU(22065)	Chave Fusível	4	18,3	73,2
20250498	6240680-1	FU(12112)	Chave Fusível	1	2,5	2,5
20250498	6239897-1	FU(737513)	Chave Fusível	1	2,73	2,73
20250498	6239255-1	FU(21608)	Chave Fusível	4	6,18	24,72
20250498	6238557-1	TD(18555)	Transformador Distribuição	1	1,93	1,93
20250498	6238191-1	TD(8135)	Transformador Distribuição	277	1,48	409,96
20250498	6236330-1	TD(26996)	Transformador Distribuição	43	2,7	116,1
20250498	6241372-1	[BT]PA(13698)	Ramal de Baixa Tensão	55	2,97	163,35
20250498	6235897-1	TD(8246)	Transformador Distribuição	8	4,63	37,04
20250498	6234320-1	FU(85098492)	Chave Fusível	21	1,2	25,2
20250498	6237792-1	FU(40552)	Chave Fusível	1	4,85	4,85

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6233748-1	FU(40552)	Chave Fusível	1	5,02	5,02
20250498	6233586-1	FU(23521)	Chave Fusível	3	4,15	12,45
20250498	6241647-1	FU(22010)	Chave Fusível	2	5,63	11,26
20250498	6241587-1	TD(18687)	Transformador Distribuição	1	8,17	8,17
20250498	6239554-1	FU(22691)	Chave Fusível	3	4,67	14,01
20250498	6238404-1	TD(18687)	Transformador Distribuição	1	1,8	1,8
20250498	6233781-1	FU(22696)	Chave Fusível	1	6,53	6,53
20250498	6241730-1	FU(21942)	Chave Fusível	5	7,92	39,6
20250498	6242640-1	FR(12857)	Chave Fusível Religadora	4	21,22	84,88
20250498	6242640-1	FR(12857)	Chave Fusível Religadora	5	20,75	103,75
20250498	6236070-1	FU(18136)	Chave Fusível	3	7,45	22,35
20250498	6239698-1	TD(28727)	Transformador Distribuição	2	2,48	4,96
20250498	6233631-1	RD(722665)	Religador de Distribuição	1626	0,07	113,82
20250498	6233631-1	RD(722665)	Religador de Distribuição	548	0,13	71,24
20250498	6233631-1	RD(722665)	Religador de Distribuição	566	0,48	271,68
20250498	6233631-1	RD(722665)	Religador de Distribuição	668	0,68	454,24
20250498	6233631-1	RD(722665)	Religador de Distribuição	254	0,78	198,12
20250498	6233631-1	RD(722665)	Religador de Distribuição	149	2,92	435,08
20250498	6234847-1	TD(712026)	Transformador Distribuição	66	3,28	216,48
20250498	6237577-1	TD(51862)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,2
20250498	6233835-1	FU(12841)	Chave Fusível	7	6,97	48,79
20250498	6233839-1	FU(11178)	Chave Fusível	55	3,4	187
20250498	6233889-1	TD(11946)	Transformador Distribuição	1	14	14
20250498	6234055-1	TD(733766)	Transformador Distribuição	2	29,18	58,36
20250498	6234803-1	TD(26420)	Transformador Distribuição	2	9,45	18,9

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6234934-1	TD(26380)	Transformador Distribuição	2	2,83	5,66
20250498	6240803-1	RBR51_RBR59519	Alimentador	13	0,82	10,66
20250498	6240803-1	RBR51_RBR59519	Alimentador	243	1,88	456,84
20250498	6240803-1	RBR51_RBR59519	Alimentador	81	2,42	196,02
20250498	6240803-1	RBR51_RBR59519	Alimentador	10	3,37	33,7
20250498	6242727-1	TD(17873)	Transformador Distribuição	1	8,77	8,77
20250498	6235281-1	TD(17811)	Transformador Distribuição	2	1,43	2,86
20250498	6236620-1	FU(7156)	Chave Fusível	7	2,77	19,39
20250498	6238577-1	TD(51811)	Transformador Distribuição	2	7,6	15,2
20250498	6237706-1	FU(39012)	Chave Fusível	1	10,12	10,12
20250498	6237776-1	FU(110299978)	Chave Fusível	7	13,97	97,79
20250498	6240703-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	4	1,42	5,68
20250498	6235833-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	4	2,1	8,4
20250498	6235833-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	5	8,07	40,35
20250498	6235833-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	1	8,07	8,07
20250498	6241798-1	TD(701746)	Transformador Distribuição	55	2,97	163,35
20250498	6241872-1	TD(46066)	Transformador Distribuição	44	6,57	289,08
20250498	6237459-1	TD(691969)	Transformador Distribuição	63	8,2	516,6
20250498	6239675-1	TD(691969)	Transformador Distribuição	63	11,23	707,49
20250498	6237969-1	FU(39403)	Chave Fusível	3	7,78	23,34
20250498	6237997-1	FU(16843)	Chave Fusível	3	3,55	10,65
20250498	6238042-1	TD(729884)	Transformador Distribuição	1	9,12	9,12
20250498	6239299-1	FU(16835)	Chave Fusível	7	4,13	28,91
20250498	6239675-1	TD(691969)	Transformador Distribuição	1	11,23	11,23
20250498	6240081-1	TD(14275)	Transformador Distribuição	1	16,92	16,92

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240110-1	TD(650602)	Transformador Distribuição	37	4,83	178,71
20250498	6240357-1	TD(14274)	Transformador Distribuição	1	6,3	6,3
20250498	6240703-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	3	1,42	4,26
20250498	6241233-1	FR(35566)	Chave Fusível Religadora	55	12,55	690,25
20250498	6241539-1	TD(30602)	Transformador Distribuição	1	5,85	5,85
20250498	6241642-1	FU(12561)	Chave Fusível	3	24,93	74,79
20250498	6241798-1	TD(701746)	Transformador Distribuição	3	2,97	8,91
20250498	6241865-1	TD(49164)	Transformador Distribuição	6	3,48	20,88
20250498	6241872-1	TD(46066)	Transformador Distribuição	3	6,57	19,71
20250498	6242135-1	FR(7195)	Chave Fusível Religadora	16	9,62	153,92
20250498	6242333-1	FU(39888)	Chave Fusível	2	22,53	45,06
20250498	6233843-1	TD(13687)	Transformador Distribuição	1	24,53	24,53
20250498	6234365-1	TD(13705)	Transformador Distribuição	3	19,92	59,76
20250498	6235311-1	TD(26428)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20250498	6235313-1	TD(51869)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20250498	6235833-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	47	2,1	98,7
20250498	6235833-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	12	3,58	42,96
20250498	6235833-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	225	8,07	1815,75
20250498	6236377-1	TD(21136)	Transformador Distribuição	1	23,35	23,35
20250498	6236944-1	TD(697378)	Transformador Distribuição	1	17,03	17,03
20250498	6237459-1	TD(691969)	Transformador Distribuição	1	8,2	8,2
20250498	6236208-1	RD(723011)	Religador de Distribuição	63	1,5	94,5

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6236208-1	RD(723011)	Religador de Distribuição	9	1,6	14,4
20250498	6236208-1	RD(723011)	Religador de Distribuição	47	3,38	158,86
20250498	6236512-1	TD(49828)	Transformador Distribuição	3	1,07	3,21
20250498	6236749-1	FU(10248)	Chave Fusível	50	1,12	56
20250498	6236846-1	TD(655158)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20250498	6236922-1	FU(61344085)	Chave Fusível	4	28,48	113,92
20250498	6238505-1	FU(741069)	Chave Fusível	1	20,17	20,17
20250498	6239073-1	FU(10251)	Chave Fusível	302	1,08	326,16
20250498	6239277-1	TD(25403305)	Transformador Distribuição	1	4,2	4,2
20250498	6239290-1	FU(18418)	Chave Fusível	7	2,38	16,66
20250498	6239361-1	TD(720899)	Transformador Distribuição	1	3,5	3,5
20250498	6239522-1	TD(742253)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87
20250498	6239717-1	TD(26013)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20250498	6239746-1	TD(18534)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20250498	6240010-1	TD(18580)	Transformador Distribuição	2	17,5	35
20250498	6240067-1	FU(675936)	Chave Fusível	2	0,57	1,14
20250498	6240123-1	TD(55310)	Transformador Distribuição	1	18,45	18,45
20250498	6240740-1	FU(42139)	Chave Fusível	2	9,23	18,46
20250498	6240842-1	TD(14865828)	Transformador Distribuição	8	4,37	34,96
20250498	6240947-1	TD(740457)	Transformador Distribuição	1	20,58	20,58
20250498	6241436-1	TD(55292)	Transformador Distribuição	3	7,03	21,09
20250498	6241595-1	FU(18432)	Chave Fusível	4	7,97	31,88
20250498	6241946-1	TD(18379)	Transformador Distribuição	1	7,67	7,67
20250498	6242059-1	TD(732322)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250498	6242824-1	FU(18456)	Chave Fusível	3	10,68	32,04

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6234428-1	TD(13441)	Transformador Distribuição	1	12,2	12,2
20250498	6235232-1	FU(741069)	Chave Fusível	1	24,5	24,5
20250498	6235571-1	TD(22457)	Transformador Distribuição	1	21,77	21,77
20250498	6235578-1	TD(18580)	Transformador Distribuição	2	15,83	31,66
20250498	6235551-1	TD(27576)	Transformador Distribuição	1	8	8
20250498	6237156-1	TD(735612)	Transformador Distribuição	2	15,42	30,84
20250498	6237225-1	TD(16303)	Transformador Distribuição	1	12,9	12,9
20250498	6237363-1	TD(41432)	Transformador Distribuição	1	14,43	14,43
20250498	6240281-1	FU(17196)	Chave Fusível	29	9,55	276,95
20250498	6237278-1	FU(99908498)	Chave Fusível	15	3,08	46,2
20250498	6234358-1	TD(666919)	Transformador Distribuição	2	4,18	8,36
20250498	6234567-1	TD(38337)	Transformador Distribuição	1	16,2	16,2
20250498	6235215-1	FU(39052)	Chave Fusível	1	2,25	2,25
20250498	6237667-1	FU(10947)	Chave Fusível	40	8,02	320,8
20250498	6238323-1	TD(39768)	Transformador Distribuição	47	5,53	259,91
20250498	6238066-1	TD(43311)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20250498	6238190-1	TD(55129)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20250498	6237855-1	TD(55136)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20250498	6238541-1	TD(41419)	Transformador Distribuição	1	31,5	31,5
20250498	6237456-1	TD(688550)	Transformador Distribuição	1	10,42	10,42
20250498	6243100-1	TD(55338)	Transformador Distribuição	1	1,9	1,9
20250498	6233832-1	TD(57521)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20250498	6234501-1	TD(715116)	Transformador Distribuição	2	1,12	2,24

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6234575-1	FU(741720)	Chave Fusível	2	4,8	9,6
20250498	6234584-1	TD(13551866)	Transformador Distribuição	3	1,32	3,96
20250498	6234689-1	TD(715116)	Transformador Distribuição	2	10,15	20,3
20250498	6234726-1	TD(715117)	Transformador Distribuição	5	3,77	18,85
20250498	6234740-1	TD(49708)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20250498	6234975-1	TD(48534)	Transformador Distribuição	1	7,5	7,5
20250498	6235016-1	TD(49706)	Transformador Distribuição	1	1,08	1,08
20250498	6235667-1	TD(715112)	Transformador Distribuição	5	1,55	7,75
20250498	6235702-1	FU(735334)	Chave Fusível	12	1,5	18
20250498	6235705-1	FU(10201)	Chave Fusível	13	2,22	28,86
20250498	6235791-1	FU(6750)	Chave Fusível	7	14,85	103,95
20250498	6236172-1	TD(705300)	Transformador Distribuição	1	8,22	8,22
20250498	6237268-1	FU(10201)	Chave Fusível	13	0,8	10,4
20250498	6240201-1	TD(691699)	Transformador Distribuição	1	9,72	9,72
20250498	6240345-1	FR(16780)	Chave Fusível Religadora	36	3,62	130,32
20250498	6240345-1	FR(16780)	Chave Fusível Religadora	29	5,15	149,35
20250498	6240345-1	FR(16780)	Chave Fusível Religadora	12	5,88	70,56
20250498	6240743-1	FU(16548)	Chave Fusível	4	1,42	5,68
20250498	6241045-1	TD(705300)	Transformador Distribuição	1	1	1
20250498	6241327-1	FR(16780)	Chave Fusível Religadora	77	3,58	275,66
20250498	6242074-1	TD(55326)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20250498	6242230-1	TD(705300)	Transformador Distribuição	1	6,93	6,93
20250498	6242424-1	TD(55338)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6242793-1	FR(11509)	Chave Fusível Religadora	57	1,65	94,05
20250498	6242796-1	FU(16738)	Chave Fusível	8	6,32	50,56
20250498	6237578-1	TD(18725)	Transformador Distribuição	1	18,12	18,12
20250498	6234948-1	TD(18722)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20250498	6234657-1	TD(18722)	Transformador Distribuição	1	11,68	11,68
20250498	6239992-1	FU(37349)	Chave Fusível	1	16,47	16,47
20250498	6240005-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	727	0,47	341,69
20250498	6240744-1	FR(18446)	Chave Fusível Religadora	45	27,28	1227,6
20250498	6240752-1	RD(749309)	Religador de Distribuição	74	3,43	253,82
20250498	6240931-1	TD(675481)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20250498	6241700-1	TD(19165)	Transformador Distribuição	1	7,25	7,25
20250498	6241973-1	TD(728433)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20250498	6242058-1	TD(55354)	Transformador Distribuição	1	7,93	7,93
20250498	6242429-1	FU(20936)	Chave Fusível	4	17,62	70,48
20250498	6242498-1	FR(10806)	Chave Fusível Religadora	129	22,33	2880,57
20250498	6242913-1	TD(19165)	Transformador Distribuição	1	7,25	7,25
20250498	6240744-1	FR(18446)	Chave Fusível Religadora	2	27,28	54,56
20250498	6240768-1	PE(227994428)	Ponto de conexão	1	1,1	1,1
20250498	6242498-1	FR(10806)	Chave Fusível Religadora	5	22,33	111,65
20250498	6235416-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	1	2,58	2,58
20250498	6237218-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	1	0,75	0,75
20250498	6240005-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	1	0,47	0,47
20250498	6233692-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	3,05	6,1

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6235416-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	8	0,9	7,2
20250498	6235416-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	5	1,8	9
20250498	6235416-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	14	2,58	36,12
20250498	6235416-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	6	7,53	45,18
20250498	6236177-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	3,6	7,2
20250498	6236249-1	FR(16736)	Chave Fusível Religadora	2	4,25	8,5
20250498	6237218-1	FR(10806)	Chave Fusível Religadora	1	16,08	16,08
20250498	6237218-1	FR(10806)	Chave Fusível Religadora	4	18,4	73,6
20250498	6237218-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	9	0,75	6,75
20250498	6240005-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	35	0,47	16,45
20250498	6235416-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	1	0,9	0,9
20250498	6240752-1	RD(749309)	Religador de Distribuição	1	3,43	3,43
20250498	6233539-1	FU(18434)	Chave Fusível	2	11,47	22,94
20250498	6233692-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	3,05	21,35
20250498	6234139-1	TD(19336)	Transformador Distribuição	1	11,68	11,68
20250498	6234530-1	TD(6398066)	Transformador Distribuição	1	21,98	21,98
20250498	6234821-1	TD(19495)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20250498	6235416-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	173	0,9	155,7
20250498	6235416-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	158	1,8	284,4
20250498	6235416-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	346	2,58	892,68
20250498	6235416-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	43	7,53	323,79
20250498	6236023-1	FU(16770)	Chave Fusível	9	6,57	59,13

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6236177-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	67	3,6	241,2
20250498	6236178-1	FU(10818)	Chave Fusível	13	8,03	104,39
20250498	6236249-1	FR(16736)	Chave Fusível Religadora	13	4,25	55,25
20250498	6236346-1	TD(650554)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20250498	6237053-1	TD(6045953)	Transformador Distribuição	2	25,65	51,3
20250498	6237218-1	FR(10806)	Chave Fusível Religadora	56	16,08	900,48
20250498	6237218-1	FR(10806)	Chave Fusível Religadora	66	18,4	1214,4
20250498	6237218-1	FR(10806)	Chave Fusível Religadora	7	19,43	136,01
20250498	6237218-1	FR(10806)	Chave Fusível Religadora	1	45,35	45,35
20250498	6237218-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	190	0,75	142,5
20250498	6237218-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	9	3,7	33,3
20250498	6238013-1	FU(18492)	Chave Fusível	2	23,92	47,84
20250498	6238377-1	RD(756319)	Religador de Distribuição	17	19,25	327,25
20250498	6238465-1	TD(19520)	Transformador Distribuição	1	19,17	19,17
20250498	6239305-1	TD(685273)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,9
20250498	6239308-1	TD(19497)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20250498	6238793-1	FU(737677)	Chave Fusível	1	18,62	18,62
20250498	6234860-1	TD(41246)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20250498	6241348-1	FU(16630)	Chave Fusível	1	7,7	7,7
20250498	6240365-1	FR(757316)	Chave Fusível Religadora	11	6,57	72,27
20250498	6238077-1	FU(17355)	Chave Fusível	1	7,6	7,6
20250498	6237883-1	TD(56786)	Transformador Distribuição	1	12,5	12,5
20250498	6237084-1	TD(29115)	Transformador Distribuição	2	8,95	17,9

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6236026-1	FU(10625)	Chave Fusível	3	6,13	18,39
20250498	6242914-1	FU(17366)	Chave Fusível	2	8,25	16,5
20250498	6241521-1	TD(56786)	Transformador Distribuição	1	10,4	10,4
20250498	6236638-1	TD(16970)	Transformador Distribuição	1	26,92	26,92
20250498	6237769-1	FU(19324)	Chave Fusível	2	3,75	7,5
20250498	6239137-1	FU(2407)	Chave Fusível	2	15,52	31,04
20250498	6233870-1	TD(27430)	Transformador Distribuição	2	28,88	57,76
20250498	6240040-1	TD(27430)	Transformador Distribuição	2	15,83	31,66
20250498	6233870-1	FU(20760)	Chave Fusível	4	3,43	13,72
20250498	6233972-1	TD(55241)	Transformador Distribuição	1	9,9	9,9
20250498	6235394-1	RD(723012)	Religador de Distribuição	9	1,4	12,6
20250498	6235394-1	RD(723012)	Religador de Distribuição	44	4,97	218,68
20250498	6235394-1	RD(723012)	Religador de Distribuição	35	5,4	189
20250498	6235792-1	TD(17684)	Transformador Distribuição	1	14,88	14,88
20250498	6235855-1	TD(17645)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20250498	6238388-1	FU(20761)	Chave Fusível	2	4,57	9,14
20250498	6240012-1	TD(22050)	Transformador Distribuição	1	14,98	14,98
20250498	6241773-1	FU(20884)	Chave Fusível	20	1,47	29,4
20250498	6241435-1	FU(19385)	Chave Fusível	1	9,27	9,27
20250498	6238586-1	TD(7443)	Transformador Distribuição	31	8,53	264,43
20250498	6236566-1	TD(717963)	Transformador Distribuição	22	0,65	14,3
20250498	6233740-1	TD(21672)	Transformador Distribuição	71	0,88	62,48
20250498	6234354-1	TD(46632)	Transformador Distribuição	1	4,73	4,73
20250498	6234785-1	FU(20851)	Chave Fusível	1	2,35	2,35
20250498	6235693-1	TD(52283)	Transformador Distribuição	1	13,27	13,27

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6235796-1	TD(61340)	Transformador Distribuição	1	11	11
20250498	6237096-1	CL(20944)	Chave Lâmina	2	16,47	32,94
20250498	6237228-1	TD(17510)	Transformador Distribuição	1	26,3	26,3
20250498	6239693-1	TD(681405)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20250498	6240490-1	FU(20768)	Chave Fusível	13	8,93	116,09
20250498	6240866-1	FU(20898)	Chave Fusível	15	4,9	73,5
20250498	6241118-1	FU(20887)	Chave Fusível	6	2,6	15,6
20250498	6241552-1	TD(45024)	Transformador Distribuição	1	9,7	9,7
20250498	6242122-1	FR(17270)	Chave Fusível Religadora	15	23,82	357,3
20250498	6238100-1	TD(674411)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250498	6240435-1	FU(20834)	Chave Fusível	2	4,3	8,6
20250498	6233617-1	FU(20474)	Chave Fusível	11	6,17	67,87
20250498	6235188-1	FU(13048)	Chave Fusível	4	2,58	10,32
20250498	6235627-1	TD(654070)	Transformador Distribuição	1	17,73	17,73
20250498	6236055-1	TD(56313)	Transformador Distribuição	1	6,67	6,67
20250498	6236163-1	TD(31796)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20250498	6240653-1	FU(20424)	Chave Fusível	3	5,72	17,16
20250498	6241482-1	FU(20462)	Chave Fusível	13	5,4	70,2
20250498	6241639-1	TD(29845)	Transformador Distribuição	1	7,02	7,02
20250498	6237982-1	TD(32145)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20250498	6237502-1	TD(654070)	Transformador Distribuição	1	14,43	14,43
20250498	6237118-1	FR(696648)	Chave Fusível Religadora	10	4,6	46
20250498	6236995-1	FU(696585)	Chave Fusível	16	4,57	73,12
20250498	6236573-1	FR(696581)	Chave Fusível Religadora	19	8,25	156,75
20250498	6242900-1	FU(20459)	Chave Fusível	1	4,67	4,67
20250498	6242101-1	FU(20485)	Chave Fusível	7	2,92	20,44

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237752-1	TD(34978942)	Transformador Distribuição	7	2,2	15,4
20250498	6241759-1	FU(4872)	Chave Fusível	1	8,53	8,53
20250498	6234402-1	FU(63229150)	Chave Fusível	65	2,02	131,3
20250498	6240703-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	1	1,42	1,42
20250498	6233761-1	TD(55216)	Transformador Distribuição	1	11,88	11,88
20250498	6233875-1	FU(678283)	Chave Fusível	19	2,65	50,35
20250498	6234266-1	TD(688140)	Transformador Distribuição	1	7,4	7,4
20250498	6234528-1	TD(17220)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,2
20250498	6235635-1	TD(17220)	Transformador Distribuição	1	8,33	8,33
20250498	6236185-1	TD(17382)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20250498	6236545-1	TD(83990640)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20250498	6237460-1	TD(55216)	Transformador Distribuição	1	17,8	17,8
20250498	6238517-1	FU(681040)	Chave Fusível	9	2,32	20,88
20250498	6238912-1	FR(31409)	Chave Fusível Religadora	9	6,53	58,77
20250498	6238917-1	TD(673522)	Transformador Distribuição	3	1,82	5,46
20250498	6238917-1	FU(35745)	Chave Fusível	9	1,82	16,38
20250498	6239015-1	TD(677784)	Transformador Distribuição	1	12,97	12,97
20250498	6239188-1	TD(83990640)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250498	6239235-1	TD(715538)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250498	6239494-1	FU(57004)	Chave Fusível	3	28,68	86,04
20250498	6239762-1	FU(38133)	Chave Fusível	3	1,57	4,71
20250498	6240621-1	TD(679464)	Transformador Distribuição	6	5,93	35,58
20250498	6240703-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	459	1,42	651,78
20250498	6240703-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	118	2,32	273,76

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6240703-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	115	16,35	1880,25
20250498	6242140-1	TD(21083540)	Transformador Distribuição	1	6,82	6,82
20250498	6242054-1	TD(20302)	Transformador Distribuição	3	3,27	9,81
20250498	6241314-1	CF(17662)	Chave Faca	267	5,32	1420,44
20250498	6240597-1	FU(37320)	Chave Fusível	2	2,68	5,36
20250498	6239406-1	TD(10754)	Transformador Distribuição	3	20,25	60,75
20250498	6238230-1	FU(17791)	Chave Fusível	2	4,75	9,5
20250498	6236319-1	TD(15977)	Transformador Distribuição	1	27,13	27,13
20250498	6235706-1	TD(22055)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20250498	6234662-1	TD(691785)	Transformador Distribuição	4	7,03	28,12
20250498	6233675-1	FR(8091)	Chave Fusível Religadora	9	2,95	26,55
20250498	6242931-1	TD(9708735)	Transformador Distribuição	1	1,37	1,37
20250498	6241135-1	TD(12485)	Transformador Distribuição	1	11,62	11,62
20250498	6241136-1	TD(12489)	Transformador Distribuição	1	9,65	9,65
20250498	6241279-1	FR(37736)	Chave Fusível Religadora	67	10,78	722,26
20250498	6233829-1	TD(59493)	Transformador Distribuição	1	31,58	31,58
20250498	6233829-1	FU(40976)	Chave Fusível	7	1,37	9,59
20250498	6236160-1	FR(679244)	Chave Fusível Religadora	98	1,2	117,6
20250498	6236843-1	FU(685026)	Chave Fusível	2	2	4
20250498	6237244-1	TD(653944)	Transformador Distribuição	2	2,63	5,26
20250498	6237283-1	TD(47131)	Transformador Distribuição	2	3,28	6,56
20250498	6237283-1	FU(41607)	Chave Fusível	4	3,28	13,12
20250498	6237673-1	TD(12491)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95

Relatório Situação de Emergência  
Abril/2025  
Código Único do Relatório: 20250498



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237891-1	TD(679228)	Transformador Distribuição	4	4,1	16,4
20250498	6237955-1	TD(679230)	Transformador Distribuição	7	5,1	35,7
20250498	6238624-1	TD(685608)	Transformador Distribuição	4	3,1	12,4
20250498	6239834-1	FU(41607)	Chave Fusível	4	10,25	41
20250498	6240409-1	FU(17703)	Chave Fusível	2	9,5	19
20250498	6240459-1	TD(12484)	Transformador Distribuição	1	9,77	9,77
20250498	6240558-1	FU(17466)	Chave Fusível	4	6,82	27,28
20250498	6241718-1	TD(57001)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20250498	6242499-1	FR(22539)	Chave Fusível Religadora	3	23,38	70,14
20250498	6233993-1	FU(12843)	Chave Fusível	28	4,43	124,04
20250498	6239353-1	FU(17891)	Chave Fusível	3	7,9	23,7
20250498	6240862-1	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	1	19,47	19,47
20250498	6241140-1	TD(29555)	Transformador Distribuição	1	24,7	24,7
20250498	6240085-1	FU(22417)	Chave Fusível	1	20,22	20,22
20250498	6240337-1	FU(22579)	Chave Fusível	2	30,03	60,06
20250498	6240862-1	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	28	19,47	545,16
20250498	6241353-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	18	9,85	177,3
20250498	6241409-1	TD(26189)	Transformador Distribuição	1	10,25	10,25
20250498	6241972-1	TD(18948)	Transformador Distribuição	1	25,07	25,07
20250498	6242499-1	FR(22539)	Chave Fusível Religadora	17	23,38	397,46
20250498	6242716-1	TD(18009)	Transformador Distribuição	1	16,72	16,72
20250498	6242798-1	FU(674852)	Chave Fusível	2	32,13	64,26
20250498	6233865-1	TD(18036)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20250498	6234756-1	FU(3044)	Chave Fusível	3	3,68	11,04
20250498	6235992-1	TD(19003)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237587-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	2	8,95	17,9
20250498	6237587-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	1	34,37	34,37
20250498	6237587-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	15	35,23	528,45
20250498	6238869-1	TD(17932)	Transformador Distribuição	2	19,03	38,06
20250498	6239180-1	FU(39580)	Chave Fusível	2	32	64
20250498	6239205-1	TD(26189)	Transformador Distribuição	1	29,83	29,83
20250498	6239353-1	FU(17891)	Chave Fusível	14	7,9	110,6
20250498	6239422-1	TD(19277)	Transformador Distribuição	2	25,07	50,14
20250498	6235960-1	TD(38553)	Transformador Distribuição	1	7,1	7,1
20250498	6237419-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	244	1,32	322,08
20250498	6237419-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	78	1,67	130,26
20250498	6237419-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	96	1,88	180,48
20250498	6238930-1	TD(26456)	Transformador Distribuição	1	70,75	70,75
20250498	6235157-1	TD(26456)	Transformador Distribuição	1	31,05	31,05
20250498	6234797-1	EP(26905250)	Transformador Distribuição	1	10,2	10,2
20250498	6234273-1	TD(20259)	Transformador Distribuição	1	9,97	9,97
20250498	6243072-1	FU(18778)	Chave Fusível	1	8,42	8,42
20250498	6241740-1	TD(38553)	Transformador Distribuição	1	11,98	11,98
20250498	6237419-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	1	1,88	1,88
20250498	6241196-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	32	21,77	696,64
20250498	6241616-1	FR(18720)	Chave Fusível Religadora	7	21,77	152,39
20250498	6233528-1	FU(19015)	Chave Fusível	5	12,02	60,1
20250498	6233786-1	TD(683707)	Transformador Distribuição	5	1,8	9
20250498	6234038-1	TD(683990)	Transformador Distribuição	3	4,35	13,05

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6235092-1	TD(683707)	Transformador Distribuição	5	1,28	6,4
20250498	6239621-1	TD(29517)	Transformador Distribuição	2	2,85	5,7
20250498	6239908-1	TD(754001)	Transformador Distribuição	2	2,7	5,4
20250498	6240592-1	TD(650751)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20250498	6241400-1	FU(684069)	Chave Fusível	12	2,63	31,56
20250498	6242895-1	FU(7873)	Chave Fusível	12	3,3	39,6
20250498	6234560-1	TD(11075)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20250498	6238055-1	TD(672221)	Transformador Distribuição	3	6,35	19,05
20250498	6238237-1	FR(17689)	Chave Fusível Religadora	14	4,32	60,48
20250498	6241032-1	TD(679899)	Transformador Distribuição	4	22,48	89,92
20250498	6233490-1	TD(714691)	Transformador Distribuição	1	13,13	13,13
20250498	6235619-1	TD(11024)	Transformador Distribuição	6	1,72	10,32
20250498	6237229-1	TD(24686)	Transformador Distribuição	2	20	40
20250498	6237229-1	FU(10798)	Chave Fusível	3	20	60
20250498	6242997-1	TD(18741)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20250498	6242668-1	TD(25253)	Transformador Distribuição	1	10,27	10,27
20250498	6240764-1	TD(11140)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05
20250498	6240364-1	TD(30781)	Transformador Distribuição	1	4,42	4,42
20250498	6239333-1	TD(30781)	Transformador Distribuição	1	5,63	5,63
20250498	6239069-1	FU(21101)	Chave Fusível	30	13,03	390,9
20250498	6236626-1	FU(23752)	Chave Fusível	5	19,8	99
20250498	6235089-1	TD(29672)	Transformador Distribuição	129	1,65	212,85
20250498	6233807-1	TD(29672)	Transformador Distribuição	129	2,12	273,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237138-1	TD(26479)	Transformador Distribuição	74	4,33	320,42
20250498	6234182-1	TD(60716)	Transformador Distribuição	5	2,47	12,35
20250498	6237869-1	TD(10776)	Transformador Distribuição	18	1,68	30,24
20250498	6238708-1	TD(39075)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20250498	6239499-1	TD(39075)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20250498	6240691-1	FR(2495)	Chave Fusível Religadora	73	2	146
20250498	6240700-1	TD(39222)	Transformador Distribuição	1	2,1	2,1
20250498	6240776-1	TD(686042)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20250498	6240821-1	TD(48490)	Transformador Distribuição	8	0,45	3,6
20250498	6241887-1	FU(2392)	Chave Fusível	15	6,63	99,45
20250498	6242989-1	PE(58335341)	Ponto de conexão	1	5,18	5,18
20250498	6233624-1	TD(43836)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20250498	6241687-1	FU(30222)	Chave Fusível	5	23,92	119,6
20250498	6236468-1	FU(17908)	Chave Fusível	6	5,57	33,42
20250498	6242548-1	TD(1729)	Transformador Distribuição	1	28,27	28,27
20250498	6241231-1	FU(11576)	Chave Fusível	17	20,3	345,1
20250498	6238217-1	FU(17259)	Chave Fusível	2	3,52	7,04
20250498	6237691-1	TD(23217)	Transformador Distribuição	1	9,62	9,62
20250498	6236085-1	FU(17473)	Chave Fusível	7	0,73	5,11
20250498	6241848-1	TD(716824)	Transformador Distribuição	7	6,72	47,04
20250498	6235957-1	FR(61241031)	Chave Fusível Religadora	4	26,65	106,6
20250498	6234031-1	FU(16910)	Chave Fusível	1	11,13	11,13
20250498	6237686-1	FU(728139)	Chave Fusível	3	8,12	24,36
20250498	6240520-1	FU(761645)	Chave Fusível	3	6,77	20,31
20250498	6233703-1	TD(15781)	Transformador Distribuição	2	12,6	25,2

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6242808-1	FU(20037)	Chave Fusível	23	4	92
20250498	6239523-1	TD(11668)	Transformador Distribuição	61	4,28	261,08
20250498	6237639-1	FU(740268)	Chave Fusível	16	28,82	461,12
20250498	6235718-1	[MT]PA(13676)	Alimentador	16	20,07	321,12
20250498	6236614-1	TD(41450)	Transformador Distribuição	1	17,6	17,6
20250498	6236755-1	RD(8268)	Religador de Distribuição	210	0,07	14,7
20250498	6236755-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	2	2,53	5,06
20250498	6236940-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	2	1,32	2,64
20250498	6238019-1	FU(21648)	Chave Fusível	2	33,5	67
20250498	6238522-1	FU(21649)	Chave Fusível	2	27,67	55,34
20250498	6235285-1	TD(49704)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20250498	6234777-1	TD(17745)	Transformador Distribuição	1	7,4	7,4
20250498	6241015-1	TD(705262)	Transformador Distribuição	1	23,45	23,45
20250498	6235718-1	CF(21658)	Chave Faca	11	2,68	29,48
20250498	6240383-1	FU(16866)	Chave Fusível	4	2,12	8,48
20250498	6241416-1	FR(1190)	Chave Fusível Religadora	25	10,32	258
20250498	6236755-1	CF(37173)	Chave Faca	1	4,87	4,87
20250498	6237513-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	1	11,62	11,62
20250498	6236755-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	41	5,45	223,45
20250498	6236755-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	25	5,73	143,25
20250498	6236755-1	VAG54_VAG59504	Alimentador	57	0,07	3,99
20250498	6236755-1	CF(37173)	Chave Faca	40	4,87	194,8
20250498	6236755-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	66	0,08	5,28
20250498	6236940-1	VAG54_VAG59504	Alimentador	57	1,32	75,24
20250498	6237513-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	34	8,47	287,98
20250498	6237513-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	32	9,03	288,96

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250498	6237513-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	40	11,62	464,8
20250498	6240697-1	TD(15494)	Transformador Distribuição	1	5,4	5,4
20250498	6242088-1	TD(45933)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20250498	6240674-1	TD(45442)	Transformador Distribuição	2	4,8	9,6
20250498	6240367-1	TD(45441)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20250498	6240352-1	TD(45442)	Transformador Distribuição	2	2,47	4,94
20250498	6240044-1	TD(737754)	Transformador Distribuição	34	4,57	155,38
20250498	6237648-1	TD(45167)	Transformador Distribuição	1	20,88	20,88
20250498	6236153-1	FU(664851)	Chave Fusível	14	1,62	22,68

## ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento  
no período de 22/04/25 a 29/04/25 na Área de  
Atuação da Energisa - MS**



## **SUMÁRIO**

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

## 1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 22 e 29/04/2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-19 na Figura 1.

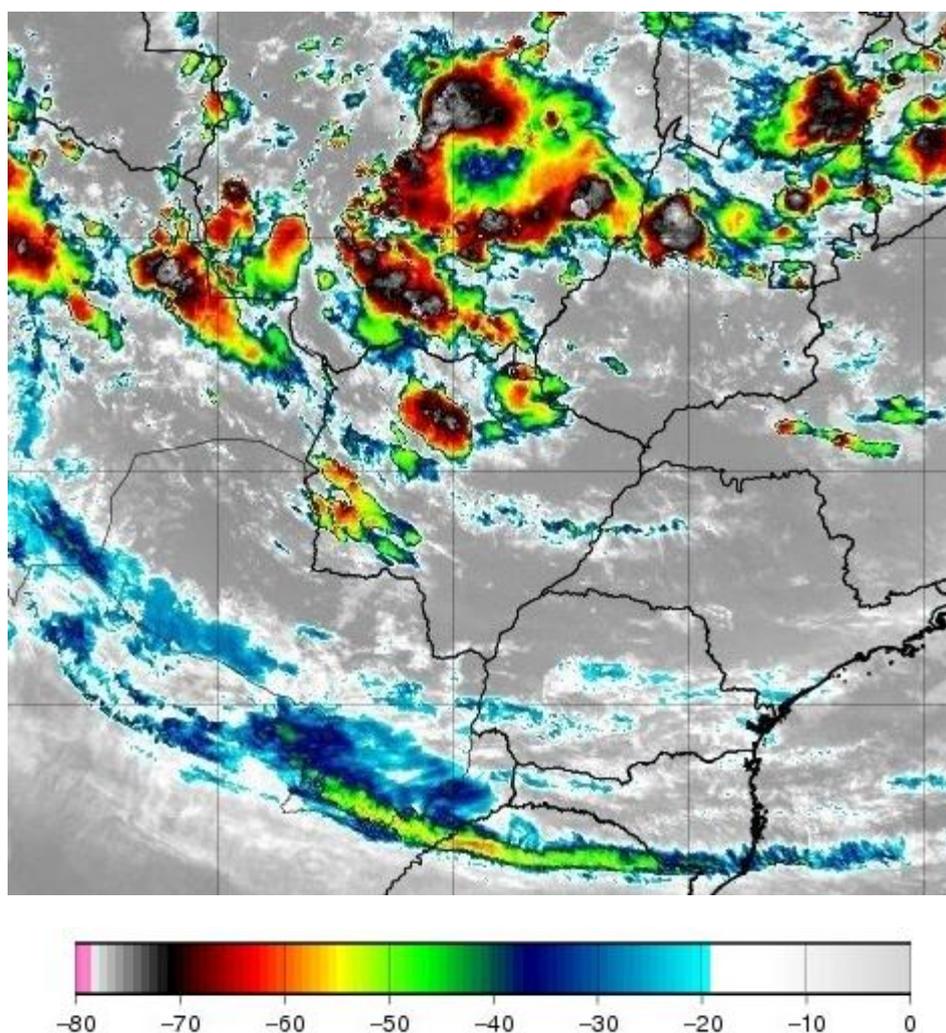


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 as 21:00 UT do dia 22/04. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a  $-70^{\circ}\text{C}$  equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.


## **2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**

A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.


Número de Raios - 41078  
(2025-04-22)

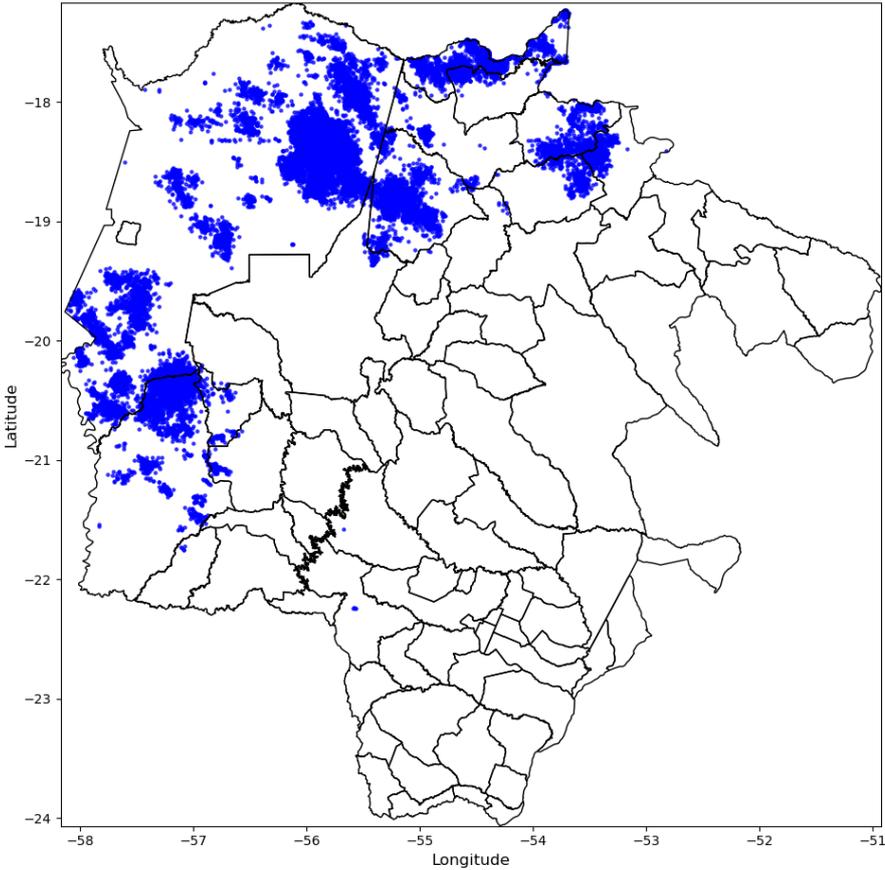


Número de Raios - 25761  
(2025-04-23)

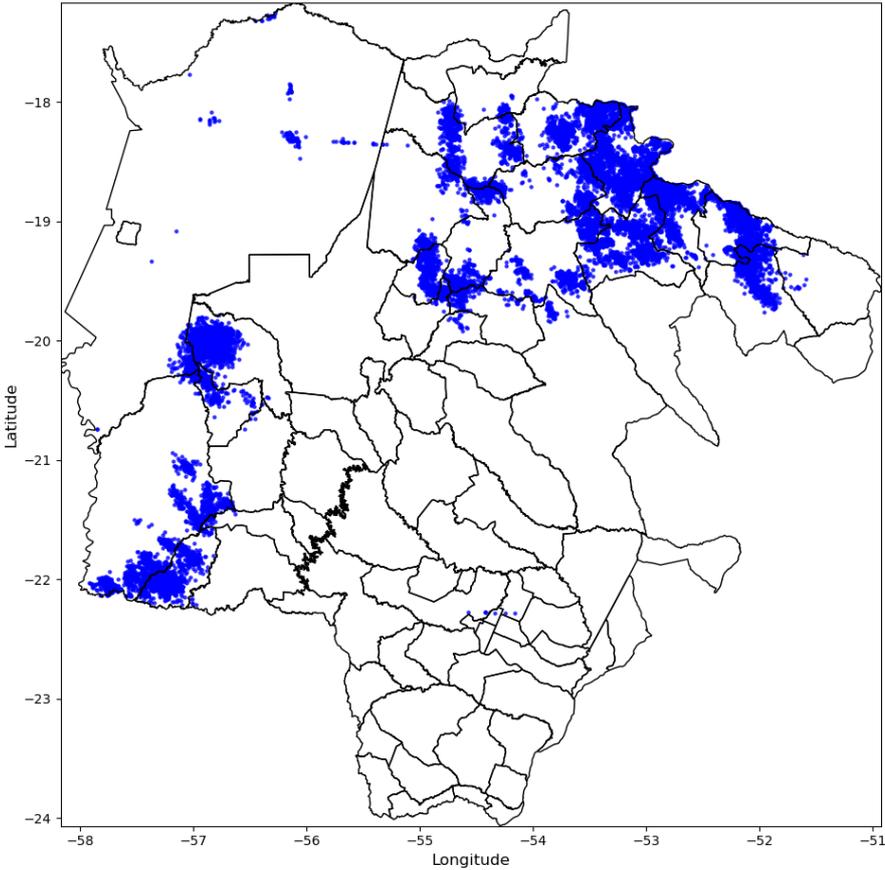


Número de Raios - 251174  
(2025-04-24)

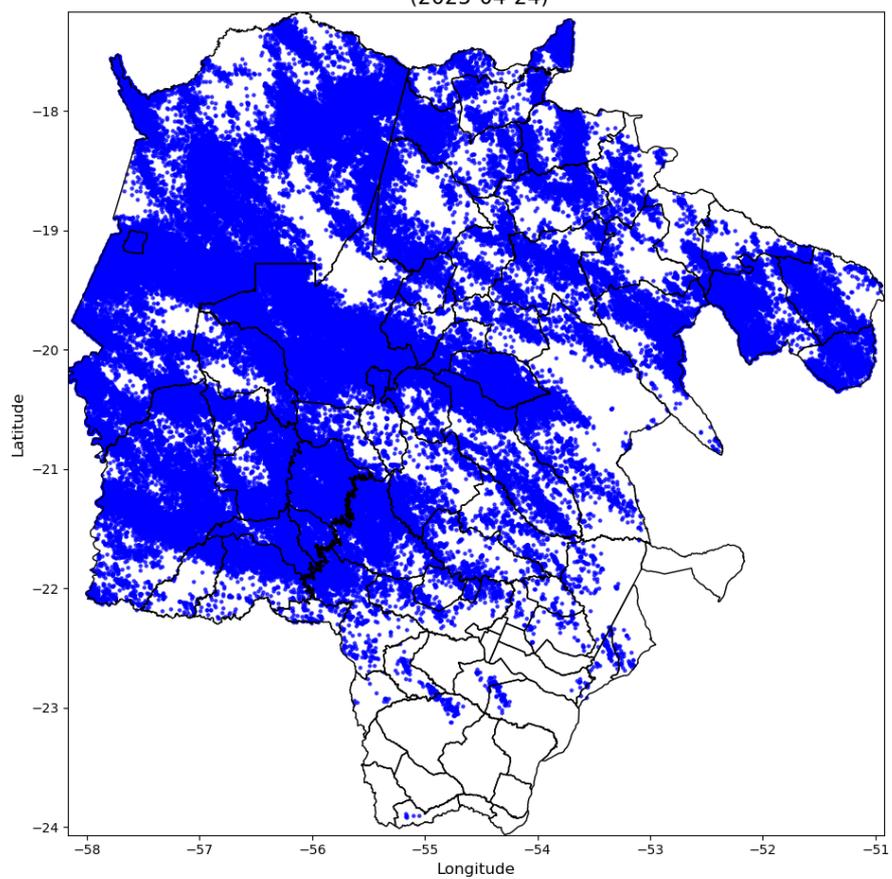


Número de Raios - 152965  
(2025-04-25)

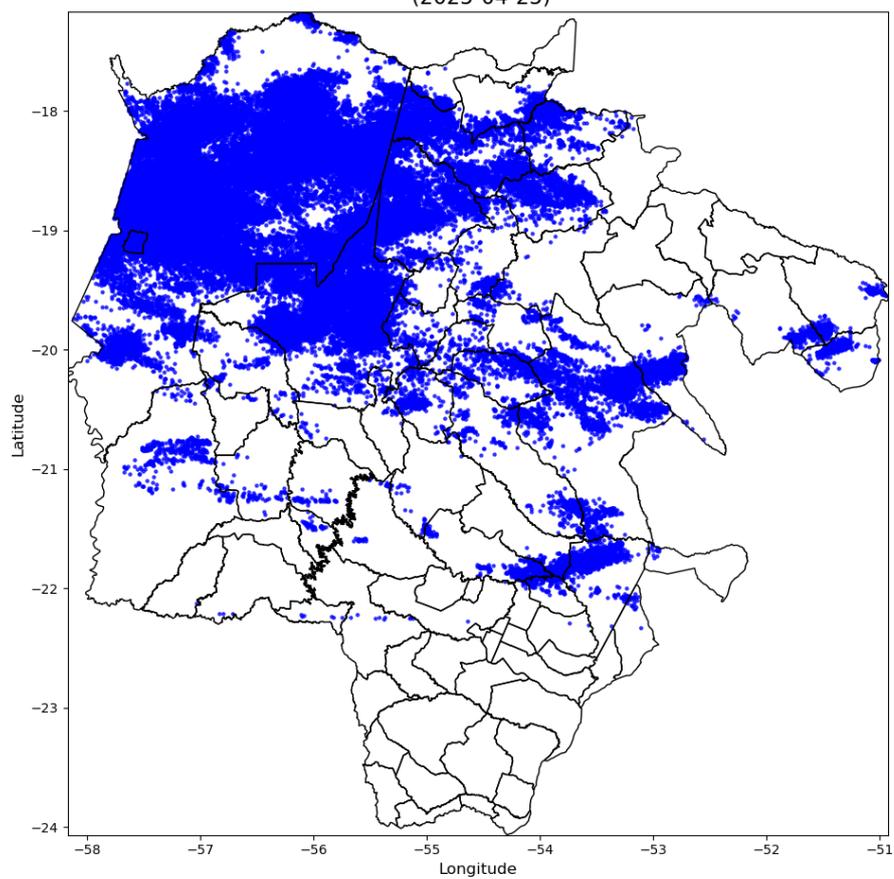


Número de Raios - 140036  
(2025-04-26)

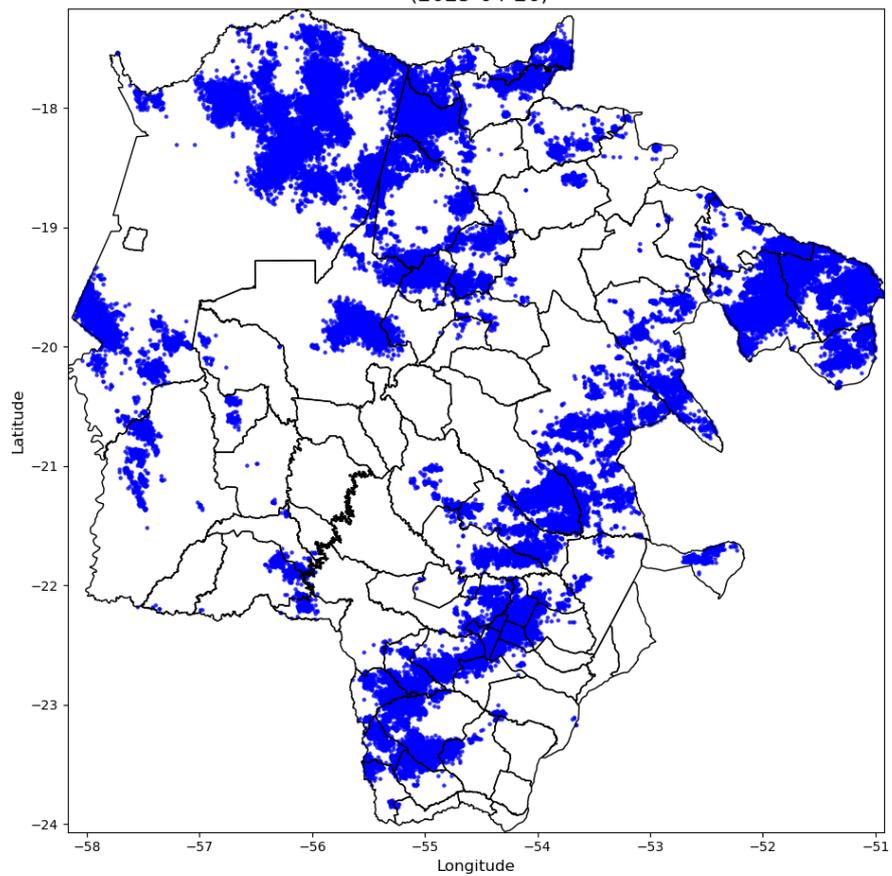

Número de Raios - 153997  
(2025-04-27)

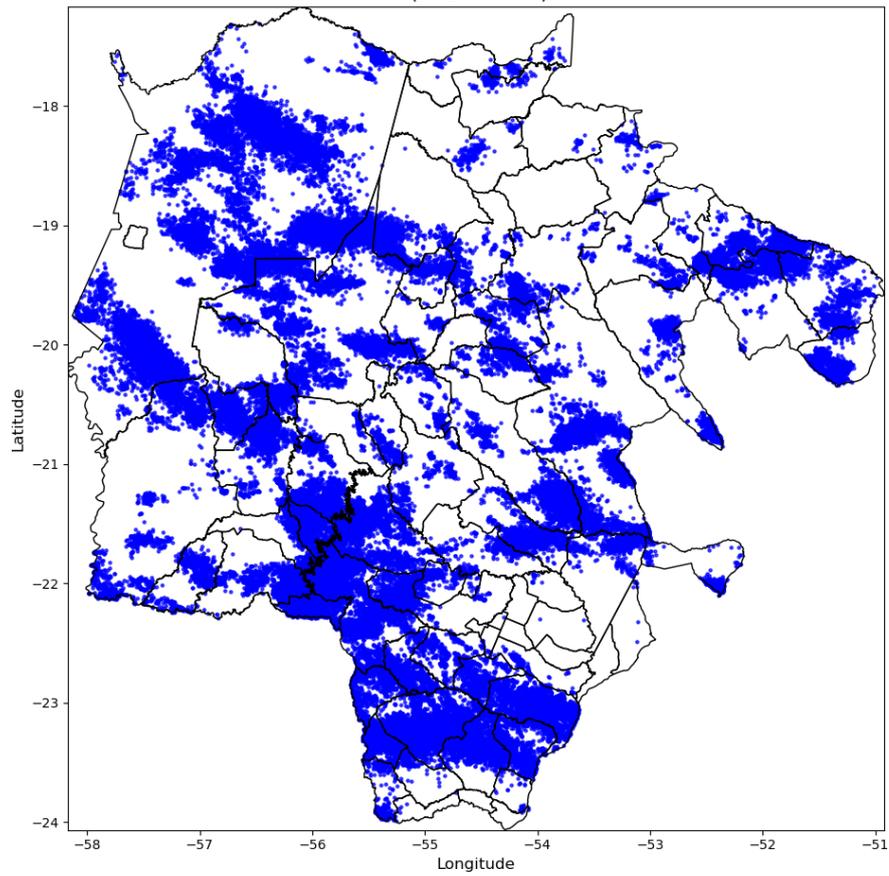

Número de Raios - 20025  
(2025-04-28)

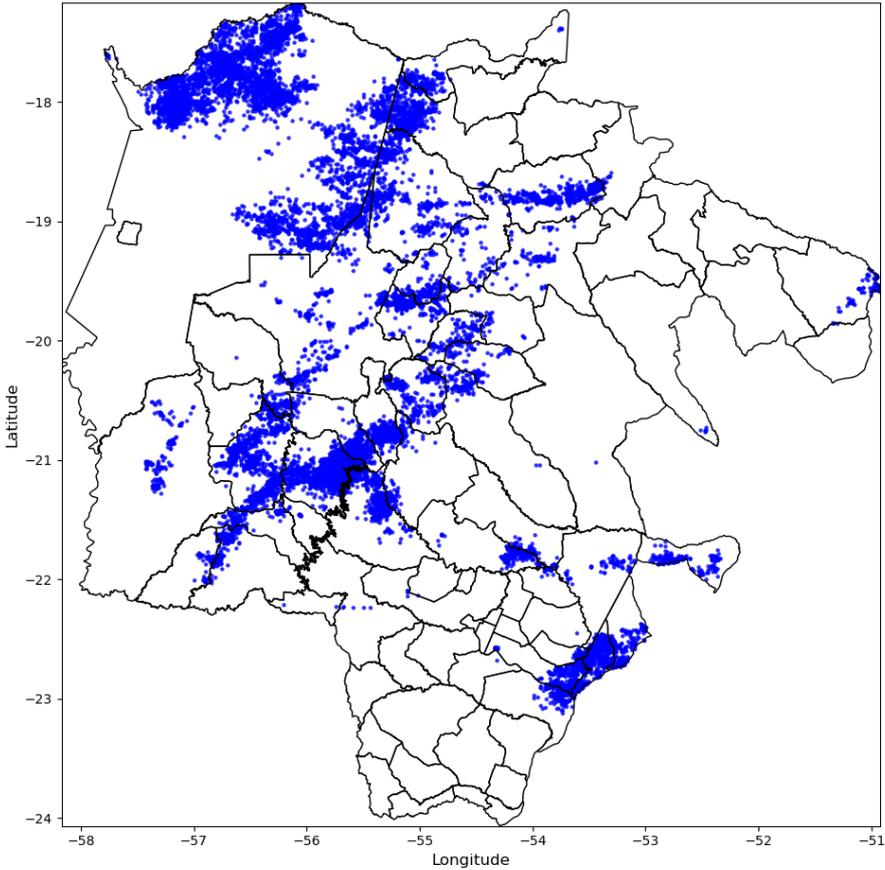



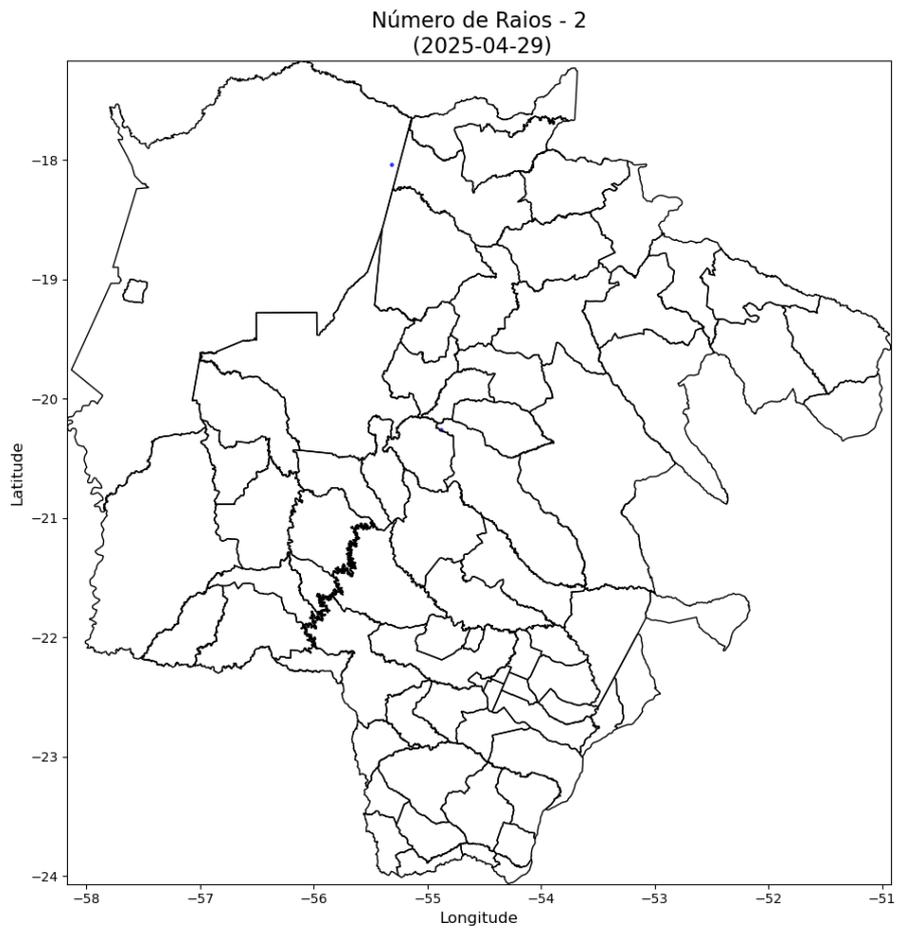


Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias 22 a 29/04.


Precipitação Diária  
(2025-04-22)

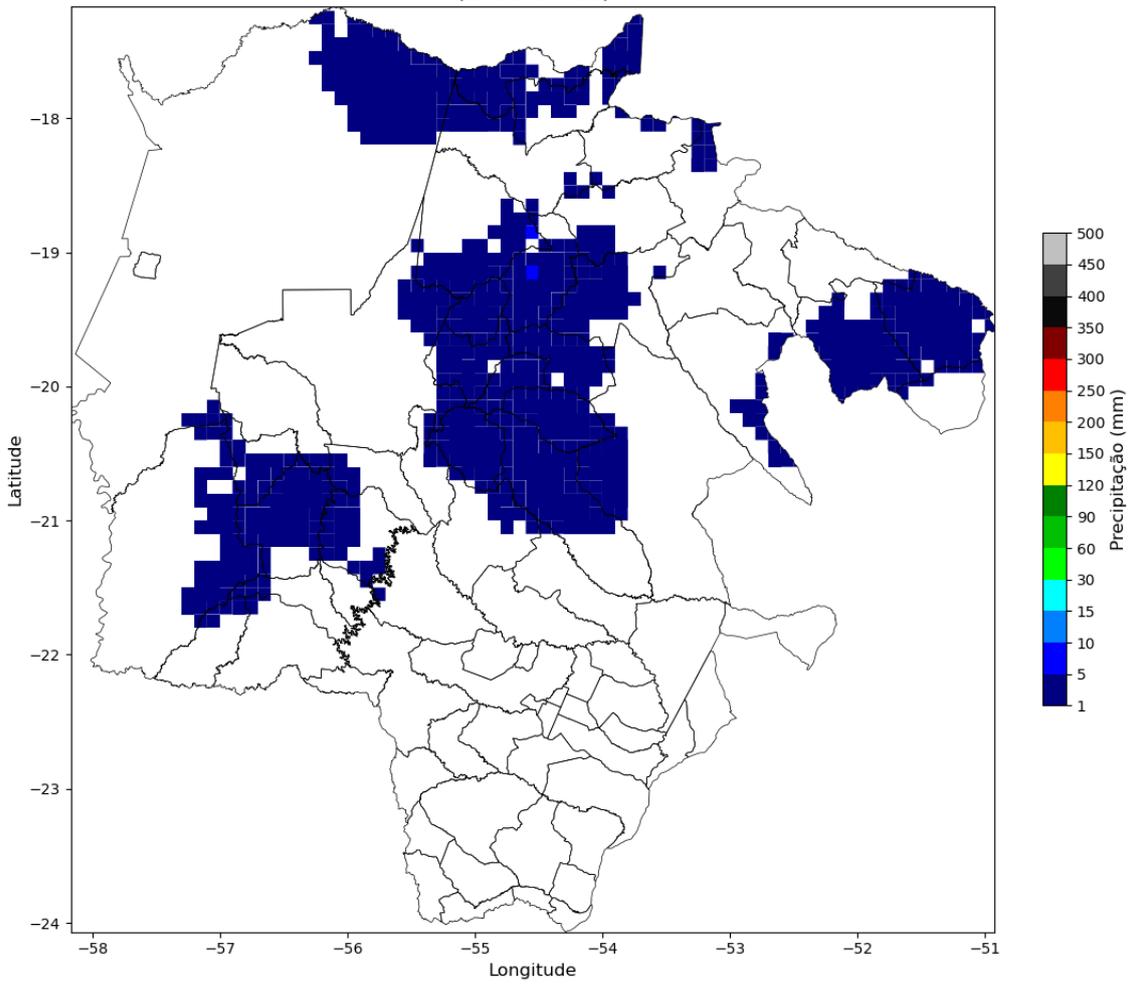


Precipitação Diária  
(2025-04-23)

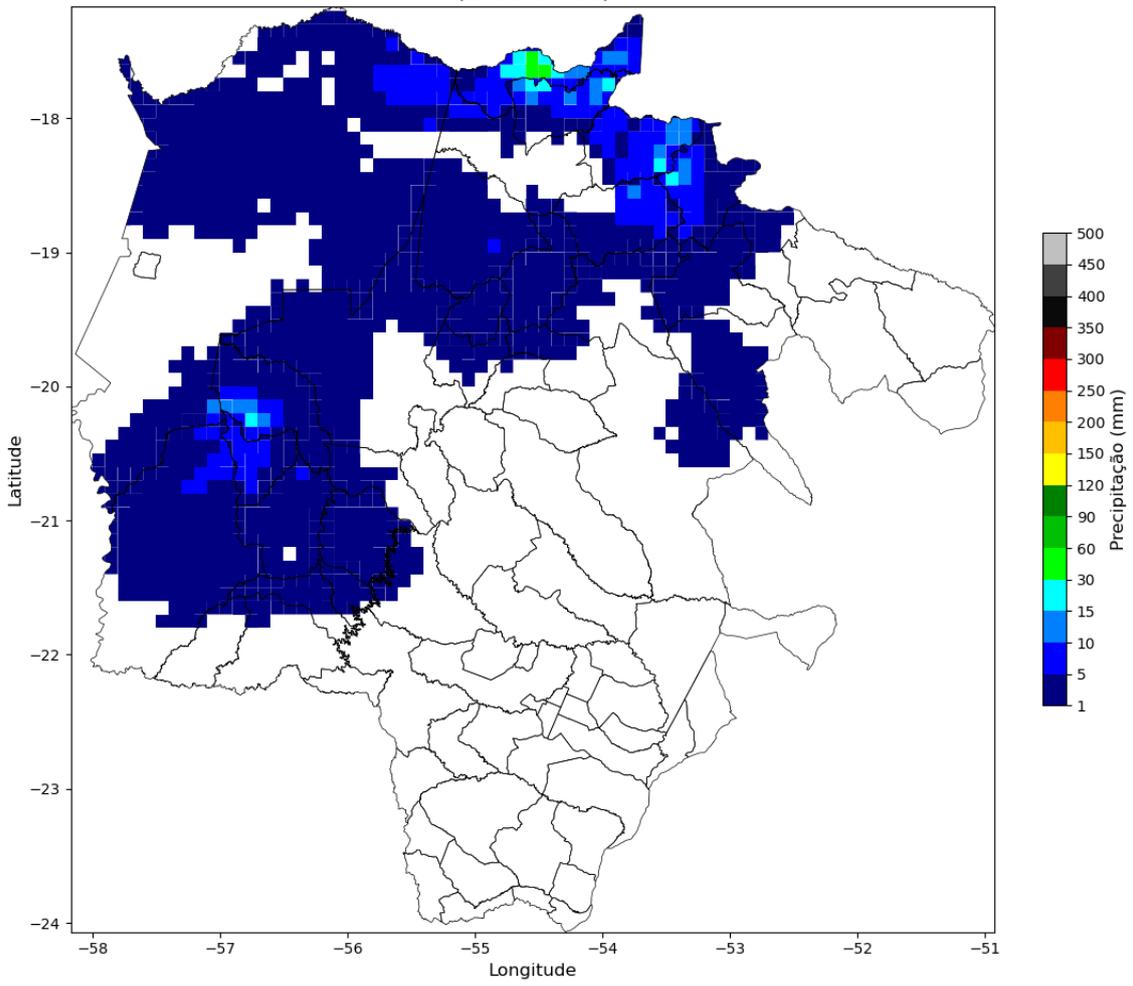


Precipitação Diária  
(2025-04-24)

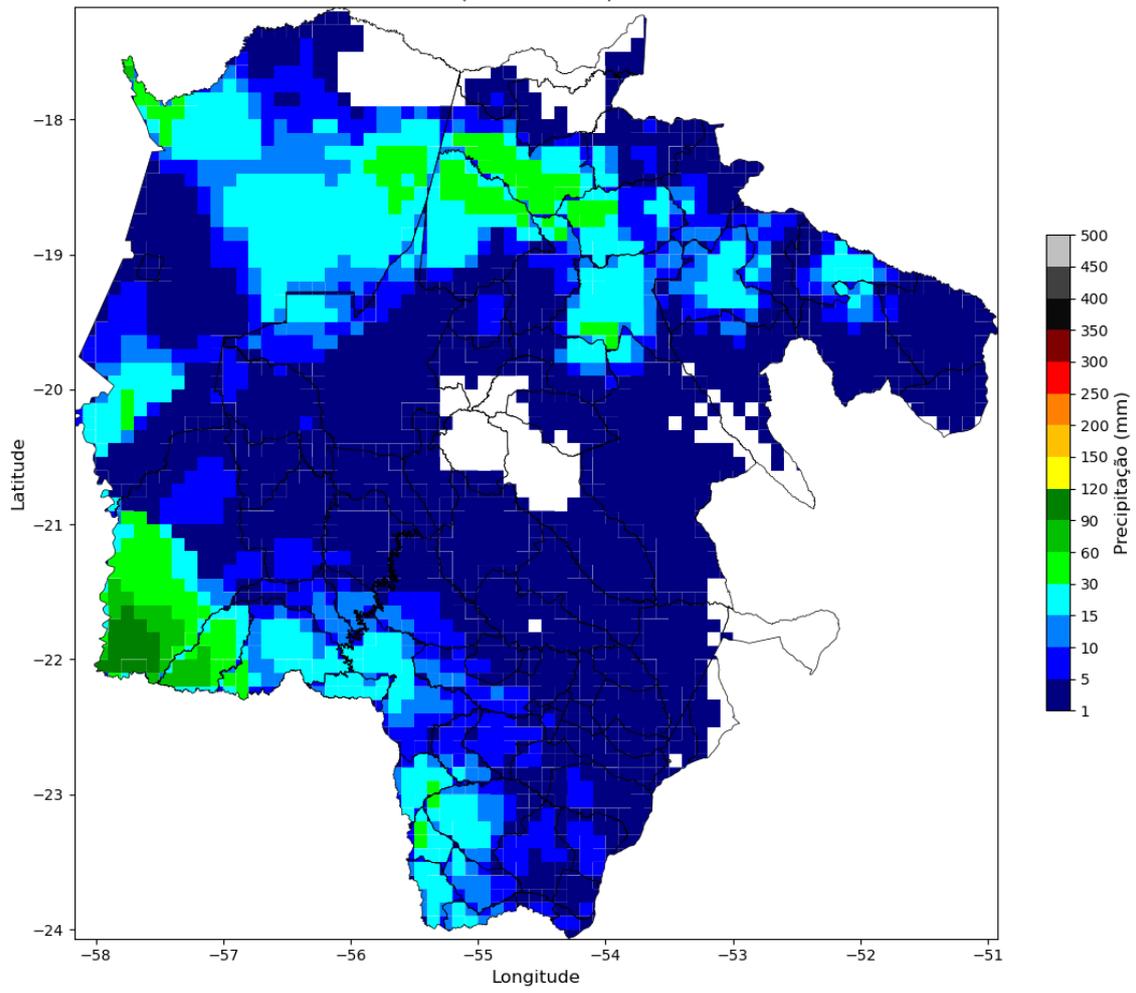


Precipitação Diária  
(2025-04-25)

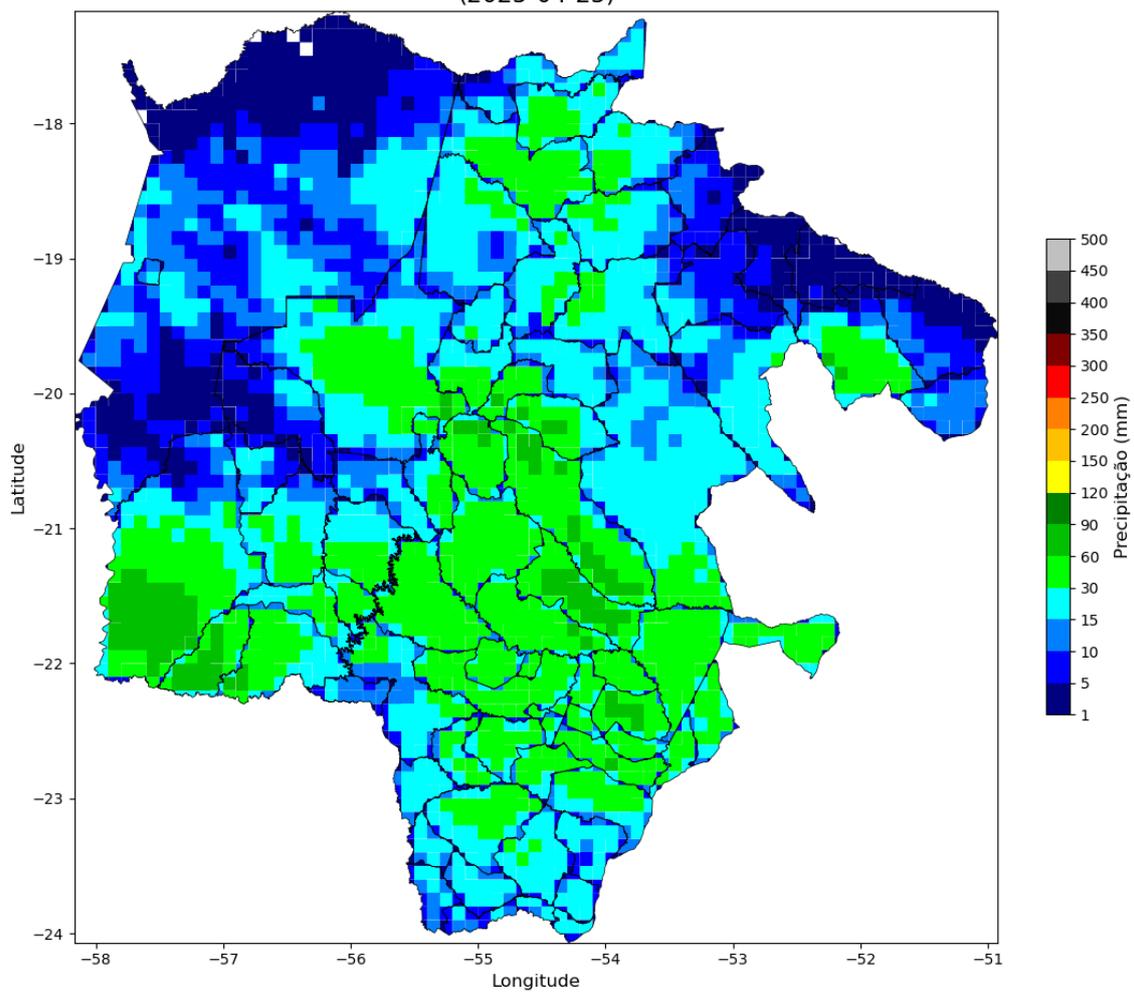


Precipitação Diária  
(2025-04-26)

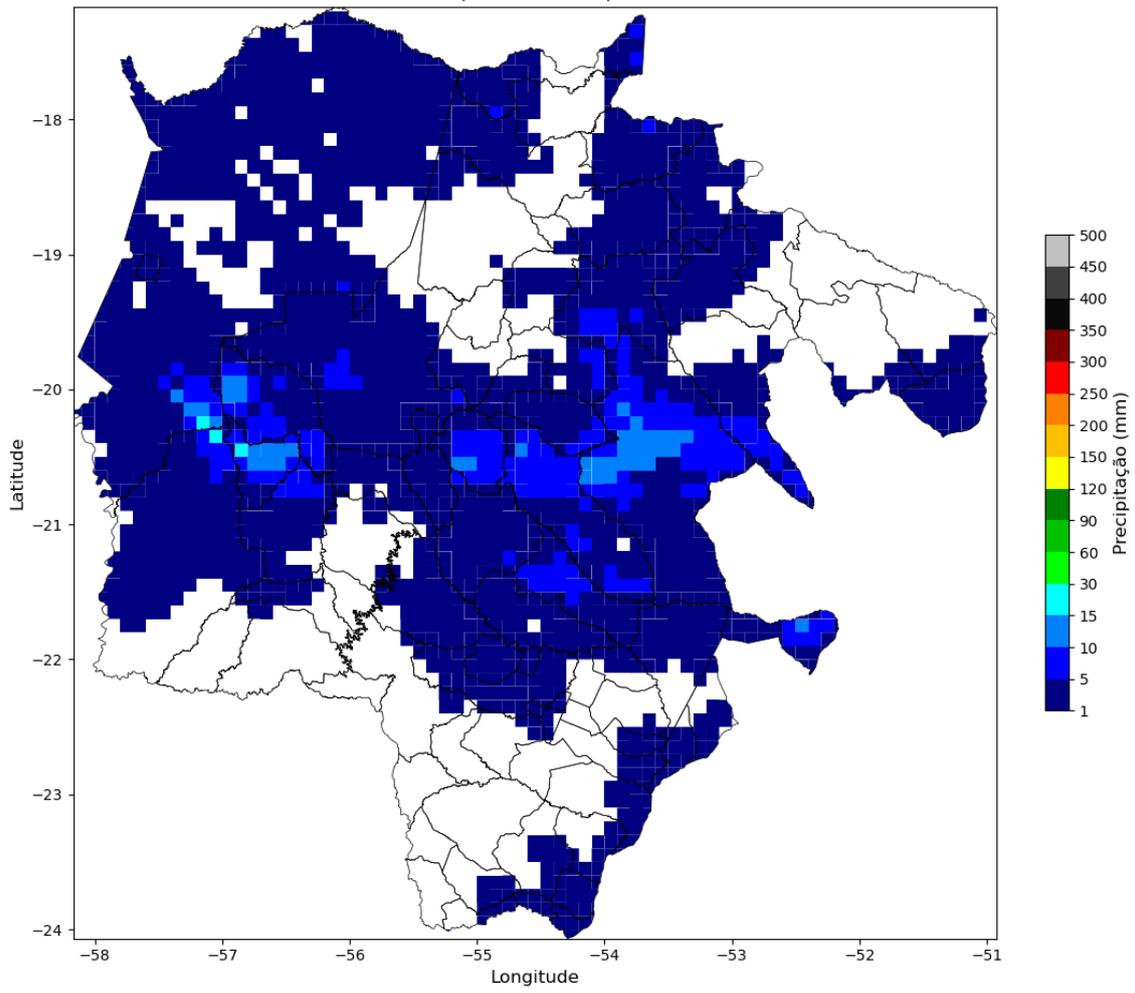

Precipitação Diária  
(2025-04-27)

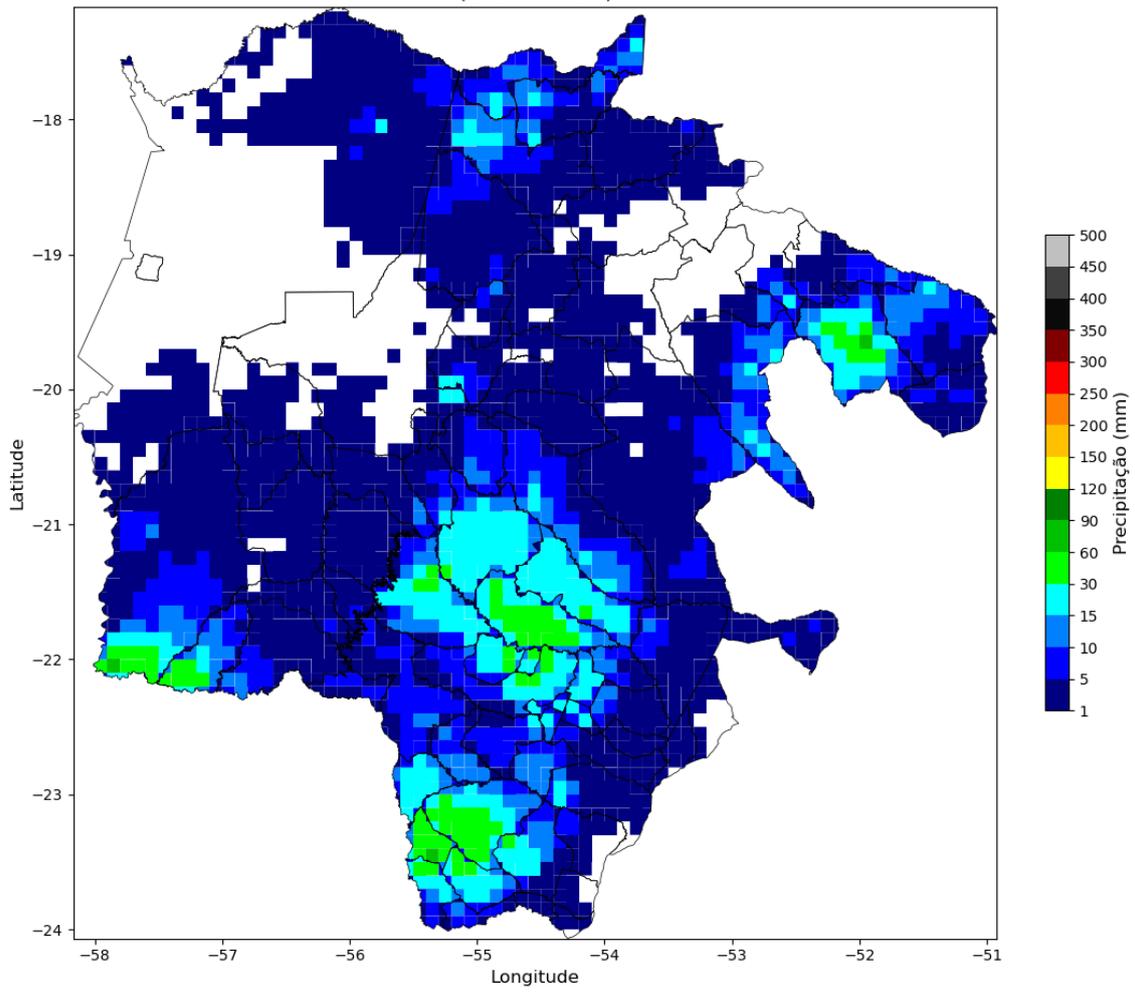

Precipitação Diária  
(2025-04-28)

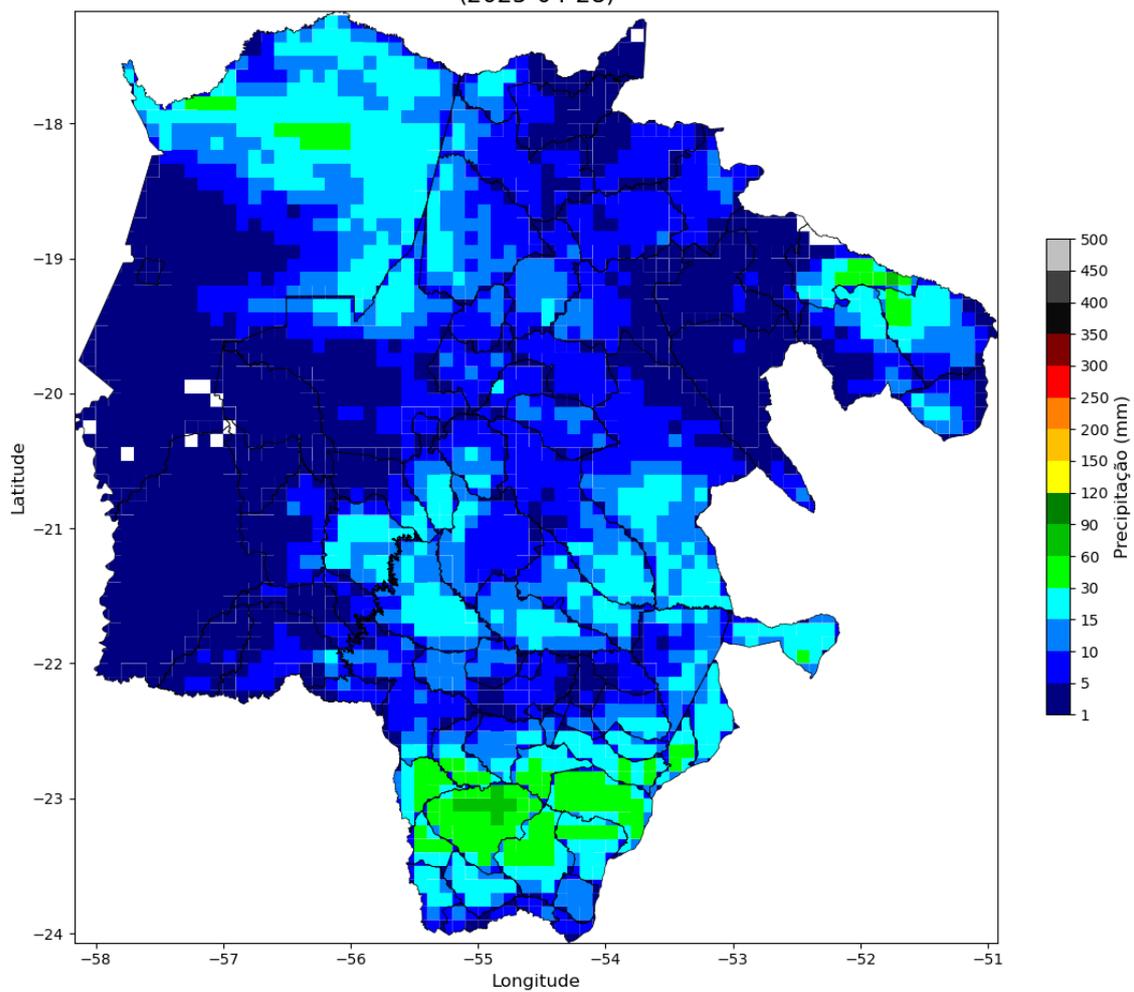



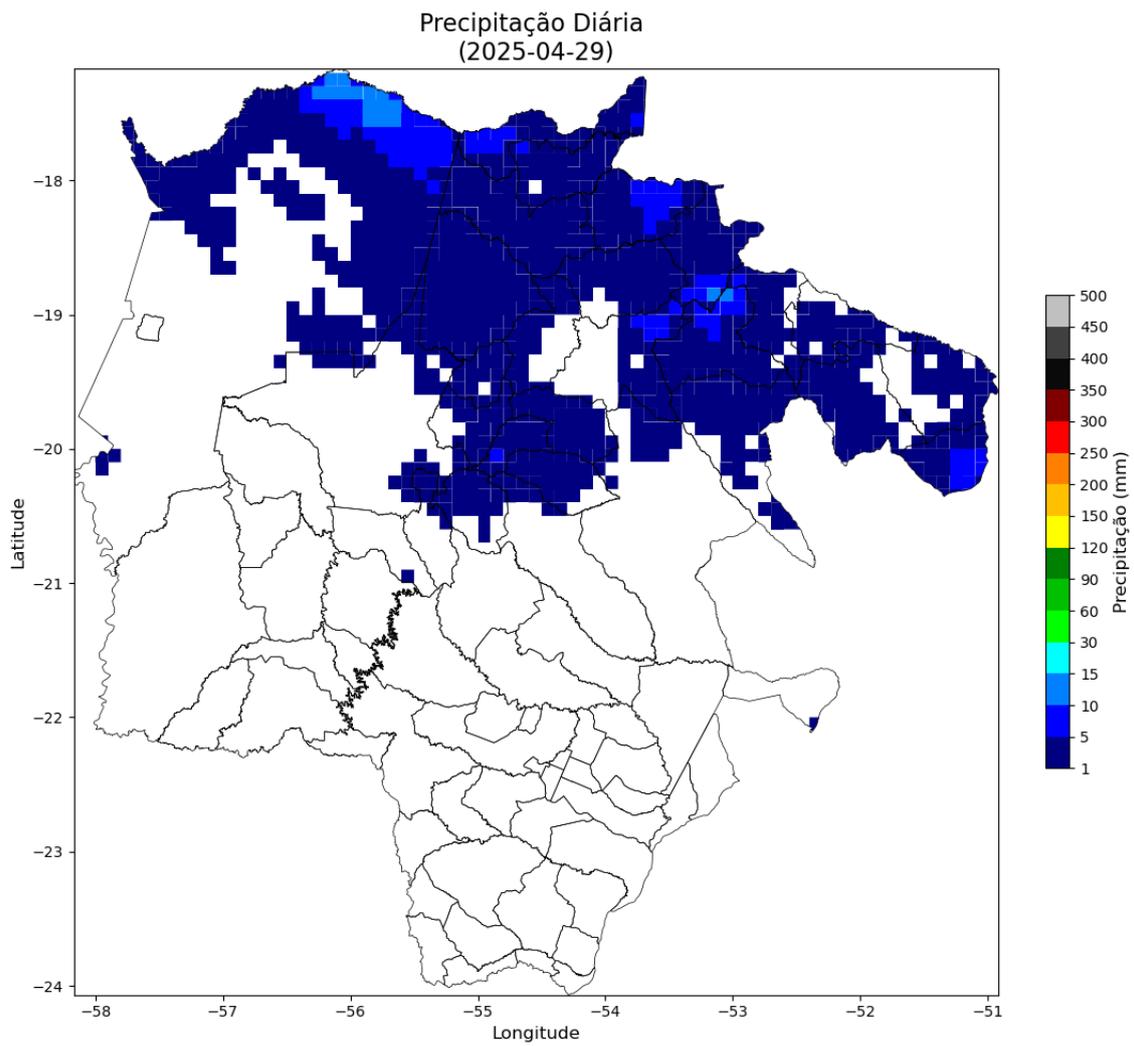


Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias 22 a 29/04.


Intensidade Máxima das Rajadas  
(2025-04-22)

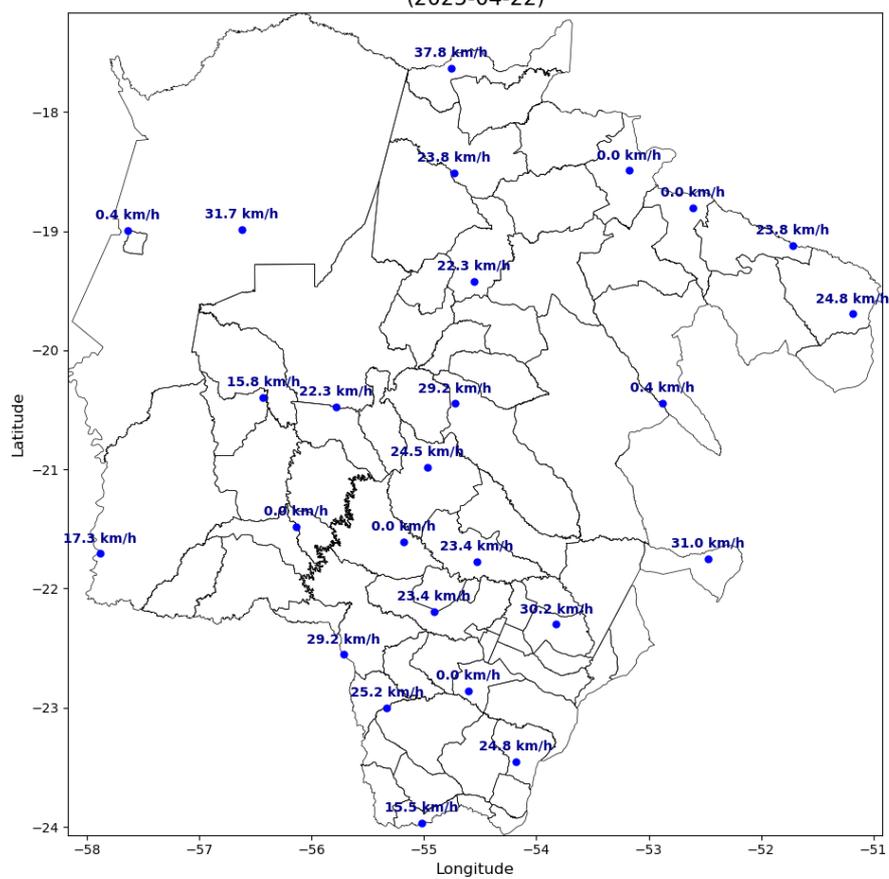


Intensidade Máxima das Rajadas  
(2025-04-23)

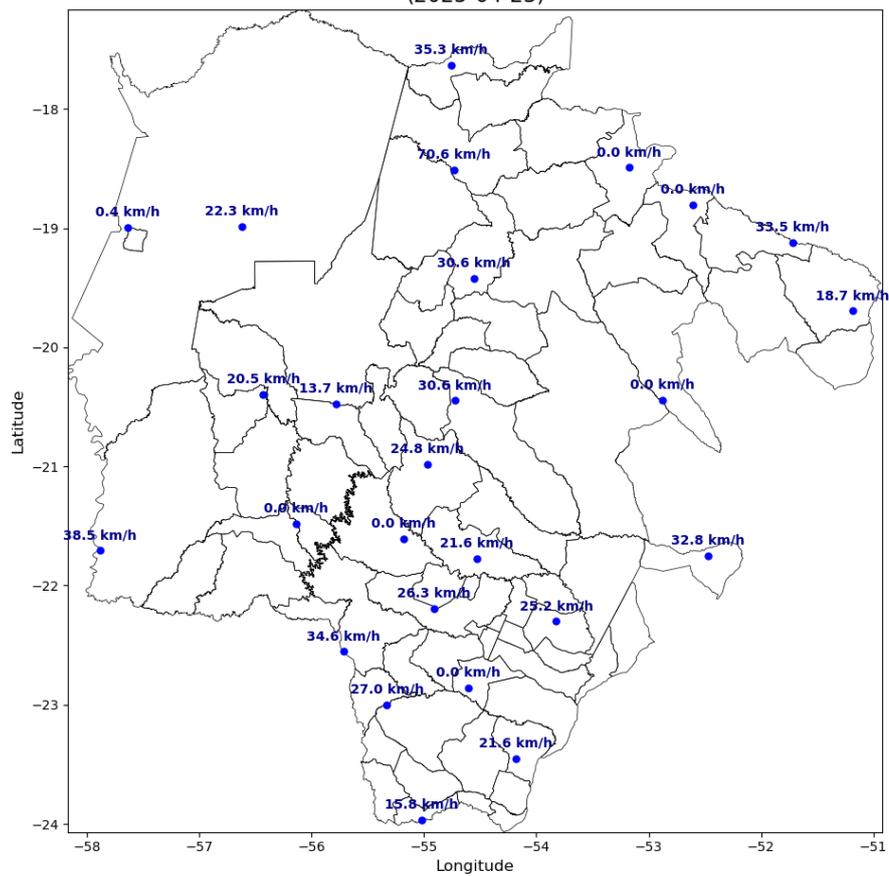


Intensidade Máxima das Rajadas  
(2025-04-24)

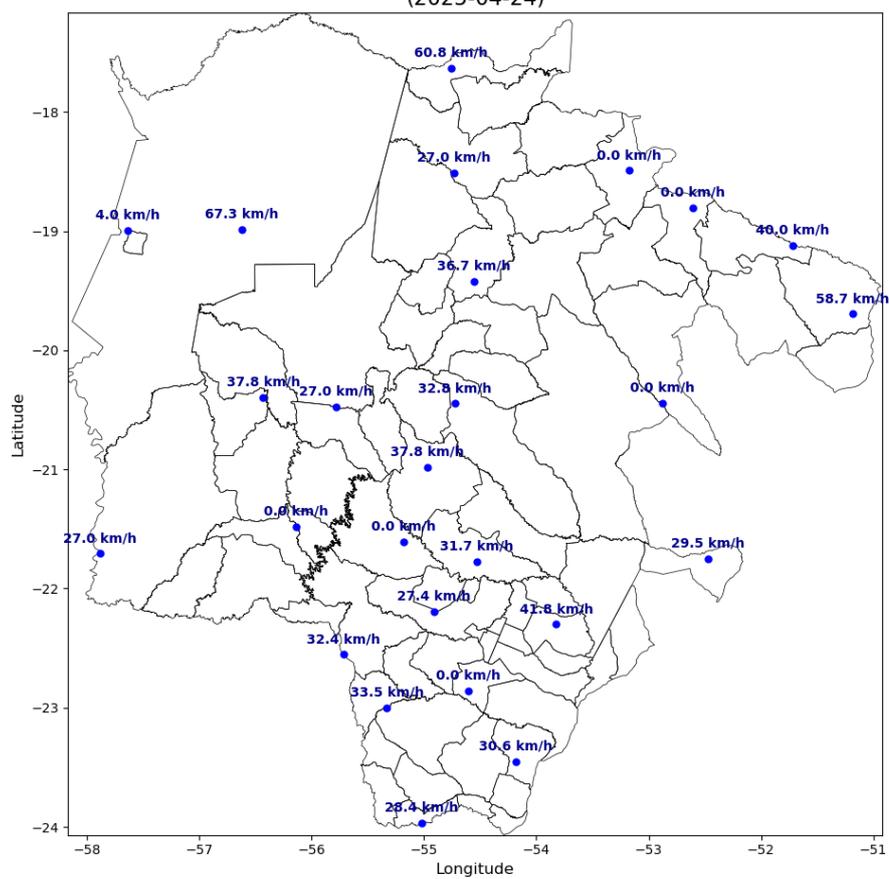


Intensidade Máxima das Rajadas  
(2025-04-25)

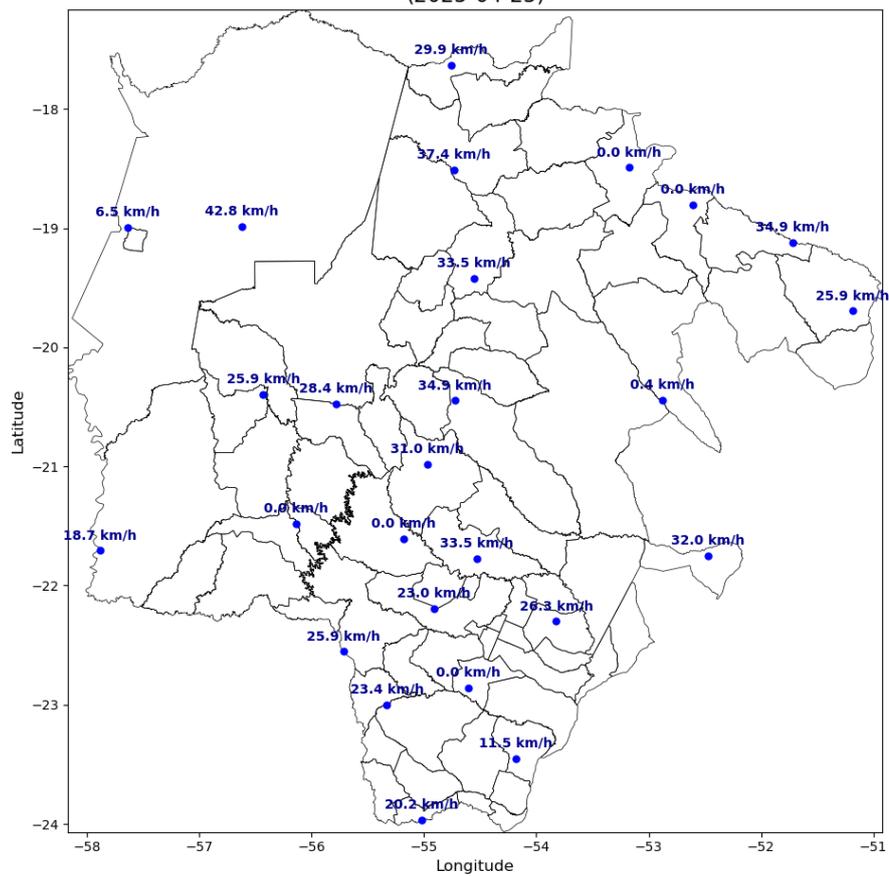


Intensidade Máxima das Rajadas  
(2025-04-26)

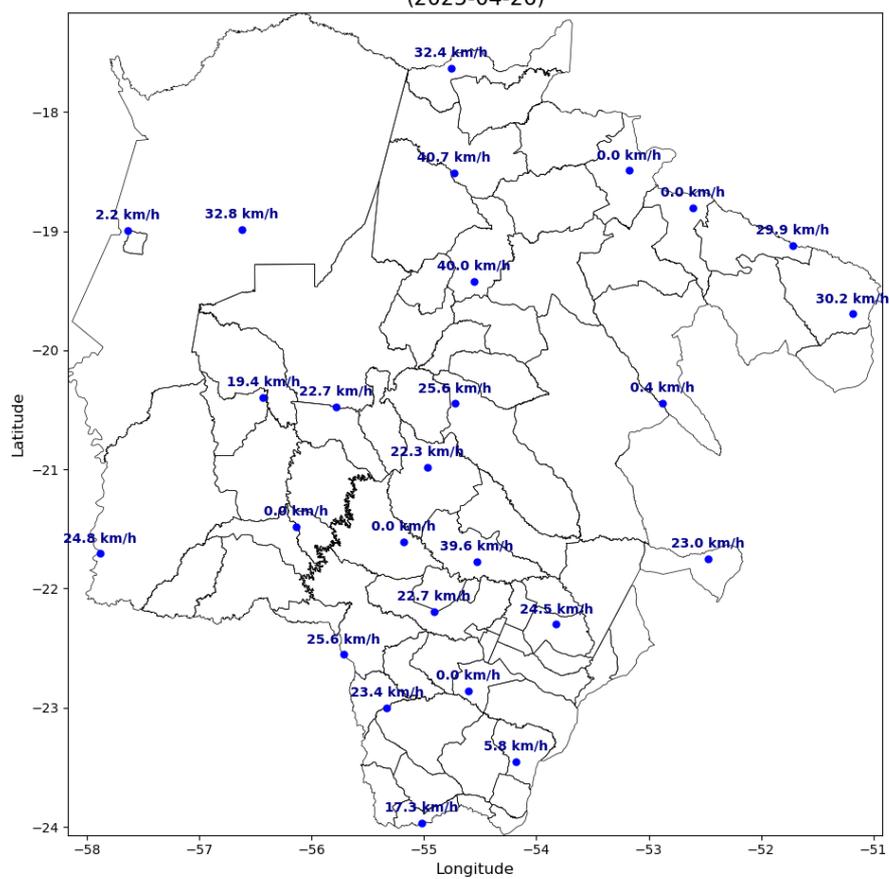

Intensidade Máxima das Rajadas  
(2025-04-27)

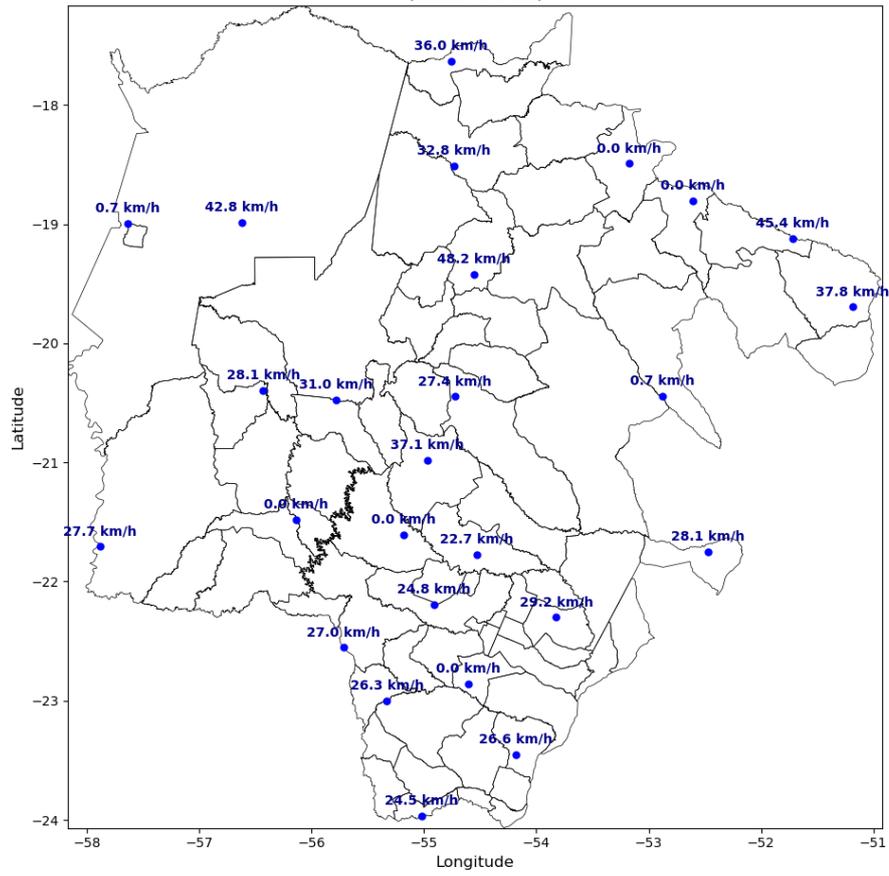

### Intensidade Máxima das Rajadas (2025-04-28)

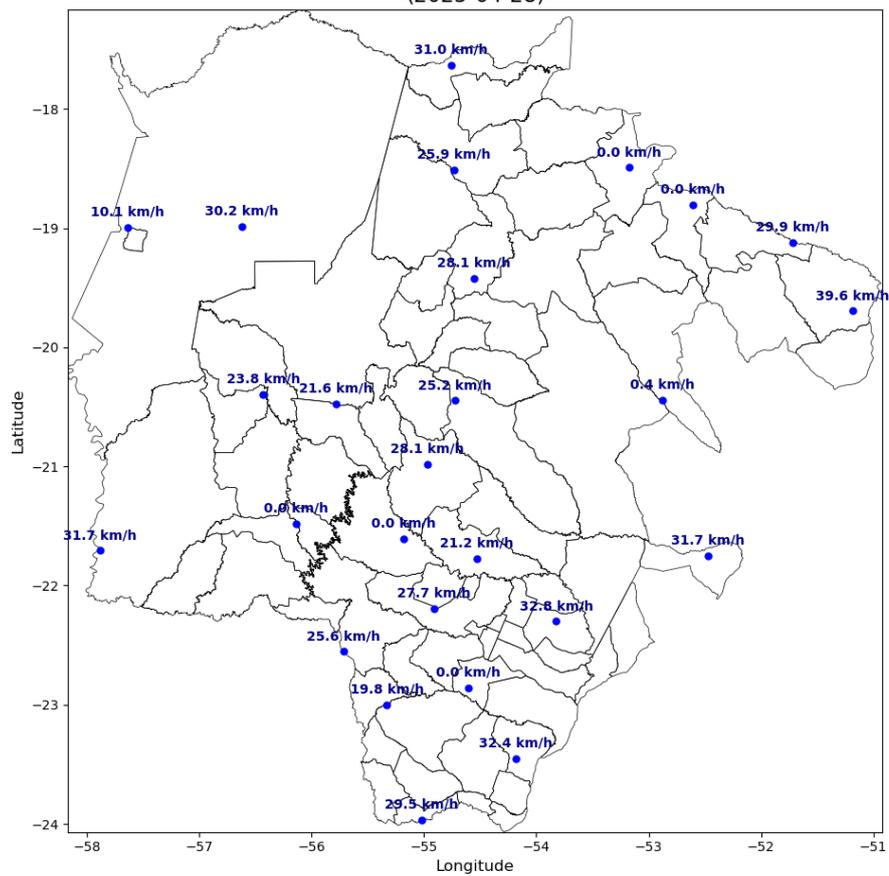

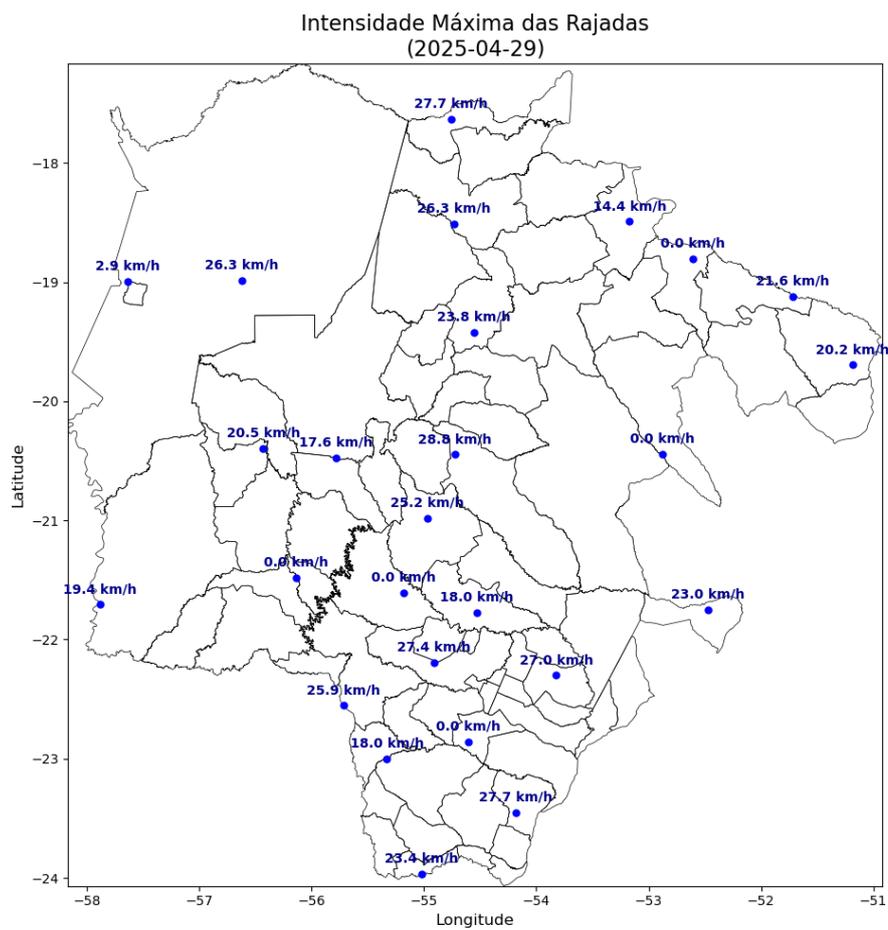


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 22 a 29/04.

### 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 71 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram muito fortes, atingindo 120 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 785.038 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

#### **4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.

Menu CAMPOS GRANDES NEWS CONTEÚDO DE VERDADE ACOMPANHE-NOS (67) 99669-9563 Busca

MAIO, SEGUNDA 19 CAMPO GRANDE 29°

As mais lidas Ex-mulher reconhece capacete e descobre morte do pai de sua filha em aciden... Últimas notícias

Venha e compre na Temu

**Meio Ambiente**

## Em alerta de tempestade, Capital tem chuva forte durante a manhã

Diversas regiões registram pancadas de chuva nesta quinta-feira

Por Gabriel Neris | 24/04/2025 09:51

ouça este conteúdo readme

0:00 1.0x

Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

## 5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 22/04/2025 a 29/04/2025.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a um sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	00:00 UT do dia 22/04/25
Hora do Fim do Evento	16:00 UT do dia 29/04/25
Abrangência	Todos os municípios do estado.

## 6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] Campo Grande News. Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/em-alerta-de-tempestade-capital-tem-chuva-forte-durante-a-manha>

## 7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



---

Dr. Osmar Pinto Junior  
Consultor Técnico