

Relatório Situação de Emergência

Abril/2025


20250499

Sumário

1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	17
3. EVIDÊNCIAS.....	20
ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	41
ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento	176

Do dia 11 ao 20 de Abril de 2025, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

Figura 1 - Mapa geológico da concessão da EMS.

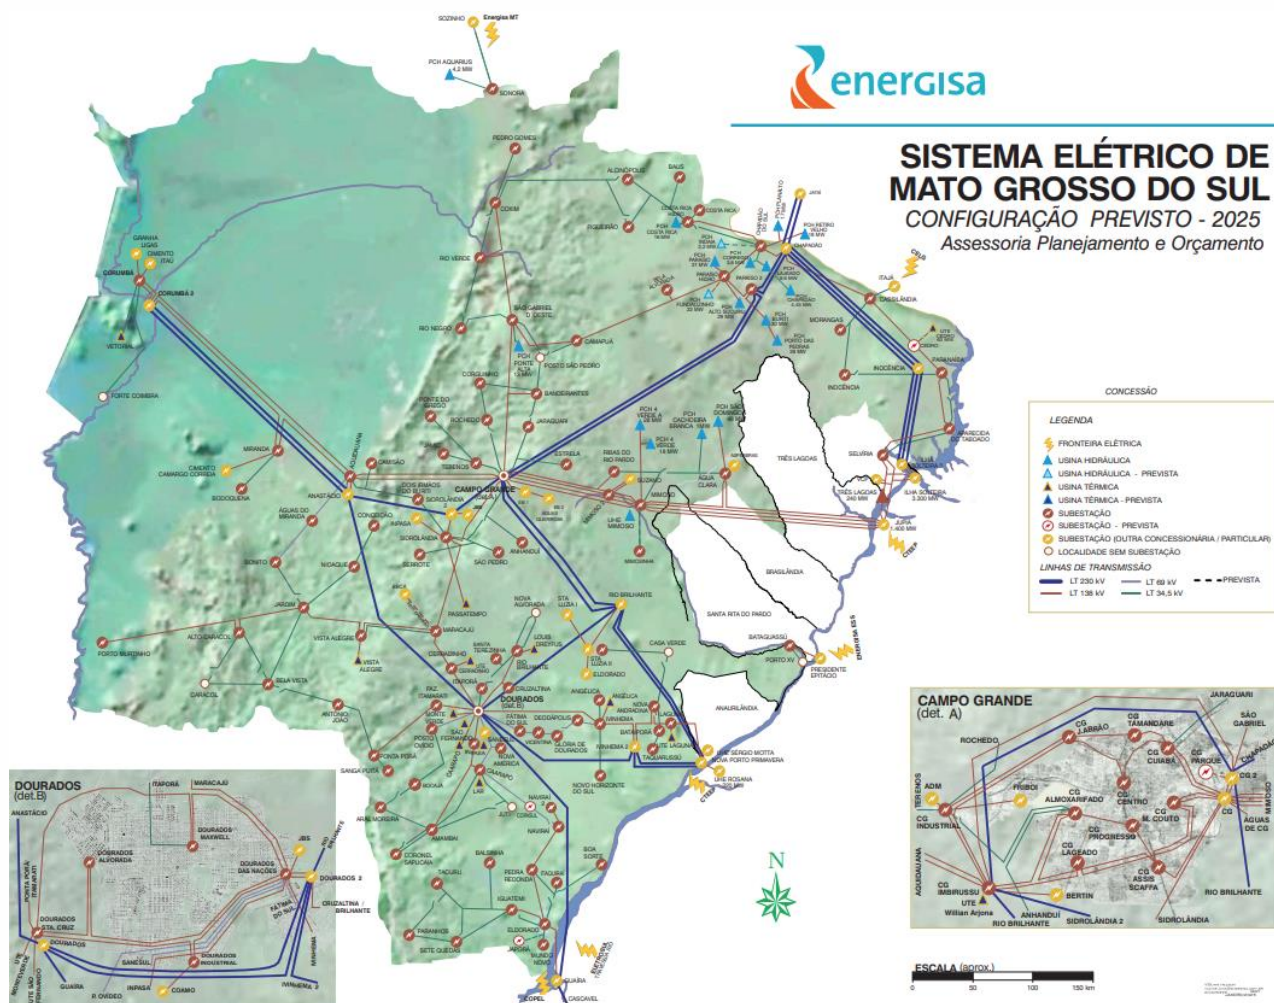

2

Figura 2 - Municípios com as áreas afetadas em azul.



Os municípios afetados pelo evento climático que tiveram expurgo por situação de emergência, encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

Código do Evento	Municípios Afetados
20250499	PORTO MURTINHO
20250499	CARACOL
20250499	JARDIM
20250499	BELA VISTA
20250499	ÁGUA CLARA
20250499	RIBAS DO RIO PARDO
20250499	SANTA RITA DO PARDO
20250499	BRASILÂNDIA
20250499	PONTA PORA
20250499	ANTONIO JOAO
20250499	ALCINOPOLIS
20250499	AMAMBÁ
20250499	CAARAPO

Código do Evento	Municípios Afetados
20250499	ARAL MOREIRA
20250499	CORONEL SAPUCAIA
20250499	PARANHOS
20250499	BONITO
20250499	ANASTACIO
20250499	NIOAQUE
20250499	ANGELICA
20250499	NOVA ANDRADINA
20250499	NOVA ALVORADA DO SUL
20250499	CAMPO GRANDE
20250499	AQUIDAUANA
20250499	DOIS IRMAOS DO BURITI
20250499	APARECIDA DO TABOADO
20250499	IGUATEMI
20250499	BANDEIRANTES
20250499	JARAGUARI
20250499	ROCHEDO
20250499	CAMAPUA
20250499	CORGUINHO
20250499	BATAYPORA
20250499	BATAGUASSU
20250499	PARAISO DAS AGUAS
20250499	COSTA RICA
20250499	CHAPADAO DO SUL
20250499	LAGUNA CAARAPA
20250499	BODOQUENA
20250499	ITAQUIRAI
20250499	NAVIRAI
20250499	JUTI
20250499	FIGUEIRAO
20250499	CASSILANDIA
20250499	PARANAIBA
20250499	TERENOS
20250499	CORUMBA
20250499	LADARIO
20250499	COXIM
20250499	SAO GABRIEL DO OESTE

Código do Evento	Municípios Afetados
20250499	PEDRO GOMES
20250499	RIO VERDE DE MATO GROSSO
20250499	SONORA
20250499	DOURADOS
20250499	DOURADINA
20250499	INOCENCIA
20250499	FATIMA DO SUL
20250499	DEODAPOLIS
20250499	GLORIA DE DOURADOS
20250499	ITAPORA
20250499	ELDORADO
20250499	MUNDO NOVO
20250499	VICENTINA
20250499	JATEI
20250499	JAPORA
20250499	TACURU
20250499	MARACAJU
20250499	NOVO HORIZONTE DO SUL
20250499	IVINHEMA
20250499	GUIA LOPES DA LAGUNA
20250499	SIDROLANDIA
20250499	RIO BRILHANTE
20250499	MIRANDA
20250499	TAQUARUSSU
20250499	RIO NEGRO
20250499	SETE QUEDAS

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20250499	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 11/04/25 a 20/04/25 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 11 e 20 de Abril de 2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.2.1.4

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250499	Alto Caracol	ACA51
20250499	Alto Caracol	ACA52
20250499	Alto Caracol	ACA53
20250499	Água Clara	ACL01
20250499	Água Clara	ACL02
20250499	Água Clara	ACL51
20250499	Fazenda Itamarati	FIT51
20250499	Antônio João	AJO01
20250499	Antônio João	AJO51
20250499	Antônio João	AJO52
20250499	Alcinópolis	ALC01
20250499	Amambai	AMA01
20250499	Amambai	AMA02
20250499	Amambai	AMA03
20250499	Amambai	AMA51
20250499	Amambai	AMA52
20250499	Águas do Miranda	AMI01
20250499	Águas do Miranda	AMI02
20250499	Aral Moreira	AMO01
20250499	Aral Moreira	AMO02
20250499	Angélica	ANG01

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250499	Deodápolis	DEO03
20250499	Angélica	ANG02
20250499	Anhanduí	ANH01
20250499	Aquidauana	AQU01
20250499	Aquidauana	AQU02
20250499	Aquidauana	AQU03
20250499	Aquidauana	AQU04
20250499	Aquidauana	AQU05
20250499	Aquidauana	AQU06
20250499	Dois Irmãos do Buriti	DIB01
20250499	Aquidauana	AQU51
20250499	Aparecida do Taboado	ATA02
20250499	Aparecida do Taboado	ATA03
20250499	Aparecida do Taboado	ATA05
20250499	Aparecida do Taboado	ATA51
20250499	Aparecida do Taboado	ATA52
20250499	Balsinha	BAL01
20250499	Balsinha	BAL02
20250499	Bandeirantes	BAN01
20250499	Bandeirantes	BAN51
20250499	Bandeirantes	BAN52
20250499	Bandeirantes	BAN53
20250499	Bataiporã	BAP02
20250499	Bataiporã	BAP01
20250499	Bataguassu	BAT01
20250499	Bataguassu	BAT02
20250499	Baús	BAU01
20250499	Bela Alvorada	BAV51
20250499	Chapadão do Sul	CSU52
20250499	Bela Alvorada	BAV52
20250499	Bocajá	BOC01
20250499	Bodoquena	BOD01
20250499	Bodoquena	BOD51
20250499	Bonito	BON01
20250499	Bonito	BON02
20250499	Bonito	BON51

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250499	Bonito	BON52
20250499	Boa Sorte	BSO01
20250499	Boa Sorte	BSO02
20250499	Bela Vista	BVI01
20250499	Bela Vista	BVI02
20250499	Bela Vista	BVI51
20250499	Caarapó	CAA01
20250499	Nova América	NAM02
20250499	Caarapó	CAA02
20250499	Caarapó	CAA51
20250499	Caarapó	CAA52
20250499	Camapuã	CAM01
20250499	Camapuã	CAM51
20250499	Camapuã	CAM02
20250499	Camapuã	CAM52
20250499	Cassilândia	CAS01
20250499	Cassilândia	CAS02
20250499	Cassilândia	CAS03
20250499	Campo Grande Almocharifado	CGA01
20250499	Campo Grande Almocharifado	CGA02
20250499	Campo Grande Almocharifado	CGA03
20250499	Campo Grande Almocharifado	CGA04
20250499	Campo Grande Almocharifado	CGA05
20250499	Campo Grande Almocharifado	CGA10
20250499	Campo Grande Almocharifado	CGA12
20250499	Campo Grande Almocharifado	CGA51
20250499	Campo Grande Cuiabá	CGB01
20250499	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20250499	Campo Grande Cuiabá	CGB05
20250499	Campo Grande Cuiabá	CGB06
20250499	Campo Grande Cuiabá	CGB07

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250499	Campo Grande Cuiabá	CGB08
20250499	Campo Grande Cuiabá	CGB09
20250499	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20250499	Campo Grande Centro	CGC01
20250499	Campo Grande Centro	CGC02
20250499	Campo Grande Centro	CGC04
20250499	Campo Grande Centro	CGC09
20250499	Campo Grande Centro	CGC11
20250499	Campo Grande Centro	CGC15
20250499	Campo Grande Industrial	CGD02
20250499	Campo Grande Industrial	CGD03
20250499	Campo Grande Industrial	CGD51
20250499	Campo Grande Industrial	CGD52
20250499	Campo Grande Industrial	CGD53
20250499	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20250499	Campo Grande José Abrão	CGJ02
20250499	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20250499	Campo Grande José Abrão	CGJ04
20250499	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20250499	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20250499	Campo Grande Lageado	CGL01
20250499	Campo Grande Lageado	CGL02
20250499	Campo Grande Lageado	CGL03
20250499	Campo Grande Lageado	CGL04
20250499	Campo Grande Lageado	CGL06
20250499	Campo Grande Lageado	CGL07
20250499	Campo Grande Lageado	CGL09
20250499	Campo Grande Lageado	CGL08
20250499	Campo Grande Miguel Couto	CGM06
20250499	Campo Grande Miguel Couto	CGM08
20250499	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20250499	Campo Grande Miguel Couto	CGM12

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250499	Campo Grande Miguel Couto	CGM13
20250499	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20250499	Campo Grande Miguel Couto	CGM17
20250499	Campo Grande Progresso	CGP02
20250499	Campo Grande Progresso	CGP03
20250499	Campo Grande Progresso	CGP04
20250499	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03
20250499	Campo Grande Progresso	CGP08
20250499	Campo Grande Progresso	CGP10
20250499	Campo Grande Progresso	CGP11
20250499	Campo Grande Progresso	CGP12
20250499	Campo Grande Assis Scaffa	CGS01
20250499	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20250499	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20250499	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20250499	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20250499	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20250499	Campo Grande Tamandaré	CGT02
20250499	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20250499	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20250499	Campo Grande Tamandaré	CGT05
20250499	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20250499	Camisão	CMS01
20250499	Corguinho	COG01
20250499	Conceição	CON01
20250499	Nioaque	NIO51
20250499	Corumbá	COR01
20250499	Corumbá	COR02
20250499	Corumbá	COR03
20250499	Corumbá	COR04
20250499	Corumbá	COR05
20250499	Corumbá	COR06
20250499	Corumbá	COR07
20250499	Corumbá	COR08

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250499	Corumbá	COR09
20250499	Corumbá	COR10
20250499	Corumbá	COR52
20250499	Corumbá	COR53
20250499	Coxim	COX01
20250499	Coxim	COX02
20250499	Coxim	COX03
20250499	Coxim	COX51
20250499	Coxim	COX52
20250499	PCH Costa Rica	CRH51
20250499	Coxim	COX53
20250499	Costa Rica	CRI01
20250499	Costa Rica	CRI02
20250499	Cruzaltina	CRU01
20250499	Cruzaltina	CRU02
20250499	Dourados Maxwell	DOM52
20250499	Cruzaltina	CRU03
20250499	Coronel Sapucaia	CSA01
20250499	Chapadão do Sul	CSU01
20250499	Chapadão do Sul	CSU02
20250499	Chapadão do Sul	CSU51
20250499	Paranaíba	PAR51
20250499	Chapadão do Sul	CSU53
20250499	Deodápolis	DEO01
20250499	Dourados Alvorada	DOA01
20250499	Dourados Maxwell	DOM05
20250499	Dourados Alvorada	DOA02
20250499	Dourados Alvorada	DOA03
20250499	Dourados Alvorada	DOA04
20250499	Dourados Alvorada	DOA05
20250499	Dourados Alvorada	DOA06
20250499	Dourados Alvorada	DOA07
20250499	Dourados das Nações	DOD01
20250499	Dourados das Nações	DOD02
20250499	Dourados das Nações	DOD03
20250499	Dourados das Nações	DOD04

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250499	Dourados das Nações	DOD05
20250499	Dourados Industrial	DOI02
20250499	Dourados Industrial	DOI04
20250499	Dourados Industrial	DOI06
20250499	Dourados Maxwell	DOM01
20250499	Dourados Maxwell	DOM02
20250499	Dourados Maxwell	DOM03
20250499	Dourados Maxwell	DOM04
20250499	Dourados Maxwell	DOM07
20250499	Dourados Maxwell	DOM08
20250499	Dourados Maxwell	DOM09
20250499	Dourados Maxwell	DOM51
20250499	Eldorado	ELD03
20250499	Eldorado	ELD52
20250499	Eldorado	ELD53
20250499	Estrela	EST01
20250499	Estrela	EST02
20250499	Figueirão	FIG01
20250499	Fazenda Itamarati	FIT52
20250499	Fazenda Itamarati	FIT53
20250499	Fazenda Itamarati	FIT54
20250499	Posto Ovídeo	POV52
20250499	Fazenda Itamarati	FIT55
20250499	Fátima do Sul	FSU01
20250499	Fátima do Sul	FSU02
20250499	Glória de Dourados	GDO01
20250499	Glória de Dourados	GDO02
20250499	Naviraí	NAV03
20250499	Iguatemi	IGU01
20250499	Iguatemi	IGU51
20250499	Iguatemi	IGU52
20250499	Iguatemi	IGU53
20250499	Inocência	INO01
20250499	Inocência	INO02
20250499	Itaporã	ITA01
20250499	Itaporã	ITA52

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250499	Maracajú	MAR01
20250499	Itaquiraí	ITQ01
20250499	Itaquiraí	ITQ02
20250499	Ivinhema	IVI01
20250499	Ivinhema	IVI02
20250499	Ivinhema	IVI03
20250499	Ivinhema	IVI52
20250499	Jaraguari	JAG01
20250499	Jamic	JAM01
20250499	Jardim	JAR01
20250499	Jardim	JAR02
20250499	Jardim	JAR03
20250499	Jardim	JAR04
20250499	Jardim	JAR52
20250499	Jardim	JAR53
20250499	Jardim	JAR54
20250499	Maracajú	MAR01
20250499	Maracajú	MAR02
20250499	Maracajú	MAR03
20250499	Maracajú	MAR51
20250499	Maracajú	MAR53
20250499	Mimoso	MIM01
20250499	Mimoso	MIM51
20250499	Miranda	MIR01
20250499	Miranda	MIR02
20250499	Miranda	MIR51
20250499	Miranda	MIR52
20250499	Mimosinha	MIS01
20250499	Mundo Novo	MNO01
20250499	Mundo Novo	MNO02
20250499	Morangas	MOG01
20250499	Morangas	MOG02
20250499	Nova América	NAM01
20250499	Nova Andradina	NAN01
20250499	Nova Andradina	NAN02
20250499	Nova Andradina	NAN03

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250499	Nova Andradina	NAN51
20250499	Rio Brilhante	RBR01
20250499	Nova Andradina	NAN52
20250499	Naviraí	NAV01
20250499	Naviraí	NAV02
20250499	Naviraí	NAV04
20250499	Naviraí	NAV05
20250499	Naviraí	NAV06
20250499	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20250499	Nioaque	NIO01
20250499	Nioaque	NIO02
20250499	Paranaíba	PAR02
20250499	Paranaíba	PAR03
20250499	Paranaíba	PAR04
20250499	Paranaíba	PAR05
20250499	Paranaíba	PAR52
20250499	Pedro Gomes	PGO01
20250499	Coxim	COX04
20250499	Ponte do Grego	PGR01
20250499	Terenos	TER01
20250499	Ponte do Grego	PGR02
20250499	Porto Murtinho	PMU01
20250499	Porto Murtinho	PMU02
20250499	Posto Ovídeo	POV53
20250499	Posto Ovídeo	POV54
20250499	Posto Ovídeo	POV55
20250499	Ponta Porã Estoril	PPE01
20250499	Ponta Porã Estoril	PPE03
20250499	Ponta Porã Estoril	PPE04
20250499	Ponta Porã Estoril	PPE05
20250499	Ponta Porã Estoril	PPE54
20250499	Ponta Porã Estoril	PPE55
20250499	Rio Brilhante	RBR02
20250499	Rio Brilhante	RBR51
20250499	Rio Brilhante	RBR52
20250499	Rio Brilhante	RBR53

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250499	Sidrolândia	SIA51
20250499	Rio Negro	RNE01
20250499	Rochedo	ROC01
20250499	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20250499	Ribas do Rio Pardo	RRP52
20250499	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20250499	Ribas do Rio Pardo	RRP51
20250499	Rio Verde	RVE52
20250499	Rio Verde	RVE01
20250499	Rio Verde	RVE02
20250499	Rio Verde	RVE51
20250499	Serrote	SET01
20250499	Serrote	SET02
20250499	São Gabriel do Oeste	SGO02
20250499	São Gabriel do Oeste	SGO03
20250499	São Gabriel do Oeste	SGO51
20250499	São Gabriel do Oeste	SGO52
20250499	Sidrolândia	SIA01
20250499	Sidrolândia	SIA03
20250499	Sidrolândia	SIA52
20250499	Sidrolândia	SIA53
20250499	Santa Luzia 2	SLD51
20250499	Santa Luzia 2	SLD52
20250499	Sonora	SON01
20250499	Sonora	SON02
20250499		SOZ51
20250499	São Pedro	SPE01
20250499	São Pedro	SPE02
20250499	Sanga Puitã	SPU01
20250499	Sanga Puitã	SPU02
20250499	Sete Quedas	SQU01
20250499	Sete Quedas	SQU51
20250499	Tacurú	TAC01
20250499	Taquarussu	TAQ01
20250499	Terenos	TER02
20250499	Vista Alegre	VAG51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250499	Vista Alegre	VAG52
20250499	Vista Alegre	VAG53
20250499	Vista Alegre	VAG54
20250499	Vicentina	VIC01
20250499	Vicentina	VIC02

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20250499	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	180
20250499	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	357
20250499	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	31
20250499	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	35

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20250499	C210-(D)-Estai	C213-Descarga Atmosférica	1
20250499	C220-(D)-Isolador	C226-Árvore/Galhos	1
20250499	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	7
20250499	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	2
20250499	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	7
20250499	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	11
20250499	C250-(D)-Poste	C247-Árvore/Galhos	2
20250499	C250-(D)-Poste	C248-Descarga Atmosférica	1
20250499	C250-(D)-Poste	C249-Erosão	2
20250499	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	54
20250499	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	98
20250499	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	79
20250499	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	1
20250499	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	27
20250499	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	17
20250499	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	4
20250499	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	72
20250499	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	1337
20250499	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	403
20250499	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	3
20250499	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	44
20250499	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	11
20250499	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	7
20250499	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C812-Ventos Fortes	2

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20250499	11/04/2025 20:09:00	22/04/2025 17:04:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20250499	177.772	233.109

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20250499	586,06	3.699

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612 \cdot N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.122.323 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2024. Portanto, o limite de CHI para 2025 é **342.384,76**.

$$\begin{aligned}\text{Limite de CHI} &= 2.612 \cdot N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.122.323^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 342.384,76\end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 – Consumidor Hora Interrompido (CHI) do evento

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20250499	643.679,5

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20250499	220	269

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20250499	532,51	60,44	55,02	647,97

EVIDÊNCIAS

Chuva intensa provoca alagamentos em Dourados e eleva alerta da Defesa Civil

Por Redação Enfoque MS 19:40 - 12/04/2025



Ruas ficaram alagadas em Dourados (Foto: Redes sociais)

A forte chuva que atingiu Dourados na manhã deste sábado (12) causou alagamentos em diversos pontos da cidade, incluindo o Terminal Rodoviário, a feira livre e várias ruas da região central e bairros.

Veja vídeo da água no terminal rodoviário:



Fonte: [Chuva intensa provoca alagamentos em Dourados e eleva alerta da Defesa Civil](#)

Inmet alerta para chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento

Viviane Oliveira

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou Campo Grande e outras 43 cidades do interior do Estado sob alerta de chuvas intensas, de cor amarela, ou seja, perigo potencial, com volume entre 20 a 50 mm (milímetros) em 24 horas e ventos intensos (40 a 60 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Mais cedo, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), já havia divulgado a possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento principalmente no sábado à tarde e à noite. São esperados acumulados significativos de chuva em razão da atuação de uma frente fria oceânica, que favorece a formação de nuvens e chuvas em NS.

Além da Capital, as cidades que estão sob alerta são Amambai, Anaurilândia, Angélica, Aquidauana, Bandeirantes, Batayporã, Caarapó, Camapuã, Corguinho, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi e Itaporã.

Também estão na lista os municípios de Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Taquarussu, Terenos e Vicentina.



Fonte: [Alerta do Inmet: Chuvas intensas com raios e ventos em 44 cidades de MS](#)

08 CIDADES EM ALERTA

Alerta para chuvas intensas em 8 cidades é emitido pelo INMET

🕒 13 Abr 2025 - 17h55 | Por MÍDIA MAX



FOTO: GEONE BERNARDO

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta a população sobre o risco de chuvas intensas, com grau de severidade de "perigo potencial", para oito municípios de Mato Grosso do Sul. O aviso de alerta amarelo tem início neste domingo (13), e término às 10h de segunda-feira (14).

Conforme o INMET, as chuvas podem variar de 30 milímetros por hora até 50 milímetros por dia, com ventos intensos. Também há um baixo risco de corte de energia elétrica, com queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Instituto orienta que em caso de rajadas de vento, as pessoas não procurem abrigo de baixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Os municípios que estão sob o alerta amarelo são: Alcínópolis, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes e Sonora.

Precisa de Informações ou auxílio? Ligue para: Defesa Civil de Campo Grande (telefone 199), Corpo de Bombeiros (telefone 193) e Fala CG (156).

Fonte: [Alerta para chuvas intensas em 8 cidades é emitido pelo INMET - Fátima News](#)

Dourados tem 82 milímetros de chuva e casas alagadas nos bairros

Rodoviária alagada e córrego transbordou

12/04/2025 às 22h01

Por: Redação

Compartilhe:



 Rua Filomeno João Pires, no Jardim João Paulo II, alagada durante chuva deste sábado - Foto: Leandro Holsbach

Dourados registrou diversos pontos de alagamentos após a forte chuva que atingiu o município neste sábado (12).

O transbordamento do Córrego Água Boa, na Vila Cachoeirinha, também agravou a situação. o Terminal Rodoviário, a feira livre e diversas ruas também foram atingidas, conforme informou o *Dourados News*.

Segundo dados da Defesa Civil do município, o acumulado chegou a 80 milímetros em poucas horas — o dobro do que havia sido registrado nos 11 primeiros dias de abril.

Com isso, o volume de chuva já ultrapassa a média histórica mensal, que é de 108 mm, conforme o Guia Clima da Embrapa.

Ainda segundo o site, a Defesa Civil de Dourados se manifestou nas redes sociais, informando que está em alerta e monitorando as áreas mais afetadas. Em nota, o órgão reforçou a importância da colaboração da população, orientando que resíduos sólidos sejam descartados corretamente para evitar entupimentos no sistema de drenagem urbana.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para Dourados e outros 43 municípios de Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas entre 20 a 50 mm em 24 horas, acompanhadas de ventos que podem variar de 40 a 60 km/h.

Fonte: [Dourados tem 82 milímetros de chuva e casas alagadas nos bairros](#)

Em MS, chuvas ultrapassam 60 mm em domingo atípico

Várias cidades do interior tiveram forte precipitação, enquanto Campo Grande foi uma das mais leves, com menos de 10 mm registrado

 FELIPE MACHADO
14/04/2025 - 10h30

      Nos siga no 



Nos últimos dois dias, municípios de MS ultrapassam 90 mm de chuva - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

MAIS LIDAS



CRÁVU / 1 DIA
Apostador sul-mato-grossense acerta os 5 números da Quina de São João e fatura R\$ 19 milhões



- Ponta Porã - 24,2 mm (Centro) e 7,2 mm (Aeroporto)
- **Campo Grande - 12 mm (Vila Panamá) e 6,8 mm (Centro)**
- Aquidauana - 20,2 mm
- Maracaju - 30,6 mm
- Dois Irmãos de Buriti - 30 mm
- Corguinho - 13,4 mm
- São Gabriel do Oeste - 22,2 mm
- Coxim - 25,6 mm
- Ivinhema - 23 mm
- Bonito - 45,8 mm
- Itaporã - 46,8 mm
- Miranda - 52 mm

Até o momento, Coxim é o município com maior volume de precipitação acumulada em abril, com 142,6 mm. Segundo o meteorologista, a tendência é que as condições de chuva diminuam e predominem o sol com nuvens a partir desta segunda-feira (14).

Fonte: [Em MS, chuvas ultrapassam 60 mm em domingo atípico - Correio do Estado](#)

Região sul de MS tem 60 milímetros de chuva nas últimas 12 horas

Chove sem parar desde o início da noite de ontem em Dourados e Rio Brilhante

Por Helio de Freitas, de Dourados | 18/04/2025 08:48



ouça este conteúdo

readme



O Guia Clima, da Embrapa Agropecuária Oeste, registra 14,3 milímetros de precipitação na região sul do município de Dourados apenas de meia-noite até 8h15 desta sexta.

Já a estação instalada no campo experimental da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), na região oeste do município, captou quase 25 milímetros de chuva apenas neste feriado. Levando em conta o volume registrado ontem, a precipitação se aproxima de 40 milímetros.

Com a chuva das últimas 12 horas, o volume acumulado em abril supera os 220 milímetros na região oeste e chega a 155 milímetros na região sul de Dourados.


Fonte: [Chuva intensa: Sul de MS registra 60 mm nas últimas 12 horas](#)

Temporal não dá trégua: chuva invade casas, abre crateras e inunda vias em cidades de MS; VÍDEOS

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande registrou mais de 60 milímetros de chuva nas últimas 9 horas e mais de 6 mil raios.

Por g1 MS

19/04/2025 12h41 · Atualizado há 2 meses

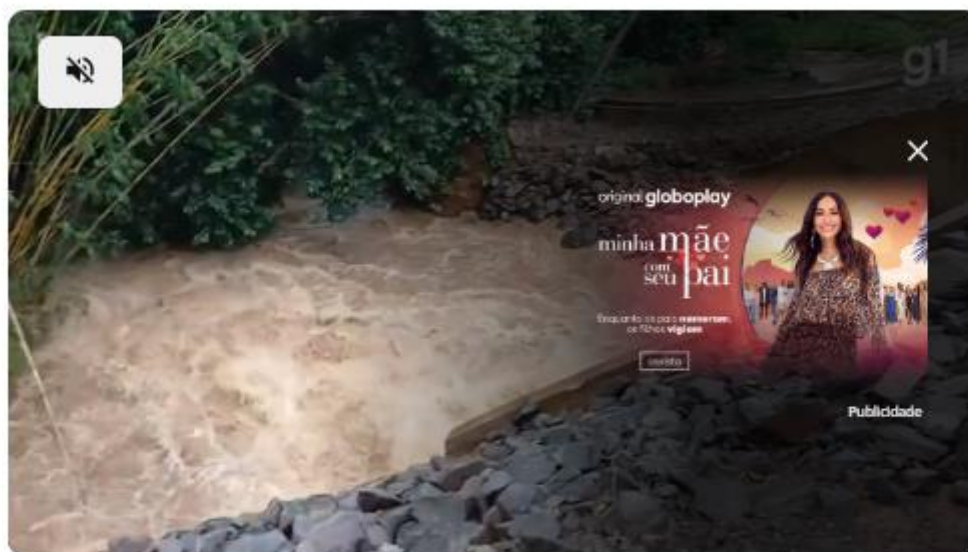

Novos alagamentos no Lago do Amor

O temporal que atingiu Mato Grosso do Sul não deu trégua durante a madrugada deste sábado (19). Diversos municípios registraram estragos como quedas de árvores, alagamentos e até rodovias interditadas. Conforme a Climatempo, a instabilidade no tempo é resultado de uma frente fria que circula pelo país e faz a umidade aumentar no continente. **Veja o vídeo acima**

Fonte: [Temporal não dá trégua: chuva invade casas, abre crateras e inunda vias em cidades de MS; Vídeos | Mato Grosso do Sul | G1](#)

ALERTA

A+ A-

Chuva durante a noite deixa estragos em toda Campo Grande

Final de semana na capital começou com precipitação entre 60 e 98 mm, resultando em quedas de árvores, bairros alagados e outros prejuízos à cidade



Chuva intensa causou estragos em Campo grande durante a madrugada - Foto: Pogu

Como reportado pelo **Correio do Estado** nesta manhã, **as chuvas foram intensas durante a madrugada em quase todo o Mato Grosso do Sul**. Em Campo Grande, a precipitação “chegou com tudo” neste sábado (19), ocasionando estragos em toda a cidade.

Na Avenida Engenheiro Amélio Carvalho de Bais com a rua Yokohama, próximo ao Jardim Panamá, onde a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 98 mm de volume de chuva, uma árvore caiu e fechou os dois sentidos da avenida. Funcionários da Defesa Civil já estão no local para retirar o obstáculo ambiental.

Na Avenida Gunter Hans, próximo à obra do corredor de ônibus, o barro invadiu a pista molhada, o que, além de indicar que o local estaria “alagado” mais cedo, pode ser muito perigoso para motoqueiros, ciclistas e pedestres que passam pela região.

Nas redes sociais, moradores do bairro Vila Popular, onde a chuva atingiu cerca de 60 mm de volume, filmaram a situação do local após as fortes chuvas, com a água entrando nas residências e deixando a população “à deriva”. Veja:

Fonte: [Chuva durante a noite deixa estragos em toda Campo Grande - Correio do Estado](#)

CLIMA


Fim de semana começa com chuva e alagamentos na Capital

Estão previstos mais de 40 mm de chuva em 24 horas nas regiões central, sul, leste, sudeste, sudoeste e nordeste do Estado

🕒 19 abril 2025 - 07h50


Rafael Rodrigues

Compartilhar Tweet    



Risco segue com alerta de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém Campo Grande sob alerta laranja para tempestades neste sábado. A previsão indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, acompanhadas de ventos que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h. Há risco de quedas de árvores, cortes de energia elétrica, alagamentos e descargas elétricas.

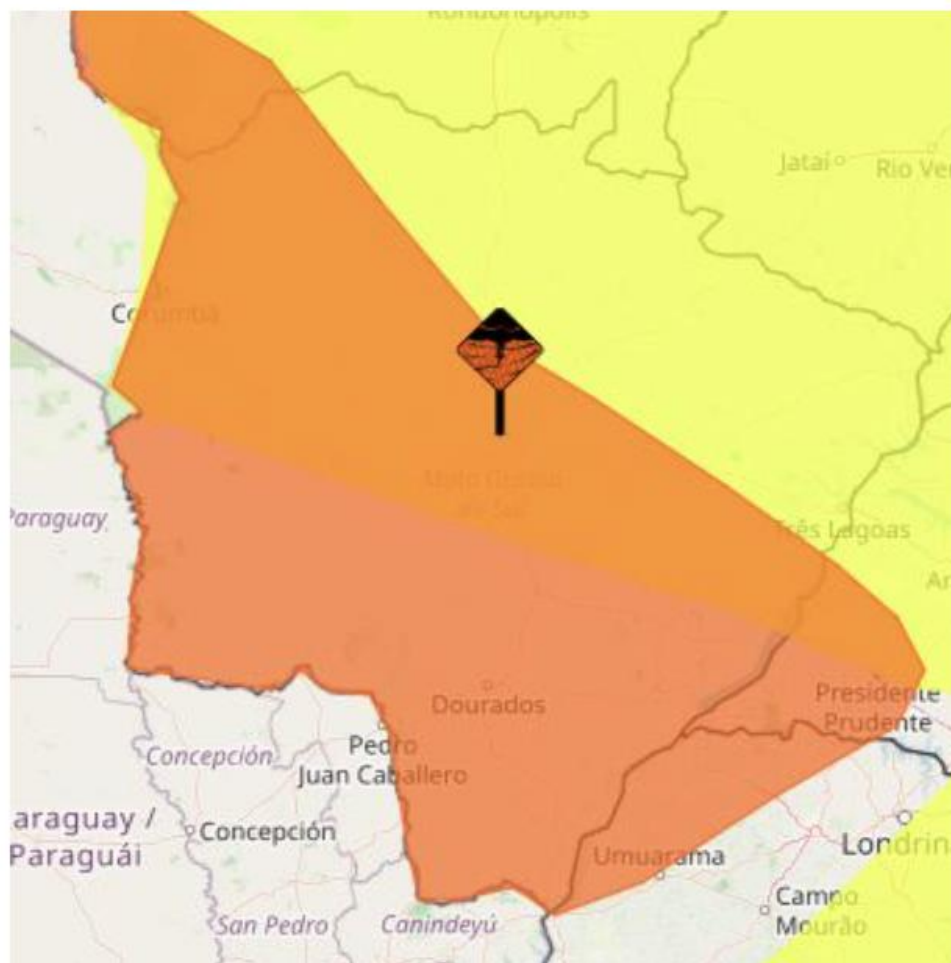

O Inmet divulgou alertas de chuva para todo o Estado neste fim de semana

A Defesa Civil reforça as orientações à população: evite se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de energia ou placas de propaganda e, durante tempestades, desligue os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, os telefones de contato são:

- **Defesa Civil:** 199
- **Corpo de Bombeiros:** 193

Fonte: [Fim de semana começa com chuva e alagamentos na Capital - A Crítica de Campo Grande](#)

DEMAIS EVIDÊNCIAS

Data	Título	Veículo	Link
2025-04-12 00:00:00	Sábado amanhece com céu entre nuvens e previsão é de chuva em MS BonitoNet	Bonito Net	https://bonitonet.com.br/index.php/2025/04/12/sabado-amanhece-com-ceu-entre-nuvens-e-previsao-e-de-chuva-em-ms/
2025-04-12 00:00:00	Chuva intensa provoca alagamentos em Dourados e eleva alerta da Defesa Civil	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/chuva-intensa-provoca-alagamentos-em-dourados-e-eleva-alerta-da-defesa-civil/
2025-04-12 00:00:00	Defesa Civil alerta para chuva intensa neste fim de semana	MidiaNas	https://midianas.com.br/noticia/95435/defesa-civil-alerta-para-chuva-intensa-neste-fim-de-semana.html

Data	Título	Veículo	Link
2025-04-12 00:00:00	Sábado amanhece com céu nublado e previsão é de chuva em MS	Tudo do Ms	https://www.tudodoms.com.br/noticia/141486/sabado-amanhece-com-ceu-nublado-e-previsao-e-de-chuva-em-ms
2025-04-12 00:00:00	Inmet prevê final de semana com chuvas intensas em MS	Correio do Estado Online	https://correiodoestado.com.br/cidades/inmet-preve-final-de-semana-com-chuvas-intensas-em-ms/446602/
2025-04-12 00:00:00	Chuva e ventos marcam o sábado em MS com temperaturas de até 36°C	Folha MS	https://folhams.com.br/2025/04/12/chuva-e-ventos-marcam-o-sabado-em-ms-com-temperaturas-de-ate-36oc/
2025-04-12 00:00:00	Sábado amanhece com céu nublado e previsão é de chuva em MS	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/sabado-amanhece-com-ceu-nublado-e-previsao-e-de-chuva-em-ms
2025-04-12 00:00:00	Sábado amanhece com céu parcialmente nublado e previsão é de chuva em MS	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/sabado-amanhece-com-ceu-parcialmente-nublado-e-previsao-e-de-chuva-em-ms
2025-04-12 00:00:00	Sábado amanhece com céu entre nuvens e previsão é de chuva em MS	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/sabado-amanhece-com-ceu-entre-nuvens-e-previsao-e-de-chuva-em-ms
2025-04-12 00:00:00	MS tem 52 cidades em alerta para chuvas intensas neste final de semana	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/ms-tem-52-cidades-em-alerta-para-chuvas-intensas-neste-final-de-semana/

Data	Título	Veículo	Link
2025-04-12 00:00:00	Inmet alerta para chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento	Tudo do Ms	https://www.tudodoms.com.br/noticia/141488/inmet-alerta-para-chuvas-intensas-acompanhadas-de-raios-e-rajadas-de-vento
2025-04-12 00:00:00	Inmet alerta para chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/inmet-alerta-para-chuvas-intensas-acompanhadas-de-raios-e-rajadas-de-vento
2025-04-13 00:00:00	Alerta para chuvas intensas em 8 cidades é emitido pelo INMET	Fatima News	https://www.fatimanews.com.br/mato-grosso-do-sul/alerta-para-chuvas-intensas-em-8-cidades-e-emitido-pelo-inmet/231238/
2025-04-13 00:00:00	Domingo começa com clima ameno e alerta de chuva em 32 cidades de MS	Giro do Estado MS	https://www.girodoestadoms.com.br/noticia/60706/domingo-comeca-com-clima-ameno-e-alerta-de-chuva-em-32-cidades-de-ms
2025-04-12 00:00:00	Dourados tem 82 milímetros de chuva e casas alagadas nos bairros	Leitura do Povo	https://www.leituradopovo.com.br/noticia/60165/dourados-tem-82-milimetros-de-chuva-e-casas-alagadas-nos-bairros
2025-04-13 00:00:00	Mais chuva a caminho Inmet reforça alertas para o norte de Mato Grosso do Sul	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/mais-chuva-a-caminho-inmet-reforca-alerta-para-o-norte-de-mato-grosso-do-sul/
2025-04-13 00:00:00	Tempo no domingo será de nebulosidade e pancadas de chuvas em MS	MidiaNas	https://midianas.com.br/noticia/95470/tempo-no-domingo-sera-de-nebulosidade-e-pancadas-de-chuvas-em-ms.html

Data	Título	Veículo	Link
2025-04-13 00:00:00	Sol e chuvas intensas marcam o domingo em MS com risco de tempestades e raios	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/sol-e-chuvas-intensas-marcam-o-domingo-em-ms-com-risco-de-tempestades-e-raios/
2025-04-13 00:00:00	Rodoviária alaga e córrego transborda após forte chuva em Dourados	Topmídia News	https://www.topmidianews.com.br/interior/rodoviaria-alaga-e-corrego-transborda-apos-forte-chuva-em-dourados/220163/
2025-04-14 00:00:00	Sol e chuva MS terá segunda-feira chuvosa e calor de 34C	MidiaNas	https://midianas.com.br/noticia/95526/sol-e-chuva-ms-tera-segunda-feira-chuvosa-e-calor-de-34c.html
2025-04-14 00:00:00	Sol e chuva MS terá segunda-feira chuvosa e calor de 34C	Jornal do Conesul	https://jornaldoconesul.com.br/ler.php?id=63020
2025-04-14 00:00:00	Semana será de friozinho e pancada de chuva a qualquer hora	Dourados Agora	https://www.douradosagora.com.br/noticias/cidades/semana-sera-de-friozinho-e-pancada-de-chuva-a-qualquer-hora
2025-04-14 00:00:00	Semana começa com tempo instável e temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul	MS POST	https://mspost.com.br/semana-comeca-com-tempo-instavel-em-ms/
2025-04-14 00:00:00	Semana começa com tempo instável e temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/semana-comeca-com-tempo-instavel-e-temperaturas-amenas-em-mato-grosso-do-sul/

Data	Título	Veículo	Link
2025-04-14 00:00:00	Previsão do tempo Corumbá Coxim Pedro Gomes e Sonora estão em alerta para chuvas intensas	O Portalpnews	https://oportalpnews.com/previsao-do-tempo-corumba-coxim-pedro-gomes-e-sonora-estao-em-alerta-para-chuvas-intensas/
2025-04-14 00:00:00	Instabilidade marca início da semana em MS com calor de até 34C e previsão de chuvas	A Crítica - MS	https://www.acritica.net/editorias/geral/instabilidade-marca-inicio-da-semana-em-ms-com-calor-de-ate-34oc-e/811701/
2025-04-14 00:00:00	Inmet põe todo o MS em alerta para chuvas intensas ao longo da terça-feira	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/inmet-poe-todo-o-ms-em-alerta-para-chuvas-intensas-ao-longo-da-terca-feira/
2025-04-14 00:00:00	Em MS chuvas ultrapassam 60 mm em domingo atípico	Correio do Estado Online	https://correiodoestado.com.br/cidades/em-ms-chuvas-ultrapassam-60-mm-em-domingo-atipico/446673/
2025-04-14 00:00:00	Segunda-feira começa com sol pancadas de chuva e calor de até 34C em MS	Giro do Estado MS	https://www.girodoestadoms.com.br/noticia/60717/segunda-feira-comeca-com-sol-pancadas-de-chuva-e-calor-de-ate-34dc-em-ms
2025-04-14 00:00:00	Em MS chuvas ultrapassam 60 mm em domingo atípico BonitoNet	Bonito Net	https://bonitonet.com.br/index.php/2025/04/14/em-ms-chuvas-ultrapassam-60-mm-em-domingo-atipico/

Data	Título	Veículo	Link
2025-04-16 00:00:00	Chuva e alerta em Campo Grande nesta quarta-feira 16 de abril de 2025 Página1News	Página 1 News	https://pagina1news.com.br/chuva-e-alerta-em-campo-grande-nesta-quarta-feira-16-de-abril-de-2025/

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20250499 de Abril de 2025.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6219981-1	TD(687025)	Transformador Distribuição	1	11,65	11,65
20250499	6220006-1	FU(19078)	Chave Fusível	1	7,43	7,43
20250499	6220123-1	TD(46888)	Transformador Distribuição	1	12,85	12,85
20250499	6221661-1	TD(29309)	Transformador Distribuição	1	25,92	25,92
20250499	6222307-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	11	12,18	133,98
20250499	6222307-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	26	13,68	355,68
20250499	6224932-1	TD(49023)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20250499	6226153-1	TD(39467)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20250499	6227763-1	FU(78459969)	Chave Fusível	27	27,97	755,19
20250499	6227998-1	FR(81852234)	Chave Fusível Religadora	21	30,68	644,28
20250499	6228899-1	TD(49023)	Transformador Distribuição	1	44,6	44,6
20250499	6229526-1	TD(39463)	Transformador Distribuição	1	33,27	33,27

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230504-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	37	0,05	1,85
20250499	6230504-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	12	2,97	35,64
20250499	6230504-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	3,92	3,92
20250499	6230504-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	18	6,33	113,94
20250499	6230504-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	5	9,22	46,1
20250499	6230504-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	9	22,9	206,1
20250499	6230504-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	42	27,47	1153,74
20250499	6231221-1	FU(43000116)	Chave Fusível	7	25,03	175,21
20250499	6231593-1	TD(39467)	Transformador Distribuição	1	9,25	9,25
20250499	6231686-1	TD(39461)	Transformador Distribuição	1	7,88	7,88
20250499	6232286-1	TD(34957)	Transformador Distribuição	1	27,72	27,72
20250499	6227797-1	FU(103129000)	Chave Fusível	20	30,82	616,4
20250499	6227998-1	FR(81852234)	Chave Fusível Religadora	1	30,68	30,68
20250499	6230504-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	2	27,47	54,94
20250499	6219945-1	TD(45382)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250499	6220076-1	TD(14713)	Transformador Distribuição	1	17,73	17,73
20250499	6220624-1	FR(13752)	Chave Fusível Religadora	3	11,07	33,21
20250499	6220624-1	FR(13752)	Chave Fusível Religadora	2	23,8	47,6
20250499	6220914-1	TD(674151)	Transformador Distribuição	1	22,42	22,42
20250499	6221431-1	TD(683483)	Transformador Distribuição	1	27,65	27,65
20250499	6222307-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	1	12,18	12,18
20250499	6222812-1	TD(55109)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20250499	6225889-1	TD(15971)	Transformador Distribuição	1	4,8	4,8
20250499	6230504-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20250499	6230504-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	27,47	27,47
20250499	6231221-1	FU(43000116)	Chave Fusível	1	25,03	25,03
20250499	6228700-1	FU(24656)	Chave Fusível	4	46,55	186,2
20250499	6229888-1	FU(24684)	Chave Fusível	9	25,42	228,78
20250499	6230131-1	FU(35441)	Chave Fusível	5	7,08	35,4

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6231260-1	TD(23120)	Transformador Distribuição	1	17,08	17,08
20250499	6231703-1	TD(58868)	Transformador Distribuição	1	29,72	29,72
20250499	6232026-1	FU(24656)	Chave Fusível	5	11,37	56,85
20250499	6227416-1	FU(948974)	Chave Fusível	1	11,58	11,58
20250499	6228730-1	RD(756288)	Religador de Distribuição	20	26,1	522
20250499	6220035-1	ACA52_ACA59506	Alimentador	138	0,58	80,04
20250499	6220035-1	ACA52_ACA59506	Alimentador	4	2,53	10,12
20250499	6220035-1	ACA52_ACA59506	Alimentador	13	3,93	51,09
20250499	6220035-1	ACA52_ACA59506	Alimentador	5	4,9	24,5
20250499	6220035-1	ACA52_ACA59506	Alimentador	4	25,5	102
20250499	6220035-1	ACA52_ACA59506	Alimentador	26	25,93	674,18
20250499	6220035-1	RD(24653)	Religador de Distribuição	2	20,3	40,6
20250499	6220035-1	RD(24653)	Religador de Distribuição	1	20,73	20,73
20250499	6220304-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	9	2,17	19,53
20250499	6220304-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	22	3,6	79,2
20250499	6220304-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	88	10,05	884,4
20250499	6222209-1	TD(56380)	Transformador Distribuição	1	19,52	19,52
20250499	6223787-1	TD(32682)	Transformador Distribuição	3	8,27	24,81
20250499	6220035-1	ACA52_ACA59506	Alimentador	1	0,58	0,58
20250499	6221277-1	RD(758675)	Religador de Distribuição	4	0,52	2,08
20250499	6221277-1	RD(758675)	Religador de Distribuição	1	6,73	6,73
20250499	6221277-1	RD(758675)	Religador de Distribuição	1	0,68	0,68
20250499	6221277-1	RD(758675)	Religador de Distribuição	1	0,52	0,52
20250499	6220026-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	4	0,78	3,12
20250499	6220026-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	4	2,73	10,92
20250499	6220026-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	3	4,08	12,24
20250499	6220026-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	2	13,77	27,54
20250499	6221031-1	[MT]PA(13595)	Alimentador	8	2,93	23,44
20250499	6221806-1	FU(726416)	Chave Fusível	3	4,37	13,11
20250499	6220026-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	5	0,78	3,9
20250499	6220026-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	1	4,53	4,53
20250499	6220026-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	1	13,77	13,77

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6221031-1	[MT]PA(13595)	Alimentador	8	0,42	3,36
20250499	6221031-1	[MT]PA(13595)	Alimentador	6	2,93	17,58
20250499	6221277-1	RD(758675)	Religador de Distribuição	4	4,18	16,72
20250499	6221277-1	RD(758675)	Religador de Distribuição	4	5,95	23,8
20250499	6221277-1	RD(758675)	Religador de Distribuição	4	0,68	2,72
20250499	6221031-1	[MT]PA(13595)	Alimentador	2	0,42	0,84
20250499	6221277-1	RD(758675)	Religador de Distribuição	1	4,18	4,18
20250499	6229959-1	TD(678918)	Transformador Distribuição	3	34,63	103,89
20250499	6230161-1	TD(678920)	Transformador Distribuição	1	32,5	32,5
20250499	6230220-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	71	6,77	480,67
20250499	6230220-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	25	7,8	195
20250499	6230220-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	14	15,72	220,08
20250499	6230220-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	93	16,38	1523,34
20250499	6230220-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	5	15,93	79,65
20250499	6230220-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	8	16,03	128,24
20250499	6230220-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	18	16,22	291,96
20250499	6231539-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	71	3,33	236,43
20250499	6231539-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	25	4,03	100,75
20250499	6231539-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	27	7,92	213,84
20250499	6231539-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	16	9,25	148
20250499	6231539-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	2	53,23	106,46
20250499	6231539-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	96	0,13	12,48
20250499	6231539-1	CF(38363)	Chave Faca	93	0,23	21,39
20250499	6226677-1	TD(36875)	Transformador Distribuição	1	27,62	27,62
20250499	6224134-1	TD(723616)	Transformador Distribuição	1	21,52	21,52
20250499	6227800-1	FU(4070)	Chave Fusível	3	11,08	33,24
20250499	6226537-1	TD(37215)	Transformador Distribuição	7	6,77	47,39
20250499	6225139-1	FU(10335)	Chave Fusível	7	13,38	93,66
20250499	6221060-1	RD(10071)	Religador de Distribuição	307	1,32	405,24
20250499	6229668-1	FU(12828)	Chave Fusível	1	36,78	36,78
20250499	6221060-1	RD(10071)	Religador de Distribuição	112	3,83	428,96
20250499	6221060-1	RD(10071)	Religador de Distribuição	25	3,83	95,75

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6224957-1	FU(27938)	Chave Fusível	2	12,08	24,16
20250499	6225118-1	TD(36907)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20250499	6225583-1	TD(37245)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20250499	6225699-1	TD(37208)	Transformador Distribuição	2	8,75	17,5
20250499	6226330-1	TD(36870)	Transformador Distribuição	1	7,33	7,33
20250499	6227118-1	TD(37128)	Transformador Distribuição	2	17,07	34,14
20250499	6227409-1	TD(37076)	Transformador Distribuição	1	14,8	14,8
20250499	6227686-1	FR(26599)	Chave Fusível Religadora	18	5,68	102,24
20250499	6228244-1	TD(37283)	Transformador Distribuição	2	50,07	100,14
20250499	6229302-1	RD(10910)	Religador de Distribuição	12	3,93	47,16
20250499	6232036-1	TD(36817)	Transformador Distribuição	2	3,4	6,8
20250499	6224084-1	ACL51_ACL59514	Alimentador	235	3,52	827,2
20250499	6224084-1	ACL51_ACL59514	Alimentador	37	6,35	234,95
20250499	6224084-1	ACL51_ACL59514	Alimentador	3	11,03	33,09
20250499	6224084-1	ACL51_ACL59514	Alimentador	4	34,12	136,48
20250499	6224084-1	FR(35894)	Chave Fusível Religadora	31	16,6	514,6
20250499	6224084-1	RD(10910)	Religador de Distribuição	29	0,15	4,35
20250499	6224084-1	CF(26596)	Chave Faca	35	4,12	144,2
20250499	6221362-1	TD(37183)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,9
20250499	6223100-1	FU(30924)	Chave Fusível	2	8,97	17,94
20250499	6223667-1	FR(35894)	Chave Fusível Religadora	1	27,02	27,02
20250499	6224084-1	ACL51_ACL59514	Alimentador	80	2,22	177,6
20250499	6224084-1	ACL51_ACL59514	Alimentador	29	3,32	96,28
20250499	6229302-1	RD(10910)	Religador de Distribuição	16	6,15	98,4
20250499	6229302-1	RD(10910)	Religador de Distribuição	1	61,65	61,65
20250499	6229670-1	FU(27938)	Chave Fusível	2	32,27	64,54
20250499	6230029-1	FU(28087)	Chave Fusível	3	29,38	88,14
20250499	6230170-1	FU(27936)	Chave Fusível	1	54,23	54,23
20250499	6230541-1	RD(730251)	Religador de Distribuição	75	1	75

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230541-1	CF(38363)	Chave Faca	1	0,75	0,75
20250499	6231103-1	TD(36950)	Transformador Distribuição	1	47,8	47,8
20250499	6232398-1	FU(12829)	Chave Fusível	6	55,23	331,38
20250499	6231535-1	FR(26599)	Chave Fusível Religadora	18	36,03	648,54
20250499	6224960-1	FU(28248)	Chave Fusível	3	12,3	36,9
20250499	6222446-1	TD(43141)	Transformador Distribuição	1	8,68	8,68
20250499	6224105-1	TD(29302)	Transformador Distribuição	2	4,4	8,8
20250499	6230868-1	TD(17431)	Transformador Distribuição	1	21,97	21,97
20250499	6224193-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	1	0,07	0,07
20250499	6223034-1	TD(29302)	Transformador Distribuição	2	4,13	8,26
20250499	6224379-1	TD(43141)	Transformador Distribuição	1	2,75	2,75
20250499	6220452-1	RD(720353)	Religador de Distribuição	45	1,58	71,1
20250499	6220452-1	RD(720353)	Religador de Distribuição	19	4,97	94,43
20250499	6221875-1	FU(3571)	Chave Fusível	10	8,22	82,2
20250499	6222402-1	TD(17963)	Transformador Distribuição	3	10	30
20250499	6222742-1	FU(23573)	Chave Fusível	13	7,52	97,76
20250499	6227696-1	TD(690886)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20250499	6230836-1	TD(58706)	Transformador Distribuição	1	19,28	19,28
20250499	6231635-1	FU(23573)	Chave Fusível	13	3,67	47,71
20250499	6220452-1	RD(720353)	Religador de Distribuição	2	3,9	7,8
20250499	6219907-1	FR(749534)	Chave Fusível Religadora	5	7,65	38,25
20250499	6220062-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	61	6,93	422,73
20250499	6220167-1	FU(19635)	Chave Fusível	5	5,2	26
20250499	6221450-1	FU(19635)	Chave Fusível	5	5,65	28,25
20250499	6221551-1	FR(749534)	Chave Fusível Religadora	5	5,4	27
20250499	6221959-1	FU(3629)	Chave Fusível	7	2,77	19,39
20250499	6221989-1	FU(19635)	Chave Fusível	5	3,33	16,65
20250499	6222333-1	FU(3716)	Chave Fusível	11	5,88	64,68

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6222807-1	TD(21268)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20250499	6223458-1	FU(19635)	Chave Fusível	5	19,53	97,65
20250499	6227111-1	TD(56216)	Transformador Distribuição	17	1,85	31,45
20250499	6227213-1	FR(749534)	Chave Fusível Religadora	5	6,6	33
20250499	6227670-1	FU(19632)	Chave Fusível	3	3,02	9,06
20250499	6228286-1	FU(20332)	Chave Fusível	10	24,05	240,5
20250499	6229370-1	TD(653524)	Transformador Distribuição	1	7,63	7,63
20250499	6229822-1	TD(16490)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20250499	6231316-1	TD(29216)	Transformador Distribuição	1	21,9	21,9
20250499	6231673-1	FU(4921)	Chave Fusível	25	3,02	75,5
20250499	6224628-1	FU(31054)	Chave Fusível	4	4,18	16,72
20250499	6229232-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20250499	6229232-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	1	0,82	0,82
20250499	6224949-1	FU(31054)	Chave Fusível	4	3,87	15,48
20250499	6224928-1	TD(57655)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20250499	6227632-1	FU(27677)	Chave Fusível	14	4,93	69,02
20250499	6225295-1	TD(695363)	Transformador Distribuição	2	4,42	8,84
20250499	6225026-1	FU(25163)	Chave Fusível	1	10,05	10,05
20250499	6225832-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	1	0,17	0,17
20250499	6224631-1	FU(675757)	Chave Fusível	10	2,68	26,8
20250499	6230249-1	TD(33953)	Transformador Distribuição	1	12,22	12,22
20250499	6229317-1	TD(41990)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20250499	6228535-1	FU(27802)	Chave Fusível	5	3,37	16,85
20250499	6228311-1	TD(33947)	Transformador Distribuição	1	1,47	1,47
20250499	6224665-1	FU(3409)	Chave Fusível	13	15,63	203,19

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6225832-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	3	0,05	0,15
20250499	6225832-1	RD(94072958)	Religador de Distribuição	3	0,32	0,96
20250499	6225832-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	1	1,18	1,18
20250499	6220088-1	RD(681646)	Religador de Distribuição	34	4,7	159,8
20250499	6220088-1	RD(681646)	Religador de Distribuição	21	4,83	101,43
20250499	6225832-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	294	0,05	14,7
20250499	6225832-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	1985	0,17	337,45
20250499	6225832-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	49	0,53	25,97
20250499	6225832-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	2479	0,88	2181,52
20250499	6225832-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	72	1,18	84,96
20250499	6225832-1	RD(94072958)	Religador de Distribuição	852	0,32	272,64
20250499	6220666-1	TD(8955)	Transformador Distribuição	75	8,52	639
20250499	6221626-1	TD(8928)	Transformador Distribuição	1	26,15	26,15
20250499	6221626-1	FU(3411)	Chave Fusível	1	26,15	26,15
20250499	6222754-1	TD(52495)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20250499	6223431-1	TD(656188)	Transformador Distribuição	10	12,1	121
20250499	6223604-1	TD(86129053)	Transformador Distribuição	1	25,03	25,03
20250499	6224111-1	RD(725825)	Religador de Distribuição	1	1,05	1,05
20250499	6225832-1	RD(94072958)	Religador de Distribuição	49	0,62	30,38
20250499	6229177-1	FU(3364)	Chave Fusível	7	10,12	70,84
20250499	6220174-1	TD(33624)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20250499	6220250-1	TD(43616)	Transformador Distribuição	3	3,35	10,05
20250499	6220252-1	FU(27617)	Chave Fusível	12	1,75	21

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6221690-1	TD(724463)	Transformador Distribuição	1	5,5	5,5
20250499	6224111-1	RD(725825)	Religador de Distribuição	2174	1,05	2282,7
20250499	6224111-1	RD(725825)	Religador de Distribuição	83	1,1	91,3
20250499	6224111-1	CF(731811)	Chave Faca	2	0,05	0,1
20250499	6224254-1	FU(3277)	Chave Fusível	120	2,35	282
20250499	6224323-1	TD(40102)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20250499	6224630-1	FU(26502)	Chave Fusível	10	20,15	201,5
20250499	6225340-1	TD(58253)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20250499	6226257-1	TD(27672)	Transformador Distribuição	84	7,72	648,48
20250499	6226951-1	TD(57108)	Transformador Distribuição	1	11,1	11,1
20250499	6232430-1	FU(3567)	Chave Fusível	14	3,17	44,38
20250499	6220127-1	TD(741956)	Transformador Distribuição	1	28,22	28,22
20250499	6220161-1	FR(25089)	Chave Fusível Religadora	20	7,22	144,4
20250499	6221344-1	TD(52765)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20250499	6221417-1	TD(42228)	Transformador Distribuição	2	13,87	27,74
20250499	6221544-1	TD(52399)	Transformador Distribuição	1	12,05	12,05
20250499	6221718-1	TD(40440)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20250499	6221725-1	TD(42269)	Transformador Distribuição	1	29,25	29,25
20250499	6222128-1	TD(40454)	Transformador Distribuição	2	5,37	10,74
20250499	6222359-1	FU(744835)	Chave Fusível	14	6,92	96,88
20250499	6222893-1	TD(40474)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20250499	6223346-1	TD(40466)	Transformador Distribuição	1	8,43	8,43
20250499	6223347-1	TD(52765)	Transformador Distribuição	1	7,6	7,6
20250499	6223523-1	FU(27800)	Chave Fusível	3	4,33	12,99
20250499	6224068-1	FU(25149)	Chave Fusível	1	3,52	3,52

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6226737-1	FU(693329)	Chave Fusível	5	2,17	10,85
20250499	6220126-1	TD(42498)	Transformador Distribuição	1	21,07	21,07
20250499	6220216-1	TD(670074)	Transformador Distribuição	1	24,52	24,52
20250499	6220493-1	RD(750156)	Religador de Distribuição	285	16,35	4659,75
20250499	6222432-1	FU(75454168)	Chave Fusível	1	6,55	6,55
20250499	6222570-1	TD(656727)	Transformador Distribuição	3	7,62	22,86
20250499	6222848-1	FU(80585498)	Chave Fusível	5	4,72	23,6
20250499	6223404-1	FU(37676)	Chave Fusível	7	11,42	79,94
20250499	6224040-1	TD(42377)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20250499	6232452-1	TD(42435)	Transformador Distribuição	2	15,82	31,64
20250499	6225368-1	FU(26248)	Chave Fusível	7	7,1	49,7
20250499	6221402-1	TD(676285)	Transformador Distribuição	1	11,4	11,4
20250499	6220217-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	11	3,73	41,03
20250499	6223168-1	FU(18356)	Chave Fusível	15	6,57	98,55
20250499	6223475-1	FU(18356)	Chave Fusível	15	17,2	258
20250499	6224924-1	TD(15742)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20250499	6220217-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	112	2,58	288,96
20250499	6222473-1	FU(19789)	Chave Fusível	1	9,75	9,75
20250499	6231666-1	C 2430112	Unidade Consumidora	1	5,73	5,73
20250499	6229983-1	TD(28410)	Transformador Distribuição	8	3,6	28,8
20250499	6220413-1	FU(721185)	Chave Fusível	2	23,9	47,8
20250499	6225052-1	FU(741256)	Chave Fusível	2	6,37	12,74
20250499	6225239-1	TD(32780)	Transformador Distribuição	3	3,83	11,49
20250499	6225037-1	TD(30714)	Transformador Distribuição	24	4,67	112,08
20250499	6231540-1	TD(33471)	Transformador Distribuição	1	6,65	6,65
20250499	6230561-1	FR(12645)	Chave Fusível Religadora	16	2,38	38,08
20250499	6229435-1	FU(26159)	Chave Fusível	9	5,48	49,32
20250499	6229429-1	FR(1567)	Chave Fusível Religadora	20	7,65	153

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6229280-1	FU(3226)	Chave Fusível	190	4,43	841,7
20250499	6228349-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	13	5,4	70,2
20250499	6231871-1	FR(1567)	Chave Fusível Religadora	20	3,83	76,6
20250499	6227845-1	FR(11183)	Chave Fusível Religadora	50	11,73	586,5
20250499	6219864-1	FU(14599600)	Chave Fusível	2	2,57	5,14
20250499	6222368-1	TD(33025)	Transformador Distribuição	1	6,03	6,03
20250499	6222172-1	TD(41176)	Transformador Distribuição	2	14,8	29,6
20250499	6223076-1	TD(41176)	Transformador Distribuição	2	1,52	3,04
20250499	6223131-1	TD(33382)	Transformador Distribuição	1	4,1	4,1
20250499	6223459-1	FR(24802)	Chave Fusível Religadora	8	17,55	140,4
20250499	6223735-1	TD(679150)	Transformador Distribuição	6	2	12
20250499	6224064-1	TD(54834380)	Transformador Distribuição	32	1,97	63,04
20250499	6225184-1	TD(32465)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20250499	6227536-1	RD(736077)	Religador de Distribuição	66	0,07	4,62
20250499	6227536-1	RD(736077)	Religador de Distribuição	69	0,12	8,28
20250499	6227652-1	FU(24036)	Chave Fusível	1	3,97	3,97
20250499	6227741-1	FU(1547)	Chave Fusível	26	11,73	304,98
20250499	6227803-1	FU(740118)	Chave Fusível	1	3,4	3,4
20250499	6228162-1	RD(736077)	Religador de Distribuição	38	1,02	38,76
20250499	6228162-1	RD(736077)	Religador de Distribuição	68	7,97	541,96
20250499	6228162-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	1	0,1	0,1
20250499	6228162-1	RD(736077)	Religador de Distribuição	18	1,15	20,7
20250499	6228162-1	RD(736077)	Religador de Distribuição	20	6,37	127,4
20250499	6229108-1	TD(737536)	Transformador Distribuição	1	14,9	14,9
20250499	6229421-1	FU(82217221)	Chave Fusível	1	27,33	27,33
20250499	6229567-1	TD(32560)	Transformador Distribuição	2	6,62	13,24
20250499	6229723-1	TD(33731)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20250499	6231037-1	FU(38394)	Chave Fusível	1	17	17

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6232250-1	FR(24802)	Chave Fusível Religadora	9	1,75	15,75
20250499	6220578-1	RD(730605)	Religador de Distribuição	8	6,6	52,8
20250499	6220578-1	RD(730605)	Religador de Distribuição	25	7,1	177,5
20250499	6220958-1	FU(7067)	Chave Fusível	11	17,95	197,45
20250499	6221286-1	FR(7074)	Chave Fusível Religadora	30	9,85	295,5
20250499	6221783-1	FR(1690)	Chave Fusível Religadora	11	26,43	290,73
20250499	6221917-1	TD(29176)	Transformador Distribuição	3	2,27	6,81
20250499	6229703-1	FR(15767)	Chave Fusível Religadora	8	9,9	79,2
20250499	6226018-1	TD(7342747)	Transformador Distribuição	3	16,33	48,99
20250499	6231356-1	FR(15767)	Chave Fusível Religadora	8	37,45	299,6
20250499	6222039-1	TD(47730)	Transformador Distribuição	15	2,77	41,55
20250499	6219764-1	TD(737132)	Transformador Distribuição	1	13,23	13,23
20250499	6228519-1	FU(7795)	Chave Fusível	66	2,27	149,82
20250499	6219816-1	TD(47760)	Transformador Distribuição	10	2,82	28,2
20250499	6226466-1	TD(759322)	Transformador Distribuição	35	2,08	72,8
20250499	6224965-1	TD(30677)	Transformador Distribuição	46	2,37	109,02
20250499	6226039-1	TD(30677)	Transformador Distribuição	46	2,28	104,88
20250499	6224677-1	TD(30677)	Transformador Distribuição	46	2	92
20250499	6225905-1	PE(14980332)	Ponto de conexão	1	0,83	0,83
20250499	6220360-1	TD(8537)	Transformador Distribuição	51	2,52	128,52
20250499	6227056-1	TD(22379)	Transformador Distribuição	4	1,38	5,52
20250499	6228685-1	TD(712911)	Transformador Distribuição	1	16,47	16,47
20250499	6228498-1	AQU04_AQU49502	Alimentador	66	3,1	204,6
20250499	6228803-1	TD(16356)	Transformador Distribuição	1	14	14
20250499	6229937-1	TD(16470)	Transformador Distribuição	1	7,15	7,15

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6231035-1	TD(667234)	Transformador Distribuição	1	18,05	18,05
20250499	6231040-1	TD(28371)	Transformador Distribuição	1	17,58	17,58
20250499	6231377-1	FU(17770)	Chave Fusível	1	12,12	12,12
20250499	6221949-1	TD(25111)	Transformador Distribuição	1	0,72	0,72
20250499	6226282-1	FU(19602)	Chave Fusível	3	5,78	17,34
20250499	6227023-1	TD(28399)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20250499	6231729-1	TD(25111)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20250499	6232125-1	TD(15211)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20250499	6220077-1	TD(56044)	Transformador Distribuição	1	0,88	0,88
20250499	6220205-1	FU(8446)	Chave Fusível	9	25,85	232,65
20250499	6220767-1	FR(687636)	Chave Fusível Religadora	71	2,18	154,78
20250499	6220767-1	FR(687636)	Chave Fusível Religadora	68	18,37	1249,16
20250499	6221387-1	FR(758304)	Chave Fusível Religadora	9	3,25	29,25
20250499	6223569-1	TD(38052)	Transformador Distribuição	1	11,12	11,12
20250499	6223628-1	TD(16525)	Transformador Distribuição	1	7,55	7,55
20250499	6223876-1	FU(19847)	Chave Fusível	1	6,57	6,57
20250499	6224980-1	FU(9557)	Chave Fusível	132	2,25	297
20250499	6225128-1	TD(15212)	Transformador Distribuição	1	10,57	10,57
20250499	6225327-1	FU(19184)	Chave Fusível	15	2,22	33,3
20250499	6225405-1	FU(9557)	Chave Fusível	132	0,97	128,04
20250499	6228498-1	AQU04_AQU49502	Alimentador	2310	1,15	2656,5
20250499	6228498-1	AQU04_AQU49502	Alimentador	175	1,17	204,75
20250499	6228498-1	AQU04_AQU49502	Alimentador	2057	1,17	2406,69
20250499	6228498-1	AQU04_AQU49502	Alimentador	356	1,57	558,92
20250499	6228732-1	TD(748619)	Transformador Distribuição	3	14,2	42,6
20250499	6231116-1	TD(676449)	Transformador Distribuição	1	20,27	20,27

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6231148-1	TD(19609)	Transformador Distribuição	1	16	16
20250499	6231363-1	TD(19976)	Transformador Distribuição	1	19,07	19,07
20250499	6231417-1	TD(40951)	Transformador Distribuição	78	8,68	677,04
20250499	6231551-1	TD(60662)	Transformador Distribuição	2	3,83	7,66
20250499	6231552-1	TD(2265)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20250499	6221621-1	TD(48978)	Transformador Distribuição	2	5,17	10,34
20250499	6221665-1	TD(19864)	Transformador Distribuição	1	8,52	8,52
20250499	6222131-1	TD(701228)	Transformador Distribuição	4	15,57	62,28
20250499	6226308-1	TD(23454)	Transformador Distribuição	3	1,85	5,55
20250499	6227053-1	FU(734270)	Chave Fusível	1	6,23	6,23
20250499	6232186-1	TD(652148)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20250499	6226308-1	TD(23454)	Transformador Distribuição	2	1,85	3,7
20250499	6220189-1	FR(8382)	Chave Fusível Religadora	1	9,78	9,78
20250499	6225016-1	FR(8382)	Chave Fusível Religadora	1	2,67	2,67
20250499	6220138-1	TD(695033)	Transformador Distribuição	12	6,32	75,84
20250499	6220143-1	TD(29976)	Transformador Distribuição	39	5,43	211,77
20250499	6220189-1	FR(8382)	Chave Fusível Religadora	28	9,78	273,84
20250499	6220360-1	TD(8537)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20250499	6221182-1	TD(44133)	Transformador Distribuição	62	9,67	599,54
20250499	6221317-1	TD(20014)	Transformador Distribuição	1	10,1	10,1
20250499	6222423-1	TD(25083)	Transformador Distribuição	5	3,42	17,1
20250499	6222453-1	TD(19933)	Transformador Distribuição	1	7,63	7,63
20250499	6223184-1	FU(37168867)	Chave Fusível	1	17,33	17,33

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6224258-1	TD(718514)	Transformador Distribuição	2	17,95	35,9
20250499	6224704-1	TD(8551)	Transformador Distribuição	40	2,42	96,8
20250499	6224923-1	TD(8551)	Transformador Distribuição	40	4,67	186,8
20250499	6225016-1	FR(8382)	Chave Fusível Religadora	28	2,67	74,76
20250499	6225088-1	FR(9619)	Chave Fusível Religadora	20	11,72	234,4
20250499	6225181-1	TD(19767)	Transformador Distribuição	1	9,37	9,37
20250499	6225246-1	TD(701228)	Transformador Distribuição	4	12,43	49,72
20250499	6225286-1	FU(8371)	Chave Fusível	1	8,07	8,07
20250499	6225748-1	TD(16019)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20250499	6228559-1	TD(734254)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20250499	6228706-1	TD(28235)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20250499	6228756-1	TD(53881)	Transformador Distribuição	62	22,52	1396,24
20250499	6228756-1	TD(53881)	Transformador Distribuição	5	41,4	207
20250499	6228820-1	TD(693608)	Transformador Distribuição	3	22,53	67,59
20250499	6229357-1	TD(48989)	Transformador Distribuição	1	25,95	25,95
20250499	6229458-1	FU(18294)	Chave Fusível	6	30,53	183,18
20250499	6229473-1	TD(2265)	Transformador Distribuição	1	11,68	11,68
20250499	6229570-1	TD(28254)	Transformador Distribuição	1	2,7	2,7
20250499	6229576-1	TD(666213)	Transformador Distribuição	1	9,73	9,73
20250499	6229944-1	TD(60662)	Transformador Distribuição	2	4,2	8,4
20250499	6229953-1	TD(19607)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20250499	6230167-1	TD(19609)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20250499	6230705-1	FR(9619)	Chave Fusível Religadora	20	10,5	210

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230955-1	TD(734254)	Transformador Distribuição	1	20,17	20,17
20250499	6220275-1	TD(24510)	Transformador Distribuição	45	2,98	134,1
20250499	6221472-1	FR(9835)	Chave Fusível Religadora	194	5,4	1047,6
20250499	6221613-1	FR(684101)	Chave Fusível Religadora	111	4,9	543,9
20250499	6228343-1	FR(38117)	Chave Fusível Religadora	86	4,53	389,58
20250499	6221301-1	TD(678194)	Transformador Distribuição	4	5	20
20250499	6228502-1	CF(45328)	Chave Faca	2	5,42	10,84
20250499	6228502-1	TD(27934)	Transformador Distribuição	1	28,73	28,73
20250499	6228169-1	TD(26841)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20250499	6226890-1	TD(229)	Transformador Distribuição	60	5,58	334,8
20250499	6227573-1	TD(47284)	Transformador Distribuição	4	11,25	45
20250499	6224873-1	TD(47284)	Transformador Distribuição	4	6,48	25,92
20250499	6229342-1	TD(47284)	Transformador Distribuição	4	28,98	115,92
20250499	6221274-1	TD(47284)	Transformador Distribuição	4	4,72	18,88
20250499	6229354-1	TD(30102)	Transformador Distribuição	1	29,85	29,85
20250499	6219962-1	FR(45333)	Chave Fusível Religadora	7	1,53	10,71
20250499	6221467-1	FR(115581601)	Chave Fusível Religadora	17	4,02	68,34
20250499	6224033-1	FU(31022)	Chave Fusível	1	4,85	4,85
20250499	6224619-1	FR(25208)	Chave Fusível Religadora	4	16,1	64,4
20250499	6224940-1	FR(24593)	Chave Fusível Religadora	10	4,68	46,8
20250499	6225396-1	FR(25310)	Chave Fusível Religadora	2	2,08	4,16
20250499	6225747-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	70	1,67	116,9
20250499	6225747-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	68	2,48	168,64
20250499	6225747-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	27	2,83	76,41
20250499	6225747-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	4	3,9	15,6
20250499	6226069-1	FR(24378)	Chave Fusível Religadora	12	2,97	35,64
20250499	6226069-1	FR(24378)	Chave Fusível Religadora	15	21,55	323,25
20250499	6227287-1	FU(24276)	Chave Fusível	15	2,73	40,95

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6227583-1	FU(24608)	Chave Fusível	13	7,98	103,74
20250499	6227597-1	FR(4474359)	Chave Fusível Religadora	1	4,92	4,92
20250499	6228172-1	FR(24375)	Chave Fusível Religadora	11	3,8	41,8
20250499	6228183-1	FU(24599)	Chave Fusível	6	8,18	49,08
20250499	6228255-1	FR(24562)	Chave Fusível Religadora	20	29,3	586
20250499	6228322-1	TD(29775)	Transformador Distribuição	1	47,68	47,68
20250499	6230488-1	FR(115581601)	Chave Fusível Religadora	18	12,7	228,6
20250499	6230956-1	FU(24426)	Chave Fusível	1	17,97	17,97
20250499	6231078-1	TD(30112)	Transformador Distribuição	1	26,45	26,45
20250499	6219928-1	FU(674645)	Chave Fusível	14	2,6	36,4
20250499	6223239-1	TD(665181)	Transformador Distribuição	2	1,25	2,5
20250499	6227605-1	TD(1788)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20250499	6222545-1	FU(30238)	Chave Fusível	1	5,4	5,4
20250499	6229951-1	TD(46056)	Transformador Distribuição	1	10,65	10,65
20250499	6221501-1	TD(44993)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73
20250499	6223706-1	FU(16032)	Chave Fusível	4	8,45	33,8
20250499	6223161-1	FU(16032)	Chave Fusível	4	2,85	11,4
20250499	6221800-1	TD(27309)	Transformador Distribuição	2	5,9	11,8
20250499	6223796-1	TD(23715)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82
20250499	6225005-1	FU(679877)	Chave Fusível	12	2,95	35,4
20250499	6225271-1	TD(23715)	Transformador Distribuição	1	26,25	26,25
20250499	6225871-1	TD(679849)	Transformador Distribuição	4	2,83	11,32
20250499	6227169-1	TD(23786)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20250499	6228645-1	TD(41607)	Transformador Distribuição	1	42,15	42,15
20250499	6229003-1	FU(20949)	Chave Fusível	4	3,25	13
20250499	6219937-1	TD(57500)	Transformador Distribuição	2	5,6	11,2

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6220648-1	FU(20577)	Chave Fusível	1	2,67	2,67
20250499	6229813-1	FU(734769)	Chave Fusível	1	5,68	5,68
20250499	6230799-1	FU(734769)	Chave Fusível	1	15,43	15,43
20250499	6231650-1	TD(78455674)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20250499	6232325-1	FU(676205)	Chave Fusível	4	17,9	71,6
20250499	6221158-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	385	3,08	1185,8
20250499	6221158-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	49	3,38	165,62
20250499	6221158-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	9	3,08	27,72
20250499	6221158-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	1	3,38	3,38
20250499	6222155-1	TD(21953)	Transformador Distribuição	2	17,73	35,46
20250499	6221158-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	1	3,08	3,08
20250499	6229664-1	FU(10790)	Chave Fusível	2	28,32	56,64
20250499	6229752-1	FU(692199)	Chave Fusível	1	7,25	7,25
20250499	6229797-1	TD(19942)	Transformador Distribuição	1	30,3	30,3
20250499	6230466-1	TD(19903)	Transformador Distribuição	2	27,67	55,34
20250499	6230567-1	TD(20339)	Transformador Distribuição	1	24,45	24,45
20250499	6230647-1	TD(750204)	Transformador Distribuição	1	22,87	22,87
20250499	6231744-1	TD(22459)	Transformador Distribuição	1	28,2	28,2
20250499	6227482-1	FU(13493)	Chave Fusível	102	13,22	1348,44
20250499	6228778-1	FR(744933)	Chave Fusível Religadora	50	3,7	185
20250499	6229071-1	FR(16366)	Chave Fusível Religadora	1	22,7	22,7
20250499	6229584-1	FR(10057)	Chave Fusível Religadora	6	29,88	179,28
20250499	6222801-1	TD(12694)	Transformador Distribuição	2	2,95	5,9
20250499	6225313-1	FU(16351)	Chave Fusível	7	12,5	87,5
20250499	6228231-1	TD(13208347)	Transformador Distribuição	1	11,47	11,47
20250499	6229071-1	FR(16366)	Chave Fusível Religadora	49	22,7	1112,3
20250499	6229416-1	TD(683039)	Transformador Distribuição	1	14,35	14,35
20250499	6229752-1	FU(692199)	Chave Fusível	23	7,25	166,75

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230577-1	TD(12975)	Transformador Distribuição	1	47,57	47,57
20250499	6230622-1	TD(682805)	Transformador Distribuição	1	47,97	47,97
20250499	6231366-1	FU(39669)	Chave Fusível	19	25	475
20250499	6231738-1	TD(41216)	Transformador Distribuição	1	46,63	46,63
20250499	6232138-1	TD(13382)	Transformador Distribuição	1	21,5	21,5
20250499	6225660-1	TD(28990)	Transformador Distribuição	4	7,83	31,32
20250499	6232130-1	FU(2881)	Chave Fusível	450	3,08	1386
20250499	6224473-1	EP(195455838)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20250499	6224473-1	BAP01_BAP49502	Alimentador	3	4,55	13,65
20250499	6225355-1	TD(52040)	Transformador Distribuição	1	23,55	23,55
20250499	6224473-1	BAP01_BAP49502	Alimentador	1419	0,97	1376,43
20250499	6224935-1	FU(2867)	Chave Fusível	10	6,18	61,8
20250499	6224568-1	FU(11303)	Chave Fusível	277	2,53	700,81
20250499	6225036-1	[MT]PA(13629)	Alimentador	120	8,82	1058,4
20250499	6225036-1	[MT]PA(13629)	Alimentador	9	12,87	115,83
20250499	6225036-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	6	3,48	20,88
20250499	6225036-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	16	6,28	100,48
20250499	6225107-1	FU(18071)	Chave Fusível	4	5,85	23,4
20250499	6225642-1	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	27	7,83	211,41
20250499	6226378-1	TD(24430)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20250499	6226449-1	FU(2861)	Chave Fusível	188	1,88	353,44
20250499	6226922-1	TD(1362)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08
20250499	6227702-1	TD(20690)	Transformador Distribuição	4	1,77	7,08
20250499	6228315-1	TD(1362)	Transformador Distribuição	1	8,25	8,25
20250499	6219814-1	EP(195542729)	Transformador Distribuição	1	5,1	5,1
20250499	6222924-1	TD(26244)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6223916-1	TD(1406)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20250499	6224293-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	151	2	302
20250499	6224457-1	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	27	2,4	64,8
20250499	6224912-1	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	27	6,08	164,16
20250499	6224293-1	BAP51_BAP59501	Alimentador	4	0,95	3,8
20250499	6224293-1	CF(17931)	Chave Faca	5	0,33	1,65
20250499	6221167-1	FU(1693)	Chave Fusível	108	11,13	1202,04
20250499	6231935-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	105	5,68	596,4
20250499	6231935-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	117	5,68	664,56
20250499	6231935-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	8	4,25	34
20250499	6231935-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	1	5,68	5,68
20250499	6221028-1	FR(750392)	Chave Fusível Religadora	29	19,78	573,62
20250499	6221664-1	FU(17216)	Chave Fusível	1	3,98	3,98
20250499	6222933-1	TD(19723)	Transformador Distribuição	2	1,93	3,86
20250499	6223560-1	FU(17216)	Chave Fusível	1	3,5	3,5
20250499	6224667-1	FR(750392)	Chave Fusível Religadora	29	13,37	387,73
20250499	6225682-1	FU(23916)	Chave Fusível	6	1,53	9,18
20250499	6227861-1	FU(19237)	Chave Fusível	2	7,98	15,96
20250499	6228893-1	FR(750392)	Chave Fusível Religadora	29	1,28	37,12
20250499	6229293-1	FR(750392)	Chave Fusível Religadora	29	8,5	246,5
20250499	6229524-1	TD(19371)	Transformador Distribuição	1	7,93	7,93
20250499	6219911-1	TD(677147)	Transformador Distribuição	9	8,52	76,68
20250499	6221231-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	40	6,25	250
20250499	6221231-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	32	6,28	200,96
20250499	6229032-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	1	1,98	1,98
20250499	6221231-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	23	0,87	20,01
20250499	6221231-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	2	0,87	1,74
20250499	6221231-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	15	5,97	89,55
20250499	6222033-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	14	1,73	24,22
20250499	6222033-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	20	40,35	807
20250499	6222033-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	18	40,97	737,46
20250499	6223267-1	TD(677195)	Transformador Distribuição	4	4,22	16,88

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6223413-1	FU(721155)	Chave Fusível	5	21,6	108
20250499	6223945-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	34	1,33	45,22
20250499	6223945-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	23	1,83	42,09
20250499	6223945-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	15	5,73	85,95
20250499	6223945-1	RD(756269)	Religador de Distribuição	34	3,62	123,08
20250499	6223996-1	TD(38163)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20250499	6224580-1	FU(26935)	Chave Fusível	2	0,73	1,46
20250499	6224580-1	FU(26935)	Chave Fusível	2	15,77	31,54
20250499	6224731-1	TD(38077)	Transformador Distribuição	2	15,27	30,54
20250499	6226409-1	TD(38140)	Transformador Distribuição	1	7,72	7,72
20250499	6227321-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	1	2,48	2,48
20250499	6227506-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	1	21,13	21,13
20250499	6228721-1	FU(723298)	Chave Fusível	5	21,2	106
20250499	6220531-1	TD(37920)	Transformador Distribuição	2	33,15	66,3
20250499	6220965-1	FU(11603)	Chave Fusível	45	15,25	686,25
20250499	6221037-1	FR(11610)	Chave Fusível Religadora	11	17,58	193,38
20250499	6231237-1	TD(689203)	Transformador Distribuição	1	26,97	26,97
20250499	6228537-1	RD(727077)	Religador de Distribuição	77	9,02	694,54
20250499	6231230-1	FU(26898)	Chave Fusível	9	10,53	94,77
20250499	6231368-1	TD(37893)	Transformador Distribuição	1	16,72	16,72
20250499	6231721-1	TD(56760)	Transformador Distribuição	1	15,07	15,07
20250499	6231763-1	FU(30700)	Chave Fusível	1	3,08	3,08
20250499	6231913-1	FU(11603)	Chave Fusível	45	5,3	238,5
20250499	6228537-1	RD(727077)	Religador de Distribuição	1	9,02	9,02
20250499	6221778-1	TD(37906)	Transformador Distribuição	1	7,6	7,6
20250499	6221978-1	TD(56766)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20250499	6222190-1	TD(37946)	Transformador Distribuição	1	1,03	1,03
20250499	6222587-1	TD(37872)	Transformador Distribuição	1	1,8	1,8

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6224593-1	TD(38600)	Transformador Distribuição	1	22,67	22,67
20250499	6223325-1	FU(721600)	Chave Fusível	1	17,62	17,62
20250499	6223614-1	TD(18919)	Transformador Distribuição	3	3,05	9,15
20250499	6228199-1	TD(658128)	Transformador Distribuição	4	5,85	23,4
20250499	6230005-1	FU(23886)	Chave Fusível	5	5,85	29,25
20250499	6229380-1	FU(680103)	Chave Fusível	1	2,23	2,23
20250499	6220603-1	TD(25200)	Transformador Distribuição	2	17,43	34,86
20250499	6220377-1	FU(29831)	Chave Fusível	70	2,75	192,5
20250499	6220377-1	FU(32200)	Chave Fusível	17	2,27	38,59
20250499	6220221-1	FR(10104)	Chave Fusível Religadora	15	22,13	331,95
20250499	6220221-1	FR(10104)	Chave Fusível Religadora	14	5,63	78,82
20250499	6221355-1	FR(10105)	Chave Fusível Religadora	75	19,4	1455
20250499	6223229-1	TD(53269)	Transformador Distribuição	2	20,68	41,36
20250499	6224514-1	FR(10105)	Chave Fusível Religadora	75	4,88	366
20250499	6224592-1	TD(93600614)	Transformador Distribuição	1	13,28	13,28
20250499	6225466-1	FR(7860)	Chave Fusível Religadora	22	5,08	111,76
20250499	6226240-1	FR(10105)	Chave Fusível Religadora	75	12,65	948,75
20250499	6226417-1	FU(32212)	Chave Fusível	2	8,23	16,46
20250499	6226909-1	TD(53819)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32
20250499	6227786-1	FR(37823)	Chave Fusível Religadora	13	3,37	43,81
20250499	6228314-1	FR(750486)	Chave Fusível Religadora	31	3,6	111,6
20250499	6228392-1	TD(49383)	Transformador Distribuição	5	20,2	101
20250499	6228395-1	FR(37823)	Chave Fusível Religadora	13	5,03	65,39
20250499	6229736-1	TD(757352)	Transformador Distribuição	1	5,3	5,3
20250499	6229763-1	TD(53498)	Transformador Distribuição	1	24,03	24,03
20250499	6230601-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	7	1,58	11,06
20250499	6230601-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	6	2,9	17,4
20250499	6230601-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	74	3,98	294,52

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230601-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	31	4,3	133,3
20250499	6220986-1	TD(50703)	Transformador Distribuição	1	17,78	17,78
20250499	6221508-1	FU(37583)	Chave Fusível	28	7,82	218,96
20250499	6221580-1	TD(706069)	Transformador Distribuição	4	8,73	34,92
20250499	6221652-1	TD(49297)	Transformador Distribuição	8	6,25	50
20250499	6222855-1	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	20	19,48	389,6
20250499	6222864-1	TD(51098)	Transformador Distribuição	2	22,63	45,26
20250499	6222889-1	TD(50972)	Transformador Distribuição	1	19,67	19,67
20250499	6224534-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	1	3,08	3,08
20250499	6223175-1	TD(50897)	Transformador Distribuição	10	17,58	175,8
20250499	6223557-1	TD(57508)	Transformador Distribuição	8	5,25	42
20250499	6223841-1	FU(11355)	Chave Fusível	3	2,2	6,6
20250499	6224051-1	TD(51048)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20250499	6224534-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	93	3,05	283,65
20250499	6224534-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	540	3,08	1663,2
20250499	6225312-1	FR(37901)	Chave Fusível Religadora	22	4,33	95,26
20250499	6226212-1	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	20	11,67	233,4
20250499	6226928-1	TD(688868)	Transformador Distribuição	2	9,2	18,4
20250499	6228406-1	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	20	6,42	128,4
20250499	6229097-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	42	12,73	534,66
20250499	6230338-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	42	5,18	217,56
20250499	6230443-1	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	20	5,63	112,6
20250499	6230838-1	TD(49464)	Transformador Distribuição	2	18,3	36,6
20250499	6231569-1	TD(50870)	Transformador Distribuição	2	5,85	11,7
20250499	6232156-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	42	1,97	82,74
20250499	6232340-1	TD(50870)	Transformador Distribuição	2	40,95	81,9
20250499	6220495-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	42	16,22	681,24

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6220555-1	FR(37820)	Chave Fusível Religadora	7	28,28	197,96
20250499	6220975-1	TD(50736)	Transformador Distribuição	2	18,38	36,76
20250499	6220638-1	TD(677573)	Transformador Distribuição	69	5,2	358,8
20250499	6220682-1	FU(35190)	Chave Fusível	2	18,22	36,44
20250499	6221466-1	TD(26806)	Transformador Distribuição	1	8,87	8,87
20250499	6221581-1	FU(24976)	Chave Fusível	25	5,18	129,5
20250499	6222932-1	TD(9676)	Transformador Distribuição	49	4,88	239,12
20250499	6231412-1	TD(52716)	Transformador Distribuição	1	12,83	12,83
20250499	6232306-1	TD(52275)	Transformador Distribuição	1	16,15	16,15
20250499	6219786-1	TD(52684)	Transformador Distribuição	3	2,73	8,19
20250499	6219866-1	TD(31825)	Transformador Distribuição	1	7,5	7,5
20250499	6220022-1	TD(31831)	Transformador Distribuição	1	4,3	4,3
20250499	6220033-1	TD(42630832)	Transformador Distribuição	2	2,45	4,9
20250499	6220197-1	FR(040196)	Chave Fusível Religadora	35	7,27	254,45
20250499	6220246-1	TD(9686)	Transformador Distribuição	88	1,97	173,36
20250499	6220246-1	FU(688108)	Chave Fusível	2	1,97	3,94
20250499	6220296-1	TD(739198)	Transformador Distribuição	12	19,43	233,16
20250499	6220557-1	TD(9686)	Transformador Distribuição	88	4,68	411,84
20250499	6220610-1	TD(52050)	Transformador Distribuição	1	27,15	27,15
20250499	6220634-1	FR(39041)	Chave Fusível Religadora	12	19,98	239,76
20250499	6224604-1	RD(749184)	Religador de Distribuição	76	0,33	25,08
20250499	6225060-1	TD(52080)	Transformador Distribuição	2	11,75	23,5
20250499	6225278-1	FU(695192)	Chave Fusível	1	7,72	7,72
20250499	6225717-1	TD(697229)	Transformador Distribuição	4	1,33	5,32

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228307-1	FU(9383)	Chave Fusível	187	2,48	463,76
20250499	6229900-1	TD(29316)	Transformador Distribuição	1	27,95	27,95
20250499	6220293-1	TD(679468)	Transformador Distribuição	2	23,77	47,54
20250499	6232164-1	TD(31803)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20250499	6220628-1	[BT]PA(13599)	Ramal de Baixa Tensão	16	9,47	151,52
20250499	6220628-1	[BT]PA(13600)	Ramal de Baixa Tensão	5	9,47	47,35
20250499	6227055-1	TD(697456)	Transformador Distribuição	18	1,23	22,14
20250499	6228205-1	PE(230706644)	Ponto de conexão	1	24,82	24,82
20250499	6228620-1	TD(669596)	Transformador Distribuição	1	23,4	23,4
20250499	6230240-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	59	2,62	154,58
20250499	6230240-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	3	4,23	12,69
20250499	6230240-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	10	8,03	80,3
20250499	6230240-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	6	8,3	49,8
20250499	6230240-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	59	0,25	14,75
20250499	6220316-1	TD(697456)	Transformador Distribuição	18	5,68	102,24
20250499	6222325-1	TD(738123)	Transformador Distribuição	3	2,2	6,6
20250499	6222307-1	RD(8238)	Religador de Distribuição	1	4,77	4,77
20250499	6224601-1	FU(35408)	Chave Fusível	4	6,37	25,48
20250499	6227013-1	FU(749567)	Chave Fusível	1	2,12	2,12
20250499	6227563-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	5	5,62	28,1
20250499	6227563-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	1	6,63	6,63
20250499	6227563-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	73	10,15	740,95
20250499	6222307-1	RD(8238)	Religador de Distribuição	2	4,77	9,54
20250499	6220437-1	TD(57514)	Transformador Distribuição	2	19,25	38,5
20250499	6220520-1	TD(34365)	Transformador Distribuição	2	5,9	11,8
20250499	6222307-1	RD(748307)	Religador de Distribuição	29	2,33	67,57
20250499	6222307-1	RD(748307)	Religador de Distribuição	21	4,82	101,22
20250499	6222307-1	RD(8238)	Religador de Distribuição	490	4,77	2337,3
20250499	6222342-1	FU(24777)	Chave Fusível	7	11,48	80,36

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6222480-1	FU(738270)	Chave Fusível	6	26,42	158,52
20250499	6223457-1	TD(700199)	Transformador Distribuição	1	13,7	13,7
20250499	6223550-1	TD(39423)	Transformador Distribuição	1	6,3	6,3
20250499	6224137-1	TD(34460)	Transformador Distribuição	2	2,68	5,36
20250499	6227563-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	13	11,9	154,7
20250499	6227563-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	6	0,07	0,42
20250499	6227563-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	13	3	39
20250499	6228323-1	TD(690358)	Transformador Distribuição	2	2,93	5,86
20250499	6229622-1	TD(34859)	Transformador Distribuição	1	26,58	26,58
20250499	6230504-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	73	0,05	3,65
20250499	6231134-1	TD(750793)	Transformador Distribuição	1	18,45	18,45
20250499	6231292-1	TD(34502)	Transformador Distribuição	1	17,98	17,98
20250499	6231655-1	TD(726090)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20250499	6232190-1	TD(35390)	Transformador Distribuição	1	19,02	19,02
20250499	6232262-1	TD(45071)	Transformador Distribuição	1	20,37	20,37
20250499	6232334-1	TD(45065)	Transformador Distribuição	1	18,58	18,58
20250499	6232483-1	FU(24777)	Chave Fusível	8	12,97	103,76
20250499	6228581-1	TD(760921)	Transformador Distribuição	1	27,3	27,3
20250499	6228830-1	TD(31421)	Transformador Distribuição	2	27,52	55,04
20250499	6229079-1	FR(24749)	Chave Fusível Religadora	15	25,92	388,8
20250499	6229913-1	FU(15581)	Chave Fusível	19	25,92	492,48
20250499	6230549-1	TD(741281)	Transformador Distribuição	1	26,45	26,45
20250499	6221366-1	FU(24947)	Chave Fusível	8	10,97	87,76
20250499	6223078-1	TD(31616)	Transformador Distribuição	1	11,4	11,4
20250499	6223078-1	FU(25023)	Chave Fusível	2	5,7	11,4

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6223230-1	FR(25030)	Chave Fusível Religadora	3	20,85	62,55
20250499	6231014-1	FR(7578)	Chave Fusível Religadora	24	23	552
20250499	6231248-1	TD(706663)	Transformador Distribuição	6	12,25	73,5
20250499	6231345-1	FU(25033)	Chave Fusível	9	20,45	184,05
20250499	6231823-1	TD(31039)	Transformador Distribuição	1	6,57	6,57
20250499	6231891-1	FR(25030)	Chave Fusível Religadora	3	3,37	10,11
20250499	6232132-1	FR(7578)	Chave Fusível Religadora	22	3,4	74,8
20250499	6232258-1	TD(52060)	Transformador Distribuição	2	1,35	2,7
20250499	6232503-1	FU(22948)	Chave Fusível	1	13,23	13,23
20250499	6232503-1	FU(22948)	Chave Fusível	1	19,12	19,12
20250499	6219804-1	FU(79314477)	Chave Fusível	6	6,22	37,32
20250499	6220122-1	TD(723)	Transformador Distribuição	6	23,9	143,4
20250499	6220183-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	41	5,58	228,78
20250499	6220183-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	79	7,2	568,8
20250499	6220183-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	32	1,03	32,96
20250499	6220183-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	1	1,03	1,03
20250499	6220183-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	8	1,12	8,96
20250499	6220270-1	BON52_BON59503	Alimentador	153	0,98	149,94
20250499	6220270-1	BON52_BON59503	Alimentador	78	2,22	173,16
20250499	6220401-1	TD(31616)	Transformador Distribuição	1	6,22	6,22
20250499	6220406-1	TD(709601)	Transformador Distribuição	2	23,25	46,5
20250499	6220549-1	TD(760921)	Transformador Distribuição	1	24,25	24,25
20250499	6224503-1	FU(25594)	Chave Fusível	11	3,57	39,27
20250499	6225056-1	FR(7578)	Chave Fusível Religadora	24	5,17	124,08
20250499	6227835-1	TD(30153)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20250499	6227880-1	FU(15581)	Chave Fusível	19	8,55	162,45
20250499	6228145-1	TD(674977)	Transformador Distribuição	1	0,43	0,43
20250499	6228216-1	FR(7578)	Chave Fusível Religadora	24	7,58	181,92
20250499	6228265-1	FR(24768)	Chave Fusível Religadora	42	6,17	259,14

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228333-1	FU(12774)	Chave Fusível	8	24,48	195,84
20250499	6221908-1	TD(44731)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20250499	6221566-1	FU(35184)	Chave Fusível	24	8,37	200,88
20250499	6221737-1	FU(2189)	Chave Fusível	8	5,5	44
20250499	6225363-1	FU(35184)	Chave Fusível	24	8,98	215,52
20250499	6220604-1	FR(60120296)	Chave Fusível Religadora	64	6,98	446,72
20250499	6220214-1	FR(2086)	Chave Fusível Religadora	12	2,65	31,8
20250499	6228943-1	FU(689915)	Chave Fusível	24	15,48	371,52
20250499	6220997-1	FU(689648)	Chave Fusível	37	13,27	490,99
20250499	6221727-1	TD(1063)	Transformador Distribuição	5	4,27	21,35
20250499	6220063-1	TD(8753)	Transformador Distribuição	1	9,2	9,2
20250499	6220063-1	TD(8753)	Transformador Distribuição	12	9,2	110,4
20250499	6230593-1	PE(219437245)	Ponto de conexão	1	3,48	3,48
20250499	6227422-1	FU(4946)	Chave Fusível	49	2	98
20250499	6227156-1	TD(9293)	Transformador Distribuição	31	6,53	202,43
20250499	6225125-1	TD(29985)	Transformador Distribuição	66	0,85	56,1
20250499	6221277-1	RD(758675)	Religador de Distribuição	1	1,93	1,93
20250499	6227422-1	FU(4946)	Chave Fusível	1	2	2
20250499	6221031-1	[MT]PA(13595)	Alimentador	1	0,42	0,42
20250499	6227593-1	BVI02_BVI49502	Alimentador	1692	1,22	2064,24
20250499	6227593-1	BVI02_BVI49502	Alimentador	2129	1,52	3236,08
20250499	6227593-1	BVI02_BVI49502	Alimentador	424	2,1	890,4
20250499	6227593-1	RD(745731)	Religador de Distribuição	2129	0,17	361,93
20250499	6227996-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	46	10,55	485,3
20250499	6227996-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	35	30,65	1072,75
20250499	6227996-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	20	51,57	1031,4
20250499	6219821-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	81	10,05	814,05
20250499	6219821-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	12	11,55	138,6
20250499	6219821-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	3	13,72	41,16
20250499	6219821-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	5	38,02	190,1
20250499	6220040-1	FU(4952)	Chave Fusível	266	1,9	505,4

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6220097-1	TD(50984)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20250499	6220304-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	1	10,05	10,05
20250499	6222437-1	TD(17021)	Transformador Distribuição	1	10,15	10,15
20250499	6222543-1	FU(19232)	Chave Fusível	24	6,43	154,32
20250499	6222702-1	TD(29231)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20250499	6223217-1	FU(760404)	Chave Fusível	1	17,97	17,97
20250499	6223749-1	TD(29239)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20250499	6225370-1	FU(19591)	Chave Fusível	1	5,48	5,48
20250499	6229606-1	TD(696272)	Transformador Distribuição	2	27,35	54,7
20250499	6230197-1	TD(673161)	Transformador Distribuição	4	25,67	102,68
20250499	6231660-1	FR(15590)	Chave Fusível Religadora	7	56,22	393,54
20250499	6221583-1	TD(19133)	Transformador Distribuição	1	8,12	8,12
20250499	6227469-1	FU(659223)	Chave Fusível	8	15,23	121,84
20250499	6221057-1	FU(19136)	Chave Fusível	10	16,88	168,8
20250499	6220052-1	FR(17793)	Chave Fusível Religadora	28	7,68	215,04
20250499	6229362-1	FU(22984)	Chave Fusível	14	10,67	149,38
20250499	6228204-1	TD(20964)	Transformador Distribuição	2	2,58	5,16
20250499	6227147-1	FR(17793)	Chave Fusível Religadora	28	4,03	112,84
20250499	6226590-1	TD(8767)	Transformador Distribuição	128	1,08	138,24
20250499	6225383-1	TD(29395)	Transformador Distribuição	1	8,68	8,68
20250499	6224334-1	FR(22862)	Chave Fusível Religadora	3	3,85	11,55
20250499	6232462-1	TD(659065)	Transformador Distribuição	3	21,27	63,81
20250499	6222390-1	TD(10790)	Transformador Distribuição	4	6,25	25
20250499	6226590-1	TD(8767)	Transformador Distribuição	44	1,08	47,52
20250499	6229520-1	FU(17357)	Chave Fusível	3	31,02	93,06
20250499	6221353-1	FR(17793)	Chave Fusível Religadora	28	4,2	117,6

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6225746-1	TD(25274)	Transformador Distribuição	26	3,95	102,7
20250499	6222680-1	TD(694105)	Transformador Distribuição	1	4	4
20250499	6221925-1	TD(46364)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20250499	6221370-1	FR(1315)	Chave Fusível Religadora	16	4,87	77,92
20250499	6221370-1	TD(46354)	Transformador Distribuição	15	5,03	75,45
20250499	6220759-1	TD(679988)	Transformador Distribuição	1	9,37	9,37
20250499	6229794-1	TD(46830)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20250499	6230432-1	RD(37157)	Religador de Distribuição	441	1,43	630,63
20250499	6230432-1	RD(37157)	Religador de Distribuição	238	0,63	149,94
20250499	6220759-1	TD(679988)	Transformador Distribuição	63	9,37	590,31
20250499	6220892-1	FU(022662)	Chave Fusível	36	3,03	109,08
20250499	6220892-1	FU(022662)	Chave Fusível	42	15,53	652,26
20250499	6222491-1	TD(46807)	Transformador Distribuição	2	9,13	18,26
20250499	6228675-1	TD(7113)	Transformador Distribuição	48	5,4	259,2
20250499	6228675-1	PE(12588801)	Ponto de conexão	1	18,02	18,02
20250499	6228675-1	PE(203957160)	Ponto de conexão	1	18,02	18,02
20250499	6228675-1	TD(7113)	Transformador Distribuição	46	2,05	94,3
20250499	6228967-1	TD(46871)	Transformador Distribuição	1	13,65	13,65
20250499	6230432-1	RD(37157)	Religador de Distribuição	1	2,47	2,47
20250499	6230953-1	TD(47601)	Transformador Distribuição	2	17,62	35,24
20250499	6231745-1	FU(38885)	Chave Fusível	7	5,38	37,66
20250499	6231855-1	FU(14054)	Chave Fusível	12	6,6	79,2
20250499	6220116-1	FR(1749)	Chave Fusível Religadora	43	2,12	91,16
20250499	6220432-1	TD(47975)	Transformador Distribuição	1	1,23	1,23
20250499	6220465-1	TD(49913)	Transformador Distribuição	1	20,23	20,23

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6232062-1	FR(37111)	Chave Fusível Religadora	27	3,35	90,45
20250499	6232328-1	TD(50139)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,6
20250499	6232468-1	TD(718251)	Transformador Distribuição	1	1,32	1,32
20250499	6221529-1	TD(47906)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20250499	6222395-1	FU(687187)	Chave Fusível	1	1,57	1,57
20250499	6222809-1	FR(32072)	Chave Fusível Religadora	104	4,63	481,52
20250499	6222830-1	FU(14349)	Chave Fusível	10	3,42	34,2
20250499	6225041-1	FU(1375)	Chave Fusível	11	4,82	53,02
20250499	6227082-1	FR(1749)	Chave Fusível Religadora	43	0,82	35,26
20250499	6227195-1	FU(39370)	Chave Fusível	25	4,68	117
20250499	6228272-1	TD(48413)	Transformador Distribuição	3	4,73	14,19
20250499	6228295-1	TD(688715)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20250499	6229152-1	TD(688715)	Transformador Distribuição	1	11,57	11,57
20250499	6231724-1	TD(47102)	Transformador Distribuição	2	6,18	12,36
20250499	6227029-1	TD(684437)	Transformador Distribuição	1	3,3	3,3
20250499	6228170-1	FU(731221)	Chave Fusível	6	3,93	23,58
20250499	6228966-1	TD(47639)	Transformador Distribuição	1	15,98	15,98
20250499	6231722-1	FU(701818)	Chave Fusível	9	2,85	25,65
20250499	6230018-1	TD(57385)	Transformador Distribuição	1	2,13	2,13
20250499	6220260-1	FU(731221)	Chave Fusível	6	4,62	27,72
20250499	6221944-1	CAM01_CAM49501	Alimentador	45	11,67	525,15
20250499	6226059-1	FU(10344)	Chave Fusível	90	3,8	342
20250499	6221944-1	CAM01_CAM49501	Alimentador	141	2,23	314,43
20250499	6221944-1	CAM01_CAM49501	Alimentador	514	1,93	992,02
20250499	6221944-1	CAM01_CAM49501	Alimentador	1395	1,6	2232

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6221944-1	CAM01_CAM49501	Alimentador	1328	0,87	1155,36
20250499	6221655-1	RD(43914)	Religador de Distribuição	2	9,18	18,36
20250499	6221655-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	1	25,98	25,98
20250499	6221655-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	18	25,98	467,64
20250499	6221655-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	16	10,87	173,92
20250499	6221655-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	19	10,58	201,02
20250499	6221655-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	16	10,08	161,28
20250499	6231734-1	FU(28267)	Chave Fusível	3	24,65	73,95
20250499	6231490-1	CF(11967)	Chave Faca	28	5,8	162,4
20250499	6221655-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	88	2,75	242
20250499	6229712-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	22	5,77	126,94
20250499	6229712-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	106	0,28	29,68
20250499	6229712-1	[MT]PA(13639)	Alimentador	32	9,55	305,6
20250499	6228377-1	CF(11967)	Chave Faca	28	5,35	149,8
20250499	6226456-1	TD(40372)	Transformador Distribuição	1	2,13	2,13
20250499	6221944-1	CAM01_CAM49501	Alimentador	141	0,18	25,38
20250499	6221944-1	CAM01_CAM49501	Alimentador	3237	0,15	485,55
20250499	6221944-1	CAM01_CAM49501	Alimentador	1	0,15	0,15
20250499	6221944-1	CAM01_CAM49501	Alimentador	1	1,6	1,6
20250499	6226683-1	FU(11494)	Chave Fusível	11	4,08	44,88
20250499	6226683-1	TD(40289)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20250499	6227160-1	FU(29481)	Chave Fusível	6	24,75	148,5
20250499	6229425-1	FU(41340)	Chave Fusível	2	12,3	24,6
20250499	6227160-1	FU(29481)	Chave Fusível	5	7,48	37,4
20250499	6223619-1	TD(34427)	Transformador Distribuição	1	17,82	17,82
20250499	6226755-1	TD(23853)	Transformador Distribuição	1	9	9
20250499	6229952-1	FU(21404)	Chave Fusível	2	34,28	68,56

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6232000-1	TD(43700)	Transformador Distribuição	1	24,42	24,42
20250499	6222180-1	TD(59319)	Transformador Distribuição	2	16,85	33,7
20250499	6221016-1	FU(21389)	Chave Fusível	7	15,82	110,74
20250499	6222894-1	TD(59319)	Transformador Distribuição	2	5,97	11,94
20250499	6219827-1	CAM52_CAM59504	Alimentador	1	2,3	2,3
20250499	6223466-1	CAM52_CAM59504	Alimentador	1	1,5	1,5
20250499	6219827-1	CAM52_CAM59504	Alimentador	1	0,05	0,05
20250499	6219827-1	CAM52_CAM59504	Alimentador	907	0,05	45,35
20250499	6219827-1	CAM52_CAM59504	Alimentador	141	0,05	7,05
20250499	6219827-1	CAM52_CAM59504	Alimentador	55	2,3	126,5
20250499	6219827-1	CAM52_CAM59504	Alimentador	7	10,22	71,54
20250499	6220175-1	FU(22376)	Chave Fusível	10	8,58	85,8
20250499	6221557-1	TD(31253)	Transformador Distribuição	1	11,93	11,93
20250499	6221562-1	TD(23967)	Transformador Distribuição	1	14,83	14,83
20250499	6221617-1	TD(673876)	Transformador Distribuição	1	15,22	15,22
20250499	6221992-1	FU(21327)	Chave Fusível	3	23,18	69,54
20250499	6222064-1	TD(41837)	Transformador Distribuição	1	7,55	7,55
20250499	6222214-1	FU(7806)	Chave Fusível	6	23,07	138,42
20250499	6222338-1	FU(691395)	Chave Fusível	1	14,37	14,37
20250499	6222954-1	FU(22388)	Chave Fusível	1	5,83	5,83
20250499	6223135-1	TD(660503)	Transformador Distribuição	2	17,68	35,36
20250499	6223203-1	TD(31236)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6223466-1	CAM52_CAM59504	Alimentador	634	1,5	951
20250499	6223466-1	CAM52_CAM59504	Alimentador	56	3,3	184,8
20250499	6223466-1	CAM52_CAM59504	Alimentador	6	10,97	65,82
20250499	6226354-1	FU(22351)	Chave Fusível	20	4,72	94,4
20250499	6227504-1	FU(41010)	Chave Fusível	2	13,33	26,66
20250499	6227817-1	TD(705919)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20250499	6228773-1	FU(22351)	Chave Fusível	20	21,32	426,4
20250499	6228876-1	FU(37992)	Chave Fusível	9	21,37	192,33
20250499	6229395-1	TD(29726)	Transformador Distribuição	1	10,3	10,3
20250499	6231987-1	FU(37358)	Chave Fusível	1	23,18	23,18
20250499	6232268-1	TD(47444)	Transformador Distribuição	1	26,93	26,93
20250499	6224936-1	FU(22351)	Chave Fusível	20	4,48	89,6
20250499	6225426-1	TD(655056)	Transformador Distribuição	1	4,42	4,42
20250499	6225833-1	FU(22360)	Chave Fusível	3	1,57	4,71
20250499	6223466-1	CAM52_CAM59504	Alimentador	1	3,3	3,3
20250499	6225738-1	TD(60505)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250499	6221229-1	TD(36)	Transformador Distribuição	83	20,3	1684,9
20250499	6223385-1	TD(56199)	Transformador Distribuição	74	15,03	1112,22
20250499	6226561-1	FU(39535)	Chave Fusível	3	50,58	151,74
20250499	6225965-1	FU(25951)	Chave Fusível	6	2,47	14,82
20250499	6225469-1	FU(25957)	Chave Fusível	5	10,38	51,9
20250499	6224572-1	TD(731852)	Transformador Distribuição	1	22,73	22,73
20250499	6224222-1	TD(14118672)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,7
20250499	6223658-1	TD(34261)	Transformador Distribuição	1	6,95	6,95
20250499	6230493-1	FU(38392)	Chave Fusível	3	3,98	11,94

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6226473-1	FU(25957)	Chave Fusível	5	26,27	131,35
20250499	6224890-1	FU(25936)	Chave Fusível	4	5,55	22,2
20250499	6224624-1	CAS02_CAS49507	Alimentador	21	2,48	52,08
20250499	6224624-1	CAS02_CAS49507	Alimentador	563	2,03	1142,89
20250499	6224624-1	CAS02_CAS49507	Alimentador	441	0,05	22,05
20250499	6224624-1	CAS02_CAS49507	Alimentador	75	0,05	3,75
20250499	6224624-1	CAS02_CAS49507	Alimentador	212	0,05	10,6
20250499	6224624-1	CAS02_CAS49507	Alimentador	2401	0,05	120,05
20250499	6225999-1	TD(13)	Transformador Distribuição	2	22,77	45,54
20250499	6219836-1	TD(56470)	Transformador Distribuição	1	3,1	3,1
20250499	6222943-1	TD(33629)	Transformador Distribuição	1	2,75	2,75
20250499	6222664-1	TD(55)	Transformador Distribuição	81	2,13	172,53
20250499	6221603-1	TD(55)	Transformador Distribuição	81	1,2	97,2
20250499	6220095-1	TD(55)	Transformador Distribuição	81	2,88	233,28
20250499	6224624-1	CAS02_CAS49507	Alimentador	721	2,03	1463,63
20250499	6224624-1	CAS02_CAS49507	Alimentador	107	2,48	265,36
20250499	6224624-1	CAS02_CAS49507	Alimentador	3	5,02	15,06
20250499	6224890-1	FU(25936)	Chave Fusível	6	5,55	33,3
20250499	6226473-1	FU(25957)	Chave Fusível	4	26,27	105,08
20250499	6226473-1	FU(25957)	Chave Fusível	1	35,45	35,45
20250499	6229932-1	FU(20266)	Chave Fusível	1	22,6	22,6
20250499	6229996-1	TD(5810)	Transformador Distribuição	74	5	370
20250499	6220668-1	RD(708386)	Religador de Distribuição	1346	0,12	161,52
20250499	6232364-1	TD(40693)	Transformador Distribuição	132	1,42	187,44
20250499	6232364-1	PE(15308397)	Ponto de conexão	1	7,98	7,98
20250499	6221244-1	FU(6096)	Chave Fusível	267	2,7	720,9
20250499	6220678-1	FU(729962)	Chave Fusível	21	1,55	32,55
20250499	6220678-1	RD(708422)	Religador de Distribuição	669	2,2	1471,8
20250499	6220668-1	RD(708386)	Religador de Distribuição	23	0,12	2,76
20250499	6220678-1	RD(708422)	Religador de Distribuição	2567	0,27	693,09

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6220678-1	FU(729962)	Chave Fusível	283	1,55	438,65
20250499	6229636-1	TD(5447)	Transformador Distribuição	124	11,32	1403,68
20250499	6229643-1	TD(654717)	Transformador Distribuição	26	3,13	81,38
20250499	6220258-1	FU(6204)	Chave Fusível	240	1,98	475,2
20250499	6228202-1	TD(654717)	Transformador Distribuição	26	3,98	103,48
20250499	6227639-1	TD(694666)	Transformador Distribuição	2	5,08	10,16
20250499	6228560-1	TD(55137)	Transformador Distribuição	1	30,17	30,17
20250499	6228588-1	FR(17165)	Chave Fusível Religadora	75	23,82	1786,5
20250499	6226262-1	RD(11007)	Religador de Distribuição	1	4,9	4,9
20250499	6229649-1	FU(684373)	Chave Fusível	44	9,65	424,6
20250499	6229725-1	TD(685854)	Transformador Distribuição	1	10,1	10,1
20250499	6230034-1	TD(55139)	Transformador Distribuição	1	26,43	26,43
20250499	6228520-1	RD(730649)	Religador de Distribuição	85	0,17	14,45
20250499	6224824-1	RD(720243)	Religador de Distribuição	4202	0,25	1050,5
20250499	6224824-1	RD(720243)	Religador de Distribuição	2169	0,73	1583,37
20250499	6224824-1	RD(720243)	Religador de Distribuição	2636	1,37	3611,32
20250499	6224824-1	RD(720243)	Religador de Distribuição	184	1,68	309,12
20250499	6224824-1	RD(720243)	Religador de Distribuição	618	3,37	2082,66
20250499	6224824-1	RD(720243)	Religador de Distribuição	1	0,25	0,25
20250499	6224824-1	RD(720243)	Religador de Distribuição	3	0,25	0,75
20250499	6224824-1	RD(720243)	Religador de Distribuição	1	1,37	1,37
20250499	6230370-1	TD(11498)	Transformador Distribuição	1	23,48	23,48
20250499	6231929-1	FU(15889)	Chave Fusível	3	11,42	34,26
20250499	6222469-1	TD(707100)	Transformador Distribuição	7	6,53	45,71
20250499	6230181-1	TD(11511)	Transformador Distribuição	2	23,67	47,34
20250499	6232480-1	TD(3482)	Transformador Distribuição	127	3,27	415,29
20250499	6221051-1	FU(16163)	Chave Fusível	16	5,9	94,4

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6219863-1	TD(5664)	Transformador Distribuição	25	6,15	153,75
20250499	6229309-1	FU(5645)	Chave Fusível	148	4,07	602,36
20250499	6229309-1	FU(5645)	Chave Fusível	22	4,07	89,54
20250499	6224486-1	TD(29715)	Transformador Distribuição	56	4,22	236,32
20250499	6224874-1	TD(6530)	Transformador Distribuição	56	4,1	229,6
20250499	6224874-1	[BT]PA(13624)	Ramal de Baixa Tensão	7	11,33	79,31
20250499	6229075-1	FU(45112)	Chave Fusível	1	2,78	2,78
20250499	6229523-1	FU(761212)	Chave Fusível	6	16,13	96,78
20250499	6229224-1	FU(90234117)	Chave Fusível	20	15,32	306,4
20250499	6231780-1	TD(10992)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20250499	6230027-1	TD(6688)	Transformador Distribuição	1	2,75	2,75
20250499	6231435-1	[BT]PA(13654)	Ramal de Baixa Tensão	2	18,28	36,56
20250499	6231435-1	[BT]PA(13654)	Ramal de Baixa Tensão	9	18,28	164,52
20250499	6225290-1	FU(5646)	Chave Fusível	226	1,48	334,48
20250499	6228627-1	TD(57728)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20250499	6232410-1	TD(6341)	Transformador Distribuição	84	2,8	235,2
20250499	6226098-1	TD(706722)	Transformador Distribuição	2	3,45	6,9
20250499	6226188-1	TD(6341)	Transformador Distribuição	22	1,95	42,9
20250499	6226188-1	TD(6341)	Transformador Distribuição	84	1,95	163,8
20250499	6229266-1	FU(11290)	Chave Fusível	2	28,62	57,24
20250499	6232410-1	TD(6341)	Transformador Distribuição	22	2,8	61,6
20250499	6223849-1	TD(11550)	Transformador Distribuição	3	9,7	29,1
20250499	6226697-1	TD(690042)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20250499	6229274-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	1	2,63	2,63
20250499	6229446-1	FU(29110)	Chave Fusível	45	12,48	561,6
20250499	6229446-1	RD(5857016)	Religador de Distribuição	12	1,57	18,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228688-1	TD(745314)	Transformador Distribuição	42	3,45	144,9
20250499	6228635-1	FU(29110)	Chave Fusível	45	6,08	273,6
20250499	6228637-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	1	2,08	2,08
20250499	6229533-1	TD(3805)	Transformador Distribuição	80	6,82	545,6
20250499	6230483-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	20	29,45	589
20250499	6230483-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	1	29,45	29,45
20250499	6231644-1	FU(26206282)	Chave Fusível	7	10,88	76,16
20250499	6220186-1	FU(17037)	Chave Fusível	8	10,08	80,64
20250499	6220439-1	FU(16288)	Chave Fusível	3	21,32	63,96
20250499	6220714-1	TD(17594)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20250499	6221023-1	FU(17048)	Chave Fusível	25	8,67	216,75
20250499	6222105-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	63	4,52	284,76
20250499	6222168-1	TD(27555)	Transformador Distribuição	1	14,88	14,88
20250499	6222467-1	TD(724351)	Transformador Distribuição	1	12,03	12,03
20250499	6223051-1	TD(17090)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20250499	6223123-1	TD(17483)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20250499	6223598-1	FU(16429)	Chave Fusível	3	7,17	21,51
20250499	6226496-1	FU(16303)	Chave Fusível	3	10,3	30,9
20250499	6230047-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	10,23	10,23
20250499	6231644-1	FU(26206282)	Chave Fusível	1	10,88	10,88
20250499	6227601-1	FU(17240)	Chave Fusível	1	10,9	10,9
20250499	6222105-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	4,52	4,52
20250499	6224838-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	11,72	11,72
20250499	6225402-1	FR(17111)	Chave Fusível Religadora	1	26,58	26,58
20250499	6223625-1	FU(17306)	Chave Fusível	13	5,57	72,41
20250499	6223993-1	TD(17594)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,9
20250499	6224176-1	TD(27555)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20250499	6224838-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	63	11,72	738,36
20250499	6224909-1	FU(16063)	Chave Fusível	3	29,47	88,41

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6224919-1	FU(736050)	Chave Fusível	5	26,25	131,25
20250499	6225035-1	TD(27555)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20250499	6225057-1	TD(17114)	Transformador Distribuição	3	10,38	31,14
20250499	6225058-1	FU(17305)	Chave Fusível	6	9,82	58,92
20250499	6225402-1	FR(17111)	Chave Fusível Religadora	47	26,58	1249,26
20250499	6225632-1	FU(716147)	Chave Fusível	1	5,95	5,95
20250499	6226338-1	FU(17350)	Chave Fusível	2	29,37	58,74
20250499	6226496-1	FU(16303)	Chave Fusível	30	10,3	309
20250499	6227601-1	FU(17240)	Chave Fusível	8	10,9	87,2
20250499	6229168-1	TD(10700)	Transformador Distribuição	12	35,52	426,24
20250499	6229470-1	FU(17048)	Chave Fusível	25	33,22	830,5
20250499	6229867-1	TD(59411784)	Transformador Distribuição	1	34,28	34,28
20250499	6229918-1	FU(736050)	Chave Fusível	5	29,17	145,85
20250499	6230047-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	63	10,23	644,49
20250499	6230532-1	TD(52661)	Transformador Distribuição	1	20,67	20,67
20250499	6231397-1	FU(17043)	Chave Fusível	2	18,63	37,26
20250499	6231568-1	FU(17242)	Chave Fusível	4	9,45	37,8
20250499	6232005-1	TD(17514)	Transformador Distribuição	2	5,8	11,6
20250499	6228723-1	TD(3653)	Transformador Distribuição	54	4,33	233,82
20250499	6221239-1	TD(40676)	Transformador Distribuição	67	4,13	276,71
20250499	6220266-1	TD(6329)	Transformador Distribuição	30	5,52	165,6
20250499	6228676-1	TD(26482)	Transformador Distribuição	94	5,05	474,7
20250499	6229265-1	TD(3674)	Transformador Distribuição	44	8,07	355,08
20250499	6229658-1	PE(203279200)	Ponto de conexão	1	1,98	1,98
20250499	6231517-1	FU(15791)	Chave Fusível	7	11,73	82,11
20250499	6228451-1	TD(697459)	Transformador Distribuição	2	23,28	46,56
20250499	6229366-1	FU(32167)	Chave Fusível	13	10,03	130,39

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6231186-1	FU(15765)	Chave Fusível	2	25,62	51,24
20250499	6229236-1	FU(9094)	Chave Fusível	30	7,47	224,1
20250499	6229409-1	TD(3697)	Transformador Distribuição	74	5,9	436,6
20250499	6229236-1	FU(9094)	Chave Fusível	60	12,6	756
20250499	6222911-1	TD(3734)	Transformador Distribuição	92	1,03	94,76
20250499	6230441-1	FU(7020)	Chave Fusível	168	3,37	566,16
20250499	6229226-1	FU(7020)	Chave Fusível	168	7,78	1307,04
20250499	6225381-1	TD(28063)	Transformador Distribuição	1	1,6	1,6
20250499	6229359-1	TD(5863)	Transformador Distribuição	73	6,03	440,19
20250499	6229274-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	39	9	351
20250499	6229274-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	39	6,55	255,45
20250499	6228637-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	64	2,08	133,12
20250499	6229274-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	64	2,63	168,32
20250499	6228637-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	4	2,08	8,32
20250499	6229274-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	4	2,63	10,52
20250499	6226644-1	TD(710864)	Transformador Distribuição	103	2,1	216,3
20250499	6229274-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	12	2,63	31,56
20250499	6228637-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	12	1,3	15,6
20250499	6226644-1	TD(710864)	Transformador Distribuição	7	2,1	14,7
20250499	6228637-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	362	1,3	470,6
20250499	6228637-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	1571	2,08	3267,68
20250499	6229274-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	1894	2,63	4981,22
20250499	6229613-1	TD(44409)	Transformador Distribuição	14	9,63	134,82
20250499	6229986-1	CE(11995)	Chave Seccionadora	151	3,37	508,87
20250499	6229268-1	TD(4637)	Transformador Distribuição	84	8,47	711,48
20250499	6220668-1	RD(708386)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20250499	6226568-1	FU(699161)	Chave Fusível	2	3,02	6,04
20250499	6229283-1	TD(1597376)	Transformador Distribuição	17	4,55	77,35

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6229283-1	TD(1597376)	Transformador Distribuição	34	4,55	154,7
20250499	6226568-1	FU(699161)	Chave Fusível	658	3,02	1987,16
20250499	6227328-1	FU(11260)	Chave Fusível	13	2,92	37,96
20250499	6221309-1	TD(724907)	Transformador Distribuição	46	2	92
20250499	6232305-1	FU(8742)	Chave Fusível	363	3,05	1107,15
20250499	6230184-1	FU(9062)	Chave Fusível	333	5,82	1938,06
20250499	6229260-1	FU(9062)	Chave Fusível	333	5,28	1758,24
20250499	6228627-1	TD(57728)	Transformador Distribuição	112	7,28	815,36
20250499	6229907-1	TD(4540)	Transformador Distribuição	105	4,02	422,1
20250499	6230523-1	FR(35277)	Chave Fusível Religadora	4	0,52	2,08
20250499	6230746-1	FU(40110)	Chave Fusível	8	12,13	97,04
20250499	6231924-1	TD(21119)	Transformador Distribuição	2	6,57	13,14
20250499	6224447-1	TD(54889)	Transformador Distribuição	4	4,45	17,8
20250499	6225433-1	FU(30017)	Chave Fusível	130	2,67	347,1
20250499	6228627-1	TD(57728)	Transformador Distribuição	83	7,28	604,24
20250499	6229279-1	RD(8746)	Religador de Distribuição	50	3,93	196,5
20250499	6229363-1	TD(21913)	Transformador Distribuição	1	28,48	28,48
20250499	6229596-1	RD(730595)	Religador de Distribuição	1343	1,4	1880,2
20250499	6229596-1	RD(730595)	Religador de Distribuição	182	1,92	349,44
20250499	6229596-1	RD(730595)	Religador de Distribuição	99	2,12	209,88
20250499	6221367-1	TD(48867)	Transformador Distribuição	6	3,48	20,88
20250499	6221241-1	FU(5507)	Chave Fusível	297	3,97	1179,09
20250499	6228626-1	TD(675301)	Transformador Distribuição	61	9,57	583,77
20250499	6229414-1	TD(5599)	Transformador Distribuição	59	4,18	246,62
20250499	6221683-1	TD(3349323)	Transformador Distribuição	2	5,55	11,1
20250499	6222029-1	FU(7554)	Chave Fusível	4	3,38	13,52

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6226769-1	TD(735759)	Transformador Distribuição	10	5,73	57,3
20250499	6229232-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	5489	0,08	439,12
20250499	6229232-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	2	0,82	1,64
20250499	6229232-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	2	0,08	0,16
20250499	6232516-1	TD(64573172)	Transformador Distribuição	2	15,78	31,56
20250499	6229232-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	5446	0,82	4465,72
20250499	6229232-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	37	8,05	297,85
20250499	6229232-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	37	1,82	67,34
20250499	6229232-1	CF(8883)	Chave Faca	57	1,15	65,55
20250499	6229253-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	111	6,52	723,72
20250499	6229388-1	TD(12042)	Transformador Distribuição	1	26,42	26,42
20250499	6229436-1	TD(715915)	Transformador Distribuição	2	28,62	57,24
20250499	6229845-1	FU(15554)	Chave Fusível	5	24,68	123,4
20250499	6229868-1	TD(28119)	Transformador Distribuição	1	24,18	24,18
20250499	6230915-1	TD(28120)	Transformador Distribuição	4	17,97	71,88
20250499	6231012-1	TD(708918)	Transformador Distribuição	1	19,47	19,47
20250499	6222029-1	FU(7554)	Chave Fusível	5	3,02	15,1
20250499	6231450-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	2	1,53	3,06
20250499	6231450-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	368	1,43	526,24
20250499	6231450-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	73	1,53	111,69
20250499	6231450-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	17	2,12	36,04
20250499	6231450-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	100	5,15	515
20250499	6231450-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	176	6,4	1126,4
20250499	6231450-1	CF(6536)	Chave Faca	1	3,83	3,83
20250499	6229314-1	FU(711496)	Chave Fusível	37	6,2	229,4
20250499	6230581-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	450	2,12	954
20250499	6230581-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	276	2,87	792,12

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230581-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	325	0,73	237,25
20250499	6230581-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	125	1,57	196,25
20250499	6230988-1	FU(719361)	Chave Fusível	2	16,9	33,8
20250499	6230581-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	2	2,12	4,24
20250499	6230581-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	2	0,73	1,46
20250499	6229237-1	FU(11421)	Chave Fusível	53	2,37	125,61
20250499	6226879-1	TD(6600)	Transformador Distribuição	23	8,02	184,46
20250499	6229243-1	PE(19997831)	Ponto de conexão	2	6,63	13,26
20250499	6230856-1	FU(444008)	Chave Fusível	81	2,08	168,48
20250499	6226585-1	TD(4477)	Transformador Distribuição	76	2,13	161,88
20250499	6229232-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	4066	0,08	325,28
20250499	6223020-1	TD(28712)	Transformador Distribuição	70	3,08	215,6
20250499	6223333-1	TD(28712)	Transformador Distribuição	70	3,98	278,6
20250499	6224699-1	CGP01_CGP49511	Alimentador	591	5,83	3445,53
20250499	6224699-1	CGP01_CGP49511	Alimentador	93	1,38	128,34
20250499	6224699-1	CGP01_CGP49511	Alimentador	572	0,72	411,84
20250499	6224699-1	CGP01_CGP49511	Alimentador	6	0,72	4,32
20250499	6221988-1	TD(5183)	Transformador Distribuição	24	2,2	52,8
20250499	6231477-1	FU(6423)	Chave Fusível	30	1,73	51,9
20250499	6224293-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	1	0,67	0,67
20250499	6223834-1	TD(30371)	Transformador Distribuição	83	1,52	126,16
20250499	6223022-1	TD(26722)	Transformador Distribuição	77	2,43	187,11
20250499	6222854-1	TD(4139)	Transformador Distribuição	59	6,17	364,03
20250499	6229480-1	TD(48918)	Transformador Distribuição	47	11,3	531,1
20250499	6228995-1	TD(24749)	Transformador Distribuição	67	3,92	262,64
20250499	6221252-1	FU(11231)	Chave Fusível	672	2,52	1693,44
20250499	6228673-1	TD(24749)	Transformador Distribuição	67	1,93	129,31

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6231403-1	TD(687201)	Transformador Distribuição	54	2,28	123,12
20250499	6229264-1	FU(11524)	Chave Fusível	71	5,3	376,3
20250499	6226191-1	TD(31121)	Transformador Distribuição	38	11,25	427,5
20250499	6226361-1	TD(6420)	Transformador Distribuição	103	3	309
20250499	6227739-1	TD(4347)	Transformador Distribuição	39	2,13	83,07
20250499	6225310-1	TD(675138)	Transformador Distribuição	63	3,07	193,41
20250499	6228736-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	1	3,32	3,32
20250499	6229244-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	1	7,7	7,7
20250499	6229244-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	367	7,7	2825,9
20250499	6226694-1	FU(6142)	Chave Fusível	50	4,55	227,5
20250499	6226824-1	TD(55127)	Transformador Distribuição	2	23,12	46,24
20250499	6227093-1	FU(39560)	Chave Fusível	7	9,75	68,25
20250499	6227110-1	TD(28163)	Transformador Distribuição	1	9,23	9,23
20250499	6230614-1	TD(701673)	Transformador Distribuição	2	25,45	50,9
20250499	6230785-1	TD(28172)	Transformador Distribuição	1	24,4	24,4
20250499	6230945-1	TD(16008)	Transformador Distribuição	2	23,58	47,16
20250499	6231206-1	TD(28160)	Transformador Distribuição	1	25,13	25,13
20250499	6231315-1	TD(15955)	Transformador Distribuição	1	21,45	21,45
20250499	6231892-1	FU(9004)	Chave Fusível	2	11,38	22,76
20250499	6232165-1	TD(28139)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,9
20250499	6232167-1	TD(15956)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20250499	6232242-1	TD(28171)	Transformador Distribuição	2	2,8	5,6
20250499	6221253-1	FU(5191)	Chave Fusível	396	1,55	613,8
20250499	6227776-1	TD(652608)	Transformador Distribuição	1	6,9	6,9

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6227815-1	TD(14123)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250499	6228551-1	FU(9004)	Chave Fusível	2	6,62	13,24
20250499	6228736-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	105	3,32	348,6
20250499	6228736-1	RD(730609)	Religador de Distribuição	262	3,48	911,76
20250499	6228736-1	FU(684221)	Chave Fusível	9	0,22	1,98
20250499	6229182-1	TD(757155)	Transformador Distribuição	1	16,72	16,72
20250499	6229469-1	FU(15411)	Chave Fusível	12	9,78	117,36
20250499	6220485-1	FU(37628)	Chave Fusível	31	1,48	45,88
20250499	6228920-1	TD(11631)	Transformador Distribuição	2	9,35	18,7
20250499	6222222-1	FU(15776)	Chave Fusível	3	12,12	36,36
20250499	6230455-1	FU(41796)	Chave Fusível	20	10,05	201
20250499	6230482-1	TD(12377)	Transformador Distribuição	1	35,03	35,03
20250499	6230625-1	TD(44981)	Transformador Distribuição	2	24,32	48,64
20250499	6230801-1	TD(36781)	Transformador Distribuição	1	23,15	23,15
20250499	6231007-1	TD(10537)	Transformador Distribuição	11	19,58	215,38
20250499	6231514-1	FU(15534)	Chave Fusível	10	9,63	96,3
20250499	6231636-1	TD(12141)	Transformador Distribuição	1	8,73	8,73
20250499	6227292-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	132	2,15	283,8
20250499	6227292-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	111	6,52	723,72
20250499	6221428-1	TD(41185)	Transformador Distribuição	1	9,13	9,13
20250499	6227649-1	FU(15495)	Chave Fusível	3	12,2	36,6
20250499	6227726-1	FU(15536)	Chave Fusível	1	3,02	3,02
20250499	6227788-1	FU(6369)	Chave Fusível	53	2,93	155,29
20250499	6227799-1	FU(6378)	Chave Fusível	29	3,97	115,13
20250499	6227811-1	TD(711743)	Transformador Distribuição	5	3,65	18,25
20250499	6227860-1	FU(6229)	Chave Fusível	84	5,53	464,52
20250499	6228029-1	TD(12517)	Transformador Distribuição	1	15,48	15,48
20250499	6228130-1	FU(683071)	Chave Fusível	16	5,15	82,4

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228341-1	FU(15428)	Chave Fusível	6	4,08	24,48
20250499	6228372-1	TD(33578)	Transformador Distribuição	1	7,1	7,1
20250499	6228398-1	TD(760123)	Transformador Distribuição	4	2,02	8,08
20250499	6228939-1	TD(28199)	Transformador Distribuição	2	4,58	9,16
20250499	6229138-1	TD(12387)	Transformador Distribuição	1	30,67	30,67
20250499	6227292-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	62	13,77	853,74
20250499	6227292-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	790	14,32	11312,8
20250499	6227292-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	97	14,73	1428,81
20250499	6230002-1	FU(7555)	Chave Fusível	117	13,03	1524,51
20250499	6220430-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	126	0,27	34,02
20250499	6229292-1	FU(15073)	Chave Fusível	3	29,82	89,46
20250499	6229292-1	FU(15073)	Chave Fusível	1	32,12	32,12
20250499	6229325-1	FU(15544)	Chave Fusível	7	14,12	98,84
20250499	6225490-1	FU(8711)	Chave Fusível	457	3,12	1425,84
20250499	6226265-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	36	9,38	337,68
20250499	6226265-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	13	10,72	139,36
20250499	6226265-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	4	15,88	63,52
20250499	6226265-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	65	18,18	1181,7
20250499	6226265-1	CF(732921)	Chave Faca	8	0,37	2,96
20250499	6226265-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	50	2,98	149
20250499	6226507-1	FU(14738)	Chave Fusível	1	8,23	8,23
20250499	6226529-1	TD(6615)	Transformador Distribuição	17	7,07	120,19
20250499	6226934-1	TD(666992)	Transformador Distribuição	2	27,02	54,04
20250499	6227174-1	FU(7555)	Chave Fusível	118	0,83	97,94
20250499	6220865-1	FU(7555)	Chave Fusível	118	3,95	466,1
20250499	6229924-1	TD(21050)	Transformador Distribuição	1	17,4	17,4
20250499	6224966-1	TD(28656)	Transformador Distribuição	30	2,53	75,9
20250499	6229276-1	TD(6353)	Transformador Distribuição	46	8,22	378,12

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6229591-1	TD(12298)	Transformador Distribuição	1	7,55	7,55
20250499	6221730-1	FU(11923)	Chave Fusível	137	1,1	150,7
20250499	6229968-1	FU(39782)	Chave Fusível	3	26,07	78,21
20250499	6230613-1	FU(725306)	Chave Fusível	24	20,43	490,32
20250499	6231910-1	TD(3130)	Transformador Distribuição	41	2,23	91,43
20250499	6230613-1	FU(725306)	Chave Fusível	1	20,43	20,43
20250499	6220930-1	TD(12343)	Transformador Distribuição	1	18,02	18,02
20250499	6222346-1	TD(665743)	Transformador Distribuição	4	3,98	15,92
20250499	6223215-1	FU(16245)	Chave Fusível	1	4,97	4,97
20250499	6223471-1	TD(676949)	Transformador Distribuição	21	2,05	43,05
20250499	6220178-1	TD(47766)	Transformador Distribuição	21	6,8	142,8
20250499	6224839-1	RD(43490)	Religador de Distribuição	79	0,07	5,53
20250499	6224839-1	RD(43490)	Religador de Distribuição	87	37,55	3266,85
20250499	6224839-1	RD(43490)	Religador de Distribuição	29	37,42	1085,18
20250499	6224839-1	RD(43490)	Religador de Distribuição	5	37,42	187,1
20250499	6224839-1	RD(43490)	Religador de Distribuição	79	14,78	1167,62
20250499	6231175-1	TD(757540)	Transformador Distribuição	1	44,05	44,05
20250499	6230409-1	TD(54853)	Transformador Distribuição	2	46,48	92,96
20250499	6229967-1	TD(671672)	Transformador Distribuição	3	32,73	98,19
20250499	6229948-1	FU(17103)	Chave Fusível	2	31,58	63,16
20250499	6229795-1	TD(54849)	Transformador Distribuição	1	31,73	31,73
20250499	6229789-1	TD(27420)	Transformador Distribuição	1	48,65	48,65
20250499	6229787-1	FU(15231)	Chave Fusível	3	33,2	99,6
20250499	6229497-1	PE(210185948)	Ponto de conexão	1	27,95	27,95
20250499	6227979-1	FU(10037)	Chave Fusível	3	28,37	85,11
20250499	6227018-1	TD(25432)	Transformador Distribuição	1	5,97	5,97

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6226852-1	TD(703724)	Transformador Distribuição	1	8,63	8,63
20250499	6226801-1	TD(27420)	Transformador Distribuição	1	11,02	11,02
20250499	6226750-1	[MT]PA(13634)	Alimentador	2	8,23	16,46
20250499	6226567-1	TD(12892)	Transformador Distribuição	1	2,1	2,1
20250499	6225063-1	FU(17529)	Chave Fusível	3	13,95	41,85
20250499	6225115-1	TD(36780)	Transformador Distribuição	45	2,28	102,6
20250499	6225140-1	TD(35352)	Transformador Distribuição	4	3,05	12,2
20250499	6228514-1	RD(735925)	Religador de Distribuição	97	1,83	177,51
20250499	6228514-1	RD(735925)	Religador de Distribuição	196	4,22	827,12
20250499	6229210-1	RD(735913)	Religador de Distribuição	258	0,2	51,6
20250499	6229210-1	RD(735913)	Religador de Distribuição	242	7,27	1759,34
20250499	6229210-1	RD(735913)	Religador de Distribuição	293	9,18	2689,74
20250499	6230077-1	TD(21318)	Transformador Distribuição	4	1,08	4,32
20250499	6231193-1	TD(21318)	Transformador Distribuição	4	17,38	69,52
20250499	6231483-1	TD(16734)	Transformador Distribuição	3	4,03	12,09
20250499	6232421-1	TD(16587)	Transformador Distribuição	1	31,3	31,3
20250499	6220129-1	FU(25528)	Chave Fusível	8	6,52	52,16
20250499	6220284-1	FU(19169)	Chave Fusível	25	6,52	163
20250499	6221407-1	TD(56628)	Transformador Distribuição	2	8,38	16,76
20250499	6222122-1	TD(35963)	Transformador Distribuição	4	19,63	78,52
20250499	6222396-1	FU(716100)	Chave Fusível	3	4,52	13,56
20250499	6222532-1	TD(47516)	Transformador Distribuição	1	7,85	7,85
20250499	6226426-1	TD(28270)	Transformador Distribuição	3	3,9	11,7
20250499	6231731-1	TD(15204)	Transformador Distribuição	4	4,35	17,4
20250499	6224307-1	FU(21263)	Chave Fusível	31	2,6	80,6

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6223351-1	TD(15425)	Transformador Distribuição	2	4,22	8,44
20250499	6230084-1	TD(15190)	Transformador Distribuição	2	1,42	2,84
20250499	6229850-1	TD(50274)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20250499	6229413-1	TD(15041)	Transformador Distribuição	6	3,28	19,68
20250499	6228047-1	TD(55039)	Transformador Distribuição	6	1,45	8,7
20250499	6225119-1	FU(4445)	Chave Fusível	2	3,95	7,9
20250499	6221202-1	TD(24221)	Transformador Distribuição	35	3,18	111,3
20250499	6220937-1	FU(4616)	Chave Fusível	151	2,38	359,38
20250499	6220417-1	FU(4616)	Chave Fusível	151	1,78	268,78
20250499	6229027-1	FU(27434366)	Chave Fusível	15	1,45	21,75
20250499	6232072-1	TD(14192)	Transformador Distribuição	1	3,7	3,7
20250499	6229500-1	RD(719449)	Religador de Distribuição	2670	0,6	1602
20250499	6223674-1	[MT]PA(13615)	Alimentador	35	4,57	159,95
20250499	6223962-1	TD(725297)	Transformador Distribuição	35	4,75	166,25
20250499	6225400-1	TD(7836)	Transformador Distribuição	71	1,72	122,12
20250499	6220734-1	RD(719447)	Religador de Distribuição	1786	0,1	178,6
20250499	6220734-1	RD(719447)	Religador de Distribuição	2670	1,55	4138,5
20250499	6230893-1	COR05_COR49537	Alimentador	83	0,05	4,15
20250499	6230893-1	[MT]PA(13649)	Alimentador	956	0,1	95,6
20250499	6230893-1	[MT]PA(13649)	Alimentador	251	3,1	778,1
20250499	6221027-1	TD(60248)	Transformador Distribuição	48	2,68	128,64
20250499	6221963-1	TD(7933)	Transformador Distribuição	6	2,55	15,3
20250499	6221729-1	TD(7933)	Transformador Distribuição	6	1,02	6,12
20250499	6222118-1	TD(719442)	Transformador Distribuição	77	5,93	456,61
20250499	6220734-1	RD(719447)	Religador de Distribuição	1	1,55	1,55
20250499	6229500-1	RD(719449)	Religador de Distribuição	1	0,6	0,6

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6224071-1	TD(5629435)	Transformador Distribuição	42	2,27	95,34
20250499	6223714-1	FU(734869)	Chave Fusível	688	1,6	1100,8
20250499	6231567-1	FR(4631)	Chave Fusível Religadora	23	5,42	124,66
20250499	6227425-1	FR(4631)	Chave Fusível Religadora	19	1,9	36,1
20250499	6226985-1	FU(12269)	Chave Fusível	8	1,98	15,84
20250499	6226968-1	FU(12459)	Chave Fusível	2	2,82	5,64
20250499	6232518-1	FR(12173)	Chave Fusível Religadora	4	14,73	58,92
20250499	6227425-1	FU(12459)	Chave Fusível	2	2,55	5,1
20250499	6226968-1	FU(12459)	Chave Fusível	2	4,53	9,06
20250499	6221634-1	TD(21936)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20250499	6229742-1	FR(720261)	Chave Fusível Religadora	1	5	5
20250499	6226887-1	PE(18088273)	Ponto de conexão	1	2,62	2,62
20250499	6228427-1	TD(707162)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20250499	6228483-1	TD(689169)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20250499	6220421-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	2	1,48	2,96
20250499	6220421-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	1	21,18	21,18
20250499	6221867-1	RD(4714)	Religador de Distribuição	1	0,93	0,93
20250499	6221867-1	RD(4714)	Religador de Distribuição	1	0,1	0,1
20250499	6224663-1	TD(687146)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250499	6225042-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	3	13,8	41,4
20250499	6226350-1	FR(4605)	Chave Fusível Religadora	2	4,98	9,96
20250499	6231599-1	FR(8370)	Chave Fusível Religadora	1	3,07	3,07
20250499	6231991-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	4	1,03	4,12
20250499	6220370-1	TD(14631)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,6
20250499	6220421-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	36	1,48	53,28
20250499	6220421-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	2	21,13	42,26
20250499	6220421-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	23	21,18	487,14
20250499	6220543-1	TD(683526)	Transformador Distribuição	3	1,93	5,79
20250499	6220874-1	TD(693239)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20250499	6220898-1	FR(41676)	Chave Fusível Religadora	8	6,08	48,64

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6221765-1	FR(21076)	Chave Fusível Religadora	3	6,95	20,85
20250499	6221867-1	RD(4714)	Religador de Distribuição	26	0,93	24,18
20250499	6221867-1	RD(4714)	Religador de Distribuição	25	2,4	60
20250499	6221867-1	RD(4714)	Religador de Distribuição	40	14,13	565,2
20250499	6221867-1	RD(4714)	Religador de Distribuição	51	0,1	5,1
20250499	6223044-1	TD(679477)	Transformador Distribuição	2	2,25	4,5
20250499	6223132-1	FU(19176)	Chave Fusível	1	4,92	4,92
20250499	6223172-1	FU(37419)	Chave Fusível	7	2,87	20,09
20250499	6223428-1	TD(679477)	Transformador Distribuição	2	9,07	18,14
20250499	6223703-1	TD(24063)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250499	6224466-1	TD(28319)	Transformador Distribuição	1	0,28	0,28
20250499	6224663-1	TD(687146)	Transformador Distribuição	5	2,73	13,65
20250499	6224851-1	FR(21076)	Chave Fusível Religadora	3	11,2	33,6
20250499	6225042-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	2	10,88	21,76
20250499	6230049-1	TD(36438884)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,1
20250499	6230670-1	TD(55515)	Transformador Distribuição	1	22,43	22,43
20250499	6231599-1	FR(8370)	Chave Fusível Religadora	20	3,07	61,4
20250499	6231944-1	TD(14379)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20250499	6231991-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	89	1,03	91,67
20250499	6225042-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	59	13,8	814,2
20250499	6226142-1	TD(28317)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20250499	6226234-1	TD(687165)	Transformador Distribuição	5	10,82	54,1
20250499	6226249-1	TD(14631)	Transformador Distribuição	1	10,88	10,88
20250499	6226350-1	FR(4605)	Chave Fusível Religadora	36	4,98	179,28
20250499	6226442-1	TD(14717)	Transformador Distribuição	2	3,32	6,64
20250499	6226865-1	TD(15040)	Transformador Distribuição	2	4,02	8,04

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228498-1	AQU04_AQU49502	Alimentador	1	1,57	1,57
20250499	6220150-1	TD(9067)	Transformador Distribuição	75	3,78	283,5
20250499	6230297-1	TD(732428)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20250499	6230108-1	TD(24916)	Transformador Distribuição	1	1,18	1,18
20250499	6223718-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	2	21,83	43,66
20250499	6232438-1	TD(13768)	Transformador Distribuição	2	13,95	27,9
20250499	6225935-1	TD(15086)	Transformador Distribuição	1	6,63	6,63
20250499	6226366-1	TD(60889)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20250499	6226591-1	TD(672054)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20250499	6229072-1	FU(15674)	Chave Fusível	8	13,45	107,6
20250499	6229331-1	FU(15291)	Chave Fusível	3	2,35	7,05
20250499	6230085-1	TD(51831)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250499	6220045-1	TD(24936)	Transformador Distribuição	1	0,82	0,82
20250499	6221348-1	FU(15620)	Chave Fusível	1	7,72	7,72
20250499	6221546-1	TD(53304)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20250499	6221942-1	TD(13644)	Transformador Distribuição	1	17,12	17,12
20250499	6223361-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	142	1,35	191,7
20250499	6223468-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	142	8,38	1189,96
20250499	6223554-1	TD(657116)	Transformador Distribuição	2	2,93	5,86
20250499	6223613-1	FU(15285)	Chave Fusível	7	7,58	53,06
20250499	6223718-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	140	7,47	1045,8
20250499	6225807-1	FU(690411)	Chave Fusível	8	4	32
20250499	6231070-1	FU(15278)	Chave Fusível	1	15,67	15,67
20250499	6231259-1	FU(677444)	Chave Fusível	2	16	32
20250499	6231387-1	FU(686970)	Chave Fusível	4	12,4	49,6
20250499	6231408-1	TD(11941)	Transformador Distribuição	1	16,7	16,7

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6231442-1	TD(12256)	Transformador Distribuição	1	9,12	9,12
20250499	6231740-1	FU(703253)	Chave Fusível	1	2,15	2,15
20250499	6231914-1	TD(716207)	Transformador Distribuição	2	5,2	10,4
20250499	6232427-1	TD(716040)	Transformador Distribuição	4	15,62	62,48
20250499	6224871-1	FR(4373)	Chave Fusível Religadora	87	5,82	506,34
20250499	6225131-1	TD(656554)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20250499	6225318-1	TD(690426)	Transformador Distribuição	7	2,02	14,14
20250499	6225430-1	TD(690460)	Transformador Distribuição	4	1,77	7,08
20250499	6225566-1	TD(673996)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20250499	6226009-1	TD(9056)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20250499	6226344-1	FU(691853)	Chave Fusível	1	10,97	10,97
20250499	6226536-1	PE(221240915)	Ponto de conexão	1	15,55	15,55
20250499	6228877-1	TD(703848)	Transformador Distribuição	1	15,97	15,97
20250499	6229202-1	TD(11863)	Transformador Distribuição	2	14,32	28,64
20250499	6230415-1	FU(670331)	Chave Fusível	19	7,58	144,02
20250499	6219823-1	FU(15287)	Chave Fusível	1	6,32	6,32
20250499	6220051-1	TD(11299)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250499	6220797-1	FR(4373)	Chave Fusível Religadora	87	3,97	345,39
20250499	6221139-1	TD(11509)	Transformador Distribuição	1	11,07	11,07
20250499	6222588-1	TD(721561)	Transformador Distribuição	1	4,9	4,9
20250499	6228023-1	TD(34935)	Transformador Distribuição	59	3,9	230,1
20250499	6228226-1	TD(53183)	Transformador Distribuição	29	2,28	66,12
20250499	6226910-1	TD(34935)	Transformador Distribuição	58	1,22	70,76
20250499	6225015-1	FU(692529)	Chave Fusível	1	2,73	2,73

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6225193-1	FU(692353)	Chave Fusível	6	4,33	25,98
20250499	6225874-1	FR(18979)	Chave Fusível Religadora	41	3,75	153,75
20250499	6226224-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	51	10,87	554,37
20250499	6226329-1	FU(16695)	Chave Fusível	2	2,58	5,16
20250499	6227690-1	FU(36096)	Chave Fusível	2	1,37	2,74
20250499	6229856-1	TD(46823)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20250499	6229936-1	FU(16693)	Chave Fusível	32	4,87	155,84
20250499	6229943-1	TD(15691)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20250499	6219843-1	TD(15767)	Transformador Distribuição	2	4,35	8,7
20250499	6221503-1	FR(7374)	Chave Fusível Religadora	19	6,28	119,32
20250499	6224391-1	TD(748478)	Transformador Distribuição	1	19,23	19,23
20250499	6232482-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	51	17,43	888,93
20250499	6227138-1	TD(25925)	Transformador Distribuição	2	2,63	5,26
20250499	6230067-1	FU(16652)	Chave Fusível	2	2,42	4,84
20250499	6230067-1	FU(16652)	Chave Fusível	4	2,65	10,6
20250499	6230067-1	FU(16652)	Chave Fusível	1	2,7	2,7
20250499	6220107-1	TD(57577)	Transformador Distribuição	2	3,52	7,04
20250499	6230536-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	27	1,03	27,81
20250499	6230536-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	2	4,3	8,6
20250499	6230536-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	124	4,72	585,28
20250499	6230536-1	TD(41225)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20250499	6231167-1	TD(13161)	Transformador Distribuição	1	25,32	25,32
20250499	6232449-1	TD(13159)	Transformador Distribuição	2	10,68	21,36
20250499	6224659-1	TD(113473244)	Transformador Distribuição	1	12,38	12,38
20250499	6226168-1	FU(16498)	Chave Fusível	1	16,05	16,05
20250499	6226244-1	TD(680232)	Transformador Distribuição	2	16,88	33,76
20250499	6226572-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	32	3	96
20250499	6227648-1	FU(671731)	Chave Fusível	10	4,02	40,2

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228511-1	TD(39825)	Transformador Distribuição	1	18,48	18,48
20250499	6229125-1	TD(39940)	Transformador Distribuição	1	14,98	14,98
20250499	6229263-1	TD(43720)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20250499	6229326-1	TD(668092)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25
20250499	6229492-1	FR(4376)	Chave Fusível Religadora	18	2,28	41,04
20250499	6230179-1	FU(42397)	Chave Fusível	41	3,15	129,15
20250499	6230258-1	FU(691779)	Chave Fusível	6	5,3	31,8
20250499	6230479-1	FU(28486)	Chave Fusível	1	2,7	2,7
20250499	6219939-1	TD(39805)	Transformador Distribuição	1	13,23	13,23
20250499	6220043-1	FU(667719)	Chave Fusível	4	7,52	30,08
20250499	6220513-1	FU(44965)	Chave Fusível	7	5,27	36,89
20250499	6220795-1	TD(45186)	Transformador Distribuição	1	27,1	27,1
20250499	6221416-1	FU(4322)	Chave Fusível	3	5,53	16,59
20250499	6221579-1	FU(691778)	Chave Fusível	6	6,58	39,48
20250499	6222008-1	TD(682464)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20250499	6222584-1	FU(701614)	Chave Fusível	9	5,43	48,87
20250499	6223497-1	TD(15902)	Transformador Distribuição	1	3	3
20250499	6230499-1	FU(18968)	Chave Fusível	2	8,48	16,96
20250499	6230544-1	FU(666608)	Chave Fusível	2	5,98	11,96
20250499	6231211-1	TD(39939)	Transformador Distribuição	1	14,22	14,22
20250499	6231510-1	FU(39093)	Chave Fusível	17	2,05	34,85
20250499	6219838-1	TD(709031)	Transformador Distribuição	1	12,3	12,3
20250499	6231667-1	TD(39584)	Transformador Distribuição	1	0,57	0,57
20250499	6232296-1	FU(41866)	Chave Fusível	11	2,78	30,58
20250499	6232457-1	FU(28368)	Chave Fusível	7	17,9	125,3
20250499	6224523-1	FU(39093)	Chave Fusível	18	5,03	90,54
20250499	6225219-1	FU(42172)	Chave Fusível	3	4,13	12,39
20250499	6225275-1	FR(25939)	Chave Fusível Religadora	23	5,97	137,31

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6220513-1	FU(44965)	Chave Fusível	1	5,27	5,27
20250499	6221579-1	FU(691778)	Chave Fusível	1	6,58	6,58
20250499	6231658-1	FU(41220)	Chave Fusível	12	3,85	46,2
20250499	6219861-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	40	1,75	70
20250499	6219967-1	TD(656269)	Transformador Distribuição	2	4,57	9,14
20250499	6221608-1	TD(654786)	Transformador Distribuição	1	22,1	22,1
20250499	6222604-1	TD(716298)	Transformador Distribuição	1	9,45	9,45
20250499	6222768-1	TD(735141)	Transformador Distribuição	1	4,1	4,1
20250499	6223322-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	5	19,63	98,15
20250499	6223322-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	14	21,35	298,9
20250499	6223322-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	8	21,42	171,36
20250499	6223322-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	6	22,1	132,6
20250499	6223322-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	7	22,45	157,15
20250499	6224376-1	FU(27040)	Chave Fusível	2	3,03	6,06
20250499	6224535-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	40	2,2	88
20250499	6225130-1	FU(27040)	Chave Fusível	2	4,52	9,04
20250499	6225224-1	TD(656397)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20250499	6228906-1	TD(35136)	Transformador Distribuição	1	16,75	16,75
20250499	6230147-1	TD(676051)	Transformador Distribuição	2	10,12	20,24
20250499	6230247-1	FU(37572500)	Chave Fusível	4	4,83	19,32
20250499	6231487-1	TD(655988)	Transformador Distribuição	2	3,1	6,2
20250499	6231843-1	FU(37572500)	Chave Fusível	4	8,33	33,32
20250499	6221681-1	TD(35730)	Transformador Distribuição	1	6,18	6,18
20250499	6225859-1	TD(676557)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20250499	6227163-1	TD(35735)	Transformador Distribuição	1	1,7	1,7
20250499	6230474-1	TD(36259)	Transformador Distribuição	1	0,12	0,12
20250499	6224381-1	FU(30691)	Chave Fusível	15	2,07	31,05

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6225043-1	FU(28883)	Chave Fusível	307	3,35	1028,45
20250499	6227045-1	TD(36024)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20250499	6228237-1	FU(30691)	Chave Fusível	15	3,95	59,25
20250499	6229356-1	FR(37686)	Chave Fusível Religadora	19	3,17	60,23
20250499	6229507-1	FU(27018)	Chave Fusível	4	2,65	10,6
20250499	6231827-1	CRI02_CRI49503	Alimentador	2842	0,07	198,94
20250499	6231827-1	CF(28884)	Chave Faca	110	2,45	269,5
20250499	6231168-1	TD(58142)	Transformador Distribuição	1	21,75	21,75
20250499	6226274-1	CRU01_CRU49501	Alimentador	2	6,02	12,04
20250499	6227738-1	TD(24592)	Transformador Distribuição	42	4,97	208,74
20250499	6226274-1	CRU01_CRU49501	Alimentador	247	2,3	568,1
20250499	6226274-1	CRU01_CRU49501	Alimentador	277	6,02	1667,54
20250499	6223989-1	TD(679400)	Transformador Distribuição	1	5,5	5,5
20250499	6220720-1	TD(24592)	Transformador Distribuição	42	18,65	783,3
20250499	6220554-1	TD(10691)	Transformador Distribuição	20	16,48	329,6
20250499	6221022-1	TD(10667)	Transformador Distribuição	1	19,95	19,95
20250499	6221022-1	TD(10667)	Transformador Distribuição	40	19,95	798
20250499	6219997-1	TD(29711)	Transformador Distribuição	43	2,48	106,64
20250499	6229379-1	FU(806)	Chave Fusível	81	4,28	346,68
20250499	6225287-1	PE(134320460)	Ponto de conexão	1	1,92	1,92
20250499	6219960-1	RD(14531)	Religador de Distribuição	221	10,62	2347,02
20250499	6221878-1	FU(674755)	Chave Fusível	3	6,13	18,39
20250499	6222243-1	TD(43013)	Transformador Distribuição	1	25,97	25,97
20250499	6222296-1	TD(674753)	Transformador Distribuição	3	12,95	38,85
20250499	6222440-1	FU(1917)	Chave Fusível	6	4,93	29,58
20250499	6223377-1	TD(10224)	Transformador Distribuição	61	1,87	114,07
20250499	6225304-1	FU(679779)	Chave Fusível	2	9,92	19,84

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6229170-1	RD(749204)	Religador de Distribuição	9	1,48	13,32
20250499	6229170-1	RD(749204)	Religador de Distribuição	3	3,18	9,54
20250499	6229170-1	RD(749204)	Religador de Distribuição	70	4,15	290,5
20250499	6229170-1	RD(749204)	Religador de Distribuição	3	18,98	56,94
20250499	6221453-1	FU(1917)	Chave Fusível	6	9,88	59,28
20250499	6223654-1	TD(34722)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20250499	6223335-1	TD(34717)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20250499	6222766-1	TD(549)	Transformador Distribuição	40	1,8	72
20250499	6227383-1	TD(759130)	Transformador Distribuição	6	1,17	7,02
20250499	6225499-1	TD(556)	Transformador Distribuição	20	4,78	95,6
20250499	6224123-1	TD(34717)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20250499	6220890-1	TD(690902)	Transformador Distribuição	152	1,15	174,8
20250499	6220831-1	TD(34750)	Transformador Distribuição	2	13,62	27,24
20250499	6222373-1	TD(34750)	Transformador Distribuição	2	4,4	8,8
20250499	6222602-1	FU(678446)	Chave Fusível	2	3,75	7,5
20250499	6223340-1	TD(701782)	Transformador Distribuição	2	15,43	30,86
20250499	6223947-1	TD(45873)	Transformador Distribuição	1	14,03	14,03
20250499	6231505-1	TD(34648)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20250499	6232387-1	TD(34780)	Transformador Distribuição	2	2,58	5,16
20250499	6224032-1	FR(38666)	Chave Fusível Religadora	1	2,95	2,95
20250499	6224709-1	RD(736927)	Religador de Distribuição	1	3,4	3,4
20250499	6231382-1	TD(37778612)	Transformador Distribuição	1	19,15	19,15
20250499	6224032-1	FR(38666)	Chave Fusível Religadora	11	2,95	32,45
20250499	6224124-1	TD(60515)	Transformador Distribuição	1	21,45	21,45

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6224149-1	TD(61859364)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20250499	6224709-1	RD(736927)	Religador de Distribuição	10	2,07	20,7
20250499	6224709-1	RD(736927)	Religador de Distribuição	78	3,32	258,96
20250499	6224709-1	RD(736927)	Religador de Distribuição	47	3,4	159,8
20250499	6224709-1	RD(736927)	Religador de Distribuição	9	5,07	45,63
20250499	6224967-1	TD(45873)	Transformador Distribuição	1	7,57	7,57
20250499	6225728-1	TD(677937)	Transformador Distribuição	1	18,8	18,8
20250499	6226476-1	TD(60530)	Transformador Distribuição	4	5,57	22,28
20250499	6226861-1	TD(79859812)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,9
20250499	6226892-1	TD(34750)	Transformador Distribuição	2	3,43	6,86
20250499	6224796-1	TD(37664)	Transformador Distribuição	3	16,82	50,46
20250499	6224901-1	TD(61145)	Transformador Distribuição	1	5,63	5,63
20250499	6224926-1	TD(37465)	Transformador Distribuição	1	9,4	9,4
20250499	6225109-1	FR(28710)	Chave Fusível Religadora	7	4,58	32,06
20250499	6225319-1	TD(34445)	Transformador Distribuição	5	5,07	25,35
20250499	6225768-1	TD(37428)	Transformador Distribuição	2	7,98	15,96
20250499	6226097-1	FU(26955)	Chave Fusível	1	15,68	15,68
20250499	6226399-1	TD(37428)	Transformador Distribuição	2	10,3	20,6
20250499	6227065-1	FU(713097)	Chave Fusível	1	1,47	1,47
20250499	6227321-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	257	2,48	637,36
20250499	6227506-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	257	21,13	5430,41
20250499	6229032-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	219	1,98	433,62
20250499	6229032-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	9	3,07	27,63
20250499	6229032-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	21	5,52	115,92
20250499	6229032-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	3	8,25	24,75
20250499	6229032-1	FU(31052)	Chave Fusível	3	2,25	6,75

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6219929-1	TD(37410)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250499	6220013-1	TD(58488575)	Transformador Distribuição	1	7,87	7,87
20250499	6220973-1	FU(27205)	Chave Fusível	4	13,6	54,4
20250499	6221454-1	FU(690786)	Chave Fusível	4	14,5	58
20250499	6221616-1	FU(26781)	Chave Fusível	2	6,92	13,84
20250499	6222736-1	FR(37128)	Chave Fusível Religadora	5	5,28	26,4
20250499	6222979-1	FU(690786)	Chave Fusível	4	3,47	13,88
20250499	6223237-1	TD(61133)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,5
20250499	6229032-1	FU(31052)	Chave Fusível	2	3,18	6,36
20250499	6229749-1	FU(30746)	Chave Fusível	8	3,18	25,44
20250499	6230093-1	FU(27304)	Chave Fusível	5	5,57	27,85
20250499	6230448-1	TD(37301)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20250499	6231061-1	TD(61133)	Transformador Distribuição	1	0,88	0,88
20250499	6231296-1	TD(37737)	Transformador Distribuição	2	15,4	30,8
20250499	6225525-1	FU(731899)	Chave Fusível	9	7,08	63,72
20250499	6223909-1	CSU53_CSU59506	Seccionalizador Eletrônica	21	1,87	39,27
20250499	6223909-1	CSU53_CSU59506	Seccionalizador Eletrônica	72	1,15	82,8
20250499	6231789-1	PE(223129535)	Ponto de conexão	1	4,68	4,68
20250499	6232382-1	FU(27184)	Chave Fusível	7	4,78	33,46
20250499	6225525-1	FU(731899)	Chave Fusível	1	21,4	21,4
20250499	6229961-1	TD(43220)	Transformador Distribuição	4	5,77	23,08
20250499	6229891-1	TD(43254)	Transformador Distribuição	2	6,92	13,84
20250499	6228896-1	FU(14367)	Chave Fusível	56	20,03	1121,68
20250499	6228738-1	FU(14424)	Chave Fusível	32	18,13	580,16
20250499	6227824-1	FR(29377)	Chave Fusível Religadora	42	6,9	289,8
20250499	6225358-1	TD(721510)	Transformador Distribuição	4	5,08	20,32
20250499	6220685-1	TD(58358)	Transformador Distribuição	3	15,58	46,74
20250499	6220587-1	FR(29377)	Chave Fusível Religadora	42	7,03	295,26

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6220192-1	TD(43299)	Transformador Distribuição	3	1,22	3,66
20250499	6220663-1	FU(737885)	Chave Fusível	1	21,98	21,98
20250499	6220988-1	FU(14069)	Chave Fusível	22	5,47	120,34
20250499	6221100-1	TD(42690)	Transformador Distribuição	2	15,93	31,86
20250499	6221278-1	TD(31006978)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20250499	6221324-1	FU(13062)	Chave Fusível	2	4,22	8,44
20250499	6221414-1	TD(13153)	Transformador Distribuição	37	10,05	371,85
20250499	6221414-1	CF(711635)	Chave Faca	230	1,5	345
20250499	6221520-1	TD(41170)	Transformador Distribuição	21	5,3	111,3
20250499	6222215-1	FU(13062)	Chave Fusível	2	19,58	39,16
20250499	6222330-1	TD(43049)	Transformador Distribuição	3	5,08	15,24
20250499	6224058-1	TD(42966)	Transformador Distribuição	4	20,9	83,6
20250499	6226289-1	FU(29375)	Chave Fusível	4	4,47	17,88
20250499	6227312-1	TD(43049)	Transformador Distribuição	3	3,05	9,15
20250499	6227589-1	TD(41170)	Transformador Distribuição	21	7,95	166,95
20250499	6228476-1	TD(41170)	Transformador Distribuição	21	3,32	69,72
20250499	6220663-1	FU(737885)	Chave Fusível	28	19,63	549,64
20250499	6229083-1	FU(4117948)	Chave Fusível	1	8,22	8,22
20250499	6231926-1	FU(155)	Chave Fusível	102	1,08	110,16
20250499	6221432-1	TD(726620)	Transformador Distribuição	47	1,83	86,01
20250499	6223537-1	TD(753602)	Transformador Distribuição	46	5,82	267,72
20250499	6230440-1	TD(113593476)	Transformador Distribuição	20	23,35	467
20250499	6231053-1	PE(203471026)	Ponto de conexão	1	21,58	21,58
20250499	6221238-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	1	4,18	4,18
20250499	6222288-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230355-1	TD(30152)	Transformador Distribuição	1	27,68	27,68
20250499	6219923-1	FU(1613)	Chave Fusível	2	6,48	12,96
20250499	6219972-1	FU(15921)	Chave Fusível	2	7,35	14,7
20250499	6220632-1	TD(26052)	Transformador Distribuição	1	17,92	17,92
20250499	6220888-1	FR(39308)	Chave Fusível Religadora	20	16,73	334,6
20250499	6224305-1	TD(13381)	Transformador Distribuição	1	20	20
20250499	6226185-1	FR(1615)	Chave Fusível Religadora	34	15,18	516,12
20250499	6226948-1	FU(16967)	Chave Fusível	2	24,38	48,76
20250499	6227688-1	FU(15916)	Chave Fusível	1	10,38	10,38
20250499	6227688-1	FR(14481)	Chave Fusível Religadora	46	12,57	578,22
20250499	6227724-1	FU(15121)	Chave Fusível	14	3,52	49,28
20250499	6227898-1	FU(18154)	Chave Fusível	5	10,12	50,6
20250499	6228163-1	TD(20960)	Transformador Distribuição	10	10,88	108,8
20250499	6228312-1	TD(2936)	Transformador Distribuição	69	3,17	218,73
20250499	6228739-1	TD(13381)	Transformador Distribuição	1	0,63	0,63
20250499	6229031-1	FU(18163)	Chave Fusível	11	20,5	225,5
20250499	6229327-1	FR(1615)	Chave Fusível Religadora	34	12,33	419,22
20250499	6229786-1	FU(15920)	Chave Fusível	1	9,1	9,1
20250499	6229947-1	TD(13435)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48
20250499	6229973-1	FU(14437)	Chave Fusível	10	6,98	69,8
20250499	6230118-1	TD(745268)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20250499	6230487-1	FU(15120)	Chave Fusível	4	21,97	87,88
20250499	6230566-1	TD(13428)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20250499	6231737-1	TD(54918)	Transformador Distribuição	1	23,7	23,7
20250499	6232151-1	TD(23600)	Transformador Distribuição	1	16,72	16,72
20250499	6230736-1	FU(748273)	Chave Fusível	1	4,3	4,3
20250499	6227790-1	FU(744423)	Chave Fusível	29	2,28	66,12
20250499	6229509-1	FU(748273)	Chave Fusível	1	1,67	1,67

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6227790-1	FU(744423)	Chave Fusível	89	2,12	188,68
20250499	6219835-1	FU(15934)	Chave Fusível	5	5,63	28,15
20250499	6222463-1	FU(745387)	Chave Fusível	1	8,43	8,43
20250499	6222537-1	TD(13237)	Transformador Distribuição	1	10,85	10,85
20250499	6232145-1	TD(25836)	Transformador Distribuição	1	19,95	19,95
20250499	6232395-1	TD(13222)	Transformador Distribuição	1	18,53	18,53
20250499	6232478-1	TD(20721)	Transformador Distribuição	130	1,18	153,4
20250499	6228035-1	FU(7132)	Chave Fusível	7	7,27	50,89
20250499	6228124-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	1	2,45	2,45
20250499	6225200-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	1	0,33	0,33
20250499	6227575-1	TD(25858)	Transformador Distribuição	3	17,27	51,81
20250499	6227620-1	TD(13181)	Transformador Distribuição	1	8,63	8,63
20250499	6227744-1	TD(25835)	Transformador Distribuição	1	7,42	7,42
20250499	6227772-1	TD(13177)	Transformador Distribuição	1	10,87	10,87
20250499	6228726-1	FR(7087)	Chave Fusível Religadora	22	23,68	520,96
20250499	6228975-1	FU(15976)	Chave Fusível	1	2,93	2,93
20250499	6229282-1	FU(1788)	Chave Fusível	46	7,48	344,08
20250499	6229762-1	TD(38652)	Transformador Distribuição	1	10,48	10,48
20250499	6229781-1	TD(13135)	Transformador Distribuição	1	27,13	27,13
20250499	6230889-1	TD(8987345)	Transformador Distribuição	1	26,73	26,73
20250499	6231282-1	TD(13237)	Transformador Distribuição	1	21,02	21,02
20250499	6231822-1	FU(80465269)	Chave Fusível	23	7,37	169,51
20250499	6231822-1	FU(80465269)	Chave Fusível	6	16,82	100,92
20250499	6229282-1	FU(1788)	Chave Fusível	7	7,48	52,36
20250499	6221494-1	FU(15960)	Chave Fusível	3	13,9	41,7
20250499	6223323-1	TD(707191)	Transformador Distribuição	33	7,12	234,96

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230736-1	FU(748273)	Chave Fusível	485	4,3	2085,5
20250499	6221910-1	TD(55864)	Transformador Distribuição	1	18,65	18,65
20250499	6229509-1	FU(748273)	Chave Fusível	485	1,67	809,95
20250499	6231536-1	TD(741821)	Transformador Distribuição	86	8,7	748,2
20250499	6221803-1	TD(11805)	Transformador Distribuição	1	3,7	3,7
20250499	6221011-1	FU(37908)	Chave Fusível	8	13,12	104,96
20250499	6224278-1	FU(37908)	Chave Fusível	8	6,68	53,44
20250499	6221577-1	FU(732208)	Chave Fusível	1	1,78	1,78
20250499	6221461-1	TD(707191)	Transformador Distribuição	33	2,22	73,26
20250499	6226008-1	FU(15132)	Chave Fusível	1	18,73	18,73
20250499	6225749-1	TD(38615)	Transformador Distribuição	70	2,37	165,9
20250499	6225410-1	DOM51_DOM55224	Alimentador	1	0,22	0,22
20250499	6232139-1	TD(3126)	Transformador Distribuição	81	2,75	222,75
20250499	6220471-1	FU(620)	Chave Fusível	88	7,8	686,4
20250499	6220491-1	TD(10663)	Transformador Distribuição	12	25,15	301,8
20250499	6223953-1	TD(30623)	Transformador Distribuição	26	3,7	96,2
20250499	6231341-1	FU(756666)	Chave Fusível	18	19,43	349,74
20250499	6228313-1	TD(2811)	Transformador Distribuição	5	3,32	16,6
20250499	6221720-1	TD(39310)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250499	6220964-1	TD(49109)	Transformador Distribuição	1	19,8	19,8
20250499	6220827-1	TD(53884)	Transformador Distribuição	7	15,1	105,7
20250499	6219738-1	CF(22002456)	Chave Faca	3024	1,3	3931,2
20250499	6219738-1	CF(22002456)	Chave Faca	5	1,3	6,5
20250499	6219738-1	DOI03_DOI49509	Alimentador	1812	0,42	761,04
20250499	6220393-1	TD(728988)	Transformador Distribuição	64	3,6	230,4

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228279-1	TD(714519)	Transformador Distribuição	67	2,13	142,71
20250499	6225200-1	RD(745668)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20250499	6225200-1	RD(745668)	Religador de Distribuição	1	4,63	4,63
20250499	6228124-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	1	1,3	1,3
20250499	6219738-1	CF(22002456)	Chave Faca	35	1,3	45,5
20250499	6225200-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	1	1,73	1,73
20250499	6225200-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	1005	1,73	1738,65
20250499	6225200-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	136	3,57	485,52
20250499	6225200-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	40	4,1	164
20250499	6225200-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	723	6,9	4988,7
20250499	6225200-1	RD(745668)	Religador de Distribuição	1004	0,12	120,48
20250499	6225200-1	RD(745668)	Religador de Distribuição	775	0,17	131,75
20250499	6225200-1	RD(745668)	Religador de Distribuição	230	4,63	1064,9
20250499	6228124-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	1865	1,3	2424,5
20250499	6225200-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	26	0,33	8,58
20250499	6225200-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	19	1,73	32,87
20250499	6225200-1	RD(745668)	Religador de Distribuição	19	0,12	2,28
20250499	6225200-1	RD(745668)	Religador de Distribuição	19	0,17	3,23
20250499	6228124-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	19	1,3	24,7
20250499	6225200-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	44	0,33	14,52
20250499	6228124-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	1528	2,22	3392,16
20250499	6228124-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	174	2,45	426,3
20250499	6228124-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	40	5,88	235,2
20250499	6228124-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	8	6,27	50,16
20250499	6229086-1	TD(713088)	Transformador Distribuição	18	12,93	232,74
20250499	6232339-1	CF(19065360)	Chave Faca	132	0,2	26,4
20250499	6224125-1	TD(11670)	Transformador Distribuição	1	7,38	7,38
20250499	6224453-1	PE(18543027)	Ponto de conexão	1	3,68	3,68
20250499	6225200-1	DOI04_DOI49510	Alimentador	3991	0,33	1317,03
20250499	6231219-1	TD(45659)	Transformador Distribuição	3	16,13	48,39
20250499	6229503-1	TD(45659)	Transformador Distribuição	3	8,27	24,81
20250499	6229083-1	FU(4117948)	Chave Fusível	25	8,22	205,5

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6229083-1	FU(4117948)	Chave Fusível	190	8,22	1561,8
20250499	6229066-1	FU(400)	Chave Fusível	52	3,97	206,44
20250499	6231052-1	TD(26066)	Transformador Distribuição	115	1,83	210,45
20250499	6222328-1	FU(728241)	Chave Fusível	257	1,7	436,9
20250499	6232142-1	TD(3037)	Transformador Distribuição	33	3,08	101,64
20250499	6221036-1	FU(312)	Chave Fusível	9	2,68	24,12
20250499	6220290-1	RD(750076)	Religador de Distribuição	107	4,78	511,46
20250499	6220303-1	FU(290)	Chave Fusível	96	4,18	401,28
20250499	6222825-1	TD(657262)	Transformador Distribuição	4	19,13	76,52
20250499	6223574-1	TD(3010)	Transformador Distribuição	1	9,5	9,5
20250499	6224283-1	FU(14335)	Chave Fusível	2	2,73	5,46
20250499	6224283-1	TD(61170)	Transformador Distribuição	2	8,23	16,46
20250499	6225560-1	TD(44095086)	Transformador Distribuição	1	20,33	20,33
20250499	6226202-1	TD(3009)	Transformador Distribuição	1	21,75	21,75
20250499	6228308-1	FU(755)	Chave Fusível	70	4,75	332,5
20250499	6228385-1	FR(1324)	Chave Fusível Religadora	96	7,97	765,12
20250499	6231016-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	719	0,1	71,9
20250499	6231016-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	794	0,17	134,98
20250499	6231016-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	1210	0,82	992,2
20250499	6231016-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	184	1,5	276
20250499	6231016-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	241	2,07	498,87
20250499	6231016-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	244	3,07	749,08
20250499	6231016-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	466	0,1	46,6
20250499	6231016-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	3	0,82	2,46
20250499	6225410-1	DOM51_DOM55224	Alimentador	86	0,22	18,92
20250499	6222966-1	FU(15169)	Chave Fusível	1	19,15	19,15
20250499	6228243-1	TD(11819)	Transformador Distribuição	1	12,62	12,62
20250499	6219952-1	ELD01_ELD49512	Alimentador	27	2,68	72,36
20250499	6219952-1	ELD01_ELD49512	Alimentador	12	6,83	81,96

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6219952-1	ELD01_ELD49512	Alimentador	115	6,83	785,45
20250499	6220987-1	RD(722462)	Religador de Distribuição	104	13,77	1432,08
20250499	6221026-1	TD(56595)	Transformador Distribuição	2	17,22	34,44
20250499	6224113-1	ELD01_ELD49512	Alimentador	5	1,3	6,5
20250499	6224113-1	ELD01_ELD49512	Alimentador	149	5,72	852,28
20250499	6224892-1	TD(35750)	Transformador Distribuição	1	6,15	6,15
20250499	6225098-1	TD(56597)	Transformador Distribuição	1	8,82	8,82
20250499	6225518-1	TD(39225693)	Transformador Distribuição	1	8,23	8,23
20250499	6227683-1	TD(39225693)	Transformador Distribuição	1	28,13	28,13
20250499	6224186-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	40	0,75	30
20250499	6226186-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	40	0,77	30,8
20250499	6224186-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	9	21,88	196,92
20250499	6225830-1	TD(35863)	Transformador Distribuição	2	3,55	7,1
20250499	6221732-1	TD(10314189)	Transformador Distribuição	2	2,83	5,66
20250499	6221509-1	FU(2399)	Chave Fusível	535	1,55	829,25
20250499	6232365-1	FU(696314)	Chave Fusível	1	3,88	3,88
20250499	6221499-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	67	0,22	14,74
20250499	6230217-1	TD(7591)	Transformador Distribuição	12	9,03	108,36
20250499	6230217-1	[BT]PA(13641)	Ramal de Baixa Tensão	20	9,03	180,6
20250499	6221499-1	FU(30477)	Chave Fusível	10	9,87	98,7
20250499	6229053-1	TD(54468)	Transformador Distribuição	39	3,85	150,15
20250499	6224186-1	CF(30647)	Chave Faca	1	12,82	12,82
20250499	6228598-1	TD(54468)	Transformador Distribuição	39	3,65	142,35
20250499	6224186-1	CF(30647)	Chave Faca	1	7,3	7,3
20250499	6227585-1	TD(7610)	Transformador Distribuição	82	10,63	871,66
20250499	6224186-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	3	24,52	73,56
20250499	6227454-1	TD(7612)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6227433-1	TD(54468)	Transformador Distribuição	39	6,23	242,97
20250499	6227431-1	FU(685735)	Chave Fusível	94	4,3	404,2
20250499	6226186-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	10	15,82	158,2
20250499	6226186-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	2	13,13	26,26
20250499	6226186-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	17	2,75	46,75
20250499	6226186-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	1	2,58	2,58
20250499	6226186-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	9	1,92	17,28
20250499	6226186-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	3	0,77	2,31
20250499	6224186-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	3	0,75	2,25
20250499	6221499-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	3	0,22	0,66
20250499	6224186-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	26	2,37	61,62
20250499	6227454-1	TD(7612)	Transformador Distribuição	86	4,28	368,08
20250499	6227641-1	FU(30161)	Chave Fusível	3	4,73	14,19
20250499	6223266-1	FU(30180)	Chave Fusível	4	2,53	10,12
20250499	6221736-1	TD(56678)	Transformador Distribuição	4	7,2	28,8
20250499	6229158-1	FR(2487)	Chave Fusível Religadora	99	3,93	389,07
20250499	6222023-1	TD(35837)	Transformador Distribuição	1	16,52	16,52
20250499	6220187-1	FU(26494)	Chave Fusível	2	3,23	6,46
20250499	6220010-1	TD(35837)	Transformador Distribuição	1	26,08	26,08
20250499	6220003-1	FU(683651)	Chave Fusível	14	4,38	61,32
20250499	6222686-1	TD(82569331)	Transformador Distribuição	2	6,78	13,56
20250499	6220737-1	TD(29080)	Transformador Distribuição	1	18,35	18,35
20250499	6223392-1	FR(16115)	Chave Fusível Religadora	18	11,23	202,14
20250499	6229940-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	19	27,28	518,32
20250499	6229940-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	120	2,23	267,6
20250499	6230660-1	TD(709838)	Transformador Distribuição	5	25,07	125,35
20250499	6229970-1	FR(16115)	Chave Fusível Religadora	18	30,02	540,36
20250499	6229940-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	50	28,13	1406,5
20250499	6229940-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	12	27,83	333,96
20250499	6229334-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	201	3,45	693,45

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6225681-1	TD(41209)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20250499	6220772-1	FR(28471)	Chave Fusível Religadora	20	23,02	460,4
20250499	6230743-1	TD(49773)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20250499	6219955-1	TD(718613)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,7
20250499	6220772-1	FR(28471)	Chave Fusível Religadora	5	23,55	117,75
20250499	6221693-1	TD(652006)	Transformador Distribuição	2	12,53	25,06
20250499	6226747-1	TD(39518)	Transformador Distribuição	1	2,15	2,15
20250499	6230252-1	FU(7385)	Chave Fusível	14	7,12	99,68
20250499	6229799-1	TD(676847)	Transformador Distribuição	2	24,68	49,36
20250499	6231933-1	FU(706721)	Chave Fusível	1	4,05	4,05
20250499	6220141-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	15	3,15	47,25
20250499	6220141-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	13	3,72	48,36
20250499	6220141-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	2	6,62	13,24
20250499	6221294-1	FU(23569)	Chave Fusível	2	5,97	11,94
20250499	6222734-1	TD(18234)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20250499	6224193-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	30	0,05	1,5
20250499	6224193-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	171	0,07	11,97
20250499	6224193-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	54	2,67	144,18
20250499	6224193-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	76	3,4	258,4
20250499	6224193-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	101	8	808
20250499	6224984-1	TD(669064)	Transformador Distribuição	1	5,2	5,2
20250499	6226343-1	FU(670272)	Chave Fusível	26	4,42	114,92
20250499	6226954-1	FU(23543)	Chave Fusível	5	2,88	14,4
20250499	6226994-1	FU(694199)	Chave Fusível	7	3,92	27,44
20250499	6228210-1	FR(23826)	Chave Fusível Religadora	26	5,75	149,5
20250499	6228727-1	TD(48083)	Transformador Distribuição	2	2,58	5,16
20250499	6219886-1	TD(38113546)	Transformador Distribuição	2	6,58	13,16
20250499	6221368-1	TD(666559)	Transformador Distribuição	3	3,08	9,24

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6221492-1	TD(18027)	Transformador Distribuição	1	6,52	6,52
20250499	6222408-1	FR(23555)	Chave Fusível Religadora	9	2,37	21,33
20250499	6222973-1	TD(48712)	Transformador Distribuição	5	3,03	15,15
20250499	6223411-1	FU(35677)	Chave Fusível	20	12,57	251,4
20250499	6223855-1	TD(669818)	Transformador Distribuição	3	22,37	67,11
20250499	6224330-1	TD(48738)	Transformador Distribuição	6	19,4	116,4
20250499	6232176-1	TD(48931)	Transformador Distribuição	3	2,38	7,14
20250499	6230855-1	TD(48924)	Transformador Distribuição	3	1,52	4,56
20250499	6230308-1	FU(35518)	Chave Fusível	19	4,92	93,48
20250499	6228074-1	FU(42289)	Chave Fusível	29	6,28	182,12
20250499	6227720-1	TD(667217)	Transformador Distribuição	6	9,48	56,88
20250499	6224412-1	FU(37190)	Chave Fusível	1	16,2	16,2
20250499	6226138-1	FU(35675)	Chave Fusível	3	15,97	47,91
20250499	6227572-1	FU(44794)	Chave Fusível	10	7,63	76,3
20250499	6221339-1	FU(665009)	Chave Fusível	8	2,53	20,24
20250499	6232203-1	FU(719342)	Chave Fusível	3	4,63	13,89
20250499	6230569-1	TD(665734)	Transformador Distribuição	3	5,07	15,21
20250499	6225875-1	FU(665499)	Chave Fusível	30	17,72	531,6
20250499	6224183-1	FR(38287)	Chave Fusível Religadora	79	2,2	173,8
20250499	6224165-1	FU(38285)	Chave Fusível	11	1,75	19,25
20250499	6227745-1	FU(39805)	Chave Fusível	20	5,82	116,4
20250499	6225086-1	FU(38385)	Chave Fusível	56	6,23	348,88
20250499	6227466-1	FU(38286)	Chave Fusível	13	2,13	27,69
20250499	6227673-1	TD(20527)	Transformador Distribuição	1	14,1	14,1
20250499	6227711-1	TD(50866)	Transformador Distribuição	2	2,58	5,16
20250499	6227711-1	FU(38286)	Chave Fusível	11	4,22	46,42
20250499	6228665-1	FR(39960)	Chave Fusível Religadora	2	15,73	31,46
20250499	6228873-1	FU(37623)	Chave Fusível	5	15,4	77

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6229412-1	FU(38286)	Chave Fusível	13	6,58	85,54
20250499	6232221-1	FU(39423)	Chave Fusível	5	3,45	17,25
20250499	6219701-1	FU(37623)	Chave Fusível	5	1,28	6,4
20250499	6221787-1	TD(21170)	Transformador Distribuição	1	5,2	5,2
20250499	6224179-1	FR(1543)	Chave Fusível Religadora	20	27,05	541
20250499	6224530-1	TD(20618)	Transformador Distribuição	1	16,82	16,82
20250499	6229319-1	FU(29141)	Chave Fusível	5	2,02	10,1
20250499	6220747-1	TD(45777)	Transformador Distribuição	3	23,7	71,1
20250499	6224031-1	TD(50168)	Transformador Distribuição	2	4,55	9,1
20250499	6229383-1	TD(45785)	Transformador Distribuição	3	2,55	7,65
20250499	6231522-1	TD(45765)	Transformador Distribuição	3	5,25	15,75
20250499	6227561-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	118	0,77	90,86
20250499	6227671-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	149	0,37	55,13
20250499	6227671-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	60	0,45	27
20250499	6227671-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	124	0,48	59,52
20250499	6228663-1	TD(44765)	Transformador Distribuição	3	2,97	8,91
20250499	6229277-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	219	2,87	628,53
20250499	6229277-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	113	10,48	1184,24
20250499	622926-1	FR(23930)	Chave Fusível Religadora	35	3,13	109,55
20250499	6223665-1	TD(44688)	Transformador Distribuição	2	2,07	4,14
20250499	6223805-1	TD(687859)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20250499	6226946-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	332	0,13	43,16
20250499	6227561-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	149	0,53	78,97
20250499	6227561-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	66	0,65	42,9
20250499	6225995-1	FU(14186)	Chave Fusível	7	1,32	9,24
20250499	6221668-1	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	86	4	344
20250499	6227151-1	FU(934)	Chave Fusível	511	1,3	664,3
20250499	6229023-1	FR(1071)	Chave Fusível Religadora	26	15,52	403,52
20250499	6229259-1	FU(1028)	Chave Fusível	12	6,83	81,96

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230494-1	TD(9952)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20250499	6220018-1	FU(14394)	Chave Fusível	13	0,97	12,61
20250499	6220579-1	FU(29182)	Chave Fusível	13	23	299
20250499	6220708-1	TD(662818)	Transformador Distribuição	33	5,88	194,04
20250499	6220959-1	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	86	5,05	434,3
20250499	6226719-1	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	86	5,08	436,88
20250499	6228111-1	FU(11841)	Chave Fusível	248	1,07	265,36
20250499	6226841-1	TD(755241)	Transformador Distribuição	65	5,97	388,05
20250499	6220605-1	TD(36487)	Transformador Distribuição	2	1,57	3,14
20250499	6220000-1	TD(10453)	Transformador Distribuição	52	3,75	195
20250499	6219978-1	TD(36379)	Transformador Distribuição	2	6,32	12,64
20250499	6219883-1	FU(710979)	Chave Fusível	146	2,95	430,7
20250499	6219872-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	60	4,72	283,2
20250499	6219872-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	1335	0,5	667,5
20250499	6224697-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	1	2,02	2,02
20250499	6224697-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	1	2,08	2,08
20250499	6219851-1	FR(678214)	Chave Fusível Religadora	15	5,68	85,2
20250499	6219892-1	FR(692608)	Chave Fusível Religadora	223	4,62	1030,26
20250499	6220190-1	TD(38911)	Transformador Distribuição	1	22,33	22,33
20250499	6220407-1	FU(29994)	Chave Fusível	7	5,93	41,51
20250499	6221270-1	TD(38758)	Transformador Distribuição	2	7,27	14,54
20250499	6221646-1	TD(38980)	Transformador Distribuição	3	5,15	15,45
20250499	6221658-1	TD(658094)	Transformador Distribuição	4	6,2	24,8
20250499	6221673-1	TD(693016)	Transformador Distribuição	9	6,67	60,03
20250499	6221926-1	TD(658076)	Transformador Distribuição	2	18,3	36,6
20250499	6223526-1	TD(657991)	Transformador Distribuição	8	3,65	29,2

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6223636-1	FR(678214)	Chave Fusível Religadora	15	7,15	107,25
20250499	6224088-1	FU(35590)	Chave Fusível	14	2,93	41,02
20250499	6224697-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	188	0,07	13,16
20250499	6224697-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	436	2,02	880,72
20250499	6224697-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	226	2,08	470,08
20250499	6224697-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	249	2,12	527,88
20250499	6225014-1	FU(97761515)	Chave Fusível	7	3,47	24,29
20250499	6225505-1	TD(737599)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20250499	6225561-1	TD(56839)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73
20250499	6225934-1	TD(749165)	Transformador Distribuição	1	6,22	6,22
20250499	6226557-1	RD(730235)	Religador de Distribuição	40	10,93	437,2
20250499	6229164-1	TD(711450)	Transformador Distribuição	2	17,25	34,5
20250499	6230340-1	TD(692603)	Transformador Distribuição	5	4,33	21,65
20250499	6219896-1	FU(30292)	Chave Fusível	3	9,63	28,89
20250499	6219925-1	FR(30621)	Chave Fusível Religadora	65	6,6	429
20250499	6219942-1	FU(30615)	Chave Fusível	2	7,53	15,06
20250499	6219975-1	FU(2459)	Chave Fusível	4	6,32	25,28
20250499	6219995-1	FU(2430)	Chave Fusível	166	2,98	494,68
20250499	6220015-1	RD(2456)	Religador de Distribuição	73	3,42	249,66
20250499	6220015-1	RD(2456)	Religador de Distribuição	33	3,67	121,11
20250499	6220222-1	FU(677091)	Chave Fusível	29	7,17	207,93
20250499	6220448-1	FR(30025)	Chave Fusível Religadora	6	4,33	25,98
20250499	6220528-1	FU(675348)	Chave Fusível	7	19,03	133,21
20250499	6220919-1	FU(35476)	Chave Fusível	3	25,3	75,9
20250499	6221600-1	FU(2448)	Chave Fusível	13	2,1	27,3
20250499	6222113-1	FU(2448)	Chave Fusível	13	3	39
20250499	6222245-1	CF(673372)	Chave Faca	2	19,98	39,96
20250499	6222465-1	FU(2448)	Chave Fusível	13	0,88	11,44
20250499	6223151-1	TD(673359)	Transformador Distribuição	1	9,2	9,2
20250499	6224224-1	TD(37975)	Transformador Distribuição	2	2,65	5,3

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6224722-1	FR(677918)	Chave Fusível Religadora	145	16,18	2346,1
20250499	6224728-1	TD(741822)	Transformador Distribuição	1	15,05	15,05
20250499	6224728-1	FU(2445)	Chave Fusível	11	3,57	39,27
20250499	6224916-1	FR(678034)	Chave Fusível Religadora	44	9,12	401,28
20250499	6225004-1	FU(30292)	Chave Fusível	3	9,52	28,56
20250499	6226508-1	TD(10335)	Transformador Distribuição	58	23,45	1360,1
20250499	6227456-1	FU(682709)	Chave Fusível	3	12,8	38,4
20250499	6228978-1	FR(35475)	Chave Fusível Religadora	30	1,75	52,5
20250499	6229153-1	FR(35475)	Chave Fusível Religadora	30	10,63	318,9
20250499	6229733-1	TD(36054)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20250499	6229733-1	FU(2445)	Chave Fusível	11	1,83	20,13
20250499	6224370-1	FU(27702)	Chave Fusível	2	18,45	36,9
20250499	6227319-1	TD(56843)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20250499	6227414-1	IGU53_IGU59507	Alimentador	264	1,65	435,6
20250499	6227414-1	IGU53_IGU59507	Alimentador	1	24,07	24,07
20250499	6228222-1	TD(13861)	Transformador Distribuição	3	4,92	14,76
20250499	6224246-1	FU(27712)	Chave Fusível	3	19,03	57,09
20250499	6224208-1	FU(27711)	Chave Fusível	2	18,48	36,96
20250499	6222718-1	TD(56843)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20250499	6222322-1	FU(734877)	Chave Fusível	4	8,03	32,12
20250499	6221523-1	TD(56844)	Transformador Distribuição	1	6,6	6,6
20250499	6221411-1	TD(39102)	Transformador Distribuição	1	3,6	3,6
20250499	6221376-1	TD(39093)	Transformador Distribuição	1	10,53	10,53
20250499	6221373-1	TD(39095)	Transformador Distribuição	1	12,73	12,73
20250499	6220034-1	TD(56843)	Transformador Distribuição	1	6,7	6,7
20250499	6219824-1	FU(734877)	Chave Fusível	4	10,22	40,88
20250499	6227040-1	TD(658225)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6225482-1	TD(32988)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20250499	6227757-1	TD(32975)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20250499	6227618-1	FU(25249)	Chave Fusível	12	10,48	125,76
20250499	6227164-1	FU(41627)	Chave Fusível	27	8,22	221,94
20250499	6225615-1	FU(25243)	Chave Fusível	1	24,78	24,78
20250499	6225082-1	TD(32963)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20250499	6224918-1	TD(33000)	Transformador Distribuição	1	8,68	8,68
20250499	6225565-1	FR(25245)	Chave Fusível Religadora	47	12,48	586,56
20250499	6224326-1	TD(33470)	Transformador Distribuição	1	17,2	17,2
20250499	6224291-1	FR(25245)	Chave Fusível Religadora	47	5,18	243,46
20250499	6223956-1	TD(33473)	Transformador Distribuição	1	21,12	21,12
20250499	6223695-1	TD(47810)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20250499	6222011-1	TD(619)	Transformador Distribuição	85	1,23	104,55
20250499	6222601-1	TD(713226)	Transformador Distribuição	54	3,98	214,92
20250499	6222001-1	FU(23155)	Chave Fusível	61	0,95	57,95
20250499	6224297-1	TD(12933)	Transformador Distribuição	2	21,27	42,54
20250499	6224292-1	RD(14360)	Religador de Distribuição	57	11,6	661,2
20250499	6224292-1	RD(14360)	Religador de Distribuição	13	7,37	95,81
20250499	6224292-1	RD(14360)	Religador de Distribuição	50	6,37	318,5
20250499	6230472-1	TD(28677)	Transformador Distribuição	84	26,37	2215,08
20250499	6227708-1	FU(1040)	Chave Fusível	20	9,1	182
20250499	6227643-1	FU(1026)	Chave Fusível	5	27,82	139,1
20250499	6226294-1	FU(741250)	Chave Fusível	4	9,62	38,48
20250499	6225537-1	TD(29898)	Transformador Distribuição	55	9,5	522,5
20250499	6225410-1	ITA01_ITA49503	Alimentador	48	0,22	10,56
20250499	6224292-1	RD(14360)	Religador de Distribuição	63	0,37	23,31
20250499	6220483-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	20	20

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6221391-1	FU(11195)	Chave Fusível	5	3,67	18,35
20250499	6221964-1	TD(21066)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20250499	6223414-1	TD(12813)	Transformador Distribuição	1	15,2	15,2
20250499	6224322-1	FU(12556)	Chave Fusível	4	18,45	73,8
20250499	6224367-1	FU(6793108)	Chave Fusível	7	0,9	6,3
20250499	6225786-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	8,13	8,13
20250499	6227534-1	FU(93334384)	Chave Fusível	1	10,85	10,85
20250499	6227631-1	FU(12556)	Chave Fusível	4	4,65	18,6
20250499	6228206-1	TD(12753)	Transformador Distribuição	2	25,98	51,96
20250499	6228478-1	FU(1927)	Chave Fusível	5	10,35	51,75
20250499	6228745-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	1,58	1,58
20250499	6228827-1	FU(12925)	Chave Fusível	3	26,42	79,26
20250499	6229775-1	FU(12886)	Chave Fusível	1	7,78	7,78
20250499	6231881-1	TD(12802)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,5
20250499	6232093-1	TD(54862)	Transformador Distribuição	1	2,2	2,2
20250499	6220314-1	TD(42921)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250499	6220048-1	FU(26428)	Chave Fusível	6	4,27	25,62
20250499	6225572-1	RD(722493)	Religador de Distribuição	119	2,1	249,9
20250499	6224925-1	FU(28678)	Chave Fusível	138	4	552
20250499	6223506-1	FU(28678)	Chave Fusível	138	15,98	2205,24
20250499	6220985-1	FU(27784)	Chave Fusível	1	15,72	15,72
20250499	6221907-1	TD(57069)	Transformador Distribuição	8	5,8	46,4
20250499	6226301-1	TD(51167304)	Transformador Distribuição	4	3,42	13,68
20250499	6221689-1	FU(28678)	Chave Fusível	138	3,08	425,04
20250499	6221446-1	TD(40245)	Transformador Distribuição	8	4,77	38,16
20250499	6220027-1	FU(30110)	Chave Fusível	23	4,57	105,11
20250499	6226975-1	TD(719486)	Transformador Distribuição	8	1,58	12,64
20250499	6221895-1	TD(42678)	Transformador Distribuição	4	5,5	22

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6220074-1	TD(30965)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20250499	6221705-1	TD(44145)	Transformador Distribuição	4	5,42	21,68
20250499	6222707-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	191	1,17	223,47
20250499	6222707-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	365	1,32	481,8
20250499	6222707-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	40	1,85	74
20250499	6222707-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	33	2,2	72,6
20250499	6222707-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	9	4,62	41,58
20250499	6221755-1	TD(25787)	Transformador Distribuição	3	2,9	8,7
20250499	6226679-1	TD(727114)	Transformador Distribuição	52	0,82	42,64
20250499	6226441-1	FU(3078)	Chave Fusível	9	5,87	52,83
20250499	6221887-1	FU(22581)	Chave Fusível	1	1,87	1,87
20250499	6221873-1	FR(3125)	Chave Fusível Religadora	18	1,77	31,86
20250499	6226358-1	FU(3121)	Chave Fusível	2	4,17	8,34
20250499	6221575-1	TD(740967)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20250499	6220981-1	FU(698742)	Chave Fusível	53	13,18	698,54
20250499	6226293-1	FU(722091)	Chave Fusível	429	2,78	1192,62
20250499	6227087-1	FU(37612)	Chave Fusível	170	1,25	212,5
20250499	6226996-1	FU(722091)	Chave Fusível	429	2,93	1256,97
20250499	6226772-1	TD(23271)	Transformador Distribuição	3	2,43	7,29
20250499	6224729-1	FR(23945)	Chave Fusível Religadora	7	11,95	83,65
20250499	6224562-1	TD(678863)	Transformador Distribuição	2	2,2	4,4
20250499	6224244-1	FR(23945)	Chave Fusível Religadora	7	3,1	21,7
20250499	6221983-1	FR(23945)	Chave Fusível Religadora	7	0,98	6,86
20250499	6221746-1	FR(1578)	Chave Fusível Religadora	39	4,23	164,97
20250499	6220762-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	15,2	121,6
20250499	6225718-1	FU(26830)	Chave Fusível	2	2,85	5,7
20250499	6220574-1	TD(55203)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20250499	6222140-1	TD(27331)	Transformador Distribuição	2	15	30

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6223144-1	TD(27550)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,6
20250499	6223487-1	FU(10679)	Chave Fusível	27	2,62	70,74
20250499	6223682-1	TD(16958)	Transformador Distribuição	2	6,63	13,26
20250499	6224852-1	TD(17269)	Transformador Distribuição	1	10,95	10,95
20250499	6229994-1	FR(27900)	Chave Fusível Religadora	27	7,62	205,74
20250499	6229994-1	FR(27900)	Chave Fusível Religadora	1	47,77	47,77
20250499	6229994-1	FR(27900)	Chave Fusível Religadora	15	52,48	787,2
20250499	6230204-1	FU(27539)	Chave Fusível	7	4,58	32,06
20250499	6232463-1	TD(21053)	Transformador Distribuição	1	15,2	15,2
20250499	6223427-1	TD(23053)	Transformador Distribuição	1	14,68	14,68
20250499	6224098-1	FU(17721)	Chave Fusível	6	19,92	119,52
20250499	6225424-1	TD(20061)	Transformador Distribuição	2	7,28	14,56
20250499	6226025-1	TD(723143)	Transformador Distribuição	2	16,78	33,56
20250499	6226115-1	TD(23074)	Transformador Distribuição	1	1,72	1,72
20250499	6226334-1	TD(55448)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20250499	6226544-1	TD(23074)	Transformador Distribuição	1	0,87	0,87
20250499	6227590-1	FU(737201)	Chave Fusível	13	4,58	59,54
20250499	6229484-1	FU(4003)	Chave Fusível	13	6,23	80,99
20250499	6229647-1	TD(19654)	Transformador Distribuição	1	8,97	8,97
20250499	6230758-1	FU(738719)	Chave Fusível	1	7,3	7,3
20250499	6230885-1	FU(9986)	Chave Fusível	2	17,18	34,36
20250499	6231457-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	282	4,28	1206,96
20250499	6231457-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	294	5,55	1631,7
20250499	6231501-1	TD(10796)	Transformador Distribuição	8	3,97	31,76
20250499	6231502-1	TD(83694354)	Transformador Distribuição	3	4,38	13,14
20250499	6231587-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	1	31,75	31,75

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6231690-1	TD(22619)	Transformador Distribuição	1	31,57	31,57
20250499	6231979-1	TD(27472)	Transformador Distribuição	1	8,88	8,88
20250499	6232157-1	TD(19708)	Transformador Distribuição	1	22,18	22,18
20250499	6232279-1	TD(27479)	Transformador Distribuição	1	22,58	22,58
20250499	6220310-1	TD(34225)	Transformador Distribuição	1	22,18	22,18
20250499	6220390-1	TD(20061)	Transformador Distribuição	2	15,37	30,74
20250499	6221228-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	27	2,03	54,81
20250499	6221228-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	11	11,02	121,22
20250499	6221228-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	101	11,17	1128,17
20250499	6221939-1	CF(10018)	Chave Faca	16	1,93	30,88
20250499	6223245-1	FU(10000)	Chave Fusível	5	2,07	10,35
20250499	6227862-1	RD(720400)	Religador de Distribuição	49	4,27	209,23
20250499	6227862-1	RD(720400)	Religador de Distribuição	250	14,98	3745
20250499	6227862-1	RD(720400)	Religador de Distribuição	48	0,32	15,36
20250499	6220540-1	FU(12261)	Chave Fusível	8	5,62	44,96
20250499	6220540-1	FU(24638)	Chave Fusível	5	12,98	64,9
20250499	6221569-1	TD(54604)	Transformador Distribuição	50	6,2	310
20250499	6226734-1	TD(24969)	Transformador Distribuição	98	3,58	350,84
20250499	6227963-1	TD(9019)	Transformador Distribuição	37	9,72	359,64
20250499	6220932-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	40	4,15	166
20250499	6220932-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	26	8,33	216,58
20250499	6220932-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	1	21,12	21,12
20250499	6220932-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	40	0,18	7,2
20250499	6220932-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	2	11,12	22,24
20250499	6220932-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	24	12,4	297,6
20250499	6221669-1	FR(732234)	Chave Fusível Religadora	4	4,1	16,4
20250499	6224508-1	FU(24943)	Chave Fusível	3	4,83	14,49
20250499	6225253-1	TD(57347)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6220292-1	TD(25326014)	Transformador Distribuição	1	3,7	3,7
20250499	6221766-1	FU(24855)	Chave Fusível	2	30,65	61,3
20250499	6227402-1	TD(28022)	Transformador Distribuição	1	10,3	10,3
20250499	6221835-1	TD(27997)	Transformador Distribuição	3	2,78	8,34
20250499	6222430-1	FU(24712)	Chave Fusível	7	2,1	14,7
20250499	6225032-1	TD(23750)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20250499	6225283-1	FU(11657)	Chave Fusível	5	1,03	5,15
20250499	6227394-1	FU(24652)	Chave Fusível	2	9,83	19,66
20250499	6231908-1	RD(727081)	Religador de Distribuição	20	7,35	147
20250499	6228115-1	FR(749305)	Chave Fusível Religadora	20	26,42	528,4
20250499	6230573-1	FU(693660)	Chave Fusível	6	1,15	6,9
20250499	6230748-1	FU(4901)	Chave Fusível	7	19,47	136,29
20250499	6231908-1	RD(727081)	Religador de Distribuição	5	4,7	23,5
20250499	6231908-1	RD(727081)	Religador de Distribuição	24	6,17	148,08
20250499	6231908-1	RD(727081)	Religador de Distribuição	4	6,25	25
20250499	6228324-1	TD(34159)	Transformador Distribuição	1	45,17	45,17
20250499	6231778-1	FU(31159)	Chave Fusível	4	2,8	11,2
20250499	6232489-1	FU(20081)	Chave Fusível	2	19,32	38,64
20250499	6220324-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	2433	1,43	3479,19
20250499	6220324-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	79	0,13	10,27
20250499	6220324-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	51	5,4	275,4
20250499	6220514-1	FU(1196)	Chave Fusível	260	6,98	1814,8
20250499	6220514-1	RD(28018355)	Religador de Distribuição	1257	1,33	1671,81
20250499	6220514-1	RD(28018355)	Religador de Distribuição	3	2,2	6,6
20250499	6220839-1	FU(16956)	Chave Fusível	1	21,45	21,45
20250499	6221809-1	TD(13821)	Transformador Distribuição	2	4,07	8,14
20250499	6222327-1	FU(34987512)	Chave Fusível	4	3,63	14,52
20250499	6226290-1	FU(18719)	Chave Fusível	9	5,88	52,92
20250499	6226468-1	TD(720122)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20250499	6227767-1	FU(13958)	Chave Fusível	25	5,05	126,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228631-1	TD(14580)	Transformador Distribuição	1	1,57	1,57
20250499	6229002-1	TD(14610)	Transformador Distribuição	1	4	4
20250499	6229365-1	TD(14609)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20250499	6230354-1	FU(721588)	Chave Fusível	1	3,2	3,2
20250499	6231632-1	FU(13958)	Chave Fusível	25	21,83	545,75
20250499	6220514-1	RD(28018355)	Religador de Distribuição	8	1,33	10,64
20250499	6220324-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	9	1,43	12,87
20250499	6220514-1	FU(1196)	Chave Fusível	1	6,98	6,98
20250499	6221128-1	TD(746271)	Transformador Distribuição	11	14,35	157,85
20250499	6221111-1	FU(16935539)	Chave Fusível	127	7,97	1012,19
20250499	6220514-1	RD(28018355)	Religador de Distribuição	1	2,2	2,2
20250499	6220514-1	RD(28018355)	Religador de Distribuição	3530	0,08	282,4
20250499	6220347-1	TD(7705)	Transformador Distribuição	92	7,92	728,64
20250499	6220514-1	RD(28018355)	Religador de Distribuição	9	0,08	0,72
20250499	6221111-1	FU(16935539)	Chave Fusível	1	7,97	7,97
20250499	6221747-1	PE(13045351)	Ponto de conexão	1	5,43	5,43
20250499	6220346-1	TD(24076)	Transformador Distribuição	75	21,92	1644
20250499	6222876-1	TD(730822)	Transformador Distribuição	2	3,67	7,34
20250499	6220346-1	TD(24076)	Transformador Distribuição	1	21,92	21,92
20250499	6231648-1	FU(687368)	Chave Fusível	1	26,12	26,12
20250499	6231707-1	TD(13853)	Transformador Distribuição	1	2,3	2,3
20250499	6226287-1	FU(1153)	Chave Fusível	5	9,98	49,9
20250499	6226352-1	TD(52657)	Transformador Distribuição	1	9,9	9,9
20250499	6227975-1	FU(1153)	Chave Fusível	5	5,97	29,85
20250499	6229411-1	TD(25656)	Transformador Distribuição	1	11,63	11,63
20250499	6229587-1	TD(687369)	Transformador Distribuição	1	10,52	10,52
20250499	6229716-1	FU(1153)	Chave Fusível	5	9,72	48,6

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230767-1	FU(21639)	Chave Fusível	1	27,87	27,87
20250499	6219819-1	FU(1153)	Chave Fusível	5	3,43	17,15
20250499	6219831-1	FU(21521)	Chave Fusível	7	3,22	22,54
20250499	6219940-1	TD(52657)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,9
20250499	6232390-1	FU(122069832)	Chave Fusível	1	17,37	17,37
20250499	6223666-1	FU(21538)	Chave Fusível	3	3,78	11,34
20250499	6220571-1	TD(28750)	Transformador Distribuição	2	18,05	36,1
20250499	6220744-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	17	22,47	381,99
20250499	6220744-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	19	22,5	427,5
20250499	6221086-1	FU(1153)	Chave Fusível	5	17,73	88,65
20250499	6221116-1	FU(35613)	Chave Fusível	12	18,08	216,96
20250499	6221986-1	TD(42385)	Transformador Distribuição	2	1,83	3,66
20250499	6224480-1	TD(48233)	Transformador Distribuição	3	16,85	50,55
20250499	6222414-1	TD(58832)	Transformador Distribuição	2	2,62	5,24
20250499	6223494-1	FR(20016)	Chave Fusível Religadora	12	4,7	56,4
20250499	6223644-1	FU(12651)	Chave Fusível	3	2,82	8,46
20250499	6220483-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	20	180
20250499	6221709-1	TD(12863)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,6
20250499	6231430-1	FU(18195)	Chave Fusível	1	14,4	14,4
20250499	6230518-1	FU(20009)	Chave Fusível	4	9,9	39,6
20250499	6229691-1	TD(12868)	Transformador Distribuição	1	26,9	26,9
20250499	6228912-1	TD(14730)	Transformador Distribuição	2	2,08	4,16
20250499	6228751-1	TD(12868)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20250499	6228745-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	1,58	14,22
20250499	6227324-1	TD(12868)	Transformador Distribuição	1	18,18	18,18
20250499	6227194-1	FR(20016)	Chave Fusível Religadora	12	3,93	47,16
20250499	6226509-1	FR(20016)	Chave Fusível Religadora	12	6,92	83,04
20250499	6226470-1	TD(69464038)	Transformador Distribuição	1	12,07	12,07

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6226278-1	TD(55008)	Transformador Distribuição	1	17,73	17,73
20250499	6225786-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	8,13	73,17
20250499	6231839-1	FU(12617)	Chave Fusível	7	1,8	12,6
20250499	6221694-1	FR(20016)	Chave Fusível Religadora	12	1,93	23,16
20250499	6221578-1	FU(12874)	Chave Fusível	2	6,73	13,46
20250499	6224298-1	TD(58832)	Transformador Distribuição	2	24,02	48,04
20250499	6223911-1	TD(14895)	Transformador Distribuição	1	6,6	6,6
20250499	6224000-1	TD(14832)	Transformador Distribuição	1	7,9	7,9
20250499	6220356-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	3	23,67	71,01
20250499	6220356-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	22	24,38	536,36
20250499	6220356-1	RD(28177229)	Religador de Distribuição	15	19,47	292,05
20250499	6220356-1	CF(21632)	Chave Faca	18	4,23	76,14
20250499	6220415-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	42	4,15	174,3
20250499	6220766-1	TD(47990)	Transformador Distribuição	2	18,05	36,1
20250499	6221924-1	TD(14800)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20250499	6221932-1	TD(28790)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20250499	6262591-1	PE(14059509)	Ponto de conexão	1	1,42	1,42
20250499	6231537-1	TD(14800)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20250499	6231140-1	TD(25712)	Transformador Distribuição	1	15,18	15,18
20250499	6230372-1	TD(21949)	Transformador Distribuição	1	22,17	22,17
20250499	6230125-1	TD(14786)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20250499	6229270-1	RD(28177229)	Religador de Distribuição	15	6,03	90,45
20250499	6229008-1	FU(38296)	Chave Fusível	11	2,8	30,8
20250499	6224995-1	TD(52461)	Transformador Distribuição	1	8,65	8,65
20250499	6231869-1	FU(20127)	Chave Fusível	7	7,25	50,75
20250499	6226279-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	103	3,42	352,26
20250499	6226279-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	15	4,23	63,45

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6226279-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	17	5,83	99,11
20250499	6226279-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	2	7,33	14,66
20250499	6226327-1	FU(26615)	Chave Fusível	6	3,8	22,8
20250499	6226405-1	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	8	17,58	140,64
20250499	6226869-1	TD(36445)	Transformador Distribuição	1	25,72	25,72
20250499	6226956-1	FU(26613)	Chave Fusível	1	1,92	1,92
20250499	6227133-1	RD(667098)	Religador de Distribuição	13	4,13	53,69
20250499	6227133-1	RD(667098)	Religador de Distribuição	9	5,93	53,37
20250499	6227133-1	RD(667098)	Religador de Distribuição	27	7,38	199,26
20250499	6227133-1	RD(667098)	Religador de Distribuição	42	8	336
20250499	6228602-1	TD(36445)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20250499	6229420-1	TD(36445)	Transformador Distribuição	1	21,68	21,68
20250499	6229448-1	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	8	4,33	34,64
20250499	6230104-1	FU(728276)	Chave Fusível	1	38,17	38,17
20250499	6230133-1	FU(26700)	Chave Fusível	6	10,02	60,12
20250499	6230583-1	TD(42083)	Transformador Distribuição	2	53,13	106,26
20250499	6230680-1	TD(718974)	Transformador Distribuição	1	50,08	50,08
20250499	6230864-1	TD(36465)	Transformador Distribuição	1	43,98	43,98
20250499	6231043-1	PE(18112054)	Ponto de conexão	1	45,93	45,93
20250499	6231043-1	FU(26631)	Chave Fusível	1	45,93	45,93
20250499	6231204-1	TD(36482)	Transformador Distribuição	1	43,2	43,2
20250499	6231354-1	TD(36515)	Transformador Distribuição	1	18,32	18,32
20250499	6231679-1	FU(20267)	Chave Fusível	5	17,3	86,5
20250499	6231751-1	[MT]PA(13661)	Alimentador	3	34,28	102,84
20250499	6232360-1	FU(41186)	Chave Fusível	32	22,12	707,84
20250499	6225627-1	TD(56655)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20250499	6224718-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	3	9,07	27,21
20250499	6224718-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	42	0,05	2,1
20250499	6224718-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	41	12,82	525,62

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6224718-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	2	12,67	25,34
20250499	6224718-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	27	11,27	304,29
20250499	6224718-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	14	10,1	141,4
20250499	6224718-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	8	5,72	45,76
20250499	6223112-1	TD(36546)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250499	6231751-1	[MT]PA(13661)	Alimentador	1	34,28	34,28
20250499	6224718-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	42	3,63	152,46
20250499	6222498-1	FU(26673)	Chave Fusível	2	2,58	5,16
20250499	6222203-1	FR(10880)	Chave Fusível Religadora	19	14,2	269,8
20250499	6230749-1	TD(663779)	Transformador Distribuição	4	55,53	222,12
20250499	6232206-1	TD(45595)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20250499	6220163-1	FU(10146)	Chave Fusível	137	2,42	331,54
20250499	6221955-1	[MT]PA(13606)	Alimentador	10	22,6	226
20250499	6221955-1	CF(29011)	Chave Faca	1	2,58	2,58
20250499	6222085-1	FU(28764)	Chave Fusível	1	2,72	2,72
20250499	6222444-1	TD(45540)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20250499	6224956-1	FU(7454)	Chave Fusível	16	8,93	142,88
20250499	6226226-1	FU(29030)	Chave Fusível	1	16,62	16,62
20250499	6226408-1	FR(30385)	Chave Fusível Religadora	43	8,03	345,29
20250499	6231289-1	FU(10173)	Chave Fusível	9	15,62	140,58
20250499	6231542-1	TD(46877)	Transformador Distribuição	2	6,05	12,1
20250499	6223345-1	TD(53176)	Transformador Distribuição	3	2,18	6,54
20250499	6223358-1	FU(746194)	Chave Fusível	6	1,22	7,32
20250499	6224638-1	TD(57292)	Transformador Distribuição	3	17,05	51,15
20250499	6225085-1	TD(57342)	Transformador Distribuição	1	8,17	8,17
20250499	6225714-1	TD(46221)	Transformador Distribuição	4	2,25	9
20250499	6226123-1	TD(53216)	Transformador Distribuição	20	15,82	316,4
20250499	6226292-1	TD(45159998)	Transformador Distribuição	90	7,5	675

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228030-1	TD(12563)	Transformador Distribuição	103	3,03	312,09
20250499	6228705-1	TD(58554)	Transformador Distribuição	1	20,55	20,55
20250499	6227887-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	84	13	1092
20250499	6228689-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	49	3,92	192,08
20250499	6228851-1	TD(10866)	Transformador Distribuição	16	6,27	100,32
20250499	6228979-1	TD(46676)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20250499	6230437-1	TD(713121)	Transformador Distribuição	1	27,95	27,95
20250499	6230524-1	FU(31381)	Chave Fusível	1	8,02	8,02
20250499	6231499-1	TD(47997)	Transformador Distribuição	1	23,37	23,37
20250499	6219833-1	TD(717964)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20250499	6219856-1	FU(678696)	Chave Fusível	11	3,7	40,7
20250499	6220094-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	3	6,55	19,65
20250499	6220094-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	14	33,1	463,4
20250499	6221840-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	1	0,37	0,37
20250499	6226867-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	1	3,12	3,12
20250499	6228689-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	1	3,92	3,92
20250499	6222102-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	1	24,32	24,32
20250499	6224879-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	1	9,93	9,93
20250499	6225761-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	1	20,67	20,67
20250499	6226867-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	1	3,17	3,17
20250499	6227887-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	1	13	13
20250499	6220570-1	TD(72298085)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20250499	6221840-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	396	0,37	146,52
20250499	6222102-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	16	16,48	263,68
20250499	6222102-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	12	19,23	230,76
20250499	6222102-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	31	21,55	668,05
20250499	6222102-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	25	24,32	608
20250499	6222436-1	TD(48033)	Transformador Distribuição	1	12	12
20250499	6222555-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	3	6,48	19,44

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6222555-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	2	7,63	15,26
20250499	6222555-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	7	8,35	58,45
20250499	6222555-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	5	34,4	172
20250499	6223588-1	TD(47997)	Transformador Distribuição	1	12,83	12,83
20250499	6224594-1	RD(730535)	Religador de Distribuição	118	15,35	1811,3
20250499	6224609-1	RD(10132)	Religador de Distribuição	29	1,13	32,77
20250499	6224609-1	RD(10132)	Religador de Distribuição	31	2,42	75,02
20250499	6224609-1	RD(10132)	Religador de Distribuição	21	2,72	57,12
20250499	6224609-1	RD(10132)	Religador de Distribuição	20	4,07	81,4
20250499	6224609-1	RD(10132)	Religador de Distribuição	433	4,55	1970,15
20250499	6224609-1	RD(10132)	Religador de Distribuição	684	4,6	3146,4
20250499	6224879-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	84	9,93	834,12
20250499	6225548-1	TD(53266)	Transformador Distribuição	2	1,92	3,84
20250499	6225761-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	84	20,67	1736,28
20250499	6226867-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	48	3,12	149,76
20250499	6226867-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	84	3,17	266,28
20250499	6226867-1	TD(47997)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20250499	6226365-1	TD(682512)	Transformador Distribuição	2	8,5	17
20250499	6227094-1	TD(11190)	Transformador Distribuição	74	2,83	209,42
20250499	6227438-1	FU(29248)	Chave Fusível	2	12,72	25,44
20250499	6224550-1	FU(29874)	Chave Fusível	3	15,8	47,4
20250499	6225038-1	TD(45903)	Transformador Distribuição	1	9,27	9,27
20250499	6226101-1	FU(29118)	Chave Fusível	5	13,57	67,85
20250499	6230511-1	FU(29718)	Chave Fusível	2	23,37	46,74
20250499	6220282-1	FU(741015)	Chave Fusível	2	2,25	4,5
20250499	6231512-1	FR(11206)	Chave Fusível Religadora	9	6,38	57,42
20250499	6222384-1	FU(29050)	Chave Fusível	2	10,83	21,66
20250499	6221753-1	TD(45839)	Transformador Distribuição	2	7,53	15,06
20250499	6221486-1	TD(45870)	Transformador Distribuição	1	4,4	4,4
20250499	6225024-1	FU(29050)	Chave Fusível	2	7,58	15,16

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6229583-1	FU(27922)	Chave Fusível	2	16,87	33,74
20250499	6228647-1	TD(53424)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20250499	6226291-1	TD(756137)	Transformador Distribuição	1	8,15	8,15
20250499	6227955-1	TD(51012)	Transformador Distribuição	1	13,95	13,95
20250499	6229848-1	TD(51012)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67
20250499	6226120-1	TD(51012)	Transformador Distribuição	1	13,38	13,38
20250499	6222017-1	FU(2287)	Chave Fusível	83	0,23	19,09
20250499	6224561-1	TD(39026)	Transformador Distribuição	6	1,25	7,5
20250499	6227485-1	FR(2040)	Chave Fusível Religadora	126	15,83	1994,58
20250499	6227727-1	TD(38847)	Transformador Distribuição	6	5,48	32,88
20250499	6227727-1	FU(2207)	Chave Fusível	24	5,48	131,52
20250499	6227796-1	FU(26367)	Chave Fusível	6	27,87	167,22
20250499	6228644-1	TD(11774)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20250499	6228733-1	TD(38848)	Transformador Distribuição	2	4,2	8,4
20250499	6228863-1	FU(2027)	Chave Fusível	11	3,82	42,02
20250499	6228874-1	FU(1962)	Chave Fusível	15	2,82	42,3
20250499	6229092-1	FU(30582)	Chave Fusível	3	19,4	58,2
20250499	6229321-1	TD(37560)	Transformador Distribuição	1	9,92	9,92
20250499	6229764-1	FU(710427)	Chave Fusível	3	6,32	18,96
20250499	6219867-1	FU(2210)	Chave Fusível	13	6,12	79,56
20250499	6219943-1	FU(35598)	Chave Fusível	22	8,73	192,06
20250499	6220229-1	FU(26375)	Chave Fusível	14	1,3	18,2
20250499	6220494-1	TD(11396)	Transformador Distribuição	5	19,25	96,25
20250499	6221097-1	TD(2949980)	Transformador Distribuição	1	13,6	13,6
20250499	6221156-1	TD(48860)	Transformador Distribuição	5	17,25	86,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6221275-1	TD(37958)	Transformador Distribuição	2	10,9	21,8
20250499	6221357-1	TD(751442)	Transformador Distribuição	1	2,4	2,4
20250499	6221388-1	TD(57549)	Transformador Distribuição	2	8,1	16,2
20250499	6221447-1	FR(26366)	Chave Fusível Religadora	3	7,02	21,06
20250499	6221515-1	FU(2275)	Chave Fusível	11	7,42	81,62
20250499	6221807-1	TD(36573)	Transformador Distribuição	2	5,43	10,86
20250499	6230954-1	TD(47040)	Transformador Distribuição	1	22,63	22,63
20250499	6229521-1	TD(48884)	Transformador Distribuição	1	9,23	9,23
20250499	6227653-1	TD(48884)	Transformador Distribuição	1	11,3	11,3
20250499	6226484-1	TD(678519)	Transformador Distribuição	1	11,38	11,38
20250499	6225810-1	TD(56467)	Transformador Distribuição	1	11,88	11,88
20250499	6225767-1	FR(43516)	Chave Fusível Religadora	18	56,62	1019,16
20250499	6224947-1	FU(31344)	Chave Fusível	2	16,08	32,16
20250499	6231576-1	TD(48884)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20250499	6225767-1	FR(43516)	Chave Fusível Religadora	3	26,33	78,99
20250499	6224551-1	TD(34061)	Transformador Distribuição	1	15,92	15,92
20250499	6225222-1	TD(33865)	Transformador Distribuição	1	8,75	8,75
20250499	6225095-1	TD(673805)	Transformador Distribuição	1	9,25	9,25
20250499	6225522-1	TD(33879)	Transformador Distribuição	1	33,6	33,6
20250499	6229536-1	TD(33876)	Transformador Distribuição	1	8,47	8,47
20250499	6231790-1	TD(661362)	Transformador Distribuição	3	2,43	7,29
20250499	6231029-1	TD(52397)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47
20250499	6230457-1	TD(661169)	Transformador Distribuição	1	9,15	9,15

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230408-1	FU(40858)	Chave Fusível	53	7,65	405,45
20250499	6229928-1	FR(14298)	Chave Fusível Religadora	274	9,05	2479,7
20250499	6227502-1	TD(661518)	Transformador Distribuição	7	11,92	83,44
20250499	6226686-1	TD(661567)	Transformador Distribuição	4	4,68	18,72
20250499	6222521-1	TD(661797)	Transformador Distribuição	2	10,08	20,16
20250499	6230408-1	FU(40858)	Chave Fusível	1	7,65	7,65
20250499	6230432-1	RD(37157)	Religador de Distribuição	45	2,47	111,15
20250499	6230432-1	RD(37157)	Religador de Distribuição	84	0,63	52,92
20250499	6230432-1	RD(37157)	Religador de Distribuição	84	1,43	120,12
20250499	6229928-1	FR(14298)	Chave Fusível Religadora	1	9,05	9,05
20250499	6229792-1	TD(724886)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20250499	6229792-1	TD(724886)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20250499	6229541-1	TD(46742)	Transformador Distribuição	2	21,57	43,14
20250499	6220653-1	RD(1584)	Religador de Distribuição	10	8,47	84,7
20250499	6220653-1	RD(1584)	Religador de Distribuição	8	9,75	78
20250499	6223643-1	FR(37448)	Chave Fusível Religadora	1	8,68	8,68
20250499	6222539-1	FR(37448)	Chave Fusível Religadora	1	9,2	9,2
20250499	6220653-1	RD(1584)	Religador de Distribuição	8	10,85	86,8
20250499	6220653-1	RD(1584)	Religador de Distribuição	13	10,55	137,15
20250499	6220653-1	RD(1584)	Religador de Distribuição	256	10,27	2629,12
20250499	6220653-1	RD(1584)	Religador de Distribuição	15	8,9	133,5
20250499	6225440-1	TD(1427)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20250499	6224504-1	TD(47097)	Transformador Distribuição	75	0,33	24,75
20250499	6221041-1	NAN02_NAN49509	Alimentador	1	1,03	1,03
20250499	6221041-1	NAN02_NAN49509	Alimentador	106	1,03	109,18
20250499	6221041-1	NAN02_NAN49509	Alimentador	2	1,47	2,94
20250499	6221041-1	NAN02_NAN49509	Alimentador	3583	1,03	3690,49
20250499	6221041-1	NAN02_NAN49509	Alimentador	3846	1,47	5653,62
20250499	6221041-1	NAN02_NAN49509	Alimentador	129	5,05	651,45

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6221372-1	TD(26103)	Transformador Distribuição	2	4,13	8,26
20250499	6225610-1	FU(2961)	Chave Fusível	12	1,42	17,04
20250499	6226400-1	FU(2961)	Chave Fusível	12	4,75	57
20250499	6229802-1	TD(53934)	Transformador Distribuição	7	12,65	88,55
20250499	6230242-1	FU(18023)	Chave Fusível	7	22,75	159,25
20250499	6231776-1	TD(28994)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20250499	6222928-1	FU(2961)	Chave Fusível	5	1,52	7,6
20250499	6222928-1	FU(2961)	Chave Fusível	7	3,4	23,8
20250499	6223760-1	FU(2961)	Chave Fusível	12	1,23	14,76
20250499	6224012-1	FU(2961)	Chave Fusível	12	1,28	15,36
20250499	6224458-1	FR(20711)	Chave Fusível Religadora	38	17,72	673,36
20250499	6219754-1	TD(28905)	Transformador Distribuição	3	1,6	4,8
20250499	6221855-1	TD(26078)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20250499	6228557-1	TD(731244)	Transformador Distribuição	42	5,33	223,86
20250499	6230898-1	PE(18417742)	Ponto de conexão	1	16	16
20250499	6224316-1	FU(2952)	Chave Fusível	111	7,42	823,62
20250499	6219992-1	FU(692161)	Chave Fusível	3	5,62	16,86
20250499	6227718-1	FU(17985)	Chave Fusível	2	29,4	58,8
20250499	6220695-1	TD(34059)	Transformador Distribuição	1	23,82	23,82
20250499	6221312-1	FU(718869)	Chave Fusível	3	30,23	90,69
20250499	6221332-1	TD(681509)	Transformador Distribuição	2	6,4	12,8
20250499	6221455-1	CL(704383)	Chave Lâmina	1	6,95	6,95
20250499	6228544-1	FU(660206)	Chave Fusível	22	22,43	493,46
20250499	6229644-1	FU(682633)	Chave Fusível	44	5,27	231,88
20250499	6230166-1	TD(687357)	Transformador Distribuição	3	6,1	18,3
20250499	6231601-1	TD(682761)	Transformador Distribuição	3	5,02	15,06
20250499	6231735-1	TD(40321)	Transformador Distribuição	1	23,27	23,27

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6231834-1	TD(1226)	Transformador Distribuição	48	1,63	78,24
20250499	6232160-1	FU(20733)	Chave Fusível	8	19,35	154,8
20250499	6232394-1	FU(20539)	Chave Fusível	9	17,88	160,92
20250499	6220305-1	RD(722665)	Religador de Distribuição	1	2,03	2,03
20250499	6220305-1	CF(738969)	Chave Faca	1	0,25	0,25
20250499	6224073-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	0,52	0,52
20250499	6227710-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	0,37	0,37
20250499	6221488-1	FU(17962)	Chave Fusível	7	3,18	22,26
20250499	6221779-1	TD(735560)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20250499	6221801-1	FU(59527722)	Chave Fusível	5	2,25	11,25
20250499	6222650-1	TD(60075)	Transformador Distribuição	1	9,95	9,95
20250499	6222694-1	TD(653502)	Transformador Distribuição	23	5,4	124,2
20250499	6222948-1	FR(20677)	Chave Fusível Religadora	12	7,27	87,24
20250499	6223221-1	TD(2148)	Transformador Distribuição	1	16,87	16,87
20250499	6223441-1	TD(1176)	Transformador Distribuição	4	14,08	56,32
20250499	6223532-1	FU(692161)	Chave Fusível	3	30,78	92,34
20250499	6224151-1	FR(11594)	Chave Fusível Religadora	78	20,28	1581,84
20250499	6224887-1	FU(718869)	Chave Fusível	5	7,48	37,4
20250499	6225772-1	TD(57458)	Transformador Distribuição	1	19,7	19,7
20250499	6226393-1	FU(3026)	Chave Fusível	8	8,18	65,44
20250499	6227626-1	FR(11594)	Chave Fusível Religadora	78	4,03	314,34
20250499	6220059-1	FU(718869)	Chave Fusível	5	3,68	18,4
20250499	6223864-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	41	1,13	46,33
20250499	6224494-1	FR(20535)	Chave Fusível Religadora	30	16,33	489,9
20250499	6225053-1	FU(37724)	Chave Fusível	3	5,05	15,15
20250499	6229162-1	FR(20535)	Chave Fusível Religadora	30	11,48	344,4
20250499	6228192-1	FU(37753)	Chave Fusível	36	3,83	137,88
20250499	6227181-1	FU(20620)	Chave Fusível	1	2,88	2,88
20250499	6226872-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	41	1,68	68,88
20250499	6225089-1	TD(1925)	Transformador Distribuição	1	13,78	13,78

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6227181-1	FU(20620)	Chave Fusível	4	2,88	11,52
20250499	6226407-1	TD(41713)	Transformador Distribuição	1	8,05	8,05
20250499	6222385-1	FU(41388)	Chave Fusível	7	4,03	28,21
20250499	6229855-1	FU(20538)	Chave Fusível	1	1,85	1,85
20250499	6225048-1	TD(34944)	Transformador Distribuição	1	15,85	15,85
20250499	6221476-1	FU(2170)	Chave Fusível	5	2,72	13,6
20250499	6227612-1	TD(24500)	Transformador Distribuição	111	10,35	1148,85
20250499	6227578-1	TD(6918)	Transformador Distribuição	57	9,1	518,7
20250499	6226331-1	TD(34944)	Transformador Distribuição	1	12,08	12,08
20250499	6220265-1	FU(26396)	Chave Fusível	1	4,62	4,62
20250499	6225416-1	FU(100891824)	Chave Fusível	2	13,55	27,1
20250499	6226337-1	FU(675464)	Chave Fusível	10	4,3	43
20250499	6227067-1	TD(44640)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20250499	6221998-1	FU(29454)	Chave Fusível	2	20,32	40,64
20250499	6220599-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	2	3,68	7,36
20250499	6220599-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	41	3,68	150,88
20250499	6220614-1	TD(44085)	Transformador Distribuição	1	17,85	17,85
20250499	6220617-1	TD(44093)	Transformador Distribuição	1	19,07	19,07
20250499	6222538-1	FU(2684)	Chave Fusível	4	26,17	104,68
20250499	6226070-1	TD(44094)	Transformador Distribuição	2	14,4	28,8
20250499	6227548-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	643	1,37	880,91
20250499	6227548-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	828	1,78	1473,84
20250499	6227548-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	2	7,53	15,06
20250499	6227548-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	8	7,53	60,24
20250499	6227669-1	TD(703473)	Transformador Distribuição	1	12,17	12,17
20250499	6227714-1	FU(2585)	Chave Fusível	46	3,75	172,5
20250499	6227808-1	TD(43339)	Transformador Distribuição	35	9,97	348,95

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230309-1	TD(44052)	Transformador Distribuição	2	3,93	7,86
20250499	6232123-1	TD(57539)	Transformador Distribuição	1	8,03	8,03
20250499	6232123-1	FU(26162)	Chave Fusível	3	5,9	17,7
20250499	6232123-1	FR(26161)	Chave Fusível Religadora	5	11,95	59,75
20250499	6232123-1	CF(29459)	Chave Faca	1	0,3	0,3
20250499	6220599-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	1	3,68	3,68
20250499	6223541-1	TD(27103)	Transformador Distribuição	31	9,02	279,62
20250499	6223297-1	FU(5367501)	Chave Fusível	6	2,53	15,18
20250499	6227682-1	FU(714607)	Chave Fusível	28	1,57	43,96
20250499	6223710-1	TD(54971788)	Transformador Distribuição	1	9,43	9,43
20250499	6224404-1	TD(682681)	Transformador Distribuição	68	3,62	246,16
20250499	6224294-1	TD(44211)	Transformador Distribuição	1	25,55	25,55
20250499	6222705-1	TD(44211)	Transformador Distribuição	1	26,93	26,93
20250499	6231171-1	TD(7050)	Transformador Distribuição	53	2,72	144,16
20250499	6229604-1	TD(45582)	Transformador Distribuição	4	11,73	46,92
20250499	6220562-1	FR(12590)	Chave Fusível Religadora	31	9,93	307,83
20250499	6229132-1	TD(750)	Transformador Distribuição	45	21,18	953,1
20250499	6228725-1	TD(750)	Transformador Distribuição	45	1,77	79,65
20250499	6223875-1	TD(35080)	Transformador Distribuição	2	4,42	8,84
20250499	6221866-1	FU(26053)	Chave Fusível	4	21,28	85,12
20250499	6221403-1	FU(39585)	Chave Fusível	15	3,27	49,05
20250499	6221237-1	TD(708633)	Transformador Distribuição	1	10,97	10,97
20250499	6221403-1	FU(39585)	Chave Fusível	1	3,27	3,27
20250499	6221285-1	FU(11095)	Chave Fusível	14	9,03	126,42
20250499	6222535-1	FU(45390)	Chave Fusível	5	10,85	54,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228539-1	TD(56381)	Transformador Distribuição	3	45,03	135,09
20250499	6219888-1	FU(25839)	Chave Fusível	4	11,95	47,8
20250499	6220042-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	49	1,37	67,13
20250499	6220042-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	35	3,43	120,05
20250499	6220042-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	53	7,35	389,55
20250499	6220042-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	49	0,23	11,27
20250499	6220042-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	2	1,02	2,04
20250499	6220042-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	25	1,68	42
20250499	6220042-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	8	3,3	26,4
20250499	6220042-1	CF(11079)	Chave Faca	3	1,38	4,14
20250499	6220042-1	CF(11079)	Chave Faca	14	2,35	32,9
20250499	6220042-1	CF(11079)	Chave Faca	8	22,22	177,76
20250499	6220083-1	FU(733301)	Chave Fusível	26	8,13	211,38
20250499	6224122-1	TD(11463)	Transformador Distribuição	20	1,28	25,6
20250499	6221390-1	TD(9794)	Transformador Distribuição	50	4,45	222,5
20250499	6220269-1	TD(31996)	Transformador Distribuição	1	23,27	23,27
20250499	6219877-1	TD(11464)	Transformador Distribuição	31	1,42	44,02
20250499	6220457-1	TD(31987)	Transformador Distribuição	1	21,23	21,23
20250499	6220198-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	3	3,27	9,81
20250499	6229883-1	FR(11583)	Chave Fusível Religadora	42	9,63	404,46
20250499	6228491-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	48	6,07	291,36
20250499	6228491-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	166	3,92	650,72
20250499	6221701-1	TD(54818)	Transformador Distribuição	1	8,28	8,28
20250499	6220198-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	344	3,43	1179,92
20250499	6220198-1	RD(728394)	Religador de Distribuição	213	3,4	724,2
20250499	6224174-1	TD(332)	Transformador Distribuição	55	4,02	221,1
20250499	6221410-1	TD(680285)	Transformador Distribuição	44	9,93	436,92
20250499	6221421-1	FU(23307)	Chave Fusível	342	1,25	427,5

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6221435-1	TD(20095)	Transformador Distribuição	1	6,03	6,03
20250499	6221719-1	FU(664120)	Chave Fusível	29	5,17	149,93
20250499	6223924-1	FR(19960)	Chave Fusível Religadora	21	22,37	469,77
20250499	6226450-1	TD(47761)	Transformador Distribuição	2	10,77	21,54
20250499	6227789-1	FU(25884232)	Chave Fusível	2	24,8	49,6
20250499	6227829-1	FU(37248)	Chave Fusível	121	4,47	540,87
20250499	6230461-1	FU(760214)	Chave Fusível	58	3,15	182,7
20250499	6228390-1	TD(43353)	Transformador Distribuição	2	19,9	39,8
20250499	6220435-1	TD(22452)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20250499	6220920-1	FU(42735)	Chave Fusível	7	14,38	100,66
20250499	6223720-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	197	0,05	9,85
20250499	6223720-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	121	1,3	157,3
20250499	6223720-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	167	2,37	395,79
20250499	6223720-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	31	3,12	96,72
20250499	6223720-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	20	5,95	119
20250499	6223720-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	32	8,25	264
20250499	6226357-1	FU(24585)	Chave Fusível	13	27,22	353,86
20250499	6227614-1	FU(24157)	Chave Fusível	12	6,82	81,84
20250499	6227646-1	FU(693047)	Chave Fusível	2	8,42	16,84
20250499	6220248-1	TD(22633)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20250499	6230039-1	FU(24138)	Chave Fusível	9	8,68	78,12
20250499	6230150-1	TD(23252)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20250499	6230351-1	FU(693066)	Chave Fusível	11	3,75	41,25
20250499	6231114-1	TD(55673)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20250499	6231379-1	FR(23250)	Chave Fusível Religadora	14	10,27	143,78
20250499	6231461-1	FU(24327)	Chave Fusível	2	8,53	17,06
20250499	6231681-1	TD(22795)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20250499	6224644-1	FU(24585)	Chave Fusível	13	18,15	235,95
20250499	6225352-1	TD(23236)	Transformador Distribuição	3	5,25	15,75

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6225360-1	TD(22640)	Transformador Distribuição	1	6,55	6,55
20250499	6229315-1	FU(24255)	Chave Fusível	5	8,62	43,1
20250499	6229315-1	FU(24255)	Chave Fusível	1	29,37	29,37
20250499	6229428-1	TD(22818)	Transformador Distribuição	1	10,88	10,88
20250499	6227961-1	FU(24209)	Chave Fusível	22	7,07	155,54
20250499	6221340-1	FU(20992)	Chave Fusível	2	4,68	9,36
20250499	6226066-1	TD(21091)	Transformador Distribuição	1	15,18	15,18
20250499	6227330-1	TD(21091)	Transformador Distribuição	1	20,45	20,45
20250499	6219860-1	FU(23306)	Chave Fusível	9	12,3	110,7
20250499	6219930-1	TD(760360)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20250499	6230812-1	TD(689460)	Transformador Distribuição	2	26,13	52,26
20250499	6231306-1	FU(40660)	Chave Fusível	3	26,57	79,71
20250499	6231306-1	FU(40660)	Chave Fusível	1	27,07	27,07
20250499	6231755-1	FU(41731)	Chave Fusível	1	7,68	7,68
20250499	6231982-1	FU(35848)	Chave Fusível	3	2,8	8,4
20250499	6227651-1	FU(22248)	Chave Fusível	8	29,02	232,16
20250499	6227699-1	FU(22255)	Chave Fusível	5	26,65	133,25
20250499	6227793-1	TD(690159)	Transformador Distribuição	2	4,88	9,76
20250499	6227858-1	TD(18595)	Transformador Distribuição	1	26,73	26,73
20250499	6219792-1	RD(697245)	Religador de Distribuição	91	1,95	177,45
20250499	6219792-1	RD(697245)	Religador de Distribuição	32	2,12	67,84
20250499	6219792-1	RD(697245)	Religador de Distribuição	31	2,5	77,5
20250499	6219792-1	RD(697245)	Religador de Distribuição	5	3,65	18,25
20250499	6219792-1	RD(697245)	Religador de Distribuição	2	4,25	8,5
20250499	6219792-1	RD(697245)	Religador de Distribuição	15	4,05	60,75
20250499	6219792-1	RD(697245)	Religador de Distribuição	1	4,33	4,33
20250499	6219792-1	RD(697245)	Religador de Distribuição	1	4,67	4,67
20250499	6219964-1	TD(2228)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6220179-1	TD(25342)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250499	6220200-1	PE(14911867)	Ponto de conexão	1	3,08	3,08
20250499	6230243-1	TD(1619)	Transformador Distribuição	1	9,13	9,13
20250499	6230547-1	FU(25263)	Chave Fusível	30	21,55	646,5
20250499	6230770-1	FU(41870)	Chave Fusível	1	4,93	4,93
20250499	6231523-1	TD(659049)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20250499	6224288-1	RD(700290)	Religador de Distribuição	15	27,22	408,3
20250499	6224288-1	RD(700290)	Religador de Distribuição	15	27,4	411
20250499	6224423-1	TD(60779)	Transformador Distribuição	1	0,2	0,2
20250499	6224520-1	FU(19579)	Chave Fusível	3	17,12	51,36
20250499	6224525-1	TD(18544)	Transformador Distribuição	1	17,37	17,37
20250499	6224906-1	FR(19996)	Chave Fusível Religadora	16	7,6	121,6
20250499	6224927-1	FU(21834)	Chave Fusível	7	7,98	55,86
20250499	6224994-1	FR(40231)	Chave Fusível Religadora	18	5,05	90,9
20250499	6225044-1	FR(19915)	Chave Fusível Religadora	11	35,23	387,53
20250499	6225044-1	RD(700290)	Religador de Distribuição	44	0,12	5,28
20250499	6225317-1	TD(34171)	Transformador Distribuição	1	10,12	10,12
20250499	6225323-1	TD(33825)	Transformador Distribuição	1	26,88	26,88
20250499	6225769-1	FU(664313)	Chave Fusível	1	19,52	19,52
20250499	6225994-1	TD(720875)	Transformador Distribuição	2	7,4	14,8
20250499	6226017-1	TD(28444)	Transformador Distribuição	1	1,7	1,7
20250499	6220283-1	TD(659226)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20250499	6221354-1	FR(738086)	Chave Fusível Religadora	13	6,18	80,34
20250499	6221408-1	FU(25281)	Chave Fusível	3	4,33	12,99
20250499	6221905-1	TD(58093)	Transformador Distribuição	1	9,12	9,12
20250499	6222145-1	TD(25342)	Transformador Distribuição	1	14,17	14,17
20250499	6222240-1	FR(25294)	Chave Fusível Religadora	11	17	187

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6222382-1	TD(2178)	Transformador Distribuição	1	3,83	3,83
20250499	6222407-1	TD(58205)	Transformador Distribuição	1	11,13	11,13
20250499	6222740-1	FU(25281)	Chave Fusível	3	4,1	12,3
20250499	6223831-1	FR(19533)	Chave Fusível Religadora	122	10,07	1228,54
20250499	6223909-1	CSU53_CSU59506	Seccionalizador Eletrônica	1	1,15	1,15
20250499	6224288-1	RD(700290)	Religador de Distribuição	26	3,12	81,12
20250499	6226179-1	TD(29454)	Transformador Distribuição	1	25,42	25,42
20250499	6226377-1	TD(33665)	Transformador Distribuição	1	36,35	36,35
20250499	6228100-1	FU(22164)	Chave Fusível	4	5,27	21,08
20250499	6228180-1	FU(19573)	Chave Fusível	6	11,08	66,48
20250499	6228208-1	TD(55298)	Transformador Distribuição	1	35,8	35,8
20250499	6228667-1	TD(2219)	Transformador Distribuição	1	26,53	26,53
20250499	6228747-1	TD(690159)	Transformador Distribuição	2	1,78	3,56
20250499	6229419-1	TD(690159)	Transformador Distribuição	2	27,92	55,84
20250499	6229580-1	FU(19573)	Chave Fusível	6	5,9	35,4
20250499	6229610-1	FR(25688)	Chave Fusível Religadora	13	31,2	405,6
20250499	6229809-1	TD(54069)	Transformador Distribuição	1	6,83	6,83
20250499	6229896-1	TD(41560)	Transformador Distribuição	1	6,55	6,55
20250499	6226516-1	TD(34171)	Transformador Distribuição	1	43,97	43,97
20250499	6226527-1	TD(33793)	Transformador Distribuição	1	30,22	30,22
20250499	6227547-1	FU(19510)	Chave Fusível	11	13,38	147,18
20250499	6227558-1	RD(700290)	Religador de Distribuição	11	2,68	29,48
20250499	6227558-1	RD(700290)	Religador de Distribuição	45	41,33	1859,85
20250499	6227558-1	RD(700290)	Religador de Distribuição	11	0,05	0,55
20250499	6227560-1	FU(22257)	Chave Fusível	28	9,97	279,16
20250499	6227598-1	FU(21861)	Chave Fusível	8	10,42	83,36
20250499	6227613-1	FR(22213)	Chave Fusível Religadora	8	13,58	108,64

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6227678-1	TD(25365)	Transformador Distribuição	2	5,25	10,5
20250499	6229938-1	TD(25365)	Transformador Distribuição	2	27,38	54,76
20250499	6225603-1	FU(732504)	Chave Fusível	1	0,15	0,15
20250499	6226639-1	TD(1870)	Transformador Distribuição	1	25,55	25,55
20250499	6223508-1	FU(6458179)	Chave Fusível	3	3,65	10,95
20250499	6229728-1	TD(662371)	Transformador Distribuição	1	29,1	29,1
20250499	6221236-1	RD(20585437)	Religador de Distribuição	87	10,18	885,66
20250499	6228258-1	FR(760487)	Chave Fusível Religadora	13	7,8	101,4
20250499	6231852-1	TD(658093)	Transformador Distribuição	10	7,87	78,7
20250499	6220368-1	TD(36390)	Transformador Distribuição	2	18,98	37,96
20250499	6223389-1	FU(19036)	Chave Fusível	19	2,85	54,15
20250499	6227483-1	TD(682461)	Transformador Distribuição	39	2,8	109,2
20250499	6229479-1	PE(12823525)	Ponto de conexão	1	9,17	9,17
20250499	6229694-1	TD(52768966)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20250499	6230712-1	PE(14251814)	Ponto de conexão	1	6,72	6,72
20250499	6231496-1	TD(60006)	Transformador Distribuição	2	7,03	14,06
20250499	6224859-1	FU(17512)	Chave Fusível	2	17,23	34,46
20250499	6224944-1	TD(653450)	Transformador Distribuição	1	10,1	10,1
20250499	6225007-1	FU(17514)	Chave Fusível	1	8,18	8,18
20250499	6229683-1	TD(17280)	Transformador Distribuição	1	26,68	26,68
20250499	6231796-1	TD(17295)	Transformador Distribuição	2	7,72	15,44
20250499	6229349-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	1	6,7	6,7
20250499	6230619-1	TD(741892)	Transformador Distribuição	1	24,47	24,47
20250499	6220133-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	33	2,6	85,8
20250499	6220133-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	7	9,18	64,26
20250499	6220133-1	CF(19091)	Chave Faca	10	1,52	15,2

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6222228-1	TD(44234)	Transformador Distribuição	1	15,57	15,57
20250499	6228144-1	TD(44234)	Transformador Distribuição	1	3,83	3,83
20250499	6229349-1	RD(730637)	Religador de Distribuição	91	6,7	609,7
20250499	6229995-1	TD(27249)	Transformador Distribuição	13	10,07	130,91
20250499	6229995-1	TD(27249)	Transformador Distribuição	3	53,62	160,86
20250499	6231112-1	TD(654787)	Transformador Distribuição	1	22,5	22,5
20250499	6231581-1	TD(30230)	Transformador Distribuição	2	33,07	66,14
20250499	6232034-1	FU(19670)	Chave Fusível	5	25,9	129,5
20250499	6232137-1	TD(22914)	Transformador Distribuição	2	22,17	44,34
20250499	6229147-1	FU(697640)	Chave Fusível	15	15,3	229,5
20250499	6225698-1	TD(650733)	Transformador Distribuição	1	1,9	1,9
20250499	6225249-1	TD(33134)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20250499	6219994-1	TD(677939)	Transformador Distribuição	2	21,52	43,04
20250499	6221483-1	TD(699076)	Transformador Distribuição	3	15	45
20250499	6223794-1	TD(677939)	Transformador Distribuição	2	7,25	14,5
20250499	6219994-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	1	21,32	21,32
20250499	6219994-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	248	1,22	302,56
20250499	6219994-1	CF(9353)	Chave Faca	3	28,25	84,75
20250499	6219994-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	33	34,62	1142,46
20250499	6219994-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	1	6,37	6,37
20250499	6219994-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	77	1,62	124,74

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6219994-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	66	0,9	59,4
20250499	6219994-1	PMU01_PMU49501	Alimentador	105	0,65	68,25
20250499	6227784-1	FU(22880)	Chave Fusível	2	7,93	15,86
20250499	6227939-1	FU(32169)	Chave Fusível	4	4,68	18,72
20250499	6228051-1	TD(31385)	Transformador Distribuição	1	6,82	6,82
20250499	6228999-1	FU(39732)	Chave Fusível	2	22,1	44,2
20250499	6229934-1	FU(1841)	Chave Fusível	17	8,48	144,16
20250499	6230927-1	FU(22880)	Chave Fusível	2	19,63	39,26
20250499	6232257-1	TD(30186)	Transformador Distribuição	1	18,87	18,87
20250499	6223074-1	FR(7169)	Chave Fusível Religadora	51	5,27	268,77
20250499	6222288-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	8	14,93	119,44
20250499	6222288-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	10	4,75	47,5
20250499	6222288-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	21	2,82	59,22
20250499	6222288-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	148	0,05	7,4
20250499	6222288-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	753	0,05	37,65
20250499	6221463-1	TD(31952)	Transformador Distribuição	1	0,73	0,73
20250499	6221347-1	FU(21575)	Chave Fusível	17	3,23	54,91
20250499	6221347-1	TD(31268)	Transformador Distribuição	4	3,43	13,72
20250499	6221238-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	119	3,87	460,53
20250499	6220960-1	TD(31569)	Transformador Distribuição	5	14,47	72,35
20250499	6220394-1	FU(1841)	Chave Fusível	17	16,77	285,09
20250499	6220204-1	FU(22687)	Chave Fusível	14	17,6	246,4
20250499	6222288-1	RD(694466)	Religador de Distribuição	19	0,05	0,95
20250499	6226674-1	TD(685046)	Transformador Distribuição	2	6,6	13,2
20250499	6221238-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	51	4,18	213,18
20250499	6229978-1	FU(21614)	Chave Fusível	5	8,23	41,15
20250499	6221462-1	FU(21141)	Chave Fusível	3	4,23	12,69
20250499	6227128-1	FU(21980)	Chave Fusível	7	1,75	12,25
20250499	6224867-1	FR(21765)	Chave Fusível Religadora	51	7,57	386,07

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6226712-1	TD(16127)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20250499	6226712-1	FU(21979)	Chave Fusível	3	3,92	11,76
20250499	6227077-1	FR(3457)	Chave Fusível Religadora	2	19,45	38,9
20250499	6227077-1	FR(3457)	Chave Fusível Religadora	25	23,28	582
20250499	6219846-1	FU(22128)	Chave Fusível	1	0,92	0,92
20250499	6220468-1	FU(21775)	Chave Fusível	2	18,03	36,06
20250499	6220649-1	TD(709934)	Transformador Distribuição	1	17,2	17,2
20250499	6221533-1	FU(21768)	Chave Fusível	8	5,27	42,16
20250499	6221648-1	TD(16393)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20250499	6221927-1	TD(15146)	Transformador Distribuição	2	3,27	6,54
20250499	6222022-1	FU(21731)	Chave Fusível	7	2,8	19,6
20250499	6223205-1	FU(21744)	Chave Fusível	1	15,65	15,65
20250499	6224095-1	FR(3457)	Chave Fusível Religadora	26	19,9	517,4
20250499	6224372-1	TD(25213)	Transformador Distribuição	1	0,37	0,37
20250499	6228326-1	TD(15146)	Transformador Distribuição	2	6,27	12,54
20250499	6229212-1	RD(662397)	Religador de Distribuição	39	9,65	376,35
20250499	6230515-1	FU(21970)	Chave Fusível	2	22,48	44,96
20250499	6230742-1	TD(55070)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20250499	6230939-1	TD(15100)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20250499	6232099-1	TD(15118)	Transformador Distribuição	1	1,52	1,52
20250499	6232150-1	TD(15124)	Transformador Distribuição	1	0,83	0,83
20250499	6229298-1	FU(21726)	Chave Fusível	3	13,88	41,64
20250499	6229687-1	TD(11422)	Transformador Distribuição	47	18,17	853,99
20250499	6229705-1	FU(37792)	Chave Fusível	1	6,42	6,42
20250499	6229744-1	TD(7033574)	Transformador Distribuição	1	8,55	8,55
20250499	6229814-1	FU(734351)	Chave Fusível	2	7,1	14,2
20250499	6230100-1	FU(22019)	Chave Fusível	1	11,47	11,47

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230266-1	TD(670361)	Transformador Distribuição	1	6	6
20250499	6230349-1	FU(22082)	Chave Fusível	5	22,85	114,25
20250499	6230512-1	TD(691267)	Transformador Distribuição	1	4	4
20250499	6230726-1	FU(22022)	Chave Fusível	2	5,37	10,74
20250499	6230728-1	FU(21707)	Chave Fusível	2	19,3	38,6
20250499	6229294-1	FU(21607)	Chave Fusível	1	9,53	9,53
20250499	6226013-1	FU(22067)	Chave Fusível	7	25,48	178,36
20250499	6223035-1	TD(734170)	Transformador Distribuição	1	19,05	19,05
20250499	6221958-1	FU(21734)	Chave Fusível	6	2,68	16,08
20250499	6221918-1	TD(18166)	Transformador Distribuição	1	4,85	4,85
20250499	6221700-1	TD(17977)	Transformador Distribuição	1	9,82	9,82
20250499	6220835-1	TD(52667)	Transformador Distribuição	1	18,2	18,2
20250499	6220788-1	TD(18849)	Transformador Distribuição	2	14,78	29,56
20250499	6227007-1	TD(18339)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20250499	6226199-1	TD(18339)	Transformador Distribuição	1	10,68	10,68
20250499	6225388-1	TD(17967)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20250499	6225771-1	TD(17970)	Transformador Distribuição	1	18,1	18,1
20250499	6221150-1	TD(40920)	Transformador Distribuição	126	1,18	148,68
20250499	6229955-1	TD(735593)	Transformador Distribuição	34	3,58	121,72
20250499	6229207-1	TD(10051)	Transformador Distribuição	75	9,77	732,75
20250499	6229424-1	FU(741588)	Chave Fusível	23	10,35	238,05
20250499	6231330-1	TD(741567)	Transformador Distribuição	2	21,27	42,54
20250499	6223485-1	TD(27856)	Transformador Distribuição	6	11,77	70,62

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6223485-1	TD(27856)	Transformador Distribuição	92	3,13	287,96
20250499	6220352-1	FU(698481)	Chave Fusível	150	5,22	783
20250499	6223167-1	TD(25556)	Transformador Distribuição	21	4,67	98,07
20250499	6228989-1	TD(8127)	Transformador Distribuição	73	20,68	1509,64
20250499	6220580-1	FU(37196)	Chave Fusível	61	8,5	518,5
20250499	6229972-1	TD(39363)	Transformador Distribuição	1	1,52	1,52
20250499	6225003-1	FU(23523)	Chave Fusível	9	2,28	20,52
20250499	6225658-1	TD(670628)	Transformador Distribuição	2	1,42	2,84
20250499	6232333-1	TD(41636)	Transformador Distribuição	1	16,22	16,22
20250499	6231066-1	FU(22682)	Chave Fusível	2	17,68	35,36
20250499	6230854-1	FU(23729)	Chave Fusível	7	20,02	140,14
20250499	6227840-1	FU(22001)	Chave Fusível	1	14,25	14,25
20250499	6225744-1	TD(1150793)	Transformador Distribuição	1	17,73	17,73
20250499	6225481-1	TD(18231)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20250499	6225445-1	FU(22699)	Chave Fusível	2	6,57	13,14
20250499	6224287-1	FU(22699)	Chave Fusível	2	4,37	8,74
20250499	6230387-1	FU(21942)	Chave Fusível	5	4,55	22,75
20250499	6229445-1	FU(40196134)	Chave Fusível	21	7,15	150,15
20250499	6228250-1	FU(21942)	Chave Fusível	5	9,15	45,75
20250499	6224052-1	TD(41636)	Transformador Distribuição	1	5,2	5,2
20250499	6220305-1	RBR01_RBR49510	Alimentador	1294	0,15	194,1
20250499	6220305-1	RBR01_RBR49510	Alimentador	1143	0,38	434,34
20250499	6220305-1	RD(722665)	Religador de Distribuição	453	1,33	602,49
20250499	6220305-1	RD(722665)	Religador de Distribuição	1635	2,03	3319,05
20250499	6220305-1	RD(722665)	Religador de Distribuição	95	9,2	874
20250499	6220305-1	CF(738969)	Chave Faca	1635	0,25	408,75
20250499	6220336-1	RD(722665)	Religador de Distribuição	1625	9,27	15063,75
20250499	6220532-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	1	0,73	0,73
20250499	6227656-1	FU(18133)	Chave Fusível	5	11,48	57,4

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228959-1	TD(728047)	Transformador Distribuição	19	2,98	56,62
20250499	6224120-1	FU(18133)	Chave Fusível	5	2,6	13
20250499	6224369-1	FU(14615)	Chave Fusível	10	2,4	24
20250499	6225696-1	TD(59557)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20250499	6230498-1	PE(19926760)	Ponto de conexão	1	3,2	3,2
20250499	6220336-1	RD(738962)	Religador de Distribuição	392	8,2	3214,4
20250499	6220336-1	RD(738962)	Religador de Distribuição	330	8,87	2927,1
20250499	6220336-1	RD(738962)	Religador de Distribuição	258	9,58	2471,64
20250499	6220336-1	RD(745644)	Religador de Distribuição	1252	0,77	964,04
20250499	6220336-1	CF(751245)	Chave Faca	9	0,73	6,57
20250499	6220336-1	CF(751245)	Chave Faca	126	6,97	878,22
20250499	6220532-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	1466	0,73	1070,18
20250499	6220532-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	648	1,35	874,8
20250499	6220532-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	436	2,08	906,88
20250499	6220532-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	699	2,12	1481,88
20250499	6220532-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	126	5,32	670,32
20250499	6221153-1	TD(698875)	Transformador Distribuição	13	0,33	4,29
20250499	6221168-1	TD(56784)	Transformador Distribuição	51	6,43	327,93
20250499	6222380-1	FR(1023)	Chave Fusível Religadora	514	4,13	2122,82
20250499	6222791-1	FU(12864)	Chave Fusível	9	8,47	76,23
20250499	6223531-1	FR(7158)	Chave Fusível Religadora	42	3,9	163,8
20250499	6224387-1	FR(7158)	Chave Fusível Religadora	42	3,9	163,8
20250499	6225493-1	TD(17814)	Transformador Distribuição	1	0,83	0,83
20250499	6226335-1	FU(11178)	Chave Fusível	55	4,83	265,65
20250499	6226485-1	FR(7158)	Chave Fusível Religadora	42	5,32	223,44
20250499	6220414-1	TD(26381)	Transformador Distribuição	3	19,3	57,9
20250499	6221556-1	TD(35191)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20250499	6222141-1	TD(17814)	Transformador Distribuição	1	15,25	15,25
20250499	6227574-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	216	9,87	2131,92
20250499	6228055-1	FU(11178)	Chave Fusível	55	3,95	217,25

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228433-1	TD(11930)	Transformador Distribuição	4	5,93	23,72
20250499	6228556-1	TD(35191)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20250499	6228776-1	TD(11946)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20250499	6229974-1	FU(1995)	Chave Fusível	23	12,67	291,41
20250499	6226581-1	TD(9761)	Transformador Distribuição	30	7,03	210,9
20250499	6229305-1	RD(701715)	Religador de Distribuição	4456	0,2	891,2
20250499	6229305-1	RD(701715)	Religador de Distribuição	10	0,2	2
20250499	6220462-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	5	0,2	1
20250499	6220563-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	5	0,12	0,6
20250499	6228369-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	5	0,22	1,1
20250499	6229278-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	5	0,43	2,15
20250499	6231534-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	1	4,92	4,92
20250499	6231534-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	4	8,3	33,2
20250499	6224348-1	TD(708718)	Transformador Distribuição	40	18,27	730,8
20250499	6221451-1	FU(14180)	Chave Fusível	238	3,55	844,9
20250499	6220462-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	235	0,2	47
20250499	6220462-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	139	2,07	287,73
20250499	6220563-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	235	0,12	28,2
20250499	6221451-1	FU(14180)	Chave Fusível	12	3,55	42,6
20250499	6221675-1	[MT]PA(13607)	Alimentador	1	34,22	34,22
20250499	6221675-1	CF(7212)	Chave Faca	7	5,87	41,09
20250499	6221675-1	CF(7212)	Chave Faca	103	6,1	628,3
20250499	6221675-1	CF(13616275)	Chave Faca	1	4,6	4,6
20250499	6222111-1	TD(48338)	Transformador Distribuição	2	14,87	29,74
20250499	6222377-1	TD(676996)	Transformador Distribuição	3	3,2	9,6
20250499	6222428-1	TD(13600)	Transformador Distribuição	1	14,03	14,03
20250499	6222762-1	TD(658091)	Transformador Distribuição	6	18,87	113,22
20250499	6222762-1	TD(676990)	Transformador Distribuição	3	2,92	8,76

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6222986-1	FU(747818)	Chave Fusível	4	27,07	108,28
20250499	6223577-1	TD(60161)	Transformador Distribuição	2	27,97	55,94
20250499	6223799-1	FU(38086)	Chave Fusível	3	9,52	28,56
20250499	6226303-1	FU(8045)	Chave Fusível	2	4,3	8,6
20250499	6226371-1	FR(18683)	Chave Fusível Religadora	40	7	280
20250499	6230895-1	FU(18669)	Chave Fusível	1	40,62	40,62
20250499	6230948-1	TD(723604)	Transformador Distribuição	1	26,9	26,9
20250499	6230963-1	FR(35571)	Chave Fusível Religadora	21	1,92	40,32
20250499	6231119-1	TD(12486961)	Transformador Distribuição	1	24,95	24,95
20250499	6231445-1	FU(18682)	Chave Fusível	9	15,07	135,63
20250499	6231491-1	TD(14124)	Transformador Distribuição	1	27,8	27,8
20250499	6231534-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	137	0,28	38,36
20250499	6231534-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	142	2,25	319,5
20250499	6226460-1	FU(16841)	Chave Fusível	2	3,43	6,86
20250499	6227332-1	TD(58282)	Transformador Distribuição	3	16,85	50,55
20250499	6227437-1	FR(12891)	Chave Fusível Religadora	12	21,33	255,96
20250499	6227837-1	FR(35571)	Chave Fusível Religadora	21	10,93	229,53
20250499	6227882-1	FU(16952)	Chave Fusível	5	11,88	59,4
20250499	6228369-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	223	0,22	49,06
20250499	6229278-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	234	0,43	100,62
20250499	6229278-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	113	3,05	344,65
20250499	6229278-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	16	3,22	51,52
20250499	6229278-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	5	5,65	28,25
20250499	6229278-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	3	7,43	22,29
20250499	6229278-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	2	8,88	17,76
20250499	6229305-1	RD(701715)	Religador de Distribuição	1	0,2	0,2
20250499	6229571-1	FR(7195)	Chave Fusível Religadora	16	8,23	131,68
20250499	6229601-1	FU(16843)	Chave Fusível	3	7,72	23,16
20250499	6229602-1	FU(18682)	Chave Fusível	9	8,58	77,22
20250499	6229646-1	TD(707703)	Transformador Distribuição	1	36,6	36,6

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6229661-1	TD(13699)	Transformador Distribuição	1	49,65	49,65
20250499	6229672-1	FU(16810)	Chave Fusível	1	12,77	12,77
20250499	6229743-1	FU(16841)	Chave Fusível	2	7,83	15,66
20250499	6229758-1	FU(16876)	Chave Fusível	12	8,82	105,84
20250499	6229806-1	TD(59940)	Transformador Distribuição	4	48,32	193,28
20250499	6230016-1	TD(14318)	Transformador Distribuição	1	27,6	27,6
20250499	6230146-1	TD(48340)	Transformador Distribuição	3	6,62	19,86
20250499	6230391-1	TD(58930)	Transformador Distribuição	1	6,62	6,62
20250499	6230692-1	TD(14190)	Transformador Distribuição	1	41,95	41,95
20250499	6230716-1	TD(14313)	Transformador Distribuição	2	4	8
20250499	6231534-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	7	3,62	25,34
20250499	6231534-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	11	4,53	49,83
20250499	6231534-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	31	4,73	146,63
20250499	6231534-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	26	4,92	127,92
20250499	6231534-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	4	5,63	22,52
20250499	6231534-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	3	8,3	24,9
20250499	6231534-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	1	11,72	11,72
20250499	6231534-1	FU(723527)	Chave Fusível	5	6,8	34
20250499	6232335-1	FU(16835)	Chave Fusível	7	38,23	267,61
20250499	6232417-1	TD(13705)	Transformador Distribuição	3	18,77	56,31
20250499	6222362-1	TD(18360)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20250499	6222366-1	TD(25978)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20250499	6223601-1	FU(18420)	Chave Fusível	3	3,73	11,19
20250499	6226140-1	FU(721271)	Chave Fusível	2	2,97	5,94
20250499	6226166-1	FU(18508)	Chave Fusível	1	2,4	2,4
20250499	6226459-1	FU(18432)	Chave Fusível	2	8,6	17,2
20250499	6226459-1	FU(18432)	Chave Fusível	1	9,02	9,02
20250499	6226459-1	FU(18432)	Chave Fusível	1	11,02	11,02

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6226552-1	TD(12978)	Transformador Distribuição	2	7,98	15,96
20250499	6226653-1	FU(37716)	Chave Fusível	4	2,73	10,92
20250499	6226877-1	TD(18373)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20250499	6227141-1	TD(6891)	Transformador Distribuição	45	1,17	52,65
20250499	6228562-1	TD(12978)	Transformador Distribuição	2	2,58	5,16
20250499	6229510-1	FU(10815)	Chave Fusível	62	3,37	208,94
20250499	6230096-1	FU(18418)	Chave Fusível	6	50,65	303,9
20250499	6230096-1	FU(18418)	Chave Fusível	1	52,15	52,15
20250499	6230109-1	FU(18405)	Chave Fusível	6	4,42	26,52
20250499	6230295-1	TD(18360)	Transformador Distribuição	1	24,32	24,32
20250499	6230775-1	FR(18497)	Chave Fusível Religadora	14	2,72	38,08
20250499	6230783-1	TD(18331)	Transformador Distribuição	1	23,98	23,98
20250499	6231025-1	TD(724982)	Transformador Distribuição	1	41,78	41,78
20250499	6231393-1	TD(18416)	Transformador Distribuição	1	19,08	19,08
20250499	6231492-1	FU(712260)	Chave Fusível	1	9,62	9,62
20250499	6231507-1	TD(18379)	Transformador Distribuição	1	10,77	10,77
20250499	6231643-1	TD(697053)	Transformador Distribuição	1	7,97	7,97
20250499	6231702-1	TD(55310)	Transformador Distribuição	1	9,97	9,97
20250499	6231882-1	TD(18386)	Transformador Distribuição	2	9,5	19
20250499	6232392-1	TD(732322)	Transformador Distribuição	1	18,53	18,53
20250499	6228682-1	FU(17185)	Chave Fusível	7	9,95	69,65
20250499	6226347-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	4	0,43	1,72
20250499	6228884-1	FU(8069)	Chave Fusível	21	22,78	478,38
20250499	6228890-1	TD(16722)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20250499	6228915-1	FU(16313)	Chave Fusível	9	2,97	26,73

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228916-1	TD(41442)	Transformador Distribuição	1	6,55	6,55
20250499	6228921-1	FU(35710)	Chave Fusível	5	4,03	20,15
20250499	6229628-1	TD(27388)	Transformador Distribuição	1	10,45	10,45
20250499	6229827-1	TD(55118)	Transformador Distribuição	1	28,35	28,35
20250499	6229903-1	TD(16847)	Transformador Distribuição	2	7,97	15,94
20250499	6231622-1	TD(16078)	Transformador Distribuição	1	6,57	6,57
20250499	6228682-1	FU(17185)	Chave Fusível	1	9,95	9,95
20250499	6220523-1	FU(4809)	Chave Fusível	11	3,62	39,82
20250499	6221307-1	FR(8073)	Chave Fusível Religadora	84	8,88	745,92
20250499	6221831-1	TD(41391)	Transformador Distribuição	3	3,53	10,59
20250499	6222047-1	FU(17196)	Chave Fusível	29	9,52	276,08
20250499	6223279-1	TD(12734)	Transformador Distribuição	2	5,23	10,46
20250499	6224270-1	TD(12736)	Transformador Distribuição	1	4,4	4,4
20250499	6224828-1	TD(6860)	Transformador Distribuição	26	16,92	439,92
20250499	6225596-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	37	9,07	335,59
20250499	6226347-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	4	5,72	22,88
20250499	6226347-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	33	13,55	447,15
20250499	6228881-1	FU(709292)	Chave Fusível	16	2,37	37,92
20250499	6229656-1	TD(4693345)	Transformador Distribuição	1	6,13	6,13
20250499	6229696-1	TD(708759)	Transformador Distribuição	1	7,33	7,33
20250499	6230380-1	TD(43208)	Transformador Distribuição	1	5,53	5,53
20250499	6231485-1	FR(12744)	Chave Fusível Religadora	54	7,5	405
20250499	6232199-1	TD(724385)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20250499	6220584-1	TD(724385)	Transformador Distribuição	2	17,6	35,2
20250499	6229582-1	TD(38369)	Transformador Distribuição	1	28,75	28,75

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6229651-1	TD(38370)	Transformador Distribuição	1	29,32	29,32
20250499	6229926-1	TD(87958297)	Transformador Distribuição	2	25,73	51,46
20250499	6230405-1	FU(35786)	Chave Fusível	15	37,37	560,55
20250499	6230909-1	TD(666919)	Transformador Distribuição	2	25,1	50,2
20250499	6231485-1	FR(12744)	Chave Fusível Religadora	6	7,5	45
20250499	6220584-1	TD(724385)	Transformador Distribuição	1	17,6	17,6
20250499	6221845-1	TD(57101)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20250499	6222192-1	TD(49411)	Transformador Distribuição	2	11,93	23,86
20250499	6224368-1	TD(57101)	Transformador Distribuição	1	15,95	15,95
20250499	6231772-1	TD(58999560)	Transformador Distribuição	2	6,18	12,36
20250499	6232199-1	TD(724385)	Transformador Distribuição	2	3,77	7,54
20250499	6221863-1	TD(25457)	Transformador Distribuição	59	4,13	243,67
20250499	6230651-1	TD(723048)	Transformador Distribuição	2	27,67	55,34
20250499	6230651-1	TD(723048)	Transformador Distribuição	1	27,67	27,67
20250499	6223409-1	TD(706316)	Transformador Distribuição	1	0,53	0,53
20250499	6223426-1	TD(8844)	Transformador Distribuição	4	3,48	13,92
20250499	6223438-1	TD(706316)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20250499	6223715-1	TD(30030)	Transformador Distribuição	77	1,4	107,8
20250499	6226759-1	TD(8840)	Transformador Distribuição	1	2	2
20250499	6229930-1	TD(43538)	Transformador Distribuição	1	1,17	1,17
20250499	6231464-1	RD(38001)	Religador de Distribuição	99	1,4	138,6
20250499	6231464-1	RD(38001)	Religador de Distribuição	65	2,33	151,45
20250499	6231464-1	RD(38001)	Religador de Distribuição	12	3,43	41,16

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6231471-1	CF(10206)	Chave Faca	93	4,2	390,6
20250499	6231579-1	TD(25900)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20250499	6231943-1	TD(702403)	Transformador Distribuição	1	1,33	1,33
20250499	6232351-1	TD(18839)	Transformador Distribuição	1	26,13	26,13
20250499	6219692-1	FU(16556)	Chave Fusível	41	13,68	560,88
20250499	6220606-1	FU(37169)	Chave Fusível	15	19,32	289,8
20250499	6222828-1	TD(18821)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20250499	6227725-1	TD(8786)	Transformador Distribuição	47	2,75	129,25
20250499	6226255-1	TD(43535)	Transformador Distribuição	3	10,87	32,61
20250499	6225663-1	FU(10194)	Chave Fusível	12	0,85	10,2
20250499	6229815-1	FU(16737)	Chave Fusível	2	4,48	8,96
20250499	6229899-1	TD(19450)	Transformador Distribuição	2	2,95	5,9
20250499	6230203-1	FU(16727)	Chave Fusível	6	10,38	62,28
20250499	6230366-1	TD(730718)	Transformador Distribuição	1	7,97	7,97
20250499	6230464-1	TD(650554)	Transformador Distribuição	1	21,05	21,05
20250499	6230580-1	TD(19238)	Transformador Distribuição	3	25,65	76,95
20250499	6230652-1	TD(18832)	Transformador Distribuição	2	20,12	40,24
20250499	6230711-1	TD(6745887)	Transformador Distribuição	1	44,35	44,35
20250499	6230878-1	TD(740485)	Transformador Distribuição	1	23,82	23,82
20250499	6231277-1	TD(48830)	Transformador Distribuição	2	13,28	26,56
20250499	6231392-1	TD(19334)	Transformador Distribuição	1	20,42	20,42
20250499	6231493-1	TD(680047)	Transformador Distribuição	1	9,23	9,23
20250499	6223920-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	1,55	3,1
20250499	6224488-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	2,68	5,36

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6225132-1	FU(16753)	Chave Fusível	1	3,65	3,65
20250499	6225289-1	FU(18423)	Chave Fusível	1	1,12	1,12
20250499	6225535-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	1,2	2,4
20250499	6226332-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	6,03	12,06
20250499	6228584-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	0,78	1,56
20250499	6229899-1	TD(19450)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20250499	6231577-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	60	8,13	487,8
20250499	6231664-1	TD(18909)	Transformador Distribuição	1	27,73	27,73
20250499	6231865-1	TD(653659)	Transformador Distribuição	1	23,43	23,43
20250499	6231866-1	TD(18828)	Transformador Distribuição	1	0,37	0,37
20250499	6219694-1	TD(19334)	Transformador Distribuição	1	0,82	0,82
20250499	6221313-1	TD(34086)	Transformador Distribuição	1	3,4	3,4
20250499	6221394-1	TD(18828)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20250499	6221598-1	FU(18436)	Chave Fusível	4	8,82	35,28
20250499	6221707-1	TD(25960)	Transformador Distribuição	1	6,97	6,97
20250499	6223670-1	TD(18969)	Transformador Distribuição	1	1,65	1,65
20250499	6223835-1	CL(18388)	Chave Lâmina	2	7,37	14,74
20250499	6223835-1	CL(18388)	Chave Lâmina	1	31,03	31,03
20250499	6223920-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	66	1,55	102,3
20250499	6224055-1	TD(19547)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20250499	6224488-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	2,68	18,76
20250499	6224946-1	FU(18422)	Chave Fusível	7	3,22	22,54
20250499	6225132-1	FU(16753)	Chave Fusível	9	3,65	32,85
20250499	6225289-1	FU(18423)	Chave Fusível	3	1,12	3,36
20250499	6225535-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	67	1,2	80,4
20250499	6226332-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	6,03	42,21
20250499	6226415-1	FU(18434)	Chave Fusível	2	4	8
20250499	6226756-1	TD(19495)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6227390-1	TD(747391)	Transformador Distribuição	1	22,55	22,55
20250499	6228236-1	TD(19556)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20250499	6228578-1	TD(53517)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20250499	6228584-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	67	0,78	52,26
20250499	6229050-1	TD(53517)	Transformador Distribuição	1	14,95	14,95
20250499	6229619-1	FR(18517)	Chave Fusível Religadora	29	1,35	39,15
20250499	6229642-1	TD(680047)	Transformador Distribuição	1	10,23	10,23
20250499	6229675-1	TD(740158)	Transformador Distribuição	1	10,7	10,7
20250499	6228691-1	TD(25940)	Transformador Distribuição	1	1,8	1,8
20250499	6226061-1	FR(16596)	Chave Fusível Religadora	34	1,85	62,9
20250499	6224190-1	TD(693930)	Transformador Distribuição	2	1,63	3,26
20250499	6224021-1	FU(735649)	Chave Fusível	13	3,1	40,3
20250499	6222422-1	TD(41241)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,9
20250499	6221938-1	TD(41246)	Transformador Distribuição	1	1,55	1,55
20250499	6221592-1	TD(13565)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20250499	6221576-1	FU(16594)	Chave Fusível	8	7,52	60,16
20250499	6221576-1	TD(5659494)	Transformador Distribuição	2	7,52	15,04
20250499	6221576-1	TD(5659494)	Transformador Distribuição	1	7,52	7,52
20250499	6220967-1	TD(654036)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20250499	6232369-1	TD(50144)	Transformador Distribuição	1	17,13	17,13
20250499	6227304-1	TD(21931)	Transformador Distribuição	1	18,48	18,48
20250499	6220934-1	FU(17391)	Chave Fusível	1	20,57	20,57
20250499	6222566-1	TD(14666)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6222400-1	FU(10616)	Chave Fusível	2	6,07	12,14
20250499	6222392-1	TD(656128)	Transformador Distribuição	4	4,28	17,12
20250499	6228449-1	FU(10641)	Chave Fusível	23	6,95	159,85
20250499	6227303-1	TD(29110)	Transformador Distribuição	1	15,75	15,75
20250499	6226374-1	TD(14350)	Transformador Distribuição	1	10,02	10,02
20250499	6228550-1	TD(48067)	Transformador Distribuição	2	11,3	22,6
20250499	6228577-1	TD(14499)	Transformador Distribuição	1	12,27	12,27
20250499	6231212-1	FU(10625)	Chave Fusível	3	39,45	118,35
20250499	6230058-1	TD(14499)	Transformador Distribuição	1	46,95	46,95
20250499	6228941-1	TD(14601)	Transformador Distribuição	2	4,65	9,3
20250499	6228446-1	TD(29115)	Transformador Distribuição	2	6,68	13,36
20250499	6228443-1	TD(14657)	Transformador Distribuição	1	12,1	12,1
20250499	6229927-1	RD(1382683)	Religador de Distribuição	5	0,1	0,5
20250499	6229927-1	RD(1382683)	Religador de Distribuição	41	6,7	274,7
20250499	6229927-1	RD(1382683)	Religador de Distribuição	1	6,7	6,7
20250499	6230250-1	TD(22030)	Transformador Distribuição	3	21,32	63,96
20250499	6223170-1	FU(19323)	Chave Fusível	6	3	18
20250499	6229927-1	RD(1382683)	Religador de Distribuição	5	1,2	6
20250499	6223970-1	FU(19032)	Chave Fusível	9	3,32	29,88
20250499	6229573-1	EP(205246029)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20250499	6229126-1	TD(27430)	Transformador Distribuição	2	16,95	33,9
20250499	6232133-1	TD(27430)	Transformador Distribuição	2	20,8	41,6
20250499	6221250-1	TD(7498)	Transformador Distribuição	56	7,33	410,48
20250499	6226310-1	FU(19285)	Chave Fusível	12	3,58	42,96
20250499	6230737-1	TD(47714)	Transformador Distribuição	1	17,92	17,92

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6220090-1	TD(701787)	Transformador Distribuição	128	0,82	104,96
20250499	6225852-1	PE(203837722)	Ponto de conexão	1	1,53	1,53
20250499	6222130-1	TD(20836)	Transformador Distribuição	22	2,33	51,26
20250499	6221460-1	TD(24175)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20250499	6230082-1	TD(719927)	Transformador Distribuição	1	5,98	5,98
20250499	6221692-1	TD(17568)	Transformador Distribuição	2	6,23	12,46
20250499	6222589-1	FU(658768)	Chave Fusível	2	6,75	13,5
20250499	6224090-1	TD(41500)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20250499	6224573-1	TD(19418)	Transformador Distribuição	1	1,38	1,38
20250499	6226324-1	TD(17383)	Transformador Distribuição	1	12,8	12,8
20250499	6226348-1	TD(29479)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20250499	6226447-1	TD(43904)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20250499	6226882-1	TD(43904)	Transformador Distribuição	1	9,48	9,48
20250499	6229167-1	TD(24175)	Transformador Distribuição	1	9,33	9,33
20250499	6229286-1	TD(678645)	Transformador Distribuição	1	9,82	9,82
20250499	6230362-1	TD(52312)	Transformador Distribuição	1	22,65	22,65
20250499	6230722-1	TD(17679)	Transformador Distribuição	1	21,1	21,1
20250499	6230871-1	TD(90783752)	Transformador Distribuição	2	20,8	41,6
20250499	6231472-1	FU(20522)	Chave Fusível	10	18,68	186,8
20250499	6231875-1	TD(736887)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20250499	6232205-1	TD(58277)	Transformador Distribuição	1	19,62	19,62
20250499	6229488-1	FU(20741)	Chave Fusível	12	3,72	44,64
20250499	6229488-1	FU(20741)	Chave Fusível	1	15,32	15,32

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6229488-1	FU(20741)	Chave Fusível	2	2,42	4,84
20250499	6230017-1	TD(29483)	Transformador Distribuição	1	7,77	7,77
20250499	6221484-1	FU(20872)	Chave Fusível	1	8,62	8,62
20250499	6229811-1	TD(696531)	Transformador Distribuição	4	2,02	8,08
20250499	6230492-1	FR(20491)	Chave Fusível Religadora	15	7,47	112,05
20250499	6230780-1	RD(7746)	Religador de Distribuição	26	0,9	23,4
20250499	6230780-1	RD(7746)	Religador de Distribuição	8	2,25	18
20250499	6230780-1	RD(7746)	Religador de Distribuição	2	2,48	4,96
20250499	6231558-1	TD(24178)	Transformador Distribuição	3	1,78	5,34
20250499	6231998-1	FU(20512)	Chave Fusível	6	5,5	33
20250499	6232134-1	TD(41889)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20250499	6229161-1	TD(704367)	Transformador Distribuição	3	11,65	34,95
20250499	6226930-1	FU(20480)	Chave Fusível	1	4,6	4,6
20250499	6225680-1	TD(32150)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20250499	6225018-1	FR(758914)	Chave Fusível Religadora	19	1,35	25,65
20250499	6224964-1	FR(696581)	Chave Fusível Religadora	20	3,07	61,4
20250499	6224891-1	FR(696648)	Chave Fusível Religadora	10	3,25	32,5
20250499	6222681-1	FR(696586)	Chave Fusível Religadora	54	3,6	194,4
20250499	6222399-1	TD(41889)	Transformador Distribuição	1	3	3
20250499	6221096-1	TD(31046)	Transformador Distribuição	3	14,02	42,06
20250499	6229807-1	TD(32522756)	Transformador Distribuição	1	20,38	20,38
20250499	6225826-1	TD(750683)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20250499	6221361-1	FR(4876)	Chave Fusível Religadora	28	6,6	184,8
20250499	6227305-1	RD(730632)	Religador de Distribuição	2815	0,68	1914,2
20250499	6227204-1	FU(37242)	Chave Fusível	8	5,17	41,36
20250499	6231213-1	TD(682175)	Transformador Distribuição	46	3,77	173,42
20250499	6226266-1	TD(13469)	Transformador Distribuição	46	9,6	441,6

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6226263-1	FR(10606)	Chave Fusível Religadora	15	6,5	97,5
20250499	6222310-1	[BT]PA(13610)	Ramal de Baixa Tensão	17	13,8	234,6
20250499	6230986-1	TD(721272)	Transformador Distribuição	1	42,47	42,47
20250499	6226307-1	TD(30334)	Transformador Distribuição	1	11,78	11,78
20250499	6226434-1	PE(15303645)	Ponto de conexão	1	8,37	8,37
20250499	6226434-1	TD(710030)	Transformador Distribuição	53	3,1	164,3
20250499	6226670-1	TD(14263)	Transformador Distribuição	1	9,42	9,42
20250499	6227024-1	TD(55771)	Transformador Distribuição	1	22,08	22,08
20250499	6227139-1	TD(54948)	Transformador Distribuição	1	20,75	20,75
20250499	6227633-1	TD(14240)	Transformador Distribuição	3	10,88	32,64
20250499	6228297-1	FU(17437)	Chave Fusível	4	6,62	26,48
20250499	6228658-1	TD(24449)	Transformador Distribuição	1	12,27	12,27
20250499	6220427-1	FU(10658)	Chave Fusível	7	18,77	131,39
20250499	6222310-1	PE(16903193)	Ponto de conexão	1	13,8	13,8
20250499	6226277-1	FU(17443)	Chave Fusível	3	10,42	31,26
20250499	6220563-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20250499	6226281-1	RD(726091)	Religador de Distribuição	6	7,1	42,6
20250499	6220563-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	462	0,12	55,44
20250499	6220563-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	62	2,35	145,7
20250499	6220563-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	53	3,5	185,5
20250499	6220563-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	118	15,5	1829
20250499	6220563-1	CF(749121)	Chave Faca	78	2,93	228,54
20250499	6220625-1	TD(48332)	Transformador Distribuição	2	17,18	34,36
20250499	6221423-1	FU(38133)	Chave Fusível	3	1,45	4,35
20250499	6221904-1	FR(4829)	Chave Fusível Religadora	3	4,07	12,21
20250499	6222094-1	TD(17382)	Transformador Distribuição	1	20,65	20,65
20250499	6228338-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	2	24,72	49,44
20250499	6228338-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	13	0,35	4,55

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228338-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	3	0,5	1,5
20250499	6228340-1	TD(687135)	Transformador Distribuição	1	28,92	28,92
20250499	6222367-1	TD(686057)	Transformador Distribuição	3	2,73	8,19
20250499	6222574-1	TD(676101)	Transformador Distribuição	2	6,02	12,04
20250499	6222660-1	FU(686209)	Chave Fusível	8	8,35	66,8
20250499	6222709-1	TD(686367)	Transformador Distribuição	5	2,62	13,1
20250499	6223178-1	TD(21083540)	Transformador Distribuição	1	0,87	0,87
20250499	6223277-1	TD(13454)	Transformador Distribuição	1	4,73	4,73
20250499	6223631-1	TD(16893)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20250499	6223640-1	TD(686214)	Transformador Distribuição	5	2,95	14,75
20250499	6223764-1	TD(680149)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,2
20250499	6224118-1	FU(4828)	Chave Fusível	5	3,38	16,9
20250499	6224223-1	TD(689067)	Transformador Distribuição	4	8,07	32,28
20250499	6224961-1	TD(17382)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20250499	6226157-1	TD(17357)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20250499	6226260-1	FU(35748)	Chave Fusível	39	9,08	354,12
20250499	6226281-1	RD(726091)	Religador de Distribuição	71	2,43	172,53
20250499	6226281-1	RD(726091)	Religador de Distribuição	6	4,45	26,7
20250499	6229585-1	FU(38133)	Chave Fusível	3	4,88	14,64
20250499	6229654-1	TD(16893)	Transformador Distribuição	1	11,87	11,87
20250499	6230019-1	FR(4829)	Chave Fusível Religadora	3	28,58	85,74
20250499	6230191-1	FU(674488)	Chave Fusível	8	33,13	265,04
20250499	6230592-1	FU(35745)	Chave Fusível	12	28,72	344,64
20250499	6229872-1	TD(687164)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250499	6231555-1	TD(24456)	Transformador Distribuição	1	30,45	30,45

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6231676-1	FR(17594)	Chave Fusível Religadora	3	5,77	17,31
20250499	6226281-1	RD(726091)	Religador de Distribuição	5	7	35
20250499	6226299-1	FR(662559)	Chave Fusível Religadora	53	9,57	507,21
20250499	6226356-1	FU(741559)	Chave Fusível	8	4,97	39,76
20250499	6226380-1	FR(681068)	Chave Fusível Religadora	52	11,35	590,2
20250499	6226385-1	TD(686265)	Transformador Distribuição	2	9,15	18,3
20250499	6226403-1	TD(708413)	Transformador Distribuição	1	11,95	11,95
20250499	6226446-1	TD(48696)	Transformador Distribuição	9	12,8	115,2
20250499	6226492-1	TD(50781)	Transformador Distribuição	3	8,52	25,56
20250499	6226658-1	TD(48428)	Transformador Distribuição	6	5,15	30,9
20250499	6226676-1	TD(48692)	Transformador Distribuição	2	1,95	3,9
20250499	6226952-1	FU(35735)	Chave Fusível	7	7,65	53,55
20250499	6226961-1	TD(24456)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20250499	6227227-1	TD(686256)	Transformador Distribuição	8	14,28	114,24
20250499	6227733-1	FU(35745)	Chave Fusível	12	12,4	148,8
20250499	6227768-1	TD(22021)	Transformador Distribuição	1	9,55	9,55
20250499	6227827-1	FU(741559)	Chave Fusível	8	15,32	122,56
20250499	6228104-1	FR(689046)	Chave Fusível Religadora	42	4,35	182,7
20250499	6228338-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	7	2,4	16,8
20250499	6228338-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	5	4,88	24,4
20250499	6228338-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	3	6,83	20,49
20250499	6228338-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	3	21,08	63,24
20250499	6229014-1	FU(680689)	Chave Fusível	6	6,57	39,42
20250499	6229061-1	TD(662610)	Transformador Distribuição	2	25,55	51,1
20250499	6229068-1	TD(675298)	Transformador Distribuição	1	22,85	22,85
20250499	6229322-1	FU(35745)	Chave Fusível	12	7,08	84,96
20250499	6229433-1	TD(17382)	Transformador Distribuição	1	9,95	9,95

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6228622-1	FU(10670)	Chave Fusível	44	3,45	151,8
20250499	6226710-1	TD(672067)	Transformador Distribuição	7	23,2	162,4
20250499	6230642-1	TD(16374)	Transformador Distribuição	1	42,58	42,58
20250499	6225390-1	TD(672067)	Transformador Distribuição	7	12,92	90,44
20250499	6224991-1	FU(8086)	Chave Fusível	18	4,8	86,4
20250499	6223158-1	FR(709757)	Chave Fusível Religadora	13	1,47	19,11
20250499	6228522-1	TD(714848)	Transformador Distribuição	1	3,7	3,7
20250499	6228459-1	FU(8086)	Chave Fusível	18	6,15	110,7
20250499	6222230-1	FU(8086)	Chave Fusível	18	12,33	221,94
20250499	6221975-1	FU(684502)	Chave Fusível	7	5,23	36,61
20250499	6220946-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	75	6,25	468,75
20250499	6220873-1	TD(15977)	Transformador Distribuição	1	19,32	19,32
20250499	6229660-1	FU(684502)	Chave Fusível	7	32,3	226,1
20250499	6219818-1	FU(756883)	Chave Fusível	1	4,52	4,52
20250499	6220219-1	FU(756883)	Chave Fusível	1	2,28	2,28
20250499	6220855-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	33	2,4	79,2
20250499	6220855-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	126	3,62	456,12
20250499	6220855-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	15	3,75	56,25
20250499	6220878-1	TD(16659)	Transformador Distribuição	1	18,23	18,23
20250499	6221230-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	159	1,92	305,28
20250499	6221230-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	15	2,48	37,2
20250499	6228420-1	TD(673316)	Transformador Distribuição	1	7,33	7,33
20250499	6228468-1	TD(48268)	Transformador Distribuição	2	3,07	6,14
20250499	6222256-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	33	1,5	49,5
20250499	6222256-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	141	1,6	225,6
20250499	6222494-1	FR(8204)	Chave Fusível Religadora	263	1,98	520,74
20250499	6222546-1	TD(673316)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20250499	6222824-1	TD(679216)	Transformador Distribuição	3	3,93	11,79

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6222898-1	TD(723563)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20250499	6225138-1	TD(37611)	Transformador Distribuição	5	6,08	30,4
20250499	6225708-1	TD(16561)	Transformador Distribuição	1	10,28	10,28
20250499	6229495-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	7	11,33	79,31
20250499	6232475-1	TD(12516)	Transformador Distribuição	1	15,8	15,8
20250499	6227734-1	FU(35734)	Chave Fusível	20	4,8	96
20250499	6229208-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	25	1,98	49,5
20250499	6229208-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	134	3,13	419,42
20250499	6229208-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	15	3,65	54,75
20250499	6229495-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	33	2,72	89,76
20250499	6229495-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	126	5,23	658,98
20250499	6229495-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	8	10,27	82,16
20250499	6225372-1	FU(18577)	Chave Fusível	1	10,27	10,27
20250499	6227627-1	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	1	11,5	11,5
20250499	6227710-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	552	0,12	66,24
20250499	6227710-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	5	0,37	1,85
20250499	6227729-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	42	2,45	102,9
20250499	6227729-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	330	2,68	884,4
20250499	6227729-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	94	3,48	327,12
20250499	6227729-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	75	3,9	292,5
20250499	6227729-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	147	5,27	774,69
20250499	6227729-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	5	5,98	29,9
20250499	6228455-1	FU(23925)	Chave Fusível	86	4,47	384,42
20250499	6228545-1	FU(18577)	Chave Fusível	1	1,8	1,8
20250499	6228917-1	[MT]PA(13648)	Alimentador	10	27,22	272,2
20250499	6228917-1	CF(119660899)	Chave Faca	8	2,37	18,96
20250499	6230270-1	TD(671549)	Transformador Distribuição	96	6,37	611,52
20250499	6231375-1	TD(26464)	Transformador Distribuição	2	21,2	42,4
20250499	6219803-1	FR(22539)	Chave Fusível Religadora	3	15,2	45,6
20250499	6220765-1	TD(50128)	Transformador Distribuição	1	18,53	18,53

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6221724-1	FU(684714)	Chave Fusível	11	2,58	28,38
20250499	6223486-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	345	4,27	1473,15
20250499	6223486-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	1	5,37	5,37
20250499	6223486-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	4	5,37	21,48
20250499	6223486-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	71	5,43	385,53
20250499	6223486-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	71	5,5	390,5
20250499	6223486-1	FR(1455)	Chave Fusível Religadora	60	2,38	142,8
20250499	6224073-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	11	0,52	5,72
20250499	6224073-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	103	1,12	115,36
20250499	6224073-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	33	2,77	91,41
20250499	6224073-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	9	2,77	24,93
20250499	6224073-1	[MT]PA(13617)	Alimentador	1	5,52	5,52
20250499	6224564-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	330	3,53	1164,9
20250499	6224564-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	75	4,6	345
20250499	6224564-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	1	5,75	5,75
20250499	6224564-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	4	5,85	23,4
20250499	6224564-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	71	5,98	424,58
20250499	6224564-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	71	6,57	466,47
20250499	6224703-1	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	4	21,62	86,48
20250499	6224703-1	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	1	37,52	37,52
20250499	6224703-1	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	4	40,05	160,2
20250499	6224880-1	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	1	24,63	24,63
20250499	6224996-1	FU(46327966)	Chave Fusível	2	11,82	23,64
20250499	6225012-1	FU(18612)	Chave Fusível	4	13,85	55,4
20250499	6221364-1	FU(3044)	Chave Fusível	3	2,55	7,65
20250499	6222201-1	FU(22526)	Chave Fusível	4	18,02	72,08
20250499	6222468-1	FU(22392)	Chave Fusível	1	8,13	8,13
20250499	6222478-1	FU(22537)	Chave Fusível	14	11,55	161,7
20250499	6222503-1	TD(19286)	Transformador Distribuição	1	12,55	12,55
20250499	6223586-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	17	27,88	473,96
20250499	6224073-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	328	0,52	170,56
20250499	6224073-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	1,12	1,12
20250499	6224073-1	[MT]PA(13617)	Alimentador	1	0,08	0,08
20250499	6224073-1	CF(741463)	Chave Faca	2	0,33	0,66
20250499	6224880-1	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	28	24,63	689,64

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6224886-1	FR(22540)	Chave Fusível Religadora	8	11,05	88,4
20250499	6224886-1	FR(22540)	Chave Fusível Religadora	1	30,27	30,27
20250499	6224900-1	TD(57968)	Transformador Distribuição	1	10,85	10,85
20250499	6225238-1	TD(728142)	Transformador Distribuição	1	5	5
20250499	6226160-1	FU(32263)	Chave Fusível	3	25,63	76,89
20250499	6226505-1	FU(37862)	Chave Fusível	4	6,98	27,92
20250499	6227083-1	FU(708877)	Chave Fusível	1	22,97	22,97
20250499	6227627-1	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	28	11,5	322
20250499	6227637-1	TD(57968)	Transformador Distribuição	1	9,25	9,25
20250499	6227668-1	TD(28936)	Transformador Distribuição	1	11,53	11,53
20250499	6227710-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	125	0,37	46,25
20250499	6227710-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	190	0,37	70,3
20250499	6228259-1	RD(730640)	Religador de Distribuição	18	3,42	61,56
20250499	6228259-1	RD(730640)	Religador de Distribuição	4	3,87	15,48
20250499	6228259-1	RD(730640)	Religador de Distribuição	25	6,23	155,75
20250499	6228428-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	18	20,8	374,4
20250499	6228497-1	TD(697564)	Transformador Distribuição	1	26,5	26,5
20250499	6228497-1	TD(17984)	Transformador Distribuição	1	42,5	42,5
20250499	6228597-1	FR(20803)	Chave Fusível Religadora	11	27,22	299,42
20250499	6229015-1	TD(27003)	Transformador Distribuição	1	21,93	21,93
20250499	6229452-1	TD(659974)	Transformador Distribuição	4	9,4	37,6
20250499	6229933-1	TD(55315)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20250499	6230106-1	FU(692185)	Chave Fusível	4	25,23	100,92
20250499	6230620-1	TD(19007)	Transformador Distribuição	1	23,8	23,8
20250499	6230760-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	18	25,47	458,46
20250499	6231614-1	PE(14804538)	Ponto de conexão	1	32,63	32,63
20250499	6231846-1	TD(19277)	Transformador Distribuição	2	25,22	50,44

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6231894-1	TD(17981)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20250499	6231938-1	FU(20629)	Chave Fusível	1	27,37	27,37
20250499	6232210-1	TD(53409)	Transformador Distribuição	1	18,88	18,88
20250499	6223486-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	2	5,43	10,86
20250499	6224564-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	2	6,57	13,14
20250499	6227710-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	2	0,12	0,24
20250499	6227729-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	5,27	10,54
20250499	6219803-1	FR(22539)	Chave Fusível Religadora	17	15,2	258,4
20250499	6220242-1	TD(682821)	Transformador Distribuição	1	22,85	22,85
20250499	6220897-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	17	18,6	316,2
20250499	6220897-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	1	49,13	49,13
20250499	6221163-1	TD(19286)	Transformador Distribuição	1	26,12	26,12
20250499	6223339-1	TD(20510)	Transformador Distribuição	1	17,93	17,93
20250499	6223610-1	FR(18720)	Chave Fusível Religadora	7	3,9	27,3
20250499	6223716-1	FU(18626)	Chave Fusível	3	15,4	46,2
20250499	6224209-1	TD(20259)	Transformador Distribuição	1	18,07	18,07
20250499	6224350-1	FU(18777)	Chave Fusível	7	9,75	68,25
20250499	6224564-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	208	0,05	10,4
20250499	6224564-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	191	0,07	13,37
20250499	6224564-1	FR(12253)	Chave Fusível Religadora	1	0,15	0,15
20250499	6225143-1	FU(1454)	Chave Fusível	6	9,23	55,38
20250499	6225353-1	FU(14560)	Chave Fusível	3	23,67	71,01
20250499	6224564-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	1	0,05	0,05
20250499	6232428-1	TD(684084)	Transformador Distribuição	3	18,47	55,41
20250499	6231604-1	TD(20340)	Transformador Distribuição	1	29,65	29,65
20250499	6231290-1	TD(26444)	Transformador Distribuição	1	20,77	20,77
20250499	6231067-1	FU(16957)	Chave Fusível	4	20,9	83,6
20250499	6230993-1	TD(20571)	Transformador Distribuição	2	25,35	50,7

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6230751-1	FU(14190)	Chave Fusível	8	29,55	236,4
20250499	6230698-1	TD(715789)	Transformador Distribuição	1	26,1	26,1
20250499	6229720-1	FU(13133)	Chave Fusível	1	29,68	29,68
20250499	6229085-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	25	12,68	317
20250499	6229005-1	FU(12850)	Chave Fusível	2	18,92	37,84
20250499	6228844-1	FU(16957)	Chave Fusível	4	18,37	73,48
20250499	6228570-1	FU(14560)	Chave Fusível	3	17,5	52,5
20250499	6228305-1	FU(1454)	Chave Fusível	6	4,47	26,82
20250499	6227465-1	FR(744223)	Chave Fusível Religadora	7	41,05	287,35
20250499	6226037-1	FU(18798)	Chave Fusível	1	18,65	18,65
20250499	6224432-1	FU(681031)	Chave Fusível	11	2,7	29,7
20250499	6224024-1	FU(7869)	Chave Fusível	3	5,03	15,09
20250499	6225497-1	RD(728049)	Religador de Distribuição	50	3,23	161,5
20250499	6226367-1	TD(34341)	Transformador Distribuição	2	3,95	7,9
20250499	6230477-1	TD(30632)	Transformador Distribuição	36	2,17	78,12
20250499	6230678-1	TD(683707)	Transformador Distribuição	5	0,43	2,15
20250499	6230839-1	EP(196891311)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72
20250499	6230918-1	FU(41226)	Chave Fusível	11	25,12	276,32
20250499	6230975-1	FU(19028)	Chave Fusível	5	8,6	43
20250499	6231321-1	TD(24394)	Transformador Distribuição	2	13,18	26,36
20250499	6231500-1	TD(17025)	Transformador Distribuição	3	3,52	10,56
20250499	6221038-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	24	1,9	45,6
20250499	6221038-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	17	2,42	41,14
20250499	6221038-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	33	4,2	138,6
20250499	6221038-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	2	6,5	13
20250499	6221038-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	4	21,3	85,2
20250499	6230918-1	FU(41226)	Chave Fusível	3	25,12	75,36
20250499	6221038-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	18	5,9	106,2
20250499	6221038-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	21	6,5	136,5
20250499	6221038-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	25	21,3	532,5

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6221038-1	RD(749297)	Religador de Distribuição	17	1,7	28,9
20250499	6221534-1	TD(16637)	Transformador Distribuição	1	26,58	26,58
20250499	6222112-1	TD(13834)	Transformador Distribuição	2	17,83	35,66
20250499	6223033-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	32	0,6	19,2
20250499	6223033-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	7	1,63	11,41
20250499	6223033-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	50	1,7	85
20250499	6223454-1	FU(38379)	Chave Fusível	13	16,48	214,24
20250499	6225497-1	RD(728049)	Religador de Distribuição	7	3,13	21,91
20250499	6228301-1	RD(723022)	Religador de Distribuição	195	5,52	1076,4
20250499	6226502-1	TD(730027)	Transformador Distribuição	1	10,13	10,13
20250499	6228301-1	RD(723022)	Religador de Distribuição	135	3,17	427,95
20250499	6231782-1	FU(20224)	Chave Fusível	16	6,82	109,12
20250499	6229597-1	FR(30398)	Chave Fusível Religadora	38	33,35	1267,3
20250499	6227747-1	FU(659447)	Chave Fusível	1	9,72	9,72
20250499	6220643-1	FU(10782)	Chave Fusível	8	18,05	144,4
20250499	6224681-1	FU(659447)	Chave Fusível	1	7,27	7,27
20250499	6228642-1	FU(707003)	Chave Fusível	10	3,9	39
20250499	6228719-1	FU(10798)	Chave Fusível	5	4,42	22,1
20250499	6229528-1	FU(659447)	Chave Fusível	234	9,68	2265,12
20250499	6229609-1	TD(10917)	Transformador Distribuição	3	11,92	35,76
20250499	6231088-1	TD(757451)	Transformador Distribuição	2	24,65	49,3
20250499	6231090-1	FR(659433)	Chave Fusível Religadora	61	30,27	1846,47
20250499	6231095-1	FU(37392)	Chave Fusível	10	5,47	54,7
20250499	6231146-1	TD(682874)	Transformador Distribuição	3	22,67	68,01
20250499	6231153-1	TD(710306)	Transformador Distribuição	1	20,78	20,78
20250499	6232281-1	TD(687593)	Transformador Distribuição	3	32,63	97,89
20250499	6231089-1	TD(710378)	Transformador Distribuição	4	6,68	26,72
20250499	6231595-1	FU(10798)	Chave Fusível	2	7,78	15,56

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6231688-1	TD(682875)	Transformador Distribuição	3	5,58	16,74
20250499	6231701-1	TD(20978)	Transformador Distribuição	5	9,42	47,1
20250499	6232029-1	TD(672221)	Transformador Distribuição	3	4,65	13,95
20250499	6232280-1	TD(695548)	Transformador Distribuição	4	6,08	24,32
20250499	6232309-1	TD(42993)	Transformador Distribuição	1	34,33	34,33
20250499	6232315-1	TD(684421)	Transformador Distribuição	2	24,8	49,6
20250499	6232367-1	FU(679701)	Chave Fusível	3	21,57	64,71
20250499	6226345-1	FU(676484)	Chave Fusível	6	17,62	105,72
20250499	6227747-1	FU(659447)	Chave Fusível	234	9,72	2274,48
20250499	6227765-1	TD(24690)	Transformador Distribuição	4	11,5	46
20250499	6228077-1	TD(676482)	Transformador Distribuição	2	8,48	16,96
20250499	6223330-1	FU(708722)	Chave Fusível	1	14,85	14,85
20250499	6224681-1	FU(659447)	Chave Fusível	232	7,27	1686,64
20250499	6229528-1	FU(659447)	Chave Fusível	1	9,68	9,68
20250499	6230213-1	FU(33140)	Chave Fusível	6	4,92	29,52
20250499	6220253-1	FU(21149)	Chave Fusível	2	22,6	45,2
20250499	6231208-1	TD(18819)	Transformador Distribuição	2	26,05	52,1
20250499	6229826-1	TD(719374)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20250499	6229800-1	FU(23861)	Chave Fusível	2	6,18	12,36
20250499	6229579-1	FU(23603)	Chave Fusível	6	3,23	19,38
20250499	6225568-1	TD(18503)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20250499	6223884-1	FU(23869)	Chave Fusível	2	5,6	11,2
20250499	6222159-1	TD(18636)	Transformador Distribuição	1	18,53	18,53
20250499	6222644-1	TD(17957)	Transformador Distribuição	1	1,5	1,5
20250499	6223264-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	238	4,65	1106,7

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6220207-1	TD(736852)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20250499	6220115-1	TD(50044)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20250499	6219870-1	FU(719245)	Chave Fusível	104	1,97	204,88
20250499	6232191-1	RD(736069)	Religador de Distribuição	141	1,72	242,52
20250499	6232191-1	RD(736069)	Religador de Distribuição	23	1,62	37,26
20250499	6230036-1	TD(60716)	Transformador Distribuição	5	8,72	43,6
20250499	6225909-1	TD(56849)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20250499	6224239-1	TD(47741)	Transformador Distribuição	3	17,67	53,01
20250499	6231064-1	TD(670575)	Transformador Distribuição	2	2,28	4,56
20250499	6219873-1	FU(27957)	Chave Fusível	3	8,9	26,7
20250499	6220103-1	FU(35425)	Chave Fusível	4	4,67	18,68
20250499	6220140-1	FU(2546)	Chave Fusível	30	3,42	102,6
20250499	6220140-1	TD(56856)	Transformador Distribuição	2	31,4	62,8
20250499	6220140-1	FU(2546)	Chave Fusível	30	4	120
20250499	6221643-1	FU(30117)	Chave Fusível	4	1,6	6,4
20250499	6221674-1	TD(52918)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20250499	6221770-1	TD(39119)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250499	6222919-1	TD(39281)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87
20250499	6223007-1	TD(690181)	Transformador Distribuição	1	1,18	1,18
20250499	6227746-1	FU(2390)	Chave Fusível	63	2,77	174,51
20250499	6231452-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	5	2,53	12,65
20250499	6231981-1	TD(43264)	Transformador Distribuição	2	16,22	32,44
20250499	6220740-1	TD(52761)	Transformador Distribuição	1	17,57	17,57
20250499	6230623-1	FU(30223)	Chave Fusível	1	12,17	12,17
20250499	6231452-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	31	0,05	1,55
20250499	6231452-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	30	1,42	42,6

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6231452-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	21	2,53	53,13
20250499	6231452-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	16	5,42	86,72
20250499	6223618-1	TD(43264)	Transformador Distribuição	2	2,8	5,6
20250499	6231452-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	1	0,05	0,05
20250499	6227946-1	TD(1614)	Transformador Distribuição	1	0,98	0,98
20250499	6226406-1	FU(18086)	Chave Fusível	1	8,55	8,55
20250499	6226032-1	FU(18087)	Chave Fusível	17	4,9	83,3
20250499	6226026-1	FU(18082)	Chave Fusível	4	5,32	21,28
20250499	6225062-1	FU(18079)	Chave Fusível	6	9,87	59,22
20250499	6224998-1	FU(18085)	Chave Fusível	5	8	40
20250499	6224293-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	1554	0,67	1041,18
20250499	6224293-1	RD(2914)	Religador de Distribuição	277	0,55	152,35
20250499	6224293-1	RD(2953)	Religador de Distribuição	182	0,82	149,24
20250499	6221618-1	TD(654395)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72
20250499	6221395-1	TD(2152)	Transformador Distribuição	1	8,23	8,23
20250499	6229756-1	TD(2128)	Transformador Distribuição	1	26	26
20250499	6228866-1	FU(31262)	Chave Fusível	21	2,23	46,83
20250499	6227189-1	TD(1670)	Transformador Distribuição	2	5,22	10,44
20250499	6220949-1	FR(17256)	Chave Fusível Religadora	98	19,4	1901,2
20250499	6222717-1	TD(19796)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20250499	6225111-1	TD(27092)	Transformador Distribuição	3	4,88	14,64
20250499	6225504-1	TD(23059)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20250499	6230333-1	TD(13303)	Transformador Distribuição	1	27,08	27,08
20250499	6230615-1	FU(17154)	Chave Fusível	23	25,7	591,1
20250499	6232297-1	TD(27092)	Transformador Distribuição	3	2,6	7,8
20250499	6228984-1	TD(12821)	Transformador Distribuição	2	11,07	22,14

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6227068-1	TD(696246)	Transformador Distribuição	1	0,75	0,75
20250499	6226480-1	TD(13011)	Transformador Distribuição	2	2,3	4,6
20250499	6228664-1	FU(17476)	Chave Fusível	7	1,65	11,55
20250499	6220345-1	FU(17476)	Chave Fusível	7	25,25	176,75
20250499	6222318-1	TD(13011)	Transformador Distribuição	2	8,73	17,46
20250499	6229328-1	TD(13012)	Transformador Distribuição	1	10,17	10,17
20250499	6224943-1	FU(17476)	Chave Fusível	7	10,6	74,2
20250499	6231628-1	TD(15238)	Transformador Distribuição	2	12,1	24,2
20250499	6227369-1	TD(15251)	Transformador Distribuição	1	19,82	19,82
20250499	6232424-1	TD(28755)	Transformador Distribuição	1	24,6	24,6
20250499	6226346-1	FR(20031)	Chave Fusível Religadora	5	5,08	25,4
20250499	6224250-1	TD(671621)	Transformador Distribuição	1	21,52	21,52
20250499	6231358-1	FR(20130)	Chave Fusível Religadora	18	8,3	149,4
20250499	6230789-1	TD(15890)	Transformador Distribuição	1	29,52	29,52
20250499	6230345-1	TD(15714)	Transformador Distribuição	1	8,37	8,37
20250499	6229805-1	FR(20031)	Chave Fusível Religadora	5	9,87	49,35
20250499	6228805-1	FU(20069)	Chave Fusível	1	5,07	5,07
20250499	6227364-1	FU(20037)	Chave Fusível	23	21,28	489,44
20250499	6223922-1	TD(668780)	Transformador Distribuição	1	22,67	22,67
20250499	6223886-1	FU(740268)	Chave Fusível	16	14,8	236,8
20250499	6220620-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	1	13,93	13,93
20250499	6222358-1	TD(21984)	Transformador Distribuição	1	3,3	3,3
20250499	6222012-1	TD(717676)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20250499	6221448-1	TD(15712)	Transformador Distribuição	1	10,07	10,07
20250499	6221280-1	TD(15714)	Transformador Distribuição	1	13,62	13,62

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6220620-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	6	15,55	93,3
20250499	6220620-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	9	13,93	125,37
20250499	6220505-1	TD(21233)	Transformador Distribuição	1	28,53	28,53
20250499	6220206-1	FR(20130)	Chave Fusível Religadora	17	24,6	418,2
20250499	6226874-1	FU(22033)	Chave Fusível	2	22,02	44,04
20250499	6226253-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	27	1,58	42,66
20250499	6226264-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	16	5,12	81,92
20250499	6226264-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	11	7,23	79,53
20250499	6220007-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	9	4,05	36,45
20250499	6220007-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	7	5,23	36,61
20250499	6220007-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	11	11,28	124,08
20250499	6225731-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	9	4,53	40,77
20250499	6232498-1	TD(16899)	Transformador Distribuição	1	20,17	20,17
20250499	6232451-1	TD(43516)	Transformador Distribuição	1	20,32	20,32
20250499	6225731-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	18	3,83	68,94
20250499	6231055-1	FU(32273)	Chave Fusível	3	21,2	63,6
20250499	6230920-1	TD(28745)	Transformador Distribuição	1	18,15	18,15
20250499	6230070-1	EP(206186389)	Transformador Distribuição	1	6,8	6,8
20250499	6230045-1	TD(17761)	Transformador Distribuição	1	26,1	26,1
20250499	6229311-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	21	3,35	70,35
20250499	6229012-1	FU(1124)	Chave Fusível	1	2,37	2,37
20250499	6228880-1	TD(17475)	Transformador Distribuição	1	16,23	16,23
20250499	6228368-1	RD(722671)	Religador de Distribuição	130	0,18	23,4
20250499	6228368-1	RD(722671)	Religador de Distribuição	81	3,35	271,35
20250499	6228368-1	RD(722671)	Religador de Distribuição	49	3,3	161,7
20250499	6220226-1	RD(722671)	Religador de Distribuição	130	4	520
20250499	6226346-1	FR(20031)	Chave Fusível Religadora	1	5,08	5,08
20250499	6226388-1	TD(674206)	Transformador Distribuição	1	4,7	4,7
20250499	6229599-1	TD(15609)	Transformador Distribuição	1	25,53	25,53

Relatório Situação de Emergência
Abril/2025
Código Único do Relatório: 20250499



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250499	6229805-1	FR(20031)	Chave Fusível Religadora	1	9,87	9,87
20250499	6220589-1	TD(664855)	Transformador Distribuição	1	21,15	21,15
20250499	6220847-1	TD(660255)	Transformador Distribuição	2	9,12	18,24
20250499	6221482-1	FU(16866)	Chave Fusível	4	7	28
20250499	6221527-1	FU(18148)	Chave Fusível	1	7,85	7,85
20250499	6222806-1	FU(31024150)	Chave Fusível	2	5,52	11,04
20250499	6223156-1	FU(20190)	Chave Fusível	6	2,55	15,3
20250499	6223436-1	TD(34412119)	Transformador Distribuição	1	9,75	9,75
20250499	6225742-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	32	5,98	191,36
20250499	6227500-1	VIC01_VIC49501	Alimentador	942	0,78	734,76
20250499	6227500-1	VIC01_VIC49501	Alimentador	20	0,63	12,6
20250499	6226911-1	RD(58338284)	Religador de Distribuição	56	2,43	136,08
20250499	6226911-1	RD(58338284)	Religador de Distribuição	885	2,9	2566,5
20250499	6226911-1	VIC01_VIC49501	Alimentador	20	0,33	6,6
20250499	6220840-1	FU(714842)	Chave Fusível	41	16,87	691,67
20250499	6230754-1	FU(28991)	Chave Fusível	3	18,27	54,81
20250499	6227252-1	FU(29187)	Chave Fusível	14	19,45	272,3
20250499	6221584-1	TD(57281)	Transformador Distribuição	1	9,58	9,58
20250499	6221337-1	TD(45156)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,9
20250499	6221310-1	TD(654620)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20250499	6221194-1	CF(29233)	Chave Faca	6	2,93	17,58
20250499	6221194-1	[MT]PA(13605)	Alimentador	1	24,83	24,83
20250499	6221033-1	TD(45152)	Transformador Distribuição	1	15,57	15,57
20250499	6220867-1	TD(45160)	Transformador Distribuição	1	18,07	18,07
20250499	6220738-1	TD(45158)	Transformador Distribuição	1	18,18	18,18
20250499	6220502-1	TD(45157)	Transformador Distribuição	3	18,8	56,4
20250499	6220194-1	FU(715200)	Chave Fusível	129	2,87	370,23

ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
no período de 12/04/25 a 20/04/25 na Área de
Atuação da Energisa - MS**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 12 e 20/04/2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-19 na Figura 1.

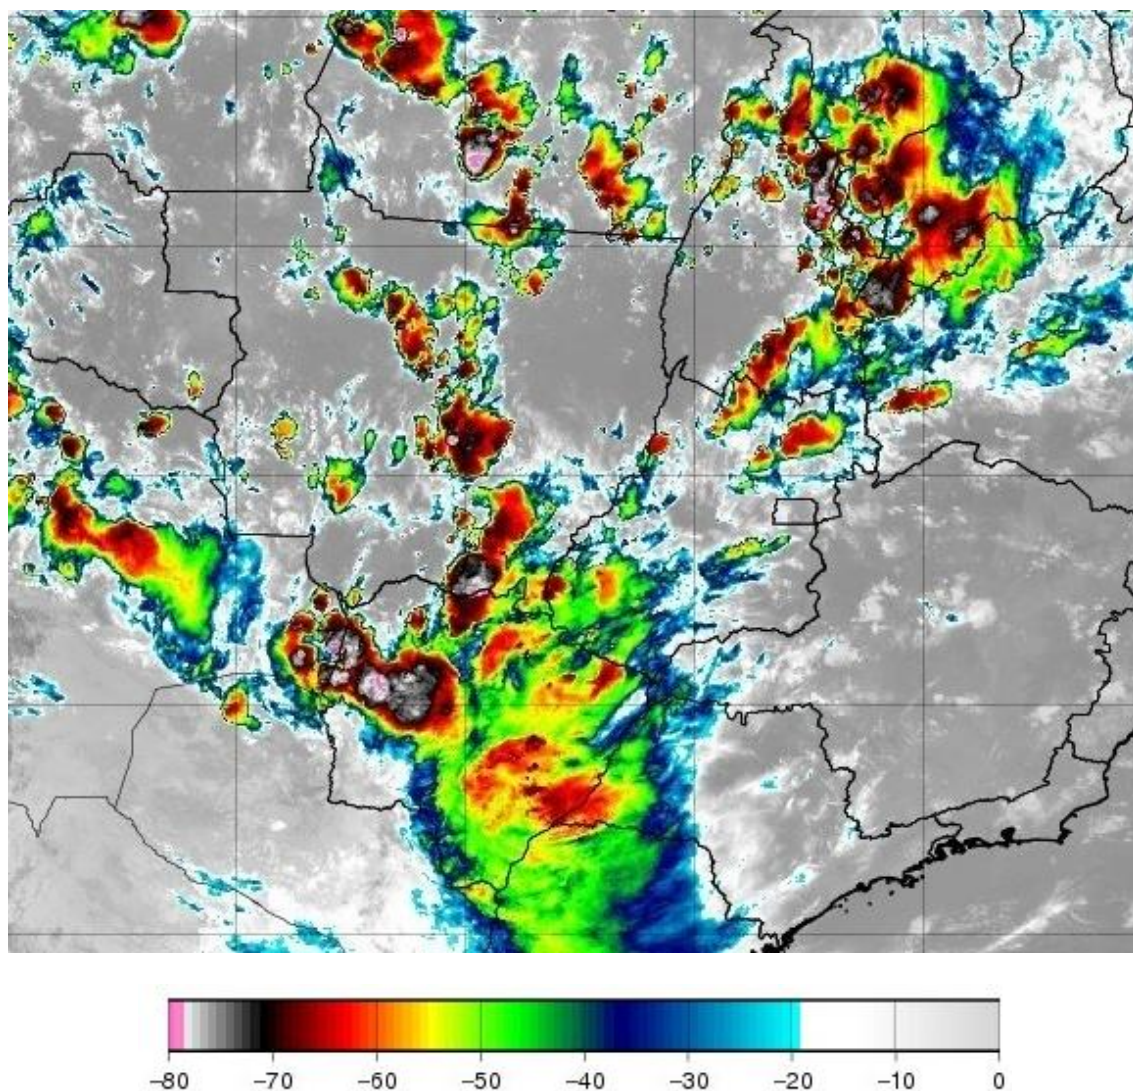


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 as 21:00 UT do dia 12/04. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.


2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO

A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.


Número de Raios - 216898
(2025-04-12)

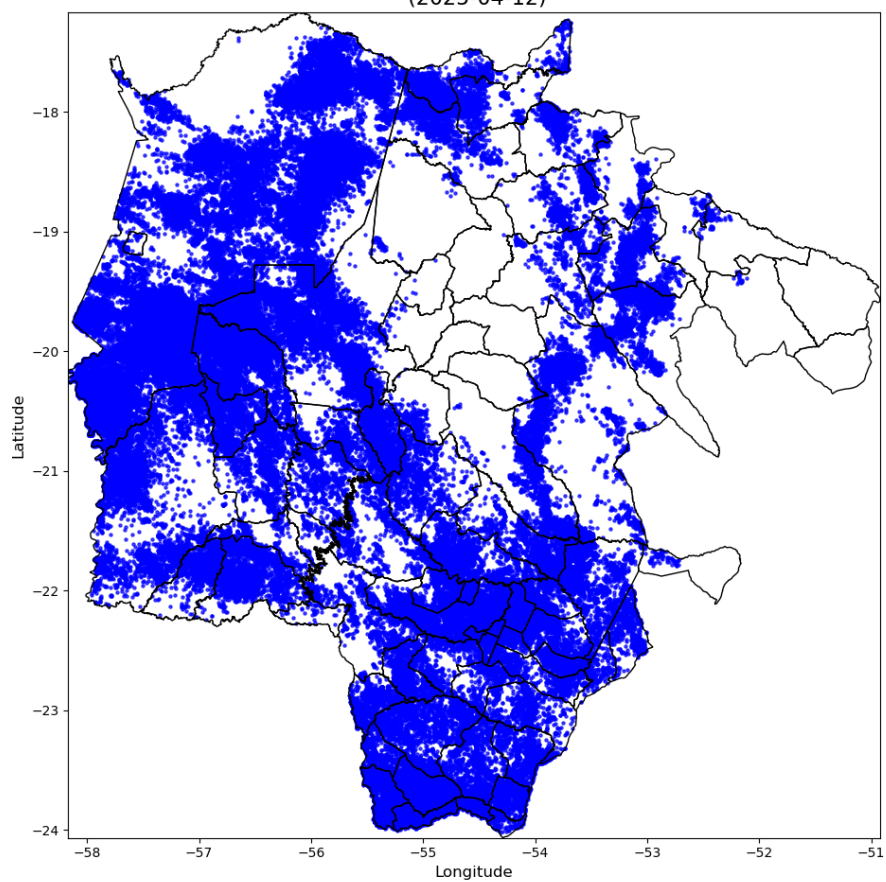


Número de Raios - 2600
(2025-04-13)

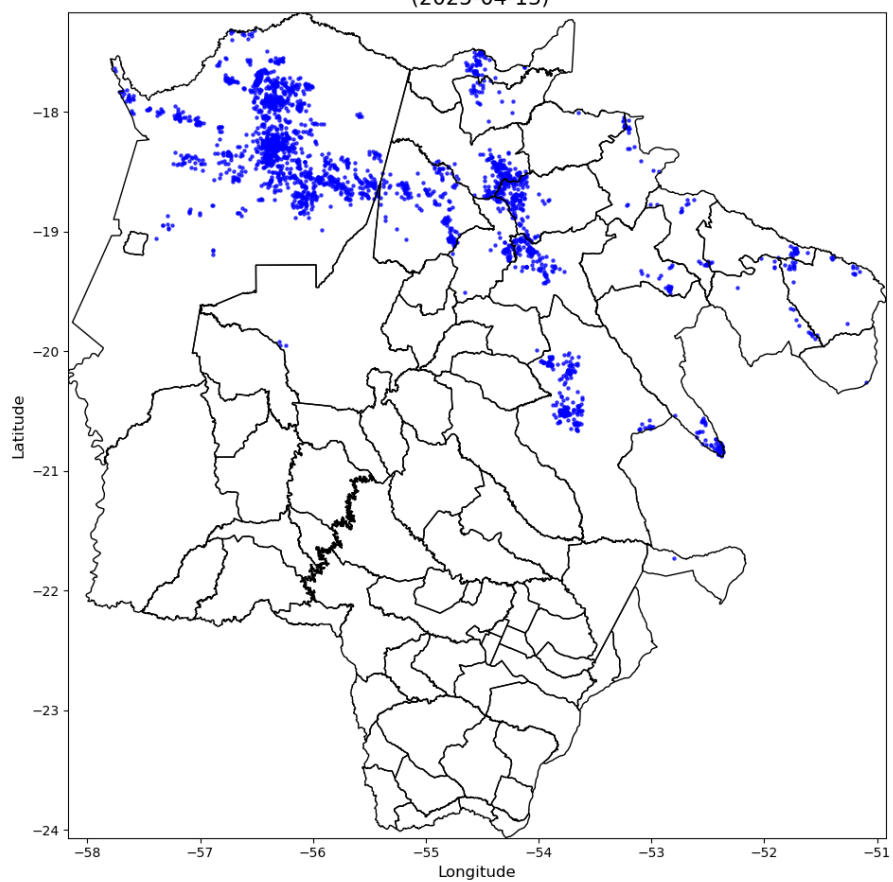


Número de Raios - 1284
(2025-04-14)

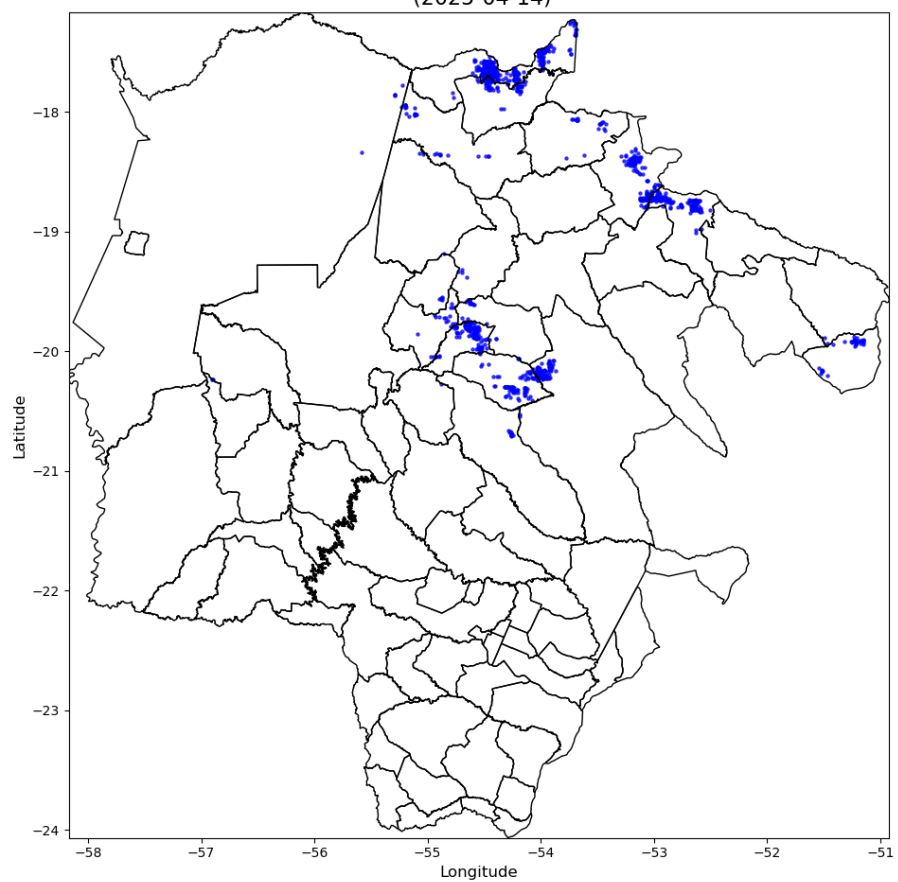


Número de Raios - 67977
(2025-04-15)

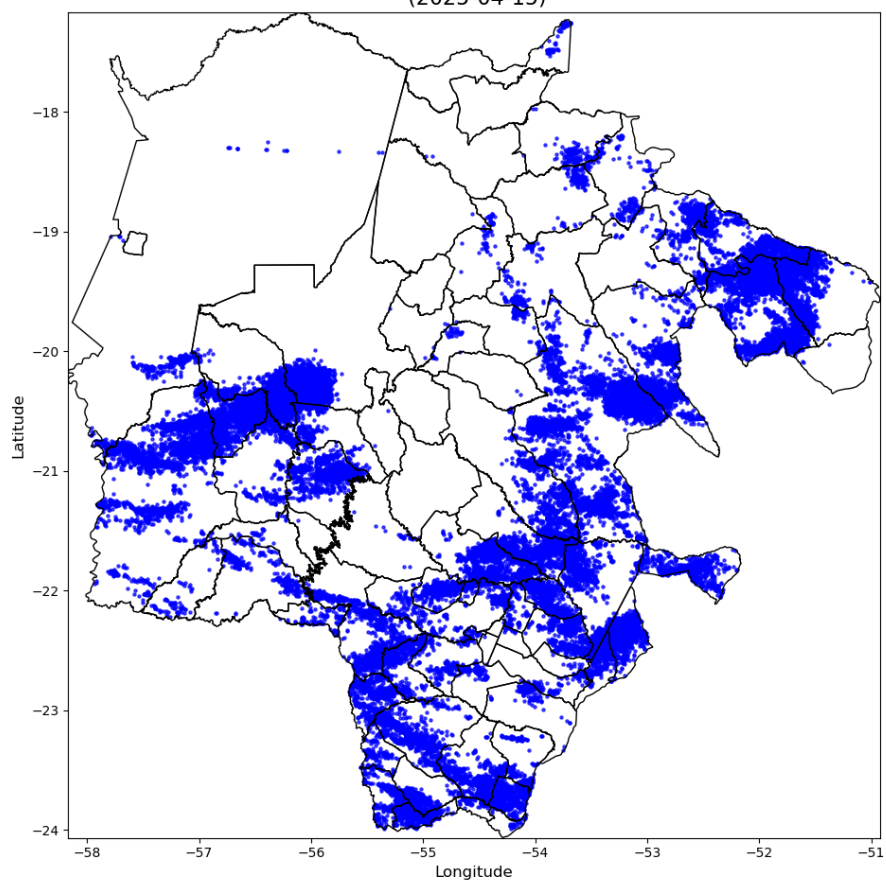


Número de Raios - 53141
(2025-04-16)

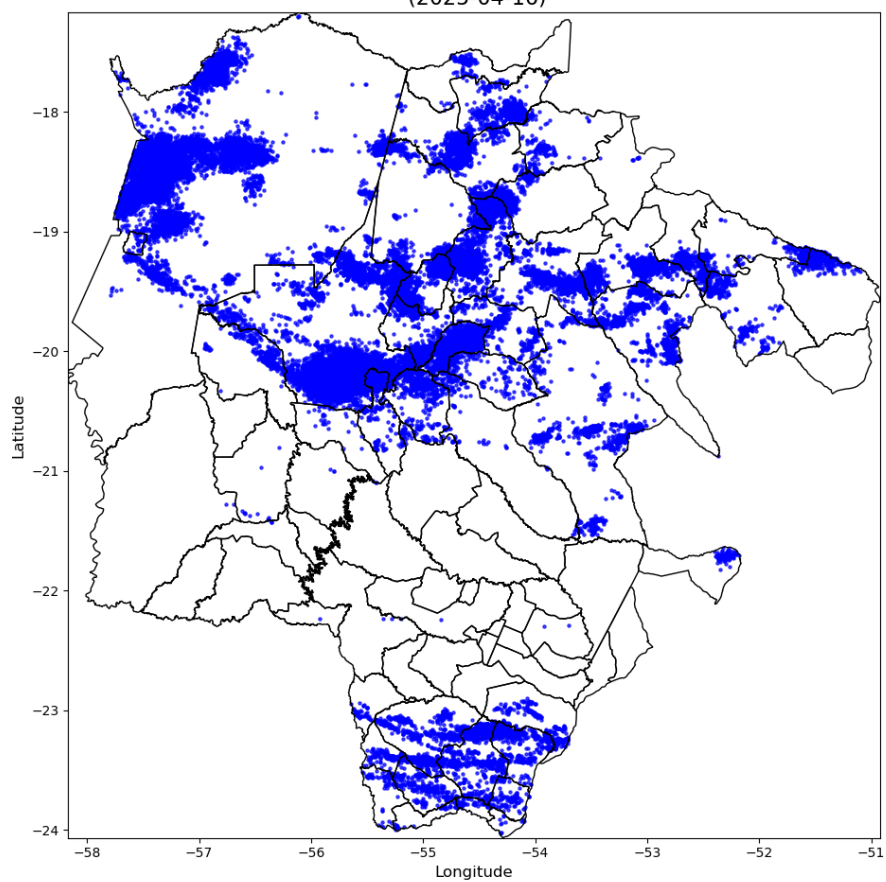


Número de Raios - 91706
(2025-04-17)

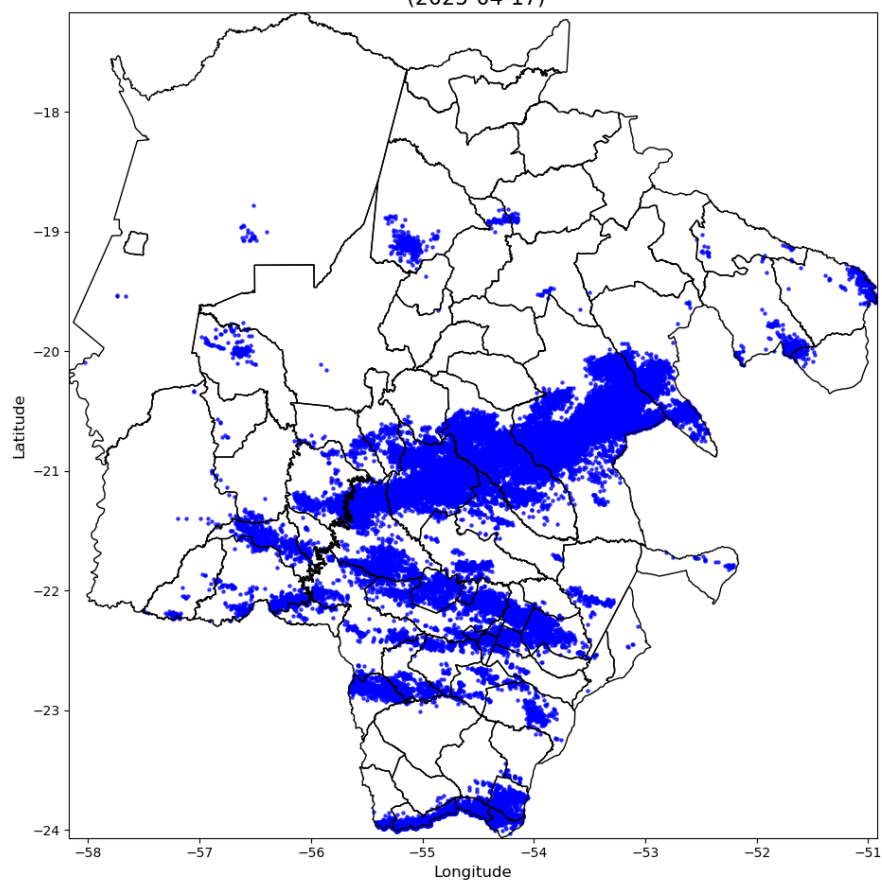

Número de Raios - 308286
(2025-04-18)

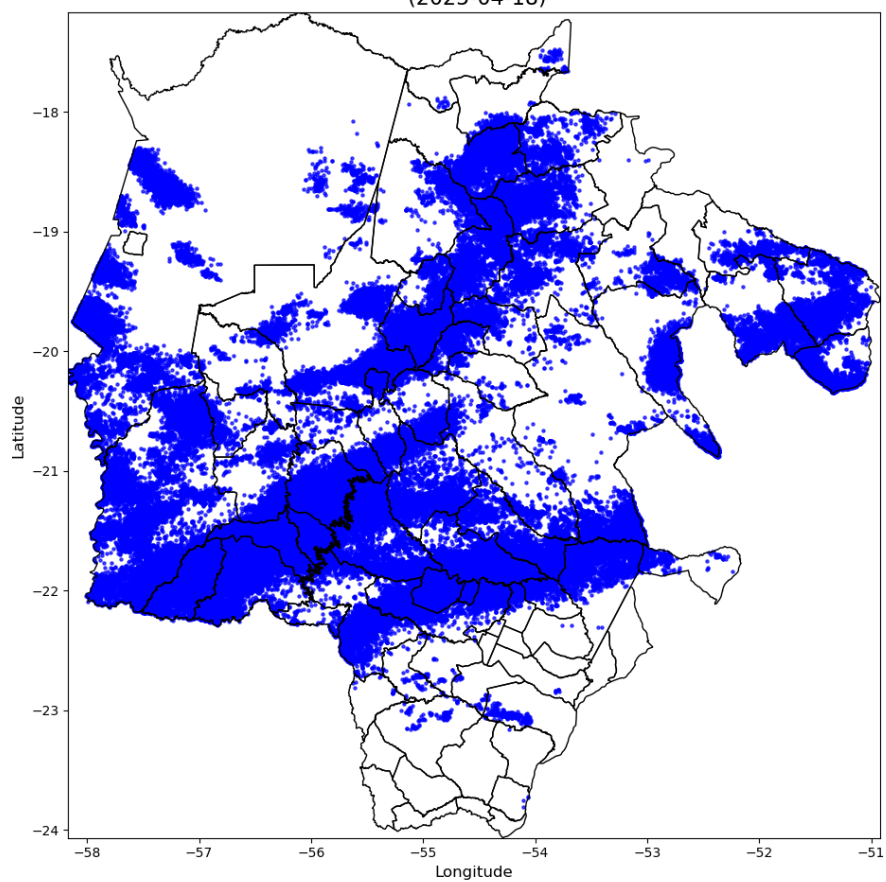

Número de Raios - 242723
(2025-04-19)

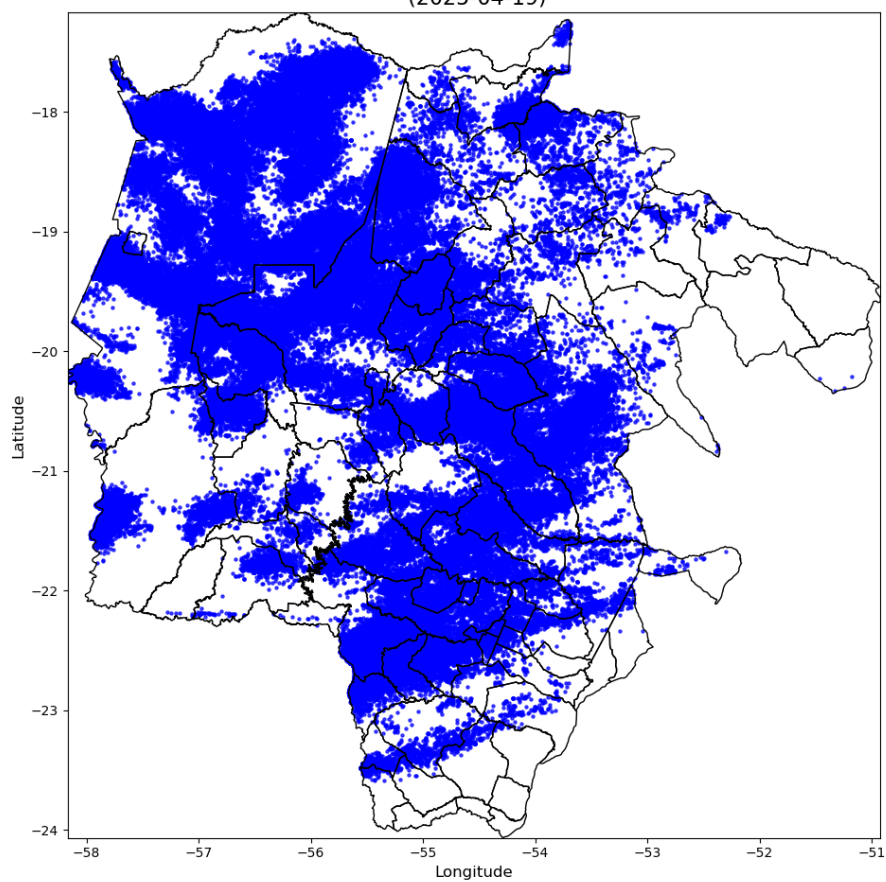

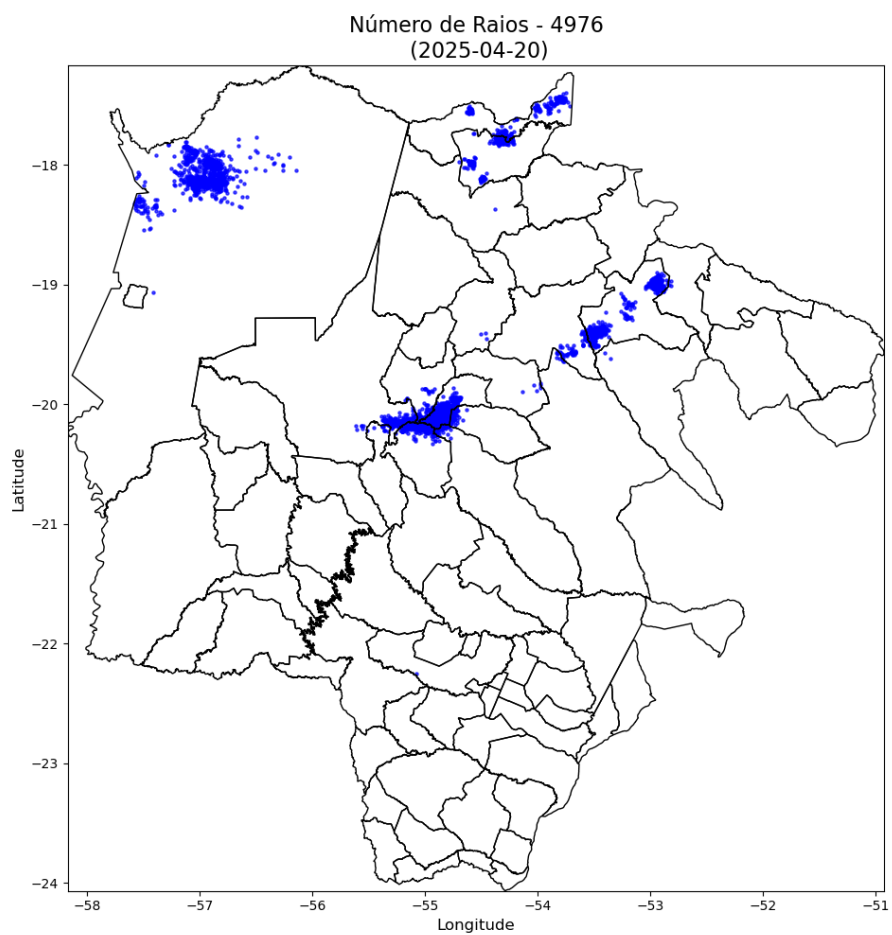
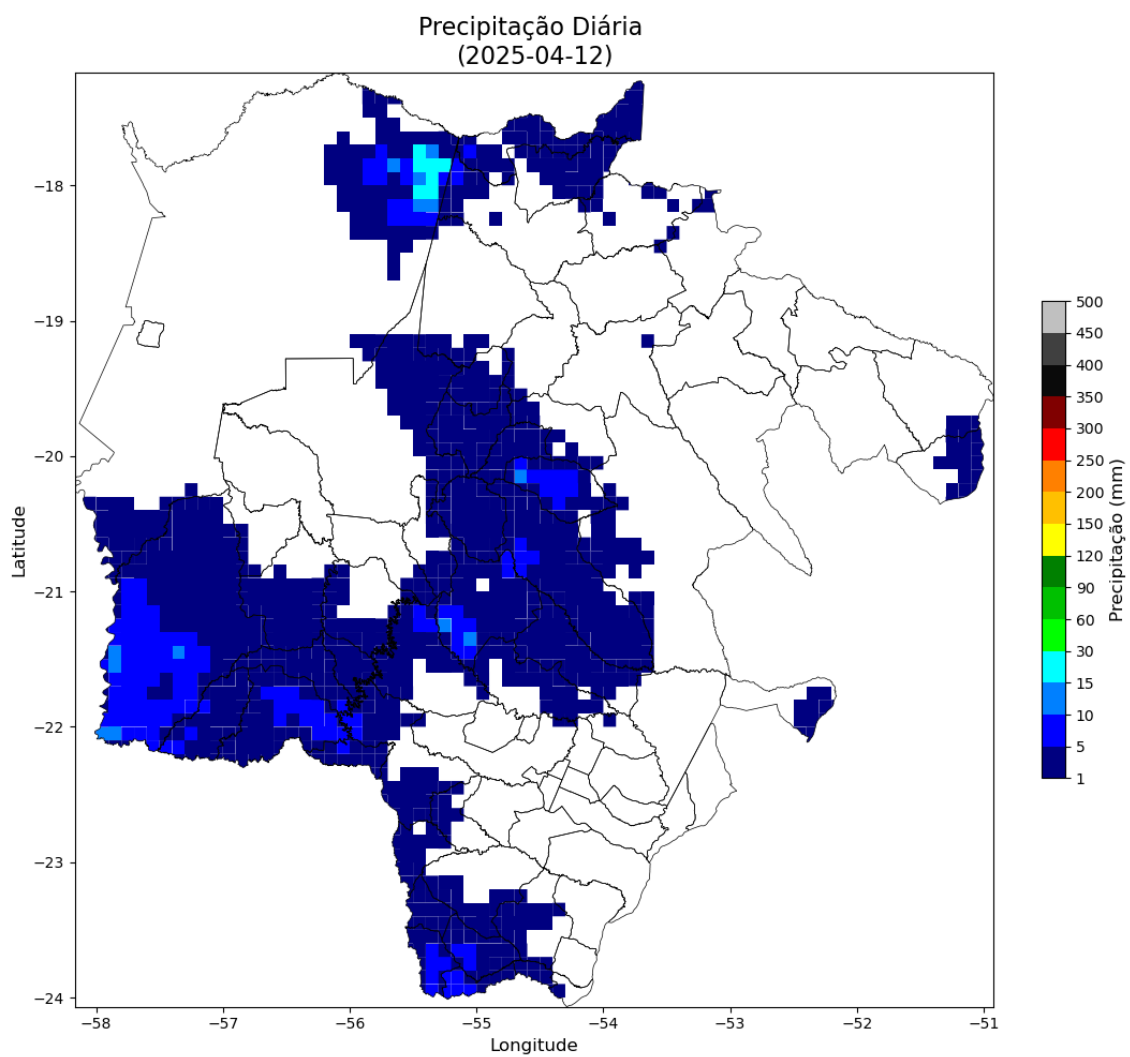
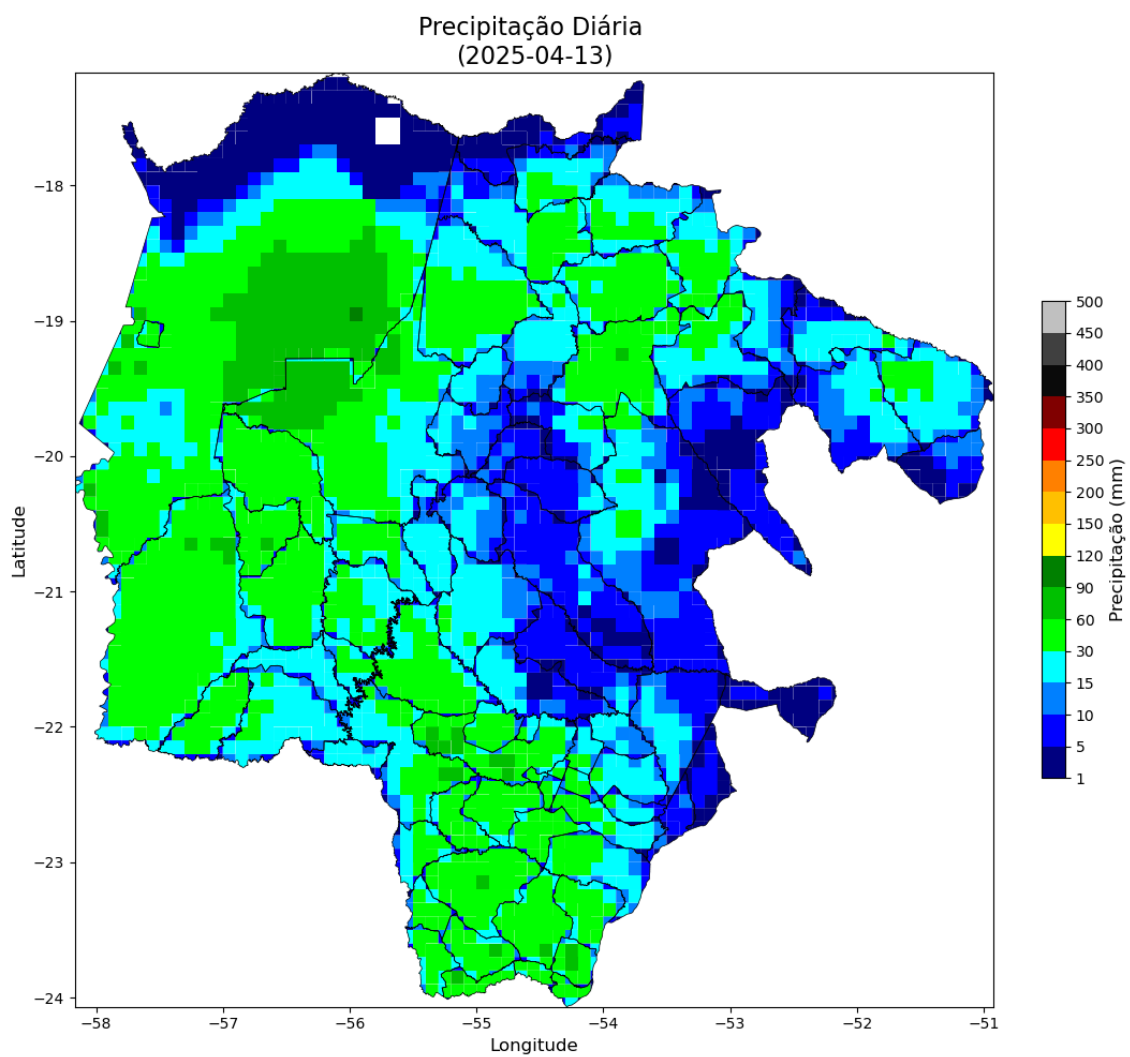
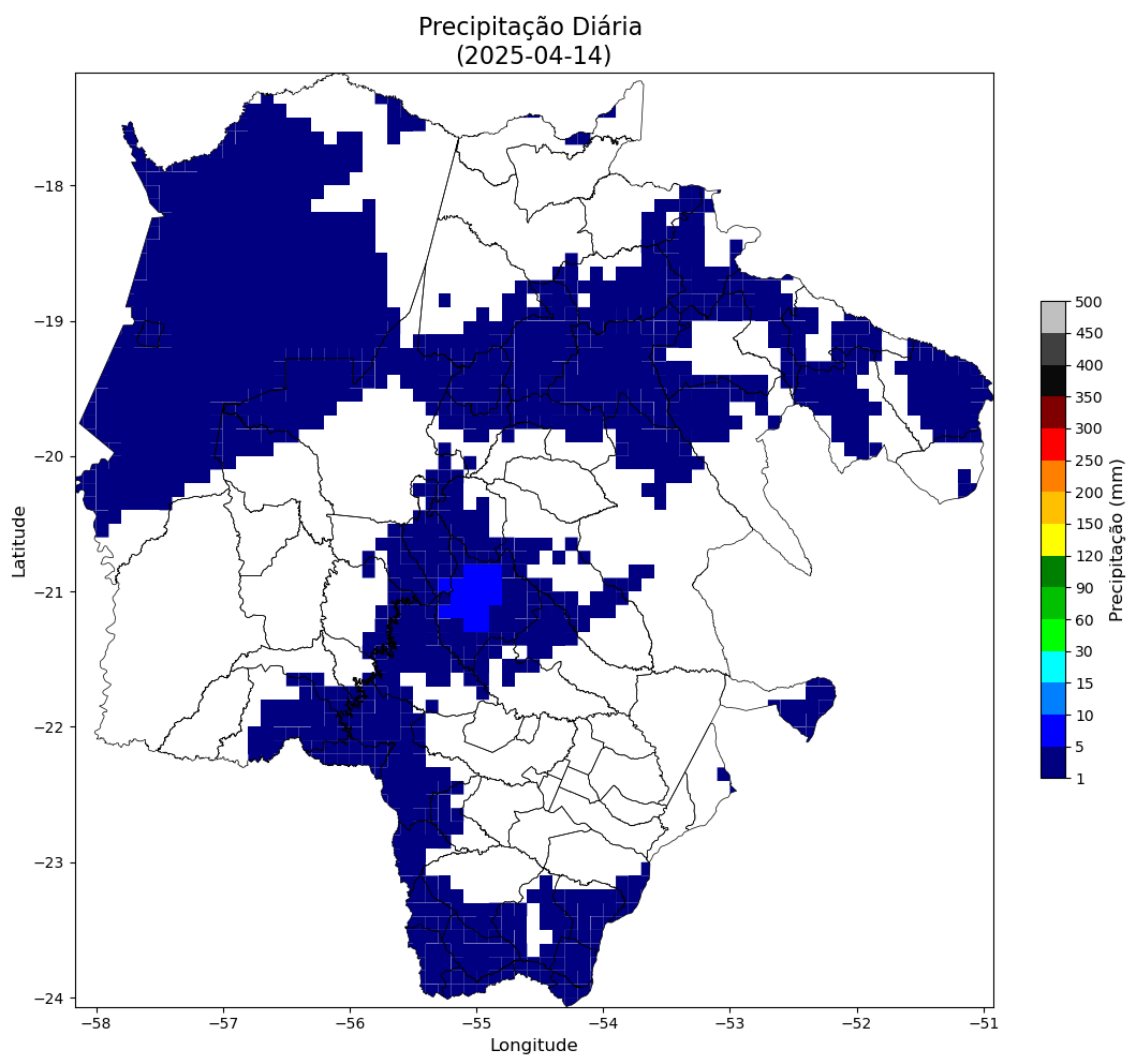
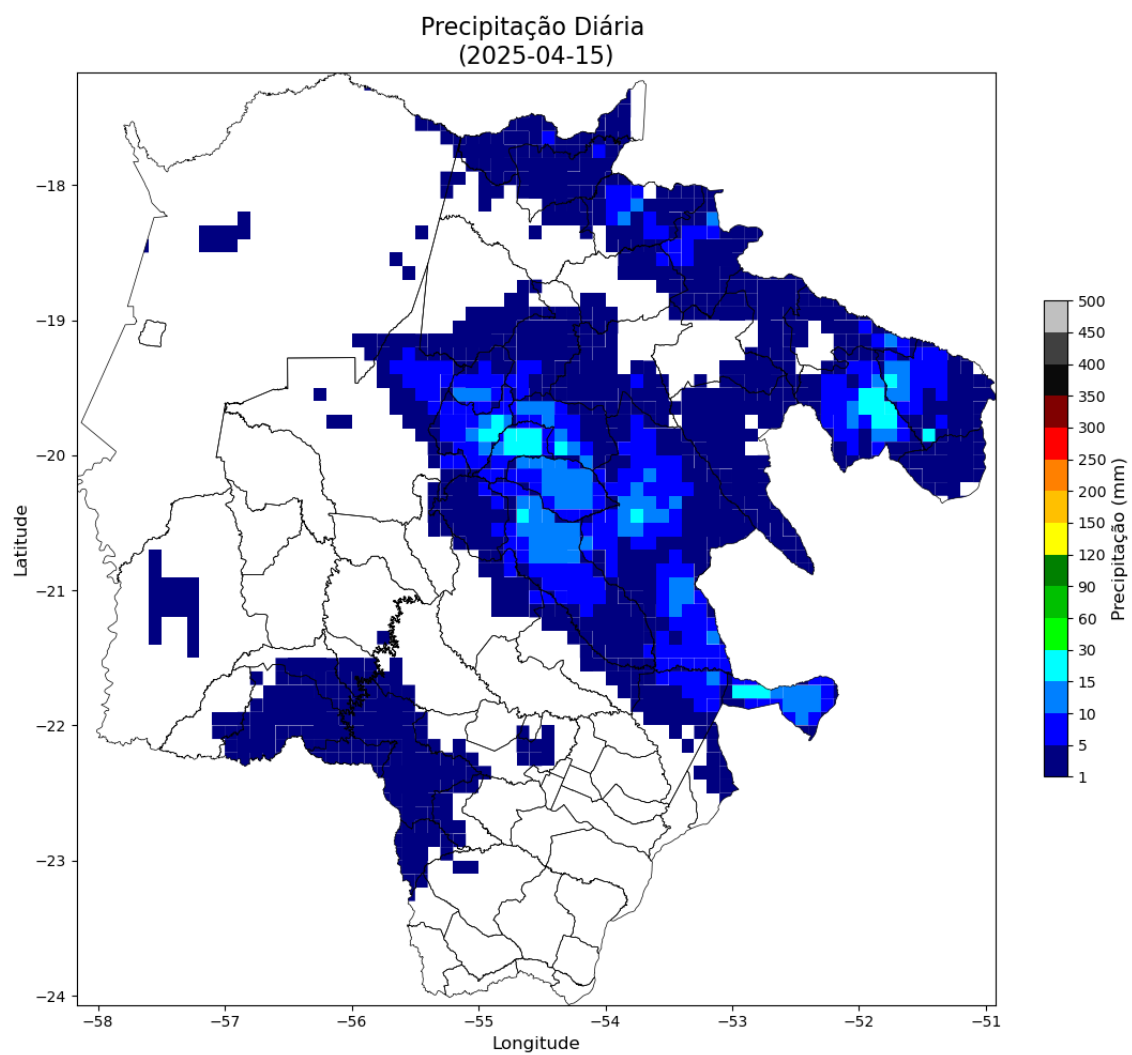



Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias 12 a 20/04.












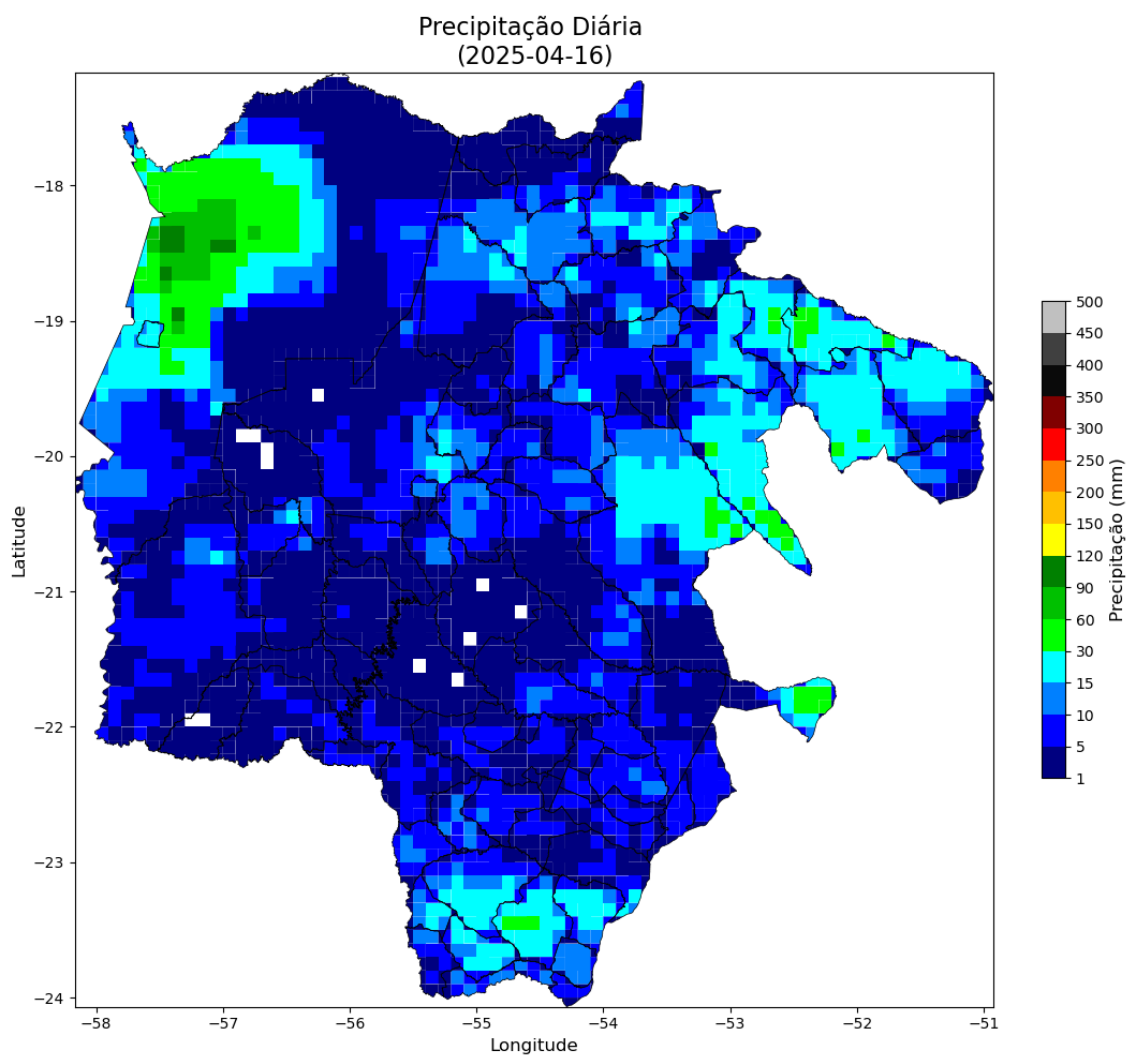

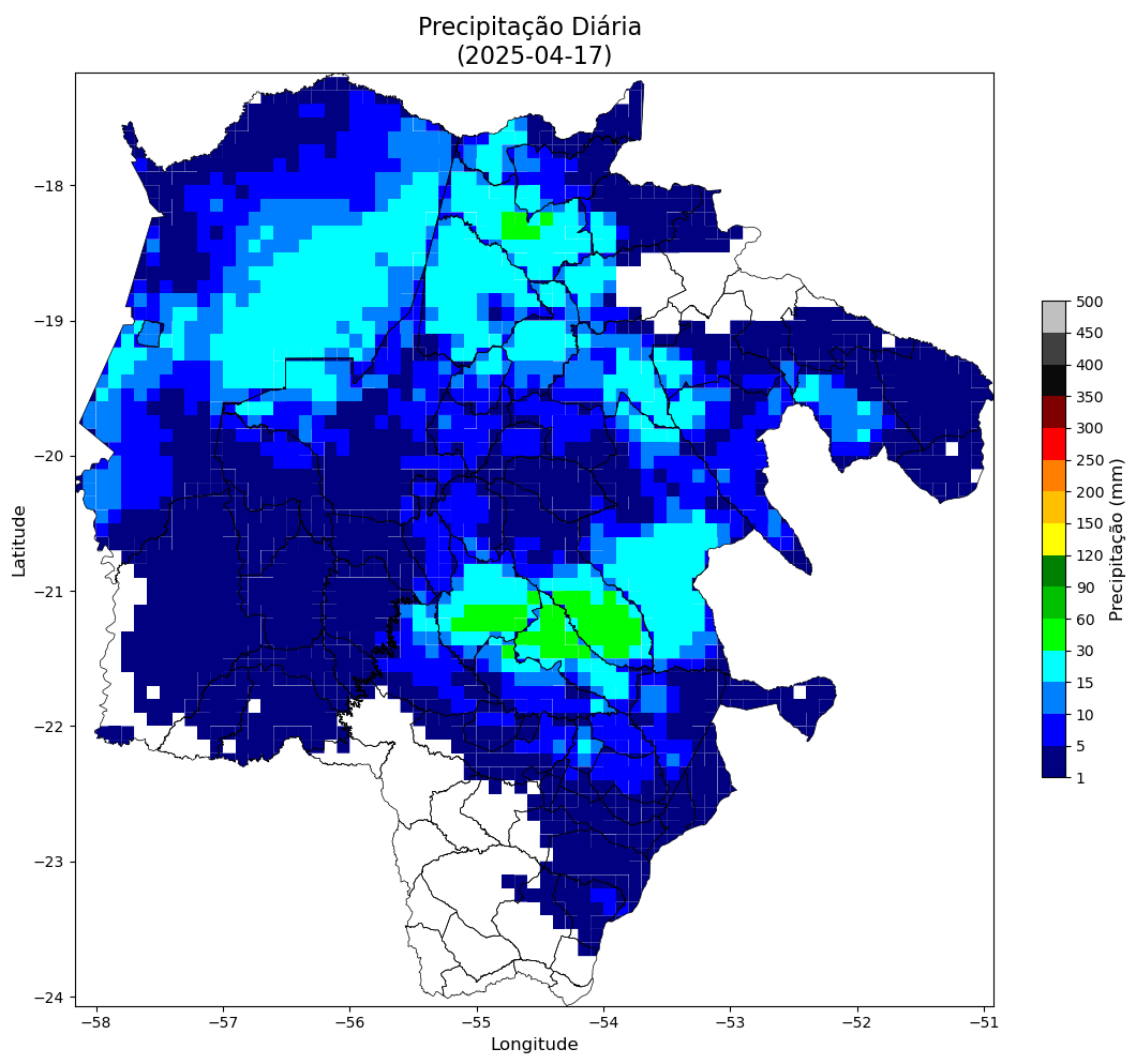

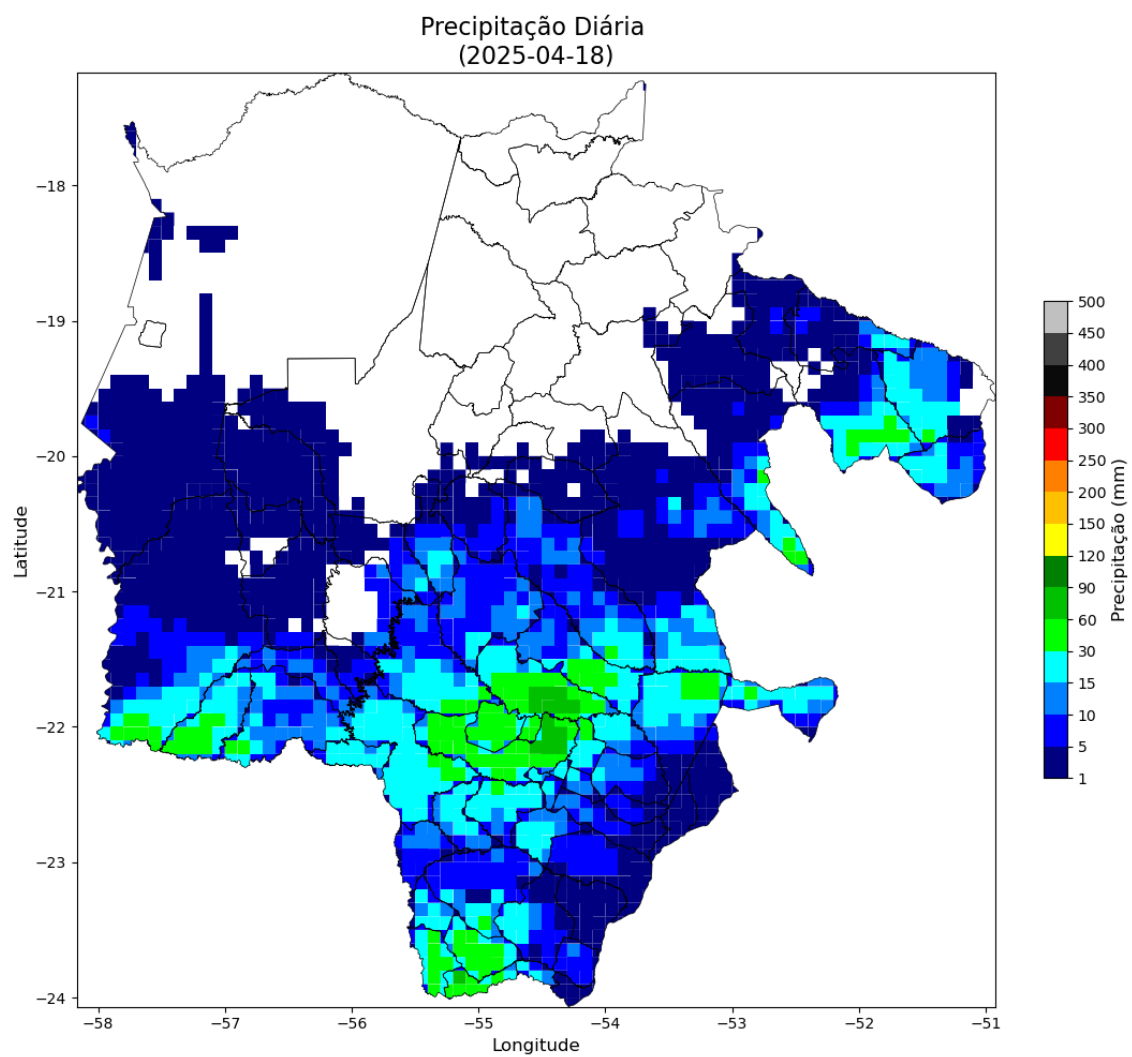

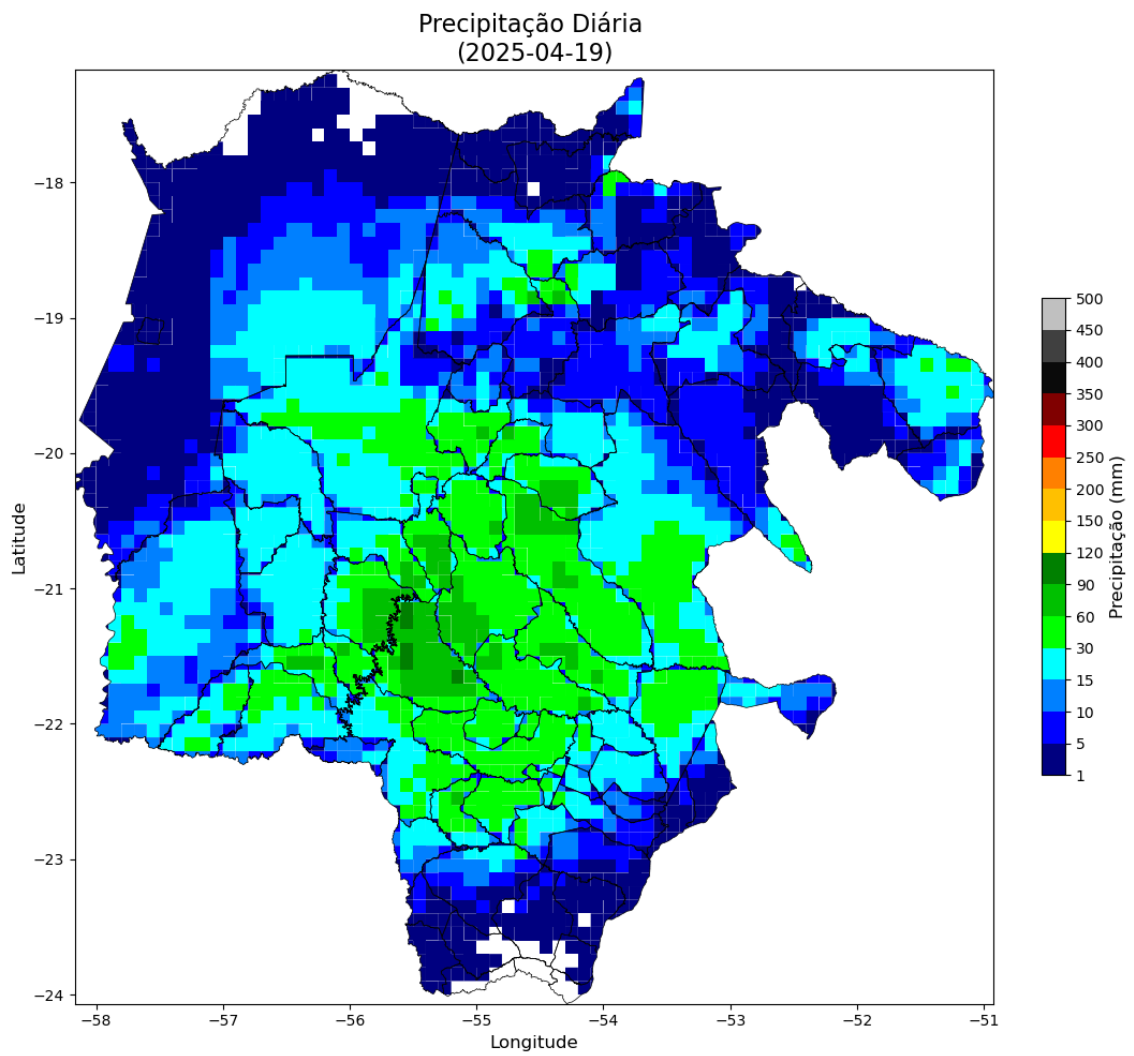



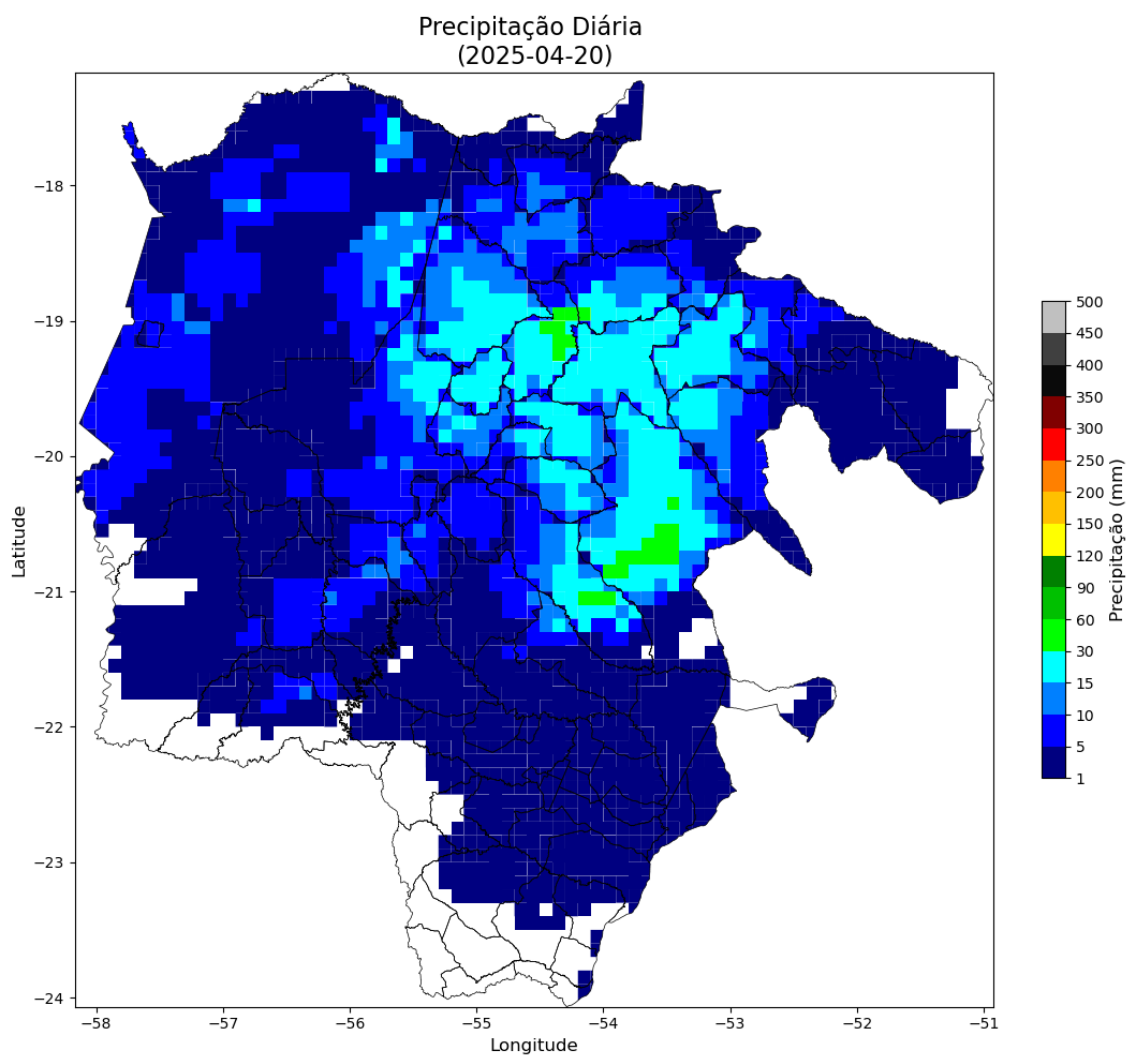


Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias 12 a 20/04.


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-04-12)

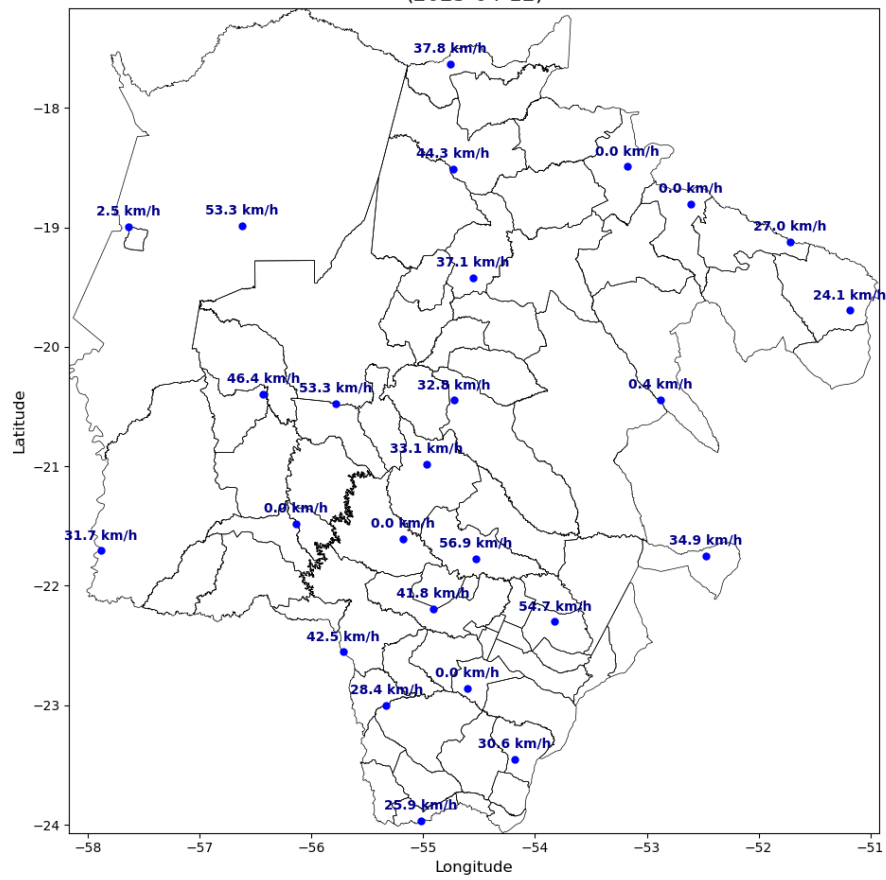


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-04-13)

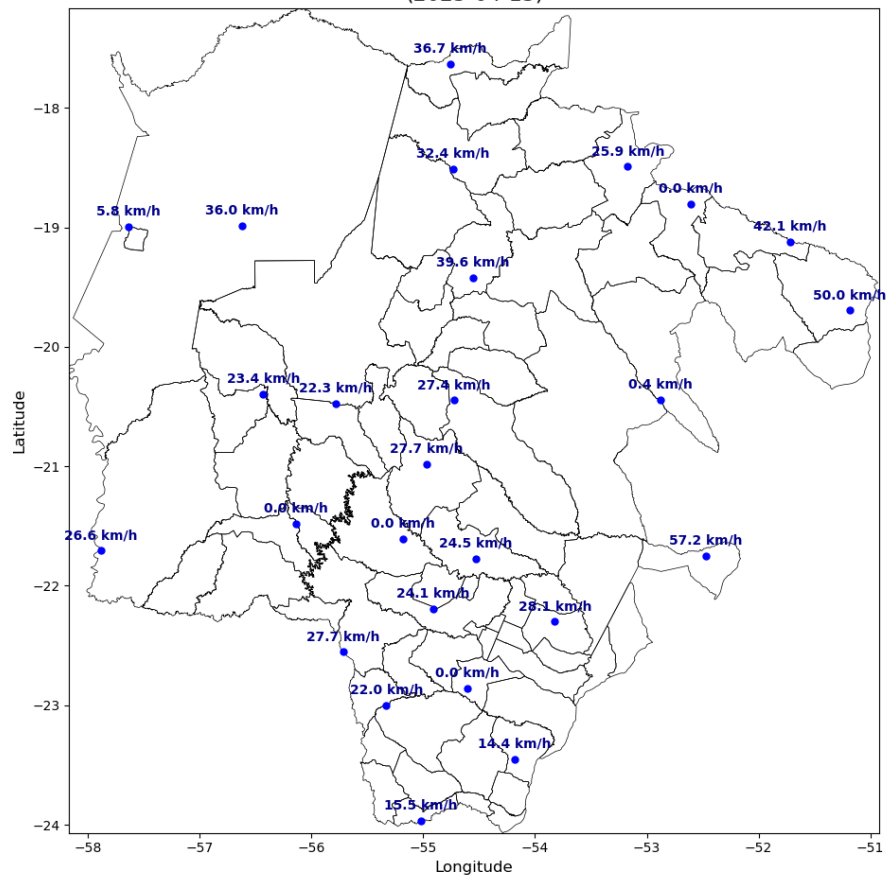


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-04-14)

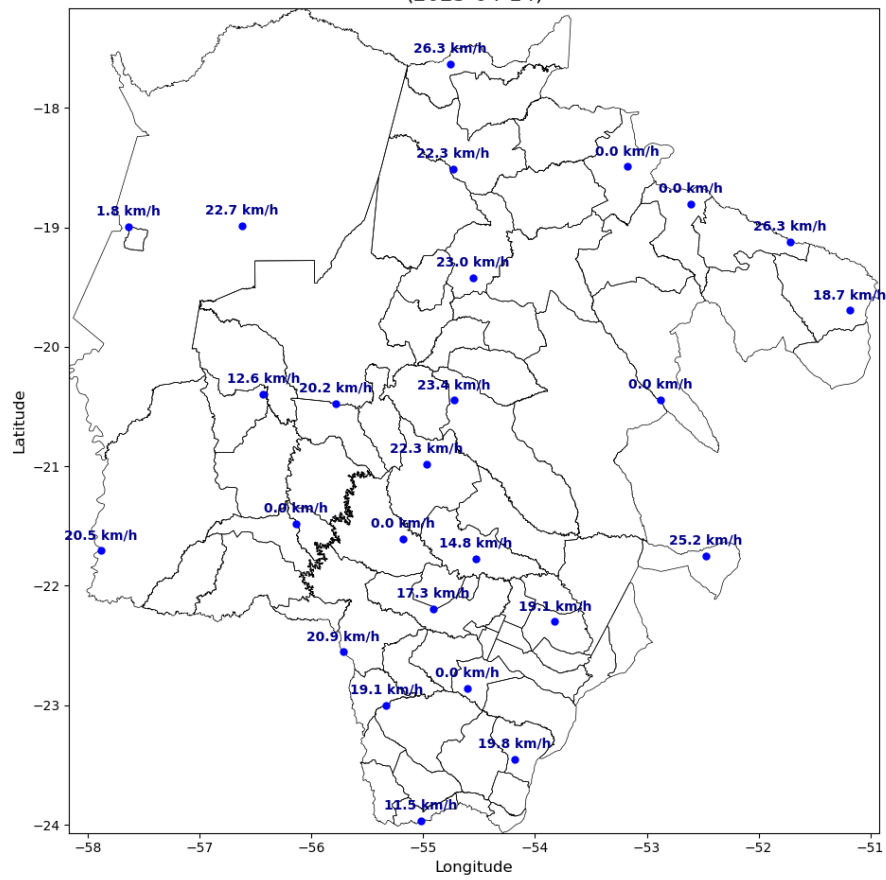


Intensidade Máxima das Rajadas (2025-04-15)

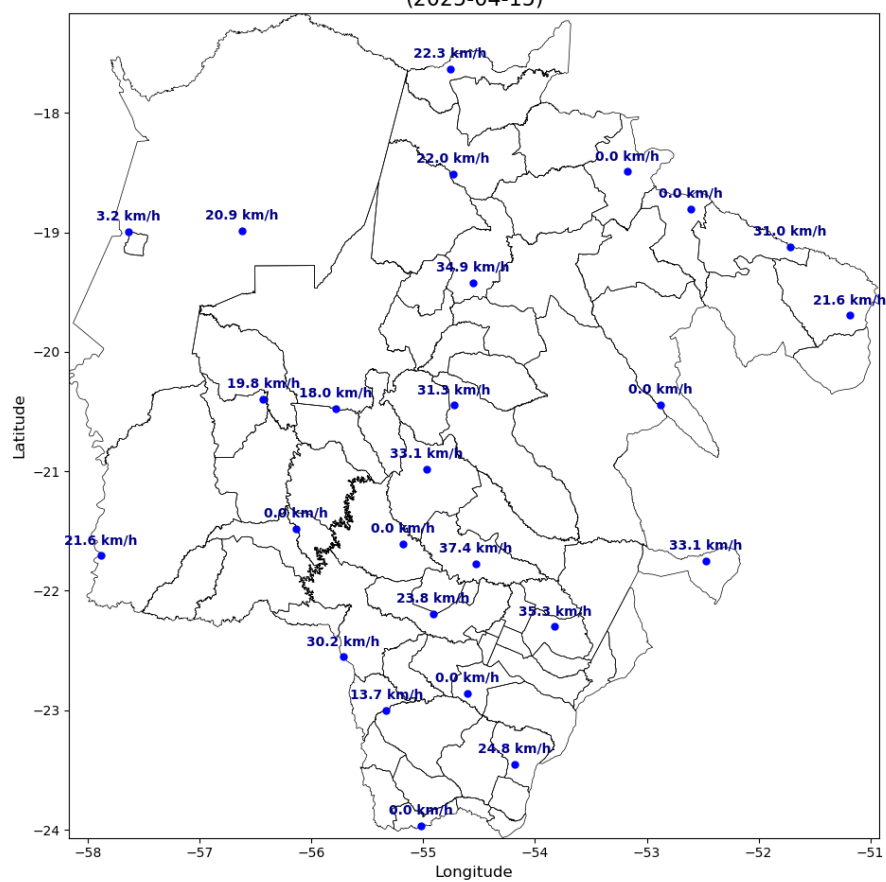


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-04-16)

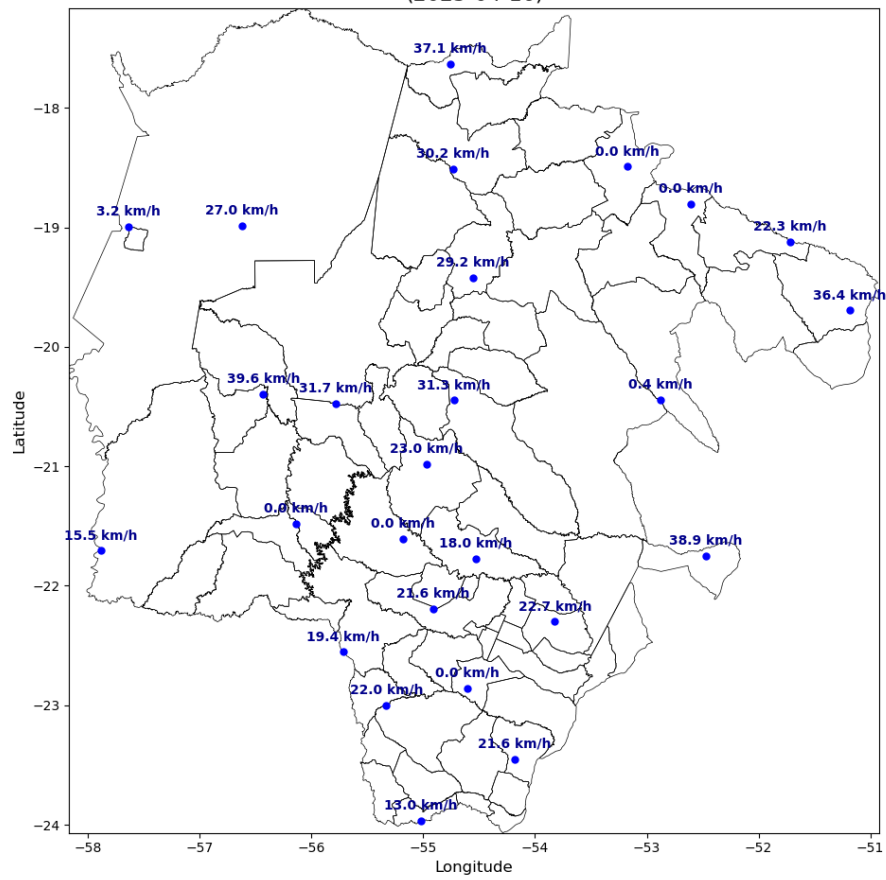


Intensidade Máxima das Rajadas (2025-04-17)

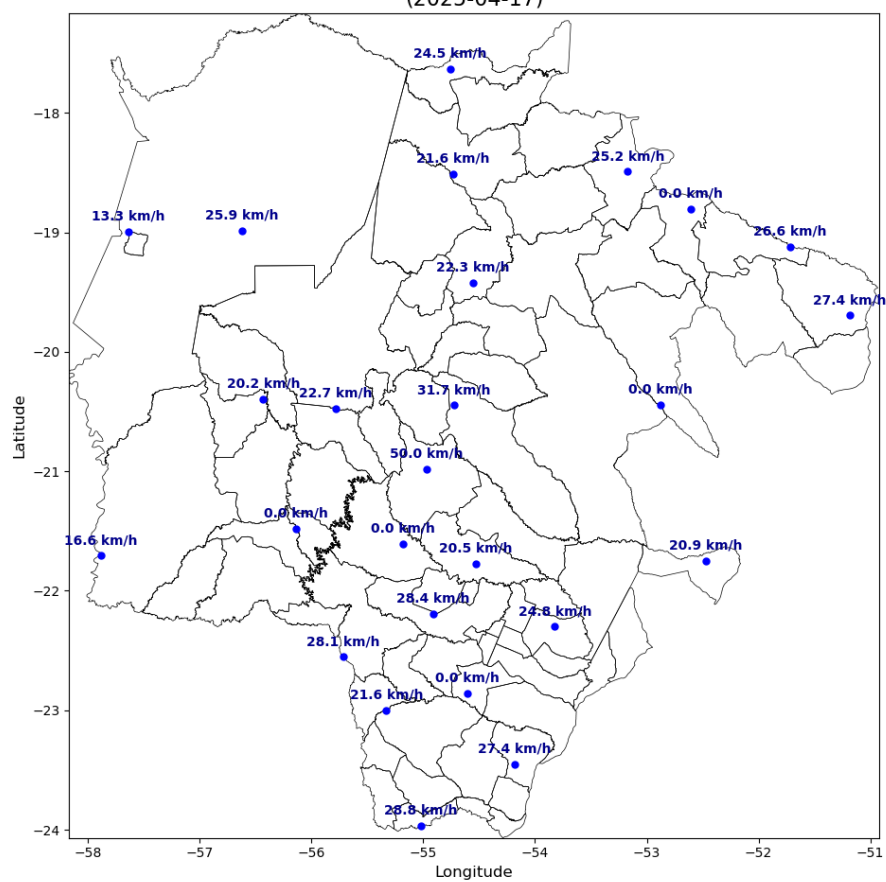

Intensidade Máxima das Rajadas (2025-04-18)

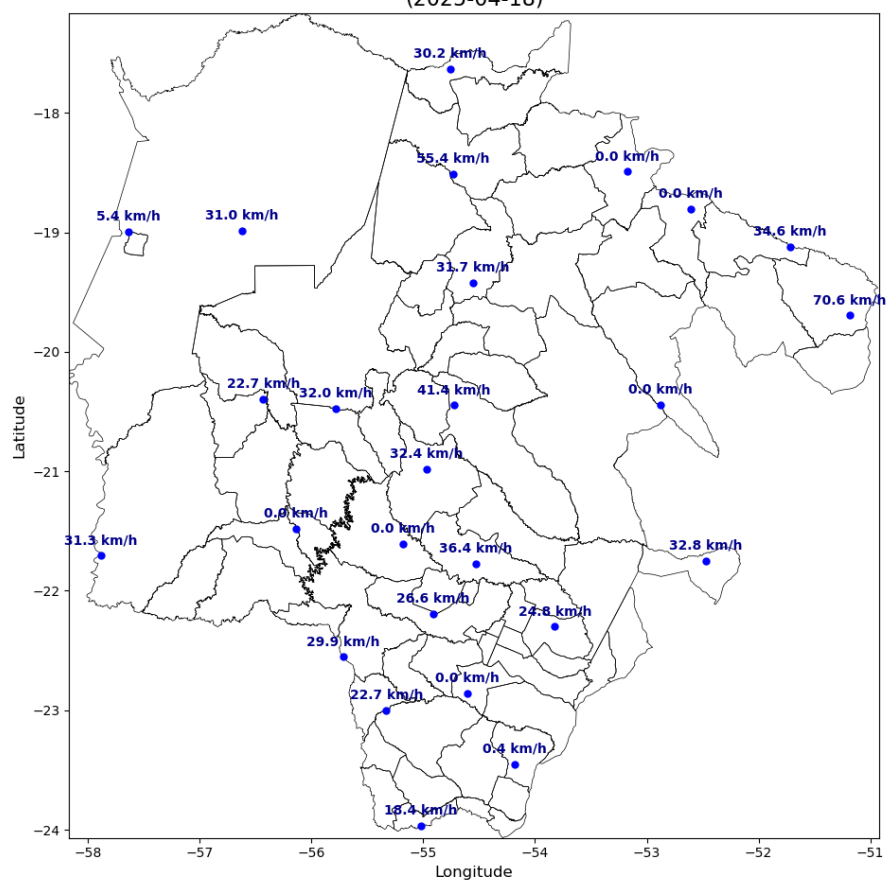

Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-04-19)

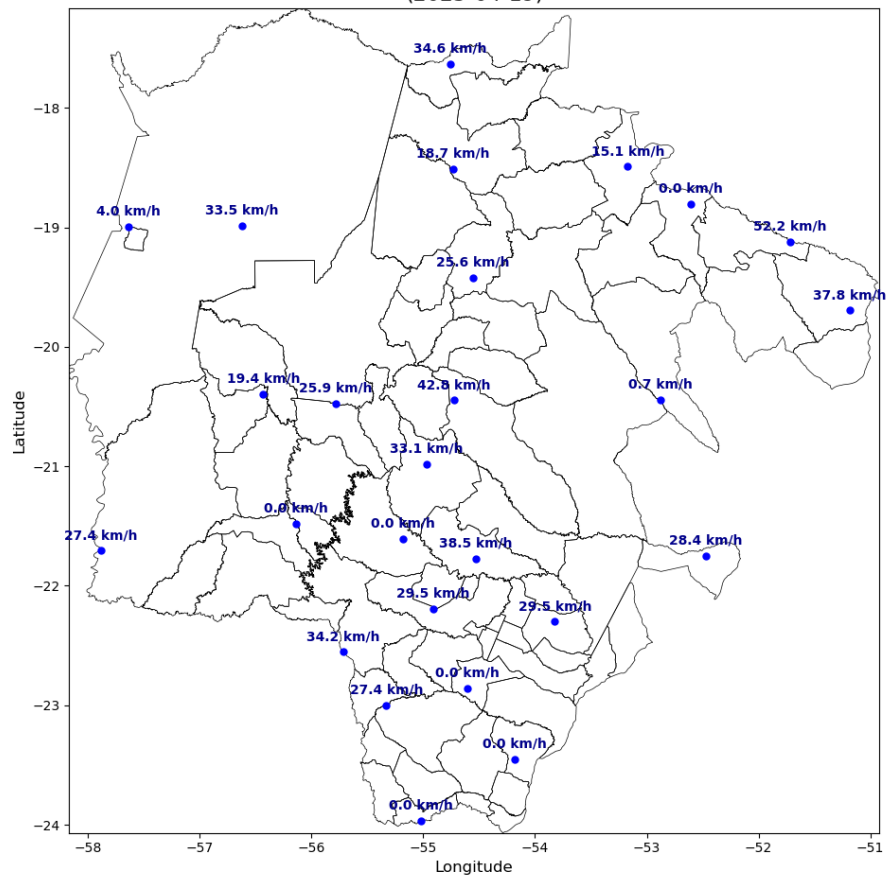

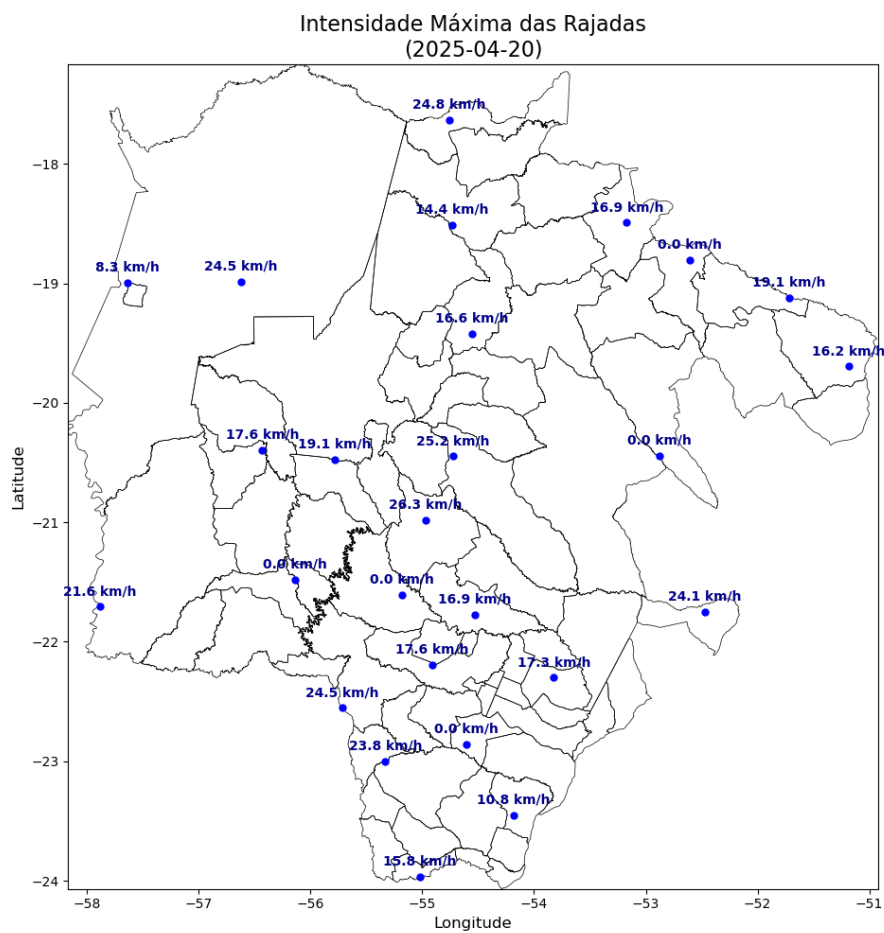


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 12 a 20/04.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 71 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram muito fortes, atingindo 120 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 989.591 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.

Temporal não dá trégua: chuva invade casas, abre crateras e inunda vias em cidades de MS; VÍDEOS

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande registrou mais de 60 milímetros de chuva nas últimas 9 horas e mais de 6 mil raios.

Por g1 MS
19/04/2025 12h41 - Atualizado há uma semana

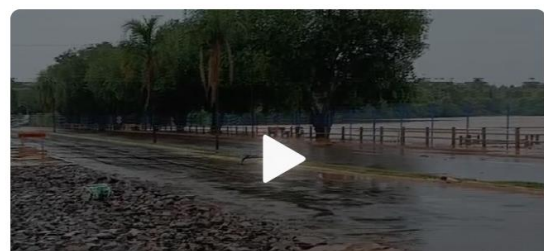


Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 12/04/2025 a 20/04/2025.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a um sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	00:00 UT do dia 12/04/25
Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 20/04/25
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2025/04/19/temporal-nao-da-tregua-chuva-invade-casas-abre-crateras-e-inunda-vias-em-cidades-de-ms-videos.ghtml>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico