

Relatório Situação de Emergência

Junho/2025


20250601

Sumário

1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	13
3. EVIDÊNCIAS.....	16
ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	22
ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento	80

Do dia 21 ao 25 de junho de 2025, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

Figura 1 - Mapa geolétrico da concessão da EMS.

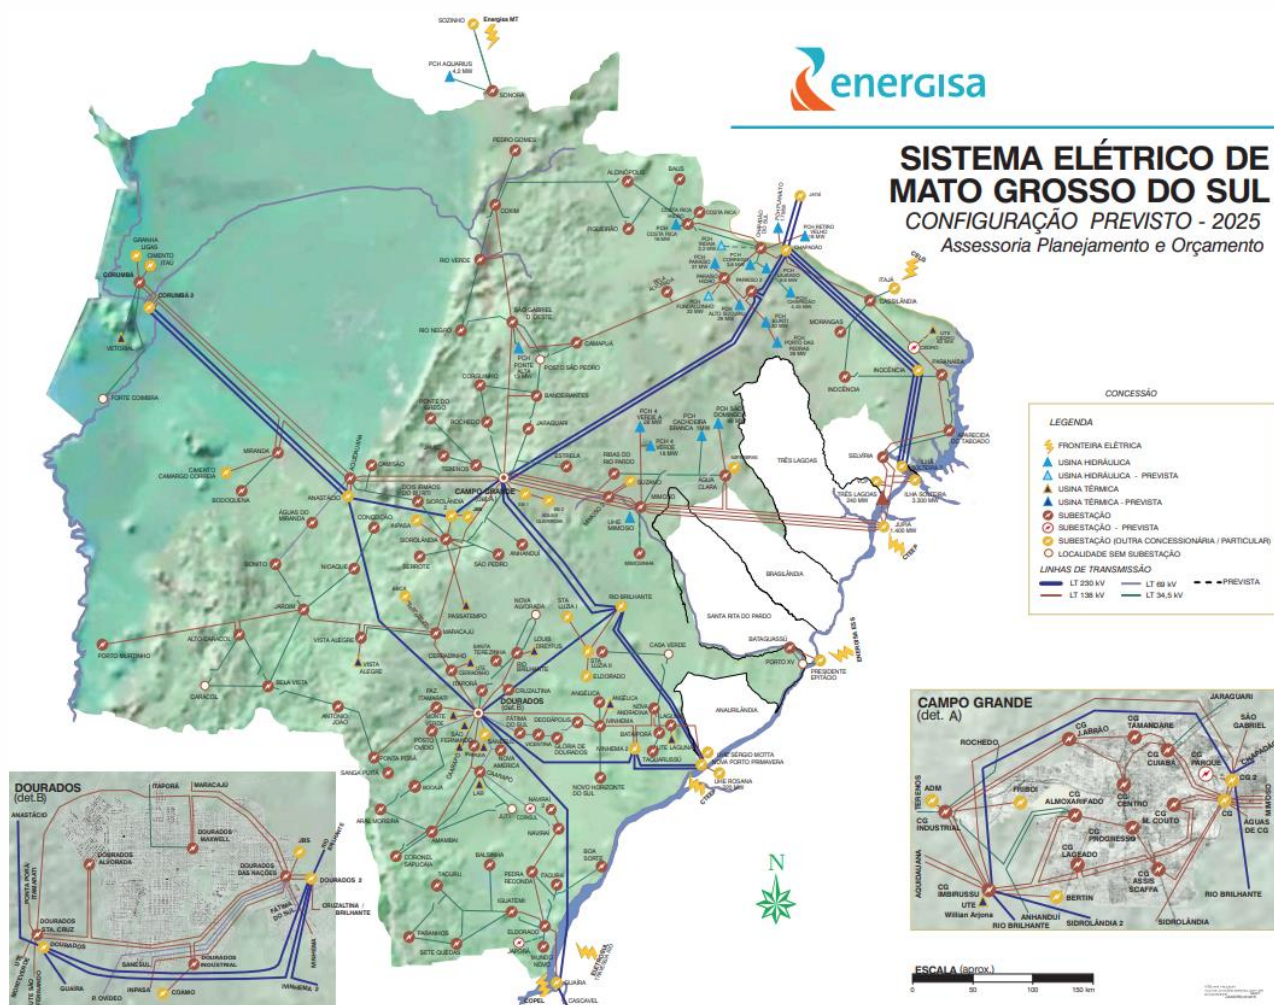

2

Figura 2 - Municípios com as áreas afetadas em azul.



Os municípios afetados pelo evento climático que tiveram expurgo por situação de emergência, encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

Código do Evento	Municípios Afetados
20250601	CARACOL
20250601	PORTO MURTINHO
20250601	BELA VISTA
20250601	SANTA RITA DO PARDO
20250601	BRASILÂNDIA
20250601	RIBAS DO RIO PARDO
20250601	AGUA CLARA
20250601	ANTONIO JOAO
20250601	PONTA PORA
20250601	ALCINOPOLIS
20250601	AMAMBAI
20250601	ARAL MOREIRA
20250601	CORONEL SAPUCAIA
20250601	BONITO

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Municípios Afetados
20250601	ANASTACIO
20250601	NOVA ANDRADINA
20250601	AQUIDAUANA
20250601	APARECIDA DO TABOADO
20250601	ELDORADO
20250601	IGUATEMI
20250601	BANDEIRANTES
20250601	ROCHEDO
20250601	JARAGUARI
20250601	CAMAPUA
20250601	CORGUINHO
20250601	BATAYPORA
20250601	BATAGUASSU
20250601	PARAISO DAS AGUAS
20250601	CASSILANDIA
20250601	BODOQUENA
20250601	ITAQUIRAI
20250601	CAARAPO
20250601	JUTI
20250601	LAGUNA CAARAPA
20250601	PARANAIBA
20250601	CAMPO GRANDE
20250601	TERENOS
20250601	NIOAQUE
20250601	CORUMBA
20250601	LADARIO
20250601	RIO VERDE DE MATO GROSSO
20250601	COXIM
20250601	SAO GABRIEL DO OESTE
20250601	FIGUEIRAO
20250601	PEDRO GOMES
20250601	COSTA RICA
20250601	DOURADOS
20250601	CHAPADAO DO SUL
20250601	DEODAPOLIS
20250601	ANGELICA
20250601	ITAPORA
20250601	SONORA
20250601	MUNDO NOVO
20250601	FATIMA DO SUL

Código do Evento	Municípios Afetados
20250601	VICENTINA
20250601	GLORIA DE DOURADOS
20250601	JAPORA
20250601	TACURU
20250601	SETE QUEDAS
20250601	INOCENCIA
20250601	IVINHEMA
20250601	JARDIM
20250601	GUIA LOPES DA LAGUNA
20250601	MARACAJU
20250601	SIDROLANDIA
20250601	RIO BRILHANTE
20250601	MIRANDA
20250601	NAVIRAI
20250601	JATEI
20250601	NOVO HORIZONTE DO SUL
20250601	DOIS IRMAOS DO BURITI
20250601	NOVA ALVORADA DO SUL
20250601	RIO NEGRO
20250601	PARANHOS
20250601	TAQUARUSSU

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20250601	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 21/06/25 a 25/06/25 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 21 e 25 de junho de 2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250601	Alto Caracol	ACA51
20250601	Bonito	BON51
20250601	Alto Caracol	ACA52
20250601	Água Clara	ACL01
20250601	Água Clara	ACL02
20250601	Água Clara	ACL51
20250601	Antônio João	AJO01
20250601	Antônio João	AJO51
20250601	Antônio João	AJO52
20250601	Alcinópolis	ALC01
20250601	Amambai	AMA01
20250601	Amambai	AMA02
20250601	Amambai	AMA03
20250601	Amambai	AMA51
20250601	Amambai	AMA52
20250601	Águas do Miranda	AMI01
20250601	Águas do Miranda	AMI02
20250601	Angélica	ANG01
20250601	Aquidauana	AQU01
20250601	Aquidauana	AQU03
20250601	Aquidauana	AQU04
20250601	Aquidauana	AQU05
20250601	Aparecida do Taboado	ATA02
20250601	Aparecida do Taboado	ATA04
20250601	Aparecida do Taboado	ATA51
20250601	Aparecida do Taboado	ATA52
20250601	Eldorado	ELD02
20250601	Balsinha	BAL02
20250601	Bandeirantes	BAN01
20250601	Bandeirantes	BAN51
20250601	Bandeirantes	BAN52
20250601	Bandeirantes	BAN53
20250601	Bataiporã	BAP02
20250601	Bataguassu	BAT01
20250601	Bataguassu	BAT02
20250601	Bela Alvorada	BAV51
20250601	Chapadão do Sul	CSU51
20250601	Bela Alvorada	BAV52
20250601	Bodoquena	BOD01
20250601	Bodoquena	BOD51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250601	Bonito	BON01
20250601	Bonito	BON02
20250601	Bonito	BON52
20250601	Boa Sorte	BSO01
20250601	Boa Sorte	BSO02
20250601	Bela Vista	BVI01
20250601	Bela Vista	BVI02
20250601	Bela Vista	BVI51
20250601	Caarapó	CAA01
20250601	Caarapó	CAA51
20250601	Caarapó	CAA52
20250601	Camapuã	CAM01
20250601	Camapuã	CAM51
20250601	Camapuã	CAM02
20250601	Camapuã	CAM52
20250601	Cassilândia	CAS02
20250601	Cassilândia	CAS03
20250601	Campo Grande Almojarifado	CGA01
20250601	Campo Grande Almojarifado	CGA08
20250601	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20250601	Campo Grande Cuiabá	CGB05
20250601	Campo Grande Cuiabá	CGB07
20250601	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20250601	Campo Grande Cuiabá	CGB51
20250601	Campo Grande Centro	CGC15
20250601	Campo Grande Centro	CGC16
20250601	Campo Grande Industrial	CGD01
20250601	Campo Grande Industrial	CGD02
20250601	Campo Grande Industrial	CGD03
20250601	Campo Grande Industrial	CGD51
20250601	Campo Grande Industrial	CGD52
20250601	Campo Grande Industrial	CGD53
20250601	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20250601	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20250601	Campo Grande Lageado	CGL01
20250601	Campo Grande Lageado	CGL03
20250601	Campo Grande Lageado	CGL06
20250601	Campo Grande Lageado	CGL09
20250601	Campo Grande Miguel Couto	CGM03
20250601	Campo Grande Miguel Couto	CGM08

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250601	Campo Grande Miguel Couto	CGM10
20250601	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20250601	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20250601	Campo Grande Miguel Couto	CGM13
20250601	Campo Grande Miguel Couto	CGM14
20250601	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20250601	Campo Grande Progresso	CGP11
20250601	Campo Grande Progresso	CGP12
20250601	Campo Grande Assis Scaffa	CGS01
20250601	Campo Grande Assis Scaffa	CGS04
20250601	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20250601	Campo Grande Assis Scaffa	CGS06
20250601	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20250601	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20250601	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20250601	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20250601	Campo Grande Tamandaré	CGT02
20250601	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20250601	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20250601	Campo Grande Tamandaré	CGT05
20250601	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20250601	Corguinho	COG01
20250601	Conceição	CON01
20250601	Corumbá	COR01
20250601	Corumbá	COR02
20250601	Corumbá	COR03
20250601	Corumbá	COR04
20250601	Corumbá	COR05
20250601	Corumbá	COR07
20250601	Corumbá	COR08
20250601	Corumbá	COR52
20250601	Corumbá	COR53
20250601	Coxim	COX01
20250601	Coxim	COX02
20250601	Coxim	COX03
20250601	Coxim	COX04
20250601	Coxim	COX51
20250601	Coxim	COX52
20250601	Coxim	COX53
20250601	PCH Costa Rica	CRH51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250601	Costa Rica	CRI01
20250601	Costa Rica	CRI02
20250601	Cruzaltina	CRU02
20250601	Coronel Sapucaia	CSA01
20250601	Chapadão do Sul	CSU01
20250601	Chapadão do Sul	CSU02
20250601	Chapadão do Sul	CSU52
20250601	Chapadão do Sul	CSU53
20250601	Deodápolis	DEO01
20250601	Deodápolis	DEO03
20250601	Dourados Alvorada	DOA01
20250601	Dourados Alvorada	DOA02
20250601	Dourados Alvorada	DOA03
20250601	Dourados Alvorada	DOA04
20250601	Dourados Alvorada	DOA05
20250601	Dourados Alvorada	DOA06
20250601	Dourados das Nações	DOD02
20250601	Dourados das Nações	DOD03
20250601	Dourados das Nações	DOD04
20250601	Dourados Industrial	DOI02
20250601	Dourados Maxwell	DOM02
20250601	Dourados Maxwell	DOM03
20250601	Dourados Maxwell	DOM07
20250601	Sonora	SON01
20250601	Dourados Maxwell	DOM09
20250601	Dourados Maxwell	DOM52
20250601	Eldorado	ELD52
20250601	Eldorado	ELD53
20250601	Estrela	EST01
20250601	Estrela	EST02
20250601	Figueirão	FIG01
20250601	Fazenda Itamarati	FIT51
20250601	Fazenda Itamarati	FIT52
20250601	Fazenda Itamarati	FIT54
20250601	Fazenda Itamarati	FIT55
20250601	Fátima do Sul	FSU01
20250601	Fátima do Sul	FSU02
20250601	Glória de Dourados	GDO01
20250601	Glória de Dourados	GDO02
20250601	Iguatemi	IGU01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250601	Iguatemi	IGU51
20250601	Iguatemi	IGU52
20250601	Iguatemi	IGU53
20250601	Inocência	INO01
20250601	Itaporã	ITA01
20250601	Itaporã	ITA52
20250601	Itaquiraí	ITQ01
20250601	Itaquiraí	ITQ02
20250601	Ivinhema	IVI02
20250601	Ivinhema	IVI03
20250601	Jaraguari	JAG01
20250601	Jamic	JAM01
20250601	Jardim	JAR01
20250601	Jardim	JAR02
20250601	Jardim	JAR03
20250601	Jardim	JAR04
20250601	Jardim	JAR53
20250601	Maracajú	MAR51
20250601	Maracajú	MAR52
20250601	Maracajú	MAR53
20250601	Miranda	MIR01
20250601	Miranda	MIR02
20250601	Mimoso	MIM52
20250601	Mundo Novo	MNO01
20250601	Mundo Novo	MNO02
20250601	Morangas	MOG01
20250601	Caarapó	CAA02
20250601	Nova América	NAM01
20250601	Nova América	NAM02
20250601	Nova Andradina	NAN01
20250601	Nova Andradina	NAN51
20250601	Naviraí	NAV01
20250601	Naviraí	NAV03
20250601	Naviraí	NAV05
20250601	Naviraí	NAV06
20250601	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20250601	Nioaque	NIO01
20250601	Nioaque	NIO51
20250601	Paranaíba	PAR03
20250601	Paranaíba	PAR04

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250601	Paranaíba	PAR05
20250601	Paranaíba	PAR51
20250601	Presidente Epitácio	PEP52
20250601	Pedro Gomes	PGO01
20250601	Ponte do Grego	PGR02
20250601	Porto Murtinho	PMU01
20250601	Porto Murtinho	PMU02
20250601	Posto Ovídeo	POV53
20250601	Posto Ovídeo	POV54
20250601	Posto Ovídeo	POV55
20250601	Ponta Porã Estoril	PPE01
20250601	Ponta Porã Estoril	PPE02
20250601	Ponta Porã Estoril	PPE03
20250601	Ponta Porã Estoril	PPE04
20250601	Ponta Porã Estoril	PPE06
20250601	Ponta Porã Estoril	PPE55
20250601	Rio Brilhante	RBR51
20250601	Rio Brilhante	RBR53
20250601	Rio Negro	RNE01
20250601	Rochedo	ROC01
20250601	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20250601	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20250601	Rio Verde	RVE01
20250601	Rio Verde	RVE02
20250601	Rio Verde	RVE51
20250601	Rio Verde	RVE52
20250601	São Gabriel do Oeste	SGO02
20250601	São Gabriel do Oeste	SGO51
20250601	São Gabriel do Oeste	SGO52
20250601	Sidrolândia	SIA01
20250601	Sidrolândia	SIA03
20250601	Sidrolândia	SIA51
20250601	Sidrolândia	SIA52
20250601	Sidrolândia	SIA53
20250601	Santa Luzia 2	SLD51
20250601	Santa Luzia 2	SLD52
20250601	São Pedro	SPE01
20250601	São Pedro	SPE02
20250601	Sanga Puitã	SPU02
20250601	Sete Quedas	SQU01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250601	Sete Quedas	SQU51
20250601	Tacurú	TAC01
20250601	Taquarussu	TAQ01
20250601	Terenos	TER01
20250601	Terenos	TER02
20250601	Vista Alegre	VAG52
20250601	Vista Alegre	VAG53
20250601	Vista Alegre	VAG54
20250601	Vicentina	VIC02

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20250601	C020-(GT)	C032-Descarga Atmosférica	1
20250601	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	115

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20250601	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	123
20250601	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	19
20250601	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	4
20250601	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	2
20250601	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	1
20250601	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	4
20250601	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	2
20250601	C250-(D)-Poste	C247-Árvore/Galhos	1
20250601	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	24
20250601	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	17
20250601	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	68
20250601	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	1
20250601	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	4
20250601	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	14
20250601	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	31
20250601	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	257
20250601	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	200
20250601	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	1
20250601	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	4
20250601	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	5
20250601	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	2
20250601	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C812-Ventos Fortes	2

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20250601	21/06/2025 06:00:00	27/06/2025 03:25:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20250601	128.599	139.593

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20250601	534,66	5.096

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612 \cdot N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.122.323 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2024. Portanto, o limite de CHI para 2025 é **342.384,76**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612 \cdot N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.122.323^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 342.384,76 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 – Consumidor Hora Interrompido (CHI) do evento

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20250601	571.033,97

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20250601	316	335

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20250601	473,43	60,60	64,35	598,39

EVIDÊNCIAS

Capital tem chuva e rajadas de ventos acima dos 40 km por hora

Campo Grande e cidades do interior do Estado estão em alerta para risco de tempestade



A chuva atinge Campo Grande no fim desta manhã acompanhada de rajadas de vento que chegam aos 42 km por hora, segundo a meteorologia.

Fonte: [Clima: Frente fria traz chuva e ventos de 42 km/h nessa segunda em Campo Grande](#)

Dourados tem chuva e acumulado já supera o esperado para o mês todo



Segundo maior município de Mato Grosso do Sul, Dourados tem chuva nesta manhã e temperatura mínima de 15°C, segundo o Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste.

RESUMO

Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!

A chuva ainda é fraca, com volume de apenas um milímetro, mas no acumulado do mês, Dourados supera os 80 mm, acima da média esperada para o mês, que era de 69 mm.

A previsão do tempo para esta segunda-feira indica queda acentuada nas temperaturas em Dourados e nos municípios da região sul de Mato Grosso do Sul, devido à chegada de uma frente fria acompanhada por uma massa de ar polar.

Fonte: [Dourados tem chuva e acumulado já supera o esperado para o mês todo — Portal Cidade Ivinhema](#)

Estado tem alerta de chuvas intensas e ventos de 60 km/h até sexta-feira



Mato Grosso do Sul encerrará a semana sob alerta de chuvas intensas emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso, classificado como de perigo potencial, abrange 61 municípios e será válido entre esta quarta-feira (25) e a sexta-feira (27).

Fonte: [Clima: MS tem alerta de chuvas intensas e ventos de até 60 km/h até sexta](#)

Após onda de frio, MS entra em alerta para chuvas intensas e baixa umidade relativa do ar

Após registrar as madrugadas mais frias do ano neste início de semana, Mato Grosso do Sul se prepara para uma nova mudança no clima. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para a ocorrência de chuvas intensas ao longo das próximas horas e também para a baixa umidade relativa do ar.

Fonte: [Após onda de frio, MS entra em alerta para chuvas intensas e baixa umidade relativa do ar](#)

DEMAIS EVIDÊNCIAS

Data	Título	Veículo	Link
23/06/2025	Preparese Inmet emite alerta para chuvas ventos fortes e geada em MS a partir desta segunda	Cassilândia Urgente	http://www.cassilandiaurgente.com.br/2025/06/23/prepare-se-inmet-emite-alerta-para-chuvas-ventos-fortes-e-geada-em-ms-a-partir-desta-segunda/
23/06/2025	Preparese Inmet emite alerta para chuvas ventos fortes e geada a partir desta segunda	Cassilândia Urgente	https://www.cassilandiaurgente.com.br/2025/06/23/prepare-se-inmet-emite-alerta-para-chuvas-ventos-fortes-e-geada-em-ms-a-partir-desta-segunda/
22/06/2025	Frente fria avança e traz risco de geada ventos fortes e mínimas de até 0C em MS	Giro do Estado MS	https://www.girodoestados.com.br/noticia/62640/frente-fria-avanca-e-traz-risco-de-geada-ventos-fortes-e-minimas-de-ate-0dc-em-ms
23/06/2025	INMET emite alerta amarelo de tempestade com risco de granizo em Campo Grande e região até segunda-feira 23	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/6/23/inmet-emite-alerta-amarelo-de-tempestade-com-risco-de-granizo-em-campo-grande-e-regiao-ate-segunda-feira-23

Data	Título	Veículo	Link
23/06/2025	INMET emite alerta amarelo de tempestade com risco de granizo em Dourados e região até segunda-feira 23	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/6/23/inmet-emite-alerta-amarelo-de-tempestade-com-risco-de-granizo-em-dourados-e-regiao-ate-segunda-feira-23
23/06/2025	INMET emite alerta laranja de tempestade com ventos de até 100 kmh em Campo Grande e região até segunda-feira 23	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/6/23/inmet-emite-alerta-laranja-de-tempestade-com-ventos-de-ate-100-kmh-em-campo-grande-e-regiao-ate-segunda-feira-23
23/06/2025	INMET emite alerta amarelo de tempestade com risco de granizo em Campo Grande e região até terça-feira 24	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/6/23/inmet-emite-alerta-amarelo-de-tempestade-com-risco-de-granizo-em-campo-grande-e-regiao-ate-terca-feira-24
23/06/2025	INMET emite alerta amarelo de tempestade com risco de granizo em Dourados e região até terça-feira 24	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/6/23/inmet-emite-alerta-amarelo-de-tempestade-com-risco-de-granizo-em-dourados-e-regiao-ate-terca-feira-24
23/06/2025	MS está em alerta para tempestades e declínio na temperatura ao longo das próximas horas	Maic Cg	https://maiscg.com.br/noticia/47560/ms-esta-em-alerta-para-tempestades-e-declinio-na-temperatura-ao-longo-das-proximas-horas.html
23/06/2025	MS está em alerta para tempestades e declínio na temperatura ao longo das próximas horas	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/ms-esta-em-alerta-para-tempestades-e-declinio-na-temperatura-ao-longo-das-proximas-horas/
22/06/2025	Preparese Inmet alerta para chuvas ventos fortes e geada em MS a partir desta segunda	Diário de Itaporã	https://www.diarioitapora.com.br/noticias/clima/prepare-se-inmet-alerta-para-chuvas-ventos-fortes-e-geada-em-ms-a-partir-desta-segunda/
23/06/2025	Com chuva MS registra mínima de 11C nesta segunda-feira	MidiaNas	https://midianas.com.br/noticia/101573/com-chuva-ms-registra-minima-de-11c-nesta-segunda-feira.amp
23/06/2025	Capital tem chuva e rajadas de ventos acima dos 40 km por hora	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/capital-tem-chuva-e-rajadas-de-ventos-acima-dos-40-km-por-hora
23/06/2025	Chuva antecede primeira onda de frio do inverno em Mato Grosso do Sul	Correio do Estado Online	https://correiodoestado.com.br/cidades/chuva-antecede-primeira-onda-de-frio-do-inverno-em-mato-grosso-do-sul/450197/

Data	Título	Veículo	Link
23/06/2025	Dourados tem chuva e acumulado já supera o esperado para o mês todo	Portal da Cidade Ivinhema	https://portalcidadeivinhema.com.br/noticia/453804/dourados-tem-chuva-e-acumulado-j-aacute-supera-o-esperado-para-o-m-ecirc-s-todo
23/06/2025	Dourados tem chuva e acumulado já supera o esperado para o mês todo	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/dourados-tem-chuva-e-acumulado-ja-supera-o-esperado-para-o-mes-todo
25/06/2025	Após onda de frio Itaporã entra em alerta para chuvas intensas e baixa umidade relativa do ar	Itaporã News	https://www.itaporamsnews.com.br/noticia/115305/apos-onda-de-frio-itapora-entra-em-alerta-para-chuvas-intensas-e-baixa-umidade-relativa-do-ar
25/06/2025	Estado tem alerta de chuvas intensas e ventos de 60 kmh até sexta-feira	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/estado-tem-alerta-de-chuvas-intensas-e-ventos-de-60-km-h-ate-sexta-feira
25/06/2025	Após onda de frio MS entra em alerta para chuvas intensas e baixa umidade relativa do ar	Maic Cg	https://maiscg.com.br/noticia/47622/apos-onda-de-frio-ms-entra-em-alerta-para-chuvas-intensas-e-baixa-umidade-relativa-do-ar.html
25/06/2025	Estado tem alerta de chuvas intensas e ventos de até 60 kmh até sexta-feira	Tudo do Ms	https://www.tudodoms.com.br/noticia/143518/estado-tem-alerta-de-chuvas-intensas-e-ventos-de-ate-60-kmh-ate-sexta-feira
25/06/2025	Estado tem alerta de chuvas intensas e ventos de até 60 kmh até sexta-feira	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/estado-tem-alerta-de-chuvas-intensas-e-ventos-de-ate-60-km-h-ate-sexta-feira
25/06/2025	Após onda de frio MS entra em alerta para chuvas intensas e baixa umidade relativa do ar	EnfoqueMS	https://www.enfoque.ms.com.br/apos-onda-de-frio-ms-entra-em-alerta-para-chuvas-intensas-e-baixa-umidade-relativa-do-ar/

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20250501 de maio de 2025.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6297476-1	FR(21689001)	Chave Fusível Religadora	9	41,4	372,6
20250601	6297476-1	FR(20372)	Chave Fusível Religadora	6	1,55	9,3
20250601	6297476-1	FR(20372)	Chave Fusível Religadora	21	1,88	39,48
20250601	6294879-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	20	3,93	78,6
20250601	6294879-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	3	4,22	12,66
20250601	6294879-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	8	4,75	38
20250601	6297357-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	3	3,92	11,76
20250601	6297357-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	20	5,12	102,4
20250601	6297357-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	3	19,98	59,94
20250601	6297357-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	5	21,18	105,9
20250601	6297357-1	RD(8238)	Religador de Distribuição	7	14,93	104,51
20250601	6297357-1	RD(8238)	Religador de Distribuição	2	16,27	32,54
20250601	6297357-1	RD(8238)	Religador de Distribuição	8	30,62	244,96
20250601	6297357-1	RD(8238)	Religador de Distribuição	3	34,85	104,55
20250601	6297604-1	TD(53770)	Transformador Distribuição	1	31,63	31,63
20250601	6296265-1	FU(684726)	Chave Fusível	1	4,57	4,57
20250601	6296858-1	TD(678835)	Transformador Distribuição	1	27,62	27,62
20250601	6297379-1	TD(743604)	Transformador Distribuição	1	13,87	13,87
20250601	6297975-1	TD(678918)	Transformador Distribuição	3	4,55	13,65
20250601	6297739-1	FR(10897)	Chave Fusível Religadora	42	4,37	183,54

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6296096-1	TD(673585)	Transformador Distribuição	2	31,5	63
20250601	6298865-1	TD(52346)	Transformador Distribuição	2	18,58	37,16
20250601	6298986-1	TD(52347)	Transformador Distribuição	1	11,65	11,65
20250601	6295749-1	TD(37295)	Transformador Distribuição	1	15,05	15,05
20250601	6296151-1	TD(724678)	Transformador Distribuição	1	32,73	32,73
20250601	6295602-1	RD(10316)	Religador de Distribuição	104	6,8	707,2
20250601	6295602-1	RD(10316)	Religador de Distribuição	116	5,93	687,88
20250601	6299031-1	FR(10928)	Chave Fusível Religadora	28	12,05	337,4
20250601	6299031-1	FR(10928)	Chave Fusível Religadora	3	30,55	91,65
20250601	6296497-1	TD(46324)	Transformador Distribuição	1	22,67	22,67
20250601	6296233-1	FR(10077)	Chave Fusível Religadora	21	10,87	228,27
20250601	6295602-1	RD(10316)	Religador de Distribuição	31	10,33	320,23
20250601	6296089-1	RD(10071)	Religador de Distribuição	35	7,18	251,3
20250601	6296089-1	FU(4067)	Chave Fusível	2	4,22	8,44
20250601	6296089-1	RD(10071)	Religador de Distribuição	355	2,77	983,35
20250601	6296089-1	RD(10071)	Religador de Distribuição	66	7,63	503,58
20250601	6297903-1	TD(36973)	Transformador Distribuição	1	12,55	12,55
20250601	6295823-1	FU(28087)	Chave Fusível	3	5,93	17,79
20250601	6295759-1	FR(26599)	Chave Fusível Religadora	17	5,08	86,36
20250601	6295678-1	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	22	4,62	101,64
20250601	6298254-1	TD(37055)	Transformador Distribuição	1	6,47	6,47

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6296660-1	TD(45239)	Transformador Distribuição	1	25,72	25,72
20250601	6297869-1	TD(37216)	Transformador Distribuição	1	42,92	42,92
20250601	6297625-1	FU(741858)	Chave Fusível	25	17,98	449,5
20250601	6297422-1	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	22	11	242
20250601	6295942-1	FU(28248)	Chave Fusível	3	6,83	20,49
20250601	6298178-1	TD(37213)	Transformador Distribuição	1	31,4	31,4
20250601	6297463-1	AJO01_AJO49503	Alimentador	1	4,35	4,35
20250601	6297463-1	AJO01_AJO49503	Alimentador	219	4,38	959,22
20250601	6295562-1	FR(3832)	Chave Fusível Religadora	21	16,12	338,52
20250601	6297463-1	AJO01_AJO49503	Alimentador	2929	2,03	5945,87
20250601	6297463-1	AJO01_AJO49503	Alimentador	118	4,22	497,96
20250601	6295183-1	TD(30362)	Transformador Distribuição	82	4,13	338,66
20250601	6295097-1	TD(10225)	Transformador Distribuição	66	7,95	524,7
20250601	6299164-1	TD(688367)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20250601	6294911-1	FU(20350)	Chave Fusível	16	3,07	49,12
20250601	6294925-1	TD(22010)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20250601	6296569-1	TD(55144)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20250601	6295583-1	FR(20351)	Chave Fusível Religadora	39	15,82	616,98
20250601	6295143-1	TD(41408)	Transformador Distribuição	1	6,78	6,78
20250601	6296115-1	ALC01_ALC49501	Alimentador	328	4,97	1630,16
20250601	6296115-1	ALC01_ALC49501	Alimentador	817	4,25	3472,25
20250601	6296115-1	ALC01_ALC49501	Alimentador	951	2,5	2377,5
20250601	6296115-1	ALC01_ALC49501	Alimentador	2	2,5	5
20250601	6296115-1	ALC01_ALC49501	Alimentador	1	4,97	4,97
20250601	6299069-1	RD(736504)	Religador de Distribuição	98	9,07	888,86
20250601	6296051-1	FU(41312)	Chave Fusível	15	5,58	83,7

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6298543-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	839	0,32	268,48
20250601	6298543-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	51	0,27	13,77
20250601	6298543-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	243	0,42	102,06
20250601	6298543-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	1864	0,73	1360,72
20250601	6298543-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	163	0,9	146,7
20250601	6298543-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	110	1,18	129,8
20250601	6298503-1	TD(40179)	Transformador Distribuição	2	3,12	6,24
20250601	6295608-1	RD(5011099)	Religador de Distribuição	49	6,65	325,85
20250601	6295608-1	RD(5011099)	Religador de Distribuição	3	3,23	9,69
20250601	6295608-1	RD(5011099)	Religador de Distribuição	135	2,08	280,8
20250601	6295526-1	TD(51605)	Transformador Distribuição	49	1,73	84,77
20250601	6295443-1	TD(743730)	Transformador Distribuição	38	2,37	90,06
20250601	6295382-1	TD(52876316)	Transformador Distribuição	40	2,08	83,2
20250601	6295608-1	RD(5011099)	Religador de Distribuição	112	3,23	361,76
20250601	6299047-1	TD(40165)	Transformador Distribuição	3	3,15	9,45
20250601	6294953-1	RD(730615)	Religador de Distribuição	11	3,8	41,8
20250601	6298217-1	FU(3400)	Chave Fusível	46	2,77	127,42
20250601	6294953-1	[MT]PA(14166)	Alimentador	30	7,57	227,1
20250601	6297453-1	RD(750165)	Religador de Distribuição	2263	2,98	6743,74
20250601	6297453-1	RD(725825)	Religador de Distribuição	204	6,58	1342,32
20250601	6297453-1	RD(725825)	Religador de Distribuição	271	2,53	685,63
20250601	6297453-1	RD(725825)	Religador de Distribuição	1434	2,2	3154,8
20250601	6297453-1	AMA03_AMA49506	Alimentador	2263	0,12	271,56
20250601	6297453-1	AMA03_AMA49506	Alimentador	746	0,05	37,3
20250601	6296292-1	TD(52719)	Transformador Distribuição	82	3,27	268,14

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295701-1	TD(26624)	Transformador Distribuição	67	5,52	369,84
20250601	6295281-1	FU(58935153)	Chave Fusível	143	1,97	281,71
20250601	6299055-1	FU(744782)	Chave Fusível	1	2,6	2,6
20250601	6298965-1	TD(8868)	Transformador Distribuição	30	10,88	326,4
20250601	6293973-1	TD(661199)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20250601	6295405-1	TD(656135)	Transformador Distribuição	8	18,23	145,84
20250601	6295647-1	TD(669920)	Transformador Distribuição	3	6,23	18,69
20250601	6295650-1	AMA52_AMA59510	Alimentador	472	2,12	1000,64
20250601	6295650-1	AMA52_AMA59510	Alimentador	1	2,7	2,7
20250601	6295650-1	AMA52_AMA59510	Alimentador	8	3,97	31,76
20250601	6295650-1	RD(20993369)	Religador de Distribuição	613	0,2	122,6
20250601	6299359-1	FU(2327)	Chave Fusível	6	8,9	53,4
20250601	6298947-1	RD(4637522)	Religador de Distribuição	31	11,18	346,58
20250601	6298030-1	TD(656123)	Transformador Distribuição	4	4,07	16,28
20250601	6299144-1	TD(42489)	Transformador Distribuição	2	1,42	2,84
20250601	6299144-1	FU(3291)	Chave Fusível	18	1,42	25,56
20250601	6299309-1	TD(42494)	Transformador Distribuição	4	12,05	48,2
20250601	6295815-1	TD(698434)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20250601	6295705-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	42	9,05	380,1
20250601	6295705-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	30	3,47	104,1
20250601	6295705-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	30	5,55	166,5
20250601	6297771-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	165	8,7	1435,5
20250601	6297882-1	FU(44812)	Chave Fusível	4	8,38	33,52
20250601	6298781-1	FU(26061)	Chave Fusível	4	16,5	66

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6297691-1	TD(32175)	Transformador Distribuição	112	4,23	473,76
20250601	6295119-1	TD(13977)	Transformador Distribuição	1	1,9	1,9
20250601	6295237-1	FU(17787)	Chave Fusível	2	5,08	10,16
20250601	6296193-1	FU(19814)	Chave Fusível	2	3,85	7,7
20250601	6294127-1	TD(15342)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20250601	6297952-1	FU(687214)	Chave Fusível	2	6,15	12,3
20250601	6295465-1	FU(11774)	Chave Fusível	1	18	18
20250601	6296085-1	TD(687215)	Transformador Distribuição	2	7,02	14,04
20250601	6295748-1	TD(19551)	Transformador Distribuição	1	8,63	8,63
20250601	6296822-1	TD(678194)	Transformador Distribuição	5	3,92	19,6
20250601	6298992-1	TD(675703)	Transformador Distribuição	68	4,87	331,16
20250601	6298642-1	FR(25392)	Chave Fusível Religadora	33	2,52	83,16
20250601	6293943-1	TD(23942)	Transformador Distribuição	28	1,77	49,56
20250601	6299368-1	TD(655419)	Transformador Distribuição	52	2,75	143
20250601	6296091-1	FU(23134)	Chave Fusível	61	2	122
20250601	6299294-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	11	7,25	79,75
20250601	6296735-1	TD(58087)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20250601	6297021-1	FR(24378)	Chave Fusível Religadora	25	2,85	71,25
20250601	6296358-1	TD(30096)	Transformador Distribuição	2	6,9	13,8
20250601	6296074-1	TD(81543060)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20250601	6293981-1	FU(24426)	Chave Fusível	1	4,47	4,47
20250601	6297888-1	FU(22170)	Chave Fusível	2	5,07	10,14
20250601	6294506-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	50	0,27	13,5
20250601	6299191-1	TD(46154)	Transformador Distribuição	1	10,67	10,67

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6294506-1	BAL02_BAL49502	Alimentador	73	8,6	627,8
20250601	6299321-1	FU(10419)	Chave Fusível	5	11,08	55,4
20250601	6295330-1	FR(10426)	Chave Fusível Religadora	23	2,22	51,06
20250601	6296058-1	TD(733160)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20250601	6295664-1	FU(10722)	Chave Fusível	5	6,92	34,6
20250601	6296636-1	FU(15819)	Chave Fusível	4	4,97	19,88
20250601	6296797-1	TD(27309)	Transformador Distribuição	2	19,27	38,54
20250601	6298233-1	TD(43548)	Transformador Distribuição	1	4,7	4,7
20250601	6295624-1	FR(25313138)	Chave Fusível Religadora	7	4,73	33,11
20250601	6295803-1	FR(14684)	Chave Fusível Religadora	24	2,32	55,68
20250601	6295524-1	TD(667640)	Transformador Distribuição	1	12,58	12,58
20250601	6296918-1	TD(53728)	Transformador Distribuição	1	27	27
20250601	6297288-1	TD(673222)	Transformador Distribuição	1	18,65	18,65
20250601	6297290-1	TD(41611)	Transformador Distribuição	1	18,03	18,03
20250601	6297562-1	PE(20052189)	Ponto de conexão	1	10,08	10,08
20250601	6298976-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	10	14,78	147,8
20250601	6298976-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	8	11,87	94,96
20250601	6298729-1	TD(27524)	Transformador Distribuição	1	18,38	18,38
20250601	6299279-1	FU(20419)	Chave Fusível	4	9,47	37,88
20250601	6298976-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	129	11,87	1531,23
20250601	6296628-1	FR(14684)	Chave Fusível Religadora	24	25,27	606,48
20250601	6295786-1	FU(20420)	Chave Fusível	4	8,12	32,48
20250601	6295831-1	TD(27520)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6296765-1	TD(55440)	Transformador Distribuição	1	19,67	19,67
20250601	6298826-1	FU(41119)	Chave Fusível	1	2,93	2,93
20250601	6298826-1	FU(41119)	Chave Fusível	42	2,93	123,06
20250601	6295738-1	FU(107277002)	Chave Fusível	1	3,1	3,1
20250601	6295888-1	TD(20475)	Transformador Distribuição	1	28,82	28,82
20250601	6296053-1	FU(13487)	Chave Fusível	19	8,8	167,2
20250601	6296119-1	TD(11257)	Transformador Distribuição	61	8,72	531,92
20250601	6296394-1	TD(83964877)	Transformador Distribuição	6	26,72	160,32
20250601	6296728-1	FU(107277002)	Chave Fusível	1	4,03	4,03
20250601	6297266-1	FU(16383)	Chave Fusível	73	19,95	1456,35
20250601	6298431-1	TD(19903)	Transformador Distribuição	2	7,47	14,94
20250601	6298826-1	[MT]PA(14202)	Alimentador	8	19,88	159,04
20250601	6298826-1	FU(41119)	Chave Fusível	68	2,93	199,24
20250601	6299270-1	FU(13494)	Chave Fusível	18	6,98	125,64
20250601	6299270-1	FU(13494)	Chave Fusível	6	19,15	114,9
20250601	6295738-1	FU(107277002)	Chave Fusível	16	3,1	49,6
20250601	6295752-1	TD(12716)	Transformador Distribuição	1	8,1	8,1
20250601	6295770-1	FU(16351)	Chave Fusível	7	5,98	41,86
20250601	6295855-1	TD(13284)	Transformador Distribuição	1	25,97	25,97
20250601	6296394-1	TD(83964877)	Transformador Distribuição	5	26,72	133,6
20250601	6296728-1	FU(107277002)	Chave Fusível	16	4,03	64,48
20250601	6297266-1	FU(16383)	Chave Fusível	68	19,95	1356,6
20250601	6298738-1	TD(12716)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20250601	6298826-1	[MT]PA(14202)	Alimentador	6	19,88	119,28
20250601	6297266-1	FU(16383)	Chave Fusível	1	19,95	19,95
20250601	6299103-1	FR(711491)	Chave Fusível Religadora	150	5,53	829,5
20250601	6295585-1	FU(17812)	Chave Fusível	3	5,93	17,79
20250601	6295049-1	CE(2758)	Chave Seccionadora	564	3,13	1765,32
20250601	6295594-1	FU(740732)	Chave Fusível	492	5,13	2523,96

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295645-1	FU(702578)	Chave Fusível	134	3,72	498,48
20250601	6295645-1	FU(702578)	Chave Fusível	4	3,72	14,88
20250601	6295594-1	FU(740732)	Chave Fusível	1	5,13	5,13
20250601	6295249-1	FU(19206)	Chave Fusível	3	1,92	5,76
20250601	6299014-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	34	5,58	189,72
20250601	6299064-1	FU(30695)	Chave Fusível	3	3,87	11,61
20250601	6296754-1	TD(1275)	Transformador Distribuição	17	2,62	44,54
20250601	6296299-1	FU(663042)	Chave Fusível	3	50,4	151,2
20250601	6296241-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	1	1,87	1,87
20250601	6299014-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	16	8,23	131,68
20250601	6296209-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	1	4,28	4,28
20250601	6296209-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	90	0,07	6,3
20250601	6296209-1	[MT]PA(14186)	Alimentador	34	10,6	360,4
20250601	6295978-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	4	5,73	22,92
20250601	6295978-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	12	5,02	60,24
20250601	6295978-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	34	3,93	133,62
20250601	6295978-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	23	2,2	50,6
20250601	6295048-1	TD(38014)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250601	6299014-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	23	5,6	128,8
20250601	6295717-1	TD(37920)	Transformador Distribuição	2	34,12	68,24
20250601	6296226-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	16	28,67	458,72
20250601	6297609-1	FU(26898)	Chave Fusível	9	11,42	102,78
20250601	6298688-1	TD(37886)	Transformador Distribuição	1	22,08	22,08
20250601	6298933-1	TD(37920)	Transformador Distribuição	2	25,25	50,5

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6298949-1	TD(669238)	Transformador Distribuição	150	1,47	220,5
20250601	6298949-1	[BT]PA(14209)	Ramal de Baixa Tensão	13	13,2	171,6
20250601	6297493-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	13	4,97	64,61
20250601	6297493-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	22	4,73	104,06
20250601	6297493-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	38	4,3	163,4
20250601	6297493-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	44	3,05	134,2
20250601	6295674-1	FU(29219)	Chave Fusível	3	1,38	4,14
20250601	6294777-1	FR(750486)	Chave Fusível Religadora	31	4,02	124,62
20250601	6293942-1	TD(53840)	Transformador Distribuição	3	3,42	10,26
20250601	6299332-1	TD(53271)	Transformador Distribuição	4	1,52	6,08
20250601	6297932-1	TD(52509)	Transformador Distribuição	1	5,95	5,95
20250601	6297204-1	TD(31794)	Transformador Distribuição	1	13,92	13,92
20250601	6296028-1	TD(60420)	Transformador Distribuição	2	2,22	4,44
20250601	6296007-1	TD(26806)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,1
20250601	6295849-1	TD(714979)	Transformador Distribuição	9	9,37	84,33
20250601	6296944-1	TD(694955)	Transformador Distribuição	20	0,87	17,4
20250601	6294067-1	TD(668409)	Transformador Distribuição	4	4,37	17,48
20250601	6295680-1	TD(679468)	Transformador Distribuição	2	5,27	10,54
20250601	6297357-1	RD(8238)	Religador de Distribuição	73	30,62	2235,26
20250601	6297357-1	RD(748344)	Religador de Distribuição	62	5	310
20250601	6297438-1	TD(34511)	Transformador Distribuição	1	8,35	8,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6297357-1	RD(748344)	Religador de Distribuição	2	5	10
20250601	6295672-1	FR(7423)	Chave Fusível Religadora	1	3,53	3,53
20250601	6294879-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	73	3,93	286,89
20250601	6295672-1	FR(7423)	Chave Fusível Religadora	19	3,53	67,07
20250601	6297357-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	73	5,12	373,76
20250601	6295629-1	BON52_BON59503	Alimentador	27	2,6	70,2
20250601	6295629-1	BON52_BON59503	Alimentador	53	4,02	213,06
20250601	6295629-1	BON52_BON59503	Alimentador	49	7,78	381,22
20250601	6296634-1	FU(15581)	Chave Fusível	19	3,32	63,08
20250601	6313210-1	TD(30919)	Transformador Distribuição	1	2,8	2,8
20250601	6297065-1	TD(650746)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20250601	6297315-1	TD(756042)	Transformador Distribuição	1	15,68	15,68
20250601	6295629-1	BON52_BON59503	Alimentador	134	1,9	254,6
20250601	6295629-1	BON52_BON59503	Alimentador	107	1,68	179,76
20250601	6297019-1	TD(695002)	Transformador Distribuição	1	18,2	18,2
20250601	6294506-1	ITQ02_ITQ49502	Alimentador	1	8,6	8,6
20250601	6294506-1	BSO01_BSO49501	Alimentador	199	0,18	35,82
20250601	6294506-1	BSO01_BSO49501	Alimentador	743	8,6	6389,8
20250601	6295886-1	TD(702418)	Transformador Distribuição	3	6,43	19,29
20250601	6294506-1	BSO02_BSO49502	Alimentador	1009	8,6	8677,4
20250601	6296591-1	TD(704116)	Transformador Distribuição	1	2,2	2,2
20250601	6297152-1	TD(53993)	Transformador Distribuição	7	15,77	110,39
20250601	6298717-1	TD(690743)	Transformador Distribuição	39	19,85	774,15
20250601	6298773-1	TD(8703)	Transformador Distribuição	47	16	752
20250601	6295760-1	FR(19741)	Chave Fusível Religadora	73	1,67	121,91

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6298079-1	FU(17674)	Chave Fusível	1	3,03	3,03
20250601	6295970-1	TD(19228)	Transformador Distribuição	1	6,13	6,13
20250601	6298340-1	PE(12640658)	Ponto de conexão	2	2,8	5,6
20250601	6295626-1	TD(7155)	Transformador Distribuição	42	2,1	88,2
20250601	6295166-1	FU(37070)	Chave Fusível	10	6,5	65
20250601	6296194-1	TD(46502)	Transformador Distribuição	2	1,82	3,64
20250601	6294963-1	TD(46357)	Transformador Distribuição	3	2,85	8,55
20250601	6295604-1	RD(730599)	Religador de Distribuição	1	2,27	2,27
20250601	6296188-1	TD(44138026)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20250601	6296978-1	TD(48252)	Transformador Distribuição	7	19,42	135,94
20250601	6295604-1	RD(730599)	Religador de Distribuição	47	2,27	106,69
20250601	6295604-1	RD(730599)	Religador de Distribuição	146	1,85	270,1
20250601	6294864-1	TD(48413)	Transformador Distribuição	3	9,07	27,21
20250601	6297176-1	TD(17085826)	Transformador Distribuição	44	23,62	1039,28
20250601	6294132-1	TD(687645)	Transformador Distribuição	1	3,65	3,65
20250601	6295155-1	TD(25543)	Transformador Distribuição	11	3,97	43,67
20250601	6294290-1	FR(1749)	Chave Fusível Religadora	44	0,55	24,2
20250601	6297174-1	TD(46965)	Transformador Distribuição	1	16,17	16,17
20250601	6294870-1	TD(47677)	Transformador Distribuição	5	4,32	21,6
20250601	6295561-1	TD(670415)	Transformador Distribuição	1	10,32	10,32
20250601	6295820-1	FR(14408)	Chave Fusível Religadora	29	2,32	67,28
20250601	6295928-1	FU(28281)	Chave Fusível	32	8,03	256,96

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295686-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	0,1	0,1
20250601	6296868-1	FU(28275)	Chave Fusível	6	3,55	21,3
20250601	6296484-1	FU(28265)	Chave Fusível	1	40,25	40,25
20250601	6297667-1	FU(28281)	Chave Fusível	32	15,18	485,76
20250601	6297471-1	TD(40315)	Transformador Distribuição	1	18,5	18,5
20250601	6297440-1	TD(708021)	Transformador Distribuição	3	19,42	58,26
20250601	6296919-1	FU(41099)	Chave Fusível	6	26,87	161,22
20250601	6297941-1	TD(708021)	Transformador Distribuição	3	10,18	30,54
20250601	6295818-1	RD(722188)	Religador de Distribuição	43	5,4	232,2
20250601	6295818-1	RD(722188)	Religador de Distribuição	49	4,55	222,95
20250601	6295818-1	RD(722188)	Religador de Distribuição	11	4,45	48,95
20250601	6295763-1	TD(49213)	Transformador Distribuição	50	9,8	490
20250601	6294048-1	TD(20841)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20250601	6295775-1	TD(7564)	Transformador Distribuição	62	3,72	230,64
20250601	6295686-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	2	0,1	0,2
20250601	6296097-1	FU(51081425)	Chave Fusível	1	11,35	11,35
20250601	6297823-1	TD(22396)	Transformador Distribuição	1	29,52	29,52
20250601	6295611-1	TD(17127)	Transformador Distribuição	1	20,53	20,53
20250601	6295686-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	161	0,1	16,1
20250601	6296097-1	FU(51081425)	Chave Fusível	22	11,35	249,7
20250601	6296542-1	TD(26856)	Transformador Distribuição	2	24,87	49,74
20250601	6299249-1	TD(31425)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20250601	6296851-1	FR(21810)	Chave Fusível Religadora	10	9,53	95,3

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6297406-1	TD(41902)	Transformador Distribuição	1	23,77	23,77
20250601	6297550-1	FU(22330)	Chave Fusível	2	15,93	31,86
20250601	6293934-1	TD(32633)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20250601	6294941-1	FU(22351)	Chave Fusível	19	4,85	92,15
20250601	6295689-1	[MT]PA(14182)	Alimentador	57	3,42	194,94
20250601	6295689-1	[MT]PA(14182)	Alimentador	7	5,55	38,85
20250601	6295689-1	RD(7811)	Religador de Distribuição	5	1,5	7,5
20250601	6295689-1	RD(7811)	Religador de Distribuição	11	1,47	16,17
20250601	6295689-1	RD(7811)	Religador de Distribuição	6	3,63	21,78
20250601	6295696-1	FU(37992)	Chave Fusível	9	8,58	77,22
20250601	6295713-1	FR(21391)	Chave Fusível Religadora	22	13,37	294,14
20250601	6295846-1	TD(26808)	Transformador Distribuição	1	15,35	15,35
20250601	6295887-1	RD(720608)	Religador de Distribuição	8	6,68	53,44
20250601	6295887-1	RD(720608)	Religador de Distribuição	47	14,45	679,15
20250601	6297706-1	TD(44910)	Transformador Distribuição	1	17,85	17,85
20250601	6297881-1	TD(27916)	Transformador Distribuição	1	8,88	8,88
20250601	6298066-1	TD(679044)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43
20250601	6298168-1	FU(21813)	Chave Fusível	7	7	49
20250601	6298200-1	FU(41132)	Chave Fusível	8	3,72	29,76
20250601	6298846-1	TD(60024)	Transformador Distribuição	1	1,93	1,93
20250601	6299122-1	FU(41003)	Chave Fusível	2	10,45	20,9
20250601	6299186-1	TD(55344)	Transformador Distribuição	1	18,93	18,93
20250601	6296688-1	FU(36051)	Chave Fusível	3	23,13	69,39
20250601	6298032-1	TD(51298)	Transformador Distribuição	1	8,73	8,73
20250601	6298694-1	FU(24403)	Chave Fusível	2	2,25	4,5

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6297240-1	TD(57)	Transformador Distribuição	115	5,15	592,25
20250601	6296779-1	TD(51298)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20250601	6296593-1	TD(55719)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20250601	6296314-1	TD(28980)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20250601	6297963-1	TD(34098)	Transformador Distribuição	4	3	12
20250601	6296841-1	TD(707753)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20250601	6296738-1	FU(25975)	Chave Fusível	4	3,63	14,52
20250601	6296507-1	TD(34116)	Transformador Distribuição	1	7,27	7,27
20250601	6296167-1	FR(27407)	Chave Fusível Religadora	31	4,12	127,72
20250601	6294852-1	TD(34026)	Transformador Distribuição	1	17,02	17,02
20250601	6298418-1	FU(6289)	Chave Fusível	3	19,12	57,36
20250601	6297284-1	TD(5226)	Transformador Distribuição	54	5,08	274,32
20250601	6296585-1	TD(5481)	Transformador Distribuição	104	2,93	304,72
20250601	6297876-1	TD(47936)	Transformador Distribuição	1	8,12	8,12
20250601	6295598-1	FU(5924)	Chave Fusível	324	3,15	1020,6
20250601	6296721-1	TD(708648)	Transformador Distribuição	17	2,43	41,31
20250601	6295307-1	FU(7311)	Chave Fusível	3	8,53	25,59
20250601	6295591-1	FU(9196)	Chave Fusível	265	3,1	821,5
20250601	6295283-1	FU(11905)	Chave Fusível	89	4,22	375,58
20250601	6298005-1	RD(751721)	Religador de Distribuição	24	4,92	118,08
20250601	6298005-1	RD(751721)	Religador de Distribuição	76	2,47	187,72
20250601	6297802-1	TD(4858)	Transformador Distribuição	40	3,77	150,8
20250601	6297802-1	TD(4858)	Transformador Distribuição	4	3,77	15,08

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295648-1	TD(5059)	Transformador Distribuição	28	6,58	184,24
20250601	6297160-1	RD(739648)	Religador de Distribuição	7	3,27	22,89
20250601	6297160-1	RD(739648)	Religador de Distribuição	667	0,77	513,59
20250601	6297160-1	TD(683206)	Transformador Distribuição	9	6,73	60,57
20250601	6295112-1	TD(712618)	Transformador Distribuição	44	7,02	308,88
20250601	6297160-1	RD(739648)	Religador de Distribuição	68	0,77	52,36
20250601	6297716-1	RD(707544)	Religador de Distribuição	737	1,47	1083,39
20250601	6297716-1	RD(707544)	Religador de Distribuição	1179	2,6	3065,4
20250601	6295138-1	TD(54192)	Transformador Distribuição	27	4,75	128,25
20250601	6296677-1	FU(737614)	Chave Fusível	1	2,53	2,53
20250601	6297513-1	TD(125844262)	Transformador Distribuição	6	11,78	70,68
20250601	6297513-1	FU(15455)	Chave Fusível	22	3,53	77,66
20250601	6297513-1	TD(125844262)	Transformador Distribuição	1	11,78	11,78
20250601	6297513-1	FU(15455)	Chave Fusível	1	3,53	3,53
20250601	6296454-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	3	2,02	6,06
20250601	6296454-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	3	1,67	5,01
20250601	6296454-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	3	2,9	8,7
20250601	6295280-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	2,65	2,65
20250601	6296454-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	6	2,9	17,4
20250601	6297784-1	FU(754882)	Chave Fusível	1	7,42	7,42
20250601	6294100-1	FU(17559)	Chave Fusível	13	5,03	65,39
20250601	6294951-1	TD(15341)	Transformador Distribuição	3	3,48	10,44

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295268-1	TD(707263)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20250601	6295280-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	62	2,65	164,3
20250601	6295326-1	FU(17311)	Chave Fusível	4	6,58	26,32
20250601	6295401-1	FU(17344)	Chave Fusível	9	3,08	27,72
20250601	6295487-1	TD(55229)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20250601	6296454-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	31	2,02	62,62
20250601	6296454-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	129	2,9	374,1
20250601	6296454-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	1	0,65	0,65
20250601	6296454-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	30	1,67	50,1
20250601	6296773-1	TD(15169)	Transformador Distribuição	1	23,83	23,83
20250601	6296904-1	TD(17446)	Transformador Distribuição	1	28,03	28,03
20250601	6297784-1	FU(754882)	Chave Fusível	3	7,42	22,26
20250601	6296750-1	TD(28067)	Transformador Distribuição	2	21,58	43,16
20250601	6295600-1	TD(3742)	Transformador Distribuição	59	1,28	75,52
20250601	6295600-1	RD(735981)	Religador de Distribuição	942	3,08	2901,36
20250601	6295600-1	RD(735981)	Religador de Distribuição	254	1,6	406,4
20250601	6295600-1	RD(735981)	Religador de Distribuição	321	1,52	487,92
20250601	6295600-1	RD(735981)	Religador de Distribuição	23	3,08	70,84
20250601	6296960-1	TD(714212)	Transformador Distribuição	46	0,8	36,8
20250601	6296714-1	TD(6303)	Transformador Distribuição	68	1,12	76,16
20250601	6295207-1	TD(697407)	Transformador Distribuição	3	1,9	5,7
20250601	6295127-1	FU(14337666)	Chave Fusível	117	3,4	397,8

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6294968-1	RD(708597)	Religador de Distribuição	5	0,63	3,15
20250601	6294968-1	RD(708597)	Religador de Distribuição	276	1,92	529,92
20250601	6294968-1	RD(708597)	Religador de Distribuição	2121	0,63	1336,23
20250601	6295079-1	TD(675301)	Transformador Distribuição	61	1,52	92,72
20250601	6295924-1	TD(712964)	Transformador Distribuição	15	4,85	72,75
20250601	6296719-1	TD(54355)	Transformador Distribuição	21	6,4	134,4
20250601	6295115-1	TD(10570)	Transformador Distribuição	141	1,85	260,85
20250601	6294153-1	FU(44842)	Chave Fusível	369	1,23	453,87
20250601	6297456-1	TD(708699)	Transformador Distribuição	13	4,28	55,64
20250601	6297456-1	TD(708699)	Transformador Distribuição	33	4,28	141,24
20250601	6297049-1	FU(685909)	Chave Fusível	30	3,6	108
20250601	6297049-1	FU(685909)	Chave Fusível	1	3,85	3,85
20250601	6297282-1	TD(28653)	Transformador Distribuição	16	6,57	105,12
20250601	6297282-1	TD(28653)	Transformador Distribuição	29	6,57	190,53
20250601	6298555-1	TD(5635)	Transformador Distribuição	1	9,25	9,25
20250601	6296930-1	TD(5684)	Transformador Distribuição	75	3,95	296,25
20250601	6295250-1	PE(12542897)	Ponto de conexão	1	1	1
20250601	6295093-1	TD(5709)	Transformador Distribuição	29	2,3	66,7
20250601	6296252-1	FU(6021)	Chave Fusível	165	1,5	247,5
20250601	6294258-1	TD(5303)	Transformador Distribuição	8	2,17	17,36
20250601	6294258-1	TD(5303)	Transformador Distribuição	47	2,17	101,99
20250601	6295095-1	TD(4371)	Transformador Distribuição	92	1,77	162,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295505-1	TD(5921)	Transformador Distribuição	71	2,05	145,55
20250601	6296543-1	FU(6572)	Chave Fusível	168	2,18	366,24
20250601	6295010-1	TD(742670)	Transformador Distribuição	37	3,45	127,65
20250601	6296896-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	1	0,53	0,53
20250601	6295153-1	FU(20337)	Chave Fusível	22	1,77	38,94
20250601	6296896-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	14	0,53	7,42
20250601	6296896-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	239	2,18	521,02
20250601	6296896-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	4090	0,53	2167,7
20250601	6296896-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	1084	0,78	845,52
20250601	6295153-1	FU(20337)	Chave Fusível	164	1,77	290,28
20250601	6295082-1	FU(11524)	Chave Fusível	71	2,03	144,13
20250601	6297334-1	TD(6435)	Transformador Distribuição	47	3,92	184,24
20250601	6295586-1	TD(10844)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20250601	6299237-1	PE(16536104)	Ponto de conexão	1	3,7	3,7
20250601	6299237-1	TD(29718)	Transformador Distribuição	80	3,27	261,6
20250601	6297477-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	31	5,58	172,98
20250601	6297477-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	1	6,63	6,63
20250601	6297477-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	3	10,3	30,9
20250601	6297477-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	129	10,53	1358,37
20250601	6297477-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	131	0,1	13,1
20250601	6298873-1	TD(652608)	Transformador Distribuição	1	13,15	13,15
20250601	6297477-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	4	5,5	22

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6297477-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	96	2,65	254,4
20250601	6296269-1	FU(6249)	Chave Fusível	147	2,17	318,99
20250601	6296059-1	FU(6396)	Chave Fusível	41	7,57	310,37
20250601	6296231-1	TD(54829)	Transformador Distribuição	3	9,6	28,8
20250601	6298018-1	FU(15446)	Chave Fusível	1	8,42	8,42
20250601	6297482-1	TD(4201)	Transformador Distribuição	75	5,93	444,75
20250601	6297636-1	FU(35895)	Chave Fusível	1	7,18	7,18
20250601	6296082-1	TD(4209)	Transformador Distribuição	131	4,07	533,17
20250601	6298337-1	FU(5681)	Chave Fusível	210	3,38	709,8
20250601	6298337-1	FU(5679)	Chave Fusível	89	4,83	429,87
20250601	6299156-1	FU(678409)	Chave Fusível	1	5,73	5,73
20250601	6295485-1	TD(751834)	Transformador Distribuição	1	14,28	14,28
20250601	6295527-1	FU(15461)	Chave Fusível	1	13,87	13,87
20250601	6295711-1	FR(16238)	Chave Fusível Religadora	14	14,85	207,9
20250601	6299156-1	FU(678409)	Chave Fusível	34	5,73	194,82
20250601	6296975-1	TD(6238)	Transformador Distribuição	37	2,37	87,69
20250601	6298391-1	TD(42299)	Transformador Distribuição	1	5,5	5,5
20250601	6298605-1	TD(731024)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20250601	6295724-1	FU(15081)	Chave Fusível	48	3,82	183,36
20250601	6296370-1	FU(11286)	Chave Fusível	115	4,05	465,75
20250601	6296370-1	FU(11286)	Chave Fusível	112	4,05	453,6
20250601	6296609-1	TD(4946)	Transformador Distribuição	84	2,8	235,2
20250601	6296746-1	TD(40653)	Transformador Distribuição	99	10,87	1076,13
20250601	6296635-1	TD(670964)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20250601	6297999-1	FU(7720)	Chave Fusível	7	29,78	208,46
20250601	6297999-1	FU(7720)	Chave Fusível	8	7,03	56,24
20250601	6297999-1	FU(7720)	Chave Fusível	8	1,8	14,4

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6297135-1	FU(19155)	Chave Fusível	51	22,55	1150,05
20250601	6296703-1	FU(9407)	Chave Fusível	1	1,7	1,7
20250601	6295842-1	FR(13746)	Chave Fusível Religadora	14	10,15	142,1
20250601	6296003-1	TD(15151)	Transformador Distribuição	4	5,73	22,92
20250601	6295817-1	PE(14049118)	Ponto de conexão	1	8,77	8,77
20250601	6295223-1	TD(15102)	Transformador Distribuição	6	1,75	10,5
20250601	6295139-1	TD(15158)	Transformador Distribuição	3	2,3	6,9
20250601	6296961-1	TD(15379)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20250601	6299100-1	TD(36647)	Transformador Distribuição	4	2	8
20250601	6296661-1	TD(28309)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20250601	6296192-1	TD(7766)	Transformador Distribuição	67	2,17	145,39
20250601	6298081-1	TD(651997)	Transformador Distribuição	6	5,78	34,68
20250601	6295895-1	FU(7751)	Chave Fusível	372	1,3	483,6
20250601	6296145-1	TD(24041)	Transformador Distribuição	57	4,83	275,31
20250601	6295838-1	TD(20857)	Transformador Distribuição	37	10,35	382,95
20250601	6298898-1	PE(13520893)	Ponto de conexão	1	16,68	16,68
20250601	6295869-1	TD(7781)	Transformador Distribuição	49	2,6	127,4
20250601	6295651-1	RD(4521)	Religador de Distribuição	8	7,83	62,64
20250601	6296234-1	FU(734854)	Chave Fusível	2	5,92	11,84
20250601	6293952-1	TD(31464)	Transformador Distribuição	1	2,7	2,7
20250601	6298771-1	FR(4429)	Chave Fusível Religadora	10	4,02	40,2
20250601	6298426-1	TD(11432)	Transformador Distribuição	2	7,37	14,74
20250601	6298113-1	TD(11432)	Transformador Distribuição	2	3,37	6,74

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6298076-1	FR(4429)	Chave Fusível Religadora	10	4,25	42,5
20250601	6296516-1	FU(741729)	Chave Fusível	4	2,62	10,48
20250601	6299060-1	TD(11433)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48
20250601	6296603-1	TD(732950)	Transformador Distribuição	2	5,53	11,06
20250601	6297311-1	TD(11402)	Transformador Distribuição	1	14,38	14,38
20250601	6297364-1	FR(8355)	Chave Fusível Religadora	61	14,03	855,83
20250601	6295845-1	FR(8355)	Chave Fusível Religadora	61	6,4	390,4
20250601	6296065-1	CL(15661)	Chave Lâmina	4	7,05	28,2
20250601	6296130-1	TD(14418)	Transformador Distribuição	1	29,43	29,43
20250601	6299084-1	TD(691536)	Transformador Distribuição	1	6,88	6,88
20250601	6296277-1	TD(672020)	Transformador Distribuição	1	30,5	30,5
20250601	6296730-1	TD(24958)	Transformador Distribuição	1	25,58	25,58
20250601	6297686-1	FR(735040)	Chave Fusível Religadora	16	3,53	56,48
20250601	6299025-1	TD(14041)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20250601	6296259-1	TD(691536)	Transformador Distribuição	1	30,12	30,12
20250601	6295902-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	1	5,35	5,35
20250601	6297570-1	TD(668581)	Transformador Distribuição	1	9,9	9,9
20250601	6295902-1	RD(730652)	Religador de Distribuição	39	0,28	10,92
20250601	6295902-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	41	3,62	148,42
20250601	6295902-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	64	2,53	161,92
20250601	6295379-1	TD(11289)	Transformador Distribuição	2	16,65	33,3

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6293954-1	FU(37061)	Chave Fusível	17	8,13	138,21
20250601	6298395-1	TD(707774)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20250601	6297991-1	TD(24966)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20250601	6297902-1	FU(15327)	Chave Fusível	1	5,58	5,58
20250601	6297874-1	FU(724250)	Chave Fusível	39	4,78	186,42
20250601	6297643-1	TD(11509)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20250601	6295902-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	1	9,38	9,38
20250601	6299091-1	FU(670333)	Chave Fusível	12	16,55	198,6
20250601	6299061-1	FU(724077)	Chave Fusível	11	3,95	43,45
20250601	6298782-1	TD(716199)	Transformador Distribuição	1	15,3	15,3
20250601	6296741-1	FR(15346)	Chave Fusível Religadora	64	11,55	739,2
20250601	6296717-1	TD(11934)	Transformador Distribuição	2	2,02	4,04
20250601	6296404-1	TD(690427)	Transformador Distribuição	4	2,17	8,68
20250601	6295902-1	CF(745487)	Chave Faca	1	2,53	2,53
20250601	6297584-1	TD(12184)	Transformador Distribuição	1	10,55	10,55
20250601	6295902-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	58	9,38	544,04
20250601	6297410-1	TD(712240)	Transformador Distribuição	31	11,15	345,65
20250601	6297467-1	TD(9068)	Transformador Distribuição	114	6	684
20250601	6298668-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	64	4,93	315,52
20250601	6298652-1	TD(15812)	Transformador Distribuição	1	26,4	26,4
20250601	6296957-1	FU(16695)	Chave Fusível	2	6,75	13,5
20250601	6296645-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	50	8,55	427,5
20250601	6296564-1	FU(691774)	Chave Fusível	10	8,8	88
20250601	6297254-1	TD(652312)	Transformador Distribuição	1	45,17	45,17

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295958-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	50	3,47	173,5
20250601	6298668-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	20	9,33	186,6
20250601	6298668-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	1	9,07	9,07
20250601	6298668-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	290	9	2610
20250601	6298668-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	1	8,77	8,77
20250601	6296048-1	FU(711368)	Chave Fusível	3	30,22	90,66
20250601	6298668-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	7	9,38	65,66
20250601	6298419-1	TD(13184)	Transformador Distribuição	1	19,82	19,82
20250601	6297136-1	FU(16616)	Chave Fusível	2	20,55	41,1
20250601	6298325-1	TD(60396)	Transformador Distribuição	1	19,6	19,6
20250601	6298033-1	TD(745382)	Transformador Distribuição	7	27,53	192,71
20250601	6298014-1	TD(13168)	Transformador Distribuição	3	7,48	22,44
20250601	6295720-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	1	6	6
20250601	6295091-1	CF(44093)	Chave Faca	1	0,08	0,08
20250601	6296934-1	TD(687476)	Transformador Distribuição	2	45,42	90,84
20250601	6296546-1	TD(13151)	Transformador Distribuição	1	44,13	44,13
20250601	6296528-1	FU(16655)	Chave Fusível	1	4,2	4,2
20250601	6296376-1	TD(114469452)	Transformador Distribuição	1	1,5	1,5
20250601	6295720-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	7	9,5	66,5
20250601	6295720-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	143	6	858
20250601	6295720-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	5	5,18	25,9
20250601	6295091-1	CF(15729)	Chave Faca	8	2,1	16,8
20250601	6295091-1	COX52_COX59505	Alimentador	29	0,05	1,45

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295091-1	FU(15730)	Chave Fusível	2	6,45	12,9
20250601	6295091-1	CF(44093)	Chave Faca	297	0,08	23,76
20250601	6295312-1	TD(666622)	Transformador Distribuição	2	17,17	34,34
20250601	6297346-1	TD(653136)	Transformador Distribuição	1	17,23	17,23
20250601	6296106-1	TD(668326)	Transformador Distribuição	1	30,28	30,28
20250601	6296555-1	FU(673748)	Chave Fusível	5	6,42	32,1
20250601	6296790-1	FU(99379)	Chave Fusível	6	20,72	124,32
20250601	6296945-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	32	18,22	583,04
20250601	6296555-1	FU(673748)	Chave Fusível	1	6,42	6,42
20250601	6298283-1	FU(43485)	Chave Fusível	2	44,98	89,96
20250601	6298362-1	TD(39629)	Transformador Distribuição	1	6,05	6,05
20250601	6298382-1	TD(671737)	Transformador Distribuição	2	3,95	7,9
20250601	6298678-1	TD(664017)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20250601	6298740-1	TD(673320)	Transformador Distribuição	1	18,67	18,67
20250601	6298917-1	FR(41549)	Chave Fusível Religadora	39	16,48	642,72
20250601	6299056-1	TD(39578)	Transformador Distribuição	2	6,53	13,06
20250601	6299134-1	TD(653136)	Transformador Distribuição	1	6,02	6,02
20250601	6299160-1	TD(674855)	Transformador Distribuição	1	11,63	11,63
20250601	6295473-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	1	14,88	14,88
20250601	6296945-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	1	18,22	18,22
20250601	6297004-1	TD(39587)	Transformador Distribuição	1	24,23	24,23
20250601	6297126-1	FU(656780)	Chave Fusível	3	20,82	62,46
20250601	6295473-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	32	14,88	476,16

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6298681-1	TD(696412)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20250601	6296562-1	TD(679074)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20250601	6298259-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	39	4,03	157,17
20250601	6297644-1	FU(27040)	Chave Fusível	2	8,3	16,6
20250601	6297574-1	FU(27172)	Chave Fusível	2	7,57	15,14
20250601	6297107-1	TD(656404)	Transformador Distribuição	1	1,37	1,37
20250601	6296008-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	72	1,45	104,4
20250601	6296008-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	60	5,47	328,2
20250601	6296008-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	72	0,13	9,36
20250601	6296344-1	TD(49845)	Transformador Distribuição	1	0,68	0,68
20250601	6296513-1	TD(36276)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20250601	6297404-1	FU(31356)	Chave Fusível	27	0,33	8,91
20250601	6298068-1	TD(56579)	Transformador Distribuição	2	4,97	9,94
20250601	6299271-1	FU(30898)	Chave Fusível	8	0,67	5,36
20250601	6298928-1	TD(662906)	Transformador Distribuição	1	20,38	20,38
20250601	6298309-1	FU(30715)	Chave Fusível	11	6,9	75,9
20250601	6297914-1	TD(734115)	Transformador Distribuição	32	2,43	77,76
20250601	6297677-1	FU(30708)	Chave Fusível	16	3,93	62,88
20250601	6296416-1	TD(35438)	Transformador Distribuição	2	5,48	10,96
20250601	6296876-1	TD(729489)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20250601	6296842-1	FU(30666)	Chave Fusível	3	18,63	55,89
20250601	6296552-1	FU(30708)	Chave Fusível	16	3,25	52
20250601	6297448-1	FU(707680)	Chave Fusível	301	2,27	683,27
20250601	6296378-1	TD(28738)	Transformador Distribuição	48	5,9	283,2
20250601	6296649-1	FU(27822)	Chave Fusível	4	6,28	25,12

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6297780-1	TD(10202)	Transformador Distribuição	61	4,68	285,48
20250601	6295622-1	RD(722505)	Religador de Distribuição	1712	0,58	992,96
20250601	6298470-1	TD(26900)	Transformador Distribuição	72	7,6	547,2
20250601	6295126-1	TD(10193)	Transformador Distribuição	83	2,88	239,04
20250601	6297314-1	FU(744295)	Chave Fusível	25	16,47	411,75
20250601	6296001-1	TD(30438)	Transformador Distribuição	79	2,37	187,23
20250601	6299278-1	TD(55748)	Transformador Distribuição	52	2,47	128,44
20250601	6293935-1	TD(34750)	Transformador Distribuição	2	2,58	5,16
20250601	6298670-1	FR(77602)	Chave Fusível Religadora	1	6,62	6,62
20250601	6296241-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	118	0,07	8,26
20250601	6296241-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	15	1,83	27,45
20250601	6296241-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	190	1,87	355,3
20250601	6296241-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	23	4,7	108,1
20250601	6296578-1	FU(28836)	Chave Fusível	4	3,38	13,52
20250601	6296710-1	TD(34842)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20250601	6296913-1	TD(34801)	Transformador Distribuição	1	18,28	18,28
20250601	6297154-1	TD(34898)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20250601	6297367-1	RD(736927)	Religador de Distribuição	93	18,18	1690,74
20250601	6297367-1	RD(736927)	Religador de Distribuição	46	19,88	914,48
20250601	6297424-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	59	0,08	4,72
20250601	6297424-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	32	3,22	103,04

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6297424-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	22	5,13	112,86
20250601	6297424-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	2	6,62	13,24
20250601	6297424-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	1	15,97	15,97
20250601	6297424-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	8	0,33	2,64
20250601	6297424-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	1	3,27	3,27
20250601	6297424-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	6	8,87	53,22
20250601	6297424-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	13	10,33	134,29
20250601	6297424-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	1	12,62	12,62
20250601	6297424-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	5	12,95	64,75
20250601	6296949-1	TD(34740)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20250601	6298242-1	TD(56512)	Transformador Distribuição	2	3,83	7,66
20250601	6298433-1	TD(34851)	Transformador Distribuição	1	28,38	28,38
20250601	6298670-1	FR(77602)	Chave Fusível Religadora	5	6,62	33,1
20250601	6298990-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	58	4,48	259,84
20250601	6298990-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	22	7,53	165,66
20250601	6298990-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	3	12,28	36,84
20250601	6298990-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	4	12,58	50,32
20250601	6298990-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	8	12,93	103,44
20250601	6298990-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	4	13,72	54,88
20250601	6298990-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	3	13,82	41,46

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6298990-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	3	13,98	41,94
20250601	6298990-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	22	3,08	67,76
20250601	6296241-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20250601	6297367-1	RD(736927)	Religador de Distribuição	1	19,88	19,88
20250601	6297424-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20250601	6293997-1	FR(27251)	Chave Fusível Religadora	3	1,52	4,56
20250601	6295422-1	FU(27205)	Chave Fusível	4	6,1	24,4
20250601	6296027-1	FU(26953)	Chave Fusível	8	52,6	420,8
20250601	6296458-1	FU(27190)	Chave Fusível	13	2,9	37,7
20250601	6296869-1	FU(27152)	Chave Fusível	14	2,73	38,22
20250601	6297623-1	FU(27154)	Chave Fusível	7	13,65	95,55
20250601	6297623-1	FU(27152)	Chave Fusível	7	5,63	39,41
20250601	6297982-1	TD(58198)	Transformador Distribuição	1	7,02	7,02
20250601	6297349-1	TD(686593)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20250601	6296801-1	FR(27026)	Chave Fusível Religadora	7	3,78	26,46
20250601	6296643-1	FU(27057)	Chave Fusível	5	3,57	17,85
20250601	6297783-1	FU(731905)	Chave Fusível	3	3,97	11,91
20250601	6299163-1	TD(35305)	Transformador Distribuição	2	6,25	12,5
20250601	6295540-1	FU(731905)	Chave Fusível	3	4,05	12,15
20250601	6299163-1	TD(35305)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20250601	6299181-1	TD(652458)	Transformador Distribuição	1	7,47	7,47
20250601	6296298-1	TD(755355)	Transformador Distribuição	1	1,32	1,32
20250601	6296248-1	TD(708574)	Transformador Distribuição	1	5,35	5,35
20250601	6294754-1	FR(731904)	Chave Fusível Religadora	12	2,6	31,2

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6297182-1	TD(652458)	Transformador Distribuição	1	2,15	2,15
20250601	6297697-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	1	1,23	1,23
20250601	6296392-1	FU(14109)	Chave Fusível	14	4,6	64,4
20250601	6295185-1	TD(43817)	Transformador Distribuição	2	19,17	38,34
20250601	6297697-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	51	2,08	106,08
20250601	6297697-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	338	1,23	415,74
20250601	6296391-1	TD(42738)	Transformador Distribuição	7	5,5	38,5
20250601	6294904-1	TD(42991)	Transformador Distribuição	5	2,55	12,75
20250601	6295113-1	PE(218347025)	Ponto de conexão	1	2,93	2,93
20250601	6298002-1	TD(2357)	Transformador Distribuição	15	8,77	131,55
20250601	6294065-1	FU(726614)	Chave Fusível	37	1,55	57,35
20250601	6294065-1	FU(726614)	Chave Fusível	2	1,55	3,1
20250601	6297041-1	FU(135080657)	Chave Fusível	72	3,18	228,96
20250601	6297041-1	FU(135080657)	Chave Fusível	144	2,17	312,48
20250601	6294219-1	TD(726612)	Transformador Distribuição	23	2,93	67,39
20250601	6294219-1	TD(726612)	Transformador Distribuição	2	2,93	5,86
20250601	6298381-1	TD(13332)	Transformador Distribuição	1	18,13	18,13
20250601	6298265-1	TD(668332)	Transformador Distribuição	2	18,28	36,56
20250601	6298036-1	TD(13273)	Transformador Distribuição	1	19,87	19,87
20250601	6297279-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	17	17,42	296,14
20250601	6295963-1	FU(732753)	Chave Fusível	3	7,68	23,04
20250601	6297279-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	20	16,43	328,6
20250601	6297279-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	22	15,4	338,8

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6297279-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	3	2,58	7,74
20250601	6297279-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	16	17,4	278,4
20250601	6298385-1	FU(684476)	Chave Fusível	140	2,15	301
20250601	6296355-1	FU(1288)	Chave Fusível	79	5,55	438,45
20250601	6295334-1	TD(41692)	Transformador Distribuição	6	2,42	14,52
20250601	6297602-1	TD(2605)	Transformador Distribuição	1	9,6	9,6
20250601	6294092-1	TD(56211)	Transformador Distribuição	79	14,25	1125,75
20250601	6298143-1	TD(2683)	Transformador Distribuição	84	6,38	535,92
20250601	6294286-1	TD(2696)	Transformador Distribuição	66	3,78	249,48
20250601	6294055-1	TD(719640)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,6
20250601	6297498-1	RD(716848)	Religador de Distribuição	224	1,07	239,68
20250601	6297498-1	RD(716848)	Religador de Distribuição	461	3,7	1705,7
20250601	6296040-1	TD(2673)	Transformador Distribuição	13	7,48	97,24
20250601	6296040-1	JU(14184)	Alimentador	13	0,3	3,9
20250601	6297498-1	RD(708074)	Religador de Distribuição	203	0,08	16,24
20250601	6297498-1	RD(708074)	Religador de Distribuição	991	0,08	79,28
20250601	6297498-1	RD(716848)	Religador de Distribuição	1454	1,07	1555,78
20250601	6297498-1	RD(716848)	Religador de Distribuição	28	3,7	103,6
20250601	6297498-1	TD(2740)	Transformador Distribuição	100	7,63	763
20250601	6297498-1	TD(2740)	Transformador Distribuição	8	7,63	61,04
20250601	6295767-1	TD(53884)	Transformador Distribuição	8	3,73	29,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6297599-1	TD(24498)	Transformador Distribuição	52	13,37	695,24
20250601	6297478-1	FU(750)	Chave Fusível	246	13,03	3205,38
20250601	6297478-1	FU(750)	Chave Fusível	43	13,03	560,29
20250601	6295727-1	TD(52725)	Transformador Distribuição	18	3,55	63,9
20250601	6295132-1	FU(987622)	Chave Fusível	48	4	192
20250601	6295920-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	1	4,5	4,5
20250601	6295920-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	1	1,93	1,93
20250601	6297716-1	RD(707544)	Religador de Distribuição	1	1,47	1,47
20250601	6296049-1	FR(1324)	Chave Fusível Religadora	91	1,92	174,72
20250601	6296354-1	TD(16135)	Transformador Distribuição	45	13,1	589,5
20250601	6294225-1	TD(11810)	Transformador Distribuição	1	8,3	8,3
20250601	6294506-1	ELD01_ELD49512	Alimentador	156	8,6	1341,6
20250601	6294506-1	ELD02_ELD49513	Alimentador	1	8,6	8,6
20250601	6294506-1	ELD02_ELD49513	Alimentador	3	8,6	25,8
20250601	6294506-1	ELD02_ELD49513	Alimentador	2740	8,6	23564
20250601	6294506-1	ELD03_ELD49508	Alimentador	1671	8,6	14370,6
20250601	6294506-1	ELD52_ELD59504	Alimentador	141	8,6	1212,6
20250601	6295063-1	TD(36644)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20250601	6294506-1	ELD53_ELD59505	Alimentador	397	8,6	3414,2
20250601	6295723-1	TD(41898)	Transformador Distribuição	16	8,97	143,52
20250601	6297446-1	RD(16125)	Religador de Distribuição	3	8,32	24,96
20250601	6297446-1	RD(16125)	Religador de Distribuição	118	8,57	1011,26
20250601	6296508-1	TD(689216)	Transformador Distribuição	5	9,45	47,25
20250601	6296462-1	FU(689233)	Chave Fusível	34	9,03	307,02
20250601	6295631-1	FU(17568)	Chave Fusível	5	5,23	26,15
20250601	6295671-1	FU(721040)	Chave Fusível	2	5,88	11,76

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6296917-1	TD(652041)	Transformador Distribuição	1	19,78	19,78
20250601	6296879-1	TD(39519)	Transformador Distribuição	1	19,15	19,15
20250601	6296148-1	TD(49789)	Transformador Distribuição	2	6,9	13,8
20250601	6295310-1	FU(23834)	Chave Fusível	23	1,8	41,4
20250601	6295968-1	TD(28806)	Transformador Distribuição	1	5,3	5,3
20250601	6297877-1	TD(667431)	Transformador Distribuição	5	5,07	25,35
20250601	6298427-1	TD(25276)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250601	6298689-1	TD(133899802)	Transformador Distribuição	1	16,47	16,47
20250601	6295917-1	FIT52_FIT59504	Alimentador	151	1,75	264,25
20250601	6295917-1	FIT52_FIT59504	Alimentador	128	5,42	693,76
20250601	6297560-1	TD(666193)	Transformador Distribuição	4	25,62	102,48
20250601	6295490-1	FU(44710)	Chave Fusível	14	2,08	29,12
20250601	6295917-1	FIT52_FIT59504	Alimentador	28	2,63	73,64
20250601	6297848-1	TD(48778)	Transformador Distribuição	5	10,08	50,4
20250601	6294917-1	FU(38285)	Chave Fusível	10	2,17	21,7
20250601	6296774-1	TD(57619)	Transformador Distribuição	6	4,72	28,32
20250601	6297381-1	FU(38385)	Chave Fusível	50	4,12	206
20250601	6298199-1	FU(38385)	Chave Fusível	56	10,27	575,12
20250601	6299033-1	TD(46595)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20250601	6295265-1	TD(45858)	Transformador Distribuição	2	4,92	9,84
20250601	6295245-1	TD(45714)	Transformador Distribuição	7	5,63	39,41
20250601	6294749-1	TD(45714)	Transformador Distribuição	7	14,97	104,79
20250601	6296849-1	TD(9621)	Transformador Distribuição	9	25,8	232,2
20250601	6298193-1	TD(7414)	Transformador Distribuição	39	5,85	228,15

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6298736-1	TD(670593)	Transformador Distribuição	1	6,15	6,15
20250601	6299380-1	TD(9836)	Transformador Distribuição	35	9,33	326,55
20250601	6299173-1	TD(7419)	Transformador Distribuição	6	15,05	90,3
20250601	6299009-1	TD(7408)	Transformador Distribuição	118	8,02	946,36
20250601	6298996-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	27	3,73	100,71
20250601	6298996-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	117	1,68	196,56
20250601	6298996-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	150	1,65	247,5
20250601	6298996-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	42	5,5	231
20250601	6296815-1	TD(57177)	Transformador Distribuição	2	1,83	3,66
20250601	6298996-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	267	0,13	34,71
20250601	6294094-1	TD(53190)	Transformador Distribuição	1	6,28	6,28
20250601	6295980-1	TD(26777)	Transformador Distribuição	46	4,97	228,62
20250601	6295639-1	TD(29935)	Transformador Distribuição	115	3,72	427,8
20250601	6294506-1	IGU01_IGU49509	Alimentador	5099	8,6	43851,4
20250601	6299195-1	TD(657926)	Transformador Distribuição	3	33,05	99,15
20250601	6298731-1	TD(657955)	Transformador Distribuição	2	17,57	35,14
20250601	6297772-1	TD(39040)	Transformador Distribuição	1	8,13	8,13
20250601	6296855-1	FU(751678)	Chave Fusível	8	7,95	63,6
20250601	6295804-1	FU(751678)	Chave Fusível	8	4,82	38,56
20250601	6294506-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	2	8,6	17,2
20250601	6295601-1	FU(117664193)	Chave Fusível	5	31,52	157,6
20250601	6294931-1	FR(692608)	Chave Fusível Religadora	226	7,4	1672,4

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6294892-1	FR(30151)	Chave Fusível Religadora	8	2,87	22,96
20250601	6294888-1	TD(658326)	Transformador Distribuição	5	11,03	55,15
20250601	6294506-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	1156	8,6	9941,6
20250601	6295682-1	FU(97761515)	Chave Fusível	8	3,7	29,6
20250601	6296576-1	FR(30025)	Chave Fusível Religadora	6	21,12	126,72
20250601	6295884-1	FU(90002246)	Chave Fusível	1	7,28	7,28
20250601	6299210-1	FU(2448)	Chave Fusível	13	0,8	10,4
20250601	6295747-1	FR(678483)	Chave Fusível Religadora	64	7,1	454,4
20250601	6295584-1	FU(2445)	Chave Fusível	12	12,17	146,04
20250601	6294506-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	3157	8,6	27150,2
20250601	6298713-1	TD(730060)	Transformador Distribuição	2	10,7	21,4
20250601	6295131-1	FU(2448)	Chave Fusível	13	2,77	36,01
20250601	6295017-1	TD(676926)	Transformador Distribuição	3	2,53	7,59
20250601	6298713-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	31	10,7	331,7
20250601	6293944-1	FU(2448)	Chave Fusível	13	2,72	35,36
20250601	6297871-1	FR(30293)	Chave Fusível Religadora	94	4,6	432,4
20250601	6295244-1	TD(13895)	Transformador Distribuição	3	10,33	30,99
20250601	6294506-1	IGU53_IGU59507	Alimentador	269	8,6	2313,4
20250601	6294506-1	IGU53_IGU59507	Alimentador	1	8,6	8,6
20250601	6295244-1	FU(2182)	Chave Fusível	14	4,33	60,62
20250601	6295943-1	FU(2183)	Chave Fusível	9	3,8	34,2
20250601	6297104-1	TD(673829)	Transformador Distribuição	1	23,05	23,05
20250601	6296030-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	3	30,32	90,96
20250601	6296030-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	1	30,57	30,57
20250601	6296030-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	6	30,07	180,42
20250601	6296030-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	7	29,83	208,81

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6296030-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	1	29,57	29,57
20250601	6296030-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	1	29,48	29,48
20250601	6296030-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	25	1,87	46,75
20250601	6296030-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	6	3,7	22,2
20250601	6296030-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	1	29,47	29,47
20250601	6294782-1	TD(26337)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20250601	6294760-1	TD(26362)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20250601	6294506-1	CS(NAV429-30)	Seccionalizador Eletrônica	1	0,05	0,05
20250601	6299002-1	FU(30008)	Chave Fusível	39	3,7	144,3
20250601	6299076-1	TD(48448)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20250601	6294322-1	TD(40259)	Transformador Distribuição	8	0,82	6,56
20250601	6294506-1	ELD01_ELD49512	Alimentador	4	8,6	34,4
20250601	6294506-1	ITQ01_ITQ49501	Alimentador	3967	8,6	34116,2
20250601	6294885-1	TD(40245)	Transformador Distribuição	8	6,38	51,04
20250601	6294894-1	TD(42444)	Transformador Distribuição	6	3,7	22,2
20250601	6295743-1	FU(2437)	Chave Fusível	101	16,73	1689,73
20250601	6297563-1	FU(675739)	Chave Fusível	4	7,7	30,8
20250601	6294506-1	ITQ02_ITQ49502	Alimentador	1860	8,6	15996
20250601	6295966-1	TD(40433)	Transformador Distribuição	5	9,77	48,85
20250601	6298478-1	TD(28892)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20250601	6296426-1	FU(3218)	Chave Fusível	471	2,22	1045,62
20250601	6297148-1	TD(49846)	Transformador Distribuição	2	1,35	2,7
20250601	6294084-1	TD(2273)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295994-1	TD(22990)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20250601	6298810-1	TD(7402871)	Transformador Distribuição	7	10,1	70,7
20250601	6297934-1	TD(49846)	Transformador Distribuição	2	4,77	9,54
20250601	6295565-1	FU(39112)	Chave Fusível	141	9,77	1377,57
20250601	6297505-1	TD(801)	Transformador Distribuição	66	4,35	287,1
20250601	6296726-1	JAG01_JAG49502	Alimentador	410	1,62	664,2
20250601	6297173-1	TD(666684)	Transformador Distribuição	3	17,2	51,6
20250601	6297270-1	TD(697228)	Transformador Distribuição	1	17,3	17,3
20250601	6296726-1	JAG01_JAG49502	Alimentador	317	1,58	500,86
20250601	6296726-1	JAG01_JAG49502	Alimentador	1502	0,23	345,46
20250601	6295687-1	FU(27444)	Chave Fusível	20	10,07	201,4
20250601	6296454-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	1	2,02	2,02
20250601	6296163-1	TD(42096)	Transformador Distribuição	1	27,65	27,65
20250601	6296138-1	TD(21369)	Transformador Distribuição	4	8,1	32,4
20250601	6296041-1	TD(738357)	Transformador Distribuição	1	9,4	9,4
20250601	6295729-1	TD(722667)	Transformador Distribuição	2	5,7	11,4
20250601	6295687-1	CF(10453)	Chave Faca	17	0,83	14,11
20250601	6296454-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	1	1,67	1,67
20250601	6297944-1	TD(19766)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20250601	6296012-1	TD(22501)	Transformador Distribuição	1	6,85	6,85
20250601	6296303-1	TD(52595)	Transformador Distribuição	1	12,02	12,02
20250601	6297517-1	FU(24754)	Chave Fusível	3	3,92	11,76
20250601	6296652-1	TD(8975)	Transformador Distribuição	19	4,05	76,95

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6296346-1	TD(9006)	Transformador Distribuição	76	2,07	157,32
20250601	6294710-1	TD(61528727)	Transformador Distribuição	98	1,25	122,5
20250601	6296733-1	TD(44135)	Transformador Distribuição	45	1,92	86,4
20250601	6294976-1	TD(56315)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20250601	6294791-1	TD(61528727)	Transformador Distribuição	98	3,15	308,7
20250601	6294928-1	TD(32168)	Transformador Distribuição	1	1,65	1,65
20250601	6296492-1	FU(720520)	Chave Fusível	2	5,48	10,96
20250601	6299149-1	TD(33070)	Transformador Distribuição	1	0,98	0,98
20250601	6297531-1	TD(673686)	Transformador Distribuição	17	9,23	156,91
20250601	6295774-1	TD(14049)	Transformador Distribuição	2	3,52	7,04
20250601	6295806-1	TD(21117)	Transformador Distribuição	1	7,92	7,92
20250601	6297241-1	FU(691952)	Chave Fusível	6	22,57	135,42
20250601	6296946-1	TD(21334)	Transformador Distribuição	1	24,5	24,5
20250601	6294122-1	TD(21358)	Transformador Distribuição	3	14,03	42,09
20250601	6297746-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	268	2,72	728,96
20250601	6296409-1	RD(58479990)	Religador de Distribuição	9	6,3	56,7
20250601	6296409-1	RD(58479990)	Religador de Distribuição	4	5,97	23,88
20250601	6298146-1	FU(21540)	Chave Fusível	2	8,28	16,56
20250601	6298092-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	1	15,18	15,18
20250601	6296409-1	RD(58479990)	Religador de Distribuição	9	3,43	30,87
20250601	6295392-1	CF(12858)	Chave Faca	14	0,57	7,98
20250601	6295392-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	69	4,58	316,02
20250601	6295392-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	34	2,98	101,32

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295392-1	RD(722666)	Religador de Distribuição	186	0,33	61,38
20250601	6294697-1	TD(719337)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20250601	6294262-1	TD(57338)	Transformador Distribuição	2	18,55	37,1
20250601	6297020-1	TD(28750)	Transformador Distribuição	2	25,07	50,14
20250601	6294207-1	TD(47356)	Transformador Distribuição	4	13,8	55,2
20250601	6296923-1	TD(58832)	Transformador Distribuição	2	20,78	41,56
20250601	6298504-1	TD(56105404)	Transformador Distribuição	1	9,83	9,83
20250601	6294966-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	25	3,63	90,75
20250601	6296488-1	FU(79241484)	Chave Fusível	2	30,72	61,44
20250601	6299302-1	TD(25708)	Transformador Distribuição	1	41,5	41,5
20250601	6295431-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	4	16,63	66,52
20250601	6295431-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	25	0,67	16,75
20250601	6295431-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	12	5,72	68,64
20250601	6295431-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	29	0,43	12,47
20250601	6295431-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	57	3,8	216,6
20250601	6295431-1	CF(753612)	Chave Faca	3	15,32	45,96
20250601	6295431-1	[MT]PA(14172)	Alimentador	70	22,88	1601,6
20250601	6294966-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	57	7,08	403,56
20250601	6294966-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	12	7,08	84,96
20250601	6294966-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	4	7,02	28,08
20250601	6294148-1	TD(21184)	Transformador Distribuição	1	12,13	12,13

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6294506-1	CS(NAV429-56)	Seccionalizador Eletrônica	1	0,05	0,05
20250601	6296034-1	TD(9390)	Transformador Distribuição	95	3,32	315,4
20250601	6297238-1	TD(8411)	Transformador Distribuição	48	1,28	61,44
20250601	6298252-1	TD(46201)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20250601	6298558-1	FU(27911)	Chave Fusível	3	32,73	98,19
20250601	6294506-1	MNO02_MNO49502	Alimentador	242	8,6	2081,2
20250601	6294506-1	MNO01_MNO49501	Alimentador	3748	8,6	32232,8
20250601	6298852-1	TD(700701)	Transformador Distribuição	43	0,98	42,14
20250601	6298753-1	TD(7293)	Transformador Distribuição	105	1,65	173,25
20250601	6294506-1	MNO01_MNO49501	Alimentador	4	8,6	34,4
20250601	6294506-1	MNO02_MNO49502	Alimentador	5613	8,6	48271,8
20250601	6294873-1	RD(723027)	Religador de Distribuição	3	6,03	18,09
20250601	6294873-1	RD(723027)	Religador de Distribuição	24	3,85	92,4
20250601	6294873-1	RD(723027)	Religador de Distribuição	5	7,13	35,65
20250601	6294873-1	RD(723027)	Religador de Distribuição	20	6,95	139
20250601	6297933-1	FU(14364)	Chave Fusível	4	7,05	28,2
20250601	6298680-1	TD(739864)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20250601	6297858-1	TD(52426)	Transformador Distribuição	1	8,82	8,82
20250601	6295163-1	TD(50396)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20250601	6295923-1	TD(50501)	Transformador Distribuição	2	7	14
20250601	6297596-1	TD(50484)	Transformador Distribuição	1	12,25	12,25
20250601	6298598-1	TD(26203)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08
20250601	6298462-1	FU(17814)	Chave Fusível	8	25,83	206,64
20250601	6298462-1	FU(17814)	Chave Fusível	2	2,78	5,56

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6294616-1	FR(2904)	Chave Fusível Religadora	21	0,83	17,43
20250601	6293921-1	FU(20539)	Chave Fusível	8	7	56
20250601	6298536-1	FU(17990)	Chave Fusível	1	23,32	23,32
20250601	6295751-1	FU(20539)	Chave Fusível	9	6	54
20250601	6298333-1	TD(707329)	Transformador Distribuição	6	1,67	10,02
20250601	6295311-1	TD(707349)	Transformador Distribuição	9	4,03	36,27
20250601	6294506-1	CS(NAV429-06)	Seccionalizador Eletrônica	2181	0,05	109,05
20250601	6294506-1	CS(NAV429-24)	Seccionalizador Eletrônica	2648	0,05	132,4
20250601	6294506-1	CS(NAV429-30)	Seccionalizador Eletrônica	6172	0,05	308,6
20250601	6298802-1	TD(52446)	Transformador Distribuição	112	0,9	100,8
20250601	6294506-1	CS(NAV429-06)	Seccionalizador Eletrônica	2	0,05	0,1
20250601	6294506-1	CS(NAV429-30)	Seccionalizador Eletrônica	2	0,05	0,1
20250601	6294506-1	CS(NAV429-24)	Seccionalizador Eletrônica	1	0,05	0,05
20250601	6294506-1	CS(NAV429-16)	Seccionalizador Eletrônica	5327	0,05	266,35
20250601	6295606-1	TD(7034)	Transformador Distribuição	58	2,72	157,76
20250601	6294506-1	CS(NAV429-56)	Seccionalizador Eletrônica	4347	0,05	217,35
20250601	6297261-1	TD(7006)	Transformador Distribuição	64	2,85	182,4
20250601	6298862-1	TD(698079)	Transformador Distribuição	58	1,02	59,16
20250601	6294506-1	CS(NAV429-80)	Seccionalizador Eletrônica	3018	0,05	150,9
20250601	6299001-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	20	8,02	160,4
20250601	6299001-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	54	3,62	195,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6299001-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	20	2,73	54,6
20250601	6299272-1	TD(35220)	Transformador Distribuição	7	23,85	166,95
20250601	6294786-1	TD(35567)	Transformador Distribuição	3	13	39
20250601	6298383-1	TD(32559)	Transformador Distribuição	1	3,1	3,1
20250601	6297486-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	303	7,25	2196,75
20250601	6297486-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	7	4,85	33,95
20250601	6297486-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	18	3,73	67,14
20250601	6297486-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	43	2,48	106,64
20250601	6296843-1	TD(35562)	Transformador Distribuição	2	27,23	54,46
20250601	6296371-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	211	3,45	727,95
20250601	6296371-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	344	3,35	1152,4
20250601	6296371-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	3	3	9
20250601	6294014-1	FU(23053)	Chave Fusível	415	1,3	539,5
20250601	6296004-1	FU(31119)	Chave Fusível	1	6,2	6,2
20250601	6296486-1	C 94402	Unidade Consumidora	1	5,17	5,17
20250601	6295044-1	TD(23611)	Transformador Distribuição	2	4,18	8,36
20250601	6296862-1	TD(685911)	Transformador Distribuição	2	3,55	7,1
20250601	6295684-1	FU(20992)	Chave Fusível	3	4,05	12,15
20250601	6296101-1	FU(19573)	Chave Fusível	6	6,62	39,72
20250601	6296347-1	TD(25403)	Transformador Distribuição	1	25,2	25,2
20250601	6299244-1	TD(19663)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20250601	6298875-1	TD(48659)	Transformador Distribuição	1	28,68	28,68

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6298615-1	TD(28537)	Transformador Distribuição	1	0,88	0,88
20250601	6296447-1	FR(40231)	Chave Fusível Religadora	7	21,42	149,94
20250601	6296447-1	FR(40231)	Chave Fusível Religadora	3	23,33	69,99
20250601	6296447-1	FR(40231)	Chave Fusível Religadora	8	25,45	203,6
20250601	6296685-1	TD(20508)	Transformador Distribuição	1	23,15	23,15
20250601	6296926-1	FR(35941)	Chave Fusível Religadora	54	23,55	1271,7
20250601	6297424-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	158	0,08	12,64
20250601	6297473-1	TD(18361)	Transformador Distribuição	1	6,85	6,85
20250601	6297589-1	TD(18344)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250601	6297721-1	FU(35945)	Chave Fusível	6	8,17	49,02
20250601	6297804-1	TD(714104)	Transformador Distribuição	1	9,15	9,15
20250601	6297977-1	TD(751878)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20250601	6297480-1	RD(747025)	Religador de Distribuição	7	7,87	55,09
20250601	6297480-1	RD(747025)	Religador de Distribuição	1114	1,33	1481,62
20250601	6296351-1	TD(16934)	Transformador Distribuição	1	9,73	9,73
20250601	6296697-1	TD(703830)	Transformador Distribuição	1	27,8	27,8
20250601	6296705-1	TD(726155)	Transformador Distribuição	2	6,03	12,06
20250601	6294090-1	TD(9428)	Transformador Distribuição	79	2,7	213,3
20250601	6295878-1	TD(47479)	Transformador Distribuição	1	27,27	27,27
20250601	6296787-1	TD(16973)	Transformador Distribuição	2	5,73	11,46

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6296084-1	TD(16973)	Transformador Distribuição	2	1,32	2,64
20250601	6297040-1	TD(731992)	Transformador Distribuição	2	40,62	81,24
20250601	6299058-1	TD(17506)	Transformador Distribuição	7	27,02	189,14
20250601	6295592-1	TD(22574)	Transformador Distribuição	3	20,48	61,44
20250601	6295576-1	TD(49903)	Transformador Distribuição	1	14,98	14,98
20250601	6295274-1	CF(8986)	Chave Faca	3	2,67	8,01
20250601	6295274-1	[MT]PA(14169)	Alimentador	47	6,4	300,8
20250601	6295274-1	[MT]PA(14169)	Alimentador	54	6,32	341,28
20250601	6295380-1	PE(18275221)	Ponto de conexão	1	3,07	3,07
20250601	6297005-1	TD(57472)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20250601	6309064-1	CF(90818105)	Chave Faca	121	4,47	540,87
20250601	6309064-1	TD(9483)	Transformador Distribuição	47	4,47	210,09
20250601	6297592-1	TD(32493)	Transformador Distribuição	1	35,22	35,22
20250601	6309064-1	TD(55776)	Transformador Distribuição	37	4,47	165,39
20250601	6296206-1	TD(15954)	Transformador Distribuição	1	26,9	26,9
20250601	6294010-1	TD(16021)	Transformador Distribuição	1	2,15	2,15
20250601	6296696-1	TD(15183)	Transformador Distribuição	1	6,5	6,5
20250601	6296650-1	TD(15492)	Transformador Distribuição	1	8,23	8,23
20250601	6295528-1	FU(689645)	Chave Fusível	4	7,05	28,2
20250601	6295218-1	RD(662409)	Religador de Distribuição	12	1,5	18
20250601	6295218-1	RD(662409)	Religador de Distribuição	7	2,5	17,5
20250601	6295218-1	RD(662409)	Religador de Distribuição	3	2,75	8,25
20250601	6295218-1	RD(662409)	Religador de Distribuição	2	3,42	6,84

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6299004-1	TD(58992)	Transformador Distribuição	2	5,35	10,7
20250601	6295375-1	FU(21599)	Chave Fusível	2	20,72	41,44
20250601	6296817-1	TD(17910)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20250601	6298245-1	FU(22099)	Chave Fusível	4	22,25	89
20250601	6295218-1	RD(662409)	Religador de Distribuição	4	16,68	66,72
20250601	6295739-1	CF(25519243)	Chave Faca	37	0,52	19,24
20250601	6294202-1	TD(696878)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20250601	6295739-1	TD(719061)	Transformador Distribuição	20	10,47	209,4
20250601	6295739-1	[MT]PA(14188)	Alimentador	27	10,47	282,69
20250601	6296545-1	TD(8160)	Transformador Distribuição	52	5,13	266,76
20250601	6295668-1	TD(8160)	Transformador Distribuição	52	2,1	109,2
20250601	6298288-1	TD(24566)	Transformador Distribuição	53	7,4	392,2
20250601	6296366-1	TD(53281)	Transformador Distribuição	91	7,28	662,48
20250601	6296748-1	FU(23768)	Chave Fusível	2	25,38	50,76
20250601	6294506-1	PRE51_PRE59506	Alimentador	53	8,6	455,8
20250601	6295908-1	FU(12566)	Chave Fusível	5	5,83	29,15
20250601	6297462-1	FU(12566)	Chave Fusível	5	15	75
20250601	6298306-1	FU(12930)	Chave Fusível	1	1,3	1,3
20250601	6299135-1	FU(35333)	Chave Fusível	34	11,4	387,6
20250601	6294944-1	TD(684016)	Transformador Distribuição	2	5,18	10,36
20250601	6297496-1	CE(984)	Chave Seccionadora	639	11,22	7169,58
20250601	6294731-1	TD(723932)	Transformador Distribuição	1	17,65	17,65
20250601	6295665-1	TD(49119)	Transformador Distribuição	1	1,7	1,7
20250601	6295957-1	RD(735992)	Religador de Distribuição	13	3,18	41,34
20250601	6295957-1	RD(735992)	Religador de Distribuição	6	24,97	149,82

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295957-1	RD(735992)	Religador de Distribuição	28	25,08	702,24
20250601	6297426-1	TD(676353)	Transformador Distribuição	2	17,4	34,8
20250601	6297496-1	CE(984)	Chave Seccionadora	40	11,22	448,8
20250601	6297912-1	TD(43087)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20250601	6298006-1	TD(37290)	Transformador Distribuição	1	20,68	20,68
20250601	6298006-1	FU(16820)	Chave Fusível	3	20,68	62,04
20250601	6298845-1	FU(38594)	Chave Fusível	14	23,85	333,9
20250601	6298845-1	FU(38594)	Chave Fusível	4	23,85	95,4
20250601	6297426-1	TD(676353)	Transformador Distribuição	52	17,4	904,8
20250601	6299037-1	TD(13441)	Transformador Distribuição	1	6,88	6,88
20250601	6298518-1	FU(18432)	Chave Fusível	4	21,53	86,12
20250601	6297885-1	TD(18534)	Transformador Distribuição	1	24,32	24,32
20250601	6297879-1	TD(27614)	Transformador Distribuição	1	24,7	24,7
20250601	6295872-1	FR(18497)	Chave Fusível Religadora	14	14,17	198,38
20250601	6296178-1	TD(18331)	Transformador Distribuição	1	14,52	14,52
20250601	6295988-1	FU(36010)	Chave Fusível	4	26,77	107,08
20250601	6295921-1	FU(10815)	Chave Fusível	60	13,95	837
20250601	6296777-1	FR(18398)	Chave Fusível Religadora	3	22,93	68,79
20250601	6296363-1	TD(16318)	Transformador Distribuição	4	8,23	32,92
20250601	6295336-1	TD(38318)	Transformador Distribuição	1	1,47	1,47
20250601	6295708-1	TD(742160)	Transformador Distribuição	1	6,28	6,28
20250601	6295839-1	TD(35923)	Transformador Distribuição	1	8,28	8,28
20250601	6295950-1	FU(39070)	Chave Fusível	1	8,05	8,05
20250601	6295972-1	FU(10951)	Chave Fusível	1	5,38	5,38
20250601	6297630-1	FU(35782)	Chave Fusível	1	2,12	2,12

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6296294-1	FU(14050)	Chave Fusível	3	5,33	15,99
20250601	6297294-1	TD(742157)	Transformador Distribuição	4	1,87	7,48
20250601	6299106-1	TD(43572)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20250601	6295697-1	FU(99908498)	Chave Fusível	15	3,63	54,45
20250601	6297219-1	TD(49393)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20250601	6296230-1	FU(39052)	Chave Fusível	1	9,57	9,57
20250601	6295758-1	TD(715096)	Transformador Distribuição	6	3,7	22,2
20250601	6294936-1	TD(40012)	Transformador Distribuição	1	5,63	5,63
20250601	6297085-1	FU(14856)	Chave Fusível	1	0,95	0,95
20250601	6297000-1	FU(16585)	Chave Fusível	22	1,98	43,56
20250601	6296753-1	TD(67166748)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20250601	6296561-1	TD(58761)	Transformador Distribuição	1	11,2	11,2
20250601	6299038-1	TD(705300)	Transformador Distribuição	1	8,4	8,4
20250601	6297966-1	FU(6750)	Chave Fusível	7	1,35	9,45
20250601	6295757-1	TD(682522)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20250601	6299366-1	TD(654493)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20250601	6297103-1	TD(55330)	Transformador Distribuição	1	0,28	0,28
20250601	6296111-1	FU(741720)	Chave Fusível	2	28,82	57,64
20250601	6295899-1	TD(4890866)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20250601	6297101-1	FU(8364712)	Chave Fusível	2	0,5	1
20250601	6297391-1	FU(10201)	Chave Fusível	13	11,13	144,69
20250601	6296457-1	FU(10191)	Chave Fusível	15	7,92	118,8
20250601	6298658-1	FU(16764)	Chave Fusível	10	3,88	38,8
20250601	6297518-1	TD(18718)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250601	6297088-1	TD(43535)	Transformador Distribuição	3	6,42	19,26

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295688-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	1	9,08	9,08
20250601	6293960-1	TD(14258)	Transformador Distribuição	6	1,23	7,38
20250601	6294020-1	TD(18969)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20250601	6294039-1	FU(16737)	Chave Fusível	2	2,3	4,6
20250601	6294218-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	25	3,48	87
20250601	6294218-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	13	3,85	50,05
20250601	6294218-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	11	5,57	61,27
20250601	6294780-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	14,02	98,14
20250601	6294884-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	36	3,93	141,48
20250601	6294884-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	4,72	4,72
20250601	6294884-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	3	8,85	26,55
20250601	6294884-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	2	6,18	12,36
20250601	6294884-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	2	65,02	130,04
20250601	6294884-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	78,95	78,95
20250601	6294884-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	2	80,17	160,34
20250601	6294884-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	2	84,93	169,86
20250601	6294974-1	TD(41511)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20250601	6295632-1	RD(700150)	Religador de Distribuição	91	2,67	242,97
20250601	6295632-1	RD(700150)	Religador de Distribuição	10	3,72	37,2
20250601	6295632-1	RD(700150)	Religador de Distribuição	2	6,68	13,36
20250601	6295632-1	RD(700150)	Religador de Distribuição	29	31,57	915,53

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295669-1	TD(760471)	Transformador Distribuição	1	34,47	34,47
20250601	6295688-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	5	2,67	13,35
20250601	6295688-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	20	3,65	73
20250601	6297860-1	TD(36803)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20250601	6295688-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	81	9,08	735,48
20250601	6295688-1	CF(11953)	Chave Faca	20	5,35	107
20250601	6295702-1	FU(16758)	Chave Fusível	3	26,52	79,56
20250601	6295811-1	FR(18462)	Chave Fusível Religadora	26	13,43	349,18
20250601	6296017-1	FU(10818)	Chave Fusível	13	27,85	362,05
20250601	6296956-1	FU(736366)	Chave Fusível	4	31,5	126
20250601	6297485-1	TD(650554)	Transformador Distribuição	1	16,57	16,57
20250601	6297836-1	TD(708078)	Transformador Distribuição	1	25,3	25,3
20250601	6298031-1	FU(18492)	Chave Fusível	2	4,43	8,86
20250601	6298244-1	TD(18832)	Transformador Distribuição	2	4,55	9,1
20250601	6298800-1	TD(25881)	Transformador Distribuição	1	17,08	17,08
20250601	6294218-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	3,48	3,48
20250601	6294884-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	3,93	3,93
20250601	6295632-1	RD(700150)	Religador de Distribuição	1	2,67	2,67
20250601	6293960-1	TD(14258)	Transformador Distribuição	2	1,23	2,46
20250601	6294218-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	3,85	3,85
20250601	6294780-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	14,02	28,04
20250601	6294884-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	84,93	84,93
20250601	6295632-1	RD(700150)	Religador de Distribuição	1	3,72	3,72

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6295632-1	RD(700150)	Religador de Distribuição	1	31,45	31,45
20250601	6295688-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	1	3,65	3,65
20250601	6295688-1	CF(11953)	Chave Faca	1	5,35	5,35
20250601	6296063-1	TD(719042)	Transformador Distribuição	1	15,67	15,67
20250601	6298774-1	FU(735644)	Chave Fusível	2	2,72	5,44
20250601	6298389-1	TD(719042)	Transformador Distribuição	1	5,5	5,5
20250601	6298054-1	TD(13404)	Transformador Distribuição	1	24,45	24,45
20250601	6296249-1	TD(13392)	Transformador Distribuição	1	24,35	24,35
20250601	6296153-1	FU(16546)	Chave Fusível	14	11,98	167,72
20250601	6296197-1	TD(54916)	Transformador Distribuição	2	4,25	8,5
20250601	6297722-1	FU(19457)	Chave Fusível	2	7,65	15,3
20250601	6295802-1	TD(672283)	Transformador Distribuição	59	1,17	69,03
20250601	6298976-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	1	14,78	14,78
20250601	6294506-1	CS(NAV429-16)	Seccionalizador Eletrônica	1	0,05	0,05
20250601	6297716-1	RD(707544)	Religador de Distribuição	1	2,6	2,6
20250601	6297499-1	FR(7833)	Chave Fusível Religadora	25	32,32	808
20250601	6297031-1	TD(19012)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20250601	6297719-1	FU(128253194)	Chave Fusível	4	10,82	43,28
20250601	6296157-1	FU(728160)	Chave Fusível	3	1,15	3,45
20250601	6296137-1	FU(20889)	Chave Fusível	2	2,37	4,74
20250601	6295797-1	FR(17931745)	Chave Fusível Religadora	26	4,32	112,32
20250601	6295332-1	TD(19012)	Transformador Distribuição	1	3,5	3,5
20250601	6299180-1	FU(20920)	Chave Fusível	5	9,1	45,5
20250601	6293930-1	FU(20512)	Chave Fusível	6	7,78	46,68
20250601	6298402-1	FU(86266460)	Chave Fusível	33	2,35	77,55

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6298155-1	FU(20495)	Chave Fusível	10	4,32	43,2
20250601	6296431-1	FU(37357)	Chave Fusível	2	3,63	7,26
20250601	6297543-1	FR(696581)	Chave Fusível Religadora	19	3,32	63,08
20250601	6297115-1	TD(704291)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20250601	6294284-1	FU(8145)	Chave Fusível	163	3,62	590,06
20250601	6295400-1	FU(696784)	Chave Fusível	66	4,08	269,28
20250601	6297313-1	TD(682175)	Transformador Distribuição	44	2,63	115,72
20250601	6297711-1	FR(4876)	Chave Fusível Religadora	28	5,27	147,56
20250601	6295780-1	SIA03_SIA49514	Alimentador	923	0,85	784,55
20250601	6295780-1	SIA03_SIA49514	Alimentador	312	3,02	942,24
20250601	6295780-1	SIA03_SIA49514	Alimentador	1574	3,12	4910,88
20250601	6295780-1	SIA03_SIA49514	Alimentador	204	3,68	750,72
20250601	6295780-1	SIA03_SIA49514	Alimentador	1	3,12	3,12
20250601	6295780-1	TD(26586)	Transformador Distribuição	66	1,58	104,28
20250601	6295780-1	CF(747769)	Chave Faca	768	0,68	522,24
20250601	6295780-1	CF(129627273)	Chave Faca	1	0,58	0,58
20250601	6295780-1	CF(129627273)	Chave Faca	204	0,93	189,72
20250601	6295795-1	TD(14202)	Transformador Distribuição	1	11,2	11,2
20250601	6295780-1	SIA03_SIA49514	Alimentador	83	4,8	398,4
20250601	6294179-1	TD(674509)	Transformador Distribuição	5	4,03	20,15
20250601	6298981-1	FR(681068)	Chave Fusível Religadora	53	6,47	342,91
20250601	6295197-1	TD(29139)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20250601	6295535-1	RD(744741)	Religador de Distribuição	205	0,08	16,4
20250601	6295670-1	FR(4829)	Chave Fusível Religadora	2	4,83	9,66
20250601	6295833-1	TD(676073)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,1
20250601	6296279-1	TD(17361)	Transformador Distribuição	1	8,68	8,68

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6296532-1	RD(726091)	Religador de Distribuição	72	2,53	182,16
20250601	6296532-1	RD(726091)	Religador de Distribuição	15	2,95	44,25
20250601	6296827-1	FR(679424)	Chave Fusível Religadora	65	3,82	248,3
20250601	6296874-1	TD(678745)	Transformador Distribuição	2	28,22	56,44
20250601	6297024-1	TD(686547)	Transformador Distribuição	1	26,62	26,62
20250601	6297235-1	TD(17357)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,6
20250601	6297492-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	650	0,08	52
20250601	6297492-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	1401	0,78	1092,78
20250601	6297492-1	CF(39710)	Chave Faca	1	5,57	5,57
20250601	6297520-1	TD(48592)	Transformador Distribuição	5	5,83	29,15
20250601	6298520-1	TD(663634)	Transformador Distribuição	5	4,57	22,85
20250601	6297492-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20250601	6295011-1	FU(710955)	Chave Fusível	1	4,23	4,23
20250601	6296673-1	TD(20459)	Transformador Distribuição	2	20,4	40,8
20250601	6298246-1	TD(47104)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20250601	6297546-1	TD(679143)	Transformador Distribuição	3	7,32	21,96
20250601	6297449-1	TD(55779)	Transformador Distribuição	1	26,78	26,78
20250601	6298443-1	TD(20378)	Transformador Distribuição	1	19,78	19,78
20250601	6297472-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	96	5	480
20250601	6295896-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	0,78	1,56
20250601	6298403-1	TD(710585)	Transformador Distribuição	1	20,18	20,18

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6297723-1	TD(18691)	Transformador Distribuição	1	8,33	8,33
20250601	6297472-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	11	7,2	79,2
20250601	6295896-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	581	0,78	453,18
20250601	6295896-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	111	0,93	103,23
20250601	6297243-1	TD(58869)	Transformador Distribuição	1	17,93	17,93
20250601	6297472-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	4	5	20
20250601	6297472-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	7,43	7,43
20250601	6297472-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	84	7,43	624,12
20250601	6297700-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	12	12,05	144,6
20250601	6297700-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	19	12,6	239,4
20250601	6298822-1	FU(18727)	Chave Fusível	7	19,38	135,66
20250601	6295840-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	56	2,65	148,4
20250601	6295840-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	4	2,73	10,92
20250601	6295840-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	129	5	645
20250601	6299154-1	FU(14383)	Chave Fusível	4	27,92	111,68
20250601	6299065-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	31	26,87	832,97
20250601	6298789-1	TD(737456)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20250601	6297896-1	TD(655762)	Transformador Distribuição	1	14,65	14,65
20250601	6297633-1	TD(55192)	Transformador Distribuição	1	20,15	20,15
20250601	6297474-1	TD(16859)	Transformador Distribuição	1	11,55	11,55
20250601	6297195-1	TD(656384)	Transformador Distribuição	2	25,17	50,34
20250601	6296884-1	TD(671097)	Transformador Distribuição	1	26,7	26,7
20250601	6296737-1	TD(663558)	Transformador Distribuição	3	28,95	86,85

Relatório Situação de Emergência
Junho/2025
Código Único do Relatório: 20250601



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6296574-1	RD(728380)	Religador de Distribuição	2	1,65	3,3
20250601	6296574-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	8	0,08	0,64
20250601	6296574-1	RD(728380)	Religador de Distribuição	5	26,55	132,75
20250601	6296574-1	RD(728380)	Religador de Distribuição	6	5,5	33
20250601	6296574-1	RD(728380)	Religador de Distribuição	3	5,95	17,85
20250601	6296574-1	RD(728380)	Religador de Distribuição	5	5,88	29,4
20250601	6296574-1	RD(728380)	Religador de Distribuição	120	5,5	660
20250601	6295920-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	93	4,5	418,5
20250601	6295920-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	5	13,77	68,85
20250601	6295920-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	4	13,67	54,68
20250601	6295920-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	1	8,27	8,27
20250601	6295920-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	101	6,75	681,75
20250601	6295920-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	3	6,58	19,74
20250601	6295920-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	232	1,93	447,76
20250601	6295920-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	5	1,33	6,65
20250601	6295920-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	93	0,17	15,81
20250601	6296574-1	RD(728380)	Religador de Distribuição	4	8	32
20250601	6295920-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	1	6,75	6,75
20250601	6295920-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	6	1,93	11,58
20250601	6298376-1	TD(45761)	Transformador Distribuição	2	3,38	6,76

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6298912-1	TD(679904)	Transformador Distribuição	1	14,5	14,5
20250601	6294832-1	TD(18819)	Transformador Distribuição	2	11,43	22,86
20250601	6299083-1	FU(3584)	Chave Fusível	4	2,32	9,28
20250601	6296742-1	TD(25253)	Transformador Distribuição	1	23,62	23,62
20250601	6295179-1	TD(29672)	Transformador Distribuição	128	1,72	220,16
20250601	6295843-1	FU(2377)	Chave Fusível	140	3,83	536,2
20250601	6295843-1	FU(2376)	Chave Fusível	11	5,28	58,08
20250601	6297399-1	TD(10301)	Transformador Distribuição	94	2,33	219,02
20250601	6294875-1	FU(2427)	Chave Fusível	310	3,72	1153,2
20250601	6294506-1	SQU01_SQU49501	Alimentador	3731	8,6	32086,6
20250601	6293982-1	FU(2392)	Chave Fusível	15	3,52	52,8
20250601	6294506-1	SQU51_SQU59502	Alimentador	3120	8,6	26832
20250601	6295315-1	TD(717176)	Transformador Distribuição	29	1,4	40,6
20250601	6294506-1	SQU51_SQU59502	Alimentador	1	8,6	8,6
20250601	6295835-1	FR(27713)	Chave Fusível Religadora	11	29,75	327,25
20250601	6298434-1	TD(60977)	Transformador Distribuição	6	2,02	12,12
20250601	6295685-1	FU(725266)	Chave Fusível	20	10,75	215
20250601	6296144-1	TD(43259)	Transformador Distribuição	1	1,32	1,32
20250601	6294506-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	7	0,1	0,7
20250601	6294506-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	98	0,1	9,8
20250601	6299313-1	TD(29503)	Transformador Distribuição	1	9,67	9,67
20250601	6298980-1	FU(30980)	Chave Fusível	8	9,93	79,44
20250601	6297231-1	TD(753133)	Transformador Distribuição	32	3,43	109,76
20250601	6322443-1	RD(725598)	Religador de Distribuição	47	3,37	158,39
20250601	6322443-1	RD(725598)	Religador de Distribuição	45	2,32	104,4
20250601	6322443-1	RD(725598)	Religador de Distribuição	123	0,08	9,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250601	6298708-1	TD(19796)	Transformador Distribuição	1	14,58	14,58
20250601	6297078-1	TD(23312)	Transformador Distribuição	6	3,03	18,18
20250601	6322443-1	RD(725598)	Religador de Distribuição	31	3,5	108,5
20250601	6298686-1	TD(13635)	Transformador Distribuição	2	15,63	31,26
20250601	6297863-1	FU(9903)	Chave Fusível	4	2,05	8,2
20250601	6298999-1	FU(20037)	Chave Fusível	23	8,95	205,85
20250601	6298127-1	TD(694179)	Transformador Distribuição	1	33,62	33,62
20250601	6294170-1	TD(43516)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20250601	6294771-1	FU(18658)	Chave Fusível	1	25,03	25,03
20250601	6296025-1	FU(21662)	Chave Fusível	1	33,07	33,07
20250601	6297746-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	6	11,17	67,02
20250601	6299263-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	19	30,93	587,67
20250601	6297746-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	28	0,07	1,96
20250601	6297746-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	134	2,72	364,48
20250601	6297746-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	11	4,2	46,2
20250601	6296260-1	TD(21340)	Transformador Distribuição	1	33,45	33,45
20250601	6298909-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	33	22,02	726,66
20250601	6296490-1	FR(50196880)	Chave Fusível Religadora	20	28,95	579
20250601	6297740-1	FR(1736)	Chave Fusível Religadora	21	14,48	304,08
20250601	6295676-1	FU(29187)	Chave Fusível	14	4,93	69,02
20250601	6298372-1	FU(948)	Chave Fusível	71	3,15	223,65

ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
no período de 21/06/25 a 25/06/25 na Área de
Atuação da Energisa - MS**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 21 e 25/06/2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-19 na Figura 1.

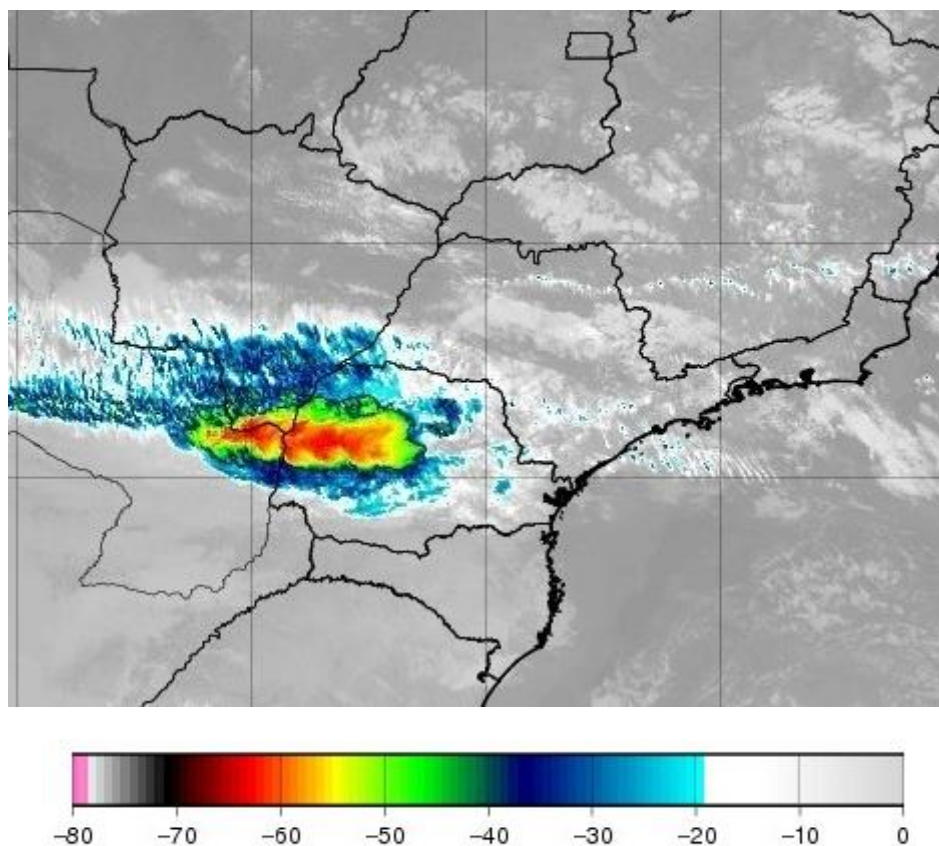


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 as 21:00 UT do dia 21/06. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.


2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO

A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.


Número de Raios - 345
(2025-06-21)

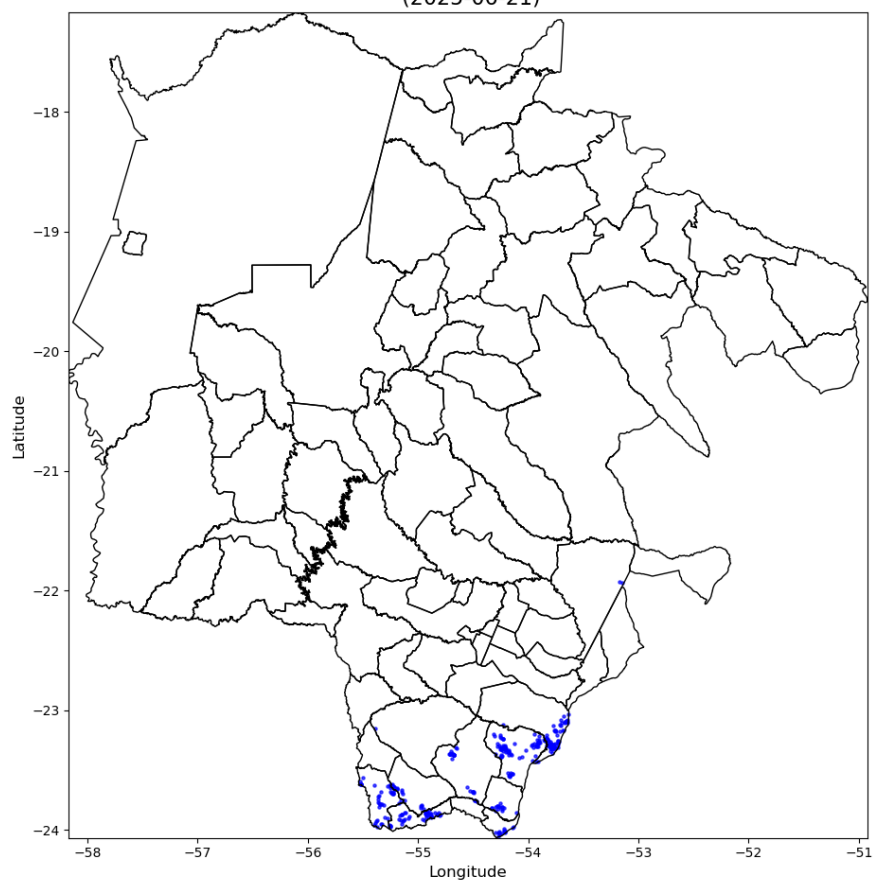


Número de Raios - 101
(2025-06-22)

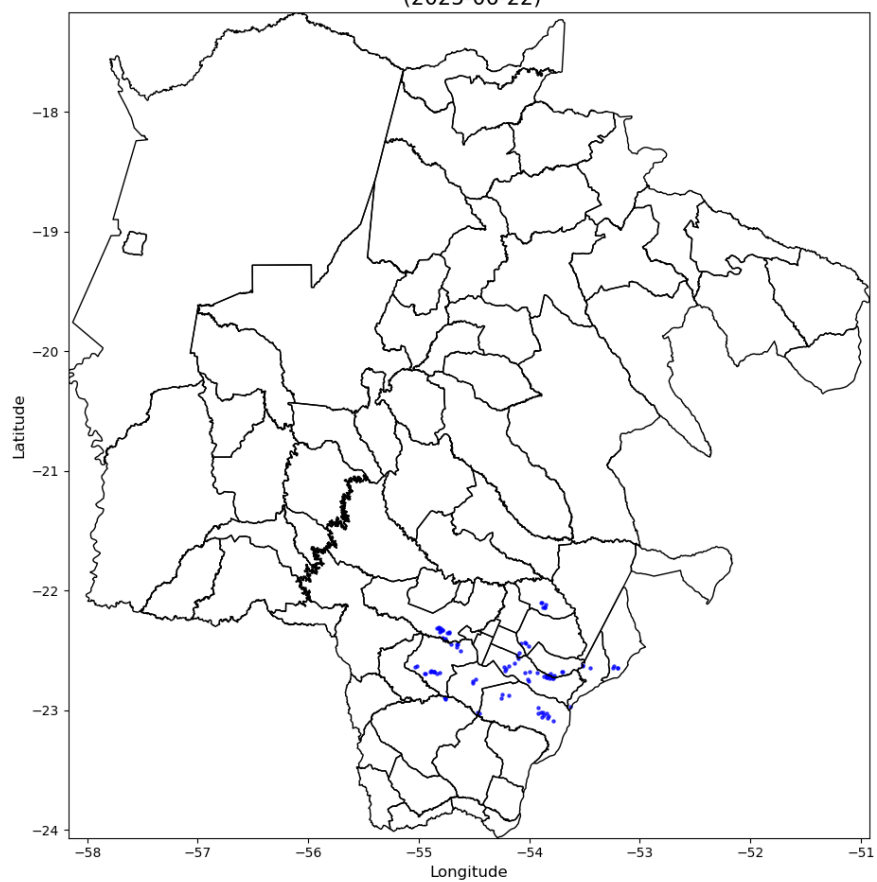

Número de Raios - 189517
(2025-06-23)

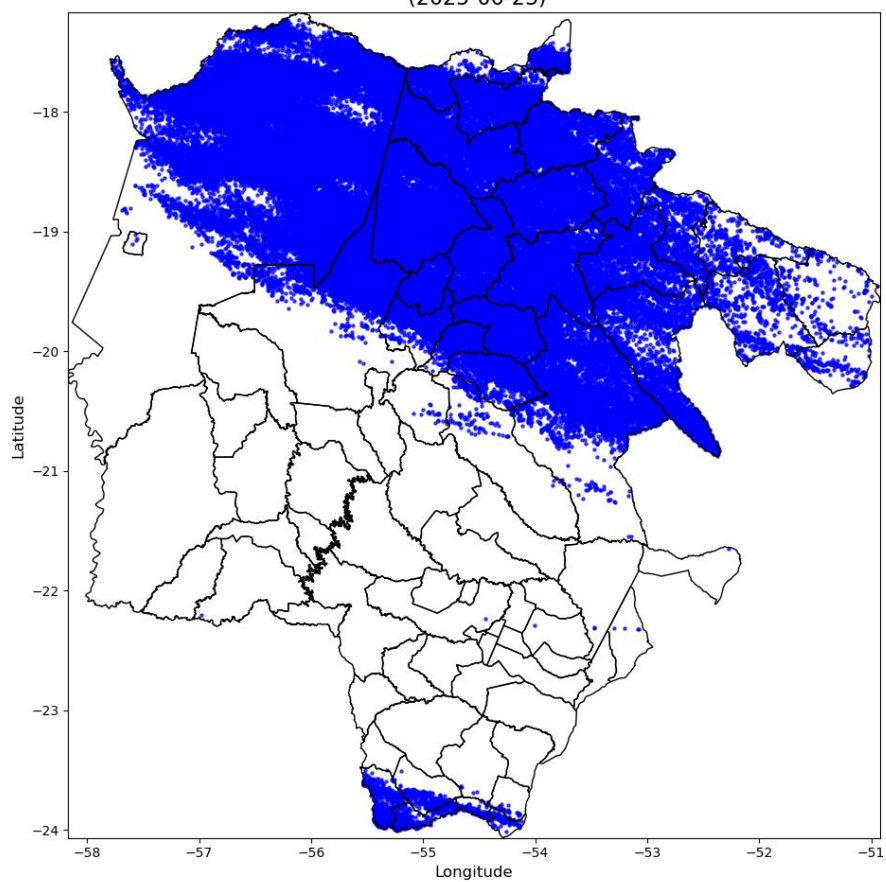

Número de Raios - 1803
(2025-06-24)

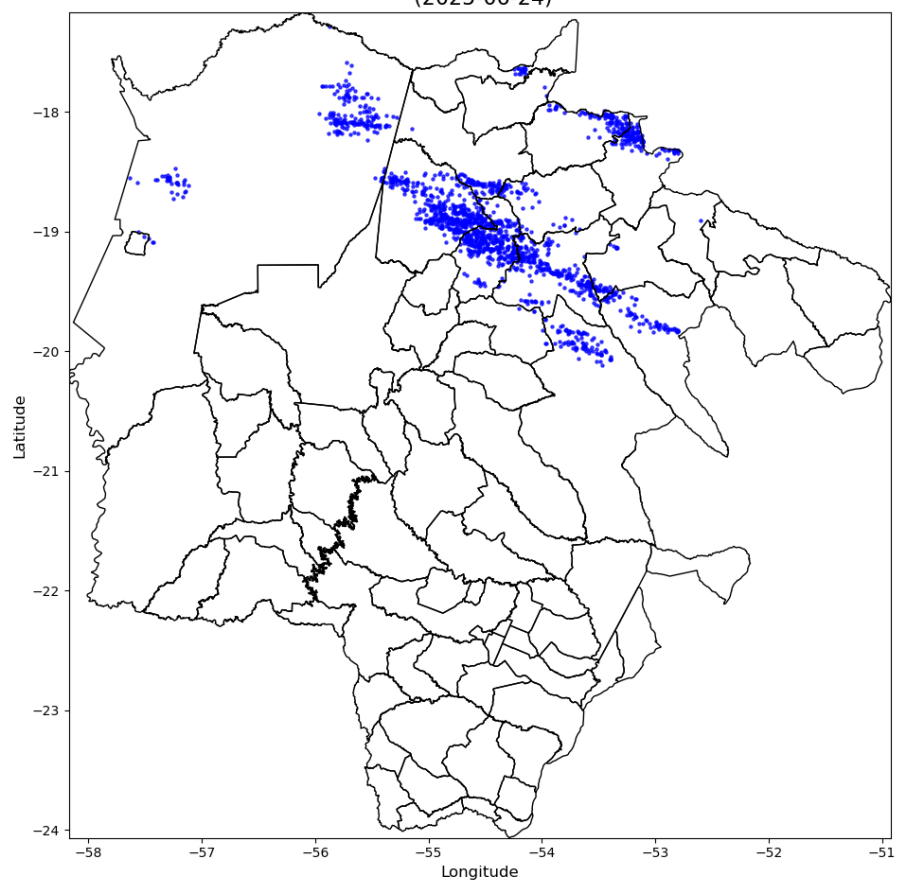

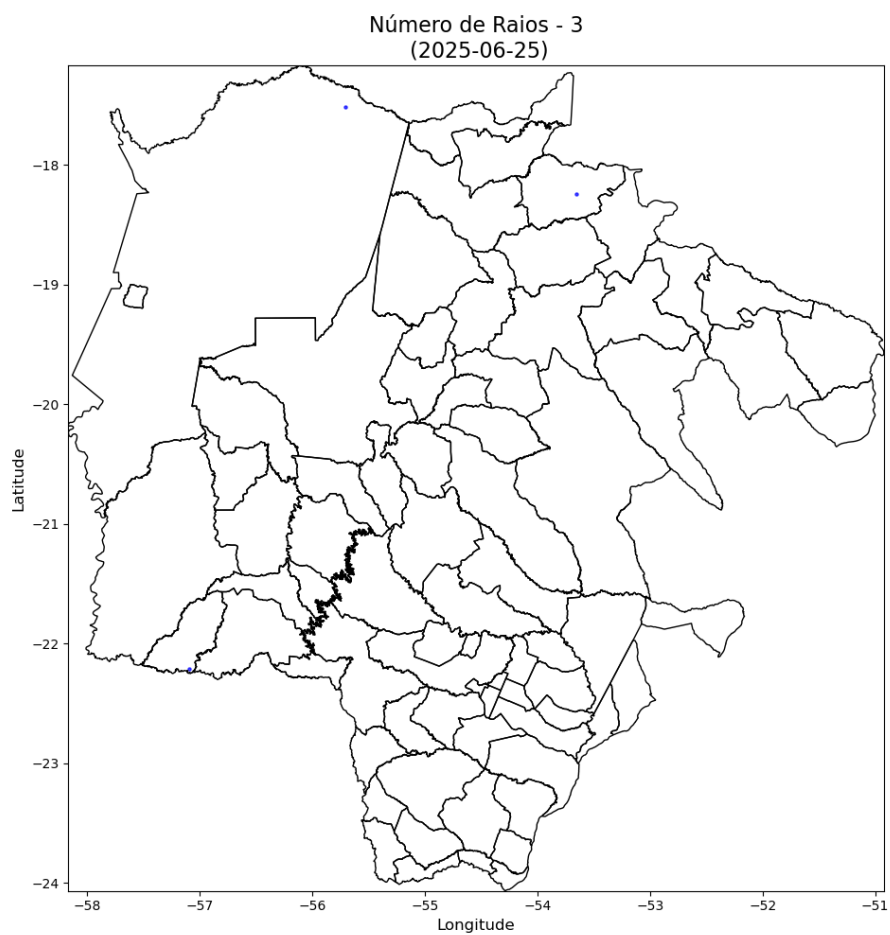
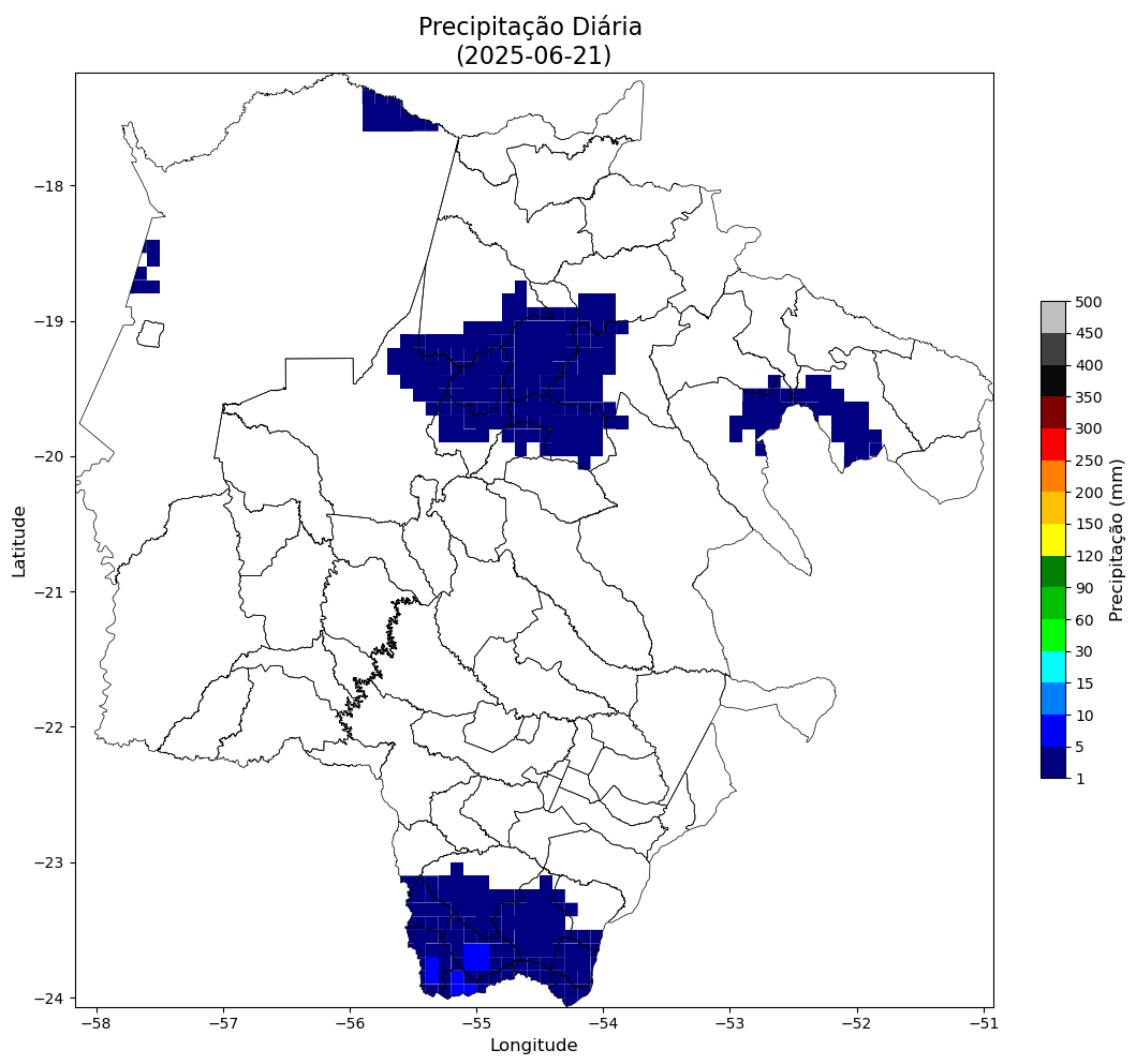
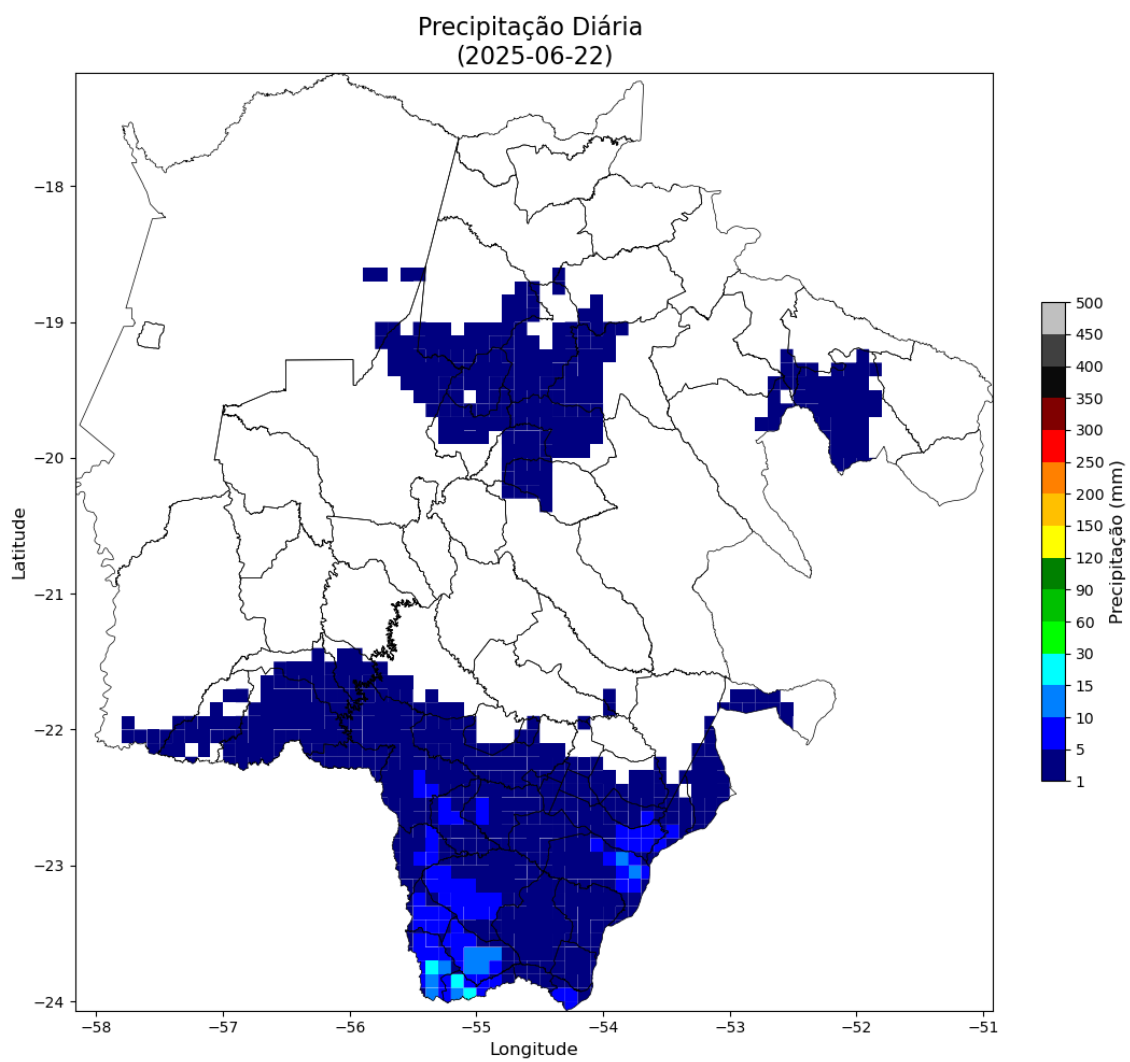
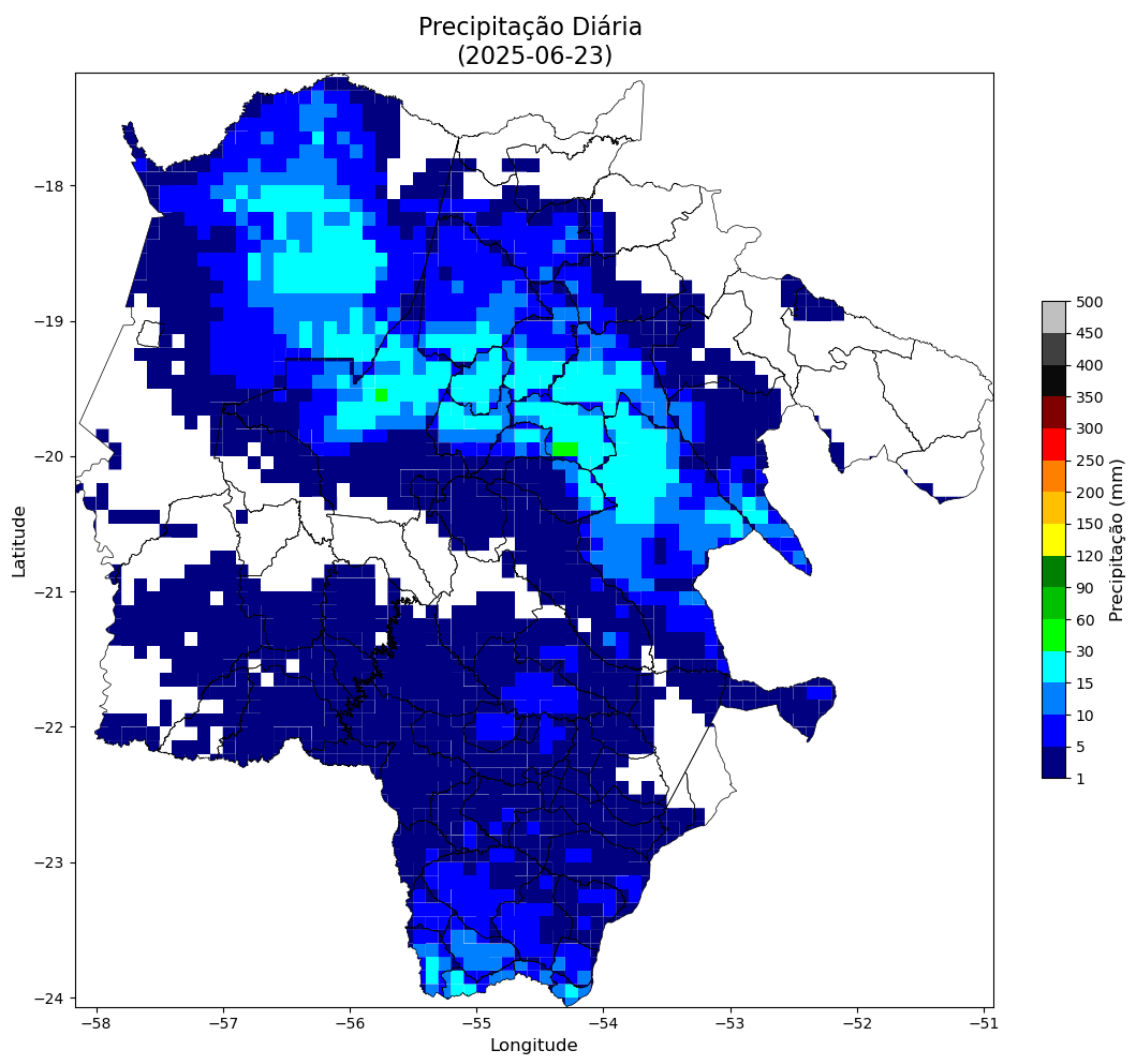
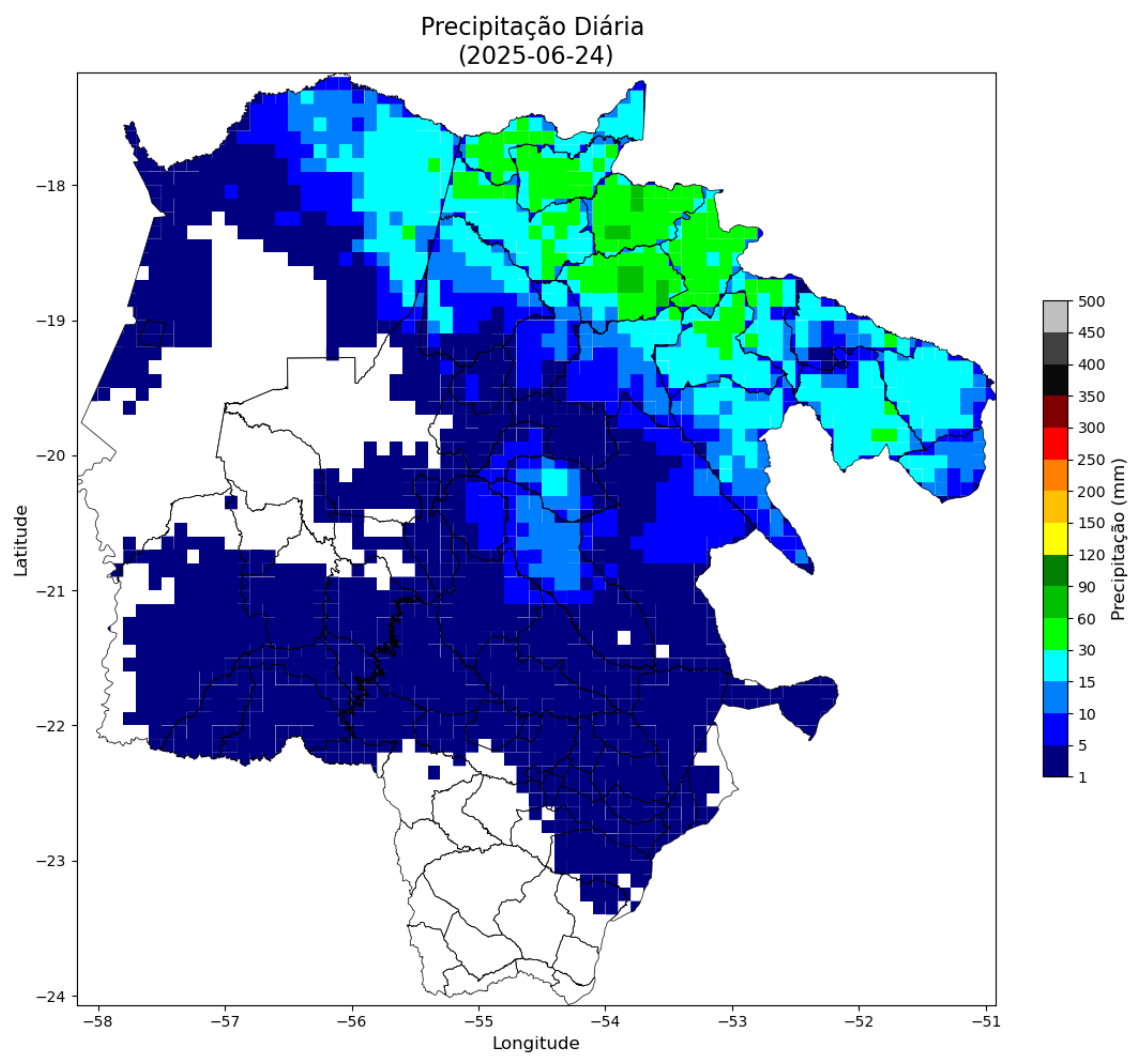


Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias 21 a 25/06.











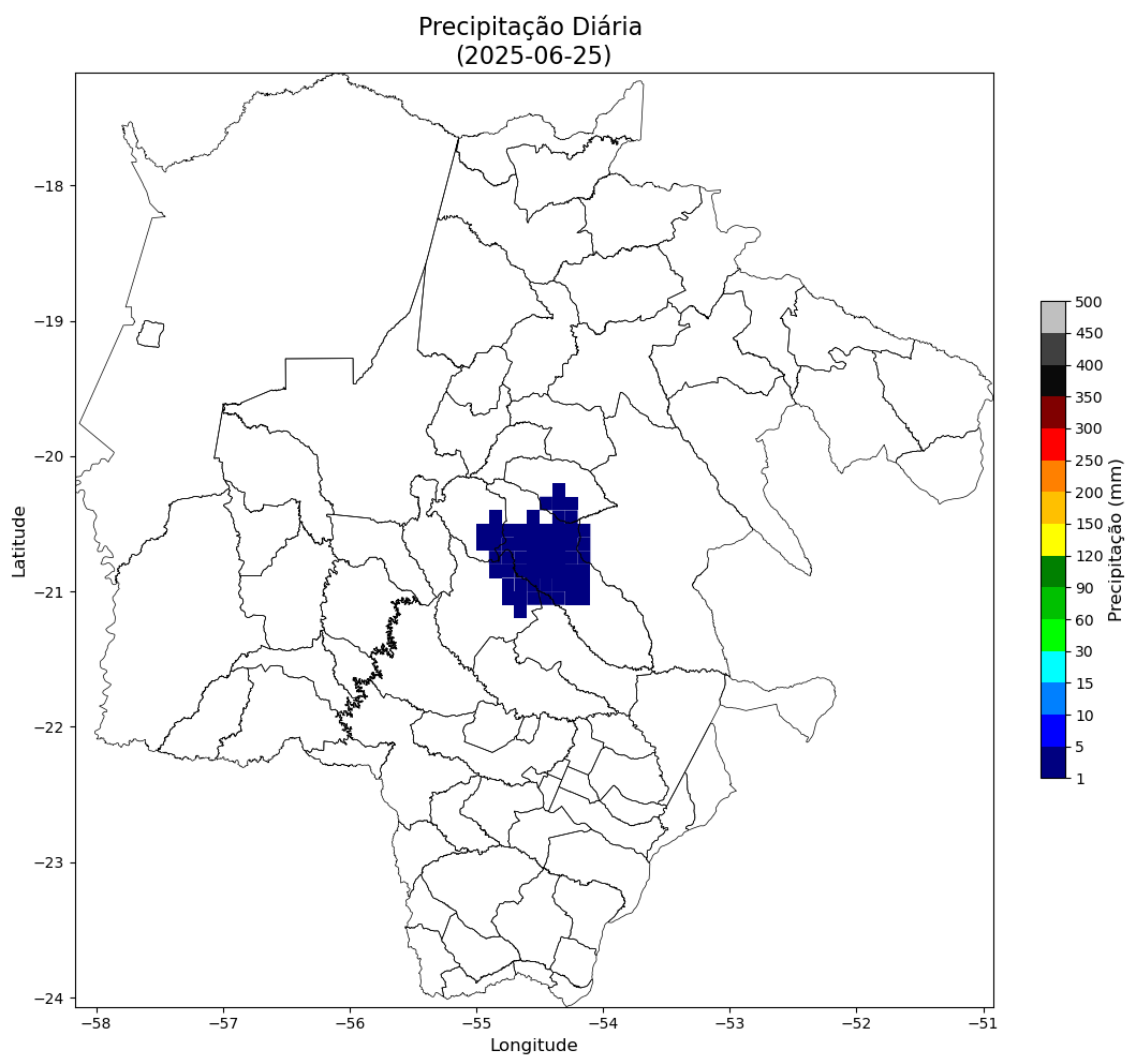


Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias 21 a 25/06.


Intensidade Máxima das Rajadas (2025-06-21)

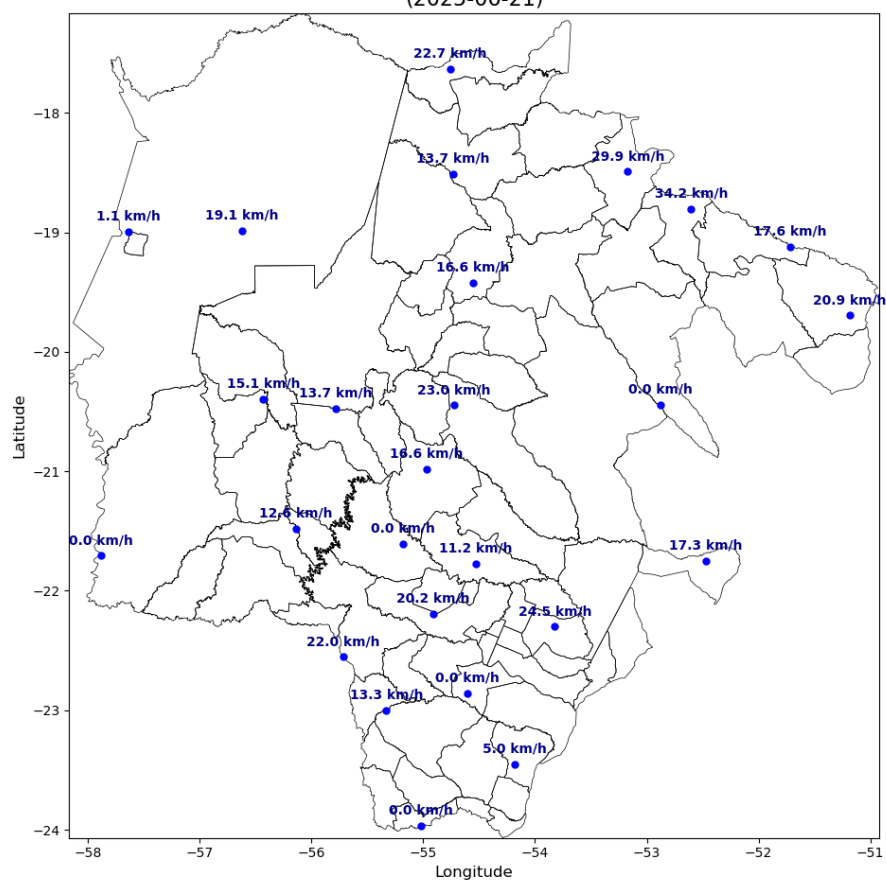


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-06-22)

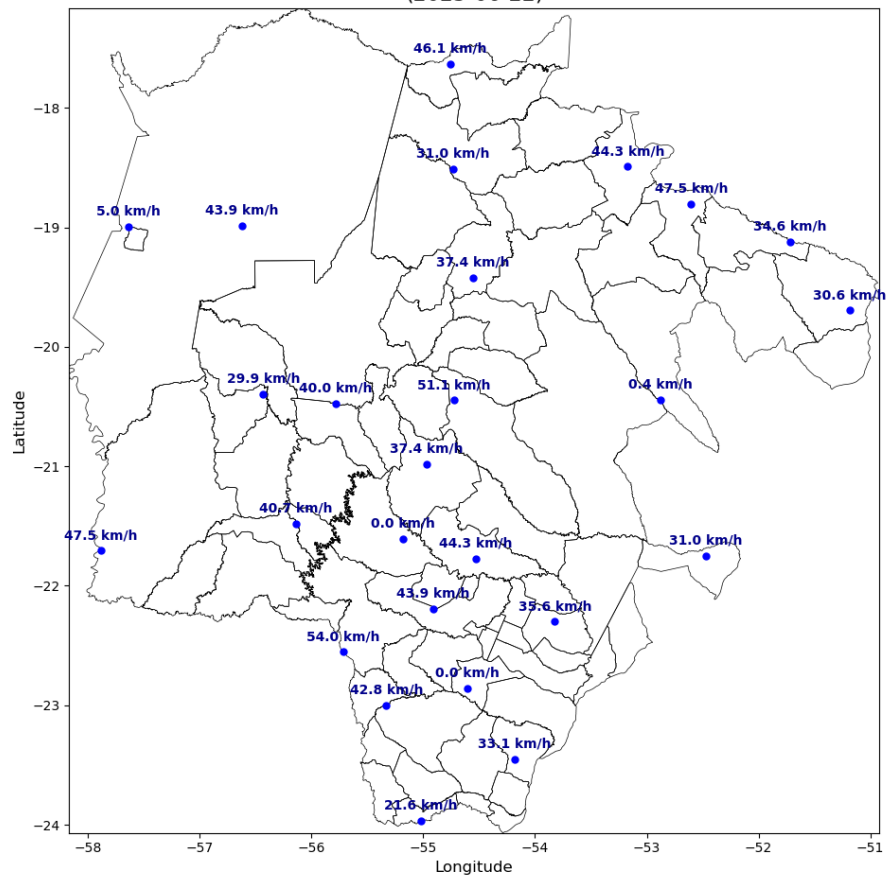

Intensidade Máxima das Rajadas (2025-06-23)

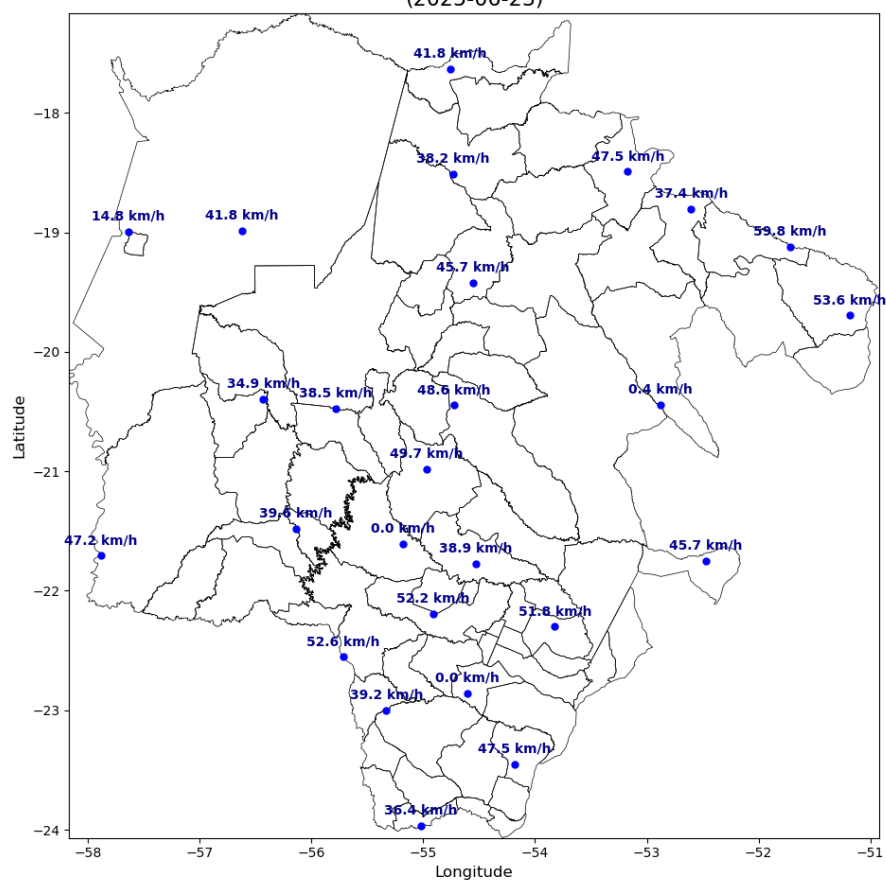

Intensidade Máxima das Rajadas (2025-06-24)

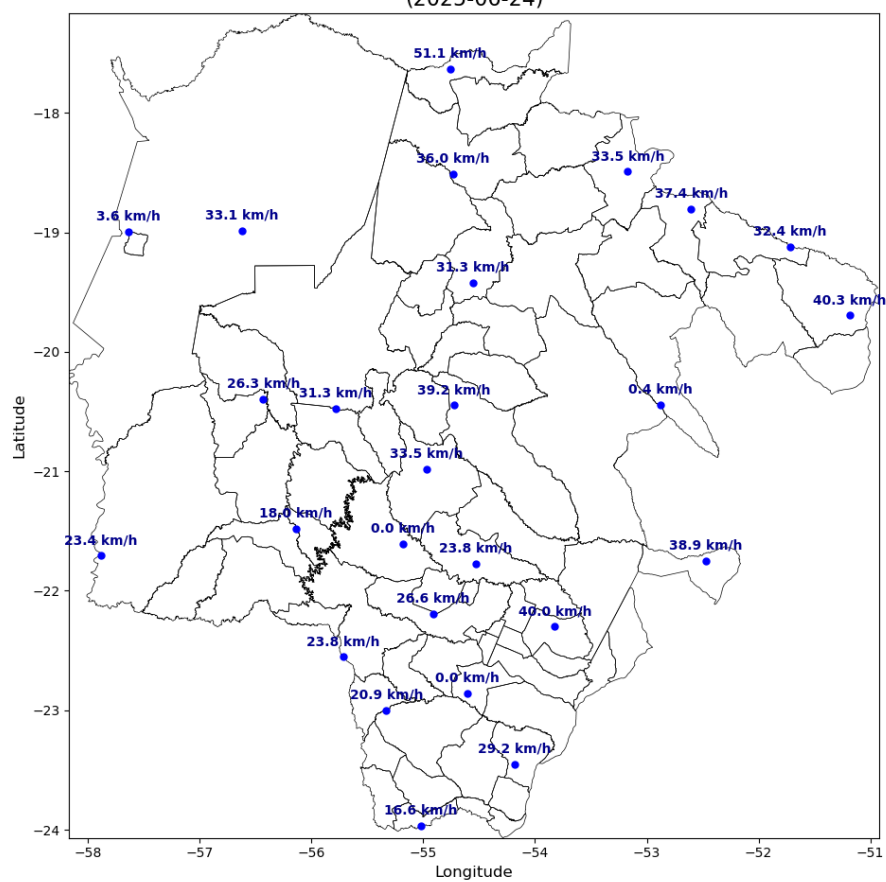

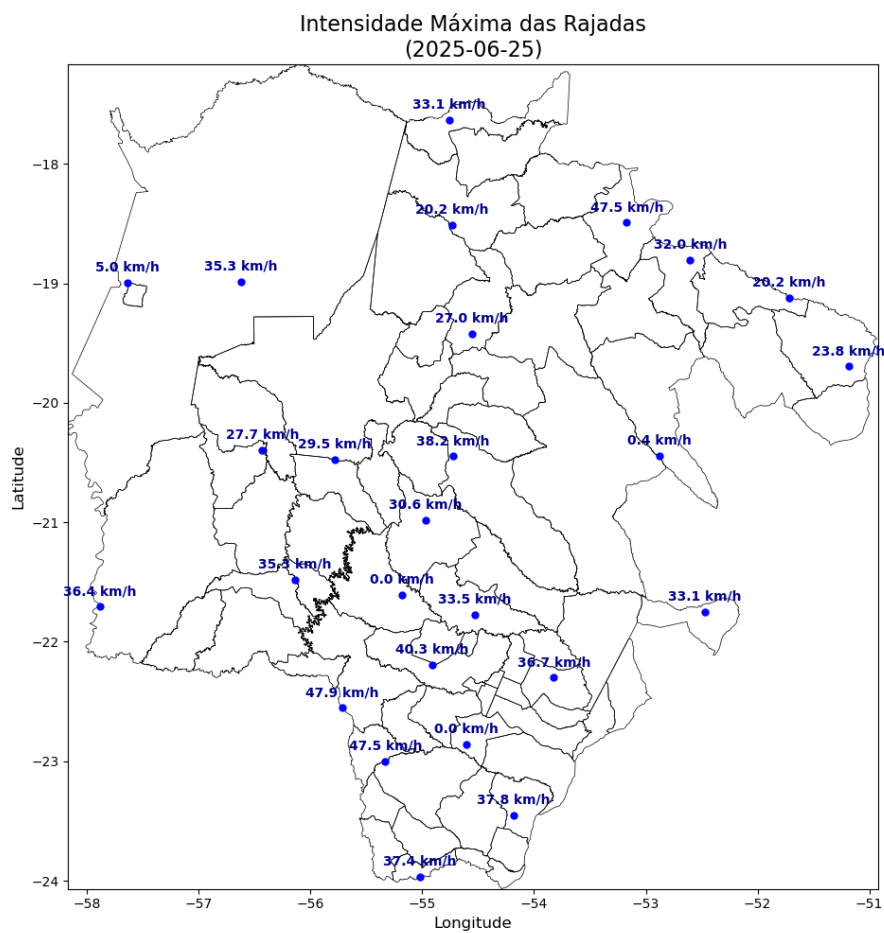


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 21 a 25/06.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 60 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento forte, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram fortes, atingindo 90 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 191.766 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.



Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 21/06/2025 a 25/06/2025.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a um sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	10:00 UT do dia 21/06/25
Hora do Fim do Evento	21:00 UT do dia 25/06/25
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] Campo Grande News. Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/capital-tem-chuva-e-rajadas-de-ventos-acima-dos-40-km-por-hora>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico