

Relatório Situação de Emergência

Julho/2025

20250798

Sumário


1. ÁREA AFETADA.....	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	20
3. EVIDÊNCIAS.....	24
1. ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados.....	29
2. ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento.....	146

ÁREA AFETADA

Do dia 24 ao 31 de julho de 2025, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2025.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

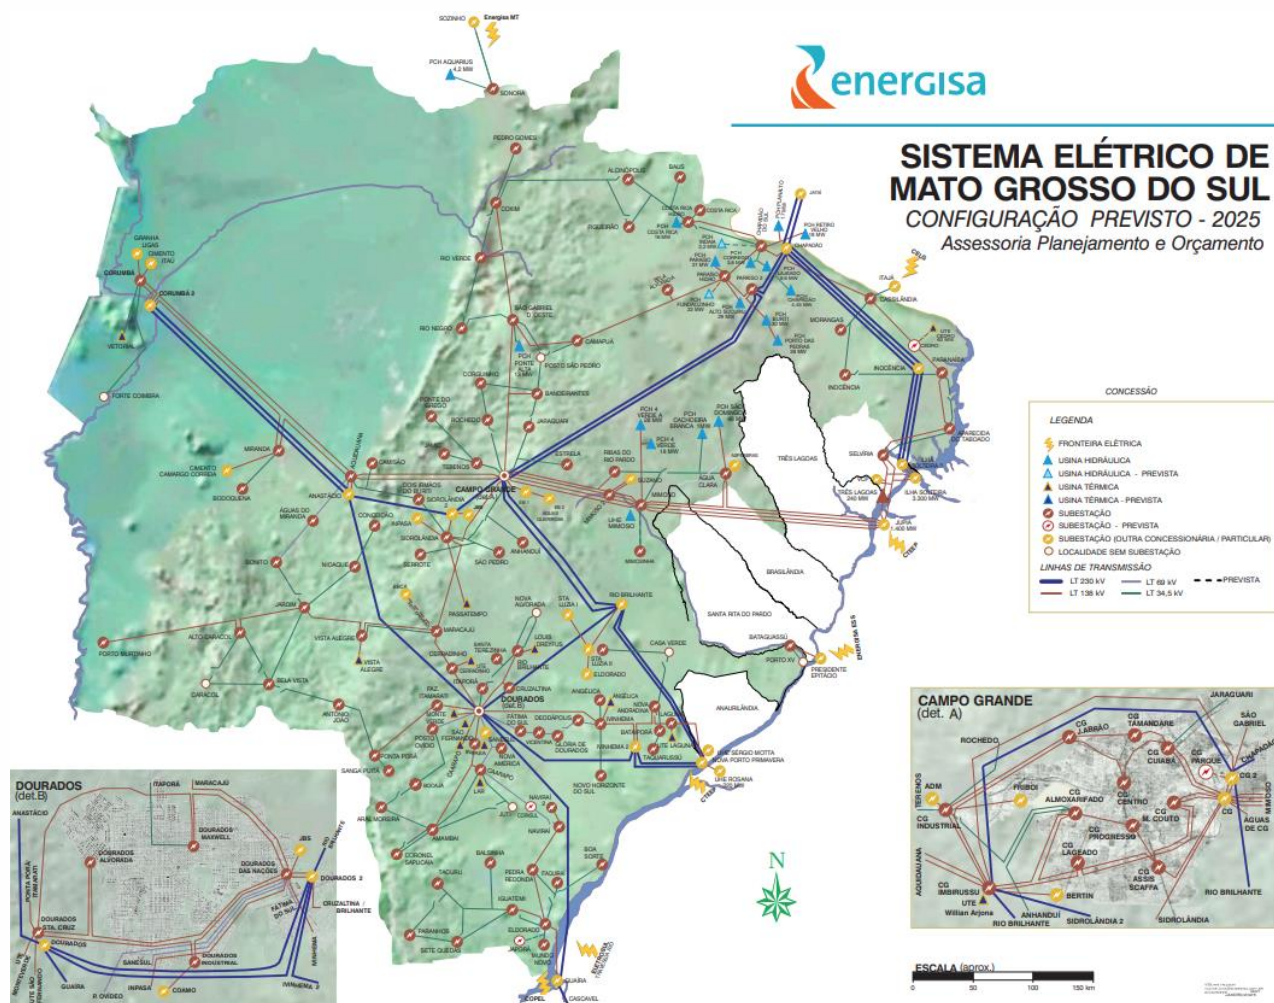

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.

[illegible]

Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

Código do Evento	Municípios Afetados
20250798	PORTO MURTINHO
20250798	CARACOL
20250798	BELA VISTA
20250798	AGUA CLARA
20250798	SANTA RITA DO PARDO
20250798	RIBAS DO RIO PARDO
20250798	ANTONIO JOAO
20250798	PONTA PORA

Código do Evento	Municípios Afetados
20250798	ALCINOPOLIS
20250798	AMAMBAI
20250798	CAARAPO
20250798	CORONEL SAPUCAIA
20250798	BONITO
20250798	ARAL MOREIRA
20250798	ANGELICA
20250798	NOVA ALVORADA DO SUL
20250798	NOVA ANDRADINA
20250798	CAMPO GRANDE
20250798	AQUIDAUANA
20250798	ANASTACIO
20250798	APARECIDA DO TABOADO
20250798	IGUATEMI
20250798	BANDEIRANTES
20250798	ROCHEDO
20250798	CAMAPUA
20250798	CORGUINHO
20250798	BATAYPORA
20250798	TAQUARUSSU
20250798	BATAGUASSU
20250798	ANAUROLANDIA
20250798	PARAISO DAS AGUAS
20250798	CHAPADA DO SUL
20250798	COSTA RICA
20250798	LAGUNA CAARAPA
20250798	BODOQUENA

Código do Evento	Municípios Afetados
20250798	ITAQUIRAI
20250798	JUTI
20250798	FIGUEIRAO
20250798	CASSILANDIA
20250798	TERENOS
20250798	JARAGUARI
20250798	DOURADOS
20250798	NIOAQUE
20250798	CORUMBA
20250798	LADARIO
20250798	COXIM
20250798	RIO VERDE DE MATO GROSSO
20250798	PEDRO GOMES
20250798	DOURADINA
20250798	GLORIA DE DOURADOS
20250798	DEODAPOLIS
20250798	FATIMA DO SUL
20250798	DOIS IRMAOS DO BURITI
20250798	ITAPORA
20250798	SETE QUEDAS
20250798	ELDORADO
20250798	JATEI
20250798	JAPORA
20250798	TACURU
20250798	PARANHOS
20250798	INOCENCIA
20250798	MARACAJU

Código do Evento	Municípios Afetados
20250798	IVINHEMA
20250798	NOVO HORIZONTE DO SUL
20250798	JARDIM
20250798	GUIA LOPES DA LAGUNA
20250798	SIDROLANDIA
20250798	RIO BRILHANTE
20250798	MIRANDA
20250798	MUNDO NOVO
20250798	NAVIRAI
20250798	PARANAIBA
20250798	RIO NEGRO
20250798	SAO GABRIEL DO OESTE
20250798	SONORA
20250798	VICENTINA

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20250798	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 24/07/25 a 31/07/25 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 24 e 31 de julho de 2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250798	Alto Caracol	ACA51
20250798	Alto Caracol	ACA52
20250798	Água Clara	ACL01
20250798	Água Clara	ACL02
20250798	Água Clara	ACL51
20250798	Antônio João	AJO01
20250798	Antônio João	AJO51
20250798	Antônio João	AJO52
20250798	Alcinópolis	ALC01
20250798	Amambai	AMA01
20250798	Amambai	AMA02
20250798	Amambai	AMA03
20250798	Amambai	AMA51
20250798	Amambai	AMA52
20250798	Coronel Sapucaia	CSA01
20250798	Amambai	AMA54
20250798	Águas do Miranda	AMI01
20250798	Águas do Miranda	AMI02
20250798	Aral Moreira	AMO01
20250798	Aral Moreira	AMO02
20250798	Angélica	ANG01
20250798	Angélica	ANG02
20250798	Anhanduí	ANH01
20250798	Aquidauana	AQU01
20250798	Aquidauana	AQU02
20250798	Aquidauana	AQU04

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250798	Aquidauana	AQU05
20250798	Aquidauana	AQU06
20250798	Aparecida do Taboado	ATA01
20250798	Aparecida do Taboado	ATA04
20250798	Aparecida do Taboado	ATA51
20250798	Aparecida do Taboado	ATA52
20250798	Balsinha	BAL01
20250798	Bandeirantes	BAN01
20250798	Bandeirantes	BAN51
20250798	Bandeirantes	BAN52
20250798	Bandeirantes	BAN53
20250798	Bataiporã	BAP01
20250798	Bataiporã	BAP02
20250798	Bataguassu	BAT01
20250798	Bataguassu	BAT02
20250798	Bela Alvorada	BAV51
20250798	Chapadão do Sul	CSU52
20250798	Bela Alvorada	BAV52
20250798	Bocajá	BOC01
20250798	Bodoquena	BOD01
20250798	Bodoquena	BOD51
20250798	Bonito	BON01
20250798	Bonito	BON02
20250798	Bonito	BON51
20250798	Bonito	BON52
20250798	Boa Sorte	BSO01
20250798	Boa Sorte	BSO02

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250798	Bela Vista	BVI01
20250798	Bela Vista	BVI02
20250798	Bela Vista	BVI51
20250798	Caarapó	CAA01
20250798	Nova América	NAM02
20250798	Caarapó	CAA02
20250798	Caarapó	CAA51
20250798	Caarapó	CAA52
20250798	Camapuã	CAM01
20250798	Camapuã	CAM02
20250798	Camapuã	CAM51
20250798	Camapuã	CAM52
20250798	Cassilândia	CAS01
20250798	Cassilândia	CAS02
20250798	Cassilândia	CAS03
20250798	Campo Grande Almocharifado	CGA01
20250798	Campo Grande Almocharifado	CGA02
20250798	Campo Grande Almocharifado	CGA03
20250798	Campo Grande Almocharifado	CGA04
20250798	Campo Grande Almocharifado	CGA05
20250798	Campo Grande Almocharifado	CGA08
20250798	Campo Grande Almocharifado	CGA09
20250798	Campo Grande Almocharifado	CGA10
20250798	Campo Grande Almocharifado	CGA11
20250798	Campo Grande Almocharifado	CGA12
20250798	Campo Grande Almocharifado	CGA51
20250798	Campo Grande Cuiabá	CGB01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250798	Campo Grande Cuiabá	CGB02
20250798	Campo Grande Cuiabá	CGB03
20250798	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20250798	Campo Grande Cuiabá	CGB06
20250798	Campo Grande Cuiabá	CGB07
20250798	Campo Grande Cuiabá	CGB08
20250798	Campo Grande Cuiabá	CGB09
20250798	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20250798	Campo Grande Centro	CGC02
20250798	Campo Grande Centro	CGC05
20250798	Campo Grande Centro	CGC09
20250798	Campo Grande Centro	CGC15
20250798	Campo Grande Centro	CGC16
20250798	Campo Grande Industrial	CGD01
20250798	Campo Grande Industrial	CGD02
20250798	Campo Grande Industrial	CGD03
20250798	Campo Grande Industrial	CGD51
20250798	Campo Grande Industrial	CGD53
20250798	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20250798	Campo Grande José Abrão	CGJ02
20250798	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20250798	Campo Grande José Abrão	CGJ04
20250798	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20250798	Campo Grande José Abrão	CGJ06
20250798	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20250798	Campo Grande Lageado	CGL01
20250798	Campo Grande Lageado	CGL02

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250798	Campo Grande Lageado	CGL03
20250798	Campo Grande Lageado	CGL04
20250798	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20250798	Campo Grande Lageado	CGL06
20250798	Campo Grande Lageado	CGL07
20250798	Campo Grande Lageado	CGL08
20250798	Campo Grande Lageado	CGL09
20250798	Campo Grande Miguel Couto	CGM03
20250798	Campo Grande Miguel Couto	CGM04
20250798	Dourados Alvorada	DOA03
20250798	Campo Grande Miguel Couto	CGM10
20250798	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20250798	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20250798	Campo Grande Miguel Couto	CGM13
20250798	Campo Grande Miguel Couto	CGM14
20250798	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20250798	Campo Grande Progresso	CGP01
20250798	Campo Grande Progresso	CGP02
20250798	Campo Grande Progresso	CGP03
20250798	Campo Grande Progresso	CGP05
20250798	Campo Grande Progresso	CGP08
20250798	Campo Grande Progresso	CGP09
20250798	Campo Grande Progresso	CGP10
20250798	Campo Grande Progresso	CGP12
20250798	Campo Grande Assis Scaffa	CGS01
20250798	Campo Grande Assis Scaffa	CGS02
20250798	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250798	Campo Grande Assis Scaffa	CGS04
20250798	Campo Grande Assis Scaffa	CGS06
20250798	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20250798	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20250798	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20250798	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20250798	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20250798	Campo Grande Tamandaré	CGT02
20250798	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20250798	Campo Grande Tamandaré	CGT05
20250798	Corguinho	COG01
20250798	Conceição	CON01
20250798	Corumbá	COR01
20250798	Corumbá	COR02
20250798	Corumbá	COR03
20250798	Corumbá	COR04
20250798	Corumbá	COR05
20250798	Corumbá	COR07
20250798	Corumbá	COR08
20250798	Corumbá	COR09
20250798	Corumbá	COR10
20250798	Corumbá	COR53
20250798	Coxim	COX01
20250798	Coxim	COX02
20250798	Coxim	COX03
20250798	Coxim	COX04
20250798	Coxim	COX51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250798	Coxim	COX52
20250798	Coxim	COX53
20250798	PCH Costa Rica	CRH51
20250798	Costa Rica	CRI01
20250798	Costa Rica	CRI02
20250798	Cruzaltina	CRU01
20250798	Cruzaltina	CRU02
20250798	Dourados Maxwell	DOM52
20250798	Chapadão do Sul	CSU01
20250798	Chapadão do Sul	CSU02
20250798	Chapadão do Sul	CSU51
20250798	Chapadão do Sul	CSU53
20250798	Deodápolis	DEO01
20250798	Deodápolis	DEO03
20250798	Dois Irmãos do Buriti	DIB01
20250798	Dourados Alvorada	DOA01
20250798	Dourados Alvorada	DOA02
20250798	Dourados Alvorada	DOA04
20250798	Dourados Alvorada	DOA05
20250798	Dourados Alvorada	DOA06
20250798	Dourados Industrial	DOI04
20250798	Dourados Alvorada	DOA07
20250798	Dourados das Nações	DOD01
20250798	Dourados das Nações	DOD02
20250798	Dourados das Nações	DOD03
20250798	Dourados das Nações	DOD05
20250798	Dourados das Nações	DOD04

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250798	Dourados Industrial	DOI01
20250798	Dourados Industrial	DOI02
20250798	Dourados Industrial	DOI03
20250798	Dourados Industrial	DOI05
20250798	Dourados Industrial	DOI06
20250798	Dourados Maxwell	DOM01
20250798	Dourados Maxwell	DOM02
20250798	Dourados Maxwell	DOM03
20250798	Dourados Maxwell	DOM05
20250798	Dourados Maxwell	DOM07
20250798	Sete Quedas	SQU01
20250798	Iguatemi	IGU51
20250798	Dourados Maxwell	DOM08
20250798	Dourados Maxwell	DOM09
20250798	Dourados Maxwell	DOM51
20250798	Eldorado	ELD01
20250798	Eldorado	ELD03
20250798	Eldorado	ELD53
20250798	Estrela	EST01
20250798	Fazenda Itamarati	FIT51
20250798	Fazenda Itamarati	FIT52
20250798	Fazenda Itamarati	FIT53
20250798	Fazenda Itamarati	FIT54
20250798	Fazenda Itamarati	FIT55
20250798	Fátima do Sul	FSU01
20250798	Fátima do Sul	FSU02
20250798	Glória de Dourados	GDO01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250798	Glória de Dourados	GDO02
20250798	Iguatemi	IGU01
20250798	Iguatemi	IGU52
20250798	Iguatemi	IGU53
20250798	Inocência	INO02
20250798	Itaporã	ITA01
20250798	Itaporã	ITA52
20250798	Maracajú	MAR52
20250798	Itaquiraí	ITQ01
20250798	Itaquiraí	ITQ02
20250798	Ivinhema	IVI01
20250798	Ivinhema	IVI02
20250798	Ivinhema	IVI03
20250798	Ivinhema	IVI52
20250798	Jaraguari	JAG01
20250798	Jamic	JAM01
20250798	Jardim	JAR01
20250798	Jardim	JAR03
20250798	Jardim	JAR04
20250798	Jardim	JAR52
20250798	Jardim	JAR53
20250798	Jardim	JAR54
20250798	Maracajú	MAR01
20250798	Vista Alegre	VAG52
20250798	Maracajú	MAR02
20250798	Maracajú	MAR03
20250798	Maracajú	MAR51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250798	Maracajú	MAR53
20250798	Sidrolândia	SIA51
20250798	Mimoso	MIM01
20250798	Miranda	MIR01
20250798	Miranda	MIR02
20250798	Miranda	MIR51
20250798	Miranda	MIR52
20250798	Mimosinha	MIS01
20250798	Mundo Novo	MNO01
20250798	Mundo Novo	MNO02
20250798	Morangas	MOG01
20250798	Nova América	NAM01
20250798	Nova Andradina	NAN01
20250798	Nova Andradina	NAN02
20250798	Nova Andradina	NAN03
20250798	Nova Andradina	NAN51
20250798	Santa Luzia 2	SLD51
20250798	Nova Andradina	NAN52
20250798	Naviraí	NAV01
20250798	Naviraí	NAV02
20250798	Naviraí	NAV03
20250798	Naviraí	NAV04
20250798	Naviraí	NAV05
20250798	Naviraí	NAV06
20250798	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20250798	Nioaque	NIO01
20250798	Nioaque	NIO02

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250798	Nioaque	NIO51
20250798	Paranaíba	PAR01
20250798	Paranaíba	PAR03
20250798	Paranaíba	PAR05
20250798	Paranaíba	PAR51
20250798	Paranaíba	PAR52
20250798	Pedro Gomes	PGO01
20250798	Ponte do Grego	PGR01
20250798	Terenos	TER52
20250798	Ponte do Grego	PGR02
20250798	Porto Murinho	PMU01
20250798	Porto Murinho	PMU02
20250798	Posto Ovídeo	POV51
20250798	Posto Ovídeo	POV52
20250798	Posto Ovídeo	POV54
20250798	Posto Ovídeo	POV55
20250798	Ponta Porã Estoril	PPE01
20250798	Ponta Porã Estoril	PPE02
20250798	Ponta Porã Estoril	PPE03
20250798	Ponta Porã Estoril	PPE04
20250798	Ponta Porã Estoril	PPE05
20250798	Ponta Porã Estoril	PPE06
20250798	Ponta Porã Estoril	PPE52
20250798	Ponta Porã Estoril	PPE54
20250798	Ponta Porã Estoril	PPE55
20250798	Rio Brilhante	RBR01
20250798	Rio Brilhante	RBR02

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250798	Rio Brilhante	RBR03
20250798	Rio Brilhante	RBR51
20250798	Rio Brilhante	RBR52
20250798	Rio Brilhante	RBR53
20250798	Rio Negro	RNE01
20250798	Rochedo	ROC01
20250798	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20250798	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20250798	Ribas do Rio Pardo	RRP51
20250798	Rio Verde	RVE01
20250798	Rio Verde	RVE02
20250798	Rio Verde	RVE51
20250798	Serrote	SET01
20250798	Serrote	SET02
20250798	São Gabriel do Oeste	SGO01
20250798	São Gabriel do Oeste	SGO02
20250798	São Gabriel do Oeste	SGO03
20250798	São Gabriel do Oeste	SGO04
20250798	São Gabriel do Oeste	SGO51
20250798	São Gabriel do Oeste	SGO52
20250798	Sidrolândia	SIA02
20250798	Sidrolândia	SIA03
20250798	Sidrolândia	SIA52
20250798	Sidrolândia	SIA53
20250798	Santa Luzia 2	SLD52
20250798	Sonora	SON01
20250798	São Pedro	SPE02

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20250798	Sanga Puitã	SPU01
20250798	Sanga Puitã	SPU02
20250798	Sete Quedas	SQU51
20250798	Taquarussu	TAQ01
20250798	Terenos	TER01
20250798	Terenos	TER02
20250798	Vista Alegre	VAG53
20250798	Vista Alegre	VAG54
20250798	Vicentina	VIC02

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20250798	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	259
20250798	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	135
20250798	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	39
20250798	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	9
20250798	C210-(D)-Estai	C213-Descarga Atmosférica	1
20250798	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	1
20250798	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	8
20250798	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	16
20250798	C250-(D)-Poste	C248-Descarga Atmosférica	1
20250798	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	12
20250798	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	22
20250798	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	151
20250798	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	18
20250798	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	60
20250798	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	397
20250798	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	2
20250798	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	34
20250798	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	194
20250798	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	381
20250798	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	2
20250798	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	2
20250798	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	15
20250798	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	1
20250798	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C812-Ventos Fortes	2

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20250798	24/07/2025 11:01:00	01/08/2025 08:55:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20250798	135.979	189.381

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20250798	402,26	2.848

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612 \cdot N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.122.323 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2024. Portanto, o limite de CHI para 2025 é **342.384,76**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612 \cdot N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.122.323^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 342.384,76 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 – Consumidor Hora Interrompido (CHI) do evento

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20250798	347.284,71

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20250798	278	328

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20250798	341,65	48,06	52,16	441,89

EVIDÊNCIAS



Foto: arquivo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (27), alerta de tempestade para a região Sul de MS. O aviso de perigo é válido até às 22 horas de hoje.

Fonte: <https://www.folhadedourados.com.br/virada-no-tempo-30-municipios-do-sul-de-ms-estao-em-alerta-de-tempestade/>

Chuva de granizo atinge Bonito após 42 dias de estiagem

O registro foi feito em uma propriedade rural da região. Conforme explicou o Cemtec, a condição de instabilidade da frente fria que avançou sobre o Estado permitiu a formação do granizo

 LAURA BRASIL
28/07/2025 - 15h45

      Nos siga no 




MAIS LIDAS



1
MATO GROSSO DO SUL / 1 DIA
Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'



Fonte: <https://correiodoestado.com.br/cidades/chuva-de-granizo-atinge-bonito-apos-42-dias-de-estiagem/451988/>

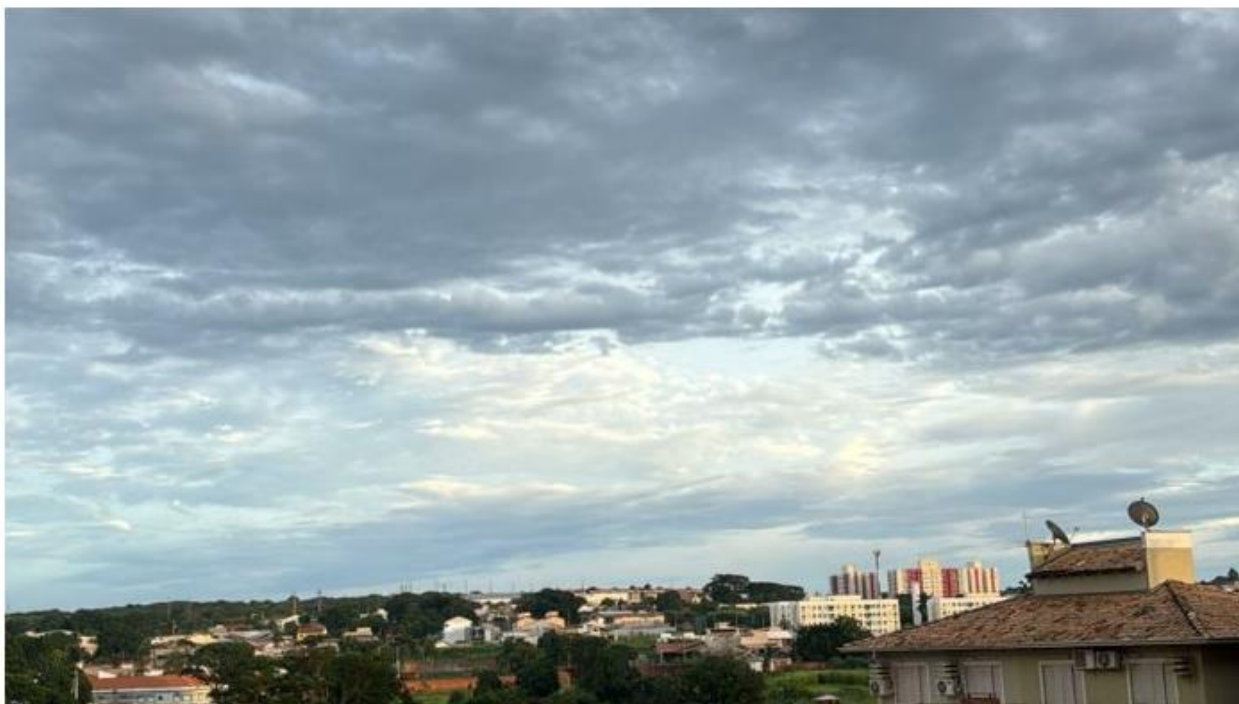

(Foto: EnfoqueMS)

Após mais de 30 dias de estiagem, Campo Grande pode voltar a registrar chuva de até 8 milímetros nesta segunda-feira (28). A previsão indica mudanças bruscas no clima com a chegada de uma frente fria ao Mato Grosso do Sul, trazendo queda nas temperaturas e risco de temporais, conforme alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fonte: <https://www.enfoquems.com.br/apos-mais-de-30-dias-de-seca-campo-grande-pode-ter-chuva-e-frio-nesta-segunda/>

Ventania de ciclone extratropical e chuvas atingem cidades de MS; confira a previsão

Em Angélica (MS), região sul do estado, os ventos chegaram a 72 km/h. A meteorologia colocou 32 cidades do estado sob alerta de perigo para tempestades


Por g1 MS e TV Morena

28/07/2025 20h12 · Atualizado há um mês



Céu nublado em Campo Grande nesta segunda-feira. — Foto: Renata Fontoura

Depois de mais de 30 dias de tempo seco, uma frente fria trouxe ventos fortes e chuvas intensas para várias cidades de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (28). De acordo com meteorologistas, 32 municípios estão em alerta para tempestades.

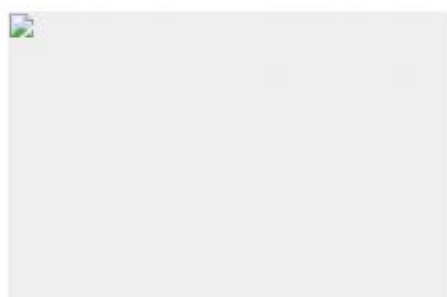

Fonte: <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2025/07/28/ventania-de-ciclone-extratropical-e-chuvas-atingem-cidades-de-ms-confira-a-previsao.ghtml>

DEMAIS EVIDÊNCIAS

Data	Título	Veículo	Link
27/07/25	Virada no tempo 30 municípios do Sul de MS estão em alerta de tempestade	Folha De Dourados	https://www.folhadedourados.com.br/virada-no-tempo-30-municipios-do-sul-de-ms-estao-em-alerta-de-tempestade/
27/07/25	Tempestade à vista Inmet emite alertas para 69 cidades de MS	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/tempestade-a-vista-inmet-emite-alertas-para-69-cidades-de-ms/
28/07/25	INMET emite alerta amarelo de tempestade com risco de granizo em Campo Grande e região até segunda-feira 28	O Tempo	https://www.otempo.com.br/tempo/2025/7/28/inmet-emite-alerta-amarelo-de-tempestade-com-risco-de-granizo-em-campo-grande-e-regiao-ate-segunda-feira-28
28/07/25	Ventania de ciclone extratropical e chuvas atingem cidades de MS confira a previsão	G1 Mato Grosso Do Sul	https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2025/07/28/ventania-de-ciclone-extratropical-e-chuvas-atingem-cidades-de-ms-confira-a-previsao.ghtml
28/07/25	Alerta do Inmet aponta risco de tempestade para 32 cidades de MS	NCV News	https://ncvnews.com.br/alerta-do-inmet-aponta-risco-de-tempestade-para-32-cidades-de-ms/
28/07/25	Alerta do Inmet aponta risco de tempestade para 32 cidades de MS	Tudo do Ms	https://tudodoms.com.br/noticia/144445/alerta-do-inmet-aponta-risco-de-tempestade-para-32-cidades-de-ms
28/07/25	Alerta do Inmet aponta risco de tempestade para 32 cidades de MS	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/alerta-do-inmet-aponta-risco-de-tempestade-para-32-cidades-de-ms
28/07/25	Após longa estiagem chuva volta com granizo e vendaval em Mato Grosso do Sul	Correio do Estado Online	https://correiodoestado.com.br/cidades/apos-longa-estiagem-chuva-granizo-e-frente-fria-macar-o-inicio-da/451978/
28/07/25	Após mais de 30 dias de seca Campo Grande pode ter chuva e frio nesta segunda	EnfoqueMS	https://www.enfoquems.com.br/apos-mais-de-30-dias-de-seca-campo-grande-pode-ter-chuva-e-frio-nesta-segunda/
28/07/25	Chuva de granizo atinge Bonito após 42 dias de estiagem	Correio do Estado Online	https://correiodoestado.com.br/cidades/chuva-de-granizo-atinge-bonito-apos-42-dias-de-estiagem/451988/

Data	Título	Veículo	Link
28/07/25	Tempo muda drasticamente no sul do MS causando fortes chuvas e ventanias	Perfil	https://brasil.perfil.com/brasil/tempo-muda-drasticamente-no-sul-do-ms-causando-fortes-chuvas-e-ventanias.phtml
29/07/25	Em agosto Inmet prevê chuva acima do esperado em regiões de MS	Tudo do Ms	https://www.tudodoms.com.br/noticia/144477/em-agosto--inmet-preve-chuva-acima-do-esperado-em-regioes-de-ms
29/07/25	Em agosto Inmet prevê chuva acima do esperado em regiões de MS	Campo Grande News	https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/em-agosto-inmet-preve-chuva-acima-do-esperado-em-regioes-de-ms
29/07/25	Em agosto Inmet prevê chuva acima do esperado em regiões de MS	Bonito Net	https://bonitonet.com.br/em-agosto-inmet-preve-chuva-acima-do-esperado-em-regioes-de-ms/

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em

manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20250798 de julho de 2025.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326881-1	FU(734214)	Chave Fusível	1	2,25	2,25
20250798	6328186-1	TD(39453)	Transformador Distribuição	1	8,2	8,2
20250798	6328189-1	TD(15837)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322583-1	TD(34958)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20250798	6322773-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	27	3,1	83,7
20250798	6321649-1	TD(14725)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,9
20250798	6321655-1	TD(29416)	Transformador Distribuição	2	0,62	1,24
20250798	6322773-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	2	3,1	6,2
20250798	6325054-1	FU(693309)	Chave Fusível	1	2,67	2,67
20250798	6325614-1	TD(14893)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20250798	6325775-1	TD(14693)	Transformador Distribuição	1	4,3	4,3
20250798	6326102-1	PE(16053614)	Ponto de conexão	1	2,88	2,88
20250798	6326248-1	TD(14892)	Transformador Distribuição	1	8,82	8,82
20250798	6325054-1	FU(693309)	Chave Fusível	4	2,67	10,68
20250798	6325368-1	TD(39463)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20250798	6326063-1	TD(34949)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20250798	6326881-1	TD(734171)	Transformador Distribuição	1	42,93	42,93
20250798	6324105-1	ACA52_ACA5950 6	Alimentador	16	3,82	61,12
20250798	6324105-1	ACA52_ACA5950 6	Alimentador	17	4,62	78,54
20250798	6324105-1	ACA52_ACA5950 6	Alimentador	155	2,63	407,65
20250798	6325118-1	PE(15821020)	Ponto de conexão	1	2,35	2,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324105-1	ACA52_ACA5950 6	Alimentador	1	2,63	2,63
20250798	6325934-1	TD(32850)	Transformador Distribuição	2	2,42	4,84
20250798	6328579-1	FU(24685)	Chave Fusível	6	3,32	19,92
20250798	6324935-1	PE(11281379)	Ponto de conexão	1	13	13
20250798	6329406-1	TD(731199)	Transformador Distribuição	1	8,85	8,85
20250798	6329591-1	FU(4066)	Chave Fusível	1	1,98	1,98
20250798	6327360-1	FR(30911)	Chave Fusível Religadora	1	25,37	25,37
20250798	6323959-1	TD(36817)	Transformador Distribuição	2	3,88	7,76
20250798	6327774-1	TD(37207)	Transformador Distribuição	2	19,02	38,04
20250798	6327360-1	FR(30911)	Chave Fusível Religadora	3	8,85	26,55
20250798	6327620-1	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	22	18,45	405,9
20250798	6325504-1	TD(37283)	Transformador Distribuição	2	3,77	7,54
20250798	6324516-1	FU(3646)	Chave Fusível	1	5,55	5,55
20250798	6324961-1	PE(15933414)	Ponto de conexão	7	15,52	108,64
20250798	6325716-1	FU(23574)	Chave Fusível	5	4,1	20,5
20250798	6324190-1	TD(45193)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20250798	6325378-1	TD(710606)	Transformador Distribuição	1	6,45	6,45
20250798	6324205-1	FU(20396)	Chave Fusível	6	2,4	14,4
20250798	6323754-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	162	1,15	186,3

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325492-1	TD(29224)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20250798	6327373-1	TD(670688)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20250798	6329014-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	3	8,15	24,45
20250798	6329014-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	18	3,42	61,56
20250798	6329014-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	4	4,88	19,52
20250798	6329014-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	10	5,87	58,7
20250798	6329014-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	6	7,22	43,32
20250798	6323754-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	136	0,08	10,88
20250798	6323754-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	1	2,38	2,38
20250798	6323754-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	1	0,45	0,45
20250798	6323754-1	CF(17379)	Chave Faca	1	0,08	0,08
20250798	6323754-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	41	4,88	200,08
20250798	6323754-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	62	4,52	280,24
20250798	6323754-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	13	4,47	58,11
20250798	6323754-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	19	2,4	45,6
20250798	6323754-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	26	1,75	45,5

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323754-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	347	0,18	62,46
20250798	6323754-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	346	1,72	595,12
20250798	6325142-1	C 228471	Unidade Consumidora	1	13,55	13,55
20250798	6329441-1	FU(724579)	Chave Fusível	33	2,88	95,04
20250798	6328737-1	TD(50929)	Transformador Distribuição	1	16,33	16,33
20250798	6325695-1	FU(3759)	Chave Fusível	5	11,27	56,35
20250798	6325514-1	FU(3398)	Chave Fusível	9	26,28	236,52
20250798	6325175-1	RD(96245716)	Religador de Distribuição	7	4,02	28,14
20250798	6325175-1	[MT]PA(14475)	Alimentador	48	16,97	814,56
20250798	6328197-1	TD(33980)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20250798	6328618-1	TD(698157)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20250798	6328507-1	C 1174012	Unidade Consumidora	1	1,77	1,77
20250798	6328475-1	C 159203	Unidade Consumidora	1	1,3	1,3
20250798	6322978-1	PE(17271061)	Ponto de conexão	2	4,43	8,86
20250798	6324626-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	1	15,9	15,9
20250798	6328205-1	TD(32741)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20250798	6326141-1	C 2213983	Unidade Consumidora	1	2,88	2,88
20250798	6325527-1	C 3278320	Unidade Consumidora	1	5,72	5,72
20250798	6325502-1	TD(34187)	Transformador Distribuição	5	10,08	50,4
20250798	6324626-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	75	15,9	1192,5

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324626-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	4537	0,43	1950,91
20250798	6324626-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	295	0,3	88,5
20250798	6324626-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	3	0,3	0,9
20250798	6327833-1	PE(12970192)	Ponto de conexão	1	1,65	1,65
20250798	6323612-1	TD(8947)	Transformador Distribuição	81	2,53	204,93
20250798	6323570-1	TD(8922)	Transformador Distribuição	79	2,8	221,2
20250798	6323568-1	C 2158065	Unidade Consumidora	1	6,18	6,18
20250798	6323030-1	FU(42260)	Chave Fusível	176	1,67	293,92
20250798	6322068-1	PE(16598178)	Ponto de conexão	1	1,1	1,1
20250798	6327713-1	TD(8895)	Transformador Distribuição	2	1,97	3,94
20250798	6327618-1	TD(38448)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20250798	6326360-1	TD(657017)	Transformador Distribuição	3	17,48	52,44
20250798	6328193-1	TD(714771)	Transformador Distribuição	69	2,63	181,47
20250798	6327423-1	TD(40100)	Transformador Distribuição	2	5,15	10,3
20250798	6329573-1	FU(25077)	Chave Fusível	6	2,13	12,78
20250798	6322749-1	TD(724463)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250798	6323581-1	FU(3313)	Chave Fusível	13	5,02	65,26
20250798	6323586-1	FU(58935153)	Chave Fusível	142	4,17	592,14
20250798	6323621-1	C 1090077	Unidade Consumidora	1	23,75	23,75

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323924-1	TD(8898)	Transformador Distribuição	60	1,13	67,8
20250798	6325277-1	C 3284004	Unidade Consumidora	1	5,57	5,57
20250798	6326057-1	TD(43345)	Transformador Distribuição	1	23,72	23,72
20250798	6326749-1	PE(19555382)	Ponto de conexão	2	0,65	1,3
20250798	6329229-1	TD(40100)	Transformador Distribuição	2	3,33	6,66
20250798	6323980-1	AMA51_AMA59509	Alimentador	144	1,95	280,8
20250798	6323980-1	AMA51_AMA59509	Alimentador	338	4,63	1564,94
20250798	6323980-1	AMA51_AMA59509	Alimentador	130	0,62	80,6
20250798	6323980-1	AMA51_AMA59509	Alimentador	12	2,43	29,16
20250798	6323980-1	AMA51_AMA59509	Alimentador	2	2,95	5,9
20250798	6323980-1	RD(730604)	Religador de Distribuição	293	4,6	1347,8
20250798	6323980-1	RD(730604)	Religador de Distribuição	7	5	35
20250798	6323980-1	RD(730604)	Religador de Distribuição	38	6,58	250,04
20250798	6323980-1	RD(722673)	Religador de Distribuição	307	0,07	21,49
20250798	6325356-1	FU(693329)	Chave Fusível	8	9,37	74,96
20250798	6325448-1	TD(42121)	Transformador Distribuição	1	28,47	28,47
20250798	6325651-1	TD(661199)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325917-1	TD(42149)	Transformador Distribuição	1	23,48	23,48
20250798	6326420-1	FU(25173)	Chave Fusível	6	17,38	104,28
20250798	6327535-1	TD(49593)	Transformador Distribuição	1	3,3	3,3
20250798	6329169-1	TD(661234)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20250798	6325637-1	FU(42310)	Chave Fusível	56	5,05	282,8
20250798	6324672-1	FU(27650)	Chave Fusível	4	18,73	74,92
20250798	6324177-1	TD(656580)	Transformador Distribuição	5	41,07	205,35
20250798	6324011-1	FU(677772)	Chave Fusível	8	7,4	59,2
20250798	6323646-1	TD(42435)	Transformador Distribuição	2	5,88	11,76
20250798	6323577-1	[MT]PA(14463)	Alimentador	2	2,08	4,16
20250798	6328296-1	RD(20744315)	Religador de Distribuição	2	0,08	0,16
20250798	6327689-1	TD(13606)	Transformador Distribuição	2	4,65	9,3
20250798	6329168-1	TD(15760)	Transformador Distribuição	2	5,22	10,44
20250798	6325366-1	FU(760911)	Chave Fusível	7	10,38	72,66
20250798	6323214-1	PE(17739644)	Ponto de conexão	1	3,12	3,12
20250798	6325220-1	C 3581687	Unidade Consumidora	1	16,03	16,03
20250798	6322352-1	TD(32706)	Transformador Distribuição	3	12,7	38,1
20250798	6327987-1	TD(30714)	Transformador Distribuição	25	1,28	32
20250798	6325935-1	PE(11347599)	Ponto de conexão	1	10,3	10,3
20250798	6323438-1	FU(3172)	Chave Fusível	194	2,15	417,1

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325162-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	39	13,05	508,95
20250798	6328151-1	TD(33628)	Transformador Distribuição	1	1,6	1,6
20250798	6327677-1	TD(22620)	Transformador Distribuição	3	0,53	1,59
20250798	6327536-1	FU(7035)	Chave Fusível	7	3,62	25,34
20250798	6327536-1	TD(22664)	Transformador Distribuição	9	22,55	202,95
20250798	6327493-1	TD(29180)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20250798	6327377-1	TD(679113)	Transformador Distribuição	5	3,5	17,5
20250798	6327201-1	FU(1574)	Chave Fusível	2	4,8	9,6
20250798	6326434-1	FU(26826)	Chave Fusível	7	47,47	332,29
20250798	6325643-1	TD(33677)	Transformador Distribuição	1	29,28	29,28
20250798	6325469-1	FU(24000)	Chave Fusível	17	12,42	211,14
20250798	6325357-1	FR(1559)	Chave Fusível Religadora	18	11,18	201,24
20250798	6325304-1	FR(7032)	Chave Fusível Religadora	23	10,07	231,61
20250798	6324782-1	RD(11440)	Religador de Distribuição	143	2,17	310,31
20250798	6324782-1	RD(11440)	Religador de Distribuição	8	3,53	28,24
20250798	6328447-1	FU(24805)	Chave Fusível	5	1,98	9,9
20250798	6325162-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	31	13,73	425,63
20250798	6325288-1	FU(7069)	Chave Fusível	28	11,5	322
20250798	6323206-1	C 1716695	Unidade Consumidora	1	13,55	13,55

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323482-1	FU(39286)	Chave Fusível	86	4,17	358,62
20250798	6325134-1	TD(24544)	Transformador Distribuição	10	11,4	114
20250798	6324546-1	TD(24544)	Transformador Distribuição	99	2,93	290,07
20250798	6324013-1	TD(24544)	Transformador Distribuição	99	0,85	84,15
20250798	6323430-1	FU(656667)	Chave Fusível	133	1,75	232,75
20250798	6323098-1	PE(13060731)	Ponto de conexão	1	0,52	0,52
20250798	6325962-1	TD(8512)	Transformador Distribuição	19	3,93	74,67
20250798	6325730-1	PE(13045545)	Ponto de conexão	1	0,87	0,87
20250798	6325433-1	FU(19699)	Chave Fusível	1	10,58	10,58
20250798	6325611-1	C 1996828	Unidade Consumidora	1	0,38	0,38
20250798	6326047-1	TD(15240)	Transformador Distribuição	1	7,77	7,77
20250798	6326961-1	TD(15680)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20250798	6327035-1	C 1876607	Unidade Consumidora	1	8,5	8,5
20250798	6324417-1	TD(15150)	Transformador Distribuição	2	3,85	7,7
20250798	6321707-1	C 2360728	Unidade Consumidora	1	1,72	1,72
20250798	6322616-1	PE(13046321)	Ponto de conexão	1	1,22	1,22
20250798	6322786-1	PE(18649845)	Ponto de conexão	1	2,38	2,38
20250798	6323463-1	FU(19721)	Chave Fusível	4	2,72	10,88
20250798	6329558-1	C 3332660	Unidade Consumidora	1	2,4	2,4
20250798	6324801-1	PE(17906260)	Ponto de conexão	1	14,47	14,47
20250798	6325778-1	FU(9699)	Chave Fusível	105	1,28	134,4

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326069-1	TD(8614)	Transformador Distribuição	9	8,5	76,5
20250798	6326475-1	TD(16144)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20250798	6327453-1	FR(694003)	Chave Fusível Religadora	48	1,63	78,24
20250798	6328134-1	TD(57278)	Transformador Distribuição	26	0,1	2,6
20250798	6328829-1	FU(7706)	Chave Fusível	6	2,28	13,68
20250798	6329291-1	[MT]PA(14527)	Alimentador	4	7,03	28,12
20250798	6321465-1	TD(724340)	Transformador Distribuição	39	1,32	51,48
20250798	6323791-1	TD(52997)	Transformador Distribuição	96	3,17	304,32
20250798	6323819-1	CE(757782)	Chave Seccionadora	617	3	1851
20250798	6323968-1	TD(9222)	Transformador Distribuição	30	3,17	95,1
20250798	6324647-1	C 1341524	Unidade Consumidora	1	14,58	14,58
20250798	6325072-1	TD(8543)	Transformador Distribuição	75	3,42	256,5
20250798	6321414-1	PE(19510695)	Ponto de conexão	1	4,07	4,07
20250798	6324119-1	TD(675557)	Transformador Distribuição	92	2,25	207
20250798	6327724-1	PE(17977151)	Ponto de conexão	1	0,53	0,53
20250798	6324970-1	FU(25364)	Chave Fusível	4	2,53	10,12
20250798	6328227-1	TD(58920)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250798	6323502-1	TD(81543060)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20250798	6327364-1	TD(30108)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326841-1	FR(24375)	Chave Fusível Religadora	13	10,73	139,49
20250798	6325826-1	FU(24276)	Chave Fusível	15	2,23	33,45
20250798	6323501-1	TD(15857742)	Transformador Distribuição	1	2,1	2,1
20250798	6323077-1	FU(24608)	Chave Fusível	13	4,28	55,64
20250798	6327400-1	EP(204665479)	Transformador Distribuição	1	5,07	5,07
20250798	6329091-1	TD(663642)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20250798	6321358-1	FU(688196)	Chave Fusível	4	7,88	31,52
20250798	6325779-1	TD(17027)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20250798	6323076-1	PE(12617248)	Ponto de conexão	1	4	4
20250798	6323875-1	FU(7052)	Chave Fusível	19	4,32	82,08
20250798	6324521-1	FU(10722)	Chave Fusível	5	19,57	97,85
20250798	6327494-1	FR(32273707)	Chave Fusível Religadora	1	2,83	2,83
20250798	6327029-1	FU(713622)	Chave Fusível	4	3,47	13,88
20250798	6327029-1	BAN51_BAN5950 2	Alimentador	1	11,73	11,73
20250798	6327029-1	BAN51_BAN5950 2	Alimentador	5	5,33	26,65
20250798	6327029-1	BAN51_BAN5950 2	Alimentador	69	1,82	125,58
20250798	6327029-1	BAN51_BAN5950 2	Alimentador	66	0,05	3,3
20250798	6322759-1	FU(20449)	Chave Fusível	4	5,3	21,2
20250798	6322931-1	FU(733769)	Chave Fusível	1	6,47	6,47
20250798	6329595-1	PE(13377901)	Ponto de conexão	1	1,95	1,95

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6327995-1	FU(7842)	Chave Fusível	12	18,05	216,6
20250798	6329113-1	TD(653820)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20250798	6324067-1	TD(20205)	Transformador Distribuição	1	26,27	26,27
20250798	6323299-1	TD(27445)	Transformador Distribuição	2	13,25	26,5
20250798	6329380-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	1	3,35	3,35
20250798	6324117-1	FR(10969)	Chave Fusível Religadora	51	19,32	985,32
20250798	6329380-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	8	1,32	10,56
20250798	6329380-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	122	1,7	207,4
20250798	6329380-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	227	3,1	703,7
20250798	6329380-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	58	3,35	194,3
20250798	6329380-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	19	3,52	66,88
20250798	6329380-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	1	1,32	1,32
20250798	6321523-1	FU(715281)	Chave Fusível	10	3,07	30,7
20250798	6321577-1	TD(15320)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20250798	6321835-1	TD(668257)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,6
20250798	6321943-1	FR(10055)	Chave Fusível Religadora	18	14,65	263,7
20250798	6323583-1	FU(21460)	Chave Fusível	1	3,68	3,68
20250798	6324048-1	FU(21458)	Chave Fusível	17	19,95	339,15

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324117-1	FR(10969)	Chave Fusível Religadora	1	19,32	19,32
20250798	6326275-1	TD(15136)	Transformador Distribuição	3	3,98	11,94
20250798	6326713-1	FR(37513)	Chave Fusível Religadora	73	3,82	278,86
20250798	6327881-1	TD(27410)	Transformador Distribuição	1	0,5	0,5
20250798	6328194-1	TD(27413)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20250798	6329053-1	TD(27413)	Transformador Distribuição	1	1,47	1,47
20250798	6329249-1	TD(15320)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20250798	6329380-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	3	1,7	5,1
20250798	6329380-1	RD(729816)	Religador de Distribuição	8	3,1	24,8
20250798	6323441-1	TD(710703)	Transformador Distribuição	2	2	4
20250798	6327152-1	PE(14829938)	Ponto de conexão	1	7,68	7,68
20250798	6325605-1	FU(17909)	Chave Fusível	2	8,3	16,6
20250798	6325620-1	TD(43767)	Transformador Distribuição	49	2,48	121,52
20250798	6325458-1	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	28	12,62	353,36
20250798	6325790-1	TD(24430)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20250798	6326369-1	TD(1401)	Transformador Distribuição	2	5,38	10,76
20250798	6326565-1	TD(684643)	Transformador Distribuição	1	29,4	29,4

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325201-1	TD(697878)	Transformador Distribuição	1	19,12	19,12
20250798	6327203-1	TD(689008)	Transformador Distribuição	2	24,33	48,66
20250798	6327838-1	TD(21490)	Transformador Distribuição	6	18,13	108,78
20250798	6327865-1	TD(682836)	Transformador Distribuição	5	16,93	84,65
20250798	6329090-1	TD(1884)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20250798	6323053-1	FR(17999)	Chave Fusível Religadora	16	2,63	42,08
20250798	6328291-1	TD(46458)	Transformador Distribuição	83	2,02	167,66
20250798	6328395-1	TD(709957)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20250798	6325208-1	FU(2970)	Chave Fusível	76	10,38	788,88
20250798	6325634-1	TD(26252)	Transformador Distribuição	8	6,82	54,56
20250798	6325951-1	PE(11150302)	Ponto de conexão	1	6,92	6,92
20250798	6325970-1	TD(1687)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20250798	6327589-1	FU(1693)	Chave Fusível	104	1,18	122,72
20250798	6325396-1	TD(895)	Transformador Distribuição	28	4,02	112,56
20250798	6325332-1	FU(2799)	Chave Fusível	160	4,08	652,8
20250798	6325332-1	TD(907)	Transformador Distribuição	98	4,08	399,84
20250798	6325315-1	FU(755878)	Chave Fusível	176	3,45	607,2
20250798	6328670-1	C 3565400	Unidade Consumidora	1	1,28	1,28

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326818-1	FU(39177)	Chave Fusível	51	21,82	1112,82
20250798	6325537-1	FR(22468)	Chave Fusível Religadora	44	8,55	376,2
20250798	6325328-1	FU(39177)	Chave Fusível	51	12,77	651,27
20250798	6329192-1	TD(19818)	Transformador Distribuição	1	2,3	2,3
20250798	6321615-1	PE(72248655)	Ponto de conexão	1	1,72	1,72
20250798	6323955-1	FU(695453)	Chave Fusível	428	2,95	1262,6
20250798	6328057-1	RD(756269)	Religador de Distribuição	52	2,13	110,76
20250798	6328057-1	RD(756269)	Religador de Distribuição	41	6,97	285,77
20250798	6328057-1	RD(756269)	Religador de Distribuição	2	7,57	15,14
20250798	6328057-1	RD(756269)	Religador de Distribuição	7	8,57	59,99
20250798	6328057-1	RD(756269)	Religador de Distribuição	4	9,45	37,8
20250798	6328057-1	RD(756269)	Religador de Distribuição	9	9,67	87,03
20250798	6328057-1	RD(756269)	Religador de Distribuição	1	12,25	12,25
20250798	6328057-1	RD(756269)	Religador de Distribuição	3	13,47	40,41
20250798	6328057-1	RD(756269)	Religador de Distribuição	8	14,95	119,6
20250798	6328057-1	BAV51_BAV5950 2	Alimentador	7	5,15	36,05
20250798	6328057-1	BAV51_BAV5950 2	Alimentador	20	2,57	51,4

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6328057-1	BAV51_BAV5950 2	Alimentador	11	1,87	20,57
20250798	6326936-1	TD(38098)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20250798	6326893-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	75	0,17	12,75
20250798	6326453-1	FU(732273)	Chave Fusível	2	16,63	33,26
20250798	6326245-1	TD(38102)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20250798	6326168-1	TD(38057)	Transformador Distribuição	2	2,35	4,7
20250798	6325509-1	TD(38077)	Transformador Distribuição	2	5,7	11,4
20250798	6324559-1	FU(11605)	Chave Fusível	8	17,08	136,64
20250798	6324350-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	1	2,28	2,28
20250798	6328237-1	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	51	9,37	477,87
20250798	6323992-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	14	0,2	2,8
20250798	6323992-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	3	3,17	9,51
20250798	6323992-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	49	2,17	106,33
20250798	6321647-1	TD(673575)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250798	6323992-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	35	3,03	106,05
20250798	6326382-1	TD(32849)	Transformador Distribuição	1	20,75	20,75
20250798	6326901-1	TD(37878)	Transformador Distribuição	1	14,32	14,32

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326937-1	FU(30773)	Chave Fusível	3	7,37	22,11
20250798	6326372-1	TD(32856)	Transformador Distribuição	2	20,43	40,86
20250798	6328204-1	TD(37920)	Transformador Distribuição	2	3,55	7,1
20250798	6328215-1	FU(30773)	Chave Fusível	3	4,03	12,09
20250798	6328607-1	TD(668896)	Transformador Distribuição	2	28,17	56,34
20250798	6327031-1	TD(37920)	Transformador Distribuição	2	6,17	12,34
20250798	6324307-1	FU(23897)	Chave Fusível	8	4,98	39,84
20250798	6324294-1	FU(23801)	Chave Fusível	19	22,9	435,1
20250798	6321817-1	TD(661324)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20250798	6324279-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	7	2,02	14,14
20250798	6324279-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	112	5,98	669,76
20250798	6328068-1	PE(15715800)	Ponto de conexão	1	5,77	5,77
20250798	6327837-1	FU(7452)	Chave Fusível	12	17,03	204,36
20250798	6324156-1	TD(52224)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250798	6329115-1	TD(117131732)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20250798	6325911-1	PE(19520289)	Ponto de conexão	1	3,02	3,02
20250798	6325617-1	PE(15075021)	Ponto de conexão	1	3,1	3,1
20250798	6323937-1	PE(19399721)	Ponto de conexão	8	6,37	50,96
20250798	6328565-1	PE(15070633)	Ponto de conexão	1	2,55	2,55
20250798	6328202-1	PE(13791372)	Ponto de conexão	1	1,53	1,53

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6327588-1	TD(735623)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20250798	6326095-1	FU(700201)	Chave Fusível	2	2,47	4,94
20250798	6325300-1	FU(25486)	Chave Fusível	13	8,43	109,59
20250798	6322982-1	TD(39444)	Transformador Distribuição	4	5,6	22,4
20250798	6328159-1	TD(748614)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20250798	6328527-1	TD(671114)	Transformador Distribuição	1	2,8	2,8
20250798	6329122-1	TD(39444)	Transformador Distribuição	4	4,57	18,28
20250798	6327621-1	TD(52867)	Transformador Distribuição	1	1,65	1,65
20250798	6328061-1	TD(39444)	Transformador Distribuição	4	5,82	23,28
20250798	6328385-1	TD(690358)	Transformador Distribuição	2	1,73	3,46
20250798	6325159-1	RD(123023100)	Religador de Distribuição	26	1,7	44,2
20250798	6325159-1	RD(123023100)	Religador de Distribuição	15	1,53	22,95
20250798	6325159-1	RD(123023100)	Religador de Distribuição	7	0,87	6,09
20250798	6324769-1	TD(31165)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20250798	6323087-1	TD(684148)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20250798	6328760-1	FU(723803)	Chave Fusível	1	2,02	2,02
20250798	6325159-1	RD(123023100)	Religador de Distribuição	46	2,4	110,4

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6328469-1	TD(31279)	Transformador Distribuição	1	3,1	3,1
20250798	6328411-1	TD(725630)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20250798	6321469-1	FR(24749)	Chave Fusível Religadora	18	3,47	62,46
20250798	6328524-1	TD(31563)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,8
20250798	6327512-1	C 3281057	Unidade Consumidora	1	5,92	5,92
20250798	6325319-1	TD(689650)	Transformador Distribuição	4	6,8	27,2
20250798	6326142-1	TD(703312)	Transformador Distribuição	3	6,52	19,56
20250798	6325532-1	PE(18804851)	Ponto de conexão	1	5,72	5,72
20250798	6325337-1	FU(758715)	Chave Fusível	1	9,95	9,95
20250798	6325016-1	TD(39605)	Transformador Distribuição	1	17,83	17,83
20250798	6327629-1	C 2420195	Unidade Consumidora	1	2,75	2,75
20250798	6321940-1	C 223980	Unidade Consumidora	1	11,48	11,48
20250798	6323590-1	TD(20884)	Transformador Distribuição	69	4,6	317,4
20250798	6324028-1	FU(4982)	Chave Fusível	3	6,78	20,34
20250798	6324924-1	FU(19583)	Chave Fusível	29	15,28	443,12
20250798	6325499-1	C 1012608	Unidade Consumidora	1	2,3	2,3
20250798	6328544-1	TD(683136)	Transformador Distribuição	70	3,25	227,5
20250798	6326599-1	FU(14666)	Chave Fusível	1	3,87	3,87
20250798	6327478-1	TD(29254)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250798	6325941-1	FU(17795)	Chave Fusível	1	3,88	3,88

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322480-1	C 2897373	Unidade Consumidora	1	1,17	1,17
20250798	6329290-1	FU(684863)	Chave Fusível	94	0,63	59,22
20250798	6328391-1	FU(1387)	Chave Fusível	138	2,3	317,4
20250798	6328349-1	TD(46502)	Transformador Distribuição	2	6,77	13,54
20250798	6325430-1	[MT]PA(14479)	Alimentador	1	12,8	12,8
20250798	6324806-1	PE(16413074)	Ponto de conexão	1	20,95	20,95
20250798	6325729-1	PE(16064791)	Ponto de conexão	1	6,18	6,18
20250798	6325909-1	PE(19976925)	Ponto de conexão	1	7,42	7,42
20250798	6328460-1	C 2304147	Unidade Consumidora	1	4,63	4,63
20250798	6328812-1	TD(28584)	Transformador Distribuição	159	1,17	186,03
20250798	6328903-1	TD(52731)	Transformador Distribuição	82	1,02	83,64
20250798	6328920-1	TD(7168)	Transformador Distribuição	69	0,77	53,13
20250798	6328961-1	FU(1300)	Chave Fusível	697	1,55	1080,35
20250798	6321466-1	TD(104378555)	Transformador Distribuição	2	3,08	6,16
20250798	6322317-1	FU(1300)	Chave Fusível	697	3,52	2453,44
20250798	6322620-1	C 3592070	Unidade Consumidora	1	0,93	0,93
20250798	6322975-1	FU(1299)	Chave Fusível	399	0,8	319,2
20250798	6324250-1	C 3432617	Unidade Consumidora	1	6,95	6,95
20250798	6324414-1	FU(708359)	Chave Fusível	82	2,15	176,3
20250798	6323983-1	TD(688923)	Transformador Distribuição	57	10,1	575,7
20250798	6323781-1	FU(1748)	Chave Fusível	190	2,02	383,8

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323467-1	FR(14306)	Chave Fusível Religadora	21	2,08	43,68
20250798	6322604-1	FR(91706961)	Chave Fusível Religadora	4	3,03	12,12
20250798	6321405-1	FR(35344)	Chave Fusível Religadora	14	2,08	29,12
20250798	6323466-1	TD(22508)	Transformador Distribuição	42	1,45	60,9
20250798	6329098-1	TD(26505)	Transformador Distribuição	59	1,07	63,13
20250798	6328483-1	FU(14270)	Chave Fusível	5	4,38	21,9
20250798	6324050-1	FU(692121)	Chave Fusível	5	27,98	139,9
20250798	6324921-1	TD(46947)	Transformador Distribuição	1	2	2
20250798	6325354-1	FU(59394608)	Chave Fusível	26	11,03	286,78
20250798	6325424-1	TD(47919)	Transformador Distribuição	2	15,02	30,04
20250798	6325463-1	FU(14104)	Chave Fusível	13	5,45	70,85
20250798	6325481-1	FU(679793)	Chave Fusível	14	12,73	178,22
20250798	6325481-1	FU(679793)	Chave Fusível	2	33,75	67,5
20250798	6325705-1	TD(49923)	Transformador Distribuição	1	27,88	27,88
20250798	6326113-1	TD(47833)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20250798	6326159-1	TD(57345)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20250798	6327194-1	FR(12888)	Chave Fusível Religadora	29	2,93	84,97
20250798	6327242-1	TD(48413)	Transformador Distribuição	3	3,85	11,55
20250798	6328150-1	FU(1378)	Chave Fusível	219	2,07	453,33

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6328362-1	C 36321	Unidade Consumidora	1	4,42	4,42
20250798	6323109-1	TD(47582)	Transformador Distribuição	1	1,05	1,05
20250798	6327292-1	FU(731221)	Chave Fusível	5	3,2	16
20250798	6325521-1	FU(718540)	Chave Fusível	4	8,75	35
20250798	6327104-1	TD(47635)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20250798	6329216-1	TD(40370)	Transformador Distribuição	2	4,47	8,94
20250798	6327351-1	TD(668308)	Transformador Distribuição	1	9,32	9,32
20250798	6321864-1	TD(667600)	Transformador Distribuição	2	14,45	28,9
20250798	6323421-1	FU(42079)	Chave Fusível	4	8,8	35,2
20250798	6324265-1	FR(37276)	Chave Fusível Religadora	31	5,9	182,9
20250798	6329358-1	TD(40306)	Transformador Distribuição	1	7	7
20250798	6326965-1	FU(21424)	Chave Fusível	2	3,52	7,04
20250798	6327037-1	TD(42189)	Transformador Distribuição	1	14,38	14,38
20250798	6327750-1	FU(21384)	Chave Fusível	2	4	8
20250798	6323172-1	TD(45114)	Transformador Distribuição	2	7,05	14,1
20250798	6329065-1	FU(754936)	Chave Fusível	1	2,5	2,5
20250798	6323095-1	TD(41768)	Transformador Distribuição	1	8,23	8,23
20250798	6328100-1	TD(42189)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20250798	6321535-1	FU(42042)	Chave Fusível	2	2,53	5,06
20250798	6321772-1	FU(42156)	Chave Fusível	11	17,4	191,4

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322943-1	TD(668115)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20250798	6323196-1	FU(7806)	Chave Fusível	7	8,45	59,15
20250798	6328550-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20250798	6326356-1	FR(7832)	Chave Fusível Religadora	15	3,55	53,25
20250798	6327089-1	FU(10544)	Chave Fusível	6	3,13	18,78
20250798	6328261-1	TD(730979)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20250798	6328550-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	390	0,12	46,8
20250798	6323294-1	FU(22327)	Chave Fusível	5	17,95	89,75
20250798	6323516-1	PE(18415251)	Ponto de conexão	1	2,15	2,15
20250798	6323245-1	C 3478880	Unidade Consumidora	1	1,78	1,78
20250798	6326428-1	TD(29926)	Transformador Distribuição	30	1,97	59,1
20250798	6323432-1	TD(737838)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20250798	6323522-1	PE(11050416)	Ponto de conexão	1	3,82	3,82
20250798	6323869-1	PE(18173096)	Ponto de conexão	1	1,27	1,27
20250798	6322406-1	PE(11058371)	Ponto de conexão	1	1,78	1,78
20250798	6327491-1	TD(59133)	Transformador Distribuição	1	10	10
20250798	6325487-1	PE(199024650)	Ponto de conexão	1	0,92	0,92
20250798	6325725-1	TD(9337)	Transformador Distribuição	78	1,07	83,46
20250798	6327893-1	PE(18484904)	Ponto de conexão	1	2,38	2,38
20250798	6324331-1	TD(9337)	Transformador Distribuição	78	15,5	1209

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325925-1	PE(12496546)	Ponto de conexão	1	0,93	0,93
20250798	6329587-1	PE(14556064)	Ponto de conexão	1	1,57	1,57
20250798	6326640-1	PE(226035891)	Ponto de conexão	1	0,38	0,38
20250798	6326417-1	TD(697559)	Transformador Distribuição	27	1,68	45,36
20250798	6327651-1	TD(715012)	Transformador Distribuição	55	1,55	85,25
20250798	6322916-1	C 1261859	Unidade Consumidora	1	1,8	1,8
20250798	6329220-1	PE(16566406)	Ponto de conexão	1	4,73	4,73
20250798	6329049-1	PE(230344051)	Ponto de conexão	1	1,57	1,57
20250798	6321903-1	C 2045985	Unidade Consumidora	1	6,88	6,88
20250798	6326311-1	PE(231304898)	Ponto de conexão	1	1,67	1,67
20250798	6326857-1	PE(208286944)	Ponto de conexão	2	0,98	1,96
20250798	6322647-1	FU(5781)	Chave Fusível	64	1,3	83,2
20250798	6329016-1	TD(54298)	Transformador Distribuição	92	6,63	609,96
20250798	6326748-1	PE(11940396)	Ponto de conexão	1	4,2	4,2
20250798	6322433-1	TD(10623)	Transformador Distribuição	35	0,07	2,45
20250798	6322742-1	TD(5425)	Transformador Distribuição	114	4,67	532,38
20250798	6329494-1	TD(5442)	Transformador Distribuição	75	3,68	276
20250798	6328836-1	PE(209848359)	Ponto de conexão	1	0,45	0,45
20250798	6327275-1	TD(5473)	Transformador Distribuição	20	1,5	30
20250798	6327275-1	TD(5473)	Transformador Distribuição	24	1,5	36
20250798	6323947-1	RD(708947)	Religador de Distribuição	130	1,33	172,9

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323947-1	RD(708947)	Religador de Distribuição	3	0,35	1,05
20250798	6329606-1	PE(19727898)	Ponto de conexão	1	1,2	1,2
20250798	6323947-1	RD(708947)	Religador de Distribuição	51	0,73	37,23
20250798	6323092-1	PE(20383786)	Ponto de conexão	1	1,48	1,48
20250798	6323947-1	RD(708947)	Religador de Distribuição	211	2,82	595,02
20250798	6323947-1	RD(708947)	Religador de Distribuição	1619	1,02	1651,38
20250798	6323947-1	RD(708947)	Religador de Distribuição	524	1,07	560,68
20250798	6328099-1	TD(16305)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20250798	6327941-1	FU(37207)	Chave Fusível	4	6,37	25,48
20250798	6323792-1	FU(679328)	Chave Fusível	20	20,03	400,6
20250798	6322019-1	FU(685850)	Chave Fusível	12	3,37	40,44
20250798	6325742-1	TD(3531)	Transformador Distribuição	83	1,77	146,91
20250798	6322533-1	TD(3335)	Transformador Distribuição	77	2,3	177,1
20250798	6322351-1	C 3540162	Unidade Consumidora	1	1,9	1,9
20250798	6321914-1	TD(44197)	Transformador Distribuição	55	2,33	128,15
20250798	6325896-1	TD(3532)	Transformador Distribuição	106	4,17	442,02
20250798	6322727-1	PE(15559359)	Ponto de conexão	1	9,85	9,85
20250798	6326869-1	PE(212642095)	Ponto de conexão	1	11,75	11,75
20250798	6325780-1	PE(233551094)	Ponto de conexão	1	4,12	4,12
20250798	6326062-1	PE(19254883)	Ponto de conexão	1	2,03	2,03

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324184-1	FU(5939)	Chave Fusível	9	2,25	20,25
20250798	6328780-1	TD(54164)	Transformador Distribuição	99	6,53	646,47
20250798	6322873-1	C 2998389	Unidade Consumidora	1	1,45	1,45
20250798	6325036-1	PE(12473758)	Ponto de conexão	1	13,7	13,7
20250798	6325455-1	FU(15889)	Chave Fusível	3	3,12	9,36
20250798	6321347-1	PE(18462856)	Ponto de conexão	1	1,82	1,82
20250798	6325914-1	PE(19267200)	Ponto de conexão	1	2,2	2,2
20250798	6326478-1	FU(5924)	Chave Fusível	330	3,37	1112,1
20250798	6326805-1	C 1045971	Unidade Consumidora	1	4,7	4,7
20250798	6327029-1	BAN51_BAN5950 2	Alimentador	1	0,05	0,05
20250798	6321313-1	PE(19233915)	Ponto de conexão	1	1,65	1,65
20250798	6325744-1	PE(204448786)	Ponto de conexão	1	2,4	2,4
20250798	6326498-1	TD(6223)	Transformador Distribuição	10	7,77	77,7
20250798	6327044-1	TD(3314)	Transformador Distribuição	2	3,95	7,9
20250798	6327051-1	FU(660974)	Chave Fusível	2	16,35	32,7
20250798	6326384-1	FU(37749)	Chave Fusível	72	3,75	270
20250798	6323540-1	TD(6445)	Transformador Distribuição	29	0,75	21,75
20250798	6326872-1	PE(19912202)	Ponto de conexão	1	12,7	12,7
20250798	6324843-1	TD(33529)	Transformador Distribuição	2	17,65	35,3
20250798	6323619-1	TD(29323)	Transformador Distribuição	68	1,6	108,8
20250798	6323782-1	RD(717013)	Religador de Distribuição	199	3,02	600,98

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323782-1	RD(717013)	Religador de Distribuição	2218	0,7	1552,6
20250798	6323263-1	PE(229322413)	Ponto de conexão	1	1,98	1,98
20250798	6323200-1	TD(6617)	Transformador Distribuição	86	2,1	180,6
20250798	6323782-1	RD(717013)	Religador de Distribuição	113	3,17	358,21
20250798	6326329-1	PE(19189139)	Ponto de conexão	1	1,47	1,47
20250798	6324309-1	FU(9196)	Chave Fusível	257	1,12	287,84
20250798	6323782-1	RD(717013)	Religador de Distribuição	633	4,28	2709,24
20250798	6329417-1	PE(205832672)	Ponto de conexão	1	3,45	3,45
20250798	6323782-1	RD(717013)	Religador de Distribuição	234	3,47	811,98
20250798	6328555-1	FU(82436213)	Chave Fusível	193	1,4	270,2
20250798	6321500-1	C 313537	Unidade Consumidora	4	1,95	7,8
20250798	6321515-1	C 313538	Unidade Consumidora	1	1,9	1,9
20250798	6323782-1	RD(717013)	Religador de Distribuição	150	1,8	270
20250798	6324309-1	FU(9196)	Chave Fusível	10	1,12	11,2
20250798	6328555-1	FU(82436213)	Chave Fusível	3	1,4	4,2
20250798	6322383-1	TD(4961)	Transformador Distribuição	108	2,75	297
20250798	6327835-1	PE(209862306)	Ponto de conexão	1	1,18	1,18
20250798	6328806-1	PE(15124955)	Ponto de conexão	2	2,28	4,56
20250798	6327246-1	PE(14199499)	Ponto de conexão	1	4,47	4,47
20250798	6326464-1	TD(4938)	Transformador Distribuição	18	5,47	98,46
20250798	6323671-1	PE(19803868)	Ponto de conexão	1	22,33	22,33

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6329439-1	TD(1687545)	Transformador Distribuição	2	1,8	3,6
20250798	6329402-1	TD(46924)	Transformador Distribuição	43	4,37	187,91
20250798	6329336-1	PE(228535110)	Ponto de conexão	1	0,23	0,23
20250798	6322249-1	TD(5951)	Transformador Distribuição	57	1,68	95,76
20250798	6324290-1	TD(712984)	Transformador Distribuição	35	10,65	372,75
20250798	6322194-1	PE(20100150)	Ponto de conexão	1	1,48	1,48
20250798	6328454-1	C 3326857	Unidade Consumidora	1	13,08	13,08
20250798	6323608-1	PE(19598822)	Ponto de conexão	1	20,45	20,45
20250798	6327653-1	PE(231561397)	Ponto de conexão	1	2,15	2,15
20250798	6321394-1	RD(707544)	Religador de Distribuição	92	1,57	144,44
20250798	6321394-1	RD(707544)	Religador de Distribuição	88	1,55	136,4
20250798	6324300-1	TD(697822)	Transformador Distribuição	7	11,43	80,01
20250798	6321394-1	RD(707544)	Religador de Distribuição	1710	1,12	1915,2
20250798	6325950-1	PE(19592781)	Ponto de conexão	1	1,48	1,48
20250798	6321394-1	RD(707544)	Religador de Distribuição	38	3,22	122,36
20250798	6328653-1	PE(19733870)	Ponto de conexão	1	0,98	0,98
20250798	6324375-1	PE(17132337)	Ponto de conexão	1	14,53	14,53
20250798	6324491-1	TD(678442)	Transformador Distribuição	1	16,9	16,9
20250798	6327546-1	TD(11882)	Transformador Distribuição	2	6,68	13,36
20250798	6322286-1	PE(19730331)	Ponto de conexão	2	4,5	9

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325367-1	TD(48487)	Transformador Distribuição	3	4,65	13,95
20250798	6324256-1	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	19	3,78	71,82
20250798	6322040-1	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	19	5,32	101,08
20250798	6327637-1	CGD52_CGD595 09	Alimentador	16	0,07	1,12
20250798	6327637-1	CGD52_CGD595 09	Alimentador	128	0,07	8,96
20250798	6321418-1	TD(51918)	Transformador Distribuição	3	5,13	15,39
20250798	6327637-1	CGD53_CGD595 08	Alimentador	20	1,68	33,6
20250798	6327637-1	CGD53_CGD595 08	Alimentador	15	4,23	63,45
20250798	6327637-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	15	0,1	1,5
20250798	6326938-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	2	1,53	3,06
20250798	6326938-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	16	5,17	82,72
20250798	6327637-1	CGD53_CGD595 08	Alimentador	26	0,05	1,3
20250798	6326938-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	3	5,17	15,51
20250798	6327637-1	CGD53_CGD595 08	Alimentador	12	0,05	0,6
20250798	6327637-1	CGD53_CGD595 08	Alimentador	3	0,05	0,15
20250798	6327496-1	TD(49971)	Transformador Distribuição	1	24,65	24,65

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6327637-1	CGD53_CGD595 08	Alimentador	604	0,05	30,2
20250798	6327637-1	CGD53_CGD595 08	Alimentador	21	1,28	26,88
20250798	6327637-1	CGD53_CGD595 08	Alimentador	323	1,68	542,64
20250798	6327637-1	CGD53_CGD595 08	Alimentador	211	4,23	892,53
20250798	6327637-1	CF(30009)	Chave Faca	25	0,12	3
20250798	6327637-1	CF(7468)	Chave Faca	2	0,38	0,76
20250798	6327637-1	CGD53_CGD595 08	Alimentador	2	1,28	2,56
20250798	6327637-1	CGD53_CGD595 08	Alimentador	12	1,68	20,16
20250798	6327637-1	CGD53_CGD595 08	Alimentador	7	4,23	29,61
20250798	6327637-1	CF(30009)	Chave Faca	2	0,12	0,24
20250798	6327637-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	9	0,1	0,9
20250798	6329457-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	1,87	1,87
20250798	6327637-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	238	0,1	23,8
20250798	6328441-1	TD(42683)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20250798	6328713-1	TD(17093)	Transformador Distribuição	3	2,08	6,24
20250798	6328825-1	TD(680475)	Transformador Distribuição	5	13,12	65,6
20250798	6329457-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	62	1,87	115,94
20250798	6321328-1	FU(36130)	Chave Fusível	12	5,45	65,4

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323192-1	TD(17320)	Transformador Distribuição	4	10,67	42,68
20250798	6323679-1	FU(17344)	Chave Fusível	8	5,57	44,56
20250798	6325973-1	TD(17352)	Transformador Distribuição	3	6,37	19,11
20250798	6326139-1	FU(16063)	Chave Fusível	2	6,42	12,84
20250798	6326160-1	FR(17219)	Chave Fusível Religadora	7	22,2	155,4
20250798	6326717-1	TD(27333)	Transformador Distribuição	1	16,12	16,12
20250798	6326938-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	73	1,53	111,69
20250798	6326938-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	278	5,17	1437,26
20250798	6327002-1	TD(676344)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20250798	6327011-1	FU(16225)	Chave Fusível	6	2,98	17,88
20250798	6322040-1	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	4	5,32	21,28
20250798	6324256-1	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	4	3,78	15,12
20250798	6322023-1	TD(6358)	Transformador Distribuição	84	1,48	124,32
20250798	6326263-1	PE(13790655)	Ponto de conexão	1	1,75	1,75
20250798	6324222-1	PE(19693368)	Ponto de conexão	1	1,53	1,53
20250798	6322903-1	PE(19638534)	Ponto de conexão	1	3,13	3,13
20250798	6322875-1	PE(18685755)	Ponto de conexão	1	1,68	1,68
20250798	6321736-1	TD(12030)	Transformador Distribuição	1	14,42	14,42
20250798	6324403-1	FU(15791)	Chave Fusível	7	20,45	143,15
20250798	6325221-1	PE(14310921)	Ponto de conexão	1	13,2	13,2

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6328937-1	C 1317090	Unidade Consumidora	1	5,67	5,67
20250798	6326496-1	TD(28066)	Transformador Distribuição	1	14	14
20250798	6324313-1	FU(5447)	Chave Fusível	115	8,48	975,2
20250798	6323169-1	RD(717570)	Religador de Distribuição	33	1,7	56,1
20250798	6323169-1	RD(717570)	Religador de Distribuição	4	4,82	19,28
20250798	6327885-1	PE(19308036)	Ponto de conexão	1	1,42	1,42
20250798	6329044-1	TD(747012)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20250798	6321768-1	TD(5960)	Transformador Distribuição	36	3,05	109,8
20250798	6323169-1	RD(717570)	Religador de Distribuição	1092	1,13	1233,9 6
20250798	6323169-1	RD(717570)	Religador de Distribuição	559	1,3	726,7
20250798	6323169-1	RD(717570)	Religador de Distribuição	267	1,7	453,9
20250798	6323169-1	RD(717570)	Religador de Distribuição	421	4,82	2029,2 2
20250798	6323240-1	TD(682638)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42
20250798	6323942-1	TD(5960)	Transformador Distribuição	36	3,38	121,68
20250798	6324313-1	FU(5447)	Chave Fusível	82	2,75	225,5
20250798	6326577-1	PE(12581370)	Ponto de conexão	1	6,63	6,63
20250798	6326148-1	PE(11598035)	Ponto de conexão	1	4,27	4,27
20250798	6326550-1	FU(5488)	Chave Fusível	245	2,88	705,6
20250798	6324029-1	TD(3249)	Transformador Distribuição	11	5,28	58,08

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324029-1	TD(3249)	Transformador Distribuição	116	5,28	612,48
20250798	6329029-1	TD(6324)	Transformador Distribuição	32	3,47	111,04
20250798	6326550-1	FU(5488)	Chave Fusível	7	2,88	20,16
20250798	6323551-1	TD(54179)	Transformador Distribuição	87	0,1	8,7
20250798	6323775-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	4	2,37	9,48
20250798	6323313-1	TD(3833)	Transformador Distribuição	180	2,33	419,4
20250798	6323775-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	12	2,37	28,44
20250798	6324204-1	TD(3866)	Transformador Distribuição	11	1,92	21,12
20250798	6324552-1	TD(3833)	Transformador Distribuição	180	0,78	140,4
20250798	6328690-1	C 1707552	Unidade Consumidora	1	7,52	7,52
20250798	6325991-1	PE(19731029)	Ponto de conexão	56	6,22	348,32
20250798	6325603-1	TD(30040)	Transformador Distribuição	94	1,33	125,02
20250798	6327639-1	PE(11597535)	Ponto de conexão	1	2,47	2,47
20250798	6327775-1	PE(19206619)	Ponto de conexão	1	0,97	0,97
20250798	6323313-1	TD(3833)	Transformador Distribuição	9	2,33	20,97
20250798	6323775-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	1941	2,37	4600,17
20250798	6324204-1	TD(3866)	Transformador Distribuição	38	1,92	72,96
20250798	6324552-1	TD(3833)	Transformador Distribuição	9	0,78	7,02
20250798	6323775-1	CGJ07_CGJ49515	Alimentador	64	2,37	151,68

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322637-1	FU(5436)	Chave Fusível	702	1,57	1102,14
20250798	6321682-1	CE(7547)	Chave Seccionadora	436	3,2	1395,2
20250798	6326847-1	CE(7547)	Chave Seccionadora	436	1,4	610,4
20250798	6326664-1	FU(9149)	Chave Fusível	184	1,35	248,4
20250798	6326629-1	CE(7547)	Chave Seccionadora	436	1	436
20250798	6324698-1	RD(30012)	Religador de Distribuição	27	0,05	1,35
20250798	6324698-1	RD(720315)	Religador de Distribuição	27	2,35	63,45
20250798	6323041-1	TD(4564)	Transformador Distribuição	110	1,5	165
20250798	6324698-1	RD(30012)	Religador de Distribuição	1754	0,05	87,7
20250798	6324754-1	CGL02_CGL49509	Alimentador	1079	2,65	2859,35
20250798	6324698-1	RD(720315)	Religador de Distribuição	1754	2,35	4121,9
20250798	6324698-1	CGL02_CGL49509	Alimentador	4	3,33	13,32
20250798	6324754-1	RD(30012)	Religador de Distribuição	525	2,57	1349,25
20250798	6324698-1	RD(30012)	Religador de Distribuição	1679	3,32	5574,28
20250798	6326106-1	PE(232435310)	Ponto de conexão	1	2,68	2,68
20250798	6326576-1	PE(17739502)	Ponto de conexão	1	0,88	0,88
20250798	6328424-1	FU(5406)	Chave Fusível	104	4	416
20250798	6328892-1	FU(697412)	Chave Fusível	37	2,28	84,36
20250798	6328892-1	FU(697412)	Chave Fusível	198	2,75	544,5
20250798	6325847-1	PE(16895764)	Ponto de conexão	1	6,27	6,27

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322877-1	C 1077815	Unidade Consumidora	1	1,2	1,2
20250798	6323695-1	TD(26740)	Transformador Distribuição	78	2,38	185,64
20250798	6324009-1	TD(25602)	Transformador Distribuição	65	3,43	222,95
20250798	6324257-1	TD(26740)	Transformador Distribuição	78	4,85	378,3
20250798	6325588-1	TD(4622)	Transformador Distribuição	73	0,87	63,51
20250798	6322741-1	TD(737396)	Transformador Distribuição	67	1,97	131,99
20250798	6326521-1	FU(8235)	Chave Fusível	72	2,98	214,56
20250798	6326864-1	FU(716519)	Chave Fusível	7	2,52	17,64
20250798	6326665-1	PE(207081169)	Ponto de conexão	1	0,47	0,47
20250798	6326864-1	FU(716519)	Chave Fusível	47	2,52	118,44
20250798	6328474-1	TD(700953)	Transformador Distribuição	58	2,78	161,24
20250798	6326521-1	FU(8235)	Chave Fusível	130	2,98	387,4
20250798	6321688-1	TD(4507)	Transformador Distribuição	129	2,22	286,38
20250798	6321880-1	TD(4507)	Transformador Distribuição	129	1,25	161,25
20250798	6326209-1	PE(12629470)	Ponto de conexão	1	1,4	1,4
20250798	6326693-1	C 3460446	Unidade Consumidora	1	1,1	1,1
20250798	6327997-1	PE(19562941)	Ponto de conexão	2	0,73	1,46
20250798	6328805-1	PE(19544752)	Ponto de conexão	1	1,28	1,28
20250798	6322053-1	PE(12305590)	Ponto de conexão	1	2,27	2,27
20250798	6324019-1	TD(34142)	Transformador Distribuição	12	8,42	101,04

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324544-1	TD(54721)	Transformador Distribuição	3	5,62	16,86
20250798	6324808-1	TD(4539)	Transformador Distribuição	44	0,22	9,68
20250798	6324975-1	PE(12190552)	Ponto de conexão	1	14,38	14,38
20250798	6324979-1	TD(4519)	Transformador Distribuição	82	9,27	760,14
20250798	6325453-1	TD(4499)	Transformador Distribuição	114	2,92	332,88
20250798	6325947-1	PE(12190552)	Ponto de conexão	1	5,15	5,15
20250798	6329320-1	PE(18970214)	Ponto de conexão	1	0,78	0,78
20250798	6321348-1	PE(20176042)	Ponto de conexão	1	1,87	1,87
20250798	6327059-1	FU(16101)	Chave Fusível	2	15,25	30,5
20250798	6327518-1	TD(9248)	Transformador Distribuição	132	2,9	382,8
20250798	6322209-1	PE(19526579)	Ponto de conexão	1	1,15	1,15
20250798	6321883-1	TD(30401)	Transformador Distribuição	137	2,52	345,24
20250798	6321506-1	PE(20311021)	Ponto de conexão	8	2,8	22,4
20250798	6321312-1	FU(5597)	Chave Fusível	121	3,07	371,47
20250798	6323445-1	TD(725716)	Transformador Distribuição	73	1,33	97,09
20250798	6323244-1	TD(4317)	Transformador Distribuição	134	1,18	158,12
20250798	6323176-1	FU(5572)	Chave Fusível	338	1,45	490,1
20250798	6329125-1	PE(11983021)	Ponto de conexão	1	2,12	2,12
20250798	6328678-1	PE(20035354)	Ponto de conexão	1	2,23	2,23
20250798	6328146-1	PE(204258334)	Ponto de conexão	1	1,77	1,77
20250798	6328053-1	C 2286847	Unidade Consumidora	1	1,7	1,7

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6328590-1	PE(12074497)	Ponto de conexão	1	1,58	1,58
20250798	6325008-1	PE(12326716)	Ponto de conexão	1	14,37	14,37
20250798	6324919-1	PE(20044920)	Ponto de conexão	1	15,08	15,08
20250798	6324323-1	TD(4485)	Transformador Distribuição	18	7,58	136,44
20250798	6323728-1	CGM03_CGM495 36	Alimentador	1194	0,65	776,1
20250798	6323728-1	CGM03_CGM495 36	Alimentador	3768	0,05	188,4
20250798	6323728-1	CGM03_CGM495 36	Alimentador	224	0,05	11,2
20250798	6323728-1	CGM03_CGM495 36	Alimentador	1	0,65	0,65
20250798	6323728-1	CGM03_CGM495 36	Alimentador	6	0,05	0,3
20250798	6323728-1	CGM03_CGM495 36	Alimentador	182	5,68	1033,7 6
20250798	6329008-1	TD(652383)	Transformador Distribuição	10	4,37	43,7
20250798	6329533-1	PE(16472718)	Ponto de conexão	1	2,12	2,12
20250798	6326614-1	FU(6725)	Chave Fusível	82	5,27	432,14
20250798	6321819-1	FU(35929)	Chave Fusível	129	2,57	331,53
20250798	6325528-1	PE(20398265)	Ponto de conexão	1	3,47	3,47
20250798	6328945-1	PE(17155993)	Ponto de conexão	1	6,12	6,12
20250798	6323728-1	CGM03_CGM495 36	Alimentador	1	0,05	0,05
20250798	6328359-1	RD(718139)	Religador de Distribuição	2	0,72	1,44
20250798	6323364-1	PE(234137512)	Ponto de conexão	1	2,95	2,95
20250798	6326567-1	RD(717034)	Religador de Distribuição	13	1,32	17,16

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6328359-1	RD(718139)	Religador de Distribuição	13	1,38	17,94
20250798	6326567-1	RD(717034)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20250798	6329342-1	TD(11063)	Transformador Distribuição	6	8,6	51,6
20250798	6329464-1	PE(18705552)	Ponto de conexão	1	2,12	2,12
20250798	6329520-1	TD(747820)	Transformador Distribuição	2	5,27	10,54
20250798	6326567-1	RD(717034)	Religador de Distribuição	1296	0,05	64,8
20250798	6326567-1	RD(717034)	Religador de Distribuição	3571	1,32	4713,7 2
20250798	6323370-1	PE(19170135)	Ponto de conexão	1	3,8	3,8
20250798	6323450-1	PE(19156718)	Ponto de conexão	1	1,37	1,37
20250798	6324376-1	TD(15563)	Transformador Distribuição	7	17,7	123,9
20250798	6325546-1	TD(54331)	Transformador Distribuição	57	1,17	66,69
20250798	6326722-1	PE(12380134)	Ponto de conexão	1	12,08	12,08
20250798	6328359-1	RD(718139)	Religador de Distribuição	1858	0,72	1337,7 6
20250798	6328359-1	RD(718139)	Religador de Distribuição	1640	1,38	2263,2
20250798	6328359-1	RD(718139)	Religador de Distribuição	73	2,53	184,69
20250798	6321976-1	PE(206605426)	Ponto de conexão	1	2,45	2,45
20250798	6326567-1	RD(717034)	Religador de Distribuição	2	1,32	2,64
20250798	6324010-1	CE(6642)	Chave Seccionadora	671	2,25	1509,7 5

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324627-1	CE(6642)	Chave Seccionadora	671	7,32	4911,72
20250798	6324840-1	TD(6079)	Transformador Distribuição	40	1,93	77,2
20250798	6326405-1	RD(717029)	Religador de Distribuição	1308	0,68	889,44
20250798	6328563-1	PE(19015846)	Ponto de conexão	1	1,72	1,72
20250798	6326397-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	52	0,17	8,84
20250798	6326397-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	204	1,58	322,32
20250798	6326397-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	1250	0,6	750
20250798	6326678-1	TD(6781)	Transformador Distribuição	71	3,17	225,07
20250798	6326567-1	RD(717034)	Religador de Distribuição	1308	0,13	170,04
20250798	6326493-1	FU(8548)	Chave Fusível	23	3,55	81,65
20250798	6326405-1	RD(8047)	Religador de Distribuição	1	0,85	0,85
20250798	6326405-1	RD(717029)	Religador de Distribuição	801	3,37	2699,37
20250798	6322655-1	C 2428736	Unidade Consumidora	1	2,22	2,22
20250798	6326493-1	FU(8548)	Chave Fusível	21	3,55	74,55
20250798	6326405-1	RD(717029)	Religador de Distribuição	530	3,13	1658,9
20250798	6326397-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	152	0,55	83,6
20250798	6326494-1	PE(206477613)	Ponto de conexão	1	10,52	10,52
20250798	6325209-1	TD(24587)	Transformador Distribuição	51	5,27	268,77

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323416-1	PE(204619165)	Ponto de conexão	1	4,43	4,43
20250798	6327269-1	TD(3844)	Transformador Distribuição	78	1,03	80,34
20250798	6323837-1	TD(24587)	Transformador Distribuição	51	2,4	122,4
20250798	6326262-1	PE(19132487)	Ponto de conexão	2	2,32	4,64
20250798	6329581-1	PE(18379458)	Ponto de conexão	1	5,63	5,63
20250798	6327826-1	PE(19137705)	Ponto de conexão	1	1,35	1,35
20250798	6326876-1	CF(94734230)	Chave Faca	1	2,17	2,17
20250798	6326653-1	PE(12235828)	Ponto de conexão	1	3,02	3,02
20250798	6326876-1	CF(94734230)	Chave Faca	208	2,17	451,36
20250798	6324587-1	[MT]PA(14467)	Alimentador	511	7,62	3893,82
20250798	6324587-1	CF(5173)	Chave Faca	1	3,98	3,98
20250798	6325906-1	PE(12218945)	Ponto de conexão	1	1,12	1,12
20250798	6321907-1	TD(47452)	Transformador Distribuição	6	0,88	5,28
20250798	6329058-1	TD(21618)	Transformador Distribuição	35	2,3	80,5
20250798	6321907-1	TD(47452)	Transformador Distribuição	56	0,88	49,28
20250798	6329058-1	TD(21618)	Transformador Distribuição	4	2,3	9,2
20250798	6326006-1	TD(21643)	Transformador Distribuição	57	0,83	47,31
20250798	6326006-1	TD(21643)	Transformador Distribuição	4	0,83	3,32
20250798	6321832-1	TD(4372)	Transformador Distribuição	91	1,8	163,8
20250798	6327055-1	C 2779740	Unidade Consumidora	1	3,75	3,75

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326199-1	PE(231134938)	Ponto de conexão	1	1,2	1,2
20250798	6329072-1	TD(25542)	Transformador Distribuição	107	3,72	398,04
20250798	6322748-1	C 2992150	Unidade Consumidora	1	2,07	2,07
20250798	6321977-1	PE(19411117)	Ponto de conexão	2	1,68	3,36
20250798	6324379-1	TD(6681)	Transformador Distribuição	44	11,2	492,8
20250798	6324730-1	TD(24626)	Transformador Distribuição	119	4,75	565,25
20250798	6325598-1	PE(19419093)	Ponto de conexão	2	2,17	4,34
20250798	6322747-1	TD(47280)	Transformador Distribuição	6	5,4	32,4
20250798	6323876-1	PE(19418370)	Ponto de conexão	1	4,15	4,15
20250798	6323358-1	TD(24626)	Transformador Distribuição	119	0,88	104,72
20250798	6323818-1	TD(90925454)	Transformador Distribuição	24	7,53	180,72
20250798	6327763-1	RD(720314)	Religador de Distribuição	1	0,78	0,78
20250798	6326904-1	CE(5166)	Chave Seccionadora	339	1,8	610,2
20250798	6327763-1	CGS04_CGS4951 5	Alimentador	501	0,33	165,33
20250798	6327763-1	RD(720314)	Religador de Distribuição	2999	0,78	2339,2 2
20250798	6327763-1	RD(720314)	Religador de Distribuição	535	0,85	454,75
20250798	6327763-1	RD(720314)	Religador de Distribuição	863	0,88	759,44
20250798	6327763-1	RD(720314)	Religador de Distribuição	1060	1,78	1886,8

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325287-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	14	0,15	2,1
20250798	6327763-1	RD(720314)	Religador de Distribuição	14	0,88	12,32
20250798	6325287-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	5456	0,15	818,4
20250798	6325331-1	TD(6057)	Transformador Distribuição	99	2,78	275,22
20250798	6325512-1	PE(200898085)	Ponto de conexão	1	3,82	3,82
20250798	6321749-1	TD(4117)	Transformador Distribuição	98	3,15	308,7
20250798	6328928-1	TD(687201)	Transformador Distribuição	56	1,4	78,4
20250798	6322028-1	PE(18539714)	Ponto de conexão	1	3,45	3,45
20250798	6325287-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	1	0,15	0,15
20250798	6326904-1	[MT]PA(14481)	Alimentador	171	3,7	632,7
20250798	6328073-1	PE(209777761)	Ponto de conexão	1	4,32	4,32
20250798	6326635-1	PE(19475621)	Ponto de conexão	1	2,73	2,73
20250798	6324577-1	CE(9237)	Chave Seccionadora	636	6,33	4025,88
20250798	6326875-1	FU(13733)	Chave Fusível	197	3,5	689,5
20250798	6322512-1	C 1746168	Unidade Consumidora	1	16,6	16,6
20250798	6324570-1	PE(19507823)	Ponto de conexão	1	17,98	17,98
20250798	6326643-1	FU(13733)	Chave Fusível	197	1,92	378,24
20250798	6328226-1	TD(4364)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20250798	6323312-1	FU(16036)	Chave Fusível	3	19,88	59,64
20250798	6326018-1	FU(16037)	Chave Fusível	1	5,52	5,52

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6329148-1	TD(29685)	Transformador Distribuição	47	2,58	121,26
20250798	6322662-1	TD(650177)	Transformador Distribuição	1	11,75	11,75
20250798	6322961-1	RD(23611)	Religador de Distribuição	72	1,1	79,2
20250798	6322961-1	RD(23611)	Religador de Distribuição	17	1,65	28,05
20250798	6322961-1	RD(23611)	Religador de Distribuição	47	2,32	109,04
20250798	6322961-1	RD(23611)	Religador de Distribuição	372	2,32	863,04
20250798	6322961-1	RD(23611)	Religador de Distribuição	2	1,1	2,2
20250798	6322961-1	RD(23611)	Religador de Distribuição	1	2,32	2,32
20250798	6323610-1	TD(6408)	Transformador Distribuição	91	8,83	803,53
20250798	6323610-1	TD(6408)	Transformador Distribuição	5	8,83	44,15
20250798	6326828-1	PE(231315924)	Ponto de conexão	1	7,67	7,67
20250798	6324338-1	PE(17861721)	Ponto de conexão	1	4,2	4,2
20250798	6324347-1	PE(229854323)	Ponto de conexão	1	4,88	4,88
20250798	6321351-1	FU(7555)	Chave Fusível	119	1,73	205,87
20250798	6321844-1	TD(12365)	Transformador Distribuição	1	14,58	14,58
20250798	6323595-1	FU(693893)	Chave Fusível	2	4,37	8,74
20250798	6323605-1	C 2474707	Unidade Consumidora	1	22,88	22,88
20250798	6323913-1	TD(10556)	Transformador Distribuição	14	17,87	250,18
20250798	6324111-1	PE(17063454)	Ponto de conexão	1	18,42	18,42

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324111-1	TD(4346)	Transformador Distribuição	75	1,57	117,75
20250798	6327184-1	PE(195678730)	Ponto de conexão	1	5,28	5,28
20250798	6327690-1	FU(15545)	Chave Fusível	16	9,1	145,6
20250798	6328060-1	TD(57972)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20250798	6328514-1	TD(737629)	Transformador Distribuição	1	8,07	8,07
20250798	6328572-1	FR(32199)	Chave Fusível Religadora	20	3,8	76
20250798	6325726-1	TD(57972)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20250798	6325796-1	TD(12338)	Transformador Distribuição	1	23,37	23,37
20250798	6326079-1	TD(12517)	Transformador Distribuição	1	18,87	18,87
20250798	6326787-1	TD(717213)	Transformador Distribuição	13	1,42	18,46
20250798	6326803-1	FU(15545)	Chave Fusível	16	17,87	285,92
20250798	6321622-1	TD(21820)	Transformador Distribuição	4	5,18	20,72
20250798	6321751-1	TD(28225)	Transformador Distribuição	24	1,77	42,48
20250798	6323357-1	TD(11312)	Transformador Distribuição	2	18,47	36,94
20250798	6327817-1	TD(28656)	Transformador Distribuição	30	23,18	695,4
20250798	6325213-1	PE(19455008)	Ponto de conexão	1	12,08	12,08
20250798	6326571-1	FU(21276)	Chave Fusível	3	5	15
20250798	6326571-1	FU(21276)	Chave Fusível	199	5	995
20250798	6322844-1	C 3234805	Unidade Consumidora	1	0,22	0,22

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326706-1	FU(5657)	Chave Fusível	187	1,92	359,04
20250798	6323090-1	PE(18987243)	Ponto de conexão	11	2,3	25,3
20250798	6325919-1	PE(19314983)	Ponto de conexão	1	1,55	1,55
20250798	6326459-1	FU(53790939)	Chave Fusível	1	6,32	6,32
20250798	6326138-1	TD(11462)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20250798	6326459-1	FU(53790939)	Chave Fusível	5	6,32	31,6
20250798	6326721-1	PE(223207446)	Ponto de conexão	1	16,08	16,08
20250798	6326987-1	FU(724072)	Chave Fusível	1	4,18	4,18
20250798	6321893-1	TD(41944)	Transformador Distribuição	3	15,05	45,15
20250798	6322584-1	FU(725530)	Chave Fusível	1	16,95	16,95
20250798	6323779-1	FU(5609)	Chave Fusível	39	3,83	149,37
20250798	6323965-1	FU(689450)	Chave Fusível	27	18,07	487,89
20250798	6324096-1	FU(15432)	Chave Fusível	11	19,23	211,53
20250798	6324342-1	FU(12002)	Chave Fusível	205	1,93	395,65
20250798	6324789-1	TD(681002)	Transformador Distribuição	4	18,42	73,68
20250798	6324791-1	TD(3259)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20250798	6326035-1	PE(18280360)	Ponto de conexão	1	3,38	3,38
20250798	6326394-1	FU(31304)	Chave Fusível	126	2,4	302,4
20250798	6329509-1	TD(27439)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82
20250798	6326214-1	FU(63388034)	Chave Fusível	3	22,57	67,71
20250798	6326171-1	CF(7457)	Chave Faca	34	1,02	34,68
20250798	6324356-1	FU(30602)	Chave Fusível	10	17,98	179,8
20250798	6322296-1	TD(16734)	Transformador Distribuição	3	3,92	11,76

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325578-1	FR(21108)	Chave Fusível Religadora	9	5,15	46,35
20250798	6325578-1	TD(15197)	Transformador Distribuição	6	8,13	48,78
20250798	6324542-1	TD(15041)	Transformador Distribuição	6	5,98	35,88
20250798	6324163-1	TD(15158)	Transformador Distribuição	3	7,42	22,26
20250798	6323471-1	TD(15064)	Transformador Distribuição	2	4,25	8,5
20250798	6321356-1	TD(15102)	Transformador Distribuição	6	3,62	21,72
20250798	6322456-1	TD(36647)	Transformador Distribuição	4	1,37	5,48
20250798	6322289-1	TD(15261)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20250798	6328352-1	PE(13192558)	Ponto de conexão	1	1,08	1,08
20250798	6322041-1	PE(13210967)	Ponto de conexão	1	1,45	1,45
20250798	6321811-1	TD(54493)	Transformador Distribuição	49	1,25	61,25
20250798	6329002-1	TD(59186)	Transformador Distribuição	1	13,1	13,1
20250798	6328623-1	FU(35199)	Chave Fusível	73	2,68	195,64
20250798	6327754-1	TD(60266)	Transformador Distribuição	33	1,9	62,7
20250798	6322131-1	PE(18541965)	Ponto de conexão	1	6,73	6,73
20250798	6326929-1	PE(16619595)	Ponto de conexão	1	5	5
20250798	6321889-1	PE(13404506)	Ponto de conexão	1	2,47	2,47
20250798	6325013-1	PE(12909991)	Ponto de conexão	1	4,58	4,58
20250798	6325641-1	PE(16794731)	Ponto de conexão	1	1,05	1,05

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325848-1	TD(687832)	Transformador Distribuição	44	0,42	18,48
20250798	6327258-1	C 24499	Unidade Consumidora	1	1,75	1,75
20250798	6327680-1	PE(229847430)	Ponto de conexão	1	2,2	2,2
20250798	6328711-1	PE(228031834)	Ponto de conexão	1	1,87	1,87
20250798	6329037-1	[MT]PA(14516)	Alimentador	84	4,05	340,2
20250798	6329037-1	FU(7751)	Chave Fusível	289	2,82	814,98
20250798	6322133-1	PE(14415222)	Ponto de conexão	1	2,87	2,87
20250798	6328337-1	PE(231047087)	Ponto de conexão	1	1,57	1,57
20250798	6326367-1	RD(719443)	Religador de Distribuição	2767	0,05	138,35
20250798	6325298-1	FU(43448)	Chave Fusível	154	5,27	811,58
20250798	6329536-1	PE(64202658)	Ponto de conexão	1	2,82	2,82
20250798	6323367-1	PE(14823984)	Ponto de conexão	1	12,37	12,37
20250798	6326367-1	RD(719443)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20250798	6325298-1	FU(43448)	Chave Fusível	1	5,27	5,27
20250798	6321620-1	PE(222508599)	Ponto de conexão	1	2,15	2,15
20250798	6328807-1	TD(39319)	Transformador Distribuição	29	4,38	127,02
20250798	6322515-1	PE(222765183)	Ponto de conexão	1	4,72	4,72
20250798	6323832-1	TD(17135)	Transformador Distribuição	48	6,37	305,76
20250798	6323495-1	PE(18011443)	Ponto de conexão	1	2,27	2,27
20250798	6322161-1	PE(12843679)	Ponto de conexão	1	1,6	1,6
20250798	6325440-1	PE(15141397)	Ponto de conexão	2	1,78	3,56
20250798	6325405-1	TD(731467)	Transformador Distribuição	3	12,35	37,05

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6327709-1	TD(713165)	Transformador Distribuição	67	3,17	212,39
20250798	6324426-1	PE(18598208)	Ponto de conexão	1	1,3	1,3
20250798	6328997-1	PE(18080758)	Ponto de conexão	1	1,93	1,93
20250798	6328449-1	PE(14839608)	Ponto de conexão	1	0,78	0,78
20250798	6327910-1	PE(227638384)	Ponto de conexão	1	2,35	2,35
20250798	6322119-1	RD(21328303)	Religador de Distribuição	1	9,07	9,07
20250798	6328384-1	PE(14859790)	Ponto de conexão	1	1,57	1,57
20250798	6323300-1	RD(3078805)	Religador de Distribuição	5	4,57	22,85
20250798	6329179-1	TD(668023)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20250798	6329362-1	FU(4698)	Chave Fusível	32	4,48	143,36
20250798	6329362-1	FU(4698)	Chave Fusível	1	4,48	4,48
20250798	6322031-1	TD(14381)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,5
20250798	6322119-1	RD(21328303)	Religador de Distribuição	16	3,07	49,12
20250798	6322119-1	RD(21328303)	Religador de Distribuição	6	9,07	54,42
20250798	6322119-1	RD(21328303)	Religador de Distribuição	1	9,33	9,33
20250798	6322119-1	RD(21328303)	Religador de Distribuição	1	30,18	30,18
20250798	6322119-1	RD(21328303)	Religador de Distribuição	16	0,07	1,12
20250798	6322536-1	TD(55016)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20250798	6323300-1	RD(3078805)	Religador de Distribuição	48	4,37	209,76

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323300-1	RD(3078805)	Religador de Distribuição	74	4,57	338,18
20250798	6323300-1	RD(3078805)	Religador de Distribuição	42	1,08	45,36
20250798	6323300-1	RD(3078805)	Religador de Distribuição	6	4,07	24,42
20250798	6323407-1	TD(14799)	Transformador Distribuição	1	12,12	12,12
20250798	6323493-1	FU(677803)	Chave Fusível	8	4,65	37,2
20250798	6327153-1	C 3547411	Unidade Consumidora	1	1,15	1,15
20250798	6321635-1	TD(15000)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20250798	6329467-1	TD(690255)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20250798	6328044-1	TD(54576)	Transformador Distribuição	1	9,82	9,82
20250798	6327145-1	FU(691511)	Chave Fusível	4	6,52	26,08
20250798	6325107-1	RD(39759)	Religador de Distribuição	96	7,02	673,92
20250798	6323553-1	TD(652716)	Transformador Distribuição	11	1,8	19,8
20250798	6323435-1	FU(44809)	Chave Fusível	4	4,48	17,92
20250798	6322542-1	FU(670333)	Chave Fusível	12	18,38	220,56
20250798	6322409-1	FU(15340)	Chave Fusível	2	21,97	43,94
20250798	6321986-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	1	5,75	5,75
20250798	6322113-1	TD(652711)	Transformador Distribuição	2	9,35	18,7
20250798	6321986-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	50	2,77	138,5

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6321986-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	113	5,75	649,75
20250798	6323846-1	TD(31683)	Transformador Distribuição	81	3,23	261,63
20250798	6324671-1	TD(652375)	Transformador Distribuição	1	22,42	22,42
20250798	6323424-1	TD(38219)	Transformador Distribuição	1	7,33	7,33
20250798	6322594-1	FR(41722)	Chave Fusível Religadora	48	3,87	185,76
20250798	6326775-1	TD(38219)	Transformador Distribuição	1	20,38	20,38
20250798	6329203-1	TD(687483)	Transformador Distribuição	2	7,67	15,34
20250798	6325536-1	FU(38557)	Chave Fusível	4	27,17	108,68
20250798	6323598-1	FU(16643)	Chave Fusível	2	3,35	6,7
20250798	6321836-1	TD(13159)	Transformador Distribuição	2	16,08	32,16
20250798	6325365-1	FR(44089)	Chave Fusível Religadora	47	4,18	196,46
20250798	6322027-1	TD(744092)	Transformador Distribuição	1	10,05	10,05
20250798	6322371-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	32	1,3	41,6
20250798	6322371-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	1	1,3	1,3
20250798	6322905-1	TD(39578)	Transformador Distribuição	2	4,05	8,1
20250798	6326955-1	TD(39695)	Transformador Distribuição	1	9,18	9,18
20250798	6322451-1	TD(39695)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322990-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	40	3	120
20250798	6323552-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	5	3,6	18
20250798	6323552-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	35	5,45	190,75
20250798	6324810-1	TD(716298)	Transformador Distribuição	1	16,17	16,17
20250798	6322556-1	TD(3761545)	Transformador Distribuição	1	13,9	13,9
20250798	6322414-1	TD(655957)	Transformador Distribuição	3	2,08	6,24
20250798	6328938-1	TD(705435)	Transformador Distribuição	1	1,23	1,23
20250798	6326083-1	TD(30367)	Transformador Distribuição	92	1,75	161
20250798	6321920-1	PE(11387917)	Ponto de conexão	1	12,18	12,18
20250798	6324535-1	CRU01_CRU4950 1	Alimentador	1	9,93	9,93
20250798	6324535-1	CRU01_CRU4950 1	Alimentador	523	1,15	601,45
20250798	6324535-1	CRU01_CRU4950 1	Alimentador	2	9,93	19,86
20250798	6323332-1	CRU02_CRU4950 2	Alimentador	1	1,8	1,8
20250798	6324736-1	FU(91110092)	Chave Fusível	7	15,18	106,26
20250798	6325152-1	PE(20274781)	Ponto de conexão	1	10,35	10,35
20250798	6326416-1	DOM52_DOM55 223	Alimentador	1	0,6	0,6
20250798	6327906-1	TD(28738)	Transformador Distribuição	48	2,15	103,2

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6321971-1	TD(721949)	Transformador Distribuição	1	10,28	10,28
20250798	6323332-1	CRU02_CRU4950 2	Alimentador	2	1,33	2,66
20250798	6323332-1	CRU02_CRU4950 2	Alimentador	170	1,47	249,9
20250798	6323332-1	CRU02_CRU4950 2	Alimentador	42	1,8	75,6
20250798	6323332-1	CRU02_CRU4950 2	Alimentador	1	3,05	3,05
20250798	6327106-1	TD(10206)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20250798	6329394-1	PE(18835733)	Ponto de conexão	1	1,48	1,48
20250798	6328725-1	PE(11283019)	Ponto de conexão	1	16,85	16,85
20250798	6322724-1	FU(23354)	Chave Fusível	216	7,67	1656,7 2
20250798	6329202-1	PE(14275244)	Ponto de conexão	1	2,27	2,27
20250798	6329432-1	PE(15030996)	Ponto de conexão	1	1,83	1,83
20250798	6326243-1	TD(34858)	Transformador Distribuição	1	3,5	3,5
20250798	6322075-1	TD(34719)	Transformador Distribuição	2	4,55	9,1
20250798	6321923-1	TD(34648)	Transformador Distribuição	1	15,73	15,73
20250798	6321639-1	FU(26963)	Chave Fusível	8	3,95	31,6
20250798	6328497-1	TD(34461)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20250798	6327935-1	TD(37604)	Transformador Distribuição	1	19,72	19,72
20250798	6327867-1	FU(31052)	Chave Fusível	5	2,85	14,25
20250798	6326992-1	FU(26962)	Chave Fusível	1	6,13	6,13

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326742-1	TD(716933)	Transformador Distribuição	1	16,48	16,48
20250798	6326131-1	FU(37124)	Chave Fusível	19	3,95	75,05
20250798	6326087-1	FU(21082)	Chave Fusível	22	2,05	45,1
20250798	6325303-1	RD(666328)	Religador de Distribuição	60	6,63	397,8
20250798	6325303-1	RD(666328)	Religador de Distribuição	34	2,77	94,18
20250798	6324350-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	1	5,15	5,15
20250798	6324350-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	4	3,03	12,12
20250798	6324350-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	10	3,07	30,7
20250798	6324350-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	21	1,87	39,27
20250798	6324350-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	238	2,28	542,64
20250798	6323701-1	TD(12197)	Transformador Distribuição	1	7,22	7,22
20250798	6328640-1	FU(39486)	Chave Fusível	2	4,35	8,7
20250798	6329143-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	10	4,23	42,3
20250798	6329143-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	26	2,03	52,78
20250798	6321666-1	TD(42046)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20250798	6326407-1	DEO01_DEO4950 4	Alimentador	389	0,32	124,48
20250798	6324277-1	TD(692159)	Transformador Distribuição	2	1,5	3

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6327440-1	TD(670488)	Transformador Distribuição	1	2,3	2,3
20250798	6325523-1	TD(663087)	Transformador Distribuição	1	24,63	24,63
20250798	6328831-1	TD(44467)	Transformador Distribuição	3	15,05	45,15
20250798	6324895-1	C 2395492	Unidade Consumidora	1	19,33	19,33
20250798	6323856-1	DEO01_DEO4950 4	Alimentador	1	1,42	1,42
20250798	6326407-1	DEO01_DEO4950 4	Alimentador	1	0,32	0,32
20250798	6326407-1	DEO01_DEO4950 4	Alimentador	1629	0,98	1596,4 2
20250798	6323856-1	DEO01_DEO4950 4	Alimentador	325	1,42	461,5
20250798	6323856-1	DEO01_DEO4950 4	Alimentador	1732	1,03	1783,9 6
20250798	6323856-1	DEO01_DEO4950 4	Alimentador	22	2,25	49,5
20250798	6323856-1	DEO01_DEO4950 4	Alimentador	48	2,67	128,16
20250798	6324165-1	TD(708960)	Transformador Distribuição	2	2,75	5,5
20250798	6324193-1	TD(43278)	Transformador Distribuição	2	1,58	3,16
20250798	6323856-1	DEO01_DEO4950 4	Alimentador	1	2,67	2,67
20250798	6326407-1	DEO01_DEO4950 4	Alimentador	100	1,92	192
20250798	6324141-1	TD(21087)	Transformador Distribuição	58	3,5	203

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324305-1	TD(13152)	Transformador Distribuição	43	17,32	744,76
20250798	6325042-1	TD(653046)	Transformador Distribuição	28	13,18	369,04
20250798	6325313-1	FU(29347)	Chave Fusível	1	31	31
20250798	6325382-1	TD(41170)	Transformador Distribuição	19	28,67	544,73
20250798	6326222-1	TD(42758)	Transformador Distribuição	1	29,67	29,67
20250798	6329348-1	TD(61141)	Transformador Distribuição	21	3,63	76,23
20250798	6326969-1	RD(722355)	Religador de Distribuição	7	2,1	14,7
20250798	6326969-1	RD(722355)	Religador de Distribuição	281	3,62	1017,2 2
20250798	6326969-1	RD(722355)	Religador de Distribuição	276	0,07	19,32
20250798	6326969-1	RD(722355)	Religador de Distribuição	1	1,78	1,78
20250798	6328878-1	FU(721920)	Chave Fusível	112	1,22	136,64
20250798	6326969-1	RD(722355)	Religador de Distribuição	276	0,37	102,12
20250798	6324003-1	DIB01_DIB49501	Alimentador	55	4,98	273,9
20250798	6324003-1	DIB01_DIB49501	Alimentador	2465	0,1	246,5
20250798	6323193-1	PE(15988407)	Ponto de conexão	1	14,93	14,93
20250798	6324174-1	PE(11645669)	Ponto de conexão	2	17,17	34,34
20250798	6323944-1	TD(2872)	Transformador Distribuição	44	17,85	785,4
20250798	6322704-1	PE(18546711)	Ponto de conexão	1	5,8	5,8
20250798	6322333-1	PE(208136789)	Ponto de conexão	1	3,28	3,28
20250798	6327297-1	PE(232489067)	Ponto de conexão	1	3,73	3,73

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323349-1	PE(11890414)	Ponto de conexão	1	12,08	12,08
20250798	6326383-1	PE(11645669)	Ponto de conexão	2	2,45	4,9
20250798	6327820-1	PE(11616775)	Ponto de conexão	1	6,03	6,03
20250798	6323072-1	C 2762905	Unidade Consumidora	1	16,52	16,52
20250798	6327133-1	PE(211065048)	Ponto de conexão	1	14,73	14,73
20250798	6327432-1	PE(14933116)	Ponto de conexão	1	2,77	2,77
20250798	6323945-1	PE(18556906)	Ponto de conexão	1	3,52	3,52
20250798	6325913-1	C 2877966	Unidade Consumidora	1	3,03	3,03
20250798	6322278-1	C 1970016	Unidade Consumidora	1	4,85	4,85
20250798	6323772-1	TD(2921)	Transformador Distribuição	136	4,78	650,08
20250798	6325200-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	1	19,12	19,12
20250798	6325467-1	TD(14214)	Transformador Distribuição	7	6,2	43,4
20250798	6325760-1	TD(61256)	Transformador Distribuição	9	26,87	241,83
20250798	6322441-1	TD(42768)	Transformador Distribuição	2	4,57	9,14
20250798	6323770-1	FU(1329)	Chave Fusível	324	2,97	962,28
20250798	6324098-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	61	1,08	65,88
20250798	6324098-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	47	1,72	80,84
20250798	6324098-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	118	1,73	204,14
20250798	6324098-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	122	2,27	276,94
20250798	6324098-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	21	6,68	140,28

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324497-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	3	5,05	15,15
20250798	6324497-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	5	23,55	117,75
20250798	6324497-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	53	24,55	1301,15
20250798	6324497-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	16	24,63	394,08
20250798	6324497-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	2	25,05	50,1
20250798	6324778-1	TD(13570)	Transformador Distribuição	1	18,18	18,18
20250798	6325095-1	TD(40513900)	Transformador Distribuição	1	17,83	17,83
20250798	6325200-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	16	18,1	289,6
20250798	6325200-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	13	18,95	246,35
20250798	6325200-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	20	19,12	382,4
20250798	6325200-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	34	19,43	660,62
20250798	6326985-1	TD(12121)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20250798	6327050-1	PE(195050362)	Ponto de conexão	1	3	3
20250798	6327565-1	TD(12121)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20250798	6328145-1	CF(12921)	Chave Faca	76	7,07	537,32
20250798	6324098-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	1	1,72	1,72
20250798	6324098-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	2	1,73	3,46

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323393-1	PE(20069622)	Ponto de conexão	1	9,63	9,63
20250798	6323387-1	PE(137484229)	Ponto de conexão	1	10,87	10,87
20250798	6323392-1	PE(20313016)	Ponto de conexão	2	6,3	12,6
20250798	6328811-1	PE(18264018)	Ponto de conexão	1	3,48	3,48
20250798	6327861-1	RD(1813)	Religador de Distribuição	63	0,07	4,41
20250798	6327861-1	RD(121258267)	Religador de Distribuição	93	4,02	373,86
20250798	6327446-1	FU(15985)	Chave Fusível	1	4,1	4,1
20250798	6327266-1	FU(15912)	Chave Fusível	1	6,62	6,62
20250798	6321554-1	FU(15904)	Chave Fusível	2	4,25	8,5
20250798	6324133-1	TD(13090)	Transformador Distribuição	3	18,52	55,56
20250798	6327861-1	RD(121258267)	Religador de Distribuição	7	4,02	28,14
20250798	6322376-1	PE(13908657)	Ponto de conexão	1	8,02	8,02
20250798	6321983-1	RD(741866)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20250798	6329419-1	FU(15985)	Chave Fusível	1	4,9	4,9
20250798	6324361-1	TD(728883)	Transformador Distribuição	94	1,92	180,48
20250798	6326068-1	PE(14847165)	Ponto de conexão	1	2,45	2,45
20250798	6326216-1	PE(20043555)	Ponto de conexão	1	2,1	2,1
20250798	6324867-1	PE(20350560)	Ponto de conexão	1	16,8	16,8
20250798	6324766-1	PE(211106614)	Ponto de conexão	1	16,82	16,82
20250798	6322272-1	FU(747772)	Chave Fusível	93	4	372
20250798	6323322-1	PE(11836562)	Ponto de conexão	1	13,25	13,25
20250798	6324742-1	PE(11781157)	Ponto de conexão	1	15,63	15,63

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324458-1	TD(2733)	Transformador Distribuição	84	3,75	315
20250798	6327883-1	FU(708765)	Chave Fusível	339	1,13	383,07
20250798	6327013-1	C 3588327	Unidade Consumidora	1	1,82	1,82
20250798	6325845-1	PE(11734275)	Ponto de conexão	1	4,32	4,32
20250798	6322857-1	PE(228599633)	Ponto de conexão	1	3,77	3,77
20250798	6325432-1	PE(221457596)	Ponto de conexão	1	14,77	14,77
20250798	6325403-1	PE(15039553)	Ponto de conexão	1	14,32	14,32
20250798	6323067-1	PE(16501807)	Ponto de conexão	1	13,9	13,9
20250798	6324788-1	TD(2929)	Transformador Distribuição	16	4,8	76,8
20250798	6322534-1	PE(224768080)	Ponto de conexão	1	7,75	7,75
20250798	6324527-1	TD(21032)	Transformador Distribuição	1	17,07	17,07
20250798	6328925-1	PE(232198064)	Ponto de conexão	1	4,43	4,43
20250798	6325143-1	RD(1177)	Religador de Distribuição	2	2,77	5,54
20250798	6328004-1	TD(2713)	Transformador Distribuição	112	7,02	786,24
20250798	6324564-1	PE(15159134)	Ponto de conexão	2	15,3	30,6
20250798	6327303-1	PE(15732588)	Ponto de conexão	1	4,27	4,27
20250798	6326162-1	PE(13789733)	Ponto de conexão	1	1,95	1,95
20250798	6321630-1	TD(54690)	Transformador Distribuição	63	7,03	442,89
20250798	6327125-1	PE(18220876)	Ponto de conexão	1	7,12	7,12
20250798	6323526-1	TD(2904)	Transformador Distribuição	9	1,02	9,18
20250798	6325143-1	RD(1177)	Religador de Distribuição	73	2,77	202,21

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325143-1	RD(1177)	Religador de Distribuição	666	2,3	1531,8
20250798	6325143-1	RD(1177)	Religador de Distribuição	6	14,15	84,9
20250798	6323269-1	PE(18656030)	Ponto de conexão	1	14,68	14,68
20250798	6328305-1	TD(6572)	Transformador Distribuição	2	6,23	12,46
20250798	6325436-1	TD(6572)	Transformador Distribuição	2	1,6	3,2
20250798	6327220-1	PE(19908122)	Ponto de conexão	1	6,1	6,1
20250798	6327911-1	C 2370455	Unidade Consumidora	1	3,33	3,33
20250798	6324677-1	PE(18544721)	Ponto de conexão	1	15,15	15,15
20250798	6322308-1	PE(205326136)	Ponto de conexão	2	4,85	9,7
20250798	6323917-1	TD(714519)	Transformador Distribuição	4	1,75	7
20250798	6322204-1	PE(220327126)	Ponto de conexão	1	7,98	7,98
20250798	6327296-1	PE(11640351)	Ponto de conexão	2	4,58	9,16
20250798	6322619-1	TD(2482)	Transformador Distribuição	10	5,2	52
20250798	6327927-1	FU(1935)	Chave Fusível	108	3,13	338,04
20250798	6329588-1	PE(20234731)	Ponto de conexão	1	2,48	2,48
20250798	6321505-1	FU(1605)	Chave Fusível	69	1,53	105,57
20250798	6321941-1	PE(20233454)	Ponto de conexão	1	0,98	0,98
20250798	6321983-1	RD(741866)	Religador de Distribuição	190	0,05	9,5
20250798	6322391-1	TD(11670)	Transformador Distribuição	1	5,6	5,6
20250798	6322619-1	TD(2482)	Transformador Distribuição	71	5,2	369,2

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322991-1	TD(3076)	Transformador Distribuição	24	1,47	35,28
20250798	6323571-1	PE(14897427)	Ponto de conexão	1	6,65	6,65
20250798	6323634-1	PE(203455241)	Ponto de conexão	1	18,85	18,85
20250798	6323735-1	DOI04_DOI4951 0	Alimentador	2912	1,33	3872,9 6
20250798	6323735-1	DOI04_DOI4951 0	Alimentador	42	1,72	72,24
20250798	6324016-1	C 3306800	Unidade Consumidora	1	11,22	11,22
20250798	6324094-1	FU(125865729)	Chave Fusível	304	0,98	297,92
20250798	6324857-1	C 2416756	Unidade Consumidora	1	12,72	12,72
20250798	6324999-1	TD(43432)	Transformador Distribuição	2	12,13	24,26
20250798	6327523-1	FU(14617)	Chave Fusível	88	0,07	6,16
20250798	6327523-1	CF(138361271)	Chave Faca	1595	0,07	111,65
20250798	6322991-1	TD(3076)	Transformador Distribuição	1	1,47	1,47
20250798	6327523-1	CF(138361271)	Chave Faca	32	0,07	2,24
20250798	6325132-1	TD(31340)	Transformador Distribuição	80	8,97	717,6
20250798	6324094-1	FU(125865729)	Chave Fusível	1	0,98	0,98
20250798	6326855-1	C 1133334	Unidade Consumidora	1	2,33	2,33
20250798	6323735-1	DOI04_DOI4951 0	Alimentador	85	1,33	113,05
20250798	6327927-1	FU(1935)	Chave Fusível	1	3,13	3,13
20250798	6329027-1	PE(17222633)	Ponto de conexão	1	6,73	6,73
20250798	6323395-1	PE(17223042)	Ponto de conexão	1	10,77	10,77
20250798	6328006-1	PE(18438162)	Ponto de conexão	1	4,67	4,67
20250798	6327937-1	PE(15730388)	Ponto de conexão	1	3,55	3,55

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322182-1	PE(15204827)	Ponto de conexão	1	7,78	7,78
20250798	6324941-1	C 3531634	Unidade Consumidora	1	12,2	12,2
20250798	6325232-1	FU(1347)	Chave Fusível	8	8,4	67,2
20250798	6325232-1	FU(1347)	Chave Fusível	68	8,4	571,2
20250798	6325231-1	PE(219594464)	Ponto de conexão	1	8,63	8,63
20250798	6329543-1	PE(11862272)	Ponto de conexão	1	4,95	4,95
20250798	6327299-1	PE(18896768)	Ponto de conexão	10	5,68	56,8
20250798	6323743-1	PE(18147423)	Ponto de conexão	1	2,9	2,9
20250798	6328008-1	PE(16170867)	Ponto de conexão	1	8,6	8,6
20250798	6329267-1	PE(11754984)	Ponto de conexão	1	1,68	1,68
20250798	6324396-1	C 483172	Unidade Consumidora	1	16,1	16,1
20250798	6323561-1	PE(20165314)	Ponto de conexão	1	2,32	2,32
20250798	6323512-1	PE(11555911)	Ponto de conexão	1	23,07	23,07
20250798	6329138-1	PE(18875909)	Ponto de conexão	1	1,13	1,13
20250798	6323682-1	C 3455035	Unidade Consumidora	1	19,2	19,2
20250798	6323855-1	PE(11546740)	Ponto de conexão	2	2,5	5
20250798	6323664-1	RD(755636)	Religador de Distribuição	23	0,13	2,99
20250798	6323704-1	PE(19850037)	Ponto de conexão	2	4,3	8,6
20250798	6323664-1	RD(755636)	Religador de Distribuição	956	1,57	1500,9 2
20250798	6323664-1	RD(755636)	Religador de Distribuição	1431	1,22	1745,8 2
20250798	6323664-1	RD(755636)	Religador de Distribuição	3105	0,13	403,65
20250798	6325258-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	2387	1,1	2625,7
20250798	6327001-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	2000	0,32	640

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6327001-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	2387	0,9	2148,3
20250798	6327001-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	1105	1	1105
20250798	6327113-1	[MT]PA(14485)	Alimentador	296	2,97	879,12
20250798	6327113-1	[MT]PA(14489)	Alimentador	1	1,28	1,28
20250798	6327431-1	PE(201068424)	Ponto de conexão	1	4,93	4,93
20250798	6327001-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	23	0,32	7,36
20250798	6326971-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	23	0,18	4,14
20250798	6325258-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	1105	1,73	1911,65
20250798	6325286-1	PE(18436263)	Ponto de conexão	1	5,9	5,9
20250798	6326971-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	5492	0,18	988,56
20250798	6321468-1	SQU01_SQU49501	Alimentador	1	0,08	0,08
20250798	6323742-1	SQU01_SQU49501	Alimentador	1	0,08	0,08
20250798	6324620-1	PE(15288061)	Ponto de conexão	1	14,02	14,02
20250798	6322470-1	C 3567591	Unidade Consumidora	1	15,43	15,43
20250798	6328051-1	FU(312)	Chave Fusível	9	2,8	25,2
20250798	6328086-1	TD(746705)	Transformador Distribuição	1	1,55	1,55
20250798	6324420-1	TD(2293)	Transformador Distribuição	56	4,55	254,8
20250798	6324420-1	TD(2293)	Transformador Distribuição	2	4,55	9,1
20250798	6324506-1	C 75101	Unidade Consumidora	1	19,02	19,02
20250798	6325399-1	PE(11526899)	Ponto de conexão	1	1,28	1,28

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326745-1	PE(19896841)	Ponto de conexão	1	17,05	17,05
20250798	6326844-1	PE(224754874)	Ponto de conexão	1	2,42	2,42
20250798	6326908-1	PE(18828472)	Ponto de conexão	2	6,22	12,44
20250798	6326971-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	309	0,18	55,62
20250798	6327001-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	309	0,32	98,88
20250798	6321530-1	PE(202693314)	Ponto de conexão	1	8,68	8,68
20250798	6321548-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	4070	0,05	203,5
20250798	6321563-1	RD(716849)	Religador de Distribuição	309	2,23	689,07
20250798	6321563-1	RD(716849)	Religador de Distribuição	126	2,8	352,8
20250798	6328167-1	C 2587325	Unidade Consumidora	1	10,37	10,37
20250798	6328752-1	TD(657365)	Transformador Distribuição	5	16,87	84,35
20250798	6329307-1	PE(207130303)	Ponto de conexão	1	1,55	1,55
20250798	6323664-1	RD(755636)	Religador de Distribuição	309	0,13	40,17
20250798	6323843-1	TD(657268)	Transformador Distribuição	11	21,6	237,6
20250798	6324482-1	TD(669251)	Transformador Distribuição	7	16,77	117,39
20250798	6321548-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	455	0,05	22,75
20250798	6321563-1	RD(716849)	Religador de Distribuição	1	2,23	2,23
20250798	6326971-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	1	0,18	0,18

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6327001-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	1	0,32	0,32
20250798	6323664-1	RD(755636)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20250798	6322753-1	TD(2330)	Transformador Distribuição	67	0,73	48,91
20250798	6325327-1	FU(755)	Chave Fusível	66	3,6	237,6
20250798	6329454-1	TD(69768918)	Transformador Distribuição	1	1,07	1,07
20250798	6326416-1	DOM52_DOM55 223	Alimentador	48	0,6	28,8
20250798	6321634-1	TD(11810)	Transformador Distribuição	1	17,85	17,85
20250798	6326416-1	DOM52_DOM55 223	Alimentador	5	0,6	3
20250798	6328072-1	TD(58844)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20250798	6325478-1	TD(58844)	Transformador Distribuição	1	9,53	9,53
20250798	6322746-1	ELD01_ELD4951 2	Alimentador	12	3,78	45,36
20250798	6322746-1	ELD01_ELD4951 2	Alimentador	14	1,88	26,32
20250798	6322746-1	ELD01_ELD4951 2	Alimentador	18	8,5	153
20250798	6323847-1	TD(7616)	Transformador Distribuição	122	1,25	152,5
20250798	6325020-1	FU(674834)	Chave Fusível	205	11,32	2320,6
20250798	6324863-1	FU(2329)	Chave Fusível	3	20,88	62,64
20250798	6324428-1	TD(39396)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322712-1	TD(21234)	Transformador Distribuição	1	8,45	8,45
20250798	6324355-1	TD(675097)	Transformador Distribuição	2	4,65	9,3
20250798	6325930-1	TD(665757)	Transformador Distribuição	3	8,98	26,94
20250798	6324349-1	FR(35667)	Chave Fusível Religadora	61	2,27	138,47
20250798	6329255-1	TD(48694)	Transformador Distribuição	5	4,43	22,15
20250798	6326094-1	C 3469095	Unidade Consumidora	1	3,32	3,32
20250798	6324081-1	TD(8102779)	Transformador Distribuição	6	21,1	126,6
20250798	6323399-1	CF(21998)	Chave Faca	2	2,53	5,06
20250798	6322499-1	FU(61421382)	Chave Fusível	2	17,03	34,06
20250798	6323613-1	TD(51412)	Transformador Distribuição	4	4,25	17
20250798	6326080-1	FU(22993)	Chave Fusível	17	2,33	39,61
20250798	6322115-1	PE(232561906)	Ponto de conexão	1	3,72	3,72
20250798	6329344-1	TD(31705)	Transformador Distribuição	37	0,68	25,16
20250798	6329157-1	FU(672658)	Chave Fusível	3	5,02	15,06
20250798	6325473-1	TD(45865)	Transformador Distribuição	2	13,98	27,96
20250798	6328709-1	PE(12319144)	Ponto de conexão	3	6,12	18,36
20250798	6328657-1	TD(27684)	Transformador Distribuição	80	2,88	230,4
20250798	6325408-1	PE(225349783)	Ponto de conexão	1	7,83	7,83
20250798	6327497-1	PE(17983886)	Ponto de conexão	1	2,9	2,9
20250798	6322324-1	PE(12366777)	Ponto de conexão	1	10,92	10,92

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326472-1	TD(46209)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20250798	6326271-1	PE(14827809)	Ponto de conexão	1	0,67	0,67
20250798	6326240-1	PE(229834974)	Ponto de conexão	1	1,22	1,22
20250798	6325345-1	TD(45866)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20250798	6324463-1	FU(1733)	Chave Fusível	15	4,3	64,5
20250798	6329517-1	PE(15672313)	Ponto de conexão	1	2,37	2,37
20250798	6329286-1	PE(233598214)	Ponto de conexão	1	1,65	1,65
20250798	6328958-1	PE(19942346)	Ponto de conexão	1	10,78	10,78
20250798	6328334-1	PE(12368506)	Ponto de conexão	1	10,25	10,25
20250798	6327179-1	TD(21668)	Transformador Distribuição	79	6,28	496,12
20250798	6324561-1	TD(45774)	Transformador Distribuição	2	1,5	3
20250798	6323767-1	FU(26120)	Chave Fusível	33	6,4	211,2
20250798	6321794-1	TD(45777)	Transformador Distribuição	3	1,9	5,7
20250798	6321316-1	TD(40115)	Transformador Distribuição	64	4,1	262,4
20250798	6325519-1	TD(44360)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20250798	6327312-1	TD(727911)	Transformador Distribuição	81	3,12	252,72
20250798	6328048-1	TD(44995)	Transformador Distribuição	1	10,57	10,57
20250798	6328195-1	TD(45201)	Transformador Distribuição	1	0,92	0,92
20250798	6328479-1	TD(44998)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250798	6328707-1	C 3060367	Unidade Consumidora	1	1,08	1,08

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322428-1	C 117810	Unidade Consumidora	1	2	2
20250798	6322492-1	TD(44992)	Transformador Distribuição	1	1,23	1,23
20250798	6324153-1	TD(44825)	Transformador Distribuição	1	2,2	2,2
20250798	6324389-1	TD(44998)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20250798	6324666-1	PE(20127495)	Ponto de conexão	1	0,65	0,65
20250798	6324823-1	TD(45206)	Transformador Distribuição	1	1,07	1,07
20250798	6325625-1	FU(14066)	Chave Fusível	6	25,33	151,98
20250798	6326291-1	PE(20237006)	Ponto de conexão	1	16,33	16,33
20250798	6323499-1	PE(13664051)	Ponto de conexão	1	1,38	1,38
20250798	6323464-1	FU(2499)	Chave Fusível	181	1,65	298,65
20250798	6325122-1	TD(53026)	Transformador Distribuição	20	13,23	264,6
20250798	6326447-1	PE(18204967)	Ponto de conexão	1	17,25	17,25
20250798	6321468-1	RD(720226)	Religador de Distribuição	51	0,08	4,08
20250798	6321468-1	RD(720226)	Religador de Distribuição	23	1,33	30,59
20250798	6321468-1	RD(720226)	Religador de Distribuição	129	1,68	216,72
20250798	6321468-1	RD(720226)	Religador de Distribuição	37	2,78	102,86
20250798	6321468-1	CF(1691843)	Chave Faca	5	0,25	1,25
20250798	6327073-1	TD(75458462)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20250798	6323742-1	RD(720226)	Religador de Distribuição	51	0,08	4,08

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323742-1	RD(720226)	Religador de Distribuição	194	1,22	236,68
20250798	6323979-1	FU(97761515)	Chave Fusível	8	24,85	198,8
20250798	6324244-1	FR(117466665)	Chave Fusível Religadora	8	21,3	170,4
20250798	6324244-1	FR(117466665)	Chave Fusível Religadora	34	27,93	949,62
20250798	6326117-1	TD(44220)	Transformador Distribuição	1	6,28	6,28
20250798	6326015-1	TD(692603)	Transformador Distribuição	5	11,28	56,4
20250798	6325375-1	TD(38782)	Transformador Distribuição	1	8,73	8,73
20250798	6324868-1	FR(30151)	Chave Fusível Religadora	9	9,62	86,58
20250798	6328790-1	FU(26362)	Chave Fusível	1	1,17	1,17
20250798	6328253-1	PE(17319570)	Ponto de conexão	1	8,18	8,18
20250798	6327542-1	TD(677010)	Transformador Distribuição	5	0,98	4,9
20250798	6325613-1	TD(50126)	Transformador Distribuição	61	14	854
20250798	6326993-1	TD(37575)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20250798	6326981-1	TD(660276)	Transformador Distribuição	2	2,03	4,06
20250798	6326218-1	PE(15160820)	Ponto de conexão	1	6,02	6,02
20250798	6321654-1	RD(730612)	Religador de Distribuição	8	1,18	9,44
20250798	6325738-1	FU(676783)	Chave Fusível	2	12	24
20250798	6321654-1	RD(730612)	Religador de Distribuição	217	16,92	3671,64

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322235-1	FR(715520)	Chave Fusível Religadora	76	1,87	142,12
20250798	6322831-1	FU(30620)	Chave Fusível	2	1,83	3,66
20250798	6323054-1	TD(38176)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20250798	6328163-1	FU(42034)	Chave Fusível	4	1,05	4,2
20250798	6323611-1	TD(50126)	Transformador Distribuição	61	8,32	507,52
20250798	6323686-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	89	3,97	353,33
20250798	6323686-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	15	6,77	101,55
20250798	6323686-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	57	13,05	743,85
20250798	6324258-1	FU(2448)	Chave Fusível	13	18,88	245,44
20250798	6328177-1	TD(658773)	Transformador Distribuição	4	1,25	5
20250798	6321436-1	FR(715520)	Chave Fusível Religadora	76	5,7	433,2
20250798	6321643-1	TD(50126)	Transformador Distribuição	61	10,78	657,58
20250798	6325422-1	FR(30621)	Chave Fusível Religadora	66	10,17	671,22
20250798	6325443-1	FU(678097)	Chave Fusível	89	11,2	996,8
20250798	6327049-1	FU(38471)	Chave Fusível	33	7,8	257,4
20250798	6325843-1	TD(75634519)	Transformador Distribuição	1	5,4	5,4
20250798	6323226-1	PE(14032921)	Ponto de conexão	1	15,5	15,5
20250798	6324896-1	FR(2179)	Chave Fusível Religadora	26	13,55	352,3
20250798	6327090-1	C 254052	Unidade Consumidora	1	0,92	0,92

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6327033-1	PE(203249128)	Ponto de conexão	1	4,48	4,48
20250798	6325735-1	PE(15375220)	Ponto de conexão	1	5,82	5,82
20250798	6321446-1	FU(901)	Chave Fusível	255	2,48	632,4
20250798	6324374-1	PE(17911320)	Ponto de conexão	1	19,52	19,52
20250798	6323787-1	[MT]PA(14466)	Alimentador	56	19,43	1088,08
20250798	6322388-1	PE(13438369)	Ponto de conexão	2	18,12	36,24
20250798	6322299-1	FU(742122)	Chave Fusível	134	4,43	593,62
20250798	6328839-1	PE(17378311)	Ponto de conexão	1	6,03	6,03
20250798	6324522-1	TD(9871)	Transformador Distribuição	126	4,05	510,3
20250798	6322218-1	TD(663161)	Transformador Distribuição	2	4,43	8,86
20250798	6324558-1	FU(744687)	Chave Fusível	1	17,82	17,82
20250798	6325664-1	TD(26308)	Transformador Distribuição	5	3,05	15,25
20250798	6325818-1	TD(21072)	Transformador Distribuição	1	24,08	24,08
20250798	6328801-1	TD(21072)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20250798	6326242-1	TD(12802)	Transformador Distribuição	1	20,17	20,17
20250798	6327392-1	TD(12802)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20250798	6328093-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	4,8	4,8
20250798	6328581-1	TD(21072)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20250798	6325874-1	TD(103038825)	Transformador Distribuição	1	23,28	23,28
20250798	6324147-1	FU(735354)	Chave Fusível	266	3,28	872,48

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323712-1	RD(722493)	Religador de Distribuição	7	1,8	12,6
20250798	6323712-1	RD(722493)	Religador de Distribuição	108	1,28	138,24
20250798	6328862-1	TD(759809)	Transformador Distribuição	31	1,5	46,5
20250798	6328309-1	FU(30008)	Chave Fusível	39	2,88	112,32
20250798	6328077-1	TD(42890)	Transformador Distribuição	8	4,13	33,04
20250798	6326863-1	PE(14197246)	Ponto de conexão	1	12,02	12,02
20250798	6326055-1	C 257004	Unidade Consumidora	1	1,58	1,58
20250798	6325714-1	TD(716632)	Transformador Distribuição	1	10,58	10,58
20250798	6325681-1	C 3091020	Unidade Consumidora	1	4,58	4,58
20250798	6325601-1	C 3532363	Unidade Consumidora	1	5,78	5,78
20250798	6323712-1	RD(722493)	Religador de Distribuição	5	22,68	113,4
20250798	6324660-1	TD(39533)	Transformador Distribuição	6	1,87	11,22
20250798	6324816-1	PE(15270398)	Ponto de conexão	2	24,07	48,14
20250798	6324122-1	FU(729317)	Chave Fusível	228	3,93	896,04
20250798	6325160-1	FR(22815)	Chave Fusível Religadora	121	2,17	262,57
20250798	6322912-1	RD(722707)	Religador de Distribuição	122	4,6	561,2
20250798	6322912-1	RD(722707)	Religador de Distribuição	147	4,57	671,79
20250798	6322912-1	RD(722707)	Religador de Distribuição	20	4,43	88,6
20250798	6325472-1	FU(24092)	Chave Fusível	5	32,03	160,15
20250798	6327603-1	FU(728303)	Chave Fusível	15	7,32	109,8

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6330191-1	FR(22815)	Chave Fusível Religadora	121	4,38	529,98
20250798	6324881-1	C 2974323	Unidade Consumidora	1	17,43	17,43
20250798	6322912-1	RD(722707)	Religador de Distribuição	73	3,5	255,5
20250798	6327569-1	FR(22815)	Chave Fusível Religadora	121	3,43	415,03
20250798	6324915-1	C 1000942	Unidade Consumidora	1	19,42	19,42
20250798	6329211-1	TD(687750)	Transformador Distribuição	2	4,23	8,46
20250798	6322680-1	TD(28892)	Transformador Distribuição	1	19,75	19,75
20250798	6327606-1	PE(16020367)	Ponto de conexão	1	2,25	2,25
20250798	6326832-1	TD(802)	Transformador Distribuição	69	1,77	122,13
20250798	6324986-1	FU(3160)	Chave Fusível	68	3,98	270,64
20250798	6326070-1	PE(15870149)	Ponto de conexão	1	4,17	4,17
20250798	6327288-1	FU(22765)	Chave Fusível	5	31,65	158,25
20250798	6325445-1	FU(1680)	Chave Fusível	6	7,17	43,02
20250798	6326922-1	PE(203907519)	Ponto de conexão	1	11,08	11,08
20250798	6327122-1	PE(20160462)	Ponto de conexão	2	4,35	8,7
20250798	6327187-1	PE(203175648)	Ponto de conexão	1	5,73	5,73
20250798	6325028-1	C 2491540	Unidade Consumidora	1	13,73	13,73
20250798	6324991-1	TD(30036)	Transformador Distribuição	61	3,12	190,32
20250798	6324986-1	JU(14470)	Alimentador	68	1,5	102
20250798	6327949-1	TD(802)	Transformador Distribuição	69	3,28	226,32
20250798	6327564-1	PE(18561863)	Ponto de conexão	1	3,05	3,05

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323963-1	RD(30983)	Religador de Distribuição	437	0,07	30,59
20250798	6324364-1	TD(23664)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20250798	6324435-1	TD(730139)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20250798	6324779-1	FU(3185)	Chave Fusível	374	0,93	347,82
20250798	6324822-1	PE(18814127)	Ponto de conexão	1	4,7	4,7
20250798	6328599-1	TD(61059)	Transformador Distribuição	69	1,33	91,77
20250798	6328285-1	FU(3116)	Chave Fusível	1	5,25	5,25
20250798	6324986-1	FU(3160)	Chave Fusível	119	1,07	127,33
20250798	6326821-1	TD(700516)	Transformador Distribuição	102	0,1	10,2
20250798	6325179-1	RD(78953782)	Religador de Distribuição	8	17,17	137,36
20250798	6325164-1	FU(1625)	Chave Fusível	22	3,5	77
20250798	6324846-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	279	2,43	677,97
20250798	6323451-1	FU(1625)	Chave Fusível	22	1,8	39,6
20250798	6322735-1	FU(1630)	Chave Fusível	85	9,4	799
20250798	6328064-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	279	0,9	251,1
20250798	6325636-1	C 3520680	Unidade Consumidora	1	6,73	6,73
20250798	6322277-1	TD(2017)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20250798	6322129-1	TD(80688557)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20250798	6325210-1	FR(23945)	Chave Fusível Religadora	7	9,05	63,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325290-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	279	9,5	2650,5
20250798	6325301-1	TD(31886)	Transformador Distribuição	2	3,65	7,3
20250798	6325555-1	TD(55567)	Transformador Distribuição	2	0,93	1,86
20250798	6322679-1	TD(40561)	Transformador Distribuição	85	4,45	378,25
20250798	6329415-1	PE(14572430)	Ponto de conexão	1	2,75	2,75
20250798	6326197-1	FU(16415)	Chave Fusível	1	1,13	1,13
20250798	6326346-1	TD(37492)	Transformador Distribuição	2	2,3	4,6
20250798	6326695-1	PE(15028588)	Ponto de conexão	1	20,57	20,57
20250798	6326938-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	5,17	5,17
20250798	6326941-1	TD(21320)	Transformador Distribuição	1	8,35	8,35
20250798	6326954-1	TD(16629)	Transformador Distribuição	1	6,35	6,35
20250798	6327637-1	CGD53_CGD595 08	Alimentador	1	0,05	0,05
20250798	6327733-1	TD(653190)	Transformador Distribuição	1	1,47	1,47
20250798	6328432-1	C 2637035	Unidade Consumidora	1	4,53	4,53
20250798	6329185-1	TD(653190)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20250798	6324567-1	[BT]PA(14469)	Ramal de Baixa Tensão	14	14,68	205,52
20250798	6324134-1	TD(37492)	Transformador Distribuição	2	19,8	39,6
20250798	6329410-1	TD(55967)	Transformador Distribuição	7	3,17	22,19

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6329471-1	TD(676851)	Transformador Distribuição	3	2,83	8,49
20250798	6326467-1	TD(27470)	Transformador Distribuição	2	3,17	6,34
20250798	6324320-1	TD(12856)	Transformador Distribuição	1	3,6	3,6
20250798	6324289-1	TD(27167)	Transformador Distribuição	1	3,3	3,3
20250798	6324042-1	TD(12835)	Transformador Distribuição	1	5,97	5,97
20250798	6323776-1	TD(22528)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20250798	6322683-1	TD(69627211)	Transformador Distribuição	1	9,82	9,82
20250798	6322198-1	TD(711904)	Transformador Distribuição	3	6,92	20,76
20250798	6321990-1	TD(22898)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20250798	6321754-1	TD(27144)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20250798	6327637-1	JAM01_JAM4950 1	Alimentador	1049	0,07	73,43
20250798	6327637-1	PGR01_PGR4950 1	Alimentador	3	0,1	0,3
20250798	6327637-1	JAM51_JAM5950 2	Alimentador	10	0,07	0,7
20250798	6324035-1	JAR01_JAR49509	Alimentador	1	2,12	2,12
20250798	6321743-1	TD(8962)	Transformador Distribuição	8	7,07	56,56
20250798	6324035-1	JAR01_JAR49509	Alimentador	2829	0,28	792,12
20250798	6324035-1	JAR01_JAR49509	Alimentador	1081	2,12	2291,7 2

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324035-1	JAR01_JAR49509	Alimentador	1000	2,25	2250
20250798	6324035-1	JAR01_JAR49509	Alimentador	530	3,18	1685,4
20250798	6327014-1	PE(13959940)	Ponto de conexão	2	8,48	16,96
20250798	6327048-1	TD(23296)	Transformador Distribuição	4	4,6	18,4
20250798	6327289-1	TD(32036)	Transformador Distribuição	2	2,78	5,56
20250798	6327410-1	PE(220023826)	Ponto de conexão	1	5,65	5,65
20250798	6328091-1	TD(23530)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20250798	6324619-1	C 2970092	Unidade Consumidora	1	4,73	4,73
20250798	6324644-1	TD(32468)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20250798	6321949-1	PE(14234150)	Ponto de conexão	1	7,3	7,3
20250798	6321814-1	TD(31883)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20250798	6323251-1	FU(9544)	Chave Fusível	628	2,07	1299,96
20250798	6326703-1	TD(32468)	Transformador Distribuição	1	11,48	11,48
20250798	6327151-1	PE(15071256)	Ponto de conexão	1	6,4	6,4
20250798	6323085-1	FR(9279)	Chave Fusível Religadora	56	1,87	104,72
20250798	6325749-1	FU(24710)	Chave Fusível	4	2,53	10,12
20250798	6328374-1	FU(18245)	Chave Fusível	3	2,58	7,74
20250798	6327053-1	TD(656313)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250798	6329373-1	TD(656313)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20250798	6326501-1	FU(712170)	Chave Fusível	2	19,03	38,06

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326374-1	C 483005	Unidade Consumidora	1	22,78	22,78
20250798	6324891-1	FR(20094)	Chave Fusível Religadora	19	20,53	390,07
20250798	6329505-1	PE(17188696)	Ponto de conexão	1	2,32	2,32
20250798	6327330-1	PE(14828661)	Ponto de conexão	1	4,4	4,4
20250798	6324385-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	1	3,35	3,35
20250798	6323809-1	PE(18070205)	Ponto de conexão	2	28,18	56,36
20250798	6324424-1	TD(27753)	Transformador Distribuição	79	20,3	1603,7
20250798	6325119-1	TD(50398)	Transformador Distribuição	73	13,95	1018,3 5
20250798	6325581-1	PE(14730070)	Ponto de conexão	1	23,73	23,73
20250798	6326465-1	PE(20237768)	Ponto de conexão	1	15,25	15,25
20250798	6329492-1	CF(39290)	Chave Faca	52	1,68	87,36
20250798	6322160-1	TD(25583)	Transformador Distribuição	80	3,2	256
20250798	6322382-1	FU(1208)	Chave Fusível	131	2,5	327,5
20250798	6322549-1	PE(230710816)	Ponto de conexão	1	6,22	6,22
20250798	6327188-1	PE(18494491)	Ponto de conexão	1	5,02	5,02
20250798	6326238-1	PE(210170485)	Ponto de conexão	1	3,27	3,27
20250798	6326213-1	PE(16516996)	Ponto de conexão	1	18,05	18,05
20250798	6323873-1	TD(741509)	Transformador Distribuição	9	22,22	199,98
20250798	6323346-1	C 3488425	Unidade Consumidora	1	10,07	10,07
20250798	6323115-1	PE(16503359)	Ponto de conexão	1	1,77	1,77
20250798	6321528-1	TD(65019748)	Transformador Distribuição	1	2,43	2,43
20250798	6329347-1	FU(21542)	Chave Fusível	7	11,28	78,96

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322496-1	TD(65019748)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20250798	6323329-1	TD(60892)	Transformador Distribuição	1	13,05	13,05
20250798	6323607-1	FU(35603)	Chave Fusível	10	5,33	53,3
20250798	6324738-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	38	27,17	1032,46
20250798	6325341-1	FU(1153)	Chave Fusível	5	10,68	53,4
20250798	6325488-1	FU(21516)	Chave Fusível	5	27,78	138,9
20250798	6326431-1	RD(28237344)	Religador de Distribuição	23	1,87	43,01
20250798	6326431-1	RD(28237344)	Religador de Distribuição	13	4,05	52,65
20250798	6326431-1	RD(28237344)	Religador de Distribuição	8	4,28	34,24
20250798	6328101-1	FR(20166)	Chave Fusível Religadora	21	10,18	213,78
20250798	6328101-1	CF(44873)	Chave Faca	7	3,05	21,35
20250798	6329120-1	TD(17403)	Transformador Distribuição	2	4,25	8,5
20250798	6329345-1	TD(46710)	Transformador Distribuição	1	9,45	9,45
20250798	6322481-1	TD(681522)	Transformador Distribuição	2	1,62	3,24
20250798	6325302-1	FU(720506)	Chave Fusível	1	9,62	9,62
20250798	6329552-1	TD(12868)	Transformador Distribuição	1	1,63	1,63
20250798	6328093-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	4,8	43,2
20250798	6327992-1	FU(719806)	Chave Fusível	1	15,58	15,58

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325892-1	TD(42421)	Transformador Distribuição	2	18,85	37,7
20250798	6325883-1	TD(21074)	Transformador Distribuição	1	22,77	22,77
20250798	6324062-1	TD(47291)	Transformador Distribuição	5	26,58	132,9
20250798	6323427-1	TD(727054)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20250798	6329212-1	TD(47961)	Transformador Distribuição	4	3,77	15,08
20250798	6328885-1	PE(20332142)	Ponto de conexão	1	3,52	3,52
20250798	6327329-1	TD(25712)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20250798	6324853-1	TD(15129)	Transformador Distribuição	5	23,45	117,25
20250798	6323112-1	RD(665880)	Religador de Distribuição	56	11,77	659,12
20250798	6322580-1	FU(1644)	Chave Fusível	16	2,23	35,68
20250798	6329190-1	C 2518994	Unidade Consumidora	1	2,97	2,97
20250798	6322267-1	TD(42083)	Transformador Distribuição	2	4,15	8,3
20250798	6322238-1	CF(26739)	Chave Faca	13	6,2	80,6
20250798	6325321-1	TD(13679)	Transformador Distribuição	15	9,13	136,95
20250798	6325321-1	TD(13679)	Transformador Distribuição	3	20,1	60,3
20250798	6325321-1	TD(13679)	Transformador Distribuição	15	3,83	57,45
20250798	6326436-1	PE(17422594)	Ponto de conexão	1	5,12	5,12
20250798	6328172-1	TD(89873422)	Transformador Distribuição	4	6,93	27,72

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323219-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	7	1,47	10,29
20250798	6322921-1	FU(10146)	Chave Fusível	134	1,32	176,88
20250798	6323219-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	622	1,47	914,34
20250798	6323219-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	48	2,52	120,96
20250798	6323219-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	9	2,82	25,38
20250798	6322590-1	PE(15096602)	Ponto de conexão	1	4,02	4,02
20250798	6323027-1	PE(12845287)	Ponto de conexão	2	9,92	19,84
20250798	6324948-1	PE(14392242)	Ponto de conexão	1	4,35	4,35
20250798	6325894-1	TD(8430)	Transformador Distribuição	11	6,47	71,17
20250798	6322136-1	FU(735786)	Chave Fusível	2	8,18	16,36
20250798	6323711-1	FU(30391)	Chave Fusível	8	5,05	40,4
20250798	6324427-1	FU(42068)	Chave Fusível	11	2,4	26,4
20250798	6324981-1	FU(28815)	Chave Fusível	4	16,07	64,28
20250798	6327268-1	TD(47628)	Transformador Distribuição	2	5,32	10,64
20250798	6326147-1	TD(45883)	Transformador Distribuição	1	5,9	5,9
20250798	6325438-1	TD(45839)	Transformador Distribuição	2	3,28	6,56
20250798	6328080-1	TD(672437)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20250798	6327207-1	FU(12096)	Chave Fusível	5	24,18	120,9
20250798	6325359-1	TD(36263)	Transformador Distribuição	2	8,1	16,2
20250798	6323886-1	RD(722553)	Religador de Distribuição	36	2,02	72,72

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323886-1	RD(722553)	Religador de Distribuição	5	3,8	19
20250798	6323886-1	RD(722553)	Religador de Distribuição	42	4,62	194,04
20250798	6323919-1	TD(31532)	Transformador Distribuição	47	6,62	311,14
20250798	6325026-1	TD(30349992)	Transformador Distribuição	1	15,7	15,7
20250798	6327298-1	PE(212178215)	Ponto de conexão	1	4,32	4,32
20250798	6323886-1	RD(722553)	Religador de Distribuição	1	1,2	1,2
20250798	6321658-1	TD(7281)	Transformador Distribuição	43	0,83	35,69
20250798	6323691-1	PE(16445800)	Ponto de conexão	3	21,98	65,94
20250798	6323877-1	RD(2231)	Religador de Distribuição	3	2,42	7,26
20250798	6323877-1	RD(2231)	Religador de Distribuição	70	9,93	695,1
20250798	6323886-1	RD(722553)	Religador de Distribuição	94	1,2	112,8
20250798	6321873-1	RD(693280)	Religador de Distribuição	18	0,27	4,86
20250798	6323888-1	TD(10407)	Transformador Distribuição	99	3,22	318,78
20250798	6329034-1	FU(35589)	Chave Fusível	22	3,77	82,94
20250798	6328603-1	PE(224465483)	Ponto de conexão	1	3,25	3,25
20250798	6328369-1	PE(224465483)	Ponto de conexão	1	3,3	3,3
20250798	6321873-1	[MT]PA(14448)	Alimentador	146	4,87	711,02
20250798	6322369-1	TD(38463)	Transformador Distribuição	10	1,85	18,5
20250798	6323205-1	C 9794120	Unidade Consumidora	1	15,1	15,1

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325870-1	PE(17278729)	Ponto de conexão	1	4,28	4,28
20250798	6325728-1	TD(38487)	Transformador Distribuição	4	10,9	43,6
20250798	6325718-1	TD(38844)	Transformador Distribuição	1	33,33	33,33
20250798	6325460-1	TD(38845)	Transformador Distribuição	3	1,77	5,31
20250798	6324373-1	FU(35589)	Chave Fusível	22	30,32	667,04
20250798	6324242-1	FU(35598)	Chave Fusível	24	17,95	430,8
20250798	6323906-1	TD(37995)	Transformador Distribuição	2	20,27	40,54
20250798	6323905-1	PE(13758283)	Ponto de conexão	2	20,9	41,8
20250798	6329283-1	PE(16722433)	Ponto de conexão	1	1,9	1,9
20250798	6326181-1	TD(698340)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20250798	6329388-1	PE(18329828)	Ponto de conexão	1	4,63	4,63
20250798	6327185-1	PE(13864552)	Ponto de conexão	1	5,53	5,53
20250798	6325430-1	[MT]PA(14479)	Alimentador	10	12,8	128
20250798	6325430-1	CF(1587)	Chave Faca	5	3,58	17,9
20250798	6327095-1	TD(723161)	Transformador Distribuição	1	1,53	1,53
20250798	6326510-1	PE(218327145)	Ponto de conexão	1	4,8	4,8
20250798	6325650-1	C 3195047	Unidade Consumidora	1	8,17	8,17
20250798	6325450-1	TD(1429)	Transformador Distribuição	1	8,95	8,95
20250798	6325352-1	TD(1428)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20250798	6325326-1	CF(69545624)	Chave Faca	27	1,9	51,3
20250798	6325326-1	[MT]PA(14471)	Alimentador	145	4,02	582,9

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325325-1	TD(714136)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20250798	6325225-1	TD(1427)	Transformador Distribuição	1	16,35	16,35
20250798	6326990-1	TD(713962)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20250798	6321355-1	PE(196068728)	Ponto de conexão	1	2,27	2,27
20250798	6325707-1	TD(724295)	Transformador Distribuição	15	5,17	77,55
20250798	6322431-1	PE(17947355)	Ponto de conexão	1	0,75	0,75
20250798	6326188-1	TD(54024)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20250798	6326336-1	PE(14742256)	Ponto de conexão	1	1,87	1,87
20250798	6326663-1	TD(28925)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20250798	6328730-1	C 3570869	Unidade Consumidora	1	22,8	22,8
20250798	6327137-1	TD(40575)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32
20250798	6327281-1	TD(28925)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20250798	6327799-1	PE(17374663)	Ponto de conexão	1	15,85	15,85
20250798	6327863-1	FU(20707)	Chave Fusível	2	19,17	38,34
20250798	6325591-1	TD(672159)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20250798	6328157-1	PE(11047120)	Ponto de conexão	1	6	6
20250798	6325081-1	TD(1546)	Transformador Distribuição	2	20,27	40,54
20250798	6324873-1	FU(2948)	Chave Fusível	71	1,27	90,17
20250798	6322582-1	PE(15146479)	Ponto de conexão	1	14,32	14,32
20250798	6328054-1	RD(7362)	Religador de Distribuição	4	1,27	5,08

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6328532-1	FU(17951)	Chave Fusível	4	5,42	21,68
20250798	6328054-1	RD(7362)	Religador de Distribuição	4	13,58	54,32
20250798	6324236-1	TD(740)	Transformador Distribuição	55	0,9	49,5
20250798	6327469-1	PE(210486460)	Ponto de conexão	1	5,18	5,18
20250798	6328011-1	PE(19972069)	Ponto de conexão	1	14,87	14,87
20250798	6328054-1	RD(7362)	Religador de Distribuição	76	1,38	104,88
20250798	6328054-1	RD(7362)	Religador de Distribuição	54	13,5	729
20250798	6321741-1	TD(2180)	Transformador Distribuição	1	1,25	1,25
20250798	6326945-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	0,1	0,1
20250798	6323469-1	FU(17963)	Chave Fusível	16	35,22	563,52
20250798	6324325-1	TD(681545)	Transformador Distribuição	2	6,03	12,06
20250798	6324969-1	TD(22798)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48
20250798	6324992-1	TD(28944)	Transformador Distribuição	1	16,1	16,1
20250798	6325335-1	FU(38293)	Chave Fusível	11	8,43	92,73
20250798	6325347-1	TD(57458)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20250798	6325362-1	TD(26095)	Transformador Distribuição	1	7,43	7,43
20250798	6325417-1	FU(20539)	Chave Fusível	8	11,6	92,8
20250798	6326042-1	TD(19536)	Transformador Distribuição	1	22,58	22,58
20250798	6326391-1	TD(2143)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326579-1	FU(20612)	Chave Fusível	3	20,23	60,69
20250798	6327043-1	FU(679851)	Chave Fusível	45	4,32	194,4
20250798	6327088-1	FU(39279)	Chave Fusível	6	5,23	31,38
20250798	6327143-1	TD(689905)	Transformador Distribuição	2	6,97	13,94
20250798	6327291-1	TD(660599)	Transformador Distribuição	4	4,92	19,68
20250798	6327295-1	TD(2143)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20250798	6327318-1	TD(2180)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20250798	6327371-1	FU(17984)	Chave Fusível	9	4,3	38,7
20250798	6322543-1	TD(18679)	Transformador Distribuição	2	2,77	5,54
20250798	6328935-1	TD(2099766)	Transformador Distribuição	1	16,9	16,9
20250798	6328593-1	TD(19792)	Transformador Distribuição	1	20,92	20,92
20250798	6327999-1	FU(17962)	Chave Fusível	7	15,68	109,76
20250798	6327619-1	TD(682714)	Transformador Distribuição	3	4,25	12,75
20250798	6325335-1	FU(38293)	Chave Fusível	1	8,43	8,43
20250798	6329059-1	TD(658739)	Transformador Distribuição	4	8,58	34,32
20250798	6328820-1	TD(1968)	Transformador Distribuição	2	2,27	4,54
20250798	6327625-1	FU(20622)	Chave Fusível	1	2,13	2,13
20250798	6327034-1	FU(20620)	Chave Fusível	1	2,5	2,5
20250798	6327625-1	FU(20622)	Chave Fusível	6	2,13	12,78
20250798	6327034-1	FU(20620)	Chave Fusível	4	2,5	10

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325329-1	FU(20620)	Chave Fusível	1	10,8	10,8
20250798	6325329-1	FU(20620)	Chave Fusível	4	10,8	43,2
20250798	6324469-1	PE(17906587)	Ponto de conexão	1	1,95	1,95
20250798	6325022-1	TD(707349)	Transformador Distribuição	9	16,07	144,63
20250798	6325361-1	PE(14382690)	Ponto de conexão	1	9,25	9,25
20250798	6329135-1	FU(29430)	Chave Fusível	10	1,45	14,5
20250798	6329531-1	TD(748811)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20250798	6324328-1	TD(44569)	Transformador Distribuição	40	17,88	715,2
20250798	6324989-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	15	12,45	186,75
20250798	6324989-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	116	12,72	1475,5 2
20250798	6325045-1	TD(27923)	Transformador Distribuição	89	1,25	111,25
20250798	6325370-1	[MT]PA(14472)	Alimentador	11	3,35	36,85
20250798	6325645-1	FU(29430)	Chave Fusível	10	3	30
20250798	6325753-1	FU(29429)	Chave Fusível	2	7,42	14,84
20250798	6325783-1	TD(43784)	Transformador Distribuição	1	24,43	24,43
20250798	6326011-1	TD(43896)	Transformador Distribuição	1	6,05	6,05
20250798	6326084-1	PE(18119429)	Ponto de conexão	1	3,27	3,27
20250798	6326202-1	FU(29430)	Chave Fusível	10	4,08	40,8
20250798	6326207-1	FU(66097542)	Chave Fusível	1	3,5	3,5
20250798	6326251-1	TD(733597)	Transformador Distribuição	2	2,13	4,26

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326686-1	TD(733597)	Transformador Distribuição	2	0,2	0,4
20250798	6327334-1	FU(29449)	Chave Fusível	2	2,85	5,7
20250798	6325615-1	FR(29477)	Chave Fusível Religadora	9	11,88	106,92
20250798	6326175-1	TD(96550592)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20250798	6326499-1	C 3269571	Unidade Consumidora	1	16,67	16,67
20250798	6327026-1	TD(44012)	Transformador Distribuição	1	7,05	7,05
20250798	6327707-1	PE(19150935)	Ponto de conexão	1	2,25	2,25
20250798	6327770-1	FU(25536)	Chave Fusível	1	4,77	4,77
20250798	6322918-1	PE(17199874)	Ponto de conexão	1	12,3	12,3
20250798	6323061-1	PE(12913569)	Ponto de conexão	1	9,13	9,13
20250798	6328439-1	TD(45294)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20250798	6328496-1	TD(6993)	Transformador Distribuição	101	1,68	169,68
20250798	6324771-1	PE(12913377)	Ponto de conexão	1	2,55	2,55
20250798	6324914-1	PE(12908203)	Ponto de conexão	1	3,07	3,07
20250798	6324980-1	FR(26161)	Chave Fusível Religadora	9	15,6	140,4
20250798	6325798-1	PE(12548972)	Ponto de conexão	1	1,47	1,47
20250798	6325150-1	PE(15021546)	Ponto de conexão	1	11,48	11,48
20250798	6326627-1	PE(18936829)	Ponto de conexão	1	7,02	7,02
20250798	6322966-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20250798	6324158-1	PE(205085002)	Ponto de conexão	1	2,72	2,72
20250798	6322966-1	RD(661156)	Religador de Distribuição	1	1,9	1,9

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324977-1	TD(7008)	Transformador Distribuição	54	3,82	206,28
20250798	6325130-1	TD(673116)	Transformador Distribuição	19	10,75	204,25
20250798	6325330-1	C 2502471	Unidade Consumidora	1	5,73	5,73
20250798	6325482-1	FU(710761)	Chave Fusível	7	5,75	40,25
20250798	6322966-1	RD(661156)	Religador de Distribuição	8	4,35	34,8
20250798	6326071-1	C 2700502	Unidade Consumidora	1	3,33	3,33
20250798	6322966-1	RD(661156)	Religador de Distribuição	35	1,9	66,5
20250798	6322966-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	113	0,05	5,65
20250798	6327563-1	TD(50421)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20250798	6322966-1	RD(661156)	Religador de Distribuição	8	4,45	35,6
20250798	6322966-1	RD(661156)	Religador de Distribuição	3	2,38	7,14
20250798	6325071-1	TD(21656)	Transformador Distribuição	84	3,67	308,28
20250798	6324909-1	RD(733596)	Religador de Distribuição	1144	1,03	1178,3 2
20250798	6324241-1	RD(729714)	Religador de Distribuição	308	1,93	594,44
20250798	6324241-1	FU(12589)	Chave Fusível	17	22,72	386,24
20250798	6324909-1	RD(733596)	Religador de Distribuição	1201	1,23	1477,2 3
20250798	6324241-1	FU(12589)	Chave Fusível	37	12,05	445,85
20250798	6328255-1	PE(203417024)	Ponto de conexão	1	2,38	2,38

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326633-1	TD(41150)	Transformador Distribuição	3	18,77	56,31
20250798	6321440-1	TD(47042)	Transformador Distribuição	29	4,38	127,02
20250798	6325755-1	TD(41135)	Transformador Distribuição	28	6,07	169,96
20250798	6324582-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	38	4,62	175,56
20250798	6329256-1	TD(35026)	Transformador Distribuição	1	6	6
20250798	6324582-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	20	1,45	29
20250798	6323213-1	TD(35156)	Transformador Distribuição	2	1,68	3,36
20250798	6327688-1	TD(34470)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20250798	6322215-1	TD(34470)	Transformador Distribuição	1	7,5	7,5
20250798	6326423-1	TD(35976)	Transformador Distribuição	3	21,43	64,29
20250798	6325897-1	TD(30149)	Transformador Distribuição	1	34,98	34,98
20250798	6325415-1	TD(34470)	Transformador Distribuição	1	10,88	10,88
20250798	6325085-1	TD(34867)	Transformador Distribuição	5	21,3	106,5
20250798	6324829-1	TD(727806)	Transformador Distribuição	2	43,42	86,84
20250798	6324828-1	PE(15141767)	Ponto de conexão	1	22,43	22,43
20250798	6324793-1	TD(35972)	Transformador Distribuição	8	22,28	178,24

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324582-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	19	22,83	433,77
20250798	6324582-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	2	22,25	44,5
20250798	6328288-1	TD(35156)	Transformador Distribuição	2	5,25	10,5
20250798	6324582-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	16	4,27	68,32
20250798	6324478-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	309	6,48	2002,32
20250798	6326190-1	TD(29330)	Transformador Distribuição	2	19,78	39,56
20250798	6324478-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	19	6,23	118,37
20250798	6324478-1	RD(7690)	Religador de Distribuição	44	3,85	169,4
20250798	6325564-1	TD(33279)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,5
20250798	6324555-1	FR(25622)	Chave Fusível Religadora	33	30,8	1016,4
20250798	6323676-1	TD(9785)	Transformador Distribuição	65	1,35	87,75
20250798	6322052-1	FR(25622)	Chave Fusível Religadora	22	4,33	95,26
20250798	6322862-1	PE(14806943)	Ponto de conexão	1	1,27	1,27
20250798	6324248-1	FU(25620)	Chave Fusível	3	20,32	60,96
20250798	6322052-1	FR(25622)	Chave Fusível Religadora	11	4,37	48,07
20250798	6325333-1	FU(9488)	Chave Fusível	32	7,55	241,6
20250798	6324481-1	TD(2662281)	Transformador Distribuição	65	7,75	503,75
20250798	6329051-1	FU(11874)	Chave Fusível	70	1,33	93,1

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326809-1	FU(9496)	Chave Fusível	27	12,62	340,74
20250798	6326322-1	FR(13552)	Chave Fusível Religadora	4	19,75	79
20250798	6326322-1	FR(13552)	Chave Fusível Religadora	3	3,88	11,64
20250798	6324579-1	PE(15286698)	Ponto de conexão	1	6,45	6,45
20250798	6324382-1	PE(16903682)	Ponto de conexão	1	8,73	8,73
20250798	6322012-1	TD(41177)	Transformador Distribuição	4	2,62	10,48
20250798	6323319-1	FR(11566)	Chave Fusível Religadora	17	14,12	240,04
20250798	6322013-1	TD(56974)	Transformador Distribuição	3	3,23	9,69
20250798	6327944-1	C 3498518	Unidade Consumidora	1	1,72	1,72
20250798	6322630-1	C 1207691	Unidade Consumidora	1	1,48	1,48
20250798	6323433-1	C 92394	Unidade Consumidora	1	2,9	2,9
20250798	6324957-1	TD(290)	Transformador Distribuição	72	3,25	234
20250798	6325875-1	TD(22092)	Transformador Distribuição	1	4,4	4,4
20250798	6327474-1	FR(83840351)	Chave Fusível Religadora	26	3,17	82,42
20250798	6326644-1	FU(24200)	Chave Fusível	1	1,3	1,3
20250798	6325833-1	TD(18594)	Transformador Distribuição	2	4,23	8,46
20250798	6325392-1	FU(37925)	Chave Fusível	2	4,52	9,04
20250798	6325946-1	FU(40562)	Chave Fusível	3	3,88	11,64
20250798	6327009-1	FU(21032)	Chave Fusível	12	4,2	50,4
20250798	6327042-1	TD(25327)	Transformador Distribuição	2	2,93	5,86

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6327062-1	FR(25973)	Chave Fusível Religadora	8	4,75	38
20250798	6327224-1	FR(19985)	Chave Fusível Religadora	7	2,58	18,06
20250798	6327539-1	FU(21023)	Chave Fusível	4	1,57	6,28
20250798	6325278-1	TD(20953)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20250798	6323684-1	FU(19573)	Chave Fusível	6	2,03	12,18
20250798	6323440-1	FU(25277)	Chave Fusível	10	3,3	33
20250798	6329056-1	FR(25294)	Chave Fusível Religadora	11	4,8	52,8
20250798	6329045-1	FU(22261)	Chave Fusível	8	3,28	26,24
20250798	6328207-1	FU(18598)	Chave Fusível	6	3,52	21,12
20250798	6327727-1	PE(16438715)	Ponto de conexão	1	2,48	2,48
20250798	6323426-1	FR(25294)	Chave Fusível Religadora	11	3,78	41,58
20250798	6322792-1	FU(22185)	Chave Fusível	2	4,5	9
20250798	6325508-1	PE(14684506)	Ponto de conexão	1	1,45	1,45
20250798	6322842-1	PE(14623005)	Ponto de conexão	1	0,98	0,98
20250798	6322134-1	TD(15664513)	Transformador Distribuição	3	4,18	12,54
20250798	6326617-1	TD(21390)	Transformador Distribuição	1	16,22	16,22
20250798	6327637-1	PGR01_PGR4950 1	Alimentador	2	0,05	0,1
20250798	6326948-1	PGR01_PGR4950 1	Alimentador	391	0,1	39,1
20250798	6326948-1	PGR01_PGR4950 1	Alimentador	2	0,1	0,2
20250798	6327637-1	PGR01_PGR4950 1	Alimentador	392	0,05	19,6

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6327637-1	PGR02_PGR4950 2	Alimentador	1	0,07	0,07
20250798	6323941-1	TD(36428)	Transformador Distribuição	63	3,82	240,66
20250798	6326948-1	PGR02_PGR4950 2	Alimentador	1	0,05	0,05
20250798	6326390-1	TD(22951)	Transformador Distribuição	2	12,73	25,46
20250798	6326948-1	PGR02_PGR4950 2	Alimentador	778	0,05	38,9
20250798	6327637-1	PGR02_PGR4950 2	Alimentador	778	0,07	54,46
20250798	6326253-1	TD(49038)	Transformador Distribuição	19	3,62	68,78
20250798	6323563-1	TD(32760)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20250798	6323962-1	FR(12530)	Chave Fusível Religadora	1	11,05	11,05
20250798	6323962-1	FR(12530)	Chave Fusível Religadora	12	11,57	138,84
20250798	6323962-1	FR(12530)	Chave Fusível Religadora	1	12,28	12,28
20250798	6323962-1	FR(12530)	Chave Fusível Religadora	3	13,52	40,56
20250798	6323962-1	FR(12530)	Chave Fusível Religadora	3	21,6	64,8
20250798	6326001-1	RD(756258)	Religador de Distribuição	18	6,17	111,06
20250798	6326228-1	PE(14490316)	Ponto de conexão	1	0,53	0,53
20250798	6326330-1	PE(225272132)	Ponto de conexão	1	2,95	2,95
20250798	6326514-1	PE(210367437)	Ponto de conexão	1	1,2	1,2

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322992-1	TD(17022)	Transformador Distribuição	2	19,72	39,44
20250798	6325064-1	POV51_POV5950 5	Alimentador	14	1,72	24,08
20250798	6325064-1	POV51_POV5950 5	Alimentador	24	17,35	416,4
20250798	6325064-1	POV51_POV5950 5	Alimentador	11	0,52	5,72
20250798	6325064-1	POV51_POV5950 5	Alimentador	3	15,17	45,51
20250798	6325064-1	POV51_POV5950 5	Alimentador	11	0,23	2,53
20250798	6329240-1	TD(31566)	Transformador Distribuição	1	10,42	10,42
20250798	6328161-1	TD(27708)	Transformador Distribuição	16	8,23	131,68
20250798	6325766-1	FU(22648)	Chave Fusível	3	13,75	41,25
20250798	6325501-1	TD(32340)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20250798	6323429-1	FU(22595)	Chave Fusível	3	9,47	28,41
20250798	6325292-1	FU(704619)	Chave Fusível	12	9,43	113,16
20250798	6324518-1	FR(1753)	Chave Fusível Religadora	8	22,97	183,76
20250798	6324775-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	199	1,53	304,47
20250798	6324937-1	FU(3678)	Chave Fusível	9	17,08	153,72
20250798	6328458-1	FU(21739)	Chave Fusível	1	5,4	5,4
20250798	6323012-1	FU(3456)	Chave Fusível	5	2,55	12,75
20250798	6329426-1	TD(15509)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20250798	6321984-1	FU(3456)	Chave Fusível	5	9,47	47,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322866-1	TD(17502)	Transformador Distribuição	4	2,87	11,48
20250798	6324017-1	FU(22040)	Chave Fusível	2	5,5	11
20250798	6326952-1	EP(26906405)	Transformador Distribuição	1	9	9
20250798	6324032-1	PE(211657871)	Ponto de conexão	1	6,43	6,43
20250798	6324296-1	C 465359	Unidade Consumidora	1	23,98	23,98
20250798	6324662-1	FR(3506)	Chave Fusível Religadora	10	4,48	44,8
20250798	6323046-1	C 930885	Unidade Consumidora	1	2,83	2,83
20250798	6326960-1	TD(7050750)	Transformador Distribuição	3	2,63	7,89
20250798	6324543-1	TD(58781)	Transformador Distribuição	2	15,1	30,2
20250798	6327571-1	PE(207264975)	Ponto de conexão	1	2,08	2,08
20250798	6324520-1	C 1974340	Unidade Consumidora	1	3,13	3,13
20250798	6329112-1	C 141906	Unidade Consumidora	1	1,93	1,93
20250798	6321965-1	TD(27895)	Transformador Distribuição	87	11,2	974,4
20250798	6325184-1	TD(9279)	Transformador Distribuição	98	1,67	163,66
20250798	6325767-1	PE(15286749)	Ponto de conexão	1	1,75	1,75
20250798	6325770-1	PE(15835870)	Ponto de conexão	1	2,83	2,83
20250798	6326645-1	FU(21922)	Chave Fusível	3	2,13	6,39
20250798	6327920-1	TD(40990)	Transformador Distribuição	66	0,63	41,58
20250798	6324115-1	PE(20144062)	Ponto de conexão	1	2,23	2,23
20250798	6323689-1	TD(737659)	Transformador Distribuição	33	8,12	267,96

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323636-1	TD(757381)	Transformador Distribuição	71	2,77	196,67
20250798	6323601-1	TD(8200)	Transformador Distribuição	61	6,35	387,35
20250798	6324830-1	PE(229437312)	Ponto de conexão	1	5,93	5,93
20250798	6323693-1	TD(8219)	Transformador Distribuição	13	6,98	90,74
20250798	6324020-1	PE(14914520)	Ponto de conexão	3	6,93	20,79
20250798	6325075-1	PE(72362450)	Ponto de conexão	1	5,55	5,55
20250798	6326050-1	PE(225574135)	Ponto de conexão	1	3,4	3,4
20250798	6328191-1	PE(15818496)	Ponto de conexão	2	3,8	7,6
20250798	6324162-1	PE(15925321)	Ponto de conexão	1	4,88	4,88
20250798	6328957-1	C 1761289	Unidade Consumidora	1	3,15	3,15
20250798	6329315-1	C 2625499	Unidade Consumidora	1	4,32	4,32
20250798	6324510-1	PE(13342350)	Ponto de conexão	1	5,23	5,23
20250798	6322105-1	PE(17362438)	Ponto de conexão	1	2,8	2,8
20250798	6329497-1	TD(8251)	Transformador Distribuição	81	5	405
20250798	6324932-1	PE(227903802)	Ponto de conexão	1	4,23	4,23
20250798	6323757-1	TD(659989)	Transformador Distribuição	1	19,67	19,67
20250798	6328816-1	FU(23508)	Chave Fusível	2	4,78	9,56
20250798	6325171-1	FU(23684)	Chave Fusível	2	1,63	3,26
20250798	6326781-1	FU(23508)	Chave Fusível	2	3,68	7,36
20250798	6327280-1	FU(23514)	Chave Fusível	7	1,93	13,51
20250798	6326093-1	TD(18049)	Transformador Distribuição	1	27,98	27,98
20250798	6324172-1	FU(23731)	Chave Fusível	6	3,75	22,5
20250798	6326097-1	FU(23724)	Chave Fusível	13	7,27	94,51

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323715-1	FU(1106)	Chave Fusível	36	1,95	70,2
20250798	6325541-1	PE(18318698)	Ponto de conexão	1	5,08	5,08
20250798	6325565-1	FU(731230)	Chave Fusível	2	7,3	14,6
20250798	6328185-1	PE(225365809)	Ponto de conexão	1	1,02	1,02
20250798	6323927-1	FU(1078)	Chave Fusível	13	6,58	85,54
20250798	6325318-1	TD(29860)	Transformador Distribuição	11	9,57	105,27
20250798	6325014-1	TD(9913349)	Transformador Distribuição	3	18,92	56,76
20250798	6324652-1	FU(737155)	Chave Fusível	632	1,27	802,64
20250798	6326200-1	PE(18613390)	Ponto de conexão	1	3,37	3,37
20250798	6328097-1	TD(29860)	Transformador Distribuição	11	1,95	21,45
20250798	6328033-1	PE(18006552)	Ponto de conexão	1	10,9	10,9
20250798	6327572-1	PE(57735364)	Ponto de conexão	1	5,72	5,72
20250798	6328577-1	PE(18560210)	Ponto de conexão	1	2,3	2,3
20250798	6324825-1	PE(14097327)	Ponto de conexão	1	18,52	18,52
20250798	6326215-1	PE(203151381)	Ponto de conexão	1	19,73	19,73
20250798	6325748-1	TD(11940)	Transformador Distribuição	2	5,85	11,7
20250798	6328183-1	TD(11754)	Transformador Distribuição	2	3,6	7,2
20250798	6324649-1	FU(12566)	Chave Fusível	5	20,25	101,25
20250798	6329243-1	FU(1996)	Chave Fusível	19	1,83	34,77
20250798	6322485-1	FU(2203)	Chave Fusível	12	3,02	36,24
20250798	6321935-1	TD(17840)	Transformador Distribuição	1	24,53	24,53
20250798	6326299-1	TD(676209)	Transformador Distribuição	1	27,42	27,42

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325486-1	TD(675173)	Transformador Distribuição	1	7,35	7,35
20250798	6324539-1	FU(38014)	Chave Fusível	45	6,5	292,5
20250798	6324890-1	C 2486300	Unidade Consumidora	1	21,35	21,35
20250798	6327352-1	PE(224546571)	Ponto de conexão	1	7,28	7,28
20250798	6326442-1	PE(13842070)	Ponto de conexão	2	16,7	33,4
20250798	6328808-1	FU(39372)	Chave Fusível	6	4,18	25,08
20250798	6326043-1	FU(713019)	Chave Fusível	18	1,92	34,56
20250798	6327161-1	TD(9729)	Transformador Distribuição	96	0,52	49,92
20250798	6327161-1	TD(9729)	Transformador Distribuição	96	0,1	9,6
20250798	6327161-1	TD(9729)	Transformador Distribuição	66	0,9	59,4
20250798	6329524-1	PE(203398028)	Ponto de conexão	1	2,38	2,38
20250798	6323991-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	5	0,87	4,35
20250798	6323991-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	1	25,22	25,22
20250798	6323991-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	4	27,63	110,52
20250798	6327061-1	FU(44743)	Chave Fusível	1	31,1	31,1
20250798	6322824-1	FR(7114)	Chave Fusível Religadora	20	3,2	64
20250798	6323895-1	TD(11570)	Transformador Distribuição	55	25,8	1419
20250798	6323991-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	235	0,87	204,45
20250798	6323991-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	25	4,35	108,75

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323991-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	3	25,82	77,46
20250798	6323991-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	112	26,23	2937,76
20250798	6323991-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	231	25,22	5825,82
20250798	6324210-1	FR(7195)	Chave Fusível Religadora	16	24,68	394,88
20250798	6324326-1	TD(676320)	Transformador Distribuição	4	2,18	8,72
20250798	6324859-1	FU(16862)	Chave Fusível	2	20,83	41,66
20250798	6325633-1	FR(18661)	Chave Fusível Religadora	17	28,58	485,86
20250798	6325280-1	FR(712553)	Chave Fusível Religadora	29	12,95	375,55
20250798	6325385-1	FU(73118233)	Chave Fusível	1	14,05	14,05
20250798	6325806-1	C 1170648	Unidade Consumidora	1	31,08	31,08
20250798	6326043-1	FU(713019)	Chave Fusível	5	1,92	9,6
20250798	6326053-1	TD(60221)	Transformador Distribuição	1	28,78	28,78
20250798	6326295-1	FU(12486954)	Chave Fusível	1	20,12	20,12
20250798	6326432-1	TD(690289)	Transformador Distribuição	2	24,15	48,3
20250798	6326934-1	RD(735992)	Religador de Distribuição	48	9,83	471,84
20250798	6327076-1	TD(43087)	Transformador Distribuição	1	4	4
20250798	6327081-1	TD(14126)	Transformador Distribuição	1	8,45	8,45
20250798	6327161-1	TD(9729)	Transformador Distribuição	6	0,52	3,12

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6327161-1	TD(9729)	Transformador Distribuição	6	0,1	0,6
20250798	6327161-1	TD(9729)	Transformador Distribuição	8	0,9	7,2
20250798	6327529-1	TD(737784)	Transformador Distribuição	1	5,77	5,77
20250798	6327533-1	TD(26433)	Transformador Distribuição	1	7,92	7,92
20250798	6327701-1	TD(21928)	Transformador Distribuição	1	18,77	18,77
20250798	6327832-1	TD(14127)	Transformador Distribuição	1	17,8	17,8
20250798	6328021-1	TD(14690)	Transformador Distribuição	1	15,45	15,45
20250798	6328625-1	FU(16960)	Chave Fusível	3	2,65	7,95
20250798	6324326-1	TD(676320)	Transformador Distribuição	93	2,18	202,74
20250798	6323521-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	66	5,42	357,72
20250798	6323521-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	23	7,8	179,4
20250798	6325034-1	TD(732314)	Transformador Distribuição	3	19,17	57,51
20250798	6326298-1	FU(18381)	Chave Fusível	3	18,47	55,41
20250798	6327020-1	TD(755631)	Transformador Distribuição	3	3,4	10,2
20250798	6329062-1	TD(55292)	Transformador Distribuição	3	1,2	3,6
20250798	6323949-1	FU(16480)	Chave Fusível	8	2,92	23,36
20250798	6326802-1	PE(12389518)	Ponto de conexão	1	13,4	13,4
20250798	6326639-1	PE(224759250)	Ponto de conexão	1	14,6	14,6

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6321691-1	TD(16397)	Transformador Distribuição	4	3,92	15,68
20250798	6321402-1	PE(11229276)	Ponto de conexão	1	4,25	4,25
20250798	6326957-1	[MT]PA(14486)	Alimentador	19	8,63	163,97
20250798	6326957-1	CL(26650)	Chave Lâmina	1	4,63	4,63
20250798	6327177-1	TD(35686)	Transformador Distribuição	2	6,65	13,3
20250798	6328258-1	PE(18050643)	Ponto de conexão	1	1,1	1,1
20250798	6326829-1	FU(667984)	Chave Fusível	1	1,52	1,52
20250798	6328647-1	FU(710877)	Chave Fusível	2	2,03	4,06
20250798	6328809-1	TD(38321)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20250798	6324634-1	FR(4099)	Chave Fusível Religadora	58	1,38	80,04
20250798	6322788-1	TD(38333)	Transformador Distribuição	1	2,8	2,8
20250798	6329109-1	TD(35923)	Transformador Distribuição	1	14,47	14,47
20250798	6329076-1	TD(663661)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20250798	6322123-1	TD(654972)	Transformador Distribuição	7	2,75	19,25
20250798	6326829-1	FU(667984)	Chave Fusível	27	1,52	41,04
20250798	6326790-1	[MT]PA(14484)	Alimentador	165	19,6	3234
20250798	6325965-1	C 2695317	Unidade Consumidora	1	4,22	4,22
20250798	6322639-1	PE(202225735)	Ponto de conexão	1	1,48	1,48
20250798	6326790-1	[MT]PA(14484)	Alimentador	1	19,6	19,6
20250798	6326790-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	1	2,85	2,85
20250798	6328179-1	PE(19846195)	Ponto de conexão	1	0,95	0,95

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6327746-1	TD(690688)	Transformador Distribuição	1	1,08	1,08
20250798	6326790-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	13	6,22	80,86
20250798	6326790-1	[MT]PA(14484)	Alimentador	2	21,52	43,04
20250798	6328302-1	PE(226339621)	Ponto de conexão	1	1,3	1,3
20250798	6326309-1	FU(64787873)	Chave Fusível	1	0,67	0,67
20250798	6326027-1	TD(51259)	Transformador Distribuição	2	2,7	5,4
20250798	6323386-1	PE(136369935)	Ponto de conexão	1	11	11
20250798	6321742-1	TD(8835)	Transformador Distribuição	79	4,13	326,27
20250798	6323690-1	TD(650118)	Transformador Distribuição	2	2,65	5,3
20250798	6324515-1	TD(8835)	Transformador Distribuição	79	2,32	183,28
20250798	6322086-1	PE(196088129)	Ponto de conexão	1	3,87	3,87
20250798	6323618-1	TD(8778)	Transformador Distribuição	25	2,42	60,5
20250798	6324454-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	1	0,65	0,65
20250798	6324058-1	TD(703351)	Transformador Distribuição	4	2,03	8,12
20250798	6326196-1	TD(61135)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20250798	6324454-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	15	0,65	9,75
20250798	6324454-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	333	0,65	216,45
20250798	6324386-1	FU(16758)	Chave Fusível	3	2,6	7,8

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324351-1	TD(18864)	Transformador Distribuição	1	20,62	20,62
20250798	6326105-1	TD(19507)	Transformador Distribuição	2	2,27	4,54
20250798	6323554-1	FR(10614)	Chave Fusível Religadora	8	4,82	38,56
20250798	6329400-1	TD(14236)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20250798	6329061-1	FR(10614)	Chave Fusível Religadora	8	3,2	25,6
20250798	6321512-1	FU(10618)	Chave Fusível	6	5,92	35,52
20250798	6328748-1	TD(732969)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20250798	6323688-1	FU(19052)	Chave Fusível	2	6,85	13,7
20250798	6328232-1	FU(715706)	Chave Fusível	1	6,08	6,08
20250798	6323279-1	FU(20758)	Chave Fusível	1	3,42	3,42
20250798	6326712-1	FU(20758)	Chave Fusível	1	15,4	15,4
20250798	6323530-1	FU(20758)	Chave Fusível	1	5,1	5,1
20250798	6327325-1	TD(17703)	Transformador Distribuição	2	1,17	2,34
20250798	6325258-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	1	1,1	1,1
20250798	6324730-1	TD(24626)	Transformador Distribuição	2	4,75	9,5
20250798	6324379-1	TD(6681)	Transformador Distribuição	2	11,2	22,4
20250798	6323793-1	TD(705764)	Transformador Distribuição	36	1,33	47,88
20250798	6323664-1	RD(755636)	Religador de Distribuição	1	1,22	1,22

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323358-1	TD(24626)	Transformador Distribuição	2	0,88	1,76
20250798	6327001-1	RD(755638)	Religador de Distribuição	1	0,9	0,9
20250798	6328268-1	PE(17090425)	Ponto de conexão	1	1,3	1,3
20250798	6328106-1	C 2696406	Unidade Consumidora	1	1,7	1,7
20250798	6328731-1	PE(12342840)	Ponto de conexão	2	1,65	3,3
20250798	6328645-1	C 3161450	Unidade Consumidora	1	1,87	1,87
20250798	6328102-1	TD(17674)	Transformador Distribuição	1	7,03	7,03
20250798	6326279-1	TD(23736)	Transformador Distribuição	1	2,8	2,8
20250798	6327028-1	TD(23757)	Transformador Distribuição	1	8,72	8,72
20250798	6325401-1	TD(27954)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20250798	6324901-1	TD(52321)	Transformador Distribuição	1	16,8	16,8
20250798	6324004-1	FU(20897)	Chave Fusível	2	1,88	3,76
20250798	6322762-1	TD(681405)	Transformador Distribuição	1	5,07	5,07
20250798	6322427-1	TD(22047)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20250798	6329605-1	FU(2662281)	Chave Fusível	15	3,27	49,05
20250798	6326349-1	[MT]PA(14478)	Alimentador	377	1,3	490,1
20250798	6324820-1	TD(13198)	Transformador Distribuição	2	18,6	37,2
20250798	6328955-1	TD(30867)	Transformador Distribuição	1	0,65	0,65
20250798	6324266-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	2,57	2,57

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323585-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	209	1,83	382,47
20250798	6323585-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	186	2,8	520,8
20250798	6323585-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	25	5,65	141,25
20250798	6323585-1	CF(14591012)	Chave Faca	186	0,3	55,8
20250798	6323631-1	FR(679528)	Chave Fusível Religadora	73	8,07	589,11
20250798	6323953-1	FR(35755)	Chave Fusível Religadora	53	5	265
20250798	6324194-1	TD(679494)	Transformador Distribuição	2	20,12	40,24
20250798	6324266-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	466	2,57	1197,6 2
20250798	6324308-1	FR(45314)	Chave Fusível Religadora	58	4,87	282,46
20250798	6324952-1	FU(35749)	Chave Fusível	11	16,53	181,83
20250798	6325338-1	FR(42581)	Chave Fusível Religadora	105	5,8	609
20250798	6325516-1	FU(35758)	Chave Fusível	10	4,33	43,3
20250798	6325691-1	TD(689047)	Transformador Distribuição	5	5,18	25,9
20250798	6325691-1	FR(689046)	Chave Fusível Religadora	36	3,17	114,12
20250798	6325693-1	FR(4829)	Chave Fusível Religadora	3	2,18	6,54
20250798	6326024-1	FR(4829)	Chave Fusível Religadora	3	2,17	6,51
20250798	6326294-1	TD(17356)	Transformador Distribuição	1	3,7	3,7

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326412-1	TD(55179)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20250798	6329081-1	FU(39138)	Chave Fusível	2	2,28	4,56
20250798	6329331-1	FU(680813)	Chave Fusível	7	3,58	25,06
20250798	6329506-1	TD(679475)	Transformador Distribuição	6	18,63	111,78
20250798	6321877-1	TD(22025)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20250798	6323112-1	RD(665880)	Religador de Distribuição	115	1,1	126,5
20250798	6323112-1	RD(665880)	Religador de Distribuição	224	2,08	465,92
20250798	6323112-1	RD(665880)	Religador de Distribuição	8	2,53	20,24
20250798	6324090-1	FU(8092)	Chave Fusível	2	19,82	39,64
20250798	6325575-1	FU(13068)	Chave Fusível	5	2,78	13,9
20250798	6325599-1	TD(16014)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20250798	6326308-1	PE(17683658)	Ponto de conexão	1	1,32	1,32
20250798	6328065-1	FU(723300)	Chave Fusível	5	2,82	14,1
20250798	6326894-1	PE(13716349)	Ponto de conexão	2	9,47	18,94
20250798	6326894-1	TD(25439)	Transformador Distribuição	70	15,45	1081,5
20250798	6326894-1	TD(10976)	Transformador Distribuição	108	0,58	62,64
20250798	6326894-1	JU(14492)	Alimentador	70	2,67	186,9
20250798	6323810-1	TD(42612)	Transformador Distribuição	43	15,38	661,34
20250798	6323810-1	RD(745862)	Religador de Distribuição	215	2,08	447,2

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6323810-1	RD(745862)	Religador de Distribuição	227	2,7	612,9
20250798	6323509-1	TD(10976)	Transformador Distribuição	108	16,12	1740,96
20250798	6323508-1	TD(12504)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20250798	6328094-1	TD(48268)	Transformador Distribuição	2	1,7	3,4
20250798	6326364-1	TD(48268)	Transformador Distribuição	2	5,63	11,26
20250798	6323768-1	TD(685615)	Transformador Distribuição	2	3,18	6,36
20250798	6325931-1	TD(679170)	Transformador Distribuição	1	5,77	5,77
20250798	6325047-1	FU(679210)	Chave Fusível	34	1,48	50,32
20250798	6325047-1	TD(685621)	Transformador Distribuição	3	4,75	14,25
20250798	6326220-1	TD(679211)	Transformador Distribuição	3	3,38	10,14
20250798	6321851-1	TD(18036)	Transformador Distribuição	1	16,15	16,15
20250798	6322745-1	[MT]PA(14458)	Alimentador	51	9,18	468,18
20250798	6322745-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	29	4,03	116,87
20250798	6325421-1	TD(55280)	Transformador Distribuição	3	2,2	6,6
20250798	6325421-1	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	25	1,97	49,25
20250798	6325444-1	TD(18613)	Transformador Distribuição	1	8,53	8,53
20250798	6326132-1	TD(55282)	Transformador Distribuição	1	6,05	6,05

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6326945-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	339	0,1	33,9
20250798	6322745-1	[MT]PA(14458)	Alimentador	1	9,18	9,18
20250798	6322745-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	3	4,03	12,09
20250798	6325421-1	TD(55280)	Transformador Distribuição	1	2,2	2,2
20250798	6326945-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	11	0,1	1,1
20250798	6326945-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	29	4,5	130,5
20250798	6326945-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	13	5,55	72,15
20250798	6326945-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	111	7,6	843,6
20250798	6326945-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	42	0,05	2,1
20250798	6326945-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	1,15	2,3
20250798	6328712-1	TD(18134)	Transformador Distribuição	1	23,73	23,73
20250798	6327182-1	TD(717688)	Transformador Distribuição	1	10,98	10,98
20250798	6327244-1	TD(708872)	Transformador Distribuição	1	8,07	8,07
20250798	6327286-1	TD(18944)	Transformador Distribuição	1	37,8	37,8
20250798	6327942-1	FU(3044)	Chave Fusível	3	19,42	58,26
20250798	6328435-1	TD(55891)	Transformador Distribuição	1	20,4	20,4
20250798	6328872-1	FU(692235)	Chave Fusível	2	16,07	32,14
20250798	6329105-1	TD(28968)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20250798	6325390-1	RD(38320)	Religador de Distribuição	1	9,88	9,88
20250798	6323703-1	FU(136009)	Chave Fusível	2	28,92	57,84

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325390-1	RD(38320)	Religador de Distribuição	49	3,7	181,3
20250798	6325390-1	RD(38320)	Religador de Distribuição	25	6,32	158
20250798	6329480-1	FU(18783)	Chave Fusível	3	5,08	15,24
20250798	6325505-1	TD(13479)	Transformador Distribuição	1	10,85	10,85
20250798	6326945-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	25	0,1	2,5
20250798	6327900-1	FU(16945)	Chave Fusível	6	22,85	137,1
20250798	6328518-1	TD(20561)	Transformador Distribuição	2	5,47	10,94
20250798	6325390-1	RD(38320)	Religador de Distribuição	18	9,88	177,84
20250798	6329250-1	PE(231317926)	Ponto de conexão	1	1,97	1,97
20250798	6327500-1	TD(17020)	Transformador Distribuição	1	1,13	1,13
20250798	6323696-1	FU(19302)	Chave Fusível	25	7,8	195
20250798	6328914-1	PE(17029031)	Ponto de conexão	1	14,98	14,98
20250798	6323696-1	FU(19302)	Chave Fusível	4	7,8	31,2
20250798	6323112-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	562	1,82	1022,84
20250798	6326505-1	TD(672923)	Transformador Distribuição	1	15,68	15,68
20250798	6326615-1	TD(10891)	Transformador Distribuição	8	17,22	137,76
20250798	6325702-1	TD(714691)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20250798	6322849-1	TD(56102)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20250798	6323112-1	SPE02_SPE49502	Alimentador	762	2,57	1958,34

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325719-1	TD(672923)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20250798	6323112-1	SPE02_SPE49502	Alimentador	1	2,57	2,57
20250798	6323790-1	PE(13991763)	Ponto de conexão	1	4,43	4,43
20250798	6324507-1	FU(33140)	Chave Fusível	6	19,13	114,78
20250798	6327238-1	C 2462470	Unidade Consumidora	1	1,9	1,9
20250798	6326831-1	TD(17748)	Transformador Distribuição	3	1,05	3,15
20250798	6325667-1	FR(729035)	Chave Fusível Religadora	7	5,32	37,24
20250798	6321419-1	TD(29672)	Transformador Distribuição	125	9,03	1128,75
20250798	6327278-1	FU(21144)	Chave Fusível	9	5,58	50,22
20250798	6321419-1	FU(687633)	Chave Fusível	1	0,62	0,62
20250798	6322785-1	FU(69283690)	Chave Fusível	15	2,63	39,45
20250798	6321468-1	SQU01_SQU49501	Alimentador	3740	0,08	299,2
20250798	6323555-1	TD(26935)	Transformador Distribuição	70	1,73	121,1
20250798	6323742-1	SQU01_SQU49501	Alimentador	3741	0,08	299,28
20250798	6324186-1	FU(2378)	Chave Fusível	394	0,75	295,5
20250798	6326759-1	PE(19089050)	Ponto de conexão	1	14,02	14,02
20250798	6327800-1	FU(30004)	Chave Fusível	6	4,68	28,08
20250798	6328084-1	FR(27791)	Chave Fusível Religadora	61	11,55	704,55
20250798	6328665-1	C 271840	Unidade Consumidora	1	6,5	6,5
20250798	6323866-1	TD(39205)	Transformador Distribuição	8	8,52	68,16

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6328650-1	TD(657683)	Transformador Distribuição	2	3,53	7,06
20250798	6321468-1	SQU51_SQU595 02	Alimentador	3121	0,08	249,68
20250798	6328219-1	TD(657925)	Transformador Distribuição	4	5,43	21,72
20250798	6327481-1	FU(40656)	Chave Fusível	7	2	14
20250798	6325663-1	FR(2495)	Chave Fusível Religadora	75	4,07	305,25
20250798	6325380-1	FU(35472)	Chave Fusível	32	7,88	252,16
20250798	6329133-1	TD(657938)	Transformador Distribuição	2	2,32	4,64
20250798	6324602-1	FU(40647)	Chave Fusível	44	1,95	85,8
20250798	6324002-1	RD(730653)	Religador de Distribuição	1	6,28	6,28
20250798	6324002-1	RD(730653)	Religador de Distribuição	56	1,7	95,2
20250798	6324002-1	RD(730653)	Religador de Distribuição	79	1,25	98,75
20250798	6323801-1	RD(8269)	Religador de Distribuição	12	5,67	68,04
20250798	6323801-1	RD(8269)	Religador de Distribuição	13	5,67	73,71
20250798	6323801-1	RD(8269)	Religador de Distribuição	69	5,52	380,88
20250798	6323742-1	SQU51_SQU595 02	Alimentador	2986	0,08	238,88
20250798	6323687-1	RD(730653)	Religador de Distribuição	136	1,57	213,52
20250798	6323031-1	FR(35611)	Chave Fusível Religadora	46	7,28	334,88

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6321468-1	SQU51_SQU595 02	Alimentador	1	0,08	0,08
20250798	6323742-1	SQU51_SQU595 02	Alimentador	1	0,08	0,08
20250798	6325559-1	TD(1613)	Transformador Distribuição	4	10,33	41,32
20250798	6325644-1	TD(1608)	Transformador Distribuição	1	10,47	10,47
20250798	6326608-1	TD(1624)	Transformador Distribuição	1	23,72	23,72
20250798	6327732-1	TD(26245)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20250798	6325407-1	TD(1607)	Transformador Distribuição	1	11,1	11,1
20250798	6328838-1	TD(61000)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20250798	6329043-1	TD(1600)	Transformador Distribuição	1	5	5
20250798	6328539-1	TD(40562)	Transformador Distribuição	3	4,45	13,35
20250798	6329437-1	FR(9928)	Chave Fusível Religadora	73	2,15	156,95
20250798	6329418-1	PE(228172887)	Ponto de conexão	1	1,48	1,48
20250798	6328279-1	TD(31642486)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20250798	6328223-1	TD(19921)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20250798	6327637-1	TER01_TER4950 1	Alimentador	1762	0,07	123,34
20250798	6326348-1	FR(19902690)	Chave Fusível Religadora	21	5,05	106,05
20250798	6325484-1	FU(9976)	Chave Fusível	7	6,48	45,36

Relatório Situação de Emergência
Julho/2025
Código Único do Relatório: 20250798



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6322090-1	TD(27505)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20250798	6327637-1	TER02_TER4950 5	Alimentador	3040	0,07	212,8
20250798	6328541-1	TD(22836)	Transformador Distribuição	2	1,63	3,26
20250798	6327390-1	FU(9907)	Chave Fusível	1	1,95	1,95
20250798	6326414-1	FU(9904)	Chave Fusível	3	18,9	56,7
20250798	6326414-1	FU(9904)	Chave Fusível	1	29,8	29,8
20250798	6326414-1	FU(9904)	Chave Fusível	3	18,57	55,71
20250798	6327637-1	TER51_TER5950 2	Alimentador	59	0,07	4,13
20250798	6326948-1	RD(735988)	Religador de Distribuição	28	9,9	277,2
20250798	6327637-1	TER52_TER5950 3	Alimentador	90	0,07	6,3
20250798	6324385-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	33	3,35	110,55
20250798	6324385-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	18	4,28	77,04
20250798	6329171-1	TD(668780)	Transformador Distribuição	1	4,73	4,73
20250798	6327574-1	TD(120880405)	Transformador Distribuição	1	7,37	7,37
20250798	6327503-1	TD(22820)	Transformador Distribuição	1	6,78	6,78
20250798	6326935-1	RD(86438220)	Religador de Distribuição	1	8,77	8,77
20250798	6326988-1	FU(15134)	Chave Fusível	18	15,53	279,54
20250798	6326689-1	FU(6114658)	Chave Fusível	3	20,87	62,61

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6325851-1	FR(20119)	Chave Fusível Religadora	9	6,83	61,47
20250798	6325534-1	FU(20056)	Chave Fusível	16	5,65	90,4
20250798	6325534-1	FU(20056)	Chave Fusível	2	31,93	63,86
20250798	6325534-1	FU(20056)	Chave Fusível	16	9,98	159,68
20250798	6325520-1	FU(18586)	Chave Fusível	3	4,83	14,49
20250798	6325323-1	FR(20130)	Chave Fusível Religadora	19	10,03	190,57
20250798	6324449-1	TD(11668)	Transformador Distribuição	59	4,55	268,45
20250798	6324167-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	21	8,78	184,38
20250798	6324423-1	FU(20012)	Chave Fusível	2	22,52	45,04
20250798	6325569-1	TD(726249)	Transformador Distribuição	2	4,53	9,06
20250798	6323883-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	24,75	99
20250798	6324434-1	TD(28756)	Transformador Distribuição	1	21,72	21,72
20250798	6323444-1	FU(18148)	Chave Fusível	1	3,72	3,72
20250798	6322997-1	TD(28763)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20250798	6325639-1	TD(654620)	Transformador Distribuição	1	13,43	13,43
20250798	6328900-1	TD(45933)	Transformador Distribuição	1	15,28	15,28
20250798	6325922-1	PE(14254862)	Ponto de conexão	2	9,07	18,14
20250798	6326812-1	TD(64242537)	Transformador Distribuição	2	15,38	30,76
20250798	6322060-1	FU(29649)	Chave Fusível	6	1,68	10,08
20250798	6325189-1	FU(91986078)	Chave Fusível	7	21,53	150,71

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20250798	6324836-1	FU(29642)	Chave Fusível	7	15,95	111,65
20250798	6324517-1	C 3126454	Unidade Consumidora	1	30,15	30,15
20250798	6324505-1	FU(14377)	Chave Fusível	26	15,28	397,28
20250798	6328128-1	TD(12328)	Transformador Distribuição	56	3,12	174,72

ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
no período de 24/07/25 a 31/07/25 na Área de
Atuação da Energisa - MS**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 24 e 31/07/2025 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-19 na Figura 1.

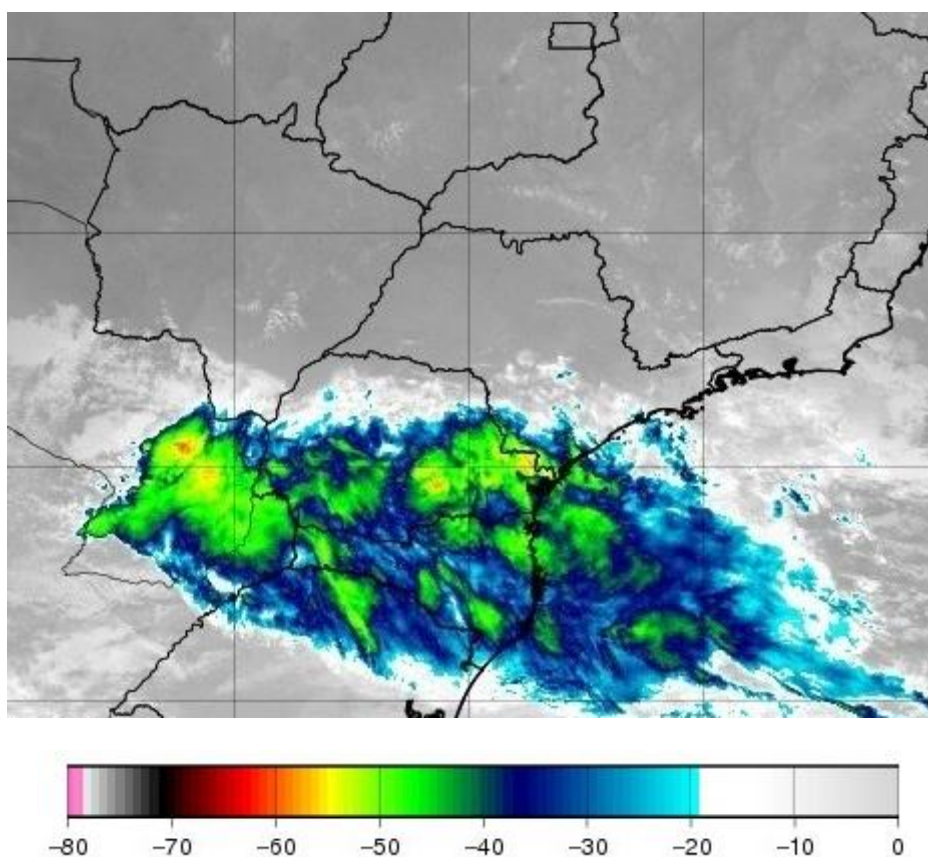


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 as 21:00 UT do dia 24/07. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.


2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO

A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.


Número de Raios - 446
(2025-07-24)

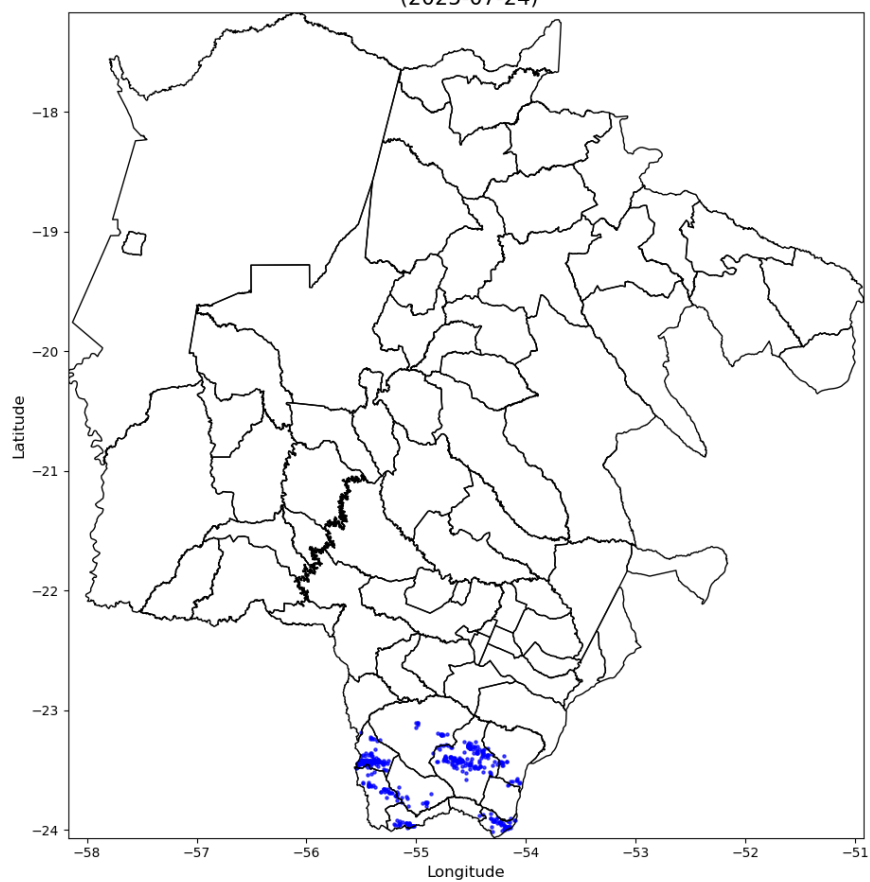


Número de Raios - 60
(2025-07-25)

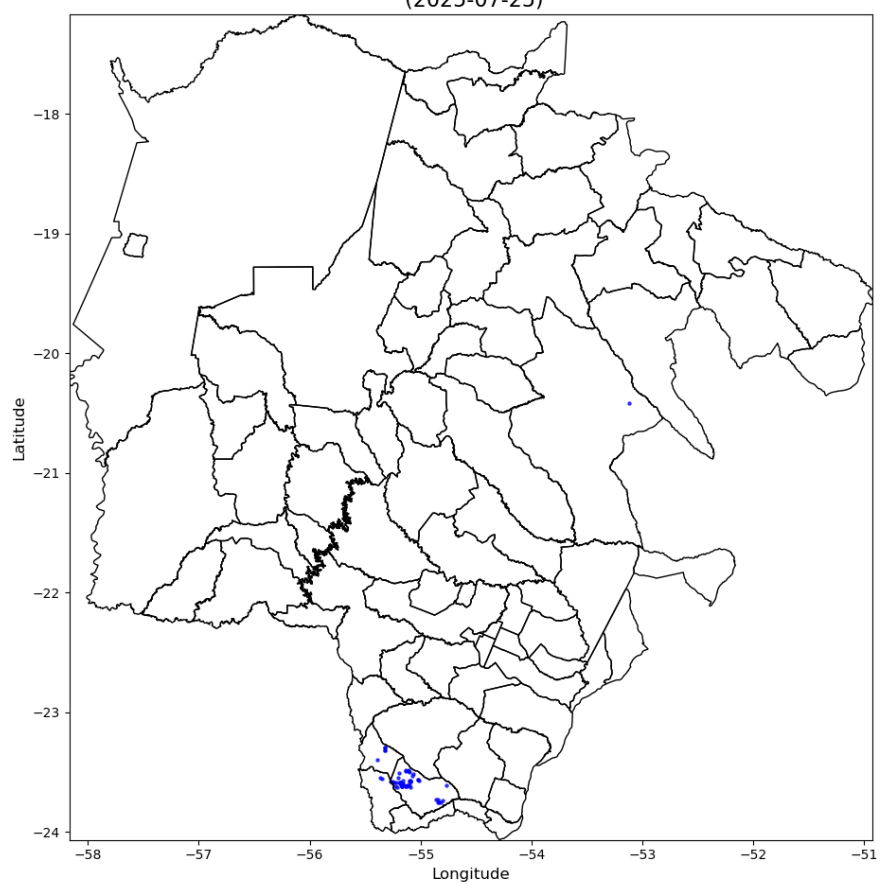


Nenhuma descargas atmosféricas registrada
2025-07-26

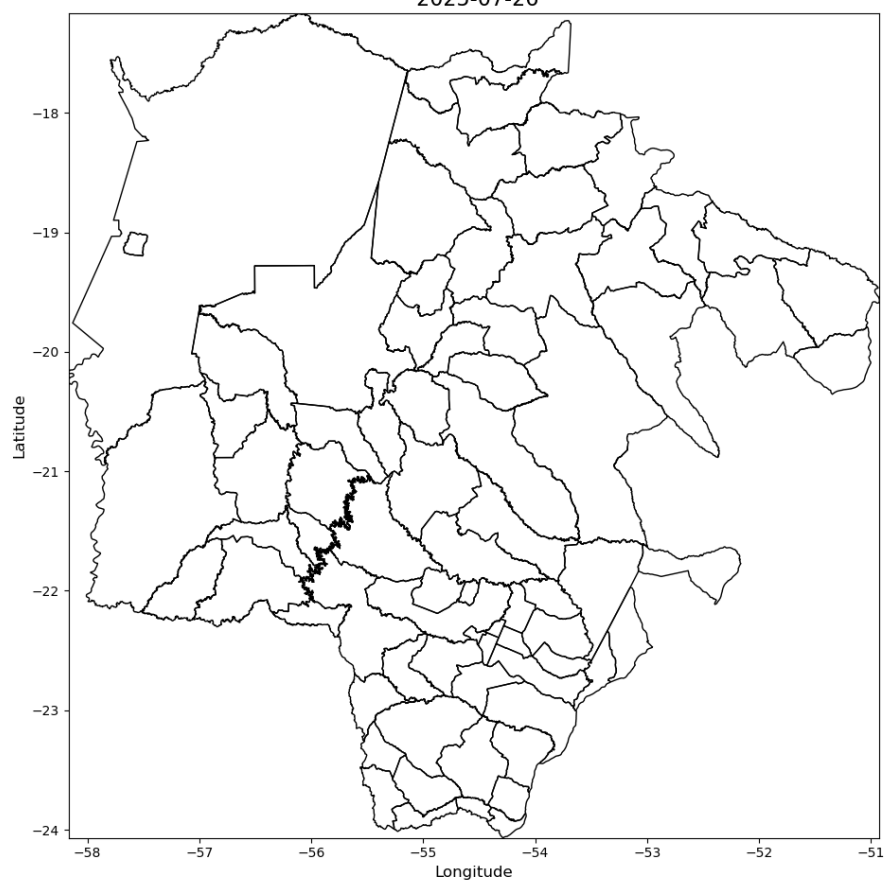


Número de Raios - 73564
(2025-07-27)

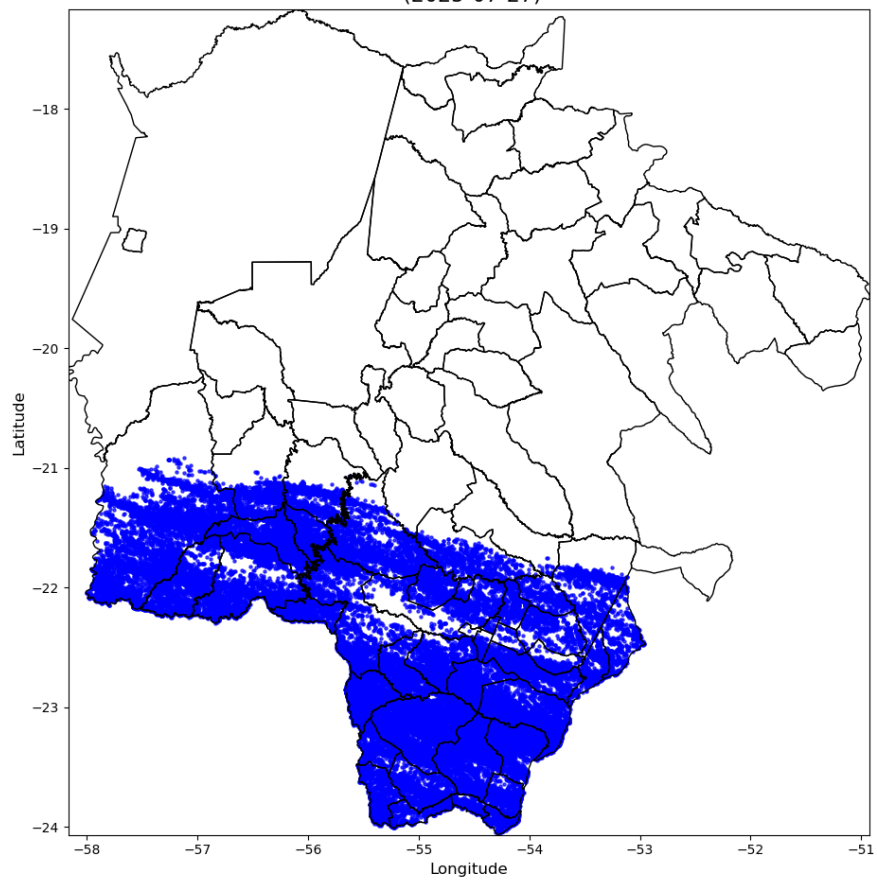


Número de Raios - 119378
(2025-07-28)

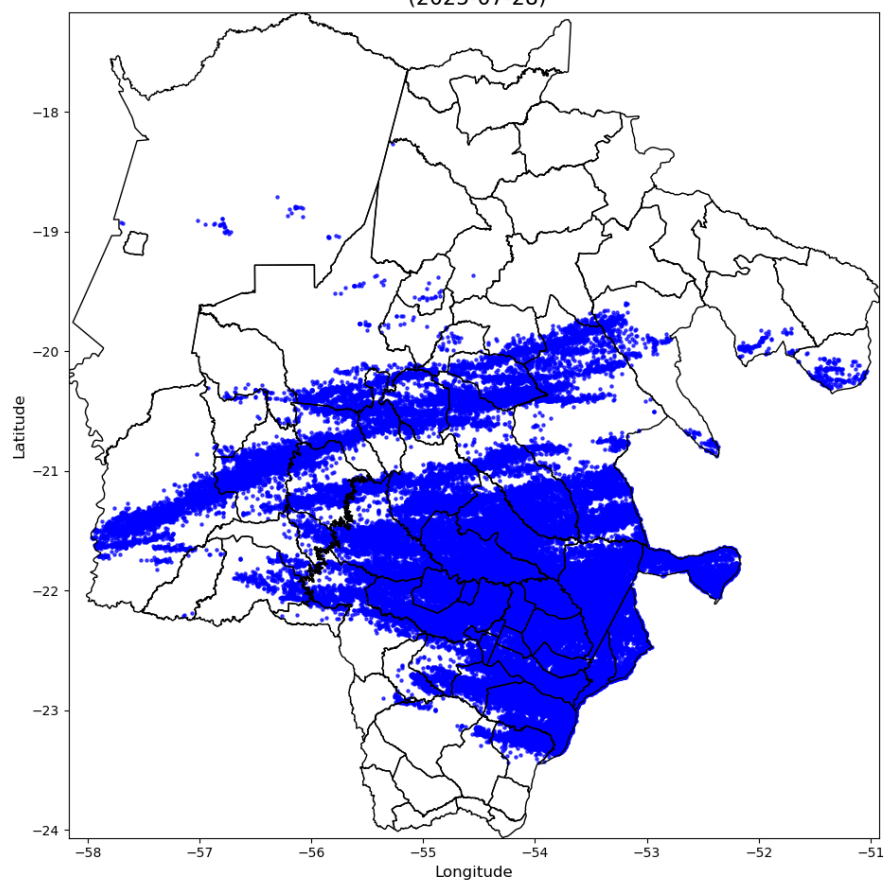

Número de Raios - 3976
(2025-07-29)

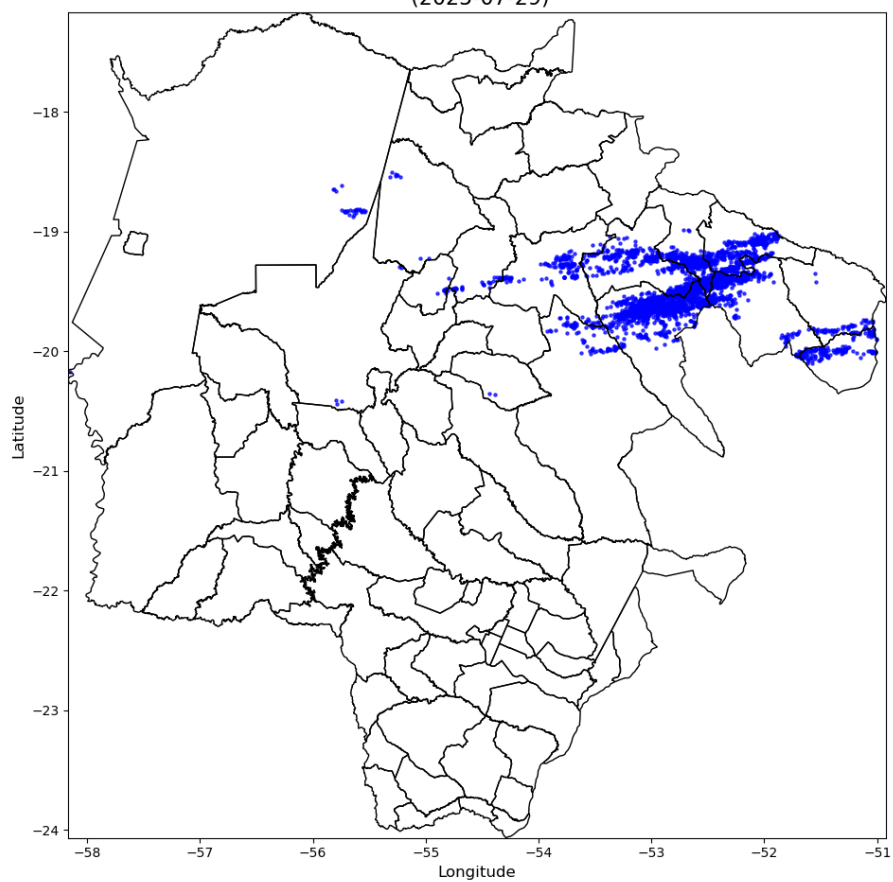

Número de Raios - 6
(2025-07-30)

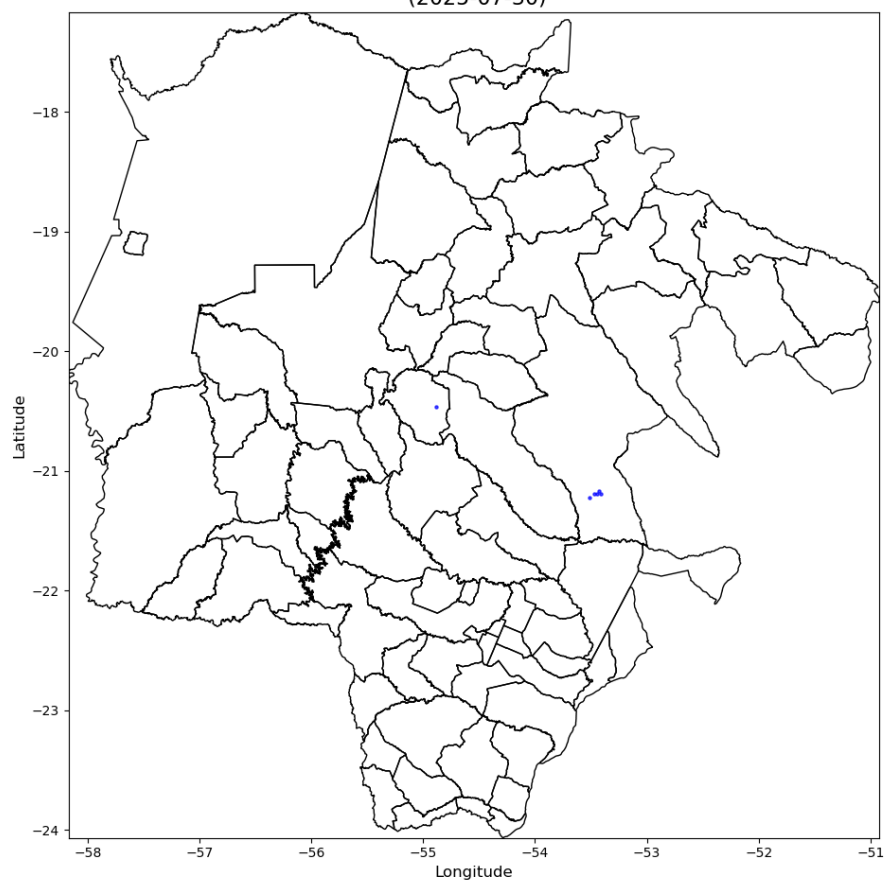

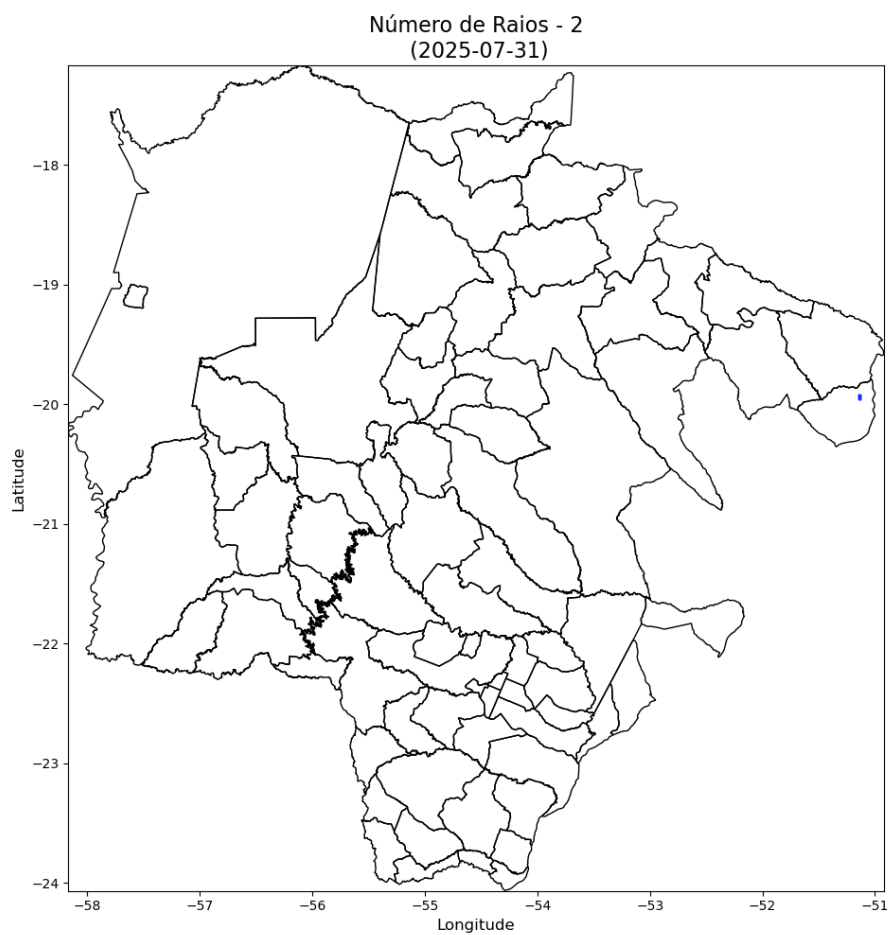
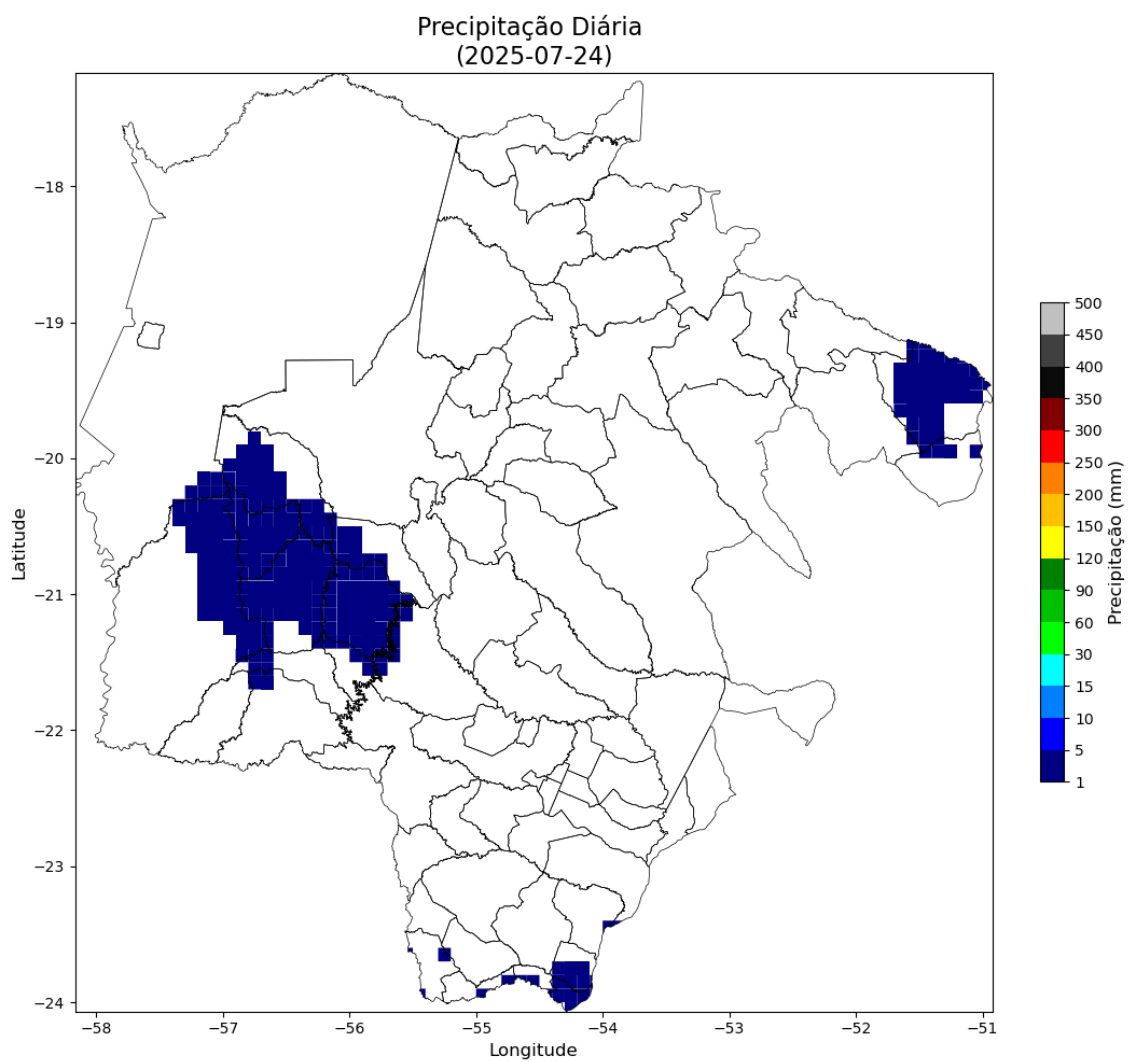
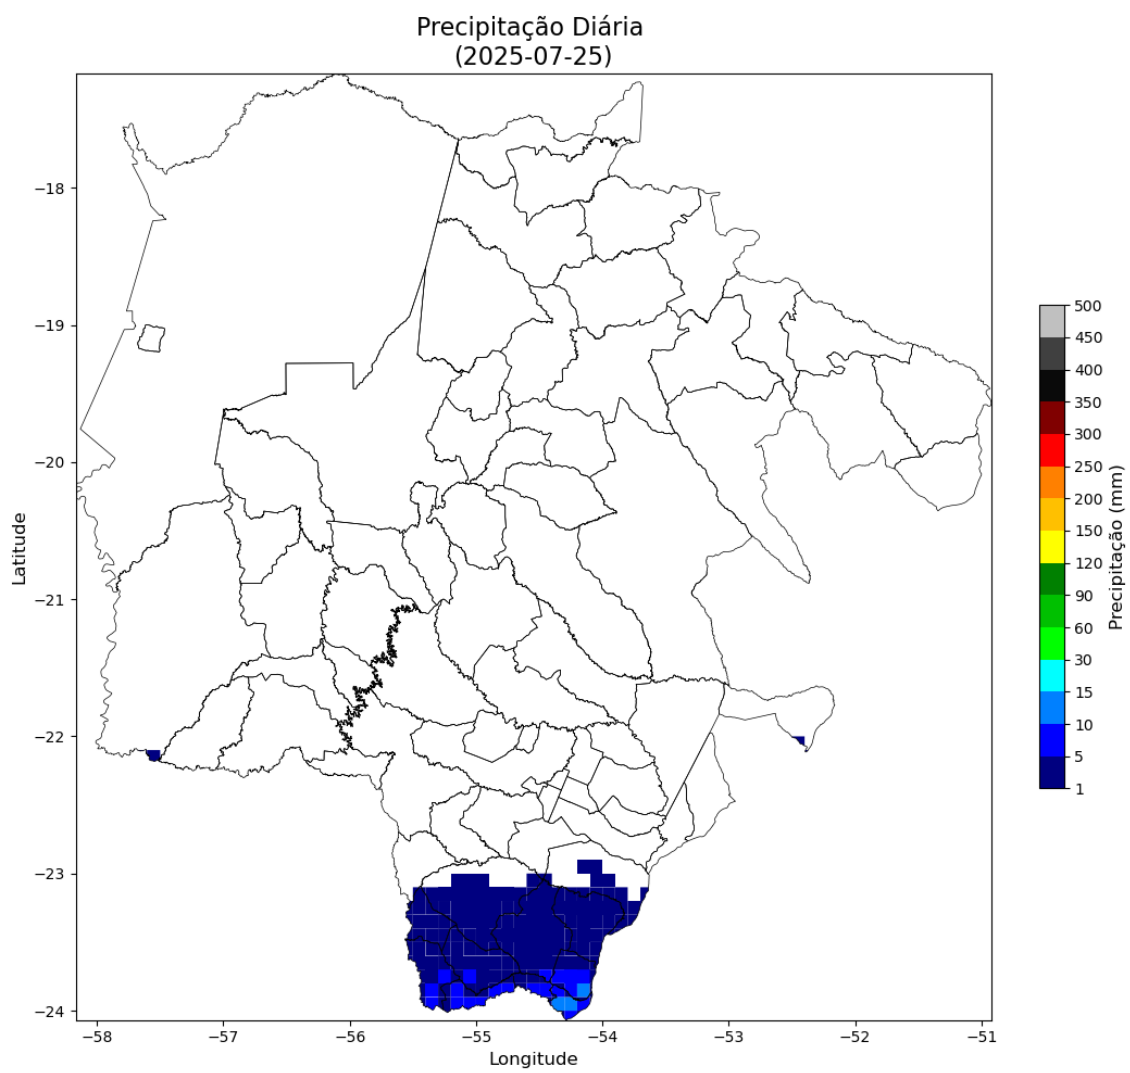
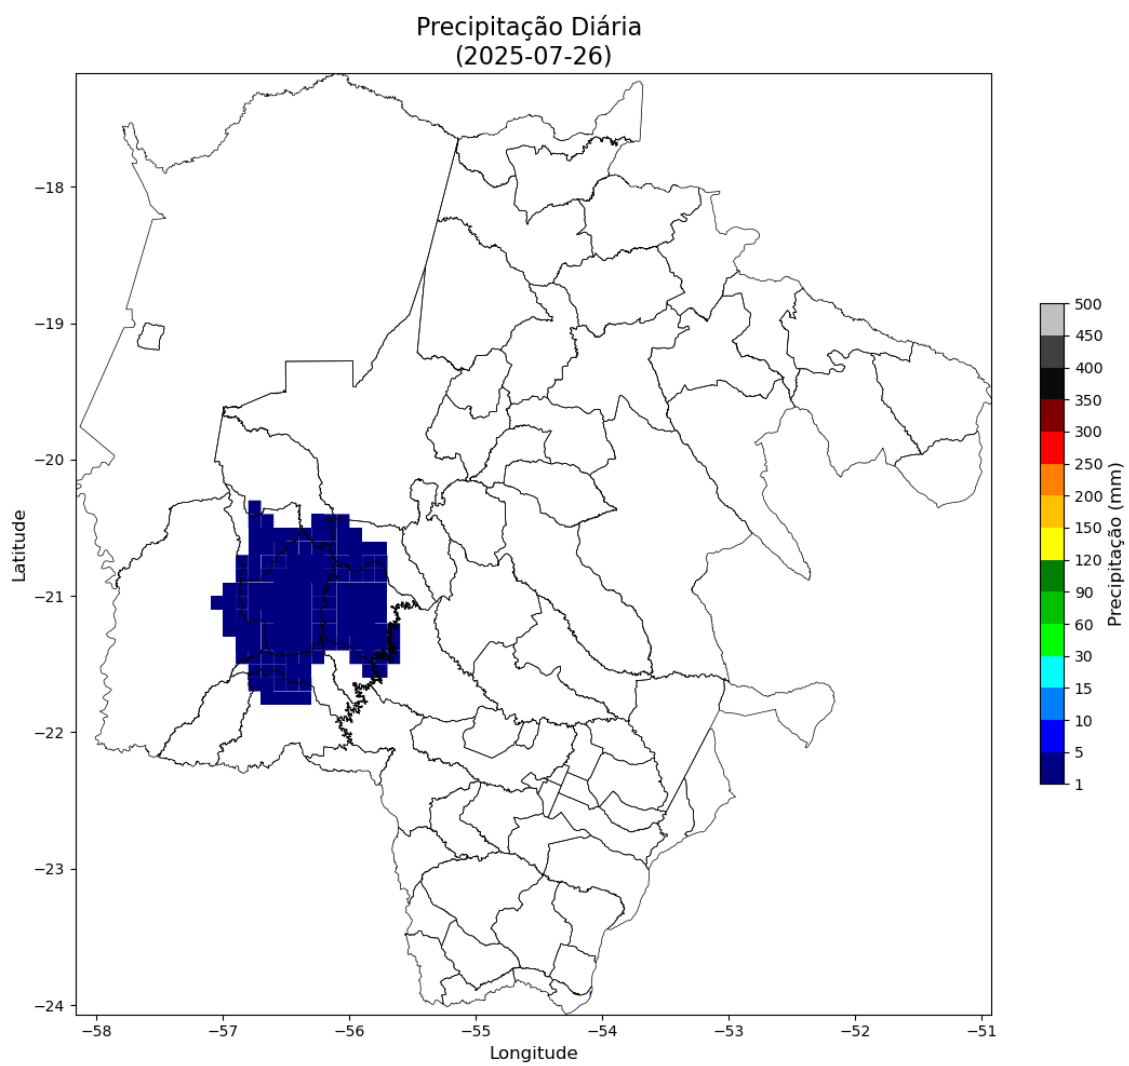
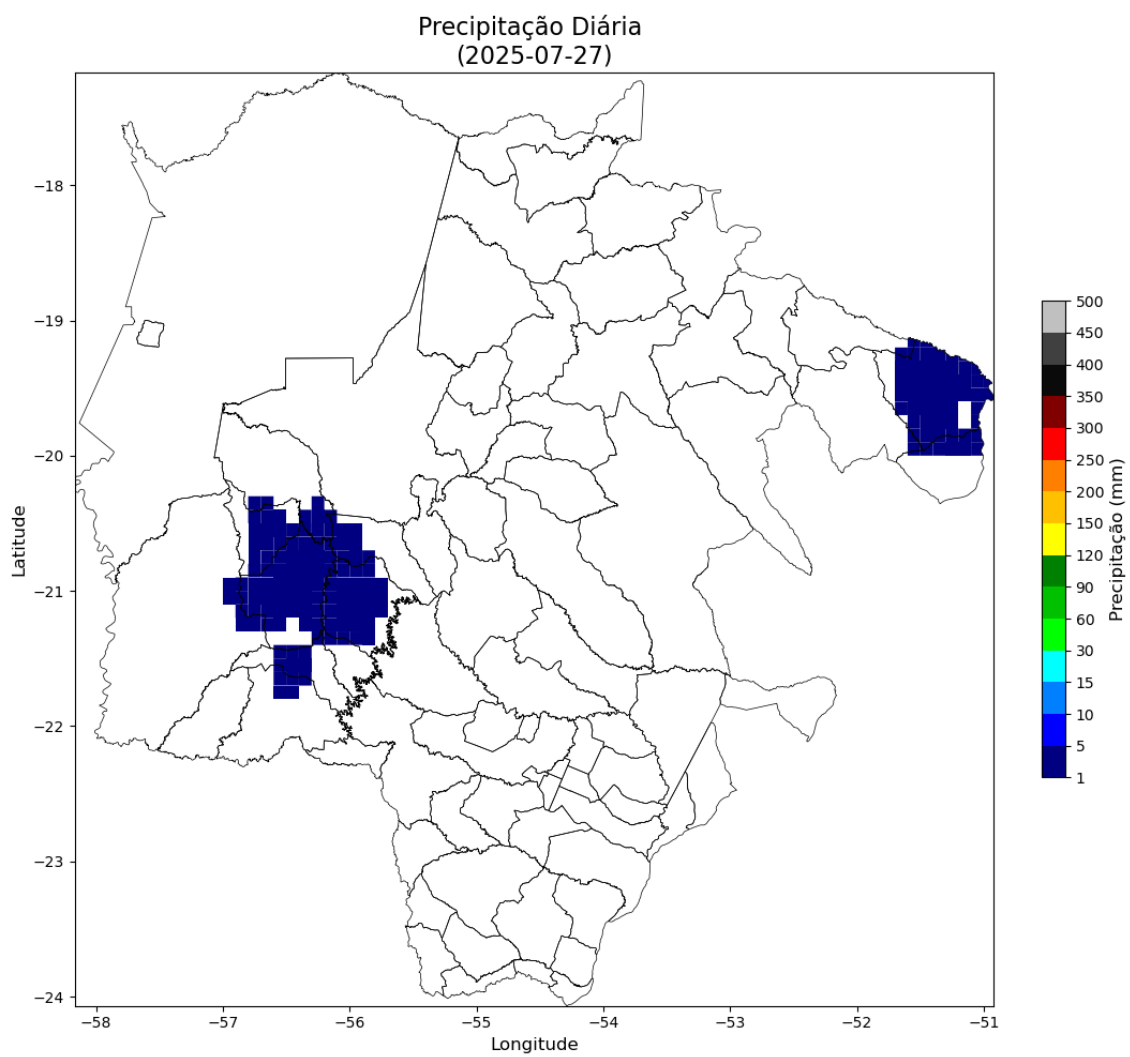



Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias 24 a 31/07.










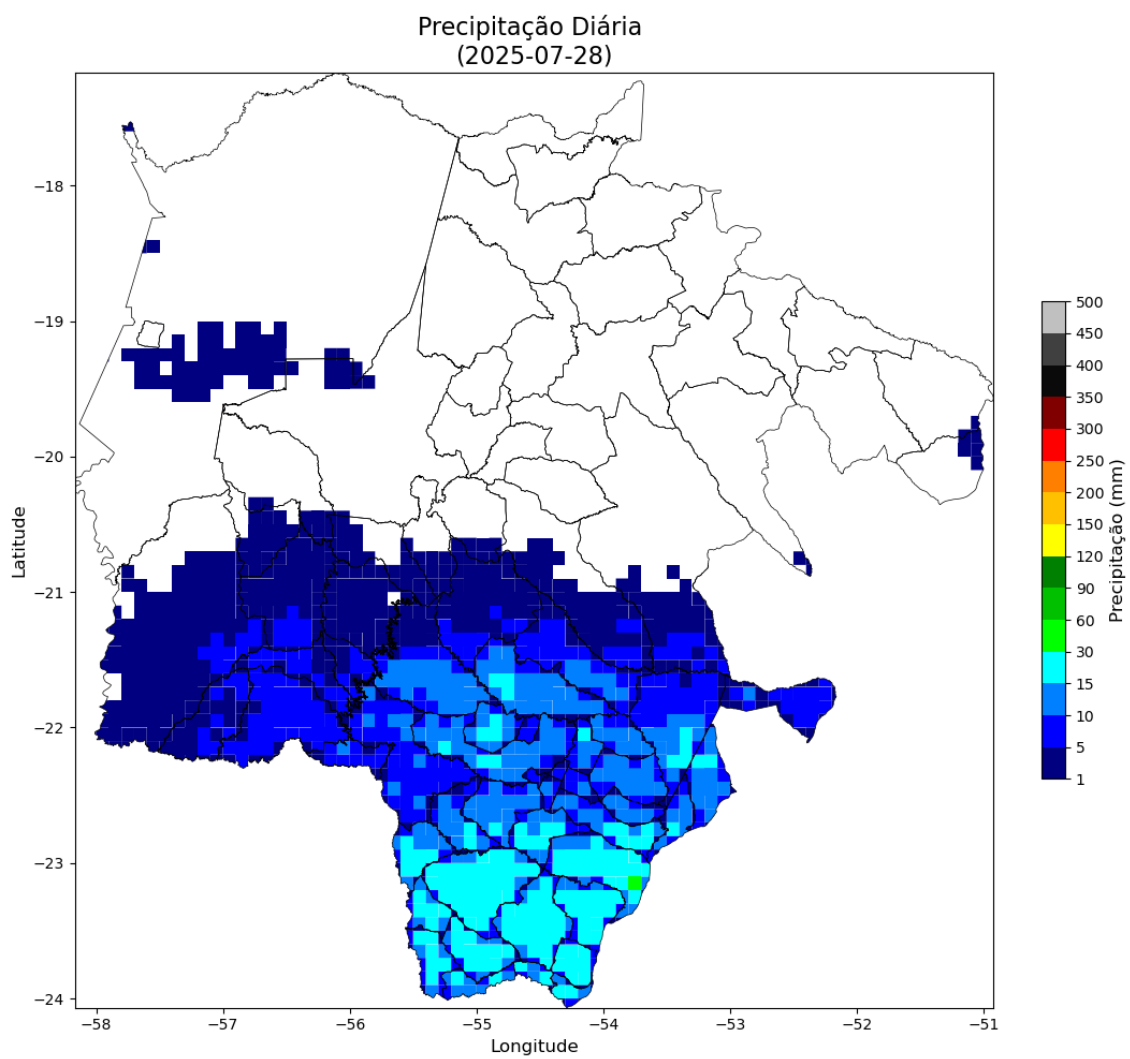

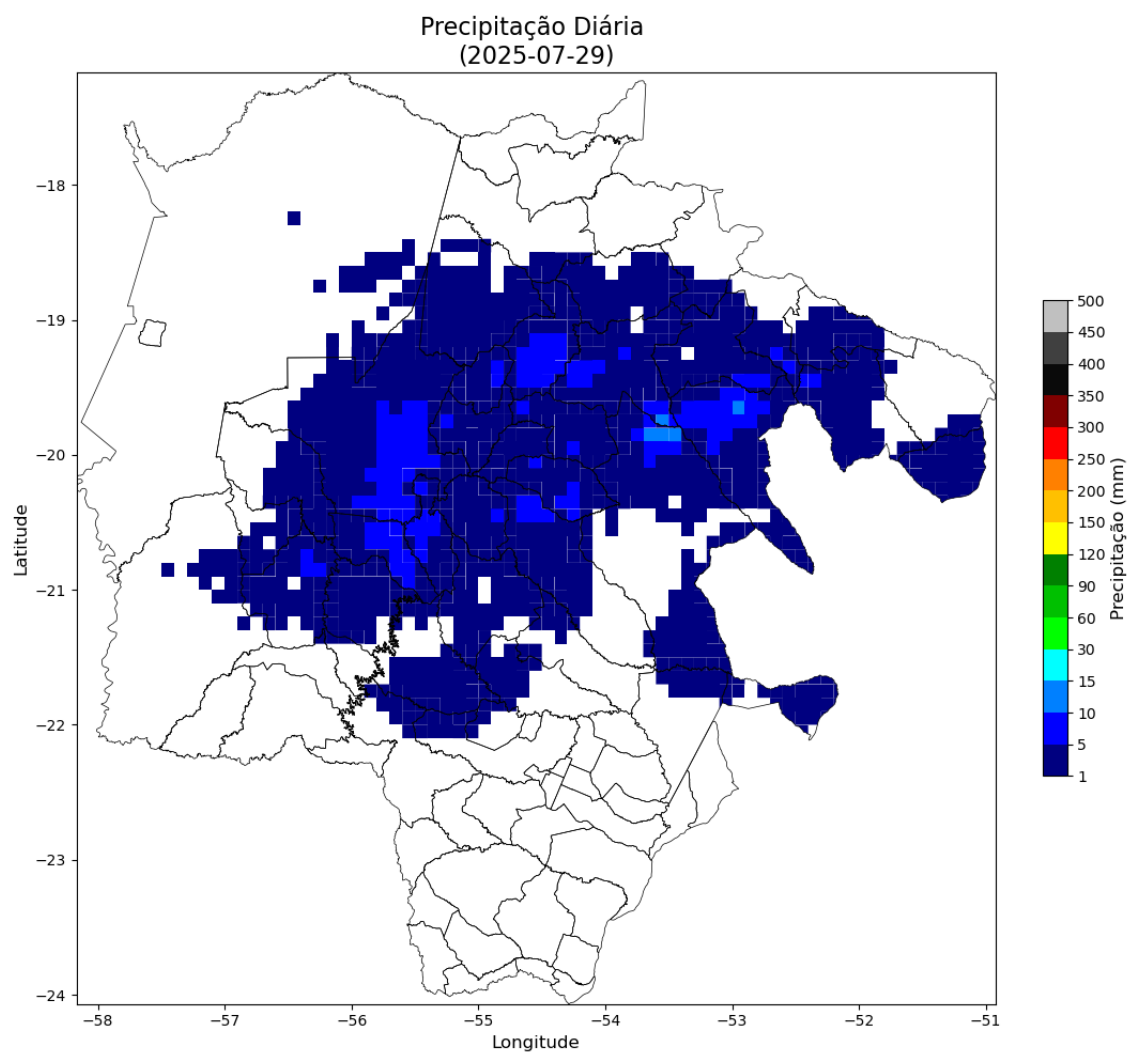



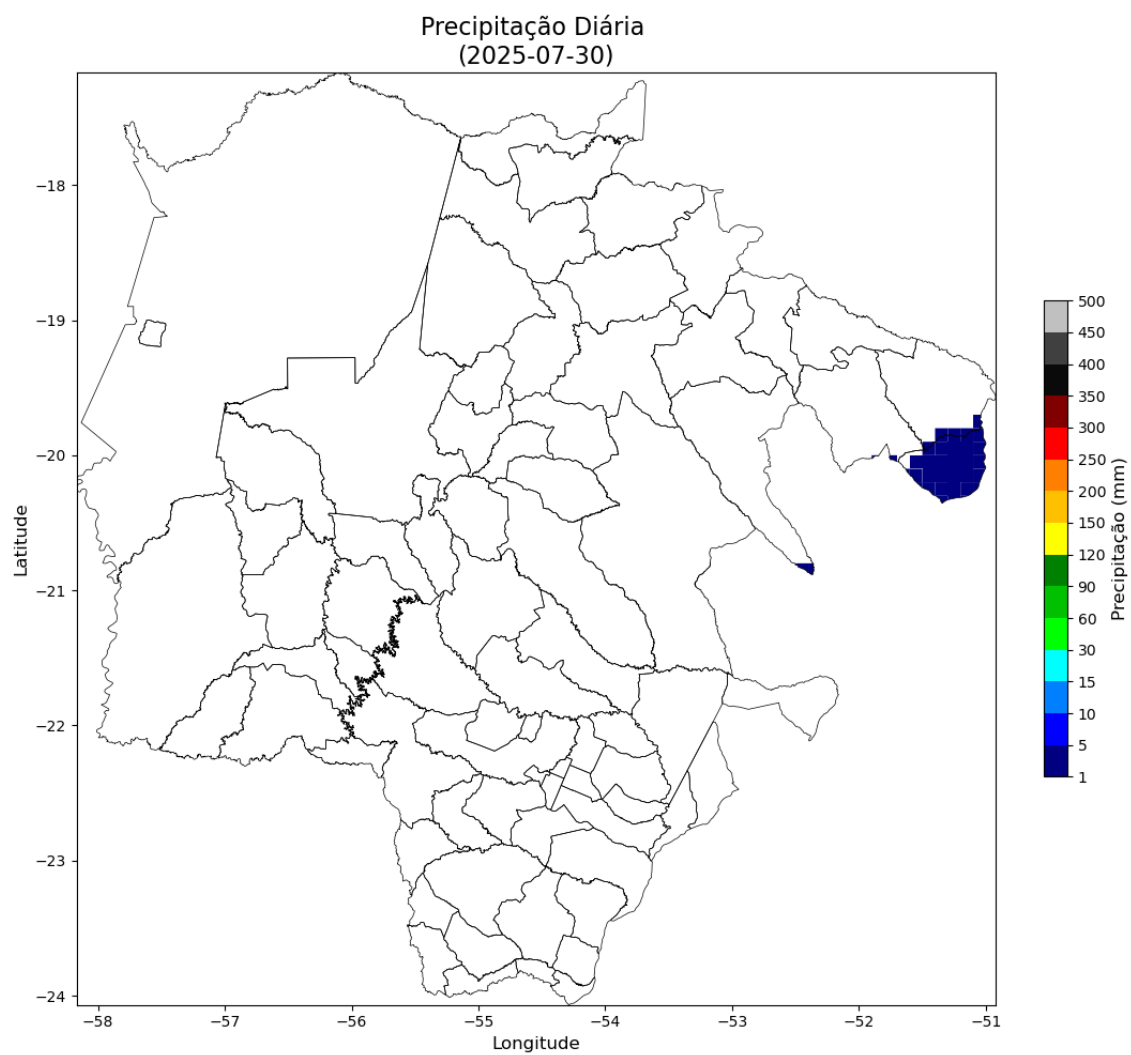


Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias 24 a 30/07. Dia 31/07 não houve precipitação.


Intensidade Máxima das Rajadas (2025-07-24)

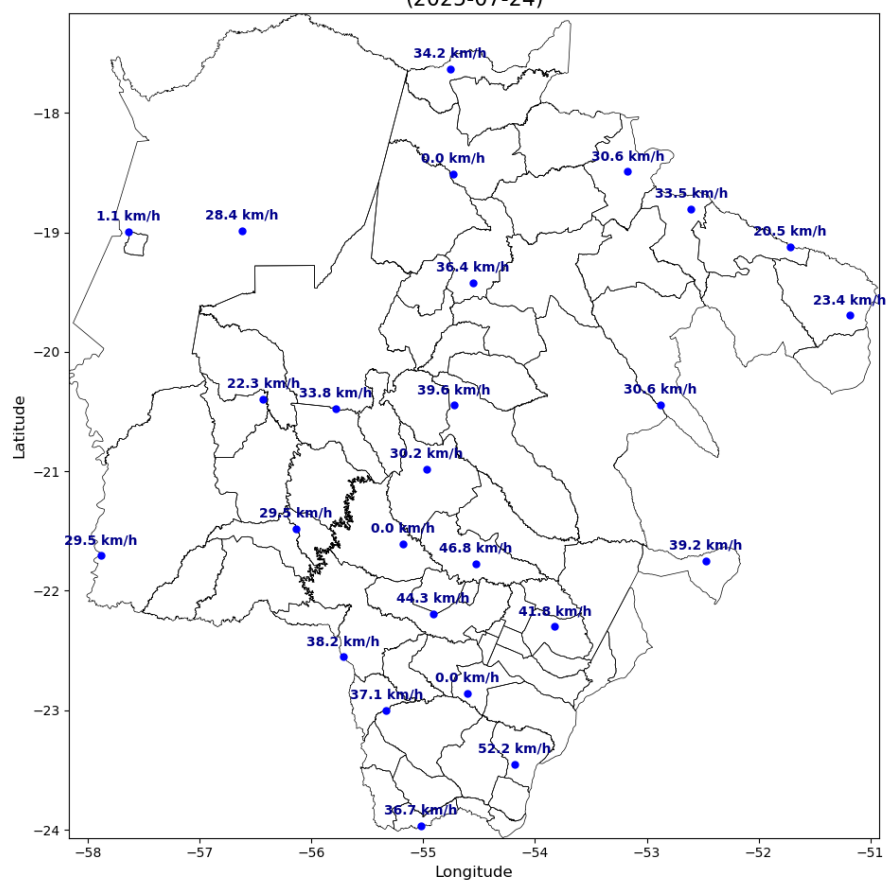


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-07-25)

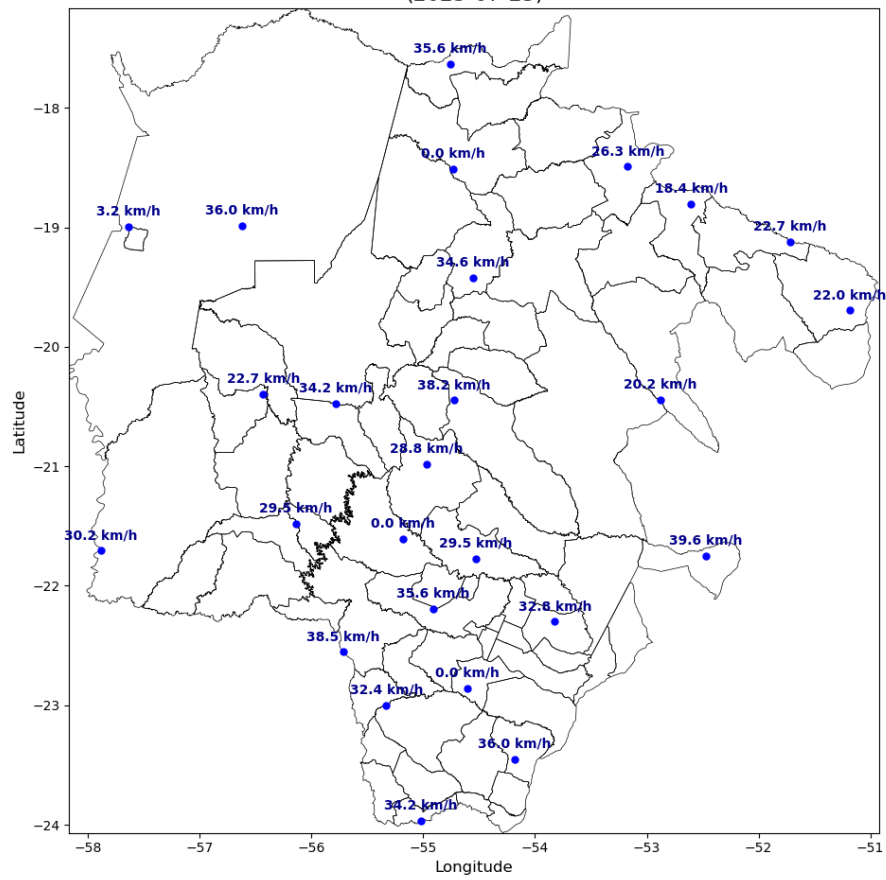


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-07-26)

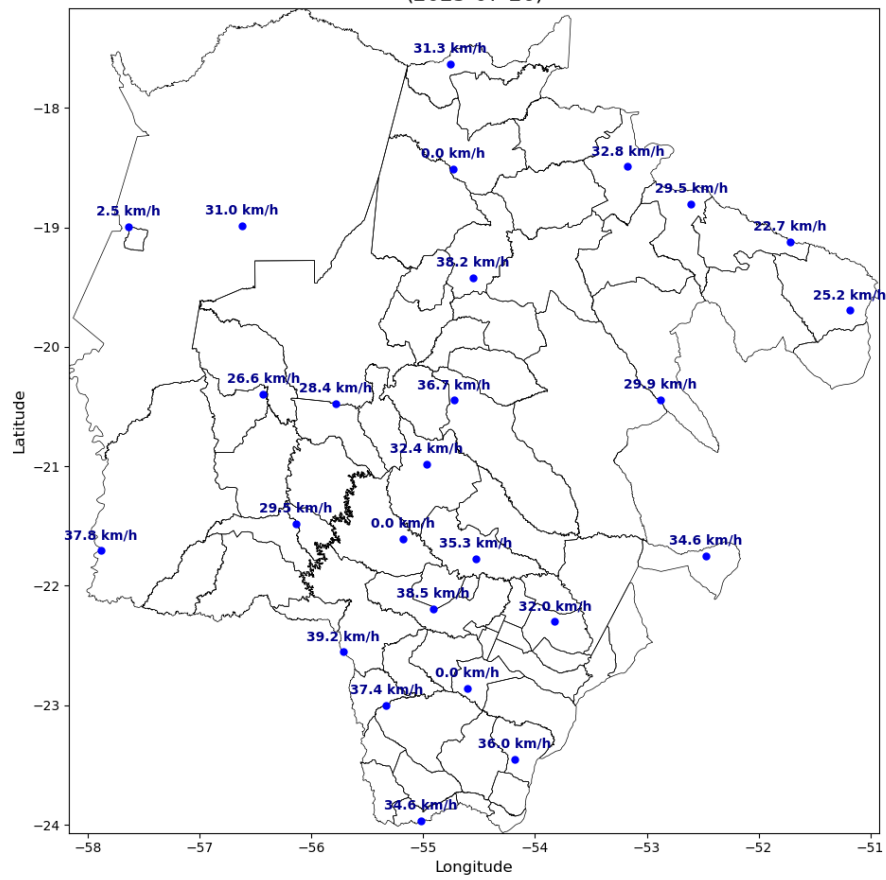


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-07-27)

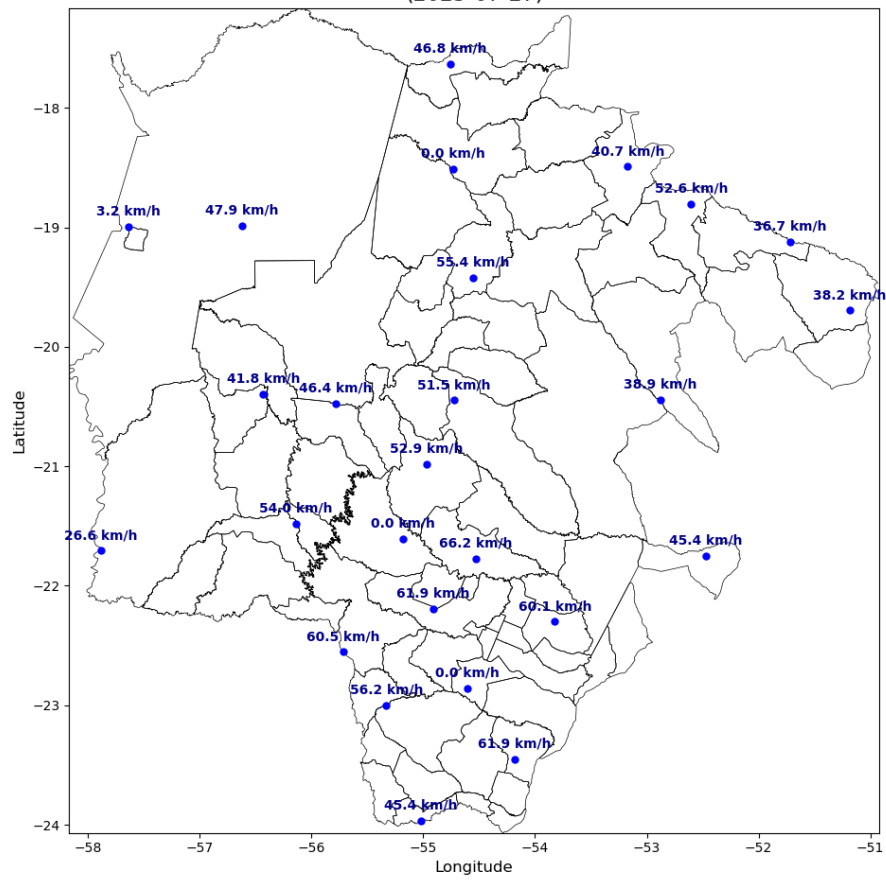


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-07-28)

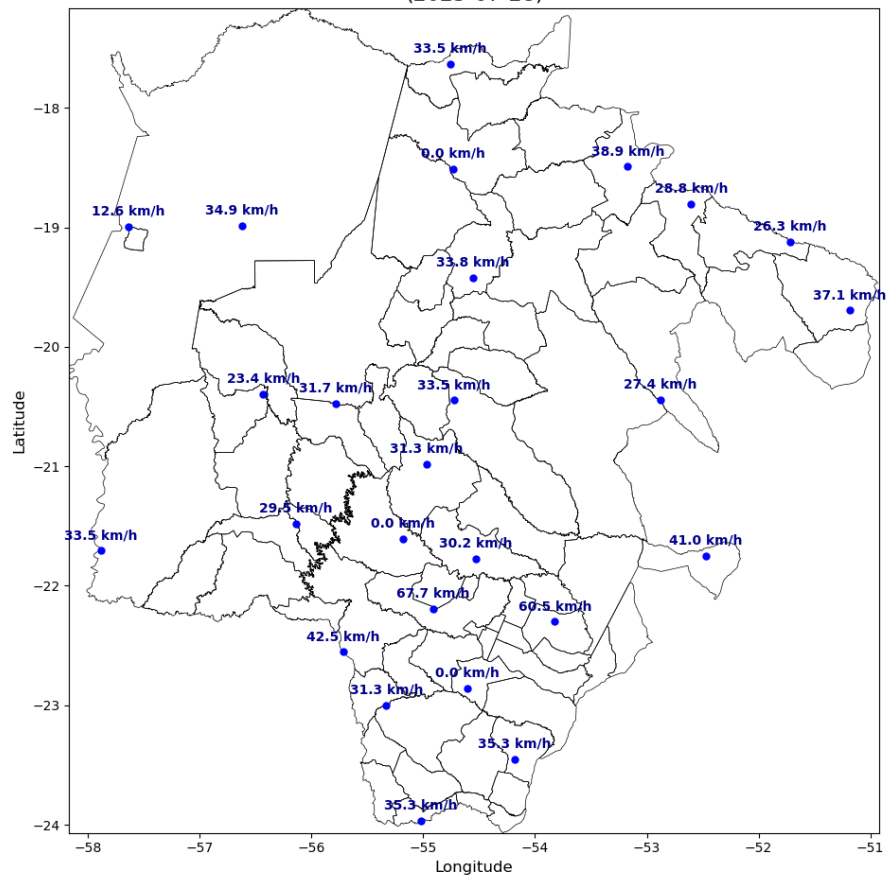

Intensidade Máxima das Rajadas (2025-07-29)

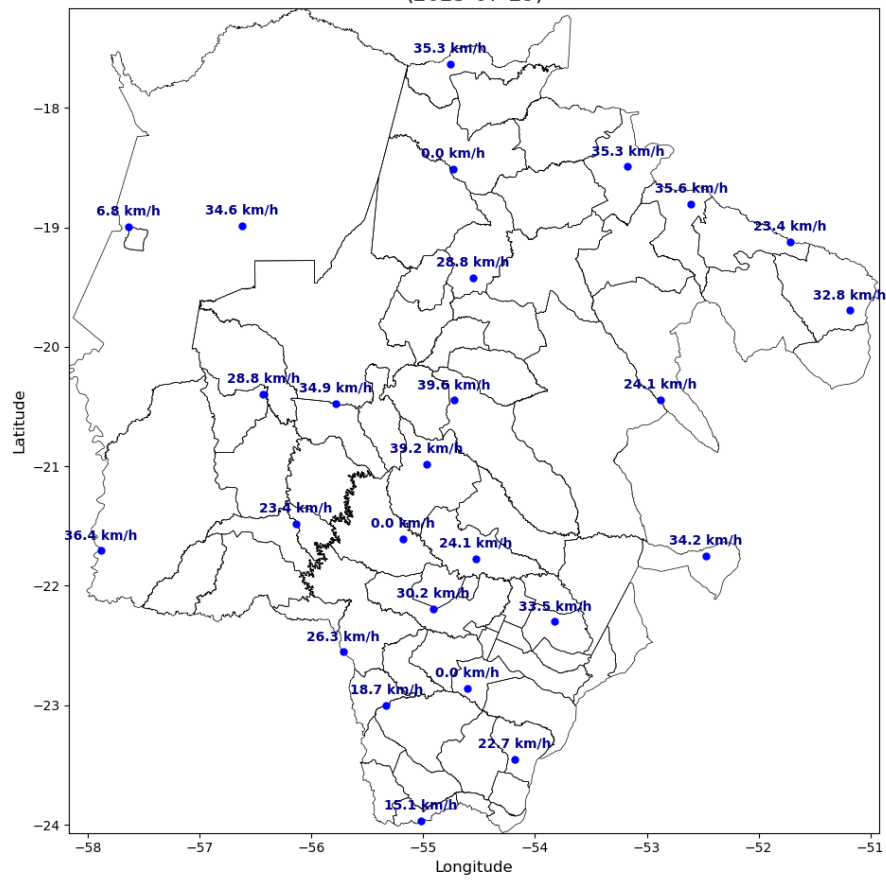

Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-07-30)

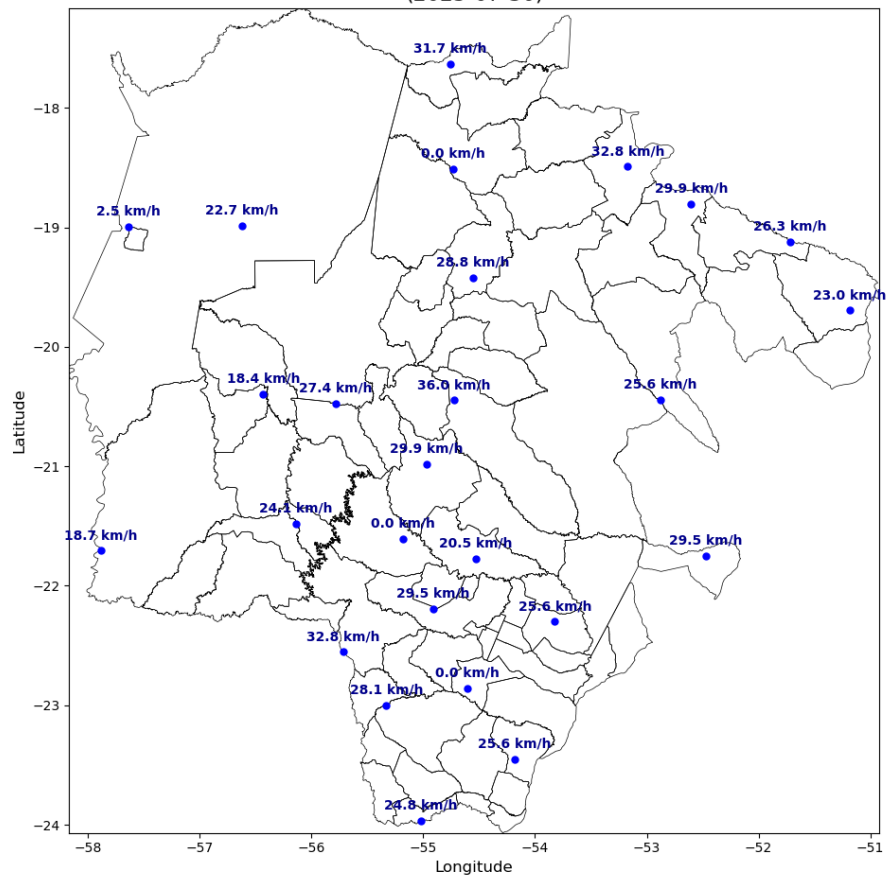

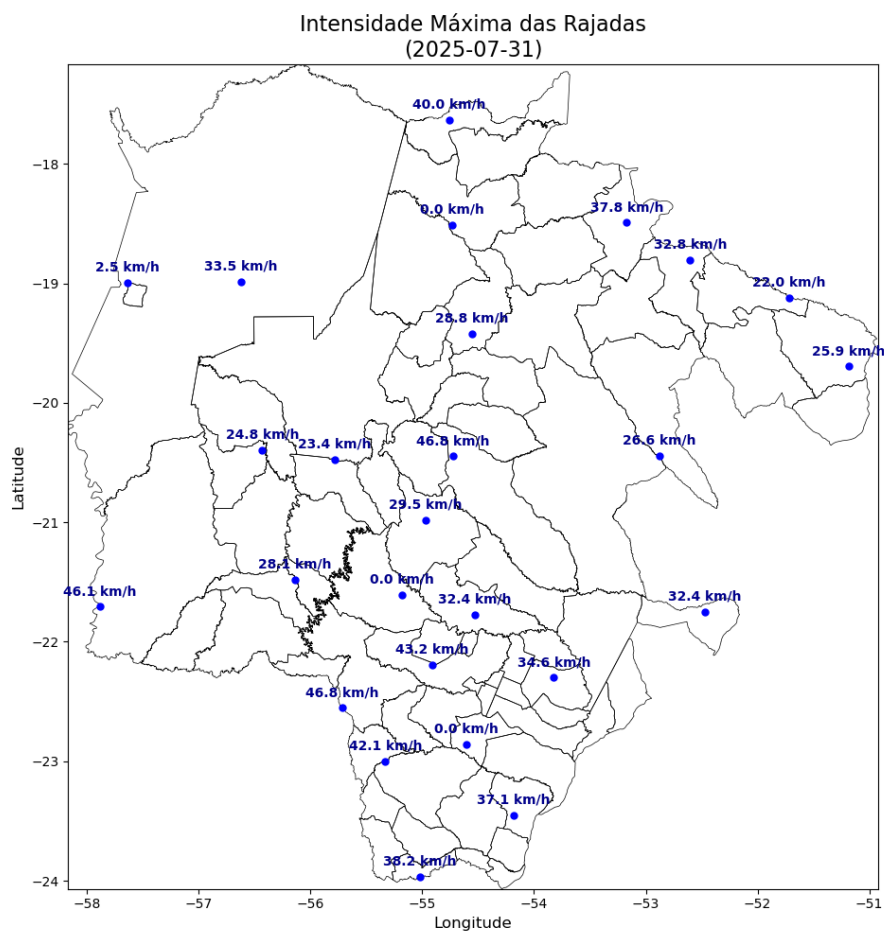


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 24 a 31/07.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o

Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 68 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram moderadas a fortes, atingindo 60 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 197.432 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.



Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 24/07/2025 a 31/07/2025.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a um sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	15:00 UT do dia 24/07/25
Hora do Fim do Evento	20:00 UT do dia 31/07/25
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] Campo Grande News. Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/alerta-do-inmet-aponta-risco-de-tempestade-para-32-cidades-de-ms>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico