

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 011/2025(RISE 011-2025): INTERRUPÇÃO NA ÁREA DE CONCESSÃO DA ENERGISA DE 09/09 à 13/09/2025

ELABORAÇÃO



Agnes Felipe Lima de Moura

Supervisor Qualidade do Produto e Serviço III

Bruno Henrique Fermino da Mota

Estagiário Nível Superior

REVISÃO

Carlos Augusto Ferreira Finco

Gerente de Operação

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
1.1. OBJETIVO	4
2. FUNDAMENTAÇÃO REGULATÓRIA	5
3. DESCRIÇÃO DO EVENTO	7
3.1. CAUSA ORIGEM DO EVENTO	9
3.2. DETALHAMENTO DO EVENTO	9
3.2.1. Código do evento, definido pela distribuidora.	9
3.2.2. Quantidades de UCs	10
3.2.3. Danos no Sistema Elétrico	10
3.2.4. Ações da Distribuidora para Recomposição	11
3.2.5. Subestações e Municípios Atingidos	12
3.2.6. Quantidades de Interrupções	14
3.2.7. Data e hora de início das interrupções	14
3.2.8. Data e hora do término das interrupções	15
3.2.9. Média da duração das interrupções	15
3.2.10. Duração da interrupção mais longa	18
3.2.11. Soma do CHI das Interrupções associadas ao evento	18
3.2.12. Abrangência	18
3.3. CRONOLOGIA	22
3.4. IMPACTOS DO EVENTO	37
3.4.1. DEC	37
4. ENQUADRAMENTO DO EVENTO - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	38
4.1. REQUISITO PRIMÁRIO	39
4.2. REQUISITO COMPLEMENTAR	39
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	41
ANEXO I - DESCRIÇÃO E RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AFETADOS	41
ANEXO II - MATÉRIAS VEICULADAS NA MÍDIA	44
ANEXO III - RELATÓRIO TÉCNICO	45
ANEXO IV - DIAGRAMA UNIFILAR	67

1. INTRODUÇÃO

Em linha com os requisitos regulatórios vigentes, o Relatório de Interrupção em Situação de Emergência 011-2025 apresenta detalhes do evento significativo registrado no estado de Rondônia, na área de concessão da **Energisa Rondônia (ERO)**, o evento climático atingiu todo o Estado, evidenciando os registros comprobatórios da **situação de emergência** constatada.

Como premissa para detalhamento dos fatos, foi tomado como referência o horário oficial local em Porto Velho - RO, sede da concessionária, correspondente ao Fuso GMT-4h (*Greenwich Mean Time -4 horas*).

1.1. OBJETIVO

De modo geral, o presente documento tem como objetivo geral descrever detalhadamente os eventos de interrupção registrados na área de concessão da ENERGISA, observadas pela empresa por volta das 10h (horário local) do dia 09/09/2025, oriundo de condições climáticas adversas que culminaram na interrupção do fornecimento de energia elétrica para unidades consumidoras localizadas no Estado de Rondônia.

De modo específico, este relatório materializa evidências que caracterizam o enquadramento do evento de descontinuidade no fornecimento de energia elétrica como uma “**Interrupção em Situação de Emergência**”.

2. FUNDAMENTAÇÃO REGULATÓRIA

Conforme previsto no Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), “Item 187”, na alínea “c” transcrito adiante, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece exceções (expurgos) aplicadas na apuração dos indicadores Coletivos de Continuidade (DEC/FEC):

“187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a) falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b) interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c) Interrupção em Situação de Emergência - ISE;*
- d) suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e) suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f) interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g) interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h) interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga - ERAC estabelecido pelo ONS; e*
- i) interrupção de origem externa ao sistema de distribuição”.*

De modo complementar, tais exceções também são aplicadas nos Indicadores Individuais de Continuidade (DIC/FIC/DMIC/DICRI), conforme exposto nos itens 178, 179 e 180 do Módulo 8 do PRODIST:

“178. Na apuração dos indicadores DIC e FIC não serão consideradas as interrupções previstas no item 187”.

“179. Na apuração do indicador DMIC, além das interrupções referidas no item 178. também não deverão ser consideradas aquelas oriundas de desligamentos programados [...]”.

“180. Na apuração do indicador DICRI não serão consideradas as interrupções previstas no item 178, com exceção da alínea “g””.

Sobre este contexto, destaca-se que a definição do conceito “Interrupção em Situação de Emergência” - tipificação de expurgo exposto na alínea “c”. do item 187 - é apresentada no Módulo 1 do PRODIST como:

“208. Interrupção em Situação de Emergência - ISE:

Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido provocada ou agravada por esta e que seja:

- i. Decorrentes de Evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou*
- ii. Decorrentes de Evento cuja soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme a equação a seguir:*

$$2.612 \times N^{0,35}$$

Equação 1 - Cálculo do CHI limite para avaliação de ISE

Onde: N - número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.”.

Desse modo, depreende-se que o conceito de **Interrupção em Situação de Emergência** foi concebido pelo órgão regulador para tipificar eventos excepcionais e de alta severidade. Assim, a caracterização do expurgo de um determinado evento gerador de interrupção neste escopo, estará condicionada, **primariamente**, ao cumprimento do especificado no trecho: “[...] *Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido provocada ou agravada por esta[...]*”

De modo **complementar**, deve-se ainda atender a alínea “i” - relacionada a emissão de Decreto de Situação de Emergência / Estado de Calamidade - ou a alínea “ii” - relacionada a cálculo objetivo do CHI (Cliente x Horas Interrompidas), representativo direto da magnitude do evento.

3. DESCRIÇÃO DO EVENTO

O evento que ocorreu na área de atuação da Energisa/Rondônia no período de 09/09/2025 a 13/09/2025 foi causado por tempestades associadas a uma banda de nebulosidade convectiva associada a um sistema frontal atuando no estado de Rondônia e que gerou descargas e ventos fortes no estado. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

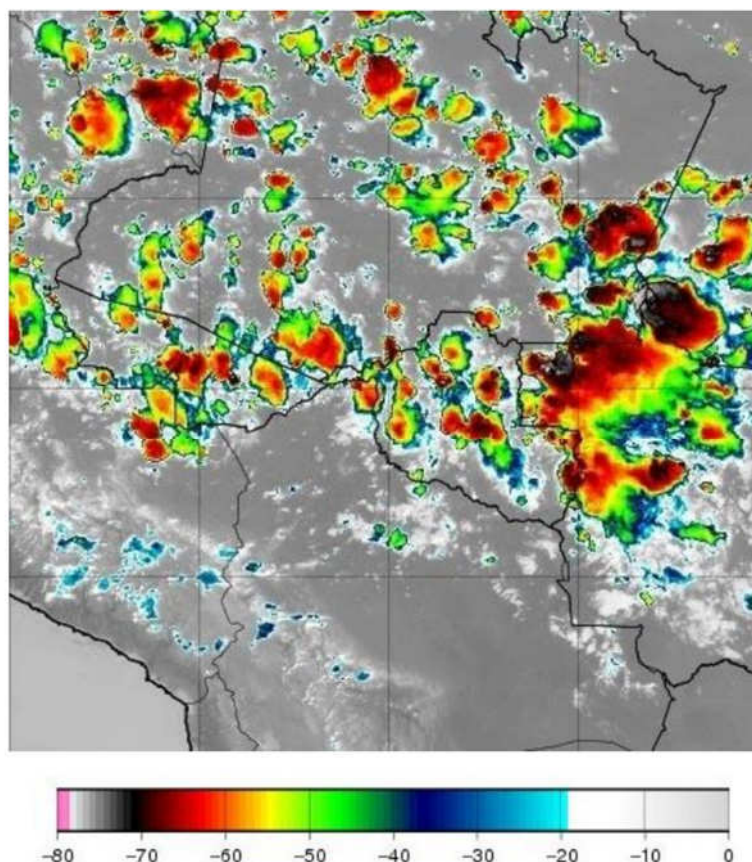


Figura 1 - Imagens de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 às 21:00 UT do dia 09/09. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.

No dia 09/09/2025 às 10h (horário local de Porto Velho), a concessão da Energisa Rondônia, já estava sendo afetada, por variações climáticas, com fortes chuvas acompanhadas de ventos fortes e descargas atmosféricas sendo essa combinação fundamental para ocasionar transtornos ao sistema elétrico.

Dadas as características do evento climático, a Energisa Rondônia atuou de modo prioritário com operadores e equipes em campo para viabilizar a recomposição do sistema. Contudo, as condições climáticas impactaram significativamente na atuação das equipes em campo, causando fechamento

de vias de acesso, reduzindo a capacidade de locomoção, agravando riscos de acidentes e comprometendo a segurança das equipes.

3.1. CAUSA ORIGEM DO EVENTO

Os eventos de interrupção objeto deste relatório tiveram origem devido condições climáticas muito intensas (Descargas atmosféricas e ventos fortes) em todo estado de Rondônia, de modo a verificar que os eventos se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Byers, 1944).

3.2. DETALHAMENTO DO EVENTO

3.2.1. Código do evento, definido pela distribuidora.

Código Evento: 011-2025

As **590** ocorrências objetos deste relatório foram registrados em formulários próprios no Sistema de Gestão da Distribuição (SGD) da ENERGISA com identificador de número de interrupção, contidos na **Quadro 2**.

3.2.2. Quantidades de UCs

Os eventos registrados provocaram interrupções no fornecimento de energia elétrica de **68.460** unidades consumidoras (10%) do total de consumidores desta concessionária.

3.2.3. Danos no Sistema Elétrico


Foi identificada dificuldade no atendimento as ocorrências devidas as condições adversas do clima. Ventos e chuvas fortes. As principais atividade exercidas pelas equipes nestes dois dias foram:

- Reparo de cabos partidos;
- Reparo ou substituição de conexões;
- Retirada de árvore da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em religador;
- Reparo em chaves fusíveis.

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

3.2.4. Ações da Distribuidora para Recomposição

Com a identificação do aumento expressivo na quantidade de ocorrências, o Plano de Contingência da empresa foi acionado visando agilizar o atendimento e minimizar os impactos.

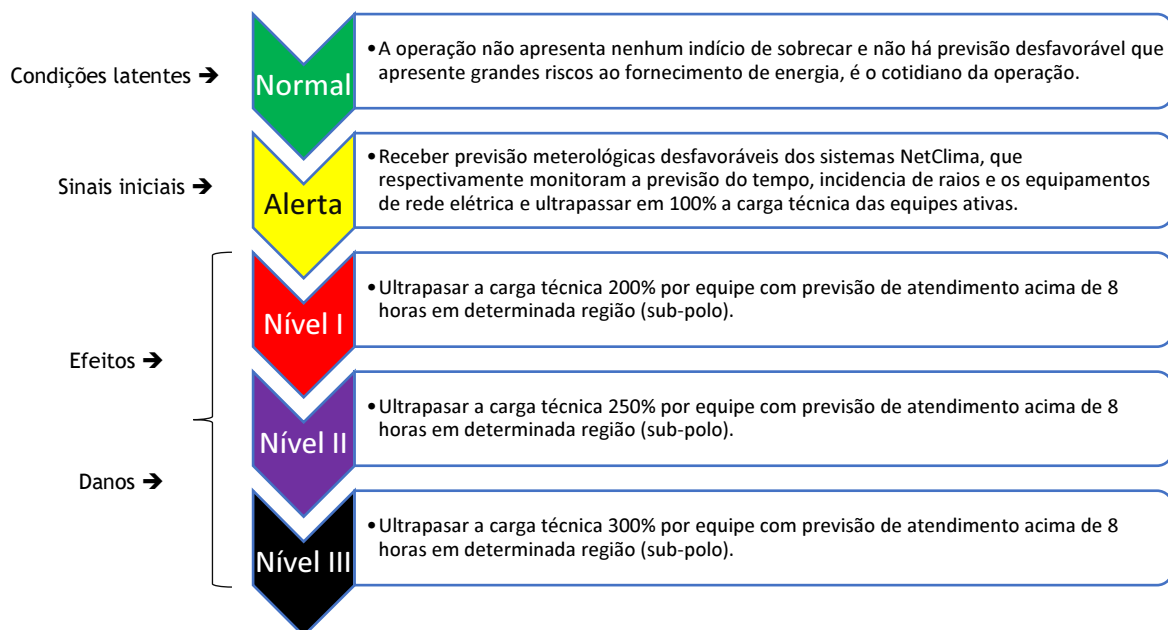

As equipes foram acionadas conforme os níveis estabelecidos no plano de contingência da concessionária, que estabelece os seguintes critérios:

Abaixo segue a relação do quadro de equipes escaladas para o mês de setembro, com destaque das equipes acionadas na semana do evento.

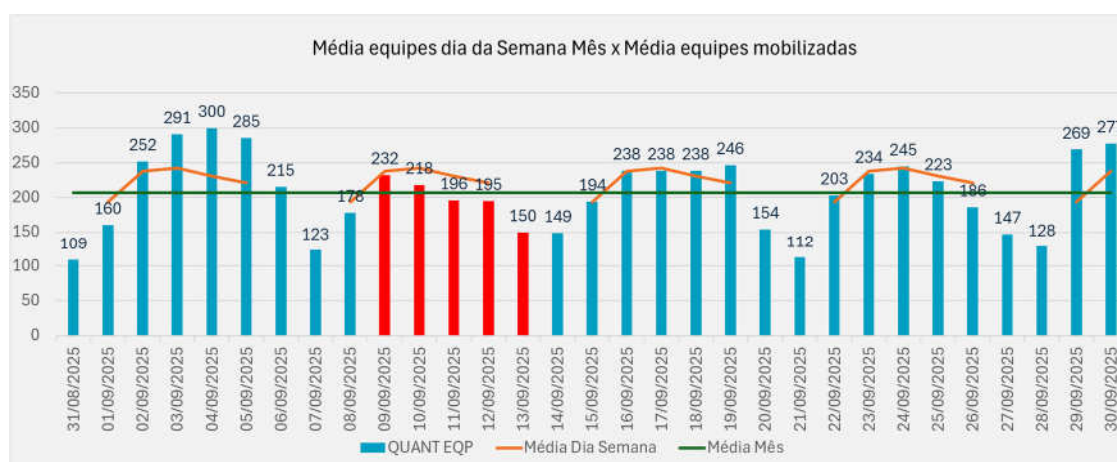


Gráfico 1 Média de quantidade de equipes X equipe durante o evento.

3.2.5. Subestações e Municípios Atingidos

Devido ao período de climatização adversa no Estado foram registradas 590 ocorrências, sendo um número bastante expressivo se tratando de atendimento. Tais clientes encontram-se em diversas localidades, são: SE VILHENA I, SE UNIÃO BANDEIRANTES, SE PIMENTA BUENO, COB, SE TRIUNFO ENTRONCAMENTO, SE NOVA BRASILANDIA, SE ROLIM DE MOURA, SE GUAJARÁ, SE NOVA MAMORÉ, SE ARIQUEMES I, SE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, SE BURITIS, SE OURO PRETO, SE NOVA DIMENSÃO, SE JI-PARANA III (JPT), SE CHUPINGUAIA, SE TIRADENTES, SE ALTA FLORESTA, SE SANTA LUZIA, SE ALVORADA DO OESTE, SE ALTO PARAISO, SE COLORADO, SE NOVO HORIZONTE, SE JARÚ, SE PARECIS, SE JI-PARANÁ I, SE ALTO ALEGRE, SE MACHADINHO, SE PRESIDENTE MÉDICI, SE JACI-PARANÁ, SE COSTA MARQUES, SE ITAPUÃ, SE MONTE NEGRO, SE NOVA UNIÃO, SED VALE DO ANARI, SE AREAL, SE PCH RIO VERMELHO, SED VILHENA II, SE PIMENTEIRAS, SE PORTO VELHO, SE ARARAS, SE MIRANTE DA SERRA, SE SÃO DOMINGOS, SE CEREJEIRAS, SE ALFAVILE, SE ARIQUEMES 2, SE RIO MADEIRA, S.E SANTO ANTONIO 34,5/13,8 KVA, SE CACOAL, SED BOA VISTA DO PARACANÃ, SE EXTREMA, SE CENTRO, SE SERINGUEIRAS, SE MACHADINHO 2, SE URUCUMACUÃ, SE THEOBROMA, SE CABIXI, SE VISTA ALEGRE, SE SÃO MIGUEL, SUBESTAÇÃO CUJUBIM, SE CAMPO NOVO, SE BOM FUTURO, PCH PRIMAVERA, SE PLANALTO SÃO LUIZ, SE NOVA MUTUM PARANA, SE ESPIGÃO DOESTE, SE ABUNÃ, SE TRIUNFO, SE URUPÁ, SE UTE SÃO CARLOS, SE NOVA CALIFORNIA.

O quadro 1 exibe a lista de subestações atingidas:

SUBESTAÇÕES ATINGIDAS 09 A 13.09	
VHA	SE VILHENA I
UBS	SE UNIÃO BANDEIRANTES
PBU	SE PIMENTA BUENO
COB	COB
TRE	SE TRIUNFO ENTRONCAMENTO
NBR	SE NOVA BRASILANDIA

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

RMO	SE ROLIM DE MOURA
GMI	SE GUAJARÁ
NMM	SE NOVA MAMORÉ
ARQ	SE ARIQUEMES I
SFC	SE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
BRS	SE BURITIS
OPR	SE OURO PRETO
NDS	SE NOVA DIMENSÃO
JPT	SE JI-PARANA III (JPT)
CHG	SE CHUPINGUAIA
TDN	SE TIRADENTES
AFA	SE ALTA FLORESTA
SLZ	SE SANTA LUZIA
ALV	SE ALVORADA DO OESTE
APO	SE ALTO PARAISO
COL	SE COLORADO
NHZ	SE NOVO HORIZONTE
JAR	SE JARÚ
PAC	SE PARECIS
JPP	SE JI-PARANÁ I
AAL	SE ALTO ALEGRE
MDO	SE MACHADINHO
PMD	SE PRESIDENTE MÉDICI
JPA	SE JACI-PARANÁ
CMQ	SE COSTA MARQUES
ITP	SE ITAPUÃ
MNG	SE MONTE NEGRO
NVU	SE NOVA UNIÃO
VDA	SED VALE DO ANARI
ARL	SE AREAL
RVM	SE PCH RIO VERMELHO
VHS	SED VILHENA II
PIT	SE PIMENTEIRAS
PVH	SE PORTO VELHO
ARR	SE ARARAS
MSR	SE MIRANTE DA SERRA
SDA	SE SÃO DOMINGOS
CER	SE CEREJEIRAS
ALF	SE ALFAVILE
ARS	SE ARIQUEMES 2
RMD	SE RIO MADEIRA

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

STA	S.E SANTO ANTONIO 34,5/13,8 KVA
CAC	SE CACOAL
BVP	SED BOA VISTA DO PARACANÃ
ETM	SE EXTREMA
CEN	SE CENTRO
SRG	SE SERINGUEIRAS
MHS	SE MACHADINHO 2
UMC	SE URUCUMACUÃ
TBM	SE THEOBROMA
CBX	SE CABIXI
VAA	SE VISTA ALEGRE
SMI	SE SÃO MIGUEL
CJB	SUBESTAÇÃO CUJUBIM
CPN	SE CAMPO NOVO
BMF	SE BOM FUTURO
PRP	PCH PRIMAVERA
PSL	SE PLANALTO SÃO LUIZ
NMP	SE NOVA MUTUM PARANA
EOE	SE ESPIGÃO DOESTE
ABU	SE ABUNÃ
TRI	SE TRIUNFO
UPA	SE URUPÁ
SCL	SE UTE SÃO CARLOS
NCF	SE NOVA CALIFORNIA

Quadro 1 - Subestações atingidas

3.2.6. Quantidades de Interrupções

Considerando todo o universo do evento, foram verificadas **68.460** interrupções individuais.

3.2.7. Data e hora de início das interrupções

O início da primeira interrupção observada nos eventos foi registrado às 10h15 min do dia 09/09/2025.

3.2.8. Data e hora do término das interrupções

O final da última interrupção observada nos eventos foi registrado às 19h50 min do dia 13/09/2025

3.2.9. Média da duração das interrupções

Considerando o universo de **590** ocorrências oriundas do evento de clima adverso, dentro da área de concessão da Energisa Rondônia afetando cerca de 68.460 unidades consumidoras, observou-se uma duração média dos atendimentos igual a **649 minutos** (performance da empresa durante os dias de evento), sendo que a empresa possuía uma performance anterior comparado ao mês de agosto, a duração dos eventos era de **449 minutos** de atendimento às ocorrências incremento de 45% de variação quando comparado os períodos anterior.

O gráfico a seguir compara a média do tempo de atendimento executado em dias normais com os dias de situação de emergência em setembro:

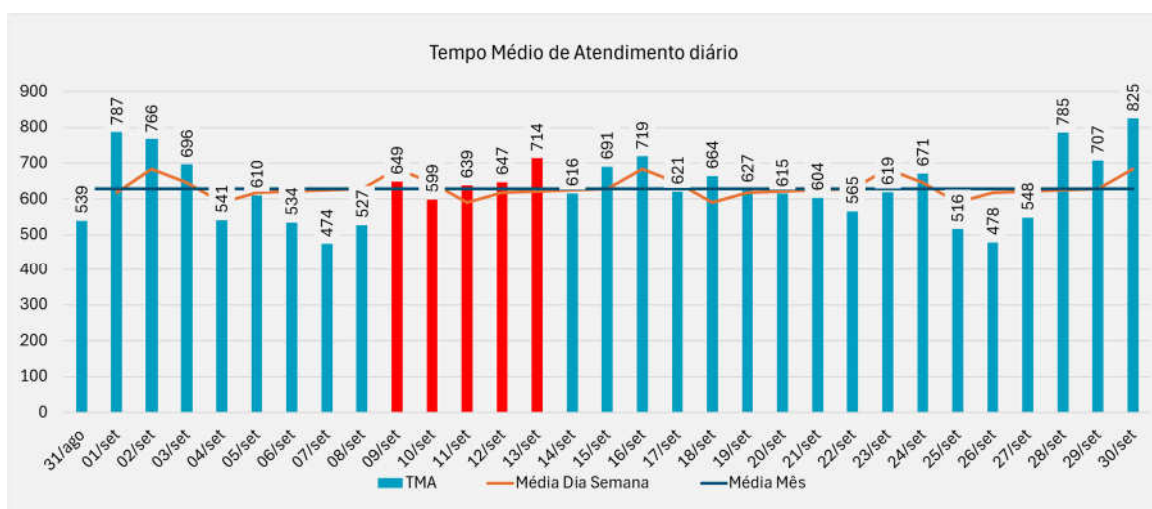


Gráfico 2 Média dos tempos de atendimento (Minutos), em azul o observado fora do período de adversidade e em vermelho a performance diária durante o período.

O gráfico a seguir compara a média do tempo de atendimento executado em dias normais com os dias de situação de emergência em agosto:

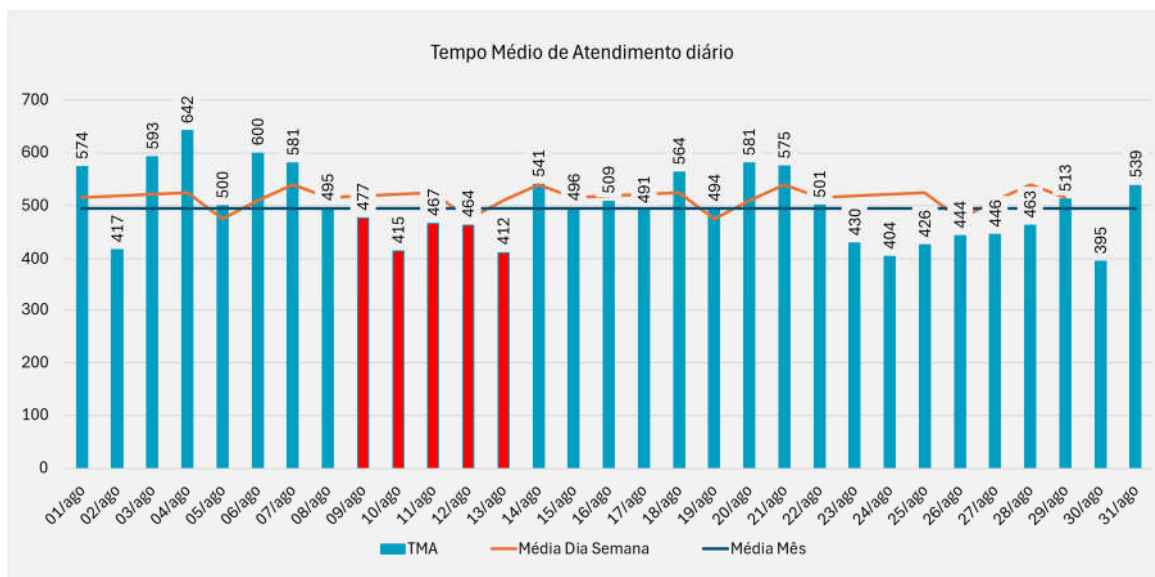


Gráfico 3 Média dos tempos de atendimento (Minutos), em azul o observado fora do período de adversidade e em vermelho a performance diária durante o período.

Logo abaixo, seguem os gráficos com informações dos tempos de atendimento segregados em tempos de preparo, deslocamento e execução.

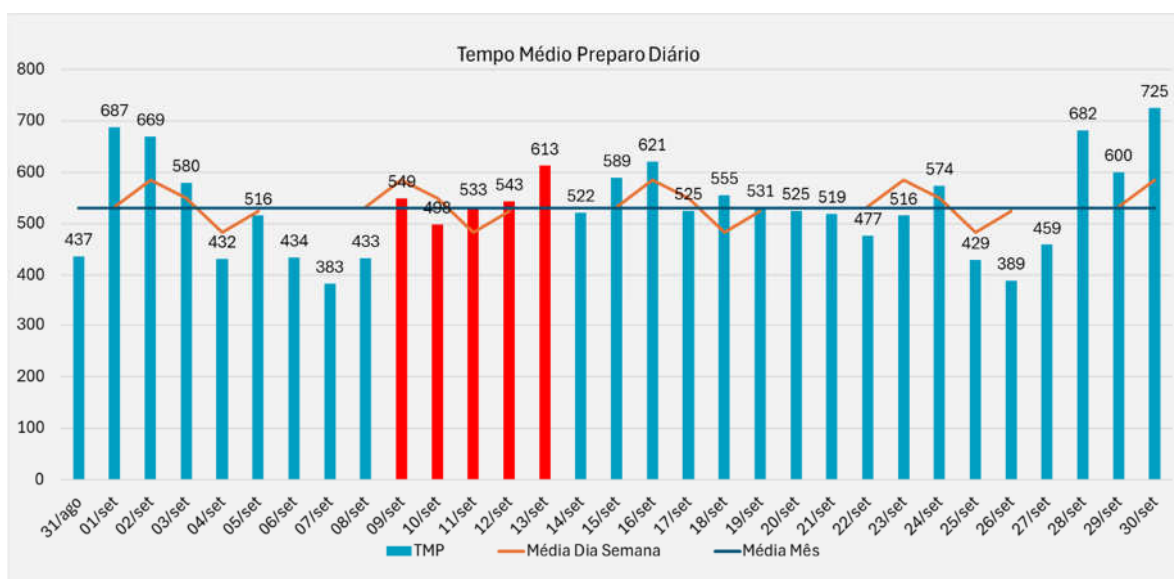


Gráfico 4 Média dos tempos de Preparo (Minutos), em azul o observado fora do período de adversidade e em vermelho a performance diária durante o período.

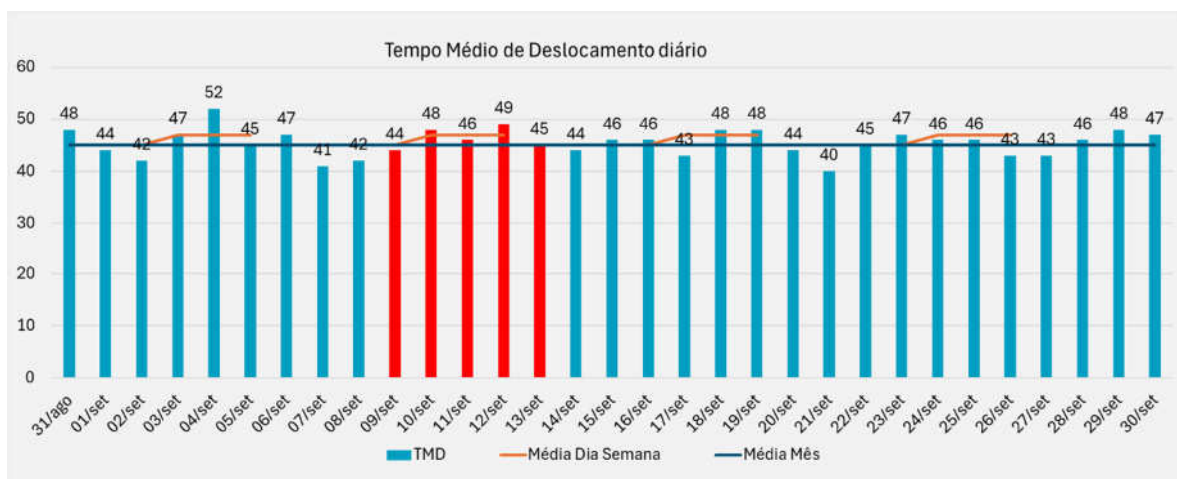


Gráfico 5 Média dos tempos de Descolamento (Minutos), em azul o observado fora do período de adversidade e em vermelho a performance diária durante o período.

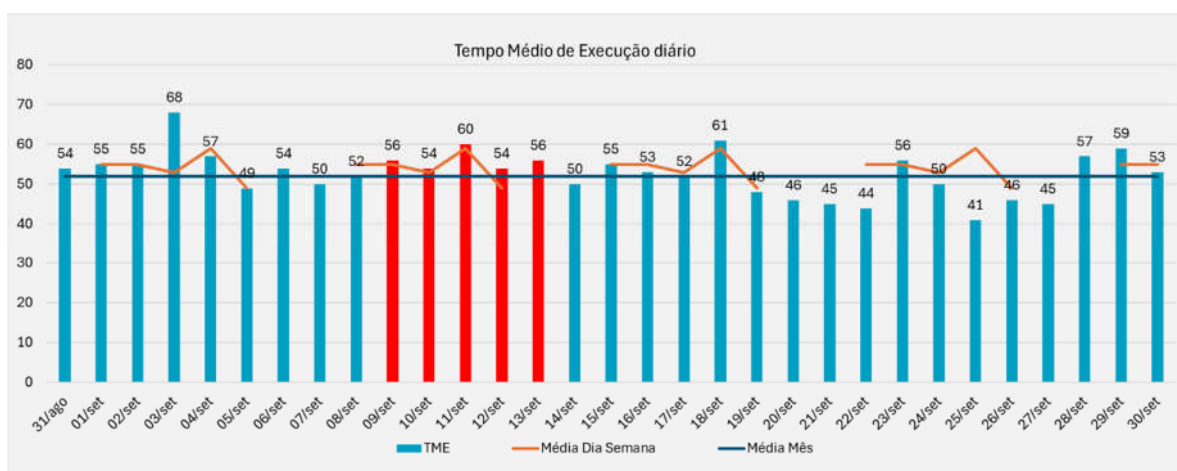


Gráfico 6 Média dos tempos de execução (Minutos), em azul o observado fora do período de adversidade e em vermelho a performance diária durante o período.

O gráfico abaixo apresenta a evolução das quantidades de ocorrências em contraste com a performance média diária verificada no período de apuração.

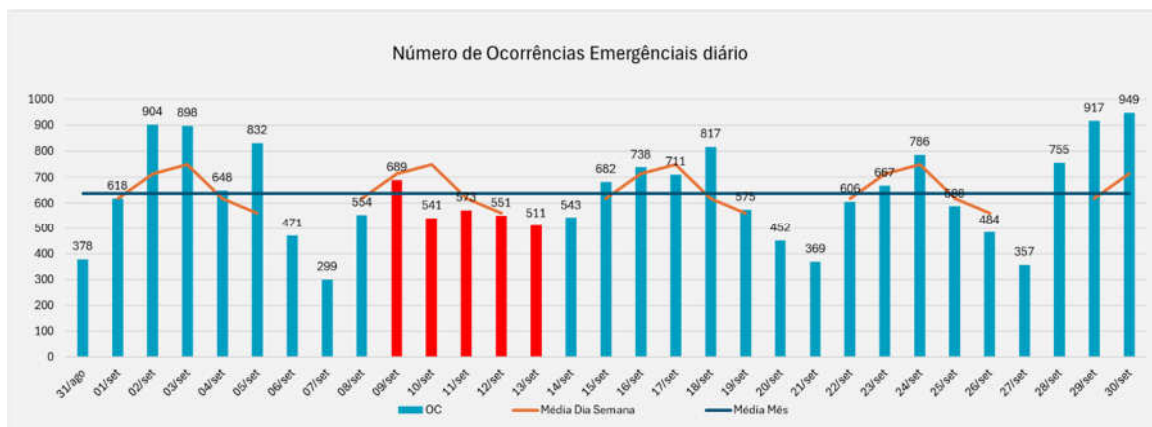


Gráfico 7 Ocorrências em Situação de Emergência

3.2.10. Duração da interrupção mais longa

Detalhando-se o conjunto de interrupções individuais registradas, verifica-se que a interrupção contínua mais longa no evento ocorreu para 1 consumidor, registrando aproximadamente **78** horas de duração. Trata-se de um evento em um atendimento na localidade Alta Floresta, neste evento houve a falta de energia devido árvore na rede.

3.2.11. Soma do CHI das Interrupções associadas ao evento

O valor do CHI (Consumidor x Hora Interrompido), correspondente ao somatório dos DIC's associados ao evento, foi de **303.083,98** horas.

3.2.12. Abrangência

As imagens adiante apresentam a área de concessão da Energisa e o mapa geoeletrico da região afetada além de alguns exemplos das áreas afetadas no mapa pelos eventos de descargas atmosféricas, chuvas e ventos.


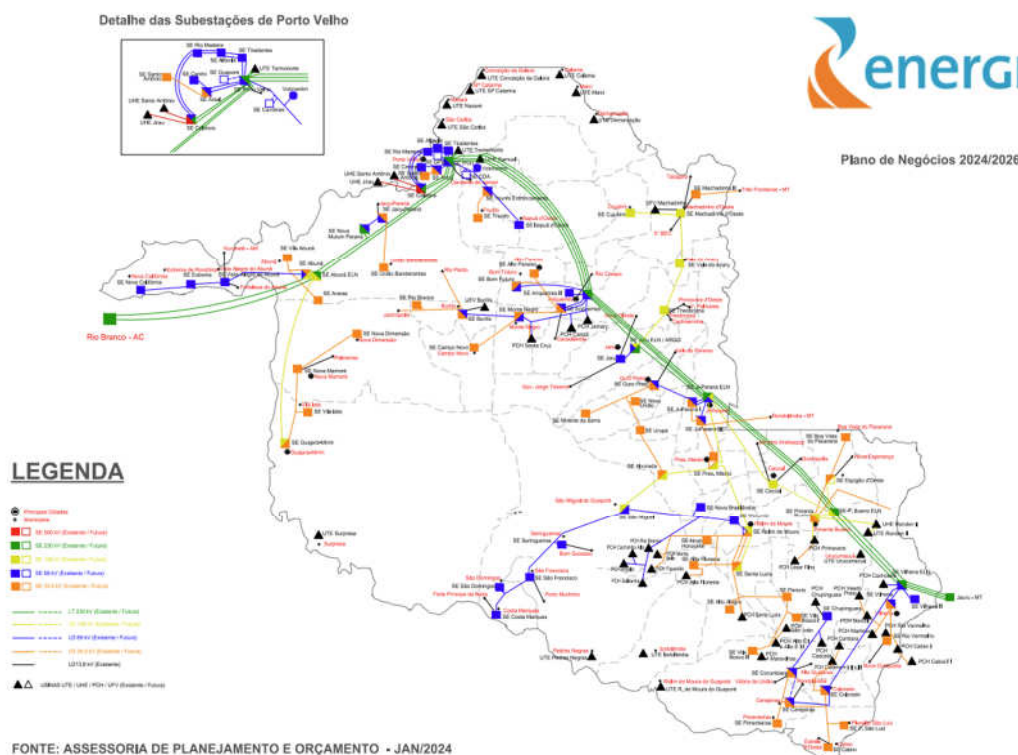


Figura 2 - Área de Concessão Energisa

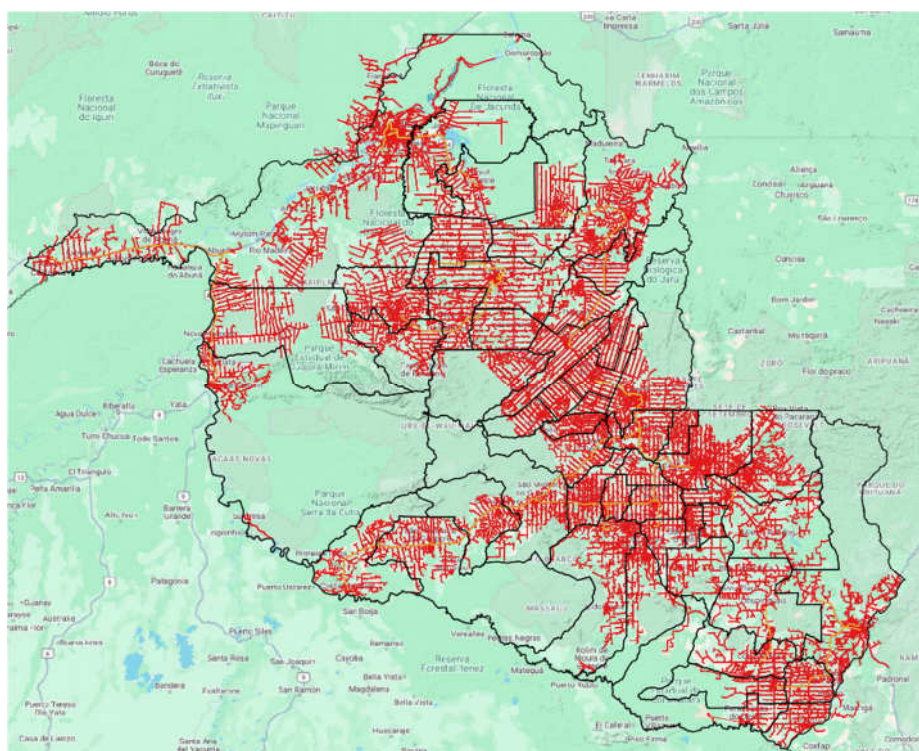

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

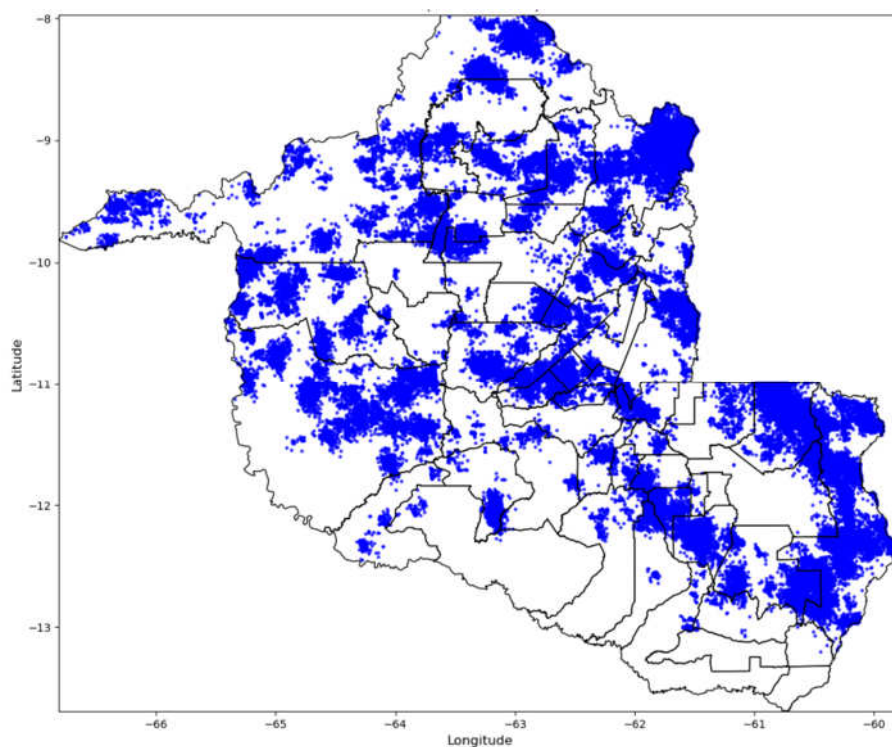


Figura 4 - Descargas Atmosféricas Observadas - 09/09/2025. Fonte: Grupo STORM

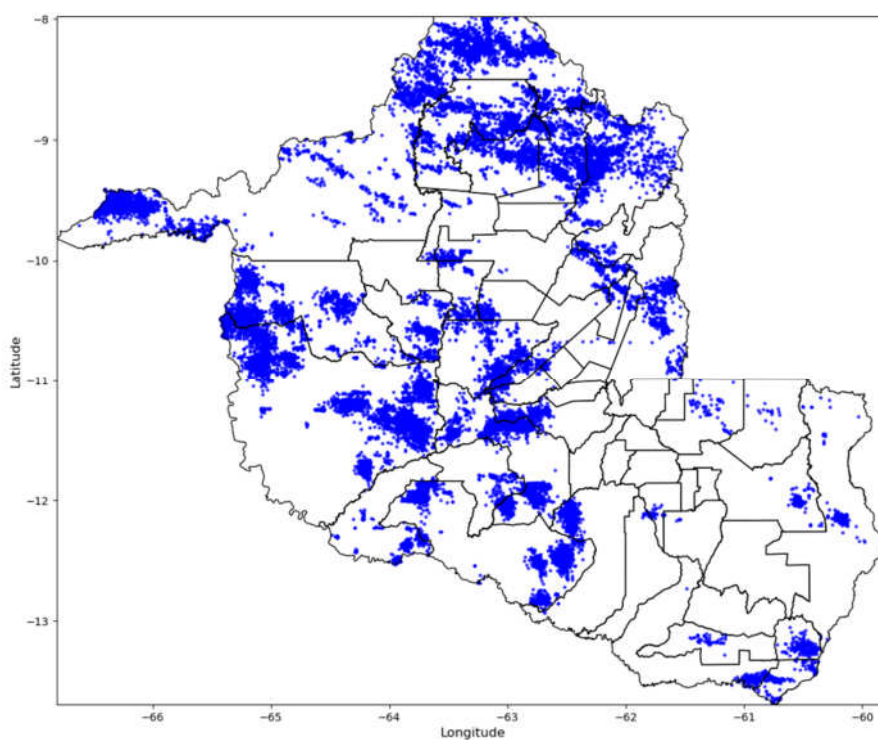


Figura 5 - Descargas Atmosféricas Observadas - 10/09/2025. Fonte: Grupo STORM

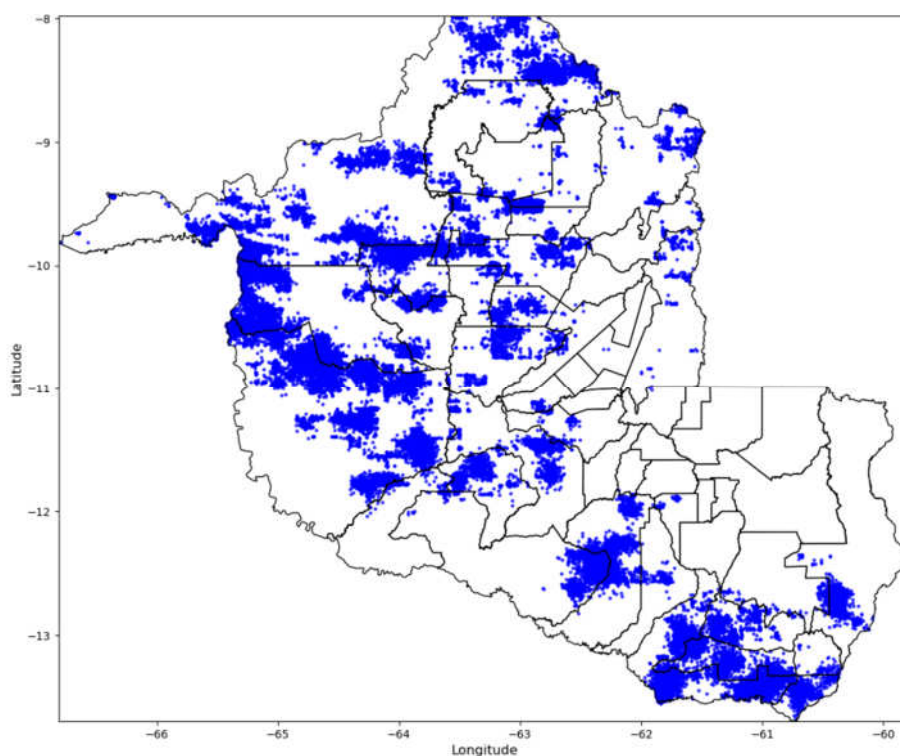


Figura 6 - Descargas Atmosféricas Observadas - 11/09/2025. Fonte: Grupo STORM

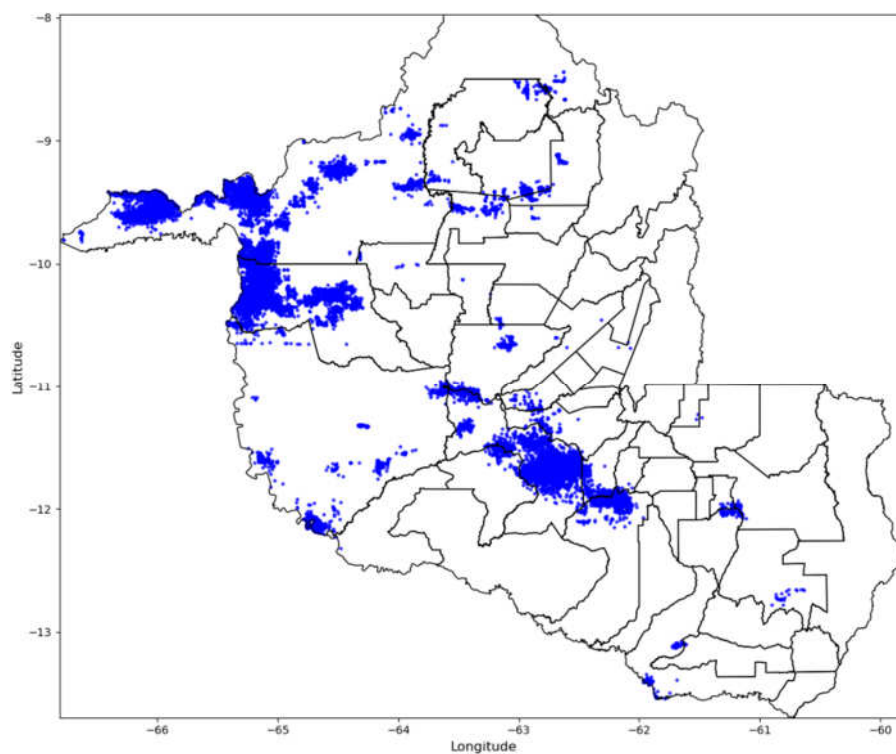


Figura 7 - Descargas Atmosféricas Observadas - 12/09/2025. Fonte: Grupo STORM

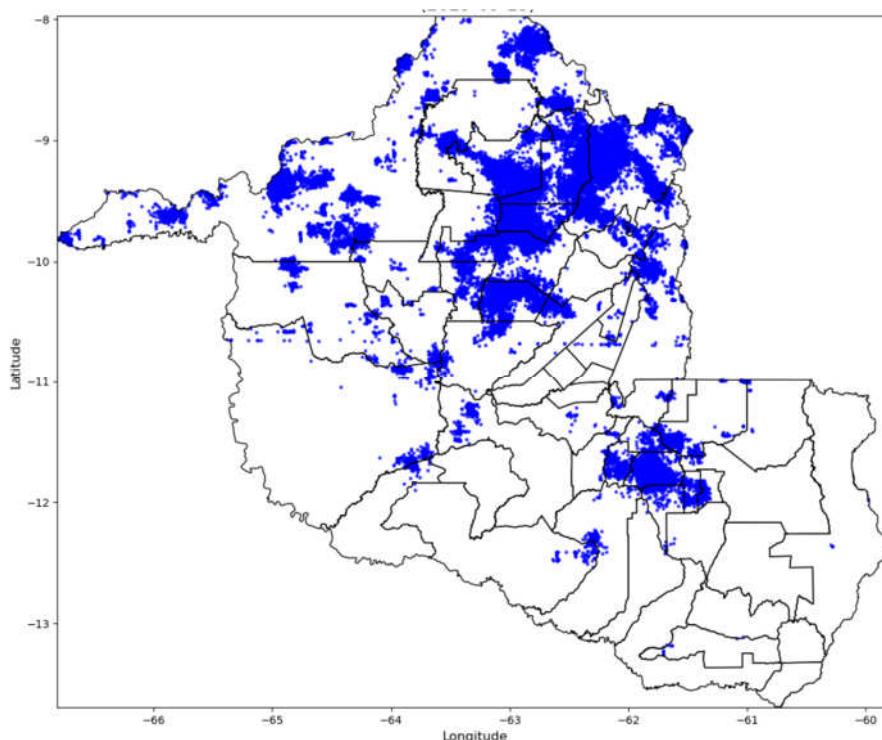


Figura 8 - Descargas Atmosféricas Observadas - 13/09/2025. Fonte: Grupo STORM

Em termos temporais, as descargas, os ventos e chuvas foram das 10h (horário local) do dia 09/09 até as 19h50min (horário local) do dia 13/09 conforme relatório técnico em anexo.

Foram registradas 245.635 descargas atmosféricas na área de atuação da Energisa/Rondônia no período, valor considerado alto. Além disso as tempestades atingiram um índice de severidade com base na ocorrência de descargas iguais 4, numa escala de 01 a 05, correspondentes a tempestades fortes.

3.3. CRONOLOGIA

As Ocorrências afetadas no evento encontram-se apresentadas em ordem cronológica na Quadro 2 adiante.

OCORRENCIA	INICIO	FINAL	MUNICÍPIO	IBGE
2025-221067	09/09/2025 10:15	09/09/2025 12:40	VILHENA	1100304
2025-221072	09/09/2025 10:19	09/09/2025 15:18	PORTO VELHO	1100205
2025-221361	09/09/2025 10:32	09/09/2025 16:29	PIMENTA BUENO	1100189
2025-221089	09/09/2025 10:37	09/09/2025 16:32	CORUMBIARA	1100072
2025-221117	09/09/2025 10:51	11/09/2025 18:45	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-221144	09/09/2025 10:58	10/09/2025 08:58	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-221152	09/09/2025 11:13	09/09/2025 16:55	VILHENA	1100304
2025-221166	09/09/2025 11:32	09/09/2025 13:33	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-221112	09/09/2025 11:41	09/09/2025 19:32	GUAJARA MIRIM	1100106
2025-221121	09/09/2025 11:42	09/09/2025 11:57	NOVA MAMORE	1100338
2025-221953	09/09/2025 11:44	10/09/2025 15:34	CACAULANDIA	1100601
2025-221123	09/09/2025 11:51	09/09/2025 20:52	SAO FRANCISCO	1101492
2025-221189	09/09/2025 11:56	10/09/2025 10:45	BURITIS	1100452
2025-221250	09/09/2025 12:49	10/09/2025 09:53	PIMENTA BUENO	1100189
2025-221254	09/09/2025 12:49	10/09/2025 08:52	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-221133	09/09/2025 12:57	10/09/2025 12:54	NOVA MAMORE	1100338
2025-221257	09/09/2025 12:57	09/09/2025 22:10	JI PARANA	1100122
2025-221215	09/09/2025 13:29	10/09/2025 21:30	CHUPINGUAIA	1100924
2025-221304	09/09/2025 13:33	09/09/2025 14:52	PORTO VELHO	1100205
2025-221319	09/09/2025 13:53	10/09/2025 22:15	ALTA FLORESTA	1100015
2025-221323	09/09/2025 13:57	10/09/2025 11:13	SANTA LUZIA	1100296
2025-221278	09/09/2025 13:57	09/09/2025 18:20	PORTO VELHO	1100205
2025-221212	09/09/2025 14:05	10/09/2025 10:27	SANTA LUZIA	1100296
2025-221335	09/09/2025 14:13	09/09/2025 17:08	ALVORADA DOESTE	1100346
2025-221337	09/09/2025 14:14	09/09/2025 17:17	VILHENA	1100304
2025-221359	09/09/2025 14:27	10/09/2025 08:33	ALTA FLORESTA	1100015
2025-221350	09/09/2025 14:27	10/09/2025 09:29	ALTO PARAISO	1100403
2025-221351	09/09/2025 14:28	10/09/2025 11:34	SANTA LUZIA	1100296
2025-221380	09/09/2025 14:37	09/09/2025 21:49	COLORADO DOESTE	1100064
2025-221390	09/09/2025 14:46	09/09/2025 19:35	NOVO HORIZONTE	1100502
2025-275508	09/09/2025 14:59	10/09/2025 10:24	JARU	1100114
2025-275508	09/09/2025 14:59	10/09/2025 10:24	JARU	1100114
2025-221921	09/09/2025 15:00	10/09/2025 00:39	ALTO ALEGRE	1100379
2025-221413	09/09/2025 15:02	10/09/2025 09:10	PARECIS	1101450
2025-221422	09/09/2025 15:06	10/09/2025 10:40	VALE DO PARAISO	1101807
2025-221867	09/09/2025 15:08	09/09/2025 20:27	JI PARANA	1100122
2025-221372	09/09/2025 15:12	09/09/2025 22:38	NOVA MAMORE	1100338
2025-221437	09/09/2025 15:24	10/09/2025 17:22	JARU	1100114
2025-221459	09/09/2025 15:24	09/09/2025 20:03	ALTO ALEGRE	1100379

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-221686	09/09/2025 15:24	09/09/2025 20:48	SANTA LUZIA	1100296
2025-221463	09/09/2025 15:26	10/09/2025 09:07	PARECIS	1101450
2025-221439	09/09/2025 15:29	09/09/2025 16:27	JI PARANA	1100122
2025-221439	09/09/2025 15:29	09/09/2025 16:27	JI PARANA	1100122
2025-221467	09/09/2025 15:31	09/09/2025 17:20	VILHENA	1100304
2025-221478	09/09/2025 15:38	10/09/2025 10:31	NOVA MAMORE	1100338
2025-221443	09/09/2025 15:40	09/09/2025 17:08	PRESIDENTE MEDICI	1100254
2025-221488	09/09/2025 15:46	10/09/2025 09:57	GUAJARA MIRIM	1100106
2025-221609	09/09/2025 15:47	09/09/2025 23:00	ALTO ALEGRE	1100379
2025-221494	09/09/2025 15:51	09/09/2025 17:55	PORTO VELHO	1100205
2025-221559	09/09/2025 15:52	09/09/2025 19:15	JI PARANA	1100122
2025-221534	09/09/2025 15:59	09/09/2025 19:12	VALE DO PARAISO	1101807
2025-221529	09/09/2025 16:04	10/09/2025 09:21	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-221548	09/09/2025 16:10	10/09/2025 14:24	SANTA LUZIA	1100296
2025-221725	09/09/2025 16:13	09/09/2025 21:00	COSTA MARQUES	1100080
2025-221564	09/09/2025 16:20	10/09/2025 09:16	PIMENTA BUENO	1100189
2025-221564	09/09/2025 16:20	10/09/2025 09:16	PIMENTA BUENO	1100189
2025-221578	09/09/2025 16:21	09/09/2025 19:45	BURITIS	1100452
2025-221573	09/09/2025 16:22	10/09/2025 10:26	COSTA MARQUES	1100080
2025-221582	09/09/2025 16:24	09/09/2025 18:55	PRESIDENTE MEDICI	1100254
2025-221588	09/09/2025 16:25	09/09/2025 17:58	COSTA MARQUES	1100080
2025-221595	09/09/2025 16:34	10/09/2025 08:00	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-221648	09/09/2025 16:45	10/09/2025 00:48	SAO FRANCISCO	1101492
2025-221653	09/09/2025 16:48	09/09/2025 23:13	CUJUBIM	1100940
2025-221639	09/09/2025 16:49	10/09/2025 10:54	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-221660	09/09/2025 16:54	10/09/2025 16:06	SANTA LUZIA	1100296
2025-221662	09/09/2025 16:55	10/09/2025 08:54	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-222351	09/09/2025 16:57	10/09/2025 20:46	ALTO ALEGRE	1100379
2025-221607	09/09/2025 16:57	09/09/2025 23:58	PORTO VELHO	1100205
2025-221866	09/09/2025 17:07	09/09/2025 20:10	JI PARANA	1100122
2025-221690	09/09/2025 17:10	10/09/2025 13:43	PORTO VELHO	1100205
2025-221696	09/09/2025 17:16	10/09/2025 03:43	VILHENA	1100304
2025-222409	09/09/2025 17:17	10/09/2025 09:06	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-221868	09/09/2025 17:17	10/09/2025 21:10	PRESIDENTE MEDICI	1100254
2025-221702	09/09/2025 17:18	09/09/2025 19:07	ALTA FLORESTA	1100015
2025-221705	09/09/2025 17:20	10/09/2025 09:37	MONTE NEGRO	1101401
2025-221706	09/09/2025 17:21	10/09/2025 09:50	NOVA UNIAO	1101435
2025-221710	09/09/2025 17:24	09/09/2025 19:45	PORTO VELHO	1100205
2025-222142	09/09/2025 17:26	10/09/2025 14:15	NOVA MAMORE	1100338
2025-221723	09/09/2025 17:28	10/09/2025 07:50	ANARI	1101757
2025-221730	09/09/2025 17:30	10/09/2025 16:17	ALVORADA DOESTE	1100346

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-221733	09/09/2025 17:31	10/09/2025 00:30	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-221732	09/09/2025 17:33	10/09/2025 19:22	ALTA FLORESTA	1100015
2025-221925	09/09/2025 17:43	11/09/2025 10:06	ALTO ALEGRE	1100379
2025-277680	09/09/2025 17:43	10/09/2025 14:00	JARU	1100114
2025-221780	09/09/2025 17:46	10/09/2025 15:10	PIMENTA BUENO	1100189
2025-221783	09/09/2025 17:46	10/09/2025 01:33	PIMENTA BUENO	1100189
2025-222316	09/09/2025 17:50	11/09/2025 01:57	PORTO VELHO	1100205
2025-221787	09/09/2025 17:50	10/09/2025 08:16	PRESIDENTE MEDICI	1100254
2025-222284	09/09/2025 17:51	10/09/2025 10:30	VILHENA	1100304
2025-221795	09/09/2025 17:53	10/09/2025 00:04	SAO FRANCISCO	1101492
2025-221823	09/09/2025 18:05	10/09/2025 20:16	ESPIGAO DOESTE	1100098
2025-221829	09/09/2025 18:07	09/09/2025 20:43	VILHENA	1100304
2025-222000	09/09/2025 18:09	10/09/2025 02:13	ALTO ALEGRE	1100379
2025-221838	09/09/2025 18:11	10/09/2025 12:06	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-221845	09/09/2025 18:14	09/09/2025 21:38	CASTANHEIRAS	1100908
2025-221851	09/09/2025 18:18	09/09/2025 23:57	NOVA UNIAO	1101435
2025-222818	09/09/2025 18:19	10/09/2025 12:43	PIMENTA BUENO	1100189
2025-221900	09/09/2025 18:31	10/09/2025 01:22	PIMENTA BUENO	1100189
2025-221928	09/09/2025 18:43	10/09/2025 18:25	PORTO VELHO	1100205
2025-221929	09/09/2025 18:43	09/09/2025 23:39	VILHENA	1100304
2025-221960	09/09/2025 18:52	10/09/2025 15:25	ALVORADA DOESTE	1100346
2025-221965	09/09/2025 18:58	12/09/2025 11:46	PIMENTEIRAS	1101468
2025-221863	09/09/2025 19:11	09/09/2025 20:32	PORTO VELHO	1100205
2025-221863	09/09/2025 19:11	09/09/2025 20:32	PORTO VELHO	1100205
2025-221865	09/09/2025 19:18	10/09/2025 18:08	NOVA MAMORE	1100338
2025-221995	09/09/2025 19:19	11/09/2025 03:25	JARU	1100114
2025-222022	09/09/2025 19:39	11/09/2025 11:20	COSTA MARQUES	1100080
2025-222048	09/09/2025 19:55	10/09/2025 00:36	COLORADO DOESTE	1100064
2025-222061	09/09/2025 20:07	10/09/2025 01:32	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-222101	09/09/2025 20:21	10/09/2025 00:11	VILHENA	1100304
2025-222104	09/09/2025 20:24	09/09/2025 22:40	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-222108	09/09/2025 20:29	09/09/2025 23:29	CEREJEIRAS	1100056
2025-222112	09/09/2025 20:47	11/09/2025 18:22	VILHENA	1100304
2025-222647	09/09/2025 20:52	11/09/2025 04:15	PIMENTEIRAS	1101468
2025-222410	09/09/2025 20:58	10/09/2025 09:51	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-222126	09/09/2025 21:02	10/09/2025 14:39	ALTO ALEGRE	1100379
2025-222127	09/09/2025 21:03	09/09/2025 22:55	PORTO VELHO	1100205
2025-222127	09/09/2025 21:03	09/09/2025 22:55	PORTO VELHO	1100205
2025-222515	09/09/2025 21:10	10/09/2025 10:38	GUAJARA MIRIM	1100106
2025-222136	09/09/2025 21:16	10/09/2025 01:12	SAO FRANCISCO	1101492
2025-222141	09/09/2025 21:20	10/09/2025 07:27	MONTE NEGRO	1101401

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-222085	09/09/2025 21:26	10/09/2025 15:16	MACHADINHO	1100130
2025-222166	09/09/2025 21:42	09/09/2025 23:55	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-222174	09/09/2025 22:01	10/09/2025 06:44	PIMENTA BUENO	1100189
2025-222181	09/09/2025 22:20	10/09/2025 11:18	COSTA MARQUES	1100080
2025-222089	09/09/2025 22:44	09/09/2025 23:25	ARIQUEMES	1100023
2025-222089	09/09/2025 22:44	09/09/2025 23:25	ARIQUEMES	1100023
2025-222251	10/09/2025 00:47	10/09/2025 11:20	PORTO VELHO	1100205
2025-222281	10/09/2025 01:37	10/09/2025 09:10	ALTO ALEGRE	1100379
2025-222253	10/09/2025 01:46	10/09/2025 07:26	PORTO VELHO	1100205
2025-222304	10/09/2025 05:25	10/09/2025 09:54	SAO FRANCISCO	1101492
2025-222309	10/09/2025 06:08	10/09/2025 09:59	ALVORADA DOESTE	1100346
2025-222310	10/09/2025 06:10	10/09/2025 09:49	ANARI	1101757
2025-222323	10/09/2025 06:35	10/09/2025 15:19	SANTA LUZIA	1100296
2025-222328	10/09/2025 06:45	10/09/2025 11:17	PORTO VELHO	1100205
2025-222332	10/09/2025 06:50	10/09/2025 10:14	COLORADO DOESTE	1100064
2025-222334	10/09/2025 06:51	10/09/2025 12:26	COLORADO DOESTE	1100064
2025-222336	10/09/2025 06:54	10/09/2025 12:19	JI PARANA	1100122
2025-222342	10/09/2025 06:58	11/09/2025 09:43	PORTO VELHO	1100205
2025-222353	10/09/2025 07:16	10/09/2025 10:07	VILHENA	1100304
2025-222354	10/09/2025 07:18	10/09/2025 12:33	CACOAL	1100049
2025-222358	10/09/2025 07:22	10/09/2025 12:00	PIMENTA BUENO	1100189
2025-222378	10/09/2025 07:37	11/09/2025 23:10	PORTO VELHO	1100205
2025-223142	10/09/2025 07:40	10/09/2025 22:00	ARIQUEMES	1100023
2025-222385	10/09/2025 07:43	10/09/2025 09:43	VILHENA	1100304
2025-222387	10/09/2025 07:45	10/09/2025 11:42	CHUPINGUAIA	1100924
2025-222700	10/09/2025 07:45	10/09/2025 13:31	ALTO ALEGRE	1100379
2025-222391	10/09/2025 07:49	10/09/2025 10:59	CACOAL	1100049
2025-222418	10/09/2025 07:53	10/09/2025 12:28	GUAJARA MIRIM	1100106
2025-285518	10/09/2025 07:59	11/09/2025 09:25	ESPIGAO DOESTE	1100098
2025-222399	10/09/2025 08:05	10/09/2025 09:58	JARU	1100114
2025-222434	10/09/2025 08:05	10/09/2025 09:14	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-222404	10/09/2025 08:11	10/09/2025 11:11	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-222405	10/09/2025 08:14	10/09/2025 14:00	PORTO VELHO	1100205
2025-222450	10/09/2025 08:15	10/09/2025 16:52	JI PARANA	1100122
2025-222455	10/09/2025 08:16	10/09/2025 11:07	PORTO VELHO	1100205
2025-222271	10/09/2025 08:17	10/09/2025 11:18	SERINGUEIRAS	1101500
2025-222470	10/09/2025 08:25	10/09/2025 12:30	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-222475	10/09/2025 08:26	10/09/2025 14:45	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1101005
2025-222490	10/09/2025 08:41	10/09/2025 21:30	NOVA MAMORE	1100338
2025-222493	10/09/2025 08:45	11/09/2025 11:30	PORTO VELHO	1100205
2025-222517	10/09/2025 08:48	10/09/2025 17:45	MACHADINHO	1100130

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-222532	10/09/2025 09:04	10/09/2025 14:15	CHUPINGUAIA	1100924
2025-222533	10/09/2025 09:06	11/09/2025 09:21	PIMENTEIRAS	1101468
2025-222535	10/09/2025 09:12	11/09/2025 17:00	JI PARANA	1100122
2025-222957	10/09/2025 09:44	11/09/2025 08:47	THEOBROMA	1101609
2025-222617	10/09/2025 09:58	10/09/2025 13:01	CACOAL	1100049
2025-222644	10/09/2025 10:03	10/09/2025 14:30	CABIXI	1100031
2025-222960	10/09/2025 10:04	11/09/2025 13:30	PORTO VELHO	1100205
2025-222388	10/09/2025 10:19	10/09/2025 13:20	ALTO ALEGRE	1100379
2025-222645	10/09/2025 10:34	10/09/2025 16:38	CEREJEIRAS	1100056
2025-222676	10/09/2025 10:35	10/09/2025 16:01	CACOAL	1100049
2025-222684	10/09/2025 10:43	10/09/2025 12:57	ARIQUEMES	1100023
2025-222688	10/09/2025 10:46	10/09/2025 17:50	JARU	1100114
2025-222696	10/09/2025 10:54	11/09/2025 10:31	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-222642	10/09/2025 10:57	10/09/2025 15:02	CACOAL	1100049
2025-222702	10/09/2025 11:01	10/09/2025 12:24	VILHENA	1100304
2025-222648	10/09/2025 11:23	10/09/2025 12:23	PORTO VELHO	1100205
2025-222747	10/09/2025 11:31	10/09/2025 17:21	SERINGUEIRAS	1101500
2025-222821	10/09/2025 12:09	10/09/2025 14:47	VILHENA	1100304
2025-223114	10/09/2025 12:11	10/09/2025 23:07	ALTO ALEGRE	1100379
2025-222827	10/09/2025 12:12	10/09/2025 18:28	TEIXEIROPOLIS	1101559
2025-222831	10/09/2025 12:17	10/09/2025 19:42	PORTO VELHO	1100205
2025-222833	10/09/2025 12:19	11/09/2025 00:35	PORTO VELHO	1100205
2025-222956	10/09/2025 12:20	11/09/2025 08:25	THEOBROMA	1101609
2025-222848	10/09/2025 12:33	12/09/2025 09:49	SAO MIGUEL	1100320
2025-222851	10/09/2025 12:37	10/09/2025 15:18	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-222803	10/09/2025 13:09	11/09/2025 10:21	PIMENTA BUENO	1100189
2025-222987	10/09/2025 13:25	10/09/2025 20:05	CEREJEIRAS	1100056
2025-223255	10/09/2025 13:41	10/09/2025 14:00	PIMENTA BUENO	1100189
2025-222909	10/09/2025 13:56	10/09/2025 23:13	CACOAL	1100049
2025-222953	10/09/2025 14:30	11/09/2025 12:55	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-222954	10/09/2025 14:33	11/09/2025 08:30	PORTO VELHO	1100205
2025-222982	10/09/2025 14:39	11/09/2025 01:30	COLORADO DOESTE	1100064
2025-222995	10/09/2025 14:50	11/09/2025 17:47	PORTO VELHO	1100205
2025-223025	10/09/2025 14:54	11/09/2025 00:10	ALTO ALEGRE	1100379
2025-223036	10/09/2025 15:04	10/09/2025 22:54	VILHENA	1100304
2025-223054	10/09/2025 15:25	10/09/2025 20:52	COSTA MARQUES	1100080
2025-222999	10/09/2025 15:39	11/09/2025 00:36	GUAJARA MIRIM	1100106
2025-223076	10/09/2025 15:49	10/09/2025 22:50	VILHENA	1100304
2025-222968	10/09/2025 15:52	10/09/2025 18:11	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1101005
2025-223339	10/09/2025 16:10	11/09/2025 10:46	SAO MIGUEL	1100320
2025-223121	10/09/2025 16:18	10/09/2025 23:12	JARU	1100114

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-223213	10/09/2025 16:45	11/09/2025 13:01	PARECIS	1101450
2025-223351	10/09/2025 16:49	11/09/2025 10:38	MACHADINHO	1100130
2025-223170	10/09/2025 16:55	11/09/2025 09:41	NOVA MAMORE	1100338
2025-223140	10/09/2025 17:02	10/09/2025 21:40	CHUPINGUAIA	1100924
2025-223181	10/09/2025 17:08	11/09/2025 09:01	CACOAL	1100049
2025-223508	10/09/2025 17:10	11/09/2025 12:45	PORTO VELHO	1100205
2025-223263	10/09/2025 17:26	10/09/2025 23:50	SERINGUEIRAS	1101500
2025-223146	10/09/2025 17:34	10/09/2025 18:30	CACOAL	1100049
2025-223209	10/09/2025 17:38	10/09/2025 23:07	ALTO ALEGRE	1100379
2025-223215	10/09/2025 17:46	10/09/2025 18:56	PRESIDENTE MEDICI	1100254
2025-223150	10/09/2025 17:56	11/09/2025 17:14	CUJUBIM	1100940
2025-223231	10/09/2025 18:08	11/09/2025 08:26	CACOAL	1100049
2025-223230	10/09/2025 18:12	11/09/2025 12:26	MIRANTE DA SERRA	1101302
2025-223235	10/09/2025 18:15	11/09/2025 15:25	JARU	1100114
2025-223256	10/09/2025 18:16	11/09/2025 13:49	JI PARANA	1100122
2025-223285	10/09/2025 18:48	10/09/2025 21:45	SAO FRANCISCO	1101492
2025-223285	10/09/2025 18:48	10/09/2025 21:45	SAO FRANCISCO	1101492
2025-223286	10/09/2025 18:50	11/09/2025 10:00	MACHADINHO	1100130
2025-223288	10/09/2025 18:53	11/09/2025 01:10	CAMPO NOVO	1100700
2025-223295	10/09/2025 19:03	11/09/2025 12:30	NOVA MAMORE	1100338
2025-223309	10/09/2025 19:29	11/09/2025 11:26	CACOAL	1100049
2025-223340	10/09/2025 19:53	13/09/2025 09:11	VILHENA	1100304
2025-224630	10/09/2025 19:56	12/09/2025 15:31	SAO MIGUEL	1100320
2025-223346	10/09/2025 19:57	11/09/2025 12:51	ALTO PARAISO	1100403
2025-223247	10/09/2025 20:32	10/09/2025 22:42	CEREJEIRAS	1100056
2025-223475	10/09/2025 20:36	11/09/2025 13:30	CEREJEIRAS	1100056
2025-223366	10/09/2025 20:46	10/09/2025 21:56	JARU	1100114
2025-223393	10/09/2025 21:25	11/09/2025 09:23	NOVA MAMORE	1100338
2025-223419	10/09/2025 22:17	11/09/2025 08:25	CACOAL	1100049
2025-223430	10/09/2025 22:47	10/09/2025 23:35	VILHENA	1100304
2025-223431	10/09/2025 22:48	11/09/2025 14:42	PORTO VELHO	1100205
2025-223432	10/09/2025 22:53	10/09/2025 23:52	CACOAL	1100049
2025-223480	10/09/2025 23:16	11/09/2025 14:21	SAO FRANCISCO	1101492
2025-223464	10/09/2025 23:27	11/09/2025 03:10	VILHENA	1100304
2025-223505	11/09/2025 01:22	11/09/2025 10:01	CANDEIAS DO JAMARI	1100809
2025-223518	11/09/2025 05:51	12/09/2025 10:00	SERINGUEIRAS	1101500
2025-223523	11/09/2025 06:34	11/09/2025 10:42	CUJUBIM	1100940
2025-223524	11/09/2025 06:35	11/09/2025 10:26	CHUPINGUAIA	1100924
2025-223528	11/09/2025 06:47	11/09/2025 19:23	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-223627	11/09/2025 06:56	11/09/2025 15:34	GUAJARA MIRIM	1100106
2025-223537	11/09/2025 07:13	12/09/2025 01:07	CACOAL	1100049

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-223529	11/09/2025 07:26	11/09/2025 13:10	GUAJARA MIRIM	1100106
2025-223554	11/09/2025 07:36	11/09/2025 11:46	MACHADINHO	1100130
2025-223584	11/09/2025 07:49	11/09/2025 11:27	PORTO VELHO	1100205
2025-223332	11/09/2025 07:53	11/09/2025 11:07	MACHADINHO	1100130
2025-223080	11/09/2025 07:56	11/09/2025 08:53	ARIQUEMES	1100023
2025-223335	11/09/2025 08:13	11/09/2025 10:38	PRIMAVERA	1101476
2025-223601	11/09/2025 08:14	11/09/2025 17:24	MACHADINHO	1100130
2025-223638	11/09/2025 08:26	11/09/2025 13:09	MACHADINHO	1100130
2025-223637	11/09/2025 08:26	12/09/2025 12:10	COSTA MARQUES	1100080
2025-224409	11/09/2025 08:41	12/09/2025 14:49	PORTO VELHO	1100205
2025-223654	11/09/2025 08:48	11/09/2025 09:55	CACOAL	1100049
2025-223657	11/09/2025 08:50	11/09/2025 15:12	ALTO PARAISO	1100403
2025-224209	11/09/2025 08:51	11/09/2025 18:11	PORTO VELHO	1100205
2025-223675	11/09/2025 08:53	11/09/2025 22:17	CEREJEIRAS	1100056
2025-223677	11/09/2025 08:57	11/09/2025 17:04	MACHADINHO	1100130
2025-223719	11/09/2025 09:23	11/09/2025 12:14	NOVO HORIZONTE	1100502
2025-224453	11/09/2025 09:31	12/09/2025 18:59	VILHENA	1100304
2025-223729	11/09/2025 09:32	11/09/2025 15:13	PIMENTA BUENO	1100189
2025-223731	11/09/2025 09:37	11/09/2025 17:15	MACHADINHO	1100130
2025-223712	11/09/2025 09:46	11/09/2025 18:31	MACHADINHO	1100130
2025-223765	11/09/2025 09:53	12/09/2025 08:08	MACHADINHO	1100130
2025-223769	11/09/2025 09:59	11/09/2025 14:21	ALTO ALEGRE	1100379
2025-223788	11/09/2025 10:25	11/09/2025 14:00	COLORADO DOESTE	1100064
2025-223828	11/09/2025 10:44	11/09/2025 16:03	JI PARANA	1100122
2025-222950	11/09/2025 10:50	13/09/2025 01:57	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-223839	11/09/2025 11:05	13/09/2025 02:01	MONTE NEGRO	1101401
2025-223849	11/09/2025 11:14	11/09/2025 22:43	PORTO VELHO	1100205
2025-223887	11/09/2025 11:30	11/09/2025 20:17	CACOAL	1100049
2025-223894	11/09/2025 11:35	11/09/2025 15:30	COLORADO DOESTE	1100064
2025-223903	11/09/2025 11:51	11/09/2025 13:34	PORTO VELHO	1100205
2025-224041	11/09/2025 12:18	12/09/2025 17:06	GUAJARA MIRIM	1100106
2025-223870	11/09/2025 13:12	11/09/2025 23:04	CUJUBIM	1100940
2025-224454	11/09/2025 13:20	11/09/2025 22:00	VILHENA	1100304
2025-223871	11/09/2025 13:21	12/09/2025 01:07	JI PARANA	1100122
2025-224042	11/09/2025 13:29	12/09/2025 10:13	GUAJARA MIRIM	1100106
2025-224449	11/09/2025 13:50	12/09/2025 11:15	VILHENA	1100304
2025-224389	11/09/2025 13:52	11/09/2025 19:32	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-224609	11/09/2025 14:20	12/09/2025 10:08	ALVORADA DOESTE	1100346
2025-223977	11/09/2025 14:24	11/09/2025 21:43	JARU	1100114
2025-224032	11/09/2025 14:43	11/09/2025 19:04	ALTO ALEGRE	1100379
2025-224037	11/09/2025 14:43	12/09/2025 14:21	NOVA MAMORE	1100338

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-224057	11/09/2025 14:48	11/09/2025 20:13	JI PARANA	1100122
2025-224059	11/09/2025 14:51	11/09/2025 21:20	JI PARANA	1100122
2025-223988	11/09/2025 14:57	11/09/2025 16:22	ARIQUEMES	1100023
2025-224075	11/09/2025 14:59	11/09/2025 16:18	JI PARANA	1100122
2025-224078	11/09/2025 15:02	11/09/2025 18:54	JI PARANA	1100122
2025-223983	11/09/2025 15:08	12/09/2025 06:15	COLORADO DOESTE	1100064
2025-223983	11/09/2025 15:08	12/09/2025 06:15	COLORADO DOESTE	1100064
2025-223983	11/09/2025 15:08	12/09/2025 06:15	COLORADO DOESTE	1100064
2025-223983	11/09/2025 15:08	12/09/2025 06:15	COLORADO DOESTE	1100064
2025-223983	11/09/2025 15:08	12/09/2025 06:15	COLORADO DOESTE	1100064
2025-223983	11/09/2025 15:08	12/09/2025 06:15	COLORADO DOESTE	1100064
2025-223984	11/09/2025 15:09	11/09/2025 23:53	ARIQUEMES	1100023
2025-223986	11/09/2025 15:16	11/09/2025 23:51	JI PARANA	1100122
2025-224097	11/09/2025 15:19	11/09/2025 18:00	ARIQUEMES	1100023
2025-224100	11/09/2025 15:20	11/09/2025 19:20	ARIQUEMES	1100023
2025-224104	11/09/2025 15:22	12/09/2025 09:01	THEOBROMA	1101609
2025-224048	11/09/2025 15:31	12/09/2025 10:00	PORTO VELHO	1100205
2025-224122	11/09/2025 15:35	11/09/2025 21:30	ESPIGAO DOESTE	1100098
2025-224145	11/09/2025 15:56	12/09/2025 13:44	PIMENTEIRAS	1101468
2025-224196	11/09/2025 15:56	12/09/2025 11:58	ARIQUEMES	1100023
2025-223208	11/09/2025 16:09	11/09/2025 22:02	NOVA MAMORE	1100338
2025-223208	11/09/2025 16:09	11/09/2025 22:02	NOVA MAMORE	1100338
2025-224204	11/09/2025 16:18	11/09/2025 18:21	PORTO VELHO	1100205
2025-224254	11/09/2025 16:22	11/09/2025 18:07	NOVA MAMORE	1100338
2025-224253	11/09/2025 16:24	12/09/2025 09:10	ANARI	1101757
2025-224265	11/09/2025 16:29	11/09/2025 19:00	PORTO VELHO	1100205
2025-224266	11/09/2025 16:30	11/09/2025 22:02	GUAJARA MIRIM	1100106
2025-224721	11/09/2025 16:41	11/09/2025 23:53	BURITIS	1100452
2025-224290	11/09/2025 16:44	12/09/2025 09:15	SANTA LUZIA	1100296
2025-224292	11/09/2025 16:47	12/09/2025 15:00	CACOAL	1100049
2025-242347	11/09/2025 16:47	11/09/2025 18:26	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-224298	11/09/2025 16:48	12/09/2025 12:15	PORTO VELHO	1100205
2025-224169	11/09/2025 16:51	12/09/2025 13:48	ALTO PARAISO	1100403
2025-224312	11/09/2025 16:55	11/09/2025 22:48	PRIMAVERA	1101476
2025-224320	11/09/2025 17:00	12/09/2025 01:52	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-224325	11/09/2025 17:04	11/09/2025 20:29	BURITIS	1100452
2025-224170	11/09/2025 17:12	11/09/2025 22:38	BURITIS	1100452
2025-224343	11/09/2025 17:18	11/09/2025 18:20	BURITIS	1100452
2025-224352	11/09/2025 17:25	12/09/2025 01:33	JI PARANA	1100122
2025-224359	11/09/2025 17:29	12/09/2025 11:45	ALVORADA DOESTE	1100346
2025-224550	11/09/2025 17:33	12/09/2025 16:02	NOVA MAMORE	1100338

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-224363	11/09/2025 17:36	11/09/2025 22:17	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-224370	11/09/2025 17:45	12/09/2025 01:10	CEREJEIRAS	1100056
2025-224663	11/09/2025 17:54	12/09/2025 01:12	CAMPO NOVO	1100700
2025-224420	11/09/2025 17:57	12/09/2025 16:20	JI PARANA	1100122
2025-224421	11/09/2025 17:57	12/09/2025 17:46	ALTO PARAISO	1100403
2025-224648	11/09/2025 18:04	12/09/2025 12:45	PORTO VELHO	1100205
2025-224461	11/09/2025 18:09	12/09/2025 10:32	CEREJEIRAS	1100056
2025-224399	11/09/2025 18:10	12/09/2025 13:00	CUJUBIM	1100940
2025-224465	11/09/2025 18:13	11/09/2025 20:38	JI PARANA	1100122
2025-224473	11/09/2025 18:19	11/09/2025 20:53	CEREJEIRAS	1100056
2025-242507	11/09/2025 18:35	12/09/2025 13:40	BURITIS	1100452
2025-224601	11/09/2025 18:39	11/09/2025 22:35	BURITIS	1100452
2025-224527	11/09/2025 18:52	12/09/2025 10:17	CACOAL	1100049
2025-226364	11/09/2025 18:55	13/09/2025 12:25	PORTO VELHO	1100205
2025-224672	11/09/2025 18:56	12/09/2025 10:22	PORTO VELHO	1100205
2025-224672	11/09/2025 18:56	12/09/2025 10:22	PORTO VELHO	1100205
2025-226362	11/09/2025 19:10	13/09/2025 15:50	PORTO VELHO	1100205
2025-224562	11/09/2025 19:13	12/09/2025 08:15	THEOBROMA	1101609
2025-224583	11/09/2025 19:26	12/09/2025 11:52	PARECIS	1101450
2025-224587	11/09/2025 19:27	12/09/2025 11:00	JI PARANA	1100122
2025-224957	11/09/2025 19:30	12/09/2025 13:26	CEREJEIRAS	1100056
2025-224614	11/09/2025 19:51	12/09/2025 16:22	BURITIS	1100452
2025-224649	11/09/2025 20:03	11/09/2025 23:48	CEREJEIRAS	1100056
2025-224654	11/09/2025 20:09	12/09/2025 08:35	JI PARANA	1100122
2025-224677	11/09/2025 20:12	12/09/2025 23:01	PORTO VELHO	1100205
2025-281707	11/09/2025 20:15	12/09/2025 21:40	PORTO VELHO	1100205
2025-224686	11/09/2025 20:19	12/09/2025 20:08	SAO FRANCISCO	1101492
2025-224742	11/09/2025 20:24	12/09/2025 08:40	CANDEIAS DO JAMARI	1100809
2025-224704	11/09/2025 20:30	12/09/2025 11:51	CACOAL	1100049
2025-224659	11/09/2025 20:30	12/09/2025 01:05	ALTA FLORESTA	1100015
2025-224659	11/09/2025 20:30	12/09/2025 01:05	ALTA FLORESTA	1100015
2025-224713	11/09/2025 20:35	11/09/2025 23:05	URUPA	1101708
2025-224714	11/09/2025 20:36	12/09/2025 20:50	SAO FRANCISCO	1101492
2025-224738	11/09/2025 21:21	11/09/2025 22:02	CACOAL	1100049
2025-224750	11/09/2025 21:35	12/09/2025 14:58	PIMENTEIRAS	1101468
2025-224803	11/09/2025 22:15	12/09/2025 01:12	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-224819	11/09/2025 22:33	11/09/2025 23:32	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-224821	11/09/2025 22:37	12/09/2025 02:04	PIMENTA BUENO	1100189
2025-224662	11/09/2025 22:56	12/09/2025 01:09	BURITIS	1100452
2025-224830	11/09/2025 23:11	12/09/2025 09:11	CACOAL	1100049
2025-224781	11/09/2025 23:27	12/09/2025 16:30	CACAULANDIA	1100601

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-224670	12/09/2025 05:32	12/09/2025 17:52	CABIXI	1100031
2025-224863	12/09/2025 05:58	12/09/2025 09:59	NOVA UNIAO	1101435
2025-224865	12/09/2025 06:20	12/09/2025 12:34	SAO FRANCISCO	1101492
2025-224877	12/09/2025 06:43	12/09/2025 13:47	PIMENTA BUENO	1100189
2025-224889	12/09/2025 07:03	12/09/2025 11:49	ARIQUEMES	1100023
2025-225284	12/09/2025 07:04	13/09/2025 10:42	CHUPINGUAIA	1100924
2025-224916	12/09/2025 07:15	12/09/2025 12:13	PORTO VELHO	1100205
2025-224894	12/09/2025 07:17	14/09/2025 15:25	SAO MIGUEL	1100320
2025-224918	12/09/2025 07:21	12/09/2025 12:00	PORTO VELHO	1100205
2025-224920	12/09/2025 07:22	12/09/2025 10:46	ALVORADA DOESTE	1100346
2025-224926	12/09/2025 07:24	12/09/2025 09:58	ESPIGAO DOESTE	1100098
2025-224927	12/09/2025 07:27	13/09/2025 07:44	PORTO VELHO	1100205
2025-224940	12/09/2025 07:37	12/09/2025 23:51	ESPIGAO DOESTE	1100098
2025-224944	12/09/2025 07:40	12/09/2025 09:40	JI PARANA	1100122
2025-224932	12/09/2025 07:40	13/09/2025 17:15	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-224952	12/09/2025 07:46	12/09/2025 09:27	MIRANTE DA SERRA	1101302
2025-224989	12/09/2025 08:04	12/09/2025 11:06	ARIQUEMES	1100023
2025-224996	12/09/2025 08:09	12/09/2025 12:45	PORTO VELHO	1100205
2025-225002	12/09/2025 08:12	12/09/2025 11:12	VILHENA	1100304
2025-225012	12/09/2025 08:20	13/09/2025 17:17	SAO MIGUEL	1100320
2025-225052	12/09/2025 08:53	12/09/2025 15:17	ALTO ALEGRE	1100379
2025-225856	12/09/2025 08:59	13/09/2025 09:40	COLORADO DOESTE	1100064
2025-225086	12/09/2025 09:01	12/09/2025 14:15	MIRANTE DA SERRA	1101302
2025-225089	12/09/2025 09:03	12/09/2025 14:23	CACOAL	1100049
2025-225103	12/09/2025 09:10	12/09/2025 11:47	JI PARANA	1100122
2025-225119	12/09/2025 09:22	12/09/2025 13:59	PIMENTA BUENO	1100189
2025-225065	12/09/2025 09:30	12/09/2025 16:50	PORTO VELHO	1100205
2025-225135	12/09/2025 09:36	12/09/2025 17:53	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-225159	12/09/2025 09:41	12/09/2025 14:48	PRIMAVERA	1101476
2025-225073	12/09/2025 09:46	12/09/2025 19:16	ESPIGAO DOESTE	1100098
2025-225213	12/09/2025 10:14	12/09/2025 16:25	COSTA MARQUES	1100080
2025-226215	12/09/2025 10:14	13/09/2025 09:55	CABIXI	1100031
2025-225149	12/09/2025 10:26	12/09/2025 16:17	CACOAL	1100049
2025-225228	12/09/2025 10:34	12/09/2025 16:12	MACHADINHO	1100130
2025-225185	12/09/2025 10:52	13/09/2025 13:27	SERINGUEIRAS	1101500
2025-225144	12/09/2025 10:52	12/09/2025 13:12	CANDEIAS DO JAMARI	1100809
2025-225251	12/09/2025 11:00	13/09/2025 13:56	SERINGUEIRAS	1101500
2025-225191	12/09/2025 11:09	12/09/2025 17:01	SERINGUEIRAS	1101500
2025-225325	12/09/2025 11:36	12/09/2025 19:38	PORTO VELHO	1100205
2025-225910	12/09/2025 11:37	13/09/2025 09:48	SAO MIGUEL	1100320
2025-225332	12/09/2025 11:44	12/09/2025 15:27	ALVORADA DOESTE	1100346

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-225343	12/09/2025 11:53	13/09/2025 08:56	ARIQUEMES	1100023
2025-225347	12/09/2025 11:56	13/09/2025 14:14	VILHENA	1100304
2025-225351	12/09/2025 11:59	12/09/2025 14:15	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-225354	12/09/2025 12:06	13/09/2025 15:30	CUJUBIM	1100940
2025-225906	12/09/2025 12:28	13/09/2025 09:37	CAMPO NOVO	1100700
2025-225378	12/09/2025 12:46	12/09/2025 18:00	CEREJEIRAS	1100056
2025-225305	12/09/2025 13:06	12/09/2025 17:00	CACOAL	1100049
2025-225393	12/09/2025 13:12	12/09/2025 14:56	SERINGUEIRAS	1101500
2025-225403	12/09/2025 13:28	12/09/2025 21:00	MINISTRO ANDREAZZA	1101203
2025-225440	12/09/2025 13:47	12/09/2025 23:23	ARIQUEMES	1100023
2025-242587	12/09/2025 13:57	12/09/2025 16:21	NOVA MAMORE	1100338
2025-225421	12/09/2025 13:58	12/09/2025 16:32	PORTO VELHO	1100205
2025-225421	12/09/2025 13:58	12/09/2025 16:32	PORTO VELHO	1100205
2025-225470	12/09/2025 14:28	12/09/2025 21:58	PORTO VELHO	1100205
2025-225475	12/09/2025 14:32	12/09/2025 22:02	SAO FRANCISCO	1101492
2025-225482	12/09/2025 14:43	12/09/2025 16:43	JI PARANA	1100122
2025-225494	12/09/2025 14:54	12/09/2025 18:00	JARU	1100114
2025-225499	12/09/2025 15:02	12/09/2025 21:54	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-225432	12/09/2025 15:20	13/09/2025 02:00	CACOAL	1100049
2025-225502	12/09/2025 15:20	12/09/2025 23:03	SANTA LUZIA	1100296
2025-225508	12/09/2025 15:20	13/09/2025 12:50	CHUPINGUAIA	1100924
2025-225512	12/09/2025 15:23	13/09/2025 10:28	CANDEIAS DO JAMARI	1100809
2025-225557	12/09/2025 15:26	15/09/2025 21:40	CUJUBIM	1100940
2025-225559	12/09/2025 15:31	12/09/2025 19:07	PIMENTEIRAS	1101468
2025-225537	12/09/2025 15:35	12/09/2025 19:34	CEREJEIRAS	1100056
2025-225569	12/09/2025 15:41	13/09/2025 20:21	CHUPINGUAIA	1100924
2025-225572	12/09/2025 15:46	12/09/2025 23:52	CEREJEIRAS	1100056
2025-226155	12/09/2025 15:48	13/09/2025 11:42	ALTO PARAISO	1100403
2025-225582	12/09/2025 15:53	13/09/2025 14:44	PORTO VELHO	1100205
2025-225578	12/09/2025 15:59	12/09/2025 21:40	PIMENTA BUENO	1100189
2025-225172	12/09/2025 16:01	12/09/2025 20:00	NOVA MAMORE	1100338
2025-225172	12/09/2025 16:01	12/09/2025 20:00	NOVA MAMORE	1100338
2025-225591	12/09/2025 16:05	13/09/2025 20:30	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-225524	12/09/2025 16:10	13/09/2025 00:20	SAO MIGUEL	1100320
2025-225524	12/09/2025 16:10	13/09/2025 00:20	SAO MIGUEL	1100320
2025-225524	12/09/2025 16:10	13/09/2025 00:20	SAO MIGUEL	1100320
2025-225524	12/09/2025 16:10	13/09/2025 00:20	SAO MIGUEL	1100320
2025-225524	12/09/2025 16:10	13/09/2025 00:20	SAO MIGUEL	1100320
2025-225524	12/09/2025 16:10	13/09/2025 00:20	SAO MIGUEL	1100320
2025-225524	12/09/2025 16:10	13/09/2025 00:20	SAO MIGUEL	1100320
2025-225614	12/09/2025 16:32	12/09/2025 17:45	VILHENA	1100304

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-225612	12/09/2025 16:34	12/09/2025 22:07	PORTO VELHO	1100205
2025-225661	12/09/2025 16:45	13/09/2025 08:46	SAO FELIPE	1101484
2025-225651	12/09/2025 16:51	13/09/2025 01:59	SAO MIGUEL	1100320
2025-225648	12/09/2025 16:58	13/09/2025 15:01	SAO MIGUEL	1100320
2025-225684	12/09/2025 17:09	13/09/2025 07:01	PORTO VELHO	1100205
2025-224559	12/09/2025 17:11	14/09/2025 11:58	PORTO VELHO	1100205
2025-225696	12/09/2025 17:15	13/09/2025 20:41	PORTO VELHO	1100205
2025-225696	12/09/2025 17:15	13/09/2025 20:41	PORTO VELHO	1100205
2025-225696	12/09/2025 17:15	13/09/2025 20:41	PORTO VELHO	1100205
2025-225696	12/09/2025 17:15	13/09/2025 20:41	PORTO VELHO	1100205
2025-225696	12/09/2025 17:15	13/09/2025 20:41	PORTO VELHO	1100205
2025-225696	12/09/2025 17:15	13/09/2025 20:41	PORTO VELHO	1100205
2025-225696	12/09/2025 17:15	13/09/2025 20:41	PORTO VELHO	1100205
2025-225696	12/09/2025 17:15	13/09/2025 20:41	PORTO VELHO	1100205
2025-225696	12/09/2025 17:15	13/09/2025 20:41	PORTO VELHO	1100205
2025-225915	12/09/2025 17:25	13/09/2025 02:00	SAO MIGUEL	1100320
2025-225915	12/09/2025 17:25	13/09/2025 02:00	SAO MIGUEL	1100320
2025-225723	12/09/2025 17:31	13/09/2025 09:54	SERINGUEIRAS	1101500
2025-225816	12/09/2025 17:45	13/09/2025 10:09	SAO MIGUEL	1100320
2025-225802	12/09/2025 17:50	12/09/2025 21:11	PORTO VELHO	1100205
2025-225778	12/09/2025 17:51	12/09/2025 23:10	VILHENA	1100304
2025-225786	12/09/2025 17:55	13/09/2025 09:45	MACHADINHO	1100130
2025-225766	12/09/2025 18:00	13/09/2025 09:00	SAO MIGUEL	1100320
2025-225911	12/09/2025 18:04	13/09/2025 01:36	SAO MIGUEL	1100320
2025-225911	12/09/2025 18:04	13/09/2025 01:36	SAO MIGUEL	1100320
2025-225791	12/09/2025 18:06	13/09/2025 02:20	NOVA MAMORE	1100338
2025-225797	12/09/2025 18:14	13/09/2025 15:45	VILHENA	1100304
2025-225857	12/09/2025 18:19	13/09/2025 15:46	SAO MIGUEL	1100320
2025-225812	12/09/2025 18:25	13/09/2025 12:19	CUJUBIM	1100940
2025-225841	12/09/2025 18:43	15/09/2025 18:07	PORTO VELHO	1100205
2025-225843	12/09/2025 18:47	13/09/2025 13:16	PORTO VELHO	1100205
2025-225846	12/09/2025 18:48	13/09/2025 12:29	VILHENA	1100304
2025-225854	12/09/2025 18:58	13/09/2025 09:11	SAO MIGUEL	1100320
2025-225879	12/09/2025 18:59	14/09/2025 10:40	NOVA MAMORE	1100338
2025-225916	12/09/2025 19:21	13/09/2025 13:29	SAO MIGUEL	1100320
2025-225629	12/09/2025 19:23	13/09/2025 11:37	SERINGUEIRAS	1101500
2025-225864	12/09/2025 19:45	12/09/2025 23:00	CEREJEIRAS	1100056
2025-225951	12/09/2025 19:58	13/09/2025 11:43	ESPIGAO DOESTE	1100098
2025-225975	12/09/2025 20:19	13/09/2025 17:43	SAO FRANCISCO	1101492
2025-225981	12/09/2025 20:24	13/09/2025 21:03	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-225984	12/09/2025 20:27	13/09/2025 11:11	PORTO VELHO	1100205
2025-226010	12/09/2025 20:47	13/09/2025 07:59	ROLIM DE MOURA	1100288

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-225999	12/09/2025 21:04	13/09/2025 12:54	PORTO VELHO	1100205
2025-225999	12/09/2025 21:04	13/09/2025 12:54	PORTO VELHO	1100205
2025-226011	12/09/2025 21:17	13/09/2025 00:51	CACOAL	1100049
2025-226046	12/09/2025 21:48	13/09/2025 00:46	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-226038	12/09/2025 22:16	12/09/2025 23:22	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-226041	12/09/2025 22:18	13/09/2025 00:07	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-226045	12/09/2025 22:25	13/09/2025 00:18	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-225870	12/09/2025 22:30	13/09/2025 01:47	CACOAL	1100049
2025-225865	12/09/2025 22:34	13/09/2025 03:55	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-226075	12/09/2025 22:55	13/09/2025 01:14	CACOAL	1100049
2025-226074	12/09/2025 23:04	13/09/2025 12:02	ARIQUEMES	1100023
2025-226101	12/09/2025 23:28	13/09/2025 13:40	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-226078	12/09/2025 23:56	13/09/2025 03:59	PORTO VELHO	1100205
2025-226214	13/09/2025 00:03	13/09/2025 09:05	CABIXI	1100031
2025-226113	13/09/2025 00:16	13/09/2025 07:45	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-226114	13/09/2025 00:26	13/09/2025 01:10	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-226139	13/09/2025 02:29	13/09/2025 07:29	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-226147	13/09/2025 04:11	13/09/2025 12:40	BURITIS	1100452
2025-226208	13/09/2025 05:57	13/09/2025 10:57	ALVORADA DOESTE	1100346
2025-226165	13/09/2025 06:05	13/09/2025 12:31	ALVORADA DOESTE	1100346
2025-226185	13/09/2025 06:22	13/09/2025 10:24	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-226190	13/09/2025 06:39	13/09/2025 16:20	NOVA MAMORE	1100338
2025-226194	13/09/2025 06:44	14/09/2025 13:17	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-226206	13/09/2025 07:09	13/09/2025 13:54	PRESIDENTE MEDICI	1100254
2025-226502	13/09/2025 07:40	14/09/2025 12:00	SERINGUEIRAS	1101500
2025-226236	13/09/2025 07:50	13/09/2025 17:17	PORTO VELHO	1100205
2025-226237	13/09/2025 07:54	14/09/2025 11:37	CHUPINGUAIA	1100924
2025-226250	13/09/2025 08:04	13/09/2025 10:22	ANARI	1101757
2025-226356	13/09/2025 08:12	13/09/2025 11:34	CUJUBIM	1100940
2025-226295	13/09/2025 08:17	13/09/2025 10:52	CUJUBIM	1100940
2025-226301	13/09/2025 08:19	13/09/2025 11:11	PORTO VELHO	1100205
2025-226326	13/09/2025 08:40	13/09/2025 13:28	PORTO VELHO	1100205
2025-226259	13/09/2025 08:48	13/09/2025 14:55	SAO MIGUEL	1100320
2025-226131	13/09/2025 08:49	13/09/2025 14:42	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-226377	13/09/2025 09:12	14/09/2025 10:33	CACOAL	1100049
2025-227147	13/09/2025 09:42	13/09/2025 18:51	SAO MIGUEL	1100320
2025-226415	13/09/2025 10:14	13/09/2025 16:21	SAO FELIPE	1101484
2025-243587	13/09/2025 10:43	13/09/2025 13:58	ALVORADA DOESTE	1100346
2025-226443	13/09/2025 10:51	14/09/2025 10:41	CEREJEIRAS	1100056
2025-226456	13/09/2025 11:08	13/09/2025 16:17	PIMENTEIRAS	1101468
2025-226467	13/09/2025 11:27	13/09/2025 16:02	PORTO VELHO	1100205

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-231265	13/09/2025 12:39	14/09/2025 12:29	MINISTRO ANDREAZZA	1101203
2025-226531	13/09/2025 12:48	13/09/2025 17:16	BURITIS	1100452
2025-226554	13/09/2025 13:23	13/09/2025 16:23	VILHENA	1100304
2025-226555	13/09/2025 13:27	13/09/2025 21:21	COLORADO DOESTE	1100064
2025-226272	13/09/2025 14:12	13/09/2025 17:56	CHUPINGUAIA	1100924
2025-227257	13/09/2025 14:21	13/09/2025 21:56	ALTA FLORESTA	1100015
2025-227541	13/09/2025 14:24	13/09/2025 23:10	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-227165	13/09/2025 14:43	13/09/2025 20:09	PORTO VELHO	1100205
2025-227173	13/09/2025 14:55	14/09/2025 03:22	PRESIDENTE MEDICI	1100254
2025-227181	13/09/2025 15:01	13/09/2025 21:22	JI PARANA	1100122
2025-227182	13/09/2025 15:02	15/09/2025 10:20	NOVA BRASILANDIA	1100148
2025-227186	13/09/2025 15:03	15/09/2025 09:53	JARU	1100114
2025-227200	13/09/2025 15:18	13/09/2025 18:06	PORTO VELHO	1100205
2025-227153	13/09/2025 15:22	13/09/2025 19:41	JI PARANA	1100122
2025-227153	13/09/2025 15:22	13/09/2025 19:41	JI PARANA	1100122
2025-227217	13/09/2025 15:23	13/09/2025 21:38	VALE DO PARAISO	1101807
2025-227210	13/09/2025 15:23	14/09/2025 07:25	NOVA UNIAO	1101435
2025-227212	13/09/2025 15:35	15/09/2025 00:26	PRESIDENTE MEDICI	1100254
2025-227249	13/09/2025 15:58	13/09/2025 18:00	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-227302	13/09/2025 16:44	14/09/2025 10:17	CORUMBIARA	1100072
2025-228511	13/09/2025 16:53	15/09/2025 09:50	CORUMBIARA	1100072
2025-227315	13/09/2025 17:01	13/09/2025 18:10	CANDEIAS DO JAMARI	1100809
2025-227356	13/09/2025 17:03	13/09/2025 20:50	OURO PRETO DOESTE	1100155
2025-228037	13/09/2025 17:04	15/09/2025 19:30	SAO FELIPE	1101484
2025-227225	13/09/2025 17:09	13/09/2025 21:10	GUAJARA MIRIM	1100106
2025-227325	13/09/2025 17:12	14/09/2025 02:25	VALE DO PARAISO	1101807
2025-227337	13/09/2025 17:19	13/09/2025 22:30	SAO FRANCISCO	1101492
2025-227340	13/09/2025 17:20	14/09/2025 03:59	SAO MIGUEL	1100320
2025-227341	13/09/2025 17:23	13/09/2025 23:29	MACHADINHO	1100130
2025-227341	13/09/2025 17:23	13/09/2025 23:29	MACHADINHO	1100130
2025-243817	13/09/2025 17:26	13/09/2025 22:36	MACHADINHO	1100130
2025-227347	13/09/2025 17:32	13/09/2025 21:08	JI PARANA	1100122
2025-227354	13/09/2025 17:38	13/09/2025 19:09	CUJUBIM	1100940
2025-285853	13/09/2025 17:40	13/09/2025 21:10	MACHADINHO	1100130
2025-227397	13/09/2025 17:52	15/09/2025 04:45	MACHADINHO	1100130
2025-227393	13/09/2025 17:52	15/09/2025 13:45	NOVA MAMORE	1100338
2025-227226	13/09/2025 18:05	13/09/2025 22:30	CUJUBIM	1100940
2025-227409	13/09/2025 18:15	14/09/2025 02:43	SAO MIGUEL	1100320
2025-227227	13/09/2025 18:28	14/09/2025 04:31	PORTO VELHO	1100205
2025-227431	13/09/2025 18:33	14/09/2025 02:08	PRESIDENTE MEDICI	1100254
2025-227456	13/09/2025 18:34	14/09/2025 20:32	CANDEIAS DO JAMARI	1100809

ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Av. dos Imigrantes, nº 4.137 - bairro Industrial

Porto Velho (RO) CEP: 76821-063

05.914.650/0001-66 2556637

(69) 3216 4000 | Fax. (69) 3222-8720 | www.energisa.com.br

2025-227368	13/09/2025 18:35	13/09/2025 21:39	PORTO VELHO	1100205
2025-227435	13/09/2025 18:36	14/09/2025 02:04	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-227440	13/09/2025 18:38	14/09/2025 00:24	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-227445	13/09/2025 18:42	14/09/2025 08:53	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-226255	13/09/2025 18:47	13/09/2025 21:58	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-227457	13/09/2025 18:50	14/09/2025 01:27	PRESIDENTE MEDICI	1100254
2025-227503	13/09/2025 18:53	13/09/2025 22:58	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-227503	13/09/2025 18:53	13/09/2025 22:58	ROLIM DE MOURA	1100288
2025-227488	13/09/2025 19:10	14/09/2025 07:35	CACAULANDIA	1100601
2025-227494	13/09/2025 19:13	13/09/2025 23:45	CUJUBIM	1100940
2025-227501	13/09/2025 19:19	15/09/2025 01:55	NOVO HORIZONTE	1100502
2025-227504	13/09/2025 19:20	14/09/2025 10:56	CACAULANDIA	1100601
2025-227506	13/09/2025 19:22	14/09/2025 09:50	JI PARANA	1100122
2025-227520	13/09/2025 19:27	13/09/2025 22:55	MONTE NEGRO	1101401
2025-227522	13/09/2025 19:28	14/09/2025 08:55	ARIQUEMES	1100023
2025-227232	13/09/2025 19:31	15/09/2025 00:50	ITAPUA DO OESTE	1101104
2025-227563	13/09/2025 19:37	14/09/2025 13:12	MONTE NEGRO	1101401
2025-227576	13/09/2025 19:50	14/09/2025 05:36	MONTE NEGRO	1101401

Quadro 2 - Interrupções em Situação de Emergência

3.4. IMPACTOS DO EVENTO

Tendo em vista as características do evento detalhadas nos itens anteriores, apresenta-se adiante uma visão geral dos reflexos da ocorrência nos indicadores de continuidade da ENERGISA.

3.4.1. DEC

Conforme observado na tabela adiante, percebe-se que em setembro de 2025 o evento objeto deste relatório impactou de maneira extraordinária o DEC realizado da concessionária. Essa constatação se torna mais clara através da comparação do impacto do evento no DEC Global.

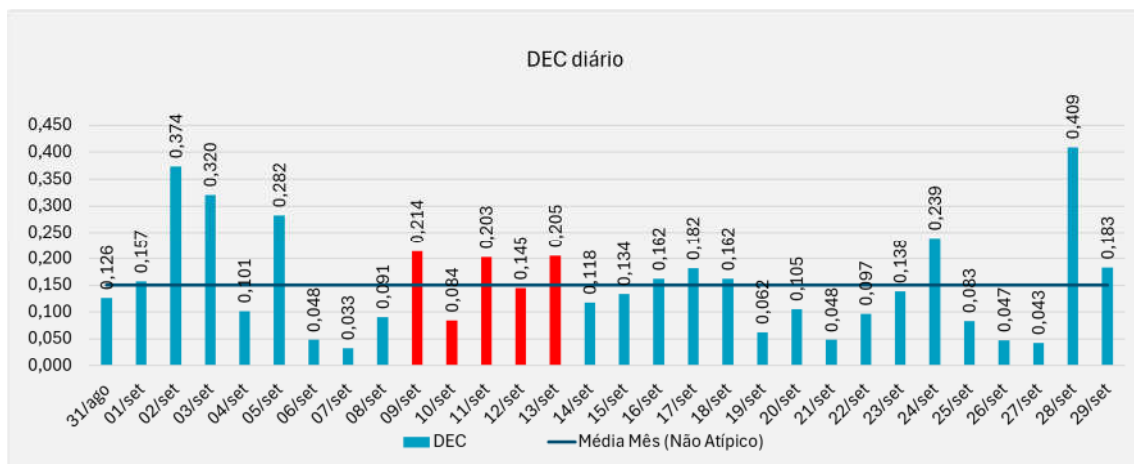


Gráfico 8 DEC diário

Para análises de período adverso climático consideramos dois tipos de DEC, DEC Comum e DEC Climático. Temos como DEC comum todas as causas relativas à distribuição em condições normais que são causas próprias do sistema, intervenções de terceiros, atuação de equipamentos de proteção da rede e desligamentos programados para manutenção. O DEC Climático é considerado pelas causas de influência do clima adverso, seriam causas como ventos, descargas e vegetação na rede, que causa um maior dano, aumentando assim o tempo de reestabelecimento de fornecimento de energia para a região.

4. ENQUADRAMENTO DO EVENTO - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Conforme verificado nas informações apresentadas no item anterior acerca dos eventos, observam-se evidências ocorrências com:

- Caráter plenamente excepcional;
- Ampla abrangência;
- Impactos significativos.

Neste contexto, conforme detalhes apresentados adiante observa-se total aderência, do evento, ao conceito regulatório vigente para tratar ocorrências excepcionais: **“Interrupção em Situação de Emergência”**.

4.1. REQUISITO PRIMÁRIO

A aderência ao conceito de “Interrupção em Situação de Emergência” é ratificada observando-se que o evento teve origem no sistema de distribuição, devido às severas condições climáticas no Estado de Rondônia.

Adicionalmente, havia impossibilidade de qualquer ação imediata da distribuidora, dada as circunstâncias climáticas. Vale ressaltar que as equipes de campo não são autorizadas pela Empresa, por motivos de segurança, a executar qualquer serviço técnico ou comercial na rede elétrica enquanto for verificado **chuva intensa**.

Ainda, pode-se perceber claramente que a distribuidora não provocou/agravou a interrupção, tendo em vista a impossibilidade de atuação da concessionária de distribuição nas regiões afetadas pelos eventos climáticos.

Desse modo, observa-se o cumprimento pleno do requisito primário previsto no Módulo 1 ao tratar-se de uma *“[...] Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido provocada ou agravada por esta[...]”*

4.2. REQUISITO COMPLEMENTAR

Conforme exposto no detalhamento das informações do evento, as proporções de impacto do evento demonstram a excepcionalidade do mesmo. Neste escopo, o quadro resumo adiante apresenta:

- O valor de referência da equação prevista na alínea “b” do conceito de “Interrupção em Situação de Emergência” (Item 208 - Módulo 1 do PRODIST); e
- O valor de CHI resultante das interrupções observadas no evento.

	N (Número de UC's)	CHI (Consumidor x Hora Interrompido)
REF ANEEL (OUT/24)	690.227	288.815,40
RESULTADO DO EVENTO	68.460	303.083,98
% COMPARATIVO	10%	105%

Com a compreensão de que objetivo da ANEEL neste contexto foi estabelecer valores de referência para delimitar a identificação de eventos totalmente atípicos e de alta severidade/impacto, observa-se no quadro comparativo a excepcionalidade do evento objeto deste relatório.

Em síntese, o valor de referência de CHI foi avaliado em 105%, ratificando a intensidade de impacto do evento, o que reflete a severidade do mesmo, e evidencia o cumprimento em plenitude do requisito complementar para enquadramento da “Interrupção em Situação de Emergência”.

Portanto, entendendo-se que:

- Há o cumprimento do requisito primário, ao evidenciar que houve uma “[...] Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido provocada ou agravada por esta[...]”; e
- Há o cumprimento do requisito complementar, ao observar que as interrupções foram decorrentes de evento com “[...]soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema de distribuição [...] superior ao calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612 \times N^{0,35}$$
”.

Tem-se caracterizado o evento como uma “**Interrupção em Situação de Emergência**”.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em linhas gerais, no presente relatório foram expostas, de forma detalhada, as informações relacionadas as ocorrências de interrupção na área de concessão da Energisa Rondônia (ERO), registrada no dia 09/09/2025 às 10h até 13/09/2025 às 19:50, horário local, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica de aproximadamente 68.460 unidades consumidoras no do estado de Rondônia.

Conforme evidenciado na tabela dos indicadores, tal evento apresenta características de excepcionalidade, configurando-se como uma interrupção de alta severidade e abrangência.

Desse modo, correlacionando a ocorrência com requisitos previstos nos instrumentos regulatórios vigentes, fundamentou-se o enquadramento do evento como “**Interrupção em Situação de Emergência**”, em linha com o conceito apresentado no Módulo 1 do PRODIST.

Entende-se que o enquadramento mencionado encontra amparo na ótica do regulador, materializada no conceito de situação de emergência que busca tipificar eventos excepcionais, para os quais não se tem como possível a análise de desempenho com base no histórico, semelhante ao realizado com interrupções ordinárias.

ANEXO I - DESCRIÇÃO E RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AFETADOS

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia - é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador - é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível - é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca - é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor - é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curtos-circuitos.

Religadores automáticos - são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores - são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de

potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

ANEXO II - MATÉRIAS VEICULADAS NA MÍDIA

Vendaval atinge município de RO e causa estragos; cobertura metálica é arrancada com força do vento

Ventania veio acompanhada de chuva intensa. Segundo a Defesa Civil do município, não houve registro de pessoas feridas, apenas danos materiais.

Por Ana Cláudia Ferreira, Rede Amazônica
12/09/2025 12h01 - Atualizado há um mês



[Vendaval atinge município de RO causa estragos](#)



INÍCIO

NOTÍCIAS

FOTOS E EVENTOS

CONTATO

NOTÍCIA

Vendaval atinge Buritis (RO) e causa estragos; ventania veio acompanhada de chuva intensa - VÍDEO

Por Por Ana Cláudia Ferreira, Rede Amazônica , 12/09/2025 18:32:01

Compartilhe



Vendaval atinge Buritis (RO) e causa estragos; ventania veio acompanhada de chuva intensa. Segundo a Defesa Civil do município, não houve registro de pessoas feridas, apenas danos materiais.

Vendaval atinge Buritis (RO) e causa estragos; ventania veio acompanhada de chuva intensa. Segundo a Defesa Civil do município, não houve registro de pessoas feridas, apenas danos materiais.

[Vendaval atinge Buritis \(RO\) e causa estragos; ventania veio acompanhada de chuva intensa - VÍDEO](#)

ANEXO III - RELATÓRIO TÉCNICO

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
de 09/09/2025 a 13/09/2025 na Área de Atuação
da ENERGISA - Rondônia**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Energisa/Rondônia no período de 09 a 13/09/2025 foi causado por tempestades associadas a uma banda de nebulosidade convectiva atuando no estado de Rondônia e que gerou descargas e ventos fortes no estado. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-19 na Figura 1.

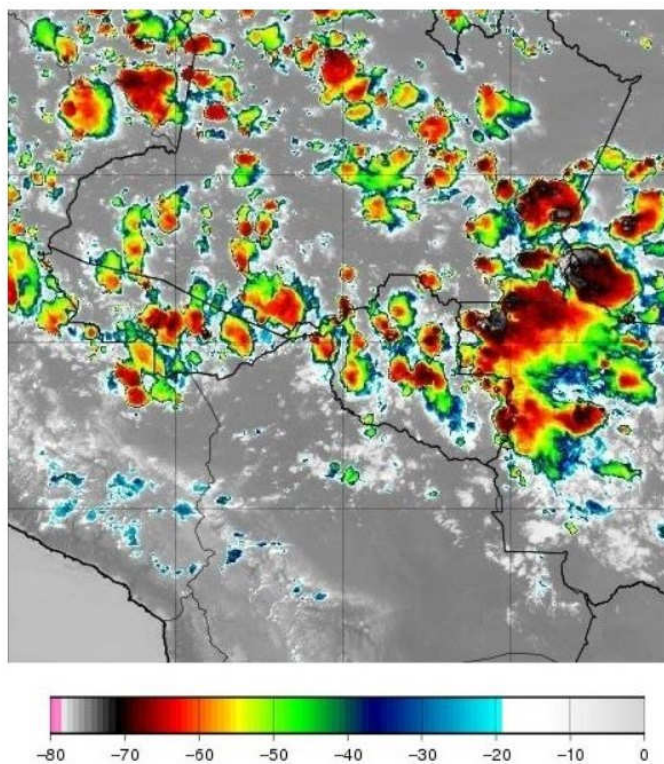
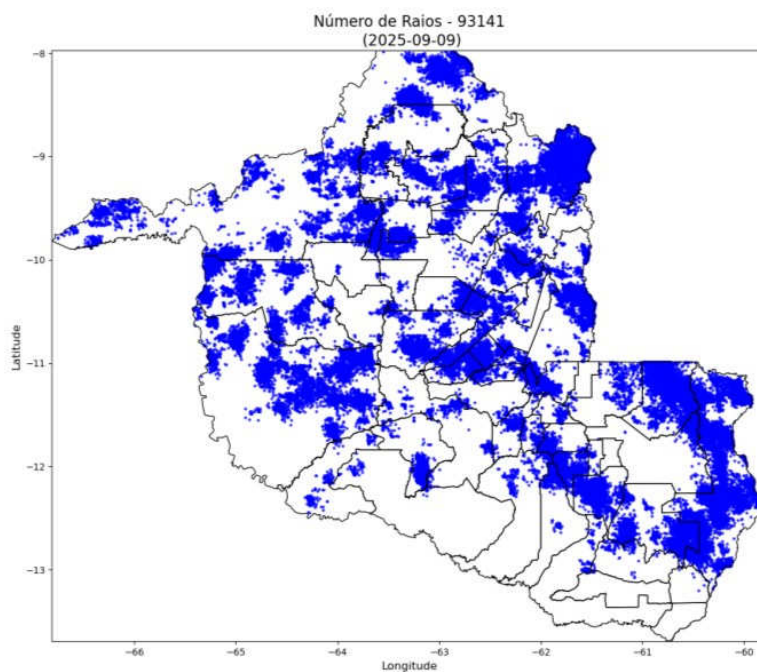



Figura 1 - Imagens de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 às 21:00 UT do dia 09/09. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem. Na região, durante o período deste relatório, ocorreram tempestades com topos na tropopausa (15-16 km).


2. ABRANGÊNCIA

A abrangência do sistema no estado de Rondônia pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas e chuvas. A Figura 2 mostra os mapas de descargas, a Figura 3 os mapas de precipitação e a Figura 4 os mapas de rajadas registrados para o período.



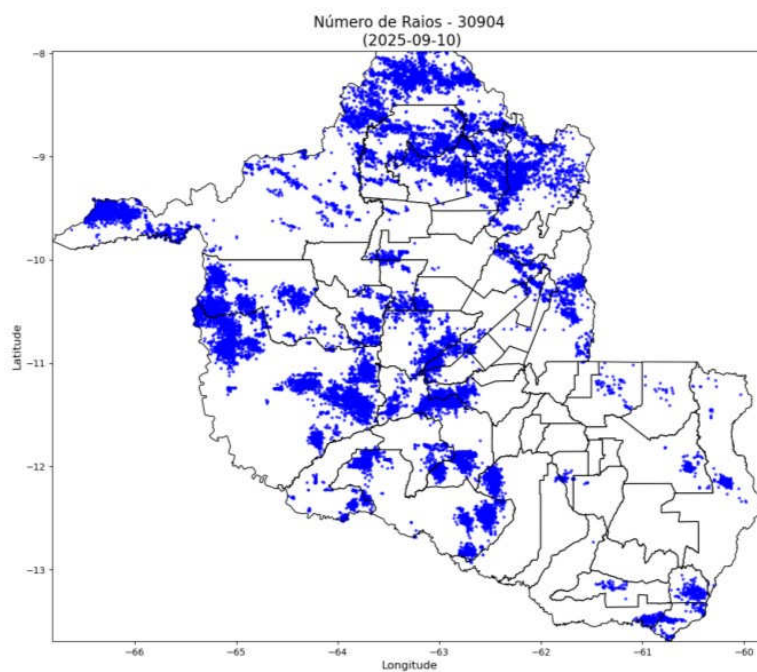

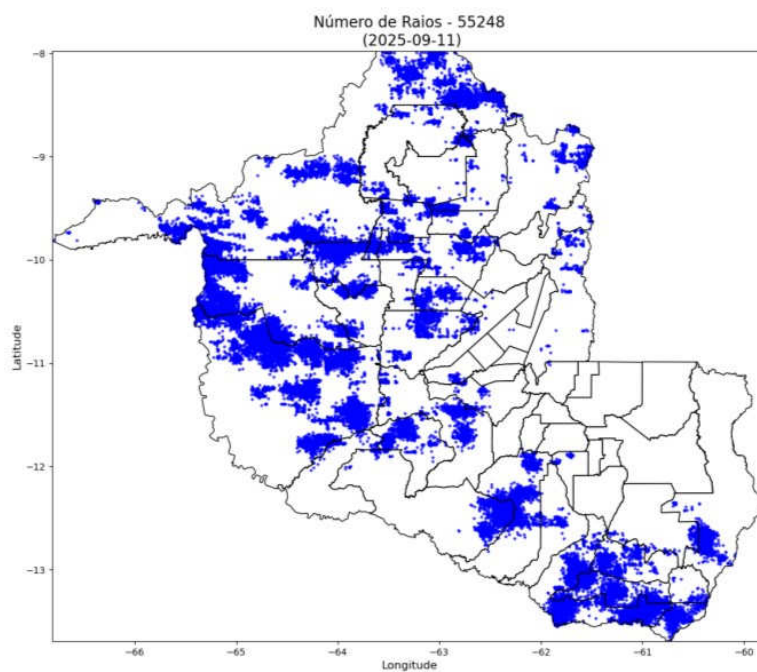

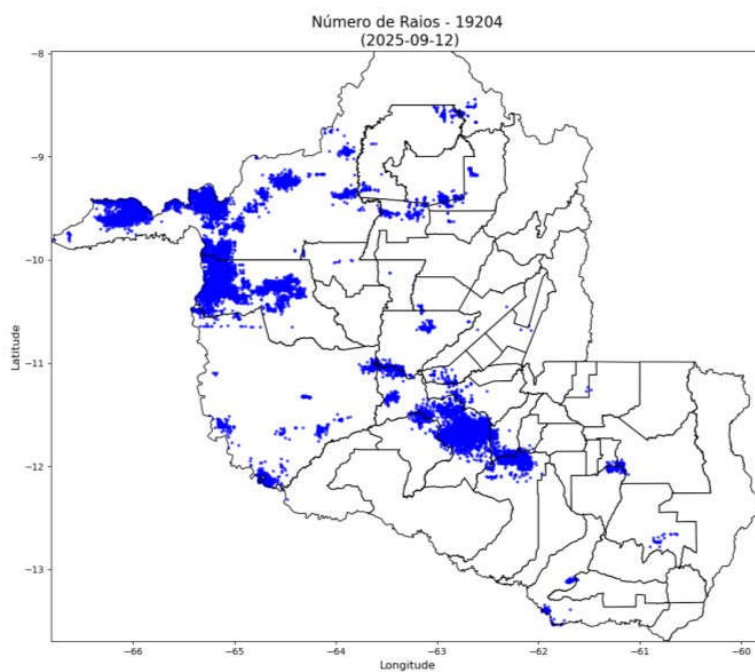

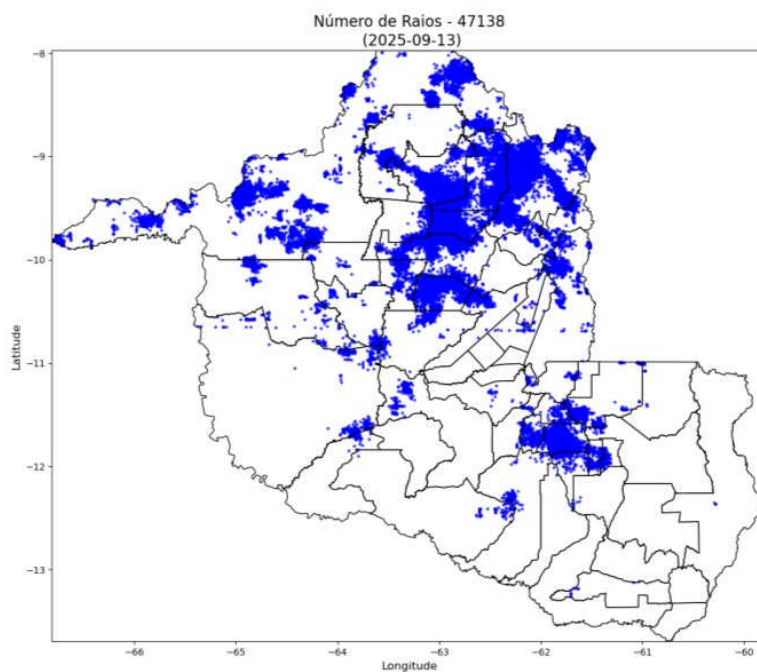
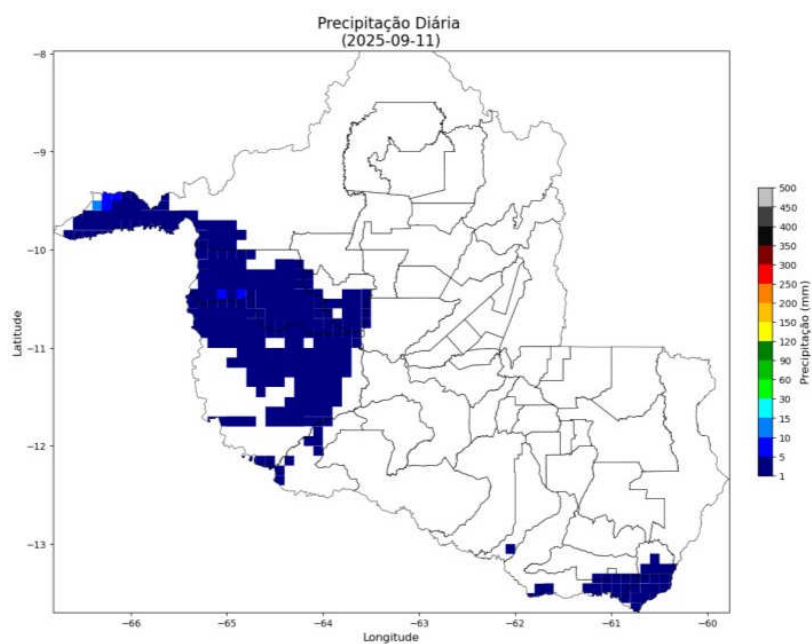
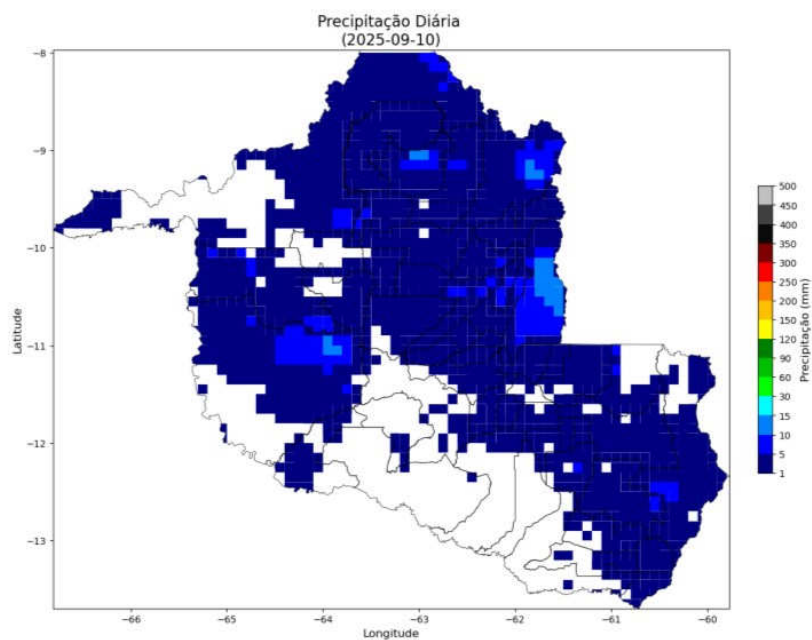


Figura 2 – Mapas de descargas atmosféricas para os dias entre 09/09 e 13/09.



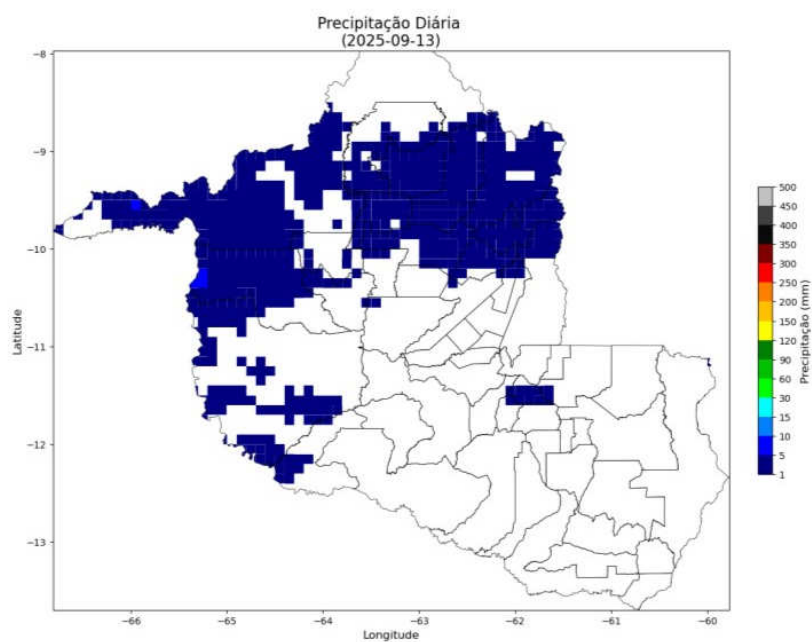
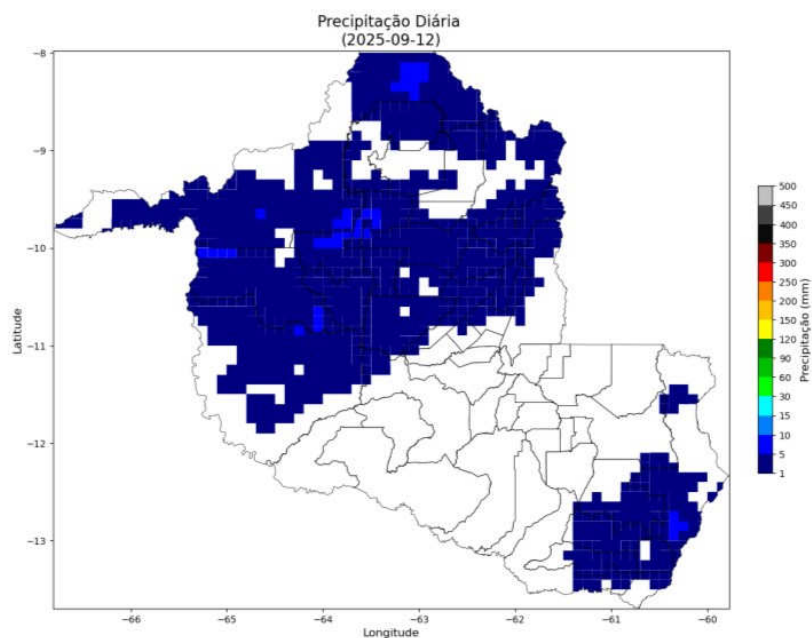
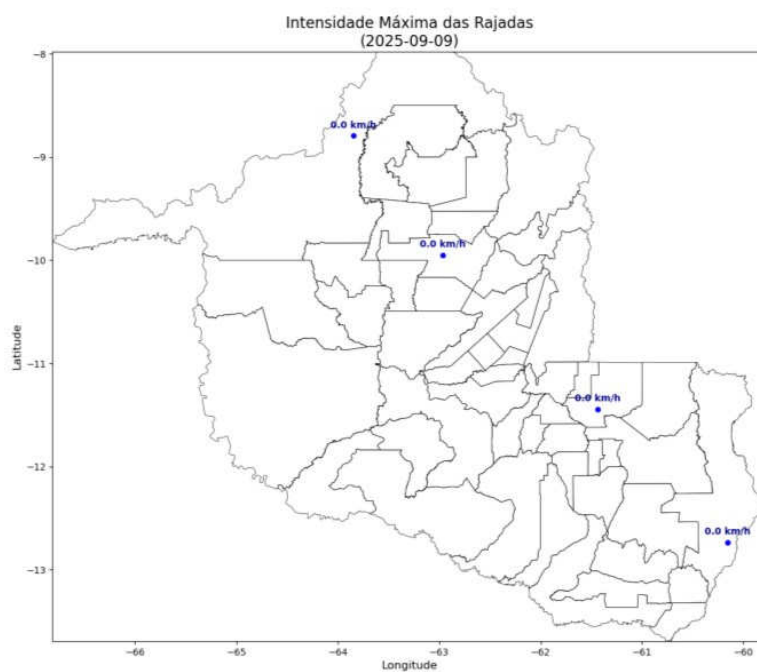
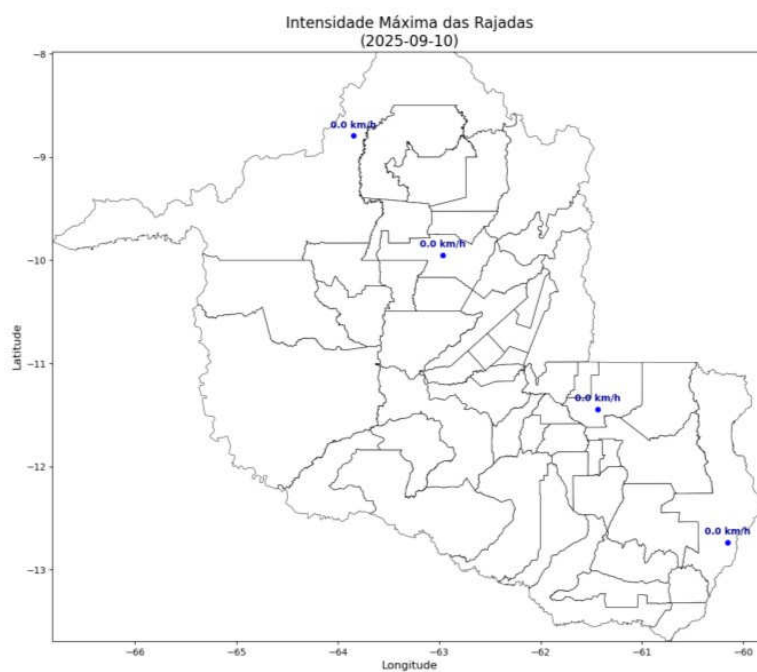
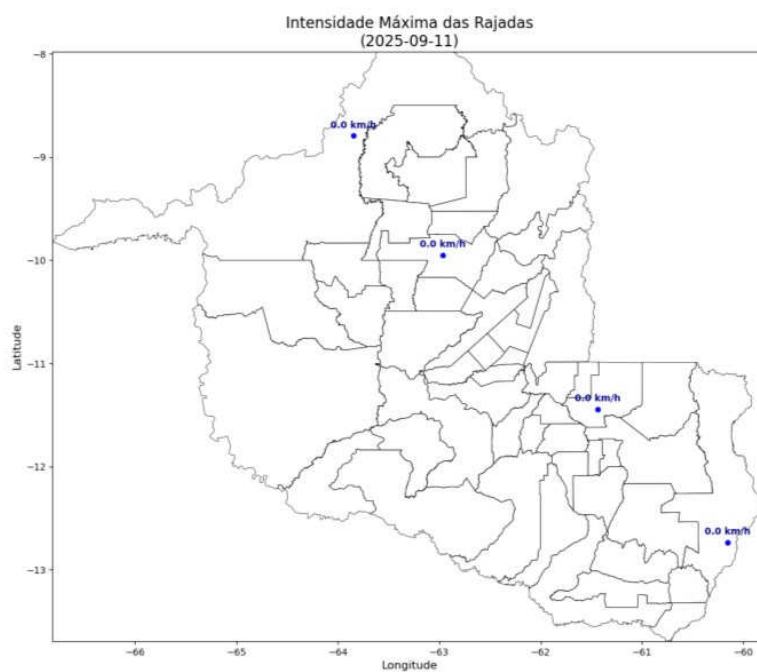
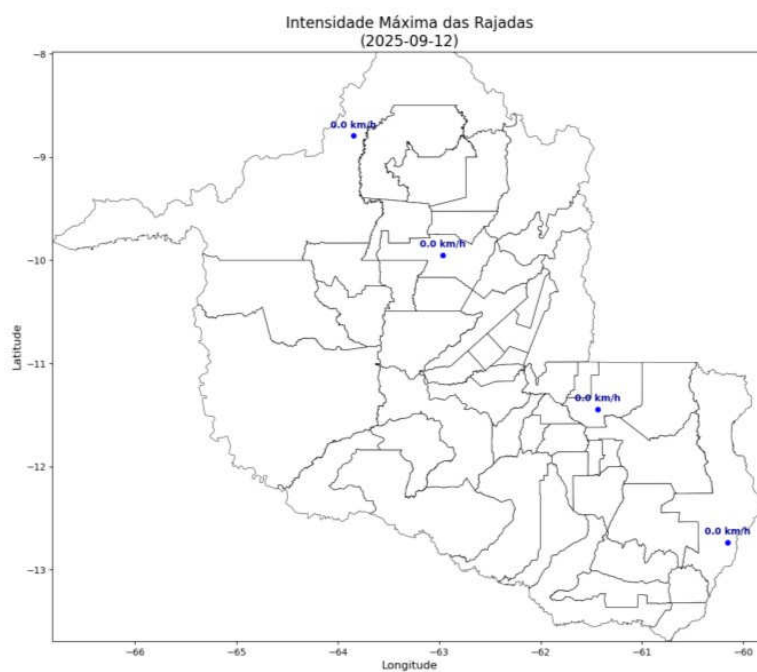


Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias entre 09/09 e 13/09. Dia 09 não houve precipitação.









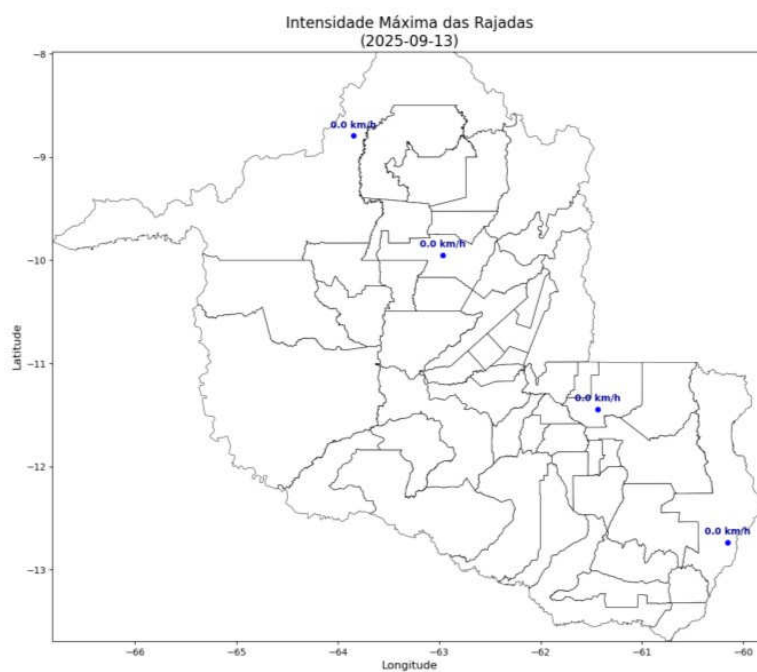


Figura 4 – Mapas de rajadas para os dias entre 09/09 e 13/09. Não houve medições.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o

Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram nuvens altas com topo atingindo 15-16 km cobrindo todo o estado no período.
2. Não houve observações de rajadas.
3. As chuvas acumuladas durante o período foram moderadas e atingiram 15 mm.
4. Foram registradas 245.635 descargas atmosféricas na área de atuação da Energisa/Rondônia no período, valor considerado alto.
5. As tempestades atingiram um índice de severidade com base na ocorrência de descargas igual 4, numa escala de 01 a 05, correspondentes a tempestades fortes.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

A Figura 4 mostra evidências do evento na mídia.



Figura 4 – Evidências de chuvas fortes no período [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento de tempestade com muitas descargas, chuvas e ventos fortes no período. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 09/09/2025 a 13/09/2025.

Descrição	Banda de nebulosidade convectiva associada a um sistema frontal provocando descargas, chuvas e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	14:00 UT do dia 09/09/25
Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 13/09/25
Abrangência	Todo o estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] G1 em: <https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2025/09/12/vendaval-atinge-municipio-de-ro-e-causa-estragos-cobertura-metalica-e-arrancada-com-forca-do-vento.ghml>


7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).




Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico

IV - DIAGRAMA UNIFILAR

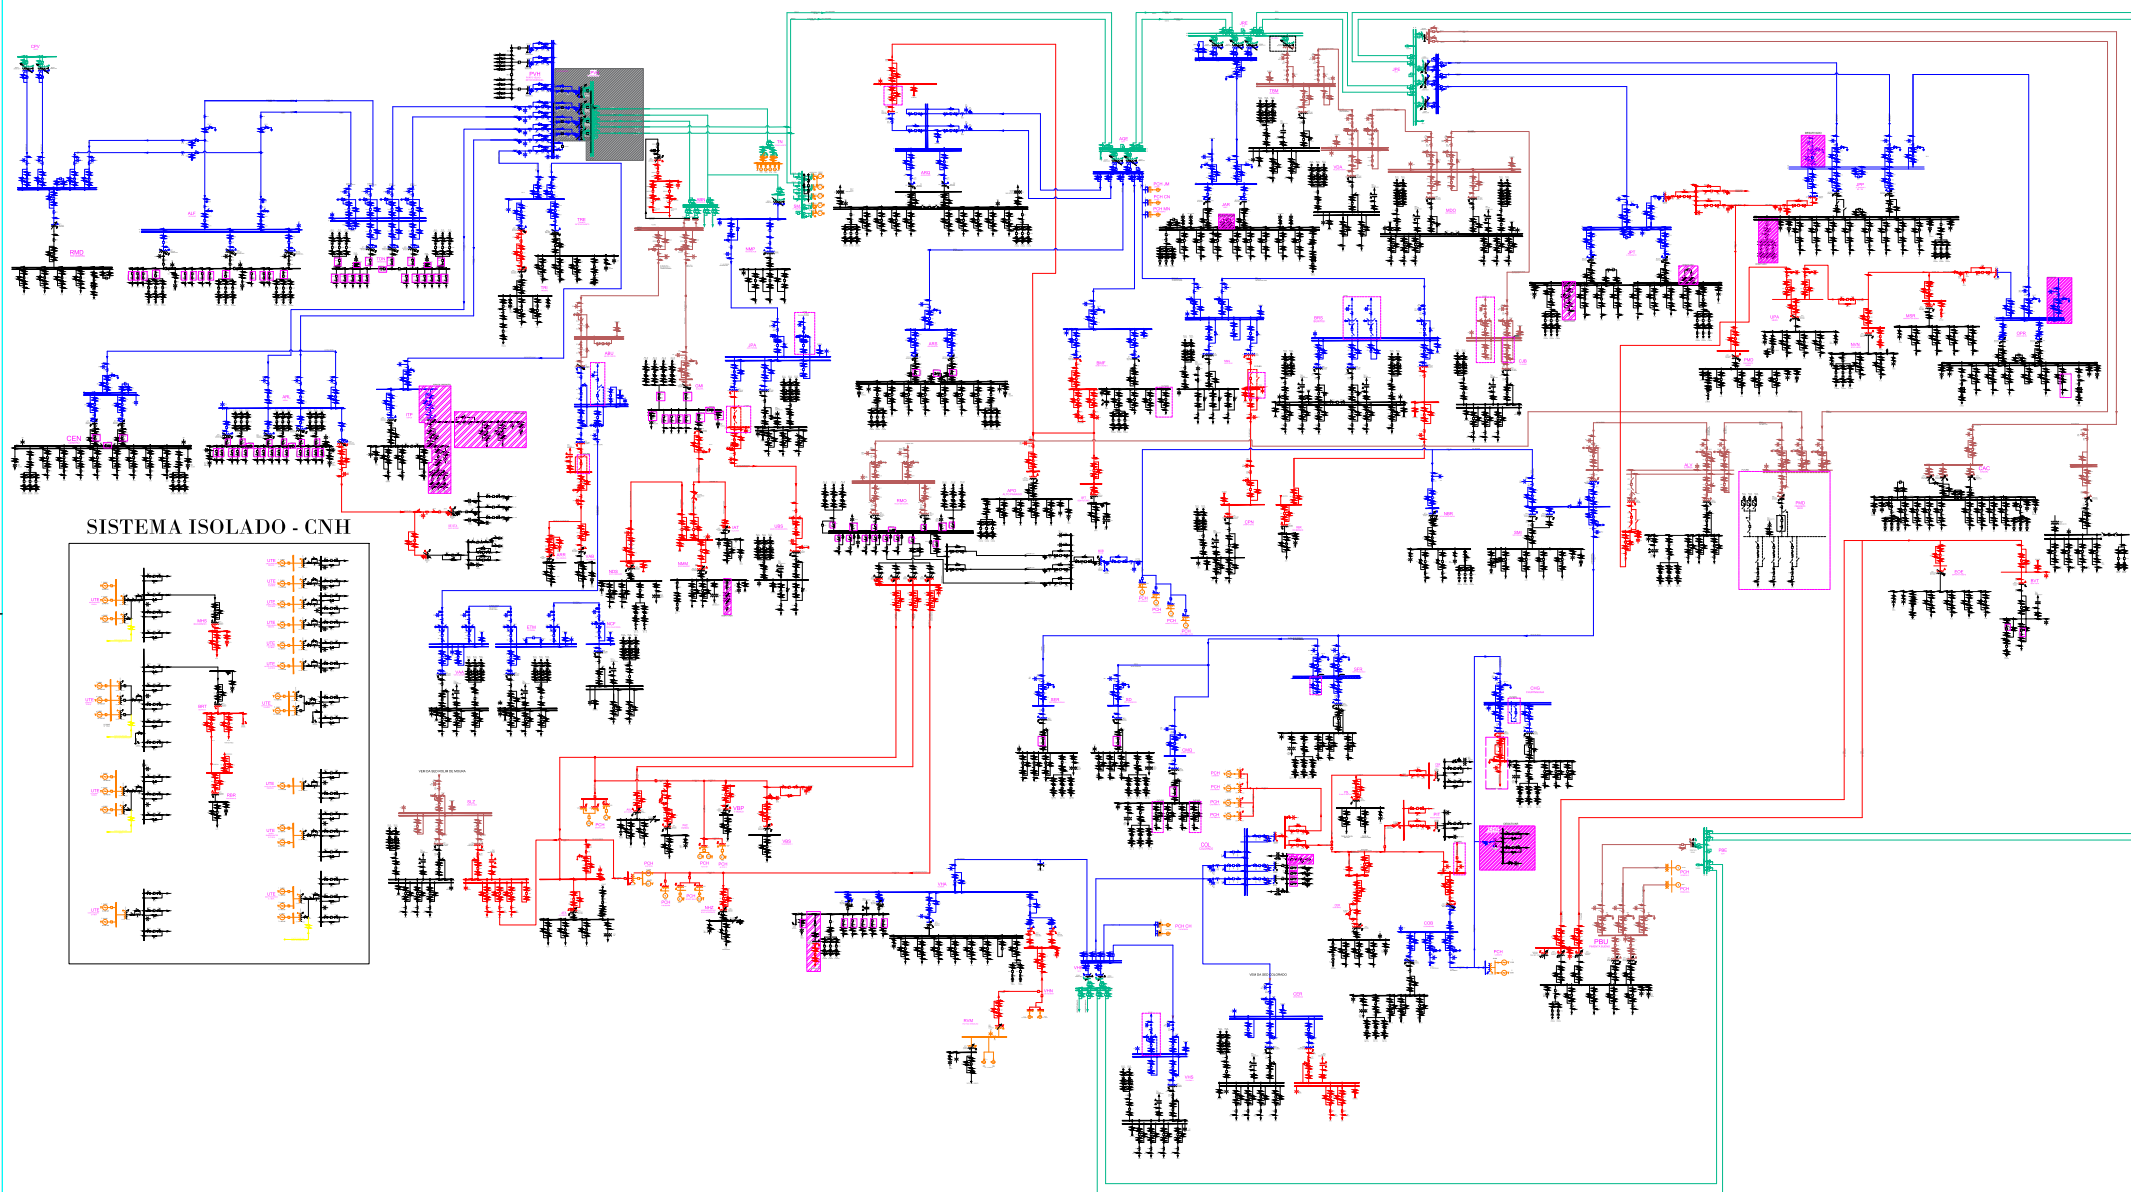

SISTEMA ISOLADO - CNH

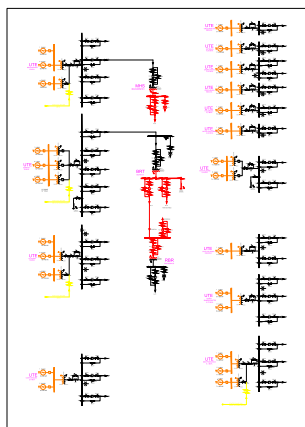

Legenda:

- 69kV
- 13.8kV
- 34.5kV
- 138kV
- 230kV
- Desativar

energisa		RONDÔNIA	REVISÃO 015	DATA REVISÃO 29/11/2022	FOLHA ÚNICA
ASSUNTO		DIAGRAMA UNIFILAR SE RONDÔNIA			
MOTIVO DA REVISÃO		ATUALIZAÇÃO			
AUTOR PROJETO		ENG° WELLISSON GOMES			
CONFERIDO		ENG° ADJAN CASTRO			
DATA		JUN/2021			
ESCALA		S/ ESCALA			
DESENHO		AMANDA			
		01/01			